ภาคผนวก ข-31

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



รายงานผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าหินกองและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ประจำเดือนมกราคม 2569

ตารางการพบบุคคลสำคัญในช่วงเดือนมกราคม 2569

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	นาง[redacted]	ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	รายงานผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ฯ
2.	นาย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	
3.	นาย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	
4.	นาย	ปลัดจังหวัดราชบุรี	
5.	นาย	พลังงานจังหวัดราชบุรี	
6.	นาง	อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี	
7.	นาย	ผอ.ทสจ.ราชบุรี	
8.	พล	ผู้บังคับการกองพลทหารช่าง	รายงานผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้า หารือแผนการดำเนินงานร่วมกับกองพลทหารช่าง
10.	นาย	นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง	รายงานผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ฯ ชี้แจงแผนการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
11.	นาย	นายกเทศมนตรีตำบลหลุมดิน	
12.	นาย	นายกเทศมนตรีตำบลเขางู	
13.	นาย	กำนันตำบลเจดีย์หัก	
14.	นาย	กำนันตำบลห้วยไผ่	
15.	นาง	ผอ.รพ.สต.หินกอง	หารือแผนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมของหน่วยงานฯ และแผนการเข้าประชาสัมพันธ์เรื่องไอน้ำกลับกลุ่มเป้าหมายในการดูแลของหน่วยงาน
16.	นาย	ผอ.รพ.สต.ห้วยไผ่	
17.	นาง	ผอ. ร.ร.อบจ.ราชบุรี	
18.	นาง	รก. ผอ. ร.ร. วัดเขากรวด	
19	นาย	ผอ. ร.ร. วัดห้วยไผ่	
20.	นาย	กำนันตำบลเขาชะงุ้ม	แจ้งข้อมูลกรณีมีราษฎรในพื้นที่ขออนุญาตถมดินในโครงข่ายแนวท่อก๊าซฯ


<u>ภาพกิจกรรม</u>




- **งานชุมชนสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงไฟฟ้าฯ กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำชุมชน**

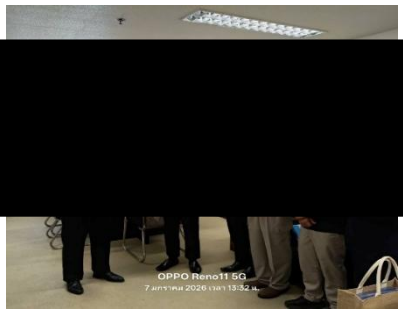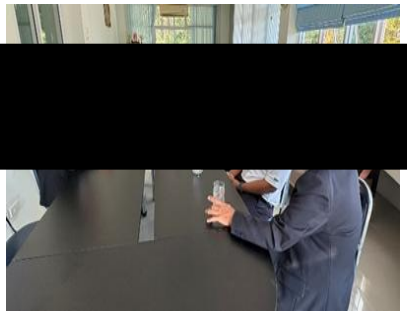
		
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
		
ปลัดจังหวัดราชบุรี	พลังงานจังหวัดราชบุรี	อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

- **งานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและแนวท่อก๊าซ**

 	วันที่ 1 มกราคม 2569 ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 5 มกราคม 2569 ทีมชุมชนสัมพันธ์ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินกอง
	วันที่ 6 มกราคม 2569 ทีมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทางเทศบาลตำบลหินกอง
	วันที่ 7 มกราคม 2569 เ[redacted] ผู้บังคับการกองพลทหารช่าง เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2569 และหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม

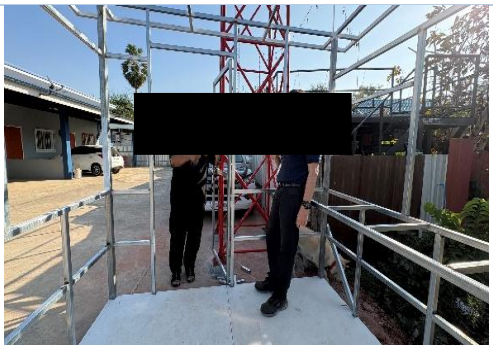
	วันที่ 8 มกราคม 2569 [redacted] ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.เจดีย์หัก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามงบสนับสนุนชุมชนตำบลเจดีย์หัก
	วันที่ 8 มกราคม 2569 [redacted]ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.เจดีย์หัก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามงบสนับสนุนชุมชนตำบลเจดีย์หัก
	วันที่ 9 มกราคม 2569 คณะผู้บริหาร นายก รองนายก ประธานสภาและส่วนราชการของเทศบาลตำบลหินกอง เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหินกอง
 	ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่มอบจักรยานและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ และแนวท่อก๊าซฯ รวม 20 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

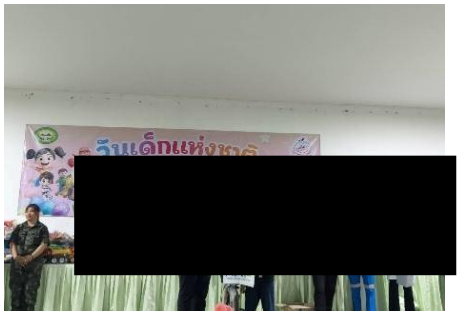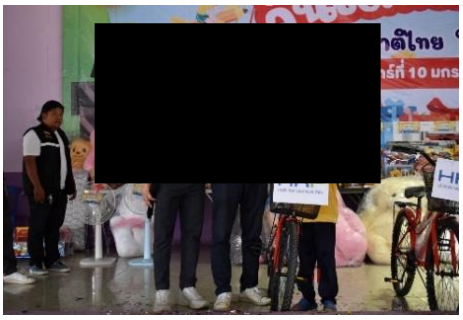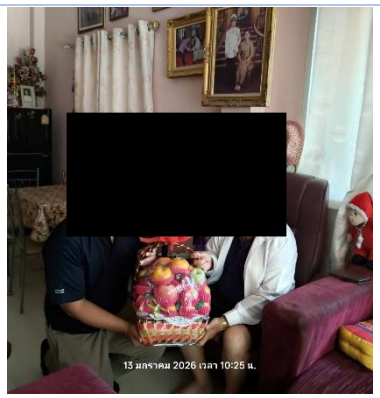 	วันที่ 10 มกราคม 2569 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ของเทศบาลตำบลหินกอง และเทศบาลตำบลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
	วันที่ 10 มกราคม 2569 ทีมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมปีใหม่และวันเด็กของหมู่บ้านหินกอง ณ วัดหินกอง
	วันที่ 10 มกราคม 2569 ทีมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมวันเด็กของชมรมฟุตบอลอคาเดมี่ห้วยไผ่ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดห้วยไผ่
 	วันที่ 13 มกราคม 2569 เข้าพบปะ [redacted] สื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงไฟฟ้าฯ

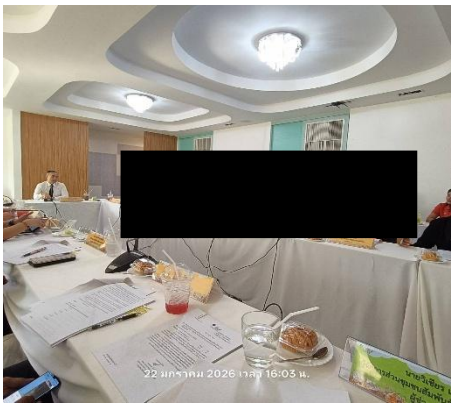	วันที่ 16 มกราคม 2569 [redacted] กำนันตำบลเจดีย์หัก เป็นผู้รับมอบมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2569
	วันที่ 21 มกราคม 2569 [redacted]กรรมการผู้จัดการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด เข้าพบสวัสดีปีใหม่นายยุทธนา เจริญภักดี นายกเทศมนตรีตำบลหลุมดิน
	วันที่ 22 มกราคม 2569 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาไฟฟ้า 3 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกองทุน เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการประจำปี 2568 โดยมี [redacted]รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
	วันที่ 23 มกราคม 2569 มอบกระเช้าเนื่องในวันเกิด [redacted]กำนันตำบลห้วยไผ่





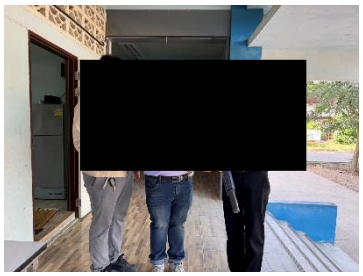







วันที่ 29 มกราคม 2569

ทีมชุมชนสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกปีใหม่และประสัมพันธ์การดำเนินงานโรงไฟฟ้าหินกองให้กับ [redacted] ผอ.รพ.สต.หินกอง [redacted] รักษาการผู้อำนวยการรร.อบจ.ราชบุ[redacted]ี ผอ.รพ.สต.ห้วยไผ่, [redacted] [redacted]ผอ.รร.วัดห้วยไผ่, [redacted] รักษาการผอ.รร.วัดเขากรวด



วันที่ 30 มกราคม 2569

[redacted] กำนันตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือการเข้าถมดินในพื้นที่ท่อก๊าซฯ

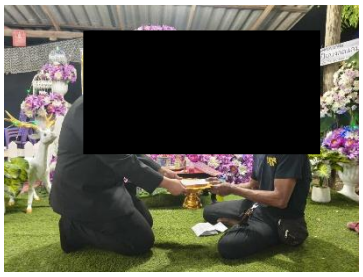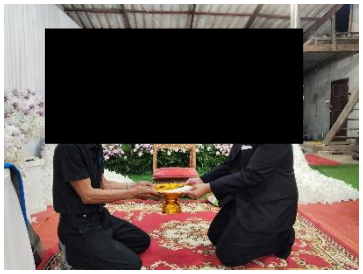 	ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลืองานศพราษฎรในพื้นที่ตำบลหินกอง ในเดือนมกราคม 2569 จำนวน 7 ราย


รายงานผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าหินกองและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569




ตารางการพบบุคคลสำคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569




ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	น[redacted]	นายอำเภอเมืองราชบุรี	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
2.	น[redacted]	ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี	ให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง
3.	พ[redacted]	ผบ.พลพัฒนาที่ 1	ร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน / ให้ข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
4.	พ[redacted]	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี	เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหินกอง / สรุปการดำเนินงานโรงไฟฟ้าฯ
5.	น[redacted]	ผอ.รพ.สต.หินกอง	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
6.	น[redacted]	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยหมู	ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
7.	น[redacted]	นายกอบต.เจดีย์หัก	กำหนดแผนการดำเนินงานการใช้งบประมาณกองทุนสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
8.	น[redacted]	นายกอบต.ดอนตะโก	
9.	น[redacted]	นายกอบต.เตาปูน	พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี
10.	น[redacted]	นายกทต.เขางู	กำหนดแผนการดำเนินงานการใช้งบประมาณกองทุนสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
11.	น[redacted]	นายก อบต.ดอนแร่	
12.	น[redacted]	ผอ.ร.ร.อบจ.ราชบุรี	ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าหินกอง / หารือแนวทางการจัดทำโครงการร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่
13.	น[redacted]	ผอ.ร.ร.วัดเกาะลอย	
14.	น[redacted]	ผอ.ร.ร.วัดห้วยตะแคง	
15.	เฉ[redacted]	กำนันต.หลุมดิน	พบปะ พูดคุย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
16.	น[redacted]	กำนันต.ดอนแร่	กำหนดแผนการดำเนินงานการใช้งบประมาณกองทุนสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
17.	น[redacted]	กำนันต.ดอนตะโก	

ภาพกิจกรรม




- **งานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและแนวท่อก๊าซ**

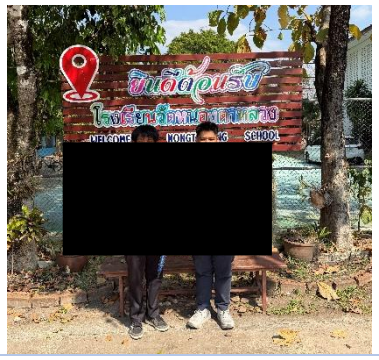
	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พบนางม[redacted] ผอ.โรงเรียนอบจ.ราชบุรี เพื่อแสดงความเข้ารับตำแหน่งผอ. และให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง
	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษา
	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษา
	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษา

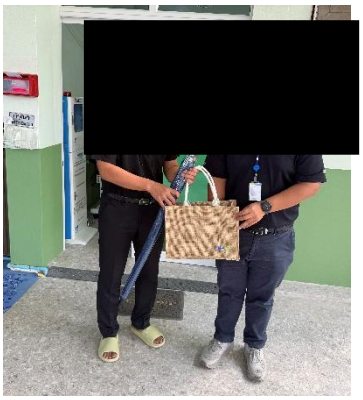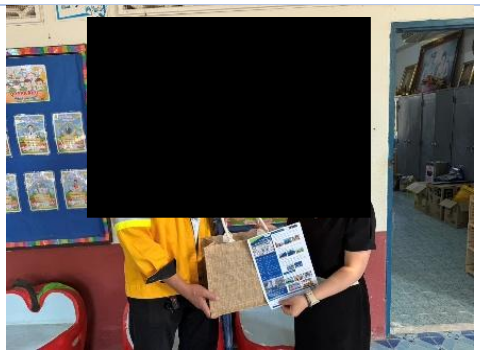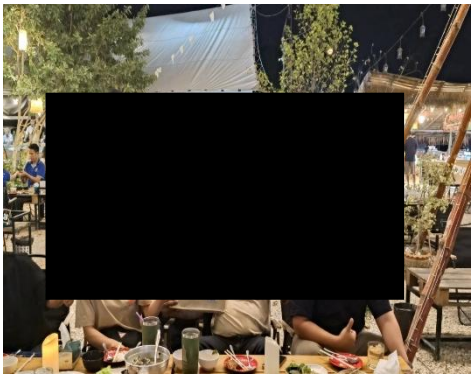	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรีเพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษา
	วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พบผู้อำนวยการรพ.สต. บ้านห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พบ[redacted]อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษา
	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พ[redacted]ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะแคง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษา
	วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พ[redacted]อดีตนายก อบต.เกาะพลับพลา และผู้ใหญ่บ้านแนวท่อก๊าซฯ เพื่อพูดคุยแผนการดำเนินงานชุมชนในปี 2569

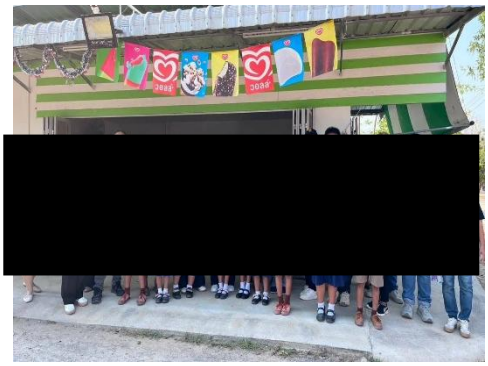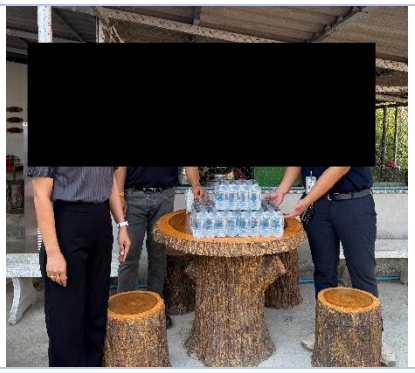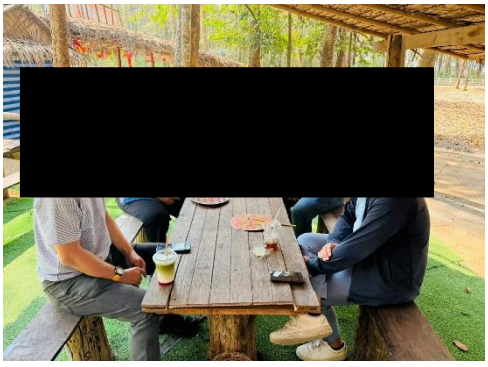	วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมโครงการ To be number one ราชบุรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสณี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมโครงการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง จัดโดยเทศบาลตำบลหินกอง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินกอง ณ ม.10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม HKP ในกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และออกเสียงประชามติ ณ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ม.10 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 รองกรรมการผู้จัดการฯ เข้าพบนาง[redacted] พื้นที่ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าหินกอง
	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมพูด[redacted]ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.หินกอง ศึกษาแนวทางการจัดการและฟื้นฟูป่าชุมชน

	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มอบน้ำดื่มให้รพ.สต.หินกอง เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ รพ.สต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการกับการทำชุมชนล้อมรักษ์ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้สอบประเมิน ณ รพ.สต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 [redacted]ผบ.พลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี เพื่อให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และสรุปผลการดำเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานฯ
	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 [redacted]นายกอบต.ดอนตะโก เพื่อพูดคุยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 พ[redacted]นายกอบต.เตาปูน เพื่อพบปะพูดคุยรักษาความสัมพันธ์อันดี

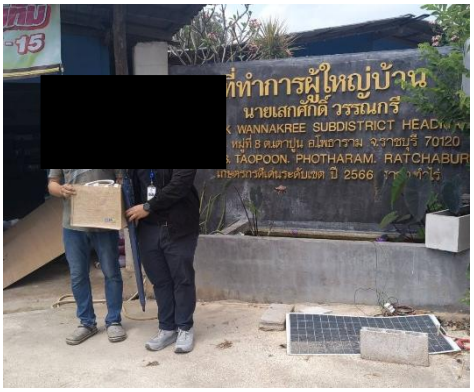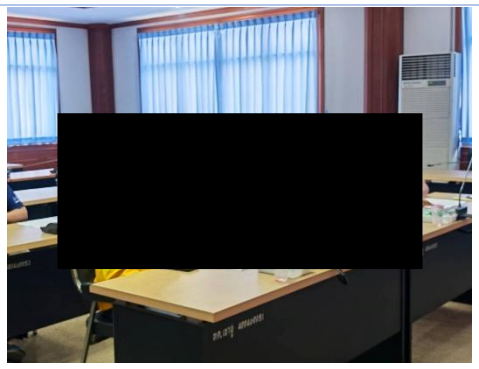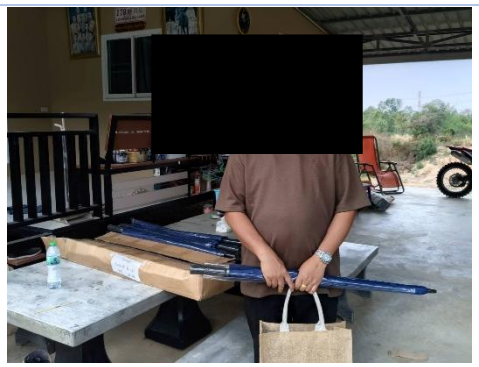	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 [redacted] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อพบปะพูดคุยรักษาความสัมพันธ์อันดี
	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 [redacted] นายกอบต.เจดีย์หักพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เพื่อพูดคุยกำหนดแนวทางการใช้งบประมาณกองทุนสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนเทศบาลตำบลเขางู เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 [redacted]ำนันตำบลหลุมดิน เพื่อพูดคุยให้ข้อมูลโรงไฟฟ้าหินกอง และแนวท่อน้ำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256[redacted] ลงพื้นที่ตำบลเจดีย์หักพ[redacted]สมาชิก อบต. ม.7 ต.เจดีย์หัก เพื่อติดตามการดำเนินงานสนับสนุนชุมชน ปี 2568

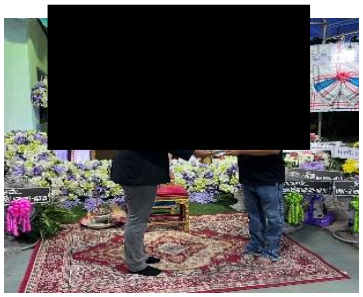	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนตำบลดอนแร่ เพื่อกำหนดแผนการจัดทำโครงการประจำปี 2569
	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอเมืองราชบุรี สมทบการจัดงานกาชาดราชบุรี ประจำปี 2569 โดยมี[redacted] นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้รับมอบ
   	มอบเงินช่วยเหลืองานศพให้กับราษฎรนพื้นที่ตำบลหินกองจำนวน 4 ราย

รายงานผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าหินกองและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ประจำเดือนมีนาคม 2569




<u>รายละเอียดการพบบุคคลสำคัญในช่วงเดือนมีนาคม 2569</u>


ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	น[redacted]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	พบปะพูดคุย , แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน
2.	น[redacted]	นายอำเภอเมืองราชบุรี	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
3.	น[redacted]	ส.ส. ราชบุรี เขต 1	ร่วมงานวันเกิดผู้นำชุมชน , สนับสนุนกิจกรรมงานวันสื่อมวลชน
4.	น[redacted]	อดีต สว. , ประธานสตรีอำเภอเมืองราชบุรี	ร่วมงานกลุ่มสตรี, สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสตรี
5.	น[redacted]	ผอ.สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ราชบุรี	ร่วมงานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ , สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงาน
6.	พ[redacted]	นายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ราชบุรี	
7.	น[redacted]	นายกสมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยวราชบุรี	
8.	น[redacted]	นายกทต.หินกอง	หารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน
9.	น[redacted]	นายกอบต.เกาะพลับพลา	ประชุมแผนการจัดทำโครงการงบประมาณกองทุนสนับสนุนชุมชนประจำปี 2569
10.	น[redacted]	นายกอบต.ดอนแร่	
11.	น[redacted]	นายกทต.เขางู	
12.	น[redacted] ภ	นายกอบต.เจดีย์หัก	
13.	พ[redacted]	รองผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 1	ร่วมซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
14.	พ[redacted]	ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 1	ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา
15.	น[redacted]	กำนันตำบลหินกอง	ร่วมงานสวดพระอภิธรรมราษฎรตำบลหินกอง
16.	น[redacted]	กำนันตำบลเขาชะงุ้ม	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
17.	น[redacted]	กำนันตำบลเกาะพลับพลา	หารือแผนการ
18.	น[redacted]	กำนันตำบลดอนแร่	ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
19.	น[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หินกอง	

ภาพกิจกรรม

- **งานชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานฯ รอบโรงไฟฟ้าและแนวท่อก๊าซธรรมชาติ**

	วันที่ 2 มีนาคม 2569 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม HKP กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในชุมชน ม.10 ต.หินกอง ณ วัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ. ราชบุรี
	วันที่ 3 มีนาคม 2569 ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมดอนแร่ ไท – ยวน ตักบาตรข้าวเหนียว เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี[redacted]รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรม ณ วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ. ราชบุรี
	วันที่ 3 มีนาคม 2569 ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมอง พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม โดยมีพ.อ.นิคม อินทร์เพชร นายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ราชบุรี พร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ. ราชบุรี
	วันที่ 4 มีนาคม 2569 เข้าพ[redacted]นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ชี้แจงข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมเป็นคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าหินกอง
	วันที่ 4 มีนาคม 2569 มอบของรางวัลร่วมงานกาชาดผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โดยมีน[redacted]ม นักวิชาการอุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ

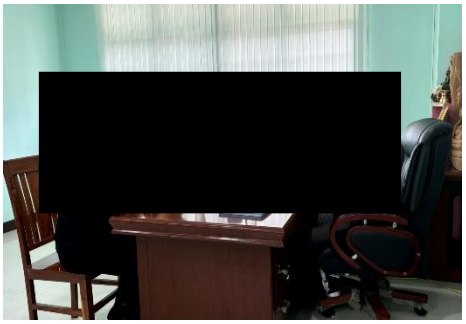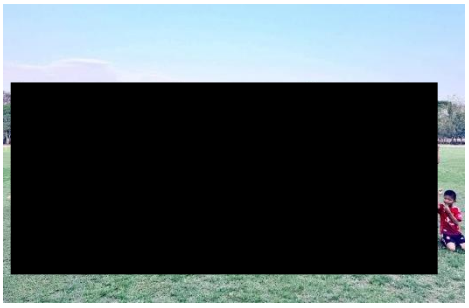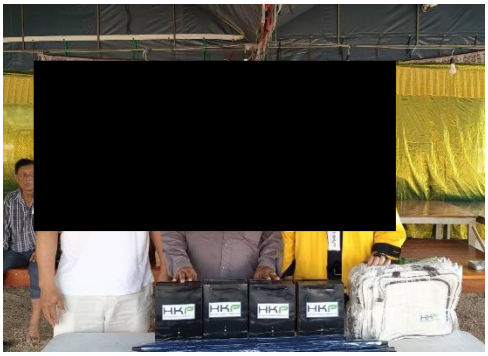	วันที่ 5 มีนาคม 2569 เ[redacted]ยก อบต.เกาะพลับพลา [redacted] [redacted]ปลัด อบต.เกาะพลับพลา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานสนับสนุนชุมชน อบต.เกาะพลับพลา
	วันที่ 6 มีนาคม 2569 ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองกับเครือข่ายกลุ่มสตรีอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ โดย[redacted] ประธานสตรีอำเภอเมืองราชบุรี และกลุ่มสตรีอำเภอเมืองราชบุรีร่วมกิจกรรม
	วันที่ 7 มีนาคม 2569 สนับสนุนชุดกีฬาฟุตบอล ให้กับชมรมฟุตบอลอคาเดมี่ห้วยไผ่
	วันที่ 9 มีนาคม 2569 ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนเทศบาลตำบลเขางู ครั้งที่ 2/2569 โดยมี[redacted]ายกเทศมนตรีตำบลเขางู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 9 มีนาคม 2569 ร่วมสนับสนุนของรางวัลใช้ในกิจกรรมจับฉลากการกุศล งานประจำปีวัดเขาราบ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี [redacted] [redacted]รองนายก อบต.เตาปูน [redacted]กำนันตำบลเขาชะงุ้ม เป็นผู้รับมอบ

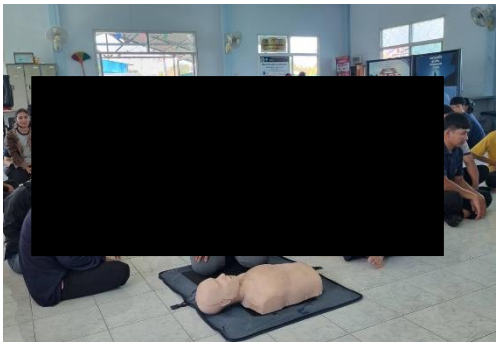	วันที่ 10 มีนาคม 2569 ร่วมกิจก[redacted]ลชนการท่องเที่ยว ราชบุรี โ[redacted]ายกสมาคมฯ นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริวรรต ผอ. สวท ราชบุรี และสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง วัตถุดิบปรุงอาหาร และอุปกรณ์กีฬา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 11 มีนาคม 2569 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนตำบลเกาะพลับพลา เพื่อกำหนดแผนการจัดทำโครงการประจำปี 2569 โดยมีคณะกรรมการและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 12 มีนาคม 2569 ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนตำบลเจดีย์หัก ครั้งที่ 1/2569 เพื่อกำหนดแผนการจัดทำโครงการประจำปี 2569 โดยมี นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ นายก อบต.เจดีย์หัก เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อบต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 16 มีนาคม 2569 ร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเข้มแข็ง จังหวัดราชบุรี โดย[redacted]รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ณ วัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 16 มีนาคม 2569 ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น CPR จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ณ รพ.สต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

	วันที่ 18 มีนาคม 2569 กรรมการผู้จัดการบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด มอบเสื้อให้กับอำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 100 ตัว สำหรับใช้ในกิจกรรมของอำเภอเมืองราชบุรี โดยมี [redacted] ายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุร
	วันที่ 18 มีนาคม 2569 ประชุมกลุ่มย่อย หารือแนวทางการจัดสรรงบสนับสนุนชุมชน ตำบลเกาะพลับพลา ร่วมกั [redacted] กำนันตำบลเกาะพลับพลา สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.6,7,11,12, และ ม.15
	วันที่ 19 มีนาคม 2569 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา จัดโดยกองพลพัฒนาที่ 1 ราชบุรี พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทาสีอาคาร และจัดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 20 มีนาคม 2569 เยี่ยมพบปะราษฎร บริเวณสถานีสูบน้ำของโรงไฟฟ้าฯ ณ หมู่ที่ 7 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 27 มีนาคม 2569 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย ของกองพลพัฒนาที่ 1 ณ สนามฝึก กองพลพัฒนาที่ 1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

	
	วันที่ 29 มีนาคม 2569 ร่วมงานวันเกิดน[redacted]อดีตนายก อบต.เกาะพลับพลา โดยมีน[redacted]าชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้า[redacted]
	วันที่ 30 มีนาคม 2569 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตั้งด่านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ให้กับฝ่ายปกครองตำบลเขาชะงุ้ม โดยมี[redacted]ำนันตำบลเขาชะงุ้ม เป็นผู้รับมอบ
	วันที่ 31 มีนาคม 2569 ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ รร. อบจ.ราชบุรี [redacted]รองนายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร. อบจ.ราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	ร่วมสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลืองานศพราษฎรในพื้นที่ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

 	วันที่ 18 มีนาคม 2569 ร่วมกับฝ่าย ESH ประสานงานตัวแทนคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและผู้นำชุมชนร่วมสังเกตุการณ์การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง ณ พื้นที่ตำบลห้วยไผ่ ตำบลหินกอง และตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
	วันที่ 27 มีนาคม 2569 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้แคนาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงไฟฟ้าฯ บริเวณพื้นที่ว่างด้านข้างบ่อน้ำดิบ โรงไฟฟ้าหินกอง

รายงานผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าหินกองและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ประจำเดือนเมษายน 2569



<u>รายละเอียดการพบบุคคลสำคัญในช่วงเดือนเมษายน 2569</u>


ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	น[redacted]	นายอำเภอเมืองราชบุรี	ชี้แจงแนวทางการจัดประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม และการจัดสรรเงินพัฒนาชุมชน
2.	น[redacted]	ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองราชบุรี	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอำเภอเมือง
3.	น[redacted]	ผอ.กกพ. ประจำเขต 10 ราชบุรี	ชี้แจงข้อมูลโรงไฟฟ้า และแนวท่อก๊าซฯ
4.	น[redacted]	ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชบุรี	ชี้แจงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม
5.	น[redacted]	นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง	แจ้งแผนงานกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อนบ้านเรา และแผนงานประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งวแดล้อม
6.	น[redacted]	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไผ่	ร่วมกิจกรรมของชุมชน
7.	น[redacted]	นายกอบต.เจดีย์หัก	
8.	น[redacted]	นายกอบต.ดอนตะโก	
9.	น[redacted]	นายกอบต. ดอนแร่	
10.	น[redacted]	กำนันตำบลห้วยไผ่	
11.	น[redacted]	กำนันตำบลหินกอง	หารือแผนการนำผู้นำชุมชนตำบลหินกองเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหินกอง
12.	น[redacted]	กำนันตำบลดอนแร่	หารือข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงไฟฟ้าฯ
13.	น[redacted]	กำนันตำบลดอนตะโก	
14.	น[redacted]	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต.หินกอง	สำรวจพื้นที่กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าชุมชน
15.	น[redacted]	ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.เกาะพลับพลา	หารือแนวทางการจัดทำโครงการชุมชนประจำปี 2569
16.	น[redacted]	อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าหินกอง	
17.	น[redacted]	กำนันตำบลเกาะพลับพลา	
18.	น[redacted]	กำนันตำบลเขาชะงุ้ม	

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
19.	นา[redacted]	สารวัตรกำนันตำบลหินกอง	พบปะ พูดคุยเพื่อหาข้อมูลเบาะแสเหตุลักขโมยสายไฟ และหาแนวทางป้องกันอุปกรณ์แนวท่อก๊าซฯ
20.	น.ส[redacted]	นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี	ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงไฟฟ้าฯ

<u>ภาพกิจกรรม</u>

- **งานชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานฯ รอบโรงไฟฟ้าและแนวท่อก๊าซธรรมชาติ**

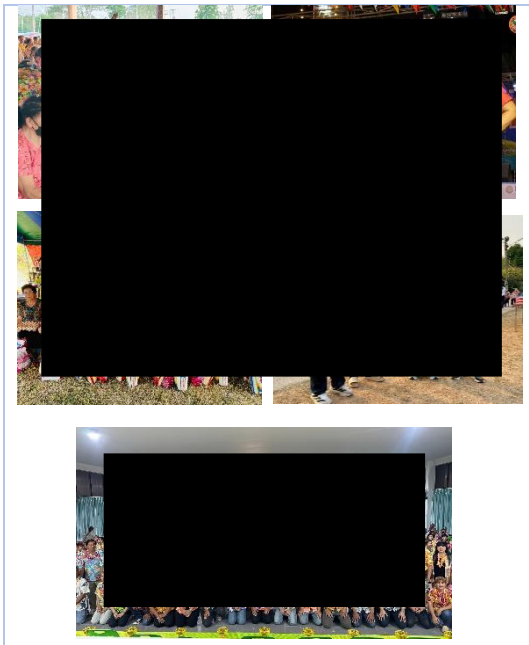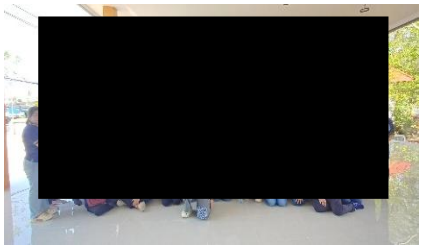	วันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ
	วันที่ 5 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลห้วยไผ่ ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยไผ่
	วันที่ 5 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบงบประมาณสนับสนุนให้โครงการกลุ่มงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ต.ห้วยไผ่ ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 195,000 บาท ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยไผ่

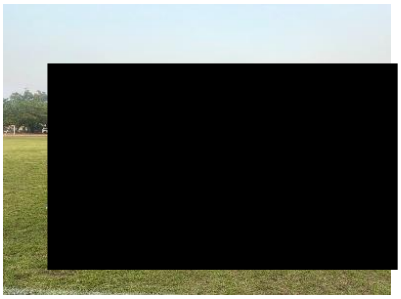	วันที่ 7 เมษายน 2569 กรรมการผู้จัดการฯ ร่วมสวดพระอภิธรรม และมอบเงินช่วยเหลือ [redacted]
	วันที่ 8 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบงบประมาณสนับสนุนให้โครงการสนับสนุนกีฬาเปตอง ประจำปี 2569 จำนวน 15,000 บาท ณ สนามฟุตบอลรร.วัดห้วยไผ่
	วันที่ 8 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบงบประมาณสนับสนุนให้ห้วยไผ่ อะคาเดมี่ จำนวน 60,000 บาท ณ สนามฟุตบอลรร.วัดห้วยไผ่
	วันที่ 9 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมงานฌาปนกิจศพม[redacted] ป[redacted]ตนายก อบต.เกาะพลับพลา ณ วัดปากช่อง ต.ปากช่อง
	วันที่ 9 เมษายน 2569 ร่วมมอบเครื่องดื่ม และอาหารสำเร็จรูป สนับสนุนการตั้งด่านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ของอำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนายจำนงค์ จันทวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้รับมอบ
	วันที่ 10 เมษายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนการตั้งด่านความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ของฝ่ายปกครองในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ



วันที่ 18 เมษายน 2569
ร่วมงานทำบุญที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยไผ่ และทำบุญอาคารแสดงสินค้าชุมชนตำบลห้วยไผ่ [redacted] เภอเมืองราชบุรี เป็นประธาน






วันที่ 24 เมษายน 2569
ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจเรื่องไอน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี



วันที่ 25 เมษายน 2569
ร่วมงานนมัสการพระธาตุเจดีย์หัก [redacted] นายกอบต.เจดีย์หัก พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและ [redacted]

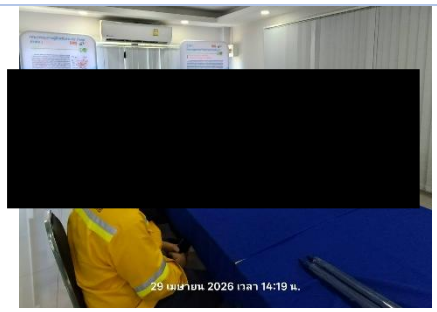

วันที่ 29 เมษายน 2569
กรรมการผู้จัดการ ฯ เข้า [redacted] ผอ.กกพ. ประจำเขต 10 ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงไฟฟ้าฯ



วันที่ 29 เมษายน 2569
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องไอน้ำไม่ใช่ควันบริเวณร้านค้าในหมู่ที่ 5 -6 ต.หินกองและ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี






ร่วมสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลืองานศพราษฎรในพื้นที่ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

รายงานผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าหินกองและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569



<u>รายละเอียดการพบบุคคลสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569</u>




ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	[redacted]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	หารือแผนการจัดประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม
2.	[redacted]	นายอำเภอเมืองราชบุรี	ชี้แจงแนวทางการจัดประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ
3.	[redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทสจ.ราชบุรี	ติดตามการแก้ไขคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม
4.	[redacted]	นายกสมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยวราชบุรี	หารือแผนการนำสื่อมวลชนราชบุรีเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหินกอง
5.	[redacted]	หัวหน้าส่วนงานฯ สนง.กกพ. ประจำเขต 10 ราชบุรี	หารือการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน
6.	[redacted]	นายกทต.หินกอง	แจ้งความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมตำบลหินกอง
7.	[redacted]	นายกทต.ห้วยไผ่	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
8.	[redacted]	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยไผ่	แจ้งแผนงานสร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำในชุมชนตำบลห้วยไผ่
9.	[redacted]	กำนันตำบลเกาะพลับพลา	หารือแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำโครงการชุมชน
10.	[redacted]	กำนันตำบลหินกอง	สรุปกำหนดการ การนำชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินกองเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
11.	[redacted]	กำนันตำบลห้วยไผ่	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน แจ้งแผนกิจกรรมเพื่อนบ้านเรา
12.	[redacted]	สจ.เขต 3 อำเภอเมืองราชบุรี	รับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมหารือแนวทางการจัดทำโครงการจากเงินกองทุนสนับสนุนชุมชนตำบลเกาะพลับพลา
13.	[redacted]	ผอ.กองสาธารณสุข อบต.เจดีย์หัก	ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนชุมชนของตำบลเจดีย์หัก
14.	[redacted]	ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี	ร่วมงานบุญ พร้อมพูดคุยแจ้งการดำเนินงานโรงไฟฟ้าฯ
15.	[redacted]	อดีต รมช.สาธารณสุข	
16.	[redacted]	ปลัดอำเภอหัวหน้าสำนักงานอำเภอเมืองราชบุรี	ชี้แจงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม




ภาพกิจกรรม

- **งานชุมชนสัมพันธ์กับกลุ่มชุมชนและหน่วยงานฯ รอบโรงไฟฟ้าและแนวท่อก๊าซธรรมชาติ**


 	วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำจากโรงไฟฟ้าฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
 	วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ลงพื้นที่ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับหมู่บ้าน พร้อมตรวจการดำเนินกิจกรรมของชุมชนตำบลเจดีย์หัก ร่วมกับน ผอ.กองสาธารณสุข อบต.เจดีย์หัก
	วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่มอบสติ๊กเก้อ และแผ่นประชาสัมพันธ์เรื่องไอน้ำให้กับชุมชน ม. 8 ตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

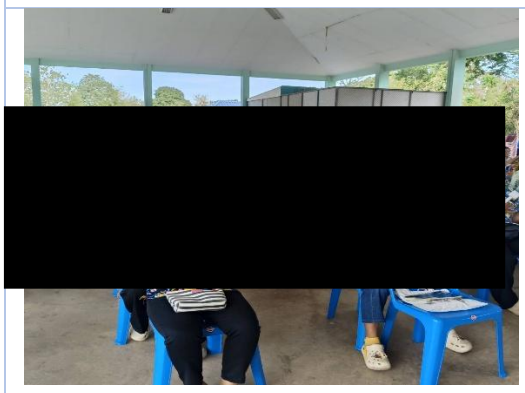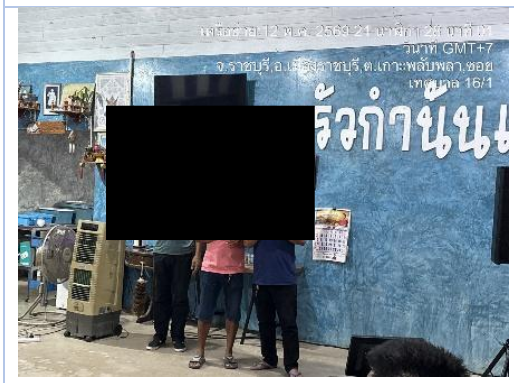	วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการใช้งบสนับสนุนชุมชนของบริษัทฯ ปี 2569 ให้กับน[redacted]กำนันตำบลเกาะพลับพลา และผู้ใหญ่บ้านในเขต อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำไม่ใช่ควัน ให้กับกลุ่ม อสม. ตำบลห้วยไผ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมงานทำบุญพร้อมมอบน้ำดื่มสำหรับใช้ในงานทำบุญตักบาตรของหมู่ที่ 8 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 สนับสนุนงบประมาณชมรมเบตองตำบลห้วยไผ่ เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการทีมลงแข่งขัน ประจำปี 2569
	วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ร่วมงานสังสรรค์วันคล้ายวันเกิดผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.เกาะพลับพลา พร้อมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่

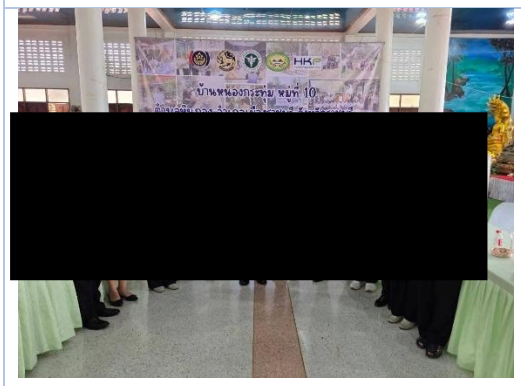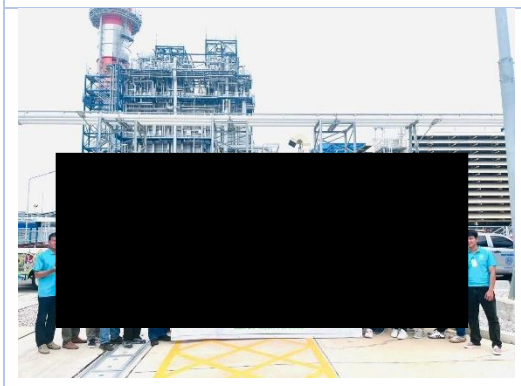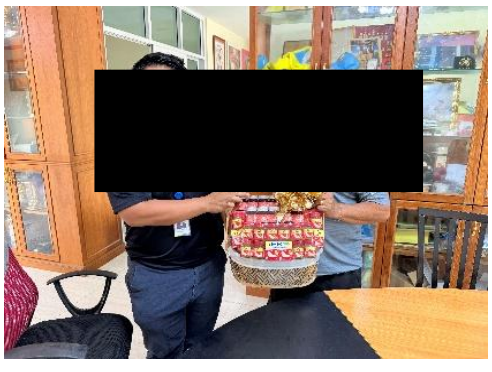	วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปี ณ ศูนย์แสดงสินค้าตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2569 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ให้การต้อบรับนายอำเภอเมืองราชบุรี และคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหินกอง เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหินกอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม
	วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านราษฎร (ลุงพล) ม.6 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบกระเช้าเยี่ยมร้อ[redacted] เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง หลังจากการเข้ารับการผ่าตัดตา

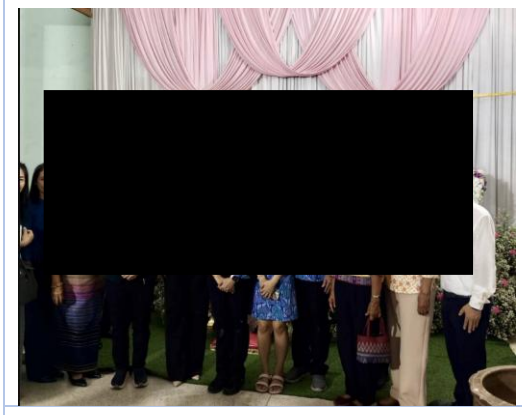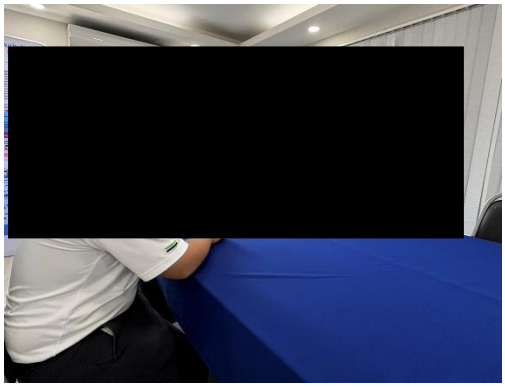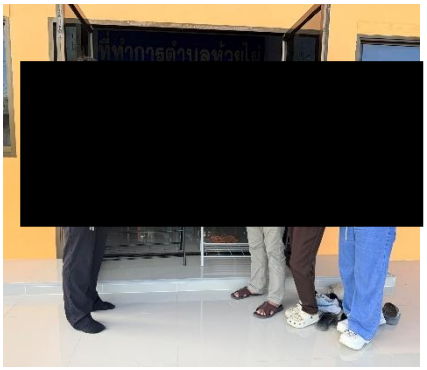 	วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ร่วมงานทำบุญครบรอบ อดีต ส[redacted]ชบุรีเขต 1 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เข้าพบ[redacted]หัวหน้าส่วนงานฯ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 ราชบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ ณ สำนักงานกกพ.เขต 10 ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การทอผ้าขาวม้าแดงทอมือ และเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาตำบลห้วยไผ่ ประจำปี 2569 ณ ที่ทำการชุมชนตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดภรรยาอดีตนายก อบต.เกาะพลับพลา



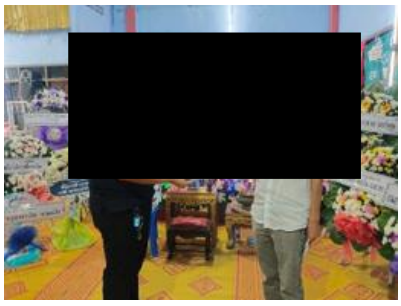





ร่วมสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลืองานศพราษฎรในพื้นที่ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

รายงานผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่โรงไฟฟ้าหินกองและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฯ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ประจำเดือนมิถุนายน 2569



<u>รายละเอียดการพบบุคคลสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายน 2569</u>


ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
1.	[redacted]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตร EIA และการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
2.		นายอำเภอเมืองราชบุรี	
3.		ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
4.		พลังงานจังหวัดราชบุรี	
5.		วิศวกรชำนาญการพิเศษ	
6.		นายกทต.ห้วยไผ่	
7.		นายกอบต.ดอนแร่	
8.		นายกทต.เขางู	
9.		นายก อบต.เกาะพลับพลา	
10.		นายกอบต.เจดีย์หัก	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน / แจ้งแผนการจัดโครงการศึกษาดูงาน / ประชุมกำหนดแผนการจัดทำโครงการ ปี 2569
11.		กำนันตำบลเจดีย์หัก	
12.		ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ราชบุรี	สนับสนุนกิจกรรมของหน่วย และหารือแผนการนำตะกอนดินจากโรงไฟฟ้าฯ ไปใช้ประโยชน์ในกิจการของทหาร
13.		อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี	ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง
14.		กำนันตำบลห้วยไผ่	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน / แจ้งแผนการจัดโครงการศึกษาดูงาน
15.		กำนันตำบลเกาะพลับพลา	หารือแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
16.		กำนันตำบลหินกอง	ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
17.		นายกทต.หินกอง	หารือแผนงานกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
18.		ผอ.ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม	สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
19.		ผอ.ร.ร.วัดห้วยไผ่	สรุปแผนการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหินกอง
20.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ต.เกาะพลับพลา	หารือแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
21.		สจ. เขต 2 อ.เมืองราชบุรี	หารือแนวทางจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน


ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียดการดำเนินงาน
22.	[redacted]	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.เกาะพลับพลา	หารือแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
23.		ประธาน อสม. ต. ห้วยไผ่	สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

<u>ภาพกิจกรรม</u>

- **งานชุมชนสัมพันธ์กับกลุ่มชุมชนและหน่วยงานฯ รอบโรงไฟฟ้าและแนวท่อก๊าซธรรมชาติ**

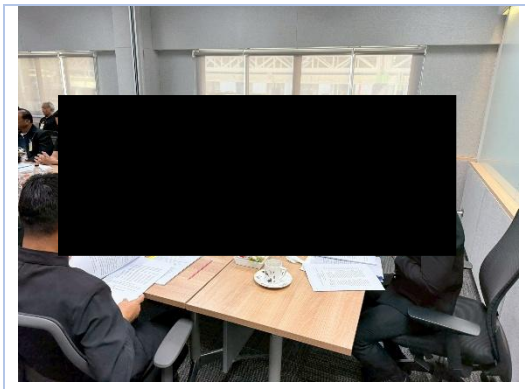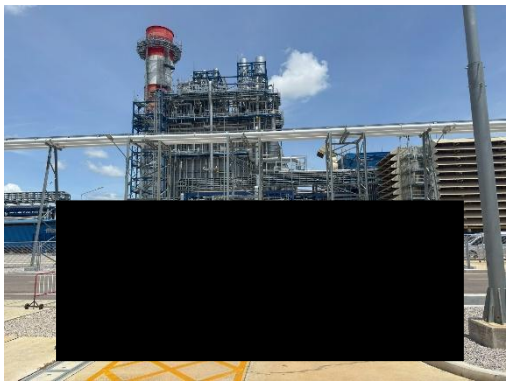 	วันที่ 19 มิถุนายน 2569 จัดประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 /2569 ของโรงไฟฟ้าหินกอง พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโรงไฟฟ้าฯ โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม รวมจำนวน 33 คน (ครบตามองค์ประชุม)
 	วันที่ 17 มิถุนายน 2569 กรรมการผู้จัดการบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

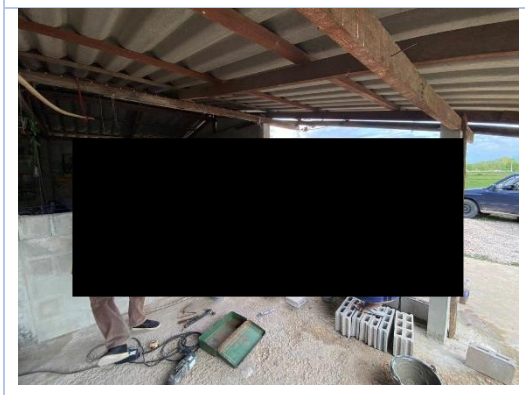	วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด[redacted]ใหญ่บ้าน ม.15 ต.เกาะพลับพลา ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่
	วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนฯ ตำบลเจดีย์หัก ณ ห้องประชุม อบต.เจดีย์หัก นำโด[redacted]นายก อบต.เจดีย์หัก [redacted]นัน ต.เจดีย์หัก
	วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ติดตามการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านราษฎรผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 (ติดรั้วโรงไฟฟ้า) ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลืองาน [redacted]อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชนตำบลห้วยไผ่ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

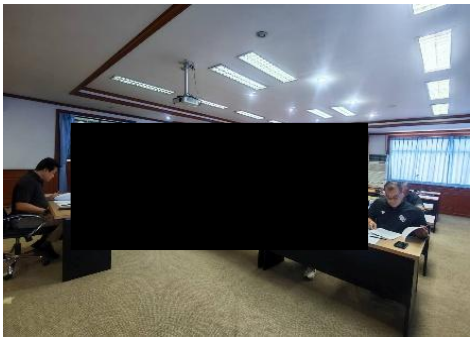	วันที่ 9-12 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนตำบลหินกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
	วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์ ของตำบลดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 14 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนชุดแข่งและเงินบำรุงทีมเบตอง เพื่อส่งเสริมเยาวชนตำบลห้วยไผ่เป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
	วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในกิจกรรมของกองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี
	วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนฯ เทศบาลตำบลเขางู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขางู นำโดย [redacted] นายกเทศมนตรีตำบลเขางู




วันที่ 17 มิถุนายน 2569
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์มอบของที่ระลึกให้กับ [redacted]
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร



วันที่ 20 มิถุนายน 2569
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์สนับสนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สำหรับเยาวชน และประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์
หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี





วันที่ 22 มิถุนายน 2569
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรมให้
ความรู้การปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ชุมชนหมู่ที่ 5 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

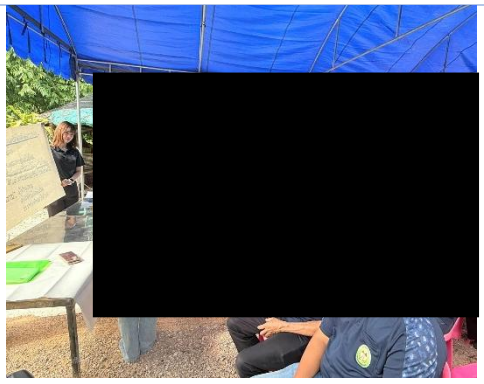



วันที่ 23 มิถุนายน 2569
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูก
ผักสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนหมู่ที่ 5 ต.
หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองราชบุรี และผู้นำชุมชนตำบลหินกองเป็นผู้ให้ความรู้

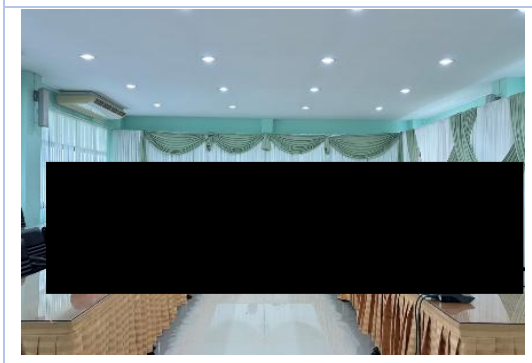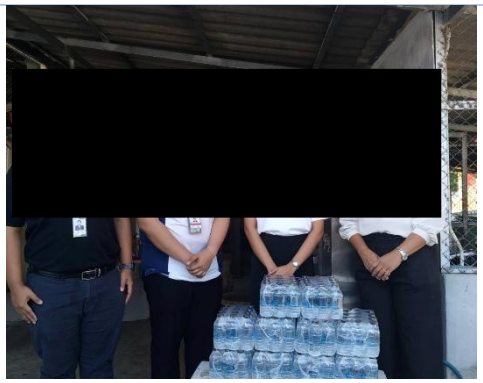	วันที่ 23 มิถุนายน 2569 ร่วมชมการแข่งขันกีฬา อบจ.ราชบุรี เกมส์ ปี 2569 ณ สนามกีฬาสโมสรราชบุรี เอฟซี นำโดย [redacted] ายอำเภอเมืองราชบุ[redacted]กำนันตำบลหินกอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง
	วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนชุมชนฯ ตำบลเกาะพลับพลา ณ ห้องประชุม อบต.เกาะพลับพลา นำโดย[redacted]ายก อบต.เกาะพลับพลา
	วันที่ 26 มิถุนายน 2569 มอบน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด
	วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สติ๊กเก้อ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำจากโรงไฟฟ้าฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 -7 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
	วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์มอบเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ของฝ่ายปกครอง อ.เมือง จ.ราชบุรี









ร่วมสวดพระอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลืองานศพราษฎรในพื้นที่ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ภาคผนวก ข-32

เอกสารการจัดตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



คำสั่งจังหวัดราชบุรี
ที่ ๑๙๓๖/๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

ตามที่จังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๑๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกองของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด นั้น

เนื่องจากกรรมการผู้แทนภาคประชาชน นายพงศ์ธรรศ แดงชาติแท้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวปฏิมาภรณ์ บัวดี เป็นไปตามความเห็นของเทศบาลตำบลหินกอง และอำเภอเมืองราชบุรี แจ้งขอเปลี่ยนแปลง และนายทวี อุปเทวะ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยไผ่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๕๒/๑ (๒) (๖) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแก้ไขคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๒๑๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะราย ตามลำดับดังนี้

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการ
(ที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓)

๑๔. น[redacted] ผู้แทนหมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง กรรมการ
เปลี่ยนเป็น[redacted]

๑๔[redacted] ผู้แทนหมู่ที่ ๖ ตำบลหินกอง กรรมการ
เปลี่ยนเป็น[redacted]

๒[redacted] ผู้แทนหมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยไผ่ กรรมการ
เปลี่ยนเป็น[redacted]ทนหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยไผ่

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุก[redacted]

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

[redacted]

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



ที่ รบ ๐๐๑๔.๒/ว ๗๕๒๙

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกองของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

เรียน

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๒๑๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๒๙๓๖ /๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งที่อ้างถึง จังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกองของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด เนื่องจากผู้แทนภาคประชาชนมีการเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ลำดับที่ ๑๔ จากเดิม นายพงศ์ธรรศ แดงชาติแท้ เปลี่ยนเป็น นายปัญญา แสงหว้า ลำดับที่ ๑๕ จากเดิม นางสาวปฏิมาภรณ์ บัวดี เปลี่ยนเป็น นางสาวกัญญา ศรีสวัสดิ์ และลำดับที่ ๒๐ จากเดิม นายทวี อุปเทวะ เปลี่ยนเป็น นางสาวฑิพย์ภพร คิดคุ้มคำ ประกอบกับบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ นั้น

จังหวัดราชบุรี จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกองของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด และขอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว มาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๔๑
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ saraban_ratchaburi@mnre.go.th

รายชื่อแนบท้าย

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3)
2. อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
4. พลังงานจังหวัดราชบุรี
5. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8
6. นายอำเภอเมืองราชบุรี
7. นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง
8. นายกเทศมนตรีตำบลเขางู
9. นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไผ่
10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา
12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
14. นาย[redacted] ผู้แทนหมู่ที่ 5 ตำบลหินกอง
15. นาง[redacted] ผู้แทนหมู่ที่ 6 ตำบลหินกอง
16. นาย[redacted] ผู้แทนหมู่ที่ 7 ตำบลหินกอง
17. นาย[redacted] ผู้แทนตำบลหินกอง
18. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลหินกอง
19. นาย[redacted] ผู้แทนตำบลห้วยไผ่
20. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลห้วยไผ่
21. นาย[redacted] ผู้แทนตำบลเจดีย์หัก
22. นาย[redacted] ผู้แทนตำบลเจดีย์หัก
23. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลเกาะพลับพลา
24. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลเกาะพลับพลา
25. นาย[redacted] ผู้แทนตำบลดอนตะโก
26. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลดอนตะโก
27. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลดอนแร่
28. นาง[redacted] ผู้แทนตำบลดอนแร่
29. นาง[redacted] ผู้แทนเทศบาลตำบลเขางู
30. นาย[redacted] ผู้แทนเทศบาลตำบลเขางู
31. กำนันตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
32. กำนันตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
33. ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

ระเบียบคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ได้รับมติเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการฯ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือ ทส ๑๐๑๐.๗/๙๘๙๖ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการจัดตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

จังหวัดราชบุรีจึงมีคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๒๒๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการดังกล่าวและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีฉบับดังกล่าวข้างต้น และตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบมติที่ประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกองครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จึงให้มีระเบียบคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ดังนี้

หมวดที่ ๑
คำนิยาม

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒. ในระเบียบนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

“โรงไฟฟ้า” หมายถึง โรงไฟฟ้าหินกอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

“คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม” หมายถึง คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

“กรรมการ” หมายถึง ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

“พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” หมายถึงพื้นที่ในรัศมี ๕ กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ ตำบลหินกอง ตำบลห้วยไผ่ ตำบลเจดีย์หัก ตำบลดอนตะโก ตำบลดอนแร่ ตำบลเกาะพลับพลา และเทศบาลตำบลเขางู

หมวดที่ ๒
บททั่วไป

ข้อ ๓. คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(๒) เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าผ่านผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมฯ

(๓) เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

(๔) เพื่อให้มีผู้แทนอันเป็นตัวแทนของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีอำนาจในการตรวจสอบ และวินิจฉัยข้อร้องเรียนของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

หมวดที่ ๓
คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔. กรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๓ คน ดังนี้

(๑) กรรมการผู้แทนจากชุมชน จำนวน ๑๗ คน

(๒) กรรมการผู้แทนจากภาครัฐ จำนวน ๑๓ คน

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน

(๔) กรรมการผู้แทนจากโรงไฟฟ้า จำนวน ๑ คน

ข้อ ๕. ผู้แทนจากชุมชน ให้มาจากการสรรหา/คัดเลือกของแต่ละตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แล้วแจ้งมายังเลขานุการ โดยมีตัวแทนมาจากหมู่บ้าน ดังนี้

(๑) ผู้แทนหมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง จำนวน ๑ คน

(๒) ผู้แทนหมู่ที่ ๖ ตำบลหินกอง จำนวน ๑ คน

(๓) ผู้แทนหมู่ที่ ๗ ตำบลหินกอง จำนวน ๑ คน

(๔) ผู้แทนตำบลหินกอง จำนวน ๒ คน ยกเว้น (1) , (2) และ (3)

(๕) ผู้แทนตำบลห้วยไผ่ จำนวน ๒ คน

(๖) ผู้แทนตำบลเจดีย์หัก จำนวน ๒ คน

(๗) ผู้แทนตำบลเกาะพลับพลา จำนวน ๒ คน

(๘) ผู้แทนตำบลดอนตะโก จำนวน ๒ คน

(๙) ผู้แทนตำบลดอนแร่ จำนวน ๒ คน

(๑๐) ผู้แทนเทศบาลตำบลเขางู จำนวน ๒ คน

โดยวิธีการสรรหา ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือวิธีการตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ผู้แทนจากภาครัฐ ให้มาจากการเสนอชื่อของหน่วยงาน แล้วแจ้งมายังเลขานุการ ผู้แทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย ๑๓ หน่วยงาน ๆ ละ ๑ คน ดังนี้

(๑) จังหวัดราชบุรี

(๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

(๓) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

(๔) สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี

(๕) สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ ๘

(๖) อำเภอเมืองราชบุรี

(๗) เทศบาลตำบลหินกอง

(๘) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

(๙) องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

(๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา

(๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก

(๑๒) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

(๑๓) เทศบาลตำบลเขางู

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาจากการสรรหาร่วมกันระหว่างผู้แทนจากชุมชน และผู้แทนจากโรงไฟฟ้า

ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า ให้มาจากการแต่งตั้งของโรงไฟฟ้า

เมื่อได้ผู้แทนครบทุกภาคส่วนตามข้อ ๔. แล้ว ให้เลขานุการรวบรวมรายชื่อและแจ้งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแต่งตั้ง ต่อไป

ข้อ ๖. ผู้แทนจากชุมชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ในวันสรรหา

(๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลนั้น ๆ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(๓) ต้องไม่มีตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งผู้นำชุมชน

(๔) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ ๙ (๔), (๕) และ (๖)

ข้อ ๗.ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันที่มีการสรรหา

(๒) มีความรู้ความสามารถในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีความประพฤติเหมาะสม หรือเป็นผู้ที่ชุมชนพิจารณาเห็นชอบ หรือได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนทั่วไป

(๓) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ ๙ (๔), (๕) และ (๖)

ข้อ ๘. กรรมการ ตามข้อ๔ (๑), (๓) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง ติดต่อกันได้สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ วาระ

ก่อนคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมหมดวาระลงตามวรรคแรกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ให้ดำเนินการสรรหาผู้แทนชุดใหม่ตามวิธีการในข้อ ๕.

ในกรณีที่ยังไม่ได้คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ให้ชุดเดิมรักษาการไปพรางก่อน

ข้อ ๙. กรรมการนอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๘. แล้ว อาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตาม (ข้อ ๖)(ข้อ ๗)

(๔) มีความประพฤติไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถในการทำหน้าที่ และกรรมการมีมติเสียงข้างมากให้ออกจากตำแหน่ง

(๕) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

(๖) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อ ๑๐. กรณีตำแหน่งผู้แทนว่างลงตามข้อ ๙. ให้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งด้วยวิธีการตามข้อ ๕.

ผู้แทนที่เข้ามารับตำแหน่งแทนตำแหน่งผู้แทนเดิมที่ว่างลง ให้อยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวยังคงเหลืออยู่ไม่เกิน ๓ เดือน ก็ไม่ต้องสรรหาผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

หมวดที่ ๔
อำนาจหน้าที่

ข้อ ๑๑. คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง กำกับดูแลและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๒) ตรวจเยี่ยมโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(๓) รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

(๔) ร่วมปรึกษา ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอให้โรงไฟฟ้าปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้างและดำเนินการ และกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๕) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโรงไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

(๖) พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

(๗) ปิดประกาศคำร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนที่ประชาชนนำเสนอต่อคณะกรรมการและประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ไว้บริเวณที่ทำการของหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยเปิดเผย หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง

(๘) กำหนดระเบียบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระเบียบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของประชาชน หรือระเบียบอื่น ๆที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน

(๙) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน

(๑๐) ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

หมวดที่ ๕
การบริหารจัดการ

ข้อ ๑๒. คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน มาจากการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ประธานคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๒) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๓) เป็นตัวแทนของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

(๔) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๓. ให้ผู้แทนจากโรงไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดทำรายงานการประชุม

(๒) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

(๓) แจ้งวันนัดประชุมไปยังกรรมการ หรือผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี

(๔) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม มอบหมาย ภายใต้ระเบียบ และมติของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ ๖
การประชุม

ข้อ ๑๔. คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ข้อ ๑๕. คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม จะเรียกประชุมวิสามัญได้ต่อเมื่อมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีการดังนี้

(๑) ประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม เรียกประชุม

(๒) ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียกประชุม

(๓) ผู้แทนโรงไฟฟ้าโดยมีผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมอื่น รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เสนอให้ประธานเรียกประชุม

(๔) ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เพื่อเสนอเรื่องให้ประธานพิจารณาเรียกประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๖. องค์ประชุมของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ต้องมีจำนวนผู้แทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมทั้งหมด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดเรียกประชุมอีกคราวหนึ่งภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๗. ถ้าประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ ๑๘. การลงมติใด ๆ ในที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมาก

หมวดที่ ๗
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๙. เบี้ยประชุมของกรรมการให้เป็นความรับผิดชอบของบริษัท โดยกำหนดให้จ่ายเบี้ยประชุม ดังนี้ ประธานกรรมการ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท กรรมการ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

หมวดที่ ๘
การแก้ไขระเบียบ

ข้อ ๒๐. การแก้ไขระเบียบนี้ ทำได้ต่อเมื่อมีมติที่ประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขเท่านั้น

ข้อ ๒๑. ให้ผู้แทนที่ต้องการแก้ไขระเบียบนี้ เสนอเรื่องผ่านเลขานุการ นำเสนอประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคราวถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

.....[redacted].....

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

กำหนดการประชุม
คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

****

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.	ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารประกอบการประชุม
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.	วาระการประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ▪ **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ** ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบเรื่องทั่วไป ๑.๒ คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๑๙๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ▪ **ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา** ๒.๑ รายงานการประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ▪ **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง** ▪ **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา** ๔.๑ รายงานการดำเนินงานโรงไฟฟ้าหินกอง ๔.๒ รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย ๔.๓ การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ๔.๔ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๙) ▪ **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.	เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหินกอง ▪ อาคารควบคุมการผลิตไฟฟ้า (CCB) ▪ พื้นที่ชั้นในโรงไฟฟ้า
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารมะม่วงคู่ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘๙

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหินกอง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	[redacted]	งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	[redacted]	
๒		นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี		
๓		ำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมจังหวัดราชบุรี		
๔		้งงานจังหวัดราชบุรี		
๕		านวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘		
๖		ยอำเภอเมืองราชบุรี		
๗		ยกเทศมนตรีตำบลหินกอง		
๘		ยกเทศมนตรีตำบลเขางู		
๙		ยกเทศมนตรีตำบลห้วยไผ่		
๑๐		ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก		
๑๑		ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา		
๑๒		ยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก		
๑๓		ยกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่		
๑๔		ทนหมู่ ๕ ตำบลหินกอง		

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘๙

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหินกอง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๕	[redacted]	ผู้แทนหมู่ ๖ ตำบลหินกอง	[redacted]	
๑๖		ผู้แทนหมู่ ๗ ตำบลหินกอง		
๑๗		ผู้แทนตำบลหินกอง		
๑๘		ผู้แทนตำบลหินกอง		
๑๙		ผู้แทนตำบลห้วยไผ่		
๒๐		ผู้แทนตำบลห้วยไผ่		
๒๑		ผู้แทนตำบลเจดีย์หัก		
๒๒		ผู้แทนตำบลเจดีย์หัก		
๒๓		ผู้แทนตำบลเกาะพลับพลา		
๒๔		ผู้แทนตำบลเกาะพลับพลา		
๒๕		ผู้แทนตำบลดอนตะโก		
๒๖		ผู้แทนตำบลดอนตะโก		
๒๗		ผู้แทนตำบลดอนแร่		
๒๘		ผู้แทนตำบลดอนแร่		

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘๙

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหินกอง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	[redacted]	หมายเหตุ
๒๙	[redacted]	ผู้แทนเทศบาลตำบลเขางู		
๓๐		ผู้แทนเทศบาลตำบลเขางู		
๓๑		กำนันตำบลหินกอง		
๓๒		กำนันตำบลห้วยไผ่		
๓๓		ผู้แทนบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘๙

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหินกอง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	[redacted]	กรรมการผู้จัดการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด	[redacted]	
๒		รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๓		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๔		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๕		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๖		บริษัทที่ปรึกษา (ALS)		
๗		บริษัทที่ปรึกษา (ALS)		
๘		บริษัทที่ปรึกษา (ALS)		
๙		ปิยลาภ		
๑๐		ภัสสิตา ม		
๑๑		ชุ่มศักดา ป		
๑๒		ปิยลาภ ม		
๑๓				
๑๔				
๑๕				

การประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 | วันที่ 19 มิถุนายน 2569 | ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าหินกอง บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด





มุ่งมั่นดำเนินงานตามมาตรฐานสากล | ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน | ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม | เดินหน้าสู่พลังงานที่มั่นคงและสะอาด

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

4.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหินกอง

4.2 การปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย

4.3 การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

4.4 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อร้องเรียน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1936/2569 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนภาคประชาชนจำนวน 3 ราย ดังนี้

1) ผู้แทนภาคประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลหินกอง เดิม นายพงศ์ธรรศ แดงชาติแท้ เปลี่ยนเป็น นายปัญญา แสงหว้า
2) ผู้แทนภาคประชาชนหมู่ที่ 6 ตำบลหินกอง เดิม นางสาวปฏิมากรณ์ บัวดี เปลี่ยนเป็น นางสาวกัญญา ศรีสวัสดิ์
3) ผู้แทนตำบลห้วยไผ่ เดิม นายทวี อุปเทาะ เปลี่ยนเป็น นางสาวทิพย์ภพร คิดคุ้มคำ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหินกอง
ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ณ ห้องประชุมโรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

☑ ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

4.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าหินกอง

โรงไฟฟ้าหินกอง



เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD)	หน่วยการผลิตที่ 1 : COD วันที่ 1 มีนาคม 2567 หน่วยการผลิตที่ 2 : COD วันที่ 1 มกราคม 2568
กำลังการผลิต	กระแสไฟฟ้า 1,400 เมกกะวัตต์ (2 หน่วยการผลิต X 700 เมกกะวัตต์)
เชื้อเพลิงหลัก	ก๊าซธรรมชาติ
เชื้อเพลิงสำรอง	น้ำมันดีเซล
พื้นที่รวม	190 ไร่
ที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 5 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ได้รับการรองตามมาตรฐาน (Certification)









โครงการปลูกพันธุ์ไม้แคนา

- ปลูกพันธุ์ไม้แคนา จำนวน 200 ต้น
- พื้นที่ 2 ไร่
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- สามารถดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ได้ 2.42 ตัน ต่อปี
- สนับสนุนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กร





"ปลูกวันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเราและคนรุ่นต่อไป"

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

4.2 การปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม : 13 ด้าน

- แผนปฏิบัติการทั่วไป
- แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
- แผนปฏิบัติการด้านเสียง
- แผนปฏิบัติการด้านน้ำใช้
- แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย
- แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
- แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง
- แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
- แผนปฏิบัติการด้านสังคมและเศรษฐกิจ
- แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ
- แผนปฏิบัติการด้านติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. มาตรการทั่วไป
2. คุณภาพอากาศ
3. เสียง
4. การใช้น้ำ
5. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย
6. การจัดการกากของเสีย
7. การคมนาคมขนส่ง
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10. สุขภาพ
11. สังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
12. สุนทรียภาพ

1. มาตรการทั่วไป

- ✓ บำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
- ✓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่งให้หน่วยงานอนุญาต เป็นประทุก 6 เดือน
- ✓ มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ และผลการดำเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี
- ✓ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนได้ทุกช่องทาง เช่น การแจ้งกับเจ้าหน้าที่โครงการโดยตรง ทางโทรศัพท์ กล่องรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และ ส่งหนังสือแจ้ง เป็นต้น



เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

2. คุณภาพอากาศ

- ✓ ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ✓ ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ที่ปล่อง HRSG
- ✓ ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้า
- ✓ ใช้ระบบควบคุมแบบ Dry Low NO_x (DLN) คู่กับระบบเอสซีอาร์ (Selective Catalytic Reduction; SCR) กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
- ✓ ใช้ระบบควบคุมแบบ Water Injection ที่ทำงานควบคู่กับระบบเอสซีอาร์ (Selective Catalytic Reduction; SCR) กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
- ✓ จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพ



เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS)



จอแสดงผลการตรวจวัด CEMS



ระบบ Dry Low NOx (DLN)



ระบบ Water Injection



ระบบ Selective Catalytic Reduction (SCR)

3. เสียง


- ✓ ติดตั้งอุปกรณ์ในการช่วยลดเสียงบริเวณเครื่องจักรต่างๆ ที่มีเสียงดัง เช่น Silencer บริเวณ HRSG และ Enclosure ครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง
- ✓ จัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ
- ✓ จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียงหรือปลั๊กลดเสียง สำหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ
- ✓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบด้วยสายตา บริเวณพื้นที่กำแพงกันเสียงถาวร เป็นประจำทุกสัปดาห์
- ✓ จัดทำ Noise Contour บริเวณพื้นที่โครงการ



Silencer บริเวณ HRSG



Enclosure ครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง



Noise Contour



กำแพงกันเสียงถาวร ด้านทิศเหนือของโครงการ





พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง



ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง

4. การใช้น้ำ

- ✓ จัดให้มีบ่อเก็บน้ำดิบ 1 บ่อ ขนาดความจุ 111,968 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ภายในโครงการ (สำรองใช้ได้อย่างน้อย 3 วัน)
- ✓ รวบรวมน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝนบ่อที่ 2 ลงสู่บ่อน้ำดิบของโครงการ เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งและลดการสูบน้ำในฤดูฝน
- ✓ ติดตั้งตะแกรงตาข่ายขนาด 6 มิลลิเมตร ที่ปลายท่อ เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำที่ติดมากับน้ำที่ผันจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่บ่อน้ำดิบของโครงการ
- ✓ ออกแบบระบบสูบน้ำ (Intake) บริเวณแม่น้ำแม่กลองให้มีความเร็วน้ำไม่เกิน 0.3 เมตรต่อวินาที



บ่อหน่วงน้ำฝน บ่อที่ 1



บ่อหน่วงน้ำฝน บ่อที่ 2



บ่อเก็บน้ำดิบ



ตะแกรงตาข่ายที่ปลายท่อสูบน้ำ บริเวณแม่น้ำแม่กลอง

5. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย

- ✓ กำหนดให้น้ำทิ้งก่อนที่จะระบายออกจากโรงไฟฟ้า จะถูกพักที่บ่อพักน้ำทิ้งบ่อที่ 1 และบ่อพักน้ำทิ้งบ่อที่ 2
- ✓ บ่อพักน้ำทิ้งจะมีการปูด้วย HDPE เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึม
- ✓ ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจสอบตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความนำไฟฟ้า บริเวณหอหล่อเย็นและบ่อพักน้ำทิ้ง
- ✓ จัดให้มีบ่อแยกน้ำ/น้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันและไขมัน
- ✓ จัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่พนักงานตามกฎหมายกำหนด
- ✓ สร้างระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูปหรือบ่อเกรอะเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน


ห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล


ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป


บ่อแยกน้ำ/น้ำมัน (Oil Separator)


บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อที่ 1


บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อที่ 2 (บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน)


ระบบ Online Monitoring บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง


ระบบ Online Monitoring บริเวณหอหล่อเย็น



การปูบ่อพักน้ำทิ้งด้วย HDPE

6. การจัดการกากของเสีย

- ✓ จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดให้เพียงพอเพื่อรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
- ✓ จัดให้มีอาคารจัดเก็บกากของเสีย (Waste Storage Building) เป็นพื้นที่รวบรวมกากของเสีย
- ✓ มีการรณรงค์คัดแยกขยะทั่วไปและขยะสำนักงาน และมีการจัดการที่เหมาะสม
- ✓ ดำเนินการบันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ


ถังขยะแยกประเภทที่มีฝาปิด


อาคารจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Storage Building)

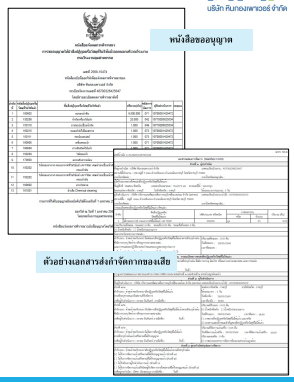
หนังสือขออนุญาต

ตัวอย่างเอกสารส่งกำจัดกากของเสีย

7. การคมนาคมขนส่ง

- ✓ จำกัดความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยมีการติดป้ายควบคุมความเร็วรถ
- ✓ ติดเครื่องหมายจราจรและป้ายบนรถขนส่งสารเคมีให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
- ✓ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (Personal Protective Equipment) ไว้ประจำรถขนส่งสารเคมี



ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง


การติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินบนรถ เครื่องหมายจราจรและป้ายบนรถขนส่งสารเคมี


เครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล (PPE) ประจำรถขนส่งสารเคมี

8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- ✓ จัดให้มีรางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่อาคารหรือหน่วยผลิตต่าง ๆ
- ✓ จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 14,875 ลูกบาศก์เมตร
- ✓ จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบระบบรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- ✓ กำหนดให้ทำความสะอาดทางระบายน้ำต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี


รางระบายน้ำฝน


การตรวจสอบรางระบายน้ำ


การทำความสะอาดรางระบายน้ำ


บ่อหน่วงน้ำฝน บ่อที่ 1


บ่อหน่วงน้ำฝน บ่อที่ 2

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ✓ จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากลกำหนดไว้ และจัดตั้งหน่วยผจญเพลิง พร้อมทำการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี
- ✓ จัดให้มีระบบ Work Permit ก่อนเข้าไปพื้นที่ทำงานของโรงไฟฟ้า
- ✓ ติดป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
- ✓ จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงานให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ✓ จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด
- ✓ กำหนดให้บริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมีที่เป็นกรด-ด่างมีขอบกั้น (Dike) ล้อมรอบ
- ✓ จัดให้มีจุดล้างตาและอาบน้ำ บริเวณที่มีการขนส่งหรือกักเก็บสารเคมี
- ✓ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน
- ✓ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน








อุปกรณ์ในการดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ป้ายเตือนบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย


การติด SDS บริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมี เตือนบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย


ขอบกั้น (Dike) ล้อมรอบบริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมี


อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





จุดล้างตาและอาบน้ำ บริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมี


อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น


9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การดำเนินการซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

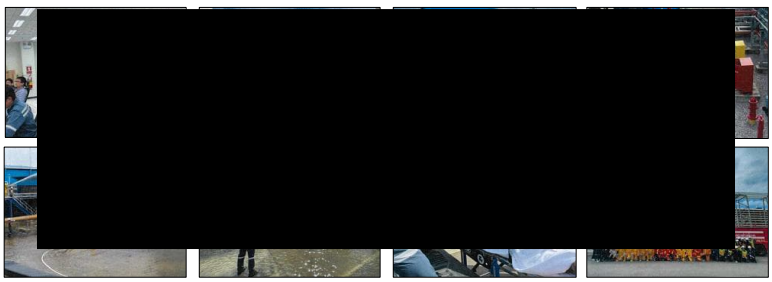

10. สุขภาพ

- ✓ กำหนดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ✓ สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

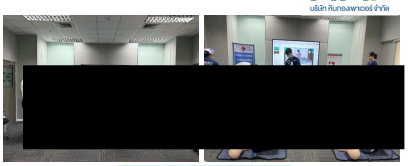
การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

11. เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ✓ พิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 23 คน ซึ่งคิดเป็น 39%
- ✓ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อลดความวิตกกังวล
- ✓ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ✓ จัดตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการประชุม ปีละ 2 ครั้ง


การประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

12. สุนทรียภาพ

✓ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,976 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของพื้นที่







การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด
3. ระดับเสียง
4. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย
5. น้ำใช้
6. การจัดการกากของเสีย
7. การคมนาคมขนส่ง
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. สุขภาพ
10. สังคมและเศรษฐกิจ
11. สุนทรียภาพ
12. การติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตำแหน่งการตรวจวัด
- บริเวณวัดหินกอง
- บริเวณวัดห้วยไผ่
- บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาจุก อนันตคูลอุปถัมภ์)
- บริเวณรพ.สต.เจดีย์หัก (บ้านห้วยหมู)

ความถี่ในการตรวจวัด
ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง


พารามิเตอร์
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
- ความเร็วและทิศทางของลม

ตรวจวัดครั้งล่าสุด
ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม พ.ศ. 2569

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ


ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ


วัดหินกอง


วัดห้วยไผ่



โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาจุก อนันตคูลอุปถัมภ์)


รพ.สต.เจดีย์หัก (บ้านห้วยหมู)

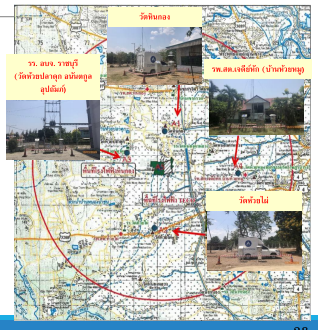


การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

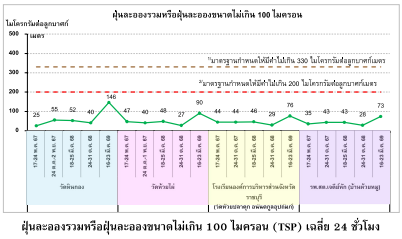

ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

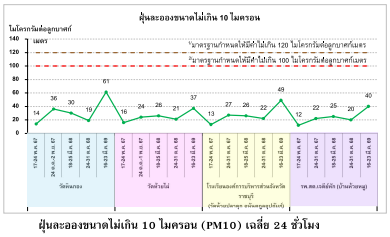


ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐาน : (1) – – ค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
(2) – – ค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ผลการตรวจวัดเทียบเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
2. —● แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย


☑ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

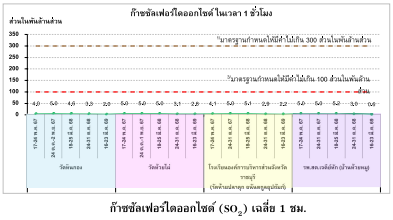

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชม.

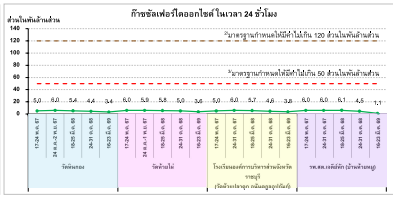


ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชม.

มาตรฐาน : (1) – – ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544)
(2) – – ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
(3) – – ค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ผลการตรวจวัดเทียบเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
2. —● แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

☑ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

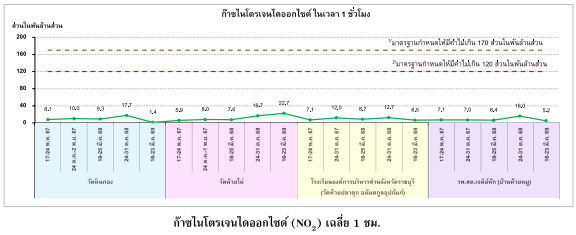

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชม.

มาตรฐาน : (1) – – ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)
(2) – – ค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ผลการตรวจวัดเทียบเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
2. —● แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

☑ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

ตำแหน่งการตรวจวัด
- ปล่องระบายผลสารของโรงไฟฟ้า จำนวน 2 ปล่อง

ความถี่ในการตรวจวัด
ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)
ช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

พารามิเตอร์
- ฝุ่นละออง (TSP)
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x)
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)
- แอมโมเนีย (NH_3)


ตรวจวัดครั้งล่าสุด
วันที่ 17 และ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569

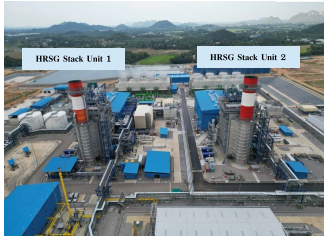


HRSG Stack Unit 1


HRSG Stack Unit 2

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

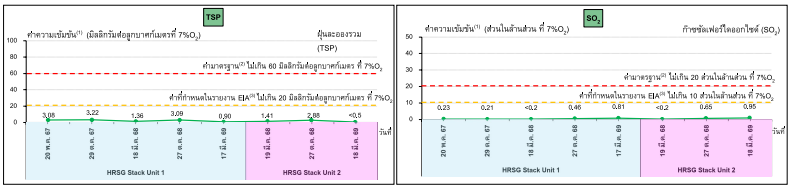


มาตรฐาน : (1) ที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
(2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
(3) ค่าที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

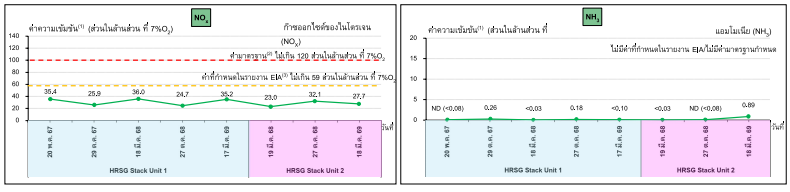


มาตรฐาน : (1) ที่สภาวะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
(2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566
(3) ค่าที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด


การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การรายงานผลการตรวจวัด CEMs ผ่านระบบ POMS Client ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม

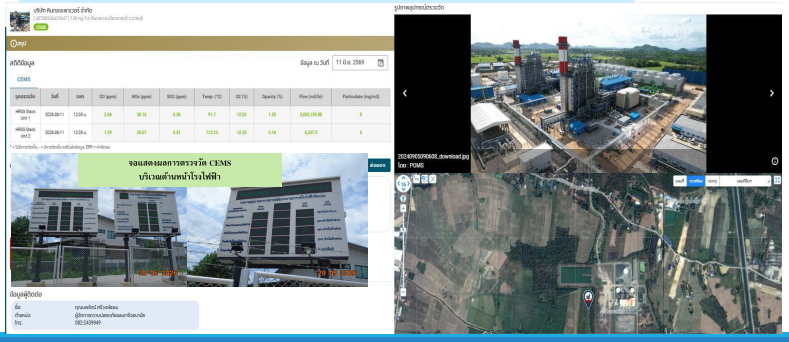

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2569) ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

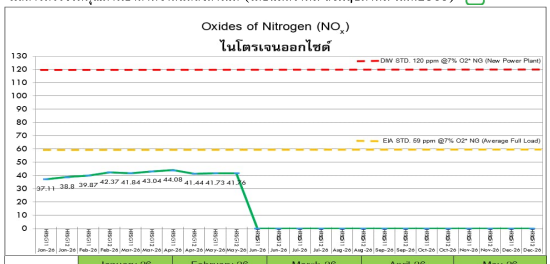


Parameter		January-26		February-26		March-26		April-26		May-26	
		HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12
NO_x	Min	28.20	24.52	31.58	32.41	36.30	36.31	39.25	39.46	39.37	38.65
	Max	44.18	46.78	43.95	46.61	47.23	47.36	48.28	44.20	51.82	51.87
	Avg.	37.11	38.80	39.87	42.37	41.84	43.04	44.08	41.44	41.73	41.76

Remark: HRSG11 COD on March 2024 and HRSG12 COD on January 1, 2025

หมายเหตุ :
1. เส้นสีเขียว (——) แสดงค่าปริมาณอ๊อกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
2. เส้นประสีเหลือง (--) แสดงค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง พ.ศ.2563
3. เส้นประสีแดง (--) แสดงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายไฟฟ้าตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า มีค่ามาตรฐานเท่ากับ 80 ppm @7%O2*NG

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2569) ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

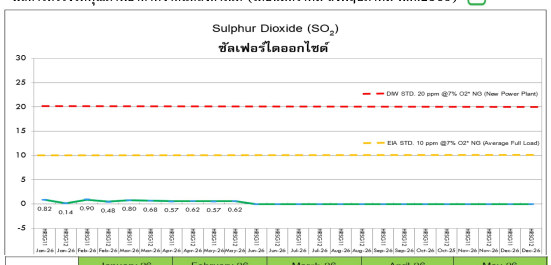


Parameter		January-26		February-26		March-26		April-26		May-26	
		HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12
SO_2	Min	0.64	0.00	0.66	0.33	0.42	0.56	0.43	0.57	0.41	0.53
	Max	1.45	1.91	1.75	1.45	1.38	1.33	1.45	0.69	2.93	1.15
	Avg.	0.82	0.14	0.90	0.48	0.80	0.68	0.57	0.62	0.57	0.62

Remark: HRSG11 COD on March 2024 and HRSG12 COD on January 1, 2025

หมายเหตุ :
1. เส้นสีเขียว (——) แสดงค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
2. เส้นประสีเหลือง (--) แสดงค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง พ.ศ.2563
3. เส้นประสีแดง (--) แสดงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายไฟฟ้า
4. ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า มีค่ามาตรฐานเท่ากับ 15 ppm @7%O2*NG

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2569) ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

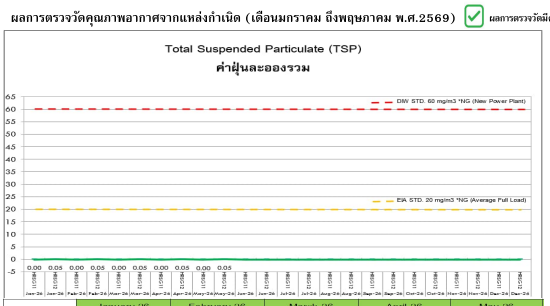

Parameter		January-26		February-26		March-26		April-26		May-26	
		HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12	HRSG11	HRSG12
TSP	Min	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
	Max	0.02	0.05	0.01	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.02	0.11
	Avg.	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05

Remark: HRSG11 COD on March 2024 and HRSG12 COD on January 1, 2025

หมายเหตุ :
1. เส้นสีเขียว (——) แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
2. เส้นประสีเหลือง (--) แสดงค่าที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง พ.ศ.2563
3. เส้นประสีแดง (--) แสดงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายไฟฟ้า
4. ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า มีค่ามาตรฐานเท่ากับ20 mg/m3 *NG

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ระดับเสียง

ตำแหน่งการตรวจวัด
- บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านหนองรักษ์
- บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม
- บริเวณบ้านหลังโรงไฟฟ้า (ด้านทิศใต้ของโครงการ)
- ริมรั้วโครงการบริเวณด้านทิศเหนือ

พารามิเตอร์
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24hr)
- ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})

ความถี่ในการตรวจวัด
ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

ตรวจวัดครั้งล่าสุด
ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม พ.ศ. 2569


การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ระดับเสียง


ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียง



กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

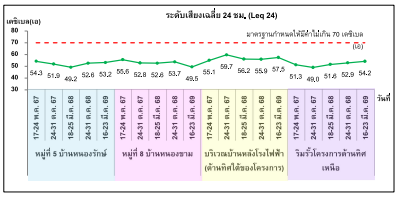

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr)

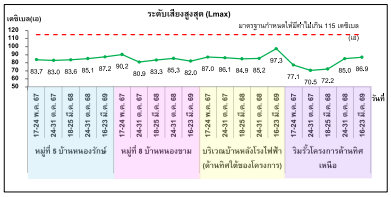


ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

มาตรฐาน : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


หมายเหตุ : — แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

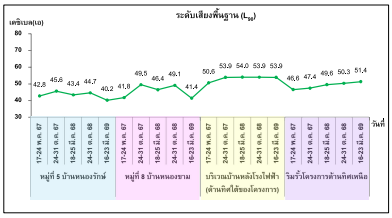

ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})

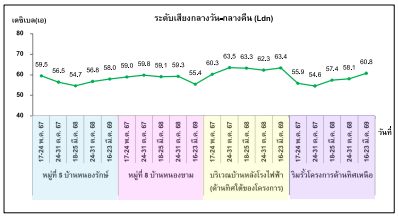

ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)

มาตรฐาน : ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน

หมายเหตุ : — แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

3. ระดับเสียง





โครงการได้ทำการติดตั้งกำแพงกันเสียงแล้วเสร็จ และเริ่มใช้งานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

โดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาพปกติ และไม่ชำรุดเสียหาย

4. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย : คุณภาพน้ำผิวดิน

ตำแหน่งการตรวจวัด
แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 3 จุด
- เหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร
- จุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ
- ท้ายจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร

ความถี่ในการตรวจวัด
ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ในช่วงฤดูฝน 1 ครั้ง
และในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 1 ครั้ง

ตรวจวัดครั้งล่าสุด
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569

พารามิเตอร์
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ความนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
- บีโอดี (BOD_5)
- ซีโอดี (COD)
- โลหะหนัก (เหล็ก (Fe)
  ทองแดง (Cu)
  และสังกะสี (Zn)




ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
		เหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร	จุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ	ท้ายจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร	
1. อุณหภูมิ (Temperature)	องศาเซลเซียส	27.2	27.1	27.4	ช*
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.9	7.9	7.9	5.0-9.0
3. ความนำไฟฟ้า (Conductivity)	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	210	213	208	-
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	97	98	105	-
5. ของแข็งแขวนลอย (SS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	13	12	17	-
6. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	มิลลิกรัมต่อลิตร	<3	<3	<3	-
7. บีโอดี (BOD_5)	มิลลิกรัมต่อลิตร	<2.0	<2.0	<2.0	≤2.0
8. ซีโอดี (COD)	มิลลิกรัมต่อลิตร	<25	<25	<25	-
9. ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อลิตร	0.0005	0.0006	0.0005	≤0.10
10. เหล็ก (Fe)	มิลลิกรัมต่อลิตร	0.54	0.57	0.59	-
11. สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	<0.005	ND (<0.005)	ND (<0.005)	≤1.0

หมายเหตุ : 1. ND (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเข้มข้นของสารมีค่าต่ำกว่าความสามารถของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะวิเคราะห์ได้
2. ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
3. * ช: ย่อมาจาก อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ใช้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร)


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

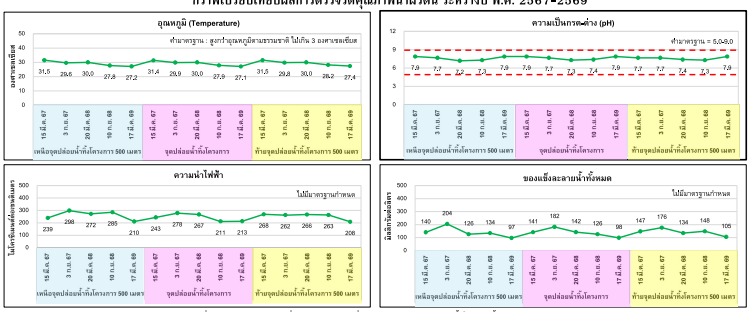

หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
— แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ใช้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร)


กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

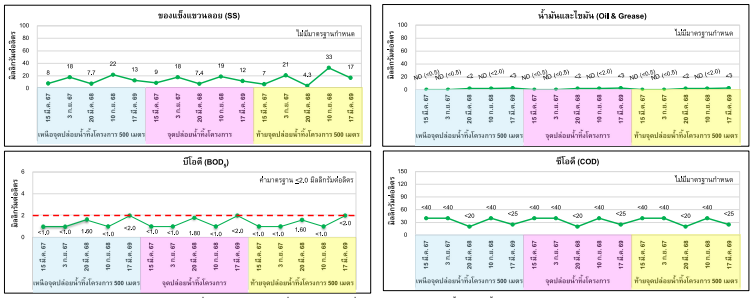

หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
— แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ใช้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

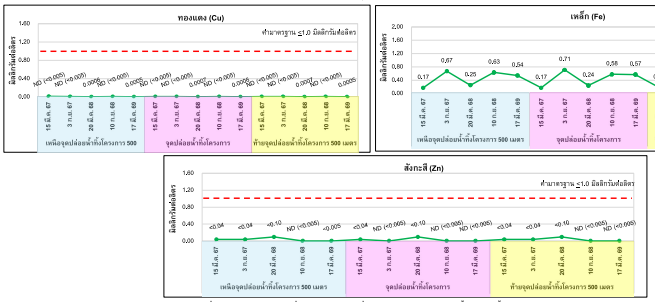

หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
— แสดงผลการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย

ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 (แหล่งน้ำที่ใช้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร)

4. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย : ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ตำแหน่งการตรวจวัด
แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 3 จุด
- เหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร
- จุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ
- ท้ายจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร

พารามิเตอร์
- แพลงก์ตอนพืช
- แพลงก์ตอนสัตว์
- สัตว์หน้าดิน
- สัตว์น้ำ
- พืชน้ำ

ความถี่ในการตรวจวัด
ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ในช่วงฤดูฝน 1 ครั้ง และในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 1 ครั้ง

ตรวจวัดครั้งล่าสุด
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569



ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569

ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	เหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร	จุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ	ท้ายจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ 500 เมตร
แพลงก์ตอนพืช			
ชนิด	51	63	62
ปริมาณ	4,756,000	13,700,000	13,070,000
ดัชนีความหลากหลาย	2.8110	2.6959	2.6244
แพลงก์ตอนสัตว์			
ชนิด	12	9	16
ปริมาณ	362,000	390,000	275,000
ดัชนีความหลากหลาย	1.8346	1.1661	2.3758
สัตว์หน้าดิน			
ชนิด	3	2	2
ปริมาณ	164	90	90
ดัชนีความหลากหลาย	0.9103	0.4506	0.6365

ค่าดัชนีความหลากหลาย	เกณฑ์ในการพิจารณา
น้อยกว่า 1.0	คุณภาพน้ำต่ำ (ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ)
ระหว่าง 1.0-3.0	คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (สิ่งมีชีวิตในน้ำอาศัยอยู่ได้)
มากกว่า 3.0	คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก (เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ)

ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569

ตัวอย่างพืชน้ำ


สาหร่ายพุงชะโด


ผักตบชวา

ตัวอย่างสัตว์น้ำ


หมอช้างเหยียบ


ตะเพียนทอง


กระแห


ไส้ตันตาแดง

4. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย : คุณภาพน้ำทิ้ง

ตำแหน่งการตรวจวัด
- บ่อพักน้ำทิ้ง

ความถี่ในการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง

พารามิเตอร์
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ความนำไฟฟ้า (Conductivity)
- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)
- ของแข็งแขวนลอย (SS)
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
- บีโอดี (BOD_5)
- ซีโอดี (COD)
- โลหะหนัก เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn)



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2569


พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์					ต่ำสุด-สูงสุด	ค่ามาตรฐาน[1]
		7 ม.ค. 69	4 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	9 เม.ย. 69	6 พ.ค. 69		
Temperature	°C	28.3	31.2	32.2	35.6	32.4	28.3-35.6	ไม่เกิน 40
pH	-	8.2	8.9	8.4	8.8	8.5	8.2-8.9	5.5-9.0
Conductivity	µS/cm	1,242	1,753	1,055	998	1,123	998-1,753	-
Total Dissolved Solids	mg/l	740	992	684	608	720	608-992	ไม่เกิน 3,000
Total Suspended Solids	mg/l	<5	7	<5	<5	<5	<5-7	ไม่เกิน 50
Grease & Oil	mg/l	<3	<3	<3	<3	<3	<3	ไม่เกิน 5
BOD_5	mg/l	<2.0	4.3	3.7	<2.0	<2.0	<2.0-4.3	ไม่เกิน 20
COD	mg/l	<25	69	26	31	27	<25-69	ไม่เกิน 120
Copper	mg/l	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002-0.005	ไม่เกิน 2
Total Iron	mg/l	0.04	0.04	0.07	0.04	0.02	0.02-0.07	ไม่เกิน 1
Zinc	mg/l	0.006	<0.005	<0.005	0.01	<0.005	<0.005-0.01	ไม่เกิน 5

หมายเหตุ : [1]ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า


ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

อุณหภูมิ (Temperature)

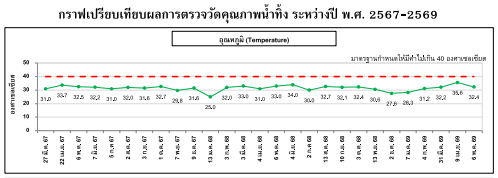

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

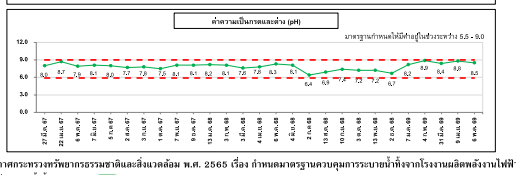


หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

ความนำไฟฟ้า (Conductivity)

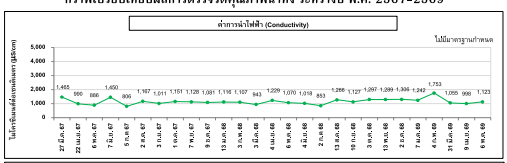

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)

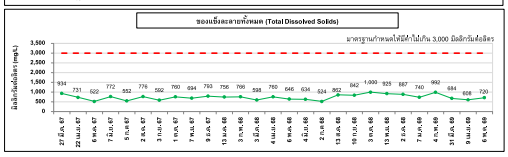


หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

ของแข็งแขวนลอย (SS)

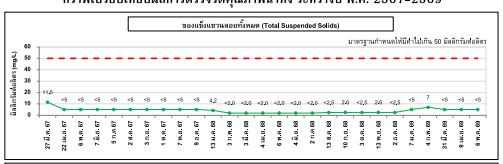

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)

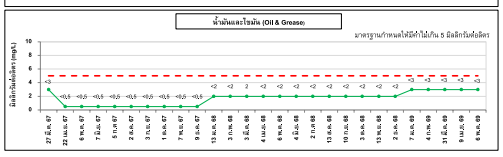


หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

บีโอดี (BOD_5)

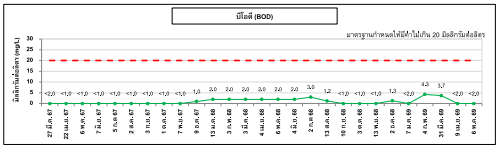

ซีโอดี (COD)

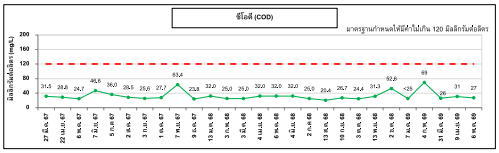


หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า

แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569


เหล็ก (Fe)

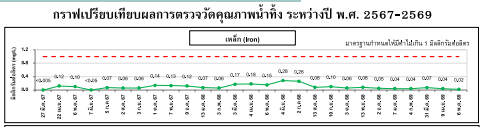

ทองแดง (Cu)



สังกะสี (Zn)

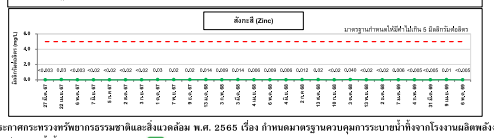

หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า

แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด


5. น้ำใช้

โครงการดำเนินการบันทึกปริมาณการสูบน้ำ และปัญหาอุปสรรคในการสูบน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณสถานีสูบน้ำ ทุกวันที่สูบน้ำ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ปริมาณการสูบน้ำรวมเท่ากับ 4,187,877.00 ลูกบาศก์เมตร และไม่พบปัญหาอุปสรรคในการสูบน้ำ

เดือน	ปริมาณการสูบน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
มกราคม 2569	855,053.00
กุมภาพันธ์ 2569	819,114.00
มีนาคม 2569	926,797.00
เมษายน 2569	620,186.00
พฤษภาคม 2569	966,727.00
รวม	4,187,877.00



ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการรอ กนช. จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอฯ



หนังสือขอใช้น้ำ

6. การจัดการของเสีย


โครงการดำเนินการจัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวม การจัดส่ง และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2569

กากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ได้แก่

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งกำจัดโดยเทศบาลตำบลหินกอง
- กากของเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ตะกอนน้ำดิบ ส่งกำจัดโดยบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
- กากของเสียอันตราย ได้แก่ ไส้กรองอากาศ ส่งกำจัดโดยบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และChemical Cleaning ส่งกำจัดโดยบริษัทสยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด




หนังสืออนุญาต



ตัวอย่างส่งกำจัดของเสีย

6. การจัดการของเสีย : Total Waste Disposal (เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2569)

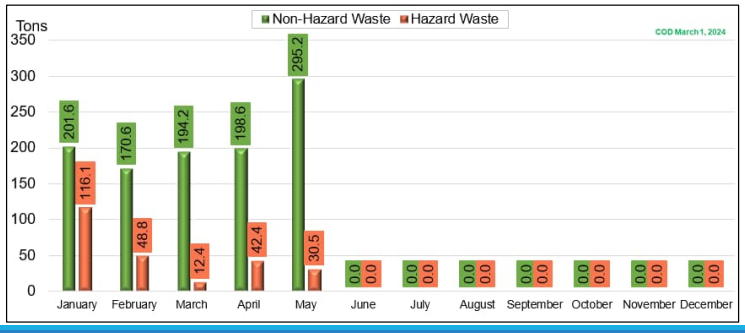

7. การคมนาคมขนส่ง


สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง

- โครงการดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ โดยระหว่างมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้น

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

- โครงการดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า โดยระหว่างมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น

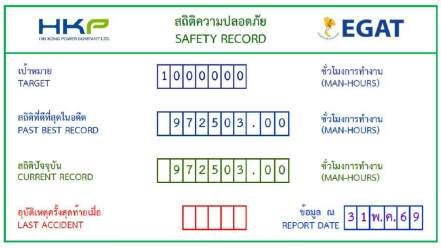

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แสงสว่างในสถานที่ทำงาน

ตำแหน่งการตรวจวัด

- อาคารควบคุมการผลิตไฟฟ้า (Electrical and Control Building)
- อาคารสำนักงาน (Administration Building)

พารามิเตอร์

- ความเข้มของแสงสว่าง

ความถี่ในการตรวจวัด ปีละ 4 ครั้ง

ตรวจวัดครั้งล่าสุด วันที่ 29 และ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวัดแสงสว่างในสถานที่ทำงาน วันที่ 29 และ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		
	พื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิต		บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	
1. บริเวณ Electrical and Control Building	326-1,232	101-1,072	431-985
2. บริเวณ Administration Building	385-1,096	120-1,047	411-1,283

สรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561







8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : เสียงในสถานที่ทำงาน

ตำแหน่งการตรวจวัด

- บริเวณหน่วยเพิ่มความดันก๊าซ (Gas Compressor)
- บริเวณหอหล่อเย็น (Cooling Tower)
- บริเวณปั๊มของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Pumps)
- บริเวณหน่วยกังหันก๊าซ (Gas Turbine)
- บริเวณกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)
- บริเวณเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller)

พารามิเตอร์

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr)

ความถี่ในการตรวจวัด ปีละ 4 ครั้ง

ตรวจวัดครั้งล่าสุด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569



บริเวณหน่วยเพิ่มความดันก๊าซ



บริเวณหอหล่อเย็น



บริเวณปั๊มของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



บริเวณหน่วยกังหันก๊าซ



บริเวณกังหันไอน้ำ



บริเวณเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ


8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : เสียงในสถานที่ทำงาน


ผลการตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงาน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569


ตำแหน่งตรวจวัด	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
	เฉลี่ย 8 ชั่วโมง; Leq 8 hr
บริเวณหน่วยเพิ่มความดันก๊าซ (Gas Compressor)	66.0
บริเวณหอหล่อเย็น (Cooling Tower)	83.1
บริเวณปั๊มของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Pump)	73.4
บริเวณหน่วยกังหันก๊าซ (Gas Turbine)	82.6
บริเวณหน่วยกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)	80.8
บริเวณเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller)	80.2
ค่ามาตรฐาน	90.0

ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

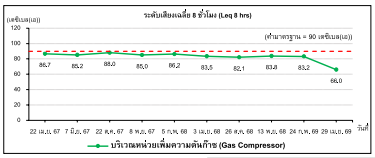

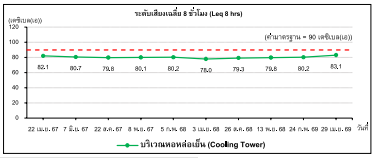


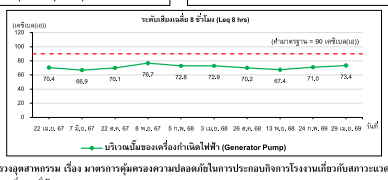



หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ☑ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดเสียงในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

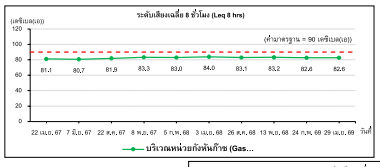

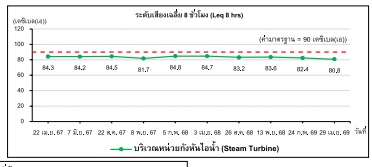

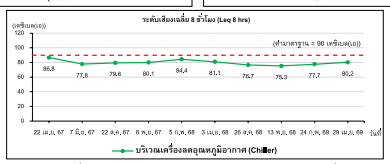

หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ☑ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ความร้อนในสถานที่ทำงาน

ตำแหน่งการตรวจวัด
- หน่วยกังหันก๊าซ (Gas Turbine)
- หน่วยกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)
- หม้อไอน้ำ (Boil Drum)

พารามิเตอร์
- ความร้อน

ตรวจวัดครั้งล่าสุด วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569

ความถี่ในการตรวจวัด ปีละ 4 ครั้ง

ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	เวลาที่ทำการตรวจวัด (น.)	อุณหภูมิ WBGT$_{Avg}$ (°ซ)	ค่ามาตรฐาน (WBGT) (°ซ)
1. บริเวณหน่วยกังหันก๊าซ (Gas Turbine)	10.00-12.00	28.9	34.0
2. บริเวณหน่วยกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)	10.00-12.00	29.3	34.0
3. บริเวณหม้อไอน้ำ (Boiler Drum)	10.00-12.00	29.5	34.0


ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559



หน่วยกังหันก๊าซ (Gas Turbine)



หน่วยกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)


หม้อไอน้ำ (Boil Drum)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

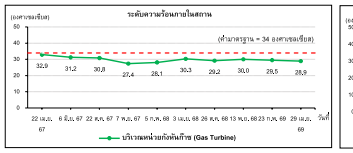

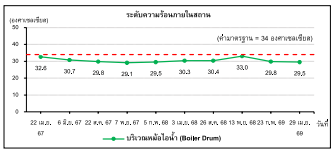

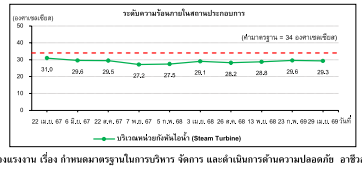

หมายเหตุ : - - ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

แสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อน ☑ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

9. สุขภาพ

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ประจำปี พ.ศ. 2568 (5 อันดับแรก)

ลำดับ	กลุ่มโรค	จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (ราย)				รวม
		รพ.สต. เจดีย์หัก	รพ.สต. หินกอง	รพ.สต. ห้วยไผ่	รพ.สต. เกาะพลับพลา	
1.	โรคระบบหายใจ	719	1,105	688	765	3,277
2.	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและโภชนาการฯ	973	315	103	948	2,339
3.	โรคระบบไหลเวียนเลือด	1,119	92	128	970	2,309
4.	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคช่องปาก	265	974	338	445	2,022
5.	อาการแสดงสิ่งผิดปรกติที่พบได้ทางคลินิคฯ	578	156	107	781	1,622


หมายเหตุ : ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2569 โครงการมีแผนการรวบรวมในเดือนธันวาคม พ.ศ.2569 และจะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 1/2570)

10. สังคมและเศรษฐกิจ : การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2569


ดำเนินการสำรวจกลุ่มครัวเรือน ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2569 และดำเนินการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการช่างเคียง ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน -1 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย

1. กลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 14 ตัวอย่าง
2. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 9 ตัวอย่าง
3. กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 52 ตัวอย่าง
   - 3.1 กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร เขตเทศบาล จำนวน 30 ตัวอย่าง
   - 3.2 กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร เขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 ตัวอย่าง
   - 3.3 กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร เขตเทศบาล จำนวน 5 ตัวอย่าง
   - 3.4 กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร เขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 11 ตัวอย่าง
4. กลุ่มครัวเรือน จำนวน 798 ตัวอย่าง
   - 4.1 กลุ่มครัวเรือน ในพื้นที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร เขตเทศบาล จำนวน 241 ตัวอย่าง
   - 4.2 กลุ่มครัวเรือน ในพื้นที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร เขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 235 ตัวอย่าง
   - 4.3 กลุ่มครัวเรือน ในพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร เขตเทศบาล จำนวน 156 ตัวอย่าง
   - 4.4 กลุ่มครัวเรือน ในพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร เขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 166 ตัวอย่าง
5. กลุ่มสถานประกอบการช่างเคียง จำนวน 2 ตัวอย่าง

ภาพการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2569

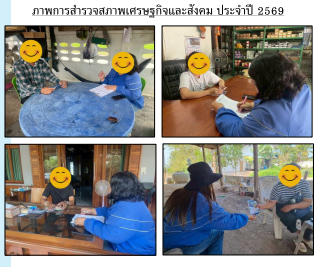

10. สังคมและเศรษฐกิจ : การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2569

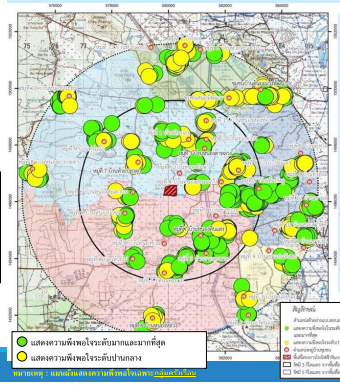

การรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ โดยส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลด้วยตัวเอง, จากผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าหินกอง และได้ร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ

ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

ความเชื่อมั่นต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันผลกระทบของโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่ามีความเชื่อมั่นในระดับมาก

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น :
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของโครงการ
- ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
- สำหรับกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ทางโครงการดำเนินการเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- รักษามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ดีและเป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อลดความห่วงกังวล เรื่อง ความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

11. การติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า

ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงข้อมูลอุณหภูมิโดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือหน่วยงาน/บริษัทที่สามารถดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ได้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยแสดงข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวด้วยดาวเทียม

ตำแหน่งการตรวจวัด: ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการฯ


ความถี่ในการตรวจวัด: ภายใน 1 ปีแรก และ ทุก 3 ปี (ทุกช่วงฤดู)

ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า:

ฤดู	ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า (องศาเซลเซียส)			
	พื้นที่โครงการและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร	พื้นที่โครงการ	บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนหรือพื้นที่ที่มีพื้นผิวปกคลุมเป็นคอนกรีต ไม้ สังกะสี พื้นที่ปิดโล่ง	พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ฤดูร้อน (27 มี.ค. 68)	29.8-45.8	34.2-40.2	32.0-45.8	29.8-37.0
ฤดูฝน (23 พ.ค. 68)	19.8-31.6	24.6-28.0	22.2-31.6	19.8-27.0
ฤดูหนาว (1 ธ.ค. 68)	23.6-33.2	27.2-32.5	23.6-33.2	25.0-30.2

ซึ่งโครงการมีแผนรวบรวมข้อมูลผลติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้าครั้งถัดไปในปี พ.ศ. 2571

11. การติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า

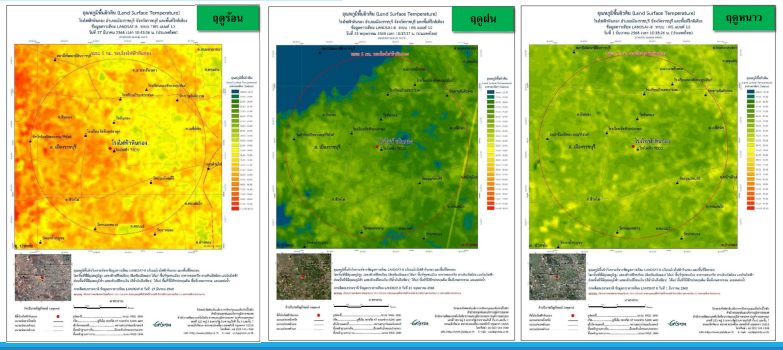

ระเบียบวาระที่ 4

- เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

4.3 การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

4.3.1 กิจกรรมด้านการสื่อสารข้อมูลโครงการ
4.3.2 กองทุนสนับสนุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ
4.3.3 การสนับสนุนส่วนราชการ และองค์กรสาธารณะประโยชน์


กิจกรรมด้านสื่อสารข้อมูลโครงการ

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำ




กิจกรรมด้านสื่อสารข้อมูลโครงการ

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำ

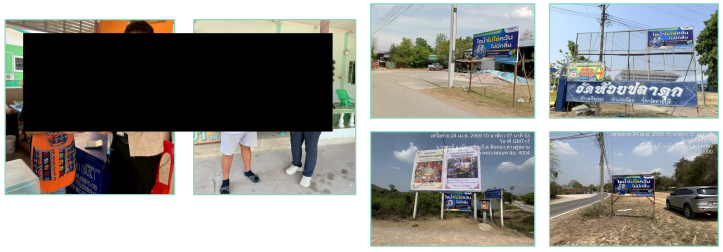


กิจกรรมด้านสื่อสารข้อมูลโครงการ

- เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

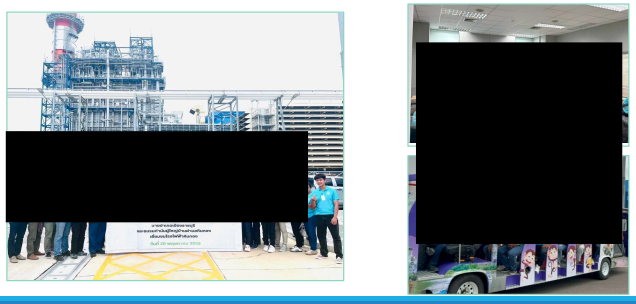


กองทุนสนับสนุนชุมชนโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

- สนับสนุนกิจกรรม / โครงการชุมชน พื้นที่ 7 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าฯ

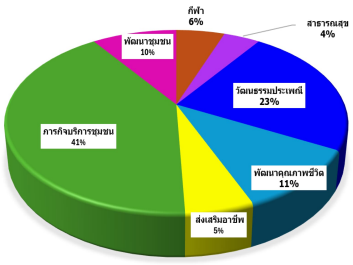


โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ด้านการสนับสนุนภารกิจบริการชุมชน	30	1,690,200
ด้านวัฒนธรรมประเพณี	17	1,675,000
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	8	492,050
ด้านการพัฒนาชุมชน	7	1,130,500
ด้านการส่งเสริมอาชีพ	4	359,450
ด้านกีฬา	4	146,800
ด้านสาธารณสุข	3	245,000
รวม	73	5,739,000


ภาพกิจกรรมโครงการกองทุนสนับสนุนชุมชนฯ

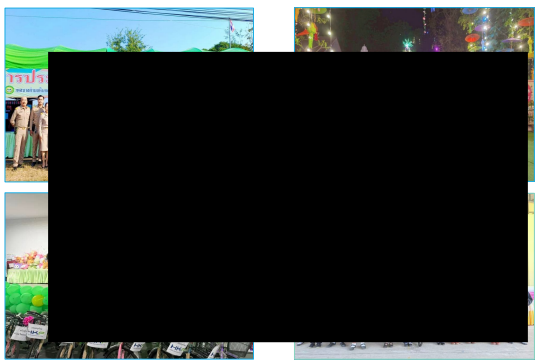

ภาพกิจกรรมโครงการกองทุนสนับสนุนชุมชนฯ

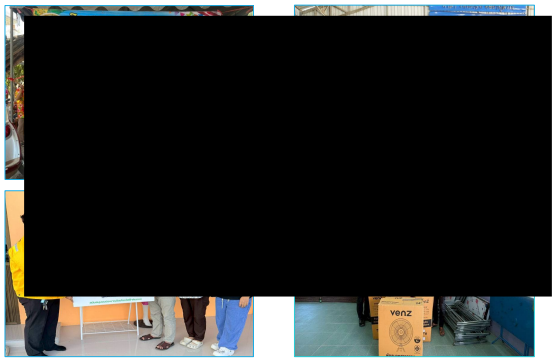


ภาพกิจกรรมโครงการกองทุนสนับสนุนชุมชนฯ

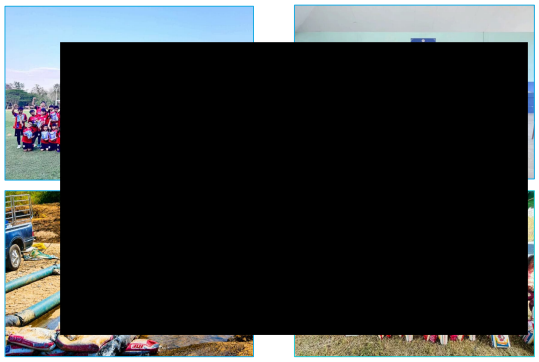


งานสนับสนุนกิจกรรมส่วนราชการ – องค์กรสาธารณะประโยชน์

สนับสนุนส่วนราชการ สมาคมสื่อมวลชน
และองค์สาธารณะประโยชน์


สนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และสื่อมวลชน

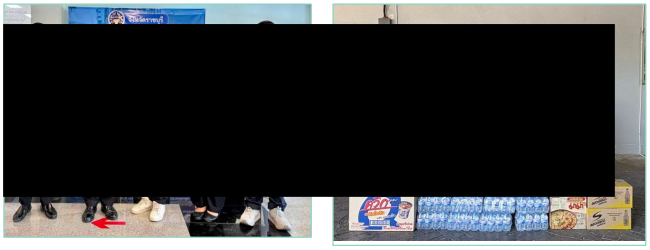

สนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และสื่อมวลชน

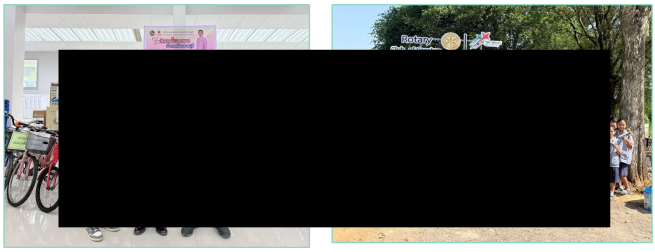

สนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และสื่อมวลชน

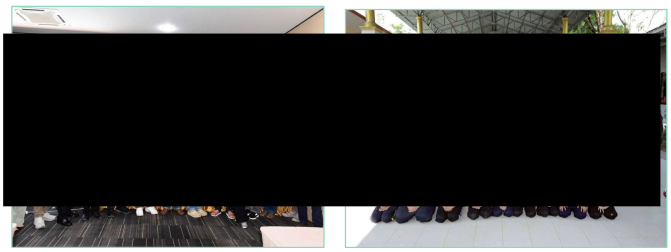


ระเบียบวาระที่ 4

❖ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

4.4 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

การดำเนินงานติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ลำดับ	ประเด็นร้องเรียน	การดำเนินการแก้ไข	สถานะ
1	ได้รับกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมี และมีเขม่าควันสีขาวจากโรงไฟฟ้าฯ	(16 ม.ค.69) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ข้อสรุปพบว่า 1. โรงไฟฟ้าประกอบกิจการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อม EIA ครบถ้วน 2. **ไม่ได้รับกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นใด ๆ** 3. พบไอน้ำจากหอหล่อเย็น และบริเวณเหนือหม้อไอน้ำใกล้ปล่องระบาย ที่อาจเข้าใจผิดว่าเป็นควัน * **โดยเสนอแนะดังนี้** 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 2. จัดส่งรายงานประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ รวมถึงส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกับชุมชนเรื่องไอน้ำ	รับการตรวจสอบแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

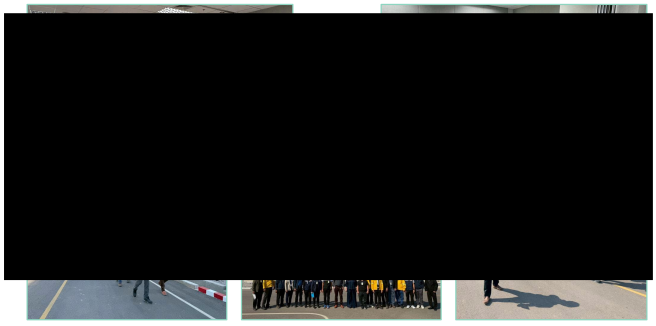

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ



-ร่าง -

รายงานการประชุม
คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโรงไฟฟ้าหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กรรมการผู้มาประชุม

๑.	น[redacted]ัติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ประธานกรรมการ
๒.	น[redacted]	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๓.	น[redacted]	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๔.	น[redacted]	พลังงานจังหวัดราชบุรี	
๖.	น[redacted]	แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘	กรรมการ
๕.	น[redacted]	นายอำเภอเมืองราชบุรี	กรรมการ
๖.	น[redacted]	แทนนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง	กรรมการ
๗.	น[redacted]	นายกเทศมนตรีตำบลเขางู	กรรมการ
๘.	น[redacted]	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไผ่	กรรมการ
๙.	น[redacted]	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา	กรรมการ
๑๐.	น[redacted]	แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก	กรรมการ
๑๑.	น[redacted]	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่	กรรมการ
๑๒.	น[redacted]	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก	กรรมการ
๑๓.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลหินกอง	กรรมการ
๑๔.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลหินกอง	กรรมการ
๑๕.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง	กรรมการ
๑๖.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๖ ตำบลหินกอง	กรรมการ
๑๗.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๗ ตำบลหินกอง	กรรมการ
๑๘.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลห้วยไผ่	กรรมการ
๑๙.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลห้วยไผ่	กรรมการ
๒๐.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลเจดีย์หัก	กรรมการ
๒๑.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลเจดีย์หัก	กรรมการ
๒๒.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลเกาะพลับพลา	กรรมการ

-ร่าง -

๒๓.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลเกาะพลับพลา	กรรมการ
๒๔.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลดอนตะโก	กรรมการ
๒๕.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลดอนตะโก	กรรมการ
๒๖.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลดอนแร่	กรรมการ
๒๗.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนตำบลดอนแร่	กรรมการ
๒๘.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลเขางู	กรรมการ
๒๙.	น[redacted]	ผู้แทนประชาชนเทศบาลตำบลเขางู	กรรมการ
๓๐.	น[redacted]	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓๑.	น[redacted]	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓๒.	น[redacted]	ผู้แทนบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม (บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด)

๑.	น[redacted]	กรรมการผู้จัดการ
๒.	น[redacted]	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
๓.	น[redacted]	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๔.	น[redacted]	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
๕.	น[redacted]	เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
๖.	น[redacted]	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุม (บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

๑.	น[redacted]	
๒.	น[redacted]	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๑๙๓๖/๒๕๖๙ เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนภาคประชาชน จำนวน ๓ ราย ได้แก่

[redacted]

๓. [redacted] โอกาสนี้ขอต้อนรับคณะกรรมการท่านใหม่ทั้งสองท่านที่จะได้ร่วมกันทำงานในคณะกรรมการครับ และในคำสั่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม จากเดิมเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่กำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี 3 ซึ่งจากคำสั่งก็เป็นผมที่ยังคงทำหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหินกอง ต่อไป การปรับเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานเท่านั้น จึงขอแจ้งคณะกรรมการทุกท่านเพื่อทราบครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายละเอียดรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘

เลขานุการ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหินกอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทางฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้กับกรรมการทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วครับ

ประธาน คณะกรรมการท่านใด มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการปรับแก้รายละเอียดเนื้อหาส่วนใดหรือไม่ครับ

นายภานุมาศ สามสีเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ขอแก้ไขรายชื่อข้อที่ ๓ ให้ถูกต้องโดยชื่อนายภาณุมาศ ขอแก้ไขเปลี่ยน ณ เป็น น ในส่วนของเนื้อหาอื่นๆ รับรองครับ

ประธาน ฝ่ายเลขาดำเนินการแก้ไขครับ ในส่วนของการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทำระเบียบคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมจนแล้วเสร็จ และประกาศรับรองลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในส่วนอื่นๆ คณะกรรมการท่านใด มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการปรับแก้รายละเอียดเนื้อหาส่วนใดหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

<u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องสืบเนื่อง**

เลขานุการ ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา**

ประธาน **เชิญฝ่ายเลขานุการหรือผู้แทนโรงไฟฟ้าฯ นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการ**

๔.๑ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

นายทำเนียบ นวลแสง รองกรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลดังนี้

๑) โรงไฟฟ้าหินกองได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วทั้ง ๒ หน่วยการผลิต และปัจจุบันได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ หรือ COD หน่วยการผลิตที่ ๑ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และหน่วยการผลิตที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๘ โดยโรงไฟฟ้าหินกองมีกำลังการผลิตรวม ๑,๔๐๐ เมกกะวัตต์ แบ่งเป็นหน่วยการผลิตละ ๗๐๐ เมกกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และมีน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๒) โรงไฟฟ้าหินกอง ได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๓ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียน ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ เรียบร้อยแล้วครับ และได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และปัจจุบันโรงไฟฟ้ายังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในระดับ Zero Accident สะท้อนถึงการไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานตลอดระยะเวลาที่กำหนดครับ

๓) โรงไฟฟ้าหินกองดำเนินการปลูกพันธุ์ไม้แคนา จำนวน ๒๐๐ ต้น ในพื้นที่ ๒ ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒.๔๒ ตัน ต่อปี เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กร ครับ

ประธาน มีกรรมการท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม ถือว่าเป็นการรับทราบ และเชิญฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการในวาระถัดไป ครับ

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

๔.๒ รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย

เลขานุการ ขอเชิญ บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหินกอง ได้รายงานการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย

นางสาวนันทนา คำนวน บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจะมีทั้งหมด ๑๓ ด้าน ในส่วนแรกขอนำเสนอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๑๒ ด้าน โดยสรุปดังนี้

๑. มาตรการทั่วไป : บำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง , จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานอนุญาตเป็นประจำทุก ๖ เดือน , ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนอย่างเหมาะสมกับชุมชน เช่น การแจ้งกับเจ้าหน้าที่โครงการโดยตรงทางโทรศัพท์ และส่งหนังสือแจ้ง เป็นต้น

๒. ด้านคุณภาพอากาศ : โครงการฯ ควบคุมการระบายสารมลพิษไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA , ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ (CEMs) ที่ปล่อง HRSG , ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้า , ใช้ระบบควบคุมแบบ Dry Low NO_x (DLN) คู่กับระบบเอสซีอาร์ (Selective Catalytic Reduction; SCR) กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ใช้ระบบควบคุมแบบ Water Injection ที่ทำงานควบคู่กับระบบเอสซีอาร์ (Selective Catalytic Reduction; SCR) กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และใช้ระบบควบคุมแบบ Water Injection ที่ทำงานควบคู่กับระบบเอสซีอาร์ (Selective Catalytic Reduction; SCR) กรณีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)

๓. ด้านเสียง : ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียงบริเวณเครื่องจักรต่างๆ และสร้างอาคารครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง จัดทำป้ายสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบลเอ จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงสำหรับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกำแพงกันเสียงถาวรเป็นประจำทุกสัปดาห์ และจัดทำแผนผัง Nois Contour บริเวณพื้นที่โครงการ

๔. ด้านการใช้น้ำ : โครงการมีบ่อเก็บน้ำดิบ ๑ บ่อ ความจุ ๑๑๑,๙๖๘ ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำสำหรับใช้ได้อย่างน้อย ๓ วัน ดำเนินการรวบรวมน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝนบ่อที่ ๒ ลงบ่อน้ำดิบเพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในฤดูแล้งและลดการสูบน้ำในฤดูฝนติดตั้งตะแกรงตาข่ายขนาด 6 มิลลิเมตร ที่ปลายท่อเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำที่ติดมากับน้ำที่ผันจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่บ่อน้ำดิบของโครงการ ออกแบบระบบสูบน้ำ (Intake) บริเวณแม่น้ำแม่กลองให้มีความเร็วน้ำไม่เกิน 0.3 เมตรต่อวินาที

๕. ด้านคุณภาพน้ำและการจัดการน้ำทิ้ง : กำหนดให้น้ำทิ้งก่อนที่จะระบายออกจากโรงไฟฟ้า จะถูกพักที่บ่อพักน้ำทิ้งบ่อที่ ๑ และบ่อพักน้ำทิ้งบ่อที่ ๒ บ่อพักน้ำปูด้วย HDPE เพื่อป้องกันการรั่วซึม ติดตั้งระบบ Online Monitoring เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่างและความนำไฟฟ้าบริเวณหอหล่อเย็น

และบ่อพักน้ำทิ้ง จัดให้มีบ่อแยกน้ำ / น้ำมัน และจัดเตรียมสุขาให้ถูกหลักสุขาภิบาลพร้อมสร้างระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน

๖. ด้านการจัดการกากของเสีย : จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดให้เพียงพอเพื่อรวมขยะภายในโครงการ จัดให้มีอาคารจัดเก็บกากของเสีย สำหรับรวบรวมกากของเสีย จัดให้มีการรณรงค์แยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีการบันทึกข้อมูลชนิด / ปริมาณกากของเสียก่อนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ

๗. ด้านการคมนาคมขนส่ง : โครงการจำกัดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง และติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วให้เห็นชัด ดำเนินการติดเครื่องหมายฉลากและป้ายรถขนส่งสารเคมีให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบก และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยไว้ประจำรถขนส่งสารเคมี

๘. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม : โครงการมีรางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ และมีการดูแลทำความสะอาดในช่วงหน้าแล้งและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีบ่อหน่วงน้ำฝนขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร

๙. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากลกำหนดไว้และจัดตั้งหน่วยผจญเพลิง พร้อมทำการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี มีการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย กำหนดให้บริเวณกักเก็บสารเคมีที่เป็นกรด – ด่างให้มีขอบกั้นล้อมรอบ มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมมีการอบรมพนักงานให้ทราบวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอกับจำนวนพนักงานและเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอ และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๑๐. ด้านสุขภาพ : กำหนดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพนักงาน พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเหมาะสม

๑๑. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน : โครงการพิจารณาว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นคนในท้องถิ่น จำนวน ๙ คน จากทั้งหมด ๒๓ คน ซึ่งคิดเป็น ๓๙ เปอร์เซ็นต์ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจัดตั้งคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ

๑๒. ด้านสุนทรียภาพ : โครงการฯ ได้นำเสนอภาพตัวอย่างแสดงพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการฯ โดยปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวของโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๗๖ ตารางเมตร หรือคิดเป็นสัดส่วน ๕.๘๙ % ของพื้นที่โครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขอนำเสนอสรุปสาระสำคัญ จำนวน ๑๒ หัวข้อดังนี้

๑. ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ : โครงการฯ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทุก ๖ เดือน ครั้งละ ๗ วันต่อเนื่อง มีพารามิเตอร์การตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเร็วลมและทิศทางลม โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดจำนวน ๔ สถานี รอบโรงไฟฟ้าฯ โดยตรวจวัดครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๒. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ (CEMs) บริเวณปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าจำนวน ๒ ปล่อง โดยผลการตรวจวัดค่าไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไอออกไซด์และค่าฝุ่นละอองรวม ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยรายงานผลการตรวจวัดแบบต่อเนื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจอแสดงผลด้านหน้าโรงไฟฟ้าฯ

๓. ด้านเสียง : โครงการฯได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ จำนวน ๔ สถานี ปีละ ๒ ครั้งละ ๗ วันแบบต่อเนื่อง ฯ โดยตรวจวัดครั้งล่าสุดวันที่ ๑๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ สำหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

และโครงการมีการตรวจสอบกำแพงกันเสียงถาวรเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอยู่ในสภาพปกติไม่มีการชำรุดเสียหาย

๔. คุณภาพน้ำและการจัดการน้ำเสีย สามารถสรุปผลได้ดังนี้

๔.๑ คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลองจำนวน ๓ จุด ได้แก่ ๑) บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ ๕๐๐ เมตร ๒) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ ๓) บริเวณท้ายจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ ๕๐๐ เมตร ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ช่วงฤดูฝน ๑ ครั้งและในช่วงฤดูแล้ง ๑ ครั้ง ตรวจวัดครั้งล่าสุดวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดประกอบด้วย อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความนำไฟฟ้า (Conductivity) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ของแข็งแขวนลอย (SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) บีโอดี (BOD๕) ซีโอดี (COD) โลหะหนัก (ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) และสังกะสี (Zn) ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๓

๔.๒ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลองจำนวน ๓ จุด ได้แก่ ๑) บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ ๕๐๐ เมตร ๒) บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ ๓) บริเวณท้ายจุดปล่อยน้ำทิ้งโครงการ ๕๐๐ เมตร ความถี่ในการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ช่วงฤดูฝน ๑ ครั้งและในช่วงฤดูแล้ง ๑ ครั้ง ตรวจวัดครั้งล่าสุดวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน โดยมีดัชนีความหลากหลายอยู่ระหว่าง ๑.๐ - ๓.๐ คือสิ่งมีชีวิตในน้ำอาศัยอยู่ได้

๔.๒ คุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการความถี่ในการตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวัดประกอบด้วย อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความนำไฟฟ้า (Conductivity) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ของแข็งแขวนลอย (SS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) บีโอดี (BOD๕) ซีโอดี (COD) โลหะหนัก (ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) และสังกะสี (Zn) ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

๕. ด้านน้ำใช้ : โครงการฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้น้ำกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ราชบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอและได้จัดทำบันทึกปริมาณการสูบน้ำ และปัญหาอุปสรรคในการสูบน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณสถานีสูบน้ำทุกวันที่สูบน้ำ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ปริมาณการสูบน้ำรวมเท่ากับ ๔,๑๘๗,๘๗๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และไม่พบปัญหาอุปสรรคในการสูบน้ำ

๖. ด้านการจัดการของเสีย : โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ การเก็บรวบรวมการจัดส่ง และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙ กากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งกำจัดโดยเทศบาลตำบลหินกอง กากของเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ตะกอนน้ำดิบส่งกำจัดโดย บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) กากของเสียอันตราย ได้แก่ ไส้กรองอากาศส่งกำจัดโดยบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)และ Chemical Cleaning ส่งกำจัดโดยบริษัทสยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด

๗. ด้านการคมนาคมขนส่ง : โครงการดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการโดยระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่มีอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้น

๘. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : โครงการได้ดำเนินการด้านการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจวัดแสงสว่าง เสียงและความร้อนในสถานที่ทำงาน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด และในระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙ สถิติความปลอดภัยในการทำงานยังคงอยู่ที่ “Zero Accident” ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน

๙. ด้านสุขภาพ : โครงการฯ มีแผนรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ๒๑ กลุ่มโรคจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประจำปี ๒๕๖๙ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

๑๐. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน :

-ร่าง -

โครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมประจำปี ๒๕๖๙ ในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยสำรวจกลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มครัวเรือน และกลุ่มสถานประกอบการข้างเคียงโดยมีการสรุปผลการสำรวจทั้ง ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑) ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ โดยส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลด้วยตัวเอง, จากผู้นำชุมชน จากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าหินกอง และการได้ร่วมทำกิจกรรมกับโรงไฟฟ้าหินกอง

๒) ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

๓) ด้านความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานโครงการฯ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่ามีความเชื่อมั่นมาก

๔) ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการ : ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุถึงความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

๔) ด้านข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น :

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ
- ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
- ขอให้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมกับชุมชนที่ผ่านมาดีอยู่แล้ว และพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ขอให้รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดข้อห่วงกังวล

๑๑. แผนปฏิบัติการด้านติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้า : โครงการฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบด้านติดตามตรวจสอบความร้อนจากโรงไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงข้อมูลพื้นที่ภาพผิวอุณหภูมิ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในรัศมี ๕ กิโลเมตร มีอุณหภูมิพื้นผิวดินอยู่ในช่วงระหว่าง ๒๙.๘-๔๕.๘ องศาเซลเซียส โดยแบ่งออกเป็น บริเวณพื้นที่โครงการ มีอุณหภูมิพื้นผิวดินอยู่ในช่วงระหว่าง ๓๔.๒-๔๐.๒ องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน พื้นที่เปิดโล่ง หรือพื้นที่ที่มีพื้นผิวปกคลุม เป็นคอนกรีต ไม้ สังกะสี มีอุณหภูมิพื้นผิวดินอยู่ในช่วงระหว่าง ๓๒.๐-๔๕.๘ องศาเซลเซียส สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ มีอุณหภูมิพื้นผิวดินอยู่ในช่วงระหว่าง ๒๙.๘-๓๗.๐ องศาเซลเซียส

ประธาน กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ครับ

-ร่าง -

[redacted] **พลังงานจังหวัดราชบุรี** ในหัวข้อมาตรการทั่วไป หน้า ๑๓ อยากให้ปรับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมีความชัดเจน ทุกขั้นตอนควรมีชื่อ ตำแหน่ง และขอเสนอแนะในเรื่องแผนการเผชิญเหตุฉุกเฉินรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ควรมีแผนผังขั้นตอนวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน มีชื่อ ตำแหน่ง การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทุกระดับเนื่องจากโรงไฟฟ้ามีทั้งการใช้ก๊าซธรรมชาติ และถังน้ำมันดีเซลขนาดใหญ่ซึ่งเก็บเป็นเชื้อเพลิงสำรอง และในการซักซ้อมควรจัดทำเสมือนจริงมากที่สุดรวมถึงการซักซ้อมเรื่องการสื่อสารต่าง ๆ ด้วย

[redacted] **รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ** ทางโรงไฟฟ้าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและการรับมือเหตุฉุกเฉิน โดยทางโรงไฟฟ้าฯ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเสมือนจริง เป็นประจำทุกปีในเรื่องการการเผชิญเหตุไฟไหม้ น้ำมันและก๊าซรั่วไหล ซึ่งจะปรับเปลี่ยนการซ้อมไปในแต่ละเหตุการณ์ และมีการซ้อมแผนการเก็บกู้วัตถุระเบิดด้วย ทั้งนี้ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อม และมีการทำ MOU เรื่องโฟมดับเพลิงกับกองพลพัฒนาที่ ๑

[redacted] **พลังงานจังหวัดราชบุรี** ทางโรงไฟฟ้าฯ มีการตรวจสอบคุณภาพที่ปล่อยออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าฯ อย่างต่อเนื่องในระบบ CEMs และรายงานออนไลน์ไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ควรนำเสนอให้ประชาชนและชุมชนรับรู้ช่องทางการเข้าไปดูข้อมูลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และป้องกันการร้องเรียนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดได้

ในส่วนของเรื่องเสียงสำหรับการจัดทำ Noise Contour ในพื้นที่โครงการฯ ถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีความชัดเจนเห็นชัดว่าเสียงอยู่ภายในพื้นที่ชั้นในมีอาคารคุม ไม่กระทบต่อชุมชนภายนอก

การแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ น้ำ เสียง โรงไฟฟ้าฯ กำหนดเส้นแบ่งมีความละเอียดและชัดเจนดี

การเก็บคุณภาพน้ำผิวดิน อยากให้เก็บริมตลิ่งใกล้จุดปล่อยน้ำของโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลตรวจวัดมีความสับสนในข้อมูล เนื่องจากเก็บกลางแม่น้ำอาจมีสารจากแหล่งอื่น ๆ มาด้วย

[redacted] **แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘ ขอสอบถามเรื่อง**รอบระยะเวลาการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน มีการดำเนินการในช่วงเดือนใดของปี

และขอเสนอแนะว่า แม้โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตามรายการพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว หากโครงการมีความประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามคุณภาพน้ำผิวดินและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาจพิจารณาเพิ่มการตรวจวัดพารามิเตอร์ ได้แก่ แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen: NH_3-N) แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) และ แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria: FCB) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินตามหลักวิชาการ และสามารถดำเนินการตรวจวัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดในรายงาน EIA ได้

[redacted] **บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด** การเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจะตรวจปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคม และช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน ทั้งนี้เรื่องการตรวจวัดพารามิเตอร์เพิ่มเติมขอนำไปพิจารณาร่วมกับโครงการฯ อีกครั้ง

[redacted] **แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘** ในด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มีข้อเสนอแนะว่า สำหรับการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ควรพิจารณาดำเนินการตรวจวัดในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มักพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับสูงกว่าช่วงเวลาอื่นของปี ทั้งนี้ โครงการอาจพิจารณาปรับช่วงเวลาการตรวจวัดให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้สะท้อนสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[redacted] **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่** ขอเสนอแนะเรื่องข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (๒๑ กลุ่มโรค) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเห็นว่าในลำดับที่ ๑ จะเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ [redacted] อ ๆ ไป หากตัวเลขจำนวนเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อโรงไฟฟ้าหรือไม่

[redacted] **ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี** จากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เพราะเหตุใดจึงมีผลการตรวจค่าบีโอดี (BOD_5) อยู่ในเกณฑ์ที่มีความ [redacted] านกำหนดอย่างต่อเนื่อง

[redacted] **บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด** ผลการตรวจวัดค่า BOD_5 ที่รายงานเป็น "<2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร" เป็นการรายงานผลตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเป็นไปตามขีดจำกัดการรายงานของวิธีวิเคราะห์ (LOQ) จึงไม่สามารถรายงานเป็นค่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรได้ ทั้งนี้ ผลดังกล่าวหมายถึงค่าที่ตรวจวัดได้ต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งยังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สามารถสรุปได้ว่ามีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเกินค่ามาตรฐาน

[redacted] **พลังงานจังหวัดราชบุรี** เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินอยู่บริเวณกลางแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากแหล่งกำเนิดมลพิษอื่น ๆ จึงเสนอแนะให้พิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในตำแหน่งที่ใกล้จุดระบายน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้ามากขึ้น และนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนปล่อย เพื่อให้การประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

และขอเพิ่มเติมขอเสนอแนะให้พิจารณาปรับรูปแบบการติด SDS บริเวณพื้นที่กักเก็บสารเคมีเตือนบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ปรับรูปแบบป้ายให้ชัดเจนเห็นชัดมากกว่านี้

นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอเมืองราชบุรี ขอเสนอแนะเรื่องการเผชิญเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ในกรณีหากเกิดเหตุขึ้นต้องมีความพร้อมด้านข้อมูล เช่น แผนผังโรงงาน จุดเสี่ยง จุดอันตราย และบุคลากรที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว

และขอเนอแนะให้โรงไฟฟ้าฯ พิจารณาปลูกต้นไม้พร้อมพัฒนาพื้นที่บางส่วนจัดสัดส่วนเป็นพื้นที่ออกกำลังกายสำหรับให้ประชาชนใกล้ ๆ โรงไฟฟ้าได้มาใช้ประโยชน์

สำหรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงไฟฟ้าฯ หากโรงไฟฟ้าฯ มีแนวทางที่สามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ จะเกิดความคุ้มค่าและผลดีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการสร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำ ไม่ใช่ควัน เสนอแนะให้ทางโรงไฟฟ้าฯ จัดทำสื่อที่เข้าใจง่าย นำเสนอทางออนไลน์จะได้เข้าถึงคนหลายกลุ่ม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกท่านไปปรับข้อมูล และอาจพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าฯ และชุมชน หากไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอนำเสนอในวาระถัดไป

มติที่ประชุม **รับทราบรายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย**

๔.๓ การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

ประธาน เชิญฝ่ายเลขาฯ นำเสนอข้อมูลในวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓ ลำดับต่อไป

[redacted] **ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์** การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑. งานด้านการสื่อสารข้อมูลโครงการ จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องไอน้ำ จากโรงไฟฟ้า ไม่ใช่ควัน ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอสม. กลุ่มนักเรียน และประชาชน โดยจัดทำกระเป๋าผ้า ติดป้าย และสติ๊กเก้อ เพื่อเป็นสื่อในการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชุมชน

และมีการเปิดโอกาสให้ชุมชน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ เพื่อได้เห็นสถานที่จริง ทราบถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าฯ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน

๒. งานกองทุนสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าหินกอง เป็นการจัดสรรเงินให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ตามความต้องการของพื้นที่ โดยบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการของแต่ละตำบล สำหรับในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๙ โรงไฟฟ้าฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และชุมชนนำไปจัดทำโครงการ รวม ๗๓ โครงการ โดยรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๓๙,๐๐๐ บาท

๓. งานด้านการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณะประโยชน์ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี รวมถึงกลุ่มสื่อมวลชนและสโมสรโรตารี อย่างต่อเนื่อง

ประธาน คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะในด้านงานชุมชนหรือไม่

[redacted] **ายกเทศมนตรีตำบลเขาง้ว** โรงไฟฟ้าฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนของตำบลอย่างสม่ำเสมอ และในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ

[redacted] **ม แทนนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง สำหรับการดำเนินงาน**ในภาพรวมช่วงเดินเครื่องโรงไฟฟ้าฯ ยังไม่มีผลกระทบกับชุมชน และทางโรงไฟฟ้าฯ มีส่วนร่วมสนับสนุนงานชุมชนเป็นประจำทุก ๆ ปี

[redacted] **ายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก** ขอเสนอแนะเรื่องตะกอนดินที่เหลือจากกระบวนการผลิตนำภายในโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำเกษตรต่าง ๆ หรือเป็นส่วนผสม

-ร่าง -

ทำปุ๋ยได้ แต่เนื่องด้วยตะกอนดินถูกกำหนดให้เป็นขยะอุตสาหกรรม ต้องของอนุญาตกับอุตสาหกรรม จึงทำให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างยาก จึงขอร่วมหารือว่าหากมีแนวทางการขออนุญาตที่เหมาะสมและสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนมีแนวทางดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

[redacted]**กรรมการผู้จัดการบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด** ปัจจุบันโรงไฟฟ้าฯ ได้ร่วมกับโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มศึกษาวิจัยการนำตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยการนำไปใช้ประโยชน์จะต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติของวัสดุ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[redacted]**นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไผ่** ขอเสนอแนะเรื่องการมีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนำไปพัฒนาได้ในหลายมิติ ในส่วนของโรงไฟฟ้าฯ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตำบลห้วยไผ่ หมู่ ๗ หมู่ ๘ ก็มีผลกระทบด้านเสียง และอาจมีความกังวลเรื่องไอน้ำว่าเป็นควันซึ่งทางผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่โครงการก็จะประสานร่วมลงพื้นที่ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดกับชุมชน

[redacted]**ผู้แทนหมู่ที่ ๗ ตำบลหินกอง** ในบางช่วงเวลาโรงไฟฟ้าฯ อาจมีเสียงดังขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งก่อน อยากให้โรงไฟฟ้าฯ ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

[redacted]**รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ** โดยปกติในระหว่างการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าฯ มีการควบคุมระดับเสียงให้อยู่ตามมาตรฐาน จึงแทบไม่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม หากมีแผนการทดสอบระบบหรือการซ้อมแผนที่อาจทำให้เกิดเสียงดัง โรงไฟฟ้าฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบล่วงหน้าผ่านฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สำหรับกรณีที่เกิดเสียงดังโดยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ระบบป้องกันของโรงไฟฟ้าทำงานจากเหตุขัดข้องหรือเครื่องหยุดเดินเครื่องกะทันหัน (Trip) ทำให้มีการระบายไอน้ำหรือแรงดันเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าฯ จะพยายามลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนให้มากที่สุด

ประธาน มีกรรมการท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้นำเสนอระเบียบวาระถัดไป

มติที่ประชุม **รับทราบ ผลการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์**

๔.๔ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

[redacted]**ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์** สำหรับข้อร้องเรียนในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙ มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าหินกอง จำนวน ๑ เรื่อง มีการร้องเรียนผ่านเพจกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ว่าได้รับกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมี และมีเขม่าควันสีขาวจากโรงไฟฟ้าฯ

-ร่าง -

การตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่16 ม.ค.69 ข้อสรุปพบว่า

๑. โรงไฟฟ้าประกอบกิจการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อม EIA ครบถ้วน
๒. ไม่ได้รับกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นใดๆ
๓. พบไอน้ำจากหอหล่อเย็น และบริเวณเหนือหม้อไอน้ำใกล้ปล่องระบาย ที่อาจเข้าใจผิดว่าเป็นควัน

โดยเสนอแนะดังนี้ ให้โรงไฟฟ้าดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม พร้อมจัดส่งรายงานประชุมคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ รวมถึงส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจกับชุมชนเรื่องไอน้ำ

ประธาน มีกรรมการท่านใด มีข้อสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้ผู้แทนบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลในวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๕ ลำดับต่อไป

มติที่ประชุม **รับทราบ การดำเนินงานติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน**

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอให้ทางโรงไฟฟ้าฯ นำข้อเสนอแนะของกรรมการที่ผ่านมาทุกวาระไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและขอปิดการประชุม ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

.....

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

.....

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....

[redacted]


รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ประธานคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ภาคผนวก ข-33

แผนผังพื้นที่สีเขียว

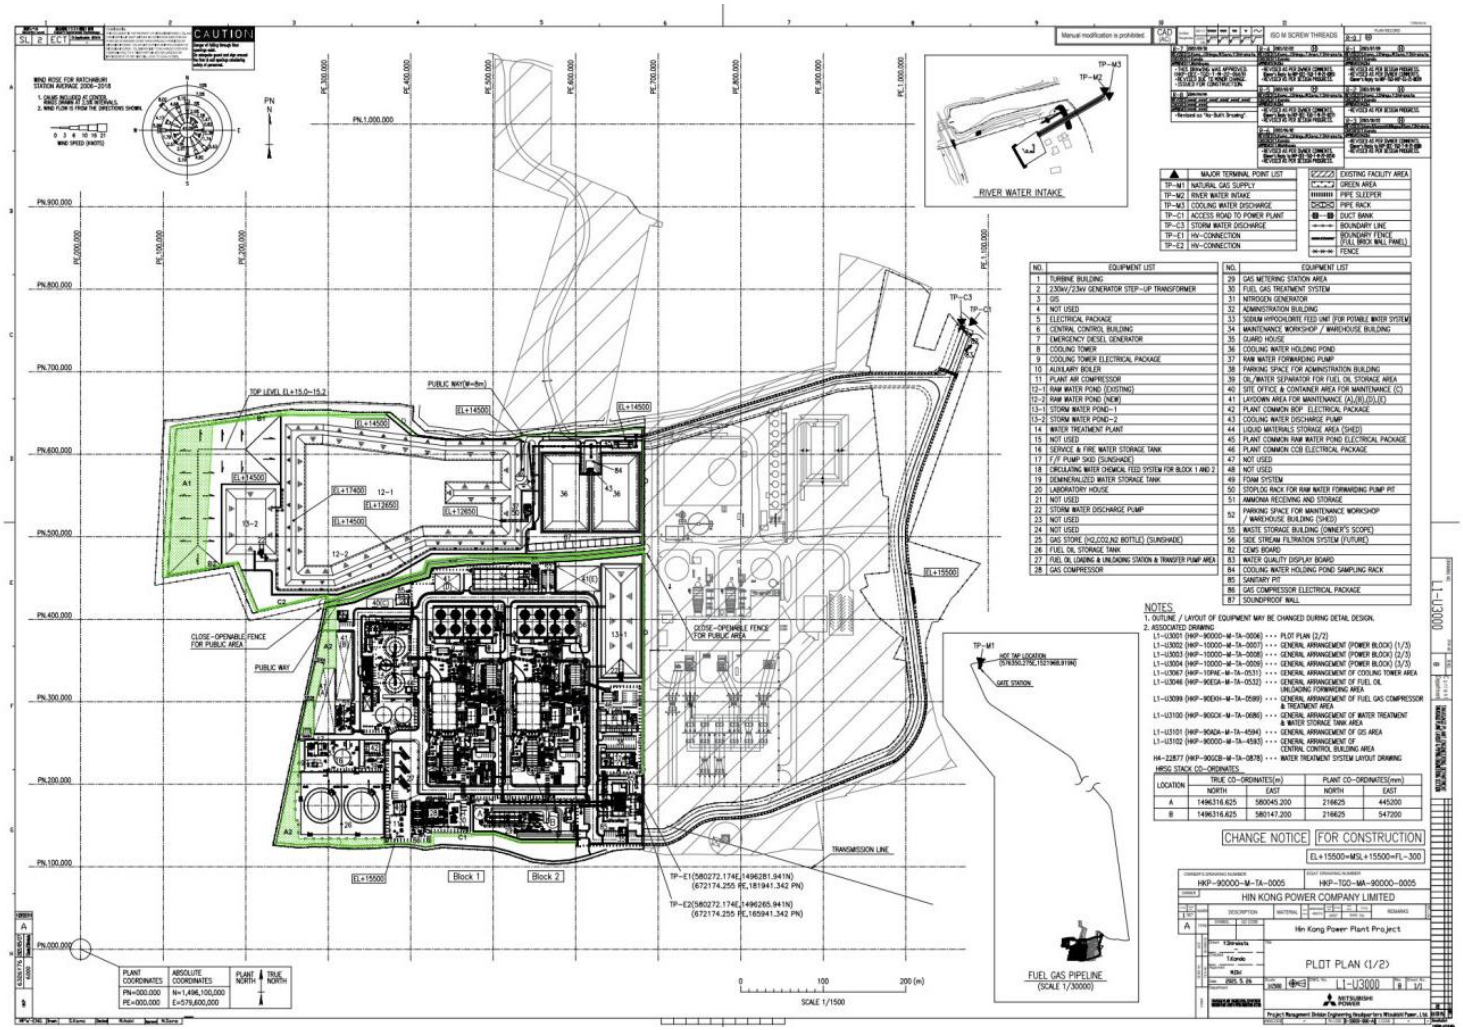


พื้นที่สีเขียวของโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

ภาคผนวก ข-34

แผนการปฏิบัติงานดูแลพื้นที่สีเขียว

แผนการปฏิบัติงานพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าหินกอง

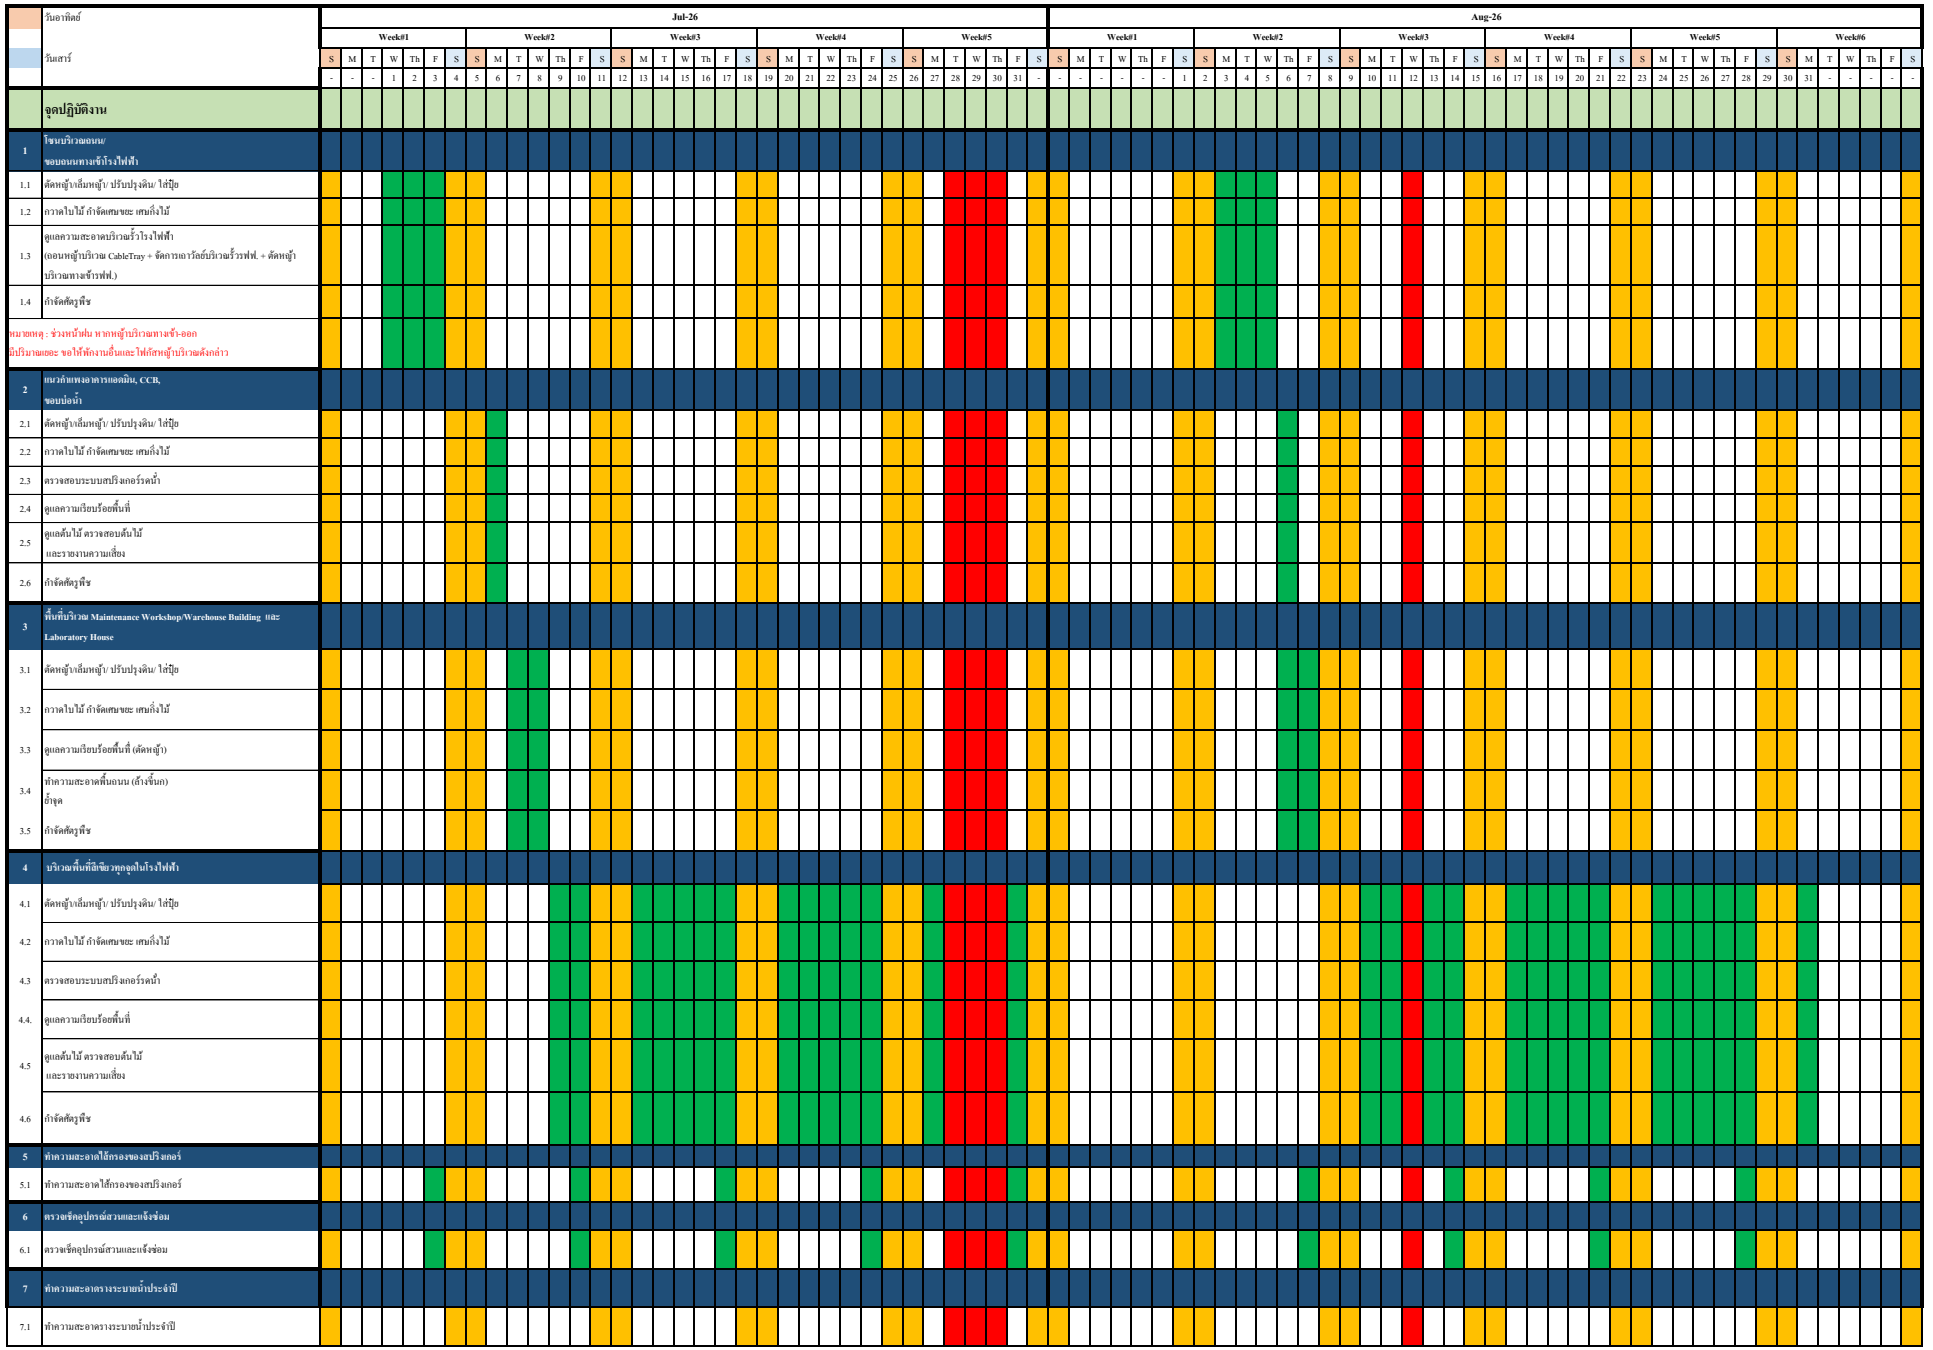

แผนการปฏิบัติงานพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าหินกอง

| | วันอาทิตย์ | Sep-26 | | |

แผนการปฏิบัติงานพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าหินกอง

| | วันอาทิตย์ | Nov-26 | | |