

ภาคผนวก ข-20

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน  
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด  
ประจำปี พ.ศ. 2568



## กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

"แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง และปลอดภัย"

การแจ้งการดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานการนิเทศข้อมูล

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

วันที่รายงานตั้งแต่ 25/11/2568 ถึงวันที่ 25/11/2568

หน้า 1

| แบบรายงาน                                             | รายละเอียด                                                                          | วันที่รายงาน | หมายเลขอ้างอิง          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. แบบรายงานผลการมีพร้อมด้วยเพลิงและไฟฟ้าของอพยพหนีไฟ | วันที่มีข้อผิดพลาด 31/10/2568 วันที่มีข้อผิดพลาด 18/11/2568 วันที่รายงาน 25/11/2568 | 25/11/2568   | ESP5B002-00000000431508 |



ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2568



บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ

วันที่พิมพ์รายงาน 25/11/2568



NPP3 SHEQ-069/2568

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด  
94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง นำส่งผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568  
เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ด้วยบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน การบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

จึงขอส่งแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา  
ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ฝ่ายความปลอดภัย บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

### แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

#### ๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด  
สาขา.....ประเภทกิจการ.....  
ที่อยู่ เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 3 ซอย.....ถนน.....  
แขวง/ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์ 24120 โทรศัพท์.....

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม.....125.....คน

#### ๑.๓ ลักษณะที่ดีของสถานประกอบกิจการ

- ☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน  
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....  
☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

#### ๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

- ☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน  
☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

#### ๒. รายงานผลการดำเนินการ

- ๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568  
๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมาก เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  
๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 98 คน  
๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

#### ๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☒ ได้รับการเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
ตามหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลขที่ ๓๗ ๐๐๖๐/๖๖๐ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว  
☐ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ.....  
เลขที่ใบอนุญาต.....โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมมา มด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....นายจ้าง

วันที่ 25 พ.ย. 2568



| สรุปการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้สายพาน belt 4 และอพยพหนีไฟ<br>วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. (แผนกลางวัน) |           |                     |                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------|
| ลำดับ                                                                                                                      | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน            | พื้นที่                      | ลงชื่อ |
| 1                                                                                                                          |           | PO                  | office F.2                   | /      |
| 2                                                                                                                          |           | PO                  | office F.2                   | /      |
| 3                                                                                                                          |           | PO                  | office F.2                   | /      |
| 4                                                                                                                          |           | PO                  | office F.2                   | /      |
| 5                                                                                                                          |           | FS                  | office F.2                   | /      |
| 6                                                                                                                          |           | PO                  | office F.2                   | /      |
| 7                                                                                                                          |           | PO                  | office F.2                   | /      |
| 8                                                                                                                          |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 9                                                                                                                          |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 10                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 11                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 12                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 13                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 14                                                                                                                         |           | EM                  | office F.3                   | /      |
| 15                                                                                                                         |           | EM                  | office F.3                   | /      |
| 16                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 17                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 18                                                                                                                         |           | PO                  | office F.3                   | /      |
| 19                                                                                                                         |           | SHEQ                | office F.4                   | /      |
| 20                                                                                                                         |           | SHEQ                | office F.4                   | /      |
| 21                                                                                                                         |           | SHEQ                | office F.4                   | /      |
| 22                                                                                                                         |           | SHEQ                | office F.4                   | /      |
| 23                                                                                                                         |           | SHEQ                | office F.4                   | /      |
| 24                                                                                                                         |           | GA                  | office F.4                   | /      |
| 25                                                                                                                         |           | HR                  | office F.4                   | /      |
| 26                                                                                                                         |           | admin SHEQ          | office F.4                   | /      |
| 27                                                                                                                         |           | EM                  | Office EM ชั้น 4             | /      |
| 28                                                                                                                         |           | EM                  | Office EM ชั้น 4             | /      |
| 29                                                                                                                         |           | EM                  | Office EM ชั้น 4             | /      |
| 30                                                                                                                         |           | Stock Supervisor    | Store ชั้น 3                 | /      |
| 31                                                                                                                         |           | Stock Supervisor    | Store ชั้น 3                 | /      |
| 32                                                                                                                         |           | Stock Administrator | Store ชั้น 3                 | /      |
| 33                                                                                                                         |           | EM                  | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |

| สรุปการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้สายพาน belt 4 และอพยพหนีไฟ<br>วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. (แผนกลางวัน) |           |          |                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|--------|
| ลำดับ                                                                                                                      | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | พื้นที่                      | ลงชื่อ |
| 34                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 35                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 36                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 37                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 38                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 39                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 40                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 41                                                                                                                         |           | EM       | Office EE ชั้น 1 / Work Shop | /      |
| 42                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 43                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 44                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 45                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 46                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 47                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 48                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 49                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 50                                                                                                                         |           | EM       | Office ME ชั้น 1             | /      |
| 51                                                                                                                         |           | แม่บ้าน  | แม่บ้าน/พชาบาล               | /      |
| 52                                                                                                                         |           | แม่บ้าน  | แม่บ้าน/พชาบาล               | /      |
| 53                                                                                                                         |           | แม่บ้าน  | แม่บ้าน/พชาบาล               | /      |
| 54                                                                                                                         |           | พชาบาล   | แม่บ้าน/พชาบาล               | /      |
| 55                                                                                                                         |           | Lab      | Lab ชั้น 1                   | /      |
| 56                                                                                                                         |           | Lab      | Lab ชั้น 1                   | /      |
| 57                                                                                                                         |           | Lab      | Lab ชั้น 1                   | /      |
| 58                                                                                                                         |           | Lab      | Lab ชั้น 1                   | /      |
| 59                                                                                                                         |           | Lab      | Lab ชั้น 1                   | /      |
| 60                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน                      | /      |
| 61                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน                      | /      |
| 62                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน                      | /      |
| 63                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน                      | /      |
| 64                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน                      | /      |
| 65                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน                      | /      |

| สรุปการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้สายพาน belt 4 และอพยพหนีไฟ<br>วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. (แผนกลางวัน) |           |          |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| ลำดับ                                                                                                                      | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | พื้นที่    | ลงชื่อ          |
| 66                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 67                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 68                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 69                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 70                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 71                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 72                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 73                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 74                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 75                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 76                                                                                                                         |           | พ้อบ้าน  | พ้อบ้าน    | /               |
| 77                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
| 78                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
| 79                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
| 80                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
| 81                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
| 82                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
| 83                                                                                                                         |           | PO       | office F.3 | เดินเครื่องผลิต |
|                                                                                                                            |           | 12       | คน         | /               |
|                                                                                                                            |           | 7        | คน         | /               |
|                                                                                                                            |           | 3        | คน         | /               |
|                                                                                                                            |           | 3        | คน         | /               |
|                                                                                                                            |           | 2        | คน         | /               |
|                                                                                                                            |           | 4        | คน         | /               |

สรุปจำนวนการรวมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2025

|                                                |     |    |
|------------------------------------------------|-----|----|
| ผู้เข้าร่วมในส่วนของพนักงานและผู้รับเหมา จำนวน | 98  | คน |
| ผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน                       | 114 | คน |



แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2568



บริษัท เนชั่นเนล เทวอร์ แพนนท์ 3 จำกัด

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสารตาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน้ำ



- 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
- 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
- 3 แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
- 4 แผนผังลำดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- 5 กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- 6 รายละเอียดการดำเนินงานและกำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี
  - กำหนดตัวบุคคลในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
  - เหตุการณ์จำลองซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568
  - รายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับระงับเหตุฉุกเฉิน
- 7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
- 8 การประเมินผลการฝึกซ้อม
- 9 อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

## 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

### ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง : บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

94/1 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 24120

ประเภทกิจการ : ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ฯ 124 คน

### กระบวนการผลิตโดยสังเขป


วัตถุดิบ

- เปลือกไม้ แก่น สำหรับเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า

- น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจุด Start up โรงไฟฟ้า

- น้ำที่ใช้ดื่มในหม้อไอน้ำ

เปลือกไม้และชิ้นไม้สับที่มีขนาดเล็ก จะถูกนำมาผสมกับเกลบเพื่อเป็นเชื้อเพลิง(แฉ ถ่านเชื้อเพลิง) ที่โรงไฟฟ้าจะมวล นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อต้มน้ำ ผลิตเป็นไอน้ำและกระแสไฟฟ้าโดยไอน้ำที่ได้ก็จะไปเจ้าน้ำและนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป

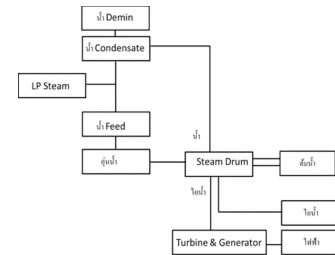


## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้


- 2.1 ถังน้ำมันเตาเกรด C ขนาดบรรจุสูงสุด 1,00,000 ลิตร สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเมื่อมีแหล่งความร้อนในบริเวณใกล้เคียง
- 2.2 ถังน้ำมัน Used Oil ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตรจำนวน 4 ถัง รวมปริมาณ 80,000 ลิตรสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเมื่อมีความร้อนในบริเวณใกล้เคียง
- 2.3 น้ำมันดีเซล ขนาดบรรจุสูงสุด 15,000 ลิตร สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเมื่อมีแหล่งความร้อนในบริเวณใกล้เคียง
- 2.4 เชื้อเพลิงติดไฟง่าย เช่น เปลือกไม้ แก่น ชี้นไม้สับ
- 2.5 งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น งานตัด งานเชื่อม งานเชื่อม ในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป
- 2.6 เตาเผาเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้กรณีมีเชื้อเพลิงในเตาออกมาภายนอก
- 2.7 อุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากภายในพื้นที่การทำงานมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายประเภท ซึ่งสามารถเกิดการลัดวงจร อันเนื่องมาจากความเสียหายของอุปกรณ์ จากสภาพการใช้งาน อุปกรณ์ชำรุดขาดการตรวจสอบ อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน หม้อद्यการ ใช้งาน เมื่อเกิดการลัดวงจรแล้วทำให้เกิดการลุกไหม้
- 2.8 การเสียดสีของเครื่องจักร เช่น การเสียดสีของสายพานลำเลียงเปลือกไม้ แก่น เชื้อเพลิง การเสียดสีของอุปกรณ์ลำเลียงเชื้อเพลิงกับรางเลื่อน

## 3. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

National power plant 3 (พื้นที่โรงไฟฟ้า 3)

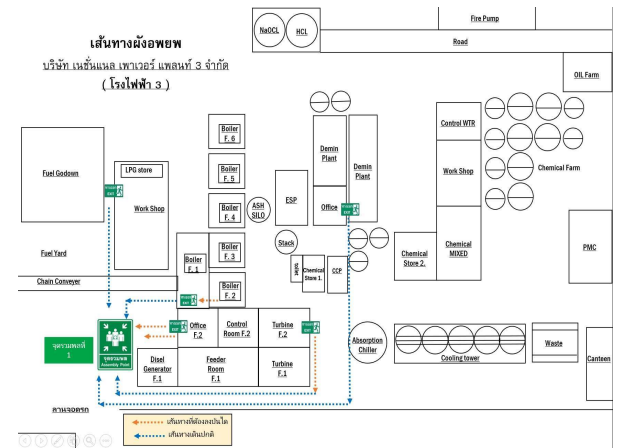


**National power plant 3 (พื้นที่โรงไฟฟ้า 4)**

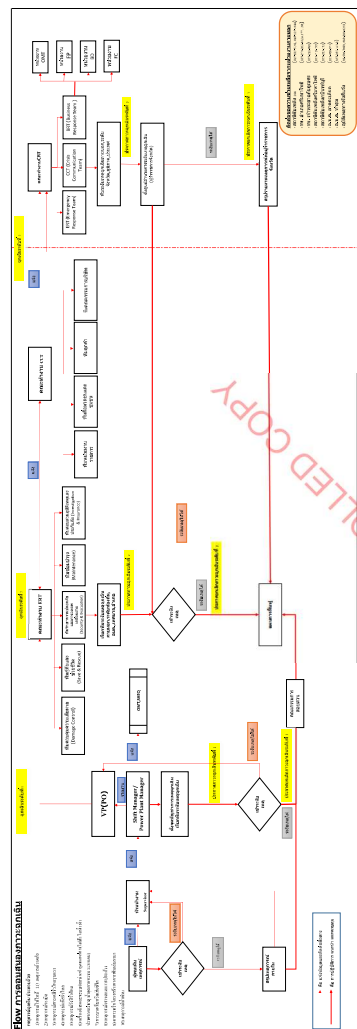


จาก กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและกรวางงาน

ดังนั้น ทางบริษัท เมาท์แบล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายไอน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 หมู่ 3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 จึงขอประกาศแต่งตั้งลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติและผ่านการอบรมเกี่ยวกับการระับเหตุฉุกเฉินประจำสถานประกอบกิจการ ดังนี้

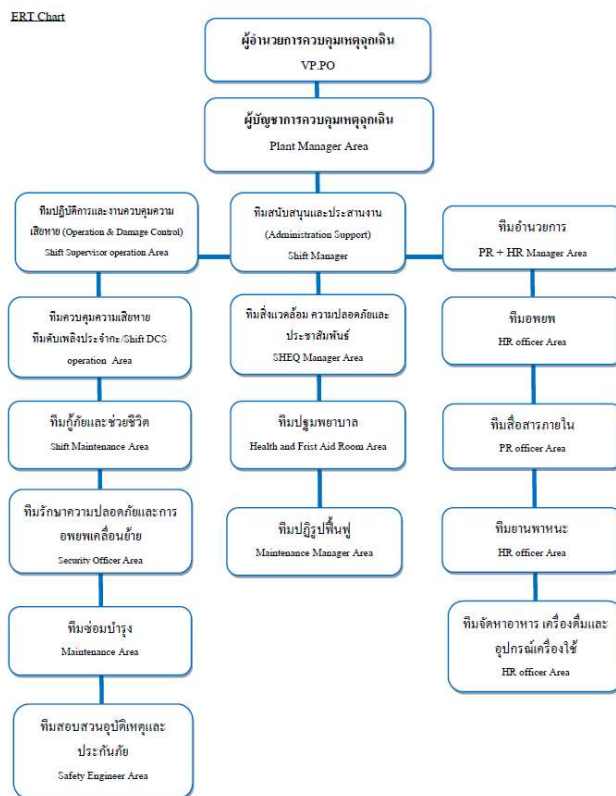

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉิน (ERT TEAM)


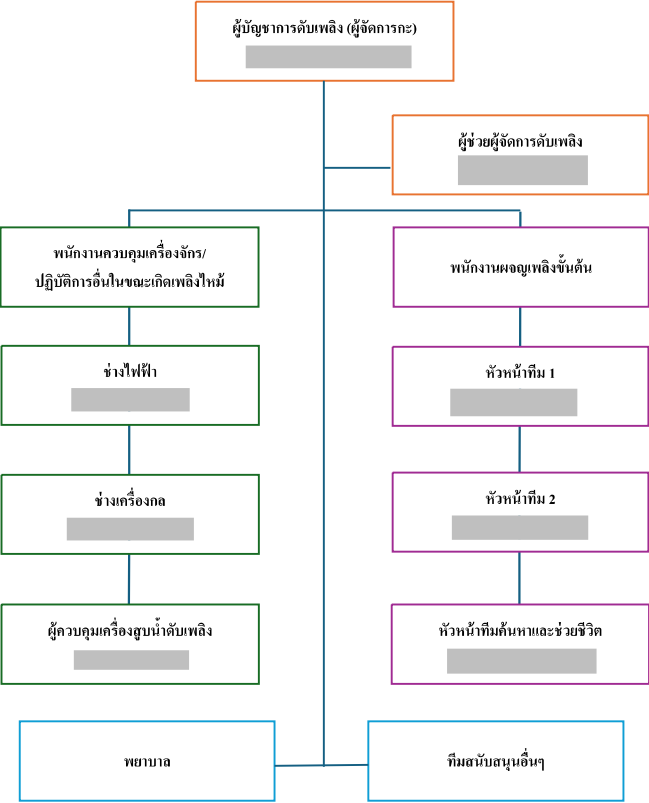


| วันที่       | เวลา  | นำเรื่องสอดคล้องที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                                                 |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14 ต.ค. 2568 | 14.00 | นำเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2568 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กันยายน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแผนงาน และแนะนำพร้อมกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน                                          | (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(ก) ปลอดภัย) ปลอดภัย                  |
| วันที่       | เวลา  | แผนการดำเนินงานวันซ้อมแผน 18 พ.ย. 2568                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                 |
| 18 พ.ย. 2568 | 10.00 | อธิบายแผนการดับเพลิงให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทราบ ได้แก่ พื้นที่ NPP3 /Shift team / Fire Station /รปภ. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ                                                                                                                                                  | Fire Marshal/ / Fireteam/HR/Safety/ช่างไฟฟ้า/ หัวหน้าพื้นที่ |
| 18 พ.ย. 2568 | 13.00 | ทบทวนภาคทฤษฎีและฝึกซ้อมการระงับเหตุเบื้องต้น<br>-ทฤษฎีการเกิดไฟ<br>-การจำแนกประเภทของไฟและการใช้ถังดับเพลิง<br>-การใช้สายน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายน้ำดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิง<br>-การใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร<br>-การสวนไล่จุดดับเพลิงและอุปกรณ์<br>-การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต | Fire Marshal/ / Fireteam/HR/Safety/ช่างไฟฟ้า/ หัวหน้าพื้นที่ |
| 18 พ.ย. 2568 | 15.00 | ติดตามแผนการฝึกซ้อมไฟไหม้ และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 (แผนกลางวัน)                                                                                                                                                                                                              | พนักงานทุกคน                                                 |

- 6
- รายละเอียดการดำเนินงานและกำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี
- รายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับรับเหตุฉุกเฉิน

National power plant 3 (พื้นที่โรงไฟฟ้า 3)

- รายการอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับรับเหตุฉุกเฉิน
- National power plant 3 (พื้นที่โรงไฟฟ้า 4)

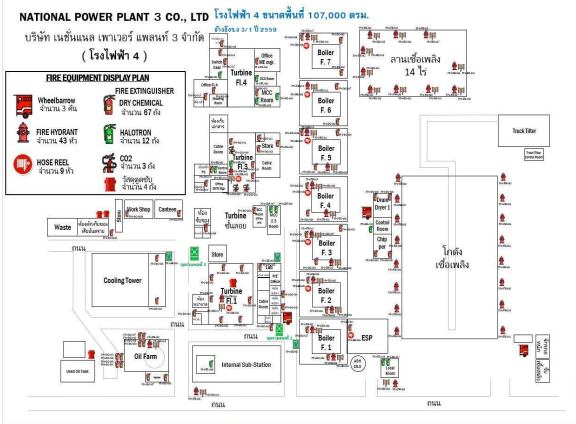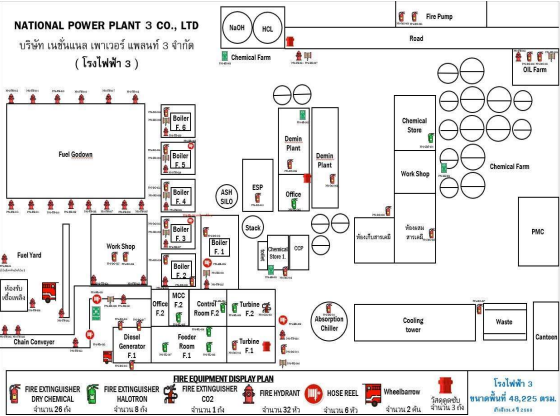

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น





แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ผู้บัญชาการดับเพลิง(Fire Marshal)ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ.....

| รายการ                                                                                                                                                                | เกณฑ์ |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                                                                                                       | 0     | 1 | 2 |
| 1. ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Fire Marshal) และผู้ช่วยผู้บัญชาการดับเพลิง (Assist Fire Marshal) มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน 3 นาทีหลังจากที่มีการรับแจ้งเหตุ                   |       |   | ✓ |
| 2. สั่งการให้ Assist to Fire Marshal แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อ CEO,CO-KN,CEO Pulp Mill,Wood Mill manager                                                                     |       | ✓ |   |
| 3. สั่งการให้ Assist to Fire Marshal แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิศวกร / ไฟฟ้า / Automation /Mechanic/                                                               |       |   | ✓ |
| 4. สั่งการให้ Assist to Fire Marshal ทำการหมุนสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (3 นาที)                                                                                          |       |   | ✓ |
| 5. รับฟังการรายงานสถานการณ์จาก Supervisor พื้นที่เกิดเหตุ                                                                                                             |       |   | ✓ |
| 6. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกิดเหตุ เพื่อนำมาประเมินแนวทางการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน                                                                                               |       |   | ✓ |
| 7. สอบถามช่างไฟฟ้า เพื่อยืนยันการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุ                                                                                                       |       |   | ✓ |
| 8. กำหนดจุดเพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการ โดยเป็นจุดที่ปลอดภัยและปลอดภัย                                                                                                   |       |   | ✓ |
| 9. เรียกรวบพลที่ระงับเหตุ เพื่อบันทึกจำนวน และแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์                                                                                       |       | ✓ |   |
| 10. สั่งการให้ วิศวกร ทำการกั้นเขตและควบคุมการจราจรตามจุดต่างๆ                                                                                                        |       |   | ✓ |
| 11. สั่งการให้ Assist to Fire Marshal ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และรถพยาบาล                                                                                                  |       |   | ✓ |
| 12. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและบัญชาการในเหตุฉุกเฉิน                                                                                                                 |       | ✓ |   |
| 13. เมื่อเหตุสงบให้รวมทีมระงับเหตุเข้าสำรวจความเสียหาย                                                                                                                |       | ✓ |   |
| 14. ตรวจสอบจำนวนทีมดับเพลิงว่าครบถ้วน                                                                                                                                 |       |   | ✓ |
| 15. สั่งการให้จัดเก็บอุปกรณ์ระงับเหตุ                                                                                                                                 |       |   | ✓ |
| 16. ทำการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ณ ศูนย์บัญชาการ และให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการ(Assist Fire Marshall) ส่งยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่ CEO หรือ CO-CEO ประจำพื้นที่ และ Mill manager |       |   | ✓ |
| 23 / 25                                                                                                                                                               |       |   |   |

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด / 1; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน / 2; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- วิศวกรซ่อมระบบไฟฟ้า ควรเป็น วิศวกร เป็น วิศวกร  
- ไม่ควรส่งช่าง วิศวกร ไปดูที่จุดเกิดเหตุ -> ส่งวิศวกร ไปดู  
- วิศวกร ควร ส่งวิศวกร ไปดูที่จุดเกิดเหตุ -> ส่งวิศวกร

8 การประเมินผลการฝึกซ้อม

แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการดับเพลิง (Assist Fire Marshal) ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ชื่อ.....

| รายการ                                                                                                                                               | เกณฑ์ |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                                                                                      | 0     | 1 | 2 |
| 1. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิศวกร / ไฟฟ้า / Automation /Mechanic มาที่ศูนย์บัญชาการ                                                              |       | ✓ |   |
| 2. โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินที่เบอร์ 199 และเทศบาลตำบลใกล้เคียง(รายละเอียดที่ต้องแจ้ง ; สถานที่เกิดเหตุ, ลักษณะของเหตุการณ์, จำนวนผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี) ) |       |   | ✓ |
| 3. แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อ CEO,CO- KN ,Co-CEO Pulp Mill,Wood Mill manager                                                                                 |       |   | ✓ |
| 4. เรียกทีมดับเพลิงประจำกะไปยังจุดเกิดเหตุ                                                                                                           |       |   | ✓ |
| 5. หมุนสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (3 นาที) หรือมอบหมายให้ผู้ดำเนินการ                                                                                     |       |   | ✓ |
| 6. ประสานงาน เรียกรวบพลที่ระงับเหตุ เพื่อบันทึกจำนวน และแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์                                                            |       |   | ✓ |
| 7. ตรวจสอบการกั้นเขตและควบคุมการจราจรตามจุดต่างๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจาก fire marshal                                                                  |       | ✓ |   |
| 8. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และรถพยาบาล                                                                                                                    |       |   | ✓ |
| 9. ทำการแจ้งยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่ CEO,CO-KN,Co-CEO Pulp Mill,Wood Mill manager                                                                        |       | ✓ |   |
| 15 / 16                                                                                                                                              |       |   |   |

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- วิศวกรซ่อมระบบไฟฟ้า ควรเป็น วิศวกร เป็น วิศวกร  
- ไม่ควรส่งช่าง วิศวกร ไปดูที่จุดเกิดเหตุ -> ส่งวิศวกร ไปดู  
- วิศวกร ควร ส่งวิศวกร ไปดูที่จุดเกิดเหตุ -> ส่งวิศวกร

แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

หัวหน้าทีมดับเพลิง (Fire Leader) ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ.....

| รายการ                                                                                         | เกณฑ์ |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                                | 0     | 1 | 2 |
| 1. มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน 5 นาที                                                                |       |   | ✓ |
| 2. การสวมใส่ชุดระงับเหตุครบถ้วน ภายในเวลา 1 นาที (กรณีเทศบาลมีชุดดับเพลิง)                     |       | ✓ |   |
| 3. ตรวจสอบจำนวนลูกทีมก่อนและหลัง ระงับเหตุ เพื่อรายงานต่อ Fire Marshall ที่ศูนย์บัญชาการ       |       |   | ✓ |
| 4. เป็นผู้นำทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยประเมินสถานการณ์ในการเข้าระงับเหตุให้เกิดความปลอดภัย   |       |   | ✓ |
| 5. มีการสื่อสาร และ รับสาร กับ Fire Marshal ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน                          |       | ✓ |   |
| 6. มีการสั่งการทีมเคลื่อนย้ายตามลักษณะของเหตุฉุกเฉิน เช่น ไปด้านซ้าย-ขวา, หน้า- หลัง           |       |   | ✓ |
| 7. มีการใช้สัญญาณมือในการสั่งการดับเพลิง                                                       |       |   | ✓ |
| 8. นำทีมเข้าทำการสำรวจความเสียหายตามคำสั่งของ Fire Marshall และมารายงานตัวเพื่อรายงานสถานการณ์ |       | ✓ |   |
| 12 / 14                                                                                        |       |   |   |

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- วิศวกรซ่อมระบบไฟฟ้า ควรเป็น วิศวกร เป็น วิศวกร  
- ไม่ควรส่งช่าง วิศวกร ไปดูที่จุดเกิดเหตุ -> ส่งวิศวกร ไปดู  
- วิศวกร ควร ส่งวิศวกร ไปดูที่จุดเกิดเหตุ -> ส่งวิศวกร

## แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

พนักงานดับเพลิงประจำกะ (Fire Man) ชื่อ .....

ผู้สังเกตการณ์ ..... 4.335

| รายการ                                                                                                                                    | เกณฑ์ |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                                                                           | 0     | 1 | 2 |
| 1. พนักงานดับเพลิงประจำกะ มีการหมุนสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินชนิดมือหมุน                                                                       |       |   |   |
| 2. มาถึงจุดเกิดเหตุภายใน 5 นาที                                                                                                           |       |   |   |
| 3. พนักงานดับเพลิงมีการสวมใส่ชุดระงับเหตุครบถ้วน ภายในเวลา 1 นาที (กรณีเทศบาลมีชุดดับเพลิง)                                               |       |   |   |
| 4. มีการรายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการดับเพลิง ( Fire Marshal ) ที่ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉินเพื่อรับฟังถึงวิธีการและขั้นตอนในการระงับเหตุฉุกเฉิน |       |   |   |
| 5. มีความรู้และทักษะในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าใหม่ ( เทคนิคการ ไรยสาย การต่อสาย การฉีดน้ำ ทักษะ ในการจ่อยเพลิง)                       |       |   |   |
| 6. ให้อำนาจสัญญาณในการสื่อสาร                                                                                                             |       |   |   |
| 7. เข้าสำรวจพื้นที่หลังจากระงับเหตุได้แล้วโดยฟังคำสั่งจาก Fire Marshal และรายงานสภาพการณ์ต่อ Fire Marshal                                 |       |   |   |

หมายเหตุ ; การพิจารณาการให้คะแนน

0 ; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1 ; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2 ; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ให้เวลาเพิ่มอีก 1 นาทีในการฝึกซ้อม  
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมต่อ Fire Marshal หรือผู้สังเกตการณ์

## แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ฝ่ายซ่อมบำรุง เครื่องกล ชื่อ ..... ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ .....

| รายการ                                                              | เกณฑ์ |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                     | 0     | 1 | 2 |
| 1. เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและรายงานตัวต่อ Fire Marshal ภายใน 5 นาที |       |   | 2 |
| 2. เข้าร่วมประชุมและวางแผนที่ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน               |       |   | 2 |
| 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต            | 0     |   |   |
| 4. การเข้าสำรวจความเสียหายและรายงานต่อ Fire marshal                 |       |   | 2 |

หมายเหตุ ; การพิจารณาการให้คะแนน

0 ; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1 ; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2 ; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เพิ่มอุปกรณ์ ภูมิ FM  
.....  
.....

## แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ฝ่ายซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ชื่อ ..... ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ .....

| รายการ                                                                                                  | เกณฑ์ |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                                         | 0     | 1 | 2 |
| 1. เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและรายงานตัวต่อ Fire Marshal ภายใน 5 นาที                                     |       |   | 2 |
| 2. รับคำสั่งและตัดกระแสไฟฟ้าโดยประสานงานกับ Sup. พนักงานและรายงานยืนยันการตัดกระแสไฟฟ้ากับ Fire Marshal |       |   | 2 |
| 3. เข้าร่วมประชุมและวางแผนที่ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉินตลอดเวลาเกิดเหตุ                                   | 0     |   |   |
| 4. การเข้าสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและรายงานตัวต่อ Fire Marshal                                   |       |   | 2 |

หมายเหตุ ; การพิจารณาการให้คะแนน

0 ; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1 ; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2 ; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

แจ้งเวลาที่ตัดกระแสไฟฟ้า แจ้งเรื่อง ได้แจ้งแก่พนักงานประจำต่อ Fire M.  
.....  
.....  
.....  
.....

## แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

| ข้อ                                    | หัวข้อประเมิน       | คะแนนการประเมิน |                                                                                                                                     |              |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                        |                     | คะแนน           | คำอธิบาย                                                                                                                            | คะแนนประเมิน |
| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประเมิน..... |                     |                 |                                                                                                                                     |              |
| 1                                      | การปฏิบัติตามคำสั่ง | ดี              | 3 รับคำสั่งจาก ผู้บัญชาการ และสามารถปฏิบัติตามได้ทันที และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีการรายงานผลเป็นระยะ                  | 3            |
|                                        |                     | ปานกลาง         | 2 รับคำสั่งจาก ผู้บัญชาการ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันทีต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีการรายงานผล |              |
|                                        |                     | พอใช้           | 1 รับคำสั่งจาก ผู้บัญชาการ และปฏิบัติตาม                                                                                            |              |
| 2                                      | ความกระตือรือร้น    | ดี              | 3 มีความกระตือรือร้น และความตั้งใจในการประสานงานเตรียมอุปกรณ์และรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว                                      | 3            |
|                                        |                     | ปานกลาง         | 2 มีความกระตือรือร้นในการประสานงาน มีการเตรียมเตรียมอุปกรณ์และรายงานผล                                                              |              |
|                                        |                     | พอใช้           | 1 ประสานงาน,เตรียมอุปกรณ์และรายงานผล ค่อนข้างล่าช้า หรือขาดการรายงาน                                                                |              |
| รวม                                    |                     |                 |                                                                                                                                     | 6            |

ข้อเสนอแนะ

.....  
.....  
.....  
.....

แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ทีมดับเพลิงจากเทศบาล ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ .....

| แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน            |                     |                 |          |                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ข้อ                                    | หัวข้อประเมิน       | คะแนนการประเมิน |          |                                                                                                                                          |              |
|                                        |                     | คะแนน           | คำอธิบาย |                                                                                                                                          | คะแนนประเมิน |
| เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ ผู้ประเมิน..... |                     |                 |          |                                                                                                                                          |              |
| 1                                      | การปฏิบัติตามคำสั่ง | ดี              | 3        | รับคำสั่งจาก ผู้บัญชาการ และสามารถปฏิบัติตามได้ทันที และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง พร้อมมีการรายงานผล                                     | 3            |
|                                        |                     | ปานกลาง         | 2        | รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันที ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง พร้อมที่มีการรายงานผลเป็นระยะ |              |
|                                        |                     | พอใช้           | 1        | รับคำสั่งจาก ผู้บัญชาการ และปฏิบัติตามพร้อมทั้งมีการรายงานผล                                                                             |              |
| 2                                      | ความกระตือรือร้น    | ดี              | 3        | มีความกระตือรือร้น และความตั้งใจในการสำรวจรายงานข้อบกพร่องและรายงานผลอย่างรวดเร็ว                                                        | 3            |
|                                        |                     | ปานกลาง         | 2        | มีความกระตือรือร้นในการสำรวจรายงานข้อบกพร่องและรายงานผล                                                                                  |              |
|                                        |                     | พอใช้           | 1        | เข้าสำรวจรายงานข้อบกพร่องล่าช้าก่อนข่าส่ง                                                                                                |              |
| รวม                                    |                     |                 |          |                                                                                                                                          | 36           |

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

| รายการ                                                                                        | เกณฑ์ |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                               | 0     | 1 | 2 |
| 1. ริมบึงยังจุดเกิดเหตุภายใน 5 นาทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง ?                                     |       | ✓ |   |
| 2. การสวมใส่ชุดระงับเหตุครบถ้วน ภายในเวลา 1 นาที (หากไม่ได้สวมชุดมาก่อน)                      | ✓     |   |   |
| 3. ตรวจสอบจำนวนลูกทีมก่อนและหลัง ระงับเหตุ เพื่อรายงานต่อ Fire Marshal ที่ศูนย์บัญชาการ       |       |   | ✓ |
| 4. เป็นผู้นำทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยประเมินสถานการณ์ในการเข้าระงับเหตุให้เกิดความปลอดภัย  |       |   | ✓ |
| 5. มีการส่งสาร และ รับสาร กับ Fire Marshal ในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน                          | ✓     |   |   |
| 6. มีการส่งสารที่เปลี่ยนแปลงตามลักษณะของเหตุฉุกเฉิน เช่น ไปด้านซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง            |       |   | ✓ |
| 7. นำทีมเข้าทำการสำรวจความเสียหายตามคำสั่งของ Fire Marshal และมารายงานตัวเพื่อรายงานสถานการณ์ | ✓     |   |   |
| 3/10                                                                                          |       |   |   |

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- ทักษะการดับเพลิงยังไม่ดี (อาจพิจารณาเพิ่มอุปกรณ์)
- ไม่ใช้ถังดับเพลิง FM

ฉบับจริง 304

- 2
- N/A
- 2
- 2
- 1
- 2

Comment : 1. ไม่มีการแจ้งชื่อทีมดับเพลิงก่อน 30.00 PM  
2. ไม่ใช้ถังดับเพลิง FM

แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

12. หน่วยช่วยชีวิตและค้นหา ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ .....

| รายการ                                             | เกณฑ์ |   |   |
|----------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                    | 0     | 1 | 2 |
| 1. มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิต         |       |   | 2 |
| 2. มีทักษะในการช่วยชีวิตและค้นหา                   |       | 1 |   |
| 3. มีความกระตือรือร้น                              |       |   | 2 |
| 4. มีการรายงานผลการช่วยชีวิตต่อผู้อำนวยการดับเพลิง |       |   | 2 |

4 / 3

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ข้อบกพร่อง : ไม่มีการแจ้งชื่อทีมช่วยชีวิต

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

11. ผู้นำอพยพ-ตรวจนับจำนวน / ทีมอพยพ ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ .....

| รายการ                                                                                                                   | เกณฑ์ |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
|                                                                                                                          | 0     | 1 | 2 |
| 1. ถือธงอพยพและเรียกพนักงานให้มาเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน                                                                 |       |   | ✓ |
| 2. นำอพยพโดยการเดินอย่างรวดเร็ว และเป็นระเบียบ ออกจากพื้นที่                                                             |       |   | ✓ |
| 3. สำรองว่ามีผู้ตกค้างอยู่ในอาคารหรือไม่ (ห้องน้ำ / ห้องประชุม เป็นต้น) กรณีการซ้อมให้พนักงานที่ใส่เสื้อแขนเสื้อต้องอพยพ |       |   | ✓ |
| 4. ทำการตรวจนับจำนวนพนักงานบริเวณจุดรวมพลและมีการเซ็นชื่อ *                                                              |       | ✓ |   |
| 5. แจ้งผลการตรวจนับต่อ Fire Marshal                                                                                      |       | ✓ |   |
| 6. เมื่อ Fire Marshal สั่งยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ให้แจ้งกับผู้อพยพเพื่อเข้าทำงานต่อได้                                        |       | ✓ |   |
| 9 / 12                                                                                                                   |       |   |   |

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0; ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1; ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2; ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

.....

.....

## แบบประเมินการซ้อมแผนฉุกเฉิน

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ชื่อ.....ผู้สังเกตการณ์ ชื่อ .....

| รายการ                                                                                                                                     | เกณฑ์ |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|
|                                                                                                                                            | 0     | 1 | 2     |
| 1. มีการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เช่น การใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุ, การแยกเชื้อเพลิงออก, การกั้นเขตอันตราย เป็นต้น) |       |   | 2     |
| 2. ขณะทำการระงับเหตุมีการบอกต่อเพื่อนร่วมงานให้เข้ามาช่วย                                                                                  |       |   | 2     |
| 3. การแจ้งเหตุเบื้องต้นให้กับหัวหน้างานได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว                                                                            |       |   | 2     |
| 4. ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลไปยัง Sup. ภายใน 2 นาที                                                                             |       |   | 2     |
| 5. ในระหว่างที่รอทีมช่วยเหลือให้ใช้ถังดับเพลิงฉีดคลุมเพลิงไปก่อน หรือกำจัดเชื้อเพลิงที่จะไหม้ ออกจากที่เกิดเหตุ                            |       |   | 2     |
|                                                                                                                                            |       |   | 10/10 |

หมายเหตุ : การพิจารณาการให้คะแนน

0 : ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด

1 : ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน

2 : ปฏิบัติครบถ้วน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

## 9 อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม (แผนกลางวัน)



### 9.1 อุปกรณ์ที่ใกล้พื้นที่ซ้อมเหตุฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟ : พื้นที่ สานพานเชื้อเพลิง

ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง 6 ถัง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง 16 หัว

สายฉีดน้ำดับเพลิง 5 สาย

รถดับเพลิงประจำบริษัท จำนวน 1 คัน



อุปกรณ์ช่วยเหลือและชุดปฐมพยาบาล 1 ชุด

### 9.2 ระยะเวลาการฝึกซ้อม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

เวลา 15.00 - 16.30 น.

อุปกรณ์ที่ใกล้พื้นที่ซ้อมเหตุฉุกเฉินดับเพลิงและอพยพหนีไฟ : พื้นที่ OIL FARM (ภาพประกอบ)

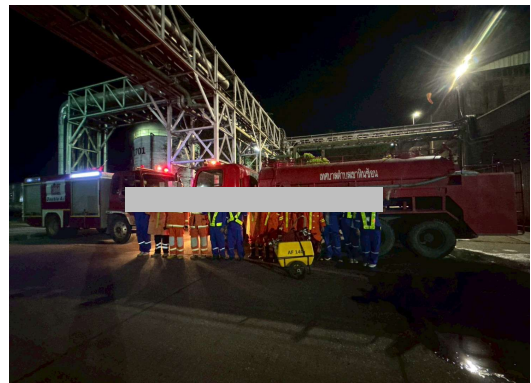

รายงานผล

การฝึกซ้อมดับเพลิงและสารเคมีรั่วไหล คลังน้ำมัน PP4

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด

วันที่ 16 ธันวาคม 2568



# FUEL STORAGE EMERGENCY PLAN




**วันอังคาร  
ที่ 16 ธันวาคม 2025**




**FIRE MARSHAL : คุณสมชาย**  
**085835-4838 / 5-5006**

**Zoom ID: 919 611 0178    Password: 1111**

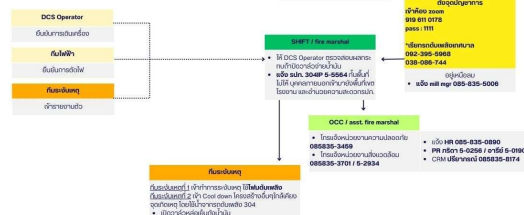

ระหว่างระดับเพลิงไหม้

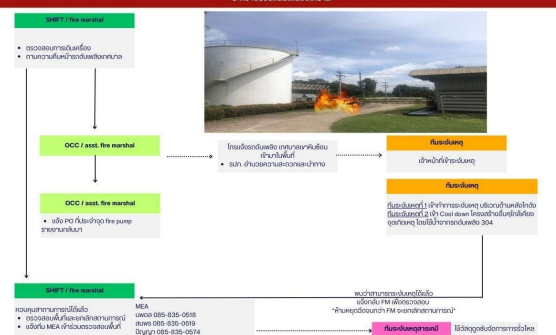

## สถาบันการณํ์สอบ มกเ้ก้กสถาบันการณํ์ดูกเ้บ้บ

|                          |              |           |                   |             |                          |         |              |                     |            |
|--------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------|---------|--------------|---------------------|------------|
| S/HFT                    | 005-8355000  | นลิน นกร  | 005-835-5008      | HR          | 005-835-0890             | MEA     |              | อัม DH              | 005-835-07 |
| PLANT MGR.               | 005-835-8794 | ญ.ญ. 304P | 005-835-5554      | PR ภิรัตน์  | 5-02561-010 005-835-0590 | UACOA   | 005-835-0518 | Quality safety mgr. | 005-835-27 |
| TRAINING                 | 005-835-1552 |           |                   | CRM อธิภรณ์ | 005-835-8174             | บมย     | 005-835-0519 | อื่นๆ ทั่วไป mgr.   | 005-835-23 |
| ด้านสื่อ ทัศนภาพ/หนังสือ |              | สนย       | 005-835-3459      | สอศิลป์ GA  | 005-835-2555             | นิเทศกร | 005-835-8744 | พลาซาด Safety Dep   | 005-835-5  |
| 005-835-5988             |              | safe      | 005-835-2934-3701 | พจนากร      | 001-4611423              | แอสสย   | 005-835-0581 | ECC อธิภรณ์         | 005-835-1  |



|                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บทบาท                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ                                  | *asst. ระยะเวลาทำงานกับทีมงานในชื่อ line NPP3 news<br>เกี่ยวกับสัญญาณและแจ้งจุดอพยพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้แทนเหตุ                                                                                                            |                                               | ช่างงาน พนักงานวิ่งไฟฟ้าถือจ่ายน้ำมัน PP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SHIFT / fire marshal                                                                                                  | shift mgr. 085-835-5006<br>สมชาย 085-835-4838 | <p>ตรวจสอบเหตุการณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โทรแจ้ง PLANT MGR. 085-835-6794</li> <li>เนื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ กระทั่งเกิดการเกิด DC S Operator หยุดเดินเชื้อเพลิงเข้าไถ่</li> <li>แจ้ง sup ขวัญชัย 085-835-0844 ให้แจ้งตัดไฟและตามทีมดับเพลิง</li> <li>โทรแจ้งรถดับเพลิง 085-835-1552</li> <li>แจ้ง mill mgr 085-835-5000</li> <li>แจ้งรถดับเพลิงเทศบาล 092-395-5968 / 038-086-744</li> </ul> |
| sup / asst. fire marshal                                                                                              | OCC นิกม 085-835-0258                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>แจ้งตัดไฟกับทีมไฟฟ้า สมชาย mgr 085-835-0519</li> <li>→ ศพม 085-835-6524</li> <li>แจ้งทีมฉุกเฉิน PO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                       | ทีมฉุกเฉิน PO                                 | <p>หัวหน้าทีมดับเพลิง - เชวาลิต ชัยอิน 085-835-6746</p> <p>ทีมดับเพลิง 1. - เลสลวดี บุญแสง 085-835-6735</p> <p>พรชัย บุญทรัพย์ 085-835-0798</p> <p>ธนพัฒน์ สุขเขต 085-835-0806</p> <p>ทีมดับเพลิง 2. - อรุณดา วัชรเดช 085-835-6730</p>                                                                                                                                                                            |
| ควบคุม board control และกดสัญญาณแจ้งเตือน + ตรวจสอบ fire pump                                                         |                                               | ขวัญชัย -- 085-835-0844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>ทีมอพยพ</p> <p>HR ราชธานีรัตน์ FM</p> <p>แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุม</p> <p>ฝ่ายขายต้องถามแล้วว่า...ถ้าจุดอยู่ที่นี่</p> |                                               | <p>Work shop ME.</p> <p>WPT</p> <p>AEC</p> <p>Work shop</p> <p>Office F.2</p> <p>Office F.3</p> <p>Office F.4</p> <p>Office ME.</p> <p>HR</p> <p>GA</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| นำอุปกรณ์ดับเพลิงจากห้องพยาบาลไปใช้                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ทีมตรวจสอบความเสียหาย                                                                                                 |                                               | <p>MEA</p> <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[illegible]



ภาพบรรยากาศ  
การฝึกซ้อมดับเพลิงและสารเคมีรั่วไหล กรณีน้ำมัน PP4  
บริษัท เนชั่นเนล เทวาเวอร์ เทลนท์ 3 จำกัด  
วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บรรยากาศการซ้อมแผนฉุกเฉิน

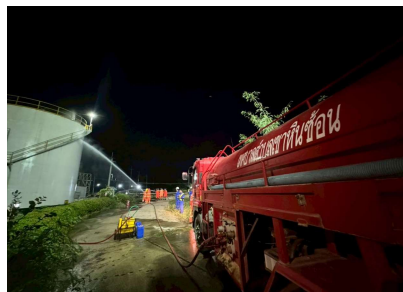

ภาคผนวก ข-21

บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายงานสถิติอุบัติเหตุประจำปี 2569  
Incident Statistic Summary 2026  
National Power Plant 3

| ปี   | เดือน | พื้นที่ | ชื่ออุปกรณ์                                         | สถานที่เกิดเหตุ                                 | ความรุนแรงของอุบัติเหตุ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มูลค่าความเสียหายบาดเจ็บ                                                            | วันเวลาที่เกิดเหตุ                   | รายละเอียด พอสังเจป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กำหนดแล้วเสร็จ                                                                      |
|------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | Jan   | NPP3    | ZW220.46 080ยวโมโตลดลอร์                            | โกดังซึ่งหลังโรงไฟฟ้า 4 (หน้าห้องรับเชื้อเพลิง) | Minor Property          | 1.การกระทำโดยประมาท<br>- ทราบแต่ควรระวังเมื่อ โหลดลอร์ของตู้รับน้ำมัน แต่ขณะออกรถโหลดลอร์ ZW220.46 มาขึ้นตัววิ่งเมื่อโหลดลอร์ยกขึ้นจอดอยู่<br>- การกระทำไม่ได้เพื่อผล<br>2.พนักงานเข้าขึ้นรถบนการทำงานเนื่องการส่งอุบัติเหตุจนไม่ปฏิบัติตาม<br>- รั่วไหลอุบัติเหตุจนไม่รายงานเข้าบันทึกจำนวนทันที การรอไปทำงานต่อก่อนประมาณ 5 นาที แล้วจึงจะส่งรูปไปแจ้งอุบัติเหตุ | ขณะการนำรถบรรทุกพอลมดลอร์ 2ตัวขึ้นรถรูปมูลค่า 20,000 บาท                            | วันที่ 04.01.2026 เวลา 16.21 น.      | วันที่ 04.01.2026 พนักงานเข้างานประจำ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. ปลดพนักงานขับ WLG025 พนักงานประจำ WLG025 นำน้ำมันเข้ามา และพนักงานไม่คาดคิดว่าน้ำมันที่ไหลลงถังเก็บรวมกับพื้นรวมรวม โดยให้เตือนว่า WLG025 ไม่เดินน้ำมันให้ และเวลาประมาณ 16.21 น.(ตาม CCTV) พนักงานเดินมาขึ้น ZW220.46 ไปใช้งานแทนปฏิบัติงานปกติซึ่งหลังใส่สตาร์ท พนักงานขับ ZW220.46 080ยลอร์วางโดยคิดว่ารถยกขึ้นและจะไม่ชนรถลดลอร์อย่างไรก็ตามจะเข้าใกล้ตัวรถไฟโดยขณะขับรถโหลดลอร์ยกขึ้นซึ่งจอดอยู่หน้าโกดัง หลังเกิดเหตุพนักงานวิ่งเข้าหาอุบัติเหตุ เมื่อเขาเข้าไปทำงานด้วยซึ่งหลังใส่สตาร์ทประมาณ 5 นาที แล้วจึงออกรถออกจากวางรถบน โดยส่งรูปไปแจ้งในไลน์ไม่ได้มีใครแจ้งเตือนซึ่งอุบัติเหตุ<br>1. พนักงานเห็นสิ่งผิดปกติและรู้ก่อนแล้วว่าเมื่อโหลดลอร์ยกขึ้นจนน้ำมันขึ้นใกล้ เมื่อขึ้นมากไปแล้วถ้าถึงจะออกพนักงานเห็นว่าเมื่อโหลดลอร์ของตู้รับน้ำมันแล้วรถยังไม่ได้อยู่จนเกิดอุบัติเหตุ พนักงานออกรถมาตามทางคิดว่ารถยกขึ้นและจะไม่ชนรถลดลอร์อย่างไรก็ตามจะออกมาก่อนแล้วค่อยเดินเข้าใกล้<br>2. พนักงานกดคัน WZ220.46 แล้วจึงขึ้น<br>3. พนักงานกดคันน้ำมันที่สวนกับคันที่ขึ้นขึ้นเมื่อ เมไม่กดไว้ที่คันน้ำมันบนเป็น ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 4 เลยให้คันไปคันไปเอง<br>4. พนักงานประจำตู้ควบคุมคิด และเข้ามาทำงานโรงไฟฟ้า 4 ตั้งแต่วันที่ 18/12/2025<br>5. จุดตรวจตัวรถยกมักที่ก้านคันไฟตู้ควบคุมซึ่งเพิ่มและบนด้านหน้าอาคารสีฟ้า<br>6. รถ โหลดลอร์คันที่ถูกรถคันคันนี้เข้าเข้าไปใช้งานและมาจนของไฟที่จุดเกิดเหตุ(หน้าโกดัง) | 1. ส่งพนักงานกลับมาส่งแล้วแจ้งเรื่องการบันทึกความรุนแรง<br>2. สื่อสารถึงจุดตรวจตัวรถยกคันคัน ในกลุ่มไลน์ chupper<br>3. สื่อสารกับช่างกลการตรวจสอบตัวรถโรงไฟฟ้า 4 และพนักงานควบคุมกับบริษัทร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/1/2026<br>6/1/2026<br>9/1/2026                                                   |
| 2026 | Feb   | NPP3    | ท่อ MP steam PP4 ถัดจาก                             | ท่อ MP steam PP4 ใกล้ oil farm                  | Major Property          | 1.จากการกำกับดูแลและความคุม<br>2.ไม่มีมาตรการการทำงาน<br>3.ใช้เครื่องมือที่ชำรุด มีการ passing ของ valve ข้าง turbine<br>4.ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ วิศกร ที่เหมาะสมในการทำงาน (จุดตรวจบนบนบ่อ)                                                                                                                                                                       | ท่อ line steam 12.5 Bar leak มูลค่า 217,548 บาท                                     | วันที่ 18.2.2026 เวลา 14.59 น.       | วันที่ 18.2.2026 เวลา 14.59 น. พนักงานได้ยินเสียงดังบริเวณ oil farm เมื่อเกิดเหตุจึงวิ่งตรวจสอบพบว่าท่อ MP steam แตก ส่งผลให้เกิดเสียงดังและบริเวณการตรวจสอบถูกน้ำร้อนจากท่อออกมาบริเวณทาง PO จึงรีบแจ้งการควบคุมแจ้งขึ้น เหตุการณ์วิ่งโดยของหม้อ และดำเนินการตามการซ่อมขึ้นด้วยขั้นตอนตามจากการซ่อมตาม<br>14.30 น. ดำเนินการปิด pump ตั้งไว้ 34 น.34 เพื่อไปปิดโรงไฟฟ้า 34 แล้ว start up PP4 โดยให้พนักงาน PO ดำเนินงาน board control และ plant operator ได้ตรวจสอบว่าด้วยด้านข้างอาคาร turbine ไม่สามารถยกยี่ห้อได้ซึ่งสาเหตุจากของจากการยกยี่ห้อ<br>จึงให้ พนักงานไปสำรวจแล้ว steam จากหลัง ESP จนมาขึ้นจุดที่ ว่าแล้ว M16 พร้อมกับตรวจสอบตามไลน์ขณะขึ้นขบวนแล้ว M16 โดยวิธีการคืออยู่ข้าง เมื่อขึ้นประมาณ 1.4mก็เลยได้ยินเสียงการแตกของ steam จึงเกิดเหตุการณ์ ท่อ MP steam PP4 ถัดจากสัญญาณจากเหตุการณ์ เนื่องจากมีการ valve passing ข้าง boiler ทำให้น้ำเกิดการจึงข้าง main stream boiler ไหลทะ และเกิด water hammer ด้วยเหตุจากการขึ้นขึ้น Line Clearance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.เพิ่มขั้นตอน พก ต่อมีการตรวจสอบการตรวจขึ้นเพิ่มคัน<br>-เช็คน้ำมัน โคร<br>-ตรวจน้ำออก<br>-เปิดตัวร้อนไลน์ > ปิด 5% เพื่อให้ตัวบนที่ท่อกับที่วิ่งวิ่ง<br>-zoom ขึ้นกับกับ OCC/upper plant เพื่อตรวจสอบ<br>2.ติดตั้ง Steam trap ไลน์ MP เพื่อเป็นการลดการโรงไฟฟ้า 4 (เพื่อ Blow silencer)<br>3. วางข้าง turbine ที่ชำรุด ทำให้มีการเปลี่ยนผ่านบนว่าแล้ว                                                                                                                                                            | 3-Apr-26<br>20-Apr-26<br>20-Apr-26                                                  |
| 2026 | Feb   | NPP3    | บูมเบคไล ชนกับท่ของชกชก                             | ห้องชกชก โรงไฟฟ้า 4                             | Minor Property          | 1.เว้นระยะในการทำงาน ต้องการใช้น้ำมันในวัน<br>2.การขนถ่ายไม่เหมาะสม<br>3.จากการกำกับดูแลและความคุม<br>4.ไม่มีมาตรการการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                       | กำแพงห้องชกชกจากชกชกชน 1.3 * 1.1 เมตร มูลค่า 2,000 บาท ผู้บริหารรับผิดชอบในการแก้ไข | วันที่ 18.2.2026 เวลา 13.20 น.       | วันที่ 18.2.2026 ได้มีการซ่อมบูมจากงาน PFW2602108223<br>-ขณะปฏิบัติงาน เวลาประมาณ 13.20 น. ผู้บริหารได้สังเกตเห็นเสียงว๊ว ชนข้างอาคาร โดยไม่ได้ถูกขึ้นเตือนดังกล่าวยกขึ้นและปิดกั้นกับจะปล่อยกับได้เข้าโปรแกรมส่งสัญญาณจากการซ่อมตามผู้ปฏิบัติงานแจ้งว่า<br>ได้ดำเนินการให้เบคไลชนบนชนซึ่งเกิดจากการลดแรงในการทำงานและในวันดังกล่าว จำนวนผู้ปฏิบัติงานมาพร้อมกับการปฏิบัติงานจึงโดยปกติคนงานต้องมีจำนวน 4-5 คน แต่ทำงานจริง 3 คนรวมคนขับ<br>และต้องการสร้างงานภายในวันดังกล่าวจึงต้องรีบไปไว้ก่อนโดยปกติคนที่ขึ้นที่กำแพงชนการซ่อมไว้ตรงงานบน<br>จากวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบความปลอดภัยและสิ่งละเมิดของกฎฉบับบริษัทบนบน ทหารอ ชักตลาก จำกัด (มหาชน) ใช้สำหรับผู้ขึ้นมา ข้อ 17.5 การปฏิบัติงานใด ๆ ที่คนที่ไม่ทราบแล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการกระทำที่ไม่ปลอดภัย<br>ครั้งที่ 1 ไม่พบข้อ ; ปรับ 10,000 บาท สำหรับผู้ละเมิดข้อนี้ด้วย และบันทึกการกระทำผิดไว้ด้วย<br>ข้อ 2 จึงขึ้นและปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.กรณีที่มีการทำงานเกี่ยวกับเบคไลเข้าทำงาน ประเมินความเสี่ยงและจัดทำ JSA ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง โดยให้พิจารณา<br>-การเว้นระยะห่างระหว่างบูมเบคไล และอาคาร กำแพง หรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการกระแทกชนอาคารอย่างน้อย 2 เมตร<br>-ต้องให้มีผู้ให้สัญญาณเมื่อทำงานใกล้จุดเสี่ยง<br>2. พิจารณาซื้อกำแพงกันความปลอดภัย เพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างบูมเบคไล และอาคาร กำแพง หรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการกระแทกชนอาคารอย่างน้อย 2 เมตร<br>ลงใน WP-S-PUH-SS-001_10 การซ่อมบูมจากงาน (WORK PERMIT) | 18-Feb-26<br>13-Mar-26                                                              |
| 2026 | May   | NPP3    | ผู้บริหารตกจากที่สูงจากเครื่อง Chupper 4 โรงไฟฟ้า 4 | Chupper 4 ชั้นที่ 14 โรงไฟฟ้า 4                 | Major Injury            | 1.อุบัติเหตุการไม่ปลอดภัย ส่วนในการทำงานช่วงก่อนเลิกงาน<br>2.การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                          | กระดูกหลัง L2 ชนตัว มีรอยร้าว ไม่หักเสียหาย                                         | วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:35 น. | วันที่ 27/5/2026 เวลา 10.35 น. ผู้ที่ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งวิ่ง W chupper 4 บริเวณพื้นที่ 14 โรงไฟฟ้า 4 เมื่อเครื่องส่งขึ้นถึงชั้นดังกล่าว จึงได้ส่งสัญญาณ (ดูดูการวิ่ง-ผู้ได้รับบาดเจ็บ) ขึ้นมา หลังจากนั้นจึงได้ทำการหยุดเครื่องขึ้นไว้ เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องส่งขึ้นไว้ โดยมี AEC 2 คน และหัวหน้างาน (ดูดูการวิ่ง- ผู้ได้รับบาดเจ็บ) เป็นคนนำเครื่องขึ้นไว้เพื่อทำการควบคุมดูแลในลักษณะนี้คนที่นำเครื่องขึ้นไว้หลุดออกจากเครื่องที่วิ่ง ทำได้ส่วนบน (ดูดูการวิ่ง- ผู้ได้รับบาดเจ็บ) ร่างกายคนที่ขึ้นบนเกิดอาการ ความสูงประมาณ 2.5 -3 เมตร ประเมินอาการเบื้องต้น ไม่มีบาดแผลที่เห็นออก จึงได้นำตัวส่ง รพ.ตามขั้นตอน เพื่อทำการรักษาต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.เปลี่ยนมือไฟอาร์ทและใช้พื้นเมื่อเลิก 1 จุดที่ตัวผู้ทำ Roster<br>2.บททบทวนการประเมินความเสี่ยงต่อผู้ทำหน้างานปฏิบัติงาน<br>3.ตรวจสอบสภาพค่า Roster ก่อนและหลังที่จะทำการปฏิบัติงานทุกครั้ง และส่งรูปส่งเข้าในกลุ่มไลน์ และแจ้ง ECC รับทราบก่อนทุกครั้ง<br>4.การนำขึ้นสำหรับเวลาปกติ Roster<br>ทำการสื่อสารการเกิดอุบัติเหตุ                                                                                                                                                                                      | 5/6/2026<br>30/6/2026<br>8/6/2026<br>8/6/2026<br>8/6/2026<br>30/6/2026<br>30/6/2026 |

| ปี   | เดือน | พื้นที่ | ชื่อจุดผิดปกติ                         | สถานที่เกิดเหตุ | ความรุนแรงของอุบัติเหตุ | สาเหตุ                                                                       | มูลค่าความเสียหายบาดเจ็บ          | วันเวลาที่เกิดเหตุ     | รายละเอียด พอสั่งจับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการแก้ไข                                                                                                                                                                      | กำหนดผลสำเร็จ                       |
|------|-------|---------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2026 | May   | NPP3    | ไฟไหม้ตู้ระบบเบรก<br>ส่วน WORK SHOP ME | NPP3            | Minor Fire              | 1.มีอันตรายจากสิ่งมาวลดัชน ฝุ่น และความร้อน<br>2.จากการก่อกวนฝุ่นและความร้อน | มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,000 บาท | 2/5/2026 เวลา 12.44 น. | วันที่ 2.5.2026 เวลาประมาณ<br>12.44 เริ่มเกิด รันและประกายไฟขนาดเล็ก<br>12.47 ไฟเริ่มลุกวเรขึ้น<br>12.48 พนักงานที่พัสดุทราบเหตุจึงรีบมาระดับเหตุ สถานที่การผลิต<br>และพนักงานด้านปฏิบัติการแจ้ง shift mgr.<br>Shift mgr. ได้ทางทีมไฟฟ้าที่ผลิตไฟและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ<br>13.39 ทาง safety รับทราบและหยุด 03 day<br>จากการสอบสวน<br>ผู้สังเกตการณ์ผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติการผลิต นักเทคนิคเครื่องกลและช่างเชื่อม และไม่มี การต่อไฟหลุดที่พื้นดิน<br>นอกจากชุดคอนโทรลไฟฟ้าที่เบรกสว่าง และทีมช่างไฟเบอร์ แต่จำนวการสังเกตว่าไม่ได้มีการใช้งาน<br>1.5.2026 ทีม ME แจ้งว่าก่อน รันดังกล่าวมีต้นตอสาเหตุเข้ามาในพื้นที่จึงอาจจะมีส่วนที่ถ้าไฟที่สั้นอีก<br>ปัจจัยในการเกิดเพลิงไหม้<br>สาเหตุโดยสรุป ทีมไฟฟ้าพิจารณาว่าอาจเกิดจากการสะสมของฝุ่นและความร้อนที่เกิดจากอะไหล่เดิม จึงทำไฟ<br>เกิดการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติระดับแรงจั่วไฟฟ้า สาเหตุทำให้เกิดความรุนแรงจนเกิดประกายไฟ ครั้น และถูกไหม้<br>ได้ | 1.เพิ่มการตรวจสอบตู้ไฟและพื้นที่ รั้วของพื้นที่ สว่างทุก<br>สัปดาห์<br>2.เพิ่มการตรวจสอบตู้ไฟและพื้นที่ สัมผัสไฟฟ้า ทาง 1ครั้ง<br>เดือน<br>3.จัดทำ checklist ตรวจสอบตู้ปลกวนไฟฟ้า | 31-May-26<br>31-May-26<br>31-May-26 |



ภาคผนวก ข-22

ตารางการชั่ง Inbody และวัดความดัน



ตารางการชั่ง

# NBODY & วัดความดัน

ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 12 - 14 มกราคม 2569


Site IP2

เวลา 8.00 - 18.00 น.

@อาคารพาวเวอร์เรียน ศูนย์การเรียนรู้

**ชั่งติดตามผล** สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

BMI Challenge / Firm Fun Fit พิชิตไขมัน

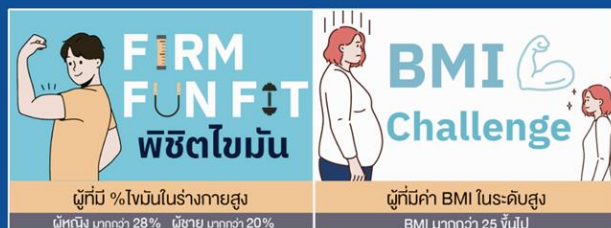


**ส่งผลการชั่ง (ติดตามผล) ครั้งที่ 1** ด้วยนะคะ

รอบการชั่ง Dap : 7-9 ม.ค. / IP2 : 12-14 ม.ค. / IP1 : 16-29 ม.ค. / สีส้ม : 26-29 ม.ค.

(ลิงค์ อยู่ใน Note ห้องไลน์ BMI&Firm Fun Fit)

**\*\*รอบตัดลิ้นใช้ผลการชั่ง Inbody ครั้งที่ 3/2569\*\***

#องค์กรสุขภาพดี

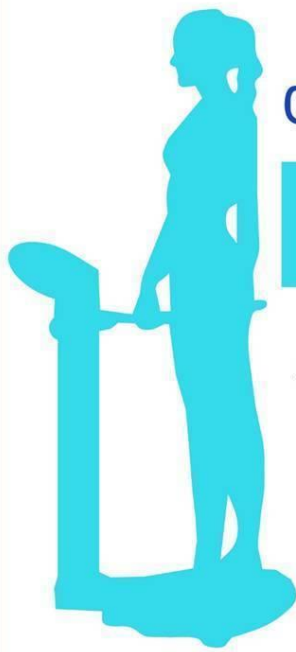

ตารางการชั่ง

# NBODY & วัดความดัน

ครั้งที่ 2/2569

วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2569

Site IP2

เวลา 8.00 - 18.00 น.

@อาคารพาววิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ชั่ง Inbody ได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

**ชั่งติดตามผล** สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

BMI Challenge / Firm Fun Fit พิชิตไขมัน



ส่งผลการชั่ง (ติดตามผล) ครั้งที่ 2 ด้วยนะคะ

รอบการชั่ง Dap : 3-5 ก.พ. / IP2 : 6-10 ก.พ. / IP1 : 12-27 ก.พ./ สีส้ม : 23-26 ก.พ.

(ลิงค์ อยู่ใน Note ห้องไลน์ BMI&Firm Fun Fit)

**\*\*รอบตัดสินใช้ผลการชั่ง Inbody ครั้งที่ 3/2569\*\***

#องค์กรสุขภาพดี



ตารางการชั่ง

# NBODY & วัดความดัน

เดือนมีนาคม

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2569

Site IP2

เวลา 08.00-18.00 น.

ณ ห้องพาวิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 10 มีนาคม ชั่ง Inbody ได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม BMI Challenge & Firm Fun Fit

ส่งผลรอบตัดสิน (ไตรมาส 1)  
และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ไตรมาส 2)



**อย่าลืม..ส่งผลและสมัคร ภายใน 30 มีนาคม 2569**

ใช้ผลการชั่งตามรอบของแต่ละไซต์

Dap : 5-9 มี.ค. / IP2 : 10-12 มี.ค. / IP1 : 16-27 มี.ค. / สีส้ม : 24-27 มี.ค.

(สมัครผ่านลิงก์ใน LINE กลุ่ม BMI & Firm Fun Fit)

**\*\*ให้สิทธิ์สำหรับผู้ส่งผลและสมัครตามลิงก์ที่กำหนดเท่านั้น\*\***

#องค์กรสุขภาพดี





ตารางการชั่ง

# NBODY & วัดความดัน

เดือนเมษายน

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2569

Site IP2

เวลา 08.00-18.00 น.

ณ ห้องพาวิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 6 เมษายน ชั่ง Inbody ได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม BMI Challenge & Firm Fun Fit

## ซึ่งติดตามผล ไตรมาส 2 (ครั้งที่ 1)

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BMI Challenge</b></p> <p>ผู้ที่มีค่า BMI ในระดับสูง<br/>BMI มากกว่า 25 ขึ้นไป</p> |  <p><b>FIRM FUN FIT</b><br/>ฟิตไซม่อน</p> <p>ผู้ที่มี %ไขมันในร่างกายสูง<br/>ผู้หญิง มากกว่า 28% ผู้ชาย มากกว่า 20%</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**อย่าลืม..ส่งผลกันด้วยนะคะ**

ใช้ผลการชั่งตามรอบของแต่ละไซต์

Dap : 1-3 เม.ย./ IP2 : 6-8 เม.ย./ IP1 : 16-29 เม.ย./ สีลม : 24-29 เม.ย.

(สมัครผ่านลิงก์ใน LINE กลุ่ม BMI & Firm Fun Fit)

**\*\*รอบตัดสินไตรมาส 2 ใช้ผลการชั่งเดือนมิถุนายน\*\***

#องค์กรสุขภาพดี



ตารางการชั่ง

# NBODY & วัดความดัน

เดือนพฤษภาคม

วันที่ 11-13 พ.ค. 2569

Site IP2

เวลา 08.00-18.00 น.

ณ ห้องพาวิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 11 พฤษภาคม ชั่ง Inbody ได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม BMI Challenge & Firm Fun Fit

## ซึ่งติดตามผล ไตรมาส 2 (ครั้งที่ 2)



**อย่าลืม..ส่งผลกันด้วยนะคะ**

ใช้ผลการชั่งตามรอบของแต่ละไซต์


Dap : 6-8 พ.ค./ IP2 : 11-13 พ.ค./ IP1 : 15-28 พ.ค./ สීම : 25-28 พ.ค.

(สมัครผ่านลิงก์ใน LINE กลุ่ม BMI & Firm Fun Fit)

**\*\*รอบตัดสินไตรมาส 2 ใช้ผลการชั่งเดือนมิถุนายน\*\***

#องค์กรสุขภาพดี



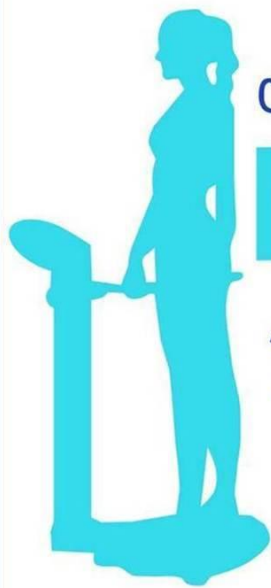

ตารางการชั่ง

# NBODY & วัดความดัน

เดือนมิถุนายน

วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2569

Site IP2

เวลา 08.00-18.00 น.

ณ ห้องพาวิลเลียน ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 5 มิถุนายน ชั่ง Inbody ได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม BMI Challenge & Firm Fun Fit

ส่งผลรอบตัดสิน ไตรมาส 2  
และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ไตรมาส 3



อย่าลืม..ส่งผล และสมัครภายใน 26 มิถุนายน 2569

ใช้ผลการชั่งตามรอบของแต่ละไซต์

Dap : 1-4 มิ.ย./ IP2 : 5-7 มิ.ย./ IP1 : 11-25 มิ.ย./ One Bangkok : 22-25 มิ.ย.

(ส่งผลและสมัครผ่านลิงก์ใน LINE กลุ่ม BMI & Firm Fun Fit)

\*\*ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีผลรอบตัดสิน และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงก์ที่กำหนดเท่านั้น\*\*

#องค์กรสุขภาพดี

ภาคผนวก ข-23

หลักสูตร Mental Health:  
งานปิ้ง ใจไม่พัง ปลดล็อกความสุขเต็มรูปแบบ



ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

# Mental Health :

## งานปังใจไม่พัง

### ปลดล็อกความสูงเต็มรูปแบบ

เวลา 09.00-12.00น.

ช่องทางออนไลน์ Zoom :

Meeting ID : 834 9140 6851

Passcode : 1111



ลงทะเบียน



เข้าอบรม  
Zoom

วันที่ 7 เมษายน 2569



วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

### รายละเอียดกำหนดการ

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 08.00-08.30 | ลงทะเบียน                                          |
| 08.30-09.00 | ทำแบบทดสอบ Pre-Test                                |
| 09.00-09.30 | Check-List สุขภาพกาย-ใจ                            |
| 09.30-10.00 | ภาวะสุขภาพจิตของวัยทำงาน                           |
| 10.00-11.00 | โรคทางด้านสุขภาพจิตที่พบบ่อย                       |
| 11.00-11.50 | Health Investment :<br>เปลี่ยเพื่อสุขภาพ ทำไรชีวิต |
| 11.50-12.00 | ทำแบบทดสอบ Post-Test                               |

สอบถามเพิ่มเติม HROD CENTER 5-1164

ภาคผนวก ข-24


หลักสูตร รักตัวเองให้เป็นกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง:  
คู่มือดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน





# หลักสูตร **รักตัวเอง** ให้เป็น กับ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) : คู่มือดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

## 🎯 หัวข้ออบรมหลัก :



**1** เข้าใจ NCDs  
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



**2** การวัดค่าน้ำตาล  
ค่าความดัน



**3** สาเหตุ / อาการ / ภาวะแทรกซ้อน / การรักษา



**4** การป้องกันโรค

**5** วิธีการห่างไกลโรค



(อาหาร/อารมณ์/การออกกำลังกาย/งดสิ่งกระตุ้น)



**วิทยากร:** ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์



**วันอบรม:** วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569



**เวลา:** 08.30 - 12.00 น.



**อบรมผ่าน Zoom Online:**



**Meeting ID:** 882 0193 4483



**Passcode:** 1111

👉 ลงทะเบียนที่นี่



👉 เข้าอบรมที่นี่



**สอบถามเพิ่มเติม:** HROD CENTER โทร. 5-1164

มาร่วมเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยกันนะคะ! 💪🌟