เอกสารแนบที่ 26

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี

(Chemical Unloading Control) (รหัสเอกสาร ORS-P-0007)

Global Power Synergy Public Company Limited	**ระเบียบปฏิบัติงาน ระดับฝ่าย (Department Procedure)**

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด

หมายเลขเอกสาร	ORS-P-0007	สายงาน	OPE	ฝ่าย/ส่วน	ORS/OCxM
ชื่อเอกสาร	การควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (Chemical Unloading Control)			สถานะ	-
การแก้ไข	01	วันที่ประกาศใช้	1 มิถุนายน 2564	จำนวนหน้า	6
ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร	GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / GPSC / ORS / Procedure				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด
-	-	-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันประกาศใช้
1	Form	ORS-F-0038	P07_Chemical Unloading Control	1 มิถุนายน 2564

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

การควบคุมเอกสาร :

ผู้จัดทำเอกสาร:

	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 1 (OC1M)	5 พฤษภาคม 2564
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 2 (OC2M)	5 พฤษภาคม 2564
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M)	5 พฤษภาคม 2564
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 4 (OC4M)	5 พฤษภาคม 2564

ผู้ทบทวนเอกสาร:

[redacted]	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
	ผู้จัดการปฏิบัติการผลิต 4 (OC4M)	10 พฤษภาคม 2564

ผู้อนุมัติเอกสาร:

[redacted]	ชื่อตำแหน่ง
	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต พื้นที่ระยอง (ORS)

ผู้ประกาศใช้เอกสาร:

[redacted]	ชื่อตำแหน่ง
	พนักงานควบคุมเอกสาร (CDC)

การแจกจ่ายเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)

ที่	หน่วยงาน	รูปแบบเอกสาร
1	ส่วนปฏิบัติการผลิต 1 (OC1M)	GPSC Intranet
2	ส่วนปฏิบัติการผลิต 2 (OC2M)	GPSC Intranet
3	ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M)	GPSC Intranet
4	ส่วนปฏิบัติการผลิต 4 (OC4M)	GPSC Intranet

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

ครั้งที่แก้ไข	เลขที่ร้องขอแก้ไขเอกสาร	ผู้จัดทำเอกสาร	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
01	DAR-2021-0056	[redacted]	นทะเบียนเอกสารใหม่ องจากมีการเปลี่ยนแปลง บบการจัดเก็บเอกสารจาก tranet เป็น CDMS	1 มิถุนายน 2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (พื้นที่ที่นำเอกสารนี้ไปปฏิบัติ):

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อย่อหน่วยงาน
1	ส่วนปฏิบัติการผลิต 1	OC1M
2	ส่วนปฏิบัติการผลิต 2	OC2M
3	ส่วนปฏิบัติการผลิต 3	OC3M
4	ส่วนปฏิบัติการผลิต 4	OC4M

การฝึกอบรม

[X]	ไม่ต้องฝึกอบรม	เหตุผล	เป็นระเบียบการปฏิบัติงานที่ดำเนินงานมาต่อเนื่อง
[ ]	ต้องฝึกอบรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์ 5
2. ขอบเขต 5
3. คำศัพท์และคำนิยาม 5
4. หลักการและเหตุผล 5
5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 5
6. รายละเอียดกระบวนการ 5
7. ภาคผนวก 6

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการขนถ่ายสารเคมี (Unload) ทางรถขนส่งสารเคมี
1.2 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
1.3 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้มีการขนถ่ายสารเคมี

2. ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัติงานการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ของฝ่ายปฏิบัติการผลิต พื้นที่ระยอง (CUP-1, CUP-2, CUP-3 และ CUP-4) เท่านั้น

3. คำศัพท์และคำนิยาม

3.1 สารเคมี หมายถึง สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ที่มีลักษณะมีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ก่อมะเร็ง ทำให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง หรือเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ได้รับหรือสัมผัสโดยตรง
3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่นำมาสวมใส่บนอวัยวะของร่างกายเพียงส่วนเดียว หรือหลายส่วนประกอบกัน เพื่อไม่ให้ได้รับ หรือลดระดับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
3.3 SM. หมายถึง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ (Shift Operation Manager)
3.4 FO. หมายถึง พนักงานปฏิบัติการกะ (Field Operator)

4. หลักการและเหตุผล

สามารถนำระเบียนการปฏิบัติงานการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี มาปฏิบัติงานให้ถูกต้องและปลอดภัย

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ข้อมูลตามข้อ 6. รายละเอียดกระบวนการ

6. รายละเอียดกระบวนการ

6.1 เมื่อรถขนส่งสารเคมีมาถึง GPSC พนักงานขับรถสารเคมีดำเนินการติดต่อที่อาคาร รปภ. เป็นลำดับแรก เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และระเบียบการปฏิบัติการฝึกอบรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา
6.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
6.2.1 แจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีให้จอดรถด้านนอก GPSC หรือบริเวณที่จัดเตรียมไว้สำหรับจอดรถขนส่งสารเคมีโดยดูแลมิให้กีดขวางการจราจร
6.2.2 ติดต่อ SM. ที่ห้องควบคุมการผลิต (CCR) เพื่อสอบถาม และยืนยันความถูกต้องในการสั่งซื้อสารเคมีดังนี้
6.2.2.1 กรณีมีการสั่งซื้อสารเคมีจริง และสารเคมีที่จัดส่งนั้นถูกต้องตามการสั่งซื้อให้ FO. ประสานงานเพื่อรับรถขนส่งสารเคมีเข้าไปยังบริเวณจุดขนถ่าย และดำเนินการตามดั่งแต่ข้อ 6.3
6.2.2.2 กรณีไม่มีการสั่งซื้อ หรือมีการสั่งซื้อแต่สารเคมีที่จัดส่งมาผิดประเภทให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงแจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีนำรถขนส่งสารเคมีกลับ
6.3 FO. ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพของสารเคมีจากผู้จัดจำหน่ายก่อนทำการขนถ่าย โดยดำเนินการดังนี้
6.3.1 กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีเป็นไปตามที่กำหนด ให้ดำเนินการขนถ่ายสารเคมี โดยดำเนินการตามดั่งแต่ข้อ 6.4

6.3.2 กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ SM. พิจารณาในการตัดสินใจว่าจะรับสารเคมีนั้นไว้หรือไม่
6.3.2.1 ถ้ารับให้ดำเนินการขนถ่ายสารเคมี โดยดำเนินการตามดั่งแต่ข้อ 6.4
6.3.2.2 ถ้าไม่รับให้แจ้งพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีว่าจะไม่อนุญาตให้ขนถ่าย และให้นำรถขนส่งสารเคมีกลับออกไปจาก GPSC
6.4 การดำเนินการขนถ่ายสารเคมี
6.4.1 FO. ดำเนินการ ดังนี้
6.4.1.1 ดำเนินการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสารเคมีตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของส่วนปฏิบัติการผลิต
6.4.1.2 จัดเตรียมและตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) โดยต้องปฏิบัติตามทุกข้อ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องมีการเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นทดแทน
6.4.2 เมื่อดำเนินการจัดเตรียมความปลอดภัยตามข้อ 6.4.1 แล้วเสร็จ ให้ FO. สื่อความและทำความเข้าใจกับพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ
6.4.3 พนักงานขับรถขนส่งสารเคมี และ FO. ลงชื่อในแบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) ร่วมกัน
6.4.4 เมื่อดำเนินการตามข้อ 6.4.1 – 6.4.3 เสร็จ ให้เริ่มดำเนินการขนถ่ายสารเคมี
6.4.5 เมื่อการขนถ่ายสารเคมีเสร็จสิ้นให้ FO. ดำเนินการหยุดการขนถ่ายสารเคมีตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของส่วนปฏิบัติการผลิต และตรวจสอบความปลอดภัยตาม แบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038)
6.4.6 ให้พนักงานขับรถขนส่งสารเคมีนำรถขนส่งสารเคมีออกจากบริเวณจุดขนถ่าย และติดต่ออาคาร รปภ. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย ก่อนออกนอก GPSC
6.5 เวลาที่อนุญาตให้มีการขนถ่ายสารเคมี คือ ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการขนถ่ายสารเคมีตามเวลาที่กำหนดไว้นั้น ให้ SM. เป็นผู้พิจารณาถึงความจำเป็นในการขนถ่ายสารเคมี
6.6 แบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) ให้จัดเก็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่มีการขนถ่ายสารเคมี โดยจัดเก็บไว้ที่ CCR และให้ SM. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ

7. ภาคผนวก

-

เอกสารแนบที่ 27

สำเนาหนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	20.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	1.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	1.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	5.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	20.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	25.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	20.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	50.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	30.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	30.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	10.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	20.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	10.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator)เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง
043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)
044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง
046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง
047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)
052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)
056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)
057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery on unlisted materials) ให้ระบุ
061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน
063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบาบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
077 อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)
079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)
082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
084 ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่องเท่านั้น

เหตุผลกรณีอื่นๆ

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ดังนี้

11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง
24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล

1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	3.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.300	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	3.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	

7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	0.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	0.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	0.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	0.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	0.000	047	72070001525621	
11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	0.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	0.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	0.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-5594
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140300125546
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	190904	Activated Carbon	20.000	042	10190107125533	
2	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	0.700	049	72080000125455	
3	160215	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	1.000	049	10190107125533	
4	150110	Contaminated container ตลับหมึก (Used Cartridge) ภาชนะปนเปื้อน ถังน้ำมันใช้แล้ว	5.000	075	72020000125477	
5	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	20.000	048	72070001525621	
6	150202	Contaminated Garbage Used air filter Sand rock contaminated	22.000	042	72080000125455	
7	190905	Resin (เรซิน)	20.000	042	72080000125455	
8	190905	Resin (เรซิน)	50.000	042	10190003325500	
9	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	27.000	042	72080000125455	
10	190907	Used Membrane (แท่งกรองน้ำ)	30.000	047	72070001525621	

11	170409	Rust waste (เศษสนิม)	10.000	045	72080000125455	
12	170604	ฉนวนหุ้มความร้อน (Insulation)	20.000	074	72020000125477	
13	190901	sand filter ตะแกรงพลาสติกกรองน้ำ (Membrane)	10.000	045	72080000125455	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2569
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบที่ 28

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

(Waste Management Procedure) (รหัสเอกสาร HES-CP-0005)

Global Power Synergy Public Company Limited

ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด

หมายเลขเอกสาร	HES-CP-0005	สายงาน	COO	ฝ่าย/ส่วน	HES
ชื่อเอกสาร	การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Management)			สถานะ	ประกาศใช้
การแก้ไข	02	วันที่ประกาศใช้	1 สิงหาคม 2567	จำนวนหน้า	1-10
ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร	GPSC Intranet/ CDMS /GPSC /HES /HES /HES-CP-0005				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันประกาศใช้
1	F-Forms and Record	DAR-2021-00456	บันทึกการส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำจัด/บำบัด (Record on transportation of industrial wastes for disposal/treatment)	-
2	F-Form and Record	DAR-2024-01384	แบบตรวจอาคารเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว	30 กรกฎาคม 2567

การควบคุมเอกสาร :

ผู้จัดทำเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ัดการบริหารอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	16 กรกฎาคม 2567
	ัดการบริหารอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	16 กรกฎาคม 2567
	วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	16 กรกฎาคม 2567

ผู้ทบทวนเอกสาร:

	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ผู้จัดการส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	30 กรกฎาคม 2567
	ผู้จัดการส่วนบริหารระบบคุณภาพองค์กร	30 กรกฎาคม 2567
	รักษาการ ผจ.อาวุโสฝ่ายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	30 กรกฎาคม 2567

ผู้อนุมัติเอกสาร:

[redacted] - นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ผู้ประกาศใช้เอกสาร:

[redacted] นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
	ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การแจกจ่ายเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)

ที่	หน่วยงาน	รูปแบบเอกสาร
1	ทุกหน่วยงาน	CDMS

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

ครั้งที่แก้ไข	เลขที่ร้องขอแก้ไขเอกสาร	ผู้จัดทำเอกสาร	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
00	63-HES-006	นายพินิจ เนินฉาย นางสาวอังสนา ทองอำไพ	ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร	15 กรกฎาคม 2563
01	DAR-2021-00455	นายพินิจ เนินฉาย นางสาวอังสนา ทองอำไพ	เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารที่ประกาศใช้ใหม่ (Ref. SQM-CP-0001)	30 มิถุนายน 2564
02	DAR-2024-01384	นางสาวอังสนา ทองอำไพ	ปรับปรุงรายละเอียดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่	01 สิงหาคม 2567

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (พื้นที่ที่นำเอกสารนี้ไปปฏิบัติ):

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อย่อหน่วยงาน
1	หน่วยงานภายใต้สายงานประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	

การฝึกอบรม

[ ]	ไม่ต้องฝึกอบรม		
[X]	ต้องฝึกอบรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เหตุผล	สื่อความระเบียบการปฏิบัติงานให้ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำพื้นที่ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน

สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์ 5
2. ขอบเขต 5
3. คำศัพท์และคำนิยาม 5
4. หลักการและเหตุผล 5
5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 6
6. รายละเอียดกระบวนการ 7
7. ภาคผนวก 9
8. เอกสารอ้างอิง 9

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.2 เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนหรือเรียกร้องจากบุคคลภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1.3 เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

1.4 เพื่อเป็นแนวให้มีทางในการส่งเสริมให้มีการลดปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่แล้วประเภทต่างๆ กลับมาใช้อย่างเหมาะสม

2.ขอบเขต

ครอบคลุมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)(GPSC GROUP)

3.คำศัพท์และคำนิยาม

3.1 **สิ่งปฏิกูล** หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะในโรงงานของผู้ก่อกำเนิด และให้หมายความรวมถึง มูลสัตว์หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกในโรงงานของผู้ก่อกำเนิด

3.2 **วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว** หมายความว่า วัสดุหรือสิ่งใด ๆ ที่โรงงานผู้ก่อกำเนิดไม่ใช้แล้ว หรือที่ไม่ประสงค์ใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือที่ไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้ใช้งาน ที่เป็นของเสียอันตรายและไม่เป็นของเสียอันตราย ไม่ว่าจะมีมูลค่า หรือสามารถนำไปจำหน่ายหรือขายเป็นสินค้า หรือเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือไม่ก็ตาม เช่น กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม, ไส้กรองอากาศ, เรซิน, Construction waste เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

3.3 **ของเสียอันตราย** หมายความว่า วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีลักษณะและคุณสมบัติที่เป็นอันตราย เช่น เศษผ้าที่เปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี, เศษฉนวนกันความร้อน, น้ำมัน, น้ำปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี, หลอดไฟ, แบตเตอรี่, กระป๋องสเปรย์และถ่านไฟฉาย เป็นต้น

3.4 **มูลฝอยติดเชื้อ** หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ เข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้

3.5 **การจัดการ** หมายความว่า การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยการทำลายฤทธิ์ การกำจัด การนำกลับไปใช้ประโยชน์ การฝังโดยวิธีการและในสถานที่เฉพาะ หรือการจัดการอื่น

3.6 **ผู้ก่อกำเนิด** หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

3.7 **ผู้รับดำเนินการ** หมายความว่า ผู้รับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ก่อกำเนิด

3.8 **เอกสารแสดงการจัดการ** หมายความว่า เอกสารที่ผู้ก่อกำเนิดออกโดยผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังผู้รับดำเนินการจนถึงการจัดการแล้วเสร็จ

3.9 **วัตถุดิบ** หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศฉบับนี้ที่ผู้ก่อกำเนิดส่งให้ผู้รับดำเนินการรับมาจัดการให้หมายรวมถึงเชื้อเพลิงผสม วัสดุผสม เชื้อเพลิงทดแทน และของเสียจากแหล่งกำเนิดอื่นที่ไม่ใช่โรงงานและเป็นไปตามที่ผู้รับดำเนินการได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการโรงงาน

4. หลักการและเหตุผล

กฎเกณฑ์ทางธุรกิจและนโยบายกระบวนการต่อไปนี้จะควบคุมขั้นตอนนี้:

4.1 การขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากพื้นที่โรงงานทั้งหมดจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย/ข้อบังคับของประเทศไทย

4.2 พนักงานกลุ่ม GPSC ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับไทยที่เกี่ยวข้องในการจัดการกากอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามคำสั่งของขั้นตอนนี้

4.3 ผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและผู้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายจะต้องได้รับการประเมินและอนุมัติโดยกลุ่ม
GPSC ก่อนที่จะให้บริการแก่กลุ่ม GPSC

หมายเหตุ: สืบเนื่องมาจากแนวทางปฏิบัติ การฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ ได้รับนโยบายการดำเนินการร่วมกับกลุ่มปตท. ดังนั้นในกรณีที่อาจได้รับผลประโยชน์กำจัดของเสียอันตรายที่คุณควรพิจารณากำจัดของเสียอันตรายได้ภายใต้แนวทางที่กำหนดก่อน

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งรายการ/ชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป
- จัดเตรียมภาชนะบรรจุจัดเตรียมไว้ที่อาคารหรือสถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือประสานงานกับผู้รับกำจัดให้จัดเตรียมภาชนะบรรจุให้
- จัดทำบัญชีรายชื่อ รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ระบุปริมาณ จำนวน และชนิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้บรรจุอยู่ในภาชนะที่มั่นคงแข็งแรงและไม่ทำปฏิกิริยากันกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่บรรจุอยู่
- ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและภาชนะ**ทุกสัปดาห์ โดยบันทึกลงในแบบตรวจอาคารเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว**
- จัดหาอุปกรณ์สำหรับการป้องกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง วัสดุดูดซับสารเคมีทราย ขี้เลื่อย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น และทำการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
- ตรวจสอบการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปกำจัดหรือบำบัด ให้สอดคล้องกับการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
- ตรวจสอบการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติ และสถานที่เก็บรักษาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงวิธีการจัดการและการขนส่ง
- เสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
- กรณีที่เกิดการหกรั่วไหลขนถ่ายขนย้าย หรือ เกิดเหตุให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
- รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่อผู้เกี่ยวข้อง

5.2 ส่วนปฏิบัติการผลิต

- ดำเนินการแจ้งผู้รับเหมาเข้ามารับเถ้าหนักและเถ้าลอย พร้อมลงนามในเอกสารแสดงการจัดการ (Manifest form) ทุกครั้งที่มีการนำออก

5.3 ส่วนบริหารทรัพยากรอาคาร

- ขออนุญาตการนำออกตามแบบฟอร์มและหลักฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และติดต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล เพื่อมารับขยะมูลฝอยทั่วไปไปบำบัดหรือกำจัด

5.4 ส่วนคลังพัสดุ

- จำหน่ายให้กับบริษัทที่รับซื้อขยะรีไซเคิล (ขายได้) ที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานที่ก่อเกิดวัสดุที่ใช้แล้ว

5.5 ผู้จัดการส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ให้คำปรึกษาการดำเนินการ ตลอดจนควบคุมการทำงานของผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Key Activity	ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมประจำพื้นที่	ผู้จัดการส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ส่วนปฏิบัติการผลิต	ผู้รับเหมาขนส่ง	ส่วนบริหารทรัพยากรอาคาร	ส่วนคลังพัสดุ	พนักงาน	ผู้ขนส่งและกำจัด
1. จัดเตรียมภาชนะบรรจุ	A/R	C	-	-	-	-	-	R
2. การควบคุมการจัดเก็บ	A/R	C	R	-	R	R	R	-
3. การควบคุมการส่งกำจัด/บำบัด หรือขาย	A/R	C/I/R	-	R	-	-	-	R
4. การรายงาน การตรวจสอบและการประเมินผล	A/R	C/I/R	I	-	I	I	I	R

หมายเหตุ : Responsible (R), Accountable (A), Consulted (C), Informed (I)

6. รายละเอียดกระบวนการ

กำหนดให้มีการทบทวนรายการ/ชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกปี โดยให้ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งรายการ/ชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป เพื่อนำมาวางแผนงานในการเสนอของบประมาณ เตรียมหาผู้รับกำจัด และทำการขออนุญาตต่อกรมโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการส่งกำจัดออกนอกโรงงานต่อไปดำเนินการต่อไป

6.1 การจัดเตรียมภาชนะบรรจุ

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมภาชนะบรรจุจัดเตรียมไว้ที่อาคารหรือสถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือประสานงานกับผู้รับกำจัดให้จัดเตรียมภาชนะบรรจุให้

6.2 การควบคุมการจัดเก็บ

6.2.1 การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นหน้าที่ของพนักงาน/ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยกำหนดให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทต่างๆ ไปรวบรวมไว้ตามจุดที่กำหนดดังนี้

6.2.1.1 ขยะไม่อันตราย และขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้รวบรวมใส่ภาชนะบรรจุในอาคารเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อรอการขนย้ายไปกำจัด/บำบัด

6.2.1.2 ขยะมูลฝอยให้นำไปจัดเก็บบริเวณที่พัก เพื่อรอรถขยะจากเทศบาลฯ หรือหน่วยงานอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายมารับไปกำจัด

6.2.1.3 ขยะรีไซเคิล (ขายได้) ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานคลังพัสดุ เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทที่รับซื้อขยะรีไซเคิล (ขายได้) ที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.2.1.4 ขยะอันตราย ให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมใส่ภาชนะที่เหมาะสมแล้วให้ประสานกับผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำไปจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อรอการขนย้ายไปกำจัด/บำบัด

ทั้งนี้ **ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย จะต้องติด "ฉลากข้อมูลของเสีย"** บนภาชนะที่บรรจุ พร้อมลงรายละเอียดทั้งหมดในฉลากก่อนการขนย้ายไปเก็บที่อาคารเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

6.2.2 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้

6.2.2.1 ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสียอันตรายและที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกจากกันให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำแผนผังจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นปัจจุบัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้

6.2.2.2 ต้องตรวจสอบภาชนะที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และต้องติดฉลากที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนิด ชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วัน เดือน ปีที่เริ่มบรรจุ และวัน เดือน ปีที่ปิดผนึกภาชนะบรรจุ

6.2.2.3 กรณีที่มีการจัดเก็บที่ยังไม่มีการจัดการสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องจัดให้มีที่รองรับที่เพียงพอและเหมาะสม และดูแลรักษาสถานที่จัดเก็บให้สะอาดอยู่เสมอ โดยต้องแสดงป้ายที่มีสัญลักษณ์ และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ที่เห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

6.2.2.4 จัดทำบัญชีรายชื่อ ระบุปริมาณ จำนวน และชนิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกการส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกำจัด/บำบัด

6.2.2.5 ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้บรรจุอยู่ในภาชนะที่มั่นคงแข็งแรงและไม่ทำปฏิกิริยากันกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่บรรจุอยู่

6.2.2.6 ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ที่ใช้เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและภาชนะทุกสัปดาห์ โดยบันทึกลงในแบบตรวจอาคารเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

6.2.2.7 จัดหาอุปกรณ์สำหรับการป้องกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินให้เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง วัสดุดูดซับสารเคมี ทราย ขี้เลื่อย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น

6.2.2.8 ตรวจสอบการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปกำจัดหรือบำบัด ให้สอดคล้องกับการขออนุญาต ตรวจสอบการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่งให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติ และสถานที่เก็บรักษาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงวิธีการจัดการและการขนส่ง

6.2.2.9 เสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดปริมาณหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

6.2.2.10 กรณีที่เกิดการหกรั่วไหลขณะขนย้าย หรือ เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ของเสียประเภทสารเคมีรั่วไหล น้ำมันรั่วไหล และของเสียทั่วไปลุกไหม้ ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข

6.2.2.11 รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

6.3 การควบคุมการส่งกำจัด/บำบัด หรือขาย

6.3.1 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยควบคุมให้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.3.1.1 ติดต่อผู้รับเหมาจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการในการกำจัดหรือบำบัด เพื่อส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขยะอันตรายบำบัดหรือกำจัด

6.3.1.2 ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบำบัดหรือกำจัด โดยจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการขออนุญาตให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด

6.3.1.3 นำของเสียที่แจ้งไว้ออกนอกโรงงาน และต้องแจ้งข้อมูลการขนส่งโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งที่มีการขนส่ง พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในเอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form) ทุกครั้งที่มีการนำออก (เฉพาะของเสียอันตรายหรือขยะอันตราย)

6.3.1.4 ควบคุมผู้รับดำเนินการที่รับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปจัดการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ก่อกำเนิดได้รับแจ้งจากผู้รับดำเนินการว่าไม่สามารถจัดการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ก่อกำเนิดต้องแจ้งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับดำเนินการ และดำเนินการขออนุญาตอีกครั้งตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อส่งไปจัดการโดยผู้รับดำเนินการรายอื่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับดำเนินการรายเดิม ทั้งนี้ ผู้ก่อกำเนิดจะต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะดำเนินการส่งไปจัดการยังผู้รับดำเนินการรายอื่นได้

6.3.2 เถ้าหนักและเถ้าลอย (Bottom ash and Fly ash) ปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.3.2.1 ส่วนปฏิบัติการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบเรียกรถเข้ามาทำการขนส่งและกำจัด โดยมีขอบเขตงานดังนี้

6.3.2.2 ติดต่อผู้รับเหมาเข้าทำการรับเถ้าหนักและเถ้าลอย (Bottom ash and Fly ash)

6.3.2.3 เมื่อผู้รับเหมาเข้ามาให้ดำเนินการชั่งน้ำหนักรถเปล่าก่อนนำรถไปสุมเถ้าหนักและเถ้าลอย (Bottom ash and Fly ash) ออก

6.3.2.4 เมื่อสุมเสร็จให้ดำเนินการชั่งน้ำหนักและเถ้าหนักและเถ้าลอย (Bottom ash and Fly ash) อีกครั้ง

6.3.3.5 ลงนามในเอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form) ทุกครั้งที่มีการนำออก

6.3.3 ขยะมูลฝอย ปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.3.3.1 กำหนดให้ส่วนบริหารทรัพยากรอาคาร ขออนุญาตการนำออกประจำปีตามแบบฟอร์มและหลักฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และติดต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล เพื่อมารับขยะมูลฝอยทั่วไปไปบำบัดหรือกำจัด

6.3.3.2 ให้ผู้จัดการคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/ ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงบันทึกการนำขยะมูลฝอยออกนอกโรงงาน

6.3.4 ขยะติดเชื้อ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

6.3.4.1 กำหนดให้ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบันทึกลงในบันทึกการนำขยะติดเชื้อออกนอกโรงงานทุกครั้งที่ส่งออก

6.4 การรายงาน การตรวจสอบและการประเมินผล

6.4.1 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4.2 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขยะอันตรายที่ได้แจ้งขออนุญาตนำออกให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดภายในวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป การรายงานให้ดำเนินการโดยแบบและวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม


6.4.3 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ขยะไม่อันตราย) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด

6.4.4 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานจัดซื้อจัดหาทำการตรวจสอบผู้รับเหมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบผู้รับเหมาว่าได้บำบัดหรือกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

7. ภาคผนวก

7.1 ตัวอย่างฉลากของเสียอันตรายและไม่อันตราย

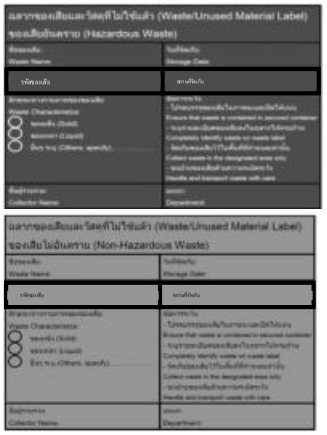

7.2 ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว



7.3 ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว



8. เอกสารอ้างอิง

-

เอกสารแนบที่ 29

สรุปสถิติปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นในโครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกำจัด ประจำปี .....2569...(CUP3).....

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	วิธีการกำจัด	ผู้ขนส่ง/จัดการ	ปริมาณที่ส่งกำจัด/บำบัด (ตัน)												รวม (ตัน)	ปริมาณที่ได้รับการอนุญาต	วันที่ขออนุญาต	ปริมาณคงเหลือในระบบ (ตัน)
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
ขยะอันตราย																				
Disposal Method (Domestic waste, Reuse, Recycle, Recovery, Landfill, Other Disposal)																				
Reuse																				
1	15 01 10	Contaminated container	039	บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (101901071255333)													**0**			
2	15 01 10	ถังน้ำมันใช้แล้ว	039	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ (102101003254558)													**0**			
3	15 01 10	ถังสารเคมีเปล่า (พลาสติก)	039	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ (102101003254558)													**0**			
Recycle																				
1	16 02 13	Electronic waste	049	บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (101901071255333)													**0**			
2	16 02 15	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	049	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (720800001254555)						**0.06**							**0.06**	**1**	**25 กุมภาพันธ์ 2569**	**0.94**
3	17 06 03	Insulation	044	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 (101900003254466)													**0**			
4	17 04 09	เศษสนิม	045	บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (101901071255333)													**0**			
5	13 02 08	น้ำมันใช้แล้ว	042	บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (102100007256177)													**0**			
ปริมาณที่ส่งกำจัด/บำบัดรวม (รายเดือน)					**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.060**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**				
Recovery																				
1	15 02 02	Contaminated Garbage	042	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (720800001254555)						**0.74**							**0.74**	**5**	**25 กุมภาพันธ์ 2569**	**4.26**
2	15 02 02	Used air filter	048	บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (720700015256211)													**0**			
3	15 02 02	Sand rock contaminated	044	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน2 (101900002254488)													**0**			
ปริมาณที่ส่งกำจัด/บำบัดรวม (รายเดือน)					**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.740**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**				
Incineration (mass burn)																				

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกำจัด ประจำปี .....2569...(CUP3).....

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	วิธีการกำจัด	ผู้ขนส่ง/จัดการ	ปริมาณที่ส่งกำจัด/บำบัด (ตัน)												รวม (ตัน)	ปริมาณที่ได้รับการอนุญาต	วันที่ขออนุญาต	ปริมาณคงเหลือในระบบ (ตัน)
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
ขยะไม่อันตราย																				
Disposal Method (Domestic waste, Reuse, Recycling, Recovery, Landfill, Other Disposal)																				
Domestic waste																				
1	-	ขยะมูลฝอย	071	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	**22.20**	**22.20**	**31.08**	**26.64**	**26.64**	**22.20**							**150.96**			
Recycle																				
1	15 01 01	กระดาษ	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
2	15 01 03	เศษไม้	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
3	16 02 16	ทองแดง	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
4	16 02 16	สายไฟ	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
1	17 02 03	พลาสติก	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
6	17 04 01	ทองเหลือง	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
7	17 04 02	อลูมิเนียม	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
8	17 04 04	สังกะสี	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
9	17 04 05	เหล็ก	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
10	17 04 05	สเตนเลส	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
11	19 12 04	แผ่นยาง	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
12	19 12 04	ท่อยาง	011	บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์รีไซเคิล จำกัด (10210100525578)													**0.00**			
13	19 09 07	Sand Filter	044	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (10190300125447)													**0.00**			
ปริมาณที่ส่งกำจัด/บำบัดรวม (รายเดือน)					**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**				
Recovery																				
1	19 09 05	เรซินแลกเปลี่ยนประจุอิ่มตัวหรือใช้งานแล้ว	042	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (10190003325500)													**0**			
2	19 09 04	Activated carbon for regeneration	042	บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (10190107125533)													**0**			
3	19 09 07	แท่งกรองน้ำ	042	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (72080000125455)				**2.29**									**2.29**			
ปริมาณที่ส่งกำจัด/บำบัดรวม (รายเดือน)					**0.000**	**0.000**	**0.000**	**2.290**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**				
Incineration (mass burn)																				
1		ขยะติดเชื้อ															**0.00000**			

เอกสารแนบที่ 30

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

เลขที่อ้างอิง 1-20-0669-045977-0-N

แบบ กย.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน : 72140300125546
สถานที่ตั้งโรงงาน : 5/11 หมู่ที่ 0 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : ชัยยา มิ่งพา เลขทะเบียนพาหนะ : 64-3492 กท พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Fluorescent (หลอดไฟใช้แล้ว)	160215	roll off	1	0.3

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.3 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.3 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลา[redacted]
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อก[redacted]
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ยังสนา ทอง[redacted]

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า[redacted]เหมาะสม และการขนส่ง
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎ[redacted]
ลงชื่อผู้ขับขี่ : ชัยยา มิ่งพา ล[redacted]
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่าย[redacted]

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเท[redacted]80000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : มายังจังหวัด :
ใช้ระยะเวลา : วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง :

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : เวลาที่มอบ :
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
ปริมาณคงเหลือ : ตัน
[ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ลายมือชื่อ : วันที่ :

แบบ กย.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0669-045964-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน : 72140300125546
สถานที่ตั้งโรงงาน : 5/11 หมู่ที่ 0 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : ชัยยา มิ่งพา เลขทะเบียนพาหนะ : 64-3492 กท พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Contaminated Garbage	150202	roll off	1	740 Kg 3.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 3 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 3 ตัน
ซึ่ง[redacted]
และ[redacted]
ลงชื่อ[redacted]

คำ[redacted]
จะ[redacted]
ลง[redacted]
[ ] [redacted]

ชื่อ[redacted]

ส่ว[redacted]
คำ[redacted]
ตา[redacted]
ลง[redacted]

ส่ว[redacted]
คำ[redacted]
ซึ่ง[redacted]
ลง[redacted]


ส่ว[redacted]
คำ[redacted]
ตา[redacted]
ลง[redacted]

คำ[redacted]
[ ] [redacted]
[ ] [redacted]
[ ] [redacted]
[ ] [redacted]
ลง[redacted]


เอกสารแนบที่ 31

ตัวอย่าง GPS Tracking การขนส่งกากของเสียไปจำกัด

Global Power Synergy (Cup 3) On 5 Jun 2026

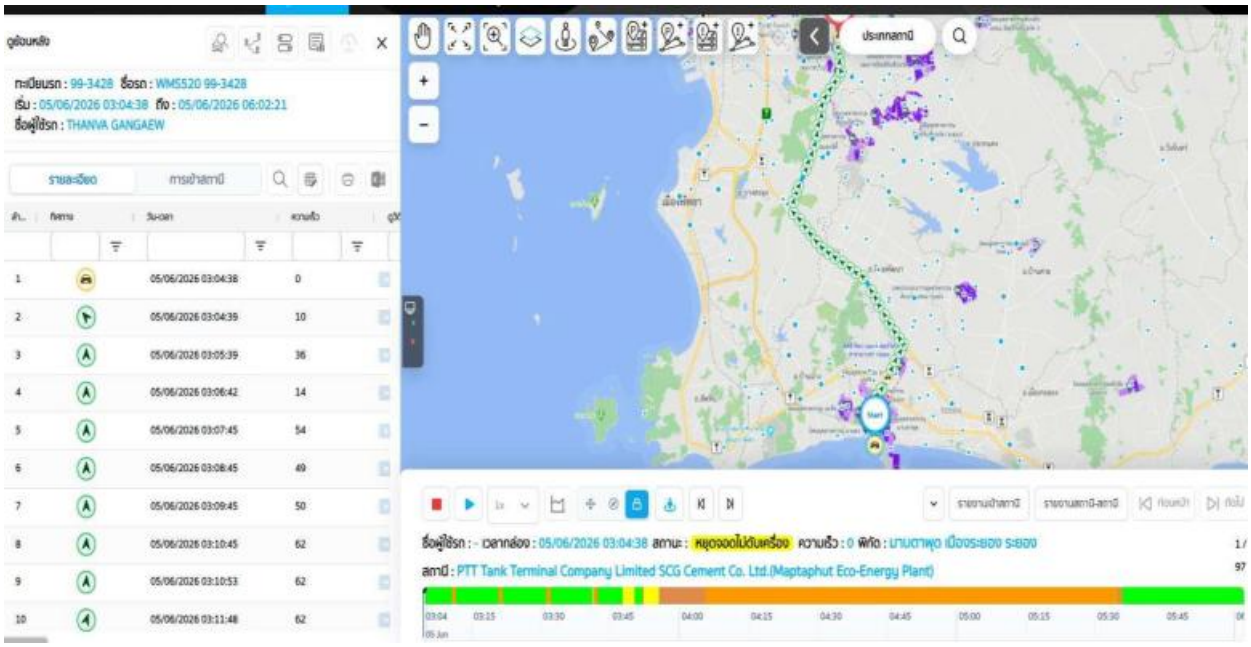

Global Power Synergy (Cup 3) On 10 Jun 2026

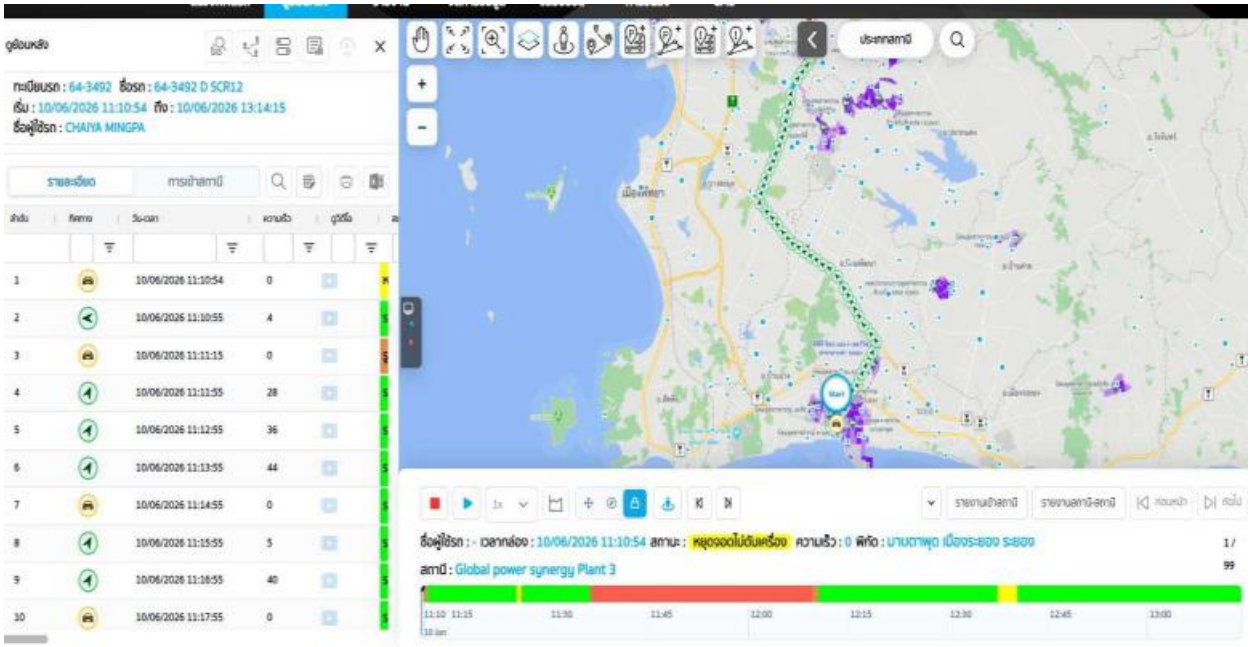

เอกสารแนบที่ 32

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมกลุ่ม GPSC

5) ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าไม้ และระบบนิเวศให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานทั้งระดับประเทศ และระดับสากล มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด การจัดการของเสีย การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร การบรรเทา และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)

6) วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของแผนการดำเนินงานในการบรรเทาและควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมทั้งสายโซ่อุปทานตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร การทดสอบ การผลิต การบำรุงรักษา การจัดส่งสินค้า รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ และงานรื้อถอนเครื่องจักร

7) วิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี ในการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำจากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต

8) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ รวมถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในนโยบาย QSHE และการปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรม ผ่านการจัดอบรม และ/หรือมาตรการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

9) สื่อสารการดำเนินงานและประสิทธิผลด้าน QSHE ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส รวมถึงรับฟังความต้องการและความคาดหวัง ทั้งจากโครงการภาคสมัครใจ และ/หรือข้อตกลงร่วม เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่ม GPSC รวมถึงการสนับสนุนกิจการร่วมค้า (Joint Ventures) หน่วยธุรกิจที่ไม่ได้มีอำนาจบริหารจัดการ และคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญ โดยผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและรับผิดชอบให้ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ขององค์กร พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทุกคนต้องรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ ในทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าถือครองสินทรัพย์ การควบรวม และการเข้าซื้อกิจการต่างๆ (Mergers & Acquisitions) รวมถึงการวางแผน ออกแบบ ดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการ



ประกาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ 004 / 68

เรื่อง นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC

คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปการของกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (กลุ่ม GPSC) เรามุ่งมั่นในการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำกับควบคุมกระบวนการ การบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence) และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเสริมสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลและต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรด้าน QSHE และการจัดการองค์ความรู้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้เป็นไปตามค่านิยมของกลุ่ม GPSC ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุง รวมทั้งลดผลกระทบเชิงลบด้าน QSHE และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) ปฏิบัติตามกฎหมายด้าน QSHE ข้อกำหนดขององค์กร มาตรฐานสากล และพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และป่าไม้ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น

2) ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ QSHE แบบบูรณาการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการของกลุ่ม ปตท. มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพ ปกป้องพนักงานและองค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงโรคติดต่อ ภัยพิบัติ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

3) บริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ALARP) เพื่อป้องกันความสูญเสียและลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต กำหนดมาตรการบริหารเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตเพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีของพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย

4) สร้างและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัย ค่านิยมที่ดี การให้คำปรึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสูงสุด รวมทั้งตรวจวัดผลการดำเนินงานผ่านเป้าหมายเชิงปริมาณที่มีความท้าทายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

/ 5) ปกป้อง...

5) Protect, prevent and minimize environmental impacts, by applying sustainable and sufficient consumption concepts based on the Circular Economy principle. Maintain biodiversity, forestry areas and ecosystems by complying national, international and mandatory standards through pollution prevention and waste management. Mitigate and adapt to climate change and improve energy and natural resources efficiency to achieve Net Zero GHG Emission pathway.

6) Set up prioritization and action plans to manage and maintain standard of quality, safety, security, occupational health, and environment mitigate environment impacts from whole activities in the value chain including designing, construction, installation of machinery, testing, production, maintenance, delivery, distribution, logistics and storage of raw materials and products and demolition work

7) Research and develop innovation for generating electricity and steam from alternative or renewable energy, safety and environmental friendliness throughout its lifecycle.

8) Sufficiently allocated resources for operations and continuous improvement of staff, time frame, work activities on the environment and budget including appropriate and adequate training. Provide measures and raise awareness of QSHE policy and protection of environmental impacts for internal and external stakeholders via training and awareness raising actions.

9) Engage communication of QSHE programs and performances with transparency and integrity to internal and external stakeholders along with the collection of feedback and expectation, voluntary programs and/or collective agreements, to review and continually improve our operations.

This policy applies to all GPSC Group businesses and entire group-wide operations across the value chain. GPSC Group also encourages and supports those joint ventures and non-managed operations, along with other key business partners to comply and uphold this policy as appropriate. All managements shall be good role models and are accountable for policy alignment. All employees, contractors, internal and external stakeholders shall take roles and responsibilities to implement, ensure understanding and continually comply with this policy throughout business activities before acquiring assets, due diligent process, mergers and acquisitions, planning, design and execution until process completion.



Announcement of Global Power Synergy Public Company Limited

No. 004 / 25

GPSC Group Quality, Security, Safety, Occupational Health and Environment Policy

Quality, Security, Safety, Occupational Health, and Environment (QSHE) policy are vital elements of Global Power Synergy Public Company Limited Group's (GPSC Group) business. We aim to prioritize our actions, plan to target, controlling processes, maintenance, increasing productivity, and continuous improvement to enhance operations to operational excellence and in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) while relentlessly upholding our stakeholders trusted with follow corporate governance. GPSC Group has a QSHE culture and knowledge management towards becoming a learning organization that aligns with GPSC Group core values to have our people be aware of and uncompromisingly manage QSHE risks and opportunities while minimizing negative impacts and conduct business responsibly to stakeholders, society and environment. The QSHE policy covers the following guiding principles:

1) Strictly comply with all applicable QSHE laws, regulations and mandatory standards, our group-wide internal requirements, relevant international standards and compliance obligations including climate change, biodiversity and forest regulations, as a minimum performance achievement level.

2) Apply an integrated QSHE management system by applying information technology in line with PTT Group management standards to develop operations systems to increase process efficiency and deliver valuable products and services. Protect all employees and organizations from security threats, pandemic outbreak, natural disaster and cyber security with securities management, in respect to the Universal Declaration of Human Rights.

3) Manage and control risks to as low as reasonably practicable (ALARP) to prevent losses from incidents that can cause life-threatening, property and operation processes damages. Apply emergencies and crisis management to ensure business continuity and to promote health and safety of employees, contractors, communities and other stakeholders.

4) Create and maintain the GPSC safety culture and core values to ensure the safety of everyone. Conduct consultation and gain participation from employees/workers and worker representatives to meet the highest safety standard in the working environment. Commit to continue improvement of QSHE performance and consistently monitor through the set quantitative target measures to reduce potential environmental impacts.

/ 5) Protect…

เอกสารแนบที่ 33

เอกสารแต่งตั้งคปอ. และรายงานการประชุม

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic and SS Performance
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ



Safety Precaution



Security Threat Alert








we SAFE Care & Share

คุณวิกรม นำเสนอ We safe Care & Share





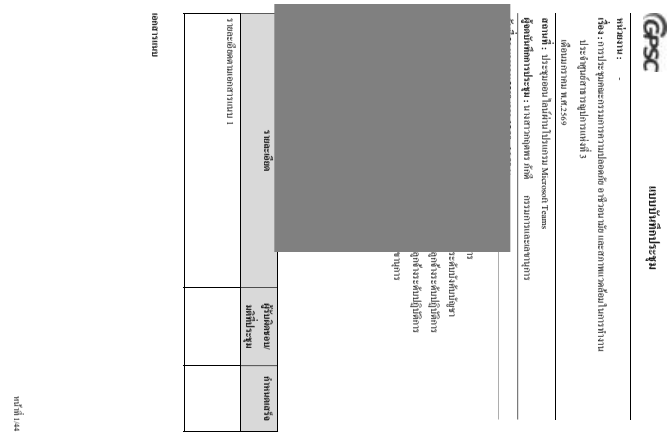

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2568
- มีมติรับรองรายงาน

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
CUP 1,2,3

ประจำเดือน มกราคม 2569

Prepared by :
Pinit Kaewprimpra
Satiya Angkaprasertkun
Kittaporn Pakdee



วันที่ 26 มกราคม 2569
เวลา 15.00 – 16.00 น.
ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. PR-PHS-427/68 : แจ้งรายละเอียดประกันสุขภาพ ปี 2569



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. Happy Body Happy Thai Massage บริการนวดกับผู้พิการทางสายตา รอบเดือนมกราคม 2569



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


7. GPSC SSHE Performance



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

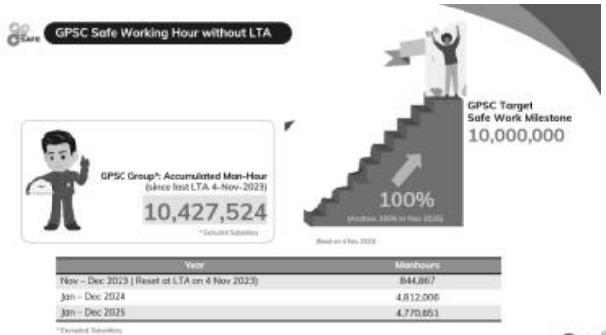

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. Here We Safe Activity (HWS) 2026 and SSHE Balance Score Card Year 2026 : CUP 1,2,3
(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน มกราคม 2569)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. การปฏิบัติและการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2569
กลุ่มบริษัท จีพีเอสซี





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. GPSC ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม >< GPSC GREEN LIFE DRIVE SAFELY



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. สื่อความการปรับระดับการเตือนภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็น ระดับ 1





SSHE Result Base (Y2025 YTD : Jan. – Dec. 2025)

Incident Type	CUP1	CUP2	CUP3	Remark
Safe Work Manhour	277,128.50	336,689.50	158,637.50	772,455.50 MH
Injury Case	0	0	0	
Security Issue	0	0	0	
Occ. Health Illness	0	0	0	
Environment Incident	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	

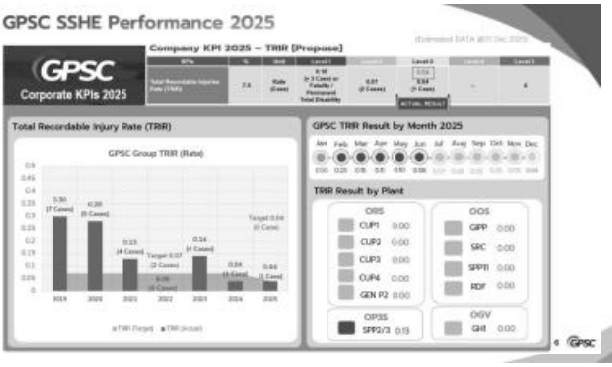



SSHE Activity Base (2025 YTD: Jan. – Dec. 2025)

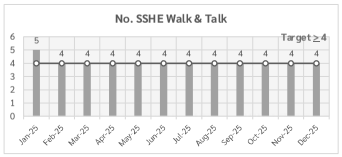

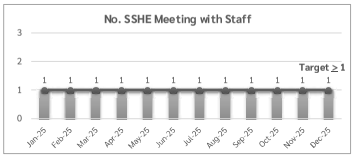



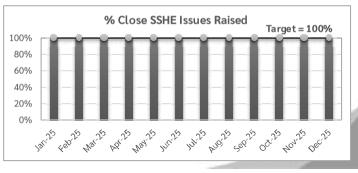

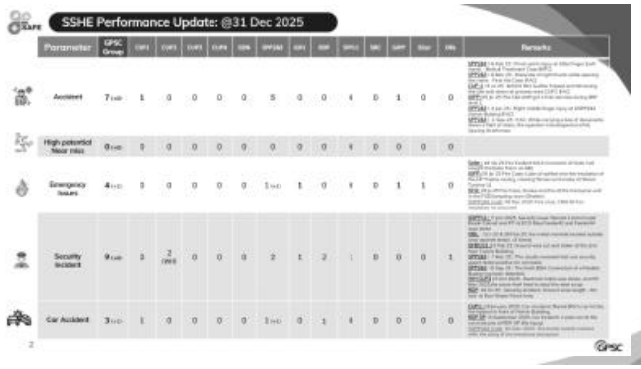

SSHE Company KPI 2025

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.04	
Actual YTD	0.04	0.00
Actual Monthly	0.00	0.00

Lost Time Accident (LTA)

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

PSE Tier 1


Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

PSE Tier 2

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

Security Incident

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

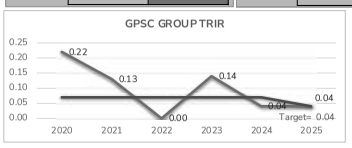



Incident Classification: *First Aid Case*

SAFE *GHECO1: A Contractor had back pain after jumping from the Transport Blower pipeline*

Incident Date & Time	14 January 2026, 02:10 hrs.
Location	ESP Unit
Incident Description	While he and three other operators were suctioning fly ash from the ESP hopper B-24 at the hopper floor, sometfly ash leaked out from a manhole above the floor to their area, and he panicked. He swung on the handrail, climbed down to the Transport Blower pipeline, and jumped to the ground (2 meters). He lost their balance and fell, his bottom hitting the ground. The other three walked out on the normal walkway.
Consequence	He has an injury to his hip. The rescue team conducted an initial assessment of the injuries. We took him to the hospital for an X-ray, where doctors determined there was a back muscle injury.
Property Loss Estimation	None
Immediate Action	Stop work immediately and send the injured worker to the hospital.

Root Cause

Under investigation.


No.	Corrective Action & Preventive Action	Responsible By	Target Date
1	Ensure the ESP Hopper Manhole is always tightly close before start fly ash suction at the ESP HOPPER.	GH1-field Operator/CR3	14/01/2026
2	Inform everyone about safety route line in case of fly ash dispersal at working area.	GH1-field Operator/CR3	14/01/2026



Workplace	Injury Case - Accident	Fire Case - Accident	Asset Damage/ Car Accident	Security Issue	High potential Near miss
CUP1	1	0	1	0	0
CUP2	0	0	0	0	0
CUP3	0	0	1	0	0
Total	1	0	2	0	0

CUP1 : 25 January 2025, Car Accident: Rental ERV's car hit the fire hydrant in front of Admin building.
CUP1 : 5 June 2025, First aid case : MASCI ISO Auditor tripped and fell during the site walk down at process area.
CUP3 : 25 July 2025, Property Damaged Case : An employee walked into the meeting room glass, which shattered on impact. No one was injured

Here We Safe / BSC Result (Jan. – Dec. 2025)

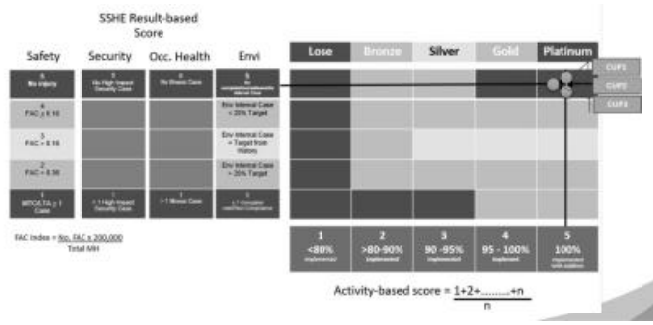

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มกราคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	13	-	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	11	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มกราคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	13	-	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	11	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มกราคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	13	-	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	11	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

ประชุม Management Review ประจำปี 2568 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

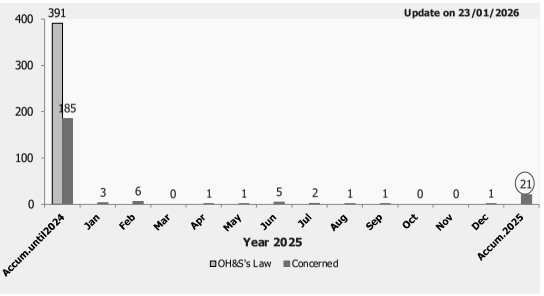





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม **ประจำเดือน มกราคม 2569**

No.	ชื่อหลักสูตร (Training Course Name)	วันที่อบรม	เวลา	สถานที่อบรม
1	Leadership Alignment & Commitment Workshop	21-22 Jan. 26	09.00-16.00	Training Room 1, CUP-2 (อาคารอเนกประสงค์)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number:	Document Name:	Effective Date:
HES-F-0103	แบบตรวจสอบความพร้อมของห้องควบคุมเหตุฉุกเฉิน (War Room Preparation Checklist)	15 Dec 2025
HES-WI-0022 Rev.02	วิธีปฏิบัติงานการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิค HAZOP	14 Jan 2026
HES-GL-0007	แนวทางการประเมินความสอดคล้องกฎหมายด้าน SSHE	16 Jan 2026

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. การฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 CUP2

Annual Emergency Drill Plan 2026

Dept.	Plant	Shi	PIC.	Level	Type	Statu	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Scenario
ORS	CUP2	A	SM.Apisit P.	1	Emergency	Plan			13										DRILL: NaOH leak out at NaOH tank. (SM.Apisit)
						Actual													
		B	SM.Panom K.	1	Emergency	Plan			23										DRILL: H2SO4 leak out at H2SO4 tank. (SM.Panom)
						Actual													
		C	SM.Apichart K.	1	Emergency	Plan			17										DRILL: Fire at MCC-400 V. (SM.Apichart)
						Actual													
		D	SM.Thammanit H.	1	Emergency	Plan			19										DRILL: Fire at PTT Fuel gas metering station. (SM.Thammanit)
						Actual													
		B	SM.Apichart K.	2	Emer-Security-BCP	Plan				28									DRILL: Fire at GTG22 and expand to NG pipe effects to not having NG supply to process. (SM.Apichart)
						Actual													
		D	SM. Apisit P.	1	Radiation	Plan					20								DRILL: Radiation leakage at GTG22. (SM.Panom)
						Actual													

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP1

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อยู่ใต้สม ทีมช่วยเหลือ ต้องให้ Fire team ที่สวมชุด SCBA เข้าช่วยด้วย	ยังจะให้ Fire Team ได้เข้าใจและกำหนดตามการฝึกซ้อมให้เหมือนจริง ครับ/ค่ะ	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
2	ตำแหน่งในการลงเครื่องย้ายผู้บาดเจ็บ ยังไม่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายไว้หน้า Hydrant	ยังจะทำความเข้าใจ FT ให้พิจารณาเข้าเหตุในการเคลื่อนเข้ายังผู้บาดเจ็บ ไปยังที่ปลอดภัย ตัดตามการพิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปยังที่ปลอดภัย ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
3	ก่อนทำการปฐมพยาบาล มีการขออนุญาต ED	ยังจะทำความเข้าใจให้ FT ทำการปฐมพยาบาล ไม่ต้องขออนุญาต ED สามารถทำได้เลย ตัดตามการทำหน้าที่ FT ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
4	security leader ทั้งจุดหน้าประตู G1 เพื่อนำทางรถพยาบาล	ยังจะการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ security leader ไม่ให้มีจุดหน้าประตู G1 และจัดจราจรและแจ้งสื่อเหาให้ทีมดับเพลิงและ/หรือรถพยาบาล	HSM	31-Aug-25	31-Aug-25	Completed
5	ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ไม่ได้เข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	ยังจะการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
6	ไม่มีการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ	ยังจะการปฏิบัติในการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ ในพื้นที่ Gas Metering	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
7	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาปรับ Procedure หรือสรุปว่าจะต้องดำเนินอย่างไร ให้ชัดเจนขึ้น	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาปรับ Procedure หรือสรุปว่าจะต้องดำเนินอย่างไร ให้ชัดเจนขึ้น	HSM	31-Oct-26	Dec 2025	Completed
8	การตรวจวัดอากาศ มีเพียงตำแหน่ง G1 ควรเพิ่มจุดตรวจวัดให้ลมด้วย	พิจารณาเพิ่มจุดตรวจวัดให้ลม	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
9	ใน Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4	ใน Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4 แก้ไขเป็น G5	HSM	31-Oct-26	15-Aug-25	Completed
10	จุดรวมพล ไม่ได้ยินเสียงประกาศ	จอง Noti ในการแก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามการแก้ไข	OC1M/OCMM	31-Dec-25	Dec 2025	Completed
11	ควรจัดกำลังคน จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	ยังจะการปฏิบัติในการจัดกำลังคน จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	OCMM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
12	ไม่ได้มีการปิดวาล์วที่จุดเกิดเหตุ ทำให้ไม่สามารถีสิ้นการฝึกซ้อม	จัดหาอุปกรณ์ที่ชัวาล์วที่ชำรุด ไว้สำหรับสมมติเหตุการณ์ในการปิดวาล์ว	OC1M/OCMM	Y2026		In progress
13	ทีมดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ รถน้ำขึ้นนาน	จัดลดวามน้ำตัน ไว้ให้ใกล้จุดเกิดเหตุ และติดตามในการซ้อมดับเพลิงครั้งต่อไป	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP1

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การตรวจสุขภาพ FTW ของทีม BSA ให้รวบรวมแจ้งรายชื่อไปที่น้องแพร BSA และส่งรายชื่อไปที่น้องฝ้าย ศรัญญา HR เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ FTW ที่เกี่ยวข้องต่อไป	BSA/HR	Y2026	In progress	All
2	CUP1 ประเด็นเรื่อง คำสั่งถูนย์ที่ 189/68 พิจารณาให้คุณธนาคารเป็นคณะกรรมการ ตนครบวาระในวันที่ 30 มิย. 2569 - หากไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ได้เสนอคุณธนพล เข้าร่วมประชุมแทน	OCMM	Y2026	In progress	CUP1

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 - CUP2 (Y2024)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	FO ตรวจสอบหน้างานพบผู้บาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
2	หัวฉีดดับเพลิงต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน ไม่สามารถเปิดใช้งานสายแรกพร้อมจับเหตุเบื้องต้นได้	- พิจารณาติดตั้ง Ball valve เพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน (Issued MOC24329) - ตรวจสอบกับทาง WH แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ให้ส่งซื้อวาล์วใหม่ครั้งที่การติดตั้ง (ทาสเปคใหม่) - พยายามเปลี่ยนในปีหน้า2026	OCMM	Y-2026		In progress
3	FO ควรฉีดถังดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อพบเหตุ ไม่ต้องรอ CCR สั่งการ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
4	FO ควรเปิด Fix Monitor เพื่อระงับเหตุระหว่างรอทีมดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
5	OC ลงมาหน้างานจุดเกิดเหตุช้า	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
6	จุด Command Post อยู่ใกล้จากจุดเกิดเหตุมากไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
7	รายงานจำนวนพนักงานที่จุดรวมพลใช้เวลารวบรวมนานเกินไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	HT/HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
8	ST สื่อสารจำนวนผู้บาดเจ็บไม่ตรงกับหน้างาน	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	ST/OCMM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
9	อาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและเสียงประกาศจาก ECC (เพิ่มไปใน project สถานีวิทยุรถไฟฟ้า)	ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม-Engineering MOC	Engineering	Y-2026 Feb.		In progress
10	การกันพื้นที่ด้านหน้าโรงงาน ใกล้กับประตูโรงงานเกินไป และรถสามารถเลี้ยวเข้า G2 ได้	ให้พิจารณาขยับการกั้นพื้นที่ออกไปด้านนอกก่อนทางเลี้ยวเข้า G2 เพื่อเป็นการควบคุมได้ง่าย	HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
11	ไม่ได้ระบุห้องรับรองสำหรับต้อนรับบุคคลภายนอก	ให้ติดต่อห้องรับรองสำหรับบุคคลภายนอก เช่น RIL หรือสวนสมุนไพร	EFM	31-May-24	31-Jul.24	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP2

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งของที่วางอยู่ในพื้นที่ว่ายังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เพื่อดำเนินการต่อไปทาง plant SS มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - อุปกรณ์ offline com wash ที่รื้อถอนมาจาก GT รับผิดชอบโดย โครงการ - OC1M , OC2M ทำ list Write off ส่งให้ทางบัญชี OC3M ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆ - คู่คอนเทนเนอร์จาก SRC รับผิดชอบโดยโครงการ (พรุ่งนี้คุณวาทินจะมาเอา special tool ในคู่คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดและทำเอกสารให้เรียบร้อย) - ทำ Memo ขายทิ้งหมด ระบุประเด็นใน MSV - เสาปูนจากเสาเข็ม รับผิดชอบโดย EFM - ระบุประเด็นใน MSV	All	Y2026	In progress	CUP2
2	เรื่องที่ดินลานจอดรถ บริเวณด้านหน้า CUP2 "ห้ามใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางวัดที่ดิน" รอ confirm จากหน่วยงาน permit - รั้วัดเรียบร้อย CUP2 ไม่ได้ตัดต้นตามเวลาที่กำหนด - ทำการรื้อวัดเรียบร้อยวันที่ 13/1/2026 - ให้ทางเอกชนมาปักหมุด 4 จุดในจุดที่ทายไป และทาง CVM จะไปเจรจากับเจ้าของที่เพื่อดำเนินการต่อ	EFM	Y2026	In progress	CUP2
3	เสาปูนที่วางอยู่ในสนามหญ้า CUP2 ทาง WH ต้องการใช้งานแต่ไม่มีงบประมาณในการขนย้ายโดยรถเครน -ให้ทาง Operation พิจารณาเรื่องงบประมาณ (เครน+ รถบรรทุก)	OC2M+OCMM	Y2026	In progress	CUP2
4	CUP2 ได้ review พื้นที่ confined space และแจ้งอัพเดทข้อมูลกับ SOM ทั้ง 4 shift เรียบร้อยแล้ว	HSM/OC2M	Dec. 2025	Done	CUP2

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD และ CR	เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว	HSM/ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
2	สัญญาณแจ้งเหตุเสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้าไม่ชัดเจน และอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบเสาโทร(MOC24307 Improvement MV/LV power Supply and Communication for Multi-Purpose Building (อาคารอเนกประสงค์))	OCMM	Y2026		In progress
3	Ground monitor ใช้งานไม่ได้กับสายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	วางแผนการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม หรือให้ใช้ Fix monitor (มีทักษะ)	ERT	30-Apr-25	30-Apr-25	Completed
4	เปลฉุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไม่มีอุปกรณ์ล็อคคอ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ	HEM	31-Dec-25	25-Aug.25	Completed
5	ทีมระงับเหตุที่เข้าไปปิดวาล์วใน Bund สวมใส่ชุดป้องกันไม่เหมาะสม มีการสวมชุด Level B	พิจารณาสวมใส่ชุด Level A และ SCBA หากสารดมีมีความเข้มข้นมาก	ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
6	ไม่มีทีม Support เข้าไปตอบปิดวาล์ว รวมถึงไม่มีการฉีดสายดับเพลิง stand by	1. จัดทีม Support เพื่อ Stand by เข้าไปช่วยปิดวาล์วและฉีดสายดับเพลิง 2. มีทักษะการเข้าระงับเหตุสารเคมี อบรมหลักสูตร Chemical spill control	ERT/HR	31-Aug-25	31-Jul-25	Completed
7	รถดับเพลิงจากหน่วยงานราชการภายนอกมาถึงช้า	1. พิจารณาเรียกรถดับเพลิงมา Stand by ในพื้นที่ไม่ต้องรอ EML2 2. พิจารณาทำสัญญากับ NPC ในการเรียกเข้ามาหากมีฉุกเฉินแทนหน่วยงานราชการ	ERT/HSM	Y2026	31-Jan-26	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP3

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ประเด็นห้องน้ำที่ลับบ่อบ่อย ทาง EFM ทำการทะลวงไปแล้ว แต่ยังไม่หาย ขอแบบเพิ่มเติม - ออก MOC 25115 ท่อน้ำดับของ CUP3 - EFM รับทราบเรื่องว่าดำเนินการต่อไป	EFM/OC3M	Y2026	In Progress (สิ่งเกดุการณ์)	CUP3
2	การกำจัด Waste ให้จัดทำ memo เพื่อเสนอพิจารณาขาย ปรึกษาร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อม (HEM)	OC3M	Y2026	In Progress	CUP3

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ทีม ERT ไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนควบคุมการจุกเฉิน เนื่องจาก AD ไม่ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามแผน	- เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ERT (อ้างอิง HES-CP-0008)	HSM/ERT	30-Sep-25	12-Jun-25	Completed
2	ระบบการติดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสารมีสัญญาณข้อน หำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน	- พิจารณาให้ EC จัดลำดับในการขอข้อมูลของแต่ละตำแหน่งใน ERT และสื่อสารลงไปยังทีมปฏิบัติการแต่ละคน เพื่อลดการใช้วิทยุสื่อสารขนกัน	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
3	ทีมระงับเหตุมีการ Lay และต่อสายน้ำดับเพลิง แต่ไม่เปิดน้ำเนื่องจากรอการสั่งการจาก OC	- เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของพนักงานดับเพลิงสามารถเติมถังการหายใจได้ทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก OC ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
4	การเช็คชื่อผู้ตอยกพื้จุดรวมพลยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ตอยกครบถ้วนหรือไม่	- พิจารณาการใช้ โบรายชื่อ แทนการแตะบัตรเข้าจุดรวมพล เนื่องจากระบบ Access Control ยังไม่สามารถตรวจสอบคนที่เข้ามาในพื้นที่ได้ครบ 100% - พิจารณาปรับปรุงระบบ Access Control และ ปรับพื้นโบรายชื่อ จากระบบออกมาเพื่อใช้ตรวจสอบคนที่เข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน	ERT/ HSM	Drill plan Y2026		In progress
5	ผู้นำธงอพยพหน่วยตอยหน่วยจุดที่มีการเปิดใช้ Fix monitor ทำให้เป็นอุปสรรคในการอพยพ	- สื่อสารกับทีมที่กลิ่นสีมควรจะเข้าช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยช่วยกันเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่มากขึ้นกว่าการดูแลผู้ประท้วงเพียงอย่างเดียว (อ้างอิงสัญญาในงานบริการรักษาความปลอดภัย)	ERT/ HSM	30-Sep-25	30-May-25	Completed
6	TT ประจำจุด Main gate (Sgcurity1 คน) ตอบโต้เปิดประตู และนำรถพยาบาล รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ในช่วงที่เปิดประตูการเข้าจุดเกิดเหตุทำให้ประตู Main gate เปิดค้างไว้ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาจจะทำให้ผู้อื่นแต่ตอยต่างมาได้	- สื่อสารกับทีมที่กลิ่นสีมควรจะเข้าช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยช่วยกันเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่มากขึ้นกว่าการดูแลผู้ประท้วงเพียงอย่างเดียว (อ้างอิงสัญญาในงานบริการรักษาความปลอดภัย)	HSM	31-Dec-25	18-Sep-25	Completed
7	ทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักไม่ถูกต้อง, ไม่มีการสอบถามอาการก่อนที่จะปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายนำแผลใกล้กับ Main Gate	- ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลให้กับทีมปฐมพยาบาล - อบรมทบทวนเรื่อง หลักการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น, การประเมินจุดปฐมพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย, การเคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาลกรณีกระดูกหัก	ERT/HEM	31-Dec-25	16-Sep-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP1

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	MC คุณรัตนชัย ไม่ได้รับ SMS	ให้ MC ดำเนินการติดต่อ สุนุนย์เครือข่าย DTAC – ทดสอบการส่ง SMS ยังไม่ได้รับ SMS และนำเบอร์ AIS CUP1 แจ้งปลดล็อคที่ DTAC แจ้งว่าไม่ให้บริการข้อความ - จึงแจ้งให้ทางหน่วยงานเอกมินสานาง ที่ดูแล Smart massage พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป - ให้ลองติดต่อ DTAC อีกครั้งเพื่อปลดล็อคข้อความ - แผนสำรองให้ทาง LD โทรแจ้ง	HSM	31/12/2025	30/11/2025	Completed
2	ลำโพง ด้านข้างกำแพง ติดกับ PEA ไม่มีเสียง	- ทำการแจ้งซ่อม ออก Noti - อยู่ในขั้นตอนการสั่งของเพื่อเปลี่ยน	OC1M	31/12/2025	30/11/2025	Completed
3	โฟล์อัพเดท SMS ไม่สามารถส่งได้ในกลุ่ม ERT	ทำการอัพเดทโฟล์ SMS	HSM	25/05/2025	23/05/2025	Completed
4	ชุดกันสารเคมี ขนาดเล็กไป	จัดเพิ่มเติมขนาดชุดสารเคมีเป็น 2XL	HSM	30/06/2025	30/06/2025	Completed

HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"Drive to Zero Incidents that Harm People"
"มุ่งสู่อุบัติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์"

วัฒนธรรม (Culture)

"WE SAFE"
"พวกเราทุกคนปลอดภัย"

ค่านิยม (Core Values)



เชิญชวนสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัยด้วย "WE SAFE Motto" ตบท้ายด้วย "เอ็ ซุมือ.."


วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- การสื่อสารและการติดตามกฎหมายของ O&M ตามระบบ CMS
- การเลือกตั้ง คปอ ชุดใหม่ ชุดปัจจุบันหมดอายุ มิ.ย. 69

THANK YOU

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่ CUP1, CUP2, CUP3

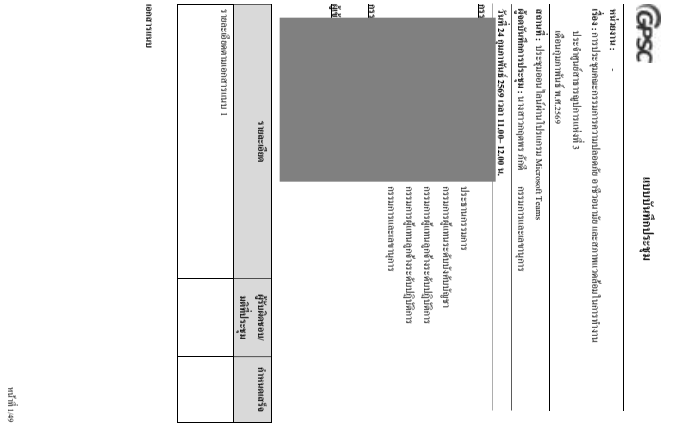

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 15.00-16.00 ของทุกเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share	Plant SS นำเสนอ
มกราคม 69	26	15.00-16.00	Microsoft Teams		
กุมภาพันธ์ 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams		
มีนาคม 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams		
เมษายน 69	27	15.00-16.00	Microsoft Teams		
พฤษภาคม 69	25	15.00-16.00	Microsoft Teams		
มิถุนายน 69	22	15.00-16.00	Microsoft Teams		


การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP 1,2,3

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

Prepared by :
Pinit Kaewprimpra – Plant SS CUP1
Satiya Angkaprasertkun – Plant SS CUP2
Kittaporn Pakdee – Plant SS CUP3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 11.00 – 12.00 น.
ประชุม On-site at CUP2
และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC

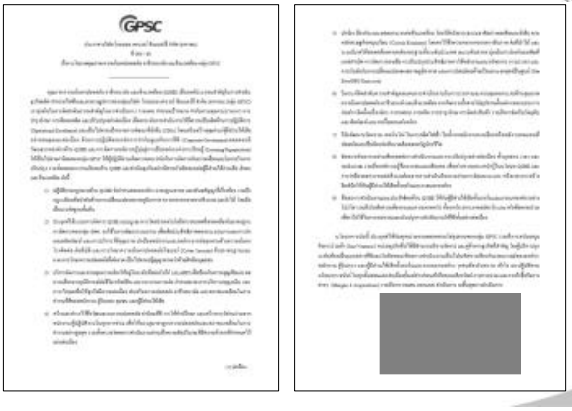

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2569
- มีมติรับรองรายงาน

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  - SSHE Statistic and SS Performance
  - กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
  - ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  - ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS
- วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
1. Here We Safe Activity (HWS) 2026 and SSHE Balance Score Card Year 2026 : CUP 1,2,3
(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569)



Safety Precaution



Security Threat Alert





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
2. SCS-NEWS-001/69 : สื่อความ Corporate KPIs and Risks 2026



https://glowgroup.sharepoint.com/sites/GPSCIntranetsite/DocumentsCenter/Doc_HandBook/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGPSCIntranetsite%2FDocumentsCenter%2FDoc%5FHandBook%2FSSM%2FCorporate%20KPIs%20and%20Risks%202026%2Epdf&parent=%2Fsites%2FGPSCIntranetsite%2FDocumentsCenter%2FDoc%5FHandBook%2FSSM&p=true&ct=1771832804347&or=Outlook%2DBody&cid=7331A43D%2DA7DC%2D479E%2DA136%2D13930A18584C&ga=1


we SAFE Care & Share

คุณพรพงษ์ นำเสนอ We safe Care & Share

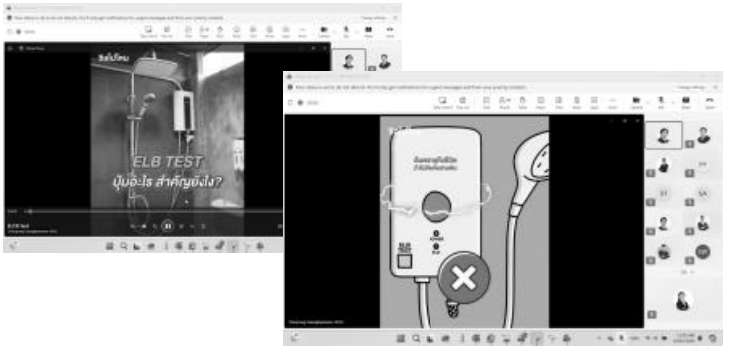

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
2. SCS-NEWS-001/69 : สื่อความ Corporate KPIs and Risks 2026 (Corporate SSHE KPIs)

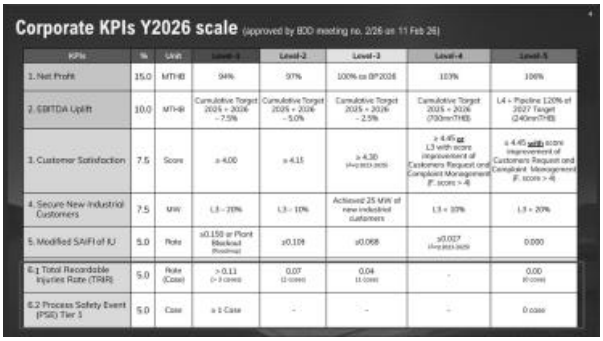


Corporate KPIs Y2026 scale (approved by BOD meeting no. 2/26 on 11 Feb 26)

KPIs	%	Unit	Level-1	Level-2	Level-3	Level-4	Level-5
1. Net Profit	15.0	MTHB	94%	97%	100% as BP2026	103%	106%
2. EBITDA Uplift	10.0	MTHB	Cumulative Target 2026 + 2026 - 7.5%	Cumulative Target 2026 + 2026 - 5.0%	Cumulative Target 2026 + 2026 - 2.5%	Cumulative Target 2026 + 2026 (700mnTHB)	L4 + Pipeline 120% of 2027 Target (240mnTHB)
3. Customer Satisfaction	7.5	Score	≥ 4.00	≥ 4.15	≥ 4.30 (Avg 2023-2025)	≥ 4.45 or L3 with score improvement of Customers Request and Complaint Management (F. score > 4)	≥ 4.45 with score improvement of Customers Request and Complaint Management (F. score > 4)
4. Secure New Industrial Customers	7.5	MW	L3 - 20%	L3 - 10%	Achieved 25 MW of new industrial customers	L3 + 10%	L3 + 20%
5. Modified SAIFI of IU	5.0	Rate	≤0.150 or Plant Blackout (Roadmap)	≤0.109	≤0.068	≤0.027 (Avg 2023-2025)	0.000
6.1 Total Recordable Injuries Rate (TRIR)	5.0	Rate (Case)	> 0.11 (> 3 cases)	0.07 (2 cases)	0.04 (1 case)	-	0.00 (0 case)
6.2 Process Safety Event (PSE) Tier 1	5.0	Case	≥ 1 Case	-	-	-	0 case

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- Safe discipline in action
- การกำหนดบทบาทหน้าที่ของงานแต่ละตำแหน่ง เช่น SOM, FO, ผู้รับเหมา เป็นต้น

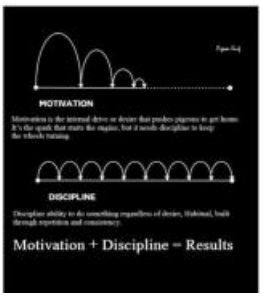

Discipline : ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

Safe discipline in action :
"การมีวินัยที่ปลอดภัยในการปฏิบัติจริง"

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. Emergency Drill Level 1 CUP2



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. HES-NEWS ฉบับที่ 012/69 : ตัวชี้วัดด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระดับองค์กร (Corporate SSHE KPIs)



https://heyzine.com/flip-book/87e5080492.html#page/2

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. Emergency Drill Level 1 CUP2 (ต่อ)

Shift A 13 Feb. 26 : NaOH leak at storage tank.




Shift C 17 Feb. 26 : Fire at MCC Water plant.



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. ประกาศ คำสั่ง GPSC ที่ 025/69 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

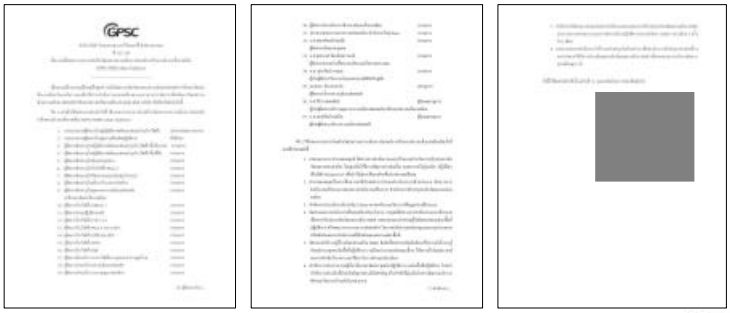

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. Emergency Drill Level 1 CUP2 (ต่อ)

Shift D 19 Feb. 26 : Fire at NG Metering Gas




Shift B 23 Feb. 26 : H2SO4 leak at storage tank



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. ประกาศ GPSC HES ที่ 001/69 เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 14)

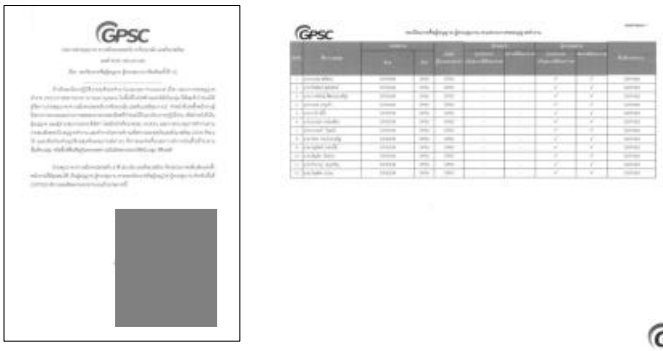

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. GPSC SSHE Performance




วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


6. ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ Operational Excellence Management System (OEMS)

คำสั่ง GPSC COO ที่ 001/69 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ GPSC OEMS Functional Leader
คำสั่ง GPSC COO ที่ 002/69 เรื่อง แต่งตั้ง GPSC OEMS Working Team
คำสั่ง GPSC COO ที่ 003/69 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ OEMS Revolution

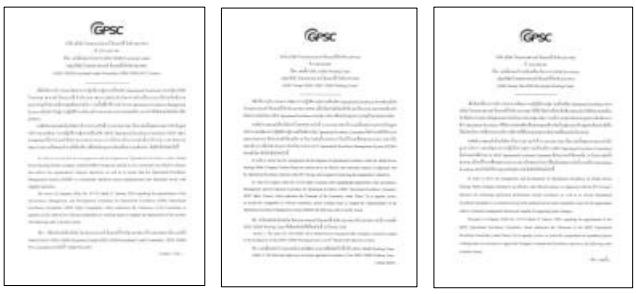

9. การดำเนินการ HWS Program

Here We Safe / BSC Result (Jan 2026)

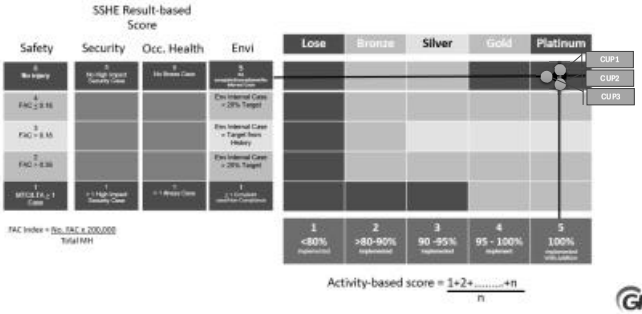


9. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Result Base (Y2026 YTD : Jan 2026)

Incident Type	CUP1	CUP2	CUP3	Remark
Safe Work Manhour	21,141	13,692	10,114	44,947 MH
Injury Case	0	0	0	
Security Issue	0	0	0	
Occ. Health Illness	0	0	0	
Environment Incident	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	

9. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Activity Base (2026 YTD: Jan. 2026)

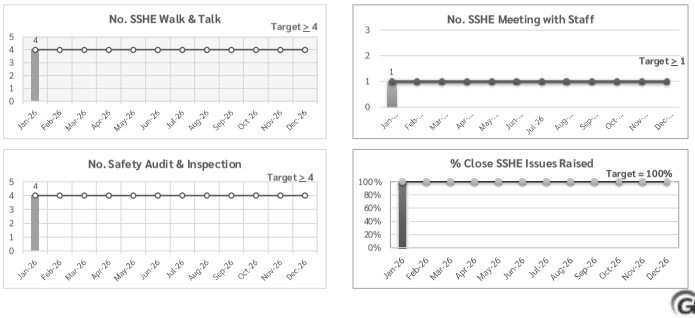

10. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @31 Jan 2026

SSHE Company KPI 2026

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.04	
Actual YTD	0.04	0.00
Actual Monthly	0.00	0.00

Lost Time Accident (LTA)

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

PSE Tier 1


Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case


PSE Tier 2

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case


Security Incident

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

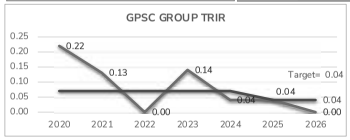

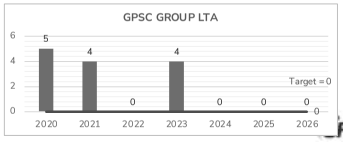


8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

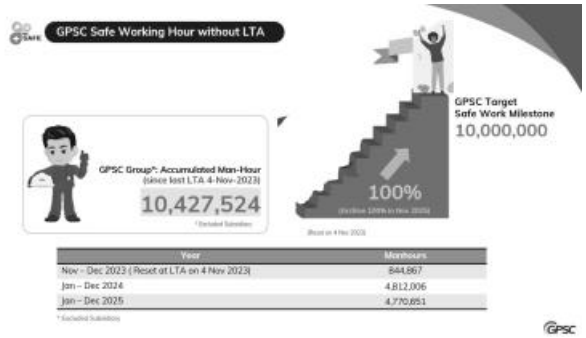


Year	Manhours
Nov - Dec 2023 (Reset at LTA on 4 Nov 2023)	844,867
Jan - Dec 2024	4,812,006
Jan - Dec 2025	4,770,851


8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : "จากความสำเร็จ 10 ล้านชั่วโมงความปลอดภัย... สู่เป้าหมายใหม่ 20 ล้านชั่วโมง"

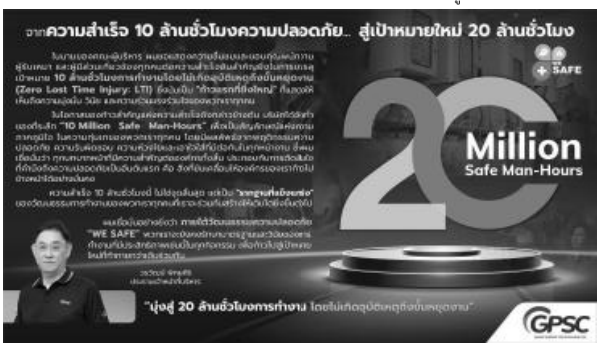

8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

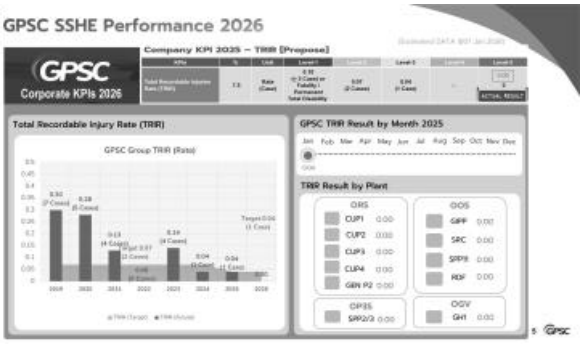

8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

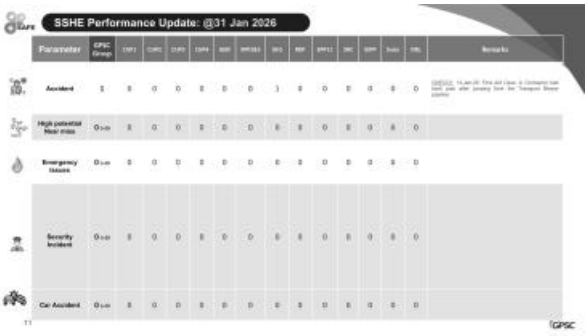

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. การฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 CUP1,2,3

Annual Emergency Drill Plan 2026

Dept.	Plant	Shift	PIC.	Level	Type	Status	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Scenario	Latest Update
ORS	CUP1	A	SM - Wuttichai P.	1	Emer-Security	Plan					12								Fire at GTG1S (Lube Oil)	
						Actual														
		B	SM - Pornchai Y.	1	Emer-Security	Plan					22								GTG1E Lube Oil Leakage	
						Actual														
		C	SM - Khomgrich O.	1	Emer-Security	Plan					8								Fire occurred at Gas metering	
						Actual														
		D	SM - Salukwat S.	1	Emer-Security	Plan					18									
						Actual														
		D	SM - Salukwat S.	2	Emer-Security-BCP	Plan							21						Fire at GTG12 (Fuel Gas)	
						Actual														
	CUP2	A	SM. Apisit P.	1	Emergency	Plan		13											NaOH leak out at NaOH tank. (SM.Apisit)	
						Actual														
		B	SM. Panom K.	1	Emergency	Plan		23											H2SO4 leak out at H2SO4 tank. (SM.Panom)	
						Actual														
		C	SM. Apichat K.	1	Emergency	Plan			17										Fire at MCC-400 V. (SM.Apichat)	
						Actual														
		D	SM. Thammanit H.	1	Emergency	Plan		19											Fire at PTT Fuel gas metering station. (SM.Thammanit)	
						Actual														
		C	SM. Apichat K.	2	Emer-Security-BCP	Plan			20										Fire at GTG22 and expand to NG pipe affects to not having NG supply to process. (SM.Apichat)	
						Actual														
		A	SM. Apisit P.	1	Radiation	Plan					20								Radiation leakage at GTG2 2. (SM.Panom)	
						Actual														
	CUP3	A	SM. Somkiat S.	1	Emergency	Plan			9										NaOH leak out at Sight Glass of NaOH tank (T-33101) (Dec-25)	27-Jan-26
						Actual														
		B	SM. Narin N.	1	Emergency	Plan			11										Fire at Burner of Aux. Boiler 140T (AB31).	27-Jan-26
						Actual														
		C	SM. Rathikorn P.	1	Emergency	Plan														
						Actual														
		D	SM. Tawan N.	1	Emergency	Plan			23										35% HCl leak out at flange T-35702 of Condensate Plant.	27-Jan-26
						Actual														
		D	SM. Rathikorn P.	1,2	Emer-Security-BCP	Plan				22									Fire at Metering gas PTT	27-Jan-26
						Actual														

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @31 Jan 2026

Workplace	Injury Case - Accident	Fire Case - Accident	Asset Damage/ Car Accident	Security Issue	High potential Near miss
CUP1	0	0	0	0	0
CUP2	0	0	0	0	0
CUP3	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Remark:

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	11	-	-	-	Waiting result


การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Waiting result
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Chemical, Noise dose	-	-	✓	-	-	รอ CF อีกครั้ง

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

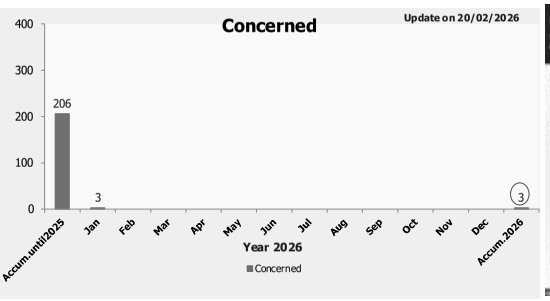



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	11	-	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Waiting result
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Chemical, Noise dose	-	-	✓	-	-	รอ CF อีกครั้ง

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนมีนาคม 2569

No.	ชื่อหลักสูตร (Training Course Name)	วันที่อบรม	เวลา	สถานที่อบรม
1	Permit to Work Competency Module Procedure	4-5 Mar 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)
2	Boiler Controller (refresher)	6-Mar-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)
3	Crane Operating Integrated (Refresher - Overhead Crane)	17-Mar-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)
4	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	17-Mar-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)
5	ISO Internal Auditor (ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO22301)	18-19 Mar 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)
6	First Aid & CPR	23-Mar-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)
7	Boiler Controller (36 ชม.)	23-28 Mar 26	09.00-16.00 น.	หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท ระยอง
8	Power Plant 101	26-Mar-26	09.00-16.00 น.	Glow SPP3 (Auditorium)
9	Forklift Operating (Counter Balance) 6 ชม.	31-Mar-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	11	-	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Waiting result
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Chemical, Noise dose	-	-	✓	-	-	รอ CF อีกครั้ง

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number:	Document Name:	Effective Date:
HES-CP-0018 Rev.03	Health Risk Assessment	26 Jan 2026
HES-CP-0007 Rev.03	ระเบียบปฏิบัติงานการจัดการความไม่พร้อมใช้ของระบบป้องกันอัคคีภัย	2 Feb 2026
HES-CP-0020 Rev.03	ระเบียบปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สำหรับ บันได นั่งร้าน และค้ำยัน	
HES-GL-0006	แนวทางการบริหารจัดการผู้รับเหมาด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE Contractor Management Guideline)	
HES-GL-0008	แนวทางการรายงานด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Event : PSE)	
HES-F-0033 Rev.03	Scaffolding Safety Inspection Check List	
HES-F-0034 Rev.03	Scaffold Daily Pre-Use Checklist	
HES-F-0038 Rev.02	Fire Protection System Impairment Form	
HES-CP-0008 Rev.06	Emergency Preparedness and Response	5 February 2026
HES-CP-0033 Rev.02	PTW Competency Module	
HES-CP-0034 Rev.02	ระเบียบปฏิบัติงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ยึดตั้งการตกส่วนบุคคล (Work at Height with Personal Fall Arrest System)	
HES-CP-0036 Rev.04	การควบคุมเอกสารข้อมูลอันตรายสารเคมี (Safety Data Sheet Control)	
HES-SD-0001 Rev.03	Fire Protection System and Equipment Inspection	
HES-SD-0004 Rev.03	ตารางแสดงการแจ้งเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
HES-GL-0009	แนวทางบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศกลุ่ม GPSC	6 February 2026
HES-CP-0039 Rev.03	การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Inspection)	12 February 2026

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP3

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ประเด็นห้องน้ำที่ล้นบ่อบ่อย ทาง EFM ทำการทะลวงไปแล้ว แต่ยังไม่หาย ขอแบบเพิ่มเติม - ออก MOC 25115 ท่อน้ำดับของ CUP3 - EFM รับทราบเรื่องรอดำเนินการต่อไป	EFM/OC3M	Y2026	In Progress (สิ่งเกดุการณ์)	CUP3
2	การกำจัด Waste ให้จัดทำ memo เพื่อเสนอพิจารณาชายปรึกษาร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อม (HEM)	OC3M	Y2026	In Progress	CUP3

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP1

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	MC คุณรัตนชัย ไม่ได้รับ SMS	ให้ MC ดำเนินการติดต่อศูนย์เครือข่าย DTAC – ทดสอบการส่ง SMS ยังไม่ได้รับ SMS และนำเบอร์ AIS CUP1 แจ้งปลดล็อคที่ DTAC แจ้งว่าไม่ได้บล็อกข้อความ - จึงแจ้งให้ทางหน่วยงานแอดมินส่วนกลางที่คุณล Smart massage พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป - ให้ลองติดต่อ DTAC อีกครั้งเพื่อปลดล็อคข้อความ - แผนสำรองให้ทาง LD โทรแจ้ง	HSM	31/12/2025	30/11/2025	Completed
2	ลำโพง ด้านช้างกำแพง ติดกับ PEA ไม่มีเสียง	- ทำการแจ้งซ่อม ออก Noti - อยู่ในขั้นตอนการสั่งของเพื่อเปลี่ยน	OC1M	31/12/2025	30/11/2025	Completed
3	ไฟล์อัพเดท SMS ไม่สามารถส่งได้ในกลุ่ม ERT	ทำการอัพเดทไฟล์ SMS	HSM	25/05/2025	23/05/2025	Completed
4	ชุดกันสารเคมี ขนาดเล็กไป	จัดเพิ่มเติมขนาดชุดสารเคมีเป็น 2XL	HSM	30/06/2025	30/06/2025	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP1

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อยู่ใต้สน ทีมช่วยเหลือ ต้องให้ Fire team ที่ตรมชุด SCBA เข้าช่วยด้วย	ขั้นตั้งให้ Fire Team ได้เข้าใจแล้ว ติดตามการฝึกซ้อมให้เสมือนจริง ครั้งถัดไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
2	ห้ามแบ่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ยังไม่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายไว้หน้า Hydrant	ขั้นตั้งความเข้าใจ FT ให้ฟังจากเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไม่มีหัปลอดภัย ติดตามการพิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปมีหัปลอดภัย ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
3	ก่อนทำการปฐมพยาบาล มีการขออนุญาต ED	ขั้นตั้งความเข้าใจให้ FT ทำการปฐมพยาบาล ไม่ต้องขออนุญาต ED สามารถทำได้เลย ติดตามการทำหน้าที่ FT ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
4	security leader ทั้งจุดหน้าประตู G1 เพื่อนำทางรถพยาบาล	ขั้นตั้งความเข้าใจให้ FT ทำการปฐมพยาบาล ไม่ต้องขออนุญาต ED สามารถทำได้เลย ติดตามการทำหน้าที่ security leader ไม่ให้ที่จุดหน้าประตู G1 และจัดหรือแผนผังเส้นทางให้กับรถพยาบาล	HSM	31-Aug-25	31-Aug-25	Completed
5	ทีม security ที่เป็นกำลังเสริมไม่ได้เข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	ขั้นตั้งความเข้าใจกับหน้าที่ ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
6	ไม่มีการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ	ขั้นตั้งความเข้าใจให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ ในพื้นที่ Gas Metering	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
7	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรมีขั้นตอน Procedure	การที่ให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาเขียน Procedure หรือสรุปว่าจะต้องดำเนินอย่างไร จึงจะปลอดภัย	HSM	31-Oct-26	Dec 2025	Completed
8	การตรวจวัดอากาศ มีเพียงด้านหน้า G1 ควรเพิ่มจุดตรวจวัดได้ลมด้วย	พิจารณาเพิ่มจุดตรวจวัดได้ลม	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
9	ใน Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4	ใน Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4 แก้ไขเป็น G5	HSM	31-Oct-26	15-Aug-25	Completed
10	จุดรวมพล ไม่ได้ยินเสียงประกาศ	ออก Noti ในการแก้ไขซ้อมลำโพง และติดตามการแก้ไข	OC1M/OCMM	31-Dec-25	Dec 2025	Completed
11	ควรจัดรูกำลังคน จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	ขั้นตั้งความเข้าใจในการจัดกำลังคน จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	OCMM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
12	ไม่ได้มีการปิดวาล์วที่จุดเกิดเหตุ ทำให้ไม่สมจริงในการฝึกซ้อม	จัดหาอุปกรณ์ให้ช่างดับไฟช่วยปิดวาล์วที่ช่วยได้ ไว้สำหรับสมมติเหตุการณ์ในการปิดวาล์ว	OC1M/OCMM	Y2026		In progress
13	ทีมดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุรถน้ำดื่มนาน	จัดจุดวางน้ำดื่ม ไว้ให้ที่จุดเกิดเหตุ และติดตามในการซ้อมดับเพลิงครั้งถัดไป	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 - CUP2 (Y2024)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	FO ตรวจสอบหน้างานพบผู้บาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
2	หัวฉีดดับเพลิงต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน ไม่สามารถเปิดใช้งานสายแรกซึ่งจะจับเหตุเบื้องต้นได้	- พิจารณาจัดตั้ง Ball valve เพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน (Issued MOC24329) - ตรวจสอบกับทาง YJH แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ให้สั่งซื้อวาล์วใหม่เพื่อทำการติดตั้ง (ทาสเปลใหม่) - หยอมเปลี่ยนในปีหน้า 2026	OCMM	Y-2026	15-Feb-26	Completed
3	FO ควรฉีดสังดับเพลิงระจับเหตุเบื้องต้นเมื่อพบเหตุ ไม่ต้องรอ CCR สั่งการ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
4	FO ควรเปิด Fix Monitor เพื่อระจับเหตุระหว่างรอทีมดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
5	OC ลงมาหน้างานจุดเกิดเหตุช้า	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
6	จุด Command Post อยู่ใกล้จากจุดเกิดเหตุมากไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
7	รายงานจำนวนพนักงานที่จุดรวมพลใช้เวลารวบรวมนานเกินไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	HT/HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
8	ST สื่อสารจำนวนผู้บาดเจ็บไม่ตรงกับหน้างาน	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	ST/OCMM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
9	อาคารอเนกประสงค์ไม่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและเสียงประกาศจาก ECC	ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม -Engineering MOC >> ติดตั้งแล้ว รอทดสอบระบบ	Engineering	Y-2026 Feb.		In progress
10	การกั้นพื้นที่ด้านหน้าโรงงาน ใกล้กับประตูโรงงานเกินไป และรถสามารถเลี้ยวเข้า G2 ได้	ให้พิจารณาขยับการกั้นพื้นที่ออกไปด้านนอกก่อนทางเลี้ยวเข้า G2 เพื่อเป็นการควบคุมได้ง่าย	HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
11	ไม่ได้ระบุห้องรับรองสำหรับต้อนรับบุคคลภายนอก	ให้ติดต่อห้องรับรองสำหรับบุคคลภายนอก เช่น RIL หรือสวนสมุนไพร	EFM	31-May-24	31-Jul.24	Done

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

แผนการดำเนินงานและผู้ประสานงานระบบมาตรฐาน ISOs ประจำปี พ.ศ. 2569 (ISO 9001 : ISO 14001 : ISO 45001 : ISO 22301 และ IMS)



วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม :

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การสื่อสารและการติดตามกฎหมายของ O&M ตามระบบ CMS	OCxM			All
2	การเลือกตั้ง คปอ ชุดใหม่ ชุดปัจจุบันหมดอายุ มิ.ย. 69	HQM		In-progress	All

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP1

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การตรวจสุขภาพ FTW ของทีม BSA ให้รวบรวมแจ้งรายชื่อไปที่น้องแพร BSA และส่งรายชื่อไปที่น้องฝ้าย ครัญญา HR เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ FTW ที่เกี่ยวข้องต่อไป	BSA/HR	Y2026	Done	All
2	CUP1 ประเด็นเรื่อง คำสั่งโอนย้ายที่ 189/68 พิจารณาให้คุณธนาคารเป็นคณะกรรมการ ขนครบวาระในวันที่ 30 มิย. 2569 - หากไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ได้เสนอคุณธนพล เข้าร่วมประชุมแทน	OCMM	Y2026	Done	CUP 1

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP2

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งของที่วางอยู่ในพื้นที่ว่ายังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ทาง plant SS มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - อุปกรณ์ offline com wash ที่รื้อถอนมาจาก GT รับผิดชอบโดย โครงการ - OC1M , OC2M ทำ list Write off ส่งให้ทางบัญชี OC3M ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆ - ตู้คอนเทนเนอร์จาก SRC รับผิดชอบโดยโครงการ (พรุ่งนี้คุณวาทินจะมาเอา special tool ในตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดและทำเอกสารให้เรียบร้อย) - ทำ Memo ขายทิ้งหมดระบุประเด็นใน MSV - เสาปูนจากเสาเข็ม รับผิดชอบโดย EFM - ระบุประเด็นใน MSV	All	Y2026	In progress	CUP 2
2	เรื่องที่ดินลานจอดรถ บริเวณด้านหน้า CUP2 "ห้ามใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากวางวัตหัตัน" รอ confirm จากหน่วยงาน permit - รั้งวัดเรียบร้อย CUP2 ไม่ได้ตัดต้นตามแวงตามที่กำหนด - ทำการรั้งวัดเรียบร้อยวันที่ 13/1/2026 - ให้ทางลูกขนมาปักหุด 4 จุดในจุดที่ทายไปและทาง CVM จะไปเจรจากับเจ้าของที่เพื่อดำเนินการต่อ	EFM	Y2026	In progress	CUP 2
3	เสาปูนที่วางอยู่ในสนามหญ้า CUP2 ทาง WH ต้องการใช้งานแต่ไม่มีงบประมาณในการรบย้ายโดยรูปเครน -ให้ทาง Operation พิจารณาเรื่องงบประมาณ (เครน+ รถบรรทุก)	OC2M+OCMM	Y2026	In progress	CUP 2

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 15.00-16.00 ของทุกเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Plant SS นำเสนอ
มกราคม 69	26	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณวิกรม ส	คุณสาธิยา อ
กุมภาพันธ์ 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณพรพงษ์ ส	คุณกฤตพร ภ
มีนาคม 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณสงกรานต์ ข	คุณพินิจ ก
เมษายน 69	27	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณศิรกพ ต	คุณสาธิยา อ
พฤษภาคม 69	25	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณเชิดศักดิ์ ธ	คุณกฤตพร ภ
มิถุนายน 69	22	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณวีรวัฒน์ ว	คุณพินิจ ก

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD และ CR	เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว	HSM/ERT	30-Jun- 25	30-Jun-25	Completed
2	สัญญาณแจ้งเหตุเสียงประกาศบริเวณบ่อพัก ปภ. ด้านหน้าไม่ชัดเจน และอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบลำโพง (MOC24307 Improvement MV/LV power Supply and Communication for Multi-Purpose Building (อาคารอเนกประสงค์))	OCMM	Y2026		In progress
3	Ground monitor ใช้งานไม่ได้กับสายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	วางแผนการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม หรือให้ใช้ Fix monitor (ฝึกทักษะ)	ERT	30-Apr-25	30-Apr-25	Completed
4	เปลฉุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไม่มีอุปกรณ์ล็อคคอ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ	HEM	31-Dec-25	25-Aug.25	Completed
5	ทีมระงับเหตุที่เข้าไปปิดวาล์วใน Bund สวมใส่ชุดป้องกันไม่เหมาะสม มีการสวมชุด Level B	พิจารณาสวมใส่ชุด Level A และ SCBA หากสารเคมีมีความเข้มข้นมาก	ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
6	ไม่มีทีม Support เข้าไปคอยบิดวาล์วรวมถึงไม่มีการฉีดสายดับเพลิง stand by	1. จัดทีม Support เพื่อ Stand by เข้าไปช่วยบิดวาล์วและฉีดสายดับเพลิง 2. ฝึกทักษะการเข้าระงับเหตุสารเคมี ขนาดหลักสูตร Chemical spill control	ERT/HR	31-Aug-25	31-Jul-25	Completed
7	รถดับเพลิงจากหน่วยงานราชการภายนอกมาถึงช้า	1. พิจารณาเรียกรถดับเพลิงมา Stand by ในพื้นที่ ไม่ต้องรอ EML2 2. พิจารณาทำสัญญากับ NPC ในการเรียกเข้ามาการณีฉุกเฉิน แทนหน่วยงานราชการ	ERT/HSM	Y2026	31-Jan-26	Done

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC





วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ทีม ERT ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนควบคุมการฉุกเฉินเนื่องจาก AD ไม่ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามแผน	- ฝึกย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ERT (อ้างอิง HES-CP-0008)	HSM/ERT	30-Sep-25	12-Jun-25	Completed
2	ระบบการติดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสารไม่สัญญาณขัดข้อง ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน	- พิจารณาให้ EC จัดลำดับในการขอข้อมูลของแต่ละฝ่ายแทนใน ERT และสื่อสารลงไปยังทีมปฏิบัติการแต่ละคน เพื่อลดการใช้วิทยุสื่อสารซ้อนกัน	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
3	ทีมระงับเหตุมีการ lay และต่อสายน้ำดับเพลิง แต่ไม่เปิดน้ำเนื่องจากรอการสั่งการจาก OC	- ฝึกย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของทีมระดับเหตุสามารถเริ่มดำเนินการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก OC ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
4	การเช็คชื่อผู้ชุมพลที่จุดรวมพลยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ลงพลครบถ้วนหรือไม่	- พิจารณาการใช้ไบรายชื่อ แทนการแตะบัตรเข้าจุดรวมพล เนื่องจากระบบ Access Control ยังไม่สามารถตรวจสอบคนที่เข้ามาในพื้นที่ได้ครบ 100% - พิจารณาปรับปรุง ระบบ Access Control และ ปรับที่ไบรายชื่อ จากระบบออกมาที่อใช้ตรวจสอบคนที่เข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน	ERT / HSM	Drill plan Y2026		In progress
5	ผู้นำของชุมพลทหารผู้ชุมพลพ่ายนจุดที่มีการเปิดใช้ Fix monitor ทำให้เปียกน้ำระหว่างการชุมพล	- สื่อสารเน้นย้ำผู้นำของชุมพลต้องกำหนดสำหรับชุมพลที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ชุมพล	ERT / HSM	30-Sep-25	30-May-25	Completed
6	TT ประจำจุด Main gate (Security 1 คน) คอยเปิดประตู และนำรถพยาบาล รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ ในช่วงที่มีประชุมทำให้รถเข้าจุดเกิดเหตุทำให้ประชุม Main gate เปิดค้าง ที่ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาจจะทำให้ผู้อื่นเล็ดลอดเข้ามาได้	- สื่อสารกับทีมทำหน้าที่เปิดปิดประตูให้ชัดเจนและรักษาความมั่นคงปลอดภัย ช่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ในการพิจารณาการดูแลผู้ประสบเหตุอย่างดียว (อ้างอิง สัญญาในงานบริการรักษาความปลอดภัย)	HSM	31-Dec-25	18-Sep-25	Completed
7	ทีมปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักไม่ถูกต้อง, ไม่มีการสอบถามอาการก่อนที่จะปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บบนรางระบายน้ำและใกล้กับ Main Gate	- ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลให้กับทีมปฐมพยาบาล - ยกระดับทวนเรื่อง หลักการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น, การประเมินจุดปฐมพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย, การเคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาลกรณีกระดูกหัก	ERT/ HEM	31-Dec-25	16-Sep-25	Completed

HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision) "Drive to Zero Incidents that Harm People"



วัฒนธรรม (Culture) "WE SAFE"

ค่านิยม (Core Values)





เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหิมและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto" ตบท้ายด้วย "เฮ้..ชูมือ!!"

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

ทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC

ประเด็นพิจารณา

- เพื่อให้สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของ คปอ. ตามกฎหมายและ GPSC OEMS Manual L3 ที่กำหนดให้ทบทวน นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC ปีละ 1 ครั้ง
- จากการทบทวนสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกลุ่ม ปตท. พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง อ้างคงใช้ ประกาศ PTT Group QSHE Policy ปี 2568 และแผนกอุตสาหกรรมของ GPSC ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC ตามประกาศ 004/68 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 68 มีครอบคลุมกับปัจจัยต่างๆ จึงคงไว้ซึ่งประกาศเดิม



มติ คปอ. : มีมติเห็นชอบ คงไว้ซึ่งประกาศเดิม

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่ CUP1, CUP2, CUP3

THANK YOU

we SAFE Care & Share

คุณสิรภพ นำเสนอ We safe Care & Share



กรมสรรพากรเตือนไม่มีนโยบายแจ้งอีเมลล์คืนภาษี

https://youtu.be/RV4X6IJw1el?si=-pfSu_UX741oQVbm

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- คปอ.ชุดใหม่จะเริ่มใน ก.ค. 69
- คปอ.จะเป็นตัวแทนนำเสนอเรื่องด้านความปลอดภัย ตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง

การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP 1,2,3

ประจำเดือน มีนาคม 2569

Prepared by :
Pinit Kaewprimpra – Plant SS CUP1
Satiya Angkaprasertkun – Plant SS CUP2
Kittaporn Pakdee – Plant SS CUP3

วันที่ 31 มีนาคม 2569
เวลา 11.00 – 12.00 น.
ประชุม On-site at CUP1
และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
- มีมติรับรองรายงาน

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  - SSHE Statistic and SS Performance
  - กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
  - ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  - ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS
- วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
1. Here We Safe Activity (HWS) 2026 and SSHE Balance Score Card Year 2026 : CUP 1,2,3
(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569)



Safety Precaution



Security Threat Alert





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. HQM-NEWS ฉบับที่ 001/69 : แผนการดำเนินงานและผู้ประสานงานระบบมาตรฐาน ISOs ประจำปี พ.ศ. 2569 (ISO 9001 : ISO 14001 : ISO 45001 : ISO 22301 และ IMS)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. HES-News ฉบับที่ 016/69 Learning from Incidents : ผู้รับเหมามีอาการปวดหลังจากการกระโดดลงจากท่อ Blower Pipeline



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เข้าร่วมงาน GPSC SSHE CULTURE COMMITMENT 2026 "Building a safer Future Together"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. HQM-NEWS ฉบับที่ 002/69 : การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. Emergency Level 2 and Evacuation Drill Y2026 / Security Threat Drill



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. HES-NEWS ฉบับที่ 015/69 : การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) GPSC CUP4



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. ข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP2

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ใส่รองเท้าดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมี	OC2M	31-Mar-26	31-Mar-26	Done
2	หัว Hydrant ฝืด เปิดยาก แต่ใช้งานได้	1. ให้ Lubricant หัว Hydrant ทุกครั้งที่ทำการทดสอบสาย ดับเพลิง 2. ทำด้ามของประแจให้ยาวขึ้นเพื่อลดแรง	OCMM/HSM OC2M	30-Apr-26		In progress
3	สายดับเพลิงตรงข้อต่อมีน้ำซึม	ฝึกทักษะการใช้สายดับเพลิงให้คล่องแคล่ว	OC2M	30-Apr-26		In progress
4	การโยงสายดับเพลิงหับกัน และไม่ได้เปิดวิ่งขณะใช้ Fix monitor	ฝึกทักษะการโรยสายดับเพลิง	OC2M	30-Apr-26		In progress
5	สัญญาณการแจ้งเหตุ และเสียงประกาศ ในพื้นที่ Cooling tower ไม่ชัดเจน	ปรับปรุงระบบลำโพงในพื้นที่ Cooling tower	OCMM	30-Jun-26		In progress
6	Hydrant No.16 มีน้ำรั่วจากใต้ดิน แต่ใช้งานได้	ตรวจสอบสาเหตุการรั่วและแก้ไข	OCMM	30-Jun-26		In progress
7	เลือกใช้ตู้สายนำดับเพลิง No.16 ซึ่งใกล้จากจุดเกิดเหตุเกินไป ทำให้คนถือสายและคนเปิดน้ำสื่อสารกันลำบาก	พิจารณาใช้ตู้ดับเพลิงให้เหมาะสม	OC2M	30-Apr-26		In progress
8	ผู้ที่เข้าไปปิดวาล์วสารเคมีไม่สวม SCBA และผู้ที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อนยกเลิกแผนไม่สวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่	OC2M	30-Apr-26		In progress

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. HEM-NEWS ฉบับที่ 004/69 : ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1, 3 และ 4 (CUP1,CUP3,CUP4) “ผ่านการตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) ประจำปี 2568



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. ข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP3

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	หัวดีดด้านปั๊มมีน้ำรั่วออก No.27 บริเวณจุดต่อ (จำนวน 1 ถัง)	พิจารณาจัดหาหัวดีดด้านปั๊มใหม่ หรือส่งซ่อม	HSM	Y2027		In progress
2	ไส้รองเท้าดับเพลิงในการระงับอคุสารเคมีรั่วไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมีให้มี Size เพียงพอกับ ERT	OC3M/HSM	30-Sep-26		In progress
3	สามารถติดตามสถานการณ์จากระบบ CCTV ได้เฉพาะบริเวณหัว Hydrant No.16 เท่านั้น	พิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม หรือพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมในการติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์	OC3M/EFM	Y2027		In progress
4	FT (Security) สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมียังไม่ถูกต้อง	ชี้แจงและฝึกการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical PPE) อย่างถูกต้องซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงการฝึกซ้อมก็ตาม (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM	30-Apr-26		In progress
5	OC ไม่ได้สวมใส่ PPE ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	ทำความเข้าใจซ้อมคุณการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26		In progress
6	OC ไม่มีการตั้งจุด Command post	ชี้แจงต้องตั้งจุด command post เพื่อเป็นจุดสั่งการและควบคุมสถานการณ์ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26		In progress
7	OC ไม่ได้สวมใส่เสื้อสะท้อนแสง	ชี้แจงให้สวมใส่เสื้อสะท้อนแสงตามหน่วยเพื่อเป็นการระบุบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชัดเจน จ่ายต่อการประสานงาน (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26		In progress

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. Emergency Level 1 CUP3

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3)

ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1 ประจำปี 2569

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 18.00-19.30 น. สมมติเหตุการณ์ 50%NaOH รั่วไหลบริเวณ Sight Glassที่ Demin Plant (กะ A)
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 18.00-19.30 น. สมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ Burner ของ Aux. Boiler #31 (กะ B)
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 18.00-19.30 น. สมมติเหตุการณ์ 35%HCl รั่วไหลบริเวณหน้าแปลนที่ Condensate Plant (กะ D)

สถานการณ์ในการซ้อมระดับ 1 จะมีการกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
แต่ไม่มีรถดับเพลิงและรถพยาบาลเข้าร่วมการซ้อม

แจ้งเพื่อทราบและป้องกันความเข้าใจผิด

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. ฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 พื้นที่ CUP3



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. Emergency Level 1 CUP3 (ต่อ)

Shift A drill on 9 Mar 2026: NaOH leaked at Demin Plant



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. GPSC SSHE Performance



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. Emergency Level 1 CUP3 (ต่อ)

Shift B drill on 11 Mar 2026: Fire at Burner Auxiliary Boiler #31



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. Emergency Level 1 CUP3 (ต่อ)


Shift D drill on 23 Mar 2026: 35% HCl leakage at flange of Condensate Plant



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


9. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

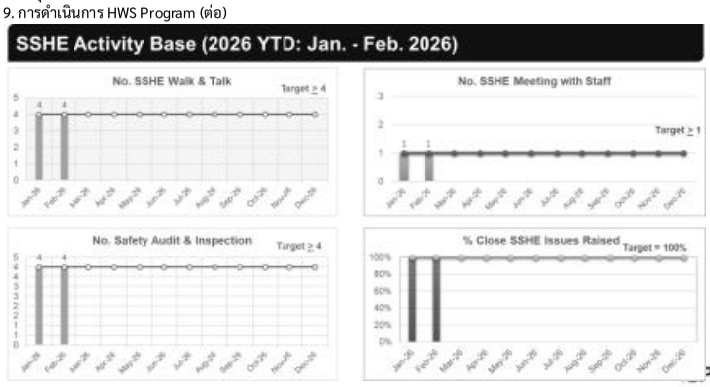

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

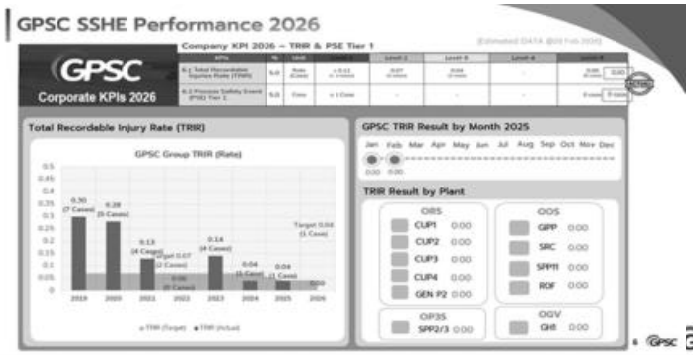

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @28 Feb 2026

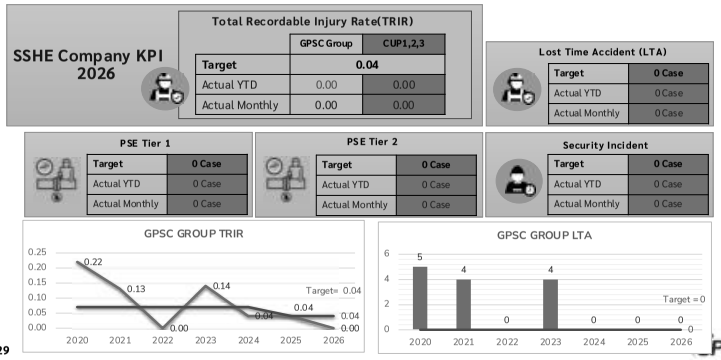

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

Parameter	GPSC Group	CUP1	CUP2	CUP3	CUP4	BSR	GPP	SRC	RGP	SPP 11	ORC	GPP	Solar	ENL	EnCO	Remarks
Accident	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	GHBC01, 14-Jan-26, First Aid Case, A Contractor had back pain after jumping from the Transport Blower pipeline
Emergency Issues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Security Incident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Environmental incident case	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	GHBC01: 6 Jan, oil spill incident during outage (no external impact) GSPP1: 7 Jan, SO2 exceeded EM. GHBC01: 10 Jan, ash discharging through the manhole during outage GSPP1: 19 Jan, ash truck went to community (sensitive area)
Occ. Illness case	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Car Accident	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EnCO: 28 Jan, Car was involved in a sideswipe collision on Motorway No. 7.
PSE Tier 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Complain case	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @28 Feb 2026

Workplace	Injury Case - Accident	Fire Case - Accident	Asset Damage/ Car Accident	Security Issue	High potential Near miss
CUP1	0	0	0	0	0
CUP2	0	0	0	0	0
CUP3	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0


Remark:

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. การดำเนินการ HWS Program


Here We Safe / BSC Result (Feb 2026)

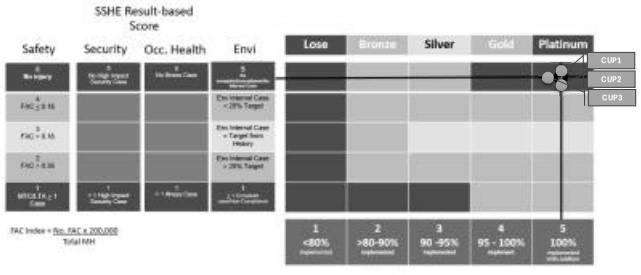

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

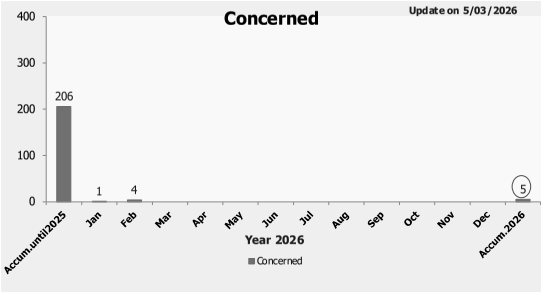



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Result Base (Y2026 YTD : Feb 2026)

Incident Type	CUP1	CUP2	CUP3	Remark
Safe Work Manhour	45,555.50	53,109.50	28,840.50	127,505.5 MH
Injury Case	0	0	0	
Security Issue	0	0	0	
Occ. Health Illness	0	0	0	
Environment Incident	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	-	23-24	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนเมษายน 2569

No.	ชื่อหลักสูตร (Training Course Name)	วันที่อบรม	เวลา	สถานที่อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคนต่อรุ่น
1	Crane Operating Integrated (Overhead Crane) - 2 วัน 18 ชม.	7-8 Apr 26	08.00-18.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		20/20
2	Working at Height Safely for Personal Fall Arrest System	10-Apr-26	09.00-16.00 น.	Direction Training (บ้านฉาง ระยอง)		30/30
3	Technical Fire Fighting (Refresher)	20-Apr-26	09.00-16.00 น.	RPC		30/30
4	Permit to Work Competency Module Procedure	21-22 Apr 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		33/50
5	Energy Conservation (Technology Innovations in Climate Change)	22-Apr-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		40/40
6	Safety Leadership at Section	23-24 Apr 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		30/30
7	Managing Rules Breaking 101 (MRB)	28-Apr-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		30/30
8	Power Plant 101	28-Apr-26	09.00-16.00 น.	Glow SPP3, Auditorium		21/25
9	Safety Leadership at Management Level	29-Apr-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		0/30

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	-	-	25-26	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number:	Document Name:	Effective Date:
HES-CP-0029 Rev.05	การจัดการควบคุมเอกสาร (Document Control Management)	11 March 2026
HES-F-0028	แบบตรวจสอบอุปกรณ์ชุดตัดแก๊สประจำวัน GAS CUTTING SET DAILY CHECKLIST	6 March 2026
HES-CP-0002 Rev.06	การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Management)	17 March 2026
HES-F-0097	แบบการตรวจสภาพรถประจำวัน	
HES-F-0098	แบบการตรวจสภาพรถประจำสัปดาห์	
HES-F-0099	แบบฟอร์มการตรวจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรถบัส-รถตู้โดยสารระยะยาวก่อนอนุญาตให้นำมาบริการรับ-ส่งพนักงาน	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. การเข้าถึงบันทึกประชุมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร การจัดการระบบมาตรฐาน ISO ระดับองค์กร



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. การฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 CUP1,2,3

Annual Emergency Drill Plan 2026

Dept.	Plant	Shift	PIC.	Level	Type	Status	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Scenario	Latest Update
ORS	CUP1	A	SM - Wuttichai P.	1	Emer-Security	Plan					12								Fire at GTG1S (Lube Oil)	
						Actual					-									
		B	SM - Pornphat Y.	1	Emer-Security	Plan					22								GTG1S Lube Oil Leakage	
						Actual														
		C	SM - Khomgrich D.	1	Emer-Security	Plan					8								Fire occurred at Gas metering	
						Actual					-									
		D	SM - Sakulkat S.	1	Emer-Security	Plan					18									
						Actual					-									
		D	SM - Sakulkat S.	2	Emer-Security-BCP	Plan							21						Fire at GTG12 (Fuel Gas)	
						Actual														
	CUP2	A	SM Apisit P.	1	Emergency	Plan		13											NaOH leak out at NaOH tank, (SM.Apisit)	
						Actual														
		B	SM Panom K.	1	Emergency	Plan		23											H2SO4 leak out at H2SO4 tank, (SM.Panom)	
						Actual														
		C	SM Apichat K.	1	Emergency	Plan		17											Fire at MCC 410 V. (SM.Apichat)	
						Actual														
		D	SM Thammanit H.	1	Emergency	Plan		18											Fire at PTT Fuel gas metering station, (SM.Thammanit)	
						Actual														
		C	SM Apichat K.	2	Emer-Security-BCP	Plan			20										Fire at GTG22 and expand to NG pipe affects to not having NG supply to process. (SM.Apichat)	
						Actual														
		A	SM Apisit P.	1	Radiation	Plan					20								Radiation leakage at GTG22. (SM.Panom)	
						Actual														
	CUP3	A	SM Somkiat S.	1	Emergency	Plan			9										NaOH leak out at Sight Glass of NaOH tank (T-335 10), (Dry-well)	27-Jan-26
						Actual														
		B	SM Natin N.	1	Emergency	Plan			11										Fire at Burner of Aux Boiler 1-40T (ABI 1).	27-Jan-26
						Actual														
		C	SM Ratthakorn P.	1	Emergency	Plan														
						Actual														
		D	SM Taweer N.	1	Emergency	Plan			23										35% HCl tank out at flange T-35702 of Condensate Plant.	27-Jan-26
						Actual														
		D	SM Ratthakorn P.	1,2	Emer-Security-BCP	Plan					02								Fire at Metering gas PTT	27-Jan-26
						Actual														

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม :

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การสื่อสารและการติดตามกฎหมายของ O&M ตามระบบ CMS - CMS ของ OCV แจ้งเปลี่ยน Distributor จากคุณชานนท์ เป็นคุณเอกวุฒิ เรียบร้อยแล้ว - ในระบบ CMS เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำ ยังถูกมอบหมายไปที่คุณธนาคร ซึ่งย้ายหน่วยงานไปแล้ว พิจารณาแจ้งไปยัง GGM เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณเอกวุฒิ	OC2M OCMM	Apr 2026 Apr 2026	In-progress In-progress	All All
2	การเลือกตั้ง คปอ ชุดใหม่ ชุดปัจจุบันหมดอายุ 30 มิ.ย. 69	HQM	May 2026	In-progress	All

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	19-20	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP1

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ฐานเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อยู่ใต้สน ทีมช่วยเหลือ ต้องให้ Fire team ที่สวมชุด SCBA เข้าช่วยด้วย	ขั้นลงให้ Fire Team ได้เข้าใจและจัดตามการฝึกซ้อมให้สมบูรณ์ ครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
2	ตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ อยู่ไม่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายไว้หน้า Hydrant	ขั้นลงสำความเข้าใจ FT ให้พิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปยังที่ปลอดภัย ตัดตามการพิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปยังที่ปลอดภัย ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
3	ก่อนดำการปฐมพยาบาล มีการขออนุญาต ED	ขั้นลงสำความเข้าใจให้ FT ทำการปฐมพยาบาล ไม่ต้องขออนุญาต ED สามารถทำได้เลย ตัดตามการทำหน้าที่ FT ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
4	security leader ที่จุดหน้าประตู G1 เพื่อนำทางรถพยาบาล	ขั้นลงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ security leader ไม่ให้ที่จุดหน้าประตู G1 และจัดเตรียมแผนฉุกเฉินทางให้ที่รถดับเพลิงและให้รถพยาบาล	HSM	31-Aug-25	31-Aug-25	Completed
5	ทีม security ที่เป็นกำลังเสริมไม่ได้เข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	ขั้นลงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
6	ไม่มีการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ	ขั้นลงการปฏิบัติในการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ ในฟีเกท Gas Metering	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
7	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรมีขั้นตอน Procedure	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรมีขั้นตอนหรือ Procedure หรือสรุปว่าจะต้องดำเนินอย่างไร ใช้จะปลอดภัย	HSM	31-Oct-26	Dec 2025	Completed
8	การตรวจวัดอากาศ มีเพียงด้านหน้า G1 ควรเพิ่มจุดตรวจวัดให้ลมด้วย	พิจารณาเพิ่มจุดตรวจวัดให้ลม	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
9	ใน Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4	ใน Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4 แก้ไขเป็น G5	HSM	31-Oct-26	15-Aug-25	Completed
10	จุดรวมพล ไม่ได้ยินเสียงประกาศ	ออก Noti ในการแก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามการแก้ไข	OC1M/OCMM	31-Dec-25	Dec 2025	Completed
11	ควรจัดรู้กำลังคน จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	ขั้นลงการปฏิบัติในการจัดกำลังคน จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	OCMM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
12	ไม่ได้มีการปิดวาล์วที่จุดเกิดเหตุ ทำให้ไม่สามารถไม่ในการฝึกซ้อม	จัดหาอุปกรณ์เหรียวาล์วที่ข้างจุด ไว้สำหรับสมมติเหตุการณ์ในการปิดวาล์ว	OC1M/OCMM	Y2026		In progress
13	ทีมดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ รถน้ำขึ้นนาน	จัดจุดวางน้ำดับ ให้ใกล้จุดเกิดเหตุ และติดตามสั่นการช่วงดับเพลิงครั้งต่อไป	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP1

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
	-				
	-				

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 - CUP2 (Y2024)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	FO ตรวจสอบหน้างานพบผู้บาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
2	หัวฉีดดับเพลิงต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน ไม่สามารถเปิดใช้งานสายแกลโอละจับเหตุเบื้องต้นได้	- พิจารณาติดตั้ง Ball valve เพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน (Issued MOC24329) - ตรวจสอบกับทาง WH แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ให้สั่งซื้อวาล์วใหม่เพื่อทำการติดตั้ง (ทาสเปลใหม่) - หมอยเปลี่ยนในปีหน้า 2026	OCMM	Y-2026	15-Feb-26	Completed
3	FO ควรฉีดถังดับเพลิงระจับเหตุเบื้องต้นเมื่อพบเหตุ ไม่ต้องรอ CCR สั่งการ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
4	FO ควรเปิด Fix Monitor เพื่อระจับเหตุระหว่างรอทีมดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
5	OC ลงมาหน้างานจุดเกิดเหตุช้า	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
6	จุด Command Post อยู่ใกล้จากจุดเกิดเหตุมากไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
7	รายงานจำนวนพนักงานที่จุดรวมพลใช้เวลารวบรวมนานเกินไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	HT/HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
8	ST สื่อสารจำนวนผู้บาดเจ็บไม่ตรงกับหน้างาน	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	ST/OCMM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
9	อาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและเสียงประกาศจาก ECC	ติดตั้งสัญโพงเพิ่มเติม -Engineering MOC >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบคุมคุม	Engineering	Y-2026		In progress
10	การกั้นพื้นที่ด้านหน้าโรงงาน ใกล้กับประตูโรงงานเกินไป และรถสามารถเลี้ยวเข้า G2 ได้	ให้พิจารณาขยับการกั้นพื้นที่ออกไปด้านถนนทางเลี้ยวเข้า G2 เพื่อเป็นการควบคุมได้ง่าย	HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
11	ไม่ได้ระบุห้องรับรองสำหรับต้อนรับบุคคลภายนอก	ให้ติดต่อห้องรับรองสำหรับบุคคลภายนอก เช่น RIL หรือสวนสมุนไพร	EFM	31-May-24	31-Jul.24	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP2

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งของที่วางอยู่ในพื้นที่ว่ายังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ทาง plant SS มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - อุปกรณ์ offline com wash ที่รื้อถอนมาจาก GT รับผิดชอบโดย โครงการ - OC1M , OC2M ทำ list Write off ส่งให้ทางบัญชี OC3M ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆ - ตู้คอนเทนเนอร์จาก SRC ทำ Memo ขาย special tool ในตู้คอนเทนเนอร์ โดยคุณอำนวย ยกเว้นตู้คอนเทนเนอร์ จะขอนำมาใช้วาง อุปกรณ์ต่างๆ ของ OCMM ในพื้นที่ CUP1,CUP2,CUP3 ต่อไป	All	Y2026	In progress	CUP 2
2	เรื่องที่ตินลานจอดรถ บริเวณด้านหน้า CUP2 "ห้ามใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางวัดที่ดิน" รอ confirm จากหน่วยงาน permit - รั้วัดเรียบร้อย CUP2 ไม่ได้ผัดด้านตามแวงตามที่กำหนด - ทำการรื้วัดเรียบร้อยวันที่ 13/1/2026 - ให้ทางเอกชนมาปักหมุด 4 จุดในจุดที่ทายไป และทาง CVM จะไปเจรจากับเจ้าของที่เพื่อดำเนินการต่อ - ติดตามความคืบหน้า	EFM	Y2026	In progress	CUP 2
3	เสาปูนที่วางอยู่ในสนามหญ้า CUP2 ทาง WH ต้องการใช้งานแต่ไม่มีงบประมาณในการขนย้ายโดยรถเครน พิจารณาใช้รถเครน+รถบรรทุก ช่วงงานขัดตาวนได้หรือไม่	OC2M+OCMM	Y2026	In progress	CUP 2

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD และ CR	เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว	HSM/ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
2	สัญญาณแจ้งเหตุ เสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้า ไม่ชัดเจน และอาคารอเนกประสงค์ได้ยินไม่	ปรับปรุงระบบลำโพง (MOC24307 Improvement MV/LV power Supply and Communication for Multi-Purpose Building (อาคารอเนกประสงค์)) >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบคุมคุม	OCMM	Y2026		In progress
3	Ground monitor ใช้งานไม่ได้กับสายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	งานแบการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม หรือให้ใช้ Fix monitor (ฝึกทักษะ)	ERT	30-Apr-25	30-Apr-25	Completed
4	เปลจุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไม่มีอุปกรณ์ล็อคคอ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ	HEM	31-Dec-25	25-Aug.25	Completed
5	ทีมระจับเหตุที่เข้าไปปิดวาล์วใน Bund สวมใส่ชุดป้องกันไม่เหมาะสม มีการสวมชุด Level B	พิจารณาสวมใส่ชุด Level A และ SCBA หากสารเคมีมีความเข้มข้นมาก	ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
6	ไม่มีทีม Support เข้าไปดอปปิดวาล์ว รวมถึงไม่มีการฉีดสาดับเพลิง stand by	1. จัดทีม Support เพื่อ Stand by เข้าไปช่วยปิดวาล์วและฉีดสายดับเพลิง 2. ฝึกทักษะการเข้าระจับเหตุสารเคมี อบรมหลักสูตร Chemical spill control	ERT/HR	31-Aug-25	31-Jul-25	Completed
7	รถดับเพลิงจากหน่วยงานราชการภายนอกมาถึงช้า	1. พิจารณาเรียกรถดับเพลิงมา Stand by ในพื้นที่ไม่ต้องรอ EML2 2. พิจารณาทำสัญญากับ NPC ในการเรียกเข้ามาการมีจุกเฉิน แทนหน่วยงานราชการ	ERT/HSM	Y2026	31-Jan-26	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP3

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ประเด็นห้องน้ำที่ลับบ่อบ่อย ทาง EFM ทำการทะลวงไปแล้ว แต่ยังไม่หาย ขอแบบเพิ่มเติม - ออก MOC 25115 ท่อน้ำดับของ CUP3 - EFM รับทราบ ต้องรอดำเนินการต่อไป	EFM/OC3M	Y2026	In Progress (สิ่งแกดุการณ์)	CUP 3
2	การทำจัด Waste ให้จัดทำ memo เพื่อเสนอพิจารณาขายปรึกษาร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อม (HEM)	OC3M	Y2026	In Progress	CUP 3

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ทีม ERT ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนควบคุมการจุกเฉิน เนื่องจาก AD ไม่ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามแผน	- เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ERT (อ้างอิง HES-CP-0008)	HSM/ERT	30-Sep-25	12-Jun-25	Completed
2	ระบบการติดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสารมีสัญญาณช้อน ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน	- พิจารณาให้ EC จัดลำดับในการขอข้อมูลของแต่ละตำแหน่งใน ERT และสื่อสารลงไปยังทีมปฏิบัติการแต่ละคน เพื่อลดการใช้วิทยุสื่อสารชนกัน	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
3	ทีมระจับเหตุมีการ Lay และต่อสายน้ำดับเพลิง แต่ไม่เปิดน้ำเมื่องจากรอการสั่งการจาก OC	- เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของทีมระจับเหตุสามารถเริ่มดำเนินการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก OC ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
4	การเข้าซื้อผู้ป่วยพบพนักงานที่จุดรวมพลยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ลงพยบครบถ้วนหรือไม่	- พิจารณาการใช้โปรยซื้อ แทนการแตะบัตรเข้าจุดรวมพลเนื่องจากระบบ Access Control ยังไม่สามารถตรวจสอบคนที่เข้ามาในพื้นที่ได้ครบ 100% - พิจารณาปรับปรุงระบบ Access Control และ ปริ้นท์โปรยซื้อ จากระบบออกมาเพื่อใช้ตรวจสอบคนที่เข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน	ERT/ HSM	Drill plan Y2026		In progress
5	ผู้นำทางอพยพพาผู้อพยพผ่านจุดที่มีการเปิดใช้ Fix monitor ทำให้เปียกน้ำระหว่างการอพยพ	- สื่อสารกับทีมที่ดูแลสวิทเปิดใช้ Fix monitor ให้ทราบถึงเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อพยพ	ERT/ HSM	30-Sep-25	30-May-25	Completed
6	TT ประจำจุด Main gate (Sgcurity1 คน) คอยให้เปิดประตู และนำรถพยาบาล รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ในช่วงที่เปิดประตูน้ำระยะสั้นๆ เกิดเหตุ ทำให้ประตู Main gate เปิดค้างไว้ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาจจะทำให้ผู้ยืนเดือดลอดเข้ามาได้	- สื่อสารกับทีมที่ดูแลสวิทเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ และมีผู้ประสานงานที่ประจำจุดเพื่อประสานงานกับรถพยาบาลและรถดับเพลิงที่เข้ามาในพื้นที่	HSM	31-Dec-25	18-Sep-25	Completed
7	ทีมปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักไม่ถูกต้อง, ไม่มีการสอบถามอาการก่อนที่จะปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณบานประตูไกล้กับ Main Gate	- ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลให้กับทีมปฐมพยาบาล - อบรมทบทวนเรื่อง หลักการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น, การประเมินจุดปฐมพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย, การเคลื่อนย้ายและการปฐมพยาบาลกรณีกระดูกหัก	ERT/HEM	31-Dec-25	16-Sep-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP1 (On May 2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- วันนี้ในอดีต ยังมีแชร์อยู่หรือไม่ - ยังมีแชร์อยู่ เพียงแต่ไม่มีเคสที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา
- Training ตามกม. ด้าน Safety อยากให้มาแชร์ว่ามีใครอบรมไปแล้วบ้าง และใครที่ยังไม่อบรม
- Training need ของแต่ละบุคคล ให้นำเสนอและสอบถามในการประชุมที่ทาง HR เข้าร่วมด้วย เช่น Weekly meeting เป็นต้น

48

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่ CUP1, CUP2, CUP3

49


วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 15.00-16.00 ของทุกเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share [redacted]	Plant SS นำเสนอ
มกราคม 69	26	15.00-16.00	Microsoft Teams	[redacted]	[redacted]
กุมภาพันธ์ 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams	[redacted]	[redacted]
มีนาคม 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams	[redacted]	[redacted]
เมษายน 69	27	15.00-16.00	Microsoft Teams	[redacted]	[redacted]
พฤษภาคม 69	25	15.00-16.00	Microsoft Teams	[redacted]	[redacted]
มิถุนายน 69	22	15.00-16.00	Microsoft Teams	[redacted]	[redacted]

50

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC

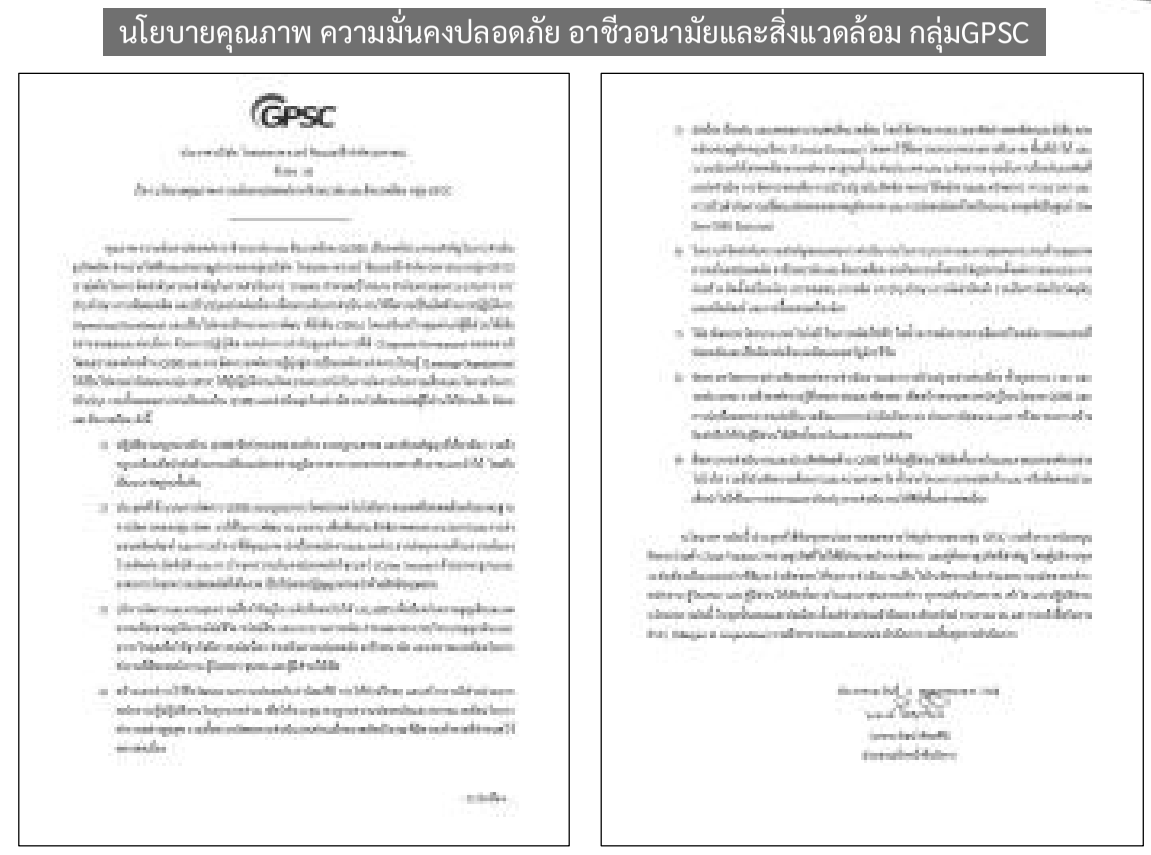

52

HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"




เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหิมและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto" ตบท้ายด้วย "เฮ้..ซูมิอ!"

53

THANK YOU

54



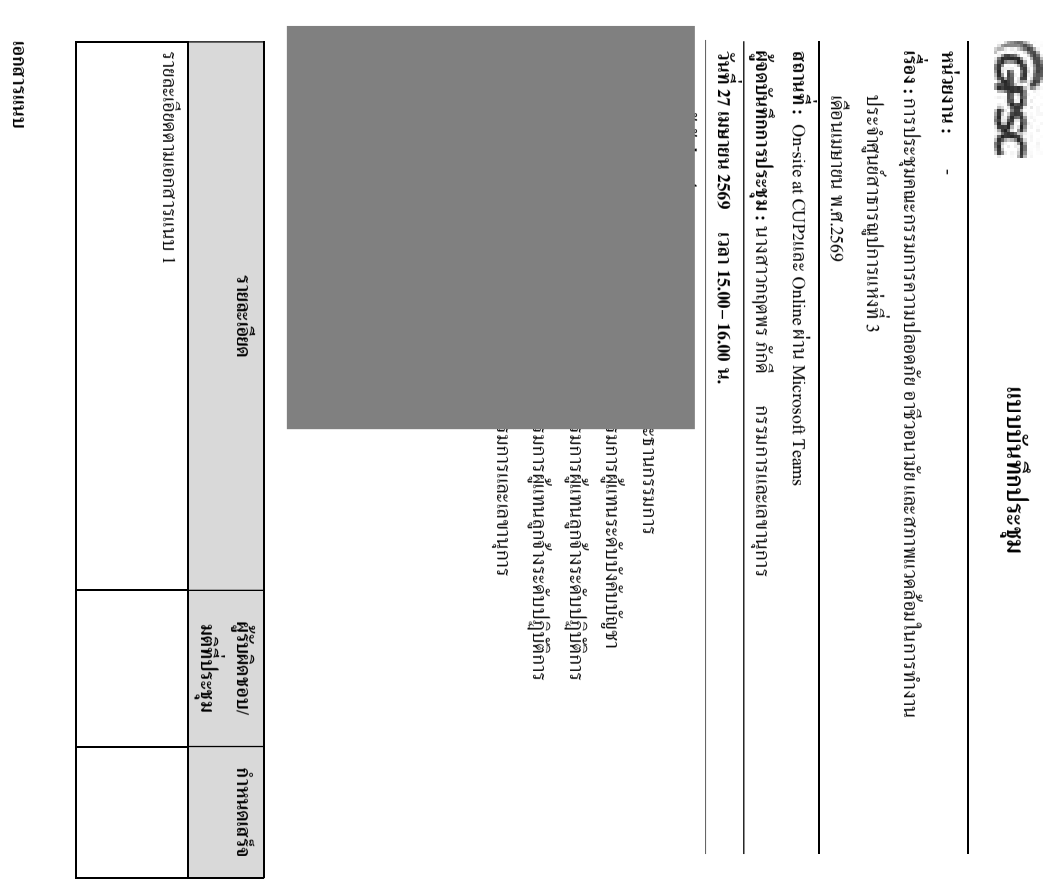

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน : -

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2569

สถานที่ : On-site at CUP2และ Online ผ่าน Microsoft Teams

ผู้จดบันทึกการประชุม : นางสาวกฤตพร ภักดี กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 15.00 – 16.00 น.

[redacted]ธานกรรมการ
[redacted]มการผู้แทนระดับบังคับบัญชา
[redacted]มการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
[redacted]มการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
[redacted]มการและเลขานุการ

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ/มติที่ประชุม	กำหนดเสร็จ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1		

เอกสารแนบ

หน้าที่ 1/53

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- SSHE Culture Program : Safe Discipline in action จะเริ่มกิจกรรมนี้ที่ CUP1,2,3 ตั้งแต่เดือน พ.ค. 69 โดยจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม Discipline พร้อมกับการเดิน HWS แต่ละสัปดาห์
- ขอให้พนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรม SSHE Culture

การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP 1,2,3

ประจำเดือน เมษายน 2569

Prepared by :
Pinit Kaewprimpra – Plant SS CUP1
Satiya Angkaprasertkun – Plant SS CUP2
Kittaporn Pakdee – Plant SS CUP3



วันที่ 27 เมษายน 2569
เวลา 15.00 – 16.00 น.
ประชุม On-site at CUP2
และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2569
- มีมติรับรองรายงาน

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม
- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  - SSHE Statistic and SS Performance
  - กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
  - ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
  - ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS
- วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
1. Here We Safe Activity (HWS) 2026 and SSHE Balance Score Card Year 2026 : CUP 1,2,3
   (รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน เมษายน 2569)



Safety Precaution



Security Threat Alert





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ
2. HES-NEWS ฉบับที่ 025/69 : เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2569 กลุ่มบริษัท จีพีเอสซี





we SAFE Care & Share

คุณสงกรานต์ นำเสนอ We safe Care & Share



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. CEO's MESSAGE Songkran Festival 2026





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

3. HES-NEWS ฉบับที่ 027/69 : GPSC ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. Emergency Level 2 and Evacuation Drill Y2026 / Security Threat Drill





Security Threat Drill



Emergency Level 2 and Evacuation Drill

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. GCSC-NEWS No. 012/69 : GPSC ปรับเป้าหมาย Net Zero 2050: ก้าวที่เร็วขึ้นเพื่อความยั่งยืน




วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. ผลการทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2026 (คงไว้ซึ่งประกาศเดิม 004/68)

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC) ครั้งที่ 11/69 วันพฤหัสบดีที่ 2เมษายน 2569 (9.00-12.10 น.)

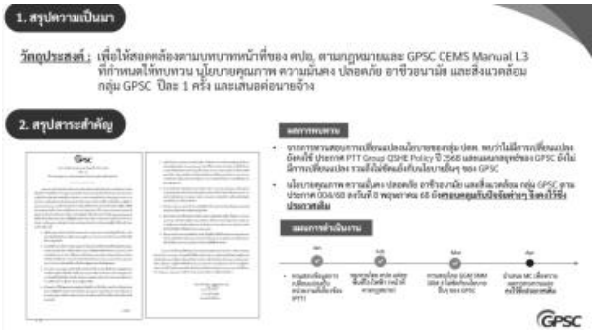

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 002/69 : GPSC เปิดตัวโครงการ SSHE CULTURE COMMITMENT 2026 "Building a safer Future Together"




วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. ผลการทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2026 (คงไว้ซึ่งประกาศเดิม 004/68)

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ (MC) ครั้งที่ 11/69 วันพฤหัสบดีที่ 2เมษายน 2569 (9.00-12.10 น.)

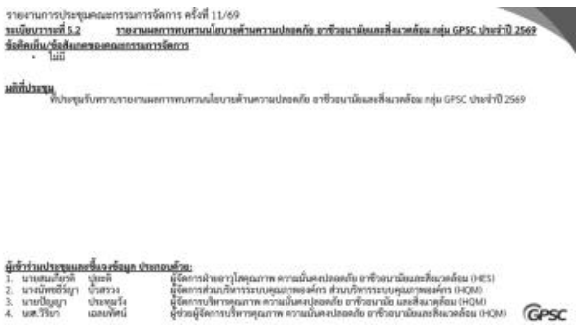

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

6. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 002/69 : GPSC Start Safer Year Workshop 2026



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. GPSC SSHE Performance



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. GPSC SSHE CULTURE : Safe discipline in action start May 2026



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


12. GPSC SSHE Performance (ต่อ)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


10. GPSC SSHE CULTURE : Safe discipline in action start May 2026 (ต่อ)

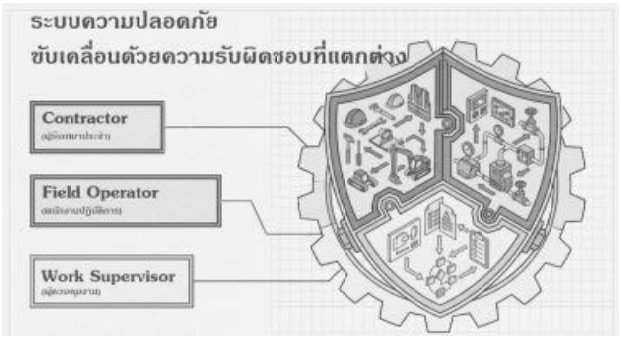

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

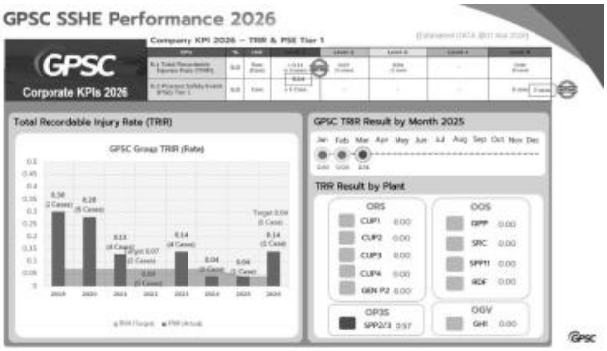

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


11. GPSC SSHE CULTURE : Six focused characteristic : ชื่นชม



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


12. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

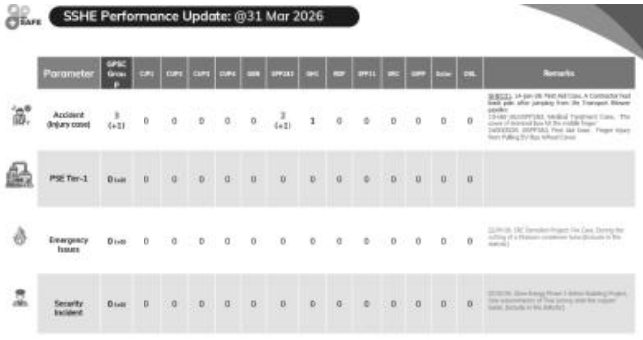

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. GPSC SSHE CULTURE : Six focused characteristic : ชื่นชม (ต่อ)

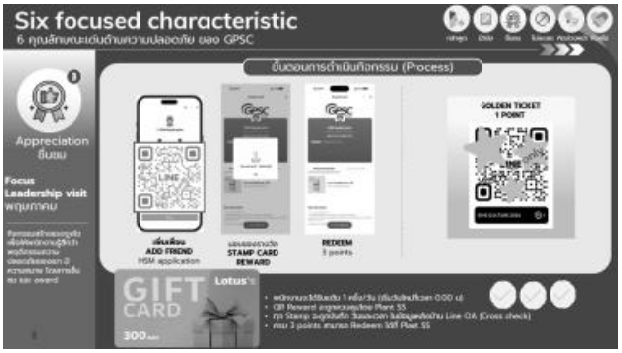


วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. การดำเนินการ HWS Program

Here We Safe / BSC Result (Jan. – Mar. 2026)

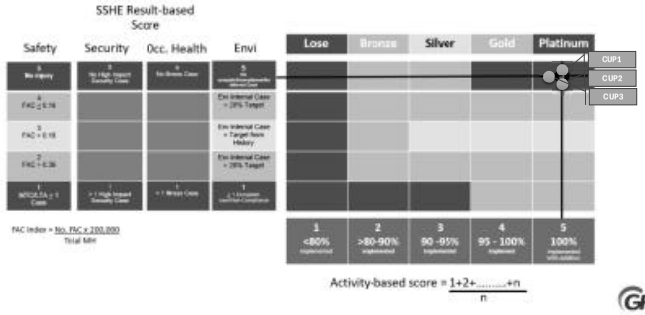

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Result Base (Y2026 YTD : Jan. – Mar. 2026)


Incident Type	CUP1	CUP2	CUP3	Remark
Safe Work Manhour	63,288.50	77,218.50	39,173	179,680 MH
Injury Case	0	0	0	
Security Issue	0	0	0	
Occ. Health Illness	0	0	0	
Environment Incident	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	


วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


13. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Activity Base (2026 YTD: Jan. - Mar. 2026)

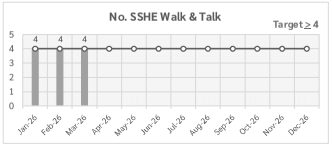

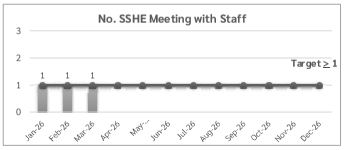



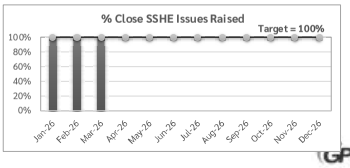

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @ 31 Mar. 2026


Workplace	Injury Case - Accident	Fire Case - Accident	Asset Damage/ Car Accident	Security Issue	High potential Near miss
CUP1	0	0	0	0	0
CUP2	0	0	0	0	0
CUP3	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Remark:

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

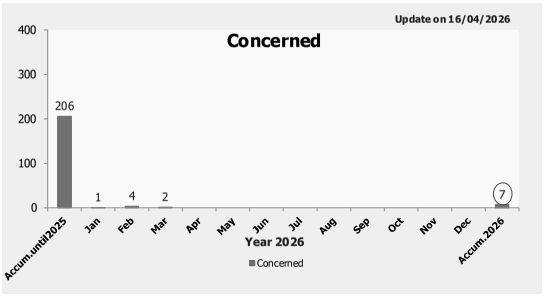



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

No.	ชื่อหลักสูตร (Training Course Name)	วันที่อบรม	เวลา	สถานที่อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคนต่อรุ่น
1	Crane Operating Integrated (refresher - Overhead Crane)	8-May-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		1/30
2	Technical Fire Fighting	11-12 May 26	09.00-16.00 น.	IRPC		9/30
3	Confined Space Entry Integrated (Refresher) (กระ C/D)	14-May-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		54/60
4	Safety Leadership at Management Level	14-May-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		12/30
5	Confined Space Entry Integrated (Refresher) (กระ A/B)	18-May-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		49/60
6	Safety Leadership at Section / Senior Level	18-19 May 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		18/30
7	CPR & AED training	19-May-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)	Maintenance	
8	Confined Space Entry Integrated (Refresher) (กระ C/D)	22-May-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		30/60
9	Confined Space Entry Integrated (Refresher) (กระ A/B)	26-May-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคาร CCB)		60/60
10	Forklift Operating (Counter Balance) 12 ชั่วโมง-สำหรับพนักงานที่ยังไม่เคยอบรม	27-28 May 26	09.00-16.00 น.	Glow SPP3 (Warehouse Room 3)		13/15

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @ 31 Mar. 2026

SSHE Company KPI 2026

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.04	
Actual YTD	0.14	0.00
Actual Monthly	0.14	0.00

Lost Time Accident (LTA)

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

PSE Tier 1


Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

PSE Tier 2

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

Security Incident

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

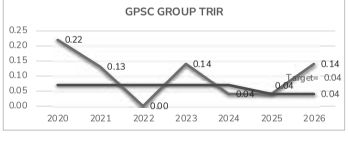



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number:	Document Name:	Effective Date:
HES-F-0011 Rev.02	Lifting Work Inspection Check List (Mobile Crane) แบบตรวจสอบงานยกภาคสนาม (ปั้นจั่นเคลื่อนที่)	24 April 2026
HES-F-0044 Rev.03	Rigging Checklist Form	
HES-F-0008 Rev.02	แบบตรวจสอบปั้นจั่นเคลื่อนที่ก่อนนำเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (Mobile Crane Inspection form before mobilize to job site)	
HES-F-0007 Rev.02	แบบฟอร์มแผนการยก (lifting plan)	
HES-F-0035 Rev.03	Ladder safety inspection checklist	

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม :

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การสื่อสารและการติดตามกฎหมายของ O&M ตามระบบ CMS - CMS ของ OCV แจ้งเปลี่ยน Distributor จากคุณชานนท์ เป็นคุณเอกวุฒิ เรียบร้อยแล้ว - ในระบบ CMS เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำยังถูกมอบหมายไปที่คุณธนาคาร ซึ่งย้ายหน่วยงานไปแล้ว พิจารณาแจ้งไปยัง GGM เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณเอกวุฒิ >> แจ้ง GGM แล้ว รอการตอบกลับ	OC2M OCMM	Apr 2026 Apr 2026	In-progress In-progress	All All
2	การเลือกตั้ง คปอ ชุดใหม่ ชุดปัจจุบันหมดอายุ 30 มิ.ย. 69	HQM	May 2026	In-progress	All
3	วันนี้ในอดีต ยังมีแชร์อยู่หรือไม่ - ยังมีแชร์อยู่ เพียงแต่ไม่มีเคสที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา	HQM	Y2026	In-progress	All
4	- Training ตามกฎ, ด้าน Safety อยากให้มาแชร์ว่ามีโครอบรมไปแล้วบ้าง และโครที่ยังไม่อบรม - Training need ของแต่ละบุคคล ให้นำเสนอและสอบถามในการประชุมที่ทาง HR เข้าร่วมด้วย เช่น Weekly meeting เป็นต้น - ระบบการ Track ข้อมูลการอบรมรายบุคคล	PHS	Y2026	In-progress	All

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	19-20	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP1

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
	-				
	-				

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	-	23 -24	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP2

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งของที่วางอยู่ในพื้นที่ว่ายังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ทาง plant SS มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - อุปกรณ์ offline com wash ที่รื้อถอนมาจาก GT รับผิดชอบโดย โครงการ - OC1M , OC2M ทำ list Write off ส่งให้ทางบัญชี OC3M ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆ - ตู้คอนเทนเนอร์จาก SRC ทำ Memo ขาย special tool ในตู้คอนเทนเนอร์ โดยคุณอำนวย ยกในตู้อุอนุเทนเนอร์ จะขอนำมาใช้วางอุปกรณ์ต่างๆ ของ OCMM ในพื้นที่ CUP1,CUP2,CUP3 ต่อไป (ติดตามกับคุณวาทิน/คุณอำนวย)	All	Y2026	In progress	CUP2
2	เรื่องที่ดินสนามจอดรถ บริเวณด้านหน้า CUP2 "ห้ามใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากรางวัดที่ดิน" รอ confirm จากหน่วยงาน permit - รังวัดเรียบร้อย CUP2 ไม่ได้คัดค้านตามเวลาที่กำหนด - ทำการรังวัดเรียบร้อยวันที่ 13/1/2026 - ให้ทางเอกชนมาปักหมุด 4 จุดในจุดที่หายไป และทาง CVM จะไปเจรจากับเจ้าของที่เพื่อดำเนินการต่อ - เจรจากับเจ้าของที่เรียบร้อยรอทำรั้วกำหนดเขต ไม่ต้องรื้อถนนที่เป็นที่จอดรถ	EFM/OC2M/CVM	Y2026	In progress	CUP2
3	เสาปูนที่วางอยู่ในสนามหญ้า CUP2 ทาง WH ต้องการใช้งานแต่ไม่มีงบประมาณในการขนย้าย โดยรถเครน พิจารณาใช้รถเครน +รถบรรทุก ช่างงานขัดดาวน์ได้หรือไม่	OC2M+OCMM	Y2026	In progress	CUP2

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	-	-	25 -26	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP3

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ประเด็นห้องน้ำที่ท่อบ่อย ทาง EFM ทำการทะลวงไปแล้ว แต่ยังไม่หาย ขอแบบเพิ่มเติม - ออก MOC 25115 ท่อน้ำทิ้งของ CUP3 - EFM รับทราบเรื่อง รอดำเนินการต่อไป - จากการสังเกตการณ์ >> น่าไม่สิ้น Reject MOC	EFM/OC3M	Y2026	Closed	CUP3
2	การกำจัด Waste ให้จัดทำ memo เพื่อเสนอพิจารณาขายปรึกษาร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อม (HEM)	OC3M	Y2026	In Progress	CUP3

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะผู้ตรวจประเมินภายใน และพนักงานควบคุมเอกสารระบบมาตรฐาน ISO







วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP3 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	หัวฉีดดำเป็นมีน้ำร้ัวออก No.27 บริเวณจุดต่อ (จำนวน 1 อัน)	พิจารณาจัดหาหัวฉีดดำมาเป็นใหม่ หรือซ่อม	HSM	Y2027		In progress
2	ใส่วงแท้ดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีร้ัวไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมีให้มีSize เพียงพอกับ ERT	OC3M/HSM	30-Sep-26		In progress
3	สามารถติดตามสถานการณ์จากระบบ CCTV ได้เฉพาะบริเวณหัว Hydrant No.16 เท่านั้น	พิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม หรือพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์	OC3M/EFM	Y2027		In progress
4	FT (Security) สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีมิ่งไม่ถูกต้อง	ชี้แจงและฝึกการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical PPE) อย่างถูกต้องถึงแม้วิจจะเป็นหน้าที่ที่ซ้อมตามแผน (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM	30-Apr-26		In progress
5	OC ไม่ได้สวมใส่ PPE ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีร้ัวไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/OC3M	30-Apr-26		In progress
6	OC ไม่มีการตั้งจุด Command post	ชี้แจงตั้งตั้งจุด command post เพื่อเป็นจุดสั่งการและตรวจสอบควบคุมสถานการณ์ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/OC3M	30-Apr-26		In progress
7	OC ไม่ได้สวมใส่เสื้อแสดงตำแหน่ง	ชี้แจงให้สวมใส่เสื้อแสดงตามแหน่ง เพื่อเป็นการระบุบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการประสานงาน (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/OC3M	30-Apr-26		In progress

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ทีม ERT ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนความคุมภาระฉุกเฉิน เนื่องจาก AD ไม่ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามแผน	- เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ERT (อ้างอิง HES-CP-0008)	HSM/ERT	30-Sep-25	12-Jun-25	Completed
2	ระบบการจัดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสารมีสัญญาณขัดข้อง ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน	- พิจารณาให้ EC จัดสำหับในการขอข้อมูลของแต่ละตำแหน่งใน ERT และสื่อสารลงไปยังทีมปฏิบัติการแต่ละคน เพื่อลดการใช้วิทยุสื่อสารซ้อนกัน	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
3	ทีมระงับเหตุดิน Lay และต่อสายน้ำดับเพลิง แต่ไม่เปิดน้ำเนื่องจากรอการสั่งการจาก OC	- เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของทีมระงับเหตุสารระเหิยเป็นก๊าซ ในการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก OC ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
4	การเช็คชื่อ ผู้เข้าออกพบที่จุดรวมพลยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ออกพบครบถ้วนหรือไม่	- พิจารณาการใช้ใบรายชื่อ แทนการแตะบัตรเข้าจุดรวมพล เนื่องจากระบบ Access Control ยังไม่สามารถตรวจสอบคนที่เข้ามาในพื้นที่ได้ครบ 100% - พิจารณาปรับปรุงระบบ Access Contpol และ ปริ้นใบรายชื่อ จากระบบออกมาเพื่อใช้ตรวจสอบคนที่เข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน	ERT/ HSM	Drill plan Y2026	22-Apr-26	Completed
5	ผู้นำธงออพบพนักงานผู้ออพบพ่ายจุดที่มีการเปิดใช้ Fix monitor ทำให้เปิดการสื่อสารระหว่างการออพบ	- สื่อสารฉันย้ำผู้นำธงออพบทุกครั้งกำหนดเส้นทางออพบที่ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ออพบ	ERT/ HSM	30-Sep-25	30-May-25	Completed
6	TT ประจำจุด Main gate (Security1 คน) คอยปิดเปิดประตู และนำรถพยาบาล รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ในช่วงที่เปิดประตูการเข้าออกเกิดลดจุดทำให้ประตู Main gate เปิดค้างไว้ในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อาจจะทำให้ผู้อื่นเดินลอดเข้ามาได้	- สื่อสารกับทีมก่อนเริ่มเหตุการณ์ฉุกเฉินว่าจะมีการออกไปช่วยเหลือกันอย่างไร - ประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่มาทำหน้าที่แทนการดูแลผู้ประสานงานเพียงอย่างเดียว (ถ้าจำเป็นสัญญาในงานบริการรักษาความปลอดภัย)	HSM	31-Dec-25	18-Sep-25	Completed
7	ทีมปฏิบัติการพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักไม่ถูกต้อง, ไม่มีการตรวจสอบถามอาการก่อนที่จะปฏิบัติการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณประตูทางเข้าและใกล้กับ Main Gate	- ฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลให้กับทีมปฏิบัติการพยาบาล - อบรมบทบาทและหน้าที่ของ ERT, การประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น, การประเมินจุดปฏิบัติการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย, การเคลื่อนย้าย และการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ประสบภัย	ERT/ HEM	31-Dec-25	16-Sep-25	Completed

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ขั้นตอนการแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ/เหตุฉุกเฉิน ให้ SOM แจ้ง กนอ เฉพาะแพล้นที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดและข้อความที่ส่งจะเป็นรูปแบบที่เหมือนกัน

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่ CUP1, CUP2, CUP3

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP1 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อยู่ใต้ถัง ทีมช่วยเหลือต้องให้ Fire team ที่สวมชุด SCBA เข้าช่วยด้วย	ชี้แจงให้ Fire Team ได้เข้าใจและติดตามการฝึกซ้อมให้เสมือนจริง ครั้งถัดไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
2	ตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บยังไม่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายไว้หน้า Hydrant	ชี้แจงให้ความเข้าใจ FT ให้พิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนเข้าและผู้บาดเจ็บ ไปยังตำแหน่งอื่น ติดตามการให้พิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนเข้าและผู้บาดเจ็บ ไปยังตำแหน่งอื่น ในการฝึกซ้อมครั้งถัดไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
3	ก่อนทำการปฐมพยาบาล มีการขออนุญาต ED	ชี้แจงให้ความเข้าใจให้ FT ทำการปฐมพยาบาล ไม่ต้องขออนุญาต ED สามารถทำได้เลย ติดตามการทำหน้าที่ FT ในการฝึกซ้อมครั้งถัดไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
4	security leader ที่จุดหน้าประตู G1 เพื่อนำทางรถพยาบาล	ชี้แจงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ security leader ให้ที่จุดหน้าประตู G1 และจัดเตรียมแผนผังเส้นทางให้ให้รถดับเพลิงและ/หรือรถพยาบาล	HSM	31-Aug-25	31-Aug-25	Completed
5	ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ไม่ได้เข้าควบคุมฝูงผู้ชุมนุม	ชี้แจงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเข้าควบคุมฝูงผู้ชุมนุม	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
6	ไม่มีการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ	ชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งให้ตัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ ในพื้นที่ Gas Metering	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
7	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาเขียน Procedure หรือสรุปว่าจะต้องดำเนินอย่างไร จึงจะปลอดภัย	ศึกษาให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาเขียน Procedure หรือสรุปว่าจะต้องดำเนินอย่างไร จึงจะปลอดภัย	HSM	31-Oct-26	Dec 2025	Completed
8	การตรวจวัดอากาศ มีเสียงดำแหน่ง G1 ควรเพิ่มจุดตรวจวัดได้ดีขึ้น	พิจารณาเพิ่มจุดตรวจวัดได้ดีขึ้น	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
9	Tu Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4	Tu Pre incident plan ยังมีระบุประตู G4 แก้ไขเป็น G5	HSM	31-Oct-26	15-Aug-25	Completed
10	จุดรวมพลไม่ได้มีเสียงประกาศ	จอง Noti ในการแก้ไขของสำโพง และติดตามการแก้ไข	OC1M/OCMM	31-Dec-25	Dec 2025	Completed
11	ควรจัดกำลังพล จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	ชี้แจงการปฏิบัติในการจัดกำลังพล จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	OCMM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
12	ไม่ได้มีการบิดวาล์วที่จุดเกิดเหตุ ทำให้ไม่สมจริงในการฝึกซ้อม	จัดหาอุปกรณ์หรือวาล์วที่ทำจาก ไว้สำหรับสมมติเหตุการณ์ในการบิดวาล์ว	OC1M/OCMM	Y2026		In progress
13	ทีมดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ รอน้ำตื้นนาน	จัดจุดวางน้ำตื้น ไว้ให้ใกล้จุดเกิดเหตุ และติดตามในการซ้อมดับเพลิงครั้งถัดไป	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ใส่รองเท้าดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีร้ัวไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมี	OC2M	31-Mar-26	31-Mar-26	Done
2	หัว Hydrant ฝืด เปิดยาก แต่ใช้งานได้	1. ให้ Lubricant หัว Hydrant ทุกครั้งที่ทำการทดสอบสายดับเพลิง 2. ทำต้ามของประแจให้ยาวขึ้นเพื่อลดแรง	OCMM/HSM OC2M	30-Apr-26		In progress
3	สายดับเพลิงตรงข้อต่อมีน้ำซึม	ฝึกทักษะการใช้สายดับเพลิงให้คล่องแคล่ว	OC2M	30-Apr-26		In progress
4	การโรยสายดับเพลิงทับกัน และไม่ได้เปิดร้ัวขณะใช้ Fix monitor	ฝึกทักษะการโรยสายดับเพลิง	OC2M	30-Apr-26		In progress
5	สัญญาณการแจ้งเหตุ และเสียงประกาศ ในพื้นที่ Cooling tower ไม่ชัดเจน	ปรับปรุงระบบลำโพงในพื้นที่ Cooling tower	OCMM	30-Jun-26		In progress
6	Hydrant No.16 มีน้ำร้ัวจากใต้ดิน แต่ใช้งานได้	ตรวจสอบสาเหตุการร้ัวและแก้ไข	OCMM	30-Jun-26		In progress
7	เลือกใช้ตู้สายน้ำดับเพลิง No.16 ซึ่งใกลจากจุดเกิดเหตุเกินไป ทำให้คนถือสายและคนฝึดน้ำสื่อสารกันลำบาก	พิจารณาให้ตู้ดับเพลิงให้เหมาะสม	OC2M	30-Apr-26		In progress
8	ผู้ที่เข้าไปปิดวาล์วสารเคมีไม่สวม SCBA และผู้ที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อนยกเลิกแผนไม่สวมใส่หน้ากากป้องกัน สารเคมี	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีร้ัวไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่	OC2M	30-Apr-26		In progress

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2025)


ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD และ CR	เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว	HSM/ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
2	สัญญาณแจ้งเหตุ เสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้าไม่ชัดเจน และอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบลำโพง (MOC24307 Improvement MV/LV power Supply and Communication for Multi-Purpose Building (อาคารอเนกประสงค์)) >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบเดิม	OCMM	Y2026		In progress
3	Ground monitor ใช้งานไม่ได้กับสายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	วางแผนการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมหรือให้ใช้ Fix monitor (ฝึกทักษะ)	ERT	30-Apr-25	30-Apr-25	Completed
4	เปลลูกเลินสำหรับหลังล้อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไม่มีอุปกรณ์ล็อคคอ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ	HEM	31-Dec-25	25-Aug.25	Completed
5	ทีมระงับเหตุที่เข้าไปปิดวาล์วโรงBund สวมใส่ชุดป้องกันไม่เหมาะสม มีการสวมชุด Level B	พิจารณาสวมใส่ชุด Level A และ SCBA หากสารเคมีมีความเข้มข้นมาก	ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
6	ไม่มีทีม Support เข้าไปลอบปิดวาล์ว รวมถึงไม่มีการอีดสายดับเพลิง stand by	1. จัดทีม Support เพื่อ Stand by เข้าไปช่วยปิดวาล์วและอีดสายดับเพลิง 2. ฝึกทักษะการเข้าระงับเหตุสารเคมี ยบรมหลักสูตร Chemical spill control	ERT/HR	31-Aug-25	31-Jul-25	Completed
7	รถดับเพลิงจากหน่วยงานรถการภายนอกมาถึงช้า	1. พิจารณาเรียกรถดับเพลิงมา Stand by ในพื้นที่ ไม่ต้องรอ EML2 2. พิจารณาทำสัญญากับ NPC ในการเรียกเข้ามาการณีฉุกเฉิน แทนหน่วยงานราชการ	ERT/HSM	Y2026	31-Jan-26	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 - CUP2 (Y2024)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	FO ตรวจสอบหน้างานพบผู้บาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
2	หัวฉีดดับเพลิงต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน ไม่สามารถเปิดใช้งานสายแรกเพียงระยับเหตุเบื้องต้นได้	- พิจารณาติดตั้ง Ball valve เพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน (Issued MOC24329) - ตรวจสอบกับทาง ปตท แล้วไม่สามารถใช้งานได้ ให้สั่งซื้อวาล์วใหม่เพื่อทำการติดตั้ง (หาสเปคใหม่) หยอยเปลี่ยนในปีหน้า 2026	OCMM	Y-2026	15-Feb-26	Completed
3	FO ควรฉีดถังดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อพบเหตุ ไม่ต้องรอ CCR สั่งการ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
4	FO ควรเปิด Fix Monitor เพื่อระงับเหตุระหว่างรอทีมดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
5	OC ลงมาหน้างานจุดเกิดเหตุช้า	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
6	จุด Command Post อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
7	รายงานจำนวนพนักงานที่จุดรวมพลใช้เวลารวบรวมนานเกินไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	HT/HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
8	ST สื่อสารจำนวนผู้บาดเจ็บไม่ครบกับหน้างาน	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	ST/OCMM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
9	อาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและเสียงประกาศจาก ECC	ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม-Engineering MOC >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบเดิม	Engineering	Y-2026		In progress
10	การกันพื้นที่ทางหน้าโรงงาน โกล้กับประตูโรงงานเกินไป และรถสามารถเลี้ยวเข้า G2 ได้	ให้พิจารณาขยับการกันพื้นที่ออกไปด้านนอกก่อนทางเลี้ยวเข้า G2 เพื่อเป็นการควบคุมได้ง่าย	HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
11	ไม่ได้ระบุห้องรับรองสำหรับต้อนรับบุคคลภายนอก	ให้ติดต่อห้องรับรองสำหรับบุคคลภายนอก เช่น RIL หรือสวนหมุนไพร	EFM	31-May-24	31-Jul.24	Done

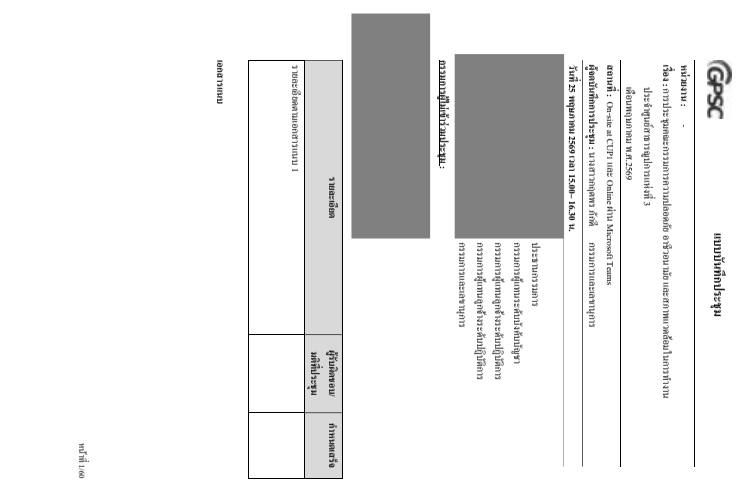

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 15.00-16.00 ของทุกเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share Responsibility	Plant SS นำเสนอ
มกราคม 69	26	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณวิกรม ส	คุณสาธิยา อ
กุมภาพันธ์ 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณพรพงษ์ ส	คุณกฤตพร ภ
มีนาคม 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณสงกรานต์ ข	คุณพินิจ ก
เมษายน 69	27	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณสิรภพ ต	คุณสาธิยา อ
พฤษภาคม 69	25	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณเชิดศักดิ์ ธ	คุณกฤตพร ภ
มิถุนายน 69	22	15.00-16.00	Microsoft Teams	คุณวีรวัฒน์ ว	คุณพินิจ ก

การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) CUP 1,2,3

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

Prepared by :
Pinit Kaewprimpra – Plant SS CUP1
Satiya Angkaprasertkun – Plant SS CUP2
Kittaporn Pakdee – Plant SS CUP3

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569
เวลา 15.00 – 16.00 น.
ประชุม On-site at CUP1
และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC





วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic and SS Performance
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision) "Drive to Zero Incidents that Harm People" "มุ่งสู่ศูนย์การที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์"



วัฒนธรรม (Culture) "WE SAFE" "พาทุกคนปลอดภัย"

ค่านิยม (Core Values)



เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหิมและบันดาลใจด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto" ตบท้ายด้วย "เต้..ชูมือ!"

Safety Precaution



Security Threat Alert





THANK YOU

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2569
- มีมติรับรองรายงาน

we SAFE Care & Share

คุณเชิดศักดิ์ นำเสนอ We safe Care & Share



https://claude.ai/public/artifacts/ea41be7b-ec6c-4a36-a2c9-c01bfd17bb25

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. Here We Safe Activity (HWS) 2026 and SSHE Balance Score Card Year 2026 : CUP 1,2,3

(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน พฤษภาคม 2569)



we SAFE Care & Share

คุณเชิดศักดิ์ นำเสนอ We safe Care & Share



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 003/69 : รับชมคลิป "ทำงานปลอดภัย" สารความห่วงใย...จากใจ CEO



we SAFE Care & Share

คุณเชิดศักดิ์ นำเสนอ We safe Care & Share



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


3. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 004/69 : Just and Fair culture “Think Right, Decide Safe, Act Fair”





วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- เรื่องการทำ 5ส. ในแต่ละพื้นที่ และดำเนินการทำ Self Audit ในแต่ละพื้นที่โดย DM รวมถึงใช้ Checklist ของทาง GPSC

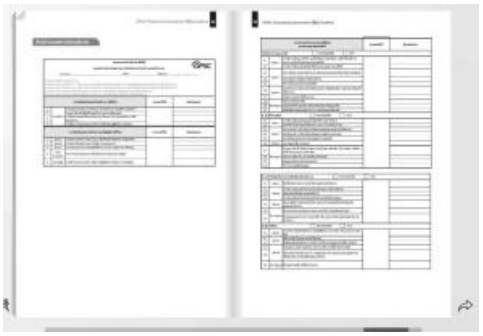

Online Flipbook

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

8. HQM-NEWS ฉบับที่ 006/69 : This Month in History : May เรียนรู้อุบัติการณ์ในอดีตในรูปแบบ e-book รายเดือน





Online Flipbook

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

9. HES-News ฉบับที่ 038/69 Learning from Incidents : Medical Treatment Case Report ฝา Terminal Box ตกกระแทกนิ้วกลางมือขวาผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บ



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

10. Emergency Level 1 – CUP1 (Y2026)







วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

11. Emergency Level 1 Radiation leakage Drill CUP2





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

4. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 005/69 : Onsite JSEA in Action and SAFEST 6 steps (Pilot Plant at GSPP11)







วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

5. HES-NEWS ฉบับที่ 033/69 : กิจกรรม SSHE Culture of May : Safe Discipline in Action (Pilot Plant at CUP1,2,3)

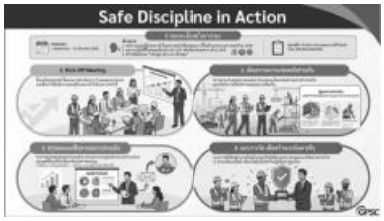

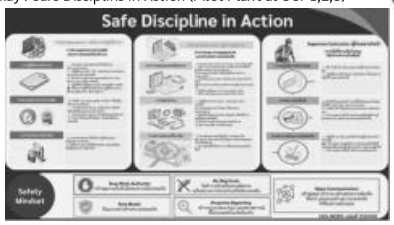

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


6. อบรมระบบ Early Detect Application ระบบสำหรับการประเมินการดำเนินงานผู้รับเหมาด้าน SSHE



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

7. HQM-NEWS ฉบับที่ 004/69 : This Month in History : April เรียนรู้อุบัติการณ์ในอดีตในรูปแบบ e-book รายเดือน

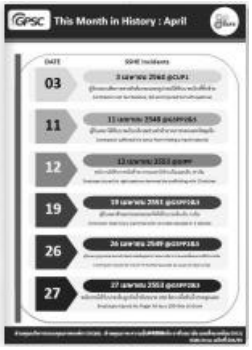



Online Flipbook

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. PRV-NEWS No. 016/69 : ขอเชิญพนักงานลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการ (สว.) และ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) (วาระปี 2569 – 2571)



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

12. ข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีระดับ 1 – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	เสียงประกาศได้ยินไม่ชัดเจน	1. ปรับปรุงลำโพง	EFM	30/12/26		In progress

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

17. GPSC SYNERGY RUN NEWS : ขอชวนเพื่อนพนักงาน มาร่วมแสดงพลัง “วิ่งเพื่อสุขภาพ มอบพลังสู่ชุมชน” ในกิจกรรม GPSC SYNERGY RUN 2026 "Run for Health, Run for Charity"





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

13. HQM-NEWS ฉบับที่ 005/69 : ประชาสัมพันธ์การตรวจประเมินโครงการ 5S Award 2026




Online Flipbook


วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. Safe discipline in action result ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 69



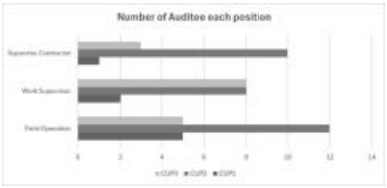

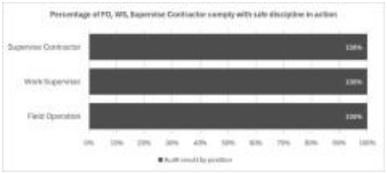

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

14. ประกาศ GPSC HES ที่ 004/69 เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 16)





วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. GPSC SSHE Performance



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

15.ประกาศ คำสั่ง GPSC ที่ 048/69 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ระดับปฏิบัติการสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วาระปี 2569 – 2571







วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


20. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Activity Base (2026 YTD: Jan. - Apr. 2026)

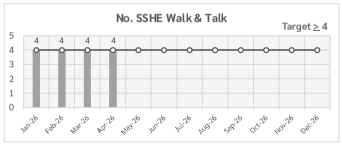

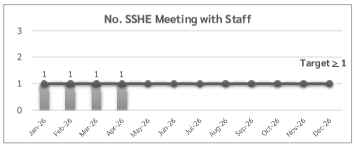




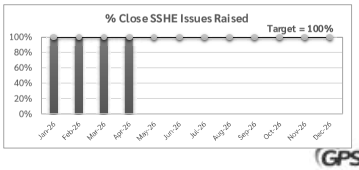

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

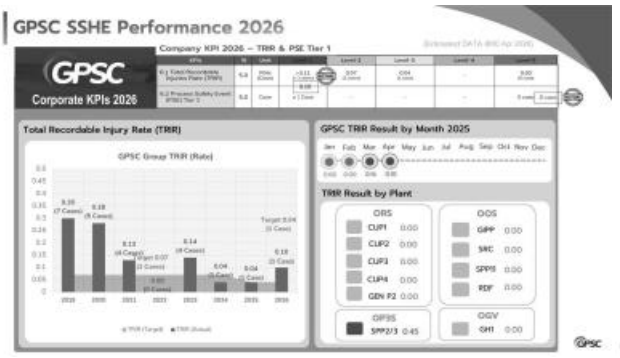

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @ 30 Apr 2026

SSHE Company KPI 2026

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.00 (L5)	
Actual YTD	0.10 (L1)	0.00
Actual Monthly	0.10	0.00

Process Safety Event (PSE) Tire 1


	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.00 (L5)	
Actual YTD	0	0
Actual Monthly	0	0


Lost Time Accident (LTA)

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

Security Incident

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

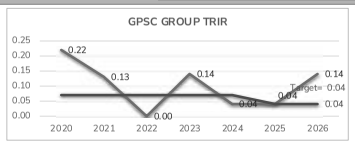


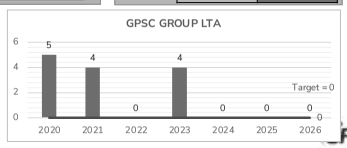

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

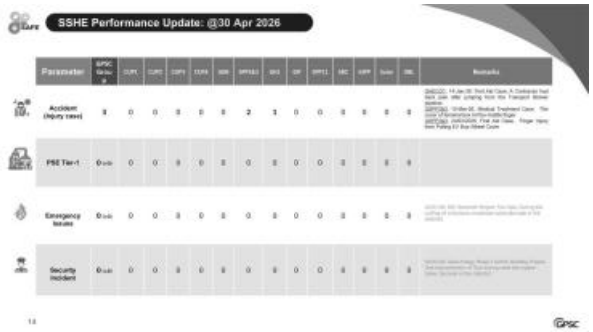

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @ 31 Mar. 2026

Workplace	Injury Case - Accident	Fire Case - Accident	Asset Damage/ Car Accident	Security Issue	High potential Near miss
CUP1	0	0	0	0	0
CUP2	0	0	0	0	0
CUP3	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0


Remark:

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. การดำเนินการ HWS Program


Here We Safe / BSC Result (Jan. – Apr. 2026)

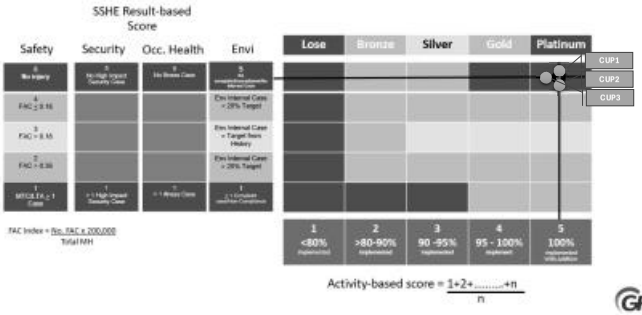

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

22. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

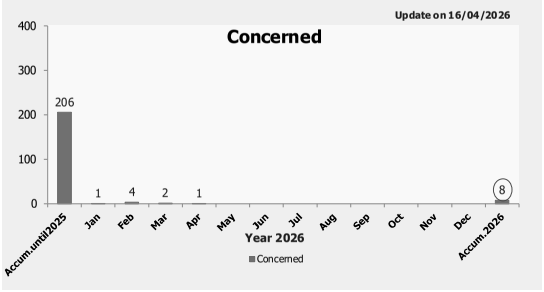



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Result Base (Y2026 YTD : Jan. – Apr. 2026)

Incident Type	CUP1	CUP2	CUP3	Remark
Safe Work Manhour	79,098.50	102,122.50	48,829.00	230,050.00 MH
Injury Case	0	0	0	
Security Issue	0	0	0	
Occ. Health Illness	0	0	0	
Environment Incident	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	-	-	25 -26	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

23. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2569

No.	ชื่อหลักสูตร (Training Course Name)	วันที่อบรม	เวลา	สถานที่อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคนต่อรุ่น
1	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	11-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		28/30
2	Safety Leadership at Section / Senior Level	11-12 Jun 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		32/32
3	Energy Conservation (Technology Innovations in Climate Change)	12-Jun-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		40/40
4	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	15-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		41/30
5	Boiler Controller (36 ชม.)	15-20 Jun 26	09.00-16.00 น.	ทวดแสงจันทร์ รีสอร์ท ระยอง		4/10
6	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)	17-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		1/30
7	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	19-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		23/30
8	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	23-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		20/30
9	Permit to Work Competency Module Procedure	29-30 Jun 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		30/50

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. แผนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301 ประจำปี 2569

แผนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301 ประจำปี 2569

No.	Area	Function	Process Related ISO	Audit Detail	Internal audit Dated	Time	Auditor	สถานที่
			O & M					
1	Plant Operations CUP 1	OC2, OCM	- ISO Chairman (PM CUP 1, 2, 3) - Operation Plant 1	Onsite	15 มิถุนายน 2569	09.00 – 16.30	Kingpad S., Suthattika A., Thanthiyanti K., Thitayathit	Meeting Room 1, CUP1
2	Plant Operations CUP 1 and Plant Mechanics CUP 1, 2, 3	OCM, OCMM	Operation CUP 1 Maintenance CUP 1, 2, 3	Onsite	15 มิถุนายน 2569	09.00 – 16.30	Anil S., Amnat V.,	Training Room 1, CCR Building, CUP1
3	Plant Operations CUP 2	OCM	- Operation CUP 2	Online	15 มิถุนายน 2569	09.00 – 16.30	Jessy R., Becky S.,	CUP2

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

24. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number:	Document Name:	Effective Date:
HES-WI-0005 Rev.02	SSHE Contractor Evaluation - Early Detect Program	15 May 2026

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม :

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การสื่อสารและการติดตามกฎหมายของ O&M ตามระบบ CMS - CMS ของ OCV แจ้งเปลี่ยน Distributor จากคุณชานนท์ เป็นคุณเอกวุฒิ เรียบร้อยแล้ว - ในระบบ CMS เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ำ ยังถูกมอบหมายไปที่คุณธนาคาร ซึ่งย้ายหน่วยงานไปแล้ว พิจารณาแจ้งไปยัง GGM เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณเอกวุฒิ >> แจ้ง GGM แล้ว รอการตอบกลับ	OC2M OCMM	Apr 2026 Apr 2026	done done	All All
2	การเลือกตั้ง คปอ ชุดใหม่ ชุดปัจจุบันหมดอายุ 30 มิ.ย. 69	HQM	May 2026	done	All
3	วันนี้ในอดีต ยังมีแชร์อยู่หรือไม่ - ยังมีแชร์อยู่ เพียงแต่ไม่มีเคสที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา	HQM	Y2026	done	All
4	- Training ตามกฎ. ด้าน Safety อยากให้มาแชร์ว่ามีใครอบรมไปแล้วบ้าง และใครที่ยังไม่อบรม - Training need ของแต่ละบุคคล ให้นำเสนอและสอบถามในการประชุมทีมงาน HR เข้าร่วมด้วย เช่น Weekly meeting เป็นต้น - ระบบการ Track ข้อมูลการอบรมรายบุคคล	Training rep. PHS	Y2026	In-progress	All
5	ขั้นตอนการแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ/เหตุฉุกเฉิน ให้ SQM แจ้งกนอ เฉพาะแพล้นที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดและข้อความที่ส่งจะเป็นรูปแบบที่เหมือนกัน >> รอสรุปในที่ประชุม HSM	HSM		In-progress	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	19-20	-	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP1

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
	-				
	-				

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

18. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace: Leq8,12 hrs, Heat Stress	-	-	-	23-24	-	Waiting result

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Waiting result

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ใส่รองเท้าดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมี	OC2M	31-Mar-26	11-Mar-26	Completed
2	หัว Hydrant ฝืด เปิดยาก แต่ใช้งานได้	1. ให้ Lubricant หัว Hydrant ทุกครั้งที่ทำการทดสอบสาย ดับเพลิง 2. ทำดัชนีของประแจให้ยาวขึ้นเพื่อลดแรง	OCMM/HSM OC2M	30-Jun-26		In progress
3	สายดับเพลิงตรงข้อต่อมีน้ำซึม	ฝึกทักษะการใช้สายดับเพลิงให้คล่องแคล่ว	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
4	การโยงสายดับเพลิงพับกัน และไม่ได้เปิดวัวขณะใช้ Fix monitor	ฝึกทักษะการโรยสายดับเพลิง	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
5	สัญญาณการแจ้งเหตุ และเสียงประกาศ ในพื้นที่ Cooling tower	ปรับปรุงระบบลำโพงในพื้นที่ Cooling tower	OCMM	30-Jun-26		In progress
6	Hydrant No.16 มีน้ำรั่วจากใต้ดิน แต่ใช้งานได้	ตรวจสอบสาเหตุการรั่วและแก้ไข	OCMM	30-Jun-26		In progress
7	เลือกใช้ผู้สายน้ำดับเพลิง No.16 ซึ่งใกล้จากจุดเกิดเหตุเกินไป ทำให้คนที่ฉีดสายและคนเปิดน้ำสื่อสารกันลำบาก	พิจารณาใช้ผู้ดับเพลิงให้เหมาะสม	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
8	ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติการสารเคมีไม่สวม SCBA และผู้ที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อนยกเลิกแผนไม่สวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP2

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งของที่วางอยู่ในพื้นที่ว่ายังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ทาง plant SS มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - อุปกรณ์ offline com wash ที่รื้อถอนมาจาก GT รับผิดชอบโดย โครงการ - OC1M , OC2M ทำ list Write off ส่งให้ทางบัญชี OC3M ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆ - ตู้คอนเทนเนอร์จาก SRC ทำ Memo ขาย special tool ในตู้คอนเทนเนอร์ โดยคุณอำนวย ยกเว้นผู้ดูแลคอนเนอร์ จะขอนำมาใช้วางอุปกรณ์ต่างๆ ของ OCMM ในพื้นที่ CUP1,CUP2,CUP3 ต่อไป (ติดตามกับคุณวาที/คุณอำนวย)	All	Y2026	In progress	CUP 2
2	เรื่องที่ติดตามออดรถ บริเวณด้านหน้า CUP2 "ห้ามใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากวาวัดที่ดัน" รอ confirm จากหน่วยงาน permit - รั้งวัดเรียบร้อย CUP2 ไม่ได้ติดด้านตามเวลาที่กำหนด - ทำการรั้งวัดอีกรอบวันที่ 13/1/2026 - ให้ทางเอกชนมาปักหลุด 4 จุดในจุดที่หายไป และทาง CVM จะไปเจรจากับเจ้าของที่เพื่อดำเนินการต่อ - เจรจากับเจ้าของที่เรียบร้อย รอทำรั้วกำหนดสเปค ไม่ต้องรื้อถนนที่เป็นที่จอดรถ	EFM/OC2M/ CVM	Y2026	done	CUP 2
3	เสาปูนที่วางอยู่ในสนามหญ้า CUP2 ทาง WH ต้องการใช้งานแต่ไม่มีจนประสานในการขนย้ายโดยรถเครน พิจารณาใช้รถเครน+รถบรรทุกช่วงงานชัดดาวน์ได้หรือไม่	OC2M+OCMM	Y2026	In progress	CUP 2

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD และ CR	เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว	HSM/ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
2	สัญญาณแจ้งเหตุ เสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้า ไม่ชัดเจน และอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบลำโพง (MOC24307 Improvement MV/LV power Supply and Communication for Multi-Purpose Building(อาคารอเนกประสงค์)) >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบเดิม	OCMM	Y2026		In progress
3	Ground monitor ใช้งานไม่ได้กับสายดับพลิง 1.5 นิ้ว	วางแผนการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม หรือให้ใช้ Fix monitor (ฝึกทักษะ)	ERT	30-Apr-25	30-Apr-25	Completed
4	เปลฉุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไม่มีอุปกรณ์ล็อคคอ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ	HEM	31-Dec-25	25-Aug.25	Completed
5	ทีมระงับเหตุที่เข้าไปปิดวาล์วใน Bund สวมใส่ชุดป้องกันไม่เหมาะสม มีการสวมชุด Level B	พิจารณาสวมใส่ชุด Level A และ SCBA หากสารเคมีมีความเข้มข้นมาก	ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
6	ไม่มีทีม Support เข้าไปตอบปิดวาล์ว รวมถึงไม่มีการฉีดสายดับเพลิง stand by	1. จัดทีม Support เพื่อ Stand by เข้าไปช่วยปิดวาล์วและฉีดสายดับเพลิง 2. ฝึกทักษะการเข้าระงับเหตุสารเคมี ยบรมหลักสูตร Chemical spill control	ERT/HR	31-Aug-25	31-Jul-25	Completed
7	รถดับเพลิงจากหน่วยงานราชการภายนอกมาถึงช้า	1. พิจารณาเรียกรถดับเพลิงมา Stand by ในพื้นที่ไม่ต้องรอ EML2 2. พิจารณาทำสัญญากับ NPC ในการเรียกเข้ามาทรณีฉุกเฉินแทนหน่วยงานราชการ	ERT/HSM	Y2026	31-Jan-26	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP3

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การทำจัด Waste ให้จัดทำ memo เพื่อเสนอพิจารณาขยายปรึกษาร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อม (HEM)	OC3M	Y2026	In Progress	CUP 3

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 - CUP2 (Y2024)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	FO ตรวจสอบหน้างานพบผู้บาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
2	หัวฉีดดับเพลิงต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน ไม่สามารถเปิดใช้งานสายแรกเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้	- พิจารณาติดตั้ง Ball valve เพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน (Issued MOC24329) - ตรวจสอบกับทาง WH แล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้สั่งซื้อวาล์วใหม่เพื่อทำการติดตั้ง (ทาสเปคใหม่) - พยอยเปลี่ยนในปีหน้า 2026	OCMM	Y-2026	15-Feb-26	Completed
3	FO ควรฉีดถังดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อพบเหตุ ไม่ต้องรอ CCR สั่งการ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
4	FO ควรเปิด Fix Monitor เพื่อระงับเหตุระหว่างรอทีมดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
5	OC ลงมาหน้างานจุดเกิดเหตุช้า	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
6	จุด Command Post อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
7	รายงานจำนวนพนักงานที่จุดรวมพลใช้เวลารวบรวมนานเกินไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	HT/HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
8	ST สื่อสารจำนวนผู้บาดเจ็บไม่ตรงกับหน้างาน	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	ST/OCMM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
9	อาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและเสียงประกาศจาก ECC	ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม -Engineering MOC >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบคุ้มภัย	Engineering	Y-2026		In progress
10	การกั้นพื้นที่ห้ามหน้าโรงงาน ใกล้กับประตูโรงงานเกินไป และรถสามารถเลี้ยวเข้า G2 ได้	ให้พิจารณาขยับการกั้นพื้นที่ออกไปด้านถนนก่อนทางเลี้ยวเข้า G2 เพื่อเป็นการควบคุมได้ง่าย	HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
11	ไม่มีระบุห้องรับรองสำหรับต้อนรับบุคคลภายนอก	ให้ติดต่อห้องรับรองสำหรับบุคคลภายนอก เช่น RIL หรือสวนสมุนไพร	EFM	31-May-24	31-Jul.24	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP1 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	การอำนวยเหลือผู้บาดเจ็บที่อยู่ใต้ลิฟ ทีมช่วยเหลือ ต้องให้ Fire team ที่สวมชุด SCBA เข้าช่วยด้วย	ซ้อมจริงให้ Fire Team ได้เข้าใจและฝึก ติดตามการฝึกซ้อมให้เสมือนจริง ครบทั้งใน	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
2	ตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บยังไม่ปลอดภัย เคลื่อนย้ายไปหน้า Hydrant	ซ้อมจากความเข้าใจ FT ให้พิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปยังที่ปลอดภัย ติดตามการพิจารณาตำแหน่งในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไปยังที่ปลอดภัย ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
3	ก่อนทำการปฐมพยาบาล มีการขออนุญาต ED	ซ้อมจากความเข้าใจ FT ทำการปฐมพยาบาล ไม่ต้องขออนุญาต ED สามารถทำได้เลย ติดตามการทำหน้าที่ FT ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
4	security leader ที่จุดหน้าประตู G1 เพื่อนำพาจนพยาบาล	ซ้อมจากปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ security leader ไม่ให้จุดหน้าประตู G1 และจัดเตรียมแผนผังสนามไว้ให้จากยันพลังและ/หรือรถพยาบาล	HSM	31-Aug-25	31-Aug-25	Completed
5	ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ไม่ได้เข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	ซ้อมจากปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ทีม security ที่เป็นกำลังเสริม ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
6	ไม่มีการแจ้งให้ผัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ	ซ้อมจากปฏิบัติในการแจ้งให้ผัดไฟในจุดที่เกิดเหตุ ในพื้นที่ Gas Metering	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
7	การให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาเขียว Procedure หรือสรุปว่าจะต้องทำเป็นอย่างไร จึงจะปลอดภัย	ควรให้มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ก่อนการเข้าตรวจสอบหน้างาน ควรพิจารณาเขียว Procedure หรือสรุปว่าจะต้องทำเป็นอย่างไร จึงจะปลอดภัย	HSM	31-Oct-26	Dec 2025	Completed
8	การตรวจวัดอากาศ มีเพียงด้านหน้า G1 ควรเพิ่มจุดตรวจวัดใต้ลมด้วย	พิจารณาเพิ่มจุดตรวจวัดใต้ลม	OC1M	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
9	Tu Pre incident plan ยังมีจะปประตู G4 แก้ไขเป็น G5	Tu Pre incident plan ยังมีจะปประตู G4 แก้ไขเป็น G5	HSM	31-Oct-26	15-Aug-25	Completed
10	จุดรวมพลไม่ได้ยินเสียงประกาศ	จอก Noti ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	OC1M/OCMM	31-Dec-25	Dec 2025	Completed
11	ควรจัดกำลังพล จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	ซ้อมจากปฏิบัติในการจัดกำลังพล จาก ST (BSA) ไปช่วยประจำจุด fire pump + ประตูน้ำ	OCMM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed
12	ไม่ได้มีการบิดวาล์วที่จุดเกิดเหตุ ทำให้ไม่สมจริงในการฝึกซ้อม	จัดทำอุปกรณ์บิดวาล์วที่หน้างาน ไว้สำหรับสมมติเหตุการณ์ในการบิดวาล์ว	OC1M/OCMM	Y 2026	8-May-26	Completed
13	ทีมดับเพลิงจุดเกิดเหตุ รอน้ำดื่มนาน	จัดจุดวางน้ำดื่ม ไว้ให้ทีมดับเหตุ และตัดตามในการซ้อมดับเพลิงครั้งต่อไป	HSM	31-Jul-25	31-Jul-25	Completed

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP3 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	หัวฉีดดำเป็นมีมากิรำออก No.27 บริเวณจุดต่อ (จำนวน 1 อัน)	พิจารณาจัดหาหัวฉีดดำเป็นใหม่ หรือส่งซ่อม	HSM	Y2027		In progress
2	ใส่รองเท้าดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมีให้มี Size เพียงพอกับ ERT	OC3M/HSM	30-Sep-26		In progress
3	สามารถติดตามสถานการณ์จากระบบ CCTV ได้เฉพาะบริเวณหัว Hydrant No.16 เท่านั้น	พิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม หรือพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมในการติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์	OC3M/EFM	Y2027		In progress
4	FT (Security) สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีอิงไม่ถูกต้อง	ซี้แจงและฝึกการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical PPE) อย่างถูกต้องซึ่งมีวาระเป็นเพียงการฝึกซ้อมกิจกรรม (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM	30-Apr-26	30-Apr-26	done
5	OC ไม่ได้สวมใส่ PPE ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26	30-Apr-26	Done
6	OC ไม่มีการตั้งจุด Command post	ซี้แจงต้องตั้งจุด command post เพื่อเป็นจุดสั่งการและควบคุมสถานการณ์ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26	30-Apr-26	Done
7	OC ไม่ได้สวมใส่เสื้อแสดงตำแหน่ง	ซี้แจงให้สวมใส่เสื้อแสดงตามหน่วยเพื่อเป็นการระบุบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชัดเจน จ่ายต่อการประสานงาน (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26	30-Apr-26	done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD (EFM) และ CR	1.2.1 เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว 1.2.2 แจ้งทาง CR ให้เข้าร่วมการซ้อมแผน	HSM/ERT	30-Jun-26		In progress
2	สัญญาณแจ้งเหตุ เสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้า ไม่ชัดเจน อาคารอเนกประสงค์และอาคาร Work shop ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบลำโพง	EFM	31-Dec-26		In progress
3	ไม่มีอุปมือทางการแพทย์ในกระเป๋าฉุกเฉินของทีมปฐมพยาบาล	จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้งานให้ครบถ้วน	HEM	31-May-26		In progress
4	ทีมตะนับจำนวนคนที่จุดอพยพไม่ตรงกับจำนวนจริง และข้อมูลไม่สิงค์กับระบบ Access control	ปรับปรุงให้สิงค์กับระบบ Access control	HSM	31-Dec-26		In progress
5	การโรยสายน้ำดับเพลิงไม่คล่อง และการเลือกใช้สายน้ำดับเพลิง	ฝึกทักษะการโรยสายดับเพลิง	ERT/HSM	30-Jun-26		In progress
6	ทีมรปภ.สนับสนุนของ NPC ยังขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ และทักษะการต้อนรับผู้ชม	แจ้ง NPC ให้ฝึกทักษะให้ทีมงาน	HSM	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
7	Support Team ที่ทำหน้าที่ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ไม่มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนที่ 2-3 ที่หน้าโรงงาน	ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ Support Team ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	HSM/Support team	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
8	โรงพยาบาล มงกุฎระยอง ไม่ประสานงานกับ MC เข้าไปถึงผู้บาดเจ็บเลย จึงทำให้ไม่มีการสอบถามอาการผู้บาดเจ็บ	แจ้งขั้นตอนที่ถูกต้องกับทางโรงพยาบาลให้เข้าใจ	HEM	31-May-26		In progress
9	ทีมปฐมพยาบาลมีคนเดียว (Chemist) ซึ่งไม่เพียงพอกรณีที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก	ให้เพิ่มทาง Maintenance Engineer เป็นทีมปฐมพยาบาลเพิ่มเติม โดยให้อบรม First aid	HSM/OCMM	30-Jun-26		In progress

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 15.00-16.00 ของทุกเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room
มกราคม 69	26	15.00-16.00	Microsoft Team
กุมภาพันธ์ 69	23	15.00-16.00	Microsoft Team
มีนาคม 69	23	15.00-16.00	Microsoft Team
เมษายน 69	27	15.00-16.00	Microsoft Team
พฤษภาคม 69	25	15.00-16.00	Microsoft Team
มิถุนายน 69	22	15.00-16.00	Microsoft Team

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
	ทีม ERT ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน เนื่องจาก CR ไม่เข้าร่วมการซ้อมแผนและไม่เข้าประชุมชี้แจง	ฉบับเร่งรัดรายงานหน้าที่ของ ERT ร่วมต้องมีการชี้แจงรายงานตัว และแจ้งงาน CR ให้เข้าร่วมการซ้อมแผน	ERT/HSM	31-Jul-26		In progress
	CCT ไม่ได้ออกแถลงการณ์ฉบับแรกภายใน 10 นาทีหลังจากแจ้ง EMCC อ้างอิงตามประกาศ กนอ. และ HES-CP-0008	ฝึกสาธิตความเข้าใจให้กับหน่วยปฏิบัติการเรื่องรับทราบกำชับกำหนดฯ ดังกล่าว	ERT/HSM	31-Dec-26		In progress
	กระเป๋าปฐมพยาบาลมีอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและความหนาของซองที่เป็นพิษ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดและการตรวจสอบอุปกรณ์ในการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ	HEM	31-Dec-26		In progress
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการลอยพยุงไม่ลอยตัวตามที่กำหนดไว้ใน HES-CP-0008	จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการลอยพยุง ได้แก่ ธงน้ำ ทางสีเขียว ไฟเขียว ไฟฉาย นกหวีด และ Clip board	HSM	30-Sep-26		In progress
	พิมพ์เขียว ผังโรงงานด้านพลังไม่ตรงกัน	มีการจัดการซ้อมสนับสนุนด้านพลังงาน	ERT/HSM	31-Jul-26		In progress
	พิมพ์ปก. สนับสนุนของ NPC ยังขาดทักษะการใช้อุปกรณ์และทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน	แจ้ง NPC ให้ฝึกทักษะให้พิมพ์งาน และ หากมีผู้มาเยือนจำนวนมากที่ประตู ควรพิจารณาเปิดประตูอีกหนึ่งใช้ประตูเป็นเดิน	HSM	31-Jul-26		In progress
	Support Team ทีมาหน้าที่ยังขาดทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและต้องเข้าผู้ป่วยจริง	ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ Support Team และฝึกจริงจากอบรมทบทวนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น & CPR	Support Team/ HEM	31-Dec-26		In progress
	EC ต้องรับข้อมูลจากหลายแหล่งในระยะเวลาเดียวกัน อาจทำให้บางขั้นตอนไม่ครบถ้วน หรือไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร	พิจารณาจัดหาผู้ช่วย EC ในการรับข้อมูล และจดบันทึกข้อมูลบน board	ERT/HSM	31-Dec-26		In progress
	CC เปิดเสียงลำโพงพร้อม ไม่ทุกห้อง (เปิดเสียงที่เตรียมไว้ใช้สำหรับทดสอบ	ฝึกสาธิต CC กดสัญญาณให้ทุกห้อง เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนระบบ)	ERT/HSM	31-May-26		In progress

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC





วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ทีม ERT ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน เนื่องจาก AD ไม่ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามแผน	- สั่งย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ERT (อ้างอิง HES-CP-0008)	HSM/ERT	30-Sep-25	12-Jun-25	Completed
2	ระบบการติดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสารมีสัญญาณซ้อน ทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน	- พิจารณาให้ EC จัดลำดับในการขอข้อมูลของแต่ละฝ่ายแทนในการ ERT และสื่อสารลงไปยังทีมปฏิบัติการแต่ละคน เพื่อลดการใช้วิทยุสื่อสารชนกัน	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
3	ทีมรองโฉมพุมิการ lay และค่อสสาเม้าดับเพลิง แต่ไม่เปิดน้ำเนื่องจากขาดการสั่งการจาก OC	- สั่งย้ำเรื่องบทบาทหน้าที่ของทีมรองรับผลพุสามารถเริ่มดำเนินการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก OC ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	ERT	30-Sep-25	30-May-25	Completed
4	การเช็กชื่อผู้ลงพสพหิจุดรวมพลยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครลงพรบถ้วนครบถ้วนหรือไม่	- พิจารณาการใช้ใบรายชื่อ แทนการแตะบัตรเข้าจุดรวมพล เนื่องจากระบบ Access Control ยังไม่สามารถตรวจสอบคนที่เข้าพื้นที่ได้ครบ 100% - พิจารณาปรับปรุงระบบ Access Control และ ปริ้นที่ใบรายชื่อ จากระบบออกมาเพื่อใช้ตรวจสอบคนที่เข้าพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน	ERT/HSM	Drill plan Y2026	22-Apr-26	Completed
5	ผู้นำทางอพยพหมู่อพยพผ่านจุดที่มีการเปิดใช้ Fixmonitor ทำให้เปิดกินรายหว่างการอพยพ	- สื่อสารเน้นย้ำผู้นำทางอพยพต้องกำหนดเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อพยพ	ERT/HSM	30-Sep-25	30-May-25	Completed
6	TT ประจำจุดMain gate (Security 1 คน) ลองเปิดเปิดประตูรถเข้าจุดเกิดเหตุทำให้ประตู Main gate เปิดค้างได้ ในช่วงที่มีคนเหตุจุดเฉิน อาจจะทำให้ผู้อื่นเล็ดลอดเข้ามาได้	- สื่อสารกับทีมทำเรื่องเสริมความรอบข้าช่วยดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยช่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่มาทำการดูแลผู้ประท้วงเพื่อความอย่างดียว (อ้างอิง สัญญาในงานบริการรักษาความปลอดภัย)	HSM	31-Dec-25	18-Sep-25	Completed
7	ทีมปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักไม่ถูกต้อง, ไม่มีการสอบถามอาการก่อนที่จะปฐมพยาบาลและปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายระบายน้ำและโกลกับ Main Gate	- ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลให้กับทีมปฐมพยาบาล - อบรมทบทวนเรื่อง หลักการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น, การประเมินจุดปฐมพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัย, การเคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาลกรณีการดูกหัก	ERT/HEM	31-Dec-25	16-Sep-25	Completed

HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision) "Drive to Zero Incidents that Harm People"




วัฒนธรรม (Culture)

"WE SAFE"

"พวกเราทุกคนปลอดภัย"

ค่านิยม (Core Values)





เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหิมและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto" ตบท้ายด้วย "เฮ้..ชูมือ!!"

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

THANK YOU

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่ CUP1, CUP2, CUP3

we SAFE Care & Share


คุณตรีเมศ นำเสนอ We safe Care & Share



we SAFE Care & Share

คุณตรีเมศ นำเสนอ We safe Care & Share



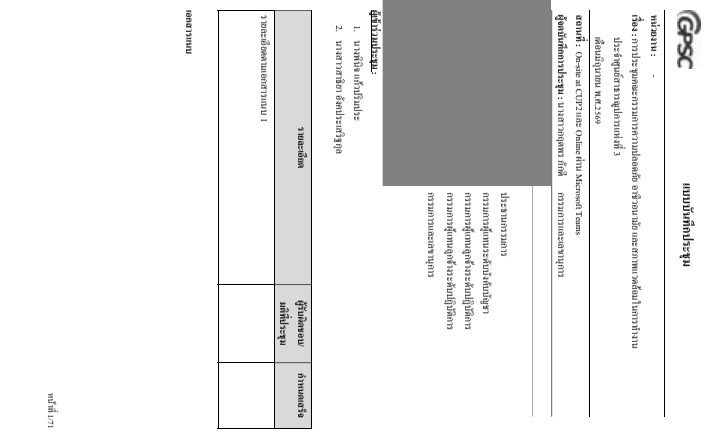

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- เริ่มดำเนินการ SSHE Culture Program เช่น Speaking up, Appreciation ,Early Detect , Safet Discipline เป็นต้น จะเน้นการพูดคุยและเข้าใจงานที่ทำงาน ที่จะส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
- กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ คปอ. ชุดเดิม ที่หมดวาระลงแล้ว

วาระการประชุม คปอ.

Safety Precaution
weSAFE Care & Share นำเสนอโดย ตัวแทน คปอ.
การสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำเดือน
การประชุม

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- SSHE Statistic and SS Performance
- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่)
- ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)
- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข และผลการดำเนินการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2569

- มีมติรับรองรายงาน

Safety Precaution



Security Threat Alert





วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

5. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 011/69 : 6 คุณลักษณะเด่นด้านความปลอดภัย ของ GPSC หัวข้อ Appreciation ชื่นชม



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

6. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 010/69 : ความปลอดภัยที่ยั่งยืน เริ่มต้นจากการ"รับฟัง" คนหน้างาน Safety Listening Tour "ลองลุกขึ้นจากโต๊ะผู้บริหาร แล้วไปเดินที่หน้างานตั้งแต่วันนี้" (Pilot Plant at GSPP2&3X



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

7. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 009/69 : UPGRADE ระบบ ยกระดับความปลอดภัย "Early Detect Program & Application"





วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

8. HQM-NEWS ฉบับที่ 010/69 : This Month in History : Jun เรียนรู้อุบัติการณ์ในอดีตในรูปแบบ e-book รายเดือน



Online Flipbook

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

1. Here We Safe Activity (HWS) 2026 and SSHE Balance Score Card Year 2026 : CUP 1,2,3
(รายละเอียดตาม PM(OCV) Monthly Meeting ประจำเดือน มิถุนายน 2569)



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

2. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 007/69 : รับชมคลิป GPSC SSHE Culture Commitment Brand Ambassador "SPEED MINDSET" โดย คุณศิริเมธ ลีภากรณ์ ผู้จัดการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ GPSC



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

3. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 006/69 : รับชมคลิป GPSC SSHE Culture Commitment Brand Ambassador "ACT SPIRIT" โดย คุณปริญดา มาอิ่มใจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร GPSC



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

4. GPSC SSHE CULTURE NEWS No. 008/69 : รับชมคลิป GPSC SSHE Culture Commitment Brand Ambassador "WE SAFE" โดย คุณวุฒิชัย ชนปิยางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้า GPSC



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

13. HSM-NEWS ฉบับที่ 032/69 : ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมการอพยพ ระหว่างการซ่อมบำรุง ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

13. HSM-NEWS ฉบับที่ 032/69 : ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมการอพยพ ระหว่างการซ่อมบำรุง ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3






วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

9. We safe Care & Share HES-NEWS ฉบับที่ 044/69 : หลักการ ABC "อุปกรณ์ยับยั้งการตกจากที่สูง"



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

10. We safe Care & Share HES-NEWS ฉบับที่ 042/69 : การนอนน้อย ส่งผลคล้ายการดื่มแอลกอฮอล์ >< LACK OF SLEEP CAN AFFECT YOY LIKE ALCOHOL



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

14. Emergency Level 1 – CUP1 (Y2026)



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

14. Emergency Level 1 – CUP1 (Y2026)






วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

11. HES-News ฉบับที่ 043/69 Learning from Incidents : FIRST AID CASE REPORT การบาดเจ็บที่นิ้วจากการดึงฝาครอบล้อรถบัส EV



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

12. We safe Care & Share HES-NEWS ฉบับที่ 046/69 : ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวเรา >< SAFETY STARTS WITH US



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

17. ประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคปอ วาระปี 2569-2571 ประจำพื้นที่



28

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

14. Emergency Level 2 – CUP1 (Y2026)



24

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

18. ประกาศ GPSC ที่ 004/69 เรื่อง ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน




29

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

15. HES-NEWS ฉบับที่ 045/69 : ประชาสัมพันธ์ GPSC Group 5S Digital Award 2026



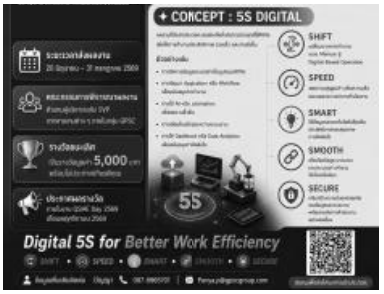

25

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

19. GCSC-NEWS No. 020/69 : 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY 2026



30

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

16. PRV-NEWS No. 016.1/69 : ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ วาระปี 2569 – 2571

17. PRV-NEWS No. 020/69 : ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (วาระปี 2569 – 2571)





26

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป


21. CEO's MESSAGE WORLD ENVIRONMENT DAY 2026 (วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก)



31

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

17. ประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคปอ วาระปี 2569-2571 ประจำพื้นที่

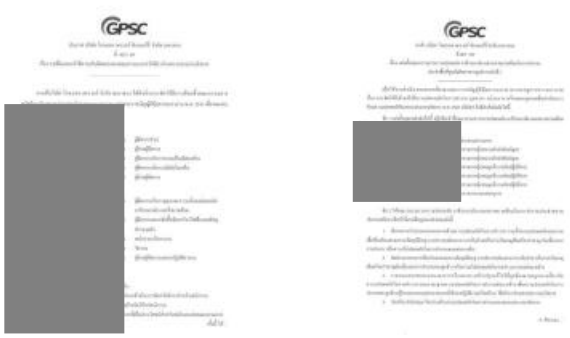


27

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


19. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

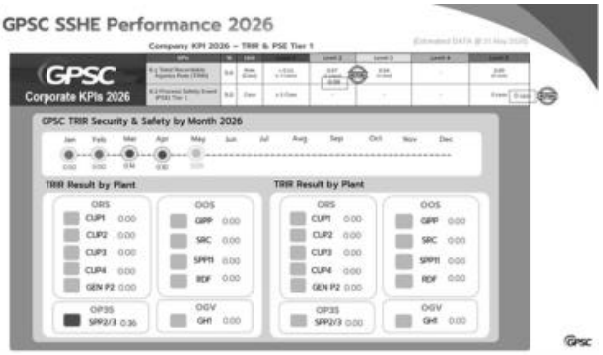

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. GPSC SSHE Performance (ต่อ)

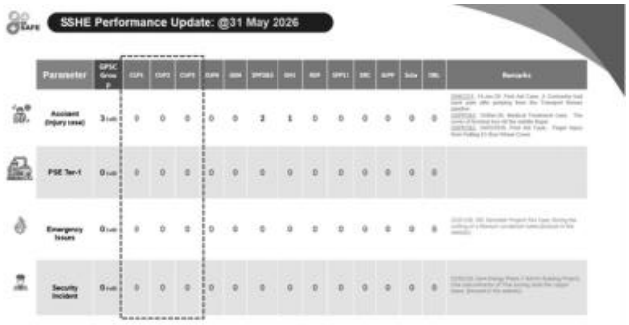


วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. การดำเนินการ HWS Program

Here We Safe / BSC Result (Jan. – May. 2026)

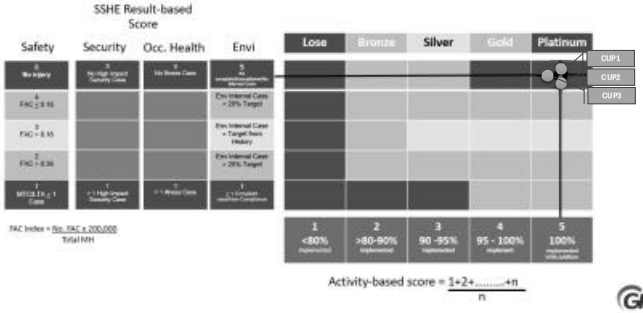

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

SSHE Result Base (Y2026 YTD : Jan. – May. 2026)

Incident Type	CUP1	CUP2	CUP3	Remark
Safe Work Manhour	95,717.00	128,604.50	61,632.50	285,954.00 MH
Injury Case	0	0	0	
Security Issue	0	0	0	
Occ. Health Illness	0	0	0	
Environment Incident	0	0	0	
Total	**0**	**0**	**0**	

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

22. GPSC SYNERGY RUN NEWS : ขอชวนเพื่อนพนักงาน มาร่วมแสดงพลัง “วิ่งเพื่อสุขภาพ มอบพลังสู่สุขชน” ในกิจกรรม GPSC SYNERGY RUN 2026 "Run for Health, Run for Charity"





วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

23. HQM-NEWS ฉบับที่ 009/69 : ขอชวนเพื่อนพนักงาน มาร่วมกิจกรรม "เส้นทางภารกิจเพื่อสุขภาพ HEALTH CHALLENGE MISSION ภารกิจเล็ก ๆ ที่ทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นได้"



วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบทั่วไป

24. HQM-NEWS ฉบับที่ 009.1/69 : ขอชวนเพื่อนพนักงาน มาร่วมกิจกรรม พิชิตภารกิจที่ 2 ในกิจกรรม "HEALTH CHALLENGE MISSION เส้นทางภารกิจเพื่อสุขภาพ"



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

19. GPSC SSHE Performance



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


23. ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2569

No.	ชื่อหลักสูตร (Training Course Name)	วันที่อบรม	เวลา	สถานที่อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนคนต่อรุ่น
1	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	11-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		28/30
2	Safety Leadership at Section / Senior Level	11-12 Jun 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		32/32
3	Energy Conservation (Technology Innovations in Climate Change)	12-Jun-26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		40/40
4	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	15-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		41/30
5	Boiler Controller (36 ชม.)	15-20 Jun 26	09.00-16.00 น.	หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท ระยอง		4/10
6	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)	17-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		1/30
7	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	19-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		23/30
8	Confined Space Entry Integrated (Refresher)	23-Jun-26	09.00-12.00 น.	CUP-2, Training Room 3 (อาคารอเนกประสงค์)		20/30
9	Permit to Work Competency Module Procedure	29-30 Jun 26	09.00-16.00 น.	CUP-2, Training Room 1 (อาคารอเนกประสงค์)		30/50

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

20. การดำเนินการ HWS Program (ต่อ)

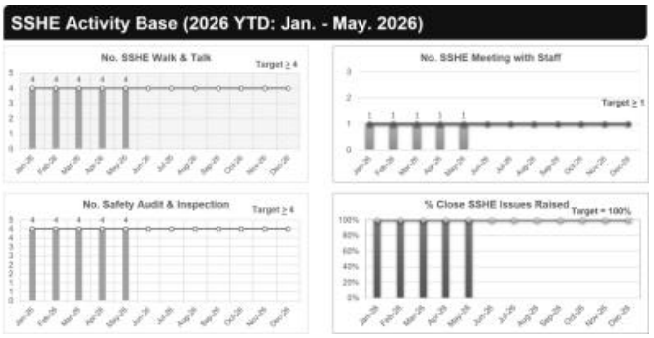

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


24. ระเบียบการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ใหม่)

Document Number:	Document Name:	Effective Date:
HES-F-0112	แบบอนุญาตผ่านเข้า-ออกโรงงาน (Visitor Gate Pass)	19 June 2026

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @ 31 May 2026

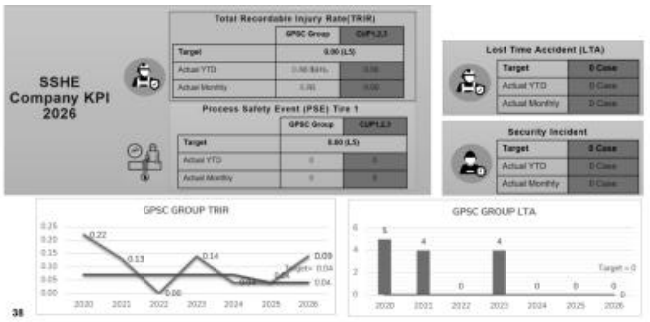

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Emission + RATA test	-	-	-	26-28	-	Pass
2	Workplace Air Quality	-	-	18	-	-	Pass
3	Wastewater	5	-	-	-	-	Pass

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	9	-	-	-	Pass
2	Legionella ssp.	-	11	-	-	-	Pass
3	Workplace Noise	-	11-12	-	-	-	Pass

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

21. CUP1,2,3 Security and Safety Management Performance Monthly Result @ 31 May. 2026

Workplace	Injury Case - Accident	Fire Case - Accident	Asset Damage/ Car Accident	Security Issue	High potential Near miss
CUP1	0	0	0	0	0
CUP2	0	0	0	0	0
CUP3	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Remark:

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ


16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 : CUP-1

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Plan

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

22. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

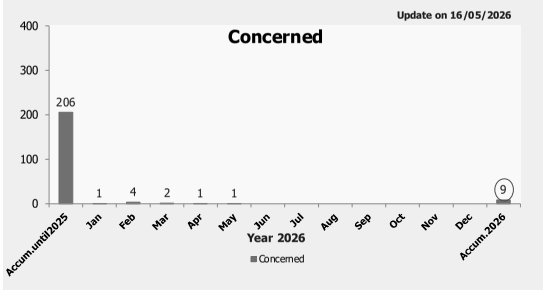



วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

1. แผนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301 ประจำปี 2569

แผนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301 ประจำปี 2569

No.	Area	Function	Process Related ISO	Audit Detail	Internal audit Dated	Time	Auditor	สถานที่
			O & M					
1	Plant Operation(CUP 1	OCM, OCM	ISO 1Clause 6Plan CUP 1, 2, 3) - Operation Plan(1	Onsite	26 มิถุนายน 2569	09:00 – 16:30	Khajeet S., Suthathip A., Pratthiporn K., Thirapat O.E.	Meeting Room 1_CUP1
2	Plant Operation(CUP 1 and Plant Maintenance(CUP 1, 2, 3	OCM, OCMM	- Operation(CUP 1 Maintenance(CUP 1, 2, 3	Onsite	25 มิถุนายน 2569	09:00 – 16:30	Anil G., Amnart L.,	Training Room 1_CCB Building, CUP1
3	Plant Operation(CUP 3	OCM	- Operation(CUP 3	On-site	25 มิถุนายน 2569	09:00 – 16:30	Jutay R., Rachel S.,	CUP3

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	10	-	-	-	Pass
2	Workplace Air Quality	-	-	19	-	-	Pass

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	9	-	-	-	Pass
2	Legionella ssp.	-	-	15	-	-	Pass
3	Workplace Noise	-	-	17-18	-	-	Pass
4	Emission + RATA test	-	-	-	25-26	-	Plan

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม :

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	- Training ตามกฎ, ด้าน Safety อยากให้มาแชร์ว่ามีโครงบรมไปแล้ว บ้าง และโครงที่ยังไม่อบรม - Training need ของแต่ละบุคคล ให้นำเสนอและสอบถามในการประชุมที่ทาง HR เข้าร่วมด้วย เช่น Weekly meeting เป็นต้น - ระบบการ Track ข้อมูลการอบรมรายบุคคล	Training rep. PHS	Y2026	In-progress	All
2	ขั้นตอนการแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ/เหตุฉุกเฉิน ให้ SQM แจ้งกบอ เฉพาะแพล้นที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด และข้อความที่สงจะเป็นรูปแบบที่เหมือนกัน >> รอสรุปในที่ประชุม HSM	HSM		In-progress	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 : CUP-2

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Plan

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP1

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
	-				
	-				

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Emission + RATA test	-	-	-	29-1	-	Pass
2	Workplace Air Quality	-	-	20	-	-	Pass
3	Wastewater	5	-	-	-	-	Pass

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	9	-	-	-	Pass
2	Legionella ssp.	-	-	17	-	-	Pass
3	Workplace Noise	-	-	17-18	-	-	Pass

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP2

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	ให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งของที่วางอยู่ในพื้นที่ว่ายังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เพื่อดำเนินการต่อไป ทาง plant SS มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว - อุปกรณ์ offline com wash ที่รื้อถอนมาจาก GT รับผิดชอบโดย โครงการ - OC1M , OC2M ทำ list Write off ส่งให้ทางบัญชี OC3M ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆ - ตู้คอนเทนเนอร์จาก SRC ทำ Memo ขาย special tool ในตู้คอนเทนเนอร์ โดยคุณอำนวย ยกเว้นตู้อุปกรณ์คอนเทนเนอร์ จะขอนำมาใช้วางอุปกรณ์ต่างๆ ของ OCMM ในพื้นที่ CUP1,CUP2,CUP3 ต่อไป (ติดตามกับคุณวาทิน/คุณอำนวย)	All	Y2026	In progress	CUP2
2	เสาปูนที่วางอยู่ในสนามหญ้า CUP2 ทาง WH ต้องการใช้งานแต่ไม่มีรบประมาณในการขนย้ายโดยรถเครน พิจารณาใช้รถเครน+รถบรรทุกช่วงงานยังตารางได้หรือไม่	OC2M+OCMM	Y2026	In progress	CUP2
3					

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 : CUP-3

No.	Parameter	W1	W2	W3	W4	W5	Result
1	Wastewater	-	7	-	-	-	Plan

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสี – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	เสียงประกาศในพื้นที่ได้ยินไม่ชัดเจน	ปรับมุมลำโพง หรือติดตั้งลำโพงเพิ่ม	EFM	31-Dec-26		In progress

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

1. ติดตามงานหรือข้อเสนอแนะ CUP1,2,3 จากการประชุม : CUP3

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	Status	Area
1	การทำจัด Waste ให้จัดทำ memo เพื่อเสนอพิจารณาขายปรึกษาร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อม (HEM)	OC3M	Y2026	In Progress	CUP3

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP1 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	การเข้าควบคุมน้ำหารั่วไหล ยังไม่ได้นำ PPE เช่น การเตรียมชุดเต็มทุกชั้นสำหรับเปลี่ยนกับรองเท้าที่เป็นเหล็กมิ่ง เพื่อไม่ให้ผ้าฉีนขาดหรือหลุดไป และอุปกรณ์อื่นสารเคมี เพื่อป้องกันร่างกายผู้เข้าระงับเหตุ	จัดเตรียม PPE ดังกล่าว และจัดการฝึกซ้อมเหตุการณ์นี้ในแผนงานปี 2027	HSM/OC1M	2027		InProgress
2	ทีมระงับเหตุยังไม่เข้าใจหลักการใช้ oil boom , big oil boom	สื่อสารหลักการใช้ oil boom , big oil boom ให้กับทีมระงับเหตุ	HSM	31/07/2026		InProgress

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD (EFM) และ CR	1.2.1 แจ้งย้ำต้องรบทบาทหน้าที่ของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว 1.2.2 แจ้งทาง CR ให้เข้าร่วมการซ้อมแผน	HSM/ERT	30-Jun-26		In progress
2	สัญญาณแจ้งเหตุ เสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้า ไม่ชัดเจน อาคารอเนกประสงค์และอาคาร Work shop ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบลำโพง	EFM	31-Dec-26		In progress
3	ไม่มีถุงมือทางการแพทย์ในกระเป๋าฉุกเฉินของทีมปฐมพยาบาล	จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้งานให้ครบถ้วน	HEM	31-May-26	31-May-26	Completed
4	ทีมตะนับจำนวนคนที่จุดอพยพไม่ตรงกับจำนวนจริง และข้อมูลไม่สังคัก็บระบบ Access control	ปรับปรุงให้สังคัก็บระบบ Access control	HSM	31-Dec-26		In progress
5	การโรยสายน้ำดับเพลิงไม่คล่อง และการเลือกใช้สายน้ำดับเพลิง	ฝึกทักษะการโรยสายดับเพลิง	ERT/HSM	30-Jun-26		In progress
6	ทีมรปภ.สนับสนุนของ NPC ยังขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ และทักษะการต่อนรับผู้งขน	แจ้ง NPC ให้ฝึกทักษะให้ทีมงาน	HSM	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
7	Support Team ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้มาเจ็บ ไม่มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนที่ 2-3 ที่หน้าโรงงาน	ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ Support Team ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ	HSM/Support team	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
8	โรงพยาบาล มงกุฎระยอง ไม่ประสานงานกับ MC เข้าไปถึงผู้บาดเจ็บเลย จึงทำให้ไม่มีการสอบถามอาการผู้บาดเจ็บ	แจ้งขั้นตอนที่ถูกต้องกับทางโรงพยาบาลให้เข้าใจ	HEM	31-May-26	31-May-26	Completed
9	ทีมปฐมพยาบาลมีคนเดียว (Chemist) ซึ่งไม่เพียงพอกรณีที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก	ให้เพิ่มทาง Maintenance Engineer เป็นทีมปฐมพยาบาล เพิ่มเติม โดยให้อบรม First aid	HSM/OCMM	30-Jun-26		In progress

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP2 (Y2025)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ERT รายงานตัวไม่ครบถ้วน ขาด AD และ CR	เน้นย้ำเรื่องบทบาทหน้าของ ERT ว่าต้องมีการรายงานตัว	HSM/ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
2	สัญญาณแจ้งเหตุ เสียงประกาศ บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้า ไม่ชัดเจน และอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยิน	ปรับปรุงระบบลำโพง (MOC24307 Improvement MV/LV power Supply and Communication for Multi-Purpose Building(อาคารอเนกประสงค์)) >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบเดิม	OCMM	Y2026		In progress
3	Ground monitor ใช้งานไม่ได้กับสายดับพลิง 1.5 นิ้ว	วางแผนการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม หรือให้ใช้ Fix monitor (ฝึกทักษะ)	ERT	30-Apr-25	30-Apr-25	Completed
4	เปลฉุกเฉินสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไม่มีอุปกรณ์ล็อคคอ	จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ	HEM	31-Dec-25	25-Aug.25	Completed
5	ทีมระงับเหตุที่เข้าไปปิดวาล์วใน Bund สวมใส่ชุดป้องกันไม่เหมาะสม มีการสวมชุด Level B	พิจารณาสวมใส่ชุด Level A และ SCBA หากสารเคมีมีความเข้มข้นมาก	ERT	30-Jun-25	30-Jun-25	Completed
6	ไม่มีทีม Support เข้าไปตอบปิดวาล์ว รวมถึงไม่มีการฉีดสายดับเพลิง stand by	1. จัดทีม Support เพื่อ Stand by เข้าไปช่วยปิดวาล์วและฉีดสายดับเพลิง 2. ฝึกทักษะการเข้าระงับเหตุสารเคมี ยบรมหลักสูตร Chemical spill control	ERT/HR	31-Aug-25	31-Jul-25	Completed
7	รถดับเพลิงจากหน่วยงานราชการภายนอกมาถึงช้า	1. พิจารณาเรียกรถดับเพลิงมา Stand by ในพื้นที่ไม่ต้องรอ EML2 2. พิจารณาทำสัญญากับ NPC ในการเรียกเข้ามาทรณีฉุกเฉิน แทนหน่วยงานราชการ	ERT/HSM	Y2026	31-Jan-26	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 - CUP2 (Y2024)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	FO ตรวจสอบหน้างานพบผู้บาดเจ็บ ควรให้การช่วยเหลือเบื้องต้น	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
2	หัวฉีดดับเพลิงต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน ไม่สามารถเปิดใช้งานสายแรกเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้	- พิจารณาติดตั้ง Ball valve เพิ่มเติมเพื่อให้ไม่ต้องเปิดใช้งานพร้อมกัน (Issued MOC24329) - ตรวจสอบกับทาง WH แล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้สั่งซื้อวาล์วใหม่เพื่อทำการติดตั้ง (หาสเปคใหม่) - พยอยเปลี่ยนในปีหน้า 2026	OCMM	Y-2026	15-Feb-26	Completed
3	FO ควรฉีดดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อพบเหตุ ไม่ต้องรอ CCR สั่งการ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
4	FO ควรเปิด Fix Monitor เพื่อระงับเหตุระหว่างรอทีมดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
5	OC ลงมาหน้างานจุดเกิดเหตุช้า	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
6	จุด Command Post อยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	OC2M	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
7	รายงานจำนวนพนักงานที่จุดรวมพลใช้เวลารวบรวมนานเกินไป	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	HT/HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
8	ST สื่อสารจำนวนผู้บาดเจ็บไม่ตรงกับหน้างาน	ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการฝึกซ้อม	ST/OCMM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
9	อาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและเสียงประกาศจาก ECC	ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม-Engineering MOC >> ติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้ว >> รอเชื่อมต่อกับระบบคุม	Engineering	Y-2026		In progress
10	การกั้นพื้นที่ห้ามหน้าโรงงาน ใกล้กับประตูโรงงานเกินไป และรถสามารถเลี้ยวเข้า G2 ได้	ให้พิจารณาขยับการกั้นพื้นที่ออกไปด้านนอกก่อนทางเลี้ยวเข้า G2 เพื่อเป็นการควบคุมได้ง่าย	HEM	27-Mar-24	27-Mar-24	Completed
11	ไม่มีระบุห้องรับรองสำหรับต้อนรับบุคคลภายนอก	ให้จัดห้องรับรองสำหรับบุคคลภายนอก เช่น RIL หรือสวนสมุนไพร	EFM	31-May-24	31-Jul.24	Done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP3 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	หัวฉีดคำเป็นมีน้ำร้วยก No.27 บริเวณจุดต่อ (จำนวน 1 อัน)	พิจารณาจัดหาหัวฉีดด้ามปืนใหม่ หรือส่งซ่อม	HSM	Y2027		In progress
2	ใส่รองเท้าดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมีให้มี Size เพียงพอกับ ERT	OC3M/HSM	30-Sep-26		In progress
3	สามารถติดตามสถานการณ์จากระบบ CCTV ได้เฉพาะบริเวณหัว Hydrant No.16 เท่านั้น	พิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม หรือพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมในการติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์	OC3M/EFM	Y2027		In progress
4	FT (Security) สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมียังไม่ถูกต้อง	ซ้อมและฝึกการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี (Chemical PPE) อย่างถูกต้องจนมั่นใจว่าจะเป็นเพียงการฝึกซ้อมทักษะ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM	30-Apr-26	30-Apr-26	done
5	OC ไม่ได้สวมใส่ PPE ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26	30-Apr-26	Done
6	OC ไม่มีการตั้งจุด Command post	ซ้อมจัดตั้งจุด command post เพื่อเป็นจุดสั่งการและควบคุมสถานการณ์ (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26	30-Apr-26	Done
7	OC ไม่ได้สวมใส่เสื้อสะท้อนแสงตามหน่วย	ซ้อมจัดสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงตามหน่วย เพื่อเป็นการระบุบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการประสานงาน (ติดตามผลจากการฝึกซ้อมครั้งถัดไป)	HSM/ OC3M	30-Apr-26	30-Apr-26	done

วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 – CUP2 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ใส่รองเท้าดับเพลิงในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล	จัดเตรียมรองเท้าป้องกันสารเคมี	OC2M	31-Mar-26	11-Mar-26	Completed
2	หัว Hydrant ฝืด เปิดยาก แต่ใช้งานได้	1. ให้ Lubricant หัว Hydrant ทุกครั้งที่ทำการทดสอบสายดับเพลิง 2. ทำตามของประแจให้ยาวขึ้นเพื่อลดแรง	OCMM/HSM OC2M	30-Jun-26		In progress
3	สายดับเพลิงตรงข้อต่อมีน้ำซึม	ฝึกทักษะการใช้สายดับเพลิงให้คล่องแคล่ว	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
4	การโรยสายดับเพลิงหักงัน และไม่ได้เปิดวิ่วชนะใช้ Fix monitor	ฝึกทักษะการโรยสายดับเพลิง	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
5	สัญญาณการแจ้งเหตุ และเสียงประกาศ ในพื้นที่ Cooling tower ไม่ชัดเจน	ปรับปรุงระบบลำโพงในพื้นที่ Cooling tower	OCMM	30-Jun-26		In progress
6	Hydrant No.16 มีน้ำร้วจากใต้ดิน แต่ใช้งานได้	ตรวจสอบสาเหตุการรั่วและแก้ไข	OCMM	30-Jun-26		In progress
7	เลือกใช้สีสายน้ำดับเพลิง No.16 ซึ่งใกล้จากจุดเกิดเหตุเกินไป ทำให้คนถือสายและคนฉีดน้ำสื่อสารกันลำบาก	พิจารณาใช้สีดับเพลิงให้เหมาะสม	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed
8	ผู้ที่เข้าไปปิดวาล์วสารเคมีไม่สวม SCBA และผู้ที่ทำการตรวจสอบพื้นที่อันตรายนอกเหนือแผนไม่สวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี	ทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล และการสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมในการเข้าพื้นที่	OC2M	30-Apr-26	30-Apr-26	Completed

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มGPSC





วาระที่ 4 เรื่องติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 – CUP3 (Y2026)

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	Status
1	ทีม ERT ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนควบคุมการฉุกเฉิน เนื่องจาก CR ไม่เข้าร่วมการซ้อมแผนและไม่เข้าประชุมชี้แจง	เน้นย้ำหรือมบทบาทหน้าของ ERT รวมถึงมีการชี้แจงแผนและจัดการซ้อมแผน	ERT/HSM	31-Jul-26		In progress
2	CCT ไม่ได้ออกแถลงการณ์ฉบับแรกภายใน 10 นาทีหลังจากแจ้ง EMCC ดำเนินตามประกาศ กนอ. และ HES-CP-0008	ซ้อมสาธิตความเข้าใจให้กับทีมหน่วยจัดเตรียมข้อมูลที่ทราบกำหนดฯ ตัดสาร	ERT/HSM	31-Dec-26	19-Jun-26	done
3	กระเป๋าปฐมพยาบาลมีอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีกุญแจแพทย์ และจะตรวจทางระยะนี้เป็นต้น	จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นให้ต้องมีชิ้นใดให้ครบถ้วน และทำแผนผนการตรวจสอบอุปกรณ์ในการเป้าอย่างสม่ำเสมอ	HEM	31-Dec-26		In progress
4	อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดใน HES-CP-0008	จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาล ได้แก่ ธงฉุกเฉินทรงสี่เหลี่ยม ไฟฉาย ไฟฉาย นกหวีด และ Clip board	HSM	30-Sep-26		In progress
5	ห้องประชุม ยังไม่ระบายอากาศเพียงพอ	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติม	ERT/HSM	31-Jul-26		In progress
6	ทีมกู้ภัย ความชำนาญของ NPC ยังขาดทักษะการใช้อุปกรณ์และทักษะการต้อนรับผู้ประสบ	แจ้ง NPC ให้ฝึกทักษะให้ทีมงาน และ หากมีผู้ประสบจำนวนมากที่ประตู ควรพิจารณาเปิดประตูเล็กหรือใช้ประตูอื่นแทน	HSM	31-Jul-26		In progress
7	Support Team ที่ทำหน้าที่ยังขาดทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและคล่องเข้าสู่ปาดเจ็บ	ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ Support Team และพิจารณาจัดอบรมทบทวนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น & CPR	Support Team/ HEM	31-Dec-26		In progress
8	EC ต้องรับข้อมูลจากหลายแหล่งในระยะเวลาเดียวกัน อาจทำให้บางชิ้นตกไม่ครบถ้วน หรือไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร	พิจารณาจัดหาผู้ช่วย EC ในการรับข้อมูล และจดบันทึกข้อมูลบน board	ERT/HSM	31-Dec-26		In progress
9	CC เปิดเสียงสัญญาณโทรพท ไม่ถูกต้อง (เปิดเสียงก็เอาไว้ใช้สำหรับทดสอบ	ติดสายให้ CC กดสัญญาณให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนระบบ)	ERT/HSM	31-May-26	15-May-26	done

HERE WE SAFE "WE SAFE BACK HOME : WE SAFE FOR FAMILY"

วิสัยทัศน์ (Vision) "Drive to Zero Incidents that Harm People" "มุ่งสู่ยุคที่การเกิดขึ้นกับการทำงานผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์"




วัฒนธรรม (Culture)

"WE SAFE"

"พวกเราดูแลปลอดภัย"



ค่านิยม (Core Values)





เชิญชวนสร้างแรงยึกเหิมและบันดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย "WE SAFE Motto" ตบท้ายด้วย "เอ็..ชูมือ!"

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

THANK YOU

วาระที่ 6 เรื่องการรายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ตามรายงาน แต่ละพื้นที่ CUP1, CUP2, CUP3

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กำหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 เวลา 15.00-16.00 ของทุกเดือน และผู้นำเสนอ we SAFE Care & Share

Month	Date	Time	Room	we SAFE Care & Share	Plant SS นำเสนอ
มกราคม 69	26	15.00-16.00	Microsoft Teams		
กุมภาพันธ์ 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams		
มีนาคม 69	23	15.00-16.00	Microsoft Teams		
เมษายน 69	27	15.00-16.00	Microsoft Teams		
พฤษภาคม 69	25	15.00-16.00	Microsoft Teams		
มิถุนายน 69	22	15.00-16.00	Microsoft Teams		

เอกสารแนบที่ 34

ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตเข้าทำงาน Work Permit


(PERMIT TO WORK INDEX)


(PERMIT TO WORK INDEX)


(CHEMICAL WORK PERMIT)



(CHEMICAL WORK PERMIT)



Job Safety and Environment Analysis (JSEA) Form







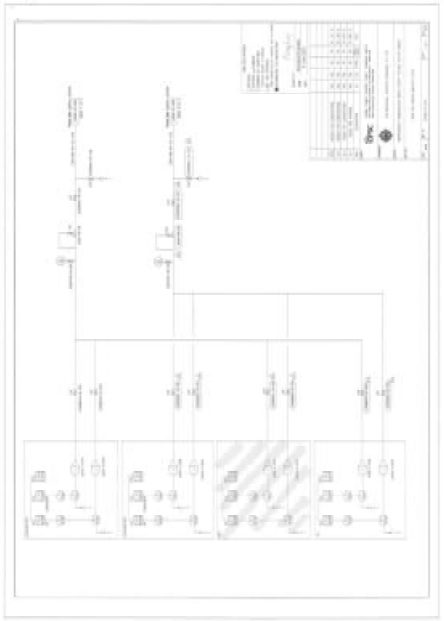

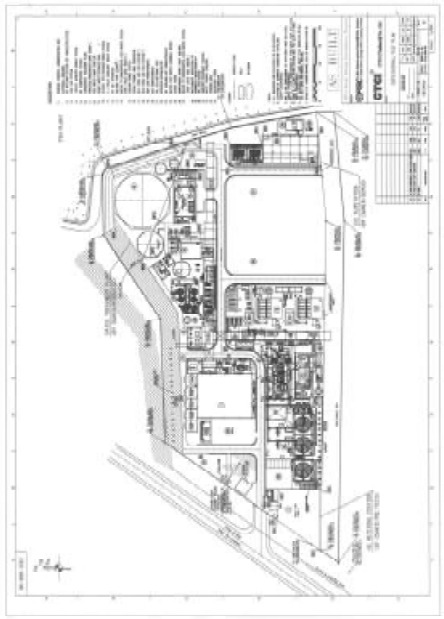

GPSC

On-Site JSEA and Toolbox Talk Form



GPSC



ใบอนุญาตทำงาน (PERMIT TO WORK INDEX) เลขที่ 31731




ใบอนุญาตทำงาน (PERMIT TO WORK INDEX) เลขที่ 3173_



ใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ เลขที่ HWC 16165
(HOT WORK PERMIT)



ใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ เลขที่ HWC 16165
(HOT WORK PERMIT)

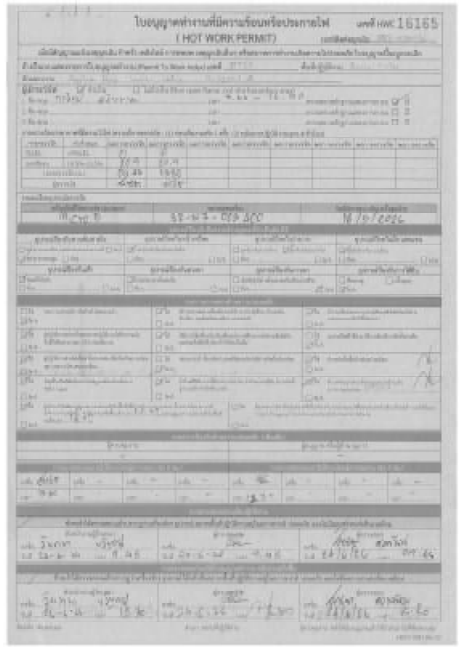

Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
			1.1.1 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากความร้อน	4	3	2	12	1.1.1.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และการประเมินสภาวะร่างกายโดยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 1.1.1.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 1.1.1.3 จัดทำหลักฐานการตรวจสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจสุขภาพ	4	1	4	L
			1.1.2 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.1.3 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	☐	การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ การยก การดึง และการเคลื่อนที่	1.6.1 บาดเจ็บจากการยกของหนักผิดท่า	3	3	6	M	1.6.1.1 หลีกเลี่ยงการยกของหนักด้วยตนเอง 1.6.1.2 ทำการยกด้วยท่าทางที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ใช้กล้ามเนื้อขาในการยก ไม่ก้มหลังยกของ 1.6.1.3 ทำการประเมินความเสี่ยงก่อนการยกของหนัก เช่น น้ำหนักของวัตถุ 1.6.1.4 ใช้เครื่องมือช่วยในการยกของ เช่น รถเข็น	2	1	2	L

Job Safety and Environment Analysis (JSEA) Form

JSEA No. (หมายเลข JSEA) : [illegible]	Job Title (ชื่องาน) : [illegible]	Prepared Date (วันที่จัดทำ) : 1 October 2025	Revision No. (แก้ครั้งที่) : 01	PTW Index No. (หมายเลข PTW ที่เกี่ยวข้อง) : [illegible]

1.Prepared by/จัดทำโดย : [illegible] Section / Division / Department (แผนก / ส่วน / ฝ่าย) : [illegible]

Approved by/ผู้อนุมัติ : [illegible] Workplace (พื้นที่ปฏิบัติงาน) : ☐ Plant / Local Areas ....(OP)..... ☐ Remote Areas .....

Severity (S) (ความรุนแรง) : 1 = Minor injury/ไม่มีการบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บเล็กน้อย 2 = Medical treatment/ต้องรักษาทางการแพทย์ 3 = Major injury/บาดเจ็บสาหัส 4 = Fatality/เสียชีวิต

Likelihood (L) (โอกาส) : 1 = Remote/ยากมากที่จะเกิด 2 = Unlikely/ไม่น่าจะเกิด 3 = Likely/น่าจะเกิด 4 = Frequent/เกิดบ่อย

Risk Level = Severity (S) x Likelihood (L) : 1-4 (L) = Low risk/ความเสี่ยงต่ำ 6-9 (M) = Medium risk/ความเสี่ยงปานกลาง 12-16 (H) = High risk/ความเสี่ยงสูง

[redacted]

Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
	☐	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
			1.4.2 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากความร้อน	4	3	2	12	1.4.2.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และการประเมินสภาวะร่างกายโดยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 1.4.2.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 1.4.2.3 จัดทำหลักฐานการตรวจสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจสุขภาพ	4	1	4	L
			1.4.3 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศ / ที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ เช่น การเข้าไปทำงานในถังน้ำ ถังเก็บสารเคมี ห้องใต้ดิน ห้องเครื่องจักร หรือพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งอาจมีก๊าซพิษ ก๊าซไวไฟ หรือภาวะขาดออกซิเจน	4	3	2	12	1.4.3.1 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) ทุกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ความสามารถ 1.4.3.2 จัดให้มีระบบระบายอากาศ (ธรรมชาติหรือเครื่องกล) เพื่อให้มั่นใจว่ามีอากาศเพียงพอและปลอดภัยก่อนและระหว่างการทำงาน 1.4.3.3 ตรวจวัดค่าก๊าซก่อนเข้าและระหว่างทำงาน อย่างน้อยต้องตรวจวัดค่าออกซิเจน ก๊าซไวไฟ และก๊าซพิษที่อาจเกิดขึ้นได้	4	1	4	L


Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
			1.4.2 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากความร้อน	4	3	2	12	1.4.2.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และการประเมินสภาวะร่างกายโดยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 1.4.2.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 1.4.2.3 จัดทำหลักฐานการตรวจสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจสุขภาพ	4	1	4	L
			1.4.3 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศ / ที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ เช่น การเข้าไปทำงานในถังน้ำ ถังเก็บสารเคมี ห้องใต้ดิน ห้องเครื่องจักร หรือพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งอาจมีก๊าซพิษ ก๊าซไวไฟ หรือภาวะขาดออกซิเจน	4	3	2	12	1.4.3.1 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) ทุกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ความสามารถ 1.4.3.2 จัดให้มีระบบระบายอากาศ (ธรรมชาติหรือเครื่องกล) เพื่อให้มั่นใจว่ามีอากาศเพียงพอและปลอดภัยก่อนและระหว่างการทำงาน 1.4.3.3 ตรวจวัดค่าก๊าซก่อนเข้าและระหว่างทำงาน อย่างน้อยต้องตรวจวัดค่าออกซิเจน ก๊าซไวไฟ และก๊าซพิษที่อาจเกิดขึ้นได้	4	1	4	L

Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
			1.4.2 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากความร้อน	4	3	2	12	1.4.2.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และการประเมินสภาวะร่างกายโดยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 1.4.2.2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 1.4.2.3 จัดทำหลักฐานการตรวจสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจสุขภาพ	4	1	4	L
			1.4.3 รู้สึกมึนหัว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือหมดสติ เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศ / ที่มีอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ เช่น การเข้าไปทำงานในถังน้ำ ถังเก็บสารเคมี ห้องใต้ดิน ห้องเครื่องจักร หรือพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งอาจมีก๊าซพิษ ก๊าซไวไฟ หรือภาวะขาดออกซิเจน	4	3	2	12	1.4.3.1 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) ทุกครั้ง โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ความสามารถ 1.4.3.2 จัดให้มีระบบระบายอากาศ (ธรรมชาติหรือเครื่องกล) เพื่อให้มั่นใจว่ามีอากาศเพียงพอและปลอดภัยก่อนและระหว่างการทำงาน 1.4.3.3 ตรวจวัดค่าก๊าซก่อนเข้าและระหว่างทำงาน อย่างน้อยต้องตรวจวัดค่าออกซิเจน ก๊าซไวไฟ และก๊าซพิษที่อาจเกิดขึ้นได้	4	1	4	L


Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
			1.5.1 [illegible]	4	3	2	12	1.5.1.1 [illegible] 1.5.1.2 [illegible]	4	1	4	L
			1.5.2 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.5.3 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	☐	[illegible]	1.5.4 [illegible]	3	2	6	M	1.5.4.1 [illegible] 1.5.4.2 [illegible] 1.5.4.3 [illegible]	3	1	3	L
			1.5.5 [illegible]	3	2	6	M	1.5.5.1 [illegible]	3	1	3	L
			1.5.6 [illegible]	3	2	6	M	1.5.6.1 [illegible]	3	1	3	L

Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
			1.6.1 [illegible]	4	3	2	12	1.6.1.1 [illegible]	4	1	4	L
			1.6.2 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.6.3 [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	☐	[illegible]	1.6.4 [illegible]	3	2	6	M	1.6.4.1 [illegible] 1.6.4.2 [illegible]	3	1	3	L
			1.6.5 [illegible]	3	2	6	M	1.6.5.1 [illegible]	3	1	3	L
			1.6.6 [illegible]	3	2	6	M	1.6.6.1 [illegible]	3	1	3	L

Item No. (ลำดับ)	Working Point (จุดปฏิบัติงาน)	Sequence of Job Steps (ขั้นตอนการทำงาน)	Potential Hazards / Operational Risk (อันตรายที่อาจเกิดขึ้น / ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน)	Initial Risk Level (ระดับความเสี่ยงเบื้องต้น)				Recommended Action to Eliminate Hazard or Control Risk (มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยง)	Latest Risk Level (ระดับความเสี่ยงล่าสุด)			
				S	L	R = S x L	Risk Level		S	L	R = S x L	Risk Level
	☐	[illegible]	1.7.1 [illegible]	3	2	6	M	1.7.1.1 [illegible] 1.7.1.2 [illegible] 1.7.1.3 [illegible]	3	1	3	L
			1.7.2 [illegible]	3	2	6	M	1.7.2.1 [illegible]	3	1	3	L
			1.7.3 [illegible]	3	2	6	M	1.7.3.1 [illegible] 1.7.3.2 [illegible] 1.7.3.3 [illegible] 1.7.3.4 [illegible]	3	1	3	L
			1.7.4 [illegible]	3	2	6	M	1.7.4.1 [illegible] 1.7.4.2 [illegible] 1.7.4.3 [illegible]	3	1	3	L
			1.7.5 [illegible]	3	2	6	M	1.7.5.1 [illegible]	3	1	3	L
			1.7.6 [illegible]	2	2	4	L	1.7.6.1 [illegible]	2	1	2	L

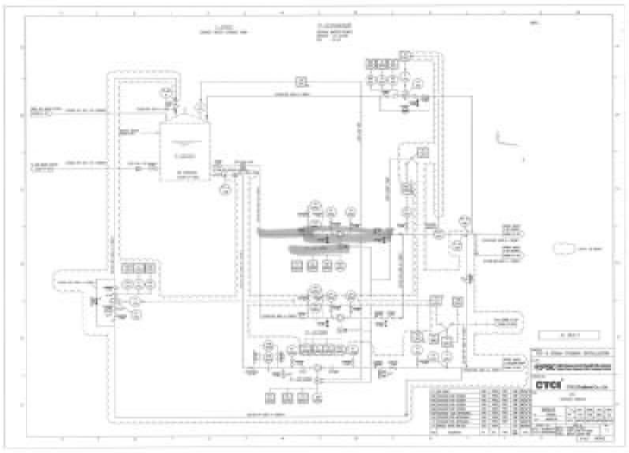


ใบอนุญาตทำงานที่มีการเชื่อมหรือบ่มกายไฟ เลขที่ HWC 16164
(HOT WORK PERMIT)

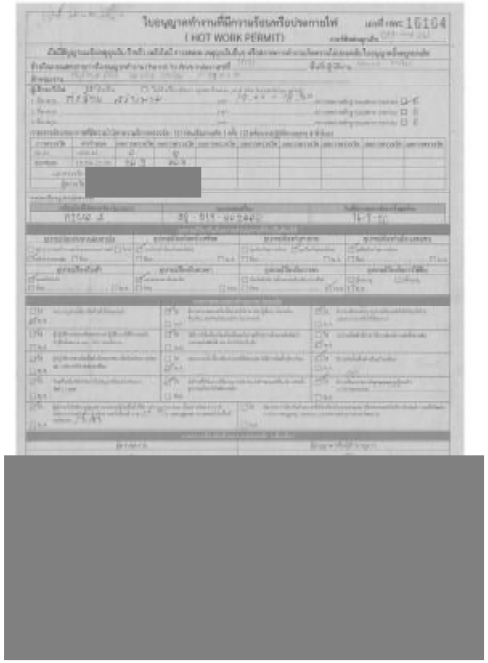
ใบอนุญาตทำงานที่มีการเชื่อมหรือบ่มกายไฟ เลขที่ HWC 16164
(HOT WORK PERMIT)



On-Site JSEA and Toolbox Talk Form





On-Site JSEA and Toolbox Talk Form




ใบแสดงรายการของอนุญาตทำงาน เลขที่ 32142
(PERMIT TO WORK INDEX)

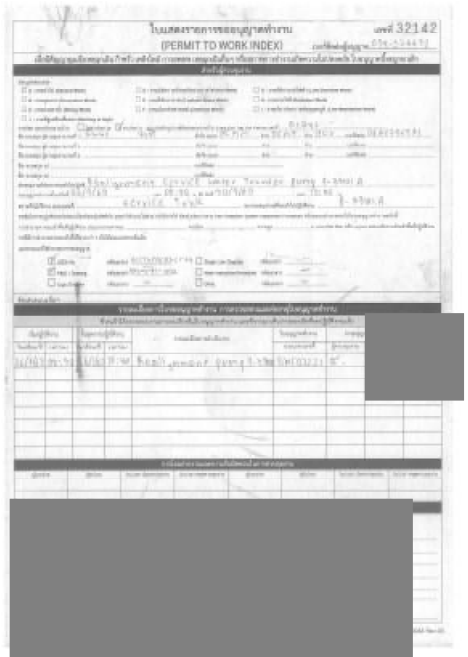

ใบแสดงรายการของอนุญาตทำงาน เลขที่ 32142
(PERMIT TO WORK INDEX)


ใบอนุญาตทำงาน งานทั่วไป
(GENERAL WORK PERMIT)
เลขที่ GWC 09221

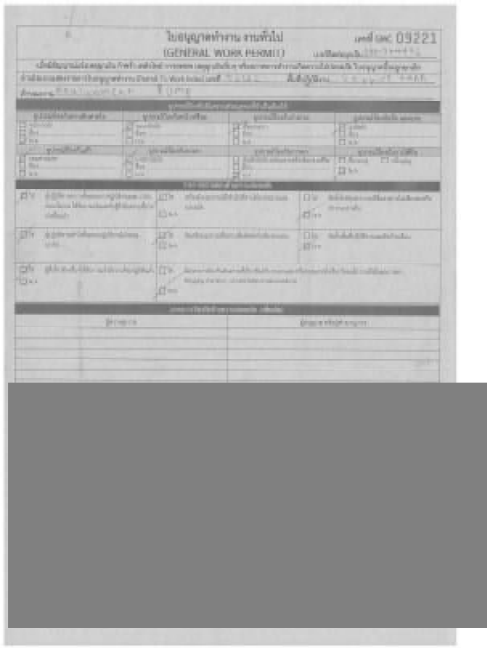
ใบอนุญาตทำงาน งานทั่วไป
(GENERAL WORK PERMIT)
เลขที่ GWC 09221


ใบล็อคและแขวนป้าย (LOTO)
เลขที่ : LOTO01786


ใบล็อคและแขวนป้าย (LOTO)
เลขที่ : LOTO01786

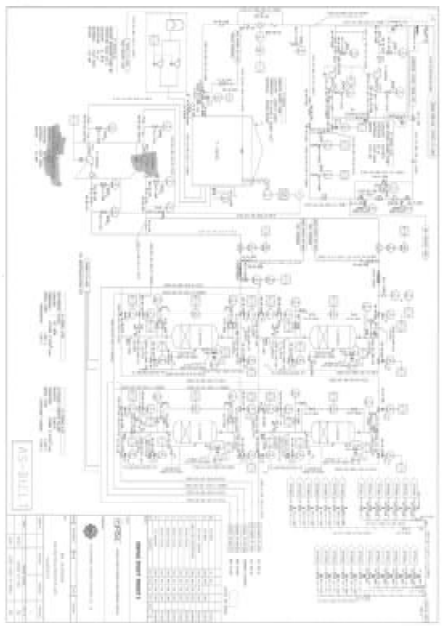


Job Safety and Environment Analysis (JSEA) Form










GPSC
On-Site JSEA and Toolbox Talk Form



GPSC


ใบอนุญาตทำงาน
(PERMIT TO WORK INDEX)
เลขที่ 32142


ใบอนุญาตทำงาน
(PERMIT TO WORK INDEX)
เลขที่ 32142


ใบอนุญาตทำงาน งานทั่วไป
(GENERAL WORK PERMIT)
เลขที่ GWC 09221



ใบอนุญาตทำงาน งานทั่วไป
(GENERAL WORK PERMIT)
เลขที่ GWC 09221

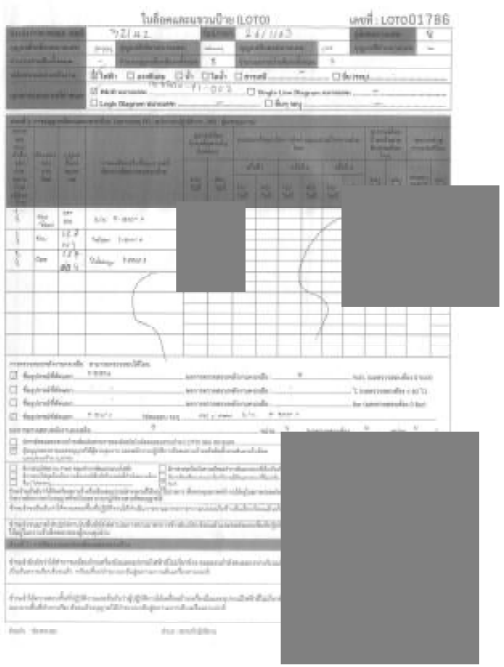


ใบล็อคคล้องรวมป้าย (LOTO) เลขที่ : LOTO01786



ใบล็อคคล้องรวมป้าย (LOTO) เลขที่ : LOTO01786

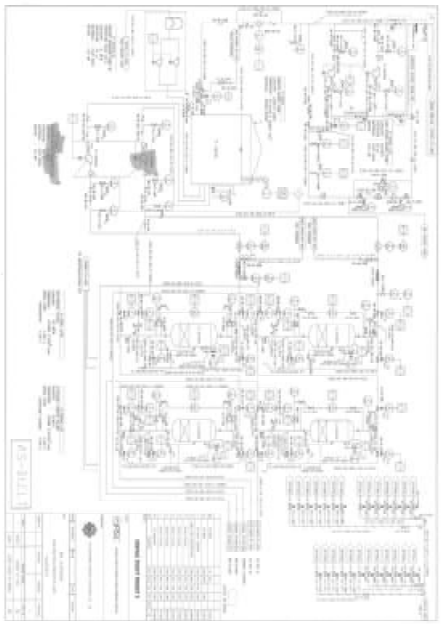

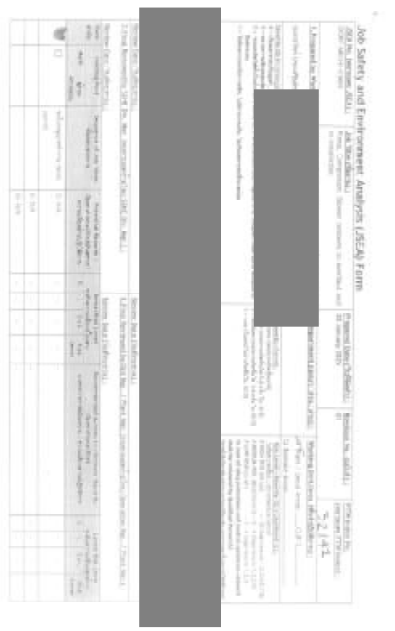

Job Safety and Environment Analysis (JSEA) Form









GPSC

On-Site JSEA and Toolbox Talk Form

PTW Number: 32182

Part A: [illegible] (Toolbox Talk Must Read JSEA)

SIMOPS JSEA

Part B: [illegible] (Mandatory Hazards)

Control Checks	Risk No.	Primary Event or Hazards (Hazards Description)	Control Checks	Risk No.	Primary Event or Hazards (Hazards Description)
—	1	[illegible]	—	11	[illegible]
—	2	[illegible]	—	12	[illegible]
—	3	[illegible]	—	13	[illegible]
—	4	[illegible]	—	14	[illegible]
—	5	[illegible]	—	15	[illegible]
—	6	[illegible]	—	16	[illegible]
—	7	[illegible]	—	17	[illegible]
—	8	[illegible]	—	18	[illegible]
—	9	[illegible]	—	19	[illegible]
—	10	[illegible]	—	20	[illegible]

Other relevant Risk Factors or Work Activities not covered by Operator's approved control measures from JSEA, if any, to prevent hazards:

[illegible]

[redacted]

GPSC

[redacted]

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

Note: [illegible]

เอกสารแนบที่ 35

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการขออนุญาตทำงาน

(Permit To Work System) (รหัสเอกสาร HES-CP-0003)

Global Power Synergy Public Company Limited

ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด

หมายเลขเอกสาร	HES-CP-0003	สายงาน	COO	ฝ่าย/ส่วน	HES
ชื่อเอกสาร	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Permit To Work System)			สถานะ	ใช้งาน
การแก้ไข	06	วันที่ประกาศใช้	1 มีนาคม 2568	จำนวนหน้า	1 - 67
ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร	• GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / HES / Procedure				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด
1	ระบบมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001	6.1.3 การกำหนดข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดอื่น ๆ 7.2 ทักษะความสามารถ 7.5.3 การควบคุมเอกสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร 8.1.2 การขจัดความเป็นอันตรายและการลดความเสี่ยงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง
2	OEMS	OPS Element: 4. Permit to Work (PTW) SSHE Element: 1.12 Inspections and Audits & 1.13 Legal
3	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556	หมวดที่1 – หมวดที่10

4	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558	หมวดที่1 - หมวดที่4
5	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562	หมวดที่1 - หมวดที่4
6	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2563	หมวดที่1 - หมวดที่3
7	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564	ข้อ1 - ข้อ16
8	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง และที่อากาศร้อน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และฟังทลาย และจากการตกลงไปในขุดเจาะหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564	หมวดที่1 - หมวดที่4
9	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564	หมวดที่1 - หมวดที่4
10	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564	หมวดที่1 - หมวดที่4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันประกาศใช้
1	Procedure	HES-CP-0004	Lock Out Tag out (LOTO)	1 กันยายน 2565
2	Procedure	HES-CP-0033	PTW competency module	1 กันยายน 2565
3	Procedure	RES-CP-0003	การตรวจสุขภาพพนักงาน (Health Check up)	12 กรกฎาคม 2566
4	Work Instructions	HES-WI-0014	การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา	20 กันยายน 2566
5	Procedure	HES-CP-0031	การอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE	31 กรกฎาคม 2567
6	Procedure	HES-CP-0030	การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1 สิงหาคม 2567
7	Procedure	HES-CP-0015	Fitness to work	1 กุมภาพันธ์ 2568
8	Procedure	HES-CP-0029	การจัดการควบคุมเอกสาร	15 สิงหาคม 2567
9	Form	HES-F-0096	แบบบันทึกข้อมูลผู้รับเหมาเข้าทำงานในพื้นที่ GPSC	1 มีนาคม 2568

การควบคุมเอกสาร:

ผู้จัดทำเอกสาร:

	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ผู้จัดการคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1 ตุลาคม 2567
	ผู้ช่วยจัดการคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	

ผู้ทบทวนเอกสาร:

	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1 กุมภาพันธ์ 2568
	ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พื้นที่อื่น	

ผู้อนุมัติเอกสาร:

	ชื่อตำแหน่ง
[redacted]	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)

ผู้ประกาศใช้เอกสาร:

ที่	ชื่อตำแหน่ง
[redacted]	ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพองค์กร

การแจกจ่ายเอกสาร :

ตรวจสอบไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และเอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)

ที่	หน่วยงาน	รูปแบบเอกสาร
1	ทุกหน่วยงาน	GPSC Intranet / CDMS

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตรวจสอบไปนี้แสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

ครั้งที่แก้ไข	เลขที่ร้องขอแก้ไขเอกสาร		รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
01	DAR-2021-00337	[redacted]	ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงองค์กรจัดการองค์กร	1 เมษายน 2564
02	DAR-2021-00437		ปรับแก้ไขคำนิยามของผู้ควบคุมงาน ปรับแก้ไขคำนิยามของงานซ่อมบำรุงเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน ปรับแก้ไขคำนิยามของงานอากาศร้อน ปรับเพิ่มเติมคำนิยามของการทำงานบนที่สูง ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด งานที่ได้การรับรองว่าไม่ต้องมีใบขออนุญาตทำงาน ปรับแก้ไขรายละเอียดในแบบใบอนุญาตทำงาน ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน	1 สิงหาคม 2565
03	DAR-2023-00937		ปรับเพิ่มเติมข้อความในขอบเขตการทำงานในพื้นที่ GSPP2&3 (Coal) และ GHECO-1 ที่เกี่ยวข้องกับระบบ anhydrous ammonia จะต้องผ่านการอบรม PSM competency ภายในโรงไฟฟ้าก่อน ปรับแก้ไขในใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงานบนที่สูง และใบอนุญาตการทำงานเกี่ยวกับรังสี ในตัวอย่างเอกสารแนบท้าย ปรับเพิ่มเติม เอกสารภาคผนวก	1 มิถุนายน 2566
04	DAR-2023-01509		แก้ไขแบบฟอร์ม Onsite JSEA รายละเอียดความเสี่ยงจากคน	15 สิงหาคม 2566

		[redacted]	(Human Risk) สุขภาพ (Health) • แก้ไขแบบฟอร์มงาน Hot Work • ปรับแก้ไข ข้อ7 งานที่ไม่ต้อง apply permit to work งานศูนย์สอบ • ปรับแก้ไข เอกสารภาคผนวก	
05	DAR-2024-01		• ปรับแก้ไข2 ขอบเขต ยกเลิกข้อความ "ยกเว้น RDF & RDF Power Plant" • เปลี่ยนผู้ทบทวนเอกสาร	1 สิงหาคม 2567
06	DAR-2024-01		• เพิ่มระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง • เปลี่ยนแปลงผู้ประกาศใช้เอกสาร ตามโครงสร้างใหม่ของบริษัท • ปรับแก้หน่วยงานที่จะต้องฝึกอบรม • ปรับแก้วัตถุประสงค์ข้อ 1.5 ในส่วนของที่อนโยบาย QSSHE • ปรับแก้ข้อความใน ข้อ 6.7.1.2 จาก ปริมาณออกซิเจน มากกว่า 23.5% เป็น ต่ำกว่า 23.5% • ทบทวนและเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย • เพิ่มเติมผู้ตรวจสอบร่วมในใบอนุญาต Confine space และ Diving work • การอนุมัติ PTW สามารถอนุมัติผ่านทาง online ได้ • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการอนุญาต PTW Index • กำหนด PTW competency ให้ครอบคลุมผู้ตรวจสอบ (Field Operator) จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดไว้ • ผู้ควบคุมงานที่ถูกมอบหมายงานไปต่างพื้นที่ ต้องได้รับการ OJT จากเจ้าของพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน	1 มีนาคม 2568

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (พื้นที่นำเอกสารนี้ไปปฏิบัติ):

ตรวจสอบไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อย่อหน่วยงาน
1	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระเบียบปฏิบัติ	-

การฝึกอบรม

[ ]	ไม่ต้องฝึกอบรม	เหตุผล	
[X]	ต้องฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระเบียบปฏิบัตินี้ โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลง Major change ให้จัดฝึกอบรมและในกรณีเปลี่ยนแปลง Minor change ให้ Plant SS ทำการสื่อความในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์ 9
2. ขอบเขต 9
3. คำศัพท์และคำนิยาม 10
4. หลักการและเหตุผล 17
5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 19
6. รายละเอียดกระบวนการ 24
7. ภาคผนวก 42

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นระเบียบการปฏิบัติงานในการขออนุญาตทำงานซ่อมบำรุง แก้ไขดัดแปลง ปรับปรุงหรือก่อสร้าง โดยให้ถือว่าระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำทางด้านความปลอดภัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนบริษัทในกลุ่ม จีพีเอสซี ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

1.2 เพื่อให้มีการเตรียมการอย่างปลอดภัยและ/หรือทำการตัดแยกระบบได้อย่างครบถ้วน ก่อนการอนุญาตให้เริ่มงานซ่อมบำรุง แก้ไขดัดแปลง ปรับปรุงหรือก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่มีความซับซ้อน และ/หรือมีผลกระทบต่อการเดินเครื่องของ จีพีเอสซี

1.3 เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการควบคุมกระบวนการกำกับดูแลระบบใบอนุญาตทำงาน ในกลุ่ม จีพีเอสซี

1.4 เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ การกำกับดูแลของระบบใบอนุญาตทำงานเป็นไปตามกฎหมาย

1.5 เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ กำกับดูแลของระบบใบอนุญาตทำงานเป็นไปตาม“ นโยบายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” และนโยบาย / ขั้นตอนอื่น ๆ ของกลุ่ม จีพีเอสซี และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยของกลุ่ม ปตท.

2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของบริษัทในกลุ่ม จีพีเอสซี สำหรับการเตรียมการทบทวน การอนุมัติ การควบคุมและการปิดการทำงานตามใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการทำงานนั้นทำได้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการควบคุมหรือแผนการลดผลกระทบที่เหมาะสม การกำกับดูแลโดยผู้ควบคุมงาน และรวมถึงการกำกับดูแลการทำงานระดับผู้จัดการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องในการนำไปใช้กับใบอนุญาตทำงานแต่ละประเภท ตามการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทำงานในพื้นที่โรงงาน พื้นที่ควบคุม พื้นที่อื่นที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทในกลุ่ม จีพีเอสซี ยกเว้นพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมถึงส่วนงานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามใบอนุญาตทำงาน
- อธิบายภาพรวมของแต่ละประเภทของใบอนุญาตทำงาน คือ
  - (1) งานทั่วไป (General Work)
  - (2) งานตัดแยกพลังงาน (LOTO)
  - (3) งานเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน (Live Mechanical Work)
  - (4) งานที่มีความร้อนและประกายไฟ (Hot Work)
  - (5) งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Work)
  - (6) งานในที่อับอากาศ (Confined Space)
  - (7) งานขุด (Excavation Work)
  - (8) งานรังสี (Radiation Work)
  - (9) งานไฟฟ้า (Live Electrical Work)
  - (10) งานประดาน้ำ (Diving Work)
  - (11) งานบนที่สูง (Working At High)

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

- อธิบายขั้นตอนสำหรับวางแผนงานและการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA), ประเภทของใบอนุญาต ,ประเภทของใบอนุญาตทำงาน การพิจารณาและขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานโดยรวม
- คำนิยามและคำสั่งพิเศษสำหรับใบอนุญาตทำงาน
- ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้ทั้งพื้นที่ภายใน และภายนอกโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทในกลุ่ม จีพีเอสซี
- แนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ GSPP2&3 (Coal) และ GHECO-1 ผู้ควบคุมงานที่จะเปิดงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ anhydrous ammonia (PSM) จะต้องผ่านการอบรม PSM Competency ก่อน

3. คำศัพท์และคำนิยาม

3.1 Definition

3.1.1 **ผู้อนุญาต** หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่พิจารณาอนุญาต และลงนามอนุญาตในใบขออนุญาตทำงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งผู้อนุญาตต้องผ่านการอบรม ชี้แจง หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตทำงาน พร้อมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบตามระบบการขออนุญาตทำงาน โดยบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ดังนี้

3.1.1.1 ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการกะ(Shift Operation Manager)

3.1.1.2 พนักงาน จีพีเอสซี ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SVP QSSHE
ผู้อนุญาตในใบขออนุญาตทำงานต้องได้รับการประกาศตามประกาศทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบ ตามระบบการขออนุญาตทำงาน จาก จีพีเอสซี เท่านั้น ผู้อนุญาตไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานในใบขออนุญาตทำงานใบเดียวกัน

3.1.1.3 หัวหน้าปฏิบัติการกะ (Shift Supervisor) ในพื้นที่โรงคัดแยกขยะ RDF และ โรงไฟฟ้า RDF

3.1.2 **ผู้ควบคุมงาน** หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ประสานงาน หรือควบคุมผู้ปฏิบัติงาน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆของ จีพีเอสซี พร้อมลงนามควบคุมงานในใบขออนุญาตทำงาน ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรม ชี้แจงหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตทำงาน พร้อมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ควบคุมงาน ตามระบบการขออนุญาตทำงาน โดยบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน ดังนี้

3.1.2.1 พนักงาน จีพีเอสซี ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม PTW competency module

3.1.2.2 ผู้รับเหมาประจำระดับอาวุโส ระดับหัวหน้างาน ระดับวิศวกร หรือช่างผู้มีความชำนาญ ที่ได้รับประกาศแต่งตั้งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SVP QSSHE ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม PTW competency module

*การควบคุมการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้ควบคุมงานต้องเป็นพนักงาน จีพีเอสซี หรือผู้รับเหมาประจำพื้นที่ RDF ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ O&M และต้องมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการทำงานในที่อับอากาศจาก จีพีเอสซี เท่านั้น

*ผู้ควบคุมงาน สามารถส่งมอบความรับผิดชอบงานที่กำลังดำเนินให้กับผู้ควบคุมงานท่านอื่นได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ผ่านแบบฟอร์ม PTW Index

3.1.3 **ผู้ตรวจสอบ** หมายถึง ผู้อนุญาตหรือบุคคลภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อนุญาตที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามใบขออนุญาต

3.1.4 **ผู้ตรวจสอบร่วม** หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความสอดคล้องของความปลอดภัยหน้างานให้เป็นไปตามที่ระบุในใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน, ใบอนุญาตทำงาน, JSEA และ JSEA On-site เฉพาะงานในที่อับอากาศและงานประดาน้ำ ซึ่งจะทำการตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน และสุ่มตรวจสอบในขณะที่มีการปฏิบัติงาน

3.1.5 **ผู้รับเหมา (Contractor)** หมายถึง บุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลที่ จีพีเอสซี ได้ว่าจ้างให้มาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน จีพีเอสซี ตามสัญญาการให้บริการหรือเอกสารการว่าจ้างอื่นๆ และให้หมายรวมถึงบุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลที่รับเหมาช่วง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเหมาช่วงกันกี่ช่วงก็ตาม

3.1.6 **ผู้รับเหมาประจำ (Supervised Contractor)** หมายถึง ผู้รับเหมาที่ จีพีเอสซี มีการตกลงว่าจ้างหรือมีการทำสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานแก่ จีพีเอสซี ดังนี้

3.1.6.1 เป็นลักษณะการตกลงว่าจ้างปีต่อปี หรือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และต้องปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ที่ถูกกำกับดูแล และรับผิดชอบโดย จีพีเอสซี หรือ

3.1.6.2 ผ่านขั้นตอนการสรรหาตามระเบียบ จีพีเอสซี และมีการทำสัญญาหรือเอกสารการจ้าง เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ที่ถูกกำกับดูแล และรับผิดชอบโดย จีพีเอสซี

3.1.7 **ผู้ช่วยเหลือ** หมายถึง พนักงานของ จีพีเอสซี หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนดในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งทำหน้าที่ ดูแล ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในที่อับอากาศ เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งภายนอก และภายในที่อับอากาศ

3.1.8 **ผู้เฝ้าระวังไฟ** หมายถึง พนักงานของ จีพีเอสซี หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หรือ หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงาน ให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย สำหรับงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟที่เกิดประกายไฟภายนอกเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น งานเชื่อม ตัด เจียร์ โดยต้องปฏิบัติงานเฝ้าระวังไฟเท่านั้น รวมถึงการทำงานที่มีประกายไฟทุกประเภทในพื้นที่อันตราย (Hazardous Zone) หรืออุปกรณ์ที่มีสารไวไฟ

3.1.9 **พนักงานส่วนปฏิบัติการผลิต** หมายถึง พนักงาน จีพีเอสซี ที่ปฏิบัติงานภายใต้สังกัดส่วนปฏิบัติการผลิต ได้แก่ Shift Operation Manager, Assistant Shift Manager และ Field Operator

3.1.10 **พนักงานส่วนปฏิบัติการผลิตของพื้นที่โรงคัดแยกขยะ RDF และ โรงไฟฟ้า RDF** หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใต้สังกัดส่วนปฏิบัติการผลิต ได้แก่ Shift Supervisor, Control Room Operator และ Field Operator Maintenance

3.1.10 **Plant Security & Safety** หมายถึง พนักงานภายใต้สังกัดส่วนงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยของ จีพีเอสซี

3.1.11 **Portable Gas Detector** หมายถึง เครื่องมือตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี สารไวไฟ ก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศการทำงานแบบพกพา ที่ผ่านการสอบเทียบตามที่คู่มือผู้ผลิตกำหนด

3.1.12 **Gas Detector Tube** หมายถึง อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีในขณะที่ตรวจวัด

3.1.13 **อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment(PPE)** หมายถึง อุปกรณ์ที่นำมาสวมใส่อวัยวะของร่างกายเพียงส่วนเดียว หรือหลายส่วนประกอบกัน เพื่อไม่ให้ได้รับ หรือลดระดับอันตราย

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆในระหว่างการทำงาน

3.1.14 **เอกสารข้อมูลอันตรายสารเคมี หรือ Safety Data Sheet (SDS)** หมายถึง เอกสารที่แสดงข้อมูลอันตรายของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของสารเคมี ซึ่งในระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเรียกว่า “SDS”

3.1.15 **แบบแสดงรายการใบอนุญาตทำงาน (Permit To Work Index)** หมายถึง เอกสารที่แสดงรายการใบอนุญาตทำงานต่างๆเพื่อควบคุมรายการใบอนุญาตทำงาน โดยหากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการปิดทันที

3.1.16 **ใบขออนุญาตทำงาน (Permit To Work)** หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงการขอและการอนุญาตทำงาน โดยใบอนุญาตทำงานมีทั้งหมด 10 ประเภท ประกอบด้วย

1) งานทั่วไป (General Work)
2) งานซ่อมบำรุงเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน (Live mechanical work)
3) งานไฟฟ้า (Live Electrical Work)
4) งานขุดเจาะ (Excavation Work)
5) งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Work)
6) งานบนที่สูงและเสี่ยงตก (Working at Height)
7) งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work)
8) งานฉายรังสี (Radiation Work)
9) งานในที่อับอากาศ (Confined Space Work)
10) งานประดาน้ำ (Diving Work)

3.1.17 **งานทั่วไป (General Work)** หมายถึง งานซ่อมบำรุง แก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร โดยไม่ใช่งานซ่อมบำรุงเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน (Live mechanical work), งานไฟฟ้า (Electric Work), งานขุดเจาะ (Excavation Work), งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Work), งานบนที่สูงและเสี่ยงตก (Working at Height), งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work), งานฉายรังสี (Radiation Work), งานในที่อับอากาศ (Confined Space Work), งานประดาน้ำ (Diving Work)

3.1.18 **งานซ่อมบำรุงเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน (Live mechanical work)** หมายถึง งานซ่อมบำรุง การแก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร โดยยังมีแรงดันมากกว่า 1 บาร์ หรือมีอุณหภูมิผิวสัมผัสของวัสดุมากกว่า 60 องศาเซลเซียส

3.1.19 **งานไฟฟ้า (Live Electrical Work)** หมายถึง การทำงานที่มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวน ที่มีกำลังไฟตั้งแต่ 50 โวลต์ขึ้นไป หรือทำงานใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 50 โวลต์ขึ้นไป ที่มีระยะห่างน้อยกว่าระยะปลอดภัยขั้นต่ำตามตารางที่1

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ตารางที่1 ตารางกำหนดระยะปลอดภัยขั้นต่ำเมื่อต้องทำงานใกล้กับอุปกรณ์หรือวงจรที่มีไฟฟ้าอยู่

ระดับแรงดันไฟฟ้า	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ
500 V- 1,000V	15 cms. (6 inch.)
1 kV– 20 kV	90 cms.(3 Ft.)
20 kV-115 kV	180 cms. (6 Ft.)
115 kV-345 kV (Phase to Ground)	270 cms. (9 Ft.)
115 kV-345 kV (Phase to Phase)	390 cms. (13 Ft.)

3.1.20 **งานขุดเจาะ (Excavation Work)** หมายถึง งานที่มีการใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรขุด เจาะ ตอก ปัก หรือตัก ลงในพื้นดินลึกกว่าผิวหน้าของดิน 15 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ให้รวมถึงแนวระบบท่อ สายส่ง สายส่งสัญญาณ หรืออุปกรณ์ของ จีพีเอสซี

3.1.21 **งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Work)** หมายถึง งานแก้ไข งานซ่อม งานบำรุงรักษาที่อาจมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีอันตรายโดยสารเคมีอันตราย หมายถึง สารเคมีที่ตามรายชื่อประกาศตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.วัตถุอันตราย รวมถึงการทำงานในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย เช่น ใน secondary containment ที่มีการจัดเก็บสารเคมีอันตราย เป็นต้น

3.1.22 **งานบนที่สูงและเสี่ยงตก (Working at Height)** หมายถึง การทำงานบนที่ต่างระดับ หรือการทำงานที่ลาดชันตั้งแต่ 15 องศา แต่ไม่เกิน 30 องศาจากแนวราบ หรือการทำงานที่สูงจากพื้นดิน พื้นอาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ทั้งนี้ให้รวมถึงการทำงานที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตก ถึงแม้ความสูงจะไม่ถึง 2 เมตร

3.1.23 **งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work)** หมายถึง งานที่ปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน หรืองานอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิดได้ เช่น งานเชื่อม งานเจียร์ งานตัดที่มีประกายไฟ งานที่มีการกระทบกันของวัตถุแล้วทำให้เกิดประกายไฟ เป็นต้น
สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดประกายไฟ แบ่งย่อยได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. **Open Flame Hot Work Permit** คืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเช่น การตัด การเชื่อม การเจียร เป็นต้น
2. **Non-Open Flame Hot Work Permit** คือ งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนเปลวไฟ หรือประกายไฟโดยลักษณะเปลวไฟ หรือประกายไฟไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น งานเจาะ งานขัดพื้นผิว เป็นต้น

ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงการนำยานพาหนะ หรือเครื่องจักรที่มีท่อไอเสียและเป็นแหล่งเกิดความร้อน เมื่อถูกนำมาใช้หรือเข้าพื้นที่ Hazardous Zone ต้องมีการครอบท่อไอเสีย

หากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นอุปกรณ์ Exploision Proof ตามที่กำหนดตามระดับของ Hazardous Zone

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

3.1.24 **งานฉายรังสี (Radiation Work)** หมายถึง งานที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่มีแหล่งกำเนิดรังสี เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงาน ซึ่งไม่ใช่งานที่ทำเป็นประจำ เช่น งานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรังสี เป็นต้น กรณีจำเป็นต้องใช้มากกว่า 10 Curie (Ci) ต้องขออนุญาตผู้จัดการโรงไฟฟ้า

3.1.25 **งานในที่อับอากาศ (Confined Space Work)** หมายถึง ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รวมทั้งไม่ได้ออกแบบไว้เป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น อุโมงค์ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ถังน้ำมัน ถังสารเคมี ถังไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น

3.1.26 **งานประดาน้ำ (Diving Work)** หมายถึง งานที่ทำใต้น้ำโดยการดำน้ำ ตั้งแต่ระดับความลึก 10 ฟุต (3.048 เมตร) แต่ไม่เกิน 300 ฟุต (91.44 เมตร) ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ

3.1.27 **งานตัดแยกพลังงาน (LOTO)** คือ ใบอนุญาตที่ใช้ในการตัดแยกอุปกรณ์หรือพลังงาน ซึ่งไม่ใช่ใบอนุญาตทำงาน โดยการตัดแยกอุปกรณ์หรือตัดแยกพลังงาน ด้วยการล็อกตามขั้นตอนที่ส่วนปฏิบัติการผลิตกำหนดเพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการตัดแยกแหล่งพลังงานทั้งหมด จนผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.1.28 **งานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบขออนุญาตทำงาน** ได้แก่

ลำดับ	ลักษณะงาน	มาตรการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	งานควบคุมการผลิตของส่วนปฏิบัติการผลิต	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure	*จะต้องไม่ใช่งานที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เช่น งานในที่อับอากาศ เป็นต้น
2	งานขนถ่ายสารเคมีทางรถขนส่งสารเคมีที่กำกับดูแลโดยส่วนปฏิบัติการผลิตหรือส่วนปฏิบัติการเคมี	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure เฉพาะส่วนปฏิบัติการเคมีในกรณีทำงานในกระบวนการผลิต Work Instruction หรือ Procedure ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการโรงไฟฟ้า	
3	งานซ่อมบำรุงที่ดำเนินงานโดยพนักงานหรือผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้สังกัดซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานภายใน Maintenance Workshop	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure หรือคู่มือการใช้งานและดำเนินการจากผู้ผลิต/วิศวกรกำหนด	กรณีงานยก งานขับรถ forklift ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน/กฎหมายที่กำหนด
4	งานจัดเก็บ/เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ภายในพื้นที่คลังพัสดุโดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคลังสินค้า	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ลำดับ	ลักษณะงาน	มาตรการดำเนินการ	หมายเหตุ
	และดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ (Uncontrolled Area)		
5	งานเก็บตัวอย่างและงานวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการเคมีที่ดำเนินการโดยพนักงานห้องปฏิบัติการหรือผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้สังกัดส่วนปฏิบัติการเคมีหรือส่วนงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure	ยกเว้น: งานที่เสี่ยงอันตรายจากงานที่สูงหรือเสี่ยงตก, งานที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้าหรืองานอื่นๆ ซึ่งพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงต่อบุคคล และกระบวนการผลิต เช่น งานในพื้นที่ switchyard, หม้อแปลง, ห้องที่เกี่ยวข้องกับ Electrical/Electronic เป็นต้น
6	กรณีพนักงานและผู้รับเหมาประจำพื้นที่ภายใต้สายงาน QSSHE ได้แก่ รปภ. , Safety Inspector, นักดับเพลิงประจำพื้นที่โรงไฟฟ้า	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure หรือ Instruction ต่างๆ	
7	งานดูแลสวน ทั้งในและนอกเขตกระบวนการผลิต ตามแผนผังซึ่งระบุใน Work Instruction หรือ Procedure เช่น งานรดน้ำต้นไม้, งานใส่ปุ๋ย, งานตัดแต่งต้นไม้ในแนวราบ เป็นต้น	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure ในกรณีทำงานในกระบวนการผลิต Work Instruction หรือ Procedure ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการโรงไฟฟ้า	ยกเว้น: งานที่เสี่ยงอันตรายจากงานที่สูงหรือเสี่ยงตก, งานที่มีความเสี่ยงจากไฟฟ้าหรืองานอื่นๆ ซึ่งพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงต่อบุคคล และกระบวนการผลิต เช่น งานในพื้นที่ switchyard, หม้อแปลง, ห้องที่เกี่ยวข้องกับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ลำดับ	ลักษณะงาน	มาตรการดำเนินการ	หมายเหตุ
			Electrical/Electronic เป็นต้น
8	กรณีพนักงานและผู้รับเหมาประจำพื้นที่ภายใต้สายงานส่วนบริหารทรัพยากรอาคารได้แก่ แม่บ้าน, พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure หรือ Instruction ต่างๆ	กรณีทำความสะอาดในพื้นที่ ER/CR ต้องปฏิบัติตาม Physical Access control for ER/CR room Procedure
9	การขนส่งทั่วไปที่ไม่กระทบในกระบวนการผลิต เช่น ขนส่งน้ำดื่ม, ขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า เป็นต้น	ต้องจัดให้มี Work Instruction หรือ Procedure หรือ Instruction ต่างๆ	
10	กรณีบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เขตผลิต เช่น ผู้มาเยี่ยมชม, ผู้มาติดต่อ เป็นต้น ต้องการเข้าพื้นที่เขตผลิตโดยไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือไม่ได้มีการทำงานกับอุปกรณ์/เครื่องจักรต้องแจ้งให้ส่วนปฏิบัติการผลิตหรือผู้จัดการโรงไฟฟ้าหรือ Shift Operation Manager ทราบก่อนเข้า พื้นที่เขตผลิตทุกครั้ง สำหรับบุคคลภายนอกต้องมีพนักงาน จีพีเอสซี หรือผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบนำพาเข้า	ต้องจัดให้มี Safety Induction หรือ Safety Brief	

หมายเหตุ:

1) งานที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีใบขออนุญาตทำงาน ผู้จัดการส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม Work Instruction หรือ Procedure หรือคู่มือการใช้งานและดำเนินการจากผู้ผลิต/วิศวกรกำหนด **และต้องมีสำเนาเอกสารบันทึกการฝึกอบรมดังกล่าวไว้ ให้พนักงานภายใต้สังกัดส่วนงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยตรวจสอบได้**
2) Work Instruction หรือ Procedure หรือคู่มือการใช้งานและดำเนินการจากผู้ผลิต/วิศวกรกำหนด ต้องครอบคลุมประเด็นและมาตรการลดหรือควบคุมความเสี่ยงด้าน SSHE และมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือกฎหมาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ตารางที่ 2 ตารางสรุประยะเวลาของการอนุญาตให้ทำงาน

ใบอนุญาตทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาของการอนุญาตให้ทำงาน
1. Permit To Work Index	จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
2. งานตัดแยกพลังงาน (LOTO)	
3. งานทั่วไป (General Work)	มีอายุไม่เกิน 1 วัน/24 ชม.
4. งานซ่อมบำรุงเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน (Live mechanical work)	มีอายุไม่เกิน 1กะ และหากงานยังไม่แล้วเสร็จสามารถต่อใบอนุญาตทำงานในกะถัดไปได้ ไม่เกิน 1 ครั้ง
5. งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Work)	
6. งานขุดเจาะ (Excavation Work)	
7. งานฉายรังสี (Radiation Work)	
8. งานไฟฟ้า (Electric Work)	
9. งานบนที่สูง (Working at Height)	
10. งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work)	มีอายุไม่เกิน 1 กะ
11. งานในที่อับอากาศ (Confined Space Work)	
12. งานประดาน้ำ (Diving Work)	

4. หลักการและเหตุผล

4.1 หลักการทั่วไป

ระบบการขออนุญาตทำงาน เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมงานทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยใช้หลักการชี้บ่ง การประเมินอันตราย การควบคุมและลดความเสี่ยง ผ่านการตรวจสอบในใบอนุญาตทำงาน รวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้อนุญาต

4.1.1 ผู้ควบคุมงานจัดทำ JSEA และให้มีการพิจารณา ทบทวน JSEA ตามระดับความเสี่ยง โดยอ้างอิงตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4.1.2 ผู้ควบคุมงานต้องวางแผนงานการทำงานร่วมกับ Shift Operation Manager ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้หน่วยงานผลิตได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ทำงานหรือสถานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

4.1.3 ผู้ควบคุมงาน, ผู้ปฏิบัติงานและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้น ต้องดำเนินการจัดทำ แบบสำรวจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหน้างานและการสนทนาด้านความปลอดภัย (On Site JSEA and Toolbox Talk) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน

4.1.4 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต้องหยุดการทำงาน ต้องหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินนั้น เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันใน JSEA ของงานนั้นๆ

4.2 ข้อกำหนดพิเศษ

กฎเฉพาะต่อไปนี้ใช้บังคับกับนโยบายดังนี้:

4.2.1 การอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Electrical Network)

- JSEA ของกิจกรรมการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อระหว่างโรงไฟฟ้า เช่น ระบบสายส่งไฟฟ้า ,ระบบป้องกัน , ระบบการจัดส่งและควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าของกลุ่ม จีพีเอสซี ของระบบ 230 kV, 115 kV, 22 kV หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณา ตรวจสอบและอนุมัติโดย Plant Manager

4.2.2 การอนุญาตทำงานในพื้นที่ Remote Area

- Remote Area คือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การผลิตของโรงไฟฟ้า เช่น สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (MTP1,MTP2,MTP3), ระบบสายส่งไฟฟ้า, Metering ในพื้นของลูกค้า เป็นต้น โดยต้องมีการกำหนดพื้นที่โดย Plant Manager
- การอนุญาตขอทำงานให้ผู้ควบคุมงานขออนุญาตทำงานผ่านเครื่องมือสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อสื่อสารมายัง Shift Operation Manager เพื่อให้พิจารณามาตรการด้านความปลอดภัย และพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้ รวมถึงการอัปเดตสถานะมาตรการความปลอดภัยตามที่ระบุใน JSEA ระหว่างทำงาน และเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ จึงดำเนินการปิดใบอนุญาตทำงาน

4.2.3 การอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Plant Modification และ Project construction Area

- งานโครงการ Plant Modification และ Project construction การอนุญาตขอทำงานให้ผู้ควบคุมงานขออนุญาตต่อผู้อนุญาต เว้นแต่ว่า โครงการมีการกั้นพื้นที่แยกส่วนออกจากขอบเขตโรงไฟฟ้าชัดเจน ผ่านการอนุมัติจาก Plant manager โดยทางโครงการสามารถบริหารจัดการระบบอนุญาตทำงานได้เองภายในเขตพื้นที่ แต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัตินี้ และ/หรือข้อกำหนดของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 การขออนุญาตทำงาน e-PTW

- การขออนุญาตทำงาน e-PTW สามารถใช้ทดแทนเอกสารใบอนุญาตทำงานได้โดยการดำเนินการต้องสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัตินี้

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- พิจารณาแต่งตั้งผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ในระบบการขออนุญาตทำงานของบริษัทในกลุ่ม จีพีเอสซี

5.2 ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัย (ผู้ตรวจสอบร่วม)

- จัดให้มีการอบรมตาม PTW Competency Procedure ให้กับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจสอบ โดยผู้ได้รับการอบรมจะต้องผ่านการประเมินผลความรู้ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป
- จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ หรือการฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา โดยผู้ได้รับการอบรมจะต้องผ่านการประเมินผลความรู้ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป
- ดำเนินการจัดให้มีการอบรมหรือสื่อความระบบการขออนุญาตทำงานสำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจสอบ เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ตามระบบการขออนุญาตทำงานให้เป็นปัจจุบัน
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำรายการสถานที่อับอากาศของทุกพื้นที่
- ร่วมตรวจสอบสถานที่ทำงานและสภาพการทำงานว่าปลอดภัย ตามรายละเอียดในใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศและงานประดาน้ำ
- ในระหว่างการทำงานหรืองานที่ทำอย่างต่อเนื่อง ให้สุ่มตรวจสอบสถานที่ทำงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดมาตรการควบคุมตามใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เฉพาะใบอนุญาตทำงานที่อับอากาศ และงานประดาน้ำ

5.3 ผู้อนุญาต

- ต้องผ่านการอบรมตามที่กำหนดใน PTW Competency Procedure พร้อมผ่านการประเมินผลความรู้ โดยกำหนดเกณฑ์การผ่าน 90% ขึ้นไป โดยผู้ที่ผ่านจะได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบ ตามระบบการขออนุญาตทำงาน
- เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ควบคุมงานในการวางแผนการปฏิบัติงานและการกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย ทั้งก่อนเริ่มงาน หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปฏิบัติงาน และงานที่มีลักษณะทับซ้อนกัน (SIMOPs Procedure)
- เป็นผู้เตรียมการในการตัดแยกระบบทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ควบคุมงานในการพิจารณาเกี่ยวกับการล็อคกุญแจ และแขวนป้ายตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้าย
- ตรวจสอบ และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขออนุญาตทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ผู้ควบคุมงานระบุรายละเอียดไม่ครอบคลุม
- ผู้อนุญาตหรือผู้ตรวจสอบ ต้องทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเตรียมการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบขออนุญาตทำงาน **ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงก่อนเริ่มงาน** และอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 4 ชั่วโมงหลังได้รับอนุมัติ

จากผู้อนุญาต ไม่รวมช่วงเวลาที่มีการพัก สำหรับกรณีที่ไม่มีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถติดต่อผู้ควบคุมงานได้นั้น ให้ผู้อนุญาตทำการหยุดงานก่อนชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ

- ผู้อนุญาตมีหน้าที่กำหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยโดยอ้างอิงจาก SDS สำหรับกรณีที่ยังไม่มีการระบุในใบอนุญาตทำงาน
- ผู้อนุญาตหรือผู้ตรวจสอบ ต้องตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นก๊าซติดไฟ ออกซิเจน หรือสารเคมี (ขึ้นกับประเภทของงานที่ขออนุญาต) ครั้งแรก โดยวัดก่อนเริ่มงาน และวัดครั้งถัดไปทุกๆ 4 ชั่วโมงหลังได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาต พร้อมลงบันทึกในฉบับสำเนาของใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ หรือใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ ใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
- ผู้อนุญาตหรือผู้ตรวจสอบ ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะปิดใบอนุญาตทำงานและใบขออนุญาตทำงาน
- ผู้อนุญาตหรือผู้ตรวจสอบ ต้องอยู่ภายในพื้นที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่มีการอนุญาตให้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ยกเว้นพื้นที่ที่ประกาศเป็น Remote Area
- ผู้อนุญาตหรือผู้ตรวจสอบ ดำเนินการเพิ่มการตรวจสอบหากได้รับการร้องขอจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้อนุญาตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจสอบตามประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบ ตามระบบการขออนุญาตทำงาน

5.4 ผู้ควบคุมงาน

- ต้องผ่านการอบรมตามที่กำหนดใน PTW Competency Procedure พร้อมผ่านการประเมินผลความรู้ โดยกำหนดเกณฑ์การผ่าน 90% ขึ้นไป โดยผู้ที่ผ่านจะได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจสอบ ตามระบบการขออนุญาตทำงาน
- ต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรงกับงานที่ขออนุญาต เช่น งานซ่อมบำรุง แก้ไขดัดแปลง หรือปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบทางไฟฟ้า หรือผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ตรงกับงานที่ขออนุญาตแต่สามารถชี้แจงรายละเอียดงานที่ขออนุญาตได้ชัดเจนและครบถ้วนก็สามารถเป็นผู้ควบคุมงานในการเปิดและปิดใบขออนุญาตทำงานได้
- ผู้ควบคุมงานที่จำเป็นต้องขออนุญาตทำงานนอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่เป็นประจำ ผู้ควบคุมงาน จะต้องนำหลักฐานการผ่าน OJT ของพื้นที่นั้นมายื่นที่ Plant SS ของพื้นที่นั้นๆ เพื่อทำ PTW competency ในหัวข้อ 6.1 การส่งหนังสือรับรอง Specific plant ตามระเบียบปฏิบัติ PTW competency module ก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมงานของพื้นที่นั้น โดยการทำ OJT จะต้องจัดทำกับ Section Manager ของหน่วยงานนั้นๆ และมีหัวข้อเหล่านี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่นั้นๆ
- ต้องเป็นผู้จัดเตรียมและระบุรายละเอียดในใบขออนุญาตทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมเอกสาร เพื่อส่งให้ผู้อนุญาตที่ออกใบขออนุญาตทำงาน พิจารณาการอนุญาตทำงานโดยมีเอกสารอย่างน้อย ดังด้านล่าง
    - P&ID, Drawing, Logic Diagram, Single Line Diagram หรือ Layout ตามรายละเอียดงานที่ขออนุญาต

    - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA)
    - รายชื่อและจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ระบุใน On site JSEA และการพูดคุยด้านความปลอดภัย
    - คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน Contractor Passport หรือใบรับรอง ในกรณีงานฉุกเฉิน/เร่งด่วนสามารถใช้ใบรับรองได้
- กรณีที่เปิดใบขออนุญาตทำงานแล้ว แต่ไม่สามารถปิดใบขออนุญาตทำงานหลังจากงานเสร็จสิ้น สามารถที่จะมอบหมาย โอนถ่ายงานให้บุคคลอื่นในสายงานบังคับบัญชาเดียวกันปิดใบขออนุญาตทำงานได้ แต่ต้องมีการระบุการมอบหมายคนใหม่ในใบขออนุญาตทำงานที่ขอไว้
- กรณีงานในสถานที่อับอากาศผู้ควบคุมงานต้องอยู่ในพื้นที่ตั้งของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดเวลากรณีที่มีการปฏิบัติงาน
- ต้องทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเตรียมการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มงาน และต่อจากนั้น ทุกๆ 4 ชั่วโมงหลังจากการเปิดใบขออนุญาตทำงาน
- ต้องตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นก๊าซติดไฟ ออกซิเจน หรือสารเคมี ที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจวัด ก่อนเริ่มงานและทุกๆ 4 ชั่วโมงหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้อนุญาต
- ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับเหมาที่จะเข้าทำงานใน จีพีเอสซี ต้องผ่านการอบรมตาม **ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE**
- ดำเนินการให้อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะนำเข้ามาใช้งานต้องผ่านตรวจสอบตาม **ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE** เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ยก เครื่องมือกล เครื่องจักรยนต์ พร้อมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือให้มีสภาพที่ปลอดภัยและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานตลอดเวลา
- ต้องมั่นใจและเข้าใจถึงขอบเขตของงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อทำการวางแผนการปฏิบัติงานและทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA)
- ต้องมีการทบทวนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA) ร่วมกับผู้เกี่ยวของตามที่ระบุในระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง **การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการ (Job Safety and Environment Analysis (JSEA))**
- นำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA) ของงานที่ขออนุญาตสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ผ่านการทำ On site JSEA และการพูดคุยด้านความปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ต้องทำความเข้าใจและแจ้งรายละเอียดต่างๆที่ระบุในใบขออนุญาตทำงานกับผู้ปฏิบัติงานก่อนที่เริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ผ่านการทำ On site JSEA และการพูดคุยด้านความปลอดภัย ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้รวมถึงงานที่ลักษณะทับซ้อนกัน (SIMOPs) กับงานอื่นด้วย
- ทำความเข้าใจ, ปฏิบัติตาม และตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในใบขออนุญาตทำงานและมาตรการกำจัดอันตราย / ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ระบุใน JSEA อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน พร้อมควบคุมให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการทำงาน
- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และตรวจตราอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

- ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและต้องได้รับการขึ้นทะเบียน ตาม **ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE และ วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมา**
- ต้องร่วมตรวจสอบการล็อคกุญแจ และแขวนป้ายตาม **ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้าย**
- ต้องนำใบขออนุญาตทำงานให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
- ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่เพื่อคืนสภาพเดิมหลังเลิกปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และปลอดภัย
- ดูแลให้ใบขออนุญาตทำงาน (ฉบับสำเนา) ติดแสดงไว้อย่างชัดเจน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา จนกว่างานจะสิ้นสุดลง
- การปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอต้องจัดเตรียมระบบแสงสว่างในการทำงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ
- แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้หยุดงานทันที กรณีลักษณะงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ได้ระบุในใบขออนุญาตทำงาน JSEA หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบทันที
- เมื่องานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ หรือใบขออนุญาตทำงานหมดอายุ หรือต้องมีการต่ออายุ ให้นำใบขออนุญาตทำงานกลับไปให้ผู้อนุญาตเพื่อปิดงานหรือขอต่ออายุ
- รวบรวมนำส่งสำเนาใบอนุญาตทำงานทั้งหมดให้กับผู้อนุญาต เมื่องานเสร็จสิ้น

5.5 ผู้ตรวจสอบ

- ต้องผ่านการอบรมตามที่กำหนดใน PTW Competency Procedure พร้อมผ่านการประเมินผลความรู้ โดยกำหนดเกณฑ์การผ่าน 90% ขึ้นไป โดยผู้ที่ผ่านจะได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบ ตามระบบการขออนุญาตทำงาน
- ตรวจสอบสถานที่ทำงานและสภาพการทำงานว่าปลอดภัย ตามรายละเอียดในใบอนุญาตตามประเภทงานและตามรายละเอียดใน JSEA
- แจ้งผลการตรวจสอบตามรายละเอียดในใบอนุญาตทำงานและ JSEA ไปยังผู้อนุญาต และหากใบอนุญาตถูกอนุมัติให้สามารถลงนามแทนผู้อนุญาตได้ในใบอนุญาตทำงานฉบับสำเนา โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารโดยใช้วิทยุ หรือ Application LINE ได้
- ในระหว่างการทำงานหรืองานที่ทำอย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบสถานที่ทำงานเป็นระยะทุกๆ 4 ชม.หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาต และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนดในใบอนุญาตทำงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- ตรวจสอบที่ทำงาน หลังจากงานเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดออกจากที่ทำงาน, ทำความสะอาด 5ส, เพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์และสถานที่ กลับมาสู่สภาพปกติ

5.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย

- บันทึกรายละเอียดในการขอเข้าปฏิบัติงานของผู้รับเหมา-โดยรายละเอียดที่แจ้งประกอบด้วย เลขที่ใบขออนุญาตทำงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ชื่อผู้ควบคุมงาน รายชื่อผู้รับเหมา และบริษัทผู้รับเหมา
- ตรวจสอบว่าผู้เข้าปฏิบัติงานสวมใส่ PPE พื้นฐาน ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย ครบทุกประเภท และ PPE พื้นฐานดังกล่าวมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน รวมถึงชุดแต่งกายต้องเป็นไปตามที่ระเบียบบริษัทกำหนด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะนำเข้าใช้งานว่าผ่านการตรวจสภาพตามระเบียบการปฏิบัติงานเรื่อง **ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการอบรมและการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาด้าน SSHE**

5.7 ผู้ช่วยเหลือในงานอับอากาศ

- หมายถึง พนักงานของ จีพีเอสซี หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนดในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งทำหน้าที่ ดูแล ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในที่อับอากาศ เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งภายนอก และภายในที่อับอากาศ ตามแบบแสดงขั้นตอนปฏิบัติการป้องกันและหลีกหนี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศ

5.8 ผู้เฝ้าระวังไฟ

- หมายถึง พนักงานของ จีพีเอสซี หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นหรือ หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อนุญาติ ให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย สำหรับงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟประเภท Open Flame และ Non-Open Flame ใน hazardous zon

5.9 ผู้ตรวจวัดก๊าซ

- หมายถึง พนักงานปฏิบัติการผลิตที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานเครื่องตรวจวัดก๊าซ (Gas Tester) และผ่านทดสอบ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
    1. ตรวจวัดก๊าซอันตราย, ก๊าซติดไฟ,และก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศการทำงาน ตามรายละเอียดของใบอนุญาตทำงาน ทั้งก่อนและระหว่างการทำงานของใบอนุญาตทำงาน
    2. บันทึกค่าตรวจวัดในใบอนุญาตทำงาน
    3. ถ้าผลตรวจวัดก๊าซไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน หรือไม่สอดคล้องตามใบอนุญาตทำงานหรือค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ระบุใน SDS ให้หยุดการทำงาน และแจ้งให้ผู้อนุญาตรับทราบทันที

5.10 Qualified Person

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่มีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะดำเนินการ ซึ่งถูกมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หรือผู้ทำงานที่อาจเป็นพนักงานกลุ่ม จีพีเอสซี หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย SVP QSSHE

5.11 พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน มีหน้าที่ในการสั่งหยุดงาน

- การสั่งหยุดงาน (Stop Work Authority, SWA)
- อำนาจในการสั่งหยุดงาน เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของพนักงานจีพีเอสซี ลูกจ้างชั่วคราว และ ผู้รับเหมาทุกคนในการหยุดงานทันที หากพบว่ากิจกรรมใดๆ ในงานนั้น อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ได้ โดยต้องทำการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถทำงานต่อได้

- การสั่งหยุดงานจะต้องแจ้ง Shift Operation Manager หรือผู้ควบคุมงานของกลุ่ม จีพีเอสซี ให้รับทราบทันที การสั่งหยุดงานจะถูกบันทึกไว้ในรายงานอุบัติการณ์ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ /อุบัติการณ์

6. รายละเอียดกระบวนการ

6.1 การดำเนินการ / การเตรียมการด้านความปลอดภัย

การขออนุญาตทำงานภายในพื้นที่ควบคุมการขออนุญาตทำงานที่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ติดกันต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตของพื้นที่ติดกันดังกล่าวทราบ พร้อมลงนามรับทราบ

6.1.1 ขั้นตอนการดำเนิน **การขอใบอนุญาตทำงาน** (PTW Workflow) ในกรณีที่งานเสร็จสิ้นตามอายุใบอนุญาตทำงาน

(1) ผู้ควบคุมจัดเตรียมขั้นตอนการทำงานและ JSEA รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตทำงานทั้งหมด

(2) ผู้ควบคุมงาน, ผู้อนุญาต, ผู้บังคับบัญชาของผู้ควบคุมงาน N+1/ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยประจำพื้นที่ นำ JSEA เข้าทบทวนตามระดับความเสี่ยงของงาน
หมายเหตุ: ** ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำขั้นตอนนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการปฏิบัติงาน

(3) ผู้ควบคุมงาน ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทำงานให้ผู้อนุญาตพิจารณาอย่างน้อย 1 วันก่อนปฏิบัติงาน

(4) ผู้ควบคุมงาน, พนักงานรักษาความปลอดภัย (กรณีที่มีผู้รับเหมาเข้าพื้นที่)
- ผู้ควบคุมงานแจ้งยืนยันกับผู้อนุญาต เพื่อรับเอกสารที่เกี่ยวข้องและติดต่อผู้รับเหมาเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมงาน
- พนักงานรักษาความปลอดภัยบันทึกงานตามใบอนุญาตทำงาน, รายชื่อ และบริษัทผู้รับเหมา

(5) ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับเหมา (ถ้ามี) เข้าพื้นที่หน้างาน เพื่อทำ On-site JSEA และ Safety talk ก่อนเริ่มงาน และลงนามใน On-site JSEA จากนั้นให้เตรียมงานตามที่ระบุใน JSEA

(6) ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้อนุญาตเพื่อมอบหมายผู้ตรวจสอบและแจ้งผู้ตรวจสอบร่วมเพื่อดำเนินการตรวจสอบหน้างานตาม Safety checklist

(7) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบร่วม (ถ้ามี) และผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบหน้างาน พร้อมทั้งลงนามในใบอนุญาตทำงานฉบับสำเนา ในช่อง “การตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน”

(8) ผู้ตรวจสอบแจ้งผลการตรวจสอบหน้างานกับผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต PTW

(9) ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตทำงาน และลงนามในต้นฉบับใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index

(10) ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับเหมา (ถ้ามี) เริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุใน JSEA

(11) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นระยะทุกๆ 4 ชม. หลังจาก PTW ถูกอนุญาต โดยผู้ตรวจสอบร่วมจะทำการสุ่มตรวจสอบ

(12) ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานประจำวันเสร็จสิ้น ให้แจ้งผู้อนุญาตเพื่อมอบหมายผู้ตรวจสอบและแจ้งผู้ตรวจสอบร่วมเพื่อดำเนินการตรวจสอบหน้างานตาม Safety checklist

(13) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบร่วม (ถ้ามี) และผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบหน้างาน พร้อมทั้งลงนามในใบอนุญาตทำงานฉบับสำเนาในช่อง “การตรวจสอบก่อนปิดใบอนุญาตทำงาน หลังจากเสร็จสิ้น”

(14) ผู้ควบคุมงาน รวบรวมนำส่ง PTW ฉบับสำเนาทั้งหมดให้กับผู้อนุญาต

(15) ผู้อนุญาต ลงนามปิดในใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index ประจำวัน และจัดเก็บเอกสาร PTW ที่ CCR อย่างน้อย 3 ปี

6.1.2 ขั้นตอนการดำเนินการ **ขอต่อใบอนุญาตทำงาน** (PTW Workflow) ในกรณีที่งาน **ไม่** เสร็จตามอายุใบอนุญาตทำงาน

(1) ผู้ควบคุมงาน ที่ปฏิบัติงานไม่เสร็จตามอายุใบอนุญาตทำงาน ให้นำใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index เดิมมาขอต่ออายุที่ CCR เพื่อให้ผู้อนุญาตในกะเดิมลงนามปิด
(2) ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้อนุญาตเพื่อขอต่อใบอนุญาตทำงาน โดยในขณะที่ขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ปฏิบัติงานต่อได้อีก 1 ชม.
(3) ผู้ควบคุมงานนำสำเนาใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index ไปที่หน้างานเพื่อรอผู้ตรวจสอบในกะใหม่มาทำการตรวจสอบ
(4) ผู้ควบคุมงานติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรับผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ทำงาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนผู้รับเหมา
(5) ผู้ควบคุมงาน ทำ On-site JSEA และ Safety talk ก่อนเริ่มงาน และลงนามใน On-site JSEA กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนผู้รับเหมา
(6) ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้อนุญาต (กะใหม่) เพื่อมอบหมายผู้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบหน้างานตาม Safety checklist
(7) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบหน้างาน พร้อมทั้งลงนามในใบอนุญาตทำงานฉบับสำเนาในช่อง "การขอต่ออายุใบอนุญาต"
(8) ผู้ตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบหน้างานกับผู้อนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาต PTW
(9) ผู้อนุญาต พิจารณาอนุญาตใบอนุญาตทำงาน และลงนามในต้นฉบับใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index
(10) ผู้ตรวจสอบ ลงนามอนุญาตในใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index ฉบับสำเนา
(11) ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับเหมา (ถ้ามี) เริ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุใน JSEA
(12) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นระยะทุกๆ 4 ชม. หลังจาก PTW ถูกอนุญาต โดยผู้ตรวจสอบร่วมจะทำการสุ่มตรวจสอบ
(13) ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานประจำวันเสร็จสิ้น ให้แจ้งผู้อนุญาตเพื่อมอบหมายผู้ตรวจสอบและแจ้งผู้ตรวจสอบร่วมเพื่อดำเนินการตรวจสอบหน้างานตาม Safety checklist
(14) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบร่วม (ถ้ามี) และผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบหน้างาน พร้อมทั้งลงนามในใบอนุญาตทำงานฉบับสำเนา
(15) ผู้ควบคุมงาน รวบรวมนำส่ง PTW ฉบับสำเนาทั้งหมดให้กับผู้อนุญาต
(16) ผู้อนุญาต ลงนามปิดในใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index ประจำวัน และจัดเก็บเอกสาร PTW ที่ CCR อย่างน้อย 3 ปี

6.1.3 ขั้นตอน**การปิดใบขออนุญาตทำงาน**เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขออนุญาตทำงาน

(1) ผู้ควบคุมงาน ที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ให้แจ้งผู้อนุญาตเพื่อมอบหมายผู้ตรวจสอบและแจ้งผู้ตรวจสอบร่วมเพื่อดำเนินการตรวจสอบหน้างาน

(2) ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบร่วม (ถ้ามี) และผู้รับเหมา (ถ้ามี) ตรวจสอบหน้างาน พร้อมทั้งลงนามในใบอนุญาตทำงานฉบับสำเนา ในช่อง "การตรวจสอบก่อนปิดใบอนุญาตทำงาน หลังจากเสร็จสิ้น"
(3) ผู้ควบคุมงาน รวบรวมนำส่ง PTW ฉบับสำเนาทั้งหมดให้กับผู้อนุญาตที่ CCR
(4) ผู้อนุญาต, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบ ลงนามปิดในใบแสดงรายการขออนุญาตทำงาน PTW Index เมื่อเสร็จสิ้นงานทั้งหมด

6.2 **การจัดเตรียมงานแยกตามประเภทใบอนุญาตทำงาน**

ผู้อนุญาตและผู้ควบคุมงานต้องเลือกประเภทใบอนุญาตทำงานให้ถูกประเภทตามคำนิยามของใบอนุญาตทำงาน

6.2.1 **ประเภทงานทั่วไป (General Work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ให้มีการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม JSEA ที่ได้รับพิจารณาอนุมัติแล้ว
  (2) ให้มีการปฏิบัติตามใบอนุญาตทำงานของประเภทงานทั่วไป (General Work Permit)
  (3) หากเป็นการทำงานบนที่สูงหรืองานตั้งนั่งร้าน ต้องได้รับการตรวจสอบตามใบอนุญาตทำงาน
  (4) หากเป็นงานเกี่ยวกับการยก โดยใช้ปั่นจั่น, รถเฮี๊ยบ ต้องได้รับการตรวจสอบตามรายการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) เตรียมการเพื่อดำเนินงานตามใบอนุญาตทำงานงานทั่วไป (General Work Permit)
  (2) ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของประเภทงานทั่วไป (General Work Permit)
  (3) ควบคุม ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามรายการใบอนุญาตทำงานสำหรับงานทั่วไปตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.2.2 **ประเภทงานซ่อมบำรุงเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน (Live mechanic work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) เพื่อพิจารณาดำเนินการตัดแยกระบบออกจากแหล่งพลังงาน ล็อคกุญแจหรือแขวนป้ายตาม **ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย**
  (2) ตรวจวัดแรงดันหรืออุณหภูมิ ดังนี้
    - มีการไล่สารติดไฟออกจากระบบ/อุปกรณ์ ต้องเป็น 0% LEL
    - มีการไล่สารเคมีออกจากระบบ/อุปกรณ์ ไม่มีของเหลว หรือสารเคมีตกค้างอยู่ภายในระบบ/อุปกรณ์
    - ลดแรงดันของแหล่งพลังงานภายในระบบ/อุปกรณ์จนอยู่ในระดับที่ปลอดภัย แต่สามารถลดแรงดันให้น้อยกว่า 1 บาร์
    - ลดอุณหภูมิของระบบ/อุปกรณ์ แต่ไม่สามารถลดอุณหภูมิได้ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส

ถ้าดำเนินการตามแนวทางการลดแรงงดัน หรืออุณหภูมิแล้วพบว่าไม่สามารถทำให้แรงดันต่ำกว่า 1 บาร์ได้ หรืออุณหภูมิยังคงมากกว่า 60 องศา เซลเซียส แต่ได้มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปร่วมกันว่าสามารถดำเนินการได้ โดยกำหนดมาตรการอื่นๆ ในการป้องกันอันตรายจากแรงดัน และความร้อน และให้ใช้ Live Mechanical Work

Permit ในการทำงาน พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกันใน JSEA ทั้งนี้สามารถระบุมาตรการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ใน Permit to work ได้ และกำชับให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมให้มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) เตรียมการเพื่อดำเนินงานตามรายละเอียดความปลอดภัยสำหรับงานในเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน
  (2) ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของงานในเครื่องกล อุณหภูมิและแรงดัน
  (3) ควบคุม ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามใบอนุญาตทำงานของงานในเครื่องกลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.2.3 **ประเภทงานไฟฟ้า (Live Electrical Work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ดำเนินการตัดแยกระบบออกจากแหล่งพลังงาน ล็อคกุญแจหรือแขวนป้ายตาม **ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย**
  (2) ต้องชี้แจงผู้ควบคุมงานหรือที่จะปฏิบัติงานกับไฟฟ้าให้เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตทำงานอย่างเคร่งครัด
  (3) ต้องระบุให้มีความระมัดระวัง และสวมใส่ PPE ตลอดจนกำหนดวิธีการปฏิบัติงานไฟฟ้า และประสานงานกับ ผู้ควบคุมงาน ให้ดูแลการใส่อุปกรณ์ป้องกัน และปฏิบัติงานกับไฟฟ้าตามวิธีที่กำหนดและจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้

(1) ต้องประสานงานวิศวกรไฟฟ้า เพื่อขอความเห็นในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยก่อนเริ่มขออนุญาตปฏิบัติงาน
(2) ต้องชี้แจงผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิบัติงานกับไฟฟ้าให้เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ใน ใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานงานกับไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
(3) ตรวจพื้นที่ทำงาน
(4) ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คน ในพื้นที่ปฏิบัติงาน สำหรับกรณีฉุกเฉิน
(5) ผู้ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า ตามที่กฎหมายกำหนด
(6) ตรวจพื้นที่ทำงานว่ามีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงระดับ 22 kV. ขึ้นไป อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ทำงานหรือไม่ หากมีให้กั้นธงขาวแดงและ Safety sign เพื่อแสดงเขตอันตรายในบริเวณใกล้และใต้สายส่งในระยะห่างจากสายส่ง 3 เมตร แล้วแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องทราบ
(7) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของการบอกพิกัด ขนาดของงาน และเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้งาน ตามที่ปฏิบัติงานใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงแจ้งมา
(8) ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับระยะห่างขั้นต่ำที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้กับอุปกรณ์หรือส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีไฟฟ้าอยู่

a. การทำงานใกล้กับอุปกรณ์หรือส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีไฟฟ้าอยู่

ระดับแรงดันไฟฟ้า	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ
500 V- 1,000V	15 cms. (6 inch.)
1 kV– 20 kV	90 cms.(3 Ft.)
20 kV-115 kV	180 cms. (6 Ft.)
115 kV-345 kV (Phase to Ground)	270 cms. (9 Ft.)
115 kV-345 kV (Phase to Phase)	390 s. (13Ft.)

b. การทำงานบนนั่งร้าน รถเครน หรือรถยกใกล้กับสายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม และมีไฟฟ้าอยู่

ระดับแรงดันไฟฟ้า	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
	นั่งร้าน	รถเครน หรือรถยก
Low Voltage	2.40 m.	
12 kV	2.40 m.	3.00 m.
24 kV	3.00 m.	
69 kV	3.30 m.	3.20 m.
115 kV	3.90 m.	3.65 m.
230 kV	5.30 m.	4.80 m.

หมายเหตุ : สำหรับการทำงานที่มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานกับลูกค้าอุตสาหกรรมและระบบเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้า (Networking) JSEA จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อนำมาใช้ ร่วมกับใบอนุญาตทำงานการทำงานไฟฟ้า

6.2.4 **ประเภทงานขุดเจาะ (Excavation Work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ดำเนินการตัดแยกระบบออกจากแหล่งพลังงาน ล็อคกุญแจหรือแขวนป้ายตาม**ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย**
  (2) ต้องชี้แจงผู้ควบคุมงานหรือที่จะปฏิบัติงานขุดเจาะให้เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานงานขุดเจาะอย่างเคร่งครัด
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) ต้องประสานงานวิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรระบบควบคุมหรือเครื่องมือวัด หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยก่อนเริ่มขออนุญาต ปฏิบัติงาน
  (2) ต้องชี้แจงผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิบัติงานขุดให้เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานงานขุดเจาะอย่างเคร่งครัด

6.2.5 **ประเภทงานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical Work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ดำเนินการตัดแยกระบบออกจากแหล่งพลังงาน ล็อคกุญแจหรือแขวนป้ายตาม**ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย**
  (2) มีการไล่สารเคมีออกจากระบบ/อุปกรณ์ ไม่มีของเหลว หรือสารเคมีตกค้างอยู่ภายในระบบ/อุปกรณ์
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) จัดเตรียมเอกสาร SDS และแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงอันตรายของสารเคมี และมาตรการป้องกันตามที่ระบุใน SDS
  (2) เตรียมการเพื่อดำเนินงานตามรายละเอียดความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับสารเคมี
  (3) ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของการทำงานกับสารเคมี
  (4) ควบคุม ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามใบอนุญาตทำงานของการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.2.6 **ประเภทงานบนที่สูงหรือเสี่ยงตก (Working at Height)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ต้องชี้แจงกับผู้ควบคุมงานสำหรับการทำงานบนที่สูงหรือเสี่ยงตกให้เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตทำงาน
  (2) ต้องตรวจสอบมาตรการป้องกันอันตรายของการทำงานที่สูงเกิน 2 เมตรหรือเสี่ยงตก ตามระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) ต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันอันตรายของการทำงานที่สูงเกิน 2 เมตรหรือเสี่ยงตก
  (2) มีการจัดเตรียมนั่งร้านที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วตามระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  (3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และให้มีการดูแลรักษา และตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารเก็บไว้
  (4) ต้องตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์กันตก (Full Body Safety Harness) ที่ของผู้ปฏิบัติงาน
  (5) ต้องป้องกันวัสดุหรือสิ่งของไม่ให้ตก ร่วงหล่นจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
  [ระบุอยู่ในอำนาจหยุดงาน SWA แล้ว]

6.2.7 **ประเภทงานที่มีความร้อน หรือประกายไฟ (Hot work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ทวนสอบและยืนยันการตัดแยกระบบออกจากแหล่งพลังงาน ล็อคกุญแจหรือแขวนป้ายตาม**ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย**
  (2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซติดไฟบริเวณจุดปฏิบัติงาน และพื้นที่โดยรอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงและตามความรับผิดชอบ โดยปริมาณความเข้มข้นก๊าซติดไฟต้องเป็น 0% LEL กรณีไม่ได้ 0% LEL ต้องกลับไปดำเนินการตามข้อ 1

  (3) ต้องดูแล ควบคุมมิให้มีการเก็บตัวอย่าง หรือระบายสารติดไฟในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความร้อน หรือประกายไฟตลอดระยะเวลาการทำงาน
  (4) ตรวจเช็คการทำงานของผู้ควบคุมงานหรือในการดำเนินการตามใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟตามความรับผิดชอบ
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) ดำเนินการปิดล้อมพื้นที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟให้ชัดเจน และต้องมีป้ายแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากำลังทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ
  (2) ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิง ผ้ากันไฟ PPE และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ที่ผู้อนุญาตกำหนดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ และห้ามนำถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตโรงงานมาใช้งาน เว้นแต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
  (3) แจ้งผู้อนุญาตทุกครั้งที่มีการเลิกหรือเริ่มปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
  (4) ดูแลตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่มีแหล่งกำเนิดจุดติดไฟอื่นๆ นอกเหนือจากที่ขอไว้ในใบขออนุญาตทำงาน
  (5) หากจะมีการหยุดงาน พัก หรือเลิกปฏิบัติงาน จะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ได้ปิดหรือจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากบริเวณปฏิบัติงานได้
  (6) ห้ามมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
  (7) ต้องทำการปกปิด และตรวจสอบมิให้ประกายไฟ สะเก็ดไฟ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานกระเด็นไปถูกอุปกรณ์หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงได้
  (8) ต้องประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุสารไวไฟออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีความร้อน หรือประกายไฟอย่างน้อย 11 เมตร และ/หรือ ใช้ผ้าหรือวัสดุกันไฟปิดกั้นภาชนะบรรจุสารไวไฟ แต่ต้องมั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหลเพื่อป้องกันจากประกายไฟที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

[การนำรถเข้าพื้นที่ Hazardouse Zone ถือว่าต้องเปิด HOT Work Permit]

6.2.8 **ประเภทงานฉายรังสี (Radiation Work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ต้องชี้แจงผู้ควบคุมงานหรือที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีให้เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตทำงานฉายรังสีอย่างเคร่งครัด
  (2) เมื่อมีงานที่จำเป็นต้องใช้เครื่องฉายรังสีที่มีแหล่งกำเนิดรังสีเกินกว่า 10 คูรี่ ต้องได้รับอนุญาตทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Plant Manager
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) ตรวจสอบให้ใช้อุปกรณ์เครื่องฉายรังสีที่มีแหล่งกำเนิดรังสีต้องจัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    - ใบอนุญาต แบบ พ.ป.ส. ๔ ข
    - ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสี
    - ชนิดของต้นกำเนิดรังสีที่ใช้งาน

    - ตรวจสอบความแรงของต้นกำเนิดรังสีที่นำมาใช้งาน
    - ตารางแสดงอัตราความแรงของรังสีและระยะปลอดภัย
    - การคำนวณระยะปลอดภัย
    - เอกสารแสดงผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการฉายรังสี
  (2) ใช้เชือกธงเหลือง-ดำ กั้นล้อมรอบบริเวณพื้นที่ที่จะมีการใช้รังสี และจัดให้มีป้าย เครื่องหมายแสดง เพื่อเตือนให้ทราบว่า บริเวณดังกล่าวมีอันตรายจากรังสี
  (3) ต้องควบคุม ดูแลไม่ให้บุคคลทีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณพื้นที่มีการฉายรังสี จนกระทั่งการฉายรังสีเสร็จสิ้น และผู้ที่ทำการฉายรังสีหยุดการฉายรังสี จึงจะอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก ได้
  (4) มีการติดตั้งไฟสัญญาณหมุน หรือไฟกระพริบเตือน
  (5) ต้องมีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของรังสี ที่บริเวณรอบนอกของเชือกกั้นล้อมรอบ ซึ่งถ้าพบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของรังสีมากกว่า 2 มิลลิเรินท์เก้นต่อชั่วโมง ต้องขยายบริเวณพื้นที่ที่มีการฉายรังสี
  (6) ขณะที่มีการฉายรังสี ต้องอยู่ประจำบริเวณที่ทำการฉายรังสี เพื่อให้สามารถทำการหยุดฉายรังสีได้ในทันทีหากมีเหตุการณ์ผิดปกติ

6.2.9 **ประเภทงานในที่อับอากาศ (Confined Space Work)**

- ผู้อนุญาต ดำเนินการดังนี้
  (1) ดำเนินการตัดแยกระบบออกจากแหล่งพลังงาน ล็อคกุญแจหรือแขวนป้ายตาม**ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย**
  (2) ตรวจวัดปริมาณก๊าซติดไฟ สารเคมีต่างๆ และปริมาณออกซิเจนบริเวณจุดปฏิบัติงาน และพื้นที่โดยรอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงและตามความรับผิดชอบ ดังนี้
    - ปริมาณออกซิเจนต้องมีมากกว่า 19.5% หรือต่ำกว่า 23.5% โดยปริมาตร
    - ปริมาณก๊าซติดไฟไม่เกิน 0 % LEL ของก๊าซติดไฟแต่ละชนิดในอากาศ
    - ปริมาณค่าความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดหากพบว่าปริมาณก๊าซติดไฟมากกว่า 0% LEL หรือปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% หรือมีปริมาณสารเคมีในที่อับอากาศเกินค่ามาตรฐานก่อนเริ่มงานต้องกลับไปดำเนินการตามข้อ (1)
  (3) ตรวจเช็คการทำงานของผู้ควบคุมงานหรือในการดำเนินการตามใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟตามความรับผิดชอบ
  (4) กรณีที่ไม่มีการทำงานในที่อับอากาศให้ประสานงานผู้ควบคุมงานเพื่อติดป้าย "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า" ที่หน้าทางเข้า-ออกที่อับอากาศทุกแห่ง
  (5) ตรวจสอบไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดเข้าไปทำงานในที่อับอากาศโดยให้ดำเนินการตาม**ระเบียบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง**
- ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการดังนี้
  (1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือได้ผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

  (2) ตรวจสอบไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆตามกฎหมายกำหนดเข้าไปทำงานในที่อับอากาศโดยให้ดำเนินการตาม **ระเบียบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และ Fitness to work assessment** ใบรับรองที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ออกให้ ต้องระบุว่าสามารถเข้าปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศได้ โดย จีพีเอสซี อนุญาตให้ใบรับรองแพทย์ใช้ได้ไม่เกินตามที่แพทย์ระบุ หรือกรณีไม่ได้ระบุจะให้ใช้งานได้ 1 เดือน นับจากวันที่ออก
  (3) ทวนสอบผลการตรวจวัดก๊าซติดไฟ สารเคมีต่างๆ และปริมาณออกซิเจน
  (4) ต้องจัดเตรียมขั้นตอนปฏิบัติการป้องกันและหลีกหนี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศที่เข้าไปปฏิบัติงาน
  (5) ต้องให้มีการตรวจสอบและบันทึกรายชื่อและจำนวนผู้ที่เข้า-ออกในที่อับอากาศทุกครั้ง
  (6) ต้องมีการตกลงกับผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และผู้ช่วยเหลือว่าจะใช้การสื่อสารเป็นสัญญาณติดต่อแบบใด เช่น สัญญาณเชือก หรือสัญญาณมือ เป็นต้น
  (7) กรณีผู้ช่วยเหลือจำเป็นต้องเลิกหรือหยุดงานจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศออกมาเสียก่อน และที่สำคัญคือห้ามมิให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยเหลือ โดยที่ไม่ได้เรียกผู้ปฏิบัติงานออกมาชี้แจงก่อนโดยเด็ดขาด
  (8) หากผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาหรือตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ให้ผู้ช่วยเหลือรีบติดต่อ หรือผู้ควบคุมงานทันที เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติการป้องกันและหลีกหนี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศที่เข้าไปปฏิบัติงานตามที่จัดทำไว้
  (9) ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นภายนอกผู้ช่วยเหลือจะต้องแจ้งต่อผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศทราบทันที และดูแลให้ทุกคนออกจากพื้นที่นั้นๆ อย่างปลอดภัย ห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานยังออกจากที่อับอากาศไม่หมดโดยเด็ดขาด
  (10) ผู้ช่วยเหลือต้องปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นหรือติดต่อกับผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้โดยง่าย และจะต้องสามารถเข้าไปช่วยเหลือในที่อับอากาศได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
  (11) หากต้องการพัก หรือหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวจะต้องมีการปิดช่องทางเข้า-ออกที่อับอากาศ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า" ติดไว้ให้เห็นเด่นชัด
  (12) ต้องมีการจัด PPE อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด เช่น หน้ากากระบบมีถังอากาศ (SCBA) Air Line หรือสายช่วยชีวิต ในกรณีที่ต้องลงไปในที่ลึก และมีความเสี่ยงอาจต้องพิจารณาให้ใช้สายรัดตัวนิรภัย (Full Body Safety Harness) พร้อมสายช่วยชีวิตร่วมด้วย
  (13) ต้องดูแลบริเวณทางเข้า-ออกที่อับอากาศต้องมีความสะดวกและปลอดภัย
  (14) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันมิให้ติดไฟหรือระเบิดได้ ถ้าภายในที่อับอากาศมีบรรยากาศที่ไวไฟ หรือระเบิดได้
  (15) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในที่อับอากาศต้องมีแรงดันไฟไม่เกิน 50 โวลท์ หรือกรณีใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันมากกกว่า 50 โวลท์ ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรลงดิน (ELCB) ซึ่งต้องติดตั้งอยู่นอกที่อับอากาศ และต้องมีการทดสอบก่อนใช้งาน
  (16) ภายในที่อับอากาศต้องไม่มีการใช้ถังก๊าซที่มีการอัดความดัน ยกเว้นถังอากาศสำหรับใช้หายใจ

6.2.10 **ประเภทงานประดาน้ำ (Diving Work)**

- ผู้ดูแลงาน คำเนินการดังนี้
  (1) ผู้ดูแลงานต้องแน่ใจว่างานที่จะปฏิบัติงานสามารถรองรับการดำน้ำได้
  (2) ต้องตรวจสอบรายละเอียดการประดาน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  (3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานดำน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  (4) ให้การสนับสนุนด้านงานการดำน้ำได้
- ผู้ควบคุมงาน คำเนินการดังนี้
  (1) หน้างานกลุ่ม จีพีเอสซี ไม่ได้เป็น Divers หรือ Dive Masters
  (2) ปฏิบัติตามมาตรฐานการประดาน้ำหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  (3) ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ประดาน้ำ
  (4) ต้องตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบอุปกรณ์การดำน้ำก่อนใช้งานและอุปกรณ์มี สภาพพร้อมใช้งาน
  (5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานดำน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  (6) จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเพื่อติดต่อกับห้องควบคุมและมีการทดสอบการติดต่อสื่อสาร
  (7) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ประดาน้ำ
  (8) ต้องปิดกั้นพื้นที่ประดาน้ำ

6.2.11 **ประเภทงานตัดแยกพลังงาน**

- ให้ดำเนินการตามขั้นตอน **ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการตัดแยกระบบ ล็อคกุญแจและแขวนป้ายล็อคกุญแจ และแขวนป้าย HES-CP-0004 Lock Out Tag out (LOTO)**

6.3 **การแจกจ่าย และจัดเก็บใบอนุญาตทำงานตามประเภทงานและใบขออนุญาตทำงาน**

6.3.1 กรณีช่วงระหว่างเวลาปฏิบัติงาน

- ต้นฉบับของใบอนุญาตทำงานตามประเภทงานและใบขออนุญาตทำงานจะเก็บไว้โดยผู้อนุญาตทำงานที่ CCR
- สำเนาของใบอนุญาตทำงานตามประเภทงานและใบขออนุญาตทำงานให้ผู้ควบคุมงานนำไปติดแสดงไว้บริเวณปฏิบัติงาน และส่งคืนผู้อนุญาตเมื่อเสร็จงาน

6.3.2 กรณีงานปฏิบัติแล้วเสร็จ

- ต้นฉบับและสำเนาใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานตามประเภทงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะนำมาปิดที่ CCR และจัดเก็บอย่างน้อย 3 ปีตาม**ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการควบคุมเอกสาร HES-CP-0029**

6.4 **การกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน**

6.4.1 กรณีการทำงานปกติ

- ต้องนำแบบแสดงรายการใบขออนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานตามประเภทงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นให้กับผู้อนุญาตก่อนทำงานล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นงานที่ฉุกเฉิน หรืองานที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ เพื่อที่ผู้อนุญาตจะได้วางแผนการเตรียมระบบให้พร้อมและปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

- แบบแสดงรายการใบขออนุญาตทำงานมีอายุสูงสุดกว่างานจะแล้วเสร็จ
- ใบขออนุญาตทำงานสามารถใช้ได้ตามวัน และเวลาที่ได้ระบุไว้ เท่านั้น
- ใบอนุญาตทำงาน Hot Work, Confined Space, Diving มีอายุ 1 กะ กรณีจำเป็นต้องทำงานข้ามกะ สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ในกะถัดไป
- ใบอนุญาตทำงานประเภท มีอายุ 1 กะ กรณีจำเป็นต้องทำงานข้ามกะสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ในกะถัดไป และต้องนำส่งใบอนุญาตทำงานที่อยู่บริเวณปฏิบัติงานมาต่ออายุกับกะถัดไป โดยรวมเวลาการทำงานต่อเนื่องไม่เกิน 24 ชม./1 วัน
- ใบอนุญาตทำงานประเภทงานทั่วไปมีอายุไม่เกิน 24 ชม./1 วัน และต้องเป็นการทำงานต่อเนื่อง
- กรณีจำเป็นต้องทำงานข้ามกะ ต้องแจ้งผู้อนุญาตให้ทราบทุกกรณี และในช่วงระยะเวลาที่กำลังดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานข้ามกะให้สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อีก 1 ชม. จนกว่าการต่อใบอนุญาตทำงานในกะถัดไปจะแล้วเสร็จ

6.4.2 กรณีการทำงานในช่วงซ่อมบำรุงประจำปี กะในการทำงานให้ส่วนปฏิบัติการผลิตพิจารณาช่วงเวลาตามความเหมาะสม

6.4.3 กรณีงานแจ้งซ่อมนอกเวลาปกติซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หรืองานซ่อมกรณีฉุกเฉิน ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงานในการดำเนินการ กรณีตัดสินใจไม่ได้ให้ผู้จัดการส่วนงานของผู้อนุญาตและผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ

6.5 **การยกเลิกใบอนุญาตการทำงาน**

6.5.1 เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัย การปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย หรือพบการผิดฝืน/ละเมิดกฎด้านความปลอดภัย ดังตัวอย่างเช่น

1) เกิดความผิดปกติในกระบวนการผลิต
2) งานที่ขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการ
3) สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะเดิมที่ออกใบอนุญาตทำงานไปแล้ว
4) พื้นที่การทำงานหรืออุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
5) เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นที่ภายใน และ/หรือภายนอกโรงงาน

เมื่อเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยขึ้น ผู้อนุญาตต้องสั่งหยุดการทำงาน และ/หรือแจ้งยกเลิกใบขออนุญาตทำงานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และถ้าผู้อนุญาตประกาศแจ้งกลับสู่สภาวะปกติ หรือผู้ควบคุมงานที่ต้องการยกเลิกเข้าทำงานให้ประสานงานกับผู้อนุญาตเพื่อขออนุญาตเข้าทำงานโดยใช้ใบขออนุญาตทำงานฉบับที่ได้รับอนุญาต

6.5.2 มีผลกระทบต่อการผลิตหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยการผลิต ผู้อนุญาตหรือผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิตมีอำนาจตัดสินใจว่างานนั้นจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม


6.6 **การปิดใบขออนุญาตทำงาน**

6.6.1 ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการปิดใบขออนุญาตทำงานตามประเภทงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้อนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออนุญาตทำงาน


6.6.2 ผู้อนุญาตหลังจากได้รับใบขออนุญาต และเอกสารตามข้อ 6.6.1จากผู้ควบคุมงาน ต้องดำเนินการเองหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนทำการปิดใบอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม


6.1 ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน (PTW Workflow) ในกรณีที่งานเสร็จสิ้นตามอายุใบอนุญาตทำงาน

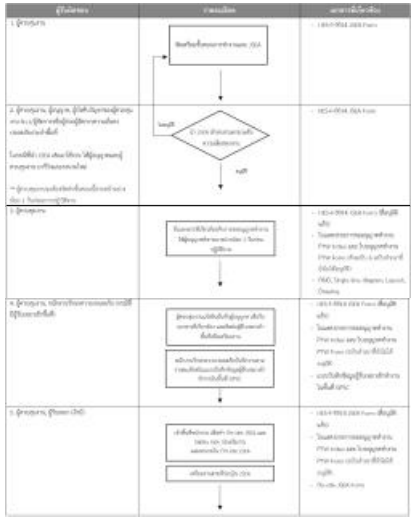

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

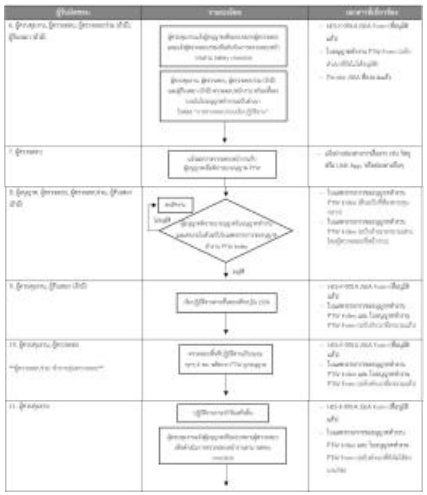

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

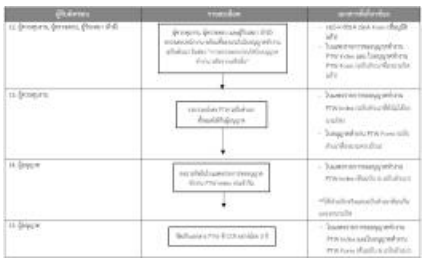


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

6.2 ขั้นตอนการดำเนินการ ขอต่ออนุญาตทำงาน (PTW Workflow) ในกรณีที่งาน ไม่ เสร็จตามอายุใบอนุญาตทำงาน




เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

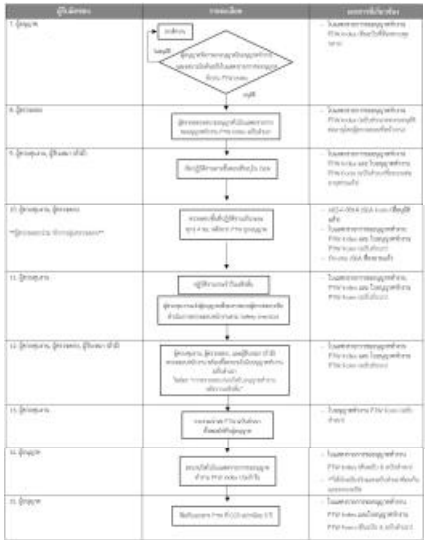

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

6.3 ขั้นตอนการปิดใบขออนุญาตทำงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขออนุญาตทำงาน

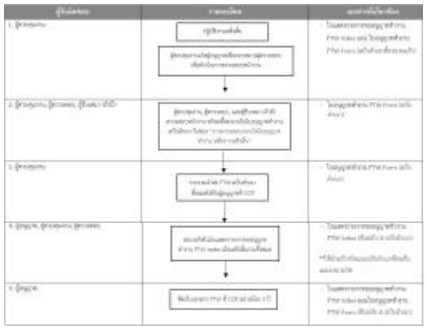

7. ภาคผนวก

7.1 แบบแสดงรายการใบขออนุญาตทำงาน HES-F-0064
7.2 ใบอนุญาตทำงานงานทั่วไป HES-F-0065
7.3 ใบล็อคและแขวนป้าย LOTO HES-F-0066
7.4 ใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวกับความสั่นและหรืออุณหภูมิ HES-F-0084
7.5 ใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ HES-F-0081
7.6 ใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับสารเคมี HES-F-0082
7.7 ใบอนุญาตทำงานงานขุดเจาะ HES-F-0053
7.8 ใบอนุญาตทำงานอวกาศลึก HES-F-0085
7.9 ใบอนุญาตทำงานอันตรายจากไฟฟ้า HES-F-0071
7.10ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ HES-F-0051
7.11 แบบบันทึกการลงชื่อผู้เข้า-ออกในที่อับอากาศ HES-F-0077
7.12แบบแสดงขั้นตอนปฏิบัติการป้องกันและหยิกหนี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศ HES-F-0076
7.13ใบอนุญาตทำงานเข้าพื้นที่ประตน้ำ HES-F-0083
7.14ใบอนุญาตทำงานงานที่สูงและเสี่ยงตก HES-F-0074
7.15ระเบียบราชชื่อผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ตามระบบการขออนุญาตทำงาน (อ้างอิงตามประกาศในระบบ Intranet)
7.16 On-Site JSEA and Toolbox Talk Form HES-F-0048
7.17 Hazardous Zone สำหรับใช้ประกอบการขออนุญาตทำงานและใช้โทรศัพท์

7.17 Hazardous Zone สำหรับใช้ประกอบการขออนุญาตทำงานและใช้โทรศัพท์

ชื่อเรื่อง : Hazardous Zone สำหรับใช้ประกอบการขออนุญาตทำงานและใช้โทรศัพท์
พื้นที่ที่บังคับใช้ : Plant sites of จีพีเอสพี Group

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสื่อความพื้นที่ Hazardous Zone ในพื้นที่โรงไฟฟ้า ประกอบระเบียบปฏิบัติการเรื่องการขออนุญาตทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อกำหนดพื้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 1 นิยาม

คำจำกัดความ	รายละเอียด
พื้นที่ควบคุม	บริเวณหรือพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี ที่ต้องได้รับอนุญาตจาก Plant Manager หรือ Operations Manager ตามระเบียบการขออนุญาตทำงาน โดยจะต้องมีการทบทวน JSEA รวมถึงขั้นตอนการทำงานจาก Plant Manager หรือ Operations Manager ก่อนการเริ่มทำงาน
ผู้ควบคุมงานกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี	บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ประสานงาน หรือควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆของ กลุ่มจีพีเอสพี พร้อมลงนามควบคุมงานในใบขออนุญาตทำงาน ผู้ควบคุมงานต้องผ่านการอบรม ชี้แจง หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตทำงาน พร้อมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ควบคุมงาน ตามระบบการขออนุญาตทำงาน โดยบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน ดังนี้ - หนักงานกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี หรือ - ผู้รับเหมาประจำวระดับอาวุโส ระดับหัวหน้างาน ระดับวิศวกร หรือช่างผู้มีความชำนาญของกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี ที่ได้รับประกาศแต่งตั้งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SVP-SSHE
ผู้รับเหมาประจำกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี	ผู้รับเหมาที่กลุ่มบริษัท จีพีเอสพี มีการตกลงว่าจ้างหรือมีการทำสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานแก่กลุ่มบริษัท จีพีเอสพี ดังนี้ - เป็นลักษณะการตกลงว่าจ้างปีต่อปี หรือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และต้องปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ที่ถูกกำกับดูแล และรับผิดชอบโดยกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี หรือ - ผ่านขั้นตอนการสรรหาตามระเบียบของกลุ่ม จีพีเอสพี และมีการทำสัญญาหรือเอกสารการจ้าง เพื่อปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ที่ถูกกำกับดูแล และรับผิดชอบโดยกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี
ผู้มีหน้าที่เฝ้าระวังไฟ	หนักงานของกลุ่มบริษัท จีพีเอสพี หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นหรือ หลักสูตรผู้มีหน้าระวังไฟ(Fire Watch Man) ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงาน ให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย สำหรับงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟที่เกิดประกายไฟภายนอกเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น งานเชื่อม ตัด เจียร์ โดยต้องปฏิบัติงานเฝ้าระวังไฟเท่านั้น รวมถึงการทำงานที่มีประกายไฟหรือประกายไฟในพื้นที่อันตราย (Hazardous Zone) หรืออุปกรณ์ที่มีสารไวไฟ

แนวทางในการดำเนินการ

1. การขออนุญาตทำงาน (Permit to work control) ในพื้นที่ Hazardous Zone
1.1 กรณีที่มีการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟในพื้นที่ Hazardous Zone ต้องมีเอกสารแนบ ให้ผู้ควบคุมงานกลุ่มจีพีเอสพีหรือผู้รับเหมาประจำกลุ่มจีพีเอสพีเครื่องผู้มีระวังไฟตามรายละเอียดที่ระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการขออนุญาตทำงานระบุไว้
2. การอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ
2.1 ผู้ควบคุมงานกลุ่มจีพีเอสพีหรือผู้รับเหมาประจำกลุ่มจีพีเอสพี สามารถนำโทรศัพท์เข้าใช้งานในพื้นที่ควบคุม ยกเว้นในพื้นที่ Hazardous Zone ที่กำหนดไว้
2.2 ผู้รับเหมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าใช้งานในพื้นที่ควบคุม ยกเว้น ผู้ควบคุมงานกลุ่มจีพีเอสพีหรือผู้รับเหมาประจำกลุ่มจีพีเอสพี และผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือหน้างานความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. กรณีนอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ Plant Manager หรือ Operations Manager โดยการอนุญาตนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการอนุญาตให้ทำงานที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนบ :

1. พื้นที่ Hazardous Zone ของ GHECO1
2. พื้นที่ Hazardous Zone ของ Glow Energy
3. พื้นที่ Hazardous Zo
4. ne ของ SPP2/3
5. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP1
6. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP2
7. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP3
8. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP4
9. พื้นที่ Hazardous Zone ของ SRC
10. พื้นที่ Hazardous Zone ของ GIPP
11. พื้นที่ Hazardous Zone ของ Glow SPP11 Power Plant1
12. พื้นที่ Hazardous Zone ของ Glow SPP11 Power Plant2
13. IEC/ NEC Comparison

เอกสารแนบ


1. พื้นที่ Hazardous Zone ของ GHECO One

Item	Update Area
1	Ammonia Storage (internal of vessel)
2	Ammonia Storage Area and Unloading Station
3	Diesel Oil Tank at Emergency Generator
4	Diesel Oil Tank at Fire Pumps Station
5	Diesel Oil Storage Tank and Unloading Area
6	H_2 Storage Shelter
7	H_2 Control Cabinet
8	Battery Room
9	UPS Battery Room
10	Coal Storage Yard
11	Coal Handling System, "Conveyor & Transition Tower"
12	Coal Tripper Room Above Coal Silo

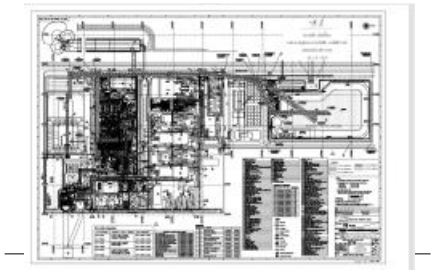


2. พื้นที่ Hazardous Zone ของ Glow Energy

Item	Area
1	PTT Gas Metering-GE
2	PTT Gas Metering-TCC1

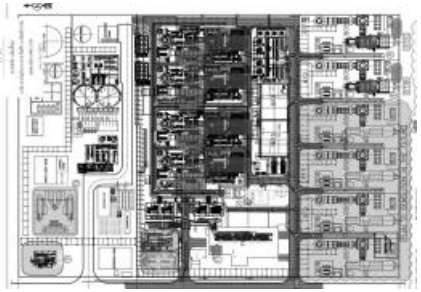


3. พื้นที่ Hazardous Zone ของ SPP2/3


Item	Area
1	GSPP2 Gas Metering
2	Gas Scrubber CTG-1
3	Gas Scrubber CTG-2
4	Ph.5 Gas Metering
5	Gas Scrubber Ph.5
6	Ph.5 Gas Metering
7	Gas Scrubber CTG-3A
8	Gas Scrubber CTG-3B
9	Gas Scrubber CTG-1A
10	Gas Scrubber CTG-1B
11	Gas Scrubber CTG-2A
12	Gas Scrubber CTG-2B
13	Fuel Oil Storage building

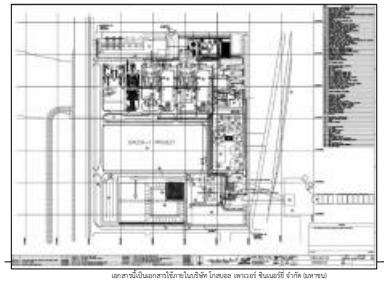

4. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP1

Item	Area
1	PTT Gas Metering
2	GTG area
3	HRSG area
4	Burner Skid

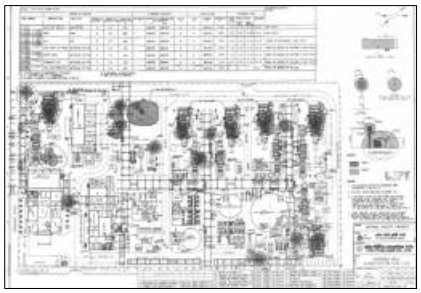


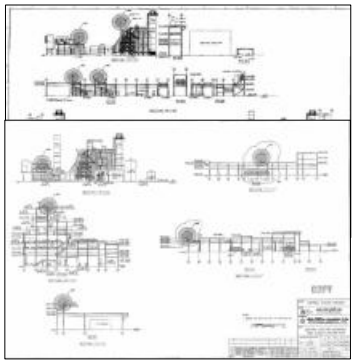


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

5. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP2


Item	Area	Hazardous Material
1	PTT Gas Metering	NG
2	GTG area	NG
3	HRSG area	NG
4	Burner Skid	NG

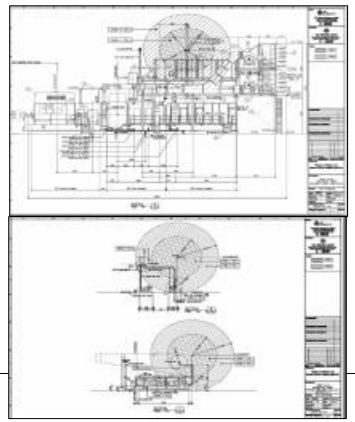


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

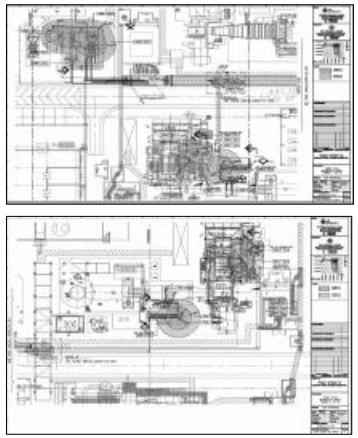


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

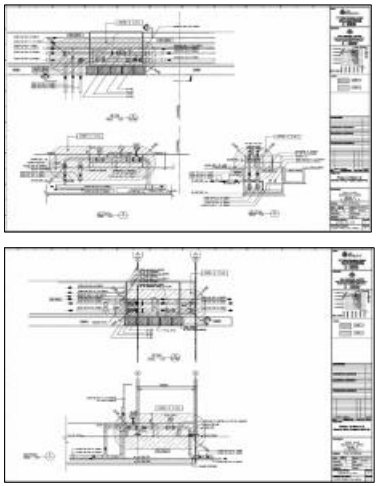

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

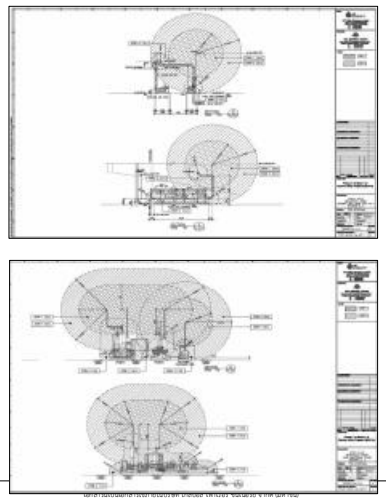


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

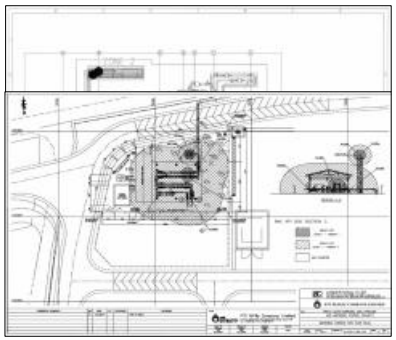


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

6. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP3

Item	Area
1	PTT Gas Metering
2	Burner Skid

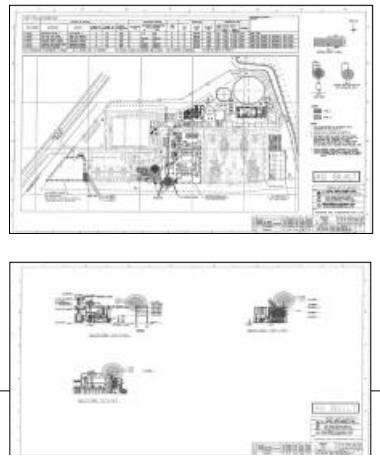


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

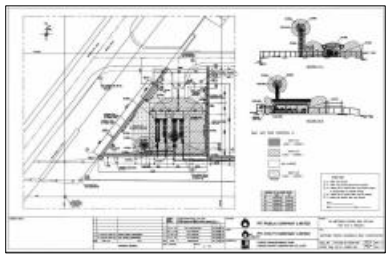


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม


7. พื้นที่ Hazardous Zone ของ CUP4

Item	Area
1	PTT Gas Metering
2	GTG area
3	HRSG area
4	Burner Skid

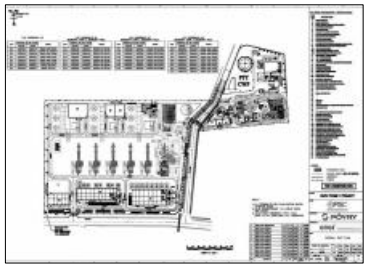

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

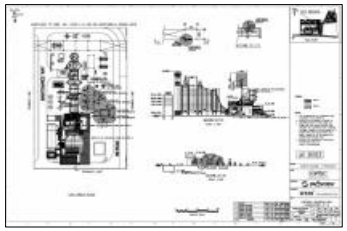

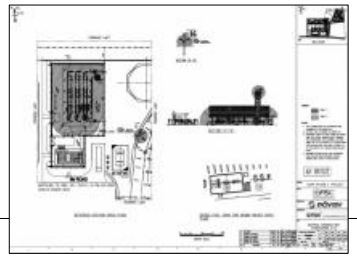


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

8. พื้นที่ Hazardous Zone ของ SRC

Item	Area
1	OIL/WATER SEPARATOR
2	OIL/WATER SEPARATOR LIFT STATION PUMP
3	COMPRESSED GAS STORAGE
4	IGNITION GAS TANK
5	STEAM TURBINE GENERATOR
6	GAS TURBINE
7	COMBUSTION TURBINE GENERATOR
8	BURNER SKID
9	COMBUSTION TURBINE FUEL GAS HEATER
10	CT MAIN FUEL GAS FILTER/SEPARATOR
11	LIQUID FUEL FORWARDING SKID
12	FUEL GAS LIQUID SEPARATOR
13	HYDROGEN GAS SKID
14	DUAL FUEL FIRING SKID
15	FUEL GAS SKID
16	MAIN GAS BLOCK VALVE

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

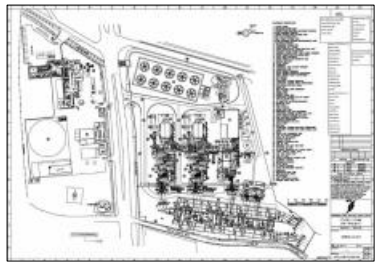


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

9. พื้นที่ Hazardous Zone ของ GIPP

Item	Area
1	PTT Gas Metering
2	Gas Compressor and Pipe line transfer
3	Hydrogen gas Skid Station
4	Hydrogen Gas Red Station
5	Hydrogen Gas Panel Station
6	Generator
7	Battery Room
8	Fuel Oil Storage Tank and Unloading Area
9	Diesel fire pump
10	Stand by Diesel Generator
11	Ammonia Anhydrous Storage Tank
12	Hydrazine Storage Dosing tank
13	Sodium Hypochlorite Storage Tank
14	Sulfuric acid Storage tank
15	Sodium hydroxide Storage tank
16	Chemical Warehouse
17	Dust Filter & Preheater
18	Fuel Oil Treatment Plant


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

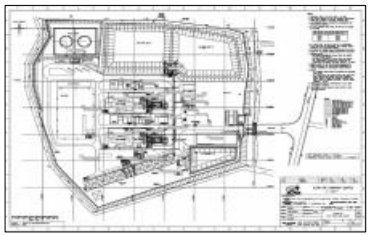


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

10. พื้นที่ Hazardous Zone ของ Glow SPP11 Power Plant1

Item	Area
1	Fuel Gas Metering Station
2	GEG1-4
3	Chemical Dosing Unit 1-4
4	GEG5-6
5	Chemical Skid Boiler
6	Chemical Skid Chiller
7	Neutralization PIT
8	Chemical Dosing Cooling Tower
9	Chemical Dosing Water Treatment
10	Chemical Storage

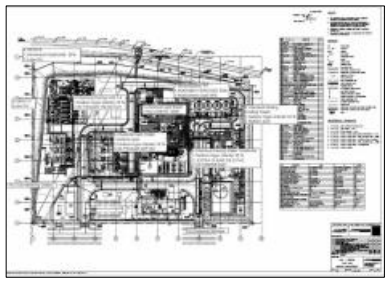


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

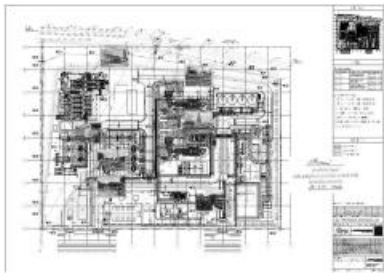

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมของอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

11. พื้นที่ Hazardous Zone ของ Glow SPP11 Power Plant2

Item	Area
1	GT Enclosure Interior (GT area)
2	GT Enclosure Ventilation Air Outlet (GT area)
3	Fuel Gas Vent Discharge Terminals (GT area)
4	Fuel Gas filter unit (GT area)
5	Primary and secondary discharge coalescers with safety valve (GT area Gas compressor area)
6	Fuel Gas Analyzer (Gas Comp. area)
7	Gas Compressor Receiver with safety valve (Gas comp. area)
8	Gas Compressor units (Gas comp. area)
9	Fuel Gas filter/Separator (Gas comp. area)
10	Gas metering station with safety valve (Gas metering station area)

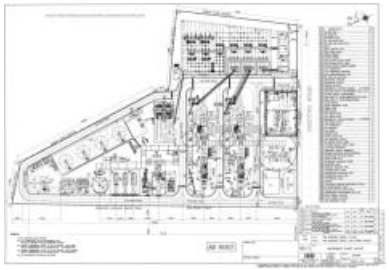

12. IEC/ NEC Comparison

NEC covered the three types of hazardous locations:

- Class I - gas or vapor
- Class II - dust, and
- Class III - fibers and flyings

And secondly, kinds of conditions:

- Division 1 - normal conditions, and
- Division 2 - abnormal conditions

Natural Gas facilities would be classified as Class I, Division I or II, Group D. The table below summarizes the various hazardous (classified) locations

Summary of Class I, II, III Hazardous Locations			
CLASSES	GROUPS	DIVISIONS	
		1	2
I Gases, vapors, and liquids (Art. 501)	A: Acetylene B: Hydrogen, etc. C: Ether, etc. D: Hydrocarbons, fuels, solvents, etc.	Normally explosive and hazardous	Not normally present in an explosive concentration (but may accidentally exist)
II Dusts (Art. 502)	E: Metal dusts (conductive," and explosive) F: Carbon dusts (some are conductive," and all are explosive) G: Flour, starch, grain, combustible plastic or chemical dust (explosive)	Ignitable quantities of dust normally are or may be in suspension, or conductive dust may be present	Dust not normally suspended in an ignitable concentration (but may accidentally exist). Dust layers are present.
III Fibers and flyings (Art. 503)	Textiles, wood-working, etc. (easily ignitable, but not likely to be explosive)	Handled or used in manufacturing	Stored or handled in storage (exclusive of manufacturing)

IEC & NEC Comparison

IEC Classification	Definition of Zone or Division	NEC Classification
Zone 0 (Gases) Zone 20 (Dusts)	An area in which an explosive mixture is continuously present or present for long periods.	Class- I ,Division 1 (Gases) Class- II ,Division 1 (Dusts)
Zone 1 (Gases) Zone 21 (Dusts)	An area in which an explosive mixture is likely to occur in normal operation.	Class- I ,Division 2 (Gases) Class- II ,Division 2 (Dusts)
Zone 2 (Gases) Zone 22 (Dusts)	An area in which an explosive mixture is not likely to occur in normal operation and if it occurs it will exist only for a short time.	Class- I ,Division 2 (Gases) Class- II ,Division 2 (Dusts)

เอกสารแนบที่ 36

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และผลการซ้อมแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2569

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwoeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/129/69

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการต้องดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

ทั้งนี้ บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 และจัดทำรายงานผล

[redacted]

ส่วนบริหารความมั่นคงปลอดภัย (HSM)
โทรศัพท์ 038-974-380, 081-4292629

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ ๓
ประเภทกิจการ โรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำปราศจากแร่ธาตุ
ที่อยู่เลขที่ ๕/๑๑ หมู่ที่...-...ซอย...-.....ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราฎร์ แขวง/ตำบล มาบตาพุด
เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๙๗๔๔๓๓.....

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม.....๔๓.....คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

O เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

√ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

O ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

O ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปีที่ทำการฝึกซ้อม ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙.....

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘.....

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม.....๓๙๙.....คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

O ไม่ดี O พอใช้ O ดี √ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

O ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

[redacted]

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
RAYONG FIRE Co.,Ltd.

โทร 02-539-8210 Fax 02-903-0080 Ext. 0462 มือถือ 08-1436-3053 , 08-7785-5777
Website : www.rayongfire.com Email : info@rayongfire.com Rayongfire
@rayongfire

ที่ RF 058/2569

30 เมษายน 2569

เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

สิ่งส่งมาด้วย หนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทางบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ส่งหนังสือรับรองการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ เพื่อได้ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของท่านรายงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

[redacted]

ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ 087-785-5777 , 081-436-3053 (ประวิทย์)
E-mail : info@rayongfire.com

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๑

อนุญาตให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๕๖๐๙๗๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒๘/๕๒ ชอยลาดหร้าว ๘๗ ถนนลาดหร้าว แขวงคลองเจ้าคุณคลองสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

[redacted]

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

[redacted]

๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

[redacted]

RF-2-0026-2569

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0041 ขอรับรองว่า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2570

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

[redacted]

แบบฟอร์มลงชื่อ

การฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

[redacted]

1. Summary

Meeting title: Schedule Lock : เชิญเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 CUP3 (วันที่ 22 เม.ย. 69)

Attended participants: 30

2. Participants

Name	First Join	Last Leave
Kittaporn Pakdee-GPSC	4/22/26, 1:05:02 PM	4/22/26, 5:09:46 PM
GPSC-CCR3	4/22/26, 12:57:47 PM	4/22/26, 4:44:44 PM
Satit Duangchan-GPSC	4/22/26, 1:04:11 PM	4/22/26, 4:39:56 PM
Paknatanun Lamjieksakul-GPSC	4/22/26, 1:05:57 PM	4/22/26, 4:39:54 PM
Res-GPSC-Cup3-MSteamworkshop1	4/22/26, 1:06:02 PM	4/22/26, 4:39:53 PM
Thanaporn Paopranee-GPSC	4/22/26, 1:07:09 PM	4/22/26, 2:17:01 PM
Thanasate Mateepreechanon-GPSC	4/22/26, 1:13:23 PM	4/22/26, 4:40:02 PM
Thanathorn Borlee-GPSC	4/22/26, 1:14:50 PM	4/22/26, 2:17:13 PM
Soraya Raemwanith-GPSC	4/22/26, 1:16:26 PM	4/22/26, 4:39:51 PM
Thirayuth Boonhlee-GPSC	4/22/26, 1:16:49 PM	4/22/26, 1:31:58 PM
Pongtep Phadang-GPSC	4/22/26, 1:17:28 PM	4/22/26, 4:39:54 PM
Nimit Boonprasankit-GPSC	4/22/26, 1:17:46 PM	4/22/26, 4:39:49 PM
Pachara Phutrakoon-GPSC	4/22/26, 1:17:51 PM	4/22/26, 4:39:53 PM
Kamontip Kongsanit-GPSC	4/22/26, 1:17:56 PM	4/22/26, 4:39:53 PM
Patchaploy Dongdang-GPSC	4/22/26, 1:19:08 PM	4/22/26, 4:48:33 PM
Bongkot Yootawisuti-GPSC	4/22/26, 1:23:15 PM	4/22/26, 4:39:55 PM
Angsana Thongumpai-GPSC	4/22/26, 1:25:34 PM	4/22/26, 4:51:00 PM
Pimchanok Papaphae-GPSC	4/22/26, 1:28:14 PM	4/22/26, 1:36:40 PM
Pimonparn Suwannarat-GPSC	4/22/26, 1:29:02 PM	4/22/26, 2:20:21 PM
Krerkchai Jantakad-GPSC	4/22/26, 1:32:02 PM	4/22/26, 1:34:05 PM
Wanlop Klahan-GPSC	4/22/26, 1:35:49 PM	4/22/26, 3:10:50 PM
Wiriya Chaloeitus-GPSC	4/22/26, 1:36:18 PM	4/22/26, 5:12:13 PM
Phakphoom Utsahamongkhonchai-GPSC	4/22/26, 1:36:25 PM	4/22/26, 1:36:42 PM
Satiya Angkaprasertkun-GPSC	4/22/26, 1:44:34 PM	4/22/26, 2:16:13 PM
Thakrit Khobarun-GPSC	4/22/26, 1:45:34 PM	4/22/26, 2:16:13 PM
Juthamas Ratanachantranon-GPSC	4/22/26, 1:55:43 PM	4/22/26, 3:35:40 PM
Monnasit Khawprasert-GPSC	4/22/26, 2:29:57 PM	4/22/26, 4:39:19 PM
Umarin Punpouk-GPSC	4/22/26, 2:42:00 PM	4/
Rattanachai Paksupo-GPSC	4/22/26, 3:01:26 PM	4/
Ratthakorn Phula-or-GPSC	4/22/26, 4:46:04 PM	4/

[redacted]

สถานการณ์ซ้อมฝึกทบทวนปฏิบัติการตามแผนควบคุมการอุบัติเหตุ ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตอาหารอุปกรณ์ที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	Fuel gas รั่วจากภายในบ้านปั่นของท่อก๊าซ และมีเปลวไฟบริเวณ Natural Gas Knockout Drum และมีประกายไฟบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดการลุกไหม้	14.00	ASM แจ้ง SOM มี alarm ของ Gas Detector บริเวณ Natural Gas Knockout Drum และแจ้งให้ FO รีบไปตรวจสอบหน้างาน	ASM, SOM	
			FO เข้าตรวจสอบหน้างาน พบเห็น Fuel gas รั่วออกมาจากหน้าแปลนของท่อก๊าซ และมีเปลวไฟบริเวณ Natural Gas Knockout Drum แล้วแจ้งให้ ASM รับทราบ	FO, ASM	
2	FO เข้าระงับเหตุเบื้องต้น และมีผู้บาดเจ็บ		FO ประเมินสถานการณ์ และแจ้ง SOM ว่าไม่สามารถนำถังดับเพลิงเข้าระงับเบื้องต้นได้ ต้องเปิดใช้น้ำดับเพลิง ในการระงับเหตุ	FO/SOM	
			SOM สั่งการให้ FO ใช้ Fix monitor FM-UT-02 ควบคุมจุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันไฟลุกลาม	SOM, FO	
			SOM สั่งให้ ASM Shut Down AB-31 และรอรับ Steam from CUP-1 เพิ่ม	SOM, ASM	
			FO แจ้ง SOM ว่าไม่สามารถระงับเหตุเพลิงได้	FO, SOM	
			FO แจ้ง SOM ว่ามีช่าง (BSA) ที่ทำงานบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้รับบาดเจ็บ เป็นแผลไหม้เกรด	FO, SOM	ผู้บาดเจ็บรุนแรงคนที่ 1
			SOM ขอทีมรปภ.พยาบาล (FA) และ ST เพื่อเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ Plant SS เรียกรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ ชื่อ.....สังกัด..... อาการ แปลวไฟลวกบริเวณใบหน้าและมือ (Second degree burn มีขนาดของแผล 15-30% ของพื้นที่ร่างกาย ทั้งหมด)	SOM, Chemist, Maintenance staffs, Plant SS	
3	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1		SOM แจ้งสถานการณ์กับ OC3M เพื่อขอยกผู้ปฏิบัติประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และจัดตั้ง ECC ที่ CCR	SOM / OC3M	
			OC3M ตอบรับควบคุมสถานการณ์ ที่ ECC	OC3M	
			OC3M แต่งตั้ง SOM เป็น OC	OC3M, SOM	
			OC3M แจ้งสถานการณ์กับ Plant Manager (OCV)	OC3M, OCV	
			OC แจ้งให้ ASM ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และให้ CCR เป็น ECC	OC, ASM	
			ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1		"ประกาศ ประกาศ มีเหตุการณ์ไฟไหม้ในบริเวณ Natural Gas Knockout Drum ขณะนี้ได้ลุกลามสู่ท่อก๊าซ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานและเหตุการณ์ในพื้นที่ควบคุม ไปยังจุดรวมพลที่ 2 ด้านข้างตึก GIS และรอฟังคำสั่งต่อไป" (กดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนก่อน 15 วินาที และประกาศ 2 รอบ)
			EC Send SMS แจ้ง GPSC Emergency Team "RYG C3 EML1"	EC	
			ERT รายงานตัวต่อ ECC / EC โดยทางโทรศัพท์หรือรายงานตัวโดยตรงที่ ECC	ERT	
			MC รับข้อมูลจาก EC และแจ้งหน่วยงานราชการภายนอกตามแผน 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราและคนในออก (นายสาคุณ) โทร นย.สุพัฒน์ 092-5245555 2. ศูนย์การแปรอยกับ WHA-EIE โทร 038-683960 เพื่อทราบ **ภายใน 10 นาที **ภายใน 10 นาที** 2. EMCC โทร 1504, 038-683933, 081-7323485 **ภายใน 10 นาที** และแจ้งในระบบ https://manage.enviro.com/login 3. เทศบาลเมืองบางคล้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ควบคุม) Tel. 038-685191, 038-684385 เพื่อทราบ 4. ศูนย์สื่อสารปตท.สำนักงานใหญ่ โทร 02-5373111, 02-5373222, 02-5373333, 02-5373444, 02-5373555 พร้อมส่ง E-mail ไปที่ : Communication_center@ptplc.com และ emc@ptplc.com หรือ แฟกซ์ 02-5373497-8 หากติดต่อไม่ได้ขอให้โทรแจ้ง SSHE Duty : 089-9896835 **ภายใน 10 นาที** 5. NPC-SG แจ้งให้เตรียมพร้อมกำลังสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อดูแลทางเข้า- ออก, มีคนนอกบริเวณและดูแลนักข่าวและชุมชนกรณีเกิดการรวมตัวที่หน้าโรงงาน โทรคุณใจสูงค์ 084-3629616	MC	
			FA พร้อมทีม Support เข้าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล เพื่อรอรถพยาบาล	FA, ST	

สถานการณ์ซ้อมฝึกทบทวนปฏิบัติการตามแผนควบคุมการอุบัติเหตุ ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตอาหารอุปกรณ์ที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	แจ้งปิดประตู และจนุดูลาดไฟบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแผนเท่านั้นที่เข้าพื้นที่		EC แจ้งทีม รปภ. ปิดประตู เข้า-ออกทั้งหมด ทุกประตู ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ ควบคุมการจราจรด้านหน้าโรงงานร่วมกับ NPC	EC, TT, NPC-SG รปภ. ทำหน้าที่ตรงกันข้าม	
5	เริ่มเข้าควบคุมสถานการณ์ และการลุกไหม้รุนแรงขึ้น		EC และ OC ปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งจุด Command Post และวางแผนการเข้าระงับเหตุที่ ECC	EC, OC	
			OC แจ้ง FO เป็น FL และให้ใส่จุดดับเพลิง และเตรียม SCBA มาเพื่อเตรียมเข้าควบคุมสถานการณ์	OC, FO	
			OC สั่ง Leader ปิดประตูน้ำออกนอกโรงงาน	OC, Leader	
			OC มาถึงหน้างาน แจ้งสถานการณ์ให้ EC และแจ้งทิศทางลมเพื่อจะได้เตรียมสายดับเพลิง และตั้งจุด Command post	OC, EC	
			OC แจ้ง Leader ขอกำลังเสริมจาก รปภ. มา Fire man 1 นาย ให้ใส่จุดดับเพลิง, เตรียม SCBA และนำ Ground monitor มาตามมาตั้งที่ Command post	OC, Leader	
			OC แจ้ง EC ทำให้ลูกไหม้ฝั่งอุปกรณ์และลูกลามไปยังจุดประมัดเครื่องจักร จึงต้องหยุดงาน (FT) ไปทำการปิดวาล์ว Gas to Metering ด้านหลังโรงงานบริเวณทางออกประตู 10	OC, EC	
			OC สั่ง Leader ให้ไป รปภ. ไปปิดประตู 10 เพื่อให้ FT ออกไปทำการปิดวาล์ว Gas to Metering	OC, Leader	
			EC แจ้ง ปตพ. เรื่องปิดวาล์ว Gas to Metering ของ GPSC ด้านหลังโรงงาน	EC	
			OC แจ้ง EC ขอทีมสนับสนุน (ST) เป็นทีมดับเพลิงจำนวน 1 คน ให้ใส่จุดดับเพลิง และเตรียม SCBA มาเพื่อเตรียมเข้าควบคุมสถานการณ์	OC, EC	
			OC สั่งการให้ทีมดับเพลิง (FL) เตรียมสายดับเพลิง เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์	OC, FL	
			OC แจ้ง EC จำนวนดับเพลิงมี 4 คน (FO 2 คน, รปภ 1 คน, ST 1 คน)	OC, EC	
			OC แจ้ง EC สถานการณ์รุนแรงขึ้น เพลิงไหม้มีคลุกลามไปยังอุปกรณ์ข้างเคียง มีกลุ่มควันจำนวนมาก และทีมดับเพลิงไม่พอ ขอรถดับเพลิงเพิ่มเติมจากนอกสำหรับช่วยเหลือ	OC, EC	
6	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 และมีทีมดับเพลิงหมดสติ		EC แจ้ง ED ว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขอยกผู้ปฏิบัติประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	EC, ED	
			[redacted]	ECC	"ประกาศ ประกาศ มีเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรง บริเวณ Natural Gas Knockout Drum และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขอประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ 2 ด้านข้างตึก GIS และรอฟังคำสั่งต่อไป" (กดเสียงสัญญาณแจ้งไปของก่อน 15 วินาที และประกาศ 2 รอบ)
			EC ส่ง SMS แจ้งGPSC Emergency Team " RYG C3 EML2 "	EC	
			CR แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ	CR	
			EC สั่งการ MC ประสานงานของดับเพลิง พร้อมแจ้งเรื่องการประสานงานกับการอุบัติเหตุหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	EC, MC	
			MC รับข้อมูลจาก EC และแจ้งหน่วยงานราชการภายนอกตามแผน 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราและคนในออก (นายสาคุณ) โทร นย.สุพัฒน์ 092-5245555 2. ศูนย์การแปรอยกับ WHA-EIE โทร 038-683960 เพื่อทราบ **ภายใน 10 นาที **ภายใน 10 นาที** 2. EMCC โทร 1504, 038-683933, 081-7323485 **ภายใน 10 นาที** และแจ้งในระบบ https://manage.enviro.com/login 3. เทศบาลเมืองบางคล้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ควบคุม) Tel. 038-685191, 038-684385 เพื่อทราบ 4. ศูนย์สื่อสารปตท.สำนักงานใหญ่ โทร 02-5373111, 02-5373222, 02-5373333, 02-5373444, 02-5373555 พร้อมส่ง E-mail ไปที่ : Communication_center@ptplc.com และ emc@ptplc.com หรือ แฟกซ์ 02-5373497-8 หากติดต่อไม่ได้ขอให้โทรแจ้ง SSHE Duty : 089-9896835 **ภายใน 10 นาที** 5. NPC SG ขอกำลังสนับสนุนจากส่วนกลาง 8 นาย เพื่อดูแลนักข่าวและชุมชนกรณีเกิดการรวมตัวที่หน้าโรงงาน และปิดถนนบริเวณโรงงาน โทรคุณใจสูงค์ 084-3629616 6. โทรแจ้งสถานีตำรวจนครบาลบางคล้า 038-607111	MC	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์จิตตภาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	กลุ่มควันที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ ส่งผลกระทบกับชุมชน มีการร้องเรียนไปยัง WHA		ED แจ้ง CCT สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคุมให้ทราบ และกดสัญญาณเตือนภัย เริ่มการซักซ้อมตาม LMC ของพื้นที่ชุมชน พร้อมจัดทีมตรวจวัดคุณภาพอากาศ	ED, CCT	
			MC แจ้ง EC ว่าทาง WHA ได้รับการร้องเรียนจากชุมชนเรื่องกลุ่มควัน	MC	
			SS ต่อต้านหน่วยงานที่ WHA-EIE เพื่อให้ข้อมูลการระงับเหตุ กรณีมีการร้องเรียน	SS, WHA-EIE	
			CMC ออกมาตรการ (ตามขั้นตอนประชาสัมพันธ์)	CMC	
8	ตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพล		HT แจ้ง EC เรื่องจำนวนพนักงานและผู้รับเหมาที่จุดรวมพล ด้านข้างตึก GIS	HT	
9	นักข่าวร้องเรียน ชุมชนรอบข้าง พยายามเข้ามาถ่ายรูป และขอข้อมูลจากพนักงาน		MC แจ้ง EC ว่ามีการชุมนุมจากชุมชน, นักข่าว social, บุคคลต่างๆ รวมตัวกันบริเวณหน้าโรงงาน ต้องการขอข้อมูลหลักการที่เกิดขึ้น	MC	
			ED สั่งการทีม LMC ต้อนรับนักข่าว และชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น	ED, LMC	
			ชุมชนมุ่งสู่ประตูหน้าประตูใหญ่ทางการขนาด ขอใช้กำลังเปิดทางเข้าออกและกันพื้นที่	MC, รปภ. (กำลังเสริม)	
			ไม่ให้จำหน้าที่ด้านการควบคุมการจราจรด้านหน้าโรงงาน เห็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และเสริมแรงกันเสริม	TT, NPC-SG, รปภ. (กำลังเสริม)	
			นักข่าว Social พยายามใช้กำลังพังผ่านเข้าของโรงงานและเข้าถ่ายความรุนแรง เพื่อจะเข้าพื้นที่ จึงใช้กำลังพยายามที่มีกำลังความปลอดภัยในการควบคุมดัง	MC, รปภ. (กำลังเสริม)	
			ชุมชนที่มาสังเกตการณ์มีหน้าที่ประจำโรงงานทำการปิดตัวเพื่อพยายามถ่ายรูปถ่ายการณ์เกิดพลาดตกลงมา อันตรายกับนักข่าว 1 คน ทำให้ที่มีผลตอบกลับบาดเจ็บเล็กน้อย ต่อมาชุมชนที่ตกลงมาได้รับบาดเจ็บจากรถพยาบาลที่ชนเล็ก เสียสมองไม่ทำงานและชาวัก **ผู้บาดเจ็บคนที่ 2 ชื่อ**.....สังกัด..... อาการ ผลตอบกลับ บาดเจ็บเล็กน้อย **ผู้บาดเจ็บคนที่ 3 ชื่อ**.....สังกัด..... อาการ เป็นผลตอบกลับ และชาวัก (ข้างขวา)	นักข่าว/ชุมชน	ผู้บาดเจ็บรุนแรงคนที่ 2 และผู้บาดเจ็บเล็กน้อย
			MC แจ้ง EC มีนักข่าวบาดเจ็บ 2 ราย และขอทีม FA มาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณหน้าบริษัท	MC, EC, FA	
			นักข่าวพยายามขอข้อมูลผลกระทบเบื้องต้น ให้ทีม CCT เข้าแจ้ง	นักข่าว, CCT	
			เรียนเชิญนักข่าวและชุมชนไปให้ข้อมูลที่ห้องรับรอง ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยที่กาง AD จัดเตรียม	CCT, AD	
10	รถดับเพลิงจาก WHA-EIE		MC แจ้ง EC รถดับเพลิง WHA-EIE เข้ามาถึงโรงงานแล้ว 1 คัน พนักงานดับเพลิง.....นาย ปริมาณน้ำ.....ลิตร ปริมาณโฟม.....ลิตร	MC, EC	
			MC ประสานงานกับทีมดับเพลิง WHA EIE ให้เข้าสู่ด้านงานดับ OC ปรึกษา Command Post (จัด TT นำรถไปยัง Command Post)	MC, OC, TT, WHA-EIE	
			OC รับข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่และการงานการดับเพลิงร่วมกับทีมดับเพลิงของ WHA-EIE	OC, WHA-EIE	
			OC รายงานสถานการณ์ให้ EC ทราบเป็นระยะๆ	OC, EC	
11	ตรวจสอบข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโครงสร้าง		OC สอบถาม EC เรื่องความเข้มแข็งของโครงสร้างบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อจะทำการเพิ่มแรงดันน้ำ	OC, EC	
			EC สั่งการ TC ตรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของบริเวณจุดเกิดเหตุ	EC, TC	
			TC แจ้ง EC ผลการตรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของจุดเกิดเหตุ สามารถเข้าพื้นที่ได้	TC, EC	
			EC แจ้ง OC ทำการเพิ่มแรงดันน้ำดับเพลิงและเข้าใกล้พื้นที่ได้	EC, OC	
			OC แจ้งทีมดับเพลิง (FL) ให้รับเข้าใกล้พื้นที่	OC, FL	
			OC แจ้ง EC ทีมดับเพลิงช่วยเหลือของมีชนุมเครื่องเต็ม	OC, EC	
			EC แจ้ง ED ให้แจ้ง AD (Admin) จัดหาเครื่องดื่มให้ทีมดับเพลิง	EC, ED, AD	
			EC แจ้งให้ทีม ST นำน้ำดื่มเข้าไปให้ทีมดับเพลิง	EC, ST	
12	รถพยาบาล จากโรงพยาบาลมาถึง (ต้นที่ 1)		รถพยาบาลมาถึงโรงงาน MC ประสานงานกับรถพยาบาล	MC	
			MC แจ้ง EC ว่ารถพยาบาลมาถึงแล้ว ขอขนย้ายเข้าพื้นที่ไปรับผู้บาดเจ็บคนที่ 1	MC, EC	
			MC ต่อทีม TT นำรถพยาบาล เข้าไปรับผู้บาดเจ็บคนที่ 1 ส่งโรงพยาบาล	MC, TT	
			EC แจ้ง AD ให้ประสานงานกับรถโรงพยาบาล เรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิ์ของผู้บาดเจ็บคนที่ 1	EC, AD	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์จิตตภาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			AD ต่อเข้าหน้าที่ไปรับรถพยาบาลเพื่อขอดูแลผู้บาดเจ็บ สิทธิ์ต่อญาติผู้บาดเจ็บ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา	AD	
13	รถพยาบาลจากโรงพยาบาลมาถึง (ต้นที่ 2)		MC แจ้ง EC รถพยาบาลกำลังเข้าจอดด้านหน้าโรงงาน กำลังเข้าปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บคนที่ 2 ด้านหน้าโรงงาน	MC, EC	
			EC แจ้ง AD ให้ประสานงานกับรถโรงพยาบาล เรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิ์ต่อญาติผู้บาดเจ็บคนที่ 2	EC, AD	
			AD ต่อเข้าหน้าที่ไปรับรถพยาบาลเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บ สิทธิ์ต่อญาติผู้บาดเจ็บ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา	AD	
14	สามารถควบคุมสถานการณ์ได้		OC แจ้ง EC ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว หน้างานไม่มีไฟ ไม่มีควัน	OC, EC	
			EC แจ้งทีม HE เข้าตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพบรรยากาศ กลิ่น น้ำที่เกิดจากการดับเพลิง	EC, HE	
			HE แจ้ง EC ประสานงานหน่วยงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากภายนอก เข้ามาตรวจสอบโดยคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน	EC, HE	
			ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ED, EC, OC, TC, MC, SS, HE, ST, Fire Chief WHA EIE ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ	ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ED, EC, OC, TC, MC, SS, HE, ST	
			HE แจ้ง EC ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ	QC, EC	
			EC แจ้ง ED ขอประกาศยกเลิกการอพยพ	EC, ED	
			[redacted]	ECC	ประกาศ ประกาศ ขอยกเลิกการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ขอให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ (กดเสียงสัญญาณยกเลิกอุตสาหกรรมก่อน 15 วินาทีและประกาศ 2 รอบ)
			MC แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกการอพยพ	MC	
			EC แจ้ง HT ยกเลิกการอพยพ ขอให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าทำงานตามปกติได้	EC, HT	
			AD รายงานผลการรักษาพยาบาลและการสิทธิ์ต่อญาติผู้บาดเจ็บต่อ ED	AD, ED	
			MC แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเตรียมข้อมูลประกาศปรับระดับความสัมพันธ์ของปลอดภัยเรียบพื้นที่ระยองเป็นระดับ 2 สภาวะความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากเกิดอุบัติการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	MC, HSM, HES	
			EC ส่ง SMS แจ้ง GPSC Emergency Team "RYG C3 CLEAR"	EC	RYG C3 CLEAR to Group All Emergency
15	การตรวจสอบความเสียหายจาก Emergency Level 2	Day 1	ได้รับแจ้งจากลูกค้า PE Trip ต้องการใช้ Flow Steam >250 T/hr ซึ่งตรงนี้ Natural Gas Knockout Drum เสียหาย ไม่สามารถ Start up AB31,32,33 ได้และ Steam ที่จำเป็นจาก CUP1 ไม่เพียงพอที่ลูกค้าต้องการ ต้องเข้าสู่แผน BCP		
			จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถ Start up AB31,32,33 และสิทธิ์ไอน้ำส่งให้ลูกค้าได้		อ้างอิง BCP CUP3 OC3M-P-0001
			เนื่องจาก ได้มีการประกาศ Emergency Level 2 และ HES รับทราบและแจ้งให้ COO, CEO ทราบตามลำดับ		อ้างอิงจากข้อ 6
			ทีมประเมินความเสียหาย (Damage AssesSOMent Team: DAT) เข้าสถานของเพื่อเก็บข้อมูล	DAT	ทีมประเมินความเสียหาย (Damage AssesSOMent Team: DAT) 1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้จัดการฝ่ายซากโครงสร้างกรรมและปรับปรุงโรงงาน 2. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต 3. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิต เชื่อมโยงหลุม 4. ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง 5. ผู้จัดการส่วนบริการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 6. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม 7. ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยี
			OCMM สรุปผลแการซ่อม Natural Gas Knockout Drum ใช้เวลาดำเนินการ 7 วัน	OCMM	CUP3 OC3M-P-0001
16	ประกาศ BCP	Day 1	HES รับทราบเหตุการณ์ และ ORS แจ้งผลการซ่อมให้ COO, CEO รับทราบ ทำให้ CEO และ MC เห็นชอบประกาศใช้ BCP พร้อมให้ BC Manager ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านสถาน SDMS Call tree	PM, BC Mgr, ORS, OMT	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมการขนถ่ายเชื้อ ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M) การผลิตไฟฟ้าร่วมกับ Steam จาก CUP-1 Phase 6 โดย Flow Rate สูงสุดไม่เกิน 220t/h (Max. Design Of Pipe Line)การจำหน่ายน้ำ ให้ลูกค้าและงานผลสถานผลิต (ANM) และรายงานให้ CMT รับทราบ	OC3M, ANM, CMT	
			Commercial แจ้งลูกค้า เรื่อง แผนและกำหนดการซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย	Commercial	
17	การประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายนอก	Day 1	ชุมชน สิ่งแวดล้อมอากาศ และขอให้ทาง GPSC เข้ามาความเสียหายจากเถ้าลอย ครันคำ โดยทาง PRV เข้าประสานงานและแจ้ง CMT รับทราบเพื่อดูผลิตและประกอบการเยียวยา	PRV	
			ส่วนงาน Communication (PRV) รายงานข่าวกลับสู่สาธารณะปกติ และมีข่าวเสียงลงเว็บให้รับการข่าวอย่างเร็วแล้ว และไม่ติดโฆษาความกับ GPSC	PRV	
			สิ่งแวดล้อมประสานงานแจ้งกับประกันภัย เข้าสำนักประกันภัยและโครงการโดยตรง เพื่อตรวจสอบความเสียหายกับอุปกรณ์	FCM	
			WHA-EIE, IEAT ให้ GPSC จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ให้ทางราชการรับทราบ พร้อมมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ	CVM	
18	การนกไปเสร็จสิ้น และดำเนินการส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับลูกค้า	Day 7	ดำเนินการงานซ่อม และทดสอบ เสร็จสิ้น	OCMM	
			Operation & Maintenance ตรวจสอบหน้างานอีกครั้ง	OC3M, OCMM	
			ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M) แจ้งทีม Operation ตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าในการรับไอน้ำ	OC3M, SOM	
			Operation ดำเนินการ Re-Start up AB31,32,33และจ่ายไอน้ำให้กับลูกค้า และ Commercial แจ้งลูกค้ารับทราบถึงผลสภาวะไอน้ำ	OC3M, SOM, FO, Commercial	
			ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M) รายงานการจ่ายไอน้ำให้ลูกค้า ได้ตามปกติแล้ว ส่ง BC manager	OC3M, BC Mgr.,	
			ผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BC Manager) ประเมินและรายงานสถานการณ์ต่อ CMT ว่า Plant กลับมาดำเนินการผลิต เป็นปกติแล้ว	BC Mgr., CMT	
19	การยกเลิก BCP	Day 7	CMT พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศ ยุติผลบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	CMT	
			ผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BC Manager) แจ้งประกาศยุติผลต่อผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ตามสายงาน ผ่าน SCMS.	BC Mgr.	

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Global Power Synergy Public Company Limited

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการฝึกซ้อมโดยบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2566-0041

วันที่ 22 เมษายน 2569

ใบรับรองการฝึกซ้อม

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
RAYONG FIRE Co.,Ltd.

โทร 02-539-8210 Fax 02-903-0080 Ext. 0462 มือถือ 08-1436-3053 , 08-7785-5777
Website : www.rayongfire.com Email : info@rayongfire.com Rayongfire
@rayongfire

ที่ RF 058/2569

30 เมษายน 2569

เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

สิ่งส่งมาด้วย หนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทางบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ส่งหนังสือรับรองการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ เพื่อได้ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของท่านรายงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ 087-785-5777 , 081-436-3053 (ประวิทย์)
E-mail : info@rayongfire.com

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒๐๐๓๒๕๖๒๐๐๔๑

อนุญาตให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๕๖๐๙๗๗๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒๘/๕๒ ซอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

[redacted]


รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒๐๐๓๒๕๖๒๐๐๔๑

[redacted]

๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

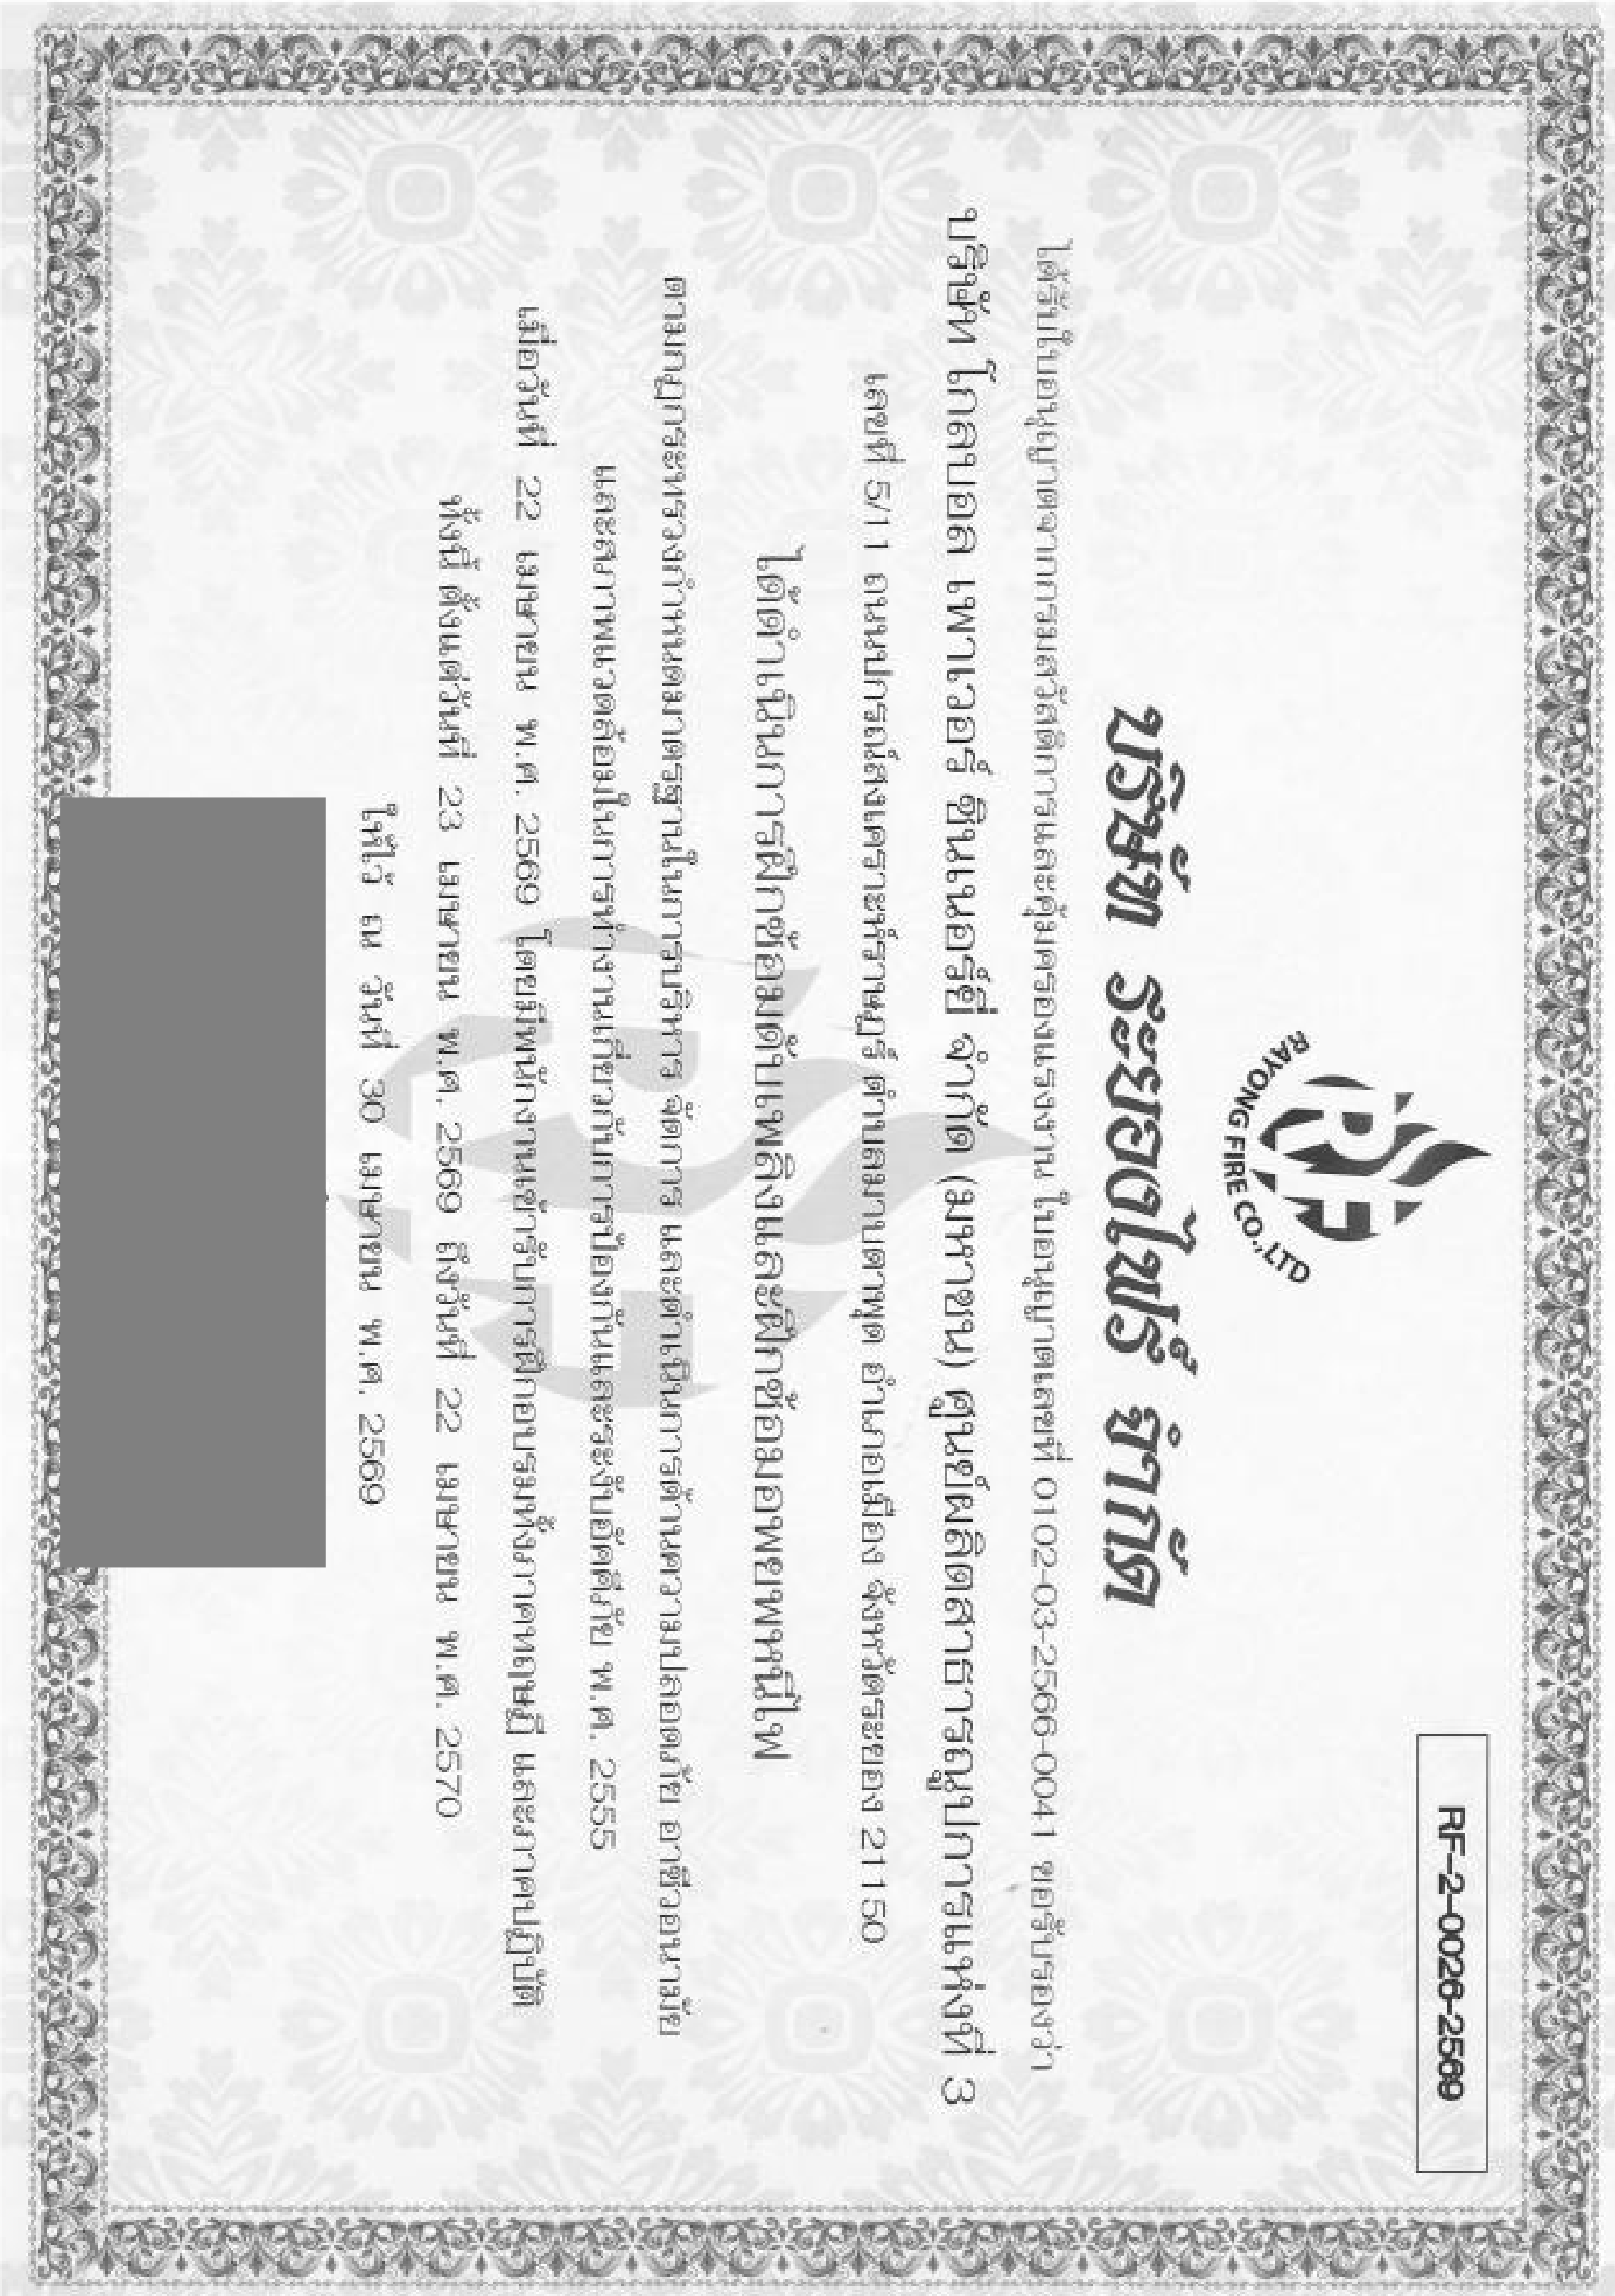
RF-2-0026-2569

RAYONG FIRE CO.,LTD

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0041 ขอรับรองว่า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2570

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

[redacted]

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

GPSC

แบบฟอร์มลงชื่อ

การฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 - 17.00 น. สถานที่ CUP3

[redacted]

1. Summary

Meeting title: Schedule Lock : เชิญเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 CUP3 (วันที่ 22 เม.ย. 69)

Attended participants: 30

2. Participants

Name	First Join	Last Leave
Kittaporn Pakdee-GPSC	4/22/26, 1:05:02 PM	4/22/26, 5:09:46 PM
GPSC-CCR3	4/22/26, 12:57:47 PM	4/22/26, 4:44:44 PM
Satit Duangchan-GPSC	4/22/26, 1:04:11 PM	4/22/26, 4:39:56 PM
Paknatanun Lamjieksakul-GPSC	4/22/26, 1:05:57 PM	4/22/26, 4:39:54 PM
Res-GPSC-Cup3-MSteamworkshop1	4/22/26, 1:06:02 PM	4/22/26, 4:39:53 PM
Thanaporn Paopranee-GPSC	4/22/26, 1:07:09 PM	4/22/26, 2:17:01 PM
Thanasate Mateepreechanon-GPSC	4/22/26, 1:13:23 PM	4/22/26, 4:40:02 PM
Thanathorn Borlee-GPSC	4/22/26, 1:14:50 PM	4/22/26, 2:17:13 PM
Soraya Raemwanith-GPSC	4/22/26, 1:16:26 PM	4/22/26, 4:39:51 PM
Thirayuth Boonhlee-GPSC	4/22/26, 1:16:49 PM	4/22/26, 1:31:58 PM
Pongtep Phadang-GPSC	4/22/26, 1:17:28 PM	4/22/26, 4:39:54 PM
Nimit Boonprasankit-GPSC	4/22/26, 1:17:46 PM	4/22/26, 4:39:49 PM
Pachara Phutrakoon-GPSC	4/22/26, 1:17:51 PM	4/22/26, 4:39:53 PM
Kamontip Kongsanit-GPSC	4/22/26, 1:17:56 PM	4/22/26, 4:39:53 PM
Patchaploy Dongdang-GPSC	4/22/26, 1:19:08 PM	4/22/26, 4:48:33 PM
Bongkot Yootawisuti-GPSC	4/22/26, 1:23:15 PM	4/22/26, 4:39:55 PM
Angsana Thongumpai-GPSC	4/22/26, 1:25:34 PM	4/22/26, 4:51:00 PM
Pimchanok Papaphae-GPSC	4/22/26, 1:28:14 PM	4/22/26, 1:36:40 PM
Pimonparn Suwannarat-GPSC	4/22/26, 1:29:02 PM	4/22/26, 2:20:21 PM
Krerkchai Jantakad-GPSC	4/22/26, 1:32:02 PM	4/22/26, 1:34:05 PM
Wanlop Klahan-GPSC	4/22/26, 1:35:49 PM	4/22/26, 3:10:50 PM
Wiriya Chaloeitus-GPSC	4/22/26, 1:36:18 PM	4/22/26, 5:12:13 PM
Phakphoom Utsahamongkhonchai-GPSC	4/22/26, 1:36:25 PM	4/22/26, 1:36:42 PM
Satiya Angkaprasertkun-GPSC	4/22/26, 1:44:34 PM	4/22/26, 2:16:13 PM
Thakrit Khobarun-GPSC	4/22/26, 1:45:34 PM	4/22/26, 2:16:13 PM
Juthamas Ratanachantranon-GPSC	4/22/26, 1:55:43 PM	4/22/26, 3:35:40 PM
Monnasit Khawprasert-GPSC	4/22/26, 2:29:57 PM	4/22/26, 4:39:19 PM
Umarin Punpouk-GPSC	4/22/26, 2:42:00 PM	4/22/26, 2:43:00 PM
Rattanachai Paksupo-GPSC	4/22/26, 3:01:26 PM	4/22/26, 3:10:03 PM
Ratthakorn Phula-or-GPSC	4/22/26, 4:46:04 PM	4/22/26, 4:46

[redacted]

สถานการณ์สมมติ

SCENARIO

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	**Fuel gas รั่วออกมาจากหน้าแปลนของท่อก๊าซ และมีเปลวไฟบริเวณ Natural Gas Knockout Drum และมีประกายไฟบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดการลุกไหม้**	14.00	ASM แจ้ง SOM มี alarm ของ Gas Detector บริเวณ Natural Gas Knockout Drum และแจ้งให้ FO รีบไปตรวจสอบหน้างาน	ASM, SOM	
			FO เข้าตรวจสอบหน้างาน พบเห็น Fuel gas รั่วออกมาจากหน้าแปลนของท่อก๊าซ และมีเปลวไฟบริเวณ Natural Gas Knockout Drum แล้วแจ้งให้ ASM รับทราบ	FO, ASM	
2	**FO เข้าระงับเหตุเบื้องต้น และมีผู้บาดเจ็บ**		FO ประเมินสถานการณ์ และแจ้ง SOM ว่าไม่สามารถนำถังดับเพลิงเข้าระงับเบื้องต้นได้ ต้องเปิดใช้น้ำดับเพลิง ในการระงับเหตุ	FO/SOM	
			SOM สั่งการให้ FO ใช้ Fix monitor FM-UT-02 ควบคุมจุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันไฟลุกลาม	SOM, FO	
			SOM สั่งให้ ASM Shut Down AB-31 และขอรับ Steam from CUP-1 เพิ่ม	SOM, ASM	
			FO แจ้ง SOM ว่าไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้	FO, SOM	
			FO แจ้ง SOM ว่ามีช่าง (BSA) ที่ทำงานบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้รับบาดเจ็บ เป็นแผลไฟไหม้	FO, SOM	ผู้บาดเจ็บรุนแรงคนที่ 1
			SOM ขอทีมปฐมพยาบาล (FA) และ ST เพื่อเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ Plant SS เรียกรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บ ชื่อ....คุณมพล นารถมณี.....สังกัด.....BSA..... อาการ เปลวไฟลวกตัวในขณะที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงบริเวณเกิดเพลิงไหม้ (Second degree burn มีขนาดของแผล 15-30% ของพื้นผิวของร่างกาย ทั้งหมด)	SOM, Chemist, Maintenance staffs, Plant SS	Support team 4 คน เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ Utai/ Chatchai/ Kunakorn/ Kraiwit
3	**ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1**		SOM แจ้งสถานการณ์กับ OC3M เพื่อขออนุมัติประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และจัดตั้ง ECC ที่ CCR	SOM / OC3M	
			OC3M ลงมาควบคุมสถานการณ์ ที่ ECC	OC3M	
			OC3M แต่งตั้ง SOM เป็น OC	OC3M, SOM	
			OC3M แจ้งสถานการณ์กับ Plant Manager (OCV)	OC3M, OCV	
			OC แจ้งให้ ASM ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และให้ CCR เป็น ECC	OC, ASM	
			ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1		ประกาศ ประกาศ นี้คือการซ้อมแผนฉุกเฉิน ขณะนี้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณ Natural Gas Knockout Drumขอประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม ให้หยุดปฏิบัติงานและเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ และรอฟังคำสั่งต่อไป (กดเสียงสัญญาณแจ้งเหตุก่อน 15 วินาทีและประกาศ 2 รอบ)
			EC Send SMS แจ้ง GPSC Emergency Team "RYG C3 EML1"	EC	
			ERT รายงานตัวต่อ ECC / EC โดยทางโทรศัพท์หรือรายงานตัวโดยตรงที่ ECC	ERT	
			MC รับข้อมูลจาก EC และแจ้งหน่วยงานราชการภายนอกตามแผน 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) โทร ผอ.สุพัฒน์ 092-5245555 2. ศูนย์ความปลอดภัย WHA-EIE โทร 038-683960 เพื่อทราบ **ภายใน 10 นาที **ภายใน 10 นาที** 2. EMCC โทร 1504, 038-683933, 081-7323485 **ภายใน 10 นาที** และแจ้งในระบบ https://manage.envimtp.com/login 3. เทศบาลเมืองมาบตาพุด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ทรายทอง) Tel. 038-685191, 038-684385 เพื่อทราบ 4. ศูนย์สื่อสารปตท.สำนักงานใหญ่ โทร 02-5373111, 02-5373222, 02-5373333, 02-5373444, 02-5373555 พร้อมส่ง E-mail ไปที่ : Communication_center@pttplc.com และ emc@pttplc.com หรือ แฟกซ์ 02-5373497-8 หากติดต่อไม่ได้ขอให้โทรแจ้ง SSHE Duty : 089-9696835 **ภายใน 10 นาที** 5. NPC-SG แจ้งให้เตรียมพร้อมกำลังสนับสนุนจากส่วนกลาง เพื่อดูแลทางเข้า- ออก, ปิดถนนรอบโรงงาน และดูแลนักข่าวและชุมชนกรณีเกิดการรวมตัวที่หน้าโรงงาน โทรคุณไอศูรย์ 084-3629616	MC	
			FA พร้อมทีม Support เข้าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดปฐมพยาบาล เพื่อรอรถพยาบาล	FA, ST	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	**แจ้งปิดประตู และอนุญาตให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามแผนเท่านั้นที่เข้าพื้นที่**		EC แจ้งทีม รปภ. ปิดประตู เข้า-ออกโรงงาน ทุกประตู ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ ควบคุมการจราจรด้านหน้าโรงงานร่วมกับ NPC	EC, TT, NPC-SG รปภ กำลังเรียกเสริม	
5	**เริ่มเข้าควบคุมสถานการณ์ และการดูแลผู้บาดเจ็บ**		EC และ OC ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งจุด Command Post และวางแผนการเข้าระงับเหตุที่ ECC	EC, OC	
			OC แจ้ง FO เป็น FL และให้ใส่ชุดดับเพลิง และเตรียม SCBA มาเพื่อเตรียมเข้าควบคุมสถานการณ์	OC, FO	
			OC สั่ง Leader ปิดประตูน้ำออกนอกโรงงาน	OC, Leader	
			OC มาถึงหน้างาน แจ้งสถานการณ์กับ EC และแจ้งทิศทางลมเพื่อจะได้เตรียมสายดับเพลิง และตั้งจุด Command post	OC, EC	
			OC แจ้ง Leader ขอกำลังเสริมจาก รปภ. มา Fire man 1 นาย ให้ใส่ชุดดับเพลิง, เตรียม SCBA และนำ Ground monitor มารายงานตัวที่ Command post	OC, Leader	
			OC แจ้ง EC ว่าไฟดูกไหม้จากอุปกรณ์และลุกลามไปติดอุปกรณ์เครื่องจักร จึงต้องพนักงาน (FT) ไปทำการปิดวาล์ว Gas to Metering ด้านหลังโรงงานบริเวณทางออกประตู10	OC, EC	
			OC สั่ง Leader ให้สั่ง รปภ. ไปเปิดประตู 10 เพื่อให้ FT ออกไปทำการปิดวาล์ว Gas to Metering	OC, Leader	
			EC แจ้ง ปตท. เรื่องปิดวาล์ว Gas to Metering ของ GPSC ด้านหลังโรงงาน	EC	
			OC แจ้ง EC ขอทีมสนับสนุน (ST) เป็นทีมดับเพลิงจำนวน 1 คน ให้ใส่ชุดดับเพลิง และเตรียม SCBA มาเพื่อเตรียมเข้าควบคุมสถานการณ์	OC, EC	
			OC สั่งการให้ทีมดับเพลิง (FL) เตรียมสายดับเพลิง เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์	OC, FL	
			OC แจ้ง EC จำนวนทีมดับเพลิงมี 4 คน (FO 2 คน, รปภ 1 คน, ST 1 คน)	OC, EC	Support team (GPSC) K.Aeksuwat
			OC แจ้ง EC สถานการณ์รุนแรงขึ้น เพลิงไหม้ยังคงลุกลามไปยังอุปกรณ์ข้างเคียง มีกลุ่มควันจำนวนมาก และทีมดับเพลิงไม่พอ ร้องขอทีมดับเพลิงภายนอกเข้าช่วยเหลือ	OC, EC	
6	**ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2**		EC แจ้ง ED ว่าไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ ขออนุมัติประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	EC, ED	
			ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2	ECC	ประกาศ ประกาศ นี้คือการซ้อมแผนฯ ขณะนี้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรง บริเวณ Natural Gas Knockout Drum และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขอประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินให้ไปรวมตัวกันที่**จุดรวมพลที่ 2 ด้านข้างตึก** GIS และรอฟังคำสั่งต่อไป (กดเสียงสัญญาณแจ้งให้อพยพก่อน 15 วินาที และประกาศ 2 รอบ)
			EC ส่ง SMS แจ้งGPSC Emergency Team * RYG C3 EML2 *	EC	
			ERT รายงานตัวโดยตรงที่ ECC ต่อ EC	ERT	
			CR แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ	CR	
			EC สั่งการ MC ประสานงานของดับเพลิง พร้อมแจ้งเรื่องการยกระดับภาวะฉุกเฉินต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	EC, MC	
			MC รับข้อมูลจาก EC และแจ้งหน่วยงานราชการภายนอกตามแผน 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมตับตาลิเอชเอสวันออก (มาบตาพุด) โทร ผอ.สุพัลณ์ 092-5245555 2. ศูนย์ความปลอดภัย WHA-EIE โทร 038-683960 เพื่อทราบ **ภายใน 10 นาที **ภายใน 10 นาที** 2. EMCC โทร 1504, 038-683933, 081-7323485 **ภายใน 10 นาที** และแจ้งในระบบ https://manage.envimtp.com/login 3. เทศบาลเมืองมาบตาพุด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์หวายหอง) Tel. 038-685191 , 038-684385 เพื่อทราบ 4. ศูนย์สื่อสารปตท.สำนักงานใหญ่ โทร 02-5373111, 02-5373222, 02-5373333, 02-5373444, 02-5373555 พร้อมส่ง E-mail ไปที่ : Communication_center@pttplc.com และ emc@pttplc.com หรือ แฟกซ์	MC	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			02-5373497-8 หากติดต่อไม่ได้ขอให้โทรแจ้ง SSHE Duty : 089-9696835 **ภายใน 10 นาที** 5. NPC SG ขอกำลังสนับสนุนจากส่วนกลาง 6 นาย เพื่อดูแลนักข่าวและชุมชนกรณีเกิดการรวมตัวที่หน้าโรงงาน และปิดถนนรอบโรงงาน โทรคุณไอศูรย์ 084-3629616 6. โทรแจ้งสถานีตำรวจมาบตาพุด 038-607111		
7	**กลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ ส่งผลกระทบกับชุมชน มีการร้องเรียนไปยัง WHA**		ED แจ้ง CCT สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้และกลุ่มควันดำเริ่มกระจายตัว เห็นควรจัดส่งทีม LMC ลงพื้นที่ชุมชน พร้อมจัดทีมเตือนรับชุมชน เพื่อประสานงานด้านข้อมูลตลอดเวลา	ED, CCT	
			MC แจ้ง EC ว่าทาง WHA โทรมาแจ้งว่ามีการร้องเรียนจากชุมชนเรื่องกลุ่มควัน	MC	
			SS ส่งตัวแทนประสานงานที่ WHA-EIE เพื่อให้ข้อมูลการระงับเหตุ กรณีเกิดการร้องเรียน	SS, WHA-EIE	
			CMC ออกแถลงการณ์ (ตามขั้นตอนประชาสัมพันธ์)	CMC	
8	**ตรวจนับจำนวนที่จุดรวมพล**		HT แจ้ง EC เรื่องจำนวนพนักงานและผู้รับเหมาที่จุดรวมพล ด้านข้างตึก GIS	HT	
9	**นักข่าวท้องถิ่น ชุมชนรอบข้าง พยายามเข้ามาถ่ายรูป และสอบถามข้อมูลจากพนักงาน**		MC แจ้ง EC ว่ามีมวลชนจากชุมชน, นักข่าว social, บุคคลต่างๆ รวมตัวกันบริเวณหน้าโรงงาน ต้องการขอข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	MC	
			MC แจ้ง HSM ขอปรับระดับความมั่นคงปลอดภัยเขตพื้นที่ระยองเป็นระดับ 2 **สภาวะความเสี่ยงปานกลาง** เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	MC, HSM, HES	
			ED สั่งการทีม LMC ต้อนรับนักข่าว และชุมชน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น	ED, LMC	
			ชุมชนมุงดูเหตุการณ์หน้าประตูกีตขวางการจราจร ขอใช้กำลังปิดทางเข้าออกและกั้นพื้นที่	MC, รปภ. (กำลังเสริม)	
			ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมการจราจรด้านหน้าโรงงาน ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และเสริมแผงกั้นเสริม	TT, NPC-SG, รปภ. (กำลังเสริม)	
			นักข่าว Social พยายามใช้กำลังพังแผงกั้นของโรงงานและเริ่มก่อความวุ่นวาย เพื่อจะเข้าพื้นที่ จึงใช้กำลังพลของทีมรักษาความปลอดภัยในการควบคุมตัว	MC, รปภ. (กำลังเสริม)	
			ชุมชนที่มาสังเกตการณ์หน้าบริเวณโรงงานทำการปีนรั้วเพื่อพยายามถ่ายรูปสถานการณ์ เกิดพลาดตกลงมา ล้มทับนักข่าว 1 คน ทำให้มีแผลถลอกบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนชุมชนที่ตกลงมาได้รับบาดเจ็บจากลวดหนามบาดที่แขนขวาลึก เลือดไหลไม่หยุดและขาขวาหัก **ผู้บาดเจ็บคนที่ 2 ชื่อ**...**อนันต์ หมื่นสมบัติ**.....**สังกัด**....**นักข่าว**..... **อาการ** แผลถลอก บาดเจ็บเล็กน้อย **ผู้บาดเจ็บคนที่ 3 ชื่อ**.....**วีรภัทร ดังก้อง**.....**สังกัด**.....**ชุมชน**..... **อาการ** เป็นแผลยาวที่แขน และขาหัก ข้างขวา	นักข่าว/ชุมชน	ผู้บาดเจ็บรุนแรงคนที่ 2 และผู้บาดเจ็บเล็กน้อย
			MC แจ้ง EC มีนักข่าวบาดเจ็บ 1 ราย และชุมชน บาดเจ็บ 1 ราย และขอทีม FA มาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณหน้าบริษัท	MC, EC, FA	
			นักข่าวพยายามขอข้อมูลเหตุการณ์เบื้องต้น ให้ทีม CCT เข้าเจรจา	นักข่าว, CCT	
			เรียนเชิญนักข่าวและชุมชนไปให้ข้อมูลที่ห้องรับรอง ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยที่ทาง AD จัดเตรียม	CCT, AD	
10	**รถดับเพลิงจาก WHA-EIE**		MC แจ้ง EC รถดับเพลิง WHA-EIE เข้ามาถึงโรงงานแล้ว 1 คัน พนักงานดับเพลิง.....นาย ปริมาณน้ำ.....ลิตร ปริมาณโฟม.....ลิตร	MC, EC	
			MC ประสานงานกับทีมดับเพลิง WHA EIE ให้เข้ารับรายงานตัว OC บริเวณ Command Post (จัด TT นำรถไปยัง Command Post)	MC, OC, TT, WHA-EIE	
			OC ชี้แจงสถานการณ์เบื้องต้นและวางแผนการดับเพลิงร่วมกับทีมดับเพลิงของ WHA-EIE	OC, WHA-EIE	
			OC รายงานสถานการณ์ให้ EC ทราบเป็นระยะๆ	OC, EC	
11	**ตรวจสอบข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโครงสร้าง**		OC สอบถาม EC เรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อจะทำการเพิ่มแรงดันน้ำ	OC, EC	
			EC สั่งการ TC ตรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของบริเวณจุดเกิดเหตุ	EC, TC	
			TC แจ้ง EC ผลการตรวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของจุดเกิดเหตุ สามารถเข้าพื้นที่ได้	TC, EC	
			EC แจ้ง OC ทำการเพิ่มแรงดันน้ำดับเพลิงและเข้าใกล้เพื่อดับไฟได้	EC, OC	
			OC แจ้งทีมดับเพลิง (FL) ให้ขยับเข้าใกล้พื้นที่	OC, FL	
			OC แจ้ง EC ทีมดับเพลิงย่อมสำรองสนับสนุนเครื่องดื่ม	OC, EC	
			EC แจ้ง ED ให้แจ้ง AD (Admin) จัดหาเครื่องดื่มให้ทีมดับเพลิง	EC, ED, AD	
			EC แจ้งให้ทีม ST นำน้ำดื่มเข้าไปให้ทีมดับเพลิง	EC, ST	K.Pornpong/ K.Kreakchai ส่งน้ำ
12	**รถพยาบาล จากโรงพยาบาลมาถึง (คันที่ 1)**		รถพยาบาลมาถึงโรงงาน MC ประสานงานกับรถพยาบาล	MC	
			MC แจ้ง EC ว่ารถพยาบาลมาถึงแล้ว ขออนุญาตเข้าพื้นที่ไปรับผู้บาดเจ็บคนที่ 1	MC, EC	
			MC ส่งทีม TT นำรถพยาบาล เข้าไปรับผู้บาดเจ็บคนที่ 1 ส่งโรงพยาบาล	MC, TT	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			EC แจ้ง AD ให้ประสานงานกับรถโรงพยาบาล เรื่องค่าใช้จ่ายและติดต่อญาติผู้บาดเจ็บคนที่ 1	EC, AD	
			AD ส่งเจ้าหน้าที่ไปกับรถพยาบาลเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บ ติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา	AD	
13	**รถพยาบาลจากโรงพยาบาลมาถึง (คันที่ 2)**		MC แจ้ง EC รถพยาบาลมาถึงบริเวณด้านหน้าโรงงาน กำลังเข้าปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บคนที่ 2 ด้านหน้าโรงงาน	MC, EC	
			EC แจ้ง AD ให้ประสานงานกับรถโรงพยาบาล เรื่องค่าใช้จ่ายและติดต่อญาติผู้บาดเจ็บคนที่ 2	EC, AD	
			AD ส่งเจ้าหน้าที่ไปกับรถพยาบาลเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บ ติดต่อญาติผู้บาดเจ็บ และเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา	AD	
14	**สามารถควบคุมสถานการณ์ได้**		OC แจ้ง EC ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว หน้างานไม่มีไฟ ไม่มีควัน	OC, EC	
			EC แจ้งทีม HE เข้าตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพบรรยากาศ กลิ่น น้ำที่เกิดจากการดับเพลิง	EC, HE	
			HE แจ้ง EC ประสานงานหน่วยงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากภายนอก เข้ามาตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน	EC, HE	
			ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ED, EC, OC, TC, MC, SS, HE, ST, Fire Chief WHA EIE ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ	ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ED, EC, OC, TC, MC, SS, HE, ST	
			HE แจ้ง EC ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ	QC, EC	
			EC แจ้ง ED ขอประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	EC, ED	
			ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	ECC	"ประกาศ ประกาศ ขอยกเลิกการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ขอให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ" (กดเสียงสัญญาณยกเลิกเหตุการณ์ก่อน 15 วินาทีและประกาศ 2 รอบ)
			MC แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	MC	
			EC แจ้ง HT ยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ขอให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าทำงานตามปกติได้	EC, HT	
			AD รายงานผลการรักษาพยาบาลและการติดต่อญาติผู้บาดเจ็บต่อ ED	AD, ED	
			EC ส่ง SMS แจ้ง GPSC Emergency Team "RYG C3 CLEAR"	EC	RYG C3 CLEAR to Group All Emergency
15	**การตรวจสอบความเสียหายจาก Emergency Level 2**	Day 1	ได้รับแจ้งจากลูกค้า PE Trip ต้องการใช้ Flow Steam >250 T/hr ซึ่งตอนนี้ Natural Gas Knockout Drum เสียหาย ไม่สามารถ Start up AB31,32,33 ได้และ Steam ที่จ่ายไปจาก CUP1 ไม่เพียงพอกับที่ลูกค้าต้องการ ต้องเข้าสู่แผน BCP		
			จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถ Start up AB31,32,33 และผลิตไอน้ำส่งให้ลูกค้าได้		อ้างอิง BCP CUP3 OC3M-P-0001
			เนื่องจาก ได้มีการประกาศ Emergency Level 2 และ HES รับทราบและแจ้งให้ COO, CEO ทราบตามลำดับ		อ้างอิงจากข้อ 6
			ทีมประเมินความเสียหาย (Damage AssesSOMent Team: DAT) เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง	DAT	ทีมประเมินความเสียหาย (Damage AssesSOMent Team: DAT) 1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้จัดการฝ่ายอาวุโสวิศวกรรมและปรับปรุงโรงงาน□ 2. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต 3. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิต (พื้นที่เกิดเหตุ) 4. ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง 5. ผู้จัดการส่วนบริหารอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 6. ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม 7. ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยี
			OCMM สรุปแผนการซ่อม Natural Gas Knockout Drum ใช้เวลาดำเนินการ 7 วัน	OCMM	CUP3 OC3M-P-0001
16	**ประกาศ BCP**	Day 1	HES รับทราบเหตุการณ์ และ ORS แจ้งแผนการซ่อมให้ COO, CEO รับทราบ ทำให้ CEO และ MC เห็นชอบประกาศใช้ BCP พร้อมให้ BC Manager ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านทาง SOMS Call tree	PM, BC Mgr, ORS, CMT	

สถานการณ์สมมติการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2569 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการที่ 3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	สถานการณ์	เวลา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M) วางแผนติดต่อขอรับ Steam จาก CUP-1 Phase 6 โดย Flow Rate สูงสุดไม่เกิน 220t/h (Max. Design Of Pipe Line)การจ่ายไอน้ำ ให้ลูกค้าและวางแผนการผลิต (ANM) และรายงานให้ CMT รับทราบ	OC3M, ANM, CMT	
			Commercial แจ้งลูกค้า เรื่อง แผนและกำหนดการซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย	Commercial	
17	**การประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายนอก**	Day 1	ชุมชน ติดตามสถานการณ์ และขอให้ทาง GPSC เยียวยาความเดือดร้อนจากกลิ่น ควันดำ โดยทาง PRV เข้าประสานงานและแจ้ง CMT รับทราบเพื่อขอนุมัติงบประมาณการเยียวยา	PRV	
			ส่วนงาน Communication (PRV) รายงานข่าวกลับสู่สภาวะปกติ และนักข่าวที่บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้ว และไม่ติดใจเอาความกับ GPSC	PRV	
			ติดต่อประสานงานแจ้งกับประกันภัย ผ่านส่วนประกันภัยและวิเคราะห์เคลิด เพื่อตรวจสอบความเสียหายกับอุปกรณ์	FCM	
			WHA-EIE, IEAT ให้ GPSC จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ให้ทางราชการรับทราบ พร้อมมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ	CVM	
18	**การแก้ไขเสร็จสิ้น และดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า**	Day 7	ดำเนินการงานซ่อม และทดสอบ เสร็จสิ้น	OCMM	
			Operation & Maintenance ตรวจสอบหน้างานอีกครั้ง	OC3M, OCMM	
			ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M) แจ้งทีม Operation สอบถามความพร้อมของลูกค้าในการรับไอน้ำ	OC3M, SOM	
			Operation ดำเนินการ Re-Start up AB31,32,33และจ่ายไอน้ำให้กับลูกค้า และ Commercial แจ้งลูกค้ารับทราบถึงแผนการใช้ไอน้ำ	OC3M, SOM, FO, Commercial	
			ส่วนปฏิบัติการผลิต 3 (OC3M) รายงานการจ่ายไอน้ำให้ลูกค้า ได้ตามปกติแล้ว ต่อ BC manager	OC3M, BC Mgr.,	
			ผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BC Manager) ประเมินและรายงานสถานการณ์ต่อ CMT ว่า Plant กลับมาดำเนินการผลิต เป็นปกติแล้ว	BC Mgr., CMT	
19	**การยกเลิก BCP**	Day 7	CMT พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศ ยุติแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	CMT	
			ผู้จัดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BC Manager) แจ้งประกาศยุติแผนต่อผู้บริหารหน่วยงานต่างๆตามสายงาน ผ่าน SOMS.	BC Mgr.	

ภาพการฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน










การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569
❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ทีมดับเพลิงของโรงงาน








การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ทีมดับเพลิงจาก WHA-EIE








การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นของโรงงาน








ทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลคู่สัญญา








การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569
❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนย์ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการติดต่อขอความช่วยเหลือ










การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จุดรวมพลและการอพยพหนีไฟ








การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569

❑ ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การตรวจสอบจุดเกิดเหตุก่อนประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน









โครงสร้างทีมฉุกเฉิน

เอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 8th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/087/69

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอแจ้งการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

สำเนาเรียน 1. ผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
2. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (EMCC)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ้อมแผนฉุกเฉินการฝึกอบรมดับเพลิง / การอพยพ / การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน
2. แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (CUP 3) ตั้งอยู่แปลงที่ดินเลขที่ H-17 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ที่จะทำการฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 และอพยพหนีไฟ ใน**วันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.** โดยในการซ้อมครั้งนี้จะมีรถดับเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด), รถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลมงกุฎระยอง เข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วย

บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อบริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ทั้งนี้ เพื่อ[redacted]



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))

รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ้อมแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

เรียน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาตาพุด) วันที่ 17 มีนาคม 2569

บริษัท น.90-1/2554-ญหอ. - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการศูนย์สาธารณูการแห่งที่ 3 หน่วยผลิต CUP-3

มีวัตถุประสงค์

☑ ซ้อมแผนฉุกเฉิน ☐ ระดับที่ 1 ☑ ระดับที่ 2 ☐ ระดับที่ 3

ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ถึงเวลา 17:00 น.

โดยในการซ้อมครั้งนี้จะสมมุติเหตุการณ์

เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ Natural Gas Knockout Drum (ถังดักของเหลวของก๊าซธรรมชาติ)
มีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 จากนั้นเหตุการณ์เพลิงไหม้ลุกลามไม่สามารถควบคุมได้
ทำให้ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ2
และประกาศอพยพพนักงานและผู้รับเหมาไปยังจุดรวมพลและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
โดยมีรถดับเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาตาพุด) เข้าร่วมการฝึกซ้อม 1 คัน
มีการกำหนดให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีรถพยาบาลจาก รพ.กรุงเทพระยอง 1 คัน และรพ.มงกุฎระยอง 1 คัน
เข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย

☐ ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิง/ การอพยพ

ในวันที่ เวลา น.ถึงเวลา น.

โดยในการซ้อมครั้งนี้จะสมมุติเหตุการณ์

☐ ดำเนินการทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน/ ไซเรน ในวันที่ เวลา

หรือทุกวัน ของทุก ช่วงเวลา น.

☐ การดำเนินการอื่น ๆ (ระบุ)

ในวันที่ เวลา

โดยในการซ้อมครั้งนี้จะสมมุติเหตุการณ์

☑ ทั้งนี้แจ้งหน่วยงานอื่น ๆ / โรงงานข้างเคียง / ชุมชน ให้รับทราบแล้ว ได้แก่ บ้านคุณวรรณา, HMC-PDH, BIG และ PTT Phenol (PPA)

ชื่อ – นามสกุล ผู้รับผิดชอบและประสานงาน [redacted]

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัย

โทรศัพท์ 038-974-380 โทรสาร

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))


รายงานการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ้อมแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรมดับเพลิง/ การอพยพ/ การทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน,ไซเรน

มือถือ [redacted] e-Mail address [redacted]

แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP3)

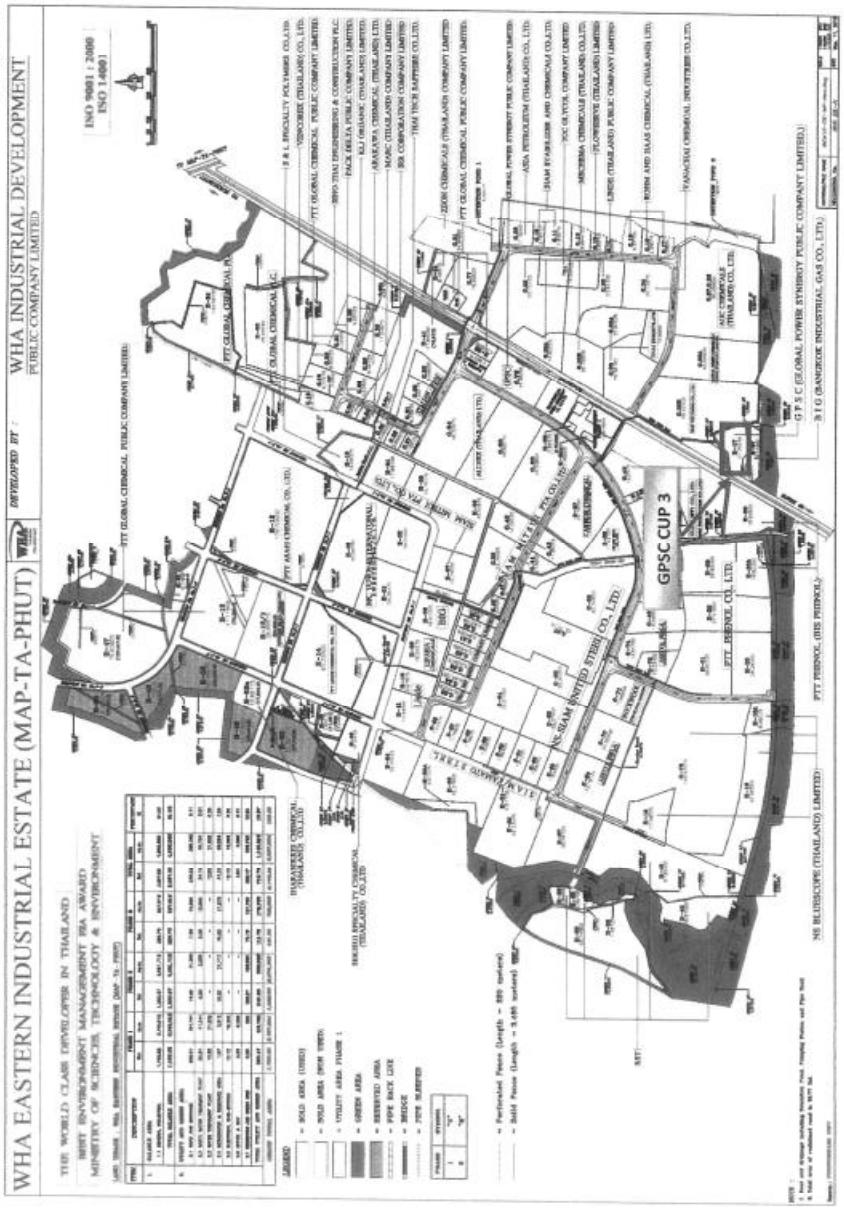

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 อาคารเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/086/69

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง นั้น

ในการนี้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP 3) ตั้งอยู่แปลงที่ดินเลขที่ H-17 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2569 ใน**วันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.** ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกซ้อมฯ ดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นถูกต้องและประสิทธิภาพบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์พลังงานโกลบอลซิตี้คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/085/69

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เรียน ผู้จัดการบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือยืนยันการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง


2. แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง นั้น

ในการนี้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP 3) ตั้งอยู่แปลงที่ดินเลขที่ H-17 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2569 ใน**วันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.** ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกซ้อมฯ ดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นถูกต้องและประสิทธิภาพบริษัทฯ ใคร่ขอความขอความอนุเคราะห์ผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองการซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้ด้วย

[redacted]

แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP3)

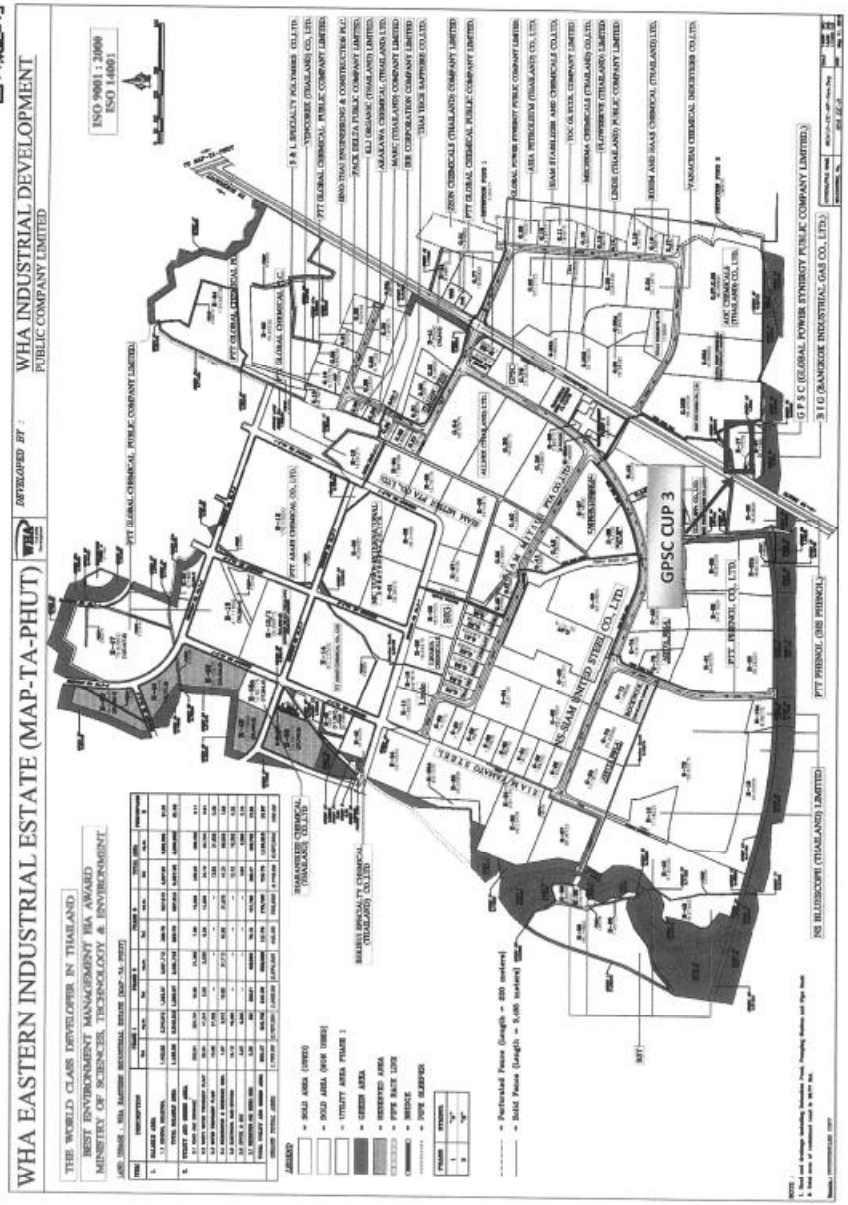

หนังสือยืนยันการฝึกอบรม

ที่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอยืนยันการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยอง ไฟร์ จำกัด

ด้วยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่ง 3 ตั้งอยู่เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ หมู่ - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม


มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร

- ☐ หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
- ☑ หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ☐ หลักสูตรอื่น ๆ ....

ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานใน การบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยกำหนดการฝึกอบรมในวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 -17.00 น. ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ระยอง ไฟร์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่สถานประกอบการได้ตามระเบียบฯ จึงให้เข้ามาดำเนินการฝึกอบรมฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

[redacted]

ชื่อผู้[redacted]

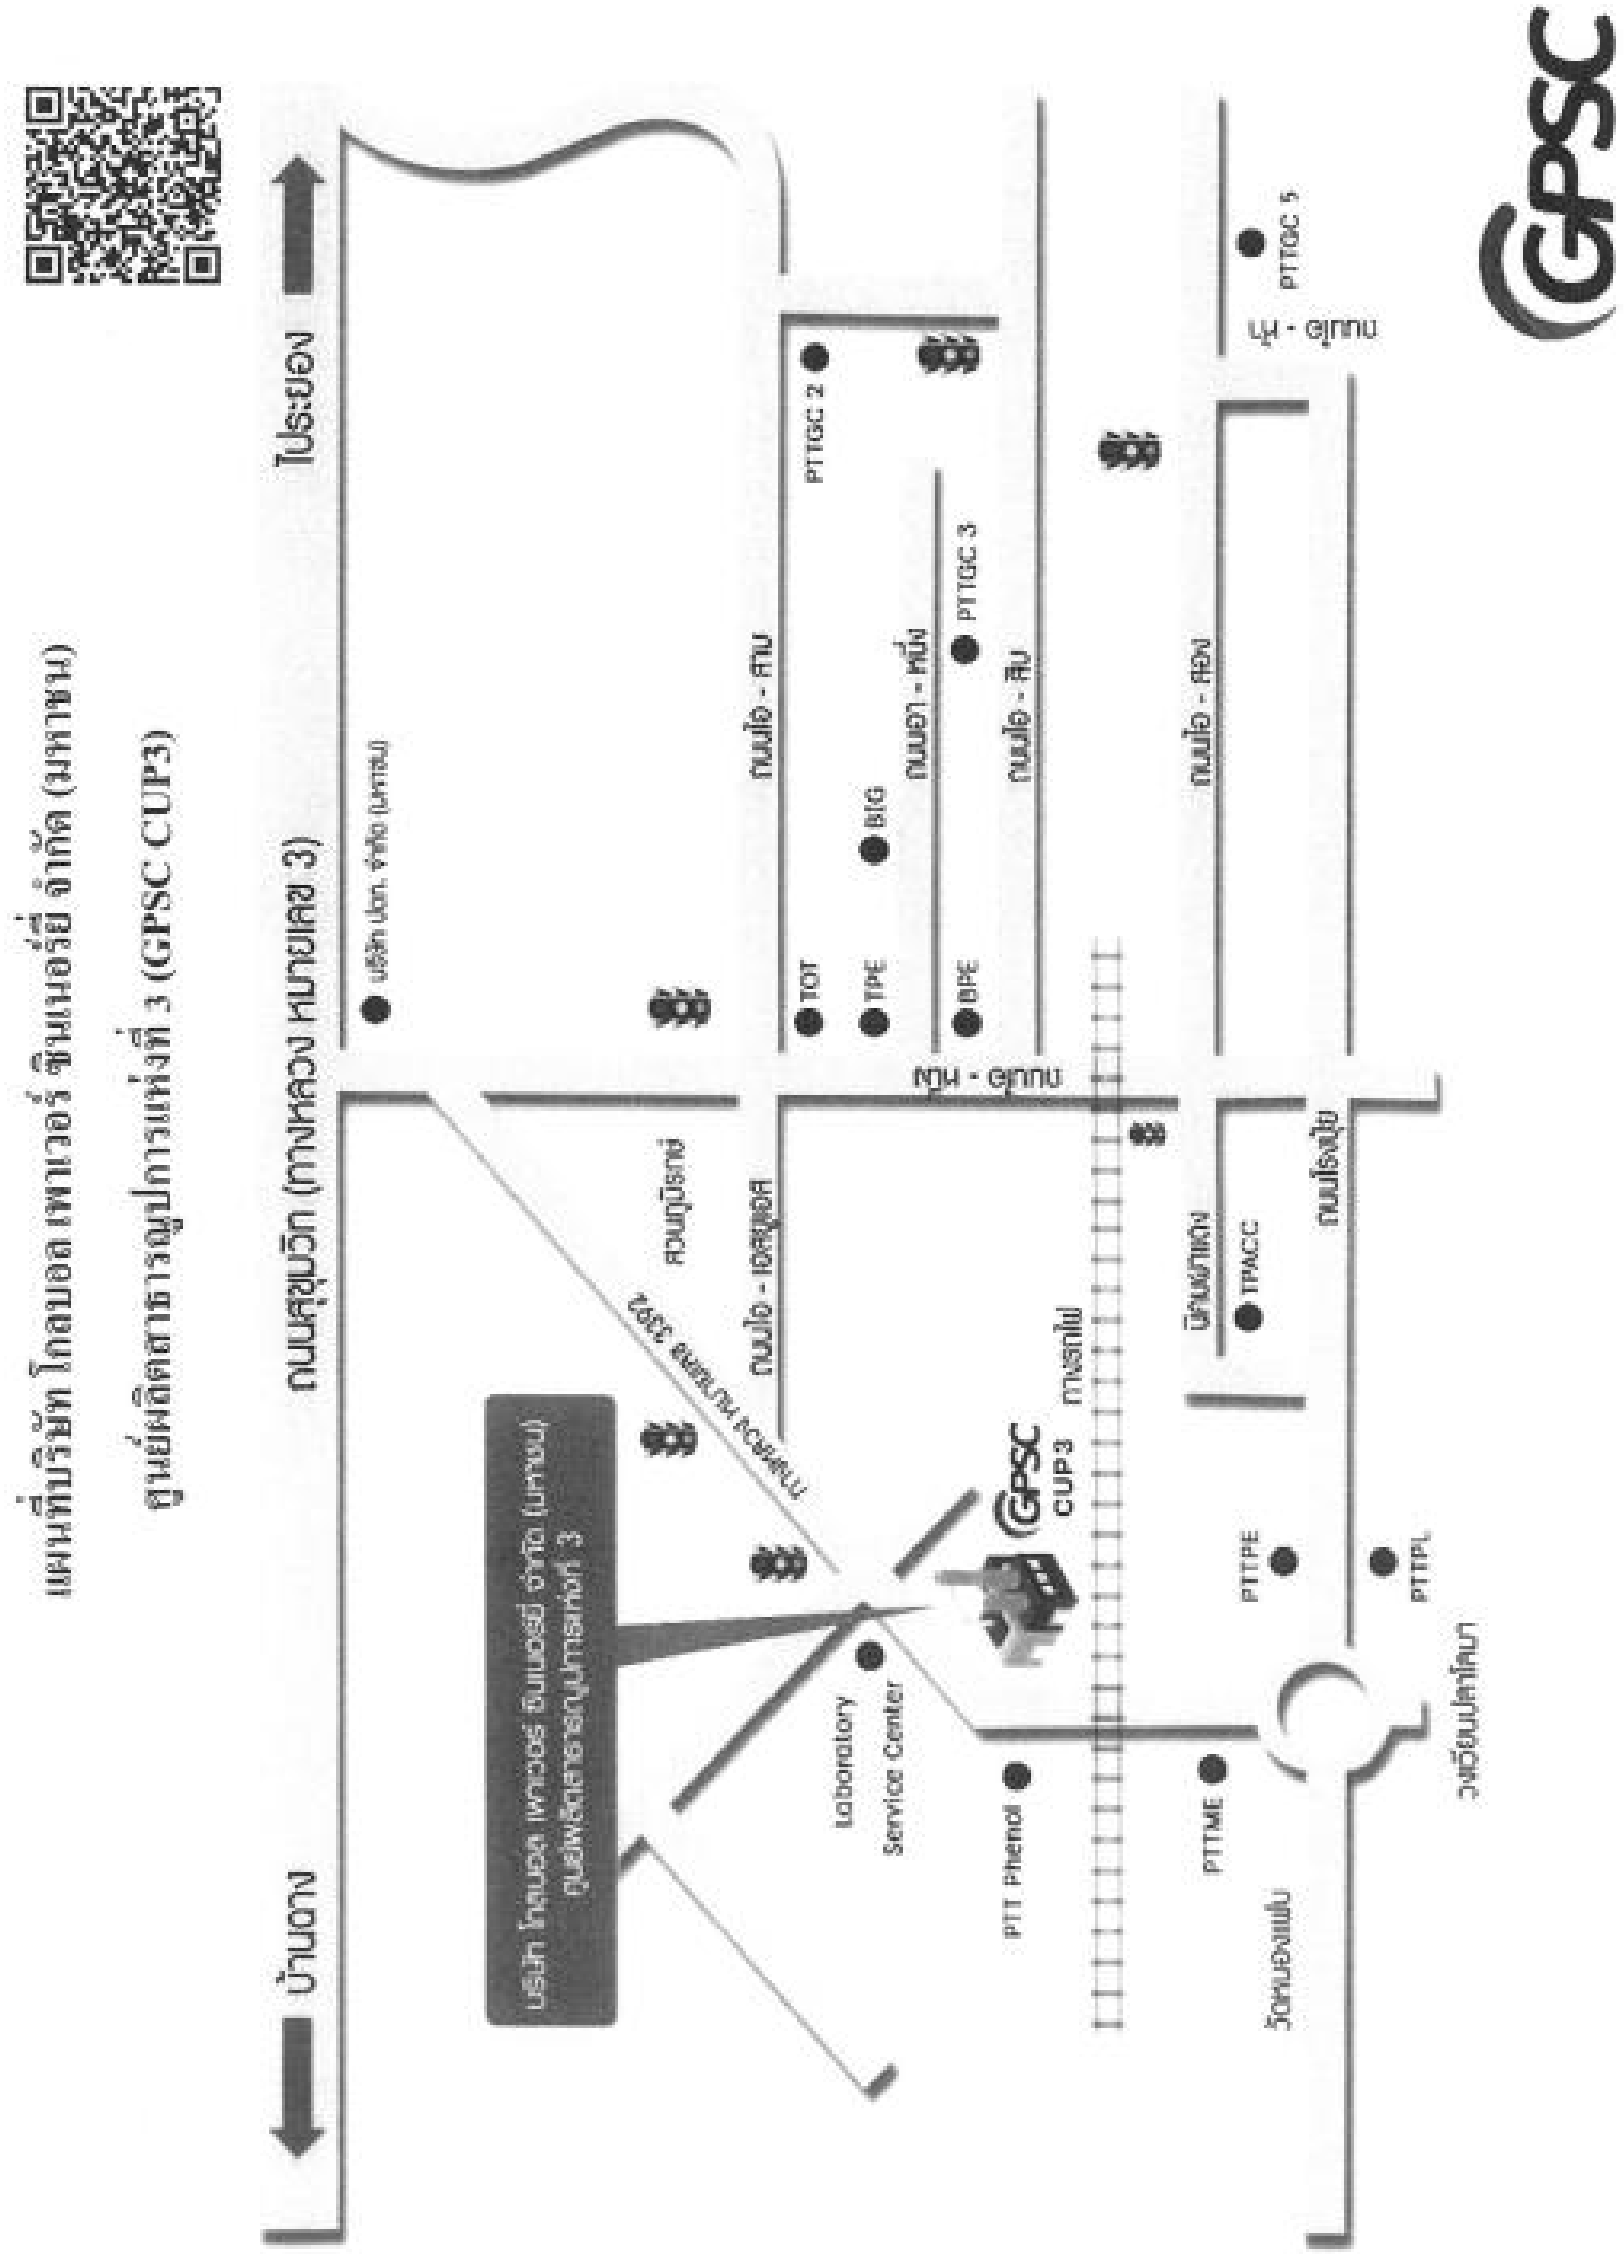

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/084/69

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอแจ้งการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เรียน ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง นั้น


ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP 3) ตั้งอยู่แปลงที่ดินเลขที่ H-17 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ที่จะทำการฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ใน**วันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.** โดยในการซ้อมครั้งนี้จะมีรถดับเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) รถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลมงกุฎระยอง เข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วย

บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากการซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

[redacted]

แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP3)

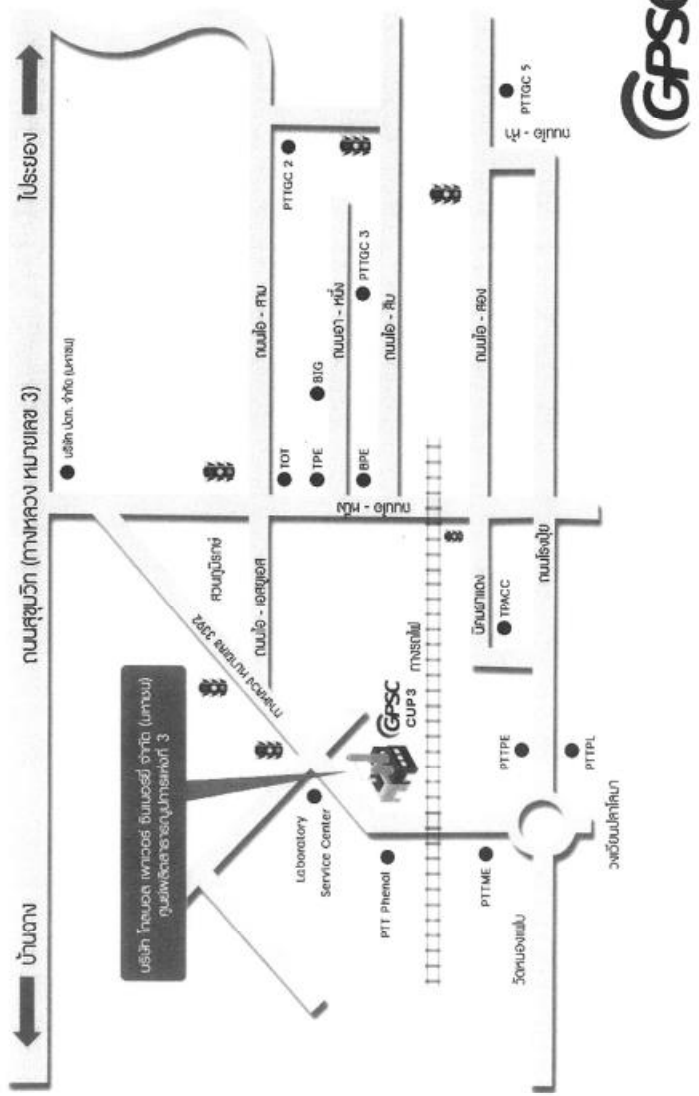

GPSC
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (GPSC)
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor, Vibhavadi - Rangsit Road
Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600 Fax : +66 (0) 2140 4601
WWW.GPSCGROUP.COM

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2140 4600 โทรสาร : +66 (0) 2140 4601

ที่ GPSC 23300240/083/69

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอแจ้งการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3

เรียน นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3


ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้สถานประกอบการดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง นั้น

ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (GPSC CUP 3) ตั้งอยู่แปลงที่ดินเลขที่ H-17 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ที่จะทำการฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ใน**วันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.** โดยในการซ้อมครั้งนี้จะมีรถดับเพลิงจากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) รถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลมงกุฎระยอง เข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วย

บริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากการซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

[redacted]

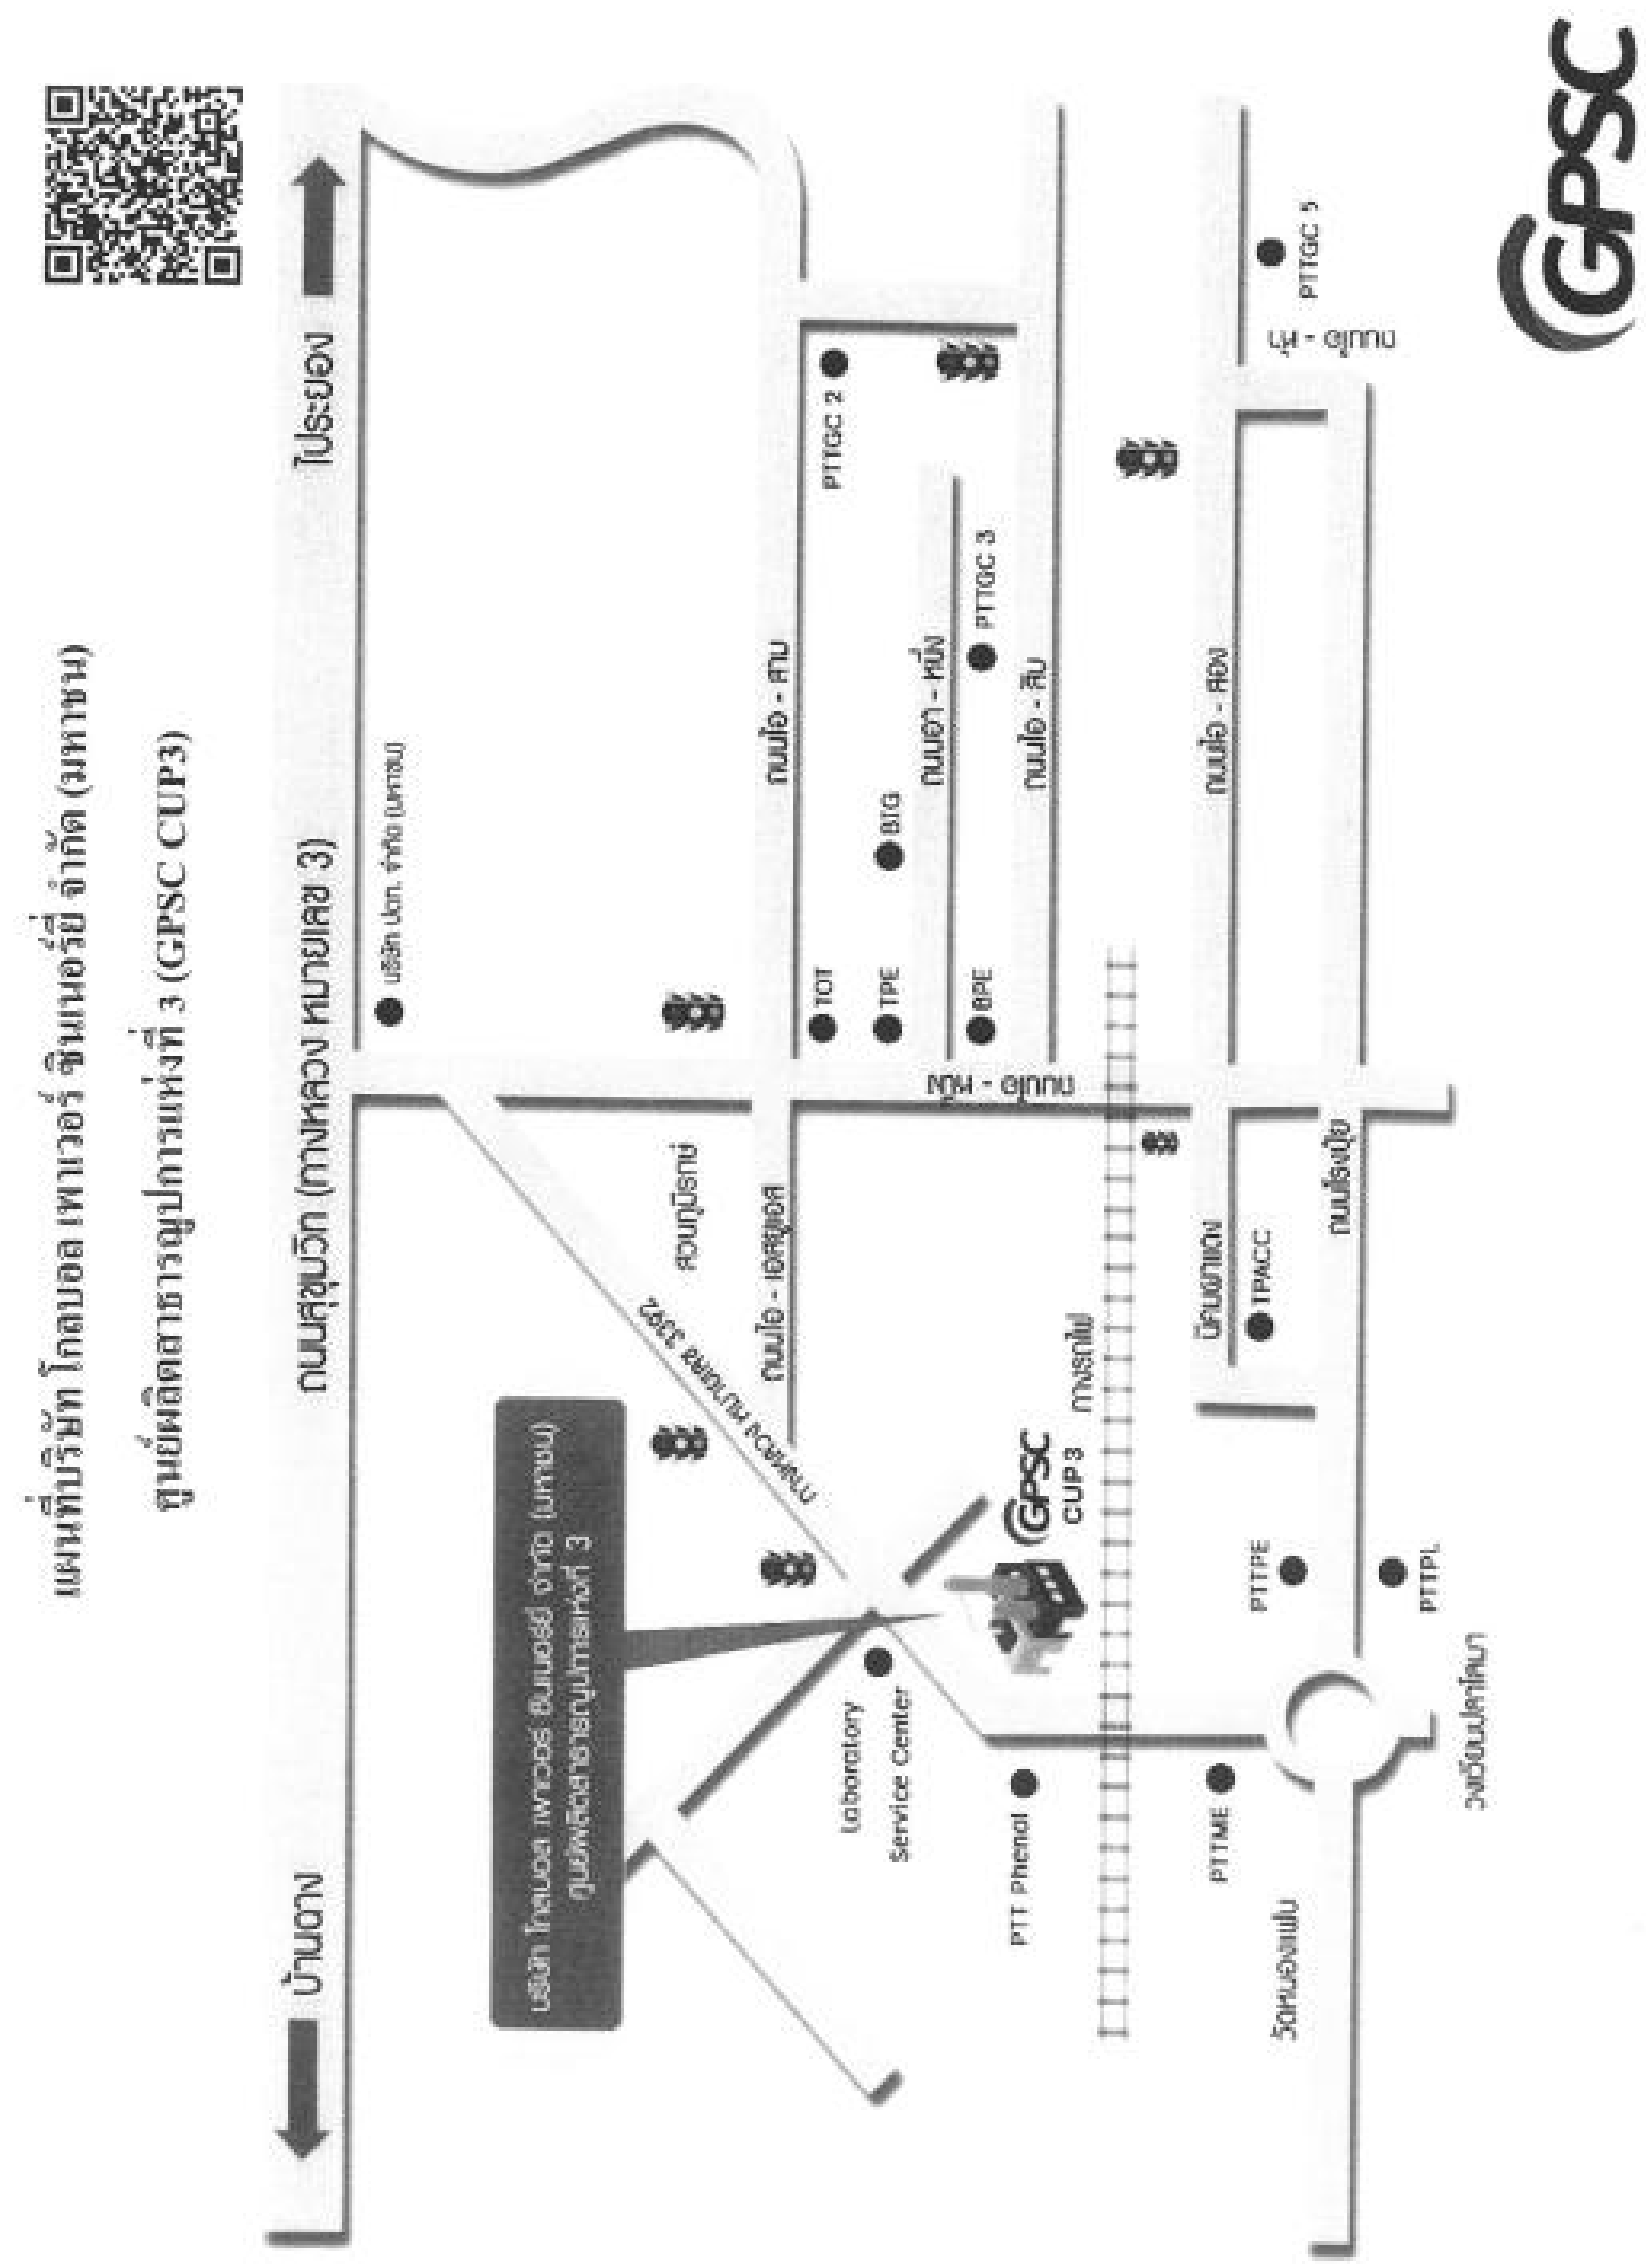

การประชุม

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2569

❑ การประชุมเตรียมงาน, ประชุมชี้แจง และประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม


การประชุมเตรียมงาน (ผ่านระบบออนไลน์)





การประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อม (ผ่านระบบออนไลน์)



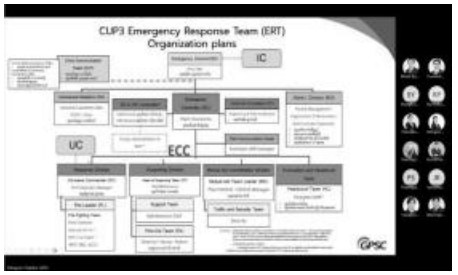

การประชุมสรุปผล





Annual Emergency Drill Plan 2026

Dept.	Plant	Shift	PIC.	Level	Type	Status	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Scenario	Latest Update
	CUP3	A	SM: Somkeait S.	1	Emergency	Plan			9										NaOH leak	27-Jan-26
						Actual			9											12-Mar-26
		B	SM: Narin N.	1	Emergency	Plan			11										Fire at Burn	27-Jan-26
						Actual			11											12-Mar-26
		C	SM: Ratthakorn P.	1	Emergency	Plan														
						Actual														
		D	SM: Tawee N.	1	Emergency	Plan			23										35% HCl le	27-Jan-26
						Actual			23											26-Mar-26
		C	SM: Ratthakorn P.	1,2	Emer-Security-BCP	Plan				22									Fire at Met	27-Jan-26
						Actual				22										

เอกสารแนบที่ 37

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

Electrical Inspection Report

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจำปี 2568

Global Power Synergy Public Company Limited

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP 3)

เลขที่ 5/11 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอตะวันออก ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150



โดย

บริษัท ซี.เอส. อิเลคทริค แอนด์ เอ็นเนอยี่ จำกัด

เลขที่ 1/768 ถนนป๊อบปูล่า 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

รายงาน

การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจำปี 2568

โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (CUP 3)

(Cogeneration Plant)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอตะวันออก (มาบตาพุด) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

พฤศจิกายน 2568

	Summary Activity
	Project : 2025 Electrical System Inspection
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)
	Location : Power Plant (CUP 3)
	Equipment : Electrical System

E1

ELECTRICAL SYSTEM INSPECTION REPORT, 2025

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ข้า[redacted]
อยู่บ้านเลขที่[redacted]
ตำบล/แขวง[redacted]
โทรศัพท์[redacted]
สาขาวิศวกร[redacted]
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2573 และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานชื่อ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ประกอบกิจการ ผลิตไอน้ำ น้ำร้อน น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และไฟฟ้า
ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.90-/2554-ฐหอ.
ตั้งอยู่เลขที่ 5/11 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
โทรศัพท์ 038 974412 เมื่อวันที่ 5 เดือน [redacted] พ.ศ. 2568

[redacted]

1.ข้อมูลทั่วไป

1.1 ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 115 kV/22 kV/6.9 kV/400V โวลต์ 3 เฟส 4 สาย

1.2 ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 1200/1 แอมแปร์ 115kV/115V โวลต์ 3 เฟส 4 สาย

หมายเลขเครื่องวัด -

1.3 หม้อแปลงกำลังที่ติดตั้งของโรงงาน (ถ้ามี)

จำนวน 8 ลูก รวม 180,000 เควีเอ

1.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ถ้ามี)

จำนวน 6 เครื่อง รวม 1,079,000 เควีเอ/กิโลวัตต์

1.5 ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ..... กิโลวัตต์

1.6 ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า

1 ..... ตำแหน่ง .....

2 ..... ตำแหน่ง .....

1.7 แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)

[✓] มี

[ ] ไม่มี

เหตุผล .....

1.8 มีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในบริเวณอันตราย

[ ] มี [✓] ไม่มี

ตามแบบแปลนที่แนบ

1.9 มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการตรวจสอบ

[✓] สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

[ ] การไฟฟ้านครหลวง

[✓] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[ ] อื่นๆ .....

หมายเหตุ: มาตรฐานอ้างอิงอื่นๆ จะต้องเป็นมาตรฐานที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ

2. รายการตรวจสอบ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.1 แรงสูง	2.1.1 สายอากาศ :				
	- สภาพเสา	✓			
	.....				- เรียบร้อยดี ไม่มีรอยแตกหรืออาร์ค
	.....				
	- การประกอบอุปกรณ์หัวเสา	✓			
	.....				
	.....				
	- สายยึดโยง (Guy Wire)	-			
	.....				
	.....				- เหมาะสม
	- การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)	✓			- เพียงพอ เหมาะสม
	- ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้างหรือต้นไม้	✓			- ไม่เอนเอียง สภาพดี
	- การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ	✓			- เรียบร้อยดี
	- สภาพจุดต่อสาย	✓			- ถูกต้อง มั่นคง
	- การต่อลงดินและสภาพ	✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.1.2 การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) : - ดรอปฟิวส์คัตเอาท์ - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) - RMU - อื่น ๆ 115 kV GIS Isolated by 115kV SF6 Breaker	✓			- สภาพดี ปกติ
	2.1.3 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.1)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 1; 34101-TR-001 ขนาด 40 MVA แรงดัน 115/22 kV Impedance Voltage ..... % ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้าแบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A	✓			- สภาพดี ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด ..... ขนาด ..... Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	 - ✓ ✓ ✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.2 หม้อแปลง (No.2)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 2: 23902-TR-002 ขนาด 44/55 MVA แรงดัน 11/117 kV Impedance Voltage 14.4 % ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A	✓			- สภาพดี ปกติ
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.3)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 3: 36120-TR-201 ขนาด 10 MVA แรงดัน 22/6.9 kV Impedance Voltage 10 % ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			 เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การะบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.4)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 4; 36120-TR-202 ขนาด 10 MVA แรงดัน 22/6.9 kV Impedance Voltage.....% ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้าแบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ
2.2 หม้อแปลง (No.5)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 5; 36120-TR-301 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage.....% ชนิด ✓Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1,200 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ ล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้อง เหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			ต่อลงดินถูกต้อง สภาพ การต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิ ปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.2 หม้อแปลง (No.6)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 6; 36120-TR-302 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage.....% ชนิด ✓ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มี รอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1,250 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ ล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้อง เหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			ต่อลงดินถูกต้อง สภาพ การต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิ ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			 ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.7)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 7: 36120-TR-303 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage ..... % ชนิด ✓Oil ○Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่เอนเอียง
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1,200 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่เอื้อมไม่ถึง

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ ล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้อง เหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด ..... ขนาด ..... Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			 ต่อลงดินถูกต้อง สภาพ การต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิ ปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			 ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.8)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 8: 36120-TR-304 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage ..... % ชนิด ✓Oil ○Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้าแบบ VCB พิกัดกระแส 1,250 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.3 ตู้เมนสวิตช์	2.3.1 ตู้เมนสวิตช์ที่ VCB-M2 Incoming 2 รับจากหม้อแปลงที่ 36120-TR-202 ○ ติดตั้งภายนอกอาคาร ⊘ ติดตั้งภายในอาคาร ○ อื่นๆ..... -สภาพทั่วไป -จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ -ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้เมนสวิตช์ -แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน -การต่อฝาก -การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า -ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ที่ว่างเพียงพอ -เพียงพอ -ถูกต้อง -มีฝาปิดมิดชิด ล็อคได้ -เรียบร้อยดี
	2.3.2 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด.....VCB..... IC.....1250.....kA แรงดัน.....6.9.....V พิกัดกระแส AT.....V AF.....A	✓			- ขนาดเหมาะสม - IC มีขนาดเหมาะสม
	2.3.3 สายดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			- จุดต่อมั่นคง เรียบร้อย สายดินขนาดเหมาะสม สภาพดี จุดต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.3.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ⊘ ปกติ ○ ผิดปกติ				- ไม่มีความผิดปกติ
	2.3.5 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.4 แรงต่ำภายในอาคาร	2.4.1 วงจรเมน (Main Circuit) 2.4.1.1 สายเข้าเมนสวิตช์ - สายเฟส ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สายนิวทรัล ชนิด.....ขนาด..Sqmm. เดินใน ○ ท่อร้อยสาย (Conduit) ○ รางเดินสาย (Wire Way) ☑ รางเคเบิล (Cable Tray) แบบ..... ○ ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack) ○ อื่น ๆ	✓			- ติดตั้งมั่นคง มีสภาพเรียบร้อย
	2.4.1.2 รางเดินสายและรางเคเบิล - สภาพการติดตั้งและใช้งาน - ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและการต่อลงดิน	✓ ✓			- มั่นคง แข็งแรง - เรียบร้อยดี
	2.4.1.3 สภาพฉนวนสายไฟ	✓			- ไม่มีร่องรอยความเสียหาย
	2.4.1.4 สภาพจุดต่อของสาย	✓			- ไม่มีร่องรอยความเสียหายจากความร้อน
	2.4.1.5 การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			- เดินสายถูกต้องเรียบร้อยดี
	2.4.1.6 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ				- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.1.7 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่..... ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง..... รับจากตู้เมนสวิตช์ที่..... 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			 - เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด..... IC.....kA แรงดัน.....V พิกัดตัดกระแส AT.....A AF.....A	✓			
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด..... ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			 - จุดต่อเรียบร้อย
	2.4.1.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :				

หมายเหตุ 1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์
2. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย 1 ฉบับ ต่อ 1 แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า,..... Motor, Electrical Equipment and Tools 2.5.1 การติดตั้ง				
	2.5.2 สภาพภายนอก				
	2.5.3 อื่น ๆ :				

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

3. สรุปผลการตรวจสอบ

วันที่ทำการตรวจสอบ: 5 พฤศจิกายน 2568

สภาพโดยทั่ว ๆ ไปของการติดตั้งอุปกรณ์

โรงไฟฟ้า CUP-3 จ.ระยอง เป็นโรงงานผลิตไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มีกำลังผลิตไอน้ำ 280 ton/h และกำลังผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 770 m^3/h มีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีมาตรฐานสากล มีวิศวกรไฟฟ้าดูแลและจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (PM) ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้จัดให้มีแบบแปลนทางไฟฟ้า (Single Line Diagram) ประจำไว้ที่โรงงาน

สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีสิ่งผิดปกติที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานเกินพิกัดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งจุดต่อสายต่างๆ ด้วย โดยควรตรวจสอบความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) อย่างสม่ำเสมอ

ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไปได้อีก 1 ปี ทั้งนี้ต้องใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

สรุปการประเมินสภาพการตรวจทั้งหมด:

[✓] **ใช้งานได้** ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีการใช้งาน รวมทั้งการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

[redacted]

หมายเหตุ

ใช้งานได้ หมายถึง การตรวจสอบอุปกรณ์ การติดตั้ง สภาพแวดล้อมรอบข้าง สถานที่ติดตั้งใช้งาน การบำรุงรักษา สภาพภายนอก ไม่ว่าจากการคำนวณ การวัดด้วยเครื่องมือหรือตรวจด้วยสายตา และหรือจากประสบการณ์ของวิศวกรผู้ตรวจสอบ ปรากฏว่า มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน

ต้องแก้ไข หมายถึง ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพหรือการคาดหมายที่คาดว่าไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ หากใช้งานต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกิดความเสียหายต่อโรงงานได้

บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

1. ผูตรวจสอบไดดำเนินการตรวจสอบ บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนายจ้าง / ผู้กระทำแทน

สถานประกอบกิจการที่อยู่เลขที่ 5/11 หมู่ที่ - ตรอก / ซอย - ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎรณ์

แขวง / ตำบล มาบตาพุด เขต / อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038 974 443 2

ตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยครั้งนี้เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 วัน

2. ขอมูลของผูบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาประกอบดวย

ข้าพเจ้านาย/~~นาง~~ [redacted]

หรือนิติบุคคล (ชื่อ) -

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 3309900160578

ที่อยู่เลขที่ 58/26 หมู่ที่ 5 ตรอก / ซอย - ถนน หอการค้าไทย

แขวง / ตำบล บางตะไนย์ เขต / อำเภอ ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์/~~โทรสาร~~ 081 4432552

Email chitsanuphong@hotmail.com

ผู้บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

☑ (1) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร

เลขทะเบียน วฟก.913 ระดับ วุฒิวิศวกร หมดอายุวันที่ 13 กรกฎาคม 2573

และใบสำคัญ (ตามมาตรา 9) เลขที่ 0302-01-2565-0014

ซึ่งไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

☐ (2) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร

เลขทะเบียน หมดอายุวันที่

และใบอนุญาต (ตามมาตรา 11) เลขที่ หมดอายุวันที่

ซึ่งไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต

โดยมีบุคลากรที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมไดอยูระหวางถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เปนผูทำการทดสอบชื่อ

เลขทะเบียน ระดับ หมดอายุวันที่

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3. ข้อมูลทั่วไปของระบบไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 115 kV/6.9kV/400V โวลท์ 3 เฟส 4 สาย
- ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 1200/5 แอมแปร์ 115 kV/155V โวลท์ 3 เฟส 4 สาย

หมายเลขเครื่องวัด

- ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา กิโลวัตต์
- หม้อแปลงกำลัง จำนวน 8 เครื่อง รวม 180,000 kVA
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน 6 เครื่อง รวม 1,079,000 เควีเอ
- ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

2 ตำแหน่ง

- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)

☑ มี ○ ไม่มี เหตุผล

2. รายการตรวจสอบ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.1 แรงสูง	2.1.1 สายอากาศ :				
	- สภาพเสา	✓			- เรียบร้อยดี ไม่มีรอยแตกหรืออาร์ค
	- การประกอบอุปกรณ์หัวเสา	✓			
	- สายยึดโยง (Guy Wire)	-			- เหมาะสม
	- การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน)	✓			- เพียงพอ เหมาะสม
	- ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้	✓			- ไม่เอนเอียง สภาพดี
	- การติดตั้งล่อฟ้าและสภาพ	✓			- เรียบร้อยดี
	- สภาพจุดต่อสาย	✓			- ถูกต้อง มั่นคง
	- การต่อลงดินและสภาพ	✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.1.2 การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) : - ดรอปฟิวส์คัตเอาท์ - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) - RMU - อื่น ๆ 115 kV GIS Isolated by 115kV SF6 Breaker	✓			- สภาพดี ปกติ
	2.1.3 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.1)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 1; 34101-TR-001 ขนาด 40 MVA แรงดัน 115/22 kV Impedance Voltage ..... % ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้าแบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A	✓			- สภาพดี ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด ..... ขนาด ..... Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	 - ✓ ✓ ✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.2 หม้อแปลง (No.2)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 2: 23902-TR-002 ขนาด 44/55 MVA แรงดัน 11/117 kV Impedance Voltage 14.4 % ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A	✓			- สภาพดี ปกติ
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.3)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 3: 36120-TR-201 ขนาด 10 MVA แรงดัน 22/6.9 kV Impedance Voltage 10 % ชนิด ☑ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ☑ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การะบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.4)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 4; 36120-TR-202 ขนาด 10 MVA แรงดัน 22/6.9 kV Impedance Voltage.....% ชนิด ⊘ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ⊘ ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้าแบบ GIS พิกัดกระแส 2,500 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			เป็นระบบ Ground Grid ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคงแข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมัน อุณหภูมิปกติ
2.2 หม้อแปลง (No.5)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 5; 36120-TR-301 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage.....% ชนิด ✓Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1,200 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ ล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้อง เหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด ขนาด Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			ต่อลงดินถูกต้อง สภาพ การต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิ ปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.2 หม้อแปลง (No.6)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 6; 36120-TR-302 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage .....% ชนิด ✓ Oil ○ Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มี รอยร้าว
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1,250 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ ล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้อง เหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด ขนาด Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			ต่อลงดินถูกต้อง สภาพ การต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิ ปกติ

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			 ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.7)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 7: 36120-TR-303 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage ..... % ชนิด ✓Oil ○Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่เอนเอียง
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า แบบ VCB พิกัดกระแส 1,200 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยร้าว
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ใน ระยะที่เอื้อมไม่ถึง

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและ ล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้อง เหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด ..... ขนาด ..... Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			 ต่อลงดินถูกต้อง สภาพ การต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิ ปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			 ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่ติดตั้งโล่งแจ้ง สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				
2.2 หม้อแปลง (No.8)	2.2.1 หม้อแปลงลูกที่ 8: 36120-TR-304 ขนาด 2000 kVA แรงดัน 6.9/0.4 kV Impedance Voltage ..... % ชนิด ✓Oil ○Dry ○ อื่นๆ	✓			
	2.2.2 การติดตั้ง ○ นั่งร้าน ○ แบบแขวน ✓ลานหม้อแปลง ○ในห้องหม้อแปลง ○ อื่น ๆ	✓			- มั่นคง แข็งแรง ไม่มีรอยร้าว

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.2.3 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้าแบบ VCB พิกัดกระแส 1,250 A				
	2.2.4 การต่อสายแรงต่ำ/แรงสูงที่หม้อแปลง	✓			เรียบร้อยดี
	2.2.5 การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lightning Arrester)	✓			เรียบร้อยดี ไม่เอนเอียง ไม่มีรอยจากฟ้าผ่า
	2.2.6 การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	-			ไม่มี
	2.2.7 การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			ป้องกันโดยให้อยู่ในระยะที่เอื้อมไม่ถึง
	2.2.8 สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			ต่อถึงกันถูกต้องเหมาะสม
	2.2.9 สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			ต่อลงดินถูกต้อง สภาพการต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.2.10 สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบุชชิ่ง - ปริมาณ/การรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			สภาพปกติ อุณหภูมิปกติ
	2.2.11 สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	 ✓ ✓ ✓ ✓			ติดตั้งบนแท่นคอนกรีต อากาศถ่ายเทสะดวก สภาพเรียบร้อยดี
	2.2.12 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.3 ตู้เมนสวิตช์	2.3.1 ตู้เมนสวิตช์ที่ VCB-M2 Incoming 2 รับจากหม้อแปลงที่ 36120-TR-202 ○ ติดตั้งภายนอกอาคาร ⊘ ติดตั้งภายในอาคาร ○ อื่นๆ..... -สภาพทั่วไป -จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ -ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้เมนสวิตช์ -แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน -การต่อฝาก -การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า -ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			- เรียบร้อยดี - ที่ว่างเพียงพอ -เพียงพอ -ถูกต้อง -มีฝาปิดมิดชิด ล็อคได้ -เรียบร้อยดี
	2.3.2 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด.....VCB..... IC.....1250.....kA แรงดัน.....6.9.....V พิกัดกระแส AT.....V AF.....A	✓			- ขนาดเหมาะสม - IC มีขนาดเหมาะสม
	2.3.3 สายดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓ ✓ ✓			- จุดต่อมั่นคง เรียบร้อย สายดินขนาดเหมาะสม สภาพดี จุดต่อมั่นคง แข็งแรง
	2.3.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ⊘ ปกติ ○ ผิดปกติ				- ไม่มีความผิดปกติ
	2.3.5 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.4 แรงต่ำภายในอาคาร	2.4.1 วงจรเมน (Main Circuit) 2.4.1.1 สายเข้าเมนสวิตช์ - สายเฟส ชนิด.....ขนาด.....Sq.mm. - สายนิวทรัล ชนิด.....ขนาด..Sqmm. เดินใน ○ ท่อร้อยสาย (Conduit) ○ รางเดินสาย (Wire Way) ☑ รางเคเบิล (Cable Tray) แบบ..... ○ ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack) ○ อื่น ๆ	✓			- ติดตั้งมั่นคง มีสภาพเรียบร้อย
	2.4.1.2 รางเดินสายและรางเคเบิล - สภาพการติดตั้งและใช้งาน - ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและการต่อลงดิน	✓ ✓			- มั่นคง แข็งแรง - เรียบร้อยดี
	2.4.1.3 สภาพฉนวนสายไฟ	✓			- ไม่มีร่องรอยความเสียหาย
	2.4.1.4 สภาพจุดต่อของสาย	✓			- ไม่มีร่องรอยความเสียหายจากความร้อน
	2.4.1.5 การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			- เดินสายถูกต้องเรียบร้อยดี
	2.4.1.6 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ				- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.1.7 อื่น ๆ :				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	2.4.2 แผงย่อยที่..... ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง..... รับจากตู้เมนสวิตช์ที่..... 2.4.2.1 การติดตั้ง ○ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ○ อื่น ๆ ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			 - เรียบร้อยดี - ไม่พบความผิดปกติ - ที่ว่างเพียงพอ - เพียงพอ - มีการต่อฝาก - ฝาปิดมิดชิด
	2.4.2.2 เครื่องป้องกันกระแสเกินแผงย่อย ชนิด..... IC.....kA แรงดัน.....V พิกัดตัดกระแส AT.....A AF.....A	✓			
	2.4.2.3 สายดินของแผงย่อย - สายดิน ชนิด..... ขนาด.....Sq.mm. - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			 - จุดต่อเรียบร้อย
	2.4.1.4 อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ○ ผิดปกติ	✓			- ไม่มีความผิดปกติด้านความร้อน
	2.4.2.5 อื่น ๆ :				

หมายเหตุ 1. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์
2. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย 1 ฉบับ ต่อ 1 แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
2.5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า,..... Motor, Electrical Equipment and Tools 2.5.1 การติดตั้ง				
	2.5.2 สภาพภายนอก				
	2.5.3 อื่น ๆ :				

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

5. สรุปผลกาตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

☑ **ใช้งานได้** ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

○ **ใช้งานได้** แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน.....วัน

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โรงไฟฟ้า CUP-3 จ ระยอง เป็นโรงงานผลิตไอน้ำและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มีกำลังผลิตไอน้ำ 280 ton/h และกำลังผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 770 m^3/h มีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีมาตรฐานสากล มีวิศวกรไฟฟ้าดูแลและจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (PM) ประจำปีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้จัดให้มีแบบแปลนทางไฟฟ้า (Single Line Diagram) ประจำไว้ที่โรงงาน

สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีสิ่งผิดปกติที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานเกินพิกัดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งจุดต่อสายต่างๆ ด้วย โดยควรตรวจสอบความผิดพร่องของระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) อย่างสม่ำเสมอ

ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อไปได้อีก 1 ปี ทั้งนี้ต้องใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามบันทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางวิศวกรรม รวมถึงเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด โดยนายจ้างได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามคำแนะนำ ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยสมบรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกับ



ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ตามข้อ 2 (2) ลงชื่อ..... วันที่.....

(.....)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา11/ หรือผู้กระทำการแทน

และลงชื่อ.....วันที่.....

(.....)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ 2 (2) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ทดสอบ

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....วันที่.....

(.....)

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน

	Summary Activity
	Project : 2025 Electrical System Inspection
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)
	Location : Power Plant (CUP 3)
	Equipment : Electrical System

E2

PHOTO OF ELECTRICAL SYSTEM INSPECTION

	Summary Activity	
	Project : 2025 Electrical System Inspection	
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)	
	Location : Power Plant (CUP 3)	
	Equipment : Electrical System	
		
		
		
Recommendation		
Normal Condition		

	Summary Activity	
	Project : 2025 Electrical System Inspection	
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)	
	Location : Power Plant (CUP 3)	
	Equipment : Electrical System	
		
		
		
Recommendation		
Normal Condition		


	Summary Activity	
	Project : 2025 Electrical System Inspection	
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)	
	Location : Power Plant (CUP 3)	
	Equipment : Electrical System	


		
		
		
Recommendation		
Normal Condition		

Summary Activity
Project : 2025 Electrical System Inspection
Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)
Location : Power Plant (CUP 3)
Equipment : Electrical System

E3

SINGLE LINE DIAGRAM
FOR INSPECTION

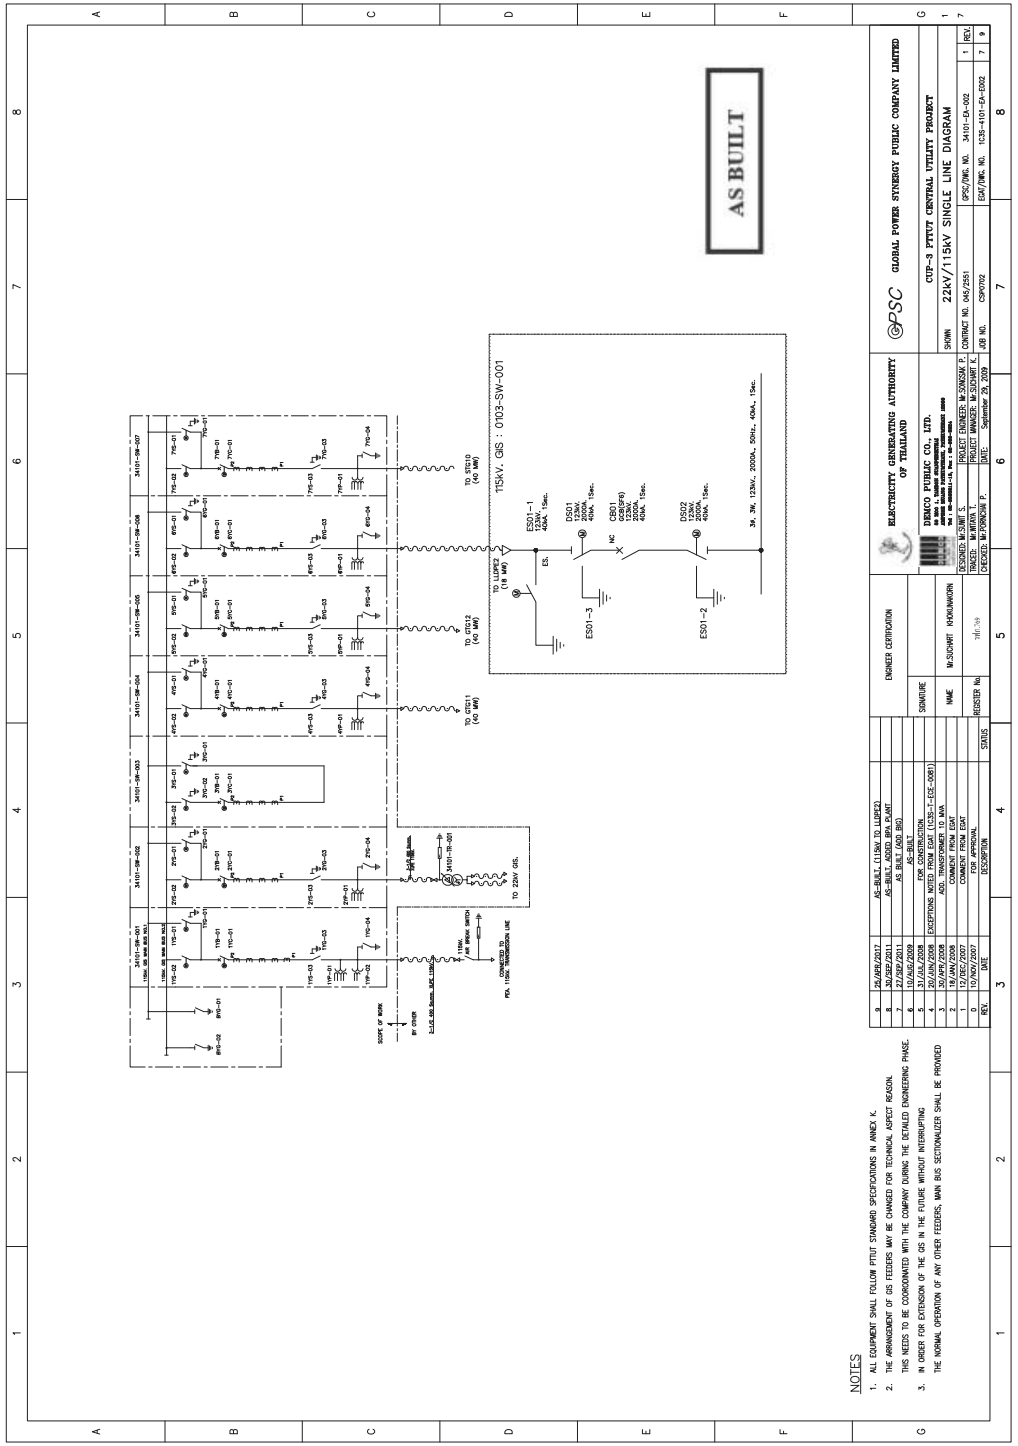

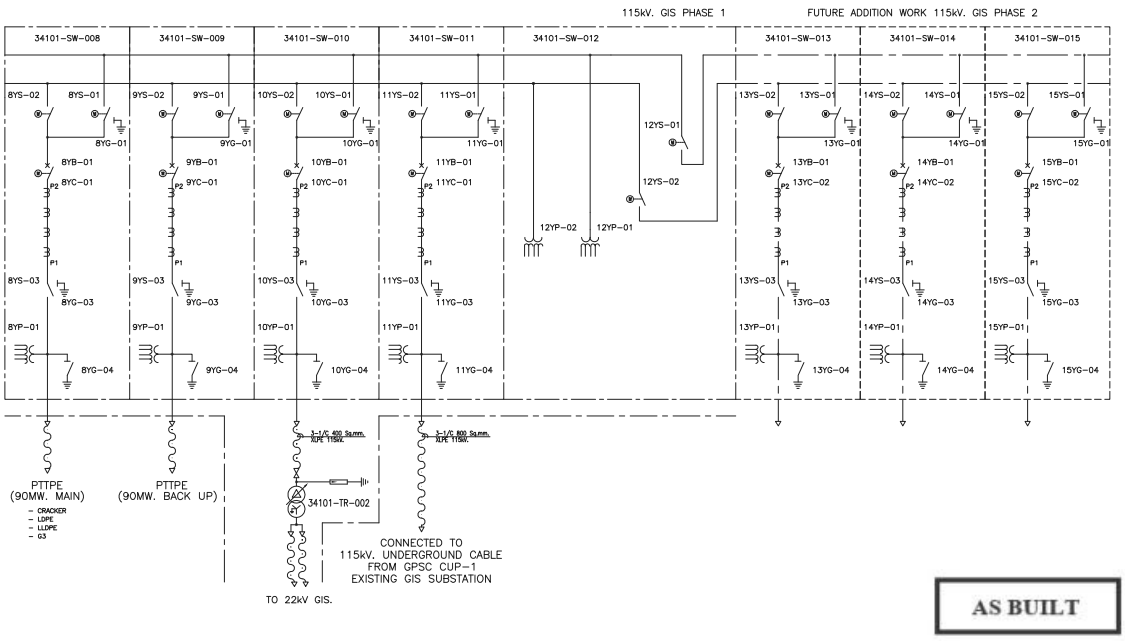

AS BUILT

NOTES

1. ALL EQUIPMENT SHALL FOLLOW PTTUT STANDARD SPECIFICATIONS IN ANNEX K.
2. THE ARRANGEMENT OF GIS FEEDERS MAY BE CHANGED FOR TECHNICAL ASPECT REASON. THIS NEEDS TO BE COORDINATED WITH THE COMPANY DURING THE DETAILED ENGINEERING PHASE.
3. IN ORDER FOR EXTENSION OF THE GIS IN THE FUTURE WITHOUT INTERRUPTING THE NORMAL OPERATION OF ANY OTHER FEEDERS, MAIN BUS SECTIONALIZER SHALL BE PROVIDED

REV.	DATE	DESCRIPTION	STATUS
9	25/APR/2017	AS-BUILT. (115kV TO LLDPE2)	
8	30/SEP/2011	AS-BUILT. ADDED BPA PLANT	
7	27/SEP/2011	AS BUILT (ADD BIG)	
6	10/AUG/2009	AS-BUILT	
5	31/JUL/2008	FOR CONSTRUCTION	
4	20/JUN/2008	EXCEPTIONS NOTED FROM EGAT (1C3S-T-ECE-0081)	
3	30/APR/2008	ADD. TRANSFORMER 10 MVA	
2	18/JAN/2008	COMMENT FROM EGAT	
1	12/DEC/2007	COMMENT FROM EGAT	
0	10/NOV/2007	FOR APPROVAL	

ENGINEER CERTIFICATION
SIGNATURE
NAME: Mr.SUCHART KHOKUNAWORN
REGISTER No.: ๗๓๓๓.๖๑๑

ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND


DEMCO PUBLIC CO., LTD.
99 MOO 1, TAMBOL MUANGMAITHONG, AMPHOE MUANG PATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000
TEL : 02-0000111-19, FAX : 02-000-0004

GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

CUP-3 PTTUT CENTRAL UTILITY PROJECT

SHOWN: 22kV/115kV SINGLE LINE DIAGRAM

DESIGNED: Mr.SUWIT S.	PROJECT ENGINEER: Mr.SONGSAK P.	CONTRACT NO. 045/2551	GPSC/DWG. NO. 34101-EA-002	2	REV.
TRACED: Mr.WITAYA T.	PROJECT MANAGER: Mr.SUCHART K.	JOB NO. CSP0702	EGAT/DWG. NO. 1C3S-4101-EA-E002	7	9
CHECKED: Mr.PORNCHAI P.	DATE: September 29, 2009				

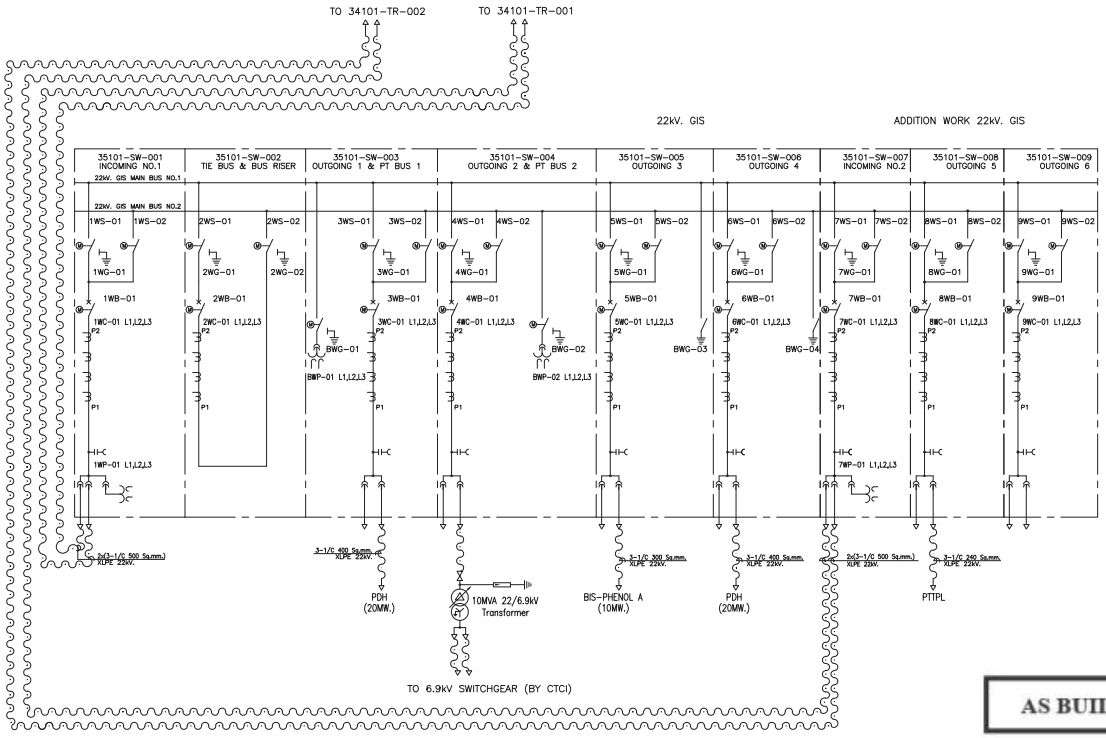

AS BUILT

NOTES

1. ALL EQUIPMENT SHALL FOLLOW PTTUT STANDARD SPECIFICATIONS IN ANNEX K.
2. THE ARRANGEMENT OF GIS FEEDERS MAY BE CHANGED FOR TECHNICAL ASPECT REASON. THIS NEEDS TO BE COORDINATED WITH THE COMPANY DURING THE DETAILED ENGINEERING PHASE.
3. IN ORDER FOR EXTENSION OF THE GIS IN THE FUTURE WITHOUT INTERRUPTING THE NORMAL OPERATION OF ANY OTHER FEEDERS, MAIN BUS SECTIONALIZER SHALL BE PROVIDED

REV.	DATE	DESCRIPTION	STATUS
9	25/APR/2017	AS-BUILT. (115kV TO LLDPE2)	
8	30/SEP/2011	AS-BUILT. ADDED BPA PLANT	
7	27/SEP/2011	AS BUILT (ADD BIG)	
6	10/AUG/2009	AS-BUILT	
5	31/JUL/2008	FOR CONSTRUCTION	
4	20/JUN/2008	EXCEPTIONS NOTED FROM EGAT (1C3S-T-ECE-0081)	
3	30/APR/2008	ADD. TRANSFORMER 10 MVA	
2	18/JAN/2008	COMMENT FROM EGAT	
1	12/DEC/2007	COMMENT FROM EGAT	
0	10/NOV/2007	FOR APPROVAL	

ENGINEER CERTIFICATION
SIGNATURE
NAME: Mr.SUCHART KHOKUNAWORN
REGISTER No.: ๗๓๓๓.๖๑๑

ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND

DEMCO PUBLIC CO., LTD.
99 MOO 1, TAMBOL MUANGMAITHONG, AMPHOE MUANG PATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000
TEL : 02-0000111-19, FAX : 02-000-0004


GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

CUP-3 PTTUT CENTRAL UTILITY PROJECT

SHOWN: 22kV/115kV SINGLE LINE DIAGRAM

DESIGNED: Mr.SUWIT S.	PROJECT ENGINEER: Mr.SONGSAK P.	CONTRACT NO. 045/2551	GPSC/DWG. NO. 34101-EA-002	3	REV.
TRACED: Mr.WITAYA T.	PROJECT MANAGER: Mr.SUCHART K.	JOB NO. CSP0702	EGAT/DWG. NO. 1C3S-4101-EA-E002	7	9
CHECKED: Mr.PORNCHAI P.	DATE: September 29, 2009				

XK21A-30000-006

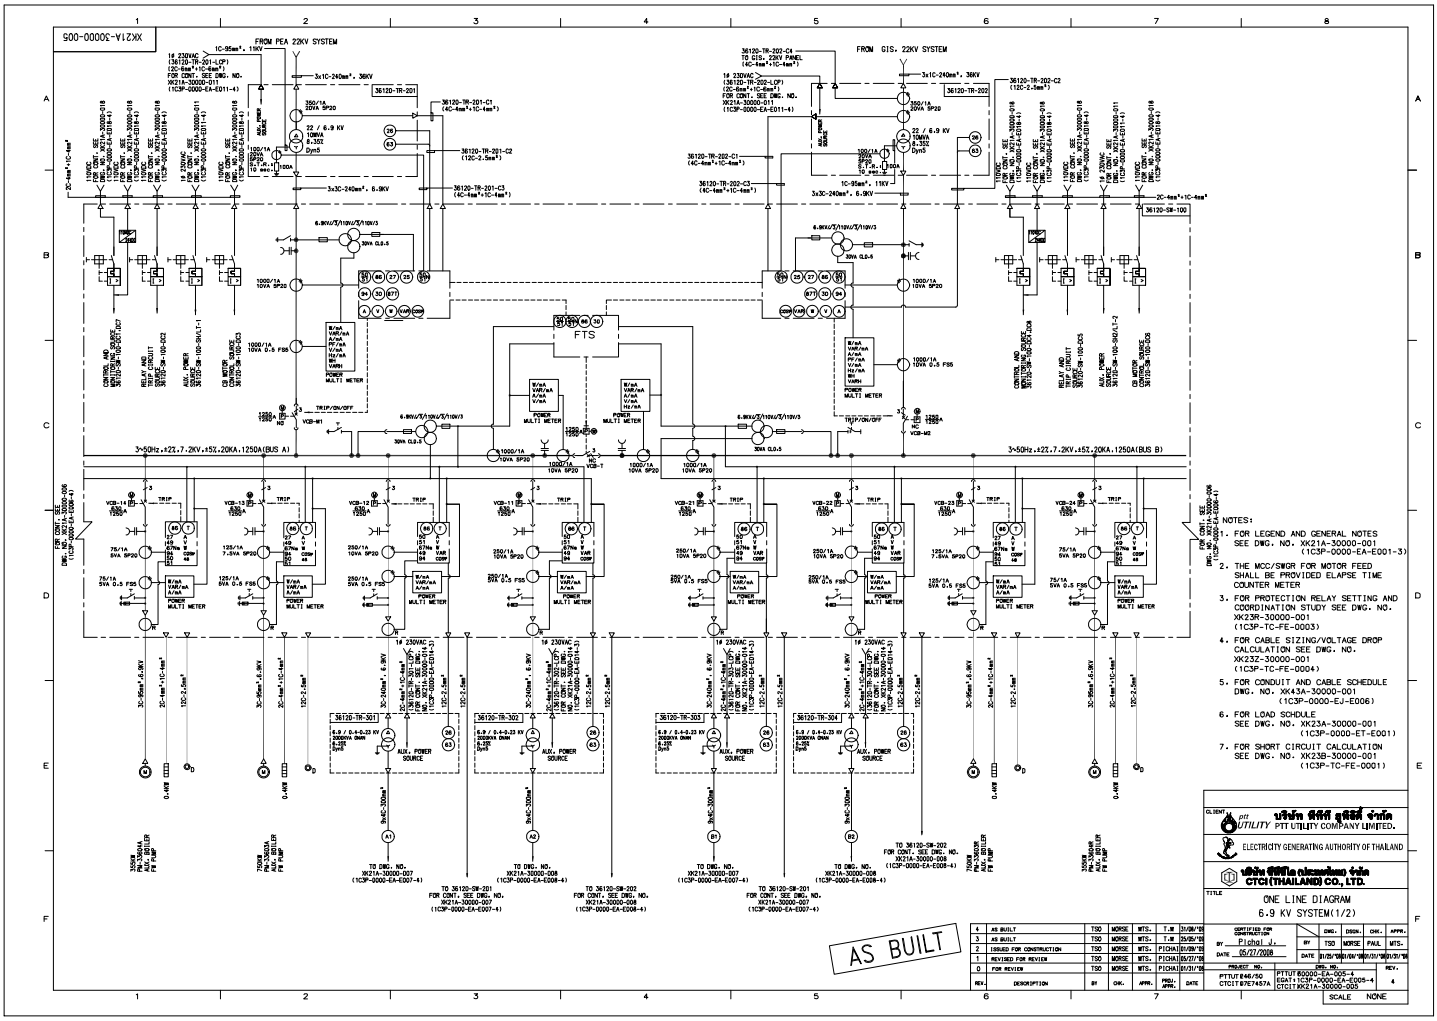

NOTES:

1. FOR LEGEND AND GENERAL NOTES SEE DWG. NO. XK21A-30000-001 (1C3P-0000-EA-E001-3)
2. THE MCC/SWGR FOR MOTOR FEED SHALL BE PROVIDED ELAPSE TIME COUNTER METER
3. FOR PROTECTION RELAY SETTING AND COORDINATION STUDY SEE DWG. NO. XK23Z-30000-001 (1C3P-TC-FE-0003)
4. FOR CABLE SIZING/VOLTAGE DROP CALCULATION SEE DWG. NO. XK23Z-30000-001 (1C3P-TC-FE-0004)
5. FOR CONDUIT AND CABLE SCHEDULE DWG. NO. XK43A-30000-001 (1C3P-0000-EJ-E006)
6. FOR LOAD SCHDULE SEE DWG. NO. XK23A-30000-001 (1C3P-0000-ET-E001)
7. FOR SHORT CIRCUIT CALCULATION SEE DWG. NO. XK23B-30000-001 (1C3P-TC-FE-0001)

REV.	DESCRIPTION	BY	CHK.	APPR.	PROJ. APPR.	DATE
4	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	31/08/'18
3	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	23/05/'18
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	TSO	MORSE	MTS.	PICHAI	01/09/'16
1	REVISED FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHAI	05/27/'16
0	FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHAI	01/31/'16

CLIENT: pttUTILITY บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด PTT UTILITY COMPANY LIMITED.
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
บริษัท ซีทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด CTCI (THAILAND) CO., LTD.


TITLE: ONE LINE DIAGRAM 6.9 KV SYSTEM(1/2)

CERTIFIED FOR CONSTRUCTION BY Pichai J. DATE 05/27/2016

	DWG.	DSGN.	CHK.	APPR.
BY	TSO	MORSE	PAUL	MTS.
DATE	01/25/'16	01/09/'16	05/27/'16	31/31/'16

PROJECT NO.: PTTUT846/50 CTCIT87E7457A
DRG. NO.: PTTUT 60000-EA-005-4 EDAT: 1C3P-0000-EA-E005-4 CTCIT: XK21A-30000-005
REV.: 4
SCALE: NONE

XK21A-30000-006

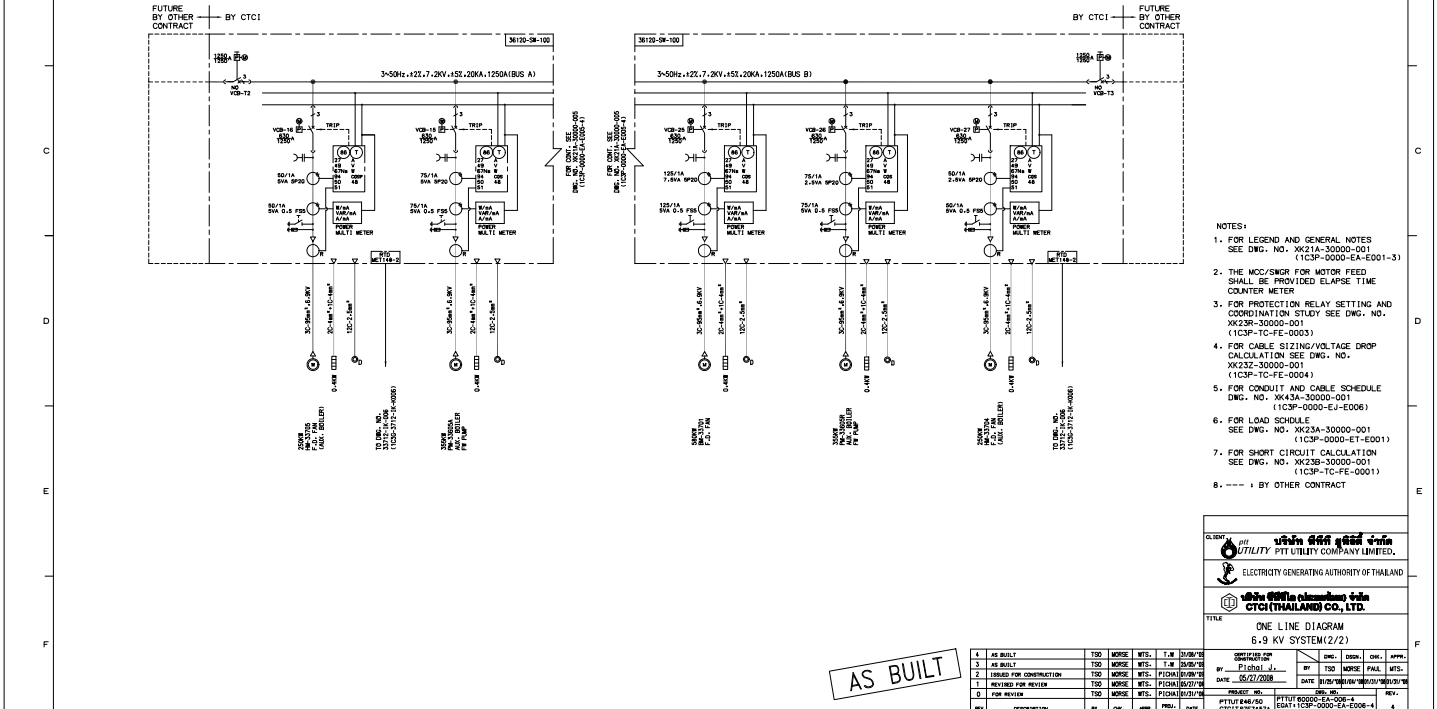

NOTES:

1. FOR LEGEND AND GENERAL NOTES SEE DWG. NO. XK21A-30000-001 (1C3P-0000-EA-E001-3)
2. THE MCC/SWGR FOR MOTOR FEED SHALL BE PROVIDED ELAPSE TIME COUNTER METER
3. FOR PROTECTION RELAY SETTING AND COORDINATION STUDY SEE DWG. NO. XK23Z-30000-001 (1C3P-TC-FE-0003)
4. FOR CABLE SIZING/VOLTAGE DROP CALCULATION SEE DWG. NO. XK23Z-30000-001 (1C3P-TC-FE-0004)
5. FOR CONDUIT AND CABLE SCHEDULE DWG. NO. XK43A-30000-001 (1C3P-0000-EJ-E006)
6. FOR LOAD SCHDULE SEE DWG. NO. XK23A-30000-001 (1C3P-0000-ET-E001)
7. FOR SHORT CIRCUIT CALCULATION SEE DWG. NO. XK23B-30000-001 (1C3P-TC-FE-0001)
8. ---- : BY OTHER CONTRACT

REV.	DESCRIPTION	BY	CHK.	APPR.	PROJ. APPR.	DATE
4	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	31/08/'18
3	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	23/05/'18
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	TSO	MORSE	MTS.	PICHAI	01/09/'16
1	REVISED FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHAI	05/27/'16
0	FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHAI	01/31/'16

CLIENT: pttUTILITY บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด PTT UTILITY COMPANY LIMITED.
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
บริษัท ซีทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด CTCI (THAILAND) CO., LTD.


TITLE: ONE LINE DIAGRAM 6.9 KV SYSTEM(2/2)

CERTIFIED FOR CONSTRUCTION BY Pichai J. DATE 05/27/2016

	DWG.	DSGN.	CHK.	APPR.
BY	TSO	MORSE	PAUL	MTS.
DATE	01/25/'16	01/09/'16	05/27/'16	31/31/'16

PROJECT NO.: PTTUT846/50 CTCIT87E7457A
DRG. NO.: PTTUT 60000-EA-006-4 EDAT: 1C3P-0000-EA-E006-4 CTCIT: XK21A-30000-006
REV.: 4
SCALE: NONE

XK21A-30000-007

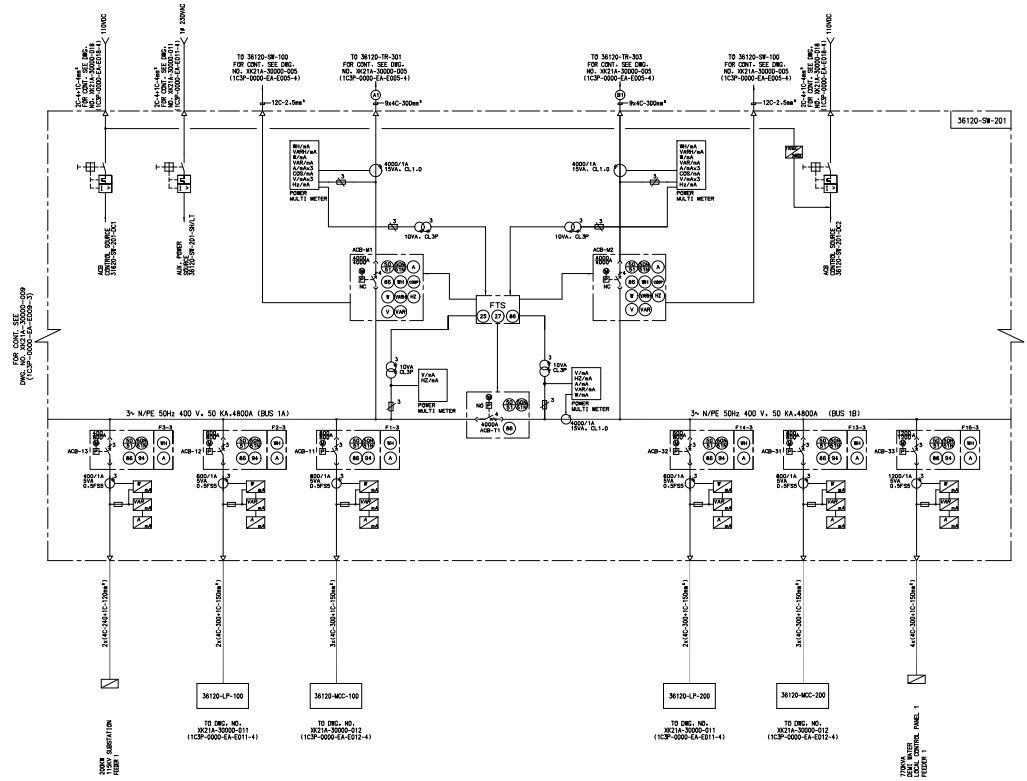

NOTES:
1. FOR LEGEND AND GENERAL NOTES SEE DWG. NO. XK21A-30000-001 (1C3P-0000-EA-E001-3)
2. THE MCC/SWGR FOR MOTOR FEED SHALL BE PROVIDED ELAPSE TIME COUNTER METER
3. FOR PROTECTION RELAY SETTING AND COORDINATION STUDY SEE DWG. NO. XK23R-30000-001 (1C3P-TC-FE-0003)
4. FOR CABLE SIZING/VOLTAGE DROP CALCULATION SEE DWG. NO. XK23Z-30000-001 (1C3P-TC-FE-0004)
5. FOR CONDUIT AND CABLE SCHEDULE DWG. NO. XK43A-30000-001 (1C3P-0000-EJ-E006)
6. FOR LOAD SCHDULE SEE DWG. NO. XK23A-30000-001 (1C3P-0000-ET-E001)
7. FOR SHORT CIRCUIT CALCULATION SEE DWG. NO. XK23B-30000-001 (1C3P-TC-FE-0001)

AS BUILT


REV.	DESCRIPTION	BY	CHK.	APPR.	PROJ. APPR.	DATE
4	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	31/08/18
3	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	23/05/18
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	TSO	MORSE	MTS.	PICHA	01/09/16
1	REVISED FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHA	05/27/16
0	FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHA	01/31/16

CLIENT: pit UTILITY บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด PTT UTILITY COMPANY LIMITED.
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
บริษัท ซีทีซี (ประเทศไทย) จำกัด CTCI (THAILAND) CO., LTD.
TITLE: ONE LINE DIAGRAM 380V SYSTEM (1/10)

CERTIFIED FOR CONSTRUCTION	DWG.	DSGN.	CHK.	APPR.
BY Pichai J.	BY	TSO	MORSE	PAUL MTS.
DATE 05/27/2008	DATE	01/25/16	01/09/16	05/30/16 05/31/16

PROJECT NO.: PTTUT846/50 CTCIT87E7457A
DRG. NO.: PTTUT80000-EA-007-4 EDAT=1C3P-0000-EA-E007-4 CTCIT-XK21A-30000-007
REV.: 4
SCALE: NONE

XK21A-30000-008

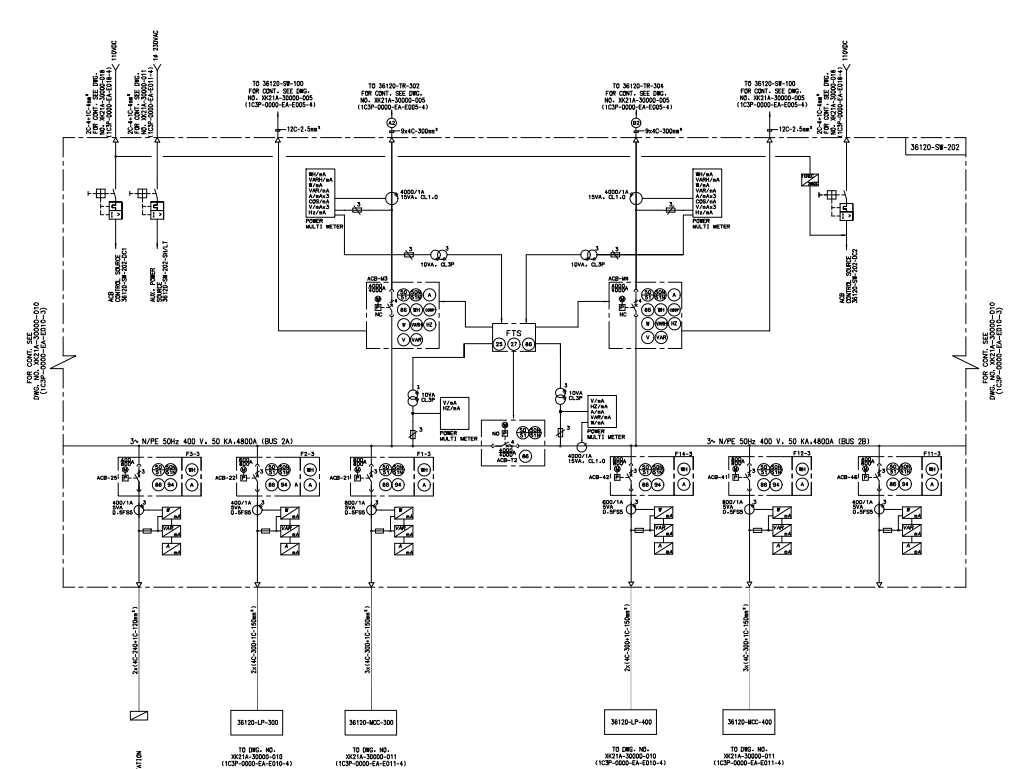

NOTES:
1. FOR LEGEND AND GENERAL NOTES SEE DWG. NO. XK21A-30000-001 (1C3P-0000-EA-E001-3)
2. THE MCC/SWGR FOR MOTOR FEED SHALL BE PROVIDED ELAPSE TIME COUNTER METER
3. FOR PROTECTION RELAY SETTING AND COORDINATION STUDY SEE DWG. NO. XK23R-30000-001 (1C3P-TC-FE-0003)
4. FOR CABLE SIZING/VOLTAGE DROP CALCULATION SEE DWG. NO. XK23Z-30000-001 (1C3P-TC-FE-0004)
5. FOR CONDUIT AND CABLE SCHEDULE DWG. NO. XK43A-30000-001 (1C3P-0000-EJ-E006)
6. FOR LOAD SCHDULE SEE DWG. NO. XK23A-30000-001 (1C3P-0000-ET-E001)
7. FOR SHORT CIRCUIT CALCULATION SEE DWG. NO. XK23B-30000-001 (1C3P-TC-FE-0001)

AS BUILT

REV.	DESCRIPTION	BY	CHK.	APPR.	PROJ. APPR.	DATE
4	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	31/08/18
3	AS BUILT	TSO	MORSE	MTS.	T.M	23/05/18
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	TSO	MORSE	MTS.	PICHA	01/09/16
1	REVISED FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHA	05/27/16
0	FOR REVIEW	TSO	MORSE	MTS.	PICHA	01/31/16

CLIENT: pit UTILITY บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด PTT UTILITY COMPANY LIMITED.
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND
บริษัท ซีทีซี (ประเทศไทย) จำกัด CTCI (THAILAND) CO., LTD.
TITLE: ONE LINE DIAGRAM 380V SYSTEM (2/10)


CERTIFIED FOR CONSTRUCTION	DWG.	DSGN.	CHK.	APPR.
BY Pichai J.	BY	TSO	MORSE	PAUL MTS.
DATE 05/27/2008	DATE	01/25/16	01/09/16	05/30/16 05/31/16

PROJECT NO.: PTTUT846/50 CTCIT87E7457A
DRG. NO.: PTTUT80000-EA-008-4 EDAT=1C3P-0000-EA-E008-4 CTCIT-XK21A-30000-008
REV.: 4
SCALE: NONE

	Summary Activity
ELECTRIC & ENERGY	Project : 2025 Electrical System Inspection
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)
	Location : Power Plant (CUP 3)
	Equipment : Electrical System

E4

SENIOR PROFESSIONAL ELECTRICAL ENGINEER LICENSE

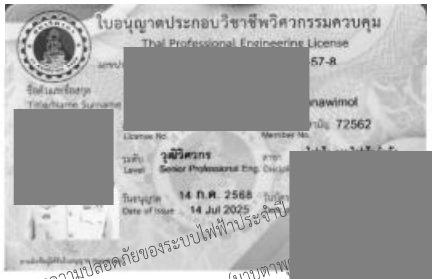



สำหรับประกอบการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าประจำ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุ
ร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) CUP 3
ง.ระยอง เท่านั้น

ที่ รง ๐๕๐๔/ว ๑๖๘

กองความปลอดภัยแรงงาน
๑๔ ถนนบรมราชชนนี แขวงอิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

เรียน นายชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล ตามแบบ กภ.ทบ.๙ (บุคคลธรรมดา) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของท่านเป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนให้ท่านเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดยมีใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๐๑๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านฯ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด

เรียนมาเพื่อทราบ

สำหรับประกอบการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี 2568 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) CUP 3
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เท่านั้น

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๓๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๐๖
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๓๙๓

แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๐๑๔

ขึ้นทะเบี[redacted]


เลขบัตรประจำตัวประ[redacted]

ที่อยู่ ๕๘/๒๑ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านสราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประเภทวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

[redacted]

สำหรับประกอบการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ประจำปี 2568 บริษัท โกลบอลสแตนดาร์ด จำกัด (มหาชน) CUP 3
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เท่านั้น

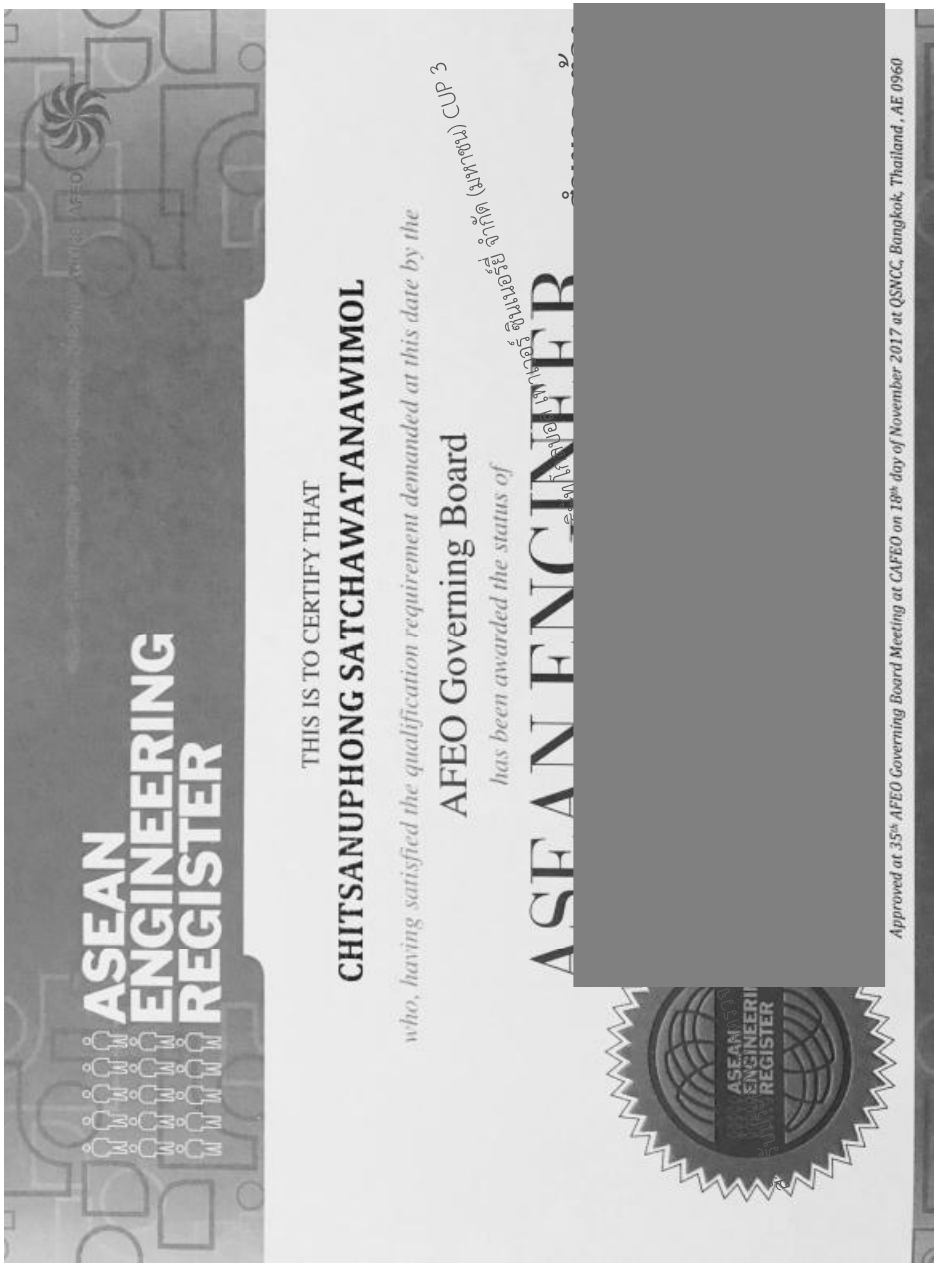



NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION


CERTIFICATE OF COMPLETION

NFPA 101 (2021), Life Safety Code: Essentials

(Instructor-led Training, Metric)

[redacted]

IT'S A BIG WORLD. LET'S PROTECT IT TOGETHER.®

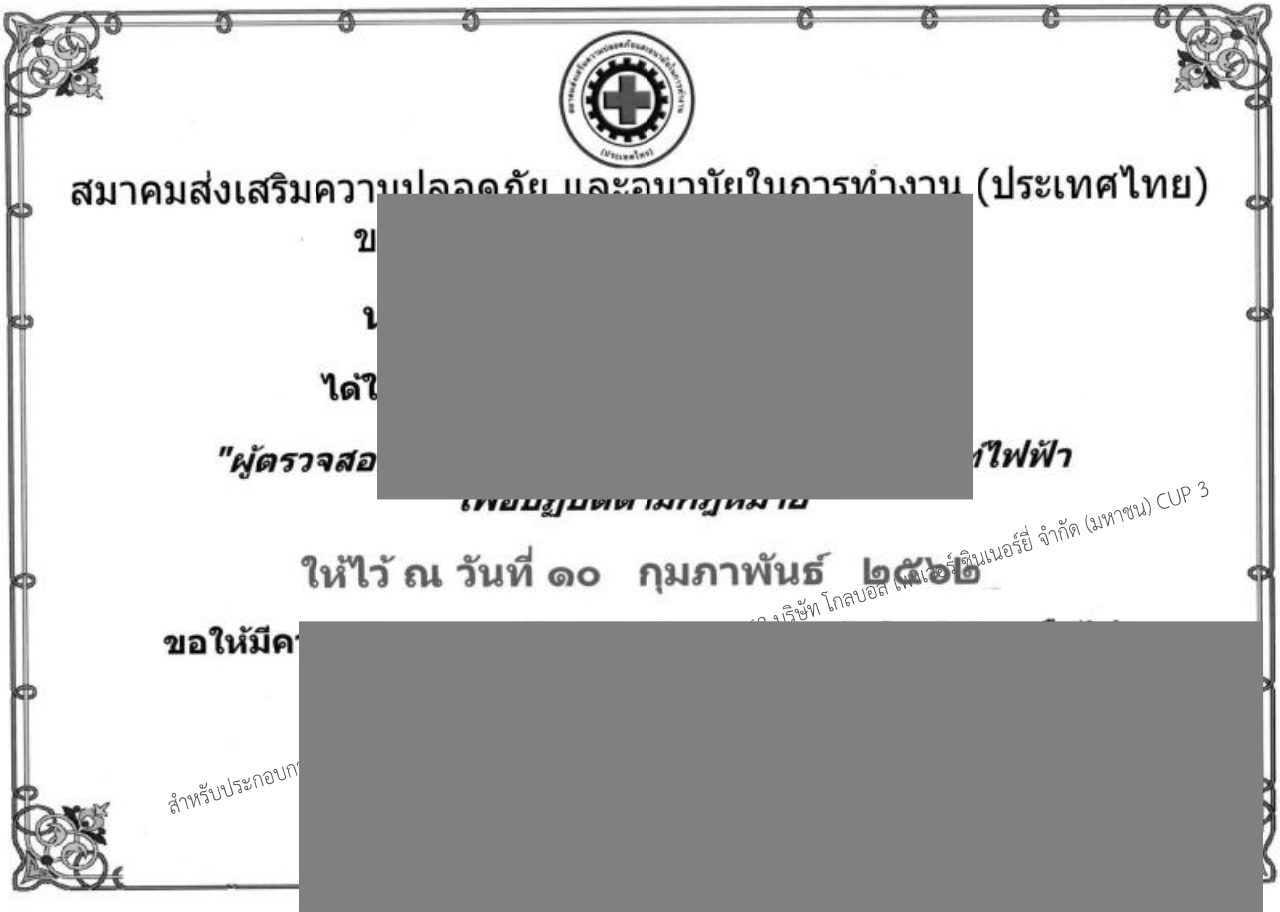

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

[redacted]

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

[redacted]

	Summary Activity
ELECTRIC & ENERGY	Project : 2025 Electrical System Inspection
	Client : Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)
	Location : Power Plant (CUP 3)
	Equipment : Electrical System

E5

APPENDIX

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน และเอกสารการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน และการจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานการตรวจสอบหรือรับรองดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคสองและวรรคสาม แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ระบบไฟฟ้าแรงสูง

๒.๒ หม้อแปลงไฟฟ้า

๒.๓ ตู้เมนสวิตช์

๒.๔ ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

๒.๕ บริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น

การตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึ่ง ผู้ตรวจสอบต้องมีการสรุปผลการตรวจสอบและรับรองด้วย

ข้อ ๓ การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามข้อ ๒ ให้ผู้ตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดอันเนื่องมาจากการที่ตนเองได้ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เป็นตามหลักวิศวกรรมที่อ้างอิงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประกอบกิจการอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕ บรรดาเอกสารหลักฐานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่เกิดจากการตรวจสอบและรับรองก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผล แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

เมื่อเอกสารหลักฐานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามวรรคหนึ่งสิ้นผลแล้ว ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการให้มีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและรับรองเดิมสิ้นผล



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพ ะราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี

กรณีนายจางได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว ให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๔ ให้นายจ้างแจ้งบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่นายจ้างมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทำการตรวจสอบเสร็ จ สิ้น ทั้งนี้ ให้นายจ้างแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหลัก หรือแจ้งเป็นเอกสารด้วยตนเอง หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ



เอกสารแนบที่ 38

HES-SD-0001 Fire Protection System and Equipment Inspection

และตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

HES-SD-0001 R02 Fire Protection System and Equipment Inspection

This section defines the key roles and responsibilities of those Players and relevant Stakeholders, as authorized by the company, who have a part to play in these instructions, and are required to comply with performing their responsibilities in the process.

1. **Security and Safety Management Division**
   - Oversight and coordination of the fire protection and equipment Inspection Program.
2. **Area Owner**
   - Inspection of the fire protection system and equipment as plant specific's nomination.
3. **Maintenance Division**
   - Maintenance and testing of the fire protection system and equipment as plant specific's nomination.

ตารางการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

CUP1, 2, 3

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	Hydrostatic test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
3.	**Mobile Carbon Dioxide**								
	Inspection	✓							HSM
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง				✓				HSM
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
5.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OCMM
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					OCMM
	Clean Strainers				✓				OCMM
6.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Alarm				✓				OCMM

7.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							HSM
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					HSM
8.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					OCMM
9.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					OCMM
10.	**Water Spray System**								
	Inspection	✓							HSM
	PM			✓					OCMM
	Function test				✓				OCMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OCMM
11.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OCMM
	PM Lube			✓					OCMM
	Function test				✓				OCMM
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				OCMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OCMM
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	OCMM
12.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				OCMM
	Function Test				✓				OCMM
13.	**Fixed Foam Unit**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OCMM
	Test Quality Foam Concentrate							✓	HSM
14.	**Fire exit**								
	Function Test	✓							HSM
15.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓							HSM
16.	**Fire Pump**								

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Function Test	1/w							OCxM
	Performance Test				✓				OCMM
17.	**Fire Suppression (CO2, FM200)**								
	Visual Inspection	✓							OCMM
	Function Test				✓				OCMM
18	**Emergency Eye Washer & Shower**								
	Inspection & Flush Line	✓							OCxM

CUP4

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	Hydrostatic test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					Area Owner
	Hydrostatic Test						✓		HSM
3.	**Mobile Carbon Dioxide**								
	Inspection	✓							HSM
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง				✓				HSM
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
5.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OPCMM
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					OPCMM
	Clean Strainers				✓				OPCMM
6.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Alarm				✓				OPCMM
7.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							HSM
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					HSM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

8.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					OPCMM
9.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					OPCMM
10.	**Water Spray System**								
	Inspection	✓							HSM
	PM			✓					OPCMM
	Function test				✓				OPCMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OPCMM
11.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OPCMM
	PM Lube			✓					OPCMM
	Function test				✓				OPCMM
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				OPCMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OPCMM
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	OPCMM
12.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				OPCMM
	Function Test				✓				OPCMM
13.	**Mobile Foam**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)				✓				HSM
	Test Quality Foam Concentrate							✓	HSM
14.	**Fire exit**								
	Function Test	✓							HSM
15.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓							HSM
16.	**Fire Pump**								
	Function Test	1/w							OC4M
	Performance Test				✓				OPCMM
17.	**Fire Suppression (CO2, FM200)**								

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Visual Inspection	✓							OPCMM
	Function Test				✓				OPCMM
18	**Emergency Eye Washer & Shower**								
	Inspection & Flush Line	✓							OC4M

Sriracha Power Plant

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	Hydrostatic test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
3.	**Mobile Carbon Dioxide**								
	Inspection	✓							HSM
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง				✓				HSM
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
5.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							OSOM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OIMM
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					OIMM
	Clean Strainers				✓				OIMM
6.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Alarm				✓				OIMM
7.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							HSM
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					HSM
8.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					OSOM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	PM Lube (อัดจารบี)			✓					OIMM
9.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					OSOM
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					OSOM
10.	**Water Spray System**								
	Inspection	✓							OSOM
	PM			✓					OIMM
	Function test				✓				OIMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OIMM
11.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OIMM
	PM Lube			✓					OIMM
	Function test				✓				OIMM
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				OIMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OIMM
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	OIMM
12.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				OIMM
	Function Test				✓				OIMM
13.	**Fixed Foam Unit**								
	Inspection	✓							OIMM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OIMM
	Test Quality Foam Concentrate							✓	HSM
14.	**Fire exit**								
	Function Test	✓							OIMM
15.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓							OIMM
16.	**Fire Pump**								
	Function Test	1/w							OSOM
	Performance Test				✓				OIMM
17.	**Fire Suppression (CO2, FM200)**								
	Visual Inspection	✓							OIMM
	Function Test				✓				OIMM
18.	**Emergency Eye Washer & Shower**								

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Inspection & Flush Line	✓							OSOM

GEN Phase2

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	Hydrostatic test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					Area Owner
	Hydrostatic Test						✓		HSM
3.	**Mobile Carbon Dioxide**								
	Inspection	✓							Area Owner
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง				✓				HSM
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							OP2OM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
5.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							OP2OM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OP2OM
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					OP2OM
	Clean Strainers				✓				OP2OM
6.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							OP2OM
	Test Alarm				✓				OP2OM
7.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							OP2OM
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					OP2OM
8.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							OP2OM
	Test Flow (Flush Line)			✓					OP2OM
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					OP2OM
9.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								
	Inspection	✓							OP2OM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Test Flow (Flush Line)			✓					OP2OM
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					OP2OM
10.	**Water Spray System**								
	Inspection	✓							OP2OM
	PM			✓					OP2OM
	Function test				✓				OP2OM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OP2OM
11.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OP2OM
	PM Lube			✓					OP2OM
	Function test				✓				OP2OM
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				OP2OM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OP2OM
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	OP2OM
12.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				OPCET
	Function Test				✓				OPCET
13.	**Fire exit**								
	Function Test	✓							OPCET
14.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓							OPCET
15.	**Fire Pump**								
	Function Test	1/w							OP2OM
	Performance Test				✓				OP2OM
16.	**Fire Suppression (CO2, FM200)**								
	Visual Inspection	✓							OP2OM
	Function Test				✓				OP2OM
17.	**Emergency Eye Washer & Shower**								
	Inspection & Flush Line	✓							OP2OM

Phase3 Gas/Coal Fire unit complex

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								Operations
	Inspection	✓							

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Hydrostatic test						✓		
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								Operations
	Inspection	✓							
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					
	Hydrostatic Test						✓		
3.	**Mobile Carbon Dioxide**								Operations
	Inspection	✓							
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง				✓				
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								Fireman
	Inspection	✓							
	Hydrostatic Test						✓		
5.	**Water Deluge System**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)				✓				
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					
	Clean Strainers				✓				
6.	**Fire Break Glass & Pull Station**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Alarm				✓				
7.	**Hose House & Hose Box**								Operations
	Inspection	✓							
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					
8.	**Hydrant (HT)**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)			✓					
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					
9.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)			✓					
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					
10.	**Water Spray System**								Operations
	Inspection	✓							
	PM			✓					
	Function test				✓				
	Calibrated Pressure Gauge				✓				

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

11.	**Sprinkler System**								Electrical
	Flush Line (Main + Branch)			✓					
	PM Lube			✓					
	Function test				✓				
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				
	Calibrated Pressure Gauge				✓				
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	
12.	**Fire Alarm**								Electrical
	Alarm Test				✓				
	Function Test				✓				
13.	**Fire exit**								Operations
	Function Test	✓							
14.	**Emergency Light**								Operations
	Function Test	✓							
15.	**Fire Pump**								Operations
	Function Test	1/w							Operations
	Performance Test				✓				Mechanical
16.	**Fire Suppression (CO2, FM200,Inergen gas)**								Operations
	Visual Inspection	✓							
	Function Test				✓				
	Hydrotest						✓		
17.	**Emergency Eye Washer & Shower**								Operations
	Inspection & Flush Line	✓							
18.	**Oil Emergency Spill control kit**								Operations
	Inspection	✓							
19.	**RESCUE SYSTEM KIT**								Fireman/NPC
	Inspection	✓							
20.	**Lifebuoy Ring& Floating Rope Set**								Operations
	Inspection	✓							
21.	**Automated External Defibrillator(AED)**								Plant S&S
	Inspection	✓							
22.	**Chemical Suite Level A and B**								Plant S&S/NPC
	Inspection	✓							
23.	**Emergency Spill Kit**								Plant S&S
	Inspection	✓							

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

Phase3 Coal Port

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								Operations
	Inspection	✓							
	Hydrostatic test						✓		
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								Operations
	Inspection	✓							
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					
	Hydrostatic Test						✓		
3.	**Mobile Carbon Dioxide**								Operations
	Inspection	✓							
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง				✓				
4.	**Water Deluge System**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)				✓				
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					
	Clean Strainers				✓				
5.	**Fire Break Glass & Pull Station**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Alarm				✓				
6.	**Hose House & Hose Box**								Operations
	Inspection	✓							
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					
7.	**Hydrant (HT)**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)			✓					
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					
8.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								Operations
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)			✓					
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					
9.	**Water Spray System**								Operations
	Inspection	✓							

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	PM			✓					
	Function test				✓				
	Calibrated Pressure Gauge				✓				
10.	**Sprinkler System**								Electrical
	Flush Line (Main + Branch)			✓					
	PM Lube			✓					
	Function test				✓				
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				
	Calibrated Pressure Gauge				✓				
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	
11.	**Fire Alarm**								Electrical
	Alarm Test				✓				
	Function Test				✓				
12.	**Fire exit**								Operations
	Function Test	✓							
13.	**Emergency Light**								Operations
	Function Test	✓							
14.	**Fire Pump**								Operations
	Function Test	1/w							
	Performance Test				✓				
15.	**Emergency Eye Washer & Shower**								Operations
	Inspection & Flush Line	✓							
16.	**Oil Emergency Spill control kit**								Operations
	Inspection	✓							
17.	**Recue System Kit**								Plant S&S /NPC
	Inspection	✓							
18.	**Lifebuoy Ring& Floating Rope Set**								Operations
	Inspection	✓							

GHECO- One

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher, Foam Extinguisher and F-500 Extinguisher**								Operation
	Inspection	✓							

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Inspection (Cross Check)		✓						
	Hydrostatic test						✓		
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								Operation
	Inspection	✓							
	Inspection (Cross Check)		✓						
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					
	Hydrostatic Test						✓		
3.	**Mobile Dry Chemical**								Operation
	Inspection	✓							
	Hydrostatic Test						✓		
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								Fireman
	Inspection	✓							
	Hydrostatic Test						✓		
5.	**Water Deluge System**								Maintenance
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)				✓				
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					
	Clean Strainers				✓				
6.	**Fire Break Glass & Pull Station, Manual Call Point**								Operation
	Inspection	✓							
	Test Alarm				✓				
7.	**Hydrant (HT)**								Operation
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)			✓					
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					
8.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								Operation
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)			✓					
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					
	Hydro Test for Fire Hose				✓				
9.	**Water Spray System**								Maintenance
	Inspection	✓							
	PM			✓					
	Function test				✓				

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Calibrated Pressure Gauge				✓				
10.	**Sprinkler System**								Electrical
	Flush Line (Main + Branch)			✓					
	PM Lube			✓					
	Function test				✓				
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				
	Calibrated Pressure Gauge				✓				
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	
11.	**Fire Detection and Alarm System**								Electrical
	Alarm Test				✓				
	Function Test				✓				
12.	**Fixed Foam Unit**								Operation
	Inspection	✓							
	Test Flow (Flush Line)				✓				
	Test Quality Foam Concentrate							✓	
13.	**Fire exit**								Operation
	Function Test	✓							
14.	**Emergency Light**								Operation
	Function Test	✓							
15.	**Fire Pump**								Operation
	Function Test	1/w							
	Performance Test				✓				
16.	**Fire Suppression (CO2, FM200)**								Operation
	Visual Inspection	✓							
	Function Test				✓				
17.	**Emergency Eye Washer & Shower**								Operation
	Inspection & Flush Line	✓							
18.	**Fire Door**								Operation
	Inspection		✓						
19.	**Flange Shield**								Operation
	Inspection		✓						
20.	**Evacuation Box**								HSM
	Inspection Safety Glasses	✓							
21.	**Drown Rescue Box**								
	Inspection	✓							

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

22.	**Electric Shock Rescue Equipment**								Operation
	Inspection	✓							
23.	**Emergency Spill Kit**								Fireman
	Inspection	✓							
24.	**Wind Sock, Oil Boom at Intake and Sea Boom at FGD Basin, Safety Net**								Operation
	Inspection	✓							
25.	**Fire Suit, Chemical Suit Level A and Aluminized Suit**								Fireman
	Inspection	✓							
26.	**Emergency Respirator at Ammonia Tank**								Fireman
	Inspection	✓							
27.	**First Aid Kit, Bloodborne Pathogen Kit**								Fireman
	Inspection	✓							
28.	**F-500 Piercing Rod System**								Operation
	Inspection	✓							
29.	**Lab PPE Box**								Chemist
	Inspection	✓							

GIPP

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Water mist (Softex) / Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							OIOM
	Hydrostatic test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							OIOM
	ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					OIOM
	Hydrostatic Test						✓		OIOM
3.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							OIOM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
4.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							OIOM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Test Flow (Flush Line)				✓				OIOM
	PM Lube (ใช้จารบีทาที่ก้าน Valve ปิด-เปิด)			✓					OIOM
	Clean Strainers				✓				OIOM
5.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							OIOM
	Test Alarm				✓				OIMM
6.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							OIOM
	Clean (ใช้ผ้าทำความสะอาด)			✓					OIOM
7.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							OIOM
	Test Flow (Flush Line)			✓					OIOM
	PM Lube (อัดจารบี)			✓					OIOM
8.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								
	Inspection	✓							OIOM
	Test Flow (Flush Line)			✓					OIOM
	PM Lube (ใช้ผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ด)			✓					OIOM
9.	**Water Spray System**								
	Inspection	✓							OIOM
	PM			✓					OIOM
	Function test				✓				OIMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OIMM
10.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OIMM
	PM Lube			✓					OIMM
	Function test				✓				OIMM
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				OIMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OIMM
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	OIMM
11.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				OIMM
	Function Test				✓				OIMM
12.	**Fixed Foam Unit**								
	Inspection	✓							OIOM
	Test Flow (Flush Line)				✓				OIOM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hardcopy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Test Quality Foam Concentrate				✓				HSM
13.	**Fire exit**								
	Function Test	✓	✓		✓				OFOM
14.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓	✓		✓				OFOM
15.	**Fire Pump**								
	Function Test	✓ weekly							OFOM
	Performance Test				✓				OFOM
16.	**Fire Suppression (CO2, FM200)**								
	Visual Inspection	✓							OFOM
	Function Test				✓				OFMM
	Weight (CO2)			✓					OFMM
17.	**Emergency Eye Washer & Shower**								
	Inspection & Flush Line	✓ weekly							OFOM
	Hydrostatic test							✓	OFOM

SPP11-Plant1 , SPP11-Plant2

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Dry Chemical Portable Fire Extinguisher**								
	Inspection	✓							OFOM
	Hydrostatic pressure test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							OFOM
	ตรวสอบน้ำหนักโดยการชั่ง	✓							OFOM
	Hydrostatic pressure test							✓	HSM
3.	**NOVEC System (Inergen System)**								
	Inspection	✓							HSM
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							HSM
	Flow test by Third party				✓				HSM
	Hydrostatic pressure test						✓		HSM
5.	**Sprinkler Deluge System**								
	Inspection	✓							OFOM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
	Test Flow (Flush Line)				✓				OFOM
	PM Lube (ใช้ร่วมมีกที่วาล์ว Valve มือเดียว)			✓					OFMM
	Clean Strainers				✓				OFMM
6.	**Fire Hose System**								
	Inspection	✓							OFOM
7.	**Fire Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							OFOM
8.	**Fire Alarm System**								
	Alarm Test	✓							OFOM
	Function Test	✓							OFMM
9.	**Fire Department connection**								
	Inspection	✓							OFOM
10.	**Foam System**								
	Inspection	✓							OFOM
	Test Quality Foam Concentrate					✓			HSM
11.	**Emergency Lighting & Exit Lighting**								
	Function Test	✓							OFOM
12.	**Fire Pump**								
	Function Test	1/w							OFOM
13.	**Emergency Eye Washer & Shower**								
	Inspection & Flush Line	✓							OFOM
14.	**Emergency Spill Kit (Absorbent)**								
	Inspection	✓							HSM
15.	**Windsock**								
	Inspection and Replace	✓							HSM
16.	**Chemical Suit Cabinet**								
	Inspection	✓							OFOM
17.	**Fire Suits Set**								
	Inspection	✓							HSM
	Cleaning and washing				✓				HSM
18.	**Universal Precaution Kit**								
	Inspection	✓							HSM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Hydrostatic test				✓				HSM
4.	**Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)**								
	Inspection	✓							HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
5.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							OPT
	Test Flow (Flush Line)				✓				OPT
	PM Lube (ใช้ร่วมมีกที่วาล์ว Valve มือเดียว)			✓					OPT
	Clean Strainers				✓				OPT
6.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							OPT
	Test Alarm				✓				OPT
7.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							HSM
	Clean (ใช้ตีงตำแหน่งสะดวก)			✓					HSM
8.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (ยี่ห้อรถบ้าน)			✓					
9.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (ใช้ยี่ห้อรถบ้านเดียวกับปั๊มดับเพลิง)			✓					HSM
10.	**Water Spray System**								
	Inspection	✓							OPT
	PM			✓					OPT
	Function test				✓				OPT
	Calibrated Pressure Gauge				✓				C&I
11.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OPT
	PM Lube			✓					OPT
	Function test				✓				EE
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				EE
	Calibrated Pressure Gauge				✓				C&I
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	EE

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

12.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				EE
	Function Test				✓				EE
13.	**Portable Foam Unit**								
	Inspection	✓							HSM
	Function Test				✓				HSM
14.	**Fire exit**								
	Inspection	✓							HSM
	Function Test				✓				EE
15.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓							HSM
16.	**Fire Pump**								
	Function Test	1/w							OPT
	Performance Test				✓				EE
17.	**Portable Fire Suppression (FM200)**								
	Visual Inspection	✓							HSM
	Function Test				✓				HSM
18.	**Emergency Eye Washer & Shower**								OPT
	Inspection & Flush Line	✓							OPT

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

Warehouse 2/ Maintenance Center

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
19.	**Flammable Cabinet**								
	Inspection	✓							OFMM
20.	**สบง่ยาว กลอนล็อกงำ่**								
	Inspection	✓							OFOM
21.	**Operation Absorbent**								
	Inspection	✓							OFOM

Warehouse 2/ Maintenance Center

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	Hydrostatic test							✓	HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							Area Owner
	ตรวสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					HSM
	Hydrostatic Test							✓	HSM
3.	**Water Deluge System**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)					✓			OCMM
	PM Lube (ใช้ร่วมมีกที่วาล์ว Valve มือเดียว)			✓					OCMM
	Clean Strainers					✓			OCMM
4.	**Fire Break Glass & Pull Station**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Alarm					✓			OCMM
5.	**Hose House & Hose Box**								
	Inspection	✓							HSM
	Clean (ใช้ตีงตำแหน่งสะดวก)			✓					HSM
6.	**Hydrant (HT)**								
	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (ยี่ห้อรถบ้า)			✓					OCMM
7.	**Hose Connection & Hose Cabinet**								

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

	Inspection	✓							HSM
	Test Flow (Flush Line)			✓					HSM
	PM Lube (ใช้ยี่ห้อรถบ้านเดียวกับปั๊มดับเพลิง)			✓					OCMM
8.	**Sprinkler System**								
	Flush Line (Main + Branch)			✓					OCMM
	PM Lube			✓					OCMM
	Function test				✓				OCMM
	Clean Deluge Valve and Clean Strainers				✓				OCMM
	Calibrated Pressure Gauge				✓				OCMM
	Test Sprinkler Head (Lab Test)							✓	OCMM
9.	**Fire Alarm**								
	Alarm Test				✓				OCMM
	Function Test				✓				OCMM
10.	**Fire exit**								
	Function Test	✓							OCMM
11.	**Emergency Light**								
	Function Test	✓							OCMM
12.	**Fire Pump**								
	Function Test	1/w							Area Owner
	Performance Test				✓				OCMM
13	**Emergency Eye Washer & Shower**								
	Inspection & Flush Line	✓							Area Owner

RDF

ที่	รายการ	ความถี่ในการตรวจสอบ (ทุก ๆ)							ผู้รับผิดชอบ
		1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	
1.	**Portable Dry Chemical Extinguisher**								
	Inspection	✓							HSM
	Hydrostatic test						✓		HSM
2.	**Portable Carbon Dioxide Extinguisher**								
	Inspection	✓							HSM
	ตรวสอบน้ำหนักโดยการชั่ง			✓					HSM
	Hydrostatic Test						✓		HSM
3.	**Mobile Foam**								
	Inspection	✓							HSM

This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบ หมุนเวียนใช้งานหน้าเว็บ



This document is used internally for Global Power Synergy Public Company Limited.
Any photocopy or printed copy of this document on hard-copy paper is uncontrolled, and is potentially inaccurate or outdated.
The most up-to-date, approved and signed-off version is always posted on GPSC intranet.

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SU-01 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ 115 room 22KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.50											
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติ [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SU-03 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.10	15.17										
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-01 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ Switchgear room & 3KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	20.15											
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-07 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ Sampling Rack

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.58											
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุเพิ่มเติมในช่อง Comment [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-01 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ Sampling Rack 140 Ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	22.90	22.90	22.90									
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-ST-01 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ Steam turbine generator

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.50											
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุเพิ่มเติมในช่อง Comment [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-03 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ตรวจสอบ Control CAP. 140 Ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- แข็งแรง PIN LOCK และ SEAL แข็งแรงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ยางไม่แตกลายงา และการต่อไม่หลุดหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	23.90											
4	ถังดับเพลิงไม่ชำรุด, ใช้งานได้ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, ใช้งานได้ดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ [redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-06 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ Control CAP.70 Ton (AB02)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	19.90	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-07 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ CEMs 70 Ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	15.55	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-02 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ Control CAP.70 Ton (AB02)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	19.10	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AD-01 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ CEMs 140 Ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	20.70	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CP-03 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ Condensate plant

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	20.00	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SU-13 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ Battery room (GIS room)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	19.20	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CP-02 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ Condensate plant

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	-	✓	✓	-	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	19.90	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SU-14 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ป้องกันที่ตรวจสอบ GIS room (DRV)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตะกั่วซีล PIN LOCK และ SEAL ตะกั่วไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตะกั่วไม่แตกลายงา และสายฉีดไม่ชำรุดแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังดับเพลิง ± เกิน 5% หรือน้ำหนักถังดับเพลิงที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำการเติมสารดับเพลิงทันที - น้ำหนักของ CO_2 ลดลงไม่เกินกว่า 10% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ (Value ข้างถัง)	19.50	-	-									
4	เกจแสดงค่าความดัน, ปี	- เข็มไม่เป็นสนิม, สีสดไม่ซีด	-	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปีที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ผลการไม่ปกติให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (Comment)

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-13 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 22KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.30	15.1	-	-	-	-						
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-11 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	16.30	-	-									
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-12 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.40	-	-									
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-10 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.4	-	-									
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-09 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	14.75	-	-									
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-07 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓							
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓							
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	14.40											
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓							
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-08 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 115KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	14.70											
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ จีนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-SU-06 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งการตรวจสอบ GIS room 22KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / จุดตำแหน่งที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดที่ต้องไม่มีรอยแตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องอยู่ระหว่าง +5% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิงเท่านั้น - ปริมาณของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - ปริมาณของ CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.2	-	-									
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SU-03 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ GIS room 22KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	20.9											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WP-02 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ Water plant (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	19.3											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WP-03 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ Water plant (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์		✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	19.9											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-20 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ Control room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์		✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	21.1											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-07 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ AHU Room (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	21.10											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-19 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ Control room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	19.3											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-10 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ที่ระบบที่ตรวจสอบ DCS Room (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	รายการ / สภาพที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบว่า PIN LOCK AND SEAL ยังคงไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดและหัวฉีดอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ตรวจสอบน้ำหนักอุปกรณ์ ว่าเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ (น้ำหนักไม่ต่างกันเกิน 10% ของน้ำหนักถังเดิม) - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถัง CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	20.90											
4	สภาพทั่วไป ถังแดง, สี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกล่อน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องดำเนินการแก้ไข Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-15 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ DCS Room (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๙											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-13 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ AHU Room (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๕๐											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-14 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ DCS Room (ชั้น1)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๖๐											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-12 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Switchgear room 6.9KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๖๐											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-11 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Switchgear room 6.9KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๔๐											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-10 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Switchgear room 6.9KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๖๐											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-09 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องเก็บของ (CCD)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานว่าไม่มีการชำรุด	/	/	/	/	/	/						
3	Weight	- น้ำหนักรวมถังและหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ถังดับเพลิง - น้ำหนักของ CO_2 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านบน	๒๑.๙๖											
4	สภาพทั่วไปของถัง, วาล์ว	- ถังไม่เป็นสนิม, ฝืดหรือไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป [redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ สถานะการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าไม่ปกติให้ระบุรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-ST-05 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : Control room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	21.30	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-CE-02 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : AHU Room (ชั้น2)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	21.30	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-CE-06 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : AHU Room (ชั้น2)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	21.30	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-CE-04 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : AHU Room (ชั้น2)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	21.30	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-CE-03 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : AHU Room (ชั้น2)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	19.90	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-CE-02 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : First aid room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	19.90	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-CE-01 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : First aid room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	21.30	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

ขนาดของอุปกรณ์ : FE-WH-03 ขนาด : 15 Lbs. พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ : Water house

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสายยาง และหัวฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- ต้องมีน้ำหนักสุทธิ ± เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ระบุไว้บนถังอุปกรณ์ (น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่ระบุไว้ที่ Valve ด้านล่าง)	16.30	[redacted]	[redacted]									
4	ตรวจสภาพถังภายนอก ที่	- ถังไม่เป็นสนิม, ที่ติดตั้งถังมั่นคงแข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

COMMENT

[redacted]

ในเดือนนี้ ที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ และจะไม่ใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WH-02 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Water house

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังก๊าซ (ทุกๆ 5 เดือน ชั่งน้ำหนักถังที่ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ทุกครั้ง) - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.30											
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-STG-04-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Steam turbine generator

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันภายในถังไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกๆ 6 เดือน หรือน้ำหนักถังต้องไม่ต่ำกว่าน้ำหนักถังที่ระบุไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถังที่ระบุไว้ที่ Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE CARBON DIOXIDE (CO_2) ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WH-01 ขนาด 15 Lbs. พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Water house

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PIN & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Weight	- น้ำหนักถังก๊าซ (ทุกๆ 5 เดือน ชั่งน้ำหนักถังที่ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ทุกครั้ง) - น้ำหนักของ CO_2 จะต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนัก CO_2 ที่บรรจุไว้ที่ Valve ด้านบน	15.30											
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-STG-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Steam turbine generator

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันภายในถังไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกๆ 6 เดือน หรือน้ำหนักถังต้องไม่ต่ำกว่าน้ำหนักถังที่ระบุไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถังที่ระบุไว้ที่ Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-STG-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Steam turbine generator

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันภายในถังไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกๆ 6 เดือน หรือน้ำหนักถังต้องไม่ต่ำกว่าน้ำหนักถังที่ระบุไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถังที่ระบุไว้ที่ Cartridge)	4.5											
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CL-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Cooling Tower

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันภายในถังไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกๆ 6 เดือน หรือน้ำหนักถังต้องไม่ต่ำกว่าน้ำหนักถังที่ระบุไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถังที่ระบุไว้ที่ Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ชุดถังดับเพลิงชนิด : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CL-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ Cooling Tower

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันภายในถังไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- ตรวจสอบสี PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายฉีดไม่มีรอยชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	สภาพทั่วไป ตัวถัง, สี	- ตัวไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องทำการชั่งน้ำหนักทุกๆ 6 เดือน หรือน้ำหนักถังต้องไม่ต่ำกว่าน้ำหนักถังที่ระบุไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 90% ของน้ำหนักถังที่ระบุไว้ที่ Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสี่ ครั้งต่อไป													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ เกณฑ์การตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดำเนินการแก้ไข

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CL-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเหมาที่ตรวจสอบ Cooling Tower

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีค่าความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL แผ่นเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกหรือขาดรอยรั่วซึมที่ข้อต่อสาย	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ 9 กก., 3	- ถังไม่เป็นสนิม, สีเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องยังน้ำหนักถูกๆ ± เพียง พร้อมประทับตราวันที่ที่ยังไม่ถึงวันที่ต้องนำไปชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป ตามมาตรฐาน ถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงวันนี้ให้ผ่านไปได้ (ยกเว้นกรณีการชั่งน้ำหนักของ Cartridge)												
		COMMENT												
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✕ = ไม่ปกติ และจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-10-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเหมาที่ตรวจสอบ Pipe Rack 03

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีค่าความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL แผ่นเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกหรือขาดรอยรั่วซึมที่ข้อต่อสาย	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ 9 กก., 3	- ถังไม่เป็นสนิม, สีเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องยังน้ำหนักถูกๆ ± เพียง พร้อมประทับตราวันที่ที่ยังไม่ถึงวันที่ต้องนำไปชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป ตามมาตรฐาน ถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงวันนี้ให้ผ่านไปได้ (ยกเว้นกรณีการชั่งน้ำหนักของ Cartridge)												
		COMMENT												
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✕ = ไม่ปกติ และจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SR-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเหมาที่ตรวจสอบ Sampling Rack

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีค่าความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL แผ่นเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกหรือขาดรอยรั่วซึมที่ข้อต่อสาย	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ 9 กก., 3	- ถังไม่เป็นสนิม, สีเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องยังน้ำหนักถูกๆ ± เพียง พร้อมประทับตราวันที่ที่ยังไม่ถึงวันที่ต้องนำไปชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป ตามมาตรฐาน ถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงวันนี้ให้ผ่านไปได้ (ยกเว้นกรณีการชั่งน้ำหนักของ Cartridge)												
		COMMENT												
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✕ = ไม่ปกติ และจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-04-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเหมาที่ตรวจสอบ Pipe Rack 03

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีค่าความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL แผ่นเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกหรือขาดรอยรั่วซึมที่ข้อต่อสาย	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ 9 กก., 3	- ถังไม่เป็นสนิม, สีเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องยังน้ำหนักถูกๆ ± เพียง พร้อมประทับตราวันที่ที่ยังไม่ถึงวันที่ต้องนำไปชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป ตามมาตรฐาน ถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงวันนี้ให้ผ่านไปได้ (ยกเว้นกรณีการชั่งน้ำหนักของ Cartridge)												
		COMMENT												
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✕ = ไม่ปกติ และจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-SR-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเหมาที่ตรวจสอบ Sampling Rack

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีค่าความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL แผ่นเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกหรือขาดรอยรั่วซึมที่ข้อต่อสาย	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ 9 กก., 3	- ถังไม่เป็นสนิม, สีเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องยังน้ำหนักถูกๆ ± เพียง พร้อมประทับตราวันที่ที่ยังไม่ถึงวันที่ต้องนำไปชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป ตามมาตรฐาน ถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงวันนี้ให้ผ่านไปได้ (ยกเว้นกรณีการชั่งน้ำหนักของ Cartridge)												
		COMMENT												
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✕ = ไม่ปกติ และจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-10-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเหมาที่ตรวจสอบ Pipe Rack 03

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีค่าความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL แผ่นเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกหรือขาดรอยรั่วซึมที่ข้อต่อสาย	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ 9 กก., 3	- ถังไม่เป็นสนิม, สีเรียบร้อย	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ต้องยังน้ำหนักถูกๆ ± เพียง พร้อมประทับตราวันที่ที่ยังไม่ถึงวันที่ต้องนำไปชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป ตามมาตรฐาน ถ้าน้ำหนักยังไม่ถึงวันนี้ให้ผ่านไปได้ (ยกเว้นกรณีการชั่งน้ำหนักของ Cartridge)												
		COMMENT												
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✕ = ไม่ปกติ และจะไม่ผ่านการตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-05-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ตั้งวัตถุที่ตรวจสอบ Pipe Rack 05

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีสีเขียวแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด/ไม่หาย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกลายงา และเข็มไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ ครบ, ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เข็มชี้น้ำหนักอยู่ระ เขียว หรือแถบสีแดงไม่ขึ้นมาเหนือสีเขียว ถ้าไม่ใช่ในสีแดงที่ชี้น้ำหนักอยู่ครึ่ง ต่ำมาตรฐาน ถือ น้ำหนักที่ถ้าได้ต่ำกว่าไม่ปลอดภัย (ตรวจสอบน้ำหนักตามที่ผู้ผลิต Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียดใน Comment

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-07-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ตั้งวัตถุที่ตรวจสอบ Pipe Rack 02

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีสีเขียวแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด/ไม่หาย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกลายงา และเข็มไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ ครบ, ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เข็มชี้น้ำหนักอยู่ระ เขียว หรือแถบสีแดงไม่ขึ้นมาเหนือสีเขียว ถ้าไม่ใช่ในสีแดงที่ชี้น้ำหนักอยู่ครึ่ง ต่ำมาตรฐาน ถือ น้ำหนักที่ถ้าได้ต่ำกว่าไม่ปลอดภัย (ตรวจสอบน้ำหนักตามที่ผู้ผลิต Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-08-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ตั้งวัตถุที่ตรวจสอบ Pipe Rack 03

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีสีเขียวแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด/ไม่หาย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกลายงา และเข็มไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ ครบ, ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เข็มชี้น้ำหนักอยู่ระ เขียว หรือแถบสีแดงไม่ขึ้นมาเหนือสีเขียว ถ้าไม่ใช่ในสีแดงที่ชี้น้ำหนักอยู่ครึ่ง ต่ำมาตรฐาน ถือ น้ำหนักที่ถ้าได้ต่ำกว่าไม่ปลอดภัย (ตรวจสอบน้ำหนักตามที่ผู้ผลิต Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-05-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ตั้งวัตถุที่ตรวจสอบ Pipe Rack 05

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีสีเขียวแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด/ไม่หาย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกลายงา และเข็มไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ ครบ, ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เข็มชี้น้ำหนักอยู่ระ เขียว หรือแถบสีแดงไม่ขึ้นมาเหนือสีเขียว ถ้าไม่ใช่ในสีแดงที่ชี้น้ำหนักอยู่ครึ่ง ต่ำมาตรฐาน ถือ น้ำหนักที่ถ้าได้ต่ำกว่าไม่ปลอดภัย (ตรวจสอบน้ำหนักตามที่ผู้ผลิต Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ตั้งวัตถุที่ตรวจสอบ Pipe Rack 03

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีสีเขียวแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด/ไม่หาย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกลายงา และเข็มไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ ครบ, ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เข็มชี้น้ำหนักอยู่ระ เขียว หรือแถบสีแดงไม่ขึ้นมาเหนือสีเขียว ถ้าไม่ใช่ในสีแดงที่ชี้น้ำหนักอยู่ครึ่ง ต่ำมาตรฐาน ถือ น้ำหนักที่ถ้าได้ต่ำกว่าไม่ปลอดภัย (ตรวจสอบน้ำหนักตามที่ผู้ผลิต Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ตั้งวัตถุที่ตรวจสอบ Pipe Rack 01

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แผ่นมีสีเขียวแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แผ่นมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด/ไม่หาย	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แผ่นไม่แตกลายงา และเข็มไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังน้ำยาไว้ ครบ, ดี	- ถังไม่เป็นสนิม, สีไม่ลอกไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เข็มชี้น้ำหนักอยู่ระ เขียว หรือแถบสีแดงไม่ขึ้นมาเหนือสีเขียว ถ้าไม่ใช่ในสีแดงที่ชี้น้ำหนักอยู่ครึ่ง ต่ำมาตรฐาน ถือ น้ำหนักที่ถ้าได้ต่ำกว่าไม่ปลอดภัย (ตรวจสอบน้ำหนักตามที่ผู้ผลิต Cartridge)												
	COMMENT													
	วันที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

[redacted]

ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียดใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-PR-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Pipe Rack 01

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Ass boiler 140 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Ass boiler 140 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-04-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ CUMs boiler 160 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-05-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Ass boiler 140 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-06-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Ass boiler 140 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-07-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Ass boiler 140 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AH-08-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเพลิงที่ตรวจสอบ Ass boiler 78 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	ลายฐาน / เกณฑ์ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความดันไม่ต่ำกว่า 150 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK และ SEAL ยังคงไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือ และหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝังกันฝัง	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ถังแรงดันจากทุกๆ 5 เดือน หรือแม้ถังดับเพลิงที่ยังไม่ถึงวันเดือนที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตกำหนด (Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✖ = ไม่ปกติ ดำเนินการ

[redacted]

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AB-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ Control CAP. 70 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ระบุหมายเหตุที่ต้องการ Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-FP-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ Fire pump

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-AB-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ CDMs 70 ton

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-TM-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ Transformer STG

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-TM-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ Transformer 6.9 KV.

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-GM-04-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ Metering GAS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-GH-05-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่บริเวณที่ตรวจสอบ Metering GAS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใหญ่ที่ต้องตรวจสอบ	รายการ / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ธ.ค.	ก.ย.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 150 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL ยังไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยแตกและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังน้ำยาไว้ภายใน, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตัวเครื่องน้ำยาผ่านการ (เดือน หรือ ครั้งเดือนน้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยละที่กำหนดไว้ (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงร้อยไม่น้อยกว่า ของของน้ำหนักถังบรรจุที่ถูกต้องใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-EM-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ Metering OAS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ตรวจไม่ได้ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WP-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ IN FHC 01 (Dumb)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ตรวจไม่ได้ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-GM-01-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ Metering OAS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WP-04-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ IN FHC 03 (Dumb)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-MP-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ Diesle tank

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WP-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ RO Tank (IN FHC 02)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ตรวจไม่ได้ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใน Comment

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-WP-02-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ RO Tank (IN FHC 03)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL

ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ FE-CR-05-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ปรับเทียบที่ตรวจสอบ CCR (Store room (Floor2))

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อส่วนใหญ่ที่ตรวจสอบ	ผลตรวจ / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีการแสดงไม่ต่ำกว่า 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- พบซีลมี PIN LOCK และ SEAL ไม่ขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- พบสายไม่แตกหรือการแตกหักของหัวฉีดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงแห้ง	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีซีดจางไม่ชัด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- เช็คน้ำหนักถังทุกๆ 1 เดือน หากน้ำหนักเปลี่ยนมากกว่าที่กำหนดจากน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุไว้ข้างถังทุกครั้ง (ตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักที่หายไปต้องไม่เกิน 5% ของน้ำหนักถังเปล่าที่ระบุข้างถัง Cartridge)												
		COMMENT												
		วันเดือนปีที่ตรวจสอบ												
		ผู้ตรวจสอบ												

[redacted]

หมายเหตุ เหตุการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-CR-04-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของ Cable room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความพร้อมใช้งานไว้ที่ระดับ 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL แข็งแรงไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยรั่วและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตั้งเข็มชี้ระดับชำรุดๆ, เอียง หรือแป้นหมุนไม่ขยับที่ยังไม่ถึงในเส้นสีที่กำหนดชำรุดหรือ ตำแหน่งชำรุด คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (ระดับของน้ำหนักการที่อยู่ภายใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-CR-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของ Cable room /CCH

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความพร้อมใช้งานไว้ที่ระดับ 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL แข็งแรงไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยรั่วและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตั้งเข็มชี้ระดับชำรุดๆ, เอียง หรือแป้นหมุนไม่ขยับที่ยังไม่ถึงในเส้นสีที่กำหนดชำรุดหรือ ตำแหน่งชำรุด คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (ระดับของน้ำหนักการที่อยู่ภายใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-CR-03-A ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของ Cable room

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความพร้อมใช้งานไว้ที่ระดับ 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL แข็งแรงไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยรั่วและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตั้งเข็มชี้ระดับชำรุดๆ, เอียง หรือแป้นหมุนไม่ขยับที่ยังไม่ถึงในเส้นสีที่กำหนดชำรุดหรือ ตำแหน่งชำรุด คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (ระดับของน้ำหนักการที่อยู่ภายใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-WH-01 ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของ Water house

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความพร้อมใช้งานไว้ที่ระดับ 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL แข็งแรงไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยรั่วและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตั้งเข็มชี้ระดับชำรุดๆ, เอียง หรือแป้นหมุนไม่ขยับที่ยังไม่ถึงในเส้นสีที่กำหนดชำรุดหรือ ตำแหน่งชำรุด คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (ระดับของน้ำหนักการที่อยู่ภายใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

ชนิดของอุปกรณ์ FE-WH-01 ประเภท ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs.

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งของ Water house

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันมีความพร้อมใช้งานไว้ที่ระดับ 100 PSI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันมี PIN LOCK AND SEAL แข็งแรงไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	HOSE & NOZZLE	- แรงดันไม่แตกหรือรอยรั่วและหัวฉีดไม่มีสิ่งอุดตัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	ถังดับเพลิงไว้ ครบ, ปี	- ถังไม่เป็นสนิม, มีฝาปิดมิดชิด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Cartridge ของถังดับเพลิง	- ตั้งเข็มชี้ระดับชำรุดๆ, เอียง หรือแป้นหมุนไม่ขยับที่ยังไม่ถึงในเส้นสีที่กำหนดชำรุดหรือ ตำแหน่งชำรุด คือ น้ำหนักที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ (ระดับของน้ำหนักการที่อยู่ภายใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ		[redacted]											
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ถ้าผลไม่ปกติให้ระบุ

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : PORTABLE DRY CHEMICAL ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : FE-M1-01 ประเภท : ☑ Store Pressure ☐ Cartridge ขนาด 15 Lbs

พื้นที่ทำงานที่ตรวจสอบ : Main Intake

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	PRESSURE GAUGE (STORE PRESSURE)	- แรงดันภายในต้องไม่ต่ำกว่า 100 PSI	/	/	/	/	/	/						
2	PIN LOCK & SEAL	- แรงดันที่ PIN LOCK และ SEAL ต้องไม่ขาด	/	/	/	/	/	/						
3	HOSE & NOZZLE	- ต้องไม่แตกหรือรอยแตกและมีสิ่งไม่มีสิ่งอุดตัน	/	/	/	/	/	/						
4	ถังดับที่ (ไม่ต้องเติม, ใช้ต่อไปได้)	- ถังไม่มีรอยบุบ, สีต้องไม่ซีด	/	/	/	/	/	/						
5	Cartridge (ต้องเปลี่ยนใหม่)	- ถังต้องไม่เป็นสนิท, ฝาต้องไม่มีรอยบุบ ไม่ชำรุดเสียหาย ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการดับเพลิงลดลง ถังต้องมีสีไม่ซีดเกินกว่าครึ่งของพื้นผิว น้ำยาต้องมีสีไม่เปลี่ยนไปผิดปกติ (ควรตรวจน้ำหนักรวมถึงอุปกรณ์ใน Cartridge)												
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : EYE WASHER & EMERGENCY SHOWER ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : EW-CD-01 พื้นที่ที่ทำงานที่ตรวจสอบ : Chemical dosing area

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ฝักบัว	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
2	ก๊อกเปิดน้ำฉุกเฉินล้างตา	- ตรวจสอบก๊อกเปิด ความสะอาดของอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/						
3	ถังแดงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
4	Valve	- เปิดอุปกรณ์ได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
5	ฝักบัวล้างตา	- มีน้ำไหล / ความแรงของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม	/	/	/	/	/	/						
6	แป้นเหยียบและท่อน้ำ	- ตรวจสอบการใช้งาน ระบบอุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : EYE WASHER & EMERGENCY SHOWER ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : EW-CB-01 พื้นที่ที่ทำงานที่ตรวจสอบ : Condensate Polisher

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ฝักบัว	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
2	ก๊อกเปิดน้ำฉุกเฉินล้างตา	- ตรวจสอบก๊อกเปิด ความสะอาดของอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/						
3	ถังแดงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
4	Valve	- เปิดอุปกรณ์ได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
5	ฝักบัวล้างตา	- มีน้ำไหล / ความแรงของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม	/	/	/	/	/	/						
6	แป้นเหยียบและท่อน้ำ	- ตรวจสอบการใช้งาน ระบบอุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : EYE WASHER & EMERGENCY SHOWER ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : EW-CT-01 พื้นที่ที่ทำงานที่ตรวจสอบ : Cooling tower 1

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ฝักบัว	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
2	ก๊อกเปิดน้ำฉุกเฉินล้างตา	- ตรวจสอบก๊อกเปิด ความสะอาดของอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/						
3	ถังแดงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
4	Valve	- เปิดอุปกรณ์ได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
5	ฝักบัวล้างตา	- มีน้ำไหล / ความแรงของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม	/	/	/	/	/	/						
6	แป้นเหยียบและท่อน้ำ	- ตรวจสอบการใช้งาน ระบบอุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : EYE WASHER & EMERGENCY SHOWER ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : EW-WP-01 พื้นที่ที่ทำงานที่ตรวจสอบ : RO Building (ชั้น1/2)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ฝักบัว	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
2	ก๊อกเปิดน้ำฉุกเฉินล้างตา	- ตรวจสอบก๊อกเปิด ความสะอาดของอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/						
3	ถังแดงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
4	Valve	- เปิดอุปกรณ์ได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
5	ฝักบัวล้างตา	- มีน้ำไหล / ความแรงของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม	/	/	/	/	/	/						
6	แป้นเหยียบและท่อน้ำ	- ตรวจสอบการใช้งาน ระบบอุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : EYE WASHER & EMERGENCY SHOWER ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : EW-CT-02 พื้นที่ที่ทำงานที่ตรวจสอบ : Cooling tower 2

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ฝักบัว	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
2	ก๊อกเปิดน้ำฉุกเฉินล้างตา	- ตรวจสอบก๊อกเปิด ความสะอาดของอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/						
3	ถังแดงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
4	Valve	- เปิดอุปกรณ์ได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
5	ฝักบัวล้างตา	- มีน้ำไหล / ความแรงของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม	/	/	/	/	/	/						
6	แป้นเหยียบและท่อน้ำ	- ตรวจสอบการใช้งาน ระบบอุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : EYE WASHER & EMERGENCY SHOWER ประจำปี 2569

หมายเลขอุปกรณ์ : EW-WP-02 พื้นที่ที่ทำงานที่ตรวจสอบ : RO Building (ชั้น1/2)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / พื้นที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ฝักบัว	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
2	ก๊อกเปิดน้ำฉุกเฉินล้างตา	- ตรวจสอบก๊อกเปิด ความสะอาดของอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/						
3	ถังแดงเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/						
4	Valve	- เปิดอุปกรณ์ได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
5	ฝักบัวล้างตา	- มีน้ำไหล / ความแรงของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม	/	/	/	/	/	/						
6	แป้นเหยียบและท่อน้ำ	- ตรวจสอบการใช้งาน ระบบอุปกรณ์ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/						
	COMMENT													
	วันเดือนปี ที่ตรวจสอบ													
	ผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ต้องแก้ไขก่อนใช้งาน

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-CB-01 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ CCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ หมายถึงตรวจสอบ ✓ = ปกติ ✗ = ไม่ปกติ ดูรายละเอียด

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-FP-03 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ Fire Pump

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-FP-02 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ Fire Pump

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-GS-04 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ Sub station

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-GS-05 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ Sub Station

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-PR-07 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ Pipe Rack A

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-CB-06 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ CCB

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM ประจำปี 2026

หมายเลขอุปกรณ์ DL-PR-08 พื้นที่ปรับเพื่อตรวจสอบ Pipe Rack B

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ตรวจสอบวาล์วน้ำเข้าหลัก	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ตรวจไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM

หมายเลขอุปกรณ์ DL - STG - 01 ที่ตั้งบริเวณที่ตรวจสอบ STG 01 ประจำปี 2024

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	อาการชำรุด / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM

หมายเลขอุปกรณ์ DL - STG - 11 ที่ตั้งบริเวณที่ตรวจสอบ STG 01 ประจำปี 2024

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	อาการชำรุด / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM

หมายเลขอุปกรณ์ DL - STG - 10 ที่ตั้งบริเวณที่ตรวจสอบ STG 01 ประจำปี 2024

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	อาการชำรุด / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM

หมายเลขอุปกรณ์ DL - CB - 12 ที่ตั้งบริเวณที่ตรวจสอบ CCB ประจำปี 2024

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	อาการชำรุด / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ : WATER DELUGE SYSTEM

หมายเลขอุปกรณ์ DL - CB - 13 ที่ตั้งบริเวณที่ตรวจสอบ CCB ประจำปี 2024

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ	อาการชำรุด / เหตุที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	MAIN VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
2	DELUGE VALVE	- ระดับอยู่ในตำแหน่งเปิด	/	/	/	/	/	/						
3	NOZZLE	- ระดับไม่มีสิ่งกีดขวางหัวฉีด	/	/	/	/	/	/						

COMMENT

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ

หน้า 1 จาก 1

เอกสารแนบที่ 39

ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร เรื่อง การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติ (รหัสเอกสาร PRV-CP-0001)

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ 6
2. ขอบเขต 6
3. คำศัพท์และคำนิยาม 6
4. หลักการและกระบวนการ 6
5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 6
6. รายละเอียดกระบวนการ 7
ส่วนที่ 1 : การใช้สารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ 7
ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการใช้สารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ 17
ส่วนที่ 3 : การวางเงื่อนไขและแนวทางพิจารณาในจุดเย็นและวัดจุดน้ำ 24
ส่วนที่ 4 : กระบวนการประเมินข้อมูลเพื่อเตรียมการพิจารณาขององค์กร 49
ส่วนที่ 5 : การรายงานและเป็นการปฏิบัติงาน 50
7. การอนุมัติ 51
8. รายชื่อผู้ติดต่อภายในองค์กร 51
9. รายชื่อผู้ติดต่อภายนอกองค์กร 53
10. รายชื่อสมาชิกทีมสื่อสารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ 70
11. ตัวอย่างสื่อการในการวัดจุดน้ำ 74
12. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ (CMT) 75
13. โครงสร้างทีมสื่อสารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ (CCT) 76
14. ขั้นการสื่อสาร One-line ระบบ Call Tree 79

1. วัตถุประสงค์

การสื่อสารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำสำหรับทีมสื่อสารองค์กร สำหรับสื่อสารองค์กรและอุตสาหกรรมนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทีมสื่อสารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี จำกัด (มหาชน) สามารถประสานงานตามในองค์กร และสื่อสารถึงสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งเกิดการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ

2. ขอบเขต

ผู้มีอำนาจนี้ประกอบด้วยเอกสารที่สำหรับการดำเนินการใช้ได้กับทีม ซาคิ Chaaka สำหรับทั้งหมดที่ทีมสื่อสารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ (CCT) และบริษัทร่วมบริษัทโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้มีอำนาจนี้จะช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีมการในส่วนสื่อสารองค์กรสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ประโยชน์ต่อไปนี้ในการจัดการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ และมีการประสานงานอย่างเหมาะสมระหว่างทีมสื่อสารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ และศูนย์ความคุมการจลุกเย็นหรือผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม GPSC ทำขึ้น

3. คำศัพท์และคำนิยาม

-ไม่มี-

4. หลักการและกลยุทธ

-ไม่มี-

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีผู้ติดการสื่อสารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อย่อหน่วยงาน	โทรศัพท์มือถือ
1.	นายศิขเดช วุฒสุขานนท์	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติงานผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ	PRV	094-879-8939
2.	น.ส. ยุจนา ศรีคงเจริญทรานนท์	ผู้จัดการส่วน (PR)	PRV	085-660-4590
3.	นายนนาสิทธิ์ ชาวประเสริฐ	ผู้จัดการส่วน (CR)	PRV	081-666-0879
4.	น.ส.ชลดา แย้ม	ผู้จัดการ (IC)	PRV	089-205-7040
5.	น.ส.ปวิชาลี แสงอัมพร	ผู้จัดการ (CSR)	PRV	089-205-9261
6.	นายสันต์ ยุวุบาร	ผู้จัดการ (CR)	PRV	081-423-6309
7.	น.ส.ปณิตา วิศาลศิริพล	ผู้จัดการ (PR)	PRV	064-561-6952

ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร
(Corporate Procedure)

ข้อมูลเอกสารฉบับย่อยุด

หมายเลขเอกสาร	PRV-CP-0001	ฝ่ายงาน	PSE	ฝ่ายงาน	PRV
ชื่อเอกสาร	การใช้สารในการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ			สถานะ	
ครั้งที่แก้ไข	04	วันที่ประกาศใช้	17 พฤษภาคม 2567	จำนวนหน้า	1 – 76
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อได้/ผู้ถือเอกสาร	GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / PRV / Procedure				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด
1		
2		
3		

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันที่ประกาศใช้
1.				
2.				
3.				

การควบคุมเอกสาร :

ผู้จัดทำเอกสาร:

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อย่อหน่วยงาน	วัน / เดือน / ปี
1.	[redacted]	ผู้จัดการ	PRV	15 มกราคม 2567

[redacted]

ชื่อตำแหน่ง	ชื่อย่อหน่วยงาน	วัน / เดือน / ปี
ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้จัดการส่วน (PR)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้จัดการส่วน (CR)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้จัดการ (IC)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้จัดการ (CSR)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้จัดการ (CR)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้ช่ วยผู้จัดการ (PR)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้ช่ วยผู้จัดการ (IC)	PRV	1 มีนาคม 2567
ผู้ช่ วยผู้จัดการ (CSR)	PRV	1 มีนาคม 2567

ผู้ดูแลผู้เอกสาร:

[redacted]

ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/บริหารองค์กร	PSE

ผู้ประสานงานร่วมกัน:

[redacted]

ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	HQM

ความถี่ของเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจ้งข่าวของเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่ในอีกมีการแก้ไข)

ลำดับที่	ชุดหน่วยงาน	รูปแบบของเอกสาร
1.	ชุดหน่วยงาน	CDMS

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อย่อหน่วยงาน	โทรศัพท์มือถือ
8.	น.ส.ณัฐพร ลิลลิษิณีนาท	ผู้จัดการผู้จัดการ (PR)	PRV	086-3834-646
9.	นายธนรัชต์ น้อยอร	ผู้จัดการผู้จัดการ (IC)	PRV	061-979-6585
10.	น.ส.พุลิมา โลตรีสิทธิ์	ผู้จัดการผู้จัดการ (IC)	PRV	082-300-2110
11.	น.ส.ฐาธิมา ฐาตรัมย์	ผู้จัดการผู้จัดการ (IC)	PRV	086-777-5411
12.	นายวรเศรษฐ์ แจ่มวิชานนท์	ผู้จัดการผู้จัดการ (CR)	PRV	064-241-4539
13.	นายจุลกล ขอบอธรัฐ	ผู้จัดการผู้จัดการ (CR)	PRV	083-5464977
14.	นายประวัสน์ ฐาวรณวิศิลา	ผู้จัดการผู้จัดการ (CR)	PRV	089-205-7051
15.	นายทิณโณน์ ฐิลิพิณน์ภูล	ผู้จัดการผู้จัดการ (CR)	PRV	096-549-6915
16.	น.ส. ปรีดา ชิวชนาน	ผู้จัดการผู้จัดการ (CR)	PRV	080-406-6127
17.	น.ส.วิลัยนา เอ็นดี	พนักงานบริหารงานทั่วไป (C30)	PRV	091-954-1595
18.	น.ส.มนเรียา สาสมบุญ	พนักงานบริหารงานทั่วไป (C30)	PRV	083-952-1882
19.	นายอาทิตย์ชัยเพ ฐาชิรัจจ์	ผู้ช่ วยผู้จัดการ (CSR)	PRV	061-562-2264
20.	น.ณฐิรุพล ถันพรังศ์ว	ผู้ช่ วยผู้จัดการ (CSR)	PRV	090-242-9153
21.	น.ส.สวิตา นาคชัชชัย	ผู้ช่ วยผู้จัดการ (CSR)	PRV	064-451-1751
22.	นายชิรัช วิลัยพรหมฐ	พนักงานบริหารงานประจำหน่วยงาน (PRV)	PRV	086-998-4442

6. รายละเอียดกระบวนการ

ส่วนที่ 1 : การสื่อสารในการจัดการจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ

คำจำกัดความและจลุกเย็นและการวัดจุดน้ำ

ภาวะจลุกเย็นและภาวะวิกฤติระดับที่ 1

หมายถึง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเครือลายต่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานใกล้เคียง อันเนื่องมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ เหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่เกิดขึ้น โดยที่บริษัทสามารถควบคุมและระงับเหตุการณ์นั้นได้ด้วยตนเอง โดยใช้อำนาจหัดและอุปกรณ์ควบคุมเหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่ตนเองมีอยู่ (รวมถึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ได้ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่ไว้)

ภาวะจลุกเย็นและภาวะวิกฤติระดับที่ 2

หมายถึง เหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในระดับที่ 1 หรือเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบกับหายนอกโรงงานที่ตั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวได้ด้วยตัวเองและอุปกรณ์ของบริษัทฯ เอง ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และการขึ้นรายงานต่อรัฐฯ โดยมีบริษัทหายนอกเหนือฯ โดยมีบริษัทฯ แจ้งถึงขอขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหรือ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการแจ้งข่าวสารเมื่อไปยังหน่วยงานราชการภายนอก

ภาวะจลุกเย็นและภาวะวิกฤติระดับที่ 3

หมายถึง เหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในระดับที่ 2 หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผลเจ้าเมืองผลกระทบต่อเนื่องถึงหน่วยงานภายนอกทั้งโรงงานและชุมชนใกล้เคียง หรือส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมส่งรุนแรงถึงในหลักเกณฑ์ที่เกินความสามารถของบริษัทฯ และที่ตระเรียนจลุกเย็นและวัดจุดน้ำและหรือบริษัทฯ ที่จะระงับเหตุหรือควบคุมสถานการณ์ได้ได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกหรือองค์กรของส่วนท้องถิ่นหรือแห่งชาติ และมาหรือกองค์กรภายในที่ทางหรือเกี่ยวกับการ เสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งชาติ

ภาวะจลุกเย็นและภาวะวิกฤติระดับที่ 4

หมายถึง เหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบใหญ่หลายมหาศาลจากเหตุการณ์ในระดับที่ 3 ศูนย์อำนวยการเหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่ระดับจังหวัดในสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ จำเป็นต้องมอบระดับเป็นเหตุจลุกเย็นและวัดจุดที่ระดับประเทศ

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

ครั้งที่	เลขที่ต้องขอแก้ไขเอกสาร	ผู้จัดทำเอกสาร	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้
01	DAR-2021-00655	[redacted]	ระบบเปิดใบระบบ CDMS ใหม่ ปรับปรุงโครงสร้างผู้บริหาร และ รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์	16 มิถุนายน 2564
02	DAR-2022-00223		เพิ่มโครงสร้างผู้บริหารและ รายละเอียดบอร์โทรศัพท์	1 มิถุนายน 2565
03	DAR-2023-01058		เพิ่มโครงสร้างผู้บริหารและ รายละเอียดบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่บริหารบัญและเพิ่มข้อมูลหน้า 66 – 69	17 กรกฎาคม 2566
04	DAR-2024-00210		เพิ่มโครงสร้างผู้บริหารหน่วยงาน	17 พฤษภาคม 2567

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (เจ้าของที่มีเอกสารที่ไปปฏิบัติ):

- ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อย่อหน่วยงาน
1.	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่	CEO
2.	สายงานประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	COO
3.	สายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	CFO
4.	สายงานองการบริการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศและบริหารบริษัทในเครือ	SSE
5.	สายงานองการบริการผู้จัดการใหญ่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	BDE
6.	สายงานองการบริการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์	CME
7.	สายงานองการบริการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร	PSE
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	IAS
9.	ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร	GNS

การฝึกอบรม

[√]	ไม่ต้องฝึกอบรม	เหตุผล	
[ ]	ต้องฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	

Spokesperson นักระสุน (Spokesperson: SP-FIR)

- ประสานงานเพื่อแจ้งข่าวสาร CCT Leader และนักระสุนที่เกี่ยวข้อง และให้สัมภาษณ์ที่มีนัยยะสำคัญ
- ประสานงานกับประธานที่ทำหน้าที่บริหารและกรรมการวิทยุติดต่อรายใหญ่ (CEO) เพื่อจัดเรียงร้องข้อความสำหรับแถลงการณ์ การจัดแถลงข่าวและ Q&A ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- รายงานกระทรวงต่อกรณีถูกยิง ให้แก่ CCT Lead ดำเนินการ

ผู้ประสานงานสื่อมวลชนหน่วยงาน (Central Media Coordinator: CMC)

- จำแถลงการณ์ และออกสารสื่อ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวินิจฉัย CCT leader พิจารณาอนุมัตินำเสนอผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
- สรุปรายงานกระทรวงต่อสื่อมวลชน ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ
- เตรียมสถานที่สำหรับการจัดแถลงข่าว หรือประสานงานหากมีการใช้สถานที่
- จัดส่งแถลงการณ์ให้สื่อมวลชนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
- รวบรวมรวบรวม CCT Leader, SP-GPA และ SP-FIR ในการสื่อสารในการดูแลนิ่งและภาวะวิกฤติ
- ประสานงานกับ CRSR PTT Group เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจัดการดูดซึมและภาวะวิกฤติสิ้นสุดแล้ว CCT ของ GPSC ได้ถือปฏิบัติหน้าที่แล้ว รวมทั้งส่งแถลงการณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้แก่ CRSR PTT Group ทุกครั้ง ก่อนที่จะออกให้แก่สื่อมวลชน

หมายเหตุ: ในการมีนักสงครามดูดซึมและภาวะวิกฤติกับบริษัทในกลุ่ม GPSC ที่ GPSC ถือหุ้นต่ำกว่า 50% และไม่มีอำนาจในการเข้าไปบริหารจัดการ (Operational Control) ทีมสื่อสารในการดูดซึมและภาวะวิกฤติของบริษัทนั้นๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องการสื่อสารในการดูดซึมและภาวะวิกฤติของ โดยผู้ประสานงานสื่อมวลชนส่วนกลาง ต้องติดต่อสื่อสารในการดูดซึมและภาวะวิกฤติของบริษัทดังกล่าว ให้ส่งและลงท่าสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมาให้ GPSC เพื่อรับทราบทุกครั้ง

ผู้ประสานงานสื่อสารภายใน (Internal Communication Coordinator: ICC)

- ประสานงานสื่อสารและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ไปส่งหน่วยงานภายในองค์กร
- สรุปรายงานกระทรวงต่อพนักงาน ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ
- ประสานงานทีมงาน IT เพื่อรายงานการมีหน้าที่ว่าใช้ออกอนออกอนและหน้าที่ถูกต้องในองค์กร

ผู้ประสานงานหน่วยงานราชการ (Government Agencies Coordinator: GAC)

- ประสานงานสื่อสารและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ไปส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น EGAT
- รับรองการตรวจเยี่ยมของคณะที่มาราชการที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายงานการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ EGAT ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ

ผู้ประสานงานหน่วยงานกำกับองค์กร (Corporate Affairs Coordinator: CAC)

- ประสานงานสื่อสารและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ไปส่งหน่วยงานกำกับองค์กร ได้แก่ SEC และ SET
- สรุปรายงานกระทรวงต่อหน่วยงานกำกับองค์กร ได้แก่ SEC และ SET ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ

ผู้ประสานงานสื่อมวลชนท้องถิ่นและชุมชน (Local Media & Community Coordinator:LMC)

- ประสานงานสื่อสารและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นและชุมชน
- สรุปรายงานกระทรวงต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นและชุมชน ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ
- หากมีการแจ้งเป็นครั้งคราว ให้เป็นผู้รับผิดชอบการ<u>แถลงการณ์</u>ให้ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการปฏิบัติการหลัก เป็นผู้ทำอนุมัติและส่งให้เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อยืนยันว่าผู้ที่ได้รับการแจ้งได้รับทราบแล้ว
- <u>ควบคุมสื่อมวลชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก</u> ให้ประสานงานเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น
- <u>ควบคุมติดตามข่าวที่โรงงาน</u> ให้ประสานงานกับทีมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในกรุงเทพฯ ในการเขียนข้อมูลสื่อมวลชน จัดเตรียมความพร้อมของโรงแถลงข่าวและจัดหาวิทยากรของบริษัทในกรุงเทพฯ เป็นระยะในกรณีที่มีการแจ้งข่าวมาก่อนล่วงหน้า

ผู้ประสานงานลูกค้าคุณสาธารณะ (Commercial Relations: CR)

- ประสานงานสื่อสารและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ไปยังกลุ่มลูกค้าคุณสาธารณะ
- สรุปรายงานกระทรวงต่อกลุ่มลูกค้าคุณสาธารณะ ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ

ผู้ประสานงานประกันภัย (Insurance: LIC)

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกันภัยที่ทางคู่สัญญาหลักทรัพย์และหรือหน่วยงานขององค์กร
- ให้คำแนะนำด้านการประกันภัย ให้แก่ CCT Leader
- ชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นให้กับผู้รับประกันภัย เพื่อการเรียกร้องประกัน
- แจ้งคำเรียก ตรวจสอบวินิจฉัย ให้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการในการประกันภัย

หน้าที่และการมีส่วนร่วมของทีมที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤติ (CCT)

ก่อน ภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ

- ประสานงานกับเจ้าของงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางองค์กรได้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
- ประสานงานกับสื่อมวลชนที่มีอยู่ในมือ เพื่อให้ความเข้าใจและการสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์กร
- มีการซักซ้อม แผนงาน และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เป็นประจำทุกปี ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤต เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไม่ขาดตอน

ระหว่าง ภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ

- ประสานงานกับ Emergency Director (ED) (กรณีไม่มีการทำพินัย ให้ประสานงานกับผู้จัดการโรงงาน/ ผู้จัดการปฏิบัติการหลัก) เพื่อเป็นหลักเหตุของภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น และหรือตามที่ออกข้อกำหนดในการออกประกาศสื่อสารภายใน 1 ชม.เมื่อเกิดเหตุภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติเกิดขึ้น
- ประสานงานการแจกประกาศ เพื่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรทันทีหลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติ
- ดัดแปลงเพื่อปิดประกาศการณ์ต่อไปต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทราบเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และเตรียมส่งแถลงการณ์สื่อมวลชน (เมื่อจำเป็น)

หลัง ภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ

- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและนำเสนอต่อคณะ CMT เพื่อประเมินผล ปรับปรุงและกำหนดแผนข้องต้น

ตารางกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประสานงานการมีอาวุธของภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ

บทบาทหน้าที่	ผู้รับผิดชอบ ลำดับที่ 1	ผู้รับผิดชอบ ลำดับที่ 2	ผู้รับผิดชอบ ลำดับที่ 3
ทีมประสานงานสื่อสาร			
หัวหน้าทีมสื่อสารในภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ (CCT)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร (PSE)	ผู้จัดการฝ่าย สื่อสารองค์กรและจัดการสาธารณะ (PRV)	ผู้จัดการส่วน (PR)
Spokesperson ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (SP-GPA)	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ (COO)	ผู้ที่ CEO มอบหมาย
Spokesperson ด้านการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (SP-FIR)	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน (CFO)	ผู้ที่ CEO มอบหมาย
ผู้ประสานงานสื่อมวลชนส่วนกลาง(CMC)	ผู้จัดการส่วน (PR)	ผู้จัดการ (PR)	ผู้ช่วยผู้จัดการ (PR)
ผู้ประสานงานสื่อสารภายใน (ICC)	ผู้จัดการ (IC)	ผู้ช่วยผู้จัดการ (IC)	ผู้ช่วยผู้จัดการ (IC)
ผู้ประสานงานหน่วยงานราชการ(GAC)	ผู้จัดการฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์ (CGV)	ผู้จัดการส่วน (CVM)	ผู้จัดการส่วน (CCM)
ผู้ประสานงานสำนักบริหารขององค์กร เช่น SET,SEC (CAC)	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ การเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ (IFPS)	ผู้จัดการส่วนงาน (IFRM)	ผู้จัดการการเงิน (IFRM)
ผู้ประสานงานสื่อมวลชนท้องถิ่นและชุมชน (LMC)	ผู้จัดการส่วน (CR)	ผู้จัดการ (CR)	ผู้ช่วยผู้จัดการ (CR)
ผู้ประสานงานลูกค้าอุตสาหกรรม (ICR)	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ลูกค้าสัมพันธ์ และบริหารพัฒนา	ผู้จัดการส่วน (CRS)	ผู้จัดการส่วน (CRS)

ผู้ประสานงานคู่ค้า (Supplier Relations: SR)

- ประสานงานสื่อสารและสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ไปยังคู่ค้า
- สรุปรายงานกระทรวงต่อคู่ค้า ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะๆ

ทีมสนับสนุน

ผู้จดบันทึกกิจกรรม (LogKeeper: LGK)

- ทำหน้าที่รวบรวมบันทึกกิจกรรมภายในและการบรรจุจากสมาชิกทุกคนในทีม เข้าทีมห้องแบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์ เพื่อขายขึ้นอยู่ให้ผู้บริหารสามารถติดตามกิจกรรมที่สำเนินอยู่ได้
- ตรวจหลังหลุดการณ์ดูดซึมและภาวะวิกฤติแล้ว ให้รวบรวมบันทึกกิจกรรมจากสมาชิกทุกคนทำเป็นรายงานให้เรียบร้อย โดยจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี

ผู้รับสายต่าง (Call Center Hotline: CCH)

- รับโทรศัพท์จากพนักงานตัวแทนรับ และสายต่างที่เกี่ยวข้อง โดยจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ในแบบฟอร์มรับโทรศัพท์ แล้วส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไปตรวจ
- รับโทรศัพท์ เฟกซ์ อีเมล์ โดยสามารถช่วยชี้แจงให้[ผู้ติดต่อมีข้อสงสัยอะไรที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น]

ผู้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Camera & Video Man: CVM)

- เก็บบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของทุกการณ์ต่างต่อเนื่อง
- จัดความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนย้ายต่อไป

ผู้ดูแลประสานงานทั่วไป (Administration Support: ADS)

- ประสานงานทั่วต่างๆ ภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง วดวี่ เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม ช่วยจัดสำนวนอกสารสำหรับการแถลงข่าว จัดเตรียมห้องแถลงข่าว ประสานจัดรถรับส่งสมาชิกในทีมหากต้องเปลี่ยนเวรกันทำงานในการมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ ต้องพักผ่อนทางไปโรงแรมใกล้ๆ ในงาน เป็นต้น

ผู้ประสานงาน IT (ICT Support: ITS)

- เตรียม dark site ให้พร้อมที่จะ activate เมื่อได้รับคำสั่งจาก CCT Leader
- นำเรื่องการมีที่ได้รับอนุมัติแล้วขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อติดตามและรายงานผู้จำเป็นชมรม และข้อความแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์

ข้างรายงานข้อมูลประกอบต่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ถึงนี้ผลการข้อมูลประกอบทุกขึ้นต้องได้รับการอนุมัติ ก่อนการนำขึ้นบนเว็บไซต์ทุกครั้ง

	(CRS)		
ผู้ประสานงานด้าน ประกันภัย (LIC)	ผู้จัดการส่วน ประกันภัยและวิศวกรรมความเสี่ยง (FCM)	ผู้จัดการการเงิน (FCM)	ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน (FCM)
ผู้ประสานงานคู่ค้า (SR)	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ กลยุทธ์จัดซื้อจัดหาและหลังบ้าน (PPS)	ผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อจัดหา(ไอที) (PKV)	ผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อจัดหาโรงไฟฟ้า (PJV)
ทีมสนับสนุน			
ผู้จดบันทึกกิจกรรม (LGK)	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมสื่อสารในการดูดซึมและภาวะวิกฤติ (CCT)		
ผู้รับสายต่วน (CCH) (โดยการวิจดบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤตครั้งหนึ่งและดูแลหน้าไปที่ War room หรือ ศูนย์บัญชาการ เพื่อประชุมวางแผนพัฒนาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา)	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมสื่อสารในการดูดซึมและภาวะวิกฤติ (CCT) โดยการวิจดบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤตครั้งหนึ่งและดูแลหน้าไปที่ War room หรือ ศูนย์บัญชาการ เพื่อประชุมวางแผนพัฒนาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา		
ผู้บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (CVM)	ผู้จัดการ (CR)	ผู้ช่วยผู้จัดการ (CR)	ผู้ช่วยผู้จัดการ (PR)
ผู้ช่วยประสานงานทั่วไป (ADS)	ผู้จัดการส่วน ทรัพยากรบุคคล (PHS)	ผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคล (PHS)	ผู้ช่วยผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคล (PHS)
ผู้ประสานงานด้าน IT (ITS)	ผู้จัดการส่วน (PDV)	ผู้จัดการ ดิจิทัลเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (PDV)	ผู้จัดการ ความปลอดภัยและวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางไซเบอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร (PDV)

หัวหน้าทีมสื่อสารในภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ (Crisis Communications Team Leader: CCT Leader)

- ถือกระแสสื่อสารในการดูดซึมและวิกฤติ (CCT activation) เมื่อได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่(CEO) พิจารณาบุคคลในทีมในกรณีหลุดการมีสิ่งใดๆ รวมถึงประกาศคณะกรรมการปฏิบัติงานของ CCT นี้เพื่อ[ผู้ประสานงานด้านการจัดการดูดซึมและภาวะวิกฤติ (CMT Chairman) ประกาศต่างๆ ตามกรณีเหมือนกับผู้ประกาศวิกฤติ]
- ให้คำแนะนำหน้าผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดูดซึมและภาวะวิกฤติ และข้อความหลักสำหรับการสื่อสารมวลชนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป็นมวลชน ชุมชน และภาครัฐ และเมื่อได้รับการอนุมัติให้นของบอกคณะผู้บริหารระดับสูงแล้วเรียบร้อยให้ CCT ทราบเพื่อร่วงข้าประชาสัมพันธ์
- ควบขอสวนและอนุมัติข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะสื่อสารออกไปในการดูดซึมและภาวะวิกฤติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) อนุมัติในขั้นสุดท้าย

รองหัวหน้าทีมสื่อสารในภาวะดูดซึมและภาวะวิกฤติ : CCT Deputy Leader

- ให้ภาระกับบทบาทหัวหน้าทีมฯ ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดูดซึมและภาวะวิกฤติ และข้อความหลักสำหรับการสื่อความกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป็นมวลชน ชุมชน และภาครัฐ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วของบอกคณะผู้บริหารระดับสูงแล้วเรียบร้อยให้ CCT ทราบเพื่อร่วงข้าประชาสัมพันธ์
- ให้ภาระกับบทบาทหัวหน้าทีมฯ ในการตรวจสอบและอนุมัติข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะสื่อสารออกไปในการดูดซึมและภาวะวิกฤติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) อนุมัติในขั้นสุดท้าย

ทีมประสานงานสื่อสาร

Spokesperson การรัฐที่เกี่ยวข้อง (Spokesperson: SP-GPA)

- ประสานงานเพื่อนัดแนะหว่าง CCT Leader และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และให้สัมภาษณ์ที่มีนัยสำคัญ
- ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เพื่อจัดเรียงร้องข้อความสำหรับแถลงการณ์ การจัดแถลงข่าว และ Q&A ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- รายงานกระทรวงต่อการรัฐ ให้แก่ CCT Leader เป็นระยะ

ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต

2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานและการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (อธิบายขั้นตอนในรายละเอียด)

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
	ก่อนกระบวนการ	สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น				
		เริ่มดำเนินการ				
[1]	CEO	ได้รับข้อมูล				
[2]	CEO	วิกฤต?	• ถ้าไม่, ไปที่ (ขั้นตอนจบ) • ถ้าใช่, ไปที่ลำดับที่ [3]			
[3]	CEO	สั่งการ ED (ผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน)	• ประเมินความจำเป็นในการเปิดใช้งาน CMG และแต่งตั้ง "ผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน"		ผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมาย (ED)	
[4]	ED	เปิดใช้งานทีม CMC	• เปิดใช้งานทีม CMC • ดำเนินการในห้อง War room			
[5]	CCT Leader	เปิดใช้งานทีม	• ตัดสินใจเรียกทีม CCT เข้าปฏิบัติภารกิจ • CCT เข้าปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งระหว่างเหตุวิกฤต			
[6]	CCT Leader	นำเสนอแจ้งการสื่อสารร่างแถลงการณ์	• เมื่อได้รับแจ้งจาก ED นำเสนอแจ้งการสื่อสารร่างแถลงการณ์	ร่างแถลงการณ์		COM4C020-1
[7]	CCT Team	ให้การสนับสนุนและข้อมูล	• ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก • หาข้อมูล..... (ภาครัฐ,ท้องถิ่น,ชุมชน) • สื่อสารข้อมูลที่ได้รับอนุมัติกับภาครัฐ,ท้องถิ่น,ชุมชนทางแฟกซ์ หรือ อีเมลล์			

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
[8]	ED	ทบทวน,วิจารณ์,แก้ไขใหม่	• ทบทวนร่างแถลงการณ์			
[9]	CEO	อนุมัติ?	อนุมัติ? • ถ้าไม่, ไปที่ลำดับที่ [5] • ถ้าใช่, ไปที่ลำดับที่ [10]	อนุมัติแถลงการณ์		COM4C060-1
[10]	CCT Leader	แก้ไขและเตรียมความพร้อมสำหรับการแถลง	■			
[11]	CCT Leader	[9] ออกแถลงข่าว	ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากแจ้ง EMCC , แถลงการณ์ที่ได้รับอนุมัติกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง • เจ้าหน้าที่รัฐบาล (ทั้งในระดับท้องถิ่น, ระดับจังหวัดและระดับประเทศ) • สื่อท้องถิ่น • โรงงานที่อยู่ใกล้เคียง สื่อมวลชน/ผู้สื่อข่าว (เมื่อจำเป็นต้องใช้) ช่องทางในการนำเสนอ • อีเมลล์ • แฟกซ์	แถลงการณ์ที่ได้รับอนุมัติ		
			• ข้อความ ทั้งนี้ ภายในที่เกี่ยวข้อง • CCT Team ■ (CMC, GAC, LMC, ICC, SP-GPA, SP-FIR)			

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
[12]	ED	ควบคุมสถานการณ์	• จัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน • จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้			
[13]	ED	รายงานสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ	• เมื่อสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม • เกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ ○ บุคลากรปลอดภัย ○ ทรัพย์สินปลอดภัย ○ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ○ ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามปกติ ○ ไม่มีข่าวในเชิงลบ ○ ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติ			
[14]	CEO	ยกเลิกผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน	• ยกเลิกผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน : ซึ่งบางครั้งอาจยังอยู่ในช่วงเตรียมตัวรอ Standby Mode. • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับแจ้งให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ • ประเมินสถานการณ์ภาวะวิกฤตและมอบหมายงานที่ต้องติดตามจากผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน			
		สิ้นสุดกระบวนการ	■			

2.2 ขั้นตอนการสื่อสารและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน (อธิบายขั้นตอนในรายละเอียด)

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
	ก่อนกระบวนการเริ่มต้น	สายเรียกเข้าจากสื่อมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักวิเคราะห์ นักลงทุน	โทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์จากบุคคลภายนอก ถึงแผนการประชุมที่วางไว้			
		จุดเริ่มต้น				
[1]	พนง. รับโทรศัพท์	รับสายและโอนสาย	สายโทรเข้าที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉิน ให้ทีม CCT เป็นผู้ประสานงาน			
[2]	CMC	เกี่ยวข้องกับการเงินหรือไม่?	เกี่ยวข้องกับการเงินหรือไม่? • ถ้าเกี่ยวข้องกับการเงิน, ไปที่ [จุดสิ้นสุด] : โอนสายไปที่ SP-FIR "ขั้นตอนการรับสายโทรศัพท์สำหรับการเงิน" • ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน, ไปที่ลำดับที่ [3] โอนสายไปที่ SP-GPA • กรณีไม่อยู่ให้โอนสายไปยังหัวหน้าทีม CCT			
[3]	SP-GPA / CCT Leader	คำถามสามารถตอบได้	คำถามสามารถตอบได้ • ถ้าตอบไม่ได้, ไปที่ ลำดับที่ [5] (หากคำตอบยังไม่ได้เตรียม, ให้ประเมินคำถามอย่างรอบคอบ,ก่อนที่จะตอบคำถามนั้นทันที)			

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
			• ถ้าตอบได้, ไปที่ ลำดับที่ [4] (ตอบคำถามตาม Q&A ที่ได้เตรียมไว้)			
[4]	SP-GPA / CCT Leader	ตอบคำถามตาม Q&A ที่ได้เตรียมไว้	• (SP-GPA หรือ CR) มีหน้าที่ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้าน CSR ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ • (SP-FIR หรือ CFO) มีหน้าที่ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับแผนประกอบการ, การเงิน, การลงทุน ฯลฯ			
[5]	SP-GPA / CCT Leader	คำถาม Sensitive	ปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง (MC/CMT) • ถ้าไม่, ไปที่ ลำดับที่ [8] • ถ้าใช่, ไปที่ ลำดับที่ [6]			
[6]	SP-GPA / CCT Leader	ปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง (MC/CMT)				
[7]	ผู้ที่เกี่ยวข้อง (MC/CMT)	ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ	ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในการร่างคำตอบ			
[8]	SP-GPA / CCT Leader	เตรียมร่างคำตอบ	รวบรวมข้อมูลและเตรียมร่าง Q&A		ร่างคำตอบ	

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
[9]	SP-GPA / CCT Leader	ประเด็นที่อ่อนไหวต่อ GPSC หรือ นักลงทุน?	ประเด็นที่อ่อนไหวต่อ GPSC หรือ นักลงทุน? • ถ้าไม่, ไปที่ ลำดับที่ [11] • ถ้าใช่, ไปที่ ลำดับที่ [10]			
[10]	SP-GPA / CCT Leader	ปรับปรุงร่างคำตอบ	ปรับปรุงร่างคำตอบ เป็นการระบุความคิดเห็นที่ไม่ได้จะเก็บรักษาไว้		ปรับปรุงร่างคำตอบ	
[11]	CFO SVP-GPA	ทบทวนและปรับปรุงร่างคำตอบ		ปรับปรุงร่างคำตอบ	ทบทวนร่างคำตอบ	
[12]	CFO SVP-GPA	เป็นเรื่องที่ยังมีประเด็น	• ถ้าไม่, ไปที่ ลำดับที่ [14] • ถ้าใช่, ไปที่ ลำดับที่ [13]			
[13]	CEO	ทบทวนพิจารณาปรับแก้				
[14]	SVP-GPA / CCT Leader	อัพเดต Q&A		-Q&A -ทบทวนร่างคำตอบ	อัพเดต Q&A	
[15]	SP-GPA / CCT Leader	ตอบกลับผู้ที่โทรมาสอบถาม		อัพเดต Q&A		
[16]	SP-GPA / CCT Leader	อัพเดตและแจกจ่าย Q&A ให้ผู้เกี่ยวข้อง			อัพเดต Q&A	

ลำดับที่	ดำเนินการโดย	กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน / ลักษณะ	ข้อมูลที่นำเข้า	ข้อมูลที่นำออก	รหัสควบคุมภายใน
[17A]	ผู้ที่เกี่ยวข้อง (MC/EMC)	ได้รับจากฉบับ Update				
[17B]	CEO	ได้รับจากฉบับ Update				
		จุดสิ้นสุด				

ส่วนที่ 3 : การร่างข้อความแถลงการณ์และเอกสารสำหรับเหตุฉุกเฉินและวิกฤติที่สำคัญ

การร่างข้อความแถลงการณ์สำหรับโทรศัพท์ (ก่อนการอนุมัติแถลงการณ์ฉบับแรก)

[illegible]

การร่างแถลงการณ์

[illegible]

MEDIA STATEMENT TEMPLATE

Statement No. _____

Date: _____

Situation as at: _____

Today at [exact time], a fire incident [involving ……] occurred at [facility name and location] of [company's name]. The cause of the fire [has not yet been determined or is believed to be ……]. As a company, we apologize for this incident occurring and will address and rectify it to our highest ability. Our main concern is for the safety of our employees and the communities where we operate.

Trained emergency response teams have been mobilized. [Give summary of actions taken]. All people in the area have been evacuated. [with no injuries or deaths]

The company will ensure that everything will be done to restore a normal situation. Further information will be released when more details are know

Reviewed and Approved by:

CCTL Leader: _____
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ เพื่อใช้ในการให้ความรู้

ERT Leader: _____
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ เพื่อใช้ในการให้ความรู้

CMT Leader: _____
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ เพื่อใช้ในการให้ความรู้

แนวทางของข้อมูลในแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน

- หัวข้อ
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- สถานที่เกิดเหตุ
- วันและเวลาที่เกิดเหตุ
- ประเภทของธุรกิจหรือการผลิต
- สถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ จากข้อเท็จจริงที่มีอยู่
- ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชน บริษัทที่ร่วมลงทุน หน่วยงานราชการ วิสาหกิจ วิฐบาล รัฐพลายเออร์ หรือสาธารณชน
- สถานการณ์ของการสอบสวนและการแก้ไข
- มีความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
- หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่สามารถติดต่อได้
- รายละเอียดสำหรับติดต่อ:
  - ชื่อ และ ตำแหน่ง: _____
  - เบอร์โทรศัพท์: _____
  - อีเมล์: _____

ตัวอย่างการร่างข้อความสั้นสำหรับแถลงโทรศัพท์

และแถลงการณ์สำหรับผลลัพธ์และวัตถุดิบรถยี่ห้อต่างๆ

ตารางโทรเลข

ตัวอย่างข้อความสั้นสำหรับแถลงโทรศัพท์ (ต่อจากการอนุมัติของการแจ้งเป็นระยะ)

วันที่: _____

เวลาที่ออก: _____

ใช้เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเท่านั้น

[ชื่อบริษัท] ยืนยันได้ว่าเกิดเหตุ [ไฟไหม้จาก……] ขึ้นที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] เมื่อ [ระบุเวลาที่แน่นอนหรือ "เมื่อเวลาประมาณ...เช้านี้/บ่ายนี้/เย็นนี้"]

ผู้บริหารและทีมจัดการภาวะฉุกเฉินของเราได้รับทราบ และกำลังประเมินสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบแน่ชัด บริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่าทีมงานฉุกเฉินของเราได้ถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุแล้ว และขณะนี้ได้ทำการอพยพบุคลากรทั้งหมดในพื้นที่ออกจากบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านในการรอรับข้อมูลที่ถูกต้องจากบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว ในกรณีที่จำเป็น สามารถอนุมัติได้ตลอดเวลาโดย:

หัวหน้า CCT: _____

หัวหน้า ERT: _____

ตัวอย่างแถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชน

แถลงการณ์ฉบับที่ _____

วันที่ _____

เวลาที่ออกแถลงการณ์ _____

เมื่อ [วันและเวลา] ได้เกิดเหตุ [ชื่อสาเหตุ] จำนวนประมาณ [ให้ตัวเลขประมาณการที่ตรวจสอบแล้ว] รัวโทเคที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] สาเหตุของการรั่วไหล [ยังไม่ทราบแน่ชัด หรือให้ข้อมูลตามจริง] บริษัทฯ ขออภัยที่เหตุการณ์ครั้งนี้อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อชุมชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ทีมจัดการภาวะฉุกเฉินเข้าไปรับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว [ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมีผู้เสียชีวิต] [ได้ทำการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่] [ได้ดำเนินการ] [ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมงานฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์] [ได้ดำเนินการ]

บริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่าจะสามารถควบคุมได้ถ้าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วโดย:

หัวหน้า CCT: _____

หัวหน้า ERT: _____

หัวหน้า CMT: _____

ตัวอย่างแถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชน

แถลงการณ์ฉบับที่ _____

วันที่ _____

เวลาที่ออกแถลงการณ์ _____

เมื่อ [วันและเวลา] ได้เกิดเหตุไฟไหม้ [จาก……] ที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] สาเหตุของไฟไหม้ [ยังไม่ทราบแน่ชัด หรือให้ข้อมูลตามจริง] บริษัทฯขอแสดงความเสียใจต่อทุกการบาดเจ็บ และขอชี้แจ้งว่าขณะนี้ทางบริษัทฯได้ทำการเข้าพื้นที่เพื่อยุติเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และขอยืนยันว่าขณะนี้ทางบริษัทฯได้ทำการอพยพบุคลากรทั้งหมดในพื้นที่ออกจากบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ทีมจัดการภาวะฉุกเฉินเข้าไปรับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว [ไม่มีการบาดเจ็บ หรือมีผู้เสียชีวิต] [ได้ทำการอพยพบุคลากรทั้งหมดในพื้นที่ออกจากบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว] [ได้ดำเนินการ] [ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมงานฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์] [ได้ดำเนินการ]

บริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่าจะสามารถควบคุมได้ถ้าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วโดย:

หัวหน้า CCT: _____

หัวหน้า ERT: _____

หัวหน้า CMT: _____

INITIAL TELEPHONE RESPONSE STATEMENT TEMPLATE

Date: _____

Situation as at: _____

[Name of company] can confirm that reports have been received of [a fire incident involving ……] at [facility name and location] at [exact time or "approximately … this morning/afternoon/evening"].

Our Emergency Response Team and Management have been alerted and are assessing the situation. The cause of the incident has not yet been determined. Our primary concerns are to ensure the safety of our employees and communities, and to secure the facility.

We have no further details available at this time. We ask you to stay in touch with us to confirm all facts so that you have the most accurate information available. We will provide an update when more information becomes known.

Reviewed and Approved (verbally if necessary) by:

CCTL Leader: _____

ERT Leader: _____

INITIAL TELEPHONE RESPONSE STATEMENT TEMPLATE

Date: ____________________

Situation as at: ____________

[Name of company] can confirm that reports have been received of [an explosion involving leakage of gas/boiler/steam pipes or an attack] at [facility name and location] at [exact time or "approximately … this morning/afternoon/evening"].

Our Emergency Response Team and Management have been alerted and are assessing the situation. The cause of the incident has not yet been determined. Our primary concerns are to ensure the safety of our employees and communities, and to secure the facility.

We have no further details available at this time. We ask you to stay in touch with us to confirm all facts so that you have the most accurate information available. We will provide an update when more information becomes known.

Reviewed and Approved (verbally if necessary) by:

CCT Leader: ________________________________

ERT Leader: ________________________________

MEDIA STATEMENT TEMPLATE

Statement No. __________

Date: ____________________

Situation as at: __________

Today at [exact time], [an explosion involving leakage of gas/boiler/steam pipes or an attack] occurred at [facility name and location] of [company's name]. The cause of the fire [has not yet been determined or believed to be …..]. As a company, we apologize for this incident occurring and will address and rectify it to our highest ability. Our main concern is for the safety of our employees and communities where we operate.

Trained emergency response teams have been mobilized. [give summary of actions taken]. All people in the area have been evacuated [with no injuries or deaths].

The company will ensure that everything will be done to restore a normal situation. Further information will be released when more details are known.

Reviewed and Approved by:

CCT Leader: ________________________________

ERT Leader: ________________________________

INITIAL TELEPHONE RESPONSE STATEMENT TEMPLATE

Date: ____________________

Situation as at: ____________

[Name of company] can confirm that reports have been received of a leakage of [name of chemicals] at [facility name and location] at [exact time or "approximately … this morning/afternoon/evening"].

Our Emergency Response Team and Management have been alerted and are assessing the situation.

We have no further details available at this time. We ask you to stay in touch with us to confirm all facts so that you have the most accurate information available. We will provide an update when more information becomes known.

Reviewed and Approved (verbally if necessary) by:

CCT Leader: ________________________________

ERT Leader: ________________________________

MEDIA STATEMENT TEMPLATE

Statement No. __________

Date: ____________________

Situation as at: __________

Today at [exact time], a leakage of [name of chemicals and amount] occurred at [facility name and location] of [company's name]. The cause of the leakage [has not yet been determined or believed to be …..]. We apologize for any inconvenience that this incident has caused the local community.

Trained emergency response teams have been mobilized. [Give summary of actions taken].

The company will ensure that everything will be done to restore a normal situation. Further information will be released when more details are known.

Reviewed and Approved by:

CCT Leader: ________________________________

ERT Leader: ________________________________

ตัวอย่างการร่างข้อความสั้นสำหรับตอบโทรศัพท์
และแถลงการณ์สำหรับเหตุฉุกเฉินและวิกฤติกรณีต่างๆ

กรณีชาวบ้านประท้วง

ตัวอย่างข้อความสั้นสำหรับตอบโทรศัพท์ (ก่อนการอนุมัติแถลงการณ์ฉบับแรก)

วันที่: ______________

เวลาที่ออก: __________

ใช้เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเท่านั้น

[ชื่อบริษัท] ยืนยันได้ว่าเกิดเหตุชุมนุมประท้วงโดยชุมชน [ชื่อชุมชน] ขึ้นที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] เมื่อ [ระบุเวลาที่แน่นอนหรือ "เมื่อเวลาประมาณ...เช้านี้/บ่ายนี้/เย็นนี้"]

ผู้บริหารและทีมจัดการภาวะฉุกเฉินของบริษัทฯ ได้รับทราบ และกำลังเร่งประเมินสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ ขอย้ำว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานที่ไม่สร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด ขอให้ท่านคอยติดตามแถลงการณ์จากบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ได้รับการตรวจและอนุมัติแล้ว (ในกรณีที่จำเป็น สามารถอนุมัติโดยวาจาได้) โดย:

หัวหน้า CCT: ________________________________

หัวหน้า ERT: ________________________________

ตัวอย่างแถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชน

แถลงการณ์ฉบับที่ ____________

วันที่ ______________________

เวลาที่ออกแถลงการณ์ __________

เมื่อ [วันและเวลา] ได้เกิดเหตุชุมนุมประท้วงโดยชุมชน [ชื่อชุมชน] ขึ้นที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] โดยมีชาวบ้านจำนวนประมาณ [ให้ตัวเลขประมาณการที่ตรวจสอบแล้ว] เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ…………………………… บริษัทฯ ขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว บริษัทฯ ขอย้ำว่าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานที่ไม่สร้างผลกระทบให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดของประเด็นร้องเรียนอย่างเร่งด่วน และได้ส่งทีมปฏิบัติการเข้าไปดำเนินการแก้ไข [ให้รายละเอียดสรุปสิ่งที่ดำเนินการไป] แล้วเบื้องต้นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมให้การจัดการ…………………………กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด และจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว

ได้รับการตรวจและอนุมัติแล้วโดย:

หัวหน้า CCT: ________________________________

หัวหน้า ERT: ________________________________

หัวหน้า CMT: ________________________________

ตัวอย่างการร่างข้อความสั้นสำหรับตอบโทรศัพท์
และแถลงการณ์สำหรับเหตุฉุกเฉินและวิกฤติกรณีต่างๆ

กรณีเหตุระเบิด (ก๊าซรั่ว หม้อไอน้ำ/ท่อไอน้ำรั่ว) หรือการก่อวินาศกรรม

ตัวอย่างข้อความสั้นสำหรับตอบโทรศัพท์ (ก่อนการอนุมัติแถลงการณ์ฉบับแรก)

วันที่: ______________

เวลาที่ออก: __________

ใช้เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเท่านั้น

[ชื่อบริษัท] ยืนยันได้ว่าเกิดเหตุ [ระเบิดจากก๊าซรั่ว/หม้อไอน้ำรั่ว/ท่อไอน้ำรั่ว หรือการก่อวินาศกรรม] ขึ้นที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] เมื่อ [ระบุเวลาที่แน่นอนหรือ "เมื่อเวลาประมาณ...เช้านี้/บ่ายนี้/เย็นนี้"]

ผู้บริหารและทีมจัดการภาวะฉุกเฉินของบริษัทฯ ได้รับทราบ และกำลังเร่งประเมินสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ สาเหตุของการระเบิดที่เกิดขึ้นยังไม่ทราบแน่ชัด บริษัทฯ ขอย้ำว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และการรักษาสถานประกอบการไว้

บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด ขอให้ท่านคอยติดตามแถลงการณ์จากบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ได้รับการตรวจและอนุมัติแล้ว (ในกรณีที่จำเป็น สามารถอนุมัติโดยวาจาได้) โดย:

หัวหน้า CCT: ________________________________

หัวหน้า ERT: ________________________________

ตัวอย่างแถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชน

แถลงการณ์ฉบับที่ ____________

วันที่ ______________________

เวลาที่ออกแถลงการณ์ __________

เมื่อ [วันและเวลา] ได้เกิดเหตุ [ระเบิดจากก๊าซรั่ว/หม้อไอน้ำรั่ว/ท่อไอน้ำรั่ว หรือการก่อวินาศกรรม] ขึ้นที่ [ชื่อสถานที่และที่ตั้ง] สาเหตุของเหตุระเบิด [ยังไม่ทราบแน่ชัด หรือให้ข้อมูลตามเหมาะสม] บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือความปลอดภัยของพนักงานของเราตลอดจนชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ทีมจัดการภาวะฉุกเฉินซึ่งได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเข้าแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้ว โดยได้ดำเนินการ [ให้รายละเอียดสรุปสิ่งที่ดำเนินการไป] รวมถึงมีการอพยพผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้ว [โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต]

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด และจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว

ได้รับการตรวจและอนุมัติแล้วโดย:

หัวหน้า CCT: ________________________________

หัวหน้า ERT: ________________________________

หัวหน้า CMT: ________________________________

ตอบว่า "เรายอมให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของพนักงานในเรื่องของการจัดงานศพ ควรจำแต่ง รักษาเหตุการณ์ หรือในเรื่องอื่นๆ ที่สำนักงานทำได้"

"จะมีการพบหารือเพื่อหาความปลอดภัยหรือไม่"

ตอบว่า "ราฝ่ายการพยาบาลและการดำเนินการปลอดภัยอยู่ตลอด และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ"

ที่สำคัญให้เน้นอยู่ตลอดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ถึงจะมีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้นเพียงใด"

ในขณะที่ตอบคำถาม คุณไม่จำเป็นต้องตอบคนที่ถามคำถามทั้งหมดก็ได้ แต่ควรจะตอบคำถามที่ตรงกับความต้องการที่ได้มีการถามมากที่สุด ~~ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อการสอบสวนในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ~~

สุดท้าย อย่าให้คำตอบสุดเป็นทางการ หรืออย่าให้น้ำเสียงดูไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้เสียหาย เลือกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะศัพท์เทคนิค คำพูดที่เป็นทางการมากเกินไป และคำพูดลอยๆ ที่ฟังดูไม่หนักแน่น รวมทั้งใช้สำนวนที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการกระทำมากกว่าพูดถึงให้ทำ

เช่น อ้างอิงถามว่า "มีความเสี่ยงชาวต่างชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรบ้าง"

อย่างตอบว่า "อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเท่าที่มีบุคลากรเสียชีวิตจำนวน และบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง"

แต่ให้ตอบว่า "เป็นที่น่าเสียใจว่ามีบุคลากรเสียชีวิตจำนวนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง"

~~ตามคำถามที่ยังอาจพบอาจจะถาม~~

Q: อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร กรุณา ชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

A: อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่_____เมื่อเวลาประมาณ_____ของวันที่_____ขณะนี้ได้มีการสอบสวนของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและประชาชนในระยะใกล้เคียงไปยังที่ปลอดภัย โดยด่วน ในการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ แล้ว

Q: มีคนบาดเจ็บ หรือผู้เสียชีวิตหรือไม่

A: มีรายงานเบื้องต้นว่า มีพนักงานจำนวน_____ได้รับบาดเจ็บ โดยขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล_____ จังหวัด_____แล้ว บริษัทฯ ได้ติดตามไปรับอุบัติเหตุของพนักงานที่บาดเจ็บเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น

Q: มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดกี่ราย และมีกี่ชาติ บริษัทฯ มีวิธีขั้นตอนหรือยังในการรักษาสิทธิของผู้เสียชีวิตอย่างไร

A: บริษัทฯ ขอให้ข้อมูลว่าขณะนี้ทางบริษัทฯ จะให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต่อไป ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

Q: จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบให้สัตย์หยุดการผลิตหรือไม่ หากหยุดจะหยุดกี่วัน

A: บริษัทฯ จำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติงานในส่วนของ _____ ซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ_____วัน เพื่อตรวจสอบการกระทบกับการดำเนินการผลิตได้อีกครั้ง

INITIAL TELEPHONE RESPONSE STATEMENT TEMPLATE

Date: _____

Situation as at: _____

[Name of company] can confirm that reports have been received of a demonstration by [name of community] at [facility name and location] at [exact time or "approximately … this morning/ afternoon/evening"].

Our Emergency Response Team and Management have been alerted and are assessing the situation. The company would like to emphasize that we are committed to conducting business in a manner which does not cause negative impact on the environment and communities where we operate.

We have no further details available at this time. We ask you to stay in touch with us to confirm all facts so that you have the most accurate information available. We will provide an update when more information becomes known.

Reviewed and Approved (verbally if necessary) by:

CCT Leader: _____

ERT Leader: _____

MEDIA STATEMENT TEMPLATE

Statement No. _____

Date: _____

Situation as at: _____

Today at [exact time], about [estimate number of protestors] of villagers from [name of community] held a demonstration at [facility name and location] of [company's name]. The group submitted its request for the company to [give details of action requested by the villagers] . As a company, we apologize that this incident has occurred and we are welcoming and considering the requests of the community. The company would like to emphasize that we are committed to always conducting business in a manner which does not cause impact on the environment and communities where we operate.

To address this, we have already set up a working team to investigate the cause of the incident without delay and have mobilized an engineering team to [give details of action taken] as an immediate measure to minimize the impact on the community and environment.

The company will ensure that everything will be done to restore a normal situation. Further information will be released when more details are known.

Reviewed and Approved by:

CCT Leader: _____

ERT Leader: _____

Q: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาลต้องปิดหรือไม่

A: ไม่ส่งผลกระทบ *(อธิบายหากมีพื้นที่ใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบกับชุมชนเรื่องการไม่ส่งผลกระทบหรือประชาชนและชุมชน)*

Q: สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้หรือไม่

A: (กรณียังไม่มีการสรุป) ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินค่าความเสียหายได้

(กรณีมีข้อสรุปแล้วแถมแจ้งให้ในแถลงการณ์) บริษัทฯ ประเมินมูลค่าความเสียหายได้ที่_____

~~ตามที่ต้องการข้อมูลเฉพาะตามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลตามแถลงการณ์~~

~~ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน~~

Q: โดยปกติทางบริษัทฯ มีมาตรการเยียวยาผู้บาดเจ็บหรือไม่

A: _____

Q: สาเหตุที่ / ที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรบ้าง

A: _____

Q: จะดำเนินการฟื้นฟูอย่างไร

A: _____

Q: จะให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างไร

A: _____

Q: ขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านในมีอย่างไรบ้าง

A: _____

~~กรณีเราเข้าสัมประทับ~~

Q: สิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องต่อบริษัทมีอะไรบ้าง

A: _____

Q: บริษัทจะทำตามได้มากน้อยเท่าไหน

A: _____

Q: เคยทำความประชาคมโดยตรงกับชาวบ้านอย่างไรบ้าง

A: _____

Q: เคยมีปัญหาอะไรกับชาวบ้านมาก่อนบ้าง

A: _____

Q: มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างไรบ้าง

A: _____

การคาดการณ์หน่วยงานต่างๆ ตามเรื่องสาธารณะ

~~ตามคำถามอาจถามถึงแนวทาง~~

~~คำถามตามถึงแนวทาง~~

- ไปโรงพักไว้ก่อนว่า ผู้เรื่องนำเรื่องต้องการบอกอย่างคล่างจะถึงจะไม่ล้างจัดของเจ้าของคำถามอยู่ด้านในหากคำถามที่เราตอบไม่สามารถตอบได้ทั้งหมด ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้โฆษกควรตั้งใจฟังคำถามให้ชัดเจน แล้วจึงตอบคำถามในทันที โดยมากคำถามที่ควรตอบของผู้บริหารเป็นต้น ในการจะตอบคำถามเหล่านั้นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ ดังนั้นควรมีการเตรียมข้อมูลเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ล่วงหน้าและจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

~~วิธีการตอบคำถามตามอุบายเชิงลบ~~

1. สมมติตัวเองเป็นเรื่องสาธารณะ แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่า "เราจะถามคำถามอะไร ถ้าเราต้องเจ็บหน่วยงานเกี่ยวกับประเด็นนี้" จากนั้นจดคำถามที่คิดได้ลงไว้
2. จดลงกลดคำถามบุคคำถาม
3. จากนั้น ลองคิดคำถามที่เหมือนจดคำตอบที่ตัวเองตอบ
4. ลองตอบคำถามที่คิดขึ้นเพิ่ม
- ผู้ที่เข้าที่ดีจะหยิบยกข้อมูลโดยดีขึ้น คำตอบในลักษณะที่ครบประโยชน์ในผู้คำถามที่เหมาะสมจะมีการเจรจา ให้ตรงและตัวรับสถานการณ์นี้ด้วย

~~ลดอุบายในการตอบคำถาม~~

- คำถามหลายคำถามมีเจตนาที่จะให้ผู้ตอบพลาดพลั้งหรือเป็นคำถามที่ตอบได้ยาก โดยเฉพาะในสถานการณ์อุกเฉิน ดังนั้นในการตอบคำถาม ผู้ตอบจะต้องชี้แจงข้อมูลที่มีและตอบอย่างตรงประเด็น อย่าพยายามหยอมเรื่องคำถามโดยการพูดมากจนเกินไป ผู้ตอบจะต้องตอบทุกคำถาม หากไม่สามารถตอบได้ในขณะนั้น ควรจะต้องรับรายถึงบริษัทว่าทำไมถึงไม่สามารถตอบได้

~~ความเป็นอำนาจ~~

- ในสถานการณ์ปกติ บุคคลมีสิทธิ์ยอมความเป็นส่วนตัว และบริษัทฯ ก็มีสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ

- แต่ในการอธิบายเพิ่มเติมเรื่องความเป็นส่วนตัวอาจเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นกับว่า บริษัทฯ จะต้องแสดงความโปร่งใสให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนอันเกิดขึ้น จำนวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตของเรื่องประชาชนในขณะนั้นด้วย

~~ข้อมูลที่การวิจัยเป็นความลับ~~

- ก่อนเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากหรือผู้ได้รับกับตรวจต่อสาธารณชนหรือสื่อ บริษัทจะต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนกับผู้เกี่ยวข้องก่อนการเผยแพร่
- ดังนั้น ถ้าผู้สื่อข่าวถามคุณว่า "คุณมีรายชื่อผู้เสียหายหรือไม่ และชื่อคนไหนบ้าง" คุณควรจะตอบว่า "ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในขณะนี้"
- อาจจะเพิ่มเติมได้ว่า "เราจะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเวลา.....ซึ่งแถลงนั้นจะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้ทันทีนี้"
- การแสดงถึงความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ

~~การเปิดการสื่อสารข้อมูลไปสู่ข้อความสัมภาษณ์ตามการตอบคำถามสื่อมวลชน~~

- การเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ข้อความสัมภาษณ์ตามสื่อมวลชนหรือคำถามที่คุณมีในขณะนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ โดยพยายามให้คำตอบนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ตัวอย่างเช่น ท่านกล่าวว่า "บริษัทของคุณได้จัดเรียมการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง"

คุณควรจะตอบว่า *"ขณะนี้ทางบริษัทฯ จะนำเงินบริจาคเข้าสู่กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ"*

หรือคำถามว่า "บริษัทฯ จะนำเงินบริจาคเข้าสู่กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ"

คุณควรจะตอบว่า *"ยังไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องนี้ ซึ่งเราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนว่าจะนำเงินบริจาคเข้าสู่กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ"*

คุณควรจะถามต่อไปว่า "คุณจะถูกตรวจสอบหรือไม่"

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
	นิคมอุตสาหกรรม	
[1]	สถานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	02-345-1000
[2]	สถานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	038-610-016
[3]	สถานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี	038-238-507
[4]	การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) WHA AIE/ RIL/ WHA สระโบสถ	038-683-060
[5]	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIE)	(08-610-310 ต่อ 2 • X116 (24 ชั่วโมง) • X117 (เวลาทำงาน)
[6]	นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (AIE)	038-689-091, 092-283-1342
[7]	นิคมอุตสาหกรรมระยอง อินดัสเตรียลแอสเตท (RIL)	038-915-285
[8]	นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (WHA EIE)	038-683-961 ต่อ 2
[9]	นิคมอุตสาหกรรมดับบิวเฮ้าซอย [มาบตาพุด] (WHA MIE)	02-718-9355
[10]	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซีสเคปอินดัสเตรียลพาร์ค (SEP)	038-691-151
[11]	นิคมอุตสาหกรรมดับบิวเฮ้าซอย ชลบุรี 1 (WHA CIEI)	038-145-224, 345-239, 345-251
[12]	ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาความปลอดภัย,บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	038-498-300 ต่อ 2698
	การไฟฟ้า	
[1]	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) (EGAT)	02-436-1416
[2]	• สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 2	038-681-461
[3]	• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงวังไผ่	038-651-331
[4]	• การไฟฟ้าฝ่ายจัดหาชลบุรี	038-292-598
[5]	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) (PEA)	02-589-0100
[6]	• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพลังงานระยอง	038-667-720
[7]	○ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย	038-651-008

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
	เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน	
[1]	ตำรวจ	191
[2]	หน่วยดับเพลิง	199
[3]	รถพยาบาล	1554
[4]	การป้องปรามอาชญากรรม	195
[5]	ตำรวจท่องเที่ยว	1155, 02-134-0521–2
[6]	ศูนย์รู้ใช้ทนเบาบาง	1699, 02-354-8222
	หน่วยบริหารและผู้ดูแล	
[1]	บุคนิธิบัลลังก์ กรุงเทพฯ	02-225-6020
[2]	บุคนิธิรำมหาสัญญ กรุงเทพฯ	02-235-4347
[3]	ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครบุคนิธิรำมหาสัญญระยอง	097-097-0793
[4]	บุคนิธิกู้ภัย อำเภอบ้านแลง จังหวัดระยอง	038-659-281
[5]	บุคนิธิสมาคมรวมใจ (ปู่อินทร์) จังหวัดระยอง - จุดเข้าเขาไม้ง	063-039-2000
[6]	บุคนิธิรำมหาสัญญ ระยอง	038-610-192
[7]	หน่วยผู้ปฏิบัติงานชมรมสมาคมรับวนิจ จุดน้ำอรัม	038-144-304
[8]	บุคนิธิโรงคุณธรรม (เจ้าเล็กใต้) ชลบุรี	038-272-201
[9]	ศูนย์รู้ภัยเพียงเพื่องใต้ สีราชา	038-325-074
	หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง)	
[1]	กระทรวงพลังงาน	02-140-6000
[2]	กระทรวงสาธารณสุข	02-590-1000
[3]	• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	1422, 02-590-1000
[4]	กระทรวงแรงงาน	1546, 02-232-1202–4

ส่วนที่ 4 : การบริหารประเด็นข่าวชิงลบที่มีผลต่อการดำเนินองค์กร

4.1 กระบวนการบริหารประเด็นข่าวชิงลบที่มีผลต่อการดำเนินองค์กร



4.2 ระดับความรุนแรงและแนวทางการพิจารณาใช้ช่องทางสื่อสาร



ส่วนที่ 5 : การทบทวนระเบียบการปฏิบัติงาน

วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ต้องมีการทบทวน ดังนี้

1. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน, ชื่อบุคลากรผิดพลาดของบุคคล "ประจำปี" จากการดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ต้องดำเนินการทบทวนทันที
2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน, ชื่อบุคลากรผิดพลาดของบุคคล "ระยะ 3 เดือน" จากการดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ต้องดำเนินการทบทวนทันที
3. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อของธรรมชาติ หรือ ตัวแปรต่างๆจากที่ต้องดำเนินงานตามแผนงานจุดเดิม จากการดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ต้องดำเนินการทบทวนทันที
4. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน หรือ กระบวนการดำเนินงานตามแผนงานจุดเดิม จากการดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ต้องดำเนินการทบทวนทันที

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[8]	○ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง	038-639-070
[9]	○ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลท่าตูม	038-684-531
[10]	○ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัง	038-601-072
[11]	• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี	038-858-701
[12]	○ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนะเทียม	038-900-892
[13]	○ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา	038-313-006
[14]	การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (MEA)	02-319-5000
[15]	• การไฟฟ้านครหลวง เขตสามแสน	02-243-5211
[16]	• การไฟฟ้านครหลวง คันทางเลหะศรีรา	02-716-1211
[17]	• การไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยสีชม	081-234-5675
[18]	• การไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยสีชม	081-234-5675
[19]	• การไฟฟ้านครหลวง สถานีย่อยหน้าบิจัด	02-256-1247
	การประปา	
[1]	การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่	02-504-0123
[2]	• สำนักงานประปาสาขาลงหน การประปานครหลวง	02-552-1350
[3]	• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง	038-611-116
[4]	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง	038-601-202
[5]	• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี	038-274-365
[6]	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนานิคม	038-430-447
	โรงพยาบาล (ครุณหพฯ)	
[1]	โรงพยาบาลค่ายตากสิน	02-205-6000
[2]	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	02-066-8888

7.ภาคผนวก

เอกสารแนบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ

1.1 ช่องทางติดต่อภายในองค์กร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม ปลท. สำนักงานใหญ่ (ผู้ตรวจสอบ ปลท. ถถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล กรุงเทพฯ)			
[1]	ผู้จัดการกิจการสัมพันธ์และการพัฒนาองค์กร ปลท. (สกญ.)	คุณวรวิพัฒน์ เตชัสพงษ	085-488-4156
[2]	ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ปลท. (สกญ.)	คุณจิรกร พณิโคตน	090-198-5278
[3]	พนักงานสื่อสารองค์กรอาวุโส ปลท. (สกญ.)	คุณพัชรา ปุ่งจะวัฒ	081-837-6047
[4]	พนักงานสื่อสารองค์กร	คุณกวินุชชา กุยเชื้อกวิโรจ	065-359-8464
[5]	พนักงานสื่อสารองค์กร	คุณปวิชชุกร นานาอยู่ประเสริฐ	065-526-1990
GPSC สำนักงานใหญ่ (ศูนย์เอ็กเซคคิวทีฟออฟเฟ็ตซ์ อาคารปี ชั้น 5 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล กรุงเทพฯ)			
[1]	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)	คุณนาวิณย์ พิทยศิริ	081-855-2018
[2]	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	คุณศิริพนธ อึ๊ภากรณ์	094-782-1541
[3]	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)	คุณพิสิทธิ์ อุยพรศิริศิ	089-211-7968
[4]	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจองค์กรและบริหารบริษัท ไทยเอ็ว (SSE)	คุณศิโรเวท บุญเจือวาร	081-615-6455
[5]	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ (BDE)	คุณณภัสชัย จงรักษ์กวิน	081-612-0402
[6]	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์ (CME)	คุณพงรงค์ชัย วิรุณรชัย	081-895-5577
[7]	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร (PSE)	คุณวริญดา มาตั้นใจ	090-198-5273
[8]	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและข้อมูลธุรกิจไฟฟ้า (OPE)	คุณธเนศวริณฐ์ โอษฐชุ่ย ภาม เดม มฐพ	061-694-0505
[9]	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฏิบัติการ (ECE)	คุณกุชชิ์ ชื่อกุจ	089-205-9175

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ
[10]	ผู้จัดการด้านอาวุโสโครงสร้างเทคนาโนองค์กร (IAS)	คุณธวรรนา สุโขชัง	089-203-8448
[11]	ผู้จัดการด้านอาวุโสโครงการบริษัทและกำหนดโครงสร้างองค์กร (GNS)	คุณนรพัฒน์ ศิริมวัฒน์	083-987-1309
[12]	ผู้จัดการด้านอาวุโสสำนักกฎหมายองค์กร (PLS)	คุณดุจดาว สุขสำราญ	065-526-6395
[13]	ผู้จัดการด้านอาวุโสการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์	คุณกุลิตต์ ไชยวิกาย์	086-609-0126
[14]	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มทรัพยากรบุคคลและการบริหารกิจกรรมฯ	คุณเมธาวินี พิณิต	085-525-1978
[15]	ผู้จัดการด้านอาวุโสกลุ่มเทคโนโลยีสนับสนุนองค์กร (HRS)	คุณเสนอเกียรติ ปุยะติ	085-660-5023
[16]	ผู้จัดการด้านอาวุโสโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (POS)	คุณณัฐพนา ศุขมาก	089-205-7073
[17]	ผู้จัดการด้านอาวุโสที่ปรึกษาและผู้จัดซื้อจัดหา และสถิติพิเศษ (PPS)	คุณพงศ์ธี ศันติรัช	089-924-7072
[18]	ผู้จัดการด้านอาวุโสบริหารโครงการก่อสร้าง (ICS)	คุณศักดิ์ชัยวุ วิริยวโรดม	087-189-9836
[19]	รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสวัสดุและบุคลากรและพัฒนาองค์กร (PHS)	คุณวาริษฐ์ ศรีประเสริฐ	063-221-9889
[20]	ผู้จัดการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ (CGV)	คุณชนชัย กล้ำเสวัสวณนาถ์	081-913-7226
[21]	ผู้จัดการส่วนบริษัทงานผู้จัดการองค์กรและกิจการสาธารณะ (PRV)	คุณพัทธ์ ยุยะชุพานนท์	094-879-8939
[22]	ผู้จัดการส่วน (PR)	คุณชุชานาศ รัตนจันทราหนาท์	085-660-8399
[24]	ผู้จัดการส่วน (CR)	คุณณเมธิน์ ขาวประเสริฐ	081-969-9879
[25]	ผู้จัดการส่วน (CCM)	คุณชุดาพิ ปวาหนาท์	086-341-2469
[26]	ผู้จัดการส่วน (HQM)	คุณชนา วุฒิ จิตนุกูล	085-969-0614
[27]	ผู้จัดการส่วน (DDV)	ชุมพงษ์ภพ ม่วงกล้า	085-171-6473
[28]	ผู้จัดการส่วนประกันภัยและวิเคราะห์ทรัพย์ (FCM)	คุณกัตรพงศ์ งามศิพัฒน	061-410-1172
[29]	ผู้จัดการ (QC)	คุณพลกลา เผมี	089-205-9040
[30]	พนายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมในภาวะวิกฤติ	Warroom	

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)	
[1]	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี	038-684-020
[2]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเสร่ (อ.สัตหีบ)	038-336-515
[3]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองมะหาด (อ.สัตหีบ)	038-335-440
[4]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเสม็ดใน (อ.สัตหีบ)	038-233-011
[5]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขาคันทรง (อ.สัตหีบ)	038-737-219
[6]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองตำหรุ (อ.ศรีราชา)	038-341-852
[7]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองจิ่ง (อ.ศรีราชา)	038-760-681
[8]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางทราย (อ.ศรีราชา)	038-345-030
[9]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหมู่น (อ.ศรีราชา)	038-298 149
[10]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งนึ่ง (อ.ศรีราชา)	038-310-283
[11]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก้าเขียว (อ.ศรีราชา)	038-296-143
[12]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางพระ (อ.ศรีราชา)	038-296-950
[13]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสธรพระ (อ.ศรีราชา)	038-865-737
[14]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทึน (อ.ศรีราชา)	038-346-093
	สถานีดับเพลิงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง / ในพื้นที่มีคนอุตสาหกรรม	
[1]	สถานีดับเพลิง บริษัท พีทีที ไกลบอล สเปเชียล จำกัด (มหาชน) (1-1)	038-021-400 ต่อ 5089
[2]	สถานีดับเพลิงนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	038-601-900
[3]	สถานีดับเพลิงสถานีการบินดับเพลิงสนามบินอู่ตะเภา	038-901-151
[4]	สถานีดับเพลิงนิคมอุตสาหกรรมครับบ์ ไวทเฮด ชลบุรี 1	038-945-234, 345-231, 345-239
	สถานีดับเพลิง (ในพื้นที่จังหวัดระยอง)	
[1]	สนง.เรือเก็บและบรรทาสารธรณีอีสเทิร์นซีบอร์ด	038-694-129

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[2]	NPC ศูนย์ควบคุมและระงับเหตุ	038-077-799
[3]	NPC ศูนย์ควบคุมและระงับเหตุ ทีมดับเพลิง (24 ชั่วโมง)	038-977-799 ต่อ 3555
[4]	สถานีดับเพลิงสำนักงานและสนามฝึกงานปตท.สผ.	038-606-993, 865-191, 685-599
[5]	สถานีดับเพลิงแหลมฉบังนอก	038-695-271
[6]	สถานีดับเพลิงสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมแหลมฉบังนอก	038-695-271, 601-199, 630-007
[7]	สถานีดับเพลิงและสนามฝึกซ้อมดับเพลิงประจำ	038-636-359
[8]	สถานีดับเพลิงสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงการบินและสนามบินอู่ตะเภา	038-639-079,639-114 ต่อ 128
[9]	สถานีดับเพลิงสำนักงานและสนามฝึกซ้อมดับเพลิงประจำท่าเรือมาบตาพุด	038-639-903
	สถานีดับเพลิง (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)	
[1]	สนง.เรือเก็บและบรรทาสารธรณีอีสเทิร์นซีบอร์ด	038-278-181
[2]	สถานีดับเพลิงท่าเรือสัตหีบ	038-437-212
[3]	สถานีดับเพลิงสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงการบินและสนามบินอู่ตะเภา	038-348-000
[4]	สถานีดับเพลิงสำนักงานและสนามฝึกซ้อมดับเพลิงแหลมฉบัง	038-695-199
[5]	สถานีดับเพลิง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	038-498-500 ต่อ 2668
	สถานีตำรวจ (ในพื้นที่จังหวัดระยอง)	
[1]	สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด (สำหรับในพื้นที่ MTPIE)	038-608-711, 038-607-111
[2]	สถานีตำรวจภูธรหัวหาโป่ง (สำหรับในพื้นที่ WHA EIE)	038-683-111
[3]	สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง (สำหรับในพื้นที่ ส.AIE)	038-601-111
[4]	สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง (สำหรับในพื้นที่ SEP)	038-639-281, 639-007
	สถานีตำรวจ (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)	
[1]	สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน (สำหรับในพื้นที่ WHA CIE1)	038-067-313-4
[2]	สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง (สำหรับในพื้นที่ SRC)	038-040-355

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[3]	โรงพยาบาลปิ่นเกษ	02-622-0700
[4]	โรงพยาบาลกรุงเทพ	02-310-3000
[5]	โรงพยาบาลวิภาวดี	02-561-1111
[6]	โรงพยาบาลกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	02-910-1000
[7]	โรงพยาบาลเอ็ม โอแมโรเลือด เทพลีลาชิน	02-279-7000
	สถานีดับเพลิง (กรุงเทพฯ)	
[1]	สถานีดับเพลิงและภู้ก้ยหญ้าไท	02-354-6850
[2]	สถานีดับเพลิงและภู้ก้ยาเจ้าพ่อน	02-587-1210
[3]	สถานีดับเพลิงและภู้ก้ยาตลาด	02-435-8710
[4]	สถานีดับเพลิงและภู้ก้ยอุทธิสาร	02-277-1688
[5]	สถานีดับเพลิงและภู้ก้ยสวนหลวง	02-511-9022
[6]	สถานีดับเพลิงและภู้ก้ยอุดสิต	02-241-4063
	สถานีตำรวจ (กรุงเทพฯ)	
[1]	สถานีตำรวจนครบาลบุคุมวัน	02-215-2091
[2]	สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน	02-512-2450
[3]	สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร	02-275-9125
[4]	สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น	02-588-4246
[5]	สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว	02-375-1669
[6]	สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย	02-538-5249
	พื้นที่ราบในและรอบศูนย์และสถานะวิจัยดุ้ กลุ่ม ปตท.	
[1]	กองบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปตท.	02-537-3111, 3222, 3333, 3444, 3555
[2]	ศูนย์ชื่อการ ปตท. (สำนักงานใหญ่)	08 1439-3134

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[3]	ด้านศึกษาความเมื่อยล้า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	089-069-6835
	โรงพยาบาล (ในพื้นที่จังหวัดระยอง)	
[1]	สำนักระบาดวิทยาและศูนย์จังหวัดระยอง	038-614-415 ต่อ 7
[2]	โรงพยาบาลระยอง	038-611-104 ต่อ 100
[3]	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง	038-684-096, 038-684-444
[4]	โรงพยาบาลบ้านฉาง	038-683-038
[5]	โรงพยาบาลบ่อวินระยอง	038-639-117
[6]	โรงพยาบาลศึกษาต่อ	038-641-005
[7]	โรงพยาบาลวิจิตรินทร์	038-606-174
[8]	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	038-638-050
[9]	โรงพยาบาลมาบตาพุดระยอง	038-683-136
[10]	โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง	038-021-999
	โรงพยาบาล (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)	
[1]	สำนักระบาดวิทยาและศูนย์จังหวัดชลบุรี	038-032-450 ต่อ 60
[2]	โรงพยาบาลชลบุรี	038-931-000 ต่อ 9
[3]	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ฉ้าชิกิกิดี	038-545-700
[9]	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชชนนี ศรีราชา	038-020-200
[10]	โรงพยาบาลกระโปิจัง	038-916-861
[11]	โรงพยาบาลอัสสินี กม.10	038-545-051
[12]	โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา	038-730-200 ต่อ 9, 038-928-102 ต่อ 9
[13]	โรงพยาบาลอัมมิตร ศรีราชา	038-020-300, 038-328-111
[14]	โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา	038-259-999

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
	สถานีตำรวจ (ในพื้นที่ สปป.ลาว)	
[1]	สถานีตำรวจนัดพะปือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)	+856-36-211-032
	หน่วยงานท้องถิ่น (ในพื้นที่จังหวัดระยอง)	
[1]	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	038-694-001 ต่อ 2
[2]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง [1]	038-694-003
[3]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง [2]	038-694-004
[4]	สำนักงานจังหวัดระยอง	038-694-000 ต่อ 34123
[5]	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	038-694-005
[6]	บริษัท อีสท์วิร์ป พลูชัด ซาน แอปไปรซ์ จำกัด	038-687-513
[7]	ศูนย์ที่ระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)	038-683-013, 081-733-3405
[8]	สำนักงานทำหื่อตุสาหกรรมแหลมฉบัง (สกธ.)	081-466-9758
[9]	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาระยอง	038-687-486
[10]	ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการวิกฤตของประวัติชน์ของเขาพิราบหรอก (ศวชร.) เขต 1	038-638-008
[11]	รุ่นพ่ายวิลล์สัตหีบ	038-437-600, 038-437-163
[12]	สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง	038-694-013
[13]	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	038-641-330
[14]	เทศบาลนครระยอง	038-620-111, 038-611-345
[15]	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	038-685-563-3 , 038-685-568
[16]	เทศบาลเมืองบ้านฉาง	038-695-233
[17]	เทศบาลตำบลเจ็ดริน	038-616-598

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[18]	เทศบาลตำบลมาบยางพร	038-636-902
[19]	เทศบาลตำบลทับมา	038-603-148
[20]	เทศบาลตำบลบ้านค่อก	038-673-162
[21]	เทศบาลตำบลบ้านแพ	038-653-752
[22]	เทศบาลตำบลกะเฉตรเทศ	038-647-442
[23]	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง	038-664-053
[24]	องค์การบริหารส่วนตำบลกะ	038-651-911
[25]	องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน	038-647-506
[26]	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง	038-610-057
[27]	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขัญ	038-606-073
[28]	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉต	038-634-800
[29]	องค์การบริหารส่วนตำบลชากพง	038-634-905
[30]	ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง	038-691-146
[31]	เทศบาลเมืองบ้านฉาง	038-695-233
[32]	เทศบาลตำบลตาสิทธิ์	038-630-007
[33]	เทศบาลตำบลกลาง	038-630-999
[34]	เทศบาลตำบลชำฆ้อ	038-603-110
[35]	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักพ้อม	038-631-900
[36]	ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย	038-641-009
[37]	เทศบาลตำบลบ้านค่าย	038-642-246
[38]	เทศบาลตำบลชากบก	038-617-841
	หน่วยงานท้องถิ่น (ในพื้นที่จังหวัดระยอง)	

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[15]	โรงพยาบาลพัทยาแหลมใหญ่	038-338-777
[16]	โรงพยาบาลพัทยากรินเตอร์	038-428-374
[17]	โรงพยาบาลเมืองพัทยา	038-710-900
[18]	โรงพยาบาลจอมเทียน	033-245-999
[19]	โรงพยาบาลวิภาราม (กรุงเทพมหานคร)	033-008-800
[20]	คลินิกรพ.กรุงเทพระยอง (สาขาบ่อวิน)	038-377-969, 038-337-190
[21]	คลินิกวิเวทยาและมิติสวยวิเชา (สาขา ถึงสหวิน ซีบอร์ด)	038-955-457 ต่อ 8
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ในพื้นที่จังหวัดระยอง)	
[1]	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	038-684-020 ต่อ 10
[2]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพ (อ.เมืองระยอง)	038-655-613
[3]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขนุน (อ.เมืองระยอง)	038-644-123
[4]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะพง (อ.เมืองระยอง)	038-655-222
[5]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนินพระ (อ.เมืองระยอง)	038-610-159
[6]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยอ (อ.เมืองระยอง)	038-646-172
[7]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตอน (อ.เมืองระยอง)	038-697-434
[8]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกยาดา (อ.เมืองระยอง)	038-666-579
[9]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับมา (อ.เมืองระยอง)	038-614-496
[10]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะแบก (อ.บ้านค่าย)	038-668-585
[11]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเวรวน (อ.บ้านค่าย)	038-641-414
[12]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลองน้ำเย็น (อ.บ้านฉาง)	038-632-236
[13]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะพาน (อ.บ้านค่าย)	038-673-852
[14]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะหรำไร่ (อ.บ้านฉาง)	038-632-443

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[15]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจรเข้ (อ.บ้านค่าย)	038-961-573
[16]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำนุย ชากบก (อ.บ้านค่าย)	038-695-153
[17]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระเฉด (อ.นิคมพัฒนา)	038-637-017
[18]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมพัฒนา (อ.นิคมพัฒนา)	038-636-196
[19]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ละหมุ่ (อ.นิคมพัฒนา)	038-991-162
[20]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยูน (อ.บ้านฉาง)	038-639-555
[21]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทอง (อ.บ้านฉาง)	038-630-762
[22]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากหมาก (อ.บ้านฉาง)	038-025-434
[23]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลองยาไฟ (อ.บ้านฉาง)	038-630-033
[24]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระเกศ (อ.บ้านฉาง)	038-963-072
[25]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอีเข้ม (อ.บ้านฉาง)	038-630-025
[26]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากตรอก (อ.บ้านฉาง)	038-963-337
[27]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยบ (อ.ปลวกแดง)	086-151-5971
[28]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคง (อ.ปลวกแดง)	038-691-599
[29]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่น้ำคู่ (อ.ปลวกแดง)	038-691-101
[30]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไร่ ยอน (อ.ปลวกแดง)	089-249-5434
[31]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหิน1 (อ.ปลวกแดง)	089-270-7392
[32]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังจันทร์ (อ.วังจันทร์)	038-626-653
[33]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชากเรือ (อ.วังจันทร์)	038-606-042
[34]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวงสามัคคี (อ.วังจันทร์)	086-609-6993
[35]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันพิชญ (อ.วังจันทร์)	094-690-5411
[36]	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าขุย (อ.วังจันทร์)	038-606-323

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[39]	เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา	038-641-741
[40]	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก	038-642-365
[41]	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน	038-025-224
[42]	องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน	038-018-571
[43]	องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	038-025-533
[44]	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	038-032-457
[45]	ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา	038-636-197
[46]	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	038-685-562
[47]	เทศบาลตำบลมาบข่า	038-636-511
[48]	เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา	038-637-819
[49]	เทศบาลตำบลมะขามคู่	038-917-199
[50]	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	038-606-421
[51]	องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม	038-877-183
[52]	ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง	038-659-115
[53]	เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง	038-659-003
[54]	เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา	038-016-241
[55]	องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	038-659-866
[56]	องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์	038-010-812
[57]	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	02-157-0116
[58]	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้	038-010-800
[59]	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร	038-026-828
[60]	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่	038-626-040

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[61]	ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์	038-666-182
[62]	เทศบาลตำบลชุมแสง	038-029-490
[63]	องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	038-626-314
[64]	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	044-503-620
[65]	องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน	038-029-108
[66]	องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม	038-029-484
	หน่วยงานท้องถิ่น (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี)	
[1]	ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	038-274-441
[2]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี [1]	038-274-441 ต่อ 1
[3]	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี [2]	038-274-441 ต่อ 2
[4]	สำนักงานจังหวัดชลบุรี	038-279-434
[5]	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	038-398-038 ต่อ 43
[6]	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	038-276-198 ต่อ 9
[7]	ที่ว่าการอำเภอศรีราชา	038-310-538
[8]	เทศบาลนครแหลมฉบัง	038-400-808
[9]	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	038-348-205
[10]	เทศบาลเมืองศรีราชา	038-327-888
[11]	เทศบาลตำบลบางพระ	038-357-999
[12]	ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง	038-216-013
[13]	เทศบาลตำบลเกาะสีชัง	038-216-141
[14]	ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ	038-437-508
[15]	เทศบาลเมืองสัตหีบ	038-438-490

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[16]	เทศบาลตำบลนาจอมเทียน	038-238-618
[17]	เทศบาลตำบลบางเสร่	038-436-139
[18]	เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์	038-435-968
[19]	เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว	038-179-222
[20]	เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์	038-059-877 ต่อ 9
บริษัทย่อยในกลุ่มจีพีเอสซี (GPSC Group)		
ส่วนกลยุทธ์และบริหารบริษัทในเครือ		
[1]	GRSC (Kasidech Srestthaporn / Pakhanij Charungthanakij)	093-695-1419 / 081-751-4058
[2]	AEPL (Thareerat Amatayakul / Kasidech Srestthaporn / Pakhanij Charungthanakij)	086-355-3935 / 093-695-1419 / 081-751-4058
[3]	24M (Thareerat Amatayakul / Ratigar Manasveewong)	086-355-3935 / 081-629-5488
[4]	Nuovo+ (Thareerat Amatayakul / Ratigar Manasveewong)	086-355-3935 / 081-629-5488
ส่วนบริหารบริษัทในเครือ 1		
[1]	TH Renew (Vijittra Saengpredekorn / Natdanai Prasitkhetkit)	099-920-9586 / 091-985-9999
[2]	SSEI/TSR (Vijittra Saengpredekorn / Pochamal Kusontramas)	099-920-9586 / 086-338-7308
[3]	CHPP (Vijittra Saengpredekorn / Pochamal Kusontramas)	099-920-9586 / 086-338-7308
[4]	GRSC Taiwan (Vijittra Saengpredekorn / Wachiramon Khuenkaew)	099-920-9586 / 0882620179
[5]	NSC (Vijittra Saengpredekorn / Nutta Srinoradithlert)	099-920-9586 / 092-451-4428
[6]	XPCL (Vijittra Saengpredekorn / Nutta Srinoradithlert)	099-920-9586 / 092-451-4428

ลำดับที่	หน่วยงานในพื้นที่	เบอร์ติดต่อ
[7]	NL1PC (Vijittra Saengpredekorn / Nutta Srinoradithlert)	099-920-9586 / 092-451-4428
ส่วนบริหารบริษัทในเครือ 2		
[1]	NNEG (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 062-471-9989
[2]	BIC (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 062-471-9989
[3]	RPCL (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 062-471-9989
[4]	IRPCCP (Navin Devakul / Benjamas Boonpayoong)	089-205-9272 / 089-797-9269
[5]	CCE/ESCE (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 089-797-9269
[6]	ERU (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 089-797-9269
[7]	GRP GRP1 (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 089-797-9269
[8]	NPS, PPS, WXA, GRPO (Navin Devakul / Siras Barlee)	089-205-9272 / 089-797-9269
[9]	SYE (Navin Devakul / Sirinapa Suteerasan)	089-205-9272 / 094-455-5396
[10]	EFT (Navin Devakul / Sirinapa Suteerasan)	089-205-9272 / 094-455-5396
[11]	SPSE (Navin Devakul / Sirinapa Suteerasan)	089-205-9272 / 094-455-5396
[12]	BSA (Navin Devakul / Sirinapa Suteerasan)	089-205-9272 / 094-455-5396

ลำดับที่	ตำแหน่ง	เบอร์ติดต่อ
ส่วนบริหารงานเทคนิค		

ลำดับที่	ตำแหน่ง	เบอร์ติดต่อ
[1]	Solar Portfolio (Sira Yamaharn)	065-591-9956
[2]	Hydro / Cogen / Wind (Nadpakul Piyapanthamin)	082-791-7445

[redacted]

ผังการตัดสินใจการโทรฉุกเฉิน (Emergency Call Decision Tree)

โทรเข้าฉุกเฉิน 1669 / 191 / 199 / 1784
รับสาย
ประเมินความรุนแรงเบื้องต้น
ถามชื่อ-ที่อยู่ผู้ป่วย
ถามอาการหลัก
ถามโรคประจำตัว
ถามยาที่ทานอยู่
ถามประวัติแพ้ยา
ถามเวลาเริ่มมีอาการ
ประเมินความรุนแรง
ฉุกเฉินวิกฤต
ฉุกเฉินทั่วไป
ไม่ฉุกเฉิน
ส่งรถ ALS
ส่งรถ BLS
แนะนำให้มาเอง
ยืนยันข้อมูลซ้ำ
ส่งรถถึงที่เกิดเหตุ
ประเมินผู้ป่วย
ลำเลียงขึ้นรถ
ออกจากที่เกิดเหตุ
ถึงโรงพยาบาล
ส่งต่อให้ทีมรับ
ส่งต่อข้อมูลการรักษา
ลงบันทึกการใช้งาน
ทำความสะอาดรถ
เติมอุปกรณ์
พร้อมรับเคสถัดไป
ผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ป่วยทั่วไป
ไม่ฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 40

ประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่ 3

ทิพยประกันภัย
DHIPAYA INSURANCE
กลุ่มบริษัทการเงินการธนาคารที่ใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

หนังสือรับรองการประกันภัย

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risks Insurance)

กรมธรรม์เลขที่	:	14016-111-250001044
ผู้เอาประกันภัย	:	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ/หรือ บริษัทย่อยในเครือ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทที่มีส่วนร่วม และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระยะเวลาเอาประกันภัย	:	365 วัน เริ่มจาก 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 (รวมวันที่ทั้งสองวันด้วย)
ทุนประกันภัย	:	[redacted] เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	:	**โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF** รวมถึง สิ่งก่อสร้าง อาคาร โรงงาน และส่วนประกอบของระบบต่างๆ ของโครงการ
เงื่อนไขความคุ้มครอง	:	การเสี่ยงภัยทุกชนิด คือให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายในบริเวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุใช้ข้อจำกัดและหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของกรมธรรม์

[redacted]

เอกสารแนบที่ 41

ตัวอย่างผลการตรวจสภาพท่อและความเรียบร้อยของ
ท่อก๊าซธรรมชาติภายในโครงการ

![GPSC]

แบบฟอร์มตรวจสอบ SF6 GAS
Check Sheet FO.
Central Utility Plant 1

Date 1 / 01 / [illegible]

115 kV. SYSTEM

Time	GTG No.1	GTG No.2	PEA	BUS COUPER	TO JOH 22kV. (MB.1)	TOCGC	MSIP
	1VB01	1VB02	11B01	3VB01	2YB01	3YB01	4YB01
	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6
	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL

Time	SB BUS No.1 & NO.2	ABCT	TO JOH 22kV. (MB.2)	PTTAC	GTG No.3	GTG No.4	PTTUT CUP-3
	10SB01 & 10SB02	6YB02	6YB01	7YB02	8YB02	9YB02	10YB02
	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6
	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL

Time	GTG No.5	GTG No.6	Remark
	11YB02	12YB02	
	Pressure SF6	Pressure SF6	
	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	

22 kV. SYSTEM

Time	FUTURE	TOL No.1	TOL No.2	INCOM. 14108-TR-003	BUS COUPER	PTT-PHENOL	INCOM. 14158-TR-004
	J01	J02	J03	J04	J05	J07	J08
	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6
	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL

Time	FUTURE	[illegible]	FUTURE	FUTURE	FUTURE	FUTURE	Remark
	J09	J10	J11	J12	J13	J14	
	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	Pressure SF6	
	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	✓NORMAL ○ ABNORMAL	

หมายเหตุ: 115 kV. (NORMAL = [illegible] / ABNORMAL = [illegible]) & 22 kV. (NORMAL = [illegible] High-Low / ABNORMAL = [illegible] Low)
; ใช้ Check Sheet [illegible] Check Gas [illegible]





Recorded by ....(signature)..........

Approved by CD. ....(signature)..........

[illegible] Page 1 2/12/2003

![GPSC]

ตารางรายการอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	 ชุดป้องกันสารเคมี (เสื้อกางเกง)	1	ชุด	ครบ
2	 ถุงมือป้องกันสารเคมีไนไตร	1	คู่	ครบ
3	 รองเท้าป้องกันสารเคมี	1	คู่	ครบ
4	 หมวกนิรภัย	1	ใบ	ครบ
5	 แผ่นกระบังหน้านิรภัย (face shield)	1	อัน	ครบ
6	 หน้ากากกรองสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ พร้อมกระเป๋า	1	อัน	ครบ
7	 ตลับไส้กรองป้องกันสารเคมี	1	คู่	ครบ
8	 [illegible]	1	อัน	ครบ

ผู้ตรวจสอบ ....(signature)..........

(นาย [illegible])

Date 4 / 05 / [illegible]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP-3

วันที่ 14 / 2 / 24

ลำดับที่	บริเวณที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด: ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล: %LEL	การดำเนินการแก้ไข	หมายเหตุ
1	PTT Gas Metering Station	A	/	0	1) 2)	
2	V-34311	B	/	0	1) 2)	
3	V-34310	C	/	0	1) 2)	
4	Control Valve System AB-1	D	/	0	1) 2)	
5	Control Valve System AB-2	E	/	0	1) 2)	
6	Control Valve System AB-3	F	/	0	1) 2)	

ผู้ดำเนินการ[redacted]

Note: 1. วิธีการตรวจวัดให้ใช้เครื่องวัด Gas วัดบริเวณรอบๆ พื้นที่
2. กรณีพบการรั่วไหลให้ค้นหาแหล่งที่รั่วและระบุ %LEL ในระยะห่าง 1 ฟุต ให้ติดตาม[redacted]
3. กรณีพบการรั่วไหลให้ระบุมาตรการการแก้ไข เช่นการปิดกั้นพื้นที่ การแยกในแจ้งซ่อม[redacted]
4. ดำเนินการตรวจวัดทุกวันอาทิตย์ กะเช้า

![GPSC]

ตารางรายการตรวจสอบสาย HOSE ON AREA

ประจำเดือน.....[illegible].....ปี.....[illegible].....

NO.	AREA	NUMBER	REMARK
1	UTILITY STATION FUEL GAS AREA (1 เส้น)	2	
2	UTILITY STATION COOLING TOWER UNIT 1 AREA (2 เส้น)	2	
3	UTILITY STATION AUXILIARY BOILER AREA (2 เส้น)	1	
4	UTILITY STATION GTG 1 AREA (2 เส้น)	0	
5	UTILITY STATION HRSG 1 AREA (2 เส้น)	1	
6	UTILITY STATION GTG 2 AREA (2 เส้น)	0	
7	UTILITY STATION HRSG 2 AREA (2 เส้น)	2	
8	UTILITY STATION DEMIN. WATER PLANT 1 AREA (2 เส้น)	3	
9	UTILITY STATION DEMIN. WATER PLANT 2 AREA (2 เส้น)	0	
10	UTILITY STATION HRSG 3 AREA (2 เส้น)	0	
11	UTILITY STATION GTG 3 AREA (2 เส้น)	0	
12	UTILITY STATION GTG 4 AREA (1 เส้น)	0	
13	UTILITY STATION HRSG 4 AREA (2 เส้น)	0	
14	UTILITY STATION COOLING TOWER UNIT 2 AREA (2 เส้น)	4	
15	UTILITY STATION HRSG 5 AREA (2 เส้น)	2	
16	UTILITY STATION GTG 5 AREA (1 เส้น)	2	
17	UTILITY STATION HRSG 6 AREA (2 เส้น)	1	
18	UTILITY STATION GTG 6 AREA (2 เส้น)	1	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

NG GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ปิด	เปิด	[illegible]	[illegible]	Cap	Blind	มี	ไม่มี	การดำเนินการแก้ไข
1	V1	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
2	V2	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	34300-PI-003-7	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
4	V4	34300-PI-003-7	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	34300-PI-003-7	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
10	V10	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
11	V11	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
12	V12	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
13	V13	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
14	V14	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
15	V15	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V16	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
17	V17	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
18	V18	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
20	V20	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V22	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
23	V23	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
24	V24	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
25	V25	34300-PI-003-7	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
26	V26	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP 1

วันที่ 1 / 05 / [illegible]

	บริเวณที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด: ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล: % LEL	การดำเนินการแก้ไข	หมายเหตุ
11	Control Valve System BMS HRSG-5	K	/	0	1) 2)	
12	Control Valve System BMS HRSG-6	L	/	0	1) 2)	
13	Control Valve System GTG-1	M	/	0	1) 2)	
14	Control Valve System GTG-2	N	/	0	1) 2)	
15	Control Valve System GTG-3	O	/	0	1) 2)	
16	Control Valve System GTG-4	P	/	0	1) 2)	
17	Control Valve System GTG-5	Q	/	0	1) 2)	
18	Control Valve System GTG-6	R	/	0	1) 2)	

ผู้ดำเนินการตรวจวัด [redacted]

Note: 1. วิธีการตรวจวัดให้ใช้เครื่องวัด Gas วัดบริเวณรอบพื้นที่
2. กรณีพบการรั่วไหลให้ค้นหาแหล่งที่รั่วและระบุ % LEL ในระยะห่าง 1 ฟุต ให้ติดตามผล
3. กรณีพบการรั่วไหลให้ระบุมาตรการการแก้ไข เช่น การปิดกั้นพื้นที่ การแยกในแจ้งซ่อม เป็น[redacted]
4. ดำเนินการตรวจวัดทุกวันอาทิตย์ กะเช้า สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

TAL GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ปิด	เปิด	[illegible]	[illegible]	Cap	Blind	มี	ไม่มี	การดำเนินการแก้ไข
1	V1	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	V2	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	V4	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	343-PI-003-8	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	343-PI-003-8	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	343-PI-003-8	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
11	V11	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
12	V12	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
13	V13	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
14	V14	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
15	V15	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
16	V16	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V17	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
18	V18	343-PI-003-8	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	
20	V20	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	343-PI-003-8	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP 1

วันที่ 1 / 01 / [illegible]

	บริเวณที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด: ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล: % LEL	การดำเนินการแก้ไข	หมายเหตุ
1	PTT Gas metering station	A	/	0	1) 2)	
2	V-14301	B	/	0	1) 2)	
3	V-14311	C	/	0	1) 2)	
4	V-14361	D	/	0	1) 2)	
5	Control Valve System To GTG-6 & HRSG-6	E	/	0	1) 2)	
6	Control Valve System Aux. Boiler	F	/	0	1) 2)	
7	Control Valve System BMS HRSG-1	G	/	0	1) 2)	
8	Control Valve System BMS HRSG-2	H	/	0	1) 2)	
9	Control Valve System BMS HRSG-3	I	/	0	1) 2)	
10	Control Valve System BMS HRSG-4	J	/	0	1) 2)	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

TAIL GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	V1	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
2	V2	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
4	V4	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
11	V11	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
12	V12	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☐	☐	
13	V13	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
14	V14	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
15	V15	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
16	V16	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V17	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
18	V18	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
20	V20	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ผู้ดำเนินการตรวจ ศาสตร์ ศาสตร์วิทยุ วันที่ 04, 04, 2026

(ผศ.ดร.ศาสตร์ ศาสตร์วิทยุ)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

PTT METERING GAS

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV 504	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV 510A	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV 511A	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV 502A	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV 503A	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV 517	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV 518	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV 510B	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	HV 511B	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10	HV 502B	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11	HV 503B	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V1	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V2	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V3	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
15	V4	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V5	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V6	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	V7	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V8	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20	V9	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V10	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V11	A3-0702.42-0030-004	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ผู้ดำเนินการตรวจ ศาสตร์ ศาสตร์วิทยุ วันที่ 04, 04, 2026

(ผศ.ดร.ศาสตร์ ศาสตร์วิทยุ)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-1

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	V-027	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
2	V-329	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
3	V-330	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
4	V-327	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
5	V-333	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
6	V-328	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
7	V-331	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
8	V-323	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
9	V-311	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
10	V-321	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
11	V-322	33700-PI-012	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V-312	33700-PI-012	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V-313	33700-PI-012	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V-310	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
15	V-313	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
16	V-388	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

NO GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	V1	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	V2	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	34300-PI-001	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	V4	34300-PI-001	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	34300-PI-001	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
10	V10	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
11	V11	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
12	V12	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
13	V13	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
14	V14	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
15	V15	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
16	V16	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
17	V17	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
18	V18	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☑	☐	
20	V20	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V22	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
23	V23	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
24	V24	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
25	V25	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
26	V26	34300-PI-001	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-2 (33711-PI-0000)

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV-001	33711-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV-002	33711-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV-005	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV-006	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV-007	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV-008	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV-010	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV-011	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-2 (33712-PI-0000)

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV-001	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV-002	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV-005	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV-006	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV-007	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV-008	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV-010	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV-011	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

PTT METERING GAS

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV 504	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
2	HV 510A	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
3	HV 511A	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
4	HV 502A	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
5	HV 503A	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
6	HV 517	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
7	HV 518	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
8	HV 510B	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
9	HV 511B	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
10	HV 502B	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
11	HV 503B	A3-0702.42-0030-004	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
12	V1	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☒	☐	☑	☐	
13	V2	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
14	V3	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
15	V4	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
16	V5	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☒	☐	☑	☐	
17	V6	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
18	V7	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
19	V8	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
20	V9	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☒	☐	☑	☐	
21	V10	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	
22	V11	A3-0702.42-0030-004	☒	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแนวราบช่วงของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ประจำสัปดาห์

AB-1

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	V-027	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
2	V-329	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
3	V-330	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
4	V-327	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
5	V-333	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
6	V-328	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
7	V-331	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
8	V-323	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
9	V-311	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☐	☑	
10	V-321	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
11	V-322	33700-PI-012	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V-312	33700-PI-012	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V-313	33700-PI-012	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V-310	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
15	V-313	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
16	V-388	33700-PI-012	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP-3 วันที่ 04, 04, 2026

ลำดับที่	บริเวณที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
			ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล %LEL	การดำเนินการแก้ไข	
1	PTT Gas Metering Station	A	✓	0	1) 2)	
2	V-34311	B	✓	0	1) 2)	
3	V-34310	C	✓	0	1) 2)	
4	Control Valve System AB-1	D	✓	0	1) 2)	
5	Control Valve System AB-2	E	✓	0	1) 2)	
6	Control Valve System AB-3	F	✓	0	1) 2)	

[redacted]

Note : 1. ใช้การตรวจวัดให้ใช้เครื่องวัด Gas วัดบริเวณรอบ ๆ พื้นที่

2. กรณีพบการรั่วไหลให้ดำเนินการแก้ไขและระบุ %LEL ในกระดาษ 1 ชุด

3. กรณีพบการรั่วไหลให้ประมาณการการแก้ไข เช่น การปิดกั้นพื้นที่ การ[redacted]

4. ดำเนินการตรวจวัดทุกวันอาทิตย์ กะเช้า

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

PTT METERING GAS

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

ผู้ดำเนินการตรวจวัด ..... วันที่ 9 / 1 / 26
(ชัยณรงค์ ศิริกมล)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-2 (33711-PI-0800)

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	HK-001	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HK-002	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HK-003	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HK-004	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HK-007	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HK-008	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HK-010	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HK-011	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-3 (33712-PI-0800)

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	HK-001	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HK-002	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HK-005	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HK-006	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HK-007	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HK-009	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HK-010	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HK-011	33712-PI-003	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

ผู้ดำเนินการตรวจวัด ..... วันที่ 04 / 01 / 2026
(นาย ชัยณรงค์ ศิริกมล)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-1

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	V-001	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	V-002	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	V-003	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	V-004	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
5	V-005	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
6	V-006	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
7	V-007	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
8	V-008	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
9	V-009	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
10	V-010	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
11	V-011	33709-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V-012	33709-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V-013	33709-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V-014	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
15	V-015	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
16	V-016	33709-PI-003	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-2 (33711-PI-0000)

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	HK-001	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HK-002	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HK-005	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HK-006	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HK-007	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HK-009	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HK-010	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HK-011	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-3 (33712-PI-0000)

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	HK-001	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HK-002	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HK-005	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HK-006	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HK-007	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HK-009	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HK-010	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HK-011	33712-PI-003	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP-3 วันที่ 11 / 4 / 26

ลำดับที่	ปริมณฑลที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
			ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล		
				%LEL	การดำเนินการแก้ไข	
1	PTT Gas Metering Station	A	/	○	1) 2)	
2	V-34311	B	/	○	1) 2)	
3	V-34310	C	/	○	1) 2)	
4	Control Valve System AB-1	D	/	○	1) 2)	
5	Control Valve System AB-2	E	/	○	1) 2)	
6	Control Valve System AB-3	F	/	○	1) 2)	

ผู้ดำเนินการตรวจวัด [redacted]

Note : 1. วิธีการตรวจวัดใช้วิธีเครื่องวัด Gas วัดปริมาณแบบ ๆ พื้นที่
2. กรณีพบการรั่วไหลให้ทิ้งบางแหล่งกำเนิดและระบุ %LEL ในระยะห่าง 1 ฟุต ให้
3. กรณีพบการรั่วไหลให้ระบุมาตรการกรณีใช้ เช่น การปิดกั้นพื้นที่ การออกไม
4. ดำเนินการตรวจวัดทุกวันเช้าวันพฤหัสบดี ระยะเช้า

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

M0 GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	V1	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	V2	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	34300-PI-003-1	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	V4	34300-PI-003-1	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	34300-PI-003-1	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
10	V10	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
11	V11	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
12	V12	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
13	V13	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☒	☐	
14	V14	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☒	☐	
15	V15	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V16	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V17	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☐	☐	
18	V18	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☐	☐	
20	V20	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V22	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
23	V23	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
24	V24	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
25	V25	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
26	V26	34300-PI-003-1	☒	☐	☑	☐					

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP-3 วันที่ 29 / 5 / 69

ลำดับที่	ปริมณฑลที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
			ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล		
				%LEL	การดำเนินการแก้ไข	
1	PTT Gas Metering Station	A	/	○	1) 2)	
2	V-34311	B	/	○	1) 2)	
3	V-34310	C	/	○	1) 2)	
4	Control Valve System AB-1	D	/	○	1) 2)	
5	Control Valve System AB-2	E	/	○	1) 2)	
6	Control Valve System AB-3	F	/	○	1) 2)	

[redacted]

Note : 1. วิธีการตรวจวัดใช้วิธีเครื่องวัด Gas วัดปริมาณแบบ ๆ พื้นที่
2. กรณีพบการรั่วไหลให้ทิ้งบางแหล่งกำเนิดและระบุ %LEL ในระยะห่าง 1 ฟุต ให้ใช้วิธีพ่นฟอง
3. กรณีพบการรั่วไหลให้ระบุมาตรการกรณีใช้ เช่น การปิดกั้นพื้นที่ การออกไปแจ้งซ่อม เป็นต้น
4. ดำเนินการตรวจวัดทุกวันเช้าวันพฤหัสบดี ระยะเช้า

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบค่าแหล่งกำเนิดและการรั่วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

TAIL GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ค่าแหล่งที่ถูกตรวจ		ผู้ดูแล	ไม่ดูแลต้อง	ปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้น		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Gas	Wind	ปิ	ไม่ปิ	
1	V1	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
2	V2	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
3	V3	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	V4	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
11	V11	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V12	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
13	V13	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
14	V14	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
15	V15	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
16	V16	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V17	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
18	V18	343-PI-002-5	☐	☒	☑	☐	☐	☒	☒	☐	
19	V19	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
20	V20	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	343-PI-002-5	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-2 (33711-PI-0030)

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	HV-001	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV-002	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV-005	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV-009	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV-007	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV-008	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV-010	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV-011	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-3 (33712-PI-0035)

Item	Tag No.	P.I.D No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	HV-001	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV-002	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV-005	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV-006	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV-007	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV-009	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV-010	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV-011	33712-PI-003	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

พื้นที่ CUP-3 วันที่ 30 / 04 / 69

ลำดับที่	ปริมาณที่ตรวจวัด	พื้นที่	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
			ไม่มีการรั่วไหล	มีการรั่วไหล		
				%LEL	การดำเนินการแก้ไข	
1	PTT Gas Metering Station	A	√	0	1) 2)	
2	V-34211	B	√	0	1) 2)	
3	V-34310	C	√	0	1) 2)	
4	Control Valve System AB-1	D	√	0	1) 2)	
5	Control Valve System AB-2	E	√	0	1) 2)	
6	Control Valve System AB-3	F	√	0	1) 2)	

ผู้ดำเนินการตรวจวัด [redacted]

Note : 1. ใช้การตรวจวัดให้ได้ขั้นที่ระวัด Gas วัดปริมาณสะสม ๆ พื้นที่
2. กรณีผลการรั่วไหลให้ดำเนินการแจ้งหัวหน้างานและระบุ %LEL ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
3. กรณีผลการรั่วไหลให้ระบุมาตรการการแก้ไข เช่น การปิดวาล์วที่พื้นที่ การขอใบอนุญาตขุดเจาะ เป็นต้น
4. ดำเนินการตรวจวัดทุกวันราชการเช้า

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

NG GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	V1	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	V2	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	34300-PI-003-7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	V4	34300-PI-003-7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	34300-PI-003-7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
11	V11	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
12	V12	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
13	V13	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
14	V14	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
15	V15	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V16	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
17	V17	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
18	V18	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
19	V19	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20	V20	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V22	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
23	V23	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24	V24	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
25	V25	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26	V26	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ผู้ตรวจสอบการรั่ว [redacted] วันที่ 30 / 5 / 69

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

TAIL GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	V1	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
2	V2	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
4	V4	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11	V11	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
12	V12	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
13	V13	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
14	V14	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
15	V15	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
16	V16	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V17	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
18	V18	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
20	V20	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

NG GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	V1	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	V2	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	34300-PI-003-7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	V4	34300-PI-003-7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	34300-PI-003-7	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
11	V11	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
12	V12	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
13	V13	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
14	V14	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
15	V15	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V16	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
17	V17	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
18	V18	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
19	V19	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20	V20	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V22	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
23	V23	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24	V24	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
25	V25	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
26	V26	34300-PI-003-7	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

PTT METERING GAS

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	HV 504	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV 510A	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV 511A	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV 512A	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV 513A	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV 517	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV 518	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV 513B	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	HV 511B	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10	HV 512B	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11	HV 513B	A3-07102.42-0330-004	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V1	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
13	V2	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V3	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
15	V4	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V5	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
17	V6	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18	V7	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V8	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20	V9	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
21	V10	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
22	V11	A3-07102.42-0330-004	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

TAIL GAS SYSTEM

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	V1	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
2	V2	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	V3	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
4	V4	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	V5	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	V6	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7	V7	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8	V8	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	V9	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10	V10	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11	V11	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
12	V12	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
13	V13	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
14	V14	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
15	V15	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
16	V16	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V17	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
18	V18	343-PI-002-5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V19	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	
20	V20	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V21	343-PI-002-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วของก๊าซเชื้อเพลิงในพื้นที่ประจำสัปดาห์

AB-1

Item	Tag No.	P.I.D No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ดูดต่อ	ไม่ดูดต่อ	มีอุปกรณ์ที่ใช้ปลายทาง		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	ดี	ไม่ดี	
1	V-327	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
2	V-328	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
3	V-335	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
4	V-327	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
5	V-333	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
6	V-325	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
7	V-321	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
8	V-323	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
9	V-311	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
10	V-321	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
11	V-320	33700-PI-012	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V-319	33700-PI-012	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V-318	33700-PI-012	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V-316	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
15	V-313	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
16	V-308	33700-PI-012	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการ

PIT METERING GAS

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV 004	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV 014A	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV 014A	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV 014A	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV 014A	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV 017	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV 018	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV 019B	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
9	HV 019B	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
10	HV 019B	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
11	HV 019B	A3-0702-A2-0028-004	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V3	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V2	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V3	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
15	V4	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
16	V5	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
17	V6	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
18	V7	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
19	V8	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
20	V9	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
21	V10	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
22	V11	A3-0702-A2-0028-004	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการ

AB-1

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	V-031	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
2	V-029	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
3	V-030	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
4	V-027	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
5	V-033	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
6	V-035	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
7	V-037	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
8	V-023	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
9	V-011	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
10	V-021	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
11	V-005	03700-PI-010	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
12	V-016	03700-PI-010	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
13	V-018	03700-PI-010	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
14	V-015	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
15	V-019	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	
16	V-009	03700-PI-010	☒	☐	☑	☐	☒	☐	☑	☐	

[redacted]

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการ

AB-2 (03711-PI-0030)

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV-001	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV-002	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV-003	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV-004	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV-005	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV-006	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV-010	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV-011	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการ

AB-3 (03712-PI-0030)

Item	Tag No.	P&ID No.	ตำแหน่งที่ถูกต้อง		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด		ผลการตรวจสอบ		การดำเนินการแก้ไข
			ปิด	เปิด			Cap	Blind	มี	ไม่มี	
1	HV-001	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
2	HV-002	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
3	HV-003	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
4	HV-004	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
5	HV-005	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
6	HV-006	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
7	HV-010	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	
8	HV-011	03710-PI-000	☐	☒	☑	☐	☐	☐	☐	☐	


[redacted]

เอกสารแนบที่ 42

เอกสารผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามประกาศ

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน



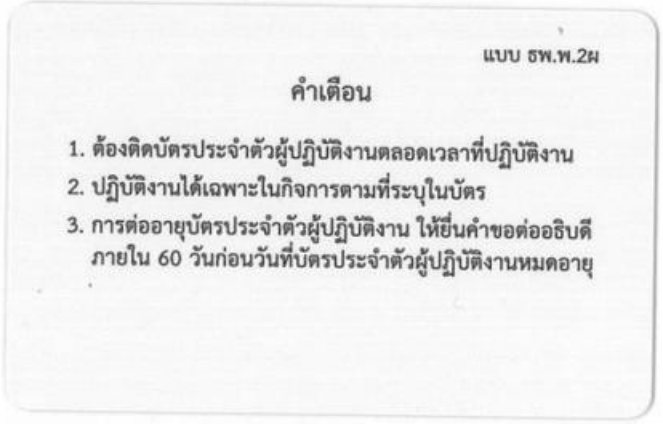

แบบ ธพ.พ.2ผ

คำเตือน

1. ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ

กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

เลขที่บัตร 11 64 000105

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
สถานที่ใช้กำลังธรรมชาติ
กิจการ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 (21)

[redacted] สำเนียกสกุล


เลขประจำตัวประชาชน [redacted]


วันออกบัตร 21 ม.ค. 2564
วันหมดอายุ 20 ม.ค. 2569

แบบ ธพ.พ.2ผ

คำเตือน

1. ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ

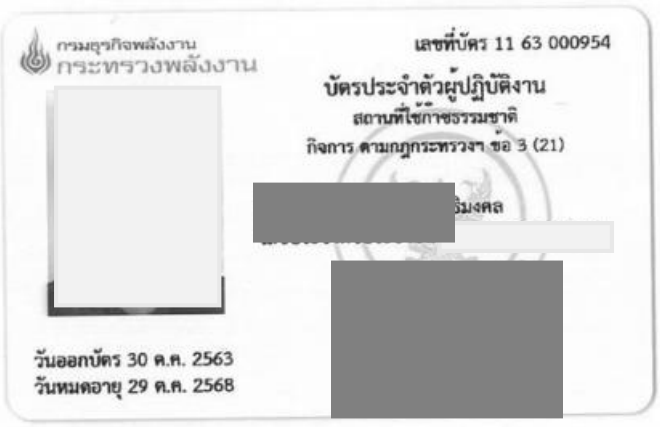
กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
เลขที่บัตร 11 63 000954
บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
สถานที่ใช้กิจธรรมชาติ
กิจการ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3 (21)
[redacted]
วันออกบัตร 30 ต.ค. 2563
วันหมดอายุ 29 ต.ค. 2568

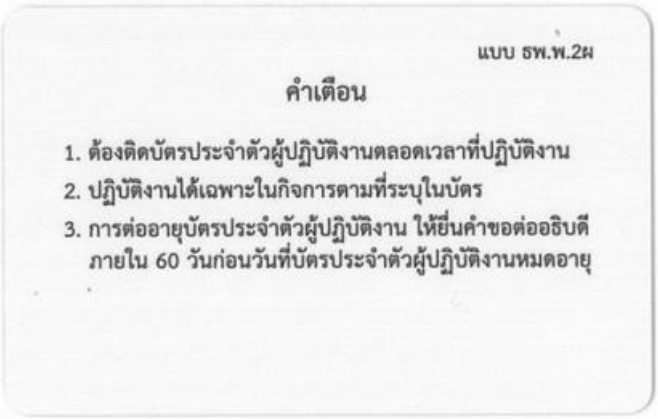
แบบ ธพ.พ.2ผ
คำเตือน
1. ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ

เอกสารแนบที่ 43


แผนภูมิสัดส่วนพนักงานท้องถิ่น

โครงการรณรงค์ การย้ายทะเบียนบ้าน

กราฟแสดงข้อมูลพนักงาน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) CUP3
ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดระยอง

ทะเบียนบ้าน



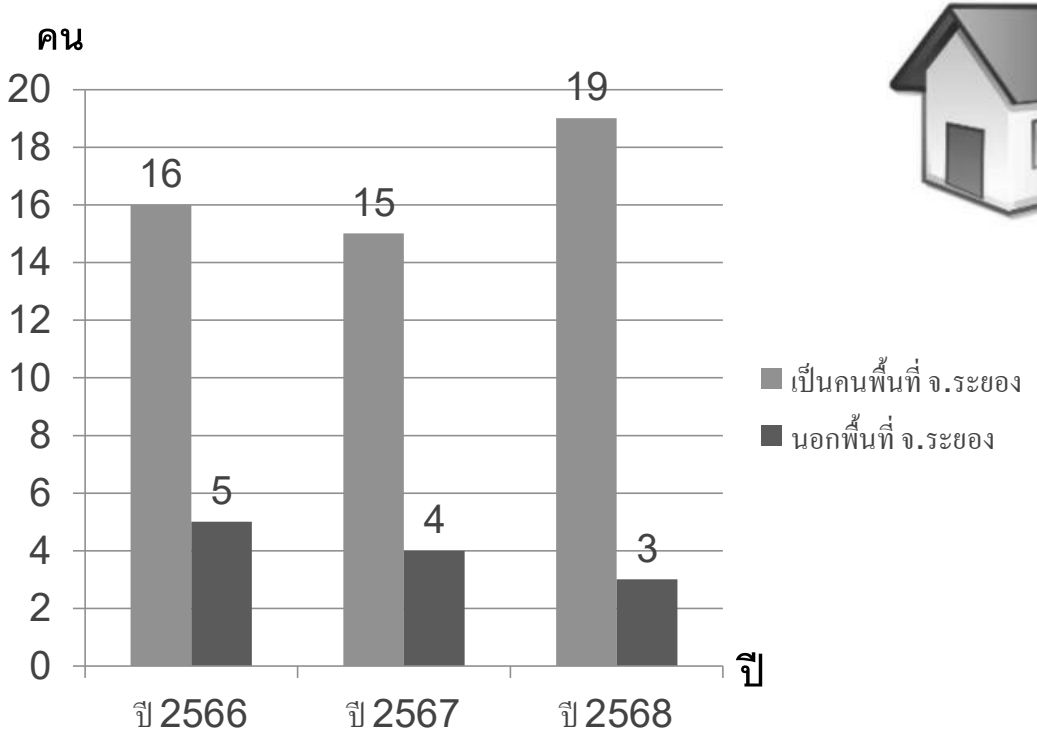

หมายเหตุ: ข้อมูล สิ้นสุด ณ ปี 2568

สาเหตุของจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 เนื่องจากพนักงานมีการโอนย้ายระหว่างโรงไฟฟ้า

เอกสารแนบที่ 44

ผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2569



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเสียตามวิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่บริษัทฯ กำหนด
2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย










ภาพของโครงการในปี 2568 (พื้นที่มาบตาพุดบ้านฉาง)



GPSC

สรุปผลการสำรวจโครงการเคียงบ่าเคียงไหล่ ปี 2568 (พื้นที่มาบตาพุด บ้านฉาง)

ความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้กลุ่ม GPSC พัฒนาเป็นลำดับแรก

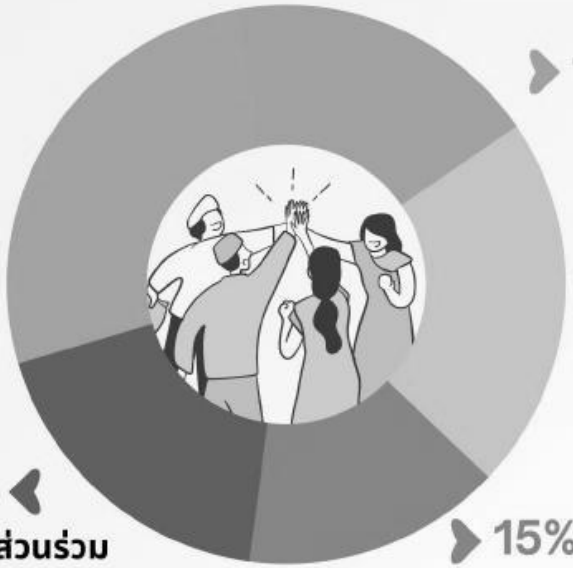

สรุปผลสำรวจความต้องการมากที่สุดคือ ในปี 2569 คือ ด้านการศึกษา

GPSC

แผนดำเนินงานโครงการชุมชนสัมพันธ์ด้านการศึกษา ประจำปี 2569

ยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพเยาวชนผ่าน 3 เสาหลักยุทธศาสตร์การศึกษา

สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

1. โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี
2. โครงการทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชนและกลุ่มประมง
3. โครงการมอบทุนการศึกษาร่วมกับกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

เสริมสร้างทักษะอนาคต

4. โครงการ AI แนะแนวสายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรม
7. **Tutor** เพื่อนชุมชน

นำเทคโนโลยี AI มาช่วยเยาวชนค้นหาตัวเอง เรียนรู้ประสบการณ์จากวิศวกรโรงไฟฟ้า และเตรียมพร้อมสู่การสัมภาษณ์งานในยุคดิจิทัล

พัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาวะ

5. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
6. โครงการ Vaccine for Life: อบรมสร้างเสริมภาวะทางเพศวัยแรกรุ่น

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การเคารพสิทธิ และการป้องกันปัญหาในวัยรุ่น (ช่วงวัย 13-15 ปี)

NotebookLM

แผนปฏิบัติการและระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปี 2569

ภาพรวมแผนงานตลอดทั้งปี จำแนกตามไตรมาสและกลุ่มเป้าหมาย

Q1

[มกราคม]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมเริ่มต้นปีเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ในชุมชน

Q2

[พฤษภาคม - มิถุนายน]
เปิดรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนบุตรหลานชุมชนฯ ประจำปีการศึกษา 2569

Q3

[กรกฎาคม - สิงหาคม]
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2569
จัดพิธีมอบทุนทั้ง 3 โครงการ (ทุนปริญญาตรี, ทุนชุมชน/ประมง, ทุน ปตท. ระยอง) ให้แล้วเสร็จเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียน

Q4

[พฤศจิกายน]
โครงการ AI แนะแนวสายอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (ประมาณ 150 คน)
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

[ธันวาคม]
โครงการ Vaccine for Life
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 (จำนวน 200 คน) จากกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครมาบตาพุด

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาและแผนงานในพื้นที่ชุมชน

NotebookLM

ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ปี 2568



กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ที่มีต่อ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
ประจำปี 2025

ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจ
= 4.59 หรือ 91.80%

ซึ่งผลความผูกพัน
ที่มีต่อ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง
= 91.55%

<u>จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นบริเวณใกล้เคียงโครงการ</u>

จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นบริเวณใกล้เคียงโครงการ
โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเก็บข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ









แผนการรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- **ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์บริษัท**
- **ร้องเรียนผ่านพนักงานของโครงการ**
- **ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการไตรภาคีของบริษัท**



1.4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

GPSC มีกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถส่งข้อร้องเรียนเข้ามาได้ตลอดเวลา ดังนี้

1) **กระบวนการรายงานทางด้านจริยธรรม** พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถใช้เป็นช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ถูกต้องทางจริยธรรมของบุคลากร โดย GPSC มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy) รวมทั้งช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งพนักงานและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้

2) **Email: corporate@gpscgroup.com และ โทรศัพท์ +662 140 4600** ซึ่งบุคคลหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ระบุไว้ในเอกสารและห้องประชุม รวมทั้ง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ภาพที่ 3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ตัวอย่างช่องทางร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท



แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน



ตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 – 2570

เพื่อสะท้อนการดำเนินงาน CSR ที่เป็นเลิศและสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ พร้อมบูรณาการความเชี่ยวชาญหลักขององค์กรเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) กลยุทธ์ CSR กลุ่ม GPSC จึงมุ่งเน้น 4 มิติหลัก ได้แก่ 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การเข้าถึงพลังงาน 3. นวัตกรรมที่ยั่งยืน และ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิต



KPI : เป้าหมายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 - 2570



สรุปผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2568

ด้านสิ่งแวดล้อม



ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1,427.86 tCO2 eq

จากโครงการ : Light for a Better Life / Zero Waste Village / โครงการรับซื้อขยะจากชุมชน / ค่าประมาณการโครงการปลูกป่า 3,230 ไร่

ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน



พนักงานจิตอาสา

369 คน

ชั่วโมงจิตอาสา

1,573 ชั่วโมง

ด้านเศรษฐกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชน



ชุมชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

2,630,566 บาท/ปี

จากโครงการ : วิสาหกิจบ้านไผ่ / วิสาหกิจบ้านเมี่ยง / วิสาหกิจมุมดินฟาร์มเกษตร / หมอไฟฟ้าจ้างงาน

ชุมชนมีค่าใช้จ่าย **ลดลง**



3,309,461 บาท/ปี

จากโครงการ : Light for a Better Life สะสม



ชุมชนเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มขึ้น

199.65 kWp/ปี

จากโครงการ : Light for a Better Life

การประเมินผลลัพธ์

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

SROI Social Return on Investment

1.53 - 11.06

ตัวเลขประมาณการ เนื่องจากยังไม่ครบทุกโครงการ

ผลสำรวจความพึงพอใจ



88.72 %

ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเฉลี่ยรวมรอบพื้นที่ของทุกโรงไฟฟ้าใน GPSC Group

แผนงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ กลุ่ม GPSC ประจำปี 2569

CSR แผนงานโครงการ

ด้านคุณภาพชีวิต-การมีส่วนร่วม

- ประชุมไตรภาคี 4 ครั้ง/ปี
- ธงขาวดาวเขียว ปีละ 1 ครั้ง
- โครงการสานเสวนาชุมชน (เคียงบ่าเคียงไหล่)
- โครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
- สำรวจความคิดเห็นชุมชน

ด้านคุณภาพชีวิต-อาชีพ

- โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (วสช.ก้าวใหม่)
- โครงการตลาดนัดชุมชน
- โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อสังคม (คนมีไฟ)
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หมอไฟฟ้า)
- โครงการส่งเสริมศูนย์คัดแยกขยะและรับซื้อขยะ RDF ชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกป่า/สร้างฝาย
- โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
- โครงการเก็บขยะชายหาด
- โครงการสร้างที่อยู่ให้สัตว์ทะเล

ด้านการศึกษา

- โครงการวันเด็ก
- โครงการทุนการศึกษา (ทุนบุตรหลานชุมชน และทุน ป.ตรี)
- โครงการติวเตอร์ (ร่วมกับ CPA)
- โครงการให้ความรู้เรื่องกับเยาวชน เช่น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่องยาเสพติด เรื่องสุขภาพจิต เป็นต้น
- โครงการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือ AI

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (ร่วมกับ CPA)
- โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน (ร่วมกับกลุ่มนิคมฯเอเชีย และ นิคมฯ WHA มาบตาพุด)
- โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินชุมชน และโรงเรียน
- โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน
- ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด

หมายเหตุ : แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

GPSC

CSR GPSC

หัวข้อการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน



1. การประชาสัมพันธ์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
5. การศึกษา กีฬา สุขภาพ

ptt Group

เพื่อนชุมชน บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

นอกจากนี้กลุ่ม GPSC ยังเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และเป็น 1 ใน 5 ผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชน ที่ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ อีกมากมาย

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

1 ใจเดียวกัน



มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารของ GPSC (วารสารใจเดียวกัน) วารสารเพื่อนชุมชน

2 เยี่ยมชุมชน



มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการเยี่ยมชุมชนในชุมชน หรือรวมถึงเวทีการรับฟังความคิดเห็นชุมชน

3 บอร์ดชุมชน



มีการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดชุมชน รวมถึงป้ายใหญ่ติดตามข้างทาง และป้ายติดที่รั้วตามชุมชน

4 สื่อท้องถิ่นและออนไลน์



มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือ Facebook ของ GPSC เป็นต้น

GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านการพบปะเยี่ยมชมชน

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

การพบปะชุมชน

มีการประชาสัมพันธ์โครงการของกลุ่ม GPSC ผ่านการพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนและกลุ่มประมงในพื้นที่อยู่เป็นประจำ รวมถึงการสอบถาม ขอคำแนะนำจากชุมชนและกลุ่มประมง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม











กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring)
เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด



การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ประชุมไตรภาคี

มีการประชาสัมพันธ์โครงการของกลุ่ม GPSC ผ่านการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี รวมถึงการสอบถาม ขอคำแนะนำจากคณะกรรมการไตรภาคี ทั้งข้อมูลโครงการและเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม









กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต


สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด











ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และเพจชุมชนยิ้มได้ของกลุ่มปตท.









สนับสนุนสินค้าชุมชนผ่านทางวาสารของบริษัท จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนทั้งของบริษัท GPSC และที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดนัด WHA CSR Club ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่วิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด





GPSC ร่วมกับ WHA CSR Club

จัดกิจกรรมตลาดบุญ
(ตลาดนัดชุมชนในกิจกรรมบริจาคโลหิต)

วันที่ 26 มีนาคม 2569
ณ สำนักงานดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)





มีจำนวนสินค้าชุมชนมากกว่า 15 ร้านค้า
ในพื้นที่มาบตาพุด-บ้านฉาง



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการพยูนกรีนฟาร์ม ปลูกผัก ปลูกทักษะ ปลูกอนาคต

GPSC ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร WHA CSR Club ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการจัดสร้างและส่งมอบโรงเรือนแปลงเกษตรสาธิต (แปลงผัก) จำนวน 4 โรงเรือน พร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติ ตลอดจนสนับสนุนการจัดเตรียมดิน ปุ๋ยอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมปลูก ให้แก่โรงเรียนบ้านพยูน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอย่างยั่งยืน













GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะค่าความร้อนสูงจากชุมชน



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะค่าความร้อนสูงจากชุมชน

โดยในปี 2562-2564 GSPP3 ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ รวมถึงขยะ RDF กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์คัดแยกขยะ

ซึ่งศูนย์คัดแยกขยะชุมชนที่ GPSC รับซื้อขยะมีดังนี้

- ศูนย์บริหารจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า
- ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่
- ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเนินพยอม
- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่



ผลการดำเนินโครงการ ปี 2562 – ก.พ. 2569

ปี 2562 ให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการจัดการขยะ รวมถึงขยะ RDF ที่ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนเขาไผ่ และชุมชนบ้านไผ่

ปี 2563 - 2564 ให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการจัดการขยะ รวมถึงขยะ RDF ที่ชุมชนชากลูกหญ้า และชุมชนใกล้เคียง

ปี พ.ค. 2565 – ก.พ. 2569 รับซื้อขยะ RDF จำนวน **19,840** กิโลกรัม



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะค่าความร้อนสูงจากชุมชน

ศูนย์คัดแยกขยะชุมชน	จำนวน (กิโลกรัม)		ประเภทขยะ
	พ.ค. 2565 – ธ.ค. 2568	ก.พ. 2569	
- ศูนย์บริหารจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า - ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ - ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเนินพยอม - ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่	**16,300**	**3,540**	ถุงพลาสติก,ฉลากขวด PET, ซองอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป
รวมทั้งหมด	**19,840**		

ปริมาณขยะ RDF รับจากชุมชน 19,840 กิโลกรัม เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,632 kg/Co2eq หรือ เทียบเท่าปลูกต้นไม้ 1,197 ต้น

(ข้อมูลตั้งแต่ ปี พฤษภาคม 2565 – ก.พ. 2569)

นอกจากนี้ยังทำให้มูลค่าขวดน้ำ PET ที่แยกฉลากออกจากขวด มีมูลค่าสูงขึ้นอีก 2 บาทต่อกิโลกรัม (ปกติขวดน้ำ PET เบอร์ 1 ไม่ได้แยกฉลาก ราคากิโลกรัมละ 6 บาท ถ้าแยกฉลากราคากิโลกรัมละ 8 บาท)

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก้าวใหม่

GPSC ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน ขับเคลื่อนโครงการ 'ธรรมศาสตร์โมเดล' เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก้าวใหม่ (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน) โดยผนึกกำลังกับนักศึกษาสาขาการจัดการบัญชี และการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมยกระดับกลุ่มวิสาหกิจฯ ดังนี้

- **ด้านผลิตภัณฑ์: ปรับปรุงการออกแบบกระเป๋าผ้าให้ทันสมัย โดยนำ 'ลายผ้าตากะหมุก' ลายผ้าโบราณเอกลักษณ์ของจังหวัดระยองมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม**
- **ด้านการตลาด: เพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ผ่าน Shopee, Facebook, TikTok และจัดทำสื่อแคตตาล็อกสินค้า**
- **ด้านบัญชีและการเงิน: อบรมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และหลักการคิดคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง**

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าเพิ่มผลกำไรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 30%"




ปัญหาแต่ละด้าน	แนวทางการปรับปรุง
ด้านผลิตภัณฑ์	ออกแบบลวดลายกระเป๋าผ้าใหม่และออกแบบโลโก้สินค้า
ด้านการตลาด	ได้ผลิต Contents แนะนำ product ใน catalogue สินค้า สำหรับโปรโมทผ่านสื่อ Social media
ด้านการสื่อสาร	สร้าง QR Code แสดงเรื่องราวในการผลิตสินค้า
ด้านบัญชี	มีการจัดทำระบบบัญชี คิดคำนวณต้นทุนและคู่มือการทำบัญชี



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 2. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

GPSC ร่วมกับ WHA CSR Club ดำเนินการส่งเสริมจัดจ้างที่ปรึกษาทำการอบรมเพิ่มทักษะให้กับวิสาหกิจชุมชนก้าวใหม่ในปี 2568 ซึ่งส่งผลให้ทางวิสาหกิจชุมชนมียอดขายปี 2569 เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568

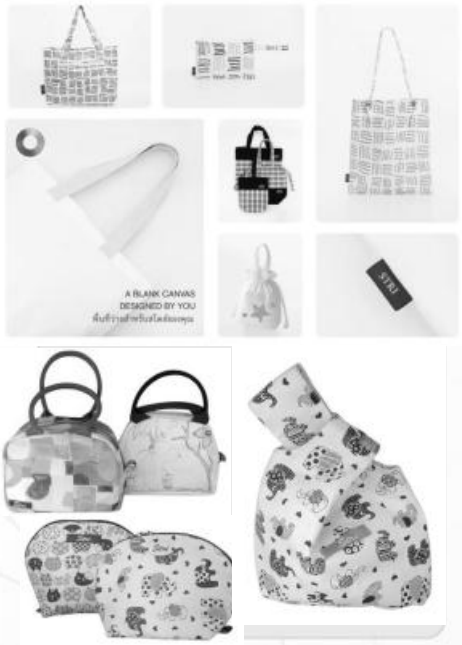

ติดตามความคืบหน้า: โครงการส่งเสริมอาชีพชมรมสตรีพิการฯ จ.ระยอง

สรุปผลการดำเนินงานด้านรายได้ของโครงการส่งเสริมอาชีพชมรมสตรีพิการและกลุ่มสตรีผู้ดูแลคนพิการจังหวัดระยอง โดยเปรียบเทียบยอดขายระหว่างปี 2568 และปี 2569 เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดด



(เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกัน (มกราคม – พฤษภาคม))

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โครงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพบนบก



โครงการปลูกป่า เขาห้วยมะหาด แปลงที่ 2
2,700 ต้น



โครงการปลูกป่าเสริม เขาห้วยมะหาด แปลงที่ 3
1,700 ต้น



โครงการปลูกป่าเขาจอมแห
2,600 ต้น



โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนกักเก็บคาร์บอน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (จำนวน 3,000 ไร่)




โครงการปลูกป่าที่ จ.เลย (230 ไร่)
46,000 ต้น



โครงการปลูกป่า เขาห้วยมะหาด แปลงที่ 1
3,450 ต้น



โครงการปลูกป่าบ้านมาบจันทร์
7,200 ต้น

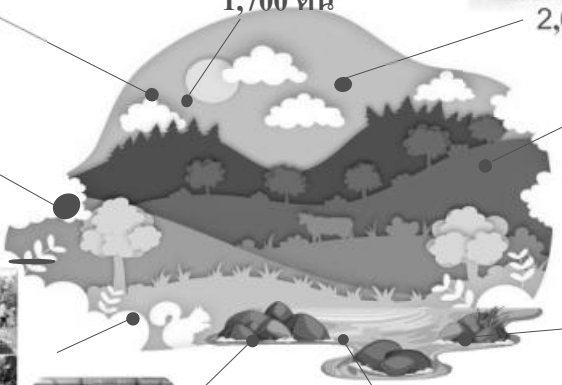



โครงการปลูกป่าชายเลน คลองพลา
3,000 ต้น



โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านภูดร-ห้วยมะหาด และป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอกบน
187 ฝาย





โครงการปลูกหญ้าทะเล ณ เกาะขาม 5,000 ต้น

โครงการปลูกหญ้าทะเล หาดนภาธาราภิรมย์ (EOD) 5,000 ต้น

หมายเหตุ : โครงการปลูกป่า (ปี 2556 - 2568) รวม 66,650 ต้น รวมจำนวน 3,344 ไร่
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ปี 2558 - 2568) รวม 187 ฝาย
โครงการปลูกหญ้าทะเล (ปี 2564 - 2566) รวม 10,000 ต้น รวมจำนวน 6 ไร่

เส้นทางสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์



2593 NET ZERO
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์

2578
ลดการ ปล่อยก๊าซ เรือน กระจก ร้อยละ **15**

2573
ลดความเข้มข้น การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ร้อยละ **35**

2564
ปีฐาน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จัดกิจกรรมขยะปันสุข 2.0

GPSC ร่วมกับ WHA CSR Club ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 'ขยะปันสุข' โดยรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่นำวัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และกระดาษ มาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ ยาสีฟัน และแชมพู เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กันอย่างเป็นรูปธรรม"











GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รายงานโครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกป่า ของกลุ่มบริษัท GPSC และ GLOW

ทำการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพบนบก (พืชและสัตว์) โดยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ



ผลสำรวจครั้งที่ 1 (2565)

พบความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์เพิ่มมากขึ้น



ผลสำรวจครั้งที่ 2 (2567)







กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รายงานโครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกป่า ของกลุ่มบริษัท GPSC และ GLOW

ทำการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพบนบก (พืชและสัตว์) โดยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ

โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าของกลุ่ม GPSC	ความหลากหลายชนิดพันธุ์พืช		ความหลากหลายชนิดพันธุ์สัตว์	
	ผลสำรวจครั้งที่ 1 (2565)	ผลสำรวจครั้งที่ 2 (2567)	ผลสำรวจครั้งที่ 1 (2565)	ผลสำรวจครั้งที่ 2 (2567)
1.ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์	33	44	28	66
2. ป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด	27	29	21	62
3. ป่าเขาห้วยมะหาด	44	46	36	60

อ้างอิง : โครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกป่า ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2565 เป็นการสำรวจครั้งที่ 1 ทำการสำรวจในปี 2565
- รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2567 เป็นการสำรวจครั้งที่ 2 ทำการสำรวจในปี 2567

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

GPSC ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำประมงปลอดภัยประจำปี 2569

GPSC ร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมรณรงค์ทำประมงปลอดภัยประจำปี 2569 โดยนำทีมพนักงานวิชาชีพด้านความปลอดภัยของ GPSC ร่วมจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายชา









กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

GPSC ร่วมจัดกิจกรรม หนี ซ่อน สู้

GPSC ร่วมกับ WHA CSR Club จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร 'หนี ซ่อน สู้' (Active Shooter) ให้แก่โรงเรียนวัดมาบชลูด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง ร่วมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตให้แก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น 233 คน









กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 4. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

สวัสดีปีใหม่ชุมชน กลุ่มประมง สื่อมวลชน และหน่วยงานท้องถิ่น



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 4. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ร่วมทำบุญประจำปีของวัดในพื้นที่

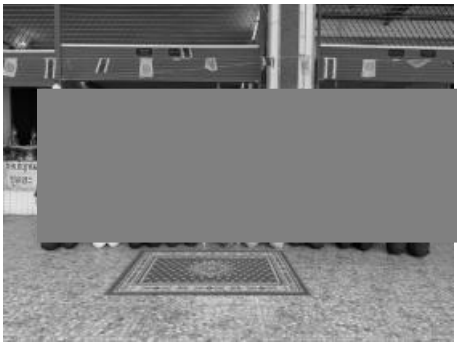

สนับสนุนงานทำบุญปิดทองพระใหญ่วัดกรอกยายชา



สนับสนุนงานทำบุญทอดผ้าป่าและงานยกช่อฟ้าวัดหนองแฟบ



สนับสนุนงานประจำปีวัดห้วยโป่ง



สนับสนุนงานปิดทองไหว้พระ วัดชลธาราม



สนับสนุนงานทำบุญประจำปีวัดโขดหิน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 4. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

สนับสนุนงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

GPSC สนับสนุนงานทำบุญบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้กับวัดในพื้นที่








GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 4. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

สนับสนุนและร่วมงานประเพณีทำบุญข้าวหลาม-ศาลหลวงเตี่ย

GPSC สนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานทำบุญข้าวหลามชุมชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี








กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 4. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

สนับสนุนและร่วมงานประเพณีสงกรานต์

GPSC สนับสนุนและร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ชุมชนในพื้นที่



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : 4. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

สนับสนุนและร่วมงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : ๕. ด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ

กิจกรรมวันเด็ก



1 จัดกิจกรรมวันเด็ก

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โดยมีน้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5,000 คน
ภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้และซุ้มเกมส์
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมทั้งการเรียนรู้และความสนุกสนาน

2 สนับสนุนของขวัญวันเด็ก

ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมในวันเด็กกว่า 70 หน่วยงาน
(จำนวนของขวัญกว่า 10,000 ชิ้น)

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : ๕. ด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ

ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ปี 2569







รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครทุนการศึกษา

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : ๕. ด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ

สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชนและกลุ่มประมง













GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : ๕. ด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ



การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ประจำปี 2569 มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 31 ทีม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 และปี 2568 ที่มีจำนวน 26 ทีม และ 30 ทีม ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าโครงการได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป็นอย่างดี











กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : การสนับสนุนอื่น ๆ

การสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วม



สนับสนุนพัดลมติดผนังให้กับโรงเรียนในพื้นที่มาบตาพุด



สนับสนุนของที่ระลึกในกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านฉาง



สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเป็นประจำทุกเดือน



สนับสนุนจัดกิจกรรมแข่งกีฬาแบดมินตัน **Rayong Next Gen Open#1**



สนับสนุนของที่ระลึกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครมาบตาพุดที่จะไปศึกษาดูงาน



สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของเทศบาลตำบลบ้านฉาง

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : การสนับสนุนอื่น ๆ

การสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วม



สนับสนุนกิจกรรมงานประจำปีอำเภอบ้านฉาง



ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแฟบ



สนับสนุนและร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานของชุมชนและกลุ่มประมงเรือเล็กในพื้นที่



สนับสนุนกิจกรรมงานวันทะเลโลก

สมาคมเพื่อนชุมชน – ธรรมศาสตร์ โมเดล

แผนงานโครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : สมาคมเพื่อนชุมชน

โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและอาชีวะ ปี 2569





กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : สมาคมเพื่อนชุมชน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ร่วมกับ อบจ.ระยอง รุ่น 6 ปีการศึกษา 2569 (8 ทุน)

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ร่วมกับ อบจ.ระยอง ปี 2569 (8 ทุน)

(คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ทุน และ คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด 3 ทุน)

Target Group : นักศึกษาที่จบ ม.6 ในจังหวัดระยอง และมีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองอย่างน้อย 3 ปี

Objective : รพ.อบจ.ระยอง เน้นดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสุขภาพกับผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด

Action : สมาคมฯ ร่วมกับ อบจ.ระยอง คัดเลือกและสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ จำนวน 8 ทุน

Budget : 560,000 บาทต่อปี (ค่าใช้จ่ายทุนในรุ่นปีการศึกษา 2569 จำนวน 8 ทุน)





GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : สมาคมเพื่อนชุมชน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน





GPSC

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : อื่น ๆ

กลุ่ม GPSC รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ : เงินสบทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

นำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ล้านบาท)

*หมายเหตุ : ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปี 2564

โรงไฟฟ้า	ปี 2550-2568	ม.ค.-มี.ค. 2569
เก็คโค่-วัน	1,295.90	1.25
โกลว์ มาบตาพุด คอมเพล็กซ์ (ไม่รวม เก็คโค่-วัน)	1,530.23	20.81
CUP1-CUP4	*133.24	6.8
รวม	**2,959.37**	**28.86**

เอกสารแนบที่ 45

วารสารใจเดียวกัน

จากใจ ถึงใจ

วารสารใจเดียวกันฉบับปี 2568 กลับมาพบกับทุกคน พร้อมกับสาระน่ารู้และเรื่องราวดีๆ ใกล้ตัว ใกล้ใจ ใกล้ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันมานาน

สำหรับเรื่องเด่นประจำฉบับ เรารวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่ GPSC รวมพลังทำร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เมื่อเราลงมือทำแล้ว ก็ทำซ้ำๆ ไม่เคยหยุดแม้สักปี เพราะหัวใจของความยั่งยืนคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

เราทุกคนก็มีส่วนช่วยลดคาร์บอนได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างการปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ก็ช่วยลดคาร์บอน ลดโลกร้อนได้แล้ว ปจจุบันยังมีเทคโนโลยี CCUS ที่มาช่วยดักจับ กักเก็บคาร์บอนอีกแรง หากสนใจสามารถพลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่คอลัมน์พลังงานแห่งอนาคต


ปีนี้เหตุบ้านสถานการณ์โลกหนักหน่วงไม่น้อย หากใครรู้สึกว่าไม่ไหว อยากให้ลองกลับมาเรียนรู้วิธีจัดการกับความรู้สึกของตนเอง หรือหาโอกาสไปพักผ่อนท่องเที่ยวบ้างก็ได้ ไม่ต้องไปไหนไกล เที่ยวจังหวัดระยองบ้านเรา ซึ่งตอนนี้กลายเป็นจุดหมายที่ 1 ในใจของนักท่องเที่ยวสาย Slow Travel ของปี 2568 แล้วจะไปเที่ยวไหนดี? พกวารสารใจเดียวกันฉบับนี้ติดตัวไปด้วย เราพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางของทุกคน

CONTENTS

ฉบับที่ 50
ประจำปี 2568



3 สังคมยั่งยืน
4 พลังงานแห่งอนาคต
6 เรื่องเด่นใจเดียวกัน
8 ชุมชนสัมพันธ์
9 อากาศบ้านเรา
10 ของดีท้องถิ่น
11 ทันโลกนวัตกรรม
12 เที่ยวไปด้วยกัน
14 ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
15 คนนี้ที่เราภูมิใจ
16 เกมพาเพลิน

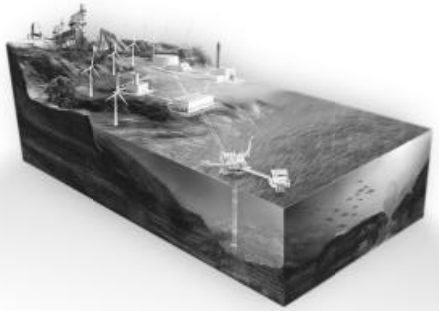

วารสารฉบับนี้ ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา
นายพัทธ์ บุณยสุขานนท์
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจการสาธารณะ

กองบรรณาธิการ
หน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ

เจ้าของ : กลุ่มบริษัทจีพีเอสซี

ระยอง เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3869 8400-10 โทรสาร 0 3868 4789

กรุงเทพฯ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2140 4600 โทรสาร 0 2140 4601


เว็บไซต์ www.gpscgroup.com, www.glow.co.th

วารสารใจเดียวกัน เป็นวารสารรายปี เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ชุมชน สถานศึกษา วัด และหน่วยงานราชการ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป หากท่านผู้อ่านสนใจจะขอรับวารสารทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งมายังกองบรรณาธิการ


GPSC GLOW

ใจเดียวกัน

วารสารชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทจีพีเอสซีและโกลว์ • ฉบับที่ 50 ประจำปี 2568

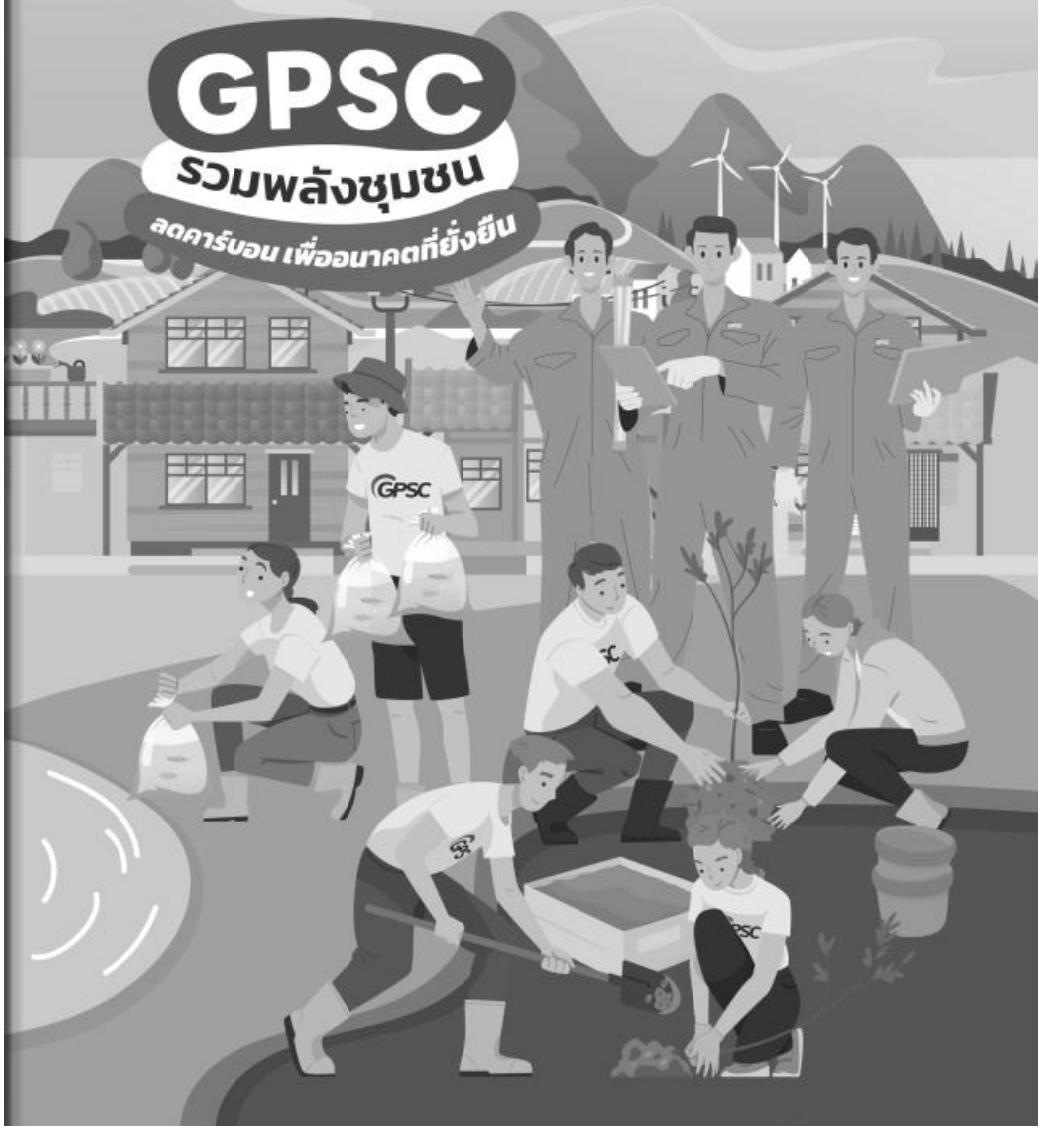

CCS / CCUS
เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน ความหวังใหม่พิชิตโลกร้อน

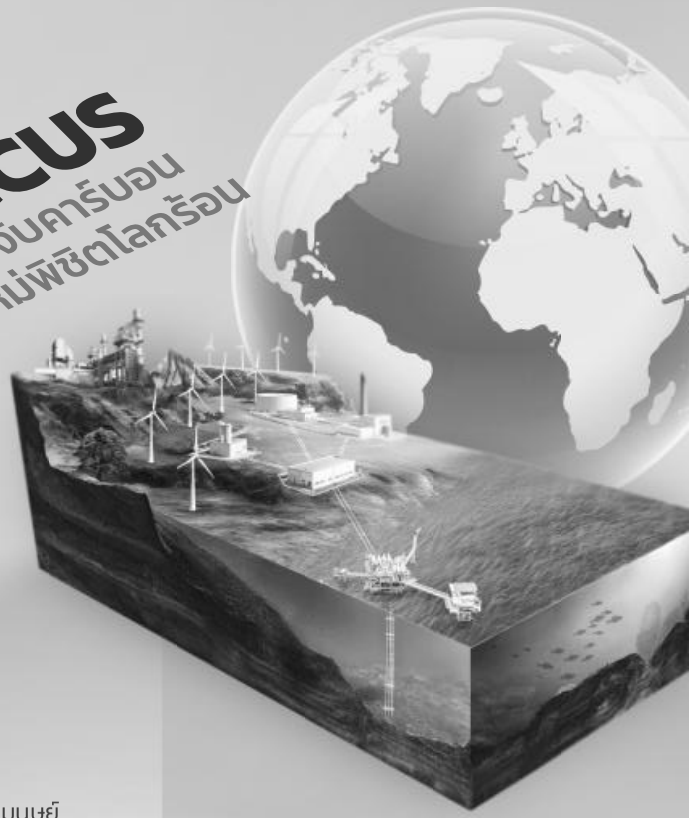

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การคมนาคม และการผลิตในโรงงาน ล้วนปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน ปัจจุบันทั่วโลกจึงเร่งหาทางลดการปล่อย CO_2 หนึ่งในวิธีที่ได้รับความสนใจคือเทคโนโลยีดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture, Utilization, and Storage: "CCUS" ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุดในการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก



เทคโนโลยีนี้ช่วยดักจับ CO_2 แล้วกักเก็บไว้ใต้ดินอย่างปลอดภัย ลดการสะสมในชั้นบรรยากาศ และยังทำให้เราสามารถใช้พลังงานต่อไปได้อย่างรับผิดชอบ จึงถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะพาเราไปสู่เป้าหมาย "Net Zero Emissions" แล้ว CCUS คืออะไร? มาลองทำความเข้าใจกันให้มากขึ้น



จากสวนถึงมือผู้บริโภค
ลดผลผลิตล้นตลาด เพิ่มรอยยิ้มเกษตรกร

ต้องยอมรับว่าปีนี้เกษตรกรไทยเจอปัญหาหนักหน่วงไม่น้อย ทั้งเศรษฐกิจผันผวน ภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ ยิ่งเมื่อผลผลิตออกมาพร้อมกันจนล้นตลาด ยิ่งทำให้ราคาสินค้าตกต่ำจนกระทบต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

ในสถานการณ์เช่นนี้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือพลังสำคัญที่ช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส GPSC และกลุ่ม ปตท. จึงได้ผนึกกำลังกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ **"ขวนคุณสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกร"** โดยเปิดพื้นที่สำนักงานของอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตคุณภาพดีจากแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นลำไยจากลำพูน มะพร้าวน้ำหอมจากราชบุรี ผักผลไม้จากนครปฐมและเพชรบุรี มาจำหน่ายให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไปโดยตรง



นอกจากนี้ GPSC ยังสนับสนุนเกษตรกรด้วยการรับซื้อผลไม้ เช่น ลำไยลำพูนมาให้ชุมชนในจังหวัดระยองช่วยจำหน่ายเป็นช่วงๆ รวมทั้งส่งต่อผลผลิตบางส่วนให้กับทางวัดและโรงเรียนด้วย

ขณะเดียวกันพนักงานและครอบครัวยังช่วยอุดหนุนสั่งผลไม้ไปรับประทานเอง รวมทั้งพยายามคิดสร้างสรรค์วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรได้ตลอดครึ่งปีหลังนี้อย่างการเลือกใช้ผลไม้ทดแทนขนมเบรกในการจัดการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนนำผลไม้มาจัดเป็นของเยี่ยมสำหรับพนักงานหรือครอบครัว หรือประยุกต์เป็นของชำร่วยหรือกระเช้าที่ระลึกตามแต่โอกาส

สิ่งที่ GPSC ทำนั้น ไม่เพียงช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด แต่ยังเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ทำให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม และยิ้มออกได้ เมื่อทุกภาคส่วนในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นนี้

เรื่องเด่น
ใจเดียวกัน

GPSC รวมพลังชุมชน ลดคาร์บอน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เรื่องโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง GPSC ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะ กลุ่ม ปตท. พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก สร้างความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วน ในการเร่งลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 GPSC ได้สานต่อภารกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน 3 กิจกรรมสำคัญ ภายใต้แนวคิด Decarbonization หรือการลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศในระดับชุมชน







สานต่อ "Light for a Better Life"

สร้างความปลอดภัย ไฟฟ้าในชุมชน

GPSC สานต่อพันธกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ "Light for a Better Life" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หมอไฟฟ้า" ในปีนี้ GPSC นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง รวมทั้งทีมวิศวกรจิตอาสาของ GPSC กว่า 40 คน ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านมาบยางพร อำเภอปลวกแดง และศูนย์การเรียนรู้หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยเปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็นหลอด LED ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชน ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

โครงการ Light for a Better Life นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ที่สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GPSC โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำทักษะความรู้มาลงมือปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน




ทำความรู้จัก CCUS

CCUS ย่อมาจาก Carbon Capture, Utilization, and Storage หรือแปลตรงตัวได้ว่า การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน


CAPTURE
การดักจับ

คือการดักจับ CO_2 ด้วย 2 วิธีหลัก คือ การดักจับ CO_2 จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรมก่อนจะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และการดักจับ CO_2 จากชั้นบรรยากาศซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้วิธีดักจับ CO_2 จากแหล่งกำเนิดแบบ "ก่อน" การเผาไหม้ แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าวิธีการดักจับ CO_2 แบบ "หลัง" การเผาไหม้จะเพิ่มขึ้น




UTILIZATION
การใช้ประโยชน์

คือการนำ CO_2 ที่ดักจับได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้ในการผลิตเมทานอลอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมัน



STORAGE
การกักเก็บ


คือการนำคาร์บอนที่ดักจับได้ไปกักเก็บไว้ในชั้นหินลึกใต้ดินลึกอย่างถาวรและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ CO_2 ลอยกลับสู่ชั้นบรรยากาศ กระบวนการนี้มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



ความสำคัญของ CCUS

เทคโนโลยี CCUS นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูงและยากที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนได้ทั้งหมด

นอกจาก**เทคโนโลยี CCUS จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการอุตสาหกรรม**แล้ว เทคโนโลยี CCUS ยังช่วยสร้างคุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจจากการนำก๊าซ CO_2 ที่ดักจับมาใช้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้โลกของเราก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน

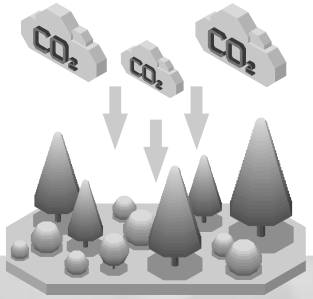

สำหรับประเทศไทย มีการดำเนินการโครงการที่ชื่อว่า **"โครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"** (Carbon Capture and Storage: CCS) ตั้งแต่ปี 2564 ส่วนในด้านการนำมาใช้ประโยชน์ (Utilization) ยังคงอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ตัวอย่างโครงการในประเทศไทย เช่น โครงการ Eastern Thailand CCS Hub ซึ่งเป็นความร่วมมือของ GPSC กลุ่ม ปตท. ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCS ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี โดยในระยะแรกจะเน้นที่การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. ก่อนได้แก่โรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงกลั่นน้ำมันโรงงานปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า พร้อมขยายขอบเขตไปยังกลุ่มโรงงานนอกกลุ่ม ปตท. คาดว่าจะสามารถลดการปล่อย CO_2 ได้สูงถึง 10 ล้านตันต่อปี โดยโครงการนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลสู่ระดับประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนในอนาคต

GPSC มุ่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการพัฒนา CCS Hub โดยเทคโนโลยี Carbon Capture ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการกักเก็บและลดการปล่อย CO_2 อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกต่อไป

GPSC ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ต่อเนื่องปีที่ 9

กลุ่ม GPSC ร่วมกับตำบลแกลง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) จัดกิจกรรม “ปลูกป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ 2568” ณ ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง 200 ต้น บนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 10 ไร่ พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและสมุนไพร 6 ชนิด รวมกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนกว่า 500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กลุ่ม GPSC วางแผนดูแลป่าอย่างต่อเนื่อง ตรวจติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ทุกปีและกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาพื้นที่ป่า นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจพบความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น สะท้อนความสำเร็จของการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG (Environment, Social, and Governance) ขององค์กรที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ❤







กลุ่ม GPSC จัดกิจกรรมเสวนา
"เคียงบ่าเคียงไหล่ เยี่ยมบ้านชุมชน"





กลุ่ม GPSC จัดกิจกรรม "เคียงบ่าเคียงไหล่ เยี่ยมบ้านชุมชน" ประจำปี 2568 มุ่งสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงงานกับชุมชนโดยรอบ โดยให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ยังให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น วิธีรับมือฝนกรด ความปลอดภัยในบ้าน การรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ และการทบทวนแผนฉุกเฉินของชุมชน โดยในปีนี้มีชุมชนเข้าร่วมกว่า 350 คน ครอบคลุม 10 ชุมชนรอบสถานประกอบการ ❤







ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ของเรา ทุกๆ ปี GPSC ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับปีนี้ GPSC ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 28,000 ตัว เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ขณะเดียวกันยังสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชุมชน จำนวน 200 ต้น ณ บ้านศิริอนุสรณ์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยพนักงานจิตอาสา GPSC ได้ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน รวมทั้งส่งมอบขยะจากการคัดแยกขยะภายในโรงงานรวม 76 กิโลกรัม ให้ศูนย์บริหารจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบและสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป





สร้างฝายชะลอน้ำ

เสริมระบบนิเวศ หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น

GPSC ยังร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านฉางและเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2568” ณ ป่าชุมชนบ้านภูตรห้วยมะหาด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยที่ผ่านมาสร้างฝายชะลอน้ำไปกว่า 187 ฝาย ซึ่งมีส่วนช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ลดการพังทลายของดินอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญการสร้างฝายชะลอน้ำยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกักเก็บคาร์บอนในป่าและในดินอีกด้วย

ในปีนี้ GPSC ได้เพิ่มมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้าไปด้วย โดยรอบพื้นที่ฝายชะลอน้ำได้ส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน กระชายบ้าน ว่านม่วง หัวไพล หัวกระทือ และขิงแห้ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี พร้อมต่อยอดเป็นรายได้เสริมอย่างยั่งยืน

ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GPSC ที่จะเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโลกที่น่าอยู่ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ❤

4 แนวทางลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด Decarbonization for Sustainable Future

ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี พ.ศ. 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี พ.ศ. 2603

- ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
- เพิ่มกำลังการผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (H_2)
- การแลกเปลี่ยนและชดเชยคาร์บอน (CO_2)

เมี่ยงคำอัจฉรา
ของทานเล่นไทย
จากสมุนไพรท้องถิ่น



ไม่น่าเชื่อว่าของทานเล่นไทยโบราณ
อย่างเมี่ยงคำ จะเป็นเมนูที่ผู้ใหญ่

[redacted]

ผลิตเพลิงผลิตคาร์บอนไดออกไซด์
"เมี่ยงคำอัจฉรา" อร่อยล้ำไม่ซ้ำใคร

ป้าม่วยทำเมี่ยงคำขายมาได้ 6 ปีแล้วโดยแจ้งเกิดในช่วงโควิดระบาด ด้วยความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ เพราะได้สูตรลับของน้ำเมี่ยงโบราณมาจากคุณแม่ บวกกับช่วงนั้นคุณหมอแนะนำว่าเมี่ยงคำเป็นเมนูสมุนไพรช่วยต้านโควิด เมี่ยงคำอัจฉราเลยขายดีทำส่งกันแทบไม่ทัน

สินค้านอกจากจะมี "เมี่ยงคำสด" ถูกใจคอเมี่ยงคำรุ่นใหญ่ที่ชอบห่อเครื่องและราดน้ำเมี่ยงทานเอง ยังมี "เมี่ยงคำสำเร็จรูป" ที่ป้าม่วยนำเครื่องสมุนไพรทั้งหมดมาปั่นจนเป็นเนื้อเดียวแล้วปั้นห่อเสียบไม้ไว้ จึงกินง่าย แถมได้กินสมุนไพรครบทุกตัว ทั้งขิง หัวหอม มะนาว มะพร้าวคั่ว เป็นต้น ลูกค้าซื้อแล้วสามารถกินได้ทันที เลยโดนใจคนรุ่นใหม่อย่างมาก















แต่สินค้าท้องถิ่นก็ยังต้องการการพัฒนา ป้าม่วยจึงตอบรับคำชวนเข้าร่วมโครงการ "ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 10" ที่จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี GPSC ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง

"น้องๆ มาช่วยป้าในเรื่องของการทำบัญชีและการออกแบบโลโก้ ซึ่งแต่ก่อนป้าทำเองก็จะเขยๆ โบราณๆ ตอนนี้โลโก้ก็ถูกปรับให้ทันสมัยขึ้น น้องๆ ยังทำยูนิฟอร์ม ผ้ากันเปื้อน ออกแบบแบนเนอร์ ช่วยทำ TikTok Facebook สำหรับขายทางออนไลน์ และ GPSC ยังช่วยหาตลาดโดยพาเมี่ยงคำอัจฉราเข้าไปขายที่โรงงานในเครือ ปตท. ด้วย

อาจารย์ยังแนะนำว่าสินค้าควรเพิ่มรสเม็ดอีกรส ลูกค้าจะได้มีทางเลือก ป้าเลยทำเมี่ยงคำสำเร็จรูปรสเผ็ดออกมา ปรากฏว่าขายดีกว่ารสดั้งเดิมอีก ต้องขอบคุณอาจารย์ น้องๆ ธรรมศาสตร์ และ GPSC ที่คอยสนับสนุนและช่วยอนุรักษ์ให้ของกินเล่นหายากนี้ไม่สูญหายไป ป้าเองก็ตั้งใจไว้ว่าใครมาบ้านฉาง จังหวัดระยอง จะต้องได้กินเมี่ยงคำอัจฉรา" ❤

ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเมี่ยงบ้านฉาง
โทรศัพท์ : 06 3362 9364
Facebook : เมี่ยงคำบ้านฉาง by อัจฉรา
TikTok : เมี่ยงคำบ้านฉาง by อัจฉรา

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทจีพีเอสซี
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568

โรงไฟฟ้า	ชนิดของเชื้อเพลิงหลัก	ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)[1]		ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)		ฝุ่นละออง (mg/Nm³)[2]	
			ค่าการระบาย	มาตรฐาน EIA[3]	ค่าการระบาย	มาตรฐาน EIA	ค่าการระบาย	มาตรฐาน EIA
โรงไฟฟ้าศรีราชา*	ก๊าซธรรมชาติ	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	-	99	-	2.4	-	16
โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี*	ก๊าซธรรมชาติ	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	-	100	-	20	-	20
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1	ก๊าซธรรมชาติ	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง	10.78 - 36.33	20 - 53	-	-	<0.5 - 1.0	1.20 - 3.60
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2	ก๊าซธรรมชาติ	อยู่ใกล้บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล จ.ระยอง	23.47 - 41.58	35 - 50	0.13 - 0.19	-	-	-
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3	ก๊าซธรรมชาติ	นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง	25.72 - 34.69	50 - 60	0.10 - 0.73	2	<0.5	6
ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4	ก๊าซธรรมชาติ	นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง	19.67	26.58	0.30	1.66	<0.5	7.108
โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรมโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1**	ก๊าซธรรมชาติ	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง	-	96	-	-	-	-
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2	ก๊าซธรรมชาติ		29.39 - 38.97	54	0.16 - 0.26	1.2	<0.5	15
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2-RPSPP	ก๊าซธรรมชาติ		34.77 - 37.23	50	0.13 - 0.20	1.20	<0.5 - 10.1	15
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4	ก๊าซธรรมชาติ		75.44 - 90.24	103 - 105	0.43 - 0.54	0.95	<0.5	5
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5	ก๊าซธรรมชาติ		10.00	55	0.30	0.95	<0.5	5
โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน CFB3	ถ่านหินบิทูมินัส		79.43	100	137.51	170	2.9	55
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2	ก๊าซธรรมชาติ		91.95 - 96.09	111 - 118	0.12 - 0.40	0.95	<0.5	5
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3	ถ่านหินบิทูมินัส		61.21	100	134.42	180	22.7	55
โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน	ถ่านหินบิทูมินัส		40.38	56	19.22	53	<0.5	55
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 1)[4]	ก๊าซธรรมชาติ	เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	13.91 - 91.20	35 - 108	0.28 - 0.87	5	<0.5 - 3.3	7 - 24
โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 2)	ก๊าซธรรมชาติ		24.32 - 27.62	35	0.89 - 1.21	10	<0.5	27
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร จังหวัดระยอง (โครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหรืออาร์ดีเอฟ และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ)	เชื้อเพลิงขยะแบบอาร์ดีเอฟ (Refuse Derived Fuel; RDF)	หมู่ที่ 3 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง	46.84	144	0.24	24	<0.5	56

หมายเหตุ: (1) ppm หมายถึง ส่วนในล้านส่วน
(2) mg/Nm³ หมายถึง มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(3) มาตรฐาน EIA หมายถึง ค่าควบคุมการระบายมลสารจากปล่องระบายอากาศตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ/หรือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA) สำหรับโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
(4) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โครงการ 1) รวมถึงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหน่วยที่ 1 - 6 ด้วย
* โรงไฟฟ้าศรีราชา และโรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี หยุดการเดินเครื่องตามคำสั่งดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
** โรงงานสาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1 ไม่มีการเดินเครื่อง



เสน่ห์ "ระยอง" ครองใจ

วิถี Slow Travel อันดับ 1 เอเชีย

เทรนด์การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow Life) กลายเป็นหนึ่งในกระแสการท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะแทนที่จะเที่ยวด้วยความเร่งรีบ Slow Life Travel จะทำให้เข็มนาฬิกาชีวิตเราช้าลง เพื่อเรียนรู้วิถีธรรมชาติและวิถีท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง



นับเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่แพลตฟอร์มจองที่พักระดับโลกอย่าง Agoda จัดอันดับให้จังหวัดระยองครองตำแหน่งอันดับ 1 จุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (Slow Travel) ในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2568 สะท้อนเสน่ห์อันเรียบง่ายของจังหวัดระยองที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ไม่ว่าจะเป็น **"ทุ่งโปรงทอง"** ถือเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาบนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านแสมภู่ อำเภอแกลง ใกล้ปากน้ำประแสร์ อุดมด้วยต้นโปรงทองขึ้นหนาแน่น เมื่อถูกแสงแดดยามเช้าสาดส่องมากระทบ ก็จะกลายเป็นประกายสีทองดังชื่อทุ่งโปรงทอง



เช็กไฟให้ชัวร์
บ้านปลอดภัยหลังภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม พายุ หรือแผ่นดินไหว เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน หนึ่งในเรื่องที่มักถูกมองข้ามคือ "ระบบไฟฟ้า" ที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนั้น มาเรียนรู้วิธีเช็กระบบไฟฟ้าง่ายๆ ด้วยตัวเองกัน

1 ปิดเบรกเกอร์ก่อนเสมอ



ก่อนเข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน ควรปิดสวิตช์เมนเบรกเกอร์ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือช็อต โดยหากต้องเข้าตรวจสอบในที่มืดให้ใช้ไฟฉาย ไม่ควรใช้ไฟแช็กหรือเทียนเด็ดขาด

2 ตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟ



หากปลั๊กไฟหรือสายไฟมีร่องรอยไหม้ ขาดชำรุด แตกกรอบ ควรงดใช้งานทันที และรอให้ช่างไฟผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

3 เช็กอุปกรณ์ไฟฟ้า

ไม่ควรเสียบปลั๊กหรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย การเปิดใช้งานทันทีโดยไม่ตรวจสอบ อาจเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดอัคคีภัยได้



4 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (RCD)



หากบ้านใดยังไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติ ควรพิจารณาติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากไฟดูดและไฟไหม้

5 เรียกช่างมืออาชีพช่วยตรวจสอบ


ไม่ควรซ่อมระบบไฟด้วยตัวเองหากไม่มีความชำนาญ ควรเรียกใช้บริการช่างไฟฟ้ามืออาชีพมาตรวจสอบให้แน่ใจดีกว่า



การกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยหลังผ่านเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ต้องเริ่มจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มั่นใจ จะช่วยให้ครอบครัวอยู่บ้านได้อย่างสบายใจ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั่นเอง❤

ห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพ

อย่าให้ "ข่าวร้าย" ขโมยความสุข

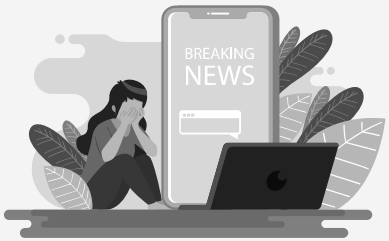

เราอยู่ในยุคที่ข่าวสารไหลเข้าหาตัวตลอดเวลา ทั้งทางโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หรือสื่อสังคมออนไลน์ บางข่าวก็เป็นประโยชน์ แต่หลายข่าวก็ทำให้เราเครียด วิตกกังวล บางครั้งถึงขั้นนอนไม่หลับ สุขภาพกายและใจแย่ลงไปตามๆ กัน

แล้วเราจะปล่อยให้ "ข่าวร้าย" เหล่านี้มาขโมยความสุขของเราอย่างนั้นหรือ?

เลือกเสพข่าวอย่างมีสติ

สติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องใจเรา ไม่ให้พังไปเสียก่อน การมีสติไม่ใช่การตัดขาดข่าวสารไปหมด แต่เป็นการรู้จักเลือก รับรู้ และจัดการกับข่าวสารอย่างฉลาด



เลือกสื่อที่น่าเชื่อถือ

อย่าเชื่อข่าวที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจน หรือลิงก์ที่ดูไม่น่าไว้วางใจ เพราะข่าวปลอม (Fake news) มีแต่ทำให้ใจวุ่นวาย เลือกติดตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีเนื้อหาที่เป็นกลาง

จำกัดเวลาเสพข่าว

ไม่ต้องติดตามข่าวตลอดเวลาอาจเลือกดูแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เช้า 15 นาที เย็นอีก 15 นาที ก็เพียงพอ จะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองและครอบครัวอย่างเต็มที่

แยกแยะความสำคัญ

เรียนรู้ที่จะเสพข่าวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือชุมชนของเรา และปล่อยวางข่าวที่เป็นข่าวดรามาหรือเรื่องเล็กๆ ที่อาจทำให้เรารู้สึกเครียดโดยไม่จำเป็น

หันมาเสพข่าวดีให้มากขึ้น

ลองมองหาข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกให้กับชีวิตบ้าง เช่น ข่าวคนทำความดี เรื่องราวของความสำเร็จ หรือความสวยงามของธรรมชาติ จะช่วยปรับสมดุลใจของเราให้ดีขึ้น

รับมืออย่างไรเมื่อข่าวร้ายทำให้เครียด

- **หยุดพักใจ** ไม่ต้องตามทุกกระแส ให้เวลาตัวเองพักจากข่าวบ้าง
- **ทำกิจกรรมสร้างความสุข** เช่น ออกกำลังกายเบาๆ หรือทำสมาธิให้จิตใจสงบ
- **แบ่งปันความรู้สึก** เมื่อรู้สึกกังวลจากข่าวร้ายๆ การพูดคุยกับคนในครอบครัว หรือเพื่อนจะช่วยให้ดีขึ้น
- **ขอความช่วยเหลือได้นะ** หากรู้สึกไม่ไหว อย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา

ASK 4 HELP

การดูแลสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย สุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่ "การเลือก" ของเรา มาเลือกเสพข่าวอย่างมีสติ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แล้วเราจะผ่านทุกข่าวสารไปได้อย่างเข้มแข็ง ❤

ที่มา

- www.thaihealth.or.th
- www.kcmh.chulalongkornhospital.go.th



จากจุดนี้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้ยาวกว่า 2.6 กิโลเมตร เข้าสู่ **"ป่าชายเลนทองจันทร์"** แหล่งรวมพรรณไม้ชายเลนร่มรื่น อย่างต้นโกงกาง แสมทะเล ลำพูทะเล ฯลฯ พร้อมนกนานาชนิดบินออกมาทักทาย เหมาะมาใช้เวลาพักผ่อนชาร์จพลังชีวิต ให้ธรรมชาติเยียวยาหัวใจ

ส่วนในอำเภอเมืองระยอง ถ้าไม่ล่องเรือออกทะเล บนฝั่งก็มี **"หาดแม่รำพึง"** ทัศนียภาพหาดทรายขาวทอดยาวกว่า 12 กิโลเมตร เคียงคู่ฟ้าครามน้ำทะเลใสแจ๋ว น่าไปนั่งเล่น นอนเล่น ปิกนิกใต้ทิวสน ลงว่ายน้ำให้ชุ่มฉ่ำ หาดแม่รำพึงเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า จึงได้รับการดูแลอย่างดี ไปเที่ยวแล้วก็ช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยนะ





ป่าชายเลนทองจันทร์



หาดแม่รำพึง



อ่าวพร้าว




หรือถ้าใครอยากล่องเรือออกทะเล **"อ่าวพร้าว"** ทางด้านตะวันตกของเกาะเสม็ด คือสวรรค์ของคนรักทะเล ชอบความสงบเป็นส่วนตัว หาดทรายขาวสะอาดเคียงคู่น้ำสีฟ้าครามทอดยาวกว่า 800 เมตร ผู้คนไม่พลุกพล่าน โรแมนติกสุดๆ

สุดท้ายแวะไปหักทายชาวประมงท้องถิ่นที่ **"ตลาดประมงพื้นบ้าน หาดสวนสน"** ชุมชนประมงดั้งเดิมที่อยู่ตรงนี้มาหลายชั่วอายุคน ปจจุบันเปิดแผงขายกุ้ง หอย ปู ปลา หมึก ฯลฯ อยู่ริมหาดในราคาเป็นกันเอง ตั้งแต่เช้าจรดบ่าย มองไปเห็นเรือประมงเล็กและชาวบ้านนั่งแกะอวนอยู่ใกล้ๆ ซื้อแล้วจะให้ปรุงสำเร็จหรือแช่น้ำแข็งแพ็กใส่กล่องกลับบ้านก็ได้

และนี่คือเสน่ห์มัดใจนักท่องเที่ยว Slow Life ด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ยังบริสุทธิ์ของจังหวัดระยองที่น่าภูมิใจ ❤




ตลาดประมงพื้นบ้าน หาดสวนสน




เกม พาเพลิน

เรียง ลำดับ ให้ถูก

สิ่งที่เห็นคือภาพต้นไม้ แต่ตอนนี้สลับตำแหน่งกันอยู่ ! ลองจัดเรียงลำดับภาพให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ภาพต้นไม้ที่สมบูรณ์และสวยงาม

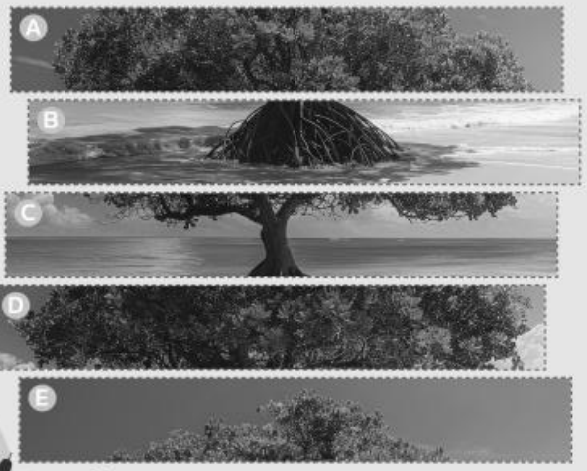

เฉลยเกม ฉบับที่ 49

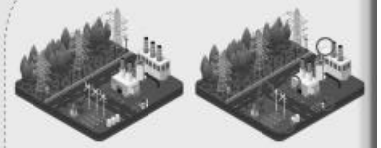

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ 10 รางวัล ได้แก่

1. คุณอิทธิพงศ์ สมุนพันธ์
2. คุณเดชมาศ คงมันทะ
3. คุณวรพรต เทพวรรณ
4. คุณสมัคร อ่องละออ
5. คุณศักดา จิตรดล
6. คุณเพียงใจ คงคางาม
7. คุณอดิเรก คงคางาม
8. คุณสุคนธ์ อยู่คง
9. คุณสุมาลี สมธิเจริญ
10. คุณอริสรา มานะจิตร



ติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่
คุณปูเป้ ส่วนกิจการเพื่อสังคม
กลุ่มบริษัทจีพีเอสซี โทร. 08 9406 5127

Join our team • Join our team • Join our team • Join our team • Join our team •

GPSC กำลังมองหาคนมีไฟ!

GPSC ในฐานะแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะ ในกลุ่ม ปตท. กำลังมองหาคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีความสามารถมาร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด


หากคุณคือคนหนึ่งที่ไม่หยุดเรียนรู้ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับความท้าทายใหม่ๆ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งและมั่นคง

มาร่วมเป็น “พลัง” ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไปด้วยกัน

ดูตำแหน่งงานว่างและสมัครได้ที่

คนนี้ ที่เราภูมิใจ

“เรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง ให้เก่งขึ้นทุกวัน”



[redacted] **จอย** คือ

คนรุ่นใหม่ขุมพลังบุคลากรที่เข้ามาขับเคลื่อน GPSC ให้ก้าวไปข้างหน้า ชนบพรเริ่มต้นงานด้วยการเป็น Outsource จนเมื่อเห็นตำแหน่งงานด้าน IT ว่างลง บวกกับประทับใจในวัฒนธรรมองค์กรและน้ำใจของพี่ๆ น้องๆ ในแผนก เธอจึงได้สมัครงานและเป็นพนักงานประจำของ GPSC อย่างเต็มตัว

“จอยเป็นคนระยองโดยกำเนิดค่ะ เห็นว่า GPSC เป็นบริษัทชั้นนำในเครือ ปตท. มีความน่าเชื่อถือและมั่นคง บริษัทมีโอกาสเติบโตตลอดเพราะมีการลงทุนในต่างประเทศอีกอย่างที่ประทับใจคือบริษัทค่อนข้างสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน นอกจากคอร์สอบรมที่มีอยู่แล้ว หากอยากเรียนรู้ด้านไหนเพิ่มเติม เราก็สามารถนำเสนอได้”

ปัจจุบันชนบพรเป็นผู้ช่วยผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย หน่วยงานกลยุทธ์ดิจิทัลไลเซชันและแพลตฟอร์ม (PDV) มีหน้าที่






ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของบริษัท นั่นทำให้คน GEN Z อย่างเธอตื่นตัวที่จะศึกษาพัฒนาความรู้ของตนเองเสมอ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่บริษัทเริ่มนำมาใช้งานเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“หน่วยงานของจอยมีโอกาสนำเสนอโปรเจกต์ส่งเข้าประกวดในโครงการ EBITDA uplift และปัจจุบันได้นำไปใช้งานจริงๆ ก็ดีใจที่ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย โดยที่ประสิทธิภาพการทำงานยังดีเหมือนเดิม จอยอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆ วัน และเติบโตในสายงานอย่างมั่นคง จอยรู้สึกยินดีที่ได้เข้าไปสร้างความแปลกใหม่ นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ในแผนก และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์จากรุ่นพี่ค่ะ” ❤

“ทุนการศึกษา ออกแบบชีวิต อย่างที่ตั้งใจ”



จากเด็กชายตัวเล็กๆ ที่ชอบต่อของเล่นและแกะส่วนประกอบออกมาดูในวันนั้นกลายเป็นวิศวกรหนุ่ม [redacted] ที่ผ่านเข้ามาให้หลุดมือไป ซึ่งรวมถึงการสมัครขอรับทุนการศึกษาจาก GPSC ด้วย

“ผมมองว่าทุนการศึกษาของ GPSC มีความน่าสนใจ เพราะให้เฉพาะเด็กระยองกับชลบุรี ไม่ได้แข่งขันคัดเลือกแบบทั่วประเทศ บวกกับเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องใช้ทุนเหมือนทุนเรียนอื่นๆ แต่การคัดเลือกก็ค่อนข้างเข้มครับ ผมคิดว่าตอนสัมภาษณ์รอบสุดท้าย คำตอบของผมน่าจะโดนใจคณะกรรมการ เลยได้รับทุนเรียนต่อปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ได้เรียนรู้วิศวกรรมสมัยใหม่ที่เราชอบอยู่แล้ว





พอรู้ว่าได้ทุนก็ดีใจครับ ด้วยความที่พ่อผมทำงานคนเดียว ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน ทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะ และผมยังจัดสรรเงินไปทำตามแผนที่ตั้งใจ เช่น การลงคอร์สเรียนพัฒนาตัวเอง การเริ่มลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งในชีวิต”

ตอนนี้ปัณณวัฒน์เรียนจบแล้วและทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ประจำอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร เขายังคงมีเป้าหมายที่จะเติบโตในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต “ผมมีเป้าหมายที่จะทำงานในระดับงานบริหารกับงานจัดการระบบต่อไป พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรรมผ่านการบรรยาย การสอนเสริม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านทางช่องออนไลน์ ซึ่งทุนการศึกษาของ GPSC มีส่วนตั้งต้นให้ผมได้ออกแบบชีวิตตัวเองอย่างที่ตั้งใจครับ” ❤

เอกสารแนบที่ 46

ผลการตรวจประเมินโครงการฯ

ที่ อก 5106.5/002

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

5 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ฉบับปรับปรุง 2567

2. แบบรายงานการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) ในนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1,2 และ 3
3. แบบประเมินผลการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม
4. กำหนดการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2568

ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) โดยจะมีการเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง ร่วมกับผู้แทนชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน ผู้แทนชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 15 ชุมชน และผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง จำนวน 10 กลุ่ม หน่วยราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน นั้น

สนพ. ขอแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงงาน ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผลการดำเนินประจำปี 2568 ที่ผ่านมา (มกราคม ถึง ธันวาคม 2568) มี**กำหนดการระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2569** โดยท่านสามารถ Download กำหนดการตรวจโรงงานและแบบฟอร์มคู่มือการตรวจเยี่ยมโรงงาน โดย QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งจะอยู่ในส่วนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานงานได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ ของแต่ละทีม ประกอบด้วย

[redacted]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ[redacted]ำเนินงานตามวันและเวลาในกำหนดการตรวจโรงงานต่อไ[redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย

งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โทรศัพท์ 0 3868 3127
โทรสาร 0 3868 3941
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rutpongk@ieat.go.th

สรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวเขียว) ประจำปี 2568 <u>จำนวนทั้งสิ้น 124 โรงงาน</u>

<u>นิคมฯ มาบตาพุด 55 โรงงาน จำนวน 51 ธง</u>

1. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 1)
2. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 3)
3. บริษัท เอสซีจีซี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 17 โรงโพลีสไตรีน
5. บริษัท ทาทาสตีลการผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงาน 1 : BST)
7. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงาน 2 : NBL)
8. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
9. บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
10. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด
11. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (MTP1)
12. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด
13. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 1)
14. บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด (โรงงาน 2)
15. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 1)
16. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2)
17. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
18. บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
19. บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
20. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 โรงงาน ประกอบด้วย
    - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
    - บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
    - บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
    - บริษัท สยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด
    - บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
21. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด)
22. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (I-4)
23. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
24. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
26. บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
27. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

28. บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด
29. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท อีเอส อินโดรามา เวนเจอร์ส ระยอง จำกัด
32. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
33. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
34. บริษัท สไตรีนิกซ์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
35. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
36. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด
37. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (โรงโอเลฟินส์ 1)
38. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (โรงโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง)
39. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (โรงโอเลฟินส์ 2)
40. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 (โรงอะโรเมติกส์ 1)
41. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 (คลังสำรอง)
42. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 (โรงโพลิเอทิลีน)
43. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
44. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
45. บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด
46. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
47. บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (โรงกลั่นน้ำมัน และท่าเทียบเรือ)
48. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด โรงงาน 3
49. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
50. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด
51. บริษัท โตโยโบะ อินโดรามา แอดวานซ์ ไฟเบอร์ส จำกัด

<u>นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 38 โรงงาน จำนวน 38 ธง</u>

1. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14
2. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด
6. บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด
7. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (MTP2)
8. บริษัท ไทย อีทอกซิเลท จำกัด
9. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด

10. บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ไซเอ็นส์โค เคมิคอลลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท โฟลว์เชิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
14. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง)
15. บริษัท แพคเดลต้า จำกัด
16. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18
17. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18. บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
19. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (PDH Plant)
20. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด
22. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาลี ดิวิชั่น)
23. บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
26. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด โรงงาน 1
27. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด โรงงาน 2
28. บริษัท วนชัย เคมิคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
29. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16
31. บริษัท ไทยเพ็ทเรซิ่น จำกัด
32. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)
33. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)
34. บริษัท อี-โคทติ้ง เอเชีย จำกัด
35. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 19
36. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด
37. บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
38. บริษัท อิฮารานิเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมฯ ผาแดง 3 โรงงาน จำนวนธง 3 ธง

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11
2. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด
3. บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

นิคมฯ อาร์ไอแอล 6 โรงงาน จำนวนธง 6 ธง

1. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 (โรงอะโรเมติกส์ 2)
3. บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
4. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 7)
5. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด
6. บริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 13 โรงงาน จำนวนธง 13 ธง

1. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
2. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ถนนไอ-5
3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
5. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
6. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
7. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
8. บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด
9. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
10. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
11. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 (โรงกลั่นน้ำมัน และท่าเทียบเรือ)
12. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (โครงการกำจัดกากและหน่วยผลิตไฟฟ้า)
13. บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำกัด

นิคมฯ เอเชีย 10 โรงงาน จำนวนธง 12 ธง

1. บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
3. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จำกัด
5. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด
7. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (พลังงานแสงอาทิตย์)
8. บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
9. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 4
10. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

11. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 3 โรงงาน ประกอบด้วย
    - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DCTL_PO)
    - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DCTL_PG)
    - บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
12. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2

นิคมฯ สมาร์ทปาร์ค 1 โรงงาน จำนวนธง 1 ธง

1. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

สรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวเพชร) ต่อเนื่อง 10 ปี (2558–2568) จำนวนทั้งสิ้น 62 โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 32 โรงงาน จำนวนธง 28 ธง

1. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 1)
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 17 โรงโพลีสไตรีน
3. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงาน 1 : BST)
4. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงาน 2 : NBL)
5. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
6. บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
7. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
8. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 โรงงาน ประกอบด้วย
    - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
    - บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
    - บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
    - บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
    - บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
9. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด)
10. บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (I-4)
11. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
12. บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
13. บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท เอ็ซเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
15. บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด
16. บริษัท สไตรีนิกซ์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด
19. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (โรงโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง)
20. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (โรงโอเลฟินส์ 2)
21. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 (โรงอะโรเมติกส์ 1)
22. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 (คลังสำรอง)

23. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 (โรงโพลิเอทิลีน)
24. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
25. บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด
26. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
27. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด โรงงาน 3
28. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 18 โรงงาน จำนวนธง 18 ธง

1. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14
2. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (MTP2)
4. บริษัท ไทย อีทอกซิเลท จำกัด
5. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด
6. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
7. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง)
8. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9. บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
10. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (PDH Plant)
11. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16
16. บริษัท ไทยเพ็ท เรซิ่น จำกัด
17. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)
18. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)

นิคมฯ ผาแดง

-

นิคมฯ อาร์ไอแอล 6 โรงงาน จำนวนธง 4 ธง

1. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
2. บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
3. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 7)
4. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 โรงงาน จำนวนธง 5 ธง

1. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
2. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ถนนไอ-5
3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
4. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
5. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

นิคมฯ เอเชีย 9 โรงงาน จำนวนธง 7 ธง

1. บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมทที่เรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท โชลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด
4. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (พลังงานแสงอาทิตย์)
6. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด
7. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 3 โรงงาน ประกอบด้วย
   - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DCTL_PO)
   - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DCTL_PG)
   - บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

นิคมฯ สมาร์ทปาร์ค

-

สรุปรายชื่อโรงงานที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวทอง) ต่อเนื่อง 6 ปี (2562–2568) จำนวนทั้งสิ้น 95 โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 43 โรงงาน จำนวนธง 39 ธง

1. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 1)
2. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 3)
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 17 โรงโพลีสไตรีน
4. บริษัท ทาทาสตีลการผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงาน 1 : BST)
6. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงาน 2 : NBL)
7. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
8. บริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด
9. บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด
10. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (MTP1)
11. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 1)
12. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (โรงงาน 2)
13. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
14. บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
15. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 โรงงาน ประกอบด้วย
    - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
    - บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
    - บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
    - บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด
    - บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
16. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด)
17. บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) (I-4)
18. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
19. บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
20. บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
22. บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด
23. บริษัท อีเอส อินโดรามา เวนเจอร์ส ระยอง จำกัด
24. บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
25. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26. บริษัท สไตรีนิกซ์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

27. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
28. บริษัท ทานิโอบิส จำกัด
29. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (โรงโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง)
30. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 (โรงโอเลฟินส์ 2)
31. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 4 (โรงอะโรเมติกส์ 1)
32. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 (คลังสำรอง)
33. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 (โรงโพลิเอทิลีน)
34. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
35. บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด
36. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
37. บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด โรงงาน 3
38. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
39. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 30 โรงงาน จำนวนธง 30 ธง

1. บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14
2. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด
6. บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด
7. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (MTP2)
8. บริษัท ไทย อีทอกซิเลท จำกัด
9. บริษัท เอ็มไอจี โปรดักชั่น จำกัด
10. บริษัท ไซเอนส์โค (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด
13. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง)
14. บริษัท แพคเดลต้า จำกัด
15. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 18
16. บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
17. บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด
18. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (PDH Plant)
19. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด

21. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาลี ดิวิชั่น)
22. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัท วนชัย เคมิคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
24. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16
26. บริษัท ไทยเพ็ท เรซิ่น จำกัด
27. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1)
28. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3)
29. บริษัท อี-โคทติ้ง เอเชีย จำกัด
30. บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด

นิคมฯ ผาแดง 1 โรงงาน จำนวนธง 1 ธง

1. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด

นิคมฯ อาร์ไอแอล 6 โรงงาน จำนวนธง 5 ธง

1. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 5 (โรงอะโรเมติกส์ 2)
3. บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
4. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (Site 7)
5. บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 10 โรงงาน จำนวนธง 10 ธง

1. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
2. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ถนนไอ-5
3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
5. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
6. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
7. บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด
8. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
9. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
10. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 (โรงกลั่นน้ำมัน และท่าเทียบเรือ)

นิคมฯ เอเชีย 11 โรงงาน จำนวนธง 9 ธง

1. บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด

3. บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จำกัด
5. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (พลังงานแสงอาทิตย์)
7. บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
8. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด
9. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 3 โรงงาน ประกอบด้วย
   - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DCTL_PO)
   - บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (DCTL_PG)
   - บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

นิคมฯ สมาร์ทปาร์ค 1 โรงงาน จำนวนธง 1 ธง

1. บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบที่ 47

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

ใบรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

☐ ข้อร้องเรียน ☐ ข้อเสนอแนะ เลขที่ ☐☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐☐

ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

1 ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ

☐ พนักงาน ชื่อ-นามสกุล .....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....โทร.....

☐ บุคคลภายนอก ชื่อ - นามสกุล.....

ที่อยู่/บริษัท.....

.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

2 วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน/เสนอแนะ.....เวลา.....

3 วิธีการร้องเรียน/เสนอแนะ ☐ โทรศัพท์แจ้ง ☐ บันทึกข้อความ ☐ วาจา

☐ ส่ง E-Mail ☐ อื่นๆ ระบุ.....

4 เรื่องที่ร้องเรียน/เสนอแนะ

☐ น้ำ ☐ เสียง ☐ กลิ่น ☐ การรั่วไหลของสารเคมี

☐ ฝุ่น ☐ แสง ☐ ขยะ ☐ อื่นๆ ระบุ_____

รายละเอียด.....

.....

5 ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ ชื่อ - นามสกุล.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....โทร.....

.....

ส่วนที่ 2 การพิจารณาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดย MR

ผลการพิจารณา ☐ ไม่เป็นความจริงเนื่องจาก.....

.....

☐ เป็นความจริงและได้กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการหาสาเหตุ การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

ตามใบ NCR เลขที่.....หน่วยงาน.....

ส่วนที่ 3 การพิจารณาการแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดย MR

มอบหมายให้.....ตำแหน่ง.....

เป็นผู้แจ้งผลการปรับปรุงแก้ไข ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ร้องเรียน/ผู้เสนอแนะโดยวิธี

☐ E-Mail ☐ Fax ☐ โทรศัพท์ ☐ อื่นๆ

ผู้พิจารณา..... MR

...../...../.....

ส่วนที่ 4 การพิจารณาการแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดย MR

ชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้ง.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....โทร.....

ได้ทำการแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ร้องเรียน/ผู้เสนอแนะ เมื่อ

วันที่.....เวลา.....

เอกสารแนบที่ 48

หนังสือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการไตรภาคี และบันทึกการประชุม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร : +66 (0) 2140-4600
โทรสาร : +66 (0) 2140-4601

Global Power Synergy Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak,
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel : +66 (0) 2140 4600
Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 10030001/291/61

24 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เรียน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
บริษัท WHA อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และโรงงานต่างๆ ในนิคมฯ ตามความละเอียดที่อ้างถึง นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอเข้าร่วมส่วนหนึ่งในคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ส่วนคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โทร. 038-974316[redacted]
โทรสาร 038-974500

รายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 1/2568
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

.....

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

[redacted]
ประธานคณะกรรมการ
อ ตะวันออก (มาบตาพุด)
กรรมการ
กรรมการ
แวดล้อมจังหวัดระยอง)
กรรมการ
กรรมการ
รม)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามกรรมการผู้มาประชุม (ต่อ)

[redacted]
กรรมการ
กรรมการ
แวดล้อม อำเภอบ้านฉาง-มาบตาพุด)
กรรมการ
อม นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))
เลขานุการและกรรมการ
บลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเทท จำกัด)

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

[redacted]
อินดัสเตรียลเอสเทท จำกัด)
มหาชน))
เทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ))
เทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ))

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	[redacted]ะธานฯ กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ [redacted]และนำบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในครั้งนี้ **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	[redacted]ธานฯ รอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 **มติที่ประชุม** รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2567	รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2567 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	**เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม** จากการประชุมครั้งที่ 10/2567 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 - ไม่มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	**รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** [redacted]**บริษัทที่ปรึกษาฯ** นำเสนอแผนและผลการ[redacted]ล้อม ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ดังนี้ • คุณภาพอากาศในบรรยากาศ • คุณภาพน้ำผิวดิน • คุณภาพน้ำทะเล • คุณภาพน้ำใต้ดิน • คุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง • คุณภาพน้ำทิ้ง หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง • คุณภาพน้ำทิ้งปล่อยพักน้ำ High TDS • อัตราการไหลของน้ำ **สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ยกเว้นคุณภาพน้ำผิวดิน ค่าบีโอดี บริเวณรางระบายน้ำสาธารณะก่อนผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ (W1) ค่าแอมโมเนีย บริเวณรางระบายน้ำสาธารณะก่อนผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ (W1) และบริเวณรางระบายน้ำสาธารณะหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของนิคมฯ (W3) และค่าในเตรต บริเวณรางระบายน้ำสาธารณะก่อนระบายลงสู่ทะเล (W4) ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด **มติที่ประชุม** รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
4.2	**กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท ตับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเทท จำกัด และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมตับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)** [redacted]**บริษัทฯ** นำเสนอกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ • วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ร่วมงานทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง • วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567 สนับสนุนกิจกรรมวันปีใหม่ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม • สนับสนุนกิจกรรมเด็กโรงเรียนและชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ ประจำปี 2568 ได้แก่	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- โรงเรียนวัดเนินกระปรอก วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - โรงเรียนบ้านพยูน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - โรงเรียนบ้านคลองทราย วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - เทศบาลตำบลบ้านฉาง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - ชุมชนแผ่นดินไทย วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2568 - โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2568 - ชุมชนอิสลาม วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 - ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 - สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2568 - เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 • วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568 ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดหนองแฟบ • สนับสนุนกิจกรรมประเพณีเผาข้าวหลาม ชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมฯ ประจำปี 2568 ได้แก่ - ศาลหลวงเสี่ย บ้านพยูน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568 - ชุมชนชากลูกหญ้า วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 - ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2568 **มติที่ประชุม** รับทราบ	
4.3	**โครงการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิ่น (ส่วนขยายครั้งที่ 1)** [redacted]**บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด** นำเสนอข้อมูลโครงการ ประกอบด้วย • รายละเอียดโครงการ - ชื่อโรงงาน : บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด - โครงการ : ผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ซึ่งประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ (UREA-FORMALDEHYDE RESIN) ตั้งอยู่เลขที่ 10,10/1 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150	-

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	• ผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตของโครงการ - สารละลายฟอร์มาลินที่ความเข้มข้น 55% ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาว UF/MUF จากเดิมกำลังการผลิต 92,567 ตัน/ปี เพิ่มเป็น 124,567 ตัน/ปี - กาว Urea Formaldehyde / Melamine urea Formaldehyde Resin จากเดิมกำลังการผลิต 175,500 ตัน/ปี เพิ่มเป็น 288,000 ตัน/ปี • หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : โครงการฯ ผ่านการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 ธันวาคม 2567 • แผนงานระยะการรื้อถอนก่อสร้าง : โครงการฯ เริ่มทำการรื้อถอนอาคารเดิมในพื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 และเริ่มก่อสร้างอาคารใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 **มติที่ประชุม** รับทราบ	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5	**เรื่องอื่นๆ** [redacted]**รโรงเรียนวัดมาบชลูด** แจ้งข้อมูลพบกลิ่นสารเคมีฉุนรุนแรงแสบจมูก คล้ายยาย้อมผม ที่บริเวณวัดมาบชลูดและพื้นที่ข้างเคียง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ช่วงเช้า ซึ่งได้ทำการแจ้งข้อมูลให้ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ทราบและลงพื้นที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่ากลิ่นจางหายไปในช่วงลมเปลี่ยนทิศทาง และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระบายน้ำพบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก [redacted] **/ เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ** ให้ข้อมูลพบกลิ่นบริเวณวัดหนองแฟบเช่นเดียวกัน [redacted]**อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมฯ** [redacted] ครบ 30 ปี ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2568 [redacted]**ประธานฯ** แจ้งข้อมูลเรื่องงานต่อท่อส่งน้ำประปาไปยังโรงเรียนระยองวิทยาคมฯ ได้หารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคในการตั้งงบประมาณปี 2569 เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

[redacted]

รายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 2/2568
วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

.....

<u>รายนามกรรมการผู้มาประชุม</u>

[redacted]รรมการ
ตาพุด)
ยอง)
ตาพุด)
รรมการ
รีย์ส เอสเทท จำกัด)

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

[redacted]ระยอง อีสเทิร์น อินดัสเตรียลแอสเสท จำกัด)

[redacted]อินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน))

[redacted]ทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ))

[redacted]ทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ))

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	[redacted]ฯ กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 และประธานในพิธีกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	[redacted]ธานฯ ขอรับรองรายงานการประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 **มติที่ประชุม** รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568	รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	**เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม** จากการประชุมครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 - ไม่มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	**รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม [redacted]บริษัทที่ปรึกษาฯ** นำเสนอผลและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้ - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วและทิศทางลม - สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) - ระดับเสียงโดยทั่วไป - คุณภาพน้ำผิวดิน - คุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - คุณภาพน้ำทิ้ง หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - คุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำ High TDS - อัตราการไหลของน้ำ **สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งหมด **มติที่ประชุม** รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568
4.2	**กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสตะวันออก (มาบตาพุด)** [redacted]บริษัทฯ นำเสนอกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ เปิดประสบการณ์สู่ EEC เรียนที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ได้ความสุขโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 ปรับปรุงพื้นที่สำหรับทำแปลงผักสวนครัว โรงเรียนบ้านพยูน ในโครงการ Eco school - วันที่ 3 มีนาคม 2568 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม - วันที่ 18 มีนาคม 2568 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาค 126 ราย ได้โลหิต 55,150 ซี.ซี. - วันที่ 18 มีนาคม 2568 เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดพยูน โดยมีผู้ประกอบการ/โรงงานในนิคม นำน้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการเก็บขยะมาช่วยกันเก็บขยะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลบ้านฉาง	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- วันที่ 18 มีนาคม 2568 ชมรม WHA CSR จัดกิจกรรมตลาดนัด WHA ให้ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาขายสินค้าและสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น **มติที่ประชุม** รับทราบ	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5	**เรื่องอื่นๆ** [redacted]**แทนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ-มาบตาพุด** สอบถามข้อมูลทั่วไปบริเวณภายนอกโครงการ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้น้ำทะเลมีฟองปริมาณมากในบางครั้ง เพื่อสามารถนำไปให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป [redacted]**แทนบริษัทที่ปรึกษาฯ** ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าแหล่งน้ำมีปริมาณมาก และความแรงของคลื่นที่กระทบในน้ำทะเลจึงทำให้เกิดฟอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป [redacted]**ประธานฯ** เชิญชวนบุคลากรโรงเรียน และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมตลาดนัด WHA ในครั้งถัดไป [redacted]**/ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด** ให้ข้อมูลกิจกรรมตลาดนัดมือสองชิพ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกต้นเดือน และมีความยินดีหากชุมชนหรือผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรม [redacted]**ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมฯ** กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากบริษัทฯ และชุมชน สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

[redacted]

รายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 3/2568
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

.....

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

[redacted] และกรรมการ
มาบตาพุด)

รายนามกรรมการผู้มาประชุม (ต่อ)

[redacted] กรรมการ
กรรมการ
ล้อม อำเภอบ้านฉาง-มาบตาพุด)
กรรมการ
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด))
เลขานุการและกรรมการ
อ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด)

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

17. [redacted] ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด)
18. [redacted] เอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด)
19. [redacted] ร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด)
20. [redacted] กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ))
21. [redacted] กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ))

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	[redacted] **ประธานฯ** กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ และชี้แจงสัมพันธ์ ดังนี้ - โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขรายละเอียดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยแก้ไขเพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอัตราการระบายมลสารทางอากาศของโรงงานในนิคม - ปัจจุบัน คุณธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการ รักษาการผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แทน คุณสุเมธ ตั้งประเสริฐ **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	[redacted] **ประธานฯ** ขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568 **มติที่ประชุม** รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568	รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	**เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม** จากการประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568 - ซีโฟม หรือโฟมทะเลเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เมื่อเกิดคลื่นลมแรง หรือเกิดฝนตกหนักในทะเล น้ำทะเลจะซัดเข้าหาฝั่งและลายเอาผงทรายและสารอินทรีย์ต่างๆ เมื่อน้ำถูกลมตีจนฟองฟูขึ้น และลอยไปตามกระแสลมและคลื่น หากเจอสิ่งกีดขวางจะรวมตัวกันเป็นแพใหญ่ๆ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ และจะสลายไปเอง **มติที่ประชุม** รับทราบ	รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	**รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** [redacted] **ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาฯ** นำเสนอผลและผลการ[redacted] คล้อม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้ - สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) ความเร็วและทิศทางลม - คุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - คุณภาพน้ำทิ้ง หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - คุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำ High TDS - อัตราการไหลของน้ำ **สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งหมด [redacted] **เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ** เสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอียดการซ่อมบำรุงของโรงงาน และอิทธิพลจากหายุและความกดอากาศที่ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณสารอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น **มติที่ประชุม** รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568
4.2	**กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)** [redacted] **ผู้แทนบริษัทฯ** นำเสนอกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - วันที่ 28 มีนาคม 2568 ปรับปรุงพื้นที่สำหรับทำแปลงผักสวนครัว โรงเรียนบ้านพยูน ในโครงการ Eco school - วันที่ 29 มีนาคม 2568 ซ่อมแซมแปลงผักปลอดสารพิษ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ในโครงการ Eco school - วันที่ 1 เมษายน 2568 ซ่อมแซมพลาสติกคลุมโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ในโครงการ Eco school - วันที่ 8 เมษายน 2568 สนับสนุนหมวกนิรภัย ในโครงการจิตอาสา (จราจร) รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พศ. 2568 - วันที่ 10 เมษายน 2568 สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 2568 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- วันที่ 10 เมษายน 2568 ติดตั้งจุดคัดแยกขยะเพื่อใช้ในกิจกรรมธนาคารขยะ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนูน ในโครงการ Eco school - วันที่ 11 เมษายน 2568 สนับสนุนกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง - วันที่ 11 เมษายน 2568 สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลบ้านฉาง **มติที่ประชุม** รับทราบ	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5	**เรื่องอื่นๆ** [redacted]**ระธานคณะกรรมการชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง** แจ้งข้อมูลชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง บริเวณถนนมาบชะลูด-แหลมสน เมื่อฝนตกหนักจะน้ำไหลย้อนและท่วมขังบ้านเรือน จึงต้องการให้นิคมฯ ตรวจสอบการระบายน้ำของคลองโดยรอบพื้นที่ ซึ่งคาดว่าสาเหตุอาจจะมาจากวัชพืชทับถมในคลองทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ [redacted]**ัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการฯ บริษัท ดับบลิว เอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด** รับทราบเรื่องและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริเวณที่มีน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายได้ตามปกติอยู่ด้านทิศเหนือของนิคมฯ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการพังทลายของแนวกำแพงกันดินและเศษวัชพืช/ต้นไม้ล้มขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำและมีพื้นที่ต่ำ จึงต้องขอให้ทางเทศบาลฯ ช่วยนำเครื่องจักรหนักมาทำการซ่อมแซมหรือรื้อออก เพื่อให้น้ำในคลองไหลได้สะดวกดังเดิม [redacted]**ธานคณะกรรมการชุมชนวัดชากลูกหญ้า** เสนอแนะให้ผู้ประกอบการมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การตรวจสอบสารเสพติด รวมถึงการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในชุมชน และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วม	

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	กิจกรรมชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าธนาคารขยะ วันที่ 4-7 มิถุนายน 2568 ให้กับวัดขอยศรี [redacted]**จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการฯ บริษัท ดับบลิว เอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด** ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยผู้นำชุมชนสามารถส่งหนังสือขอสนับสนุนให้กับทางนิคมฯ เพื่อนิคมฯ จะได้นำเสนอให้กับผู้บริหารทราบ และจัดเตรียมงบประมาณต่อไป [redacted]**แทนเทศบาลนครมาบตาพุด จังหวัดระยอง** หารือแนวทางการจัดการสุนัขและแมวจรในพื้นที่ ความเป็นไปได้สำหรับการควบคุมจากผู้รับเหมาที่จะเข้ามาในพื้นที่ [redacted]**ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด** ให้ข้อมูลเรื่องผลกระทบจากสุนัขและแมวจรเข้ามาในโรงเรียน และกัดเด็กนักเรียน [redacted]**/ ผู้แทนนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและ[redacted]** เสนอแนะให้องทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อควบคุมและตรวจสอบเจ้าของสัตว์เลี้ยง [redacted]**ประธานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฯ** รับเรื่องประสานงานแจ้งหารือกลุ่มโรงงาน เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การตรวจสอบสารเสพติด และการควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยง [redacted]	

ปิด[redacted]

รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ
เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ครั้งที่ 4/2568
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

.....

[redacted]

[redacted]

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	[redacted]**ประธานฯ** กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2568 และรองประชาสัมพันธ์ ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
2	[redacted]**ประธานฯ** ขอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 [redacted]**จ้าอาวาสวัดหนองแฟบ** แจ้งแก้ไขนามสกุลผู้แทนชุมชนหนองแฟบ เป็น คุณนิมิตร อุทธีบำรุง **มติที่ประชุม** รับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2568	รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3	**เรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม** จากการประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 - ไม่มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อติดตาม **มติที่ประชุม** รับทราบ	-

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
4.1	**รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** [redacted]**ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาฯ** นำเสนอแผนและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้ - สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs) ความเร็วและทิศทางลม - คุณภาพน้ำเสีย ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - คุณภาพน้ำทิ้ง หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง - คุณภาพน้ำทิ้งบ่อพักน้ำ High TDS - อัตราการไหลของน้ำ **สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม** มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งหมด **มติที่ประชุม** รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
4.2	**กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)** **คุณปาจรีย์ บุญยะไทย / ผู้แทนบริษัทฯ** นำเสนอกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมของชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - วันที่ 13 เมษายน 2568 จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมสืบสานประเพณีลงกรานต์ "รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ" ชุมชนมาบชลูด – ซากกลาง - วันที่ 17 เมษายน 2568 สนับสนุนกิจกรรมสืบสานประเพณีลงกรานต์ "รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ" - วันที่ 24 เมษายน 2568 ร่วมโครงการจัดงานวันเทศบาล เก็บขยะชายหาดพยูน **มติที่ประชุม** รับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5	**เรื่องอื่นๆ** **คุณสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต / ประธานฯ** กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะกรรมการท่านใหม่ คุณประโยชน์ พิมพ์ศรี ประธานคณะกรรมการชุมชนแม่นตินไท **คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง / ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองแฟบ** ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะชายหาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณชายหาดหนองแฟบ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2568 และกล่าวขอบคุณ WHA ที่ช่วยดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนนบริเวณแยกสวนภูมิรักษ์ ให้มีทัศนียภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง **คุณพัชระ มะปรางหวาน /ประธานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฯ** แจ้งข้อมูลต่อผู้แทนเทศบาลนครมาบตาพุด เรื่องสัญญาณไฟจราจร บริเวณหน้าทางเข้านิคมฯ ชำรุด **คุณรัชกิจ กลั่นพรหม / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการฯ บริษัท ดับบลิวเอช เอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด** ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นิคมฯได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งต่อนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดเรียบร้อยแล้ว **คุณมงคล แคนตา / ผู้แทนเทศบาลนครมาบตาพุด จังหวัดระยอง** รับเรื่องประสานงานติดตามความคืบหน้าของงาน **พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ / เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ** ให้ข้อมูลเรื่องน้ำล้นรอการระบายบริเวณรางน้ำแนวทางรถไฟ และหารือแนวทางแจ้งผู้ประกอบการและผู้รับเหมา เกี่ยวกับการจอดรถยนต์บริเวณไหล่ทางจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ **คุณรัชกิจ กลั่นพรหม / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการฯ บริษัท ดับบลิวเอช เอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด** ให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ใต้ทางรถไฟ เกิดจากการเปลี่ยนทางน้ำ และยกระดับท้องคลองบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้น้ำจากนิคมฯ ไม่สามารถระบายออกได้ และไหลย้อนเข้าโรงงานในนิคมฯ โดยรางระบายน้ำในนิคมฯ จะมีการขุดลอก ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการจอดรถยนต์บริเวณไหล่ทางจราจร	-

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนครมาบตาพุด เสนอแนะให้ผู้รับเหมาจัดหาพื้นที่จอดรถยนต์ **คุณสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต / ประธานฯ** ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การนิคมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาจอดรถยนต์บริเวณไหล่ทาง โดยให้โรงงานจัดหาพื้นที่จอดรถยนต์ รวมถึงหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง **คุณอัควิน มะดารักษ์/ ประธานคณะกรรมการชุมชนชากลูกหญ้า** สอบถามความคืบหน้า การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง **คุณสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต / ประธานฯ** ให้ข้อมูลพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค ภายใต้การกำกับดูแลของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร **คุณมงคล แคนตา / ผู้แทนเทศบาลนครมาบตาพุด จังหวัดระยอง** ให้ข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางกลุ่ม Line ของ EMC เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น **คุณฐิติรัตน์ ภูริปัญญาวรกุล / ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมฯ** ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 **คุณบุญเรือง ถ้ำมณี / ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด** กล่าวขอบคุณ WHA และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning โรงเรียนวัดมาบชลูด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และขอบคุณเทศบาลนครมาบตาพุดสำหรับการดำเนินการจัดการสุนัขและแมวจรภายในโรงเรียน **คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ / ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดชากลูกหญ้า** ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าธนาคารขยะ ให้กับวัดจอดศรี โดยรับขยะช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายน 2568 และทอดผ้าป่า ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 **มติที่ประชุม** รับทราบ	



เอกสารแนบที่ 49

สถิติอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงาน และการทำงาน

Security and Safety Performance : Jan. – Jun. 2026

Workplace	Accident/ Incident	High Potential Near Miss	Security Issue	Emergency Issues
CUP1	0	0	0	0
CUP2	0	0	0	0
CUP3	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

SSHE Company KPI 2026

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.00 (L5)	
Actual YTD	0.09 (L1)	0.00
Actual Monthly	0.09	0.00

Process Safety Event (PSE) Tier 1

	GPSC Group	CUP1,2,3
Target	0.00 (L5)	
Actual YTD	0	0
Actual Monthly	0	0

Lost Time Accident (LTA)

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

Security Incident

Target	0 Case
Actual YTD	0 Case
Actual Monthly	0 Case

Updated Date : June 30, 2026

SSHE KPIs 2026 for CUP3

Accumulated CUP3 Safe Work Man-hour

[Since the established GPSC on January 10, 2013]

CUP3 : Accumulated Man-hours without LTA

2,411,954

Target **2,400,000**



	Accum.to Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2025	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26 estimate	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Accum. to Y2026
GPSC Staff	411,732	51,458	52,450	57,306	51,549	53,293	55,096	4,520.50	4,397	4,725.50	4,601	4,788	5,000							760,916
Contractor	914,619	135,296	164,271	96,209	91,659	94,306	103,542	10,114	9,809	5,607	5,055	8,016	12,535							1,651,038
Total	1,326,351	186,754	216,721	153,515	143,208	147,599	158,638	14,635	14,206	10,333	9,656	12,804	17,535							2,411,954

เอกสารแนบที่ 50

สถิติภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานเกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569


ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน มกราคม 2569

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	103	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มกราคม 2569

Section / System	CUP1	CUP2	CUP3	Warehouse	CCR CUP1	CCR CUP2	CUP4	Total
ระบบทางเดินหายใจ	19	8	14	2	0	3	0	46
ระบบทางเดินอาหาร	2	5	5	0	0	2	0	14
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	0	1	3	0	0	0	0	4
ระบบผิวหนัง	0	1	0	0	0	0	0	1
ระบบประสาท	7	9	3	0	2	2	0	23
ระบบหู ตา คอ จมูก	1	2	3	0	0	0	0	6
ระบบสืบพันธุ์	0	0	1	0	0	0	0	1
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	4	2	2	0	0	0	0	8
Total	33	28	31	2	2	7	0	103

Reporter :

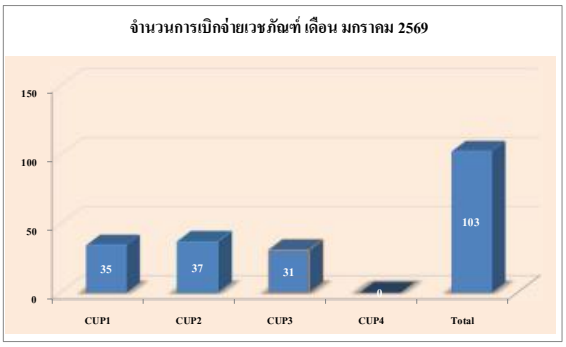




ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2569

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	64	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน กุมภาพันธ์ 2569

Section / System	CUP1	CUP2	CUP3	Warehouse	CCR CUP1	CCR CUP2	CUP4	Total
ระบบทางเดินหายใจ	8	8	4	0	1	3	0	24
ระบบทางเดินอาหาร	5	7	3	0	1	2	0	18
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	0	2	0	0	0	1	0	3
ระบบผิวหนัง	0	0	0	0	0	0	0	0
ระบบประสาท	3	3	0	0	0	0	0	6
ระบบหู ตา คอ จมูก	1	3	0	0	1	0	0	5
ระบบสืบพันธุ์	1	1	1	0	0	0	0	3
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	0	2	2	0	0	1	0	5
Total	18	26	10	0	3	7	0	64

Repo

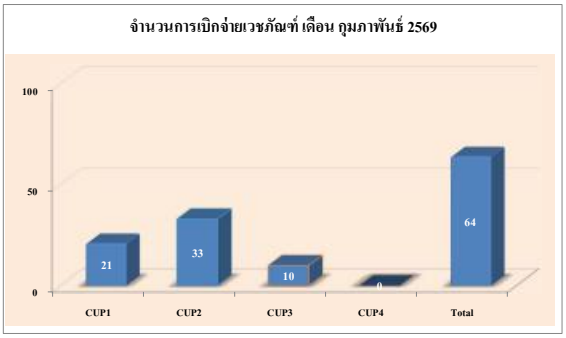




ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน มีนาคม 2569

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	89	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มีนาคม 2569

Section / System	CUP1	CUP2	CUP3	Warehouse	CCR CUP1	CCR CUP2	CUP4	Total
ระบบทางเดินหายใจ	6	9	5	0	0	2	0	22
ระบบทางเดินอาหาร	8	9	4	0	2	0	0	23
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	2	0	2	0	0	0	0	4
ระบบผิวหนัง	1	1	0	0	0	0	0	2
ระบบประสาท	3	5	3	0	0	1	0	12
ระบบหู ตา คอ จมูก	1	0	1	0	0	0	0	2
ระบบสืบพันธุ์	4	1	0	0	0	0	0	5
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	5	6	6	0	1	1	0	19
Total	30	31	21	0	3	4	0	89



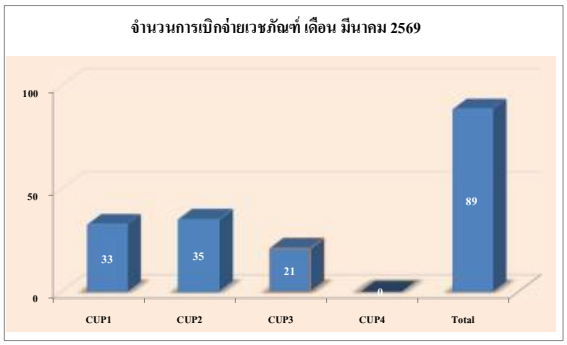




ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน เมษายน 2569

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	32	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน เมษายน 2569

Section / System	CUP1	CUP2	CUP3	Warehouse	CCR CUP1	CCR CUP2	CUP4	Total
ระบบทางเดินหายใจ	0	6	2	0	3	0	0	11
ระบบทางเดินอาหาร	2	4	1	0	1	2	0	10
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	1	2	0	0	0	0	0	3
ระบบผิวหนัง	0	1	0	0	0	0	0	1
ระบบประสาท	2	1	0	0	1	0	0	4
ระบบหู ตา คอ จมูก	1	0	0	0	0	0	0	1
ระบบสืบพันธุ์	0	0	0	0	0	0	0	0
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	0	1	1	0	0	0	0	2
Total	6	15	4	0	5	2	0	32

Repo

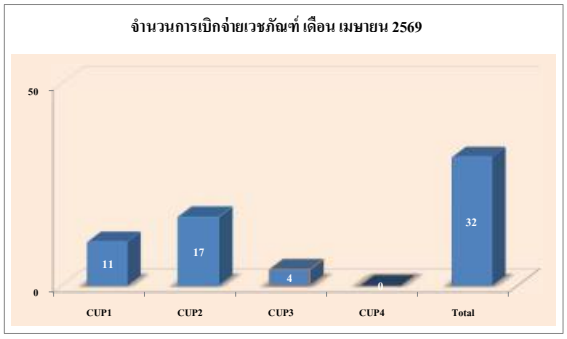




ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน พฤษภาคม 2569

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	89	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน พฤษภาคม 2569

Section / System	CUP1	CUP2	CUP3	Warehouse	CCR CUP1	CCR CUP2	CUP4	Total
ระบบทางเดินหายใจ	5	13	9	0	0	0	0	27
ระบบทางเดินอาหาร	7	10	3	0	0	2	0	22
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	2	4	3	0	1	1	0	11
ระบบผิวหนัง	2	2	2	0	0	0	0	6
ระบบประสาท	3	3	5	0	0	0	0	11
ระบบหู ตา คอ จมูก	3	0	1	0	0	0	0	4
ระบบสืบพันธุ์	1	1	0	0	0	0	0	2
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	0	3	2	0	1	0	0	6
Total	23	36	25	0	2	3	0	89

Reporte[redacted]

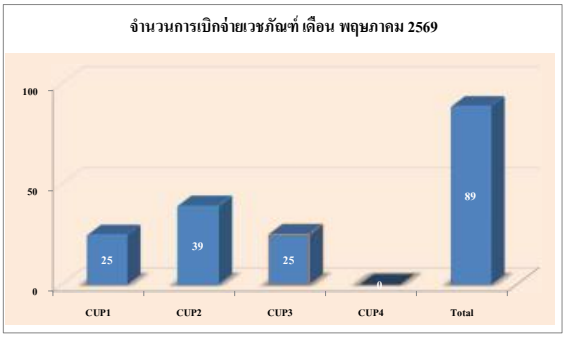




ประเภทของการใช้ห้องพยาบาล เดือน มิถุนายน 2569

NO	Description	Type	Total (Persons)	Remark
1	Give medicine	A	94	
2	First aid/Rest at clinic room	B		
3	Refer to hospitol (Out of accident)	C		

ประเภทของระบบการเจ็บป่วย เดือน มิถุนายน 2569


Section / System	CUP1	CUP2	CUP3	Warehouse	CCR CUP1	CCR CUP2	CUP4	Total
ระบบทางเดินหายใจ	4	13	11	0	0	0	0	28
ระบบทางเดินอาหาร	5	6	4	0	1	3	0	19
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	1	3	3	0	2	2	0	11
ระบบผิวหนัง	0	1	0	0	0	0	0	1
ระบบประสาท	3	3	9	0	0	0	0	15
ระบบหู ตา คอ จมูก	1	2	1	0	0	1	0	5
ระบบสืบพันธุ์	1	2	3	0	0	0	0	6
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	0	3	4	0	1	1	0	9
Total	15	33	35	0	4	7	0	94


Reporter :[redacted]

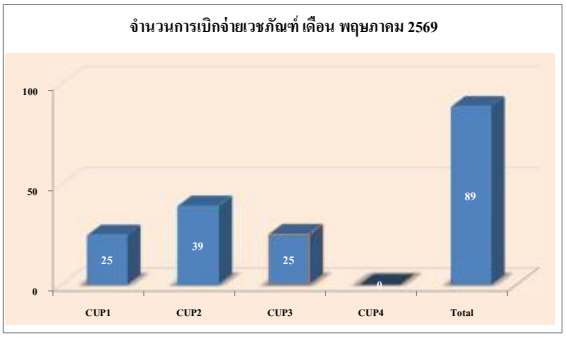



ประเภทของระบบการเจ็บป่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม
ระบบทางเดินหายใจ	14	4	5	2	9	11	45
ระบบทางเดินอาหาร	5	3	4	1	3	4	20
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	3	0	2	0	3	3	11
ระบบผิวหนัง	0	0	0	0	2	0	2
ระบบประสาท	3	0	3	0	5	9	20
ระบบหู ตา คอ จมูก	3	0	1	0	1	1	6
ระบบสืบพันธุ์	1	1	0	0	0	3	5
ทำแผล	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	2	2	6	1	2	4	17
จำนวนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์	31	10	21	4	25	35	

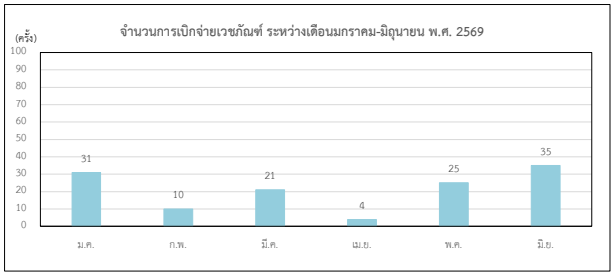

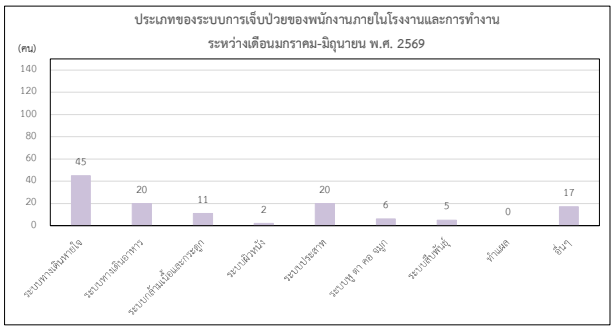

เอกสารแนบที่ 51

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

(Emergency Preparedness and Response)

(รหัสเอกสาร HES-CP-0008)

การควบคุมเอกสาร :

ผู้จัดทำเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ผู้จัดการบริหารคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	28 สิงหาคม 2567
	ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัย	28 สิงหาคม 2567

ผู้ทบทวนเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
[redacted]	ชำนาญการผู้จัดการฝ่ายอาวุโสคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	29 สิงหาคม 2567
	ผู้จัดการส่วนบริหารความมั่นคงปลอดภัย	29 สิงหาคม 2567

ผู้อนุมัติเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
[redacted]	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)

ผู้ประกาศใช้เอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
[redacted]	ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพองค์กร

การแจกจ่ายเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)

ที่	หน่วยงาน	รูปแบบเอกสาร
1	ทุกหน่วยงาน	GPSC Intranet / CDMS

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

ครั้งที่แก้ไข	เลขที่ร้องขอแก้ไขเอกสาร	ผู้จัดทำเอกสาร	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
01	DAR-2021-004	[redacted]	• ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร (15 กรกฎาคม 2563) • เปลี่ยนรูปแบบเอกสารตามมาตรฐาน (อ้างอิง: SQM-CP-0001)	1 มิถุนายน 2564
02	DAR-2023-007		• ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างองค์กร (1 มีนาคม 2566)	23 พฤษภาคม 2566

Global Power Synergy Public Company Limited	**ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)**

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด

หมายเลขเอกสาร	HES-CP-0008	สายงาน	COO	ฝ่าย/ส่วน	HES
ชื่อเอกสาร	การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)			สถานะ	-
การแก้ไข	05	วันที่ประกาศใช้	2 กันยายน 2567	จำนวนหน้า	29
ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร	• GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / HES / Procedure				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด
1	Operational Excellence Management System (OEMS)	Emergency and Crisis Management
2	ISO14001 / ISO45001	8.2 Emergency Preparedness and Response

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันประกาศใช้
1	Support Document	HES-SD-0001	Fire protection system and equipment inspection	1 มิถุนายน 2564
2	Support Document	HES-SD-0002	แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1 มิถุนายน 2564
3	Support Document	HES-SD-0003	ผังการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	1 มิถุนายน 2564
4	Support Document	HES-SD-0004	ตารางแสดงการแจ้งเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 มิถุนายน 2564
5	Form	HES-F-0025	Pre-Incident Plan	10 ตุลาคม 2565
6	Work Instruction	HES-WI-0010	คู่มือการตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางรังสี	15 พฤษภาคม 2566
7	Corporate Procedure	HES-CP-0028	การรายงานการกระทำสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ	15 เมษายน 2565

ครั้งที่แก้ไข	เลขที่ร้องขอแก้ไขเอกสาร	ผู้จัดทำเอกสาร	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
03	DAR-2023-01026	[redacted]	ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ เพิ่มทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินพื้นที่เกิดเหตุภายนอกโรงไฟฟ้า	13 มิถุนายน 2566
04	DAR-2024-01606		ปรับปรุงเอกสารตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับปรุงขั้นตอนการสื่อสาร ทบทวนเอกสารตาม OEMS	9 สิงหาคม 2567
05	DAR-2024-01880		กำหนดความถี่ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน การจัดทำ Pre-Incident Plan (HES-F-0025)	2 กันยายน 2567

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (พื้นที่ที่นำเอกสารนี้ไปปฏิบัติ):

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อย่อหน่วยงาน
1	สายงานประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	COO
2	สายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า	OPE
3	สายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความเป็นเลิศปฏิบัติการ	ECE
4	สายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์	CME
5	ฝ่ายปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า พื้นที่ระยอง	ORS
6	ฝ่ายปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า พื้นที่อื่น	OOS
7	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร	PHS
8	ฝ่ายวิศวกรรมและปรับปรุงโรงงาน	EES
9	ฝ่ายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	HES
10	ฝ่ายซ่อมบำรุงกลาง	ECS
11	ฝ่ายโรงไฟฟ้า Phase 3	OP3S
12	หน่วยโรงไฟฟ้า GHECO 1	OGV
13	ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารสัญญา	CRS
14	ส่วนปฏิบัติการเคมี	OCM
15	หน่วยบริหารระบบไฟฟ้าแรงสูงและสาธารณูปโภค	EHV
16	ส่วนประสานงานภาครัฐ	CVM
17	หน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ	PRV

การฝึกอบรม

[ ]	ไม่ต้องฝึกอบรม	เหตุผล	
[X]	ต้องฝึกอบรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกอบรมให้ ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัย ประจำพื้นที่ สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจ ในรายละเอียดที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง โดยใช้สื่อการนำเสนอบนพื้นฐานรูปแบบและข้อมูลเดียวกัน major change ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม Minor change ให้ผู้จัดการหน่วยงานสื่อสารภายในหน่วยงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	5
2. ขอบเขต	5
3. คำศัพท์และคำนิยาม	5
4. หลักการและเหตุผล	7
5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ	7
6. รายละเอียดกระบวนการ	19
7. ภาคผนวก	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อใช้เป็นระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นในบริษัทฯ โดยมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งที่มีความเกี่ยวข้องในการระงับเหตุและไม่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการระงับเหตุ ลดอันตราย และความเสียหายต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินให้น้อยที่สุด

1.3 เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และรักษาชีวิตผู้ปฏิบัติงาน

1.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมเพื่อให้พนักงานทุกคน เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีความชำนาญ และนำข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

1.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการควบคุมเหตุให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

1.6 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพหลังการเกิดเหตุให้กลับสู่สภาพปกติ

2.ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group) กลุ่มโรงงานระยองและพื้นที่อื่นๆ ยกเว้นพื้นที่สำนักงานใหญ่และต่างประเทศ

3.คำศัพท์และคำนิยาม

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนภาวะฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจตรงกัน และสอดคล้องกับการนิคมอุตสาหกรรม ส่วนราชการท้องถิ่นและโรงงานข้างเคียง จึงได้กำหนดคำนิยามของสถานการณ์ บทบาทหน้าที่และการเรียกขานตามโครงสร้างของแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินดังนี้

3.1 **ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation)** หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตรายหรือสภาวะที่มีอันตรายแฝงสูง ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ หรืออาจอธิบายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ในทันทีทันใด ซึ่งทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างร้ายแรงได้ ซึ่งได้แก่

- **3.1.1** ไฟไหม้ (Fire) หรือการระเบิด (Explosions)
- **3.1.2** ก๊าซไวไฟหรือก๊าซพิษรั่วไหล (Flammable or Toxic Gas Vapor Cloud)
- **3.1.3** สารเคมีหกล้น (Chemical Spill)
- **3.1.4** ผลกระทบอันเนื่องจากเหตุฉุกเฉินภายนอกโรงงาน (Emergency Outside Affected)
- **3.1.5** การก่อวินาศกรรม หรือชุ่วางระเบิด (Bomb Threat)
- **3.1.6** สารกัมมันตรังสีรั่วไหล (Radiation Leakage)

3.2 **สถานการณ์วิกฤต (Crisis situation)** หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) มีความเห็นว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนั้นมีแนวโน้มที่จะลุกลามมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่ ED จะควบคุมได้ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้

- **3.2.1** มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- **3.2.2** ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง
- **3.2.3** มีผลสืบเนื่องทำให้บริษัทฯ อาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย
- **3.2.4** ทำให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าใหญ่หลวง
- **3.2.5** ทำให้เกิดความสูญเสียต่อบุคคลถึงขั้นเสียชีวิต
- **3.2.6** มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง
- **3.2.7** ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับองค์กร จนถึงขั้นการปฏิบัติงานขององค์กรเกิดการหยุด ชะงัก และนำไปสู่การประกาศใช้แผน Business Continuity Plan (BCP) เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

3.3 **พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน**

- **3.3.1** พื้นที่ภายในโรงไฟฟ้า (Inside battery limit: IBL)
- **3.3.2** พื้นที่ภายนอกโรงไฟฟ้า (Outside battery limit: OBL)

3.4 **แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Plan)** หมายถึง แผนหรือเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวมเอาแผนปฏิบัติการของทุกๆ ฝ่ายงานตามแผนฯ เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานฯ ในการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (รวบรวมแผนทั้งหมด)

3.5 **แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)** หมายถึง แผนหรือแนวทางการปฏิบัติที่ฝ่ายงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินกำหนด จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (PIP - Pre-Incident Plan)

3.6 **ผู้พบเหตุ (Bystander)** หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ พนักงานผู้รับเหมาที่เข้ามาภายในโรงงานฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกเป็นผู้ประสบเหตุหรือเห็นเหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุขึ้นครั้งแรก

3.7 **ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team : ERT)** หมายถึง ทีมงานซึ่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าร่วมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ บริษัทฯ

3.8 **ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director : ED)** หมายถึง บุคคลที่บริษัทฯกำหนดให้มีหน้าที่บริหารการควบคุม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า ED ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.9 **ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Controller : EC)** หมายถึง บุคคลที่โรงงานกำหนดให้มีหน้าที่อำนวยการควบคุมสถานการณ์ที่ศูนย์อำนวยการควบคุมเหตุฉุกเฉิน (Emergency Control Center / ECC) โดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า EC ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.10 **ทีมที่ปรึกษา (Consultant Team)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อการตัดสินใจสั่งการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย

- **3.10.1** ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (Technical Consultant : TC) โดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า TC ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง
- **3.10.2** ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE Consultant : QC) โดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า QC ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.11 **ผู้ควบคุมการระงับเหตุภาคสนาม (On-scene Commander : OC)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้ทำหน้าที่ในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภาคสนาม/ที่จุดเกิดเหตุ โดยสวมหมวกดับเพลิงสีแดงและมีคำว่า OC อยู่บนหมวก

3.12 **เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารภายในโรงงาน (Plant Communications Center : CC)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต และ/หรือการตัดแยกระบบ (Isolation) ติดต่อประสานงานกับโรงงาน Up/Down stream ในการแจ้งเหตุ และแจ้งขอตัดการรับ-จ่ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมและติดต่อผ่านเครื่องโทรศัพท์ Hot line และทำการบันทึกเทปการสั่งการตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุ

3.13 **ทีมปฏิบัติการควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Fire Fighting Team)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้ทำหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆภายใต้การสั่งการของ OC

3.14 **หัวหน้าหน่วยสนับสนุน (Head of Supporting Team : ST)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการจัดส่งกำลังพล และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุม เมื่อได้รับคำสั่งการจาก EC/ED โดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า ST ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.15 **ผู้ประสานงานกับผู้มาช่วยเหลือจากภายนอก (Mutual Aid Coordinator : MC)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอกโดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า MC ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.16 **หัวหน้าหน่วยบริการ (Head of Administration Team : AD)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการบริการต่าง ๆ ในด้านการบริการทั่วไป ภายใต้การสั่งการของ ED โดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า AD ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.17 **หัวหน้าหน่วยการพาณิชย์ (Head of Customer Relations : CR)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับโรงงานที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ในการเจรจาขอตัดการรับ-จ่ายลด-เพิ่มปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้การสั่งการของ ED โดยมีสัญลักษณ์ที่มีคำว่า CR ปรากฏอยู่เพื่อแสดงตำแหน่ง

3.18 **กำลังพลของหน่วยสนับสนุน (Supporting Team)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่เข้ามารายงานตัวเพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เมื่อได้รับการร้องขอโดยให้มารายงานตัวต่อ ST

3.19 **ทีมสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Team : CCT)** หมายถึง บุคคลที่ทางโรงงานกำหนดให้มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมในด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร แจ้งเหตุ และควบคุมการอพยพชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ โดยประสานงานกับ ED และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ

3.20 **ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center : ECC)** หมายถึง บริเวณหรือสถานที่ซึ่ง EC ได้เลือกเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อใช้ในการประชุม, วางแผน, สั่งการควบคุมแก้ไขเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะใช้ห้องศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินที่จัดให้เตรียมไว้ หรือห้องประชุมภายในอาคารควบคุมการผลิตของส่วนงานที่เกิดเหตุ กรณีที่ไม่สามารถใช้ห้องประชุมฯได้ให้ขึ้นกับการพิจารณาของ EC

3.21 **ศูนย์ติดต่อประสานงาน (Emergency Mutual aid Center : MCC)** หมายถึง ศูนย์กลางที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการติดต่อขอความช่วยเหลือทั้งด้านการจัดส่งบุคลากร และเครื่องมือ/อุปกรณ์เข้าทำการช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอหรือสั่งการจาก EC/ED ซึ่งจะใช้ Guard House ของโรงงานที่เกิดเหตุเป็นหลัก กรณีที่ไม่สามารถใช้ Guard House ได้ให้ขึ้นกับการพิจารณาของ MC

3.22 **จุดรวมพล (Assembly Point)** หมายถึง พื้นที่ที่ทางโรงงานกำหนดให้พนักงานและบุคคลต่าง ๆ ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน และอยู่ภายในโรงงานมารายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อทำการตรวจนับจำนวน และนำพนักงานและบุคคลต่าง ๆเหล่านั้นออกจากโรงงานไปยังจุดที่ปลอดภัยเมื่อมีการสั่งการ โดยมีป้าย "จุดรวมพล / Assembly Point" สีเขียวแสดงตำแหน่ง

ทำเรือฯพื้นที่มาบตาพุด พ.ศ.2562)
: - - - ไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง ERT โดยยังคงให้ประสานงานกับ ED และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยรัฐกิจสัมพันธ์ และหน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ (CCT) รับผิดชอบการสื่อสารองค์กร

5.2 ผู้อำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director : ED) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กำกับ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Controller; EC) รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ EC, QC, TC, ST และ MC ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.3 ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Controller : EC) มีหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์กำลังพล และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่เป็น/มี อยู่ในขณะนั้นเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข/ควบคุมเหตุการณ์นั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด พิจารณามอบหมายให้มีผู้จดบันทึกเหตุการณ์ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ ED, QC, TC, ST และ MC ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.4 ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (Technical Consultant : TC) มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิค เช่น P&ID, Plot plan, Drawing หรือเอกสารอื่นๆที่จำเป็น และให้คำปรึกษาแก่ EC ในการควบคุม ระงับเหตุฉุกเฉินในด้านการตัดแยกระบบและอุปกรณ์ (Isolation) รวมถึงการ Shutdown กระบวนการผลิตให้ข้อมูลทางด้านสาธารณูโภค ที่ใช้ในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ ED, EC, QC, ST และ MC ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.5 ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE Consultant : QC) มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น SDS, จำนวนของอุปกรณ์ดับเพลิง, Fire Fighting Equipment Layout, Fire Classification หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น จัดเตรียมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการด้านน้ำเสีย และมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากเหตุการณ์ ให้คำปรึกษากับ EC ในการระงับเหตุอย่างปลอดภัยและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสภาพ ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ ED, EC, TC, ST และ MC ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.6 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารภายในโรงงาน (Plant Communications Center : CC) มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต และ/หรือการตัดแยกระบบ (Isolation) ติดต่อประสานงานกับโรงงาน Up/Down stream ในการแจ้งเหตุ และแจ้งขอตัดการรับ-จ่ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมและติดต่อผ่านเครื่องโทรศัพท์ Hot line และทำการบันทึกเทปการสั่งการตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุ

5.7 ทีมบริการ (Administration Team : AD) มีหน้าที่อพยพพนักงานและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปภายนอกสนับสนุนด้านพาหนะในการอพยพ/เคลื่อนย้าย, ติดต่อประสานงานญาติผู้บาดเจ็บ สนับสนุน ดูแลและจัดเตรียมในเรื่องอาหาร-เครื่องดื่ม สถานที่รับรองทั้งภายใน ภายนอกโรงงานและบริการอื่นๆ ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.8 ทีมหน่วยการพานิชย์ (Head of Customer Relations : CR) มีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาและติดต่อประสานงานกับโรงงานที่เป็นลูกค้าของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงพานิชย์แก่ ED ในการตัดสินใจแจ้งขอตัดการรับ-จ่าย, ลด-เพิ่มปริมาณวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.9 ผู้ควบคุมระงับเหตุภาคสนาม (On-scene Commander : OC) มีหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุประเมินสถานการณ์เพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 สั่งการให้หยุดการปฏิบัติงานและให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุ สั่งการให้ทีมช่วยเหลือนำผู้ที่ติดอยู่ในอาคารหรือในเหตุการณ์มายังพื้นที่ปลอดภัย เลือกเทคนิคและวิธีการดับเพลิงร่วมกับ EC อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและระงับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ผิดปกติ รายงานสถานการณ์/ประเมินสถานการณ์จากจุดเกิดเหตุให้ EC ทราบทุกระยะ และขอความช่วยเหลือด้านกำลังพล อุปกรณ์ หรืออื่นๆ จาก EC ประเมินสถานการณ์ร่วมกับ EC เพื่อพิจารณายกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินระดับ 2 จัดการอำนวยการร่วมกับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยดับเพลิงที่มาจากหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ ED, EC, QC, TC, ST และ MC ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.10 ทีมสนับสนุน (Support Team : ST) มีหน้าที่จัดเตรียม/หาบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เพื่อเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลและดูแลผู้บาดเจ็บ เมื่อได้รับการแจ้ง/ร้องขอจาก EC/ED ควบคุมและสั่งการ First Aid Team ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ ED, EC, QC, TC และ MC ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย 2 ทีมดังนี้

5.10.1 ทีมสนับสนุน มีหน้าที่เข้าสนับสนุนการระงับเหตุตามการร้องขอ

5.10.2 ทีมปฐมพยาบาลมีหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมาที่จุดปฐมพยาบาลหรือจุดปลอดภัยและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง

ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

3.23 หน่วยงานภายนอก (Mutual Aid) หมายถึง หน่วยงานที่บริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานให้เข้ามาช่วยเหลือในการระงับภาวะฉุกเฉิน ควบคุม/ดูแลการอพยพพนักงาน และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนฯ ออกสู่จุดปลอดภัย

3.24 สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Signal & Alarm) หมายถึง สัญญาณเตือนหรือแจ้งให้พนักงานหรือบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานใน GPSC ทุกคนทราบว่ามีเหตุการณ์รุนแรงหรือฉุกเฉินกำลังเกิดขึ้นในโรงงาน GPSC โดยสัญญาณดังกล่าวจะถูกส่งออกมาจากห้องควบคุมส่วนกลาง (CCR) หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบการแจ้งเหตุแล้วว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีเสียงสัญญาณเตือนภัยอยู่ 3 สัญญาณ คือ

3.24.1 สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะถูกส่งสัญญาณหลังจากที่ CCR ได้ทำการตรวจสอบสัญญาณการแจ้งเหตุแล้วว่าเป็นจริง ภายใต้การสั่งการของ Shift Operation Manager

3.24.2 สัญญาณอพยพจะถูกส่งสัญญาณเมื่อทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประเมินแล้วว่าไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ จำเป็นต้องอพยพพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดออกจากพื้นที่โรงงาน

3.24.3 สัญญาณยกเลิกภาวะฉุกเฉิน จะถูกส่งสัญญาณเมื่อสามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินได้แล้ว

การใช้เสียงสัญญาณแต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อสารประกาศเสียงตามสายควบคู่ไปด้วยเสมอ


4. หลักการและเหตุผล

นำแนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. (PTT Group Emergency and Crisis Management Guideline) มาใช้งานให้เหมาะสมพื้นที่ใน GPSC Group และปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ OEMs

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

เพื่อให้การควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤติเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงได้กำหนดให้มีองค์กรควบคุมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีโครงสร้างดังนี้

5.1 ทีมปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team : ERT)

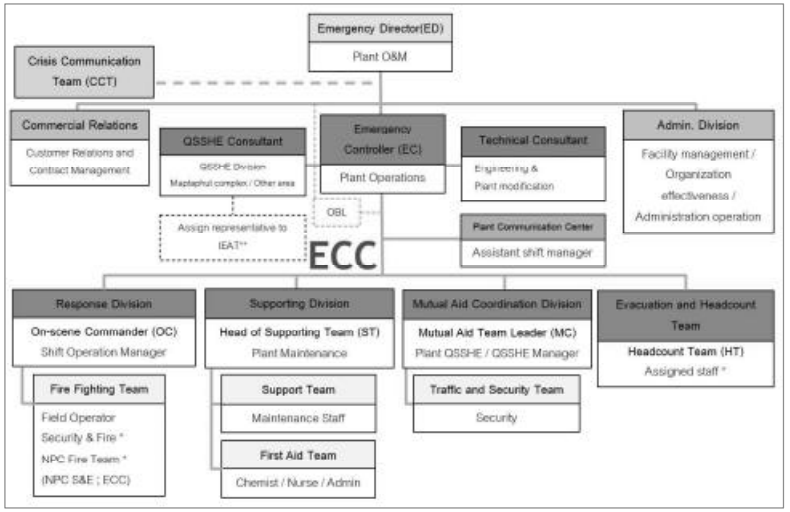

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละโรงงานแสดงดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization
: **ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 และ 2 ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ / ภาวะฉุกเฉินระดับ 3 หรือเท่ากับระดับ 1 จังหวัด ให้ ED ของโรงงานที่เกิดเหตุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปยัง EMCC หรือศูนย์สื่อสารประสานงานของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ (ตามข้อกำหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของกลุ่มนิคมฯและ

5.11 ทีมประสานงาน (Mutual Aid Coordination Team : MC) มีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ผิดปกติและจัดทำเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกตามแผนของการนิคม ติดต่อประสานงาน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตามคำสั่งของ EC ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก และนำทางหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้การช่วยเหลือไปยังจุดเกิดเหตุ ดูแลการทำงานของทีมควบคุมการจราจร ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับ ED, EC, QC, TC และ ST ก่อนประกาศยกเลิกเหตุฉุกเฉิน ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization และตรวจสอบปรับปรุงรายชื่อใน ERT ทุกเดือน, หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในทุกเดือน และหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกอย่างน้อยปีละครั้ง

5.12 ผู้นำทีมอพยพและทีมตรวจนับกำลังพล (Evacuation and Headcount Team : HT)

5.12.1 ผู้นำทีมอพยพ (Floor / Room Warden) มีหน้าที่เมื่อมีสัญญาณแจ้งอพยพ แจ้งพนักงาน ให้หยุดการทำงานและเตรียมอพยพ ตรวจสอบภายในห้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ตกค้าง หยิบธงนำอพยพและบันทึกรายชื่อเตรียมนำพนักงานไปยังจุดรวมพลตามประกาศ นำทางและควบคุมบุคลากรภายในห้องของตนเองอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล เมื่อถึงจุดรวมพลให้รวบรวมรายชื่อและรายงานต่อหัวหน้าทีมตรวจนับกำลังพล (Headcount Team : HT)

5.12.2 หัวหน้าทีมตรวจนับกำลังพล (Headcount Team : HT) มีหน้าที่ตรวจนับในส่วนของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานในขณะเกิดเหตุ ให้ HT รวบรวมจำนวนพนักงานทั้งหมด และเป็นผู้รายงานจำนวนพนักงานต่อ EC โดยตรง กรณีมีผู้สูญหายให้ HT ประสานงานกับ EC เพื่อขอทีมช่วยเหลือเข้าค้นหาผู้สูญหาย กรณีมีผู้บาดเจ็บ ณ จุดรวมพลให้ HT ประสานงานกับ EC เพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมปฐมพยาบาลผู้รับผิดชอบแต่ละโรงงานดังตาราง Emergency Response Team — Functional Organization

5.13 Emergency Response Team — Functional Organization

5.13.1 CUP1, CUP2, CUP3

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assist Mgr.	HSM / HEM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / Security	Field Operator / Security	Field Operator / Security
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Chemist	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Administration Team (AD)	Facility management Division Manager	Facility management Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Evacuation and Head count Team (HT)	Site Coordinator Security	Shift Leader Security	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.2 Glow Energy Phase2, CUP4, Glow Energy Solar (AIE)

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operations Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team *AIE - CRS	Engineering team *AIE – CRS	Engineering team *AIE – CRS
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assist Mgr.	HSM / HEM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / Local Fire Department	Field Operator / Local Fire Department	Field Operator / Local Fire Department
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Chemist	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)
Administration Team (AD)	Facility management Division Manager	Facility management Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Plant Secretary	Shift Leader Security	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.3 GSPP2&3 Gas/Coal Fired Unit Complex

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assist Mgr.	HSM / HEM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / NPC Fire Team / Security (NPC S&E ; ECC)	Field Operator / NPC Fire Team / Security (NPC S&E ; ECC)	Field Operator / NPC Fire Team / Security (NPC S&E ; ECC)
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Nurse from Glow First Aid Room	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Administration Team (AD)	Facility management Division Manager	Facility management Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	VP Procurement	Procurement Manager / HR Officer	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.4 Coal Port & Logistic

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Coal Fire unit Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Coal Port & Logistics Section Manager	Coal Fire Unit Assistant Shift Manager

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Coal Port & Logistics Section Manager	Coal Fire unit Shift Operation Manager	Port Logistics Officer
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assist Mgr.	HSM / HEM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Coal Fire Unit Assistant Shift Manager	Coal Fire Unit Assistant Shift Manager	Coal Fire Unit Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / NPC Fire Team / Security (NPC S&E ; ECC)	Field Operator / NPC Fire Team (NPC S&E ; ECC)	Field Operator / NPC Fire Team (NPC S&E ; ECC)
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Nurse from Glow First Aid Room	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Administration Team (AD)	Facility management Division Manager	Facility management Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Port Logistics Officer	Shift Leader Security	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.5 GHECO - One

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assist Mgr.	HSM / HEM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / NPC Fire Team / Security (NPC S&E ; ECC)	Field Operator / NPC Fire Team (NPC S&E ; ECC)	Field Operator / NPC Fire Team (NPC S&E ; ECC)
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Chemist	Nurse from First Aid Room	Nurse from First Aid Room
Administration Team (AD)	Administration Officer	Administration Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Secretary	Shift Leader Security	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.6 Siracha Power Plant

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assistant / Safety Coordinator	HSM / HEM Manager / Assistant / Safety Coordinator (GIPP)	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Fire Fighting Team	Field Operator Security and Fire Fire team form TOP	Field Operator Security and Fire Fire team form TOP	Field Operator Security and Fire Fire team form TOP
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Chemist	Maintenance Staff First aid team form TOP	Maintenance Staff On call First aid team form TOP
Administration Team (AD)	Facility management Division Manager	Facility management Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Site Coordinator Security	Shift Leader Security	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.7 GIPP

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assistant / Safety Coordinator	HSM / HEM Manager / Assistant / Safety Coordinator (GIPP)	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / Security	Field Operator / Security	Field Operator / Security

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Administration Team (AD)	Administration Officer		-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Warehouse Officer	Shift Leader Security	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.9 Warehouse 2

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Controller (EC)	Warehouse Section Manager	Warehouse Management Officer	-
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call	-
Fire Fighting Team	Security	Security	-
Traffic and Security Team	Security	Security	-
First Aid Team (FT)	Chemist CUP2	Maintenance Staff CUP2	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Warehouse Management Officer	Assigned staff	-
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.10 RDF

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager	Field Operator	Field Operator

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)
Administration Team (AD)	Administration Officer	Accountant Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Accountant Officer (due to she not stay at plant site everyday)	Warehouse Officer (due to she not stay at plant site everyday)	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.8 SPP11-Plant 1, SPP11-Plant 2

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant O&M Manager	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager
Emergency Controller (EC)	Plant Operations Manager	Shift Operation Manager	Shift Operation Manager
QSSHE Consultant (QC)	HSM Division Manager	HEM Div Manager / HSM Manager / Assist Mgr.	HSM on call
Technical Consultant (TC)	Engineering team	Engineering team	Engineering team
On-scene Commander (OC)	Shift Operation Manager - Day	Field Operator	Field Operator
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assistant / Safety Coordinator	HSM / HEM Manager / Assistant / Safety Coordinator	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / Security	Field Operator / Security	Field Operator / Security
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)

6.รายละเอียดกระบวนการ

6.1 การจัดระดับเหตุผิดปกติ (Abnormal Event) และเหตุฉุกเฉิน (Emergency Level)

กลุ่มบริษัทฯกำหนดระดับเหตุการณ์ผิดปกติและความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้

6.1.1 เหตุการณ์ผิดปกติ (Abnormal Event) หมายถึง อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโรงงาน ในระดับที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือความเดือดร้อนรำคาญต่อโรงงานข้างเคียง ชุมชน ราชการ หรือเสียภาพลักษณ์ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เหตุกลิ่นเหม็น เสียงดัง ควันดำ แสงสว่าง ความร้อน น้ำเสีย หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏชัดเจนแต่ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำหรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ให้รวมถึงให้รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายนอกพื้นที่บริษัทฯ หรือนอกเหนือการควบคุมดูแลของบริษัทฯ แต่กระทบกับกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น เกิดเหตุฉุกเฉินกับโรงงานข้างเคียง หรือภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม หรือบริเวณพื้นที่หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ตั้งอยู่

6.1.2 เหตุฉุกเฉินระดับ 1 (เทียบเท่าเหตุฉุกเฉินระดับ 1 ของการนิคมฯ) คือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานใกล้เคียงอันเนื่องมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทั้งเกิดขึ้นภายในหรือภายนอก ส่งผลกระทบมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กำลังคนและอุปกรณ์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ตนเองมีอยู่ (รวมถึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ได้ทำสัญญาให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้)

6.1.3 เหตุฉุกเฉินระดับ 2 (เทียบเท่าเหตุฉุกเฉินระดับ 2 ของการนิคมฯ) คือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบกับภายนอกโดยทันที โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวได้ด้วยกำลังคนและอุปกรณ์ของบริษัทฯเอง ต้องขอความช่วยเหลือจากสำนักงานนิคมฯ และ/หรือบริษัทภายนอกอื่น ๆ โดยบริษัทฯ แจ้งร้องขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานนิคมฯและหน่วยงานคู่สัญญา ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการภายนอก

6.1.4 เหตุฉุกเฉินระดับ 3 (เทียบเท่าเหตุฉุกเฉินระดับ 3 การนิคมฯ / ระดับ 1 กรมป้องกันฯ) คือเหตุฉุกเฉินที่เกิดต่อเนื่องจากเหตุฉุกเฉินในระดับ 2 หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อเนื่องถึงหน่วยงานภายนอกทั้งโรงงานและชุมชนใกล้เคียงหรือส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเป็นวงกว้างในทันที เกินความสามารถของบริษัทฯ และทีมระงับเหตุตามแผนฯฉุกเฉินของสำนักงานนิคมฯ และ หรือบริษัทภายนอกอื่น ๆ ที่จะระงับเหตุหรือควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ต้องขอความช่วยเหลือจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อดำเนินการระงับเหตุหรือควบคุมสถานการณ์ หรืออพยพ เข้าสู่แผนภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 จังหวัด

หมายเหตุ : การประกาศใช้ Business Continuity Plan (BCP) พิจารณาจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับองค์กร จนถึงขั้นการปฏิบัติงานขององค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือเข้าข่ายกรณี

- สูญเสียรายได้โดยตรง
- ผลกระทบต่อลูกค้า
- ผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัย
- การหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน/หน้าที่และงานประจำวัน
- ผลกระทบต่อชื่อเสียง
- ผลกระทบต่อสัญญา/ข้อตกลงระดับของการให้บริการ
- การไม่สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

เปรียบเทียบระดับเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤตของกลุ่มบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ระดับเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤตของ GPSC Group	ระดับเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤตของการนิคมฯ	ระดับเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ระดับเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤตของศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท.
เหตุการณ์ผิดปกติ	เหตุการณ์ผิดปกติ	-	เหตุการณ์ผิดปกติ
ระดับ 1	ระดับ 1	-	เหตุฉุกเฉินระดับพื้นที่/โรงงาน
ระดับ 2	ระดับ 2	-	
ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 1 สาธารณภัยขนาดเล็ก	ระดับ 1 เหตุฉุกเฉินระดับท้องถิ่น

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM Manager / Assistant / Safety Coordinator	HSM / HEM Manager / Assistant / Safety Coordinator	HSM on call
Plant Communications Center (CC)	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager	Assistant Shift Manager
Fire Fighting Team	Field Operator / Security	Field Operator / Security	Field Operator / Security
Supporting Team (ST)	Plant Maintenance Manager	Maintenance Staff	Maintenance Staff On-call
Traffic and Security Team	Security	Security	Security
First Aid Team (FT)	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)	Supporting Team (Maintenance Staff)
Administration Team (AD)	Administration Officer	Accountant Officer	-
Commercial Relations (CR)	Customer Relations and Contract Management Division Manager	Customer Relations and Contract Management Manager / Officer	-
Evacuation and Head count Team (HT)	Accountant Officer (due to she not stay at plant site everyday)	Warehouse Officer (due to she not stay at plant site everyday)	Shift Leader Security
Floor / Room Warden	Assigned staff	Assigned staff	-

5.13.11 พื้นที่ภายนอกโรงไฟฟ้า (Outside battery limit: OBL)

Role	Responsible Person	Standby	During Shift Operations only
Emergency Director (ED)	Plant Manager	Plant Operations Manager	Shift Operations Manager
Emergency Controller (EC)	(Electricity / Utility network)	Customer Maintenance Manager / Senior Engineer	On call ONM / EMM
Mutual Aid Coordination (MC)	HSM OBL	HSM Plant	HSM on call
On-scene Commander (OC)	Customer Maintenance Manager / Senior Engineer	ONM Engineer / EMM Engineer	ONM / EMM On call
Fire Fighting Team	Plant Maintenance Manager	Plant Maintenance Manager	Field operator
Traffic and Security Team	Security OBL	Assigned security staff	Assigned security staff
First Aid Team (FT)	Chemist / Local Emergency Medical	Chemist / Local Emergency Medical	Local Emergency Medical

-	-	ระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง	ระดับ 2 เหตุฉุกเฉินระดับจังหวัด
-	-	ระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่	ระดับ 3 เหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาค
-	-	ระดับ 4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง	ระดับ 4 เหตุฉุกเฉินระดับประเทศ

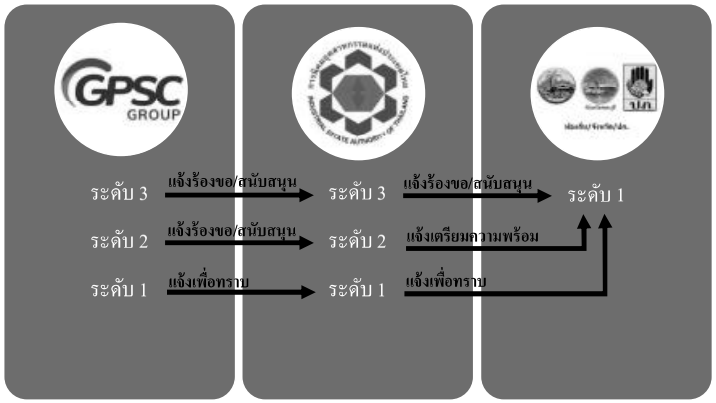

6.2 การประกาศภาวะฉุกเฉินและการติดต่อสื่อสาร

6.2.1 ผู้พบเหตุกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและแจ้งเหตุโดยตรงที่ Central Control Room

6.2.2 SOM (Shift Operation Manager) ประเมินสถานการณ์ หากเห็นว่าเข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉินระดับใดให้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับนั้นทันที

6.2.3 SOM โทรศัพท์แจ้งเหตุการณ์ให้ Operations Manager ที่จะทำหน้าที่เป็น EC ตามแผนทราบ

6.2.4 Emergency Controller (EC) แจ้ง Emergency Director (ED) และแจ้งให้ SOM/ASM ส่งข้อความแจ้งทีมปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT)

6.2.5 Plant O&M Manager แจ้ง ผู้บริหารระดับฝ่าย, ทีมสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Crisis Communication Team: CCT)

6.2.6 หัวหน้าทีมต่างๆ ตามแผน เมื่อรับทราบเหตุการณ์แล้วให้รายงานตัวกับศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center : ECC) โดยรายงานตัวโดยตรง/ทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร หรือให้ ECC ติดต่อ ERT ตามตาราง Emergency Response Team – Functional Organization

6.2.7 กรณีเหตุผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ ให้ ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้ง SOM/Plant QSHE แจ้งให้ EC และ ED รับทราบตามลำดับ รวมทั้ง MC เพื่อติดตามสถานการณ์

6.3 อุปกรณ์และระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน

ในภาวะฉุกเฉินอุปกรณ์และระบบติดต่อสื่อสารถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสามารถติดต่อได้รวดเร็ว และมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น GPSC จึงได้จัดอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อกำหนดในการใช้งาน ในภาวะฉุกเฉินได้ดังนี้

6.3.1 โทรศัพท์ภายใน กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินควรงดเว้นการใช้โทรศัพท์ภายใน (ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น)

6.3.2 โทรศัพท์ภายนอก กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินควรใช้เฉพาะกรณีที่ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเพื่อขอความช่วยเหลือในการควบคุมภาวะฉุกเฉินเท่านั้น (ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น)

6.3.3 วิทยุสื่อสารระบบทรังค์โมบาย (Trunk mobile) จะใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลักในการติดต่อ/ สั่งการระหว่างทีมปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team) เพื่อปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

6.4 ช่องทางการสื่อสารและประสานงาน กรณีเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด้านการสื่อสารและประสานงาน กรณีเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน บริษัทกำหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มโรงงาน ดังนี้

6.4.1 โรงงานที่อยู่ในกลุ่มนิคมฯ มาบตาพุด และท่าเรือนิคมฯ มาบตาพุด ให้ Shift Operation Manager (SOM) หรือผู้ที่ได้มอบหมายจาก SOM แจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปยังสำนักงานนิคมฯ และศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการโรงงาน

6.4.2 Plant Safety & Security แจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานนิคมฯ มาบตาพุด และศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ภายหลังการยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบื้องต้น หรือช่องทางการแจ้งเหตุตามที่ กนอ.กำหนด สำหรับโรงงานที่อยู่นอกพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด ให้แจ้งหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด

6.4.3 Plant Safety & Security แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. ทางโทรศัพท์หมายเลขสื่อสาร สำนักงานใหญ่ ปตท. 02-537-3111, 3222, 3333, 3444, 3555 และ/หรือ ทาง SMS Duty ศูนย์สื่อสาร หมายเลข 081-935-3134 มายังศูนย์สื่อสาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และต้องมีการรายงานเหตุการณ์ทางโทรสารหมายเลข 02-537-3497-99 หรือรายงานเหตุการณ์ ฝ่านทาง E-mail: Communication_center@pttplc.com ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ โดยใช้ แบบรายงานแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ /ภาวะฉุกเฉิน เบื้องต้นตามที่ ศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท.กำหนด

6.4.4 หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ แจ้งข้อมูลไปยังโรงงานข้างเคียง (ที่อาจได้รับผลกระทบ) เพื่อรับทราบสถานการณ์และเพื่อเตรียมพร้อมกรณีเหตุการณ์ขยายตัวลุกลามหรือควบคุมไม่ได้ หากเป็นภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือ ภาวะฉุกเฉินระดับ 3 จะต้องแจ้งโดยเร็วเท่าที่สามารถดำเนินการได้

6.4.5 กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ Plant Safety & Security แจ้งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาหรือโรงพยาบาลพื้นที่ หรือศูนย์เฝ้าระวังทางการแพทย์ (1669) เพื่อเตรียมการความพร้อมรองรับการรักษาได้ทันที

6.4.6 Plant Safety & Security แจ้งข้อมูลไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือเทศบาลพื้นที่ เพื่อทราบ เพื่อเตรียมพร้อม หรือเพื่อขอรับการสนับสนุน

6.4.7 หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ แจ้งข้อมูลเพื่อทราบไปยังชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยแจ้งไปยังผู้นำชุมชนหรือบุคคลซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนฉุกเฉินชุมชนนั้นๆ ตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ รวมทั้งประสานงานแจ้งเหตุให้พนักงานภายในบริษัทฯ รับทราบเหตุการณ์ด้วย



แผนผังการสื่อสาร ภาวะฉุกเฉิน

6.5 แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan)

เพื่อให้การควบคุมภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ให้ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ Pre-Incident Plan ด้วยแบบฟอร์ม Pre-Incident Plan (HES-F-0025) และ คู่มือการอบโต้เหตุฉุกเฉินทางรังสี (HES-WI-0010) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและใช้สนับสนุนแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ตามรายการอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงของแต่ละหน่วยการผลิตแต่ละโรงงาน ตามแนวทางดังต่อไปนี้

6.5.1 ไฟไหม้ (Fire) หรือการระเบิด (Explosions) ควรดำเนินการ คือ

- พิจารณา Shutdown ระบบ/ เครื่องจักร อุปกรณ์
- ปิดกั้น หรือตัดแยกอุปกรณ์ เพื่อลดเชื้อเพลิง
- พยายามเจือจางความเข้มข้นของก๊าซไวไฟที่รั่ว หรือปิดกั้นไม่ให้สารไวไฟที่รั่วผ่านไปยังแหล่งความร้อน หรือหยุดการรั่วไหล
- ฉีดน้ำเลี้ยงโครงสร้างและอุปกรณ์ข้างเคียง
- กรณีไฟไหม้ลุกลาม ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- ทำการดับไฟ

6.5.2 ก๊าซไวไฟหรือก๊าซพิษรั่วไหล (Hydrocarbon or Toxic Gas Cloud) กรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซไวไฟหรือสารพิษภายในโรงงาน ควรดำเนินการ คือ

- แก้ไขจุดที่เป็นเหตุให้รั่วไหล ด้วยวิธี หรือ อุปกรณ์ที่ปลอดภัย
- หากพื้นที่ที่มีการหกล้นไม่มีเขื่อน หรือคันกั้น (Dike /Bund) ให้ควบคุมการไหลของสารติดไฟให้อยู่ใน พื้นที่จำกัด เช่น การปิด Valve และปิดรางระบายน้ำ เป็นต้น
- ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณสารไวไฟรั่วไหล
- ป้องกันการลุกติดไฟของสารไวไฟที่รั่วไหล เช่น ใช้โฟมดับเพลิงฉีดคลุม
- สูบถ่าย หรือระบายสารไวไฟออกจากพื้นที่ ไปจัดเก็บยังพื้นที่ปลอดภัย
- กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุ อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

6.5.3 สารเคมีหกล้น (Chemical Spill) การรั่วไหล หรือหกล้นของสารเคมีอันตราย ทีมกู้ภัยสารเคมีอันตราย (Hazmat Team) ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัยในการเข้าระงับเหตุ โดยดำเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบข้อมูลสารเคมีที่หกล้น
- ปิดกั้นพื้นที่ แบ่งโซนอันตราย หรือปลอดภัย
- ทำการตัดแยก, ปิดกั้น หรือหยุดการรั่วที่แหล่งกำเนิดทันที
- จำกัดขอบเขต ทำให้กลุ่มก๊าซ หรือสารเคมีที่รั่วไหลเจือจางด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและคู่มือวิธีปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและข้อมูลสารเคมีอันตราย (SDS) และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของสารออกสู่บริเวณกว้างหรือออกนอกโรงงาน
- ย้ายสารเคมีไปจัดเก็บยังพื้นที่ปลอดภัย
- ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ เพื่อประเมินความปลอดภัยต่อสุขภาพ
  หมายเหตุ: การดำเนินการต้องดำเนินการโดยการลดหรือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. การแพร่กระจายสู่อากาศ
  2. การแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำ
  3. การแพร่กระจายสู่ชั้นดิน
- กรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุ อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

6.5.4 ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินภายนอกโรงงาน (Outside Affected) ในกรณีได้รับผลกระทบจากภายนอก ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ประกาศให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบทราบสถานการณ์
- ให้พนักงานปฏิบัติตามคำแนะนำของห้องควบคุมปฏิบัติการกลาง

- Plant Safety & Security ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ / ท้องถิ่น
- เมื่อเหตุการณ์รุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานให้พิจารณาสั่งการอพยพ
- เมื่อผลกระทบมีความรุนแรงถึงต้องประกาศเหตุฉุกเฉิน ให้พิจารณากำหนดสถานที่ตั้ง Emergency Control Center ที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ หรือผู้แทน สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสั่งการ ประสานงานควบคุมเหตุได้

6.5.5 การก่อวินาศกรรมหรือขู่วางระเบิด (Bomb Threat) หรือการละเมิดด้านความมั่นคง หากบริษัทฯ ถูกขู่วางระเบิดหรือก่อวินาศกรรม หรือได้รับข่าวที่สามารถยืนยันได้ถึงการละเมิดดังกล่าว โดยดำเนินการดังนี้

- ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยเป็นระดับที่เหมาะสม
- ปิดประตูทางเข้าออกทุกทางและจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา
- เพิ่มกำลังพลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยร้องขอจากบริษัทรักษาความปลอดภัยคู่สัญญา
- เพิ่มมาตราการการตรวจค้น ทั้งบุคคล ยานพาหนะและอุปกรณ์ทั้งเข้าและออกเป็นระดับเข้มงวดสูงสุด
- ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีเหตุจำเป็นเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ และให้พนักงานทยอยอพยพออกนอกพื้นที่อันตราย
- ทำการข่าวร่วมกับ PTT Group และหน่วยงานความมั่นคงท้องถิ่น

6.5.6 กัมมันตรังสีรั่วไหล (Radiation Leakage) กัมมันตรังสีที่มีการใช้งานในพื้นที่ของบริษัท สำหรับเครื่องมือวัดแบบใช้สารกัมมันตรังสี (Nuclear Level Instrument: NLI) และการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing : NDT) ที่ใช้ในงาน X-Ray หารอยรั่ว หรือความเสียหายของท่อและอุปกรณ์ต่างๆ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถควบคุมแหล่งกำเนิดของรังสีได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

- ประกาศ แจ้งเหตุการณ์ ให้ทราบทั่วทั้งโรงงาน และพื้นที่ภายนอกโรงงานที่คาดว่าจะอยู่ในรัศมีของรังสีที่จะแผ่ไปถึง
- ให้อพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- กำหนดพื้นที่อันตราย และปิดกั้นบริเวณ ห้ามเข้า
- แจ้งผู้ควบคุมรังสีของบริษัทฯ และผู้ดูแลรับผิดชอบ หรือเป็นผู้ประสานงานสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) เข้ามาดำเนินการ และปฏิบัติตามขั้นตอนใน คู่มือการอบโต้เหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกี่ยวข้อง

6.6 หลักการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

เมื่อพนักงาน/ผู้พบเห็นเหตุการณ์ กดสัญญาณและแจ้งเหตุให้ CCR ทราบ และทาง CCR ได้ทำการตรวจสอบการแจ้งเหตุนั้นแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็จะแจ้งต่อ Shift Operation Manager (OC) และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Pull Manual Alarm) เมื่อเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินดังขึ้นพนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่เจ่ามาติดต่อในโรงงาน GPSC จะต้องปฏิบัติดังนี้

6.6.1 ส่วนงานที่ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามแผนฯให้หยุดปฏิบัติงานในทันที และ Shutdown เครื่องมือ/เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกประเภท ยกเว้น หน่วยงานการผลิตให้รอคำสั่งจาก EC และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกประเภทจะถูกยกเลิก โดยอัตโนมัติทันที ซึ่งรวมทั้งพาหนะที่กำลังขับขี่อยู่ภายในบริเวณจะต้องหยุดรถและดับเครื่องยนต์ด้วยในตำแหน่งที่ไม่ขัดขวางทางจราจร

6.6.2 พนักงานทุกส่วนงาน (ยกเว้น ส่วนปฏิบัติการผลิต ส่วนซ่อมบำรุง และส่วนความมั่นคงปลอดภัยฯ), ผู้รับเหมาและผู้เข่ามาติดต่อเยี่ยมชมไปรวมกันที่จุดรวมพลตามประกาศจากทาง CCR

6.6.3 พนักงานส่วนปฏิบัติการผลิตทั้งหมดกลับเข้ารายงานตัวต่อ ECC เพื่อรอรับคำสั่งการจาก OC

6.6.4 TC, QC, ST จะต้องไปรายงานตัวที่ห้องควบคุมส่วนกลาง ECC ของส่วนงานที่เกิดเหตุ เพื่อให้คำปรึกษา/ สั่งการและช่วยเหลือต่อ ED/ EC/ OC ในการควบคุมเหตุฯ

6.6.5 HT จะต้องรายงานตัวไปที่ ECC เพื่อจัดเตรียมทีมและอุปกรณ์สนับสนุน และรายงานผล การตรวจนับจำนวนพนักงานทั้งหมดที่จุดรวมพลและแจ้งยอดจำนวนให้แก่ EC/ ED ที่ ECC ทราบโดยเร็ว

6.6.6 MC จะต้องรายงานตัวไปที่ ECC พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและแจ้งยอดจำนวนให้ EC / ED ที่ ECC ทราบโดยเร็ว

6.6.7 หน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการฯ จัดเตรียมทีม เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติการให้พร้อมเพื่อขอรับคำสั่งจาก ST

6.6.8 เมื่อมีการประกาศเหตุฉุกเฉินให้ CCT, AD และ CR จะต้องรายงานตัวไปที่ ECC เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฯและรอรับคำสั่งจาก ED

6.6.9 รปภ. ปิดประตูทางเข้า-ออก บริษัทฯ พร้อมทั้งควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันการกีดขวางเส้นทางของรถดับเพลิง

6.7 การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเหตุการณ์/ภาวะฉุกเฉินสงบลง On-scene Commander ก็จะทำการตรวจสอบความปลอดภัยที่จุดเกิดเหตุจนแน่ใจว่ามีความปลอดภัย โดยแบ่งเป็นระดับการอนุมัติดังนี้

6.7.1 กรณีเหตุฉุกเฉินระดับ 1 กำหนดให้ EC หรือ ED เป็นผู้อนุมัติยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

6.7.2 กรณีเหตุฉุกเฉินระดับ 2 กำหนดให้ ED พิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการนิคมที่สังกัดในการอนุมัติยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

6.7.3 กรณีเหตุฉุกเฉินระดับ 3 กำหนดให้ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินระดับท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี หรือผู้ได้รับมอบหมาย) พิจารณาประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

6.8 การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว GPSC จึงมอบหมายให้หน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการให้ข่าว หรือ ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก รวมทั้งพนักงานภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน Crisis Communication ของหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ

สำหรับพนักงานในส่วนอื่นๆจะไม่อนุญาตให้ข่าว หรือข้อมูลกับบุคคลภายนอก ในบางกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น นักข่าวและสื่อมวลชนจะมาถึงโรงงาน ซึ่งในขณะนั้นเหตุการณ์ภายในที่เกิดขึ้นอาจยังไม่สงบ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ข่าวยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุ หรือยังไม่พร้อมที่จะให้ข่าว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้ ผู้สื่อข่าวเข้ามาในเขตโรงงาน และไม่ให้กีดขวางการจราจรบนถนน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบหรือมีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น ไฟไหม้ หรือการระเบิด ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลๆ นักข่าวก็จะมาทำข่าวโดยจะมารวมกันอยู่ที่ Main gate หรือจอดถ่ายรูป/ ถ่ายภาพบันทึกเทปกันอยู่ในบริเวณนี้ เพื่อมิให้เกิดการกีดขวางการปฏิบัติงานในการดับเพลิงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดำเนินการ ดังนี้

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือ พนักงานทุกคน จะต้องไม่ให้ข่าวสารใด ๆ กับสื่อมวลชน
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ชี้แจงให้สื่อมวลชนออกนอก Main gate เพราะเป็นการกีดขวางทางจราจร และชี้แจงให้เห็นถึงความปลอดภัยของสื่อมวลชนเอง
- ควบคุมการจราจรบริเวณประตูทางเข้าทั้งทาง Main gate ให้ปราศจากการกีดขวาง โดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะนำนักข่าวเข้ามาภายในบริเวณหรือห้องที่จัดเตรียมไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายหน่วยสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะนำนักข่าวไปรอการแถลงข่าวยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

ในกรณีที่มีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะต้องแจ้งให้ครอบครัวของผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ทราบก่อน แล้วจึงค่อยให้รายละเอียดกับสื่อมวลชน โดยผู้ที่จะให้ข่าวได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ข่าวเท่านั้น

6.9 แผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรม กำหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเตรียมการรับสภาวะฉุกเฉินดังนี้

- ให้ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร ส่งพนักงานอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (Training Need) ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้สำหรับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
  - เทคนิคการผจญเพลิง สำหรับ Fire Team, Support Team
  - การสั่งการดับเพลิง สำหรับ Emergency Director, Emergency Controller
  - ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ สำหรับ On Scene Commander
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต CPR สำหรับ First Aid Team, Support Team
  - การแถลงข่าว สำหรับ ผู้บริหารที่มีอำนาจแถลงข่าว

6.10 แผนการสอบสวน

วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนต่างๆ ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นสงบลงแล้ว ไม่ว่าจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็ตาม จะต้องมีการกำหนดความรับผิดชอบของบุคคล การรายงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

และการสอบสวน การสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลาย ๆ ฝ่าย เข้ามาทำการสอบสวน ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

- **<u>หน่วยงานภายใน</u>** ได้แก่ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อดำเนินการสอบหาสาเหตุหลังการเกิดเหตุ ตามระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร ชื่อการรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และ การสอบสวน (HES-CP-0028) ที่กำหนดไว้
- **<u>หน่วยงานภายนอก</u>** เพื่อให้การจัดทำรายงาน และการสอบสวนระหว่างหน่วยงานภายนอกกับ GPSC เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจที่ตรงกัน GPSC จึงแต่งตั้งให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต, ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิต (ที่เกิดเหตุ) และผู้จัดการส่วนความมั่นคง ปลอดภัยฯ เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการจัดทำรายงาน และสอบสวน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีดังต่อไปนี้
  - การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตท้องที่
  - การสอบสวนของบริษัทประกันภัย
  - การสอบสวน และตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  - การสอบสวน และตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  - การสอบสวน และตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  - การสอบสวน และตรวจสอบของสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
  - อื่น ๆ (แล้วแต่กรณี/ ผลกระทบ)

6.11 แผนการปฏิรูป ฟื้นฟู บรรเทาทุกข์

การปฏิรูปฟื้นฟู ได้แก่ การนำรายงานผลการประเมินจากทุกด้านจากสถานการณ์จริงมาทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะแผนการป้องกันอัคคีภัย (ก่อนเกิดเหตุ) แผนปฏิรูปเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนการบรรเทาทุกข์ (ทันทีที่เพลิงสงบ) รวมทั้งการแก้ไขตัวบุคลากรต่างๆที่บกพร่อง ตลอดจนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลของการระงับเหตุเพลิงไหม้เสร็จสิ้นแล้วให้ดำเนินการตามโครงการต่อไปนี้

- โครงการประชาสัมพันธ์ สาเหตุการเกิดอัคคีภัย และแนวทางป้องกันในรูปแบบต่างๆ (CA/ PA) จากผลที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ส่วนคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย หรือผู้ประสบภัยเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และสรรหาสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ เป็นหน้าที่ของส่วนงานซ่อมบำรุง
- โครงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆด้านน้ำ
- ทำการปิด Sluice gate เพื่อป้องกันน้ำจากการดับเพลิงไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะใช้กระสอบทรายปิดกั้นรางระบายน้ำ น้ำจากการดับเพลิงต้องส่งไปกำจัดที่ Waste Water Treatment Unit
- ด้านขยะที่เกิดจากเพลิงไหม้ ให้ส่งกำจัดหน่วยงานภายนอก
- ด้านมลภาวะทางอากาศต่อชุมชน ให้มีการตรวจติดตามมลภาวะที่เกิดขึ้น

6.12 แผนการตรวจตรา


แผนการตรวจตรา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยกำหนดพื้นที่ วิธีการ และการควบคุมตรวจตรา ติดตามผลในงานที่เกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง ของเสียที่ติดไฟง่าย แหล่งกำเนิดความร้อน, แหล่งประกายไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง ดังนี้

- กำหนดบุคคลและพื้นที่รับผิดชอบในการตรวจตราอย่างชัดเจน
- กำหนดเรื่องที่ต้องการในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ โดยจัดทำเป็นแบบรายงานผลการตรวจที่สะดวกต่อการรายงาน
- กำหนดระยะเวลาที่ตรวจ และส่งแบบรายงานที่แน่นอน
- การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางเอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเลขเอกสาร HES-SD-0001 ชื่อเอกสาร Fire protection system and equipment inspection

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

7.ภาคผนวก

7.1 แผนผังการจัดการระดับเหตุฉุกเฉิน

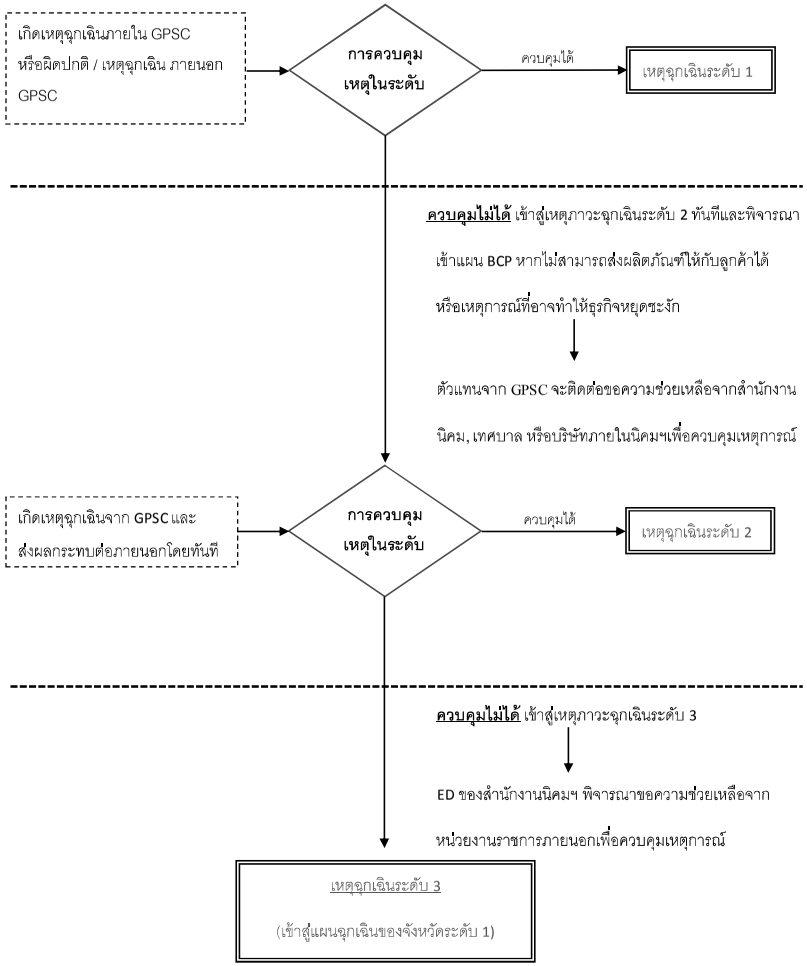

ทั้งนี้ เมื่อบุคคลที่ได้รับผิดชอบในการตรวจตรา ได้ดำเนินการตรวจแล้ว ให้บันทึกผลและนำส่งสำเนามายังผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัย ประจำพื้นที่เพื่อรวบรวมประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6.13 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับในสถานประกอบการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมทั้งวิธีป้องกัน

หัวข้อรณรงค์	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ
การสูบบุหรี่	พนักงานทุกระดับ & ผู้รับเหมา	- กำหนดจุดสูบบุหรี่ - กำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ - อบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน & ผู้รับเหมา	ส่วนคุณภาพความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการดับเพลิง	พนักงานทุกระดับ & ผู้รับเหมา	- กำหนดจุดติดตั้งให้ชัดเจน - จัดทำขั้นตอนการใช้งานติดไว้บริเวณจุดติดตั้ง - ให้ความรู้ผ่าน E - Mail - จัดบอร์ดรณรงค์	ส่วนคุณภาพความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

6.14 การซ้อมแผนฉุกเฉิน

- ให้ Plant SSHE จัดทำแผนการซ้อม 5 ปี ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง (Top Risk) ในพื้นที่
- ให้ ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / พนักงานความมั่นคงปลอดภัย ประจำพื้นที่ มีหน้าที่ประสานงานจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพ ตามความถี่ดังนี้

ระดับ	ความถี่	หมายเหตุ
ระดับ 1	ปีละ 1 ครั้ง ต่อ กะการผลิต	ซ้อมระดับ 1 ที่มีการเชื่อมโยงไปยังระดับ 2 ให้คือว่าเป็นการซ้อมระดับ 1 ไปในคราวเดียวกัน
ระดับ 2	ปีละ 1 ครั้ง	
ระดับ 3	ตามที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือ	

- ในการซ้อมแผนฯ ในแต่ละครั้ง ให้ทำกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจนและหลังการฝึกซ้อมให้ดำเนินการประเมินประสิทธิผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามแบบฟอร์มสรุปผลประเมินและข้อเสนอแนะหลังการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน HES-F-0061
- ในการซ้อมแผนฯ ให้ดำเนินการบันทึกผลการฝึกซ้อมตามแบบฟอร์มประเมินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน HES-F-0062

6.15 การทบทวนระเบียบการปฏิบัติงาน

วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ต้องมีการทบทวน ดังนี้

- เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ต้องดำเนินการทบทวนทันที
- กรณีมีกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ต้องดำเนินการทบทวนทันที
- กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานฉบับนี้เห็นว่าต้องดำเนินการทบทวนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานมากขึ้น
- กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องจัดให้มีการทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ทุกๆ 3 ปี ตามที่ระเบียบการปฏิบัติงานควบคุมเอกสารกำหนดไว้