


ภาคผนวก ข.53

แผนที่แสดงการติดตั้ง Gas Detector

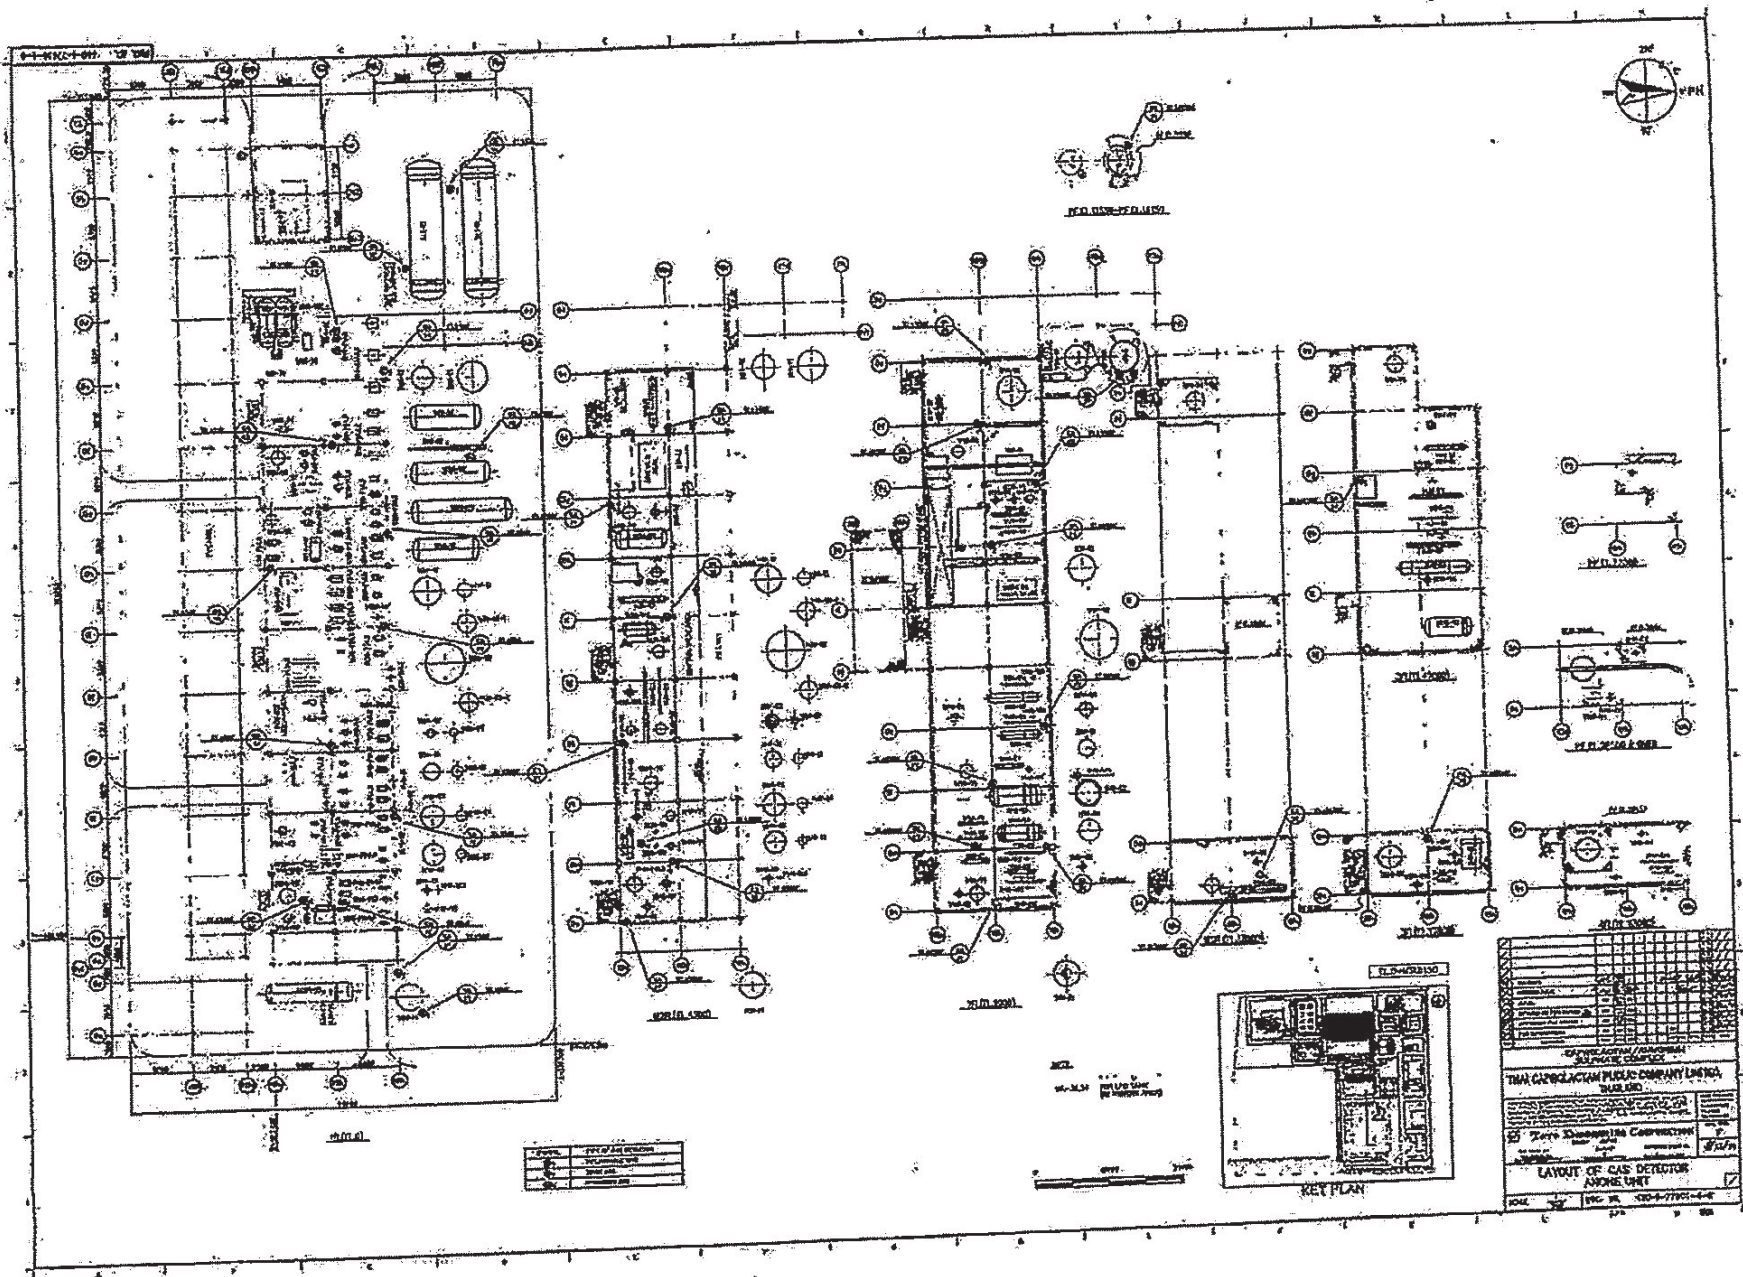



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

THAI GAS DETECTION PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK

Zero Gas Detection Corporation
Bangkok


LAYOUT OF GAS DETECTOR ABOVE UNIT

6-1-1000-000 100 1000

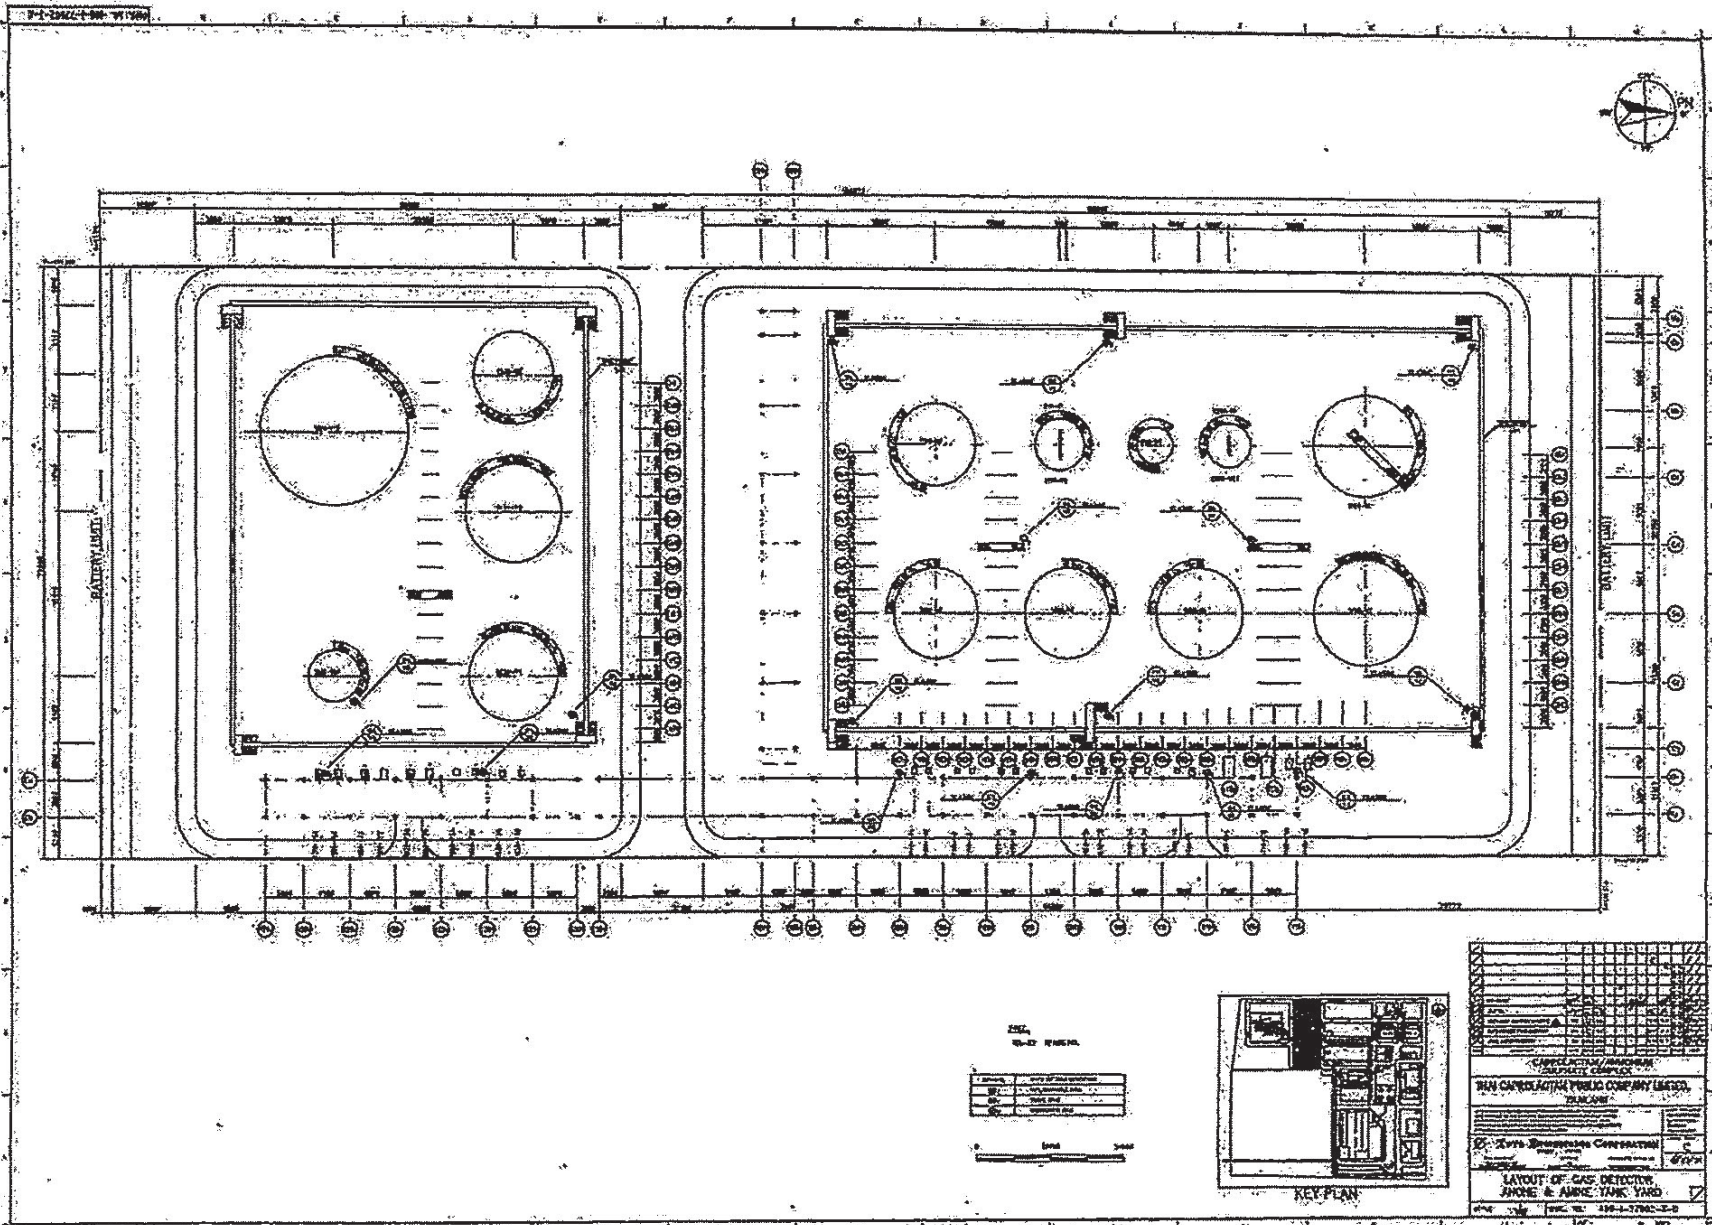



CARROLLTON/AMERICAN CARPENTRY COMPANY 100 CARROLLTON PUBLIC COMPANY LIMITED CARROLLTON	
D. J. JONES & SONS CORPORATION 100 CARROLLTON PUBLIC COMPANY LIMITED CARROLLTON	100 CARROLLTON PUBLIC COMPANY LIMITED CARROLLTON
LAYOUT OF GAS DETECTION SMOKE & AIRLOCK TANK YARD	
100 CARROLLTON PUBLIC COMPANY LIMITED CARROLLTON	

SYMBOL	TYPE OF THE SYMBOL
①	STANDARD TYPE
②	TYPE 4.0
③	NUMBER 4.0

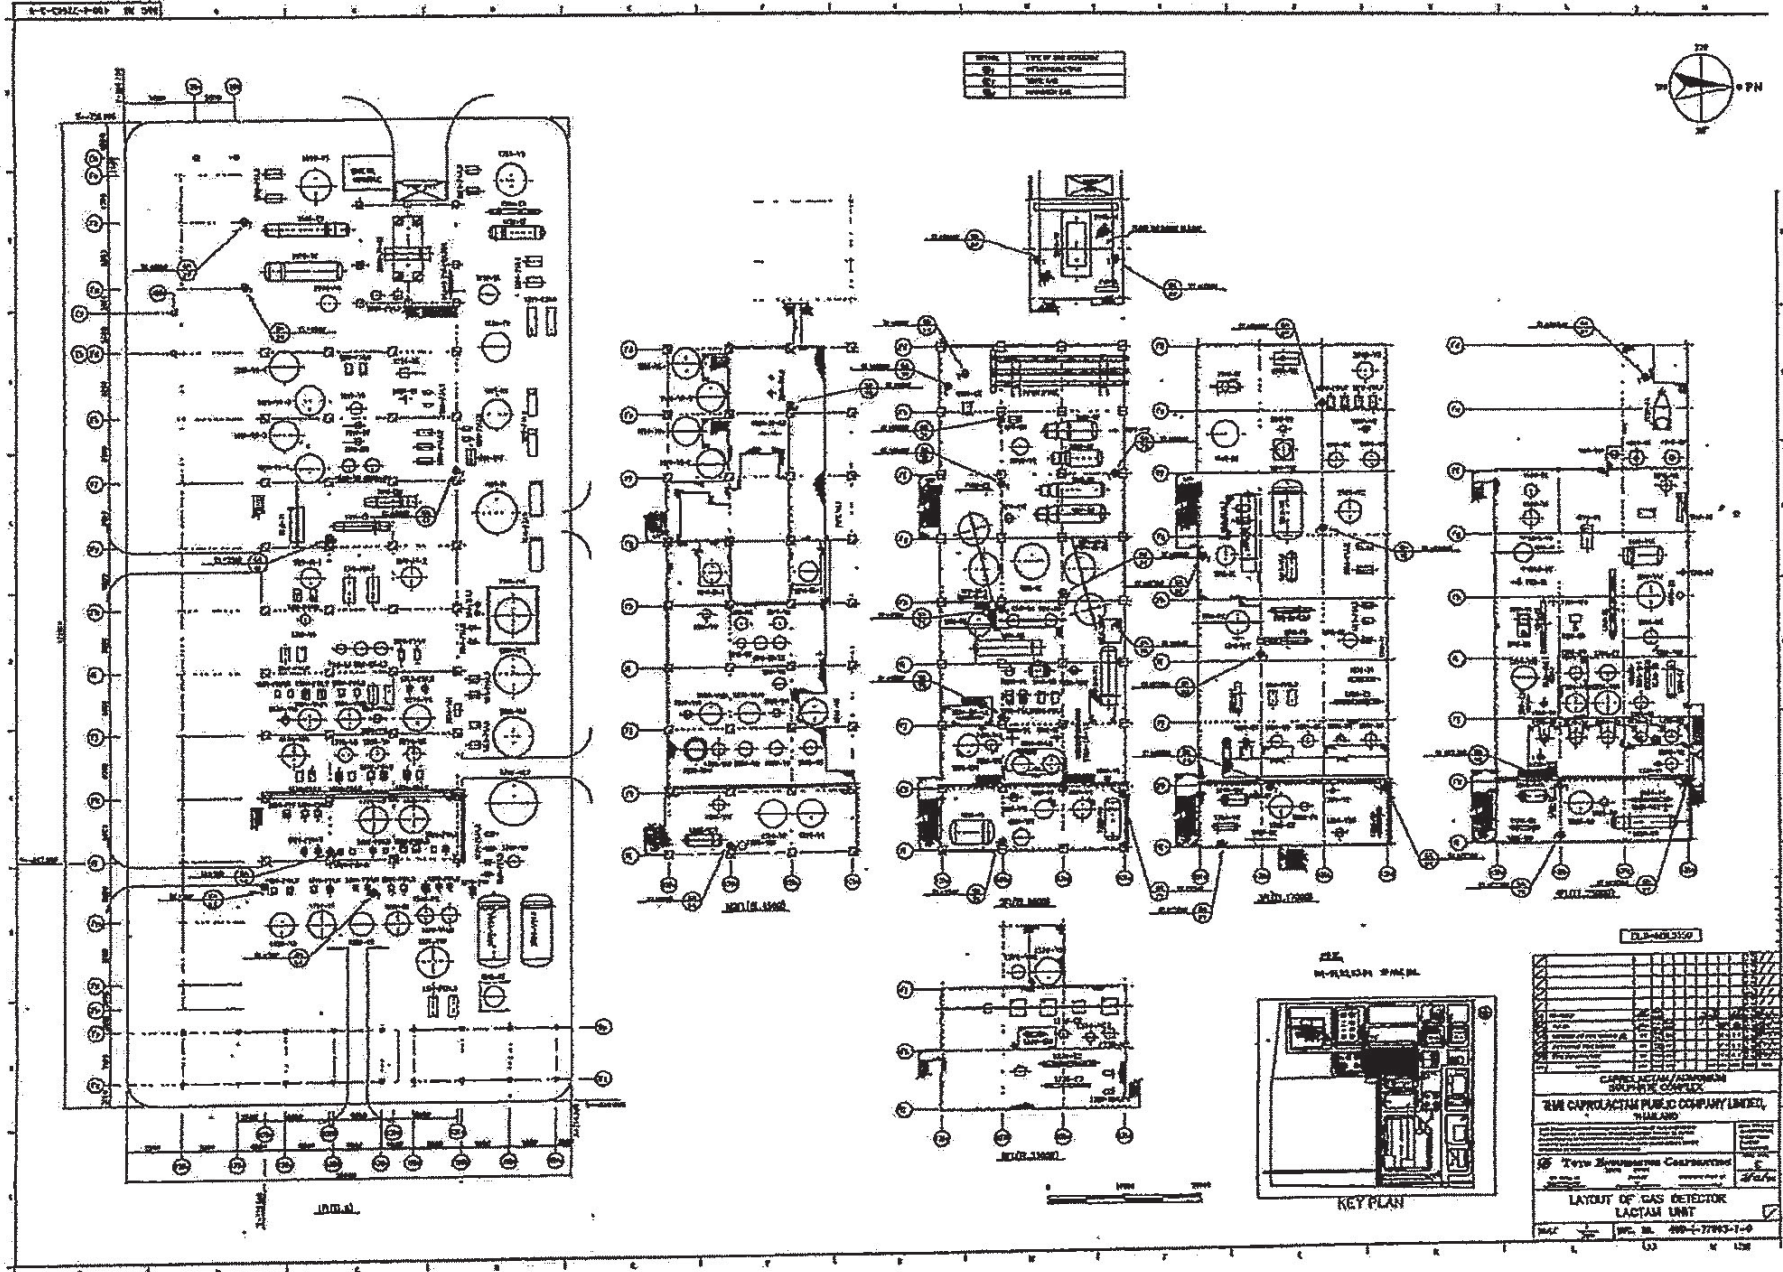


KEY PLAY

NAME	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408

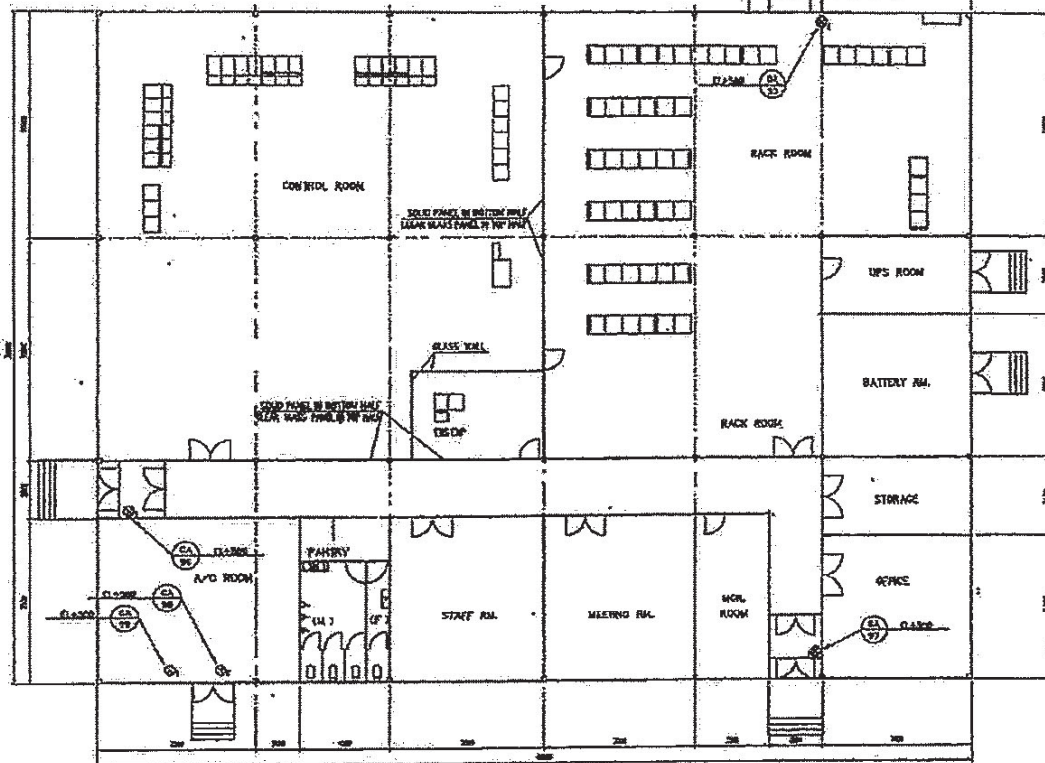

GA-100 SPARE NO.

STOCK	TYPE OF GAS DETECTOR
①	HYDROGEN GAS
②	TOXIC GAS
③	HYDROGEN GAS

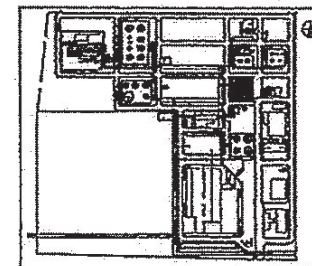

KEY PLAN

ELQ-MSLS150

[illegible]

CAPROLACTAM / AMMONIUM
SULPHATE COMPLEX

THAI CARPODIUM PUBLIC COMPANY LIMITED,
THAILAND

See also: *Journal of Management Education* 24(10):1133-1144, 2000.


Тото Енженеринг Соулдъринг

1994-1995	1995-1996	1996-1997
1997-1998	1998-1999	1999-2000

LAYOUT OF GAS DETECTOR
BLACK ROOM & CONTROL ROOM

FORM $\frac{1}{100}$ DWG. NO. 450-1-77004-2-1

121

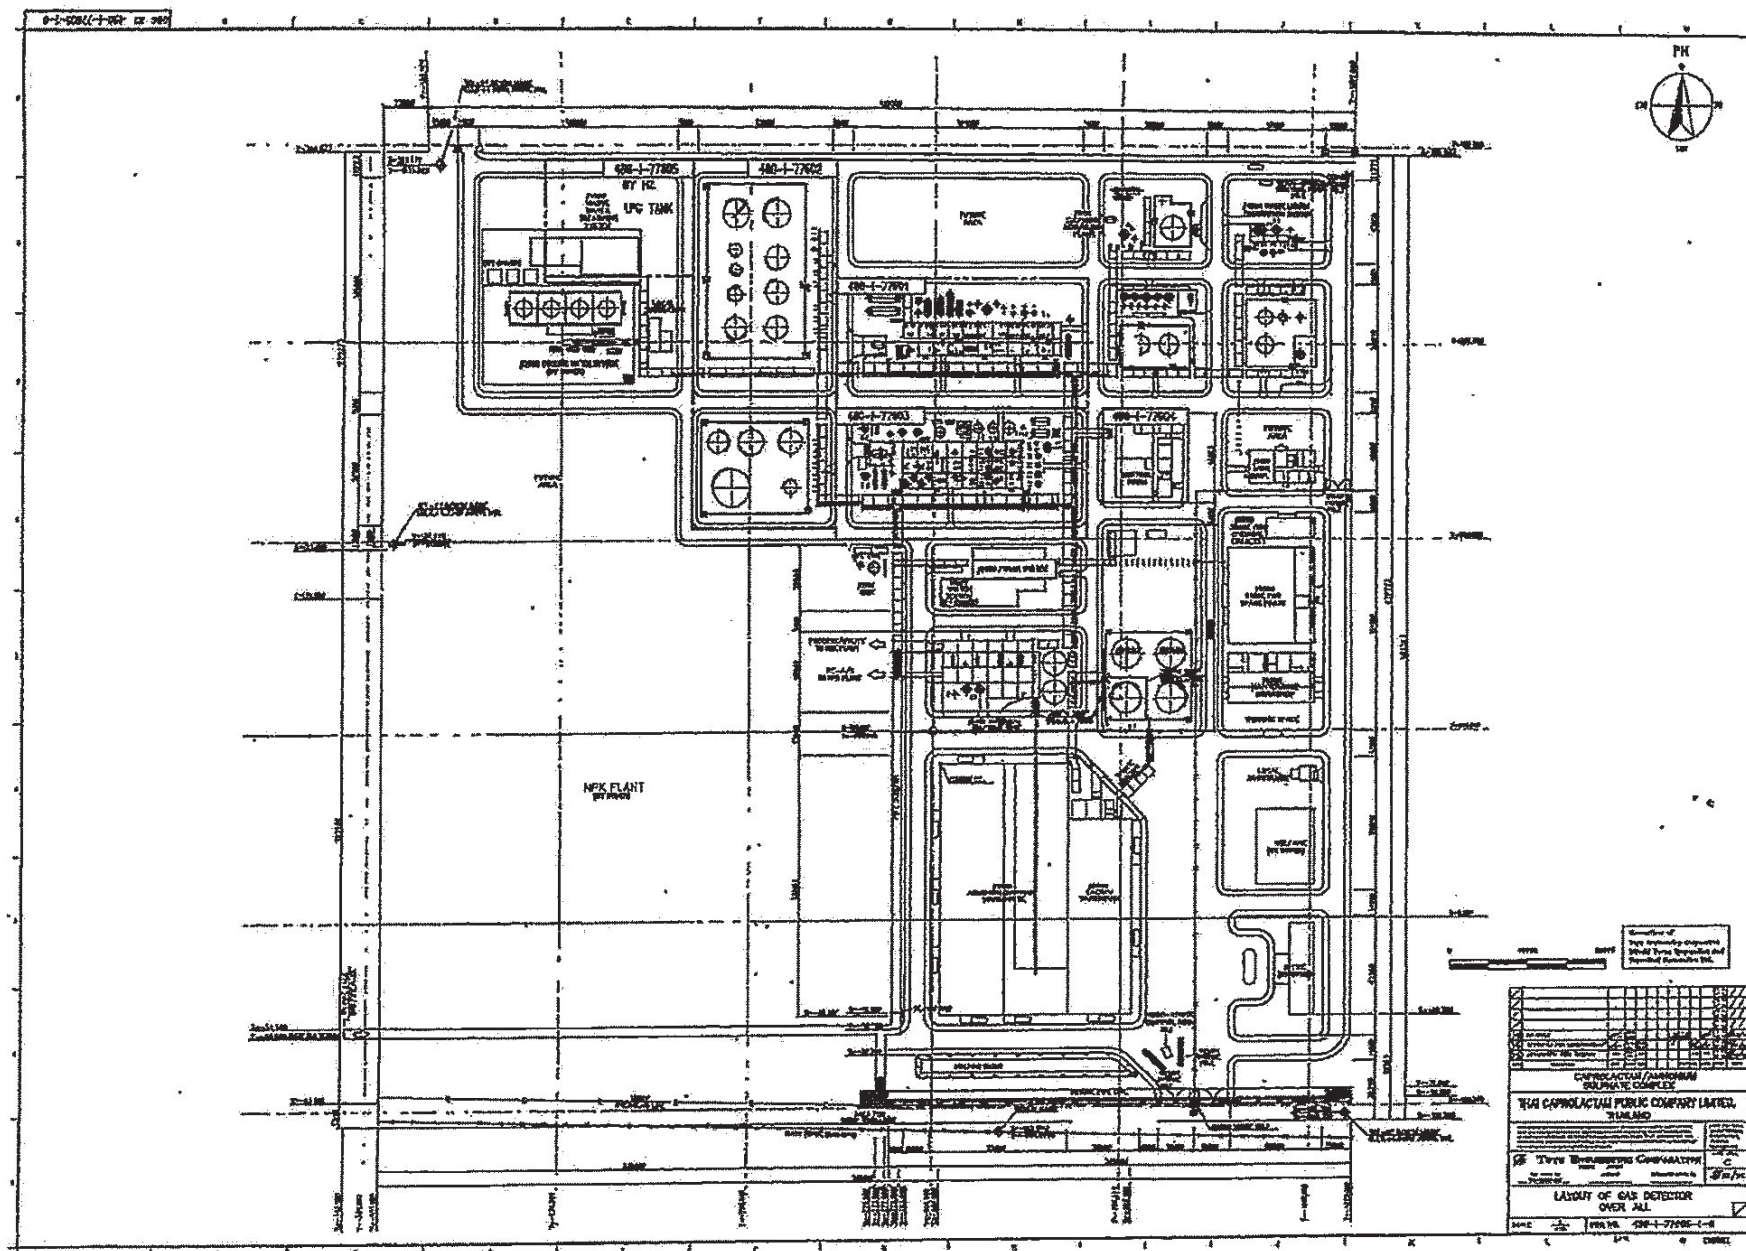

ภาคผนวก ข.54

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงบริษัท UCHA ประจำปี 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	จำนวน ที่ตรวจสอบ	ความถี่
1	การตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงกึ่งเคลื่อนที่แบบมือถือ		
1.1	ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือและถังขึ้น (PORTABLE & WHEEL EXTINGUISHER)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.2	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.3	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในอาคาร (INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.4	ตรวจสอบระบบหัวจ่ายโฟมและอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.5	ทดสอบระบบน้ำดับเพลิงประจำพื้นที่ (DELUGE VALVE SYSTEM)	2 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
1.6	ตรวจสอบมาตรฐานความดันของระบบน้ำดับเพลิง	362 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
1.7	ตรวจสอบระบบ FM-200	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.8	WHEEL DRY CHEMICAL LUBRICATION	1 ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง
1.9	ตรวจสอบ MOBILE FOAM AND PORTABLE FIRE MONITOR	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.10	FIRE WATER HYDRANT, FIXED MONITOR, PIVs VALVE LUBRICATION	1 ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง
1.12	ทดสอบระบบ FIXED WATER SPRAY SYSTEM SEMI-ANNUAL TESTING	1 ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง
1.13	ตรวจสอบ BOOSTER PUMP (BOOSTER PUMP TEST&INSPECTION	26 ครั้ง	1 สัปดาห์/ครั้ง
1.14	CO2 SUPPRESSION SYSTEM INSPECTION	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
2	การทดสอบวอดดับเพลิง		
2.1	ทดสอบประจำวัน	362 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
2.2	ทดสอบประจำสัปดาห์	26 ครั้ง	1 สัปดาห์/ครั้ง
2.3	ทดสอบประจำเดือน	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
2.4	ทดสอบประจำ 3 เดือน	2 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิง		
3.1	ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศดี (SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS)	26 ครั้ง	1 สัปดาห์/ ครั้ง
3.2	ตรวจสอบชุดดับเพลิง (FIRE FIGHTING SUIT)	26 ครั้ง	1 สัปดาห์/ครั้ง
3.3	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต (RESCUE EQUIPMENTS)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
3.4	ตรวจสอบเครื่องอัดอากาศ SCBA	2 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
3.5	ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง (FIRE FIGHTING EQUIPMENTS)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
3.6	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กรณีที่มีสารเคมีหกั่วไหล (CHEMICAL SPRILL CONTROL EQUIPMENTS)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
3.7	ตรวจสอบเครื่อง AIR COMPRESSOR	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง

สรุปการตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/ระบบแจ้งเหตุและการฝึกอบรมดับเพลิง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	จำนวน ที่ทดสอบ	ความถี่
4	การทดสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุ		
4.1	ทดสอบระบบแจ้งเหตุ (MANUAL CALL POINT & FIRE ALARM STATION SYSTEM)	2 ครั้ง	2 เดือน/ครั้ง
4.2	ทดสอบวิทยุและโทรศัพท์แจ้งเหตุ (HOTLINE AND EMERGENCY RADIO COMMUNICATION SYSTEM)	362 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
4.3	ทดสอบโทรศัพท์แจ้งเหตุ (EMERGENCY COMMUNION OF UBE GROUP TEST)	2 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
4.4	ทดสอบระบบ ตรวจสอบจำนวนร้อนและควัน	1 ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง
5	การฝึกอบรมดับเพลิง		
5.1	ฝึกซ้อมดับเพลิง ปรก. (เช้า,เด็ก)	6 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง

สรุปการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัท ศูนย์เคมีคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 3 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน ที่ตรวจสอบ	ความถี่
1	การตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงกึ่งเคลื่อนที่แบบมือถือ		
1.1	ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือและถังขึ้น (PORTABLE & WHEEL EXTINGUISHER)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.2	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.3	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในอาคาร (INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.4	ตรวจสอบระบบหัวจ่ายโฟมและอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.5	ตรวจสอบ MOBILE FOAM AND PORTABLE FIRE MONITOR	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.6	ทดสอบระบบน้ำดับเพลิงประจำพื้นที่ (DELUGE VALVE SYSTEM)	1 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
1.7	ตรวจสอบมาตรฐานความดันของระบบน้ำดับเพลิง	180 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
1.8	ตรวจสอบระบบ FM-200	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
1.9	FIRE WATER HYDRANT, FIXED MONITOR, PIVs VALVE LUBRICATION	1 ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง
1.10	WHEEL DRY CHEMICAL LUBRICATION	1 ครั้ง	6 เดือน/ครั้ง
1.11	BOOSTER PUMP (BOOSTER PUMP TEST&INSPECTION	13 ครั้ง	1 สัปดาห์/ครั้ง
1.12	CO2 SUPPRESSION SYSTEM INSPECTION	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
2	การทดสอบวอดดับเพลิง		
2.1	ทดสอบประจำวัน	180 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
2.2	ทดสอบประจำสัปดาห์	13 ครั้ง	1 สัปดาห์/ครั้ง
2.3	ทดสอบประจำเดือน	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
2.4	ทดสอบประจำ 3 เดือน	1 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิง		
3.1	ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศดี (SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS)	13 ครั้ง	1 สัปดาห์/ ครั้ง
3.2	ตรวจสอบชุดดับเพลิง (FIRE FIGHTING SUIT)	13 ครั้ง	1 สัปดาห์/ครั้ง
3.3	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต (RESCUE EQUIPMENTS)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
3.4	ตรวจสอบเครื่องอัดอากาศ SCBA	1 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
3.5	ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง (FIRE FIGHTING EQUIPMENTS)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
3.6	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กรณีที่มีสารเคมีหกั่วไหล (CHEMICAL SPRILL CONTROL EQUIPMENTS)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
3.7	ตรวจสอบเครื่อง AIR COMPRESSOR	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง

สรุปการตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/ระบบแจ้งเหตุและการฝึกอบรมดับเพลิง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน ที่ทดสอบ	ความถี่
4	การทดสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุ		
4.1	ทดสอบระบบแจ้งเหตุ (MANUAL CALL POINT & FIRE ALARM STATION SYSTEM)	1 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
4.2	ทดสอบวิทยุและโทรศัพท์แจ้งเหตุ (HOTLINE AND EMERGENCY RADIO COMMUNICATION SYSTEM)	180 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
4.3	ทดสอบโทรศัพท์แจ้งเหตุ (EMERGENCY COMMUNION OF UBE GROUP TEST)	1 ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
5	การฝึกอบรมดับเพลิง		
5.1	ฝึกซ้อมดับเพลิง ปรก. (เช้า,เด็ก)	3 ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง

แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัท ยูเบเคมคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 3 เดือน
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	จำนวน ที่ตรวจสอบ	ความถี่
1	การตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย		
1.1	ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดมือถือและถังขึ้น (PORTABLE & WHEEL EXTINGUISHER)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
1.2	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
1.3	ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ภายในอาคาร (INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
1.4	ตรวจสอบระบบหัวจ่ายโฟมและอุปกรณ์ภายนอกอาคาร (OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
1.5	ตรวจสอบ MOBILE FOAM AND PORTABLE FIRE MONITOR	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
1.6	ทดสอบระบบน้ำดับเพลิงประจําพื้นที่ (DELUGE VALVE SYSTEM)	1 ครั้ง	3 เดือนครั้ง
1.7	ตรวจสอบมาตรวัดความดันของระบบน้ำดับเพลิง	182 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
1.8	ตรวจสอบระบบ FM-200	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
1.9	FIRE WATER HYDRANT, FIXED MONITOR, PIVs VALVE LUBRICATION	1 ครั้ง	6 เดือนครั้ง
1.10	WHEEL DRY CHEMICAL LUBRICATION	1 ครั้ง	6 เดือนครั้ง
1.11	ตรวจสอบ BOOSTER PUMP (BOOSTER PUMP TEST&INSPECTION	12 ครั้ง	1 ปี/ครั้ง/ครั้ง
1.12	CO2 SUPPRESSION SYSTEM INSPECTION	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
2	การทดสอบรถดับเพลิง		
2.1	ทดสอบประจําวัน	182 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
2.2	ทดสอบประจําชีพาท์	13 ครั้ง	1 ปี/ครั้ง/ครั้ง
2.3	ทดสอบประจําเดือน	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
2.4	ทดสอบประจํา 3 เดือน	1 ครั้ง	3 เดือนครั้ง
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิง		
3.1	ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศติด (SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS)	12 ครั้ง	1 ปี/ครั้ง/ครั้ง
3.3	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต (RESCUE EQUIPMENTS)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
3.4	ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจ SCBA	1 ครั้ง	3 เดือนครั้ง
3.5	ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง (FIRE FIGHTING EQUIPMENTS)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
3.6	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้การที่มีสารเคมีหัวไวโซล (CHEMICAL SPRILL CONTROL EQUIPMENTS)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง
3.7	ตรวจสอบเครื่อง AIR COMPRESSOR	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง

แผนการตรวจสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัย/ระบบแจ้งเหตุและการฝึกอบรมดับเพลิง
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	จำนวน ที่ทดสอบ	ความถี่
4	การทดสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบแจ้งเหตุ		
4.1	ทดสอบระบบแจ้งเหตุ (MANUAL CALL POINT & FIRE ALARM STATION SYSTEM)	1 ครั้ง	3 เดือนครั้ง
4.2	ทดสอบวิทยุและโทรศัพท์แจ้งเหตุ (HOTLINE AND EMERGENCY RADIO COMMUNICATION SYSTEM)	182 ครั้ง	1 วัน/2 ครั้ง
4.3	ทดสอบโทรศัพท์แจ้งเหตุ (EMERGENCY COMMUNION OF UBE GROUP TEST)	1 ครั้ง	3 เดือนครั้ง
5	การฝึกอบรมดับเพลิง		
5.1	ฝึกซ้อมดับเพลิง ปรก. (เช้า,เลิก)	3 ครั้ง	1 เดือนครั้ง

1 of 2

UBE

แผนการและวิธีการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ยูเบเคมคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวนครั้ง	วันที่	ผู้รับผิดชอบ/การตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	62	1-31 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําวัน 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	11 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	19 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน-Lubrication & Flushing	ประจําเดือน
1.4	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	27 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
1.5	BOOSTER PUMP WEEKLY INSPECTION & TESTING	4	6,13,20,27 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําชีพาท์ 2 ครั้ง
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	26,27 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
1.7	CO2 SYSTEM MONTHLY VISUAL INSPECTION	1	26 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	62	1-31 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําวัน 2 ครั้ง
2.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECTION	4	4,11,18,26 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําชีพาท์ 2 ครั้ง
2.3	FIRE TRUCK MONTHLY INSPECTION	1	4 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
2.4	FIRE TRUCK 3-MONTHLY INSPECTION	1	4 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจํา 3 เดือน
3	การทดสอบสัญญาณเตือนและระบบแจ้งเหตุ				
3.1	EMERGENCY COMMUNICATION TESTING	62	1-31 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําวัน 2 ครั้ง
3.2	FIRE ALARM MANUAL CALL POINT TESTING	1	10 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
4	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิง				

2 of 2

UBE

แผนการและวิธีการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ยูเบเคมคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2569

4.1	SCBA / AIR LINE CART WEEKLY INSPECTION	5	2,10,18,26,30 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําชีพาท์ 2 ครั้ง
4.2	FIRE FIGHTING SUITS WEEKLY INSPECTION	5	2,10,18,26,30 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําชีพาท์ 2 ครั้ง
4.3	RESCUES EQUIPMENT MONTHLY INSPECTION	1	11 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
4.4	SPARE PARTS MONTHLY INSPECTION	1	27 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
4.5	CHEMICAL ABSORB SAND MONTHLY CHECKING	1	27 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
4.6	AIR COMPRESSOR MONTHLY INSPECTION	1	10 ม.ค. 69	- ปฏิบัติโดยผู้ใช้งาน	ประจําเดือน
5	การฝึกอบรมดับเพลิง				
5.1	MONTHLY FIRE FIGHTING TRAINING FOR SEC.	1	3 ม.ค. 69	- ปรก. ฝึกอบรมดับเพลิง	ประจําเดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA (Area2) ประจำเดือน มกราคม 2569



สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA (Area1) ประจำเดือน มกราคม 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	16	1-31 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๒ ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	6 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	6 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	14 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	22 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	14 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	FIRE ALARM MANUAL CALL POINT TESTING	1	22 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ ๓ เดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	16	1-31 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑ ครั้ง



สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (AREA 3)

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1.	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	56	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๒ ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	3,4 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	12 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	BOOTHER PUMP WEEKLY INS. & TESTING	4	3,10,17,24 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๑ ครั้ง
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	19,20 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	CO2 SYSTEM MONTHLY VISUAL INSPECTION	1	28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
2.	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	56	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง
2.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECTION	4	1,8,15,22 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๑ ครั้ง
2.3	FIRE TRUCK MONTHLY INSPECTION	1	1 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและบันไดอุปกรณ์				
3.1	SCBA / AIR LINE CART WEEKLY INSPECTION	4	3,11,19,27 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๑ ครั้ง
3.2	FIRE FIGHTING SUITS WEEKLY INSPECTION	4	3,11,19,27 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๑ ครั้ง
3.3	RESCUES EQUIPMENT MONTHLY INSPECTION	1	27 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.4	SPARE PARTS MONTHLY INSPECTION	1	11 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.5	CHEMICAL ABSORBENT MONTHLY INSPECTION	1	11 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.6	AIR COMPRESSOR MONTHLY INSPECTION	1	27 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA (Area2) ประจำเดือน มกราคม 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน(ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	15	1-31 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๒ ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	4 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	4 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	13 ม.ค. 65	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	MOBILE FOAM UNIT INSPECT	1	13 ม.ค. 65	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	28 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	20 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.8	FIRE ALARM MANUAL CALL POINT TESTING	1	12 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ ๓ เดือน
1.9	FIRE FIGHTING SUITS INSPECT	4	5, 13, 21, 29 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
1.10	SCBA SUITS INSPECT	4	5, 13, 21, 29 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	15	1-31 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง
3	การตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์อื่นๆ				
3.1	Wind Sock	1	29 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.2	Sand Block	1	29 ม.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA (Area2) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวนครั้ง	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	14	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	5 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	5 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	13 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.5	Mobile Foam Unit, INS.	1	13 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.6	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	21 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.7	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	21 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.8	Wind Sock and Sand Block INSPECTION	1	22 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.9	SCBA Suite Inspect	4	6, 14, 22, 26 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
1.10	Fire Fighting Suite Inspect	4	6, 14, 22, 26 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	14	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง
2.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECT AND TEST	1	22 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 (AREA 3)

ที่	การปฏิบัติ	จำนวนครั้ง	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
4.	การทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุและเหตุการณ์ต่อสื่อสาร				
4.1	EMERGENCY COMMUNICATION TESTING	56	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง
5.	การฝึกซ้อมหนีภัย UCHA.				
5.1	MONTHLY FIRE FIGHTING TRAINING FOR SEC.	1	7 ก.พ. 69	- ปก.ให้ความร่วมมือ	ประจำวัน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มีนาคม 2569 (AREA 3)

ที่	การปฏิบัติ	จำนวนครั้ง	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	62	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	7, 8 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	15 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.4	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.5	BOOTHER PUMP WEEKLY INS. & TESTING	5	3,10,17,24,31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๑ ครั้ง
1.6	DELUGE VALVE 3- MONTHLY TESTING	1	7 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.7	PORTABLE & WHEELED FIRE EXTINGUISHER	1	23,24 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.8	CO2 SYSTEM MONTHLY VISUAL INSPECTION	1	31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	62	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง
2.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECTION	5	1,8,15,24,29 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๑ ครั้ง
2.3	FIRE TRUCK MONTHLY INSPECTION	1	1 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
2.4	FIRE TRUCK 3-MONTHLY INSPECTION	1	1 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
3	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและปลอดภัย				
3.1	SCBA / AIR LINE CART WEEKLY INSPECTION	4	7,15,23,31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๑ ครั้ง
3.2	FIRE FIGHTING SUITS WEEKLY INSPECTION	4	7,15,23,31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๑ ครั้ง
3.3	RESCUES EQUIPMENT MONTHLY INSPECTION	1	8 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
3.4	SPARE PARTS MONTHLY INSPECTION	1	16 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
3.5	CHEMICAL ABSORB SAND MONTHLY CHECKING	1	16 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
3.6	AIR COMPRESSOR MONTHLY INSPECTION	1	8 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวนครั้ง	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	14	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง
1.2	INDCOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	15 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	7 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	7 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.5	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	23 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง				
2.1	FIRETRUCK DAILY INSPECTION	58	1-28 ก.พ. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๑๖ ๒ ครั้ง

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มีนาคม 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	16	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	02 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	02 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	09 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	Mobile Foam Unit Ins.	1	09 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	26 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	17 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.8	DELUDE VALVE SYSTEM TESTING	1	18 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.9	FOAM CHAMBER INSPECTION	1	09 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.10	Fire Suite and SCBA Suite Inspect	4	2,10,18,26 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	16	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง
3	การตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์อื่น				
3.1	Wind Sock	1	26 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.2	Sand Gutter Stream Blocker	1	26 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มีนาคม 2569 (AREA 3)

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
3.7	HIGH-T PRESSURE BREATHING AIR COMPRESSURE Ins.	1	16 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
3.8	DIAPHRAM PUMP 3-MONTHLY TESTING	1	31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
4	การทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุและกรณีเกิดข้อผิดพลาด				
4.1	EMERGENCY COMMUNICATION TESTING	62	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง
4.2	EMERGENCY COMMUNICATION 3 MONTHLY TESTING	1	24 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
5.	การฝึกดับเพลิงภายใน UCHA				
5.1	MONTHLY FIRE FIGHTING TRAINING FOR SECURITY	1	7 มี.ค. 69	- ปลูก ให้ความร่วมมือดี	ประจำเดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน เมษายน 2569 (AREA 3)

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	8-9 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.2	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	16 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	25 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	FIXED WATER SPRAY SEMI-ANNUALLY TESTING	1	8 เม.ย. 69	- ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากมีผลกระทบกับขบวนการผลิต	ประจำ 6 เดือน
1.5	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	60	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง
1.6	PORTABLE & WHEELED FIRE EXTINGUISHER	1	24, 25 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	BOOTHER PUMP WEEKLY INS. & TESTING	4	7, 14, 21, 28 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง
1.8	CO2 SYSTEM MONTHLY VISUAL INSPECTION	1	24 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	60	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง
2.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECTION	4	5, 12, 19, 26 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง
2.3	FIRE TRUCK MONTHLY INSPECTION	1	5 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและไฟส่องสว่าง				
3.1	SCBA / AIR LINE CART WEEKLY INSPECTION	4	1, 8, 16, 24 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง
3.2	FIRE FIGHTING SUITS WEEKLY INSPECTION	4	1, 8, 16, 24 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง
3.3	RESCUES EQUIPMENT MONTHLY INSPECTION	1	9 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.4	SPARE PARTS MONTHLY INSPECTION	1	9 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.5	CHEMICAL ABSORB SAND MONTHLY CHECKING	1	24 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.6	AIR COMPRESSOR MONTHLY INSPECTION	1	9 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มีนาคม 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรคการแก้ไขผู้รับผิดชอบกำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	16	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	03 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	03 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	03 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	19 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	11 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	DELUDE VALVE SYSTEM TESTING	1	12 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.8	FOAM CHAMBER INSPECTION	1	11 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	16	1-31 มี.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวันๆ ละ 2 ครั้ง

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำปีเดือนเมษายน 2569

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำปีเดือนเมษายน 2569 (AREA 3)

4	การทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุและการติดต่อกับอาคาร				
4.1	EMERGENCY COMMUNICATION TESTING	60	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
4.2	FIRE ALARM MANUAL CALL POINT TESTING	1	25 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
5.	การฝึกซ้อมเชิงภัย UCHA				
5.1	MONTHLY FIRE FIGHTING TRAINING FOR SECURITY	1	4 เม.ย. 69	- ฝึกให้ความร่วมมือ	ประจำวัน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำปีเดือนเมษายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	15	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	02 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	03 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	11 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.5	Mobile Foam Unit Ins.	1	11 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.6	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	27 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.7	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	10 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.8	FIRE ALARM SYSTEM TESTING	1	19 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.9	FIXED WATER SPRAY SYSTEM TESTING	1	10 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
1.10	Fire Suite and SCBA Suite Inspect	4	03, 11, 19, 27 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	15	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
3	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น				
3.1	Wind Sock	1	26 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
3.2	Sand Gutter Stream Blocker	1	26 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำปีเดือนเมษายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	14	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	12 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	05 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	05 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.5	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	21 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	4 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.7	FIRE ALARM SYSTEM TESTING	1	28 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.8	FIXED WATER SPRAY SYSTEM TESTING	1	13 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	14	1-30 เม.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	31	1-31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX Ins.	1	7 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX Ins.	1	7 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX Ins.	1	7 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	15 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	FIRE WATER FLUSHING HOSE IN-OUT DOOR / FOAM	1	14,15 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน



ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	62	1-31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	2, 3 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	11 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	BOOSTER PUMP WEEKLY INSPECTION & TESTING	4	5,12,19,26 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
1.5	PORTABLE & WHEELED FIRE EXTINGUISHER	1	18, 19 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	27 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	COI SYSTEM MONTHLY VISUAL INSPECTION	1	26 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	62	1-31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ละ 2 ครั้ง
2.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECTION	5	3,10,17,24,31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
2.3	FIRE TRUCK MONTHLY INSPECTION	1	3 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและโมดูล				
3.1	SCBA / AIR LINE CART WEEKLY INSPECTION	5	2,10,18,26,30 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
3.2	FIRE FIGHTING SUITS WEEKLY INSPECTION	5	2,10,18,26,30 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
3.3	SPARE PARTS MONTHLY INSPECTION	1	20 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.4	CHEMICAL ABSORB SAND MONTHLY CHECKING	1	27 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.5	RESCUES EQUIPMENT MONTHLY INSPECTION	1	10 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.6	AIR COMPRESSOR MONTHLY INSPECTION	1	10 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK	15	1-31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	05 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	04 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	OUTDOOR FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	12 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	28 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	20 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	Mobile Foam Unit	1	12 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.8	SCBA Suite Inspect	4	5,13,21,29 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
1.9	Fire Fighting Suite Inspect	4	5,13,21,29 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	15	1-31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ละ 2 ครั้ง
3	การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์				
3.1	Wind Sock	1	29 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.2	Sand Gutter Stream Blocker	1	29 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน



4	การทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุและการฝึกซ้อม				
4.1	EMERGENCY COMMUNICATION TESTING	62	1-31 พ.ค. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ละ 2 ครั้ง
5	การฝึกซ้อมพนักงาน UCHA				
5.1	MONTHLY FIRE FIGHTING TRAINING FOR SEC.	1	2 พ.ค. 69	- รปภ.ให้ความร่วมมือ	ประจำเดือน



สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
4	การตรวจสอบและบำรุงรักษารถดับเพลิง				
4.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION.	60	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
4.2	FIRE TRUCK WEEKLY INSPECTION.	4	7,14,21,28 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง
4.3	FIRE TRUCK MONTHLY INSPECTION	1	7 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
4.4	FIRE TRUCK 3-MONTHLY INSPECTION	1	7 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
5.	การฝึกซ้อมหนีไฟ UCHA.				
5.1	MONTHLY FIRE FIGHTING TRAINING FOR SEC.	1	6 มิ.ย. 69	- ปลูก.ให้มีความร่วมมือ	ประจำเดือน



สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำดับเพลิงป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK.	15	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDCOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	7 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	7 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	7 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	15 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	15 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	DELUDE VALVE SYSTEM TESTING	1	23 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.8	HEA/SMOKE DETECTOR TESTING	1	24 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
1.9	FOAM CHAMBER INSPECTION	1	7 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.10	FM-100 INSPECTION by Third Party	1	21 มิ.ย. 68	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	15	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง



สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำดับเพลิงป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK.	16	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	5 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	5 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	FOAM HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	13 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.5	MOBILE FOAM UNIT INSPECTION	1	13 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.6	FOAM CHAMBER INSPECTION	1	13 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
1.7	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	29 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.8	PORTABLE FIRE EXTINGUISHER INSPECTION	1	21 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.9	HEAT & SMOKE DETECTOR TESTING	1	22 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
1.10	DELUDE VALVE SYSTEM INS. And TEST	1	14 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.11	Fire Fighting Suite Inspect	4	6,14,22,30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
1.12	SCBA Suite Inspect	4	6,14,22,30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์
2	การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง				
2.1	FIRE TRUCK DAILY INSPECTION	15	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบและบำรุงรักษาน้ำดับเพลิงป้องกันและระงับอัคคีภัย				
1.1	FIRE WATER PRESSURE / PIV / FOAM TANK.	60	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
1.2	INDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	3,4 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.3	OUTDOOR WATER HYDRANT AND HOSE BOX INS.	1	11 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.4	BOOTEE PUMP WEEKLY INS. & TESTING.	5	2,9,16,23,30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง
1.5	PORTABLE & WHEELED FIRE EXTINGUISHER INS.	1	19,20 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 1 เดือน
1.6	CLEAN AGENT SYSTEM FM-200 INSPECTION	1	28 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
1.7	DELUDE VALVE 3 MONTHLY TESTING.	1	28 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
1.8	CO2 SYSTEM MONTHLY VISUAL INSPECTION	1	28 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
2	การทดสอบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุและกรณีซ้อมอัคคีภัย				
2.1	EMERGENCY COMMUNICATION TESTING	60	1-30 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำวัน ๆ ละ 2 ครั้ง
2.2	EMERGENCY COMMUNICATION of UBE 3 Monthly	1	17 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน
2.3	HEAT & SMOKE DETECTOR SEMI-ANNUAL TESTING	1	27 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 6 เดือน
3	การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิง				
3.1	SCBA / AIR LINE CART WEEKLY INSPECTION	4	3,11,19,27 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง
3.2	FIRE FIGHTING SUITS WEEKLY INSPECTION	4	3,11,19,27 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง
3.3	SPARE PARTS MONTHLY INSPECTION	1	19 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.4	CHEMICAL ABSORB SAND MONTHLY CHECKING	1	20 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.5	RESCUES EQUIPMENT MONTHLY INSPECTION	1	12 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.6	AIR COMPRESSOR MONTHLY INSPECTION	1	12 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
3.7	NIGHT FRESSURE BREATING AIR COMPRESSOR INSPECTION	1	20 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำ 3 เดือน

สรุปรายละเอียดการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท UCHA ประจำปีสิ้นสุดมิถุนายน 2569

ที่	การปฏิบัติ	จำนวน (ครั้ง)	วันที่	วัตถุประสงค์/ผลการแก้ไขผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ	หมายเหตุ
3	การตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์				
	3.1 Wind Sock	1	27 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน
	3.2 Land Block	1	27 มิ.ย. 69	- ปกติพร้อมใช้งาน	ประจำเดือน




ภาคผนวก ข.55

เอกสารการเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด และสารเคมีหกรั่วไหล


PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 1 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 2 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 3 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 4 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 5 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



UNCONTROL


PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 6 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 7 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 8 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 9 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 10 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 11 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 12 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 13 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 14 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 15 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 16 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 17 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 18 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 19 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 20 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 21 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 22 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08




PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 23 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 24 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



PROCEDURE	การเตรียมพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY PREPAREDNESS)	Date : 07 May. 2025
		Page : 25 of 25
DOC. NO. UP-OS-00-004		Rev. no : 08



UNCONTROL COPY

ภาคผนวก ข.56

เอกสารการติดต่อประสานงานกับ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เอกสารแบบ 8.6 บัญชีหมายเลขโทรศัพท์สถานที่สำคัญกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน

และช่องวิทยุสื่อสารระบบ Trunk Radio

หน่วยงาน	หมายเลข
1 กลุ่มบริษัท	
1.1 บริษัท โอเอสซีจี จำกัด (มหาชน) (ECC)	033-613571-9, 033-602550-5
1.2 บริษัท ยูนิคอส จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)	033-928700
1.3 บริษัท อองคิมตรา จำกัด จำกัด	033-928700
1.4 บริษัท ยูนิคอส จำกัด (เอเซีย) จำกัด	033-928700
1.5 บริษัท โนโครทไทย จำกัด	033-915407-16
1.6 บริษัท ยูนิคอส จำกัด (เอเซีย) จำกัด	033-928700
2 หน่วยงานราชการ	
2.1 กองพล สด. มณฑล	033-613576
2.2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล	015-694329-34 หรือ โทร 1784
2.3 พัน 1, 7 กรม 2, 3 พล.มอ.	033-915466-7
2.4 ที่ทำการ อบต. บาง	033-664033
2.5 ที่ว่าการ อ.เมือง	033-623055
3 โรงพยาบาล	
3.1 โรงพยาบาล	033-611104, 616686, 617454
3.2 โรงพยาบาลกรุงเทพ	033-921999
3.3 โรงพยาบาลศิริราช	033-960890-2
3.4 โรงพยาบาลศิริราช	033-998555
4 HOT LINE / TELEPHONE (หน่วยงานฉุกเฉิน)	
4.1 ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (IRPC) (ECC)	13
4.2 POWER PLANT	14
4.3 CCR OF UCHA (CPL) / UFA	22, 23 (Emergency Center Tel.103, 104)
4.4 สถานีดับเพลิง UCHA (CPL)	24 (Tel.6999, 6001)
4.5 CCR OF UCHA (Nylon & Comp.)	31, 32 (Emergency Center)
4.6 CCR OF TSL	41, 42 (Emergency Center)
4.7 TNC	11
4.8 UCHA (CPL) Conference Room (ADM)	Tel.6628
4.9 TSL Conference Room (ADM)	Tel.6990
4.10 UCHA (CPL) First Aid Room	Tel.6100, 6101
4.11 บริการฉุกเฉิน Main Gate UCHA (CPL)	Tel.100, วิทยุช่อง 6

ช่องวิทยุสื่อสารระบบ Trunk Radio of UBE Group

หมายเลขช่องวิทยุ	หน่วยงาน / บริษัท	หมายเหตุ
ช่อง 1	UCHA (CPL) - Cyclohexanone Area	
ช่อง 2	UCHA (CPL) - WLC/SA Area	
ช่อง 3	UCHA (CPL) - AS/Utility Area UCHA (CPL) - Product Warehouse	*** และใช้สำหรับแจ้งให้ Warehouse Operator 1 คน ไปทำหน้าที่เป็น Mutual Aid Coordinator (MC)
ช่อง 4	UCHA (CPL) - Lactam Area	
ช่อง 5	Maintenance	*** และใช้สำหรับแจ้งให้ Maintenance Center จัดตั้ง Support Team ไปให้การสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ช่อง 6	UBE - CSR UBE-Administration UCHA (CPL) - Weight bridge	*** และใช้เป็นช่องสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใน UBE Group
ช่อง 7	UBE - Announcement	*** ห้ามใช้ซ้ำไม่ใช่เรื่องจำเป็นสูงสุด เพราะจะส่งสัญญาณ ไปรบกวนช่องอื่น ๆ ทั้งหมดเมื่อกด Key
ช่อง 8	TSL - Production (On site)	
ช่อง 9	TSL - Production (Off site)	
ช่อง 10	Project service center	
ช่อง 11	UCHA (Nylon&Comp.) - All Department	
ช่อง 12	UBE - ECC of IRPC	*** ใช้สำหรับติดต่อเกี่ยวกับฉุกเฉินซึ่งเกี่ยวข้องกับ IRPC
ช่อง 13	UFA	
ช่อง 14	AR Boiler	
ช่อง 15	Nylon & UUCP	
ช่อง 16	Stand-by	ใช้สื่อสารเฉพาะในหน่วยงานของกรณีระบบ Trunk ใช้ การไม่ใช้

ภาคผนวก ข.57

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)


PROCEDURE	การประเมินความเสี่ยง	Date : 5 Nov. 2021
		Page : 2 of 4
Doc. No. : UP-OS-00-007		Rev. no : 11



PROCEDURE	การประเมินความเสี่ยง	Date : 5 Nov. 2021
		Page : 3 of 4
Doc. No. : UP-OS-00-007		Rev. no : 11




PROCEDURE	การประเมินความเสี่ยง	Date : 5 Nov. 2021
		Page : 4 of 4
Doc. No. : UP-OS-00-007		Rev. no : 11



UNCONFIDENTIAL

PROCEDURE	การประเมินความเสี่ยง	Date : 5 Nov. 2021
		Page : 1 of 4
Doc. No. : UP-OS-00-007		Rev. no : 11



ภาคผนวก ข.58

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

CSR Policy



1. รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

To provide safe and healthy working environment

2. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เราจะใช้มาตรฐานที่ดีที่สุดในการทำงานและระบบจัดการ

To apply best practices in all operations and systems towards preservation of global environment.

3. เราจะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

To live and prosper in harmony with the local community.

4. มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

To establish compliance by strengthening corporate governance and fair operating practices

Vision

Success (DPO) through innovative technology and operational excellence
ความสำเร็จสู่เป้าหมายสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีและการดำเนินงานเป็นเลิศ

Mission

A reliable and cost competitive production base for UBE.

เป็นฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมอูเบะ ที่สามารถแข่งขัน และมั่นใจได้

Add product value through technical services and UBE global R&D.

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบริการด้านเทคนิคและเครือข่ายวิจัยพัฒนาของกลุ่มอูเบะ

Continuously improve staff's competency to achieve world-class professionalism.

พัฒนาสมรรถนะของพนักงานเพื่อความเป็นมืออาชีพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

UBE Group (Thailand) Public Co., Ltd. 100% owned by UBE Group of Companies

บริษัท อูเบ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 100% ภายใต้อูเบ กรุ๊ป จำกัด

ภาคผนวก ข.59

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2569

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

บริษัท อุเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตสารคาโปรแลกตัมและปียูเอม โมนีเยมซัลเฟต

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569

ประเภทของอุบัติเหตุ	ความถี่ของอุบัติเหตุ (จำนวน; ครั้ง)	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุบาดเจ็บจนถึงขั้น หยุดงาน	0	-	0
อุบัติเหตุบาดเจ็บ รักษาที่ โรงพยาบาล ไม่หยุดงาน	0	-	0
อุบัติเหตุบาดเจ็บ รักษาที่ ห้องพยาบาล ไม่หยุดงาน	0	-	0
อุบัติเหตุระเบิดเพลิงไหม้	0		0
อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล	0	-	0
อุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย มากกว่า 50,000 บาท	0	-	0

หมายเหตุ : เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ เป็นเป้าหมายรวมของกลุ่มบริษัทอุเบะ (ประเทศไทย)

ภาคผนวก ข.60

หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 14001, ISO 45001 และ ISO 9001



Current issue date: 24 April 2024
Expiry date: 23 April 2027
Certificate identity number: 10588313

Original approval(s):
ISO 9001 - 9 July 2004
ISO 14001 - 18 July 2016
ISO 45001 - 15 February 2021

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited

140/6 Moo 4, Tambol Tapong, Muang Rayong District, Rayong Province, 21000, Thailand

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Approval number(s): ISO 9001 – 00028531, ISO 14001 – 00028530, ISO 45001 – 00028532

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number on which the locations applicable to this approval are listed.

The scope of this approval is applicable to:

ISO 45001:2018
Manufacturing of Caprolactam, Ammonium Sulphate, Nylon and Nylon Compound Resins, Medium Pressure Steam and Ammonia Solution.

ISO 9001:2015
Manufacturing of Caprolactam, Ammonium Sulphate, Nylon and Nylon Compound Resins, Medium Pressure Steam and Ammonia Solution.

ISO 14001:2015
Manufacturing of Caprolactam, Ammonium Sulphate, Nylon and Nylon Compound Resins, Medium Pressure Steam and Ammonia Solution.

This certificate is a continuation of a previous approval from another certification body as follows:



LUIS CURRER

Area Operations Manager - North Asia & SAMEA

Issued by: LRQA Limited



LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



Certificate identity number: 10588313

Certificate of Approval

Previous original ISO 14001 approval on 18-Jul-2016, SOCOTEC certificate number SCU004650E

Previous original ISO 9001 approval on 9-Jul-2004, SOCOTEC certificate number SCP000213Q



LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



Certificate Identity number: 10505313

Certificate Schedule

Location	Activities
140/8 Moo 4, Tambol Tapong, Muang Rayong District, Rayong Province, 21000, Thailand	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Manufacturing of Caprolactam, Ammonium Sulphate, Nylon and Nylon Compound Resins, Medium Pressure Steam and Ammonia Solution.
18th Floor, Sathom Square Office Tower, 98 North Sathom Rd. Silom Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand	ISO 9001:2015 Manufacturing of Caprolactam, Ammonium Sulphate, Nylon and Nylon Compound Resins, Medium Pressure Steam and Ammonia Solution.



LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom


ภาคผนวก ข.61

กฎระเบียบความปลอดภัยนอกเวลางาน


WORK INSTRUCTION	การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	Date : 15 Jul 2015
		Page : 1 of 6
Doc. No. : WI-OS-01-004		Rev. no : 03

WORK	การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	Date : 15 Jul. 2015
INSTRUCTION		Page : 2 of 6
Doc. No. : WI-OS-01-004		Rev. no : 03


WORK INSTRUCTION	การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	Date : 15 Jul. 2015
		Page : 3 of 6
Doc. No. : WI-OS-01-004		Rev. no : 03




WORK INSTRUCTION	การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	Date : 15 Jul. 2015
		Page : 4 of 6
Doc. No. : WI-OS-01-004		Rev. no : 03



WORK INSTRUCTION	การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	Date : 15 Jul. 2015
		Page : 5 of 6
Doc. No. : WI-OS-01-004		Rev. no : 03



WORK INSTRUCTION	การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะ	Date : 15 Jul. 2015
		Page : 6 of 6
Doc. No. : WI-OS-01-004		Rev. no : 03





:: **ศูนย์จัดการรวมกลุ่มสหกรณ์ฯ** ::

५. वर्णनः

เพื่อมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើ $\alpha = 1$ គឺជាចំណុចកំណត់

7. **STYLING**

กระทรวงมหาดไทย! การทบทวนนโยบาย (๒๐๐๖)

• ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

၁။ ဥပဒေရေးရာ - နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေရေးရာကို ကျင့်သုံးခြင်း (၁၀/၁၀)

பித்தா.நி.மய்யா


[illegible]

រំលង៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចដាក់ពន្ធដារ

10001	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10002	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10003	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10004	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10005	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10006	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10007	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10008	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10009	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป
10010	การพิมพ์เอกสารและงานทั่วไป

[illegible]

Copyright 2007 by My World, Inc.

[illegible]

• អង្គការស្ថាប័នក្នុងស្រុកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

- Update : ୧୫.୦୫.୨୦୨୨ ଓ ୧୬.୦୫.୨୦୨୨

ภาคผนวก ข.62

เอกสารการซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ

ประจำปี พ.ศ.2569

EMERGENCY AND EVACUATION DRILL SCHEDULE UBE GROUP YEAR 2026

Item	Plant	Monthly Activities											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	CPL +NYLON Date Equipment In case Level							<u>A</u> <u>22-Jul</u> 12-P3, 3rd floor, Nylon-1, HML leakage into the insulation Nylon Fire E-0					<u>D</u> <u>03-Dec</u> 4150-B1 : fire case (ref. accident case : 16 Sep'22) CPL Fire Case/ Chemical E-0
2	UFA Date Equipment In case Level							<u>C</u> <u>25-Aug</u> 1660-P3 Fire E-0	<u>D</u> <u>22-Sep</u> 1660-V8A/B (Chemical) E-0				
3	TSL Date Equipment In case Level										<u>B</u> <u>30-Oct</u> 03-U01A NH3 leak from mechanical seal (Chemical) E-0	<u>C</u> <u>20-Nov</u> ไฟไหม้ สถานที่ กีดเหตุ Cement T ank 33-V01A Fire E-1	
4	UTCA Date Equipment In case Level										<u>C</u> <u>20-Oct</u> ไฟไหม้ reactor UTCA คีคC Fire E-0 *		

** Change to Rev.02 on 01 May 2026

PREPARED BY



Fire Fighting&Security "C"

Fire Fighting&Security Supervisor

Occupational Safety, Health and Environment Manager

ภาคผนวก ข.63

เอกสารแผนและผลการตรวจสอบสุขภาพ

ผลการตรวจสอบภาพพนักงานใหม่

รายงานตรวจสุขภาพ

เลขประจำตัว (C.N) : 15C23-016704

Order No. :

วันที่ตรวจ (Test Date) :

ชื่อ : [REDACTED] รหัสพนักงาน :

เพศ (Sex) : หญิง(Female)

อายุ(Age) : 24 ปี

ร.บ.ป.เกิด (Date of Birth) : 20/09/2544 (2001)

บริษัท ชูเบะ เติมคอสส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (ก่อนเข้างาน) ฝ่าย : แผนก : ตำแหน่ง :


ที่อยู่(Address) : 140/8 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)	ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Test)		
ส่วนสูง (Height (cms)) : 156.5 น้ำหนัก (Weight (kgs)) : 50.8 BMI : 20.74 น้ำหนักปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(BMI Asia) (น้ำหนักมาตรฐานควรอยู่ระหว่าง 45.31 กก. และ 56.33 กก.) เส้นรอบเอว (cms) : 65 เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ	กลุ่มอาชีพ : Admin (สำนักงาน) เลือกกลุ่มนี้ถ้าลักษณะงานของท่านนั่งอยู่ในสำนักงานเป็นหลักทำงานกับเอกสารรวมถึงอาจมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงานด้วย เช่น งานบริหาร งานธุรการ งานเลขานุการงานบัญชี งานจัดซื้อ งานพิมพ์ดีด งานเสียบงานเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล งานฝ่ายสารสนเทศ งานในห้องควบคุม		
ความดันโลหิต (Blood Pressure(mm. Hg)) : 103/60 ความดันโลหิตด้วยปกติ ความดันโลหิตด้วยปกติ การกลืนน้ำหนัก ลดการบริโภคอาหารเค็ม และการออกกำลังกาย ช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงได้	การตรวจสายตา ตรวจการมองเห็น ไม่ใส่แว่น ตรวจการมองเห็น : ไม่ใส่แว่น การมองเห็นด้วย 2 ตา (Binocular Vision) - ปกติ การมองเห็นระยะไกลด้วย 2 ตา (Far Vision - Both) - 20/22 : ชัดเจน การมองเห็นระยะไกลด้วยตาขวา (Far vision - Right) - 20/22 : ชัดเจน การมองเห็นระยะไกลด้วยตาซ้าย (Far vision - Left) - 20/30 : ชัดเจน การมองเห็น 3 มิติ (Stereo Depth) - 5 : 1ปกติ ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color Blindness) - ปกติ ความสมดุลกล้ามเนื้อตาระยะไกลแนวตั้ง (Far vertical phoria) - 4 : 1ปกติ ความสมดุลกล้ามเนื้อตาระยะไกลแนวนอน (Far Lateral phoria) - 9 : 1ปกติ การมองเห็นระยะใกล้ด้วยสองตา (Near vision - Both) - 20/20 : ชัดเจน การมองเห็นระยะใกล้ด้วยตาขวา (Near vision - Right) - 20/20 : ชัดเจน การมองเห็นระยะใกล้ด้วยตาซ้าย (Near vision - left) - 20/25 : ชัดเจน ความสมดุลกล้ามเนื้อตาระยะใกล้แนวนอน (Near lateral phoria) - 9 : 1ปกติ ลานสายตา (Visual field) - ปกติ		
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) อยู่ในเกณฑ์ปกติ			
ประวัติส่วนตัว โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ : ไม่มี การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ การใช้สารเสพติด : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ไม่ดื่ม การออกกำลังกาย : ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว - บิดา : ไม่มี - มารดา : ไม่มี			
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานปอด			
	Measure Value	Predictive Value	Predictive (%)
	ค่าที่วัดได้	ค่าที่ควรได้	ค่าที่ควรได้ (%)
FVC (lit.)	3.84	2.91	131.96
FEV1 (lit.)	3.19	2.62	121.76
FEV1/FVC (%)	82.9		
FEF25 - 75%(lit./sec.)	3.03	3.36	90.18
การตรวจสมรรถภาพปอด อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal spirometry)			

CV. 15C23-016704 : [REDACTED]

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ตรวจก่อนเข้างาน)

Date	หูขวา								หูซ้าย							
	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000	AVG-OSHA	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000	AVG-OSHA
9 พ.ค. 2559	10	10	10	5	15	30	20	10	15	10	10	10	15	10	15	11

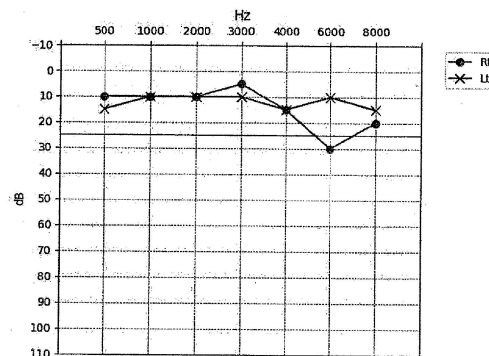

ผลการตรวจหูขวา	ผลการตรวจหูซ้าย
การได้ยินแสดงที่ความถี่ 6000Hz	การได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หมายเหตุ	
คำแนะนำผลตรวจการได้ยิน (Audiogram Suggestion)	
ควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สมอูปรกป้องในการได้ยินทุกครั้งทั้งสัมผัสเสียงดัง และเฝ้าระวังตรวจติดตามการได้ยินต่อเนื่องทุกปี	

CN. 15C23-016704 : [REDACTED]

CN. 15C23-016704 : [REDACTED]

CN. 15C23-016704 [REDACTED]

Name	1523016704	ID1	Gender	Female	Age	24	Weight (kg)	50.80	Height (cm)	156.5
Company		D.O.B.	ID2	BMI (kg/m ²)	20.7	Smoke		Smoking Years		Cig/Day
Occupation		Operator								
Ethnicity	Thai	Room	Set							



Thai (Spirometry)

15C280240

15-24-0203394

FVC Pre

@ 11:16 AM

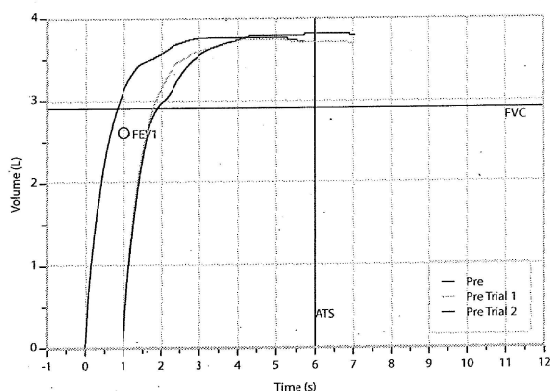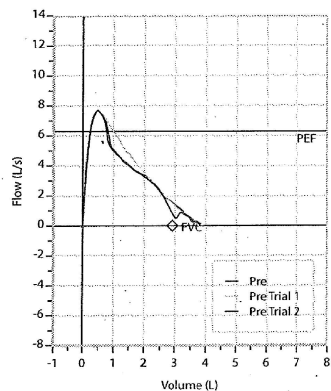

PRE

Meas. Normal Range Pred % Pred z score

FVC	L	3.84	2.38 - 3.44	2.91	132	2.88	100
FEV1	L	3.19	2.16 - 3.07	2.62	122	2.08	90
FEV1/FVC%	%	82.9	80.9 - 97.3	89.1	93	-1.24	100
PEF	L/s	7.71	4.45 - 8.13	6.29	123	1.28	100
FEF25-75%	L/s	3.03	2.27 - 4.45	3.36	90	-0.50	100
VEVT	mL	46					

System QC Pre: **A** Excellent

Operator QC Pre: **A**

Interpretation:

ผลการตรวจ (Result)

☒ ปกติ (Normal)

☐ มีข้อผิดปกติจำกัดการขยายตัว (Restriction)

☐ สัณนิษ (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ รุนแรง (Severe)

☐ มีข้อผิดปกติอุดกั้น (Obstruction)

☐ สัณนิษ (Mild) ☐ ปานกลาง (Moderate) ☐ รุนแรง (Severe)

☐ มีข้อผิดปกติผสม (Mixed type)

☐ ไม่สามารถแปลผลได้ (ไม่เข้า Acceptability criteria)

สรุปผล (Conclusion)

☒ สามารถทำงานได้ (Fit to work) (ระบุประเภทงาน)

☐ ไม่สามารถทำงานได้ (Unfit to work) (ระบุงาน)

แพทย์ผู้แปลผล (Physician)

ผู้ตรวจ (Technician)

FVC Trials Results

		Pre Trial 1	Pre Trial 2	Pre Trial 3
		11:16 AM	11:16 AM	11:16 AM
FVC	L	3.84	3.79	3.80
FEV1	L	3.18	2.93	3.19
FEV1/FVC%	%	82.6	77.5	83.8
PEF	L/s	7.62	7.71	7.60
FEF25-75%	L/s	3.03	2.68	3.26
VEVT	mL	46	107	61

แผนการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี พ.ศ.2569

ขอเชิญพนักงานทุกท่าน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2569

UCHA Plant

วันที่ 5,8,9 และ 11 มิถุนายน 2569

เวลา 06:30 - 14:00 น.

เฉพาะพนักงานที่เข้าทำงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2569

TSL Plant

วันที่ 16,17,19 และ 22 มิถุนายน 2569

วันที่	กะ	พนักงาน Day time	สถานที่
5 มิ.ย. 69	C	WH (TSL/NYL) และ Contractors ในสังกัด	UCHA (อาคาร WF / ห้อง TPM)
8 มิ.ย. 69	B	QC/QA, PDN office (TSL/NYL) และ Contractors ในสังกัด	
9 มิ.ย. 69	D	UTCA, PSC, OSHE และ Contractors ในสังกัด	
11 มิ.ย. 69	A	UTCA, PSC, OSHE และ Contractors ในสังกัด	
16 มิ.ย. 69	B	HR, ADM, F/A, Procurement, PDN Ctrl และ Contractors ในสังกัด	TSL (อาคาร ADM-TSL)
17 มิ.ย. 69	D	DX, Transport, GL, PT และ Contractors ในสังกัด	
19 มิ.ย. 69	A	MTN, Store, WH และ Contractors ในสังกัด	
22 มิ.ย. 69	C	MTN, PDN, QC และ Contractors ในสังกัด	

หมายเหตุ : กำหนดการตรวจของแผนกต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในวันอื่นๆ ได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงครัว / 9587

ผลการตรวจสอบภาพพนักงานตามความเสี่ยง

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข

วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

๑. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตสารคาโปรแลคตัม, ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
ตั้งอยู่เลขที่ 140/6 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ตะพง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง
โทรศัพท์ (038) 928 700 โทรสาร (038) 928 863
๒. ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ซอย แสงจันทร์นรมิตร ถนน - ตำบล/แขวง เนินพระ อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 921 999
๓. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข

แผนก	ปัจจัยเสี่ยง	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	การให้การรักษา	การป้องกันตัวลูกจ้าง	การแก้ไขสภาพแวดล้อม	
หน่วยงานผลิต	Benzene (T,T Muconic Acid)	27	27	0	-	กำหนดให้พนักงานสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงาน	ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีทุก 6 เดือน	ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
หน่วยงานผลิต	Benzene (ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC)	27	27	0	-	กำหนดให้พนักงานสวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงาน	ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีทุก 6 เดือน	ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ชื่อผู้แทนนายจ้าง ...



ผู้รับมอบอำนาจประกอบกิจการโรงงาน

ภาคผนวก ข.64

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited

Office : 98 Sathorn Square Office Tower, 18th Floor,
North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel. 66-2-206-9300 Fax. 66-2-206-9310

Factory : 140/6 Moo 4, Sukhumvit Road, Topong Subdistrict,
Muang Rayong District, Rayong Province 21000, Thailand
Tel. 66-38-928-700 Fax. 66-38-928-865

<http://www.ube.co.th>

รจ.UCHA 0244/59

3 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลสารเคมี Safety Data Sheet (SDS)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง
สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารข้อมูลสารเคมี Safety Data Sheet (SDS)

เนื่องด้วย บริษัท อุเบเคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงาน ข-3-44-1/39ราย
ตั้งอยู่ 140/6 ม.4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ในพื้นที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัด
ระยอง ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมีลำดับที่ 44 ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สารคาร์โบ
แลกตาม รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ใ้รขณำส่งรายการ ข้อมูลสารเคมี Safety Data Sheet (SDS) ที่มีและใช้อยู่
ในปัจจุบัน ต่อโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลหรือเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานด้านข้อมูลสารเคมีใน
พื้นที่เขต จังหวัดระยอง กรณีการเกิดอุบัติเหตุ, อุบัติภัย หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่หน่วยงาน
จะเห็นสมควร ดังสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ว่าที่ ร

ผู้รับมอบอำนาจประกอบกิจการโรงงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2559
ที่ ๑๔๔
๑๐๘๖

ภาคผนวก ข.65

เอกสารการสอบเทียบ Gas Detector

Certificate of Calibration

This is to certify that the following product was calibrated in accordance with applicable standard procedures.

Brand GMI, UK
Model PS200, Portable Gas Detector
Serial Number 421281
Sensor(s) O₂, LEL, H₂S & CO
Customer UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

Calibration Gas/ Equipment:

- 1) Calibration Kit coupled with 0.5L/min Regulator
 - 2) Standard Gas Reference
- Zero Gas : Oxygen 20.9% Vol.
 - O₂ : Standard Gas Oxygen 18.0% Vol.
 - Combustible : Methane 2.5% Vol. (50%LEL)
 - H₂S : Standard Gas H₂S 25 PPM
 - CO : Standard Gas CO 100 PPM

Calibration Results

Sensor	Range of Sensor	Alarm Setting		Before Calibration	After Calibration	Accuracy (%)
		Low	High			
O ₂	0-25 %Vol.	19.5 %Vol.	23.5 %Vol.	18.1 %Vol.	18.0 %Vol.	+/- 5%
LEL	0-100%LEL	10 %LEL	20 %LEL	48 %LEL	50 %LEL	+/- 5%
H ₂ S	0-500 PPM	10 PPM	20 PPM	23 PPM	25 PPM	+/- 5%
CO	0-1000 PPM	35 PPM	70 PPM	95 PPM	100 PPM	+/- 5%

Post Calibration Condition:

Your instrument's test result was within manufacturing tolerance.

Calibration Date 26 February 2026
Next Calibration Date 26 August 2026

Operated by

Elmer
 บริษัท เอลเมอร์ จำกัด

Certified by

Andaman Choodam
 Quality Control Manager

Thanachot Saensuphan
 Service Technical

47 Suk Mahachulalongkornrajavidyalaya Rd.
 Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand
 Tel: (662) 2932-1300 Fax: (662) 932-1308
 www.elmer.co.th info@elmer.co.th

ELMER

Certificate of Calibration

This is to certify that the following product was calibrated in accordance with applicable standard procedures.

Brand GMI, UK
Model PS200, Portable Gas Detector
Serial Number 421288
Sensor(s) O₂, LEL, H₂S & CO
Customer UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

Calibration Gas/ Equipment:

- 1) Calibration Kit coupled with 0.5L/min Regulator
 - 2) Standard Gas Reference
- Zero Gas : Oxygen 20.9% Vol.
 - O₂ : Standard Gas Oxygen 18.0% Vol.
 - Combustible : Methane 2.5% Vol. (50%LEL)
 - H₂S : Standard Gas H₂S 25 PPM
 - CO : Standard Gas CO 100 PPM

Calibration Results

Sensor	Range of Sensor	Alarm Setting		Before Calibration	After Calibration	Accuracy (%)
		Low	High			
O ₂	0-25 %Vol.	19.5 %Vol.	23.5 %Vol.	18.1 %Vol.	18.0 %Vol.	+/- 5%
LEL	0-100%LEL	10 %LEL	20 %LEL	48 %LEL	50 %LEL	+/- 5%
H ₂ S	0-500 PPM	10 PPM	20 PPM	23 PPM	25 PPM	+/- 5%
CO	0-1000 PPM	35 PPM	70 PPM	97 PPM	100 PPM	+/- 5%

Post Calibration Condition:

Your instrument's test result was within manufacturing tolerance.

Calibration Date 26 February 2026
Next Calibration Date 26 August 2026

Operated by

Elmer
 บริษัท เอลเมอร์ จำกัด

Certified by

Andaman Choodam
 Quality Control Manager

Thanachot Saensuphan
 Service Technical

47 Suk Mahachulalongkornrajavidyalaya Rd.
 Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand
 Tel: (662) 2932-1300 Fax: (662) 932-1308
 www.elmer.co.th info@elmer.co.th

ELMER

Certificate of Calibration

This is to certify that the following product was calibrated in accordance with applicable standard procedures.

Brand GMI, UK
Model PS200, Portable Gas Detector
Serial Number 371320
Sensor(s) O₂, LEL, H₂S & CO
Customer UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

Calibration Gas/ Equipment:

- 1) Calibration Kit coupled with 0.5L/min Regulator
 - 2) Standard Gas Reference
- Zero Gas : Oxygen 20.9% Vol.
 - O₂ : Standard Gas Oxygen 18.0% Vol.
 - Combustible : Methane 2.5% Vol. (50%LEL)
 - H₂S : Standard Gas H₂S 25 PPM
 - CO : Standard Gas CO 100 PPM

Calibration Results

Sensor	Range of Sensor	Alarm Setting		Before Calibration	After Calibration	Accuracy (%)
		Low	High			
O ₂	0-25 %Vol.	19.5 %Vol.	23.5 %Vol.	18.2 %Vol.	18.0 %Vol.	+/- 5%
LEL	0-100%LEL	10 %LEL	20 %LEL	48 %LEL	50 %LEL	+/- 5%
H ₂ S	0-500 PPM	10 PPM	20 PPM	22 PPM	25 PPM	+/- 5%
CO	0-1000 PPM	35 PPM	70 PPM	94 PPM	100 PPM	+/- 5%

Post Calibration Condition:

Your instrument's test result was within manufacturing tolerance.

Calibration Date 26 February 2026
Next Calibration Date 26 August 2026

Operated by

Elmer
 บริษัท เอลเมอร์ จำกัด

Certified by

Andaman Choodam
 Quality Control Manager

Thanachot Saensuphan
 Service Technical

47 Suk Mahachulalongkornrajavidyalaya Rd.
 Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand
 Tel: (662) 2932-1300 Fax: (662) 932-1308
 www.elmer.co.th info@elmer.co.th

ELMER

Certificate of Calibration

This is to certify that the following product was calibrated in accordance with applicable standard procedures.

Brand GMI, UK
Model PS200, Portable Gas Detector
Serial Number 402920
Sensor(s) O₂, LEL, H₂S & CO
Customer UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

Calibration Gas/ Equipment:

- 1) Calibration Kit coupled with 0.5L/min Regulator
 - 2) Standard Gas Reference
- Zero Gas : Oxygen 20.9% Vol.
 - O₂ : Standard Gas Oxygen 18.0% Vol.
 - Combustible : Methane 2.5% Vol. (50%LEL)
 - H₂S : Standard Gas H₂S 25 PPM
 - CO : Standard Gas CO 100 PPM

Calibration Results

Sensor	Range of Sensor	Alarm Setting		Before Calibration	After Calibration	Accuracy (%)
		Low	High			
O ₂	0-25 %Vol.	19.5 %Vol.	23.5 %Vol.	18.0 %Vol.	18.0 %Vol.	+/- 5%
LEL	0-100%LEL	10 %LEL	20 %LEL	47 %LEL	50 %LEL	+/- 5%
H ₂ S	0-500 PPM	10 PPM	20 PPM	25 PPM	25 PPM	+/- 5%
CO	0-1000 PPM	35 PPM	70 PPM	99 PPM	100 PPM	+/- 5%

Post Calibration Condition:

Your instrument's test result was within manufacturing tolerance.

Calibration Date 26 February 2026
Next Calibration Date 26 August 2026

Operated by

Elmer
 บริษัท เอลเมอร์ จำกัด

Certified by

Andaman Choodam
 Quality Control Manager

Thanachot Saensuphan
 Service Technical

47 Suk Mahachulalongkornrajavidyalaya Rd.
 Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand
 Tel: (662) 2932-1300 Fax: (662) 932-1308
 www.elmer.co.th info@elmer.co.th

ELMER

Certificate of Calibration

This is to certify that the following product was calibrated in accordance with applicable standard procedures.

Brand	GMI, UK
Model	PS200, Portable Gas Detector
Serial Number	421301
Sensor(s)	O2, LEL, H2S & CO
Customer	UBE CHEMICALS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

Calibration Gas/ Equipment:

- 1) Calibration Kit coupled with 0.5L/min Regulator
- 2) Standard Gas Reference
 - Zero Gas : Oxygen 20.9% Vol.
 - O2 : Standard Gas Oxygen 18.0% Vol.
 - Combustible : Methane 2.5% Vol. (50%LEL)
 - H2S : Standard Gas H2S 25 PPM
 - CO : Standard Gas CO 100 PPM

Calibration Results

Sensor	Range of Sensor	Alarm Setting		Before Calibration	After Calibration	Accuracy (%)
		Low	High			
O2	0-25 %Vol	19.5 %Vol	23.5 %Vol	18.0 %Vol	18.0 %Vol	+/- 5%
LEL	0-100%LEL	10 %LEL	20 %LEL	47 %LEL	50 %LEL	+/- 5%
H2S	0-500 PPM	10 PPM	20 PPM	23 PPM	25 PPM	+/- 5%
CO	0-1000 PPM	35 PPM	70 PPM	97 PPM	100 PPM	+/- 5%

Post Calibration Condition:

Your instrument's test result was within manufacturing tolerance.

Calibration Date	26 February 2026
Next Calibration Date	26 August 2026

Operated by

Thanachot

Thanachot Saensuphan
Service Technical

Elmer
บริษัท เอลเมอร์ จำกัด (มหาชน)

Certified by

Andaman

Andaman Choodam
Quality Control Manager


47 Moo 1, Highway 17, Prachinburi Rd.
Prachinburi, Prachinburi 31000 Thailand
Tel: 0852 2852 2858 Fax: 0852 842 3338
www.elmer.co.th info@elmer.co.th

ELMER


ภาคผนวก ข.66

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction)
การหยุดการผลิตในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน

WORK	การหยุดการผลิต Section 1510 (Concentration Section) ในสภาวะปกติ	Date : 27 Mar. 2023
INSTRUCTION		Page : 1 of 2
Doc. No. :WI-PD3-10-003		Rev. no : 03



WORK INSTRUCTION	การหยุดการผลิต Section 1510 (Concentration Section) ในสภาวะปกติ	Date : 27 Mar. 2023
		Page : 2 of 2
Doc. No. :WI-PD3-10-003		Rev. no : 03



UNCL

WORK	การสร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	Date : 18 May 2015
INSTRUCTION		Page : 1 of 4
Doc. No. : WI-OS-01-005		Rev. no : 03



WORK INSTRUCTION	การสร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	Date : 18 May 2015
		Page : 2 of 4
Doc. No. : WI-OS-01-005		Rev. no : 03



WORK	การสร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	Date : 18 May 2015
INSTRUCTION		Page : 3 of 4
Doc. No. : WI-OS-01-005		Rev. no : 03




WORK INSTRUCTION	การสร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	Date : 18 May 2015
		Page : 4 of 4
Doc. No. : WI-OS-01-005		Rev. no : 03




ภาคผนวก ข.67

กฎระเบียบความปลอดภัยให้พนักงานต้องสวมหน้ากากกันสารเคมี
เมื่อปฏิบัติงานกับสารเคมี


WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 1 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07




WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 2 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07



WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 3 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07




WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 4 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07



WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 5 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07




WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 6 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07



UBE
UBE GROUP (THAILAND)

WORK	การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์	Date : 24 Apr. 2014
INSTRUCTION	ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Page : 7 of 7
Doc. No. : WI-OS-01-009		Rev. no : 07



UNCOM

ภาคผนวก ข.68

ตัวอย่างวิธีปฏิบัติงานในการหยุดอุปกรณ์หน่วยผลิตอย่างปลอดภัย




UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited

WORK INSTRUCTION	การปฏิบัติการหยุดการผลิตของหน่วยผลิต 1140	Date: 5 Sep. 2014
		Page: 1 of 5
Doc. No. : WI-AN9-00-038		Rev. no : 02




UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited


WORK	การปฏิบัติการหยุดการผลิตของหน่วยผลิต 1140	Date: 5 Sep. 2014
INSTRUCTION		Page: 2 of 5
Doc. No. : WI-AN9-00-038		Rev. no : 02



WORK INSTRUCTION	การปฏิบัติการหยุดการผลิตของหน่วยผลิต 1140	Date: 5 Sep. 2014
		Page: 3 of 5
Doc. No. : WI-AN9-00-038		Rev. no : 02



WORK	การปฏิบัติการหยุดการผลิตของหน่วยผลิต 1140	Date: 5 Sep. 2014
INSTRUCTION		Page: 4 of 5
Doc. No. : WI-AN9-00-038		Rev. no : 02





UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited

WORK INSTRUCTION	การปฏิบัติการหยุดการผลิตของหน่วยผลิต 1140	Date: 5 Sep. 2014
		Page: 5 of 5
Doc. No. : WI-AN9-00-038		Rev. no : 02



UNCONTROL

ภาคผนวก ข.69

ระบบการขออนุญาตทำงาน และตัวอย่างการขออนุญาตทำงาน
(Work Permit)

ระบบการขออนุญาตทำงาน

PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 1 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 2 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 3 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	USE GROUP (THAILAND)
		Date : 26 Jan. 2021
		Page : 4 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 5 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 6 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 7 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 8 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 9 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 10 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)		
	Date :	Page :	11 of 26
	Rev. no : 19		
Doc. No. : UP-QS-00-008			



Printed by Korbua Kettet on 15/12/2566 11:16 (Effective Date : 26/01/2564)

PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 12 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



UNCONTROL CO

Printed by Korbua Kettet on 15/12/2566 11:16 (Effective Date : 26/01/2564)


PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 13 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19

PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 14 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19

PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 15 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 16 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 17 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 18 of 26
Doc. No. : UP-QS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 19 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 20 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 21 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 22 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 23 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 24 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 25 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 20



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 26 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 20



UNCONTROL

ตัวอย่างการขออนุญาตทำงาน (Work Permit)

[illegible]

ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

1. **งานบนที่สูง/งานบนฝ้า**
 - 1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ safety harness ทุกครั้งเมื่อทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร (นับจากพื้นถึงจุดที่ยืน)
 - 1.2 บันไดงานที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร ห้ามใช้ตั้งอยู่บนอุปกรณ์ที่สูงจากระดับพื้นไม่ปลอดภัยตั้งแต่ 2 เมตร จะต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรและมี Tag ติดอยู่เพื่อป้องกันการตรวจสอบจนกว่าให้เขียนอย่างชัดเจน ก่อนใช้งานบนฝ้า
 - 1.3 จะต้องใช้เครื่องมือ Safety Net เพื่อป้องกันวัสดุตกตามฝ้าต่ำ หรือในกรณีที่ไม่สามารถใช้ Safety Net ได้ จะต้องมีการป้องกันไม่มีการทำงานที่มีคนเดินผ่านด้านล่าง และต้องมีการเตือนอันตราย ชะรั่ววัสดุตกผ่านจากฝ้า
2. **งานยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยใช้บันได**
 - 2.1 บันไดที่จะนำมาใช้งานต้องผ่านการตรวจสอบ และเปิด ปจ. 2 มาตราตง
 - 2.2 การยกของต้องเป็นขั้นบันได ต้องมี Rigger ให้สัญญาณทุกครั้ง
 - 2.3 บันไดนั้นยกทำงานจะต้องเปิดให้รั่วให้สัญญาณขึ้นโดยแสดงให้ผู้รับงานขึ้นบันไดทำงาน
 - 2.4 ห้ามมีการปฏิบัติงานใด ๆ ทั้งนี้แต่ Boom หรือจุดที่มีการยกของขึ้นลงเป็นขั้น
 - 2.5 ในช่วงเวลาเมื่อจำเป็นจะต้องใช้ขอเป็นขั้น จะต้องมีการส่งข้อความเพื่อขอ
 - 2.6 กรณีมีการพักการใช้ บันไดจะต้องลด Boom ให้หยุดและจัดเก็บไว้ให้เรียบร้อย
 - 2.7 จะต้องใช้ Lifting Diagram เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 - 2.8 ผู้ปฏิบัติงานควรบันไดบันไดขึ้นลงเมื่อคุณสนใจในการขอรับที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
3. **งาน High Pressure Jet Cleaning**
 - 3.1 สภาพของเครื่องจะต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ว่ามีปริมาณจำนวนมากในกระบอก หรือก้านลำทำงาน และต้องไม่มีน้ำมันหรือรั่วไหล
 - 3.2 คิดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่และน้ำน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ในกระบอกน้ำ หรือจะขอเข้าไปกระทบกับบุคคลอื่น
 - 3.3 จัดข้อต่างๆ ของสายน้ำแรงดันสูง ต้องต้องอย่างบนบาน ไม้รั้ว และ ต้องมีสิ่งกั้นเพื่อป้องกันการสาดของน้ำที่รั่วไหลตามทุกจุด

กรณี Jet clean 2 คน ขึ้นไป พร้อมกันบนอุปกรณ์ตัวเดียวนี้ มีกฎบัตรหัวหน้างานโดยเด็ดขาด

บันทึกผลการตรวจสอบ																			
เวลา Time																			
ออกซิเจน (%ปริมาณ O ₂ %Volume)																			
สารไวไฟ (%LEL, Flammable %LEL)																			
สารพิษ (ppm) Toxic (ppm)																			
ระยะปลอดภัย (Safety line)																			
ข้อผิดพลาดของหน้างาน																			

Note : ใบอนุญาตนี้จะต้องถูกยกเลิกและต้องขออนุญาตอีกครั้ง เมื่อ :

1. ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
2. กรณีตรวจวัดก๊าซเกินกว่าที่กำหนด
3. เกิดอุบัติเหตุในขณะ
4. เมื่อหมดเวลาของกะหรือเลิกงานโดยขาด


FM-05-a1-002 : 25/12/2020 : Rev.06FM-04-01-008 : 25/12/2020 : Rev.08[illegible]

FM-DG-01-002 - 15/09/2014 - Rev 05


ภาคผนวก ข.70

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน

WORK	การตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้า	Date : 21 Dec. 2018
INSTRUCTION	ก่อนนำเข้าพื้นที่ขุดหลุม	Page : 1 of 4
Doc. No. : WI-EM-00-001		Rev. no : 02



WORK	การตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้า	Date : 21 Dec. 2018
INSTRUCTION	ก่อนนำเข้าพื้นที่ขุดหลุม	Page : 2 of 4
Doc. No. : WI-EM-00-001		Rev. no : 02





WORK	การตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้า	Date : 21 Dec. 2018
INSTRUCTION	ก่อนนำเข้าพื้นที่เขตผลิต	Page : 3 of 4
Doc. No. : WI-EM-00-001		Rev. no : 02



WORK	การตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้า	Date : 21 Dec. 2018
INSTRUCTION	ก่อนนำเข้าพื้นที่เขตผลิต	Page : 4 of 4
Doc. No. : WI-EM-00-001		Rev. no : 02




ภาคผนวก ข.71

เอกสารวิธีปฏิบัติงานสำหรับการหยุดซ่อมบำรุง

PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 1 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 2 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 3 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 4 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 5 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 6 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 7 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 8 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 9 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 26 Jan. 2021
		Page : 10 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 21



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date :
Doc. No. : UP-OS-00-008		Page : 11 of 26
		Rev. no : 19



Printed by Korbua Kettet on 15/12/2566 11:16 (Effective Date : 26/01/2564)

PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
Doc. No. : UP-OS-00-008		Page : 12 of 26
		Rev. no : 19




UNCONTROL CO

Printed by Korbua Kettet on 15/12/2566 11:16 (Effective Date : 26/01/2564)


PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 13 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 14 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 15 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 16 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19

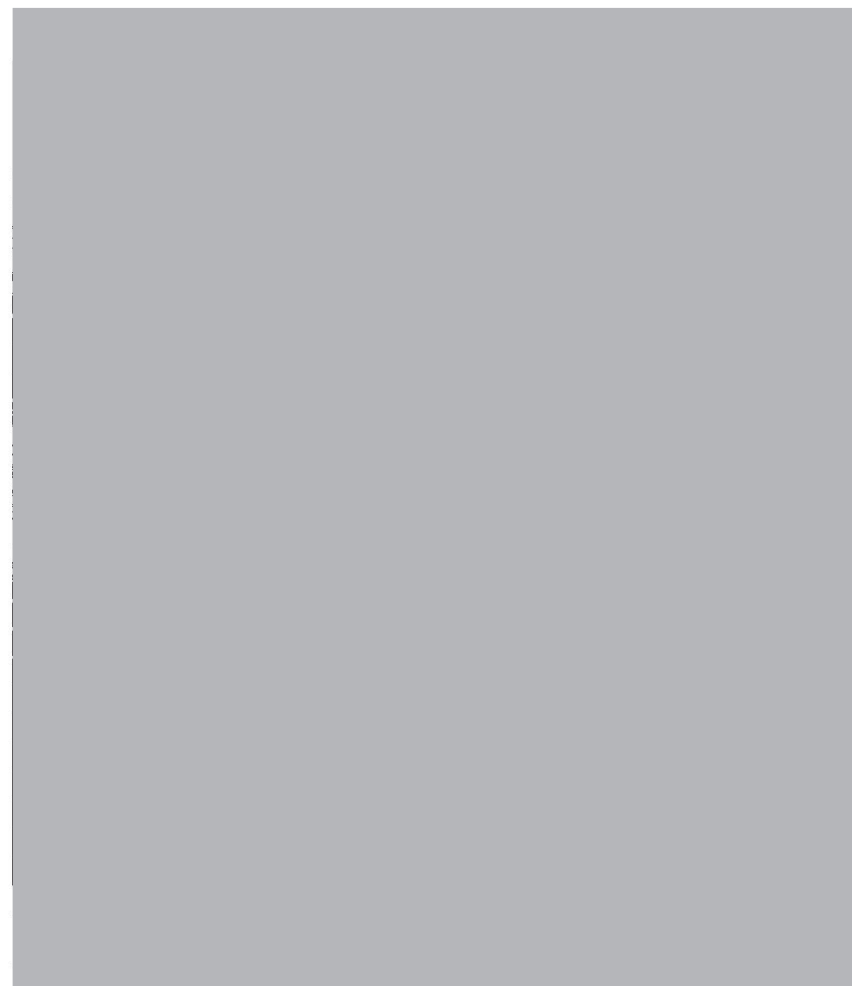


PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 17 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 18 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 19 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 20 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 21 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 22 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 23 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19




PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 24 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 19



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 25 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 20



PROCEDURE	ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)	Date : 4 Nov. 2019
		Page : 26 of 26
Doc. No. : UP-OS-00-008		Rev. no : 20



UNCONT

ภาคผนวก ข.72

เอกสารการคัดเลือกและประเมินคุณภาพสถานบริการสุขภาพ

แบบฟอร์มการประเมินสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์(Medical Audit Form)						
วันที่ตรวจประเมิน						
ชื่อสถานบริการ						
ชื่อ รพ. / ห้องปฏิบัติการ						
ประเภทการให้บริการ						
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน :						
1					หน่วยงาน	
2					หน่วยงาน	
3					หน่วยงาน	
4					หน่วยงาน	
5					หน่วยงาน	
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ	
		ดี (3 คะแนน)	ปานกลาง (2 คะแนน)	ไม่ดี (1 คะแนน)		
I. ส่วนกฎหมายและเทคนิค						
1	สถานพยาบาลมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ใบอนุญาต)					
2	มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลเป็นผู้ให้บริการตามวิชาชีพตลอดเวลากำหนด ค่าที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558) (เอกสารแนบข้อชี้แจง)					
3	มีแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอายุรศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอายุรศาสตร์ ประจำสถานพยาบาลตลอดเวลากำหนด (กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547)					
4	มีการประกาศสิทธิของผู้ป่วยในสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจน					
5	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ ต้องจดทะเบียนถูกต้อง ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และมีวิธีการวิเคราะห์หา Parameter ต่างๆ ตามที่บริษัทผู้ส่งการได้ครบ					
6	มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ (เอกสารการพิจารณาเลือกห้องวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่วาง BRU)					
7	มีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกผู้ให้บริการแทน (ในกรณี ที่สถานพยาบาลไม่ได้ดำเนินการให้บริการเอง)					
8	มีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO9001, ISO 14001, JCI และ HA เป็นต้น)					
9	มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอในการบริการ (เอกสารการควบคุมยา)					
10	สถานที่เก็บรวบรวมของเสียต้องมั่นคง แข็งแรง และอยู่ห่างจากระบบสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้อง					
11	มีการดำเนินการจัดการของเสียติดเชื้อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (เอกสารการกำจัดขยะติดเชื้อ)					
12	มีมาตรการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอ (เอกสารขอการฝึกซ้อม)					
13	ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด					
14	ไม่มีปัญหา ข้อร้องเรียน ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม					
15	มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Scenario แผนฉุกเฉิน)					
ผลรวม (Total)					คิดเป็น (%)	
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ	
		ดี (3 คะแนน)	ปานกลาง (2 คะแนน)	ไม่ดี (1 คะแนน)		
II. ด้านประสิทธิภาพบริการ & After Service						
1	ความพร้อมในการให้บริการของพยาบาล (Mobile Clinic)					
2	ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา					
3	ความชัดเจนและความถูกต้องในการสื่อสาร					
4	ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผู้รับบริการ รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูล					
5	ความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานผลการตรวจสุขภาพ					
6	มีแพทย์อายุรศาสตร์เป็นผู้ขึ้น ให้คำปรึกษา แนะนำการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน					
7	ความรวดเร็วในการส่งสรุปผลการตรวจสุขภาพ					
8	ความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริการและการวางนิต					
9	การให้คำปรึกษาวิชาการด้านสุขภาพอื่นๆแก่โรงงาน					
10	การอำนวยความสะดวกด้านการบริการทั่วไป					
ผลรวม (Total)					คิดเป็น (%)	
เกณฑ์การประเมิน						สรุปผลการประเมิน
ระดับ A คือ ได้ 80% – 100 % อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน ไม่ต้องการปรับปรุง						
ระดับ B คือ ได้ 60% - 79% อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องมีการปรับปรุง						
ระดับ C คือ ได้ 50 % - 59% อยู่ในเกณฑ์ผ่านมาตรฐาน แต่ต้องปรับปรุงแล้ว Re-Audit						
ระดับ F คือ ได้ < 50% ไม่ผ่านมาตรฐาน						

ภาคผนวก ข.73

พื้นที่สีเขียว

