ภาคผนวก

ภาคผนวก ก หนังสือของโครงการ

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-2 หนังสือรับทราบแจ้งเปลี่ยน EIA NPP5 (PP11) เป็น NPP5A 65

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 ข้อร้องเรียนรายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 NPP5A สาขา 2

ภาคผนวก ข-2 สำเนาลงรับหนังสือนำส่งราชการ EIA ระหว่างเดือนกรกฎาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 NPP5A สาขา 2

ภาคผนวก ข-3 ผลการตรวจวัด VOCs PP11 รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-4 คู่มือบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ภาคผนวก ข-5 สถิติ ESP Trip รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-6 ผล CEMs Emission NPP11 รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-7 หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ภาคผนวก ข-8 แผนและผลซ่อมบำรุง ESP ประจำปี พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-9 บันทึกการจ่ายกระแสไฟ ESP PP11 รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-10 ตัวอย่างเอกสารอบรมพนักงานขับรถในด้านขับขี่ รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-11 วิธีปฏิบัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต

ภาคผนวก ข-12 การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงาน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-13 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดเก็บขยะ

ภาคผนวก ข-14 มวลชนสัมพันธ์ รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-15 Work instruction การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบกำจัดกลิ่น (NCG)

ภาคผนวก ข-16 ผลสำรวจกลิ่น รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-17 การสื่อสารเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข-18 ขั้นตอนดำเนินงานระบบบำบัดมลพิษขัดข้อง

ภาคผนวก ข-19 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี และบันทึกประชุม รายเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-20 ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-21 รายงานความพร้อมใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-22 คู่มือความปลอดภัย

ภาคผนวก ข-23 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-24 เป้าหมาย Safety Master Plan ประจำปี พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-25 การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข-26 สรุปผลการตรวจสุขภาพ ปี พ.ศ. 2569

ภาคผนวก

ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย
ระดับความดังเสียงในบรรยากาศ
คุณภาพน้ำทิ้ง
คุณภาพน้ำผิวดิน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ระดับความดังของเสียงในพื้นที่ทำงาน
ระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน
สารเคมีในพื้นที่ทำงาน

ภาคผนวก ง ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก จ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก

หนังสือของโครงการ

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.3/ 6425

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2553

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอแบ่งผู้รับผิดชอบมาตรการฯที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง
1. หนังสือบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ที่ อพ 01/648 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
2. หนังสือบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ที่ อว 19/414 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
3. หนังสือบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ที่ นพพ. 1101/016 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
4. หนังสือบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ที่ อพ. 02/317 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553
5. หนังสือบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ที่ คบอ 01/002 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 2 3 4 และ 5 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเรื่องขอแบ่งผู้รับผิดชอบมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และขออนุมัติโอนผู้รับผิดชอบมาตรการในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) ให้กับบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ที่เป็นการโอนกิจการโรงไฟฟ้าและมาตรการฯ ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ต่อมาภายหลังบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) ได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 โดยบริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ให้สำนักงานฯพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กลับคืน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบการขอแบ่งผู้รับผิดชอบมาตรการฯที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2 ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) และการโอนผู้รับผิดชอบมาตรการโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยในส่วนของโรงผลิตเยื่อกระดาษ ให้บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) เป็นผู้รับผิดชอบและส่วนโรงไฟฟ้า ให้บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ ในการนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง
[redacted]
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 02 265-6500 ต่อ 6801
โทรสาร 02 265-6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

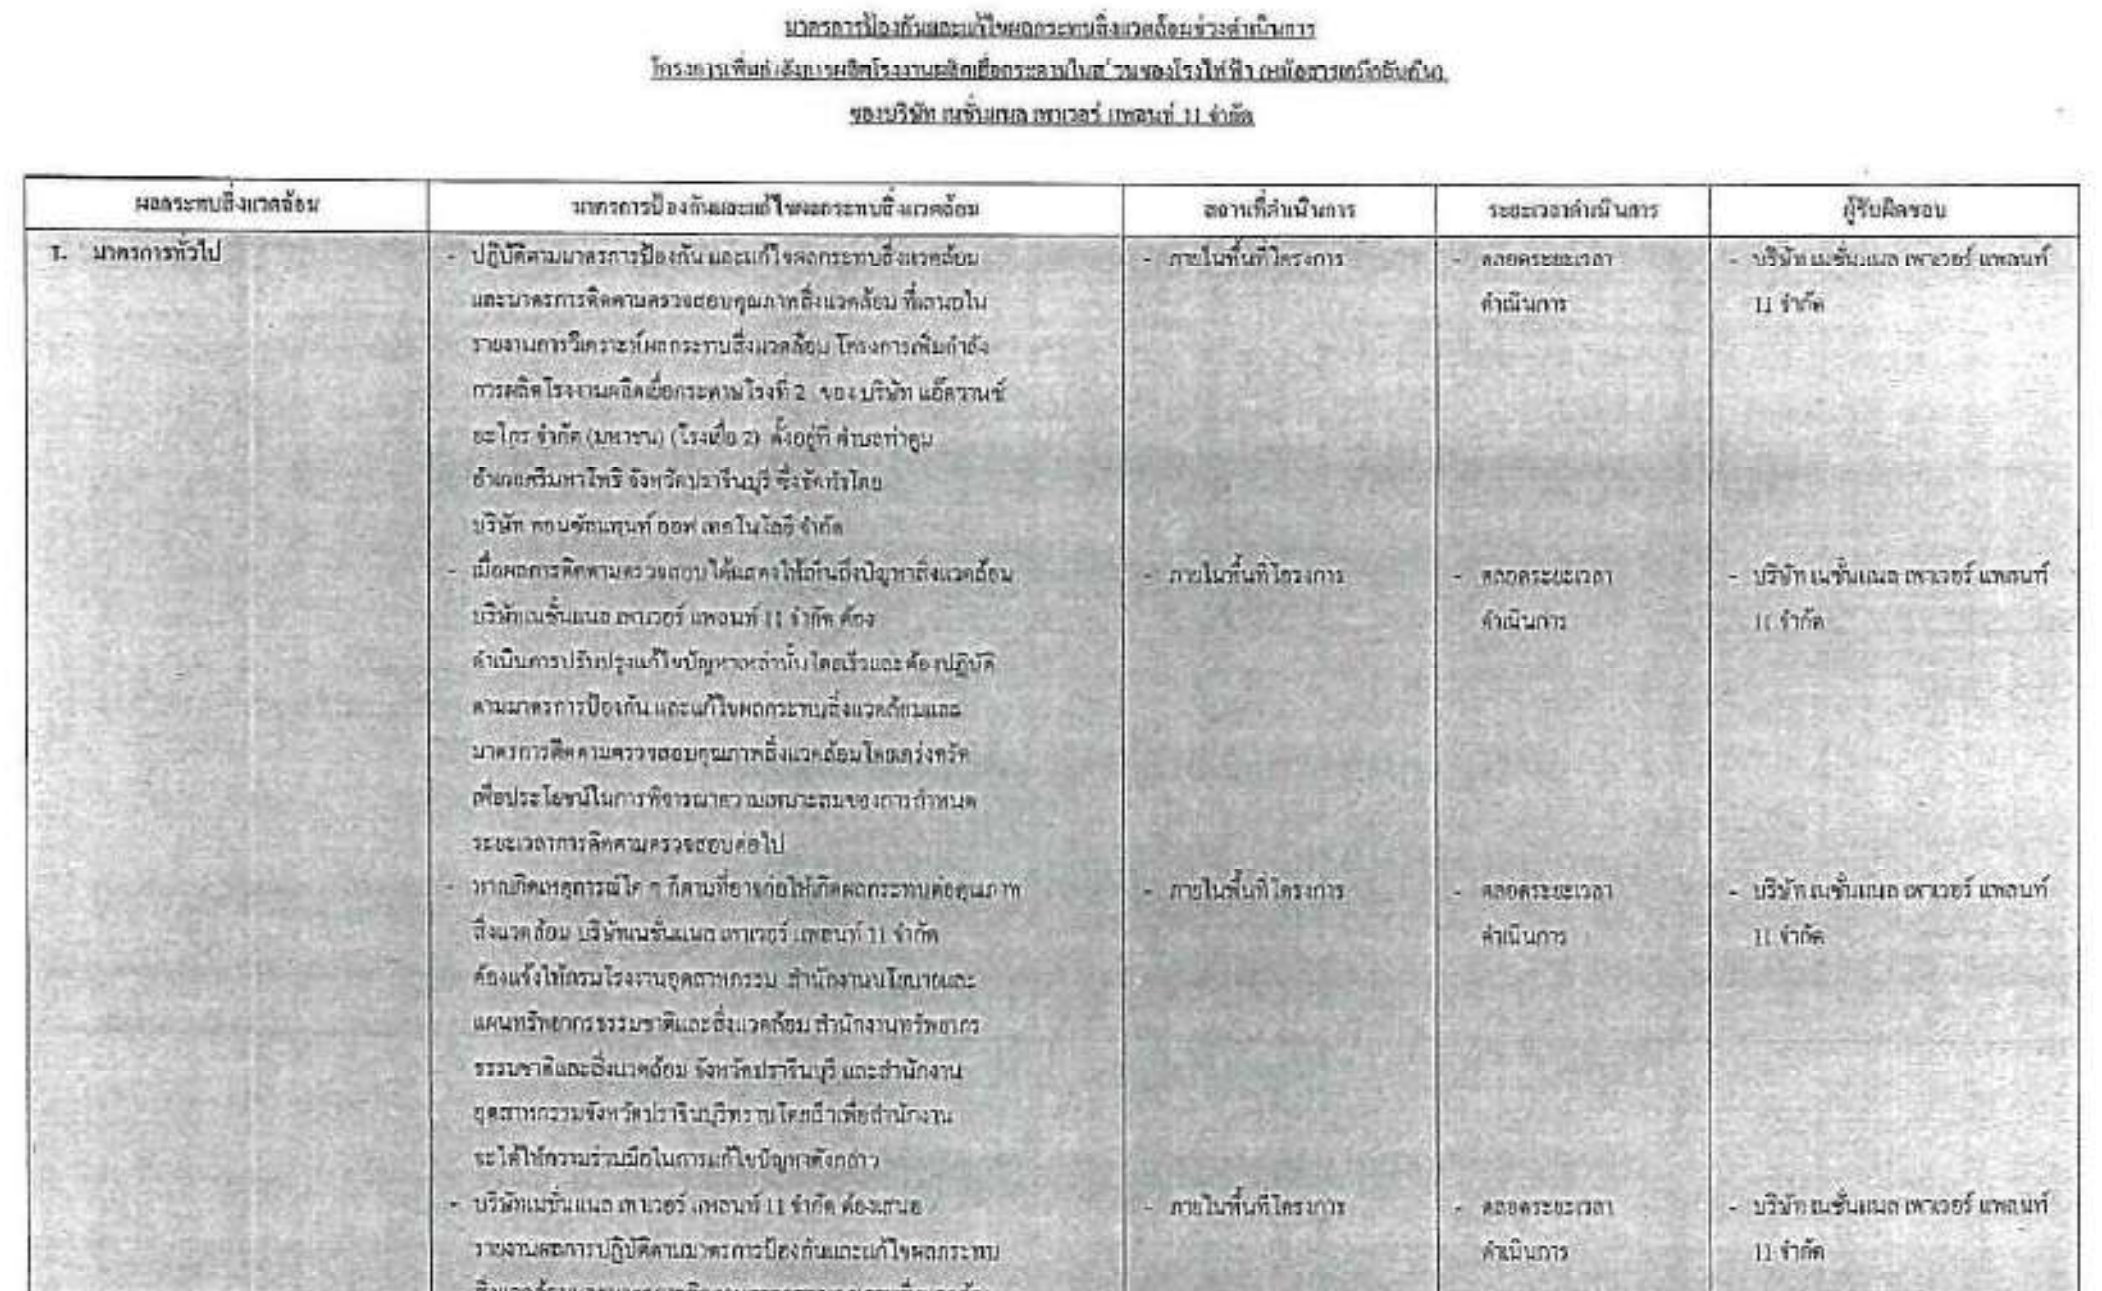

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษโรงที่ 2 ของบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- เมื่อผลการติดตามตรวจสอบ ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น โดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีทราบโดยเร็วเพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ทราบทุก 6 เดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อต้มเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดให้มีหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Compliance Audit) ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ . ศึกษาและสรุปลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น . รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด . รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ . นำเสนอผลการตรวจสอบทั้งหมดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดทำแผนและดำเนินการตรวจวัด VOC ในพื้นที่บริเวณหน่วยต่าง ๆ ของโครงการ (Walk through Survey) ดังนี้ - **Recovery Boiler Plant** • RB ชั้น 2 จุดท่อน้ำทิ้งบน mixing tank • RB ชั้น 2 บน mixing tank, new pond, Turbine • RB ชั้น 3 ฝั่ง EP, port ดู smelt ฝั่ง new pond • SD gas fan และ port เคาะกระจกใส • RB ชั้น 4 air port ฝั่ง EP, air port ฝั่ง turbine, HVLC fan • RB ชั้น 5-13	- ภายในพื้นที่โครงการ - Recovery Boiler Plant - Evaporation	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อต้มเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- Evaporation • ทางเดินเข้า Evap. • fool and cooler • Quench ชั้น 1, 2, 3, 4 • port วัด outlet quench • condensate			
2. คุณภาพอากาศ 2.1 มาตรการควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันปัญหาที่ต้นทาง 2.2 มาตรการควบคุมความเข้มข้นของสารมลพิษ	- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์ดังนี้ . **Recovery Boiler Stack** • ฝุ่น ไม่เกิน 150 mg/Nm^3 • SO_2 ไม่เกิน 54 ppm • NO_2 ไม่เกิน 180 ppm • H_2S ไม่เกิน 72 ppm *	- ปล่อง Recovery Boiler, Quench และ Dissolving Tank Outlet ของโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- **Quench Stack** • H_2S ไม่เกิน 72 ppm • CH_3SH ไม่เกิน 9.78 ppm • CH_3SCH_3 ไม่เกิน 1.6 ppm - **Dissolving Tank Outlet** • ต้องไม่มีการระบายมลพิษออกจากปล่องนี้			
	- ควบคุมอัตราการระบายของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์ดังนี้	- ปล่อง Recovery Boiler, Quench และ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ

โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	. Recovery Boiler Stack • ฝุ่น Loading ไม่เกิน 20.32 g/s • SO_2 Loading ไม่เกิน 19.20 g/s • NO_2 Loading ไม่เกิน 45.88 g/s • H_2S Loading ไม่เกิน 13.56 g/s . Quench Stack • H_2S Loading ไม่เกิน 0.02 g/s • CH_3SH Loading ไม่เกิน 0.004 g/s • CH_3SCH_3 Loading ไม่เกิน 0.0009 g/s	Dissolving Tank Outlet ของโครงการ		
	- ควบคุมค่าฝุ่นละอองจาก Recovery Boiler ด้วยเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator)	- ปล่อง Recovery Boiler	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่องดักฝุ่นทันทีที่พบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐาน	- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ให้ควบคุมระบบตลอด 24 ชม.	- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องดักฝุ่นเป็นประจำในช่วงการซ่อมบำรุงเครื่อง	- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่เข้าสู่เครื่องดักฝุ่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ทำความสะอาดเครื่องดักฝุ่น และปรับแต่งความถี่ในการเคาะทำความสะอาดแผ่นกรองให้เหมาะสม	- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP)	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS : Continuous Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัดฝุ่น, SO_2, NO_2, H_2S และ TRS	- ปล่อง Recovery Boiler	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ

โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ตั้งค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMS ที่ตรวจวัดค่า TRS จากปล่อง * Recovery Boiler - Warning Alarm ที่ 16 ppm - High Alarm ที่ 18 ppm	- ปล่อง Recovery Boiler	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ทำการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs Audit) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	- เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ของปล่อง Recovery Boiler	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
3. ระดับเสียง	- เนื่องจากโรงเยื่อมีการจัดแนวพื้นที่สีเขียวรอบโรงงานจึงเป็นแนวป้องกันเสียงจากโรงเยื่อให้ลดลงได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
4. อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	- ขุดสระเก็บน้ำจำนวน 4 บ่อ ขนาดรวม 57.96 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูน้ำหลาก	- ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
5. คุณภาพน้ำผิวดิน	- น้ำเสียจากกระบวนการผลิต และจากพนักงานจะถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเยื่อ และทำการบำบัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนส่งไปบ่อพักน้ำทิ้ง	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเยื่อ 2	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและจากพนักงานในปริมาณรวม 2,059 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเยื่อ2 ซึ่งเป็นแบบตะกอนเร่งที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียรวม 23,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยในปัจจุบันมีน้ำเสียจากโรงงานผลิตกระดาษ ที่ 2 และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพเพอร์ จำกัด (PM2) ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียด้วย ดังนั้น จึงทำให้ปริมาณน้ำเสียรวมเพิ่มขึ้นเป็น 24,498.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนที่จะส่งน้ำเสียส่วนที่เกินเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 ของโรงเยื่อ 1 ขนาด 23,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียแสดงดังรูปที่ 2-1)	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเยื่อ 2	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อต้มสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ป่าไม้และสัตว์ป่า	- มีระบบควบคุมมลภาวะอากาศที่มีประสิทธิภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ติดตามตรวจสอบคุณภาพก๊าซไอเสียและอากาศแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
7. การคมนาคม 7.1 มาตรการทั่วไป	- ควบคุมพิกัดบรรทุกและอัตราความเร็ว	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- อบรมพนักงานขับรถในด้านความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกเป็นประจำ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
8. การใช้น้ำ	- จัดสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 4 บ่อ ขนาดรวม 51.96 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำ	- ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
	- น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำจะถูกสูบผ่านสถานีสูบน้ำและส่งไปยังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้หรือระบบผลิตน้ำประปา โดยระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ สำหรับผลิตน้ำป้อนให้กับโรงไฟฟ้า 11 เป็นระบบของสวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่งปัจจุบันมี 1 ชุด ขนาด 40,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีแผนจะสร้างเพิ่มเติม อีก 2 ชุด ชุดละ 40,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- ภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
	- กำหนดมาตรการลดการใช้น้ำในการผลิตลง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อต้มสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการกากของเสีย 9.1 จากกระบวนการผลิต "	- ฝุ่นจาก EP ของหม้อไอน้ำนำสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) ส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุส่งให้หน่วยงานรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ถังน้ำมันใช้แล้ว ส่งให้บริษัทรับกำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
9.2 จากพนักงาน	- เตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้รวบรวมขยะมูลฝอยจากพนักงานให้เพียงพอ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- กำหนดให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวันโดยส่งให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และ หรือส่งให้หน่วยงานที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
10. เศรษฐกิจ-สังคม	- ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนตามความเหมาะสม	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดทุนการศึกษาให้สถาบันโรงเรียนหรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา	- โรงเรียนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดให้ผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานทุกเดือน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- มีการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน และจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นรบกวน ภายหลังการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวน	- ทุกครั้งที่มีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน • เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทำการบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม • ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง • พิจารณาข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แล้วดำเนินการแจ้งกลับมายังผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งกรณีที่พบว่ามีสาเหตุมาจากโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น และกำหนดแผนงานและรายละเอียดของมาตรการดำเนินงานให้บริษัททราบและกรณีที่พบว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากโครงการ ทางโครงการจะแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเพื่อรับทราบ และให้ความเห็น	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	• ตรวจสอบผลงานดำเนินการของผู้ถูกกล่าวหา/ผู้เป็นต้นเหตุในเบื้องต้น • แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง หรือแจ้งวิธีการแก้ไขป้องกัน (ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน รูปที่ 2-3) - ขั้นตอนการดำเนินงานกรณีระบบป้องกันมลพิษขัดข้อง • เมื่อพนักงานพบปัญหาระบบป้องกันมลพิษขัดข้องจะต้องดำเนินแจ้งไปยังผู้จัดการกะให้รับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที • เมื่อผู้จัดการกะรับทราบปัญหาให้ดำเนินการวางแผนแก้ไข และแจ้งกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบ และศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☐	• ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเมื่อรับทราบ จะต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางการป้องกันให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปชี้แจงถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ - การดำเนินการกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน *การสื่อสารภายในองค์กร* • การจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • การจัดการต้อนรับคณะแขกเยี่ยมชมโรงงาน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการนำเสนออนุมัติต้อนรับ เผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแก่แขกเยี่ยมชมโรงงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	• การจัดทำสรุปผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการจัดทำผลงานด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่แก่พนักงานและบุคคลภายนอก • การจัดทำแผน/โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการจัดให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงานในองค์กร (ผังขั้นตอนการดำเนินงานกรณีระบบป้องกันมลพิษขัดข้อง ดังรูปที่ 2-4) *การติดต่อสื่อสาร การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม* • โครงการศรีมหาโพธิรักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่รับและสื่อสารข้อมูล รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่อชุมชนและองค์กรภายนอก	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด - บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า 3 (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	• การรับข้อมูลจากภาคเอกชน องค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเปิดโอกาสให้มีการดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงจากหน่วยงานภายนอก	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
11. สาธารณสุข	- จัดให้มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเพื่อควบคุมก๊าซไอเสียที่จะระบายออกสู่บรรยากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก ให้คนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องปิดหูให้คนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เครื่องจักร	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศให้ผู้ควบคุม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดเสื้อผ้าที่ป้องกันความร้อนให้แก่คนงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- มีการซ้อมการดับเพลิง และการอพยพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดทำกำแพงล้อมรอบถังเก็บ และระบบรวบรวมสารเคมีที่รั่วไหล	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า 3 (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดเตรียมเสื้อผ้าที่ทนต่อสารเคมี และคู่มือความปลอดภัย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
	- จัดให้มีขั้นตอนการแจ้งเหตุและปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น (รูปที่ 2-5) และแผนผังการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (รูปที่ 2-6)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
13. ▨ สีเขียว	- บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,384 ตารางเมตร (1.5 ไร่)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

หมายเหตุ ▨ มาตรการที่รับผิดชอบร่วมกัน (บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) และบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตรวจวัด - TSP - PM-10 - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - CH_3SH - CH_3SCH_3 - ความเร็วและทิศทางลม	จุดตรวจวัด 6 จุด ดังรูป 3-1 (1) วัดบุญยาใบ (2) วัดสุทธิวนาราม (บ้านทุ่งประภาส) (3) สถานีอนามัยท่าตูม (บ้านหนองปรือน้อย) (4) บ้านโคกสัมเสี้ยว (5) สำนักงานส่วนอุตสาหกรรม 304 (6) วัดโป่งไผ่	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และพ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
1.2 ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System ; CEMS) เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่น, NO_2, SO_2, H_2S และ TRS	จุดตรวจวัด 1 จุด (1) ปล่องระบายของ Recovery Boiler	- ตลอดช่วงดำเนินการ	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
1.3 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย ตรวจวัด (1) ปล่องระบายของ Recovery Boiler - ฝุ่นละออง - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ - ไนโตรเจนไดออกไซด์ - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - CH_3SH - CH_3SCH_3 (2) ปล่องระบายของ Quench - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - CH_3SH - CH_3SCH_3 - Methanol (3) Dissolving Tank Outlet - ฝุ่น - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	จุดตรวจวัด 3 จุด ดังรูป 3-2 (1) ปล่องระบายของ Recovery Boiler (2) ปล่องระบายของ Quench (3) Dissolving Tank Outlet	- ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวมทั้งบันทึกชนิดและปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ และกำลังการผลิตในช่วงการตรวจวัดด้วย	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - CH_3SH - CH_3SCH_3 1.4 บันทึกสถิติ EP Trip โดยให้ระบุรายละเอียดของวันที่ระยะเวลา และสาเหตุของการ Trip ด้วย	- เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (EP)	- ทุกครั้งที่เกิด EP Trip	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง ตรวจวัด Leq (24 hr.) และ Ldn	จุดตรวจวัด 2 จุด (1) วัดบุญยาใบ (2) บริเวณริมรั้วของโครงการ ด้านทิศใต้	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
3. คุณภาพน้ำ 3.1 จากระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัด อุณหภูมิ, ความเป็นกรดด่าง, ความนำไฟฟ้า, สี, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลาย, COD, BOD, ฟีนอล, สารประกอบอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Organic Compound), NO_3-N และบันทึกอัตราการไหลของน้ำเสีย	จุดตรวจวัด 2 จุด (1) น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (Influent) (2) Secondary Clarifier	ทุกเดือน	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
3.2 จากบ่อพักน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ตรวจวัดอุณหภูมิ, ความเป็นกรดด่าง, ความนำไฟฟ้า, สี, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลาย, COD, BOD, ฟีนอล, สารประกอบอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Organic Compound), โซเดียม, คลอไรด์, แมกนีเซียม, แคลเซียม, SAR (Sodium Adsorption Ratio) และอัตราการไหล	จุดตรวจวัด 2 จุด (1) บ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด (ของสวนอุตสาหกรรม 304) (2) ปลายท่อแปลงหญ้าเอน	ทุกเดือน	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
3.3 ตรวจวัด TDS ใน Secondary Clarifier และบ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด (ของสวนอุตสาหกรรม 304)	- จุดตรวจวัด 2 จุด - Secondary Clarifier - บ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด (ของสวนอุตสาหกรรม 304)	- เดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงแรกของการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
3.4 ตรวจวัดโลหะหนักในน้ำทิ้ง โดยตรวจวัด Cr^{+6}, Cd, Pb, Ni, Hg, Cu, Zn, Ba, As, Mn และ Se	- บ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด (ของสวนอุตสาหกรรม 304)	- เดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงแรกของการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
3.5 คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจวัด อุณหภูมิ, ความเป็นกรดด่าง, ความนำไฟฟ้า, สี, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลาย, COD, BOD, ฟีนอล, สารประกอบอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Organic Compound), โซเดียม, คลอไรด์, แคลเซียม, แมงกานีส, SAR (Sodium Adsorption Ratio), ของแข็งทั้งหมด และอัตราการไหล	จุดตรวจวัด 2 จุด (1) บ่อปลาโคกหญ้านาง (2) ลำน้ำต้นป่าระกำ	ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และพ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตรวจวัด ความเป็นกรดด่าง, ความนำไฟฟ้า, ของแข็งแขวนลอย, ออกซิเจนละลาย, BOD, ไนเตรท-ไนโตรเจน, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และแบคทีเรียโคลิฟอร์ม	จุดตรวจวัด 4 จุด (1) บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี 500 ม. เหนือน้ำจุดบรรจบคลองรั้ง (วัดวังบัวทอง) (2) บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี จุดบรรจบคลองรั้ง (ตลาดคลองแวง) (3) บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี 500 ม. ท้ายน้ำจุดบรรจบคลองรั้ง (วัดหลังถ้ำ) (4) บริเวณต้นน้ำจุดบรรจบคลองรั้ง (สะพานบนถนน 3079)	ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงมิ.ย.-ก.ค. และพ.ย.-ธ.ค.)	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.1 ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน - Leq- 8 hr. - Leq- 12 hr.	จุดตรวจวัด 3 จุด (1) Air Compressor (2) Recovery Boiler at Burner Floor (3) Turbine 2	ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
4.2 ระดับความร้อนในพื้นที่ทำงาน (Wet Bulb Globe Temperature)	จุดตรวจวัด 2 จุด (1) Recovery Boiler (3) Turbine 2	ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
4.3 สารเคมีในพื้นที่ทำงาน (2) บริเวณหน่วย Evaporation - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - CH_3SH - CH_3SCH_3	บริเวณหน่วย Evaporation ของโรงเยื่อ 2	ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
(4) บริเวณหน่วย Recovery Boiler - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - CH_3SH - CH_3SCH_3	บริเวณหน่วย Recovery Boiler ของโรงเยื่อ 2	ปีละ 4 ครั้ง	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
4.4 การตรวจร่างกาย - น้ำหนักและส่วนสูง - เลือด - ความดันโลหิต - สายตา - การได้ยิน - สมรรถภาพการทำงานของปอด	พนักงานทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานเข้าใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน)	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
- สมรรถภาพการทำงานของไต	- พนักงานที่ทำงานในหน่วย Evaporation และ Recovery Boiler	- ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานเข้าใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกคน)	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่/ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - การซ้อมดับเพลิงและอพยพ	พนักงาน และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด
5. เศรษฐกิจ-สังคม 5.1 รายงานผลการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนในพื้นที่ศึกษา	ทุก 6 เดือน	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

หมายเหตุ ▒ มาตรการที่รับผิดชอบร่วมกัน (บริษัทดับเบิ้ล เอ 1991 จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ 2) และบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

[redacted]

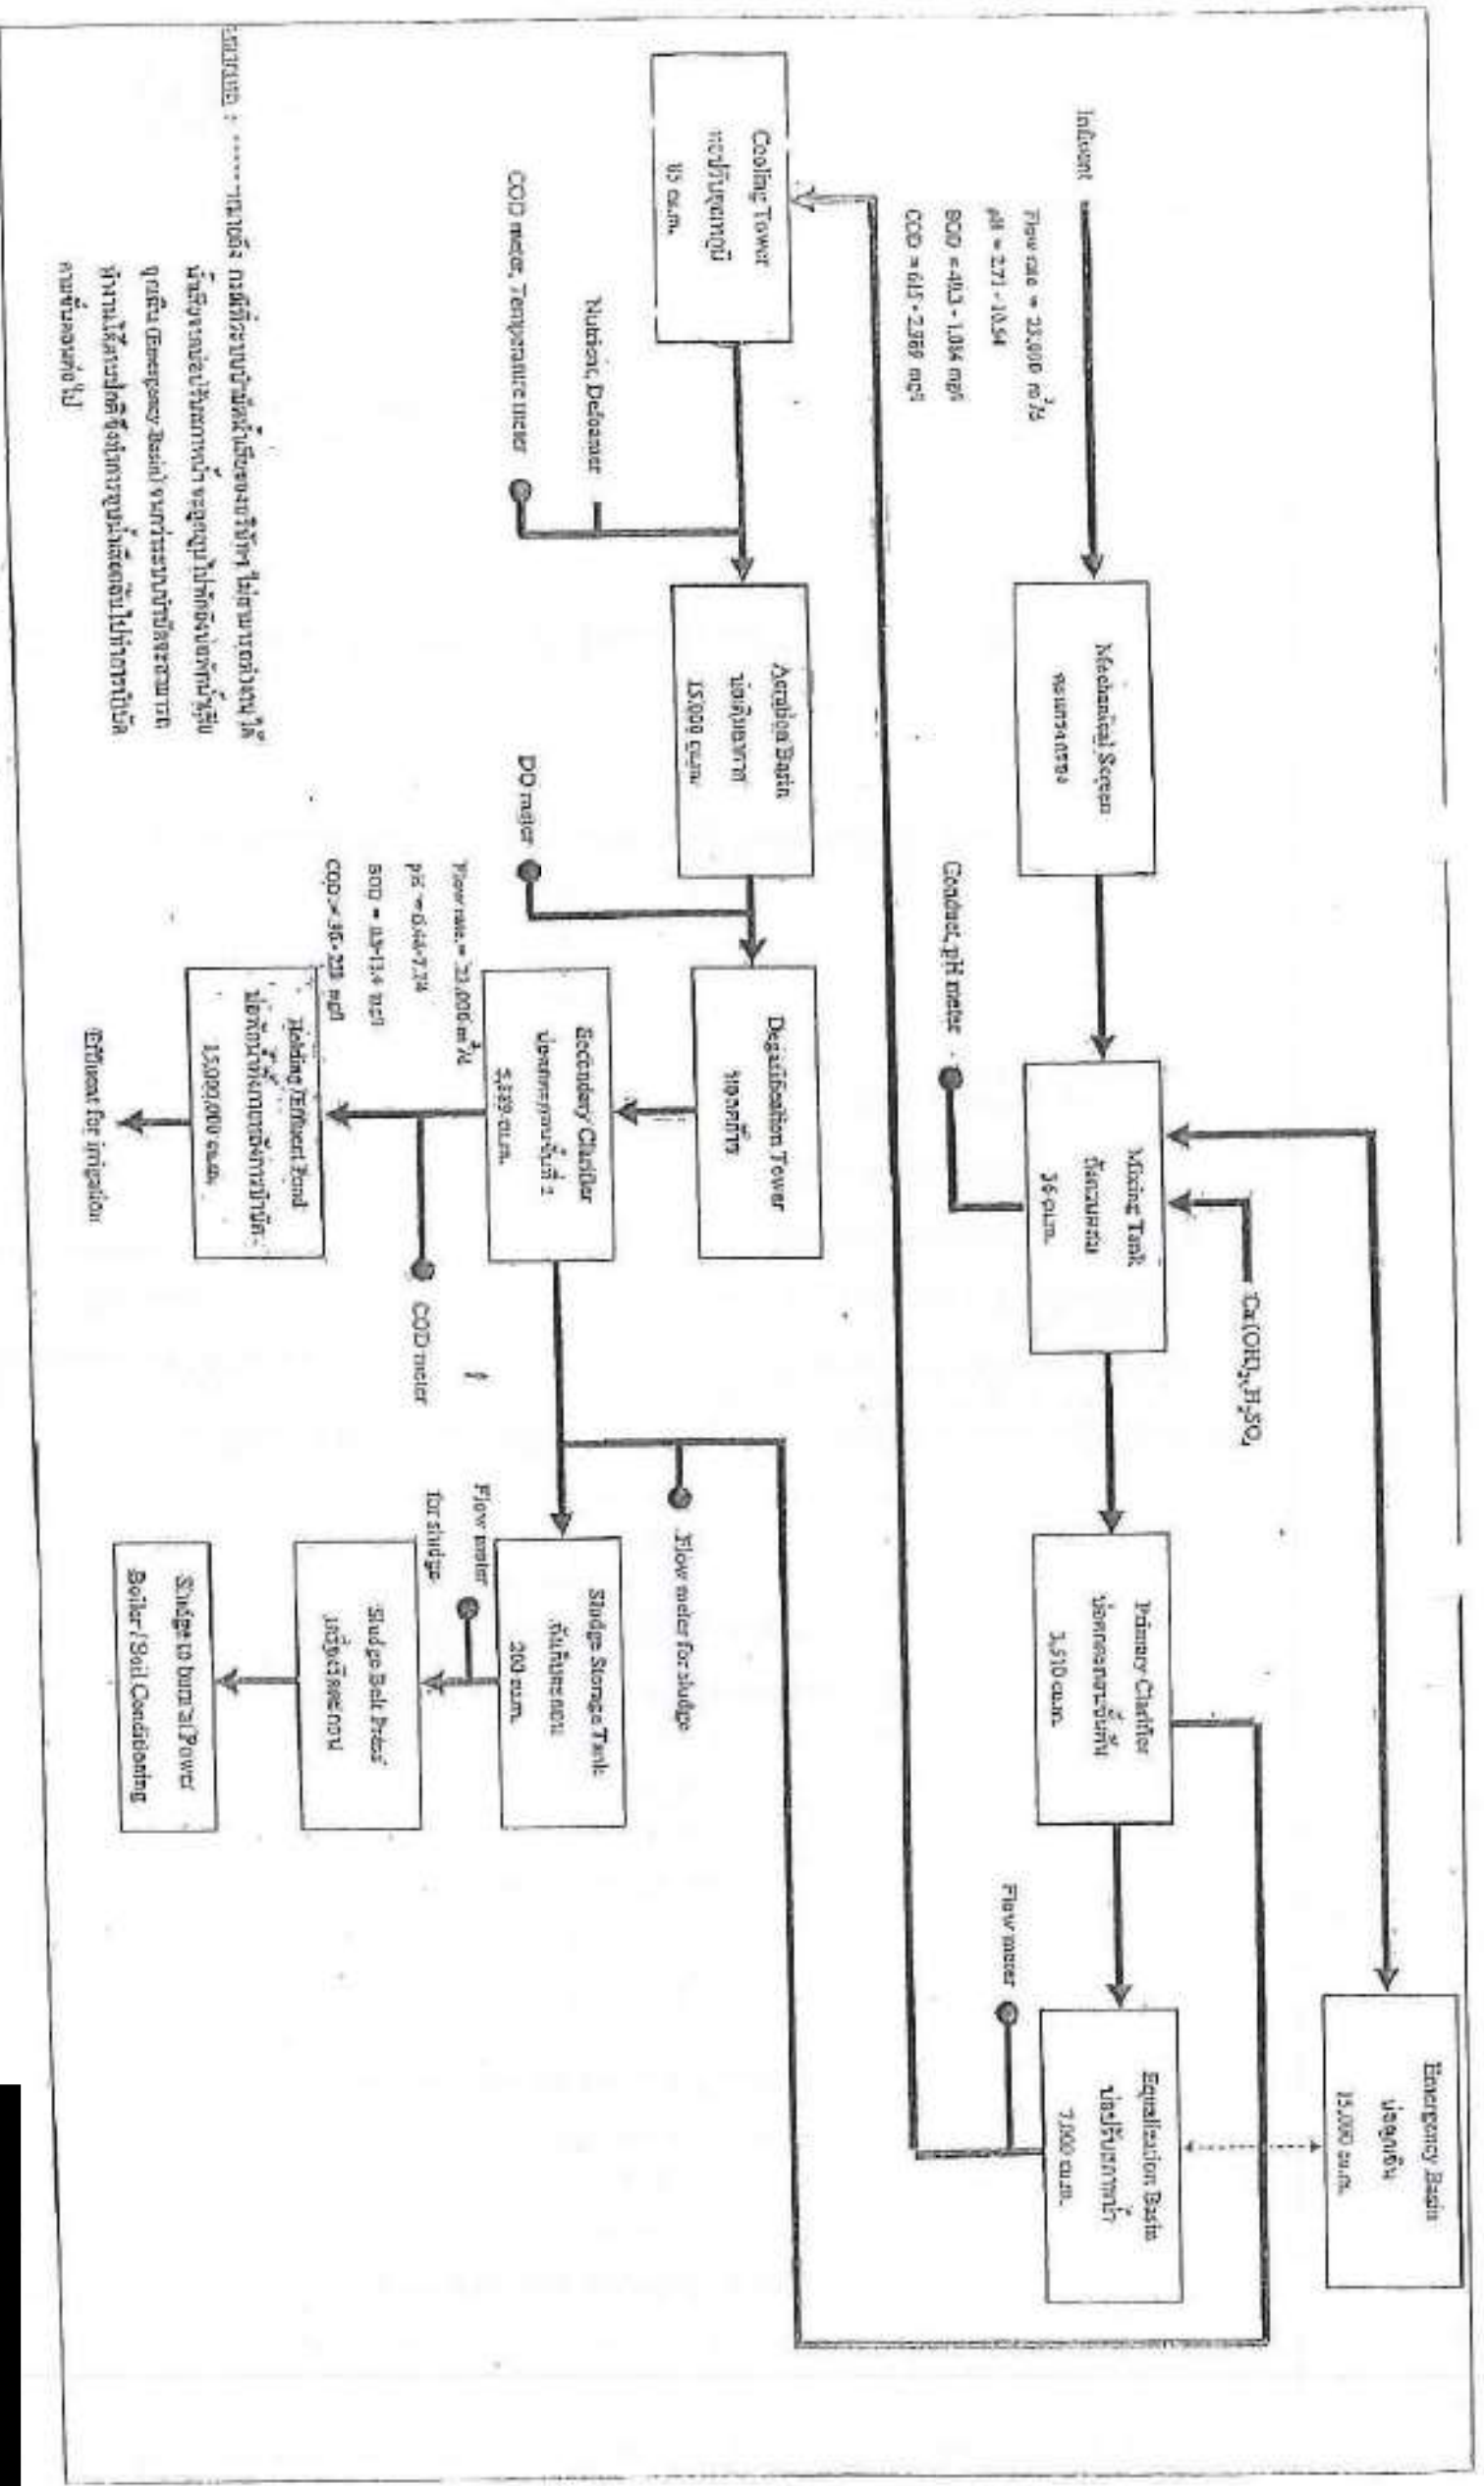

หมายเหตุ : ·········หมายถึง กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ ไม่สามารถทำงานได้ น้ำเสียจากบ่อปรับสภาพน้ำ จะถูกสูบไปพักยังบ่อพักน้ำเสียฉุกเฉิน (Emergency Basin) จนกว่าระบบบำบัดจะสามารถทำงานได้ตามปกติ จึงทำการสูบน้ำเสียกลับไปทำการบำบัดตามขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 2-1 แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงที่ 2

[redacted]

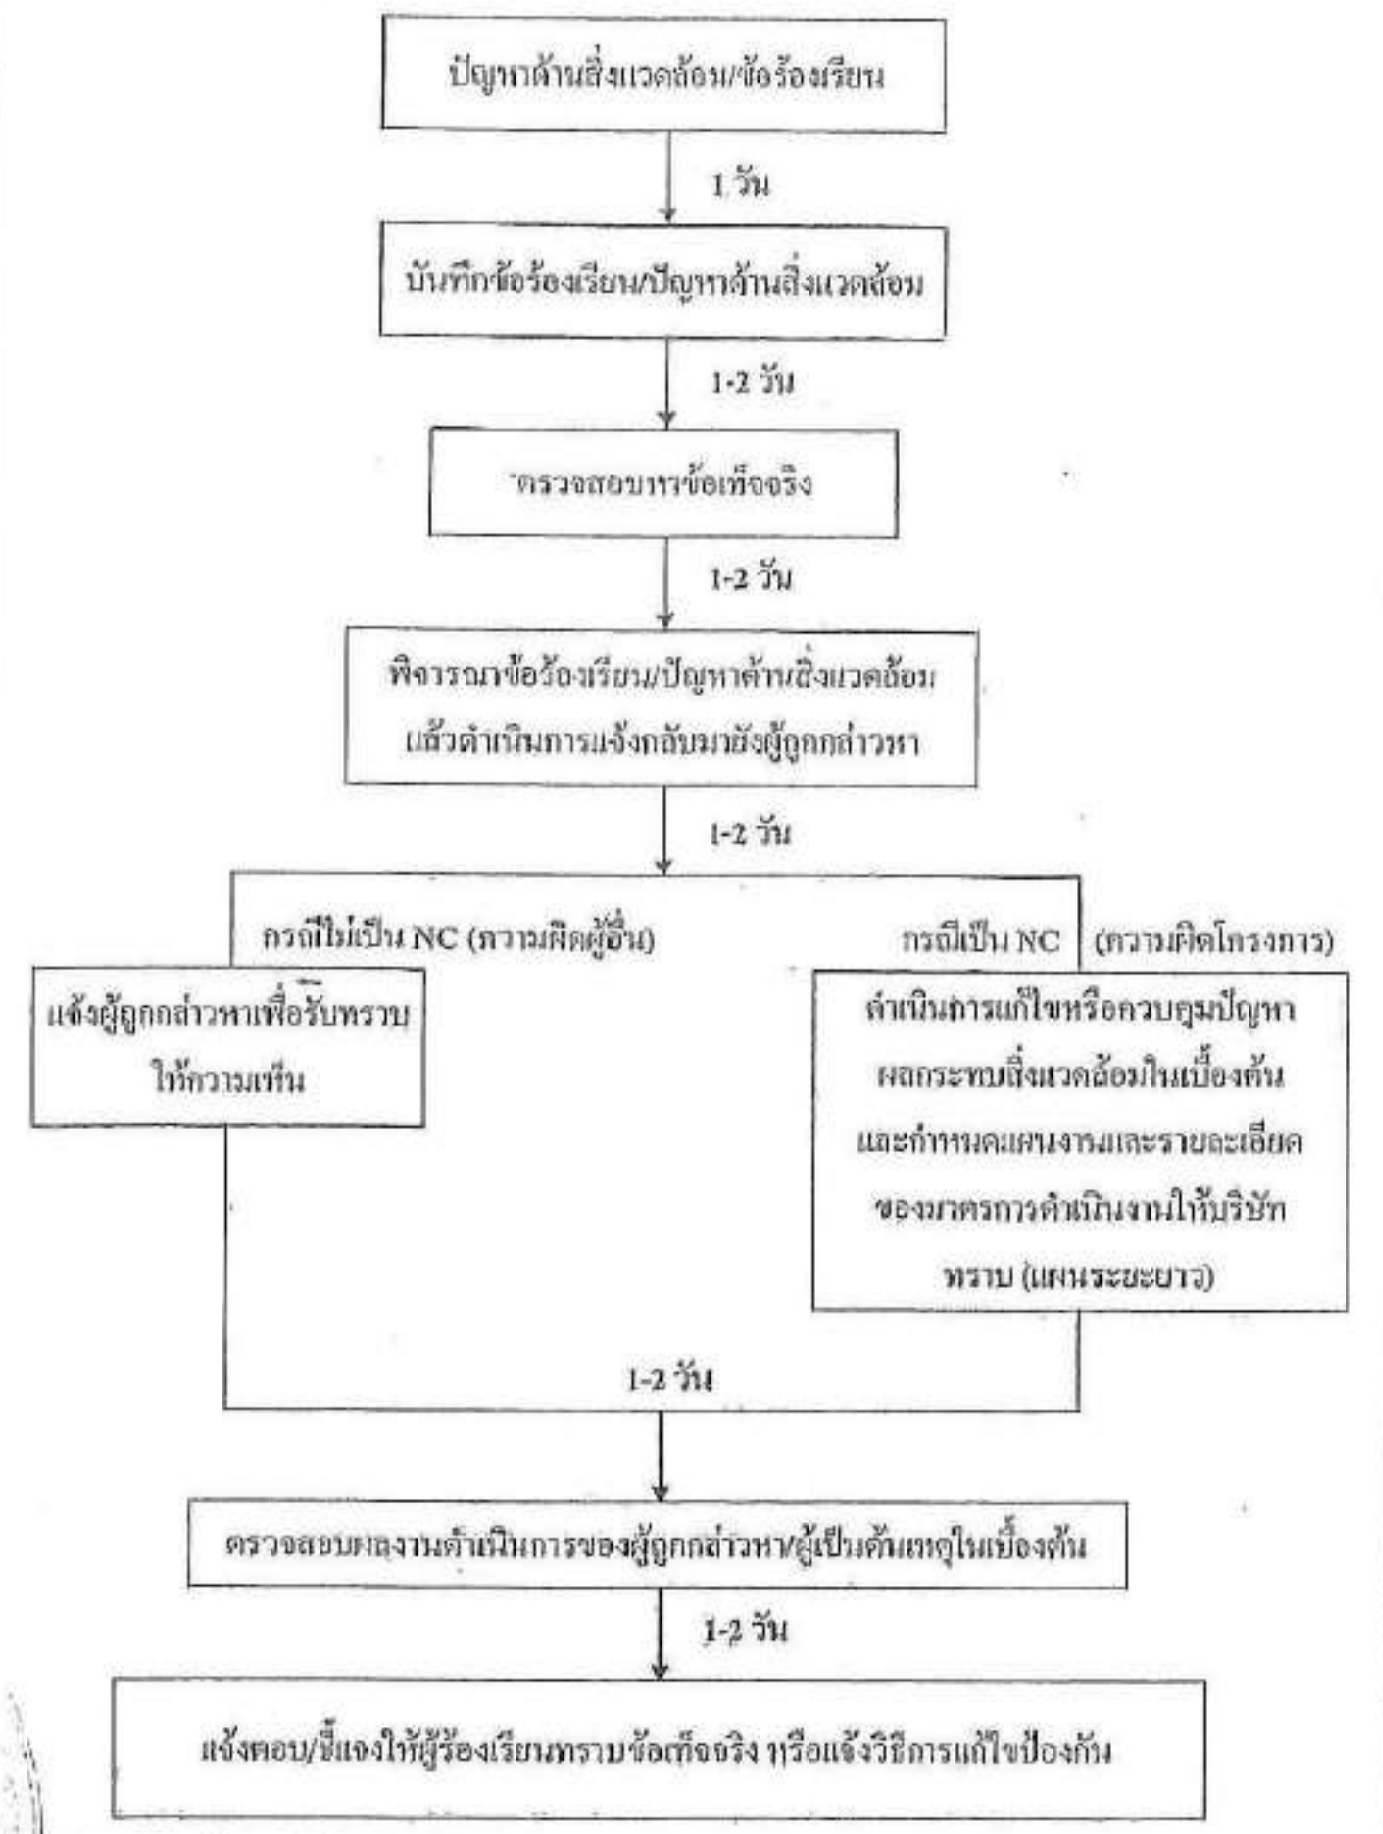
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน
1 วัน
บันทึกข้อร้องเรียน/ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
1-2 วัน
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
1-2 วัน
พิจารณาข้อร้องเรียน/ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แล้วดำเนินการแจ้งกลับมายังผู้ถูกกล่าวหา
1-2 วัน
กรณีไม่เป็น NC (ความผิดผู้อื่น)
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาเพื่อรับทราบ ให้ความเห็น
กรณีเป็น NC (ความผิดโครงการ)
ดำเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น และกำหนดแผนงานและรายละเอียดของมาตรการดำเนินงานให้บริษัททราบ (แผนระยะยาว)
1-2 วัน
ตรวจสอบผลงานดำเนินการของผู้ถูกกล่าวหา/ผู้เป็นต้นเหตุในเบื้องต้น
1-2 วัน
แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง หรือแจ้งวิธีการแก้ไขป้องกัน

หมายเหตุ : NC = Non Conformance Report

รูปที่ 2-3 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน

[redacted]

[redacted]

ผู้ชำนาญการ

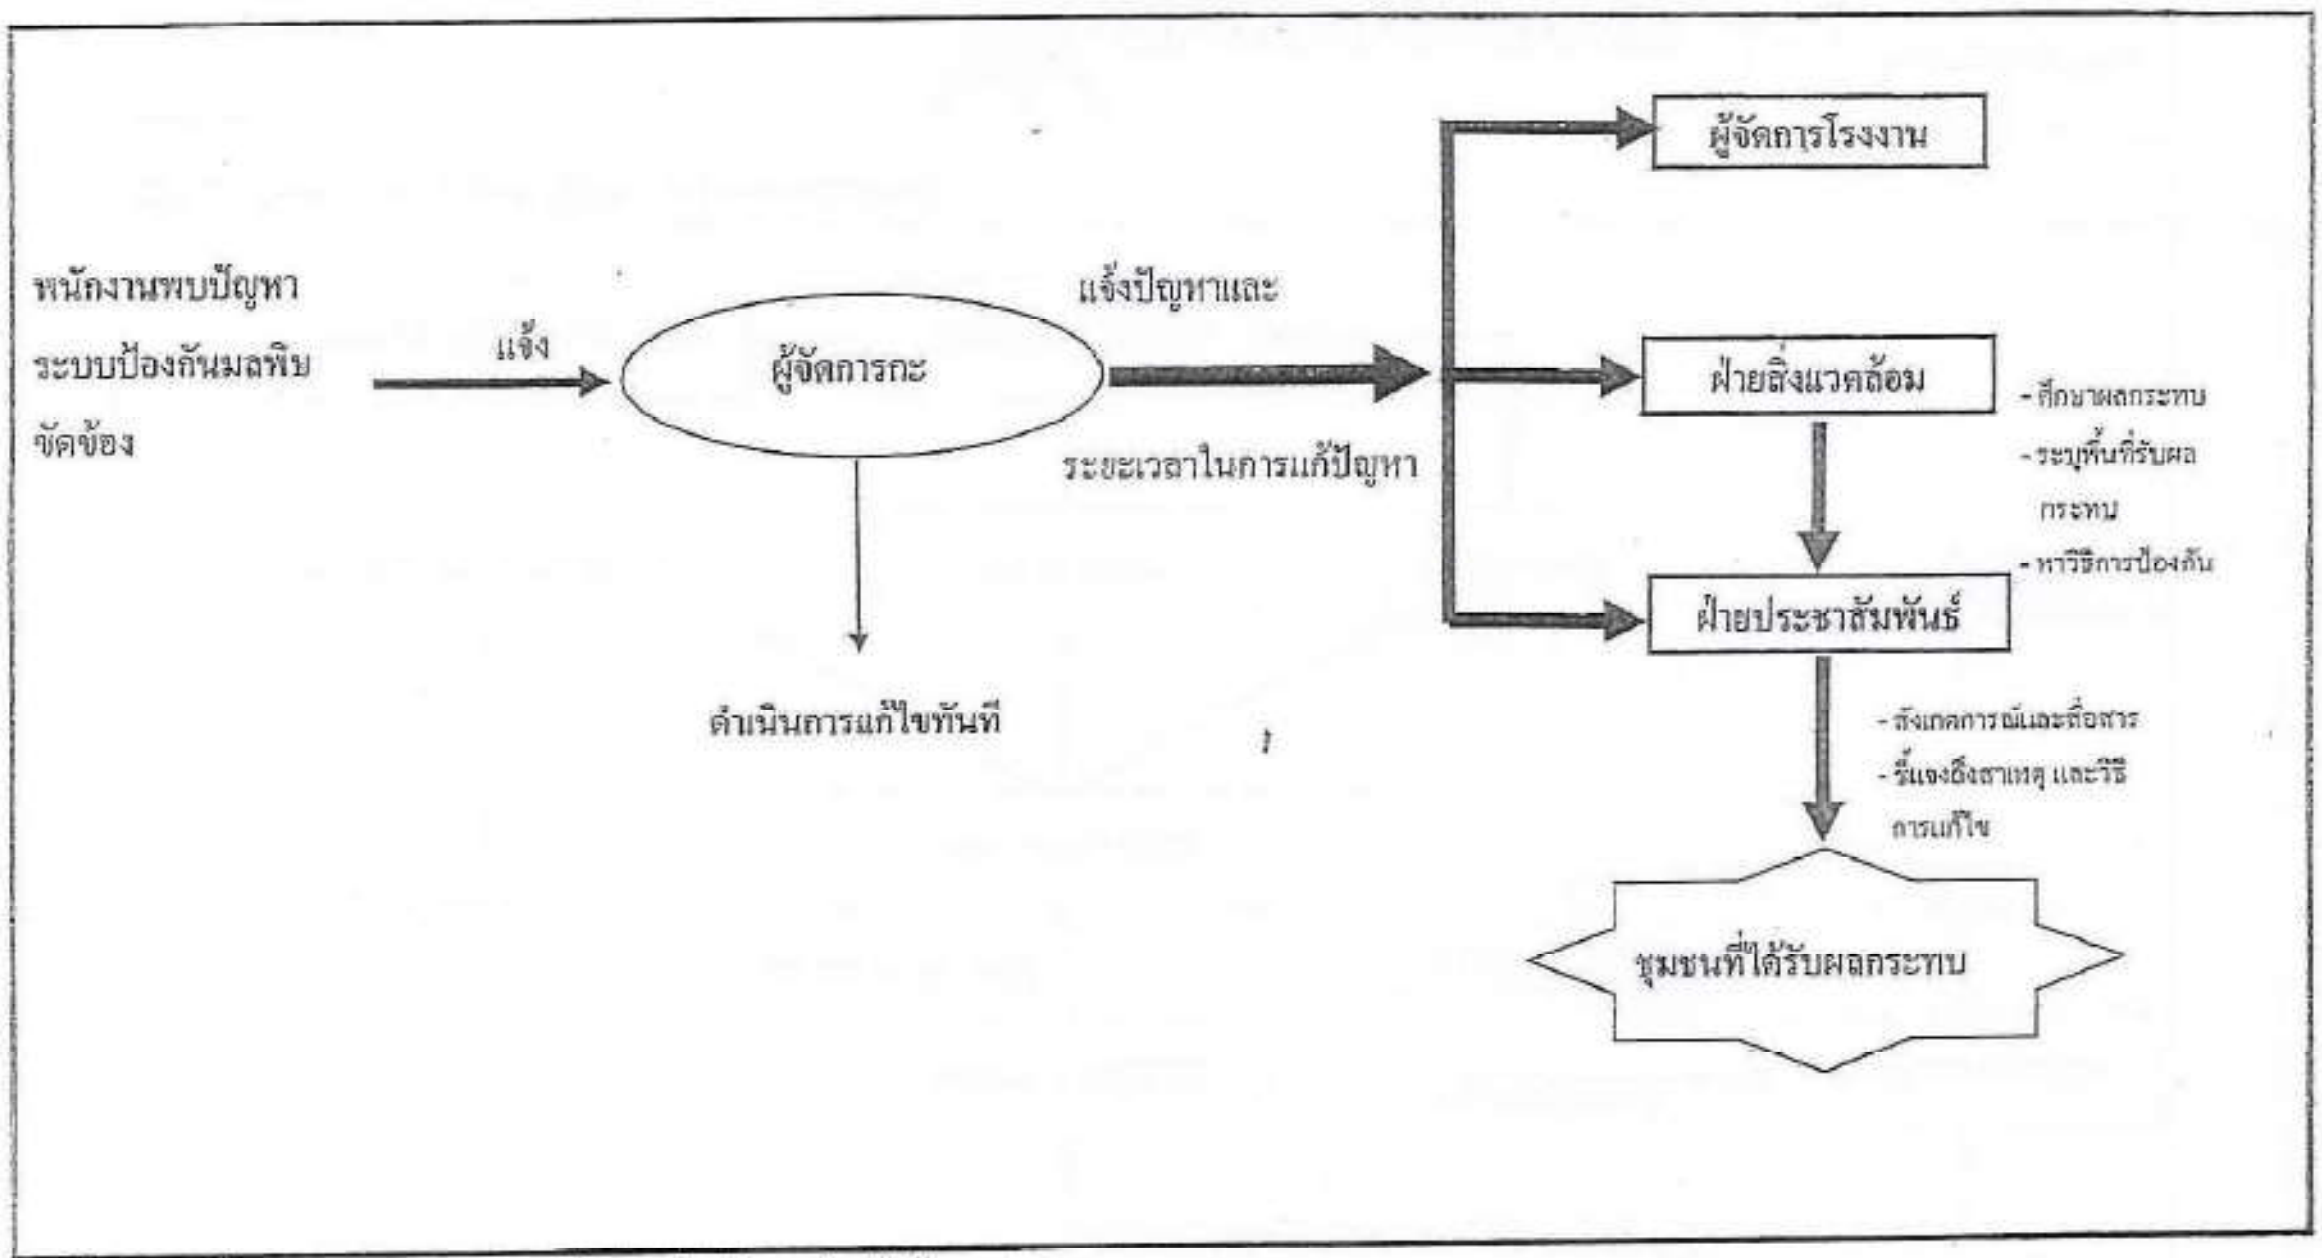

รูปที่ 2-4 ผังขั้นตอนการดำเนินงานกรณีระบบป้องกันมลพิษขัดข้อง

[redacted]

ผู้ชำนาญการ

[redacted]

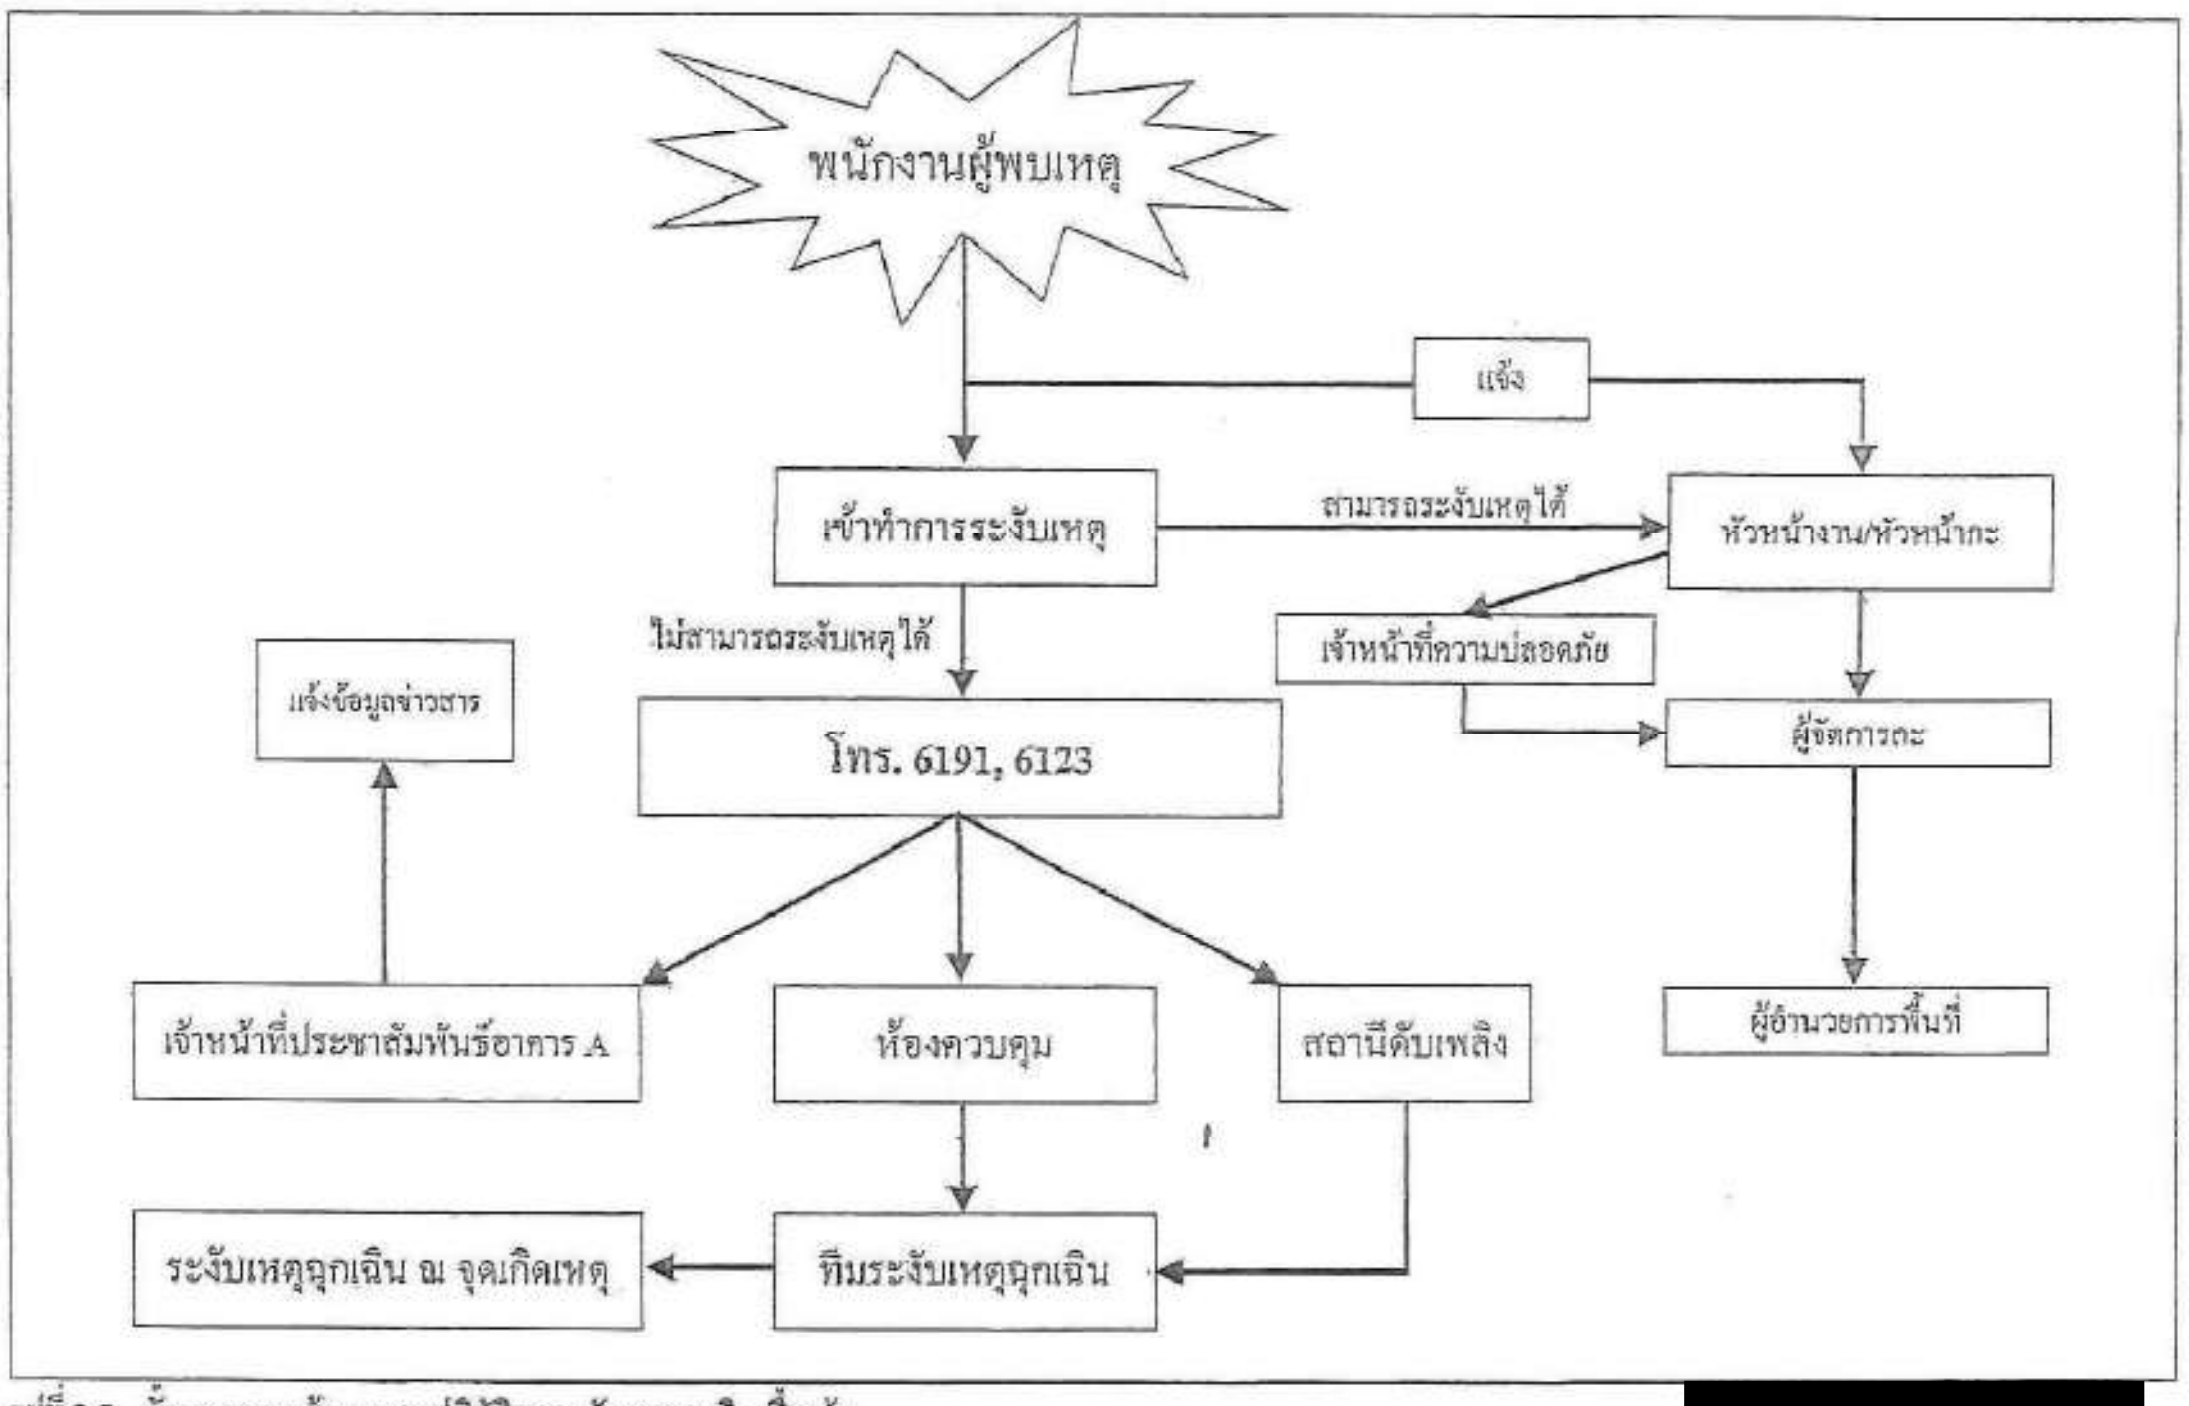

รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการแจ้งเหตุและปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น

[redacted]

ผู้ชำนาญการ

[redacted]

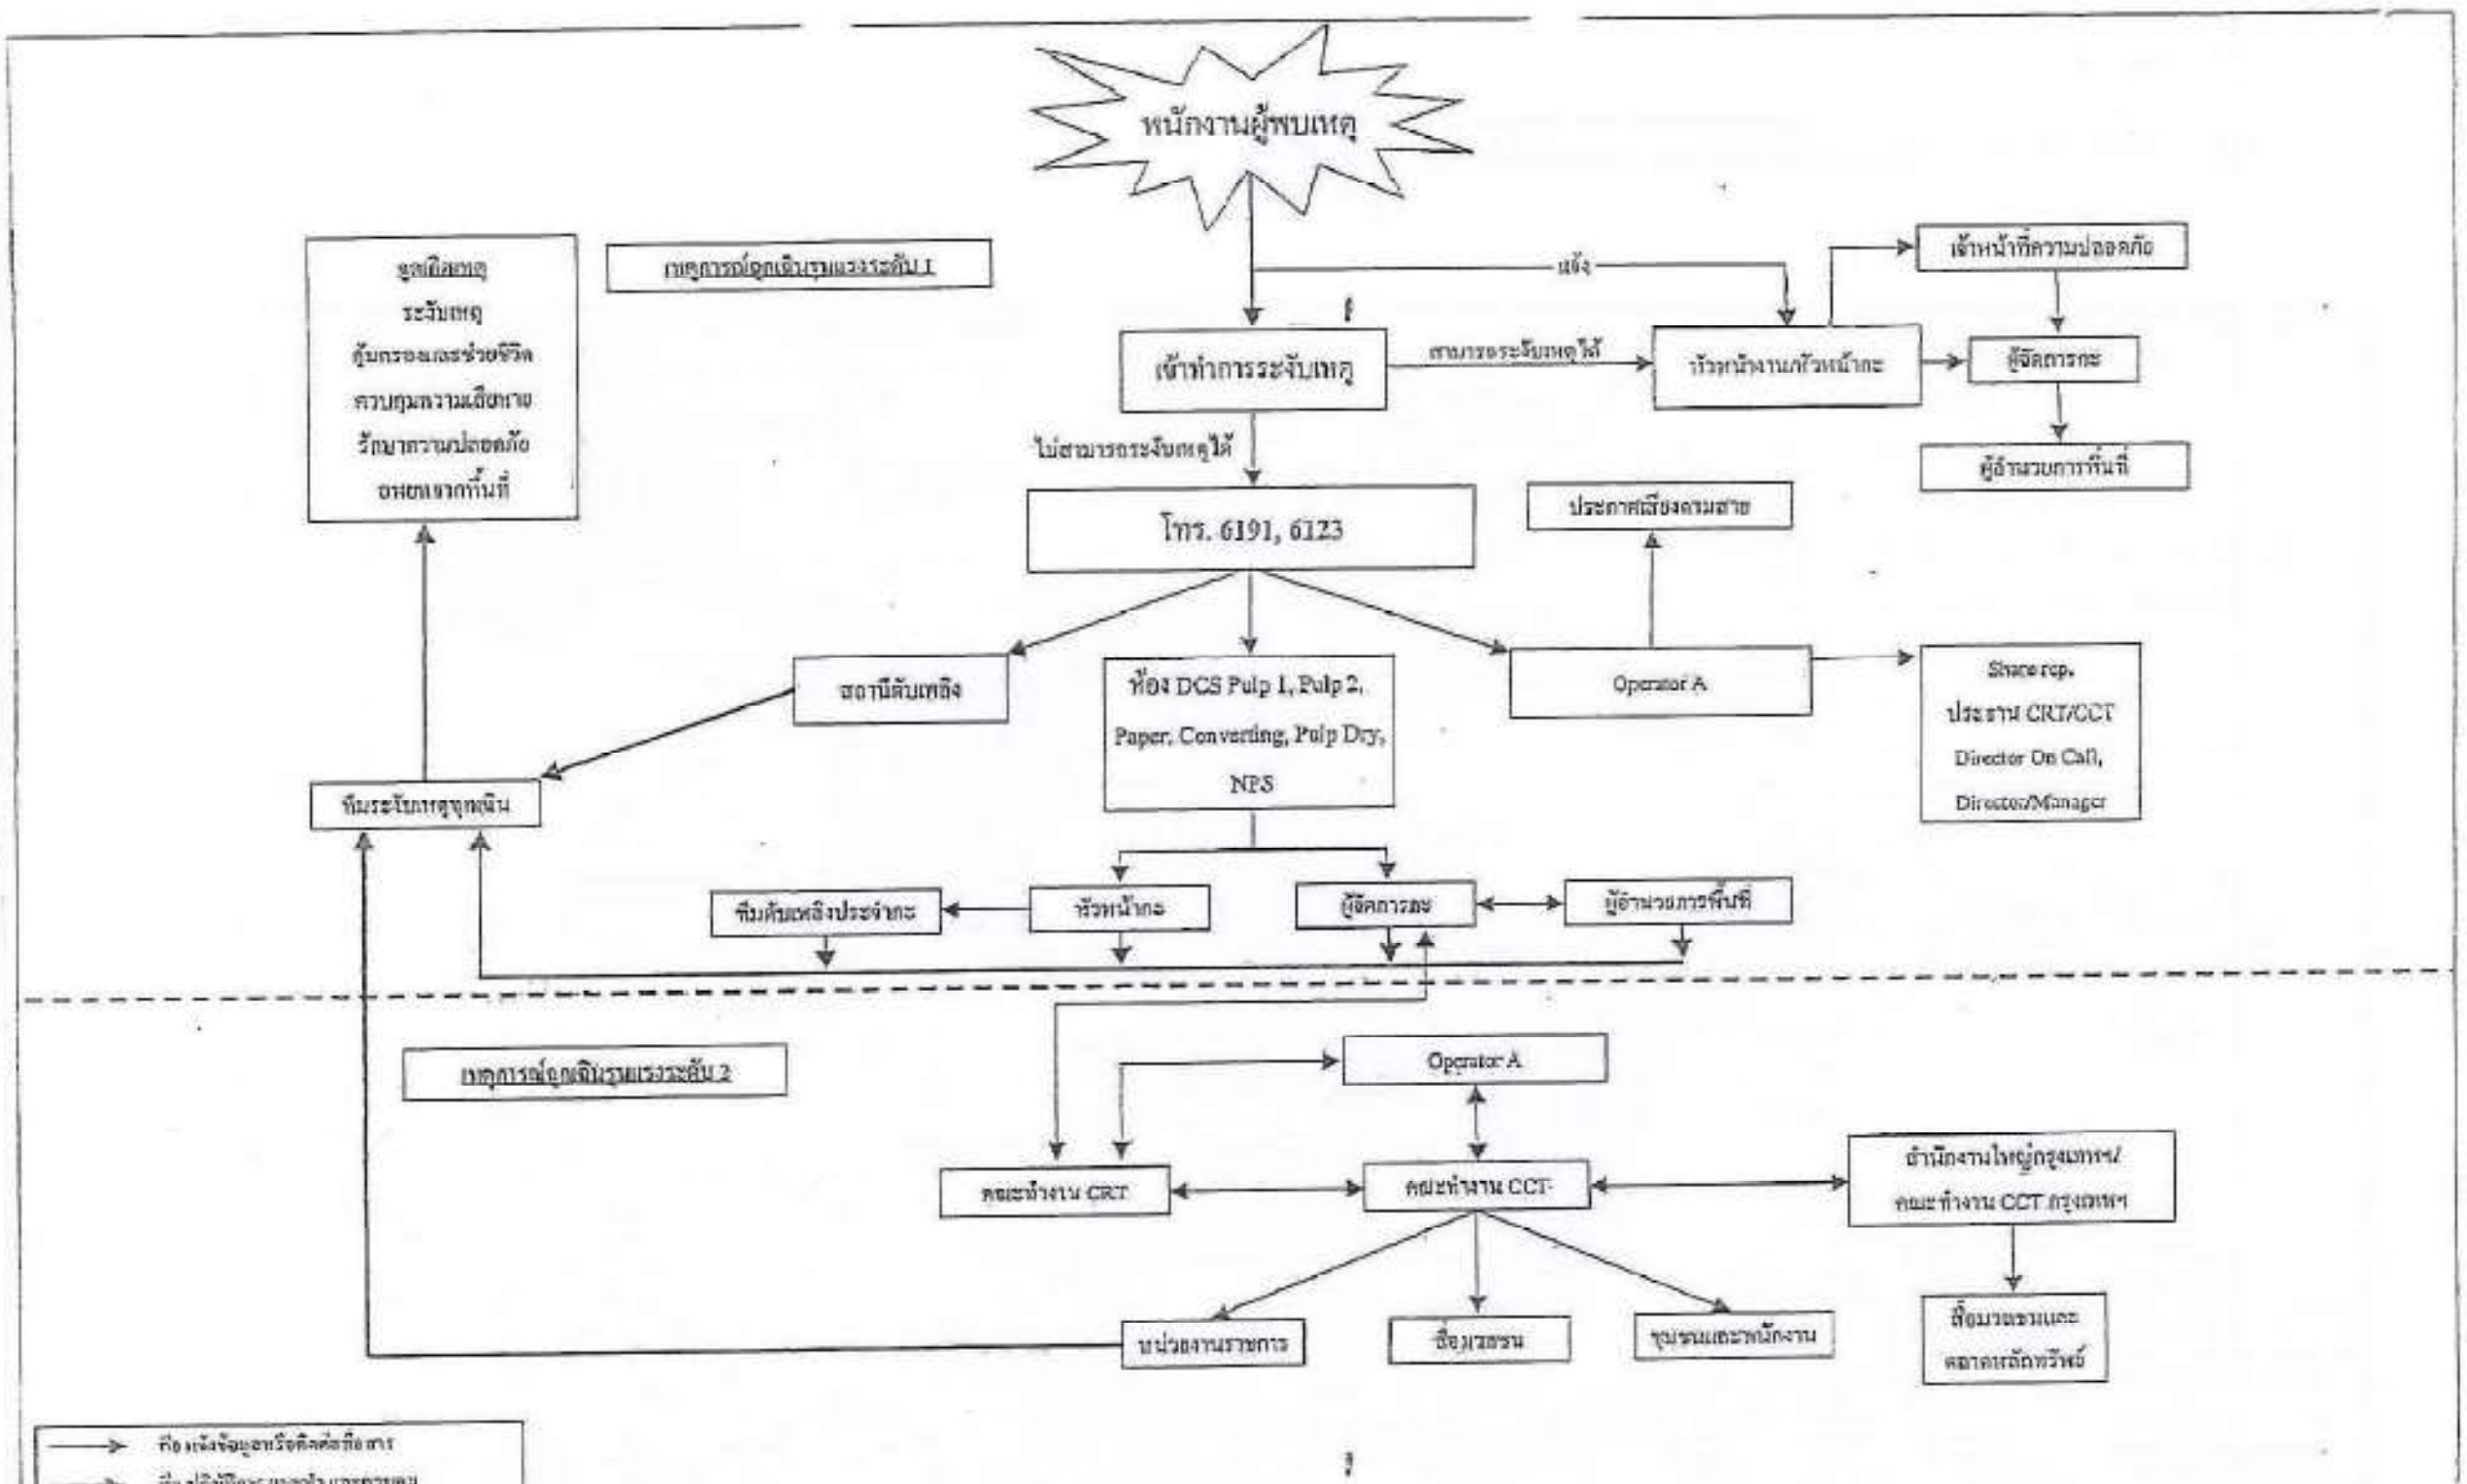

รูปที่ 2-6 แผนผังปฏิบัติการตอบโต้ภาวะเหตุฉุกเฉิน

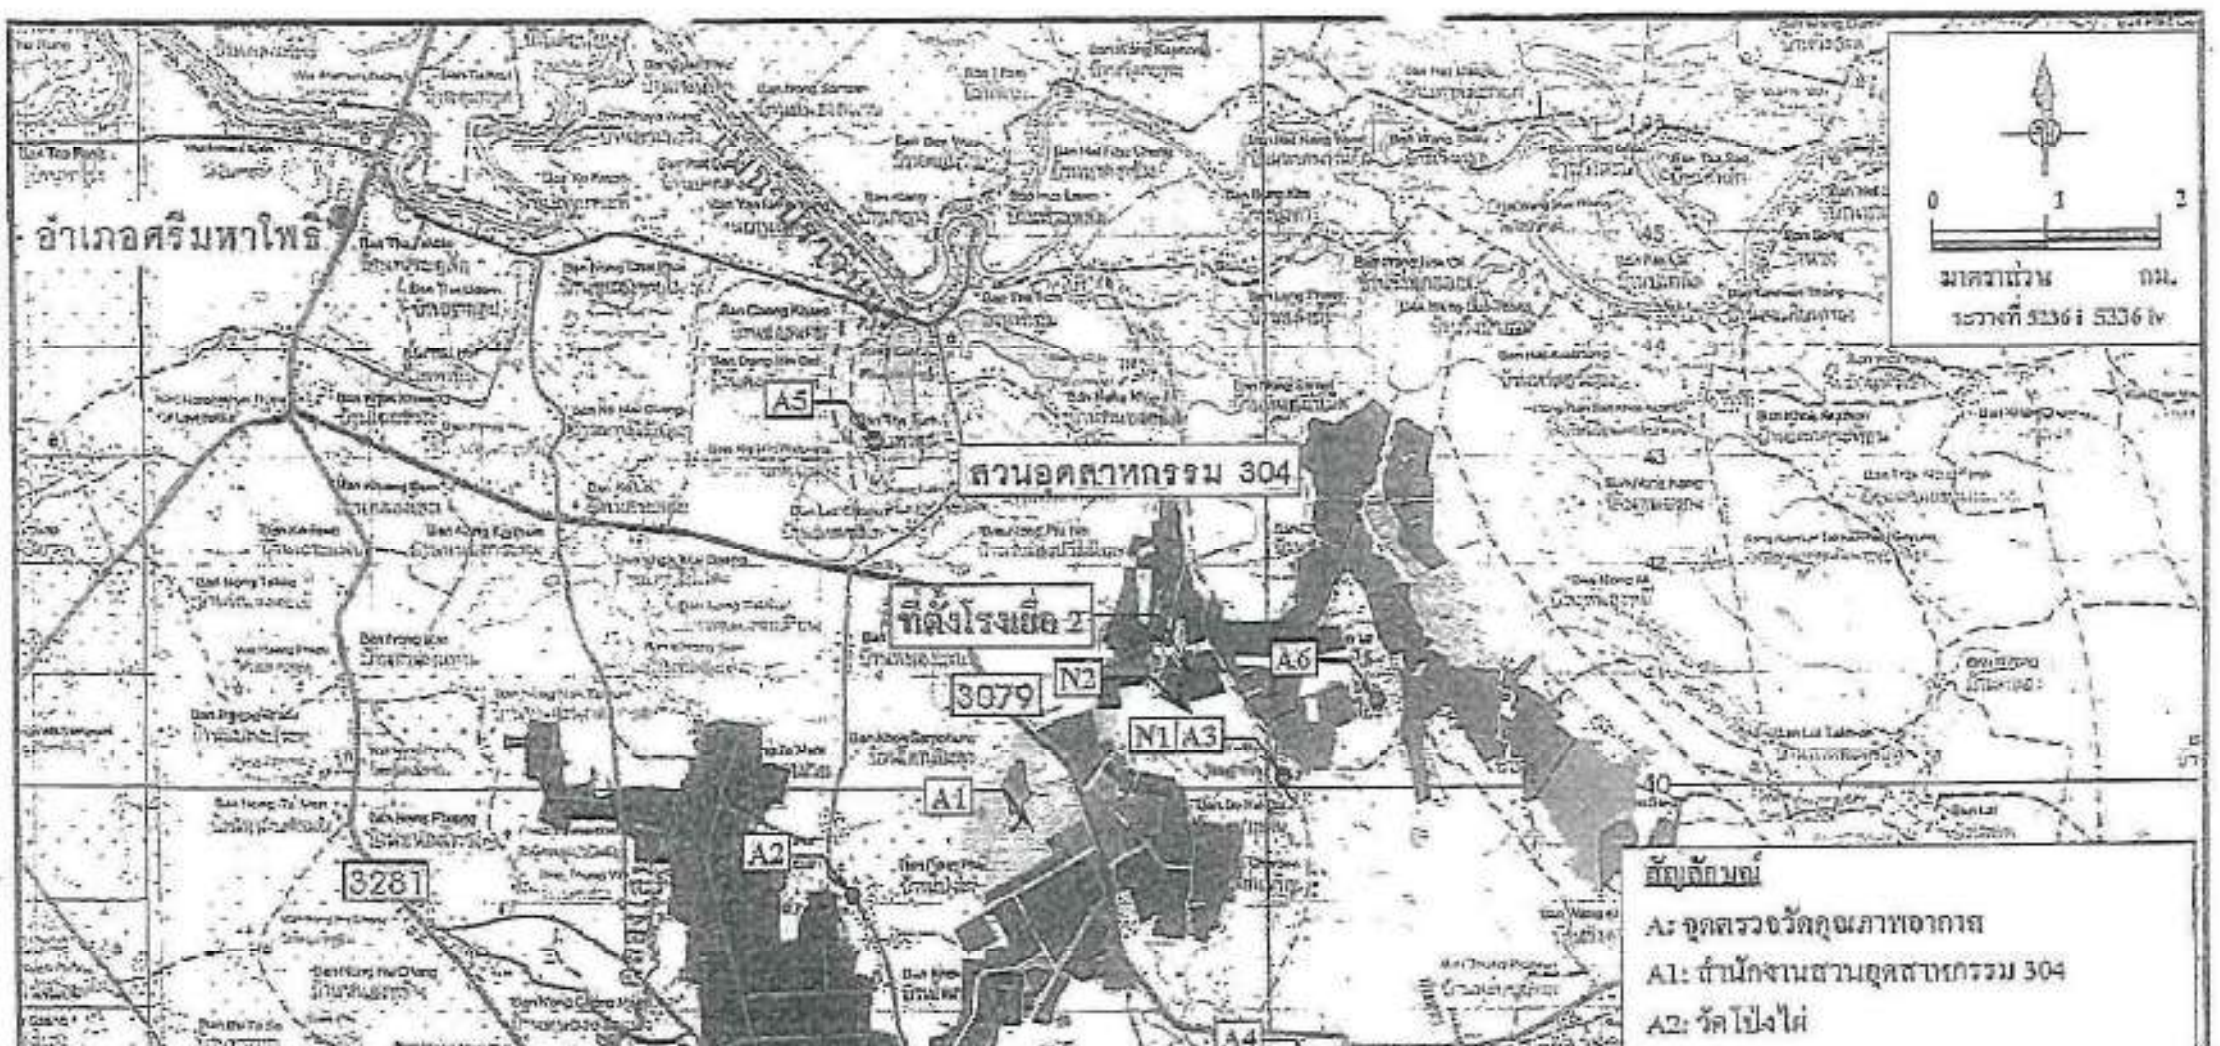

ที่มา: คัดจากแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร (มาตราส่วน 1:50,000)
: ดัดแปลงโดย บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2550

รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง

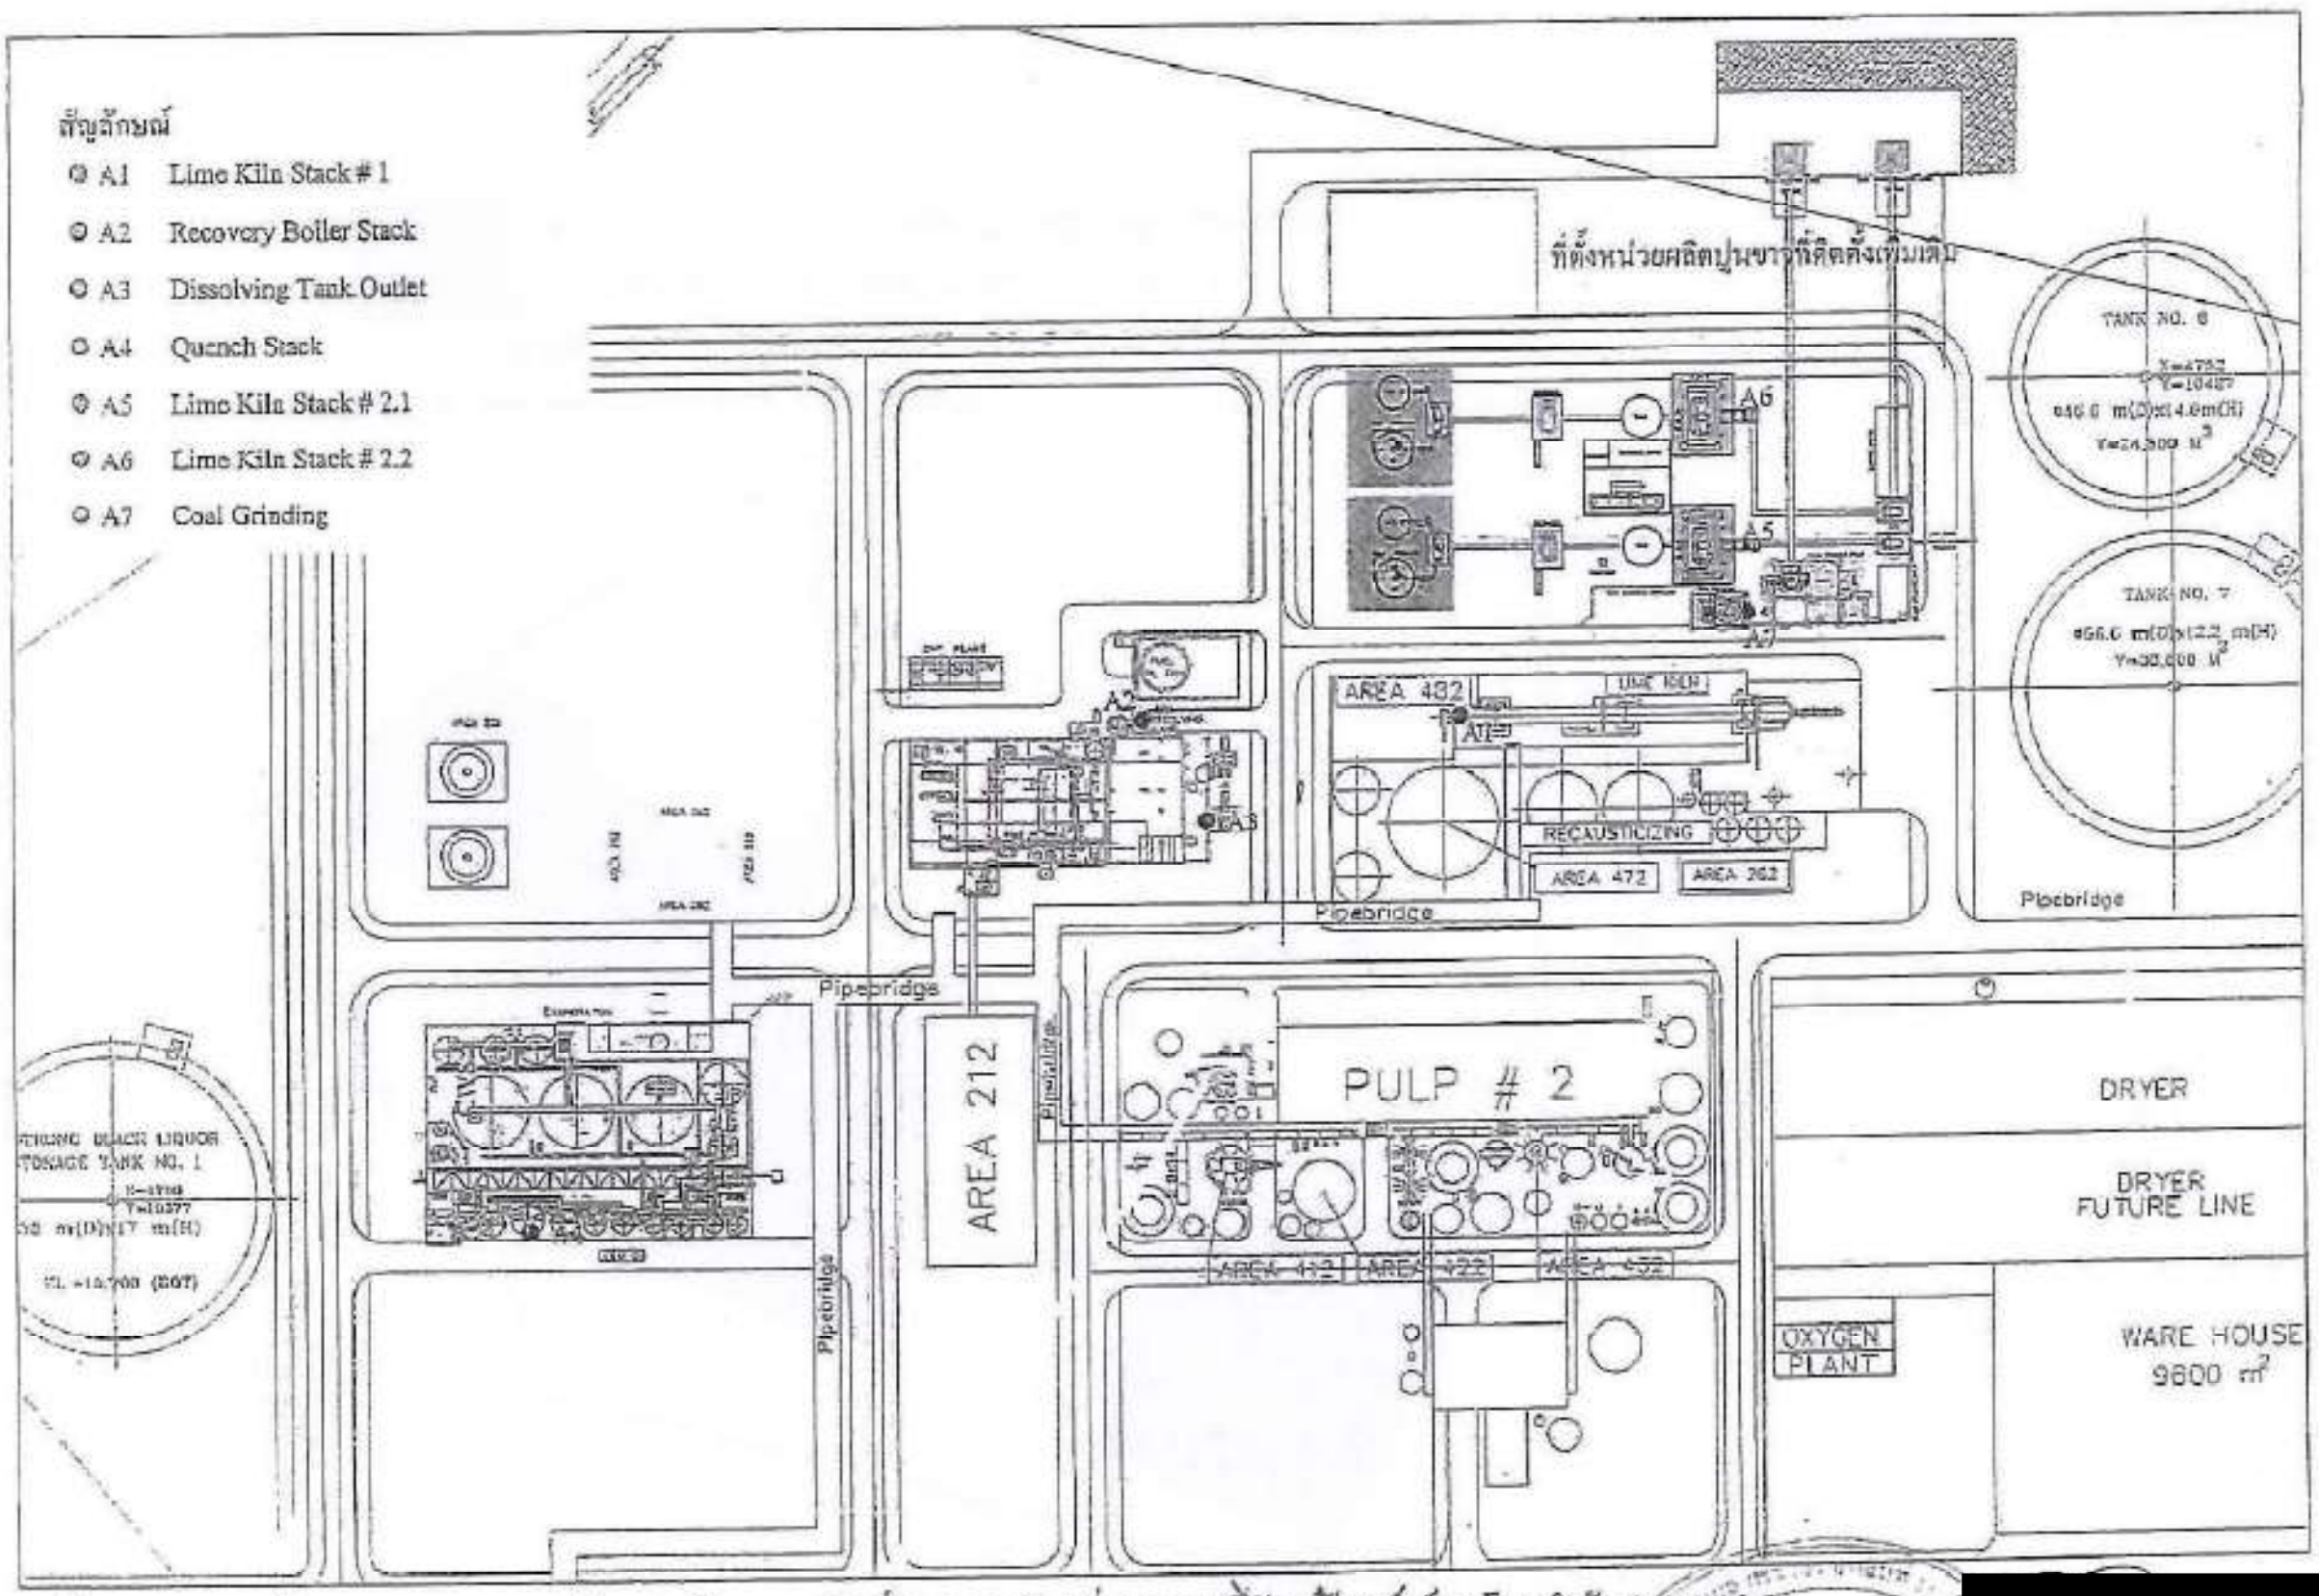

รูปที่ 3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษโรงที่ 2 ของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2551

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

[redacted]

ผู้ชำนาญการ

[redacted]

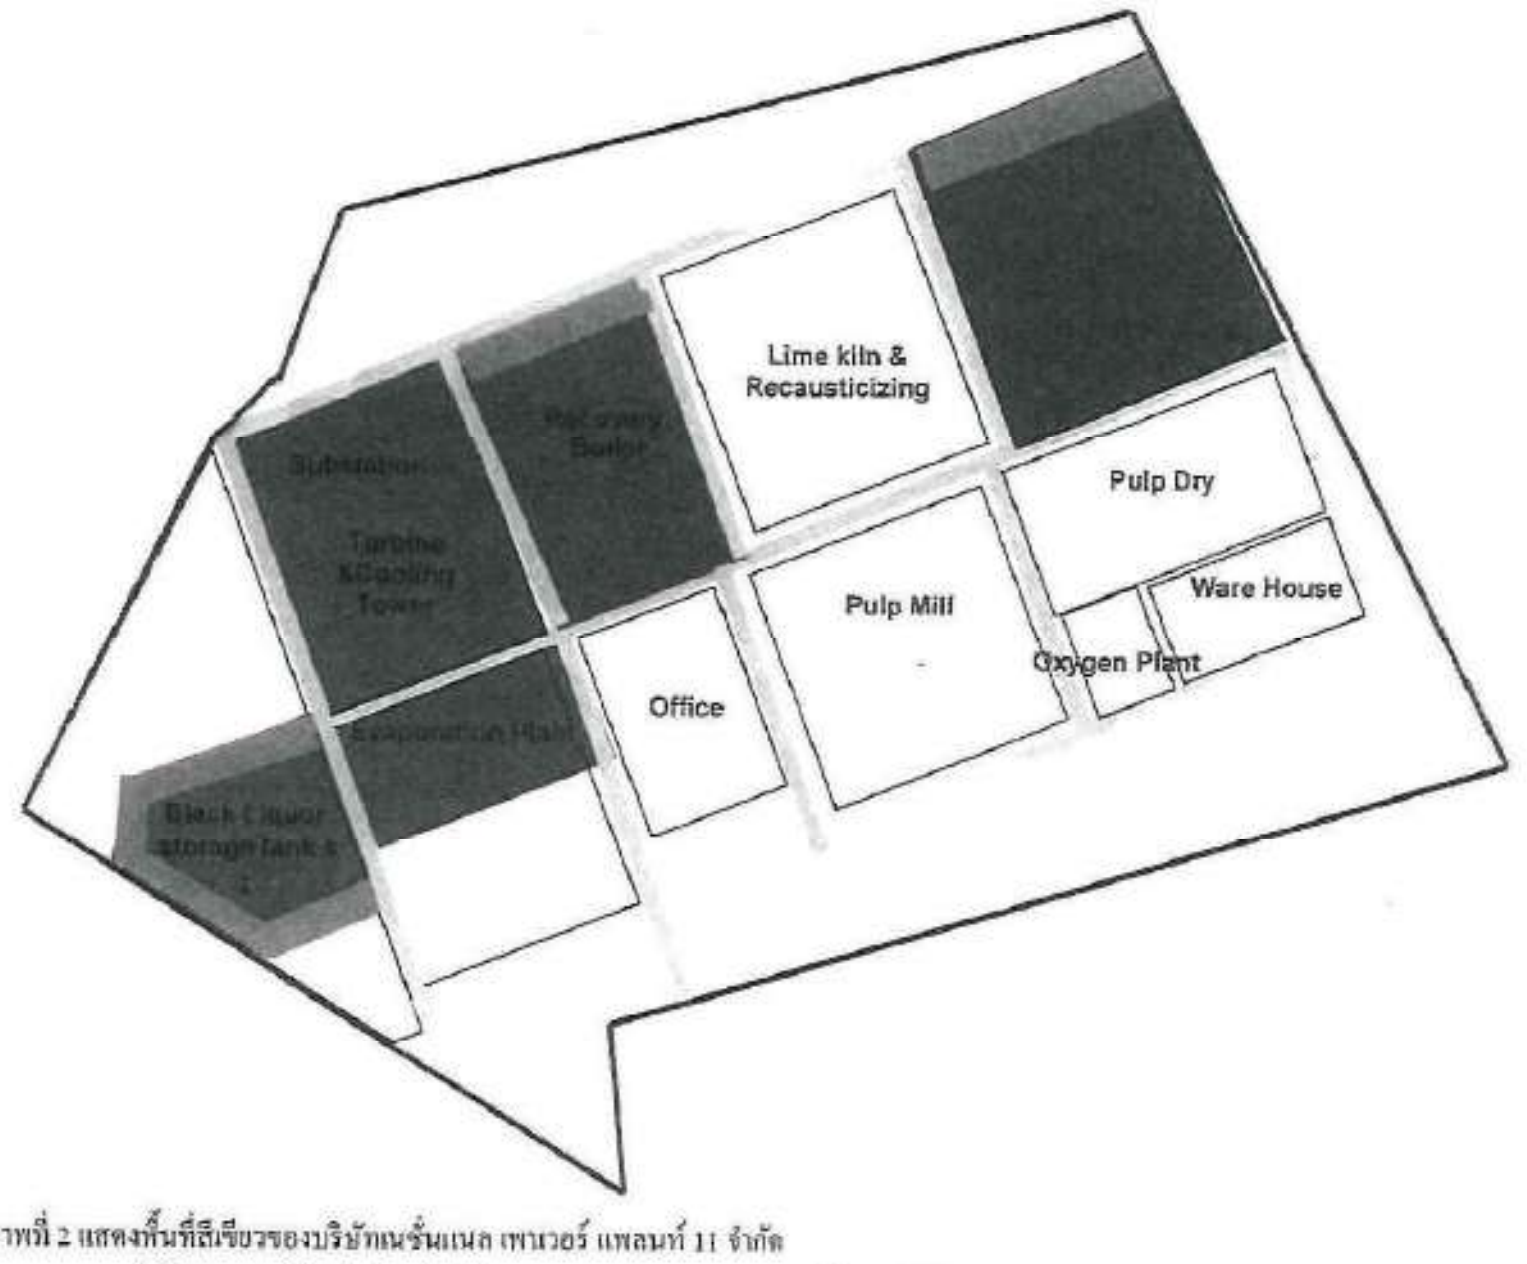

ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่สีเขียวของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด

หมายเหตุ
☐ พื้นที่บริษัทดับเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน) (โรงเยื่อ2) เท่ากับ 126,992 ตารางเมตร
■ พื้นที่บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด เท่ากับ 23,968 ตารางเมตร
▨ พื้นที่สีเขียวบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด เท่ากับ 2,520 ตารางเมตร

[redacted]

ภาคผนวก ก-2

หนังสือรับทราบแจ้งเปลี่ยน EIA NPP**5** **(**PP**11)** **เป็น** NPP**5**A **65**

ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๗๙๐๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

[illegible] พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับทราบการแจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบมาตรการฯ โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ที่ NPP5 SHEQ-0365/054
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด แจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ให้กับบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามการโอนสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ จากการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business transfer) ในการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงาน ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูลตามใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ ๘๘ (๒) ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต ๓๒.๙๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๖๓) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบการโอนกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ทะเบียนโรงงานที่ ๑๐๒๕๐๑๐๐๓๒๕๔๐๕ ให้บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด และจดแจ้งในใบอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ จึงรับทราบการแจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๖ (นันทภัทร)
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/๗ ๙ ๐ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

[illegible] พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับทราบการแจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบมาตรการฯ โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ที่ NPP5 SHEQ-0365/029 ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด แจ้งความประสงค์รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business transfer) จากบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด โดยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด (บริษัทผู้รับโอน) จะเป็นผู้รับผิดชอบมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) แทนบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (บริษัทผู้โอน) เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงาน ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูลตามใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ ๘๘ (๒) ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต ๓๒.๙๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๖๓) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบการโอนกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ทะเบียนโรงงานที่ ๑๐๒๕๐๑๐๐๓๒๕๔๐๕ ให้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด และจดแจ้งในใบอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ จึงรับทราบการแจ้งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)
เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๕๖ (นันทภัทร)
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ข้อร้องเรียนรายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569NPP5A

สาขา 2

ตารางบันทึกข้อร้องเรียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2569
โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงผลิตเยื่อกระดาษ ในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด สาขา2

Jan-26

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
			ไม่มีข้อร้องเรียน			

Feb-26

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
			ไม่มีข้อร้องเรียน			

Mar-26

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
1	8 มีนาคม 2569	External	วันที่ 8/3/69 เวลา 19.40 น. หมู่บ้านเดอะนารา หมู่ 8 ตำบลท่าตูม แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น	จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินเครื่อง (Start-up) ของโรงเยื่อ 2 และโรงไฟฟ้า 11 โดยก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงเยื่อจะถูกส่งไปกำจัดด้วยระบบเตาเผาสำรอง ทั้งนี้ในระหว่างการปรับสภาวะการเดินเครื่อง (Operating Condition) อาจส่งผลให้มีกลิ่นออกสู่ภายนอกได้บ้างในบางช่วงเวลา	แจ้งกลับผู้ที่ร้องเรียน และผู้นำชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรับทราบและไม่มีประเด็นเพิ่มเติม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

Apr-26

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
			ไม่มีข้อร้องเรียน			

May-26

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
			ไม่มีข้อร้องเรียน			

Jun-26

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
			ไม่มีข้อร้องเรียน			

ภาคผนวก ข-2

สำเนาลงรับหนังสือนำส่งราชการ EIA

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569 NPP5A สาขา 2

ที่ NPP5A SHEQ-022/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฆ้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

[redacted]

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่รับ 411
วันที่ 30 มค. 2569
เวลา

ที่ NPP5A SHEQ-024/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฉ้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

ที่ NPP5A SHEQ-021/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาน้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

[redacted]

ที่ NPP5A SHEQ-020/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งนายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาน้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

[redacted]

ที่ NPP5A SHEQ-023/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

ได้รับหนังสือแล้ว
[redacted]
(30 ม.ค. 2569) เวลา 15:14 น.

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฆ้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

ที่ NPP5A SHEQ-027/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
[redacted] [redacted]
โทรศัพท์ [redacted]

ได้รับเอกสารแล้ว
[redacted]
29 / มค / 69

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๒
รับที่..........
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙
เวลา..........

ที่ NPP5A SHEQ-025/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ชุด

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาฆ้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

[redacted]

ที่ NPP5A SHEQ-026/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568

ด้วยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและนำส่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาน้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

[redacted]

29 ม.ค. 69

ที่ NPP5A SHEQ-028/2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด
125 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ชุด

ด้วยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด (บริษัทฯ) โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ที่ตั้งโครงการตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สถานะภาพโครงการระยะดำเนินการ เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน กกพ 01-1(2)/52-044 และมีเลขที่รายงานตามระบบ SMART EIA เลขที่ 12139 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุปให้หน่วยงานราชการฯทราบทุก 6 เดือน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอนำส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในส่วนของโรงไฟฟ้า (หม้อสารเคมีกลับคืน) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานฯส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐาน
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5เอ จำกัด

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
คุณปัทมา นาม้อง, คุณสกาวเดือน ไชยชนะ
โทรศัพท์ 085-835-2735, 085-835-1867

ได้รับหนังสือต้นฉบับไว้แล้ว
[redacted]
29 / ม.ค. / 2569

ภาคผนวก ข-3

ผลการตรวจวัด VOCs PP11 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ค่าที่ใช้เฝ้าระวัง : 1 ppm

Plant	Floor	Area	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Remark
			VOCs(ppm)						
Recover Boiler	# G	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 1	Space Dome	<0.1	0.20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	0.20	0.10	0.10	<0.1	<0.1	0.20	
		Quick Lime Side	<0.1	0.10	0.40	<0.1	0.10	<0.1	
		ESP Side	<0.1	0.40	0.20	0.40	<0.1	0.20	
	# 2	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side*	0.20	<0.1	0.20	0.10	<0.1	0.10	
		Quick Lime Side*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		จุดท่อนำทิงบน Mixing Tank*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		บน Mixing Tank*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		SD gas fan*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 3	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	0.40	0.10	<0.1	0.20	<0.1	0.10	
		ESP Side	0.10	<0.1	0.20	<0.1	<0.1	<0.1	
		HVLC fan*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 4	Space Dome	<0.1	<0.1	0.34	0.12	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	0.40	<0.1	0.20	0.10	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 5*	Space Dome	0.13	0.24	<0.1	<0.1	<0.1	0.15	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 6*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

Plant	Floor	Area	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Remark
			VOCs(ppm)						
Recover Boiler	# 7*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	0.10	0.20	0.10	<0.1	<0.1	0.10	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 8*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	0.20	<0.1	0.50	0.40	0.10	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 9*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 10*	Space Dome	<0.1	0.30	0.10	<0.1	0.40	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	0.50	0.20	<0.1	0.40	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 11*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 12*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	# 13*	Space Dome	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Denim Plant Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quick Lime Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		ESP Side	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

Plant	Floor	Area	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Remark
			VOCs(ppm)						
Evaporation		ทางเดินเข้า Evap*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quench #1*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quench #2*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quench #3*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Quench #4*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		Port วัด outlet quench*	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		หัวถัง WBL T004	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		หัวถัง WBL T005	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		หัวถัง SBL Tank	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		หัวถัง Spill	0.51	0.75	0.36	0.24	0.36	0.45	มีกลิ่นเล็กน้อย
		หัวถัง Firing	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
		หัวถัง warm	0.38	0.44	0.26	0.31	0.42	0.29	มีกลิ่นเล็กน้อย
		หัวถัง condensate*	0.12	0.20	0.18	0.34	0.25	0.45	
		หัวถัง foul*	<0.1	<0.1	<0.1	0.22	0.14	0.11	

***ตามมาตรการ EIA**

ภาคผนวก ข-4

คู่มือบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องกรองจับดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อรับประกันว่า ESP ได้รับการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของผู้ผลิต และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ขอบข่าย (Scope)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ESP ในบริษัท NPP5 NPP11 และNPP10

3. คำจำกัดความ (Definition)

3.1 Maximo โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งใช้ในการบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย

3.2 PM Module ระบบการจัดการซ่อมบำรุงส่วนที่จัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันใน “Maximo”

3.3 Equipment Module ระบบการจัดการซ่อมบำรุง ส่วนที่จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน “Maxim

3.4 ISO Related “E” การแยกความสำคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใน “Maximo”

3.5 ESP Electrostatic Precipitator เครื่องกรองจับดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)

4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ ESP จะได้รับการลงทะเบียนหมายเลขเครื่องจักรและจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ “Maximo” Equipment Module

4.2 การตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน จะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.3 (รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน)

4.3 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแผนก Recovery Boiler ที่ระบุใน “Maximo” “Equipment Module” ISO related “E” จะได้รับการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิต และมีกำหนดการบำรุงรักษาตามที่ได้ระบุใน “Maximo” PM Module

5. บันทึก (Record)

5.1 บันทึกของงานซ่อมบำรุงทั้งหมดจะได้รับการระบุใน Work order / Work request และป้อนข้อมูลเข้าสู่โหมดประวัติ (history module) ของ “Maximo”

6. เอกสารแนบ (Related Document)

6.1 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ESP

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำเอกสาร
WI-E-5 5A 11-EM-007	01	ปรับแก้รูปแบบเอกสารพร้อมกับรันเลขเอกสารใหม่	[redacted]

เอกสารแนบ 6.1 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ESP

ITEM	DESCRIPTION	TYPE
1	Drag scraper ESP # 1	Conveyor
2	Drag scraper ESP # 2	Conveyor
3	Collecting conveyor ESP # 1	Conveyor
4	Collecting conveyor ESP # 2	Conveyor
5	Rotary feeder ESP # 1	Valve
6	Rotary feeder ESP # 2	Valve
7	Precipitator transfer conveyor # 1	Conveyor
8	Precipitator transfer conveyor # 2	Conveyor
9	Ins heater blower, precipitator # 1	Fan
10	Emitting rapper # C, precipitator # 2	Conveyor
11	Ins. Heater blower, precipitator # 2	Fan

6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน ESP
6.3 รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน
6.4 ข้อกำหนดความปลอดภัย

7. เอกสารอ้างอิง (Reference)

7.1 MN-E-PUH-MR-001 Environment Manual
7.2 WP-QES-PUH-DC-006 Operation Control Procedure

เอกสารแนบ 6.3 รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน

ITEM	INSPECTION	FREQUENCY			
		DAILY	WEEKLY	MONTHLY	YEARLY
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส	X			
2	ตรวจสอบอัดจาระบี		X	X	
3	เปิดล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนจาระบีใหม่				X
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น, เติมน้ำมันหล่อลื่น		X	X	
5	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น				X
6	ตรวจสอบวัดอุณหภูมิเครื่องจักร	X	X	X	
7	ตรวจสอบวัดแรงดันต่างๆ	X	X	X	
8	ตรวจสอบการรั่วซึมต่างๆ (Packing, Mechanical)	X		X	
9	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน			X	
10	ตรวจสอบการหลวมคลอนต่างๆ (Bolts, Nuts)			X	X
11	ตรวจสอบสายพานและการปรับแต่ง	X		X	
12	ตรวจสอบโซ่, หล่อลื่นโซ่และปรับแต่ง	X		X	
13	ตรวจวัดสภาพลูกปืนด้วยเครื่องวิเคราะห์ลูกปืน			X	
14	ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น				X
15	ตรวจสอบระบบทำงานต่างๆ			X	X
16	ตรวจสอบตั้งค่าแรงดัน, ปรับแต่งและทดสอบแรงดันและการทำงาน				X
17	ตรวจสอบระบบการระบายน้ำอัตโนมัติ	X		X	
18	ตรวจสอบอุปกรณ์, อะไหล่ต่างๆและเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือผู้ผลิตแนะนำ				X
19	ทำความสะอาดตามจุดต่างๆ	X	X	X	X

เอกสารแนบ 6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน ESP

ITEM	DESCRIPTION	PM NUMBER	FREQUENCY			
			DAILY	WEEKLY	MONTHLY	YEARLY
1	Drag scraper ESP # 1	PM4543			X	
2	Drag scraper ESP # 2	PM4544			X	
3	Collecting conveyor ESP # 1	PM4545			X	
4	Collecting conveyor ESP # 2	PM4546			X	
5	Rotary feeder ESP # 1	PM4547			X	
6	Rotary feeder ESP # 2	PM4548			X	
7	Precipitator transfer conveyor # 1	PM4549			X	
8	Precipitator transfer conveyor # 2	PM4550			X	

ก่อนตรวจเครื่องหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องปรับไฟแรงสูง

> **อันตราย! ไฟแรงสูง**
> **แรงไฟปกติขณะเดินเครื่องอยู่ในระหว่าง 80,000 V – 90,000 V**
> **ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเรื่องการต่อสายระบบไฟแรงสูงลงดินก่อนการตรวจหรือซ่อมเครื่อง นี่เป็นเรื่องสำคัญถึงชีวิต**

- ตรวจสภาพอุปกณ์ชิ้นส่วนและปลายสายไฟของอุปกรณ์สายดินว่าต่อสายเรียบร้อยถูกต้องดี
- ปิดสวิทช์จ่ายไฟทุกตัวในตู้ไฟ
- แขวนป้าย "กำลังทำงาน" ให้เห็นชัดเจนข้างหน้าตู้คุมเครื่อง
- ต่อชิ้นส่วนของเครื่องเรียงไฟซึ่งตามธรรมดาเป็นสายไฟแรงสูงเข้ากับอุปกรณ์สายดินที่มีไว้ ดูภาคผนวก 1 "คำชี้แจงเรื่องการต่อสายดินกับเครื่องกรองฝุ่นธุลี"

ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องกรอง

> **ระวังอันตรายแผงธุลีถล่ม**
>
> **ก่อนเข้าห้องตกตะกอน ใช้ไฟฉายตรวจดูอย่างละเอียดให้แน่ใจว่ามีธุลีเกาะตัวกันเป็นแผงอยู่หรือไม่และมีโอกาสจะหลุดลงมาจากชิ้นส่วนต่าง ๆ หรือไม่**
>
> **ถ้ามีก็ต้องเคาะแผ่นธุลีที่ค้างอยู่ให้หลุดออกมาเสียก่อน ก่อนที่จะเข้าไปในห้องตกตะกอน ตรวจดูสาเหตุและแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ธุลีเกาะตัวกันก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม่**
>
> **ปล่อยให้เครื่องเคาะทำงานต่อไปทุกครั้งในขณะที่เบาเครื่องให้เย็นลง ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสให้ธุลีเกาะตัวและถล่มลงมาใส่**

ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องกรอง

เวลาเข้าไปปฏิบัติงานในห้องตกตะกอนทุกครั้ง ต้องมีคนสองคนเข้าโดยที่คนหนึ่งเป็นคนรับผิดชอบอยู่ด้วย ทั้งสองคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีว่าธุลีและ/หรือแก๊สนั้นเป็นประเภทใดชนิดใด มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรบ้าง และต้องรู้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอะไรบ้าง ผู้รับผิดชอบต้องรู้จักโครงสร้างและการทำงานของเรื่องกำจัดธุลีเป็นอย่างดี และรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมา นอกจากอันตรายต่อร่างกายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดด้วยต้องใช้อุปกรณ์และสวมชุดป้องกันเสมอทุกครั้ง

เอกสารแนบ 6.4 ข้อกำหนดความปลอดภัย

ข้อกำหนดความปลอดภัยทั่วไป

เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนที่ทำงานในโรงกรองต้องรับรู้และเข้าใจกฎรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ถ้ามีกฎรักษาความปลอดภัยอื่นๆ อีกที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกฎทั่วไปหรือกฎโดยเฉพาะใดๆ ก็ตาม ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นด้วย

การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงาน

- ใช้หมวกนิรภัยและเข็มขัดที่มีเชือกนิรภัยยึดไว้หรือเครื่องรองรับอัตโนมัติอื่นทุกครั้งที่ทำงานข้างบนเครื่องในบริเวณที่ไม่มีราวยึด
- ถ้ามีโอกาสเสี่ยงต่อการสูดแก๊สหรือละอองเป็นจำนวนที่อาจจะก่ออันตรายหรือระคายเคือง ต้องใช้หน้ากากช่วยหายใจที่เหมาะสม
- ในกรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจเป็นการเพียงพอแล้ว เจ้าหน้าที่วิศวกรฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบประจำโรงงานต้องเป็นผู้กำหนดว่าจะใช้หน้ากากประเภทใด

หมายเหตุ : อย่าลืมว่าหน้ากากป้องกันไอพิษและเครื่องช่วยหายใจแบบผสมอื่นๆ มีอายุในการเก็บไว้จำกัด

- ถ้าปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 20% หรือถ้าในแก๊สมีสารอันตรายหลายประเภท ต้องใช้หน้ากากแบบที่มีท่ออากาศช่วยหายใจด้วย
- สวมชุดป้องกันที่ผ่านการรับรองในกรณีที่ผิวหนังเสี่ยงต่อการสูดแก๊สหรือละอองที่เป็นอันตราย
- เมื่อเสร็จการใช้งานแล้ว ต้องทำความสะอาดชุดป้องกันให้เรียบร้อย โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่พนักงานต้องเสี่ยงต่ออันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อกำหนดความปลอดภัยเฉพาะ

- ตรวจเป็นประจำสม่ำเสมอว่า อุปกรณ์ชิ้นส่วนสายดินที่แยกอยู่ในช่องเก็บต่างหากนั้น อยู่ในสภาพดี สะอาด สายไฟยังทำงานดี และปลายขั้วทุกขั้วยังเรียบร้อย ให้ไฟเป็นปกติ นอตที่ยึด อุปกรณ์สายดินติดกับช่องสำหรับตรวจดูเครื่องต้องสะอาด ตรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอื่นๆ ด้วยว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพดี ก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ในโรงกรอง ควรตรวจสิ่งต่อไปนี้
- ไฟฉายและเครื่องมือใดก็ตามที่ต่อกับไฟสลับและใช้ในการตรวจเครื่องหรือปฏิบัติงานใดก็ตามภายในเครื่อง **ต้องไม่ใช้ไฟเกิน 50 โวลท์อย่างเด็ดขาด**

ก่อนตรวจซ่อมหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับกระแสไฟแรงสูงหรือระบบขั้วไฟในเครื่องดังกล่าว ต้องกับสวิทช์ไฟแรงสูงในทุกส่วนของระบบที่เกี่ยวข้องแล้วต่อสายลงดิน **ข้อบังคับเบื้องแรกสุดคือ ต้องดับสวิทช์และต่อสายลงดินระบบทุกส่วนและระบบรอบข้าที่จะตรวจซ่อม**

ขั้นตอนการถอดสายและต่อสายลงดิน

ต้องปฏิบัติตามวิธีและขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. ปิดสวิทช์หมอแปลง/เครื่องเรียงไฟที่เกี่ยวข้อง (ตามปกติปิดจากที่คุมเครื่อง)
2. ปิดสวิทช์จ่ายไฟในหม้อแปลง/ตู้คุมเครื่องเรียงไฟ แขวนป้าย “กำลังทำงาน” ให้เห็นถนัดชัดเจนไว้ที่ตู้
3. ตรวจดูให้แน่ใจก่อนใช้ว่าปลายสายไฟต่อสายดินทุกส่วนต่อไว้เรียบร้อยถูกต้อง (แท่งยึดและสลักขัน)
4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวสลักยึดที่ขันไว้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยไม่ชำรุด สลักยึดนี้ติดไว้ข้างช่องตรวจดูเครื่องจากข้างนอก
5. เอาสลักขันที่ติดกับแท่งยึดสวมกับเหล็กสลักยึดแล้วขันให้แน่น
6. คลายล็อคแล้วเปิดฝาช่องตรวจตู้ตัวนำไฟแรงสูงของระบบที่เกี่ยวข้อง เอาขั้วต่อท่อนหัวต่อกับตัวนำไฟแรงสูงโดยตรง **เวลาปฏิบัติงานในห้องดักกรอง**
7. คลายล็อคแล้วเปิดฝาช่องตรวจประจำระบบขั้วไปที่เกี่ยวข้อง ขันตัวปลายข้อต่อติดกับเหล็กสลักให้แน่น แล้วเกี่ยวขั้วต่อท่อนหัวไว้กับขอเกี่ยวสายดินที่ติดไว้อยู่ด้านในข้างฝาช่องตรวจประจำระบบขั้วคายประจุของเครื่องดักกรอง

> หมายเหตุ
> ถ้าฝาช่องตรวจดูเครื่องที่จะเปิดอยู่ระหว่างระบบขั้วไฟฟ้าคายประจุสองระบบ ต้องต่อสายลงดินเข้ากับทั้งสองระบบ ก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ในเครื่องดักกรอง

เวลาปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องฉนวนเก็บความร้อน

คลายล็อคแล้วเปิดฝาห้องฉนวนของระบบที่เกี่ยวข้อง ขันตัวสลักบันติดกับเหล็กสลักยึดให้แน่น แล้วเมาขั้วต่อท่อนหัวเกี่ยวไว้กับขอเกี่ยวสายดินของห้องฉนวนที่ติดไว้อยู่บนฝาครอบตัวฉนวนแขวนลอย

- ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่ระบุไว้ในบทที่ว่าด้วย “ก่อนการตรวจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเรียงไฟแรงสูง” ดูในหน้าที่แล้ว
- ต่อไฟระบบขั้วลบทุกระดับลงดินโดยใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่อสายดินที่มีไว้สำหรับการนี้โดยทำตามคำชี้แจงที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 **“คำชี้แจงเรื่องการต่อสายดินกับเครื่องกรองฝุ่นธุลี”**
- ปิดพัดลมดูดแก๊สร้อน ดูในเอกสารเฉพาะ
- เปิดช่องตรวจและระบายลมให้อุณหภูมิในห้องกรองลดลงพอที่จะเข้าไปได้ หรือไม่อย่างนั้นอาจจะเบาเครื่องปล่อยให้พัดลมหมุนช้าลงหรือแง้มแผ่นปิดทางไฟไว้เล็กน้อยเพื่อทำให้อุณหภูมิลดลงเร็วขึ้น ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็เปิดประตูล็อคค้างไว้ให้แน่นหน้ามั่นคง อย่าให้บานประตูตีกลับมางับลง – เพราะอาจจะทำให้อันตรายบาดเจ็บได้ **ระวังไฟลวก!** เครื่องบางส่วนเย็นลงเร็วกว่าส่วนอื่น
- หยุดอุปกรณ์ถ่ายเทธุลีทุกชิ้นด้วยการกดสวิทช์อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงให้อยู่ในสถานะปิด และปิดค้างไว้ให้มั่นคง

สายพานและเครื่องป้อน

- ปิดเครื่องทุกหน่วยที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง ปิดสวิทช์ค้างไว้ แขวนป้าย **“กำลังทำงาน”** ไว้ที่สวิทช์ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มตรวจซ่อมหรือบำรุงรักษาระบบสายพานหรือเครื่องป้อน

หมายเหตุ! การตรวจซ่อมส่วนหนึ่งส่วนใดในระบบสายพานมักจะหมายถึงว่าต้องปิดเครื่องส่วนอื่นด้วย ในกรณีอย่างนี้ต้องทำตามขั้นตอนที่ชี้แจงไว้ข้างต้น

- ถ้าการตรวจซ่อมบำรุงเกี่ยวโยงกับอุปกรณ์หลายส่วน ก็ต้องดับเครื่องอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกส่วนและแขวนป้ายบอกไว้ที่สวิทช์แต่ละตัว
- ถ้าต้องเข้าไปในห้องกรอง ต้องปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ระบุไว้ในบทที่ว่าด้วย “ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องกรอง” ดูในหน้าที่แล้ว

พัดลมดูดแก๊สร้อน

ดูในคำชี้แจงเรื่องอุปกรณ์ส่วนนี้โดยเฉพาะ

การต่อสายดินกับเครื่องดักกรองฝุ่นธุลี

คำชี้แจงเรื่องวิธีต่อสายลงดินข้างล่างนี้ใช้กับเครื่องดักกรองฝุ่นธุลีด้วยไฟฟ้าที่มีเครื่องแปลงไฟ/เครื่องเรียงไฟต่อกับอุปกรณ์สายลงดิน **แบบแยกอยู่ในตู้เฉพาะต่างหาก**
ตู้สายดินติดตั้งไว้อยู่ข้างยกพื้นของเครื่องดักกรองที่มีไว้สำหรับการตรวจซ่อมเครื่องให้สะดวก

หลังการตรวจซ่อม

1. ปลดชิ้นส่วนอุปกรณ์สายดินที่ต่อไว้ออกให้หมดแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้อุปกรณ์สายดิน
2. ปิดและล็อคฝาช่องตรวจเครื่องทุกบาน
3. ปลดป้าย **"กำลังทำงาน"** ลงจากตู้คุมเครื่องแล้วเปิดสวิทช์จ่ายไฟ

ภาคผนวก ข-5

สถิติ ESP Trip รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายงานการตรวจวัด Monitor Voltage ของ ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (สาขา 2)

ประจำเดือน มกราคม 2569

ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ

ลำดับ	**อุปกรณ์ / เครื่องมือวัด**	**NPP11**
1	ESP#1	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
2	ESP#2	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✗
3	ESP#3	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓

หมายเหตุ	✓	หมายถึง	ผลปกติ
	✗	หมายถึง	ผลผิดปกติ

ส่วนที่ 2 การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

07-01-2026 V.I Curve test ESP2

27-01-2026 Inspection ESP#2

รายงานการตรวจวัด Monitor Voltage ของ ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอ์ แพลนท์ 5 จำกัด (สาขา 2)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ

ลำดับ	**อุปกรณ์ / เครื่องมือวัด**	**NPP11**
1	ESP#1	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✗
2	ESP#2	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
3	ESP#3	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓

หมายเหตุ	✓	หมายถึง	ผลปกติ
	✗	หมายถึง	ผลผิดปกติ

ส่วนที่ 2 การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

11-02-2026 Inspection service ESP#1

รายงานการตรวจวัด Monitor Voltage ของ ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (สาขา 2)

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ

ลำดับ	**อุปกรณ์ / เครื่องมือวัด**	**NPP11**
1	ESP#1	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
2	ESP#2	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
3	ESP#3	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓

หมายเหตุ	✓	หมายถึง	ผลปกติ
	✗	หมายถึง	ผลผิดปกติ

ส่วนที่ 2 การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

รายงานการตรวจวัด Monitor Voltage ของ ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (สาขา 2)

ประจำเดือน เมษายน 2569

ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ

ลำดับ	อุปกรณ์ / เครื่องมือวัด	NPP11
1	ESP#1	Power Boiler
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
2	ESP#2	Recovery Boiler
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
3	ESP#3	Recovery Boiler
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓

หมายเหตุ			
	✓	หมายถึง	ผลปกติ
	✗	หมายถึง	ผลผิดปกติ

ส่วนที่ 2 การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

รายงานการตรวจวัด Monitor Voltage ของ ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (สาขา 2)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ

ลำดับ	**อุปกรณ์ / เครื่องมือวัด**	**NPP11**
1	ESP#1	**Power Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
2	ESP#2	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
3	ESP#3	**Recovery Boiler**
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓

หมายเหตุ			
	✓	หมายถึง	ผลปกติ
	✗	หมายถึง	ผลผิดปกติ

ส่วนที่ 2 การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

รายงานการตรวจวัด Monitor Voltage ของ ระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (สาขา 2)

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ส่วนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบ

ลำดับ	**อุปกรณ์ / เครื่องมือวัด**	**NPP11**
1	ESP#1	Power Boiler
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
2	ESP#2	Recovery Boiler
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓
3	ESP#3	Recovery Boiler
	Check Sec Volt Normal > 35 KV Abnormal ค้างที่ < 35 KV เกิน 10 sec	✓

หมายเหตุ	✓	หมายถึง	ผลปกติ
	✗	หมายถึง	ผลผิดปกติ

ส่วนที่ 2 การติดตามการแก้ไขและปรับปรุง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ภาคผนวก ข-6

ผล CEMs Emission NPP รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

Emission at Recovery Boiler PP11

Jan-26

Date	H2S	SO2	CO	O2	Opacity	Dust	NOx	TRS
Emission limit	72 ppm	54 ppm	690 ppm	-	-	150 mg/Nm3	180 ppm	-
1	3.60	10.00	142.13	6.86	42.76	68.95	121.51	3.55
2	3.61	8.50	130.04	6.87	38.94	72.06	124.16	3.67
3	3.63	9.93	135.84	6.89	45.18	78.79	123.69	3.91
4	3.61	15.61	218.40	6.79	40.27	72.03	113.15	3.74
5	3.57	8.65	275.07	6.55	43.85	74.64	119.01	3.80
6	3.59	4.51	213.54	6.73	39.62	70.62	120.74	3.76
7	4.07	5.23	120.89	8.08	44.13	73.51	115.62	3.93
8	3.68	13.10	123.49	6.84	41.58	84.98	117.51	3.75
9	3.73	7.60	189.61	6.84	45.91	68.67	124.09	3.79
10	3.72	5.89	271.04	6.82	38.36	79.89	114.43	3.61
11	3.76	7.48	234.92	6.95	42.09	76.77	113.65	3.80
12	3.70	15.04	157.80	6.69	39.15	69.03	111.74	3.84
13	3.76	12.88	132.10	6.85	44.87	62.37	115.22	3.80
14	3.75	15.12	203.38	6.80	40.98	70.78	112.99	3.80
15	3.69	16.46	195.80	6.83	43.21	72.52	114.37	3.80
16	3.62	20.90	228.71	6.71	45.43	72.12	111.58	3.70
17	3.61	24.84	396.51	6.75	41.12	72.02	101.54	3.70
18	3.69	17.24	282.21	6.97	38.71	78.16	112.48	3.25
19	3.71	18.46	272.61	7.01	42.58	78.53	113.41	3.76
20	3.40	23.75	224.40	6.97	44.36	74.69	113.63	3.40
21	3.43	18.30	143.11	6.97	39.87	76.49	118.70	3.50
22	3.46	22.23	167.03	7.01	45.76	79.64	117.72	3.60
23	3.61	22.39	98.11	7.31	40.43	78.42	122.47	3.70
24	3.62	24.70	117.22	7.44	43.67	65.96	116.38	3.50
25	3.62	22.85	259.60	7.31	41.84	69.58	110.16	3.90
26	3.70	23.63	308.01	7.51	38.29	62.24	104.23	3.70
27	3.58	20.60	225.14	7.09	44.58	62.11	110.31	3.60
28	3.58	24.29	347.89	6.94	42.31	60.16	103.74	3.80
29	3.75	18.48	143.44	7.39	39.41	60.08	112.76	3.70
30	3.80	19.94	70.14	7.59	45.05	60.73	113.93	3.80
31	3.82	17.92	72.31	7.62	40.81	61.76	117.11	3.90
Average	3.66	16.02	196.79	7.03	42.10	71.23	114.90	3.71
Max	4.07	24.84	396.51	8.08	45.91	84.98	124.16	3.93
Min	3.40	4.51	70.14	6.55	38.29	60.08	101.54	3.25

Emission at Recovery Boiler PP11

Feb-26

Date	H2S	SO2	CO	O2	Opacity	Dust	NOx	TRS
Emission limit	72 ppm	54 ppm	690 ppm	-	-	150 mg/Nm3	180 ppm	-
1	3.86	11.54	67.45	7.69	41.82	58.38	122.04	3.92
2	3.88	11.00	31.22	7.74	48.37	57.59	120.80	3.94
3	3.85	9.19	30.77	7.64	39.54	57.44	122.02	3.93
4	3.77	9.60	46.74	7.35	45.91	56.54	121.14	3.82
5	3.74	10.15	60.10	7.16	42.68	54.31	117.35	3.79
6	3.90	5.58	67.57	7.77	38.73	51.54	128.99	4.05
7	3.93	5.42	46.27	7.86	46.25	44.12	132.29	3.89
8	4.13	7.96	28.24	8.63	43.17	37.29	143.23	4.25
9	3.66	7.10	115.66	6.93	40.46	55.47	130.03	3.68
10	3.86	11.49	60.95	7.39	47.82	58.80	128.50	3.89
11	4.84	9.75	50.73	9.33	44.29	100.05	116.00	4.60
12	4.84	11.02	40.50	8.69	38.15	79.03	113.44	3.89
13	3.80	14.75	269.87	6.52	49.00	63.85	111.03	3.80
14	3.69	16.99	396.49	6.24	41.37	72.06	112.03	3.70
15	3.81	20.60	272.89	6.72	46.91	62.62	116.68	3.80
16	3.73	22.13	413.06	6.39	39.88	56.71	114.70	3.70
17	3.74	15.78	365.41	6.55	43.94	56.50	121.38	3.60
18	3.79	13.28	330.46	6.58	48.65	54.40	121.38	0.00
19	3.76	10.96	337.22	6.64	40.12	57.94	124.05	3.60
20	3.73	5.31	361.33	6.68	45.36	60.77	123.53	3.40
21	3.65	9.12	375.62	6.55	42.05	63.80	115.10	3.60
22	3.56	11.61	400.95	6.51	47.13	61.46	111.18	3.50
23	3.29	5.34	457.09	6.55	38.92	63.57	114.95	3.20
24	3.17	5.21	411.69	6.71	44.78	61.15	117.33	3.20
25	3.20	3.56	261.45	6.87	46.54	58.43	127.71	3.25
26	3.21	3.79	239.55	6.87	39.26	60.61	125.87	3.20
27	หยุดซ่อมบำรุง							
28								
Average	3.78	10.32	213.05	7.18	43.50	60.17	121.26	3.58
Max	4.84	22.13	457.09	9.33	49.00	100.05	143.23	4.60
Min	3.17	3.56	28.24	6.24	38.15	37.29	111.03	0.00

Emission at Recovery Boiler PP11

Mar-26

Date	H2S	SO2	CO	O2	Opacity	Dust	NOx	TRS
Emission limit	72 ppm	54 ppm	690 ppm	-	-	150 mg/Nm3	180 ppm	-
1	หยุดซ่อมบำรุง							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	3.46	11.23	205.91	7.53	42.37	54.83	70.91	3.40
13	3.53	3.99	260.45	7.85	36.84	67.29	87.44	3.60
14	3.54	3.33	184.96	7.71	44.19	65.72	76.62	3.60
15	3.46	6.49	324.35	7.42	39.56	63.41	56.69	3.70
16	3.44	8.09	236.44	7.38	41.08	60.90	71.50	3.40
17	3.48	14.17	293.27	7.40	37.25	57.49	64.57	3.70
18	3.61	12.14	307.00	7.44	43.91	60.44	61.10	1.00
19	3.63	8.41	223.64	7.25	40.62	60.61	68.92	3.60
20	3.67	10.81	191.64	7.28	38.47	57.70	62.03	3.60
21	3.24	8.27	310.21	7.12	45.00	54.65	98.32	3.60
22	3.55	10.12	285.00	7.09	36.31	58.13	87.54	3.60
23	3.54	7.09	300.08	7.09	42.84	67.09	68.17	3.60
24	3.58	5.89	432.06	7.04	39.12	63.73	61.05	3.70
25	2.87	4.07	290.21	5.72	44.63	57.80	49.25	3.70
26	3.61	6.90	241.94	7.31	37.98	84.05	88.61	3.70
27	3.60	9.66	339.17	7.25	41.75	85.89	94.09	3.70
28	3.64	8.10	414.13	7.16	38.06	82.73	80.29	3.70
29	3.59	7.01	369.33	7.14	43.28	84.60	71.48	3.70
30	3.64	5.47	354.23	7.15	40.15	77.15	79.19	3.70
31	3.70	3.67	206.46	7.43	36.67	79.26	83.56	3.60
Average	3.52	7.75	288.52	7.24	40.50	67.17	74.07	3.50
Max	3.70	14.17	432.06	7.85	45.00	85.89	98.32	3.70
Min	2.87	3.33	184.96	5.72	36.31	54.65	49.25	1.00

Emission at Recovery Boiler PP11

Apr-26

Date	H2S	SO2	CO	O2	Opacity	Dust	NOx	TRS
Emission limit	72 ppm	54 ppm	690 ppm	-	-	150 mg/Nm3	180 ppm	-
1	3.27	3.66	286.66	7.25	41.38	72.82	83.90	3.33
2	3.36	7.28	676.10	7.73	36.74	78.61	113.81	3.38
3	3.35	3.56	234.83	7.26	45.92	73.82	111.33	3.43
4	3.43	3.90	251.68	7.19	39.17	75.51	98.60	3.53
5	3.49	3.90	299.77	7.04	43.65	74.85	83.86	3.52
6	3.48	3.81	253.09	7.20	37.84	73.73	80.26	3.58
7	3.56	3.65	177.14	7.30	46.28	65.47	80.82	3.60
8	3.33	4.21	304.55	7.11	40.53	76.59	74.00	3.31
9	3.34	5.51	251.38	7.20	42.91	80.44	81.78	3.42
10	3.37	5.05	236.47	7.15	38.46	78.19	85.68	3.61
11	3.37	8.37	188.81	6.91	44.07	78.87	80.10	3.40
12	3.34	9.90	344.67	6.75	36.19	77.13	73.24	3.40
13	3.41	9.21	204.14	6.90	47.00	80.05	81.89	3.50
14	3.48	10.37	235.91	6.97	41.85	78.63	80.42	3.50
15	3.59	11.24	282.12	7.05	39.73	78.66	82.56	3.70
16	3.58	7.94	142.08	7.24	45.31	76.37	84.39	3.70
17	3.65	5.75	71.12	7.55	37.26	77.16	83.79	3.24
18	3.63	18.53	90.14	7.99	43.18	49.96	74.36	1.00
19	3.31	10.06	260.75	6.84	40.09	66.49	78.79	3.40
20	3.37	10.71	192.25	6.94	46.74	79.75	81.64	3.40
21	3.38	9.73	278.07	6.93	38.93	89.13	74.66	3.40
22	3.41	7.41	378.11	6.94	42.47	96.33	73.86	3.50
23	3.74	13.59	275.26	7.92	44.86	82.73	77.71	4.10
24	4.08	11.72	96.21	8.67	36.58	7.58	78.43	3.70
25	3.52	7.66	152.90	7.17	39.41	71.16	77.35	3.60
26	3.55	10.16	155.18	7.19	45.68	77.86	77.62	3.60
27	3.51	10.96	299.82	7.01	41.02	81.08	72.80	3.60
28	3.49	11.81	325.90	6.94	37.97	77.88	73.51	3.60
29	3.51	11.61	414.90	7.01	43.54	71.98	66.88	3.60
30	3.51	8.38	236.33	7.06	40.81	79.10	73.02	3.60
Average	3.48	8.32	253.21	7.21	41.52	74.26	81.37	3.44
Max	4.08	18.53	676.10	8.67	47.00	96.33	113.81	4.10
Min	3.27	3.56	71.12	6.75	36.19	7.58	66.88	1.00

Emission at Recovery Boiler PP11

May-26

Date	H2S	SO2	CO	O2	Opacity	Dust	NOx	TRS
Emission limit	72 ppm	54 ppm	690 ppm	-	-	150 mg/Nm3	180 ppm	-
1	3.50	7.91	200.30	7.09	41.27	82.23	71.99	3.50
2	3.48	11.01	211.03	7.15	37.84	80.61	68.73	3.50
3	3.46	15.45	215.61	7.00	44.56	75.70	63.17	3.53
4	3.51	8.70	254.84	7.16	39.18	76.40	73.94	3.59
5	3.53	11.00	201.95	7.30	42.91	77.24	71.71	3.48
6	3.14	13.47	314.04	7.33	38.47	78.58	72.78	3.22
7	3.19	14.02	135.90	7.69	43.25	78.03	68.48	3.24
8	3.12	18.74	175.38	7.58	40.73	75.09	58.77	3.19
9	3.18	20.30	185.78	7.90	37.36	79.04	58.27	3.32
10	3.87	31.26	41.88	10.25	45.00	59.89	60.53	4.06
11	3.44	27.02	20.16	9.06	41.85	33.40	65.82	3.50
12	3.46	34.44	22.67	9.33	39.62	39.21	69.75	3.60
13	3.14	17.00	84.18	8.37	44.18	40.12	61.59	3.20
14	3.10	15.60	75.42	8.38	38.05	44.09	70.05	3.20
15	2.85	9.37	257.09	7.42	42.33	59.88	63.29	2.90
16	2.77	5.71	340.82	7.53	40.11	61.37	85.85	2.90
17	2.72	3.70	436.54	7.52	43.87	64.12	82.13	2.80
18	2.68	3.54	435.60	7.70	37.92	65.92	77.87	1.00
19	2.32	4.76	357.56	7.94	41.54	63.03	66.88	2.30
20	2.05	6.55	449.64	8.19	39.94	59.43	73.69	2.20
21	หยุดซ่อมบำรุง							
22								
23								
24	1.89	5.66	154.68	7.48	44.79	86.91	96.81	2.20
25	1.85	6.68	224.35	7.23	38.68	69.98	89.88	2.00
26	1.76	4.12	243.92	7.15	42.07	71.05	91.48	1.80
27	1.73	4.40	182.96	7.59	40.58	71.33	91.29	1.80
28	1.68	3.62	255.48	7.25	43.41	67.27	97.85	1.80
29	1.63	3.55	192.44	7.29	37.15	79.72	104.27	1.90
30	1.64	4.55	168.45	7.29	41.98	83.54	90.88	1.84
31	1.68	4.05	203.26	7.29	39.37	78.19	85.76	1.80
Average	2.73	11.29	215.78	7.73	41.00	67.91	76.20	2.76
Max	3.87	34.44	449.64	10.25	45.00	86.91	104.27	4.06
Min	1.63	3.54	20.16	7.00	37.15	33.40	58.27	1.00

Emission at Recovery Boiler PP11

Jun-26

Date	H2S	SO2	CO	O2	Opacity	Dust	NOx	TRS
Emission limit	72 ppm	54 ppm	690 ppm	-	-	150 mg/Nm3	180 ppm	-
1	1.66	4.37	336.36	7.20	42.64	86.24	82.07	1.64
2	3.04	4.00	262.03	7.15	36.81	84.26	83.48	2.81
3	3.55	4.63	374.84	6.88	47.39	84.00	72.67	2.24
4	2.52	5.22	296.57	6.97	40.26	64.71	79.05	3.09
5	2.74	4.94	385.21	7.52	44.17	67.84	88.03	2.85
6	2.82	5.73	327.19	7.50	38.93	74.87	95.72	2.89
7	2.79	7.14	404.54	7.28	45.72	72.07	83.97	2.85
8	2.71	8.83	294.75	7.18	41.08	70.61	83.53	3.75
9	2.59	11.84	199.36	6.94	37.54	65.57	75.58	2.60
10	2.46	15.30	322.59	6.97	46.31	61.85	62.36	2.52
11	2.28	9.50	160.79	7.37	39.85	59.15	71.27	2.00
12	1.23	10.13	72.66	7.52	43.28	61.81	73.54	1.90
13	1.50	8.50	122.50	7.10	48.00	85.00	72.60	1.40
14	1.36	11.06	35.38	7.30	36.42	64.70	64.28	1.40
15	1.31	8.69	317.00	7.23	44.95	67.23	68.54	1.50
16	1.44	4.72	303.44	7.17	40.73	75.01	75.21	1.40
17	1.46	10.44	365.86	7.12	37.18	75.26	63.79	1.70
18	1.41	6.43	306.98	7.13	46.87	79.36	64.95	1.00
19	1.34	10.28	292.48	7.40	42.13	75.74	76.13	1.50
20	1.91	10.87	219.07	7.51	38.36	79.33	85.90	2.00
21	1.95	5.33	216.73	7.38	45.09	74.28	84.18	2.00
22	1.93	4.47	364.00	7.27	41.67	75.73	81.06	2.00
23	1.98	4.66	190.31	7.32	39.21	81.47	71.84	2.00
24	2.04	7.44	166.25	7.45	47.64	75.60	70.85	2.00
25	2.04	6.01	78.16	7.46	43.76	69.53	97.60	2.10
26	2.02	9.80	241.08	7.25	36.97	72.02	81.85	2.50
27	2.29	10.69	198.50	7.15	44.53	66.54	67.70	2.40
28	2.05	10.79	322.81	7.19	40.14	71.30	59.29	2.10
29	2.00	6.02	253.20	7.31	38.71	70.61	72.68	2.10
30	1.94	6.84	129.99	7.67	42.89	73.83	80.14	2.00
Average	2.08	7.82	252.02	7.26	41.97	72.85	76.33	2.14
Max	3.55	15.30	404.54	7.67	48.00	86.24	97.60	3.75
Min	1.23	4.00	35.38	6.88	36.42	59.15	59.29	1.00

ภาคผนวก ข-7

หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๗๘๕๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๐๘๓ ลงรับวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๒๕๐๑๐๐๓๒๕๔๐๕ (๓-๘๘-๓/๔๐ ปจ) ผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตไอน้ำ และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต ๓๒.๙ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๐ ๘๘๐๐ ต่อ ๖๗๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๗๐ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม	นายวิชัย เพ็ชรดี

ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นางสาวประภารัตน์ ศรีมุงคุล	๑๐๓-๖๐-๐๐๔๖๗	✓		
๒	นางสาวสกาวเดือน ไชยชนะ	๑๒๓-๕๔-๐๐๑๑๑		✓	

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	นายมงคล อินต๊ะกัน		✓	
๒	นายประทีป ยาท้าว	✓		
๓	นายนรินทร์ สุตาวงษ์		✓	
๔	นางสาววราภรณ์ แก้วมะ	✓	✓	

ลำดับ ๕...

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๕	นายวุฒิชัย วุฒโสคำ	✓		
๖	นายชุมพล ชะเอม	✓	✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๗/๒๑๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[illegible]
[illegible]
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม "อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"

ภาคผนวก ข-8

แผนและผลซ่อมบำรุง ESP ประจำปี พ.ศ. 2569

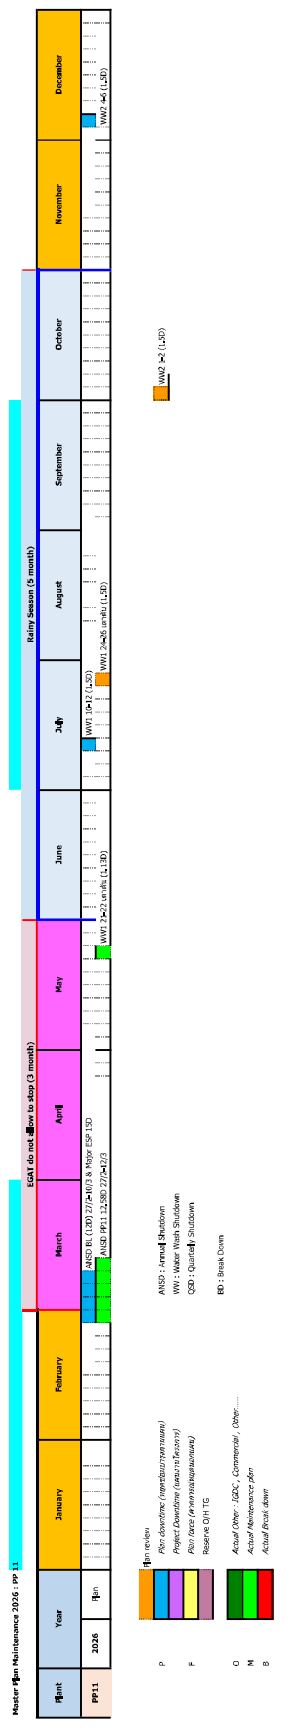

จำนวนการทำ Preventive Maintenance ปี 2569 ของ NPP5A

	2569	Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		หมายเหตุ
		Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	
PP11	Automation	30	30	919	704	26	26	30	27	34	34	33	30	
	Electrical	32	0	422	247	3	0	4	3	15	0	1	1	
	Mechanical	22	9	245	219	0	0	0	0	0	0	4	2	
	NIS	98	93	129	114	84	76	83	77	85	82	83	74	
	Operation	412	410	382	382	489	401	524	524	389	389	385	385	
	ช่างกะ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total PP11	**594**	**542**	**2097**	**1666**	**602**	**503**	**641**	**631**	**523**	**505**	**506**	**492**	

หมายเหตุ:

Plan = จำนวน WO (PM) ที่มี Target Start Date อยู่ในเดือนนั้น (ทุกสถานะ)

Actual = จำนวน WO (PM) ในเดือนนั้นที่มีสถานะ CLOSE

WLSUP	REPORTDATE	WONUM	DESCRIPTION	ZCOMPANY
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	02/ม.ค./2026 1:00	261002689	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	02/ม.ค./2026 1:00	261002690	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	02/ม.ค./2026 1:00	261002691	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	02/ม.ค./2026 1:00	261002692	MONTHLY - PM FOR MILLWIDE DCS CONTROLLER (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:01	261002693	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #5 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:01	261002694	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #6 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:01	261002695	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:02	261002698	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:03	261002699	MONTHLY - PM FOR ESP #3(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:04	261002700	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:04	261002701	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:05	261002702	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:06	261002704	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:06	261002705	MONTHLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:06	261002706	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TE21(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:07	261002708	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TL412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:07	261002709	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TH412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:08	261002711	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:08	261002712	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:09	261002713	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:09	261002714	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:09	261002716	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:10	261002717	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:10	261002719	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #A, PRECIPITATOR # 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:11	261002720	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #B, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:11	261002721	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #C, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:12	261002722	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH211(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:12	261002723	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH212(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:12	261002724	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH291(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:13	261002725	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH293(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:13	261002726	MONTHLY - PM FOR TL291E POWER BACK UP FROM EGAT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:14	261002727	MONTHLY - PM FOR AAP2 , TURBO GENERATOR TRANSFMR TD12 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:14	261002728	MONTHLY - PM FOR GROUNDING TRANSFORMER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:14	261002729	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:15	261002730	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:15	261002731	MONTHLY - PM FOR BATTERY 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:15	261002732	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294BTN01 CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:15	261002733	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS01 MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:15	261002734	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294NU01 CHARGER 110 VDC FOR 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:16	261002735	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS01 MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:16	261002736	MONTHLY - PM FOR CHARGER 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:16	261002737	MONTHLY - PM FOR CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:16	261002738	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:17	261002739	MONTHLY - INSPECTION PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:18	261002740	282P003 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:18	261002741	282P004 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:19	261002742	282P009 DEMIN WATER TRANSFER PUMP # 1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:19	261002744	282P010 DEMIN WATER TRANSFER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:20	261002745	282P011 EFFLUENT MIXING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:20	261002746	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:21	261002747	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:22	261002748	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:22	261002749	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 2 FOR AREA 182 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:23	261002750	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 4 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:24	261002751	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 5 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:24	261002752	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 10 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:25	261002753	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 11 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:25	261002754	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 12 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:26	261002755	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 13 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:26	261002757	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 14 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:27	261002758	MONTHLY - ROUTE PM FOR INSPECTION FABRIC EXPANSION JOINT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:28	261002759	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:29	261002760	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:30	261002761	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:32	261002762	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:33	261002763	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:35	261002764	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:37	261002765	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING SWITCH GEAR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:37	261002766	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:37	261002767	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:37	261002768	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR STRONG LIQUOR STORAGE TANK (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	02/ม.ค./2026 1:37	261002769	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	02/ม.ค./2026 1:39	261002771	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	02/ม.ค./2026 1:40	261002772	6Month ISOKINETIC CALIBRATE 463AI257DUST(ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	02/ม.ค./2026 1:40	261002774	6Month ISOKINETIC CALIBRATE 463AI257OPA(ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:40	261002775	PM FOR FEEDWTR BY-PASS VLV 463HV172	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:41	261002776	PM FOR SOOTBLWR STEAM HDR 463HV181	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:41	261002777	MONTHLY - PM FOR AL21 BUS 6.6KV FEED WATER PUMP P003 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:41	261002779	MONTHLY - PM FOR AL22 SWG 6.6KV FEED WATER PUMP P050 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:42	261002781	MONTHLY - PM FOR EGAT OUT GOING TRANSFORMER TC3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:42	261002784	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:43	261002785	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:43	261002787	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:45	261002794	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:46	261002800	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:47	261002806	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:48	261002809	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:49	261002814	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EMERGENCY OIL PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:50	261002815	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GLAND COND DRAIN PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:51	261002822	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:52	261002829	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:53	261002837	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:54	261002842	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:55	261002844	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:56	261002845	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:56	261002846	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:57	261002847	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:58	261002848	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 2 PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 1:59	261002849	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT II-I LIQ .TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:01	261002854	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:02	261002861	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III-II LIQ TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:03	261002866	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT IV CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:04	261002872	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT V CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:05	261002878	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:06	261002881	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:07	261002886	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SEC. CONDENSATE II PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:09	261002889	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL COND. VAC. PIT DWG (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:10	261002892	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:11	261002895	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (STAND-BY) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:12	261002898	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR REFLUX CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:13	261002901	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WASH LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:14	261002904	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COMBINED CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:15	261002907	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FEED LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:16	261002910	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:17	261002913	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:18	261002916	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DESUPERHEATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:19	261002920	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:20	261002923	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:21	261002926	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WARM WATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:22	261002930	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY CONDENSATE PUMP 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:23	261002933	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SUMP PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:24	261002937	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:25	261002940	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:26	261002944	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:27	261002947	6 MONTHS - PM FOR NDT TEST RECORD FOR LINE TRANSFER BL (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:28	261002949	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:29	261002951	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:30	261002954	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:31	261002958	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:31	261002959	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:32	261002961	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:32	261002962	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:32	261002963	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:32	261002965	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:32	261002966	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:32	261002967	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:33	261002969	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:33	261002971	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:33	261002972	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:34	261002974	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	02/ม.ค./2026 2:34	261002975	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:34	261002977	MONTHLY - PM FOR BMS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:35	261002980	MONTHLY - PM FOR BOX MAIN SUPPLY BURNER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:35	261002981	MONTHLY - PM FOR AH411 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:35	261002983	MONTHLY - PM FOR AH412 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:36	261002985	MONTHLY - PM FOR AL412 MCC 400V ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:36	261002987	MONTHLY - PM FOR AH401 MCC 690V EVAPORATOR PULP 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:37	261002989	MONTHLY - PM FOR AH211 MCC. 690V MILL WIDE #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:37	261002991	MONTHLY - PM FOR AH212 MCC. 690V MILL WIDE #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:38	261002992	MONTHLY - PM FOR AL291 EMERGENCY POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	02/ม.ค./2026 2:38	261002995	MONTHLY - PM FOR AL293 NORMAL POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	02/ม.ค./2026 2:38	261002997	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:00	261016299	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:00	261016300	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:00	261016301	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:00	261016302	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF FEED WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:01	261016303	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF DEMIN WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:01	261016304	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:01	261016305	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:02	261016306	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:02	261016307	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:02	261016311	MONTHLY - PM FOR CONDUCT. SUM (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:03	261016312	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY SUMP PIT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:03	261016314	MONTHLY - PM FOR BOILER WRT CONDUCTIVITY (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:03	261016316	MONTHLY - PM FOR COOLING WATER TO CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 1:04	261016318	MONTHLY - PM FOR CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:04	261016319	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:05	261016320	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:05	261016322	2 MONTHS - PM FOR AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:06	261016323	2 MONTHS - PM FOR ASH CRUSHER, GEN BANK(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:06	261016325	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:07	261016326	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:08	261016327	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:08	261016328	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:09	261016330	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:09	261016331	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:10	261016333	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TE22(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:10	261016335	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:11	261016336	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:11	261016337	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:11	261016338	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11

WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:11	261016339	MONTHLY - PM FOR MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:11	261016340	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:12	261016341	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:12	261016342	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:13	261016343	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ASH COLLECTING CONVEYOR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:13	261016344	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 1 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:14	261016345	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 2 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:15	261016347	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:15	261016348	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:16	261016349	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRAPER CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:17	261016351	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:18	261016352	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:18	261016354	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:19	261016355	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:21	261016357	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:23	261016359	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:24	261016360	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:25	261016361	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:27	261016363	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:28	261016364	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:29	261016365	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:30	261016367	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:32	261016368	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:34	261016369	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING RECOVERY BOILER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:34	261016370	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:34	261016371	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:35	261016372	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:35	261016373	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP C (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:35	261016374	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP D (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:36	261016375	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:36	261016376	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP E (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:36	261016377	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP F (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:36	261016378	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP G (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:37	261016379	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD26	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:37	261016380	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD27	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:37	261016381	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:37	261016382	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS22	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	09/ม.ค./2026 1:38	261016383	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	09/ม.ค./2026 1:39	261016384	Monthly PM Dust meter "Sick"(ISO 14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	09/ม.ค./2026 1:40	261016385	Monthly PM for 463QI490 DO after Feed water pump	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:40	261016386	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEEDER, ESP # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:40	261016387	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEEDER, ESP # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:41	261016389	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEED ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:41	261016390	2 MONTHS - PM FOR MOTOR SCREW CONVEYER ESP.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:42	261016392	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:43	261016395	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:44	261016399	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:46	261016409	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DUMP TANK PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:47	261016412	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPILL COLLECTION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:48	261016417	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRUBBER RECIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:49	261016421	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:49	261016423	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:50	261016428	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:51	261016433	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:52	261016441	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:53	261016447	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:54	261016449	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:55	261016452	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:56	261016456	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:57	261016457	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:57	261016458	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:58	261016459	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:59	261016460	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 1:59	261016461	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 3, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:00	261016462	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 4, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:01	261016464	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 5, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:02	261016465	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 6, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:03	261016467	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 7, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:04	261016468	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 8, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:05	261016469	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 9, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:05	261016470	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 10, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:06	261016471	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 11, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:07	261016472	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 12, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:08	261016473	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 13, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:09	261016474	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 14, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:09	261016475	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 15, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:10	261016476	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 16, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:11	261016477	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 17, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:12	261016478	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 18, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:12	261016479	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 19, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:13	261016480	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 20, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:14	261016481	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 21, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:14	261016482	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 22, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:15	261016483	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 23, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:16	261016484	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 24, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:17	261016485	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 25, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:17	261016486	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 26, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:18	261016487	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 27, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:19	261016488	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 28, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:20	261016489	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 29, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:20	261016490	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 30, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:21	261016492	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 31, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:22	261016493	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 32, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:22	261016494	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 33, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:23	261016495	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 34, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:24	261016496	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 35, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:25	261016497	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 36, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:25	261016498	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 37, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:26	261016499	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 38, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:27	261016501	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 39, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:27	261016502	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 40, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:28	261016503	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 41, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:29	261016504	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 42, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:29	261016505	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 43, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:30	261016506	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 44 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:31	261016507	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 45, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:32	261016508	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 46, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:32	261016509	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 47, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:33	261016510	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 48, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:34	261016511	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 49, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:34	261016512	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 50, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:35	261016513	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 51, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:36	261016514	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 52, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:36	261016515	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 353, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:37	261016516	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 354, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:38	261016517	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 355, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:39	261016518	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 356, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:39	261016519	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 357, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:40	261016520	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 358, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:41	261016522	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 359, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:41	261016523	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 360, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:42	261016524	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER #61 LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:43	261016525	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER # 62 RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:43	261016526	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:44	261016527	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	09/ม.ค./2026 2:45	261016528	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	09/ม.ค./2026 2:45	261016529	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
WL3050 - SHEQ & ISO	09/ม.ค./2026 2:45	261016530	YEARLY - PM FOR FIRE FIGHTING MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL3050 - SHEQ & ISO	09/ม.ค./2026 2:46	261016531	YEARLY - PM FOR CO2 FIRE ALARM & FIRE FIGHTING OF TURBINE (E)	NPP5A_PP11
WL3050 - SHEQ & ISO	09/ม.ค./2026 2:46	261016532	YEARLY - PM FOR FIRE FIGHTING SWITCH GEAR (E)	NPP5A_PP11
WL3050 - SHEQ & ISO	09/ม.ค./2026 2:46	261016533	YEARLY - PM FOR FIRE FIGHTING EVAPORATION (E)	NPP5A_PP11
WL3050 - SHEQ & ISO	09/ม.ค./2026 2:46	261016534	YEARLY - PM FOR FIRE FIGHTING RECOVERY BOILER (E)	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	09/ม.ค./2026 2:47	261016535	MONTHLY - PM FOR OIL ACID TEST,TURBINE ROUTE_PP11 (M)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:00	261029661	2 WEEKLS - INSPECTION DOSING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:00	261029662	282P013 CAUSTIC DOSING PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:00	261029663	282P014 CAUSTIC DOSING PUMP #2	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	16/ม.ค./2026 1:01	261029664	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	16/ม.ค./2026 1:01	261029665	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	16/ม.ค./2026 1:02	261029666	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:02	261029667	MONTHLY - PM FOR condensate from fibre line (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:03	261029668	MONTHLY - PM FOR COND FRM EVAP PLANT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:04	261029669	MONTHLY - PM FOR COND FROM TURBINE (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:04	261029671	MONTHLY - PM FOR COND FROM PULP DRYER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:05	261029672	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2101 (OS501) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:05	261029673	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2102 (OS502) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:05	261029676	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2103 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:06	261029678	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2104 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:06	261029679	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2105 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:06	261029680	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2106 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:06	261029681	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:07	261029683	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:07	261029684	MONTHLY - PM FOR UPS FOR INSTRUMENT RECOVERY BOILER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:07	261029685	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:07	261029686	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:07	261029688	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:08	261029689	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:08	261029690	MONTHLY - PM FOR UPS 01 FOR DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:08	261029691	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-A DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:08	261029692	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-B DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:08	261029694	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-C INSTRUMENT PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:09	261029695	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-A DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:09	261029696	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-B DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:09	261029698	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-A DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:09	261029699	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-B DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:10	261029701	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-CR01 DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:10	261029702	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:10	261029704	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:11	261029705	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:11	261029706	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #4 (E)	NPP5A_PP11
MS0122 - Mechanical Service (Rotating Service)	16/ม.ค./2026 1:11	261029707	YEARLY - PM FOR RECOVERY BOILER CRANE (OFFICE SIDE) (E)	NPP5A_PP11
MS0122 - Mechanical Service (Rotating Service)	16/ม.ค./2026 1:13	261029709	YEARLY - PM FOR RECOVERY BOILER CRANE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:14	261029710	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:15	261029711	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:15	261029712	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:16	261029714	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:16	261029715	MONTHLY- PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC for 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:17	261029716	MONTHLY - INSPECTION AGITATOR	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:17	261029717	463A001 AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:17	261029718	463A004 AGITATOR-AMINE TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:17	261029719	463A005 AGITATIOR-OXYGEN SCAVENGER TNK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:17	261029720	463A006 AGITATOR-PHOSPATE TANK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:18	261029721	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:19	261029722	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:19	261029723	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:20	261029724	MONTHLY - PM ROUTE CHECK MOTOR RAPPER ESP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:20	261029725	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:21	261029726	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:22	261029728	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:24	261029729	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:25	261029730	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:26	261029731	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:28	261029732	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:28	261029733	MONTHLY - PM FOR CO2 FIRE ALARM & FIRE FIGHTING OF TURBINE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:28	261029735	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING EVAPORATION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:28	261029736	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR COOLING TOWER(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:29	261029737	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:29	261029738	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:29	261029739	MONTHLY - PM ROUTE REFILL OIL FAN COOLING TOWER (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:29	261029740	monthly inspection Evaporation DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:30	261029741	monthly inspection Mill Wide DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:31	261029742	monthly inspection Soot Blower DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:32	261029743	monthly inspection RecoveryBoiler DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:33	261029745	monthly inspection for R.B. DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:33	261029746	monthly inspection for Evapor DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:34	261029747	monthly inspection for MilWideDCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:34	261029748	Monthly vibration check for Plan 262	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:34	261029749	Monthly vibration check for Plan 282	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:35	261029750	Monthly vibration check for Plan 293	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:35	261029751	Monthly vibration check for Plan 452	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:35	261029752	Monthly vibration check for Plan 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:36	261029754	Monthly oil Sampling for area 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	16/ม.ค./2026 1:36	261029755	Monthly oil Sampling for area 293	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:36	261029756	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB04	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:37	261029757	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB06	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:37	261029758	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB07	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:37	261029759	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB09	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:37	261029760	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD20	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:38	261029761	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:38	261029762	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD22	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:38	261029763	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD23	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:38	261029764	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25A	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:38	261029765	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25B	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:39	261029766	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	16/ม.ค./2026 1:40	261029767	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:41	261029769	PM FOR FEEDWTR BLOCK VLAVE 463HV150	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:41	261029770	PM FOR RAPID DRAIN GENBANK 463HV151B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:41	261029771	PM FOR RAPID DRAIN DOWNCOMER 463HV152B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:41	261029772	PM FOR STARTUP BLOCK VLV 463HV154	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:42	261029773	PM FOR MAIN STEAM VALVE 463HV155	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:42	261029774	PM FOR DISC CONT BLOWDOWN 463HV158	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:42	261029775	PM FOR STEAM VLV BYPASS 463HV171	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:42	261029776	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TH411(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:43	261029777	MONTHLY - PM FOR EVAPORATION TRANSFORMER TH401(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:43	261029778	MONTHLY - PM FOR TURBO GEN. Transformer TD11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:43	261029779	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:45	261029782	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:46	261029784	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:46	261029789	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:47	261029790	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:48	261029794	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:49	261029803	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:49	261029804	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:49	261029806	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:49	261029807	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:50	261029808	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:50	261029809	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:50	261029810	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:50	261029811	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:50	261029812	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:51	261029813	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:51	261029815	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:51	261029817	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	16/ม.ค./2026 1:51	261029820	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	16/ม.ค./2026 1:52	261029826	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	16/ม.ค./2026 1:53	261029827	MONTHLY - PM FOR SONIC HORN NO.1_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	17/ม.ค./2026 2:00	261031707	Monthly - Inspect Thermoscan NPP11	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	17/ม.ค./2026 2:01	261031711	Monthly - Inspect Partial Discharge PP11	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:00	261043481	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:01	261043483	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:02	261043487	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:03	261043492	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:04	261043495	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:05	261043497	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:06	261043502	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	23/ม.ค./2026 1:07	261043504	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	23/ม.ค./2026 1:07	261043506	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	23/ม.ค./2026 1:07	261043507	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:08	261043509	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:08	261043511	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:09	261043512	2 MONTHS - PM FOR SEALING AIR FAN # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:09	261043514	2 MONTHS - PM FOR SEALING AIR FAN # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:10	261043515	2 MONTHS - PM FOR FIRING LIQ TNK AGITATOR #1(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:11	261043517	2 MONTHS - PM FOR FIRING LIQ TNK AGITATOR #2(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:11	261043519	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:12	261043520	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:13	261043522	2 MONTHS - PM FOR TURNING MOTOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:13	261043523	2 MONTHS - PM FOR GLAND CONDENSER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:14	261043525	2 MONTHS - PM FOR VAPOR FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	23/ม.ค./2026 1:14	261043527	MONTHLY - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:15	261043528	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:16	261043531	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:17	261043532	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:18	261043533	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:19	261043534	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:20	261043535	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:21	261043536	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:22	261043538	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:24	261043539	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	23/ม.ค./2026 1:25	261043540	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:26	261043541	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:28	261043542	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:29	261043543	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:30	261043544	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:30	261043545	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:31	261043546	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	23/ม.ค./2026 1:32	261043547	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	23/ม.ค./2026 1:32	261043548	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	30/ม.ค./2026 1:00	261056032	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	30/ม.ค./2026 1:00	261056033	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	30/ม.ค./2026 1:00	261056034	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	30/ม.ค./2026 1:00	261056035	MONTHLY - PM FOR MILLWIDE DCS CONTROLLER (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:01	261056036	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #5 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:01	261056037	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #6 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:01	261056038	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:02	261056039	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:03	261056041	MONTHLY - PM FOR ESP #3(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:04	261056043	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:04	261056045	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:05	261056047	2 MONTHS - PM FOR SCANNER/IGNITOR AIR FAN # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:05	261056049	2 MONTHS - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:06	261056051	2 MONTHS - PM FOR HVLC GAS FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:07	261056052	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:07	261056055	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:08	261056057	MONTHLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:08	261056059	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TE21(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:08	261056060	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TL412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:09	261056061	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TH412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:09	261056062	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:10	261056063	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:10	261056064	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:10	261056065	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:11	261056066	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:11	261056067	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:12	261056069	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #A, PRECIPITATOR # 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:12	261056070	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #B, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:12	261056071	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #C, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:13	261056072	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH211(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:13	261056073	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH212(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:13	261056074	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH291(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:14	261056075	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH293(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:14	261056076	MONTHLY - PM FOR TL291E POWER BACK UP FROM EGAT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:15	261056077	MONTHLY - PM FOR AAP2 , TURBO GENERATOR TRANSFMR TD12 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:15	261056078	MONTHLY - PM FOR GROUNDING TRANSFORMER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:15	261056079	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:16	261056080	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:16	261056081	MONTHLY - PM FOR BATTERY 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:16	261056082	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294BTN01 CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:16	261056083	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS01 MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:16	261056084	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294NU01 CHARGER 110 VDC FOR 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:17	261056085	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS01 MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:17	261056086	MONTHLY - PM FOR CHARGER 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:17	261056087	MONTHLY - PM FOR CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:17	261056088	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:18	261056089	MONTHLY - INSPECTION PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:19	261056090	282P003 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:19	261056091	282P004 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:19	261056092	282P009 DEMIN WATER TRANSFER PUMP # 1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:20	261056093	282P010 DEMIN WATER TRANSFER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:20	261056094	282P011 EFFLUENT MIXING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:21	261056095	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:22	261056097	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:22	261056099	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:23	261056100	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 3 FOR AREA 182 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:24	261056101	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 2 FOR AREA 293 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:24	261056102	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 3 FOR AREA 293 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:25	261056103	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 6 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:25	261056104	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 7 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:26	261056105	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 15 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:26	261056106	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 16 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:27	261056107	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 17 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:27	261056108	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 18 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:28	261056109	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 19 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:28	261056110	MONTHLY - ROUTE PM FOR INSPECTION FABRIC EXPANSION JOINT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:29	261056111	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11

WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:30	261056113	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:31	261056114	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:33	261056115	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:34	261056116	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:36	261056117	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:37	261056118	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING SWITCH GEAR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:38	261056120	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 463 GROUP 2(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:38	261056121	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:38	261056122	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:38	261056123	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR STRONG LIQUOR STORAGE TANK (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	30/ม.ค./2026 1:38	261056124	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	30/ม.ค./2026 1:40	261056126	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:41	261056127	PM FOR FEEDWTR BY-PASS VLV 463HV172	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:42	261056128	PM FOR SOOTBLWR STEAM HDR 463HV181	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:42	261056129	MONTHLY - PM FOR AL21 BUS 6.6KV FEED WATER PUMP P003 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:42	261056130	MONTHLY - PM FOR AL22 SWG 6.6KV FEED WATER PUMP P050 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:43	261056131	MONTHLY - PM FOR EGAT OUT GOING TRANSFORMER TC3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:43	261056132	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:43	261056133	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:43	261056134	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:45	261056135	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:46	261056136	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:47	261056137	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:48	261056138	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:49	261056139	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EMERGENCY OIL PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:50	261056141	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GLAND COND DRAIN PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:51	261056143	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:52	261056144	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:53	261056149	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:54	261056150	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:55	261056154	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:55	261056160	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:56	261056164	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:57	261056166	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:58	261056171	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 2 PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 1:59	261056173	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT II-I LIQ .TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:00	261056178	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:01	261056185	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III-II LIQ TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:03	261056189	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT IV CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:04	261056195	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT V CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:05	261056197	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:05	261056201	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:06	261056202	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SEC. CONDENSATE II PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:07	261056203	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL COND. VAC. PIT DWG (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:08	261056204	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:09	261056207	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (STAND-BY) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:10	261056209	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR REFLUX CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:11	261056211	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WASH LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:12	261056212	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COMBINED CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:13	261056213	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FEED LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:14	261056214	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:14	261056215	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:15	261056216	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DESUPERHEATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:16	261056217	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:17	261056218	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:18	261056219	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WARM WATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:19	261056220	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY CONDENSATE PUMP 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:20	261056221	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SUMP PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:21	261056222	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:22	261056223	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:23	261056224	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:23	261056225	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:24	261056226	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:25	261056227	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:26	261056228	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056229	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056230	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056231	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056232	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056233	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056234	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:27	261056235	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:28	261056236	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:28	261056237	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:28	261056238	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:29	261056239	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	30/ม.ค./2026 2:29	261056240	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:29	261056241	MONTHLY - PM FOR BMS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:29	261056242	MONTHLY - PM FOR BOX MAIN SUPPLY BURNER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:30	261056243	MONTHLY - PM FOR AH411 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:30	261056244	MONTHLY - PM FOR AH412 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:30	261056245	MONTHLY - PM FOR AL412 MCC 400V ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:31	261056246	MONTHLY - PM FOR AH401 MCC 690V EVAPORATOR PULP 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:31	261056247	MONTHLY - PM FOR AH211 MCC. 690V MILL WIDE #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:32	261056248	MONTHLY - PM FOR AH212 MCC. 690V MILL WIDE #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:32	261056249	MONTHLY - PM FOR AL291 EMERGENCY POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	30/ม.ค./2026 2:32	261056250	MONTHLY - PM FOR AL293 NORMAL POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:00	261069540	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:00	261069541	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:00	261069542	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:00	261069543	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF FEED WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:00	261069544	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF DEMIN WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:01	261069545	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:01	261069546	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:02	261069547	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:02	261069548	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:02	261069551	3 MONTHS - PM FOR CONTAM CODENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:03	261069552	3 MONTHS - PM FOR PRIM. CONDENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:04	261069553	3 MONTHS - PM FOR SECOND CONDENS (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:04	261069554	3 MONTHS - PM FOR FOUL. CONDENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:05	261069556	3 MONTHS - PM FOR SECOND. CODENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:05	261069557	MONTHLY - PM FOR CONDUCT. SUM (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:05	261069559	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY SUMP PIT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:06	261069560	MONTHLY - PM FOR BOILER WRT CONDUCTIVITY (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:06	261069562	3 MONTHS - PM FOR COOLLING WATER TO SPOUT #1 LOW (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:06	261069563	MONTHLY - PM FOR COOLING WATER TO CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:07	261069564	MONTHLY - PM FOR CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 1:07	261069566	3 MONTHS - PM FOR CONDENSATE FROM PAPER MACHINE (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:08	261069567	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:08	261069568	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:09	261069569	2 MONTHS - PM FOR SCANNER/IGNITOR AIR FAN # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:09	261069570	2 MONTHS - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:10	261069572	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:10	261069574	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:11	261069575	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:11	261069576	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:12	261069577	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:12	261069579	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:13	261069580	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TE22(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:13	261069581	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:13	261069582	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:13	261069583	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:14	261069584	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:14	261069585	MONTHLY - PM FOR MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:14	261069586	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:15	261069587	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:15	261069588	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:15	261069589	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ASH COLLECTING CONVEYOR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:16	261069590	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 1 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:16	261069591	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 2 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:17	261069592	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:17	261069593	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:18	261069594	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRAPER CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:19	261069595	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:19	261069596	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:20	261069598	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:20	261069599	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:22	261069601	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:23	261069602	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:24	261069603	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:25	261069604	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:26	261069605	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:27	261069606	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:28	261069607	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:30	261069608	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:31	261069609	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:32	261069610	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING RECOVERY BOILER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:33	261069611	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 242&282(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:33	261069612	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 282&293(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:33	261069613	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 1(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:34	261069614	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 2(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:34	261069615	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 3(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:34	261069616	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 4(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:35	261069617	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 463 GROUP 1(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:35	261069618	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 463 GROUP 3(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:35	261069619	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:35	261069620	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:35	261069621	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:36	261069622	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP C (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:36	261069623	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP D (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:36	261069624	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:36	261069625	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP E (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:37	261069626	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP F (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:37	261069627	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP G (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:37	261069628	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD26	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:37	261069629	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD27	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:37	261069630	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:38	261069631	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS22	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	06/ก.พ./2026 1:38	261069632	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	06/ก.พ./2026 1:39	261069633	Monthly PM Dust meter "Sick"(ISO 14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	06/ก.พ./2026 1:40	261069634	Monthly PM for 463QI490 DO after Feed water pump	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:40	261069635	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:40	261069637	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:42	261069638	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:43	261069640	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DUMP TANK PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:44	261069642	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPILL COLLECTION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:45	261069646	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRUBBER RECIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:46	261069648	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:47	261069651	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:47	261069657	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:48	261069661	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:49	261069663	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:50	261069667	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:50	261069671	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:51	261069673	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:52	261069679	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:53	261069685	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:54	261069691	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:54	261069696	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:55	261069700	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:56	261069703	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 3, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:57	261069704	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 4, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:57	261069705	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 5, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:58	261069706	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 6, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 1:59	261069707	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 7, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:00	261069708	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 8, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:01	261069709	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 9, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:01	261069712	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 10, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:02	261069714	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 11, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:03	261069715	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 12, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:04	261069716	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 13, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:05	261069717	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 14, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:05	261069718	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 15, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:06	261069719	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 16, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:07	261069720	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 17, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:08	261069721	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 18, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:09	261069722	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 19, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:09	261069723	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 20, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:10	261069724	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 21, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:11	261069726	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 22, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:12	261069727	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 23, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:12	261069728	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 24, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:13	261069729	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 25, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:14	261069730	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 26, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:15	261069731	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 27, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:16	261069732	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 28, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:17	261069734	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 29, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:17	261069735	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 30, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:18	261069736	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 31, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:19	261069737	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 32, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:19	261069738	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 33, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:20	261069739	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 34, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:21	261069740	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 35, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:22	261069741	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 36, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:23	261069743	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 37, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:23	261069744	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 38, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:24	261069745	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 39, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:25	261069746	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 40, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:26	261069747	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 41, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:26	261069749	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 42, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:27	261069750	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 43, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:28	261069751	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 44 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:28	261069752	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 45, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:29	261069754	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 46, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:30	261069755	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 47, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:31	261069756	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 48, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:31	261069757	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 49, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:32	261069758	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 50, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:33	261069759	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 51, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:34	261069760	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 52, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:34	261069761	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 353, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:35	261069762	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 354, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:36	261069763	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 355, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:36	261069765	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 356, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:37	261069766	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 357, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:38	261069767	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 358, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:39	261069768	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 359, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:39	261069769	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 360, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:40	261069771	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER #61 LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:41	261069772	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER # 62 RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:41	261069773	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:42	261069774	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/ก.พ./2026 2:43	261069776	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	06/ก.พ./2026 2:43	261069777	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	06/ก.พ./2026 2:44	261069778	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	06/ก.พ./2026 2:44	261069779	MONTHLY - PM FOR OIL ACID TEST,TURBINE ROUTE_PP11 (M)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:00	261083068	2 WEEKLS - INSPECTION DOSING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:00	261083069	282P013 CAUSTIC DOSING PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:00	261083070	282P014 CAUSTIC DOSING PUMP #2	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	13/ก.พ./2026 1:00	261083071	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	13/ก.พ./2026 1:00	261083073	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	13/ก.พ./2026 1:00	261083074	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:01	261083075	MONTHLY - PM FOR condensate from fibre line (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:01	261083076	MONTHLY - PM FOR COND FRM EVAP PLANT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:02	261083077	MONTHLY - PM FOR COND FROM TURBINE (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:02	261083078	MONTHLY - PM FOR COND FROM PULP DRYER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:02	261083080	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2101 (OS501) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:03	261083082	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2102 (OS502) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:03	261083083	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2103 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:03	261083084	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2104 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:04	261083085	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2105 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:04	261083086	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2106 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:04	261083087	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:04	261083088	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:04	261083089	MONTHLY - PM FOR UPS FOR INSTRUMENT RECOVERY BOILER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:05	261083090	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:05	261083091	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:05	261083092	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:05	261083093	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:05	261083094	MONTHLY - PM FOR UPS 01 FOR DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:05	261083095	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-A DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:06	261083096	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-B DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:06	261083098	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-C INSTRUMENT PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:06	261083099	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-A DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:06	261083100	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-B DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:06	261083101	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-A DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:07	261083102	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-B DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:07	261083103	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-CR01 DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:07	261083104	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:07	261083105	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:08	261083107	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:08	261083108	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #4 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:08	261083109	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:09	261083111	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:09	261083112	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:10	261083113	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:10	261083114	2 MONTHS - PM FOR VAPOR EXTRACTOR, SEPARATION OF OIL MIST. SEE L.D. (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:11	261083115	MONTHLY- PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC for 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:11	261083116	MONTHLY - INSPECTION AGITATOR	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:11	261083117	463A001 AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:11	261083118	463A004 AGITATOR-AMINE TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:12	261083119	463A005 AGITATIOR-OXYGEN SCAVENGER TNK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:12	261083120	463A006 AGITATOR-PHOSPATE TANK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:12	261083122	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:13	261083123	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:14	261083124	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:14	261083125	MONTHLY - PM ROUTE CHECK MOTOR RAPPER ESP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:15	261083126	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:16	261083127	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:17	261083129	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:18	261083130	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:19	261083131	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:21	261083132	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:22	261083134	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:22	261083135	MONTHLY - PM FOR CO2 FIRE ALARM & FIRE FIGHTING OF TURBINE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:23	261083136	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING EVAPORATION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:23	261083137	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:23	261083138	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:23	261083139	MONTHLY - PM ROUTE REFILL OIL FAN COOLING TOWER (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:23	261083140	monthly inspection Evaporation DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:24	261083142	monthly inspection Mill Wide DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:26	261083143	monthly inspection Soot Blower DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:27	261083144	monthly inspection RecoveryBoiler DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:28	261083145	monthly inspection for R.B. DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:28	261083146	monthly inspection for Evapor DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:29	261083147	monthly inspection for MilWideDCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:29	261083148	Monthly vibration check for Plan 262	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:29	261083149	Monthly vibration check for Plan 282	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:30	261083150	Monthly vibration check for Plan 293	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:30	261083151	Monthly vibration check for Plan 452	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:30	261083152	Monthly vibration check for Plan 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:31	261083153	Monthly oil Sampling for area 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/ก.พ./2026 1:31	261083154	Monthly oil Sampling for area 293	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:31	261083155	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB04	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:32	261083156	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB06	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:32	261083157	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB07	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:32	261083158	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB09	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:32	261083159	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD20	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:33	261083160	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:33	261083161	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD22	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:33	261083162	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD23	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:33	261083163	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25A	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:34	261083164	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25B	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:34	261083165	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/ก.พ./2026 1:35	261083166	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:36	261083167	PM FOR FEEDWTR BLOCK VLAVE 463HV150	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:36	261083168	PM FOR RAPID DRAIN GENBANK 463HV151B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:36	261083169	PM FOR RAPID DRAIN DOWNCOMER 463HV152B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:37	261083170	PM FOR STARTUP BLOCK VLV 463HV154	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:37	261083171	PM FOR MAIN STEAM VALVE 463HV155	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:37	261083173	PM FOR DISC CONT BLOWDOWN 463HV158	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:37	261083174	PM FOR STEAM VLV BYPASS 463HV171	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:37	261083175	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TH411(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:38	261083176	MONTHLY - PM FOR EVAPORATION TRANSFORMER TH401(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:38	261083178	MONTHLY - PM FOR TURBO GEN. Transformer TD11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:38	261083179	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:40	261083180	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:41	261083182	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:42	261083183	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:42	261083184	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:43	261083185	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:44	261083186	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:44	261083187	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083188	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11

MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083189	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083190	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083191	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083192	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083194	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:45	261083195	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:46	261083196	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:46	261083197	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:46	261083198	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/ก.พ./2026 1:47	261083199	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/ก.พ./2026 1:48	261083203	MONTHLY - PM FOR SONIC HORN NO.1_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	14/ก.พ./2026 2:00	261085065	Monthly - Inspect Thermoscan NPP11	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	14/ก.พ./2026 2:01	261085072	Monthly - Inspect Partial Discharge PP11	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:00	261095401	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:01	261095402	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:01	261095404	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:02	261095406	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:03	261095408	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:04	261095410	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:05	261095411	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	20/ก.พ./2026 1:06	261095412	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	20/ก.พ./2026 1:06	261095413	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	20/ก.พ./2026 1:06	261095414	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:07	261095415	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:07	261095417	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:08	261095418	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:08	261095419	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL5215 - Electrical PSD (SWG/Substation/Transformer)	20/ก.พ./2026 1:09	261095420	MONTHLY - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:09	261095421	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:10	261095422	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:11	261095424	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:11	261095425	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:12	261095426	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:14	261095427	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:15	261095428	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:16	261095430	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:18	261095432	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/ก.พ./2026 1:19	261095433	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:20	261095434	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:22	261095435	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:23	261095436	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:24	261095438	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:24	261095439	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:25	261095440	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/ก.พ./2026 1:26	261095441	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL5215 - Electrical PSD (SWG/Substation/Transformer)	20/ก.พ./2026 1:26	261095442	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	20/ก.พ./2026 1:26	261095443	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:28	261101530	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP1 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:28	261101531	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP2 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:28	261101532	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP3 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:28	261101533	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP4 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101534	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP5 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101535	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP6 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101537	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP7 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101538	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP8 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101539	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP9 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101540	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP10 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101541	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP11 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101542	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP12 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:29	261101543	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP13 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101545	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP14 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101547	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP15 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101548	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP16 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101549	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP17 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101550	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER BOILER PP11 GROUP18 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101551	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER EVAP PP11 GROUP19 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:30	261101553	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER EVAP PP11 GROUP20 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101557	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER PIPE BRIDGE PP11 GROUP24 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101559	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER PIPE BRIDGE PP11 GROUP25 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101560	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER COMPRESSOR AIR/DEMIN PP11 GROUP26 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101561	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER TURBINE PP11 GROUP27 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101562	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER TURBINE PP11 GROUP28 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101563	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER TURBINE PP11 GROUP29 (A)	NPP5A_PP11
WL5216 - PSD AUTO-ALL	23/ก.พ./2026 13:31	261101564	YEARLY (SD) - PM FOR TEMP TRANSMITTER FUEL OIL PP11 GROUP30 (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	27/ก.พ./2026 1:00	261108779	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	27/ก.พ./2026 1:00	261108780	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	27/ก.พ./2026 1:00	261108781	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	27/ก.พ./2026 1:00	261108782	MONTHLY - PM FOR MILLWIDE DCS CONTROLLER (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:01	261108783	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #5 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:01	261108784	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #6 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:01	261108785	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:02	261108786	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:02	261108788	MONTHLY - PM FOR ESP #3(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:03	261108789	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:03	261108790	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:04	261108791	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:04	261108792	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:05	261108795	MONTHLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:05	261108796	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TE21(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:05	261108797	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TL412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:06	261108798	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TH412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:06	261108799	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:06	261108800	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:07	261108801	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:07	261108802	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:07	261108803	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:08	261108804	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:08	261108805	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #A, PRECIPITATOR # 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:08	261108806	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #B, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:09	261108807	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #C, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:09	261108808	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH211(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:09	261108809	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH212(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:10	261108811	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH291(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:10	261108812	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH293(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:10	261108813	MONTHLY - PM FOR TL291E POWER BACK UP FROM EGAT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:11	261108814	MONTHLY - PM FOR AAP2 , TURBO GENERATOR TRANSFMR TD12 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:11	261108815	MONTHLY - PM FOR GROUNDING TRANSFORMER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:11	261108816	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:11	261108817	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:12	261108818	MONTHLY - PM FOR BATTERY 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:12	261108819	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294BTN01 CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:12	261108820	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS01 MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:12	261108821	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294NU01 CHARGER 110 VDC FOR 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:12	261108822	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS01 MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:12	261108823	MONTHLY - PM FOR CHARGER 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:13	261108824	MONTHLY - PM FOR CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:13	261108825	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:14	261108826	MONTHLY - INSPECTION PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:14	261108828	282P003 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:14	261108829	282P004 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:15	261108830	282P009 DEMIN WATER TRANSFER PUMP # 1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:15	261108831	282P010 DEMIN WATER TRANSFER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:16	261108832	282P011 EFFLUENT MIXING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:16	261108833	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:17	261108834	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:17	261108836	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:18	261108837	MONTHLY - ROUTE PM FOR INSPECTION FABRIC EXPANSION JOINT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:19	261108839	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:19	261108840	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:20	261108841	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:21	261108842	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:22	261108843	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:24	261108844	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:25	261108845	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING SWITCH GEAR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:25	261108847	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:25	261108848	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:26	261108849	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR STRONG LIQUOR STORAGE TANK (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	27/ก.พ./2026 1:26	261108850	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	27/ก.พ./2026 1:27	261108851	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:27	261108852	PM FOR FEEDWTR BY-PASS VLV 463HV172	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:28	261108853	PM FOR SOOTBLWR STEAM HDR 463HV181	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:28	261108854	MONTHLY - PM FOR AL21 BUS 6.6KV FEED WATER PUMP P003 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:28	261108855	MONTHLY - PM FOR AL22 SWG 6.6KV FEED WATER PUMP P050 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:29	261108856	MONTHLY - PM FOR EGAT OUT GOING TRANSFORMER TC3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:29	261108857	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:29	261108858	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:29	261108859	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:31	261108861	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:32	261108862	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:32	261108863	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:33	261108865	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:34	261108866	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EMERGENCY OIL PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:35	261108867	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GLAND COND DRAIN PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:35	261108868	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:36	261108869	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:37	261108870	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:38	261108871	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:38	261108873	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:39	261108875	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:40	261108877	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:41	261108881	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:41	261108883	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 2 PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:42	261108886	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT II-I LIQ .TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:43	261108892	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:43	261108897	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III-II LIQ TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:44	261108898	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT IV CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:45	261108902	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT V CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:45	261108907	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:46	261108909	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:47	261108916	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SEC. CONDENSATE II PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:47	261108924	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL COND. VAC. PIT DWG (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:48	261108929	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:49	261108933	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (STAND-BY) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:50	261108939	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR REFLUX CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:50	261108940	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WASH LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:51	261108941	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COMBINED CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:52	261108942	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FEED LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:52	261108944	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:53	261108946	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:54	261108948	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DESUPERHEATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:55	261108949	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:55	261108950	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:56	261108951	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WARM WATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:57	261108952	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY CONDENSATE PUMP 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:57	261108953	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SUMP PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:58	261108954	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:59	261108955	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 1:59	261108956	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:00	261108957	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:01	261108958	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:02	261108959	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:03	261108960	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:03	261108961	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:03	261108962	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:04	261108963	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:04	261108964	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:04	261108965	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:04	261108966	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:04	261108967	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:04	261108968	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:05	261108969	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:05	261108970	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:05	261108971	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/ก.พ./2026 2:05	261108972	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:06	261108973	MONTHLY - PM FOR BMS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:06	261108974	MONTHLY - PM FOR BOX MAIN SUPPLY BURNER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:06	261108975	MONTHLY - PM FOR AH411 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:06	261108976	MONTHLY - PM FOR AH412 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:07	261108977	MONTHLY - PM FOR AL412 MCC 400V ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:07	261108978	MONTHLY - PM FOR AH401 MCC 690V EVAPORATOR PULP 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:07	261108979	MONTHLY - PM FOR AH211 MCC. 690V MILL WIDE #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:07	261108980	MONTHLY - PM FOR AH212 MCC. 690V MILL WIDE #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:08	261108981	MONTHLY - PM FOR AL291 EMERGENCY POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/ก.พ./2026 2:08	261108982	MONTHLY - PM FOR AL293 NORMAL POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:00	261121949	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:00	261121950	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:00	261121951	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:00	261121952	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF FEED WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:00	261121953	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF DEMIN WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:01	261121954	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:01	261121955	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:01	261121956	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:01	261121957	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:02	261121958	MONTHLY - PM FOR CONDUCT. SUM (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:02	261121959	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY SUMP PIT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:02	261121960	MONTHLY - PM FOR BOILER WRT CONDUCTIVITY (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:03	261121961	MONTHLY - PM FOR COOLING WATER TO CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 1:03	261121962	MONTHLY - PM FOR CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:03	261121963	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:03	261121964	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:04	261121965	2 MONTHS - PM FOR AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:04	261121966	2 MONTHS - PM FOR ASH CRUSHER, GEN BANK(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:05	261121967	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:05	261121968	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:06	261121969	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:06	261121970	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:07	261121971	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:07	261121972	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:07	261121973	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TE22(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:08	261121974	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:08	261121975	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:08	261121976	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:08	261121977	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:08	261121979	MONTHLY - PM FOR MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:08	261121980	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:09	261121981	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:09	261121982	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:09	261121983	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ASH COLLECTING CONVEYOR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:10	261121984	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 1 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:10	261121985	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 2 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:11	261121986	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:11	261121987	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:12	261121988	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRAPER CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:12	261121989	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:13	261121990	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:13	261121991	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:14	261121992	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 1 FOR AREA 182 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:14	261121993	4 MONTHS - PM ROUTE CLEAN FOR AREA 262,272,282 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:15	261121994	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 1 FOR AREA 293 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:15	261121995	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 1 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:16	261121996	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 2 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:17	261121997	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 3 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:17	261121999	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 1 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:17	261122000	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 2 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:18	261122001	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 3 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:18	261122002	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 4 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:19	261122003	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 5 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:19	261122005	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 6 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:20	261122006	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 7 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:20	261122008	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 8 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:21	261122009	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:22	261122010	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:23	261122012	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:24	261122014	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:25	261122016	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:26	261122017	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:27	261122019	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:27	261122020	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:29	261122022	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:30	261122023	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:31	261122024	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING RECOVERY BOILER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:31	261122025	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:31	261122026	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:32	261122027	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:32	261122028	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP C (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:32	261122029	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP D (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:32	261122030	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:32	261122031	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP E (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:32	261122032	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP F (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:33	261122033	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP G (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:33	261122034	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD26	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:33	261122035	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD27	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:33	261122036	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:33	261122037	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS22	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	06/มี.ค./2026 1:34	261122038	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	06/มี.ค./2026 1:34	261122040	Monthly PM Dust meter "Sick"(ISO 14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	06/มี.ค./2026 1:35	261122041	Monthly PM for 463QI490 DO after Feed water pump	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:35	261122042	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEEDER, ESP # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:35	261122043	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEEDER, ESP # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:36	261122044	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEED ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:36	261122045	2 MONTHS - PM FOR MOTOR SCREW CONVEYER ESP.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:37	261122046	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:37	261122047	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:38	261122048	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:40	261122050	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DUMP TANK PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:40	261122051	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPILL COLLECTION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:41	261122052	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRUBBER RECIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:42	261122053	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:42	261122054	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:43	261122055	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:44	261122056	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:44	261122058	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:45	261122059	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:46	261122060	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:46	261122061	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:47	261122063	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:47	261122064	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:48	261122065	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:49	261122066	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:49	261122067	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:50	261122068	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 3, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:50	261122069	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 4, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:51	261122070	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 5, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:52	261122071	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 6, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:52	261122072	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 7, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:53	261122073	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 8, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:53	261122074	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 9, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:54	261122075	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 10, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:54	261122076	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 11, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:55	261122077	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 12, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:56	261122078	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 13, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:56	261122079	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 14, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:57	261122080	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 15, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:58	261122081	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 16, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:58	261122082	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 17, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:59	261122083	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 18, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 1:59	261122084	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 19, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:00	261122085	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 20, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:01	261122086	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 21, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:01	261122087	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 22, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:02	261122088	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 23, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:03	261122089	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 24, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:03	261122090	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 25, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:04	261122091	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 26, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:04	261122092	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 27, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:05	261122093	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 28, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:06	261122094	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 29, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:07	261122095	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 30, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:07	261122096	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 31, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:08	261122097	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 32, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:08	261122098	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 33, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:09	261122100	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 34, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:10	261122101	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 35, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:10	261122102	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 36, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:11	261122104	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 37, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:12	261122105	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 38, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:12	261122106	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 39, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:13	261122107	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 40, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:14	261122108	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 41, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:14	261122109	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 42, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:15	261122110	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 43, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:15	261122111	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 44 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:16	261122112	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 45, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:17	261122113	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 46, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11

WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:17	261122114	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 47, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:18	261122115	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 48, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:18	261122116	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 49, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:19	261122117	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 50, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:19	261122118	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 51, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:20	261122119	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 52, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:21	261122120	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 353, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:21	261122121	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 354, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:22	261122122	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 355, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:23	261122123	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 356, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:23	261122124	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 357, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:24	261122125	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 358, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:24	261122126	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 359, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:25	261122127	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 360, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:26	261122128	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER #61 LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:26	261122129	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER # 62 RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:27	261122131	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:27	261122133	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	06/มี.ค./2026 2:28	261122134	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	06/มี.ค./2026 2:28	261122135	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	06/มี.ค./2026 2:28	261122137	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	06/มี.ค./2026 2:29	261122138	MONTHLY - PM FOR OIL ACID TEST,TURBINE ROUTE_PP11 (M)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:00	261133066	2 WEEKLS - INSPECTION DOSING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:00	261133067	282P013 CAUSTIC DOSING PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:00	261133068	282P014 CAUSTIC DOSING PUMP #2	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	13/มี.ค./2026 1:00	261133069	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	13/มี.ค./2026 1:00	261133071	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	13/มี.ค./2026 1:00	261133072	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:01	261133073	MONTHLY - PM FOR condensate from fibre line (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:01	261133074	MONTHLY - PM FOR COND FRM EVAP PLANT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:01	261133075	MONTHLY - PM FOR COND FROM TURBINE (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:02	261133076	MONTHLY - PM FOR COND FROM PULP DRYER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:02	261133077	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2101 (OS501) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:03	261133078	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2102 (OS502) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:03	261133079	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2103 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:03	261133080	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2104 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:03	261133081	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2105 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:04	261133082	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2106 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:04	261133083	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:04	261133084	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:04	261133085	MONTHLY - PM FOR UPS FOR INSTRUMENT RECOVERY BOILER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:04	261133086	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:04	261133087	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:05	261133089	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:05	261133090	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:05	261133091	MONTHLY - PM FOR UPS 01 FOR DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:05	261133092	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-A DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:05	261133093	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-B DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:05	261133094	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-C INSTRUMENT PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:06	261133095	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-A DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:06	261133096	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-B DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:06	261133097	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-A DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:06	261133098	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-B DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:06	261133099	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-CR01 DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:06	261133100	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:07	261133101	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:07	261133102	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:07	261133103	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #4 (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:08	261133104	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE BMS (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:08	261133105	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE BOX MAIN SUPPLY BURNER (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:08	261133106	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE SOOTBLOWER 1, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:08	261133107	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE SOOTBLOWER 2, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:08	261133108	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AH411 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:09	261133109	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AH412 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:09	261133110	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AL412 MCC 400V ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:09	261133111	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AH401 MCC 690V EVAPORATOR PULP 2 (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:09	261133112	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AH212 MCC. 690V MILL WIDE #2 (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:09	261133113	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AL291 EMERGENCY POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL5214 - Electrical PSD (Motor/MCC/Drive/ESP)	13/มี.ค./2026 1:09	261133114	6 MONTHS - PM FOR POWER CABLE XLPE LINE AL293 NORMAL POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:10	261133115	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:10	261133116	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:11	261133117	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:11	261133119	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:11	261133120	MONTHLY- PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC for 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:12	261133121	MONTHLY - INSPECTION AGITATOR	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:12	261133122	463A001 AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:12	261133123	463A004 AGITATOR-AMINE TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:12	261133124	463A005 AGITATIOR-OXYGEN SCAVENGER TNK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:12	261133125	463A006 AGITATOR-PHOSPATE TANK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:13	261133126	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:14	261133128	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:14	261133129	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:15	261133130	MONTHLY - PM ROUTE CHECK MOTOR RAPPER ESP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:15	261133131	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:16	261133132	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:17	261133133	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:18	261133134	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:19	261133135	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:21	261133136	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:22	261133137	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:22	261133138	MONTHLY - PM FOR CO2 FIRE ALARM & FIRE FIGHTING OF TURBINE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:23	261133139	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING EVAPORATION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:23	261133140	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:23	261133141	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:23	261133142	MONTHLY - PM ROUTE REFILL OIL FAN COOLING TOWER (PO)	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:23	261133143	Monthly vibration check for Plan 262	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:23	261133144	Monthly vibration check for Plan 282	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:24	261133145	Monthly vibration check for Plan 293	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:24	261133146	Monthly vibration check for Plan 452	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:24	261133147	Monthly vibration check for Plan 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:25	261133148	Monthly oil Sampling for area 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	13/มี.ค./2026 1:25	261133149	Monthly oil Sampling for area 293	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:25	261133150	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB04	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:26	261133151	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB06	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:26	261133152	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB07	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:26	261133153	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB09	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:26	261133154	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD20	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:27	261133155	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:27	261133156	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD22	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:27	261133157	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD23	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:27	261133158	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25A	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:27	261133159	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25B	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:28	261133160	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	13/มี.ค./2026 1:29	261133161	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:30	261133162	PM FOR FEEDWTR BLOCK VLAVE 463HV150	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:30	261133163	PM FOR RAPID DRAIN GENBANK 463HV151B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:30	261133164	PM FOR RAPID DRAIN DOWNCOMER 463HV152B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:30	261133165	PM FOR STARTUP BLOCK VLV 463HV154	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:30	261133166	PM FOR MAIN STEAM VALVE 463HV155	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:31	261133167	PM FOR DISC CONT BLOWDOWN 463HV158	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:31	261133168	PM FOR STEAM VLV BYPASS 463HV171	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:31	261133169	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TH411(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:31	261133170	MONTHLY - PM FOR EVAPORATION TRANSFORMER TH401(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:32	261133171	MONTHLY - PM FOR TURBO GEN. Transformer TD11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:32	261133172	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:34	261133173	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:34	261133174	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:35	261133175	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:36	261133176	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:36	261133177	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:37	261133178	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133179	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133180	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133181	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133182	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133183	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133184	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:38	261133185	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:39	261133186	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:39	261133187	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:39	261133188	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:39	261133189	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	13/มี.ค./2026 1:40	261133190	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	13/มี.ค./2026 1:41	261133194	MONTHLY - PM FOR SONIC HORN NO.1_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	14/มี.ค./2026 2:00	261134837	Monthly - Inspect Thermoscan NPP11	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	14/มี.ค./2026 2:01	261134841	Monthly - Inspect Partial Discharge PP11	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:00	261144309	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:00	261144310	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:01	261144312	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:02	261144313	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:04	261144314	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:05	261144315	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:06	261144316	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	20/มี.ค./2026 1:06	261144317	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	20/มี.ค./2026 1:07	261144318	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	20/มี.ค./2026 1:07	261144319	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:07	261144320	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:07	261144322	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:08	261144323	2 MONTHS - PM FOR SEALING AIR FAN # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:09	261144324	2 MONTHS - PM FOR SEALING AIR FAN # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:09	261144325	2 MONTHS - PM FOR FIRING LIQ TNK AGITATOR #1(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:10	261144326	2 MONTHS - PM FOR FIRING LIQ TNK AGITATOR #2(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:10	261144327	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:11	261144328	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:11	261144329	2 MONTHS - PM FOR TURNING MOTOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:12	261144330	2 MONTHS - PM FOR GLAND CONDENSER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:12	261144332	2 MONTHS - PM FOR VAPOR FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	20/มี.ค./2026 1:13	261144333	MONTHLY - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:14	261144334	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:14	261144336	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:15	261144337	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:16	261144338	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:17	261144339	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:18	261144340	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:19	261144341	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:20	261144342	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:21	261144343	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:23	261144344	monthly inspection Evaporation DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:24	261144345	monthly inspection Mill Wide DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:25	261144346	monthly inspection Soot Blower DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:26	261144348	monthly inspection RecoveryBoiler DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:27	261144349	monthly inspection for R.B. DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:27	261144350	monthly inspection for Evapor DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:27	261144351	monthly inspection for MilWideDCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	20/มี.ค./2026 1:28	261144352	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:29	261144353	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:31	261144354	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:31	261144355	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:32	261144356	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:33	261144357	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:34	261144358	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	20/มี.ค./2026 1:34	261144360	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	20/มี.ค./2026 1:34	261144361	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	20/มี.ค./2026 1:35	261144362	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	27/มี.ค./2026 1:00	261154337	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	27/มี.ค./2026 1:00	261154338	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	27/มี.ค./2026 1:00	261154339	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	27/มี.ค./2026 1:00	261154340	MONTHLY - PM FOR MILLWIDE DCS CONTROLLER (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:01	261154341	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #5 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:01	261154342	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #6 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:01	261154343	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:02	261154344	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:03	261154345	MONTHLY - PM FOR ESP #3(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:03	261154346	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:04	261154347	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:04	261154348	2 MONTHS - PM FOR SCANNER/IGNITOR AIR FAN # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:05	261154349	2 MONTHS - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:06	261154350	2 MONTHS - PM FOR HVLC GAS FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:06	261154351	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:07	261154352	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:07	261154353	MONTHLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:07	261154354	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TE21(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:08	261154355	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TL412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:08	261154357	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TH412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:08	261154359	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:09	261154360	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:09	261154361	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:10	261154362	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:10	261154363	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:10	261154364	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:11	261154366	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #A, PRECIPITATOR # 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:11	261154367	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #B, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:12	261154368	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #C, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:12	261154369	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH211(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:12	261154370	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH212(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:13	261154371	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH291(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:13	261154372	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH293(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:13	261154373	MONTHLY - PM FOR TL291E POWER BACK UP FROM EGAT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:13	261154374	MONTHLY - PM FOR AAP2 , TURBO GENERATOR TRANSFMR TD12 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:14	261154375	MONTHLY - PM FOR GROUNDING TRANSFORMER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:14	261154376	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:14	261154377	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:15	261154378	MONTHLY - PM FOR BATTERY 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:15	261154379	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294BTN01 CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:15	261154380	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS01 MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:15	261154381	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294NU01 CHARGER 110 VDC FOR 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:15	261154382	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS01 MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:16	261154383	MONTHLY - PM FOR CHARGER 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:16	261154384	MONTHLY - PM FOR CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:16	261154385	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:17	261154386	MONTHLY - INSPECTION PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:17	261154387	282P003 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:17	261154388	282P004 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:18	261154389	282P009 DEMIN WATER TRANSFER PUMP # 1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:18	261154390	282P010 DEMIN WATER TRANSFER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:19	261154391	282P011 EFFLUENT MIXING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:19	261154392	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:20	261154393	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:21	261154394	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:21	261154395	MONTHLY - ROUTE PM FOR INSPECTION FABRIC EXPANSION JOINT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:22	261154396	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:23	261154398	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:24	261154399	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:25	261154400	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:26	261154401	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:27	261154402	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:29	261154404	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING SWITCH GEAR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:29	261154405	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:29	261154406	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:29	261154407	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR STRONG LIQUOR STORAGE TANK (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	27/มี.ค./2026 1:29	261154408	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	27/มี.ค./2026 1:30	261154409	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:31	261154410	PM FOR FEEDWTR BY-PASS VLV 463HV172	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:31	261154411	PM FOR SOOTBLWR STEAM HDR 463HV181	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:32	261154412	MONTHLY - PM FOR AL21 BUS 6.6KV FEED WATER PUMP P003 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:32	261154413	MONTHLY - PM FOR AL22 SWG 6.6KV FEED WATER PUMP P050 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:32	261154414	MONTHLY - PM FOR EGAT OUT GOING TRANSFORMER TC3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:33	261154415	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:33	261154416	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:33	261154417	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:35	261154418	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:35	261154419	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:36	261154420	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:37	261154421	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:38	261154422	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EMERGENCY OIL PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:38	261154423	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GLAND COND DRAIN PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:39	261154425	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:40	261154426	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:41	261154427	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:41	261154428	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:42	261154429	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:43	261154430	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:44	261154431	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:44	261154433	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:45	261154434	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 2 PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:46	261154435	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT II-I LIQ .TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:47	261154436	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:47	261154438	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III-II LIQ TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:48	261154439	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT IV CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:49	261154443	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT V CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:50	261154445	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:50	261154449	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:51	261154454	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SEC. CONDENSATE II PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:52	261154460	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL COND. VAC. PIT DWG (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:53	261154465	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:53	261154468	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (STAND-BY) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:54	261154472	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR REFLUX CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:55	261154474	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WASH LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:56	261154477	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COMBINED CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:57	261154478	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FEED LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:57	261154479	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:58	261154480	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 1:59	261154481	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DESUPERHEATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:00	261154482	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:01	261154483	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:02	261154484	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WARM WATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:03	261154485	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY CONDENSATE PUMP 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:04	261154486	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SUMP PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:05	261154487	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:06	261154488	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:06	261154489	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:07	261154490	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:08	261154491	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:08	261154493	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:10	261154494	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:10	261154495	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:10	261154496	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:11	261154497	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:11	261154498	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:11	261154499	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:11	261154500	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:11	261154501	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:11	261154502	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:12	261154503	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:12	261154504	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:12	261154505	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	27/มี.ค./2026 2:12	261154506	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:13	261154507	MONTHLY - PM FOR BMS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:13	261154508	MONTHLY - PM FOR BOX MAIN SUPPLY BURNER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:13	261154509	MONTHLY - PM FOR AH411 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:14	261154510	MONTHLY - PM FOR AH412 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:14	261154511	MONTHLY - PM FOR AL412 MCC 400V ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:14	261154512	MONTHLY - PM FOR AH401 MCC 690V EVAPORATOR PULP 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:15	261154513	MONTHLY - PM FOR AH211 MCC. 690V MILL WIDE #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:15	261154514	MONTHLY - PM FOR AH212 MCC. 690V MILL WIDE #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:15	261154515	MONTHLY - PM FOR AL291 EMERGENCY POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:16	261154516	MONTHLY - PM FOR AL293 NORMAL POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:16	261154517	MONTHLY - PM FOR SCREW CONVEYER ESP 3_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	27/มี.ค./2026 2:17	261154518	MONTHLY - PM FOR SCREW CONVEYER ESP 3_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:00	261163872	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:00	261163873	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:00	261163874	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:00	261163875	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF FEED WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:01	261163876	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF DEMIN WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:01	261163877	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:01	261163878	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:02	261163880	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:02	261163883	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:03	261163884	MONTHLY - PM FOR CONDUCT. SUM (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:03	261163885	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY SUMP PIT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:04	261163886	MONTHLY - PM FOR BOILER WRT CONDUCTIVITY (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:04	261163887	MONTHLY - PM FOR COOLING WATER TO CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 1:04	261163888	MONTHLY - PM FOR CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:05	261163889	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:05	261163890	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:05	261163891	2 MONTHS - PM FOR SCANNER/IGNITOR AIR FAN # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:06	261163894	2 MONTHS - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:07	261163895	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:07	261163896	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:08	261163898	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:09	261163900	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:09	261163901	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:10	261163902	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:10	261163903	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TE22(E)	NPP5A_PP11

WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:11	261163904	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:11	261163905	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:11	261163906	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:11	261163907	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:11	261163908	MONTHLY - PM FOR MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:11	261163909	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:12	261163910	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:12	261163911	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:12	261163912	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ASH COLLECTING CONVEYOR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:13	261163913	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 1 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:14	261163914	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 2 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:14	261163916	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:15	261163917	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:15	261163918	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRAPER CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:16	261163919	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:16	261163920	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:17	261163921	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:18	261163922	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 8 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:18	261163923	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 9 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:18	261163924	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 20 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:19	261163925	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 21 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:19	261163927	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 22 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:20	261163928	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 23 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:20	261163929	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 24 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:21	261163930	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 25 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:21	261163931	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:22	261163932	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:23	261163933	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:25	261163934	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:26	261163935	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:27	261163936	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:28	261163937	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:29	261163939	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:30	261163940	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:32	261163941	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:33	261163943	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING RECOVERY BOILER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:34	261163944	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:34	261163945	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:34	261163946	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:35	261163947	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP C (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:35	261163948	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP D (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:35	261163949	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:35	261163950	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP E (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:35	261163951	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP F (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:36	261163952	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP G (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:36	261163953	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD26	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:36	261163954	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD27	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:36	261163955	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:36	261163956	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS22	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	03/เม.ย./2026 1:37	261163957	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	03/เม.ย./2026 1:38	261163958	Monthly PM Dust meter "Sick"(ISO 14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	03/เม.ย./2026 1:38	261163959	Monthly PM for 463QI490 DO after Feed water pump	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:38	261163960	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:39	261163961	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:40	261163963	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:42	261163964	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DUMP TANK PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:43	261163966	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPILL COLLECTION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:44	261163967	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRUBBER RECIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:45	261163968	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:46	261163969	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:47	261163971	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:48	261163972	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:49	261163973	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:49	261163975	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:50	261163976	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:51	261163977	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:52	261163978	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:52	261163979	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:53	261163980	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:54	261163982	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:55	261163983	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:55	261163984	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 3, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:56	261163985	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 4, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:57	261163986	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 5, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:57	261163987	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 6, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:58	261163988	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 7, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 1:59	261163989	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 8, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:00	261163990	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 9, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:01	261163991	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 10, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:02	261163992	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 11, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:02	261163994	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 12, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:03	261163995	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 13, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:04	261163996	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 14, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:05	261163997	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 15, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:05	261163998	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 16, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:06	261163999	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 17, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:07	261164000	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 18, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:07	261164001	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 19, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:08	261164003	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 20, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:10	261164004	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 21, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:11	261164005	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 22, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:12	261164006	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 23, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:13	261164007	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 24, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:14	261164008	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 25, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:14	261164009	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 26, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:15	261164011	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 27, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:16	261164012	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 28, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:17	261164013	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 29, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:18	261164014	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 30, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:18	261164016	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 31, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:19	261164017	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 32, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:20	261164018	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 33, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:20	261164019	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 34, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:21	261164020	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 35, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:22	261164021	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 36, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:23	261164022	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 37, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:24	261164023	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 38, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:24	261164024	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 39, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:25	261164025	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 40, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:26	261164026	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 41, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:27	261164027	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 42, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:28	261164028	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 43, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:28	261164029	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 44 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:29	261164030	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 45, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:30	261164031	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 46, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:30	261164032	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 47, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:31	261164033	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 48, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:32	261164034	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 49, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:33	261164035	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 50, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:33	261164036	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 51, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:34	261164037	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 52, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:35	261164039	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 353, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:35	261164040	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 354, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:36	261164041	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 355, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:37	261164042	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 356, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:38	261164043	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 357, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:38	261164044	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 358, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:39	261164045	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 359, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:40	261164046	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 360, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:40	261164047	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER #61 LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:41	261164048	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER # 62 RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:42	261164049	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:42	261164050	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:43	261164051	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5115 - Electrical PP5,6,10,11	03/เม.ย./2026 2:43	261164052	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	03/เม.ย./2026 2:44	261164053	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	03/เม.ย./2026 2:44	261164054	MONTHLY - PM FOR OIL ACID TEST,TURBINE ROUTE_PP11 (M)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	03/เม.ย./2026 2:44	261164055	MONTHLY - PM FOR SCREW CONVEYER ESP 3_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:00	261173618	2 WEEKLS - INSPECTION DOSING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:00	261173619	282P013 CAUSTIC DOSING PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:00	261173620	282P014 CAUSTIC DOSING PUMP #2	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	10/เม.ย./2026 1:00	261173621	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	10/เม.ย./2026 1:00	261173622	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	10/เม.ย./2026 1:00	261173623	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:01	261173624	MONTHLY - PM FOR condensate from fibre line (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:01	261173625	MONTHLY - PM FOR COND FRM EVAP PLANT (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:02	261173626	MONTHLY - PM FOR COND FROM TURBINE (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:02	261173627	MONTHLY - PM FOR COND FROM PULP DRYER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:03	261173628	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2101 (OS501) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:03	261173629	MONTHLY - PM FOR RECOVERY BOILER OS2102 (OS502) (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:03	261173631	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2103 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:04	261173632	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE OS2104 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:04	261173633	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2105 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:04	261173634	MONTHLY - PM FOR EVAPORATOR OS2106 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:04	261173636	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:04	261173637	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:05	261173638	MONTHLY - PM FOR UPS FOR INSTRUMENT RECOVERY BOILER (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:05	261173639	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:05	261173641	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:05	261173642	MONTHLY - PM FOR UPS A FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:05	261173643	MONTHLY - PM FOR UPS B FOR DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:05	261173644	MONTHLY - PM FOR UPS 01 FOR DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:06	261173645	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-A DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:06	261173646	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-B DCS BOILER PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:06	261173647	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-C INSTRUMENT PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:06	261173648	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-A DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:06	261173649	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS-B DCS TURBINE PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:07	261173650	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-A DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:07	261173651	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 452UPS-B DCS EVAP PP11 (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:07	261173652	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS-CR01 DCS CONTROL ROOM PP11 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:07	261173653	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:07	261173654	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:08	261173655	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:08	261173656	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #4 (E)	NPP5A_PP11
MS0122 - Mechanical Service (Rotating Service)	10/เม.ย./2026 1:08	261173657	YEARLY - PM FOR TURBINE CRANE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:09	261173658	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:10	261173659	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:10	261173660	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:11	261173661	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:11	261173662	2 MONTHS - PM FOR VAPOR EXTRACTOR, SEPARATION OF OIL MIST. SEE L.D. (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:12	261173663	MONTHLY- PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC for 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:12	261173664	MONTHLY - INSPECTION AGITATOR	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:12	261173665	463A001 AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:13	261173666	463A004 AGITATOR-AMINE TANK SEE LONG DISCRIPTION	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:13	261173667	463A005 AGITATOR-OXYGEN SCAVENGER TNK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:13	261173668	463A006 AGITATOR-PHOSPATE TANK	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:13	261173669	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:14	261173670	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:15	261173671	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:15	261173672	MONTHLY - PM ROUTE CHECK MOTOR RAPPER ESP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:16	261173673	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:17	261173674	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:18	261173675	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:19	261173676	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:20	261173677	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:21	261173678	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:22	261173680	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:23	261173681	MONTHLY - PM FOR CO2 FIRE ALARM & FIRE FIGHTING OF TURBINE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:23	261173682	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING EVAPORATION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:23	261173683	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR COOLING TOWER(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:23	261173684	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:23	261173685	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:24	261173686	MONTHLY - PM ROUTE REFILL OIL FAN COOLING TOWER (PO)	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:24	261173687	Monthly vibration check for Plan 262	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:24	261173688	Monthly vibration check for Plan 282	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:24	261173689	Monthly vibration check for Plan 293	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:24	261173690	Monthly vibration check for Plan 452	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:25	261173692	Monthly vibration check for Plan 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:25	261173694	Monthly oil Sampling for area 463	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	10/เม.ย./2026 1:26	261173695	Monthly oil Sampling for area 293	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:26	261173696	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB04	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:26	261173697	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB06	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:26	261173698	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB07	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:27	261173699	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 452JB09	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:27	261173700	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD20	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:27	261173701	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:27	261173702	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD22	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:27	261173703	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD23	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:28	261173704	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25A	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:28	261173705	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD25B	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:28	261173706	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	10/เม.ย./2026 1:29	261173707	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:30	261173708	PM FOR FEEDWTR BLOCK VLAVE 463HV150	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:30	261173709	PM FOR RAPID DRAIN GENBANK 463HV151B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:30	261173710	PM FOR RAPID DRAIN DOWNCOMER 463HV152B	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:31	261173711	PM FOR STARTUP BLOCK VLV 463HV154	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:31	261173712	PM FOR MAIN STEAM VALVE 463HV155	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:31	261173713	PM FOR DISC CONT BLOWDOWN 463HV158	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:31	261173714	PM FOR STEAM VLV BYPASS 463HV171	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:31	261173715	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TH411(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:32	261173716	MONTHLY - PM FOR EVAPORATION TRANSFORMER TH401(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:32	261173717	MONTHLY - PM FOR TURBO GEN. Transformer TD11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:32	261173718	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:34	261173719	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:35	261173720	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:35	261173721	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:36	261173722	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:37	261173723	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:38	261173724	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:38	261173725	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:38	261173726	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:38	261173727	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:39	261173728	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:39	261173729	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:39	261173730	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:39	261173731	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:39	261173732	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:39	261173733	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:40	261173734	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:40	261173735	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	10/เม.ย./2026 1:40	261173736	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	10/เม.ย./2026 1:41	261173740	MONTHLY - PM FOR SONIC HORN NO.1_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	11/เม.ย./2026 2:00	261175004	Monthly - Inspect Thermoscan NPP11	NPP5A_PP11
MS0093 - Electrical Service (Control)	11/เม.ย./2026 2:01	261175009	Monthly - Inspect Partial Discharge PP11	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:00	261179900	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:01	261179901	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:02	261179902	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLING WATER PUMP NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:04	261179904	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:05	261179905	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONTROL OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:05	261179906	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:06	261179907	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR LUBE OIL PUMP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	17/เม.ย./2026 1:07	261179908	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	17/เม.ย./2026 1:07	261179909	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	17/เม.ย./2026 1:08	261179910	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:08	261179911	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:08	261179912	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:09	261179913	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:09	261179914	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL5122 - MAINTENANCE EMERGENCY (TEAM B)	17/เม.ย./2026 1:10	261179915	MONTHLY - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:10	261179916	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:11	261179917	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:12	261179919	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:13	261179920	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:14	261179921	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:15	261179922	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:16	261179923	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:17	261179924	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:19	261179925	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:20	261179926	monthly inspection Evaporation DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:22	261179927	monthly inspection Mill Wide DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:23	261179928	monthly inspection Soot Blower DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:24	261179929	monthly inspection RecoveryBoiler DCS Controller (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:26	261179930	monthly inspection for R.B. DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:26	261179931	monthly inspection for Evapor DCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:26	261179932	monthly inspection for MilWideDCS Power Distrib. (A)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	17/เม.ย./2026 1:27	261179934	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:28	261179935	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:30	261179936	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:30	261179937	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:31	261179938	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:32	261179939	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:33	261179941	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	17/เม.ย./2026 1:33	261179942	MONTHLY - PM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (E)	NPP5A_PP11
WL5122 - MAINTENANCE EMERGENCY (TEAM B)	17/เม.ย./2026 1:33	261179943	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0094 - Electrical Service (Power) IP1	17/เม.ย./2026 1:34	261179944	2 Weeks - PM Inspection Absorption Chiller PP11	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	24/เม.ย./2026 1:00	261188657	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	24/เม.ย./2026 1:01	261188658	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	24/เม.ย./2026 1:01	261188659	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	24/เม.ย./2026 1:01	261188660	MONTHLY - PM FOR MILLWIDE DCS CONTROLLER (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:01	261188662	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #5 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:02	261188664	MONTHLY - PM FOR START-UP BURNER #6 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:02	261188665	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:03	261188668	MONTHLY - PM FOR ELECTROSTATIC PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:04	261188669	MONTHLY - PM FOR ESP #3(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:05	261188670	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:05	261188671	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:06	261188673	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:06	261188674	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:07	261188675	MONTHLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:07	261188676	MONTHLY - PM FOR RECOVERY TRANSFORMER TE21(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:07	261188677	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TL412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:08	261188678	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TH412(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:08	261188679	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:08	261188680	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:09	261188681	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:09	261188682	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # A, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:09	261188683	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # B, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:10	261188684	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER # C, PRECIPITATOR # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:10	261188685	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #A, PRECIPITATOR # 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:10	261188687	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #B, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:11	261188688	MONTHLY - PM FOR RECTIFIER #C, PRECIPITATOR #3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:11	261188689	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH211(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:11	261188690	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH212(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:12	261188691	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH291(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:12	261188692	MONTHLY - PM FOR MILL WIDE TRANSFORMER TH293(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:13	261188693	MONTHLY - PM FOR TL291E POWER BACK UP FROM EGAT (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:13	261188694	MONTHLY - PM FOR AAP2 , TURBO GENERATOR TRANSFMR TD12 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:13	261188695	MONTHLY - PM FOR GROUNDING TRANSFORMER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:14	261188696	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:14	261188697	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293NU01 CHARGER 110 VDC MILL WIDE BANK#2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:14	261188698	MONTHLY - PM FOR BATTERY 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:14	261188699	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294BTN01 CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:14	261188700	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 463UPS01 MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:14	261188701	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 294NU01 CHARGER 110 VDC FOR 22KV SYSTEM (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:15	261188702	MONTHLY - PM FOR BATTERY FOR 293UPS01 MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:15	261188703	MONTHLY - PM FOR CHARGER 110 VDC FOR Communication 115 kV (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:15	261188704	MONTHLY - PM FOR CHARGER 48VDC FOR 115KV NPP11 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:15	261188706	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:16	261188707	MONTHLY - INSPECTION PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:17	261188708	282P003 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:17	261188709	282P004 DEMIN WATER BOOSTER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:17	261188710	282P009 DEMIN WATER TRANSFER PUMP # 1	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:18	261188711	282P010 DEMIN WATER TRANSFER PUMP #2	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:18	261188712	282P011 EFFLUENT MIXING PUMP	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:19	261188713	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:20	261188714	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:20	261188716	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:21	261188717	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 2 FOR AREA 182 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:22	261188718	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 4 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:22	261188719	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 5 FOR AREA 452 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:23	261188720	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 10 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:23	261188722	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 11 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:23	261188723	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 12 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:24	261188724	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 13 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:24	261188725	4 MONTHS - PM ROUTE INSPECTION AND CLEAN GROUP 14 FOR AREA 463 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:25	261188726	MONTHLY - ROUTE PM FOR INSPECTION FABRIC EXPANSION JOINT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:26	261188728	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:27	261188729	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:28	261188732	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:29	261188733	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:30	261188734	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:32	261188736	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:33	261188738	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING SWITCH GEAR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:34	261188739	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 463 GROUP 2(PO)	NPP5A_PP11

WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:34	261188740	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP2) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:34	261188741	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP3) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:34	261188742	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR STRONG LIQUOR STORAGE TANK (PO)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	24/เม.ย./2026 1:34	261188743	2 weeks check 463 Stack flue gas analyzer	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	24/เม.ย./2026 1:35	261188744	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:36	261188746	PM FOR FEEDWTR BY-PASS VLV 463HV172	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:37	261188747	PM FOR SOOTBLWR STEAM HDR 463HV181	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:37	261188748	MONTHLY - PM FOR AL21 BUS 6.6KV FEED WATER PUMP P003 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:37	261188749	MONTHLY - PM FOR AL22 SWG 6.6KV FEED WATER PUMP P050 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:37	261188750	MONTHLY - PM FOR EGAT OUT GOING TRANSFORMER TC3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:38	261188751	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:38	261188752	MONTHLY - PM FOR VSD OF FIRING LIQUOR PUMP #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:38	261188753	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:40	261188754	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:41	261188755	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COOLNG WATER PUMP NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:41	261188756	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:42	261188757	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ACID DOSING PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:43	261188758	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EMERGENCY OIL PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:44	261188759	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GLAND COND DRAIN PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:44	261188760	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:45	261188761	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:46	261188763	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:47	261188764	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:48	261188765	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 A PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:49	261188766	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 B PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:50	261188768	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 C PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:51	261188769	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 1 D PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:51	261188770	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION 2 PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:52	261188771	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT II-I LIQ .TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:53	261188772	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:54	261188773	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT III-II LIQ TRANSF PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:55	261188774	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT IV CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:56	261188775	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR EFFECT V CIRCULATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:57	261188776	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:58	261188777	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL CONDENSATE PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:58	261188778	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SEC. CONDENSATE II PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 1:59	261188779	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FOUL COND. VAC. PIT DWG (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:00	261188780	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:01	261188781	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR VACUUM PUMP (STAND-BY) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:02	261188782	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR REFLUX CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:03	261188783	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WASH LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:04	261188784	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COMBINED CONDENSATE (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:05	261188785	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FEED LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:06	261188786	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:07	261188787	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQ FLASH TNK PUMP#1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:07	261188788	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DESUPERHEATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:08	261188789	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:09	261188790	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:10	261188791	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR WARM WATER PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:11	261188793	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY CONDENSATE PUMP 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:12	261188795	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SUMP PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:13	261188796	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STRONG LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:14	261188797	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:15	261188798	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:16	261188799	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:16	261188800	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:17	261188801	2 WEEKS - PM FOR PLC TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:19	261188802	2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:19	261188803	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:19	261188804	2 WEEKS - PM FOR HMI RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:19	261188805	2 WEEKS - PM FOR HMI BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:20	261188806	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:20	261188807	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:20	261188808	2 WEEKS - PM FOR HMI ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:20	261188809	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP60) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:20	261188810	2 WEEKS - PM FOR PLC RODDING MASTER (463CP61) (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:21	261188811	2 WEEKS - PM FOR PLC BMS (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:21	261188812	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #1 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:21	261188813	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #2 (A)	NPP5A_PP11
MS0104 - Automation Service (Control)	24/เม.ย./2026 2:21	261188814	2 WEEKS - PM FOR PLC ABSORPTION CHILLER #3 (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:22	261188815	MONTHLY - PM FOR BMS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:22	261188816	MONTHLY - PM FOR BOX MAIN SUPPLY BURNER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:22	261188817	MONTHLY - PM FOR AH411 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:22	261188818	MONTHLY - PM FOR AH412 MCC 690V RECOVERY BOILER #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:23	261188819	MONTHLY - PM FOR AL412 MCC 400V ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:23	261188820	MONTHLY - PM FOR AH401 MCC 690V EVAPORATOR PULP 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:23	261188821	MONTHLY - PM FOR AH211 MCC. 690V MILL WIDE #1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:24	261188822	MONTHLY - PM FOR AH212 MCC. 690V MILL WIDE #2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:24	261188823	MONTHLY - PM FOR AL291 EMERGENCY POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	24/เม.ย./2026 2:25	261188824	MONTHLY - PM FOR AL293 NORMAL POWER SUPPLY 400 VAC (E)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:00	261197137	WEEKLY - INSPECTION CAMERA	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:01	261197138	463XI269 Recovery Boiler Bed Camera Right Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:01	261197139	463XI270 Recovery Boiler Bed Camera Left Side	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:01	261197140	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF FEED WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:01	261197141	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION OF DEMIN WATER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:02	261197142	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:02	261197143	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:03	261197144	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER ANION EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:04	261197145	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY INDICATION AFTER MIXED BED EXCHANGER (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:04	261197146	3 MONTHS - PM FOR CONTAM CODENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:04	261197147	3 MONTHS - PM FOR PRIM. CONDENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:05	261197148	3 MONTHS - PM FOR SECOND CONDENS (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:05	261197149	3 MONTHS - PM FOR FOUL. CONDENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:06	261197150	3 MONTHS - PM FOR SECOND. CODENS. (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:06	261197152	MONTHLY - PM FOR CONDUCT. SUM (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:06	261197153	MONTHLY - PM FOR CONDUCTIVITY SUMP PIT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:07	261197154	MONTHLY - PM FOR BOILER WRT CONDUCTIVITY (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:07	261197155	3 MONTHS - PM FOR COOLLING WATER TO SPOUT #1 LOW (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:07	261197156	MONTHLY - PM FOR COOLING WATER TO CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:08	261197157	MONTHLY - PM FOR CONDENSATE CONDUCT (A)	NPP5A_PP11
WL5118 - Automation PP5,6,10,11	01/พ.ค./2026 1:08	261197158	3 MONTHS - PM FOR CONDENSATE FROM PAPER MACHINE (A)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:09	261197159	WEEKLY - PM FOR GENERATOR (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:09	261197160	WEEKLY - PM FOR LUP OIL PUMP FEED WATER PUMP 3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:10	261197161	2 MONTHS - PM FOR AGITATOR-SBL MIX TANK SEE LONG DISCRIPTION (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:10	261197162	2 MONTHS - PM FOR ASH CRUSHER, GEN BANK(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:11	261197163	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:12	261197164	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:13	261197165	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:13	261197166	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:14	261197167	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:14	261197168	WEEKLY - PM FOR INDUCED DRAFT FAN, CELL NO.2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:15	261197169	MONTHLY - PM FOR TRANSFORMER TE22(E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:15	261197170	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:16	261197171	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:16	261197172	MONTHLY - PM FOR BATTERY CHARGER 110 VDC MILL WIDE (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:16	261197173	MONTHLY - PM FOR MCC MILL WIDE, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:16	261197174	MONTHLY - PM FOR MCC RECOVERY BOILER, UPS (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:16	261197175	2 WEEKS - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTIO	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:17	261197176	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:17	261197177	MONTHLY - PM REFILL LUBRICANT FOR AGITATOR-DISSOLVING TANK SEE LONG DISCRIPTION (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:17	261197178	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ASH COLLECTING CONVEYOR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:18	261197179	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 1 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:19	261197180	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DRAG SCRAPER, ESP # 2 SEE LONG DISCRIPTION (P	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:19	261197181	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:20	261197182	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYOR, ESP # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:20	261197183	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRAPER CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:21	261197184	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR COLLECTING CONVEYER ESP.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:22	261197185	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:22	261197186	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ESP TRANSFER CONVEYOR #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:23	261197187	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:24	261197189	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:25	261197191	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:27	261197192	MONTHLY - PM FOR AIR COMPRESSOR NO.4 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:28	261197193	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR PRIMARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:29	261197195	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SECONDARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:31	261197196	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR TERTIARY FD FAN (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:32	261197197	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:33	261197198	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN # 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:34	261197200	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR ID FAN #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:36	261197201	MONTHLY - PM FOR FIRE FIGHTING RECOVERY BOILER (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:36	261197203	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 242&282(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:37	261197204	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 282&293(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:37	261197206	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 1(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:37	261197207	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 2(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:38	261197208	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 3(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:38	261197209	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 452 GROUP 4(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:38	261197210	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 463 GROUP 1(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:38	261197211	3 MONTHS - PM ROUTE RE GREASE MOTOR AREA 463 GROUP 3(PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:39	261197213	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT CHAIN CONVEYOR (GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:39	261197214	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:39	261197215	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:40	261197216	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP C (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:40	261197217	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP D (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:40	261197218	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT BEARING FAN FOR IDFAN(GROUP1) (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:40	261197219	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP E (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:40	261197220	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP F (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:41	261197221	MONTHLY - PM ROUTE REFILL LUBRICANT PUMP G (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:41	261197222	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD26	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:41	261197223	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 463AD27	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:41	261197224	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS21	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:42	261197225	MONTHLY CLEANING AIR SUPPLY FILTER 282AS22	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	01/พ.ค./2026 1:42	261197226	calibrate 463 Stack flue gas analyzer (ISO14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	01/พ.ค./2026 1:43	261197227	Monthly PM Dust meter "Sick"(ISO 14000)	NPP5A_PP11
MS0103 - Automation Service (Intrument)	01/พ.ค./2026 1:43	261197228	Monthly PM for 463QI490 DO after Feed water pump	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:44	261197229	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEEDER, ESP # 1 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:44	261197230	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEEDER, ESP # 2 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:45	261197231	2 MONTHS - PM FOR MOTOR ROTARY FEED ESP#3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:45	261197232	2 MONTHS - PM FOR MOTOR SCREW CONVEYER ESP.3 (E)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:46	261197233	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:46	261197234	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:48	261197235	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FW PUMP #3 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:49	261197236	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR DUMP TANK PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:50	261197238	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPILL COLLECTION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:51	261197239	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SCRUBBER RECIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:52	261197240	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:53	261197241	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR GREEN LIQ TRANSFER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:54	261197243	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:54	261197244	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SPOUT COOLING WATER PUMP #2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:55	261197246	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CIRCULATION PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:56	261197248	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#A (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:57	261197249	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE FEED PUMP#B (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:58	261197252	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:58	261197253	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR FIRING LIQUOR PUMP (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 1:59	261197254	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 1 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:00	261197255	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR CONDENSATE PUMP NO. 2 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:01	261197259	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 1, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:02	261197262	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 2, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:04	261197263	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 3, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:04	261197264	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 4, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:05	261197265	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 5, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:06	261197266	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 6, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:07	261197267	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 7, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:08	261197268	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 8, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:08	261197269	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 9, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:09	261197270	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 10, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:10	261197271	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 11, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:11	261197272	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 12, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:12	261197273	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 13, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:12	261197274	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 14, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:13	261197275	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 15, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:14	261197276	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 16, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:16	261197279	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 17, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:17	261197280	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 18, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:17	261197281	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 19, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:18	261197283	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 20, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:19	261197284	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 21, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:19	261197285	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 22, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:20	261197286	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 23, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:21	261197287	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 24, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:21	261197289	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 25, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:22	261197290	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 26, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:23	261197292	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 27, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:24	261197293	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 28, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:24	261197294	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 29, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:25	261197295	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 30, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:26	261197296	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 31, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:27	261197297	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 32, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:27	261197298	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 33, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:28	261197299	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 34, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:29	261197300	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 35, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:30	261197301	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 36, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:30	261197302	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 37, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:31	261197303	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 38, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:32	261197304	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 39, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:32	261197305	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 40, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:33	261197306	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 41, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:34	261197307	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 42, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:35	261197308	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 43, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:35	261197309	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 44 (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:36	261197310	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 45, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:37	261197311	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 46, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:38	261197312	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 47, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:38	261197313	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 48, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:39	261197314	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 49, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:40	261197315	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 50, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:40	261197317	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 51, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:41	261197318	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 52, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:42	261197319	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 353, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:42	261197320	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 354, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:43	261197321	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 355, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:44	261197322	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 356, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:44	261197328	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 357, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:45	261197329	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 358, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:46	261197330	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 359, LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:47	261197331	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER 360, RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:47	261197332	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER #61 LEFT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:48	261197333	MONTHLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR SOOTBLOWER # 62 RIGHT (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:49	261197334	WEEKLY - PM ROUTE CHECK SWITCHGEAR (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:49	261197335	WEEKLY - PM VISUAL CHECK AND BASIC PDM FOR STEAM TURBINE,32900KW (PO)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:50	261197336	MONTHLY - PM FOR SCRUBBER FAN (E)	NPP5A_PP11
WL5215 - Electrical PSD (SWG/Substation/Transformer)	01/พ.ค./2026 2:50	261197337	2 WEEKS - PM FOR 115 KV SUBSTATION AAP2 (E)	NPP5A_PP11
MS0024 - Predictive Maintenance	01/พ.ค./2026 2:51	261197338	MONTHLY - PM FOR OIL ACID TEST,TURBINE ROUTE_PP11 (M)	NPP5A_PP11
WL1320 - PP5,6,10,11 OPERATION	01/พ.ค./2026 2:51	261197340	MONTHLY - PM FOR SCREW CONVEYER ESP 3_PP11 (PO)	NPP5A_PP11
WL5212 - Mechanical PSD (Turbine & Utility)	05/มิ.ย./2026 1:49	261239672	6 MONTHS (SD) - PM FOR COOLING TOWER, CELL NO.1 (M)	NPP5A_PP11
WL5212 - Mechanical PSD (Turbine & Utility)	05/มิ.ย./2026 1:49	261239673	6 MONTHS (SD) - PM FOR COLLING TOWER, CELL NO.2 (M)	NPP5A_PP11

The resource of this report item is not reachable.

Work Order Details

261133130: MONTHLY - PM ROUTE CHECK MOTOR RAPPER ESP (PO)

Asset:
Location: 463 PP11-RECOVERY BOILER PULP 2
CI:

Sched Start:	5/8/26	**Site:**	POWER	**Job Plan:**	PESP001
Sched Finish:	5/15/26	**Priority:**	5	**Supervisor:**	18570595
Target Start:	5/8/26	**Work Type:**	PM	**Lead:**	
Target Finish:	5/15/26	**Status:**	CLOSE	**Vendor:**	
Actual Start:	5/13/26	**Parent:**		**Owner:**	
Actual Finish:	5/13/26	**Failure Class:**		**Owner Group:**	
Report Date:	3/13/26	**Problem Code:**		**Service:**	
Reported By:	MAXADMIN			**Service Group:**	
		GL Account:	NP5A-?????????-A36	**Classification:**	

Task IDs

Task ID	Description	Status	Measurement Point	Value	Date	Observations
10	รายการตรวจสอบของ Motor Rapper ESP PP11 แต่ละตัวให้ตรวจสอบ ดังนี้	CLOSE		0		
15	1 ตรวจสอบเสียง ปกติ/ไม่ปกติ	CLOSE		0		
20	2 ตรวจสอบ Motor cover fan ปกติ/ไม่ปกติ , มี/ไม่มี	CLOSE		0		
25	3 ตรวจสอบสภาพของกล่องเข้าสาย ปกติ/ไม่ปกติ,สายไฟหลวม,กล่องเข้าสายไฟแตก	CLOSE		0		
30	4 ทำความสะอาดตัวถังมอเตอร์ , ครีบระบายความร้อน และ ฝาครอบใบพัดระบายความร้อน	CLOSE		0		
35	463E155 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
40	463E156 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
45	463E159 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
50	463E160 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
55	463E163 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
60	463E164 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
65	463E166 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
70	463E170 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
75	463E171 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
80	463E174 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
85	463E175 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		

The resource of this report item is not reachable.

Work Order Details

261029803: 2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)

Asset: 293TGGC01HMI HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL
Location: 293 PP11-POWER GENERATION PULP 2
CI:

Sched Start:	3/5/26	**Site:**	POWER	**Job Plan:**	APLC109
Sched Finish:	3/12/26	**Priority:**	5	**Supervisor:**	18904
Target Start:	3/12/26	**Work Type:**	PM	**Lead:**	
Target Finish:	3/19/26	**Status:**	CLOSE	**Vendor:**	
Actual Start:	3/5/26	**Parent:**		**Owner:**	
Actual Finish:	3/5/26	**Failure Class:**		**Owner Group:**	
Report Date:	1/16/26	**Problem Code:**		**Service:**	
Reported By:	MAXADMIN			**Service Group:**	
		GL Account:	NP5A-?????????-A34	**Classification:**	

Task IDs

Task ID	Description	Status	Measurement Point	Value	Date	Observations
5	Inspection	CLOSE		0		
10	1 ตรวจสอบหน้าจอแสดงผล HMI	CLOSE		0		
15	1.1 ตรวจสอบหน้าจอ Monitor ติดคมชัด ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ โปรดระบุ..........	CLOSE		0		
20	1.2 สถานะการเชื่อมต่อของระบบครบสมบูรณ์ ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ โปรดระบุ..........	CLOSE		0		
25	1.3 ตรวจสอบสายไฟ,สายสัญญาณต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ โปรดระบุ..........	CLOSE		0		
30	2 อุณหภูมิในห้อง ....C (น้อยกว่า 26*C) ( ) ปกติ ( ) ผิดปกติ โปรดระบุ..........	CLOSE		0		

Planned Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract	Qty	Hours	Rate	Line Cost
	CT-AUTO	LV1				1	00:05	80.00	6.67
								Total Planned Labor:	6.67

Actual Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract Num	Regular Hours	Premium Hours	Regular Rate	Premium Rate	Line Cost
	CT-AUTO	LV2	561822			01:51	00:00	100.00	0.00	185.00

The resource of this report item is not reachable.

Work Order Details

261133130: MONTHLY - PM ROUTE CHECK MOTOR RAPPER ESP (PO)

Task IDs

Task ID	Description	Status	Measurement Point	Value	Date	Observations
90	463E178 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
95	463E179 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
100	463E181 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
105	463E741 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
110	463E742 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
115	463E743 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
120	463E744 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
125	463E745 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
130	463E746 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		
135	463E747 ( ) ปกติ ( ) ไม่ปกติ โปรดระบุ......................	CLOSE		0		

Planned Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract	Qty	Hours	Rate	Line Cost
	PUH-ELEC	LV1				1	02:00	80.00	160.00
								Total Planned Labor:	160.00

Actual Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract Num	Regular Hours	Premium Hours	Regular Rate	Premium Rate	Line Cost
	PUH-OPER	LV1	610519			01:29	00:00	110.00	0.00	163.17
									Total Actual Labor:	163.17

The resource of this report item is not reachable.

Work Order Details

261029803: 2 WEEKS - PM FOR HMI TURBINE & GENERATOR GOVERNOR CONTROL (A)

Actual Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract Num	Regular Hours	Premium Hours	Regular Rate	Premium Rate	Line Cost
									Total Actual Labor:	185.00

The resource of this report item is not reachable.

Work Order Details

261133142: MONTHLY - PM ROUTE REFILL OIL FAN COOLING TOWER (PO)

Asset:
Location: 452 PP11-EVAPORATION & COOLING TOWER PULP 2
CI:

Sched Start:	5/7/26	**Site:**	POWER	**Job Plan:**	PLB141
Sched Finish:	5/14/26	**Priority:**	5	**Supervisor:**	18570595
Target Start:	5/7/26	**Work Type:**	PM	**Lead:**	
Target Finish:	5/14/26	**Status:**	CLOSE	**Vendor:**	
Actual Start:	5/3/26	**Parent:**		**Owner:**	
Actual Finish:	5/3/26	**Failure Class:**		**Owner Group:**	
Report Date:	3/13/26	**Problem Code:**		**Service:**	
Reported By:	MAXADMIN			**Service Group:**	
		GL Account:	NP5A-?????????-A09	**Classification:**	

Task IDs

Task ID	Description	Status	Measurement Point	Value	Date	Observations
5	1 Refill Gear Oil	CLOSE		0		
10	1.1 เติมน้ำมันให้อยู่ระดับ 80-100% ของ Sightglass	CLOSE		0		
15	452E403 ( ) ปกติ = เติม ; ( ) ผิดปกติ = ไม่เติม โปรดระบุ.........	CLOSE		0		
20	452E404 ( ) ปกติ = อัด ; ( ) ผิดปกติ = ไม่อัด โปรดระบุ.........	CLOSE		0		

Planned Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract	Qty	Hours	Rate	Line Cost
	PUH-MECH	LV1				1	00:10	80.00	13.33
								Total Planned Labor:	13.33

Actual Labor

Task ID	Craft	Skill Level	Labor	Vendor	Contract Num	Regular Hours	Premium Hours	Regular Rate	Premium Rate	Line Cost
	PUH-OPER	LV1	661168			00:21	00:00	110.00	0.00	38.50
									Total Actual Labor:	38.50

ภาคผนวก ข-9

บันทึกการจ่ายกระแสไฟ ESP PP11
รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

บันทึกการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ ESP ของโรงไฟฟ้า NPP5A สาขา 2 ปี 2569

ESP	Cell		**เดือน**					
			ม.ค.	**ก.พ.**	**มี.ค.**	**ม.ย**	**พ.ค.**	**มิ.ย.**
ESP#1	A	KV	35	40	43	42	45	35
		mA	32	60	98	96	90	36
	B	KV	50	48	49	46	49	48
		mA	250	280	300	255	323	255
	C	KV	51	48	47	50	46	48
		mA	540	620	655	625	588	600
ESP#2	A	KV	53	48	49	52	51	53
		mA	131	110	100	115	120	125
	B	KV	43	42	44	43	46	44
		mA	255	246	260	256	280	250
	C	KV	43	42	46	43	45	44
		mA	580	578	620	540	615	600
ESP#3	A	KV	32	35	34	34	33	32
		mA	61	64	60	62	65	65
	B	KV	51	48	49	49	51	50
		mA	328	330	315	325	335	320
	C	KV	36	34	36	35	38	34
		mA	580	615	560	590	630	550