

บทที่ 4

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงและอาชีวอนามัย

บทที่ 4

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงและอาชีวอนามัย

4.1 วิธีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงและอาชีวอนามัย

4.1.1 วิธีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ดำเนินการติดตามตรวจสอบในรูประดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 1\ hour}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{Amax}) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{A90}) จากนั้นจะนำค่า $L_{Aeq\ 1\ hour}$ ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องมาคำนวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 24\ hours}$) และระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวัน และกลางคืน (L_{Adn}) ในหน่วยเดซิเบลเอ (dB(A))

การติดตามตรวจสอบใช้มาตรฐานระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter เป็นมาตรฐานระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสูงและมีค่าความคลาดเคลื่อนของการติดตามตรวจสอบอยู่ในช่วง $\pm 0.5\ dB(A)$ มี Wind Screen ติดที่หัว Microphone เพื่อป้องกันและกำบังลมที่เป็นปัจจัยให้เกิดการผิดพลาด ขณะติดตามตรวจสอบ โดยติดตั้งมาตรฐานระดับเสียงบนขาตั้งให้ไมโครโฟนอยู่สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร ภายในรัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนไม่มีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวาง อยู่ก่อนการติดตามตรวจสอบมีการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่อง Sound Level Calibrator ชนิด Acoustic Calibrator ที่ระดับเสียงมาตรฐาน 94.0 dB ความถี่ 1,000 Hz ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก C และปรับไปที่วงจรถ่วงน้ำหนัก A

4.1.2 วิธีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ

ดำเนินการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 8\ hours}$) ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 12\ hours}$) ระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง ($L_{Amax\ 8\ hours}$) และระดับเสียงสูงสุด 12 ชั่วโมง ($L_{Amax\ 12\ hours}$) โดยใช้มาตรฐานระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter เป็นมาตรฐานระดับเสียง Class 2 ที่ได้มาตรฐานสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสูง และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการติดตามตรวจสอบอยู่ในช่วง $\pm 0.5\ dB(A)$ ขณะติดตามตรวจสอบมี Wind Screen ติดที่หัวไมโครโฟน เพื่อป้องกันและกำบังลมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความผิดพลาด โดยติดตั้งมาตรฐานระดับเสียงบนขาตั้งให้ไมโครโฟนอยู่สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร และห่างจากสิ่งกีดขวางอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงอย่างน้อย 1.0 เมตร สำหรับเสียงที่เข้ามายังมาตรฐานระดับเสียงจะผ่านวงจรขยายและผ่านตัวกรองเสียงที่วงจรถ่วงน้ำหนักที่ A และ C หรือ F ตามลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นก่อนการติดตามตรวจสอบจะทำการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องด้วยเครื่อง Sound Level Calibrator ที่ระดับเสียงมาตรฐาน 94.0 dB ความถี่ 1,000 Hz ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก C และปรับไปที่วงจรถ่วงน้ำหนัก A ก่อนทำการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด 12 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบระดับความดังของเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.1.3 วิธีการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ

ดำเนินการติดตามตรวจสอบความร้อนด้วยเครื่องวัดระดับความร้อนที่สามารถอ่านและคำนวณค่าอุณหภูมิเวตบัลป์โกลบ (WBGT) ได้โดยตรงตามมาตรฐานสากล ISO 7243 หรือเทียบเท่า ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งสูงจากพื้นระดับหน้าอก และทำการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้ง คำนวณหาค่าอุณหภูมิเวตบัลป์โกลบ (WBGT) ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จากนั้นหาค่าระดับความร้อนจากค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลป์โกลบ (WBGT) ที่คำนวณได้ในช่วงเวลาทำงาน 2 ชั่วโมงที่ร้อนที่สุดได้จากสูตร

$$WBGT = 0.7 (NWB) + 0.3 (GT) \text{ (กรณีวัดในอาคารหรือนอกอาคารที่ไม่มีแดด)}$$

$$WBGT = 0.7 (NWB) + 0.2 (GT) + 0.1 (DB) \text{ (กรณีวัดนอกอาคารและมีแดด)}$$

เมื่อ	NWB	=	อุณหภูมิกระเปาะเปียกตามธรรมชาติ (องศาเซลเซียส)
	DB	=	อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส)
	GT	=	อุณหภูมิแบล็คโกลบ (องศาเซลเซียส)

นำค่าที่วัดได้มาคำนวณค่า WBGT_(เฉลี่ย) ด้วยสมการ

$$WBGT_{(เฉลี่ย)} = \frac{(WBGT_1 \times t_1) + (WBGT_2 \times t_2) + (WBGT_3 \times t_3) + \dots + (WBGT_n \times t_n)}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n}$$

เมื่อ	WBGT ₁	=	ค่าดัชนี WBGT ณ จุดทำงานที่ 1
	t ₁	=	ระยะเวลาที่สัมผัสความร้อน ณ จุดทำงานที่ 1
	WBGT ₂	=	ค่าดัชนี WBGT ณ จุดทำงานที่ 2
	t ₂	=	ระยะเวลาที่สัมผัสความร้อน ณ จุดทำงานที่ 2
	WBGT _n	=	ค่าดัชนี WBGT ณ จุดทำงานที่ n
	t _n	=	ระยะเวลาที่สัมผัสความร้อน ณ จุดทำงานที่ n

4.1.4 วิธีการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

ดำเนินการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการโดยใช้เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง (Light Meter) ที่ได้มาตรฐานสากล CIE 1931 หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า โดยก่อนเริ่มการตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่านค่าที่ศูนย์ (Photometer Zeroing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ จากนั้นดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในจุดที่สายตาดกกระทบชิ้นงานหรือจุดที่ทำงานของลูกจ้าง แล้วนำค่าความเข้มของแสงสว่างที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับความเข้มของแสงสว่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

4.1.5 วิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบการคมนาคมขนส่ง

การรวบรวมข้อมูลการคมนาคมขนส่ง บริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้แก่ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ บริเวณเส้นทางการขนส่งและพื้นที่โครงการ โดยเป็นการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานสรุปผลประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ

4.1.6 วิธีการดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การรวบรวมข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้แก่ บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

4.2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงและอาชีวอนามัย

4.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 6 จุด ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ และริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 24\ hours}$) ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน (L_{Adn}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{A90}) และระดับเสียงสูงสุด (L_{Amax}) พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 สำหรับระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-6 และรูปที่ 4-1 ถึงรูปที่ 4-4

ตารางที่ 4-1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านทุ่ง

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.): N1

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0706543E 1449348N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Rion, Japan รุ่น NL-42 / 00408981

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น CAL150 / 6855

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 9 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-137

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))																					มาตรฐาน ^{1/}	
	6-7 พ.ค. 69			7-8 พ.ค. 69			8-9 พ.ค. 69			9-10 พ.ค. 69			10-11 พ.ค. 69			11-12 พ.ค. 69			12-13 พ.ค. 69				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}		
07.00-08.00 น.	57.8	53.9	64.8	52.1	49.4	59.6	52.0	50.8	56.1	51.8	50.1	56.4	53.3	51.6	56.5	54.9	52.4	66.7	50.8	49.1	53.8	-	
08.00-09.00 น.	54.9	51.9	67.2	54.2	50.0	64.8	52.4	50.7	58.6	53.0	51.1	57.9	53.4	51.4	62.4	53.4	51.4	60.9	54.9	51.1	62.8	-	
09.00-10.00 น.	52.9	51.3	56.5	52.7	50.4	58.6	55.7	49.7	65.3	54.3	50.1	64.2	55.6	51.5	66.5	53.3	51.0	60.7	51.2	50.3	53.1	-	
10.00-11.00 น.	52.1	50.7	61.7	52.0	50.1	60.9	51.7	49.8	57.5	55.0	49.3	68.4	52.1	50.2	64.9	52.3	51.0	56.1	51.7	50.5	61.0	-	
11.00-12.00 น.	53.5	51.6	58.8	55.0	51.8	60.6	54.5	49.9	60.8	55.1	52.4	63.4	52.1	50.0	58.1	51.3	49.7	55.6	52.4	51.1	57.7	-	
12.00-13.00 น.	58.4	50.6	70.0	54.1	50.9	60.6	51.8	49.9	58.4	55.2	50.7	68.6	51.7	50.2	56.6	52.0	49.9	57.7	50.9	49.6	56.4	-	
13.00-14.00 น.	58.7	54.3	69.7	52.4	50.9	56.0	51.1	49.5	53.9	53.5	49.4	62.7	51.1	49.9	59.1	50.7	49.3	56.9	49.9	48.4	52.7	-	
14.00-15.00 น.	57.0	55.1	62.2	53.0	50.1	61.5	51.8	50.1	59.0	51.0	49.4	56.8	54.7	49.9	67.5	50.7	49.4	58.0	50.9	49.8	54.0	-	
15.00-16.00 น.	56.3	52.8	62.1	53.2	51.7	62.0	51.7	50.4	56.8	52.0	50.6	57.8	51.8	50.4	59.1	57.4	51.5	73.1	52.0	49.7	58.7	-	
16.00-17.00 น.	53.3	51.0	58.1	52.0	50.5	60.8	53.3	49.3	60.6	52.1	49.8	56.3	51.6	50.1	60.8	56.0	51.2	70.8	53.9	51.0	62.5	-	
17.00-18.00 น.	51.8	50.0	58.1	52.6	50.0	58.5	52.9	50.5	67.6	52.0	50.9	54.6	51.5	50.2	56.9	52.3	51.2	57.4	52.8	50.1	65.4	-	
18.00-19.00 น.	53.7	50.8	71.9	52.1	50.8	62.8	55.9	51.1	61.5	52.0	50.7	56.1	51.7	50.6	54.8	53.8	51.7	61.0	51.3	49.9	56.7	-	
19.00-20.00 น.	55.1	50.7	71.6	52.2	49.8	58.4	53.0	50.6	57.9	51.9	50.5	55.8	51.6	50.1	56.5	52.8	51.4	58.1	50.5	48.8	58.2	-	
20.00-21.00 น.	55.9	49.6	74.8	53.1	51.1	58.0	52.1	50.8	54.6	52.1	50.8	54.9	53.9	50.0	60.7	52.4	51.3	56.3	51.6	49.2	58.6	-	
21.00-22.00 น.	51.8	50.5	59.0	52.6	51.0	56.3	54.0	50.1	67.9	54.5	51.0	60.0	52.5	50.6	59.8	52.3	51.1	57.2	51.2	49.8	53.5	-	
22.00-23.00 น.	56.3	50.7	66.1	51.3	49.9	55.2	58.2	52.8	69.4	52.5	50.6	59.4	52.2	50.6	56.3	53.3	51.0	62.8	54.0	49.8	63.9	-	
23.00-00.00 น.	54.3	52.0	59.9	55.1	51.7	64.1	56.1	51.7	67.6	53.8	51.4	61.5	53.5	50.4	69.4	52.9	51.0	56.4	50.9	49.9	53.2	-	
00.00-01.00 น.	52.9	50.4	60.7	54.6	51.1	64.9	53.2	51.0	59.5	51.9	50.4	63.5	51.5	49.8	60.6	51.7	50.0	60.8	51.6	50.4	55.5	-	
01.00-02.00 น.	52.8	51.1	57.5	51.8	50.3	65.2	50.8	49.4	55.6	52.0	50.7	57.0	52.4	50.9	61.8	51.5	50.4	54.1	51.0	49.7	54.9	-	
02.00-03.00 น.	55.8	51.2	64.5	59.6	50.8	71.1	51.8	50.5	55.0	52.1	50.0	60.8	51.9	50.5	57.1	53.7	51.7	57.7	50.7	49.7	53.1	-	
03.00-04.00 น.	54.2	52.1	62.7	52.9	51.1	60.5	53.9	50.5	62.4	51.8	49.9	61.4	52.2	50.5	62.2	52.0	50.5	62.9	52.3	50.3	59.0	-	
04.00-05.00 น.	53.2	49.5	57.8	54.2	49.1	66.2	56.3	53.3	59.9	51.4	50.2	55.0	52.6	50.5	62.3	51.8	50.8	54.7	52.4	51.1	55.3	-	
05.00-06.00 น.	52.3	49.9	61.9	55.0	50.6	65.0	52.7	51.1	58.0	52.4	50.7	58.8	53.0	50.5	63.4	51.8	50.7	53.8	51.5	50.6	53.3	-	
06.00-07.00 น.	56.7	49.7	69.7	52.9	50.1	60.4	54.6	50.2	60.4	53.5	51.3	59.3	51.7	50.4	57.4	54.9	50.8	63.7	54.0	51.3	62.0	-	
L _{Aeq} 24 hours	55.2			53.8			53.8			53.0			52.6			53.2			52.0			≤70	
L _{Adn}	61.1			61.1			61.0			59.0			58.8			59.3			58.6			-	
ค่าสูงสุดของ L _{Amax}	74.8			71.1			69.4			68.6			69.4			73.1			65.4			≤115	
L _{A90}	49.6-55.1			49.1-51.8			49.3-53.3			49.3-52.4			49.8-51.6			49.3-52.4			48.4-51.3			-	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ชุมชนบ้านอ่าวอุดม

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.): N2

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0705813E 1451424N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น LxT2 / 0006617

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น CAL150 / 6855

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 9 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-137

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))																					มาตรฐาน ^{1/}	
	6-7 พ.ค. 69			7-8 พ.ค. 69			8-9 พ.ค. 69			9-10 พ.ค. 69			10-11 พ.ค. 69			11-12 พ.ค. 69			12-13 พ.ค. 69				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}		
07.00-08.00 น.	52.2	49.8	61.8	50.7	48.6	62.9	62.9	48.4	80.3	51.2	43.1	66.6	48.5	45.8	58.1	46.6	45.6	53.0	47.7	43.5	61.6	-	
08.00-09.00 น.	56.9	50.8	72.1	51.4	48.6	65.4	54.7	49.0	67.9	48.5	42.8	61.9	48.2	45.8	55.7	47.7	45.4	55.6	48.3	44.1	62.1	-	
09.00-10.00 น.	54.1	49.2	72.2	50.9	48.8	61.2	56.9	43.0	73.7	51.6	47.0	64.9	47.7	45.9	67.6	47.1	45.4	55.8	51.8	44.8	68.1	-	
10.00-11.00 น.	56.8	48.7	78.9	51.3	48.3	65.2	50.7	43.3	62.9	50.3	46.8	64.9	50.1	45.9	65.6	46.6	45.5	54.8	48.7	44.2	64.2	-	
11.00-12.00 น.	55.7	51.0	72.9	51.7	49.4	62.2	53.6	44.0	68.2	51.1	46.7	66.3	47.5	45.7	54.7	46.5	45.3	54.1	57.2	46.1	75.2	-	
12.00-13.00 น.	58.2	50.5	79.0	54.1	49.1	71.3	50.0	45.0	64.1	58.9	46.6	75.7	48.4	45.6	56.1	46.2	45.1	52.4	49.8	43.0	64.7	-	
13.00-14.00 น.	56.9	49.7	75.2	49.9	47.7	58.5	49.3	45.6	58.2	61.9	46.1	81.0	47.5	45.7	56.1	47.5	45.0	59.1	49.6	47.0	60.4	-	
14.00-15.00 น.	52.5	48.0	69.1	48.7	47.2	59.0	51.0	43.8	66.7	49.4	46.7	63.4	48.7	46.5	56.3	46.6	45.0	55.5	54.1	48.2	69.6	-	
15.00-16.00 น.	54.3	47.8	68.6	54.4	47.9	72.2	52.5	46.6	68.7	51.4	46.9	63.1	53.3	46.5	73.3	47.5	45.4	56.9	56.9	48.1	72.6	-	
16.00-17.00 น.	56.5	49.1	72.1	50.6	48.0	61.7	48.3	44.9	60.4	61.7	49.6	74.7	51.7	46.6	73.0	47.0	45.2	55.9	51.6	47.3	63.8	-	
17.00-18.00 น.	54.1	47.9	71.8	51.3	47.8	68.1	53.4	44.8	73.6	53.2	47.8	75.1	59.1	47.0	77.6	46.4	44.7	54.0	56.1	48.2	77.2	-	
18.00-19.00 น.	52.0	47.0	68.6	49.5	47.4	67.1	48.3	44.6	63.7	56.7	46.7	75.0	48.5	46.4	61.4	46.8	44.8	58.9	45.6	44.6	54.2	-	
19.00-20.00 น.	50.3	46.7	61.1	49.4	47.5	60.9	50.8	45.9	69.2	48.3	46.1	58.5	49.5	46.4	67.9	48.1	45.2	60.3	46.2	45.1	64.8	-	
20.00-21.00 น.	51.4	46.7	61.5	52.4	47.5	72.6	53.6	46.4	70.5	49.2	46.5	56.9	48.2	46.1	55.8	46.6	44.6	57.4	46.1	44.8	54.1	-	
21.00-22.00 น.	49.9	47.1	61.3	49.7	45.8	57.1	52.2	45.5	68.3	49.2	46.4	60.8	47.6	46.4	54.0	46.3	44.6	56.1	45.7	45.0	53.8	-	
22.00-23.00 น.	53.0	48.1	67.0	48.9	46.2	63.8	54.4	44.5	76.3	48.9	45.9	55.8	47.8	46.5	63.1	45.7	44.7	54.7	45.5	44.8	55.0	-	
23.00-00.00 น.	54.3	48.9	66.8	47.5	45.8	65.5	50.1	43.0	69.1	54.4	45.3	75.4	49.7	46.7	60.7	45.4	44.5	53.8	45.8	44.8	54.8	-	
00.00-01.00 น.	58.4	49.5	77.0	49.4	45.9	59.9	49.5	44.2	58.5	67.1	45.7	82.8	48.6	46.2	59.4	47.6	44.8	71.1	45.3	44.7	52.8	-	
01.00-02.00 น.	55.6	49.3	67.7	51.2	46.3	71.3	47.0	42.3	60.9	46.8	45.0	59.7	57.6	45.8	73.0	46.7	45.6	53.0	46.8	44.8	60.5	-	
02.00-03.00 น.	55.2	48.5	75.4	49.0	46.1	62.5	52.5	42.3	72.3	48.2	45.1	68.1	56.7	46.3	73.0	46.8	45.1	63.7	45.9	44.6	58.4	-	
03.00-04.00 น.	60.6	50.4	80.3	53.4	47.7	69.9	46.4	42.1	62.6	47.5	45.0	65.4	52.6	46.2	68.7	46.6	44.8	55.7	45.0	44.5	51.4	-	
04.00-05.00 น.	59.5	50.0	83.8	58.8	50.2	74.9	51.5	43.5	65.9	49.4	45.3	70.9	49.0	46.4	73.0	46.0	44.6	52.1	45.4	44.7	52.8	-	
05.00-06.00 น.	53.4	50.6	64.1	56.7	50.7	70.2	46.0	43.1	56.0	47.5	45.3	54.9	49.6	46.2	76.4	46.2	44.7	56.9	45.4	44.7	50.4	-	
06.00-07.00 น.	51.8	49.0	62.5	59.1	49.5	78.8	46.9	42.7	61.8	54.9	45.6	69.9	47.2	45.7	55.3	45.8	44.5	55.3	45.3	44.7	50.4	-	
L _{Aeq} 24 hours	55.7			53.0			53.5			56.9			51.9			46.7			50.7			≤70	
L _{Adn}	62.9			60.8			57.7			64.4			58.9			52.9			53.8			-	
ค่าสูงสุดของ L _{Amax}	83.8			78.8			80.3			82.8			77.6			71.1			77.2			≤115	
L _{A90}	46.7-51.0			45.8-50.7			42.1-49.0			42.8-49.6			45.6-47.0			44.5-45.6			43.0-48.2			-	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-3 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.): N3

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0706045E 1449772N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น LxT2 / 0005341

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น CAL150 / 6307

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 9 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-136

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))																					มาตรฐาน ^{1/}	
	6-7 พ.ค. 69			7-8 พ.ค. 69			8-9 พ.ค. 69			9-10 พ.ค. 69			10-11 พ.ค. 69			11-12 พ.ค. 69			12-13 พ.ค. 69				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}		
07.00-08.00 น.	62.0	60.8	71.8	67.1	65.0	72.7	62.6	61.5	69.7	62.1	61.1	73.4	64.0	61.8	74.1	64.0	61.8	69.2	63.7	61.3	74.8	-	
08.00-09.00 น.	63.6	60.9	75.1	65.0	63.0	73.6	63.7	61.2	74.1	61.9	61.2	70.8	64.3	62.1	74.2	67.1	64.0	74.9	61.7	61.1	63.8	-	
09.00-10.00 น.	65.3	61.0	75.2	64.4	62.7	71.2	61.6	61.0	66.9	62.2	61.3	71.6	62.8	61.9	68.2	67.2	63.3	74.5	62.0	61.2	69.6	-	
10.00-11.00 น.	62.0	60.8	74.7	65.1	62.5	71.0	62.4	61.2	71.0	62.0	61.2	70.0	63.4	61.7	73.4	66.2	62.3	74.2	62.2	61.5	71.4	-	
11.00-12.00 น.	62.2	60.9	73.7	65.7	63.0	74.8	63.0	61.1	72.3	61.9	61.0	69.5	63.1	61.7	73.8	67.0	64.6	72.5	62.6	61.9	67.1	-	
12.00-13.00 น.	61.8	60.9	73.5	63.1	61.0	70.6	62.8	61.2	71.0	61.9	61.3	66.6	62.7	61.7	70.3	67.6	65.0	74.9	62.8	61.9	70.7	-	
13.00-14.00 น.	61.8	60.8	71.0	63.8	61.1	75.0	62.4	61.0	71.9	62.8	61.3	72.1	62.9	61.6	70.2	67.8	65.0	75.1	62.5	61.7	71.0	-	
14.00-15.00 น.	62.0	60.8	69.5	64.0	61.7	75.2	65.3	61.4	75.2	62.5	61.6	69.3	62.6	61.5	73.6	66.9	64.8	72.6	61.8	61.2	66.4	-	
15.00-16.00 น.	62.5	60.8	73.8	64.2	61.7	75.0	61.7	60.5	71.0	62.7	61.4	72.6	63.6	61.7	74.8	64.1	62.5	74.0	62.5	61.3	72.9	-	
16.00-17.00 น.	62.1	60.8	72.9	64.0	61.8	73.1	62.3	61.0	69.6	63.0	61.2	74.4	63.6	62.0	73.2	64.0	62.5	70.2	61.6	61.0	67.2	-	
17.00-18.00 น.	61.8	60.7	70.3	63.6	61.7	72.2	62.6	60.8	72.4	65.0	62.0	75.2	65.2	62.7	74.9	64.7	62.5	73.8	61.7	61.0	66.8	-	
18.00-19.00 น.	63.3	60.7	74.8	64.1	61.2	74.7	62.5	61.2	71.4	64.2	61.2	74.9	65.3	62.1	75.2	64.0	62.5	75.0	61.9	61.0	69.9	-	
19.00-20.00 น.	62.0	61.0	68.8	62.4	61.1	70.4	63.6	61.6	74.6	64.8	61.6	75.1	64.3	62.6	71.7	62.8	61.3	69.5	61.7	61.0	67.6	-	
20.00-21.00 น.	61.9	60.8	69.0	64.3	61.1	75.1	63.2	61.1	71.3	63.0	61.3	71.1	63.7	62.2	71.1	64.1	61.5	74.1	61.9	60.8	71.6	-	
21.00-22.00 น.	62.0	60.8	71.8	62.1	60.9	72.7	64.0	61.6	74.5	62.7	61.1	71.2	63.7	62.1	71.2	62.3	61.5	68.3	62.1	60.8	72.1	-	
22.00-23.00 น.	62.0	60.8	74.6	62.4	61.1	74.4	64.5	61.4	74.8	62.7	61.5	71.8	63.5	61.6	72.7	63.9	61.1	74.5	62.0	60.9	71.2	-	
23.00-00.00 น.	62.4	60.8	72.6	62.0	61.1	68.2	61.9	61.0	69.9	64.0	61.7	75.1	63.3	61.7	71.9	63.7	61.5	74.9	61.5	60.8	70.9	-	
00.00-01.00 น.	62.3	60.7	73.1	62.7	61.7	71.4	63.1	61.1	71.7	63.7	62.0	74.0	63.6	61.8	74.5	64.8	61.6	75.1	61.4	60.9	66.1	-	
01.00-02.00 น.	61.9	60.8	69.4	62.7	61.8	69.4	63.9	61.2	74.8	63.9	61.7	73.7	64.6	61.8	74.1	62.9	61.5	71.0	61.7	60.9	73.0	-	
02.00-03.00 น.	62.7	61.0	71.2	63.8	61.8	72.7	62.2	61.1	73.8	64.6	61.6	74.7	64.0	61.7	74.0	62.1	61.2	71.0	61.9	60.9	74.8	-	
03.00-04.00 น.	65.0	61.3	71.1	63.4	61.6	74.6	61.4	60.6	66.0	65.0	61.9	75.2	63.1	62.0	68.5	61.8	61.0	66.3	61.7	61.1	71.4	-	
04.00-05.00 น.	67.4	65.0	72.4	65.2	61.6	74.8	61.5	60.8	69.4	64.7	62.1	70.8	63.8	61.8	74.2	61.9	61.0	69.6	61.5	60.8	67.1	-	
05.00-06.00 น.	66.9	64.7	74.5	61.9	60.9	68.2	61.8	61.1	65.0	64.1	62.6	72.8	62.7	61.6	71.1	65.4	61.4	75.1	61.8	60.9	68.6	-	
06.00-07.00 น.	67.5	64.8	74.7	63.3	61.1	71.9	61.8	61.0	65.2	65.4	62.2	75.1	62.4	61.6	71.3	63.7	61.1	75.2	61.4	60.8	70.9	-	
L _{Aeq} 24 hours	63.6			64.0			62.9			63.5			63.7			65.0			62.0			≤70	
L _{Adn}	71.0			69.8			69.1			70.5			69.9			70.3			68.2			-	
ค่าสูงสุดของ L _{Amax}	75.2			75.2			75.2			75.2			75.2			75.2			74.8			≤115	
L _{A90}	60.7-65.0			60.9-65.0			60.5-61.6			61.0-62.6			61.5-62.7			61.0-65.0			60.8-61.9			-	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-4 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.): N4

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0706046E 1449574N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น LxT2 / 0005349

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น CAL150 / 6307

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 9 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-136

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))																					มาตรฐาน ^{1/}	
	6-7 พ.ค. 69			7-8 พ.ค. 69			8-9 พ.ค. 69			9-10 พ.ค. 69			10-11 พ.ค. 69			11-12 พ.ค. 69			12-13 พ.ค. 69				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}		
07.00-08.00 น.	59.7	59.1	65.8	59.6	59.0	70.3	61.4	60.8	65.8	61.5	61.1	63.6	59.6	59.0	62.5	59.3	58.6	66.9	66.7	64.8	75.7	-	
08.00-09.00 น.	63.7	62.1	71.2	64.7	64.0	72.6	64.7	63.8	77.1	62.6	62.1	66.6	62.6	62.1	64.4	59.4	58.6	69.6	63.7	62.2	72.0	-	
09.00-10.00 น.	62.4	61.9	64.5	62.8	61.1	73.9	60.4	59.9	64.1	59.6	59.0	62.1	59.9	59.0	70.8	61.8	60.6	72.8	64.4	61.5	70.1	-	
10.00-11.00 น.	59.7	58.9	68.5	60.7	60.0	69.3	59.5	58.8	66.7	62.6	62.0	68.6	64.4	63.9	67.3	59.7	58.6	68.6	62.1	61.3	67.2	-	
11.00-12.00 น.	60.7	59.8	68.2	61.6	61.0	63.5	64.5	63.8	71.7	64.6	64.1	66.2	63.4	62.9	65.4	60.9	59.7	70.2	66.1	63.7	76.9	-	
12.00-13.00 น.	63.7	62.9	70.7	60.5	60.0	66.9	60.6	60.0	66.7	59.6	59.1	61.8	61.5	60.8	68.8	63.5	62.6	74.2	66.9	64.5	76.8	-	
13.00-14.00 น.	59.5	58.9	61.4	59.5	58.9	62.6	59.4	58.9	61.6	60.6	60.1	62.2	60.6	59.8	68.1	59.7	58.7	70.7	64.6	63.5	73.4	-	
14.00-15.00 น.	64.5	63.9	70.2	60.5	60.0	63.2	59.6	59.0	68.0	63.6	63.1	65.6	61.6	61.0	65.9	62.9	61.8	71.6	60.7	59.3	69.3	-	
15.00-16.00 น.	64.2	62.8	76.9	60.5	60.0	63.9	59.6	59.0	63.3	62.6	62.0	64.9	64.4	63.9	66.1	62.9	61.8	73.2	62.6	61.3	68.9	-	
16.00-17.00 น.	60.4	59.8	66.1	59.5	58.8	70.6	60.4	59.9	62.3	61.7	61.1	67.7	63.5	62.9	67.1	63.9	62.0	73.0	63.2	61.8	72.6	-	
17.00-18.00 น.	59.4	58.9	61.9	64.0	59.0	73.8	62.4	62.0	64.5	60.6	60.1	62.3	64.8	63.9	76.4	59.9	58.8	69.1	64.4	63.1	71.9	-	
18.00-19.00 น.	62.4	61.9	65.4	61.4	60.9	63.1	63.5	63.0	65.8	62.5	62.0	64.1	59.5	59.0	61.9	64.0	61.9	75.7	64.6	61.8	75.2	-	
19.00-20.00 น.	61.5	60.8	69.9	66.3	63.1	72.1	59.5	59.0	61.4	64.6	64.1	66.8	60.5	59.8	68.6	61.2	59.0	72.2	65.9	64.3	74.2	-	
20.00-21.00 น.	61.6	61.0	69.3	66.9	63.2	74.2	62.6	62.1	64.3	63.3	62.7	65.8	64.9	64.0	73.8	60.3	58.8	68.8	60.2	59.1	69.2	-	
21.00-22.00 น.	62.5	61.9	68.9	68.6	66.0	74.3	59.5	59.0	61.6	61.2	60.7	63.0	69.0	63.2	77.4	63.3	61.7	75.8	63.2	61.4	73.6	-	
22.00-23.00 น.	59.4	58.8	62.6	66.7	65.0	72.7	62.6	62.0	64.6	64.5	63.9	67.2	68.2	63.1	77.8	60.5	59.8	65.0	62.7	61.3	71.7	-	
23.00-00.00 น.	64.6	63.9	71.2	67.4	63.1	73.9	61.7	61.1	69.0	62.4	61.9	64.7	64.9	63.0	76.6	64.2	63.1	72.9	61.8	60.8	69.1	-	
00.00-01.00 น.	64.6	63.9	75.2	65.5	64.0	70.2	60.5	60.0	62.5	62.4	61.8	64.6	64.7	63.0	76.2	65.2	62.4	72.9	60.0	59.3	65.0	-	
01.00-02.00 น.	61.0	59.9	66.8	65.2	64.0	68.6	64.6	64.1	66.5	64.5	63.9	66.5	63.6	62.9	74.4	69.6	67.3	77.9	63.4	62.4	67.9	-	
02.00-03.00 น.	63.6	63.0	73.9	62.0	60.8	65.7	61.5	61.0	63.2	63.5	62.8	73.9	62.8	61.9	71.2	64.2	62.5	69.2	63.6	62.4	72.8	-	
03.00-04.00 น.	64.1	63.0	73.9	62.2	61.0	65.6	59.7	59.2	61.3	64.4	63.9	66.0	63.0	60.0	74.1	66.0	63.8	73.0	60.8	59.7	68.0	-	
04.00-05.00 น.	59.5	59.0	64.1	64.7	63.0	73.1	60.7	60.2	64.9	61.9	61.0	72.0	63.5	59.0	73.3	65.7	63.5	73.1	61.4	59.5	72.1	-	
05.00-06.00 น.	64.5	64.0	66.3	64.8	64.0	71.2	59.6	59.1	61.9	62.7	62.1	65.5	61.2	59.9	71.3	63.0	61.2	68.8	64.7	62.6	75.6	-	
06.00-07.00 น.	62.5	61.9	71.7	59.4	58.9	63.4	60.6	60.1	62.9	64.4	63.0	75.0	64.7	63.9	73.4	65.9	64.1	71.5	64.3	62.5	71.0	-	
L _{Aeq} 24 hours	62.5			64.0			61.6			62.8			63.9			63.6			63.8			≤70	
L _{Adn}	69.3			71.0			68.0			69.8			70.8			71.6			69.5			-	
ค่าสูงสุดของ L _{Amax}	76.9			74.3			77.1			75.0			77.8			77.9			76.9			≤115	
L _{A90}	58.8-64.0			58.8-66.0			58.8-64.1			59.0-64.1			59.0-64.0			58.6-67.3			59.1-64.8			-	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-5 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.): N5

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0705814E 1449393N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น LxT2 / 0005403

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น CAL150 / 6307

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 9 กันยายน พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-136

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))																					มาตรฐาน ^{1/}
	6-7 พ.ค. 69			7-8 พ.ค. 69			8-9 พ.ค. 69			9-10 พ.ค. 69			10-11 พ.ค. 69			11-12 พ.ค. 69			12-13 พ.ค. 69			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	
07.00-08.00 น.	63.0	60.6	73.7	62.0	61.1	71.1	61.7	60.8	71.2	61.7	61.0	70.1	61.6	60.8	73.3	67.8	66.1	72.1	61.6	61.1	63.8	-
08.00-09.00 น.	61.3	60.6	65.2	61.6	60.9	68.9	61.3	60.8	63.7	61.6	60.9	69.6	61.4	60.8	68.0	68.0	66.6	72.3	61.9	61.3	64.0	-
09.00-10.00 น.	61.6	60.9	67.9	63.2	60.8	75.2	61.4	60.7	67.6	61.5	60.9	66.4	62.0	60.9	71.9	67.0	63.8	71.8	61.8	61.2	65.3	-
10.00-11.00 น.	62.0	61.1	71.0	65.7	61.0	75.3	61.3	60.7	63.6	61.6	61.0	70.4	61.4	60.8	70.8	64.3	63.2	70.3	61.7	61.1	65.2	-
11.00-12.00 น.	61.8	61.0	66.8	61.6	60.8	69.7	61.4	60.8	65.3	61.5	60.8	68.7	61.4	60.9	63.4	64.6	63.2	69.0	61.7	61.2	63.9	-
12.00-13.00 น.	61.6	60.9	65.8	61.6	60.8	66.0	61.5	60.7	68.3	61.5	60.8	69.9	61.3	60.7	64.5	64.3	62.9	70.5	61.9	61.2	66.8	-
13.00-14.00 น.	65.5	61.9	73.2	61.9	61.0	67.6	61.5	60.7	69.7	62.0	61.0	72.2	61.8	60.9	71.2	63.8	62.6	69.1	61.8	61.2	65.4	-
14.00-15.00 น.	66.4	64.0	74.7	62.3	61.5	70.8	61.4	60.7	67.6	61.5	60.9	68.6	61.9	60.8	73.1	62.1	61.1	68.0	61.8	61.2	64.7	-
15.00-16.00 น.	65.2	63.0	71.5	62.6	61.7	73.5	61.3	60.8	63.3	62.3	60.8	72.5	61.5	60.8	65.4	61.4	60.9	63.4	61.6	61.1	63.3	-
16.00-17.00 น.	65.5	63.1	72.3	62.5	61.7	68.0	61.4	60.7	64.8	61.4	60.8	68.9	61.2	60.7	62.8	61.7	61.0	63.6	61.4	60.8	63.2	-
17.00-18.00 น.	65.2	62.8	72.5	62.0	61.2	68.1	61.5	60.7	66.6	61.5	60.9	65.0	61.2	60.7	63.0	61.7	61.1	64.0	61.7	60.9	67.8	-
18.00-19.00 น.	64.0	62.4	73.2	61.7	61.0	67.7	61.8	60.6	70.9	61.9	60.9	72.4	61.5	60.8	69.9	62.2	61.3	69.5	61.6	60.9	68.6	-
19.00-20.00 น.	64.0	62.5	72.3	62.0	60.8	74.7	61.6	60.8	69.2	61.5	61.0	63.4	61.4	60.8	69.0	61.9	61.4	63.9	62.5	61.0	72.3	-
20.00-21.00 น.	63.8	62.3	70.1	61.4	60.9	68.6	61.2	60.6	65.7	62.1	60.9	73.6	61.4	60.9	65.5	62.0	61.5	64.0	61.9	61.1	70.9	-
21.00-22.00 น.	63.2	61.9	70.1	61.9	60.8	71.3	61.6	60.7	72.4	61.5	60.9	65.0	61.5	60.9	63.7	61.8	61.3	63.6	62.4	61.3	70.8	-
22.00-23.00 น.	63.0	61.4	74.9	61.6	60.7	70.3	61.4	60.8	64.5	61.4	60.9	63.0	61.4	60.8	65.4	61.9	61.3	64.2	62.2	61.1	70.1	-
23.00-00.00 น.	62.4	61.3	72.2	61.6	60.7	71.2	61.4	60.9	71.1	61.6	60.9	69.5	61.4	60.9	63.5	62.0	61.3	74.9	62.0	61.1	66.1	-
00.00-01.00 น.	62.1	60.9	73.8	61.1	60.6	63.2	61.5	60.8	67.3	61.5	60.9	63.8	61.6	61.0	68.2	61.8	61.2	63.9	62.1	61.0	72.2	-
01.00-02.00 น.	62.6	60.9	72.0	61.5	60.7	68.1	61.8	61.0	70.6	62.7	60.9	73.5	61.4	61.0	63.3	61.9	61.3	64.8	62.3	61.0	74.6	-
02.00-03.00 น.	63.2	61.1	74.9	62.1	60.6	74.1	61.5	60.9	66.3	62.6	60.8	74.3	61.5	61.0	63.3	61.6	61.1	64.1	61.8	61.0	67.4	-
03.00-04.00 น.	62.5	60.9	73.7	61.6	60.8	68.9	61.4	60.8	63.1	61.3	60.8	71.6	61.5	61.0	63.1	61.9	61.3	68.4	61.6	60.9	68.6	-
04.00-05.00 น.	63.4	60.8	75.2	61.5	60.7	70.9	61.7	60.8	70.7	61.4	61.0	63.4	61.6	61.0	63.5	61.8	61.3	63.9	65.8	61.3	75.1	-
05.00-06.00 น.	63.6	60.9	75.2	61.4	60.6	68.9	61.4	60.8	65.0	61.4	60.9	63.3	65.8	61.5	70.8	61.7	61.1	63.7	61.5	60.8	66.3	-
06.00-07.00 น.	61.8	61.1	69.5	61.1	60.6	63.0	61.4	60.8	64.5	61.6	61.0	71.0	67.6	66.0	71.8	61.7	61.2	63.5	62.0	61.1	69.6	-
L _{Aeq} 24 hours	63.5			62.1			61.5			61.7			62.3			63.5			62.1			≤70
L _{Adn}	69.4			68.1			67.9			68.2			69.5			68.7			68.9			-
ค่าสูงสุดของ L _{Amax}	75.2			75.3			72.4			74.3			73.3			74.9			75.1			≤115
L _{A90}	60.6-64.0			60.6-61.7			60.6-61.0			60.8-61.0			60.7-66.0			60.9-66.6			60.8-61.3			-

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001,

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

ตารางที่ 4-6 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.): N6 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0705816E 1449577N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น LxT2 / 0005405

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Larson Davis รุ่น CAL150 / 6307


ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 9 กันยายน พ.ศ. 2568 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-136


เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))																					มาตรฐาน ^{1/}	
	6-7 พ.ค. 69			7-8 พ.ค. 69			8-9 พ.ค. 69			9-10 พ.ค. 69			10-11 พ.ค. 69			11-12 พ.ค. 69			12-13 พ.ค. 69				
	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}	L _{Aeq} 1 hour	L _{A90}	L _{Amax}		
07.00-08.00 น.	67.6	66.5	74.0	65.1	64.1	74.2	68.5	64.6	77.3	69.0	66.6	74.5	64.9	64.0	72.6	64.0	63.5	66.0	64.5	64.0	67.5	-	
08.00-09.00 น.	66.2	65.2	73.5	64.7	63.9	69.5	65.5	64.3	74.4	67.5	66.1	74.6	65.1	64.3	73.1	64.3	63.7	66.4	64.4	63.9	66.4	-	
09.00-10.00 น.	67.2	64.2	77.7	64.8	64.0	68.0	65.3	64.1	74.3	67.4	65.9	73.6	65.6	64.6	76.0	64.4	63.8	66.9	64.1	63.6	66.6	-	
10.00-11.00 น.	66.0	64.0	76.7	64.7	63.8	76.6	65.3	64.0	74.1	67.9	66.0	77.7	67.3	64.9	76.4	64.2	63.6	67.3	64.0	63.5	68.5	-	
11.00-12.00 น.	67.0	63.9	77.9	64.8	63.9	71.8	66.6	63.9	76.8	67.5	66.1	72.6	69.0	64.5	77.1	64.5	63.9	67.6	64.2	63.7	66.4	-	
12.00-13.00 น.	64.7	63.8	69.8	64.5	63.7	74.6	65.1	63.9	76.2	65.8	64.3	75.3	68.2	64.2	77.3	64.6	63.8	73.3	64.3	63.8	66.0	-	
13.00-14.00 น.	66.4	63.8	77.4	64.5	63.9	68.1	66.2	64.1	76.1	64.5	63.9	68.9	65.7	64.0	77.1	64.6	63.8	71.2	64.4	63.9	66.8	-	
14.00-15.00 น.	65.2	64.0	75.4	64.9	64.0	68.2	66.8	64.2	76.6	64.8	63.8	76.0	64.3	63.7	68.9	64.4	63.8	70.1	64.4	63.9	66.5	-	
15.00-16.00 น.	64.8	63.9	70.7	65.2	64.1	73.2	65.6	64.2	74.9	64.3	63.6	68.4	64.4	63.8	67.9	64.5	63.8	75.4	64.5	64.0	66.4	-	
16.00-17.00 น.	65.0	63.9	74.0	65.6	64.4	73.8	65.6	64.2	74.6	64.4	63.7	73.8	64.3	63.7	66.2	64.6	63.8	76.5	64.4	63.8	70.3	-	
17.00-18.00 น.	65.1	64.1	74.2	65.5	64.3	75.6	65.0	64.1	71.5	65.1	63.8	75.1	64.3	63.8	66.4	64.5	63.9	73.1	64.5	63.9	69.0	-	
18.00-19.00 น.	65.2	63.8	74.8	65.8	64.5	73.8	65.4	64.5	75.4	65.2	64.0	77.6	64.4	63.8	68.3	64.7	63.7	74.7	64.4	64.0	72.5	-	
19.00-20.00 น.	65.4	64.2	74.1	65.5	64.3	73.4	65.6	64.5	74.6	67.0	63.9	77.8	64.6	63.8	69.9	64.6	63.9	68.5	65.9	63.6	71.0	-	
20.00-21.00 น.	65.8	64.1	74.7	67.7	64.3	77.8	65.7	64.2	74.0	66.4	63.9	77.7	64.6	63.8	76.1	64.5	63.9	68.4	64.4	63.9	66.3	-	
21.00-22.00 น.	65.1	63.8	74.1	68.4	66.8	75.2	65.4	64.4	70.9	64.6	63.9	73.8	64.7	63.8	74.8	64.6	63.9	75.4	64.5	64.0	67.9	-	
22.00-23.00 น.	64.7	63.9	69.2	66.5	64.4	76.2	64.9	64.2	67.3	68.5	64.1	78.1	64.3	63.8	65.8	63.9	63.5	65.9	68.5	67.1	72.9	-	
23.00-00.00 น.	65.5	64.0	77.3	65.1	64.0	70.8	64.8	64.0	71.6	64.8	63.8	74.3	64.5	63.8	68.9	64.6	64.0	71.6	64.5	64.0	67.0	-	
00.00-01.00 น.	64.5	63.8	68.8	65.2	63.9	76.8	65.0	63.9	73.1	64.6	64.0	69.0	65.1	63.7	76.8	64.7	63.9	73.8	64.6	64.0	72.6	-	
01.00-02.00 น.	64.6	63.9	71.0	65.0	63.8	75.1	64.9	64.0	72.2	64.9	64.0	72.8	67.2	63.8	76.0	64.8	63.9	70.3	64.3	63.8	66.3	-	
02.00-03.00 น.	64.4	63.8	69.6	64.9	63.9	75.2	65.1	64.3	71.4	64.6	63.9	71.3	64.4	63.7	72.5	65.5	64.0	74.9	64.5	63.9	67.1	-	
03.00-04.00 น.	64.6	64.0	67.5	64.9	63.8	73.7	68.9	64.5	76.3	68.5	64.0	78.2	65.0	63.8	76.0	64.4	63.9	66.2	64.4	63.9	68.9	-	
04.00-05.00 น.	64.8	63.9	72.5	67.0	63.9	78.0	67.0	66.5	69.1	66.3	64.1	78.2	65.2	63.9	75.5	64.5	64.0	69.3	64.4	63.8	67.6	-	
05.00-06.00 น.	64.7	63.9	70.6	65.5	64.1	75.4	67.1	66.6	68.7	66.0	64.0	80.1	64.4	63.8	69.9	64.4	63.9	66.2	68.2	63.9	72.2	-	
06.00-07.00 น.	64.9	64.0	71.3	65.4	64.1	75.4	67.2	66.6	68.8	64.9	63.8	72.3	64.4	63.9	65.7	64.4	63.8	67.3	69.4	68.0	73.4	-	
L _{Aeq} 24 hours	65.5			65.6			66.1			66.3			65.5			64.5			65.3			≤70	
L _{Adn}	71.3			72.0			72.7			72.6			71.6			71.0			72.6			-	
ค่าสูงสุดของ L _{Amax}	77.9			78.0			77.3			80.1			77.3			76.5			73.4			≤115	
L _{A90}	63.8-66.5			63.7-66.8			63.9-66.6			63.6-66.6			63.7-64.9			63.5-64.0			63.5-68.0			-	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริพัชร จงผดุงเกียรติ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายศิลา บรรจงใจรักษ์
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายศิลา บรรจงใจรักษ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

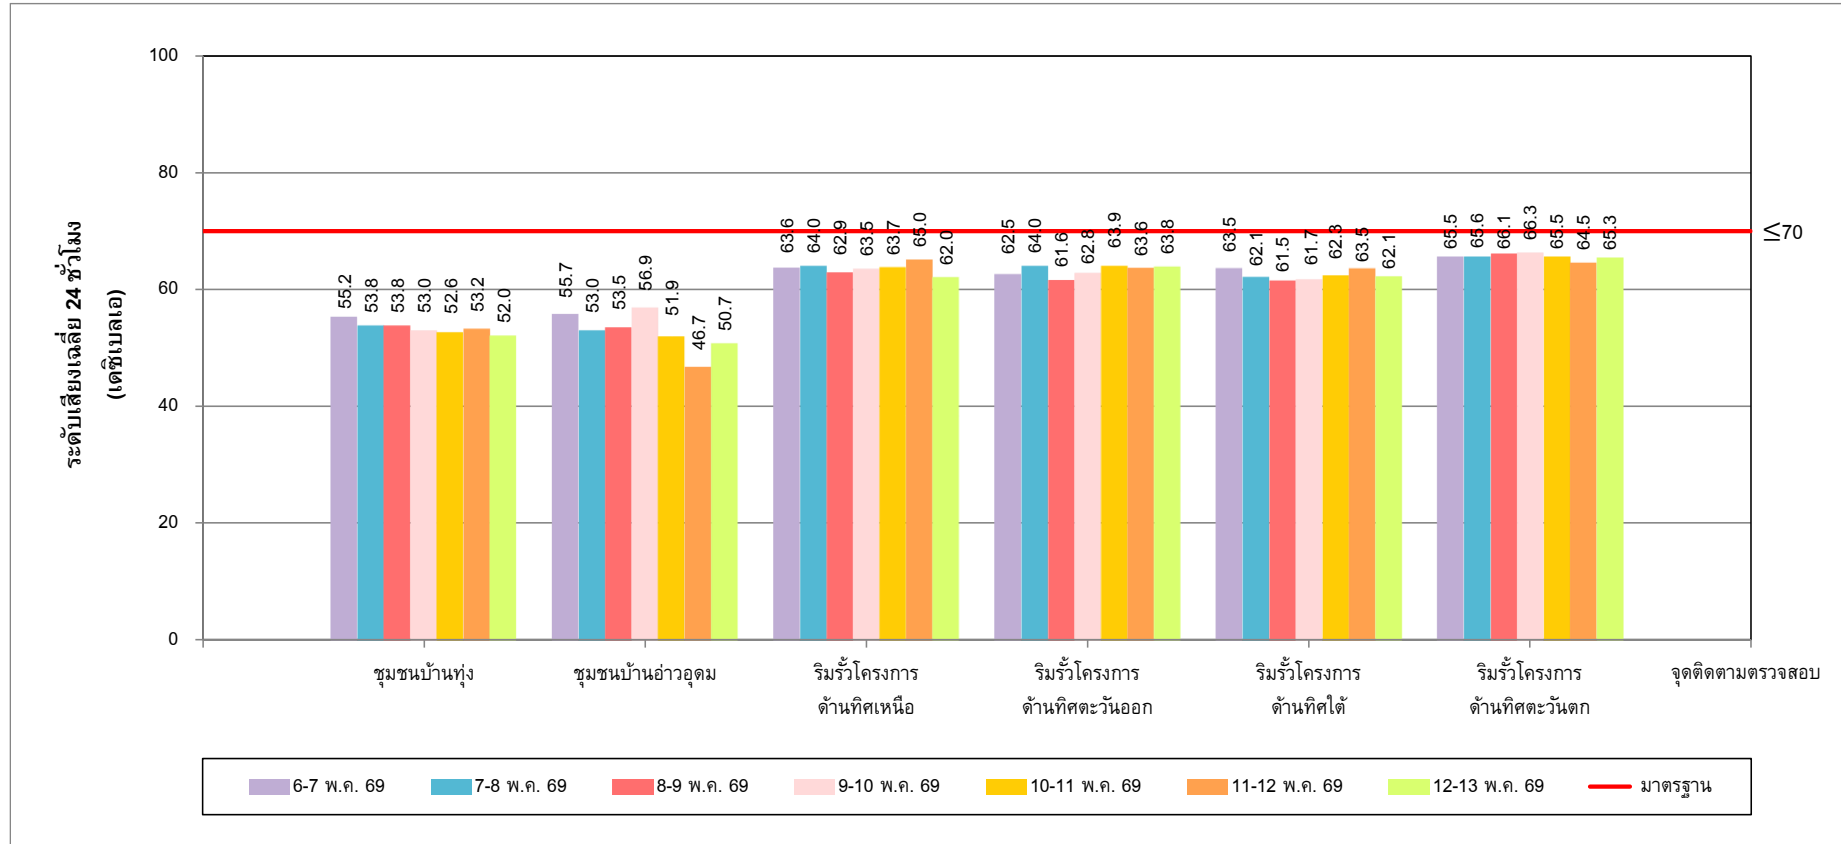


รูปที่ 4-1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

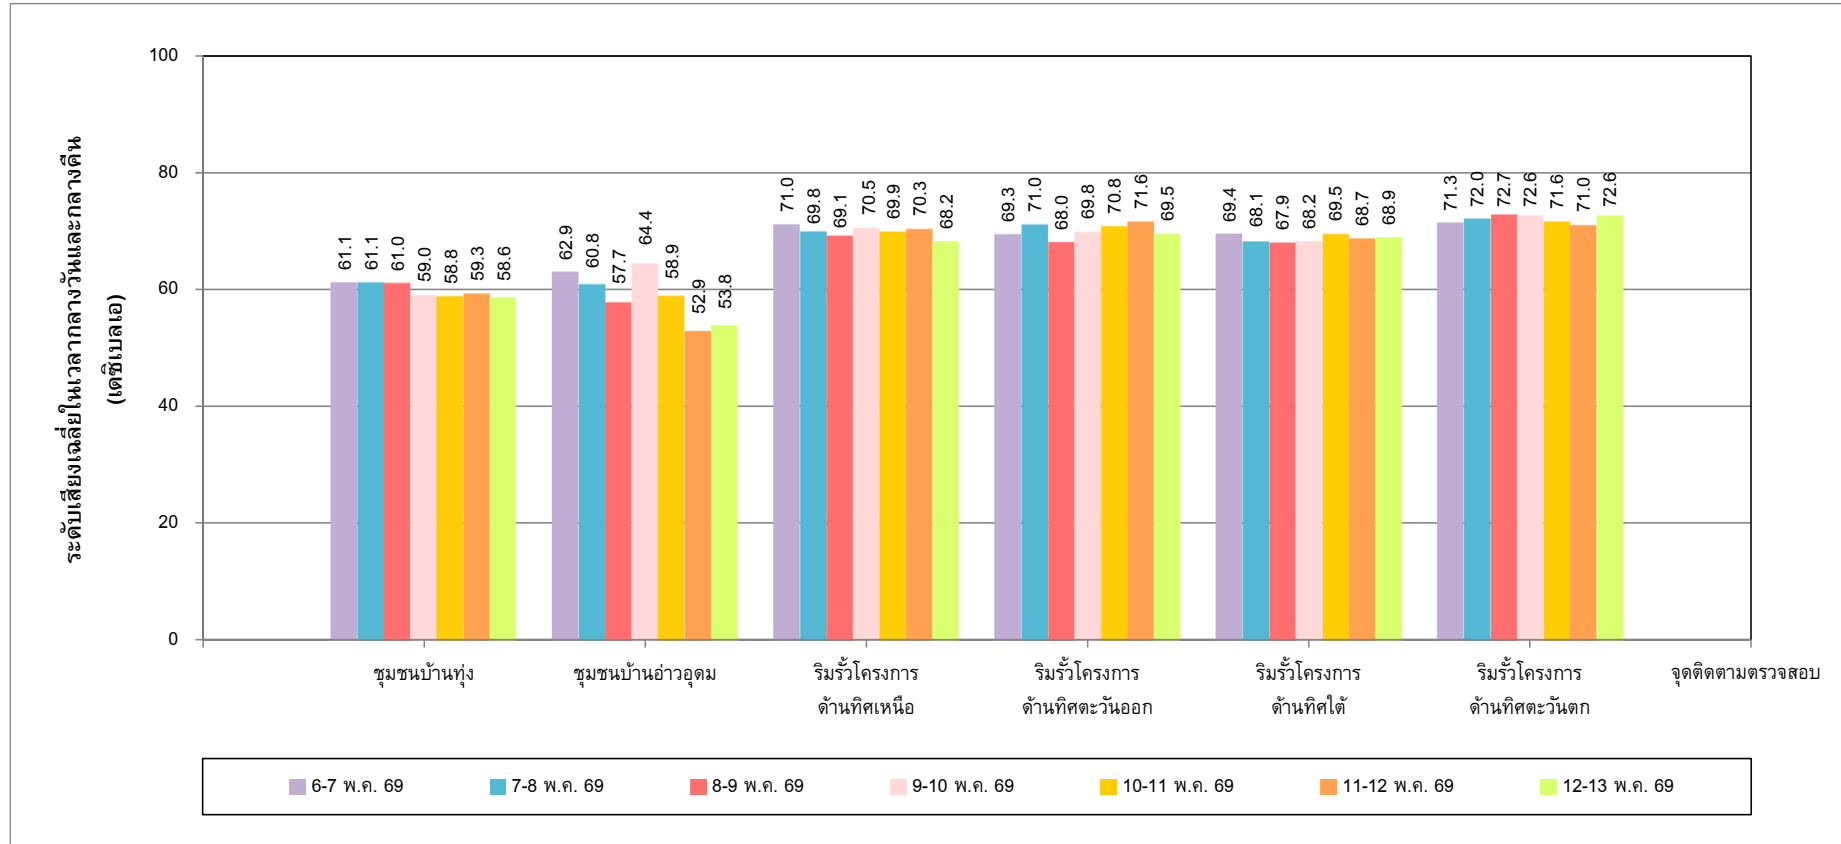

รูปที่ 4-2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

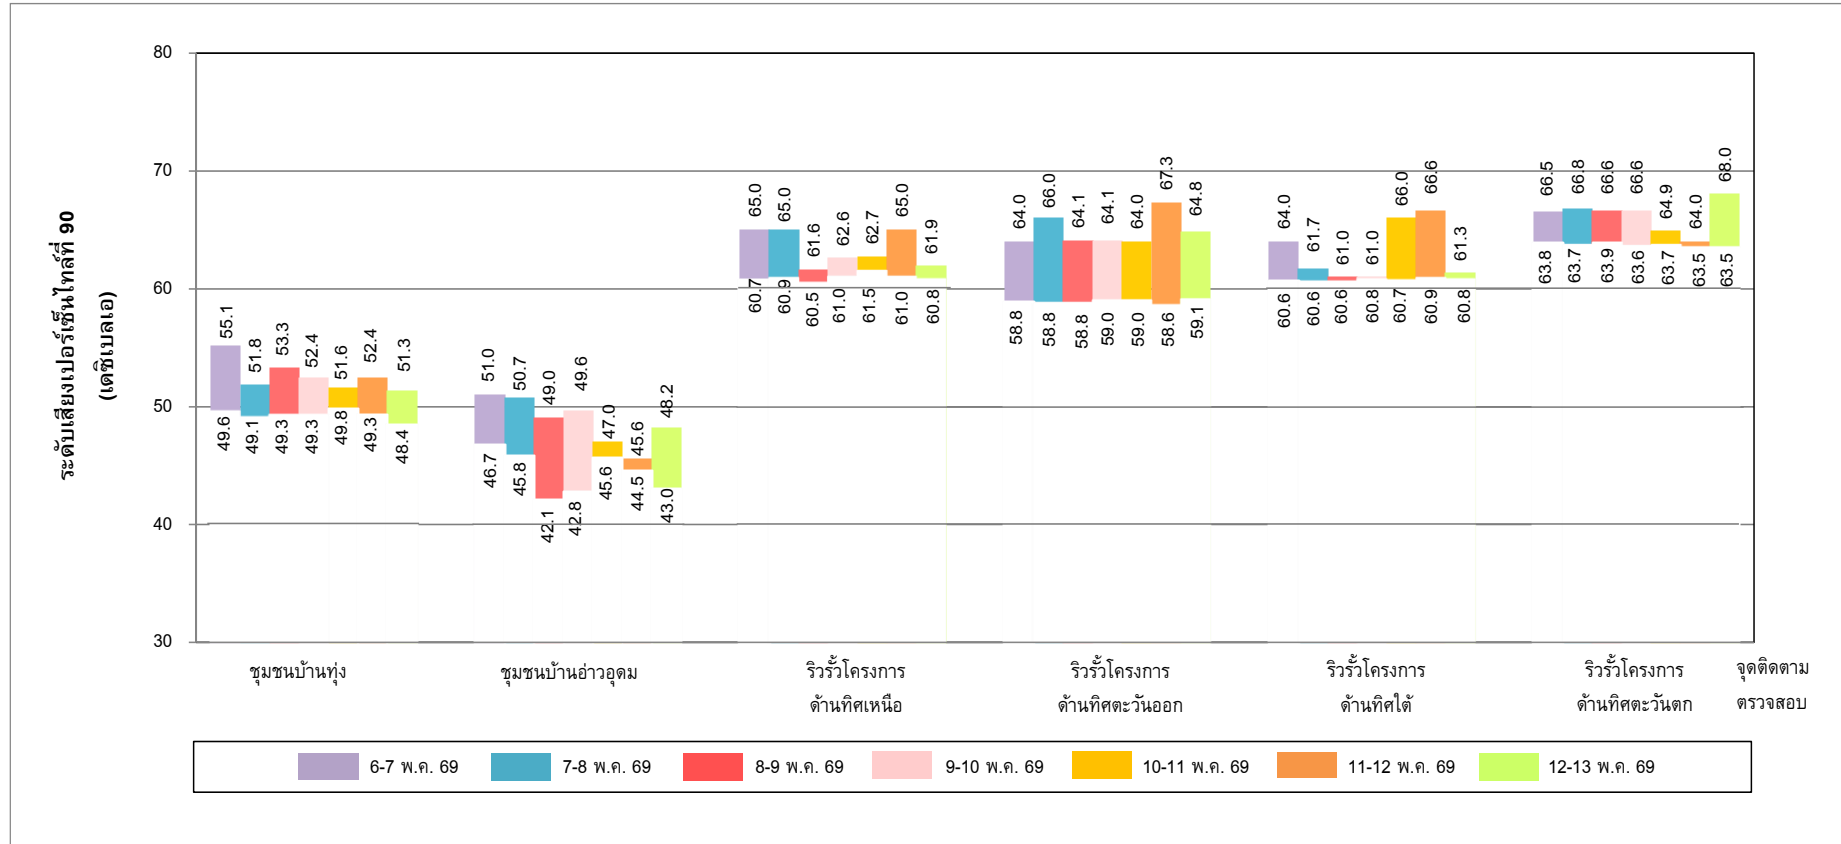

รูปที่ 4-3 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ 90
ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

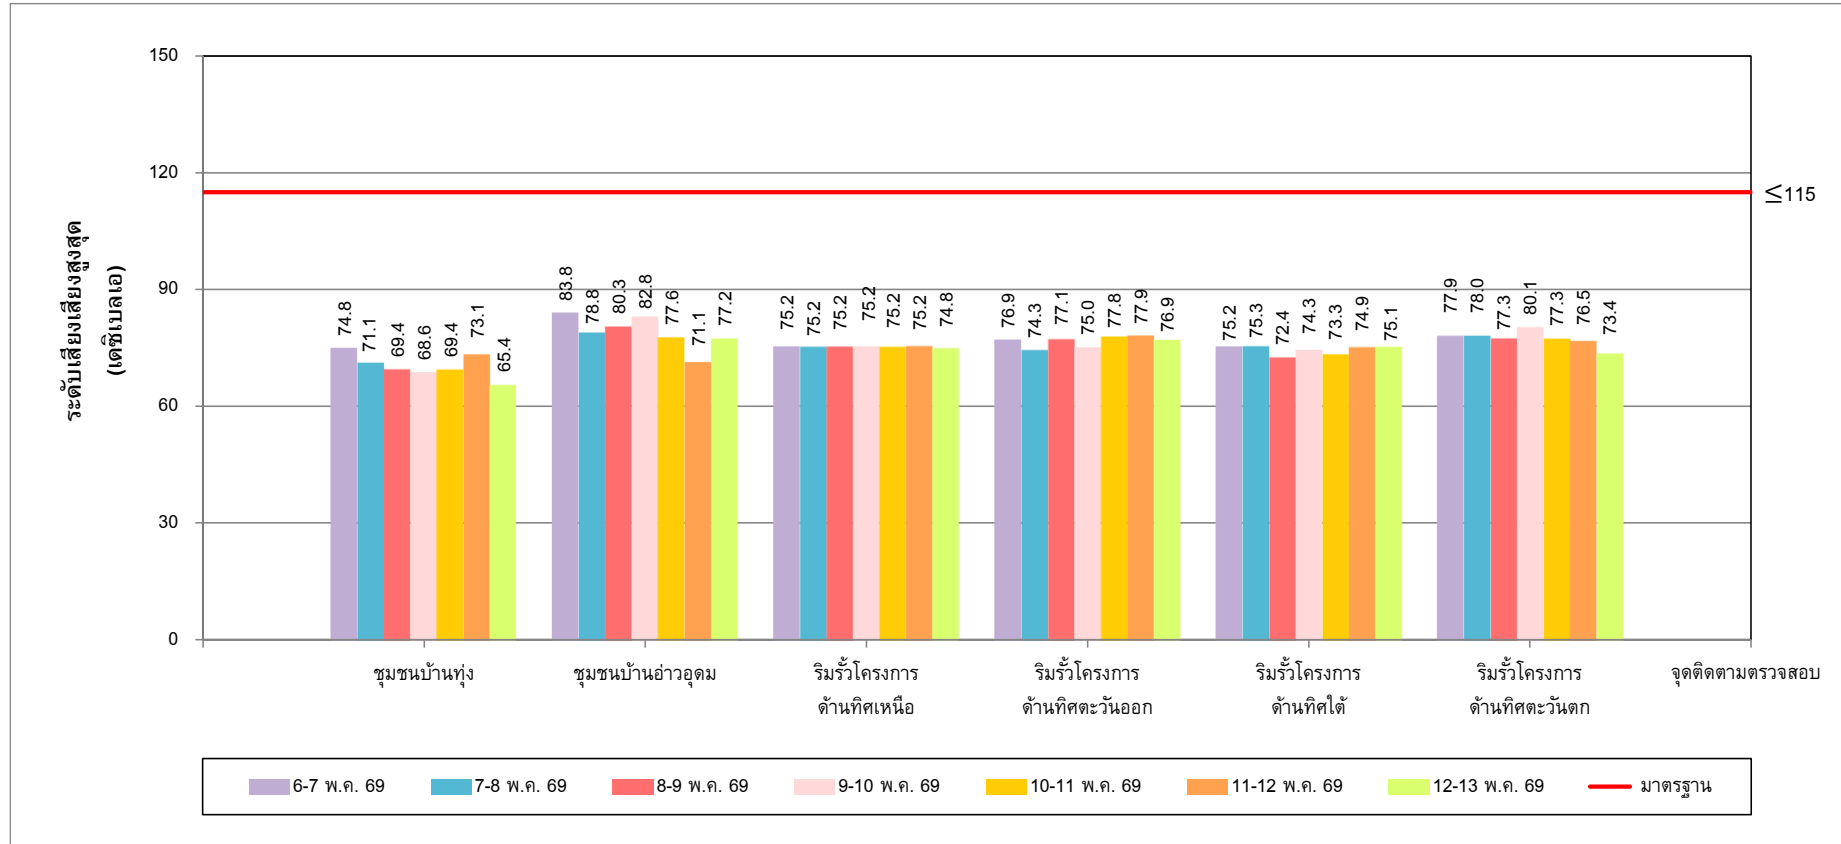

รูปที่ 4-4 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

4.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2569 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณ Compressor (G-85056) และบริเวณ Pump (P-84601A) ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 สำหรับระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐาน ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสรุปผลได้ตั้งตารางที่ 4-7 ถึงตารางที่ 4-8 และรูปที่ 4-5 ถึงรูปที่ 4-6

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ได้มีการแบ่งกะการทำงานกะละ 12 ชั่วโมง เพื่อเป็น การติดตามระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดการทำงานจึงได้มีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด 12 ชั่วโมง พบว่าระดับเสียงสูงสุด 12 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสรุปผลได้ตั้งตารางที่ 4-9 ถึงตารางที่ 4-10 และรูปที่ 4-7 ถึงรูปที่ 4-8

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ทุกจุดติดตามตรวจสอบพบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐาน โดยพื้นที่ดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานไม่ได้อยู่ประจำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะงานเป็นการเดินตรวจสอบพื้นที่หรือ อุปกรณ์ไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ โครงการได้มีมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง จึงได้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้มีการควบคุมและ กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่เครื่องป้องกันหู เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือ ที่ครอบหู (Ear Muffs) เพื่อลดปริมาณ เสียงที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน และมีแผนการติดตามตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ม ีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ตารางที่ 4-7 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณ Compressor (G-85056)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณ Compressor (G-85056)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ครั้งที่ 1 Rion, Japan รุ่น NL-42 / 01010782

ครั้งที่ 2 Rion, Japan รุ่น NL-62 / 00511776

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Svantek รุ่น SV35 / 44783

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-125

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))						มาตรฐาน
Compressor (G-85056)						
10 มี.ค. 69			12 พ.ค. 69			
เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	
08.29-09.29 น.	82.1	82.8	08.45-09.45 น.	80.8	81.6	-
09.29-10.29 น.	81.9	82.7	09.45-10.45 น.	80.6	81.6	-
10.29-11.29 น.	82.0	87.1	10.45-11.45 น.	80.5	81.0	-
11.29-12.29 น.	82.0	82.7	11.45-12.45 น.	80.5	81.1	-
12.29-13.29 น.	82.2	84.6	12.45-13.45 น.	80.7	81.1	-
13.29-14.29 น.	82.1	84.0	13.45-14.45 น.	80.8	82.0	-
14.29-15.29 น.	82.3	82.9	14.45-15.45 น.	80.9	81.5	-
15.29-16.29 น.	82.4	83.7	15.45-16.45 น.	81.1	81.8	-
L _{Aeq} 8 hours	82.1	-	L _{Aeq} 8 hours	80.7	-	≤85 ^{1/}
L _{Amax}	-	87.1	L _{Amax}	-	82.0	≤115 ^{2/}

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

^{2/} มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายขวัญชัย พันทุกข์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายเอกรัตน์ ปทะคามินทร์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-8 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณ Pump (P-84601A)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณ Pump (P-84601A)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ครั้งที่ 1 Rion, Japan รุ่น NL-62 / 00130357

ครั้งที่ 2 Rion, Japan รุ่น NL-42 / 01000182

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Svantek รุ่น SV35 / 44783

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-125

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))						มาตรฐาน
Pump (P-84601A)						
10 มี.ค. 69			12 พ.ค. 69			
เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	
08.25-09.25 น.	78.0	78.8	08.40-09.40 น.	78.1	80.2	-
09.25-10.25 น.	80.8	88.0	09.40-10.40 น.	78.1	79.0	-
10.25-11.25 น.	81.2	89.5	10.40-11.40 น.	78.1	79.3	-
11.25-12.25 น.	79.3	82.5	11.40-12.40 น.	78.2	79.4	-
12.25-13.25 น.	81.5	85.9	12.40-13.40 น.	78.3	79.6	-
13.25-14.25 น.	80.9	86.3	13.40-14.40 น.	78.4	79.2	-
14.25-15.25 น.	79.6	83.7	14.40-15.40 น.	78.7	79.9	-
15.25-16.25 น.	79.4	83.6	15.40-16.40 น.	78.5	79.1	-
L _{Aeq} 8 hours	80.2	-	L _{Aeq} 8 hours	78.3	-	≤85 ^{1/}
L _{Amax}	-	89.5	L _{Amax}	-	80.2	≤115 ^{2/}

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

^{2/} มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายขวัญชัย พันทุกข์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายเอกรัตน์ ปทะคามินทร์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-9 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง บริเวณ Compressor (G-85056)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณ Compressor (G-85056)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ครั้งที่ 1 Rion, Japan รุ่น NL-42 / 01010782

ครั้งที่ 2 Rion, Japan รุ่น NL-62 / 00511776

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Svantek รุ่น SV35 / 44783

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-125

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))						มาตรฐาน
Compressor (G-85056)						
10 มี.ค. 69			12 พ.ค. 69			
เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	
08.29-09.29 น.	82.1	82.8	08.45-09.45 น.	80.8	81.6	-
09.29-10.29 น.	81.9	82.7	09.45-10.45 น.	80.6	81.6	-
10.29-11.29 น.	82.0	87.1	10.45-11.45 น.	80.5	81.0	-
11.29-12.29 น.	82.0	82.7	11.45-12.45 น.	80.5	81.1	-
12.29-13.29 น.	82.2	84.6	12.45-13.45 น.	80.7	81.1	-
13.29-14.29 น.	82.1	84.0	13.45-14.45 น.	80.8	82.0	-
14.29-15.29 น.	82.3	82.9	14.45-15.45 น.	80.9	81.5	-
15.29-16.29 น.	82.4	83.7	15.45-16.45 น.	81.1	81.8	-
16.29-17.29 น.	82.3	84.0	16.45-17.45 น.	81.1	81.8	-
17.29-18.29 น.	82.4	83.0	17.45-18.45 น.	80.9	81.5	-
18.29-19.29 น.	82.1	82.7	18.45-19.45 น.	80.7	81.4	-
19.29-20.29 น.	82.3	82.9	19.45-20.45 น.	80.6	83.8	-
L _{Aeq} 12 hours	82.2	-	L _{Aeq} 12 hours	80.8	-	-
L _{Amax}	-	87.1	L _{Amax}	-	83.8	≤115 ^{1/}

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายขวัญชัย พันทุกข์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายเอกรัตน์ ปทะคามินทร์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 4-10 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง บริเวณ Pump (P-84601A)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณ Pump (P-84601A)

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ครั้งที่ 1 Rion, Japan รุ่น NL-62 / 00130357

ครั้งที่ 2 Rion, Japan รุ่น NL-42 / 01000182

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Svantek รุ่น SV35 / 44783

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB (A)) : 94.0

วันที่ตรวจรับรอง (Certified date) : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 25-ACT-125

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB(A))						มาตรฐาน
Pump (P-84601A)						
10 มี.ค. 69			12 พ.ค. 69			
เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	เวลา	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax}	
08.25-09.25 น.	78.0	78.8	08.40-09.40 น.	78.1	80.2	-
09.25-10.25 น.	80.8	88.0	09.40-10.40 น.	78.1	79.0	-
10.25-11.25 น.	81.2	89.5	10.40-11.40 น.	78.1	79.3	-
11.25-12.25 น.	79.3	82.5	11.40-12.40 น.	78.2	79.4	-
12.25-13.25 น.	81.5	85.9	12.40-13.40 น.	78.3	79.6	-
13.25-14.25 น.	80.9	86.3	13.40-14.40 น.	78.4	79.2	-
14.25-15.25 น.	79.6	83.7	14.40-15.40 น.	78.7	79.9	-
15.25-16.25 น.	79.4	83.6	15.40-16.40 น.	78.5	79.1	-
16.25-17.25 น.	79.3	84.2	16.40-17.40 น.	78.5	79.4	-
17.25-18.25 น.	79.5	83.8	17.40-18.40 น.	78.7	79.5	-
18.25-19.25 น.	80.1	84.7	18.40-19.40 น.	78.7	79.4	-
19.25-20.25 น.	80.7	84.7	19.40-20.40 น.	78.7	82.0	-
L _{Aeq} 12 hours	80.1	-	L _{Aeq} 12 hours	78.4	-	-
L _{Amax}	-	89.5	L _{Amax}	-	82.0	≤115 ^{1/}

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายขวัญชัย พันทุกข์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์


ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายเอกรัตน์ ปทะคามินทร์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

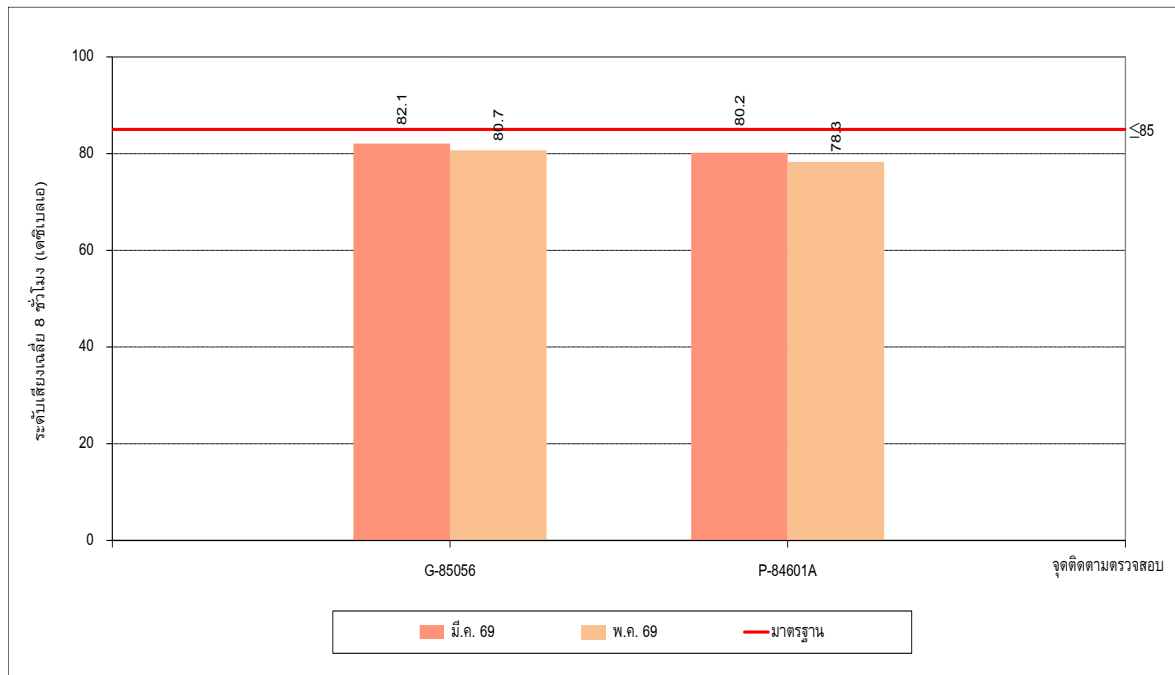


รูปที่ 4-5 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

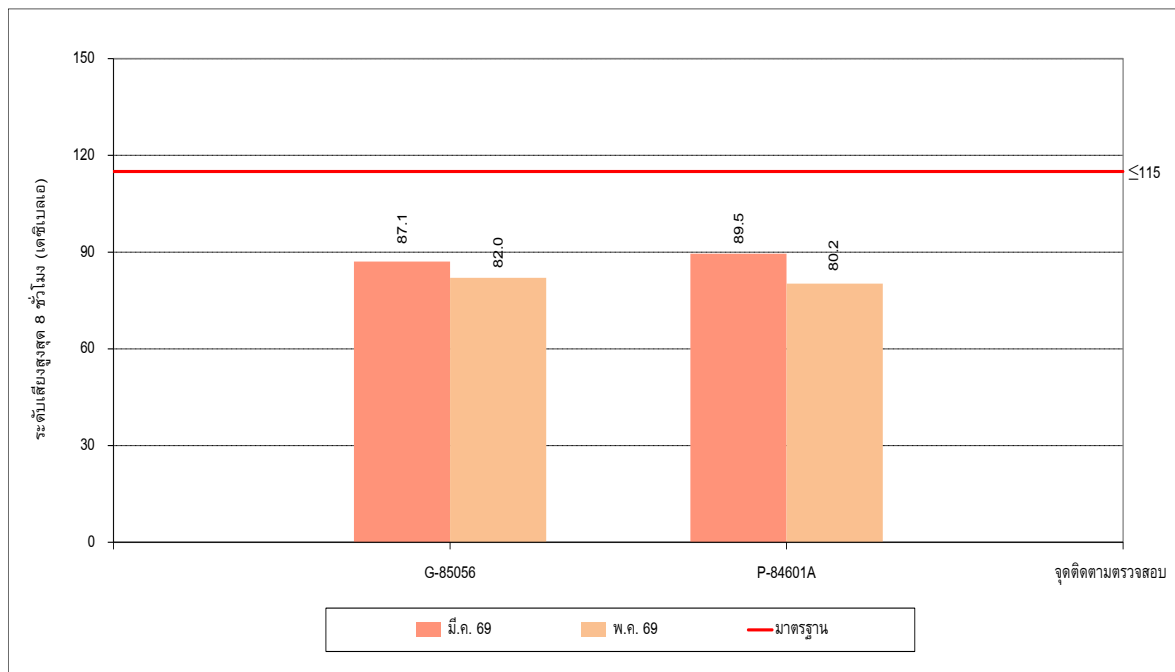

รูปที่ 4-6 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

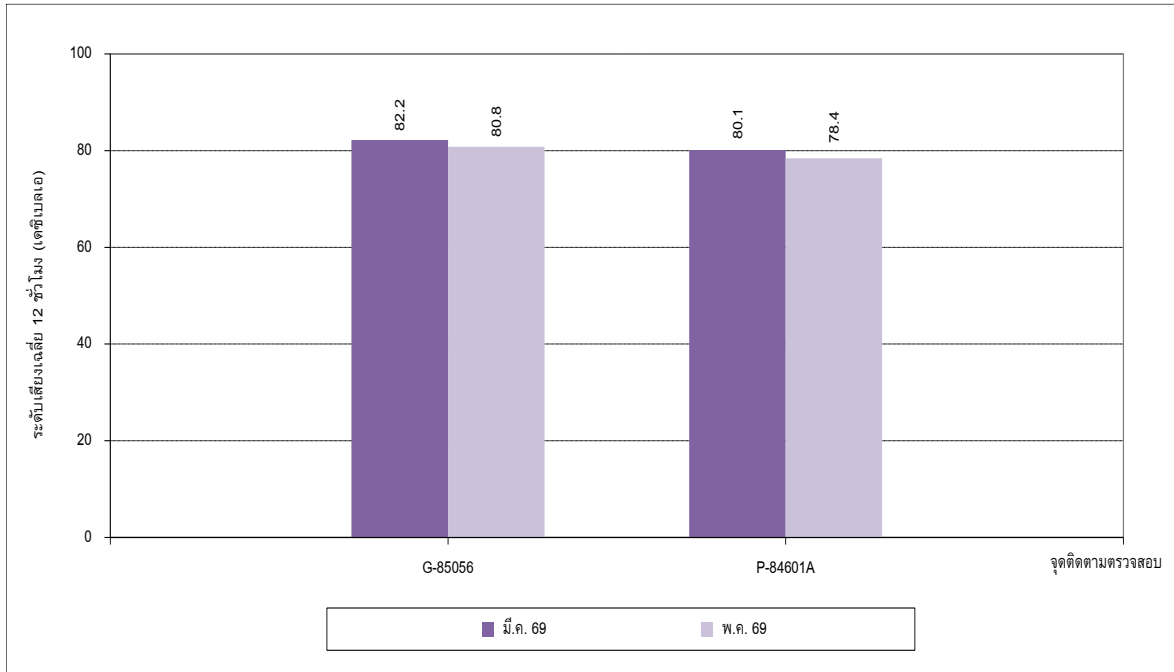

รูปที่ 4-7 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

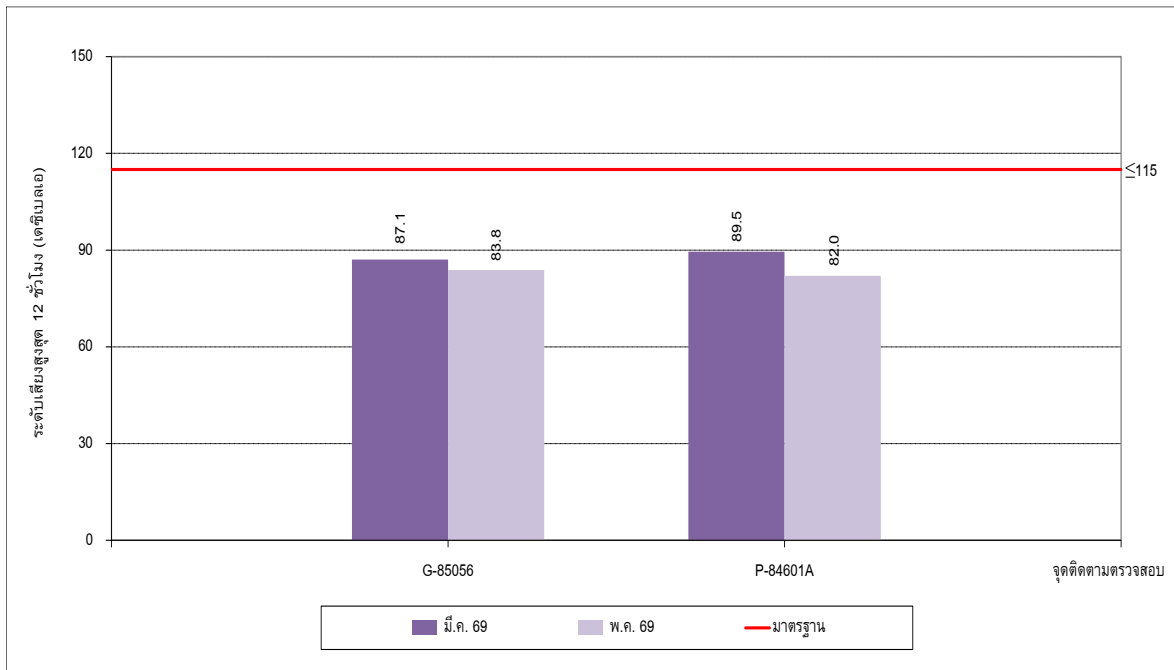

รูปที่ 4-8 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด 12 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

4.2.3 ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ

การติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2569 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณ Gas Turbine (G-85051) ซึ่งลักษณะงานเป็นการเดินตรวจเช็คเครื่องจักรเป็นเวลา 90 นาที และนั่งพักในห้องเป็นเวลา 30 นาที (ลักษณะงานเบา หรืองานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง) พบว่าอุณหภูมิแวดล้อมที่ติดตามตรวจสอบ มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-11 และรูปที่ 4-9

**ตารางที่ 4-11 ผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569**

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด


จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

จุดติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ					ค่าพลังงานที่ใช้ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
			อุณหภูมิกระเปาะเปียกตามธรรมชาติ	อุณหภูมิกระเปาะแห้ง	อุณหภูมิแบลคโกลบ	อุณหภูมิเวตบัลโกลบ	อุณหภูมิเวตบัลโกลบเฉลี่ย	
							งานเบา	
- Gas Turbine (G-85051)	10 มี.ค. 69	10.20-11.50 น.	27.6	33.9	44.5	32.6	30.5	178.5
		11.50-12.20 น.	23.8	24.4	24.8	24.1		
	12 พ.ค. 69	10.00-11.30 น.	27.9	32.3	35.2	30.1	28.4	178.5
		11.30-12.00 น.	23.0	24.2	24.5	23.5		
มาตรฐาน ^{1/}			-	-	-	-	≤34	-
หน่วย			องศาเซลเซียส					กิโลแคลอรี

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายขวัญชัย พันทุกข์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายเอกรัตน์ ปทะคามินทร์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

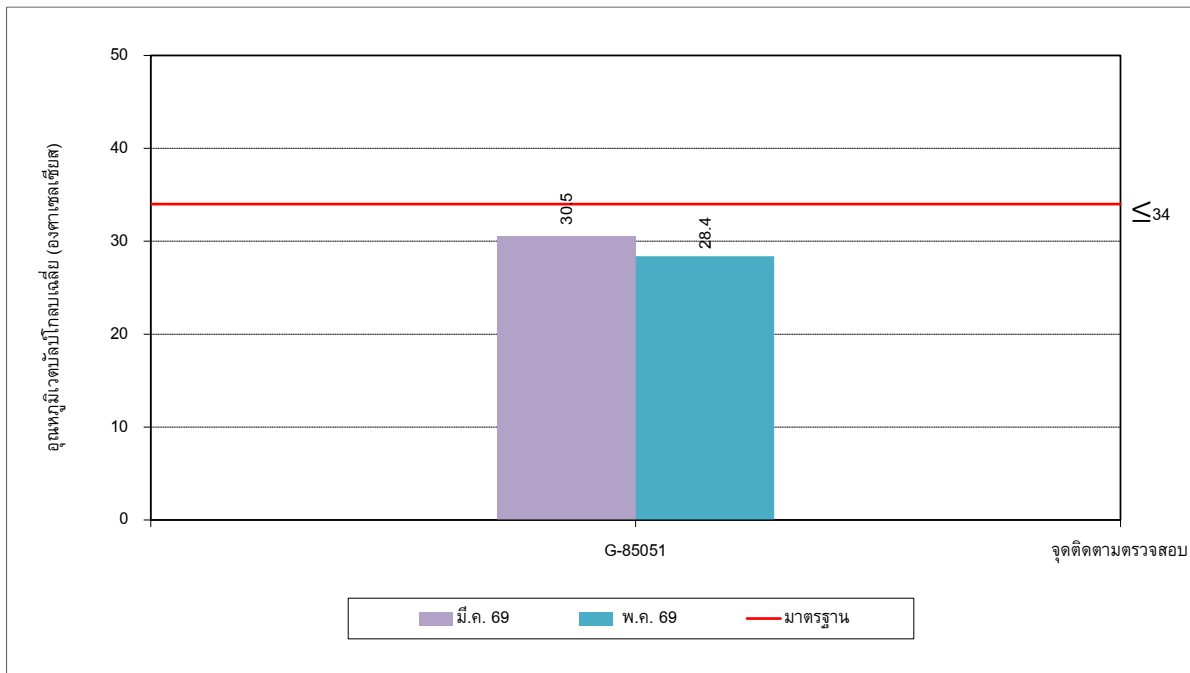

รูปที่ 4-9 ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิภาวะโลกร้อน
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

4.2.4 ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

การติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2569 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 บริเวณห้องควบคุม จำนวน 1 จุด พบว่าความเข้มของแสงสว่างที่ติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยสรุปได้ดังตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-12 ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

จุดติดตาม ตรวจสอบ	วันที่ติดตาม ตรวจสอบ	เวลาที่ติดตาม ตรวจสอบ	ผลการติดตาม ตรวจสอบ	มาตรฐาน ^{1/}	ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ห้องควบคุม (OC-SPP 2)	10 มี.ค. 69	13.08 น.	246	ไม่น้อยกว่า	ห้องควบคุมและห้องสวิตช์ (งานที่ต้องการ ความละเอียดน้อยมาก)
	12 พ.ค. 69	10.36 น.	220	200-300	
หน่วย			ลักซ์		-

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายขวัญชัย พันทุกข์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายเอกรัตน์ ปละคามินทร์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

4.2.5 ผลการติดตามตรวจสอบการคมนาคมขนส่ง

จากข้อมูลการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งภายในเส้นทางการขนส่งและพื้นที่โครงการ (รายละเอียดดังภาคผนวก จ15)

4.2.6 ผลการติดตามตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากข้อมูลการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ (รายละเอียดดังภาคผนวก จ15)

4.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง และอาชีวอนามัย

4.3.1 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

จากเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพี จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 สรุปผลได้ตารางที่ 4-13 และรูปที่ 4-10 ถึงรูปที่ 4-33

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 24\ hours}$)

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{Aeq\ 24\ hours}$) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 จุดติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ และริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดยังคงมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

2) ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน (L_{Adn})

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน (L_{Adn}) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก และริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม

3) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{A90})

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{A90}) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 จุดติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นบริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม ที่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม

4) ระดับเสียงสูงสุด (L_{Amax})

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด (L_{Amax}) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 จุดติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นบริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดยังคงมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ตารางที่ 4-13 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตาม ตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
		L _{Aeq} 24 hours	L _{Adn}	L _{A90}	L _{Amax}
1. ชุมชนบ้านทุ่ง	พ.ค. 66	52.6-58.9	58.4-65.4	48.8-58.9	67.8-76.6
	พ.ย. 66	56.0-57.5	61.5-64.2	52.5-58.2	73.2-78.6
	พ.ค. 67	53.9-61.5	60.3-66.2	48.7-63.8	64.1-73.9
	พ.ย. 67	57.0-58.7	63.2-65.6	53.9-57.4	77.6-87.7
	พ.ค. 68	54.1-59.9	60.3-65.2	52.8-55.4	67.6-81.5
	พ.ย. 68	49.4-55.4	56.3-63.4	46.0-52.2	69.2-81.6
	พ.ค. 69	52.0-55.2	58.6-61.1	48.4-55.1	65.4-74.8
2. ชุมชนบ้านอ่าวอุดม	พ.ค. 66	55.8-57.1	60.8-64.1	51.5-60.4	76.3-91.1
	พ.ย. 66	42.1-48.2	47.8-53.4	38.0-45.9	73.9-80.4
	พ.ค. 67	49.1-51.5	53.6-55.4	42.9-54.0	70.1-75.9
	พ.ย. 67	56.5-57.1	60.9-61.5	48.2-57.6	80.0-81.6
	พ.ค. 68	51.7-53.0	56.7-57.9	44.7-53.4	70.9-73.7
	พ.ย. 68	57.4-60.5	62.9-66.6	46.3-59.4	69.7-78.7
	พ.ค. 69	46.7-56.9	52.9-64.4	42.1-51.0	71.1-83.8
3. ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ	พ.ค. 66	63.5-64.8	69.8-71.1	61.7-64.3	79.0-90.0
	พ.ย. 66	63.5-65.5	69.5-72.5	59.0-61.7	83.2-95.5
	พ.ค. 67	61.4-66.8	68.1-73.7	59.1-66.5	72.1-82.9
	พ.ย. 67	63.0-65.4	69.2-72.1	60.8-65.6	78.7-86.0
	พ.ค. 68	65.2-66.5	71.6-72.7	64.6-66.5	68.4-84.6
	พ.ย. 68	60.7-62.0	67.1-68.5	59.7-62.0	71.7-86.5
	พ.ค. 69	62.0-65.0	68.2-71.0	60.5-65.0	74.8-75.2
4. ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก	พ.ค. 66	62.4-64.2	68.8-70.8	61.1-63.5	73.9-82.7
	พ.ย. 66	62.4-65.0	67.8-71.6	59.0-62.2	79.3-93.2
	พ.ค. 67	62.3-63.1	68.6-69.7	60.6-62.5	75.9-80.5
	พ.ย. 67	59.5-63.0	65.4-68.9	57.7-62.7	69.8-77.3
	พ.ค. 68	55.4-59.5	61.7-66.6	50.6-60.5	62.6-88.9
	พ.ย. 68	59.3-64.4	65.6-69.7	54.7-61.7	76.6-94.5
	พ.ค. 69	61.6-64.0	68.0-71.6	58.6-67.3	74.3-77.9
5. ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้	พ.ค. 66	60.3-62.0	66.3-68.2	58.1-63.0	71.4-81.3
	พ.ย. 66	60.1-61.9	66.5-69.0	58.9-60.8	74.9-83.3
	พ.ค. 67	64.2-65.5	70.1-72.0	59.7-64.9	79.8-90.8
	พ.ย. 67	62.2-66.1	68.3-72.2	60.8-64.3	74.7-86.5
	พ.ค. 68	60.6-64.5	66.8-73.0	58.4-67.9	74.9-90.2
	พ.ย. 68	61.1-64.2	66.5-71.1	55.9-62.7	83.6-90.2
	พ.ค. 69	61.5-63.5	67.9-69.5	60.6-66.6	72.4-75.3
มาตรฐาน ¹		≤70	-	-	≤115
หน่วย		เดซิเบลเอ			

บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025, ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001,

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001


ตารางที่ 4-13 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตาม ตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
		L _{Aeq} 24 hours	L _{Adn}	L _{A90}	L _{Amax}
6. ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	พ.ค. 66	64.2-65.2	70.7-72.1	62.3-66.7	73.4-83.4
	พ.ย. 66	63.6-64.9	70.1-71.3	58.5-63.7	77.0-86.4
	พ.ค. 67	62.3-63.4	68.7-69.9	60.6-63.0	74.8-88.0
	พ.ย. 67	62.5-65.4	68.9-72.3	58.2-63.1	78.3-81.2
	พ.ค. 68	60.9-64.5	66.4-72.2	58.5-65.7	72.8-86.1
	พ.ย. 68	60.4-63.0	66.8-70.1	57.4-62.8	69.9-87.5
	พ.ค. 69	64.5-66.3	71.0-72.7	63.5-68.0	73.4-80.1
มาตรฐาน ^{1/}		≤70	-	-	≤115
หน่วย		เดซิเบลเอ			


หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540

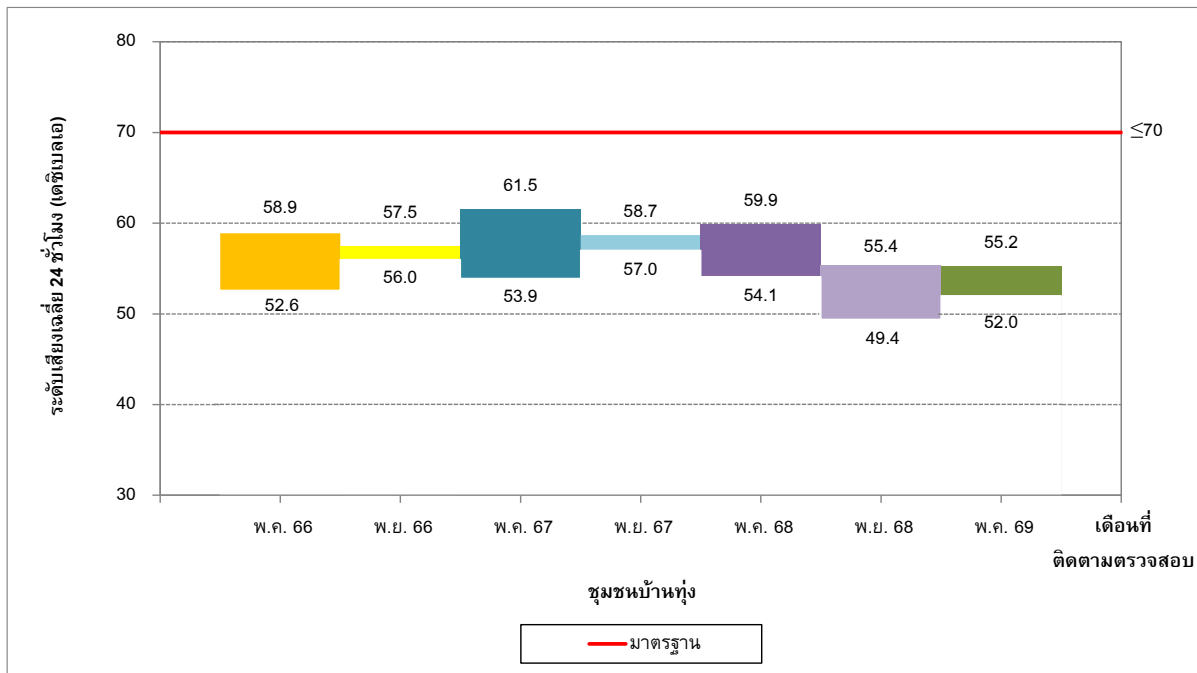


รูปที่ 4-10 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

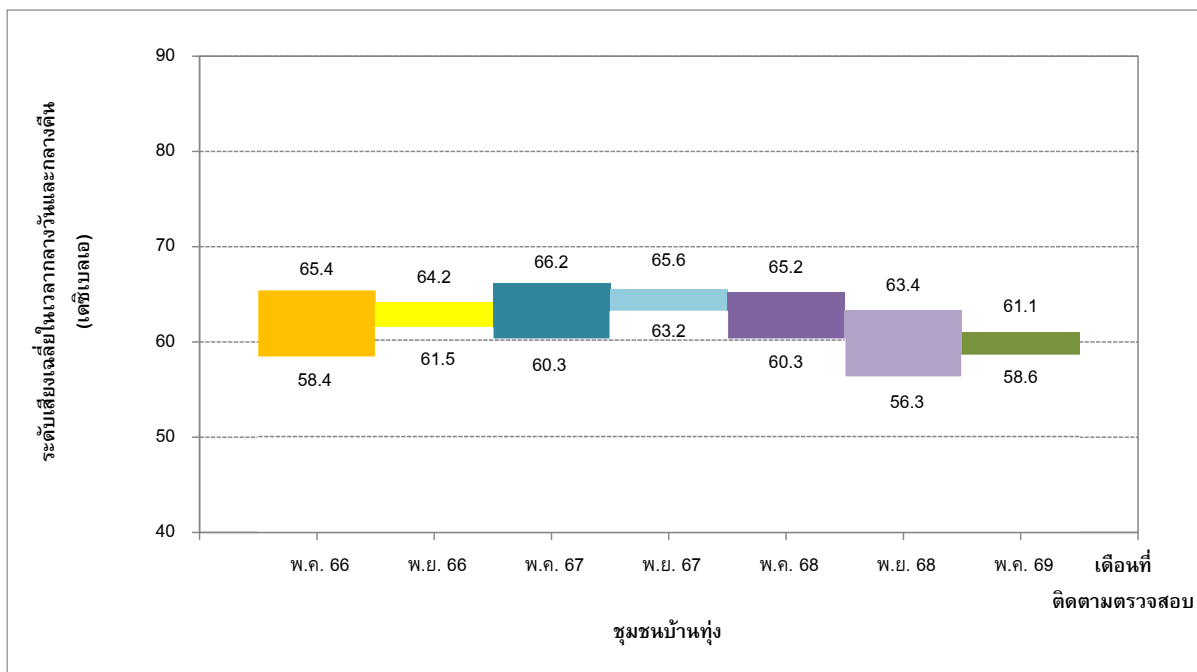


รูปที่ 4-11 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

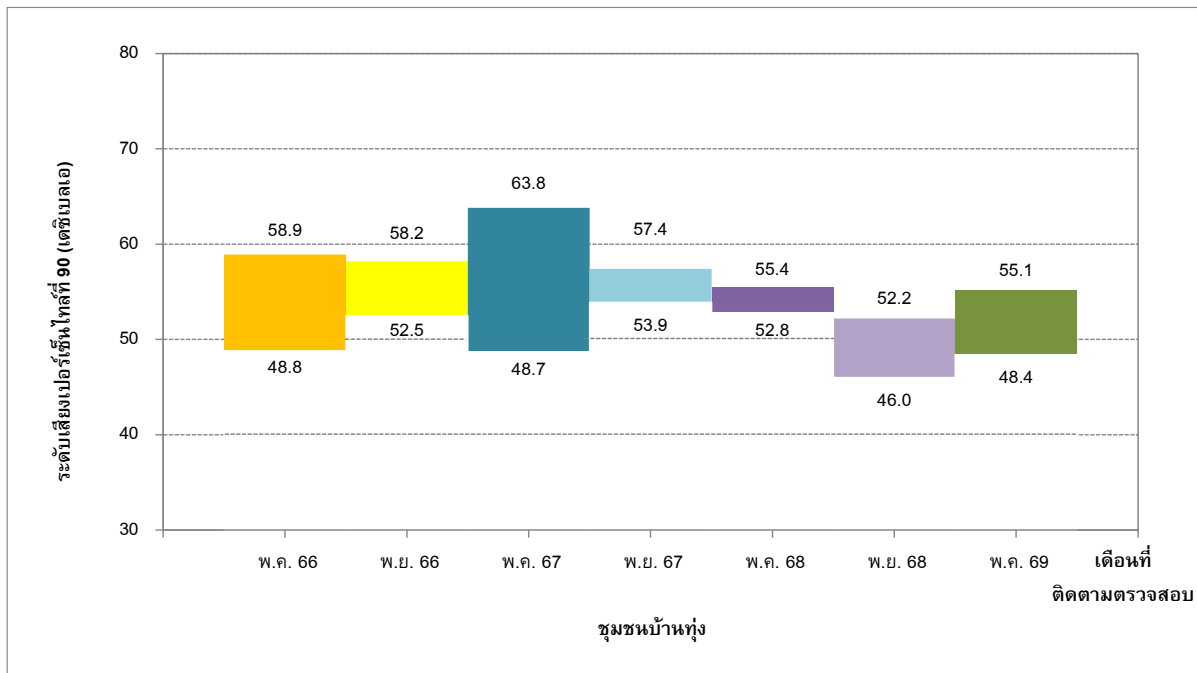


รูปที่ 4-12 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90
บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

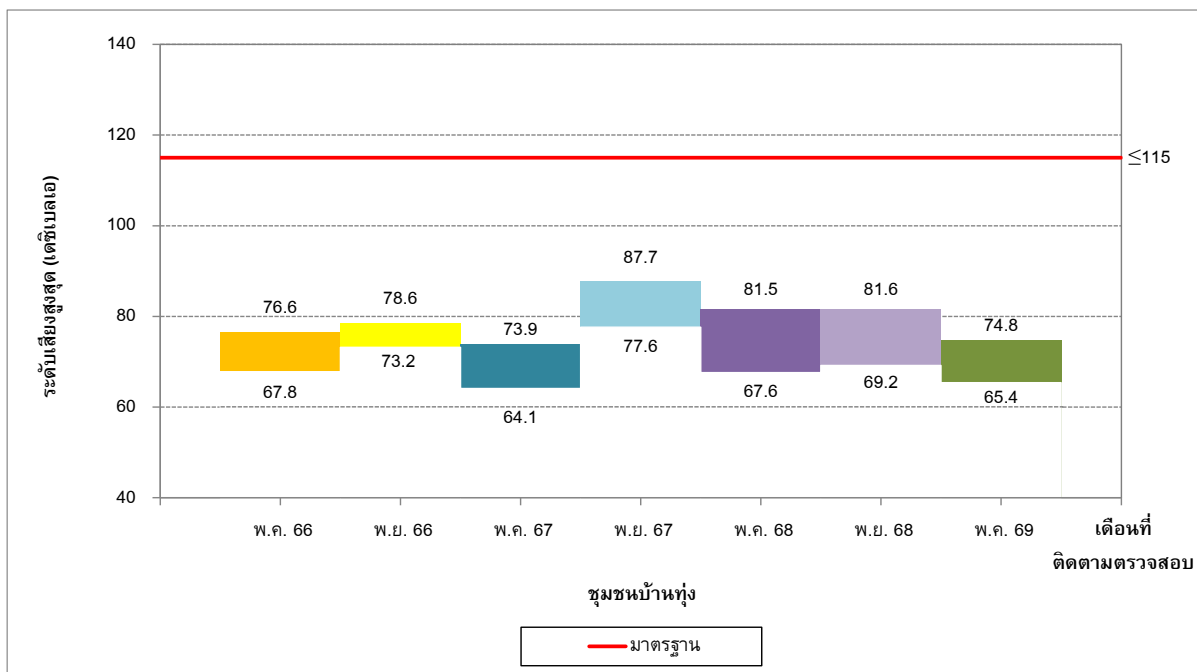


รูปที่ 4-13 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

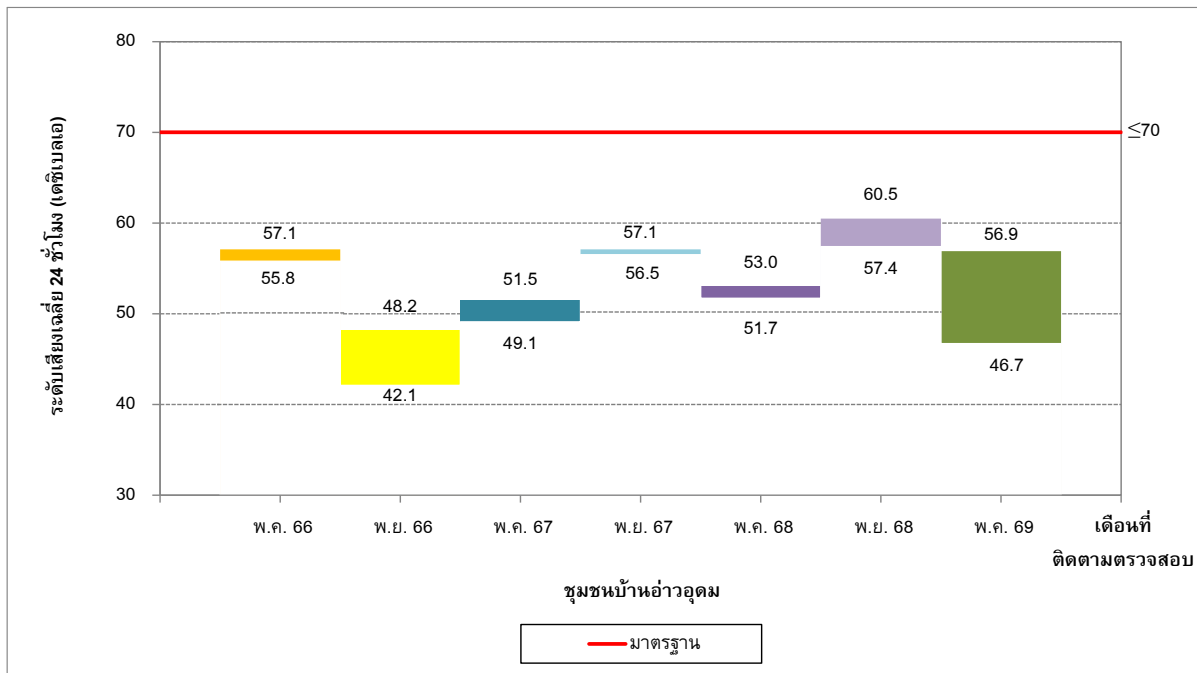


รูปที่ 4-14 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

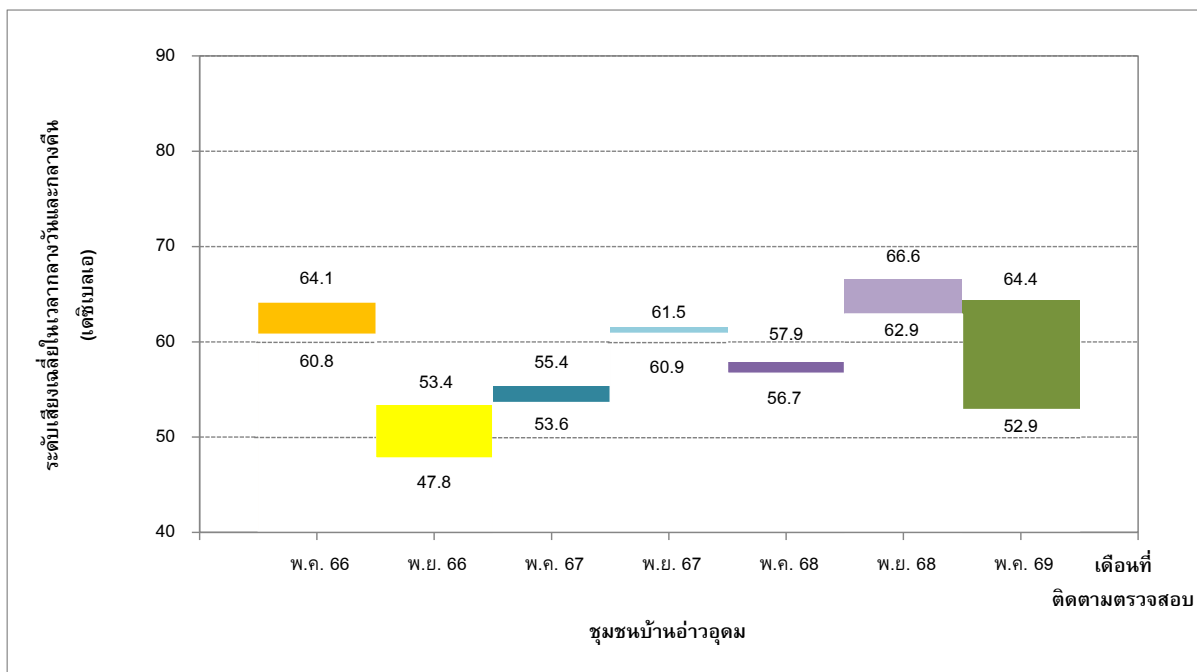


รูปที่ 4-15 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
บริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

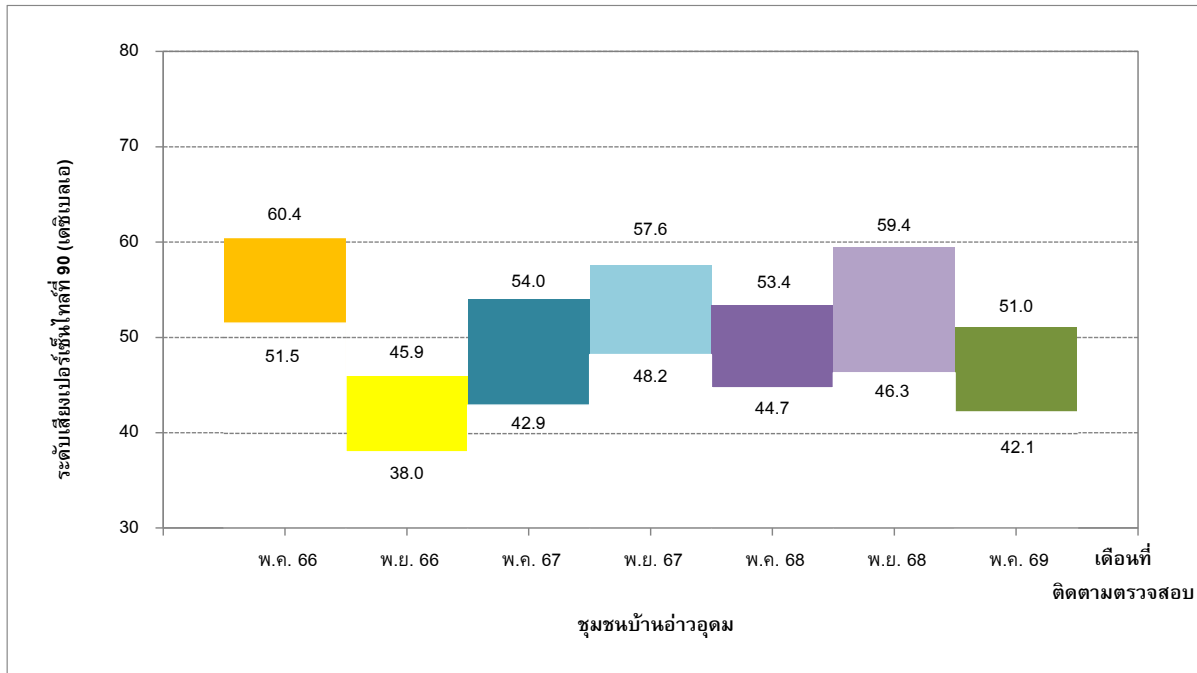


รูปที่ 4-16 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90
บริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

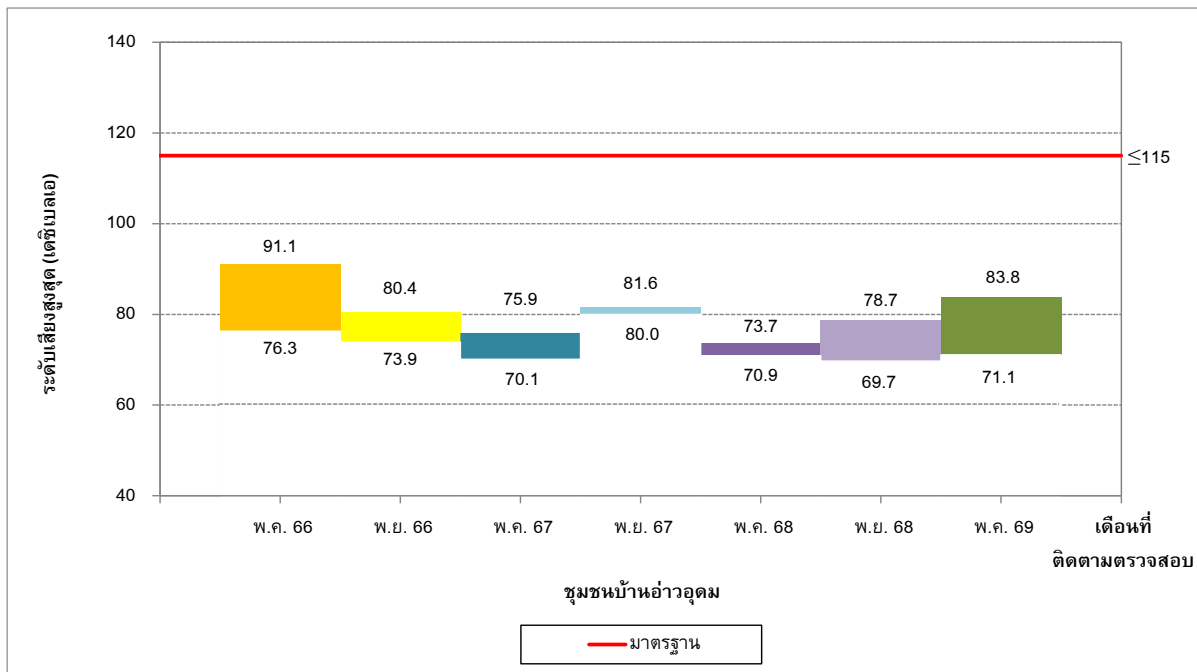


รูปที่ 4-17 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
บริเวณชุมชนบ้านอ่าวอุดม ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

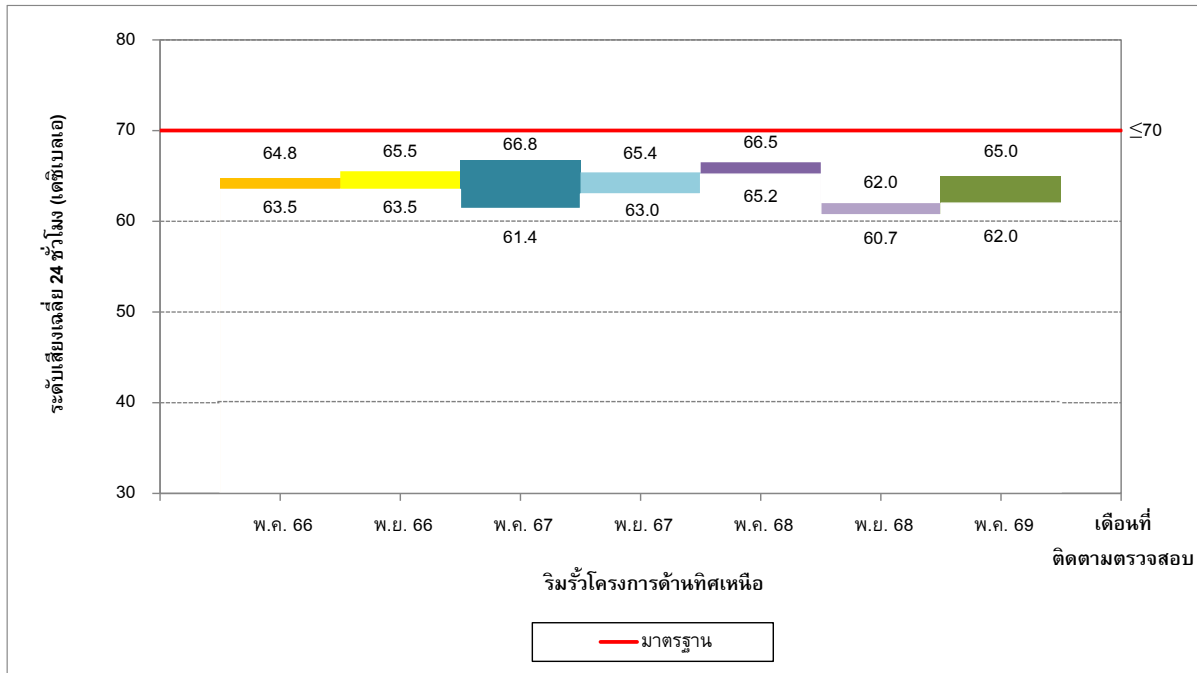


รูปที่ 4-18 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

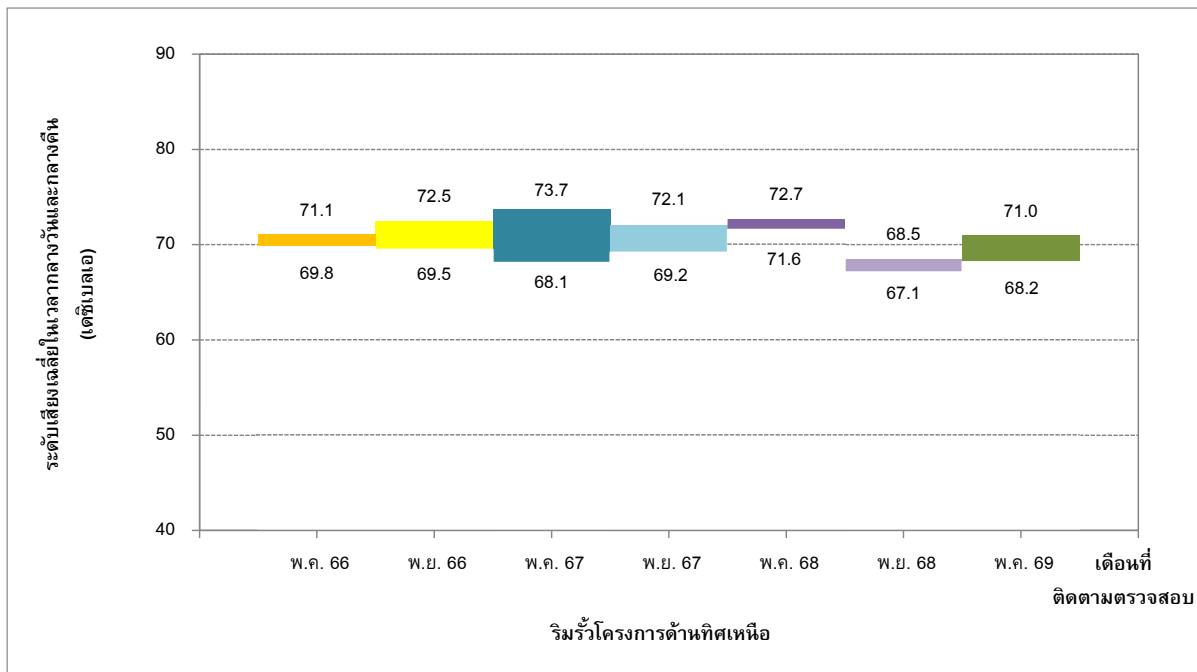


รูปที่ 4-19 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

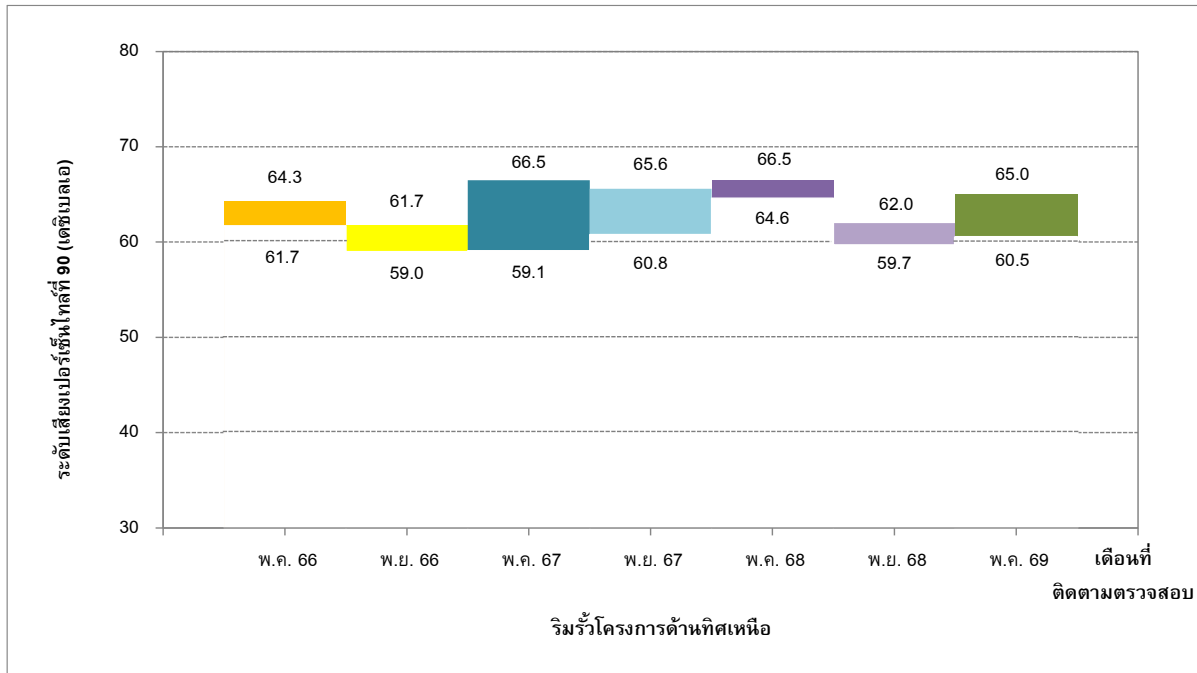


รูปที่ 4-20 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ 90
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

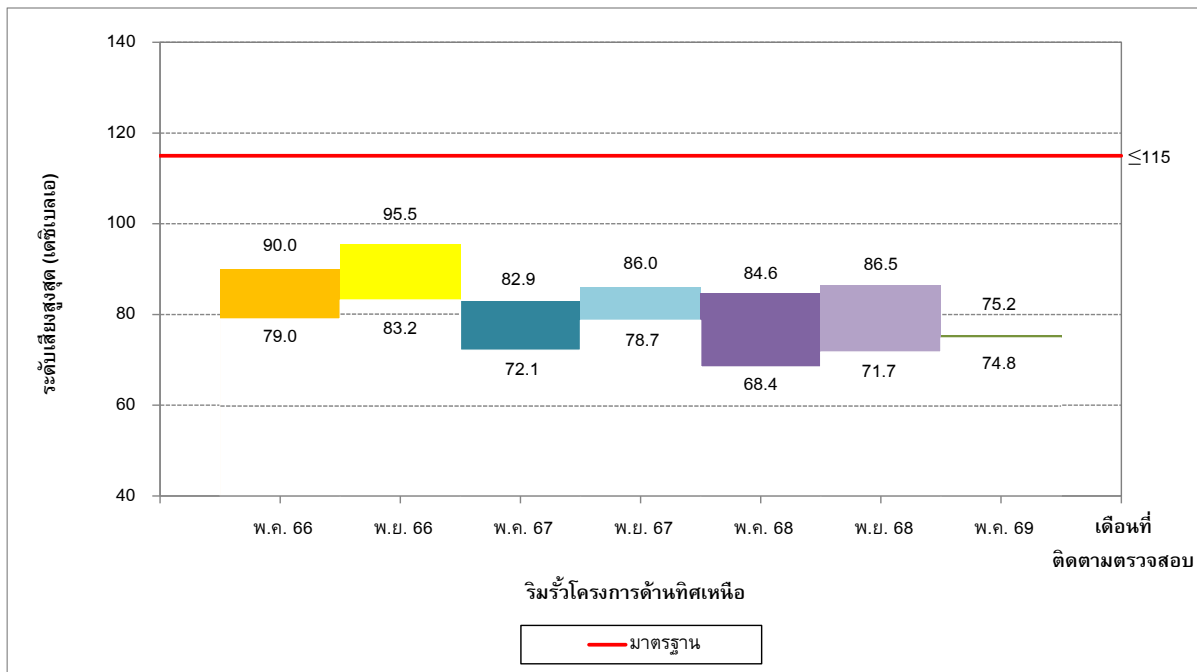


รูปที่ 4-21 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

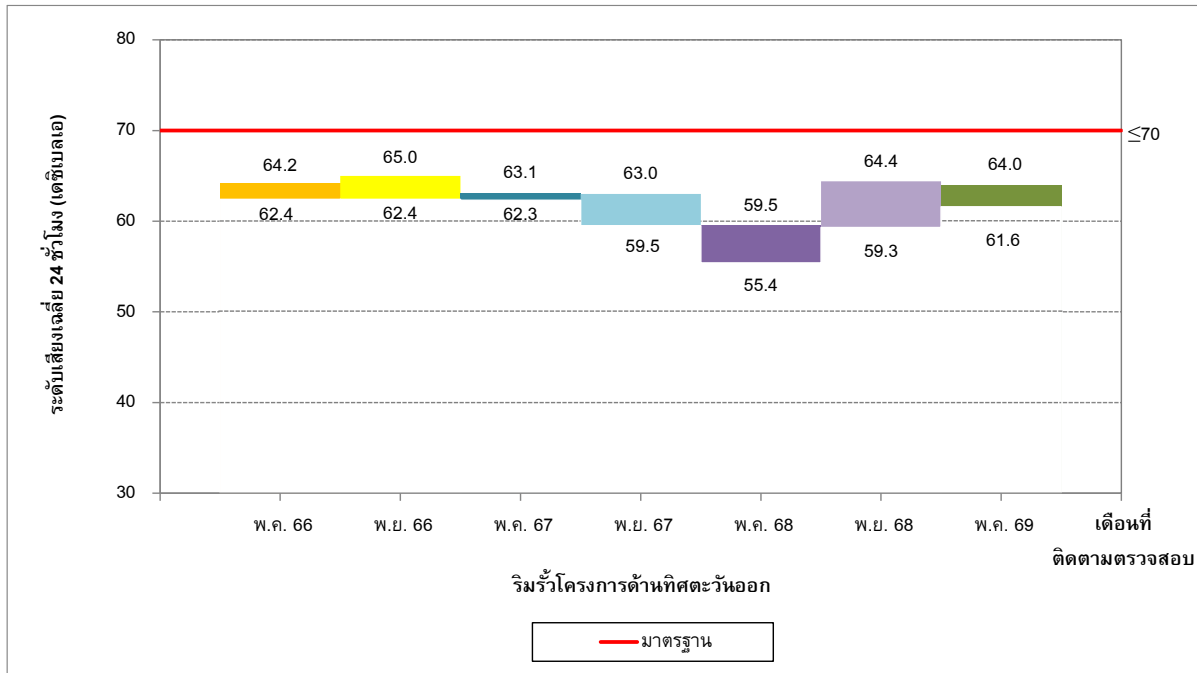


รูปที่ 4-22 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

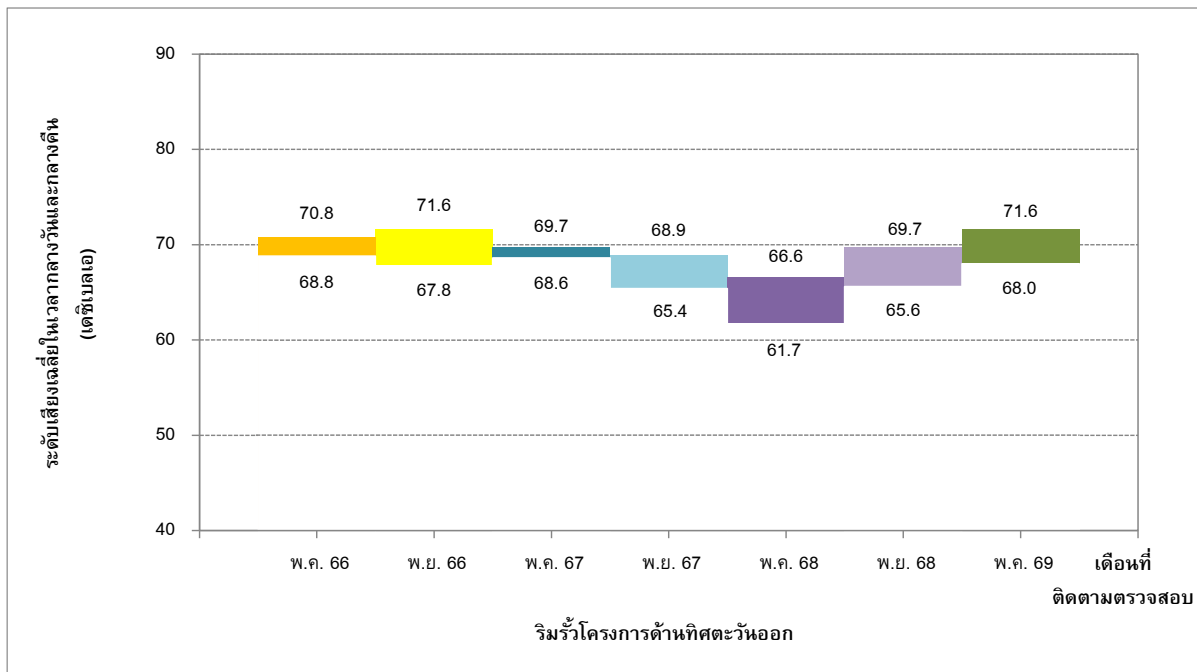


รูปที่ 4-23 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

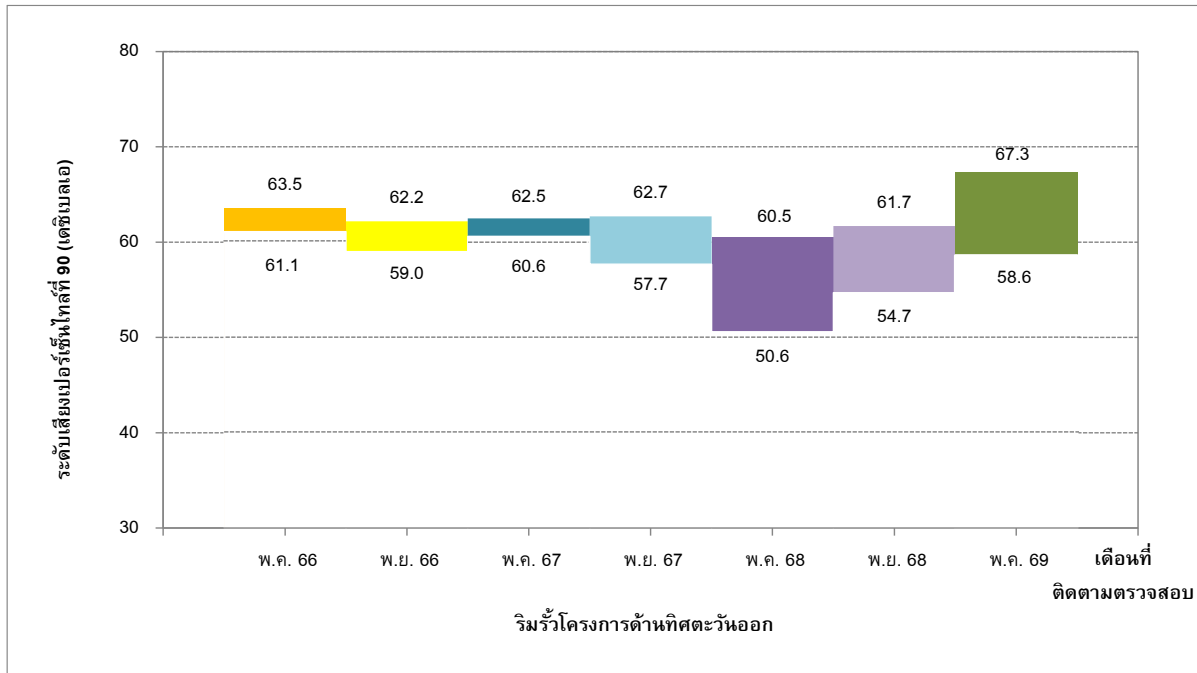


รูปที่ 4-24 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ที่ 90
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

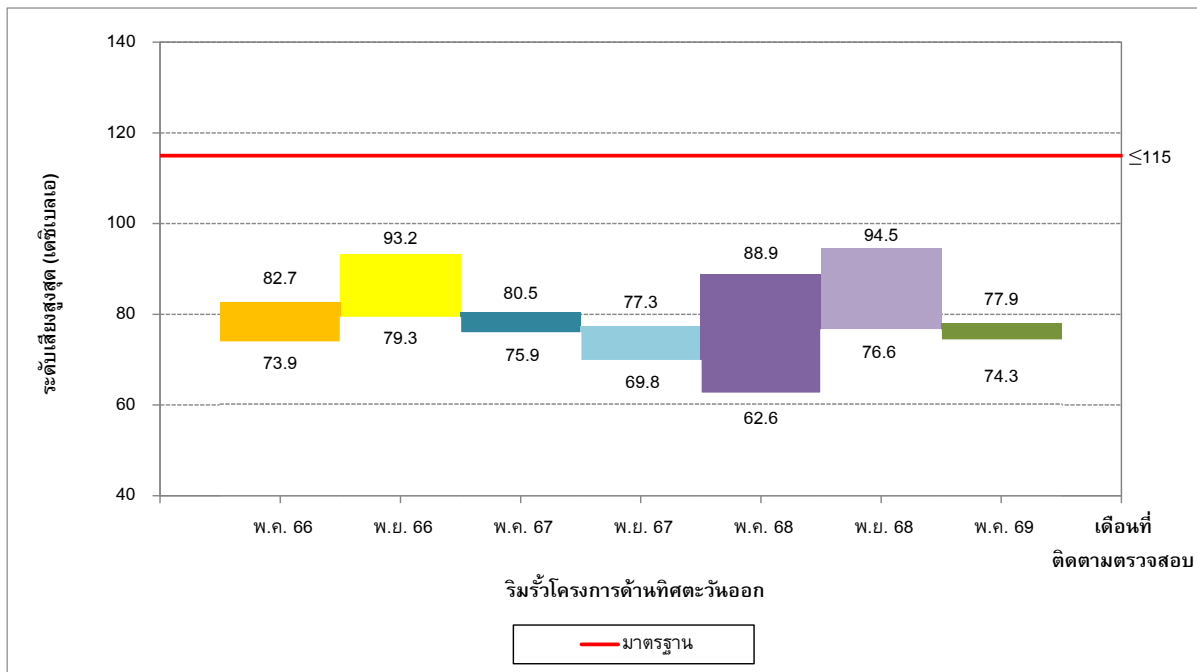


รูปที่ 4-25 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

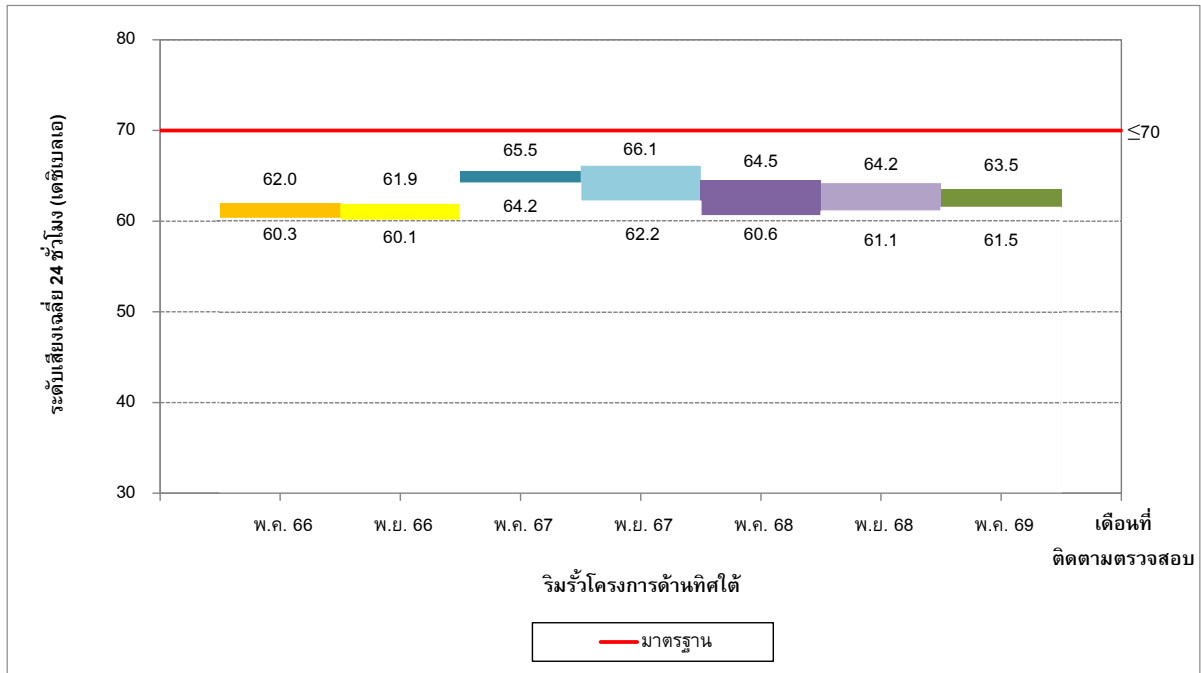


รูปที่ 4-26 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณริมรัวโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

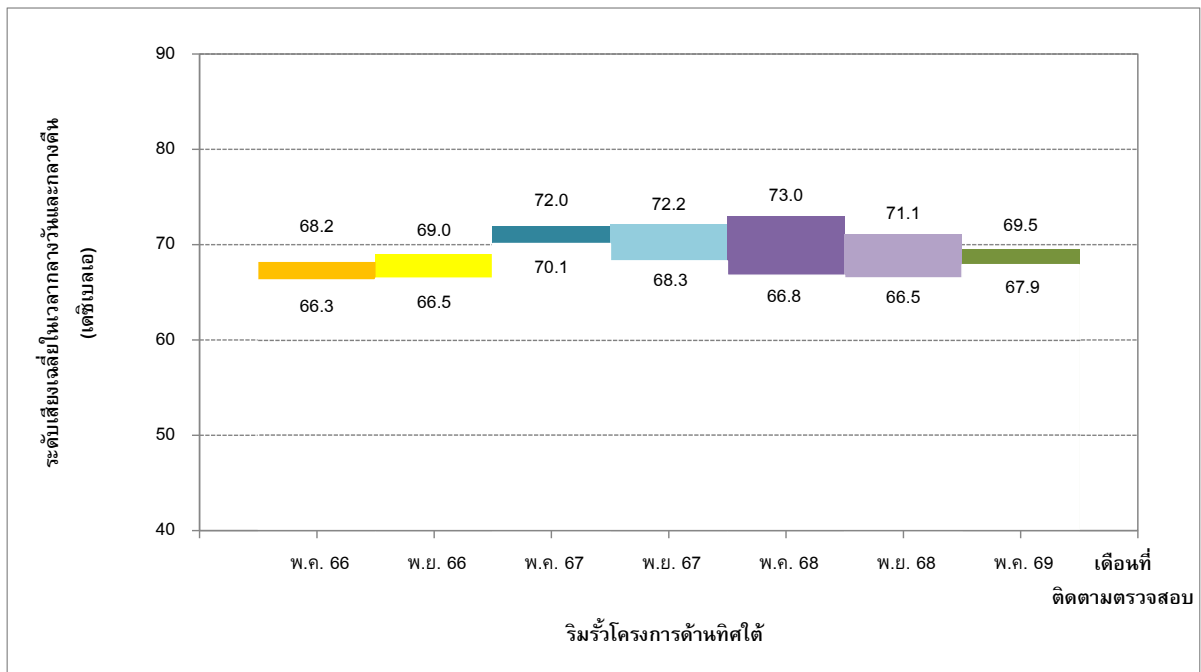


รูปที่ 4-27 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
บริเวณริมรัวโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

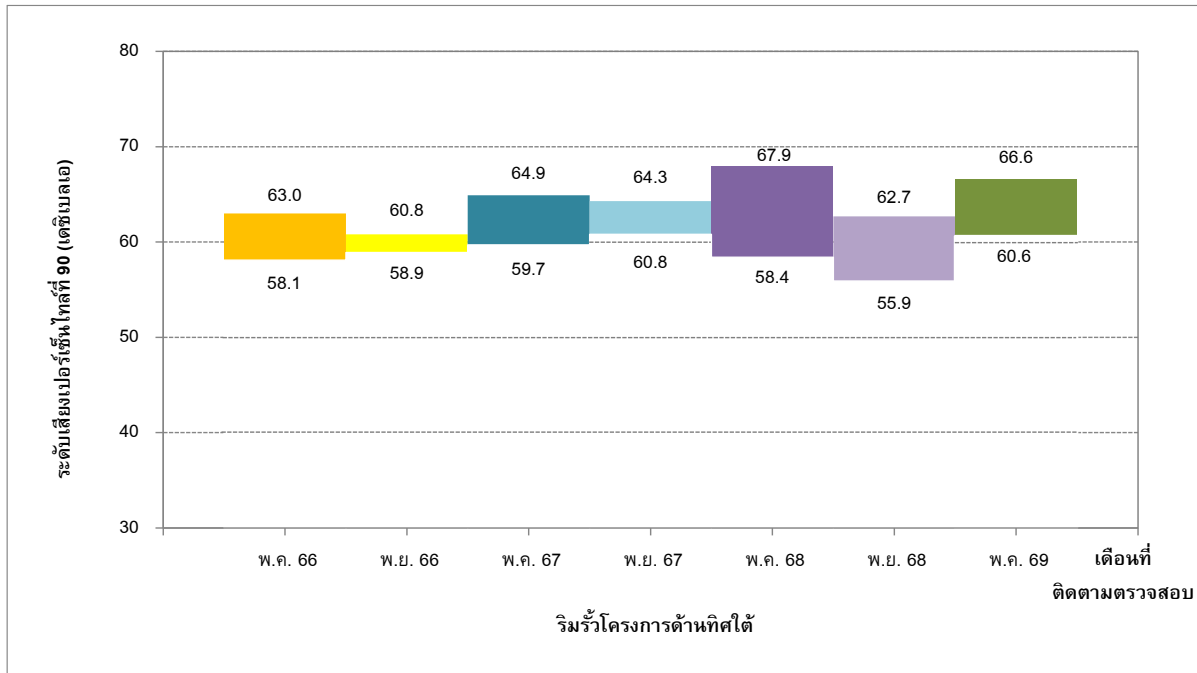


รูปที่ 4-28 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

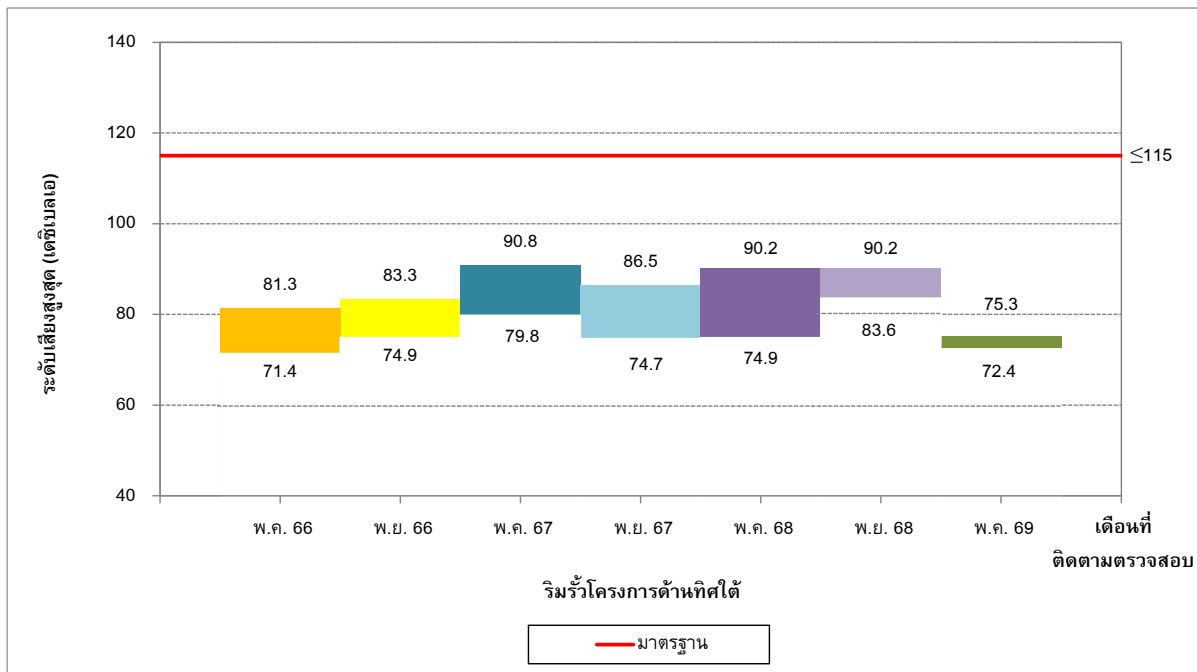


รูปที่ 4-29 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

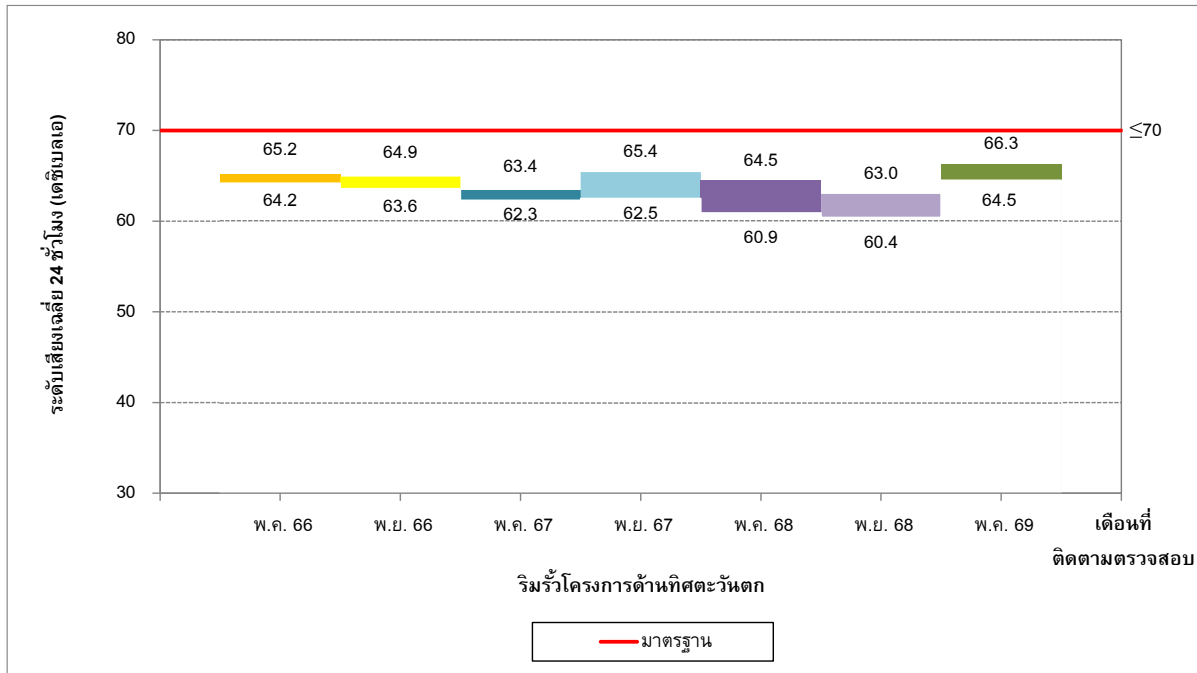


รูปที่ 4-30 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

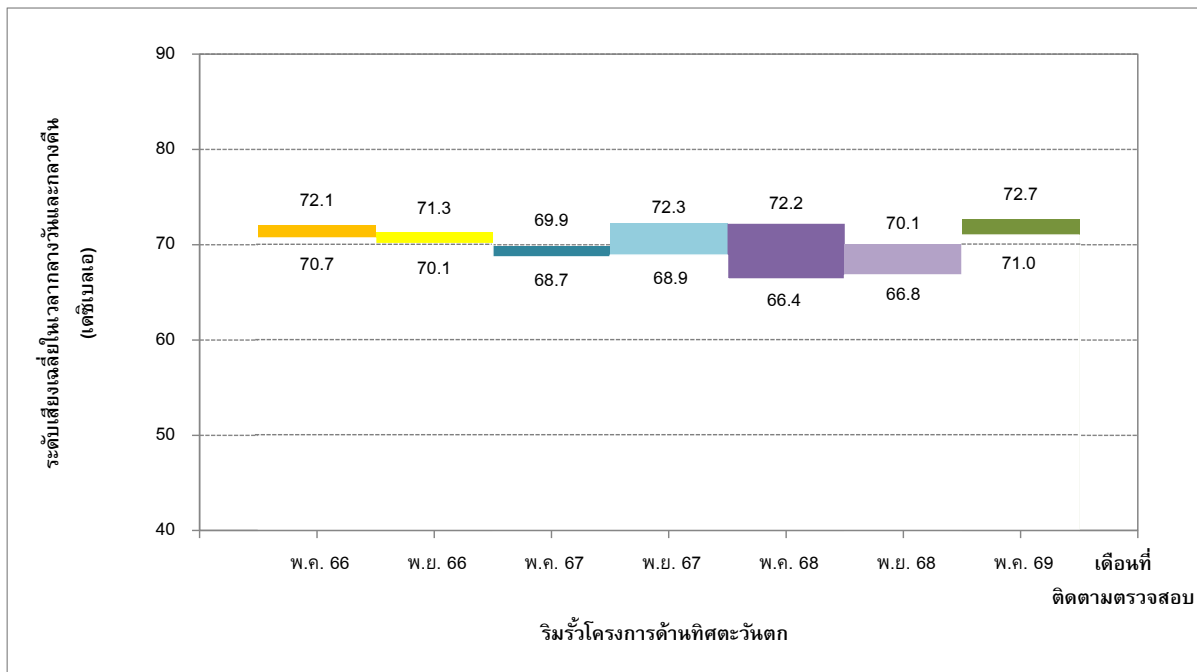

รูปที่ 4-31 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

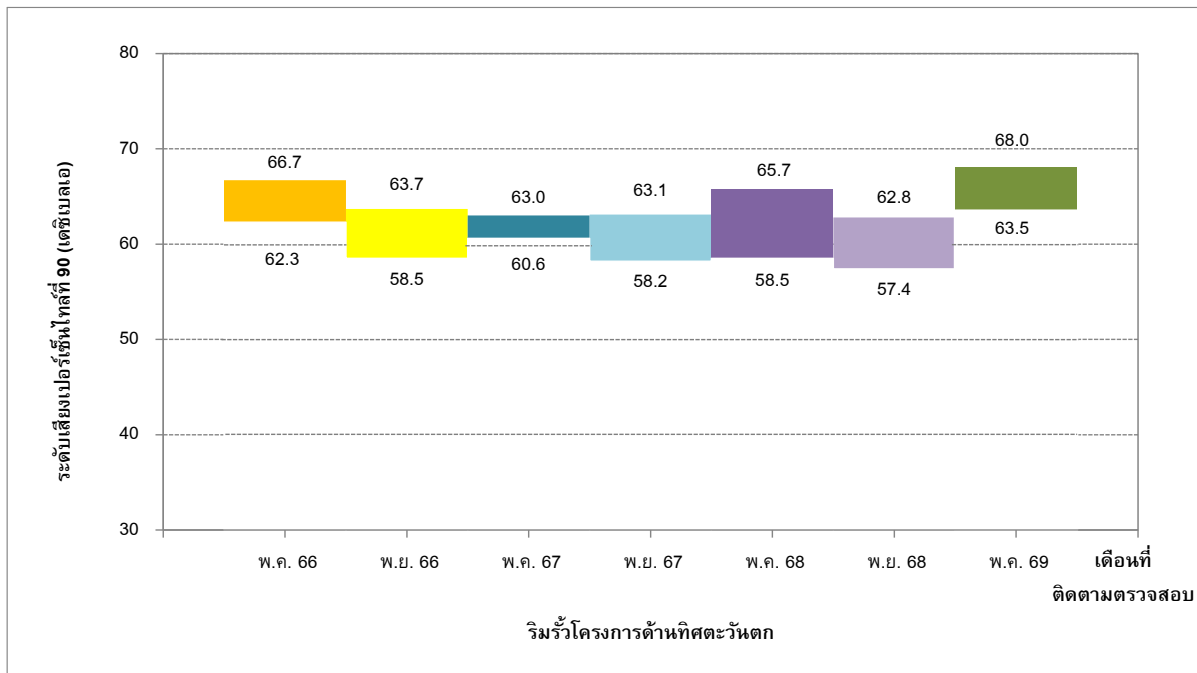

รูปที่ 4-32 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเพอร์เซ็นไทล์ที่ 90
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

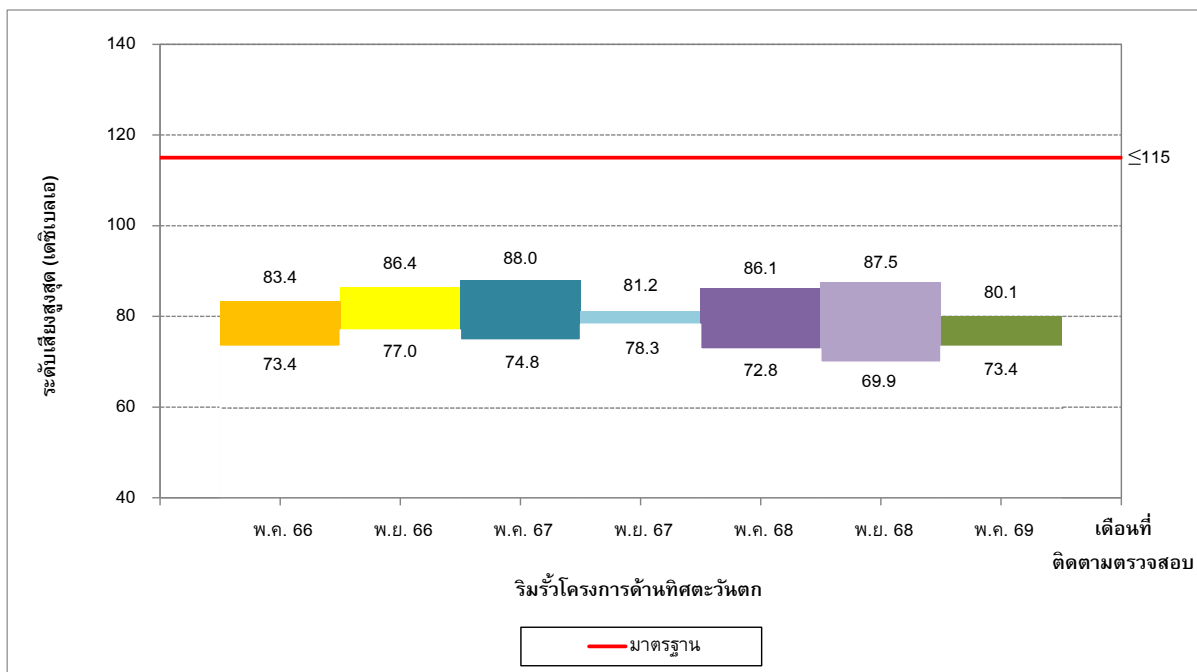

รูปที่ 4-33 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

4.3.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณ Compressor (G-85056) และ Pump (P-84601A) ทุกดัชนีที่ติดตามตรวจสอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านๆ มา โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-14 และรูปที่ 4-34 ถึงรูปที่ 4-37

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการตรวจวัดเสียงจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในพื้นที่ดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานไม่ได้อยู่ประจำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะงานเป็นการเดินตรวจสอบพื้นที่หรืออุปกรณ์ไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ โครงการได้มีมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง จึงได้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้มีการควบคุมและกำกับบุเลให้พนักงานสวมใส่เครื่องป้องกันหู เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือ ที่ครอบหู (Ear Muffs) เพื่อลดปริมาณเสียงที่จะได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน และมีแผนการติดตามตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ


ตารางที่ 4-14 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
		ระดับเสียงเฉลี่ย		ระดับเสียงสูงสุด	
		8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
1. Compressor (G-85056)	มี.ค. 66	79.4	-	85.6	-
	พ.ค. 66	81.8	-	82.9	-
	ก.ย. 66	80.3	-	81.0	-
	พ.ย. 66	80.2	-	82.7	-
	มี.ค. 67	80.5	80.8	83.7	83.9
	พ.ค. 67	80.9	81.3	81.9	85.1
	ก.ย. 67	80.7	80.9	83.3	84.2
	พ.ย. 67	83.0	82.5	108.2	108.2
	มี.ค. 68	79.2	79.3	79.9	80.0
	พ.ค. 68	78.5	78.6	80.5	80.7
	ก.ย. 68	80.9	80.8	87.0	87.0
	พ.ย. 68	81.5	81.7	83.4	83.6
	มี.ค. 69	82.1	82.2	87.1	87.1
	พ.ค. 69	80.7	80.8	82.0	83.8
มาตรฐาน		≤85 ^{1/}	-	≤115 ^{2/}	≤115 ^{2/}
หน่วย		เดซิเบลเอ			


**ตารางที่ 4-14 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569**

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตาม ตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
		ระดับเสียงเฉลี่ย		ระดับเสียงสูงสุด	
		8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
2. Pump (P-84601A)	พ.ย. 66	78.3	-	78.9	-
	พ.ค. 67	78.4	78.5	82.2	82.2
	ก.ย. 67	76.9	77.0	78.1	78.1
	มี.ค. 68	81.8	82.0	92.4	96.4
	พ.ค. 68	82.1	81.9	90.5	90.5
	ก.ย. 68	77.5	77.5	81.5	81.5
	พ.ย. 68	78.1	78.0	79.3	79.3
	มี.ค. 69	80.2	80.1	89.5	89.5
	พ.ค. 69	78.3	78.4	80.2	82.0
3. Pump (P-84601B)	มี.ค. 66	77.5	-	79.3	-
	พ.ค. 66	77.0	-	79.0	-
	ก.ย. 66	77.9	-	79.3	-
	มี.ค. 67	82.9	82.9	87.5	87.5
	พ.ย. 67	77.8	77.9	83.9	83.9
มาตรฐาน		≤85 ^{1/}	-	≤115 ^{2/}	≤115 ^{2/}
หน่วย		เดซิเบลเอ			


หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
^{2/} มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

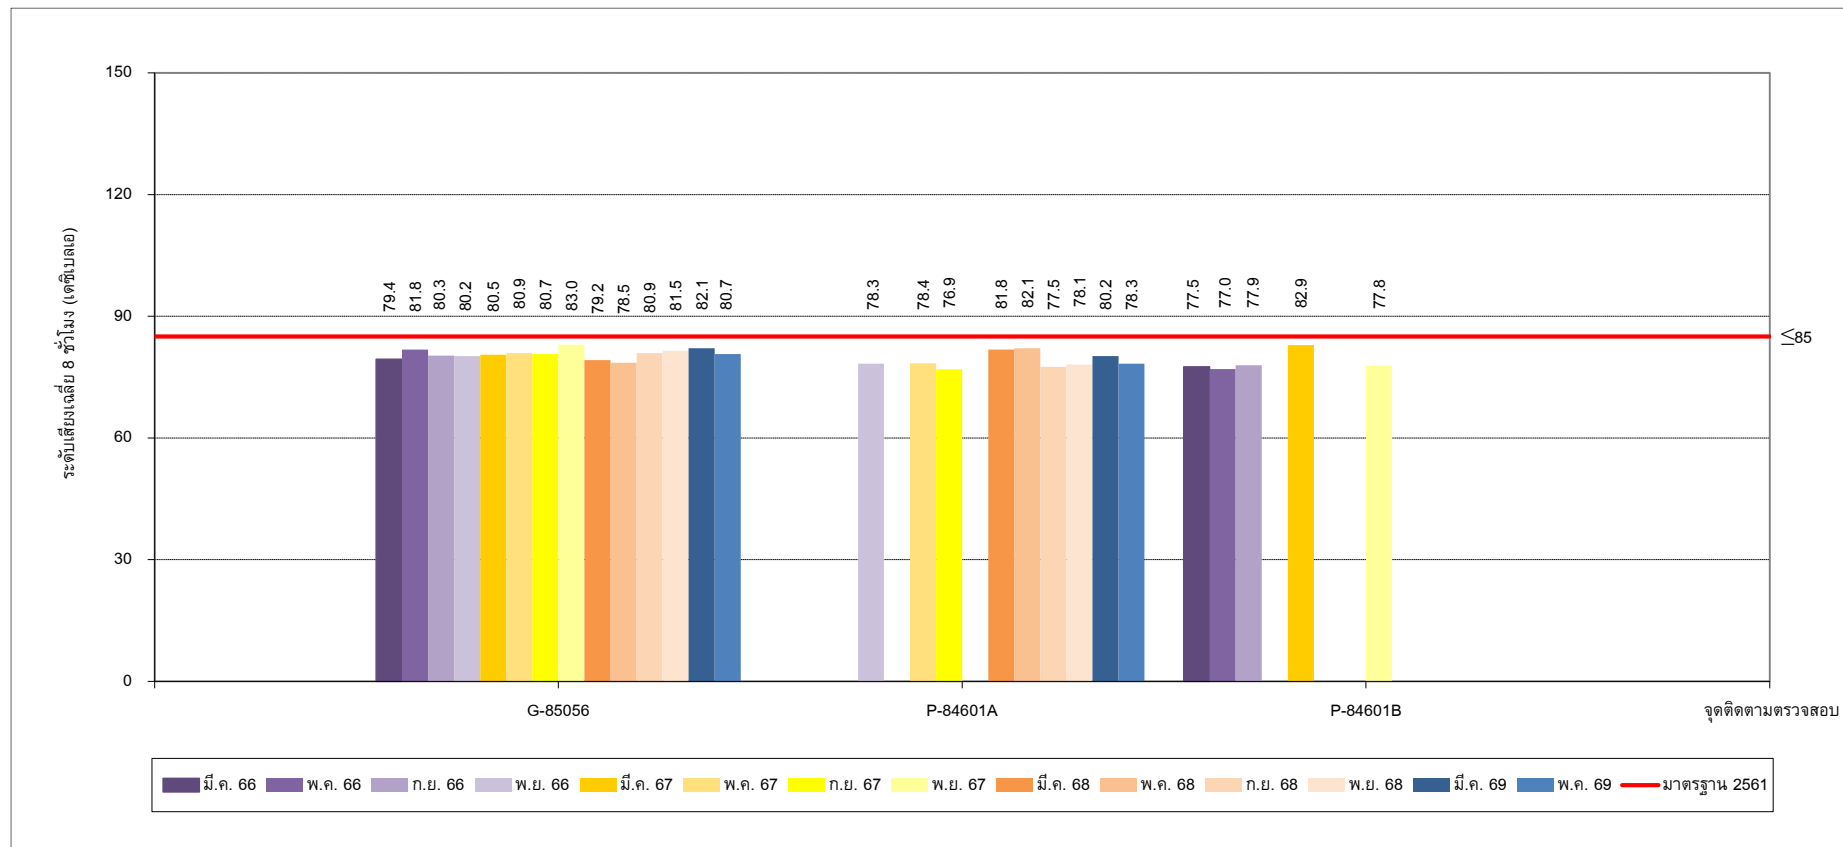


รูปที่ 4-34 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

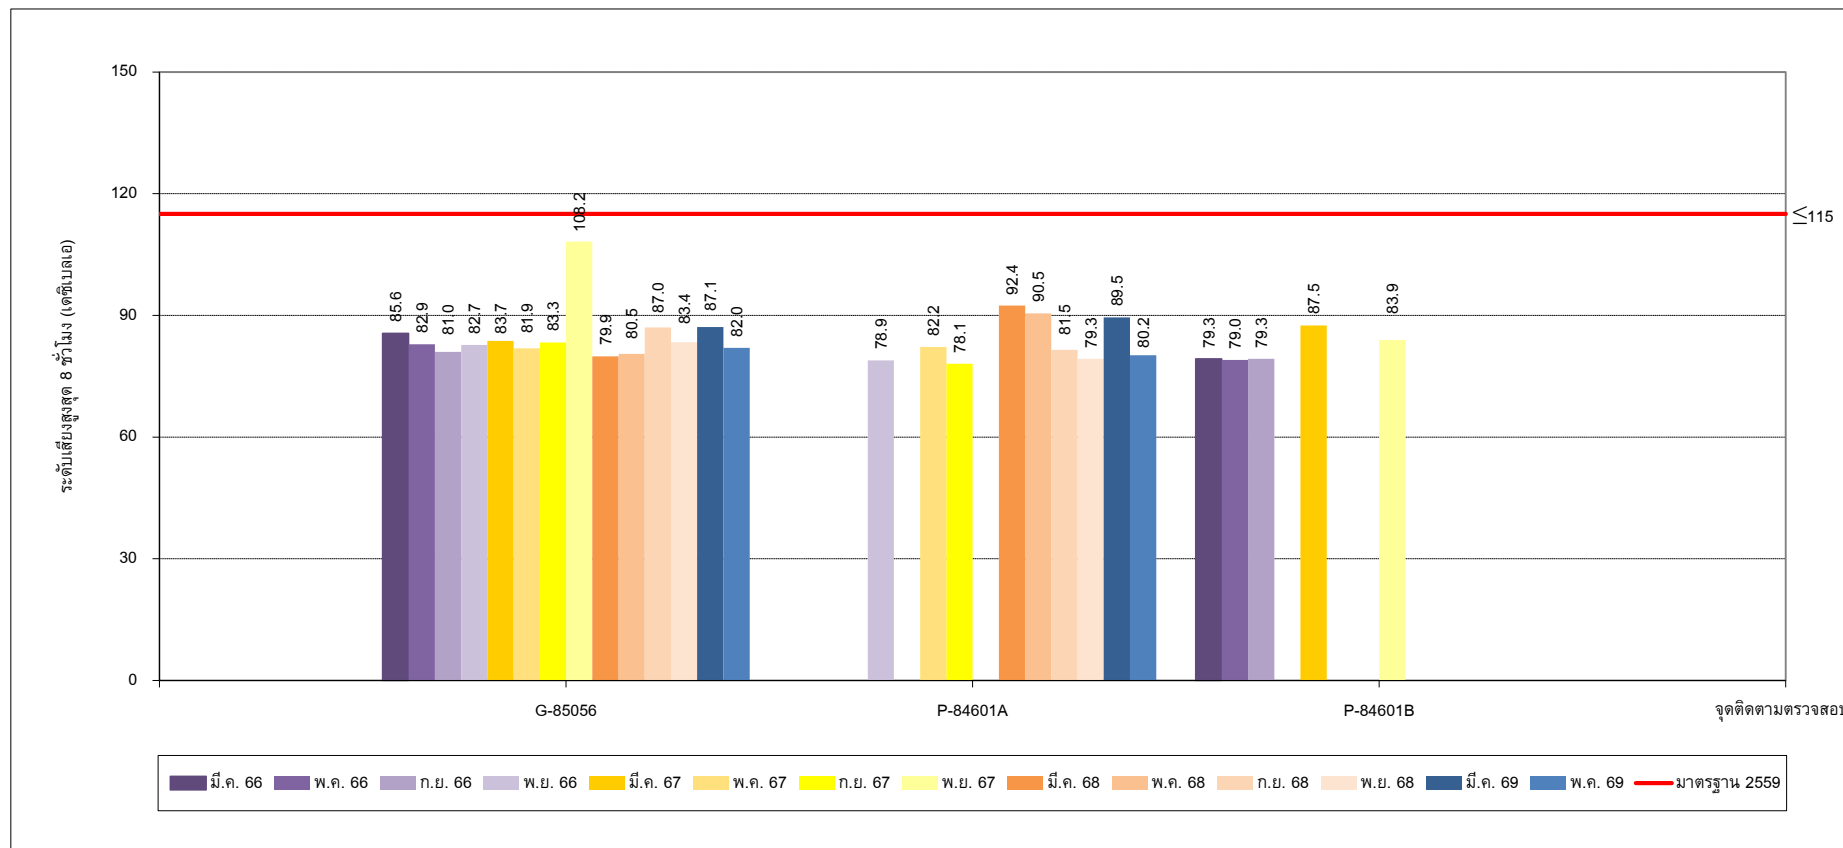

รูปที่ 4-35 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด 8 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

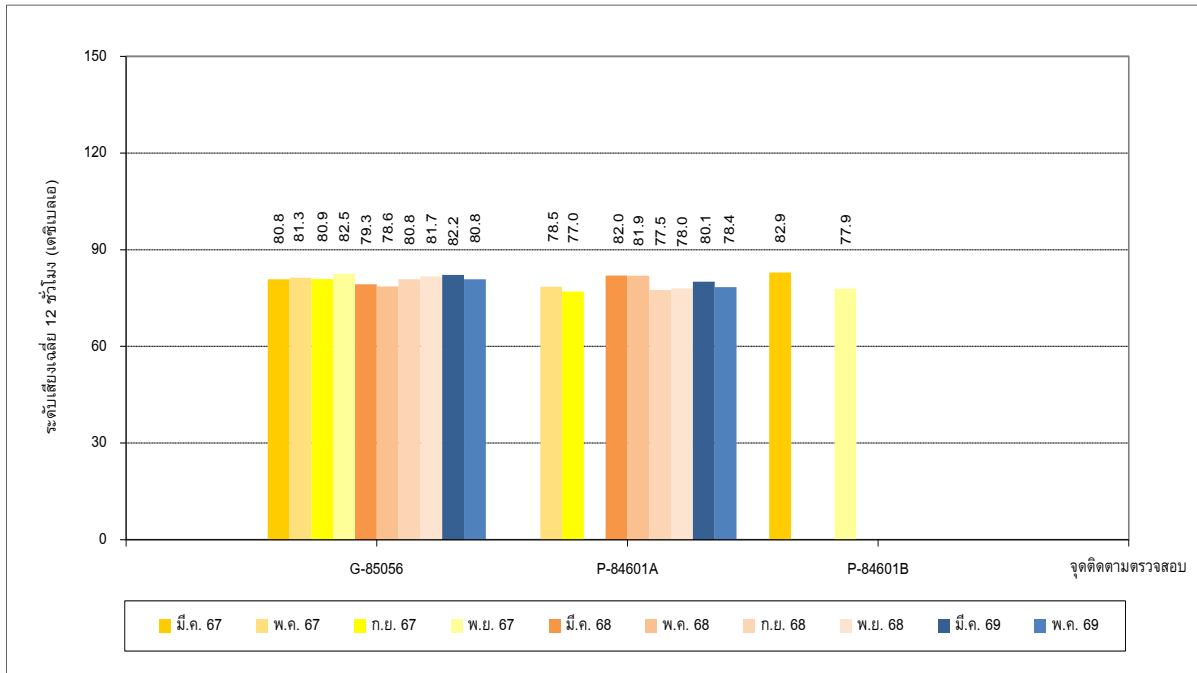

รูปที่ 4-36 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569

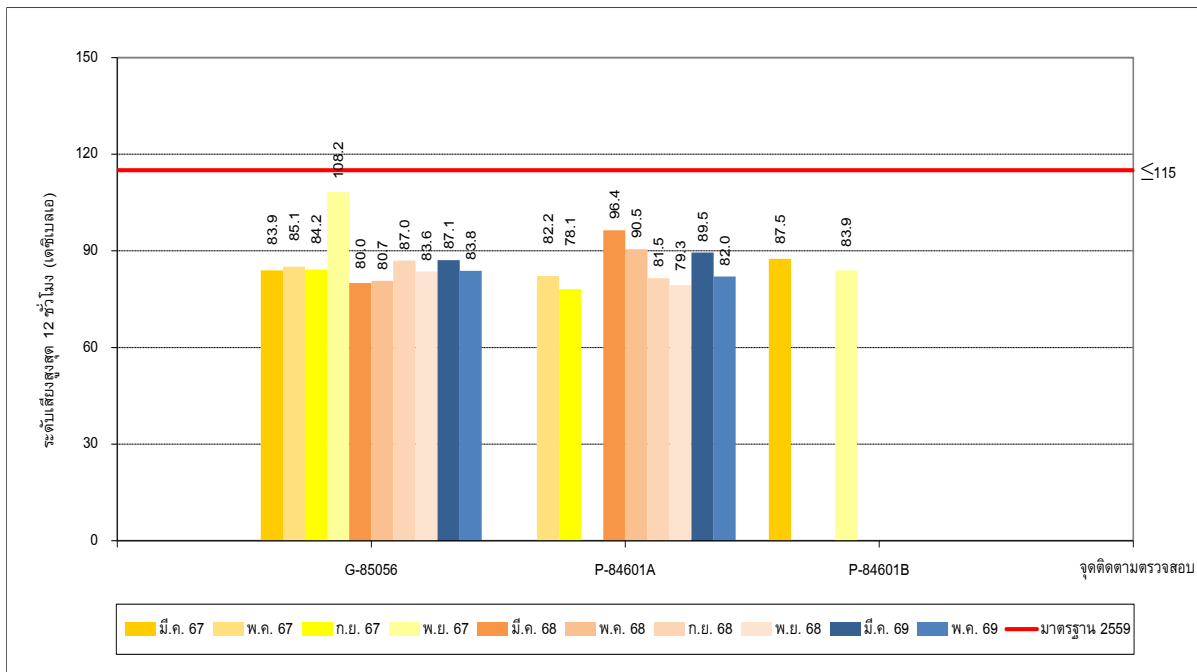

รูปที่ 4-37 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด 12 ชั่วโมง
ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569


4.3.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 พบว่าค่าอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดยังคงมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-15 และรูปที่ 4-38

ตารางที่ 4-15 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ
		อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ย
		งานเบา
- Gas Turbine (G-85051)	มี.ค. 66	28.5
	พ.ค. 66	30.6
	ก.ย. 66	30.4
	พ.ย. 66	29.5
	มี.ค. 67	28.7
	พ.ค. 67	28.2
	ก.ย. 67	28.5
	พ.ย. 67	29.5
	มี.ค. 68	29.9
	เม.ย. 68	29.3
	ก.ย. 68	28.9
	พ.ย. 68	29.7
	มี.ค. 69	30.5
	พ.ค. 69	28.4
มาตรฐาน ^{1/}		≤34
หน่วย		องศาเซลเซียส

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

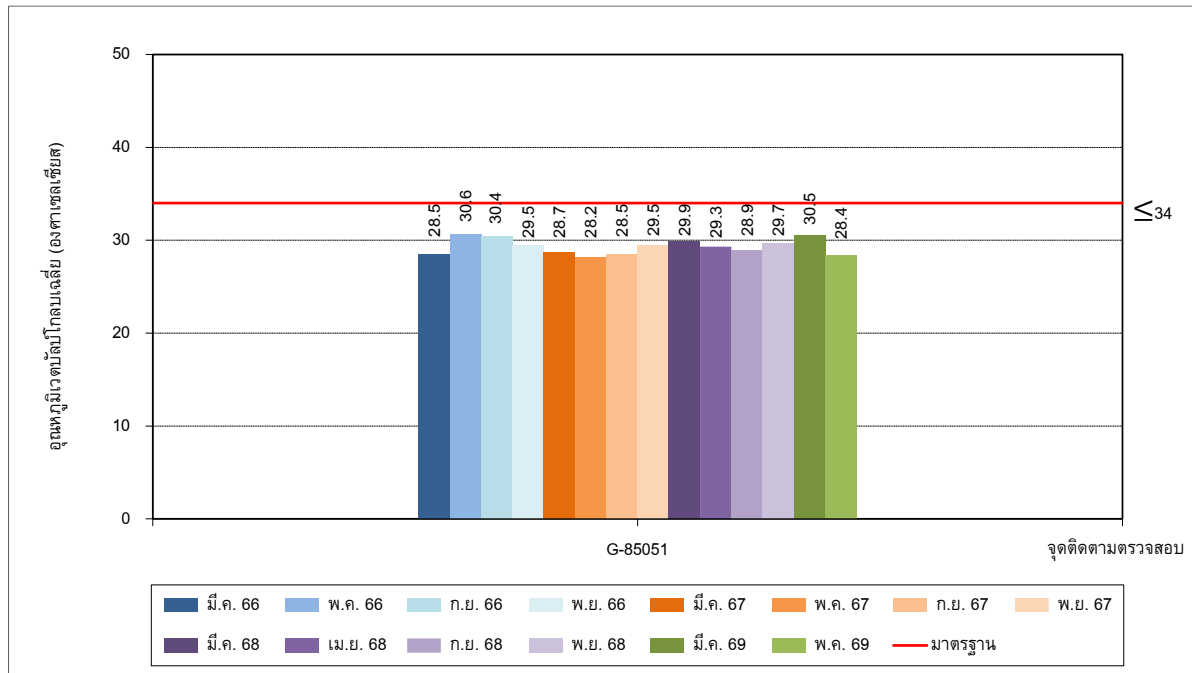

รูปที่ 4-38 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิเวตบอล์บโลกเฉลี่ย
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

4.3.4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 บริเวณห้องควบคุม พบว่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครั้งที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมดยังมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 4-16

ตารางที่ 4-16 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569

จุดติดตามตรวจสอบ	เดือนที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ
		ความเข้มของแสงสว่าง
- ห้องควบคุม (OC-SPP 2)	มี.ค. 66	250
	พ.ค. 66	227
	ก.ย. 66	220
	พ.ย. 66	296
	มี.ค. 67	241
	พ.ค. 67	223
	ก.ย. 67	217
	พ.ย. 67	265
	มี.ค. 68	252
	พ.ค. 68	253
	ก.ย. 68	243
	พ.ย. 68	291
	มี.ค. 69	246
	พ.ค. 69	220
มาตรฐาน ^{1/}		ไม่น้อยกว่า 200-300
หน่วย		ลักซ์

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561