

ตัวอย่างรายงานระบบข้อมูลสุขภาพพนักงาน 30 ปี



Data Health Check

รหัสพนักงาน : 191934 ชื่อ-สกุล : ปีที่ตรวจสุขภาพ : 2025 เพศ : ชาย ตำแหน่ง : Operator สถานะ : เป็นพนักงานอยู่
แผนก : Manufacturing ส่วนงาน : Molding วันที่เริ่มงาน : 2/1/2019 ปีฐานข้อมูลสุขภาพ : 2020 อายุงาน : 6 ปี 11 เดือน

รหัสพนักงาน: 191934

ปีที่ตรวจสุขภาพ 2025

Refresh

ข้อมูลทั่วไป	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
อายุ		31	30	29	26
ส่วนสูง		167	61.5	166	167
น้ำหนัก		63	167	62	56
BMI	18.5-23	22.59	22.05	22.4	20.08
ความดันโลหิต	<140/90	140/90	133/96	140/100	126
อัตราการเต้นหัวใจ	60-100	74	84	110	70

ผลวิเคราะห์เลือด	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
ระดับน้ำตาล FBS	74-106 mg/dl	112	112	119	88
การทำงานของไต BUN	8-25 mg/dl	13	15	12	9
การทำงานของไต CRE	0.7-1.2 mg/dl	1	1	1	1
ระดับกรดยูริก URIC	3.5-7.2 mg/dl	5.20	7.50	6.30	5.90

คลอเรสเตอรอล CHOL	<200 mg/dl	250	246	273	227
ไตรกลีเซอไรด์ Trigly	<150 mg/dl	244	260	101	257
ไขมันดี HDL	>55 mg/dl	60	69	73	61
ไขมันไม่ดี LDL	<150 mg/dl	130	ปกติ	166	115
ค่าของตับ SGOT	<40 U/L	26	172	34	26
ค่าของตับ SGPT	<40 U/L	37	36	43	20
ระดับแคลเซียม CAL	8.8-10.6 mg/dl	9.10	10.20	9.60	9.70
ปริมาณ Hb	12 g/dl	16	15	15	14
เม็ดเลือดแดง RBC	4.3-6.4/uL		0-1	5.82	5.83
เม็ดเลือดขาว WBC	3.6-10/uL	6700.00	11.20	9.80	8000

ภาวะติดเชื้อ/ภูมิ	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
ไวรัสตับอักเสบบี	Negative	Negative	Negative	Negative	NEGATIVE

ผลปัสสาวะ	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
สีปัสสาวะ	Yellow	Yellow			Yellow
ความขุ่นใส	Clear	Clear			Clear
ความเข้มข้นเฉพาะ	1.003-1.030	1.02			1.025
ค่ากรดต่าง pH	pH 6-8	6.5	6		5.5
โปรตีนในปัสสาวะ	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
น้ำตาลในปัสสาวะ	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative
เลือดในปัสสาวะ	Negative	Negative	Negative		Negative
เม็ดเลือดขาว	0-5	0-1	0-1	0-1	-
เม็ดเลือดแดง	0-5	0-1	0-1		-
เซลล์บุผิว	0-10	0-1	0-1	0-1	0-1
คีโตนในปัสสาวะ	Negative	Negative	Negative		-
สรุปผลปัสสาวะ	ปกติ	ปกติ			ปกติ

บุคลิกภาพ	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
สับสน	ไม่สับสน		ไม่สับสน	ไม่สับสน	ไม่สับสน
แอลกอฮอล์	ไม่ดื่ม		ดื่มแอลกอฮอล์	ดื่มแอลกอฮอล์	ดื่ม

Audio	L/R	มาตรฐาน	500	1000	2000	3000	Low	4000	6000	8000	Hight
2025	L	<45	20	25	25	15		20	20	25	
2025	R	<45	25	20	20	15		25	25	20	
2024	L	<45	25	25	20	15		15	15	15	
2024	R	<45	25	25	20	20		15	15	15	
2023	L	<45	25	20	20	10		10	10	10	
2023	R	<45	25	20	20	15		15	15	10	
2020	L	<45	10	10	10	15	10	10	10	10	10
2020	R	<45	10	10	10	10	11.25	15	10	10	11.67

ตรวจตามช่วงอายุ >35 ปี	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งเต้านม CA15 - 3	0-32				#N/A
สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งรังไข่ CA125	0-35				#N/A
สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งลำไส้(CEA)	0-4.7				#N/A
สารบ่งชี้การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA)	0-4				#N/A
ผลตรวจอุจจาระ	ปกติ				#N/A
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	ปกติ				#N/A

ปัจจัยเสี่ยงเคมี	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
สารตะกั่วในเลือด	<=30 Ug/dl	1.73	0.3	15.80	#N/A
สารปรอทในเลือด	<=4 Ug/dl	0.18	1.71	0.45	<0.2
สารปรอทในปัสสาวะ	<=35 Ug/g Cr	1.15	0.44	1.39	0.0
สารโคเบียมในปัสสาวะ	<25 Ug/l	<1	1.23	1.16	<0.1
สารแคดเมียมในเลือด	<5 Ug/l	0.5	0.3	2.29	<1.0
สารแคดเมียมในปัสสาวะ	<=5 Ug/g Cr	0.79	0.44	1.33	<1.0
ไนรีนในปัสสาวะ	<1.5 g/g Cr	*			#N/A
โทลูอินในปัสสาวะ	<=30 ug/L	*			#N/A
ฟีนอลในปัสสาวะ	<250 mg/g Cr	*			#N/A

ปัจจัยเสี่ยง	มาตรฐาน	2025	2024	2023	BASE
FVC	80	92	3.49	3.65	
FEV_1	80	88	3.3	3.5	
%FEV_1/FVC Ratio	70%	80	115.00		
สายตรวจหัวใจ	ปกติ				#N/A
X-RAY ทรวงอก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

เอกสารสำหรับแพทย์
ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการป้องกันและลดผลกระทบ
ข้อมูลการป้องกันและลดผลกระทบ

ที่ กท ๑๘๐๗/ ๑๔๐๙



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน บริษัท สยามคูโบต้าแมททัลเทคโนโลยี จำกัด (กะ A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่บริษัท สยามคูโบต้าแมททัลเทคโนโลยี จำกัด (กะ A) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัทในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท สยามคูโบต้าแมททัลเทคโนโลยี จำกัด (กะ A) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ / ๓๒๒

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท สยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จำกัด (กะ A)

ประเภทกิจการ.....ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ สำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร

ตั้งอยู่ เลขที่.....๓๕๙.....หมู่ที่.....๓.....ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-

แขวง/ตำบล.....เขาคินซอ.....เขต/อำเภอ.....พนมสารคาม.....จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์.....๒๔๑๒๐.....โทรศัพท์.....๐-๓๓๐๕-๑๗๗๗.....โทรสาร.....๐-๓๓๐๕-๑๗๗๘

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม.....๒๕๓.....คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อมวันที่.....๑๗.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่.....๒๒.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม.....๓๕๖.....คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี

☐ พอใช้

☒ ดี

☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....
โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบ อนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ กรุงเทพมหานคร.
เลขที่ใบอนุญาต.....๐.๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑.....โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมา
มาด้วยแล้ว



ลงชื่อ.....นายจ้าง

(นายณณสิทธิ์ ขวรวีตมณนท์)

วันที่.....๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐-๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด (กะ A)

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ สำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล เขาหินซ้อน เขต/อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๕-๑๗๗๗ โทรสาร ๐-๓๓๐๕-๑๗๗๘

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๕๓ คน ชาย ๒๒๕ คน หญิง ๒๘ คน

สรุปจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๔๖ คน เป็นชาย ๓๐๑ คน หญิง ๔๕ คน

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

ผู้รับใบอนุญาต

(นายสุริยชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

- หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิดราประทับพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

เอกสารสำหรับแนบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

บริษัท สยามคูโบต้าแมชชีนเทคโนโลยี จำกัด (กะ A)

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกำกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๔๖ คน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุริย์ชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กำหนดการฝึกอบรม
การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท สยามคูโบต้าแมทเทรียลเทคโนโลยี จำกัด (กะ A) วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งอยู่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา	หัวข้อฝึกอบรม	วิทยากร
๑๓.๐๐- ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	การประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ ดังนี้ ๑. แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงสถานประกอบการ ๒. แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ ๓. การค้นหา ช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	นายศราวุธ วิเชียรพัฒน์ จสต.ธงชัย ดียิ่ง
๑๕.๐๐- ๑๕.๓๐ น.	๔. การจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง	ทีมวิทยากร
หมายเหตุ		

รายชื่อวิทยากร

หน่วยงานฝึกอบรม : กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขบัตรประชาชน
๕	นายศราวุธ วิเชียรพัฒน์	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน	๓ ๔๒๐๘ ๐๐๑๗๐ ๓๘ ๖
๒๘๗	จสต.ธงชัย ดียิ่ง	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน	๓ ๑๐๑๐ ๐๐๖๐๓ ๔๕ ๑
ผู้ดูแลการฝึก			
๒๖๒	นายสายเพชร ดอกยี่สุ่น	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน	๑ ๔๑๑๒ ๐๐๑๑๒ ๕๑ ๗



แบบ ภ.บ.ญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุดี ทวีสุข)







ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน





Daily check sheet Odor System


Doc.No. KF-SE-E-001
Effective Date 16-Nov-24
Rev. 01
Page 1/3

รูปภาพประกอบการตรวจสอบ

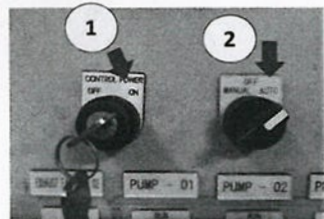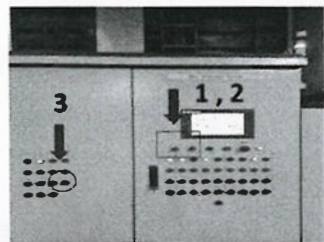


Check Point		Method	มาตรฐาน	Month.....Feb..... Year.....2026.....																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ConTrol power	Visual	กฎแฉอยู่ในตำแหน่ง ON			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
2	Selector Switch ระบบ	Visual	อยู่ในตำแหน่ง Auto			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
3	Switch Control Damper	Visual	อยู่ในตำแหน่ง Open			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
4	Auto SP	Visual	1-3 mbar			3	3	3	3				3	3	3	3				3	3	3	3	3			3	2	2					
5	Air Control	Visual	อุณหภูมิอยู่ที่ 30 - 35 องศา C			32	31	32	30				30	31	32	31				32	32	29	32	31			32	32	31					
6	Hand Switch (ลม)	Visual	ต้องอยู่ตำแหน่ง N (ตรงกลาง)			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
7	Regulator (ลม)	Visual	pressure 4 - 6 Bar			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
8	สถานะ Ball Valve (ลม)	Visual	Normally Open ทั้ง 2 ตัว	ไม่เปิด		0	0	0	0				0	0	0	0			ไม่เปิด	0	0	0	0	0			0	0	0					
9	ตำแหน่ง Damper ปล่องระบาย	Visual	ต้องอยู่ตำแหน่ง OFF	ไม่เปิด		0	0	0	0				0	0	0	0			ไม่เปิด	0	0	0	0	0			0	0	0					
10	Blower	Visual	Run ได้ปกติ			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
		Visual	ไม่สั่น , ไม่มีเสียงดังผิดปกติ			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
11	Motor Pump น้ำ Wet 1	Visual	Run ได้ปกติ Pressor 15 - 35 psi			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
	Motor Pump น้ำ Wet 2	Visual	Run ได้ปกติ Pressor 15 - 35 psi			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
12	แนวท่อ,ข้อต่อ ,Valve, Wet 1	Visual	Run ได้ปกติ Pressor 15 - 35 psi			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
	แนวท่อ,ข้อต่อ ,Valve, Wet 2	Visual	Run ได้ปกติ Pressor 15 - 35 psi			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
13	Pressure Pump น้ำ Wet 1	Visual	Run ได้ปกติ Pressor 15 - 35 psi			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
	Pressure Pump น้ำ Wet 2	Visual	Run ได้ปกติ Pressor 15 - 35 psi			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
14	สถานะ Valve น้ำ Soft Wet 1,2	Visual	เปิด Auto ผ่าน Solenoid valve และปิดในส่วน ของ Bvoass			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					

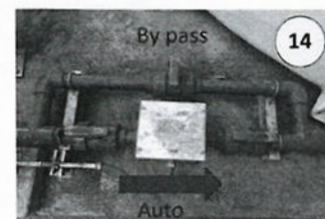

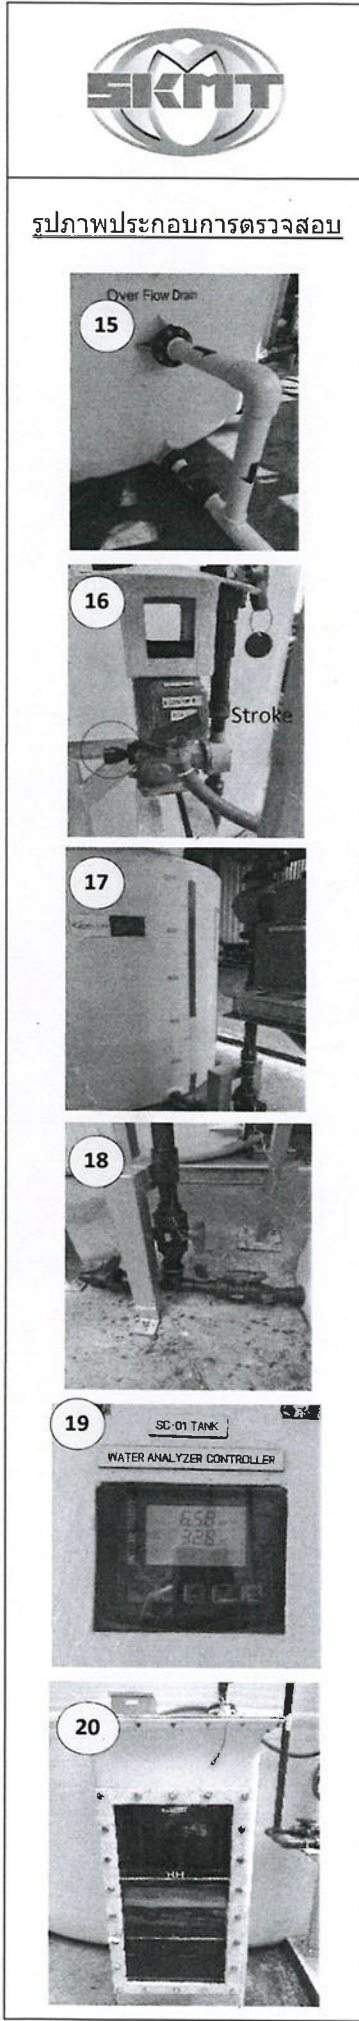[illegible]

Daily check sheet Odor System				Month.....Feb.....✓..... Year.....2026.....																							
Check Point		Method	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15	Valve ท่อ Drain	Visual	อยู่ในสถานะปิด			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	Pump Feed สารเคมี H ₂ SO ₄	Visual	Run ได้ปกติ Stroke 5.5			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
16	Pump Feed สารเคมี NaOH	Visual	Run ได้ปกติ Stroke 8.2			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	Pump Feed สารเคมี NaOCl	Visual	Run ได้ปกติ Stroke 5 - 9			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	ปริมาณ สารเคมี H ₂ SO ₄	Visual	อยู่ในระดับสีเขียว			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
17	ปริมาณสารเคมี NaOH	Visual	อยู่ในระดับสีเขียว			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	ปริมาณสารเคมี NaOCl	Visual	อยู่ในระดับสีเขียว			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	สภาพถัง, ข้อต่อท่อและ Valve H ₂ SO ₄	Visual	ถังไม่มีรอยแตกร้าว ข้อต่อท่อไม่มีรอย Leak Valve ปิดสนิท			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
18	สภาพถัง, ข้อต่อท่อและ Valve NaOH	Visual	ถังไม่มีรอยแตกร้าว ข้อต่อท่อไม่มีรอย Leak Valve ปิดสนิท			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	สภาพถัง, ข้อต่อท่อและ Valve NaOCl	Visual	ถังไม่มีรอยแตกร้าว ข้อต่อท่อไม่มีรอย Leak Valve ปิดสนิท			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0
	ค่า pH Wet 1	Visual	Std = 6 - 7			6.7	6.5	6.5	6.2				6.4	6.3	6.3	6.5				6.4	6.7	6.6	6.4	6.6			6.5
19	ค่า pH Wet 2	Visual	Std = 9 - 10			9.6	9.7	10	9.6				9.9	9.7	9.4	9.6				10	9.9	9.7	9.5	9.9			9.4
	ค่า ORP Wet 2	Visual	Std = 50 - 150 MV			109	132	136	128				139	121	116	127				113	145	121	126	125			132
20	Level น้ำ Wet 1	Visual	อยู่ระหว่างเส้น L - H			<H	<H	<H	<H				<H	<H	<H	<H				<H	<H	<H	<H	<H			<H
	Level น้ำ Wet 2	Visual	อยู่ระหว่างเส้น L - H			<H	<H	<H	<H				<H	<H	<H	<H				<H	<H	<H	<H	<H			<H

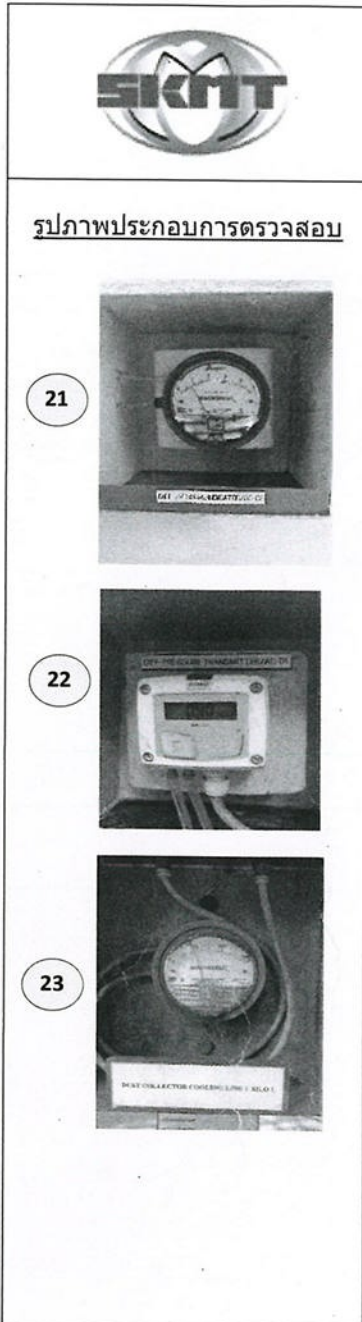


Daily check sheet Odor System


Doc.No.	KF-SE-E-001
Effective Date	16-Nov-24
Rev.	01
Page	3/3

Check Point		Method	มาตรฐาน	Month.....Feb..... Year.....2026.....																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	Dift Gauge Wet1	Visual	Std = 0.5 - 3 Inches Of H2O			1.3	1.3	1.2	1.2				1.2	1.1	1.1	1.1				1.1	1.1	1.0	1.1	1.1			1.1	1	1.0					
	Dift Gauge Wet 2	Visual	Std = 0.5 - 3 Inches Of H2O			1.3	1.3	1.2	1.2				1.2	1.2	1.2	1.1				1.1	1.1	1.0	1.1	1.1			1.1	1.0	1.1					
22	Dift Pressore AC	Visual	Std = 1 - 2 mm H2O		ไม่พบ	1.1	1.2	1.1	1.1			ไม่พบ	1.1	1.1	1.1	1.1			ไม่พบ	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1		ไม่พบ	1.1	1.1	1.0					
23	Dift Gauge Dust Cooling 1,2	Visual	Std = 20 - 200 PSIG		ไม่พบ	40	50	60	75			ไม่พบ	75	80	90	110			ไม่พบ	85	110	130	110	125		ไม่พบ	115	130	150					
24	Damper ที่ลมสถานะปกติ	Visual	ต้องอยู่ตำแหน่ง Open ทั้งหมด			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					
25	Damper ที่ By Pass ถึง AC	Visual	สถานะต้อง OFF			0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0			0	0	0					

ก่อนเข้าถึง AC




ออกจากถึง AC



24

เข้า Wet 1

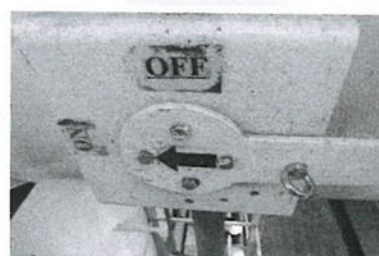


ออกจากระบบ




Bypass

25

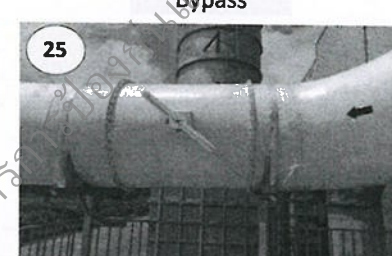

☐ สภาพปกติ
 ☐ ผิดปกติ แต่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้
 ☐ ผิดปกติ ไม่สามารถใช้งานได้

Operator	   																														
Foreman																															
Engineer / Asst. Mgr.	Waraphon																														
Manager	C-Chayal (For)																														

บันทึกผลความผิดปกติ

[illegible]

สรุปข้อร้องเรียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ-การแก้ไขปัญหา และสรุปผลย้อนหลัง 3 ปี

บันทึกเรื่องการร้องเรียนภายในโครงการ

[illegible]

บันทึกเรื่องการร้องเรียนภายในโครงการ ปี 2566 - 2569

ปี 2566 - 2569 ไม่ได้รับข้อร้องเรียน

Title	2566	2567	2568	2569
Complaint from Government (Letter)	0	0	0	0

บันทึกอุบัติเหตุการจราจรภายในโครงการและเส้นทางการขนส่ง

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุการจราจร เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

[illegible]