

ภาคผนวกที่ 4

ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

เอกสาร	4-1	ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เอกสาร	4-2	ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
เอกสาร	4-3	ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
เอกสาร	4-4	ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
เอกสาร	4-5	ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (Working Area)
เอกสาร	4-6	ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน (Working Area)
เอกสาร	4-7	ใบรายงานผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานที่ทำงาน (Working Area)

เอกสารที่ 4-1

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



Ref. No. A147(1)-A147(7)/05/26

Report No. 2605/220

167/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด							ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569							
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
Total Suspended Particulate ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	36	34	50	48	42	47	49	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	18	16	22	21	21	23	22	ไม่เกิน 100
Sulfur Dioxide (ppb)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ไม่เกิน 50

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์นี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----



Ref. No. A148(1)-A148(7)/05/26

Report No. 2605/220

167/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม								ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569								
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10		
Total Suspended Particulate ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	40	42	50	44	44	53	55	ไม่เกิน 200	
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	20	21	24	22	21	24	26	ไม่เกิน 100	
Sulfur Dioxide (ppb)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ไม่เกิน 50	

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์นี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A149(1)-A149(7)/05/26

Report No. 2605/220

167/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569							
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
Total Suspended Particulate ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	38	40	42	38	36	50	48	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	18	18	19	18	16	22	21	ไม่เกิน 100
Sulfur Dioxide (ppb)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ไม่เกิน 50

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซึก							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
15:00-16:00	11.49	14.04	15.14	14.13	13.60	15.78	14.98	-
16:00-17:00	15.03	16.53	13.24	15.18	11.86	14.36	16.48	-
17:00-18:00	16.79	18.86	14.91	17.20	12.68	15.27	14.44	-
18:00-19:00	18.38	18.95	12.83	18.61	16.84	11.47	16.06	-
19:00-20:00	16.69	16.85	11.27	17.46	14.57	13.43	17.30	-
20:00-21:00	13.81	15.66	13.61	15.08	15.51	15.61	17.47	-
21:00-22:00	16.02	13.40	11.24	13.28	11.13	11.19	15.78	-
22:00-23:00	15.61	13.86	9.63	11.63	15.43	10.14	14.34	-
23:00-00:00	13.33	9.16	10.95	11.90	13.22	11.39	11.40	-
00:00-01:00	10.10	9.73	9.32	9.50	11.80	9.45	9.44	-
01:00-02:00	9.11	9.63	10.62	10.84	10.35	9.12	8.36	-
02:00-03:00	9.65	11.49	8.33	6.40	8.09	8.73	9.37	-
03:00-04:00	9.69	10.47	8.21	6.67	8.75	9.78	8.64	-
04:00-05:00	8.53	8.65	9.94	5.49	9.48	9.54	9.41	-
05:00-06:00	11.97	9.38	9.32	7.23	9.41	8.88	8.46	-
06:00-07:00	10.83	10.62	8.85	7.79	8.56	11.24	8.21	-
07:00-08:00	11.48	9.64	8.04	9.70	11.08	10.48	11.33	-
08:00-09:00	13.45	14.27	8.82	10.61	10.80	11.70	11.38	-
09:00-10:00	16.69	12.08	10.46	12.42	13.09	13.55	13.50	-
10:00-11:00	17.76	10.88	11.89	11.05	12.91	15.39	11.45	-
11:00-12:00	16.52	13.76	12.13	13.67	14.80	15.38	15.29	-
12:00-13:00	17.77	12.35	16.07	15.38	12.29	14.39	17.75	-
13:00-14:00	16.08	14.35	15.32	12.97	15.68	15.91	16.09	-
14:00-15:00	13.93	17.62	12.12	14.09	18.84	13.27	13.95	-
Max 1 hr [ppb]	18.38	18.95	16.07	18.61	18.84	15.91	17.75	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.78	13.01	11.34	12.01	12.53	12.31	12.95	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B19		Brand : API					-
	Model : 200E		Serial No. : 353					

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด : NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	13.05	12.36	11.79	15.84	14.95	15.63	14.36	-
11:00-12:00	13.35	14.05	10.58	17.85	16.01	16.33	16.56	-
12:00-13:00	15.97	13.95	11.88	19.15	17.17	18.66	18.06	-
13:00-14:00	14.86	15.17	14.38	18.33	19.52	20.30	14.86	-
14:00-15:00	15.44	17.29	15.67	14.33	18.25	22.28	12.63	-
15:00-16:00	15.09	19.40	18.81	16.14	15.25	18.19	11.22	-
16:00-17:00	17.94	20.01	16.01	17.48	11.88	17.52	11.35	-
17:00-18:00	15.03	21.34	14.74	14.46	14.67	15.35	13.51	-
18:00-19:00	13.09	19.53	12.57	15.80	13.41	14.60	15.79	-
19:00-20:00	12.10	16.33	13.14	13.47	12.37	12.64	12.31	-
20:00-21:00	10.09	15.03	11.05	11.15	10.17	13.66	10.32	-
21:00-22:00	9.58	11.77	10.49	10.29	10.81	11.56	8.23	-
22:00-23:00	9.37	11.50	9.48	9.73	9.93	10.49	9.27	-
23:00-00:00	8.25	9.79	8.13	9.69	9.78	8.44	8.30	-
00:00-01:00	9.59	8.30	8.21	8.12	8.56	8.59	9.54	-
01:00-02:00	9.37	8.09	8.99	10.10	8.29	8.09	8.45	-
02:00-03:00	9.02	9.72	8.87	9.14	9.41	9.79	8.05	-
03:00-04:00	8.67	9.65	9.39	9.61	9.09	9.88	9.46	-
04:00-05:00	9.32	9.86	8.49	8.71	8.61	9.27	8.20	-
05:00-06:00	8.66	8.56	9.87	9.66	9.29	10.93	9.66	-
06:00-07:00	10.38	10.85	10.22	12.65	11.84	11.05	10.39	-
07:00-08:00	12.02	11.62	12.80	13.98	14.87	12.99	11.15	-
08:00-09:00	13.41	14.91	12.75	11.00	13.03	10.87	13.94	-
09:00-10:00	14.74	13.39	14.26	13.56	15.14	13.44	11.39	-
Max 1 hr [ppb]	17.94	21.34	18.81	19.15	19.52	22.28	18.06	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	12.02	13.44	11.77	12.93	12.60	13.36	11.54	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B09		Brand : API					
	Model : 200E		Serial No. : 4412					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	15.77	20.44	19.23	22.82	19.26	20.67	17.03	-
11:00-12:00	18.68	23.17	20.04	18.39	16.26	23.72	14.12	-
12:00-13:00	17.59	19.41	23.43	16.24	18.84	21.82	13.92	-
13:00-14:00	19.04	16.01	21.08	17.24	21.38	22.51	14.35	-
14:00-15:00	17.83	17.23	17.19	18.38	19.23	21.71	15.27	-
15:00-16:00	13.26	14.32	17.27	11.69	16.32	17.97	19.45	-
16:00-17:00	15.50	12.11	16.16	13.35	14.32	16.74	23.14	-
17:00-18:00	11.61	9.80	12.82	14.65	12.25	16.35	19.24	-
18:00-19:00	9.29	9.42	10.19	15.31	9.76	13.96	15.09	-
19:00-20:00	8.14	13.20	11.62	12.58	13.35	9.77	12.50	-
20:00-21:00	10.87	8.59	9.90	8.10	9.46	6.78	10.92	-
21:00-22:00	12.86	8.66	13.38	10.61	9.95	6.52	12.74	-
22:00-23:00	8.61	10.36	13.22	10.06	11.50	7.98	12.75	-
23:00-00:00	10.78	8.37	14.89	12.08	8.93	8.17	8.17	-
00:00-01:00	11.22	8.88	13.64	11.01	6.80	9.94	9.44	-
01:00-02:00	11.93	11.87	9.03	11.09	9.11	8.98	13.33	-
02:00-03:00	11.58	11.89	10.32	9.45	12.20	7.33	12.88	-
03:00-04:00	13.53	12.19	13.13	11.85	13.54	8.29	16.41	-
04:00-05:00	10.17	15.34	17.06	16.94	11.42	12.41	19.24	-
05:00-06:00	10.04	15.74	15.37	15.06	15.43	11.94	16.16	-
06:00-07:00	11.58	17.26	18.69	15.11	14.38	14.36	17.07	-
07:00-08:00	13.21	16.11	15.24	18.14	16.27	15.44	16.27	-
08:00-09:00	14.22	19.39	17.13	23.35	16.02	16.29	15.14	-
09:00-10:00	16.46	23.31	19.38	18.57	17.67	15.72	15.85	-
Max 1 hr [ppb]	19.04	23.31	23.43	23.35	21.38	23.72	23.14	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.07	14.29	15.39	14.67	13.90	13.97	15.02	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B07		Brand : API					-
	Model : 200E		Serial No. : 4338					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ 4-2

ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางการลม



BY112/05/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.595	1.190	-	-	-
NE (34°-56°)	2.976	0.595	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.786	1.190	-	-	-
E (79°-102°)	7.738	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	4.167	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	4.762	1.190	-	-	-
SSE (146°-169°)	4.167	1.786	-	-	-
S (169°-191°)	10.119	1.786	-	-	-
SSW (191°-214°)	19.048	8.929	0.595	-	-
SW (214°-236°)	9.524	8.929	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	1.786	-	-	-
W (259°-281°)	2.976	3.571	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	67.858	31.547	0.595	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองผีชุด											
	เดือนพฤษภาคม 2569											
	3-4			4-5			5-6			6-7		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
m/s	km/hr	m/s		km/hr	m/s		km/hr	m/s		km/hr		
15:00-16:00	3.1	11.3	SW	3.1	11.3	SW	1.3	4.8	S	2.7	9.7	SW
16:00-17:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4	S	3.1	11.3	SW
17:00-18:00	2.7	9.7	SW	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	S	3.6	12.9	SSW
18:00-19:00	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	SSW	2.7	9.7	SSW
19:00-20:00	2.7	9.7	SSW	0.4	1.6	S	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSE
20:00-21:00	3.1	11.3	SW	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	S	2.2	8.0	ESE
21:00-22:00	2.2	8.0	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE
22:00-23:00	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SE
23:00-00:00	1.8	6.4	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ESE
00:00-01:00	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	ESE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	SSE
02:00-03:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSE
03:00-04:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	E	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSW
04:00-05:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
06:00-07:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW
07:00-08:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S
08:00-09:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	S
09:00-10:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
10:00-11:00	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	E	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	SSW
11:00-12:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	SSW	2.7	9.7	SW
12:00-13:00	2.2	8.0	SW	0.9	3.2	ESE	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	W
13:00-14:00	2.7	9.7	WSW	1.3	4.8	E	2.2	8.0	W	2.7	9.7	W
14:00-15:00	3.1	11.3	SW	0.9	3.2	SE	2.2	8.0	W	2.7	9.7	SSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.8			27.4			31.5			30.3		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.40			758.96			757.73			758.16		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	7-8			8-9			9-10		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	1.8	6.4	SSW	2.7	9.7	SSW	1.3	4.8	E
16:00-17:00	1.3	4.8	SW	2.2	8.0	SW	1.3	4.8	NE
17:00-18:00	0.9	3.2	W	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	NE
18:00-19:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	E
19:00-20:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SE
20:00-21:00	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	S	1.8	6.4	SE
21:00-22:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	S	1.8	6.4	SSE
22:00-23:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW
23:00-00:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW
00:00-01:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSW
01:00-02:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SSW
02:00-03:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SW
03:00-04:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	SW
04:00-05:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SSW
05:00-06:00	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSW
06:00-07:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	S
07:00-08:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NNE	0.9	3.2	SSW
08:00-09:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	SSW
09:00-10:00	0.4	1.6	S	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	SSW
10:00-11:00	0.9	3.2	S	1.8	6.4	NNE	1.8	6.4	WSW
11:00-12:00	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	ENE	1.3	4.8	W
12:00-13:00	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	W
13:00-14:00	2.2	8.0	SW	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	W
14:00-15:00	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4	ENE	2.2	8.0	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.6			29.7			32.6		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	758.60			758.36			757.55		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้มมีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

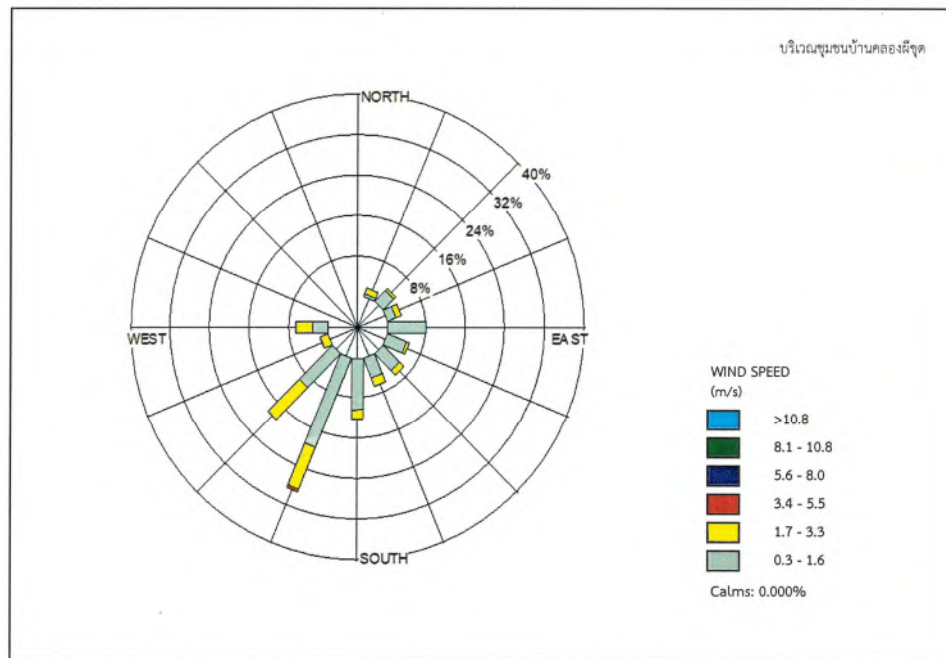

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/3

BY112/05/69
 167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
 ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	2.381	1.190	-	-	-
NE (34°-56°)	2.381	1.190	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.786	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	1.190	-	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	2.976	2.381	-	-	-
S (169°-191°)	19.048	2.976	-	-	-
SSW (191°-214°)	11.310	4.762	-	-	-
SW (214°-236°)	13.095	6.548	-	-	-
WSW (236°-259°)	6.548	6.548	0.595	-	-
W (259°-281°)	4.762	1.786	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	0.595	-	-	-
NW (304°-326°)	1.190	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.595	-	-	-	-
Total	71.429	27.976	0.595	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/3

BY112/05/69
 167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
 ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม											
	เดือนพฤษภาคม 2569											
	3-4			4-5			5-6			6-7		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
m/s	km/hr	m/s		km/hr	m/s		km/hr	m/s		km/hr		
10:00-11:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SSE
11:00-12:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SSE
12:00-13:00	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SSW
13:00-14:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SW
14:00-15:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	S
15:00-16:00	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SW
16:00-17:00	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SW
17:00-18:00	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S
18:00-19:00	1.8	6.4	SW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW
19:00-20:00	1.8	6.4	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW
20:00-21:00	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	1.3	4.8	WSW
21:00-22:00	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SW
22:00-23:00	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SW
23:00-00:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW
00:00-01:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SW
01:00-02:00	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	W
02:00-03:00	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	S	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	W
03:00-04:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	0.4	1.6	WSW	1.8	6.4	WSW
04:00-05:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SW
06:00-07:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	W
07:00-08:00	1.3	4.8	S	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	W
08:00-09:00	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SW
09:00-10:00	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	2.2	8.0	SSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	27.9			27.6			27.1			27.3		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.97			755.34			755.53			755.48		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/3

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	7-8			8-9			9-10		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	3.1	11.3	WSW	2.2	8.0	SSW	0.4	1.6	NNE
11:00-12:00	3.6	12.9	WSW	2.7	9.7	S	0.4	1.6	NE
12:00-13:00	3.1	11.3	W	2.7	9.7	SW	1.3	4.8	NNE
13:00-14:00	3.1	11.3	W	2.7	9.7	SW	1.8	6.4	NE
14:00-15:00	2.7	9.7	SSW	3.1	11.3	SW	1.3	4.8	NE
15:00-16:00	2.7	9.7	W	2.7	9.7	S	1.3	4.8	E
16:00-17:00	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	NE
17:00-18:00	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	S	2.7	9.7	NNE
18:00-19:00	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSE	1.8	6.4	NNE
19:00-20:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	S	1.3	4.8	NE
20:00-21:00	1.8	6.4	SW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNE
21:00-22:00	1.3	4.8	W	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNE
22:00-23:00	1.3	4.8	W	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNW
23:00-00:00	1.3	4.8	W	0.4	1.6	S	1.3	4.8	NW
00:00-01:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	S	1.3	4.8	NW
01:00-02:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	SE	2.2	8.0	WNW
02:00-03:00	1.8	6.4	WSW	0.4	1.6	S	1.3	4.8	WSW
03:00-04:00	1.8	6.4	WSW	0.4	1.6	S	1.8	6.4	WSW
04:00-05:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	WSW
05:00-06:00	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSE	2.7	9.7	SW
06:00-07:00	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SE	1.8	6.4	SSW
07:00-08:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	E	1.8	6.4	SSW
08:00-09:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	E	2.7	9.7	SW
09:00-10:00	2.2	8.0	S	0.4	1.6	NE	1.8	6.4	SSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	27.2			27.3			27.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.50			755.45			755.03		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

RS/S116/26/MAY



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com


1/1

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

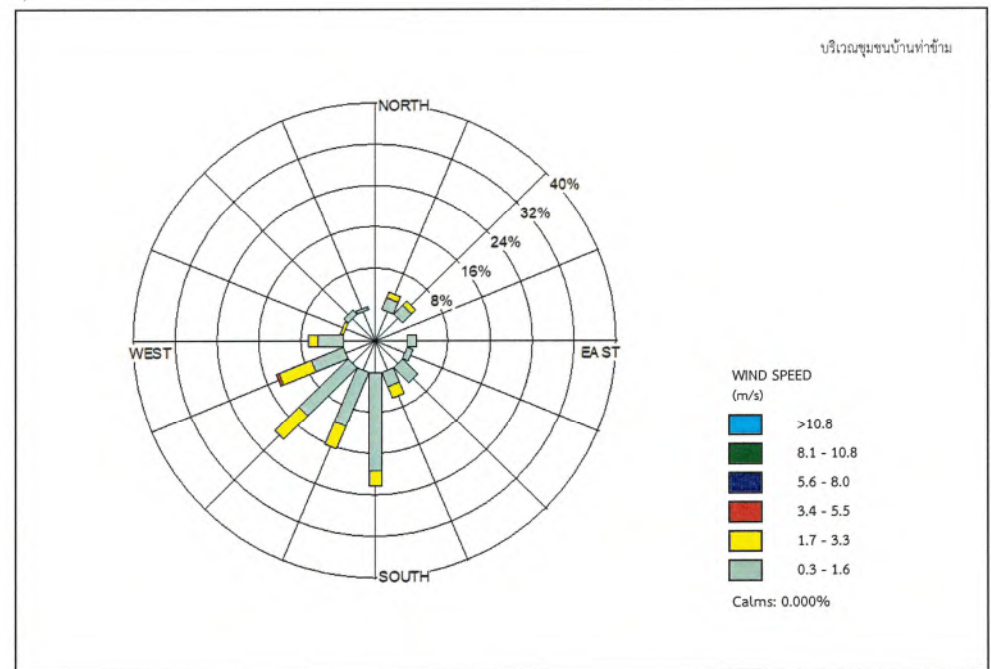

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

RS/S116/26/MAY



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.190	2.977	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.786	4.762	-	-	-
NE (34°-56°)	2.977	1.190	-	-	-
ENE (56°-79°)	2.381	-	-	-	-
E (79°-102°)	4.762	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	22.024	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	8.333	0.595	-	-	-
SSE (146°-169°)	4.167	1.190	-	-	-
S (169°-191°)	2.977	7.738	1.190	-	-
SSW (191°-214°)	5.357	10.714	2.381	-	-
SW (214°-236°)	2.977	5.357	-	-	-
WSW (236°-259°)	0.595	-	-	-	-
W (259°-281°)	0.595	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.595	0.595	-	-	-
Total	60.716	35.713	3.571	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม											
	เดือนพฤษภาคม 2569											
	3-4			4-5			5-6			6-7		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	2.7	9.7	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	S
11:00-12:00	3.6	12.9	SSW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SSW
12:00-13:00	2.7	9.7	SW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	E	1.3	4.8	W
13:00-14:00	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	SW	1.3	4.8	ENE	1.8	6.4	SSW
14:00-15:00	3.6	12.9	SSW	3.1	11.3	SW	1.3	4.8	NNW	2.2	8.0	SSW
15:00-16:00	3.1	11.3	SSW	4.0	14.5	S	0.9	3.2	NE	3.1	11.3	SW
16:00-17:00	3.1	11.3	SW	3.1	11.3	SSE	1.8	6.4	S	3.1	11.3	SSW
17:00-18:00	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	S	2.7	9.7	SSW	3.6	12.9	SSW
18:00-19:00	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	WSW	2.7	9.7	SSW	3.6	12.9	S
19:00-20:00	2.7	9.7	SSW	0.9	3.2	SW	2.7	9.7	S	2.7	9.7	SE
20:00-21:00	3.1	11.3	SSW	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	S	1.8	6.4	SSE
21:00-22:00	2.7	9.7	S	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	S	0.9	3.2	SSE
22:00-23:00	2.7	9.7	S	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SE
23:00-00:00	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE
00:00-01:00	2.2	8.0	S	2.2	8.0	NE	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	ESE
01:00-02:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	N	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	ESE
02:00-03:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE
03:00-04:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	NNE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE
04:00-05:00	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	NNE	0.4	1.6	FSF	0.4	1.6	FSF
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	NNE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE
06:00-07:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE
07:00-08:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	SE
08:00-09:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE
09:00-10:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	S
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.7			28.8			31.0			31.4		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.30			756.59			756.43			756.40		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	7-8			8-9			9-10		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	ESE	2.7	9.7	N
11:00-12:00	2.2	8.0	SW	1.3	4.8	S	1.8	6.4	N
12:00-13:00	3.1	11.3	SSW	2.2	8.0	S	1.3	4.8	NNE
13:00-14:00	3.6	12.9	SSW	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	ENE
14:00-15:00	3.1	11.3	S	2.7	9.7	SSW	1.3	4.8	NE
15:00-16:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4	NE
16:00-17:00	1.8	6.4	ESE	2.7	9.7	S	1.3	4.8	NNE
17:00-18:00	0.9	3.2	E	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SE
18:00-19:00	0.4	1.6	ESE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	SE
19:00-20:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	SSW
20:00-21:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	N	1.8	6.4	SSW
21:00-22:00	0.4	1.6	E	1.3	4.8	E	1.3	4.8	SSW
22:00-23:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
23:00-00:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
00:00-01:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSW
01:00-02:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSW
02:00-03:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SSW
03:00-04:00	0.9	3.2	E	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	SSW
04:00-05:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SSW
05:00-06:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SW
06:00-07:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	NNW
07:00-08:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	NNE	1.8	6.4	NNE
08:00-09:00	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	NNE	1.8	6.4	NNE
09:00-10:00	0.4	1.6	ESE	3.1	11.3	N	1.8	6.4	NNE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.6			29.2			32.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.50			756.56			756.38		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		


ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

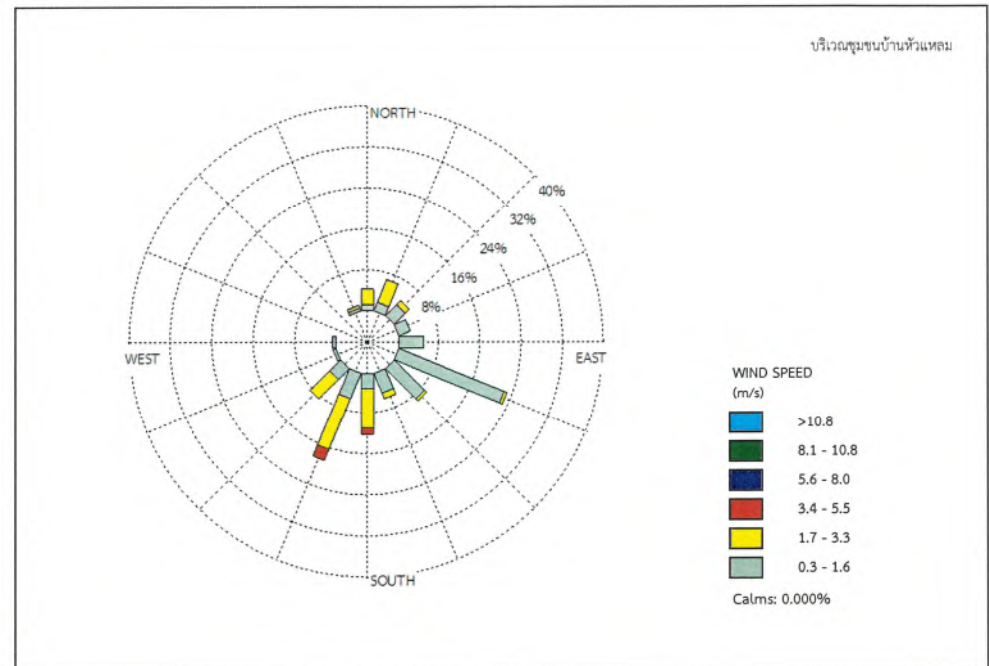

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ 4-3

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง



Ref. No. A001/05/26
167/10/68

Report No. 2605/005

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 5-15 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 18 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ปล่องเตาเผาเหล็ก	ค่ามาตรฐาน		
					[1]	[2]	[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	-	10:30-11:18	-	-	-
Height	m.	-	-	45.0	-	-	-
Diameter	cm.	-	-	260	-	-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	756.06	-	-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	755.46	-	-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	36.8	-	-	-
Stack Temperature	°C	-	-	269	-	-	-
Moisture	%	-	-	9.36	-	-	-
Velocity	m/s	-	-	11.28	-	-	-
Flow Rate (Qsd)	m ³ /s	-	-	29.674	-	-	-
Oxygen	%	-	-	7.7	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	54.76	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m ³	Isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	27	28	240	216
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	0.801	-	-	-
Oxides of Nitrogen	ppm	Absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S. EPA Method 7)	65	68	200	180
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	3.63	-	-	-
Sulfur Dioxide	ppm	Absorption	Barium-Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	200	211	800	720
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	15.5	-	-	-



Ref. No. A001/05/26
167/10/68

Report No. 2605/005

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ :

- ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้คือ น้ำมันเตา (เกรด C)
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 175,340 L/day
- อัตราการผลิต 2,291.620 ton/product
- Flow Rate (Qsd) และความเข้มข้นมลสารคำนวณเทียบกับความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง
- ค่ามาตรฐาน^[1] : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544 (ที่ O₂ 7%)
- ค่ามาตรฐาน^[2] : มาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA
- ค่ามาตรฐาน^[3] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการแก้ไขใหม่เชื้อเพลิง) (ที่ O₂ 7%)
 - สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) จากการใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตาเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
 - สำหรับค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) จากการใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตาเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
 - สำหรับค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) จากการใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตาเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----

เอกสารที่ 4-4

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	6-7		7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	53.8	45.5	56.6	51.8	56.6	51.3	-
16:00-17:00	52.1	47.3	58.6	54.5	56.2	50.2	-
17:00-18:00	53.2	48.9	60.8	54.6	56.8	51.4	-
18:00-19:00	55.4	47.1	61.1	53.2	56.6	50.5	-
19:00-20:00	53.6	47.4	59.8	50.1	57.1	52.7	-
20:00-21:00	53.6	47.3	56.3	48.3	57.4	50.2	-
21:00-22:00	54.1	46.3	54.5	47.8	56.5	50.5	-
22:00-23:00	52.2	45.2	53.5	46.6	56.9	49.8	-
23:00-00:00	51.9	45.7	52.4	47.4	54.9	47.3	-
00:00-01:00	51.8	46.9	53.9	44.8	52.3	47.8	-
01:00-02:00	53.6	48.7	51.6	43.6	54.4	49.3	-
02:00-03:00	55.5	48.3	50.3	45.5	55.9	48.5	-
03:00-04:00	53.8	46.6	52.3	47.6	54.6	47.9	-
04:00-05:00	52.7	46.8	52.7	47.2	53.3	48.7	-
05:00-06:00	53.4	48.1	53.9	49.7	55.6	49.9	-
06:00-07:00	54.9	48.6	56.6	50.9	56.8	51.6	-
07:00-08:00	54.4	49.8	57.8	51.1	57.7	52.5	-
08:00-09:00	55.2	48.6	57.3	51.5	56.6	52.9	-
09:00-10:00	54.9	48.3	56.6	50.8	58.3	51.2	-
10:00-11:00	55.1	49.7	55.3	50.0	57.0	50.2	-
11:00-12:00	56.4	49.6	56.4	51.2	56.5	51.2	-
12:00-13:00	55.8	48.6	56.9	51.6	57.8	52.4	-
13:00-14:00	55.0	51.5	56.1	50.3	59.0	52.6	-
14:00-15:00	58.3	52.4	55.7	50.1	56.5	50.3	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	54.5	-	56.6	-	56.5	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	72.8	-	79.7	-	78.7	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	60.3	-	61.2	-	62.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26			02 May 2026			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-R56	ACO	6236	00222310			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรีธรรม)						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	6-7		7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
10:00-11:00	58.6	54.9	55.0	51.2	56.2	48.9	-
11:00-12:00	61.5	57.3	57.8	50.5	52.3	47.2	-
12:00-13:00	64.0	55.9	56.7	50.3	53.5	48.1	-
13:00-14:00	62.7	53.5	57.1	54.1	54.8	48.2	-
14:00-15:00	60.1	52.7	60.9	51.3	53.4	49.8	-
15:00-16:00	59.0	50.4	58.2	49.4	56.6	51.7	-
16:00-17:00	56.1	51.5	56.2	50.0	58.5	53.7	-
17:00-18:00	58.0	50.1	54.4	50.7	59.7	51.9	-
18:00-19:00	56.6	50.2	57.4	49.5	57.0	49.6	-
19:00-20:00	53.4	46.0	56.4	48.2	55.9	49.8	-
20:00-21:00	51.8	44.1	53.2	44.4	56.7	48.7	-
21:00-22:00	49.1	43.3	50.0	44.1	54.7	47.2	-
22:00-23:00	46.5	43.0	48.2	43.0	53.9	47.7	-
23:00-00:00	48.7	43.7	48.7	42.8	52.9	45.3	-
00:00-01:00	49.3	43.2	47.2	42.9	50.0	46.1	-
01:00-02:00	49.7	43.9	49.6	43.8	53.0	46.9	-
02:00-03:00	50.6	45.3	50.3	44.7	52.5	45.7	-
03:00-04:00	51.7	46.9	50.9	46.9	50.1	45.8	-
04:00-05:00	53.8	47.9	53.8	47.5	52.6	48.7	-
05:00-06:00	54.3	50.6	53.6	49.4	55.1	50.4	-
06:00-07:00	57.3	50.3	55.6	48.8	57.2	48.4	-
07:00-08:00	55.7	52.1	55.4	49.9	55.2	50.8	-
08:00-09:00	58.9	51.7	56.7	48.5	57.4	50.5	-
09:00-10:00	56.4	49.1	55.2	48.3	56.2	51.4	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	57.5	-	55.4	-	55.5	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	93.1	-	94.1	-	85.7	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	60.0	-	58.8	-	60.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26			02 May 2026			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B05	ACO	6236	00222311			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.8			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	6-7		7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
10:00-11:00	59.1	55.9	57.2	53.4	56.9	52.9	-
11:00-12:00	62.8	57.5	60.0	53.7	59.8	54.8	-
12:00-13:00	64.2	55.1	59.4	51.8	61.6	56.5	-
13:00-14:00	61.9	53.7	58.5	52.7	62.8	52.8	-
14:00-15:00	59.3	54.9	59.6	51.3	59.7	51.2	-
15:00-16:00	61.2	52.6	56.6	49.1	57.8	50.1	-
16:00-17:00	58.3	52.7	54.9	48.7	57.0	51.1	-
17:00-18:00	58.8	54.3	53.1	49.5	56.1	50.0	-
18:00-19:00	60.2	52.4	56.1	48.2	56.0	51.4	-
19:00-20:00	58.6	50.2	55.1	46.9	58.2	51.3	-
20:00-21:00	55.1	47.3	53.4	45.1	57.9	51.3	-
21:00-22:00	53.5	45.5	51.3	42.8	55.7	49.8	-
22:00-23:00	51.3	45.2	49.6	41.7	55.4	47.3	-
23:00-00:00	50.9	45.9	47.4	43.5	52.1	45.3	-
00:00-01:00	48.5	43.6	49.3	43.3	50.2	44.9	-
01:00-02:00	47.9	43.9	48.9	44.7	48.8	44.5	-
02:00-03:00	48.8	44.5	49.7	44.6	48.1	44.9	-
03:00-04:00	50.9	46.8	50.2	45.2	51.6	47.1	-
04:00-05:00	53.6	49.7	50.8	46.5	53.6	48.7	-
05:00-06:00	56.5	52.6	52.3	47.7	55.6	51.5	-
06:00-07:00	59.5	52.5	54.3	47.5	56.5	52.9	-
07:00-08:00	59.3	53.4	54.1	48.9	59.3	54.8	-
08:00-09:00	60.1	52.9	55.4	49.4	61.5	53.6	-
09:00-10:00	58.6	51.3	55.9	49.7	60.1	53.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.6	-	55.3	-	57.8	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	94.3	-	92.8	-	88.6	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	61.1	-	58.4	-	61.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26			02 May 2026			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	NL 21-B01	RICON	ST-12D	00554245			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	6-7		7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	58.8	52.7	57.3	50.2	58.3	50.8	-
12:00-13:00	58.3	52.6	56.4	50.6	56.9	50.3	-
13:00-14:00	57.8	52.4	56.8	50.8	55.3	49.6	-
14:00-15:00	58.0	52.3	57.4	52.7	55.9	50.3	-
15:00-16:00	58.1	52.5	59.4	51.9	56.4	49.6	-
16:00-17:00	57.6	52.8	57.2	51.8	56.1	51.8	-
17:00-18:00	58.2	53.2	58.7	50.4	58.6	50.1	-
18:00-19:00	59.1	51.4	57.1	51.6	56.9	51.7	-
19:00-20:00	56.7	50.6	58.3	51.5	58.5	51.4	-
20:00-21:00	57.3	51.2	57.9	50.9	57.9	49.6	-
21:00-22:00	57.8	51.8	55.9	51.4	54.9	47.5	-
22:00-23:00	57.9	51.1	57.8	50.7	53.2	48.1	-
23:00-00:00	56.2	51.5	56.5	50.1	54.8	47.4	-
00:00-01:00	57.1	51.0	55.1	49.7	53.8	49.2	-
01:00-02:00	55.1	50.3	56.7	49.9	55.9	48.3	-
02:00-03:00	56.9	50.9	55.3	50.4	53.5	49.4	-
03:00-04:00	57.0	50.4	57.3	51.2	54.2	48.3	-
04:00-05:00	56.7	50.8	55.9	49.1	53.8	49.5	-
05:00-06:00	57.6	52.6	55.1	50.7	53.9	49.9	-
06:00-07:00	59.3	53.3	57.6	50.9	56.8	51.2	-
07:00-08:00	59.8	53.6	57.7	51.6	57.9	51.6	-
08:00-09:00	60.1	52.5	58.1	52.7	56.2	51.6	-
09:00-10:00	58.5	52.1	57.9	50.8	58.5	51.8	-
10:00-11:00	57.7	52.4	56.5	50.4	56.9	50.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.0	-	57.2	-	56.4	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	71.8	-	72.1	-	75.5	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	63.8	-	63.1	-	61.5	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26			02 May 2026			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-R54	ACO	6236	00222307			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศใต้						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	6-7		7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
13:00-14:00	55.1	49.8	55.9	49.7	57.4	52.7	-
14:00-15:00	55.9	50.7	56.5	50.8	59.2	51.9	-
15:00-16:00	56.9	51.8	57.6	50.1	58.2	50.5	-
16:00-17:00	58.5	52.7	56.2	51.7	56.3	49.8	-
17:00-18:00	59.5	51.5	58.5	49.5	55.8	48.2	-
18:00-19:00	57.5	50.1	56.4	50.7	54.8	46.2	-
19:00-20:00	56.5	47.7	56.9	48.0	52.2	46.5	-
20:00-21:00	54.2	47.5	54.3	48.8	53.3	45.7	-
21:00-22:00	53.2	47.1	55.8	47.8	50.3	44.7	-
22:00-23:00	52.9	47.8	53.4	45.1	48.8	44.2	-
23:00-00:00	53.1	47.0	50.3	44.7	49.5	43.9	-
00:00-01:00	53.1	45.6	48.1	44.2	47.9	43.7	-
01:00-02:00	51.0	47.3	49.2	44.5	49.4	43.2	-
02:00-03:00	53.3	47.4	51.0	45.7	47.5	43.5	-
03:00-04:00	52.9	47.1	52.1	47.8	49.7	44.2	-
04:00-05:00	54.0	50.3	54.5	46.9	49.9	45.4	-
05:00-06:00	56.7	50.9	53.6	48.6	50.6	45.7	-
06:00-07:00	57.7	52.5	55.3	50.4	50.3	46.3	-
07:00-08:00	59.3	51.1	57.0	53.6	52.9	47.0	-
08:00-09:00	57.5	50.0	60.3	54.8	53.4	49.2	-
09:00-10:00	56.7	49.2	60.9	51.9	55.7	50.3	-
10:00-11:00	55.1	47.5	58.1	52.4	57.0	48.3	-
11:00-12:00	54.3	49.9	59.2	51.8	54.5	49.4	-
12:00-13:00	56.8	50.6	58.0	52.1	55.6	50.8	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	56.1	-	56.5	-	54.2	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	86.2	-	85.7	-	86.9	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	61.2	-	60.2	-	57.5	-	-
-	Sound Level Meter Data						
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26				02 May 2026		
	SLM No.		Brand		Model		Serial No.
	ACO-R46		ACO		6236		00192058
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment				After Adjustment		
	93.9				93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก						ค่ามาตรฐาน		
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	6-7		7-8		8-9				
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]			
13:00-14:00	62.6	57.7	62.6	56.9	66.8	60.5	-		
14:00-15:00	64.5	60.9	63.4	56.1	67.1	61.8	-		
15:00-16:00	67.8	63.1	62.8	54.7	68.7	62.9	-		
16:00-17:00	69.8	63.6	61.4	56.1	69.3	62.8	-		
17:00-18:00	69.1	62.7	62.8	55.5	68.9	61.3	-		
18:00-19:00	68.3	60.7	61.3	53.6	66.6	62.1	-		
19:00-20:00	66.1	60.0	59.8	51.8	67.1	62.0	-		
20:00-21:00	65.2	60.9	58.2	51.8	67.4	61.5	-		
21:00-22:00	67.4	59.4	56.7	49.6	65.7	58.4	-		
22:00-23:00	66.3	59.9	55.6	48.3	64.9	59.9	-		
23:00-00:00	65.9	59.8	53.2	46.6	66.7	58.3	-		
00:00-01:00	65.7	60.2	51.7	45.4	63.6	58.7	-		
01:00-02:00	64.6	58.5	50.5	46.9	65.4	59.9	-		
02:00-03:00	63.7	59.6	53.6	48.9	66.5	60.1	-		
03:00-04:00	66.2	59.8	54.5	50.8	66.0	59.2	-		
04:00-05:00	65.6	61.0	57.4	52.8	64.2	57.8	-		
05:00-06:00	67.4	62.4	59.2	54.6	64.7	60.5	-		
06:00-07:00	68.1	60.1	60.7	55.8	66.8	61.6	-		
07:00-08:00	65.4	61.8	62.2	57.6	67.9	62.3	-		
08:00-09:00	67.3	62.0	64.5	60.5	69.1	61.7	-		
09:00-10:00	68.9	61.4	67.3	62.9	68.6	60.6	-		
10:00-11:00	67.2	62.9	69.7	62.4	66.0	61.6	-		
11:00-12:00	68.5	60.2	68.9	61.4	68.0	62.2	-		
12:00-13:00	65.1	58.5	66.2	61.9	68.7	62.8	-		
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	66.9	-	63.0	-	67.1	-	ไม่เกิน 70.0		
L _{max} [dB(A)]	96.3	-	89.8	-	92.3	-	ไม่เกิน 115.0		
L ₉₀ [dB(A)]	72.7	-	65.4	-	72.4	-	-		
-	Sound Level Meter Data						-		
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26				02 May 2026				
	SLM No.		Brand		Model			Serial No.	
	ACO-B42		ACO		6236			00192033	
	Actual Reading [dB]								
	Before Adjustment			After Adjustment					
	93.7			93.9					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY112/05/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 6-9 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569						
	6-7		7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
13:00-14:00	59.9	55.0	61.7	56.3	61.1	54.5	-
14:00-15:00	60.1	55.3	63.0	59.2	59.6	54.8	-
15:00-16:00	62.0	57.8	66.0	58.5	61.7	53.3	-
16:00-17:00	64.7	60.3	64.3	59.7	58.6	50.7	-
17:00-18:00	64.3	60.2	65.4	58.6	56.2	51.3	-
18:00-19:00	67.1	58.4	64.8	59.8	58.1	50.6	-
19:00-20:00	65.3	57.3	65.8	57.5	56.9	50.8	-
20:00-21:00	61.4	57.2	63.5	55.9	56.0	51.2	-
21:00-22:00	62.2	55.8	61.0	54.7	57.9	48.3	-
22:00-23:00	60.3	53.7	60.8	55.9	53.9	46.6	-
23:00-00:00	58.5	52.9	61.9	55.1	53.3	48.1	-
00:00-01:00	59.4	51.7	60.7	56.8	54.8	47.5	-
01:00-02:00	57.7	52.3	63.0	55.3	53.6	47.8	-
02:00-03:00	58.9	52.7	60.7	57.4	53.9	48.1	-
03:00-04:00	58.0	51.9	64.3	58.7	54.2	47.5	-
04:00-05:00	58.5	52.6	65.2	57.9	53.8	48.3	-
05:00-06:00	59.4	53.1	64.8	58.8	54.1	50.2	-
06:00-07:00	58.6	54.5	65.7	59.1	56.9	50.8	-
07:00-08:00	61.4	57.8	66.0	58.9	55.3	51.1	-
08:00-09:00	63.7	55.3	65.1	58.7	57.9	51.6	-
09:00-10:00	60.3	56.4	65.4	59.5	56.4	51.9	-
10:00-11:00	62.4	57.6	66.3	59.2	58.6	51.8	-
11:00-12:00	64.3	55.8	65.8	58.6	56.2	51.5	-
12:00-13:00	62.2	57.5	64.8	56.9	58.1	51.7	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	62.1	-	64.4	-	57.2	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	81.8	-	75.8	-	76.6	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	66.2	-	70.1	-	61.6	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 251/26			02 May 2026			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B23	ACO	6236	00182002			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.7			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ 4-5

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในสถานที่ทำงาน (Working Area)



Ref. No. A553-A555/04/26

Report No. 2604/429

167/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน-13 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 14 พฤษภาคม 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3	ค่ามาตรฐาน
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.89	0.87	0.85	15

หมายเหตุ :

สถานี 1 = บริเวณเตาเผาเหล็ก

สถานี 2 = บริเวณเครื่องรีดหยาบ

สถานี 3 = บริเวณเครื่องตัดหัว

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----



Ref. No. A361-A363/06/26

Report No. 2606/270

167/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 15-25 มิถุนายน 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 26 มิถุนายน 2569

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3	ค่ามาตรฐาน
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.95	0.90	0.88	15

หมายเหตุ :

สถานี 1 = บริเวณเตาเผาเหล็ก

สถานี 2 = บริเวณเครื่องรีดหยาบ

สถานี 3 = บริเวณเครื่องตัดหัว

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----

เอกสารที่ 4-6

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง
ในสถานที่ทำงาน (Working Area)



BY304/04/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเตาเผา					ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเตาเผาเหล็ก					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
09:30-10:30	83.4					-
10:30-11:30	83.8					-
11:30-12:30	84.0					-
12:30-13:30	83.9					-
13:30-14:30	83.6					-
14:30-15:30	82.7					-
15:30-16:30	83.4					-
16:30-17:30	83.3					-
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	83.5					ไม่เกิน 90.0
L _{max} [dB(A)]	94.1					ไม่เกิน 140.0
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_216/26			27 April 2026		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	SLM No. ST-C1-B06	SCARLET	ST-12D	10351461	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY304/04/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องรีด					ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องรีดหยาบ					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
10:00-11:00	77.6					-
11:00-12:00	77.2					-
12:00-13:00	78.6					-
13:00-14:00	77.0					-
14:00-15:00	76.7					-
15:00-16:00	75.6					-
16:00-17:00	73.9					-
17:00-18:00	72.2					-
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	76.5					ไม่เกิน 90.0
L _{max} [dB(A)]	92.0					ไม่เกิน 140.0
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_216/26			27 April 2026		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	SLM No. ST-C1-B07	SCARLET	ST-12D	10351464	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.8			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY304/04/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องตัด				ค่ามาตรฐาน	
	บริเวณเครื่องตัดหัว					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
10:00-11:00	80.1				-	
11:00-12:00	80.3				-	
12:00-13:00	80.0				-	
13:00-14:00	82.7				-	
14:00-15:00	78.4				-	
15:00-16:00	76.4				-	
16:00-17:00	74.2				-	
17:00-18:00	74.8				-	
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	79.2				ไม่เกิน 90.0	
L _{max} [dB(A)]	100.9				ไม่เกิน 140.0	
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_216/26			27 April 2026		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	SLM No. ST-C1-B08	SCARLET	ST-12D	10351469	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY175/06/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 17 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเตาเผา	ค่ามาตรฐาน				
	บริเวณเตาเผาเหล็ก					
	$L_{eq} 1 \text{ hr [dB(A)]}$					
09:00-10:00	86.5	-				
10:00-11:00	86.4	-				
11:00-12:00	86.7	-				
12:00-13:00	86.2	-				
13:00-14:00	86.4	-				
14:00-15:00	86.5	-				
15:00-16:00	86.6	-				
16:00-17:00	86.7	-				
$L_{eq} 8 \text{ hr [dB(A)]}$	86.5	ไม่เกิน 90.0				
$L_{max} [dB(A)]$	97.7	ไม่เกิน 140.0				
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_307/26			04 June 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	ACO-B44	ACO	6236	00222302	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.7			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY175/06/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 17 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องวัด	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องวัดหยาบ	
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	
09:00-10:00	88.0	-
10:00-11:00	88.9	-
11:00-12:00	89.7	-
12:00-13:00	87.7	-
13:00-14:00	88.0	-
14:00-15:00	88.6	-
15:00-16:00	88.9	-
16:00-17:00	87.7	-
L_{eq} 8 hr [dB(A)]	88.5	ไม่เกิน 90.0
L_{max} [dB(A)]	97.7	ไม่เกิน 140.0
-	Sound Level Meter Data	
	Calibrate Sheet No.: Noise B_307/26	
	04 June 2026	
	SLM No.	Brand
	Model	Serial No.
	Standard	
	ACO-B45	ACO
	6236	00222304
IEC 61672		
Actual Reading [dB]		
Before Adjustment		
After Adjustment		
93.8		
93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้มีระยะเวลาช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY175/06/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 17 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องตัด	ค่ามาตรฐาน				
	บริเวณเครื่องตัดหัว					
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]					
09:00-10:00	88.4	-				
10:00-11:00	90.7	-				
11:00-12:00	90.1	-				
12:00-13:00	88.3	-				
13:00-14:00	89.5	-				
14:00-15:00	89.7	-				
15:00-16:00	90.0	-				
16:00-17:00	89.8	-				
L_{eq} 8 hr [dB(A)]	89.6	ไม่เกิน 90.0				
L_{max} [dB(A)]	107.6	ไม่เกิน 140.0				
-	Sound Level Meter Data				-	
	Calibrate Sheet No.: Noise B_307/26			04 June 2026		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.		Standard
	ACO-B46	ACO	6236	00222305		IEC 61672
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment		After Adjustment			
	93.9		93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้มีระยะเวลาช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ 4-7

ใบรายงานผลการตรวจวัดค่าความร้อน
ในสถานที่ทำงาน (Working Area)



BY304//04/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเตาเผา				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:00 น.-12:00 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเตาเผาหลัก					
	10:00 น.-10:30 น.	10:30 น.-11:00 น.	11:00 น.-11:30 น.	11:30 น.-12:00 น.		
DB (°C)	33.2	34.6	35.4	35.6	35.2	-
GT (°C)	35.2	36.1	36.7	36.8	37.3	
NWB (°C)	27.4	27.9	28.0	28.2	27.9	
WBGT (°C)	29.7	30.4	30.6	30.8	30.4	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	จัดเหล็กให้ตรงตำแหน่งเข้าเตาเผา					ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾
-	Heat Stress WBGT Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: SPR25110089-4		1 Dec 2025			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B31)	Quest Technologies	QUESTemp 32	TPH050047	ISO 7243	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
ค่ามาตรฐาน^[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ
Heat Stress WBGT Meter (No.B31)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY304//04/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องรีด				ค่าเฉลี่ย (°C) (13:30 น.-15:30 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องรีดหยาน					
	13:30 น.-14:00 น.	14:00 น.-14:30 น.	14:30 น.-15:00 น.	15:00 น.-15:30 น.		
DB (°C)	33.6	33.4	33.9	33.6	33.6	-
GT (°C)	34.7	35.2	36.9	36.8	35.9	
NWB (°C)	26.4	26.9	28.8	28.6	27.7	
WBGT (°C)	28.9	29.4	31.2	31.1	30.1	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	นำเหล็กออกจากเตาเผาเข้าเครื่องรีดหยาน					ลักษณะงานปานกลาง
-	Heat Stress WBGT Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: SPR26010387-4		3 Feb 2026			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B32)	Quest Technologies	QUESTemp 32	TPH050015	ISO 7243	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
ค่ามาตรฐาน^[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ
Heat Stress WBGT Meter (No.B32)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY304/04/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 28 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกระบายความร้อน				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:20 น.-12:20 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณระบายความร้อน					
	10:20 น.-10:50 น.	10:50 น.-11:20 น.	11:20 น.-11:50 น.	11:50 น.-12:20 น.		
DB (°C)	33.9	33.8	34.4	34.5	34.2	-
GT (°C)	34.8	35.6	36.4	36.4	34.6	
NWB (°C)	26.9	27.1	27.2	27.4	27.2	
WBGT (°C)	29.3	29.7	30.0	30.1	29.7	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	พื้นที่ผ่านการวัดอุณหภูมิยังรายงานระบายความร้อน					ไม่เกิน 32.0 ^{max}
-	Heat Stress WBGT Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: SPR26010387-4		3 Feb 2026			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B32)	Quest Technologies	QUESTemp 32	TPH050015	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน^[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

- DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.832)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY175/06/69
167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 17 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา		แผนกเตาเผา				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:30 น.-12:30 น.)	ค่ามาตรฐาน
		บริเวณเตาเผาเหล็ก					
		10:30 น.-11:00 น.	11:00 น.-11:30 น.	11:30 น.-12:00 น.	12:00 น.-12:30 น.		
DB	(°C)	34.4	34.8	35.1	35.2	34.9	-
GT	(°C)	36.7	37.7	38.0	38.2	37.7	
NWB	(°C)	28.1	28.2	28.3	28.4	28.3	
WBGT	(°C)	30.7	31.1	31.2	31.3	31.1	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด		จัดเหล็กให้ตรงตำแหน่งเข้าเตาเผา					ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾
-	Heat Stress WBGT Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: SPR25110089-4			01 Dec 2025			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard		
	Heat Stress WBGT Meter (No.B31)	Quest Technologies	QUESTemp ^o 32	TPH050047	ISO 7243		

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน^[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

- DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.831) ทำการปรับเทียบก่อนใช้งานเมื่อวันที่ 12 June 2026

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

เยลักษณ์อักษร



BY175/06/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 17 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องวัด				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:40 น.-12:40 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องวัดหยายน					
	10:40 น.-11:10 น.	11:10 น.-11:40 น.	11:40 น.-12:10 น.	12:10 น.-12:40 น.		
DB (°C)	35.8	36.1	36.2	36.4	36.1	-
GT (°C)	37.1	37.5	37.8	38.2	37.7	
NWB (°C)	28.2	28.4	28.5	28.6	28.4	
WBGT (°C)	30.9	31.1	31.3	31.5	31.2	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	นำเหล็กออกจากเตาเผามาเข้าเครื่องวัดหยายน					ลักษณะงานปานกลาง
-	Heat Stress WBGT Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: SPR25100063-10		29 Oct 2025			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B12)	Quest Technologies	QUESTemp ^o 32	TPA100010	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.B12) ทำการปรับเทียบก่อนใช้งานเมื่อวันที่ 12 June 2026

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY175/06/69

167/10/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 13 มิถุนายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 17 มิถุนายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกระบายความร้อน				ค่าเฉลี่ย (°C)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องระบายความร้อน					
	10:20 น.-10:50 น.	10:50 น.-11:20 น.	11:20 น.-11:50 น.	11:50 น.-12:20 น.		
DB (°C)	33.9	34.2	34.6	34.8	34.4	-
GT (°C)	35.4	35.8	36.2	36.8	36.1	
NWB (°C)	28.0	28.1	28.2	28.2	28.1	
WBGT (°C)	30.2	30.4	30.6	30.8	30.5	
ลักษณะกิจกรรมบริเวณจุดตรวจวัด	เหล็กที่ผ่านการรีดถูกส่งมายังรางระบายความร้อน					ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾
-	Heat Stress WBGT Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: SPR25100063-7		21 Oct 2025			
	Equipment	Brand	Model	Serial no.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B17)	Quest Technologies	QUESTemp ^o 34	TEF050029	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.B17) ทำการปรับเทียบก่อนใช้งานเมื่อวันที่ 12 June 2026

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร