ภาคผนวก จ-33 : เอกสารตรวจสอบระบบไฮโดรเจนจากหน่วยงาน

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081

Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

Started: 5/26/2026 2:51 AM WEST
Finished: Not finished
Total Time: 1d 8h 37m


CS-PM H2 LOGSHEET (B0-F-CE-04) **Version 5,** Published 2/19/2026
ใบตรวจสภาพซ่อมบำรุงสถานีจ่าย H2 Gas

1. รายละเอียดสถานี

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

Work Order Number 22002842
ชื่อผู้ทำ *Required ..... ADS
ชื่อสถานี *Required TSW010081
ระบบที่ใช้ *Required ..... H2 Stanchion
แนบไฟล์ JSA (Job Safety Analysis) .....

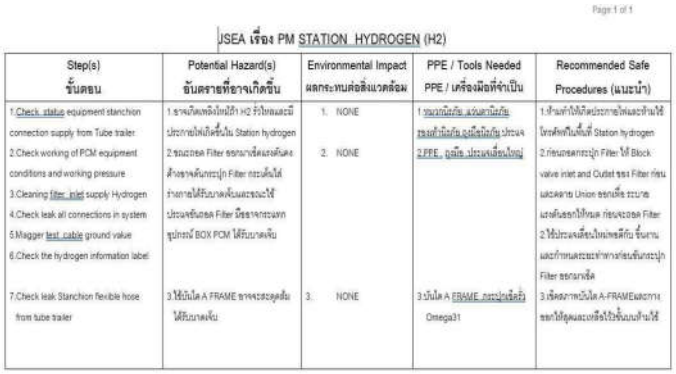

Page 1 of 1

JSEA เรื่อง PM STATION HYDROGEN (H2)

Step(s) ขั้นตอน	Potential Hazard(s) อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	Environmental Impact ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	PPE / Tools Needed PPE / เครื่องมือที่จำเป็น	Recommended Safe Procedures (แนะนำ)
1.Check status equipment stanchion connection supply from Tube trailer 2.Check working of PCM equipment conditions and working pressure 3.Cleaning filter inlet supply Hydrogen 4.Check leak all connections in system 5.Magger test cable ground valve 6.Check the hydrogen information label 7.Check leak Stanchion flexible hose from tube trailer	1.อาจเกิดเพลิงไหม้ถ้า H2 รั่วไหลและมีประกายไฟเกิดขึ้นใน Station hydrogen 2.อุดตัวกรอง Filter อย่างมากซึ่งแรงดันลดต่ำลงอาจดันกระปุก Filter กระเด็นได้ ร่างกายได้รับบาดเจ็บและอาจทำให้ประแจขันถอด Filter มีอาจกระแทกอุปกรณ์ BOX PCM ได้รับบาดเจ็บ 3.ใช้บันได A FRAME อาจจะตกลงมาได้รับบาดเจ็บ	1. NONE 2. NONE 3. NONE	1.หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย ประแจ 2.PPE , อุปกรณ์ ประแจเลื่อนใหญ่ 3.บันได A FRAME กระปุกเขียว Omega31	1.ห้ามทำให้เกิดประกายไฟและห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ Station hydrogen 2.ก่อนถอดกระปุก Filter ให้ Block valve inlet and Outlet ของ Filter ก่อน และคลาย Union ออกเพื่อ ระบายแรงดันออกให้หมด ก่อนจะถอด Filter 2.ใช้ประแจเลื่อนใหม่เทียบกับขนาดและกำหนดจะขันทางก่อนขันกระปุก Filter ออกมาจริง 3.เช็คสภาพบันได A-FRAMEและการขยายให้สุดและเหยียบใช้ขั้นบนห้ามใช้

2. รายละเอียด อุปกรณ์หลัก

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

H2 Stanchion จำนวนกี่ชุด ..... 2 ชุด
H2 Stanchion Serial No. ชุดที่ 1 ..... U200A-274-2603M638050-11842740
H2 Stanchion Serial No. ชุดที่ 2 ..... U200B-N/A
H2 Pressure Control Station จำนวนกี่ชุด ..... 2 ชุด
H2 Pressure Control Station Model ชุดที่ 1 ..... N/A
H2 Pressure Control Station Model ชุดที่ 2 ..... N/A

ถ่ายภาพ .....







See appendix for more details



3. OPTION

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

Regulator Brand TESCOM300
Regulator จำนวน กี่ตัว 3
Regulator Model ตัวที่ 1 44-1312-2081-019
Regulator Model ตัวที่ 2 44-1312-2081-019
Filter Brand ..... TESCOM
Filter จำนวน กี่ตัว 3
Filter Model ตัวที่ 1 ..... 763-441-6630 Part#98 1005-T-4PM
Filter Model ตัวที่ 2 ..... 763-441-6630 Part#98 1005-T-4PM
แนบรูปถ่าย ..... ต้องการ
ถ่ายภาพ .....






See appendix for more details

4. ค่าที่อ่านได้ปัจจุบัน จากมาตรวัด

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS


ความดันใช้งาน ..... 100 psi - pound per square inch

ค่า Setting ของ Safety Valve ..... 250 psi - pound per square inch

แนบรูปถ่าย ..... ต้องการ

ถ่ายภาพ .....





See appendix for more details

แนบรูปถ่าย รายการที่ 1 .....



แนบรูปถ่าย รายการที่ 2 .....



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

แนบรูปถ่าย รายการที่ 3 .....



5. สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

มีแสงสว่างเพียงพอต่อการเติมหรือส่งแก๊สช่วงกลางคืน *Required ..... ปกติ

มีป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความเตือนติดตั้งในตำแหน่งที่ สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจนโดยง่ายหรือไม่ ปกติ

*Required .....

มีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน *Required ..... ปกติ

สภาพสีของอุปกรณ์ต่าง ๆ *Required ..... ปกติ

แนบรูปถ่าย ..... ต้องการ

ถ่ายภาพ .....








See appendix for more details

6. สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

ท่อแก๊สต่าง ๆ *Required ..... ปกติ
วาล์ว ต่าง ๆ *Required ..... ปกติ
มาตรวัดความดัน *Required ..... แก้ไขแล้ว
Safety valve *Required ..... ปกติ
ผลการตรวจสอบรอยรั่วโดยใช้น้ำสบู่ *Required ..... ปกติ
สภาพของ Vent line *Required ..... ปกติ
สภาพของสายดิน *Required ..... ปกติ
ไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในรัศมี 15 ฟุต (ตามมาตรฐาน NFPA 50 A) *Required ..... ไม่มี
แนบรูปถ่าย ..... ต้องการ
ถ่ายภาพ .....

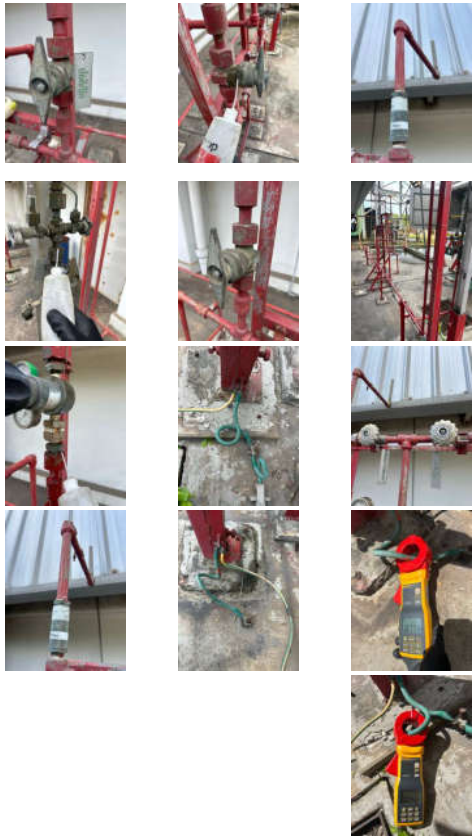

See appendix for more details

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

แนบรูปถ่าย รายการที่ 1 .....



แนบรูปถ่าย รายการที่ 2 .....



แนบรูปถ่าย รายการที่ 3 .....



7. รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมบำรุงที่ต้องทำเพิ่มเติมภายหลัง

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

9. ลายเซ็นจบงาน

Completed by
CSM TEAM2, Job Planner

INPUTS

ลายเซ็นลูกค้า .....

[redacted]

ใส่ ชื่อ - นามสกุล (ลูกค้า) .....

ลายเซ็น ผู้ปฏิบัติงาน .....

ใส่ ชื่อ - นามสกุล (ผู้ปฏิบัติงาน) .....

วันที่เวลา ..... May 26, 2026 10:00 AM WEST

10. PDF Report to Email

INPUTS

Send Report to Email ..... Yes

จ-33-4

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

Appendix

MEDIA 1

Step 2 รายละเอียด อุปกรณ์หลัก
Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:01 am taken on iOS



MEDIA 2

Step 2 รายละเอียด อุปกรณ์หลัก

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:01 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 3

Step 2 รายละเอียด อุปกรณ์หลัก

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:00 am taken on iOS



MEDIA 4

Step 2 รายละเอียด อุปกรณ์หลัก

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:33 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 5

Step 2 รายละเอียด อุปกรณ์หลัก

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 27th 2026, 10:07 am taken on iOS




MEDIA 6

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:41 am taken on iOS

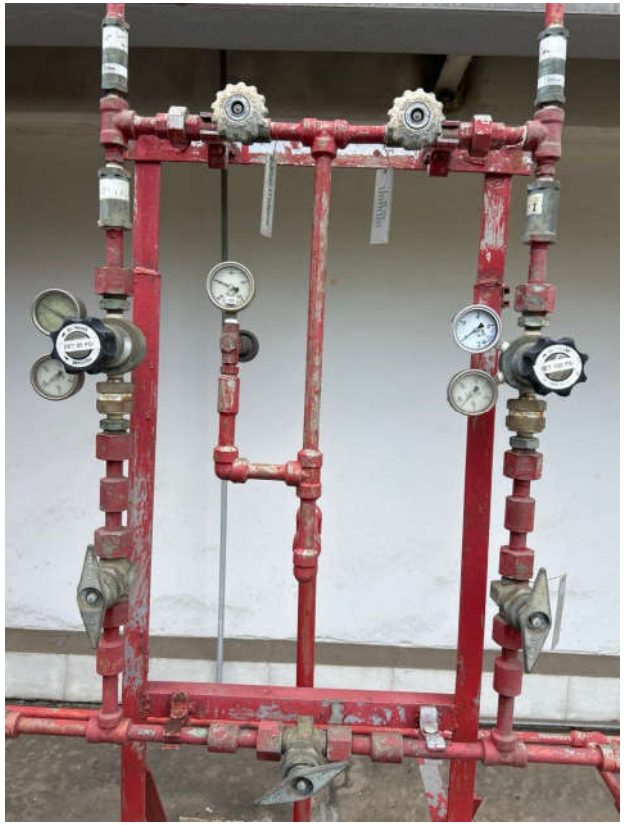

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 7

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:27 am taken on iOS



MEDIA 8

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:27 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 9

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:46 am taken on iOS



MEDIA 10

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:47 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 11

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:42 am taken on iOS



MEDIA 12

Step 3 OPTION

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:43 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 13

Step 4 ค่าที่อ่านได้ปัจจุบัน จากมาตรวัด

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:34 am taken on iOS



MEDIA 14

Step 4 ค่าที่อ่านได้ปัจจุบัน จากมาตรวัด

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:34 am taken on iOS



จ-33-11

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 15

Step 4 ค่าที่อ่านได้ปัจจุบัน จากมาตรวัด

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:47 am taken on iOS



MEDIA 16

Step 5 สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:35 am taken on iOS




Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 17

Step 5 สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:54 am taken on iOS

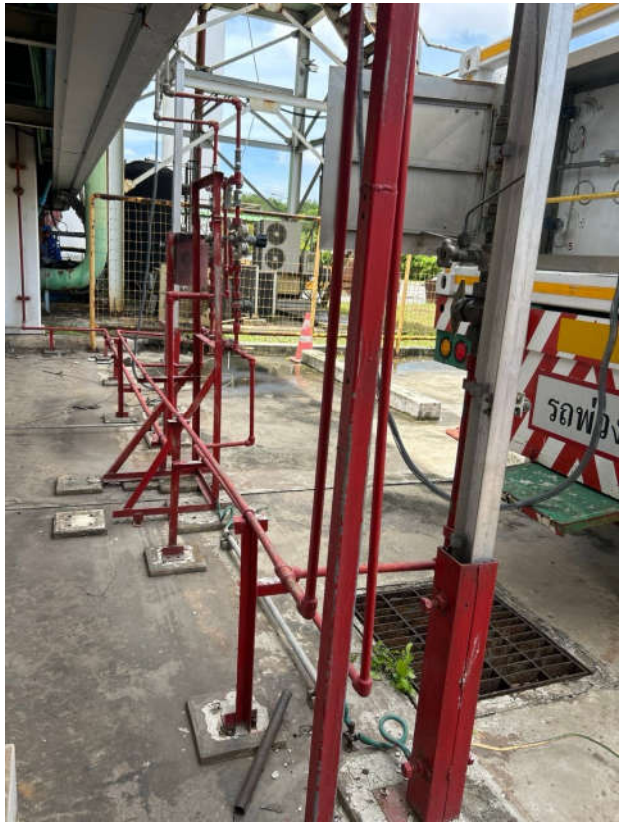

MEDIA 18

Step 5 สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:40 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 19

Step 5 สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 7:40 am taken on iOS



MEDIA 20

Step 5 สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 27th 2026, 10:05 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 21

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:35 am taken on iOS



MEDIA 22

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:58 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 23

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:58 am taken on iOS



MEDIA 24

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:57 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 25

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:35 am taken on iOS



MEDIA 26

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:55 am taken on iOS



Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 27

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:58 am taken on iOS




MEDIA 28

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:59 am taken on iOS

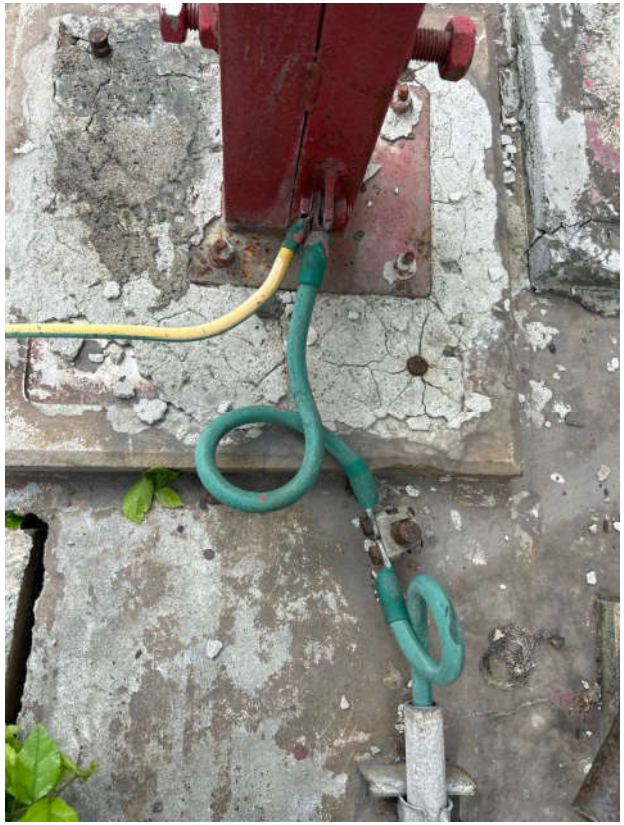

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 29

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 5:34 am taken on iOS



MEDIA 30

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:59 am taken on iOS




Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 31

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 4:59 am taken on iOS

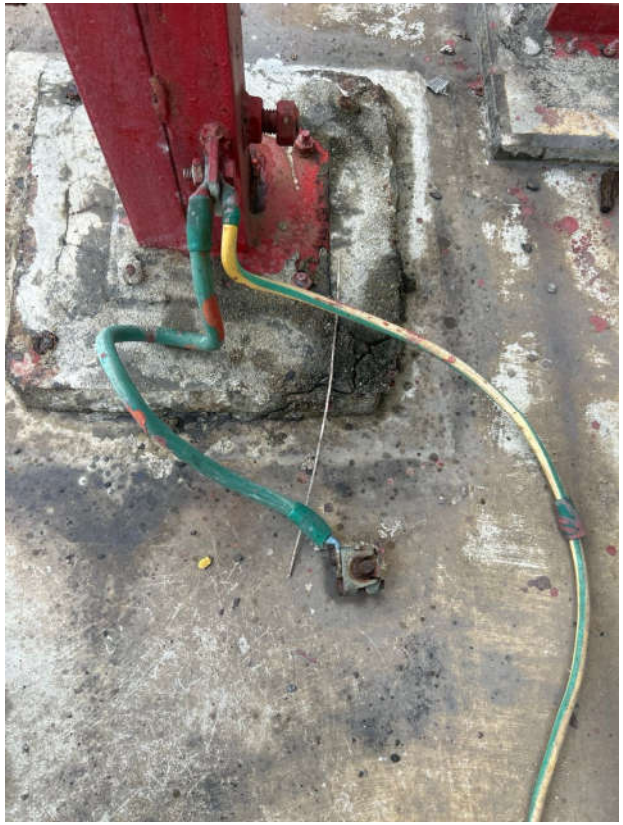

MEDIA 32

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 8:01 am taken on iOS



จ-33-20

Job-26730 : CS-6M-PM-TSW010081 Report generated: 5/27/2026 11:29 AM WEST

MEDIA 33

Step 6 สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ

Input: ถ่ายภาพ

Captured by **CSM TEAM2** on May 26th 2026, 8:02 am taken on iOS



MEDIA 34

Step 9 ลายเซ็นจบงาน

Input: ลายเซ็นลูกค้า



MEDIA 35

Step 9 ลายเซ็นจบงาน

Input: ลายเซ็น ผู้ปฏิบัติงาน

SAFE SPEED PLUS CO., LTD.
203 Moo 1 Suwanakham Nikhom Nam Un, Sakon Nakhon 47270
Tel. 061 734-1460 www.safespeedplus.com Email : safespeedplus@outlook.co.th

Certificate of Calibration

CUSTOMER

Name
TSN Wires Co., Ltd.
Address
199 Moo 11 T.Nonglalok, A.Bankhai, Rayong 21120 Thailand
Department/ Disvision/ Vessel
N/A

UNIT UNDER CALIBRATION (UUC)

Cert. No. WOTSE26SER156

Description
Fixed Gas detector
Manufacturers
Control Unit : Drager model Polytron 5000 S/N. ARKA-0015
Detector Unit : Drager model Polytron 5000 S/N. ARKA-0015
Measuring Range
H2 : 0-100 %LEL

Location/ Tag Name : Zink Bath	
Cal. Date	: 02-Jun-26
Cal. Due	: 01-Dec-26
Work Order No.	: WOTSE26SER156
Cal. Temp.	: 40.5 ± 1°C
Cal. Humidity	: 55.0 ± 10 %RH

Reference Standard

Decription	Lot Number	Expired Date
-CALGAZ Hydrogen Gas in Air	WO348916-1	29-Apr-27
Component = 50 %LEL		
-Fluke True RMS Multieter	25-3118	01-Jul-26

Function Setup

Items	Default	Setting
Low Alarm	20	None
High Alarm	40	None
Unit	%LEL	%LEL

Test Result

Visual Check	Criteria	Result	Operation Check	Criteria	Result
Structure	Proper	Good	Visual alarm	Function	Pass
Indication, Symbol and letter	Proper	Good	Audible alarm	Function	Pass
Detector Head	Proper	Good	External alram	Function	Pass
Weather proof cover	Proper	Good	Switch	Function	Pass

1-33-21

Calibration Result (Reading)

Parameter	Element Voltage/Current				Zero				Span				Note
	Std	Acc	Read	Err	Std	Acc	Read	Err	Std	Acc	Read	Err	-Zero test by Fresh air or Zero air.
H2	4.00	± 3.00	4.00	0.00	0.0	± 2.5	-1.0	1.0	50.0	± 2.0	99.0	-49.0	-Span test by Mixture Gases standard.
Unit	Vdc	Vdc	Vdc	Vdc	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	-Reading when indicator stable.

Calibration Result (Adjustment)

Parameter	Element Voltage/Current				Zero				Span				Respond time (T90)		Judgment	Note
	Std	Acc	Cal	Err	Std	Acc	Cal.	Err	Std	Acc	Cal	Err	Acc	Read		-Respond time must be within 30 sec.
H2	4.00	± 3.00	4.00	0.00	0.0	± 2.5	0.0	0.0	50.0	± 2.0	50.0	0.0	≤30.0	11.0	Pass	to reach to 90% of Std. concentration.
Unit	Vdc	Vdc	Vdc	Vdc	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	Sec.	Sec.		

Std.= Standard, Read = Reading, Cal.= Calibrate, Acc. = Acceptance, Err.= Error

Comment/ Suggestion :

This UUC that has been tested and calibrated to meet the manufacturer's published specifications in accordance with our quality control system. The standards used for calibration are on record and traceable to the National Institute of Standard and Technology (NIST), and have accuracies equal to or greater than the UUC being tested.
This result of calibration was found accurated as show on date and place of calibration only.

[redacted]

ภาคผนวก จ-34 : เอกสารการอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานการทำงานกับก๊าซไวไฟ

สก. ๑-๑๗

หนังสือรับรองเลขที่ 140/59 รหัส 222-100-005

[redacted]

หนังสือรับรอง

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายกฤษดา อ่อนนุ่ม

ว.34-1 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

อบรมเมื่อ วันที่ 19-21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

[redacted]

ผู้อำ[redacted]

[redacted]

ภาคผนวก จ-35 : เอกสารการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2569

แบบลงทะเบียนรายชื่อพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม (Training Registration Form)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด / TSN WIRES COMPANY LIMITED

หลักสูตร (Course Title) : การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
(Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill)

วันที่ (Date) : วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (Wednesday, 12 November 2025) เวลา : 09:00-17:00 น.

สถานที่ (Place) : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 TSN Wires (ระยอง)

วิทยากร (Instructor) : คุณมานะ ผิวอ่อน
จากบริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

กรณีผู้มีรายชื่อเข้าอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแทน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแทน ขีดฆ่าเลขประจำตัว และชื่อเดิม โดยเขียนเลขประจำตัว และชื่อของตนเองแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วย

ลำดับ No.	เลขประจำตัว Emp ID.	ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	ตำแหน่ง Position	ลายมือชื่อ / Signature เช้า / Morning	บ่าย / Afternoon
	สำนักงานกรรมการผู้จัดการ				
1	6800498	นายสุรศักดิ์ สมศรี	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม		
2	6800502	นางสาวอริสรา กงศุล	เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน		
	ส่วนการผลิต				
3	6800112	นายเอกลักษณ์ พาลี	พนักงานเครื่องดึง		
4	6800299	นายอิทธิชัย จันทา	พนักงานเครื่องดึง		
5	6800311	นายจำเรือง สายแก้ว	พนักงานเครื่องดึง		
6	6800337	นายสุรเชษฐ์ ยอดทัยสง	พนักงานเครื่องดึง		
7	6800462	นายวุฒิพงษ์ ทองอันชา	พนักงานเครื่องดึง		
8	6800497	นายธนกร ทับทอง	พนักงานเครื่องดึง		
9	6800343	นายทินกร บุตรดีวงศ์	พนักงานเทคนิคการผลิต-กัลวาไนซ์		
10	6800449	นายวิเชษฐ เศษวิไส	พนักงานเทคนิคการผลิต-กัลวาไนซ์		
11	6800253	นายธีรภัทร หงษ์ทอง	พนักงานผลิตกัลวาไนซ์		
12	6800479	นายวรวุธ เนาวโคอักษร	พนักงานผลิตกัลวาไนซ์		
13	6800485	นายอภิสิทธิ์ ธัญญานนท์	พนักงานผลิตกัลวาไนซ์		

[redacted]

กรณีผู้บังคับบัญชาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายชื่อที่กำหนดไว้

ลำดับ No.	เลขประจำตัว Emp ID.	ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	ตำแหน่ง Position	ลายมือชื่อ / Signature เช้า / Morning	บ่าย / Afternoon

แบบลงทะเบียนรายชื่อพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม (Training Registration Form)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด / TSN WIRES COMPANY LIMITED

หลักสูตร (Course Title) : การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
(Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill)

วันที่ (Date) : วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 (Wednesday, 12 November 2025) เวลา : 09:00-17:00 น.

สถานที่ (Place) : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 TSN Wires (ระยอง)

วิทยากร (Instructor) : คุณมานะ ผิวอ่อน
จากบริษัท ระยองการดับเพลิง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

กรณีผู้มีรายชื่อเข้าอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแทน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแทน ขีดฆ่าเลขประจำตัว และชื่อเดิม โดยเขียนเลขประจำตัว และชื่อของตนเองแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วย

ลำดับ No.	เลขประจำตัว Emp ID.	ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	ตำแหน่ง Position	ลายมือชื่อ / Signature เช้า / Morning	บ่าย / Afternoon
	ส่วนสนับสนุนการผลิต				
14	6800501	นายจิรวัต จันทร์ศรี	วิศวกรซ่อมบำรุง		
15	6800472	นายวุฒินันท์ แสนน้อย	เจ้าหน้าที่สินค้าสำเร็จรูป		

[redacted]

กรณีผู้บังคับบัญชาส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายชื่อที่กำหนดไว้

ลำดับ No.	เลขประจำตัว Emp ID.	ชื่อ - นามสกุล Name - Surname	ตำแหน่ง Position	ลายมือชื่อ / Signature เช้า / Morning	บ่าย / Afternoon

ภาคผนวก จ-36 :เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มกราคม 2569

1.ตารางรายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	หน่วย	ผลการตรวจเช็ค	
				ใช้งานได้ปกติ จำนวน	ผิดปกติ จำนวน
1	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical	51	เครื่อง	51	0
2	ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2	16	เครื่อง	16	0
3	ไฟฉุกเฉิน Emergency Light	50	จุด	50	0
4	ป้ายไฟทางออก Exit Light	18	จุด	18	0
5	ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet	13	ตู้	13	0
6	ตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant	4	Set	4	0
7	หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection	1	จุด	1	0
8	ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station	20	จุด	20	0
9	อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module	20	Set	19	1
10	อ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower	3	Set	3	0
11	กระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror	7	Set	7	0
12	ตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet	8	Set	8	0
13	เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump (ทุกสัปดาห์)	1	เครื่อง	1	0
รวม		212	-	211	1

2.รายละเอียดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ผิดปกติ / สภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบุวิธีการแก้ไข

- อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ (FZM โซน 4-2 ไฟ LED สีแดงติดตลอดเวลา Reset ไม่หาย)

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 30/12/25 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

[redacted]

01

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

ประจำเดือน 2/ม.ค.69 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX - 001	ในป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	FEX - 002	หลังโรงอาหาร (รอบนอก)	✓		
3	FEX - 003	ในโรงอาหาร	✓		
4	FEX - 004	ในห้อง QC	✓		
5	FEX - 005	ในห้อง QC	✓		
6	FEX - 006	ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 2)	✓		
7	FEX - 007	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
8	FEX - 008	หน้าห้อง Meeting (ชั้น 2)	✓		
9	FEX - 009	เสาหน้าห้องพยาบาล	✓		
10	FEX - 010	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		Refill ถัง 15/7/25
11	FEX - 011	ประตูทางออก หลัง H2	✓		
12	FEX - 012	ในห้อง Store	✓		
13	FEX - 013	ในห้อง Store	✓		
14	FEX - 014	ใน Work shop MTS	✓		
15	FEX - 015	บันไดทางขึ้นออฟฟิส MTS	✓		
16	FEX - 016	หน้าห้องน้ำ MTS	✓		
17	FEX - 017	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	✓		
18	FEX - 018	หน้าประตู 7 ข้างห้อง Fire Pump	✓		
19	FEX - 019	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
20	FEX - 020	หน้าประตู 3 พื้นที่เก็บลวดหนาม	✓		
21	FEX - 021	เสาข้าง DRG5	✓		
22	FEX - 022	เสาหน้าออฟฟิส DRG	✓		
23	FEX - 023	หลังเครื่องพันลวดหนาม	✓		
24	FEX - 024	หลังห้องไฟฟ้า Strande	✓		
25	FEX - 025	พื้นที่จ่ายสินค้าโลจิสติกส์	✓		Refill ถัง 11/2/25
26	FEX - 026	ในตู้ FHC-001 ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
27	FEX - 027	ในตู้ FHC-002 หน้าห้อง VC (ชั้น 2)	✓		
28	FEX - 028	ในตู้ FHC-003 ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
29	FEX - 029	ในตู้ FHC-004 หน้า Take up	✓		
30	FEX - 030	ในตู้ FHC-005 หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
31	FEX - 031	ในตู้ FHC-006 ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
32	FEX - 032	ในตู้ FHC-007 หน้า Work shop MTS	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ		✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	FEX - 033	ในตู้ FHC-008 หน้าห้อง Control DRG	✓		
34	FEX - 034	ในตู้ FHC-009 ข้างหน้าประตู 7	✓		
35	FEX - 035	ในตู้ FHC-010 ข้างหน้าประตู 4	✓		
36	FEX - 036	ในตู้ FHC-011 ข้างหน้าประตู 3	✓		
37	FEX - 037	ในตู้ FHC-012 พื้นที่จ่ายสินค้า G-9 LSS	✓		
38	FEX - 038	ในตู้ FHC-013 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
39	FEX - 039	WWT (รอบนอก)	✓		
40	FEX - 040	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
41	FEX - 041	WWT (รอบนอก)	✓		
42	FEX - 042	MTS 1 (รถแก๊สต้นเก่า)	✓		
43	FEX - 043	MTS 2 (รถแก๊สต้นใหม่)	✓		
44	FEX - 044	เสาทางเดินข้าง Zinc bath	✓		
45	FEX - 045	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
46	FEX - 046	หน้าห้อง Control Room 2	✓		Refill ถัง 26/2/25
47	FEX - 047	ข้างประตู 12 ฝั่ง GI	✓		
48	FEX - 048	ข้างตู้ไฟ LPF 5 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
49	FEX - 049	หน้าออฟฟิศลวดหนาม	✓		ติดตั้ง 14/11/25
50	Spare FEX - 002	ในห้อง Safety	✓		
51	Spare FEX - 003	ในห้อง Safety	✓		

F-30-2

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. แรงดัน	เกจ์วัดแรงดัน เข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวเท่านั้น
3. สายฉีด	สายฉีดไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
4. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
5. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
6. ผงเคมี	เช็คการโรยตัวของผงเคมีภายในถังต้องไม่จับตัวเป็นก้อน
7. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ			✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			น้ำหนักรวม	น้ำหนักมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า	น้ำที่ชั่งจริง (ระบุ)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX Co2 - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	12.50 kg.	11.25 kg.	11.85 kg.	✓		Refill ถัง 8/2/25
2	FEX Co2 - 002	หน้าห้อง Server	12.40 kg.	11.15 kg.	12.40 kg.	✓		
3	FEX Co2 - 003	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า Take up GI	12.40 kg.	11.15 kg.	12.20 kg.	✓		
4	FEX Co2 - 004	หน้าห้อง Control Room 1	13.20 kg.	11.90 kg.	12.45 kg.	✓		
5	FEX Co2 - 005	หน้าห้อง Control Room 2	13.10 kg.	11.80 kg.	13.00 kg.	✓		
6	FEX Co2 - 006	หน้าห้อง Main Sub Station	13.20 kg.	11.90 kg.	12.10 kg.	✓		
7	FEX Co2 - 007	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	13.30 kg.	12.00 kg.	12.10 kg.	✓		
8	FEX Co2 - 008	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	12.15 kg.	✓		
9	FEX Co2 - 009	WWT	13.20 kg.	11.90 kg.	13.20 kg.	✓		ซื้อใหม่ 17/12/25
10	FEX Co2 - 010	WWT	12.80 kg.	11.50 kg.	12.50 kg.	✓		Refill ถัง 24/11/25
11	FEX Co2 - 011	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	11.85 kg.	✓		Refill ถัง 24/11/25
12	FEX Co2 - 012	ห้อง Fire Pump	12.80 kg.	11.50 kg.	12.80 kg.	✓		
13	Spare Co2 - 001	ในห้อง Safety	12.70 kg.	11.40 kg.	12.70 kg.	✓		Refill ถัง 24/11/25
14	Spare Co2 - 002	ในห้อง Safety	13.10 kg.	11.80 kg.	13.10 kg.	✓		Refill ถัง 24/11/25
15	Spare Co2 - 003	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.10 kg.	✓		Refill ถัง 24/11/25
16	Spare Co2 - 004	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		Refill ถัง 24/11/25

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. สายฉีดพร้อมกระบอก	สายฉีดพร้อมกระบอก ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
3. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
4. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
6. ชั่งน้ำหนักถัง	น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวม หรือไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ข้างถัง

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน มกราคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EM - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		เปลี่ยนแบต 8/5/25
2	EM - 002	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		เปลี่ยนแบต 8/5/25
3	EM - 003	ในห้อง Server	✓		เปลี่ยนแบต 28/11/25
4	EM - 004	หน้าบันไดห้อง Server	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
5	EM - 005	ในโรงอาหาร	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/10/25
6	EM - 006	ทางเดินหน้าโรงอาหาร	✓		เปลี่ยนแบต 22/11/25
7	EM - 007	หลังที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		เปลี่ยนแบต 20/6/25
8	EM - 008	ข้างประตู 12 QC	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
9	EM - 009	หน้าห้อง Control 1	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
10	EM - 010	ในห้อง Control 1	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
11	EM - 011	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		เปลี่ยนแบต 21/11/25
12	EM - 012	ในห้อง Control 2	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
13	EM - 013	ในห้อง Control 2	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 22/11/25
14	EM - 014	หลังห้อง Store	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
15	EM - 015	หน้าห้อง Main Sub Station	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
16	EM - 016	ในห้อง Main Sub Station	✓		
17	EM - 017	ในห้อง Main Sub Station	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
18	EM - 018	ข้างประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
19	EM - 019	ในห้อง Control 3	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
20	EM - 020	ในห้อง Control 3	✓		เปลี่ยนแบต 21/11/25
21	EM - 021	ปั๊มลม หลัง DRG.1	✓		เปลี่ยนแบต 21/11/25
22	EM - 022	ข้างประตู 7 ขัดลวดฝั่ง Fire Pump	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
23	EM - 023	เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
24	EM - 024	เสาหลังจุดเจียรลวด	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
25	EM - 025	เสาหน้า DRG.4	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
26	EM - 026	เสาข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
27	EM - 027	ข้างประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
28	EM - 028	ข้างประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
29	EM - 029	เสาหน้าออฟฟิศ DRG.	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
30	EM - 030	ข้างบันได Service Cran	✓		เปลี่ยนแบต 21/11/25
31	EM - 031	หลังเครื่อง V-Grip ลวดหนาม	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
32	EM - 032	จุดเก็บลวดชุบ K-22	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	EM - 033	จุดเก็บลวดชุบ K-10	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
34	EM - 034	ข้างประตู Ramp Load	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
35	EM - 035	จุดเก็บลวด LSS G-7	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
36	EM - 036	ข้างประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		เปลี่ยนแบต 22/11/25
37	EM - 037	เสาหน้าห้องไฟ Strande	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
38	EM - 038	เสาโต๊ะทำงาน Strande	✓		เปลี่ยนแบต 27/1/26
39	EM - 039	บันไดหน้าห้อง Server (ชั้น 2)	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
40	EM - 040	หน้า Meeting Room 3 (ชั้น 2)	✓		เปลี่ยนแบต 22/11/25
41	EM - 041	บันไดหน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
42	EM - 042	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		เปลี่ยนแบต 22/11/25
43	EM - 043	บันไดฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
44	EM - 044	ห้อง Fire Pump 1 (รอบนอก)	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
45	EM - 045	ห้อง Fire Pump 2 (รอบนอก)	✓		
46	EM - 046	ในห้อง Control Fire Pump (รอบนอก)	✓		เปลี่ยนแบต 24/5/25
47	EM - 047	WWT 1 (รอบนอก)	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
48	EM - 048	WWT 2 (รอบนอก)	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 2/5/25
49	EM - 049	หน้าห้อง Control 2 (ใกล้ตู้ FHC-005)	✓		เปลี่ยนแบต 21/11/25
50	EM - 050	ออฟฟิศ MTS ชั้น 2	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 5/12/25

วิธีการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างทั้ง 2 ข้าง หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EXL - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EXL - 002	ทางออกเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		
3	EXL - 003	ข้างที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
4	EXL - 004	ประตู 12 QC	✓		
5	EXL - 005	ประตู 11 Zinc bath	✓		
6	EXL - 006	ประตู 9 MTS	✓		
7	EXL - 007	ประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
8	EXL - 008	ประตู 7 เจียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
9	EXL - 009	ประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
10	EXL - 010	ประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
11	EXL - 011	ประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
12	EXL - 012	ประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
13	EXL - 013	ประตู 2 เก็บลวดใกล้ Ramp Load	✓		
14	EXL - 014	ประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
15	EXL - 015	ประตูหน้า Meeting Room 4 (ชั้น 2)	✓		
16	EXL - 016	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
17	EXL - 017	ประตูห้องประชุมฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
18	EXL - 018	ประตู 10 ห้อง Store (รอบนอก)	✓		เปลี่ยนใหม่ 1/2/25

วิธีการตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างปกติ
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHC - 001	ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
2	FHC - 002	ออฟฟิศชั้น 2 หน้าห้อง VC	✓		
3	FHC - 003	ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
4	FHC - 004	หน้า Take Up	✓		เปลี่ยนหัวปืน 1" 17/5/25
5	FHC - 005	หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
6	FHC - 006	ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		เปลี่ยนหัวปืน 1" 17/5/25
7	FHC - 007	หน้า Work shop MTS	✓		
8	FHC - 008	หน้าห้อง Control DRG.	✓		
9	FHC - 009	หน้าประตู 7 DRG.	✓		เปลี่ยนหัวปืน 1" 17/5/25
10	FHC - 010	หน้าประตู 4 DRG.	✓		
11	FHC - 011	ที่เก็บสเกลเหล็ก ใกล้ประตู 3	✓		เปลี่ยนหัวปืน 1" 6/11/25
12	FHC - 012	จุดเก็บลวด G-9 LSS	✓		
13	FHC - 013	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		


วิธีการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง,หัวปืน	สายดับเพลิงและข้อต่อต้องไม่รั่วซึม ไม่แตกลายงา , หัวปืนต้องพร้อมใช้งานสามารถหมุนปรับแรงดันน้ำได้
3. วาล์วน้ำ ทั้ง 2 ตัว	1. Ball Valve ขนาด 1" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางและฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงภายในตู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

ประจำเดือน มกราคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHH - 001	Hydrogen Station (นอกอาคาร)	✓		ฉีดสเปรย์อเนกประสงค์
2	FHH - 002	หน้าประตู 8 MTS (นอกอาคาร)	✓		"
3	FHH - 003	หน้าประตู 4 DRG. (นอกอาคาร)	✓		"
4	FHH - 004	ข้าง Ramp Load (นอกอาคาร)	✓		"

วิธีการตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง	สายดับเพลิง ขนาด 2.5" 2 เส้น และข้อต่อสวมเร็วต้องไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
3. วาล์วน้ำ Fire Hydrant	Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางอยู่ในสภาพดี และฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ขวานนักดับเพลิง	ขวานนักดับเพลิง 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ประแจ F	ประแจ F 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
6. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

ประจำเดือน มกราคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FDC - 001	หลังโรงอาหาร (นอกอาคาร)	✓		ฉีดสเปรย์อเนกประสงค์

วิธีการตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง น็อตทุกตัวยึดแน่นอยู่ครบ
2. ข้อต่อสวมเร็ว	ข้อต่อสวมเร็วต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่	ฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่ และซีนยางอยู่ครบ สภาพพร้อมใช้งาน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station

ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	MPS-Z 01	ป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	MPS-Z 02	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
3	MPS-Z 03-1	หน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
4	MPS-Z 03-2	หน้าห้องเก็บเอกสารบัญชี (ชั้น 2)	✓		
5	MPS-Z 04-1	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
6	MPS-Z 04-2	หน้าห้อง Server	✓		
7	MPS-Z 05	ข้างประตู 12 QC	✓		
8	MPS-Z 06	หน้าห้อง Control 1	✓		
9	MPS-Z 07	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
10	MPS-Z 08	หน้าห้อง Control 2	✓		
11	MPS-Z 10	MTS	✓		
12	MPS-Z 11	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
13	MPS-Z 12	ข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
14	MPS-Z 13	เสาด้านหลังเจียรลวด	✓		
15	MPS-Z 14	ข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
16	MPS-Z 15	ข้างออฟฟิศลวดหนาม	✓		
17	MPS-Z 16	มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande	✓		
18	MPS-Z 17-1	ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		เปลี่ยนกระดิ่ง 12/10/25
19	MPS-Z 17-2	ใน Ramp Load	✓		
20	MPS -Z WWT	WWT (รอบนอก)	✓		

9-09-25

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพปุ่มกด	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. สภาพกริ่งด้านบน	
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบกดจริง	ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อทำการกด

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	Zone 01	ป้อม รปภ.	FZM-1	✓		
		(ป้อม รปภ.)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 12/10/25
2	Zone 02	หน้าออฟฟิศ LSS แถวกลาง - Strande	FZM-1	✓		
		(หน้าออฟฟิศ LSS)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 12/10/25
3	Zone 03-1	ชั้น 2 ฝั่งโรงอาหาร	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 29/7/25
4	Zone 03-2	ชั้น 2 ฝั่งห้องประชุม	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 21/6/25
5	Zone 04-1	โรงอาหาร , ออฟฟิศ LSS	FZM-1	✓		
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
6	Zone 04-2	ออฟฟิศ ชั้น 1 , ล็อคเกอร์ , ห้องพยาบาล , QCS	FZM-1		✘	ไฟ LED สีเขียวติดตลอดเวลา
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
7	Zone 05	แบ่งคอยล์ , GI - บ่อ Zinc	FZM-1	✓		
		(ประตู 12 ข้าง QCS)	FCM-1	✓		
8	Zone 06	ห้อง Control 1 , บ่อ Zinc - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ประตู 11 ข้างบ่อ Zinc)	FCM-1	✓		
9	Zone 07	ห้อง Control 2	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 1)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 12/10/25
10	Zone 08	สโตร์ , ออฟฟิศสโตร์	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 2)	FCM-1	✓		
11	Zone 09	MTS , Office MTS ชั้น 2 , Sub Station	FZM-1			
		(เสาข้างตู้ FHC - 007)	FCM-1	ไม่ได้ต่อใช้งาน ติดตั้งใกล้กับโซน 10		
12	Zone 10	บ่อ Clenning - Pay Off	FZM-1	✓		
		(MTS)	FCM-1	✓		
13	Zone 11	Fire Pump , ห้อง Control 3	FZM-1	✓		
		(Fire Pump)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 12/10/25
14	Zone 12	เครื่องดึง ฝั่งสยามลวด	FZM-1	✓		เปลี่ยน 29/7/25
		(เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
15	Zone 13	เครื่องดึง แถวกลาง	FZM-1	✓		
		(เสาด้านหลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 21/6/25
16	Zone 14	เครื่องดึง ฝั่งขยะอันตราย	FZM-1	✓		
		(จุดทิ้งขยะอันตราย)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 12/10/25

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)						
ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
17	Zone 15	ลวดหนาม - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ข้างออฟฟิศลวดหนาม)	FCM-1	✓		เปลี่ยน 12/10/25
18	Zone 16	บ่อ Clenning - บ่อ Zinc ฝั่งเก็บสินค้า	FZM-1	✓		เปลี่ยน 21/6/25
		(มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande)	FCM-1	✓		
19	Zone 17	LSS ฝั่ง Ramp Load , ใน Ramp Load	FZM-1	✓		
		(ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load)	FCM-1	✓		
20	Zone WWT	บ่อ WWT	รุ่นใหม่ติดตั้งทีหลัง	✓		

ความหมายของโมดูล
FZM-1 หมายถึง โมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น
FCM-1 หมายถึง โมดูลควบคุมที่ช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (กระดิ่ง, แตร, ไฟแฟลช, ลำโพง เป็นต้น)

วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. หลอดไฟ LED	มีดวงไฟ LED แสดงผลการทำงาน โดยจะกระพริบทุก 5 วินาที
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบการทำงานจริง	ต้องส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control Panal ได้ถูกต้องปกติ (ผู้รับเหมาจะเข้าทดสอบปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	E&S - 001	บ่อ Cleaning ใกล้ตู้ดับเพลิง FHC-005	✓		
2	E&S - 002	WWT (รอบนอก)	✓		
3	E&S - 003	บ่อ Cleaning ใกล้เตา Furnace	✓		ติดตั้ง 18/11/25

วิธีการตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที) , โซ่และฝาครอบหัวก๊อกอยู่ครบ
3. ฝักบัวชำระฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที)
4. วาล์วน้ำ	ปกติปิด วาล์วน้ำต้องไม่รั่วซึมสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	TCM - 001	หน้าโรงงานติดถนนการนิคมฯ	✓		
2	TCM - 002	มุมทางโค้งหน้าโรงงานฝั่งออฟฟิศ	✓		
3	TCM - 003	หน้าประตู 11 Zinc bath	✓		
4	TCM - 004	หน้าประตู 7 เจียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
5	TCM - 005	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่ง Fire Pump	✓		
6	TCM - 006	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่งถังขยะเขียว	✓		
7	TCM - 007	ในประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		

วิธีการตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพโดยรวม	การติดตั้งมั่นคงแข็งแรงเสาแน่นไม่โยก , เสาไม่เป็นสนิม/สีไม่ลอก
2. กระจก	กระจกไม่แตกร้าว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)						
ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	เช็คจำนวน (ระบุ)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	1	✓	
2	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	5	✓	
3	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	5	✓	
4	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	5	✓	
5	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	9	✓	
6	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	1	✓	ซื้อใหม่ 15/7/25
7	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	1	✓	
8	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	1	✓	

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.12-1 ...1.../26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจนับตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องบันทึกเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	สัปดาห์ที่ตรวจนับ			
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	เสื้อคลุมดับเพลิง	5	ตัว	✓	✓	✓	✓
2	รองเท้าดับเพลิง	5	คู่	✓	✓	✓	✓
3	หมวกดับเพลิง	5	ใบ	✓	✓	✓	✓
4	ผ้าคลุมศีรษะผจญเพลิง (Hood)	9	ผืน	✓	✓	✓	✓
5	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	✓	✓	✓	✓
6	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	✓	✓	✓	✓
7	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจนับ (แผนก QCS. ทุกสัปดาห์)			[redacted]			
	วันที่			3-6-9			
	ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกสัปดาห์)						
	วันที่						
	ผู้รับทราบ (จป.วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง)						
	วันที่						

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : แผนก QCS. และ SEU. จะทำการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย โทร.101 (แบบฟอร์มนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานความปลอดภัยฯ)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส	Model/Blend	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			ตัวเครื่อง	แบตเตอรี่	เสา	แท่นชาร์จ	สัญญาณ (ระบุ 16-1 ถึง 16-5)	
1	SEU. 001	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	ทดสอบ DRG - ฝ่ายรปภ.
2	SEU. 002	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	〃
3	SEU. 003	ICOM	✓	✓	✓	✓	16-5	〃
4	SEU. 004	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	〃
5	SEU. 005	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	〃
6	SEU. 006	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	〃

วิธีการตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. ตัวเครื่อง	สภาพโดยรวมไม่แตกชำรุด , เปิด-ปิดเครื่องได้ปกติ
2. แบตเตอรี่	ไม่แตกชำรุด , ไม่บวม , สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
3. เสา	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ
4. แท่นชาร์จ	เสียบชาร์จได้ปกติ , มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ , สายไฟเรียบร้อยไม่มีรอยขาดหรือรั่ว
5. สัญญาณ	ทดสอบสัญญาณ รับ-ส่ง ได้ชัดเจนปกติ - ว.16-1 = ไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ - ว.16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ - ว.16-3 = ชัดเจนพอใช้ - ว.16-4 = ชัดเจนดี - ว.16-5 = ชัดเจนดีมาก

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

ล [redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน ...มกราคม... ปี ...2569... (สัปดาห์ที่ ...1...) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ ...14.20... - ...14.50...น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

ล-36-10

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	หน้าจอเสียสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		✘	หน้าจอเสียสภาพ

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มกราคม ปี 2568 (สัปดาห์ที่ 2) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.30 - 14.00 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าแกนซ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

จ-36-11

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก		✘	จอเสื่อมสภาพ
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	จอเสื่อมสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มกราคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 3) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.50 - 14.30 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘			
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		


จ-36-12

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘			
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		1
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	จอเสื่อมสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		1
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		✘	จอเสื่อมสภาพ.

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 4) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.15 - 13.40 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘		

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	/		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	/		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	/		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	/		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	/		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	/		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	/		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	/		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	/		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	/		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	/		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	/		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	/		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	/		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	/		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	/		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	/		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	/		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	/		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	/		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	/		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	/		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	/		

จ-36-13

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘		

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	/		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	/		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	/		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	/		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	- หน้าจอเสื่อมสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	/		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		X	- หน้าจอเสื่อมสภาพ.

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

1.ตารางรายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	หน่วย	ผลการตรวจเช็ค	
				ใช้งานได้ปกติ จำนวน	ผิดปกติ จำนวน
1	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical	51	เครื่อง	51	0
2	ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2	16	เครื่อง	16	0
3	ไฟฉุกเฉิน Emergency Light	50	จุด	50	0
4	ป้ายไฟทางออก Exit Light	18	จุด	18	0
5	ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet	13	ตู้	13	0
6	ตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant	4	Set	4	0
7	หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection	1	จุด	1	0
8	ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station	20	จุด	20	0
9	อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module	20	Set	19	1
10	อ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower	3	Set	3	0
11	กระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror	7	Set	7	0
12	ตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet	8	Set	8	0
13	เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump (ทุกสัปดาห์)	1	เครื่อง	1	0
รวม		212		211	1

2-36-14

2.รายละเอียดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ผิดปกติ / สภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบุวิธีการแก้ไข

- อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ (FZM โซน 4-2 ไฟ LED สีแดงติดตลอดเวลา Reset ไม่หาย)

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 30/12/25 และถอด Smoke Detector ที่มีปัญหาออกมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 19/2/26 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

* PM Fire Pump 6 รายการ ได้แก่ กรองไฮดรอ , กรองเชื้อหล่อลื่น , กรองน้ำมันเครื่อง , น้ำยาหม้อน้ำ กรองอากาศ , น้ำมันเครื่อง โดยที่มีต่อมน้ำยา.

หมายเหตุ :

1.ตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

[redacted]

No.01 - 02/26



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX - 001	ในป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	FEX - 002	หลังโรงอาหาร (รอบนอก)	✓		
3	FEX - 003	ในโรงอาหาร	✓		
4	FEX - 004	ในห้อง QC	✓		
5	FEX - 005	ในห้อง QC	✓		
6	FEX - 006	ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 2)	✓		
7	FEX - 007	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
8	FEX - 008	หน้าห้อง Meeting (ชั้น 2)	✓		
9	FEX - 009	เสาหน้าห้องพยาบาล	✓		
10	FEX - 010	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
11	FEX - 011	ประตูทางออก หลัง H2	✓		
12	FEX - 012	ในห้อง Store	✓		
13	FEX - 013	ในห้อง Store	✓		
14	FEX - 014	ใน Work shop MTS	✓		
15	FEX - 015	บันไดทางขึ้นออฟฟิส MTS	✓		
16	FEX - 016	หน้าห้องน้ำ MTS	✓		
17	FEX - 017	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	✓		
18	FEX - 018	หน้าประตู 7 ข้างห้อง Fire Pump	✓		
19	FEX - 019	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
20	FEX - 020	หน้าประตู 3 พื้นที่เก็บลวดหนาม	✓		
21	FEX - 021	เสาข้าง DRG5	✓		
22	FEX - 022	เสาหน้าออฟฟิส DRG	✓		
23	FEX - 023	หลังเครื่องพันลวดหนาม	✓		
24	FEX - 024	หลังห้องไฟฟ้า Strande	✓		
25	FEX - 025	พื้นที่จ่ายสินค้าโลจิสติกส์	✓		
26	FEX - 026	ในตู้ FHC-001 ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
27	FEX - 027	ในตู้ FHC-002 หน้าห้อง VC (ชั้น 2)	✓		
28	FEX - 028	ในตู้ FHC-003 ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
29	FEX - 029	ในตู้ FHC-004 หน้า Take up	✓		
30	FEX - 030	ในตู้ FHC-005 หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
31	FEX - 031	ในตู้ FHC-006 ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
32	FEX - 032	ในตู้ FHC-007 หน้า Work shop MTS	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	FEX - 033	ในตู้ FHC-008 หน้าห้อง Control DRG	✓		
34	FEX - 034	ในตู้ FHC-009 ข้างหน้าประตู 7	✓		
35	FEX - 035	ในตู้ FHC-010 ข้างหน้าประตู 4	✓		
36	FEX - 036	ในตู้ FHC-011 ข้างหน้าประตู 3	✓		
37	FEX - 037	ในตู้ FHC-012 พื้นที่จำหน่ายสินค้า G-9 LSS	✓		
38	FEX - 038	ในตู้ FHC-013 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
39	FEX - 039	WWT (รอบนอก)	✓		
40	FEX - 040	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
41	FEX - 041	WWT (รอบนอก)	✓		
42	FEX - 042	MTS 1 (รถแก๊สคันเก่า)	✓		
43	FEX - 043	MTS 2 (รถแก๊สคันใหม่)	✓		
44	FEX - 044	เสาทางเดินข้าง Zinc bath	✓		
45	FEX - 045	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
46	FEX - 046	หน้าห้อง Control Room 2	✓		
47	FEX - 047	ข้างประตู 12 ฝั่ง GI	✓		
48	FEX - 048	ข้างตู้ไฟ LPF 5 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
49	FEX - 049	หน้าออฟฟิศลวดหนาม	✓		
50	Spare FEX - 002	ในห้อง Safety	✓		
51	Spare FEX - 003	ในห้อง Safety	✓		

จ-36-15

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. แรงดัน	เกจ์วัดแรงดัน เข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวเท่านั้น
3. สายฉีด	สายฉีดไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
4. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
5. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
6. ผงเคมี	เช็กการโรยตัวของผงเคมีภายในถังต้องไม่จับตัวเป็นก้อน
7. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			น้ำหนักรวม	น้ำหนักมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า	น้ำที่ชั่งจริง (ระบุ)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX Co2 - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
2	FEX Co2 - 002	หน้าห้อง Server	12.40 kg.	11.15 kg.	12.40 kg.	✓		
3	FEX Co2 - 003	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า Take up GI	12.40 kg.	11.15 kg.	12.20 kg.	✓		
4	FEX Co2 - 004	หน้าห้อง Control Room 1	13.20 kg.	11.90 kg.	12.40 kg.	✓		
5	FEX Co2 - 005	หน้าห้อง Control Room 2	13.10 kg.	11.80 kg.	12.95 kg.	✓		
6	FEX Co2 - 006	หน้าห้อง Main Sub Station	13.20 kg.	11.90 kg.	12.05 kg.	✓		
7	FEX Co2 - 007	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	13.30 kg.	12.00 kg.	12.10 kg.	✓		
8	FEX Co2 - 008	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	12.20 kg.	✓		
9	FEX Co2 - 009	WWT	13.20 kg.	11.90 kg.	13.20 kg.	✓		
10	FEX Co2 - 010	WWT	12.80 kg.	11.50 kg.	12.50 kg.	✓		
11	FEX Co2 - 011	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	11.85 kg.	✓		
12	FEX Co2 - 012	ห้อง Fire Pump	12.80 kg.	11.50 kg.	12.80 kg.	✓		
13	Spare Co2 - 001	ในห้อง Safety	12.70 kg.	11.40 kg.	12.70 kg.	✓		
14	Spare Co2 - 002	ในห้อง Safety	13.10 kg.	11.80 kg.	13.10 kg.	✓		
15	Spare Co2 - 003	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.10 kg.	✓		
16	Spare Co2 - 004	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. สายฉีดพร้อมกระบอก	สายฉีดพร้อมกระบอก ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
3. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
4. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
6. ชั่งน้ำหนักถัง	น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวม หรือไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ข้างถัง

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ			✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)		
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EM - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EM - 002	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
3	EM - 003	ในห้อง Server	✓		
4	EM - 004	หน้าบันไดห้อง Server	✓		
5	EM - 005	ในโรงอาหาร	✓		
6	EM - 006	ทางเดินหน้าโรงอาหาร	✓		
7	EM - 007	หลังที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
8	EM - 008	ข้างประตู 12 QC	✓		
9	EM - 009	หน้าห้อง Control 1	✓		
10	EM - 010	ในห้อง Control 1	✓		
11	EM - 011	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
12	EM - 012	ในห้อง Control 2	✓		
13	EM - 013	ในห้อง Control 2	✓		
14	EM - 014	หลังห้อง Store	✓		
15	EM - 015	หน้าห้อง Main Sub Station	✓		
16	EM - 016	ในห้อง Main Sub Station	✓		
17	EM - 017	ในห้อง Main Sub Station	✓		
18	EM - 018	ข้างประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
19	EM - 019	ในห้อง Control 3	✓		
20	EM - 020	ในห้อง Control 3	✓		
21	EM - 021	ปั๊มลม หลัง DRG.1	✓		
22	EM - 022	ข้างประตู 7 ขัดลวดผึ่ง Fire Pump	✓		
23	EM - 023	เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
24	EM - 024	เสาหลังจุดเจียรลวด	✓		
25	EM - 025	เสาหน้า DRG.4	✓		
26	EM - 026	เสาข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
27	EM - 027	ข้างประตู 4 เจียรลวดผึ่งสนามหญ้า	✓		
28	EM - 028	ข้างประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
29	EM - 029	เสาหน้าออฟฟิศ DRG.	✓		
30	EM - 030	ข้างบันได Service Cran	✓		
31	EM - 031	หลังเครื่อง V-Grip ลวดหนาม	✓		
32	EM - 032	จุดเก็บลวดชุบ K-22	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ			✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)		
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	EM - 033	จุดเก็บลวดชุบ K-10	✓		
34	EM - 034	ข้างประตู Ramp Load	✓		
35	EM - 035	จุดเก็บลวด LSS G-7	✓		
36	EM - 036	ข้างประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
37	EM - 037	เสาหน้าห้องไฟ Strande	✓		
38	EM - 038	เสาโต๊ะทำงาน Strande	✓		
39	EM - 039	บันไดหน้าห้อง Server (ชั้น 2)	✓		
40	EM - 040	หน้า Meeting Room 3 (ชั้น 2)	✓		
41	EM - 041	บันไดหน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
42	EM - 042	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
43	EM - 043	บันไดผึ่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
44	EM - 044	ห้อง Fire Pump 1 (รอบนอก)	✓		
45	EM - 045	ห้อง Fire Pump 2 (รอบนอก)	✓		
46	EM - 046	ในห้อง Control Fire Pump (รอบนอก)	✓		
47	EM - 047	WWT 1 (รอบนอก)	✓		
48	EM - 048	WWT 2 (รอบนอก)	✓		
49	EM - 049	หน้าห้อง Control 2 (ใกล้ตู้ FHC-005)	✓		
50	EM - 050	ออฟฟิศ MTS ชั้น 2	✓		

วิธีการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างทั้ง 2 ข้าง หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EXL - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EXL - 002	ทางออกเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		
3	EXL - 003	ข้างที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
4	EXL - 004	ประตู 12 QC	✓		
5	EXL - 005	ประตู 11 Zinc bath	✓		
6	EXL - 006	ประตู 9 MTS	✓		
7	EXL - 007	ประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
8	EXL - 008	ประตู 7 เขียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
9	EXL - 009	ประตู 6 หลังเขียรลวด	✓		
10	EXL - 010	ประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
11	EXL - 011	ประตู 4 เขียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
12	EXL - 012	ประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
13	EXL - 013	ประตู 2 เก็บลวดใกล้ Ramp Load	✓		
14	EXL - 014	ประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
15	EXL - 015	ประตูหน้า Meeting Room 4 (ชั้น 2)	✓		
16	EXL - 016	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
17	EXL - 017	ประตูห้องประชุมฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
18	EXL - 018	ประตู 10 ห้อง Store (รอบนอก)	✓		

วิธีการตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมทกดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างปกติ
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHC - 001	ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
2	FHC - 002	ออฟฟิศชั้น 2 หน้าห้อง VC	✓		
3	FHC - 003	ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
4	FHC - 004	หน้า Take Up	✓		
5	FHC - 005	หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
6	FHC - 006	ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
7	FHC - 007	หน้า Work shop MTS	✓		
8	FHC - 008	หน้าห้อง Control DRG.	✓		
9	FHC - 009	หน้าประตู 7 DRG.	✓		
10	FHC - 010	หน้าประตู 4 DRG.	✓		
11	FHC - 011	ที่เก็บสเกลเหล็ก ใกล้ประตู 3	✓		
12	FHC - 012	จุดเก็บลวด G-9 LSS	✓		
13	FHC - 013	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง,หัวปืน	สายดับเพลิงและข้อต่อต้องไม่รั่วซึม ไม่แตกลายงา , หัวปืนต้องพร้อมใช้งานสามารถหมุนปรับแรงดันน้ำได้
3. วาล์วน้ำ ทั้ง 2 ตัว	1. Ball Valve ขนาด 1" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางและฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงภายในตู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.06 - 2/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHH - 001	Hydrogen Station (นอกอาคาร)	/		
2	FHH - 002	หน้าประตู 8 MTS (นอกอาคาร)	/		
3	FHH - 003	หน้าประตู 4 DRG. (นอกอาคาร)	/		
4	FHH - 004	ข้าง Ramp Load (นอกอาคาร)	/		

วิธีการตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง	สายดับเพลิง ขนาด 2.5" 2 เส้น และข้อต่อสวมเร็วต้องไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
3. วาล์วน้ำ Fire Hydrant	Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางอยู่ในสภาพดี และฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ขวานนักดับเพลิง	ขวานนักดับเพลิง 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ประแจ F	ประแจ F 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
6. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

J-30-F-18

No.07 - 2/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FDC - 001	หลังโรงอาหาร (นอกอาคาร)	/		

วิธีการตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง น็อตทุกตัวยึดแน่นอยู่ครบ
2. ข้อต่อสวมเร็ว	ข้อต่อสวมเร็วต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่	ฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่ และซีนยางอยู่ครบ สภาพพร้อมใช้งาน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	MPS-Z 01	ป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	MPS-Z 02	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
3	MPS-Z 03-1	หน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
4	MPS-Z 03-2	หน้าห้องเก็บเอกสารบัญชี (ชั้น 2)	✓		
5	MPS-Z 04-1	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
6	MPS-Z 04-2	หน้าห้อง Server	✓		
7	MPS-Z 05	ข้างประตู 12 QC	✓		
8	MPS-Z 06	หน้าห้อง Control 1	✓		
9	MPS-Z 07	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
10	MPS-Z 08	หน้าห้อง Control 2	✓		
11	MPS-Z 10	MTS	✓		
12	MPS-Z 11	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
13	MPS-Z 12	ข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
14	MPS-Z 13	เสาด้านหลังเจียรลวด	✓		
15	MPS-Z 14	ข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
16	MPS-Z 15	ข้างออฟฟิศลวดหนาม	✓		
17	MPS-Z 16	มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande	✓		
18	MPS-Z 17-1	ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		
19	MPS-Z 17-2	ใน Ramp Load	✓		
20	MPS -Z WWT	WWT (รอบนอก)	✓		

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพปุ่มกด	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. สภาพกริ่งด้านบน	
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบกดจริง	ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อทำการกด

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/ โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	Zone 01	ป้อม รปภ. (ป้อม รปภ.)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
2	Zone 02	หน้าออฟฟิศ LSS แถวกลาง - Strande (หน้าออฟฟิศ LSS)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
3	Zone 03-1	ชั้น 2 ฝั่งโรงอาหาร (หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
4	Zone 03-2	ชั้น 2 ฝั่งห้องประชุม (หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
5	Zone 04-1	โรงอาหาร , ออฟฟิศ LSS (ในห้อง Server)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
6	Zone 04-2	ออฟฟิศ ชั้น 1 , ล็อคเกอร์ , ห้องพยาบาล , QCS (ในห้อง Server)	FZM-1		X	LED สีแดงขึ้นค้าง Reset ไม่หาย
			FCM-1	✓		
7	Zone 05	แบ่งคอยล์ , GI - บ่อ Zinc (ประตู 12 ข้าง QCS)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
8	Zone 06	ห้อง Control 1 , บ่อ Zinc - บ่อ Clenning (ประตู 11 ข้างบ่อ Zinc)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
9	Zone 07	ห้อง Control 2 (หน้าห้อง Control 1)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
10	Zone 08	สโตร์ , ออฟฟิศสโตร์ (หน้าห้อง Control 2)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
11	Zone 09	MTS , Office MTS ชั้น 2 , Sub Station (เสาข้างตู้ FHC - 007)	FZM-1	✓		
			FCM-1	ไม่ได้ต่อใช้งาน ติดตั้งใกล้กับโซน 10		
12	Zone 10	บ่อ Clenning - Pay Off (MTS)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
13	Zone 11	Fire Pump , ห้อง Control 3 (Fire Pump)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
14	Zone 12	เครื่องดึง ฝั่งสยามลวด (เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
15	Zone 13	เครื่องดึง แถวกลาง (เสาด้านหลังเจียรลวด)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
16	Zone 14	เครื่องดึง ฝั่งขยะอันตราย (จุดทิ้งขยะอันตราย)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)						
ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
17	Zone 15	ลวดหนาม - บ่อ Clenning (ข้างออฟฟิศลวดหนาม)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
18	Zone 16	บ่อ Clenning - บ่อ Zinc ฝั่งเก็บสินค้า (มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
19	Zone 17	LSS ฝั่ง Ramp Load , ใน Ramp Load (ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load)	FZM-1	✓		
			FCM-1	✓		
20	Zone WWT	บ่อ WWT	รุ่นใหม่ติดตั้งทีหลัง	✓		

ความหมายของโมดูล
FZM-1 หมายถึง โมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น
FCM-1 หมายถึง โมดูลควบคุมที่ช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (กระดิ่ง, แตร, ไฟแฟลช, ลำโพง เป็นต้น)

วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. หลอดไฟ LED	มีดวงไฟ LED แสดงผลการทำงาน โดยจะกระพริบทุก 5 วินาที
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบการทำงานจริง	ต้องส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control Panal ได้ถูกต้องปกติ (ผู้รับเหมาจะเข้าทดสอบปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

07-06-2

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	E&S - 001	บ่อ Cleaning ใกล้ตู้ดับเพลิง FHC-005	✓		
2	E&S - 002	WWT (รอบนอก)	✓		
3	E&S - 003	บ่อ Cleaning ใกล้เตา Furnace	✓		

วิธีการตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที) , โซ่และฝาครอบหัวก๊อกอยู่ครบ
3. ฝักบัวชำระฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที)
4. วาล์วน้ำ	ปกติปิด วาล์วน้ำต้องไม่รั่วซึมสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	TCM - 001	หน้าโรงงานติดถนนการนิคมฯ	✓		
2	TCM - 002	มุมทางโค้งหน้าโรงงานฝั่งออฟฟิศ	✓		
3	TCM - 003	หน้าประตู 11 Zinc bath	✓		
4	TCM - 004	หน้าประตู 7 เขียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
5	TCM - 005	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่ง Fire Pump	✓		
6	TCM - 006	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่งถังขยะเขียว	✓		
7	TCM - 007	ในประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		

วิธีการตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพโดยรวม	การติดตั้งมั่นคงแข็งแรงเสาแน่นไม่โยก , เสาไม่เป็นสนิม/สีไม่ลอก
2. กระจก	กระจกไม่แตกร้าว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)						
ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	เช็คจำนวน (ระบุ)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	1	✓	
2	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	5	✓	
3	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	5	✓	
4	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	5	✓	
5	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	9	✓	
6	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	1	✓	
7	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	1	✓	
8	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	1	✓	

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจนับตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องบันทึกเพิ่มเติม)


ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	สัปดาห์ที่ตรวจนับ			
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	✓	✓	✓	✓
2	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	✓	✓	✓	✓
3	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	✓	✓	✓	✓
4	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	✓	✓	✓	✓
5	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	✓	✓	✓	✓
6	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	✓	✓	✓	✓
7	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจนับ (แผนก QCS. ทุกสัปดาห์)			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	วันที่			[redacted]			
	ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกสัปดาห์)						
	วันที่						
	ผู้รับทราบ (จป.วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง)						
	วันที่			2 . 3 . 69			

ค-36-22

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : แผนก QCS. และ SEU. จะทำการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ใบ ทร.101 (แบบฟอร์มนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานความปลอดภัยฯ)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.




แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2568 (สัปดาห์ที่ 2) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.40 - 14.10 น.

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 3) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 10.10 - 10.40 น.

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	/		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	/		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	/		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	/		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	/		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	/		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	/		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	/		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	/		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	/		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	/		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	/		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	/		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	/		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	/		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	/		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	/		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	/		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	/		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	/		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	/		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	/		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	/		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘					
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	/		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	/		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	/		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	/		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆ ได้ถูกต้อง		X	หน้าจอแสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	/		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		X	หน้าจอแสดงผลไม่เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-23

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘			
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	/		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	/		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	/		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	/		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสื่อมสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	/		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		X	จอเสื่อมสภาพ.

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-24

สิ่งที่เปลี่ยนอะไหล่ ประจำปี 6 รายการด้วย.

1. กรองไฮดรา
2. กรองเชื้อเพลิงแยกน้ำ
3. กรองน้ำมันเครื่อง.
4. น้ำยาหม้อน้ำ
5. กรองอากาศ
6. น้ำมันเครื่อง 18 ลิตร.

- เปลี่ยนโดยทีมงานซ่อมบำรุง (พี่ปรีชา, พี่ทุย, พี่เล็ก, พี่ยุทธ, โต้, น้ำลิงเอง.)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567 (สัปดาห์ที่ 4) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.30 - 14.00 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘			
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	/		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	/		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	/		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	/		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	/		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	/		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	/		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	/		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	/		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	/		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	/		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	/		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	/		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	/		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	/		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	/		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	/		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	/		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	/		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	/		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	/		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	/		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	/		

No.13 - 2/26

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก		✘	จอเสียสัญญาณ
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆ ได้ถูกต้อง		✘	จอเสียสัญญาณ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		✘	จอเสียสัญญาณ

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-25

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส	Model/Blend	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			ตัวเครื่อง	แบตเตอรี่	เสา	แท่นชาร์จ	สัญญาณ (ระบุ 16-1 ถึง 16-5)	
1	SEU. 001	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	ทดสอบสัญญาณ - ปัจจุบัน
2	SEU. 002	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
3	SEU. 003	ICOM	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
4	SEU. 004	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
5	SEU. 005	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
6	SEU. 006	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —

วิธีการตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. ตัวเครื่อง	สภาพโดยรวมไม่แตกชำรุด , เปิด-ปิดเครื่องได้ปกติ
2. แบตเตอรี่	ไม่แตกชำรุด , ไม่บวม , สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
3. เสา	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ
4. แท่นชาร์จ	เสียบชาร์จได้ปกติ , มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ , สายไฟเรียบร้อยไม่มีรอยขาดหรือรั่ว
5. สัญญาณ	ทดสอบสัญญาณ รับ-ส่ง ได้ชัดเจนปกติ - ว.16-1 = ไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ - ว.16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ - ว.16-3 = ชัดเจนพอใช้ - ว.16-4 = ชัดเจนดี - ว.16-5 = ชัดเจนดีมาก

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มีนาคม 2569

1.ตารางรายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	หน่วย	ผลการตรวจเช็ค	
				ใช้งานได้ปกติ จำนวน	ผิดปกติ จำนวน
1	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical	51	เครื่อง	51	0
2	ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2	16	เครื่อง	16	0
3	ไฟฉุกเฉิน Emergency Light	52	จุด	52	0
4	ป้ายไฟทางออก Exit Light	18	จุด	18	0
5	ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet	13	ตู้	13	0
6	ตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant	4	Set	4	0
7	หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection	1	จุด	1	0
8	ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station	20	จุด	20	0
9	อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module	20	Set	19	1
10	อ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower	3	Set	3	0
11	กระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror	7	Set	7	0
12	ตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet	8	Set	8	0
13	เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump (ทุกสัปดาห์)	1	เครื่อง	1	0
รวม		214		213	1

3-36-26

2.รายละเอียดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ผิดปกติ / สภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบุวิธีการแก้ไข

- อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ (FZM โซน 4-2 ไฟ LED สีแดงติดตลอดเวลา Reset ไม่หาย)

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 30/12/25 และถอด Smoke Detector ที่มีปัญหาออกมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 19/2/26 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

หมายเหตุ :

1.ตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted] : 01

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

No.01 - 3/26



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX - 001	ในป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	FEX - 002	หลังโรงอาหาร (รอบนอก)	✓		
3	FEX - 003	ในโรงอาหาร	✓		
4	FEX - 004	ในห้อง QC	✓		
5	FEX - 005	ในห้อง QC	✓		
6	FEX - 006	ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 2)	✓		
7	FEX - 007	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
8	FEX - 008	หน้าห้อง Meeting (ชั้น 2)	✓		
9	FEX - 009	เสาหน้าห้องพยาบาล	✓		
10	FEX - 010	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
11	FEX - 011	ประตูทางออก หลัง H2	✓		
12	FEX - 012	ในห้อง Store	✓		
13	FEX - 013	ในห้อง Store	✓		
14	FEX - 014	ใน Work shop MTS	✓		
15	FEX - 015	บันไดทางขึ้นออฟฟิส MTS	✓		
16	FEX - 016	หน้าห้องน้ำ MTS	✓		
17	FEX - 017	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	✓		
18	FEX - 018	หน้าประตู 7 ข้างห้อง Fire Pump	✓		
19	FEX - 019	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
20	FEX - 020	หน้าประตู 3 พื้นที่เก็บลวดหนาม	✓		
21	FEX - 021	เสาข้าง DRG5	✓		
22	FEX - 022	เสาหน้าออฟฟิส DRG	✓		
23	FEX - 023	หลังเครื่องพันลวดหนาม	✓		
24	FEX - 024	หลังห้องไฟฟ้า Strande	✓		
25	FEX - 025	พื้นที่จ่ายสินค้าโลจิสติกส์	✓		
26	FEX - 026	ในตู้ FHC-001 ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
27	FEX - 027	ในตู้ FHC-002 หน้าห้อง VC (ชั้น 2)	✓		
28	FEX - 028	ในตู้ FHC-003 ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
29	FEX - 029	ในตู้ FHC-004 หน้า Take up	✓		
30	FEX - 030	ในตู้ FHC-005 หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
31	FEX - 031	ในตู้ FHC-006 ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
32	FEX - 032	ในตู้ FHC-007 หน้า Work shop MTS	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ		✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	FEX - 033	ในตู้ FHC-008 หน้าห้อง Control DRG	✓		
34	FEX - 034	ในตู้ FHC-009 ข้างหน้าประตู 7	✓		
35	FEX - 035	ในตู้ FHC-010 ข้างหน้าประตู 4	✓		
36	FEX - 036	ในตู้ FHC-011 ข้างหน้าประตู 3	✓		
37	FEX - 037	ในตู้ FHC-012 พื้นที่จ่ายสินค้า G-9 LSS	✓		
38	FEX - 038	ในตู้ FHC-013 หน้าออฟฟิส LSS	✓		
39	FEX - 039	WWT (รอบนอก)	✓		
40	FEX - 040	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
41	FEX - 041	WWT (รอบนอก)	✓		
42	FEX - 042	MTS 1 (รถแก๊สคันเก่า)	✓		
43	FEX - 043	MTS 2 (รถแก๊สคันใหม่)	✓		
44	FEX - 044	เสาทางเดินข้าง Zinc bath	✓		
45	FEX - 045	หน้า Reception ออฟฟิสสำนักงาน	✓		
46	FEX - 046	หน้าห้อง Control Room 2	✓		
47	FEX - 047	ข้างประตู 12 ฝั่ง GI	✓		
48	FEX - 048	ข้างตู้ไฟ LPF 5 หน้าออฟฟิส LSS	✓		
49	FEX - 049	หน้าออฟฟิสลวดหนาม	✓		
50	Spare FEX - 002	ในห้อง Safety	✓		
51	Spare FEX - 003	ในห้อง Safety	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. แรงดัน	เกจ์วัดแรงดัน เข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวเท่านั้น
3. สายฉีด	สายฉีดไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
4. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
5. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
6. ผงเคมี	เช็คการโรยตัวของผงเคมีภายในถังต้องไม่จับตัวเป็นก้อน
7. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ			✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			น้ำหนักรวม	น้ำหนักมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า	น้ำที่ชั่งจริง (ระบุ)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX Co2 - 001	หน้า Reception ออฟฟิสสำนักงาน	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
2	FEX Co2 - 002	หน้าห้อง Server	12.40 kg.	11.15 kg.	12.35 kg.	✓		
3	FEX Co2 - 003	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า Take up GI	12.40 kg.	11.15 kg.	12.20 kg.	✓		
4	FEX Co2 - 004	หน้าห้อง Control Room 1	13.20 kg.	11.90 kg.	12.40 kg.	✓		
5	FEX Co2 - 005	หน้าห้อง Control Room 2	13.10 kg.	11.80 kg.	13.00 kg.	✓		
6	FEX Co2 - 006	หน้าห้อง Main Sub Station	13.20 kg.	11.90 kg.	12.05 kg.	✓		
7	FEX Co2 - 007	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	13.30 kg.	12.00 kg.	12.10 kg.	✓		
8	FEX Co2 - 008	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	12.15 kg.	✓		
9	FEX Co2 - 009	WWT	13.20 kg.	11.90 kg.	13.15 kg.	✓		
10	FEX Co2 - 010	WWT	12.80 kg.	11.50 kg.	12.45 kg.	✓		
11	FEX Co2 - 011	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
12	FEX Co2 - 012	ห้อง Fire Pump	12.80 kg.	11.50 kg.	12.80 kg.	✓		
13	Spare Co2 - 001	ในห้อง Safety	12.70 kg.	11.40 kg.	12.70 kg.	✓		
14	Spare Co2 - 002	ในห้อง Safety	13.10 kg.	11.80 kg.	13.10 kg.	✓		
15	Spare Co2 - 003	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.10 kg.	✓		
16	Spare Co2 - 004	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. สายฉีดพร้อมกระบอก	สายฉีดพร้อมกระบอก ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
3. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
4. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
6. ชั่งน้ำหนักถัง	น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวม หรือไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ข้างถัง

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EM - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EM - 002	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
3	EM - 003	ในห้อง Server	✓		
4	EM - 004	หน้าบันไดห้อง Server	✓		
5	EM - 005	ในโรงอาหาร	✓		
6	EM - 006	ทางเดินหน้าโรงอาหาร	✓		
7	EM - 007	หลังที่เขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
8	EM - 008	ข้างประตู 12 QC	✓		
9	EM - 009	หน้าห้อง Control 1	✓		
10	EM - 010	ในห้อง Control 1	✓		
11	EM - 011	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
12	EM - 012	ในห้อง Control 2	✓		
13	EM - 013	ในห้อง Control 2	✓		
14	EM - 014	หลังห้อง Store	✓		
15	EM - 015	หน้าห้อง Main Sub Station	✓		
16	EM - 016	ในห้อง Main Sub Station	✓		
17	EM - 017	ในห้อง Main Sub Station	✓		
18	EM - 018	ข้างประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
19	EM - 019	ในห้อง Control 3	✓		
20	EM - 020	ในห้อง Control 3	✓		
21	EM - 021	ปั๊มลม หลัง DRG.1	✓		
22	EM - 022	ข้างประตู 7 ขัดลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
23	EM - 023	เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
24	EM - 024	เสาหลังจุดเจียรลวด	✓		
25	EM - 025	เสาหน้า DRG.4	✓		
26	EM - 026	เสาข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
27	EM - 027	ข้างประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
28	EM - 028	ข้างประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
29	EM - 029	เสาหน้าออฟฟิศ DRG.	✓		
30	EM - 030	ข้างบันได Service Cran	✓		
31	EM - 031	หลังเครื่อง V-Grip ลวดหนาม	✓		
32	EM - 032	จุดเก็บลวดชุบ K-22	✓		
33	EM - 033	จุดเก็บลวดชุบ K-10	✓		
34	EM - 034	ข้างประตู Ramp Load	✓		
35	EM - 035	จุดเก็บลวด LSS G-7	✓		
36	EM - 036	ข้างประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
37	EM - 037	เสาหน้าห้องไฟ Strande	✓		
38	EM - 038	เสาโต๊ะทำงาน Strande	✓		
39	EM - 039	บันไดหน้าห้อง Server (ชั้น 2)	✓		
40	EM - 040	หน้า Meeting Room 3 (ชั้น 2)	✓		
41	EM - 041	บันไดหน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
42	EM - 042	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
43	EM - 043	บันไดฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
44	EM - 044	ห้อง Fire Pump 1 (รอบนอก)	✓		
45	EM - 045	ห้อง Fire Pump 2 (รอบนอก)	✓		
46	EM - 046	ในห้อง Control Fire Pump (รอบนอก)	✓		
47	EM - 047	WWT 1 (รอบนอก)	✓		
48	EM - 048	WWT 2 (รอบนอก)	✓		
49	EM - 049	หน้าห้อง Control 2 (ใกล้ตู้ FHC-005)	✓		
50	EM - 050	ออฟฟิศ MTS ชั้น 2	✓		
51	EM - 051	แผนกซ่อมบำรุง	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26
52	EM - 052	ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26

วิธีการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมทกดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างทั้ง 2 ข้าง หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.04 - 3 /26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

EXIT ทางออก

แบบฟอร์มตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ		✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EXL - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EXL - 002	ทางออกเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		
3	EXL - 003	ข้างที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
4	EXL - 004	ประตู 12 QC	✓		
5	EXL - 005	ประตู 11 Zinc bath	✓		
6	EXL - 006	ประตู 9 MTS	✓		
7	EXL - 007	ประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
8	EXL - 008	ประตู 7 เจียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
9	EXL - 009	ประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
10	EXL - 010	ประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
11	EXL - 011	ประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
12	EXL - 012	ประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
13	EXL - 013	ประตู 2 เก็บลวดใกล้ Ramp Load	✓		
14	EXL - 014	ประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
15	EXL - 015	ประตูหน้า Meeting Room 4 (ชั้น 2)	✓		
16	EXL - 016	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
17	EXL - 017	ประตูห้องประชุมฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
18	EXL - 018	ประตู 10 ห้อง Store (รอบนอก)	✓		

จ-36-29

วิธีการตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างปกติ
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.05 - 3 /26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ		✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHC - 001	ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
2	FHC - 002	ออฟฟิศชั้น 2 หน้าห้อง VC	✓		
3	FHC - 003	ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
4	FHC - 004	หน้า Take Up	✓		
5	FHC - 005	หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
6	FHC - 006	ข้างจุดล้างคาอุกเฉิน	✓		
7	FHC - 007	หน้า Work shop MTS	✓		
8	FHC - 008	หน้าห้อง Control DRG.	✓		
9	FHC - 009	หน้าประตู 7 DRG.	✓		
10	FHC - 010	หน้าประตู 4 DRG.	✓		
11	FHC - 011	ที่เก็บสเกลเหล็ก ใกล้ประตู 3	✓		
12	FHC - 012	จุดเก็บลวด G-9 LSS	✓		
13	FHC - 013	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet


รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง,หัวปืน	สายดับเพลิงและข้อต่อต้องไม่รั่วซึม ไม่แตกลายงา , หัวปืนต้องพร้อมใช้งานสามารถหมุนปรับแรงดันน้ำได้
3. วาล์วน้ำ ทั้ง 2 ตัว	1. Ball Valve ขนาด 1" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางและฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงภายในตู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.06 - 3 /26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHH - 001	Hydrogen Station (นอกอาคาร)	/		
2	FHH - 002	หน้าประตู 8 MTS (นอกอาคาร)	/		
3	FHH - 003	หน้าประตู 4 DRG. (นอกอาคาร)	/		
4	FHH - 004	ข้าง Ramp Load (นอกอาคาร)	/		

วิธีการตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง	สายดับเพลิง ขนาด 2.5" 2 เส้น และข้อต่อสวมเร็วต้องไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
3. วาล์วน้ำ Fire Hydrant	Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางอยู่ในสภาพดี และฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ขวานนักดับเพลิง	ขวานนักดับเพลิง 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ประแจ F	ประแจ F 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
6. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

4-36-30

No.07 - 3 /26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FDC - 001	หลังโรงอาหาร (นอกอาคาร)	/		

วิธีการตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง น็อตทุกตัวยึดแน่นอยู่ครบ
2. ข้อต่อสวมเร็ว	ข้อต่อสวมเร็วต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่	ฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่ และซีนยางอยู่ครบ สภาพพร้อมใช้งาน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.08 - 3/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	MPS-Z 01	ป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	MPS-Z 02	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
3	MPS-Z 03-1	หน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
4	MPS-Z 03-2	หน้าห้องเก็บเอกสารบัญชี (ชั้น 2)	✓		
5	MPS-Z 04-1	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
6	MPS-Z 04-2	หน้าห้อง Server	✓		
7	MPS-Z 05	ข้างประตู 12 QC	✓		
8	MPS-Z 06	หน้าห้อง Control 1	✓		
9	MPS-Z 07	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
10	MPS-Z 08	หน้าห้อง Control 2	✓		
11	MPS-Z 10	MTS	✓		
12	MPS-Z 11	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
13	MPS-Z 12	ข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
14	MPS-Z 13	เสาด้านหลังเจียรลวด	✓		
15	MPS-Z 14	ข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
16	MPS-Z 15	ข้างออฟฟิศลวดหนาม	✓		
17	MPS-Z 16	มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande	✓		
18	MPS-Z 17-1	ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		
19	MPS-Z 17-2	ใน Ramp Load	✓		
20	MPS -Z WWT	WWT (รอบนอก)	✓		

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพปุ่มกด	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. สภาพกริ่งด้านบน	
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบกดจริง	ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อทำการกด

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

01

จ-36-31

No.09 - 3/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	Zone 01	ป้อม รปภ.	FZM-1	✓		
		(ป้อม รปภ.)	FCM-1	✓		
2	Zone 02	หน้าออฟฟิศ LSS แถวกลาง - Strande	FZM-1	✓		
		(หน้าออฟฟิศ LSS)	FCM-1	✓		
3	Zone 03-1	ชั้น 2 ฝั่งโรงอาหาร	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
4	Zone 03-2	ชั้น 2 ฝั่งห้องประชุม	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
5	Zone 04-1	โรงอาหาร , ออฟฟิศ LSS	FZM-1	✓		
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
6	Zone 04-2	ออฟฟิศ ชั้น 1 , ล็อคเกอร์ , ห้องพยาบาล , QCS	FZM-1		✘	ไฟ LED สีแดงดับ ไม่ติด
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
7	Zone 05	แบ่งคอยล์ , GI - บ่อ Zinc	FZM-1	✓		
		(ประตู 12 ข้าง QCS)	FCM-1	✓		
8	Zone 06	ห้อง Control 1 , บ่อ Zinc - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ประตู 11 ข้างบ่อ Zinc)	FCM-1	✓		
9	Zone 07	ห้อง Control 2	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 1)	FCM-1	✓		
10	Zone 08	สโตร์ , ออฟฟิศสโตร์	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 2)	FCM-1	✓		
11	Zone 09	MTS , Office MTS ชั้น 2 , Sub Station	FZM-1	✓		
		(เสาข้างตู้ FHC - 007)	FCM-1	ไม่ได้ต่อใช้งาน ติดตั้งใกล้กับโซน 10		
12	Zone 10	บ่อ Clenning - Pay Off	FZM-1	✓		
		(MTS)	FCM-1	✓		
13	Zone 11	Fire Pump , ห้อง Control 3	FZM-1	✓		
		(Fire Pump)	FCM-1	✓		
14	Zone 12	เครื่องดึง ฝั่งสยามลวด	FZM-1	✓		
		(เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
15	Zone 13	เครื่องดึง แถวกลาง	FZM-1	✓		
		(เสาด้านหลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
16	Zone 14	เครื่องดึง ฝั่งขยะอันตราย	FZM-1	✓		
		(จุดทิ้งขยะอันตราย)	FCM-1	✓		

Revision : 01

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	กรอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
17	Zone 15	ลวดหนาม - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ข้างออฟฟิศลวดหนาม)	FCM-1	✓		
18	Zone 16	บ่อ Clenning - บ่อ Zinc ฝั่งเก็บสินค้า	FZM-1	✓		
		(มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande)	FCM-1	✓		
19	Zone 17	LSS ฝั่ง Ramp Load , ใน Ramp Load	FZM-1	✓		
		(ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load)	FCM-1	✓		
20	Zone WWT	บ่อ WWT	รุ่นใหม่ติดตั้งทีหลัง	✓		

ความหมายของโมดูล
FZM-1 หมายถึง โมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น
FCM-1 หมายถึง โมดูลควบคุมที่ช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (กระดิ่ง, แตร, ไฟแฟลช, ลำโพง เป็นต้น)

วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. หลอดไฟ LED	มีดวงไฟ LED แสดงผลการทำงาน โดยจะกระพริบทุก 5 วินาที
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบการทำงานจริง	ต้องส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control Panal ได้ถูกต้องปกติ (ผู้รับเหมาจะเข้าทดสอบปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	E&S - 001	บ่อ Cleaning ใกล้ตู้ดับเพลิง FHC-005	✓		
2	E&S - 002	WWT (รอบนอก)	✓		
3	E&S - 003	บ่อ Cleaning ใกล้เตา Furnace	✓		

วิธีการตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที) , โซ่และฝาครอบหัวก๊อกอยู่ครบ
3. ฝักบัวชำระฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที)
4. วาล์วน้ำ	ปกติปิด วาล์วน้ำต้องไม่รั่วซึมสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.11 - 3/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	TCM - 001	หน้าโรงงานติดถนนการนิคมฯ	✓		
2	TCM - 002	มุมทางโค้งหน้าโรงงานฝั่งออฟฟิศ	✓		
3	TCM - 003	หน้าประตู 11 Zinc bath	✓		
4	TCM - 004	หน้าประตู 7 เซียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
5	TCM - 005	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่ง Fire Pump	✓		
6	TCM - 006	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่งถังขยะเขียว	✓		
7	TCM - 007	ในประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		

วิธีการตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพโดยรวม	การติดตั้งมั่นคงแข็งแรงเสาแน่นไม่โยก , เสาไม่เป็นสนิม/สีไม่ลอก
2. กระจก	กระจกไม่แตกร้าว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

3-36-33

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.12 - 3/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	เช็คจำนวน (ระบุ)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	1	✓	
2	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	5	✓	
3	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	5	✓	
4	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	5	✓	
5	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	คืน	9	✓	
6	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	1	✓	
7	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	1	✓	
8	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	1	✓	

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจนับตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี ✖ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องบันทึกเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	สัปดาห์ที่ตรวจนับ			
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	✓	✓	✓	✓
2	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	✓	✓	✓	✓
3	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	✓	✓	✓	✓
4	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	✓	✓	✓	✓
5	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	✓	✓	✓	✓
6	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	✓	✓	✓	✓
7	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจนับ (แผนก QCS. ทุกสัปดาห์)			[redacted]			
	วันที่						
	ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกสัปดาห์)						
	วันที่						
	ผู้รับทราบ (จป.วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง)						
	วันที่						


ค-36-34

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : แผนก QCS. และ SEU. จะทำการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย โทร.101 (แบบฟอร์มนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานความปลอดภัยฯ)

No.13 - 3/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 1) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.30 - 14.00 น.

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖


ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ห้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	จอเสียสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		✘	จอเสียสภาพ

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-35



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 2) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.50 - 14.26 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสียสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		X	จอเสียสภาพ

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-36

TSN

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มกราคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 3) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 15.30 - 16.00 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	/		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	/		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	/		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	/		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสื่อมสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	/		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		X	จอเสื่อมสภาพ.

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-37

TSN บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 4) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 16.20 - 16.50 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	/		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	/		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	/		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	/		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	/		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	/		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	/		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	/		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	/		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	/		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	/		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	/		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	/		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	/		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	/		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	/		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	/		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	/		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	/		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	/		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	/		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	/		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	/		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	จอเสื่อมสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา		✘	จอเสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-38

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส	Model/Blend	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			ตัวเครื่อง	แบตเตอรี่	เสา	แท่นชาร์จ	สัญญาณ (ระบุ 16-1 ถึง 16-5)	
1	SEU. 001	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	ทดสอบ การรับ - ส่ง ปกติ.
2	SEU. 002	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
3	SEU. 003	ICOM	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
4	SEU. 004	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
5	SEU. 005	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —
6	SEU. 006	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	— ,, —

วิธีการตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. ตัวเครื่อง	สภาพโดยรวมไม่แตกชำรุด , เปิด-ปิดเครื่องได้ปกติ
2. แบตเตอรี่	ไม่แตกชำรุด , ไม่บวม , สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
3. เสา	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ
4. แท่นชาร์จ	เสียบชาร์จได้ปกติ , มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ , สายไฟเรียบร้อยไม่มีรอยขาดหรือรั่ว
5. สัญญาณ	ทดสอบสัญญาณ รับ-ส่ง ได้ชัดเจนปกติ - จ.16-1 = ไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ - จ.16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ - จ.16-3 = ชัดเจนพอใช้ - จ.16-4 = ชัดเจนดี - จ.16-5 = ชัดเจนดีมาก

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน เมษายน 2569

1.ตารางรายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	หน่วย	ผลการตรวจเช็ค	
				ใช้งานได้ปกติ จำนวน	ผิดปกติ จำนวน
1	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical	53	เครื่อง	53	0
2	ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2	16	เครื่อง	16	0
3	ไฟฉุกเฉิน Emergency Light	52	จุด	52	0
4	ป้ายไฟทางออก Exit Light	18	จุด	18	0
5	ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet	13	ตู้	13	0
6	ตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant	4	Set	4	0
7	หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection	1	จุด	1	0
8	ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station	20	จุด	20	0
9	อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module	20	Set	18	2
10	อ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower	3	Set	3	0
11	กระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror	7	Set	7	0
12	ตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet	8	Set	8	0
13	เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump (ทุกสัปดาห์)	1	เครื่อง	1	0
รวม		216		214	2

ว-36-39

2.รายละเอียดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ผิดปกติ / สภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบุวิธีการแก้ไข

- อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ (FZM โซน 4-2 ไฟ LED สีแดงติดตลอดเวลา Reset ไม่หาย)

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 30/12/25 และถอด Smoke Detector ที่มีปัญหาออกมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 19/2/26 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

- อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ (FZM โซน 14 ไฟ LED สีแดงติดตลอดเวลา Reset ไม่หาย)

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 5/5/26 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

หมายเหตุ :

1.ตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

ประจำเดือน 18/2/26 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX - 001	ในป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	FEX - 002	หลังโรงอาหาร (รอบนอก)	✓		
3	FEX - 003	ในโรงอาหาร	✓		
4	FEX - 004	ในห้อง QC	✓		
5	FEX - 005	ในห้อง QC	✓		
6	FEX - 006	ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 2)	✓		
7	FEX - 007	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
8	FEX - 008	หน้าห้อง Meeting (ชั้น 2)	✓		
9	FEX - 009	เสาหน้าห้องพยาบาล	✓		
10	FEX - 010	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
11	FEX - 011	ประตูทางออก หลัง H2	✓		
12	FEX - 012	ในห้อง Store	✓		
13	FEX - 013	ในห้อง Store	✓		
14	FEX - 014	ใน Work shop MTS	✓		
15	FEX - 015	บันไดทางขึ้นออฟฟิศ MTS	✓		
16	FEX - 016	หน้าห้องน้ำ MTS	✓		
17	FEX - 017	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	✓		
18	FEX - 018	หน้าประตู 7 ข้างห้อง Fire Pump	✓		
19	FEX - 019	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
20	FEX - 020	หน้าประตู 3 พื้นที่เก็บลวดหนาม	✓		
21	FEX - 021	เสาข้าง DRG5	✓		
22	FEX - 022	เสาหน้าออฟฟิศ DRG	✓		
23	FEX - 023	หลังเครื่องพันลวดหนาม	✓		
24	FEX - 024	หลังห้องไฟฟ้า Strande	✓		
25	FEX - 025	พื้นที่จ่ายสินค้าโลจิสติกส์	✓		
26	FEX - 026	ในตู้ FHC-001 ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
27	FEX - 027	ในตู้ FHC-002 หน้าห้อง VC (ชั้น 2)	✓		
28	FEX - 028	ในตู้ FHC-003 ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
29	FEX - 029	ในตู้ FHC-004 หน้า Take up	✓		
30	FEX - 030	ในตู้ FHC-005 หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
31	FEX - 031	ในตู้ FHC-006 ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
32	FEX - 032	ในตู้ FHC-007 หน้า Work shop MTS	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	FEX - 033	ในตู้ FHC-008 หน้าห้อง Control DRG	✓		
34	FEX - 034	ในตู้ FHC-009 ข้างหน้าประตู 7	✓		
35	FEX - 035	ในตู้ FHC-010 ข้างหน้าประตู 4	✓		
36	FEX - 036	ในตู้ FHC-011 ข้างหน้าประตู 3	✓		
37	FEX - 037	ในตู้ FHC-012 พื้นที่จ่ายสินค้า G-9 LSS	✓		
38	FEX - 038	ในตู้ FHC-013 หน้าออฟฟิส LSS	✓		
39	FEX - 039	WWT (รอบนอก)	✓		
40	FEX - 040	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
41	FEX - 041	WWT (รอบนอก)	✓		
42	FEX - 042	MTS 1 (รถแก๊สคันเก่า)	✓		
43	FEX - 043	MTS 2 (รถแก๊สคันใหม่)	✓		
44	FEX - 044	เสาทางเดินข้าง Zinc bath	✓		
45	FEX - 045	หน้า Reception ออฟฟิสสำนักงาน	✓		
46	FEX - 046	หน้าห้อง Control Room 2	✓		
47	FEX - 047	ข้างประตู 12 ฝั่ง GI	✓		
48	FEX - 048	ข้างตู้ไฟ LPF 5 หน้าออฟฟิส LSS	✓		
49	FEX - 049	หน้าออฟฟิสลวดหนาม	✓		
50	FEX - 050	โรงเก็บขยะหลังโรงงาน (รอบนอก)	✓		ติดตั้ง 8/4/26
51	Spare FEX - 001	ในห้อง Safety	✓		ซื้อใหม่ 28/4/26
52	Spare FEX - 002	ในห้อง Safety	✓		ซื้อใหม่ 28/4/26
53	Spare FEX - 003	ในห้อง Safety	✓		

2-36-40

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. แรงดัน	เกจ์วัดแรงดัน เข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวเท่านั้น
3. สายฉีด	สายฉีดไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
4. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
5. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
6. ผงเคมี	เช็คการโรยตัวของผงเคมีภายในถังต้องไม่จับตัวเป็นก้อน
7. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

ประจำเดือน เมษายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			น้ำหนักรวม	น้ำหนักมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า	น้ำที่ชั่งจริง (ระบุ)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX Co2 - 001	หน้า Reception ออฟฟิสสำนักงาน	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
2	FEX Co2 - 002	หน้าห้อง Server	12.40 kg.	11.15 kg.	12.40 kg.	✓		
3	FEX Co2 - 003	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า Take up GI	12.40 kg.	11.15 kg.	12.20 kg.	✓		
4	FEX Co2 - 004	หน้าห้อง Control Room 1	13.20 kg.	11.90 kg.	12.40 kg.	✓		
5	FEX Co2 - 005	หน้าห้อง Control Room 2	13.10 kg.	11.80 kg.	13.00 kg.	✓		
6	FEX Co2 - 006	หน้าห้อง Main Sub Station	13.20 kg.	11.90 kg.	12.05 kg.	✓		
7	FEX Co2 - 007	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	13.30 kg.	12.00 kg.	12.05 kg.	✓		
8	FEX Co2 - 008	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	12.20 kg.	✓		
9	FEX Co2 - 009	WWT	13.20 kg.	11.90 kg.	13.20 kg.	✓		
10	FEX Co2 - 010	WWT	12.80 kg.	11.50 kg.	12.50 kg.	✓		
11	FEX Co2 - 011	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	1185 kg.	✓		
12	FEX Co2 - 012	ห้อง Fire Pump	12.80 kg.	11.50 kg.	12.80 kg.	✓		
13	Spare Co2 - 001	ในห้อง Safety	12.70 kg.	11.40 kg.	12.70 kg.	✓		
14	Spare Co2 - 002	ในห้อง Safety	13.10 kg.	11.80 kg.	13.10 kg.	✓		
15	Spare Co2 - 003	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.10 kg.	✓		
16	Spare Co2 - 004	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. สายฉีดพร้อมกระบอก	สายฉีดพร้อมกระบอก ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
3. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
4. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
6. ชั่งน้ำหนักถัง	น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวม หรือไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ข้างถัง

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EM - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EM - 002	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
3	EM - 003	ในห้อง Server	✓		
4	EM - 004	หน้าบันไดห้อง Server	✓		
5	EM - 005	ในโรงอาหาร	✓		
6	EM - 006	ทางเดินหน้าโรงอาหาร	✓		
7	EM - 007	หลังที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
8	EM - 008	ข้างประตู 12 QC	✓		
9	EM - 009	หน้าห้อง Control 1	✓		
10	EM - 010	ในห้อง Control 1	✓		
11	EM - 011	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
12	EM - 012	ในห้อง Control 2	✓		
13	EM - 013	ในห้อง Control 2	✓		
14	EM - 014	หลังห้อง Store	✓		
15	EM - 015	หน้าห้อง Main Sub Station	✓		
16	EM - 016	ในห้อง Main Sub Station	✓		
17	EM - 017	ในห้อง Main Sub Station	✓		
18	EM - 018	ข้างประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
19	EM - 019	ในห้อง Control 3	✓		
20	EM - 020	ในห้อง Control 3	✓		
21	EM - 021	ปั๊มลม หลัง DRG.1	✓		
22	EM - 022	ข้างประตู 7 ขัดลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
23	EM - 023	เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
24	EM - 024	เสาหลังจุดเจียรลวด	✓		
25	EM - 025	เสาหน้า DRG.4	✓		
26	EM - 026	เสาข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
27	EM - 027	ข้างประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
28	EM - 028	ข้างประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
29	EM - 029	เสาหน้าออฟฟิศ DRG.	✓		
30	EM - 030	ข้างบันได Service Cran	✓		
31	EM - 031	หลังเครื่อง V-Grip ลวดหนาม	✓		
32	EM - 032	จุดเก็บลวดชุบ K-22	✓		

จ-36-41

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)					
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	EM - 033	จุดเก็บลวดชุบ K-10	✓		
34	EM - 034	ข้างประตู Ramp Load	✓		
35	EM - 035	จุดเก็บลวด LSS G-7	✓		
36	EM - 036	ข้างประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
37	EM - 037	เสาหน้าห้องไฟ Strande	✓		
38	EM - 038	เสาโต๊ะทำงาน Strande	✓		
39	EM - 039	บันไดหน้าห้อง Server (ชั้น 2)	✓		
40	EM - 040	หน้า Meeting Room 3 (ชั้น 2)	✓		
41	EM - 041	บันไดหน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
42	EM - 042	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
43	EM - 043	บันไดฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
44	EM - 044	ห้อง Fire Pump 1 (รอบนอก)	✓		
45	EM - 045	ห้อง Fire Pump 2 (รอบนอก)	✓		
46	EM - 046	ในห้อง Control Fire Pump (รอบนอก)	✓		
47	EM - 047	WWT 1 (รอบนอก)	✓		
48	EM - 048	WWT 2 (รอบนอก)	✓		
49	EM - 049	หน้าห้อง Control 2 (ใกล้ตู้ FHC-005)	✓		
50	EM - 050	ออฟฟิศ MTS ชั้น 2	✓		
51	EM - 051	แผนกซ่อมบำรุง	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26
52	EM - 052	ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26

วิธีการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างทั้ง 2 ข้าง หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.04 - 4/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

EXIT ทางออก

แบบฟอร์มตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

ประจำเดือน 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EXL - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EXL - 002	ทางออกเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		
3	EXL - 003	ข้างที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
4	EXL - 004	ประตู 12 QC	✓		
5	EXL - 005	ประตู 11 Zinc bath	✓		
6	EXL - 006	ประตู 9 MTS	✓		
7	EXL - 007	ประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
8	EXL - 008	ประตู 7 เขียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
9	EXL - 009	ประตู 6 หลังเขียรลวด	✓		
10	EXL - 010	ประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
11	EXL - 011	ประตู 4 เขียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
12	EXL - 012	ประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
13	EXL - 013	ประตู 2 เก็บลวดใกล้ Ramp Load	✓		
14	EXL - 014	ประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
15	EXL - 015	ประตูหน้า Meeting Room 4 (ชั้น 2)	✓		
16	EXL - 016	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
17	EXL - 017	ประตูห้องประชุมฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
18	EXL - 018	ประตู 10 ห้อง Store (รอบนอก)	✓		

ล-36-42

วิธีการตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างปกติ
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.05 - 4/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

ประจำเดือน 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHC - 001	ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
2	FHC - 002	ออฟฟิศชั้น 2 หน้าห้อง VC	✓		
3	FHC - 003	ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
4	FHC - 004	หน้า Take Up	✓		
5	FHC - 005	หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
6	FHC - 006	ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
7	FHC - 007	หน้า Work shop MTS	✓		
8	FHC - 008	หน้าห้อง Control DRG.	✓		
9	FHC - 009	หน้าประตู 7 DRG.	✓		
10	FHC - 010	หน้าประตู 4 DRG.	✓		
11	FHC - 011	ที่เก็บสเกลเหล็ก ใกล้ประตู 3	✓		
12	FHC - 012	จุดเก็บลวด G-9 LSS	✓		
13	FHC - 013	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง,หัวปืน	สายดับเพลิงและข้อต่อต้องไม่รั่วซึม ไม่แตกลายงา , หัวปืนต้องพร้อมใช้งานสามารถหมุนปรับแรงดันน้ำได้
3. วาล์วน้ำ ทั้ง 2 ตัว	1. Ball Valve ขนาด 1" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางและฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงภายในตู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.06 - 4/26



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

ประจำเดือน 6/2/2568 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHH - 001	Hydrogen Station (นอกอาคาร)	✓		
2	FHH - 002	หน้าประตู 8 MTS (นอกอาคาร)	✓		
3	FHH - 003	หน้าประตู 4 DRG. (นอกอาคาร)	✓		
4	FHH - 004	ข้าง Ramp Load (นอกอาคาร)	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง	สายดับเพลิง ขนาด 2.5" 2 เส้น และข้อต่อสวมเร็วต้องไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
3. วาล์วน้ำ Fire Hydrant	Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางอยู่ในสภาพดี และฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ขวานนักดับเพลิง	ขวานนักดับเพลิง 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ประแจ F	ประแจ F 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
6. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.07 - 4/26



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

ประจำเดือน 6/2/2568 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FDC - 001	หลังโรงอาหาร (นอกอาคาร)	✓		

วิธีการตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง น็อตทุกตัวขึดแน่นอยู่ครบ
2. ข้อต่อสวมเร็ว	ข้อต่อสวมเร็วต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่	ฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่ และซีนยางอยู่ครบ สภาพพร้อมใช้งาน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station

ประจำเดือน 1/2/3/4/5/6 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	MPS-Z 01	ป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	MPS-Z 02	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
3	MPS-Z 03-1	หน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
4	MPS-Z 03-2	หน้าห้องเก็บเอกสารบัญชี (ชั้น 2)	✓		
5	MPS-Z 04-1	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
6	MPS-Z 04-2	หน้าห้อง Server	✓		
7	MPS-Z 05	ข้างประตู 12 QC	✓		
8	MPS-Z 06	หน้าห้อง Control 1	✓		
9	MPS-Z 07	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
10	MPS-Z 08	หน้าห้อง Control 2	✓		
11	MPS-Z 10	MTS	✓		
12	MPS-Z 11	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
13	MPS-Z 12	ข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
14	MPS-Z 13	เสาด้านหลังเจียรลวด	✓		
15	MPS-Z 14	ข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
16	MPS-Z 15	ข้างออฟฟิศลวดหนาม	✓		
17	MPS-Z 16	มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande	✓		
18	MPS-Z 17-1	ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		
19	MPS-Z 17-2	ใน Ramp Load	✓		
20	MPS -Z WWT	WWT (รอบนอก)	✓		

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพปุ่มกด	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. สภาพกริ่งด้านบน	
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบกดจริง	ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อทำการกด

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

a-36-44

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

ประจำเดือน 1/2/3/4/5/6 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/ โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	Zone 01	ป้อม รปภ.	FZM-1	✓		
		(ป้อม รปภ.)	FCM-1	✓		
2	Zone 02	หน้าออฟฟิศ LSS แถวกลาง - Strande	FZM-1	✓		
		(หน้าออฟฟิศ LSS)	FCM-1	✓		
3	Zone 03-1	ชั้น 2 ฝั่งโรงอาหาร	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
4	Zone 03-2	ชั้น 2 ฝั่งห้องประชุม	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
5	Zone 04-1	โรงอาหาร , ออฟฟิศ LSS	FZM-1	✓		
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
6	Zone 04-2	ออฟฟิศ ชั้น 1 , ลิฟตเกอร์ , ห้องพยาบาล , QCS	FZM-1		✘	ไฟแดงติด Reset ไม่ดับ
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
7	Zone 05	แบ่งคอยล์ , GI - บ่อ Zinc	FZM-1	✓		
		(ประตู 12 ข้าง QCS)	FCM-1	✓		
8	Zone 06	ห้อง Control 1 , บ่อ Zinc - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ประตู 11 ข้างบ่อ Zinc)	FCM-1	✓		
9	Zone 07	ห้อง Control 2	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 1)	FCM-1	✓		
10	Zone 08	สโตร์ , ออฟฟิศสโตร์	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 2)	FCM-1			
11	Zone 09	MTS , Office MTS ชั้น 2 , Sub Station	FZM-1	✓		
		(เสาข้างตู้ FHC - 007)	FCM-1	ไม่ได้ต่อใช้งาน ติดตั้งใกล้กับโซน 10		
12	Zone 10	บ่อ Clenning - Pay Off	FZM-1	✓		
		(MTS)	FCM-1	✓		
13	Zone 11	Fire Pump , ห้อง Control 3	FZM-1	✓		
		(Fire Pump)	FCM-1	✓		
14	Zone 12	เครื่องดึง ฝั่งสยามลวด	FZM-1	✓		
		(เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
15	Zone 13	เครื่องดึง แถวกลาง	FZM-1	✓		
		(เสาด้านหลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
16	Zone 14	เครื่องดึง ฝั่งขยะอันตราย	FZM-1		✘	ไฟแดงติด Reset ไม่ดับ
		(จุดทิ้งขยะอันตราย)	FCM-1	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)				
ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
17	Zone 15	ลวดหนาม - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ข้างออฟฟิศลวดหนาม)	FCM-1	✓		
18	Zone 16	บ่อ Clenning - บ่อ Zinc ฝั่งเก็บสินค้า	FZM-1	✓		
		(มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande)	FCM-1	✓		
19	Zone 17	LSS ฝั่ง Ramp Load , ใน Ramp Load	FZM-1	✓		
		(ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load)	FCM-1	✓		
20	Zone WWT	บ่อ WWT	รุ่นใหม่ติดตั้งทีหลัง	✓		

ความหมายของโมดูล
FZM-1 หมายถึง โมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น
FCM-1 หมายถึง โมดูลควบคุมที่ช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (กระดิ่ง, แตร, ไฟแฟลช, ลำโพง เป็นต้น)

วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. หลอดไฟ LED	มีดวงไฟ LED แสดงผลการทำงาน โดยจะกระพริบทุก 5 วินาที
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบการทำงานจริง	ต้องส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control Panal ได้ถูกต้องปกติ (ผู้รับเหมาจะเข้าทดสอบปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	E&S - 001	บ่อ Cleaning ใกล้ตู้ดับเพลิง FHC-005	✓		
2	E&S - 002	WWT (รอบนอก)	✓		
3	E&S - 003	บ่อ Cleaning ใกล้เตา Furnace	✓		

วิธีการตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที) , โซ่และฝาครอบหัวก๊อกอยู่ครบ
3. ฝักบัวชำระฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที)
4. วาล์วน้ำ	ปกติปิด วาล์วน้ำต้องไม่รั่วซึมสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

ประจำเดือน เมษายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	TCM - 001	หน้าโรงงานคิดถนนการนิคมฯ	✓		
2	TCM - 002	มุมทางโค้งหน้าโรงงานฝั่งออฟฟิส	✓		
3	TCM - 003	หน้าประตู 11 Zinc bath	✓		
4	TCM - 004	หน้าประตู 7 เจียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
5	TCM - 005	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่ง Fire Pump	✓		
6	TCM - 006	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่งถังขยะเขียว	✓		
7	TCM - 007	ในประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		

วิธีการตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพโดยรวม	การติดตั้งมั่นคงแข็งแรงเสาแน่นไม่โยก , เสาไม่เป็นสนิม/สีไม่ลอก
2. กระจก	กระจกไม่แตกร้าว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน เมษายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	เช็คจำนวน (ระบุ)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	1	✓	
2	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	5	✓	
3	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	5	✓	
4	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	5	✓	
5	หมวกคลุมตีรพะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	9	✓	
6	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	1	✓	
7	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	1	✓	
8	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	1	✓	

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจนับตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน เมษายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องบันทึกเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	สัปดาห์ที่ตรวจนับ Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	✓	✓	✓	✓
2	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	✓	✓	✓	✓
3	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	หาย 1 ใบ	✓	✓	✓
4	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	✓	✓	✓	✓
5	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	✓	✓	✓	✓
6	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	✓	✓	✓	✓
7	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจนับ (แผนก QCS. ทุกสัปดาห์)			[redacted]			
	วันที่						
	ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกสัปดาห์)						
	วันที่						
	ผู้รับทราบ (จป.วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง)						
	วันที่						

ว-36-47

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี) Week 1 หมวกนิรภัยสีดำ ใบหนึ่งหายไป ได้นำมาทดลองใส่คลิปไฟฉาย เพื่อยึดสายรัด และได้นำคลิปไปคืนตามเดิมแล้ว

หมายเหตุ : แผนก QCS. และ SEU. จะทำการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย โทร.101 (แบบฟอร์มนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานความปลอดภัยฯ)

No.13 - 4/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน เมษายน ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 1) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 16.00 - 16.30 น.

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	/		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	/		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	/		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	/		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	/		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	/		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	/		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	/		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	/		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	/		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	/		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	/		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	/		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	/		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	/		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	/		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	/		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	/		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	/		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	/		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	/		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	/		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	/		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	/		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสื่อมสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

ล [redacted]

จ-36-48

TSN

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน [illegible] ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 2) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 16.10 - 16.40 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		


เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสียสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-49

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน 6 มิถุนายน ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 3) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.30 - 14.00 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	ของเสียสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

ว-36-50



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มกราคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 4) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 18.30 - 14.00 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

No.13 - 4/26

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสียต้องเปลี่ยน
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-51

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

ประจำเดือน เมษายน ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส	Model/Blend	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			ตัวเครื่อง	แบตเตอรี่	เสา	แท่นชาร์จ	สัญญาณ (ระบุ 16-1 ถึง 16-5)	
1	SEU. 001	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	ทดสอบ ช่อง Zm 41 ปกติ
2	SEU. 002	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	,,
3	SEU. 003	ICOM	✓	✓	✓	✓	16-5	,,
4	SEU. 004	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	,,
5	SEU. 005	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	,,
6	SEU. 006	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16-5	,,

วิธีการตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. ตัวเครื่อง	สภาพโดยรวมไม่แตกชำรุด , เปิด-ปิดเครื่องได้ปกติ
2. แบตเตอรี่	ไม่แตกชำรุด , ไม่บวม , สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
3. เสา	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ
4. แท่นชาร์จ	เสียบชาร์จได้ปกติ , มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ , สายไฟเรียบร้อยไม่มีรอยขาดหรือรั้ว
5. สัญญาณ	ทดสอบสัญญาณ รับ-ส่ง ได้ชัดเจนปกติ - จ.16-1 = ไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ - จ.16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ - จ.16-3 = ชัดเจนพอใช้ - จ.16-4 = ชัดเจนดี - จ.16-5 = ชัดเจนดีมาก

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

1.ตารางรายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	หน่วย	ผลการตรวจเช็ค	
				ใช้งานได้ปกติ จำนวน	ผิดปกติ จำนวน
1	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical	53	เครื่อง	53	0
2	ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2	16	เครื่อง	16	0
3	ไฟฉุกเฉิน Emergency Light	52	จุด	52	0
4	ป้ายไฟทางออก Exit Light	18	จุด	18	0
5	ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet	13	ตู้	13	0
6	ตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant	4	Set	4	0
7	หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection	1	จุด	1	0
8	ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station	20	จุด	20	0
9	อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module	20	Set	18	2
10	อ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower	3	Set	3	0
11	กระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror	7	Set	7	0
12	ตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet	8	Set	8	0
13	เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump (ทุกสัปดาห์)	1	เครื่อง	0	1
รวม		216		213	3

ว-36-52

2.รายละเอียดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ผิดปกติ / สภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบุวิธีการแก้ไข

- **อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ FZM โซน 4-2 :** ไฟ LED สีแดงติดค้างตลอดเวลา Reset ไม่หาย

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 30/12/69 และถอด Smoke Detector ที่มีปัญหาออกมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 19/2/69 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

- **อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ FZM โซน 14 :** ไฟ LED สีแดงติดค้างตลอดเวลา Reset ไม่หาย

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 5/5/69 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

- **เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump :** 15/5/69 ตรวจพบแบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อน เสื่อม (Replace) และปรับโหมด Auto สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด

การแก้ไข : ให้ทาง MTS ช่วยเปิด PR 28/5/69 ซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่เพื่อเปลี่ยนทดแทนก้อนเดิม (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

หมายเหตุ :

1.ตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX - 001	ในป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	FEX - 002	หลังโรงอาหาร (รอบนอก)	✓		
3	FEX - 003	ในโรงอาหาร	✓		
4	FEX - 004	ในห้อง QC	✓		
5	FEX - 005	ในห้อง QC	✓		
6	FEX - 006	ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 2)	✓		
7	FEX - 007	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
8	FEX - 008	หน้าห้อง Meeting (ชั้น 2)	✓		
9	FEX - 009	เสาหน้าห้องพยาบาล	✓		
10	FEX - 010	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
11	FEX - 011	ประตูทางออก หลัง H2	✓		
12	FEX - 012	ในห้อง Store	✓		
13	FEX - 013	ในห้อง Store	✓		
14	FEX - 014	ใน Work shop MTS	✓		
15	FEX - 015	บันไดทางขึ้นออฟฟิศ MTS	✓		
16	FEX - 016	หน้าห้องน้ำ MTS	✓		
17	FEX - 017	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	✓		
18	FEX - 018	หน้าประตู 7 ข้างห้อง Fire Pump	✓		
19	FEX - 019	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
20	FEX - 020	หน้าประตู 3 พื้นที่เก็บลวดหนาม	✓		
21	FEX - 021	เสาข้าง DRG5	✓		
22	FEX - 022	เสาหน้าออฟฟิศ DRG	✓		
23	FEX - 023	หลังเครื่องพันลวดหนาม	✓		
24	FEX - 024	หลังห้องไฟฟ้า Strande	✓		
25	FEX - 025	พื้นที่จ่ายสินค้าโลจิสติกส์	✓		
26	FEX - 026	ในตู้ FHC-001 ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
27	FEX - 027	ในตู้ FHC-002 หน้าห้อง VC (ชั้น 2)	✓		
28	FEX - 028	ในตู้ FHC-003 ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
29	FEX - 029	ในตู้ FHC-004 หน้า Take up	✓		
30	FEX - 030	ในตู้ FHC-005 หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
31	FEX - 031	ในตู้ FHC-006 ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
32	FEX - 032	ในตู้ FHC-007 หน้า Work shop MTS	✓		

No.01 - 5/26

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	FEX - 033	ในตู้ FHC-008 หน้าห้อง Control DRG	✓		
34	FEX - 034	ในตู้ FHC-009 ข้างหน้าประตู 7	✓		
35	FEX - 035	ในตู้ FHC-010 ข้างหน้าประตู 4	✓		
36	FEX - 036	ในตู้ FHC-011 ข้างหน้าประตู 3	✓		
37	FEX - 037	ในตู้ FHC-012 พื้นที่จ่ายสินค้า G-9 LSS	✓		
38	FEX - 038	ในตู้ FHC-013 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
39	FEX - 039	WWT (รอบนอก)	✓		
40	FEX - 040	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
41	FEX - 041	WWT (รอบนอก)	✓		
42	FEX - 042	MTS 1 (รถแก๊สคันเก่า)	✓		
43	FEX - 043	MTS 2 (รถแก๊สคันใหม่)	✓		
44	FEX - 044	เสาทางเดินข้าง Zinc bath	✓		
45	FEX - 045	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
46	FEX - 046	หน้าห้อง Control Room 2	✓		
47	FEX - 047	ข้างประตู 12 ฝั่ง GI	✓		
48	FEX - 048	ข้างตู้ไฟ LPF 5 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
49	FEX - 049	หน้าออฟฟิศลวดหนาม	✓		
50	FEX - 050	โรงเก็บขยะหลังโรงงาน (รอบนอก)	✓		ติดตั้ง 8/4/26
51	Spare FEX - 001	ในห้อง Safety	✓		ซื้อใหม่ 28/4/26
52	Spare FEX - 002	ในห้อง Safety	✓		ซื้อใหม่ 28/4/26
53	Spare FEX - 003	ในห้อง Safety	✓		

3-36-53

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. แรงดัน	เกจ์วัดแรงดัน เข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวเท่านั้น
3. สายฉีด	สายฉีดไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
4. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
5. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
6. ผงเคมี	เช็คการโรยตัวของผงเคมีภายในถังต้องไม่จับตัวเป็นก้อน
7. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.02 - 5/26



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			น้ำหนักรวม	น้ำหนักมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า	น้ำที่ชั่งจริง (ระบุ)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX Co2 - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	12.50 kg.	11.25 kg.	11.85 kg.	✓		
2	FEX Co2 - 002	หน้าห้อง Server	12.40 kg.	11.15 kg.	12.40 kg.	✓		
3	FEX Co2 - 003	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า Take up GI	12.40 kg.	11.15 kg.	12.20 kg.	✓		
4	FEX Co2 - 004	หน้าห้อง Control Room 1	13.20 kg.	11.90 kg.	12.10 kg.	✓		
5	FEX Co2 - 005	หน้าห้อง Control Room 2	13.10 kg.	11.80 kg.	13.05 kg.	✓		
6	FEX Co2 - 006	หน้าห้อง Main Sub Station	13.20 kg.	11.90 kg.	12.05 kg.	✓		
7	FEX Co2 - 007	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	13.30 kg.	12.00 kg.	12.00 kg.	✓		
8	FEX Co2 - 008	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	12.20 kg.	✓		
9	FEX Co2 - 009	WWT	13.20 kg.	11.90 kg.	13.20 kg.	✓		
10	FEX Co2 - 010	WWT	12.80 kg.	11.50 kg.	12.50 kg.	✓		
11	FEX Co2 - 011	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
12	FEX Co2 - 012	ห้อง Fire Pump	12.80 kg.	11.50 kg.	12.75 kg.	✓		
13	Spare Co2 - 001	ในห้อง Safety	12.70 kg.	11.40 kg.	12.70 kg.	✓		
14	Spare Co2 - 002	ในห้อง Safety	13.10 kg.	11.80 kg.	13.10 kg.	✓		
15	Spare Co2 - 003	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		
16	Spare Co2 - 004	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.90 kg.	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. สายฉีดพร้อมกระบอก	สายฉีดพร้อมกระบอก ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
3. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
4. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
6. ชั่งน้ำหนักถัง	น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวม หรือไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ข้างถัง

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

vision : 01

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ		✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EM - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EM - 002	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
3	EM - 003	ในห้อง Server	✓		
4	EM - 004	หน้าบันไดห้อง Server	✓		
5	EM - 005	ในโรงอาหาร	✓		
6	EM - 006	ทางเดินหน้าโรงอาหาร	✓		
7	EM - 007	หลังที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
8	EM - 008	ข้างประตู 12 QC	✓		
9	EM - 009	หน้าห้อง Control 1	✓		
10	EM - 010	ในห้อง Control 1	✓		
11	EM - 011	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
12	EM - 012	ในห้อง Control 2	✓		
13	EM - 013	ในห้อง Control 2	✓		
14	EM - 014	หลังห้อง Store	✓		
15	EM - 015	หน้าห้อง Main Sub Station	✓		
16	EM - 016	ในห้อง Main Sub Station	✓		
17	EM - 017	ในห้อง Main Sub Station	✓		
18	EM - 018	ข้างประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
19	EM - 019	ในห้อง Control 3	✓		
20	EM - 020	ในห้อง Control 3	✓		
21	EM - 021	ปั๊มลม หลัง DRG.1	✓		
22	EM - 022	ข้างประตู 7 ขัดลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
23	EM - 023	เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
24	EM - 024	เสาหลังจุดเจียรลวด	✓		
25	EM - 025	เสาหน้า DRG.4	✓		
26	EM - 026	เสาข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
27	EM - 027	ข้างประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
28	EM - 028	ข้างประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
29	EM - 029	เสาหน้าออฟฟิศ DRG.	✓		
30	EM - 030	ข้างบันได Service Cran	✓		
31	EM - 031	หลังเครื่อง V-Grip ลวดหนาม	✓		
32	EM - 032	จุดเก็บลวดชุบ K-22	✓		

2-36-54

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ		✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)			
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	EM - 033	จุดเก็บลวดชุบ K-10	✓		
34	EM - 034	ข้างประตู Ramp Load	✓		
35	EM - 035	จุดเก็บลวด LSS G-7	✓		
36	EM - 036	ข้างประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
37	EM - 037	เสาหน้าห้องไฟ Strande	✓		
38	EM - 038	เสาโต๊ะทำงาน Strande	✓		
39	EM - 039	บันไดหน้าห้อง Server (ชั้น 2)	✓		
40	EM - 040	หน้า Meeting Room 3 (ชั้น 2)	✓		
41	EM - 041	บันไดหน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
42	EM - 042	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
43	EM - 043	บันไดฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
44	EM - 044	ห้อง Fire Pump 1 (รอบนอก)	✓		
45	EM - 045	ห้อง Fire Pump 2 (รอบนอก)	✓		
46	EM - 046	ในห้อง Control Fire Pump (รอบนอก)	✓		
47	EM - 047	WWT 1 (รอบนอก)	✓		
48	EM - 048	WWT 2 (รอบนอก)	✓		
49	EM - 049	หน้าห้อง Control 2 (ใกล้ตู้ FHC-005)	✓		
50	EM - 050	ออฟฟิศ MTS ชั้น 2	✓		
51	EM - 051	แผนกซ่อมบำรุง	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26
52	EM - 052	ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26

วิธีการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างทั้ง 2 ข้าง หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EXL - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EXL - 002	ทางออกเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		
3	EXL - 003	ข้างที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
4	EXL - 004	ประตู 12 QC	✓		
5	EXL - 005	ประตู 11 Zinc bath	✓		
6	EXL - 006	ประตู 9 MTS	✓		
7	EXL - 007	ประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
8	EXL - 008	ประตู 7 เฉียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
9	EXL - 009	ประตู 6 หลังเฉียรลวด	✓		
10	EXL - 010	ประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
11	EXL - 011	ประตู 4 เฉียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
12	EXL - 012	ประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
13	EXL - 013	ประตู 2 เก็บลวดใกล้ Ramp Load	✓		
14	EXL - 014	ประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
15	EXL - 015	ประตูหน้า Meeting Room 4 (ชั้น 2)	✓		
16	EXL - 016	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
17	EXL - 017	ประตูห้องประชุมฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
18	EXL - 018	ประตู 10 ห้อง Store (รอบนอก)	✓		

3-36-55

วิธีการตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมทกดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างปกติ
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHC - 001	ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
2	FHC - 002	ออฟฟิศชั้น 2 หน้าห้อง VC	✓		
3	FHC - 003	ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
4	FHC - 004	หน้า Take Up	✓		
5	FHC - 005	หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
6	FHC - 006	ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
7	FHC - 007	หน้า Work shop MTS	✓		
8	FHC - 008	หน้าห้อง Control DRG.	✓		
9	FHC - 009	หน้าประตู 7 DRG.	✓		
10	FHC - 010	หน้าประตู 4 DRG.	✓		
11	FHC - 011	ที่เก็บสเกลเหล็ก ใกล้ประตู 3	✓		
12	FHC - 012	จุดเก็บลวด G-9 LSS	✓		
13	FHC - 013	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet


รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง,หัวปืน	สายดับเพลิงและข้อต่อต้องไม่รั่วซึม ไม่แตกลายงา , หัวปืนต้องพร้อมใช้งานสามารถหมุนปรับแรงดันน้ำได้
3. วาล์วน้ำ ทั้ง 2 ตัว	1. Ball Valve ขนาด 1" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางและฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงภายในตู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.06 - 5/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHH - 001	Hydrogen Station (นอกอาคาร)	✓		
2	FHH - 002	หน้าประตู 8 MTS (นอกอาคาร)	✓		
3	FHH - 003	หน้าประตู 4 DRG. (นอกอาคาร)	✓		
4	FHH - 004	ข้าง Ramp Load (นอกอาคาร)	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง	สายดับเพลิง ขนาด 2.5" 2 เส้น และข้อต่อสวมเร็วต้องไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
3. วาล์วน้ำ Fire Hydrant	Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางอยู่ในสภาพดี และฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ขวานนักดับเพลิง	ขวานนักดับเพลิง 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ประแจ F	ประแจ F 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
6. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

J-36-56

No.07 - 5/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FDC - 001	หลังโรงอาหาร (นอกอาคาร)	✓		

วิธีการตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง น็อตทุกตัวยึดแน่นอยู่ครบ
2. ข้อต่อสวมเร็ว	ข้อต่อสวมเร็วต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่	ฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่ และซีนยางอยู่ครบ สภาพพร้อมใช้งาน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	MPS-Z 01	ป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	MPS-Z 02	หน้าออฟฟิส LSS	✓		
3	MPS-Z 03-1	หน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
4	MPS-Z 03-2	หน้าห้องเก็บเอกสารบัญชี (ชั้น 2)	✓		
5	MPS-Z 04-1	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
6	MPS-Z 04-2	หน้าห้อง Server	✓		
7	MPS-Z 05	ข้างประตู 12 QC	✓		
8	MPS-Z 06	หน้าห้อง Control 1	✓		
9	MPS-Z 07	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
10	MPS-Z 08	หน้าห้อง Control 2	✓		
11	MPS-Z 10	MTS	✓		
12	MPS-Z 11	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
13	MPS-Z 12	ข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
14	MPS-Z 13	เสาด้านหลังเจียรลวด	✓		
15	MPS-Z 14	ข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
16	MPS-Z 15	ข้างออฟฟิสลวดหนาม	✓		
17	MPS-Z 16	มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande	✓		
18	MPS-Z 17-1	ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		
19	MPS-Z 17-2	ใน Ramp Load	✓		
20	MPS -Z WWT	WWT (รอบนอก)	✓		

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพปุ่มกด	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. สภาพกริ่งด้านบน	
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบกดจริง	ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อทำการกด

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/ โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	Zone 01	ป้อม รปภ.	FZM-1	✓		
		(ป้อม รปภ.)	FCM-1	✓		
2	Zone 02	หน้าออฟฟิส LSS แถวกลาง - Strande	FZM-1	✓		
		(หน้าออฟฟิส LSS)	FCM-1	✓		
3	Zone 03-1	ชั้น 2 ฝั่งโรงอาหาร	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
4	Zone 03-2	ชั้น 2 ฝั่งห้องประชุม	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
5	Zone 04-1	โรงอาหาร , ออฟฟิส LSS	FZM-1	✓		
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
6	Zone 04-2	ออฟฟิส ชั้น 1 , ล็อคเกอร์ , ห้องพยาบาล , QCS	FZM-1		✘	ไฟ LED ดับค้าง Reset ไม่ดับ
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
7	Zone 05	แบ่งคอยล์ , GI - บ่อ Zinc	FZM-1	✓		
		(ประตู 12 ข้าง QCS)	FCM-1	✓		
8	Zone 06	ห้อง Control 1 , บ่อ Zinc - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ประตู 11 ข้างบ่อ Zinc)	FCM-1	✓		
9	Zone 07	ห้อง Control 2	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 1)	FCM-1	✓		
10	Zone 08	สโตร์ , ออฟฟิสสโตร์	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 2)	FCM-1	✓		
11	Zone 09	MTS , Office MTS ชั้น 2 , Sub Station	FZM-1	✓		
		(เสาข้างตู้ FHC - 007)	FCM-1	ไม่ได้ต่อใช้งาน ติดตั้งใกล้กับโซน 10		
12	Zone 10	บ่อ Clenning - Pay Off	FZM-1	✓		
		(MTS)	FCM-1	✓		
13	Zone 11	Fire Pump , ห้อง Control 3	FZM-1	✓		
		(Fire Pump)	FCM-1	✓		
14	Zone 12	เครื่องดึง ฝั่งสยามลวด	FZM-1	✓		
		(เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
15	Zone 13	เครื่องดึง แถวกลาง	FZM-1	✓		
		(เสาด้านหลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
16	Zone 14	เครื่องดึง ฝั่งขยะอันตราย	FZM-1		✘	ไฟ LED ดับค้าง Reset ไม่ดับ
		(จุดทิ้งขยะอันตราย)	FCM-1	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
17	Zone 15	ลวดหนาม - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ข้างออฟฟิศลวดหนาม)	FCM-1	✓		
18	Zone 16	บ่อ Clenning - บ่อ Zinc ฝั่งเก็บสินค้า	FZM-1	✓		
		(มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande)	FCM-1	✓		
19	Zone 17	LSS ฝั่ง Ramp Load , ใน Ramp Load	FZM-1	✓		
		(ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load)	FCM-1	✓		
20	Zone WWT	บ่อ WWT	รุ่นใหม่ติดตั้งทีหลัง	✓		

ความหมายของโมดูล
FZM-1 หมายถึง โมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น
FCM-1 หมายถึง โมดูลควบคุมที่ช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (กระดิ่ง, แตร, ไฟแฟลช, ลำโพง เป็นต้น)

วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. หลอดไฟ LED	มีดวงไฟ LED แสดงผลการทำงาน โดยจะกระพริบทุก 5 วินาที
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบการทำงานจริง	ต้องส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control Panal ได้ถูกต้องปกติ (ผู้รับเหมาจะเข้าทดสอบปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	E&S - 001	บ่อ Cleaning ใกล้ตู้ดับเพลิง FHC-005	✓		
2	E&S - 002	WWT (รอบนอก)	✓		
3	E&S - 003	บ่อ Cleaning ใกล้เตา Furnace	✓		

วิธีการตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที) , โซ่และฝาครอบหัวก๊อกอยู่ครบ
3. ฝักบัวชำระฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที)
4. วาล์วน้ำ	ปกติปิด วาล์วน้ำต้องไม่รั่วซึมสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.11 - 5/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	TCM - 001	หน้าโรงงานติดถนนการนิคมฯ	✓		
2	TCM - 002	มุมทางโค้งหน้าโรงงานฝั่งออฟฟิศ	✓		
3	TCM - 003	หน้าประตู 11 Zinc bath	✓		
4	TCM - 004	หน้าประตู 7 เจียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
5	TCM - 005	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่ง Fire Pump	✓		
6	TCM - 006	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่งถังขยะเขียว	✓		
7	TCM - 007	ในประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		

วิธีการตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
สภาพโดยรวม	การติดตั้งมั่นคงแข็งแรงเสาแน่นไม่โยก , เสาไม่เป็นสนิม/สีไม่ลอก
กระจก	กระจกไม่แตกร้าว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.12 - 5/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	เช็คจำนวน (ระบุ)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	1	✓	
2	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	5	✓	
3	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	5	✓	
4	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	5	✓	
5	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	9	✓	
6	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	1	✓	
7	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	1	✓	
8	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	1	✓	

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจนับตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องบันทึกเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	สัปดาห์ที่ตรวจนับ			
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	✓	✓	✓	✓
2	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	✓	✓	✓	✓
3	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	✓	✓	✓	✓
4	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	✓	✓	✓	✓
5	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	✓	✓	✓	✓
6	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	✓	✓	✓	✓
7	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจนับ (แผนก QCS. ทุกสัปดาห์)			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	วันที่			[redacted]			
	ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกสัปดาห์)						
	วันที่						
	ผู้รับทราบ (จป.วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง)						
	วันที่						

ว-36-60

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : แผนก QCS. และ SEU. จะทำการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย โทร.101 (แบบฟอร์มนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานความปลอดภัยฯ)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 1) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.20 - 13.50 น.

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.	✓		
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	จอเสียสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-61

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 2) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.10 - 13.40 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		✘	แบตหม้อ 2 ลูกมีปัญหา Replace
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		เติมน้ำกลั่นเพิ่ม
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

* ปรับเป็น Manual สตาร์ทติดปกติ แต่เมื่อปรับเป็น Auto สตาร์ทไม่ติด

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	ซอมเปลี่ยนอุปกรณ์
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-62



บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 03) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13:10 - 13:50 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้าแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		✘	แบตเก่า 2 ลูกนี้ Replace
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

* ปรับเป็น Manual สตาร์ทติดดี และเปลี่ยนปรับเป็น Auto สตาร์ทไม่ติด
- แบตลูกที่ 1 Healthy : 10 %
- แบตลูกที่ 2 Healthy : 33 % } อายุ 2 ปี 2 เดือน 15 วัน (7/3/24)

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✓	ดอสมีปัญหา
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-63

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 4) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.30 - 14.00 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		X	แบตหัว ขลุกขั้น Replace
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

* Manual สตาร์ทติดปกติ / Auto สตาร์ทไม่ติด
การแก้ไข ซื้อแบตเปลี่ยนใหม่

No.13 - 5/26

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		X	จอเสียไม่สมบูรณ์
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-64

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส	Model/Blend	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			ตัวเครื่อง	แบตเตอรี่	เสา	แท่นชาร์จ	สัญญาณ (ระบุ 16-1 ถึง 16-5)	
1	SEU. 001	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	-	ตัวรับอยู่ออฟฟิศ
2	SEU. 002	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.5	ส่งจาก ปร.๑ 2 LSS
3	SEU. 003	ICOM	✓	✓	✓	✓	16.5	ส่งจาก ปร.๑ 4 DRG.
4	SEU. 004	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.3	ส่งจาก ปร.๑ ๗ DRG
5	SEU. 005	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.4	ส่งจาก ปร.๑ 8. พัธ.
6	SEU. 006	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.4	ส่งจาก H2 Station

วิธีการตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. ตัวเครื่อง	สภาพโดยรวมไม่แตกชำรุด , เปิด-ปิดเครื่องได้ปกติ
2. แบตเตอรี่	ไม่แตกชำรุด , ไม่บวม , สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
3. เสา	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ
4. แท่นชาร์จ	เสียบชาร์จได้ปกติ , มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ , สายไฟเรียบร้อยไม่มีรอยขาดหรือรั่ว
5. สัญญาณ	ทดสอบสัญญาณ รับ-ส่ง ได้ชัดเจนปกติ - ว.16-1 = ไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ - ว.16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ - ว.16-3 = ชัดเจนพอใช้ - ว.16-4 = ชัดเจนดี - ว.16-5 = ชัดเจนดีมาก

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

สรุปผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน มิถุนายน 2569

1.ตารางรายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน	จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	หน่วย	ผลการตรวจเช็ค	
				ใช้งานได้ปกติ จำนวน	ผิดปกติ จำนวน
1	ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical	53	เครื่อง	**53**	**0**
2	ถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2	16	เครื่อง	**16**	**0**
3	ไฟฉุกเฉิน Emergency Light	52	จุด	**52**	**0**
4	ป้ายไฟทางออก Exit Light	18	จุด	**18**	**0**
5	ตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet	13	ตู้	**13**	**0**
6	ตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant	4	Set	**4**	**0**
7	หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection	1	จุด	**1**	**0**
8	ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station	20	จุด	**20**	**0**
9	อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module	20	Set	**19**	**1**
10	อ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower	3	Set	**3**	**0**
11	กระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror	7	Set	**7**	**0**
12	ตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet	8	Set	**8**	**0**
13	เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump (ทุกสัปดาห์)	1	เครื่อง	**0**	**1**
รวม		**216**		**214**	**2**

2-36-65

2.รายละเอียดอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ผิดปกติ / สภาพไม่พร้อมใช้งาน และระบุวิธีการแก้ไข

- **อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ FZM โซน 14 :** ไฟ LED สีแดงติดค้างตลอดเวลา Reset ไม่หาย

การแก้ไข : แจ้งซ่อม 5/5/69 (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

- **เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump :** 15/5/69 ตรวจพบแบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อน เสื่อม (Replace) และปรับโหมด Auto สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด

การแก้ไข : ให้ทาง MTS ช่วยเปิด PR 28/5/69 ซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่เพื่อเปลี่ยนทดแทนก้อนเดิม (อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข)

หมายเหตุ :

1.ตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX - 001	ในป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	FEX - 002	หลังโรงอาหาร (รอบนอก)	✓		
3	FEX - 003	ในโรงอาหาร	✓		
4	FEX - 004	ในห้อง QC	✓		
5	FEX - 005	ในห้อง QC	✓		
6	FEX - 006	ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 2)	✓		
7	FEX - 007	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
8	FEX - 008	หน้าห้อง Meeting (ชั้น 2)	✓		
9	FEX - 009	เสาหน้าห้องพยาบาล	✓		
10	FEX - 010	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
11	FEX - 011	ประตูทางออก หลัง H2	✓		
12	FEX - 012	ในห้อง Store	✓		
13	FEX - 013	ในห้อง Store	✓		
14	FEX - 014	ใน Work shop MTS	✓		
15	FEX - 015	บันไดทางขึ้นออฟฟิส MTS	✓		
16	FEX - 016	หน้าห้องน้ำ MTS	✓		
17	FEX - 017	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	✓		
18	FEX - 018	หน้าประตู 7 ข้างห้อง Fire Pump	✓		
19	FEX - 019	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
20	FEX - 020	หน้าประตู 3 พื้นที่เก็บลวดหนาม	✓		
21	FEX - 021	เสาข้าง DRG5	✓		
22	FEX - 022	เสาหน้าออฟฟิส DRG	✓		
23	FEX - 023	หลังเครื่องพันลวดหนาม	✓		
24	FEX - 024	หลังห้องไฟฟ้า Strande	✓		
25	FEX - 025	พื้นที่จ่ายสินค้าโลจิสติกส์	✓		
26	FEX - 026	ในตู้ FHC-001 ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
27	FEX - 027	ในตู้ FHC-002 หน้าห้อง VC (ชั้น 2)	✓		
28	FEX - 028	ในตู้ FHC-003 ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
29	FEX - 029	ในตู้ FHC-004 หน้า Take up	✓		
30	FEX - 030	ในตู้ FHC-005 หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
31	FEX - 031	ในตู้ FHC-006 ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
32	FEX - 032	ในตู้ FHC-007 หน้า Work shop MTS	✓		

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	FEX - 033	ในตู้ FHC-008 หน้าห้อง Control DRG	✓		
34	FEX - 034	ในตู้ FHC-009 ข้างหน้าประตู 7	✓		
35	FEX - 035	ในตู้ FHC-010 ข้างหน้าประตู 4	✓		
36	FEX - 036	ในตู้ FHC-011 ข้างหน้าประตู 3	✓		
37	FEX - 037	ในตู้ FHC-012 พื้นที่จ่ายสินค้า G-9 LSS	✓		
38	FEX - 038	ในตู้ FHC-013 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
39	FEX - 039	WWT (รอบนอก)	✓		
40	FEX - 040	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
41	FEX - 041	WWT (รอบนอก)	✓		
42	FEX - 042	MTS 1 (รถแก๊สคันเก่า)	✓		
43	FEX - 043	MTS 2 (รถแก๊สคันใหม่)	✓		
44	FEX - 044	เสาทางเดินข้าง Zinc bath	✓		
45	FEX - 045	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
46	FEX - 046	หน้าห้อง Control Room 2	✓		
47	FEX - 047	ข้างประตู 12 ฝั่ง GI	✓		
48	FEX -048	ข้างตู้ไฟ LPF 5 หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
49	FEX - 049	หน้าออฟฟิศลวดหนาม	✓		
50	FEX - 050	โรงเก็บขยะหลังโรงงาน (รอบนอก)	✓		ติดตั้ง 8/4/26
51	Spare FEX - 001	ในห้อง Safety	✓		ซื้อใหม่ 28/4/26
52	Spare FEX - 002	ในห้อง Safety	✓		ซื้อใหม่ 28/4/26
53	Spare FEX - 003	ในห้อง Safety	✓		

2-36-66

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง Dry Chemical

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. แรงดัน	เกจ์วัดแรงดัน เข็มบนหน้าปัดชี้ไปที่สีเขียวเท่านั้น
3. สายฉีด	สายฉีดไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
4. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
5. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
6. ผงเคมี	เช็คการโยกตัวของผงเคมีภายในถังต้องไม่จับตัวเป็นก้อน
7. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

ประจำเดือน 27x7x4 ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			น้ำหนักรวม	น้ำหนักมาตรฐาน ต้องไม่น้อยกว่า	น้ำที่ชั่งจริง (ระบุ)	ปกติ	ผิดปกติ	
1	FEX Co2 - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
2	FEX Co2 - 002	หน้าห้อง Server	12.40 kg.	11.15 kg.	12.40 kg.	✓		
3	FEX Co2 - 003	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า Take up GI	12.40 kg.	11.15 kg.	12.20 kg.	✓		
4	FEX Co2 - 004	หน้าห้อง Control Room 1	13.20 kg.	11.90 kg.	12.30 kg.	✓		
5	FEX Co2 - 005	หน้าห้อง Control Room 2	13.10 kg.	11.80 kg.	13.05 kg.	✓		
6	FEX Co2 - 006	หน้าห้อง Main Sub Station	13.20 kg.	11.90 kg.	12.10 kg.	✓		
7	FEX Co2 - 007	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า หลัง DRG1	13.30 kg.	12.00 kg.	12.00 kg.	✓		
8	FEX Co2 - 008	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	12.20 kg.	✓		
9	FEX Co2 - 009	WWT	13.20 kg.	11.90 kg.	18.20 kg.	✓		
10	FEX Co2 - 010	WWT	12.80 kg.	11.50 kg.	12.50 kg.	✓		
11	FEX Co2 - 011	ในห้อง Store	12.50 kg.	11.25 kg.	11.80 kg.	✓		
12	FEX Co2 - 012	ห้อง Fire Pump	12.80 kg.	11.50 kg.	12.70 kg.	✓		
13	Spare Co2 - 001	ในห้อง Safety	12.70 kg.	11.40 kg.	12.70 kg.	✓		
14	Spare Co2 - 002	ในห้อง Safety	13.10 kg.	11.80 kg.	13.10 kg.	✓		
15	Spare Co2 - 003	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		
16	Spare Co2 - 004	ในห้อง Safety	13.35 kg.	12.00 kg.	13.30 kg.	✓		

วิธีการตรวจเช็คถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพถัง	ถังดับเพลิงไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกหรือรั่ว อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งาน
2. สายฉีดพร้อมกระบอก	สายฉีดพร้อมกระบอก ไม่มีรอยแตก หรือฉีกขาด ไม่มีสารเคมีรั่วซึม ไม่มีการอุดตันของฝุ่นหรือแมลง
3. คันบีบ	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ หรือชำรุด
4. สลัก ,ซีล	สลักล็อกและซีลยังถูกล็อกอยู่ครบไม่สูญหายหรือฉีกขาด
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
6. ชั่งน้ำหนักถัง	น้ำหนักที่ชั่งได้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของน้ำหนักรวม หรือไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ข้างถัง

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EM - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EM - 002	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
3	EM - 003	ในห้อง Server	✓		
4	EM - 004	หน้าบันไดห้อง Server	✓		
5	EM - 005	ในโรงอาหาร	✓		
6	EM - 006	ทางเดินหน้าโรงอาหาร	✓		
7	EM - 007	หลังที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
8	EM - 008	ข้างประตู 12 QC	✓		
9	EM - 009	หน้าห้อง Control 1	✓		
10	EM - 010	ในห้อง Control 1	✓		
11	EM - 011	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
12	EM - 012	ในห้อง Control 2	✓		
13	EM - 013	ในห้อง Control 2	✓		
14	EM - 014	หลังห้อง Store	✓		
15	EM - 015	หน้าห้อง Main Sub Station	✓		
16	EM - 016	ในห้อง Main Sub Station	✓		
17	EM - 017	ในห้อง Main Sub Station	✓		
18	EM - 018	ข้างประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
19	EM - 019	ในห้อง Control 3	✓		
20	EM - 020	ในห้อง Control 3	✓		
21	EM - 021	ปั๊มลม หลัง DRG.1	✓		
22	EM - 022	ข้างประตู 7 ขัดลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
23	EM - 023	เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
24	EM - 024	เสาหลังจุดเจียรลวด	✓		
25	EM - 025	เสาหน้า DRG.4	✓		
26	EM - 026	เสาข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
27	EM - 027	ข้างประตู 4 เจียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
28	EM - 028	ข้างประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
29	EM - 029	เสาหน้าออฟฟิศ DRG.	✓		
30	EM - 030	ข้างบันได Service Cran	✓		
31	EM - 031	หลังเครื่อง V-Grip ลวดหนาม	✓		
32	EM - 032	จุดเก็บลวดชุบ K-22	✓		

1-36-67

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
33	EM - 033	จุดเก็บลวดชุบ K-10	✓		
34	EM - 034	ข้างประตู Ramp Load	✓		
35	EM - 035	จุดเก็บลวด LSS G-7	✓		
36	EM - 036	ข้างประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
37	EM - 037	เสาหน้าห้องไฟ Strande	✓		
38	EM - 038	เสาโต๊ะทำงาน Strande	✓		
39	EM - 039	บันไดหน้าห้อง Server (ชั้น 2)	✓		
40	EM - 040	หน้า Meeting Room 3 (ชั้น 2)	✓		
41	EM - 041	บันไดหน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
42	EM - 042	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
43	EM - 043	บันไดฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
44	EM - 044	ห้อง Fire Pump 1 (รอบนอก)	✓		
45	EM - 045	ห้อง Fire Pump 2 (รอบนอก)	✓		
46	EM - 046	ในห้อง Control Fire Pump (รอบนอก)	✓		
47	EM - 047	WWT 1 (รอบนอก)	✓		
48	EM - 048	WWT 2 (รอบนอก)	✓		
49	EM - 049	หน้าห้อง Control 2 (ใกล้ตู้ FHC-005)	✓		
50	EM - 050	ออฟฟิศ MTS ชั้น 2	✓		
51	EM - 051	แผนกซ่อมบำรุง	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26
52	EM - 052	ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2	✓		ซื้อใหม่ติดตั้ง 21/3/26

วิธีการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน Emergency Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างทั้ง 2 ข้าง หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

ประจำเดือน ...มีนาคม... ปี ...2569...

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	EXL - 001	หน้า Reception ออฟฟิศสำนักงาน	✓		
2	EXL - 002	ทางออกเครื่องถ่ายเอกสาร	✓		
3	EXL - 003	ข้างที่แขวนหมวกผู้รับเหมา	✓		
4	EXL - 004	ประตู 12 QC	✓		
5	EXL - 005	ประตู 11 Zinc bath	✓		
6	EXL - 006	ประตู 9 MTS	✓		
7	EXL - 007	ประตู 8 ห้องน้ำ MTS	✓		
8	EXL - 008	ประตู 7 เขียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
9	EXL - 009	ประตู 6 หลังเขียรลวด	✓		
10	EXL - 010	ประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
11	EXL - 011	ประตู 4 เขียรลวดฝั่งสนามหญ้า	✓		
12	EXL - 012	ประตู 3 เก็บลวดหนาม	✓		
13	EXL - 013	ประตู 2 เก็บลวดใกล้ Ramp Load	✓		
14	EXL - 014	ประตู 1 หลังโรงอาหาร	✓		
15	EXL - 015	ประตูหน้า Meeting Room 4 (ชั้น 2)	✓		
16	EXL - 016	ข้างห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
17	EXL - 017	ประตูห้องประชุมฝั่งโรงอาหาร (ชั้น 2)	✓		
18	EXL - 018	ประตู 10 ห้อง Store (รอบนอก)	✓		

2-36-68

วิธีการตรวจเช็คป้ายไฟทางออก Exit Light

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ต้องติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
2. รีโมท	สามารถใช้รีโมททดสอบได้ปกติ
3. หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟสว่างปกติ
4. สำรองไฟ	แบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet

ประจำเดือน ...มีนาคม... ปี ...2569...

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHC - 001	ใกล้ห้องพยาบาล	✓		
2	FHC - 002	ออฟฟิศชั้น 2 หน้าห้อง VC	✓		
3	FHC - 003	ใกล้กับห้องน้ำ GI	✓		
4	FHC - 004	หน้า Take Up	✓		
5	FHC - 005	หน้าห้อง Control (Furnace)	✓		
6	FHC - 006	ข้างจุดล้างตาฉุกเฉิน	✓		
7	FHC - 007	หน้า Work shop MTS	✓		
8	FHC - 008	หน้าห้อง Control DRG.	✓		
9	FHC - 009	หน้าประตู 7 DRG.	✓		
10	FHC - 010	หน้าประตู 4 DRG.	✓		
11	FHC - 011	ที่เก็บสเกลเหล็ก ใกล้ประตู 3	✓		
12	FHC - 012	จุดเก็บลวด G-9 LSS	✓		
13	FHC - 013	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง Fire Hose Cabinet


รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง,หัวปืน	สายดับเพลิงและข้อต่อต้องไม่รั่วซึม ไม่แตกลายงา , หัวปืนต้องพร้อมใช้งานสามารถหมุนปรับแรงดันน้ำได้
3. วาล์วน้ำ ทั้ง 2 ตัว	1. Ball Valve ขนาด 1" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางและฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงภายในตู้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

No.06 - 6/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ			✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)		
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FHH - 001	Hydrogen Station (นอกอาคาร)	✓		
2	FHH - 002	หน้าประตู 8 MTS (นอกอาคาร)	✓		
3	FHH - 003	หน้าประตู 4 DRG. (นอกอาคาร)	✓		
4	FHH - 004	ข้าง Ramp Load (นอกอาคาร)	✓		

วิธีการตรวจเช็คตู้เก็บสายดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Fire Hose & Fire Hydrant

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพตู้	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง , สีไม่ซีดจาง , ประตูเปิด-ปิดได้ดี กระจกไม่แตกร้าว และสามารถปิดล็อกได้ปกติ
2. สายดับเพลิง	สายดับเพลิง ขนาด 2.5" 2 เส้น และข้อต่อสวมเร็วต้องไม่รั่วซึมพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
3. วาล์วน้ำ Fire Hydrant	Steering Valve ขนาด 2.5" ปกติปิด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซีนยางอยู่ในสภาพดี และฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่ อยู่ครบ
4. ขวานนักดับเพลิง	ขวานนักดับเพลิง 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
5. ประแจ F	ประแจ F 1 อัน อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
6. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

3-30-69

No.07 - 6/26

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ			✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)		
ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	FDC - 001	หลังโรงอาหาร (นอกอาคาร)	✓		

วิธีการตรวจเช็คหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพหัวรับน้ำดับเพลิง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง น็อตทุกตัวขันแน่นอยู่ครบ
2. ข้อต่อสวมเร็ว	ข้อต่อสวมเร็วต้องมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. ฝาปิดทองเหลืองพร้อมโซ่	ฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่ และซีนยางอยู่ครบ สภาพพร้อมใช้งาน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Manual Pull Station

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	MPS-Z 01	ป้อม รปภ. (รอบนอก)	✓		
2	MPS-Z 02	หน้าออฟฟิศ LSS	✓		
3	MPS-Z 03-1	หน้าห้องประชุม VC (ชั้น 2)	✓		
4	MPS-Z 03-2	หน้าห้องเก็บเอกสารบัญชี (ชั้น 2)	✓		
5	MPS-Z 04-1	ข้างบันไดห้องเก็บของ Safety	✓		
6	MPS-Z 04-2	หน้าห้อง Server	✓		
7	MPS-Z 05	ข้างประตู 12 QC	✓		
8	MPS-Z 06	หน้าห้อง Control 1	✓		
9	MPS-Z 07	ข้างประตู 11 Zinc bath	✓		
10	MPS-Z 08	หน้าห้อง Control 2	✓		
11	MPS-Z 10	MTS	✓		
12	MPS-Z 11	ห้อง Fire Pump (รอบนอก)	✓		
13	MPS-Z 12	ข้างประตู 6 หลังเจียรลวด	✓		
14	MPS-Z 13	เสาด้านหลังเจียรลวด	✓		
15	MPS-Z 14	ข้างประตู 5 จุดทิ้งขยะอันตราย	✓		
16	MPS-Z 15	ข้างออฟฟิศลวดหนาม	✓		
17	MPS-Z 16	มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande	✓		
18	MPS-Z 17-1	ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		
19	MPS-Z 17-2	ใน Ramp Load	✓		
20	MPS -Z WWT	WWT (รอบนอก)	✓		

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพปุ่มกด	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. สภาพกริ่งด้านบน	
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบกดจริง	ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อทำการกด

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

E-36-70

on : 01

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✖ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/ โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
1	Zone 01	ป้อม รปภ.	FZM-1	✓		
		(ป้อม รปภ.)	FCM-1	✓		
2	Zone 02	หน้าออฟฟิศ LSS แถวกลาง - Strande	FZM-1	✓		
		(หน้าออฟฟิศ LSS)	FCM-1	✓		
3	Zone 03-1	ชั้น 2 ฝั่งโรงอาหาร	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
4	Zone 03-2	ชั้น 2 ฝั่งห้องประชุม	FZM-1	✓		
		(หน้าห้องประชุม VC ชั้น 2)	FCM-1	✓		
5	Zone 04-1	โรงอาหาร , ออฟฟิศ LSS	FZM-1	✓		
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
6	Zone 04-2	ออฟฟิศ ชั้น 1 , ล็อคเกอร์ , ห้องพยาบาล , QCS	FZM-1	✓		
		(ในห้อง Server)	FCM-1	✓		
7	Zone 05	แบ่งคอยล์ , GI - บ่อ Zinc	FZM-1	✓		
		(ประตู 12 ข้าง QCS)	FCM-1	✓		
8	Zone 06	ห้อง Control 1 , บ่อ Zinc - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ประตู 11 ข้างบ่อ Zinc)	FCM-1	✓		
9	Zone 07	ห้อง Control 2	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 1)	FCM-1	✓		
10	Zone 08	สโตร์ , ออฟฟิศสโตร์	FZM-1	✓		
		(หน้าห้อง Control 2)	FCM-1	✓		
11	Zone 09	MTS , Office MTS ชั้น 2 , Sub Station	FZM-1	✓		
		(เสาข้างตู้ FHC - 007)	FCM-1	ไม่ได้ต่อใช้งาน ติดตั้งใกล้กับโซน 10		
12	Zone 10	บ่อ Clenning - Pay Off	FZM-1	✓		
		(MTS)	FCM-1	✓		
13	Zone 11	Fire Pump , ห้อง Control 3	FZM-1	✓		
		(Fire Pump)	FCM-1	✓		
14	Zone 12	เครื่องดึง ฝั่งสยามลวด	FZM-1	✓		
		(เสาข้างประตู 6 หลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
15	Zone 13	เครื่องดึง แถวกลาง	FZM-1	✓		
		(เสาด้านหลังเจียรลวด)	FCM-1	✓		
16	Zone 14	เครื่องดึง ฝั่งขยะอันตราย	FZM-1		X	ไฟ LED ไม่ติด Reset ไม่ขึ้น
		(จุดทิ้งขยะอันตราย)	FCM-1	✓		

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส/โซนอุปกรณ์	ครอบคลุมพื้นที่ (พื้นที่ติดตั้ง)	ชนิด	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	
17	Zone 15	ลวดหนาม - บ่อ Clenning	FZM-1	✓		
		(ข้างออฟฟิศลวดหนาม)	FCM-1	✓		
18	Zone 16	บ่อ Clenning - บ่อ Zinc ฝั่งเก็บสินค้า	FZM-1	✓		
		(มุมเสาเก็บลวดชุบ K-1 หลังห้องไฟ Strande)	FCM-1	✓		
19	Zone 17	LSS ฝั่ง Ramp Load , ใน Ramp Load	FZM-1	✓		
		(ข้างประตู 2 ใกล้ Ramp Load)	FCM-1	✓		
20	Zone WWT	บ่อ WWT	รุ่นใหม่ติดตั้งทีหลัง	✓		

ความหมายของโมดูล
FZM-1 หมายถึง โมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็นต้น
FCM-1 หมายถึง โมดูลควบคุมที่ช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ (กระดิ่ง, แตร, ไฟแฟลช, ลำโพง เป็นต้น)

วิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งเพลิงไหม้ Addressable Module

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. หลอดไฟ LED	มีดวงไฟ LED แสดงผลการทำงาน โดยจะกระพริบทุก 5 วินาที
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย
4. ทดสอบการทำงานจริง	ต้องส่งสัญญาณไปที่ตู้ Fire Alarm Control Panal ได้ถูกต้องปกติ (ผู้รับเหมาจะเข้าทดสอบปีละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	E&S - 001	บ่อ Cleaning ใกล้ตู้ดับเพลิง FHC-005	✓		
2	E&S - 002	WWT (รอบนอก)	✓		
3	E&S - 003	บ่อ Cleaning ใกล้เตา Furnace	✓		

วิธีการตรวจเช็คอ่างล้างตา & ฝักบัวฉุกเฉิน Emergency Eyewashes and Shower

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพการติดตั้ง	ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสมบูรณ์ดี
2. อ่างล้างตาฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที) , โซ่และฝาครอบหัวก๊อกอยู่ครบ
3. ฝักบัวชำระฉุกเฉิน	น้ำต้องใสสะอาด อุณหภูมิของน้ำต้องอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส (เปิดทดสอบการไหลของน้ำอย่างน้อย 15 นาที)
4. วาล์วน้ำ	ปกติปิด วาล์วน้ำต้องไม่รั่วซึมสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
5. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	พื้นที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	TCM - 001	หน้าโรงงานคิดฉนนการนิคมฯ	✓		
2	TCM - 002	มุมทางโค้งหน้าโรงงานฝั่งออฟฟิศ	✓		
3	TCM - 003	หน้าประตู 11 Zinc bath	✓		
4	TCM - 004	หน้าประตู 7 เจียรลวดฝั่ง Fire Pump	✓		
5	TCM - 005	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่ง Fire Pump	✓		
6	TCM - 006	มุมทางโค้งหลังโรงงานฝั่งถังขยะเขียว	✓		
7	TCM - 007	ในประตู 2 ใกล้ Ramp Load	✓		

วิธีการตรวจเช็คกระจกโค้งจราจร Traffic Convex Mirror

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. สภาพโดยรวม	การติดตั้งมั่นคงแข็งแรงเสาแน่นไม่โยก , เสาไม่เป็นสนิม/สีไม่ลอก
2. กระจก	กระจกไม่แตกร้าว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน , หันไปในทิศทางที่เหมาะสม
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ทำความสะอาด ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	เช็คจำนวน (ระบุ)	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บอุปกรณ์	1	ตู้	1	✓	
2	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	5	✓	
3	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	5	✓	
4	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	5	✓	
5	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	9	✓	
6	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	1	✓	
7	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	1	✓	
8	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	1	✓	

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจนับตู้เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Equipment Storage Cabinet

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2569

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ครบ อยู่ในสภาพดี ✘ = อุปกรณ์สูญหาย/ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องบันทึกเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ภายในตู้	จำนวน	หน่วย	สัปดาห์ที่ตรวจนับ			
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	เสื้อคลุมสีส้มสะท้อนแสง	5	ตัว	✓	✓	✓	✓
2	รองเท้าบูทยางนิรภัย	5	คู่	✓	✓	✓	✓
3	หมวกนิรภัยสีดำ พร้อมกระบังหน้าใส	5	ใบ	✓	✓	✓	✓
4	หมวกคลุมศีรษะป้องกัน (Hood)	9	ผืน	✓	✓	✓	✓
5	หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ปรับไว้ที่ 30 GPM.)	1	หัว	✓	✓	✓	✓
6	กระเป๋าพยาบาล	1	Set	✓	✓	✓	✓
7	แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-สีส้ม	1	Set	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจนับ (แผนก QCS. ทุกสัปดาห์)			[redacted]			
	วันที่						
	ผู้ตรวจสอบ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทุกสัปดาห์)						
	วันที่						
	ผู้รับทราบ (จป.วิชาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง)						
	วันที่						

ว-36-73

บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : แผนก QCS. และ SEU. จะทำการตรวจเช็คทุกสัปดาห์ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย โทร.101 (แบบฟอร์มนี้รับผิดชอบโดยหน่วยงานความปลอดภัยฯ)

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 1) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 09.00 - 09.30 น.

เครื่องหมาย ✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘

ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		✘	เสมหาทั้ง 2 ลูก ต้อง Replace.
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

* Manual สถานะติดปกติ / Auto สถานะไม่ติด
การแก้ไข ซื้อแบตเปลี่ยนใหม่

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	จอเสื่อมสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-74

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 2) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.20 - 13.50 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ดแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		✘	แบตเก่า 2 ลูก Replace.
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

- Manual สตาร์ทติดปกติ / Auto สตาร์ทไม่ติด
ต้องเปลี่ยน ซื้อแบตเปลี่ยนใหม่ (เปิด PR 9/6/69)

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	หน้าจอเสื่อมสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-75

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 13) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 13.20 - 13.50 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		✘	แบตหมด 2 ลูก Replace.
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

- Manual สตาร์ทติดปกติ / Auto สตาร์ท ไม่ติด การใช้ ซื้อแผงเปลี่ยนใหม่ (เปิด PR 9/6/69.)

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆ ได้ถูกต้อง		✘	หน้าจอเสียสภาพ
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-76

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.



แบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง Fire Pump

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2569 (สัปดาห์ที่ 4) เวลาทดสอบเครื่องยนต์ 15.00 - 15.30 น.

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
1	ระบบทั่วไป	- อยู่ในสภาพปกติ มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ครบถ้วนเรียบร้อย	✓		
2	มาตรวัดแรงดันน้ำในระบบ	- มีแรงดันน้ำอยู่ในระบบ 150 PSI	✓		
		- ตัวมาตรวัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย	✓		
3	ระบบไฟฟ้า/แรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ที่ตู้ควบคุมและที่เครื่องยนต์	- มีแรงดันชาร์ตแบตเตอรี่ระหว่าง 12 – 13 V.		✘	เฉพาะตัว 2 ต้อง Replace
4	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	- มีระดับน้ำกลั่นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด (ที่มาตรวัดของแบตเตอรี่)	✓		
5	ท่อน้ำ/น้ำมัน และสายไฟต่างๆ	- ถูกยึดอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา ไม่หลุดหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ	✓		
		- แคลมป์รัดต่างๆ ไม่เสื่อมสภาพ	✓		
6	ระดับน้ำมันเครื่อง / กรองน้ำมันเครื่อง	- น้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติที่กำหนดไว้ในก้านวัดน้ำมันเครื่อง	✓		
		- กรองน้ำมันเครื่องต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึม	✓		
7	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม	✓		
		- มีระดับน้ำมันในถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	✓		
		- ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเรียบร้อยไม่รั่วซึม	✓		
8	ระบบหล่อเย็นเครื่อง	- ท่อน้ำหล่อเย็นต่างๆ ต้องอยู่ในตำแหน่งและมีแคลมป์รัดแน่นหนา ไม่หลุด	✓		
		- มีน้ำอยู่ในหม้อน้ำตามเกณฑ์ปกติ	✓		
		- กระปุกพักน้ำมีน้ำอยู่ตามเกณฑ์ปกติ	✓		
9	ชุดเทอร์โบชาร์ท / กรองอากาศ	- สภาพทั่วไปปกติ ไม่แตกร้าว	✓		
		- ท่ออากาศต่างๆที่ต่อเข้าและถูกรัดแน่นหนา	✓		
		- ไม่มีน้ำมันรั่วซึมออกจากตัวเทอร์โบ	✓		
10	สายพานขับ Timing Belt	- สายพานอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	✓		
		- สายพานติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของรอกทุกตัว	✓		
		- ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป	✓		
11	ชุดควบคุมความเร็วรอบ	- ก้านปรับระยะไม่คดงอ	✓		
		- ตัวล็อคความเร็วรอบหมุนล็อคได้แน่นหนา	✓		
		- ความเร็วรอบถูกล็อคไว้ไม่เกิน 3000 รอบ	✓		

- Manual สตาร์ทติดปกติ / Auto สตาร์ทไม่ติด
คณะเคาะ อยู่ระหว่างเตรียมงบเพื่อเปลี่ยนใหม่

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ ✘				
ลำดับ	รายการที่ตรวจสอบ	มาตรฐาน / เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
12	ระบบระบายไอเสีย	- ชุดท่อไอเสียถูกติดตั้งแน่นหนา	✓		
		- ชุดท่อไอเสียต้องไม่มีรอยแตกร้าว	✓		
		- ต้องไม่มีไอเสียรั่วไหลในบริเวณเครื่องยนต์	✓		
13	แผงควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยชำรุดแตกหัก	✓		
		- หน้าจอสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ถูกต้อง		✘	หน้าจอเสียสภาพ.
		- สวิตช์และปุ่มกดต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติ	✓		
		- หน้าจอแสดงสถานะทำงานอยู่ตลอดเวลา	✓		

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยฯ ทำการตรวจสอบร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง ทุกสัปดาห์ โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

[redacted]

จ-36-77

บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด
TSN WIRES CO., LTD.

แบบฟอร์มตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2568

เครื่องหมาย	✓ = อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ	✘ = อุปกรณ์ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน (ระบุในช่องหมายเหตุ)

ลำดับ	รหัส	Model/Blend	ผลการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
			ตัวเครื่อง	แบตเตอรี่	เสา	แท่นชาร์จ	สัญญาณ (ระบุ 16-1 ถึง 16-5)	
1	SEU. 001	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.5	สัญญาณ GI.
2	SEU. 002	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	-	ตำรุบเสาบ้อม รปภ.
3	SEU. 003	ICOM	✓	✓	✓	✓	16.5	สัญญาณปกติ ๆ ๆ ๆ
4	SEU. 004	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.4	สัญญาณ Fire pump
5	SEU. 005	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.5	สัญญาณ Fire pump
6	SEU. 006	ECHO-X	✓	✓	✓	✓	16.4	สัญญาณ Fire pump

วิธีการตรวจเช็ควิทยุสื่อสาร

รายการตรวจ	มาตรฐานการตรวจเช็ค
1. ตัวเครื่อง	สภาพโดยรวมไม่แตกชำรุด , เปิด-ปิดเครื่องได้ปกติ
2. แบตเตอรี่	ไม่แตกชำรุด , ไม่บวม , สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.
3. เสา	อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่หักงอ
4. แท่นชาร์จ	เสียบชาร์จได้ปกติ , มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ , สายไฟเรียบร้อยไม่มีรอยขาดหรือรั้ว
5. สัญญาณ	ทดสอบสัญญาณ รับ-ส่ง ได้ชัดเจนปกติ - ว.16-1 = ไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้ - ว.16-2 = ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ - ว.16-3 = ชัดเจนพอใช้ - ว.16-4 = ชัดเจนดี - ว.16-5 = ชัดเจนดีมาก

หมายเหตุ : หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)

[redacted]

ภาคผนวก จ-37 : สถิติการเจ็บป่วยของพนักงานหรือการใช้ห้องพยาบาล

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-01-2026 ถึง วันที่ 31-01-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	02-01-2026	07:56:25	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	มีผดขึ้นบริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.,Atarax 10 mg.=6 TAB	
2	02-01-2026	08:49:11	หญิง	LSS	อ่ายเหลว 4 รอบ อาเจียน 1 รอบ ปวดบิดเกร็งในช่องท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB,Domperidone 10 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB	
3	02-01-2026	08:56:22	ชาย	GIU-PDS	แผลสีบาน เท้าข้างLT แผลแห้งดี ไม่มีBleeding Ps=2/10 คงแบน	ทำแผล (Wound)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.ล้างแผล	
4	03-01-2026	08:04:24	ชาย	GIU-PDS	ต่อเนื่อง แผลสีบาน เท้าข้าง LT แผลแห้งดี ไม่มีBleeding Ps=2/10 คงแบน	ทำแผล (Wound)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.ล้างแผล	
5	03-01-2026	11:05:54	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ปวดขาข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
6	03-01-2026	12:19:18	หญิง	CC	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
7	04-01-2026	09:39:31	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	มีผดขึ้นบริเวณแขนทั้ง 2ข้าง	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.,Atarax 10 mg.=6 TAB	
8	04-01-2026	13:09:34	ชาย	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ปวดจุก แน่นท้องหลังทานอาหาร	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=12 TAB,Omeprazole 20 mg.=6 TAB,M.carminative 180 mL=1 BOTTLE	
9	04-01-2026	13:48:56	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
10	04-01-2026	14:24:25	ชาย	GIU-PDS	ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาอมละลายน้ำมะขามยูคิดฟ=1 SACHET	
11	04-01-2026	16:32:42	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ปวดกล้ามเนื้อแขน	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
12	05-01-2026	09:08:24	ชาย	GIU-PDS	ต่อเนื่อง แผลสีบาน เท้าข้างLT แผลแห้งดี ไม่มีBleeding	ทำแผล (Wound)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.ล้างแผล	
13	05-01-2026	10:19:01	หญิง	QCS	จัดการแจ้งยานอกเวลา แผนกQC	อื่นๆ รอยา จัดการแจ้งยา	Transpore 0.5"=1 ROLL,Tensoplast=20 PIECE,Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=2 CASE 10 gm.,Paracetamol 500 mg.=24 TAB,ORS =3 SACHET, Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=1 CASE 4 gm.,Gauze 3"3=3 BOX,Gauze 2"2=3 BOX,Eye pad=3 PIECE,Elastic Bandage4"=1 ROLL,Elastic Bandage3"=1 ROLL, Dimen 50 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,Conform4"=1 ROLL,Conform3"=1 ROLL, Cetirizine 10 mg.=12 TAB,Calamine lotion (60 mL)=1 BOTTLE,Buscopan 10 mg.=12 TAB,Aluminium Hydroxide 240 mL=1 BOTTLE,Air - X 80 mg.=12 TAB	
14	05-01-2026	13:07:40	หญิง	MSU	คัดจมูก ระคายคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาผสมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE,ยาแก้แอลยาขามป้อม=1 BOTTLE	
15	05-01-2026	16:46:08	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	ปวดแขนทั้ง 2ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
16	06-01-2026	08:48:09	ชาย	HDS-LGS	ปวดบิดเกร็งในช่องท้อง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ยาธาตุน้ำขาวตราภาระต่ายบิน 50 mL=1 BOTTLE,Buscopan 10 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB	
17	06-01-2026	08:49:37	หญิง	QCS	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
18	06-01-2026	09:03:38	ชาย	PRU	คลื่นไส้ ไม่อาเจียน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Domperidone 10 mg.=6 TAB	
19	06-01-2026	11:36:49	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ปวดแขนข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
20	07-01-2026	08:01:32	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,PEPEX RED (ยาผสมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
21	07-01-2026	08:59:46	หญิง	PJK	ปวดศีรษะข้างRT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-01-2026 ถึง วันที่ 31-01-2026

22	07-01-2026	10:27:45	หญิง	QCS	ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแก้แอลยาขามป้อม=1 BOTTLE,ยาอมละลายน้ำมะขามยูคิดฟ=1 SACHET	
23	07-01-2026	13:12:14	ชาย	GIU-PDS	ปวดขาข้างLT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	PEPEX RED (ยาผสมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE,Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
24	08-01-2026	08:46:39	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
25	08-01-2026	09:32:28	ชาย	MTS	แสบร้อนกลางอก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
26	08-01-2026	10:38:27	ชาย	GIU-PDS	อ่ายเหลว 3 ครั้ง ปวดบิดเกร็งในช่องท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,Buscopan 10 mg.=6 TAB,ORS =7 SACHET	
27	08-01-2026	11:31:41	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	น้ำมูกใส ระคายคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,ยาแก้แอลยาขามป้อม=1 BOTTLE	
28	08-01-2026	12:32:24	ชาย	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	น้ำมูกไหล ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,ยาแก้แอลยาขามป้อม=1 BOTTLE,ยาอมละลายน้ำมะขามยูคิดฟ=1 SACHET	
29	08-01-2026	13:40:19	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	ปวดฟันคราะข้างRT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
30	08-01-2026	16:50:10	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ปวดฟันคราะข้างRT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
31	09-01-2026	15:41:04	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	น้ำมูกไหล ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,ยาอมละลายน้ำมะขามยูคิดฟ=1 SACHET	
32	10-01-2026	08:30:17	ชาย	DPU-PDS	ปวดต้นคอ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
33	10-01-2026	09:11:20	ชาย	MTS	ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Flumucil =3 SACHET,ยาแก้แอลยาขามป้อม=2 BOTTLE	
34	10-01-2026	09:18:36	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	น้ำมูกใส ระคายเคืองตา	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Hista-oph eye drop 5 mL=1 BOTTLE	
35	10-01-2026	09:59:56	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	ยาหมดอายุ	ยาหมดอายุ	อื่นๆ รอยา จัดการแจ้งยา	Vit.C 100 mg.=84 TAB,Betamethasone N cream(5g.)=7 TUBE,Dex-oph Eye-Ear drops 4 mL=6 BOTTLE	
36	10-01-2026	15:03:32	นิรษาควายแปลอสภัย ศิลิทชิดีย วิศิดร์	น้ำมูกใส ตาแดง คัน เคือง	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Hista-oph eye drop 5 mL=2 BOTTLE		
37	10-01-2026	15:16:21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	น้ำมูกไหล จุกเสียดแน่นท้อง	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,M.carminative 180 mL=1 BOTTLE		
38	10-01-2026	16:10:51	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาอมละลายน้ำมะขามยูคิดฟ=1 SACHET	
39	10-01-2026	16:52:25	ชาย	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,ยาแก้แอลยาขามป้อม=1 BOTTLE	
40	11-01-2026	09:34:10	หญิง	เวอร์ติกัซ์ สยอวิส	แสบร้อนกลางอก ปวดไหล่ข้างRT	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
41	12-01-2026	10:34:14	ชาย	GIU-PDS	อ่ายเหลว 2 ครั้ง ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาธาตุน้ำขาวตราภาระต่ายบิน 50 mL=1 BOTTLE	
42	12-01-2026	13:13:11	หญิง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	อ่ายเหลว 3 ครั้ง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =6 SACHET	
43	13-01-2026	08:03:29	ชาย	GIU-PDS	น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Vit.C 100 mg.=12 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
44	13-01-2026	08:04:38	หญิง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-01-2026 ถึง วันที่ 31-01-2026

45	14-01-2026	08:11:20	หญิง	HGS-PNS	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสืบพันธุ์-นรีเวช (GYN)	Ponstan 500 mg.=5 TAB	
46	14-01-2026	13:52:18	ชาย	QCS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE	
47	14-01-2026	13:53:19	ชาย	GIU-PDS	น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Vit.C 100 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB	
48	15-01-2026	09:25:33	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาธรณสขามปิอมยูลิคเฟ=1 SACHET,Brufen 400 mg.=6 TAB	
49	15-01-2026	09:45:48	ชาย	GIU-PDS	มีน้ำมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
50	15-01-2026	10:01:31	ชาย	LSS	มีน้ำมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
51	15-01-2026	16:32:19	หญิง	LSS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
52	15-01-2026	21:35:05	ชาย	ศรินยา ชา	Follow up สามพุ : พนักงานให้ประวัติว่าระหว่างปฏิบัติงาน ตัด สวดStraping ของสวดพับเพียกโดยเครนรมเจ้าคงได้ DRG 1 ขณะ ผ่าม ตัดสวด Straping เส้นเก่า ปลายสวดStraping ติดข้างเปลือกตาข้าง Lt เป็นแผลออก ลักษณะอาการ : แกะรับที่ห้องพยาบาลหัวหน้างานพามาห้องพยาบาล รู้สึกตัวดี พูดคุยอาสดอบรู้เรื่อง ประเมินบาดแผลเบื้องต้นพบบาดออกเริ่มวมเปลือกตาข้าง Lt และมี Bleeding ซึม ไม่มีอาการชา มีอาการปวด 4/10 ตะแนน V/S BP = 112/98 mmHg,PR = 88 bpm. RR = 20 bpm. BT = 36.1°C O2sat 98% room air	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
53	16-01-2026	09:35:50	ชาย	ศรินยา ชา	ล้างแผลผ่าเนื่อง แผลโดนปลายสวด Straping ตัดเข้าบริเวณเปลือกตาข้าง Lt เป็นแผลออก และมี Bleeding ซึม เล็กน้อย	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
54	17-01-2026	07:55:17	ชาย	QCS	แสบร้อนกลางอก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
55	17-01-2026	07:57:35	ชาย	ศรินยา ชา	ล้างแผลผ่าเนื่อง แผลโดนปลายสวด Straping ตัดเข้าบริเวณเปลือกตาข้าง Lt เป็นแผลออก และแห้งดี	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
56	17-01-2026	08:00:09	ชาย	GIU-PDS	ปวดกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
57	19-01-2026	08:48:00	ชาย	HGS-LGS	เจ็บคอ มีน้ำมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาธรณสขามปิอมยูลิคเฟ=2 SACHET,CPM 4 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละขามปิอม=1 BOTTLE	
58	19-01-2026	09:53:28	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดหัวเมื่อซ้าง Rt	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
59	19-01-2026	10:02:34	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	มีมีนคันบริเวณคันคอ	ระบบผิวหนัง (Skin)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	
60	19-01-2026	10:32:01	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดเข่าข้าง Rt	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
61	19-01-2026	11:48:16	ชาย	QCS	ปวดกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	อาทพยสตรา 5 เฟซิ ซรีเคซอง 3 gm.=1 SACHET	
62	19-01-2026	12:17:42	ชาย	GIU-PDS	วิงเวียนศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE	
63	19-01-2026	14:44:00	หญิง	CC	ปวดหัวเข่าง Rt	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
64	20-01-2026	11:57:49	หญิง	QCS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
65	20-01-2026	11:58:45	ชาย	DPU-PDS	อ่อนเพลีย จากการฟ้องเลีย	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =4 SACHET	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-01-2026 ถึง วันที่ 31-01-2026

66	20-01-2026	14:01:49	ชาย	J.48	ผื่นคันบริเวณลำตัว	ระบบผิวหนัง (Skin)	Atarax 10 mg.=6 TAB,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE	
67	20-01-2026	14:15:37	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
68	21-01-2026	10:12:35	หญิง	AFS	ปวดกล้ามเนื้อขาซ้ายRt	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
69	21-01-2026	13:05:05	ชาย	GIU-PDS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
70	21-01-2026	13:07:18	หญิง	AFS	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสืบพันธุ์-นรีเวช (GYN)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
71	21-01-2026	15:59:45	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE	
72	22-01-2026	08:11:20	ชาย	GIU-PDS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=1 CASE 4 gm.	
73	22-01-2026	10:11:23	ชาย	HGS-LGS	ไอ มีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาธรณสขามปิอมยูลิคเฟ=1 SACHET,Flumucil =4 SACHET	
74	23-01-2026	15:20:28	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
75	24-01-2026	08:06:14	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไหล	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
76	24-01-2026	09:02:54	ชาย	MTS	ไอ มีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแก้ไอละขามปิอม=2 BOTTLE,ยาธรณสขามปิอมยูลิคเฟ=2 SACHET	
77	24-01-2026	13:14:50	หญิง	CC	ปวดเขาขวาRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
78	24-01-2026	15:18:52	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไหล	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB	
79	25-01-2026	15:05:55	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไหล	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,Loratadine 10 mg.=6 TAB	
80	25-01-2026	16:24:14	ชาย	GIU-PDS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=1 CASE 4 gm.,PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE,Vit.C 100 mg.=12 TAB	
81	26-01-2026	09:04:26	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
82	26-01-2026	12:11:48	หญิง	CC	วิงเวียนศีรษะ V/S BP=129/76 mmHg PR=88 bpm RR=20/min O2Sat=98%	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Dimen 50 mg.=6 TAB	
83	26-01-2026	16:42:16	ชาย	LSS	แผลโดนน้ำร้อนลวกจากที่บ้าน	ระบบผิวหนัง (Skin)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.	
84	27-01-2026	07:43:19	ชาย	MTS	ไอมีเสมหะสีขาวขุ่น ระคายคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =2 SACHET,ยาธรณสขามปิอมยูลิคเฟ=1 SACHET,ยาแก้ไอละขามปิอม=1 BOTTLE	
85	27-01-2026	10:08:36	ชาย	QCS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE	
86	27-01-2026	10:09:23	ชาย	GIU-PDS	อ่ายเหลว 3ครั้ง ปวดท้องบิด	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,Buscopan 10 mg.=6 TAB,ORS =4 SACHET	
87	27-01-2026	14:11:52	ชาย	J.48	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาแดงพีเป๊กซ์ แดง)=1 TUBE	
88	28-01-2026	07:58:17	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อไหล่ข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-01-2026 ถึง วันที่ 31-01-2026

89	28-01-2026	07:58:32	หญิง	CC	แสบร้อนกลางอก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB,Omeprazole 20 mg.=12 TAB	
90	28-01-2026	08:57:09	หญิง	LSS	ปวดบริเวณข้อเท้าข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
91	28-01-2026	13:24:30	หญิง	AFS	ผื่นคันบริเวณข้อมือข้างRT	ระบบผิวหนัง (Skin)	Atarax 10 mg.=6 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	
92	28-01-2026	13:25:37	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	D/Wและพุ่มผิวบริเวณแก้มข้างซ้าย.T	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=3 PIECE	
93	28-01-2026	13:26:05	หญิง	CC	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณแขนขวาRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
94	29-01-2026	08:10:17	ชาย	AFS	ปวดศีรษะ และเจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก	ระบบประสาทและสมอง (NS)	ยาแอสเซทามิโนฟูลิคฟท์=1 SACHET,Vit.C 100 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
95	29-01-2026	12:59:35	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
96	29-01-2026	14:05:37	ชาย	QCS	ผื่นแดงและคันบริเวณแขนข้างRT	ระบบผิวหนัง (Skin)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
97	29-01-2026	16:11:37	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะบริเวณขมับข้างRT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาคลพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
98	30-01-2026	10:37:55	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	D/Wและพุ่มผิวบริเวณแก้มข้างซ้าย.T	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=6 PIECE	
99	30-01-2026	11:50:08	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
100	30-01-2026	11:52:07	ชาย	DPU-PDS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
101	31-01-2026	14:40:42	หญิง	อื่นๆ ศนสวน,nurse,แม่ครัว	จัดกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	ยาแอสเซทามิโนฟูลิคฟท์=5 SACHET,ยาทดแทรา 5 เม็ดี่ ชนิดซอง 3 gm.=2 SACHET,ยาขาดุน้ำขาวตราทวดค่ายเย็น 50 ml.=2 BOTTLE,Ultracharcoal 260 mg.=30 TAB, Transpore 0.5"=1 ROLL,Tensoplast=10 PIECE,Paracetamol 500 mg.=24 TAB,ORS =10 SACHET,Loratadine 10 mg.=12 TAB, Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=2 CASE 4 gm.,Gauze 3*3=3 BOX,Gauze 2*2=3 BOX,Elastic Bandage4"=2 ROLL,Elastic Bandage3"=2 ROLL,CPM 4 mg.=12 TAB, Counter pain balm (10g.)=5 CASE 10 gm.,Cotton stick =1 PACK,Conform3"=2 ROLL,Conform2"=2 ROLL,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE, Buscopan 10 mg.=18 TAB,Bisolvon 8 mg.=18 TAB,Air - X 80 mg.=18 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=2 CASE 10 gm.	
102	31-01-2026	10:32:32	หญิง	อื่นๆ ศนสวน,nurse,แม่ครัว	เดินรถมีอพร้อทำแผล	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Coban 3 M=1 ROLL,Normal saline Solution (1000 ml.)=3 BOTTLE,Disposable Gloves (no.s)=1 BOX	

หน้าที่ 1

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	01-02-2026	15:31:16	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Vit.C 100 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,ยาแอสเซามิโนฟูลิคฟท์=1 SACHET	
2	02-02-2026	10:21:08	หญิง	LSS	ปวดฟันกรามล่างซ้าย RT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
3	02-02-2026	13:44:31	ชาย	DPU-PDS	จัดกวดเป้ายาเครื่องสัง	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	0.1% T.A. CREAM (10g.)=2 CASE 10 gm.,Air - X 80 mg.=18 TAB,Counter pain balm (10g.)=5 CASE 10 gm.,CPM 4 mg.=6 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=2 CASE 4 gm.,Loratadine 10 mg.=12 TAB,ORS =10 SACHET,Paracetamol 500 mg.=24 TAB,Tensoplast=10 PIECE,Ultracharcoal 260 mg.=30 TAB,ยาขาดุน้ำขาวตราทวดค่ายเย็น 50 ml.=2 BOTTLE,ยาทดแทรา 5 เม็ดี่ ชนิดซอง 3 gm.=2 SACHET	
4	02-02-2026	16:26:19	ชาย	GIU-PDS	แผลไหลน้ำร้อนที่มือข้าง RT (แผลเก่าจากบ้าน)	ทำแผล (Wound)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.	
5	03-02-2026	09:51:54	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ เจ็บคอ BT=37.3 C	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแก้แอแอสเซามิโอ=1 BOTTLE	
6	03-02-2026	10:37:48	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดฟันกรามล่าง RT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
7	04-02-2026	08:04:51	ชาย	GIU-PDS	ปวดหัวเข่าข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,PEPEX RED (ยาคลพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
8	04-02-2026	15:10:31	หญิง	CC	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาคลพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
9	04-02-2026	16:44:25	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดเมื่อยตามร่างกาย + น้ำมูกไหล	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=6 TAB	
10	05-02-2026	10:35:31	ชาย	GIU-PDS	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง ไม่อาเจียน ไม่ปวดท้องเกร็ง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =2 SACHET,Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB	
11	05-02-2026	12:58:16	ชาย	GIU-PDS	ปวดศีรษะ + เจ็บคอ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแอสเซามิโนฟูลิคฟท์=1 SACHET	
12	06-02-2026	08:26:09	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแอสเซามิโนฟูลิคฟท์=1 SACHET,Vit.C 100 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	
13	06-02-2026	08:34:40	หญิง	AFS	ผื่นคันที่แขวข้าง LT	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	
14	06-02-2026	10:13:03	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแอสเซามิโนฟูลิคฟท์=1 SACHET,PEPEX RED (ยาคลพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE,CPM 4 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	
15	06-02-2026	11:00:58	ชาย	DPU-PDS	คัดจมูก น้ำมูกไหล	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB	
16	07-02-2026	12:13:00	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
17	07-02-2026	12:52:43	ชาย	GIU-PDS	ปวดฟันกรามบนข้าง LT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
18	07-02-2026	13:22:22	ชาย	SEU	ปวดศรีษะข้าง LT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
19	07-02-2026	15:45:00	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
20	07-02-2026	16:54:19	ชาย	QCS	ปวดฟันขาทั้ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
21	08-02-2026	12:01:25	ชาย	DPU-PDS	ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแอสเซามิโนฟูลิคฟท์=1 SACHET,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
22	08-02-2026	16:50:16	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	น้ำมูกไหล ไอ BT= 36.7 C	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Vit.C 100 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละลายเสมหะ1 BOTTLE	
23	09-02-2026	09:14:43	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
24	09-02-2026	13:00:24	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ระคายเคืองตา LT	ระบบตา (Eye)	OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE,Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLEล้างตา	
25	09-02-2026	15:55:29	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ปวดฟัน	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
26	10-02-2026	10:01:48	ชาย	GIU-PDS	ระคายเคืองตาข้าง LT เปลือกตาล่างบวมเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,Brufen 400 mg.=6 TABล้างตา	
27	10-02-2026	13:03:17	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	น้ำมูกไหล เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,ยาแอมพรามีอมบูอีคฟพ=1 SACHET	
28	10-02-2026	16:08:39	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดฟันกรามล่าง RT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
29	11-02-2026	08:07:12	ชาย	GIU-PDS	ปวดหัวเข่า RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Elastic Bandage4"=1 ROLL	
30	11-02-2026	09:18:45	ชาย	MTS	ครั่นเนื้อครั่นตัว BT = 36.3 C	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
31	11-02-2026	14:02:30	ชาย	DPU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
32	12-02-2026	07:56:56	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ปวดศีรษะข้าง RT + คลื่นไส้ ไม่อาเจียน	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Dimen 50 mg.=6 TAB,Brufen 400 mg.=6 TAB	
33	12-02-2026	12:44:09	ชาย	GIU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
34	13-02-2026	07:54:25	ชาย	GIU-PDS	ท้องอืด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ยาธาตุน้ำขาวควารกรด่าย่บิน 50 ml.=1 BOTTLE	
35	13-02-2026	08:16:54	หญิง	รักษาความปลอดภัย คีมิศพิมิศวิศดร์	ปวดศีรษะข้าง LT ร้าวมาที่เปลือกตา	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
36	13-02-2026	09:22:11	ชาย	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	จุกเสียด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
37	13-02-2026	11:05:09	หญิง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละลายเสมโยม=1 BOTTLE	
38	14-02-2026	09:36:22	ชาย	SEU	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=12 TAB	
39	14-02-2026	12:19:52	ชาย	DPU-PDS	จุกเสียด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
40	14-02-2026	13:58:18	ชาย	QCS	ท้องอืด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB	
41	15-02-2026	09:02:20	ชาย	MTS	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละลายเสมโยม=1 BOTTLE	
42	15-02-2026	12:03:20	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย + อ่ายเหลว 2 ครั้ง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,ORS =2 SACHET	
43	15-02-2026	14:52:52	ชาย	GIU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
44	16-02-2026	08:26:28	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	น้ำมูกใส	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
45	16-02-2026	09:52:27	ชาย	GIU-PDS	อ่ายเหลว 2 ครั้ง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =2 SACHET	
46	16-02-2026	11:31:39	ชาย	QCS	D/W แผลลูสวัคบริเวณหน้าอก	ทำแผล (Wound)	Conform4"=1 ROLLล้างแผล	
47	17-02-2026	08:39:01	หญิง	CC	เจ็บคอ+แสบท้อง	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE,ยาแอมพรามีอมบูอีคฟพ=1 SACHET,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
48	17-02-2026	09:13:12	หญิง	CC	ปวดรัมมิข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
49	17-02-2026	15:38:05	ชาย	GIU-PDS	ปวดศีรษะข้าง LT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
50	18-02-2026	10:36:07	หญิง	CC	ครั่นไส้ ไม่อาเจียน แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB,Domperidone 10 mg.=6 TAB	
51	18-02-2026	12:08:02	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
52	18-02-2026	12:59:17	ชาย	MTS	จิตกระเป๋ายาเครื่องดื่ม	อื่นๆ ขอยา จิตกระเป๋ายา	Ultracharcoal 260 mg.=24 TAB,Tensoplast=10 PIECE,Paracetamol 500 mg.=24 TAB,ORS =10 SACHET,Loratadine 10 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Counter pain balm (10g.)=5 CASE 10 gm.,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE,Bisolvon 8 mg.=18 TAB,Air - X 80 mg.=6 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=2 CASE 10 gm.	
53	18-02-2026	15:35:27	ชาย	GIU-PDS	ปวดฟันกรามล่าง LT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
54	19-02-2026	08:01:43	หญิง	QCS	ระคายเคืองตา LT เปลือกตาบนบวมเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,Brufen 400 mg.=6 TAB	
55	19-02-2026	08:16:00	ชาย	รักษาความปลอดภัย คีมิศพิมิศวิศดร์	น้ำมูกไส ไอ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแก้ไอละลายเสมโยม=1 BOTTLE,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	
56	19-02-2026	10:20:00	ชาย	QCS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
57	19-02-2026	12:39:14	ชาย	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ปวดเมื่อยตามร่ายกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
58	19-02-2026	13:16:33	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	D/W แผลบริเวณนิ้วชี้ข้าง LT (แผลเก่า)	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECEล้างแผล	
59	19-02-2026	16:23:05	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ปวดท้องประจำเดือน + คัดหมูก	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	PEPEX RED (ยาคุมฟิปิทร์ แดง)=1 TUBE,Ponstan 500 mg.=6 TAB	
60	20-02-2026	09:38:34	หญิง	CC	จุกเสียด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
61	20-02-2026	10:34:24	ชาย	DPU-PDS	ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =3 SACHET	
62	20-02-2026	11:08:44	ชาย	GIU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
63	20-02-2026	11:37:12	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
64	20-02-2026	13:59:18	หญิง	เวอร์ทิทรัช เซอร์วิส	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
65	21-02-2026	08:10:52	ชาย	รักษาความปลอดภัย คีมิศพิมิศวิศดร์	ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแก้ไอละลายเสมโยม=1 BOTTLE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
66	21-02-2026	10:18:11	หญิง	QCS	ระคายเคืองหางตาข้าง LT เปลือกตาบนบวมเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,Brufen 400 mg.=6 TAB	
67	22-02-2026	12:42:05	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=1 CASE 4 gm.,Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
68	23-02-2026	08:05:48	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
69	23-02-2026	08:25:30	หญิง	AFS	ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Flumucil =3 SACHET,ยาแก้ไอมะขามป้อม=1 BOTTLE	
70	23-02-2026	11:25:51	ชาย	SSU-PDS	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ BT=36.5 C	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =3 SACHET	
71	24-02-2026	08:26:22	หญิง	CC	ปวดพังผืดข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
72	24-02-2026	16:23:02	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	จุกเสียดแน่นท้อง + คัดจมูก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE,ยาหยอดตา 5 เฟรีย ชนิดซอง 3 gm.=1 SACHET	
73	25-02-2026	11:14:12	ชาย	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ท้องอืด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB,ยาขาดุน้ำขาวตราภาระต่อบีน 50 ml.=1 BOTTLE	
74	26-02-2026	08:02:02	CC	CC	แผลในที่ปากบริเวณลิ้น	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
75	26-02-2026	08:26:21	ชาย	GIU-PDS	ปวดพังผืดข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
76	26-02-2026	09:16:55	ชาย	GIU-PDS	ปวดฟันกรามล่าง RT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
77	26-02-2026	09:57:17	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	
78	26-02-2026	09:57:45	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	
79	26-02-2026	11:51:02	ชาย	DPU-PDS	จุกเสียด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
80	26-02-2026	14:27:12	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
81	27-02-2026	08:13:18	ชาย	GIU-PDS	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง + คัดจมูก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =2 SACHET,PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	
82	27-02-2026	13:37:25	หญิง	CC	ถ่ายเหลว 2 ครั้ง ไม่ปวดบิด + แผลในช่องปาก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =2 SACHET,Triniolone=1 SACHET	
83	27-02-2026	14:31:05	ชาย	GIU-PDS	มีผื่นคันบริเวณลำตัว	ระบบผิวหนัง (Skin)	Atarax 10 mg.=6 TAB,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE	
84	28-02-2026	12:08:46	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	เติมวานิลเพิ่มหวานแผล	อื่นๆ ขอยา จัดทระเป๋ายา	Alcohol 70% (450 ml.)=1 BOTTLE,Mask=100 PIECE,Normal saline Solution (1000 ml.)=1 BOTTLE	
85	28-02-2026	07:55:52	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ปวดหัวหว่า LT + คลื่นไส้ จุกแน่น	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Domperidone 10 mg.=6 TAB,M.carminative 180 ml.=1 BOTTLE	
86	28-02-2026	08:07:48	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
87	28-02-2026	13:02:32	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	คลื่นไส้ไม่อาเจียน ปวดหัวบริเวณข้างหน้าผาก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB,Domperidone 10 mg.=6 TAB	
88	28-02-2026	16:48:52	ชาย	QCS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	02-03-2026	10:19:16	ชาย	GIU-PDS	D/W แผล Suture ที่ขี้เรื้อน RT หน้าท้องแผลไว้ให้รับยาต่อจากโรงพยาบาลศิริมิที่บ้าน Last 7 Day	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
2	02-03-2026	11:54:09	ชาย	SSU-PDS	ปวดฟันกรามบน LT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
3	03-03-2026	08:03:06	ชาย	MTS	ไอเสมหะเหลือ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=3 TAB,ยาแอมบรอกซิออลูลิคอล=1 SACHET	
4	03-03-2026	08:04:18	หญิง	CC	ตื่นตื่นเป็นผดผื่นคัน	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	
5	03-03-2026	08:16:28	ชาย	QCS	ถ่ายเหลว 4ครั้ง ปวดท้องบิด	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =6 SACHET,Buscopan 10 mg.=6 TAB	
6	03-03-2026	08:29:43	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ระคายเคืองคอ ตื่นข้าง	ระบบอุ กล sign (ENT)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,ยิ้วหา	
7	03-03-2026	08:38:38	ชาย	GIU-PDS	D/W ต่อเนื่องแผลเย็บแผลนี้ที่มือข้าง RT แผลแห้งดี แผลจิ้งMC หนังยางที่บ้านไว้ Last 8 Day	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
8	03-03-2026	14:08:27	ชาย	GIU-PDS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
9	04-03-2026	08:26:27	ชาย	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ปวดพระข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
10	04-03-2026	08:36:07	หญิง	LSS	เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแก้ไอมะขามป้อม=1 BOTTLE,ยาแอมบรอกซิออลูลิคอล=1 SACHET	
11	04-03-2026	09:34:29	ชาย	GIU-PDS	D/W ต่อเนื่องแผลเย็บแผลนี้ที่มือข้าง RT แผลแห้งดี แผลใช้MC หนังยางที่บ้านไว้ Last 9 Day + คัดจมูก	ทำแผล (Wound)	PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE,Conform3"=1 ROLL,ล้างแผล	
12	04-03-2026	11:29:11	ชาย	DPU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
13	04-03-2026	14:43:21	ชาย	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	
14	04-03-2026	14:48:53	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	จุกเสียด แน่นท้อง + ถ่ายเหลว 3 ครั้ง รับยาวันก่อนหน้าและมีเหลือทานต่อ1 มื้อ1เม็ดก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงก่อนอา	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,Air - X 80 mg.=6 TAB,Buscopan 10 mg.=6 TAB,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
15	05-03-2026	08:02:10	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	เชื้อราที่เท้าข้าง LT	ระบบผิวหนัง (Skin)	Clotrimazole Cream (5g.)=1 TUBE	
16	05-03-2026	08:48:08	ชาย	GIU-PDS	ปวดพระข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=4 TAB	
17	05-03-2026	09:03:22	ชาย	GIU-PDS	D/W ต่อเนื่องแผลเย็บแผลนี้ที่มือข้าง RT แผลแห้งดี (แผลจิ้งMC หนังยางที่บ้าน) Last 10 Day	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
18	06-03-2026	08:48:13	ชาย	SSU-PDS	จุกเสียด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
19	06-03-2026	09:05:17	ชาย	QCS	น้ำมูกไหล เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแอมบรอกซิออลูลิคอล=1 SACHET,Nasolin PL.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
20	07-03-2026	10:38:32	ชาย	GIU-PDS	หน้าท้องให้ประวัติว่า 5 น.ทำท้องมา หน้าท้องเย็บเมื่อเช้าพึ่งมาจากโรงพยาบาลศิริ แต่ลุบมือพันก็มาลอกทำให้ที่เย็บเข้าไปในช่องท้องside แนะนำกลับมาทำแผลที่โรงพยาบาล หน้าท้องด้านขวาตอนล่าง คลายอายุเย็บ ประเมินว่าแผลเย็บแห้งดีแล้ว1 จุด แผลฝีหาย (Laceration Wound) บริเวณนี้เย็บ RT มีขนาดความยาวแผล ขนาด 3x0.5 cm. No tear tension,มีbleedingซึม มีอาการว่า ปวดแผลเย็บเมื่อ ขยับได้ปานกลาง Pain score = 3/10 ครับผม	อุบัติเหตุ จากงาน	Dressing wound, stop bleed , + ให้ยา Para 2 tab oral stat,Conform2"=1 ROLL,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ล้างแผล	Refer To โรงพยาบาลกรุงเทพราษฎร์
21	08-03-2026	16:21:21	ชาย	GIU-PDS	แผลฝีหนองบริเวณสะโพกขวาข้าง RT	ระบบผิวหนัง (Skin)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.	
22	09-03-2026	08:48:08	ชาย	GIU-PDS	D/W แผล ACC วันที่ 7/03/69 Follow up ครั้ง 1 แผล Suture 7 Stitches ปริแผลนี้ข้างขวา LT แผลแห้งดี ไม่มี Bleeding ซึม, ไม่มีอาการปวดแผลรบกวนแผลหาย ไม่มีอาการชาบริเวณนี้ ขับตามยาหยิบได้ปกติ	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
23	09-03-2026	09:22:49	ชาย	MTS	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง เป็นมา 7 ชั่วโมง (หมั่นงานแล้วว่าแผลเข้าได้รับพยาบาลฟิสิกัลหมั่นดื่มผงโอเอส ORS มาดื่ม)	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =3 SACHET	
24	09-03-2026	09:25:41	หญิง	CC	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาลดฟีเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	
25	09-03-2026	12:06:57	หญิง	CC	ปวดพังผืดข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
26	10-03-2026	11:18:06	ชาย	SSU-PDS	ปวดหา LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
27	11-03-2026	09:15:12	หญิง	AFS	D/W แผลขอดเกร็บรอยสัมผัสทั้ง 2 ข้าง (รอยสักคิ้ว)	ทำแผล (Wound)	Tensoplastic+6 PIECE,ล้างแผล	
28	11-03-2026	08:52:56	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผล ACC วันที่ 7/03/69 Follow up ครั้ง 2 แผล Suture 7 Stitches บริเวณมือที่ข้าง LT แผลแห้งดี ไม่มี Bleeding ซึม, ไม่มีอาการปวดแสบร้อนแดง ไม่มีอาการอักเสบบวม ขึ้นตามรอยเย็บได้ปกติ	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
29	11-03-2026	09:38:36	ชาย	SEU	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RID (ยาพ่นพิบิทซ์ แดง)=1 TUBE	
30	11-03-2026	10:16:22	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ระคายเคืองตาข้าง LT ตามแผลเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,ล้างตา	
31	11-03-2026	10:32:03	ชาย	DPU-PDS	ปวดหัวเข่าข้าง LT (พนักงานเดินร่วมพลม/ฟลัดหัวเข่าผ่านมือหรือไม่ก่อน และปวดบริเวณ)	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Elastic Bandage4"=1 ROLL,,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
32	11-03-2026	15:09:06	ชาย	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดหัวมือทั้ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
33	12-03-2026	08:02:13	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผลผ่อนเนื่องที่มีน้ำซึมข้าง RT (ติดเมื่อประมาณ 16 วันก่อนมา)	ทำแผล (Wound)	Conform3"=1 ROLL,ล้างแผล	
34	12-03-2026	08:37:59	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผล ACC วันที่ 7/03/69 Follow up ครั้ง 3 แผล Suture 7 Stitches บริเวณมือที่ข้าง LT แผลแห้งดี ไม่มี Bleeding ซึม, ไม่มีอาการปวดแสบร้อนแดง ไม่มี อาการอักเสบบวม ขึ้นตามรอยเย็บได้ปกติ	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
35	12-03-2026	09:12:08	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผลขอดที่สัมผัสทั้ง 2 ข้าง (รอยสักแสงบุคิ้ว)	ทำแผล (Wound)	Tensoplast+2 PIECE,ล้างแผล	
36	12-03-2026	10:08:09	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประมาร1989	ระคายเคืองตา	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาแก้ไอผสานมิโอ=1 BOTTLE,ยาขยะยาขมิ้นอลูมิโดส์=1 SACHET	
37	13-03-2026	08:10:19	ชาย	GAJ-PDS	D/W ล้างแผลผ่อนเนื่องบริเวณมือที่ข้าง RT แผลใหม่ผ่อนหนึ่ง 17 วันก่อนมา	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
38	13-03-2026	08:40:26	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผลผ่อนเนื่อง ACC วันที่ 7/03/69 Follow up ครั้ง 3 แผล Suture 7 Stitches บริเวณมือที่ข้าง LT แผลแห้งดี ไม่มี Bleeding ซึม, ไม่มีอาการปวดแสบร้อนแดง ไม่มีอาการอักเสบบวม ขึ้นตามรอยเย็บได้ปกติ	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
39	13-03-2026	14:53:35	ชาย	QCS	แน่นท้อง ท้องอืด + แผลในช่องปาก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Trimolone=1 SACHET,ยาพยุงกระชากระต่ายอินู 50 ml.=1 BOTTLE	
40	14-03-2026	08:28:55	ชาย	GAJ-PDS	D/W ล้างแผลผ่อนเนื่องบริเวณมือที่ข้าง RT แผลใหม่ผ่อนหนึ่ง 18 วันก่อนมา	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
41	14-03-2026	10:42:47	ชาย	GAJ-PDS	ปวดหาข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
42	14-03-2026	13:47:56	ชาย	DPU-PDS	ระคายเคืองตาข้าง LT แผลเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,ล้างตา	
43	15-03-2026	09:02:17	ชาย	QCS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
44	16-03-2026	07:59:32	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดไหล่ข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
45	16-03-2026	08:01:13	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
46	16-03-2026	08:05:12	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะข้าง LT ร้าวมาที่กระบอกตา	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
47	16-03-2026	08:10:19	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผลผ่อนเนื่องที่บริเวณมือที่ข้าง LT แผลแห้งดี ไม่มี Bleeding ซึม	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
48	16-03-2026	08:27:45	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผลผ่อนเนื่องที่มือที่ 2 RT (ใช้ระยิหรอยหลังคันหมิน)	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
49	16-03-2026	09:05:09	หญิง	อื่นๆ ศนสวนนกษะแผลหวิว	แผลเปื่อย จุกแน่น	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 mL=1 BOTTLE,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
50	16-03-2026	09:41:20	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประมาร1989	น้ำลูกไหล ระคายเคืองตา	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอผสานมิโอ=1 BOTTLE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
51	16-03-2026	16:45:18	ชาย	GAJ-PDS	น้ำลูกไหล เจ็บคอ + ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,ยาผสมขยายมิผสมอลูมิโดส์=1 SACHET	
52	17-03-2026	08:11:48	ชาย	GAJ-PDS	D/W ล้างแผลผ่อนเนื่องบริเวณมือที่ข้าง RT แผลใหม่ผ่อนหนึ่ง 19 วันก่อนมา	ทำแผล (Wound)	Conform3"=1 ROLL,ล้างแผล	
53	17-03-2026	08:29:47	ชาย	GAJ-PDS	D/W แผล Suture 7 Stitches บริเวณมือที่ข้าง LT แผลแห้งดี ไม่มี Bleeding ซึม, ไม่มีอาการปวดแสบร้อนแดง ไม่มีอาการอักเสบบวม ขึ้นตามรอยเย็บได้ปกติ	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
54	17-03-2026	09:51:26	ชาย	GAJ-PDS	ไม่มีแผลพอ เจ็บคอ + ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอผสานมิโอ=1 BOTTLE,ยาผสมขยายมิอลูมิโดส์=1 SACHET	
55	17-03-2026	10:28:59	หญิง	AFS	D/W แผลกระดาษทางหลังมือที่ RT	ทำแผล (Wound)	Tensoplastic+3 PIECE,ล้างแผล	
56	17-03-2026	12:55:32	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB	
57	17-03-2026	13:09:10	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไม่ จาม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB	
58	18-03-2026	07:56:43	ชาย	GAJ-PDS	ปวดหลัง และหัวเข่าข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
59	18-03-2026	09:55:18	ชาย	GAJ-PDS	จิตกระป้าขามแผนเครื่องเสีย	อื่นๆ ขอยา จิตกระป้าขา	Paracetamol 500 mg.=24 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Counter pain balm (10g.)=3 CASE 10 gm.,Loratadine 10 mg.=12 TAB,Bisolvon 8 mg.=18 TAB,Bucospan 10 mg.=12 TAB,Air - X 80 mg.=12 TAB,Elastic Bandage3"=2 ROLL,,Tensoplast=10 PIECE,ยาผสมขยายมิอลูมิโดส์=5 SACHET	
60	18-03-2026	10:25:39	ชาย	SSU-PDS	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาผสมขยายมิอลูมิโดส์=1 SACHET,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	
61	18-03-2026	13:41:29	หญิง	AFS	D/W แผลขอดหักคิดหิ้วไวแผลเล็กทั้ง 2 ข้าง	ทำแผล (Wound)	Tensoplastic+2 PIECE,Tensoplast+1 PIECE,ล้างแผล	
62	18-03-2026	13:55:56	หญิง	LSS	ไวรัสศีรษะ V/S BP=146/84 mmHg, PR=89 bpm, RR=20 /min,O2sat=98%	ระบบประสาทและสมอง (NS)	PEPEX RID (ยาพ่นพิบิทซ์ แดง)=1 TUBE,Dimen 50 mg.=6 TAB	
63	19-03-2026	08:08:16	หญิง	CC	ระคายเคืองตาข้าง LT ตามแผลเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,ล้างตา	
64	19-03-2026	10:19:52	หญิง	CC	ปวดศีรษะ + แผลในช่องปาก	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Trimolone=1 SACHET	
65	19-03-2026	10:51:49	หญิง	AFS	ปวดขาทั้ง 2 ข้าง + จุกเสียด แน่นท้อง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Aluminium Hydroxide 240 mL=1 BOTTLE,Mydocalm=6 TAB	
66	19-03-2026	14:00:15	หญิง	AFS	D/W แผลที่คิ้วแก้ทั้ง 2 ข้าง (รอยสักคิ้ว)	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECE,ล้างแผล	
67	20-03-2026	11:10:13	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประมาร1989	คัดจมูก น้ำมูกไหล	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB	
68	20-03-2026	13:06:26	หญิง	CC	ปวดหัวตาขึ้นท้องท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Bucopan 10 mg.=6 TAB	
69	20-03-2026	13:30:49	หญิง	PPU	จุกแน่น แสบร้อนกลางอก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,Aluminium Hydroxide 240 mL=1 BOTTLE	
70	20-03-2026	15:49:03	ชาย	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
71	21-03-2026	08:07:41	ชาย	GAJ-PDS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง)(6g.)=1 CASE 4 gm.	
72	21-03-2026	09:22:01	ชาย	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RID (ยาพ่นพิบิทซ์ แดง)=1 TUBE	
73	22-03-2026	08:05:22	หญิง	อื่นๆ ศนสวนนกษะแผลหวิว	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Golden cup balm (ยาหม่อง)(6g.)=1 CASE 4 gm.,Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
74	22-03-2026	08:53:18	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RID (ยาพ่นพิบิทซ์ แดง)=1 TUBE	
75	22-03-2026	08:55:31	หญิง	เวอร์มิกซ์ เซอร์วิส	ปวดไหล่ข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
76	22-03-2026	09:05:30	ชาย	LSS	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอผสานมิโอ=1 BOTTLE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
77	22-03-2026	15:47:56	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ปวดศีรษะข้าง RT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.×6 TAB	
78	23-03-2026	10:37:15	หญิง	CC	อ้วกเมื่อ 5 ครั้ง ไม่มีไข้หวัด มีอาการเมื่อ 18 ชั่วโมงก่อนมา Pt ได้ประวัติว่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวมาจากบริษัท	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.×6 TAB,ORS ×3 SACHET	
79	23-03-2026	12:21:11	ชาย	GAJ-PDS	ปั่นจักรยาน รถคนลื่นล้ม + ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.×6 TAB,Paracetamol 500 mg.×6 TAB,ยาธาตุน้ำขาวผสมยาเม็ดอลูมิเดียมฟอส×1 SACHET	
80	26-03-2026	10:46:58	ชาย	GAJ-PDS	วิตวิทศีรษะ VS BP=112/82 mmHg PR = 79 bpm RR=20 /min O2sat = 97 %	ระบบประสาทและสมอง (NS)	ยาธาตุผสม 5 เม็ดี่ ชนิดซอง 3 gm.×1 SACHET,PEPEX RED (ยาผสมทิงค์ แดง)×1 TUBE	
81	26-03-2026	11:35:26	ชาย	DPU-PDS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.×6 TAB	
82	26-03-2026	11:36:54	ชาย	GAJ-PDS	ปั่นจักรยล	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.×6 TAB	
83	26-03-2026	12:25:46	ชาย	SSU-PDS	ปั่นจักรยลล ไม่มีแขนขวา เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.×6 TAB,Bisolvon 8 mg.×6 TAB,Loratadine 10 mg.×6 TAB,Flumucil ×3 SACHET,ยาน้ำผสมยาเม็ดอลูมิเดียมฟอส×1 SACHET	
84	26-03-2026	12:28:28	ชาย	QCS	ปวดฝังเข็มข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Counter pain balm (10g.)×1 CASE 10 gm.,Mydocalm×6 TAB	
85	25-03-2026	09:47:06	หญิง	LSS	ปวดศีรษะ + คัดจมูก	ระบบประสาทและสมอง (NS)	PEPEX RED (ยาผสมทิงค์ แดง)×1 TUBE,Golden cup balm (ยาหม่อง)(6g.)×1 CASE 4 gm.,Paracetamol 500 mg.×6 TAB	
86	25-03-2026	09:50:38	ชาย	LSS	ปั่นจักรยล ไม่มีแขนขวา เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาน้ำผสมยาเม็ดอลูมิเดียมฟอส×1 SACHET,Loratadine 10 mg.×6 TAB,Bisolvon 8 mg.×6 TAB,ยาน้ำมันมะขามป้อม×1 BOTTLE,CPM 4 mg.×6 TAB,Paracetamol 500 mg.×6 TAB	
87	25-03-2026	15:25:09	ชาย	SEU	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Mydocalm×6 TAB	
88	26-03-2026	10:08:00	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	อ้วกเมื่อ 3 ครั้ง ไม่ปวดหัว มีอาการ 8 ชั่วโมงก่อนมา กินหัวแตงที่บ้านตอนเย็น	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS ×3 SACHET,Ultracharcoal 260 mg.×6 TAB	
89	26-03-2026	10:17:14	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ยืนหักบริเวณสำคัญ + ปวดศีรษะข้าง LT	ระบบผิวหนัง (Skin)	Calamine lotion (60 ml.)×1 BOTTLE,Brufen 400 mg.×6 TAB,Atarax 10 mg.×6 TAB	
90	26-03-2026	11:22:16	ชาย	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Counter pain balm (10g.)×2 CASE 10 gm.	
91	26-03-2026	11:58:42	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง)(6g.)×1 CASE 4 gm.	
92	26-03-2026	11:59:26	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Counter pain balm (10g.)×1 CASE 10 gm.	
93	26-03-2026	13:46:29	ชาย	GAJ-PDS	ปวดบวมตี่ 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Counter pain balm (10g.)×2 CASE 10 gm.	
94	27-03-2026	08:37:43	หญิง	อื่นๆ ศนศวนานทงแผลครับ	ปวดฟันกรามล่าง RT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.×6 TAB	
95	27-03-2026	15:10:23	หญิง	AFS	D/W แผลครับแผลนี้ชื่อมิ RT (Intoxtmหมาพ)	ทั่วแผล (Wound)	Tensoplast×2 PIECE,ผ้าแผล	
96	28-03-2026	08:35:58	หญิง	CC	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	Ponstan 500 mg.×6 TAB	
97	28-03-2026	11:00:57	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ยืนหักบริเวณแขว + ปวดศีรษะข้าง LT	ระบบผิวหนัง (Skin)	Loratadine 10 mg.×6 TAB,Calamine lotion (60 ml.)×1 BOTTLE,Brufen 400 mg.×6 TAB	
98	28-03-2026	11:14:12	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประมาร1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.×6 TAB	
99	28-03-2026	15:33:21	ชาย	MTS	ปวดฟันกรามล่าง LT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.×6 TAB	
100	28-03-2026	14:36:08	ชาย	QCS	จิตกรมป่าขาแผนก QC	อื่นๆ ขอยา จิตกรมป่าขา	CPM 4 mg.×12 TAB,Counter pain balm (10g.)×5 CASE 10 gm.,Loratadine 10 mg.×2 TAB,Bisolvon 8 mg.×18 TAB,Bucospan 10 mg.×18 TAB,Air - X 80 mg.×18 TAB,Ultracharcoal 260 mg.×30 TAB,ORS ×10 SACHET,Golden cup balm (ยาหม่อง)(6g.)×2 CASE 4 gm.,ยาน้ำขมุ้ยาสตรากรดด่างอ่อน 50 ml.×2 BOTTLE,Calamine lotion (60 ml.)×1 BOTTLE,Conform3"×2 ROLL,Tensoplast×10 PIECE,ยาผสมยาเม็ดอลูมิเดียมฟอส×5 SACHET,Paracetamol 500 mg.×26 TAB,ยาผสมผง5 5 เม็ดี่ ชนิดซอง 3 gm.×2 SACHET	
101	29-03-2026	10:46:53	หญิง	CC	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Counter pain balm (10g.)×1 CASE 10 gm.,Mydocalm×6 TAB	
102	30-03-2026	07:56:29	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาผสมทิงค์ แดง)×1 TUBE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-02-2026 ถึง วันที่ 28-02-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
103	30-03-2026	07:59:52	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ปั่นจักรยล + ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.×6 TAB,Paracetamol 500 mg.×6 TAB	
104	30-03-2026	08:54:05	หญิง	LSS	ปวดฝังเข็มข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Mydocalm×6 TAB	
105	30-03-2026	09:33:39	ชาย	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ปวดฝังเข็มตี่ 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Counter pain balm (10g.)×2 CASE 10 gm.	
106	30-03-2026	13:31:36	หญิง	เวชรักษาชั้น ๒ RT	ปวดฝังเข็มข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (MSB)	Brufen 400 mg.×6 TAB,Counter pain balm (10g.)×1 CASE 10 gm.	
107	31-03-2026	12:56:43	อื่นๆ ศนศวนานทงแผลครับ	เดินรถล้มศีรษะทำแผล	อื่นๆ ขอยา จิตกรมป่าขา	Plastic Bag(6"*8)×5 PACK,Alcohol 70% (450 ml.)×2 BOTTLE,Normal saline Solution (1000 ml.)×2 BOTTLE,Conform3"×2 ROLL,Transpore 0.5"×3 ROLL,Plastic box 10g.×42 CASE 10 gm.	
108	31-03-2026	08:04:09	ชาย	GAJ-PDS	ปั่นจักรยล ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.×6 TAB,Paracetamol 500 mg.×6 TAB	
109	31-03-2026	16:45:33	หญิง	CC	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาผสมทิงค์ แดง)×1 TUBE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-04-2026 ถึง วันที่ 30-04-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	01-04-2026	13:16:04	ชาย	SSU-POS	น้ำมูกไหล ระคายเคือง	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอมะขามป้อม=1 BOTTLE,ยาอมมะขามป้อมสูตรหม่อ=1 SACHET	
2	02-04-2026	08:22:54	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง + ศีรษะมูก ระคายเคืองคอ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,ยาแก้ไอมะขามป้อม=1 BOTTLE,PEPEX RED (ยาดมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
3	02-04-2026	14:29:41	หญิง	CC	ศีรษะมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(64g.)=1 CASE 4 gm.	
4	03-04-2026	09:18:03	หญิง	SGAE	น้ำมูกใส	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB	
5	03-04-2026	11:05:13	หญิง	P.IK	ปวดศีรษะข้าง LT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
6	03-04-2026	15:52:27	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	D/S แผลถลอกที่ข้อมือข้าง RT (ระแผลเดอร์ไพร์ดัม 1 วันก่อนมา) + ปวดข้อมือข้าง RT มีอาการบวมเล็กน้อย	ทำแผล (Wound)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Tensoplastic=2 PIECEทำแผล	
7	03-04-2026	16:42:04	ชาย	SSU-POS	ปวดหัวศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
8	04-04-2026	09:13:43	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะข้าง RT + จุดเสีย แน่นท้อง	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB,ยาหอมเทวา 5 เม็ดบ่ ชนิดซอง 3 gm.=2 SACHET,PEPEX RED (ยาดมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
9	04-04-2026	11:04:33	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
10	04-04-2026	16:22:25	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	จุกแน่น และร้อนกลางอก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
11	04-04-2026	16:47:09	หญิง	CC	คลื่นไส้ ไม่อาเจียน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Domperidone 10 mg.=6 TAB	
12	05-04-2026	09:03:45	ชาย	GLI-POS	ศีรษะมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาดมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
13	06-04-2026	16:12:27	ชาย	GLI-POS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
14	07-04-2026	08:09:52	ชาย	GLI-POS	ปวดต้นคอข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
15	07-04-2026	09:05:29	หญิง	CC	ระคายเคืองตาข้าง LT	ระบบตา (Eye)	OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLEล้างตา	
16	07-04-2026	10:51:08	หญิง	CC	คลื่นไส้ ไม่อาเจียน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Domperidone 10 mg.=6 TAB	
17	07-04-2026	13:19:08	ชาย	GLI-POS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
18	07-04-2026	13:34:37	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอมะขามป้อม=1 BOTTLE	
19	07-04-2026	16:09:55	หญิง	AFS	ระคายเคืองตาข้าง RT และเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE	
20	07-04-2026	16:15:17	ชาย	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดมือทั้ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB	
21	07-04-2026	16:47:06	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB	
22	08-04-2026	10:31:53	ชาย	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะ + น้ำมูกใส	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-04-2026 ถึง วันที่ 30-04-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
23	08-04-2026	13:17:50	ชาย	QCS	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
24	08-04-2026	16:09:40	หญิง	AFS	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
25	09-04-2026	09:16:15	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาอมมะขามป้อมสูตรหม่อ=1 SACHET	
26	09-04-2026	13:30:33	ชาย	SEU	1 ชั่วโมงก่อนมา หน้ามืดไปประ วิติว่ามีอาการปวดศีรษะข้าง LT PS=6/10 คมแบน แรกรับห้องพยาบาลหน้ามืดมาอาหารผู้ป่วยสัตว์ดีขาย ตอนผู้เรือง ประเมินการผู้ป่วยสัตว์ E4VSM6 อาการปวดศีรษะข้าง LT V/S BP=143/101 mmHg, PR : 85 bpm, RR : 20 /min, O2sat=98%	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	Back to home
27	09-04-2026	15:50:56	ชาย	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ศีรษะมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาดมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
28	10-04-2026	10:02:58	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดข้อมือทั้ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB	
29	10-04-2026	10:37:41	หญิง	CC	จุกเสีย แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB,M.carminative 180 ml.=1 BOTTLE	
30	10-04-2026	12:38:39	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะ LT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
31	10-04-2026	12:39:32	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
32	10-04-2026	16:10:49	หญิง	AFS	อ่างแผลว 3 ครั้ง ไม่ปวดบิด + น้ำมูกไหล เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Air - X 80 mg.=6 TAB,Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,Atarax 10 mg.=6 TAB,ยาธาตุน้ำขาวสารการต่ายอิน 50 ml.=1 BOTTLE,ยาแก้ไอมะขามป้อม=1 BOTTLE	
33	11-04-2026	09:46:50	ชาย	GLI-POS	ระคายเคืองตาทั้ง 2 ข้าง ตามลงเล็กน้อย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLEล้างตา	
34	11-04-2026	15:38:18	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	แสบร้อนกลางอก + ปวดข้อมือข้าง RT	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
35	13-04-2026	08:52:19	ชาย	GLI-POS	ปวดศีรษะบริเวณขมับข้างRT	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
36	13-04-2026	08:52:41	ชาย	GLI-POS	ระคายเคืองตาทั้ง2ข้างและศีรษะมูก	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE,PEPEX RED (ยาดมพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
37	13-04-2026	09:13:14	หญิง	LSS	ระคายเคืองตาข้างRT	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE	
38	13-04-2026	11:32:40	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	อ่างแผลว วครั้ง ไม่มีอาการปวดท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =4 SACHET	
39	14-04-2026	16:23:58	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB	
40	15-04-2026	08:59:49	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดหัวไหล่ขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
41	15-04-2026	14:06:55	หญิง	CC	จุกแน่นใส่ยิ่งปี	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
42	16-04-2026	07:37:39	หญิง	เวชรักษ์ เซอร์วิส	ปวดหนขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-04-2026 ถึง วันที่ 30-04-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
43	16-04-2026	07:50:09	ชาย	GLU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
44	16-04-2026	10:48:01	ชาย	HGS-LGS	กรดไหลย้อน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
45	17-04-2026	09:25:21	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
46	17-04-2026	11:22:11	หญิง	AFS	ยืดเส้นยืดสายขาขวา	ระบบผิวหนัง (Skin)	Atarax 10 mg.=6 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 grn.	
47	17-04-2026	14:12:33	หญิง	CC	อ่างเหยว 3 รอบ ไม่มีปวดหัว ไม่มีหลับใส่ยาเอียน (มีอาการเมื่อ 8 ชั่วโมงก่อน รับประทานอาหารจากบ้าน น้ำพริกสดอ)	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =2 SACHET	
48	18-04-2026	15:18:26	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	เดินยาและระบายัดพื้นกระเป๋าขาลูกเดิน	อื่นๆ ขอยา ผิดกระเป๋าขา	ORS =10 SACHET,Atarax 10 mg.=12 TAB,Conform3"=1 ROLL,Eye pad=2 PIECE,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE,Set Dressing=2 PIECE,Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=2 CASE 10 grn.,Tensoplast=10 PIECE,0.1% T.A. CREAM (10g.)=2 CASE 10 grn.,Conform2"=1 ROLL	
49	18-04-2026	15:56:51	ชาย	GLU-PDS	ปวดต้นคอ ป่า และไฟฟ่อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
50	19-04-2026	09:47:56	หญิง	CC	ปวดหนหนึ่ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
51	19-04-2026	09:54:04	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดแขน ปวดป่า	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
52	19-04-2026	16:06:20	หญิง	LSS	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสูติ-นรีเวช (GYn)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
53	20-04-2026	08:08:55	หญิง	SEU	D/W และออกหนึ่งนี้ที่ข้าง RT	ทำแผล (Wound)	Tensoplastic=1 PIECE	
54	20-04-2026	12:36:33	ชาย	MTS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
55	20-04-2026	15:20:31	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	ตัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 grn.	
56	20-04-2026	15:21:16	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	ปวดหนือข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.,Mydocalm=6 TAB	
57	20-04-2026	16:00:43	ชาย	GLU-PDS	ยืดเส้นยืดรัดแผลหน้าอก	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 grn.	
58	21-04-2026	08:46:38	ชาย	QCS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
59	21-04-2026	11:05:27	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
60	21-04-2026	13:29:40	ชาย	LSS	ปวดศีรษะข้าง RT + ไอ ระคายเคืองคอ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Brufen 400 mg.=6 TAB,ยาอมระงับอินยูลิคอฟ=1 SACHET	
61	21-04-2026	14:16:22	ชาย	GLU-PDS	แผลไหลหวานร้องหรับวันแผว	ทำแผล (Wound)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 grn.	
62	22-04-2026	10:31:36	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	น้ำมูกไพล ไอมีเสมหะ เจ็บคอ + ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,ยาอมระงับอินยูลิคอฟ=1 BOTTLE,ยาอมระงับอินยูลิคอฟ=1 SACHET	
63	22-04-2026	13:16:14	หญิง	CC	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
64	22-04-2026	15:46:37	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	ปวดหนือมือทั้ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-04-2026 ถึง วันที่ 30-04-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
65	22-04-2026	16:17:32	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะข้าง RT + ตัดจมูก	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาทดสอบเป็ากซ์ แดง)=1 TUBE	
66	23-04-2026	09:36:13	ชาย	GLU-PDS	ปวดไหล่ข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
67	23-04-2026	11:24:03	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะข้าง LT ร้าวมาที่ตา + ตัดจมูก	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 grn.	
68	23-04-2026	12:26:39	ชาย	GLU-PDS	ปวดกึ่งกรามล่าง LT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
69	23-04-2026	13:06:51	หญิง	HGS-PNS	ปวดศีรษะร้าวมาที่ตา	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
70	24-04-2026	08:03:16	ชาย	GLU-PDS	ปวดหนหนึ่ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 grn.	
71	24-04-2026	08:04:08	หญิง	CC	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบสูติ-นรีเวช (GYn)		
72	24-04-2026	13:38:22	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ระคายเคืองคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาอมระงับอินยูลิคอฟ=1 SACHET	
73	24-04-2026	15:54:39	ชาย	QCS	ปวดศีรษะข้าง LT + ตัดจมูก	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาทดสอบเป็ากซ์ แดง)=1 TUBE	
74	24-04-2026	15:56:14	ชาย	GLU-PDS	ตัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาทดสอบเป็ากซ์ แดง)=1 TUBE	
75	25-04-2026	08:04:02	ชาย	QCS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
76	25-04-2026	08:35:41	หญิง	CC	5 นาทีก่อนมามีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ไม่ทั้งไม่ไม่อาเจียน แจกรับห้องพยาบาลหน้าการแต้มนางแอ ผู้ป่วยตัวสัยานสดชื่นรู้เรื่อง E4VSM6 ไม่มีไม่ BT : 36.5 C V/S BP: 99/68 mmHg PR: 84 bpm RR: 20 /min O2sat: 97 %	ระบบประสาทและสมอง (NS)	ยาทดสอบรา 5 เดย์ ซนิพอย 3 grn.=1 SACHET,PEPEX RED (ยาทดสอบเป็ากซ์ แดง)=1 TUBE	Back to home
77	25-04-2026	08:46:16	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
78	26-04-2026	13:31:36	ชาย	DPU-PDS	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 grn.	
79	27-04-2026	08:04:54	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	อำเมยอว 4 ครั้ง อาเอียน 1 ครั้ง ไม่ปวดหัด (เป็นก่อนมา 4 ชั่วโมง Pt ให้ประวัติว่าทานกระพรหที่ตัวเองทำที่บ้าน)	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET	
80	27-04-2026	08:12:10	หญิง	CC	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
81	27-04-2026	09:17:54	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	ปวดแขนข้าง RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
82	27-04-2026	09:47:55	หญิง	เวอร์ลักซ์ เซอร์วิส	น้ำมูกไพล ไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =3 SACHET	
83	27-04-2026	10:38:48	หญิง	CC	อำ1 5 ครั้ง อาเอียน 2 ครั้ง ไม่ปวดหัด (มีอาการก่อนมา 8 ชั่วโมง Pt ให้ประวัติว่ากินยอแแบญ่มาจากที่บ้าน)	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET	
84	27-04-2026	14:33:18	ชาย	SSU-PDS	ปวดหนือมือข้าง LT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 grn.	
85	27-04-2026	15:20:03	ชาย	รักษาความปลอดภัย คิมิศพิศิศวิศวิศร์	น้ำมูกไพล ไอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-04-2026 ถึง วันที่ 30-04-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
86	28-04-2026	09:56:26	ชาย	รักษาความปลอดภัย คิมิทซึคิตะวิศวกร	ปวดศีรษะ + ระคายเคืองคอ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอและขาวมิยะ=1 BOTTLE	
87	28-04-2026	10:10:26	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาสเปย์ฉีดพ่น แดง)=1 TUBE	
88	28-04-2026	10:12:52	หญิง	LSS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาสเปย์ฉีดพ่น แดง)=1 TUBE	
89	28-04-2026	13:48:35	ชาย	GIU-PDS	ปวดฟันกรม LT	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
90	29-04-2026	08:09:52	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดหัวไหล่ซ้าย RT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
91	29-04-2026	08:21:59	ชาย	GIU-PDS	ท้องอืด แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน 50 ml.=1 BOTTLE	
92	30-04-2026	10:56:12	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	เสี่ยงรับกันตำรถทำแผล	อื่นๆ ขอยา จิตกระเป๋ายา	Betadine Scrub (450 ml.)=1 BOTTLE,Plastic box 10g.=28 CASE 10 grn.,Mask=150 PIECE	
93	30-04-2026	11:07:41	ชาย	GIU-PDS	ปวดไหล่ทั้ง 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 grn.	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	01-05-2026	10:40:08	ชาย	QCS	ระคายเคืองตา ทั้ง2ข้าง ฝุ่นเข้าตา	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE	
2	02-05-2026	08:35:57	ชาย	QCS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.,Brufen 400 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
3	02-05-2026	14:38:24	หญิง	CC	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=12 TAB	
4	02-05-2026	15:11:34	ชาย	GIU-PDS	แผลถลอกนิ้วกลางมือซ้าย	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECE	
5	02-05-2026	15:14:50	ชาย	QCS	แผลไหลความร้อนบริเวณคาง จากที่บ้าน	ระบบผิวหนัง (Skin)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 grn.	
6	03-05-2026	10:22:41	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อไหล่ซ้ายRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
7	04-05-2026	10:17:00	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดไหล่ ข้างขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.	
8	04-05-2026	10:18:33	ชาย	GIU-PDS	ปวดฟัน	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
9	04-05-2026	11:47:38	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	เวียนศีรษะ BP:138/89mmHg PR:80bpm	ระบบประสาทและสมอง (NS)	ยาหอมตรา 5 เฟลิ์ ชนิดซอง 3 grn.=2 SACHET	
10	05-05-2026	07:33:00	หญิง	CC	ไอ มีเสมหะ ปวดท้องปัสสาวะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Buscopan 10 mg.=6 TAB	
11	05-05-2026	08:30:01	ชาย	GIU-PDS	เวียนศีรษะ หลังไปส่ง ก่อนมาอาเจียน1ครั้ง BP:130/92mmHg PR:80bpm	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Domperidone 10 mg.=6 TAB,ยาหอมตรา 5 เฟลิ์ ชนิดซอง 3 grn.=1 SACHET	
12	05-05-2026	10:40:07	ชาย	GIU-PDS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
13	05-05-2026	13:50:53	ชาย	DPU-PDS	ร้อนในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
14	06-05-2026	08:07:05	ชาย	GIU-PDS	ปวดศีรษะ,มีน้ำมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB	
15	06-05-2026	08:15:07	ชาย	QCS	ขณะปฏิบัติงานโดยการยกแขนเพื่อตัดหญ้าการปวดบริเวณหลังทันทีหลังจากนั้นมีอาการชาแขนข้างซ้ายร่วม รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวก PS=8/10 คะแนน	อุบัติเหตุ จากงาน	V/S แรกรับ BP:142/96 mmHg PR:79 RR:20 O2ST 98% room air,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.,Brufen 400 mg.=6 TAB	ACCIDENT& REFER
16	06-05-2026	15:20:58	ชาย	QCS	ปวดท้องปัสสาวะ	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB	
17	07-05-2026	08:48:15	หญิง	CC	D/Wแผลไหลมีหนาสะบริเวณนิ้วกลางมือซ้าย.LT	ทำแผล (Wound)		
18	07-05-2026	10:09:23	หญิง	CC	มีน้ำมูก จาม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
19	07-05-2026	10:26:24	ชาย	QCS	หนักงานแจ้งว่าหลังรับประทานยาแก้ปวด มีอาการเวียนศีรษะ และง่วงซึม แจกรับห้องพยาบาล หนักงานเล่นมาห้องพยาบาลลอง รู้สึกตัวดี ตามตอบรู้เรื่อง มีอาการปวดหลัง ง่วงซึม	ระบบประสาทและสมอง (NS)	V/S ตอนกิน: BP 138/94 mmHg PR 68 bpm	REST 10.26 - 12.26น.
20	07-05-2026	15:30:06	ชาย	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อซีกมือข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	
21	07-05-2026	15:52:29	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	ผื่นคันบริเวณลำตัว	ระบบผิวหนัง (Skin)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB,Calamine lotion (60 mL.)=1 BOTTLE	
22	08-05-2026	10:16:32	หญิง	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	ปวดแก๊สในช่องท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB	
23	08-05-2026	14:11:12	ชาย	HGS-LGS	ปวดบิดท้องเป็นมาตั้งแต่วันพุธ ไปหาหมอมาแล้วไม่ดีขึ้น หยุดพักไป2วันมาทำงานวันแรกมีอาการปวดท้องเหมือนจะอาเจียน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	หลังทานยาแก้อาการไม่ดีขึ้นยังอาเจียนและอาการปวดท้องอัดหลงดิน พยาบาลจึงรายงานให้แจ้งพยาบาลเพราะอาการไม่ดีขึ้น,Buscopan 10 mg.=6 TAB	REST 14.11-15.1 1น.
24	08-05-2026	13:25:28	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	ผื่นคันขึ้นตามแขน	ระบบผิวหนัง (Skin)	Calamine lotion (60 mL.)=1 BOTTLE	
25	09-05-2026	07:57:34	ชาย	GIU-PDS	แผลไหม้ความร้อนที่นิ้วชี้มือขวา ก่อนมา 1วัน	ระบบผิวหนัง (Skin)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.	
26	09-05-2026	09:02:57	หญิง	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	ปวดหลัง ปวดขา ก่อนมา 2วัน	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
27	09-05-2026	10:44:07	หญิง	CC	ล้างแผลนิ้วกลางมือซ้าย มีหนามตำจากบ้าน Day2	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECE	
28	09-05-2026	11:32:42	หญิง	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	ปวดแขน+ปวดศีรษะ ปวดท้องหยอ +คัดจมูก	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาแดพีพีเร็กซ์ แดง)=1 TUBE	
29	09-05-2026	13:11:28	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภา1989	ปวดศีรษะ ปวดแขน	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
30	09-05-2026	15:46:05	หญิง	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	จุกแน่นใส่ดื้นปี คลื่นไส้ไม่อาเจียน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Domperidone 10 mg.=6 TAB,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
31	10-05-2026	10:08:31	ชาย	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
32	10-05-2026	10:18:02	ชาย	QCS	แสบร้อนกลางอก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 mL.=1 BOTTLE	
33	11-05-2026	08:00:12	ชาย	GIU-PDS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	ยาธรรมชาติอมลูอีฟอฟ=1 SACHET,PEPEX RED (ยาแดพีพีเร็กซ์ แดง)=1 TUBE	
34	11-05-2026	08:31:08	ชาย	GIU-PDS	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก แขน	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
35	11-05-2026	09:07:47	หญิง	CC	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาแดพีพีเร็กซ์ แดง)=1 TUBE	
36	11-05-2026	09:17:50	หญิง	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	จุกแน่นใส่ดื้นปี + คัดจมูก	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาแดพีพีเร็กซ์ แดง)=1 TUBE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
37	11-05-2026	11:46:15	ชาย	GIU-PDS	ล้างแผลบริเวณไหปลาร้าขวา ตัดไหมแล้ว แห้งดี	ทำแผล (Wound)		
38	11-05-2026	15:32:43	หญิง	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	เบื่อนศีรษะ BP:138/85 mmHg PR:90 bpm	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Dimen 50 mg.=6 TAB,ยาหอมเทรา 5 เฟสี่ ชนิดซอง 3 gm.=1 SACHET	
39	11-05-2026	16:12:42	หญิง	AFS	ปวดข้อมือขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
40	11-05-2026	16:22:01	ชาย	MTS	จุกแน่นใส่ดื้นปี แสบท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 mL.=1 BOTTLE	
41	12-05-2026	08:18:38	หญิง	CC	ปวดท้องประจำเดือน 2 ชม ก่อนมา	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	Buscopan 10 mg.=1 TAB	
42	12-05-2026	11:57:40	ชาย	DPU-PDS	ปวดบริเวณข้อเท้าด้านซ้าย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=1 TAB	
43	12-05-2026	11:59:58	ชาย	DPU-PDS	รอคายเคืองตา 2 ข้าง	ระบบตา (Eye)	OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE	
44	12-05-2026	12:04:30	หญิง	LSS	แผลที่บริเวณนิ้วกลางด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=1 PIECE	
45	12-05-2026	16:16:07	ชาย	DPU-PDS	รคคายเคืองตาและผลระยากขึ้น บริเวณตาด้านขวา 2 hr ก่อนมา	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 mL.=1 BOTTLE,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE	
46	12-05-2026	16:58:35	ชาย	บรวิศพู่ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต	ปวดแสบตาด้านซ้าย 30 min	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 mL.=1 BOTTLE,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE	
47	13-05-2026	08:03:26	ชาย	GIU-PDS	ผื่นคันบริเวณท้อง	ระบบผิวหนัง (Skin)	Loratadine 10 mg.=1 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	
48	13-05-2026	08:06:13	ชาย	GIU-PDS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Vit.C 100 mg.=1 TAB,PEPEX RED (ยาแดพีพีเร็กซ์ แดง)=1 TUBE	
49	13-05-2026	13:08:58	ชาย	QCS	ปวดกล้ามเนื้อบริเวรด้านหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
50	13-05-2026	13:46:31	หญิง	CC	ปวดท้อง ท้องเสีย 3 ครั้ง 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=1 TAB,ORS =2 SACHET,ยาธาตุน้ำขาวตราทรงเต่าอบิน 50 mL.=1 BOTTLE	
51	13-05-2026	15:36:16	ชาย	GIU-PDS	แผลไหมความร้อนข้อมือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.ล้างแผล	
52	13-05-2026	15:59:28	ชาย	SSU-PDS	ปวดศีรษะ 30 min	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=1 TAB	
53	13-05-2026	16:02:54	ชาย	เวอร์ดิทัร์ เซอร์วิส	ปวดนิ้วหัวแม่มือ 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=1 TAB	
54	13-05-2026	16:18:00	หญิง	อื่นๆ คนสวน,nurse,แม่ครัว	เดินยา+กระเป๋ายา+Expiration	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Aluminium Hydroxide 240 mL.=1 BOTTLE,ยาธาตุน้ำขาวตราทรงเต่าอบิน 50 mL.=6 BOTTLE,Calamine lotion (60 mL.)=1 BOTTLE,Set Dressing=1 PIECE	
55	14-05-2026	07:54:29	ชาย	DPU-PDS	ถ่ายเหลว 4 รอบ อาเจียน 1 รอบ ไม่มีอาการปวดท้องปิด มีอาการดื่มแค่ 7ซิ้มงก่อน จากบ้าน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =2 SACHET,Domperidone 10 mg.=6 TAB	
56	14-05-2026	08:25:46	ชาย	DPU-PDS	เคืองตาข้าย มีอาการมา 3 วัน	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	ล้างตา	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
57	14-05-2026	08:27:45	หญิง	CC	แน่นท้อง อึดท้อง มีอาการตั้งแต่เมื่อวาน	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB,M.carminative 180 ml.=1 BOTTLE	
58	14-05-2026	09:32:12	หญิง	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	ปวดมือขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
59	14-05-2026	09:33:38	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูกไหล ไอ รู้สึกอ่อนเพลีย มีอาการเมื่อคืน 13 ชั่วโมงก่อนมา	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Cetirizine 10 mg.=6 TAB,ORS =2 SACHET,ยาแก้ไอละลายเสมหะ=1 BOTTLE	
60	14-05-2026	09:56:43	หญิง	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	ปวดเมื่อย คอป่าไฟล่	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
61	14-05-2026	11:47:50	ชาย	MTS	คัดจมูก จาม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
62	14-05-2026	11:58:10	ชาย	DPU-PDS	คลื่นเนื้อเหนื่อยตัว น้ำมูกไหล ไอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาธอมอซามปิยมูซิคสท์=1 SACHET	
63	14-05-2026	13:59:47	หญิง	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	ปวดหัวเข่าซ้าย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
64	14-05-2026	15:21:13	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประเภท1989	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
65	15-05-2026	09:04:56	ชาย	DPU-PDS	ระคายเคืองตาด้านขวา	ระบบตา (Eye)	ล้างตา	
66	15-05-2026	09:30:02	ชาย	SSU-PDS	ปวดข้อมือด้านซ้าย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=1 TAB,Mydocalm=1 TAB	
67	15-05-2026	09:54:58	ชาย	QCS	มีแผลที่นิ้วกลางด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplastic=2 PIECEล้างแผล	
68	15-05-2026	16:23:58	ชาย	QCS	มีแผลในปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	
69	15-05-2026	16:28:07	ชาย	GIU-PDS	มีแผลที่นิ้วกลางด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECEล้างแผล	
70	16-05-2026	09:41:05	ชาย	GIU-PDS	แผลออออกบริเวณส้นเท้าทั้ง 2ข้าง (รองเท้าทัพ)	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECE	
71	16-05-2026	13:13:34	ชาย	SSU-PDS	ปวดบริเวณข้อมือข้างขวา ไม่มีอาการบวม	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	
72	16-05-2026	14:40:25	ชาย	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาแดงพีเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	
73	18-05-2026	08:05:12	ชาย	SEU	ท้องเสีย 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =6 SACHET,ยาธาตุน้ำขาวตราเรดฮ่าย50ml 50 ml.=1 BOTTLE	
74	18-05-2026	08:46:50	หญิง	CC	แน่นท้อง ท้องอืด 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB	
75	18-05-2026	10:22:58	หญิง	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	ปวดศีรษะ 30 min /ท้องอืด	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Air - X 80 mg.=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
76	18-05-2026	12:45:27	หญิง	อื่นๆ ศูนสวน,nurse,แม่ครัว	ปวดบิดท้องร่วมกับท้องเสีย	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	
77	18-05-2026	13:35:21	ชาย	DPU-PDS	ระคายเคือง ข้างขวา	ระบบตา (Eye)	ล้างตา	
78	19-05-2026	10:27:02	ชาย	GIU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
79	19-05-2026	10:57:21	หญิง	QCS	คัดจมูก ปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Loratadine 10 mg.=6 TAB,Vit.C 100 mg.=6 TAB	
80	19-05-2026	11:18:04	ชาย	P.JK	แน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	
81	19-05-2026	11:31:01	หญิง	อื่นๆ ศูนสวน,nurse,แม่ครัว	มีตาดตั้งกลางมือด้านซ้าย	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=4 PIECEล้างแผล	
82	19-05-2026	11:32:05	ชาย	GIU-PDS	แผลไหมบั้งรังผลวายมือ	ทำแผล (Wound)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 gm.ล้างแผล	
83	19-05-2026	11:37:17	ชาย	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	โดนตวงตบาดนิ้วนางมือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECEล้างแผล	
84	19-05-2026	12:39:11	ชาย	GIU-PDS	คัดจมูก มีน้ำมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB	
85	19-05-2026	13:46:18	ชาย	QCS	ระคายเคืองตาข้างซ้าย	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE	
86	19-05-2026	14:15:14	ชาย	DPU-PDS	ถ่ายเหลว 3 ครั้ง 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB	
87	19-05-2026	15:19:11	ชาย	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	มีแดงที่บริเวณด้านหลัง	ระบบผิวหนัง (Skin)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE	
88	19-05-2026	15:40:15	ชาย	เวอร์ดิทัช เซอร์วิส	ปวดเมื่อยข้อมือ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	
89	20-05-2026	07:59:18	ชาย	DPU-PDS	เป็นหวัดร่วมกับไอมีเสมหะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละลายเสมหะ=1 BOTTLE,Flumucil =3 SACHET,ยาธอมอซามปิยมูซิคสท์=1 SACHET	
90	20-05-2026	08:10:46	ชาย	DPU-PDS	แผลลึกเสบหนายดำนิ้วหัวแม่มือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=1 PIECEล้างแผล	
91	20-05-2026	08:29:52	ชาย	SSU-PDS	ปวดเมื่อยข้อมือ ด้านขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
92	20-05-2026	11:20:18	หญิง	อื่นๆ ศูนสวน,nurse,แม่ครัว	เตียยางสายระเป๋าแผนก QA	อื่นๆ ขอยา จิตกระเป๋ายา	Paracetamol 500 mg.=36 TAB,Cetirizine 10 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Counter pain balm (10g.)=4 CASE 10 gm.,Buscopan 10 mg.=12 TAB,Air - X 80 mg.=18 TAB,ORS =10 SACHET,Dimen 50 mg.=12 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=2 CASE 4 gm.,Alcohol 70% (450 ml.)=1 BOTTLE,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE,Conform3"=2 ROLL,Cotton stick =1 PACK,Elastic Bandage3"=2 ROLL,Eye pad=2 PIECE,Gauze 2*2=6 PCS,Gauze 3*3=6 PCS,M.carminative 180 ml.=1 BOTTLE,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE,Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=6 CASE 10 gm.,Tensoplast=50 PIECE,Transpore 0.5"=1 ROLL,Elastic Bandage4"=2 ROLL,GLOVE STERILE NO.7=4 PACK,Conform4"=2 ROLL	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
93	20-05-2026	11:37:00	ชาย	SEU	ข้อเท้าถ้กเสบด้านขวา	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.,Brufen 400 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
94	20-05-2026	16:50:31	ชาย	GIU-PDS	ปวดหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
95	21-05-2026	08:41:06	หญิง	CC	ปวดท้องประจำเดือน 30 min	ระบบสูติ-นรีเวช (GYN)	Buscopan 10 mg.=6 TAB	
96	21-05-2026	11:17:41	ชาย	QCS	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.,Mydocalm=6 TAB	
97	21-05-2026	12:29:03	ชาย	MTS	ขอ Mask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=2 PIECE	
98	21-05-2026	12:38:57	หญิง	SGAE	ปวดศีรษะ คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,Mask=1 PIECE	
99	22-05-2026	14:26:04	ชาย	GIU-PDS	มีแผลที่ริมฝีปากด้านซ้าย	ทำแผล (Wound)	Betamethasone N cream(5g.)=1 TUBE,Tensoplast=4 PIECEล้างแผล	
100	22-05-2026	15:13:57	หญิง	อื่นๆ ศนสวน,nurse,แม่ครัว	เดินยางกระเป๋าแผนก เครื่องดื่ง (DRU)	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Paracetamol 500 mg.=36 TAB,Cetirizine 10 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Buscopan 10 mg.=12 TAB,Air - X 80 mg.=6 TAB,ORS =4 SACHET,Dimen 50 mg.=12 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง)(4g.)=1 CASE 4 grn.,Cotton Ball=1 PACK,Elastic Bandage3"=2 ROLL,Eye pad=2 PIECE,Gauze 2"2=5 PCS,Gauze 3"3=2 PCS,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLE,Silverderm Sulfadazine Cream(10g.)=4 CASE 10 grn.,Tensoplast=50 PIECE,Elastic Bandage4"=2 ROLL,Conforma"=1 ROLL	
101	22-05-2026	15:40:12	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ท้องเสีย 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,ยาขาดุน้ำขาวตราทรงค่ายบิน 50 ml.=1 BOTTLE	
102	22-05-2026	15:57:14	ชาย	GIU-PDS	คัดจมูก ไอ เจ็บคอ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =3 SACHET,ยาธอมซาน(ปิยมฤดิคฟ)=1 SACHET	
103	22-05-2026	16:30:26	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ท้องเสีย	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =3 SACHET	
104	23-05-2026	16:01:09	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ท้องเสีย 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB,Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,ยาขาดุน้ำขาวตราทรงค่ายบิน 50 ml.=1 BOTTLE	
105	23-05-2026	16:03:44	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	
106	24-05-2026	11:35:49	ชาย	QCS	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triholone=1 SACHET	
107	25-05-2026	08:21:30	หญิง	AFS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
108	25-05-2026	09:21:21	ชาย	GIU-PDS	แผลไหม้ความร้อนที่มือ	ระบบผิวหนัง (Skin)	Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=1 CASE 10 grn.ล้างแผล	
109	25-05-2026	11:12:48	ชาย	QCS	แผลในปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triholone=1 SACHET	
110	25-05-2026	11:39:12	ชาย	GIU-PDS	จุกเสียดแน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB,ยาขาดุน้ำขาวตราทรงค่ายบิน 50 ml.=1 BOTTLE	
111	25-05-2026	10:00:39	หญิง	อื่นๆ ศนสวน,nurse,แม่ครัว	เดินยางกระเป๋าแผนก GIU	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Triholone=1 SACHET,Paracetamol 500 mg.=36 TAB,Cetirizine 10 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 grn.,Buscopan 10 mg.=12 TAB,Air - X 80 mg.=18 TAB,Dimen 50 mg.=12 TAB,Alcohol 70% (450 ml.)=1 BOTTLE,Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE,Ammonia (450 ml.)=1 BOTTLE,Betadine Solution (450 ml.)=1 BOTTLE,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE,Conforma3"=2 ROLL,Cotton Ball=1 PACK,Cotton stick =1 PACK,Elastic Bandage3"=2 ROLL,Eye pad=2 PIECE,Gauze 2"2=5 PCS,Gauze 3"3=2 PCS,Mask=1 PIECE,Mydocalm=6 TAB,Normal saline 0.9% 100 ml.=1 BOTTLE,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1	
112	26-05-2026	15:30:39	ชาย	GIU-PDS	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grn.,Mydocalm=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
113	26-05-2026	10:11:07	ชาย	GIU-PDS	พนักงานให้ประวัติว่า:ขนาทีก่อนมา ลูกฟิตพุ่งโดนลวดบาดที่นิ้วกลางมือข้างขวา แจกับคนใช้เดินมากับหัวหน้างาน รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ให้ประวัติว่าโดนลวดบาดนิ้วกลางมือข้างขวา ขนาดแผลตื้น ~0.5x0.5 cm	ลูกฟิตพุ่ งากงาน	stop bleed -D/S แผล -ดูแลให้ Paracetamol 1 tab oral stat,Paracetamol 500 mg.=6 TABล้างแผล	ACCIDENT
114	27-05-2026	08:12:08	ชาย	GIU-PDS	D/Wแผลค่อนเบื่อง แผลโดนหลวดบาดนิ้วกลางมือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
115	27-05-2026	12:59:34	หญิง	LSS	แผลที่นิ้วนางข้างขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECE	
116	27-05-2026	15:58:52	ชาย	GIU-PDS	มีแผลที่ปีกจมูกมือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=1 PIECE	
117	27-05-2026	16:16:43	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดศีรษะ 30 min	ระบบประสาทและสมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	
118	28-05-2026	08:31:01	หญิง	LSS	พนักงานให้ข้อมูลว่าจะเดินทางไปจ.สมุทรปราการ ขอยาแก้เมารถ	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Dimen 50 mg.=6 TAB	
119	28-05-2026	08:33:45	หญิง	AFS	มีแผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triholone=1 SACHET	
120	28-05-2026	08:36:02	ชาย	GIU-PDS	D/Wแผลค่อนเบื่อง แผลโดนหลวดบาดนิ้วกลางมือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
121	28-05-2026	10:03:48	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดฟัน 3 hr	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	
122	28-05-2026	10:12:08	ชาย	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดที่เมื่อและมีอาการตึนหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 grn.	
123	28-05-2026	11:46:41	หญิง	เวอร์ดิกซ์ เซอร์วิส	ปวดขี้เท้า	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
124	28-05-2026	11:48:14	ชาย	AFS	มีแผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triholone=1 SACHET	
125	28-05-2026	15:17:54	ชาย	DPU-PDS	แผลลอยกรอยเท้าถัดเท้า	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECEล้างแผล	
126	28-05-2026	15:35:46	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดไหล่	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	
127	28-05-2026	15:52:36	หญิง	AFS	ขอ Mask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=3 PIECE	
128	29-05-2026	08:06:19	ชาย	GIU-PDS	D/Wแผลค่อนเบื่อง แผลโดนหลวดบาดนิ้วกลางมือด้านขวา	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
129	29-05-2026	09:37:07	ชาย	SSU-PDS	จุกแน่นท้อง 30 min	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Air - X 80 mg.=6 TAB	
130	30-05-2026	08:23:12	ชาย	รักษาความปลอดภัย พิมิพพิศิดวรวิศดร์	ขึ้นคัน	ระบบผิวหนัง (Skin)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-05-2026 ถึง วันที่ 31-05-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
131	30-05-2026	10:37:09	ชาย	เวอร์ทิกซ์ เซอร์วิส	ปวดคันคอ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	
132	30-05-2026	11:39:41	หญิง	เวอร์ทิกซ์ เซอร์วิส	แผลเล็กน้อย 30 min	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECEล้างแผล	
133	30-05-2026	13:16:11	หญิง	CC	ท้องเสีย	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ยาธาตุน้ำขาวตราภรณ์ชนิด 50 ml.=1 BOTTLE,M.carminative 180 ml.=6 BOTTLE	
134	31-05-2026	11:13:31	หญิง	QCS	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	01-06-2026	14:06:55	ชาย	J.48	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Vit.C 100 mg.=6 TAB	14.7
2	02-06-2026	09:04:08	ชาย	DPU-POS	ระคายเคืองตาข้างขวา 30 min	ระบบตา (Eye)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLEล้างตา	32
3	02-06-2026	12:31:06	หญิง	SGAE	ขอ Mask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=1 PIECE	0
4	03-06-2026	12:05:38	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดฟัน	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Brufen 400 mg.=6 TAB	6.9
5	03-06-2026	12:46:07	ชาย	GIU-POS	ปวดกล้ามเนื้อข้อมือ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Elastic Bandage3"=2 ROLL,Mydocalm=6 TAB	41.4
6	04-06-2026	11:08:21	หญิง	SGAE	ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอและขาบปิยะ=1 BOTTLE,Mask=2 PIECE,ยาแอมขาบปิยะผู้ใหญ่=1 SACHET	28.8
7	05-06-2026	09:04:19	หญิง	CC	ไอมีเสมหะ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB	12
8	05-06-2026	10:00:19	หญิง	CC	ขอMask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=1 PIECE	0
9	05-06-2026	11:31:39	ชาย	QCS	ปวดกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	5.4
10	05-06-2026	13:02:10	หญิง	CC	ปวดท้อง ท้องเสีย	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,ยาธาตุน้ำขาวตราภรณ์ชนิด 50 ml.=1 BOTTLE	39
11	06-06-2026	08:45:25	ชาย	QCS	หน้างานขอยาทา	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	PEPEX RED (เจลพิเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	8
12	06-06-2026	13:36:37	หญิง	เวอร์ทิกซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อไหล่	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grm.,Brufen 400 mg.=6 TAB	13.9
13	06-06-2026	14:45:28	หญิง	เวอร์ทิกซ์ เซอร์วิส	ปวดท้อง อ่านเขว	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB,ORS =3 SACHET,ยาธาตุน้ำขาวตราภรณ์ชนิด 50 ml.=1 BOTTLE	39
14	07-06-2026	12:23:32	ชาย	QCS	ระคายเคืองตาข้างRT	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLEล้างตา	32
15	07-06-2026	12:26:46	ชาย	เวอร์ทิกซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 grm.	7
16	08-06-2026	08:35:31	หญิง	QCS	ปวดท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ponstan 500 mg.=6 TAB	5.4
17	08-06-2026	08:55:40	หญิง	CC	มาทำแผลที่บริเวณข้างต้นขาข้าง 3 วันก่อนมา อุบัติเหตุจากบ้าน ไสนาระยาที่แห้งบริเวณข้างต้นขา หมักยาแก้พิษงูพิษว่าไม่ได้ทำแผล 1 วันก่อนมา มีปัญหา และติดเชื้อที่ได้รับการรักษาที่ รพ.จุฬาภรณ์	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
18	08-06-2026	09:22:31	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดฟัน	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	3

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
19	08-06-2026	10:25:49	ชาย	SSU-POS	ปวดฟัน	ระบบไหปิดช่องปาก (Oral)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	3
20	08-06-2026	11:11:30	ชาย	GIU-POS	ไอ หวัด	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =3 SACHET	18.81
21	09-06-2026	08:30:50	หญิง	CC	ทำแผลที่บริเวณท่าด้านซ้าย	ทำแผล (Wound)	อ้างแผล	
22	09-06-2026	15:08:49	ชาย	LSS	ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Loratadine 10 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละขามบิยอ=1 BOTTLE	27.3
23	09-06-2026	15:12:00	ชาย	LSS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและของมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	7.2
24	09-06-2026	15:15:15	ชาย	LSS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและของมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	7.2
25	10-06-2026	08:01:55	ชาย	DPU-POS	ปวดกล้ามเนื้อแขน	ระบบกระดูกและอวัยวะกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	7
26	10-06-2026	08:18:58	ชาย	MTS	ขอ Mask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=2 PIECE	0
27	10-06-2026	09:45:47	ชาย	DPU-POS	ถ่ายเหลว	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB	15
28	10-06-2026	14:55:27	หญิง	QCS	ขอยาทม	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	8
29	10-06-2026	16:12:02	หญิง	AFS	ขอ Mask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=3 PIECE	0
30	10-06-2026	15:52:59	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	คุ่มผื่นแดงบริเวณศอก้านซ้าย	ระบบผิวหนัง (Skin)	หางมือคุ่มผื่นขึ้น แสบ คัน แนะนำไปพบแพทย์,CPM 4 mg.=6 TAB,Betamethasone N cream(5g.)=1 TUBE	14.6
31	11-06-2026	10:15:54	หญิง	CC	อ้างแผลเดิม บริเวณท่าด้านซ้าย No Discharge ซึม ขอแผลเปรี้ยมศัลย์	ทำแผล (Wound)	อ้างแผล	
32	11-06-2026	10:21:58	ชาย	LSS	ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแอมขาบบิยอมูลิคอฟ=2 SACHET	30.6
33	11-06-2026	10:47:13	ชาย	GIU-POS	ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	ยาแก้ไอละขามบิยอ=1 BOTTLE	15
34	11-06-2026	11:35:49	ชาย	QCS	ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB,Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละขามบิยอ=1 BOTTLE,ยาแอมขาบบิยอมูลิคอฟ=1 SACHET,PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	44.6
35	11-06-2026	13:53:12	ชาย	SSU-POS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและของมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	7.2
36	12-06-2026	09:32:29	หญิง	AFS	แผลในช่องปาก	ระบบไหปิดช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	5

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
1	01-06-2026	14:06:55	ชาย	J.48	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและอวัยวะกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB,Vit.C 100 mg.=6 TAB	14.7
38	12-06-2026	12:00:57	ชาย	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	3 วัน ก่อนมาพนักงานให้ประวัติว่าอุบัติเหตุจากบ้าน โดนฟันเมื่อบ่ายสลับ นิ้วด้วนเมื่อคืนด้านซ้าย และมีการตกประมาณ0.5x0.5 cm มีBleed ซึมเล็กน้อย No active bleed มีอยู่ในและสนศัลย์ No bleeding No Paresthesia	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=1 PIECE,Tensoplastic=4 PIECEอ้างแผล	3.16
39	12-06-2026	15:28:50	ชาย	GIU-POS	ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	ยาแก้ไอละขามบิยอ=1 BOTTLE	15
40	13-06-2026	08:07:07	ชาย	GIU-POS	ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.	13
41	13-06-2026	09:07:36	ชาย	GIU-POS	ไอ เจ็บคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอละขามบิยอ=1 BOTTLE,ยาแอมขาบบิยอมูลิคอฟ=1 SACHET	28.8
42	13-06-2026	13:29:02	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	8
43	13-06-2026	13:34:40	ชาย	GIU-POS	ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	8
44	13-06-2026	13:36:42	ชาย	QCS	ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	8
45	13-06-2026	14:24:30	หญิง	CC	ทำแผลเดิม บริเวณท่าด้านซ้าย แผลสนศัลย์ No discharge ซึม	ทำแผล (Wound)	อ้างแผล	
46	14-06-2026	12:42:04	ชาย	P.JK	ปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อหลังก่อน 30 min	ระบบประสาทและของมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาขมุ้นชาวตราวรค่าขวัน 50 ml.=1 BOTTLE	25.2
47	14-06-2026	14:45:45	ชาย	GIU-POS	ยิ่นคัน	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	7
48	14-06-2026	16:14:57	ชาย	GIU-POS	ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.	13
49	14-06-2026	16:15:45	ชาย	GIU-POS	ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	8
50	15-06-2026	08:22:59	ชาย	DPU-POS	3 วันก่อนมา พนักงานให้ประวัติว่าอุบัติเหตุจากบ้านเป็นแผลลงกรีฟัมที่บ้านเกิดแผลบริเวณสันเส้าขนาดพื้นประมาณ 0.5 x 0.5 ซม. ปัจจุบันมาพบพยาบาลเพื่อทำแผล ตรวจพบแผลแผล ไม่บวม ไม่มี discharge ซึม และไม่พบเลือดออกจากแผล	ทำแผล (Wound)	อ้างแผล	
51	15-06-2026	09:45:08	หญิง	CC	พนักงานขอ Mask	อื่นๆ ขอยา จัดกระเป๋ายา	Mask=1 PIECE	0
52	15-06-2026	10:45:05	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ยิ่นคันตามร่างกาย	ระบบผิวหนัง (Skin)	CPM 4 mg.=1 TAB,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE,0.1% T.A. CREAM (10g.)=2 CASE 10 gm.	29.1
53	15-06-2026	13:08:52	หญิง	อื่นๆ ศนสวน,nurse,แม่ครัว	ระคายเคืองตาข้างซ้าย ควรงไม่พบงานคนตรงใส่คนแปลกปลอม ตาไม่บวมไม่แดง (หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำไปพบแพทย์) (มีประวัติแพ้ยาย้อมตาข้างซ้ายจากอุบัติเหตุรุนรน เมื่อ7 ปีที่แล้ว	ระบบตา (Eye)	ตาข้างซ้ายแดงอุบัติเหตุรุนรน เมื่อ7 ปีที่แล้ว,OPSAR Eye lotion(450ml.)=1 BOTTLEล้างตา	32
54	15-06-2026	15:36:51	ชาย	QCS	ระคายเคืองศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาทมพิเปิกซ์ แดง)=1 TUBE	8
55	15-06-2026	15:39:11	ชาย	LSS	ระคายเคือง ศัตยนูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.	13
56	15-06-2026	15:44:34	ชาย	GIU-POS	ยิ่นคันตามร่างกาย	ระบบผิวหนัง (Skin)	0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	7

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
57	15-06-2026	16:34:32	ชาย	LSS	ปวดบริเวณช่องท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB	21
58	16-06-2026	08:43:31	ชาย	MTS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและของแข็ง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB	7.2
59	16-06-2026	08:44:37	ชาย	DPU-POS	ล้างแผลเดิม แผลเริ่มแห้งดี ไม่มีDischargeซึม	ทำแผล (Wound)	Set Dressing=1 PIECEล้างแผล	14
60	16-06-2026	11:17:25	ชาย	SSU-POS	1 วัน ก่อนมา พนักงานให้ประวัติว่า ข้อมือขวากระแทกแตกล้มข้อมือขวาบวมขึ้น PE ข้อมือด้านขวาEdema 2+	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=6 TAB	20.9
61	16-06-2026	11:31:51	หญิง	อื่นๆ หมอนวด,nurse,แม่ครัว	เสียงและระหว่างที่ทำแผล	อื่นๆ ขอยา นัดกระเป๋ายา	ยาแก้ปัสสาวะบวม(ไม่ระบุ)=1 BOTTLE,Calamine lotion (60 ml.)=6 BOTTLE,Gauze 3*3=103 PCS,Silverderm Sulfadiazine Cream(10g.)=111 CASE 10 gm.,Disposable Gloves (no.s.)=1 BOX,0.1% T.A. CREAM (10g.)=64 CASE 10 gm.,Conform4"=1 ROLL,Temoplastic=197 PIECE,Flumucil =26 SACHET,ยาแอนธราบินและผู้ติดเชื้อ=1 SACHET,PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=4 TUBE	8529.35
62	17-06-2026	08:56:12	ชาย	GIU-POS	ปวดท้องและอาเจียนหวาว	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาธาตุน้ำขาวตราภาระค่าขวัน 50 ml.=1 BOTTLE	25.2
63	17-06-2026	09:02:44	หญิง	CC	ปวด บวมข้อเท้าด้านซ้าย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	14.2
64	17-06-2026	10:09:41	ชาย	P.IK	ปวดกล้ามเนื้อหรา 2 ข้าง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.	21.2
65	17-06-2026	10:18:36	ชาย	DPU-POS	ล้างแผลเดิม At Heel Rt. Day3 ขอบแผลแผลแห้งดี No Discharge No derma	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
66	17-06-2026	10:40:59	ชาย	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	มีอาการปวดท้อง ถ่ายหลว 2 ครั้ง และครั้งไส้ อาเจียน 4 ครั้ง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	ORS =1 SACHET,Domperidone 10 mg.=1 TAB,ยาธาตุน้ำขาวตราภาระค่าขวัน 50 ml.=1 BOTTLE,PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=1 TUBE	28.9
67	18-06-2026	08:41:47	ชาย	DPU-POS	ล้างแผลเดิม At heel Rt. Day4 "Woukd is dry and healing well"	ทำแผล (Wound)	Mask=1 PIECEล้างแผล	0
68	18-06-2026	09:34:34	ชาย	DPU-POS	ไอ มีเสมหะ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,Flumucil =3 SACHET,ยาแอนธราบินและผู้ติดเชื้อ=1 SACHET	20.31
69	18-06-2026	10:09:56	ชาย	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=2 CASE 10 gm.,Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.	27
70	18-06-2026	15:45:34	ชาย	QCS	มีอาการวิงเวียนศีรษะและหงิบไส้	ระบบประสาทและของแข็ง (NS)	Dimen 50 mg.=6 TAB,Domperidone 10 mg.=6 TAB,PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=1 TUBE	23.3
71	18-06-2026	16:13:53	หญิง	QCS	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Trinolone=1 SACHET	5
72	18-06-2026	16:51:20	ชาย	GIU-POS	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=6 TAB,PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=1 TUBE	20.4
73	19-06-2026	09:32:11	ชาย	DPU-POS	D/Wแผลยอดเกาบริเวณที่ทำข้างดี พนักงานให้ประวัติสิ้นแผลยกรักษาที่บ้าน Last 5 day	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
74	19-06-2026	09:32:43	หญิง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ขึ้นแดงคันบริเวณหน้าท้อง Last 5 day	ระบบผิวหนัง (Skin)	Betamethasone N cream(5g.)=1 TUBE	14
75	19-06-2026	10:48:48	ชาย	GIU-POS	ปวดศีรษะ PS=5/10ตอแบน พนักงานทานยาpara อาการไม่ดีขึ้น	ระบบประสาทและของแข็ง (NS)	Brufen 400 mg.=6 TAB	6.9

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
77	20-06-2026	08:06:04	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ก่อนกลับบ้าน พนักงานให้ประวัติ 1วันก่อนมามีตุ่มตัวหนังที่ขาด้านขวาจึงกินตุ่ม เห็นแผลแดงเล็กน้อย พยาบาลประเมินแนะนำให้ไปพบแพทย์ในวันถัดไปเรื่องAbscess	ระบบผิวหนัง (Skin)	Brufen 400 mg.=6 TAB	6.9
78	20-06-2026	09:06:02	ชาย	MTS	ปวดฟัน	ระบบประสาทและของแข็ง (NS)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB	3
79	20-06-2026	09:47:34	ชาย	GIU-POS	ล้างแผล Post-op Day3 Abscess Rt.midd finger แผลมีDischarge ซึม ขอบแผล บวม แดง	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
80	20-06-2026	10:00:58	ชาย	GIU-POS	ศัลยกุมและปวดกล้ามเนื้อ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=6 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.	26.9
81	20-06-2026	12:20:41	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ปวดท้องประจำเดือน	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Brufen 400 mg.=12 TAB	13.8
82	20-06-2026	12:23:37	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Mydocalm=1 TAB	7.9
83	20-06-2026	16:24:17	ชาย	HGS-LGS	ศัลยกุม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB	0.6
84	21-06-2026	09:24:30	ชาย	MTS	ล้างแผล Post-op Abscess Rt. Middle finger day4	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
85	21-06-2026	10:36:05	ชาย	GIU-POS	ปวดฟันและมีอาการระคายเคืองตา	ระบบประสาทและของแข็ง (NS)	Diclofenac 25 mg.=1 TAB,Hista-oph eye drop 5 ml.=1 BOTTLE	32.5
86	22-06-2026	07:57:49	ชาย	GIU-POS	ปวดกล้ามเนื้อร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,ยาธาตุน้ำขาวตราภระค่าขวัน 50 ml.=1 BOTTLE	25
87	22-06-2026	08:31:33	ชาย	รักษาความปลอดภัย ดีเฮิศพิศิรประวิตอร์	มีนคันบริเวณหลังคอ	ระบบผิวหนัง (Skin)	CPM 4 mg.=6 TAB,0.1% T.A. CREAM (10g.)=1 CASE 10 gm.	7.6
88	22-06-2026	09:11:52	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ศัลยกุม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.,PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=1 TUBE	21
89	22-06-2026	09:12:22	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ศัลยกุม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.,PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=1 TUBE	21
90	22-06-2026	09:31:28	ชาย	MTS	ล้างแผล P/O Abscess Rt. middle finger Day 5	ทำแผล (Wound)	ล้างแผล	
91	22-06-2026	10:19:30	หญิง	LSS	ศัลยกุม	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาลดฟีเบิกซ์ และ)=1 TUBE	8
92	22-06-2026	11:31:18	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อร่างกาย	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Brufen 400 mg.=6 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง(4g.)=1 CASE 4 gm.,Mydocalm=6 TAB	25.3
93	22-06-2026	11:32:36	หญิง	เวอร์ทิคซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อแขน	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.	7

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
94	22-06-2026	16:30:22	ชาย	QCS	ระคายคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	ยาอมมะขามป้อมสูตรผสม=1 SACHET	9
95	22-06-2026	16:32:15	หญิง	LSS	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Counter pain balm (10g.)=1 CASE 10 gm.,Brufen 400 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	19.3
96	23-06-2026	08:06:12	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อต้นแขน	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Paracetamol 500 mg.=1 TAB,Brufen 400 mg.=1 TAB,Golden cup balm (ยาหม่อง@4g.)=1 CASE 4 gm.,Mydocalm=1 TAB	16.25
97	23-06-2026	08:09:52	ชาย	GIU-POS	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Golden cup balm (ยาหม่อง@4g.)=1 CASE 4 gm.	13
98	23-06-2026	13:46:56	ชาย	SSU-POS	ปวดศีรษะ	ระบบประสาทและของมอง (NS)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Brufen 400 mg.=6 TAB	14.1
99	23-06-2026	14:17:07	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ไอ มีเสมหะ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	Bisolvon 8 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอและขามป้อม=1 BOTTLE,ยาอมมะขามป้อมสูตรผสม=1 SACHET	28.8
100	23-06-2026	15:26:21	ชาย	QCS	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	5.4
101	24-06-2026	08:07:12	ชาย	MTS	พนักงานขอ Mask	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Mask=2 PIECE	0
102	24-06-2026	08:21:15	หญิง	CC	พนักงานขอ Mask	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Mask=2 PIECE	0
103	24-06-2026	08:32:02	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	พนักงานขอ Mask	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Mask=5 PIECE	0
104	24-06-2026	15:27:08	หญิง	AFS	พนักงานขอMask	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Mask=3 PIECE	0
105	24-06-2026	16:14:05	หญิง	MSU	พนักงานขอMask	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Mask=1 PIECE	0
106	24-06-2026	16:20:30	ชาย	QCS	ระคายคอ	ระบบหู คอ จมูก (ENT)	ยาอมมะขามป้อมสูตรผสม=2 SACHET	18
107	25-06-2026	08:10:20	หญิง	อื่นๆ ศนสชม_nurse_แม่ครัว	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	CPM 4 mg.=6 TAB,Mask=3 PIECE	0.6
108	25-06-2026	08:56:34	ชาย	GIU-POS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาหม่องพิเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	8
109	25-06-2026	12:49:21	หญิง	CC	ปวดกล้ามเนื้อช่องท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Buscopan 10 mg.=6 TAB	21
110	25-06-2026	13:07:03	หญิง	LSS	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Brufen 400 mg.=6 TAB,Mydocalm=6 TAB	12.3
111	25-06-2026	14:33:05	ชาย	GIU-POS	ท้องอืด จุกแน่นท้อง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Omeprazole 20 mg.=6 TAB	21
112	25-06-2026	16:50:51	หญิง	HGS-PNS	1 วันก่อนมา พนักงานมีประวัติว่าปวดศีรษะ และปวดระบมกลางลองจิง และอาเจียน 1 ครั้ง กิน Brufen อาการดีขึ้น วันนี้มาตรวจพบว่าตนในเรื่องของปวดกระบอกตา ไม่มีการพร้อม ศรีษะไม่ค่อยเจียน แนะนำป่วยแผนที่ เรื่อง#Hypertention	ระบบประสาทและของมอง (NS)	Diclofenac 25 mg.=6 TAB,Domperidone 10 mg.=6 TAB,Omeprazole 20 mg.=6 TAB	29.4

รายงานผู้มารับบริการห้องพยาบาลทั้งหมด

ณ วันที่ 01-06-2026 ถึง วันที่ 30-06-2026

ลำดับ	วันที่	เวลา	เพศ	แผนก	อาการสำคัญ	กลุ่มโรค	การรักษา	หมายเหตุ
113	26-06-2026	09:32:13	ชาย	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Golden cup balm (ยาหม่อง@4g.)=1 CASE 4 gm.	13
114	26-06-2026	09:55:12	ชาย	DPU-POS	อ่าเขตว 4ครั้ง	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Ultracharcoal 260 mg.=6 TAB	15
115	26-06-2026	10:58:57	หญิง	CC	ผื่นคันบริเวณลำคอ	ระบบผิวหนัง (Skin)	Cetirizine 10 mg.=6 TAB,Calamine lotion (60 ml.)=1 BOTTLE	22.5
116	26-06-2026	13:02:38	หญิง	AFS	เป็กแมส	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Mask=1 PIECE	0
117	26-06-2026	14:00:24	ชาย	DPU-POS	ปวดบริเวณข้อเข่าข้างRT	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Elastic Bandage5"=1 ROLL	18
118	27-06-2026	11:05:49	หญิง	CC	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	5
119	27-06-2026	11:08:52	ชาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ไอ ระคายคอและปวดศีรษะ	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,ยาแก้ไอและขามป้อม=1 BOTTLE	22.2
120	27-06-2026	13:12:57	ชาย	GIU-POS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	PEPEX RED (ยาหม่องพิเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	8
121	27-06-2026	15:41:46	ชาย	GIU-POS	แผลในช่องปาก	ระบบโรคในช่องปาก (Oral)	Triniolone=1 SACHET	5
122	28-06-2026	08:03:06	หญิง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประภา1989	ปวดศีรษะและคัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Cetirizine 10 mg.=6 TAB,CPM 4 mg.=6 TAB	15.3
123	28-06-2026	08:22:56	ชาย	GIU-POS	คัดจมูก	ระบบทางเดินหายใจ (RI)	Golden cup balm (ยาหม่อง@4g.)=1 CASE 4 gm.	13
124	28-06-2026	10:02:23	ชาย	GIU-POS	ผิวหนังที่บิ้วตัวแม่มือด้านขวาออกจากการปิดทวด	ทำแผล (Wound)	Tensoplast=2 PIECE	0.8
125	29-06-2026	08:48:05	ชาย	GIU-POS	พนักงานมีประวัติว่าเดินขบประสุที่บ้าน มีแผลที่ทางตั้งด้านขวา	ทำแผล (Wound)	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Mask=2 PIECE	7.2
126	29-06-2026	09:18:41	ชาย	DPU-POS	พนักงานมีประวัติว่า มีแผลออกที่เท้าจากการไปรองเท้าเก็งานวิ่ง	ทำแผล (Wound)	Tensoplastic=2 PIECE	1.38
127	29-06-2026	11:51:16	ชาย	GIU-POS	จุกเสียดแน่นท้องด้านขวา	ระบบทางเดินอาหาร (GI)	Aluminium Hydroxide 240 ml.=1 BOTTLE	33
128	29-06-2026	13:18:31	หญิง	เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส	ปวดกล้ามเนื้อหลัง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	5.4
129	29-06-2026	13:21:07	หญิง	HGS-PNS	ปวดกล้ามเนื้อต้นคอ	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (M&B)	Mydocalm=6 TAB	5.4
130	29-06-2026	14:42:45	หญิง	อื่นๆ ศนสชม_nurse_แม่ครัว	เสียยาองผลผลก QC	อื่นๆ ขอยา นัดกระย้ายา	Paracetamol 500 mg.=6 TAB,Cetirizine 10 mg.=12 TAB,CPM 4 mg.=12 TAB,Buscopan 10 mg.=12 TAB,Air - X 80 mg.=6 TAB,Ultracharcoal 260 mg.=12 TAB,ORS =2 SACHET,Omeprazole 20 mg.=18 TAB,ยาธาตุน้ำขาวสารกระต่ายบิน 50 ml.=1 BOTTLE,Conform3"=1 ROLL,Elastic Bandage3"=1 ROLL,Eye pad=2 PIECE,Tensoplast=6 PIECE,Mydocalm=18 TAB,Elastic Bandage4"=1 ROLL,Conform4"=2 ROLL,PEPEX RED (ยาหม่องพิเป็กซ์ แดง)=1 TUBE	367.8