เอกสารแนบที่ 51

Internal Audit ISO 9001

(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

Internal Audit Plan of ISO 9001

TO DAT#1 : Mr.Noppadol, Mr.Chanin, Ms.Palid, Ms.Patraporn, Mr.Rungroj, Ms.Siwaporn, Ms.Rujiwan, Ms.Mantrinee, Mr.Suksan, Ms.Paritapha, Ms.Sopa, Ms.Kanyaluck, Ms.Thanyakorn, Ms.Chanipa, Mr.Sittipon, Ms.Suthanthip, Ms.Peerapan Mr.Pratchaya, Mr.Teeraphat , Mr.Auttapon, Ms.Nattamon, Ms.Natheeya, Ms.Papawadee, Ms.Natthakan, Ms.Woraprapa, Ms.Preawpan, Ms.Nipaporn, Ms.Jiraporn, Ms.Somying, Ms.Sutanan, Mr.Suchakee

TO DAT#2 : Mr.Somporn, Mr.Sompol, Mr.Phanuwat, Mr.Chanteang, Mr.Bancha, Mr.Ch.Phurinat, Ms.Kannika, Ms.Sunisa, Ms.Chanya, Ms.Wallapa, Ms.Wannariam

CC : Mr.Yoneda T., Mr.Tanji K., Mr.Yoshida T., Mr.Kawabata K., Mr.Mizutani K., Mr.Fujikawa R.

ISSUED DATE : 12 May 2026 | Rev.00/26

Subject : Internal Audit ISO 9001 , 1st 2026

Purpose : For Effectively Operating Audit System ISO 9001 :2015 at Amata City Chonburi, Amata City Rayong Plant

Audit Program : LA=Lead Auditor, A=Auditor , Obs=Obsever

Time เวลา	Department/ Section/ Areas พื้นที่/หน่วยงานตรวจติดตาม	Process กระบวนการ	Requirement/ Procedure/ Criteria ข้อกำหนด/ระเบียบปฏิบัติ/เกณฑ์การประเมิน	Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
			Audit 19-21, 26-29 May 2026		
08.45 - 09.00	Opening Meeting	-	-	All	All
10.00-11.00	Top Management ผู้บริหารสูงสุด	1. ขอบข่ายการบริหารจัดการ(Scope) 2. นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย องค์กร(Policy,Objective,Target) 3.อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibility,Aurthority) 4.การสื่อสาร(Communications) 5.การทบทวนการบริหารจัดการ(Management review) 6.การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Improvement,Continue) 7.การจัดการทรัพยากร(Human Resource) 8.บริบทองค์กร, ความต้องการ, ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Context of organization,needs,expectations of interested parties) 9.การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Risk Assessment)	ISO 9001 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.5.6 Procedure 1.DIK-QM-MD-001 (คู่มือระบบการจัดการด้านคุณภาพ)	Mr.Chanin P. (LA) Mr.Rungroj S. (A)	Mr.Yoneda T. (Top management) Mr.Tanji K. (Management) Mr.Mizutani K. (Management) Mr.Yoshida T. (Management) Mr.Kawabata K. (Management) Mr.Fujikawa R. (Management)
			19-May-26		
10.30-12.00	QMR	Context of organization, interested parties need and expectation Policy, Objective target and Action plan Risks and Opportunities Management Review, Improvement Corrective action Continual improvement	ISO 9001 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 Procedure 1.DIK-QM-MD-001 (คู่มือระบบการจัดการด้านคุณภาพ)		
			20-May-26		
14.00-16.30	Purchasing system กระบวนการจัดซื้อ	Internal and external issue Interested parties need and expectation **Risks** and Opportunities **Objective** target / Action plan Control of externally provided processes, products and services Purchasing process Monitoring of existing supplier performance Performance evaluation Nonconformity and corrective action Continual **improvement**	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.4, 8.5.3, 8.5.6, 9.1 Procedure 1.DIK-QP-PS-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ) **2.DIK-QP-PS-002 Supplier Quality** Manual (คู่มือคุณภาพสำหรับผู้ส่งมอบ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ)		

Time เวลา	Department/ Section/ Area พื้นที่/หน่วยงานตรวจติดตาม	Process กระบวนการ	Requirement/ Procedure/ Criteria ข้อกำหนด/ระเบียบปฏิบัติ/เกณฑ์การประเมิน	Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
			26-May-26		
13.30-16.00	Maintenance กระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Resources Machine and utility preventive maintenance process Infrastucture control Control of change Breakdown maintenance	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.5, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.5.6, 9.1 Procedure 1.DIK-EQP-MT-001 (การบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์)		
			21-May-26		
13.30-16.00	Sales กระบวนการฝ่ายขาย	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Contract review Customer requirement review Customer communication Customer satisfaction Performance evaluation Nonconformity and corrective action Continual improvement	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.2, 8.5.3, 8.5.5, 8.5.6, 9.1 Procedure 1.DIK-QP-SL-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายขาย) 2.DIK-QP-SL-002 (การควบคุมผู้รับจ้างเหมาช่วง)		
			21-May-26		
09.45-12.20	Provision of resources and Human resources HR Department กระบวนการทรัพยากรบุคคล	Internal and external issue Interested parties need and expectation, Risks and Opportunities Infrastructure and Environment for the operation of processes Objective target / Action plan Recruitment Training, Competence defined On the job training Performance evaluation Nonconformity and corrective action Organization Knowledge Continual improvement	ISO 9001 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.5.6, 9.1 Procedure 1.DIK-EQP-HR-001 (การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก และความรู้ความสามารถ) 2.DIK-EQP-HR-002(การติดต่อสื่อสาร) 3.DIK-EQP-HR-003(โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน) 4.DIK-EQP-HR-004(การสอนการปฏิบัติงาน) 5.DIK-QS-HR-007(การสรรหา/ วาจ้างพนักงาน) การควบคุมอุปกรณ์การดำเนินงานบริษัทจัดหางาน บริษัทรับเหมาช่วงและอื่นๆ		
			20-May-26		
10.00-12.20	Information Technology ระเบียบปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยี	1. การพัฒนาและการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development andImplementation of Information Technology) 2.การบำรุงรักษา อุปกรณ์สารสนเทศเชิงป้องกัน (Maintenance Information protection equipment) 3.กระบวนการ การสำรองข้อมูล(The backup process) ● Infrastructure ● Information ● Technology Control	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.5.6, 9.1 Procedure/WI DIK-QW-IT-001 การควบคุมซอฟต์แวร์ที่จัดซื้อจากภายนอกองค์กร DIK-QW-IT-002 การจัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินเทคโนโลยีสารสนเทศ DIK-QW-IT-003 การสำรองข้อมูลสารสนเทศ		

Time เวลา	Department/ Section/ Areas พื้นที่/หน่วยงานตรวจติดตาม	Process กระบวนการ	Requirement/ Procedure/ Criteria ข้อกำหนด/ระเบียบปฏิบัติ/เกณฑ์การประเมิน	Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
26-May-26					
14.00-17.00	Product realization, Planning Melting/ Rotary (แผนกหลอม) P-Project (ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอลูมิเนียมดรอส) (แผนกรับและเตรียมวัตถุดิบ) • Al Powder • P Factory	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Resources Planning, Support Operational planning and control Production and services provision In-process inspection Control of NC product Monitoring, measurement, analysis and evaluation Nonconformity and corrective action Continual improvement	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 Procedure 1.DIK-QP-PD-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต)		
29-May-26					
09.30-12.20	Shipping Planning การจัดส่ง และการวางแผน	1.การวางแผนการผลิต (Production Planning) 2.กระบวนการผลิตและการให้บริการ (Production and Service Provision) 3.การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดกระบวนการ (Monitoring and Measurement of process) 4. การเฝ้าติดตามและการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ (Monitoring and Measurement of product) 5. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง (Control of Nonconforming Product) 6. การควบคุมกระบวนการ (Operational Control) Continual improvement	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 Procedure 1.DIK-QP-SP-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายส่งของ)		
29-May-26					
13.30-16.00	Quality Control กระบวนการควบคุมคุณภาพ	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Calibration, Data analysis, Testing & Inspection report preparation and summarization Claim / Complain management Nonconforming product control Corrective & Preventive Action Analysis and evaluation Continual improvement	ISO 9001 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1 Procedure 1.DIK-QP-QC-002 (การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด) 2.DIK-EQP-QC-002 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และปฏิบัติการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ 3.DIK-EQP-QC-003 (4M CHANGE) 4.DIK-EQP-QC-004 (แนวทางปฏิบัติการแก้ไขสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด) 5.DIK-EQP-QC-005 (แนวทางปฏิบัติการป้องกันสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)		
19-May-26					
11.30-12.20	Control of document and record (DCO) การควบคุมเอกสารและบันทึก	1.การควบคุมเอกสาร(Control of Documents) 2.การควบคุมบันทึก(Control of Records) 3.การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) QMS Document information	ISO 9001 Requirement 7.5, 9.1 Procedure 1.DIK-EQP-DC-001 การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ 2.DIK-EQP-DC-002 การควบคุมบันทึกในระบบการจัดการ 2.DIK-EQP-DC-003 คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน ในระบบการจัดการ 3.DIK-EQP-DC-004 การตรวจติดตามภายใน ในระบบการจัดการ		

DAIKI Amata City Plant Rayong

Time เวลา	Department/ Section/ Areas พื้นที่/หน่วยงานตรวจติดตาม	Process กระบวนการ	Requirement/ Procedure/ Criteria ข้อกำหนด/ระเบียบปฏิบัติ/เกณฑ์การประเมิน	Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
9-Jun-26					
09.30-10.00	Control of document and record (DCO) การควบคุมเอกสารและบันทึก	1.การควบคุมเอกสาร(Control of Documents) 2.การควบคุมบันทึก(Control of Records)	Procedure 1.DIK-EQP-DC-001 (การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม) 2.DIK-EQP-DC-002 (การควบคุมบันทึกในระบบการจัดการคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม)		
11.00-14.00	Provision of resources and Human resources HR Department กระบวนการทรัพยากรบุคคล	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Recruitment Training, Competence defined On the job training Performance evaluation Nonconformity and corrective action Organization Knowledge Continual improvement	1.DIK-EQP-HR-001 (การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก และความรู้ความสามารถ) 2.DIK-EQP-HR-002 (การติดต่อสื่อสาร) 3.DIK-EQP-HR-003 (การควบคุมอุปกรณ์การดำเนินงาน) 4.DIK-EQP-HR-004 (การสอนการปฏิบัติงาน)		
09.30-12.00	Purchasing system กระบวนการจัดซื้อ	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Control of externally provided processes, products and services Purchasing process Monitoring of existing supplier performance Performance evaluation Nonconformity and corrective action Continual improvement	Procedure 1.DIK-QP-PS-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ)		
13.00-15.00	Quality Control กระบวนการควบคุมคุณภาพ	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Calibration, Data analysis, Testing & Inspection report preparation and summarization Claim / Complain management Nonconforming product control Corrective & Preventive Action Analysis and evaluation Continual improvement	1.DIK-QP-QC-002 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 2.DIK-EQP-QC-002 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.DIK-EQP-QC-003_4M CHANGE 4.DIK-EQP-QC-004 แนวทางปฏิบัติการแก้ไขสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 5.DIK-EQP-QC-005 แนวทางปฏิบัติการป้องกันสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด		

Time เวลา	Department/ Section/ Area พื้นที่/หน่วยงานตรวจติดตาม	Process กระบวนการ	Requirement/ Procedure/ Criteria ข้อกำหนด/ระเบียบปฏิบัติ/เกณฑ์การประเมิน	Auditor ผู้ตรวจติดตาม	Auditee ผู้ถูกตรวจติดตาม
		9-Jun-26			
10.00-12.00	Product realization, Planning การก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ P-Project (ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอลูมิเนียมดรอส) (แผนกรับและเตรียมวัตถุดิบ) • Al Powder • P Factory	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Resources Planning, Support Operational planning and control Production and services provision In-process inspection Control of NC product Monitoring, measurement, analysis and evaluation Nonconformity and corrective action Continual improvement	Procedure 1.DIK-QP-PD-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต)		
13.00-15.00	Sales กระบวนการฝ่ายขาย Shipping การจัดส่งสินค้า การวางแผน	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Objective target / Action plan Sales / Order receiving Contract review Customer require-ment review Customer communication Customer satisfaction Performance evaluation Nonconformity and corrective action Continual improvement	Procedure 1.DIK-QP-SL-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายขาย) 2.DIK-QP-SL-002 (การควบคุมผู้รับจ้างเหมาช่วง) 3.DIK-QP-SP-001 (กระบวนการทำงานของฝ่ายส่งของ)		
13.00-16.00	Maintenance กระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร	Internal and external issue Interested parties need and expectation Risks and Opportunities Resources Machine and utility preventive maintenance process Infrastucture control Control of change Breakdown maintenance	Procedure 1.DIK-EQP-MT-001 (การบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์)		
		9-Jun-26			
16.00-17.00	**Closing meeting**	-	**All Requirements/ Manaul/ Procedure/ Criteria**	**All**	**All**

เอกสารแนบที่ 52

แผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ระดับ 1-3)

DIK	TITLE: สถานการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน (Emergency response)		REV NO. 01/25
			EFFECTIVE DATE June 12, 2025
DOC.NO. DIK-HSS-SA-006	REVIEWED BY Ms.Rungthiwa Wilamat	APPROVED BY Mr.Sanan Suepsri	Page 1 OF 8

1. PURPOSE (**วัตถุประสงค์**)

1.1 เพื่อกำหนดแผนและแนวทางปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และเพื่อป้องกัน และบรรเทาอันตรายต่อบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบด้านความปลอดภัย

1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบ

2. SCOPE (**ขอบเขตควบคุม**)

เอกสารนี้ใช้เป็นคู่มือในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ในพื้นที่บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง และมีผลกระทบต่อ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

3. RESPONSIBILITY (**ผู้รับผิดชอบ**)


ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ การระบุสถานการณ์ฉุกเฉินการโต้ตอบการป้องกัน และลดผลกระทบความปลอดภัย

4. DEFINITION (**คำจำกัดความ**)


เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือเหตุการณ์ที่เกิอขึ้นอย่างกระทันหัน ทั้งในพื้นที่ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทใกล้เคียงอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1. ไฟไหม้ 2. อลูมิเนียมระเบิด 3. การรั่วไหลของน้ำอลูมิเนียม

ขั้นตอนการกำหนด Emergency Case

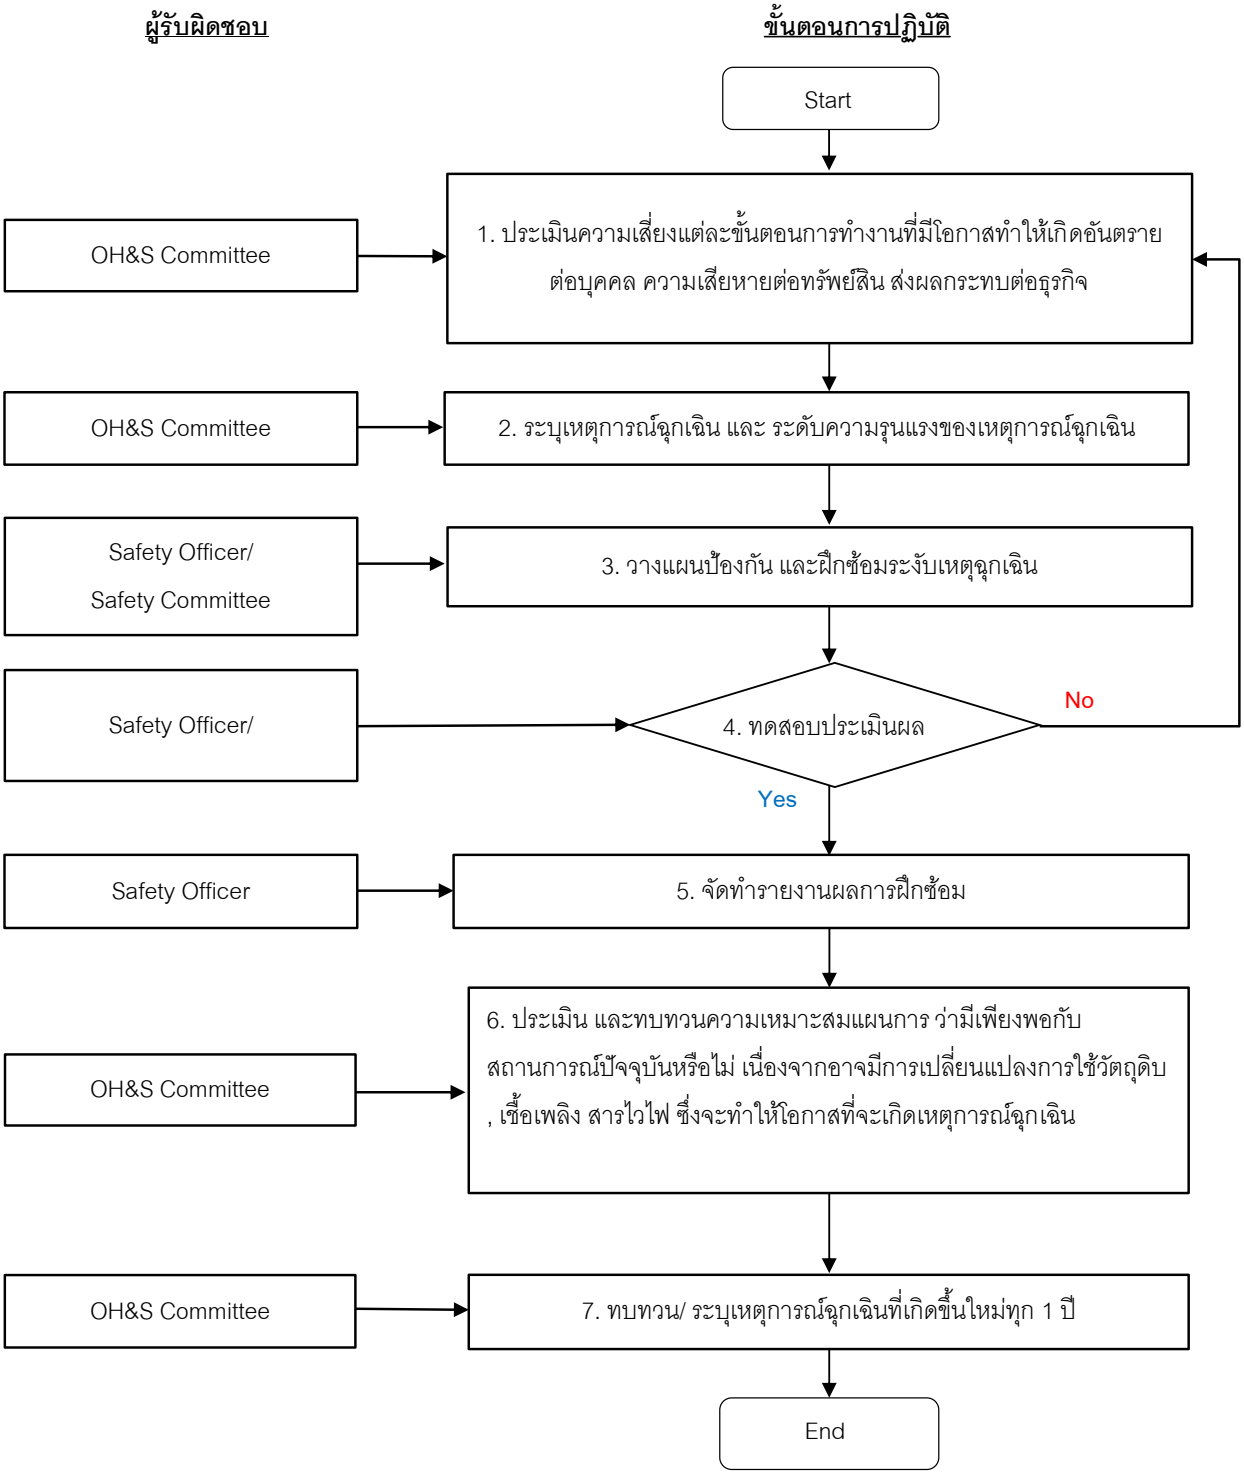

ขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

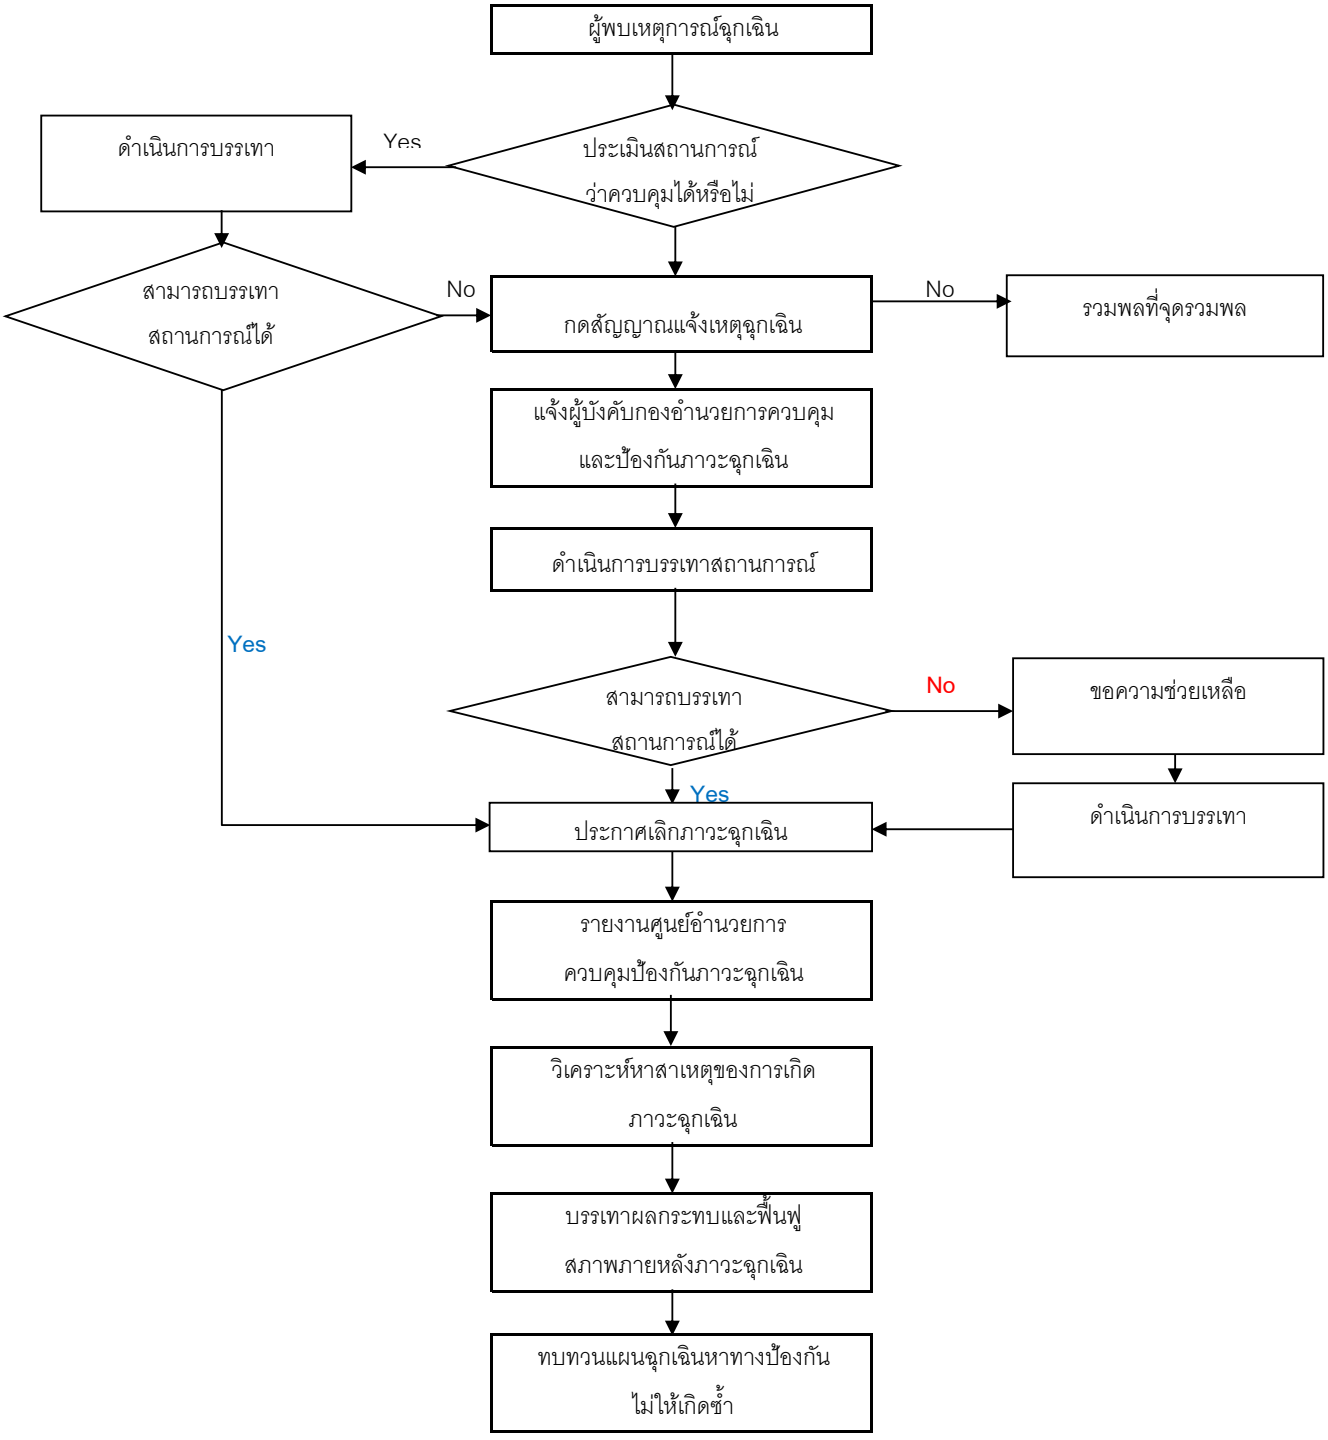

ขั้นตอนการตอบสนองสถานการณ์เพลิงไหม้

ประเมินสถานการณ์

ไม่สามารถระงับเหตุได้

โทรแจ้งเหตุตามลำดับ ดังนี้

1. โทรแจ้งตำรวจทางหลวง (เพื่อขอรถดับเพลิง) โทร. 199, 1193 หรือ
2. สายด่วนฉุกเฉินศูนย์ข้อมูลระงับอัคคีภัยจากสารเคมี โทร. 1650 (24 ชั่วโมง) หรือ
4. สถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ

สามารถระงับเหตุได้

ใช้ถังดับเพลิงดับทำการเพลิงทันที

วิธีการดับเพลิง

(1) ยืนดับเพลิงด้านเหลือลม

(2) ฉีดสารดับเพลิงไปที่ฐานของไฟ

(3) ห้ามใช้น้ำฉีดเพื่อดับเพลิงเด็ดขาด

โทรแจ้งให้ผู้จัดการโรงงาน หรือ
ผู้ประสานงานโรงงานทราบ

- อมตะ ซิตี้ ชลบุรี โทร. 038-468441 ต่อ *202, 205, 721, 730*
- อมตะ ซิตี้ ระยอง โทร. 038-468441 ต่อ 102, 100

สิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบได้แก่

(1) ชื่อผู้แจ้งเหตุ (ผู้ขับขี่)


(2) เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

(3) ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(4) สถานที่เกิดเหตุ

(5) สิ่งที่คาดว่าเป็นสาเหตุ

ขั้นตอนการตอบสนองสถานการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

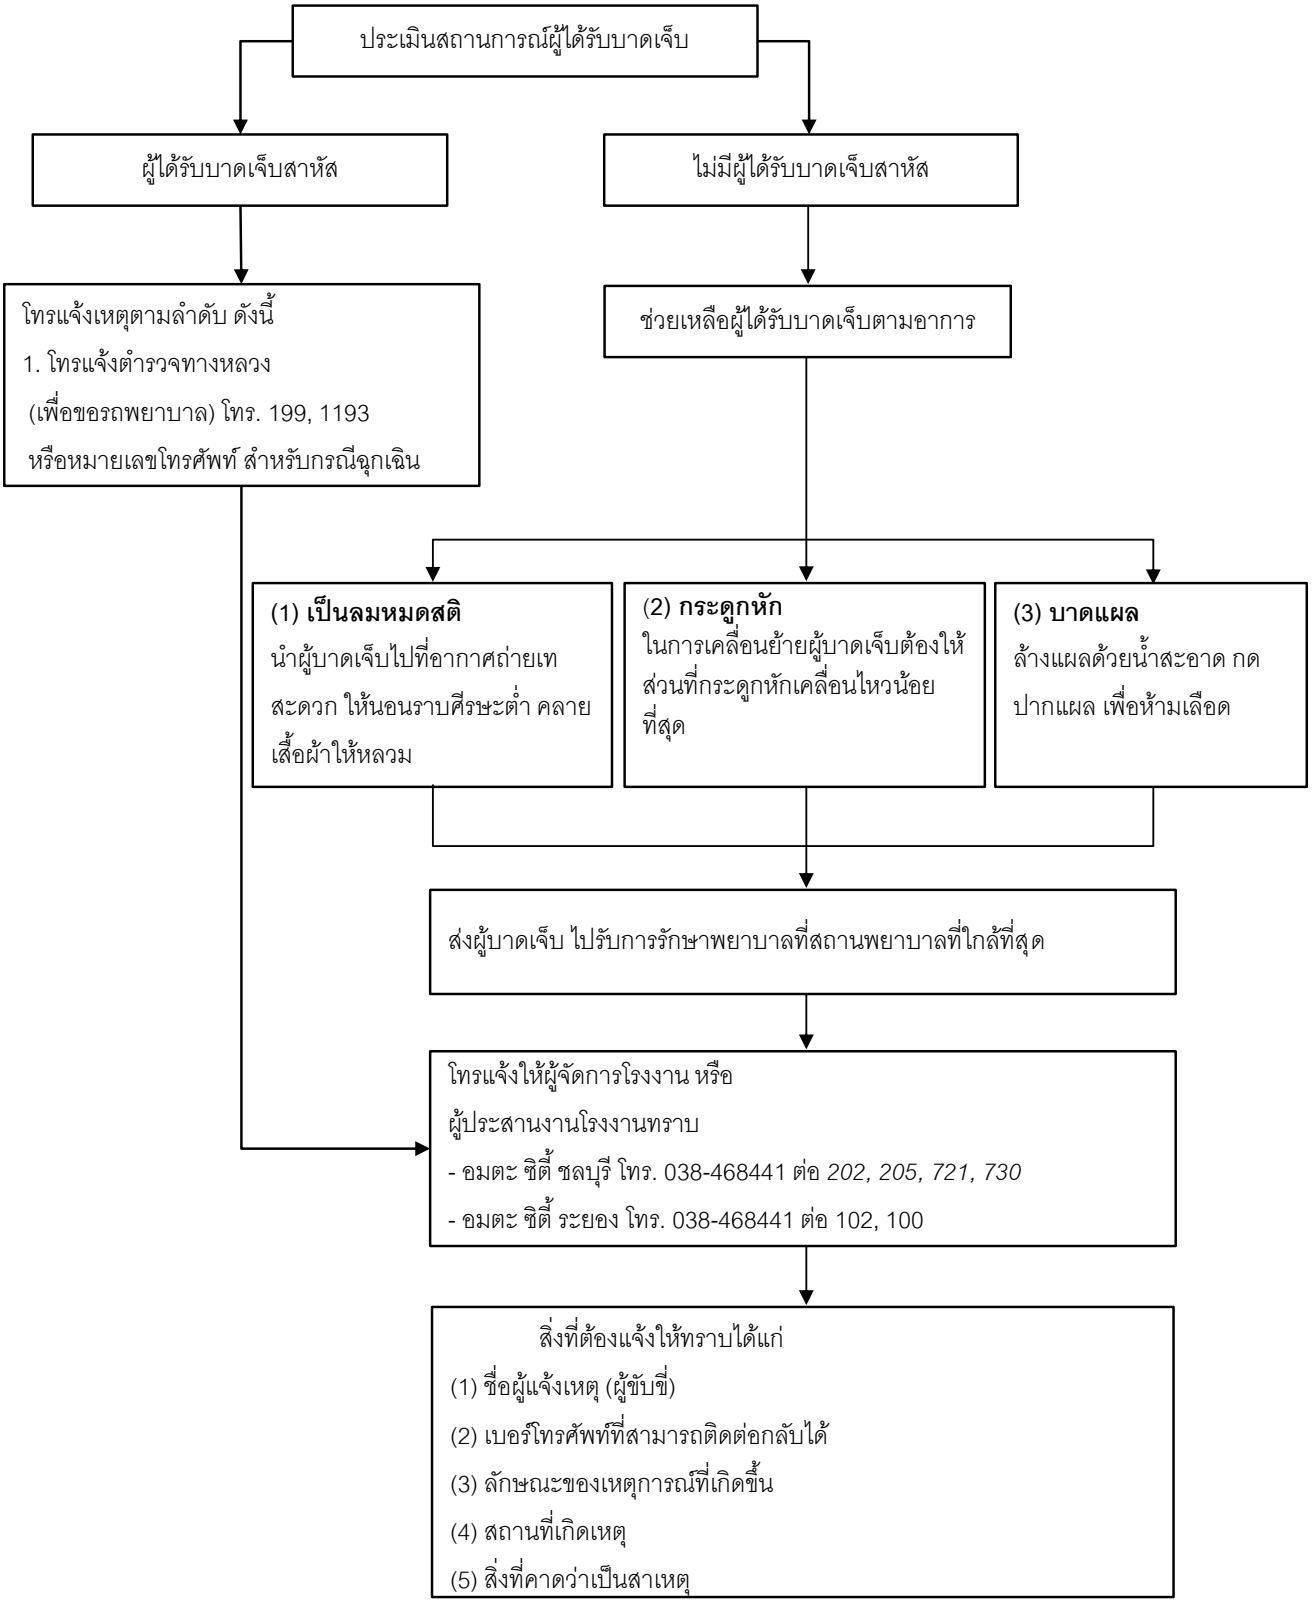

ขั้นตอนการตอบสนองสถานการณ์อลูมิเนียมระเบิดบริเวณพื้นที่เตาหลอม

เกิดเหตุอลูมิเนียมระเบิด

ผู้พบเหตุแจ้งเหตุไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยวิทยุสื่อสาร/ ตะโกนแจ้ง (เกิดเหตุเวลากลางวัน)

พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเตาหลอม
(เตาที่เกิดเหตุอลูมิเนียมระเบิด)
อุดน้ำอลูมิเนียมที่รู่จ่ายหากกำลังเท

พนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน
หยุดการปฏิบัติงานทันที และห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เกิดการระเบิด

พนักงานขับรถยกท้ายรางเท
- ขนย้ายแท่งอลูมิเนียม ไปรวมไว้บริเวณพื้นที่บรรจุ (Packing Area)
- ขับรถยกไปนำแป้งแคลเซียมมาใช้ทำการดับเพลิง

เกิดเหตุเวลากลางคืน (โทรแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1. *คุณสนั่น (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต) โทร. 089-832-0036*
2. *คุณนันทรัตน์ (เจ้าหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ) โทร. 085-935-7750*
3. *คุณรุ่งทิวา (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ) โทร. 091-864-3175*
4. *คุณรุจิวรรณ (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม) โทร. 096-324-4615*
5. *คุณทันจิ (ผู้จัดการโรงงาน) โทร. 062 - 414-8855*

พนักงาน Packing
- รวบรวมแท่งอลูมิเนียมบริเวณพื้นที่บรรจุ (Packing Area)
- นำถังดับเพลิงชนิด Class D (ถังสีเหลือง) มาใช้ทำการดับเพลิง

*ควบคุมไม่ได้และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็น**ระดับที่ 2***

ผู้บัญชาการสูงสุดขณะนั้นเปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นภายในบริษัทฯ

เกิดเพลิงไหม้ (ระดับที่ 1)
(ห้ามใช้น้ำทำการดับเพลิงเด็ดขาด)

*ควบคุมไม่ได้และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็น**ระดับที่ 3***

ผู้บัญชาการสูงสุดขณะนั้นเปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นภายนอกบริษัทฯ

ผลการดับเพลิง

No

Yes

แจ้งเหตุที่
1. *ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนิคมฯ โทร. 038-213-009*
2. *ศูนย์ รปภ. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โทร. 038-213-191*
3. *สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โทร. 038-213-007*

กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
1. *มูลนิธิไตรคุณธรรม โทร. 038-272-201*
2. *โรงพยาบาลวิภาราม โทร. 038-316-999*
3. *โรงพยาบาลพานทอง โทร. 038-451-118*
4. *โรงพยาบาลเอกชล 1 โทร. 038-765-567-78*
5. *โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 038-931-000*

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

จัดเก็บงานให้เรียบร้อย

รายงานหัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สอบสวนหาสาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องและแก้ไข

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉิน

1. **รถพยาบาล**

ตำแหน่ง **ชื่อ-สกุล**	**หมายเลขโทรศัพท์**	**หมายเหตุ**
โรงพยาบาลชลบุรี	0-3893-1000	
โรงพยาบาลพานทอง	0-3893-2500	
โรงพยาบาลเอกชล	0-3893-9999	
โรงพยาบาลวิภาราม	0-3831-6999	
มูลนิธิไตรธรรม	0-3827-2201 , 0-3827-8568-9	
มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์	0-3839-8388 , 0-3839-8399	
โรงพยาบาลปลวกแดง	0-3865-9117	
โรงพยาบาลสมเด็จ	0-38320-200	
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา		
หน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างพรกุศล	0-3861-1092	
มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)	0-3863-6859	

2. **ฉุกเฉิน**

ตำแหน่ง **ชื่อ-สกุล**	**หมายเลขโทรศัพท์**	**หมายเหตุ**
สอบถามหมายเลขฉุกเฉิน	1188	
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม	1197	
ตำรวจทางหลวง	1193	
สำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี	0-3846-8441	
สำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง	0-3802-7513	
ผู้จัดการฝ่ายผลิต	081-982-1968	
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต	089-832-0036	
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	092-709-7272	

3. **ดับเพลิง**

ตำแหน่ง **ชื่อ-สกุล**	**หมายเลขโทรศัพท์**	**หมายเหตุ**
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี	0-3827-8031	
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง	0-3869-4129	
ศูนย์ดับเพลิง	199	
ศูนย์นเรนทร ป่วยฉุกเฉินแจ้ง	1669	

7. **บันทึกการแก้ไข**

REVISION	DATE	PAGE	DETAILS
01/25	12-Jun-25	4	เพิ่มหน้าที่ 4 ในส่วนของบันทึกการแก้ไข

เอกสารแนบที่ 53

ผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน (ระดับ 1) ประจำปี 2568

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ **บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด** (สาขา) 00002

ประเภทกิจการ **หล่อหลอมอลูมิเนียม อัลลอย หลอมตะกรันจากการหลอมอลูมิเนียม Recycle ตะกรันอลูมิเนียมโดย ผลิตอลูมิเนียมผงรีไซเคิลและอลูมิเนียมก้อนรีไซเคิล**

ที่อยู่เลขที่ 7/412 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน -

แขวง/ตำบล **มาบยางพร** เขต/อำเภอ **ปลวกแดง** จังหวัด **ระยอง**

รหัสไปรษณีย์ 21140 โทรศัพท์ 038-027513

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม **246** คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☑ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ 2)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปีที่ทำงานฝึกซ้อม **4 ตุลาคม 2568**

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) **16 พฤศจิกายน 2567**

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม **246** คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☑ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ **บ. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด** เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2566-0031 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

(นางสาวชุติมา บุญเรืองศรี)

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๐๔ พ.ย. 2568

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง

(นายคะซุฮิโระ คาวาบาตะ)

วันที่.....

DIK

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

Head Office : Amata City Chonburi Industrial Estate 700/99 Moo.1 T.Bankao, A.Panthong, Chonburi 20160 Tel : 0-3846-8441 (Auto 5 Lines) Fax : 0-3821-4634, 0-3821-4572

Branch No. 00001 : Amata City Chonburi Industrial Estate 700/241 Moo.1 T.Bankao, A.Panthong, Chonburi 20160 Tel : 0-3846-8120-1 Fax : 0-3846-8122

Branch No. 00002 : Amata City Rayong Industrial Estate 7/412 Moo.6 T.Mabyangporn, A.Pluak Daeng, Rayong 21140 Tel : 0-3802-7513-15 Fax : 0-3802-7516

ที่ HSE-L25-021

3 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นโดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ วรรคสอง ให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

ดังนั้น บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 7/412 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140 ประกอบกิจการ หล่อหลอมอลูมิเนียมอัลลอย หลอมตะกรันจากการหลอมอลูมิเนียม (Aluminium Dross) Recycle ตะกรันอลูมิเนียมโดยผลิต อลูมิเนียมผงรีไซเคิลและอลูมิเนียมก้อนรีไซเคิล จึงขอส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2568 ตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายคะซุฮิโระ คาวาบาตะ)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

COPY

ผู้ประสานงาน นางสาวสุนิสา สุขสาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

โทรศัพท์ : 038 027 513 ต่อ 107

Email : safety_2@dik-th.in.th

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ได้รับเอกสารแล้ว

[redacted]

(นางสาวชุติมา บุญเรืองศรี)

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

๐๔ พ.ย. 2568

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

๑. นายนพรัตน์	จตุพงษ์
๒. นายณปภัช	สุขประเสริฐ
๓. นายจิรโชติ	วงษ์นอก
๔. นายกฤษณะ	คงสุนทรเนตร
๕. นายอนันต์	ชังเทศ
๖. นายสมเจตน์	ทวีชาติ
๗. นายนราธร	กาญจนสกุลชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

อนุญาตให้ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๔๕๐๑๒๕๙๐
ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๑๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

อนุญาตให้ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๒๐๕๕๔๕๐๑๒๕๙๐
ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๑๐/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากร (เพิ่มเติม)
แนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

๑. นายเอกชัย กาญจนสกุลชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากร (เพิ่มเติม)
แนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

๑. นายเอกชัย กาญจนสกุลชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๓๑

๑. นายนพรัตน์ จตุพงษ์
๒. นายณปภัช สุขประเสริฐ
๓. นายจิรโชติ วงษ์นอก
๔. นายกฤษณะ คงสุนทรเนตร
๕. นายอนันต์ ขังเทศ
๖. นายสมเจตน์ ทวีชาติ
๗. นายนราธร กาญจนสกุล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

DIK

ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม / สัมมนา

Attendant Training Record

ค่าชี้แจง 1. ใช้สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (In-house Course Training)

2. สำหรับบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร Training Course: การดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ Date: 4/10/2025 เวลา Time: 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ Place: โรงอาหาร DAT#2

วิทยากร Instructo

☑ วิทยากรภายใน (In-house)

☑ วิทยากรภายนอก (outside)

ลำดับ No.	รหัสพนักงาน Emp.No.	ชื่อ - สกุล Name	ตำแหน่ง Position	ฝ่าย / แผนก Section / Dept.	ลายมือชื่อ Signature	
					เช้า Morning	บ่าย Afternoon
20	D35	วีรวัฒน์ พรมโชติ	Operator	Heavy		
21	680122	ภูมินทร์ สายเสน	Operator	Maintenance		
22	260256	ชัญญา จอมทรักษ์	Officer	HR&GA		
23	680106	นารีรัตน์ ทองเคน	Officer	Accounting		
24	0479	ศุภิสรา แสนสุพรรณ	Officer	Production		
25	260157	โชติ น้ำคำ	Operator	Cutting Ongot		
26	260183	นายนวัตกรณ์ โสภาค	Operator	Sorting		
27	260086	นายธนากร นาหา	Operator	P-Project		
28	260264	นายสุรเดช สุขจั่น	Operator	P-Project		
29	0385	นายสุขสันต์ บุญกระจ่าง	Operator	Shipping		

ข้อเสนอแนะ (Trainer Comment)

AMATA
FACILITY SERVICES
เลขทะเบียนนิติบุคคล ดพฌ. 0189/68
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ขอมอบใบรับรองนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
บริษัท ไทยอิเล็คทริค อินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ดับเพลิงขั้นต้น
ให้ผู้เข้าอบรมจำนวน 1 คน
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2568
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2568
(นายชัยยุทธ สุขสาธรธนา)
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555
ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลูกจ้างทำอยู่ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของลูกจ้างทั้งหมด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7/412 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ผู้ประกอบกิจการ
ผู้ขอรับการฝึกอบรม
ใบรับรองนี้ออกให้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555
ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลูกจ้างทำอยู่ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของลูกจ้างทั้งหมด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7/412 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ผู้ประกอบกิจการ
ผู้ขอรับการฝึกอบรม
ใบรับรองนี้ออกให้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555
ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลูกจ้างทำอยู่ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของลูกจ้างทั้งหมด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7/412 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ผู้ประกอบกิจการ
ผู้ขอรับการฝึกอบรม

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
25	นางสาว		Production
26	นางสาว		Production
27	นางสาว		Accounting
28	นาย		Maintenance
29	นางสาว		Heavy
30	นางสาว		Heavy
31	นางสาว		Heavy
32	นางสาว		Heavy
33	นางสาว		Heavy
34	นางสาว		Heavy
35	นางสาว		Heavy
36	นางสาว		Heavy
37	นางสาว		Heavy
38	นางสาว		Heavy
39	นางสาว		Heavy
40	นางสาว		Heavy
41	นางสาว		Heavy
42	นางสาว		Heavy
43	นางสาว		Heavy
44	นางสาว		Heavy
45	นางสาว		Heavy
46	นางสาว		Heavy
47	นางสาว		Heavy
48	นางสาว		Heavy

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
1	นาย		Melting
2	นาย		Maintenance
3	นาย		Melting
4	นาย		QC
5	นาย		Maintenance
6	นาย		Melting
7	นาย		QC
8	นางสาว		Purchasing
9	นาย		HR&GA
10	นาย		Melting
11	นาย		Melting
12	นางสาว		Purchasing
13	นาย		Shipping
14	นาย		QC
15	นาย		Melting
16	นางสาว		Heavy
17	นางสาว		Heavy
18	นาย		Melting
19	นางสาว		Heavy
20	นาย		Melting
21	นาย		Heavy
22	นาย		Melting
23	นาย		Melting
24	นางสาว		HR&GA

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
73	นาย		Heavy
74	นางสาว		Heavy
75	นางสาว		Heavy
76	นางสาว		Heavy
77	นาย		Heavy
78	นาย		Heavy
79	นาย		Heavy
80	นาย		Heavy
81	นาย		Heavy
82	นาย		Heavy
83	นาย		Heavy
84	นางสาว		Heavy
85	นางสาว		Heavy
86	นางสาว		Heavy
87	นางสาว		Heavy
88	นาย		Heavy
89	นางสาว		Heavy
90	นางสาว		Heavy
91	นางสาว		Heavy
92	นางสาว		Heavy
93	นางสาว		Heavy
94	นาย		Heavy
95	นาย		Heavy
96	นางสาว		Heavy

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
49	นางสาว		Heavy
50	นางสาว		Heavy
51	นางสาว		Heavy
52	นางสาว		Heavy
53	นางสาว		Heavy
54	นางสาว		Heavy
55	นางสาว		Heavy
56	นางสาว		Heavy
57	นางสาว		Heavy
58	นางสาว		Heavy
59	นางสาว		Heavy
60	นางสาว		Heavy
61	นางสาว		Heavy
62	นางสาว		Heavy
63	นางสาว		Heavy
64	นางสาว		Heavy
65	นางสาว		Heavy
66	นาย		Heavy
67	นางสาว		Heavy
68	นางสาว		Heavy
69	นางสาว		Heavy
70	นางสาว		Heavy
71	นาย		Heavy
72	นาย		Heavy

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
121	นาย		Melting
122	นาย		Heavy
123	นาย		Heavy
124	นาย		Heavy
125	นาย		Heavy
126	นาย		Heavy
127	นาย		Heavy
128	นาย		Heavy
129	นาย		Heavy
130	นาย		Heavy
131	นาย		Heavy
132	นาย		Heavy
133	นาย		Heavy
134	นาย		Heavy
135	นาย		Heavy
136	นาย		Heavy
137	นาย		Heavy
138	นาย		Heavy
139	นางสาว		Heavy
140	นางสาว		Heavy
141	นางสาว		Heavy
142	นางสาว		Heavy
143	นางสาว		Heavy
144	นาย		Heavy

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
97	นางสาว		Heavy
98	นางสาว		Heavy
99	นางสาว		Heavy
100	นาย		Heavy
101	นางสาว		Heavy
102	นางสาว		Heavy
103	นางสาว		Heavy
104	นางสาว		Heavy
105	นางสาว		Heavy
106	นางสาว		Heavy
107	นาย		Heavy
108	นางสาว		Heavy
109	นางสาว		Heavy
110	นางสาว		Heavy
111	นางสาว		Heavy
112	นางสาว		Heavy
113	นางสาว		Heavy
114	นางสาว		Heavy
115	นาย		Melting
116	นางสาว		Heavy
117	นาย		Heavy
118	นาย		Heavy
119	นาย		Melting
120	นาย		Shipping

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
169	นาย		Heavy
170	นางสาว		Heavy
171	นาย		Heavy
172	นางสาว		Heavy
173	นางสาว		Heavy
174	นางสาว		Heavy
175	นางสาว		Heavy
176	นางสาว		Heavy
177	นางสาว		Heavy
178	นาย		Heavy
179	นางสาว		Heavy
180	นางสาว		Heavy
181	นางสาว		Heavy
182	นางสาว		Heavy
183	นางสาว		Heavy
184	นาย		Heavy
185	นางสาว		Heavy
186	นางสาว		Heavy
187	นาย		Melting
188	นาย		Melting
189	นาย		Heavy
190	นาย		Heavy
191	นาย		Heavy
192	นางสาว		Heavy

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
145	นาย		Heavy
146	นาย		Heavy
147	นางสาว		Heavy
148	นาย		Heavy
149	นาย		Heavy
150	นางสาว		Heavy
151	นางสาว		Heavy
152	นางสาว		Heavy
153	นางสาว		Heavy
154	นางสาว		Heavy
155	นาย		Heavy
156	นางสาว		Heavy
157	นางสาว		Heavy
158	นาง		Heavy
159	นางสาว		Heavy
160	นางสาว		Heavy
161	นางสาว		Heavy
162	นางสาว		Heavy
163	นางสาว		Heavy
164	นางสาว		Heavy
165	นางสาว		Heavy
166	นางสาว		Heavy
167	นางสาว		Heavy
168	นางสาว		Heavy

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
217	นาย		Heavy
218	นางสาว		Heavy
219	นางสาว		Heavy
220	นางสาว		Heavy
221	นาย		Melting
222	นาย		Melting
223	นาย		Heavy
224	นาย		Melting
225	นางสาว		Heavy
226	นาย		Sorting
227	นางสาว		Heavy
228	นางสาว		Heavy
229	นางสาว		Heavy
230	นางสาว		Heavy
231	นาย		Melting
232	นางสาว		Heavy
233	นาย		Melting
234	นาย		Sorting
235	นางสาว		HR&GA
236	นาย		Heavy
237	นาย		Melting
238	นาย		P-Project
239	นางสาว		Heavy
240	นางสาว		Heavy


บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
193	นางสาว		Heavy
194	นางสาว		Heavy
195	นางสาว		Heavy
196	นางสาว		Heavy
197	นางสาว		Heavy
198	นางสาว		Heavy
199	นาย		P-Project
200	นางสาว		Heavy
201	นางสาว		Heavy
202	นาย		Heavy
203	นางสาว		Heavy
204	นาย		Heavy
205	นางสาว		Heavy
206	นางสาว		Heavy
207	นางสาว		Heavy
208	นางสาว		Heavy
209	นาย		Heavy
210	นาย		Heavy
211	นางสาว		Heavy
212	นางสาว		Heavy
213	นาย		Sorting
214	นาย		Sorting
215	นาย		Melting
216	นาย		Heavy

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568 (วันที่ 4 ตุลาคม 2568)

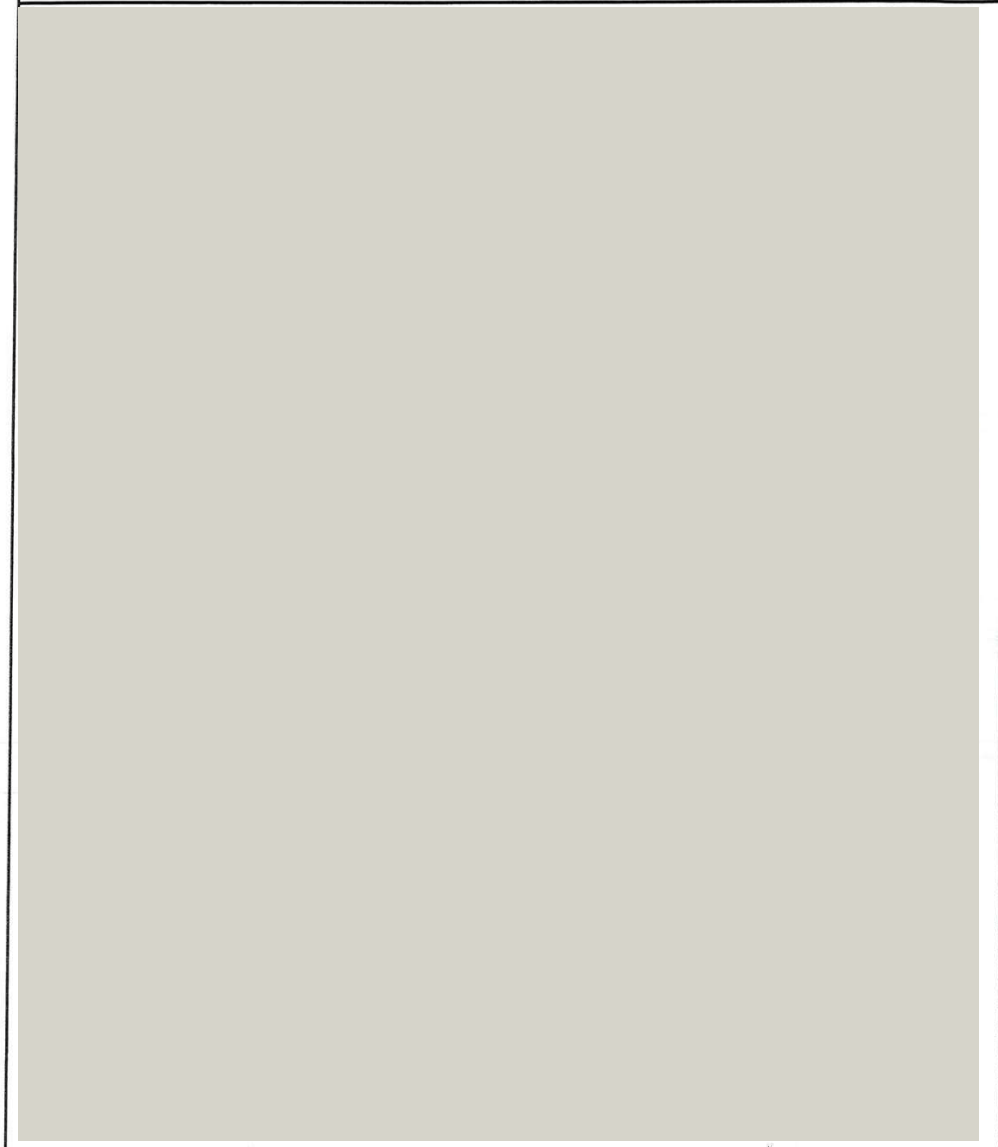

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคปฏิบัติ)


ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคปฏิบัติ)

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568


วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	แผนก
241	นางสาว		Heavy
242	นาย		Heavy
243	นางสาว		Heavy
244	นางสาว		Heavy
245	นางสาว		Heavy
246	นางสาว		Heavy

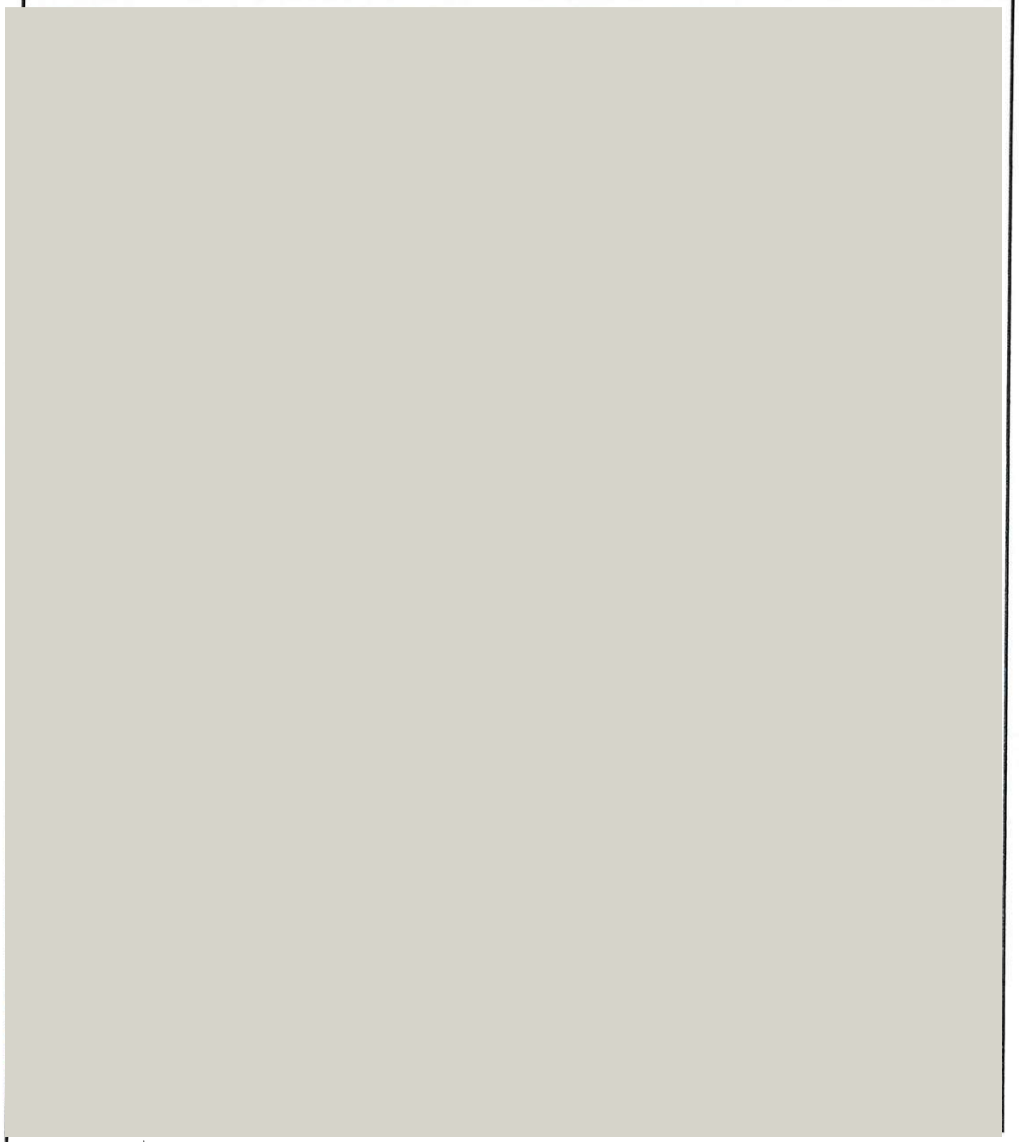

ผู้นำทางอพยพเช็คชื่อพนักงานทุกคนในแต่ละแผนก

จป.แจ้งประสานงานรถดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง

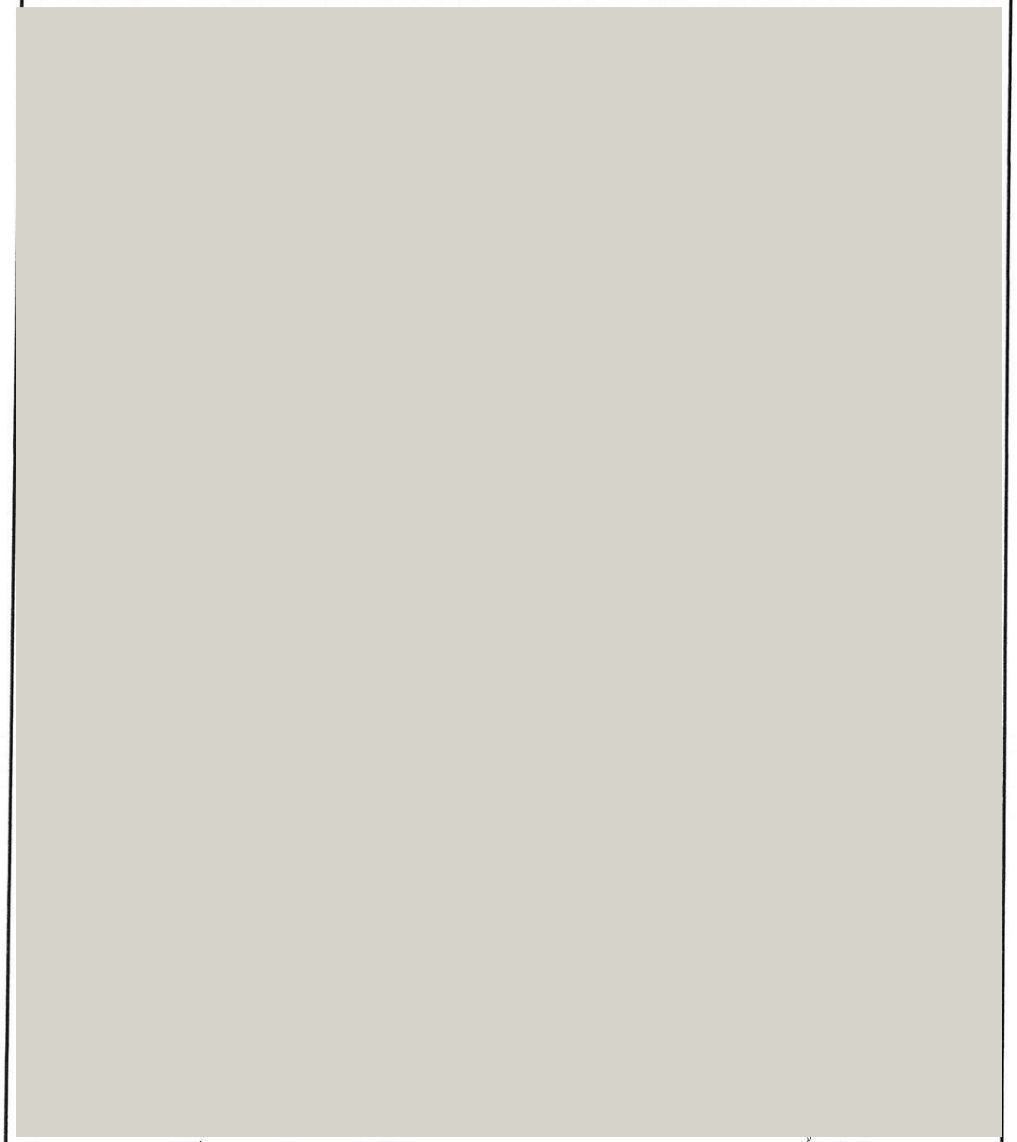

ทีมปฐมพยาบาลและทีมเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

AMATA FACILITY SERVICES

แบบประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท ไอที เอฟซิลิเทียม อินดัสทรี วันที่ 4-10-2025 กำหนดการเวลา 15:00-17:00 น.

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ 2:39 นาที (เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล ต้องไม่เกิน 5 นาที)

ลำดับที่	หัวข้อการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน		
		ดี	พอใช้	ปรับปรุง
1	**ความพร้อมในการจัดเตรียมแผนและอุปกรณ์**			
	1.1 มีแผนรองรับสำหรับ คนท้อง, ผู้ป่วย, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้บริหาร, ประธาน	✓		
	1.2 แผนมีความครอบคลุมความปลอดภัยในการทำงาน	✓		
	1.3 สามารถนำแผนไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	✓		
	1.4 เสียงสัญญาณเตือนภัยดังชัดเจนทั่วถึงทุกพื้นที่	✓		
	1.5 ป้ายแสดงทางหนีไฟ, ไฟส่องแสงสว่าง(ไฟฉุกเฉิน) ชัดเจนทุกจุด	✓		
	1.6 ช่องทางไปสู่ประตูหนีไฟ, บันไดหนีไฟ, ทางหนีไฟ ไม่พบสิ่งกีดขวาง	✓		
2	**การสื่อสารประสานงาน**			
	2.1 ผู้ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน มีความกระตือรือร้น และมีความรวดเร็วในการแจ้ง		✓	
	2.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง		✓	
3	**ความพร้อมของผู้อพยพหนีไฟ**			
	3.1 ความกระตือรือร้นและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของผู้อพยพ		✓	
	3.2 ไม่มีผู้อพยพที่ออกจากตัวอาคารแล้ว ย้อนกลับเข้ามาในอาคาร	✓		
4	**การบริหารจัดการและการจัดเตรียมข้อมูลสำคัญในการระงับเหตุ**			
	4.1 มีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นที่ทำงาน เช่น แผนผังอาคาร ฯลฯ	✓		
	4.2 มีการจัดเตรียมข้อมูลสารเคมี (SDS) เพื่อประเมินสถานการณ์ระงับเหตุ	✓		
	4.3 บริษัทมีการติดตั้ง Solar Systems (มีให้ทำการประเมิน / หากไม่มีให้เว้นการประเมินในข้อนี้) ☑ มี ☐ ไม่มี	ดี	พอใช้	ปรับปรุง
	4.3.1 มีการจัดเตรียมข้อมูล Layout ของ Solar Systems เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ระงับเหตุ		✓	
	4.3.2 มีการจัดเตรียมข้อมูลแผนฉุกเฉินสำหรับ Solar Systems เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ระงับเหตุ		✓	

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ☑ ผ่าน ☐ ดีมาก ☑ ดี ☐ พอใช้

○ ซ่อม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

* ควรดับเพลิง ควรต้องมีเพราะหน้างานมีความร้อนสูง
* ต้องมี ICS
*

ลงชื่อ [redacted]

(กฤษณะ ดวงสุดาเทศการ)

วิทยากร

หมายเหตุ : แบบประเมินนี้เป็นเพียงแบบประเมินเพื่อแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น

ภาพการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 (วันที่ 4 ตุลาคม 2568)



ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 5), 2567

รูปที่ 1.8-1 ตำแหน่งถังดับเพลิงชนิดมือถือและตู้น้ำดับเพลิงโครงการ

เอกสารแนบที่ 54

เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบก๊าซธรรมชาติ

INSPECTOR AND ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

56/344 MOO 2 TUMBON KUKOT, AMPHOE LAMLUKKA , PRATHUMTHANI 12130

TEL : 02-531-3044 ,089-894-1414, Fax 02-987-3880 http//www.inspector-engineering.com

วันที่ 29 พ.ค. 2568

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ของ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ตามที่ทางบริษัทฯได้รับมอบหมายจาก บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 7/412 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ให้ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต ของ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ บัดนี้งานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ของ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ปี 2568

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 7/412 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

โดย

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 56/344 หมู่ 2 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

Tel. 081-831-3866 , 089-894-1414 , 02-531-3044 Fax . 02-987-3880

ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ประเภทนิติบุคคล ตามแบบ สธช. / ฟ 2/1 เลขที่ ฟ.น.ช. 005/2566

บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบไฟฟ้านิติบุคคล สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ประจำ บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามใบรับรองที่อ้างถึง
สธช./ฟ.๒/๑ เลขที่ ฟ.น.ช. ๐๐๕/๒๕๖๖

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ ราย ได้แก่

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ผู้ปฏิบัติงาน	รูปภาพผู้ปฏิบัติงาน	สาขาทางวิศวกรรม เลขทะเบียน
๑	[redacted]			ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง วฟก. [redacted]
๒				ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง วฟก. [redacted]
๓				ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง วฟก. [redacted]

ข้อมูล ณ วันที่ [redacted] เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้บันทึกข้อมูล
(นายศรกฤษณ์ เอี่ยมจุ้ย)
นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้รับรองผลข้อมูล
(นายวสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

27 พ.ค. 2568

หนังสือรับรอง ระบบไฟฟ้า ของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เขียนที่ 56/344 ม.2 ตุคต ลำลูกกา ปทุมธานี
วันที่ 27 พ.ค. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อายุ - ปี
สัญชาติ - อยู่บ้านเลขที่ 56/344 หมู่ที่ 2 ถนน -
ตำบล/แขวง ตุคต อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

ได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท นิติบุคคล ตามแบบ สธช. /ฟ2/1 เลขที่ ฟ.น.ช. 005/2566 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว

ขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ของ

บริษัท บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 7/412 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร
อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

จากการตรวจสอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในบริเวณอันตราย โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบตามบันทึกผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้ ปรากฏว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และ ข้อกำหนดใน ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบ และการออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ลายมือชื่อ [redacted] ลายมือชื่อ [redacted] วิศวกรไฟฟ้า

(นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์)
กรรมการผู้จัดการ

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)
ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ในการรับรองระบบไฟฟ้า ภายใน สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

1. ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดย บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบรับรอง ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตาม แบบ สธช./ฟ2/1 เลขที่ ฟ.น.ช. 005/2566

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ใช้ได้จนถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2569

วิศวกรตรวจสอบระบบไฟฟ้า ชื่อ นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ภฟก. 43169 วันที่อนุญาต 12 มี.ค. 2565 วันที่สิ้นอายุ 11 มี.ค. 2570

2 สถานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ชื่อ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 7/412 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

3. ข้อมูล และ รายละเอียด การตรวจสอบระบบไฟฟ้า

3.1 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

- ☐ การไฟฟ้านครหลวง
- ☑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- .....

3.2 ระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน

- ☐ 12KV/ 415 -240 V
- ☑ 22KV/ 400- 230 V
- ☐ 24 KV/415 -240 V
- ☐ 33KV/ 400- 230 V
- ☐ .....

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....[redacted]..... วันที่ตรวจสอบ 27 พ.ค. 2568

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

เลขที่ ฟ.น.ช. ๐๐๕/๒๕๖๖ สธช./ฟ.๒/๑

ใบรับรองผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖/๒๔๔ หมู่ที่ ๒ ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐

เป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประเภท นิติบุคคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ใช้ได้จนถึง วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

[redacted]

(นายวรพจน์ ทันตร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

[redacted]

(นาย ศรายุทธ แก้วศิริพงศ์)
กรรมการผู้จัดการ

27 พ.ค. 2568

3.6 การเดินสายไฟ และ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณอันตราย โซน 1

☑ การเดินสายไฟ ในท่อร้อยสายไฟ	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ สายเคเบิล	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ท่ออ่อน ข้อต่อ	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ ข้อต่อเกลียว	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ การปิดผนึก	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ ไม่มีการติดตั้ง		

3.7 การเดินสายไฟ และ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณอันตราย โซน 2

☑ การเดินสายไฟ ในท่อร้อยสายไฟ	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ สายเคเบิล	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ท่ออ่อน ข้อต่อ	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ ข้อต่อเกลียว	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ การปิดผนึก	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ ไม่มีการติดตั้ง		

3.8 การต่อลงดิน

☑ ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้า	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ ท่อก๊าซธรรมชาติ	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ บริเวณรั้วของสถานีควบคุม	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....[redacted].....วันที่ตรวจสอบ 27 พ.ค. 2568

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

3.3 ขนาดสายไฟฟ้า

☑ แรงต่ำ	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ แรงสูง	☑ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง

3.4 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณอันตราย

3.4.1 ภายในสถานีควบคุม

☐ มีการติดตั้ง	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ ไม่มีการติดตั้ง		

3.4.2 เครื่องสูบอัดก๊าซ หรือ ภายในห้องที่มีเครื่องสูบอัดก๊าซ

☐ มีการติดตั้ง	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ ไม่มีเครื่องสูบอัดก๊าซ		

3.5 การเดินสายไฟ และ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณอันตราย โซน 0

☐ การเดินสายไฟ ในท่อร้อยสายไฟ	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ สายเคเบิล	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ กล่อง เครื่องประกอบการเดินท่อ ท่ออ่อน ข้อต่อ	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ ข้อต่อเกลียว	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☐ การปิดผนึก	☐ ถูกต้อง	☐ ไม่ถูกต้อง
☑ ไม่มีการติดตั้ง		

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....[redacted].....วันที่ตรวจสอบ 27 พ.ค. 2568

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

3.9 ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าผ่า

3.9.1 ครอบคลุมสถานีควบคุม

☑ มีการติดตั้ง ☑ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

☐ ไม่มีสถานีควบคุม

3.9.2 บริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซ

☐ มีการติดตั้ง ☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

☑ ไม่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซ

3.9.3 อาคารที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือเครื่องสูบอัดก๊าซ

☐ มีการติดตั้ง ☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้อง

☑ ไม่มีอาคาร

3.10 ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ☐ รั่ว ☑ ไม่รั่ว

3.11 ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย

3.11.1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือชนิดอื่นตามมาตรฐาน

ที่ตั้งสถานีควบคุม ☑ มี ถูกต้อง ☐ ไม่มี

ที่ตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซ ☐ มี ถูกต้อง ☑ ไม่มี

ที่ตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ☐ มี ถูกต้อง ☑ ไม่มี

3.11.2 ป้ายห้ามและคำเตือน

บริเวณสถานีควบคุม ☑ มี ถูกต้อง ☐ ไม่มี

บริเวณเครื่องสูบอัดก๊าซ ☐ มี ถูกต้อง ☑ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....

(นายวลิฐ ชนินทร์ศรัณย์)

วันที่ตรวจสอบ 27 พ.ค. 2568

สรุปรายงานผลการทดสอบ และ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อต่ออายุประจำปี

1. การเดินสายไฟ และ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณอันตราย ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน เหตุผล .....
2. การต่อลงดิน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน เหตุผล .....
3. ระบบป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน เหตุผล .....
4. ป้ายห้าม และ คำเตือน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน เหตุผล .....
5. ระบบป้องกันการกัดกร่อน ☑ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน เหตุผล .....

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
1	การติดตั้งระบบไฟฟ้า ในสถานีควบคุม และบริเวณอันตราย โซน 0 ,1,2	✓			 	ภายในสถานีควบคุมความดันก๊าซ ซึ่งจัดเป็นโซนอันตราย โซน 1 ไม่มีการติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....[redacted].....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....
(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
2	การติดตั้งระบบไฟฟ้า ในสถานีควบคุม และบริเวณอันตราย โซน 0 ,1,2	✓				•ปลายท่อของกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Safety Valve) ภายในบริเวณที่ก๊าซวิ่งผ่าน ซึ่งจัดเป็นประเภทของบริเวณโซนอันตราย โซน 0 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประจำที่ จากการตรวจสอบ ไม่พบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	
3	ระบบป้องกันฟ้าผ่า ของสถานีควบคุม ความดันก๊าซ	✓				ตัวสถานีควบคุมความดันก๊าซอยู่ภายใต้ระบบป้องกันฟ้าผ่า ได้ตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA 780	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....[redacted].....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....
(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
4	ค่าความต้านทานสายดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานีควบคุม	✓				ตรวจวัดค่าความต้านทานสายดิน ของระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานีควบคุม วัดค่าได้ 1.60 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ วสท. (มาตรฐานความต้านทานของดินมีค่าไม่เกิน 10โอห์ม)	
5	ค่าความต้านทานสายดินของรั้วสถานีควบคุม	✓				ตรวจวัดค่าความต้านทานสายดิน ของรั้วสถานีควบคุม วัดค่าได้ 1.77 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ วสท. (มาตรฐานความต้านทานของดินมีค่าไม่เกิน 5โอห์ม)	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
6	ค่าความต้านทานสายดินของท่อภายในสถานีควบคุม	✓				ตรวจวัดค่าความต้านทานสายดิน ของท่อภายในสถานีควบคุม วัดค่าได้ 1.51 โอห์ม ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ วสท. (มาตรฐานความต้านทานของดินมีค่าไม่เกิน 5โอห์ม)	
7	ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของระบบป้องกันการกัดกร่อน	✓				ตรวจวัดค่าความต่างศักดิ์ของท่อก๊าซใต้ดินด้านเข้าสถานีควบคุมก๊าซ ได้ -1,413 mV ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่ามาตรฐานของ (CP) ไม่น้อยกว่า -850 mV	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
8	การเดินสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า กล่อง เครื่องประกอบของการเดินท่อภายในโรงงาน	✓			 	การเดินท่อก๊าซจากสถานีควบคุม -->โรงงาน เป็นแบบเดินบน Support ไม่มีการเดินสายไฟและติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในรัศมี 1.5 เมตร จากท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจัดเป็นโซนอันตรายโซน 1 ถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....
(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
9	การเดินสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า กล่อง เครื่องประกอบของการเดินท่อภายในโรงงาน	✓			 	มีการเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรัศมี 1.5 เมตร จากท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจัดเป็นโซนอันตรายโซน 1 ถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....
(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
10	ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติภายในสถานีควบคุม	✓				ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซ ภายในสถานีควบคุม ไม่พบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติ ถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	
11	ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติภายในโรงงาน	✓				ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซ ภายในโรงงาน ไม่พบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติ ถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
12	ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย - เครื่องดับเพลิงบริเวณสถานีควบคุม	✓				มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 6.8 kg จำนวน 2 ถัง ได้ มอก332-2537 ถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	
	- เครื่องดับเพลิงภายในโรงงาน	✓				มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 6.8 kg ได้ครอบคลุมพื้นที่	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

รายละเอียดการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ			รูปภาพประกอบ	ความเห็นของผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ถูกต้อง	ควรปรับปรุง	ไม่มี			
13	ป้ายห้าม / ป้ายวาล์วฉุกเฉิน - ป้ายห้าม และ คำเตือน บริเวณสถานีควบคุม	✓				มีแผ่นป้ายห้าม และคำเตือนอันตราย ถูกต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	
	-ป้าย วาล์วฉุกเฉิน	✓				มีการติดตั้งป้ายวาล์วฉุกเฉิน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	

ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า .....[redacted].....วันที่ทำการตรวจสอบ ..... 27 พฤษภาคม 2568 .....

(นาย วสิษฐ์ ชนินทร์เศรษฐ์)

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863 www.psl-cal.com. E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : NTP-24-0555
Job No. : I24-4830
Submitted for : INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.
: 56/344 MOO 2 TUMBON KUKOT,
: AMPHOE LAMLUKKA , PRATHUMTHANI 12130

Equipment	: Thermal Imager	**Date of Received**	: 25-Dec-2024
Manufacture	: Fluke	**Date of Calibration**	: 27-Dec-2024
Model/Type	: TiS45	**Date of Issued**	: 28-Dec-2024
Serial No.	: TiS45-16121009	**Date of Due**	: 26-Dec-2025
ID No.	: N/A	**Size/Range**	: As Reports
Environment	: Ambient Temperature 25 °C ± 3 °C	**Resolution**	: 0.1 °C
	: Relative Humidity 60 % ± 20 %	**Equipment Condition**	: Used

Calibration Location : Temperature Laboratory of Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.
: 11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka,
Pathumthani 12130

Calibration Method : In house method : CTO-TP-008 base on TM_CG01_TR01_V02

Standard Equipment Used

Description	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Infrared Thermometer	561	46730358WS	24IR108	26-Jun-2026
Infrared Thermometer	561	46730358WS	NTP-24-0269	17-Jul-2026

Traceability :
This certificate is traceable to the **International System of Unit (SI Unit)** :
- TPA-Technology Promotion Association (Thailand-JAPAN)
- PSL-Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Calibrated By : Narumith Ridkanto
Calibration Technician

Approved By : [redacted]
Approved Signatory
( ) Narumith Ridkanto
( ) Chillapan Prathomthong
(/) Auttapon Sookngam

The Uncertainties are for a confidence of approximately 95%.

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced, other than in full, except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863 www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0123

Certificate of Calibration

Certificate No.	: EL-24-0370		
Job No.	: I24-4827		
Submitted for	: INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.		
	: 56/344 MOO 2 TUMBON KUKOT,		
	: AMPHOE LAMLUKKA , PRATHUMTHANI 12130		
Equipment	: True RMS Multimeter	**Date of Received**	: 25-Dec-2024
Manufacture	: Fluke	**Date of Calibration**	: 28-Dec-2024
Model/Type	: 179	**Date of Issued**	: 28-Dec-2024
Serial No.	: 25890518	**Date of Due**	: 27-Dec-2025
ID No.	: N/A	**Size/Range**	: As Reports
Environment	: Ambient Temperature : 23 °C ± 2 °C	**Equipment Condition**	: Used
	: Relative Humidity : 55 % ± 20 %		
Calibration Location	: Electrical Laboratory Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.		
	: 11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka,		
	: Pathumthani 12130		
Calibration Method	: In house method : CTO-EL-001 by direct measurement with multi product calibrator		

Standard Equipment Used

Descriptions	Model.	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Multi-Product Calibrator, Fluke	5500A	6430031	E2U2400356	25-Nov-2025

Traceability :

This certificate is traceable to the **International System of Unit (SI Unit) :**

- NA Caltechnologies Co.,Ltd

INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.

Calibrated By : Chillapan Prathomthong
Calibration Technician

Appro

( ) Auttapon Sookngam

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No . : NTP-24-0555

Temperature Performance Test

STD Temperature (°C)	TI Reading (°C)	Correct (°C)	Uncertainty (± °C)
-19.86	-21.5	1.64	1.9
-0.57	1.6	-2.17	1.9
49.75	50.1	-0.35	2.9
100.27	100.0	0.27	2.4
250.10	245.7	4.40	2.9

TI Emissivity Setting : 0.95

Result of Calibration :

1.(X) Without Adjustment ( ) After Adjustment
2.STD : Standard ,TI : Test Instrument.
3.Correct = Std.Temperature - TI Reading
4.Wavelength of infrared thermometer calibrated is 8 µm to 14 µm. Calculated effective wavelength is 10.18 µm
5. The emissivity of variable temperature blackbody furance is 0.99
6.Apertuer diameter of variable blackbody furnace is 50 mm. and distance between target and the test instrument is about 300 mm for -20 to 150 °C
7.Apertuer diameter of variable blackbody furnace is 75 mm. and distance between target and the test instrument is about 300 mm for 30 to 400 °C
8.Apertuer diameter of variable blackbody furnace is 75 mm. and distance between target and the test instrument is about 500 mm for 500 to 1200 °C
9.This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.
10.This certificate is not certified for any commercial transaction.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$. providing a coverage probability of approximately 95%.

..End

INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No. : EL-24-0370

AC Voltage Measurement Performance Test

Setting Range	STD Applied Amplitude		Frequency	TI Reading	Error	Uncertainty (±)	Setting Unit
600.0	540 mV	@	50 Hz	539.6	-0.4	0.28	mV
	540 mV	@	1 kHz	535.3	-4.7	0.28	mV
6.000	0.6 V	@	50 Hz	0.602	0.002	0.00079	V
	0.6 V	@	1 kHz	0.596	-0.004	0.00079	V
	3.0 V	@	50 Hz	3.001	0.001	0.0023	V
	3.0 V	@	1 kHz	2.973	-0.027	0.0023	V
	5.4 V	@	50 Hz	5.397	-0.003	0.0040	V
	5.4 V	@	1 kHz	5.351	-0.049	0.12	V
60.00	54 V	@	60 Hz	54.01	0.01	0.057	V
	54 V	@	1 kHz	54.09	0.09	0.057	V
600.0	540 V	@	60 Hz	540.4	0.4	1.4	V
	540 V	@	1 kHz	541.0	1.0	1.4	V
1000	900 V	@	60 Hz	901	1	2.3	V
	900 V	@	1 kHz	903	3	2.3	V

AC Current Measurement Performance Test

Setting Range	STD Applied Amplitude		Frequency	TI Reading	Error	Uncertainty (±)	Setting Unit
60.00	54 mA	@	50 Hz	53.99	-0.01	0.096	mA
	54 mA	@	1 kHz	53.97	-0.03	0.096	mA
400.0	40 mA	@	50 Hz	40.2	0.2	0.11	mA
	40 mA	@	1 kHz	40.1	0.1	0.11	mA
	360 mA	@	45 Hz	360.5	0.5	1.3	mA
	360 mA	@	50 Hz	360.5	0.5	0.83	mA
	360 mA	@	1 kHz	359.8	-0.2	0.83	mA
6.000	5.4 A	@	45 Hz	5.395	-0.005	0.0070	A
	5.4 A	@	50 Hz	5.398	-0.002	0.0070	A
	5.4 A	@	1 kHz	5.383	-0.017	0.024	A
10.00	9 A	@	45 Hz	8.97	-0.03	0.014	A
	9 A	@	50 Hz	8.98	-0.02	0.014	A
	9 A	@	1 kHz	8.97	-0.03	0.041	A

INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No. : EL-24-0370

DC Voltage Measurement Performance Test

Setting Range	STD Applied	TI Reading	Error	Uncertainty (±)	Setting Unit
600.0	0	0.0	0.0	0.059	mV
	60	60.0	0.0	0.063	mV
	540	539.9	-0.1	0.091	mV
	-540	-539.8	0.2	0.091	mV
6.000	0.0	0.000	0.000	0.00059	V
	0.6	0.600	0.000	0.00062	V
	-0.6	-0.600	0.000	0.00062	V
	3.0	3.000	0.000	0.00076	V
	5.4	5.399	-0.001	0.00091	V
	-5.4	-5.399	0.001	0.00091	V
60.00	0	0.00	0.00	0.0058	V
	6	6.00	0.00	0.0062	V
	54	53.99	-0.01	0.0094	V
	-54	-54.00	0.00	0.0094	V
600.0	0	0.0	0.0	0.058	V
	60	60.0	0.0	0.062	V
	540	540.1	0.1	0.093	V
	-540	-540.1	-0.1	0.093	V
1000	0	0	0	0.58	V
	100	100	0	0.59	V
	900	900	0	0.64	V
	-900	-900	0	0.64	V

DC Current Measurement Performance Test

Setting Range	STD Applied	TI Reading	Error	Uncertainty (±)	Setting Unit
60.00	0	0.00	0.00	0.0070	mA
	54	53.99	-0.01	0.013	mA
400.0	0	0.0	0.0	0.078	mA
	360	360.0	0.0	0.21	mA
6.000	0.0	0.000	0.000	0.00070	A
	0.6	0.600	0.000	0.00080	A
	3.0	2.998	-0.002	0.0029	A
	5.4	5.396	-0.004	0.0046	A
	-5.4	-5.396	0.004	0.0026	A
10.00	0	0.00	0.00	0.0058	A
	9	9.00	0.00	0.013	A

INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863 www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Certificate of Calibration

Certificate No.	: NEL-24-0760		
Job No.	: 124-4828		
Submitted for	: INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.		
	: 56/344 MOO 2 TUMBON KUKOT,		
	AMPHOE LAMLUKKA , PRATHUMTHANI 12130		
Equipment	: Earth Clamp Tester	**Date of Received**	: 25-Dec-2024
Manufacture	: KYORITSU	**Date of Calibration**	: 28-Dec-2024
Model/Type	: 4200	**Date of Issued**	: 28-Dec-2024
Serial No.	: 8120410	**Date of Due**	: 27-Dec-2025
ID No.	: N/A	**Size/Range**	: As Reports
Environment	: Ambient Temperature : 23 °C ± 2 °C	**Equipment Condition**	: Used
	: Relative Humidity : 55 % ± 20 %		
Calibration Location	: Electrical Laboratory Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.		
	: 11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka,		
	: Pathumthani 12130		
Calibration Method	: In house method : CTO-EL-013 base on 33K1-4-61-1		

Standard Equipment Used

Description	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Multi Products Calibrator, Fluke	5500A	6430031	E2U2400356	25-Nov-2025
Decade Resistance	1433-T	5096	NEL-24-0710	4-Nov-2025

Traceability :

This certificate is traceable to the **International System of Unit (SI Unit) :**

- NA Caltechnologies Co.,Ltd
- Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Calibrated By : Chillapan Prathomthong
Calibration Technician

Appro

The Uncertainties are for a confidence of approximately 95%

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No. : EL-24-0370

Resistance Measurement Performance Test

Setting Range	STD Applied	TI Reading	Error	Uncertainty (±)	Setting Unit
600.0	0	0.1	0.1	0.059	Ω
	60	60.1	0.1	0.068	Ω
	540	540.0	0.0	0.17	Ω
6.000	0.0	0.000	0.000	0.00058	kΩ
	0.6	0.600	0.000	0.00066	kΩ
	5.4	5.401	0.001	0.0017	kΩ
60.00	0	0.00	0.00	0.0058	kΩ
	6	6.00	0.00	0.0066	kΩ
	54	53.99	-0.01	0.018	kΩ
600.0	0	0.0	0.0	0.058	kΩ
	60	60.0	0.0	0.067	kΩ
	540	539.7	-0.3	0.19	kΩ
6.000	0.0	0.000	0.000	0.00058	MΩ
	0.6	0.600	0.000	0.0007	MΩ
	5.4	5.395	-0.005	0.0047	MΩ
50.00	0	0.00	0.00	0.0058	MΩ
	5	5.00	0.00	0.0093	MΩ
	45	44.82	-0.18	0.325	MΩ

Result of Calibration :

1.(X) Without Adjustment ( ) After Adjustment

2.STD : Standard ,TI : Test Instrument.

3.This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

4.This certificate is not certified for any commercial transaction.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a coverage probability of approximately 95%.

...END

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863 www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Certificate of Calibration

Certificate No .	: NFL-25-0003		
Job No.	: I25-0105		
Submitted for	: INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.		
	: 56/344 MOO 2 TUMBON KUKOT,		
	: AMPHOE LAMLUKKA , PRATHUMTHANI 12130		
Equipment.	: Portable Gas Detector	**Date of Received**	: 15-Jan-2025
Manufacture	: PONPE	**Date of Calibration**	: 14-Jan-2025
Model/Type	: PONPE 323	**Date of Issued**	: 15-Jan-2025
Serial No.	: PONPE5848303	**Date Next Calibration**	: 13-Jan-2026
ID No.	: N/A	**Size/Range**	: As report
Environment	: Ambient Temperature : 23 °C ± 2 °C	**Equipment Condition**	: Used
	: Relative Humidity : 50 % ± 15 %		
Calibration Location	: Flow Laboratory , Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.		
	: 11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka,		
	: Pathumthani 12130		
Calibration Method	: Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-7.2-01		
	: by Comparing its reading with the Certificate Reference Materials		

Standard Equipment Used.

Descriptions	Model	Serial No.	Certificate No.	Due date
Oxygen	N/A	N/A	KBH-161-20.9-1	10-Sep-2027
Methane	N/A	N/A	CG-0082-23	5-Jan-2025

Traceability :

This certificate is traceable to the **International System of Unit (SI Unit):**

- NIST- National Institute of Standards and Technology (USA.)
- NIMT National Institute of Metrology Thailand

Calibrated By : Narumith Ridkanto
Calibration Technician.

Approved By
Approved Signatory
( ) Narumith Ridkanto
( ) Chillapan Prathomthong
(/) Auttapon Sookngam

The Uncertainties are for a confidence of approximately 95%.
The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No. : NEL-24-0760

Earth AC Current Performance Test

Setting Range	Setting Frequency	STD Applied	TI Reading	Error value	Uncertainty (±)	Setting Unit
Auto	50 Hz	90	90.2	0.2	0.16	mA
	50 Hz	900	902	2	1.7	mA
	50 Hz	9	8.97	-0.03	0.031	A
	50 Hz	27	26.9	-0.1	0.18	A

Earth Resistance Performance Test

Setting Range	STD Applied	TI Reading	Error value	Uncertainty (±)	Setting Unit
Auto	0	0.05	0.05	0.69	Ω
	18	18.21	0.21	0.70	Ω
	180	180.2	0.2	0.71	Ω
	500	514	14	6.9	Ω
	900	948	48	89	Ω

Result of Calibration :

1. (X) Without Adjustment ( ) After Adjustment
2. STD : Standard ,TI : Test Instrument.
3. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.
4. This certificate is not certified for any commercial transaction.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a coverage probability of approximately 95%.

...END

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863 www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Certificate of Calibration

Certificate No.	: NEL-24-0761		
Job No.	: I24-4829		
Submitted for	: INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.		
	: 56/344 MOO 2 TUMBON KUKOT,		
	AMPHOE LAMLUKKA , PRATHUMTHANI 12130		
Equipment	: Digital Earth Tester	**Date of Received**	: 25-Dec-2024
Manufacture	: KYORITSU	**Date of Calibration**	: 28-Dec-2024
Model/Type	: 4105A	**Date of Issued**	: 28-Dec-2024
Serial No.	: 0188272	**Date of Due**	: 27-Dec-2025
ID No.	: N/A	**Size/Range**	: As Reports
Environment	: Ambient Temperature 23 °C ± 2 °C	**Equipment Condition**	: Used
	: Relative Humidity 55. % ± 20 %		
Calibration Location	: Electrical Laboratory Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.		
	: 11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka,		
	: Pathumthani 12130		
Calibration Method	: In house method : CTO-EL-013 base on T.O. 33K1-4-2257-1		

Standard Equipment Used.

Description	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
Multi Products Calibrator, Fluke	5500A	6430031	E2U2400356	25-Nov-2025
Resistance Substituter	RS-200	07170135	NEL-24-0724	4-Nov-2025
Decade Resistance	1433-T	5096	NEL-24-0710	4-Nov-2025

Traceability :

This certificate is traceable to the **International System of Unit (SI Unit)** :

- NA Caltechnologies Co.,Ltd
- Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.

Calibrated By : Chillapan Prathomthong
Calibration Technician

Approv

The Uncertainties are for a confidence of approximately 95%.

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No . : NFL-25-0003

Gas Analyzer Performance Test :

Concentration of Standard Gas %LEL	TI Reading %LEL	Error %LEL	Uncertainty (±) %LEL
0.0	0.0	0.0	0.10
50.4	50.4	0.0	1.5

Alarm Set Value	Low Alarm	High Alarm	Buzzer / Lamp	Vibrator / Filter	Operation Reading
%LEL	10.0	50.0	Pass	Pass	Pass

*50 %LEL of methane is 22 mmol/mol in accordance With ISO 10156:2017

*Methane 22.19 mmol/mol equivalent to 50.4 %LEL

Result of Calibration :

1.( ) Without Adjustment (X) After Adjustment

2.STD : Standard ,TI : Test Instrument.

3.This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

4.This certificate is not certified for any commercial transaction.

The reported expanded uncertainty is baseed on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a coverage probability of approximately 95%.

...END

INSPECTOR AND ENGINEERING CO.,LTD.

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อ อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ และถังเก็บและจ่ายก๊าซ
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
กิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบอนุญาตเลขที่
รย๒๑๑๐๒๓๐
ของ
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา (2)

เลขที่ 7/412 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบโดย

บริษัท ไอคิวไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
โทร.02-955 8422-3, 02-955 8465-66 แฟกซ์ 02-955 8411

IQI 1998

Precision Standard Laboratory Co., Ltd.
11/127 Moo 5 T. Kukot A. Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand.
Tel. 02-995-6865-6, Fax.02-995-6863,www.psl-cal.com, E-mail: ps_lab2004@yahoo.com

Calibration Data

Certificate No. : NEL-24-0761

Voltage and Ohm Measurement Performance Test

Setting Range	STD Applied	TI Reading	Error	Uncertainty (±)	Setting Unit
200 V AC	20	19.8	-0.2	0.070	V
@ 50 Hz	100	99.6	-0.4	0.12	V
	180	179.2	-0.8	0.16	V
20.00	5	4.97	-0.03	0.050	Ω
	10	9.98	-0.02	0.059	Ω
	18	17.99	-0.01	0.015	Ω
	19	19.00	0.00	0.015	Ω
200.0	20	20.2	0.2	0.033	Ω
	100	100.6	0.6	0.045	Ω
	180	180.3	0.3	0.056	Ω
	190	190.4	0.4	0.057	Ω
2000	200	201	1	0.32	Ω
	1000	1004	4	0.43	Ω
	1800	1801	1	0.54	Ω
	1900	1906	6	0.56	Ω

Result of Calibration :

1. (X) Without Adjustment ( ) After Adjustment
2. STD : Standard ,TI : Test Instrument
3. This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.
4. This certificate is not certified for any commercial transaction.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a coverage probability of approximately 95%.

...END

The results relate only to the items calibrated and this certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Precision Standard Laboratory Co.,Ltd.

IQI 1998
บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD.
สำนักงาน ปทุมธานี Pathumthani office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com สำนักงาน ระยอง Rayong office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
99/21-22 ม.จิตภาวรรณ (คลอง 11) ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 48/1 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 2/1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
99/21-22 Jitpawan Village (Klong 11) Rangsit-Nakornayok Rd. T.Bulngnumrak A.Thungaburi Pathumthani 12110 48/1 Moo 2 Tessaban 2/1 St., Pla , Bangchang , Rayong 21130
Tel. +66(0)2 955 8422 Fax. +66(0)2 955 8411 Tel. +66(0)38 603 441-3 Fax. +66(0)38 603 440

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์
เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
กิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
(รับก๊าซจากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ)

ตามที่ บริษัท ไอคิวไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด ใบรับรอง วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทที่ ๑ เลขที่ ว.ธช.ช.๑ - ๐๐๙/๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ สำนักงานเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล ๒/๑ ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ๒๑๑๓๐ ได้ดำเนินการทดสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา (2) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 7/412 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดย นายครรชิต จูทะพล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เลขที่ สก.๔๐๕๘ เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ และ นายชาตรี พิลิแก้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เลขที่ สก.๓๖๐๖ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบตามแนบ จำนวน ๑๔ หน้า บัดนี้การทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าระบบระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบ เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกรมธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....
(นายครรชิต จูทะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....
(นายประเสริฐ อารีรัตน์)
ผู้มีอำนาจลงนาม

IQI 1998
บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD.
สำนักงาน ปทุมธานี Pathumthani office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com สำนักงาน ระยอง Rayong office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
99/21-22 ม.จิตภาวรรณ (คลอง 11) ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 48/1 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 2/1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
99/21-22 Jitpawan Village (Klong 11) Rangsit-Nakornayok Rd. T.Bulngnumrak A.Thungaburi Pathumthani 12110 48/1 Moo 2 Tessaban 2/1 St., Pla , Bangchang , Rayong 21130
Tel. +66(0)2 955 8422 Fax. +66(0)2 955 8411 Tel. +66(0)38 603 441-3 Fax. +66(0)38 603 440

วันที่

เรื่อง ส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา (2)
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ เลขที่ IQI ธพช/68/5-002

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา (2) ให้ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาต ระบบท่อก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ ณ. สถานที่ใช้ก๊าซ ธรรมชาติตั้งอยู่ เลขที่ 7/412 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 บัดนี้งานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่า ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี สามารถทนต่อการทดสอบ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย จึงขอส่งรายงานให้ท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ อารีรัตน์)
กรรมการผู้จัดการ

บันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์

กิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

สถานที่ทำการทดสอบ : บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา (2)
: 7/412 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร
: อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

1.ระบบท่อก่อนเข้าสถานีควบคุม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ☑ ท่อเหล็ก 6 นิ้ว
☐ ท่อ HDPE 160 มิลลิเมตร

ความดันใช้งาน 4.5 บาร์ หรือ 65.25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

การทดสอบระบบท่อ

1.1 การพินิจด้วยสายตา

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

1) อุปกรณ์ข้างต้นสามารถทำงานได้ดีไม่มีข้อบกพร่อง
2) ไม่พบการรั่วซึมของระบบท่อ
3) ระบบท่อสามารถทนต่อแรงดันได้
4) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

1.2 การตรวจสอบการรั่วซึม ☐ ประจำปี ☑ ครบวาระ 5 ปี

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☑ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
แนวทางแก้ไข

ตารางบันทึกอุปกรณ์

ลำดับที่	ชนิดอุปกรณ์	ขนาด (นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	จำนวน
๑				
๒				
๓				

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อต่ออายุประจำปี

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	**ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ**	ประจำปี ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ ครบวาระ 5 ปี ☑ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์	☐ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ
๒	**อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบาย**	ภายในสถานีควบคุม ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ ช่วงที่ออกจากสถานีควบคุม ☐มี ☑ไม่มี	☑ดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายก๊าซ ☐อื่นๆ.....
๓	**มาตรวัดความดันก๊าซ**	ภายในสถานีควบคุม ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ ช่วงที่ออกจากสถานีควบคุม ☐ ไม่มีมาตรวัดความดันก๊าซ ☑ มีมาตรวัดความดันก๊าซ ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์	☑ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ ☐ดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายก๊าซ ☐อื่นๆ..... ☑ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ ☐อื่นๆ.....
๔	**เครื่องสูบอัดก๊าซ**	☐มี ☑ไม่มี ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์	☐ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ
๕	**ฝาครอบประทุ (Burst Disc)**	☐มี ☑ไม่มี ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์	☐ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ
๖	**วัสดุหลอมละลาย (Fusible Plug)**	☐มี ☑ไม่มี ☐ ผ่านเกณฑ์ ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์	☐ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

2.2 หลังอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ☑ ท่อเหล็ก .....6..... นิ้ว

☐ ท่อ HDPE ..... มิลลิเมตร

ความดันใช้งาน ...1.2... บาร์ หรือ ...17.4... ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

2.2.1 การทดสอบระบบท่อ

2.2.1.1 การพินิจด้วยสายตา

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

1) อุปกรณ์ข้างต้นสามารถทำงานได้ดีไม่มีข้อบกพร่อง

2) ไม่พบการรั่วซึมของระบบท่อ

3) ระบบท่อสามารถทนต่อแรงดันได้

4) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

2.2.1.2 การตรวจสอบการรั่วซึม ☐ ประจำปี ☑ ครบวาระ 5 ปี

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☑ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก .....

แนวทางแก้ไข .....

ตารางบันทึกอุปกรณ์

ลำดับที่	ชนิดอุปกรณ์	ขนาด (นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	จำนวน
๑	Ball Valve	½	KITZ	7
๒	Ball Valve	1	KITZ	1
๓	Butterfly Valve	6	EBRO	6
๔	2-Way Valve	½	PARKER	2
๕	Needle Valve	½	PARKER	2
๖	Gas Turbine Meter	6	ITRON	1
๗	Safety Relief Valve	1	ITRON	1

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ ...27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2568...

ลงชื่อ .....

(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)

ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD.

2.ระบบท่อภายในสถานีควบคุม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ออกจากอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซเข้าสู่สถานที่ใช้ก๊าซ ...6... นิ้ว

2.1 ก่อนเข้าอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ☑ ท่อเหล็ก ...6... นิ้ว

☐ ท่อ HDPE ..... มิลลิเมตร

ความดันใช้งาน ...4.5... บาร์ หรือ ...65.25... ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

การทดสอบระบบท่อ

2.1.1 การพินิจด้วยสายตา

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

1) อุปกรณ์ข้างต้นสามารถทำงานได้ดีไม่มีข้อบกพร่อง

2) ไม่พบการรั่วซึมของระบบท่อ

3) ระบบท่อสามารถทนต่อแรงดันได้

4) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

2.2.2 การตรวจสอบการรั่วซึม ☐ **ประจำปี** ☑ **ครบวาระ 5 ปี**

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☑ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก .....

แนวทางแก้ไข .....

ตารางบันทึกอุปกรณ์

ลำดับที่	ชนิดอุปกรณ์	ขนาด (นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	จำนวน
๑	Ball Valve	¼	NIDEX	4
๒	Ball Valve	6	SHS	2
๓	Ball Valve	½	KITZ	1
๔	Ball Valve	1	KITZ	1
๕	2-Way Valve	½	PARKER	1
๖	Filter	6	GT	2
๗	Emergency Shutoff Valve	4	ITRON	2
๘	Regulator	3	ITRON	2

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ ...27... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2568...

ลงชื่อ .....

(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)

ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

๙	Ball Valve	½	MIYAIRI	8
๑๐	Flow Gas	2	AZBIL	1
๑๑	Control Valve	2	CKD	1
๑๒	Regulator	1½	AICHI TOKEI	1
๑๓	Regulator	2	BELGAS	1
๑๔	Flexible	8	N/A	2
๑๕	Check valve	4	N/A	1
๑๖	Y-Strainer	2	SCREEN	1
๑๗	Ball Valve	¾	MIYAIRI	4
๑๘	Ball Valve	½	MIYAIRI	1
๑๙	Ball Valve	½	KITZ	2
๒๐	Control Valve	1½	MIYAIRI	1
๒๑	Pipe	1,1½,2,2½,4,8	-	-

4. อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบาย

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบ.....

4.1 อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบายภายในสถานีควบคุม

☑ ดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายก๊าซ ☐ อื่นๆ.....

☐ ดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลำดับ	Model/ Serial number	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	Set Pressure (bar/psi)	Popping Pressure (bar/psi)	Reseat Pressure (bar/psi)
๑						
๒						

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....

(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)

ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD.

3. ระบบท่อก๊าซที่ออกจากสถานีควบคุม ถึงจุดที่นำก๊าซธรรมชาติไปใช้งาน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ☑ ท่อเหล็ก 1, 1½, 2½, 2, 4, 8 นิ้ว

☐ ท่อ HDPE ..... มิลลิเมตร

ความดันใช้งาน 1.2, 0.13 บาร์ หรือ 17.4, 1.89 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

3.1การทดสอบระบบท่อ

3.1.1 การพินิจด้วยสายตา

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

1) อุปกรณ์ข้างต้นสามารถทำงานได้ดีไม่มีข้อบกพร่อง

2) ไม่พบการรั่วซึมของระบบท่อ

3) ระบบท่อสามารถทนต่อแรงดันได้

4) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

3.1.2 การตรวจสอบการรั่วซึม ☐ ประจำปี ☑ ครบวาระ 5 ปี

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☑ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

ตารางบันทึกอุปกรณ์

ลำดับที่	ชนิดอุปกรณ์	ขนาด(นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	จำนวน
๑	Ball Valve	8	KITZ	1
๒	Ball Valve	4	KITZ	4
๓	Ball Valve	2	KITZ	7
๔	Ball Valve	2	MIYAIRI	1
๕	Ball Valve	2½	KITZ	4
๖	Ball Valve	1	MIYAIRI	4
๗	Ball Valve	1½	KITZ	1
๘	Ball Valve	¾	MIYAIRI	2

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....

(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)

ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)

ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

5.2 มาตรวัดความดันก๊าซของระบบท่อก๊าซที่ออกจากสถานีควบคุม

☐ ดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ ☐ อื่นๆ ดำเนินการโดยโรงงาน

Serial number ของมาตรวัดความดันที่นำมาอ้างอิง.....

ลำดับ	Model/ Serial number	ค่ามาตรวัดตัวที่นำมาอ้างอิง (bar or psi)	ค่ามาตรวัดตัวที่ต้องการทดสอบ(bar or psi)	ผลการทดสอบ
๑				
๒				
๓				

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

6. การทดสอบและตรวจสอบเครื่องสูบอัดก๊าซ (ถ้ามี)

มาตรฐานผู้ผลิต.....

6.1 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อภายในเครื่องสูบอัดก๊าซที่ความดันใช้งาน

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

6.2 ทดสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายทุกตัวภายในเครื่องสูบอัดก๊าซ

ลำดับ	Model/ Serial number	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	Set Pressure (bar/psi)	Popping Pressure (bar/psi)	Reseat Pressure (bar/psi)
๑						
๒						
๓						

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD.

4.2 อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบายของระบบท่อก๊าซที่ออกจากสถานีควบคุม(ถ้ามี)

ลำดับ	Model/ Serial number	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)	เครื่องหมายการค้า	Set Pressure (bar/psi)	Popping Pressure (bar/psi)	Reseat Pressure (bar/psi)
๑						
๒						
๓						

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

5. การทดสอบปรับเทียบมาตรวัดความดันก๊าซ

☑ ยังไม่ครบกำหนดการทดสอบ ☐ ครบวาระ 3 ปี

5.1 มาตรวัดความดันก๊าซภายในสถานีควบคุม

☐ ดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายก๊าซ ☐ อื่นๆ.....

☐ ดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ

Serial number ของมาตรวัดความดันที่นำมาอ้างอิง.....

ลำดับ	Model/ Serial number	ค่ามาตรวัดตัวที่นำมาอ้างอิง (bar or psi)	ค่ามาตรวัดตัวที่ต้องการทดสอบ(bar or psi)	ผลการทดสอบ
๑				
๒				
๓				

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....


แนวทางแก้ไข.....

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

9. รูปถ่ายประกอบการทดสอบและตรวจสอบ

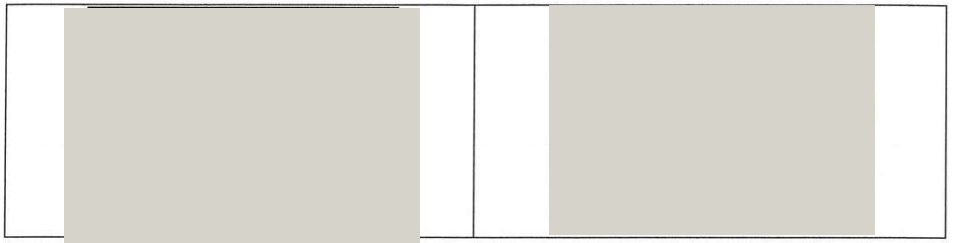


9.1 ระบบท่อก่อนเข้าสถานีควบคุม

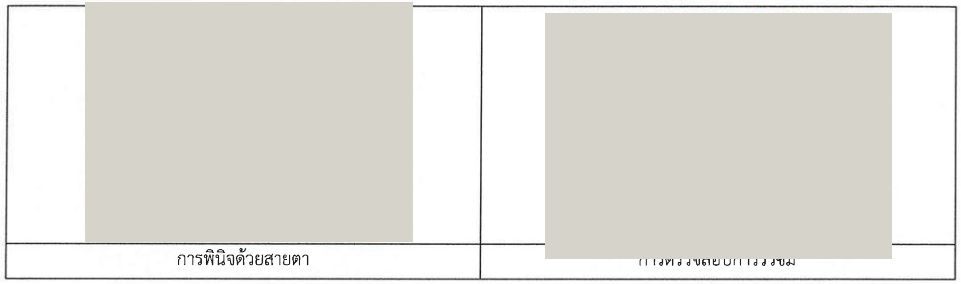

การพินิจด้วยสายตา | การตรวจสอบการรั่วซึม

9.2 ระบบท่อภายในสถานีควบคุม

9.2.1 ก่อนเข้าอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน

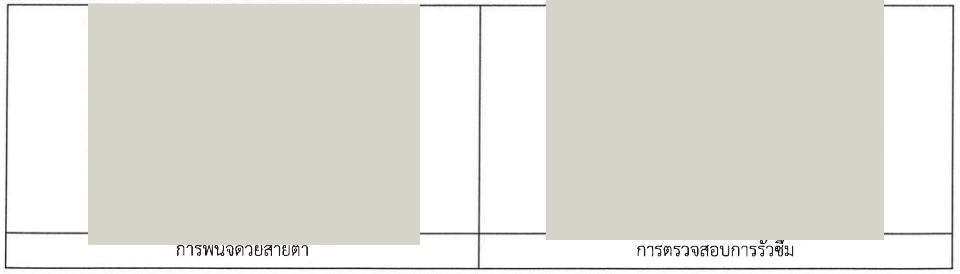

การพินิจด้วยสายตา | การตรวจสอบการรั่วซึม

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

6.3 ตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (ถ้ามี)

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

7. ฝาครอบประทุ (Burst Disc) ของอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด ต้องตรวจสอบและทดสอบอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี โดยวิธีพินิจ (ถ้ามี)

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....

แนวทางแก้ไข.....

8. วัสดุหลอมละลาย (Fusible Plug) หรือฝาครอบประทุของอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดต้องตรวจสอบและทดสอบอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี โดยวิธีพินิจ (ถ้ามี)

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ

☐ ผ่าน อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก.....


แนวทางแก้ไข.....

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ


ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

9.2.2 หลังอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน

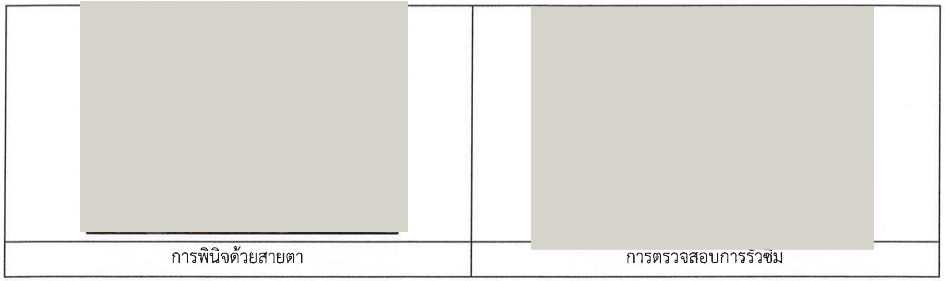

การพินิจด้วยสายตา	การตรวจสอบการรั่วซึม


9.3 ระบบท่อก๊าซที่ออกจากสถานีควบคุม ถึงจุดที่นำก๊าซธรรมชาติไปใช้งาน

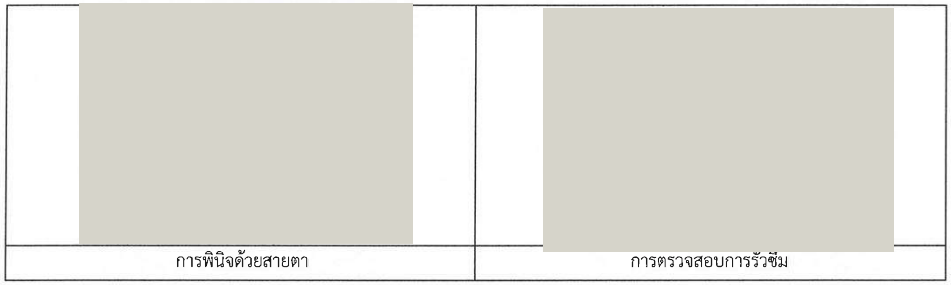

การพินิจด้วยสายตา	การตรวจสอบการรั่วซึม

9.4 อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัดแบบระบาย

9.4.1ภายในสถานีควบคุม

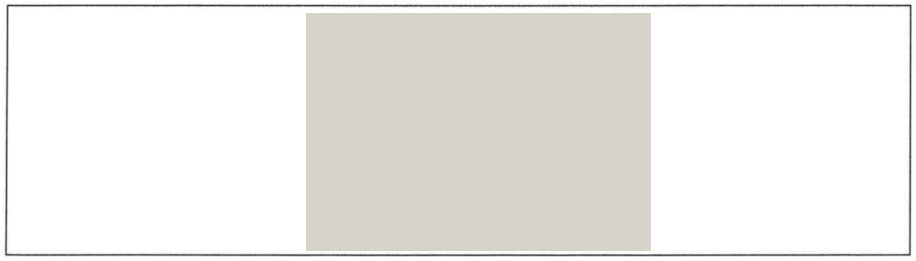

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

9.4.2 ภายนอกสถานีควบคุม

รูป	รูป	รูป

9.5 มาตรวัดความดันก๊าซ (ครบวาระ 3 ปี)

9.5.1ภายในสถานีควบคุม

รูป	รูป	รูป

9.5.2 ภายนอกสถานีควบคุม

รูป	รูป	รูป

9.6 เครื่องสูบอัดก๊าซ (ถ้ามี)

9.6.1 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อภายในเครื่องสูบอัดก๊าซ

รูป	รูป	รูป

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

9.6.2 ทดสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายทุกตัวภายในเครื่องสูบอัดก๊าซ

รูป	รูป	รูป

9.6.3 ตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (ถ้ามี)

รูป	รูป	รูป

9.7 ฝาครอบประทุ (Burst Disc) ของอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด (ครบวาระ 5 ปี)

รูป	รูป	รูป

9.8 วัสดุหลอมละลาย (Fusible Plug) หรือฝาครอบประทุของอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซเกินพิกัด (ครบวาระ 5 ปี)

รูป	รูป	รูป

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

เลขที่ ว.ธช.ช.๑ – ๐๐๙/๒๕๖๖ **สธช./ร.๒/๑**

ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ
สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

ใบรับรองนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๓๐

เป็นวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภทที่ ๑ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ใช้ได้จนถึง วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวรพจน์ ทันตร)
ผู้อำนวยการพัฒนาเทคนิคพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายงานผล เลขที่ IQI ธพช/68/5-002, UTM-DIK2-2025-001

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ .....
(นายครรชิต จูฑะพล สก.๔๐๕๘)
ผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ลงชื่อ .....
(นายชาตรี พิลิแก้ว สก.๓๖๐๖)
ผู้ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD

สำนักงาน ปทุมธานี Pathumthani office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
99/22 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. +66(0)2 955 8422 Fax. +66(0)2 955 8411

สำนักงาน ระยอง Rayong office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
48/1 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 2/1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
Tel. +66(0)38 603 441-3 Fax. +66(0)38 603 440

Ultrasonic Thickness Measurement (UTM)

Report No. : UTM-DIK2-2025-001
Test Date : 27/5/2025

Client	:	Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.(2)		
Project Name	:	DIK (2) Natural Gas Piping	☐ Tank	☑ Piping
Subject	:	Ultrasonic Thickness Measurement for Piping gas		
Location	:	Amata City Industrial Estate, Pluakdaeng, Rayong	☐ Other	

Stange of Test ☐ Before Used ☐ After Used ☐ After Repair ☑ Other *Full Term (5 Years)*

Applicable Std. ☑ ASME B31.3 ☐ ASME Sec. 8 Div.1 ☐ API ☐ Other

Test Insrument

Equipment	Manufacturer	Made in	Model	Serial No.	Cert No.	Date of Cal.
UTM Equipment	MITECH	CHINA	MT180	MT01180231205	IQI/UTM/015/25	25 April 2025

ANSI/ASME Standard B31.3 is a very stringent code with a high safety margin. The B31.3 wall-thickness calculation formula is stated as


$$Tmin = [PD/(2SE+PY)][100/(100-Tol)]+Tth+CA \quad Inch.$$

Where

Tcal. = Required pipe wall thickness for internal pressure, inch.
P = 34.80 (Maximum Allowable working Pressure , Psi.)
S = 20,000 psi (Allowable stress for pipe, psi) , API5L Gr.B
D = Outside diameter of pipe, inch.
Tth = Thread or groove depth, inch.
E = 1.00 , Longitudinal joint factor
Y = 0.40 , Values Coefficient
CA = Corrosion Allowance,Inch
Tol = Manufacturers allowable tolerance, % (12.5 pipe up to 20 in.-OD)

Pipe size	*Sch.*	*Outside dia.*	*Pipe wall thickness*		*Wall thickness calculations (Tcal.)*				*Remark*
(Inch)		*D*	*Inch*	*MM.*	*Tth*	*CA*	*Inchs*	*MM*	
1-1/2	40	1.900	0.145	3.683	0.000	0.040	*0.042*	*1.06*	-
2	40	2.375	0.154	3.912	0.000	0.040	*0.042*	*1.08*	-
2-1/2	40	2.875	0.203	5.156	0.000	0.040	*0.043*	*1.09*	-
4	40	4.500	0.237	6.020	0.000	0.040	*0.044*	*1.13*	-
8	40	8.625	0.322	8.179	0.000	0.040	*0.049*	*1.23*	-

Description of Ultrasonic Thickness Measurement Map

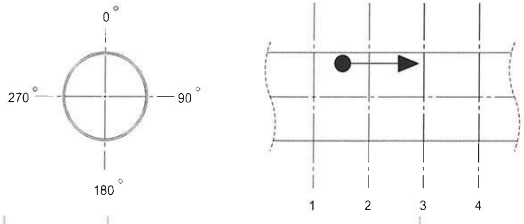

Calculate By : Mr.Kanchit Chudabala สก. 4058 Signature Date : 27/5/2025

Approved By : Mr.Chatree Pilikaew สก. 3606 Signature Date : 27/5/2025

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

Ultrasonic Thickness Measurement (UTM)

Project : DIK (2) Natural Gas Piping

Test Date : 27/05/2025

สถานที่ทดสอบ

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา (2)

เลขที่ 7/412 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพ
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ทดสอบโดย

บริษัท ไอคิวไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
โทร.02-955 8422-3, 02-955 8465-66 แฟกซ์ 02-955 8411

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD

สำนักงาน ปทุมธานี Pathumthani office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
99/22 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. +66(0)2 955 8422 Fax. +66(0)2 955 8411

สำนักงาน ระยอง Rayong office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
48/1 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 2/1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
Tel. +66(0)38 603 441-3 Fax. +66(0)38 603 440

Ultrasonic Thickness Measurement (UTM)

Report No. : UTM-DIK2-2025-001
Test Date : 27/5/2025

Client : Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.(2)
Project Name : DIK (2) Natural Gas Piping ☐ Tank ☑ Piping
Subject : Ultrasonic Thickness Measurement for Piping gas
Location : Amata City Industrial Estate, Pluakdaeng, Rayong ☐ Other

Stange of Test ☐ Before Used ☐ After Used ☐ After Repair ☑ Other *Full Term (5 Years)*
Applicable Std. ☑ ASME B31.3 ☐ ASME Sec. 8 Div.1 ☐ API ☐ Other

Test Insrument

Equipment	Manufacturer	Made in	Model	Serial No.	Cert No.	Date of Cal.
UTM Equipment	MITECH	CHINA	MT180	MT01180231205	IQI/UTM/015/25	25 April 2025

Calculate By : Mr.Kanchit Chudabala สก. 4058 Signature : Date : 27/5/2025
Approved By : Mr.Chatree Pilikaew สก. 3606 Signature : Date : 27/5/2025

บริษัท ไอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด
IQI INSPECTION SERVICES (1998) CO.,LTD

สำนักงาน ปทุมธานี Pathumthani office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
99/22 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. +66(0)2 955 8422 Fax. +66(0)2 955 8411

สำนักงาน ระยอง Rayong office E-mail : iqi1998bkk@yahoo.com
48/1 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 2/1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
Tel. +66(0)38 603 441-3 Fax. +66(0)38 603 440

Ultrasonic Thickness Measurement (UTM)

Report No. : UTM-DIK2-2025-001
Test Date : 27/5/2025

Client : Daiki Aluminium Industry (Thailand) Co., Ltd.(2)
Project Name : DIK (2) Natural Gas Piping ☐ Tank ☑ Piping
Subject : Ultrasonic Thickness Measurement for Piping gas
Location : Amata City Industrial Estate, Pluakdaeng, Rayong ☐ Other

Stange of Test ☐ Before Used ☐ After Used ☐ After Repair ☑ Other *Full Term (5 Years)*
Applicable Std. ☑ ASME B31.3 ☐ ASME Sec. 8 Div.1 ☐ API ☐ Other

Test Insrument

Equipment	Manufacturer	Made in	Model	Serial No.	Cert No.	Date of Cal.
UTM Equipment	MITECH	CHINA	MT180	MT01180231205	IQI/UTM/015/25	25 April 2025

Description of Thickness Measurement Inspection

Item	Pipe/Elbow	Pipe size (Inch)	Pipe wall thickness (MM) 0°	90°	180°	270°	Tmin.	Location	RESULTS Accept	Reject
1	Pipe	1-1/2	**3.48**	3.50	3.50	3.52	3.48	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
2	Pipe	1-1/2	3.53	3.53	**3.50**	3.52	3.50	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
3	Pipe	1-1/2	3.54	3.55	**3.52**	3.55	3.52	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
4	Pipe	2	3.78	3.77	**3.76**	3.79	3.76	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
5	Pipe	2	3.79	3.80	**3.77**	3.79	3.77	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
6	Pipe	2	3.79	3.78	**3.75**	3.78	3.75	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
7	Pipe	2-1/2	4.98	4.98	**4.95**	4.96	4.95	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
8	Pipe	2-1/2	4.98	5.00	**4.96**	4.99	4.96	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
9	Pipe	2-1/2	4.98	5.00	**4.96**	4.96	4.96	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
10	Pipe	4	5.86	5.85	**5.84**	5.86	5.84	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
11	Pipe	4	5.85	5.86	**5.83**	5.86	5.83	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
12	Pipe	4	5.84	**5.76**	5.80	5.83	5.76	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
13	Pipe	8	**7.93**	8.02	8.04	8.04	7.93	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
14	Pipe	8	8.02	8.02	**8.00**	8.05	8.00	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
15	Pipe	8	8.00	8.02	**7.96**	8.03	7.96	ระบบท่อภายในโรงงาน	√	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Calculate By : Mr.Kanchit Chudabala สก. 4058 Signature : Date : 27/5/2025
Approved By : Mr.Chatree Pilikaew สก. 3606 Signature : Date : 27/5/2025

เอกสารแนบที่ 55

แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานบริเวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าซ่อมบำรุงก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับเหมา

Constuction Work Permit Form

กรุณากรอกทุกข้อความอย่างละเอียดสำหรับผู้รับเหมา / Please fill data of contractor

ข้าพเจ้า _____ ตัวแทนของบริษัท _____

Name- Surname Company name

☐ ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Trained on safety and the environment rule & regulation

☐ ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Not been trained on safety and the environment rule & regulation

ลักษณะของการทำงาน(อธิบายพอสังเขป) _____
Detail of work (Explain)

บริเวณสถานที่ทำงาน _____ ระยะเวลาการทำงาน (เติมด้านล่าง)
Area of work Period of work (Fill below)

1. วันที่ ____/____/____ เวลา_____ จำนวนพนักงานทั้งหมด _____ คน
Date Time Totall of worker

ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ กรณีประกอบงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ
Type of equipment in case Hot work or Flammable work

○ มี Ye ○ ไม่มี No

○ เครื่องตัดแก๊ส Gas cutting machine ○ เครื่องเชื่อมแก๊ส CO_2 CO_2 gas welding ○ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Electric welding machine ○ หินเจียร Grinding stone ○ อื่นๆ Othe _____

*** กรณีมีงานก่อประกายไฟ ต้องขอใบอนุญาตทำงานที่ต้องใช้ความร้อน เพิ่มเติม ***
*** The case has flammable work, need hot work permit that require more***

การเตรียมการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้
Preparing to fire protection

○ 1. เตรียมถังดับเพลิงอย่างน้อย 2 ถัง Preparing the fire extinguisher at least 2 tank
○ 2. พนักงานระวัง Fire watcher
○ 3. มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเฉพาะบริเวณพื้นที่ปิด Have appropriate ventilation the enclosed space
○ 4. เคลื่อนย้ายวัสดุติดไฟ, สารไวไฟออกจากบริเวณปฏิบัติงานที่อาจเกิดประกายไฟ อย่างน้อย 10 เมตร Move flammable materials, away from flammable wort at least 2 meters

การเตรียมการเพื่อป้องกันความปลอดภัย
Preparing to security protection

○ 1. บริเวณที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งของกีดขวาง Work,area without from obstructing
○ 2. ทำการติดป้ายเตือนในบริเวณที่ปฏิบัติงาน Installing warning sign in work area
○ 3. ก่อนเริ่มงานตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน Before starting work, check equipment is in good condition
○ 4. เก็บอุปกรณ์หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน Keep equipment or unnecessary out of area
○ 5. การแต่งกายเหมาะสมกับชนิดของงาน Dress appropriate to type of work
○ 6. ผู้รับเหมาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเข้ามาเอง Contractor prepare personal protective equipment to own

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Personal protective

○ 1. แว่นตา Glasses
○ 2. ปลั๊กอุดหู Ear plug
○ 3. หน้ากากกรองแสง Welding mask
○ 3. ถุงมือหนัง Leather gloves
○ 4. ถุงมือผ้า Fabric gloves
○ 4. หน้ากากป้องกันฝุ่น Dust mask
○ 6. รองเท้านิรภัย Safety shoes
7. อื่นๆ ระบุ_____ Othe

เชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ในบริเวณพื้นที่ทำงาน
Flammable at workig area

1. _____ 2. _____ 3. _____

โดยมีผู้ควบคุมงานดังต่อไปนี้
By controller of work as

1. ผู้ควบคุมของ DAT Controller of DAT _____ เบอร์โทรติดต่อภายใน Phone number _____ มือถือ : Mobile _____
2. ผู้ควบคุมของผู้รับเหมา Controller of contractor _____ เบอร์โทรติดต่อ Phone number _____ มือถือ : Mobile _____
3. พนักงานระวังไฟ Fire watcher _____ เบอร์โทรติดต่อ Phone number _____ มือถือ : Mobile _____

ข้อควรปฏิบัติ 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ สำหรับผู้รับเหมา

2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน
3. ห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้อง
4. หลังจากปฏิบัติงานเสร็จให้จัดเก็บทำความสะอาดทุกครั้ง
5. หากมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของแผนก และจป.วิชาชีพภายใน 24 ชั่วโมง
6. กรณีเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของแผนก และจป.วิชาชีพทราบภายใน 24 ชั่วโมง
7. ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกภาพใดๆ ทั้งสิ้น
8. เดินรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด
9. เหตุฉุกเฉินโทร-โทรศัพท์ภายในบริษัท 038-027513-5 ต่อ 0

โทรศัพท์มือถือ 095-206-1962

10. กรณีมีสารเคมีอันตรายเกิน 50 kg. ต้องแนบ MSDS
11. เอกสารหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่อนุญาต

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าซ่อมบำรุงก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับเหมา

Constuction Work Permit Form

รายชื่อพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน

Worker name list

	ชื่อ - สกุล Name - Surname	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ID Card number		ชื่อ - สกุล Name - Surname	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ID Card number
1			14		
2			15		
3			16		
4			17		
5			18		
6			19		
7			20		
8			21		
9			22		
10			23		
11			24		
12			25		
13			26		

รายการสิ่งของที่นำเข้ามาภายในบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติงาน และนำออกนอกโรงงาน ดังมีรายการต่อไปนี้ หรือตามเอกสารแนบ

Tools & Equipment list of contractor

ลำดับที่ No	รายการ Detail	จำนวน Amount	หน่วย Unit	หมายเหตุ Remark
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาของบริษัทฯ และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีข้าพเจ้ากระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ ข้าพเจ้าจะชดใช้ค่าเสียหายให้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าจึงลงนามรับทราบเพื่อเป็นหลักฐาน

*** ใบอนุญาต สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. เท่านั้น สำหรับการทำงานตั้งแต่ 1 วัน ขึ้นไป ****

*** กรณีขอทำงานล่วงเวลา ต้องมีผู้เจ้าหน้าที่อยู่หน้างานตลอดเวลาตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป และขอใบอนุญาตได้วันต่อวันเท่านั้น ***

ผู้รับเหมา /Contractor

.....

ลงชื่อเจ้าของงาน

.....

วันที่ ____/____/____

เอกสารแนบที่ 56

การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และการประชาสัมพันธ์โครงการ

(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

CSR Report

Topic : Public health support activities

Date/Time : 8 April 2026

Place : 1. Mabyangporn Subdistrict Administrative Organization
2.Department of Social Welfare
3.Subdistrict Health Promoting Hospital Mabyangporn , Huai Prap

Detail

Support public health activities and activities to build relationships among the elderly in Mabyangporn Subdistrict. and Drinking water support for the community

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

CSR Report

Topic : Songkran Festival Day

Date/Time : 10 April 2026 **Place :** 1. Wat Mabyangporn

Detail

Organize activities to continue the Songkran traditions in 2026.

Participate in making merit together within the organization at Wat Mabyangporn

Picture

เอกสารแนบที่ 57

เอกสารแสดงสัดส่วนจำนวนพนักงานท้องถิ่น

(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

Number of Employees Jan'26 - Jun'26

Month	DAT#2		Provincial workers	Local workers
	DAT	SUB		
Jan	29	199	203	25
Feb	28	228	232	24
Mar	31	227	232	26
Apr	34	206	212	28
May	34	220	225	29
Jun	35	232	237	30
Jul			0	
Aug			0	
Sep			0	
Oct			0	
Nov			0	
Dec			0	
		AVG.	224	27



เอกสารแนบที่ 58

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(EIA Monitoring Committee)

คำสั่ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ที่ ๐๐๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

.....

ตามที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้มีคำสั่ง ที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคณะกรรมการฯ ให้มีการความเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อเกี่ยวกับการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องสำเร็จลุล่วงตามเจตจำนงและหลักการของกฎหมายนั้น

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและเป็นผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน ๔ ท่าน ผู้แทนประชาชนไม่รวมผู้นำชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๑ ท่าน ผู้แทนจากโรงงาน จำนวน ๓ ท่าน และผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จำนวน ๑ ท่าน ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)	ประธาน
๒. นายอำเภอปลวกแดง หรือผู้แทน	รองประธาน ๑
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	รองประธาน ๒
๔. นักวิชาการในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทน	กรรมการ
๕. สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง หรือผู้แทน	กรรมการ
๖. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	กรรมการ
๗. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร ๒ ท่าน	กรรมการ
๘. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเนินสวรรค์ ตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	กรรมการ
๙. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๒ บ้านเนินสวรรค์ ตำบลมาบยางพร ๒ ท่าน	กรรมการ
๑๐. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๑. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๓ บ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร ๒ ท่าน	กรรมการ
๑๒. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๓. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร ๒ ท่าน	กรรมการ

/๑๔. กำนันหมู่ที่ ๕....

๑๔. กำนันหมู่ที่ ๕ บ้านวังตาลหม่อน ตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๕. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านวังตาลหม่อน ตำบลมาบยางพร ๒ ท่าน	กรรมการ
๑๖. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๗. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๖ บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร ๓ ท่าน	กรรมการ
๑๘. กำนันหมู่ที่ ๔ บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๙. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง ๒ ท่าน	กรรมการ
๒๐. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๑. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๓ บ้านห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน ๒ ท่าน	กรรมการ
๒๒. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านเขาก้างปลา ตำบลบ่อวิน หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๓. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๗ บ้านเขาก้างปลา ตำบลบ่อวิน ๒ ท่าน	กรรมการ
๒๔. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๕. ผู้แทนประชาชนหมู่ที่ ๕ บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว ๒ ท่าน	กรรมการ
๒๖. เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิต	
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและเลขานุการ
๒๗. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑
๒๘. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒

โดยให้คณะกรรมการฯ มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๒. ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๓. เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน

๕. เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน

๖. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข

๗. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน

/๘. ร่วมพิจารณา.....

๘. ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแล การจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ

๙. จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓ ธันวาคม ๒๕๗๐ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสริมพงศ์ สุขโข)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

เอกสารแนบที่ 59

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2569
ณ ห้อง Grand Orchid โรงแรมอีสพาน่า ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการ	:	โรงงานหลอมอะลูมิเนียม
บริษัท	:	บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่	:	1 เมษายน 2569
เวลา	:	08:30-12:00 น.

<u>รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1)	คุณเสริมพงศ์ สุขโข	ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง	ประธาน
2)	คุณธนพลวรรธน์ พิบูลวุฒิกูล	ผู้แทนนายอำเภอปลวกแดง	รองประธาน 1
3)	คุณพุธิดา สงคราม	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร	รองประธาน 2
4)	คุณชุติไกร ตันติชัยวนิช	สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง	กรรมการ
5)	คุณปุณยาพร สมชิด	ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
6)	คุณศริษฐา เมืองเกิด	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
7)	คุณดวงหทัย หวะสีคง	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
8)	คุณสุชาดา มากพูน	ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
9)	คุณนพพร สุวดิษฐ์	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
10)	คุณปณิสา**นันท์** พิมโคตรมนตรี	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
11)	คุณพรรษวัฏ ชื่นศิริ	ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
12)	คุณจิราวรรณ เชียงเงิน	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
13)	คุณสำลี กมลรัตน์	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
14)	คุณกฤตพงษ์ สุภาภรณ์	ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
15)	คุณธนากร บัวไทย	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
16)	คุณพิมพ์นิภา อิบทร์น้อย	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
17)	คุณณรงค์ บุญมี	ผู้แทนกำนัน หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
18)	คุณนุชจรี บุญมี	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
19)	คุณบรรเทิง ธนะสุข	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
20)	คุณสุนิสา ใจซื่อสมบรูณ์	ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
21)	คุณจารุวัลย์ สุขสมพรกิจ	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
22)	คุณณรงค์ศักดิ์ รจนา	ผู้แทนกำนัน หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง	กรรมการ
23)	คุณบุญมี สิทธิจักร	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง	กรรมการ
24)	คุณเพชรพนม บุญเทียม	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง	กรรมการ
25)	คุณอภิชาต นุ่นช่วย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน	กรรมการ
26)	คุณกัมปนาท แสนโท	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน	กรรมการ
27)	คุณสุพรรณ เปี้ยฝั้น	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน	กรรมการ

<u>รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u> (ต่อ)

28)	คุณสมชาย พวงมาลัย	ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาก้างปลา ตำบลบ่อวิน	กรรมการ
29)	คุณณัฐพร พวงพิมพ์	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาก้างปลา ตำบลบ่อวิน	กรรมการ
30)	คุณสุธาสินี อุดม	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านเขาก้างปลา ตำบลบ่อวิน	กรรมการ
31)	คุณภัทรพล ผิวน้อย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว	กรรมการ
32)	คุณอภิญญา เทียนถาวร	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว	กรรมการ
33)	คุณจันทร์เที่ยง ผลไธสง	เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิต บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ
34)	คุณสุนิสา สุขสาย	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ 1
35)	คุณรุจิวรรณ คูหาวิชานันท์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ 2

<u>รายนามคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ</u>

1)	-	นักวิชาการในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
2)	-	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
3)	-	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ ตำบลมาบยางพร	กรรมการ
4)	-	ผู้แทนประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว	กรรมการ

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1)	คุณกิ่งเพชร ชัยเสริม	นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
2)	คุณศรัณย์ แสงเพ็ญ	วิศวกร 6	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
3)	คุณเกล้าฟ้า ธัญญสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง
4)	คุณคะซุฮิโระ คาวาบาตะ	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
5)	คุณวรรณเรียม สุขเกิด	เจ้าหน้าที่แปลภาษา	บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
6)	คุณกรรณิการ์ ลีมุน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ/ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO	บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
7)	คุณขนิภา วิโรจน์จรัสกุล	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
8)	คุณยุทธนา ธาณาธะระนิต	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
9)	คุณวิภาวรรณ ทรัพย์สิน	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
10)	คุณเขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
11)	คุณวรรณาภรณ์ น่วมคงมั่น	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
12)	คุณสุพัตรา วงศ์ษาไชย	เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
13)	คุณวราภร ศิลากุล	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
14)	คุณชวัญชนก เหมือนเหลา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
15)	คุณอธิชา ปุ่มขึ้น	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
16)	คุณเมฆลา อำพ้าว	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณขวัญชนก เหมือนเหลา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569

คุณเสริมพงศ์ สุขโข ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568

คุณวิภาวรรณ ทรัพย์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้กล่าวสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2568 ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ให้คณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายละเอียดโครงการ

คุณวิภาวรรณ ทรัพย์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด นำเสนอข้อมูลบริษัท ได้แก่ ลักษณะการประกอบกิจการ ขนาดพื้นที่โรงงาน ผลิต**ภัณฑ์**ของโครงการ กระบวนการขั้นตอนการผลิต และลำดับความเป็นมาของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

4.2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

คุณวิภาวรรณ ทรัพย์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (ระยะดำเนินการ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ทั้งหมด 13 ด้าน ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป ด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ำ ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่**ไม่ใช้**แล้ว ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านการตรวจสุขภาพของพนักงาน ด้านการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนอุกเฉิน ด้านสังคม-เศรษฐกิจ ด้านสุนทรียภาพ และด้านสาธารณสุข

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

4.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

คุณวิภาวรรณ ทรัพย์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 สรุปได้ดังนี้

- **มาตรการทั่วไป** บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569
- **คุณภาพอากาศในบรรยากาศ** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดราษฎร์อัสดาราม, บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร และบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยภูไทร โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด ดังนี้ ฝุ่นละอองรวม (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568 พบว่า TSP และ PM_{10} มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ NO_2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด
- **ความเร็วและทิศทางลม** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. มาบยางพร ซึ่งดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568 พบว่า กระแสลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศเหนือ (N) รองลงมา คือ ลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ซึ่งส่วนใหญ่จัดเป็นลมเบา (1-5 km/hr)
- **คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดำเนินการผลิตเป็นช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 6 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง DC 1200 No. 1, ปล่อง DC 1200 No. 2, ปล่อง DC 800, ปล่อง DC 400, ปล่อง Stack 1 และปล่อง Stack 2 โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ดังนี้ ฝุ่นละออง (TSP), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ซึ่งดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 2, 3 และ 4 ธันวาคม 2568 พบว่า TSP, HCl, HF และ NO_x มีค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 และค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ สำหรับอัตราการระบายของ TSP และ NO_x มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด
- **ระดับเสียง** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ช่วงเดียวกับที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี (กึ่งกลางริมรั้ว 4 ด้าน) ได้แก่ บริเวณริมรั้วโรงงานทิศเหนือ, บริเวณริม**รั้วโรง**งานทิศตะวันตก, บริเวณริมรั้วโรงงานทิศใต้ และบริเวณริม**รั้วโรง**งานทิศตะวันออก โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด ดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ซึ่งดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568 พบว่า L_{eq} 24 hr และ L_{max} มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 สำหรับ L_{90} ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้เพื่อควบคุม

- **ระดับเสียงรบกวน** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณชุมชนบ้านมาบยางพรใหม่ ซึ่งดำเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 1-8 ธันวาคม 2568 พบว่า มีค่าระดับการรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ)
- **คุณภาพน้ำทิ้ง** ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารแขวนลอย (TSS), ของแข็งละลายน้ำ (TDS), บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) และอะลูมิเนียม (Al) ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568-กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
- **สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว** พบว่า โครงการได้ทำการบันทึกชนิด ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และขยะทั่วไปที่ต้องนำออกสู่ภายนอกโรงงานเพื่อส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการรายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในระบบ I single Form ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว
- **การตรวจสุขภาพพนักงาน** พบว่า โครงการได้ทำการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน และดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 โดยมีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 199 คน พบว่า ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยส่วนใหญ่ที่พบว่าผิดปกติอาจเนื่องมาจากโรคประจำตัวของพนักงาน และการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำถิ่น สำหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน พบว่า ผลการตรวจอลูมิเนียมในเลือด (จำนวน 57 คน) มีค่าปกติทุกคน ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (แบบวิธีเป่าปอด) (จำนวน 197 คน) ส่วนใหญ่มีผลอยู่ในเกณฑ์ปกติและในบางรายที่มีผลผิดปกติ เมื่อดูข้อมูลเอกซเรย์ปอดพบว่าปกติ อย่างไรก็ตามทางโครงการจะติดตามและเฝ้าระวังต่อไป และสำหรับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (จำนวน 199 คน) พบว่า ในปี 2568 มีพนักงานที่มีความผิดปกติทางการได้ยินจำนวน 3 คน ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นพนักงานรายเดิมจำนวน 2 คน และพนักงานรายใหม่จำนวน 1 คน ซึ่งเบื้องต้นโครงการได้มีมาตรการในเรื่องของการกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE (อุปกรณ์ลดเสียง) ตลอดระยะเวลาการทำงาน และทำการตรวจซ้ำเพื่อติดตามผลและประเมินความเสี่ยงของพนักงานคนดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ตาม แพทย์**ผู้ให้**การตรวจได้ระบุว่าพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติยังสามารถปฏิบัติการได้ และให้ทำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามผลเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้โครงการได้ทำการตรวจคัดกรองหรือ สุ่มตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในโครงการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในช่วงปี 2566-2568 ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานทั้งหมดที่เข้ารับการตรวจฯ

- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

- **คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน จำนวน 9 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอมแนวนอนขนาด 35 ตัน, บริเวณเตาหลอมแบบหมุนขนาด 4 ตัน, บริเวณหล่อขึ้นรูป 1, บริเวณเตาพักน้ำอะลูมิเนียมขนาด 25 ตัน, บริเวณเครื่องคัดแยกขนาดตะกรัน 1, บริเวณเครื่องคัดแยกขนาดตะกรัน 2, บริเวณชุดบดแยกขนาดตะกรัน, บริเวณเครื่องอัดก้อนในอาคารบดตะกรัน และบริเวณโรงคัดแยกเศษอะลูมิเนียม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust), ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถ

เข้าสู่ระบบหายใจ (Respirable Dust), ฟูมของอะลูมิเนียม (Al Fume), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และแอมโมเนีย (NH_3) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 3, 4 และ 20 ธันวาคม 2568 พบว่า HCl มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างการทำงาน), HF มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ (กำหนดสำหรับไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ในรูปของฟลูออรีน)), NH_3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ) สำหรับ Total Dust และ Respirable Dust มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs) และ Al Fume มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices, ACGIH, 2008 (TWA 8 hr.)

- **ระดับเสียงในสถานประกอบการ** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน จำนวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอมแนวนอนขนาด 35 ตัน, บริเวณเตาหลอมแบบหมุนขนาด 4 ตัน, บริเวณเครื่องปั่นแยกตะกรัน 1, บริเวณชุดบดแยกขนาดตะกรัน, บริเวณเครื่องอัดก้อนในอาคารบดตะกรัน, บริเวณโรงคัดแยกเศษอะลูมิเนียม และบริเวณเครื่องบดโลหะ (Crusher) โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด ดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr), ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 3, 4 และ 20 ธันวาคม 2568 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L_{eq} 8 hr), ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ยกเว้นบริเวณชุดบดแยกขนาดตะกรัน พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq} 12 hr) มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน จำนวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอมแนวนอนขนาด 35 ตัน, บริเวณเตาหลอมแบบหมุนขนาด 4 ตัน, บริเวณเครื่องปั่นแยกตะกรัน 1, บริเวณชุดบดแยกขนาดตะกรัน, บริเวณโรงคัดแยกเศษอะลูมิเนียม และบริเวณเครื่องบดโลหะ (Crusher) โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด ดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (TWA) และระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง (TWA) พบว่า ทุกสถานีมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 กำหนดไว้

- **ระดับความร้อน** ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอมแนวนอนขนาด 35 ตัน, บริเวณเตาหลอมแบบหมุนขนาด 4 ตัน และบริเวณหล่อขึ้นรูป 1 โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ WBGT ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 พบว่า ค่าเฉลี่ย WBGT มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัด

- **การบันทึกสถิติอุบัติเหตุ** พบว่า โครงการได้มีการบันทึกอุบัติเหตุ สาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่โครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 10 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม 2568 โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขั้นรุนแรงต้องหยุดงาน อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำชับพนักงานให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และเพิ่มความระมัดระ**วังใน**การทำงานของพนักงานให้มากขึ้น

- **การอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉิน** พบว่า โครงการได้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยในปี 2568 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมฝึกซ้อมฯด้วย

- **สังคม-เศรษฐกิจ** พบว่า โครงการได้มีการสนับสนุนแรงงานท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมงานกับโครงการตามความรู้ความสามารถ โดยมีพนักงานท้องถิ่นจำนวน 13 คน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัศมี 5 km รอบโครงการปีละ 1 ครั้ง และสถานประกอบการข้างเคียงโครงการ โดยในปี 2568 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2568 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทราบว่ามีโครงการ และคิดว่าโครงการก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน เช่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการดีขึ้น มีการพัฒนาอาชีพชุมชน มีการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะต่อโครงการ ดังนี้

1. ส่งเสริม/สนับสนุนในการช่วยเหลือวัด โรงเรียน และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
2. ส่งเสริม/สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน
3. ส่งเสริม/สนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้มากขึ้น
5. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
6. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้มากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการได้ทำการบันทึกข้อร้องเรียนวิธีการแก้ปัญหา พร้อมการติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน และภายในโครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ไม่พบการร้องเรียนจากชุมชน

- **สุนทรียภาพ** พบว่า โครงการ**ได้จัดให้มี**พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) และสร้างทัศนียภาพที่ดีต่อโครงการ

- **สาธารณสุข** พบว่า โครงการได้ดำเนินการขอข้อมูล และรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปราบ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน บ้านเขาขยาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร โดยในปี 2568 ได้ดำเนินการส่งหนังสือขอข้อมูลสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรคเมื่อ**วันที่** 20 พฤศจิกายน 2568 โดยพบว่า กลุ่มสาเหตุโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่

- โรคระบบไหลเวียนเลือด
- โรคระบบหายใจ

- อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
- โรคเกี่ยวกับต่อม**ไร้ท่อ** โภชนาการ และเมตาบอลิซึม
- โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

4.3 **รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ**

คุณชุติไกร ตันติชัยวนิช สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของพนักงาน เรื่องผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบว่า มีเปอร์เซนต์ผลการตรวจที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงอยากให้ทางโครงการตรวจสอบและหาสาเหตุที่ส่งผลให้การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมีเปอร์เซนต์ลดลง

คุณกิ่งเพชร ชัยเสริม นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมอมตะซิตี้ ระยอง สอบถามเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน โดยทางโครงการมีการเก็บข้อมูลผลตรวจสุขภาพของพนักงานรายบุคคล**ไว้หรือ**ไม่ เพื่อทำการเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพย้อนหลังแบบรายบุคคลได้

คำชี้แจง คุณวิภาวรรณ ทรัพย์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ชี้แจงว่า รับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและจะประสานงานโครงการเพื่อพิจารณาและรวบรวมพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงาน และจะนำเสน**อให้ที่**ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป

คุณคริษฐา เมืองเกิด ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร สอบถามเกี่ยวกับผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ขับรถให้ผู้บริหาร พบว่ามีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ มีสาเหตุมาจากปัจจัยใด

คำชี้แจง คุณสุนิสา สุขสาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงว่า พนักงานขับรถคนดังกล่าวเป็นพนักงานรายเดิมที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ เนื่องจากมีอายุค่อนข้างเยอะ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพการได้ยิมเสื่อม/ลดลงตามอายุที่มาก**ขึ้น**ได้

คุณกิ่งเพชร ชัยเสริม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมอมตะซิตี้ ระยอง สอบถามว่าจากสถานการณ์โลกปัจจุบันทำให้มีผลกระทบด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน ทางโครงการมีมาตรการการลดการใช้พลังงาน หรือช่วยเหลือพนักงานอย่างไร

คำชี้แจง คุณรุจิวรรณ คูหาวิชานันท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางโครงการมีการส่งเสริม**ให้ใช้ระ**บบ Solar loop กับพลังงานสะอาด และนำรถโฟล์คลิฟท์ที่เป็นระบบไฟฟ้ามาใช้ในโครงการ สำหรับในเรื่องการช่วยเหลือพนักงาน ทางโครงการส่งเสริมให้มีการจัดรถรับ-ส่งพนักงาน และมีการสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่พนักงาน

คุณณรงค์ศักดิ์ รจนา ผู้แทนกำนัน หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน ตำบลปลวกแดง มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ซึ่งอยากให้ทางโครงการส่งเสริม/สนับสนุนเสื้อ หรือ ผ้าขาม้าให้แก่ตำบลมาบยางพร และ

ตำบลปลวกแดงนำไปจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ พร้อมทั้งเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดประชุม ซึ่งอยากให้โครงการพิจารณาเลือกใช้สถานที่จัดประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร (อบต. มาบยางพร) เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเสื้อคอกลมที่ทางอำเภอปลวกแดงจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้ไปพัฒนาอำเภอปลวกแดงต่อไป หากโครงการสนใจสามารถติดต่อได้ที่อำเภอปลวกแดง

คำชี้แจง คุณสุนิสา สุขสาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงว่า สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์ ทางโครงการมีความยินดี และจะดำเนินการประสานเรื่องส่งต่อให้แก่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ดำเนินการ และเรื่องสถานที่ในการจัดประชุมและการสนับสนุนเสื้อคอกลมของอำเภอปลวกแดง โครงการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

คุณพุธิตา สงคราม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร สอบถามเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณหน้าเตาหลอมในช่วงฤดูร้อน ทางโครงการมีการจัดหาหรือจัดเตรียมอุปกรณ์คลายร้อนไว้ให้พนักงานไว้อย่างไรบ้าง

คำชี้แจง คุณสุนิสา สุขสาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงว่า ทางโครงการกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และจัดเตรียมห้องพักพนักงาน (Control Room) รวมทั้งตู้น้ำดื่มและเครื่องดื่มเย็นไว้ให้สำหรับพนักงานโดยสามารถเบิกได้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

คุณกิ่งเพชร ชัยเสริม นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ผู้แทนจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน เนื่องด้วยคุณเสริมพงศ์ สุขโข (ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง) ติดภารกิจด่วน เป็นผู้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569


มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม 11.00 น.

.....	.....
นางสาวสุนิสา สุขสาย	คุณกิ่งเพชร ชัยเสริม
ผู้ช่วยเลขานุการและผู้บันทึกรายงานการประชุม	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
วันที่ 27 / พ.ค. / 2569	วันที่ 27 / พ.ค. / 2569

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการฯ

เอกสารแนบที่ 60
แผนผังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

เอกสารแนบที่ 61

การประสานกับโรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

ข้อ 5. การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

5.1 เอกสารประกอบการวางบิล

(1) ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล (2) หนังสือส่งตัวจากบริษัท (3) สำเนาบัตรประชาชน (4) ใบรับรองแพทย์

5.2 โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเงินทดแทนเอง ในวงเงิน 65,000 บาท และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินทางโรงพยาบาลต้องแจ้งทางบริษัทรับทราบก่อนการรักษาพยาบาล และทางโรงพยาบาลจะวางบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับทางบริษัทโดยให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล 30 วัน นับจากวันที่ทำการรักษาเสร็จสิ้น หรือผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาล โดยส่งสรุปค่าใช้จ่ายรวม, ใบแจ้งหนี้รายบุคคล พร้อมใบรับรองแพทย์ และหนังสือส่งตัวที่ทางบริษัทฯออกให้ เรียกเก็บเงินบริษัทฯ

5.3 โรงพยาบาลจะดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่จำเป็นในการยื่นกองทุนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลทุกเดือน หรือผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาลในกรณีที่กองทุนเงินทดแทนปฏิเสธหรือไม่ชำระค่ารักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลภายใน 45 วัน หลังการรักษาเสร็จสิ้น หรือผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยังบริษัทฯ พร้อมให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล 15 วันส่วนลดตามข้อตกลง

ข้อ 6. การให้บริการผู้ป่วย แบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) ในกรณีที่บริษัทส่งเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกแต่แพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นสมควรให้การรักษาแบบผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทฯ ผ่านผู้ประสานงาน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานไม่ได้ให้ถือว่าความเห็นของแพทย์เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาเบื้องต้นไม่เกิน 15,000 บาท หากเกินให้ผู้ป่วยแสดงความจำนง ชำระเงินส่วนเกินดังกล่าวก่อนให้การรักษาหรือให้บริษัทฯ ทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลในวันถัดไป

ข้อ 7. สัญญานี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569 เป็น ระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายนั้นที่จะบอกเลิกสัญญา

ข้อ 8. ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบกรณีดังต่อไปนี้

1.) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในสัญญานี้ และเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวถึงการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

2.) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลายมีหนี้สินพ้นตัว ถูกค่าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถูกยึดทรัพย์ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

3.) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ข้อ 9. บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในหนังสือสัญญาฉบับนี้ทุกประการ

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วเห็นตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงไว้ต่อกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

BOWIN MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

ลงชื่อ.....
( )

ลงชื่อ.....
( )
ผู้อำ

ลงชื่อ.....พยาน
( )

ลงชื่อ.....พยาน
( )

รองผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์
PIYAVEJJ HOSPITAL GROUP

สัญญาการรักษาพยาบาล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง " บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด " ผู้ประกอบการโรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 28/8 หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ (038) 345111, 345333, 345200 แฟกซ์ (038) 345800 และ " บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด " ผู้ประกอบการโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 288 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ (038) 018300, 020100, 020111 แฟกซ์ (038) 020123 โดยนายแพทย์ปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโรงพยาบาล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " โรงพยาบาล "

กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
โดย นายคะซุฮิโระ คาวาบาตะ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
สำนักงานตั้งอยู่ที่ 7/412 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-027-516 ต่อไปนี้เรียกว่า " บริษัทฯ "

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสัญญานี้ คือ

1.1 พนักงานบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 บุคคลที่บริษัทออกหนังสือส่งตัวการใช้บริการให้ทั้งกรณีที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

ข้อ 2. การแสดงหลักฐานเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา

2.1 ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

พนักงาน แสดงหลักฐาน คือ บัตรประชาชน คู่กับบัตรพนักงาน โดยได้ส่วนลดตามข้อ 4. และ เครดิต ตามข้อ 5.

กรณีนอกเวลา หรือฉุกเฉิน และผู้ป่วยแจ้งใช้สิทธิพนักงานของบริษัทฯ โดยแสดงบัตรพนักงานของบริษัทฯ และทางโรงพยาบาลได้ให้การรักษาแล้ว หากโรงพยาบาลไม่สามารถประสานงานกับบริษัทฯ ผ่านผู้ประสานงานได้ ทางโรงพยาบาลจะให้ทางพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเอง และ / หรือ จนกว่าจะได้รับการตอบรับจากบริษัทในการให้ใช้สิทธิ์ได้

2.2 พนักงานที่เจ็บป่วย / อุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งบริษัทออกหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) (กรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ก่อนและจัดทำส่งเอกสารให้ภายหลัง)

2.2.1 ใช้หนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) จากบริษัทฯ ที่ได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

2.2.2 ให้พนักงาน แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน

ข้อ 3. เงื่อนไขการทำสัญญาการรักษาพยาบาล

บริษัทฯ ตกลงเป็นคู่สัญญาการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล (กรุณากรอกรายละเอียดลงในเอกสารแนบท้ายโดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทคู่สัญญาในอัตราราคา 12,000 บาทต่อปี).

ข้อ 4. ส่วนลด โรงพยาบาลฯจะให้ส่วนลดในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามรายละเอียดดังนี้

4.1 ผู้ป่วยนอก ส่วนลดค่ายา 10%

4.2 ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่าห้อง , ค่ายา 10%

4.3 บริษัทจะได้รับส่วนลดต่อเมื่อชำระเงินภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อ 5 เท่านั้น

BOWIN MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

ลงชื่อ..
( )
ผู้จัดการโรงงาน

ลง.....
( )
ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

28/8 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-345333 โทรสาร 038-345800 ฉุกเฉิน 038-345111
288 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-020100 โทรสาร 038-030123 ฉุกเฉิน 038-020111

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์
PIYAVEJJ HOSPITAL GROUP

เอกสารแนบท้ายการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล (2)

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งตัว

1. .....[redacted].....
(นายคะชุอิโระ คาวาบาตะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

2. ....[redacted].
(นางสาวรุจิวรรณ คูหาวิชานันท์)

หมายเหตุ

โรงพยาบาลยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลการรักษา หรือแผนการรักษาตามความเห็นของแพทย์ที่มีต่อพนักงานผู้เข้ารับการรักษา ภายใต้ความยินยอมของพนักงานเพื่อประโยชน์ในการรักษา, เฝ้าระวัง และติดตามการรักษาพยาบาล

ผู้ประสานงานบริษัทคู่สัญญา

ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ ลีมุน เบอร์โทรศัพท์ 063-213-0845 (เวลานอกราชการ)
ชื่อ นางสาวรุจิวรรณ คูหาวิชานันท์ เบอร์โทรศัพท์ 096-324-4615 (เวลานอกราชการ)

เอกสารประกอบการทำสัญญา

1. สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท รับรองสำเนา และ / หรือ ประทับตราบริษัท
2. กรณีผู้ลงนามในสัญญา หากไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อในหนังสือจดทะเบียนบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำได้ตามตำแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้จัดการ ทั่วไป หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหนังสือมอบอำนาจ
4. สำเนาใบ ภพ.20 หรือ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

ผู้ประสานงานโรงพยาบาล

คุณณเกฤติญา เชียงรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 084-091-2990 (เวลานอกราชการ)
คุณมานิตา ฟองมาศ เบอร์โทรศัพท์ 086-300-2148 (เวลานอกราชการ)

ติดต่อสอบถาม โทร. 038-345111 แฟกซ์. 038-345800 E-mail : Pbhospital@gmail.com

BOWIN MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

ลงชื่อ[redacted].....
( )
ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์
PIYAVEJJ HOSPITAL GROUP

เอกสารแนบท้ายการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล (1)

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน ยินดีเสนอราคาการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล

Item	Description	Total
อัตราค่าบริการ และเอกสารที่จะได้รับจากทางโรงพยาบาล ดังนี้		
1	สำเนาหนังสือรับรองของโรงพยาบาล	
2	รายชื่อแพทย์ประจำโรงพยาบาล	
3	ใบ สพ.7 และ สพ.19	
4	สัญญาการรักษาพยาบาล	
รวมค่าบริการรายปี		12,000.00

เงื่อนไขการชำระเงิน

โรงพยาบาลฯ ให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล 30 วัน นับจากวันที่ทำการรักษาเสร็จสิ้น หรือผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลฯ ค่ารักษาพยาบาลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน	โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
ชื่อบัญชี " บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด "	ชื่อบัญชี " บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด "
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บ่อวิน ชลบุรี	ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บ่อวิน ชลบุรี
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์	ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 521-2-02828-4	หมายเลขบัญชี 521-2-36222-2

ส่วนลูกค้าบันทึก ตอบรับ / ยืนยันบริการรับบริการ

ลงนามผู้มีอำนาจ..[redacted].
กำหนดวัน 2568
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประทับตรา

DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
DIK

BOWIN MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

ลงชื่อ..[redacted].....
( )
ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

28/8 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-345333 โทรสาร 038-345800 ฉุกเฉิน 038-345111
288 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-020100 โทรสาร 038-030123 ฉุกเฉิน 038-020111

ที่ E10091220217448

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2548 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205548022448
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์
   2. นางสาวญา เชี่ยวประสิทธิ์
   3. นางกาญจนา สังข์ลอย/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 401,000,000.00 บาท / สี่ร้อยหนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 28/8 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

[redacted]

นายทะเบียน

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวช กับ บริษัท บ่อวิน เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์
PIYAVEJJ HOSPITAL GROUP

เอกสารแนบท้ายการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล (3)

Item	อัตราค่าบริการรถพยาบาล (ฉุกเฉิน)	มีพยาบาล บาท/เที่ยว	ไม่มีพยาบาล บาท/เที่ยว
1 (กรณีผู้ป่วยใน)	ค่าบริการรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) กรณีเรียกไปรับผู้ป่วยจากบริษัทมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (หลังมอบส่วนลดพิเศษบริษัทคู่สัญญาแล้ว) รวมค่าพนักงานและรถพยาบาล ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในรถพยาบาล	Free	Free
1 (กรณีผู้ป่วยนอก)	ค่าบริการรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) กรณีเรียกไปรับผู้ป่วยจากบริษัทมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (หลังมอบส่วนลดพิเศษบริษัทคู่สัญญาแล้ว) รวมค่าพนักงานและรถพยาบาล ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในรถพยาบาล	1,400	1,000
1 (กรณีส่งต่อผู้ป่วย)	ค่าบริการรถพยาบาล (ฉุกเฉิน) กรณีเรียกไปรับผู้ป่วยจากบริษัทมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (หลังมอบส่วนลดพิเศษบริษัทคู่สัญญาแล้ว) รวมค่าพนักงานและรถพยาบาล ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในรถพยาบาล ไปโรงพยาบาลในเขตเมืองศรีราชา 3,500 บาท ไปโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ 8,000 บาท ไปโรงพยาบาลในเขตเมืองชลบุรี 4,500 บาท ไปโรงพยาบาลในเขตเมืองระยอง 5,000 บาท		

BOWIN MEDICAL CO.,LTD.
บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

ลง[redacted].....
)
ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

28/8 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-345333 โทรสาร 038-345800 ฉุกเฉิน 038-345111
288 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-020100 โทรสาร 038-030123 ฉุกเฉิน 038-020111

ว.2 (วบ.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

[redacted]

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลในทางวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิทยาศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรม ระบบทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่ายต่างๆ

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ[redacted]น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาค[redacted]รมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดหน่วยงานพยาบาล[redacted] สระว่ายน้ำ บริการกีฬาทุกชนิด

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลมิยะวาชิ กับ บริษัท ไดกิ ออมนิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
ก้าวล้ำนำธุรกิจ Leading Business Transformation
หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้ ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
Ref.E681009122021744B
ออกให้ ณ วันที่ : 2025-03-05 T16:06:03+0700
2/4

ที่ E10091220217448 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220217448

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่ได้จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลมิยะวาชิ กับ บริษัท ไดกิ ออมนิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

[redacted]

บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลเปียะเวชช์ กับ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

BORA-10.5-01-2568

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้มี 28 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(25) ประกอบกิจการค้า กระดาษเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนต์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หมึกพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(26) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมสัมมนา

(27) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง และเครื่องบริโภคอื่น

(28) บริษัทสามารถออกหุ้นสูงกว่าราคาที่ตราไว้ได้

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลเปียะเวชช์ กับ บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

บรษท บอวน เมดิคอล จำกัด

ส.พ. ๗

270658

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๑๖๕ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๒๒๖๑)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด

โดย นายปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป จำนวนเตียง ๕๕ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ ปิยะเวชช์ บ่อวินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘/๘ หมู่ที่ ๘

ซอย/ตรอก - -

ตำบล/แขวง บ่อวิน อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๔ ๕๑๑๑

วัน/เวลาเปิดทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [redacted]

บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด LTD.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๕

(นายแพทย์ [redacted])
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์ กับ บริษัท ไดกิ ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

[redacted]

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลรัฐตามกฎหมายประกันสังคม

ส.พ. ๑๙

233702



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ด.๑๐๒๐๑๐๐๒๒๖๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์ณัฐดนย์ ผาณิบุศย์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม เลขที่ ๓๔๗๙๐

วันที่ออกใบอนุญาต ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ ปิยะเวชช์ บ่อวินโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง ๕๕ เตียง ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘/๘ หมู่ที่ ๘

ซอย/ตรอก - ถนน - ตำบล/แขวง บ่อวิน

อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๔ ๕๑๑๑ โทรสาร ๐ ๓๘๓๔ ๕๘๐๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pbhospital@gmail.com

วัน/เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

[redacted]

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลรัฐตามกฎหมายประกันสังคม บริษัท บ่อวิน เมดิคอล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

รายก[redacted]

๑. วั[redacted]

๒. วั[redacted]

คำเตือน

โ[redacted] หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์
PIYAVEJJ HOSPITAL GROUP

รายชื่อแพทย์ประจำกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	สาขา
1.	นายแพทย์ปิยะ	เชี่ยวประสิทธิ์	อายุรกรรม
2.	นายแพทย์ปัญญาฤทธิ์	ลิขิตวรรณประสาร	กัลยกรรมกระดูก
3.	นายแพทย์สราวุท	อนันตะเศรษฐกุล	กัลยกรรมแพทย์
4.	แพทย์หญิงไฉไล	อัคปัวเช	สูติ-นรีเวชกรรม
5.	นายแพทย์ณัฐดนย์	ผาณิมุตตชัย	เวชปฏิบัติทั่วไป
6.	แพทย์หญิงภัคราว	เชี่ยวประสิทธิ์	อายุรกรรม
7.	นายแพทย์ประสบโชค	รู้ช่วย	เวชปฏิบัติทั่วไป
8.	นายแพทย์สิทธิศักดิ์	สร้างดี	เวชปฏิบัติทั่วไป
9.	นายแพทย์พีรเชษฐ์	กู่สันติสัมพันธ์	เวชปฏิบัติทั่วไป
10.	นายแพทย์ดุษดา	เกษมพงษ์ทองดี	เวชปฏิบัติทั่วไป

สำหรับการทำสัญญารักษาพยาบาลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์ กับ บริษัท ไดกิ อลูมีเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

[redacted] TD.
บริษัท บัวรัน เมดิคอล จำกัด

เลขที่ 28/8 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230โทรศัพท์ 038-345333 โทรสาร 038-345800 ฉุกเฉิน 038-345111
เลขที่ 288 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-020100 โทรสาร 038-020123 ฉุกเฉิน 038-020111

วันที่ 01/07/2569

2569-46184.5042476505-ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง " บริษัทโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด" ผู้ประกอบการโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 288 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140โทรศัพท์ (038) 018300, 020100, 020111 แฟกซ์ (038) 020123 โดยนายแพทย์ปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโรงพยาบาล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " โรงพยาบาล "

กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
โดย นายคะซุฮิโระ คาวาบาตะ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 7/412 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 038-027516 ต่อไปนี้เรียกว่า " บริษัทฯ "

คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสัญญานี้ คือ

1.1 พนักงาน ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 บุคคลที่บริษัทออกหนังสือส่งตัวการใช้บริการให้ทั้งกรณีที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

ข้อ 2. การแสดงหลักฐานเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา

2.1 ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)

พนักงาน แสดงหลักฐาน คือ บัตรประชาชน คู่กับบัตรพนักงาน โดยได้ส่วนลดตามข้อ 4. และ เครดิต ตามข้อ 5. กรณีนอกเวลา หรือฉุกเฉิน และผู้ป่วยแจ้งใช้สิทธิพนักงานของบริษัทฯ โดยแสดงบัตรพนักงานของบริษัทฯ และทางโรงพยาบาลได้ให้การรักษาแล้ว หากโรงพยาบาลไม่สามารถประสานงานกับบริษัทฯ ผ่านผู้ประสานงานได้ ทางโรงพยาบาลจะให้ทางพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเอง และ / หรือ จนกว่าจะได้รับการตอบรับจากบริษัทในการให้ใช้สิทธิ์ได้

2.2 พนักงานที่เจ็บป่วย / อุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งบริษัทออกหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กพ.44) (กรณีเร่งด่วนจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ก่อนและจัดทำส่งเอกสารให้ภายหลัง)

2.2.1 ใช้หนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กพ.44) จากบริษัทฯ ที่ได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

2.2.2 ให้พนักงาน แสดงบัตรประจำตัวพนักงาน

ข้อ 3. เงื่อนไขการทำสัญญาการรักษาพยาบาล

บริษัทฯ ตกลงเป็นคู่สัญญาใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล(กรณีกรอกรายละเอียดลงในเอกสารแนบท้ายโดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทคู่สัญญาในอัตราราคา 12,000 บาทต่อปี)

ข้อ 4. ส่วนลด

โรงพยาบาลฯจะให้ส่วนลดในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามรายละเอียดดังนี้

4.1 ผู้ป่วยนอก ส่วนลดค่ายา 10%

4.2 ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่าห้อง, ค่ายา 10%

4.3 บริษัทจะได้รับส่วนลดต่อเมื่อชำระเงินภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อ 5 เท่านั้น

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง

ชื่อ.....

(ชื่อ.....

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
PIYAVEJJ RAYONG HOSPITAL

5.1 เอกสารประกอบการวางบิล

1) ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล (2) หนังสือส่งตัวจากบริษัท (3) สำเนาบัตรประชาชน (4) ใบรับรองแพทย์

5.2 โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเงินทดแทนเอง ในวงเงิน 65,000 บาท และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินทางโรงพยาบาลต้องแจ้งทางบริษัทรับทราบก่อนการรักษาพยาบาล และทางโรงพยาบาลจะวางบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับทางบริษัทโดยให้โดยให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล 30 วัน นับจากวันที่ทำการรักษาเสร็จสิ้น หรือผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาล โดยส่งสรุปค่าใช้จ่ายรวม, ใบแจ้งหนี้รายบุคคลพร้อมใบรับรองแพทย์ และหนังสือส่งตัวที่ทางบริษัทฯออกให้ เรียกเก็บเงินบริษัทฯ

5.3 โรงพยาบาลจะดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่จำเป็นในการยื่นกองทุนให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลทุกเดือน หรือผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาล ในกรณีที่กองทุนเงินทดแทนปฏิเสธหรือไม่ชำระค่ารักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลภายใน 45 วันหลังการรักษาเสร็จสิ้น หรือผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยังบริษัทฯ พร้อมให้เครดิตค่ารักษาพยาบาล 30 วันส่วนลดตามข้อตกลง

ข้อ 6. การให้บริการผู้ป่วย แบบผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) ในกรณีที่บริษัทส่งเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก แต่แพทย์ตรวจรักษาแล้วเห็นสมควรให้การรักษาแบบผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลจะติดต่อบริษัทฯ ฝ่ายผู้ประสานงาน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานได้ให้ถือว่าความเห็นของแพทย์เป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาเบื้องต้นไม่เกิน 15,000 บาท หากเกินให้ผู้ป่วยแสดงความจำนงชำระเงินส่วนเกินดังกล่าวก่อนให้การรักษา หรือให้บริษัทฯ ทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลในวันถัดไป

ข้อ 7. สัญญานี้มีผลตั้งแต่ วันที่ **01/07/2569 ถึง 30/06/2570** เป็น **ระยะเวลา 1 ปี** เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญา ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ถึงเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายนั้นที่จะบอกเลิกสัญญา

ข้อ 8. ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบกรณีดังต่อไปนี้

8.1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในสัญญานี้ และเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวถึงการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

8.2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลายมีหนี้สินพ้นตัว ถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถูกยึดทรัพย์ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

8.3) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ข้อ 9. บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในหนังสือสัญญาฉบับนี้ทุกประการ

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วเห็นตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงไว้ดอกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

(Sig.....

(Sig.....น

รองผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

(Sign).....พยาน

(นางสาวสุนิสา สุขสาย)

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง

288 หมู่3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร (038) 020100 แฟกซ์ (038) 020123
288 m.3 tambol Mabyangporn Amphur Pluakdaeng Rayong 21140Tel (038) 018300, 020100, 020111 FAX (038) 020123

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
PIYAVEJJ RAYONG HOSPITAL

เอกสารแนบท้ายการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล (1)
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง ยินดีเสนอราคาการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล

Item	Description	Total
อัตราค่าบริการและเอกสารที่จะได้รับจากทางโรงพยาบาล ดังนี้		
1	สำเนาหนังสือของโรงพยาบาล	
2	รายชื่อแพทย์ประจำโรงพยาบาล	
3	ใบ สพ.7 และสพ.19	
4	สัญญาการรักษาพยาบาล	
รวมค่าบริการรายปี		12,000

เงื่อนไขการชำระเงิน

โรงพยาบาลฯ ให้เคดิตค่ารักษาพยาบาล 30 วัน นับจากวันที่ทำการรักษาเสร็จสิ้น หรือผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ฯค่ารักษาพยาบาลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง
ชื่อบัญชี บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ปอวิน ชลบุรี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 521 - 2 - 36222 - 2

ส่วนลูกค้าบันทึก ค[redacted]าร
ลงนามผู้มีอำนาจ [redacted]...
กำหนดวันที่ทำสัญ[redacted]เดม 2569
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570

ลง[redacted].....

288 หมู่3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร (038) 020100 [illegible]
288 m.3 tambol Mabyangporn Amphur Pluakdaeng Rayong 21140Tel (038) 018300, 020100, 020111 FAX (038) 020123

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
PIYAVEJJ RAYONG HOSPITAL

เอกสารแนบท้ายการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล
ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งตัว

1.....[redacted]..... 2.....[redacted].....

(นายคะชุฮิโระ คาวาบาตะ) (นางสาวรุจิวรรณ คูหาวิชานันท์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

หมายเหตุ

โรงพยาบาลยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลการรักษา หรือแผนการรักษาตามความเห็นของแพทย์ที่มีต่อพนักงานผู้เข้ารับการรักษาภายใต้ความยินยอมของพนักงานเพื่อประโยชน์ในการรักษา,เฝ้าระวัง และติดตามอาการรักษา

ผู้ประสานงานบริษัทคู่สัญญา

1.นางสาวกรรณิการ์ ลีมุน เบอร์โทร 063-213-0845 (เวลานอกราชการ)
2.นางสาวรุจิวรรณ คูหาวิชานันท์ เบอร์โทร 096-324-4615 (เวลานอกราชการ)

เอกสารประกอบทำสัญญา

1. **สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท รับรองสำเนา และ / หรือ ประทับตราบริษัท**
2. **กรณีผู้ลงนามในสัญญา หากไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อในหนังสือจดทะเบียนบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำได้ตามตำแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้จัดการ ทั่วไป หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล**
3. **สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหนังสือมอบอำนาจ**
4. **สำเนาใบ ภพ.20 หรือ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท**

ผู้ประสานงานโรงพยาบาล

คุณมานิตา ฟองมาศ	**เบอร์โทรศัพท์**	**086-300-2148 (เวลานอกราชการ)**
คุณกฤติญา เชียงรัมย์	**เบอร์โทรศัพท์**	**084-091-2990 (เวลานอกราชการ)**

ติดต่อสอบถาม โทร. 038-345111 แฟกซ์. 038-345800 E-mail : Pbhospital@gmail.com

288 หมู่3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร (038) 020100 แฟกซ์ (038) 020123
288 m.3 tambol Mabyangporn Amphur Pluakdaeng Rayong 21140Tel (038) 018300, 020100, 020111 FAX (038) 020123

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
PIYAVEJJ RAYONG HOSPITAL

เอกสารแนบท้ายการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษา

อัตราค่าบริการรถพยาบาล	อัจตราค่าบริการรถพยาบาล(ฉุกเฉิน	มีพยาบาล บาท/เที่ยว
1 กรณีผู้ป่วยใน	ค่าบริการรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)กรณีเรียกไปรับผู้ป่วยจากบริษัทมารับการรักษาที่โรงพยาบาล(หลังมอบส่วนลดพิเศษบริษัทคู่สัญญาแล้ว) รวมค่าพนักงานและรถพยบาลไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในรถพยาบาล	Free
1กรณีผู้ป่วยนอก	ค่าบริการรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)กรณีเรียกไปรับผู้ป่วยจากบริษัทมารับการรักษาที่โรงพยาบาล(หลังมอบส่วนลดพิเศษบริษัทคู่สัญญาแล้ว) รวมคาพนักงานและรถพยบาลไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในรถพยาบาล	1400
1กรณีส่งต่อผู้ป่วย	ค่าบริการรถพยาบาล(ฉุกเฉิน)กรณีเรียกไปรับผู้ป่วยจากบริษัทมารับการรักษาที่โรงพยาบาล(หลังมอบส่วนลดพิเศษบริษัทคู่สัญญาแล้ว) รวมคาพนักงานและรถพยบาลไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในรถพยาบาล ไปโรงพยาบาลในเขตเมืองศรีราชา 3500 บาท ไปโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพ 8000 บาท ไปโรงพยาบาลในเขตเมืองชลบุรี 4500 บาท ไปโรงพยาบาลในเขตเมืองระยอง 5000 บาท	

288 หมู่3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร (038) 020100 แฟกซ์ (038) 020123
288 m.3 tambol Mabyangporn Amphur Pluakdaeng Rayong 21140Tel (038) 018300, 020100, 020111 FAX (038) 020123

ที่ E10091220905744

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205554022829
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์ 2. นางสุกัญญา เชี่ยวประสิทธิ์
   3. นางกาญจนา สังข์ลอย/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 401,000,000.00 บาท / สี่ร้อยหนึ่งล้านบาทถ้วน
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 288 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 28 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นา[redacted]ญญา)
[redacted]ทะเบียน

ใช้สำหรับการทำสัญญาการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง กับบริษัท ไดกิอลูมินียม (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งแต่วันที่ 01/07/2569 - 30/06/2570

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
ก้าวล้ำนำธุรกิจ Leading Business Transformation
หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E681009122090574 4
ออกให้ ณ วันที่ : 2025-10-10 T09:48:58+0700

ที่ E10091220905744

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220905744

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้สำหรับการทำสัญญาการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวชชัยระยอง กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งแต่วันที่ 01/07/2569-30/06/2570

ที่ E10091220905744 ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด

2 (ว.บ.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการดำเนินการจัดหาสถานที่

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลข่าวสารทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจรับบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ดัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพ บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ใช้สำหรับการทำสัญญาการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวชชัยระยอง กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งแต่วันที่ 01/07/2569-30/06/2570

ที่ E10091220905744 ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน,บริษัท นี้ มี 28 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ยา ยาวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปูน ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(25) ประกอบกิจการค้า กระดาษเครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนต์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(26) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาและจัดอบรมสัมมนา

(27) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำอัดลม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุง และเครื่องบริโภคอื่น

(28) บริษัทสามารถออกหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้

ใช้สำหรับการทำสัญญาการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งแต่วันที่ 01/07/2569-30/06/2570

6/13/26, 10:21 AM คาด123.docx - Google เอกสาร

https://docs.google.com/document/d/1C-OmJH2Wi7Kh-y8EPmEcWCNoN5_GQs_Z/edit#heading=h.4ylt8ucwo9rs 1/1

6/13/26, 10:21 AM คาด123.docx - Google เอกสาร

22762

ส.พ. ๗

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๒๑๖๑

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง จำกัด

โดย นายปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป จำนวนเตียง ๕๙ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ ปิยะเวชช์ ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๓

ซอย/ตรอก - ถนน -

ตำบล/แขวง มาบยางพร อำเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๐๒ ๐๑๑๑

วัน/เวลาเปิดทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕[redacted] สำหรับการประกอบกิจการในสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๖

(นายสุวรรณ วิโรษศักดิ์)
คณบดีกรม/ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนาม

ใช้สำหรับการทำกิจกรรมการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง กับบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสตรี (ประเทศไทย)จำกัด ตั้งแต่วันที่ 01/07/2569 30/06/2570

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข

https://docs.google.com/document/d/1C-OmJH2Wi7Kh-y8EPmEcWCNoN5_GQs_Z/edit#heading=h.4ylt8ucwo9rs 1/1

22761 ส.พ. ๑๙



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๒๘๖๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์ประสบโชค ชูช่วย

ใบอนุญาต เวชกรรม เลขที่ ๓๑๐๙๖

วันที่ออกใบอนุญาต ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ ปิยะเวชช์ ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง ๕๙ เตียง ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๓

ซอย/ตรอก - ถนน ตำบล/แขวง มาบยางพร

อำเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๔๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๐๒ ๐๑๑๑ โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๐๑๒๓ ประชุมผู้อิเล็กทรอนิกส์ piyavejjrayong@gmail.com

วัน/เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. [redacted] ที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน [redacted] ๒๕๖๗

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

กระทรวงสาธารณสุข

ใช้สำหรับการทำสัญญากับโรงพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง กับบริษัท ๑๓ ดี อลูมินัม อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 01/07/2569-30/06/2570

โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
PIYAVEJJ RAYONG HOSPITAL

รายชื่อแพทย์ประจำโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	สาขา
1	นพ.ปิยะ เชี่ยวประสิทธิ์	อายุรกรรม
2	นพ.ณัฐดนย์ ผาณิบุศย์	เวชปฏิบัติทั่วไป
3	นพ.สราวุท อนันตะเศรษฐกูล	ศัลยกรรมแพทย์
4	นพ.อำนาจ ขำอิง	เวชปฏิบัติทั่วไป
5	นพ.ชวลิต มหัทธนพรรค	เวชปฏิบัติทั่วไป
6	นพ.ปรมะ ถกลแพทย์	เวชปฏิบัติทั่วไป
7	นพ.ประสบโชค ชูช่วย	เวชปฏิบัติทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกฤติญา เชียงรัมย์
Marketing Officer
โทรศัพท์ 084-0912-990

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์
PIYAVEJJ HOSPITAL GROUP

ใบเสนอราคาการใช้สถานพยาบาล

กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง ยินดีเสนอราคาการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล

ชื่อ/ที่อยู่	วันที่เสนอราคา
บริษัทไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 7/412 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140	11/6/2569 Account Executive

Item	Description	
	อัตราค่าบริการและเอกสารที่จะได้รับจากทางโรงพยาบาล ดังนี้	
	สัญญาการรักษาพยาบาล รายเซื่อแพทย์ประจำโรงพยาบาล ใบ สพ.7 และ สพ.19 สัญญาการรักษาพยาบาล	
	รวมค่าบริการรายปี	12,000

เงื่อนไขบริการ

1. ชำระเงินสด
2. โอนผ่านบัญชี

ชื่อบัญชี : ชื่อบัญชี บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง
ธนาคาร : กสิกร สาขา บ่อวิน ชลบุรี
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 521 - 2 - 36222 - 2

ส่วนลูกค้าบัญทึก
ตอบรับ / ยืนยันการรับบริการ ผู้มีอำนาจลงนาม..... กำหนดวันเข้ารับบริการ..... ประทับตราบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
[redacted]
084-091-2990