เอกสารแนบ 15

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตไฟฟ้า พ.ศ. 2553

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

“ระเบียบกองทุน” หมายความว่า ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓

“ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

“พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service)” หมายความว่า พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในการผลิตและหรือสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้น ๆ เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งระบบการจัดการเชื้อเพลิง ระบบบำบัดมลพิษหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

(๑) ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายใหม่ คือ ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงาน ตั้งแต่วันที่ระเบียบกองทุนมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

(๒) ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม คือ ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร หรือการตั้งโรงงาน ก่อนวันที่ระเบียบกองทุนมีผลบังคับใช้

ข้อ ๕ การนำส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

(๑) ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างและตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ให้นำส่งเป็นรายปีภายในห้าวันทำการแรกของปี สำหรับปีแรกให้นำส่งเงินเข้ากองทุนภายในห้าวันทำการนับจากวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคำนวณจำนวนเงินที่นำส่งตามประมาณการกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในอัตราห้าหมื่นบาทต่อเมกะวัตต์ต่อปี สำหรับปีใดที่มีการก่อสร้างไม่ครบปี ให้นำส่งตามสัดส่วนของเดือนที่ทำการก่อสร้างในปีนั้น ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าปีละห้าหมื่นบาท

(๒) ระหว่างการผลิตไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป ให้นำส่งเป็นรายเดือนภายใน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นเดือน โดยคำนวณจำนวนเงินที่นำส่งตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและใช้เอง โดยไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service) ในแต่ละเดือน โดยจำแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตราดังนี้

เชื้อเพลิง	สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
ก๊าซธรรมชาติ	๑.๐
น้ำมันเตา, ดีเซล	๑.๕
ถ่านหิน, ลิกไนต์	๒.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์	๑.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังน้ำ	๒.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอื่น ๆ	๑.๐

ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายใหม่นำส่งเงินเข้ากองทุนตามข้อ ๕ (๑) และ (๒) และให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม นำส่งเงินเข้ากองทุนเฉพาะข้อ ๕ (๒)

หากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิมที่มีการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยมีการปลูกสร้างอาคารหรือโรงงาน ให้นำส่งเงินเข้ากองทุนตามข้อ ๕ (๑)

ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายงานข้อมูลต่อ สกพ. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

(๑) จำนวนหน่วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ผลิตทั้งหมด โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์การผลิตไฟฟ้า ได้แก่

ก. เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้า

ข. เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าอื่น นอกเหนือจากการไฟฟ้า

ค. เพื่อใช้เองภายในอาคารหรือโรงงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่อเนื่อง (ถ้ามี)

ง. ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service) (ถ้ามี)

(๒) จำนวนหน่วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ผลิตทั้งหมด โดยจำแนกชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

(๓) จำนวนเงินที่จะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูลที่รายงานมาแล้วข้างต้น ให้ทำการปรับปรุงในเดือนถัดไปทันทีที่ทราบ ทั้งนี้หากต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่นำส่งเข้ากองทุน ให้ทำการปรับปรุงในเดือนถัดไป

ข้อ ๘ วิธีการนำส่งเงินเข้ากองทุนให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจาก สกพ.

ข้อ ๙ ในช่วงเริ่มต้นของการบังคับใช้ระเบียบนี้ ให้ สกพ. เริ่มเก็บเงินจากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิมเข้ากองทุนตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

[redacted]

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ระหว่างการผลิตไฟฟ้า นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไป ให้นำส่งเป็นรายเดือนภายใน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นเดือน โดยคำนวณจำนวนเงินที่นำส่งตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายและใช้เอง โดยไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service) ในแต่ละเดือน โดยจำแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตรา ดังนี้”

เชื้อเพลิง	สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
ก๊าซธรรมชาติ	๑.๐
น้ำมันเตา, ดีเซล	๑.๕
ถ่านหิน, ลิกไนต์	๒.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทลมและแสงอาทิตย์	๑.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานน้ำ	๒.๐
ลมร้อนทิ้ง	๑.๐
พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม และอื่น ๆ	๑.๐

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

[redacted]

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เอกสารแนบ 16

ใบเสร็จนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 3599

รายการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2569

ชื่อผู้รับใบอนุญาต: บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ที่อยู่: อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 3 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรัง
สิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

ต้นฉบับ

เลขที่ผู้ประกอบการ: 1010554711724108O1

เลขที่ใบอนุญาต: กกพ 01-1(2)/60-250

เลขที่ใบแจ้งการนำส่งฯ: 69IN010628

วันที่: 11/02/2569

[redacted]

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 3599

รายการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2569

ชื่อผู้รับใบอนุญาต: บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ที่อยู่: อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 3 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

ต้นฉบับ

เลขที่ผู้ประกอบการ: 0105547117241080 1

เลขที่ใบอนุญาต: กกพ 01-1(2)/60-250

เลขที่ใบแจ้งการนำส่งฯ: 69IN010628

วันที่: 11/02/2569



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 3599

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000650167

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ

ได้รับเงินจาก : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ที่อยู่ : อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 3 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : 69RV031665

เลขที่ผู้ประกอบการ : 1010554711724108O1

เลขที่ใบอนุญาต : กกพ 01-1(2)/60-250

วันที่ : 30/03/2569

เลขที่ใบแจ้งนำส่ง : 69IN020515

[redacted]



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 3599

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000650167

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ

ได้รับเงินจาก : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ที่อยู่ : อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 3 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : 69RV041552

เลขที่ผู้ประกอบการ : 1010554711724108O1

เลขที่ใบอนุญาต : กกพ 01-1(2)/60-250

วันที่ : 30/04/2569

เลขที่ใบแจ้งนำส่ง : 69IN030397

[redacted]



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2207 3599

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000650167

ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ

ได้รับเงินจาก : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ที่อยู่ : อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 3 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน : 69RV051516

เลขที่ผู้ประกอบการ : 1010554711724108O1

เลขที่ใบอนุญาต : กกพ 01-1(2)/60-250


วันที่ : 29/05/2569


เลขที่ใบแจ้งนำส่ง : 69IN041215

[redacted]

เอกสารแนบ 17

แผนผังระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ





เอกสารแนบ 18

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

[redacted]

[redacted]


[redacted]

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมเมื่อเปิดบนระบบ E-ISO เท่านั้น

THIS DOCUMENT IS CONTROLLED WHEN VIEWED ON THE ISO ELECTRONIC (E-ISO) SYSTEM ONLY

เอกสารแนบ 19

ตัวอย่างแบบบันทึกการเข้ารับการอบรมความปลอดภัย

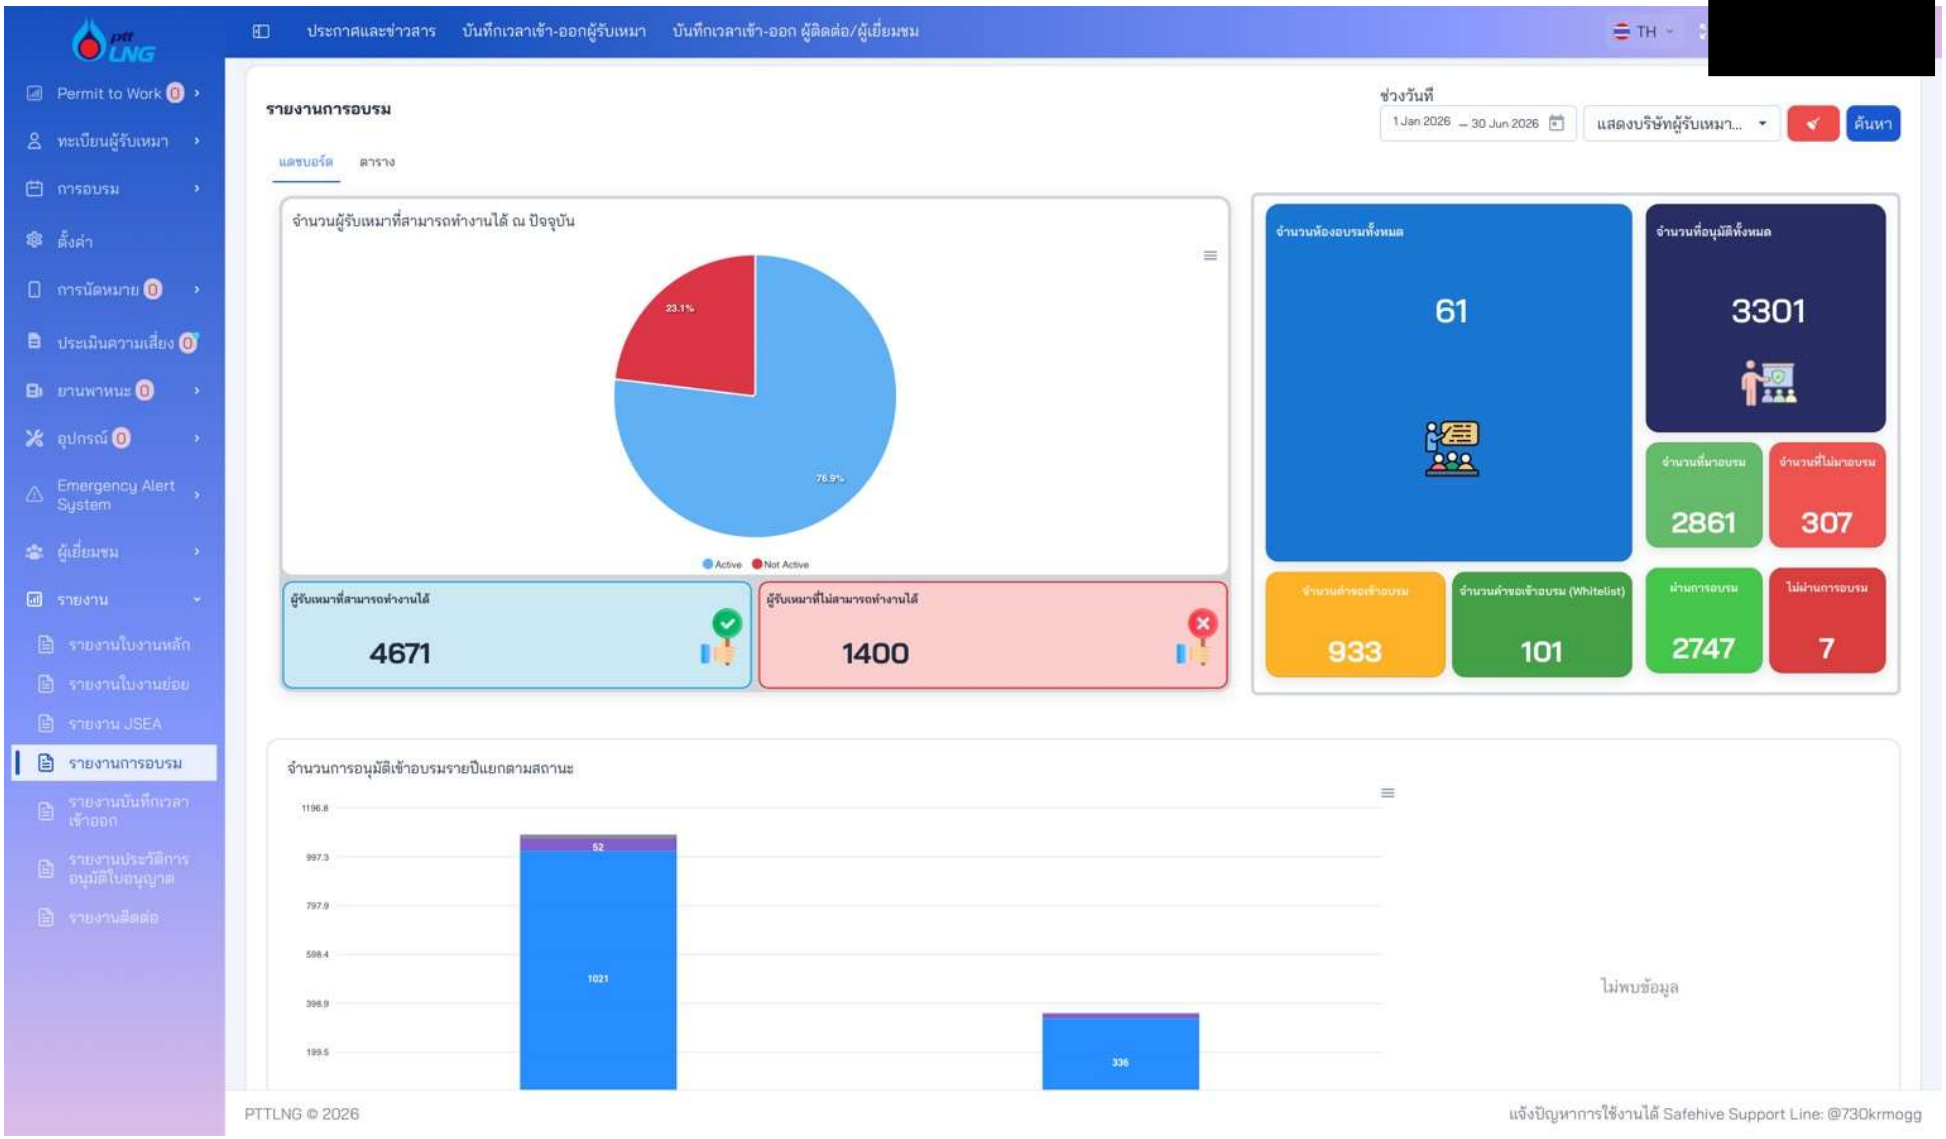
ประกาศและข่าวสาร
บันทึกเวลาเข้า-ออกผู้รับเหมา
บันทึกเวลาเข้า-ออก ผู้ติดต่อ/ผู้เยี่ยมชม
TH
Permit to Work
ทะเบียนผู้รับเหมา
การอบรม
ตั้งค่า
การนัดหมาย
ประเมินความเสี่ยง
ยานพาหนะ
อุปกรณ์
Emergency Alert System
ผู้เยี่ยมชม
รายงาน
รายงานใบงานหลัก
รายงานใบงานย่อย
รายงาน JSEA
รายงานการอบรม
รายงานบันทึกเวลาเข้าออก
รายงานประวัติการอนุมัติใบอนุญาต
รายงานติดต่อ
รายงานการอบรม
ช่วงวันที่
1 Jan 2026 – 30 Jun 2026
แสดงบริษัทผู้รับเหมา...
ค้นหา
แดชบอร์ด
ตาราง
จำนวนผู้รับเหมาที่สามารถทำงานได้ ณ ปัจจุบัน
23.1%
76.9%
Active
Not Active
ผู้รับเหมาที่สามารถทำงานได้
4671
ผู้รับเหมาที่ไม่สามารถทำงานได้
1400
จำนวนห้องอบรมทั้งหมด
61
จำนวนที่อนุมัติทั้งหมด
3301
จำนวนที่มาอบรม
2861
จำนวนที่ไม่มาอบรม
307
จำนวนคำขอเข้าอบรม
933
จำนวนคำขอเข้าอบรม (Whitelist)
101
ผ่านการอบรม
2747
ไม่ผ่านการอบรม
7
จำนวนการอนุมัติเข้าอบรมรายปีแยกตามสถานะ
1196.8
997.3
797.9
598.4
398.9
199.5
52
1021
336
ไม่พบข้อมูล
PTTLNG © 2026
แจ้งปัญหาการใช้งานได้ Safehive Support Line: @730krmogg

เอกสารแนบ 20

บันทึกการแจกอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

PPE	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
Ear muffs	4	-	1	1	1	1						
Ear Plugs	8	3	3	1	1	-						
แว่นใส	24	-	2	3	4	4						
แว่นดำ	8	7	5	1	10	5						
แว่นครอบ	16	10	4	4	6	1						
ไส้ในหมวก	3	-	-	-	2	-						
ชุด FRC	90	10	15	7	22	6						
ถุงมือกันบาด	8	5	10	4	17	9						
ถุงมือหนัง	18	3	1	3	2	1						
ที่หนีบถุงมือ	3	-	1	2		-						
รองเท้า	60	7	7	4	7	9						
สายคล้องแว่น	9	1	2	1	3	-						
สายรัดคาง	19	-	1	-	-	-						
หน้ากาก N95-R95	95	10	14	-	-	-						
หน้ากากป้องกันสารเคมี (ครบชุด)	1	2	-	-	-	1						
หน้ากากป้องกันสารเคมี	-	-	-	-	-	-						
ไส้กรองสารเคมี	2	-	-	-	-	-						
หมวก (ครบชุด)	10	4	1	3	6	8						
Harness	-	-	-	-	-	-						

เอกสารแนบ 21

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (WI)

[redacted]

[redacted]

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมเมื่อเปิดบนระบบ E-ISO เท่านั้น

THIS DOCUMENT IS CONTROLLED WHEN VIEWED ON THE ISO ELECTRONIC (E-ISO) SYSTEM ONLY

เอกสารแนบ 22

สำเนาบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือรายงานการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
Man-hours Without Lost Time Injury(LTI)

14,448,806 (ชั่วโมง)



จำนวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
Days Without Lost Time Injury(LTI)

5160 Days

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

สถิติอุบัติการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ปฏิบัติงาน

สถิติความปลอดภัย	ผู้รับเหมา										พนักงาน									
	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
1.Total Recordable Case (TRC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1Lost Workday Case (LWC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2Restricted Workday Case (RWC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3Medical Treatment Case (MTC)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.First Aid Case (FAC)	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

หมายเหตุ Definition จาก PTT Group Safety Indicator Guidelines


- **Total Recordable Case (TRC)** คือ ผลรวมของอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต (Fatalities) ทุพพลภาพถาวร (Permanent Total Disabilities) อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Workday Case) การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน (Restricted Workday Case) และการรับการรักษาทางการแพทย์ (Medical Treatment Case)
- **Lost Workday Case (LWC)** คือ จำนวนคนที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- **Restricted Workday Case (RWC)** คือ จำนวนคนที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับมาทำงานประจำที่รับผิดชอบได้ โดยถูกจำกัดลักษณะงานหรือโอนย้ายไปทำงานในหน้าที่อื่น
- **Medical Treatment Case (MTC)** คือ จำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บขั้นรักษาทางการแพทย์
- **First Aid Case (FAC)** คือ จำนวนคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขั้นปฐมพยาบาล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เอกสารแนบ 23

สัญญาจ้างงานบริการพยาบาล

สัญญาจ้างงานบริการพยาบาล



เอกสารแนบ 24

สัญญาการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG (R) 467 /59

30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่ตั้ง บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety Data Sheet (SDS)

ด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนน I-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบกิจการรับ จัดเก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซให้กับลูกค้า รวมทั้งให้บริการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว ลงรถบรรทุกนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมการตอบเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ อาจจะต้องขอสนับสนุนจาก โรงพยาบาลระยอง ในกรณีดังกล่าว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอจัดส่งข้อมูลแผนที่ตั้ง บริษัทฯ และ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS) เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงพื้นที่ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยการติดต่อประสานงานทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จะติดต่อไปที่หมายเลข 1669 เพื่อแจ้งรายละเอียดและขอสนับสนุนด้านทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการ

Received by : [redacted]
Date : 8-12-59

ผู้ประสานงาน: นายหิรัญ อุดมโภชน์
โทรศัพท์ 083-008-8258 โทรสาร 0-3897-8291

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG (R) 470 /59

30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่ตั้ง บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS)

ด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนน I-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบกิจการรับ จัดเก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซให้กับลูกค้า รวมทั้งให้บริการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว ลงรถบรรทุกนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมการตอบเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ อาจจะต้องขอสนับสนุนจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในกรณีดังกล่าว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอจัดส่งข้อมูลแผนที่ตั้ง บริษัทฯ และ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS) เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงพื้นที่ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยการติดต่อประสานงานทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จะติดต่อไปที่หมายเลข 1669 เพื่อแจ้งรายละเอียดและขอสนับสนุนด้านทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by : [redacted]

Date : 7 ธ.ค.

ผู้ประสานงาน: นายหิรัญ อุดมโภชน์

โทรศัพท์ 083-008-8258 โทรสาร 0-3897-8291

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG (R) 469 /59

30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่ตั้ง บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS)

ด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนน I-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบกิจการรับ จัดเก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซให้กับลูกค้า รวมทั้งให้บริการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว ลงรถบรรทุกนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมการตอบเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ อาจจะต้องขอสนับสนุนจาก โรงพยาบาลบ้านฉาง ในกรณีดังกล่าว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอจัดส่งข้อมูลแผนที่ตั้ง บริษัทฯ และ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS) เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงพื้นที่ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยการติดต่อประสานงานทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จะติดต่อไปที่หมายเลข 1669 เพื่อแจ้งรายละเอียดและขอสนับสนุนด้านทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

Received b[redacted]
Date : 4/12/59

ผู้ประสานงาน: นายหิรัญ อุดมโภชน์
โทรศัพท์ 083-008-8258 โทรสาร 0-3897-8291

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG (R) 468 /59

30 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (มาบตาพุด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนที่ตั้ง บ.พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS)

ด้วยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนน I-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบกิจการรับ จัดเก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซให้กับลูกค้า รวมทั้งให้บริการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว ลงรถบรรทุกนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมการตอบเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพในด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ อาจจะต้องขอสนับสนุนจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ (มาบตาพุด) ในกรณีดังกล่าว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอจัดส่งข้อมูลแผนที่ตั้ง บริษัทฯ และ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Safety data Sheet (SDS) เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการเข้าถึงพื้นที่ และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยการติดต่อประสานงานทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จะติดต่อไปที่หมายเลข 1669 เพื่อแจ้งรายละเอียดและขอสนับสนุนด้านทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

X [redacted]

Received b [redacted]

Date : [redacted]

กรร [redacted]

ผู้ประสานงาน: นายหิรัญ อุดมโภชน์
โทรศัพท์ 083-008-8258 โทรสาร 0-3897-8291

เอกสารแนบ 25


สถิติการใช้ห้องพยาบาล

MAPTAPHUT LNG TERMINAL 1

First aid room service summary report

On January - June 2026

No.	Type of Disease	1-15 Jan. 26	16-31 Jan. 26	1-15 Feb. 26	16-29 Feb. 26	1-15 Mar. 26	16-31 Mar. 26	1-15 Apr. 26	16-30 Apr. 26	1-15 May 26	16-31 May 26	1-15 Jun. 26	16-30 Jun. 26	Total
1	Respiratory system	3	1	6	5	5	3	2	3	2	0	7	7	44
2	Gastric system	2	3	1	1	2	2	1	4	4	1	0	5	26
3	Skeletal & muscle	2	4	8	3	1	4	1	3	1	1	3	5	36
4	Skin & allergy	0	2	0	1	2	0	1	3	2	5	0	0	16
5	Urinary tract &	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8
6	Headache	2	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	7
7	Circulatory system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Eyes	1	0	0	1	5	0	0	2	1	1	0	2	13
9	ENT	1	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	6
10	Oral cavity	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	2	8
11	Accident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dressing	6	0	0	0	0	0	0	5	0	3	3	3	20
13	Other Contracts	7	8	6	9	5	12	5	2	4	9	5	8	80
	Total	25	19	24	22	22	23	11	23	17	26	19	33	264

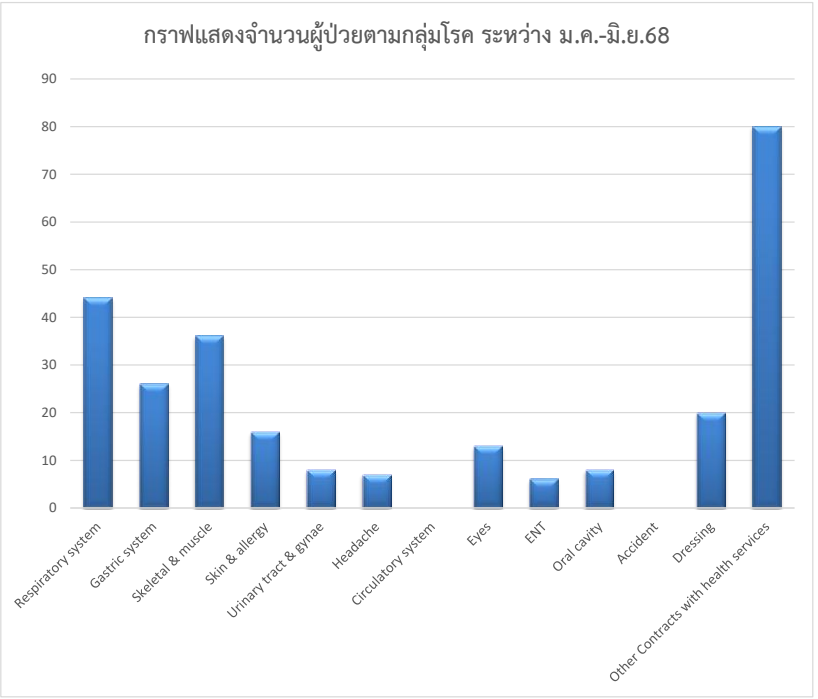

สรุปสถิติการใช้บริการห้องปฐมพยาบาล ระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 264 ราย

โดยแบ่งตามระบบโรคที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับดังนี้

1 Health counseling 80 ราย คิดเป็น 30.31 %

2 Respiratory system 44 ราย คิดเป็น 16.67 %

3 Skeletal & muscle 36 ราย คิดเป็น 13.64 %

4 ไม่พบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

เอกสารแนบ 26

สำเนาหนังสือแจ้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ก่อนที่จะเปิดดำเนินการ

1 เดือน

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
PTT LNG COMPANY LIMITED
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3rd Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 8[illegible] /54

13 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by [redacted]
Date : 29 ก.ย. 54

โทรศัพท์ 0-2140-1555, โทรสาร 0-2140-1556

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
PTT LNG COMPANY LIMITED
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A. 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3rd Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 834 /54

13 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by [redacted]
Date : 28 ก.ย. 54

[redacted]

โทรศัพท์ 0-2140-1555, โทรสาร 0-2140-1556

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
PTT LNG COMPANY LIMITED
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A. 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3rd Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 337 /54

16 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน หัวหน้าสำนักงานนำร่องมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by [redacted]
Date : 28/9/54

[redacted]

โทรศัพท์ 0-2140-1555, โทรสาร 0-2140-1556

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
PTT LNG COMPANY LIMITED
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3rd Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 840 /54

13 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by : [redacted]
Date : 28/9/54

โทรศัพท์ 0-2140-1555, โทรสาร 0-2140-1556

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
PTT LNG COMPANY LIMITED
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3rd Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 838 /54

16 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by
Date

ร้อย[redacted]

โทรศัพท์ 0-2140-1555, โทรสาร 0-2140-1556

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
PTT LNG COMPANY LIMITED
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A, 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3rd Fl. Energy Complex Building A, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

PTTLNG 843 /54

13 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่พร้อมเส้นทางเดินทาง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 ถึงปัจจุบัน และขณะนี้อยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักร (Commissioning) ของบริษัทฯ และมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของบริษัทฯ จึงขอแจ้งแผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ พร้อมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-684-561-2 ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received by : _____
Date : _____

โทรศัพท์ 0-2140-1555, โทรสาร 0-2140-1556

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(ป) 059 /62

19 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

Received [redacted]
Date : 20/3/62

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ติดต่อ : ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โทร. 0-3897-8230

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(R) 041/62

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน หน่วยบริการประชาชนตำรวจน้ำระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Received by [redacted]
Date : 11/03/62

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG CR 084/62

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

Received by [redacted]

Date : 8 มี.ค. 62

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNGCP 038 /62

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Received by [redacted]
Date : 7/3/62

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(P) 040/62

9 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

Received by [redacted]
Date : 9/3/62

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG(P) 035 /62

5 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

Received [redacted]
Date : 7 มี.ค. 62

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNGCRJ 036/62

๕ มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปิดดำเนินการส่วนต่อขยาย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน สำนักงานนำร่องมาบตาพุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้เปิดดำเนินโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา และได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม 1.5 MTPA โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการทดลองเดินเครื่องจักรและมีแผนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 นั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) (เพิ่มถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว ถังที่ 5 และ 6) ระยะดำเนินการโดยเคร่งครัด ในการนี้บริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

กรรมการรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

Received b[redacted]
Date : 07/03/62 14:39น.

เอกสารแนบ 27

จดหมายแจ้งหยุดส่งค่าสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์จากระบบ CEMs

แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจาก
ปล่องโรงงาน หรือแจ้งหยุดหน่วยการผลิต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน (1 แบบต่อ 1 ปล่อง)	
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	
ชื่อโรงงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : 72070000225512 (น.91(2)-2/2551-ญนพ.)	ลำดับประเภทโรงงาน : 91(2),88(2)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 8/1 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150	
รายชื่อผู้ติดต่อ : [redacted]	
เบอร์โทรศัพท์ : [redacted]	e-mail : [redacted]
2. ข้อมูลปล่อง	
รหัสจุดตรวจวัด : S0291	ชื่อจุดตรวจวัด : Stack 1
ปล่องจากกระบวนการผลิต : In-plant Power Generator / กังหันก๊าซ (Gas Turbines)	
เชื้อเพลิงหลัก: ก๊าซธรรมชาติ	เชื้อเพลิงสำรอง: -
ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง : ☑ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด	
กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต : 30	หน่วยของกำลังการผลิต : เมกะวัตต์
3. สาเหตุของการไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้	
3.1 สาเหตุ	
☐ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้อง เนื่องจาก : ☑ หยุดหน่วยการผลิต เนื่องจาก : ดำเนินงานบำรุงรักษาระบบ	
3.2 วัน/เดือน/ปี ที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ.2569 (ยกเลิกการดำเนินงานบำรุงรักษาระบบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2569 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน)	
3.3 วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2569 รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือระยะเวลาหยุดหน่วยการผลิต (วัน) : 11 วัน (หมายเหตุ : กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปต้องรายงานแบบ กวภ.02 ด้วย)	
3.4 รายการตรวจวัด (พารามิเตอร์) ที่ไม่สามารถรายงานผลได้ : 1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 3) ออกซิเจน (O_2) 4) อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow rate) 5) อุณหภูมิภายในปล่อง (Temperature)	
3.5 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษขัดข้อง) : - [redacted]	

แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน หรือแจ้งหยุดหน่วยการผลิต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน (1 แบบต่อ 1 ปล่อง)	
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569	
ชื่อโรงงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : 72070000225512 (น.91(2)-2/2551-ญนพ.)	ลำดับประเภทโรงงาน : 91(2),88(2)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 8/1 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150	
รายชื่อผู้ติดต่อ [redacted]	
เบอร์โทรศัพท์ : [redacted]	
2. ข้อมูลปล่อง	
รหัสจุดตรวจวัด : S0291	ชื่อจุดตรวจวัด : Stack 1
ปล่องจากกระบวนการผลิต : In-plant Power Generator / กังหันก๊าซ (Gas Turbines)	
เชื้อเพลิงหลัก: ก๊าซธรรมชาติ	เชื้อเพลิงสำรอง: -
ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง : ☑ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด	
กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต : 30	หน่วยของกำลังการผลิต : เมกะวัตต์
3. สาเหตุของการไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้	
3.1 สาเหตุ	
☐ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้อง เนื่องจาก :	
☑ หยุดหน่วยการผลิต เนื่องจาก : ขยายเวลาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบ	
3.2 วัน/เดือน/ปี ที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต : วันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2569 (ต่อเนื่องจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ.2569)	
3.3 วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2569 รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือระยะเวลาหยุดหน่วยการผลิต (วัน) : 2 วัน (รวม 13 วัน) **(หมายเหตุ : กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปต้องรายงานแบบ กวภ.02 ด้วย)**	
3.4 รายการตรวจวัด (พารามิเตอร์) ที่ไม่สามารถรายงานผลได้ : 1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 3) ออกซิเจน (O_2) 4) อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow rate) 5) อุณหภูมิภายในปล่อง (Temperature)	
3.5 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษขัดข้อง) : - [redacted]	

แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจาก ปล่องโรงงาน หรือแจ้งหยุดหน่วยการผลิต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน **(1 แบบต่อ 1 ปล่อง)**	
วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569	
ชื่อโรงงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : 72070000225512 (น.91(2)-2/2551-ญนพ.)	ลำดับประเภทโรงงาน : 91(2),88(2)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 8/1 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150	
รายชื่อผู้ติดต่อ : [redacted]	
เบอร์โทรศัพท์ :	
2. ข้อมูลปล่อง	
รหัสจุดตรวจวัด : S0291	ชื่อจุดตรวจวัด : Stack 1
ปล่องจากกระบวนการผลิต : In-plant Power Generator / กังหันก๊าซ (Gas Turbines)	
เชื้อเพลิงหลัก: ก๊าซธรรมชาติ	เชื้อเพลิงสำรอง: -
ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง : ☑ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด	
กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต : 30	หน่วยของกำลังการผลิต : เมกะวัตต์
3. สาเหตุของการไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้	
3.1 สาเหตุ	
☑ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้อง เนื่องจาก : ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	
☐ หยุดหน่วยการผลิต เนื่องจาก :	
3.2 วัน/เดือน/ปี ที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต : วันที่ 24 – 31 มีนาคม พ.ศ.2569	
3.3 วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569 รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือระยะเวลาหยุดหน่วยการผลิต (วัน) : 8 วัน **(หมายเหตุ :** กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปต้องรายงานแบบ กวภ.02 ด้วย)	
3.4 รายการตรวจวัด (พารามิเตอร์) ที่ไม่สามารถรายงานผลได้ : 1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 3) ออกซิเจน (O_2) 4) อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow rate) 5) อุณหภูมิภายในปล่อง (Temperature)	
3.5 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษขัดข้อง) : - [redacted]	

แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน หรือแจ้งหยุดหน่วยการผลิต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน (1 แบบต่อ 1 ปล่อง)	
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569	
ชื่อโรงงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด	
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : 72070000225512 (น.91(2)-2/2551-ญนพ.)	ลำดับประเภทโรงงาน : 91(2),88(2)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 8/1 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150	
รายชื่อผู้ติดต่อ : [redacted]	
เบอร์โทรศัพท์ :	
2. ข้อมูลปล่อง	
รหัสจุดตรวจวัด : S0291	ชื่อจุดตรวจวัด : Stack 1
ปล่องจากกระบวนการผลิต : In-plant Power Generator / กังหันก๊าซ (Gas Turbines)	
เชื้อเพลิงหลัก: ก๊าซธรรมชาติ	เชื้อเพลิงสำรอง: -
ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง : ☑ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด	
กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต : 30	หน่วยของกำลังการผลิต : เมกะวัตต์
3. สาเหตุของการไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้	
3.1 สาเหตุ	
☑ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้อง เนื่องจาก : ขยายเวลาดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	
☐ หยุดหน่วยการผลิต เนื่องจาก :	
3.2 วัน/เดือน/ปี ที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต : 1 เมษายน พ.ศ.2569 (ต่อเนื่องจาก 24 – 31 มีนาคม พ.ศ.2569)	
3.3 วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2569 รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือระยะเวลาหยุดหน่วยการผลิต (วัน) : 1 วัน (รวม 9 วัน) **(หมายเหตุ :** กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปต้องรายงานแบบ กวภ.02 ด้วย)	
3.4 รายการตรวจวัด (พารามิเตอร์) ที่ไม่สามารถรายงานผลได้ : 1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 3) ออกซิเจน (O_2) 4) อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow rate) 5) อุณหภูมิภายในปล่อง (Temperature)	
3.5 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษขัดข้อง) : - [redacted]	

แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน หรือแจ้งหยุดหน่วยการผลิต

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงาน **(1 แบบต่อ 1 ปล่อง)**
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ชื่อโรงงาน : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ : 72070000225512 (น.91(2)-2/2551-ญนพ.) / ลำดับประเภทโรงงาน : 91(2),88(2)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 8/1 ถ.ไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
รายชื่อผู้ติดต่อ [redacted]
เบอร์โทรศัพท์ : [redacted]
2. ข้อมูลปล่อง
รหัสจุดตรวจวัด : S0291 / ชื่อจุดตรวจวัด : Stack 1
ปล่องจากกระบวนการผลิต : In-plant Power Generator / กังหันก๊าซ (Gas Turbines)
เชื้อเพลิงหลัก: ก๊าซธรรมชาติ / เชื้อเพลิงสำรอง: -
ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง : ☑ ระบบปิด ☐ ระบบเปิด
กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต : 30 / หน่วยของกำลังการผลิต : เมกะวัตต์
3. สาเหตุของการไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้
3.1 สาเหตุ
☐ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้อง เนื่องจาก :
☑ หยุดหน่วยการผลิต เนื่องจาก : ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก ตามวาระ
3.2 วัน/เดือน/ปี ที่พบปัญหาหรือหยุดหน่วยการผลิต : 24 พฤษภาคม พ.ศ.2569
3.3 วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ : 24 พฤษภาคม พ.ศ.2569 รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขหรือระยะเวลาหยุดหน่วยการผลิต (วัน) : 1 วัน **(หมายเหตุ** : กรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษมีเหตุขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปต้องรายงานแบบ กวภ.02 ด้วย)
3.4 รายการตรวจวัด (พารามิเตอร์) ที่ไม่สามารถรายงานผลได้ : 1) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 3) ออกซิเจน (O_2) 4) อัตราการไหลภายในปล่อง (Flow rate) 5) อุณหภูมิภายในปล่อง (Temperature)
3.5 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษขัดข้อง) : - [redacted]

เอกสารแนบ 28

บริษัทรักษาความปลอดภัย/ทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-25038-90-0

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

เป็น ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00002

ตั้งอยู่ : อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -

หมู่บ้าน - เลขที่ 267/238-9

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 22 เมษายน 2562

[redacted]

เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด

1525717 02014000-25620422-1-15-000046 ภพ09-02014000-02014390-1-15-25620422-0-0-0160-08 02014000

เอกสารแนบ 29

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)

การดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์


มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

สนับสนุนของขวัญวันเด็ก

เดือนมกราคม พ.ศ.2569





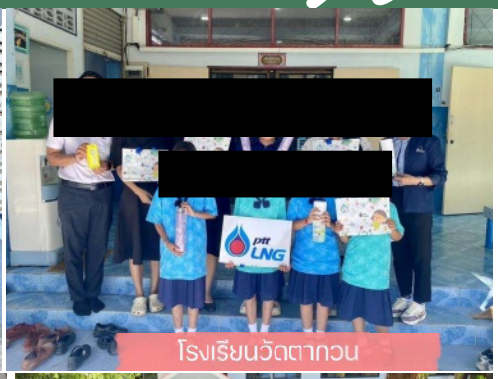







สนับสนุนของขวัญวันเด็ก

เดือนมกราคม พ.ศ.2569



กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด



ชุมชนซอยประปา

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2569

เดือนมกราคม พ.ศ.2569



วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมืองและ อ.บ้านฉางสามัคคี



ชุมชนซอยประปา



ชุมชนซอยร่วมพัฒนา



ชุมชนหนองน้ำเย็น



ชุมชนตากวน–อ่าวประดู่



ชุมชนหนองบัวแดง

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2569 (ต่อ)

เดือนมกราคม พ.ศ.2569



ชุมชนคลองน้ำหู



หมู่ที่4 ชุมชนหาดสุชาดา




กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา




กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ

กิจกรรมตะลุยฝันวันเด็ก

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2569

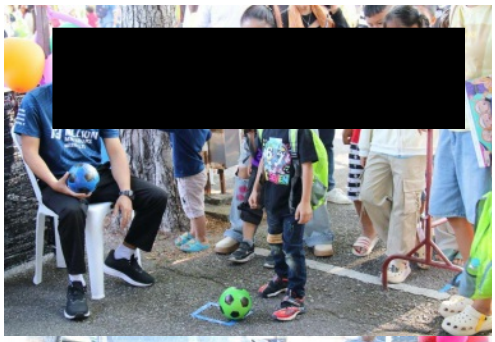



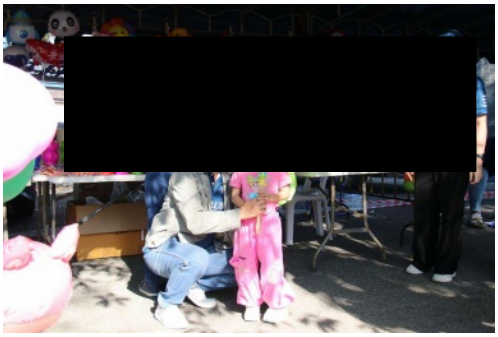







ประเพณีทำบุญข้าวหลาม

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2569














พิธีมอบประกาศนียบัตรให้มัคคุเทศก์น้อย



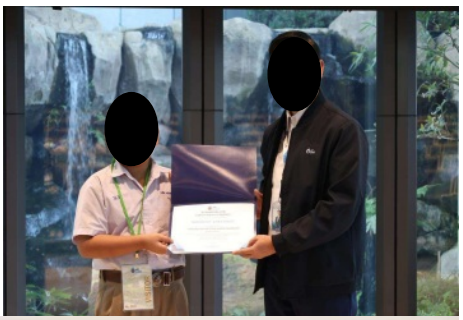







วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2569 PTTLNG จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับมัคคุเทศก์น้อย Season2

พิธีฟุตบอลประเพณีชุมชน





วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ร่วมพิธีเปิดฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่44 ณ สนามหน้าวัดมาบตาพุด
โดยการแข่งขันเริ่มคู่แรกวันที่ 2 มีนาคม 2569 และมีพิธีปิด วันที่ 20 เมษายน 2569

สนับสนุนตะกร้าหัวพันธุ์ทิวลิปเพื่อใช้ประโยชน์







ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ PTTLNG มอบตะกร้าหัวพันธุ์ทิวลิป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของชุมชนและกลุ่มประมง


สนับสนุนประเพณีสงกรานต์และทุนการศึกษา


ชุมชนหนองแตงเม


กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน–อ่าวประดู่


ชุมชนตากวน–อ่าวประดู่


กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

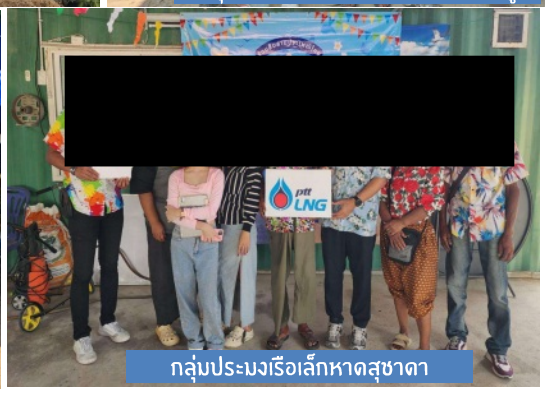
กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา



ชุมชนตากวน–อ่าวประดู่

สนับสนุนประเพณีสงกรานต์และทุนการศึกษา



วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กฯ



ชุมชนซอยร่วมพัฒนา

โครงการสัมมนาคณะกรรมการติดตามรายงานด้านสิ่งแวดล้อม





วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2569 PTTLNG จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการติดตามรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาล จำนวน 3 เทศบาล ร่วมเดินทางไปสัมมนาในครั้งนี้

ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกลดโลกร้อนเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ





วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ.2569 PTTLNG ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกลดโลกร้อนเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สทร. กับ เทศบาลนครมาบตาพุด

ร่วมโครงการศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์



วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2569 PTTLNG ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ.2569 ของวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

อบรมมัคคุเทศก์น้อย SEASON3







วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2569 PTTLNG จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย Season 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนตากวน และโรงเรียนบ้านพยูน ส่งนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 10 คน

สนับสนุนตะกร้าหัวพันธุ์ทิวลิปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์





สนับสนุนของรางวัลในการจัดสัมมนา



PTTLNG สนับของชำร่วยให้กับ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ในโครงการศึกษาดูงานของชุมชน ณ จ.สมุทรสงคราม วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2569



PTTLNG สนับของชำร่วยให้กับ ชุมชนหนองแตงเม ในโครงการศึกษาดูงานของชุมชน ณ จ.สมุทรสาคร วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2569

สนับสนุนของรางวัลในการจัดงานประจำปีวัดพลา



PTTLNG สนับสนุนของชำร่วยให้กับ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลาบ้านพลา ในการจัดกิจกรรมประจำปีวัดพลา
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ.2569



THANK YOU!



เอกสารแนบ 30

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2569

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2140-1555
โทรสาร +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTT LNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone +66 (0) 2140-1555
Fax +66 (0) 2140-1556
www.pttlng.com

PTTLNG (R) 453/ 69

19 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (LMPT1) ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 ถนน I-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบกิจการรับ จัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นก๊าซธรรมชาติ และจ่ายเข้าระบบท่อส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลวลงรถบรรทุก ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ตามแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(ERP) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

บริษัทฯ จึงขอจัดส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569 ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2566-0041 เป็นผู้รับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (LMPT1).....

ประเภทกิจการ.....จัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นก๊าซธรรมชาติ และจ่ายเข้าระบบท่อส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการขนถ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว ลงรถบรรทุก.....

ที่อยู่ เลขที่.....8/1.....หมู่ที่.....-.....ซอย.....-.....ถนน.....ไอ-8.....

แขวง/ตำบล.....มาบตาพุด.....เขต/อำเภอ.....เมืองระยอง.....

จังหวัด.....ระยอง.....รหัสไปรษณีย์...21150.....โทรศัพท์.....038-978276.....

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/~~ผู้ที่เกี่ยวข้อง~~ พื้นที่ LMPT1 รวม.....136.....คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

☑ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม.....วันที่ 22 พฤษภาคม 2569.....

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) .....วันที่ 4 กรกฎาคม 2568.....

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม.....401.....คน

(พนักงานและพนักงานผู้ช่วย 173 คน / ผู้รับเหมา 228 คน)

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☑ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....

โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำ เนินการฝึกซ้อมให้

คือ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด..... เลขที่ใบอนุญาต...0102-03-2566-0041... โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว



สรุปรายงานผลการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

กำหนดการฝึกซ้อม Table top Exercise Drill : วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:30-12:00 น.

กำหนดการฝึกซ้อม Full scale exercise Drill : วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00-17:00 น.

สถานที่ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด พื้นที่ LMPT1

วัตถุประสงค์การฝึกซ้อม

จากการประเมินผลการซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2569 นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมที่กำหนดไว้ ได้แก่

1. เพื่อทดสอบการบริหารจัดการแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERP)
2. เพื่อทดสอบการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
3. เพื่อทดสอบการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน – ภายนอก
4. เพื่อทดสอบการบริหารจัดการทีมสนับสนุนต่างๆ จากภายนอก
5. เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
6. ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม

ขอบเขตการฝึกซ้อม


1. ประกาศภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2
2. ผู้บาดเจ็บ 1 คน
3. ร้องขอการสนับสนุนทีมดับเพลิงจาก LMPT2
4. ร้องขอการสนับสนุนรถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
5. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนฯ
6. พนักงาน ผู้รับเหมาที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้อพยพไปยังจุดรวมพลที่กำหนด
7. ประกาศแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)


รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

สถานการณ์จำลองฝึกซ้อม

ที่	สถานการณ์จำลอง	ผลกระทบ	เป้าหมายในการการระงับเหตุ หรือลดผลกระทบ	ภาวะฉุกเฉิน 1	2	3	BCP
1	- ในช่วงเตรียมงานเปลี่ยน Valve LV 386 ให้มีการถอดฉนวน (Insulation) ออกบางส่วนเพื่อรองรับการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ ต่อมาในระหว่างการติดตั้งนั่งร้าน ผู้รับเหมาได้ขนย้ายอุปกรณ์และเกิดการกระแทกเข้ากับ Valve LV 386 ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของ LNG บริเวณ Stem ของ Valve - CCR ได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์ผ่านระบบ DCS และ CCTV พร้อมแจ้ง Field Operator (FO) เข้าประเมินสถานการณ์หน้างาน และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้น	- ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานเกิดความตกใจและกระโดดลงจากที่สูง ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย - อุปกรณ์ที่ตกกระแทกถูกท่อให้เกิดประกายไฟ และทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดย Flame Detector ได้สัญญาณแจ้งเตือนไปยัง CCR - เพลิงไหม้มีลักษณะเป็น Jet Fire และเกิดการลุกลามมายังบริเวณ Inlet Recon (Flange Spacer) - รั่วซึมความร้อนกระทบกับ แนวท่อ HCP ใกล้กับ Recondenser จำเป็นต้องระบาย NG ไปยัง Flare Header โดยใช้ BDV-903	ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 จัดตั้งศูนย์ ECC ที่ห้อง Command room - ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ - ปิดกั้นพื้นที่ - หยุดการรั่วไหล - ป้องกันความเสียหายอุปกรณ์ข้างเคียงที่เกิดจากรังสีความร้อน - ร้องขอทีมดับเพลิง LMPT2 สนับสนุน - หยุดการรั่วไหล / ดับไฟ				
2	สามารถควบคุมสถานการณ์ได้		ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน จัดทีมเข้าตรวจสอบความเสียหาย - สายไฟและสายสายสัญญาณบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ - Re-condenser และแนวท่อ LP Send out อยู่ระหว่างรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม				
3	จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นพบว่า - สายไฟและสายสายสัญญาณบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ - Re-condenser และแนวท่อ LP Send out อยู่ระหว่างรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม	- กระบวนการจ่ายไฟกับลูกค้าตาม Nomination	พิจารณาประกาศแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCP				

จุดเกิดเหตุ

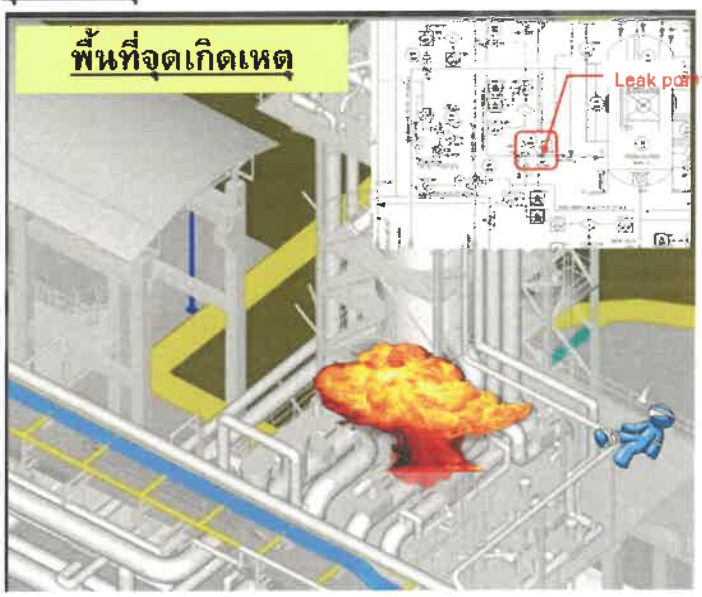

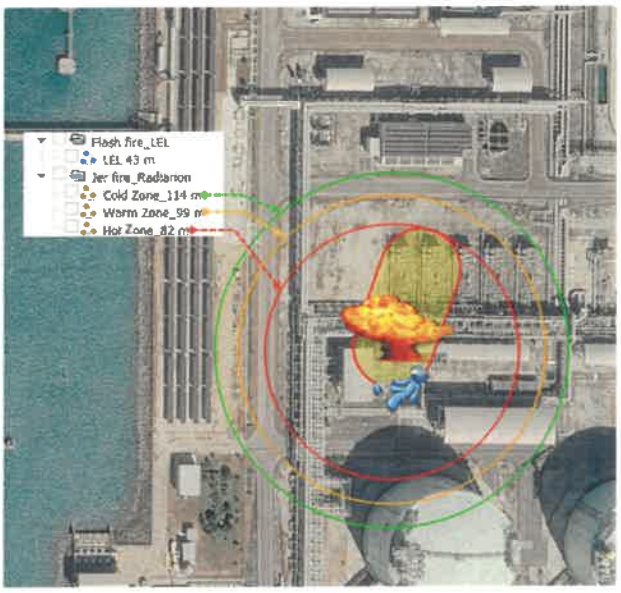

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ที่	ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง	แนวทางปรับปรุงแก้ไข
1	รถพยาบาลจาก รพ.กรุงเทพระยองที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ไปผิดจุดที่กำหนด	พิจารณาจัดให้มี จนท. นำทีมที่มาสนับสนุนภายนอก เข้าไปยังจุดที่กำหนด
2	ทีม ERT ที่ปฏิบัติงาน LMPT2 บางคนไม่ทราบว่าเกิดเหตุที่ LMPT1เนื่องจากในพื้นที่ LMPT2 ไม่มีการประกาศ PAGA ในพื้นที่ แต่จะทราบผ่านทาง Group line Flash news	กำหนดแนวปฏิบัติโดยหากมีการแจ้งเหตุจาก LMPT1 ให้ CCR ประกาศ PAGA แจ้งให้ทีม ERT PTTLNG ที่ประจำ LMPT2 รับทราบ โดยใช้ข้อความลักษณะตามตัวอย่างด้านล่างเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกจากผู้เยี่ยมชมในพื้นที่ "ประกาศๆ แจ้งทีม ERT PTTLNG ประชุมที่ห้อง War-Room เวลานี้ (ซ้ำ 2 ครั้ง)"
3	เสียงที่ห้อง Command ประชุมไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีไมค์	พิจารณาในการติดตั้งไมค์ภายในห้อง

ข้อมูลการประเมินผลการซ้อมในภาพรวม

หัวข้อการประเมิน	การปฏิบัติ (Yes/No/NA)	ข้อชี้แนะ	คะแนน
การประเมิน/บุคคล/อุปกรณ์			
1. การตอบโต้เหตุฉุกเฉินของพนักงานพื้นที่เกิดเหตุเป็นไปอย่างเหมาะสม	Yes		1
2. มีการพิสูจน์ ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกได้ถูกต้อง	Yes		1
3. ทีมตอบโต้มาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เหมาะสม	Yes		1
4. มีการจัดตั้งจุด Command Post และมีการวางแผนร่วมกันของผู้สั่งการก่อนปฏิบัติการตอบโต้	Yes		1
5. พนักงานหน่วยที่เกิดเหตุทราบว่าต้องทำอะไร เมื่อใด และอย่างไร	Yes		1
6. มีกลวิธีในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยป้องกันหรือทำให้สถานการณ์นั้นบรรเทาลง ไม่ขยายลุกลาม เช่น การปิดกั้นพื้นที่ป้องกันแหล่งที่จะทำให้ติดไฟ ดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย	Yes		1

หัวข้อการประเมิน	การปฏิบัติ (Yes/No/NA)	ข้อชี้แนะ	คะแนน
7. วิธีการที่ดำเนินการนั้นเชื่อได้ว่าเป็นวิธีการที่สามารถควบคุม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้สงบหรือบรรเทาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Yes		1
8. ทีมตอบโต้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง	Yes		1
9. มีการควบคุมพื้นที่ในการผ่านเข้าออก ของบุคคลและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	Yes		1
10. การอพยพมีความเหมาะสมและปลอดภัย	Yes		1
11. การตรวจนับจำนวนผู้อพยพและสูญหายเหมาะสมถูกต้อง	Yes		1
12. การช่วยเหลือคนเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมาะสมถูกต้อง	Yes		1
การติดต่อสื่อสาร			
13. การแจ้งเหตุของผู้พบเห็นเหตุการณ์เหมาะสมถูกต้อง(ทางโทรศัพท์/วิทยุ/ ปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	Yes		1
14. การกดสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุ และการประกาศเสียงตามสาย ชัดเจนถูกต้อง	Yes	มีการประกาศ PAGA ก่อนแล้วจึงกดสัญญาณแจ้งเหตุ ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติต้องทำการกดสัญญาณแจ้งเหตุ แล้วจึงประกาศ PAGA	0
15. การปฏิบัติของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินเมื่อมีสัญญาณเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัย มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง	Yes		1
16. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุกับทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่ติดขัดและเป็นอุปสรรค	Yes		1

หัวข้อการประเมิน	การปฏิบัติ (Yes/No/NA)	ข้อชี้แนะ	คะแนน
17. การตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินเหมาะสมและปลอดภัย (ECC)	Yes		1
18. การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินกับผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ ใช้การได้ไม่ติดขัด	Yes		1
19. การติดต่อสื่อสารหรือสื่อความกับพนักงานและพนักงานผู้รับเหมาไม่ติดขัดและไม่มีอุปสรรค	Yes		1
20. การติดต่อแจ้งหน่วยงานราชการท้องที่มีความคล่องตัวและสามารถตรวจสอบการติดต่อได้	Yes		1
21. การติดต่อแจ้งโรงงานข้างเคียงไม่ติดขัดหรือไม่มีอุปสรรค สามารถตรวจสอบได้	Yes		1
22. การสื่อสารไปยังชุมชนเป็นไปตามแผนฉุกเฉินชุมชน	Yes		1
23. การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของพนักงานสามารถดำเนินการได้ทันทีมีข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน	N/A		-
ศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉิน			
24. ผู้ทำหน้าที่ใน ECC มารายงานตัวที่ศูนย์ในเวลาที่เหมาะสม	Yes		1
25. ผู้ทำหน้าที่ใน ECC ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร	Yes		1
26. มีการติดตามผลกระทบและการพิสูจน์ทราบปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญได้ครบถ้วน	Yes		1
อื่น ๆ			
27. การช่วยเหลือจากกลุ่มที่ได้ตกลงช่วย เหลือซึ่งกันและกัน	Yes		-
		ผลรวมคะแนน	24
		จำนวนหัวข้อทั้งหมด	25

$$= \frac{\text{ผลรวมคะแนนที่ได้ (24 คะแนน) x 100}}{\text{รวมจำนวนหัวข้อ (25)}}$$

= รวมคะแนน 96 %

เกณฑ์การประเมิน

>90 - 100%	=	**Excellent**
>80% - 90%	=	Good
>70% - 80%	=	Fair
<70%	=	Review Required

รายชื่อผู้ร่วมประเมินการฝึกซ้อมฯ

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล	ตำแหน่ง
1	[redacted]	
2		
3		
4		
5		

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาพการฝึกซ้อมแผน





ECC: Emergency Command Center















ใบรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

RF-2-0046-2569

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0041 ขอรับรองว่า

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (พื้นที่ LMPT1)

เลขที่ 8/1 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2570

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2569

[redacted]

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ไตรมาส 2 ปี 2569

ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๐๒๕๖๒-๐๐๙๑

อนุญาตให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๕๖๐๘๗๗๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒๘/๕๒ ชอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๗ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

RAYONG FIRE CO.,LTD

รายชื่อวิทยากรผู้ควบคุมการฝึกดับเพลิงฯที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๑

[redacted]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

ONG FIRE CO.,LTD

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และอพยพหนีไฟ จำนวน 401 คน



ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			


ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

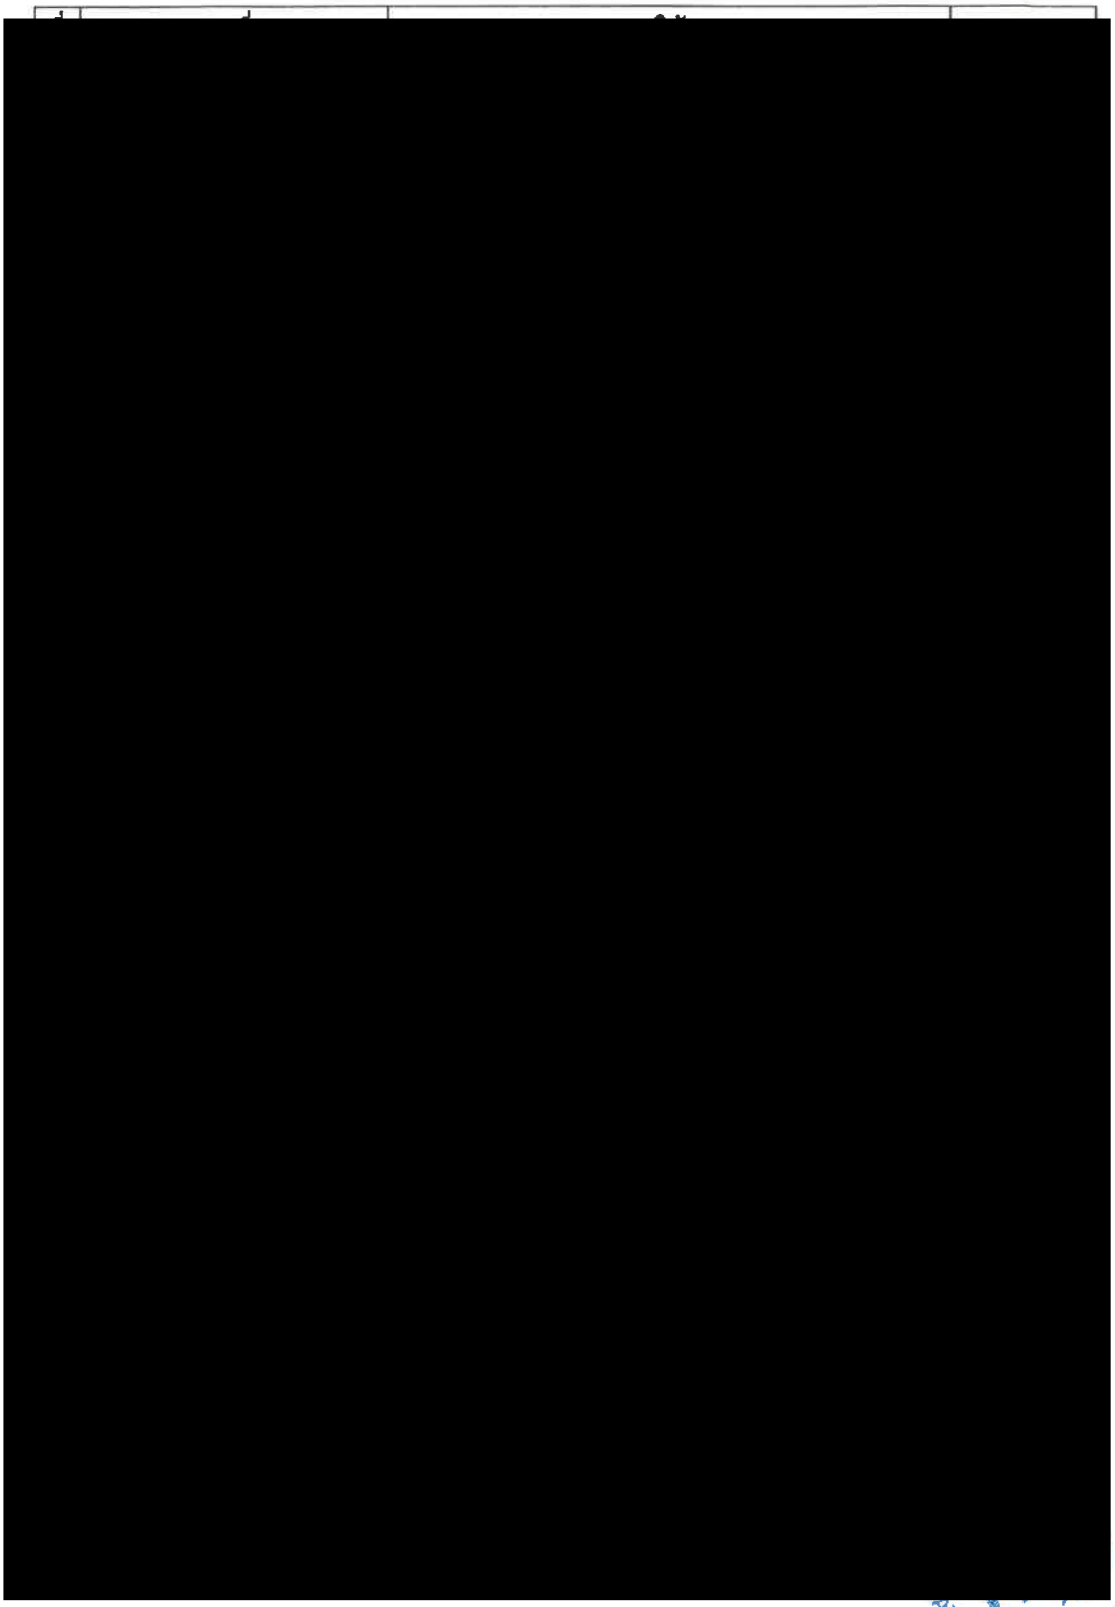

ที่	รายชื่อ	บริษัท	หมายเหตุ
[redacted]			

เอกสารแนบ 31

แผนการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

Fire Fighting Equipment Inspection Yearly Plan 2026

	No	Description	Time	Amount	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Note
Mobile Equipment	1	**Fire Truck**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 ครั้ง/กะ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ทดสอบการทำงานระบบดับเพลิง	1 ครั้ง/เดือน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Pump Performance Test	1 ปี/ครั้ง											■			
		ตรวจสอบคุณภาพ Foam (Lab Test)	1 ปี/ครั้ง											■			
	2	**Rescue Truck**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 ครั้ง/กะ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	3	Monitor Trailer															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 ครั้ง/กะ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ทดสอบการฉีดน้ำ	1 ปี/ครั้ง											■			
Portable Equipment	4	**Portable Fire Extinguisher**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	5	**Wheel fire extinguisher**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Fixed System	6	**Mobile Foam**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Flush Line (Water)	6 เดือน/ครั้ง						■						■		
		ทดสอบการฉีดของระบบ Foam	1 ปี/ครั้ง										■				
	7	**Hose cabinet**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Re-rack Fire Hose (คลี่สายออก)	1 ปี/ครั้ง												■		
		ทดสอบการทนแรงดันสายดับเพลิง (Pressure Test)	1 ปี/ครั้ง												■		
	8	**Hose Reel**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		หล่อลื่น (Lubricate)	6 เดือน/ครั้ง							■						■	
		ทดสอบการฉีดน้ำ	1 ปี/ครั้ง				■										
	9	**Hose Rack**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		หล่อลื่น (Lubricate)	6 เดือน/ครั้ง							■						■	
		ทดสอบการฉีดน้ำ	1 ปี/ครั้ง									■					
	10	**Firewater Monitor**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		หล่อลื่น (Lubricate)	6 เดือน/ครั้ง							■						■	
		ทดสอบการฉีดน้ำ	1 ปี/ครั้ง				■										
	11	**Deluge / High Expansion Foam System**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนใน Foam	6 เดือน/ครั้ง					■						■			
		Flush Line (Water)	1 ปี/ครั้ง											■			
		ทดสอบการฉีดของระบบ Foam	1 ปี/ครั้ง											■			
	12	**Fixed Dry Chemical System**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ตรวจสอบแรงดันไนโตรเจน (ใช้ขับดันผงเคมีแห้ง)	6 เดือน/ครั้ง		■						■						
		ทดสอบการทำงานของระบบ (Actuating Test)	6 เดือน/ครั้ง		■						■						
	13	Fire Water Pump															
		Diesel	1 สัปดาห์/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Electri	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		Pump Performance Test	1 ปี/ครั้ง											■			
	14	**Deluge / Water Spray System**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ตรวจสอบ Water Flow Alarm	3 เดือน/ครั้ง				■			■			■			■	
		หล่อลื่น (Lubricate)	6 เดือน/ครั้ง							■						■	
		ทดสอบ Valve Supervisory Switch	6 เดือน/ครั้ง							■						■	
		ทดสอบการทำงานของระบบ (Discharge Test)	1 ปี/ครั้ง													■	
	15	**Sprinkler System**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ตรวจสอบวาล์วควบคุม (Seal, Valve, Pressure)	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ทดสอบการทำงานของระบบ (Drain Test)	3 เดือน/ครั้ง				■			■			■			■	
		หล่อลื่น (Lubricate)	6 เดือน/ครั้ง							■						■	
	16	**PIV (Post Indicator Valve)**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์	3 เดือน/ครั้ง		■			■			■			■			
	17	**Fire Hydrant**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		หล่อลื่น (Lubricate)	6 เดือน/ครั้ง		■						■						
		ทดสอบการฉีดน้ำ (Flow Test)	1 ปี/ครั้ง									■					
	18	**Safety Shower and Eye Washer**															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์	3 เดือน/ครั้ง			■			■			■			■		
PPE	19	Fire Suits (ชุดจริง)															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	20	Fire Suits (ชุดฝึก)															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	21	SCBA Backpack															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	22	SCBA Cylinder															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	23	Cryogenic Suits															
		ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน	1 เดือน/ครั้ง		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	24	ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำหน่วยงาน	2 ครั้ง / วัน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	26	การ Patrol พื้นที่	1 ครั้ง / วัน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	28	ตรวจสอบ Seawater Drain Channel	1 ครั้ง / วัน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	29	ตรวจเช็ครถดับเพลิงประจำสัปดาห์ (อย่างละเอียด)	1 ครั้ง / สัปดาห์		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	30	ตรวจเช็ครถดับเพลิงประจำสัปดาห์ (อย่างละเอียด)	1 ครั้ง / สัปดาห์		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	31	ตรวจสอบุปกรณ์ดับเพลิงผู้รับเหมา	2 ครั้ง / สัปดาห์		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	32	ตรวจสอบป้ายสะท้อนแสงทางหนีไฟ	1 ครั้ง / เดือน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	33	ทำ TPM รวม Test Fire Pump	1 ครั้ง / สัปดาห์		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	34	ทดสอบร่างกาย	1 ครั้ง / เดือน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	35	ซ้อมแผนฉุกเฉิน	1ครั้ง/เดือน/กะ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	36	ตรวจสอบระบบ Access control	1 ครั้ง / เดือน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	37	ตรวจสอบห้อง Command	1 ครั้ง / วัน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	38	ตรวจสารเสพติด	1 ครั้ง / เดือน		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	