





ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

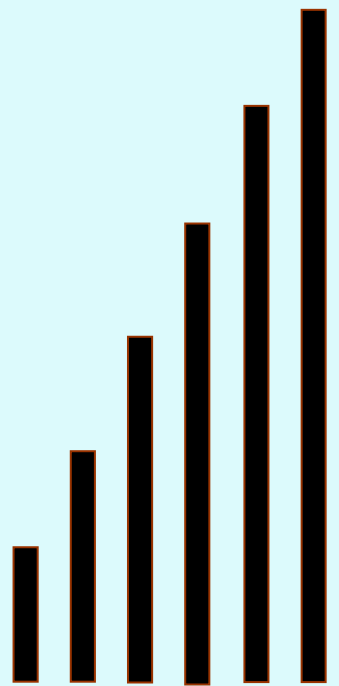

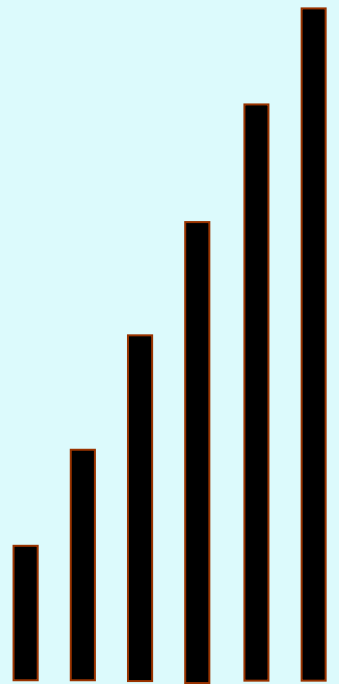

ภาคผนวก ก-1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2
ของบริษัท ไทย เนชั่นแนลพาวเวอร์ จำกัด ที่ ทส 1009.7/8689
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552



ที่ ทส 1009.7/ 8689



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

9 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด ที่ TNPL/09-053 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552
2. หนังสือบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด ที่ TNPL/09-056 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเทรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเทรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552

2/ คณะ...

- 2 -

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ 2 ของบริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเทรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสาน บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแนบบันทึกข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผนวกรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการ และสำเนาแจ้งบริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี เสงี่ยม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

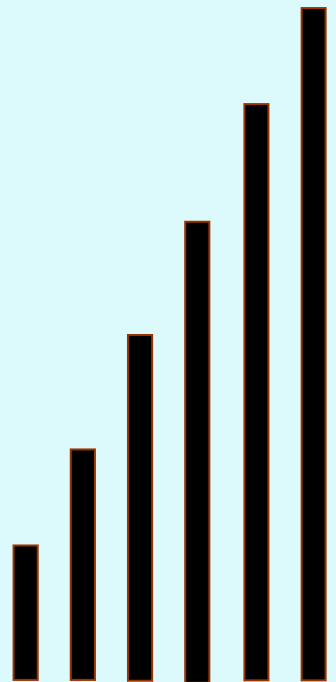

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการและชื่อบริษัท



ที่ ทส 1009.7/7163



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ขอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

24 มิถุนายน 2557

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการและชื่อบริษัทที่รับผิดชอบมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าโกลว์
เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ที่ GSPP11-14-035 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จำกัด ได้โอนกิจการให้แก่ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด จึงขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ 2 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ 2 เป็น โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ตามลำดับ และเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบมาตรการของโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจาก บริษัท โกลว์ เอสพีพี 12 จำกัด เป็น บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำเรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการและชื่อบริษัทที่รับผิดชอบมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค ตำบลมาบยางพร อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

ซึ่งคณะ...

ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบการเปลี่ยนชื่อโครงการและชื่อบริษัทที่รับผิดชอบมาตรการใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโคสวอเตอร์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 และโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าโคสวอเตอร์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ทั้งนี้ สำนักงานฯ
ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดระยอง
เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2265 6628


โทรสาร 0 2265 6616

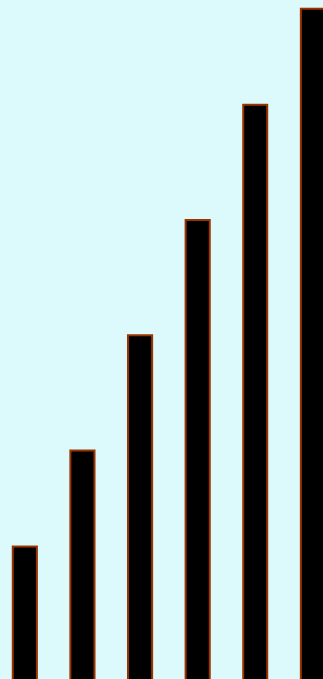

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



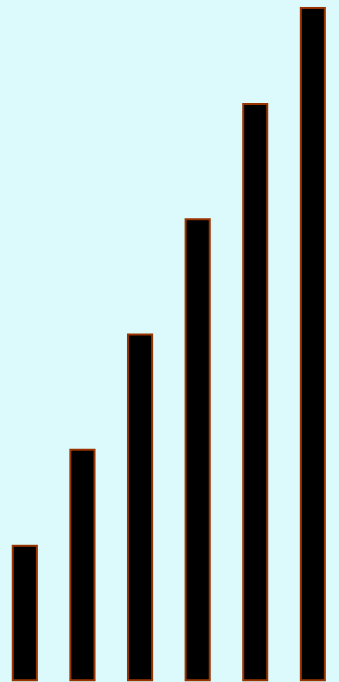

ภาคผนวก ข-1

สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุดสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด



ที่ GSPP11/ 23300239/ 108/69

วันที่ 22 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการเขตประกอบการสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) ได้แจ้งแนวทางการเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามรูปแบบที่ สผ. กำหนด รวมทั้งรายงานที่จัดทำขึ้นจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด โดยมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/8689 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และเลขที่รายงาน (ตามระบบ Smart EIA) เลขที่ 3756 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/55-108 มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด




ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

คุณภาพ ความมั่นคงฯ

ผู้ประสานงาน [Redacted] ผจก.บริหารอาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โทร 0892056724

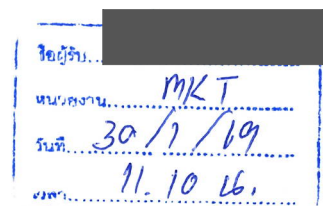

ที่ GSPP11/ 23300239/ 105/69

วันที่ 22 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำเนาเรียน 1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
2. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 flash drive จำนวน 3 อัน

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) ได้แจ้งแนวทางการเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามรูปแบบที่ สผ. กำหนด รวมทั้งรายงานที่จัดทำขึ้นจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด โดยมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเทียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/8689 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และเลขที่รายงาน (ตามระบบ Smart EIA) เลขที่ 3756 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/55-108 มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด



ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
คุณภาพ ความมั่นคงฯ

ผู้ประสานงาน [Redacted] ผจก.บริหารอาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โทร 0892056724

ชื่อผู้รับ:	[Redacted]
หน่วยงาน:	ททพ. เขต 8
วันที่:	30/1/69
เวลา:	

ที่ GSPP11/ 23300239/ 106/69

วันที่ 22 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 flash drive จำนวน 1 อัน

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) ได้แจ้งแนวทางการเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามรูปแบบที่ สผ. กำหนด รวมทั้งรายงานที่จัดทำขึ้นจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด โดยมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/8689 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และเลขที่รายงาน (ตามระบบ Smart EIA) เลขที่ 3756 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กภพ 01-1(2)/55-108 มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด



ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
คุณภาพ ความมั่นคงฯ

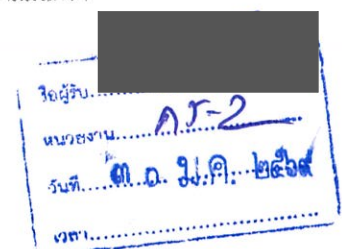

ที่ GSPP11/ 23300239/ 107/69

วันที่ 22 มกราคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 flash drive จำนวน 1 อัน

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) ได้แจ้งแนวทางการเสนอรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามรูปแบบที่ สผ. กำหนด รวมทั้งรายงานที่จัดทำขึ้นจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด โดยมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/8689 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และเลขที่รายงาน (ตามระบบ Smart EIA) เลขที่ 3756 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งรายงานดังกล่าวครอบคลุมรายละเอียดของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กภพ 01-1(2)/55-108 มาเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด



ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
คุณภาพ ความมั่นคงฯ

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-1040

ชื่อโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11
จำกัด โครงการ 2

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันที่ยื่นรายงาน : 30/01/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 3756

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :




QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

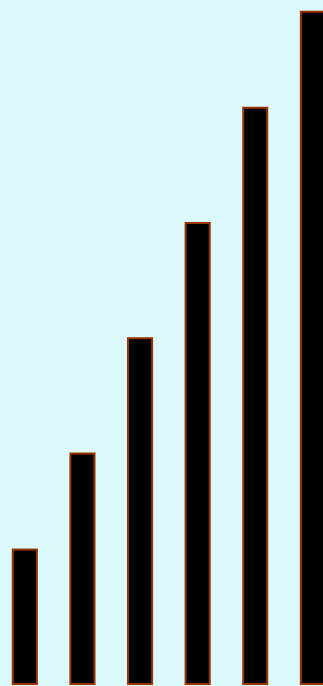

ภาคผนวก ข-2

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan)



GSP11 Maintenance PM Plan Plant2 Y2026


No	Maintenance Rem description	Functional Location	Description of functional location	ABC Indicator	Main Work Center	Planning Plant	Cycle Descriptions	schedule start	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Plant2- PM 1M CEMS Analyzer Cal HRS61	4312-90-CEM-SYS-001	CEMS CONTINUOUS EMISSION MONITORING1	A	INST07-1	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Plant2- PM 1M CEMS Analyzer Cal HRS62	4312-90-CEM-SYS-002	CEMS CONTINUOUS EMISSION MONITORING2	S	INST07-1	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Plant2-PM 1M Conduct Analyzer HRS61	4312-90-SAM-0AE1715A	SAMPLING CONDENSATE CONDUCT ANALYZING	C	INST07-3	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Plant2-PM 1M Conduct Analyzer HRS62	4312-90-DMU-CT101	DEMIN SYS RO UNITS CONDUCT ANALYZER	B	INST07-1	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Plant2-PM 1M pH Analyzer HRS61	4312-11-SAM-1AE1763	SAMPLING LP BD pH ANALYZING ELEMENT	B	INST07-1	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Plant2-PM 1M pH Analyzer HRS62	4312-12-SAM-2AE1763	SAMPLING LP BD pH ANALYZING ELEMENT	C	INST07-1	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Plant2-PM Silica Analyzer Calibration	4312-90-DMU-MBP-SI0001B	DEMIN MIXED BED POLYSHER UNIT B SILICA	C	INST07-1	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Plant2-PM1M Conduct Analyzer WATER PIT	4312-90-WWU-0AE1124	WASTE WATER HOLDING POND ANALY CONDUCT	B	INST07-3	4312	every 1 month	1-Jan-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-AGM-02	SLUDGE FEED THICKENER AGITATOR MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26											✓	
10	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-AGM-01	POLYMER DISSOLVING TANK AGITATOR MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
11	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M9	POLYMER FEED PUMP C MOTOR (FILTER PRESS)	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
12	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M8	POLYMER FEED PUMP B MOTOR (FILTER PRESS)	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
13	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M7	POLYMER FEED PUMP A MOTOR (CLARIFIER)	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
14	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M6	POLYMER FEED PUMP E MOTOR (CLARIFIER)	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
15	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M5	POLYMER FEED PUMP D MOTOR (CLARIFIER)	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
16	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M3	WTU- SLUDGE FEED PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
17	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M2	WTU- FILTER FEED PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
18	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M13B	WTU- RAW WATER PUMP 2 MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
19	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M13A	WTU- RAW WATER PUMP 1 MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
20	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M13	WTU- PAC FEED PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
21	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M12	WTU- PAC FEED PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
22	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M11	WTU- NaOCL FEED PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
23	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M10	WTU- NaOCL FEED PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
24	ELC 2M motor inspection	4312-90-WTU-M1	WTU- FILTER FEED PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
25	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M00B	DEMIN SYS REGEN WATER PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
26	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M005B	DEMIN SYS MIXED BED FEED PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
27	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M005A	DEMIN SYS MIXED BED FEED PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
28	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M004B	DEMIN SYS BACK WASH PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
29	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M004A	DEMIN SYS BACK WASH PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
30	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M003B	DEMIN CAUSTIC SODA DOSING PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
31	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M003A	DEMIN CAUSTIC SODA DOSING PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
32	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M002	DEMIN SYS CIP PUMP MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
33	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M002B	DEMIN SYS ANTI-SCALE DOSING PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
34	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M002A	DEMIN SYS ANTI-SCALE DOSING PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
35	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M001B	DEMIN SYS RO FEED PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
36	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M001A	DEMIN SYS RO FEED PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
37	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-011M241	DEMIN TRANSFER PUMP MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
38	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-011M242	DEMIN TRANSFER PUMP MOTOR2	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
39	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M007B	DEMIN SYS NEUTRALIZATION PUMP B MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
40	ELC 2M motor inspection	4312-90-DMU-M007A	DEMIN SYS NEUTRALIZATION PUMP A MOTOR	C	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
41	ELC 2M motor inspection	4312-90-WWU-012M201	WASTE OILWATER SEPARATE SUMP PUMP1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
42	ELC 2M motor inspection	4312-90-WWU-012M202	WASTE OILWATER SEPARATE SUMP PUMP2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
43	ELC 2M motor inspection	4312-90-WWU-012M221	WASTE WATER DISCHARGE PUMP 1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
44	ELC 2M motor inspection	4312-90-WWU-012M222	WASTE WATER DISCHARGE PUMP 2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	3-Feb-26		✓			✓							
45	ELC 2M motor inspection	4312-11-HRS61-106M102	FEED WATER PUMP2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Mar-26			✓			✓						✓
46	ELC 2M motor inspection	4312-11-HRS61-106M103	LP ECO RECIR PUMP MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Mar-26			✓			✓						✓
47	ELC 2M motor inspection	4312-11-HRS61-106M101	FEED WATER PUMP1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Mar-26			✓			✓						✓
48	ELC 2M motor inspection	4312-12-HRS62-206M101	FEED WATER PUMP1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Mar-26			✓			✓						✓
49	ELC 2M motor inspection	4312-12-HRS62-206M102	FEED WATER PUMP2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Mar-26			✓			✓						✓
50	ELC 2M motor inspection	4312-12-HRS62-206M103	LP ECO RECIR PUMP MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Mar-26			✓			✓						✓
51	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M101	CT FAN 1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
52	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M102	CT FAN 2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
53	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M103	CT FAN 3 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
54	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M104	CT FAN 4 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
55	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M111	CT MAIN CW PUMP 1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
56	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M112	CT MAIN CW PUMP 2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
57	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M114	CT ACW-HABS CW PUMP 1 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
58	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M115	CT ACW-HABS CW PUMP 2 MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
59	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M116	CT CHILLER CW PUMP MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
60	ELC 2M motor inspection	4312-90-CTU-013M117	CT CHILLER CW PUMP MOTOR	B	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
61	ELC 3M Transformer inspection	4312-12-GT62-205U71	STERUP TRANSFORMER2	A	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
62	ELC 3M Transformer inspection	4312-11-GT61-105U71	GTCL STERUP TRANSFORMER1	A	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
63	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-MCC-AT-13	MCC 125V BATTERY CHARGER 1 POWER FEEDER	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
64	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-MCC-AT-20	MCC 125V BATTERY CHARGER 2 POWER FEEDER	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
65	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-EDG-08AT2501	EDG BATTERY 12V, 200AH	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
66	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-UPS-BAT-01	UPS 300V DC 220V BATTERY RACK -108 CELLS	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
67	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-DCC-CB17	125VDC BATTERY CHARGER 1	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
68	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-DCC-CB18	125VDC BATTERY BANK 1	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
69	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-DCC-CB28	125VDC BATTERY CHARGER 2	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
70	ELC 3M VRLA type battery inspection	4312-90-DCC-CB29	125VDC BATTERY BANK 2	S	ELEC07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓					
71	MEC 1M Diesel Engine Inspection	4312-90-EDG-GENC2501	EDG DIESEL ENGINE, PERKIN, MODEL	S	MECH07-1	4312	every 1 month	20-Feb-26				✓			✓					✓
72	MEC 1M Diesel Engine Inspection	4312-90-FFW-010M001	FIRE WATER DIESEL FIRE PUMP	S	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26				✓			✓					
165	MEC 3M Diesel and Lube Oil Tank Inspect	4312-90-EDG-GENC2501	EDG DIESEL ENGINE, PERKIN, MODEL	S	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26		✓			✓		✓					
166	MEC 3M Diesel and Lube Oil Tank Inspect	4312-90-DMU-011M240	DEMIN STORAGE TANK	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26		✓			✓		✓					
167	MEC 3M Diesel and Lube Oil Tank Inspect	4312-90-FFW-010M105	FIRE WATER DIESEL DAY TANK	S	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26		✓			✓		✓					
73	MEC 1M Fork Lift Inspection	4312-90-CHC-MCC6L-70A-001	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 3 TONS	B	MECH07-1	4312	every 1 month	14-Jan-26	✓						✓					✓
119	MEC 2M Air Compressor	4312-90-CAU-015D101	CAU AIR COMP 1 SINGLE STAGE OIL INJECTED	B	MECH07-1	4312	every 2 months	2-Feb-26		✓		✓			✓	</				

GSPF11 Maintenance PM Plan Plant2 Y2026

No	Maintenance Item description	Functional Location	Description of functional location	ABC Indicator	Main Work Center	Planning Plant	Cycle Descriptions	schedule start	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
132	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-DMU-CP001A	DEMIN SYS SMB5 BISULFITE DOSING PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓					✓	
133	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-DMU-CP001B	DEMIN SYS SMB5 BISULFITE DOSING PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓					✓	
134	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-DMU-CP003A	DEMIN SYS CAUSTIC SODA DOSING PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓					✓	
135	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-DMU-CP003B	DEMIN SYS CAUSTIC SODA DOSING PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓					✓	
136	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-DMU-CP004A	DEMIN SYS REGEN HCl ACID DOSING PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓					✓	
137	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-DMU-CP004B	DEMIN SYS REGEN HCl ACID DOSING PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓					✓	
138	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1003	PHOSPHATE DOSING PUMP 1	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
140	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1004	PHOSPHATE DOSING PUMP 2	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
141	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1112	DOSING ANTIOXIDANT DOSING PUMP 1	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
142	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1113	DOSING ANTIOXIDANT DOSING PUMP 2	C	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
143	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1114	DOSING ANTIOXIDANT DOSING PUMP 3	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26			✓			✓			✓			✓
144	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1122	DOSING AMINE DOSING PUMP 1	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26			✓			✓			✓			✓
145	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1123	DOSING AMINE DOSING PUMP 2	C	MECH07-1	4312	every 3 months	20-Feb-26			✓			✓			✓			✓
146	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1132	CT COPPER CORROS INHIBIT INJECT PUMP1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
147	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1133	CT COPPER CORROS INHIBIT INJECT PUMP2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
148	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1142	CT DOSING NaOCl INJECTION PUMP1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
149	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1143	CT DOSING NaOCl INJECTION PUMP2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
150	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1162	CT SCALE/CORROS INHIBIT INJECT PUMP1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
151	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1163	CT SCALE/CORROS INHIBIT INJECT PUMP2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
152	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1172	CT DOSING ACID INJECTION PUMP1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
153	MEC 3M Chemical Dosing Pump Inspection	4312-90-CHA-014D1173	CT DOSING ACID INJECTION PUMP2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	13-Mar-26			✓			✓			✓			✓
154	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-05H3008-20 4/1 KE	CRANE ELEC WORK SHOP 2 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
155	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-1H01-001	HOIST ELEC INLET FILTER HOUSE 380 KGS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
156	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-1KCGL-70A-002	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 3 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
157	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-1KCGL-70A-003	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 5 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
158	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-1KCGL-70A-004	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 10 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
159	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-2H01-001	HOIST ELEC INLET FILTER HOUSE 380 KGS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
160	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-2KCGL-70A-002	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 3 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
161	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-2KCGL-70A-003	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 5 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	14-Jan-26	✓					✓						
162	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-2KCGL-70A-004	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 10 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
163	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-ATTO	CHAIN BLOCKS 3 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
164	MEC 3M Crane Inspection	4312-90-OHC-09H1L-001	HAND LIFT OFFLINE COMP WASH 1 TONS	B	MECH07-1	4312	every 3 months	14-Jan-26	✓				✓				✓			✓
168	MEC 3M Fan and Blower	4312-11-GT1-MCCG1-1FAN0180	RG LO TANK MIST EXTRACT FAN	B	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
169	MEC 3M Fan and Blower	4312-12-GT2-MCCG2-2FAN0180	RG LO TANK MIST EXTRACT FAN	B	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
170	MEC 3M Fan and Blower	4312-90-WTU-PP-01	WTU MAXIFIL CHAMBER FILTER PRESS	C	MECH07-1	4312	every 6 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
171	MEC 3M Fan and Blower	4312-18-S1-004D21	ST LO TANK VENT FAN	B	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
172	MEC 3M Fan and Blower	4312-18-S1-004D306	ST CONTROL OIL COOLER FAN	B	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Nov-26			✓			✓			✓			✓
173	MEC 3M Fan and Blower	4312-11-GT1-1FAN0841A	ENCLOSURE VENTILATION FAN A/B	B	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
174	MEC 3M Fan and Blower	4312-12-GT2-2FAN0841A	ENCLOSURE VENTILATION FAN A/B	B	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jan-26			✓			✓			✓			✓
175	MEC 3M Fan and Blower	4312-18-STG-004D320	STG ENCLOSURE VENT FAN A 1	C	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓					✓			✓			✓
176	MEC 3M GT Lube Oil and Hydraulic Filter	4312-11-GT1-1FLT0110A	LO SUPPLY FILTER	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓				✓			✓			✓
177	MEC 3M GT Lube Oil and Hydraulic Filter	4312-12-GT2-2FLT0110A	LO SUPPLY FILTER	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
178	MEC 3M GT Lube Oil and Hydraulic Filter	4312-11-GT1-1FLT0123	HYDRAULIC CONTROL UNIT FILTER	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
179	MEC 3M GT Lube Oil and Hydraulic Filter	4312-12-GT2-2FLT0123	HYDRAULIC CONTROL UNIT FILTER	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
180	MEC 3M LO sampling (Gas Comp GEG1-4)	4312-90-FGU-101D111	GAS COMP 1	A	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jul-26			✓			✓			✓			✓
181	MEC 3M LO sampling (Gas Comp GEG1-4)	4312-90-FGU-101D111	GAS COMP 2	A	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓					✓			✓			✓
184	MEC 3M LO sampling(Cooling Fan Gear Box)	4312-90-CTU-013GR102	CT FAN 2 GEARREDUCTOR	B	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓					✓			✓			✓
185	MEC 3M LO sampling(Cooling Fan Gear Box)	4312-90-CTU-013GR103	CT FAN 3 GEARREDUCTOR	B	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓					✓			✓			✓
186	MEC 3M LO sampling(Cooling Fan Gear Box)	4312-90-CTU-013GR104	CT FAN 4 GEARREDUCTOR	B	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓					✓			✓			✓
198	MEC 3M Pump Inspection	4312-11-GT1-MCCG1-1PMP0614	WATER WASHING PUMP POWER FEEDER	C	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26			✓			✓			✓			✓
199	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WTU-P1	WTU FILTER FEED PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
200	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WTU-P2	WTU FILTER FEED PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
201	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WTU-P3	WTU SLUDGE FEED PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
202	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WTU-P4	WTU SLUDGE FEED PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
203	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P006A	DEMIN SYS REGEN WATER PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
204	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P006B	DEMIN SYS REGEN WATER PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
205	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P001A	DEMIN SYS RO FEED PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
206	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P001B	DEMIN SYS RO FEED PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓				✓			✓			✓	✓
207	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P002A	DEMIN SYS HIGH PRESSURE PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
208	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P002B	DEMIN SYS HIGH PRESSURE PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
209	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P003	DEMIN SYS CIP PUMP	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
210	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P004A	DEMIN SYS BACK WASH PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
211	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P004B	DEMIN SYS BACK WASH PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
212	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P005A	DEMIN SYS MIXED BED FEED PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
213	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P005B	DEMIN SYS MIXED BED FEED PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
214	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-011D241	DEMIN TRANSFER PUMP1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
215	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-011D242	DEMIN TRANSFER PUMP2	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
216	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-0203	NEUTRALIZATION BASIN TRANSFER PUMP	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
217	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P007A	DEMIN SYS NEUTRALIZATION PUMP A	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
218	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DMU-P007B	DEMIN SYS NEUTRALIZATION PUMP B	C	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
219	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DRN-012D211	BLOWDOWN SUMP PUMP 1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
220	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-DRN-012D212	BLOWDOWN SUMP PUMP 2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
221	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WWU-012D201	WASTE OILWATER SEPARATOR SUMP PUMP 1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
222	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WWU-012D202	WASTE OILWATER SEPARATOR SUMP PUMP 2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26			✓			✓			✓			✓
223	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WWU-012D202	WASTE OILWATER SEPARATOR SUMP PUMP 2	B	MECH07-															

GSP11 Maintenance PM Plan Plant2 Y2026

No	Maintenance Item description	Functional Location	Description of functional location	ABC Indicator	Main Work Center	Planning Plant	Cycle Descriptions	schedule start	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
248	MEC 3M Pump Inspection	4312-12-GT2-2PMP0109	RG EMERGENCY OIL PUMP	S	MECH07-1	4312	every 6 months	1-Jan-26	✓			✓			✓			✓		
249	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-CTU-0130114	CT ACW+ABS CW PUMP 1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
250	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-CTU-0130115	CT ACW+ABS CW PUMP 2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
251	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-CTU-0130116	CT CHILLER CW PUMP	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
252	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-CTU-0130117	CT CHILLER CW PUMP	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
253	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-CTU-0130111	CT MAIN CW PUMP 1	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
254	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-CTU-0130112	CT MAIN CW PUMP 2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
255	MEC 3M Pump Inspection	4312-11-GT1-1200321	CHILLED CIRCULATION PUMP	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
256	MEC 3M Pump Inspection	4312-12-GT2-2200321	CHILLED CIRCULATION PUMP	B	MECH07-1	4312	every 3 months	6-Mar-26			✓			✓			✓			✓
257	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-WWU-0120222	WASTE WATER DISCHARGE PUMP 2	B	MECH07-1	4312	every 3 months	2-Feb-26		✓			✓			✓			✓	
258	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-FFW-0100101	FIRE WATER DIESEL FIRE PUMP	S	MECH07-1	4312	every 3 months	19-Apr-26	✓			✓			✓			✓		
259	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-FFW-0100102	FIRE WATER MOTOR FIRE PUMP (ELEC)	S	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓			✓		
260	MEC 3M Pump Inspection	4312-90-FFW-0100103	FIRE WATER JOCKEY PUMP	S	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Jan-26	✓			✓			✓			✓		
261	MEC 3M ST Lube Oil and Hydraulic Filter	4312-90-FGU-1010111	GAS COMP 1	A	MECH07-1	4312	every 3 months	15-Jul-26					✓		✓					
262	MEC 3M ST Lube Oil and Hydraulic Filter	4312-90-FGU-2010111	GAS COMP 2	A	MECH07-1	4312	every 3 months	1-Nov-26		✓			✓		✓				✓	
270	MEC 6M Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-1KCGL-70A-003	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 5 TONS	B	MECH07-1	4312	every 6 months	6-Mar-26			✓					✓				
271	MEC 6M Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-1KCGL-70A-004	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 10 TONS	B	MECH07-1	4312	every 6 months	6-Mar-26			✓					✓				
272	MEC 6M Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-2KCGL-70A-004	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 10 TONS	B	MECH07-1	4312	every 6 months	6-Mar-26			✓					✓				
273	MEC 6M Fogging System	4312-12-GT2-2PMP0550	SPRINT WATER PUMP	B	MECH07-1	4312	every 6 months	5-Feb-26		✓						✓				
274	MEC 6M Fogging System	4312-11-GT1-1PMP0550	SPRINT WATER PUMP	B	MECH07-1	4312	every 6 months	6-Mar-26			✓						✓			
75	MEC 1Y Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-05H3008-20 4/1 KE	CRANE ELEC WORK SHOP 2 TONS	B	MECH07-1	4312	every 12 months	6-Mar-26			✓									
76	MEC 1Y Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-2HOJ-001	HOIST ELEC INLET FILTER HOUSE 380 KGS	B	MECH07-1	4312	every 12 months	6-Mar-26			✓									
77	MEC 1Y Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-1KCGL-70A-002	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 3 TONS	B	MECH07-1	4312	every 12 months	6-Mar-26			✓									
78	MEC 1Y Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-2HOJ-001	HOIST ELEC INLET FILTER HOUSE 380 KGS	B	MECH07-1	4312	every 12 months	6-Mar-26			✓									
79	MEC 1Y Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-2KCGL-70A-002	CHAIN BLOCK ENCLOSURE 3 TONS	B	MECH07-1	4312	every 12 months	6-Mar-26			✓									
80	MEC 1Y Crane Inspection and Load Test	4312-90-OHC-KTGT	CHAIN BLOCKGMRS 2 TONS	B	MECH07-1	4312	every 12 months	6-Mar-26			✓									
81	MEC 1Y Diesel Engine Inspection	4312-90-EDG-GENG2501	EDG DIESEL ENGINE, PERKIN, MODEL	S	MECH07-1	4312	every 12 months	20-Feb-26		✓		✓								
82	MEC 1Y Diesel Engine Inspection	4312-90-FFW-0100101	FIRE WATER DIESEL FIRE PUMP	S	MECH07-1	4312	every 12 months	19-Apr-26												
83	MEC 1Y Gas Compressor Inspection	4312-90-FGU-1010111	GAS COMP 1	A	MECH07-1	4312	every 12 months	15-Jul-26						✓						
84	MEC 1Y Gas Compressor Inspection	4312-90-FGU-2010111	GAS COMP 2	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26							✓				✓	
85	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-90-FGU-1010111	GAS COMP 1	A	MECH07-1	4312	every 12 months	15-Jul-26							✓					
86	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-90-FGU-2010111	GAS COMP 2	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
87	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-90-FGU-2010111	GAS COMP 2	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
88	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-18-ST-004M214	ST LO COOLER	B	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
89	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-18-ST-004D306	ST CONTROL OIL COOLER FAN	B	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
90	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-11-GT1-1CLR0804A	INLET AIR COOLING COIL A	B	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
91	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-12-GT2-2CLR0804A	INLET AIR COOLING COIL	B	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
92	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-11-GT1-1CLR0140	LO COOLER	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
93	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-12-GT2-2CLR0140	LO COOLER	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
94	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-11-GT1-1CLR0160	RG LO LO COOLER	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
95	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-12-GT2-2CLR0160	RG LO LO COOLER	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
96	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-11-GT1-120M330	INLET AIR HEATER	C	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
97	MEC 1Y Inspection for Heat Exchanger	4312-12-GT2-220M330	INLET AIR HEATER	A	MECH07-1	4312	every 12 months	1-Nov-26											✓	
263	MEC 3Y Air Compressor	4312-90-CAU-0150101	CAU AIR COMP 1 SINGLE STAGE OIL INJECTED	B	MECH07-1	4312	every 36 months	2-Feb-26		✓										
264	MEC 3Y Air Compressor	4312-90-CAU-0150102	CAU AIR COMP 2 SINGLE STAGE OIL INJECTED	B	MECH07-1	4312	every 36 months	2-Feb-26		✓										
265	MEC 3Y Diesel Engine Inspection	4312-90-EDG-GENG2501	EDG DIESEL ENGINE, PERKIN, MODEL	S	MECH07-1	4312	every 36 months	20-Feb-26		✓										
266	MEC 3Y Diesel Engine Inspection	4312-90-FFW-0100101	FIRE WATER DIESEL FIRE PUMP	S	MECH07-1	4312	every 36 months	19-Apr-26				✓								
275	MEC 6Y Air Storage Vessel	4312-90-CAU-015M140	CAU COMPRESSED AIR RECEIVER TANK	B	MECH07-1	4312	every 6 months	20-Feb-26		✓						✓				

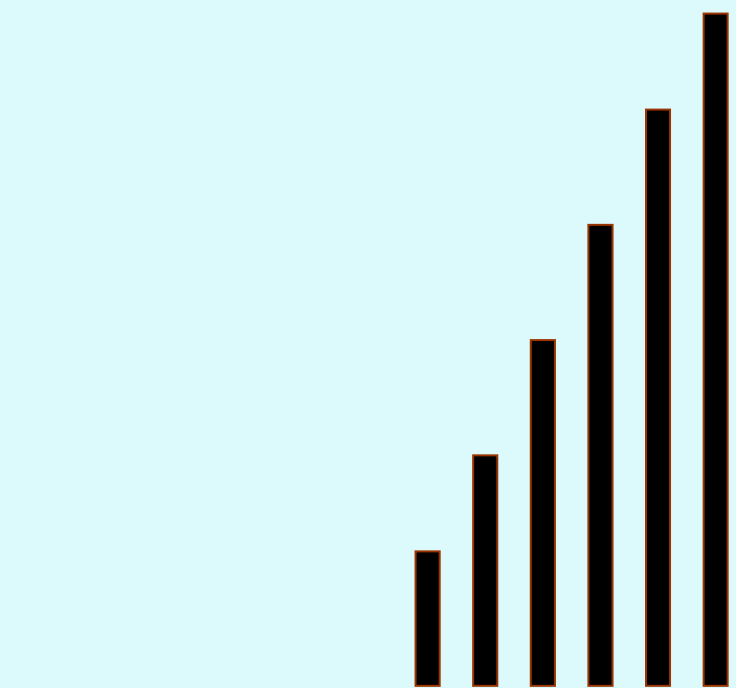

ภาคผนวก ข-3

ผลการตรวจวัด *Legionella* spp



SGS

Report No. : 2026-500006433-2 / 003-2 (Page 1 of 1) **Issued date:** February 26, 2026
Client : GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED
Address : 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140
Project Location : Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Analysis Report

Sample Type : *Legionella spp.*
Sampling Location : Eye wash #1
Sampling By : XXXXXXXXXX
Laboratory Name : SGS (Thailand) Limited
Sample Condition : Clear
Sampling Date : February 12, 2026
Sampling Time : 11:53 hr.
Received Date : February 12, 2026
Analysis Date : February 13-24, 2026

Parameter	Unit	Method	Result
<i>Legionella spp.</i>	CFU/l	ISO 11731: 2017	Not Detected

Remarks: - CFU/L = Colony Forming Units Per Liter
- N.D. = Not Detected, detection limit of *Legionella spp.* <100 (CFU/l).

TY/RS/JK/JK

Approved by XXXXXXXXXX
Technical Specialist Manager


LABORATORY ADDRESS: 1/209, and 1/211 Moo1, Soi Sukhumvit 2, Banchang, Banchang, Rayong, 21130

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

IE 015460 E

SGS (Thailand) Limited | 238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 t +66 (0)2 678 18 13 www.sgs.co.th

Member of the SGS Group

SGS

Report No. : 2026-500006433-2 / 003-2 **Issued date:** February 26, 2026
Client : GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED
Address : 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140
Project Location : Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Analysis Report

Sample Type : *Legionella spp.*
Reference : Suggestion Guideline

Analysis Results (CFU/l)	Action
Not Detected	No action required
<100,000	It shall be projected that maintenance practices may not satisfactory and shall advise to rectify maintenance program, monitor and follow-up within 24 hours after receiving the information.
100,000 – 1,000,000	It shall be projected that potentially hazardous situation and shall advise letter to warning letter to re-evaluate maintenance procedures including current water disinfection process, rectify, monitor and follow-up within 24 hours after receiving the information.
>1,000,000	It shall be serious condition to shut down the system immediately, decontaminate, clean and disinfect, monitor and follow-up.

References: - The method is ISO 11731: Water Quality-Detection and enumeration of *Legionella*.
- The guidelines is based on Department of Health Thailand.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS (Thailand) Limited | 238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 t +66 (0)2 678 18 13 www.sgs.co.th

Member of the SGS Group

SGS

Report No. : 2026-500006433-2 / 003-4 (Page 1 of 1) **Issued date:** February 26, 2026
Client : GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED
Address : 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140
Project Location : Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Analysis Report

Sample Type : *Legionella spp.*
Sampling Location : Eye wash #3
Sampling By : XXXXXXXXXX
Laboratory Name : SGS (Thailand) Limited
Sample Condition : Clear
Sampling Date : February 12, 2026
Sampling Time : 12:01 hr.
Received Date : February 12, 2026
Analysis Date : February 13-24, 2026

Parameter	Unit	Method	Result
<i>Legionella spp.</i>	CFU/l	ISO 11731: 2017	Not Detected

Remarks: - CFU/L = Colony Forming Units Per Liter
- N.D. = Not Detected, detection limit of *Legionella spp.* <100 (CFU/l).

TY/RS/JK/JK



Approved by

XXXXXXXXXX
Technical Specialist Manager

LABORATORY ADDRESS: 1/209, and 1/211 Moo1, Soi Sukhumvit 2, Banchang, Banchang, Rayong, 21130

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

IE 015462 E

SGS (Thailand) Limited | 238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 t +66 (0)2 678 18 13 www.sgs.co.th

Member of the SGS Group

SGS

Report No. : 2026-500006433-2 / 003-4 **Issued date:** February 26, 2026
Client : GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED
Address : 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140
Project Location : Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Analysis Report

Sample Type : *Legionella spp.*
Reference : Suggestion Guideline

Analysis Results (CFU/l)	Action
Not Detected	No action required
<100,000	It shall be projected that maintenance practices may not satisfactory and shall advise to rectify maintenance program, monitor and follow-up within 24 hours after receiving the information.
100,000 – 1,000,000	It shall be projected that potentially hazardous situation and shall advise letter to warning letter to re-evaluate maintenance procedures including current water disinfection process, rectify, monitor and follow-up within 24 hours after receiving the information.
>1,000,000	It shall be serious condition to shut down the system immediately, decontaminate, clean and disinfect, monitor and follow-up.

References: - The method is ISO 11731: Water Quality-Detection and enumeration of *Legionella*.
- The guidelines is based on Department of Health Thailand.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS (Thailand) Limited | 238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 t +66 (0)2 678 18 13 www.sgs.co.th

Member of the SGS Group

SGS

Report No. : 2026-500006433-2 / 003-5 (Page 1 of 1) **Issued date:** February 26, 2026
Client : GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED
Address : 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140
Project Location : Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Analysis Report

Sample Type : *Legionella spp.*
Sampling Location : Supply water at CCR
Sampling By : XXXXXXXXXX
Laboratory Name : SGS (Thailand) Limited
Sample Condition : Clear
Sampling Date : February 12, 2026
Sampling Time : 11:35 hr.
Received Date : February 12, 2026
Analysis Date : February 13-24, 2026

Parameter	Unit	Method	Result
<i>Legionella spp.</i>	CFU/l	ISO 11731: 2017	Not Detected

Remarks: - CFU/L = Colony Forming Units Per Liter
- N.D. = Not Detected, detection limit of *Legionella spp.* <100 (CFU/l).

TY/RS/JK/JK

Approved by XXXXXXXXXX
Technical Specialist Manager
SGS (THAILAND) LIMITED

LABORATORY ADDRESS: 1/209, and 1/211 Moo1, Soi Sukhumvit 2, Banchang, Banchang, Rayong, 21130

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

IE 015463 E

SGS (Thailand) Limited | 238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 t +66 (0)2 678 18 13 www.sgs.co.th

Member of the SGS Group

SGS

Report No. : 2026-500006433-2 / 003-5 **Issued date:** February 26, 2026
Client : GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED
Address : 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140
Project Location : Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Analysis Report

Sample Type : *Legionella spp.*
Reference : Suggestion Guideline

Analysis Results (CFU/l)	Action
Not Detected	No action required
<100,000	It shall be projected that maintenance practices may not satisfactory and shall advise to rectify maintenance program, monitor and follow-up within 24 hours after receiving the information.
100,000 – 1,000,000	It shall be projected that potentially hazardous situation and shall advise letter to warning letter to re-evaluate maintenance procedures including current water disinfection process, rectify, monitor and follow-up within 24 hours after receiving the information.
>1,000,000	It shall be serious condition to shut down the system immediately, decontaminate, clean and disinfect, monitor and follow-up.


References: - The method is ISO 11731: Water Quality-Detection and enumeration of *Legionella*.
- The guidelines is based on Department of Health Thailand.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.


SGS (Thailand) Limited | 238 TRR Tower, 19th-21st Floor, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 t +66 (0)2 678 18 13 www.sgs.co.th

Member of the SGS Group

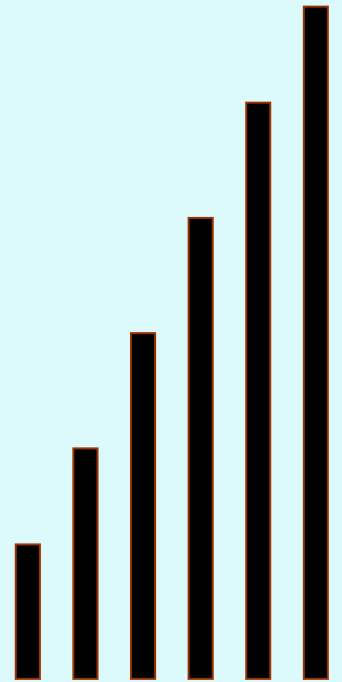

ภาคผนวก ข-4

ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร: การรายงานการกระทำ/สภาพการณ์
ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ
เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน

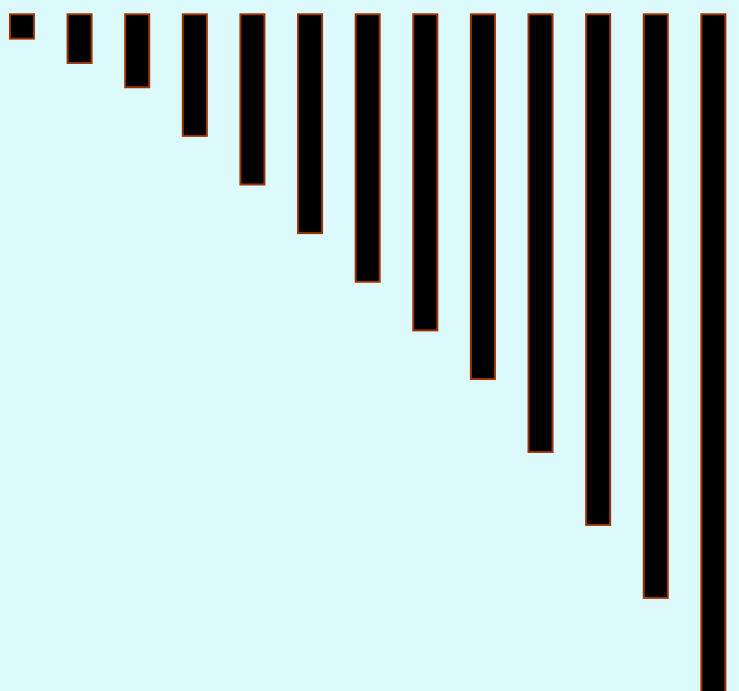



ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด					
หมายเลขเอกสาร	HES-CP-0028	สาขา	COO	Dep/Div.	HES
ชื่อเอกสาร	การรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน				
Revision	01	วันที่ประกาศใช้	15 เมษายน 2565	จำนวนหน้า	28
Softcopy Location:	GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / HES / Procedure				

ระบบมาตรฐานที่อ้างอิง / มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ที่	ระบบ / มาตรฐาน	ข้อกำหนด
1	ISO45001 : Occupational Health & Safety Management	10.2 อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้อง และการปฏิบัติการแก้ไข
2	PTT Group SHE Performance Measurement & Reporting Guideline	5.7.3) Data Reporting Procedures
3	แนวทางการจัดการอุบัติการณ์ กลุ่ม ปตท.	4a. Incident Management
4	Global reporting initiative (GRI) Standards, 2016 and 2018	102-8 , 403-2 306-3

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
นายสุชัย ขาววิจิตร	พนักงานความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
การแจกจ่ายเอกสาร :	

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่จะได้รับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมื่อมีการแก้ไข)

ที่	หน่วยงาน	รูปแบบเอกสาร
1	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Electronic

บันทึกการแก้ไขเอกสาร :

ตารางต่อไปนี้จะแสดงบันทึกการแก้ไขเอกสารฉบับนี้

Revision No.	DAR No.	Owner / Requestor	รายละเอียดที่แก้ไขเอกสาร	วันที่ประกาศใช้เอกสาร
01	DAR-2021-00074	Panya	1.เปลี่ยนแบบฟอร์ม Procedure 2.แก้ไขเนื้อหาทั้งหมด	15 เมษายน 2565

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ (พื้นที่นำเอกสารนี้ไปปฏิบัติ):

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการหน่วยงานที่นำเอกสารฉบับนี้ไปปฏิบัติ .

ที่	หน่วยงาน	ชื่อของหน่วยงาน
1	ทุกหน่วยงาน	All

การฝึกอบรม

[]	ไม่ต้องการฝึกอบรม	เหตุผล	หมายเหตุ
[✓]	ต้องการฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	1.พนักงานเครื่องจักร

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

ที่	ประเภทเอกสาร	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร	วันประกาศใช้
1	เอกสารสนับสนุน	SQM-WI-000	GPSC Group SHE Performance Measurement and Reporting Guideline	
2	แบบฟอร์ม	SQM-F-0008	แบบรายงานเหตุการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-Standard)	
3	แบบฟอร์ม	SQM-F-0009	แบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)	
4	แบบฟอร์ม	SQM-F-0010	แบบรายงานเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ (Accident)	

การควบคุมเอกสาร :

ผู้จัดทำเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
-	คณะทำงาน GPSC SSHE Culture Taskforce	8 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ทบทวนเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี
นางนันทริญา บัวสรวง	ผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ภาคกลาง	1 มีนาคม 2565
นายวิมลพร กล้าหาญ	วิชาการผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พื้นที่อื่นๆ	1 มีนาคม 2565
นายธนวุฒิ ชัยเบญจกุล	ผู้จัดการส่วนบริหารระบบคุณภาพองค์กร	1 มีนาคม 2565
นายเสาวชัย สุขเกษม	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1 มีนาคม 2565

ผู้อนุมัติเอกสาร:

ชื่อ – นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง
นายศิริเมธ ลิ้มการณ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

สารบัญ	
1.วัตถุประสงค์	5
2.ขอบเขต	5
3.คำศัพท์และคำนิยาม	5
4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ	11
5.รายละเอียดกระบวนการ	14
5.1 การรายงานเหตุการณ์	14
5.2 การทบทวนรายงาน	16
5.3 การแต่งตั้งทีมวิเคราะห์เหตุการณ์	16
5.4 การพิจารณาและตัดสินใจ	17
5.5 เทคนิคการสอบสวนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause)	22
5.6 การสอบสวนและยืนยันความเสี่ยง	22
5.7 การมอบหมายการแก้ไข	23
5.8 การบันทึกผลการสอบสวน	23
5.9 การบันทึกผลการแก้ไข	23
5.10 การตรวจรับการแก้ไข	23
5.11 การจัดเก็บและการจัดทำสถิติและการสื่อสารเพื่อลดบทเรียน	24
5.12 สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ	24
6. การทบทวนวิธีปฏิบัติงาน	25
7. ภาคผนวก	26
7.1 ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ	26
7.2 ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	27
7.3 ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

GPSC Group

Page No. 5

ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)

Revision No. 01

ชื่อเอกสาร: การรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

วันที่ประกาศ 15 เมษายน 2565

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน

Doc. No.: HES-CP-0028

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการรายงานการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-standard) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อุบัติเหตุ (Near miss) อุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ผิดปกติ (Abnormalities Reports) และการสอบสวน (Investigation) ด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

2. เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อหาแนวทางการควบคุม และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดซ้ำอีก

4. เพื่อลดข้อบกพร่อง ความผิดพลาดและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากข้อบกพร่องในการออกแบบ ติดตั้ง และปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2. ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัติงานนี้ใช้ในการรายงานการกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวนด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เนื่องจากการดำเนินงานในขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานและผู้รับเหมา ทั้งที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของโรงงาน และระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่ม อุบัติการณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Incidents) ครอบคลุมเหตุการณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอันได้แก่

- การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Unsafe action / Unsafe Condition)
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุ (Near miss)
- เหตุการณ์ผิดปกติ (Abnormalities Reports)
- เหตุการณ์ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Event)
- อุบัติเหตุ (Accident)

3. คำศัพท์และคำนิยาม

คำศัพท์	คำจำกัดความ
บริษัทฯ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
การรายงานอย่างเป็นทางการ	การรายงานผ่านระบบ Web-Accident หรือแบบฟอร์มที่กำหนด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Personal Safety)	การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดภัยอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน (อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)
การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub-standards)	การกระทำหรือสภาพการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายหรือมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำ điหรือควบคุม

GPSC Group		Page No. 6
ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)		Revision No. 01
ชื่อเอกสาร: การรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน		วันที่ประกาศ 15 เมษายน 2565
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน		
Doc. No.: HES-CP-0028		
คำศัพท์	คำจำกัดความ	
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety)	กระบวนการในการป้องกันหรือลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นผลจากการเบี่ยงเบนของสภาวะกระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยไม่รู้นจากการดำเนินงานด้านเครื่องกระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมทั้งขั้นตอนดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา (อ้างอิงตาม ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559)	
อุบัติเหตุ (ด้านความมั่นคงปลอดภัย) อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Incident)	อุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หรือ เหตุการณ์ผิดปกติ (Abnormalities) ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยอาจส่งผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายกรณีร่วมกัน ดังนี้ 1) ผลกระทบต่อบุคคล ได้แก่ การทำให้เกิดความบาดเจ็บป่วย/เสียชีวิต เป็นต้น 2) ผลกระทบต่อทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่ การทำให้เครื่องจักร/อุปกรณ์/ทรัพย์สินต่างๆ เสียหาย โดยคิดเป็นมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 3) ผลกระทบด้านการทำงานหยุดชะงัก/สูญเสียโอกาสในการผลิต ได้แก่ การทำให้กระบวนการทำงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถทำการผลิตได้ ความเสียหายนี้ต้องคิดเป็นมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมี และ/หรือการระบายมลภาวะเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5) ผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร ได้แก่ ทำให้ชื่อเสียงขององค์กรถูกมองไปทางด้านลบ และ/หรือความเชื่อถือต่อองค์กร 6) ผลกระทบด้านการรั่วไหลของข้อมูล ได้แก่ การรั่วไหลของกลยุทธ์ แผนธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นต่างๆ และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งความเสียหายนี้ต้องคิดเป็นมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 7) ผลกระทบต่อสาธารณชน ได้แก่ การที่ต้องอพยพชุมชนออกจากพื้นที่หรือต้องให้ชุมชนหลบภัยอยู่ในบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชน	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำ điหรือควบคุม

GPSC Group		Page No. 7
ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)		Revision No. 01
ชื่อเอกสาร: การรายงานการกระทำ/ สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน		วันที่ประกาศ 15 เมษายน 2565
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน		
Doc. No.: HES-CP-0028		
คำศัพท์	คำจำกัดความ	
เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)	เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย แต่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (Accident) หรือเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	
อุบัติเหตุจากการทำงาน (Work related accident)	อุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในและนอกพื้นที่ของบริษัทฯ	
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost time accident: LTA)	การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายถึงขั้นหยุดงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานในวันทำงานถัดไป หรือการทำงานที่รับผิดชอบตามปกติได้ ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีพนักงานที่มาทำงานแล้วมานอนพักในโรงพยาบาล หรือโดยใช้ใบรับรองแพทย์ออกมาเห็นให้หยุดพักรักษาพยาบาล เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบกรณีพิจารณา หมายเหตุ: 1) กรณีเกิดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเสียชีวิต และการบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพถาวรให้ถือว่าเป็นรวมเป็น อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานด้วย 2) ไม่รวมรวมการทำงานโดยการเปลี่ยนลักษณะงานที่ปฏิบัติประจำเป็นงานชั่วคราว 3) อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไป-กลับ บ้านพักกับที่ทำงานประจำ ไม่นับเป็นอุบัติเหตุจากการทำงาน ยกเว้นในกรณีเป็นรถที่บริษัทฯ จัดให้บริการ	
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (Fatalities)	การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต	
การบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพถาวร (Permanent total disabilities: PTD)	การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นเหตุให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยถึงขั้นทุพพลภาพถาวร	
ทุพพลภาพ (Disability)	การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้การสูญเสียสมรรถภาพจิตต้องวินิจฉัยโดยแพทย์ด้านจิตเวช กรณีที่ผู้บาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ถึงแม้จะสามารถให้กลับมามีงานในด้านหนึ่งอื่นที่ไม่บันทึกเป็นกรณีทุพพลภาพ โดยไม่ต้องบันทึกเป็นการเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก ลักษณะงาน หรือโอนย้ายซ้ำอีก เพื่อป้องกันการบันทึกซ้ำซ้อน	
การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน (Restricted workday case: RWC)	อุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานประจำที่รับผิดชอบได้ โดยถูกจำกัดลักษณะการทำงาน หรือโอนย้ายไปทำงานในหน้าที่อื่นๆ	
การรับการรักษาทางการแพทย์ (Medical treatment case: MTC)	อุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสามารถกลับมา	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำ điหรือควบคุม

GPSC Group		Page No. 8
ระเบียบปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Procedure)		Revision No. 01
ชื่อเอกสาร: การรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน		วันที่ประกาศ 15 เมษายน 2565
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน		
Doc. No.: HES-CP-0028		
คำศัพท์	คำจำกัดความ	
	ทำงานได้ตามปกติโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ และไม่ถูกจำกัดลักษณะการทำงาน ตัวอย่างกรณีการรับการรักษาทางการแพทย์ ได้แก่ - การรักษาการติดเชื้อ - การทำความสะอาดแผลและทายาฆ่าเชื้อโรคต่อเนื่อง - การรักษาแผล ที่มีความลึกถึงชั้นหนังแท้ หรือลึกลงเนื้อ - การเย็บแผลจากความร้อน (Burn) หรือใช้การดัดเพื่อให้ขอบแผลชิดกัน - การนำสิ่งแปลกปลอมที่ฝังในลูกตาออก - การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากบาดแผล ในกรณีที่มีความยุ่งยาก จากขนาดตำแหน่งและความลึกของสิ่งแปลกปลอมที่ฝัง - การให้ยาต่อเนื่องจากการปริมาณ (Dose) ได้ครึ่งแรก - การประคบ บำบัดด้วยความร้อน ความเย็น หรือยาปรับแผลต่อเนื่อง - การตัดแต่งแผล ตัดผิวหนังที่ตายออก - พบความผิดปกติจากการวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ (X-Ray) การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล	
การรับการปฐมพยาบาล (First aid case: FAC)	การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรก การบาดเจ็บเล็กน้อยจากการทำงานหรือจากการถูกของมีคมชนิดสั้น กราบต ถูกฉกหรือถูกสากกัดต่าง ๆ ที่ได้รับการรักษาหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งโดยปกติไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือหากไปพบแพทย์ก็มิถือเป็นอาการปฐมพยาบาล อาทิ เช่น - การทายาฆ่าเชื้อโรคในครั้งแรก - การรักษาแผลจากความร้อน (Burn) ผิวหนังชั้นแรก - การใช้ผ้ายืดพันแผล (Elastic bandage) ในครั้งแรก - การดัดนิ้วข้อเพื่อปิดแผล - การนำสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้ฝังในลูกตาออก - การนำสิ่งแปลกปลอมออกจากบาดแผล ในกรณีธรรมดา - การประคบบำบัดด้วยความร้อน ความเย็น - การใช้ยาที่ฝังทางแผลที่ออก - ไม่พบความผิดปกติจากการวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ (X-Ray)	
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (Occupational illness case: OIC)	อาการผิดปกติหรือสภาวะไม่ปกติของอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการทำงาน (ความเป็นไปได้ในการเจ็บป่วยมากกว่า 50% มีสาเหตุมาจากการทำงาน) และ/หรือเป็นการเจ็บป่วยจากการทำงานตามคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรายการโรคอันเนื่องมาจากการทำงานตามที่กระทรวงแรงงาน	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำ điหรือควบคุม

คำศัพท์	คำจำกัดความ
	กำหนด การเจ็บป่วยจากการทำงานอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิด เนื่องมาพร้อมกันหรือต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุมาจากการหายใจ การสูดดม การกิน หรือการสัมผัสโดยตรง ประกอบด้วย
1) โรคจากการติดเชื้อและพาราสิต ได้แก่ โรคมาลาเรีย อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบจากการติดเชื้อ โรคบิด โรคท้องร่วง (Lambliasis) โรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน (Legionnaire's disease)	
2) โรคและอาการผิดปกติทางผิวหนัง ได้แก่ ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ สัมผัสผื่น ผื่นแพ้สัมผัสจากยีนแพ้ ผื่นแพ้จากการระคายเคือง ผื่นแพ้ จากพืชหรือสารกระตุ้น ผิวหนังและโรคสะเก็ดเงิน	
3) สภาพทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและสารพิษ ได้แก่ โรคปอด จากการสูดฝุ่นแร่ (silicosis) โรคปอดจากการสูดสารแอสเบสตอส (asbestosis) โรคปอดจากการสูดสารเคมีจากการทำงาน ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ถุงลมอักเสบ หอบหืด คออักเสบ จุกอกอักเสบหรือรุนแรง อย่างฉับพลันจากการรับสารเคมี ฝุ่น ก๊าซหรือฟุ้ง	
4) ความเป็นพิษ (ผลกระทบจากวัตถุมีพิษ) ได้แก่ พิษจากสารตะกั่ว ปรอท สารหนู แคดเมียมหรือโลหะหนักอื่นๆ พิษจากก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซชนิดอื่นๆ พิษจาก ตัวทำลายพิษ พิษจากยาฆ่าแมลง พิษจากสารเคมีอื่นๆ เช่น สารเบนซีน อีพิกัลวรีนและฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นต้น	
5) อาการผิดปกติของส่วนแขนและลำคอ ได้แก่ เอ็น ข้อ และถุงน้ำว่องได้ ไขข้อ เส้นเลือดอุดตันอักเสบ อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อที่ได้รับการกระทบกระเทือนซ้ำซาก (Repetitive strain injury: RSI)	
6) อาการผิดปกติของส่วนขาและหลัง ได้แก่ เอ็น ข้อ และถุงน้ำว่องได้ ไขข้อ เส้นเลือดอุดตันอักเสบ อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อที่ได้รับการกระทบกระเทือนซ้ำซาก รวมถึงอาการผิดปกติ ของส่วนหลังที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน	
7) โรคเมื่อยของระบบเลือด ได้แก่ เนื่องจาเชลล์เม็ดเลือดขาว เม็ด ในกระเพาะปัสสาวะ โรคภูมิแพ้ และโรคเมื่อยของระบบเลือดและเลือด ที่ไหลเวียนอย่างช้าๆ	
8) อาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความเครียดทางจิตใจ ได้แก่ ความ สะเทือนใจ โรคประสาท โรคเครียด อาการผิดปกติจากการทำงานของ ระบบทางเดินอาหาร การปวดศีรษะจากความตึงเครียดซ้ำแล้วซ้ำอีก	
9) การสูญเสียการได้ยิน	

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องในการควบคุม

คำศัพท์	คำจำกัดความ
	อาการผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ อาการผิดปกติทางกายภาพ เช่น การสัมผัส ความร้อน การสัมผัสแสงแดด การปล่อยความร้อนและผลกระทบอื่นๆ ของ ความตึงเครียดจากความร้อนหรือความเย็น ผลจากความเย็นจัด และ ผลกระทบจากการทำงานในอุณหภูมิต่ำ โรคหลอดเลือดในหลอดเลือดดำจาก พองอากาศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความดันขณะขึ้นสู่อากาศ (Caisson diseases) ผลกระทบจากรังสีชนิดก่อกวน (รังสีเอกซ์ เบต้าและแกมมา เรเดียม) และรังสีชนิดไม่ก่อกวน (แสงจากการเชื่อมด้วยไฟฟ้า รังสีอัลตรา ไวโอเล็ต คลื่นไมโครเวฟ ผิวหนังไหม้จากแสงแดด) สารกัมมันตรังสี การ สัมผัสเคือง
พนักงานบริษัท	พนักงานบริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน กลุ่ม รวมถึงพนักงานทดลองงาน
ผู้รับเหมา	บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสำนักงานประจำของบริษัทฯ หรือนิติบุคคล ที่บริษัทฯ ใ้ ว่าจ้างให้มาดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้บริษัทฯ และให้หมายรวมถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รับเหมาช่วยด้วยไม่ว่าจะเหมาช่วงที่ช่วงก็ตาม โดยมีการกำหนดประเภทของผู้รับเหมาเป็น 2 ประเภท 1) ผู้รับเหมาประจำ (Supervised Contractor) หมายถึง ผู้รับเหมาที่ บริษัทฯ มีการตกลงว่าจ้างหรือมีการทำสัญญาจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯ ดังนี้ - เป็นลักษณะการตกลงว่าจ้างปีต่อปี หรือมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และ ต้องปฏิบัติงานประจำอยู่ในพื้นที่ที่อยู่กับดูแล และรับผิดชอบโดย บริษัทฯ หรือ - ผ่านขั้นตอนการสรรหาตามระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล และมีการทำสัญญาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานประจำอยู่ ในพื้นที่ที่อยู่กับดูแล และรับผิดชอบโดยบริษัทฯ 2) ผู้รับเหมาทั่วไป (Independent Contractor) หมายถึง ผู้รับเหมาที่ บริษัทฯ มีการตกลงว่าจ้างให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว หรือเป็น โครงการระยะสั้น หรือระยะยาว โดยแบ่งเป็น - ผู้รับเหมาระยะสั้น (Short Term Contractor) หมายถึง ผู้รับเหมา ทั่วไปที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน - ผู้รับเหมาระยะยาว (Long Term Contractor) หมายถึง ผู้รับเหมา ทั่วไปที่เข้ามา ปฏิบัติงานมากกว่า 15 วัน แต่ไม่เข้าข่ายผู้รับเหมา ประเภท ผู้รับเหมาประจำ (Supervised Contractor)

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องในการควบคุม

คำศัพท์	คำจำกัดความ
ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย กระบวนการผลิต	เหตุการณ์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวง อย่างเช่น เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหกรั่วไหล การปล่อยของสารเคมี อันตรายในปริมาณมากที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น	พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีระดับหรือตำแหน่งสูงกว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ ผู้รายงานความเสียหายกับปัญหา
ผู้รายงาน	ผู้ประสบเหตุ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ หรือผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน	พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ ประจำสาขานั้น ควบคุม ดูแลปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผู้จัดการส่วนของผู้รายงานหรือผู้ประสบเหตุ ผู้ควบคุมงาน
ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงานหรือผู้ประสบเหตุ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน	ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานต้นสังกัดของผู้รายงานหรือผู้ประสบเหตุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (CEO)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนั้นๆ และหรือผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องการ แก้ไขและป้องกันปฏิบัติการนั้นๆ
ปตท.	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SSHE Site	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ หรือ ผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัย ประจำพื้นที่
ผู้จัดการส่วน SSHE	ผู้จัดการส่วนความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำ พื้นที่
SSHE Corporate	พนักงานส่วนบริหารระบบความปลอดภัย

4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ผู้รายงาน

- รายงานเหตุการณ์ / อุบัติเหตุ /เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ / เหตุการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ต่อหัวหน้างานและ / หรือ
SSHE site ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ทำให้โดยการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จะต้องทำ
- กรอกรายงานเหตุการณ์ โดยระบุรายละเอียดตามที่กำหนดตามแบบรายงานผ่านช่องระบบการรายงานผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ และหรือแบบฟอร์มรายงานตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- ติดตามความคืบหน้าของรายงานผ่านงานที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องในการควบคุม

4.2 หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ประสบเหตุ (H+1)

- ให้ข้อคิดเห็น ทบทวน และติดตามข้อมูลที่เป็นข้อควรระวังเหตุการณ์
- จัดทำรายงานเหตุการณ์ตามแบบที่กำหนดและรายงานต่อผู้จัดการส่วนหรือผู้บังคับบัญชาในระดับถัดไปและ SSHE
site ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงเป็นผู้ให้คำแนะนำและเตือนเหตุการณ์ที่ต้องคณะกรรมการสอบสวน
- ร่วมเป็นทีมวิเคราะห์เหตุการณ์
- ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการครบถ้วนตามที่กำหนด
- รายงานเหตุการณ์และการดำเนินการตามสายบังคับบัญชา

4.3 พนักงานความปลอดภัยประจำพื้นที่/SSHE Site

- ประสานและ/หรือ นำผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
- แจ้งเหตุการณ์เบื้องต้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบตามเกณฑ์การแจ้งเตือนเหตุการณ์
- ประเมินการจัดประเภทเบื้องต้นของเหตุการณ์ (incident initial classification)
- ปรึกษากับผู้จัดการของผู้ประสบเหตุเพื่อจัดตั้งทีมวิเคราะห์อุบัติเหตุ
- ติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์
- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะการทีมวิเคราะห์อุบัติเหตุและเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ในการสืบสวน
เหตุการณ์ในทีมวิเคราะห์อุบัติเหตุ
- สื่อสารข้อมูลและการถอดบทเรียน (Lesson learned) ประเด็นที่สำคัญของเหตุการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.4 ผู้จัดการส่วนที่เกี่ยวข้อง/ผู้บังคับบัญชาลำดับที่ 2 ของผู้ประสบเหตุ (H+2)

- ทบทวนและอนุมัติรายงานเหตุการณ์ และทำการดำเนินการตามกระบวนการร่วมกับ SSHE Site
- ทบทวนและอนุมัติรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ทบทวนและอนุมัติมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ
- ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการ
ครบถ้วนตามที่กำหนด
- รายงานเหตุการณ์และการดำเนินการตามสายบังคับบัญชา

4.5 ผู้จัดการส่วนความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- ให้ข้อคิดเห็นและทบทวนรายงานเหตุการณ์การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงกับผู้จัดการส่วนของผู้ประสบ
เหตุ
- ให้ข้อคิดเห็นและทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
- ให้ข้อคิดเห็นและทบทวนมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ
- ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการ
ครบถ้วนตามที่กำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกบอล เทคเวอร์ จินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องในการควบคุม

- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่มอบหมายอุบัติเหตุและเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ในการสืบสวนเหตุการณ์ในทีมสืบสวนในภาคมีความจำเป็น
- สื่อสารข้อมูลและการตอบรับ (Lesson learned) ประเด็นที่สำคัญของเหตุการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.6 ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

- สนับสนุนและให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการตามต้นแบบที่กำหนด
- ติดตามตรวจสอบว่าพนักงานในสายงานปฏิบัติขั้นตอนการรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน ตามที่บริษัท กำหนด
- ดำเนินการวิเคราะห์อุบัติเหตุ เพื่อหาสาเหตุและกำหนดมาตรการเชิงรุก สำหรับป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในสายงานร่วมกับทีม SSHE

4.7 ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส SSHE

- ดำเนินการวิเคราะห์อุบัติเหตุ เพื่อหาสาเหตุและกำหนดมาตรการเชิงรุก สำหรับป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท
- ติดตามตรวจสอบว่าขั้นตอนการรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน ได้ถูกดำเนินการตามที่บริษัท กำหนด
- ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการตามต้นแบบที่กำหนด
- ให้ข้อคิดเห็นและทบทวนรายงานเหตุการณ์การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรง รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
- สรุปและรายงานเหตุการณ์และการดำเนินการให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ
- กำหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุและการสื่อสารข้อมูลและการตอบรับ (Lesson learned) ประเด็นที่สำคัญของเหตุการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4.8 SSHE Corporate

- สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน ได้ถูกดำเนินการตามที่บริษัท กำหนด
- ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- รวบรวมและวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงาน SSHE Site เพื่อหาสาเหตุและกำหนดมาตรการเชิงรุก สำหรับป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท
- สรุปและรายงานเหตุการณ์และการดำเนินการให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ


เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โดคอม เทคโรรี่ จินเบอรี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรายงาน

4.9 ทีมวิเคราะห์อุบัติเหตุ

- ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด
- จัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
- รายงานเหตุการณ์และการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5.รายละเอียดกระบวนการ

การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

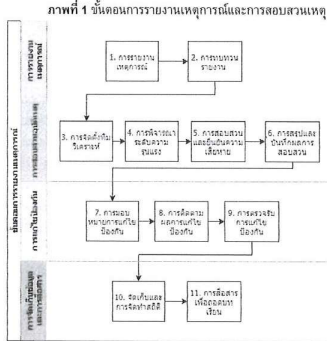

5.1 การรายงานเหตุการณ์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับนิยามข้างต้นให้ผู้รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประสบเหตุหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์นำภาพ/ภาพร่างรายงานทันที ดังต่อไปนี้

1. รายงานรายละเอียดเหตุการณ์เบื้องต้นโดยอาจให้กับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ที่ทราบทันทีหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และแจ้งให้ทราบเบื้องต้น ผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอสื่อสาร หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรณีผู้ประสบเหตุ หรือผู้ทำให้อุบัติเหตุขึ้น ไม่อยู่ในวิสัยที่จะรายงานได้ เช่น ได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานเป็นลำดับมายังผู้บังคับบัญชาคาดลำดับขั้นของผู้ประสบเหตุต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โดคอม เทคโรรี่ จินเบอรี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรายงาน

1. เขียนรายงานใน GPSC-Web Accident หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในลำดับต่อไป
2. ในกรณีที่คาดว่าจะมีผลกระทบต้องประสานงานกับทีมวิสัญญีแพทย์และกิจการสาธารณะเพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานราชการและชุมชนที่เกี่ยวข้องให้ทันตามขั้นตอนปฏิบัติงาน Crisis Communication Procedure (VRS_CP_0001)
3. การรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงไปยัง ปลต. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กลุ่ม ปลต. กำหนดตามขั้นตอนการปฏิบัติ แนวทางการจัดการอุบัติเหตุ กลุ่ม ปลต. (S-มปย-99-0105) โดยให้ผู้ประสบเหตุ ผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้พบเห็นที่ด้าน SSHE พิจารณาว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่หลวง (Catastrophic Incident) หรืออุบัติเหตุร้ายแรง (Major Incident) ด้าน SSHE ตามนิยามหรือไม่ โดยประเมินจากผลกระทบทั้ง 4 ด้านดังนี้
 1. **อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล** ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยซึ่งสามารถบ่งระดับความรุนแรงได้ ดังนี้ การเสียชีวิต การพหุสภาพสิ้นเชิงถาวร การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพ การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน การรับการรักษาทางการแพทย์ การรับการปฐมพยาบาล ทั้งนี้สามารถอ้างอิงนิยามและวิธีการคำนวณจากแนวทางการวัดผลและการรายงานต่อผู้บังคับบัญชารายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยของกรม ปลต. (PTT SSHE Performance Measurement and Reporting Guidelines)
 2. **อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน** เช่น ความเสียหายต่อเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดค่าความเสียหายของอุบัติเหตุ
 3. **อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม** เช่น สารเคมีรั่วไหล หรือ ระหว่างการขนส่ง ส่งปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 4. **อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือภาพลักษณ์ต่อองค์กร หรือเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน** เช่น การละเมิดกฎหมายที่มีผลโทษ การร้องเรียนของชุมชน หรืออุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน และเป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชน

หมายเหตุ หากเกิดเหตุฉุกเฉินตามนิยามตามแนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ "กลุ่ม ปลต." (PTT Group Emergency and Crisis Management Guideline) และมีความสูญเสียเข้าข่ายอุบัติเหตุใหญ่หลวงหรือร้ายแรงให้รายงานตามแบบรายงานเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตกลุ่ม ปลต. ภายใน 24 ชั่วโมง เพียงอย่างเดียว

5. การรายงานการกระทำ/สภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เหตุการณ์ผิดปกติ ด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทางอาชญาและดำเนินการออกใน GPSC-Web Accident หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ตามตารางที่ 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โดคอม เทคโรรี่ จินเบอรี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรายงาน

ตารางที่ 1 ระยะการรายงานเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์

ระดับ	ผู้ประสบเหตุ	ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่(GPSC)	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย(GPSC Safety)	ปลต.	การรายงาน Web-Accident หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนด
เล็กน้อย (Low)	ทันทีที่เกิดเหตุ	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	-	-	-	-	-	ภายใน 24 ชั่วโมง
ปานกลาง (Medium)	ทันทีที่เกิดเหตุ	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	-	-	-	-	ภายใน 24 ชั่วโมง
ร้ายแรง (Major)	ทันทีที่เกิดเหตุ	ภายใน 12 ชั่วโมง	ภายใน 12 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	-	-	ภายใน 24 ชั่วโมง
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	ทันทีที่เกิดเหตุ	ภายใน 12 ชั่วโมง	ภายใน 12 ชั่วโมง	ภายใน 12 ชั่วโมง	ภายใน 12 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง	ภายใน 24 ชั่วโมง

5.2 การทบทวนรายงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำพื้นที่และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของฝ่ายงานจะพิจารณาความถูกต้องของรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดและพิจารณาถึงความถูกต้องตามนิยามจำเป็นในการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุตามระยะเวลาที่กำหนด

5.3 การแต่งตั้งทีมวิเคราะห์เหตุการณ์

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของฝ่ายงานจะพิจารณาว่าเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุหนึ่งต้องมีการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุ เพื่อค้นหาสาเหตุ จะทำการแต่งตั้งทีมวิเคราะห์ใน GPSC-Web Accident หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนดตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

1. เหตุการณ์ที่เข้าข่ายต้องได้รับการสอบสวนทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยทีมสอบสวนที่เหมาะสม โดยองค์ประกอบของทีมขึ้นอยู่กับความรุนแรงและการจำแนกประเภทของเหตุการณ์ ตามตารางที่ 2
2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมทีมวิเคราะห์เพิ่มเติมจะต้องเป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวน
3. หัวหน้าทีมวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ตามตารางที่ 2 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้เป็นการพิจารณาโดยผู้ที่มีความเหมาะสมสูงสุดในทีมวิเคราะห์ตามความเหมาะสม และสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
4. วิเคราะห์ปัจจัยของสาเหตุเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause) และกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ **ไม่ได้เป็นการหาผู้กระทำผิดเพื่อลงโทษแต่อย่างใด**

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โดคอม เทคโรรี่ จินเบอรี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรายงาน

ตารางที่ 2 การแจ้งข้อคณะกรรมการสอบสวนเหตุ

ระดับ	ผู้ ประสบ เหตุ	คน รอบ	ผู้บังคับบัญชา ชั้นต้นของผู้ ประสบเหตุ	SSHE role (เฉพาะผู้ บริหาร)	ผู้จัดการ ฝ่าย อาชีว ประสบ เหตุ	ผู้จัดการ ฝ่าย ส่วน SSHE	ผู้จัดการ ส่วนที่ เกี่ยวข้อง	ผู้จัดการ ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	ผู้บังคับบัญชา สูงสุดของสาย งาน(COO, CFO,SS,BDE)	CEO (Optional)
เล็กน้อย (Low)	X	X	X (Leader)	X						
ปานกลาง (Medium)	X	X	X	X	X (Leader)	X	X			
ร้ายแรง (Major)	X	X	X	X	X (Leader)	X	X	X	X	
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	X	X	X	X	X (Leader)	X	X	X	X	X

หมายเหตุ : กรณีผู้รับเหมาทุกประเภท ต้องมีผู้ควบคุมงาน(พนักงานของบริษัทฯ) และผู้บังคับบัญชาของบริษัทผู้รับเหมาเข้าร่วม
สอบสวนด้วยทุกครั้ง

5.4 การพิจารณาระดับความรุนแรง

ทีมวิเคราะห์ดำเนินการประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

5.4.1 ด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Personal Safety)

5.4.1.1 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล (การบาดเจ็บ)

เมื่อผู้ประสบเหตุเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย (personal Injury) ให้พิจารณาระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล (การบาดเจ็บ)

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	- มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล - การเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล - การบาดเจ็บที่เป็นแผลเล็กน้อย - แผลจากไฟไหม้หรือของร้อนลวก ระดับ 1 หมายถึง แผลที่มีลักษณะบวมแดงเล็กน้อยและ ปวดแสบปวดร้อน ไม่มีตุ่มพอง หรือพองหลุดลอก มีลักษณะเดียวกับรอย แผลเบา มัก เกิดจากถูกน้ำ ร้อน ไฟไหม้ หรือวัตถุที่ร้อนเพียงเล็กน้อย และไม่นาน

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ใช้งานในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรวม

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
ปานกลาง (Medium)	- มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ เช่น การเย็บแผลแผล หรือการนำสิ่ง แปลกปลอมออกจากตา - การบาดเจ็บที่เป็นแผลลึกขาด แผลเปิดลึก - อาการจากอาการกระดูกแตกอย่างรุนแรง - กระดูกหักเล็กน้อย - แผลจากไฟไหม้หรือของร้อนลวกระดับ 2 และไม่มี การติดเชื้อ/อักเสบ หมายถึง บาดแผลที่มีการทำลายของหนังกำพร้าตลอดทั้งชิ้น บาดแผลมีลักษณะแดงและพุพองเป็น น้ำขนาดเล็กและใหญ่ผิวหนังอาจหลุดเป็นเนื้อแดงหรือมีน้ำเหลืองซึม มีอาการเจ็บปวด มักเกิดจากถูกของเหลวหรือถูกปลวกไฟ - พยาเจียน 1-3 วัน
ร้ายแรง (Major)	- มีการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยที่รุนแรง - การบาดเจ็บสาหัส / บาดเจ็บในหลายส่วนของร่างกาย - ความเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากการทำงาน - กระดูกแตกหัก - แผลจากไฟไหม้หรือของร้อนลวก ระดับ 2 และมีการติดเชื้อ/อักเสบ - แผลจากไฟไหม้หรือของร้อนลวก ระดับ 3 หมายถึงบาดแผลที่มีการทำลาย ของหนังกำ พรว์และหนังแท้ ทั้งหมดบาดแผลมีลักษณะเป็นเนื้อแดงหรือแดงสลับขาว หรือเป็นเนื้อที่ ไหม้เกรียม ซึ่งมีบาดแผลจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต - อุบัติเหตุถึงขั้นพยายาน 4 วันขึ้นไป
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	- การสูญเสียอวัยวะ - พยาเจียน - เสียชีวิต

5.4.1.2 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล (การเจ็บป่วยจากการทำงาน)

เมื่อผู้ประสบเหตุแล้วมีอาการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Occupational Disease) ให้พิจารณาหาผลกระทบที่ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การวินิจฉัยและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผู้ป่วยหรือ
บาดเจ็บสืบโรคจากการทำงาน ดังนี้

- มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงการเจ็บป่วย
- มีการวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นๆ ของการเจ็บป่วยซึ่งอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเดียวกัน (Differential
Diagnosis)
- มีประวัติหรือหลักฐานทางประวัติหรือหลักฐานอื่นแสดงถึงการได้รับสิ่งคุกคามทั้งในและนอกงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ใช้งานในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรวม

4. เมื่อการหรืออาการแสดงครั้งแรก (onset) เกิดหลังจากสัมผัส (Exposure) และระยะเวลาที่โรคอาจคุกคาม
(Induction time)

เมื่อพิจารณาหลักฐานขั้นต้นทั้ง 4 ข้อแล้วให้พิจารณาระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยจากการทำงานดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การพิจารณาความรุนแรงของการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Occupational Disease)

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	เนื้องอก
ปานกลาง (Medium)	แพทย์เรียกให้พักรักษา
ร้ายแรง (Major)	จำกัดประเภทของงาน
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	หยุดเพื่อการรักษาพยาบาล

5.4.1.3 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินในกระบวนการผลิตของบริษัท

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทให้พิจารณาเสียหายให้พิจารณาระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินในกระบวนการผลิตของบริษัท

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	ทรัพย์สินเสียหาย < 9,000,000 บาทและ/หรือไม่มีการกระทบต่อการผลิต
ปานกลาง (Medium)	ทรัพย์สินเสียหาย 9,000,000 - <15,000,000 บาท และ/หรือสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้
ร้ายแรง (Major)	ทรัพย์สินเสียหาย 15,000,000 - < 30,000,000 บาท และ/หรือต้องหยุดการผลิตบางส่วน
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	ทรัพย์สินเสียหาย > 30,000,000 บาท และ/หรือ ต้องหยุดการผลิตทั้งหมด

5.4.1.4 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพย์สินของบริษัทจากการรั่วซึม
ของสาร

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพย์สินของบริษัทจากการรั่วซึมของสารให้ประเมิน ดัง
ตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินในกระบวนการผลิตของบริษัท

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	ทรัพย์สินเสียหายน้อยกว่า 30,000 บาทและไม่มีภาวะบาดเจ็บ
ปานกลาง (Medium)	ทรัพย์สินเสียหายน้อยกว่า 30,000 บาทแต่มีการบาดเจ็บ หรือมากกว่า 30,000 บาท และไม่มี ภาวะบาดเจ็บ
ร้ายแรง (Major)	ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 30,000 -100,000 บาทและมีการบาดเจ็บ
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 100,000 บาทและมีการบาดเจ็บสาหัส / เสียชีวิต

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ใช้งานในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรวม

5.4.1.5 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้พิจารณาระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	การหกหรือไหลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยสามารถ แก้ไขหรือควบคุมได้อย่างรวดเร็ว
ปานกลาง (Medium)	การหกหรือไหลส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น
ร้ายแรง (Major)	การหกหรือไหลส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	การหกหรือไหลส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากต้องใช้ ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข

5.4.1.6 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนให้พิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุ ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนของโรงงานหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปานกลาง (Medium)	มีผลกระทบต่อชุมชนของโรงงานและแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น
ร้ายแรง (Major)	มีผลกระทบต่อชุมชนของโรงงานต้องใช้เวลาในการแก้ไข
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	มีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณกว้าง

5.4.1.7 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ให้พิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุ ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 การพิจารณาความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทเล็กน้อย โดยเป็นที่สนใจในระดับท้องถิ่น
ปานกลาง (Medium)	ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทปานกลาง โดยเป็นที่สนใจในระดับจังหวัด
ร้ายแรง (Major)	ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทอย่างมาก โดยเป็นที่สนใจในระดับประเทศ
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทอย่างใหญ่หลวง โดยเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติ

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ใช้งานในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะต้องไม่ถูกนำออกจากรวม

5.4.2 ความปลอดภัย ในกระบวนการผลิต (Process Safety Event)

การพิจารณาระดับความรุนแรงของ Process Safety Event ให้ปฏิบัติตามวิธีการประเมินระดับความรุนแรงตาม

GPSC Group SHE Performance Measurement and Reporting Guideline ประกอบดังนี้

ตารางที่ 10 การจัดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุที่ความปลอดภัยในการผลิต

ระดับความรุนแรง	คำนิยาม
เล็กน้อย (Low)	N/A
ปานกลาง (Medium)	Process Safety Event Tier3
ร้ายแรง (Major)	Process Safety Event Tier2
ใหญ่หลวง (Catastrophic)	Process Safety Event Tier1

5.4.3 ความมั่นคงปลอดภัย (Security Event)

การพิจารณาระดับความรุนแรงของ Security Event ให้ปฏิบัติตามวิธีการประเมินระดับความรุนแรง ดังนี้

ตารางที่ 11 ระดับความรุนแรงด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Event)

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)	เล็กน้อย (Low)	ปานกลาง (Medium)	ร้ายแรง (major)	
ผลกระทบต่อบุคคล	ไม่มีผลกระทบทางร่างกาย	ได้รับผลกระทบทางร่างกายเล็กน้อย	ได้รับผลกระทบทางร่างกายหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึง 1 วัน	เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน	มูลค่าความเสียหายทั้งหมดน้อยกว่า 2,500 บาท	มูลค่าความเสียหายทั้งหมดระหว่าง 2,500 บาทถึง 100,000 บาท	มูลค่าความเสียหายทั้งหมดระหว่าง 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท	1.มูลค่าความเสียหายทั้งหมดระหว่าง 1,000,000 บาท 2.ทรัพย์สินสูญหายมีผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กร เช่น อุปกรณ์หรือทรัพย์สินที่เป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การรั่วไหลที่น้อยที่สุดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	การรั่วไหลของสารเคมีเล็กน้อยที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 ลิตร	การรั่วไหลของสารเคมีเล็กน้อยทุกกรณีที่มีปริมาณตั้งแต่ 1-100 ลิตร	การรั่วไหลของสารเคมีที่มีนัยสำคัญ การรั่วไหลของสารเคมีจำนวนมากที่มีปริมาณมากกว่า 100 ลิตรหรือการรั่วไหลของสารเคมีที่เป็นพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)	เล็กน้อย (Low)	ปานกลาง (Medium)	ร้ายแรง (major)	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	1.ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นหรือระยะยาว 2.เหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลจากภาชนะหรือภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	1.ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นหรือระยะยาว 2.เหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลจากภาชนะหรือภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	1.ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นหรือระยะยาว 2.เหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลจากภาชนะหรือภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	1.ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นหรือระยะยาว 2.เหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลจากภาชนะหรือภาชนะบรรจุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

5.5 เหตุการณ์การสอบสวนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ (Root Cause)

ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องเลือกวิธีการในการพิจารณาหาสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยพิจารณาเลือกวิธีการที่ต่อไปนี้ Cause & Effect Analysis ,Fault Tree Analysis : FTA หรือ Why-Why, 5 Why Analysis เป็นต้น ตามแนวทางการสอบสวนเหตุการณ์ (Incidents investigation Guideline)

5.6 การสอบสวนและยืนยันความเสียหาย

สถานการณ์ที่วิเคราะห์ จะเป็นตัวแทนของพื้นที่ ในการลงบันทึกข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการสอบสวนและยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นตามแบบฟอร์มที่กำหนดและพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับที่วิเคราะห์เพิ่มเติมอีกตามความจำเป็น โดยกำหนดให้ดำเนินการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางกาแก้ไขป้องกันและสรุปรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เสร็จภายในระยะเวลาตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 12 การสอบสวนและยืนยันความเสียหาย

ระดับความรุนแรง	การดำเนินการนับวันนับที่เปิดเผย
Low (1)	7 วัน
Medium (2)	14 วัน
High (3)	30 วัน
Serious (4)	60 วัน

1. หากไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้หัวหน้าทีมวิเคราะห์เหตุการณ์ระบุสาเหตุที่ไม่แล้วเสร็จ ในบันทึกการประชุมการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และกำหนดวันที่แล้วเสร็จใหม่ ได้ไม่เกิน 7 วัน

2. ข้อมูลที่มาจากวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุ หรือบันทึกรายงานการประชุมวิเคราะห์เหตุการณ์ใดๆ ให้ทำการบันทึกตามแบบรายงานอุบัติเหตุที่กำหนด

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

3. ในระหว่างการวิเคราะห์เหตุการณ์ สามารถพิจารณาดำเนินการสอบสวน เก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันที่ดำเนินการได้ผลในเชิงปฏิบัติ

4. แนวทางการสอบสวนเหตุการณ์ให้ใช้แนวทางและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดตามคู่มือการสอบสวนเหตุการณ์ (Incidents investigation Guideline)

5.7 การมอบหมายการแก้ไข

- ทีมวิเคราะห์ กำหนดหัวข้อการแก้ไขป้องกันพร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและกำหนดแล้วเสร็จตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- มาตรการการแก้ไขป้องกัน ต้องได้รับการทบทวนโดยผู้จัดการส่วนที่ต้องดำเนินการและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องหากจำเป็นเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการแก้ไขป้องกัน
- หากมาตรการแก้ไขป้องกันที่กำหนด เข้าข่ายต้องมีการเปลี่ยนแปลง (Change) ตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (MOC Procedure) ให้ดำเนินการตามกระบวนการขอเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ สนับสนุน และให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการครบถ้วนตามที่กำหนด

5.8 การบันทึกผลการสอบสวน

- เลขานุการทีมวิเคราะห์ให้เป็นเจตจำนงที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปรายงานการวิเคราะห์และลงบันทึกการสอบสวนลงในแบบฟอร์มที่กำหนด
- รายงานฉบับสมบูรณ์กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในข้อ 5.5

5.9 การบันทึกผลการแก้ไข

- หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจะเป็นผู้รายงานผลการแก้ไขปรับปรุงตามที่แบบฟอร์มที่กำหนด
- SSHE Site และผู้จัดการส่วนฝ่ายงานที่ดำเนินการแก้ไขป้องกันตามมาตรการ ให้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้มีการดำเนินการครบถ้วนตามที่กำหนด

5.10 การตรวจรับการแก้ไข

- ผู้จัดการส่วนผู้จัดการฝ่ายของผู้ประสานเหตุและเลขานุการทีมวิเคราะห์ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลให้ทีมวิเคราะห์/คณะสอบสวนพิจารณาพิจารณาว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
- ความถี่ในการดำเนินการดำเนินการป้องกันแก้ไขให้ SSHE Site รายงานให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (อปอ.) ประจำพื้นที่ทราบประจำทุกเดือน
- กรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขป้องกันให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ SSHE Site รายงานให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (อปอ.) ประจำพื้นที่ทราบเพื่อพิจารณาในการดำเนินการแก้ไขป้องกันและแจ้งให้ผู้จัดการส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการสนับสนุน

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

5.11 การจัดเก็บและการจัดทำสถิติและการสื่อสารเพื่อถอดบทเรียน

- SSHE Corporate ทำหน้าที่เก็บรวบรวมรายงานการเกิดอุบัติเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และจัดทำสถิติเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องและทีมบริหารงานทุกเดือน
- SSHE Site ประจำพื้นที่จัดเก็บสรุปสถิติความปลอดภัยของทุกกรณีเกิดอุบัติเหตุ และรายงานตามแบบรายงานประจำเดือนตามที่กำหนดให้ผู้มีอำนาจการรายงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำสรุปการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ (Lesson Learn) เพื่อสื่อสารให้หน่วยงานทุกชั้นทราบ

5.12 สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ

กิจกรรมการดำเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุ		ผู้ประสานเหตุ/ผู้ประสาน	ผู้บังคับบัญชาพื้นที่ (N-1)	ผู้จัดการส่วน/ผู้ประสานเหตุ	หัวหน้าทีมวิเคราะห์เหตุการณ์	ทีมวิเคราะห์เหตุการณ์	เลขานุการทีมวิเคราะห์เหตุการณ์ SSHE site	ผู้จัดการส่วนฝ่าย SSHE	ส่วนการแก้ไขป้องกัน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	SSHE Corporate	อปอ. ประจำพื้นที่/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1	5.1 & 5.2	การรายงานเหตุการณ์และการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้น	รายงานเหตุการณ์ที่พร้อมทั้งกรณีย่อยที่เกิดขึ้นในแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	R	A	C		I	I			
		พิจารณาความถูกต้องของรายงานและส่งรายงานรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงไปยัง ปอช.	R	A			I	I			I	
		รายงานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง						R				
2	5.3 & 5.4 & 5.5 & 5.7	จัดทำทีมวิเคราะห์เหตุการณ์สำหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์	R	A	R	R		I				
		จัดทำแผนการดำเนินการสอบสวน		I	A	A	R	I				
		กำหนดความรุนแรงและวิเคราะห์หาสาเหตุ		C	R	R	R					
		พิจารณาขอเวลาการดำเนินการสอบสวน		I	I	A	A	I			I	R

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการดัดแปลง

กิจกรรมการดำเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุ				ผู้ประเมินความปลอดภัย	ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (S+1)	ผู้จัดการส่วนงาน/ผู้ดูแลความปลอดภัย	หัวหน้าทีมปฏิบัติการ/ผู้ดูแล	ทีมวิเคราะห์เหตุการณ์	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (SSHE ๓๐)	ผู้จัดการส่วนงาน SSHE	ส่วนการฝึกอบรม	ส่วนการฝึกอบรม SSHE Corporate	อ.ป. ประจักษ์ ฐานสัมพันธ์/ผู้ดูแล
3	5.6 & 5.8 & 5.9	การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขป้องกัน	สรุปรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุ		I	I	A	A	R	I			I
		ติดตามการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขป้องกัน			R	A	C	C	C	C	R	R	I
		พิจารณาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขป้องกัน			A	A	C	C	C	I			I
		กรณีมาตรการแก้ไขป้องกันซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง (Change)			R				C	C	R	R	I
		รายงานความเสียหายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ			R	I	I	R	I	I	I	I	I
4	5.10	การเก็บรวบรวมข้อมูลและกระจายผล	เก็บรวบรวมรายงานการเกิดอุบัติเหตุ						R	A			R
		จัดทำสถิติเปรียบเทียบ											
		นำข้อมูลที่กำหนดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ							R	I	I	R	I
		จัดทำสรุปการอบรมเรียนจากเหตุการณ์ (Lesson Learn) เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ							R	A			A

ความหมาย : R = Responsible, A = Accountable, C = be Consulted, I = Inform

6. การทบทวนวิธีปฏิบัติ


วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ต้องการทบทวน ดังนี้

- กรณีกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องออกมาบังคับใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ ต้องดำเนินการทบทวนทันที
- กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ เห็นว่าต้องดำเนินการทบทวน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ไร้ค่าในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย


7. ภาคผนวก

7.1 ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ

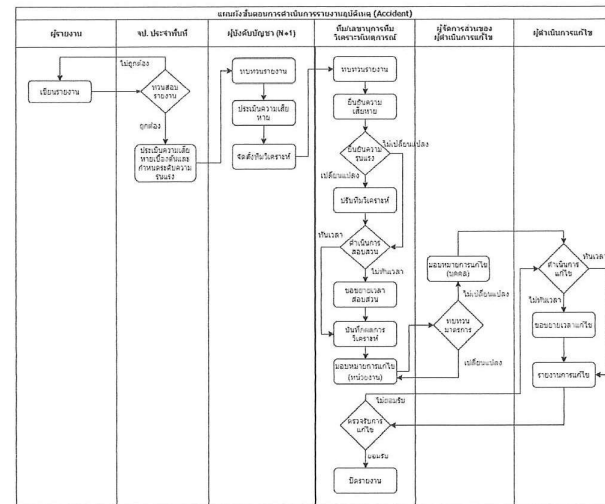


เอกสารนี้เป็นเอกสาร ไร้ค่าในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

7.2 ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ

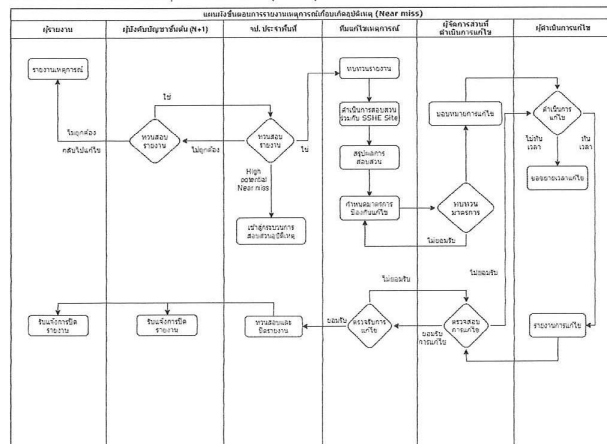


เอกสารนี้เป็นเอกสาร ไร้ค่าในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

7.3 ขั้นตอนการรายงานเหตุการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

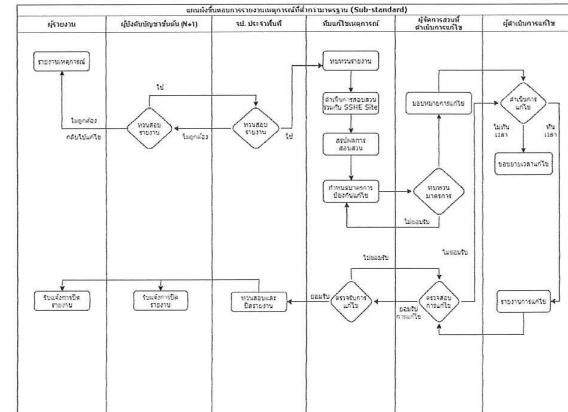

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ไร้ค่าในบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ จะถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

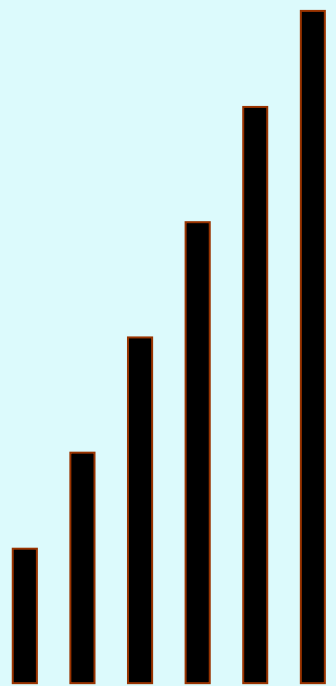

ภาคผนวก ข-5

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงาน





Report No.

: 2026-500007205-2 / 004 (Page 1 of 1)

Client

: GLOW SPP 11 COMPANY LIMITED

Address

: 250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, 21140

Project Location

: Glow SPP 11 Phase 2, Rayong

Issued date:

June 4, 2026

Analysis Report

Sample Type

: Noise Dose

Measurement Date

: May 12-13, 2026

Sampling Location

: Glow SPP 11 Phase 2

Measured By

:

Calibrator Data

: Model CR2 PLUS, CRIFFER, Serial No. 37001157, Pre Cal: 114.0 dB(A), Post Cal: 114.0 dB(A)

Sound Level Meter No.

: Model dBadge2, CASELLA, Serial No. 2311488

Name	Position	Measurement Time (hrs.)	Noise Dose (%)	Time Weighted Average [dB(A)]
	Maintenance Staff	07:41-15:41	16.7	77.3
	Operation Staff	18:59-06:59	6.2	73.0
Standard for TWA ₍₈₎ ^{1/, 2/}				≧85
Standard of Hearing Conservation Program (working 8 hrs) ^{3/}				≧85

Remarks:

-

Setting values for noise dosimeter were as follows:

• Range

=

70-140 dB

• Criterion level

=

85 dB

• Exchange rate

=

3

• Threshold level

=

80 dB

• Response time

=

Slow

• Frequency weighting

=

A

-

TWA₍₈₎ : Time Weighted Average for 8 working hours per day

Sources:

^{1/}

Notification of the Department of Labour Protection and Welfare, Subject 'The allowable standard for noise exposure level in worker's daily work hours', dated January 26, B.E. 2561 (2018).

^{2/}

Notification of the Department of Labour Protection and Welfare, Subject 'The criteria, measurement methods and analysis of working condition related to heat, light or noise including a period of time and a category of business to be carried out', dated March 12, B.E. 2561 (2018).

^{3/}


Notification of the Department of Labour Protection and Welfare, Subject 'Rules and Procedures for preparation of a hearing conservation program in the workplace', dated June 12, B.E. 2561 (2018).

Approved by

Technical Specialist Manager




TY/CW/JK/JK

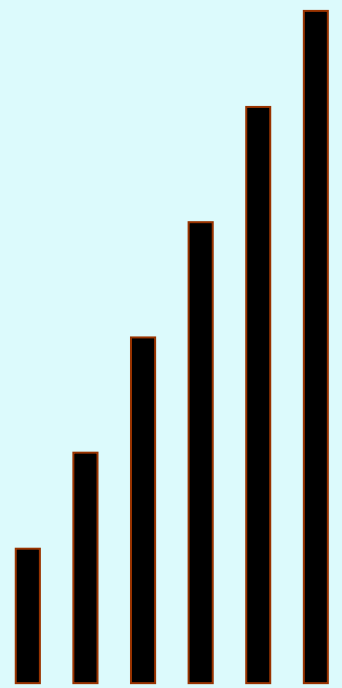

ภาคผนวก ข-6


การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569

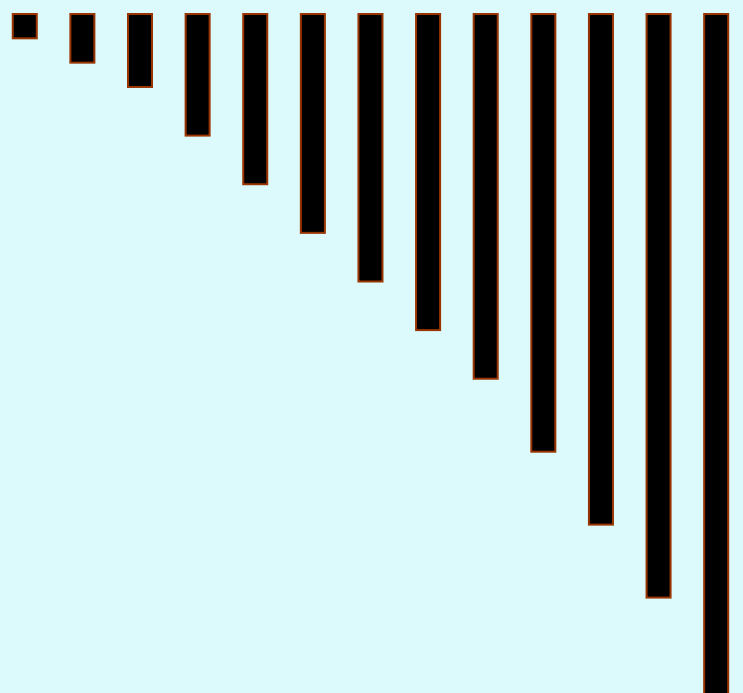

Course Name	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์	Law Name / Procedure Name	Law Description	Note	Instructor	กลุ่มเป้าหมาย	อ้างอิงกฎหมาย หรือ Procedure
Safety Knowledge & Skills								
SF015	SSHE Procedure (Refresher)		กฎหมาย พร.ความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย ส่วนที่ ๖ มาตรา ๒60	กรณีศึกษาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ส่วนบุคคลเกิด จากการทำงานที่ซ้ำๆ และการทำงานซ้ำๆ				
	Permit to Work Competency		Permit to Work Competency Procedure	อนุญาต การควบคุม ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง				
SF105	SSHE Procedure for Transferred Employee		กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานที่เปลี่ยนงาน หรือย้ายงาน				
SF016	Electrical Safety & CPR	ความรู้และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ CPR	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
EM011	Testing of the Occupational Skills Standard for Electrical working	การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในการทำงาน	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF022	Safety officer at Management Level	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF023	Safety officer at Supervisor Level	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF005	Head of Safety Department	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
HE001	SSHE Committee	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คณะ)	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF007	Confined space Entry Integrated & CPR	ความรู้และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ปิด	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF111	Confined space Entry Integrated & CPR (Refresher)	บททวนความรู้และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ปิด	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF012	Crane Operating Integrated	การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร (ชนิดเคลื่อนที่) และเครื่องจักร	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF014	Crane Operating Integrated (Refresher)	บททวนความรู้และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF013	ForkLift Operating		กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF029	Portable Tools, Machine and Machine Guarding	ความรู้และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
LB002	Laboratory Safety							
SF020	Ladder and Scaffolding	ความรู้และทักษะในการทำงานเกี่ยวกับบันได	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				
SF002	Boiler Controller	ผู้ควบคุมเครื่องจักร (SM 30)	กฎหมาย พร.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า				

Course Name	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์	Law Name / Procedure Name	Law Description	Note	Instructor	กลุ่มเป้าหมาย	อ้างอิงกฎหมาย หรือ Procedure
Safety Knowledge & Skills								
SP003	Boiler Controller (Refresher)	พนักงานควบคุมโรงไฟฟ้า (S ๗๒)	- เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน - เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักร - เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักร - เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักร	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร พ.ศ. 2564	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า ควบคุมการทำงานเครื่องจักร โรงไฟฟ้า	Honor	พนักงานควบคุมโรงไฟฟ้า (S ๗๒)	
SP001	Basic Fire Fighting	การดับเพลิงขั้นต้น	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2555	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า	NPC S&E	การดับเพลิงขั้นต้น	
SP037	Fire commander	การสั่งการดับเพลิง	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น	ERP Procedure		NPC S&E		กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
SP021	On Scene Fire Command	ผู้บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น	ERP Procedure		NPC S&E		กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
SP031	Technical Fire Fighting	เทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น	ERP Procedure		NPC S&E		กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
SP103	Technical Fire Fighting (Refresher)	พนักงานเทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น	ERP Procedure		IRPC		กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
SP045	Advance Fire	การดับเพลิงขั้นสูง	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น	ERP Procedure		NPC S&E		กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
SP104	Media Training for ERT (SOP)			ERP Procedure				
EN292	Media Training for Executive			ERP Procedure				
SP099	Managing Rules Breaking 101 (MRB)			Incident Investigation Procedure				
SP014	Gas Tester			PTW Procedure				
SP079	Defensive Driving		- เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย		Defensive Driving (who drive the company car)			
SP124	Defensive Driving (Refresher)		- เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย		Defensive Driving (who drive the company car)			
SP035	Risk Assessment	การประเมินความเสี่ยง	- เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย	Risk Procedure				
SP106	SPS Code (International Ship and Port Facility Security Code)			SPS Code Law				
SP018	Gas Cylinder	ความหมายของก๊าซในโรงงาน						
SP043	Chemical Spill Control	การควบคุมอุบัติเหตุสารเคมี	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566				
SP107	Safety with Chemicals and Dangerous Goods	ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566				
SP004	Chemical and Hazardous Substances Mgt. Under the law	การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย						
EN004	Oil Depot and Pipeline Transportation	ผู้ปฏิบัติงานขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม						
EN015	Fuel Oil Controller	ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง						
EN002	Natural Gas and Pipeline Transportation	ผู้ปฏิบัติงานขนส่งก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซ						
SP075	Radiation Safety Officer	เจ้าพนักงานปลอดภัยรังสี	- เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566			
SP030	Safety Radiation	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566				
EN003	Natural Gas Utilization	ผู้ปฏิบัติงานการใช้ก๊าซธรรมชาติ						
SP032	Working at Height	การทำงานที่สูง	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566			
SP096	Incident Investigation and Root Cause Analysis	การสืบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ						
Environmental Special and Skills								
EN012	Energy Conservation					EOS		
EV002	Air Pollution Operator	ผู้ปฏิบัติงานควบคุมมลพิษทางอากาศ	- เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย - เพื่อเป็นแนวทางในการขับรถอย่างปลอดภัย	กฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต และ ดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566	NPC S&E	All Operator	


Course Name	ชื่อหลักสูตร	วัตถุประสงค์	Law Name / Procedure Name	Law Description	Note	Instructor	กลุ่มเป้าหมาย	อ้างอิงกฎหมาย หรือ Procedure
Safety Knowledge & Skills								
EV007	Water Pollution Operator	ผู้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งผู้บังคับและควบคุมระดับพื้นฐาน			ผู้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งผู้บังคับและควบคุมระดับพื้นฐาน	NPC S&E	All Operator (GEN p2/GENCO1/GEN/SP/1/CUP2/CUP3)	
EV005	Industrial Waste Pollution Operator	ผู้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งผู้บังคับและควบคุมระดับพื้นฐาน			ผู้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งผู้บังคับและควบคุมระดับพื้นฐาน	NPC S&E	All operator (Coal plant : GENCO1/PP3/GEN)	
EV001	Air Pollution Controller	ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ				NPC S&E	HSM team	
EV006	Water Pollution Controller	ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำ				NPC S&E	HSM team	
EV004	Industrial Waste Pollution Controller	ผู้ควบคุมดูแลระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม				NPC S&E	HSM team	
EV003	Environmental Manager	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				NPC S&E	Plant manager	
EN005	Person Responsible for General Energy	ผู้รับผิดชอบงานพลังงานทั่วไป (General)						
EN017	Senior Person Responsible for Energy	ผู้รับผิดชอบงานพลังงานอาวุโส (Senior)						
-	ISO Introduction / Refreshment (เฉพาะ New ISO)							
SP041	Introduction to Integrated Management System							
SP060	ISO Internal Auditor							
OT001	Productivity Improvement							
SP033	Process Safety Management (PSM) Introduction	การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต	โรงงานปลอดภัยสากล ตามฉบับสถาบัน PSM	การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต				
SP084	Process Safety Management (PSM) Internal Audit	การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) การตรวจสอบภายใน	โรงงานปลอดภัยสากล ตามฉบับสถาบัน PSM	การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) การตรวจสอบภายใน				
Occupational Special and Skills								
นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล	นางศุภชลาศัยกมลวณิชกมลกุล
Medical Emergency Management	การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์					NPC S&E	เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์ 505 Plant Manager/Operation Manager/Shift Manager/SHR/Lab/First Aid team/Maintenance (Support team)/H&M	
SP019	First Aid & CPR	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น				Bangkok Kyung Hospital	First Aid/Support team (Lab and Maintenance)	
Emergency First Aid								
H0002	Ergonomics	การศาสตร์ของการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย				Shawpat		
บุคลากรเฉพาะทางที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ (Health and Safety Specialist)								
H0007	Hearing Conservation Courses in Legal Establishments	การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการตามกฎหมาย				Shawpat	First Aid/Support team (Lab and Maintenance)	

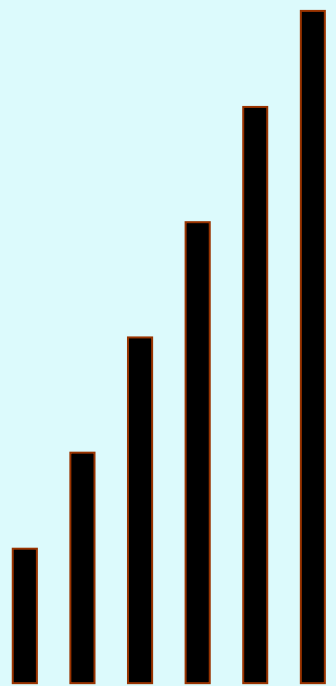

ภาคผนวก ข-7

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน



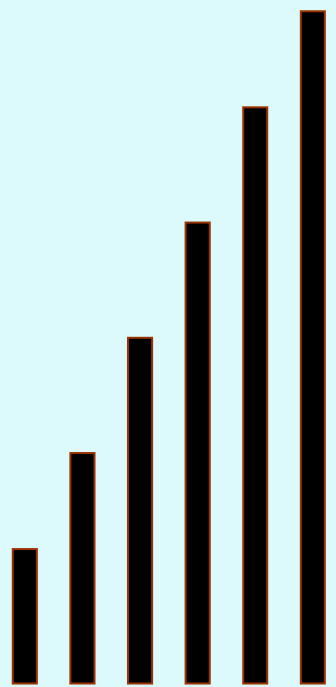

ภาคผนวก ข-7-1

แผนตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2569



กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2569 และรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Annual Physical Examination Y2026 & Influenza Vaccination

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569



Bangkok

พนักงานพื้นที่กรุงเทพฯ

- โรงพยาบาลพญาไท 1
- โรงพยาบาลพญาไท 2
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลเวชธานี



Rayong

พนักงานพื้นที่ระยอง

- โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง



สำหรับ Walk-in ที่สว.

ลงทะเบียนจองคิวในระบบ

***งดบริการ Walk-in
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569***



Mobile check-up on site

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569

เวลา 06.00 - 13.00 น.

@อาคารสำนักงาน Glow SPP 2/3



Chonburi

พนักงานพื้นที่ชลบุรี

- โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา



หมายเหตุ :

1. พนักงานที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ คือ พนักงานที่เริ่มงานก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2568
2. พนักงานประจำและพนักงานที่อยู่ระหว่างทดลองงานทุกท่าน สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้
3. พนักงานที่ต้องเข้ารับการตรวจความพร้อมทางสุขภาพในการทำงาน (Fitness to work) จะต้องเข้ารับการตรวจในรอบตรวจสุขภาพประจำปีนี้เท่านั้น
4. พนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพจะต้องลงนามในหนังสือสละสิทธิ์การตรวจสุขภาพ
5. พนักงานสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น (หากพบว่ามี การเข้าตรวจมากกว่า 1 โรงพยาบาล พนักงานต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)



Contact person

คุณวันวิสาข์ พูลทองคำ (แป้ง) E-mail : WANVISA.P@GPSCGROUP.COM

คุณกัญชร สนิมทอง (พลอย) E-mail : KANCHAROS.S@GPSCGROUP.COM



พนักงานที่ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพแบบ Walk-in กรุณานัดหมายกับโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการตามเอกสารแนบ




รายการตรวจแต่ละโปรแกรม และโปรแกรมตรวจเพิ่มเติม สำหรับพนักงานและครอบครัวราคาพิเศษ

CLICK HERE



สุขภาพดี
เริ่มที่เรา

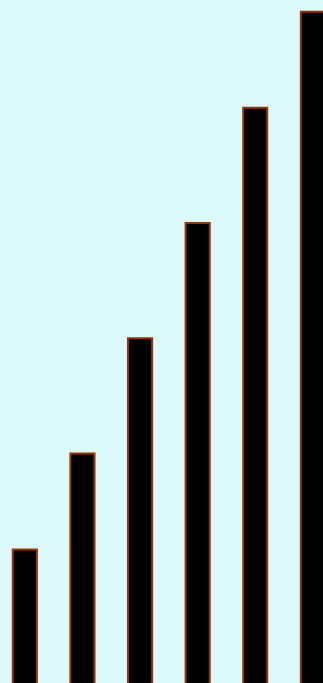

ภาคผนวก ข-7-2

ตัวอย่างสมุดสุขภาพประจำตัวลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง



ประวัติการเจ็บป่วย

1. เคยป่วยเป็นโรคหรือมีอาการบาดเจ็บ

- 1.1 เมื่อปี พ.ศ.
 1.2 เมื่อปี พ.ศ.
 1.3 เมื่อปี พ.ศ.

2. มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่

- ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ

3. เคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่

- ☒ ไม่เคย ☐ เคย ระบุ

4. เคยได้รับภูมิคุ้มกันโรค กรณีเกิดโรคระบาด หรือเพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือไม่

- ☒ ไม่เคย ☐ เคย ระบุ

5. ประวัติ การเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว (เช่น มะเร็ง โลหิตจาง วัณโรค เบาหวาน หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น)

- ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุความสัมพันธ์และโรค

- 5.1 ความสัมพันธ์ โรค
 5.2 ความสัมพันธ์ โรค
 5.3 ความสัมพันธ์ โรค

6. ปัจจุบันมียาที่จำเป็นต้องรับประทานเป็นประจำหรือไม่

- ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ

7. มีประวัติการแพ้ยาหรือไม่

- ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ

8. เคยสูบบุหรี่บ้างหรือไม่

- ☒ ไม่เคย
☐ เคยและปัจจุบันยังสูบบุหรี่ปริมาณ มวน/วัน
☐ เคยแต่เลิกแล้ว ระยะที่เคยสูบนาน ปี เดือน
 ปริมาณขณะก่อนเลิก มวน/วัน

9. เคยดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่

- ☒ ไม่เคย ☐ โดยปกติดื่มน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
☐ ดื่ม 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ☐ ดื่ม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
☐ ดื่มมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
☐ เคยแต่เลิกแล้วระยะเวลาที่ดื่มมานาน ปี เดือน

10. เคยเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดใดๆบ้างหรือไม่

- ☒ ไม่เคย ☐ เคย ระบุ

11. ข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆที่เป็นประโยชน์

.....

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2550.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 19 ตุลาคม 2550.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ. พิธิจ อัสวเสงรัตน์.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระบุของ.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่ ...2..... ถนน แสงจันทร์เนรมิต.....

ตำบล (แขวง) เนินพระ..... อำเภอ (เขต) เมือง.....

จังหวัด ระบุของ..... โทรศัพท์ 038-921999.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก49.0..... กิโลกรัม ความสูง160.0..... เซนติเมตร
 คีชีนมวลกาย19.14..... ความดันโลหิต90/50..... mm.Hg
 ชีพจร60..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

- ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ ระบุ น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

.....

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน หูขวาและหูซ้ายได้ยินปกติ

2.2 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2551.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 17 ตุลาคม 2551.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ พญ. นัศติมา ไวยยานันต์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 32272

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่2..... ถนน แสงจันทร์เนรมิต.....

ตำบล (แขวง) เนินพระ..... อำเภอ (เขต) เมือง.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-921999.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก45.0..... กิโลกรัม ความสูง160.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย17.58..... ความดันโลหิต120/80..... mm.Hg

ชีพจร78..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ ระบุ น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

.....
.....
.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

.....
.....
.....

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน หูขวาและหูซ้าย ได้ยินปกติ

2.2 ปัจจัยเสี่ยง เข็มหรือวัตถุที่คมมาตรฐาน

ผลการตรวจ ปกติ

2.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2552.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 20 ตุลาคม 2552.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ.พิณิจ อัสวแสงรัตน์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 20116

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่2..... ถนน แสงจันทร์เนรมิต.....

ตำบล (แขวง) เนินพระ..... อำเภอ (เขต) เมือง.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-921999.....

3. ตรวจสุขภาพทั่วไป

3.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก48.0..... กิโลกรัม ความสูง160.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย18.75..... ความดันโลหิต120/70..... mm.Hg

ชีพจร80..... ครั้ง/นาที

3.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....
.....
.....

3.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

.....
.....
.....

4. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

4.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน หูขวาได้ยินปกติ และหูซ้ายอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง.....

4.2 ปัจจัยเสี่ยง เข็มหรือวัตถุที่คมมาตรฐาน

ผลการตรวจ ปกติ

4.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

4.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

4.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

4.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

4.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2553.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2553.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ.วีรชน เมืองใจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 32338

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระบุว่า.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่2..... ถนน แสงจันทร์ในรมิต.....

ตำบล (แขวง) เนินพระ..... อำเภอ (เขต) เมือง.....

จังหวัด ระบุว่า..... โทรศัพท์ 038-921999.....

5. ตรวจสุขภาพทั่วไป

5.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก48.0..... กิโลกรัม ความสูง ...160.0..... เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย18.75..... ความดันโลหิต109/83..... mm.Hg
ชีพจร76..... ครั้ง/นาที

5.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....
.....
.....

5.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

6. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

6.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน ขูขวาได้ยินปกติ และหูซ้ายอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง...

6.2 ปัจจัยเสี่ยง เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ส่งมาตรวจ.....

ผลการตรวจ ปกติ

6.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

6.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

6.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

6.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

6.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2554.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 30 ตุลาคม 2554.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ พญ.ปิยาภรณ์ กิตติกุล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 37762

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระบุว่า.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่2..... ถนน แสงจันทร์ในรมิต.....

ตำบล (แขวง) เนินพระ..... อำเภอ (เขต) เมือง.....

จังหวัด ระบุว่า..... โทรศัพท์ 038-921999.....

7. ตรวจสุขภาพทั่วไป

7.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก48.0..... กิโลกรัม ความสูง ...160.0..... เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย18.75..... ความดันโลหิต98/64..... mm.Hg
ชีพจร73..... ครั้ง/นาที

7.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....
.....
.....

7.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

8. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

8.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน ขูขวาได้ยินปกติ และหูซ้ายอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง...

8.2 ปัจจัยเสี่ยง เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ส่งมาตรวจ.....

ผลการตรวจ ปกติ

8.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

8.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

8.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

8.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

8.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2555.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ 30 กันยายน 2555.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ. พินิจ อัสวเสงรัตน์.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.20116.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่2..... ถนน แสงจันทร์เนรมิต.....

ตำบล (แขวง) เนินพระ..... อำเภอ (เขต) เมือง.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-921999.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก49.6..... กิโลกรัม ความสูง ...161.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย19.14..... ความดันโลหิต106/72..... mm.Hg

ชีพจร73..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....
.....
.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

.....
.....
.....

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน ผู้ตรวจได้ยินปกติ และผู้เข้าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง...

2.2 ปัจจัยเสี่ยง เชื้อกษเรย์ปอดด้วยฟิล์มมาตรฐาน

ผลการตรวจ ปกติ

2.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2556.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ17-28 มีนาคม 2556.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ.สุทิน ฤทธิเดช.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 24068.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา.....

ตั้งอยู่เลขที่90..... หมู่ที่ถนน..ศรีราชานคร3.....

ตำบล (แขวง)ศรีราชา..... อำเภอ (เขต)ศรีราชา.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-317333.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก49.6..... กิโลกรัม ความสูง ...161.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย18.9..... ความดันโลหิต110/70..... mm.Hg

ชีพจร73..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....
.....
.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

-ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(CXR).....ปกติ

-ผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG).....ปกติ

-ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC).....เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลง

-ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ(UA).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS).....ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี(HDL).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL).....ปกติ

-ผลการตรวจการทำงานของตับ.....ปกติ

-ผลการตรวจการทำงานของไต(BUN,Creatinine).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด(Uric acid).....ปกติ

-ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBs Ag).....ปกติ

-ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBs).....ปกติ

-ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBc).....เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

-ผลการตรวจสมรรถภาพปอด(PFT).....ปกติ

-ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน(Audiogram).....ปกติ

-ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาและตาบอดสี(vision Test and Colour Blindness).....ผิดปกติ

การสวมแว่นสายตา

-ผลการตรวจวัดความดันโลหิต(Blood Pressure).....ปกติ

2. ตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียขี้คั่ง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการ ไคซิน ภูเขาไดอินปกติ และผู้ชายอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง...

2.2 ปัจจัยเสี่ยง เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มมาตรฐาน

ผลการตรวจ ปกติ

2.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ..2557.....

☐ ตรวจครั้งแรก

☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน

☒ ตรวจประจำปี

☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ8.เมษายน..2557.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ. ชนศ เจริญสุข.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว.32739.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา.....

ตั้งอยู่เลขที่90..... หมู่ที่-..... ถนน..ศรีราชานคร3.....

ตำบล (แขวง)ศรีราชา..... อำเภอ (เขต)ศรีราชา.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-317333.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก50..... กิโลกรัม ความสูง ...163.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย18.82..... ความดันโลหิต110/70..... mm.Hg

ชีพจร74..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ ระบุ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....

.....

.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

-ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(CXR).....ปกติ

-ผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG).....ปกติ

-ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC).....เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก

-ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ(UA).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS).....ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี(HDL).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL).....พอใช้

-ผลการตรวจการทำงานของตับ.....ปกติ

-ผลการตรวจการทำงานของไต(BUN,Creatinine).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด(Uric acid).....ปกติ

-ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBs Ag).....ปกติ

-ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBs).....ปกติ

-ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBe).....เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

-ผลการตรวจสมรรถภาพปอด(PF1).....ปกติ

-ผลการตรวจสมรรถภาพการ ไคซิน(Audiogram).....ปกติ

-ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาและตามองสี(vision Test and Colour Blindness).....ผิดปกติ

ควรสวมแว่นสายตา

-ผลการตรวจวัดความดันโลหิต(Blood Pressure).....ปกติ

2. ตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียขี้คั่ง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการ ไคซิน ภูเขาไดอินปกติ และผู้ชายไดอินปกติ...

2.2 ปัจจัยเสี่ยง เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มมาตรฐาน

ผลการตรวจปกติ

2.3 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.4 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.5 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.6 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

2.7 ปัจจัยเสี่ยง

ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2558.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ27 มีนาคม..2558.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ.ธนศ เจริญสุข.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 32739.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา.....

ตั้งอยู่เลขที่90..... หมู่ที่ ถนน..ศรีราชานคร3.....

ตำบล (แขวง)ศรีราชา..... อำเภอ (เขต)ศรีราชา.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-317333.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก50.60..... กิโลกรัม ความสูง ...160.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย19.77..... ความดันโลหิต112/74..... mm.Hg

ชีพจร98..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....

.....

.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

-ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(CXR).....ปกติ

-ผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG).....ปกติ

-ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC).....ปกติ

-ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์(แบบUA).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี(HDL).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL).....ปกติ

-ผลการตรวจการทำงานของตับ.....ปกติ

-ผลการตรวจการทำงานของไต(BUN,Creatinine).....ปกติ

-ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด(Uric acid).....ปกติ

-ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBs Ag).....ปกติ

-ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBs).....ปกติ

-ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBc).....เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

.....

-ผลการตรวจสมรรถภาพปอด(PFT).....ปกติ

-ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน(Audiogram).....ปกติ

-ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาและตาบอดสี(vision Test and Colour Blindness).....ผิดปกติ

การสวมแว่นสายตา

-ผลการตรวจวัดความดันโลหิต(Blood Pressure).....ปกติ

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน ขูขวาได้ยินปกติ และหูซ้ายอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง...

2.2 ปัจจัยเสี่ยง เชื้อกษตรย์ปอดด้วยฟิล์มมาตรฐาน.....

ผลการตรวจปกติ.....

2.3 ปัจจัยเสี่ยง.....

ผลการตรวจ.....

2.4 ปัจจัยเสี่ยง.....

ผลการตรวจ.....

2.5 ปัจจัยเสี่ยง.....

ผลการตรวจ.....

2.6 ปัจจัยเสี่ยง.....

ผลการตรวจ.....

2.7 ปัจจัยเสี่ยง.....

ผลการตรวจ.....

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2559.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ29 มีนาคม..2559.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ.ธนศ เจริญสุข.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 32739.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา.....

ตั้งอยู่เลขที่90..... หมู่ที่ ถนน..ศรีราชานคร3.....

ตำบล (แขวง)ศรีราชา..... อำเภอ (เขต)ศรีราชา.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-317333.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก52.30..... กิโลกรัม ความสูง ...160.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย20.43..... ความดันโลหิต110/70..... mm.Hg

ชีพจร74..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....

.....

.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(CXR).....ปกติ
- ผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG).....ปกติ
- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC).....เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลง อาจเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก หรือเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย
- ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ(UA).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol)....สูง
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี(HDL).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL).....สูงกว่าปกติ
- ผลการตรวจการทำงานของไต.....ปกติ
- ผลการตรวจการทำงานของไต(BUN,Creatinine).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด(Uric acid).....ปกติ
- ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBs Ag).....ปกติ
- ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBs).....ปกติ
- ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBc).....เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
- ผลการตรวจสมรรถภาพปอด(PFT).....ปกติ
- ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน(Audiogram).....ปกติ
- ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาและตาบอดสี(vision Test and Colour Blindness)....สายตา
 10/20 ถึง 20/40
- ผลการตรวจวัดความดันโลหิต(Blood Pressure)...ปกติ

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

- 2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....
 ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน หูขวาและหูซ้ายได้ยินปกติ
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง เชื้อราเชื้อราพิษที่ผิวหนัง.....
 ผลการตรวจปกติ
- 2.3 ปัจจัยเสี่ยง
 ผลการตรวจ
- 2.4 ปัจจัยเสี่ยง
 ผลการตรวจ
- 2.5 ปัจจัยเสี่ยง
 ผลการตรวจ
- 2.6 ปัจจัยเสี่ยง
 ผลการตรวจ
- 2.7 ปัจจัยเสี่ยง
 ผลการตรวจ

การตรวจสุขภาพ

ครั้งที่ ...2560.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
- ☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ7 มีนาคม..2560.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ นพ.ธนยศ เจริญสุข.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 32739.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุโขทัย ศรีราชา.....

ตั้งอยู่เลขที่90..... หมู่ที่ ถนน.....ศรีราชานคร3.....

ตำบล (แขวง)ศรีราชา..... อำเภอ (เขต)ศรีราชา.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-317333.....

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก55..... กิโลกรัม ความสูง.....160.0..... เซนติเมตร
 ดัชนีมวลกาย21.48..... ความดันโลหิต112/70..... mm.Hg
 ชีพจร72..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบบ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....

.....

.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(CXR).....ปกติ
- ผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG).....ปกติ
- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC).....ปกติ
- ผลการตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ(UA).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol)....สูง
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี(HDL).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL).....สูงกว่าปกติ
- ผลการตรวจการทำงานของไต.....ปกติ
- ผลการตรวจการทำงานของไต(BUN,Creatinine).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด(Uric acid).....ปกติ
- ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBs Ag).....ปกติ
- ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBs).....ปกติ
- ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBc).....เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
- ผลการตรวจสมรรถภาพปอด(PFT).....ปกติ
- ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน(Audiogram).....ปกติ
- ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาและตาบอดสี(vision Test and Colour Blindness)....สายตา
 10/20 ถึง 20/40
- ผลการตรวจวัดความดันโลหิต(Blood Pressure)...ปกติ

2. ตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

- 2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....
ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน ขูขวาและหูซ้ายได้ยินปกติ
- 2.2 ปัจจัยเสี่ยง เข็มขัดรัดปอดด้วยฟิล์มมาตรฐาน
ผลการตรวจปกติ
- 2.3 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ
- 2.4 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ
- 2.5 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ
- 2.6 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ
- 2.7 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ

การตรวจสอบสุขภาพ

ครั้งที่ ...2561.....

- ☐ ตรวจครั้งแรก ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
- ☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพ5 มีนาคม..2561.....

ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ แพทย์หญิงศิริมาศ อุดินคำ.....

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว. 52248.....

ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง.....

ตั้งอยู่เลขที่8..... หมู่ที่2..... ถนน..แสงจันทร์เนรมิตร.....

ตำบล (แขวง)เนินพระ..... อำเภอ (เขต)เมือง.....

จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์ 038-921999.....

1. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก52.1..... กิโลกรัม ความสูง...160.0..... เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย ...20.35..... ความดันโลหิต105/71..... mm.Hg

ชีพจร81..... ครั้ง/นาที

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

- ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

.....อยู่ในเกณฑ์ปกติ.....

.....

.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก(CXR).....ปกติ
- ผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG).....ปกติ
- ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC).....ปกติ
- ผลการตรวจปัสสาวะแบบเบบ(UA).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี(HDL).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี(LDL).....ปกติ
- ผลการตรวจการทำงานของไต.....ปกติ
- ผลการตรวจการทำงานของไต(BUN,Creatinine).....ปกติ
- ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด(Uric acid).....ปกติ
- ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBs Ag).....ปกติ
- ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBs).....ปกติ
- ผลการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(Anti HBe).....เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
- ผลการตรวจสมรรถภาพปอด(PFT).....ปกติ
- ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน(Audiogram)..... การได้ยินลดลง
- ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาและตาบอดสี(vision Test and Colour Blindness).....สายตา
สั้น-125 ถึง 2 ข้าง
- ผลการตรวจวัดความดันโลหิต(Blood Pressure)...ปกติ

2. ตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

2.1 ปัจจัยเสี่ยง เสียงดัง.....

ผลการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน ขูขวาและหูซ้ายได้ยินลดลงที่ความถี่ 1000 Hz, 6000 Hz และหูซ้าย
สมรรถภาพการได้ยินลดลงที่ความถี่ 6000 Hz

2.2 ปัจจัยเสี่ยง เข็มขัดรัดปอดด้วยฟิล์มมาตรฐาน
ผลการตรวจปกติ

2.3 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ


2.4 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ

2.5 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ

2.6 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ


2.7 ปัจจัยเสี่ยง
ผลการตรวจ

1. การตรวจสุขภาพครั้งแรกภายใน 30 วัน เป็นการตรวจเพื่อประเมินของผู้ที่เข้าทำงานและความเสี่ยงของโรคหรือติดเชื้อภูมิคุ้มกันทางกายเหมาะสมในการทำงานนั้นๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าจะสามารถทำงานนั้นได้โดยปลอดภัยหรือไม่ และจะต้องดูแลสุขภาพในระหว่างการทำงานดังกล่าวอย่างไร
2. ในระหว่างการทำงาน ลูกจ้างควรสำรวจสุขภาพของตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขต่อไป ซึ่งความผิดปกติหรือการเกิดโรคตามระบบต่างๆ เช่น
 - ระบบสายตา เช่น ปวดตามองเห็นไม่ชัด
 - ระบบการได้ยิน เช่น หูตึง หูหนวก
 - ระบบหายใจ เช่น หอบ ไอเรื้อรัง เสมหะปนเลือด เห็นหยาก ปอดอักเสบ หายใจขัด
 - ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ หมอนรองกระดูกเสื่อม ปวดตามเอ็นหรือ กล้ามเนื้อ
 - ระบบผิวหนัง เช่น ผื่นคัน ผื่นแดงอักเสบ
 - ระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ มึนงง ความจำเสื่อม หมดสติ
 หากมีอาการดังกล่าวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยควรรีบดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขทันที รวมทั้งควรปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาต่อไป

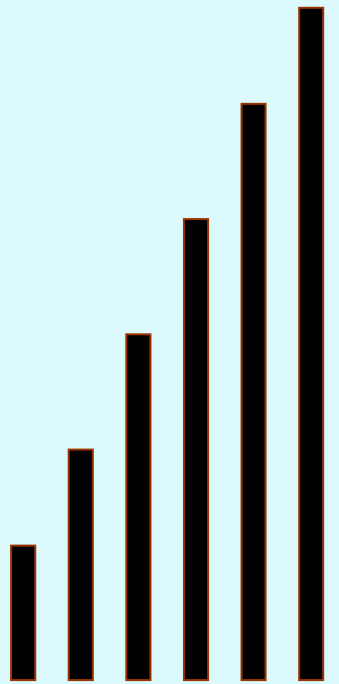

ภาคผนวก ข-8

หนังสือรับรองผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

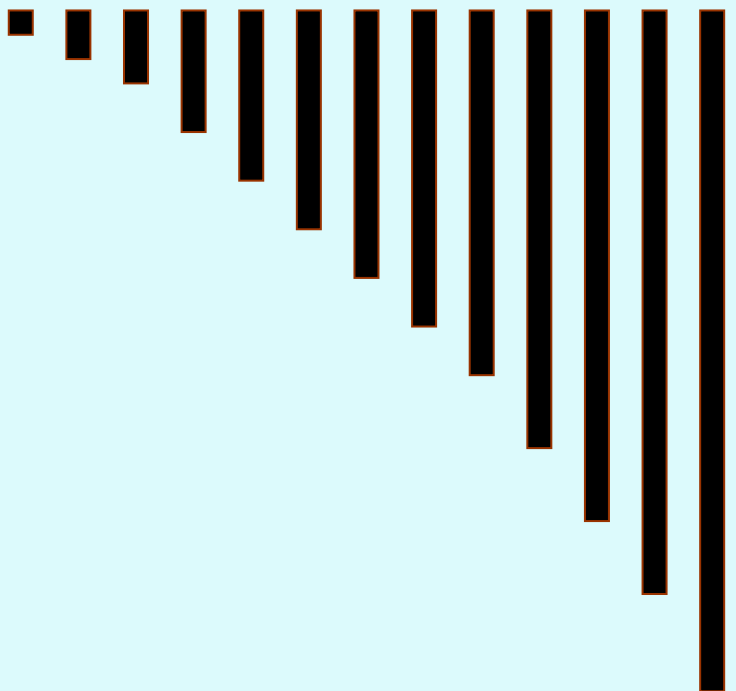

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๔๖๖๐



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท โกลว์ เอสพีพี ๑๑ จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๕๕๒ ลงรับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท โกลว์ เอสพีพี ๑๑ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๙๑๐๖๐๐๐๔๓๒๕๕๕๕ (๒๓-๘๘(๒)-๔๓/๕๕รย) ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๓ สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ตำบลมาบตาพุด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายวิรัตน์ เพิ่มเพียรเกียรติ		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑				✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑				✓	
๒				✓	
๓				✓	
๔				✓	
๕				✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕


โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



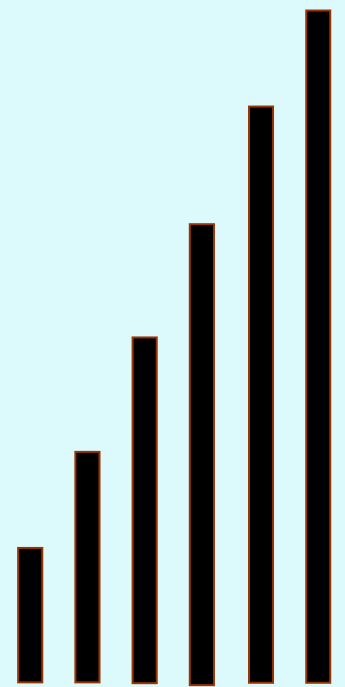

ภาคผนวก ข-9

เอกสารรับรอง ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018



ISO 45001

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สถานประกอบการ 14

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 (โรงงาน 2)
250 หมู่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
อินดิสทริยพาร์ค ตำบลบางขวาง อำเภอลพบุรี
จังหวัดระยอง 21140

ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018) โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการตามใบรับรองหลัก :
OHSMS18014/014 ซึ่งการมีผลบังคับใช้ของใบรับรองนี้ ขึ้นอยู่กับการมีผลบังคับใช้ของใบรับรองหลัก

สำหรับขอบข่าย :
การผลิตกระแสไฟฟ้า

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนาเอสไอ

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
มีผลถึง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ




สธอ.



NSC-TISI-TIS 17021-1
OHSMS 001

ISO 45001

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM



Certificate of Approval
This is to certify that

Global Power Synergy Public Company Limited Premises 14

Address of premises : GLOW SPP11 (Plant 2)
250 Moo 3, Siam Eastern Industrial Park,
Mabyangporn, Pluak Daeng District,
Rayong 21140, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 45001-2561 (ISO 45001:2018) within the scope of the management system
covered by the main certificate : OHSMS18014/014. The validity of this certificate
depends on the validity of the main certificate

for the scope :
Generation and supply of electricity

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 1st September 2025
Valid Until 13th November 2026

First Issued Date

President
Management System Certification Institute (Thailand)



MASCI



NSC-TISI-TIS 17021-1
OHSMS 001

ISO 14001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โรงงาน 1 และโรงงาน 2)

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ :

- โรงงาน 1 : 60/19 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
อินดิสทริลพาร์ค หมู่ 3
ตำบลบางขวาง อำเภอลาดกระบัง
จังหวัดระยอง 21140
- โรงงาน 2 : 250 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
อินดิสทริลพาร์ค หมู่ 3
ตำบลบางขวาง อำเภอลาดกระบัง
จังหวัดระยอง 21140

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

สำหรับขอบข่าย :

- โรงงาน 1 : 1. การผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ
2. การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
- โรงงาน 2 : การผลิตไฟฟ้า

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ออกให้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567

มีผลถึง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568

ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ




สรอ.



ISO 14001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM



Certificate of Approval

This is to certify that

Glow SPP11 Company Limited (Plant 1 and Plant 2)

Address of premises :

- Plant 1 : 60/19 Siam Eastern Industrial Park, Moo 3,
Mabyangporn, Pluak Deang District,
Rayong 21140, Thailand
- Plant 2 : 250 Siam Eastern Industrial Park, Moo 3,
Mabyangporn, Pluak Deang District,
Rayong 21140, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 14001-2559 (ISO 14001:2015)

for the scope :

- Plant 1 : 1. Production of Electric Power and Steam
2. Production and supply of industrial water
- Plant 2 : Production of Electric Power

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 12th January 2024


Valid Until 8th December 2025


First Issued Date 9th December 2022

President
Management System Certification Institute (Thailand)




MASCI



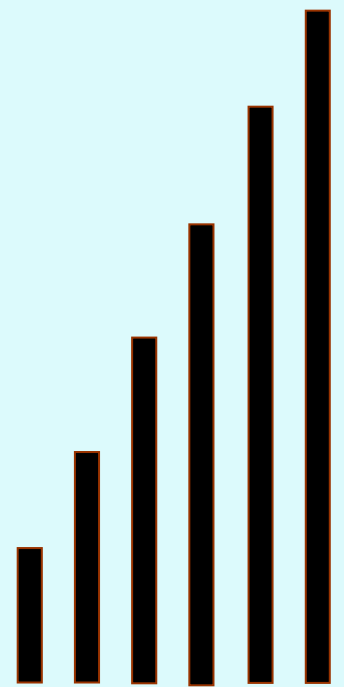

ภาคผนวก ข-10

เอกสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน

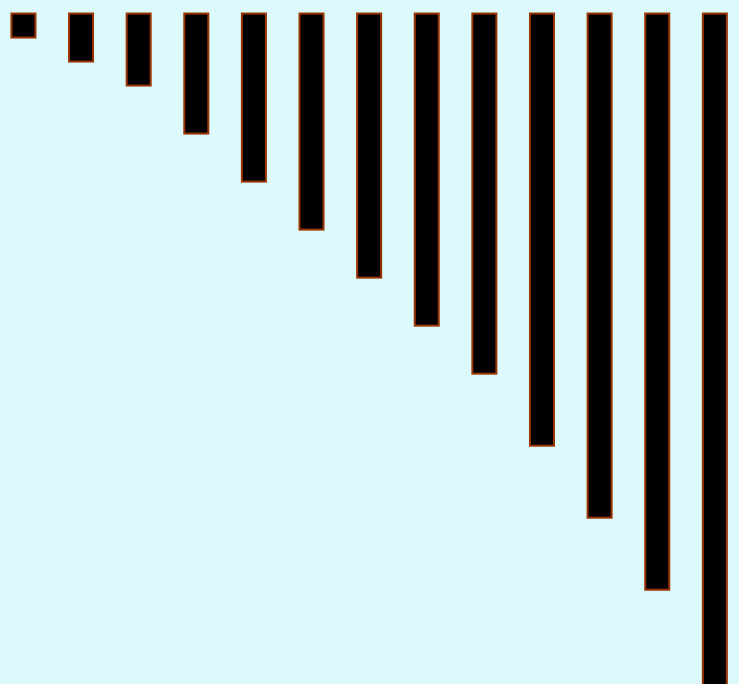

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า GSPP11

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

Global Power Synergy Public Company Limited | 1

D. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนกชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่: อ. ปลวกแดง

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
1		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: สวัสดิ์ปีใหม่ชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานที่: ชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่อ.ปลวกแดง และอ.ศรีราชา วันที่ดำเนินกิจกรรม: มกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และรักษาความสัมพันธ์อันดี ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สสุนทร / นัธทวัฒน์ ลีดิพัฒนสกุล งบประมาณที่ใช้: - บาท
2		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: วันเด็กहरรรษากับโรงไฟฟ้า GPSC (GSPP11) สถานที่: โรงเรียนบ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ดำเนินกิจกรรม: 9 มกราคม 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สถานศึกษา ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สสุนทร งบประมาณที่ใช้: 30,000 บาท

Global Power Synergy Public Company Limited | 2

D. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนกชุมชนสัมพันธ์

พื้นที่: อ. ปลวกแดง

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
3		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สถานศึกษา และ อปท. รอบโรงไฟฟ้า สถานที่: ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่น ในพื้นที่ต.มามายพร ต. ปลวกแดง ต.ดาสีทรี อ.ปลวกแดง วันที่ดำเนินกิจกรรม: มกราคม 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุสุนทร / นัธวัฒน์ ลีดิพัฒน์สกุล งบประมาณที่ใช้: - บาท
4		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: การประชุมคณะกรรมการพหุภาคีร่วม และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2569 สถานที่: ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ.ปลวกแดง วันที่ดำเนินกิจกรรม: 27 มกราคม 2569 วัตถุประสงค์: ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุสุนทร / นัธวัฒน์ ลีดิพัฒน์สกุล งบประมาณที่ใช้: 25,000 บาท

D. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนกชุมชนสัมพันธ์

พื้นที่: อ. ปลวกแดง

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
5		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา GPSC สถานที่: โรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่น ในพื้นที่ต.มามายพร ต.ปลวกแดง ต.ดาสีทรี อ.ปลวกแดง วันที่ดำเนินกิจกรรม: กุมภาพันธ์ 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุสุนทร งบประมาณที่ใช้: - บาท
6		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: ลงพื้นที่พบปะชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น สถานที่: ชุมชน อปท. รอบโรงไฟฟ้า วันที่ดำเนินกิจกรรม: มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 (ตามโอกาส) วัตถุประสงค์: เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุสุนทร งบประมาณที่ใช้: - บาท


Updated

D. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่: อ. ปลวกแดง

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
7		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: ศึกษาดูงานร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.ระยอง1 สถานที่: จ.เชียงใหม่ วันที่ดำเนินกิจกรรม: 10 – 13 มีค. 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาดูงานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อจ.ระยอง และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนชุมชนที่เป็นกรรมการกองทุนไฟฟ้าฯ ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุนทร งบประมาณที่ใช้: - บาท
8		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 อบต.มาบยางพร สถานที่: จุดตรวจเฝ้าระวังเขตอบต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง วันที่ดำเนินกิจกรรม: 9 เมษายน 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุนทร งบประมาณที่ใช้: 3,000 บาท


Updated

D. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่: อ. ปลวกแดง

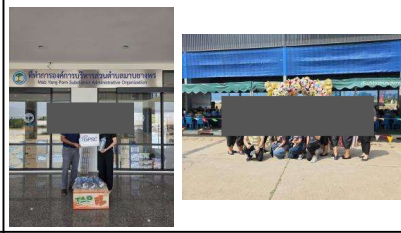No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
9		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: สนับสนุนของขวัญกิจกรรมสงกรานต์และผู้สูงอายุ สถานที่: อบต.มาบยางพร , ทต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง วันที่ดำเนินกิจกรรม: เมษายน 2569 วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุนทร งบประมาณที่ใช้: (มอบเป็นของขวัญในสต็อก)
10		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: สนับสนุนงานวันสัปดาห์หวานอ.ปลวกแดง ประจำปี 2568 สถานที่: ที่ว่าการอ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ดำเนินกิจกรรม: 4 เมษายน 2568 (จัดงานช่วงพฤษภาคม 2568) วัตถุประสงค์: ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ชุมชน และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุนทร / นัธวัฒน์ ฐิติพัฒน์สกุล งบประมาณที่ใช้: 10,000 บาท

D. ตารางสรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการเพื่อสังคม - แผนชุมชนสัมพันธ์
พื้นที่: อ. ปลวกแดง

No.	ภาพกิจกรรม	รายละเอียด
11		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทด.ปลวกแดง สถานที่: ม.1 ทด.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง วันที่ดำเนินกิจกรรม: 22 พค.2569 วัตถุประสงค์: เพื่อร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบหลัก: วสันต์ สุสุนทร งบประมาณที่ใช้: -
12		ชื่อกิจกรรม/โครงการ: โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด สถานที่: อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง วันที่ดำเนินกิจกรรม: 9 มิถุนายน 2569 วัตถุประสงค์: เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด ส่งเสริมอาชีพประมง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำฯ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบหลัก: นิธทวัฒน์ ฐิติพัฒนสกุล งบประมาณที่ใช้: 10,000 บาท

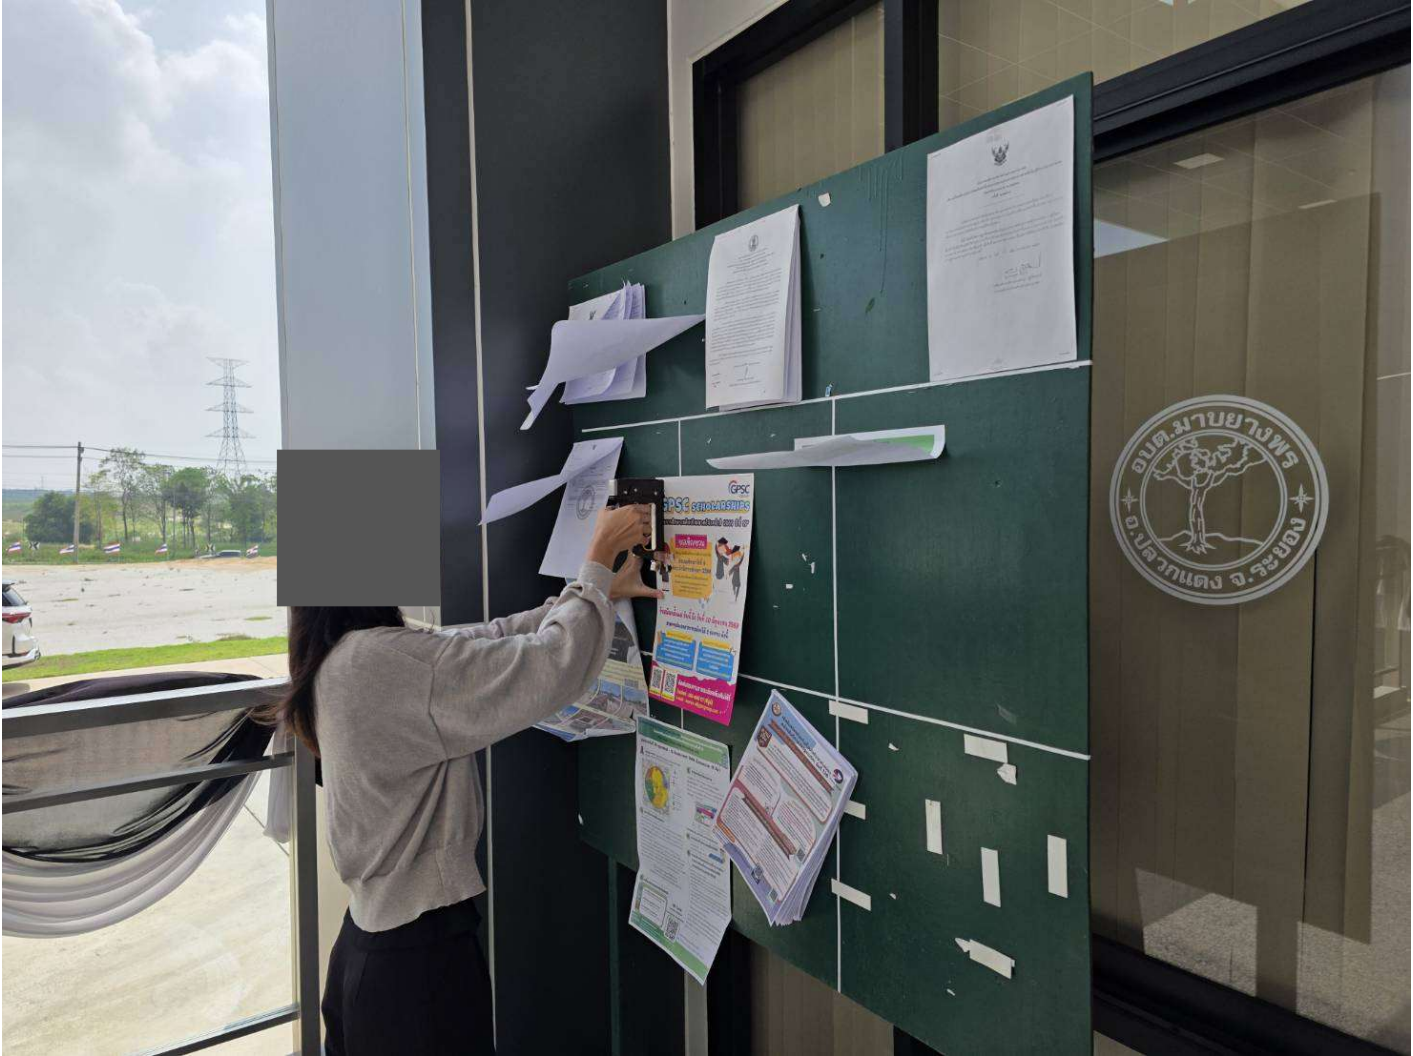

ที่ 1100325/001/69

วันที่ 12 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพหุภาคีร่วมติดตามการดำเนินงาน และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 2/2568

เรียน นายอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2568 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2569
2. ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการพหุภาคีร่วมติดตามการดำเนินงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (ระยะดำเนินการ) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2568

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพหุภาคีร่วมติดตามการดำเนินงาน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (“บริษัท”) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเทรียล พาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (ระยะดำเนินการ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนโดยรอบ มุ่งสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นั้น

บริษัทฯ ใ้รขอเชิญท่าน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพหุภาคีร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 2/2568 ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 – 14.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอนำส่งร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2568 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อโปรดพิจารณา หากท่านมีข้อแก้ไขรายงานการประชุม กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ

ผู้ประสานงาน: [Redacted] ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ โทรศัพท์ [Redacted]

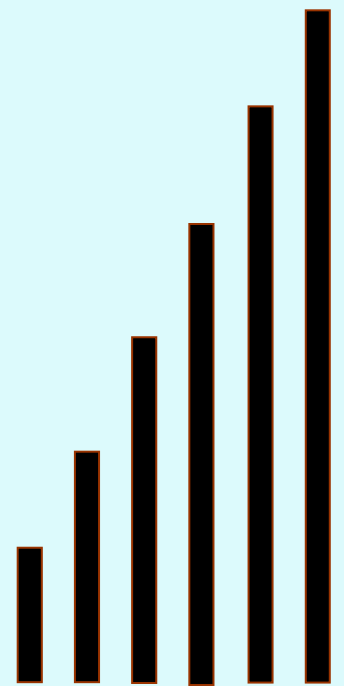

ภาคผนวก ข-11

การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของโรงไฟฟ้า



1. รายการซ่อมบำรุง รถตู้เคย์เบอร์ SPP11-01 สายระยอง (ทะเบียน 30-1971 ระยอง)

วันที่	เวลา	WO#	Pm	ผู้แจ้ง	วันที่แจ้ง	เลขไมล์	ใบซ่อม	วันที่ซ่อม	เลขไมล์ซ่อม	รายละเอียด	ช่าง
2026-05-25	14:30	94196	CA,		2026-05-25		95551	2026-05-26	207,179	ล้างระบบแอร์ทั้งระบบ	
2026-04-30	12:25	93309	PM1,PM4,		2026-04-30		94624	2026-05-06	204,193	PM4 ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า	
2026-02-19	15:52	90769	PM1,		2026-02-19		92041	2026-02-20	194,177	PM1, เช็คระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องกรองเครื่อง กรองโซล่า	
2026-02-09	15:03	90405			2026-02-09	191,900	91672	2026-02-10	192,419	เปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อม ตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน้า Yokohama 235/65R16 Tiremart PO202601093 สลับยาง 4 เส้นไปลงที่ Vn285	

2. รายการซ่อมบำรุง รถตู้เคย์เบอร์ SPP11-02 สายระยอง-บ้านฉาง (ทะเบียน 30-1972 ระยอง)


วันที่	เวลา	WO#	Pm	ผู้แจ้ง	วันที่แจ้ง	เลขไมล์	ใบซ่อม	วันที่ซ่อม	เลขไมล์ซ่อม	รายละเอียด	ช่าง
2026-06-25	13:45	95418	PM1,		2026-06-25		96788	2026-06-26		PM1. ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่องกรองโซล่า	
2026-06-05	14:12	94681			2026-06-05		96039	2026-06-07		เปลี่ยนไฟดาใหม่	
2026-05-26	11:37	94223	CA,		2026-05-26		95578	2026-05-26	180,985	ล้างระบบแอร์ทั้งระบบ	
2026-05-18	15:48	93957			2026-05-18		95312	2026-06-07		ตรวจพบครีบกี้ล้นหมดวางแผนเปลี่ยนแผ่นครีบทหนึ่งแผ่นลูกปืนค รีทหนึ่งลูก	
2026-05-11	14:39	93691	PM4,		2026-05-11		95019	2026-05-14	179,504	PM4	
2026-03-31	15:16	92360	PM1,		2026-03-31		93670	2026-04-10	172,844	PM1. ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า	
2026-01-23	16:06	89695	PM1,PM4,		2026-01-23		90950	2026-01-26	162,708	PM4 PM1.ครบเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่องกรองโซล่า	
2026-01-05	15:18	88884			2026-01-05	159,330	90130	2026-01-06	160,151	เปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน้า Bridgestone 235/65 R16 Cockpit พรภัทร สลับยาง4 เส้นไปลงที่ VN147	

3. รายการซ่อมบำรุง รถตู้กะเบอร์ SPP11-03 สายระยอง (ทะเบียน 30-1973 ระยอง)

วันที่	เวลา	WO#	Pm	ผู้แจ้ง	วันที่แจ้ง	เลขไมล์	ใบซ่อม	วันที่ซ่อม	เลขไมล์ซ่อม	รายละเอียด	ช่าง
2026-05-29	14:46	94437			2026-05-29	487,888	95794	2026-06-02		เปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน้า Bridgestone 235/65R16 Cockpit พรักทอร์ PO202605106 สลับยาง 4 เส้นไปลงที่ VN149	
2026-05-14	14:20	93854	PM1,PM4,		2026-05-14	483,214	95209	2026-05-15	490,107	PM1.*PM4*ครบเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องกรองเครื่องกรองโซล่า 1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร 2.เปลี่ยนกรองเครื่อง 1 ลูก 3.เปลี่ยนกรองโซล่า 1 ลูก	
2026-03-11	13:58	91612	PM1,PM4,		2026-03-11	464,732	92905	2026-03-13	466,936	PM1.*PM4*ครบเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องกรองเครื่องกรองโซล่า 1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร 2.เปลี่ยนกรองเครื่อง 1 ลูก 3.เปลี่ยนกรองโซล่า 1 ลูก	
2026-02-09	15:06	90410			2026-02-09	456,975	91677	2026-02-10	458,363	เปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน้า Yokohama 235/65R16 Tiremart PO202601093 สลับยาง 4 เส้นไปลงที่ Vn387	
2026-01-31	00:00	89871			2026-01-31		91127	2026-03-13	466,936	สั่งอะไหล่ 1.โซ่คาน้ำร้อนR	
2026-01-26	13:06	89743	PM1,		2026-01-26	452,496	90998	2026-01-27	454,398	PM1.ครบเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่องกรองโซล่า 1.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร 2.เปลี่ยนกรองเครื่อง 1 ลูก 3.เปลี่ยนกรองโซล่า 1 ลูก	

4. รายการซ่อมบำรุง รถตู้กะเบอร์ SPP11-04 สายบ้านฉาง-ศรีราชา (ทะเบียน 30-1974 ระยอง)

วันที่	เวลา	WO#	Pm	ผู้แจ้ง	วันที่แจ้ง	เลขไมล์	ใบซ่อม	วันที่ซ่อม	เลขไมล์ซ่อม	รายละเอียด	ช่าง
2026-06-10	15:30	94892	PM1,		2026-06-10		96252	2026-06-11	350,869	PM1. ครมเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง กรองโซล่า	
2026-05-26	13:11	94226	CA,		2026-05-26		95581	2026-05-27	347,239	ล้างระบบแอร์ทั้งระบบ	
2026-05-11	14:40	93692	PM2,		2026-05-11		95020	2026-05-14	344,142	PM4	
2026-04-28	10:54	93212	PM1,		2026-04-28		94526	2026-04-29	340,350	PM1 ครมเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่อง กรองโซล่า	
2026-04-01	13:30	92397			2026-04-01	331,975	93707	2026-04-03	333,299	เปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน้า Yokohama 235/65R16 Cockpit พรักทอร์ PO202603088 สลัมยาง 4 เส้นไปลงที่ Vn137	
2026-03-13	11:29	91693	PM1,		2026-03-13		92990	2026-03-16	328,482	PM1.ครมเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่อง กรองโซล่า	
2026-02-27	00:00	58350			2023-10-25		92289	2026-03-02	325,956	เปลี่ยนยาง 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน้า Bridgestone 235/65R16 Cockpit พรักทอร์ สลัมยาง 4 เส้นไปลงที่ VN351 PO202602138	
2026-01-21	15:49	89606	PM1,		2026-01-21		90857	2026-01-22	317,710	PM1.ครมเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่อง กรองโซล่า	

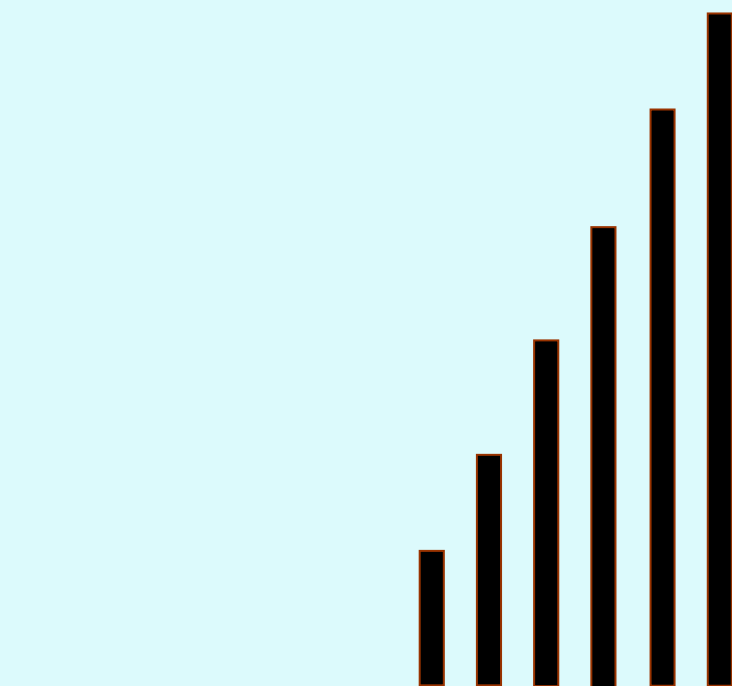

ภาคผนวก ข-12

สถิติอุบัติเหตุ



Safety Statistics SPP11

Prepared by : Egkachai W.


Updated: 12.07.2026




GPSC SSHE Performance 2026

Company KPI 2026 – TRIR & PSE Tier 1

(Estimated DATA @30 Apr 2026)

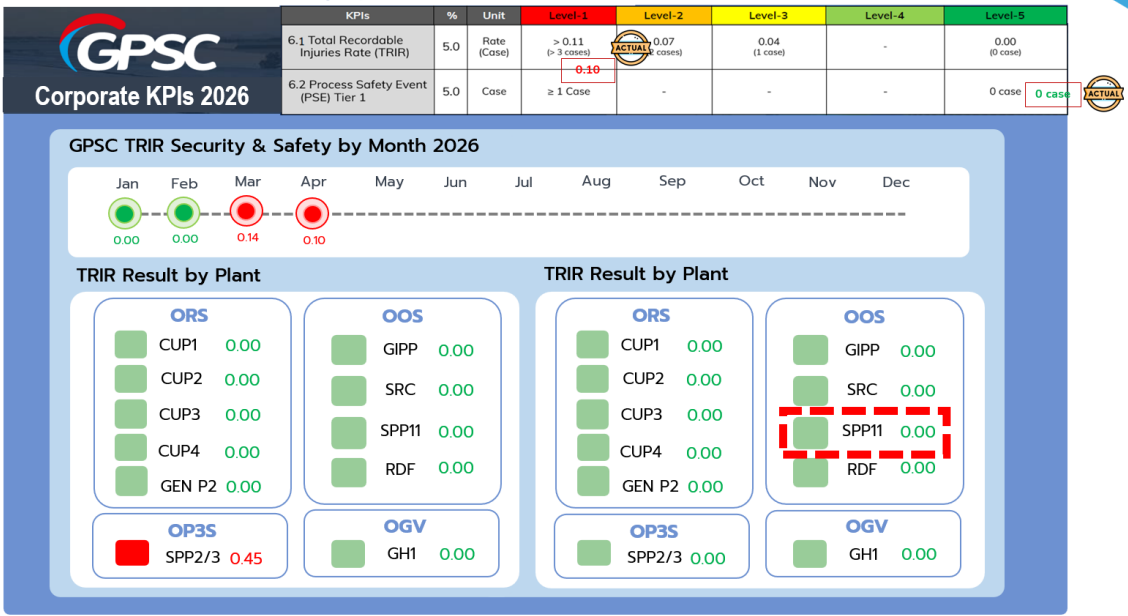

Safety

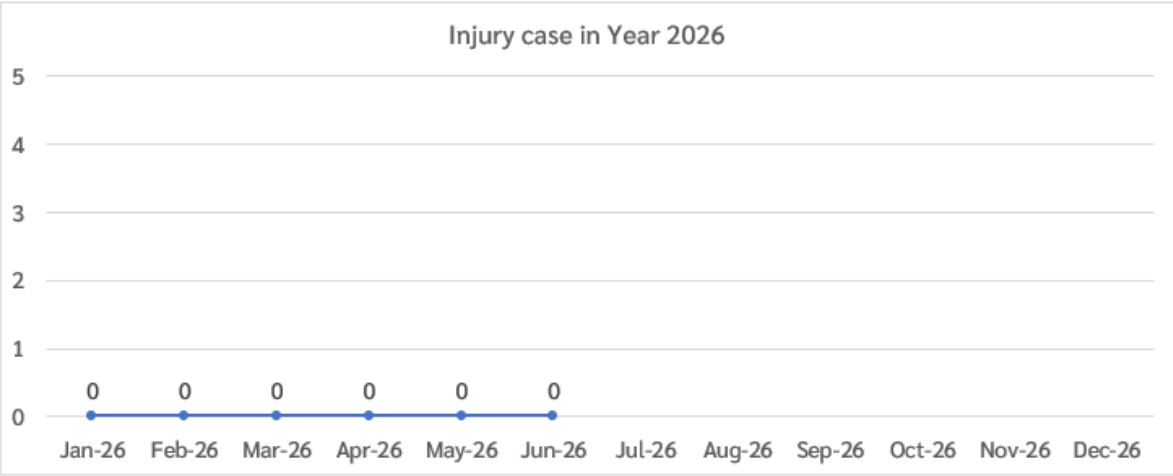

SSHE Performance Update: @30 Jun 2026

Parameter	GPSC Group	CUP1	CUP2	CUP3	CUP4	GEN	SPP2&3	GH1	RDF	SPP11	SRC	GIPP	Solar	OBL	Remarks
Accident (Injury case)	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	GHECD1, 14-Jan-26: First Aid Case, A Contractor had back pain after jumping from the Transport Blower pipeline GSP2/3, 10-Mar-26: Medical Treatment Case, The cover of terminal box hit the middle finger GSP2/3, 24/03/2026, First Aid Case, Finger injury from Pulling EV Bus Wheel Cover
PSE Tier-1	0 (+0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Emergency Issues	0 (+0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22/01/26, SRC Demolish Project: Fire Case, During the cutting of a titanium condenser tubes.[Exclude in the statistic]
Security Incident	0 (+0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/02/26, Glow Energy Phase 2 Admin Building Project, One subcontractor of Thai Jurong stole the copper tubes. [Exclude in the statistic]




GPSC SSHE Culture Activity


กิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย เดือน เมษายน 2569

4 Improved Onsite JSEA form and toolbox



ทดลองใช้งาน New JSEA form and toolbox talk ที่ SPP11 ประมาณ 10 วัน และสรุปผลการใช้งานแบบฟอร์มใหม่ พร้อมข้อเสนอแนะจาก WS, FO

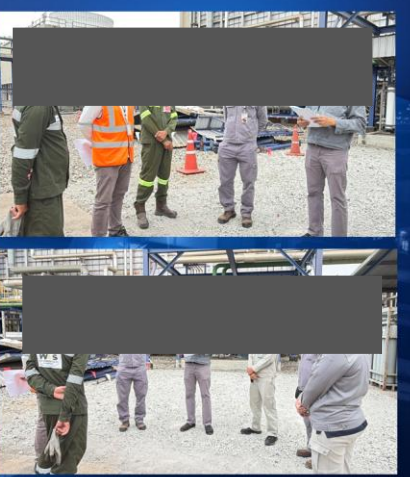

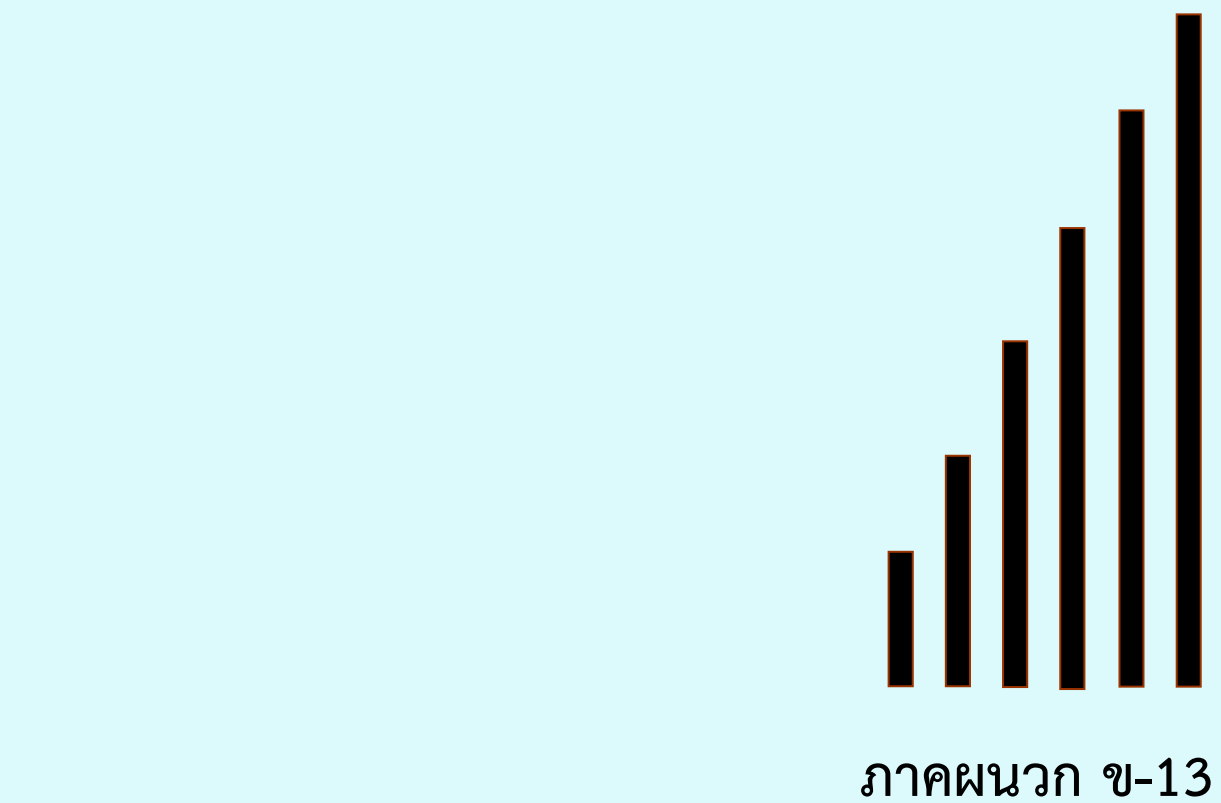

การตรวจสอบระบบท่อที่เข้าสู่โรงไฟฟ้าจาก East water



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11

ช่วงเวลา ปี 2569	มกราคม-มิถุนายน	กรกฎาคม-ธันวาคม
การตรวจสอบสภาพท่อน้ำ		☒
การบำรุงรักษาในเชิงป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบลำเลียงก๊าซธรรมชาติ		☒

แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจสอบอุปกรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ท่อแยกจ่ายน้ำ บริษัท โกล์ว เอสพี พี (11,12) จำกัด

รายการตรวจเช็ค		รายการอุปกรณ์						
		MV	AV	BO	BN	FLOW	GV	รวม
จำนวนอุปกรณ์	แผน	2	7	5				14
	พบ	2	7	5				14
	ใช้ได้	2	7	4				13
	ใช้ไม่ได้			1				1
จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ได้ %		100.00%	100.00%	80.00%				92.86%
เหลือสิ้น								
งานตัดหญ้า			3	3				
งานสูบน้ำ								
งานทำความสะอาด		2	5	2				
ระบายตะกอน								
ทดสอบการทำงาน				2				

หมายเหตุ

อุปกรณ์	ปัญหาและอุปสรรค
BO No.6	ถูกกลบ รอปรับปรุง

รายงานโดย.....

บจก.สตีลเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ผู้ควบคุมงาน

EastWater : Water solution for all.

FM_CS_052-006_RV01 : รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำ

ชื่อระบบท่อ : ท่อแยกจ่ายน้ำ บริษัท โกลด์ เอสที ที (11,12) จำกัด (พื้นที่ ระยอง)

ผู้ปฏิบัติงาน : นาย บรรเจิด ศรีรัตน์

ระบบท่อหลัก :

ผู้ตรวจสอบ : นาย สุริยา สมานราษฎร์

พื้นที่บริการ : ระยอง

แผนก/หน่วยงาน :

วันที่ปฏิบัติงาน :

26, 27-12-68

เอกสารอ้างอิง :

ระยะทางประมาณ 12 กม. (STEEL PIPE Ø 500 MM.)

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	STA.	หมายเลข/รหัส	ชนิด Valve / ข้อต่อ	ขนาด / PN	รายการบำรุงรักษา					ตรวจสอบด้วยสายตา							วันที่ทำงาน	หมายเหตุ		
						หล่อลื่น	งานตัดหญ้า	งานสูบน้ำ	งานทำความสะอาด	ระบายตะกอน	ทดสอบการทำงาน	อุปกรณ์ใช้งานได้	อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้	สีซีดจาง	เกิดสนิม	รอยเชื่อมแตก	ฝาปิดชำรุด			ชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย	CLASS
1	Blow Off No.2	4+750	205000-039-HVBO-00020	GV			✓				✓	✓							A	27-12-68	
2	Air Valve No.5	4+780	205000-039-HVAV-00050	GV			✓					✓							B	26-12-68	ไม่มีอาคาร
3	Main Valve No.2	5+425	205000-039-HV-00030	BV					✓			✓							A	27-12-68	อยู่ในคิวจราจร
4	Air Valve No.7	6+050	205000-039-HVAV-00070	GV					✓			✓							B	26-12-68	อยู่บนปูน ไม่มีออริฟิเคิล
5	Blow Off No.4	6+305	205000-039-HVBO-00040	GV			✓					✓							B	๗	
6	Air Valve No.9	7+750	205000-039-HVAV-00090	GV			✓					✓							B	๗	
7	Air Valve No.10	7+780	205000-039-HVAV-00100	GV					✓			✓							B	๗	
8	Blow Off No.5	8+500	205000-039-HVBO-00050	GV			✓					✓							B	๗	
9	Air Valve No.11	8+800	205000-039-HVAV-00110	GV					✓			✓							B	๗	อยู่ในคิวจราจร
10	Blow Off No.6	9+595	205000-039-HVBO-00060	GV					✓				✓						B	๗	ถูกลบ รอปรับปรุง
11	Air Valve No.12	9+815	205000-039-HVAV-00120	GV					✓			✓							B	๗	อยู่ในคิวจราจร
12	Main Valve No.3	9+975	205000-039-HV-00040	BV					✓			✓							A	27-12-68	อยู่ในคิวจราจร 100%
13	Blow Off No.7	10+700	205000-039-HVBO-00070	GV					✓		✓	✓							A	๗	
14	Air Valve No.13	11+380		GV			✓		✓			✓							A	๗	
15	Main Valve No.4						✓														
16	Main Valve No.5						✓														
17	PRV																				


บันทึก : - BO No.6 ถูกลบ รอการปรับปรุง เก็บข้อมูลรูปภาพ

รายงานโดย..

บจก.สตียาเซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น

รับรองโดย..


ผู้ควบคุมงาน

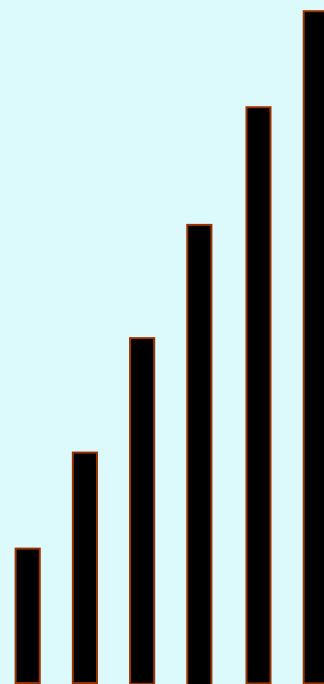

ภาคผนวก ข-14

การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียของโครงการ



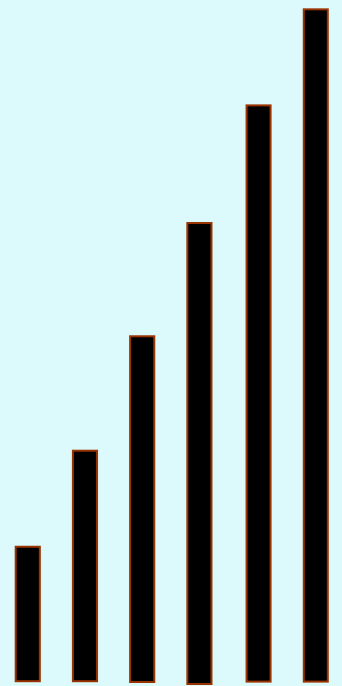

ภาคผนวก ข-14-1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กอ.1)





หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-1089

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91060004325555

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้


ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	170203	Fill Pack	60.000	042	10190000825494	
2	161001	Off line compressor washing	120.000	042	72080000125455	
3	190902	Waste water Sludge	350.000	045	72080000125455	
4	150202	Contaminated Waste	40.000	042	72080000125455	
5	170401	ทองเหลือง	5.000	011	10210100525578	
6	170402	อลูมิเนียม	15.000	011	10210100525578	
7	150101	เศษกระดาษ	10.000	011	10210100525578	
8	150103	เศษไม้	20.000	011	10210100525578	
9	170203	เศษพลาสติก	20.000	011	10210100525578	
10	160601	แบตเตอรี่ใช้แล้ว	50.000	021	10200172025656	
11	170604	Insulation ฉนวนกันความร้อน	20.000	074	72020000125477	
12	150203	Air Filter	30.000	074	72020000125477	
13	160215	Fluorescent lamp	2.000	049	72080000125455	
14	160213	Electronic waste	5.000	049	72080000125455	
15	150110	ภาชนะปนเปื้อน	30.000	039	10200172025656	
16	170405	เศษเหล็ก	200.000	011	10210100525578	
17	130208	น้ำมันใช้แล้ว (Used Oil)	8.000	049	10200172025656	
18	160216	ทองแดง	20.000	011	10210100525578	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 8 มกราคม 2569

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

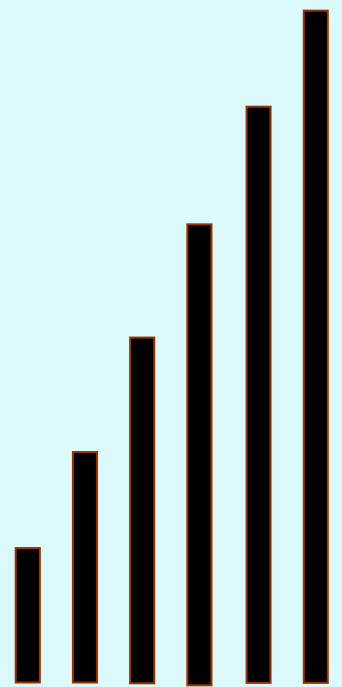

ภาคผนวก ข-14-2

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (กอ.2)



เลขที่อ้างอิง 1-20-0369-126578-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ : บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 91060004325555		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 250 สยามอินดัสเตรียลพาร์ค หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140					
เบอร์โทรศัพท์ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับ : นาย ศักดิ์สิทธิ์ ดอนหลาบคำ			เลขทะเบียนพาหนะ : 3 คมต 76 กท		
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง			ไปยังจังหวัด : ชลบุรี		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455		
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตราธิราช จังหวัดชลบุรี 20230					
เบอร์โทรศัพท์ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Fluorescent lamp	160215	รถกระบะ	1	60 kg. 0.5
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.5 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
[] น้ำหนักชั่งจริง [X] น้ำหนักประมาณการ					
ขอควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.5 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 25/03/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ :		
ลงชื่อผู้ก่อการ : พินิจ เนินฉาย ลายมือชื่อ : [ลายมือ]			วันที่ : 25 มี.ค. 69		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับ : นาย ศักดิ์สิทธิ์ ดอนหลาบคำ ลายมือชื่อ : [ลายมือ]			วันที่ : 25/3/69		
[] ผู้ก่อการได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : ระยอง		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			มายังจังหวัด : ระยอง		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ใช้ระยะเวลา : วัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [ลายมือ]			วันที่มาถึง : 26/3/26		
			เวลาที่มาถึง : 12:44		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 0.06 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			[X] น้ำหนักชั่งจริง [] น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ : 25/03/26		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [ลายมือ]			เวลาที่มอบ : 12:45		
			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.06 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 25/03/26		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 12:54		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [ลายมือ]			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
			[X] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้จัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ : [ลายมือ]					



Eastern Seaboard Environmental Complex

Site Office: Chonburi Industrial Estate (Bowin) 88 Moo 8 Tambon Bowin, Amphur Sriracha, Chonburi THAILAND 20230
Tel: (038) 346 364-7 Fax: (038) 346 368 e-mail: esbec@wms-thailand.com

7 WMS TICKET No.: 26037052					
License Plate: 76		Truck No.:		Transaction Type: WA	
Customer: GLOW SPP 11 CO.,LTD.		Address:			
Date: 25/03/2026	Time: 12:44	Manifest No.: 12003691265780N		Transport Request Order No.: 005471	
Waste Profile: H03520 Fluorescent Lamp		MOI Code:			
Treatment Decision: H7-001		Origin: 21140			
Gross Weight: 3090 Kg	Date: 25/03/2026	Time: 12:45	WB No.:	Net: 60 Kg	Net Client: 60 Kg
Tare Weight: 3030 Kg	Date: 25/03/2026	Time: 12:54	WB No.:	Quantity:	
Transporter Name: ESBEC TRANSPORT		Container:		Operator:	
T.A.C. 91 Driver Name : SAKSIT			Note:		
Weight by:  ()			Verified by:  ()		

Finger Print Report/เอกสารแสดงลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว


1. รายละเอียดผู้ก่อกำเนิดและของเสีย

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-20-0369-126578-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน : 91060004325555			
สถานที่ตั้งโรงงาน : 250 สยามอินดัสเตเรียลพาร์ค หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :			
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี :	เลขทะเบียนพาหนะ : 3 ตต 76 กท	พาหนะที่ใช้ : รถทั่วไป			
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง	ไปยังจังหวัด : ชลบุรี	ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน			
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด		เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455			
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230		เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน :			
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Fluorescent lamp	160215	รถกระบะ	1	60 kg. 0.5
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.5 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					

2. Finger Print/ลักษณะกายภาพของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

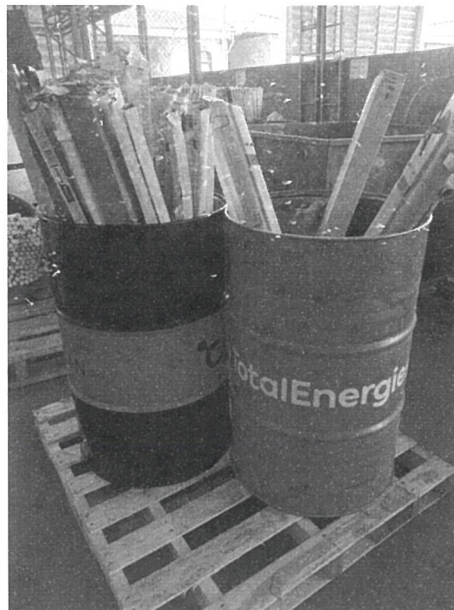


หมายเหตุ : อ้างอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖




Ms. Piyathida Petchrod

Assistant Environmental Manager

Glow Spp 11 Co.,Ltd. March 25 ,2026

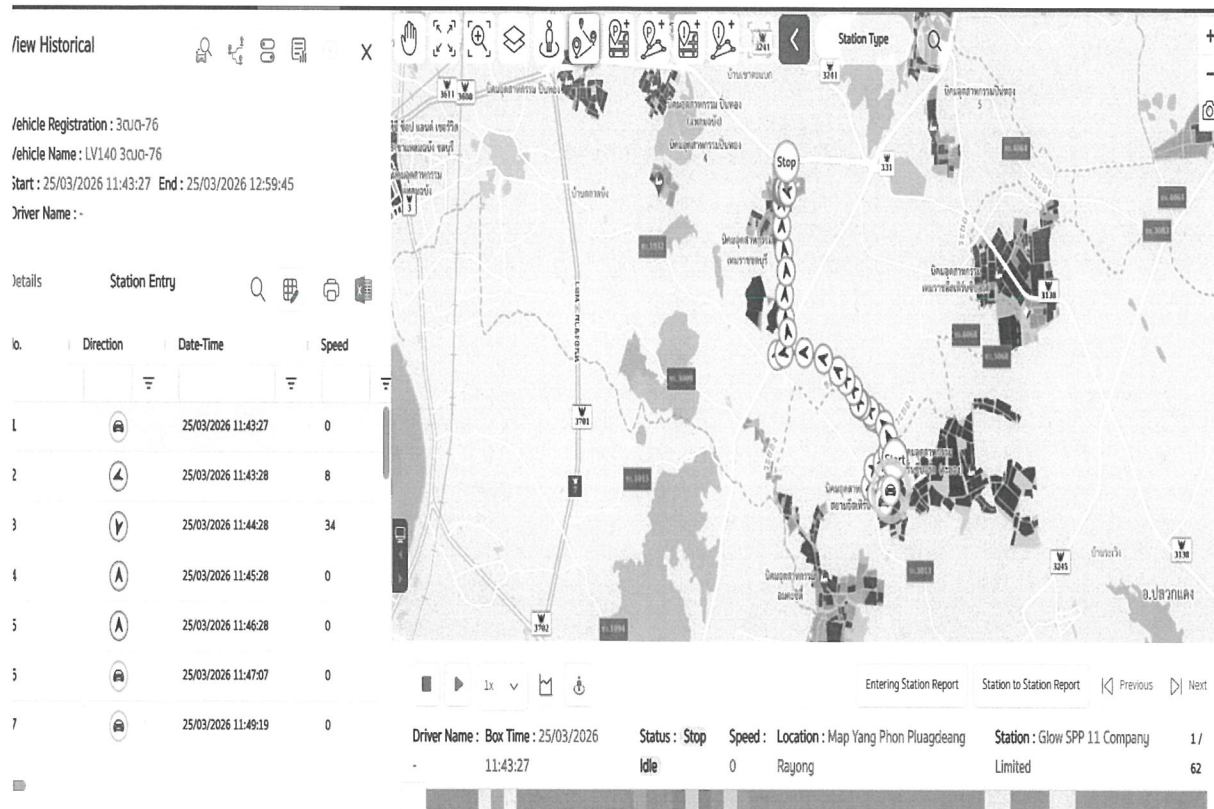

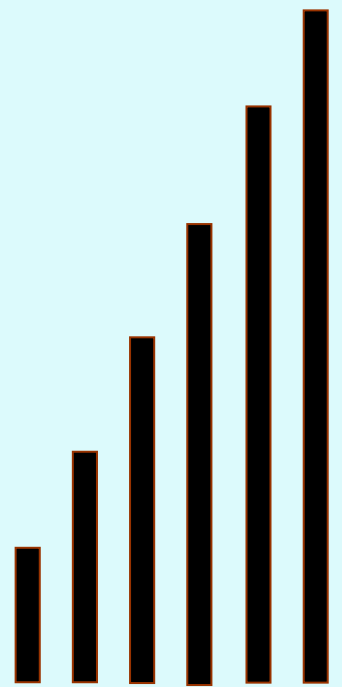

ภาคผนวก ข-14-3

สรุปชนิดและปริมาณขยะทั่วไปและกากของเสีย



บันทึกปริมาณการคัดแยกกากของเสียและมูลฝอยทั่วไปของโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท..โกลว์.เอสพี. 11. จำกัด (โครงการ 2).....เบอร์โทรติดต่อ ..0.3889.1324.


เดือน	ขยะมูลฝอย (ตัน)	กากของเสียอุตสาหกรรม (ตัน)		
		ของเสียทั่วไป (Non-Hazardous Waste)	ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)	นำกลับมาใช้ซ้ำ/ใช้ใหม่ (Reuse/Recycling)
มกราคม	0.333	0	0	0
กุมภาพันธ์	0.146	4.980	8.160	0
มีนาคม	0.332	10.990	0	0
เมษายน	0.239	5.470	16.140	0
พฤษภาคม	0.649	4.680	4.650	0.190
มิถุนายน	0.150	0	0	0
รวม (ตัน)	1.849	26.120	28.950	0.190

ลงชื่อ..

ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง ผจก.บริหารอาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อม

10 กรกฎาคม 2569

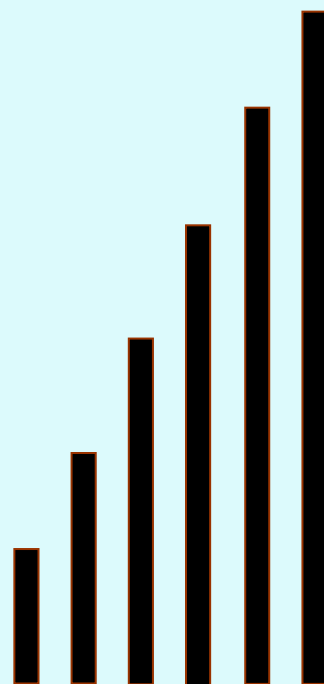

ภาคผนวก ข-15

การตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ



