




ภาคผนวก ข-16

เอกสารการจัดประชุมคณะกรรมการพหุภาคี

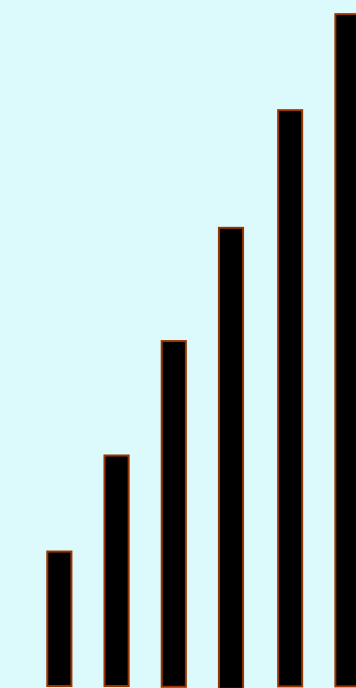

การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี และ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด
โครงการ 1 และ โครงการ 2



ประชุมครั้งที่ 2/2568
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุมชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง

1

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการพหุภาคีร่วม และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการปี 2568 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด
- 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
- 3.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตาม
-
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1

2



ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ



3



ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2568



4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการปี 2568 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
- 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568
- 3.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568



3.1

ผลการดำเนินงานโครงการปี 2568
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
(โครงการ 1 และ 2)


โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด

ข้อมูลทั่วไป




	โครงการ 1	โครงการ 2
ชื่อโครงการ	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2
ชื่อบริษัท	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 60/19 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล พาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140	เลขที่ 250 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล พาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เลขทะเบียนโรงงาน	ข 3-88-1/43 รย / ข 3-88-16/49 รย (โครงการ 1 และ 3)	ข 3-88-43/55 รย
พื้นที่	29 ไร่ - 0 งาน - 72 ตร.ว.	9 ไร่ - 1 งาน - 37 ตร.ว.
ประกอบกิจการ	ผลิตไฟฟ้า 164 MW และน้ำเย็น 2,200 ตันความเย็น	ผลิตไฟฟ้า 120 MW และน้ำเย็น 1,200 ตันความเย็น


ที่ตั้งโครงการ

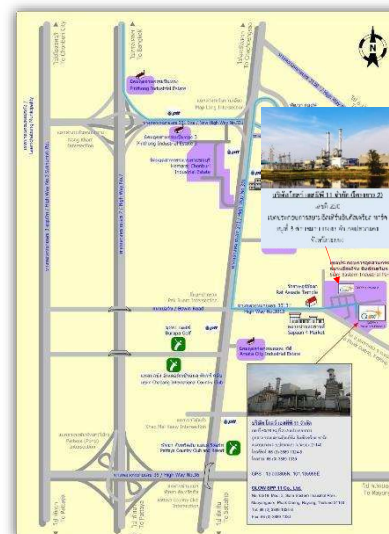

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Cogeneration)

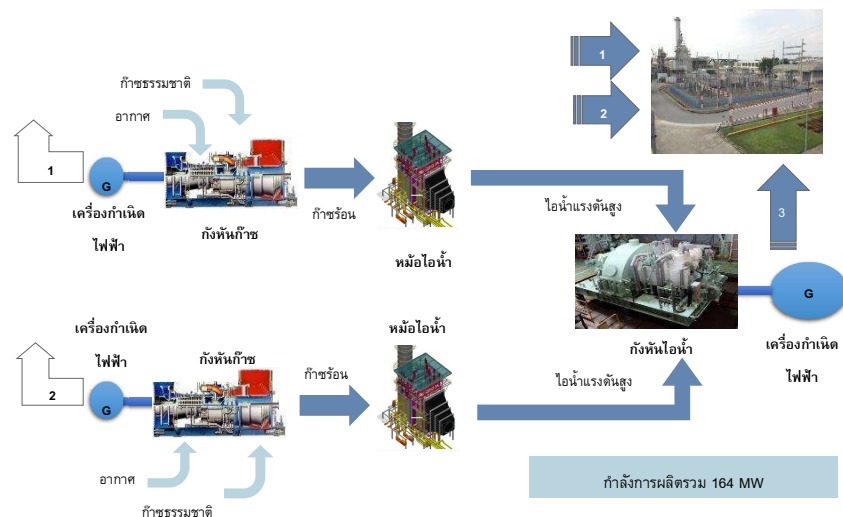


กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Gas Engines)

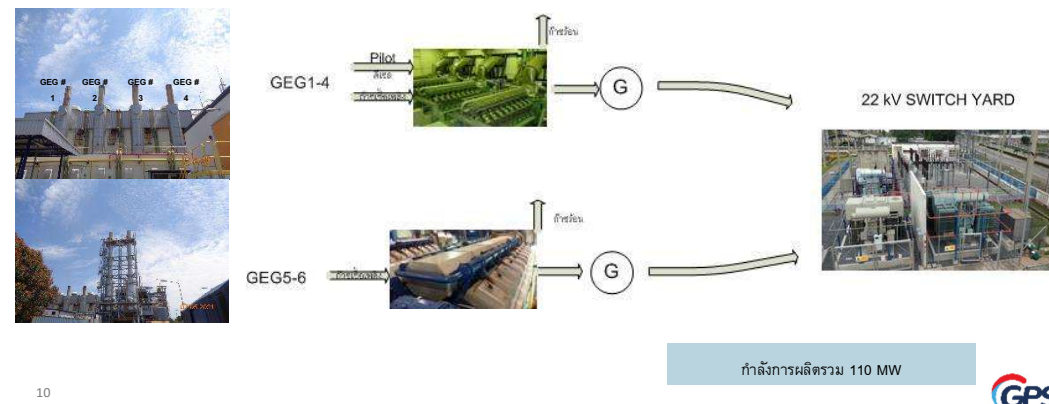


ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าขั้นต้น (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568)

หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง (ลูกบาศก์)

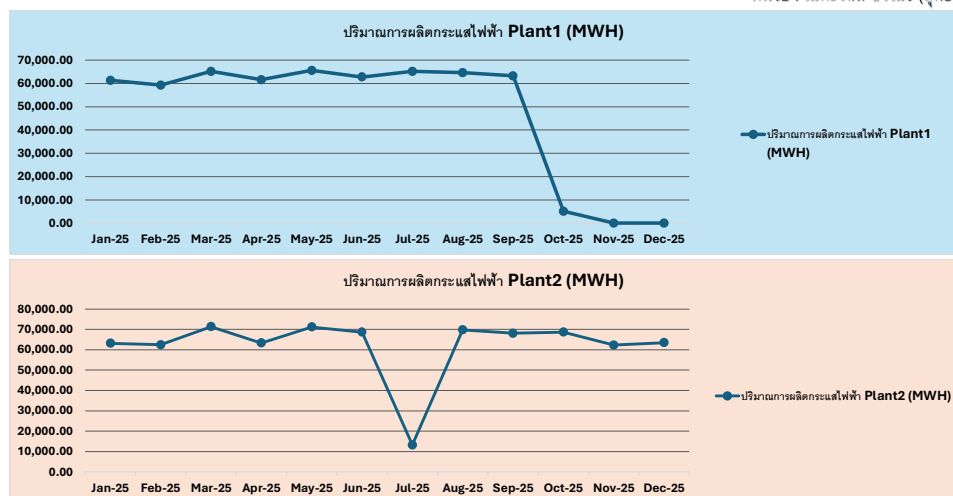


ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568)

หน่วย : MMBtu

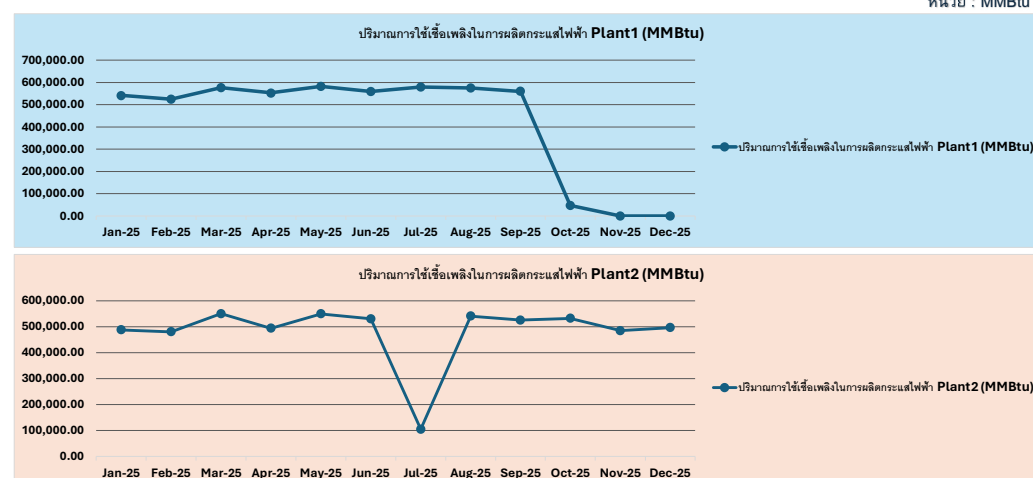


ปริมาณการใช้น้ำดิบ (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568)

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

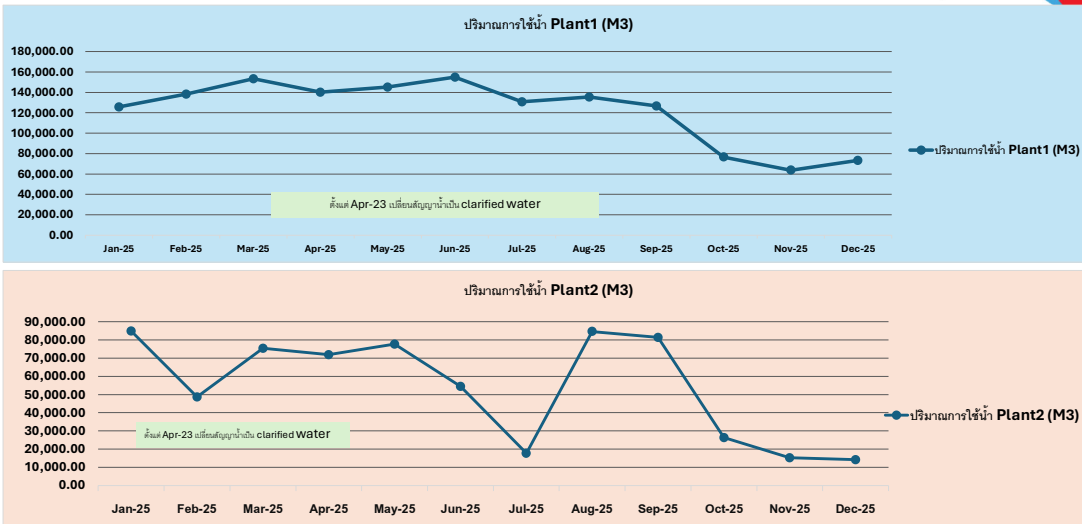

สถิติความปลอดภัยของบริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 2568

Safety

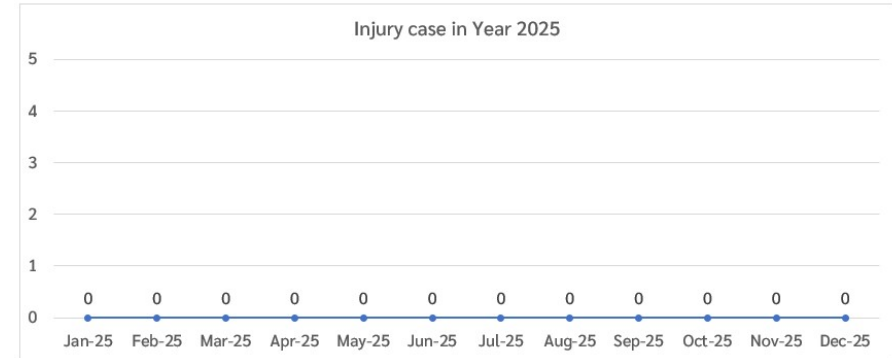

14



SPP11 ได้รับรางวัลประจำปี 2568 และใบรับรองระบบบริหารจัดการ ISO9001,14001,45001 เป็นต้น

- รางวัลกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2568 (Zero accident campaign 2025)
- ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001
- ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
- ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001



SPP11 จัดให้มีกิจกรรม Here We Safe Culture SPP11 โดยผู้บริหารมีการเดินตรวจสอบความปลอดภัยพนักงาน ให้คำปรึกษา ประจำสัปดาห์ ทุก ๆ วันจันทร์



โครงการ 1

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ			30-6			8-9		4-11				
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด				2-4		9		4-6				
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป		6-11				13-18		4-9			13-18	
3. คุณภาพน้ำ	9	6	6	3	8	5	7	7	11	2	6	3
4. สังคม-เศรษฐกิจ								10-12				
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย												
5.1 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน		10				11		21			6	
5.2 ความร้อนในสถานที่ทำงาน						11		21				
5.3 แสงสว่างในสถานที่ทำงาน						11		21-22				

18

3.2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 1 และ 2)

ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

17

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2568

โครงการ 2

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ		22-1						4-11				
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด		24-25						4				
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป		7-10						4-9				
3. คุณภาพน้ำ	9	6	6	3	8	5	29	7	11	2	13	3
4. สังคม-เศรษฐกิจ								10-12				
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย												
5.1 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน		10				11		22			13	
5.2 ปริมาณสารเคมีในสถานที่ทำงาน				25								

19

• ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568



20

- ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568



21




คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. ปล่อง HRSG 400	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
	2. ปล่อง HRSG 500		
	3. ปล่อง GEG 1		
	4. ปล่อง GEG 2		
	5. ปล่อง GEG 3		
	6. ปล่อง GEG 4		
	7. ปล่อง GEG 5		
	8. ปล่อง GEG 6		
โครงการ 2	1. ปล่อง HRSG 1	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
	2. ปล่อง HRSG 2		

22

ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ


โครงการ 1

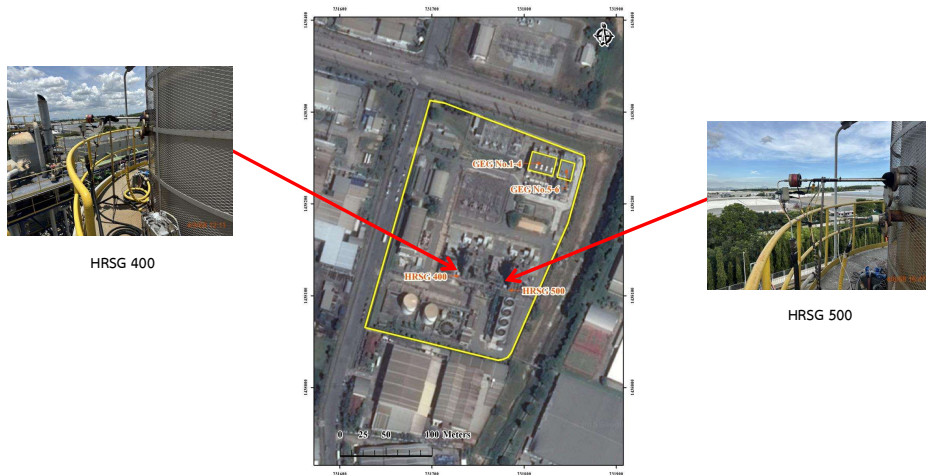

23

ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ


โครงการ 1

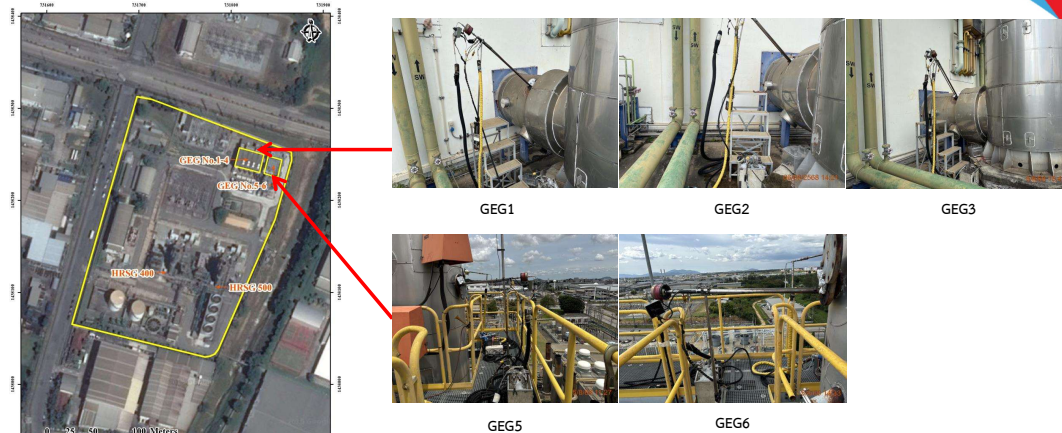



หมายเหตุ : ช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2568 ไม่ได้ตรวจวัดปล่อง GEG 4 เนื่องจากระบบมีปัญหาในวันที่มีการตรวจวัด และไม่สามารถแก้ไขได้ทันก่อนที่โครงการจะหยุดเดินปล่องในวันที่ 3 ตุลาคม 2568

24

โครงการ 2

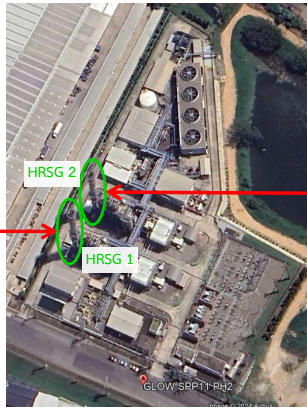

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ต่อ)

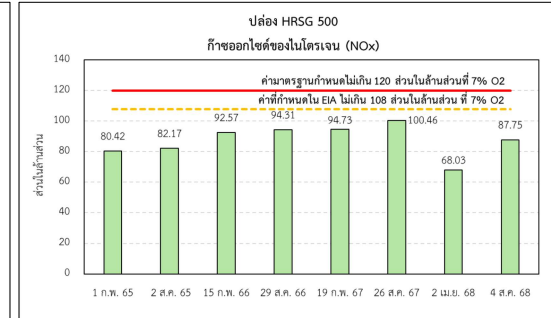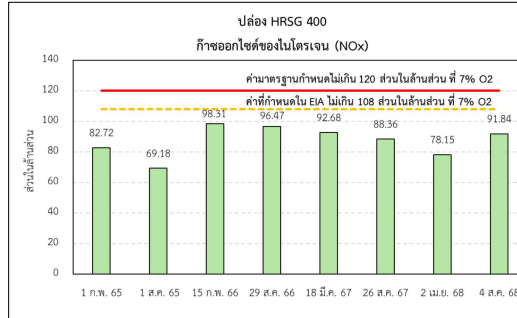



มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567



ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ต่อ)

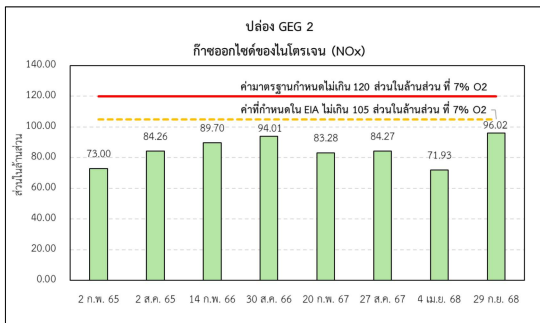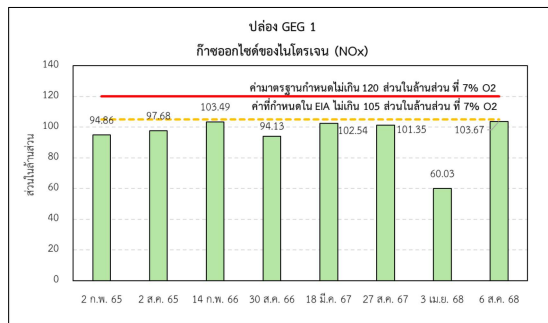



มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567



ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ต่อ)

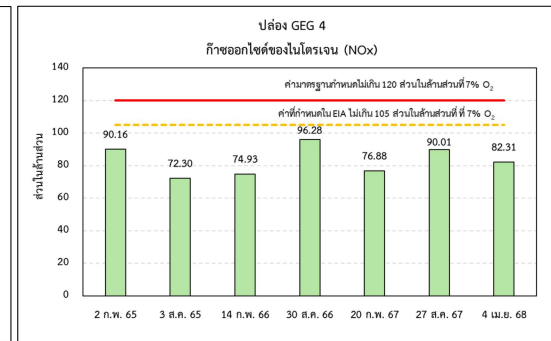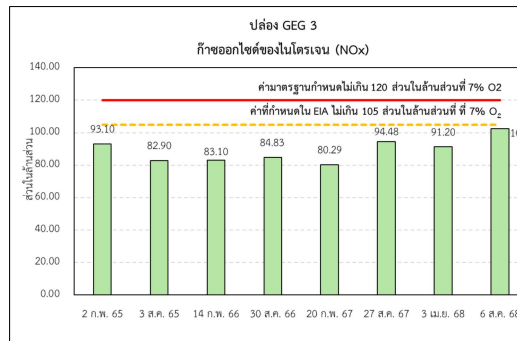

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ต่อ)

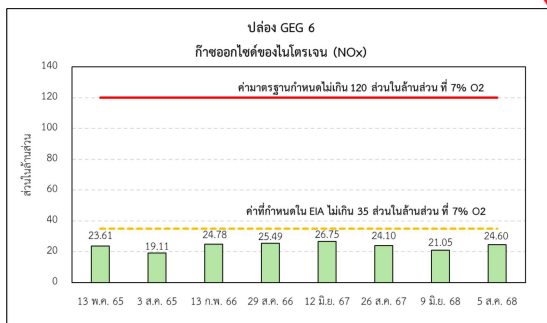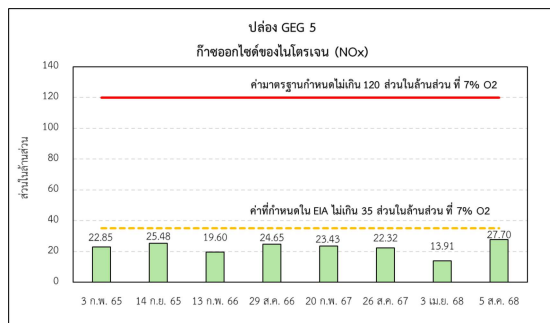

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

29



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ต่อ)

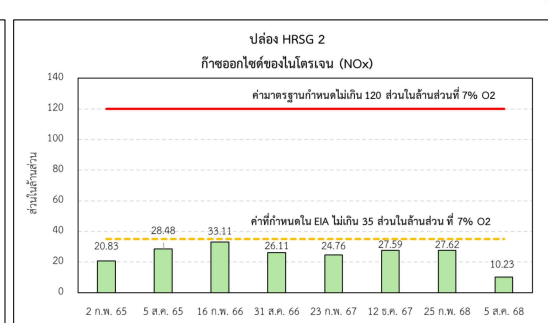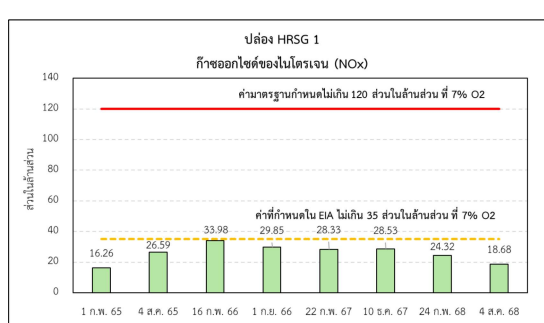

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

30



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

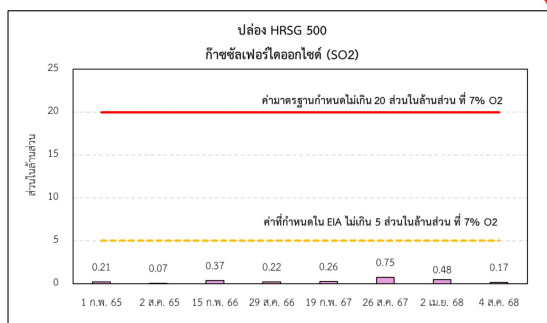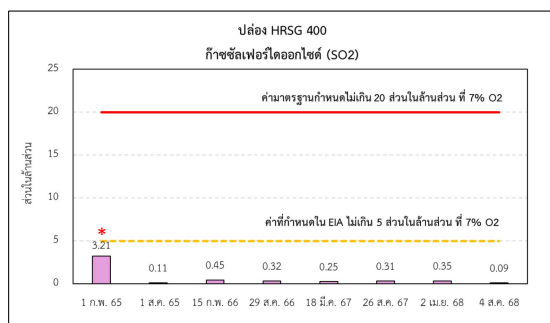

หมายเหตุ : * จากการตรวจสอบพบว่า ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่งผลให้ค่า Emission สูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุม

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

31



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

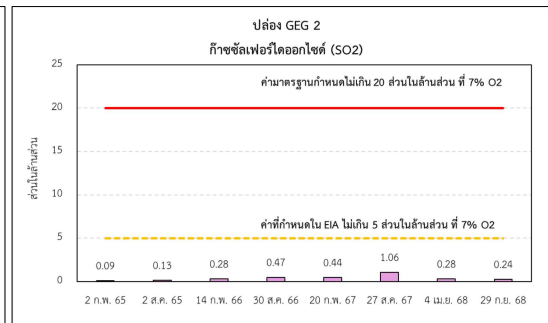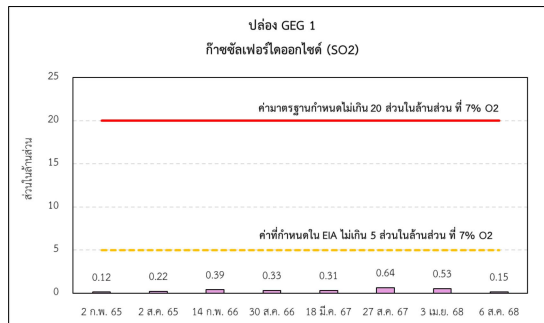

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567



32





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

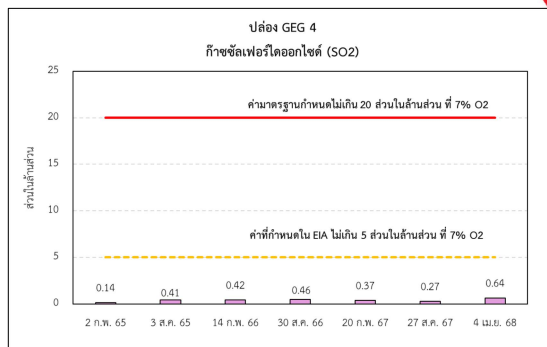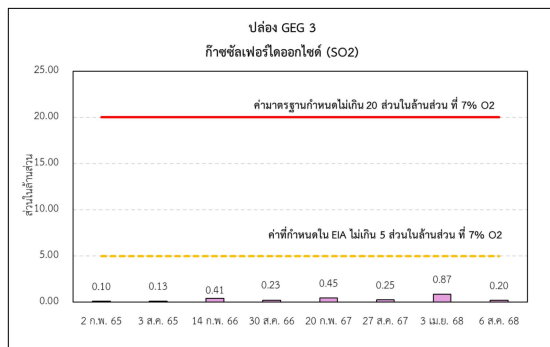

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

33



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

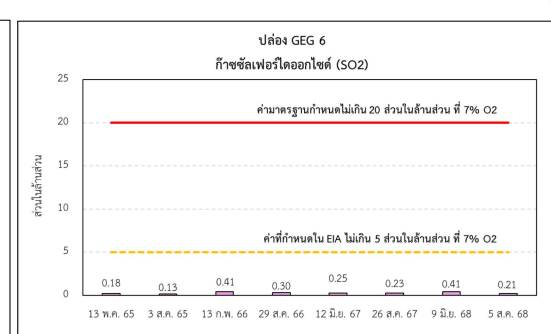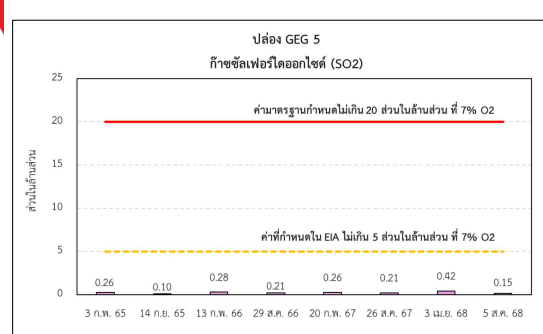

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

34



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

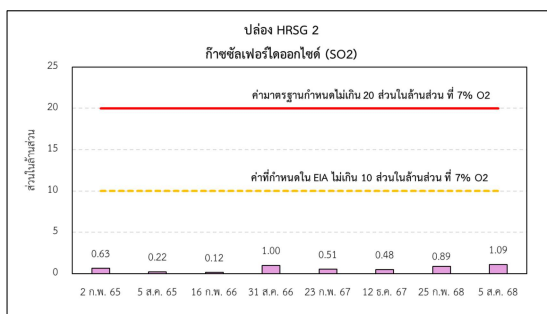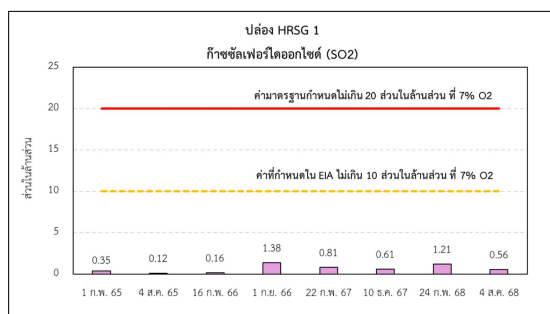

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

35



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ฝุ่นละออง (ต่อ)

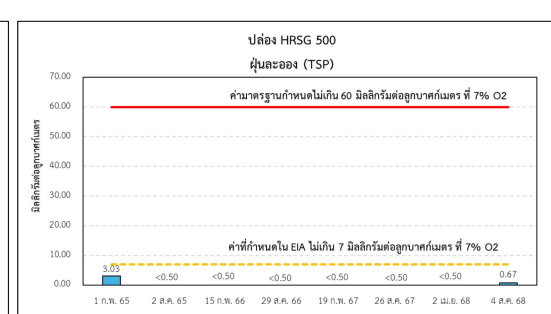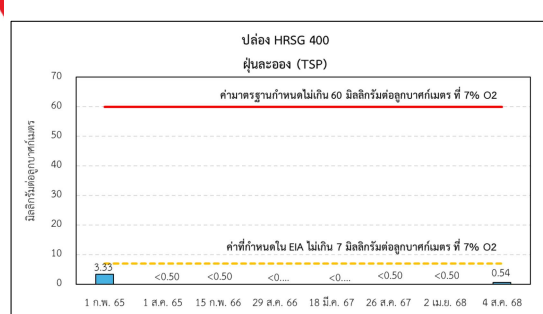

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567


36





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ฝุ่นละออง (ต่อ)

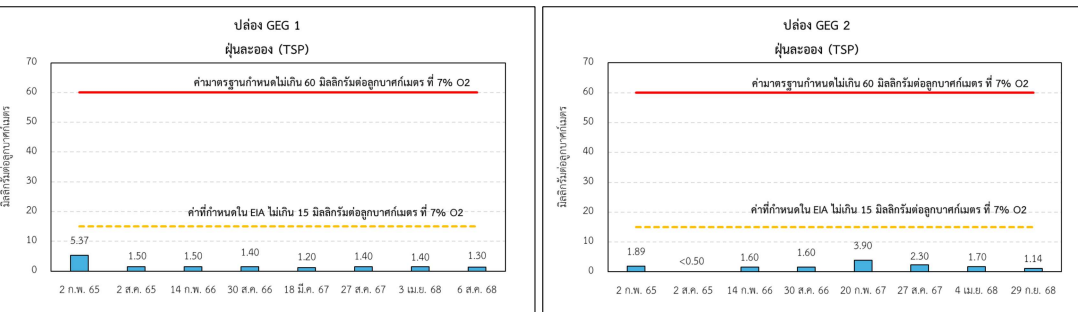

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

37



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ฝุ่นละออง (ต่อ)

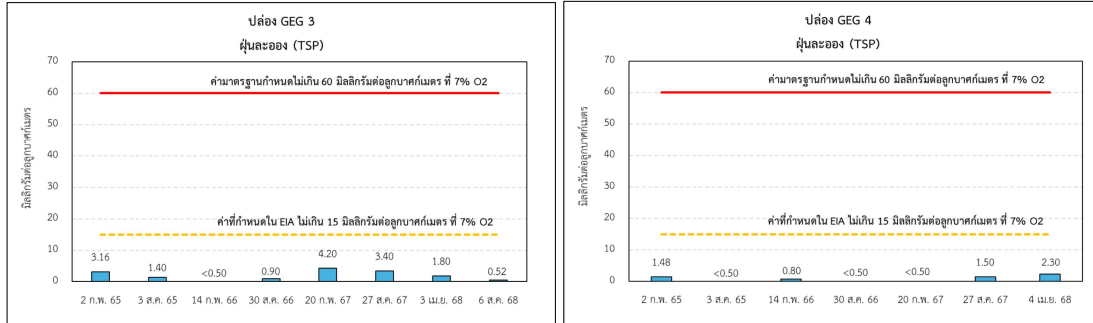

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

38



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ฝุ่นละออง (ต่อ)

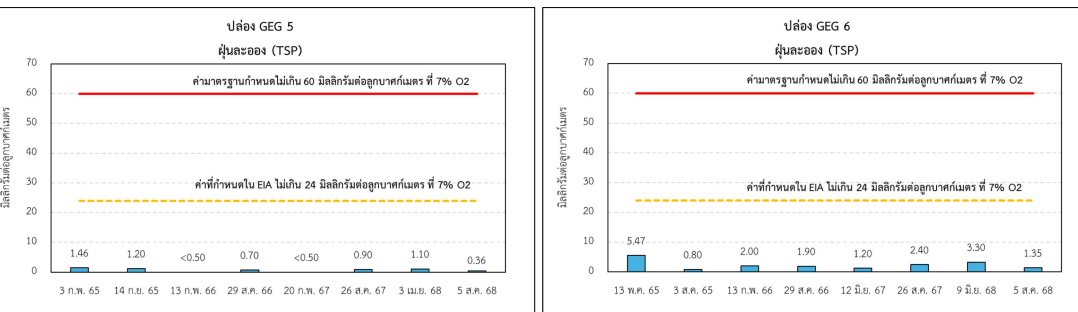

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

39



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ฝุ่นละออง (ต่อ)

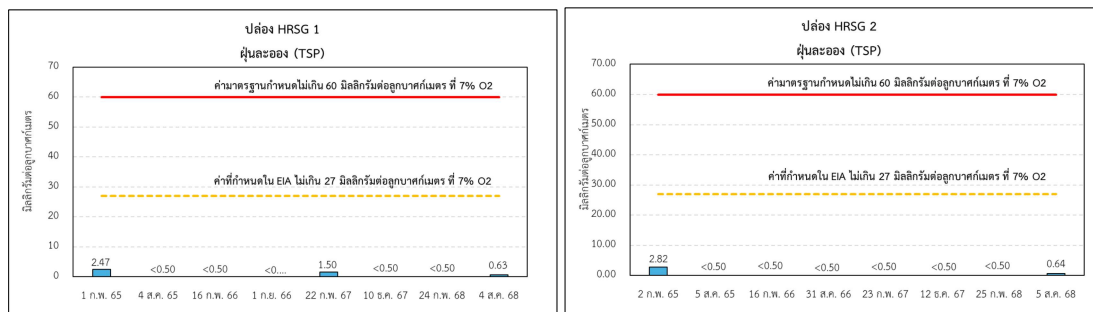

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

40



- ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568



41



คุณภาพอากาศในบรรยากาศ


บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. หมู่ที่ 6 บ้านมายางพรใหม่	- ความเร็วและทิศทางลม	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง
	1. หมู่ที่ 6 บ้านมายางพรใหม่ 2. หมู่ที่ 4 บ้านวังตาผิน 3. หมู่ที่ 3 บ้านมายางพร	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ผุนละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ผุนละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	
โครงการ 2	1. รพ.สต. มายางพร 2. หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	- ความเร็วและทิศทางลม - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ผุนละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

42



ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ 1 และ 2

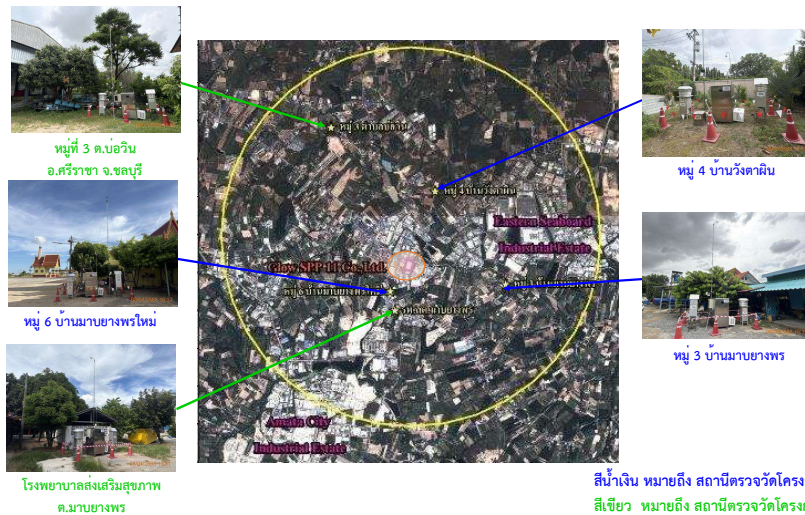


43

สีน้ำเงิน หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 1
สีเขียว หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 2



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

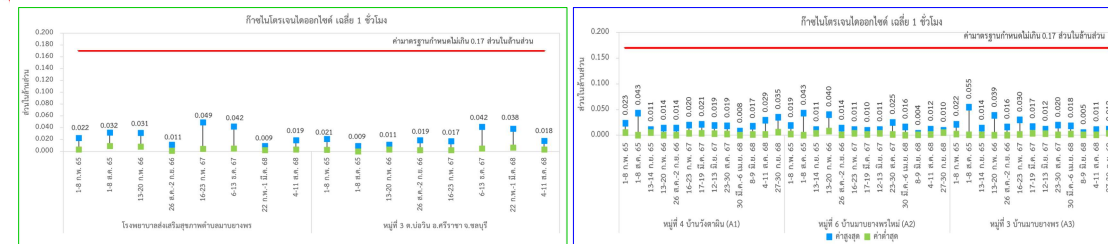

สีน้ำเงิน หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 1
สีเขียว หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 2

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป



44





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

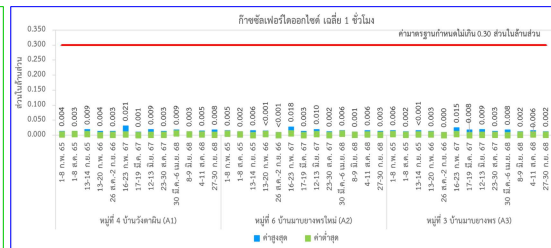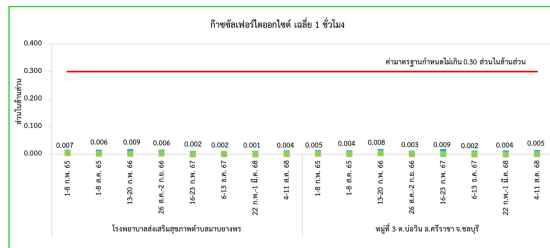

สีน้ำเงิน หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 1
สีเขียว หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 2



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

45



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

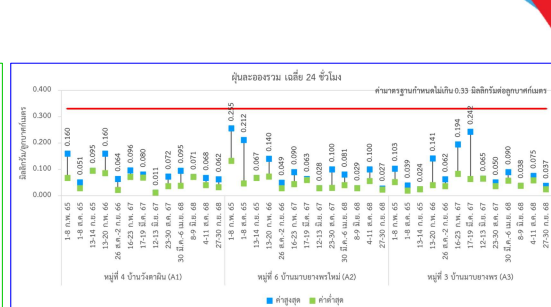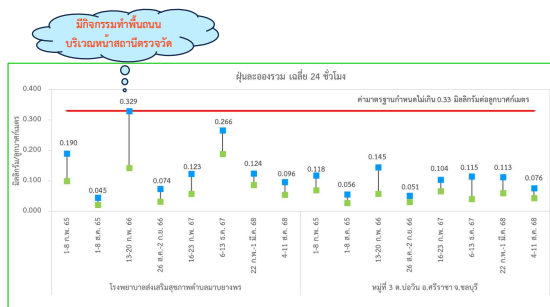

สีน้ำเงิน หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 1
สีเขียว หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 2



มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

47



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

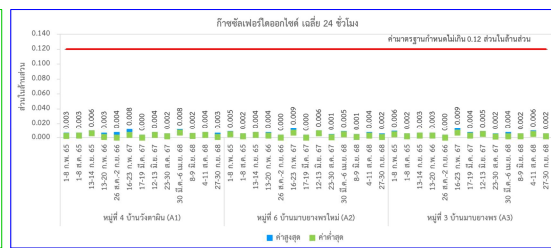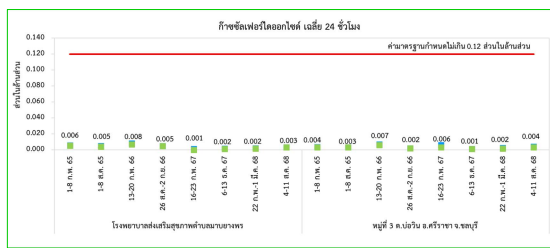

สีน้ำเงิน หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 1
สีเขียว หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 2


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

46



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

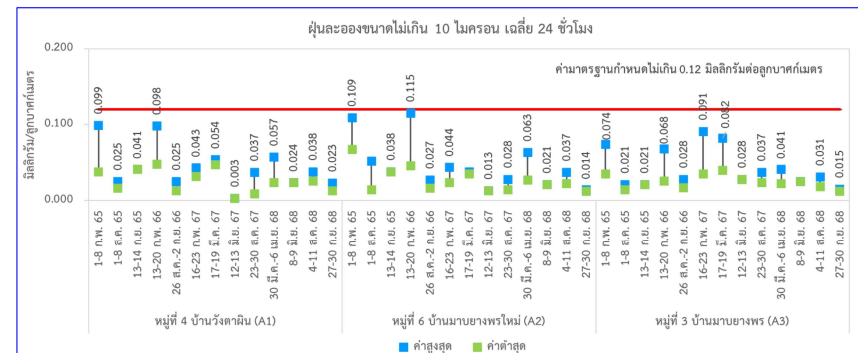

สีน้ำเงิน หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 1
สีเขียว หมายถึง สถานีตรวจวัดโครงการ 2

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

48



• ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568



49



ระดับเสียงในบรรยากาศ


บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก 3. บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก 4. บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ 5. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร จุด 1 6. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร จุด 2	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ปีละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง)
	โครงการ 2	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ทุก 6 เดือน (3 วันต่อเนื่อง)

50



ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ

โครงการ 1

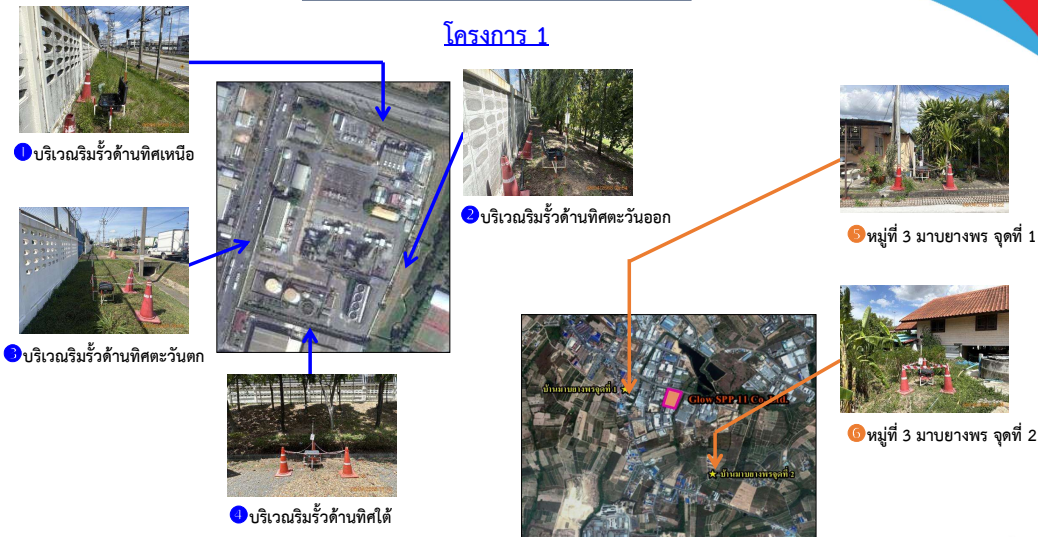


51



ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการ 1: ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง; Leq24

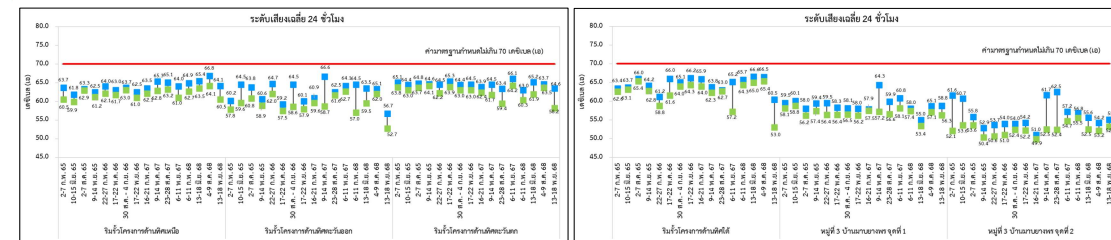

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

52



โครงการ 2



บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ



บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก




บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก



บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้



โครงการ 2: ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง; Leq24

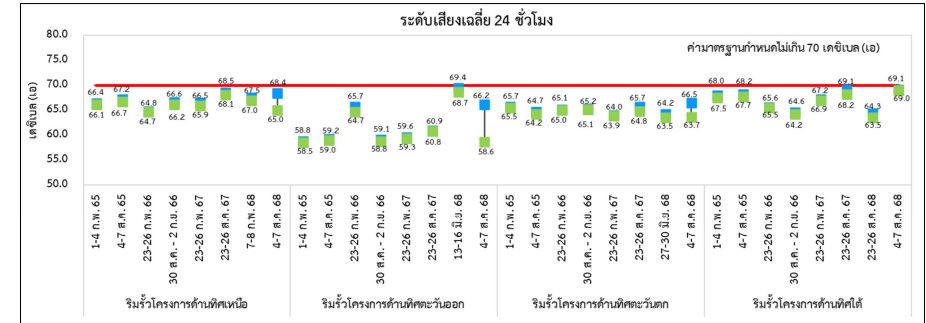

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

- ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568



คุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - สารแขวนลอย (SS) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅)	ทุกเดือน
	2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Retention Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณคลอรีนอิสระ - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - เหล็ก (Fe) - แมงกานีส (Mn) - โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr ⁶⁺) - โครเมียมไตรวาเลนต์ (Cr ³⁺)	



คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าการนำไฟฟ้า - สารแขวนลอย (SS) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD₅) - ปริมาณคลอรีนอิสระ - ตะกั่ว (Pb) -ปรอท (Hg) - แคดเมียม (Cd)	ทุกเดือน

57




ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ 1



1 อาคารสำนักงาน
Admin Building sampling pond

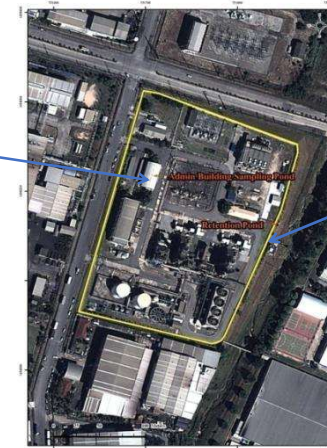


2 บ่อพักน้ำทิ้ง
Retention pond

58



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond)

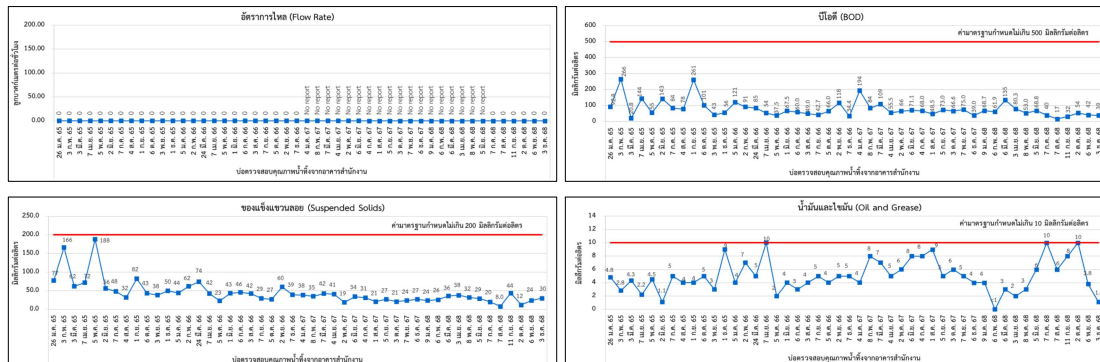

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค


หมายเหตุ : Flow rate เทียบกับศูนย์ เนื่องจากช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่าง พบว่าไม่มีการระบายน้ำลงสู่บ่อ มีเพียงน้ำบางส่วนอยู่ในบ่อซึ่งมีปริมาณเพียงพอสำหรับเก็บตัวอย่าง

59



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pond)

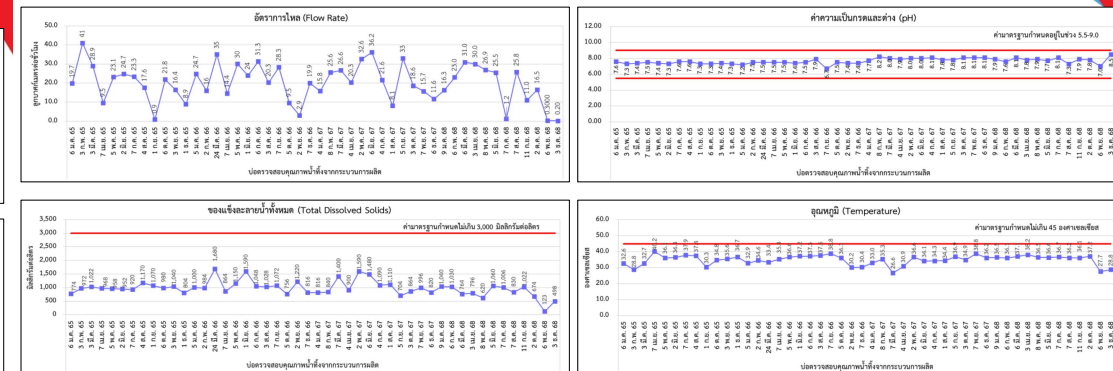

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค


60





ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Pond)

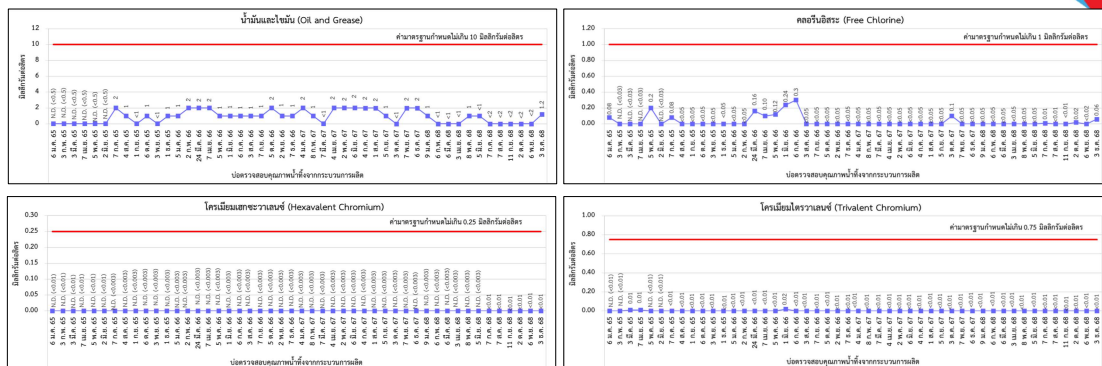


61

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Pond) (ต่อ)

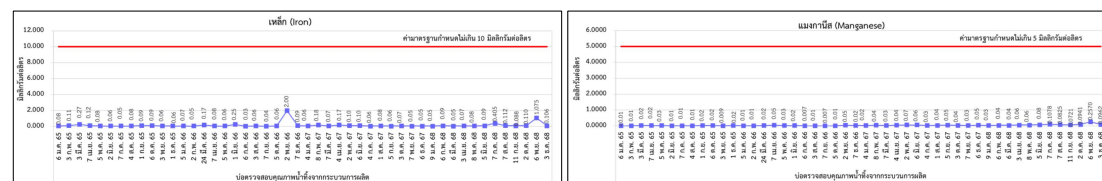

62

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค



ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ 2




1 บ่อกักน้ำทิ้ง (Holding Pond)

63



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Holding Pond)

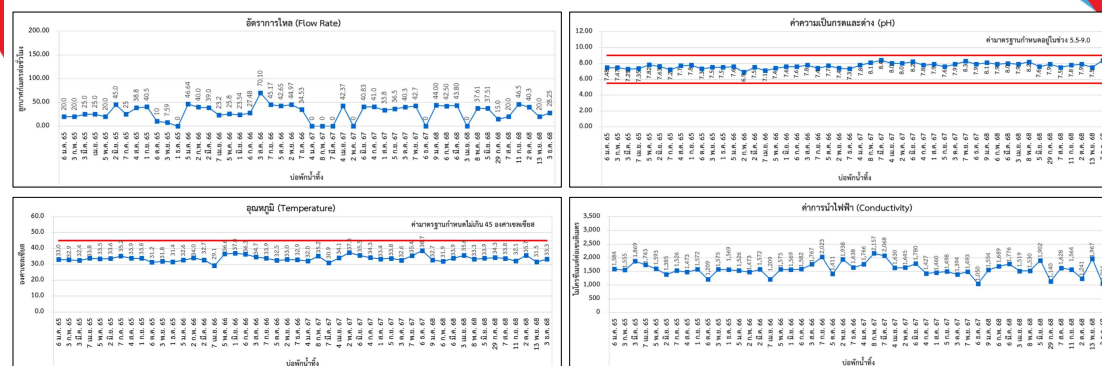

64


มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค






ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Holding Pond)

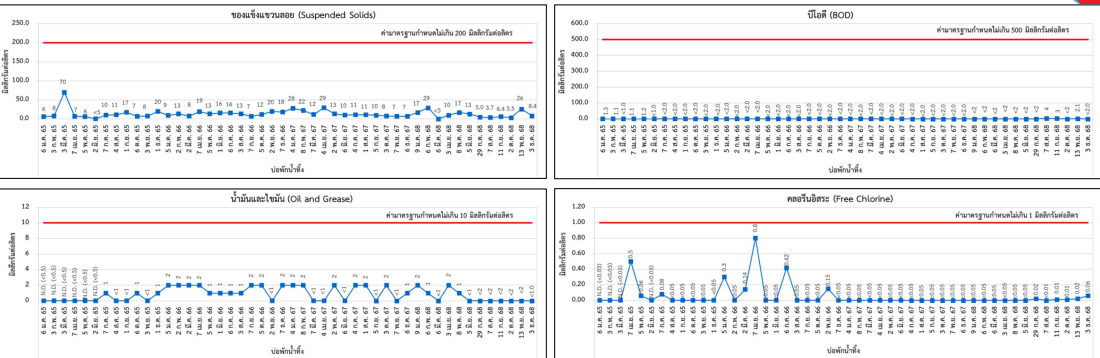

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตบริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Holding Pond) (ต่อ)

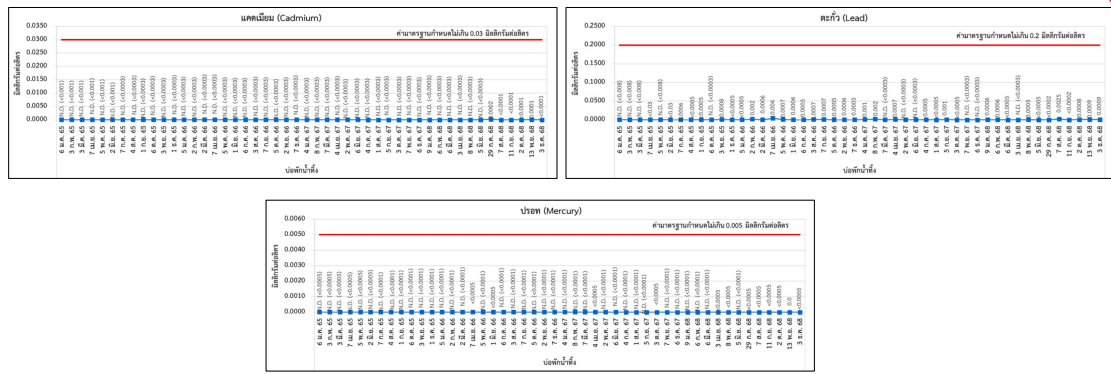

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค



มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค



• ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568



สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. Air Compressor 2. Gas turbine generator 3. Cooling tower	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq (8))	ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง)
	1. Control room	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq (8))	ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง)



โครงการ 1



1 Air Compressor
(เครื่องอัดอากาศ)




2 Gas turbine generator
(เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ)



3 Cooling tower (หอหล่อเย็น)



โครงการ 1

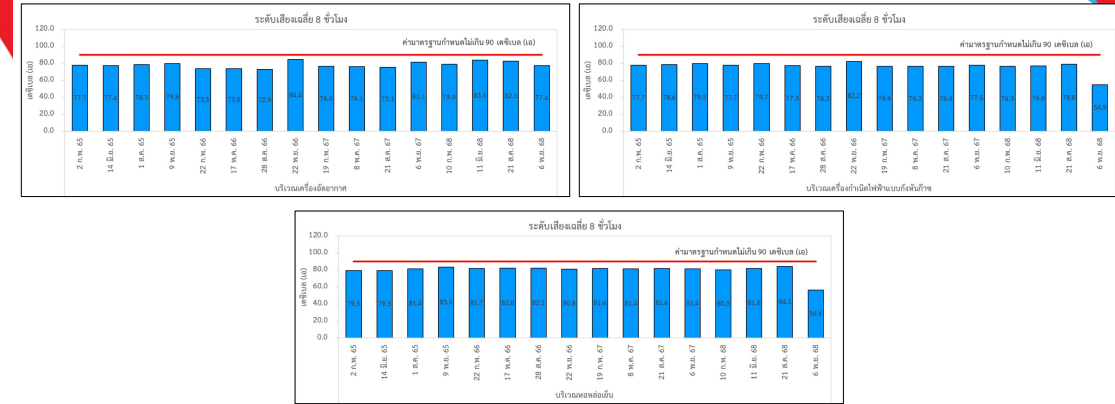

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546


โครงการ 2



1 Control room



โครงการ 2

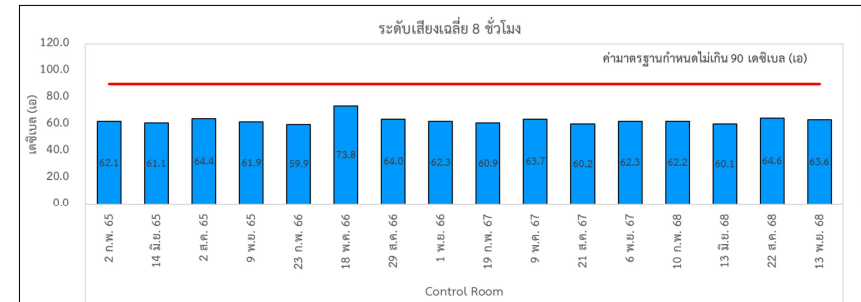

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546



สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)

ความร้อนในสถานที่ทำงาน

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ 2. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 3. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ 4. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ	- WBGT	ทุก 6 เดือน



บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันก๊าซ



บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ำ



บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบเครื่องยนต์ก๊าซ



บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ





73



ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

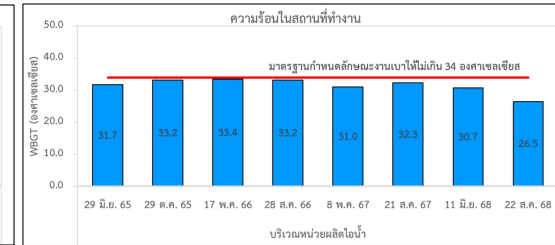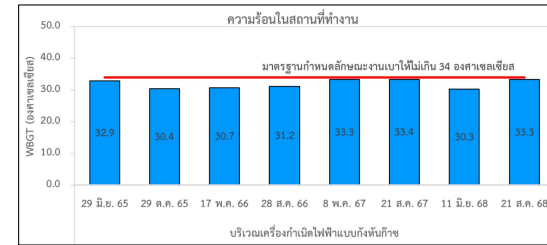

มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546




74



ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

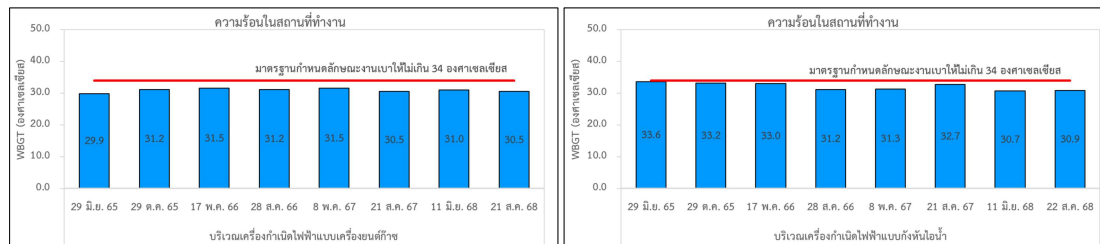

มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546



75



สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)

ความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน


บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. บริเวณอาคารสำนักงาน 2. บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต 3. พื้นที่ทั่วไป	- Lux	ทุก 6 เดือน



บริเวณอาคารสำนักงาน



บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต



พื้นที่ทั่วไป



76



ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)		มาตรฐาน ^{1/}	
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด
อาคาร Admin ชั้น 1					
Operate Room (กลางวัน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	452	323	200	100
Operate Room (กลางคืน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	367	171	200	100
CCR Room (กลางวัน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	955	921	200	100
CCR Room (กลางคืน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	957	929	200	100
IO Room (กลางวัน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	230	129	200	100
IO Room (กลางคืน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	225	125	200	100
MCC Room (กลางวัน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	336	248	200	100
MCC Room (กลางคืน)	งานควบคุมระบบโรงไฟฟ้า	369	212	200	100
บริเวณห้องเชื่อม (กลางคืน)	งานเชื่อม	3693	216	300	150
พื้นที่ส่วนกลาง					
ปั๊ม ปรก (กลางวัน)	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	996	883	300	150
ปั๊ม ปรก (กลางคืน)	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	916	640	300	150
ลานจอดรถฝั่ง R (กลางวัน)	ลานจอดรถ	3,738	2,370	50	25
ลานจอดรถฝั่ง R (กลางคืน)	ลานจอดรถ	121	28	50	25
ลานจอดรถฝั่ง L (กลางวัน)	ลานจอดรถ	4,182	3,040	50	25
ลานจอดรถฝั่ง L (กลางคืน)	ลานจอดรถ	133	103	50	25

77 มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561



ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (ลักซ์)	มาตรฐาน ^{1/}
อาคาร Admin ชั้น 1			
ห้องเชื่อม พื้นที่ 1	งานเชื่อม	1,564	200-300
ห้องเชื่อม พื้นที่ 2	งานเชื่อม	1,155	200-300
ห้องเชื่อม พื้นที่ 3	งานเชื่อม	725	200-300
Maintenance Shop ได้ทำงาน K. Wathin	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	658	400-500
Maintenance Shop K. Thamanoon	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	565	400-500
Maintenance Shop ได้ทำงาน K. Santisuk	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	802	400-500
อาคาร Admin ชั้น 2			
ได้ทำงาน EHS No.1	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	956	400-500
ได้ทำงาน EHS No.2	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	1,198	400-500
ห้อง Admin ได้ทำงาน	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	550	400-500
ห้อง Maintenance พื้นที่ 1	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	1,124	400-500
ห้อง Maintenance พื้นที่ 2	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	849	400-500
ห้อง Maintenance พื้นที่ 3	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	708	400-500
ห้อง Plant O&M พื้นที่ 1	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	1,082	400-500
ห้อง Plant O&M พื้นที่ 2	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	1,150	400-500
ห้อง Plant O&M พื้นที่ 3	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	855	400-500
ได้ทำงาน K. Sutthipan	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	625	400-500
ได้ทำงาน K. Sanon	งานคอมพิวเตอร์, เอกสาร	651	400-500

78 มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561



สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)

คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (สารเคมี)

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. ภายในพื้นที่โครงการ	- สารเคมีต่างๆ ภายในสถานประกอบการ • Hydrogen Chloride • Sulfuric Acid • Sodium Hydroxide • Chlorine • Phosphoric Acid • Zinc • Aluminium • Diethanolamine	1 ครั้ง/ปี


79



ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

โครงการ 2

□ ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ภายในสถานที่ทำงาน ปีละ 1 ครั้ง



HCl Tank



H₂SO₄ Tank



NaOH Tank



NaOCl Tank



PAC Tank



Amine (Boiler)



Sodium hydroxide tank
(Boiler)




Scale and Corrosion
inhibitor

80





โครงการ 2

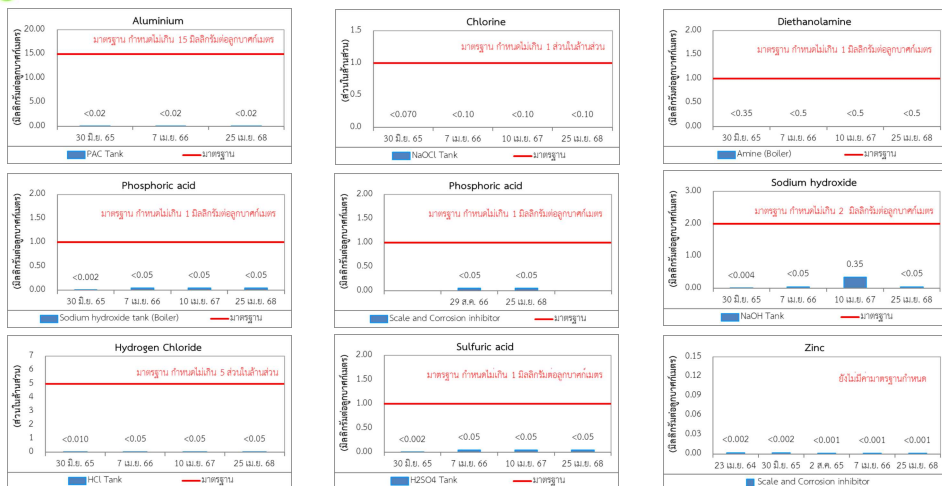

81 มาตราฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560



82

3.3

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568
(มกราคม-ธันวาคม 2568)



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม




แนวปฏิบัติที่ดี

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ กำหนด
2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

83



ขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า GLOW SPP11)

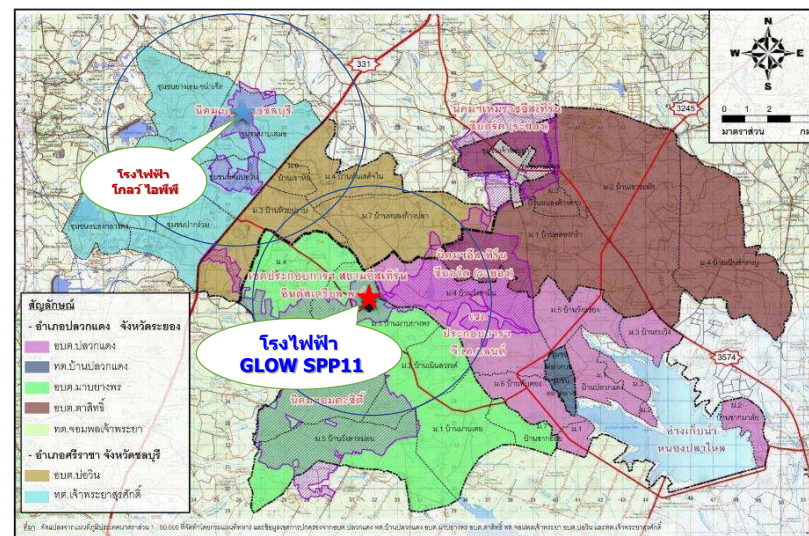

84



ภาพรวมของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
2. การยกระดับคุณภาพชีวิต
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. การศึกษาและกีฬา



85



1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

วารสารใจเดียวกัน



บอร์ดชุมชน



ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน



ออนไลน์



เว็บไซต์ และ โลกออนไลน์



เบอร์โทร เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์



การสื่อสารผ่านการประชุมพบภาคี
โดยผู้ร่วมประชุมได้แก่ นายอำเภอ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำ/ตัวแทน
ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ



1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ



จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2568 ณ รร.บ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมถึงมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่น



การลงพื้นที่พบปะชุมชน และการเปิดบ้านต้อนรับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ



87

1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน


สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเพณีต่างๆ



สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมอบของขวัญกิจกรรมสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ อบต.มาบตาพุด
เดือนเมษายน 2568



สนับสนุนของขวัญกิจกรรมสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ อบต.ปลวกแดง
เดือนเมษายน 2568



88

สนับสนุนงานสัปดาห์สวน นมัสการหลวงพ่อโพธิ์ อ.ปลวกแดง ประจำปี 2568



สนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2568 ให้แก่ อ.ปลวกแดง



2.การยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการ Light for a better life ปี 2568 ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน โรงเรียนบ้านมายางพร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและการประหยัดงบประมาณให้แก่สถานศึกษา

กลุ่ม GPSC โดยโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้า ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในอาคารเรียน โรงเรียนบ้านมายางพร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 งบประมาณโครงการ 400,000 บาท

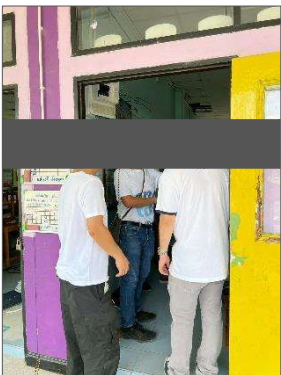

89



2.การยกระดับคุณภาพชีวิต

สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเพณีต่างๆ



สนับสนุนสมทบเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ 2 และ หมู่ 3 ต.มายางพร 12 กันยายน 2568



สนับสนุนการซ่อมแซมโรงเรียนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยปราบ ต.บ่อวิน 2-4 ธันวาคม 2568

90



2.การยกระดับคุณภาพชีวิต

■ โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11

จดทะเบียน และจัดตั้งบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ผ่านการจัดซื้อ/จ้าง และการจ่ายภาษีกลับคืนพื้นที่ ดังนี้

➤ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568

○ ภาษีซื้อ	324,161,263.25	บาท
○ ภาษีขาย	387,200,705.49	บาท

➤ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4,369,549.70 บาท

91



3.ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปล่อยปลาประจำปี 2568



กิจกรรมปล่อยปลาประจำปี 2568 (ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15) ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปล่อยพันธุ์ปลา 2 ชนิด (ยี่สก และตะเพียนขาว) จำนวนรวม 30,000 ตัว วันที่ 5 มิถุนายน 2568




กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในงานจิตอาสาพัฒนาตำบลปลวกแดง ร่วมกับอบต.ปลวกแดง วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

92



3.ด้านสิ่งแวดล้อม

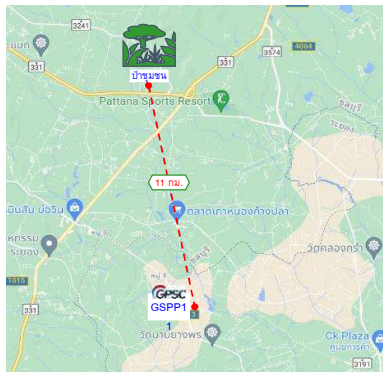

โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านศิริอนุสรณ์
พื้นที่ 11 ไร่ กว่าไม้ 1,100 ต้น 10 ชนิด ดูแลต่อเนื่อง 3 ปี



ร่วมกิจกรรมปลูกซ่อมบำรุงรักษาป่าชุมชนบ้านศิริอนุสรณ์ และส่งมอบรายงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการ
5 มิถุนายน 2568



3.ด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานโครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์
ในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกป่า ของกลุ่มบริษัท GPSC และ GLOW

ทำการสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพบนบก (พืชและสัตว์) โดยคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ

รายการสำรวจ	ผลสำรวจครั้งที่ 1 (2564)	ผลสำรวจครั้งที่ 2 (2567)
1. ทรัพยากรป่าไม้	พบไม้ป่า จำนวน 17 ชนิด พบสัตว์เลื้อยลูกตัวนม จำนวน 3 ชนิด พบนก จำนวน 24 ชนิด พบสัตว์เลื้อยคานจำนวน 3 ชนิด พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 6 ชนิด	พบไม้ป่า จำนวน 21 ชนิด พบสัตว์เลื้อยลูกตัวนม จำนวน 5 ชนิด พบนก จำนวน 40 ชนิด พบสัตว์เลื้อยคานจำนวน 4 ชนิด พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 ชนิด
2. ทรัพยากรสัตว์ป่า		



พบความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งพืชและ
สัตว์เพิ่มมากขึ้น



4.ด้านการศึกษา และกีฬา



GPSC Scholarship
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี
ประจำปี 2568

เพื่อนชุมชน
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี และ
อาชีวศึกษา (ปวช.) ประจำปี 2568



การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาตามโรงเรียนมัธยม และ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโรงเรียนและอบต.



4.ด้านการศึกษา และกีฬา

โครงการฝึกอบรมประจำปี 2567

“การเอาตัวรอดในเหตุการณ์กราดยิง หนี ซ่อน สู้ (Active Shooter Training) ”



โรงเรียนบ้านมาบยางพร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568



โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



4.ด้านการศึกษา และกีฬา



สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่บ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านวังตาฉิน
เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี
และป้องกันการปัญหาเสพติดในชุมชน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568



สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่อำเภอปลวกแดง
วันที่ 18 มีนาคม 2568



ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตาม



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตาม

พารามิเตอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด โครงการ 2 ได้แก่

- Hydrogen Chloride
- Sulfuric Acid
- Sodium Hydroxide
- Chlorine
- Phosphoric Acid
- Zinc
- Aluminium
- Diethanolamine



ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

5.1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1



101



102



งบประมาณ	งบประมาณ 2569 (1)	เงินสมทบ (2)	กรอบงบประมาณ 2569 รวม
งบโครงการชุมชน	78,530,000.00	101,200,000.00	179,730,000.00
งบบริหารจัดการ	8,060,000.00	13,210,000.00	21,270,000.00
รวม			201,000,000.00

[illegible]

104



(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการพหุภาคีร่วม และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด ครั้งที่ 1/2568
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	(แทน) นายอำเภอปลวกแดง	ประธานกรรมการ
2.	(แทน) นายอำเภอศรีราชา	กรรมการ
3.	(แทน) พลังงานจังหวัดระยอง	กรรมการ
4.	(แทน) สาธารณสุขจังหวัดระยอง	กรรมการ
5.	(แทน) ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	กรรมการ
6.	ผู้อำนวยการ รพ.สต.มาบยางพร	กรรมการ
7.	(แทน) ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ่อวิน	กรรมการ
8.	ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม	กรรมการ
9.	(แทน) ผู้กำกับการ สภ.ปลวกแดง	กรรมการ
10.	(แทน) ผู้กำกับการ สภ.บ่อวิน	กรรมการ
11.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร	กรรมการ
12.	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	กรรมการ
13.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	กรรมการ
14.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.2 บ้านเนินสวรรค์ ต.มาบยางพร	กรรมการ
15.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.3 บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร	กรรมการ
16.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ม.4 บ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร	กรรมการ
17.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ม.6 บ้านมาบยางพรใหม่ ต.มาบยางพร	กรรมการ
18.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	กรรมการ
19.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.4 บ้านวังตาผิน ต.ปลวกแดง	กรรมการ
20.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.4 บ้านวังตาผิน ต.ปลวกแดง	กรรมการ
21.	ผู้แทนภาคประชาชน ต.ตาสีหรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	กรรมการ
22.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.1 บ้านคลองกร้า ต.ตาสีหรี	กรรมการ
23.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา	กรรมการ
24.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.3 บ้านห้วยปราบ	กรรมการ
25.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.6 บ้านเขาหิน ต.บ่อวิน	กรรมการ
26.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ม.7 บ้านหนองก้างปลา ต.บ่อวิน	กรรมการ
27.	ผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	กรรมการ
28.	ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมบริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	กรรมการ
29.	ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	เลขานุการ/ กรรมการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน | |
| 2. นายคณิต เจียหลิม | กำนันตำบลบ่อวิน |
| 3. นายสนธิ คชวัฒน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |
| 4. นายอาคม พุทธรังค์ | ตัวแทนภาคประชาชน ม.3 บ้านมาบยางพร |

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน	
1.	นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต. บ่อวิน
2.	ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ
3.	ผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
4.	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์
แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	
5.	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
6.	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	
7.	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
8.	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
9.	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
10.	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
11.	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ																								
	ด้านระดับเสียงในบรรยากาศ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  ระดับเสียงในบรรยากาศ <table><thead><tr><th>บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด</th><th>ตำแหน่งตรวจวัด</th><th>พารามิเตอร์</th><th>ความถี่</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">โครงการ 1</td><td>1. บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออก 3. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก 4. บริเวณรั้วด้านทิศใต้ 5. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางยาวพร จุด 1 6. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางยาวพร จุด 2</td><td>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))</td><td>ปีละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง)</td></tr><tr><td>โครงการ 2</td><td>1. บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณรั้วด้านทิศใต้ 3. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออก 4. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก</td><td>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))</td><td>ทุก 6 เดือน (3 วันต่อเนื่อง)</td></tr></tbody></table> ผลการตรวจวัดฯ ทุกพารามิเตอร์ไม่เกินค่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ด้านคุณภาพน้ำ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  คุณภาพน้ำทิ้ง <table><thead><tr><th>บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด</th><th>ตำแหน่งตรวจวัด</th><th>พารามิเตอร์</th><th>ความถี่</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">โครงการ 1</td><td>1. น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond) 2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Retention Pond)</td><td>อัตราการไหล (Flow rate) - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ความเค็มจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ (BOD₅) - อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณออกซิเจนละลาย - ไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH₃ & Grease) - เหล็ก (Fe) - แมงกานีส (Mn) - ไนเตรตและแอมโมเนีย (C₁₅¹⁴) - ไนโตรเจนไดรอกไซด์ (C₁₅¹⁴)</td><td>ทุกเดือน</td></tr><tr><td>โครงการ 2</td><td>1. บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)</td><td>- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าการนำไฟฟ้า - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ความเค็มจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ (BOD₅) - ปริมาณออกซิเจนละลาย - ตะกั่ว (Pb) - แคดเมียม (Cd)</td><td>ทุกเดือน</td></tr></tbody></table> ผลการตรวจวัดฯ ทุกพารามิเตอร์ไม่เกินค่าควบคุมคุณภาพน้ำทั้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเทรียลพาร์ค	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	โครงการ 1	1. บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออก 3. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก 4. บริเวณรั้วด้านทิศใต้ 5. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางยาวพร จุด 1 6. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางยาวพร จุด 2	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ปีละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง)	โครงการ 2	1. บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณรั้วด้านทิศใต้ 3. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออก 4. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ทุก 6 เดือน (3 วันต่อเนื่อง)	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	โครงการ 1	1. น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond) 2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Retention Pond)	อัตราการไหล (Flow rate) - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ความเค็มจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ (BOD ₅) - อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณออกซิเจนละลาย - ไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH ₃ & Grease) - เหล็ก (Fe) - แมงกานีส (Mn) - ไนเตรตและแอมโมเนีย (C ₁₅ ¹⁴) - ไนโตรเจนไดรอกไซด์ (C ₁₅ ¹⁴)	ทุกเดือน	โครงการ 2	1. บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าการนำไฟฟ้า - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ความเค็มจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ (BOD ₅) - ปริมาณออกซิเจนละลาย - ตะกั่ว (Pb) - แคดเมียม (Cd)	ทุกเดือน	
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่																							
โครงการ 1	1. บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออก 3. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก 4. บริเวณรั้วด้านทิศใต้ 5. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางยาวพร จุด 1 6. บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางยาวพร จุด 2	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ปีละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 5 วันต่อเนื่อง)																							
	โครงการ 2	1. บริเวณรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณรั้วด้านทิศใต้ 3. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันออก 4. บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ทุก 6 เดือน (3 วันต่อเนื่อง)																						
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่																							
โครงการ 1	1. น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond) 2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Retention Pond)	อัตราการไหล (Flow rate) - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ความเค็มจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ (BOD ₅) - อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณออกซิเจนละลาย - ไนโตรเจนแอมโมเนีย (NH ₃ & Grease) - เหล็ก (Fe) - แมงกานีส (Mn) - ไนเตรตและแอมโมเนีย (C ₁₅ ¹⁴) - ไนโตรเจนไดรอกไซด์ (C ₁₅ ¹⁴)	ทุกเดือน																							
	โครงการ 2	1. บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าการนำไฟฟ้า - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ความเค็มจากออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ (BOD ₅) - ปริมาณออกซิเจนละลาย - ตะกั่ว (Pb) - แคดเมียม (Cd)	ทุกเดือน																						

ลำดับที่

ที่

รายละเอียด

หมายเหตุ

ด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

❖ ระดับเสียงในสถานประกอบการ

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. Air Compressor 2. Gas turbine generator 3. Cooling tower	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq (8))	ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง)
	โครงการ 2	1. Control room	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq (8))

ผลการตรวจวัดฯ ทุกสถานีมีค่าไม่เกินกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

❖ การตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ 2. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 3. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ดีเซล 4. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ	- WBGT	ทุก 6 เดือน

ผลการตรวจวัดฯ ทุกสถานีมีค่าไม่เกินกำหนดตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

❖ การตรวจวัดความเข้มของแสงในสถานประกอบการ

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. บริเวณอาคารสำนักงาน 2. บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต 3. พื้นที่ทั่วไป	- Lux	ทุก 6 เดือน

ผลการตรวจวัดฯ ทุกสถานีมีค่าไม่เกินกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

❖ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (สารเคมี)

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. ภายในพื้นที่โครงการ	- สารเคมีต่างๆ ภายในสถานประกอบการ	1 ครั้ง/ปี

ผลการตรวจวัดฯ ทุกพารามิเตอร์ไม่เกินค่าที่กำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะ

-

นางสาวปณิดา เหมืองหม้อ ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง เสนอแนะให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดชื่อสารเคมีในสถานประกอบการที่ดำเนินการตรวจวัดภายในโครงการ

นางสาววรรณิษา ซาตินันชัย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาฯ รับเรื่องและจะดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในการนำเสนอในครั้งถัดไป

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3.3	☐ ผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2568 ➤ นายวสันต์ สุธนทร ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ : นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ ผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย - ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน - ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต - ด้านสิ่งแวดล้อม - ด้านการศึกษาและกีฬา <u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
4	☐ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.1	☐ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1 ➤ นายวสันต์ สุธนทร ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ : นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ - เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 2568 โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 สมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ระยอง 1 เป็นเงินจำนวน 6,652,424.30 บาท (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568)	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

นายวสันต์ สุธนทร
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการพหุภาคี และ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด
โครงการ 1 และ โครงการ 2



ประชุมครั้งที่ 1/2569
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุมชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง

1

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการพหุภาคีร่วม และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการปี 2569 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด
- 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569 (มกราคม-มิถุนายน 2569)
- 3.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2569 (มกราคม-มิถุนายน 2569)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตาม
-
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- 5.1 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1

2



ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ



3



ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568



4



5

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการปี 2569 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
- 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569 (มกราคม-มิถุนายน 2569)
- 3.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2569 (มกราคม-มิถุนายน 2569)

3.1

ผลการดำเนินงานโครงการปี 2569
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
(โครงการ 1 และ 2)

6

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด


ข้อมูลทั่วไป



	โครงการ 1	โครงการ 2
ชื่อโครงการ	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2
ชื่อบริษัท	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด	บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 60/19 หมู่ที่ 3 เขตปทุมธานี สายสัมพันธ์ 1 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11140	เลขที่ 250 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสทรีล พาร์ค ต.มาบยางพร อ.ปทุมแดง จ.ระยอง 21140
เลขทะเบียนโรงงาน	ข 3-88-1/43 รย / ข 3-88-16/49 รย (โครงการ 1 และ 3)	ข 3-88-43/55 รย
พื้นที่	29 ไร่ - 0 งาน - 72 ตร.ว.	9 ไร่ - 1 งาน - 37 ตร.ว.
ประกอบกิจการ	ผลิตไฟฟ้า 164 MW และน้ำเย็น 2,200 ตันความเย็น	ผลิตไฟฟ้า 120 MW และน้ำเย็น 1,200 ตันความเย็น


7

ที่ตั้งโครงการ

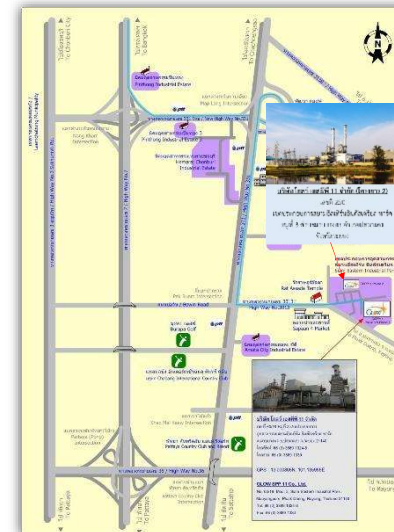


8

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Cogeneration)

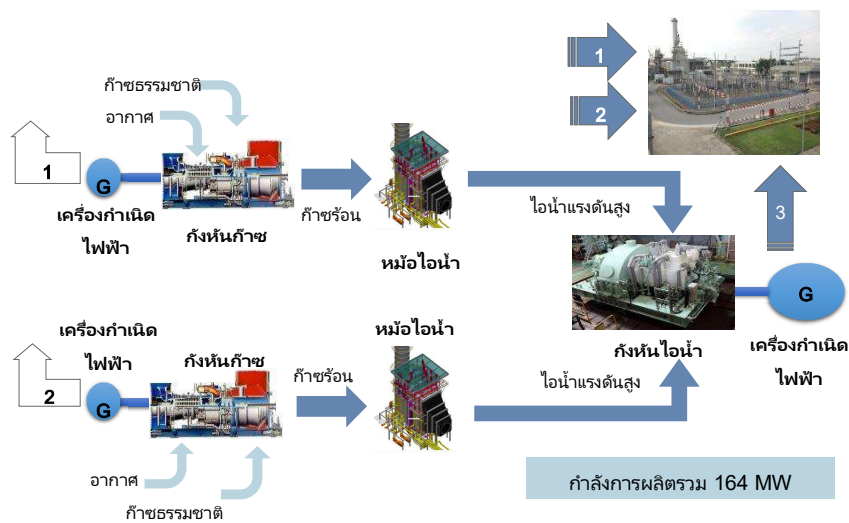


กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Gas Engines)

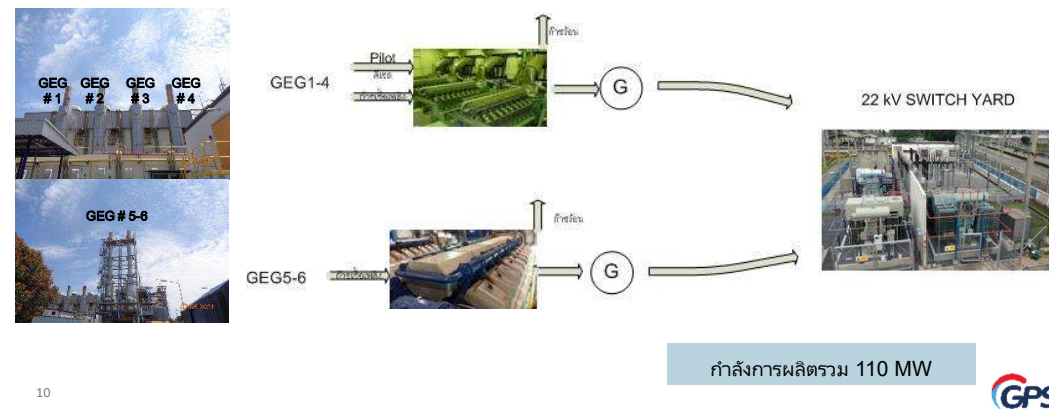

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าขั้นต้น (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

หน่วย : เมกะวัตต์-ชั่วโมง (สุทธิ)

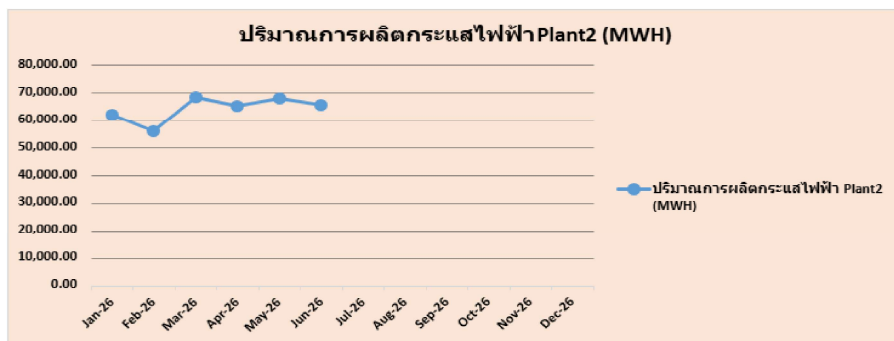



ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569)

หน่วย : MMBtu






ปริมาณการใช้หน้าดิบ

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

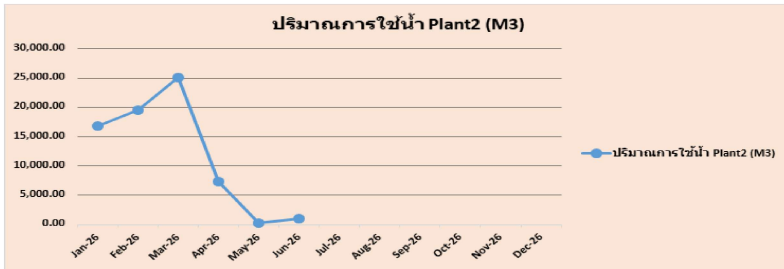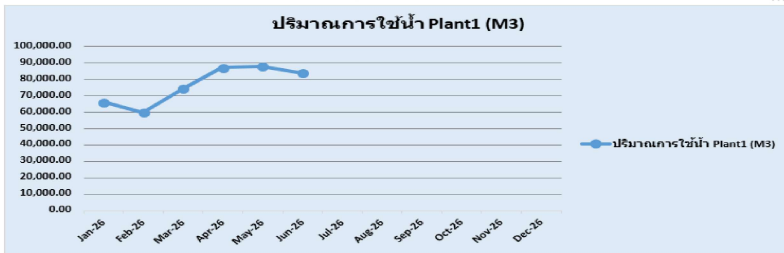

GPSC SSHE Performance 2026

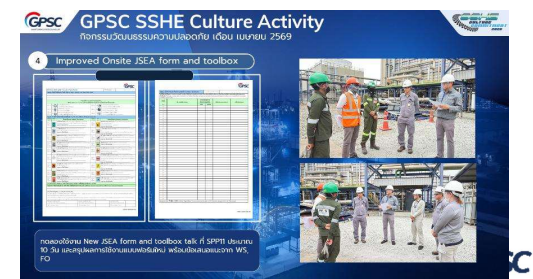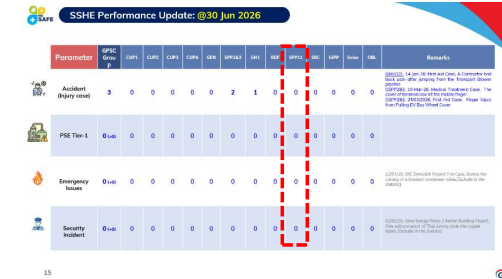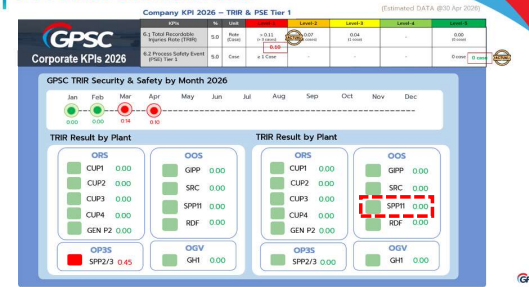

ผลการประกาศเกียรติคุณ
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2569
(Zero Accident Campaign 2026)
ระดับต้น


ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	จำนวนปีสะสม	จำนวนชั่วโมง	จังหวัด
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	Glow SPP11 Co.,Ltd.	2	191,961	ระยอง

3.2.1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 1 และ 2)
ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

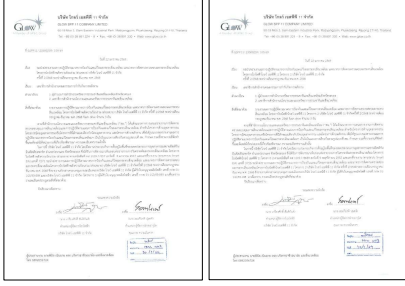มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน - บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบบำบัด และระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	✓		 ตัวอย่างสำเนาจดหมายนำส่งรายงาน ฯ

17



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
2. คุณภาพอากาศ - ควบคุมอัตราการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายไม่ให้เกินค่าควบคุมและค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด - ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMS) เพื่อติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ - จัดให้มีแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ - เตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพอเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเมื่อระบบขัดข้อง	✓		 อุปกรณ์และอะไหล่สำรองของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบ CEMS

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

18



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

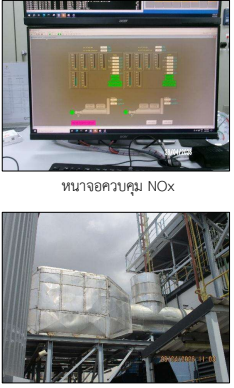มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - จัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจนชนิดเอสซี-อาร์ (selective catalytic reduction; SCR) และมีเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิห้องเผาไหม้ด้วยการพ่นไอน้ำ (steam injection system) เพื่อลดปริมาณการเกิด NOx ของ GEG#5,6 - มีการควบคุม NOx จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยใช้ Gas Turbine ที่มีระบบควบคุม NOx แบบ Dry Low Emission	✓		 หน้าจอควบคุม NOx selective catalytic reduction; SCR

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

19




ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
3. ระดับเสียง - ติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีเสียงดัง - จัดให้พนักงานทำงานในห้อง Control Room และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเพียงพอ - มีการจัดทำแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร - ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง และตัวเก็บเสียง (Silencer) เพื่อควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด - ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบเป็นประจำ	✓		 ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ห้องควบคุม ปลั๊กอุดหู

20



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

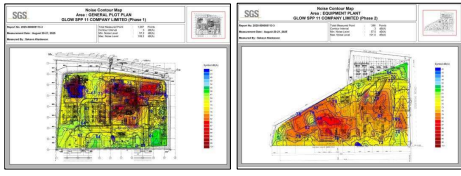มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
3. ระดับเสียง (ต่อ) - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นประจำทุกปี - จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (noise contour map) ภายในพื้นที่ส่วนผลิตต่างๆ 3 ปี - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายที่กำหนดและทบทวนทุก 1 ปี - ปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง	✓		 ไม่ยื่นคันรอบพื้นที่โครงการ  ตัวอย่าง Noise contour map

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

21



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
4. คุณภาพน้ำ - จัดให้มีถังปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง (neutralization pit) ไว้เพื่อกักเก็บและปรับสภาพน้ำเสีย - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากอาคารสำนักงาน - จัดให้มีถังแยกน้ำมันเพื่อใช้แยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าพีเอช อุณหภูมิ และค่าความนำไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ - จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารสำนักงานและน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตภายหลังการบำบัด และควบคุมคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ระบบรวมน้ำเสียของเขตประกอบการฯ ต่อไป	✓		 ถังปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  ถังแยกน้ำมัน เครื่องแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และค่าความนำไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

22



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) - ติดตั้งระบบเตือนให้พนักงานปิดวาล์วและประตุน้ำตรงจุดระบายน้ำทิ้ง ในกรณีที่เกิดการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากเครื่องวัดแบบอัตโนมัติมีค่าไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพื่อดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	✓		 หน้าจอแผงควบคุม Control Valve ประตูน้ำจุดระบายน้ำทิ้ง

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

23



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
5. ทรัพยากรน้ำใช้ - มีนโยบายหมุนเวียนน้ำที่กลับมาใช้ใหม่ - นำส่งข้อมูลความต้องการใช้น้ำของโครงการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรน้ำ เพื่อวางแผนการจัดการน้ำโดยรวมของพื้นที่ - ตรวจสอบสภาพท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสีย	✓		 ตู้ควบคุมปั๊มน้ำที่กลับน้ำใช้รดน้ำต้นไม้

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

24



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
6. แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด - ติดตั้งระบบตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของเขตประกอบการฯ	✓		 หน้าจอแสดงระบบตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

25



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - จัดให้มีรางระบายน้ำฝน โดยได้ตรวจสอบสภาพการระบายน้ำและทอระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุดตัน - รวบรวมน้ำฝนที่ปนเปื้อนไปยังถังแยกน้ำมัน ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำของเขตประกอบการฯ	✓		 รางระบายน้ำฝนรอบโรงไฟฟ้า

26



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
8. การคมนาคมขนส่ง - กวดขันให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะของโครงการเป็นประจำ - บันทึกอุบัติเหตุการจราจรที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกครั้ง - จัดรถรับส่งพนักงานอย่างเพียงพอเพื่อลดปริมาณยานพาหนะในท้องถนน	✓		 รถรับ-ส่งพนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโรงไฟฟ้า

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

27



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
8. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - จำกัดความเร็ว และควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกสารเคมีหรือกากของเสียเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนโดยกำหนดเส้นทางการขนส่งหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนให้มากที่สุด - รถขนส่งสารเคมีจะต้องมีป้ายแสดงความเสี่ยงภัยที่ตัวรถและผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 - จัดให้มีแผนตอบสนองกรณีที่เกิดขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ	✓		 ป้ายจำกัดความเร็ว  ป้ายแสดงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นที่ตัวรถ

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2

28



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
9. การจัดการของเสีย - จัดให้มีภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตรายจากสำนักงาน รวมทั้งเก็บรวบรวมกากของเสียอุตสาหกรรมโดยแยกประเภทต่างๆ - จัดให้มีพื้นที่เก็บของเสียที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บพักของเสียก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปกำจัด - กำหนดให้มีการบันทึกปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยมีการสรุปข้อมูลทุก 6 เดือน - ติดตั้งระบบ GPS รวมทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทรับเหมา อย่างชัดเจนที่รถขนส่งของเสียอันตราย ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2 ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2	✓		 ถังรองรับขยะทั่วไป  อาคารเก็บรวบรวมขยะ

29



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
10. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน - จัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพหุภาคี ทุก 6 เดือน - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ที่โครงการ - มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น - จัดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า - พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก - จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบตราฉลากไฟฟ้าโรงงานมีเหตุการณ์ผิดปกติ	✓		    การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

30



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
11. สุนทรียภาพ - มีการจัดสรรพื้นที่โครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียว และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 และโครงการ 2 ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 ● มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 2	✓		    พื้นที่สีเขียว

31



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
12. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย - ดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานและกำหนดนโยบายความปลอดภัย โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - จัดทำป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความเสี่ยง - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ - จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบเตือนภัย และอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน ในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายได้	✓		 ป้ายเตือนให้สวมใส่  ระบบตรวจวัดและเตือนภัยอัตโนมัติ  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

32



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
12. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย (ต่อ) - จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (work permit) - ดูแลสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัยและจัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีเก็บรักษาไว้ที่บริเวณพื้นที่ทำงาน - มีแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ และจัดให้มีพนักงานเดินตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ - จัดเตรียมเครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ - จัดทำคั่นคอนกรีตรอบภาชนะบรรจุสารเคมีชนิดต่างๆ	✓		 SDS บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน อ่างล้างตาฉุกเฉินและ ฝักบัวฉุกเฉิน

33



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
12. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย (ต่อ) - จัดให้มีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามลักษณะงาน รวมทั้งฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน - จัดทำบันทึกอุบัติเหตุ พร้อมการสอบสวนสาเหตุ	✓		 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

34



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

มาตรการ	การปฏิบัติตามมาตรการ		หมายเหตุ
	ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	
13. สาธารณสุข - ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มทำงานและตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับพนักงานปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน - ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงถึงวิธีป้องกันและรักษาโรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดให้มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลฉุกเฉิน	✓		 ห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์

35



3.2.2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 1 และ 2)

ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

36



โครงการ 1

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ												
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด												
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป												
3. คุณภาพน้ำ	15	5	5	2	6	9						
4. สังคม-เศรษฐกิจ												
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย												
5.1 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน					6	29						
5.2 ความร้อนในสถานที่ทำงาน												
5.3 แสงสว่างในสถานที่ทำงาน					19							

หมายเหตุ : โครงการ 1 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงโดยทั่วไป และความร้อนในสถานที่ทำงาน เนื่องจากไม่มีการเดินเครื่อง

โครงการ 2

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ												
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ			17-24									
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด			17-18									
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป			20-23									
3. คุณภาพน้ำ	15	5	5	2	6	9						
4. สังคม-เศรษฐกิจ												
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย												
5.1 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน		12			12							
5.2 ปริมาณสารเคมีในสถานที่ทำงาน					12	29						

• ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



• ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569





คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ


บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. ปล่อง HRSG 1 2. ปล่อง HRSG 2	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ทุก 6 เดือน

41



ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

โครงการ 2

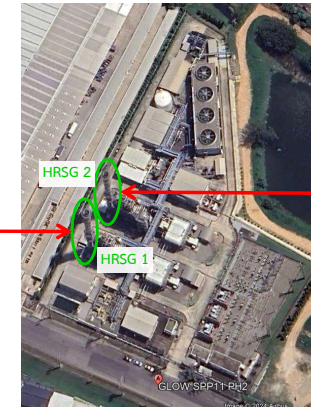


42



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

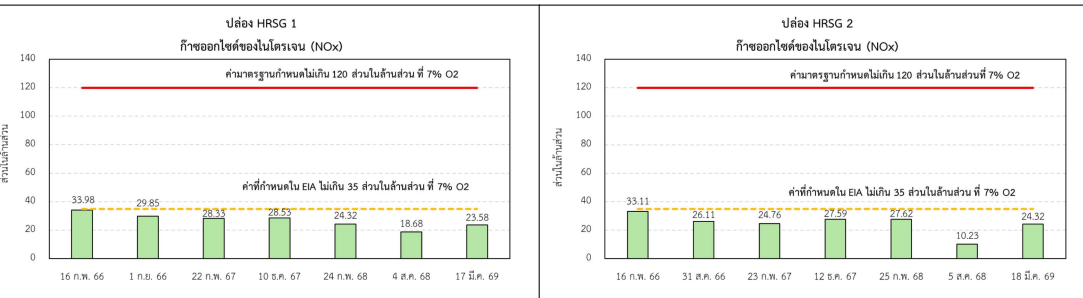

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

43



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

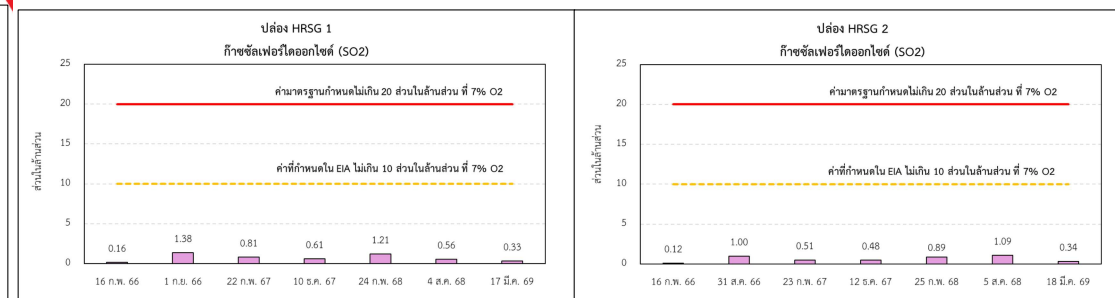

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567


44





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ต่อ)

ฝุ่นละออง

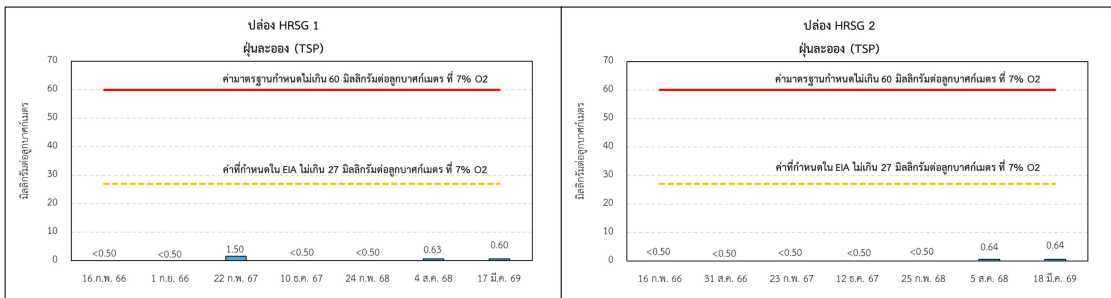

มาตรฐาน : ^{1/} ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567

45



ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



46



คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. รพ.สต. มาบยางพร 2. หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	- ความเร็วและทิศทางลม - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ฝุ่นละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)	ทุก 6 เดือน (ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง)

47




ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ 2



หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

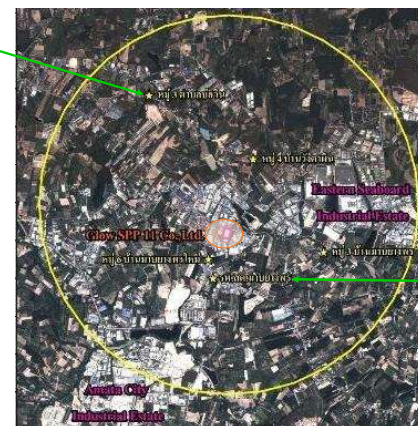

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต.มาบยางพร


48





ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

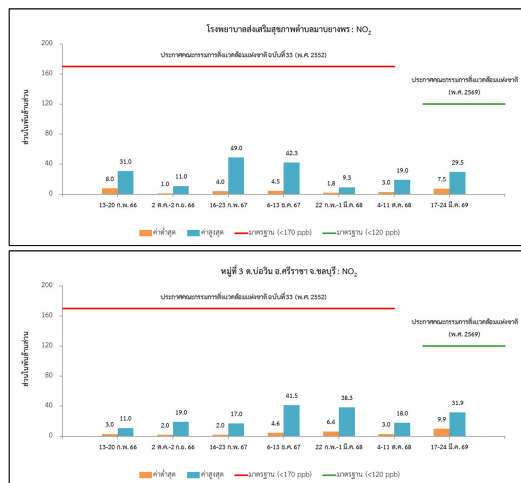


49 มาตราฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 6 มกราคม 2569



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

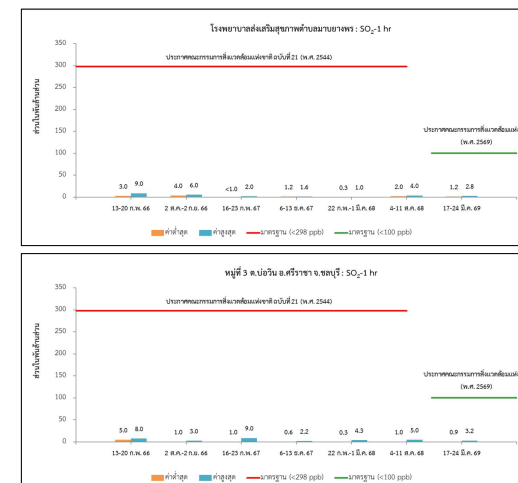


50 มาตราฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 6 มกราคม 2569



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

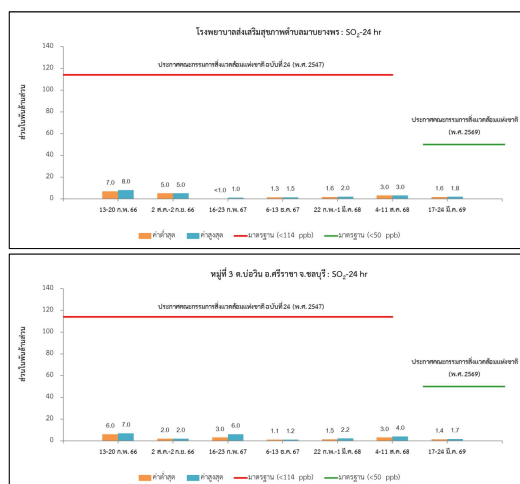


51 มาตราฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 6 มกราคม 2569



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

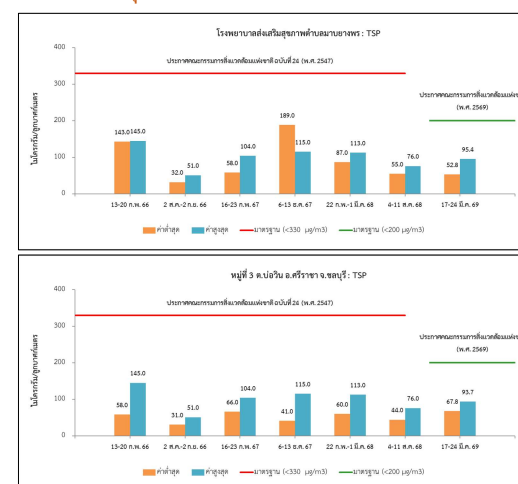

52 มาตราฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 6 มกราคม 2569



• ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



53



ระดับเสียงในบรรยากาศ


บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือ 2. บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ 3. บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออก 4. บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตก	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))	ทุก 6 เดือน (3 วันต่อเนื่อง)

54



ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ

โครงการ 2

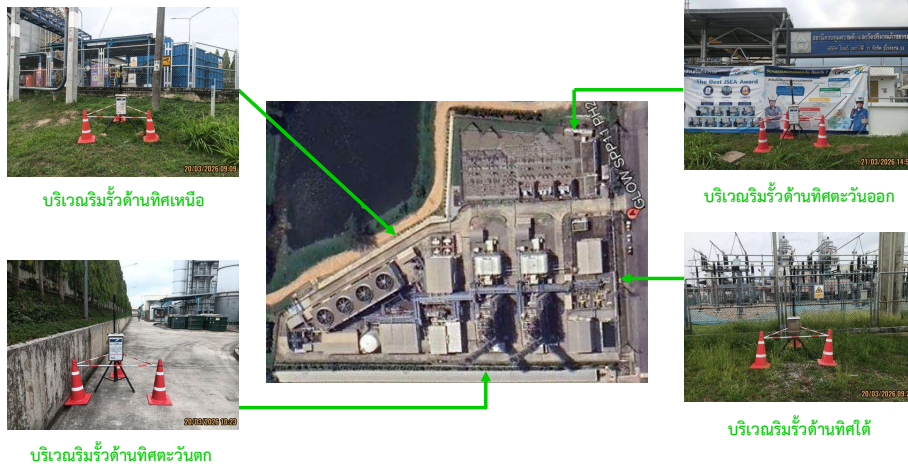


55



ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการ 2: ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง; Leq24

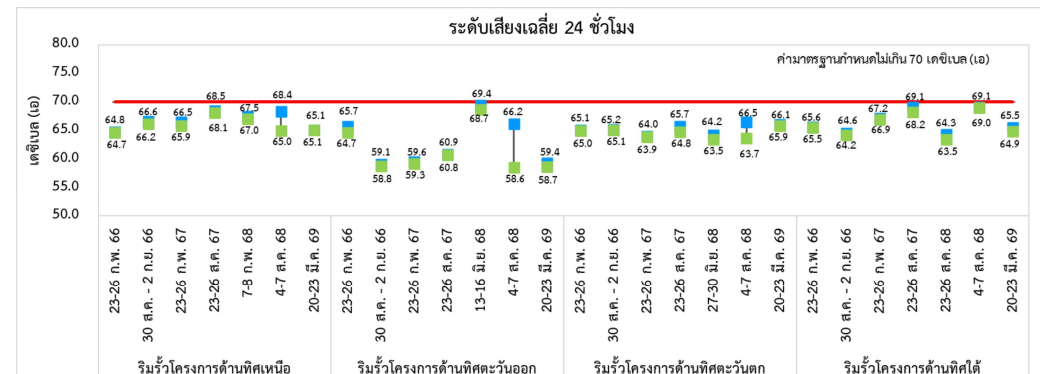

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

56



- ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



57



คุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - สารแขวนลอย (SS) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅)	ทุกเดือน
	2. น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Retention Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ปริมาณคลอรีนอิสระ - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - เหล็ก (Fe) - แมงกานีส (Mn) - โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr ⁶⁺) - โครเมียมไตรวาเลนต์ (Cr ³⁺)	

58



คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)	- อัตราการไหล (Flow rate) - อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าการนำไฟฟ้า - สารแขวนลอย (SS) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD ₅) - ปริมาณคลอรีนอิสระ - ตะกั่ว (Pb) -ปรอท (Hg) - แคดเมียม (Cd)	ทุกเดือน

59

ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ 1



1 อาคารสำนักงาน
Admin Building sampling pond







2 บ่อพักน้ำทิ้ง
Retention pond

60



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณอาคารสำนักงาน (Admin Building Sampling Pond)

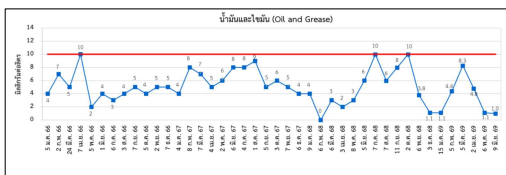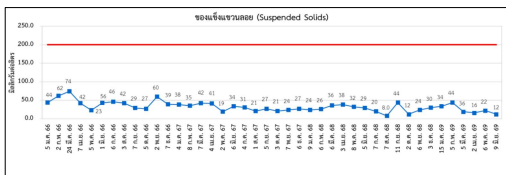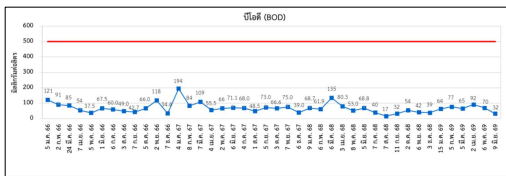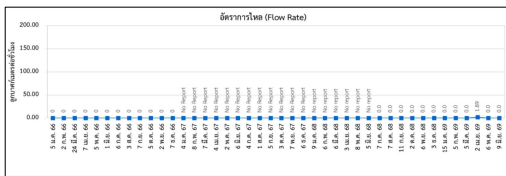

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค




หมายเหตุ : Flow rate เทียบกับศูนย์ เนื่องจากช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่าง พบว่าไม่มีการระบายน้ำลงสู่อบ มีเพียงน้ำบางส่วนอยู่ในบ่อซึ่งมีปริมาณเพียงพอสำหรับเก็บตัวอย่าง

61



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Pond)

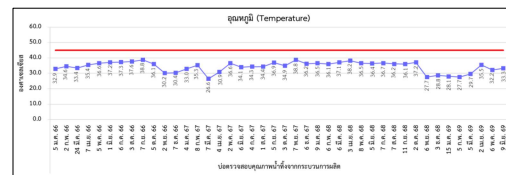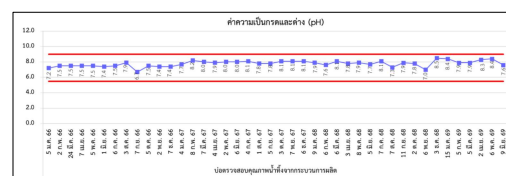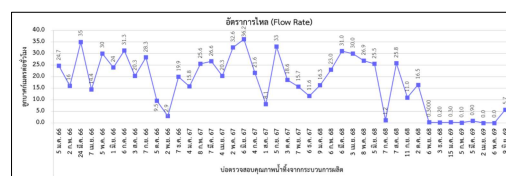





มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค

62



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Pond)

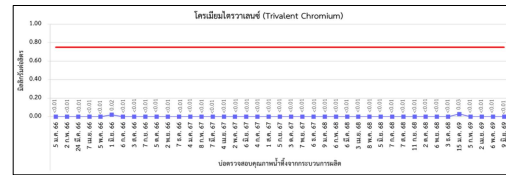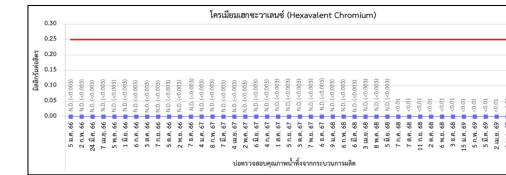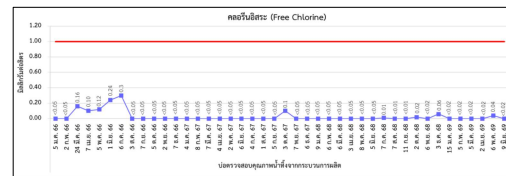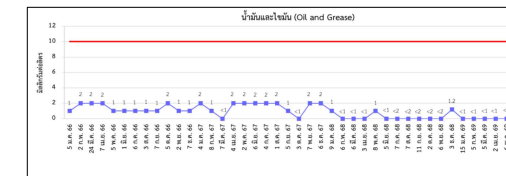



มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค

63



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Retention Pond) (ต่อ)

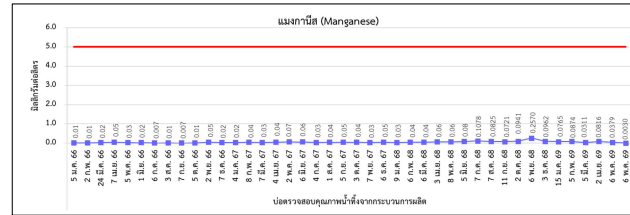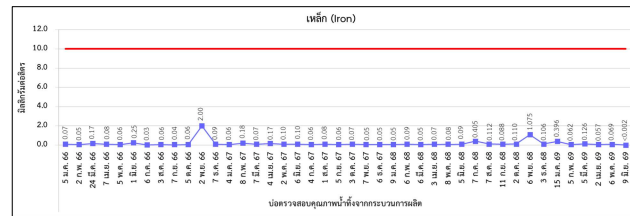

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค

64



ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ 2




1 บ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)

65



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)

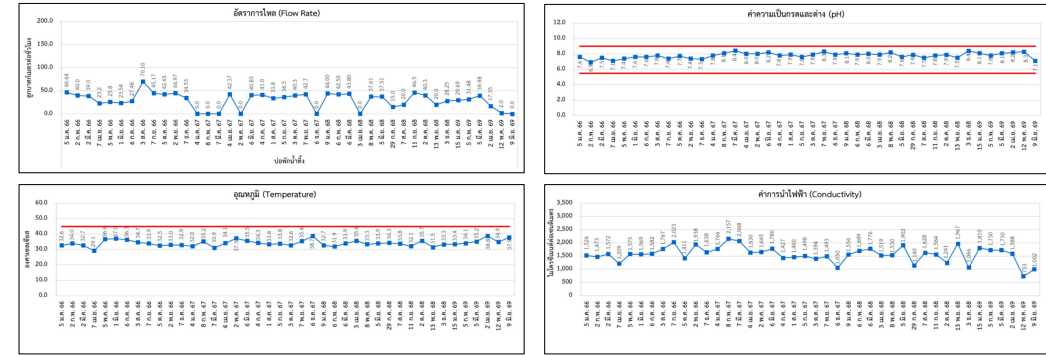


66

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond)

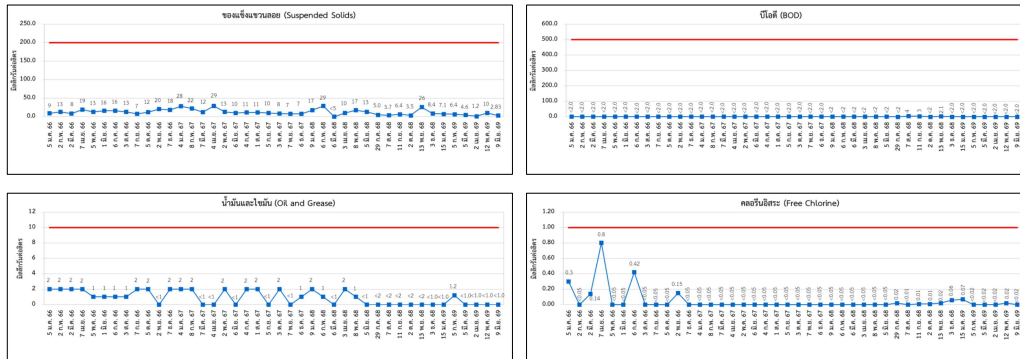


67

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง: โครงการ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) (ต่อ)

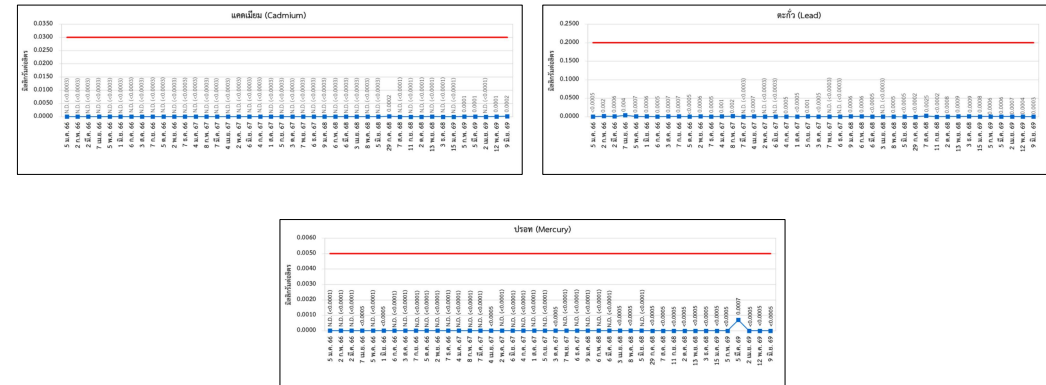

68

มาตรฐาน : ค่าควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตเรียลพาร์ค



- ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569



69



สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. Air Compressor	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq (8))	ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง)
	2. Gas turbine generator		
	3. Cooling tower		
โครงการ 2	1. Control room	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq (8))	ทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง)

70

ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1



1 Air Compressor (เครื่องอัดอากาศ)



2 Gas turbine generator (เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ)




3 Cooling tower (หอหล่อเย็น)

71



ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

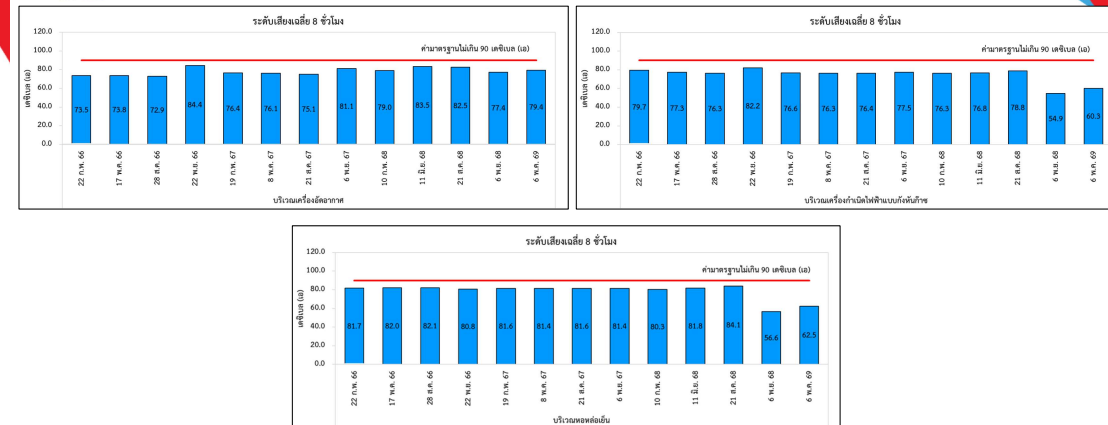

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

72

โครงการ 2




1 Control room



73

โครงการ 2

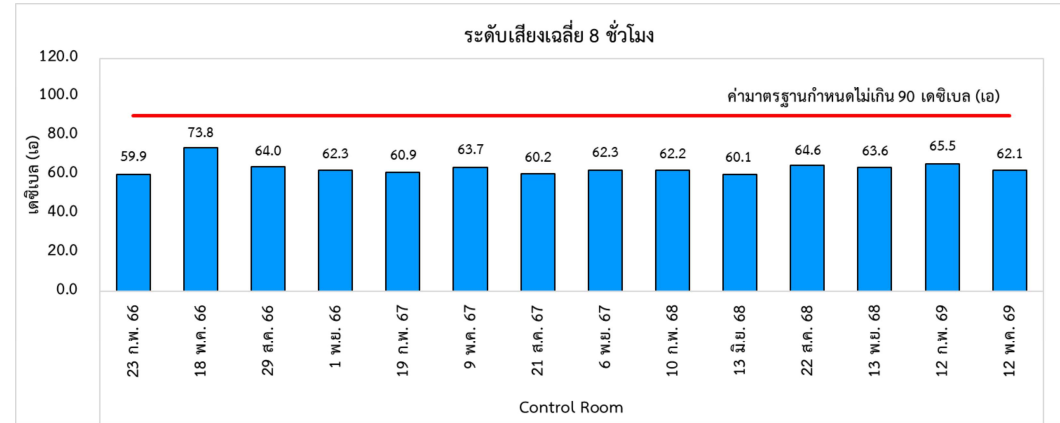

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

74



สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)

ความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 1	1. บริเวณอาคารสำนักงาน 2. บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต 3. พื้นที่ทั่วไป	- Lux	ทุก 6 เดือน



บริเวณอาคารสำนักงาน



บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต



พื้นที่ทั่วไป

75



ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	มาตรฐาน ^{1/}
Central Control Building: 2 nd Floor			
1. CCR Room: โต๊ะทำงานคุณผดุงสิทธิ์	จอมอนิเตอร์	642	400-500
2. CCR Room: ห้องประชุม			
2.1 Average value	ห้องประชุม	610	300
2.2 Minimum value		547	150
Central Control Building: 1 st Floor			
3. MCC Room: SA02R	แผงควบคุม	266	200-300
4. MCC Room: SA07R		217	
5. MCC Room: SA01		320	
6. MCC Room: SA02 BOP		233	
7. MCC Room: SA06		348	
8. MCC Room: MCWP2		401	
9. MCC Room: 400V Switchgear Bus B		338	
10. MCC Room: CWP1		394	
Maintenance Building: 1 st Floor			
11. Workshop			
11.1 Average value	พื้นที่ปฏิบัติงาน	584	300
11.2 Average value		404	150

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

76



ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

โครงการ 1

จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	มาตรฐาน ¹
Maintenance Building: 1 st Floor	คอมพิวเตอร์	810	400-500
12. Office Room: โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์		457	
13. Office Room: โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์		403	
14. Office Room: โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์		898	
15. Office Room: โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์	เอกสาร	898	400-500
Guardhouse	บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ	749	
16. โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์		641	
Central Control Building: 2 nd Floor (Night)		261	
17. CCR Room: โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์		215	200-300
Central Control Building: 1 st Floor (Night)	แผงควบคุม	314	
18. MCC Room: SA02R		201	
19. MCC Room: SA07R		339	
20. MCC Room: SA01		384	
21. MCC Room: SA02 BOP		321	
22. MCC Room: SA06		390	
23. MCC Room: MCWP2		434	
24. MCC Room: 400V Switchgear Bus B	บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ	434	400-500
25. MCC Room: CWP1		434	
Guardhouse (Night)			
26. โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์			



มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561



สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)

คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (สารเคมี)

บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่
โครงการ 2	1. ภายในพื้นที่โครงการ	- สารเคมีต่างๆ ภายในสถานประกอบการ • Hydrogen Chloride • Sulfuric Acid • Sodium Hydroxide • Chlorine • Phosphoric Acid • Zinc • Aluminium • Diethanolamine	1 ครั้ง/ปี



ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

โครงการ 2

ตรวจวัดสารเคมีต่างๆ ภายในสถานที่ทำงาน ปีละ 1 ครั้ง



HCl Tank



H₂SO₄ Tank



NaOH Tank



NaOCl Tank



PAC Tank



Amine (Boiler)



Sodium hydroxide tank (Boiler)




Scale and Corrosion inhibitor



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

โครงการ 2

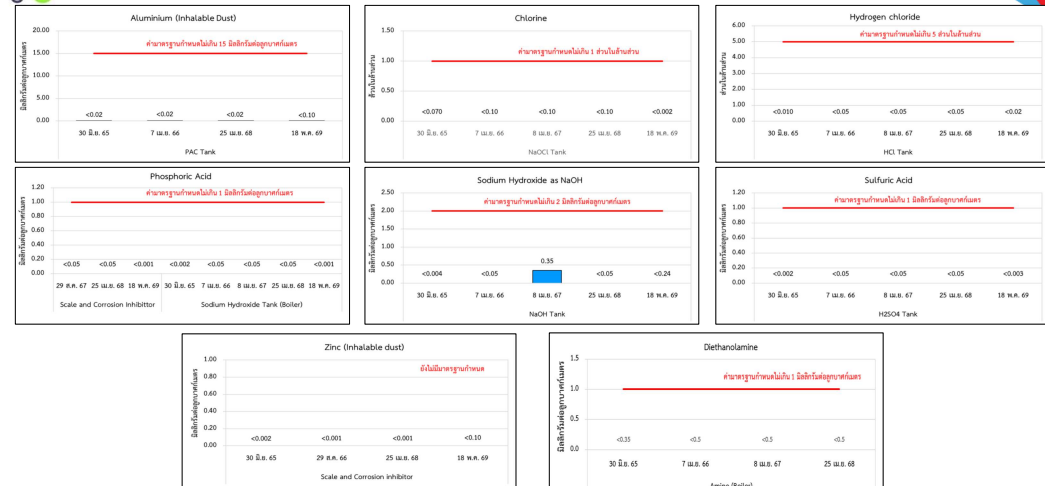

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560




3.3

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม 2568)

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ กำหนด
2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีผลกระทบต่องานส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า GLOW SPP11)

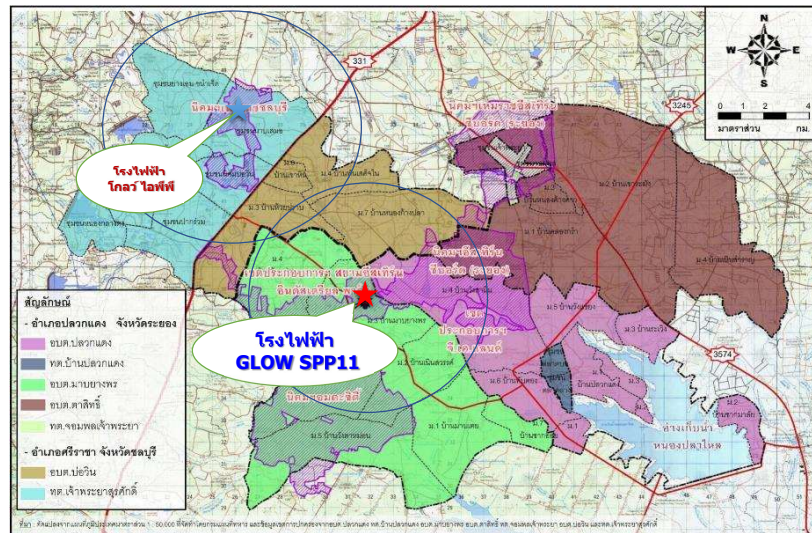

ภาพรวมของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน



2. การยกระดับคุณภาพชีวิต




3. ด้านสิ่งแวดล้อม



4. การศึกษาและกีฬา




การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 (กิจกรรมหลักประจำปี) โรงไฟฟ้า GSPP11

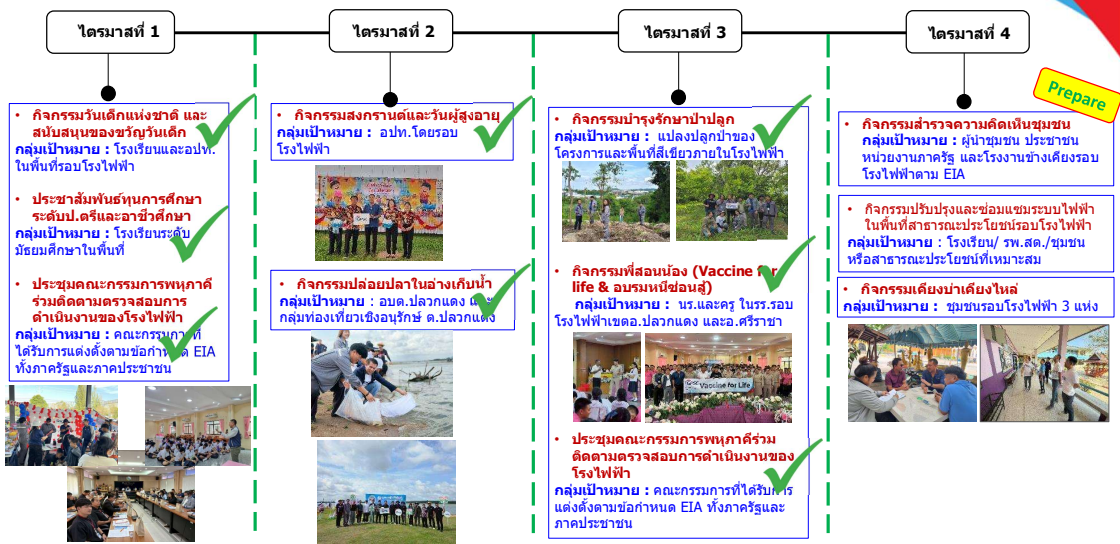

1.การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ

วารสารใจเดียวกัน



บอร์ดชุมชน



ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชน



ออนไลน์



เว็บไซต์ และ ไลน์กลุ่ม

เบอร์โทร เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์



การสื่อสารผ่านการประชุมพหุภาคี โดยผู้ร่วมประชุมได้แก่ นายอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำ/ตัวแทนชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ



1.การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ




จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2569 ณ รร.บ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมถึงมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่น



1.การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเพณีต่างๆ

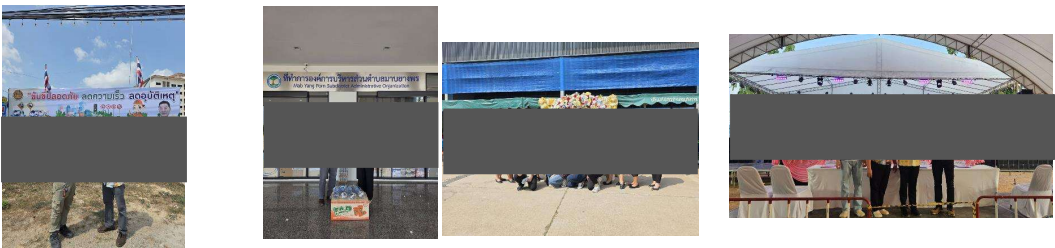

สนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569

มอบของขวัญกิจกรรมสงกรานต์และผู้สูงอายุ อบต.มาบยางพร และทต.ปลวกแดง เมษายน 2569

สนับสนุนงานสัปดาห์ประเพณี ประเพณี 2569



2.การยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงโรงเรียนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
กลุ่มแม่บ้านหมู่3 บ้านห้วยปราบ




โรงเรียนปลูกผักมีการชำรด จึงเตรียมการซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานปลูกผักได้อย่างต่อเนื่อง
เตรียมดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2569

โครงการอบรมทำอาหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยปราบ



หาหรือแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น
เพื่อทำเป็นอาหาร คอฟฟี่เบรก เพิ่มช่องทางสร้างรายได้
(อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรอาหาร)



89

2.การยกระดับคุณภาพชีวิต

โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11

จดทะเบียน และจัดตั้งบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
ผ่านการจัดซื้อ/จ้าง และการจ่ายภาษีกลับคืนพื้นที่ ดังนี้

➤ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

○ ภาษีซื้อ	81,169,230.10	บาท
○ ภาษีขาย	90,211,486.89	บาท

➤ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4,036,261.88 บาท



90

3.ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปล่อยปลาประจำปี 2569



กิจกรรมปล่อยปลาประจำปี 2569 (ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15) ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ปล่อยพันธุ์ปลา 2 ชนิด (ยี่สก และตะเพียนขาว) จำนวนรวม 30,000 ตัว วันที่ 5 มิถุนายน 2569




กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในงานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลปลวกแดง วันที่ 22 พฤษภาคม 2569



91

3.ด้านสิ่งแวดล้อม

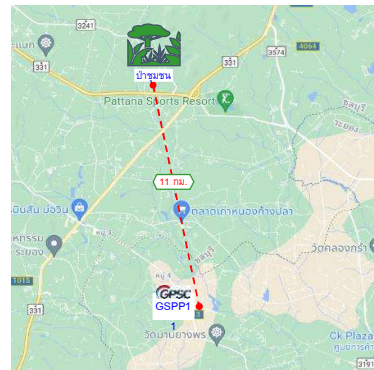

โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านศิริอนุสรณ์
พื้นที่ 11 ไร่ ติดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6




สนับสนุนกล้าไม้ป่าและพืชอาหารมากกว่า 500 กล้า และพนักงานร่วม
กิจกรรมปลูกซ่อมบำรุงรักษาป่าชุมชนบ้านศิริอนุสรณ์
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569



กิจกรรม	2564	2565	2566	2567	2568	2569
- ปลูกป่า และทำธนาคารอาหารชุมชน	✓					✓
- บำรุงรักษา		✓	✓	✓	✓	✓
- สำรวจ Biodiversity	✓			✓		

4.ด้านการศึกษา และกีฬา

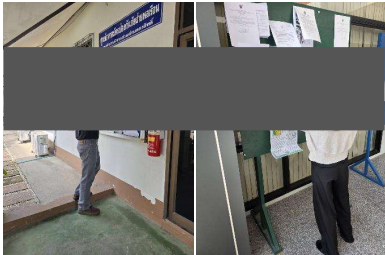

GPSC Scholarship
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี
ประจำปี 2569
(ขยายเวลารับสมัครถึง 31 กค.2569)

เพื่อนชุมชน
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี และ
อาชีวศึกษา (ปวช.) ประจำปี 2569

การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาตามโรงเรียนมัธยม
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางออนไลน์



ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตาม




4.ด้านการศึกษา และกีฬา

โครงการฟีสอนน้อง ประจำปี 2569

“Vaccine for Life” กิจกรรมอบรมสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ประจำปี 2569

วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม

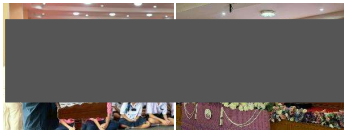

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน
และคุณครู 10 คน



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตาม

รายชื่อคณะกรรมการ	คำถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
ดร.สนธิ ศุขวัฒน์	จากการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ พบเพียงการรายงานผลที่เป็นการตรวจวัดต่างๆ แต่ไม่พบการนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกรรมการจะต้องพิจารณาส่วนนี้ด้วย	บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงดังนี้ : บริษัทที่ปรึกษา รับทราบ โดย จะนำเสนอให้ทราบในครั้งถัดไป



98

โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11 จ.ระยอง	ปี 2567 ม.ค. – ธ.ค.	ปี 2568 ม.ค. – ธ.ค.	ปี 2569 ม.ค. – มี.ค.
กำลังการผลิตรวม 253 เมกะวัตต์	16,285,803.40 บาท	13,640,276.58 บาท	1,859,324.20

งบประมาณ	งบประมาณ 2569 (1)	เงินสมทบ (2)	กรอบงบประมาณ 2569
งบโครงการชุมชน	78,530,000.00	101,200,000.00	179,730,000.00
งบบริหารจัดการ	8,060,000.00	13,210,000.00	21,270,000.00
	รวม		201,000,000.00

[illegible]

(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการพหุภาคีร่วม และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด ครั้งที่ 2/2568
วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

รายชื่อคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอำเภอปลวกแดง	ประธานกรรมการ
2.	(แทน) นายอำเภอศรีราชา	กรรมการ
3.	(แทน) พลังงานจังหวัดระยอง	กรรมการ
4.	(แทน) สาธารณสุขจังหวัดระยอง	กรรมการ
5.	ผู้อำนวยการ รพ.สต.มาบยางพร	กรรมการ
6.	(แทน) ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ่อวิน	กรรมการ
7.	(แทน) ผู้กำกับ สภ.ปลวกแดง	กรรมการ
8.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร	กรรมการ
9.	ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม	กรรมการ
10.	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง	กรรมการ
11.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	กรรมการ
12.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.2 บ้านเนินสวรรค์ ต.มาบยางพร	กรรมการ
13.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.3 บ้านมาบยางพร ต.มาบยางพร	กรรมการ
14.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ม.4 บ้านห้วยปราบ ต.มาบยางพร	
15.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ม.6 บ้านมาบยางพรใหม่ ต.มาบยางพร	
16.	(แทน) ผู้แทนภาคประชาชน ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	
17.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.4 บ้านวังตาผืน ต.ปลวกแดง	กรรมการ
18.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.4 บ้านวังตาผืน ต.ปลวกแดง	กรรมการ
19.	ผู้แทนภาคประชาชน ต.ตาสีหรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	กรรมการ
20.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.1 บ้านคลองกร่ำ ต.ตาสีหรี	กรรมการ
21.	ผู้แทนภาคประชาชน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา	กรรมการ
22.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.3 บ้านห้วยปราบ	กรรมการ
23.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.6 บ้านเขาหิน ต.บ่อวิน	กรรมการ
24.	ผู้แทนภาคประชาชน ม.7 บ้านหนองก้างปลา ต.บ่อวิน	กรรมการ
25.	ผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	กรรมการ
26.	ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมบริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	กรรมการ
27.	ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	เลขานุการ/ กรรมการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

1.		จังหวัดระยอง
2.		
3.		
4.		แทนภาคประชาชน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
4.		แทนภาคประชาชน ม.3 บ้านมาบยางพร
3.		
1.		นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
2.		ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ
3.		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์
4.		(บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) จำกัด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	☐ ประธานแจ้งให้ทราบ - ไม่มี	

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
2.1	☐ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพหุภาคีร่วม และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2568	

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
3.1	☐ ผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด (โครงการ 1 และ 2) (ระยะดำเนินการ) ช่วงเวลาเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ➢ นายสันต์ สุธงษา ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ : นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ - ข้อมูล ที่ตั้งโรงไฟฟ้า บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด (โครงการ 1 และ 2) - กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า - ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าขั้นต้นระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทั้งโครงการ 1 และ โครงการ 2 - ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทั้งโครงการ 1 และ โครงการ 2 - มีปริมาณการใช้น้ำดิบระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทั้งโครงการ 1 และ โครงการ 2 - สถิติความปลอดภัยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ข้อสอบถาม • นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอปลวกแดง สอบถาม เรื่องการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่นำเสนอมีหน่วยงานใดที่เป็นตัวกลางในการรับรองผลการตรวจวัดหรือไม่ • ผู้แทน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ชี้แจงดังนี้ : โครงการฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อพิจารณาเป็นประจำปีทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองระบบงานและมาตรฐานในระดับสากล ประกอบด้วย	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	• สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) : ได้รับการรับรองความสามารถของหน่วยตรวจ (Inspection Body) และการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ • กรมโรงงานอุตสาหกรรม : ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอย่างถูกต้อง จึงมั่นใจได้ว่าการทดสอบและการวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกประการ	

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ																				
3.2	☐ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ระยะดำเนินการ) บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด (โครงการ 1 และ 2) ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ➢ ผู้แทน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) : นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพอากาศ 2. ด้านระดับเสียงในบรรยากาศ 3. ด้านคุณภาพน้ำ 4. ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้านคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ <table><tr><th>บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด</th><th>ตำแหน่งตรวจวัด</th><th>พารามิเตอร์</th><th>ความถี่</th></tr><tr><td rowspan="8">โครงการ 1</td><td>1. ปล่อง HRSG 400</td><td rowspan="8">- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)</td><td rowspan="8">ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)</td></tr><tr><td>2. ปล่อง HRSG 500</td></tr><tr><td>3. ปล่อง GEG 1</td></tr><tr><td>4. ปล่อง GEG 2</td></tr><tr><td>5. ปล่อง GEG 3</td></tr><tr><td>6. ปล่อง GEG 4</td></tr><tr><td>7. ปล่อง GEG 5</td></tr><tr><td>8. ปล่อง GEG 6</td></tr><tr><td rowspan="2">โครงการ 2</td><td>1. ปล่อง HRSG 1</td><td rowspan="2">- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)</td><td rowspan="2">ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)</td></tr><tr><td>2. ปล่อง HRSG 2</td></tr></table> ผลการตรวจวัดฯ ทุกพารามิเตอร์ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	โครงการ 1	1. ปล่อง HRSG 400	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)	2. ปล่อง HRSG 500	3. ปล่อง GEG 1	4. ปล่อง GEG 2	5. ปล่อง GEG 3	6. ปล่อง GEG 4	7. ปล่อง GEG 5	8. ปล่อง GEG 6	โครงการ 2	1. ปล่อง HRSG 1	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)	2. ปล่อง HRSG 2	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่																			
โครงการ 1	1. ปล่อง HRSG 400	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)																			
	2. ปล่อง HRSG 500																					
	3. ปล่อง GEG 1																					
	4. ปล่อง GEG 2																					
	5. ปล่อง GEG 3																					
	6. ปล่อง GEG 4																					
	7. ปล่อง GEG 5																					
	8. ปล่อง GEG 6																					
โครงการ 2	1. ปล่อง HRSG 1	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)																			
	2. ปล่อง HRSG 2																					

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ																								
	- การตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ <table><tr><th>บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด</th><th>ตำแหน่งตรวจวัด</th><th>พารามิเตอร์</th><th>ความถี่</th></tr><tr><td>โครงการ 1</td><td>1. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ 2. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 3. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ 4. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ</td><td>- WBGT</td><td>ทุก 6 เดือน</td></tr></table> ผลการตรวจวัดฯ ทุกสถานีมีค่าไม่เกินกำหนดตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 - การตรวจวัดความเข้มของแสงในสถานประกอบการ <table><tr><th>บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด</th><th>ตำแหน่งตรวจวัด</th><th>พารามิเตอร์</th><th>ความถี่</th></tr><tr><td>โครงการ 1</td><td>1. บริเวณอาคารสำนักงาน 2. บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต 3. พื้นที่ทั่วไป</td><td>- Lux</td><td>ทุก 6 เดือน</td></tr></table> ผลการตรวจวัดฯ ทุกสถานีมีค่าไม่เกินกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 - คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (สารเคมี) <table><tr><th>บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด</th><th>ตำแหน่งตรวจวัด</th><th>พารามิเตอร์</th><th>ความถี่</th></tr><tr><td>โครงการ 2</td><td>1. ภายในพื้นที่โครงการ</td><td>- สารเคมีต่างๆ ภายในสถานประกอบการ • Hydrogen Chloride • Sulfuric Acid • Sodium Hydroxide • Chlorine • Phosphoric Acid • Zinc • Aluminium • Diethanolamine</td><td>1 ครั้ง/ปี</td></tr></table> ผลการตรวจวัดฯ ทุกพารามิเตอร์ไม่เกินค่าที่กำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ดร.สนธิ ศุภวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สอบถามเรื่อง การกำหนดค่ามาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทที่ปรึกษา ทราบหรือไม่ - ผู้แทน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ชี้แจงดังนี้ : บริษัทที่ปรึกษา มีการติดตามและอัปเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และได้มีการประชุมเพื่ออัปเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา รับทราบตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยจะนำไปปรับใช้ในการตรวจวัดครั้งถัดไป - ดร.สนธิ ศุภวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สอบถามเรื่อง	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	โครงการ 1	1. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ 2. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 3. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ 4. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ	- WBGT	ทุก 6 เดือน	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	โครงการ 1	1. บริเวณอาคารสำนักงาน 2. บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต 3. พื้นที่ทั่วไป	- Lux	ทุก 6 เดือน	บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่	โครงการ 2	1. ภายในพื้นที่โครงการ	- สารเคมีต่างๆ ภายในสถานประกอบการ • Hydrogen Chloride • Sulfuric Acid • Sodium Hydroxide • Chlorine • Phosphoric Acid • Zinc • Aluminium • Diethanolamine	1 ครั้ง/ปี	
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่																							
โครงการ 1	1. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ 2. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 3. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ 4. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ	- WBGT	ทุก 6 เดือน																							
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่																							
โครงการ 1	1. บริเวณอาคารสำนักงาน 2. บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต 3. พื้นที่ทั่วไป	- Lux	ทุก 6 เดือน																							
บริษัท โกลว์ เอสพีที 11 จำกัด	ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์	ความถี่																							
โครงการ 2	1. ภายในพื้นที่โครงการ	- สารเคมีต่างๆ ภายในสถานประกอบการ • Hydrogen Chloride • Sulfuric Acid • Sodium Hydroxide • Chlorine • Phosphoric Acid • Zinc • Aluminium • Diethanolamine	1 ครั้ง/ปี																							

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	การนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ พบเพียงการรายงานผลที่เป็นการตรวจวัดต่าง ๆ แต่ไม่พบการนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ตามที่ EIA กำหนด เนื่องจากกรรมการจะต้องพิจารณาส่วนนี้ด้วย ผู้แทน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ชี้แจง : บริษัทที่ปรึกษา รับทราบ โดย จะนำเสนอให้ทราบในครั้งถัดไป	

3.3	☐ ผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2568 ➢ นายสันต์ สุสุนทร ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ : นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ ผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย - ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน - ด้านสิ่งแวดล้อม - ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต - ด้านการศึกษาและกีฬา มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569
-----	---	---

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
4	☐ เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี	

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ลำดับ ที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
5.1	☐ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1 ➢ นายสันต์ สุสุนทร ผู้แทนฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ : นำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ เดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2568 โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีที 11 สมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ระยอง 1 เป็นเงินจำนวน 15,453,338.45 บาท (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568

นายสันต์ สุสุนทร
ผู้บันทึกรายงานการประชุม