ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

แผนการดูแลพื้นที่สีเขียวโดยบริษัทผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนสวย 98

(SUANSUAI 98 LIMITED PARTNERSHIP)

146/5 หมู่ 2 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50120

[redacted]

[redacted]

แผนงานดูแลสวนประจำ โครงการ ดีคอนโด นิม

เวลา	รายละเอียดงาน
08.00 น.-10.00 น.	กวาดใบไม้ รดน้ำไม้ ให้มีสภาพดินชุ่มชื้นเพียงพอต่อความต้องการของต้นไม้แต่ละพันธุ์ ถ้าปริมาณน้ำไม่เพียงพอหรือไม่ทั่วถึงจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ มาช่วยรดน้ำให้เพียงพอ
10.00 น. – 11.00 น.	ดูแลบำรุงรักษาไม้ยืนต้น ไม้คอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดิน
11.00 น. – 12.00 น.	กำจัดวัชพืช จัดเก็บกิ่งไม้ทุกๆชนิดที่อยู่บริเวณใต้โคนต้นไม้ ฟุตบาท และ / หรือบริเวณอื่นๆ ตามที่เรียบร้อย
13.00 น. – 15.00 น.	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ให้มีความสวยงามและต้นไม้ใหญ่ ที่เกินระดับความสูง รวบรวมการขนทิ้ง / เปลี่ยนไม้ค้ำยัน
15.00 น . – 17.00 น.	งานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมาย อย่างเช่น ช่วยขยายพันธุ์กล้าไม้ ช่วยเหลืองานปลูกผัก เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนเลิกงาน เก็บอุปกรณ์หลังใช้ให้เรียบร้อยทุกครั้ง

แผนงานประจำเดือน

ลำดับ	รายละเอียดงาน
1	ตัดหญ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เรียบ สั้นและมีความสวยงามตลอดเวลา โดยตัดหญ้าไม่น้อย 1-2 เดือน/ครั้ง หรือคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง และเก็บเศษหญ้าออกจากสนามให้สะอาดเรียบร้อย โดยรวบรวมนำไปทิ้งในแต่ละวัน โดยทีมฝ่าย Support
2	ตัด แต่ง ขอบหญ้า ถนน ทางเข้า โคนต้นไม้ ของแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุกดิน และบริเวณอื่นๆ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เรียบร้อยสวยงามตลอดเวลา
3	ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น โดยตัดแต่งกิ่งที่กีดขวางแสงสว่าง ทางเดิน จุดบังสายตา ส่วนที่เป็นโรคหรือกิ่งตาย ตามความเหมาะสมหรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างแนะนำและต้องรักษาแผลส่วนที่ตัดออก โดยใช้สารเคมีสำหรับทาแผลต้นไม้หรือสีน้ำเท่านั้น ส่วนไม้ดอก ไม้ประดับและไม้คลุกดิน ตัดแต่งกิ่งรูปทรงให้สวยงาม
4	ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และสารเคมีกำจัดวัชพืช / แมลงศัตรูพืช
5	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้ (โรคพืช / แมลงศัตรูพืช)
หมายเหตุ	ตัดแต่งกิ่งไม้สูง และเปลี่ยนไม้ค้ำยันทุก 6 เดือน / หรือปีละ 2 ครั้ง ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
	ทีมงานส่วนกลางเข้า Support เดือนละ 1 ครั้ง

แผนงานทีมฝ่าย Support

ลำดับ	รายละเอียดงาน
1	เข้าบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้ใหญ่ ให้เป็นพุ่มสวยงาม ประจำเดือนละ 1 ครั้ง (ตามความเหมาะสม)
2	ให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ทางนิติฯ ขอการช่วยเหลือ เช่น ม่านน้ำลด PM 2.5 ด้านหน้าโครงการฯ กิจกรรมปลูกผัก เป็นต้น
3	กิจกรรมปลูกผัก เป็นต้น

ภาคผนวก ข-2

ระเบียบผู้พักอาศัย

ข้อบังคับ

นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

ข้อบังคับ
ของ
นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

หมวดที่ 1
ชื่อและสำนักงาน

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า " **ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม**

ข้อ 2. นิติบุคคลอาคารชุดนี้เรียกว่าเป็นภาษาไทยว่า " **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม**" และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า " dcondo nim Juristic Person Condominium "

ข้อ 3. สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุดนี้ ตั้งอยู่ 239 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดที่ 2
บททั่วไป

ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดกับเจ้าพนักงานที่ดินตามพระราชบัญญัติอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 5. บรรดาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่มิได้ระบุกำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติอาคารชุด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 6. ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดนี้

"พระราชบัญญัติอาคารชุด" หมายถึง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดทั้งให้รวมถึงพระราชบัญญัติที่จะมีการตราขึ้นใหม่ หรือที่จะมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในอนาคต

"นิติบุคคลอาคารชุด" หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด **ดีคอนโด นิม**

"อาคารชุด" หมายถึง อาคารชุด dcondo nim

"ห้องชุด" หมายถึง ห้องชุดในอาคารชุดซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

[redacted]

"ทรัพย์ส่วนบุคคล" หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึง สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินที่จัดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของห้องชุดเป็นการเฉพาะราย

"ทรัพย์ส่วนกลาง" หมายถึง ส่วนต่างๆ ของอาคารชด ดีคอนโด นิม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 19. ที่มิใช่ทรัพย์ส่วนบุคคล เช่น ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม

"เจ้าของร่วม" หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือผู้แทนในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด ดีคอนโด นิม

"ข้อบังคับ" หมายถึง ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

"การประชุมใหญ่" หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญ หรือ การประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วม แล้วแต่กรณี

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

"กรรมการ" หมายถึง กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

"ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

"ประกาศ" หมายถึง ประกาศของนิติบุคคลอาคารชุด หมายรวมถึงประกาศของคณะกรรมการ หรือผู้จัดการอันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดการจัดการดูแลรักษา การใช้ห้องชุด การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง การกำหนดและจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม

ข้อ 7. เจ้าของร่วมมีสิทธิ์ใช้ห้องชุดเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น

ข้อ 8. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่ทรัพย์ส่วนกลาง และทรัพย์ส่วนบุคคลทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

ข้อ 9. ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลทั้งหลายที่เป็นเจ้าของร่วม ผู้รับจำนอง ผู้เช่า ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ผู้ครอบครอง ลูกจ้าง บริวารของบุคคลดังกล่าวข้างต้น แขกผู้มาเยี่ยม และบุคคลอื่นใด ซึ่งใช้ประโยชน์อาคารชุดไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม รวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่ได้ห้องชุดมาโดยวิธีใดๆ รวมถึงการเช่า หรือเพียงแต่ครอบครองส่วนใดๆ ของอาคารชุดจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนี้

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งข้อบังคับนี้ที่ได้จดทะเบียนบังคับใช้แล้ว ให้เป็นตามมติที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมและให้มีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบดังกล่าว

หมวดที่ 3
วัตถุประสงค์

ข้อ 11. นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการเป็นตัวแทน และกระทำการในนามเจ้าของร่วมทั้งหมดในกิจการต่างๆ อันเกี่ยวกับการจัดการอาคารชุดและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดนี้ และบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งกิจการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

(1) จัดการ ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของเจ้าของร่วม รวมถึงการจัดซื้อ จัดหาบรรดาทรัพย์สิน สิ่งของใดๆ ตลอดทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด หรือเป็นไปตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม

(2) จัดการในกิจการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตัวอาคารชุดและทรัพย์ส่วนกลาง และบริการด้านอื่นๆ รวมไปถึงการทำประกันภัยทุกประเภทกับบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้

(3) เข้าทำนิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด

(4) ดำเนินการฟ้องร้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของนิติบุคคลอาคารชุด ประนีประนอมยอมความ ตลอดจนเรียกทรัพย์จากบุคคลใดๆ อันเกิดจากสัญญา ละเมิด การกระทำความผิดเกี่ยวกับตัวทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์ส่วนกลางและเจ้าของร่วมในอาคารชุดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

(5) ทำการติดต่อหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ตลอดทั้งการยื่นแบบแสดงรายการ การจดทะเบียน การขออนุญาต ทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด

(6) ดำเนินการเรียกเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วมทั้งหลายและดำเนินการในเรื่องการใช้จ่าย การฝากเงิน ถอนเงิน การจัดสรรเงินและดอกผลของเงินดังกล่าว ตลอดจนชำระภาษีอากรที่นิติบุคคลจะต้องชำระให้แก่ทางราชการ

(7) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อย ซึ่งบรรดาทะเบียนสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด

(8) ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยต้องไม่ขัดต่อมติที่ประชุมเจ้าของร่วม ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติอาคารชุด

(9) ดำเนินการใดๆ ภายใต้มติที่ประชุมเจ้าของร่วม ข้อบังคับ และ/หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 12 นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด โดยต้องแสดงจำนวนทรัพย์สิน และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

(2) จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมกับการเสนองบดุล และให้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วมก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

(3) จัดให้มีการเก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของร่วมตรวจดูได้

(4) รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล ให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

(5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ ทุกๆระยะ 6 เดือน

(6) ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

หมวดที่ 4
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 13. การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยชอบโดยที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม (เว้นแต่การแต่งตั้งผู้จัดการในคราวแรกให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดขณะยื่นจดทะบียนนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้จัดการได้) ในกรณีที่ผู้จัดการที่ได้รับแต่งตั้งนั้นเป็นนิติบุคคล ให้นิติบุคคลดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในคราวแรก ได้แก่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 163 อาคารรัชดาภิเษก ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย **นางปัญจพร เบกชุนทด** เป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้จัดการ

ข้อ 14. ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) จัดการนิติบุคคลอาคารชุดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และตามข้อบังคับ หรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือมติคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเอง จัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร ดังเช่น วิญญูชนจะต้องพึงสงวนรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(2) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ในการจัดการ กำกับดูแล และควบคุมทรัพย์ส่วนกลาง และสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอาคารชุด

(3) แต่งตั้ง ว่าจ้าง ควบคุมดูแล หรือถอดถอนพนักงานของนิติบุคคลอาคารชุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ

(4) ปกครองบังคับบัญชาลูกจ้าง พนักงานของนิติบุคคลอาคารชุดให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีและดูแลจัดเก็บบรรดาหลักฐานการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด สมุดทะเบียนและบัญชีหลักฐานงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี อุปกรณ์และวัสดุรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา

(5) ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ให้แก่เจ้าของร่วม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด รวมทั้งการออกหนังสือรับรองอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของร่วมซึ่งเป็นคนต่างด้าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเจ้าของร่วมได้ชำระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 ครบถ้วนแล้ว

(6) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีต่อบุคคลใดๆ รวมทั้งดำเนินการทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของนิติบุคคลอาคารชุด และประนีประนอม หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

(7) ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18 เกินหกเดือนขึ้นไป

(8) ยื่นขอจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฉบับนี้ รวมทั้งใช้อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติ

(9) เป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุด ในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง หรือการใดๆ ที่จะต้องมี ค่าใช้จ่าย และ/หรือมีข้อผูกพันกับนิติบุคคลอาคารชุด ในกิจการส่วนที่นอกเหนือจากการที่จะต้องอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วมแล้ว ผู้จัดการจะต้องเสนอและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะกระทำได้ โดยคณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้อำนาจกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำร่วมกับผู้จัดการเป็นการเฉพาะรายก็ได้

(10) เป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดในการทำข้อตกลง หรือนิติกรรมสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับตัวผู้จัดการ (ทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลธรรมดาที่รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแทน) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดการจะกระทำในนามของนิติบุคคลอาคารชุดมิได้ หากจะต้องมีการกระทำการในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะมีผลผูกพันนิติบุคคลอาคารชุด หรือเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดกำหนด เว้นแต่กรณีที่การกระทำนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน หรือกระทำในขณะที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรก

(11) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน

ข้อ 15. วาระการดำรงตำแหน่งของผู้จัดการให้อยู่ในตำแหน่งมีกำหนดเวลา 2 ปี หรือตามวาระที่กำหนดไว้โดยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ถ้าเมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการตามมาตรา 38 (2) พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการใหม่โดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ทั้งนี้ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

ข้อ 16. คุณสมบัติของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดผู้จัดการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(6) มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 18

ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นในฐานะผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ข้อ 17. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย หรือ สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล
2. ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
3. สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 35/1
5. ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอนตามมาตรา 49
6. ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอน

ข้อ 18. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือมติของคณะกรรมการ เว้นแต่ปรากฏว่าผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้กระทำไปโดยประมาทเลินเล่อ หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องผูกพันตามสัญญาใดๆ เป็นการส่วนตัว ซึ่งได้กระทำลงในนามนิติบุคคลอาคารชุด หากได้กระทำไปในขอบเขตและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

หมวดที่ 5
ทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 19. ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด มีดังนี้

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 126237และ123664 เลขที่ดิน 186และ48 หน้าสำรวจ 5614และ5509 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เนื้อที่รวม 8 ไร่ 2 งาน
2. โครงสร้างขั้นฐานราก ประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังส่วนที่รับน้ำหนักของอาคารหรือผนังส่วนที่ติดกับภายนอกอาคาร ตามหลักวิศวกรรม และอาคารควบคุมงานระบบต่างๆ
4. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เลขที่ 239 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5. ระบบประปา , มิเตอร์น้ำประปา , ห้องปั๊มน้ำห้องควบคุมระบบจักรกล , ระบบไฟฉุกเฉิน,ระบบงานภายในอาคารและห้องติดตั้งเครื่องจักรกลระบบต่างๆ , ถังเก็บน้ำ , บ่อหน่วง อยู่ชั้น 1 และชั้นดาดฟ้าของทั้ง 3 อาคาร
6. พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร ราวระเบียงทางเดินภายในอาคาร บันไดภายในอาคาร บันไดหนีไฟ , กำแพง , ลูกกรง , ราวระเบียงนอกหน้าต่าง , กันสาด
7. ลิฟท์จำนวน 6 เครื่อง พร้อมระบบ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบ สิ่งต่างๆ ที่จัดมีไว้
8. หม้อแปลงไฟฟ้า และ ห้อง MBD ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของทั้ง 3 อาคาร
9. ระบบเสาอากาศรวม เสาอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ และระบบป้องกัน ระบบป้องกันฟ้าผ่า(ชั้นดาดฟ้า)
10. ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของทั้ง 3 อาคาร
11. ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 8 ของทั้ง 3 อาคาร
12. ระบบรักษาความปลอดภัย
13. สระว่ายน้ำรวม, และบริเวณออกกำลังกายตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารสโมสร
14. ห้องสุขา โถงรับแขก รวมถึงอุปกรณ์ที่จัดไว้สำหรับกิจกรรมและสถานที่นั้น ๆ
15. สวนหย่อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
16. ป้ายชื่ออาคารอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร , ป้ายทาง และป้ายสัญลักษณ์อยู่ภายในอาคาร
17. ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคารและไฟแสงสว่างทางเดินภายในอาคาร
18. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และ ประตูอัตโนมัติที่มีทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
19. ที่จอดรถยนต์ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
20. ห้องพักขยะรวม และที่พักขยะที่มีอยู่ในแต่ละชั้น
21. ป้อมยามโครงการ อยู่บริเวณชั้น 1 (หน้าโครงการ)
22. รั้วโครงการ, ทางเดิน

หมวดที่ 6
อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 20. เจ้าของร่วมที่ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแต่ละห้องจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่ละห้อง โดยตารางแสดงอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมแต่ละรายจะเป็นไปตาม***เอกสารแนบท้ายข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม***

หมวดที่ 7
การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 21. การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง กำหนดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ทั่วไปในการบริหารจัดการ และการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามข้อบังคับ หรือมติของเจ้าของร่วม หรือมติของคณะกรรมการ หรือตามประกาศที่พึงจะมีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 22. ในกรณีที่อาคารชุดถูกเวนคืนบางส่วนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าของร่วมซึ่งถูกเวนคืนห้องชุดหมดสิทธิในทรัพย์ส่วนกลางที่เหลือจากการเวนคืน ในกรณีนี้ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการให้เจ้าของร่วมซึ่งไม่ถูกเวนคืนห้องชุดร่วมกันซื้อใช้ราคาให้แก่เจ้าของร่วมซึ่งหมดสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

หมวดที่ 8
การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล

ข้อ 23. การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล เจ้าของร่วมที่เป็นเจ้าของห้องชุด บุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุดมีสิทธิใช้ห้องชุดและทรัพย์ส่วนบุคคลได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของห้องชุด ตามหลักเกณฑ์และภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) เจ้าของห้องชุดจะต้องใช้ห้องชุดตามที่ระบุไว้ในข้อ 7. แห่งข้อบังคับนี้

(2) เจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้ประโยชน์ในห้องชุดจะต้องดูแลและรักษาห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดี

(3) ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในห้องชุด และ/หรือภายในบริเวณอาคารชุด

(4) ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรับสัญญาณโทรศัพท์รวม และ/หรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ซึ่งการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการทราบ และเจ้าของร่วมจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการหรือไม่ประการใดก็ได้ตามรายการที่ผู้จัดการจะเห็นเป็นสมควร

(5) ห้ามวางสิ่งของใดๆ ในบริเวณทรัพย์ส่วนกลาง

(6) ห้ามเจ้าของร่วมก่อสร้าง ติดตั้ง หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตน อันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคง และสิ่งป้องกันความเสียหายของอาคาร รวมทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม หรือทำการเจาะพื้นหรือผนังซึ่งแบ่งกั้นห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง ผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง และผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น หรือการทำการติดตั้ง หรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพื้นหรือกำแพงซึ่งแบ่งกั้นห้องชุด หรือเปลี่ยนบานประตู สีของบานประตู และ

ส่วนควบของประตูด้านที่ติดกับทรัพย์ส่วนกลาง ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของตัวอาคาร

(7) จะไม่ใช้ห้องชุด หรือนำห้องชุดใช้ในการประกอบธุรกิจ สำนักงาน อุตสาหกรรม กิจการสโมสร สถานที่เลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียน โกดัง หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฉบับนี้ หรือเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี หรือรบกวนต่อเจ้าของร่วมรายอื่น หรือระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด

(8) ห้ามนำวัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม วัตถุไวไฟ หรือวัตถุสิ่งของใดๆ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย เข้ามาเก็บไว้ในทรัพย์ส่วนบุคคล และจะต้องให้ความร่วมมือโดยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้จัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบ

(9) การก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมใดๆ แม้จะแสดงว่าจะไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลาง หรือลักษณะภายนอกของอาคารก็ตาม ทุกครั้งก่อนที่จะกระทำการเจ้าของร่วมจะต้องแจ้ง แสดงรายการ แบบแปลน ขออนุญาตกับผู้จัดการเสียก่อน โดยจะต้องวางเงินประกันความเสียหายทุกครั้งตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการมีอำนาจที่จะระงับการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติมห้องชุดได้ตลอดเวลาแม้จะได้อนุญาตไว้แล้ว หากเห็นว่าการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติมห้องชุดนั้น ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่แสดงไว้ หรือการดำเนินการต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออาคารชุด รวมทั้งให้มีอำนาจสั่งการให้รื้อถอนส่วนใดๆ หรือเข้าดำเนินการเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องนั้น ให้กลับคืนดี โดยค่าใช้จ่ายของเจ้าของห้องชุดนั้น

(10) เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาคารชุด หรือช่างเข้าทำการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข ในกรณีที่ทรัพย์ส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือนอันเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง

(11) เจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียง ห้องชุดชั้นบน หรือห้องชุดชั้นล่างอันเนื่องมาจากการต่อเติมตกแต่ง หรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค และระบบป้องกันภัย และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ

(12) ห้ามติดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายหรือแผ่นภาพโฆษณา หรือป้ายประกอบอาชีพใดๆ บริเวณผนัง บานประตู บานหน้าต่าง และ/หรือระเบียง หรือส่วนใดๆ ภายนอกห้องชุด หรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงป้ายชื่อที่ประตูตามแบบ และขนาดที่ นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด

(13) ห้ามตากผ้าหรือพาดสิ่งของบนราวระเบียงของห้องชุด รวมถึงห้ามแขวนกระเช้าหรือต้นไม้แขวนบริเวณฝ้าเหนือราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

(14) ห้ามก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด บริเวณราวระเบียงด้านหลัง หรือประตูด้านหน้าห้องชุด

(15) การติดตั้งเครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ จะต้องอยู่ในบริเวณที่จัดไว้เพื่อติดตั้งคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องชุดเท่านั้น โดยการติดตั้งจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวอาคาร และ/หรือขอบเขตห้องชุดนั้นโดยเด็ดขาด

(16) ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมาวางไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างและตกแต่งทิ้งออกนอกระเบียงหรือนอกห้องชุด

(17) เจ้าของร่วมมีสิทธิติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องชุดของตนได้ตามขนาดกำลังของมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งจัดไว้ให้สำหรับห้องชุดแต่ละห้อง ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ารายการใดจะใช้ไฟฟ้าเกินกำลังของกระแสไฟ ให้เจ้าของร่วมรายนั้นติดต่อผู้จัดการเพื่อทำการตรวจสอบ มิฉะนั้นในกรณีที่ได้เกิดความเสียหายขึ้นในทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมรายใด ให้เจ้าของร่วมดังกล่าวเป็นฝ่ายรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

(18) ถ้าผู้จัดการสงสัยว่าเจ้าของร่วมรายใดใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตรากำลังของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จัดไว้ ผู้จัดการมีสิทธิเข้าไปจัดการตรวจสอบได้ในห้องชุดดังกล่าว และในกรณีที่พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินอัตรากระแสไฟฟ้าขึ้นจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าของร่วมรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า หรือต่ออาคาร ผู้จัดการมีสิทธิออกคำสั่งให้งดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จนกว่าเจ้าของร่วมรายดังกล่าวมีการปฏิบัติตามหรือได้มีการแก้ไขแล้วอย่างถูกต้อง และให้เจ้าของร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้น

(19) ห้ามเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด ประกอบอาหารในห้องชุดโดยใช้เตาถ่าน หรือใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงและ/หรือเชื้อเพลิงอื่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นการรบกวนแก่เจ้าของร่วมอื่นโดยเด็ดขาด นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว เจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการ หรือผู้จัดการจะกำหนดโดยการประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

(20) นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว เจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพักอาศัยอาคารชุด ดีคอนโด นิม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับ รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการ หรือผู้จัดการ จะกำหนดโดยการประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

(21) เจ้าของร่วมหรือผู้ใช้ประโยชน์ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการโดยผู้จัดการมีอำนาจในการงดให้บริการสาธารณูปโภค อาทิ งดจ่ายน้ำประปา (กรณีค้างชำระค่าน้ำประปา) หรืองดให้บริการทรัพย์ส่วนกลาง (กรณีค้างชำระ) หรืองดให้บริการการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง หรือมีอำนาจริบเงินค่าประกันต่างๆ หรือเรียกเก็บค่าเสียหาย และ/หรือระงับมิให้ดำเนินการหรือสั่งการให้รื้อถอนส่วนใดๆ รวมทั้งสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายของเจ้าของห้องชุดนั้น
อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติดังกล่าวแล้ว แต่เจ้าของร่วมไม่ดำเนินการตามที่กำหนด ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการจะลงมติมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้ฟ้องร้องเพื่อระงับการดำเนินการ หรือแก้ไขการดำเนินการให้ถูกต้อง รวมทั้งเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของร่วมรายนั้นได้

ข้อ 24. เจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้บุคคลอื่น ต้องแจ้งขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้จากผู้จัดการ รวมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของผู้รับโอน ให้ผู้จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ ในกรณีที่เจ้าของห้องชุดต้องการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้คนต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติอาคารชุดจะมีการปรับปรุงแก้ไข(ถ้ามี) โดยจะต้องดำเนินการแจ้งหรือแสดงหลักฐานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ และผู้รับโอนรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของอาคารชุด

ในกรณีที่มีการค้างชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่ค้างชำระค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยก่อน

ข้อ 25. ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการ มีอำนาจที่จะประกาศระเบียบกฎเกณฑ์การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล หรือ แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบพักอาศัย หรือออกประกาศเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยการปิดประกาศให้เจ้าของร่วมรับทราบ ซึ่งเมื่อปิดประกาศเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าเจ้าของร่วม หรือผู้ใช้ประโยชน์ในห้องชุดได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 26. การต่อเติมตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกอาคาร ซึ่งเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดดำเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

1) การเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือวัสดุ หรือสีของผนังห้องชุดด้านนอกอาคาร หรือด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง หรือผนังที่เป็นส่วนรับน้ำหนักของโครงการอาคาร
2) การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ หรือจานรับสัญญาณภาพต่างๆ หรือวัสดุใดๆที่เห็นได้จากด้านนอกห้องชุด
3) การกระทำการใดๆ ที่มองจากภายนอกอาคารชุดหรือห้องชุดแล้วเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสภาพภายนอกของอาคารหรือห้องชุด

หมวดที่ 9
การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 27. การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง เจ้าของร่วมมีสิทธิในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามหลักเกณฑ์และภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

1) ห้ามมิให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ใช้ทรัพย์ส่วนกลางนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ตามกฎเกณฑ์ตลอดจนวิธีการใช้ และระยะเวลาการใช้ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดให้ใช้ โดยการจัดการและควบคุมดูแลของผู้จัดการ หากเจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วมดังกล่าวข้างต้นไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผู้จัดการมีสิทธิระงับการใช้ทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมหรือบุคคลนั้นๆ ได้ทันทีจนกว่าเจ้าของร่วมหรือบุคคลนั้นๆ จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
2) การใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือส่อไปในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี และจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์ส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น จะต้องเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จะยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันจะเป็นการละเมิด ขัดขวางรบกวนสิทธิของเจ้าของร่วมอื่นๆ มิได้ และจะต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีทรัพย์ส่วนกลางแต่ละประเภท ทั้งนี้ด้วยความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชนพึงจะใช้ทรัพย์สินของตนเอง
3) ห้ามมิให้เจ้าของร่วมใช้ทรัพย์ส่วนกลางทำการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือใช้ห้องชุด หรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อทรัพย์ส่วนกลางไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุดอื่น รวมทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดของส่วนกลาง
4) ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมเข้ามาในอาคารชุด หรือใช้ทรัพย์ส่วนกลาง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วมและผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจดำเนินการแทน และนิติบุคคลอาคารชุดสงวนสิทธิที่

จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่แต่งกายหรือประพฤติตัวไม่สุภาพหรือกระทำการอื่นใดไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้จัดการมีอำนาจเด็ดขาดในการวินิจฉัย และห้ามมิให้บุคคลนั้นเข้ามาในอาคารชุดหรือใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ตลอดจนมีอำนาจเชิญให้บุคคลนั้นออกไปจากอาคารชุดได้ตามแต่กรณี

5) ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ที่เป็นโรคติดต่อไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ก็ตามหรือโรคที่สังคมรังเกียจใช้บริการในทรัพย์ส่วนกลาง

6) เจ้าของร่วมมีสิทธิในการจอดรถในทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วม และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลอาคารชุดได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวประการใด เจ้าของห้องชุดตกลงผูกพันปฏิบัติให้เป็นไปตามรายการที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

ทั้งนี้ หากเจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่อยู่อาศัยโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วมไม่ปฏิบัติตามรายการที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถดังกล่าว นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิในการไม่ให้เจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่อยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วมเข้ามาจอดรถในช่วงระยะเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดเห็นเป็นการสมควรได้ หรือนิติบุคคลอาคารชุดจะได้กำหนดค่าปรับกับบุคคลที่ฝ่าฝืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก็ได้ ตามแต่จะเห็นเป็นการสมควร

7) นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว เจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพักอาศัยอาคารชุดดีคอนโด นิม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับ รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการ หรือผู้จัดการ จะกำหนดโดยการประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ได้ออกประกาศดังกล่าว

8) หากเจ้าของร่วม หรือบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้เสียหาย หรือแทนผู้เสียหายโดยการนำมาตราการในข้อ 23 (21) มาบังคับใช้กำหนดเป็นโทษ หรือกำหนดมาตราการในการดำเนินการให้เจ้าของร่วมและบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการนั้น รวมทั้งแจ้งความฟ้องร้องเจ้าของร่วมและบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและ/หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ 28. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัยร่วมกัน นิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการ หรือผู้จัดการมีสิทธิและอำนาจ แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้เป็นคราวๆ ไป ตามสถานการณ์ และความเหมาะสมโดยออกประกาศและให้มีผลบังคับใช้ต่อเจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่อยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วมตั้งแต่วันที่ประกาศใช้

หมวดที่ 10
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วม

ข้อ 29. เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนที่เกิดขึ้นในทรัพย์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์ส่วนกลาง อันเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง

(2) ค่าใช้จ่ายเป็นครั้งคราว อันได้แก่ ค่าภาษีอากร ค่าเบี้ยประกันภัยอันเกิดจากกิจการงานของนิติบุคคลอาคารชุด การประกันภัยอาคารชุดและทรัพย์ส่วนกลาง และกรณีมีเหตุการณ์พิเศษ ฉุกเฉิน และ/หรือจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริการส่วนกลางของเจ้าของร่วม รวมทั้งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติม ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางใดๆ โดยชำระตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมตามที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยผู้จัดการ หรือคณะกรรมการ หรือนิติบุคคลอาคารชุดจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารชุด เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง เช่น เงินค่าจ้างให้แก่ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองในทรัพย์ส่วนกลาง เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายในทรัพย์ส่วนกลางตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วมจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยในห้องชุดของตนหรือไม่ก็ตาม

(4) ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการส่วนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการการดูแลรักษาการซ่อมแซมบรรดาทรัพย์ส่วนกลาง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการและการบริหารงานสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ค่าใช้จ่ายในกิจการงานอื่นๆ ที่นิติบุคคลอาคารชุดพึงจะต้องจัดการอยู่เป็นประจำ

(5) เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดเป็นเงินกองทุนให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อทรัพย์สินต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นการจัดการและบริหารทรัพย์ส่วนกลาง การดูแลรักษาการซ่อมแซมเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม รวมทั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเจ้าของร่วมทุกคนจะต้องร่วมกันออกเงินกองทุนในอัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อตารางเมตร (ของพื้นที่ทรัพย์ส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) กำหนดชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในวันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ

เงินกองทุนตาม (5) หากมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้จัดการนำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดในนามของนิติบุคคลอาคารชุด **ดีคอนโด นิม** เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด โดยให้ที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนดผู้มีอำนาจลงชื่อถอนเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

(6) เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์ส่วนกลางสำหรับค่าใช้จ่ายตาม (1), (3) และ (4) โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่มีในทรัพย์ส่วนกลางของแต่ละห้องชุด หรือตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนด โดยอัตราที่เรียกเก็บนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วม ในคราวแรกให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจาก

เจ้าของโครงการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยห้องชุดพักอาศัยชำระในอัตรา 45 บาท (สี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อตารางเมตรต่อเดือน สำหรับในคราวต่อไปให้เจ้าของร่วมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าตามที่กำหนดดังนี้

(6.1) ใบแจ้งหนี้ รอบวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ชำระภายใน วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
(6.2) ใบแจ้งหนี้ รอบวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม ชำระภายใน วันที่ 30 มกราคม ของทุกปี
(6.3) ใบแจ้งหนี้ รอบวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ชำระภายใน วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
(6.4) ใบแจ้งหนี้ รอบวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ชำระภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุก

(7) ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบสอง (12) ต่อปีของเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น
เจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงินตามมาตรา 18 ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบ(20)ต่อปี และถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่

(8) ค่าใช้จ่ายใดๆ หากจัดอยู่ในประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดเก็บและการจ่ายจะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามอัตราและวิธีการตามกฎหมายของทางราชการ

(9) ให้นิติบุคคลอาคารชุดเปิดบัญชีธนาคารในชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม เพื่อการนำเข้า การเบิกจ่าย อนึ่ง เงินค่าใช้จ่ายในหมวดนี้จะต้องอยู่ในบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินกองทุน โดยวงเงินและอำนาจการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ข้อ 30. เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดต้องชำระค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าใช้บริการส่วนตัว เช่น ค่าน้ำประปาของแต่ละห้องชุด ค่าโทรศัพท์ผ่านศูนย์ ฯลฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือตามอัตราที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด

ข้อ 31. เจ้าของห้องชุดต้องชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ 29. และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายข้อ 30. ภายในวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ 29 ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมแต่ละรายตามรายการที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดยเจ้าของร่วมตกลงชำระตามอัตราที่ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดและชำระภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 32. ในกรณีที่เจ้าของห้องชุดไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวในหมวดนี้ หรือกรณีที่ชำระด้วยเช็คให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบดังนี้

(1) ชำระค่าบอกกล่าวทวงถามครั้งละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทุกครั้งที่ทวงถาม โดยให้ชำระครั้งเดียวกับการชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด

(2) เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว เจ้าของห้องชุดจะต้องรับผิดเสียค่าเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระ กรณีที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน คิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ตามข้อ 29 (7) และให้

ผู้จัดการมีอำนาจในการงดให้บริการส่วนกลาง และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ส่วนกลาง เป็นต้น การกระทำของผู้จัดการดังกล่าว เจ้าของร่วมตกลงสละสิทธิในการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้จัดการ หรือตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดทุกประการ

ข้อ 33. เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายให้นิติบุคคลอาคารชุดมีบุริมสิทธิ ดังนี้

(1) บุริมสิทธิเกี่ยวกับค่าภาษีอากร ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิที่มีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของห้องชุดนั้นนำมาไว้ในห้องชุดของตน

(2) บุริมสิทธิเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์ส่วนบุคคลของแต่ละเจ้าของห้องชุด

ถ้าผู้จัดการได้ส่งรายการหนี้ตามที่กล่าวใน (2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ถือว่านิติบุคคลอาคารชุดมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุด โดยจัดอยู่ในลำดับก่อนจำนอง

ข้อ 34. ในกรณีที่มีเหตุการณ์จำเป็นรีบด่วน เพื่อการรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนการจัดการอื่นใด เพื่อความปลอดภัยของตัวอาคาร หรือเพื่อประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ให้ผู้จัดการมีอำนาจใช้จ่ายเงินกองทุนสำหรับการดังกล่าวได้ทันที ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง และเมื่อผู้จัดการได้จัดการไปเช่นใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็วที่สุดที่จะกระทำได้ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ 35. ในกรณีที่ประชุมใหญ่มีมติให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดการทรัพย์ส่วนกลางตามปกติ หรือให้จัดซื้อหรือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินใดๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด ให้ผู้จัดการเรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกคน เฉลี่ยตามอัตราส่วนที่แต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 11
การประกันภัย

ข้อ 36. นิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให้มี และคงไว้ตลอดไปซึ่งการประกันภัยสำหรับอาคารชุดและทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมดตามมูลค่าของการก่อสร้างใหม่ โดยให้ทำประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่เชื่อถือได้ โดยให้นิติบุคคลเป็นผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนของเจ้าของร่วมทั้งหมด และเป็นผู้รับประโยชน์แทนเจ้าของร่วมทั้งหมดจากการประกันภัย เพื่อที่จะสามารถใช้เงินนั้นจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย โดยให้เรียกเก็บเงินค่าประกันภัยทั้งหมด จากเจ้าของร่วมที่จะต้องร่วมกันชำระตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ส่วนกลาง ตามวิธีการที่ผู้จัดการจะได้กำหนดเรียกเก็บต่อไป

นิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให้มีและคงไว้ตลอดไปซึ่งการประกันภัย ดังต่อไปนี้

(1) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) เพื่อให้ความคุ้มครองหรือความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าของร่วม หรือผู้ครอบครองห้องชุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้กระทำการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์ส่วนกลางหรืออาคารชุด และ

(2) ประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ข้อ 37. เจ้าของร่วมมีสิทธิทำประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับทรัพย์ส่วนบุคคลในการทำประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าว เจ้าของร่วมมีสิทธิทำประกันภัยสำหรับประกันความรับผิดของตน อันพึงมีเกี่ยวกับความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในห้องชุดของตน แต่ทั้งนี้เจ้าของห้องชุดจะต้องระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนทำขึ้น ให้มีข้อความยกเว้นการรับช่วงสิทธิเพื่อเรียกร้องเอาแก่นิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการ คณะกรรมการ พนักงาน และเจ้าของร่วมรายอื่นๆ การประกันภัยเช่นว่านี้จะต้องไม่มีผลกระทบ หรือทำให้ความรับผิดของผู้เอาประกันตามสัญญาที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำไว้ต้องลดน้อยลง ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดได้รับค่าสินไหมทดแทนน้อยกว่าจำนวนที่พึงได้รับตามสัญญาประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำขึ้น เนื่องมาจากเหตุที่เจ้าของห้องชุดได้ทำประกันภัยขึ้นเอง เจ้าของห้องชุดรายนั้นจะต้องส่งมอบค่าสินไหมทนแทนที่ตนได้รับจากการประกันภัยขึ้นเองนั้น ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดตามจำนวนที่ลดน้อยลงไปนั้น ค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้จัดสรรตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป

ข้อ 38. เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดทำขึ้น และการประกันภัยอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นนั้นให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่เจ้าของร่วมจะต้องเฉลี่ยกันชำระตามอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามรายละเอียดในข้อบังคับนี้

ข้อ 39. ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายขึ้นใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ 40. ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้เอาประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำไว้ ค่าสินไหมทดแทนทั้งหลายที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจรับไว้ในฐานะตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น รวมทั้งมีอำนาจต่อรองค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้นี้ได้ ทั้งนี้ให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นผู้นำค่าสินไหมทดแทนนั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือการทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันไว้นั้นกลับคืนดีดังเดิม

ข้อ 41. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในหมวดนี้เป็นประการอื่น ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและโดยการกระทำการแทนนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมมีอำนาจในการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน การสละสิทธิตามสัญญาการบอกเลิก หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการประกันภัยทั้งหลายนั้นตามความเหมาะสม

ข้อ 42. คณะกรรมการจะต้องพิจารณาทบทวนถึงการประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำขึ้น อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลา 1 ปี

หมวดที่ 12
คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 43. เจ้าของร่วมจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมประกอบด้วยกรรมการ (ตามพรบ.อาคารชุดกำหนดไว้อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน)

(1) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

(2) เมื่อครบกำหนดตามข้อ (1) หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้

(4) การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

ข้อ 44. บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นบุคคลต่อไปนี้

(1) เจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วม

(2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีเจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี

(3) ตัวแทนของนิติบุคคลจำนวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วม

ในกรณีที่ห้องชุดใดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนหนึ่งคน

ข้อ 45. บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

(2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเพราะเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 37/1 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 37/2
(4) ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 46. คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ซึ่งผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 หรือตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วมจะได้มอบหมายไว้

(1) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
(2) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
(3) การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
(4) ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
(5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน- ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 47. ให้คณะกรรมการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(2) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการหรือ ผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เกินเจ็ดวัน
(3) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหกเดือนเป็นอย่างน้อย
(4) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวดที่ 13
การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ข้อ 48. ให้ผู้จัดการจัดให้มีการประชุมใหญ่ โดยถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับและผู้จัดการที่ได้จดทะเบียนตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไว้แล้ว

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่สามัญไม่เห็นชอบกับข้อบังคับหรือผู้จัดการตามวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือถอดถอนและแต่งตั้งผู้จัดการด้วย

ข้อ 49. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 9 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล
(2) พิจารณารายงานประจำปี
(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ข้อ 50. ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้

(1) ผู้จัดการ
(2) คณะกรรมการโดยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ
(3) เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมดลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอให้เปิดประชุมต่อคณะกรรมการ ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการมิได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของร่วมตามจำนวนข้างต้นมีสิทธิจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเองได้ โดยให้แต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม

ข้อ 51. การเรียกประชุมใหญ่ต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

ข้อ 52. การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
กรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมหรือไม่
ผู้จัดการ หรือคู่สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่มิได้

ข้อ 53. ในการลงคะแนนเสียง ให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ถ้าเจ้าของร่วมคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้นั้นลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของบรรดาเจ้าของร่วมอื่น ๆ รวมกัน

ข้อ 54. เจ้าของร่วมอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามห้องชุดมิได้

ข้อ 55. บุคคลดังต่อไปนี้จะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนเจ้าของร่วมมิได้

(1) กรรมการและคู่สมรสของกรรมการ

(2) ผู้จัดการและคู่สมรสของผู้จัดการ

(3) พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผู้รับจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด

(4) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล

ข้อ 56. การจัดการทรัพย์ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ จะดำเนินการได้ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

1) การซื้อหรือสังหาริมทรัพย์หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์ส่วนกลาง

2) การจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

3) การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องชุดของตนเองที่มีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง

4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันในข้อบังคับตามมาตรา 32(8)

6) การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลาง

7) การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง

ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

ข้อ 57. มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

1) การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ

2) การกำหนดกิจการที่ผู้จัดการมีอำนาจมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน

หมวดที่ 14
อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 58. เมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ให้ดำเนินการกรณี ต่อไปนี้

1) ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมด หรือเสียหายเป็นบางส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติโดยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ให้ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้น ก็ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืนดี

2) ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเป็นบางส่วน แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าส่วนใหญ่เจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหายมีมติให้ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้นก็ให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดการก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืนดี

3) ถ้าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตาม 1). หรือส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหายตาม 2). แล้วแต่กรณีมีมติไม่ก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหาย ให้เจ้าของร่วมซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดที่เสียหายนั้นสิ้นสิทธิในทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมด และให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการให้เจ้าของร่วมซึ่งห้อง ชุดชุดไม่ได้รับความเสียหาย ร่วมกันซดใช้ราคาให้แก่เจ้าของร่วมซึ่งหมดสิทธิไปนั้น ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

เมื่อเจ้าของร่วมดังกล่าวได้รับค่าซดใช้ราคาทรัพย์ส่วนกลางแล้ว ให้เจ้าของร่วมนั้นสิ้นสิทธิในทรัพย์ส่วนบุคคล หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของห้องชุดดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และให้เจ้าของร่วมส่งคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับซดใช้ราคาทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 59. ในกรณีที่อาคารชุดมีการทำประกันภัยอาคารไว้

1) หากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หรือส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหายมีมติให้ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายตามข้อ 58. 1) หรือ 2). แล้วแต่กรณี ให้นำค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยไว้ ออกใช้สำหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางก่อน หากไม่พอหรือการประกันภัยไม่คุ้มครอง ให้เจ้าของร่วมทุกคน เฉลี่ยออกค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์ส่วนบุคคล ให้ตกเป็นภาระของเจ้าของร่วมแต่ละรายที่ต้องเสียหายนั้นเอง

2) กรณีอาคารชุดถูกเวนคืนบางส่วนตามข้อ 22. หรือที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหาย มีมติไม่ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายตาม 58. 3) การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดไม่ถูกเวนคืนหรือไม่ได้รับความเสียหาย

ข้อ 60. ห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามข้อ 58 1). และ 2). แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าแทนที่ห้องชุดเดิม และให้ถือว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเดิมเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดสำหรับห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นั้น ถ้ารายละเอียดในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเดิม ไม่ตรงกับห้องชุดที่ก่อสร้างใหม่ ให้ผู้จัดการดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

ข้อ 61. กรณีทรัพย์ส่วนกลางอื่นนอกจากอาคารชุดได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย หรือสูญหาย และได้มีการประกันภัยทรัพย์ส่วนกลางนั้นไว้ ให้ผู้จัดการนำค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยออกใช้ในการซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทนทรัพย์ส่วนกลางนั้นก่อน หากไม่พอหรือการประกันภัยไม่คุ้มครองให้เจ้าของร่วมทุกคนเฉลี่ยออกค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

หมวดที่ 15
การเลิกอาคารชุด

ข้อ 62. อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เจ้าของร่วมทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกอาคารชุด

(2) อาคารชุดนั้นเสียหายทั้งหมด และเจ้าของร่วมมีมติไม่ให้ก่อสร้างอาคารนั้นขึ้นใหม่

(3) อาคารชุดเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

หมวดที่ 16
บทเฉพาะกาล

ข้อ 63. เพื่อประโยชน์ในการบริหารอาคารชุดภายหลังจากที่จดทะเบียนอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว แต่ห้องชุดเป็นส่วนมากยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของโครงการให้แก่ผู้จะซื้อ เจ้าของโครงการจึงขอสงวนสิทธิในการกำหนดบทเฉพาะกาลทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารอาคารชุดให้เป็นตามความประสงค์ของเจ้าของร่วมแต่ละรายในอนาคต ดังต่อไปนี้

(1) เจ้าของโครงการไม่มีภาระหน้าที่ในการชำระเงินกองทุนตามที่กำหนดในข้อ 29 (5) แต่ประการใด ทั้งนี้ถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการจะอยู่ในฐานะเจ้าของห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด อย่างไรก็ตาม หากผู้จะซื้อได้ชำระเงินกองทุนให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดโดยผ่านเจ้าของโครงการในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเจ้าของโครงการจะดำเนินการนำส่งเงินกองทุนที่ผู้จะซื้อได้ชำระมานั้นให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม ต่อไป

(2) ในขณะที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรก การใดที่ข้อบังคับกำหนดว่าผู้จัดการจะดำเนินการได้ต้องได้รับการอนุมัติหรือผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมก่อน ให้ผู้จัดการดำเนินการไปตามที่จำเป็นก่อนได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมแต่อย่างใด ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(3) ให้ผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการใดๆ รวมทั้งออกกฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ และมีอำนาจในการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างเท่าที่จำเป็น เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดตามความเหมาะสม

ข้อ 64. หากส่วนหนึ่งส่วนใด หรือข้อหนึ่งข้อใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 , พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือกฎหมายอื่นใด ให้ถือว่าเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อหนึ่งข้อใดของข้อบังคับนั้น เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้ โดยให้ถือว่าส่วนอื่นๆ ของข้อบังคับที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นมีผลใช้บังคับได้

.....

"ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้ง [illegible]
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564

พนักงานเจ้าหน้าที่

[redacted]

ธ.ค. 2564

[redacted]

ภาคผนวก ข-3

คู่มือและแผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว

PLUS +	วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ธรณีพิบัติ C CODE : ORANGE	SOP #	PMR-SOP043-C
		Revision #	00.
		Last Reviewed /Update Date	1/07/2562
SOP Owner	PMR	**Page #**	1 of 2
Approval	PMC, SDPM, SDP, QMR		

STANDARD OPERATING PROCEDURES:

สำหรับ: OM, BM, ช่างประจำหน่วยงาน, พนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ.

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่างๆ

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน หรือเอกสารที่ต้องมีในกรณีที่ถูกตรวจสอบ

มีกรอบเวลามาตรฐานสำหรับขั้นตอนนี้: Min=นาที H=ชั่วโมง D=วัน W=สัปดาห์ M=เดือน

มีมาตรฐานการบริการสำหรับขั้นตอนนี้

มีกระบวนการมาตรฐานในส่วนการติดต่อหลังการขาย/ท้ายขั้นตอน สำหรับขั้นตอนนี้

SOPs อื่นๆที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องจาก SOP นี้ SOPs CODE	ชื่อและรายละเอียด SOP

PLUS +	วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุธรณีพิบัติ C CODE : ORANGE	SOP #	PMR-SOP043-C
		Revision #	00.
		Last Reviewed /Update Date	1/07/2562
SOP Owner	PMR	Page #	2 of 2
Approval	PMC, SDPM, SDP, QMR		

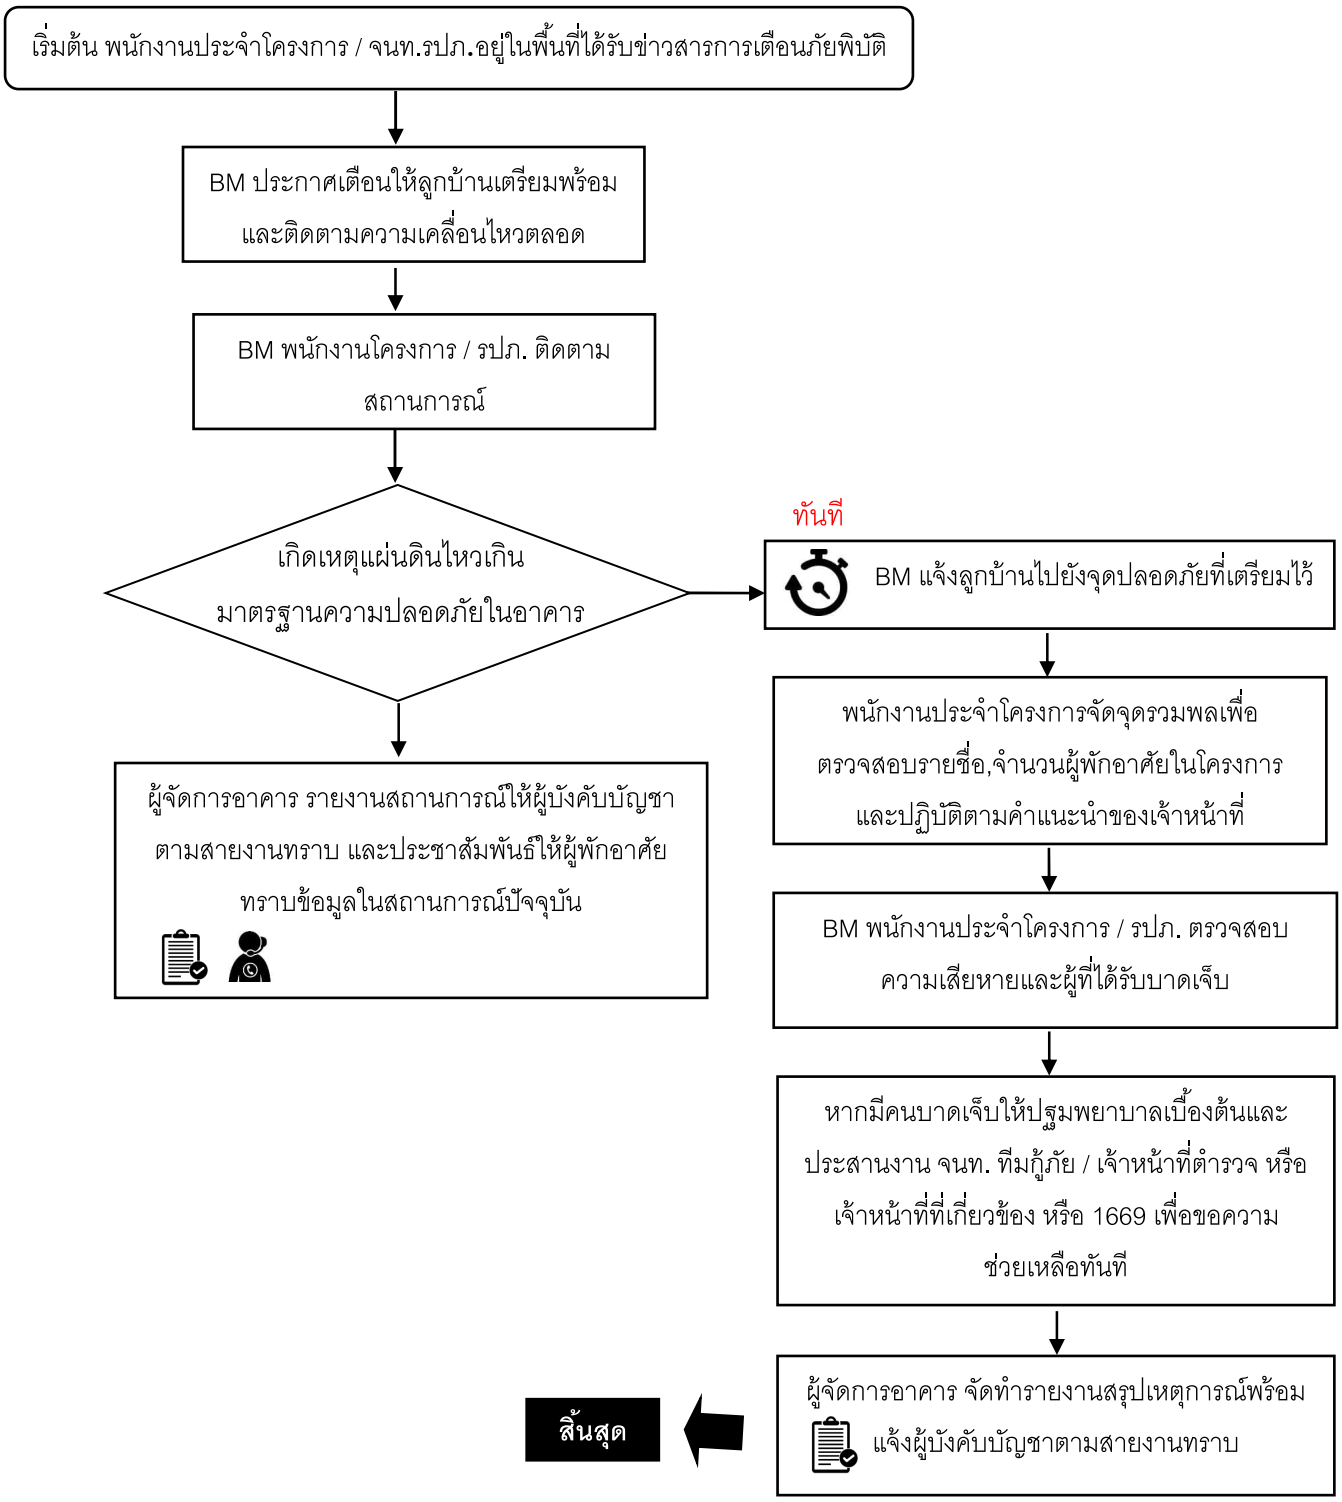

ภาคผนวก ข-4

แบบรายงาน ทส. 1 และ ทส. 2

(ม.ค.)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 239 หมู่ที่ : 5 ซอย :

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052081731 โทรสาร : 052081730

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 514

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 22/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,906.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,678.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,604.440 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ฆ.ก.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

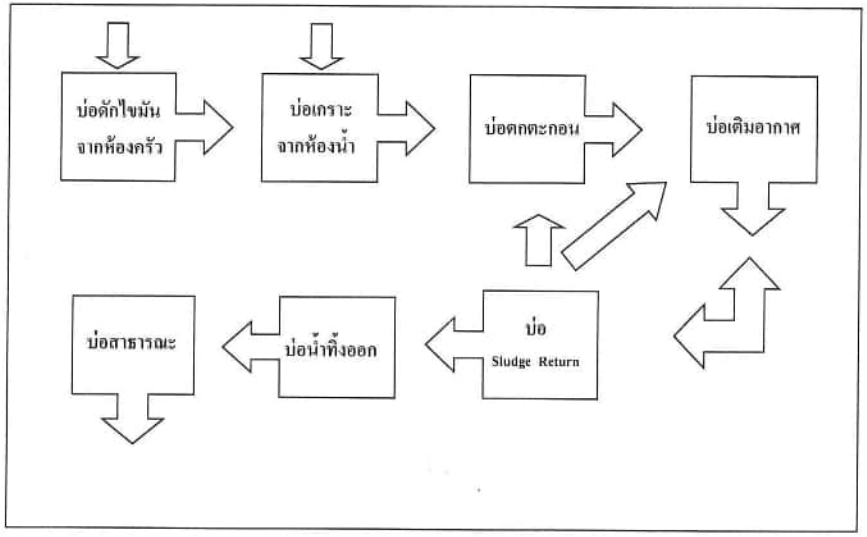

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาชุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/69	19	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/69	32	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/69	24	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/69	17	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/69	17	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/69	16	20	19.60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/69	19	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/69	19	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/69	17	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/69	19	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/69	16	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/69	19	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/1/69	18	21	20.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/1/69	14	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/1/69	21	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/1/69	18	26	25.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/1/69	18	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/1/69	17	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/1/69	19	19	18.62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/1/69	19	21	20.58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/1/69	14	23	22.54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/1/69	14	23	22.54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/1/69	14	14	13.72	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/1/69	24	38	37.24	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
28/1/69	17	37	36.26	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
29/1/69	18	26	25.48	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
30/1/69	17	27	26.46	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
31/1/69	16	12	11.76	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ[redacted]มตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

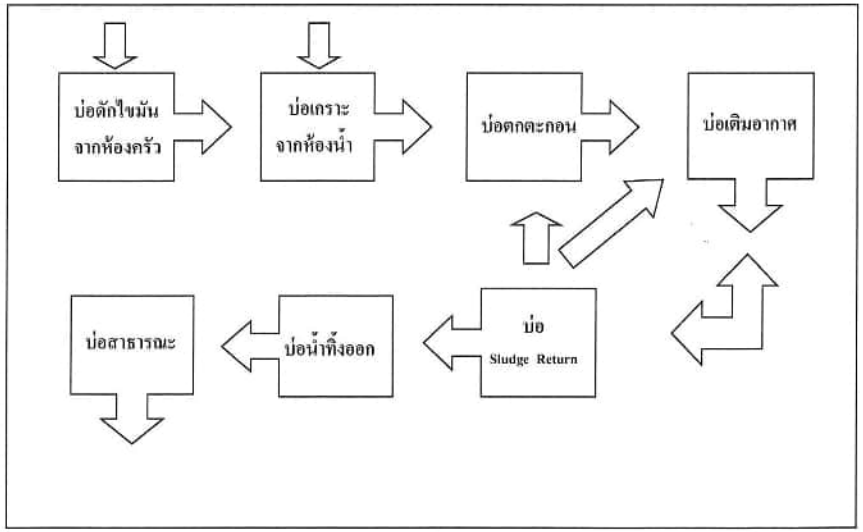

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/1/69	18	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/1/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/1/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/1/69	23	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/1/69	16	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/1/69	16	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/1/69	16	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/1/69	17	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/1/69	19	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/1/69	17	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/1/69	19	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/1/69	18	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/1/69	18	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)		
16/1/69	15	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/1/69	15	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/1/69	21	19	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/1/69	17	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/1/69	17	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/1/69	17	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/1/69	17	19	18.62	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/1/69	13	20	19.60	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/1/69	14	23	22.54	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/1/69	14	22	21.56	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/1/69	13	14	13.72	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/1/69	24	97	96.26	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/1/69	17	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/1/69	15	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/1/69	14	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
31/1/69	16	12	11.76	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]มูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1+A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1181

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1289

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1263.22

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาต เลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

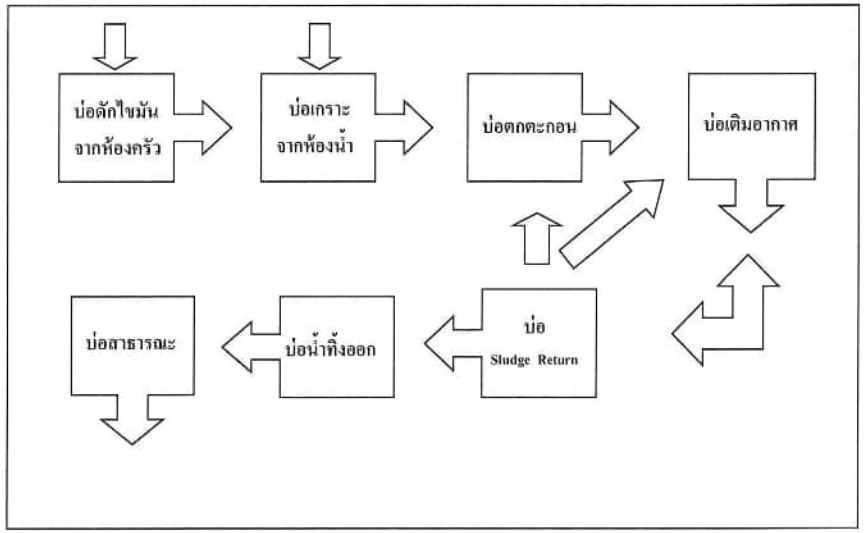

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/69	19	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/1/69	16	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/1/69	33	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/69	32	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/69	36	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/69	30	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/69	36	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/69	30	22	21.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/69	28	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/69	30	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/69	32	28	27.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/69	29	26	24.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/1/69	32	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/1/69	31	29	28.42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/1/69	39	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/1/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/1/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/1/69	30	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/1/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/1/69	32	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/1/69	30	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/1/69	31	16	15.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/1/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/1/69	41	29	28.42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/1/69	30	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/1/69	32	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/1/69	32	41	40.18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/1/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

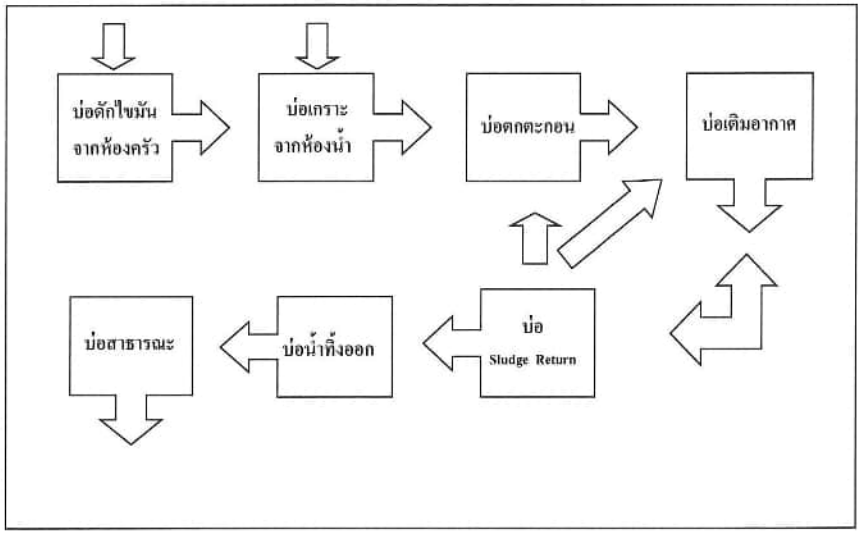

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารจุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/1/69	15	19	18.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/1/69	15	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/1/69	32	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/69	42	22	21.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/69	35	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/69	30	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/69	36	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/69	29	22	21.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/69	29	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/69	30	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/69	29	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/69	32	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/69	30	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/1/69	51	14	13.72	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/1/69	51	29	28.42	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/1/69	31	14	13.72	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/1/69	31	23	22.54	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/1/69	31	19	18.62	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/1/69	29	27	26.46	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/1/69	31	13	12.74	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/1/69	31	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/1/69	29	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/1/69	31	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/1/69	22	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/1/69	40	29	28.42	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/1/69	50	21	20.58	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/1/69	32	41	40.18	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/1/69	32	40	39.20	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
31/1/69	29	16	15.68	5:30	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1 + B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน [redacted] มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแว[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1429

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1233

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1209.34

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

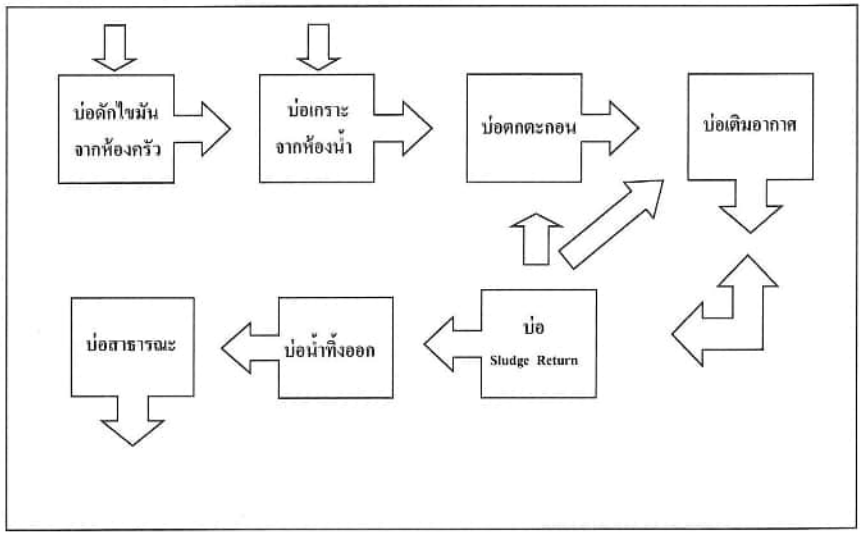

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/1/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/1/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/1/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/1/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/1/69	32	15	14.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/1/69	32	12	11.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/1/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/1/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/1/69	33	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/1/69	33	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/1/69	32	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/1/69	34	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/1/69	31	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/1/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/1/69	32	20	19.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/1/69	33	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/1/69	31	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/1/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/1/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/1/69	31	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/1/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/1/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/1/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/1/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/1/69	25	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/1/69	42	23	22.54	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	
28/1/69	32	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/1/69	31	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/1/69	33	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/1/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

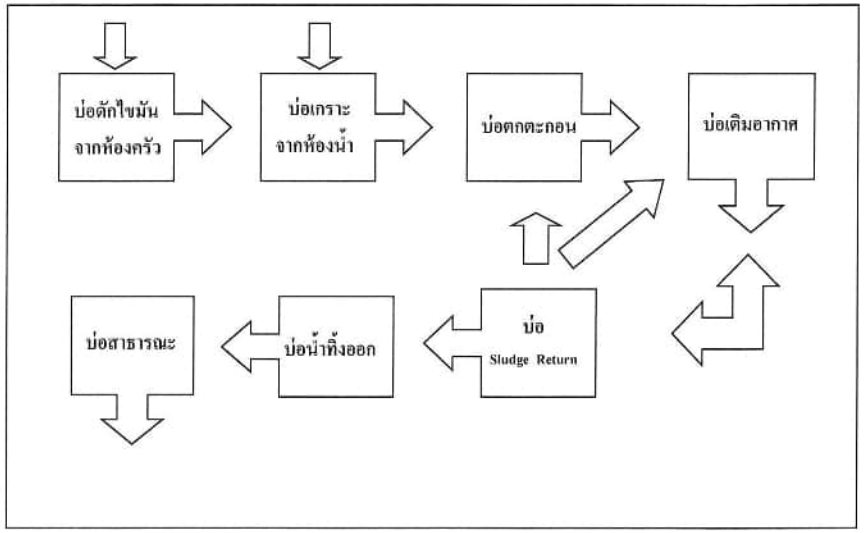

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/69	80	12	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/1/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/1/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/1/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/1/69	31	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/1/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/1/69	32	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/1/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/1/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/1/69	32	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/1/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/1/69	32	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/1/69	33	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/1/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/1/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/1/69	42	20	19.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/1/69	33	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/1/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/1/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/1/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/1/69	31	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/1/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/1/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/1/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/1/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/1/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/1/69	42	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/1/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/1/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/1/69	32	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/1/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ[redacted]มูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1+C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,996

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,156

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1137.88

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รอบ ม.ค.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวด

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) A906

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3675

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,604 AA

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ก.พ.) แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 239 หมู่ที่ : 5 ซอย :

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052081731 โทรสาร : 052081730

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 514

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 22/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,527.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,476.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,404.520 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 12.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ก.ม)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

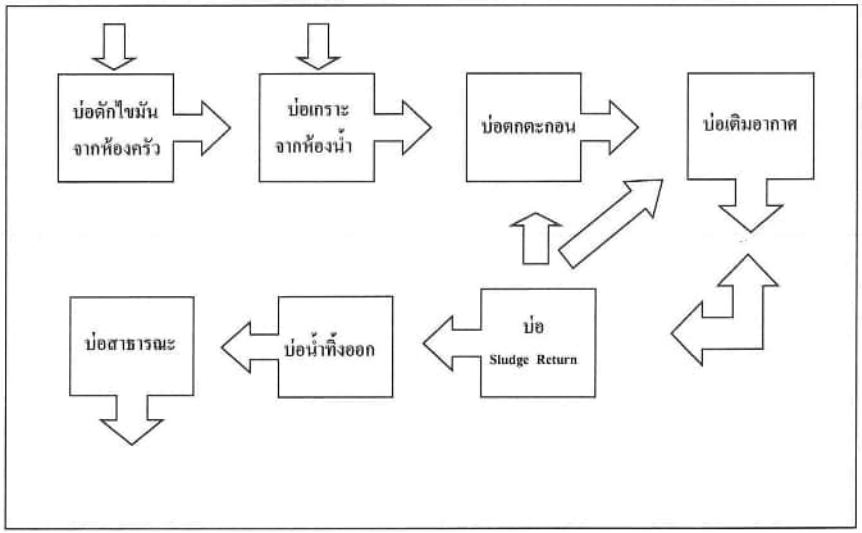

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/69	13	3	2.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/2/69	16	16	15.36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/2/69	12	12	11.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/2/69	23	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/2/69	14	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/2/69	17	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/2/69	19	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/69	18	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/69	17	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/69	17	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/69	17	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/69	16	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/69	16	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/69	16	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/69	27	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาขัดข้องและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/2/69	34	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/2/69	32	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/2/69	23	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/2/69	36	29	28.42	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/2/69	31	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/2/69	31	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/2/69	32	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/2/69	31	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/2/69	31	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/2/69	32	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/2/69	32	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/2/69	29	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/2/69	32	30	29.32	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน** 514 **ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

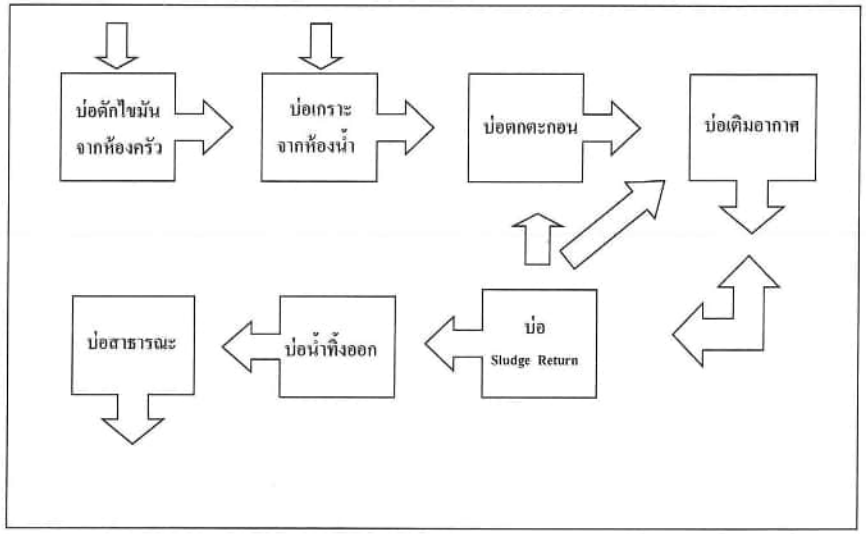

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ซื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/2/69	12	3	2.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/2/69	16	16	15.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/2/69	16	14	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/2/69	23	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/2/69	14	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/2/69	16	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/2/69	14	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/69	17	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/69	16	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/69	16	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/69	16	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/69	16	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/69	16	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/69	16	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/69	26	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/2/69	39	26	25.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/2/69	31	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/2/69	23	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/2/69	35	27	26.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/2/69	30	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/2/69	30	23	22.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/2/69	31	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/2/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/2/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/2/69	31	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/2/69	31	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/2/69	29	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/2/69	32	34	33.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1 + A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโดเนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted])

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วงท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,320

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,252

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,226.96

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

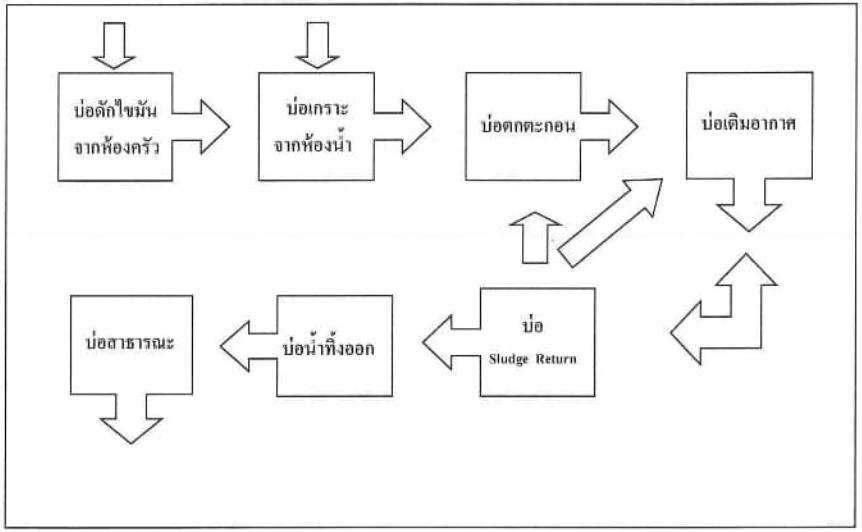

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/69	23	22	21.56	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/2/69	36	13	10.20	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/2/69	49	21	16.41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/2/69	46	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/2/69	43	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/2/69	50	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/2/69	43	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/69	50	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/69	49	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/69	33	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/69	45	22	21.56	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/69	42	16	15.68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/69	49	27	24.86	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/69	50	18	17.64	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/2/69	52	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
17/2/69	48	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
18/2/69	35	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
19/2/69	37	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
20/2/69	31	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
21/2/69	31	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
22/2/69	49	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
23/2/69	51	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
24/2/69	38	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
25/2/69	44	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
26/2/69	49	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
27/2/69	47	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
28/2/69	44	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... (เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

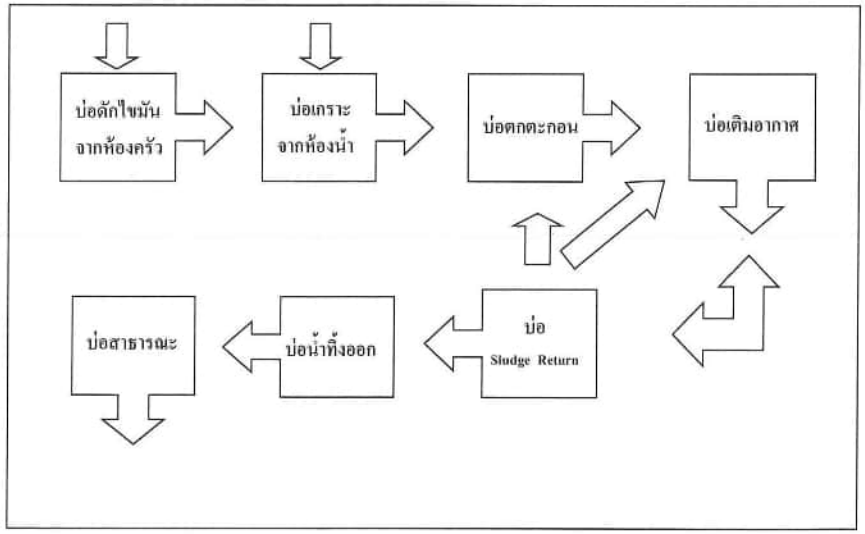

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/69	22	21	20.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/2/69	35	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/2/69	49	26	26.26	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/2/69	48	27	26.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/2/69	43	29	20.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/2/69	50	24	23.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/2/69	43	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/69	49	20	19.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/69	49	28	27.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/69	33	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/69	45	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/69	41	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/69	29	26	25.09	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/69	29	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/2/69	52	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/2/69	48	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/2/69	35	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19/2/69	56	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/2/69	36	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/2/69	40	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/2/69	49	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/2/69	47	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/2/69	38	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/2/69	44	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/2/69	48	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/2/69	46	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/2/69	49	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1 + B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,847

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,176

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,152.48

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

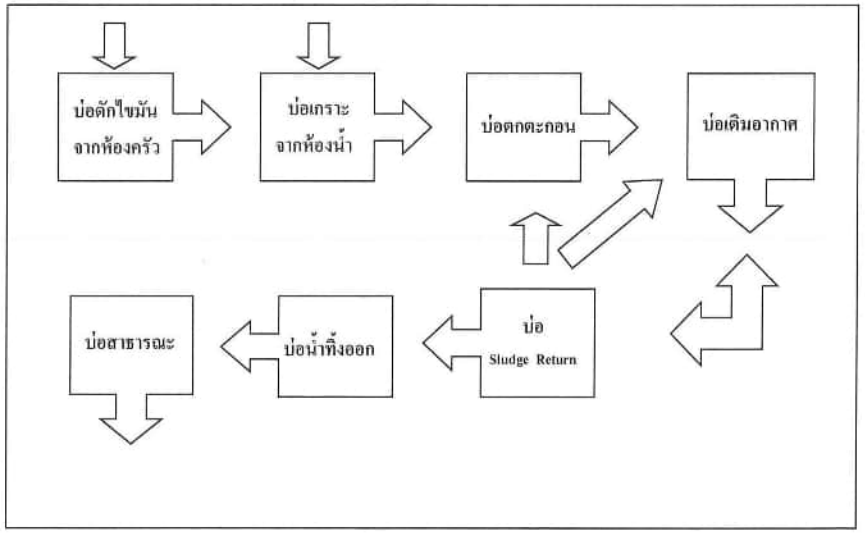

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/69	29	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/2/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/2/69	29	20	19.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/2/69	29	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/2/69	27	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/2/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/2/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/69	32	19	19.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/69	31	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/69	32	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/69	29	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/69	32	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/69	31	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/69	30	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/2/69	34	30	29.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/2/69	37	10	9.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/2/69	22	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/2/69	32	29	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/2/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/2/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/2/69	41	19	19.42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/2/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/2/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/2/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/2/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/2/69	30	16	15.68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/2/69	31	20	19.60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

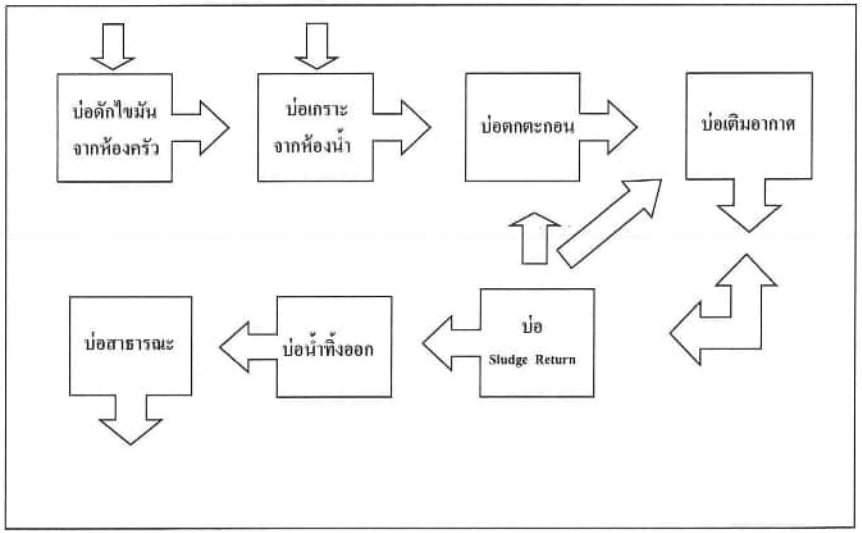

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/69	29	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/2/69	30	19	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/2/69	41	20	19.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/2/69	41	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/2/69	29	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/2/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/2/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/2/69	31	19	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/2/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/2/69	31	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/2/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/2/69	29	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/2/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/2/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/2/69	29	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/2/69	33	30	29.40	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	[redacted]
17/2/69	30	9	8.82	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
18/2/69	22	14	13.72	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
19/2/69	35	24	23.56	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
20/2/69	30	20	19.60	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
21/2/69	40	16	15.68	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
22/2/69	31	17	16.74	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
23/2/69	31	19	18.62	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
24/2/69	31	18	17.64	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
25/2/69	31	19	18.62	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
26/2/69	31	14	13.72	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
27/2/69	30	16	15.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/2/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1+C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชา[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ เอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,720

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,046

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1025.09

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

อม กห.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,527

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,476

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,404.52

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(สิ.ค)

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คีดอนโด นิม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 239 หมู่ที่ : 5 ซอย :

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052081731 โทรสาร : 052081730

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 514

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 22/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพร[redacted]าคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,434.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,393.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,325.140 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 12.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(สก)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีลอนโดเนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

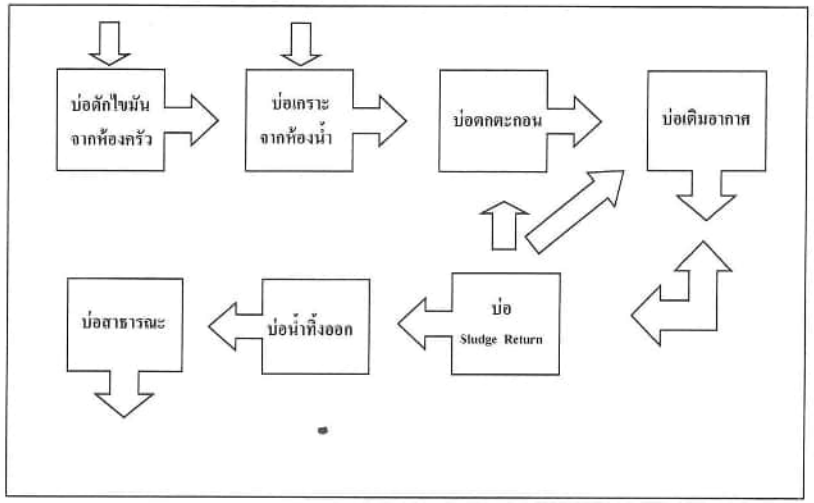

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	27	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/3/69	31	19	19.42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/3/69	33	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	29	18	19.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/3/69	39	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/3/69	32	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/3/69	32	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/3/69	32	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/3/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/3/69	38	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/3/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/3/69	32	23	23.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/3/69	32	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/3/69	32	24	23.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/3/69	31	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคปกติ)			
16/3/69	41	14	13.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/3/69	38	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/3/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/3/69	32	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/3/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/3/69	32	24	23.49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/3/69	32	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/3/69	29	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/3/69	35	23	23.01	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/3/69	32	26	25.49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/3/69	32	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/3/69	32	16	15.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/3/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/3/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/3/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/3/69	31	19	18.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

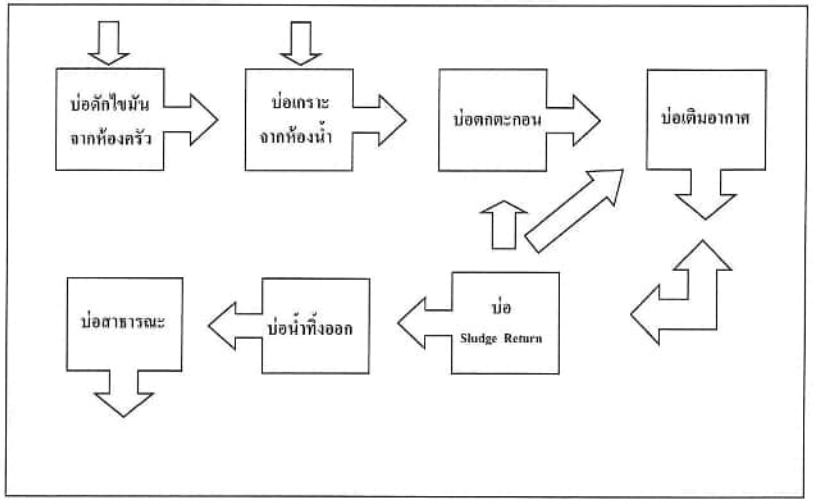

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	97	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/3/69	91	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/3/69	93	10	9.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	82	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/3/69	91	10	9.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/3/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/3/69	32	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/3/69	31	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/3/69	32	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/3/69	32	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/3/69	31	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/3/69	31	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/3/69	31	22	21.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/3/69	32	20	19.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/3/69	31	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/3/69	31	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/3/69	31	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/3/69	31	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/3/69	31	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/3/69	31	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/3/69	32	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/3/69	31	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/3/69	29	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/3/69	35	28	27.44	ระบาย	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	–	
25/3/69	31	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/3/69	31	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/3/69	31	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/3/69	31	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/3/69	30	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/3/69	31	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
31/3/69	30	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อความในบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1 + A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1889

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1205

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1180.90

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

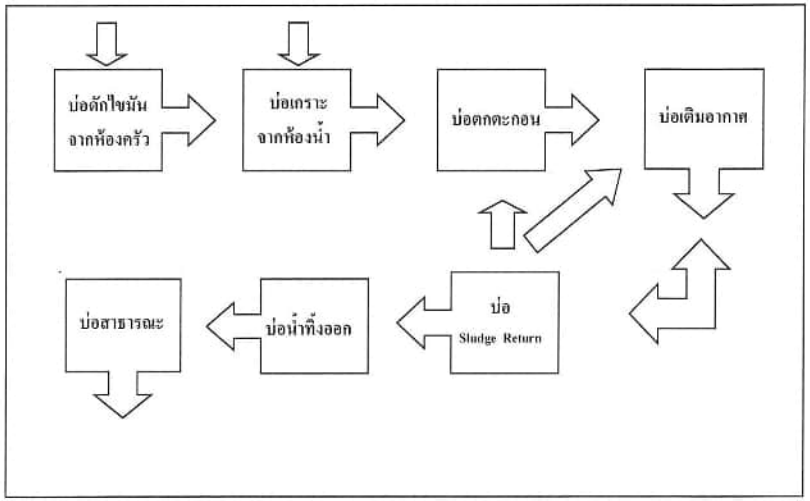

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/3/69	๒๑	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/3/69	๒๔	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/3/69	50	24	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/3/69	50	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/3/69	๔๘	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/3/69	50	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/3/69	50	28	27.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/3/69	๔๙	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	I	ปกติ	ปกติ	-	-
9/3/69	๔๙	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/3/69	๔๙	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/3/69	๔๘	28	27.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/3/69	๔๗	๔๒	41.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/3/69	๔๗	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/3/69	๗๑	๗	6.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/3/69	๒๑	๑๗	18.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
16/3/69	35	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/3/69	36	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/3/69	49	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/3/69	49	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/3/69	47	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/3/69	47	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/3/69	47	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/3/69	47	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/3/69	47	26	25.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/3/69	47	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/3/69	47	17	11.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/3/69	47	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/3/69	41	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/3/69	41	22	21.43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30/3/69	47	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/3/69	46	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

———— 82

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

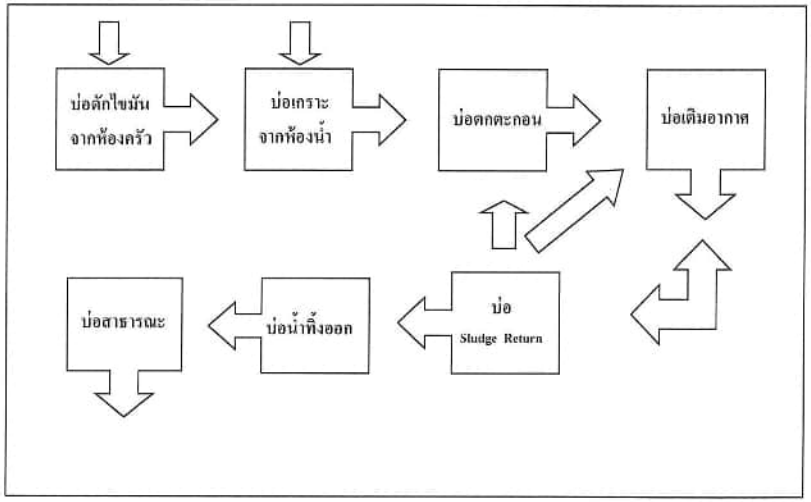

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	49	29	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/3/69	44	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/3/69	50	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	49	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/3/69	47	18	17.49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/3/69	49	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/3/69	49	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/3/69	48	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/3/69	48	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/3/69	48	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/3/69	47	29	28.42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/3/69	44	43	42.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/3/69	49	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/3/69	31	7	6.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/3/69	29	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
16/3/69	34	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/3/69	36	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/3/69	41	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/3/69	42	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/3/69	47	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/3/69	41	23	23.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/3/69	47	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/3/69	47	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/3/69	42	25	24.50	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
25/3/69	43	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/3/69	47	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/3/69	44	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/3/69	42	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/3/69	212	21	20.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/3/69	49	18	17.12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/3/69	46	23	21.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	—	—	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1+B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2725

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,152

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1128.96

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดเนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

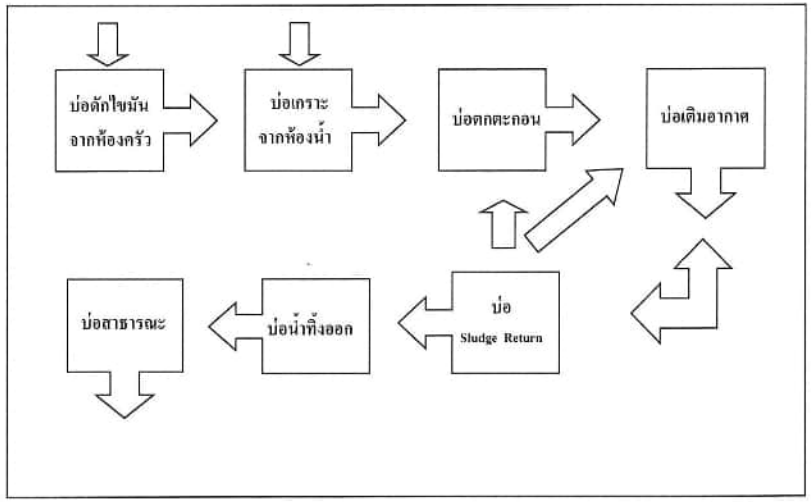

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													พาหมิธ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ซีซี/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคปกติ)		
1/3/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/3/69	32	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/3/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/3/69	31	19	19.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/3/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/3/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/3/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/3/69	30	19	19.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/3/69	30	17	18.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/3/69	33	10	9.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/3/69	30	19	18.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/3/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/3/69	31	14	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/3/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/3/69	31	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/3/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/3/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/3/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/3/69	31	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/3/69	31	28	27.42	ระบาย	-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/3/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/3/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/3/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/3/69	29	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/3/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดเนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

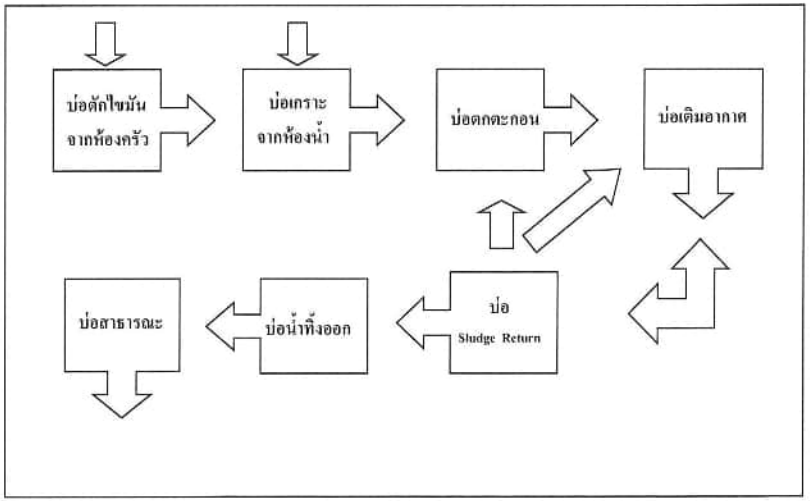

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/3/69	31	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
2/3/69	29	17	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
3/3/69	28	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
4/3/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
5/3/69	40	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
6/3/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
7/3/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
8/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
9/3/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
10/3/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
11/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
12/3/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
13/3/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
14/3/69	32	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-
15/3/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/3/69	30	18	19.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/3/69	30	14	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/3/69	30	15	14.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/3/69	30	19	15.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/3/69	30	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/3/69	30	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/3/69	30	11	10.34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/3/69	29	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/3/69	31	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/3/69	30	29	28.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/3/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/3/69	31	19	14.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/3/69	31	20	19.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/3/69	29	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/3/69	29	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/3/69	29	18	19.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... [redacted] .....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1+C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแ[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,820

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,036

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,015.28

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รวม มี.ค.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมืองฯ จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งช

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้กำจัด.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6434

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3713

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3325.14

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทุกวัน.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค.

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ฉบ.ข.)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 239 หมู่ที่ : 5 ซอย :

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052081731 โทรสาร : 052081730

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 514

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 22/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,339.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,003.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,922.940 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 12.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ฉบ.ย.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -, - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

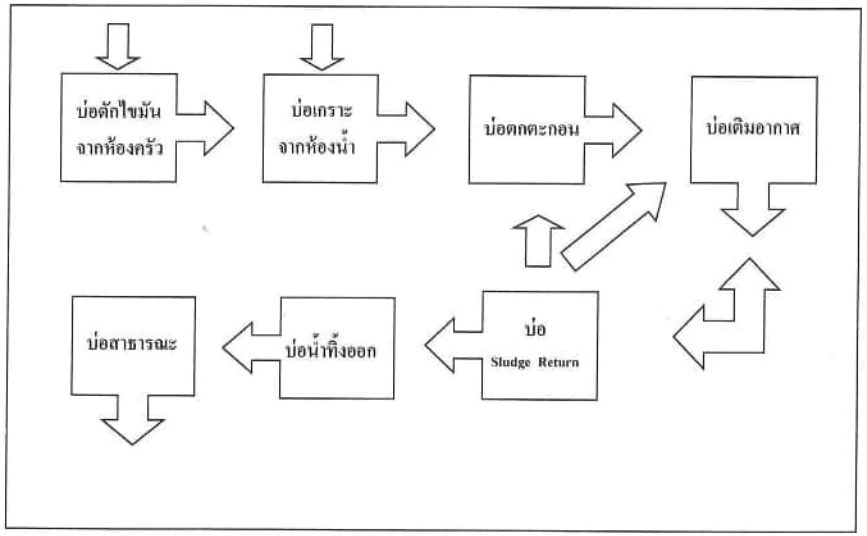

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/4/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/4/69	31	21	20.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	30	23	22.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/4/69	32	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/4/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/4/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/4/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/4/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/4/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/4/69	30	14	13.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/4/69	33	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/4/69	31	18	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/4/69	33	16	15.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/4/69	31	18	17.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
17/4/69	31	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/4/69	30	18	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/4/69	31	17	16.10	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/4/69	31	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/4/69	30	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/4/69	28	19	18.20	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/4/69	32	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/4/69	31	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/4/69	31	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/4/69	31	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/4/69	30	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/4/69	32	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/4/69	31	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/4/69	31	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว ฐิติพร เชียงของ)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

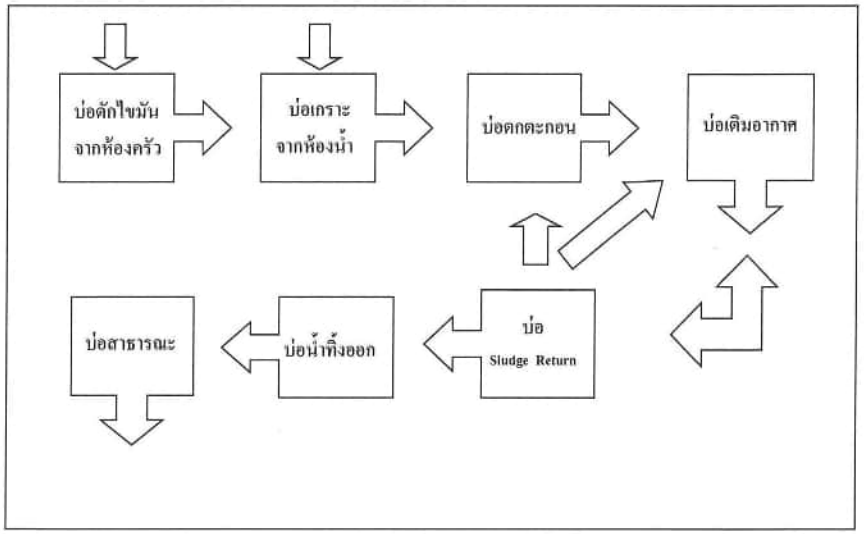

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	31	19.	18.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/4/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/4/69	31	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	30	23	22.99	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/4/69	32	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/4/69	31	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/4/69	31	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/4/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/4/69	31	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/4/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/4/69	30	15	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/4/69	32	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/4/69	30	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/4/69	32	14	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/69	30	18	17.64	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/4/69	31	16	15.68	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/4/69	30	15	13.90	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/4/69	31	17	16.66	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/4/69	31	14	13.72	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/4/69	29	15	14.70	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/4/69	29	15	14.70	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/4/69	31	20	19.60	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/4/69	30	22	21.56	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/4/69	31	22	21.56	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/4/69	31	19	17.64	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/4/69	29	23	22.54	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/4/69	32	16	15.68	ระบาย	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	–	
29/4/69	30	14	13.72	ระบาย	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	–	
30/4/69	31	13	12.74	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1+A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดเนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted] นางสาว รัตพร เชียงของ)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1094

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1845

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1808.1

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

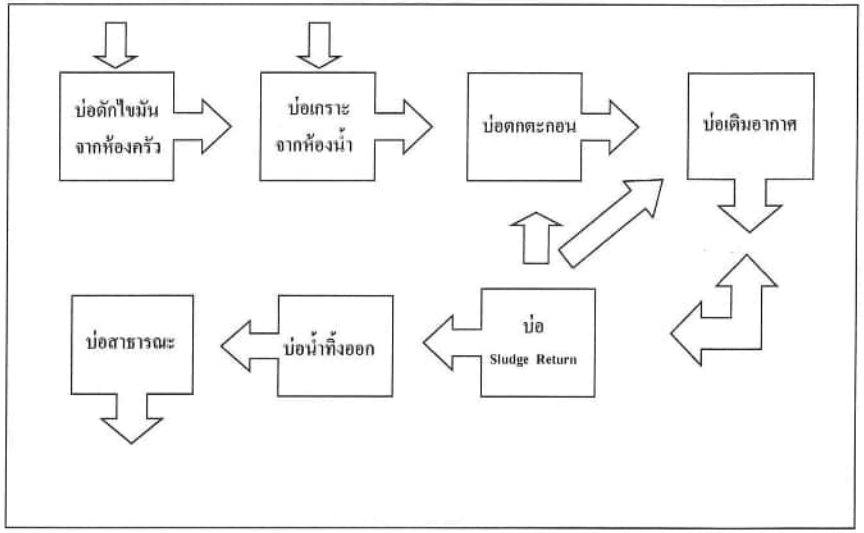

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	44	29	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/4/69	49	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/4/69	42	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	34	14	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/4/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/4/69	34	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/4/69	36	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/4/69	39	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/4/69	44	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/4/69	46	25	24.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/4/69	45	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/4/69	28	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/4/69	25	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/4/69	45	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/69	92	20	18.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/4/69	90	20	19.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/4/69	91	25	22.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/4/69	91	18	17.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/4/69	47	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/4/69	45	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/4/69	43	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/4/69	49	26	25.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/4/69	46	19	19.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/4/69	47	28	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/4/69	47	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/4/69	45	19	19.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/4/69	35	101	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/4/69	99	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/4/69	92	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

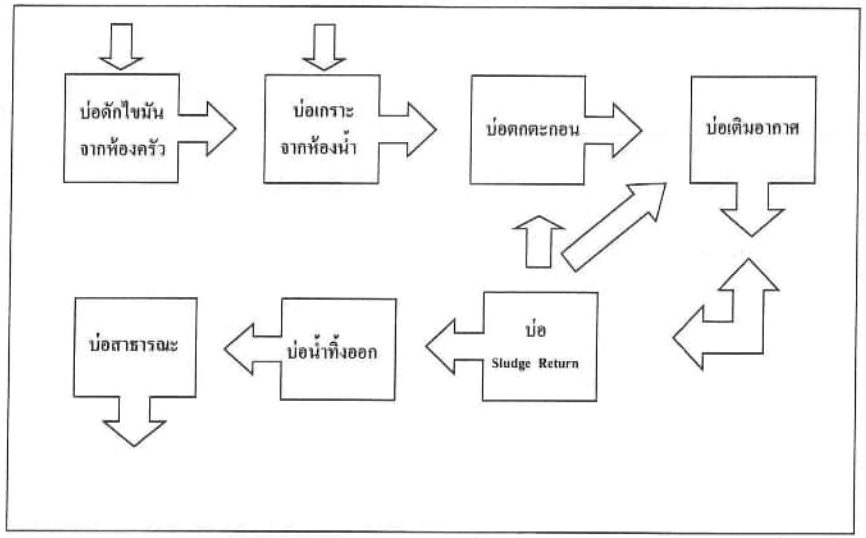

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	34	29	28.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/4/69	49	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/4/69	41	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	32	14	13.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/4/69	29	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/4/69	27	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/4/69	34	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/4/69	35	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/4/69	39	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/4/69	43	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/4/69	46	24	23.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/4/69	45	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/4/69	49	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/4/69	45	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/4/69	45	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/69	41	20	19.6	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
17/4/69	40	20	19.6	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/4/69	42	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/4/69	41	17	18.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/4/69	47	19	18.62	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/4/69	45	18	17.76	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/4/69	42	16	15.68	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/4/69	48	25	24.50	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/4/69	46	18	17.64	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/4/69	47	21	20.99	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/4/69	46	20	19.60	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/4/69	49	19	19.62	ไม่ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/4/69	94	16	19.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/4/69	40	91	[illegible]	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/4/69	52	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1+B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว ฐิติพร เชียงของ)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2519

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1204

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1179.92

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

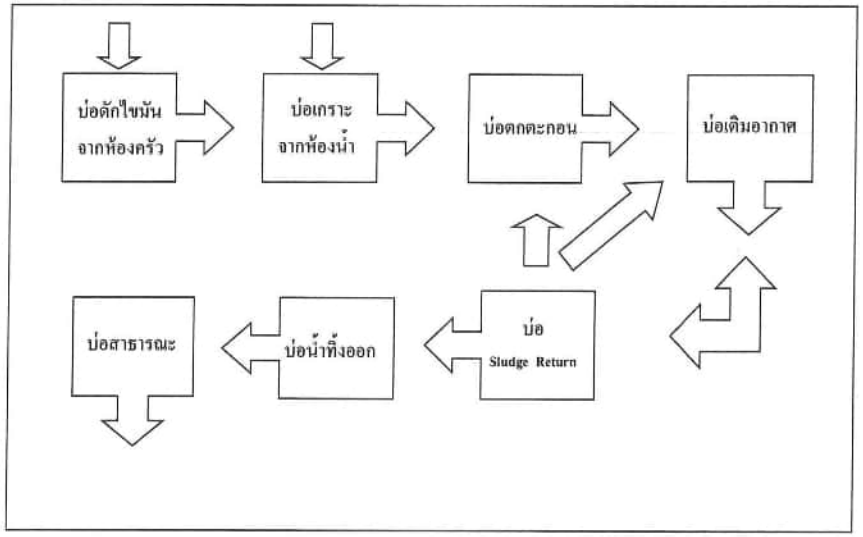

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/4/69	30	19	17.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/4/69	28	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/4/69	30	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	28	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/4/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/4/69	29	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/4/69	29	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/4/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/4/69	29	19	17.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/4/69	29	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/4/69	29	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/4/69	29	12	8.36	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
17/4/69	29	12	11.96	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/4/69	27	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/4/69	28	11	10.28	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/4/69	29	21	20.58	ระบาย	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	–	
21/4/69	27	19	18.62	ระบาย	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	–	–	
22/4/69	23	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/4/69	23	13	12.74	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/4/69	30	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/4/69	30	10	9.90	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/4/69	30	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/4/69	29	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/4/69	31	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/4/69	29	10	9.90	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/4/69	29	11	10.98	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

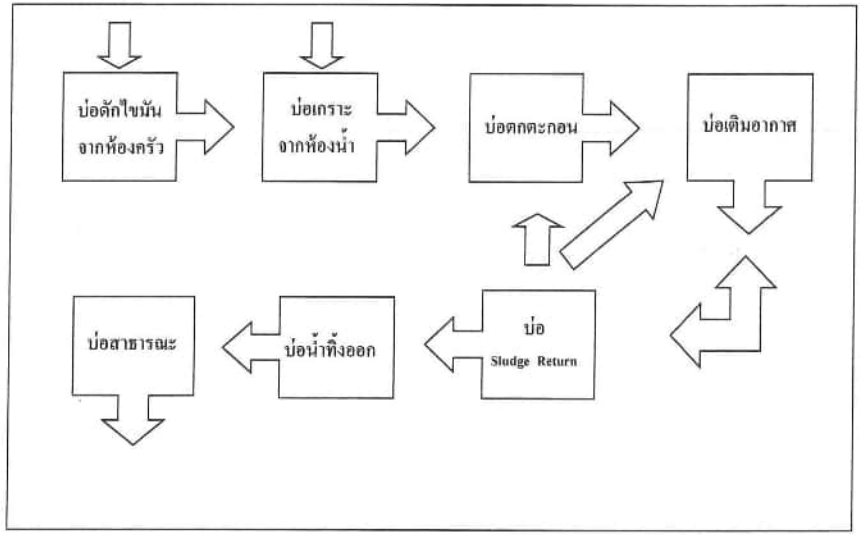

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารจุลชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/4/69	29	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/4/69	28	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/4/69	30	20	19.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/69	27	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/4/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/4/69	29	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/4/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/4/69	29	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/4/69	29	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/4/69	29	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/4/69	28	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/4/69	29	18	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/4/69	28	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/4/69	29	9	9.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/4/69	30	20	19.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/4/69	29	17	16.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/4/69	28	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/4/69	27	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/4/69	28	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/4/69	28	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/4/69	27	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/4/69	26	19	19.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/4/69	27	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/4/69	29	16	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/4/69	29	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/4/69	29	11	10.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/4/69	29	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/4/69	37	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/4/69	25	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/4/69	24	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1+C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด

[redacted]

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1726

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 954

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 934.92

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รวม ๒ ฉ.บ.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่**

โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5339

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4003

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3922.94

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ส.ค.) แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 239 หมู่ที่ : 5 ซอย :

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052081731 โทรสาร : 052081730

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 514

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 22/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] ครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาต [redacted] หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้ [redacted]

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,680.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,117.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,054.660 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 12.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ง.ว.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

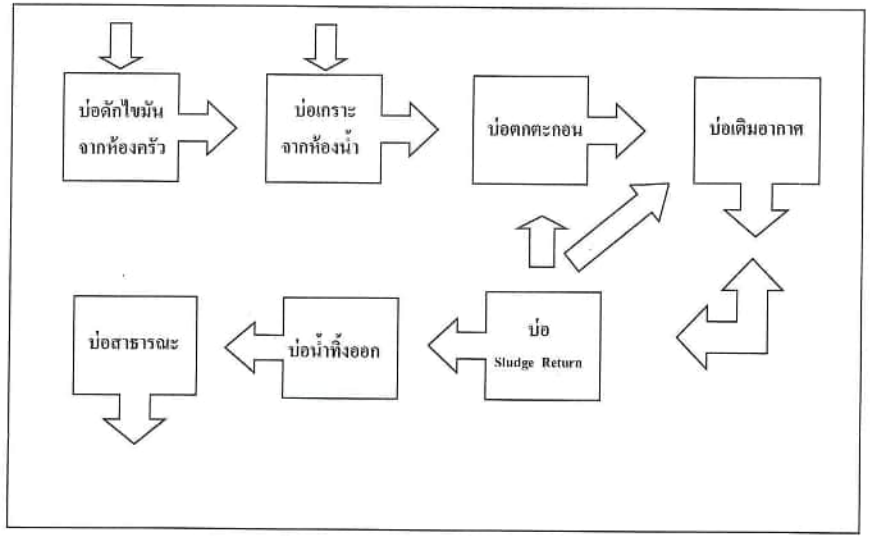

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/69	31	12	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/5/69	31	18	22.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/5/69	32	19	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/5/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/5/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/5/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/5/69	30	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/5/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/5/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/5/69	32	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/5/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/5/69	31	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/5/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/5/69	31	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/5/69	31	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/5/69	30	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/5/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/5/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
19/5/69	29	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ			
20/5/69	33	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/5/69	37	28	27.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/5/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/5/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/5/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/5/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/5/69	33	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/5/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/5/69	31	20	19.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/5/69	31	5	4.9	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/5/69	31	7	6.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/5/69	31	3	2.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

[redacted]

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

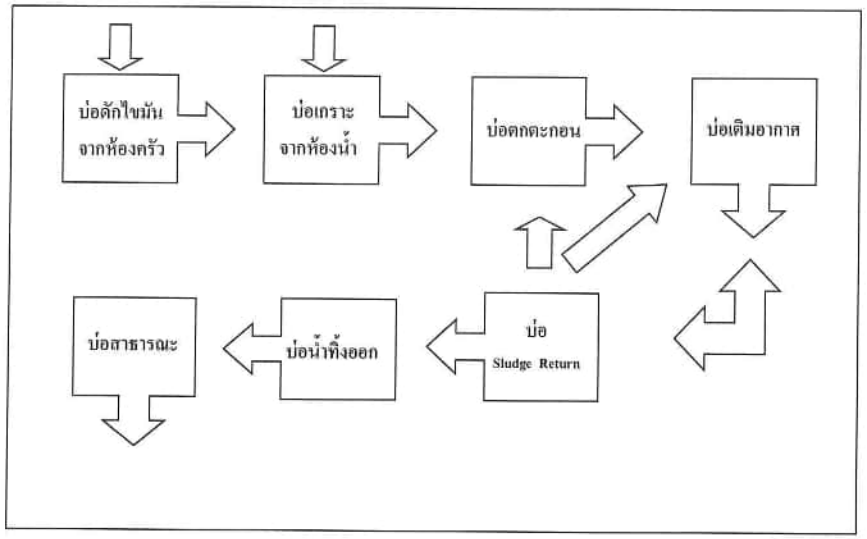

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตน.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2/5/69	30	17	16.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/5/69	31	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/5/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/5/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/5/69	30	15	14.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/5/69	31	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/5/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/5/69	30	19	18.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/5/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/5/69	30	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/5/69	31	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/5/69	10	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/5/69	31	10	9.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/5/69	30	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

[redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/69	30	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
17/5/69	31	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/5/69	30	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/5/69	29	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/5/69	32	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/5/69	30	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/5/69	29	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/5/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/5/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/5/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/5/69	33	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/5/69	31	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/5/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/5/69	31	5	4.91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/5/69	31	6	5.88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31/5/69	30	3	2.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1 + A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

———— 31

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน** 514 **ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

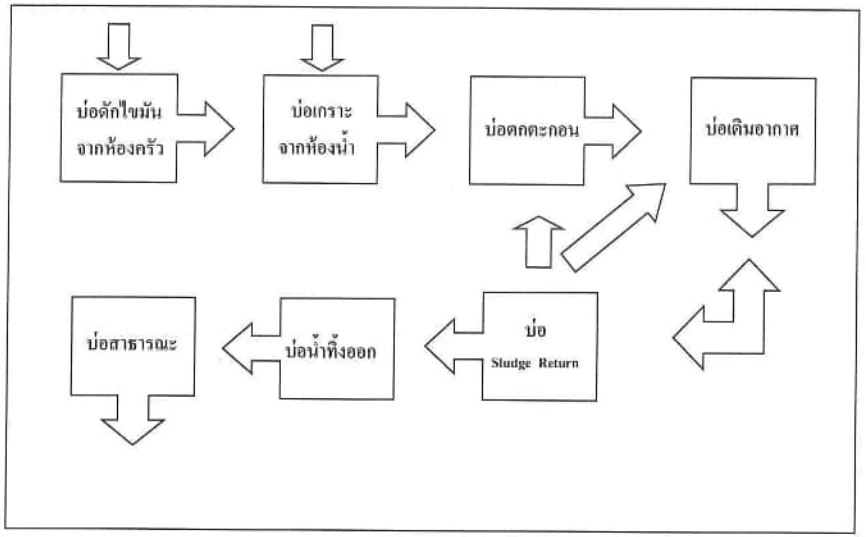

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,887

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 921

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 902.88

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/69	28	26	25.08	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
2/5/69	28	28	27.44	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
3/5/69	43	28	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
4/5/69	40	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
5/5/69	42	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
6/5/69	44	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
7/5/69	36	30	29.80	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
8/5/69	33	27	26.47	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
9/5/69	46	28	27.44	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
10/5/69	38	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
11/5/69	36	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
12/5/69	42	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
13/5/69	39	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
14/5/69	29	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
15/5/69	43	1	0.98	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/69	44	9	7.94	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
17/5/69	36	9	8.82	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/5/69	37	10	9.8	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/5/69	43	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/5/69	32	57	55.86	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/5/69	28	25	24.5	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/5/69	27	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/5/69	29	0	0	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/5/69	27	7	6.96	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/5/69	24	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/5/69	29	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/5/69	28	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/5/69	23	30	29.40	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/5/69	24	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/5/69	28	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
31/5/69	18	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

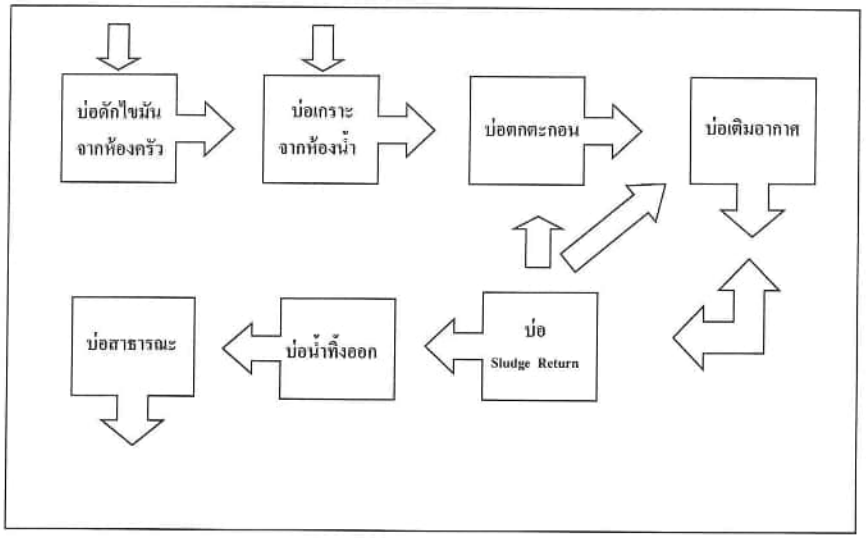

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															[redacted]
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/69	43	25	24.5	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
2/5/69	28	27	26.96	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
3/5/69	43	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
4/5/69	39	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
5/5/69	41	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
6/5/69	44	27	26.46	ระบาย	–	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ผิดปกติ	–	–	
7/5/69	36	30	29.80	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
8/5/69	37	27	26.47	ระบาย	–	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ผิดปกติ	–	–	
9/5/69	36	28	27.44	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
10/5/69	37	26	25.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
11/5/69	35	22	21.56	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
12/5/69	42	24	23.32	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
13/5/69	39	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
14/5/69	47	18	22.44	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
15/5/69	43	1	0.98	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															[redacted]
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/69	44	8	7.84	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
17/5/69	36	9	8.82	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/5/69	36	9	8.82	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/5/69	53	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/5/69	52	57	55.86	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/5/69	27	25	24.5	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/5/69	26	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/5/69	27	0	0	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/5/69	26	7	6.86	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/5/69	24	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/5/69	29	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/5/69	29	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/5/69	28	30	29.90	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/5/69	28	22	21.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/5/69	27	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
31/5/69	27	13	12.74	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted] ตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1 - B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโดมิเนียม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,125

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,319

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,294.42

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

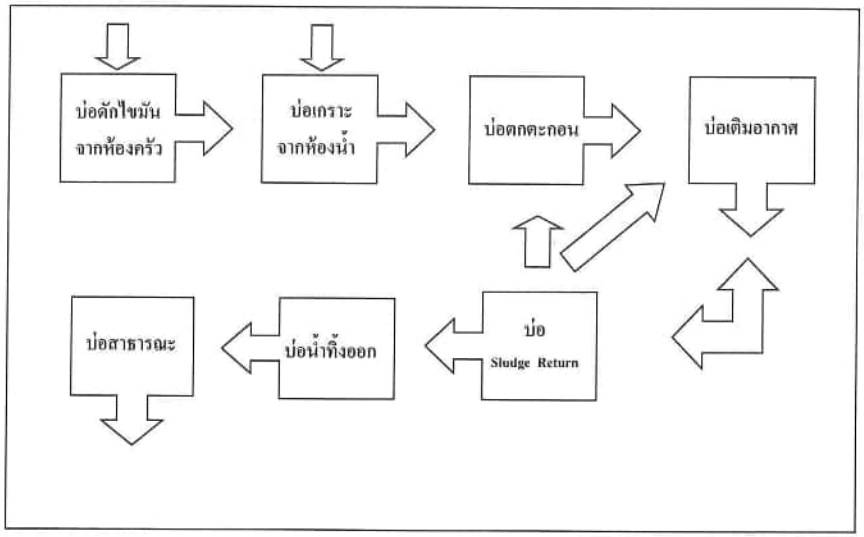

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/69	29	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
2/5/69	29	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
3/5/69	30	12	11.76	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
4/5/69	28	25	24.50	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
5/5/69	29	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
6/5/69	28	19	18.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
7/5/69	28	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
8/5/69	30	19	18.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
9/5/69	32	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
10/5/69	30	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
11/5/69	29	13	12.74	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
12/5/69	30	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
13/5/69	90	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
14/5/69	91	19	18.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
15/5/69	90	10	9.8	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/69	31	12	11.76	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/5/69	28	19	17.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/5/69	90	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/5/69	98	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/5/69	84	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/5/69	30	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/5/69	29	21	20.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/5/69	30	9	8.82	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/5/69	29	12	11.76	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/5/69	31	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/5/69	33	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/5/69	31	10	9.8	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/5/69	29	22	20.57	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/5/69	31	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/5/69	31	9	8.82	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
31/5/69	30	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

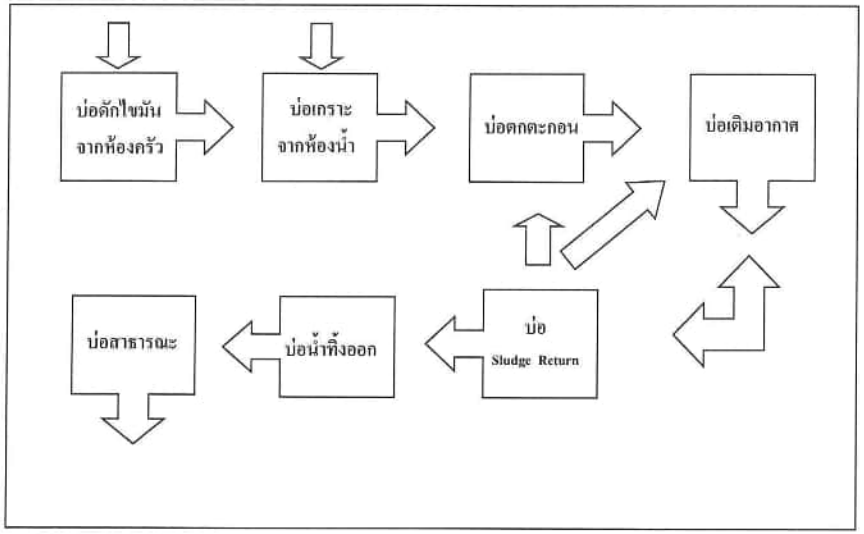

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1+C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ[redacted]

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ**.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด **ยังไม่ได้กำจัด**.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,810

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1030

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1004.30

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย **มีการระบายน้ำทุกวัน**

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค**

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รอบ ๓ ก.ค.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,852

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,270

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,201.64

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(มิ.ย.)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 239 หมู่ที่ : 5 ซอย :

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052081731 โทรสาร : 052081730

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 514

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 22/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted] รองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบ[redacted] หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

[redacted]

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหน่วงน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,197.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,800.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,744.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. EM 12.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(ฉ.ย.)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

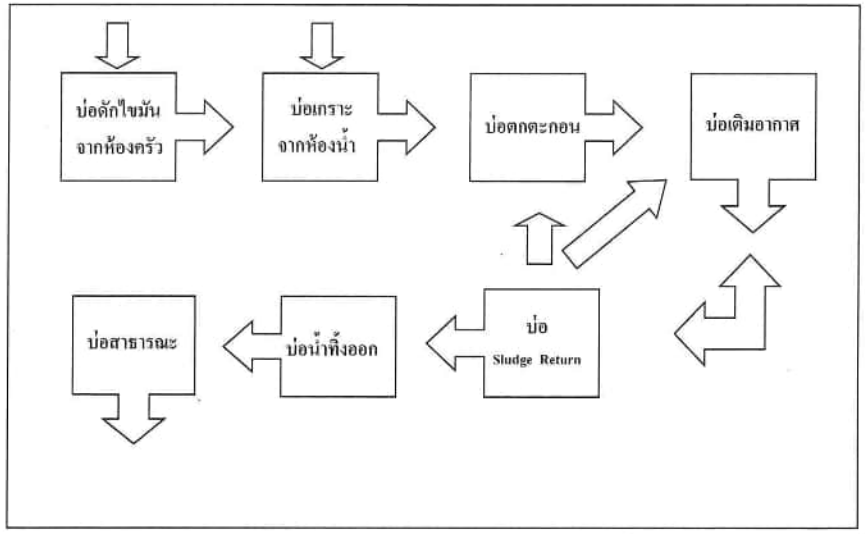

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/69	30	0	0	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	[redacted]
2/6/69	33	11	40.18	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
3/6/69	31	16	15.18	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
4/6/69	30	19	18.62	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
5/6/69	30	20	19.60	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
6/6/69	31	24	23.52	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
7/6/69	30	15	14.70	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
8/6/69	35	16	15.68	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
9/6/69	29	15	14.70	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
10/6/69	29	14	13.72	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
11/6/69	30	15	14.90	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
12/6/69	31	40	39.20	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
13/6/69	31	32	31.36	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
14/6/69	30	36	35.28	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	
15/6/69	30	15	14.70	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	ปกติ	ปกติ	—	—	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/6/69	30	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
17/6/69	30	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
18/6/69	30	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
19/6/69	31	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
20/6/69	31	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
21/6/69	31	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
22/6/69	31	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
23/6/69	31	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
24/6/69	28	27	26.46	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
25/6/69	32	5	4.9	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
26/6/69	31	14	13.72	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
27/6/69	24	12	11.76	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
28/6/69	31	10	9.80	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
29/6/69	30	15	14.70	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–
30/6/69	30	10	9.80	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ กส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

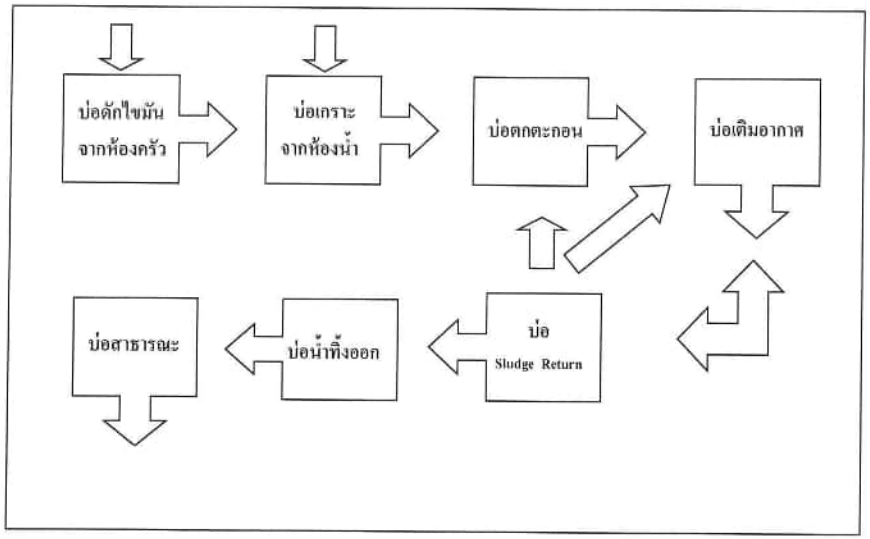

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														[redacted]
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/69	30	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/6/69	29	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/6/69	29	22	21.56	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/6/69	31	19	18.62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/6/69	30	16	15.68	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/6/69	30	17	16.66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/6/69	30	20	19.60	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/6/69	30	11	10.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/6/69	29	27	26.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/6/69	32	9	8.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/6/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/6/69	24	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/6/69	30	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/6/69	29	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/6/69	30	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมืองฯ** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

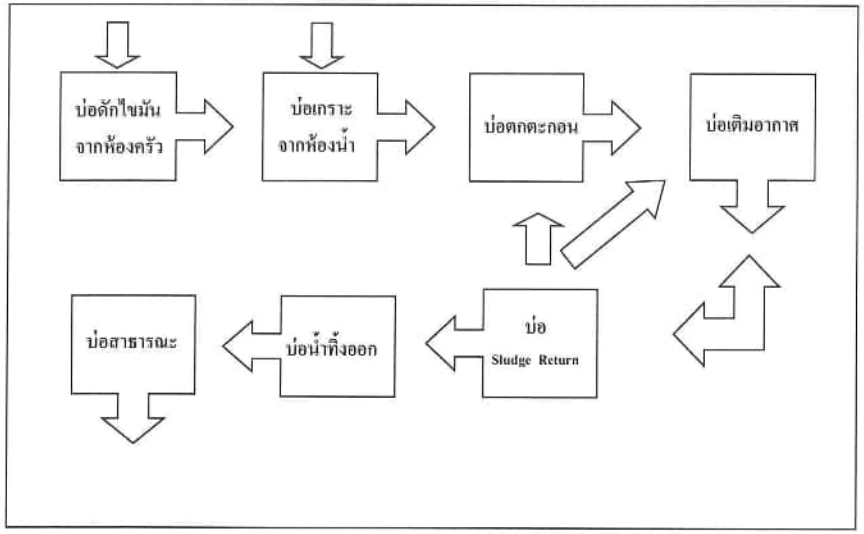

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/69	25	21	20.58	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
2/6/69	29	24	23.52	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
3/6/69	28	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
4/6/69	26	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
5/6/69	29	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
6/6/69	27	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
7/6/69	27	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
8/6/69	30	18	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
9/6/69	26	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
10/6/69	27	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
11/6/69	29	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
12/6/69	27	22	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
13/6/69	26	427	6.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
14/6/69	27	25.	24.5	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
15/6/69	22	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/69	27	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/6/69	26	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/6/69	26	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/6/69	27	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/6/69	29	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/6/69	30	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/6/69	39	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/6/69	24	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/6/69	36	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/6/69	36	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/6/69	34	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/6/69	29	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/6/69	37	17	16.66	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/6/69	36	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/6/69	37	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]ข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

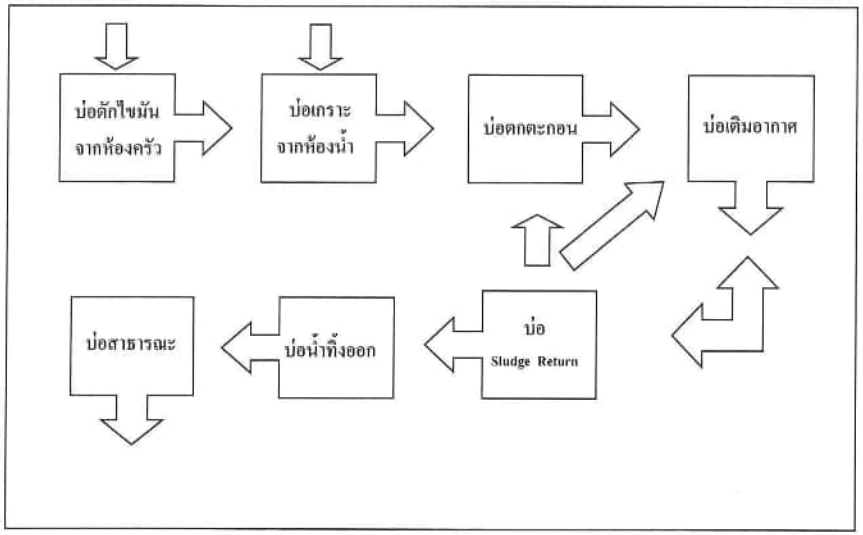

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/69	24	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
2/6/69	29	23	22.54	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
3/6/69	27	19	98.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
4/6/69	25	19	19.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
5/6/69	27	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
6/6/69	27	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
7/6/69	26	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
8/6/69	30	18	18.48	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
9/6/69	26	18	19.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
10/6/69	27	19	19.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
11/6/69	26	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
12/6/69	23	12	11.76	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
13/6/69	26	23	6.86	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
14/6/69	27	25	24.5	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
15/6/69	27	18	17.14	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/69	27	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	[redacted]
17/6/69	26	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
18/6/69	26	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
19/6/69	27	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
20/6/69	27	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
21/6/69	29	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
22/6/69	35	19	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
23/6/69	24	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
24/6/69	36	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
25/6/69	36	20	19.60	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
26/6/69	38	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
27/6/69	29	16	15.68	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
28/6/69	37	18	17.64	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
29/6/69	35	11	10.78	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	
30/6/69	36	19	18.62	ระบาย	–	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	–	ปกติ	ปกติ	–	–	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สมาคมศรีกร

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

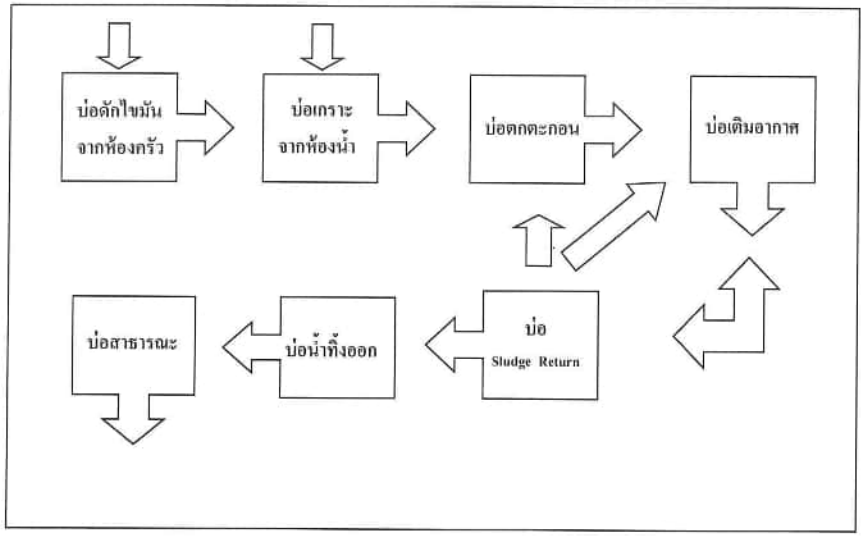

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/6/69	18	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/6/69	33	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/6/69	30	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/6/69	29	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/6/69	32	22	21.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/6/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/6/69	29	10	9.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/6/69	32	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/6/69	30	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/6/69	30	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/6/69	29	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/6/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/6/69	28	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/6/69	29	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/6/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
16/6/69	29	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/6/69	29	13	12.74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/6/69	29	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/6/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/6/69	30	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/6/69	29	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/6/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/6/69	31	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/6/69	29	7	6.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/6/69	30	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/6/69	31	8	7.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/6/69	28	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/6/69	31	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/6/69	29	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/6/69	30	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted].....)

.....[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....[redacted].....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดนิม** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

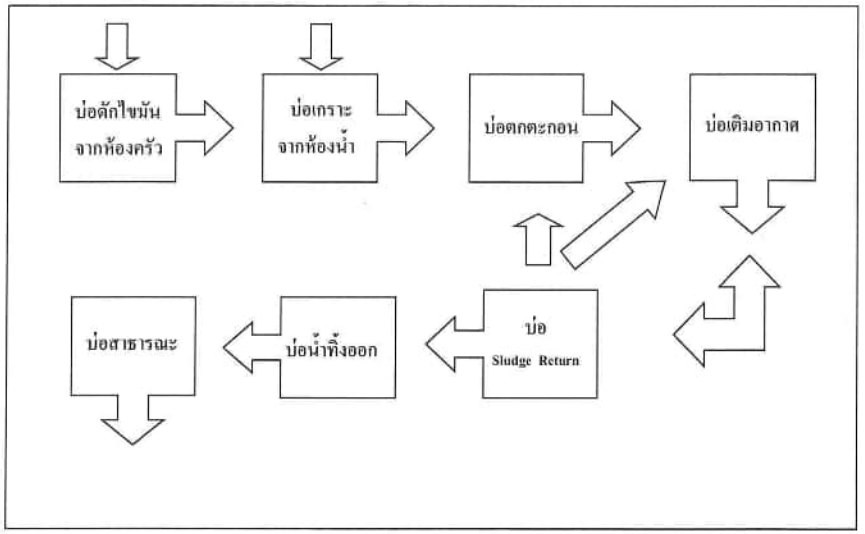

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/69	28	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2/6/69	32	14	13.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3/6/69	30	18	17.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/6/69	27	20	19.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/6/69	31	21	20.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/6/69	29	10	9.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7/6/69	29	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/6/69	31	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/6/69	30	10	9.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/6/69	31	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/6/69	29	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/6/69	32	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/6/69	25	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/6/69	24	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/6/69	30	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/69	29	19	18.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17/6/69	28	12	11.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18/6/69	24	17	16.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19/6/69	29	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20/6/69	30	9	7.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21/6/69	29	21	20.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22/6/69	30	15	14.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23/6/69	29	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24/6/69	29	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25/6/69	26	23	22.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26/6/69	31	8	7.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27/6/69	24	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28/6/69	30	16	15.68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29/6/69	29	11	10.78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30/6/69	29	9	8.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รวม มิ.ย.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-731 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดเนิม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 514 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปลหน่วง,ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ยังไม่ได้กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,197

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2900

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,744

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ข-5

ใบเสร็จสูบกากตะกอนในบ่อเกรอะ

เล่มที่ 024 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1157

ฐิตารีย์ หลิ่มไพศาล

ลุงหนวด บริการดูดส้วม

62/1-2 หมู่ 1 บ้านกู่เสือ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

[redacted]

วันที่ 17 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ยังมีโอ นิม

ที่อยู่ 239 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาล อำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 TAXID: 0994000105502

เป็นจำนวน [redacted]

(ตัวอักษร) .....

ค่าสูบสิ่งปฏิกูล สามสิบสองลูกบาศก์

จำนวน 1 คัน ปริมาตรๆ ละ 1600.- บาท

ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว.

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

ภาคผนวก ข-6

แบบบันทึกเส้นท่อน้ำประปาโครงการ

(ม.ค.)

ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

อาคาร A

วันที่ตรวจสอบ 5/1/69

ชั้นที่	ท่อ			วาว์ล			PRV (หน่วย PSI)					หมายเหตุ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)
	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	แรงดันเข้า	แรงดันออก	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	/			/					/			
2	/			/					/			
3	/			/					/			
4	/			/					/			
5	/			/					/			
6	/			/					/			
7	/			/					/			
8	/			/					/			

หมายเหตุ

[redacted] [redacted]

ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

อาคาร B

วันที่ตรวจสอบ 5/1/69

ชั้นที่	ท่อ			วาว์ล			PRV (หน่วย PSI)					หมายเหตุ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)
	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	แรงดันเข้า	แรงดันออก	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	/			/					/			
2	/			/					/			
3	/			/					/			
4	/			/					/			
5	/			/					/			
6	/			/					/			
7	/			/					/			
8	/			/					/			

หมายเหตุ

[redacted] [redacted]

ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

อาคาร C

วันที่ตรวจสอบ 5/1/69

ชั้นที่	ท่อ			วาวล์			PRV (หน่วย PSI)					หมายเหตุ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)
	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	แรงดันเข้า	แรงดันออก	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	✓			✓					✓			
2	✓			✓					✓			
3	✓			✓					✓			
4	✓			✓					✓			
5	✓			✓					✓			
6	✓			✓					✓			
7	✓			✓					✓			
8	✓			✓					✓			

หมายเหตุ

[redacted] [redacted]

(ใบ ย.)

ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

อาคาร A

วันที่ตรวจสอบ 5/1/69

ชั้นที่	ท่อ			วาว์ล			PRV (หน่วย PSI)					หมายเหตุ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)
	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	แรงดันเข้า	แรงดันออก	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	✓			✓					✓			
2	✓			✓					✓			
3	✓			✓					✓			
4	✓			✓					✓			
5	✓			✓					✓			
6	✓			✓					✓			
7	✓			✓					✓			
8	✓			✓					✓			

หมายเหตุ

ลง [redacted]

ลง [redacted]

ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

อาคาร B

วันที่ตรวจสอบ 5/4/69

ชั้นที่	ท่อ			วาว์ล			PRV (หน่วย PSI)					หมายเหตุ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)
	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	แรงดันเข้า	แรงดันออก	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	✓			✓					✓			
2	✓			✓					✓			
3	✓			✓					✓			
4	✓			✓					✓			
5	✓			✓					✓			
6	✓			✓					✓			
7	✓			✓					✓			
8	✓			✓					✓			

หมายเหตุ

ลง [redacted]

ลงชื่อ [redacted]

ใบตรวจเช็คท่อน้ำดีส่วนกลาง

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

อาคาร C

วันที่ตรวจสอบ 5/4/69

ชั้นที่	ท่อ			วาว์ล			PRV (หน่วย PSI)					หมายเหตุ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)
	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	แรงดันเข้า	แรงดันออก	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
1	✓			✓					✓			
2	✓			✓					✓			
3	✓			✓					✓			
4	✓			✓					✓			
5	✓			✓					✓			
6	✓			✓					✓			
7	✓			✓					✓			
8	✓			✓					✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

[redacted]

ภาคผนวก ข-7

ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *E.Coli*

Analysis Report CH2600014

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1031/47

Client	:	dcondo nim Juristic Person Condominium 239 Moo 5, Superhighway Chiang Mai-Lampang Rd., Tambon Fa Ham, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand, 50000	**Work Order**	:	**CH2600014**
P/O	:	---	Report Number	:	CH2600014-AB
Project	:	---	Date Received	:	Jan 07, 2026
Project Location:		dcondo nim Juristic Person Condominium	Date Reported	:	Jan 16, 2026
			Date Analysis Commenced	:	Jan 07, 2026
			No. of samples received	:	3
			Temperature	:	2.6°C
			Sampled by	:	Takdanai Ubonsri

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Signatories

Sithichok Thong-Nguen
Scientist (3)

Analysis Report CH2600014

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1031/47

Report Number : CH2600014-AB

Sample Receipt and Conditions

Sample ID	*Sample Name*	*Sample Description*	*GPS*	*Conditions*
CH2600014-002	อาคาร A : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	---	----	1x 500mL Sterile Bottle - Preserved with Sodium Thiosulfate, refrigerated
CH2600014-004	อาคาร B : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	---	----	1x 500mL Sterile Bottle - Preserved with Sodium Thiosulfate, refrigerated
CH2600014-006	อาคาร C : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	---	----	1x 500mL Sterile Bottle - Preserved with Sodium Thiosulfate, refrigerated

Brief Method Summaries

The methods in the analysis report are short format, refer to full test methods in accordance with the ISO/IEC 17025 certificate no. specified in the analysis report.

Method	*Testing Lab*	*Method Descriptions*
MC073A	Bangkok	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023. Part 9221 F

Analysis Report CH2600014

Report Number : CH2600014-AB

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1031/47

Sub-Matrix: PROCESS WATER (Matrix: WATER)						Client Sample ID		อาคาร A : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	อาคาร B : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	อาคาร C : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน
						Sampling Date		Jan 06, 2026 10:10 AM	Jan 06, 2026 10:20 AM	Jan 06, 2026 10:00 AM
Method	*Testing Lab*	*Analytes*	*LOD*	*LOQ*	*Unit*	*Guideline*		**CH2600014-002**	**CH2600014-004**	**CH2600014-006**
						MOPH 1/2550	---	Result	Result	Result
Microbiological Parameters										
MC073A	Bangkok	*Escherichia coli*	---	---	in 100mL	Not Detected	---	Not Detected	Not Detected	Not Detected

Guideline: MOPH 1/2550: Recommendations of The Public Health Committee on Swimming Pool Operations

Comment: Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Key:
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

-------- END OF REPORT --------

Analysis Report CH2600015

ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1031/47

Client	:	dcondo nim Juristic Person Condominium 239 Moo 5, Superhighway Chiang Mai-Lampang Rd., Tambon Fa Ham, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand, 50000	**Work Order**	: **CH2600015**
P/O	:	---	Report Number	: CH2600015-AB (1)
Project	:	---	Date Received	: Apr 03, 2026
Project Location:		dcondo nim Juristic Person Condominium	Date Reported	: Jun 19, 2026
			Date Analysis Commenced	: Apr 03, 2026
			No. of samples received	: 3
			Temperature	: 2.4 °C
			Sampled by	: Sitthichok Taseeda

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Signatories

Tuanjai T.

Tuanjai Thangklang
Lab Manager - Microbiology

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. Bangkok Life Sciences
104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand T +662 760 3000

Sample Receipt and Conditions

Sample ID	Sample Name	Sample Description	GPS	Conditions
CH2600015-002	อาคาร A : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	----	----	1x 500mL Sterile Bottle - Preserved with Sodium Thiosulfate, refrigerated
CH2600015-004	อาคาร B : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	----	----	1x 500mL Sterile Bottle - Preserved with Sodium Thiosulfate, refrigerated
CH2600015-006	อาคาร C : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	----	----	1x 500mL Sterile Bottle - Preserved with Sodium Thiosulfate, refrigerated

Brief Method Summaries

The methods in the analysis report are short format, refer to full test methods in accordance with the ISO/IEC 17025 certificate no. specified in the analysis report.

Method	Testing Lab	Method Descriptions
MC073A	Bangkok	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023. Part 9221 F

Analysis Report CH2600015
Report Number : CH2600015-AB (1)
ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1031/47

Sub-Matrix: PROCESS WATER
(Matrix: WATER)

								Client Sample ID	อาคาร A : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	อาคาร B : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน	อาคาร C : น้ำถังเก็บน้ำใต้ดิน
								Sampling Date	Apr 02, 2026 03:05 PM	Apr 02, 2026 02:50 PM	Apr 02, 2026 02:40 PM
Method	Testing Lab	Analytes	LOD	LOQ	Unit	Guideline			CH2600015-002	CH2600015-004	CH2600015-006
						----	---		Result	Result	Result
Microbiological Parameters											
MC073A	Bangkok	*Escherichia coli*	---	---	in 100mL	---	---		Not Detected	Not Detected	Not Detected

Guideline: ----

Comment: Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

This Analysis test report is reissued to supersede report No. CH2600015-AB, Date Reported: Apr 16, 2026 due to the revision of report number

Key:
- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)

-------- END OF REPORT --------

ภาคผนวก ข-8

แบบบันทึกค่าคลอรีนและ pH ประจำวัน

(ม.ค.)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดีคอนโดนิม

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ เช้า CL	เช้า PH	เย็น CL	เย็น PH	สถานะ ปกติ	สถานะ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1260	0	[redacted]	ลูกสระ
2	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1260	0		
3	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1260	0		
4	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1260	0		ลูกสระ
5	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1268	8		
6	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1269	1		
7	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1272	3		ลูกสระ
8	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1273	1		
9	3.0	7.2	3.0	7.2	/		10	10	-	-	1274	1		
10	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1275	1		ลูกสระ
11	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1276	1		
12	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1276	1		
13	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1279	1		ลูกสระ
14	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1285	6		
15	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1287	3		
16	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1287	0		ลูกสระ
17	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1287	0		
18	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1289	2		
19	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1290	1		ลูกสระ
20	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1291	1		
21	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1299	8		
22	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1301	2		ลูกสระ
23	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1302	1		
24	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1303	1		
25	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1304	1		ลูกสระ
26	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1305	1		
27	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1305	0		
28	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1305	0		ลูกสระ
29	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1305	0		
30	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1305	0		
31	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1305	0		ลูกสระ

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/2/69

(ก.พ.)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดีคอนโดนิม

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

วันที่ / รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ เช้า CL	เช้า PH	เย็น CL	เย็น PH	สถานะ ปกติ	สถานะ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1317	12	[redacted]	ลูกสระ
2	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1317	0		
3	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1318	1		
4	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1328	10		ลูกสระ
5	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1329	1		
6	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1329	0		
7	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1329	0		ลูกสระ
8	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1334	5		
9	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1334	0		
10	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1334	0		ลูกสระ
11	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1334	0		
12	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1335	1		
13	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1337	2		ลูกสระ
14	3.0	7.2	3.0	7.2	/		15	15	-	-	1338	1		
15	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1339	1		
16	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1340	1		ลูกสระ
17	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1343	3		
18	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1345	2		
19	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1347	2		ลูกสระ
20	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1349	2		
21	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1349	0		
22	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1351	2		ลูกสระ
23	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1352	1		
24	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1354	2		
25	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1362	8		ลูกสระ
26	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1365	3		
27	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1367	2		
28	3.0	7.2	3.0	7.2	/		15	15	-	-	1369	2		ลูกสระ

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/3/69

(มี.ค.)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดีคอนโดนิม

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ เช้า CL	เช้า PH	เย็น CL	เย็น PH	สถานะ ปกติ	สถานะ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ 1349	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1370	1	[redacted]	
2	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		10	10	-	-	1372	2		
3	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1375	3		
4	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1378	3		
5	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1381	3		
6	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1383	2		
7	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1383	0		
8	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1386	3		
9	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1388	2		
10	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1390	2		
11	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1401	11		
12	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1401	0		
13	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1405	4		
14	3.0	7.2	3.0	7.2	/		20	20	-	-	1406	1		
15	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1406	0		
16	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1407	1		
17	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1407	0		
18	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1407	0		
19	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1407	0		
20	3.0	7.2	3.0	7.2	/		5	-	-	-	1409	2		
21	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1409	0		
22	3.0	7.2	3.0	7.2	/		10	10	-	-	1414	5		
23	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1416	2		
24	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1418	2		
25	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1420	2		
26	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1420	0		
27	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1422	2		
28	3.0	7.2	3.0	7.2	/			-	-	-	1428	6		
29	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-		-	1436	12		
30	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1436	0		
31	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1446	10		

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/4/69

(ต่อ)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดีคอนโดนิม

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ เช้า CL	เช้า PH	เย็น CL	เย็น PH	สถานะ ปกติ	สถานะ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	144	0	[redacted]	
2	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	144	1		
3	3.0	7.2	3.0	7.2	/		20	-	-	-	145	1		
4	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	150	3		
5	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1458	8		
6	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1460	2		
7	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1463	3		
8	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1471	8		
9	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1475	4		
10	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		10	10	-	-	1479	4		
11	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1487	8		
12	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1489	2		
13	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1493	4		
14	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1497	4		
15	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1498	1		
16	3.0	7.2	3.0	7.2	/		10	-	-	-	1500	2		
17	3.0	7.2	3.0	7.2	/		2	-	-	-	1502	2		
18	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1504	2		
19	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1506	-2		
20	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		5	-	-	-	1506	0		
21	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1506	0		
22	3.0	7.2	3.0	7.2	/		3	-	-	-	1508	2		
23	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1511	3		
24	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1517	6		
25	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1520	3		
26	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1521	1		
27	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1525	4		
28	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1529	4		
29	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1534	5		
30	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1538	4		

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/5/69

015

(พ.ค.)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดีคอนโดนิม

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ เช้า CL	เช้า PH	เย็น CL	เย็น PH	สถานะ ปกติ	สถานะ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	6.2	3.0	6.2	/		-	-	-	-	1590	2	[redacted]	ดูดสระ
2	3.0	7.2	3.0	7.8	✓		-	-	-	-	1540	0		
3	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1540	0		
4	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1540	0		ดูดสระ
5	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1540	0		
6	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	15	-	-	1540	0		
7	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1560	20		ดูดสระ
8	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1564	04		
9	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1564	0		
10	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1566	2		ดูดสระ
11	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1567	1		
12	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1567	0		
13	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1570	3		ดูดสระ
14	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1571	1		
15	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1571	0		
16	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1571	0		ดูดสระ
17	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1571	0		
18	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1571	0		
19	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1571	0		ดูดสระ
20	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1574	3		
21	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1574	0		
22	3.0	7.2	3.0	7.2	/		20	3	-	-	1574	0		ดูดสระ
23	3.0	7.6	3.0	7.6	/		-	-	-	-	1574	0		
24	3.0	7.6	3.0	7.6	/		10	-	-	-	1574	0		
25	3.0	7.6	3.0	7.6	/		-	-	-	-	1576	2		ดูดสระ
26	3.0	7.6	3.0	7.6	✓		-	-	-	-	1583	7		
27	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	15	10		
28	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1593			ดูดสระ
29	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1593	1		
30	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1593	0		
31	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1593	0		ดูดสระ

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/6/69

V

(มิ.ย.)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ดีคอนโดนิม

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ เช้า CL	เช้า PH	เย็น CL	เย็น PH	สถานะ ปกติ	สถานะ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1593	6	[redacted]	ดูดสระ
2	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1593	6		
3	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1593	0		
4	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		10	-	-	-	1595	2		ดูดสระ
5	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	2		
6	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
7	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		10	-	-	-	1597	0		ดูดสระ
8	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
9	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
10	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		ดูดสระ
11	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
12	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		
13	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		ดูดสระ
14	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		
15	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
16	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		ดูดสระ
17	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		5	-	-	-	1597	0		
18	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		30	30	-	-	1597	0		
19	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		ดูดสระ
20	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
21	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1597	0		
22	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		20	20	-	-	1597	0		ดูดสระ
23	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		
24	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		
25	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		ดูดสระ
26	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		
27	3.0	7.2	3.0	7.2	/		-	-	-	-	1597	0		
28	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1600	3		ดูดสระ
29	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1601	1		
30	3.0	7.2	3.0	7.2	✓		-	-	-	-	1604	3		ดูดสระ

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/7/69

ภาคผนวก ข-9

ใบเสร็จกำจัดมูลฝอยทั่วไปของโครงการ

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02915/69

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]	ดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569 [redacted]
	ที่อยู่ 239 ม.5 ม.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่		
	รวมเงิน	[redacted]	
ตัวอักษ[redacted]			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ลิ่งจ่ายเงินตามเช็ค/เดทเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เลขที่ 00169062 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569 [redacted]

รวม :

ภาคผนวก ข-10

แผนการดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารของโครงการ ประจำปี 2569

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำเดือน มกราคม 69

โครงการ ดีคอนโด นิม
วันที่ 1 มกราคม 69

วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
				1 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light	2 ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ เติมEm ตักไขมันบ่อบำบัด	3 ตรวจเช็คไฟทางเดิน A,B,C swimming pool pump ตรวจเช็คระบบ Booster Pump ตรวจเช็คระบบ CWP ดูดสระ
4 ตรวจเช็คห้องพักขยะ ห้องเก็บของส่วนกลาง ตรวจเช็คไฟทางเดินส่วนกลาง	5 ตรวจเช็คตรวจไฟฉุกเฉินอาคารและ สระว่ายน้ำ และทำความสะอาด ตรวจเช็คความเรียบร้อยอาคาร	6 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	7 ตรวจเช็คห้อง MDB ตรวจเช็คไม้กระดก ป้อม รปภ	8 ตรวจเช็คไฟบันไดหนีไฟ ตรวจเช็คจักรยาน	9 ตรวจเช็คอุปกรณ์ Fitness ตรวจเช็คระบบ Wifi ส่วนกลาง ดูดสระ	10 ขัดสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คระบบ CCTV
11 ตรวจเช็คหลอดไฟในสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คไฟสามจุดตรง	12 ตรวจเช็คไฟ Club House Pavilion , Fitness ดูดสระ	13 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	14 ตรวจเช็คห้องพักขยะ ห้องเก็บของส่วนกลาง	15 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก ดูดสระ	16 ตรวจเช็คเครื่องออกกำลังกาย	17 ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ
18 ทำความสะอาดที่ FHC Test Capacitor ดูดสระ	19 ตรวจเช็คแอร์ชั้นกลาง นิติบุคคล	20 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	21 ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่าง จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน ปิดน้ำค้างข้าวะ ดูดสระ	22 ทำความสะอาดห้องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	23 ตรวจเช็คระบบ CCTV ตรวจเช็คระบบแรงดันต้นไม้	24 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก ดูดสระ
25 ตรวจเช็คระบบ MATV	26 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค tiger scan	27 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	28 ตรวจเช็คระบบ CCTV ตรวจเช็คระบบแรงดันต้นไม้	29 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	30 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	31 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ

จัดทำโดย [redacted] หน้าช่างเทคนิค 25 / 12 / 68

รับทราบโด[redacted] ผู้จัดการอาคาร 25 / 12 / 68

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

โครงการ ดีคอนโด นิม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
1 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Ext Light	2 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Ext Light	3 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	4 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ตักไขมันบ่อบำบัด	5 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ตักไขมันบ่อบำบัด	6 ตรวจเช็คระบบไฟฉุกเฉิน ตรวจเช็คกล้องวงจรปิด ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง ดูดสระ	7 ตรวจเช็คระบบ Fitness ตรวจเช็คระบบ Web camera
8 ดูดสระว่ายน้ำ	9 ตรวจเช็คหลอดไฟในสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินจอดรถ ดูดสระ	10 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	11 ตรวจเช็คระบบ Club House Fitness	12 ตรวจเช็คระบบ CCTV ดูดสระ	13 ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินบันได	14 ตรวจเช็คระบบ Fitness
15 ทำความสะอาดตู้ FHC Test Capacitor ดูดสระ	16 ตรวจเช็คแอร์ระบบกลาง พื้นที่ส่วนกลาง	17 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	18 ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่าง ตรวจเช็คอุปกรณ์ฟิตเนส ดูดสระ	19 ทำความสะอาดเครื่องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ	20 ตรวจเช็คระบบรดน้ำต้นไม้	21 ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง ดูดสระ
22 จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	23 ตรวจเช็ค ตู้ FCP จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	24 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	25 ตรวจเช็คปั๊มรดน้ำต้นไม้ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	26 ทำความสะอาดตู้ควบคุมไฟห้องเครื่องต่างๆ	27 ตรวจเช็คระบบ MATV เอกสารงานช่าง ต่างๆ ดูดสระ	28 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค tiger scan ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ

จัดทำโดย [redacted] หน้าช่างเทคนิค 25 / 1 / 69

รับทราบโด[redacted] ผู้จัดการอาคาร 25 / 1 / 69

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำเดือน มีนาคม 2569

โครงการ ดีคอนโด นิม
วันที่ 1 มีนาคม 2569

วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
1 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light	2 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light	3 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	4 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ตักไขมันบ่อบำบัด	5 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ตักไขมันบ่อบำบัด	6 ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินไฟหนีไฟ ตรวจเช็คลิฟท์โดยสาร ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง ดูดสระ	7 ตรวจเช็คอุปกรณ์ Fitness ตรวจเช็คระบบ Wifi ส่วนกลาง
8 ขัดสระว่ายน้ำ	9 ตรวจเช็คหลอดไฟในสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คไฟลานจอดรถ ดูดสระ	10 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	11 ตรวจเช็คไฟ Club House Pavilion , Fitness	12 ตรวจเช็คห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของส่วนกลาง ตรวจเช็คระบบ CCTV ดูดสระ	13 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก	14 ทำความสะอาดหนีไฟโครงไฟ
15 ทำความสะอาดตู้ FHC Test Capacitor ดูดสระ	16 ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินบันไดหนีไฟ	17 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	18 ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่าง ตรวจเช็คอุปกรณ์ฟิตเนส ดูดสระ	19 ทำความสะอาดห้องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ	20 ตรวจเช็คระบบรดน้ำต้นไม้	21 ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินบันไดหนีไฟ ดูดสระ
22 จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	23 ตรวจเช็ค ตู้ FCP จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	24 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	25 ตรวจเช็คปั๊มรดน้ำต้นไม้ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	26 ทำความสะอาดตู้คอสวิทช์ห้องเครื่อง	27 ตรวจเช็คระบบ MATV เอกสารงานช่าง ต่างๆ ดูดสระ	28 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค figer scan ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ
29 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	30 ทำความสะอาดห้องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ	31 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ				

จัดทำโดย [redacted] น้าช่างเทคนิค 25 / 2 / 69

รับทราบโ [redacted] จัดการอาคาร 25 / 2 / 69

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำเดือน เมษายน 2568

โครงการ ดีคอนโด นิม
วันที 1 เมษายน 2568

วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
			1 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light	2 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ เติมEm ตักไขมันบ่อบำบัด	3 ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร ดูดสระ	4 ตรวจเช็คไฟทางเดิน A,B,C swimming pool pump ตรวจเช็คระบบ Booster Pump ตรวจเช็คระบบ CWP
5 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ ตรวจเช็คไฟทางเดินส่วนกลาง	6 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (ตู้ MDB ห้องเครื่องกล) ตรวจเช็คความเรียบร้อยถาดฟ้า ดูดสระ	7 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	8 ตรวจเช็คไฟ MDB ตรวจเช็คไฟระบบเมน ระบบ	9 ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินไฟหนีไฟ ตรวจเช็คจักรยาน ดูดสระ	10 ตรวจเช็คอุปกรณ์ Fitness ตรวจเช็คระบบ Wifi ส่วนกลาง	11 ขัดสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คระบบ CCTV
12 ตรวจเช็คหม้อไฟในระบบน้ำ ตรวจเช็คไฟสำรองจ่าย ดูดสระ	13 ตรวจเช็คไฟ Club House Pavilion Fitness	14 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	15 ตรวจเช็คห้องพักขยะ ห้องกับของส่วนกลาง ดูดสระ	16 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก	17 ตรวจเช็คเครื่องออกกำลังกาย	18 ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ ดูดสระ
19 ทำความสะอาดตู้ FHC Test Capacitor	20 ตรวจเช็คแอร์ส่วนกลาง (เดือนคู่)	21 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	22 ตรวจเช็คปั๊มน้ำต่าง จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน ปิดน้ำค้างชำระ	23 ทำความสะอาดห้องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	24 ตรวจเช็คระบบ CCTV ตรวจเช็คระบบรดน้ำต้นไม้ ดูดสระ	25 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก
26 ตรวจเช็คระบบ MATV	27 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค tiger scan ดูดสระ	28 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	29 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค tiger scan	30 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ ดูดสระ		

จัดทำโดย [redacted] ช่างเทคนิค 25/3/69

รับทราบโดย [redacted] การอาคาร 25/3/69

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

โครงการ ดีคอนโด นิม
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
31 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ					1 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light	2 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light ดูดสระ
3 ตรวจเช็คห้องพักขยะ ห้องเก็บของส่วนกลาง ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร	4 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ดักไขมันบ่อบำบัด	5 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	6 swimming pool pump ตรวจเช็คระบบ Booster Pump ตรวจเช็คระบบ CWP ดูดสระ	7 ตรวจเช็คไฟบันไดหนีไฟ ตรวจเช็คจักรยาน ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง	8 ตรวจเช็คอุปกรณ์ Fitness ตรวจเช็คระบบ Wifi ส่วนกลาง	9 ปิดสระว่ายน้ำ
10 ตรวจเช็คหลอดไฟในสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คไฟลานจอดรถ ดูดสระ	11 ตรวจเช็คไฟ Club House Pavillion , Fitness	12 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	13 ตรวจเช็คห้องพักขยะ ห้องเก็บของส่วนกลาง ตรวจเช็คระบบ CCTV	14 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก ดูดสระ	15 ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ	16 ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ
17 ทำความสะอาดตู้ FHC Test Capacitor	18 ตรวจเช็คแอร์ส่วนกลาง,นิติบุคคล ดูดสระ	19 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	20 ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่าง	21 ทำความสะอาดห้องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ	22 ตรวจเช็คระบบ CCTV ตรวจเช็คระบบรดน้ำต้นไม้ ดูดสระ	23 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก
24 จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	25 ตรวจเช็คตู้ FDP	26 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	27 ตรวจเช็คปั๊มรดน้ำต้นไม้ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	28 ทำความสะอาดตู้คอลโทรลห้องเครื่อง	29 ตรวจเช็คระบบ MATV เอกสารงานช่าง ต่างๆ	30 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค figer scan ตรวจเช็คเอกสาร PM และ ดูดสระ

จัดทำโดย.. [redacted] หัวหน้าช่างเทคนิค 23/4/69

รับทราบโด[redacted] ผู้จัดการอาคาร 23/4/69

แผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำเดือน มิถุนายน 2569

โครงการ ดีคอนโด นิม
วันที่ 1 มิถุนายน 2569

วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์
	1 ตรวจเช็คระบบ Emergency Light ตรวจเช็คระบบ Fire Exit Light ดูดสระ	2 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	3 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ดักไขมันบ่อบำบัด	4 ตรวจเช็คบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบ่อหน่วงน้ำ ดักไขมันบ่อบำบัด ดูดสระ	5 ตรวจเช็คไฟบันไดหนีไฟ ตรวจเช็คจักรยาน ตรวจเช็คแสงสว่างทางเดินส่วนกลาง	6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ Fitness ตรวจเช็คระบบ Wifi ส่วนกลาง
7 ขัดสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คอุปกรณ์ฟิตเนส ดูดสระ	8 ตรวจเช็คหลอดไฟในสระว่ายน้ำ ตรวจเช็คไฟลานจอดรถ	9 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	10 ตรวจเช็คไฟ Club House Pavillion , Fitness ดูดสระ	11 ตรวจเช็คห้องพักขยะ ห้องเก็บของส่วนกลาง ตรวจเช็คระบบ CCTV	12 ตรวจเช็คไฟ Land Scape ใน ตรวจเช็คไฟ Land Scape นอก	13 ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ ดูดสระ
14 ทำความสะอาดตู้ FHC Test Capacitor	15 ตรวจเช็คแอร์ส่วนกลาง,นิติบุคคล	16 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ ดูดสระ	17 ตรวจเช็คอุปกรณ์ช่าง	18 ทำความสะอาดห้องช่าง ทำความสะอาดห้องเครื่องต่างๆ	19 ตรวจเช็คระบบรดน้ำต้นไม้ ดูดสระ	20 ตรวจเช็คแอร์ส่วนกลาง,นิติบุคคล
21 จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน	22 ตรวจเช็ค ตู้ FCP จดมิเตอร์น้ำห้องลูกบ้าน ดูดสระ	23 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ	24 ตรวจเช็คปั๊มรดน้ำต้นไม้ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	25 ทำความสะอาดตู้คอลโทรลห้องเครื่อง ดูดสระ	26 ตรวจเช็คระบบ MATV เอกสารงานช่าง ต่างๆ	27 ตรวจเช็ค Access contro ตรวจเช็ค figer scan
28 ทำความสะอาดตู้คอลโทรลห้องเครื่อง ดูดสระ	29 ตรวจเช็คเอกสาร PM และ เอกสารงานช่าง ต่างๆ	30 ตรวจเช็คระบบ Fire Pump ตรวจเช็คระบบ Jocky Pump ล้างกรองสระว่ายน้ำ ใส่น้ำยาปรับสภาพน้ำ				

จัดทำโดย [redacted] หัวหน้าช่างเทคนิค 25/5/69

รับทราบโดย [redacted] ผู้จัดการอาคาร 25/5/69

ภาคผนวก ข-11

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ราย 3 เดือน)

(ฝก)

Fire Alarm Control Panel System

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม | วันที่ตรวจสอบ 5/1/69

อาคาร A | รหัสอุปกรณ์ FL

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
Fire Alarm Control Panel System					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ Socket สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้	/			
4	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD Display)	/			
5	ตรวจเช็คชุด Graphic Annunciator	/			
6	ตรวจเช็ค Module	/			
7	ตรวจเช็ค Smoke, Heat Detecetor	/			
8	ตรวจเช็ค Manual	/			
9	ตรวจเช็ค Alarm Bell	/			
Battery และ Power Supply					
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 230 VAC	/			
2	ตรวจเช็ค Power Supply 27.5 VDC	/			
3	ตรวจเช็ค Battery No 1 12.7 VDC	/			
4	ตรวจเช็ค Battery No 2 12.9 VDC	/			
5	ตรวจเช็ค Battery รวม 24.9 VDC	/			
อุปกรณ์ต่อพ่วง					
1	ควบคุม Fireman Lift	/			
2	ควบคุม Access Control	/			
3	ควบคุม Gate Barrier	/			
ทดสอบ Function การทำงาน					
1	การทำงาน Alarm Zone 3 นาที	/			
2	การทำงาน Zandwich Alarm 2 นาที	/			
3	การทำงาน General Alarm 2 นาที	/			

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		
	5/1/69	5/1/69	5/1/69

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ราย 3 เดือน)

Fire Alarm Control Panel System

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม | วันที่ตรวจสอบ 5/1/69

อาคาร B | รหัสอุปกรณ์ FL

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
Fire Alarm Control Panel System					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ Socket สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้	/			
4	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD Display)	/			
5	ตรวจเช็คชุด Graphic Annunciator	/			
3	ตรวจเช็ค Module	/			
7	ตรวจเช็ค Smoke, Heat Detecetor	/			
8	ตรวจเช็ค Manual	/			
9	ตรวจเช็ค Alarm Bell	/			
Battery และ Power Supply					
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 227 VAC	/			
2	ตรวจเช็ค Power Supply 27.5 VDC	/			
3	ตรวจเช็ค Battery No 1 13.0 VDC	/			
4	ตรวจเช็ค Battery No 2 12.9 VDC	/			
5	ตรวจเช็ค Battery รวม 25.1 VDC	/			
อุปกรณ์ต่อพ่วง					
1	ควบคุม Fireman Lift	/			
2	ควบคุม Access Control	/			
3	ควบคุม Gate Barrier	/			
ทดสอบ Function การทำงาน					
1	การทำงาน Alarm Zone 3 นาที	/			
2	การทำงาน Zandwich Alarm 2 นาที	/			
3	การทำงาน General Alarm 2 นาที	/			

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		
	5/1/69	5/1/69	5/1/69

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ราย 3 เดือน)
Fire Alarm Control Panel System

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม | วันที่ตรวจสอบ 5/1/69
อาคาร C | รหัสอุปกรณ์ FL

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
Fire Alarm Control Panel System					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ Socket สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้	/			
4	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD Display)	/			
5	ตรวจเช็คชุด Graphic Annunciator	/			
6	ตรวจเช็ค Module	/			
7	ตรวจเช็ค Smoke, Heat Detecetor	/			
8	ตรวจเช็ค Manual	/			
9	ตรวจเช็ค Alarm Bell	/			
Battery และ Power Supply					
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 230 VAC	/			
2	ตรวจเช็ค Power Supply 27.5 VDC	/			
3	ตรวจเช็ค Battery No 1 13.1 VDC	/			
4	ตรวจเช็ค Battery No 2 12.9 VDC	/			
5	ตรวจเช็ค Battery รวม 25.7 VDC	/			
อุปกรณ์ต่อพ่วง					
1	ควบคุม Fireman Lift	/			
2	ควบคุม Access Control	/			
3	ควบคุม Gate Barrier	/			
ทดสอบ Function การทำงาน					
1	การทำงาน Alarm Zone 3 นาที	/			
2	การทำงาน Zandwich Alarm 2 นาที	/			
3	การทำงาน General Alarm 2 นาที	/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		
5/1/69	5/1/69	5/1/69

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ราย 3 เดือน) (ก.ค.69)
Fire Alarm Control Panel System

หน่วยงาน ดีคอนโดนิม | วันที่ตรวจสอบ 5/4/69
อาคาร A | รหัสอุปกรณ์ FL

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
Fire Alarm Control Panel System					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ Socket สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้	✓			
4	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD Display)	✓			
5	ตรวจเช็คชุด Graphic Annunciator	✓			
6	ตรวจเช็ค Module	✓			
7	ตรวจเช็ค Smoke, Heat Detecetor	✓			
8	ตรวจเช็ค Manual	✓			
9	ตรวจเช็ค Alarm Bell	✓			
Battery และ Power Supply					
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 224 VAC	✓			
2	ตรวจเช็ค Power Supply 27.5 VDC	✓			
3	ตรวจเช็ค Battery No 1 12.7 VDC	✓			
4	ตรวจเช็ค Battery No 2 12.8 VDC	✓			
5	ตรวจเช็ค Battery รวม 24.9 VDC	✓			
อุปกรณ์ต่อพ่วง					
1	ควบคุม Fireman Lift	✓			
2	ควบคุม Access Control	✓			
3	ควบคุม Gate Barrier	✓			
ทดสอบ Function การทำงาน					
1	การทำงาน Alarm Zone 3 นาที	✓			
2	การทำงาน Zandwich Alarm 2 นาที	✓			
3	การทำงาน General Alarm 2 นาที	✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		
5/4/69	5/4/69	5/4/69

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ราย 3 เดือน)

Fire Alarm Control Panel System

หน่วยงาน	ดีคอนโดนิม	วันที่ตรวจสอบ	5/4/69
อาคาร	B	รหัสอุปกรณ์	FL

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
Fire Alarm Control Panel System					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ Socket สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้	✓			
4	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD Display)	✓			
5	ตรวจเช็คชุด Graphic Annunciator	✓			
6	ตรวจเช็ค Module	✓			
7	ตรวจเช็ค Smoke, Heat Detecetor	✓			
8	ตรวจเช็ค Manual	✓			
9	ตรวจเช็ค Alarm Bell	✓			
Battery และ Power Supply					
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 230 VAC	✓			
2	ตรวจเช็ค Power Supply 27.5 VDC	✓			
3	ตรวจเช็ค Battery No 1 13.0 VDC	✓			
4	ตรวจเช็ค Battery No 2 12.9 VDC	✓			
5	ตรวจเช็ค Battery รวม 21.7 VDC	✓			
อุปกรณ์ต่อพ่วง					
1	ควบคุม Fireman Lift	✓			
2	ควบคุม Access Control	✓			
3	ควบคุม Gate Barrier	✓			
ทดสอบ Function การทำงาน					
1	การทำงาน Alarm Zone 3 นาที	✓			
2	การทำงาน Zandwich Alarm 2 นาที	✓			
3	การทำงาน General Alarm 2 นาที	✓			

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		
	5/4/69	5/4/69	5/4/69

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ราย 3 เดือน)

Fire Alarm Control Panel System

หน่วยงาน	ดีคอนโดนิม	วันที่ตรวจสอบ	5/4/69
อาคาร	C	รหัสอุปกรณ์	FL

ลำดับที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
Fire Alarm Control Panel System					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ Socket สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตู้	✓			
4	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD Display)	✓			
5	ตรวจเช็คชุด Graphic Annunciator	✓			
6	ตรวจเช็ค Module	✓			
7	ตรวจเช็ค Smoke, Heat Detecetor	✓			
8	ตรวจเช็ค Manual	✓			
9	ตรวจเช็ค Alarm Bell	✓			
Battery และ Power Supply					
1	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 227 VAC	✓			
2	ตรวจเช็ค Power Supply 27.5 VDC	✓			
3	ตรวจเช็ค Battery No 1 13.1 VDC	✓			
4	ตรวจเช็ค Battery No 2 13.0 VDC	✓			
5	ตรวจเช็ค Battery รวม 25.0 VDC	✓			
อุปกรณ์ต่อพ่วง					
1	ควบคุม Fireman Lift	✓			
2	ควบคุม Access Control	✓			
3	ควบคุม Gate Barrier	✓			
ทดสอบ Function การทำงาน					
1	การทำงาน Alarm Zone 3 นาที	✓			
2	การทำงาน Zandwich Alarm 2 นาที	✓			
3	การทำงาน General Alarm 2 นาที	✓			

หมายเหตุ

	ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ	[redacted]		
	5/4/69	5/4/69	5/4/69

ภาคผนวก ข-12

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2569

ที่ ศธ ๐๕๒๑/ใบสั่งจอง

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือ

ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ด้วยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จัดงานมหกรรมหนังสือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้น ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการจำหน่ายหนังสือ ในงานมีหนังสือหลากหลายประเภทจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ร้านหนังสือ และบริษัทจัดจำหน่ายหนังสือ มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดราคาสูงสุดถึง ๕๐% ตลอดงาน

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ ปัญญาวุธ)
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

[redacted]

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์ โทรสาร

ชื่อร้านหนังสือ/บริษัทจัดจำหน่ายหนังสือ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์ โทรสาร

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์ โทรสาร

ภาคผนวก ข-13

แบบบันทึกตรวจสอบสายไฟหลักของอาคาร
และอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง

เอกสารส่งมอบงาน

โครงการ

งานบำรุงรักษาประจำปี 68

ดีคอนโด นิม

VARS CO.,LTD.

จัดทำโดย

บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด

62 หมู่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-140160 โทรสาร 053-810500

รายงานโครงการ

งานบำรุงรักษาประจำปี 68

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB)

ดีคอนโด นิม

รายละเอียดรายงานการดำเนินโครงการ (Project Execution Updcte)

- 1.รายละเอียดทั่วไปของโครงการ หน้าที่ 3
- 2.รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลง หน้าที่ 8
- 3.รายงานการตรวจสภาพตู้ MDB หน้าที่ 26

รายละเอียดงาน

- ใบเสนอราคา

1) รายละเอียดทั่วไปของโครงการ

1. **การทำสัญญาโครงการ**

   ใบเสนอราคาเลขที่ SVP68_220R1 ลว.6 ต.ค. 68

   จำนวนเงินตามสัญญา 42,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

   28 พฤศจิกายน 2568

3. **ส่งมอบงาน**

   9 ธันวาคม 2568

VARS CO.,LTD.

ใบเสนอราคา / Quotation

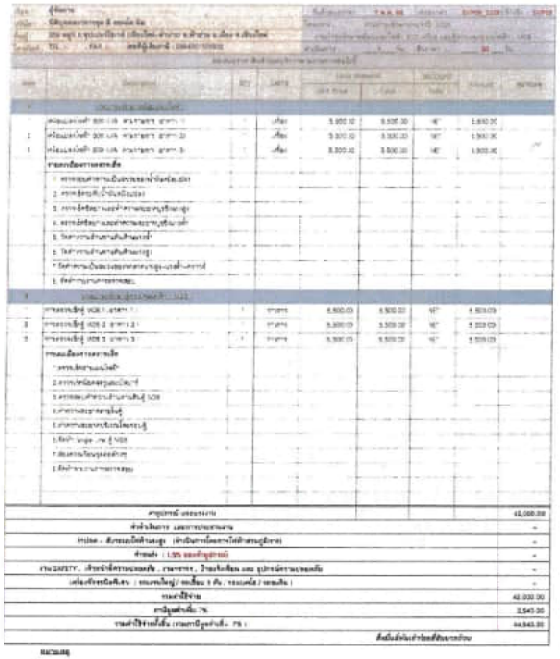

นิติบุคคลอาคารชุด ที่ดิน.โด นิม
239 ม.5 ต.หนองปรือ (ชม-สป)
ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel. 052-087-1, 093-3864065
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0940-01105-502

VARS CO.,LTD

ใบเสนอราคา / Quotation

รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลง

– ผลการตรวจสภาพหม้อแปลง

Document Code	VARS-EC-11-28
Revision No.	003
Effective Date	28/Nov/2025

VARS CO.,LTD.

V A R S Co.,Ltd
62 Moo 2 T.Nhonghoi A.Muang Chiangmai 50000
Tel. +66 53-140160-1 Fax. +66 53-817500
www.vars1997.co.th , E-mail: vars1997@vars.co.th , Tax ID Number : 0 51554 0000 281

รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลง
TRANSFORMERS INSPECTION REPORT

เลขที่ TR:3
No.

ลูกค้า Customer:	คิดอนโด นิ่ม เชียงใหม่ อาคาร A	ที่ตั้ง Address			โทร. - Tel.
ผู้ผลิต Manufacturer	เจริญชัย PEA.64-108*45	ขนาด 800 Capacity	เคร์เอ Kva.	เฟส 3 Phase	ความถี่ 50 เฮิรทซ์ Frequency Hz.
ระบบไฟฟ้า Pri. Volt	22000 โวลท์	ระบบไฟออก Sec. Vot	400/230 โวลท์	ระบบการต่อ VectorGroup	แบบ ปิดผนึก Type
น้ำมัน Oil	500 ลิตร	น้ำหนักรวม Total Wt.	2345 กิโลกรัม Kgs.	หมายเลขเครื่อง Serial No.	FI231205	ปีที่ผลิต 2015 Year

คุณลักษณะทั่วไปภายนอก
Visual Inspection

ลำดับที่ Item	รายการ Description	ผลการตรวจสภาพ Condtion	ข้อควรปฏิบัติ Treatment
1	ตัวถัง Tank	ปกติ	
2	ลูกถ้วย Bushing	บุชชิงแรงสูงเฟส AB ยืด,คอนเนคเตอร์แรงต่ายึด	ควรเปลี่ยนบุชชิงแรงสูงเฟส AB ใหม่
3	ประเก็น Gasket	ประเก็นแรงต่ำ-แรงสูงเสื่อมสภาพ	ควรเปลี่ยนประเก็นแรงต่ำ-แรงสูงใหม่
4	อุปกรณ์อื่นๆ Accessories	ทำความสะอาด,ทวดขันขั้วต่อสายตามจุดต่างๆ	

คุณลักษณะสภาพฉนวน
Insulation Condition

ลำดับที่ Item	รายการ Description	ผลการตรวจสภาพ Condtion						ข้อควรปฏิบัติ Treatment
1	ค่าความเป็นฉนวน Insulation Resistance	แรงสูง-แรงต่ำ Pri. - Sec.	3.11 จิกกะโอมห์					
		แรงสูง-ดิน Pri. - E	3.04 จิกกะโอมห์					Tester :
		แรงต่ำ-ดิน Sec. - E	2.41 จิกกะโอมห์					
2	น้ำมัน Insulating Oil	ที่ดูน้ำมัน Level Gauge	☐ เปลี่ยน (change) ☐ OK	ผงกันความชื้น Silicagel	☐ เปลี่ยน (change) ☐ OK	ระดับน้ำมัน Oil Level	☐ เติม (fill) ☑ OK	
2.1	ค่าความเป็นฉนวนน้ำมัน Oil Dielectric Strength (Kv) (ASTM D877)	ครั้งที่ 1 No.1	ครั้งที่ 2 No.2	ครั้งที่ 3 No.3	ครั้งที่ 4 No.4	ครั้งที่ 5 No.5	ค่าเฉลี่ย Average	
		60	30	60	60	60	30.00	
		มาตรฐานการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างที่ 1 _____ KV/2.5 mm. _____ Criterion For Statistical Consistency						
		ครั้งที่ 6 No.6	ครั้งที่ 7 No.7	ครั้งที่ 8 No.8	ครั้งที่ 9 No.9	ครั้งที่ 10 No.10	ค่าเฉลี่ยรวม Total Average	
		ผลทดสอบ Test Result	60.00 KV/2.5 mm.		ค่ากำหนด > 30 KV/2.5 mm.			
2.2	ค่าความเป็นกรดน้ำมัน Neutralization Number Max.	(mg KOH/g)			น้ำมัน Oil	_____	ค่ากำหนด Standard	< 0.50 mg KOH/g

Comment : ได้ดำเนินการวัดค่าความเป็นต้านทานของขดลวด HV-LV ได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ที่ต้องมากกว่า 500 เมกะโอห์ม, วัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน เฉลี่ยแล้ว 60 KV./2.5 mm. ซึ่งได้มาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ที่ต้องได้มากกว่า 30 KV/2.5 mm. จากการตรวจเช็คพบบุชชิงแรงสูงเฟส AB ยืด,คอนเนคเตอร์แรงต่ำยึด และได้ดำเนินการทำความสะอาดกวดขันขั้วต่อสายตามจุดต่าง ๆ

ค่ากราวด์ดินแรงสูง 1.08 โอมห์
ค่ากราวด์ดินแรงต่ำ 0.46 โอมห์

หมายเหตุ: ควรเปลี่ยนบุชชิงแรงสูงเฟส ABC ใหม่ และเปลี่ยนซิลยางแรงต่ำ-แรงสูงใหม่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ลูกค้า Customer	เจ้าหน้าที่ Checker	วันที่ Date

3. อาคาร A หม้อแปลงขนาด 800 KVA. 3P. 50Hz. 22KV.-400/230V. หมายเลขเครื่อง FI231205

PEA. 58-108145 ปี 2015 ยี่ห้อ เจริญชัย

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจเช็คปะเก็นหรือซีลยาง และบุชชิ่งแรงต่ำ-แรงสูง

☐ แรงต่ำ ปกติ ☐ แรงสูง ปกติ

☑ แรงต่ำ ควรแก้ไข ☑ แรงสูง ควรแก้ไข

ข้อเสนอแนะ ซีลยางแรงต่ำ-แรงสูงเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนซีลยางใหม่

ตรวจเช็คจุดต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ พบบุชชิ่งแรงสูงเฟส A,B ลีค ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงใหม่ คอนแทคเตอร์แรงต่ำมีรอยลีด และดำเนินการกวดขันน็อตและทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ

วัดค่าความต้านทานของขดลวด

ความต้านทานของขดลวดแรงสูง-แรงต่ำ	ความต้านทานของขดลวดแรงสูง-กราวด์
ความต้านของขดลวดแรงต่ำ-กราวด์	

วัดค่ากราวด์ดินแรงสูง-แรงต่ำ

วัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน

Document Code	VARS-EC-11-28
Revision No.	002
Effective Date	28/Nov/2025

V A R S Co.,Ltd
62 Moo 2 T.Nhonghoi A.Muang Chiangmai 50000
Tel. +66 53-140160-1 Fax. +66 53-817500
www.vars1997.co.th , E-mail: vars1997@vars.co.th , Tax ID Number : 0 51554 0000 281

รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลง
TRANSFORMERS INSPECTION REPORT

เลขที่ TR-2 / No.

ลูกค้า Customer:	คัดคอนโด นิม เชียงใหม่ อาคาร B	ที่ตั้ง Address			โทร. - Tel.
ผู้ผลิต Manufacturer	เจริญชัย PEA.64-108*46	ขนาด 800 Capacity	เควีเอ Kva.	เฟส 3 Phase	ความถี่ 50 เฮิรทซ์ Frequency Hz.
ระบบไฟฟ้า Pri. Volt	22000 โวลท์	ระบบไฟออก Sec. Vot	400/230 โวลท์	ระบบการต่อ VectorGroup	แบบ ปิดผนึก Type
น้ำมัน Oil	900 ลิตร	น้ำหนักรวม Total Wt.	2345 กิโลกรัม Kgs.	หมายเลขเครื่อง Serial No.	FI231206 ปีที่ผลิต 2015 Year

คุณลักษณะทั่วไปภายนอก
Visual Inspection

ลำดับที่ Item	รายการ Description	ผลการตรวจสภาพ Condition	ข้อควรปฏิบัติ Treatment
1	ตัวถัง Tank	ปกติ	
2	ลูกถ้วย Bushing	บุชชิ่งแรงสูงเฟส ABC สึดคอนเนคเตอร์แรงต่ำสึด	ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงเฟส ABC ใหม่
3	ประเก็น Gasket	ประเก็นแรงต่ำ-แรงสูงเสื่อมสภาพ	ควรเปลี่ยนประเก็นแรงต่ำ-แรงสูงใหม่
4	อุปกรณ์อื่นๆ Accessories	ทำความสะอาด,กวดขันข้อต่อสายตามจุดต่างๆ	

คุณลักษณะสภาพฉนวน
Insulation Condition

ลำดับที่ Item	รายการ Description	ผลการตรวจสภาพ Condition		ข้อควรปฏิบัติ Treatment
1	ค่าความเป็นฉนวน Insulation Resistance	แรงสูง-แรงต่ำ Pri. - Sec.	3.1 จิกกะโอมห์	
		แรงสูง-ดิน Pri. - E	3.03 จิกกะโอมห์	Tester :
		แรงต่ำ-ดิน Sec. - E	2.73 จิกกะโอมห์	
2	น้ำมัน Insulating Oil	ที่ดูน้ำมัน Level Gauge ☐ เปลี่ยน (change) ☐ OK	ผงกันความชื้น Silicagel ☐ เปลี่ยน (change) ☐ OK	ระดับน้ำมัน Oil Level ☐ เติม (Fill) ☑ OK

		ครั้งที่ 1 No.1	ครั้งที่ 2 No.2	ครั้งที่ 3 No.3	ครั้งที่ 4 No.4	ครั้งที่ 5 No.5	ค่าเฉลี่ย Average
2.1	ค่าความเป็นฉนวนน้ำมัน Oil Dielectric Strength (Kv) (ASTM D877)	60	50	60	60	50	56.00
	มาตรฐานการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างที่ 1 _____ KV/2.5 mm._____ Criterion For Statistical Consistency	ครั้งที่ 6 No.6	ครั้งที่ 7 No.7	ครั้งที่ 8 No.8	ครั้งที่ 9 No.9	ครั้งที่ 10 No.10	ค่าเฉลี่ยรวม Total Average
	ผลทดสอบ Test Result 56.00 KV/2.5 mm.			ค่ากำหนด > 30 KV/2.5 mm.			
2.2	ค่าความเป็นกรดน้ำมัน Neutralization Number Max.	(mg KOH/g)		น้ำมัน Oil		ค่ากำหนด Standard	< 0.50 mg KOH/g

Comment : ได้ดำเนินการวัดค่าความยืนต้านทานของขดลวด HV-LV ได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ที่ต้องมากกว่า 500 เมกะโอห์ม, วัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน เฉลี่ยได้ 60 KV./2.5 mm. ซึ่งได้มาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ที่ต้องได้มากกว่า 30 KV/2.5 mm. จากการตรวจเช็คพบบุชชิ่งแรงสูงเฟส ABC สึด,คอนเนคเตอร์แรงต่าสึด และได้ดำเนินการทำความสะอาดกวดขันขั้วต่อสายตามจุดต่าง ๆ

ค่ากราวด์ดินแรงสูง 2.37 โอมห์
ค่ากราวด์ดินแรงต่ำ 1.54 โอมห์
หมายเหตุ: ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงเฟส ABC ใหม่ และเปลี่ยนซิลยางแรงต่ำ-แรงสูงใหม่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ลูกค้า Customer	เจ้าหน้าที่ Checker	วันที่ Date

2. อาคาร B หม้อแปลงขนาด 800 KVA. 3P. 50Hz. 22KV.-400/230V. หมายเลขเครื่อง FI231206

PEA. 58-108146 ปี 2015 ยี่ห้อ เจริญชัย

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจเช็คปะเก็นหรือซีลยาง และบุชชิ่งแรงต่ำ-แรงสูง

☐ แรงต่ำ ปกติ ☐ แรงสูง ปกติ

☑ แรงต่ำ ควรแก้ไข ☑ แรงสูง ควรแก้ไข

ข้อเสนอแนะ ซีลยางแรงต่ำ-แรงสูงเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนซีลยางใหม่

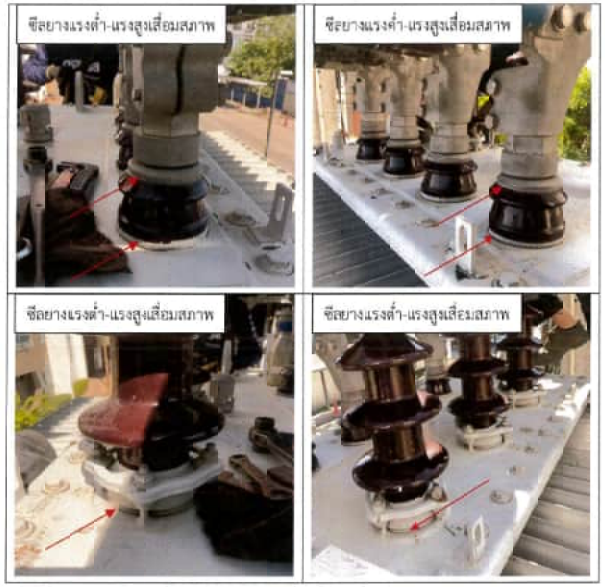

ตรวจเช็คจุดต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ ทบบุชชิ่งแรงสูงเฟส ABC ลีด ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงใหม่, คอนเนคเตอร์แรงต่ำมีรอยลีด และดำเนินการกดขันน็อตและทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ

วัดค่าความต้านทานของขดลวด

ความต้านทานของขดลวดแรงสูง-แรงต่ำ	ความต้านทานของขดลวดแรงสูง-กราวด์
ความต้านของขดลวดแรงต่ำ-กราวด์	

วัดค่ากราวด์ดินแรงสูง-แรงต่ำ

วัดค่าความ.เป็นฉนวนของน้ำมัน

Document Code	VARS-EC-11-25
Revision No.	001
Effective Date	28Nov2025

VARS CO.,LTD.

V A R S Co.,Ltd
62 Moo 2 T.Nhonghoi A.Nuang Chiangmai 50000
Tel. +66 53-140160-1 Fax. +66 53-817500
www.vars1997.co.th , E-mail: vars1997@vars.co.th , Tax ID Number : 0 51554 0000 281

รายงานการตรวจสภาพหม้อแปลง
TRANSFORMERS INSPECTION REPORT

เลขที่ TR-1
No.

ลูกค้า Custome:	จีคอนโด นิม เชียงใหม่ อาคาร C		ที่ตั้ง Address		โทร. - Tel.
ผู้ผลิต Manufacturer	เจริญชัย	PEA.64-108456	ขนาด 800 Capacity	เควีเอ Kva.	เฟส 3 Phase	ความถี่ 50 เฮิรทซ์ Frequency Hz.
ระบบไฟฟ้า Pri. Volt	22000 โวลท์	ระบบไฟออก Sec. Vot	400/230 โวลท์	ระบบการต่อ VectorGroup		แบบ ยึดผนึก Type
น้ำมัน Oil	500 ลิตร	น้ำหนักรวม Total Wt.	2345 กิโลกรัม Kgs.	หมายเลขเครื่อง Serial No.	FI231204	ปีที่ผลิต 2015 Year

คุณลักษณะทั่วไปภายนอก
Visual Inspection

ลำดับที่ Item	รายการ Description	ผลการตรวจสภาพ Condition	ข้อควรปฏิบัติ Treatment
1	ตัวถัง Tank	ปกติ	
2	ลูกถ้วย Bushing	บุชชิ่งแรงสูงเฟส AB ผิด,คอนเนคเตอร์แรงต่าผิด	ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงเฟส AB ใหม่
3	ประเก็น Gasket	ประเก็นแรงต่ำ-แรงสูงเสื่อมสภาพ	ควรเปลี่ยนประเก็นแรงต่ำ-แรงสูงใหม่
4	อุปกรณ์อื่นๆ Accessories	ทำความสะอาด,ขันข้อต่อสายตามจุดต่างๆ	

คุณลักษณะสภาพฉนวน
Insulation Condition

ลำดับที่ Item	รายการ Description	ผลการตรวจสภาพ Condition			ข้อควรปฏิบัติ Treatment
1	ค่าความเป็นฉนวน Insulation Resistance	แรงสูง-แรงต่ำ Pri. - Sec.	3.00	จิกกะโอมห์	
		แรงสูง-ดิน Pri. - E	2.28	จิกกะโอมห์	Tester :
		แรงต่ำ-ดิน Sec. - E	2.22	จิกกะโอมห์	
2	น้ำมัน Insulating Oil	ที่ดูน้ำมัน Level Geuge	☐ เปลี่ยน (change) ☐ OK	ผงกันความชื้น Silicagel	☐ เปลี่ยน (change) ☐ OK	ระดับน้ำมัน Oil Level	☐ เติม (fill) ☑ OK

		ครั้งที่ 1 No.1	ครั้งที่ 2 No.2	ครั้งที่ 3 No.3	ครั้งที่ 4 No.4	ครั้งที่ 5 No.5	ค่าเฉลี่ย Average
2.1	ค่าความเป็นฉนวนน้ำมัน Oil Dielectric Strength (Kv) (ASTM D877)	60	60	60	60	60	60.00

มาตรฐานการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างที่ 1 _____ KV/2.5 mm._____
Criterion For Statistical Consistency

ครั้งที่ 6 No.6	ครั้งที่ 7 No.7	ครั้งที่ 8 No.8	ครั้งที่ 9 No.9	ครั้งที่ 10 No.10	ค่าเฉลี่ยรวม Total Average

ผลทดสอบ Test Result 60.00 KV/2.5 mm. ค่ากำหนด > 30 KV/2.5 mm.

2.2	ค่าความเป็นกรดน้ำมัน Neutralization Number Max.	(mg KOH/g)	น้ำมัน Oil _____	ค่ากำหนด Standard < 0.50 mg KOH/g

Comment : ได้ดำเนินการวัดค่าความปนต้านทานของขดลวด HV-LV ได้ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ที่ต้องมากกว่า 500 เมกะโอห์ม, วัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน เฉลี่ยได้ 60 KV./2.5 mm. ซึ่งได้มาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด ที่ต้องได้มากกว่า 30 KV/2.5 mm. จากการตรวจเช็คพบบุชชิ่งแรงสูงเฟส AB ผิด,คอนเนคเตอร์แรงต่ำผิด และได้ดำเนินการทำความสะอาดกวดขันขั้วต่อสายตามจุดต่าง ๆ

ค่ากราวด์ลินแรงสูง 4.79 โอมห์
ค่ากราวด์ลินแรงต่ำ 1.57 โอมห์

หมายเหตุ: ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงเฟส AB ใหม่ และเปลี่ยนซีลยางแรงต่ำ-แรงสูงใหม่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

ลูกค้า Customer	เจ้าหน้าที่ Checker	วันที่ Date

เอกสารประกอบในรายงานตรวจสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า

ดีคอนโด นิ่ม เชียงใหม่

1. อาคาร C หม้อแปลงขนาด 800 KVA, 3P, 50Hz, 22KV.-400/230V. หมายเลขเครื่อง FI231204

PEA. 58-108114 ปี 2015 ยี่ห้อ เจริญชัย

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ตรวจเช็คปะเก็นหรือซีลยาง และบุชชิ่งแรงต่ำ-แรงสูง

☐ แรงต่ำ ปกติ ☐ แรงสูง ปกติ

☑ แรงต่ำ ควรแก้ไข ☑ แรงสูง ควรแก้ไข

ข้อเสนอแนะ ซีลยางแรงต่ำ-แรงสูงเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนซีลยางใหม่

ตรวจเช็คจุดต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ พบบุชชิ่งแรงสูงเฟส A,B สึก ควรเปลี่ยนบุชชิ่งแรงสูงใหม่, คอนเนคเตอร์แรงต่ำมีรอยดึง และดำเนินการกวดขันน็อตและทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ

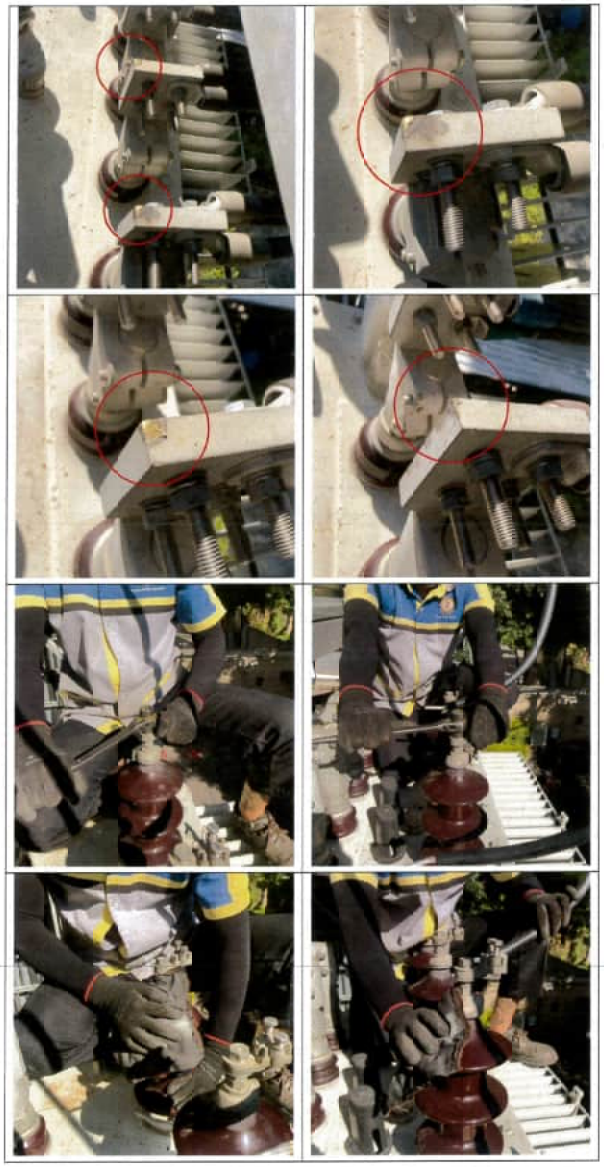

วัดค่าความต้านทานของขดลวด

ความต้านทานของขดลวดแรงสูง-แรงต่ำ	ความต้านทานของขดลวดแรงสูง-กราวด์
ความต้านของขดลวดแรงต่ำ-กราวด์	

วัดค่ากราวด์ดินแรงสูง-แรงต่ำ

วัดค่าความเป็นฉนวนของน้ำมัน

รายงานการตรวจสภาพตู้ MDB

– ผลการตรวจสภาพตู้ MDB

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM Location : ต.ท่าศาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
CUSTOMER : D Condo NIM Panel : อาคารA

LOW VOLTAGE

1 TECHNICAL DATA

Manufacture	Legrand	Year :	
Air circuit breaker Type	DPX3	Air Circuit Breaker Serial no. :	
Rated Voltage Un	690. V	Rated Current In	1250. A
Isc	20. KA	Pole	3P
		Trip Unit Type	-

2 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

		Checked
1. Check name plate and tag		✓
2. Check all grounding joint		✓
3. Check and measurement grounding system	= 1.24 Ohm	✓
4. Retighten bolt and nut		✓
5. check color and touch up paint		✓
6. Machnical operation check for On/Off ACB		✓
7. Check instrument, pilot lamp indicator and lighting		✓
8. Check PVC cover for bus bar		✓
9. Operation check of LV Load break switch with fuse		✓
10. Check phase sequence of main bus bar		✓
11. Bus bar insulation test (see below test result)		✓

3 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

Apply voltage test V — Checked

Phase	Result (M-Ohm)
L1 - L2+L3+G	
L2 - L1+L3+G	
L3 - L1+L2+G	

4 TREATMENT / MAINTENANCE

	Checked
1. Housing cleaning	✓
2. Color painting	✓

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name	[redacted]		
Signature	[redacted]		
Date	[redacted]		

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM Location : ต.ท่าศาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
CUSTOMER : D Condo NIM Panel : อาคารA

LOW VOLTAGE SWITCHGEAR

5 RELAY TEST AND SETTING

Relay type : In 1250

Relay setting

Long Time	Ir =	0.4	Long Time delay (tr) =		Sec
Short time	Isd =	1.5	Long Time delay (tsd) =		Sec
Instantaneous	I =		and curve		
Ground Fault	Ig =	A	Ground Fault		Sec
			Delay (th) and curve		

Testing :

	Testing	As found	Should be	Trip indicator should go on
Long Time	2Ir			
	4Ir			
	6 Ir			
Short time	6Ir			
Instantaneous	8Ir			
Ground Fault	2Ih			

Responsibility	[redacted]	Witnessed	Witnessed
Company			
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร A

LOW VOLTAGE SWITCHGEAR

FEEDER	DETAIL		TEST PHASE SEQUENCE
Circuit no. 1	Manufacture	Legrand	Clock wise
MainCap	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	500AT/630AF	
	Setting current	500 A.	
Circuit no. 2	Manufacture	Btichino	Clock wise
DB1&MP1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	125AT/250AF	
	Setting current	125 A.	
Circuit no. 3	Manufacture	Legrand	Clock wise
ห้างทองฯ	Type	Breaker	
	Ratec AT/AF	320AT/400AF	
	Setting current	320 A.	
Circuit no. 4	Manufacture	Btichino	Clock wise
LP	Type	Breaker	
	Ratec AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 5	Manufacture	Btichino	Clock wise
LP2	Type	Breaker	
	Ratec AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 6	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-LIFT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	80AT/100AF	
	Setting current	80 A.	
Circuit no. 7	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-CWP	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	

Responsibility	[redacted]	Witnessed	Witnessed
Company			
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร A

LOW VOLTAGE SWITCHGEAR

FEEDER	DETAIL		TEST PHASE SEQUENCE
Circuit no. 8	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-WWT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	30AT/50AF	
	Setting current	30 A.	
Circuit no. 9	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-PBS1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	20AT/50AF	
	Setting current	20 A.	
Circuit no. 10	Manufacture	Btichino	Clock wise
SPARE	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	80AT/100AF	
	Setting current	80 A.	
Circuit no. 11	Manufacture	Btichino	Clock wise
SPARE	Type	Breaker	
	Ratec AT/AF	30AT/50AF	
	Setting current	30 A.	
Circuit no. 12	Manufacture	Btichino	Clock wise
SPARE	Type	Breaker	
	Ratec AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 13	Manufacture	Legrand	
BUSDUCT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	1000AT/1000AF	
	Setting current	1000 A.	
Circuit no. 14	Manufacture		
	Type		
	Rated AT/AF		
	Setting current		

Responsibility	[redacted]	Witnessed	Witnessed
Company			
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร A

LCW VOLTAGE SWITCHGEAR

		Checked
1 VOLT METER	= 1 Unit	
Mfg./Type	IME/RQ96	✓
Range	0-500 VAC Class 1.5	
Reading Value	V1n = 235 V. V2n = 236 V. V3n = 236 V.	
2 AMP METER	= 1 Unit	
Mfg./Type	IME/AN3M252C	✓
Range	960 A Maximun demand	
Reading Value	L1 = 80 A L2 = 90 A L3 = 90 A	
Max Value	L1 = A L2 = A L3 = A	
3 VOLT SELECTOR SWITCH	= 1 Unit	
Mfg./Type	Telemecanique/K1F027M	✓
Range	Volt meter switch with 7 position	
4 CURRENT TRANSFORMER	= 3 Unit	
Mfg./Type	IME/TA55	✓
Range	1200/5	
5 PILOT LAMP	= 3 Unit	
Mfg./Type	Panel mtd./Telemecanique/ZBV-M6	✓
Range	-	
6 CONTROL FUSE	= 9 Unit	
Mfg./Type		✓
Range		
7 POWER PLUG 3 PHASE	= Unit	
Mfg./Type		
Range		
8 POWER PLUG 1 PHASE	= Unit	
Mfg./Type		
Range		

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร A

ENCLOSURE FOR TRANSFORMER AND UNIT SUBSTATION

1 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST	Checked
1. Check name plate and tag	✓
2. Check all grounding joint	✓
3. Check and measurement grounding system = 1.24 Ohm	✓
4. Retighten bolt and nut	✓
5. check color and touch up paint	✓

2 TREATMENT / MAINTENANCE	Checked
1. Transformer foundation cleaning	✓
2. Color painting	✓

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

โครงการ งานบำรุงรักษาตู้ MDB

เจ้าของโครงการ Dcondo Nim Chiangmai

1.เป่าฝุ่นละออง ภายใน ภายนอก และรอบบริเวณตู้MDB. **อาคารA**		
2.เช็ดทำความสะอาดภายนอก-ภายในและรอบบริเวณตู้MDB. **อาคารA**		
3.ตรวจเช็คน็อตสกรูขุดต่อต่างๆและทำการขันให้แน่น **อาคารA**		

โครงการ งานบำรุงรักษาตู้ MDB

เจ้าของโครงการ Dcondo Nim Chiangmai

4. ตรวจเช็คการทำงานของ CAFACITOR BANK **อาคารA**		
5. ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าL-N และL-L **อาคารA**		
6.ตรวจวัดค่าความต้านทานดินและส่องความร้อนจุดต่อต่างๆ **อาคารA**		
7.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตู้MDB. **อาคารA**		

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร3

LOW VOLTAGE

1 TECHNICAL DATA

Manufacture	Legrand	Year :	
Air circuit breaker Type	DPX3	Air Circuit Breaker Serial no. :	
Rated Voltage Un	690. V	Rated Current In	1250. A
Isc	20. KA	Pole	3P
		Trip Unit Type	-

2 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

	Checked
1. Check name plate and tag	✓
2. Check all grounding joint	✓
3. Check and measurement grounding system = 1.82 Ohm	✓
4. Retighten bolt and nut	✓
5. check color and touch up paint	✓
6. Machnical operation check for On/Off ACB	✓
7. Check instrument pilot lamp indicator and lighting	✓
8. Check PVC coverfor bus bar	✓
9. Operation check of LV Load break switch with fuse	✓
10. Check phase seqvence of main bus bar	✓
11. Bus bar insulation test (see below tes: result)	✓

3 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

Appy voltage test _____ V — Checked

Phase	Result (M-Ohm)
L1 - L2+L3+G	
L2 - L1+L3+G	
3 - L1+L2+G	

4 TREATMENT / MAINTENANCE

	Checked
1. Housing cleaning	✓
2. Color painting	✓

Responsibility	[redacted]	Witnessed	Witnessed
Company			
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร3

LOW VOLTAGE SWITCHGEAR

5 RELAY TEST AND SETTING

Relay type : _____ In 1250.

Relay setting

Long Time	Ir =	0.4	Long Time delay (tr) =		Sec
Short time	Isd =	1.5	Long Time delay (tsd) =		Sec
Instantaneous	I =		and curve		
Ground Fault	Ig =	A	Ground Fault		Sec
			Delay (tf) and curve		

Tesing :

	Testing	As found	Should be	Trip indicator should go on
Long Time	2Ir			
	4Ir			
	6 Ir			
Short time	6Ir			
Instantaneous	8Ir			
Ground Fault	2Ih			

Responsibility	[redacted]	Witnessed	Witnessed
Company			
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATICN

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร8

FEEDER PROTECTION

FEEDER	DETAIL		TEST PHASE SEQUENCE
Circuit no. 1	Manufacture	Legrand	Clock wise
ManCap	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	500AT/630AF	
	Setting current	500 A.	
Circuit no. 2	Manufacture	Btichino	Clock wise
DB1&MP1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	125AT/250AF	
	Setting current	125 A.	
Circuit no. 3	Manufacture	Legrand	Clock wise
สำรองไว้	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	320AT/400AF	
	Setting current	320 A.	
Circuit no. 4	Manufacture	Btichino	Clock wise
LP1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 5	Manufacture	Btichino	Clock wise
LP2	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 6	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-LIFT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	80AT/100AF	
	Setting current	80 A.	
Circuit no. 7	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-CWP	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTICN AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร3

FEEDER PROTECTION

FEEDER	DETAIL		TEST PHASE SEQUENCE
Circuit no. 8	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-WWT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	30AT/50AF	
	Setting current	30 A.	
Circuit no. 9	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-PBS1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	20AT/50AF	
	Setting current	20 A.	
Circuit no. 10	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-RTP	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 11	Manufacture	Btichino	Clock wise
SPARE	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	80AT/100AF	
	Setting current	80 A.	
Circuit no. 12	Manufacture	Btichino	Clock wise
SPARE	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	30AT/50AF	
	Setting current	30 A.	
Circuit no. 13	Manufacture	Btichino	
SPARE	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 14	Manufacture	Legrand	
BUSDUCT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	100AT/1000AF	
	Setting current	1000 A.	

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATICN

ERECTION SITE : D Condo NIM Location : ต.ท้ำต่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
CUSTOMER : D Condo NIM Panel : อาคาร8

METERING DEVICE

		Checked
1 VOLT METER	= 1 Unit	
Mfg./Type	IME/RQ96	✓
Range	0-500 VAC Class 1.5	
Reading Value	V1n = 235 V. V2n = 234 V. V3n = 234 V.	
2 AMP METER	= 1 Unit	
Mfg./Type	IME/AN3M252C	✓
Range	999 A Maximum demand	
Reading Value	L1 = 70 A L2 = 80 A L3 = 70 A	
Max Value	L1 = A L2 = A L3 = A	
3 VOLT SELECTOR SWITCH	= 1 Unit	
Mfg./Type	Telemecanique/K1F027M	✓
Range	Volt meter switch with 7 position	
4 CURRENT TRANSFORMER	= 3 Unit	
Mfg./Type	IME/TA55	✓
Range	1200/5	
5 PILOT LAMP	= 3 Unit	
Mfg./Type	Panel mtd./Telemecanique/ZBV-M6	✓
Range	-	
6 CONTROL FUSE	= 9 Unit	
Mfg./Type		✓
Range		
7 POWER PLUG 3 PHASE	= Unit	
Mfg./Type		
Range		
8 POWER PLUG 1 PHASE	= Unit	
Mfg./Type		
Range		

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM Location : ต.ท้ำต่ำม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
CUSTOMER : D Condo NIM Panel : อาคาร3

ENCLOSJRE FOR TRANSFORMER AND UNIT SUBSTATION

1 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST	Checked
1. Check name plate and tag	✓
2. Check all grounding joint	✓
3. Check and measurement grounding system = 1.82 Ohm	✓
4. Reighten bolt and nut	✓
5. check color and touch up paint	✓
2 TREATMENT / MAINTENANCE	**Checked**
1. Transformer foundation cleaning	✓
2. Color painting	✓

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

โครงการ งานบำรุงรักษาตู้ MDB

เจ้าของโครงการ Dcondo Nim Chiangmai

1.เป่าฝุ่นละอองภายใน ภายนอก และรอบบริเวณตู้MDB. **อาคารB**		
2. เช็ดทำความสะอาดภายนอก-ภายในและรอบบริเวณตู้MDB. **อาคารB**		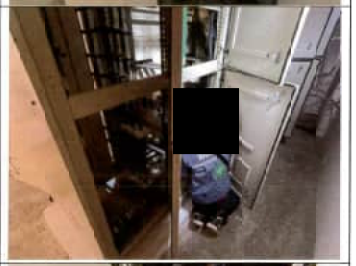
3.ตรวจเช็คน็อตสกรูชุดต่างๆและทำการขันให้แน่น **อาคารB**		

โครงการ งานบำรุงรักษาตู้ MDB

เจ้าของโครงการ Dcondo Nim Chiangmai

4. ตรวจเช็คการทำงานของ CAPACITOR BANK **อาคารB**		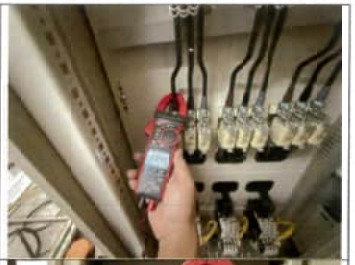
5. ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าL-N และL-L **อาคารB**		
6.ตรวจวัดค่าความต้านทานดิน.และส่องความร้อนจุดต่อต่างๆ **อาคารB**		
7.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตู้MDB. **อาคารB**		

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM Location : ต.ท่าผ่าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
CUSTOMER : D Condo NIM Panel : อาคาร D

LOW VOLTAGE

1 TECHNICAL DATA

Manufacture	Legrand		Year :		
Air circuit breaker Type	DPX3		Air Circuit Breaker Serial no. :		
Rated Voltage Un	690.	V	Rated Current In	1250.	A
Isc	20.	KA	Pole	3P	
			Trip Unit Type	-	

2 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

		Checked
1. Check name plate and tag		✓
2. Check all grounding joint		✓
3. Check and measurement grounding system	= 0.34 Ohm	✓
4. Reighten bot and nut		✓
5. check color and touch up paint		✓
6. Machnical operation check for On/Off ACB		✓
7. Check instrumenr pilo: lamo indcator and lighting		✓
8. Check PVC cover for bus bar		✓
9. Operation check of LV Load break switch with fuse		✓
10. Check phase sequence of main bus bar		✓
11. Bus bar insulation test (see below test result)		✓

3 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST

Apply voltage test _____ V — Checked

Phase	Result (M-Ohm)
L1 - L2+L3+G	
L2 - L1+L3+G	
L3 - L1+L2+G	

4 TREATMENT / MAINTENANCE

	Checked
1. Housing cleaning	✓
2. Color painting	✓

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM Location : ต.ท่าผ่าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
CUSTOMER : D Condo NIM Panel : อาคาร D

LOW VOLTAGE SWITCHGEAR

5 RELAY TEST AND SETTING

Relay type : _____ In 1250.

Relay setting

Long Time	Ir =	0.4	Long Time delay (tr) =		Sec
Short time	Isd =	1.5	Long Time delay (tsd) =		Sec
Instantaneous	I =		and curve		
Ground Fault	Ig =	A	Ground Fault		Sec
			Delay (th) and curve		

Testing :

	Testing	As found	Shound be	Trip indicator should go on
Long Time	2Ir			
	4Ir			
	6 Ir			
Short time	8Ir			
Instantaneous	8Ir			
Ground Fault	2Ir			

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร C

FEEDER PROTECTION

FEEDER	DETAIL		TEST PHASE SEQUENCE
Circuit no. 1	Manufacture	Legrand	Clock wise
MainCap	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	500AT/630AF	
	Setting current	500 A.	
Circuit no. 2	Manufacture	Btichino	Clock wise
DB1&MP1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	125AT/250AF	
	Setting current	125 A.	
Circuit no. 3	Manufacture	Legrand	Clock wise
ห้างนคลาง	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	320AT/400AF	
	Setting current	320 A.	
Circuit no. 4	Manufacture	Btichino	Clock wise
LP1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 5	Manufacture	Btichino	Clock wise
LP2	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 6	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-LIFT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	80AT/100AF	
	Setting current	80 A.	
Circuit no. 7	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-CWP	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อาคาร C

FEEDER PROTECTION

FEEDER	DETAIL		TEST PHASE SEQUENCE
Circuit no. 8	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-WWT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	30AT/50AF	
	Setting current	30 A.	
Circuit no. 9	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-PBS1	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	20AT/50AF	
	Setting current	20 A.	
Circuit no. 10	Manufacture	Btichino	Clock wise
MCC-RTP	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 11	Manufacture	Btichino	Clock wise
LPG	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	50AT/100AF	
	Setting current	50 A.	
Circuit no. 12	Manufacture	Btichino	Clock wise
LPD.	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	80AT/100AF	
	Setting current	80 A.	
Circuit no. 13	Manufacture	Btichino	
MCC-JP	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	30AT/50AF	
	Setting current	30 A.	
Circuit no. 14	Manufacture	Legrand	
BUSDUCT	Type	Breaker	
	Rated AT/AF	1,000AT/1,000AF	
	Setting current	1,000A.	

Responsibility		Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date	30 NOV 2023		

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ท่าศาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อพารท์C

METERING DEVICE

		Checked
1 VOLT METER	= 1 Unit	
Mfg./Type	IME/RQ96	✓
Range	0-500 VAC Class 1.5	
Reading Value	V1n = 233 V. V2n = 234 V. V3n = 234 V.	
2 AMP METER	= 1 Unit	
Mfg./Type	IME/AN3M252C	✓
Range	960 A. Maximum demand	
Reading Value	L1 = 70 A L2 = 80 A L3 = 70 A	
Max Value	L1 = A L2 = A L3 = A	
3 VOLT SELECTOR SWITCH	= 1 Unit	
Mfg./Type	Telemecanique/K1F027M	✓
Range	Volt meter switch with 7 position	
4 CURRENT TRANSFORMER	= 3 Unit	
Mfg./Type	IME/TA55	✓
Range	1200/5	
5 PILOT LAMP	= 3 Unit	
Mfg./Type	Panel mtd./Telemecanique/ZBV-M6	✓
Range	-	
6 CONTROL FUSE	= 9 Unit	
Mfg./Type		✓
Range		
7 POWER PLUG 3 PHASE	= Unit	
Mfg./Type		
Range		
8 POWER PLUG 1 PHASE	= Unit	
Mfg./Type		
Range		

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

FIELD INSPECTION AND TEST RECORD FOR UNIT SUBSTATION

ERECTION SITE : D Condo NIM
CUSTOMER : D Condo NIM
Location : ต.ท่าศาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Panel : อพารท์C

ENCLOSURE FOR TRANSFORMER AND UNIT SUBSTATION

1 VISUAL INSPECTION AND FUNCTION TEST	Checked
1. Check name plate and tag	✓
2. Check all grounding joint	✓
3. Check and measurement grounding system = 0.34 Ohm	✓
4. Retighten bolt and nut	✓
5. check color and touch up paint	✓

2 TREATMENT / MAINTENANCE	Checked
1. Transformer foundation cleaning	✓
2. Color painting	✓

Responsibility	Tested	Witnessed	Witnessed
Company	[redacted]		
Name			
Signature			
Date			

โครงการ งานบำรุงรักษาตู้ MDB

เจ้าของโครงการ Dcondc Nim Chiangmai

1.เป่าฝุ่นละออง ภายใน ภายนอก และรอบบริเวณตู้MDB. อาคารC		
2. เช็ดทำความสะอาดภายนอก-ภายในและรอบบริเวณตู้MDB. อาคารC		
3.ตรวจเช็คน็อตสกรูจุดต่อต่างๆและทำการขันให้แน่น อาคารC		

โครงการ งานบำรุงรักษาตู้ MDB

เจ้าของโครงการ Dcondc Nim Chiangmai

4. ตรวจเช็คการทำงานของ CAPACITOR BANK อาคารC		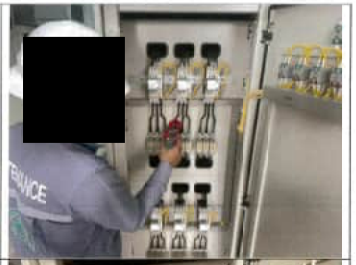
5. ตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าL-N และL-L อาคารC		
6.ตรวจวัดค่าความต้านทานดินและส่องความร้อนจุดต่อต่างๆ อาคารC		
7.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตู้MDB. อาคารC		

ภาคผนวก ข-14

แจ้งรายงานผลสำรวจความเสียหายหลังแผ่นดินไหว

นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด นิม
239 หมู่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร 098-3864066

ที่ DC-NIM. 003/04/2568

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งรายงานผลสำรวจความเสียหายหลังแผ่นดินไหว อาคารชุด ดีคอนโด นิม

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลสำรวจความเสียหายของอาคารหลังแผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงจนรับรู้แรงสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างใน จังหวัดเชียงใหม่ นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ได้มีทีมวิศวกร จากบริษัทแสนสิริ วิศวกรรับอนุญาตจาก สภาวิศวกร นายเชิดชัย เครือปัญญา เลขที่ ภย.55412 ให้เข้าตรวจสอบหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ผลการตรวจสอบ ไม่พบความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของอาคาร ทั้งเสา คาน พื้น ไม่พบร่องรอยความเสียหายหรือสัญญาณอันจะมีผลให้ลดความแข็งแรงของอาคาร และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถใช้งานอาคารได้

ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด จึงได้แนบภาพรายการสำรวจ เพื่อแจ้งมายังเทศบาล ตำบลฟ้าฮ่าม ให้รับทราบตามหนังสือที่ท่านร้องขอมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการอาคาร
นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด นิม

สำเนาเรียน : -ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด นิม
-ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ติดต่อประสานงาน : คุณพรรณี เล่งวงศ์ ผู้จัดการอาคาร
โทรศัพท์ 052-081-731
E-Mail : PM-DC-NIM@PLUS.CO.TH

ผู้ตรวจสอบอาคาร