

ภาคผนวกที่ 5

แบบรายงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แบบรายงาน
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System)



ณ. โครงการ : OZO CHAWENG SAMUI
วันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 5



แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ชื่อโครงการ : โรงแรม OZO Chaweng Samui
ที่อยู่ : เลขที่ 11134 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
ชื่ออาคาร : OZO Chaweng Samui
TEL : 077-915-200

เจ้าของอาคาร หรือผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ : คุณเอกชัย นาคดำ
เบอร์ติดต่อ : 092-642-5646

ลายเซ็น

(ผู้แทนหรือเจ้าของอาคาร)

()



อุปกรณ์ควบคุม

ยี่ห้อ : NOTIFIER

รุ่น : NFS2-640E จำนวน 2 loop

วันที่ปฏิบัติการตรวจสอบ

วันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ชื่อผู้ตรวจสอบ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายอนิรุต หนูช | ตำแหน่ง Technician เบอร์ติดต่อ 081-358-6076 |
| 2. นายณรงค์ศักดิ์ ไชยชาญ | ตำแหน่ง Technician เบอร์ติดต่อ 085-484-4147 |

รายชื่อผู้ที่ติดต่อได้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณศิวกร พงศ์ชินธุธิ์ | ตำแหน่ง Sale Manager เบอร์ติดต่อ 081-358-6046 |
|--------------------------|---|



รายงานบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(CLEANING & MAINTENANCE)

1. ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

➤ ตรวจสอบเช็คสภาพและการทำงาน

- ทดสอบการทำงาน ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- แบตเตอรี่เช็คสภาพโดยการมองหาขั้วบกร่องของแบตเตอรี่, ทำการวัดไฟ, ทดสอบการจ่ายไฟของแบตเตอรี่และการชาร์จไฟ (Charge Battery)
- ทดสอบฟังก์ชันการหน่วงเวลาแจ้งเตือน
- จัดระเบียบสายไฟ, การขันน็อตตรงเทอร์มินอลและเข้าสายไฟให้แน่น

➤ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้





- ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ
- ตรวจสอบระดับแรงดันที่ผู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ตรวจสอบแบตเตอรี่และที่ชุดพาวเวอร์ซัพพลาย
- ตรวจสอบระบบสายไฟและขั้วต่อต่างๆ



ภาพการปฏิบัติงาน

ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(Fire Alarm Control Panel)


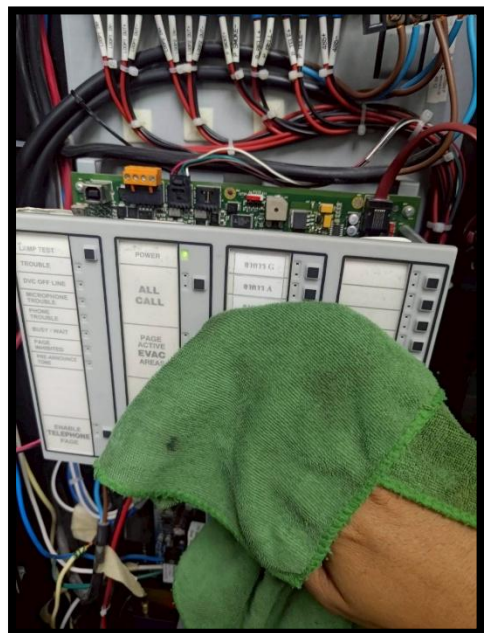
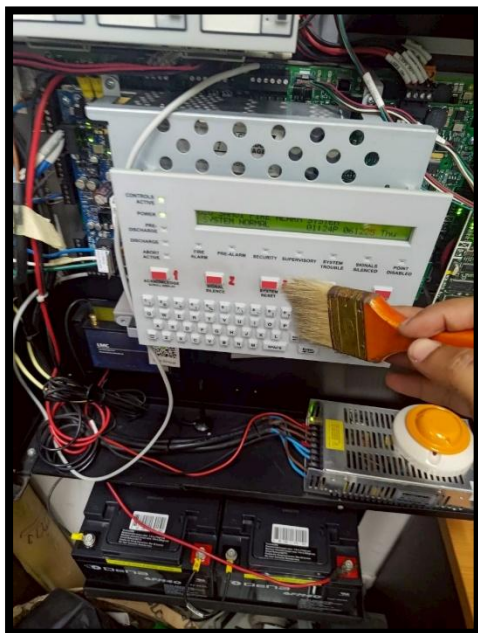
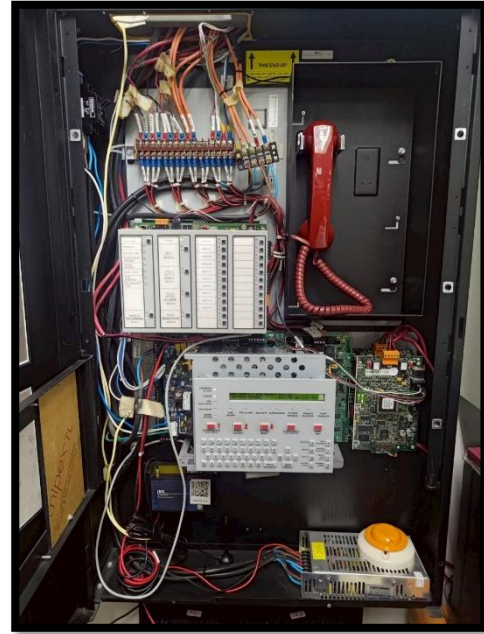
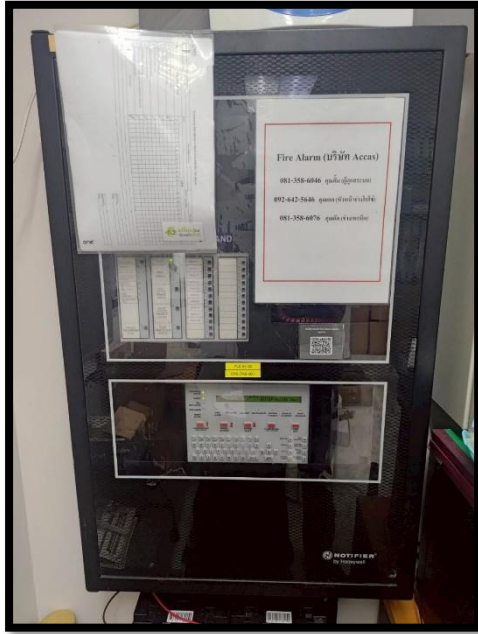




ภาพการปฏิบัติงาน

ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้

(Graphic Annunciator)

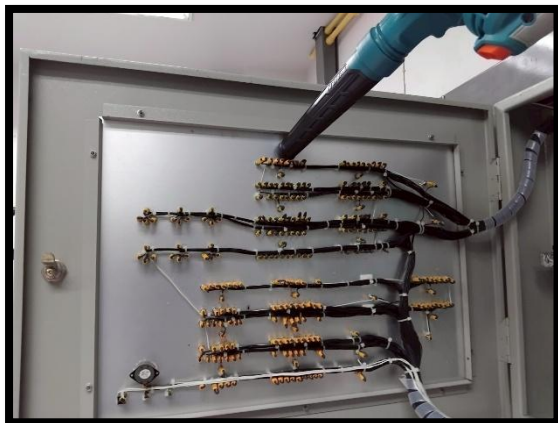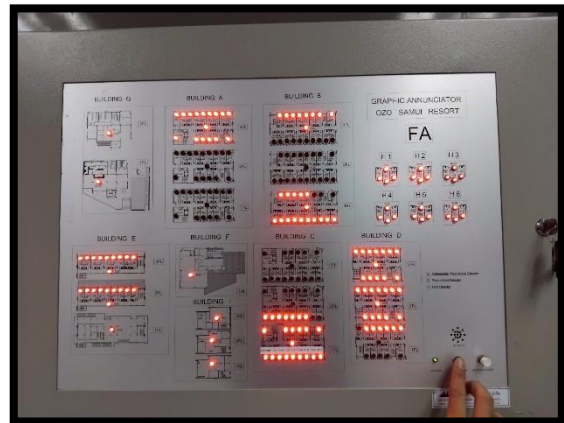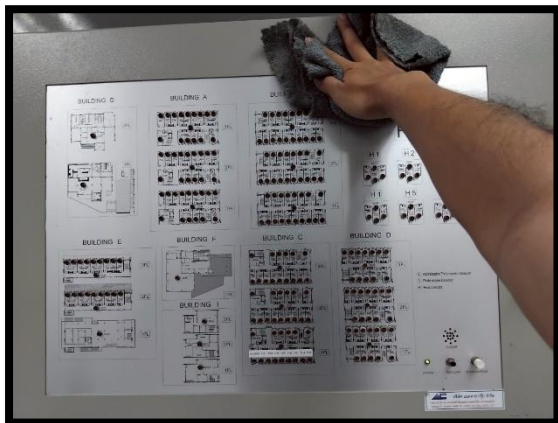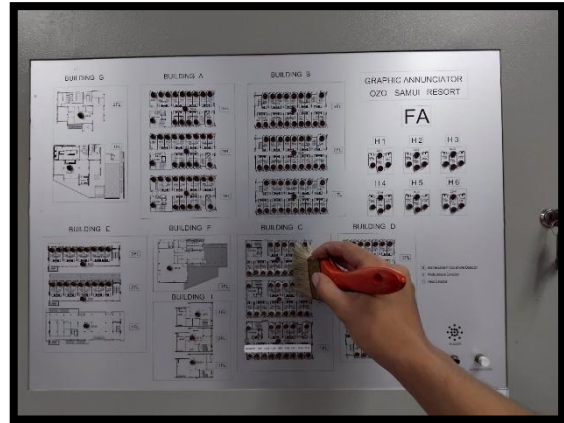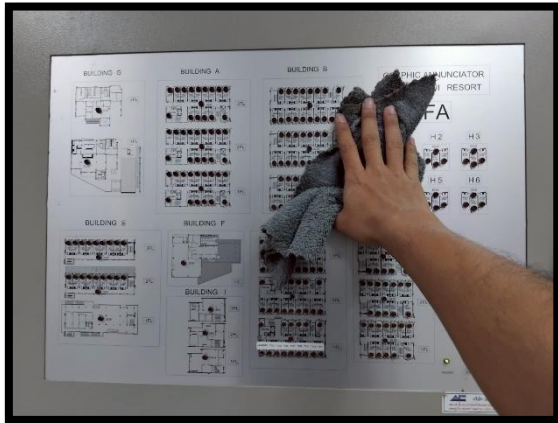



2. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

ชนิด Photo Electric ยี่ห้อ Notifier

- Test การทำงาน
- เช็ควงจรอุปกรณ์
- ใช้เครื่องเป่าทำความสะอาด Smoke Detector
- ตรวจสอบการทำงานของ Smoke Detector

ภาพการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)






3. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบใช้มือดึง

ชนิด Pull Down ยี่ห้อ Notifier

- Test การทำงาน
- เช็ควงจรอุปกรณ์
- ถอดทำความสะอาด Manual
- ตรวจสอบการทำงานของ Manual

ภาพการปฏิบัติงาน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือแบบใช้มือดึง (Manual Pull Station)

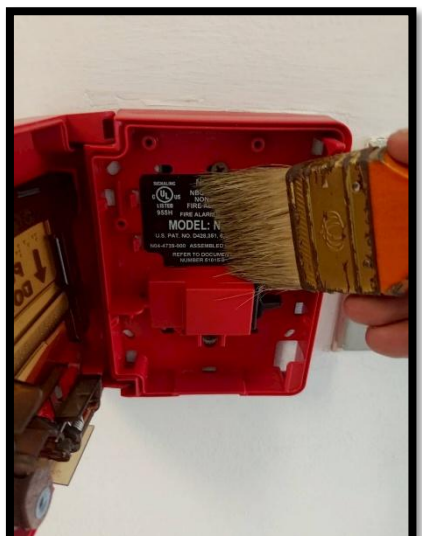



4. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงหรือแสง


ชนิด Horn and Strobe ยี่ห้อ Notifier

- Test การทำงาน
- เช็คสภาพอุปกรณ์
- ทำความสะอาด Horn and Strobe
- ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของ Horn and Strobe

ภาพการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงหรือแสง

(Horn and Strobe)

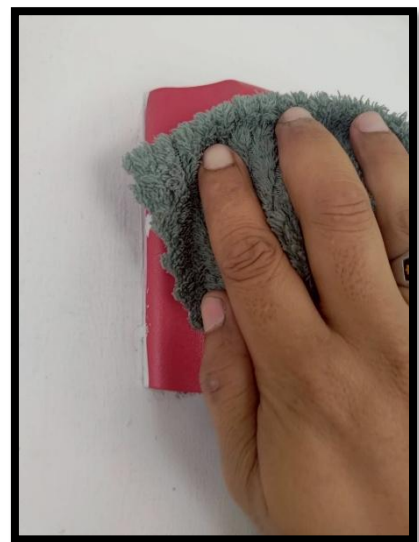



หมายเหตุ

กรณี Test แล้วพบข้อบกพร่อง

1. อุปกรณ์ทดสอบแล้วไม่ทำงาน
 - ทำการวัดไฟ
 - เช็ค่า R หาความต้านทาน
 - หาอุปกรณ์เครื่องตรวจจับตัวสุดท้ายที่เสีย
 - หาแนวทางแก้ไข
2. สรุปและบันทึกจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในการ Test อุปกรณ์
3. ถ่ายภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี (ทั้งก่อนทำและหลังทำ) งาน Maintenance

ข้อเสนอแนะ

การดูแลและตรวจเช็คระบบ

1. ในกรณีที่สายขาดให้ทำการตรวจสอบว่าสายขาดที่ใดแล้วซ่อมแซมให้เรียบร้อย
2. ระบบ Fire Alarm ต้องมีการ Maintenance ระบบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มี

การเตรียมพร้อมในการทำงาน

3. ตู้ FCP ต้องอยู่ในสภาวะปกติตลอดเวลา ถ้ามีเหตุผิดปกติต้องมีการแก้ไขโดยด่วน



ตารางการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ลำดับ	อุปกรณ์	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ไม่มี	วิธีการทดสอบ
1	อุปกรณ์ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) (ก) หอจดไฟ หรือหอจด LED (ข) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (Primary Power Supply)	✓ ✓			- หอจดไฟหรือหอจด LED ต้องทดสอบว่าใช้งานได้ - แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่น กระดิ่งทำงานทุกตัวอย่างต่อเนื่องได้ โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
2	แบตเตอรี่ – การทดสอบทั่วไป (ก) การตรวจด้วยสายตา (ข) การเปลี่ยนแบตเตอรี่	✓		✓	- ตรวจสอบโดยการปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เพื่อตรวจสอบไฟจากแบตเตอรี่ ให้มีความสามารถจ่ายไฟให้ระบบในสภาวะแจ้งเหตุได้ - ตรวจสอบรอยรั่ว และความแน่นของขั้ว สภาพโครงสร้างของตัวแบตเตอรี่ พร้อมทั้งทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วย - เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิตหรือเปลี่ยนเมื่อไม่สามารถประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่มีแรงดันตามข้อกำหนดของผู้ผลิตได้
3	สัญญาณขัดข้องต่าง ๆ บนแผงควบคุม (ก) สัญญาณเสียง และแสง (Audible & Visual) (ข) สวิตช์ตัดสัญญาณ (Disconnect Switch)	✓ ✓			- ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณขัดข้อง และสัญญาณปรับตั้งใหม่ (Reset) กรณีสวิตช์เจ็บบเสียงเป็นแบบกดค้าง ต้องคืนสภาพปกติเมื่อแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบแล้ว - กรณีที่แผงควบคุมมีสวิตช์ตัดสัญญาณอุปกรณ์ตรวจสอบต้องตรวจสอบสวิตช์ตัดสัญญาณว่าอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องหรือไม่ หรือให้ตรวจสอบสัญญาณขัดข้องอื่นเนื่องจากสวิตช์ตัดสัญญาณอยู่ติดสถานะ
4	แผงแสดงผลระยะไกล(Graphic Annunciator)	✓			ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5	อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (ก) สวิตช์สัญญาณแจ้งเหตุระบบดับเพลิง (ข) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) (ค) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (ง) อุปกรณ์ตรวจจับควัน	✓ ✓ ✓ ✓			- ทดสอบการทำงานของสวิตช์โดยทางไฟฟ้า หรือทางกลว่าสามารถส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมได้ - ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อน - ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน อุปกรณ์ตรวจจับควันต้องทดสอบ ณ จุดติดตั้งโดยใช้ควัน หรือ ก๊าซเสมือนควัน
6	อุปกรณ์แจ้งเหตุ (ก) ระบบแจ้งเหตุเฉพาะโซนที่เกิดเหตุ (ข) ระบบแจ้งเหตุพร้อมกันทุกโซนที่มี (ค) อุปกรณ์หน่วงเวลาก่อนแจ้งเหตุ	✓ ✓ ✓			- ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน - ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน - ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงาน



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร: Building A		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640	
ต.ป่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR	
☐ Hard-Wire		จำนวน		ZONE		วันที่ : 10 มิ.ย. 68					วันที่ : 10 มิ.ย.68	
☒ Multiplex		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.
Floor	Module Type	ADRES S	LO OP	ชื่อผู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	
1 FL	FZM	M016	1	S	หน้าลิฟท์	✓	✓	✓	✓			DZ-GA
1 FL	FZM	M016	1	S	หน้าห้อง EE	✓	✓	✓	✓			DZ-GA
1 FL	FZM -FCM	M016	1	M+B	หน้าห้อง EE	✓	✓	✓	✓			DZ-GA
1 FL	FZM	M016	1	S	หน้าห้อง 2108	✓	✓	✓	✓			DZ-GA
1 FL	FZM-FCM	M016	1	M+B	ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓			DZ-GA
1 FL	FZM	M016	1	S	หน้าห้อง 2114	✓	✓	✓	✓			DZ-GA
2 FL	FZM	M017	1	S	หน้าห้อง 2220	✓	✓	✓	✓			DZ-2A
2 FL	FZM-FCM	M017	1	M+B	ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓			DZ-2A
2 FL	FZM	M017	1	S	หน้าห้อง 2208	✓	✓	✓	✓			DZ-2A
2 FL	FZM	M017	1	S	หน้าห้อง 2202	✓	✓	✓	✓			DZ-2A
2 FL	FZM-FCM	M017	1	M+B	ข้างลิฟท์	✓	✓	✓	✓			DZ-2A
3 FL	FZM	M018	1	S	หน้าลิฟท์	✓	✓	✓	✓			DZ-3A
3 FL	FZM	M018	1	S	หน้าห้อง 2208	✓	✓	✓	✓			DZ-3A
3 FL	FZM-FCM	M018	1	M+B	ประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓			DZ-3A
3 FL	FZM	M018	1	S	หน้าห้อง 2320	✓	✓	✓	✓			DZ-3A



บริษัท แอคคาส กรุป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร:Building			ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640	
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี							หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR	
☐ Hard-Wire		จำนวน		ZONE		วันที่ : 10 มิ.ย. 68					วันที่ : 10 มิ.ย.68		
		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.	
Floor	Module Type	ADRES S	LO OP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)		
3 FL	FZM-FCM	M030	1	M+B	หน้าห้อง 3320	✓	✓	✓	✓			DZ-3B	
3 FL	FZM	M030	1	S	หน้าห้อง 3319	✓	✓	✓	✓			DZ-3B	
3 FL	FZM	M030	1	S	หน้าห้อง 3308	✓	✓	✓	✓			DZ-3B (อุปกรณ์ทาสีฝ้าติดสนิท) ฝังอยู่ในฝ้า	
3 FL	FZM	M030	1	S	หน้าห้อง 3302	✓	✓	✓	✓			DZ-3B (อุปกรณ์ทาสีฝ้าติดสนิท) ฝังอยู่ในฝ้า	
3 FL	FZM	M030	1	S	หน้าห้อง 3301	✓	✓	✓	✓			DZ-3B	
3 FL	FZM-FCM	M030	1	M+B	ทางขึ้นลงบันได	✓	✓	✓	✓			DZ-3B	
2 FL	FZM-FCM	M029	1	M+B	ทางขึ้นลงบันได	✓	✓	✓	✓			DZ23B	
2 FL	FZM	M029	1	S	หน้าห้อง 3201	✓	✓	✓	✓			DZ-2B	
2 FL	FZM	M029	1	S	หน้าห้อง 3202	✓	✓	✓	✓			DZ-2B	
2 FL	FZM	M029	1	S	หน้าห้อง 3208	✓	✓	✓	✓			DZ-2B	
2 FL	FZM	M029	1	S	หน้าห้อง 3219	✓	✓	✓	✓			DZ-2B	
2 FL	FZM-FCM	M029	1	M+B	หน้าห้อง 3220	✓	✓	✓	✓			DZ-2B	
1 FL	FZM-FCM	M028	1	M+B	หน้าห้อง 3120	✓	✓	✓	✓			D2-GB	
1 FL	FZM	M028	1	S	หน้าห้อง 3119	✓	✓	✓	✓			D2-GB	
1 FL	FZM	M028	1	S	หน้าห้อง 3108	✓	✓	✓	✓			D2-GB	



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร: Building		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640		
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR		
☐ Hard-Wire		จำนวน		ZONE		วันที่ : 10 มิ.ย. 68					วันที่ : 10 มิ.ย. 68		
☒ Multiplex		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.	
Floor	Module Type	ADDRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)		
1 FL	FZM	M028	1	S	หน้าห้อง 3102	✓	✓	✓	✓				D2-GB
1 FL	FZM	M028	1	S	หน้าห้อง 3101	✓	✓	✓	✓				D2-GB (ฐานขึ้นสนิม)
1 FL	FZM	M028	1	M+B	ทางขึ้นลงบันได	✓	✓	✓	✓			D2-GB	



บริษัท แอคคาส กรุป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui					อาคาร:Building		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)				ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640	
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก				ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR		
☐ Hard-Wire		จำนวน			ZONE	วันที่ : 10 มิ.ย. 68				วันที่ : 10 มิ.ย.68		
☒ Multiplex		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.
Floor	Module Type	ADRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	
1 FL	Add	D015	2	S	Room 7120	✓	✓	✓	✓			Building C 7120 Room 1 st
2 FL	Add	D069	2	S	Room 6220	✓	✓	✓	✓			Building D 6220 Room 2ND
3 FL	Add	D081	2	S	Room 6320	✓	✓	✓	✓			Building D 6320 Room 3RD
3 FL	Add	D038	2	S	Room 7306	✓	✓	✓	✓			Building C 7306 Room 3RD
2 FL	Add	D113	1	S	Room 1204	✓	✓	✓	✓			Building E 1204 Room 2RD
3 FL	Add	D032	1	S	Room 2300	✓	✓	✓	✓			Building A 1204 Room 3RD
3 FL	Add	D034	1	S	Room 2302	✓	✓	✓	✓			Building A 2302 Room 3RD
2 FL	Add	D030	1	S	Room 2220	✓	✓	✓	✓			Building A 2220 Room 2RD
2 FL	Add	D068	1	S	Room 3204	✓	✓	✓	✓			Building B 3204 Room 2RD
2 FL	Add	D075	1	S	Room 3211	✓	✓	✓	✓			Building B 3211 Room 2RD
1 FL	Add	D062	1	S	Room 3120	✓	✓	✓	✓			Building B 3120 Room 1 st
1 FL	Add	D056	1	S	Room 3110	✓	✓	✓	✓			Building B 3110 Room 1 st
1 FL	Add	D053	1	S	Room 3107	✓	✓	✓	✓			Building B 3107 Room 1 st
1 FL	Add	D015	1	S	Room 2120	✓	✓	✓	✓			Building A 2120 Room 1 st
1 FL	Add	D005	1	S	Room 2103	✓	✓	✓	✓			Building A 2103 Room 1 st
H1	Add	D100	1	S	Room 4101	✓	✓	✓	✓			Building H1 4101 Room 1 st
H1	Add	D102	1	S	Room 4103	✓	✓	✓	✓			Building H1 4103 Room 1 st



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร:Building		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640		
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR		
☐ Hard-Wire		จำนวน		ZONE		วันที่ : 10 มิ.ย. 68					วันที่ : 10 มิ.ย.68		
		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.	
Floor	Module Type	ADDRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)		
H2	Add	D103	1	S	Room 4104	✓	✓	✓	✓				Building H1 4104 Room 1 ST
H2	Add	D104	1	S	Room 4105	✓	✓	✓	✓				Building H2 4105 Room 1 ST
H2	Add	D105	1	S	Room 4106	✓	✓	✓	✓				Building H2 4106 Room 1 ST
H3	Add	D106	1	S	Room 4107	✓	✓	✓	✓				Building H3 4107 Room 1 ST
H4	Add	D084	1	S	Room 5103	✓	✓	✓	✓				Building H4 5103 Room 1 ST
H5	Add	D086	1	S	Room 5105	✓	✓	✓	✓			Building H5 5105 Room 1 ST	



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร:Building E		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640	
ต.ป่อศุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR	
☐ Hard-Wire		จำนวน		ZONE		วันที่ : 11 มิ.ย. 68					วันที่ : 11 มิ.ย.68	
		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.
Floor	Module Type	ADRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	
3 FL	FZM -FCM	M056	1	M+B	บันไดขึ้นลง	✓	✓	✓	✓			DZ-3E
3 FL	FZM	M056	1	S	หน้าห้อง 1300	✓	✓	✓	✓			DZ-3E
3 FL	FZM	M056	1	S	หน้าห้อง 1303	✓	✓	✓	✓			DZ-3E
3 FL	FZM	M056	1	S	หน้าห้อง 1305	✓	✓	✓	✓			DZ-3E
3 FL	FZM	M056	1	S	หน้าห้อง 1308	✓	✓	✓	✓			DZ-3E
3 FL	FZM -FCM	M056	1	M+B	หน้าห้อง 1308	✓	✓	✓	✓			DZ-3E
2 FL	FZM -FCM	M055	1	M+B	หน้าห้อง 1208	✓	✓	✓	✓			DZ-2E
2 FL	FZM	M055	1	S	หน้าห้อง 1208	✓	✓	✓	✓			DZ-2E
2 FL	FZM	M055	1	S	หน้าห้อง 1205	✓	✓	✓	✓			DZ-2E
2 FL	FZM	M055	1	S	หน้าห้อง 1203	✓	✓	✓	✓			DZ-2E
2 FL	FZM	M055	1	S	หน้าห้อง 1200	✓	✓	✓	✓			DZ-2E
2 FL	FZM	M055	1	M+B	หน้าห้อง 1200	✓	✓	✓	✓			DZ-GE
1 FL	FZM -FCM	M055	1	M+B	บันไดขึ้นลง	✓	✓	✓	✓			DZ-GE
1 FL	FZM -FCM	M054	1	M+B	หน้าห้อง EE	✓	✓	✓	✓			DZ-GE
1 FL	FZM	M054	1	S	EE Room	✓	✓	✓	✓			DZ-GE
1 FL	FZM	M054	1	S	Office Front	✓	✓	✓	✓			DZ-GE
1 FL	FZM	M054	1	S	หน้า office F.	✓	✓	✓	✓			DZ-GE



บริษัท แอคคาส กรุป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui					อาคาร:Building		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)				ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640		
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี							หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก				ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR		
☐ Hard-Wire		จำนวน			ZONE		วันที่ : 10 มิ.ย.68				วันที่ : 10 มิ.ย.68		
☒ Multiplex		จำนวน 2 Loop				24 DV C	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.	
Floor	Module Type	ADRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓, ✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)		
H2	Add	D103	1	S	Room 4104	✓	✓	✓	✓			Building H1 4104 Room 1 ST	
H2	Add	D104	1	S	Room 4105	✓	✓	✓	✓			Building H2 4105 Room 1 ST	
H2	Add	D105	1	S	Room 4106	✓	✓	✓	✓			Building H2 4106 Room 1 ST	
H3	Add	D106	1	S	Room 4107	✓	✓	✓	✓			Building H3 4107 Room 1 ST	
H4	Add	D084	1	S	Room 5103	✓	✓	✓	✓			Building H4 5103 Room 1 ST	
H5	Add	D086	1	S	Room 5105	✓	✓	✓	✓			Building H5 5105 Room 1 ST	



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร:Building		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น NFS-640	
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR	
☐ Hard-Wire		จำนวน		ZONE		วันที่ : 11 มิ.ย. 68					วันที่ : 11 มิ.ย.68	
		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.
Floor	Module Type	ADRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	
H5	Add	M085	2	S	Room 5104	✓	✓	✓	✓			Building H5 5104 Room 1 ST
H5	FZM	M032	2	M+B	หน้าห้อง 5105	✓	✓	✓	✓			DZ -H5
1FL	Add	D056	2	S	Room 6112	✓	✓	✓	✓			Building D6112 Room 1 ST
1FL	Add	D050	2	S	Room 6104	✓	✓	✓	✓			Building D6104 Room 1 ST
1FL	Add	D048	2	S	Room 6102	✓	✓	✓	✓			Building D6102 Room 1 ST
2 FL	Add	D064	2	S	Room 6206	✓	✓	✓	✓			Building D 6204 Room 1 ST
2 FL	Add	D067	2	S	Room 6210	✓	✓	✓	✓			Building D 6210 Room 1 ST
2 FL	Add	D021	2	S	Room 7204	✓	✓	✓	✓			Building C 7204 Room 2ND
2 FL	Add	D013	2	S	Room 7202	✓	✓	✓	✓			Building C 7202 Room 2ND
2 FL	Add	D026	2	S	Room 7211	✓	✓	✓	✓			Building C 7211 Room 2ND
3 FL	Add	D041	2	S	Room 7311	✓	✓	✓	✓			Building C 7311 Room 3ND
3 FL	Add	D036	2	S	Room 7304	✓	✓	✓	✓			Building C 7304 Room 3ND
3 FL	Add	D043	2	S	Room 7317	✓	✓	✓	✓			Building C 7317 Room 3ND
3 FL	Add	D073	2	S	Room 6308	✓	✓	✓	✓			Building D 6308 Room 3ND
3 FL	Add	D0121	1	S	Room 1303	✓	✓	✓	✓			Building E 1303 Room 3ND

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



บริษัท แอคคาส กรุป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117

408/136 32nd floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

(System Check Zone)

โครงการ: Ozo Samui				อาคาร: Building		ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					ยี่ห้อ: NOTIFIER รุ่น: NFS-640	
ค.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี						หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : คุณเอก					ชื่อผู้ตรวจสอบ : AR ,NR	
☐ Hard-Wire ☒ Multiplex		จำนวน		ZONE		วันที่ : 11 มิ.ย. 68					วันที่ : 11 มิ.ย. 68	
		จำนวน 2 Loop				24 DVC	R(EOL)	LED FCP	LED ANN	Ground Fault	Short Circuit	Comment.
Floor	Module Type	ADDRESS	LOOP	ชื่อตู้ Module	ตำแหน่ง	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	(✓,✗)	
3FL	Add	D126	1	S	Room 1308	✓	✓	✓	✓			Building E 1308 Room 3RD
2FL	Add	D115	1	S	Room 1206	✓	✓	✓	✓			Building E 1206 Room 2RD
2FL	Add	D073	1	S	Room 3209	✓	✓	✓	✓			Building B 3209 Room 2RD
2FL	Add	D077	1	S	Room 3215	✓	✓	✓	✓			Building B 3215 Room 2RD
H6	Add	D088	2	S	Room 5107	✓	✓	✓	✓			Building H6 5107 Room 1ST
2FL	Add	D066	2	S	Room 6208	✓	✓	✓	✓			Building D 6208 Room 2RD
3FL	Add	D033	2	S	Room 7301	✓	✓	✓	✓			Building C 7301 Room 3RD
2FL	Add	D021	1	S	Room 2204	✓	✓	✓	✓			Building A 2204 Room 2RD
2FL	Add	D024	1	S	Room 2207	✓	✓	✓	✓			Building A 2207 Room 2RD
2FL	Add	D0116	1	S	Room 1207	✓	✓	✓	✓			Building E 1207 Room 2RD
2FL	Add	D114	1	S	Room 1205	✓	✓	✓	✓			Building E 1205 Room 2RD
1FL	Add	D043	1	S	Room 3103	✓	✓	✓	✓			Building B 3103 Room 2RD
1FL	Add	D050	1	S	Room 3104	✓	✓	✓	✓			Building B 3104 Room 1 ST
1FL	Add	D055	1	S	Room 3109	✓	✓	✓	✓			Building B 3109 Room 1 ST เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569



408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 408/136, 32nd floor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
 Tel. 02 271 1111 Fax. 02 271 1117 www.accasgroup.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533056946

เล่มที่ 245

เลขที่ 12224

Service Report			
ชื่อโครงการ (Project)	020 Samui	พนักงานขาย (Sales)	ค. ต้ม 301
ที่อยู่ (Address)	ต. นมอญ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ (Phone)	081-358-6086
เวลา (Time) เริ่มต้น (Start)	10:27	ถึง (To)	16:19
ชนิดของระบบ (System Type)	Fire Alarm	ยี่ห้อ (Brand)	Notifier
		รุ่น (Model)	NFS-620

งานที่ต้องทำ (Service Require)

☐ Commissioning☒ Maintenance

พ.ย. 25/.

☐ Training☐ Survey

รายละเอียดของงาน (Description)

ระดมฉีดหัวฉีดสปริงเกอร์ FCP แดงสถานะ Normal

- ทำการทดสอบอุปกรณ์พร้อมกันทำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์
 ในการให้ระบบระบบ ซึ่งได้ดำเนินการบริเวณส่วนกลางของ Building A, Building B, Building C และ Building D ทั้ง 3 Floor
 - ระดมหัวฉีดสปริงเกอร์ FCP แดงสีแดงเกิดเหตุ ANN. และทดสอบหัวฉีดสปริงเกอร์หัวฉีด

ปัญหาที่พบ Building C Floor 1 และ Floor 3 ออกสายไหมไว้ ตำแหน่งตรวจเช็คแก้ไขพร้อมกัน
 ทดสอบให้ดับจนหัวฉีดเริ่มมีควันได้ปิดปกติ

หมายเหตุ 09 ร.ย.ย 100% / แผนการการทดสอบ

สถานะของระบบ (Status)

☒ สมบูรณ์ (Complete)☐ ไม่สมบูรณ์ (Not Complete)☒ พร้อม (Ready)☐ ไม่พร้อม (Not Ready)

วันที่/Date : 6/3/69

ลายเซ็นลูกค้า (Authorized Signature)

วันที่/Date : 4 มี.ค. 69

ผู้ให้บริการ (Technician)

ต้นฉบับสำหรับลูกค้า



บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569



408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 408/136, 32nd floor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
 Tel. 02 271 1111 Fax. 02 271 1117 www.accasgroup.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533056946

เล่มที่ 245

เลขที่ 12225

Service Report

ชื่อโครงการ (Project) 020 Samui พนักงานขาย (Sales) ร.ตุ้ม 301
 ที่อยู่ (Address) ต.บ่อนอก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (Phone) 091-359-0046
 เวลา (Time) เริ่มต้น (Start) 10:19 ถึง (To) 15:29
 ชนิดของระบบ (System Type) Fire Alarm ชื่อ (Brand) Notifier รุ่น (Model) NF9-640

งานที่ต้องทำ (Service Require)

☐ Commissioning☒ Maintenance Pm. 25%☐ Training☐ Survey

รายละเอียดของงาน (Description) - ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์พร้อมทำการทดสอบ: ถอดอุปกรณ์และทำการแจ้งเตือนสมรรถนะ
 ของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งได้ดำเนินการของ Building I, Building E, Building D
 และ Building F ตามตารางทดสอบ
 - เสนอทำระบบปกติ ตู้ FCP แจ้งเตือนการทำงาน ANN. และคอมพิวเตอร์ กำหนดเปิดแสดง
 สถานะของระบบปกติ

ปัญหาที่พบ
 (Problem)

หมายเหตุ ON 100% แผนภาพการทดสอบ
 (Remark)

สถานะของระบบ
 (Status)

☒ สมบูรณ์ (Complete)☐ ไม่สมบูรณ์ (Not Complete)☒ พร้อม (Ready)☐ ไม่พร้อม (Not Ready)

วันที่/Date : 6/3/69

ลายเซ็นลูกค้า (Authorized Signature)

วันที่/Date : 6/มี.ค./69

ผู้ให้บริการ (Technician)

ค้นฉบับสำหรับลูกค้า



บริษัท แอคคัส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
 408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai, Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569



408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 408/136, 32nd floor Phaholyothin Place Building, Phaholyothin Rd, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand.
 Tel. 02 271 1111 Fax. 02 271 1117 www.accasgroup.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533056946

เล่มที่ 245

เลขที่ 12226

Service Report			
ชื่อโครงการ (Project)	020 Samui	พนักงานขาย (Sales)	ก. สัม 301
ที่อยู่ (Address)	ถ. ปอแต อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี	โทรศัพท์ (Phone)	081-859-6046
เวลา (Time) เริ่มต้น (Start)	12:58	ถึง (To)	
ชนิดของระบบ (System Type)	Fire Alarm	ยี่ห้อ (Brand)	Notifier
		รุ่น (Model)	NFS-600
งานที่ต้องทำ (Service Require)			
☐ Commissioning		☒ Maintenance Pm - 25%	
☐ Training		☐ Survey	
รายละเอียดของงาน (Description)			
- ทำตามเค-อาตย์ FCP ที่ ANN. 2 ใน และซ่อมไฟของ ANN. 2C			
- ตรวจสอบสถานะของระบบและชุดฮาร์ดแวร์ FCP ปลั๊ก			
- ทำการทดสอบกับตู้ควบคุมกระดิ่ง (Bell) ทำการปลั๊ก			
3 นาที แล้วตรวจสอบการเกิดเหตุอีก 3 นาที Clear all ทำการตรวจ			
ปัญหาที่พบ (Problem)			
H ₂ , H ₃ ปลั๊ก Strob Light & Horn มีแต่เสียงไม่มีแสง			
และยังไม่ปลั๊กสัญญาณ			
หมายเหตุ (Remark)			
ON 100%			
พบการ Pm. 25% พ้องสรุปปลั๊กให้กับหน้างาน.			

สถานะของระบบ (Status) ☒ สมบูรณ์ (Complete) ☐ ไม่สมบูรณ์ (Not Complete) ☒ พร้อม (Ready) ☐ ไม่พร้อม (Not Ready)



วันที่/Date : 6/3/69
 ลายเซ็นลูกค้า (Authorized Signature)

วันที่/Date : 6/3/69
 ผู้ให้บริการ (Technician)

ต้นฉบับสำหรับลูกค้า



เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569

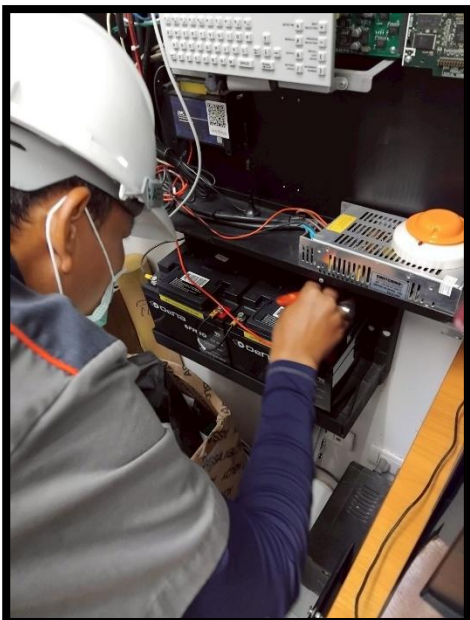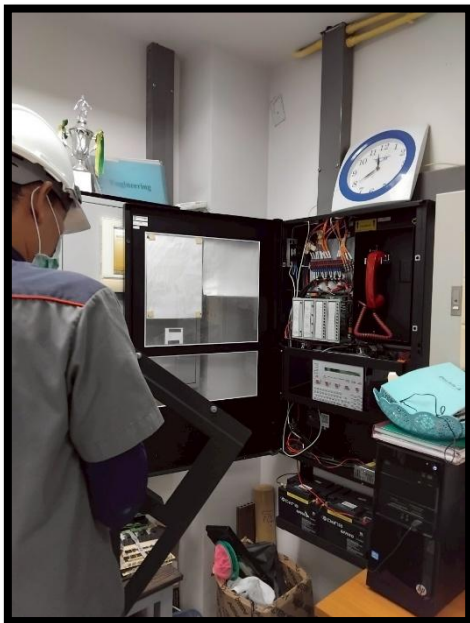








บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพลอยอินเพลส ถ.พลอยอิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569

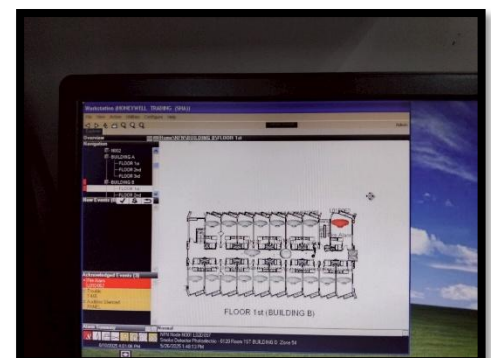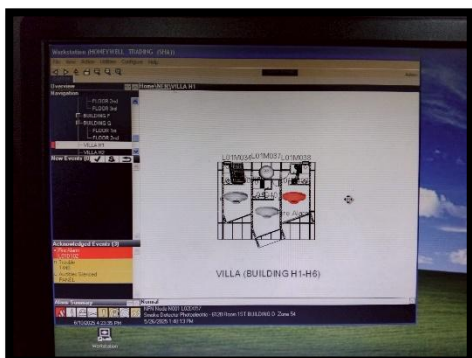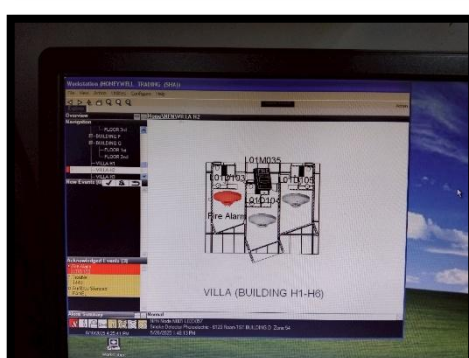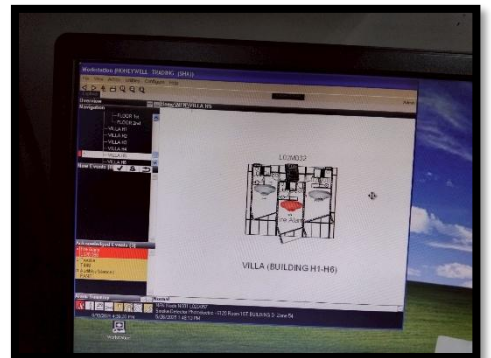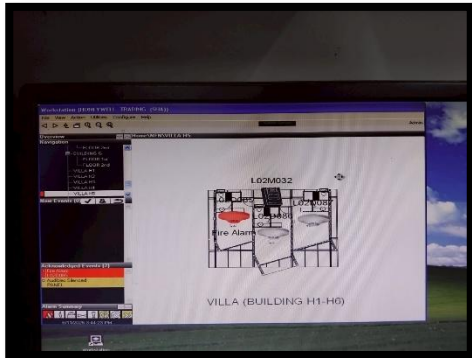




บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569

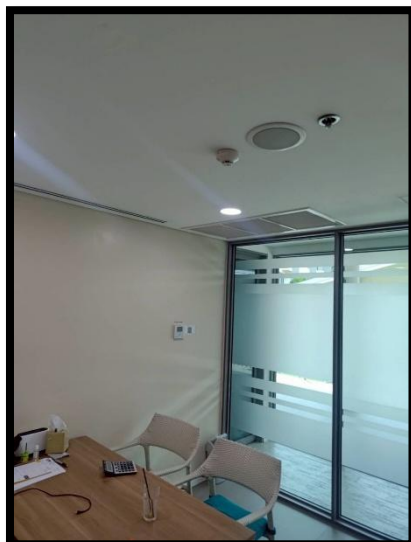




บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569

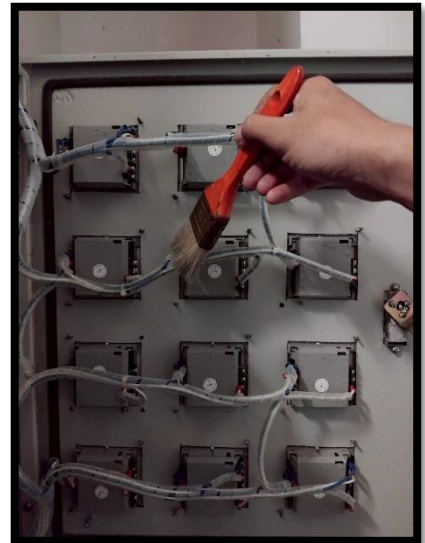




บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด / ACCAS GROUP CO., LTD

www.accasgroup.com

408/136 ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 271 1111 โทรสาร. 02 271 1117
408/136 32 floor Phaholyothin Place Building Phaholyothin Rd. Samsennai. Phayathai Bangkok 10400 Thailand. TEL : (02) 271 1111 FAX : (02) 271 1117

เอกสารและภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ.2569

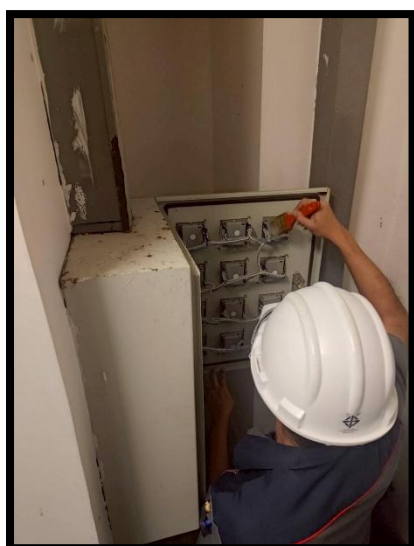

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกระบบป้องกันอัคคีภัย

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: ORS
Month: January 2026
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year 10/01/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year 10/01/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: ORS
Month: January 2026
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year

10/01/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year

10/01/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section:	06 - Hydrants & Hose Reels	Property:	ORS
Title:	Monthly Visual Inspection	Month:	February 2026
Responsible Person:	Chief Engineer	Pages:	1 - 2
File Number:	FLS 06-02		

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

There are rust stains on all cabinets.

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year 20/02/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year 21/02/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: ORS
Month: March 2026
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

There are rust stains on all cabinets.

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year 8/03/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year 9/03/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: ORS
Month: April 2026
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	NO	✓	✓	NO	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

There are rust stains on all cabinets.

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year 18/04/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year 18/04/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-001

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-002

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-003

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-004

APRIL 2026

Hose Reel Condition




N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition

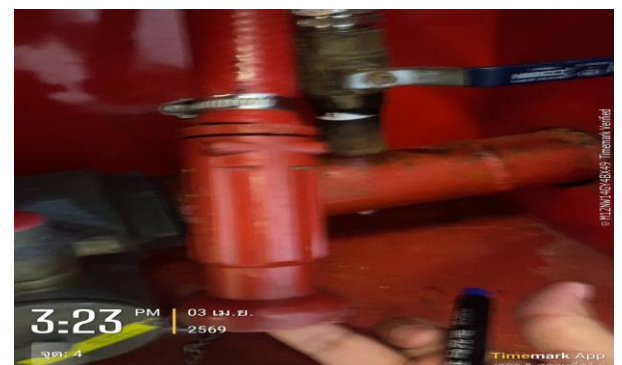

N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-005

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-006

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-007

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-008

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A


Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-009

APRIL 2026

Hose Reel Condition

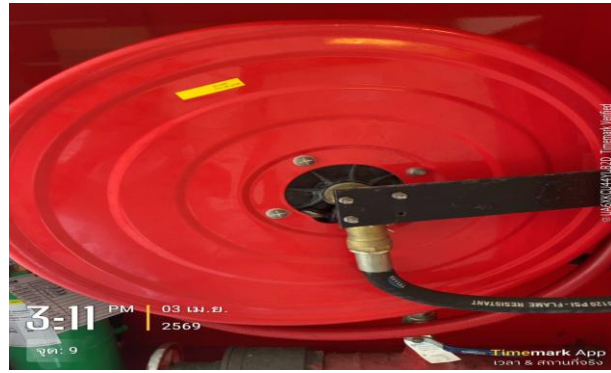

N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-010

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-011

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-012

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-013

APRIL 2026

Hose Reel Condition



NO

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



NO

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-014

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-015

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-016

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition

NO Symbol sign

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-017

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition



N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition

NO Symbol sign

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-018

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition




N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



NO Symbol sign

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-019

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition




N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition

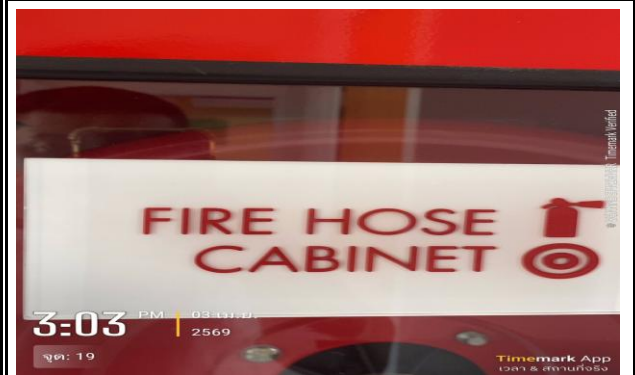

N/A

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-020

APRIL 2026

Hose Reel Condition



N/A

Hydrant Condition



N/A

Nozzle Condition



N/A

Valve Condition




N/A

Asset Tags



N/A

Signage Condition



NO Symbol sign

Fire Life Safety Management System

FLS 06-02 Hydrants & Hose Reels

ORS-FHH-021

APRIL 2026

Hose Reel Condition

Hydrant Condition

Nozzle Condition



N/A

N/A

N/A

Valve Condition

Asset Tags

Signage Condition



N/A

N/A

N/A

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: ORS
Month: May 2026
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	NO	✓	✓	NO	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

There are rust stains on all cabinets.

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year

26/05/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year

26/05/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security

Section: 06 - Hydrants & Hose Reels
Title: Monthly Visual Inspection
Responsible Person: Chief Engineer
File Number: FLS 06-02

Property: ORS
Month: June 2026
Pages: 1 - 2

#	Asset Tag	Location	Hose Reel Condition สายฉีดน้ำ	Hydrant Condition หัวดับเพลิง	Nozzle Condition หัวฉีดน้ำแบบหมุน	Valve Condition	Asset Tags	Signage Condition	Initials
00	AHH-FHH-000	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building A									
01	ORS-FHH-001	A - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	ORS-FHH-002	A - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	ORS-FHH-003	A - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building B									
04	ORS-FHH-004	B - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
05	ORS-FHH-005	B - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
06	ORS-FHH-006	B - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building C									
07	ORS-FHH-007	C - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	ORS-FHH-008	C - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
09	ORS-FHH-009	C - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building D									
10	ORS-FHH-010	D - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ORS-FHH-011	D - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ORS-FHH-012	D - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building E									
13	ORS-FHH-013	E - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ORS-FHH-014	E - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ORS-FHH-015	E - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building EAT									
16	ORS-FHH-016	EAT Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building I									
17	ORS-FHH-017	I - Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ORS-FHH-018	I - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
19	ORS-FHH-019	I - Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Building G									
20	ORS-FHH-020	STACKED Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	NO	
21	ORS-FHH-021	G - Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

There are rust stains on all cabinets.

Check the equipment :

Name: Mr.Nattapong JamjUree

Position: Team Member Security

Signature:



Day/Month/Year

26/06/2026

Check documents /Manager Security

Name: MR. Chairat Panthamas

Position: Manager Security

Signature:



Day/Month/Year

26/06/2026

Signed, Dated and Rubber
Stamped by the Chief
Engineer/Manager - Security