ภาคผนวก ข-38

แผนเตรียมพร้อมเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินของโรงงานอุตสาหกรรม

Procedure	Number
The Emergency preparedness plan of MTL-West	GE97SE001A

Content

1.Purpose วัตถุประสงค์

2.Scope of Emergency preparedness ขอบเขตของแผนฉุกเฉิน

3.Standard time for stop Emergency cases. มาตรฐานและเวลาที่กำหนด

4.Communication equipment need. อุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น

5.Manpower need. จำนวนสมาชิกหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็น

6.Responsibility of all ERT. บทบาทหน้าที่ของหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วย

6.1 Before Emergency case occur ก่อนเกิดเหตุ

6.2 During Emergency case occur ขณะเกิดเหตุ

6.3 After Emergency case occur หลังเกิดเหตุ

7.The duties of an Employees บทบาทหน้าที่ของพนักงาน

8.Self-defense fire fighting / Automatic fire fighting system. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

9.Director command การสั่งการของหน่วยอำนวยการ

10.Fire operation team การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการดับเพลิง

11.Cooperation with fire departments from outside การขอกำลังเสริมจากหน่วยงานภายนอก

12.Electrics and Machine control system. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยควบคุมเครื่องจักร ตัดกระแสไฟฟ้า

13.Fire escape and Evacuation ระบบการอพยพเคลื่อนย้าย

14.First aid and move victims การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

15.Facility& Utility section. แผนกควบคุมระบบสาธารณูปโภค

16 Guard man responsibility บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

17.Information document. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Emergency preparedness plan of MTL-West

1.Purpose. วัตถุประสงค์

1). For relevant personnel such as security guard and employee responsible for areas to acknowledge and understand how to communicate when seeing or found emergency case to quickly communicate to those involved.

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสารเมื่อพบเห็นหรือประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อที่จะสามารถติดต่อสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

2). Prepare for against the emergency with efficiency.

เพื่อเตรียมการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3). The operators understand and response for emergency with safe.

เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตนในการเผชิญกับเหตุฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง

4). It is a guide for renovating after emergency event.

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์และปฏิรูปฟื้นฟูหลังจากที่เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้ว

5). For reduce the danger and loss level from emergency.

เพื่อลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน

6). For maintaining the moral of the operators and prosper of the company.

เพื่อรักษาและบำรุงขวัญพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ

2.Scope of Emergency preparedness. **ขอบเขตของแผนฉุกเฉิน**

2.1 Scope of Area/Place. ขอบเขตของพื้นที่

Area/Place **พื้นที่**	Depending on Building **อาคารต่าง**	Need ERT **ต้องการ** **หน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน**
1). MTL-West **บริษัท มูราตะ ฯ ฝั่งตะวันตก**		ERT of MTL-West
	1.1) A-Building **อาคาร** A	ERT of A-Building
	1.2) Welfare building **อาคารสวัสดิการ**	ERT of Welfare building
	1.3) Energy Center (EC) Building **อาคารพลังงาน**	ERT of EC building
	1.4) Sub-station and Switch gear **อาคารแปลงไฟฟ้าแรงสูง และอาคารสวิทช์เกียร์**	ERT of Sub-station and Switch gear
	1.5) RO Plant **อาคารผลิตน้ำ** RO	ERT of RO Plant
	1.6) Wastewater treatment plant (WWTP.) **อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย**	ERT of WWTP.
	1.7) Gas yard area **ลานถังก๊าซ**	ERT of Gas yard area

2.2 Scope of Emergency/Event. ความเสี่ยง และแผนฉุกเฉินของแต่ละอาคาร

Emergency/Event	MTL-West	A-Building	Welfare building	EC building	Sub-station & Switch gear	RO plant	WWTP.	Gas yard
1).Fire accident **เพลิงไหม้**	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern
2).Explosion **ระเบิด**	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern			Concern
3).Chemical leak **สารเคมีหกรั่วไหล**	Concern	Concern		Concern	Concern	Concern	Concern	
4).N2 gas leak **แก๊สไนโครเจนรั่ว**	Concern	Concern						Concern

Emergency/Event	MTL-West	A-Building	Welfare building	EC building	Sub-station & Switch gear	RO plant	WWTP.	Gas yard
5).Hydrogen gas leak ก๊าซไฮโดรเจนรั่ว	Concern	Concern						Concern
6).LPG leak แก๊สหุ้งต้มรั่ว	Concern		Concern					
7).Radiation leak รังสีรั่ว	Concern	Concern						
8).Electrics outage ไฟฟ้าดับ	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern
9).Water supply/Wastewater leak น้ำ หรือ น้ำเสีย รั่วไหล	Concern	Concern	Concern	Concern		Concern	Concern	
10).Natural disaster (floods, thunderstorms) ภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม พายุลมแรง	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern	Concern

3.Standard time for stop Emergency cases. **มาตรฐานและเวลาที่กำหนด**

Emergency/Event **เหตุการณ์ฉุกเฉิน**	ERT **หน่วยฉุกเฉิน**	Standard time **มาตรฐานเวลาที่ใช้ในการควบคุม**
1).Fire accident	Director team **หน่วยอำนวยการ**	1.Shall be control fire follow Fire prevention and control theory as below จะต้องทำการควบคุมเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุด ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดังนี้ Level 1 : Preliminary fire 0-4 mins. ระดับ 1 เพลิงไหม้ขั้นตอน เริ่ม 0-4 นาที Level 2 : Moderate fire 5-8 mins.(Temp. >400 °C) ระดับ 2 เพลิงไหม้ 5-8 นาที Level 3 : Severe fire >8 mins. (Temp. 600 °C).ระดับ 3 เพลิงไหม้ ตั้งแต่ 8 นาทีเป็นขึ้นไป 2. To evaluate the severity of the fire whether it can be controlled or not ประเมินความรุนแรง ว่าสามารถควบคุมเพลิงไหม้ ได้หรือไม่ 3. Incase can't control fire within 4 mins shall be call to External Fire protection department กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ จะต้องร้องขอกำลังเสริมจากหน่วยงานภายนอก ภายไม่เกิน 4 นาที
	Fire operation team **ปฏิบัติการดับเพลิง**	1.Type to control fire within 4 mins after fire occurred พยายามควบคุมเพลิงไหม้ และดับภายใน 4 นาที
	Evacuation team **อพยพและเคลื่อนย้าย**	1.Ref.DIW law Employer shall be fire escape way and evacating employees within 5 mins after announcement. เมื่อผู้อำนวยการสั่งให้มีการอพยพ จะต้องทำการอพยพพนักงานทุกคน ทุกชั้น ไปยังจุดรวมพล โดยคนสุดท้าย ที่ออกจากอาคาร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที
2).Radiation leak **รังสีรั่วไหล**	Fire operation team**ปฏิบัติการดับเพลิง**	1.Shall be inform Radio active leaked to Office of Atoms for Peace immediately. กรณีที่มีกัมมันตรังสีรั่วไหล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะต้องรายงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมณูเพื่อสันติทันที
3).Electrics outage **ไฟฟ้าดับ**	Evacuation team**อพยพและเคลื่อนย้าย**	1.Incase Electrics outage past 10 mins shall be Evacuating Employees to Cafeteria at Welfare Building. Because of have Generator support Air conditioners กรณีที่ไฟฟ้าดับ และคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 10 นาที ให้ประกาศอพยพพนักงานไปยังอาคารสวัสดิการ ชั้น 3 ซึ่งจะสามารถใช้เครื่องปรับอากาศ และไฟส่องสว่างได้ตามปกติ.

4.Communication equipment need. **อุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น**

Equipment **อุปกรณ์**	ERT of MTL-West **บริษัท มูราตะ ฯ ฝั่งตะวันตก**	MT100 EHS Team **ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย**	Director team **หน่วยอำนวยการ**	Fire operation team **หน่วยปฏิบัติการดับเพลิง**	Electrics and M/C control team **หน่วยควบคุมเครื่องจักรและตัดกระแสไฟฟ้า**	Evacuation team **หน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย**	Rescue team **หน่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย**	Office area **พื้นที่สำนักงาน**	Production area **พื้นที่การผลิต**	Warehouse area **แวร์เฮ้าส์**
4.1 Digital voice command (FCP) have microphone. ระบบประกาศแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ	Need ต้องการ	Need ต้องการ	Need ต้องการ			Need ต้องการ		Need ต้องการ	Need ต้องการ	Need ต้องการ
4.2 Mobile phone. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม
4.3 Radio communication วิทยุติดต่อสื่อสาร	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 2 เครื่อง	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม	≥ 1 Set per group อย่างน้อย 1 เครื่องต่อกลุ่ม			

5.Manpower need. **จำนวนสมาชิกหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็น**

ERT Of MTL-West **หน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ฝั่งตะวันตก**	Competency **คุณสมบัติที่จำเป็น**	Configuration (Persons/Shift) **กำหนดจำนวนต่อกะการทำงาน**	Per Shift **กะการทำงานที่ต้องการ**
1.Director team **หน่วยอำนวยการ**	1. Director team for Day-shift Leader shall be manager level upward and Sub-Leader shall be supervisor upward and for Night shift Leader and Sub-Leader shall be shall be safety officer or Chief level upward for member shall be person with appropriate กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เป็นผู้อำนวยการหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความสามารถในการสั่งการ และติดต่อประสานงานได้ดี	≥3 person อย่างน้อย 3คน ขึ้นไป	Day & Night กะกลางวัน และกะกลางคืน
2.Fire operation team **หน่วยปฏิบัติการดับเพลิง**	1. Pass Preliminary fire fighting basic knowledge. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น 2. Have Leader and Sub leader total 2 persons. มีหัวหน้าหน่วย และรองหัวหน้าหน่วย 3. Fire extinguishers 4 persons = 4 persons. กำหนดสมาชิกหน่วย อย่างน้อย 4 คน ทำหน้าที่ถือถังดับเพลิง คนละถัง 4. Fire hose *2 hose* 4 persons = 8 personsกำหนดสมาชิกหน่วย อย่างน้อย 4 คน ทำหน้าที่จัดเตรียมสายฉีดน้ำดับเพลิง ต่อ 1 เส้น และต้องจัดเตรียมอย่างน้อย 2 สายสำหรับดับที่ฐานของเพลิง และ ป้องกันไฟลามไปยังพื้นที่รอบข้าง	≥14 persons อย่างน้อย 14 คน ขึ้นไป	Day & Nightกะกลางวัน และกะกลางคืน

ERT Of MTL-West **หน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ฝั่งตะวันตก**	Competency **คุณสมบัติที่จำเป็น**	Configuration (Persons/Shift) **กำหนดจำนวนต่อกะการทำงาน**	Per Shift **กะการทำงานที่ต้องการ**
3.Electrics & Machine control **หน่วยควบคุมเครื่องจักรและตัดกระแสไฟฟ้า**	1.The member shall be pass training Electrics basic knowledge. สมาชิกต้องผ่านการอบรมเรื่องการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเบื้องต้น 2.Understand and know location for Shut off each system. เข้าใจ และรู้จักสถานที่สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างดี เช่น 1).Substation control สถานีแปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 2).Switch gear control อาคารควบคุมการจ่ายไฟ 3).N2 Gas main valve. ตำแหน่งวาล์วปิดท่อจ่ายไนโตรเจนแก๊สทั้ง ท่อสายประธาน และท่อย่อยภายในอาคาร 4).Hydrogen gas main valve. ตำแหน่งวาล์วปิดท่อจ่ายไฮโดรเจนแก๊สทั้ง ท่อสายประธาน และท่อย่อยภายในอาคาร	Depend on location ขึ้นอยู่กับพื้น	Day & Night กะกลางวัน และกะกลางคืน
	5).LPG gas main valve. ตำแหน่งวาล์วปิดท่อจ่ายก๊าซหุงต้ม ทั้ง ท่อสายประธาน และท่อย่อยภายในอาคาร 6). Water supply and Wastewater main valve pipe. ตำแหน่งวาล์วปิดเปิด ท่อน้ำประปา ท่อน้ำดี หรือ ท่อน้ำเสีย ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 7).Shut off gate position in rain gutter ตำแหน่งประตูน้ำภายในร่องระบายน้ำฝนด้านนอกอาคาร 8).Machine / Electricity control team shall be maintenance section or other appropriated person สมาชิกหน่วยควรมาจากแผนกซ่อมบำรุงของโรงงาน หรือ แผนกซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค		

ERT Of MTL-West **หน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ฝั่งตะวันตก**	Competency **คุณสมบัติที่จำเป็น**	Configuration (Persons/Shift) **กำหนดจำนวนต่อกะการทำงาน**	Per Shift **กะการทำงานที่ต้องการ**
4.Evacuation team **หน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย**	Evacuation team shall be admin. of each section or other appropriated person สมาชิกหน่วยควรเป็นธุรการแผนก หัวหน้าไลน์ ที่มีรายชื่อพนักงาน ทั้งหมดที่ตนเองรับผิดชอบ และทำงานประจำในแต่ละพื้นที่	≥ 2 persons อย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป	Day & Night กะกลางวัน และกะกลางคืน
5.Rescue team **หน่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย**	1.Rescue team shall passed the training on First aid and emergency จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ 2.Rescue shall consist of member at least 1 person per 10 employees and have a even totally member (Raito 1 : 10) อัตราส่วนต่อจำนวนสมาชิก 1 คน ต่อ พนักงาน 10 คน เป็นอย่างน้อย	Depend on number of employees ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานทั้งหมด อัตรา 1 ต่อ 10 คน	Day & Nightกะกลางวัน และกะกลางคืน

6.Responsibility of all ERT. **บทบาทหน้าที่ของหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วย**

6.1 Before Emergency case occur **ก่อนเกิดเหตุ**

6.1.1 Director team **หน่วยอำนวยการ**

1). Consider the budget and approve the ordering of various equipment necessary to suppress emergencies.

พิจารณางบประมาณ และอนุมัติการสั่งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับระงับเหตุฉุกเฉิน

2). Issue an appointment order and change employees to match their actual duties.

ออกคำสั่งแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงพนักงานให้ตรงกับหน้าที่ความเป็นจริง

3). Always practice on company regulation.

จัดให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติ เป็นประจำ ตามวาระของบริษัทที่กำหนดไว้

4). Update necessary data of each team such as Employees name list include sub-contractor, Emergency plan.

จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น รายชื่อพนักงาน รวมถึง พนักงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท แผนฉุกเฉินรายชื่อหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน แผนผังเส้นทางหนีไฟ ป้ายหนีไฟ จุดรวมพล แผนผัง ตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน

6.1.2 Fire Operation team หน่วยปฏิบัติการดับเพลิง

1). Patrol and take suggestion for safety.

สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

2). Provide supporting equipment and all way use.

จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนในการเข้าระงับเหตุ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

3). Make a list of external fire departments. and communication numbers up to date at all times

จัดทำรายชื่อหน่วยดับเพลิงจากภายนอก และหมายเลขติดต่อสื่อสารให้ทันสมัยตลอดเวลา

6.1.3 Electrics and Machine control team หน่วยควบคุมเครื่องจักรและตัดกระแสไฟฟ้า

1). Survey the location of the electrical control panel in the building. and prepare a make Layout of indicate the location clearly

สำรวจตำแหน่ง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน

2). Study the location of the shut off gate in the rain gutter, method for closing and opening around the building

ศึกษาตำแหน่งของประตูกั้นน้ำ ภายในร่องระบายน้ำฝน แต่ละอุปกรณ์ปิด-เปิด โดยรอบอาคาร

3). Check the equipment for turning on and off the electrical system to ensure it is in perfect condition. If damaged, you must notify us of changes immediately. Can be used all the time

ตรวจสอบอุปกรณ์เปิด - ปิด ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากชำรุดจะต้องแจ้งให้มีการเปลี่ยนแปลงทันที สามารถใช้งานได้ตลอด

6.1.4 Evacuation team หน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย

1). Prepare a list of employees and a system for checking employee names to be up-to-date

จัดทำรายชื่อพนักงาน และระบบการตรวจเช็ครายชื่อพนักงานให้เป็น ปัจจุบัน

2). Allocate the number of employees To be able to evacuate quickly and safely through the fire escape door. and make a map to define employee zones in each area per number of emergency doors

จัดสรรจำนวนพนักงาน ให้สามารถอพยพออกประตูหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทำแผนผังกำหนดโซนของพนักงานในแต่ละพื้นที่ ต่อจำนวนประตูฉุกเฉิน

3). Inspect the fire escape door. Make sure it is not locked. There are no obstructions to the fire escape. Both inside and outside.

สำรวจประตูหนีไฟ ต้องไม่ล็อค ไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ ทั้งภายในและภายนอก

6.1.5 Rescue team หน่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1). Provide supporting equipment and all way use.

จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนในการเข้าระงับเหตุ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

2). Allocate the number of employees To be able to evacuate quickly and safely through the fire escape door. and make a map to define employee zones in each area per number

of emergency doors

3). To separate team to search and help victims, at least 2 people per team, to help each other, search and Help victims in each zone.

จัดทีม หน่วยค้นหา และช่วยผู้ประสพภัยอย่างน้อยทีมละ 2 คน เพื่อช่วยเหลือกัน ค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยในแต่ละโซน

6.2 During Emergency case occur ขณะเกิดเหตุ

6.2.1 Guard man / Witness เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ ผู้พบเห็นเหตุการณ์

1). Shall be report an emergency by Microphone announcement or calling a member of the Incident to ERT. or a member of the EHS team or notify a factory representative.

แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยการประกาศ หรือ โทรแจ้ง ให้กับสมาชิกหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ สมาชิกทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ แจ้งให้กับตัวแทนโรงงาน

2). Go to Incident place, and check whether the event really happened or not.

เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์ขึ้นจริงหรือไม่

3). If the event actually happened Must provide assistance together with ERT. And support manage traffic.

ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ต้องให้ความช่วยเหลือร่วมกับ หน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

4). In the event that an emergency event does not actually occur Please notify to ERT. Or EHS team member or notify a factory representative

กรณีที่ ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งให้กับ สมาชิกหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ สมาชิกทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ แจ้งให้กับตัวแทนโรงงาน

6.2.2 Director team **หน่วยอำนวยการ**

1). When notified of an emergency situation Immediately call a meeting with the head of the emergency response unit.

เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทันที

2). Divide the members. The Directors unit is divided into 2 people.

แบ่งสมาชิก หน่วยอำนวยการ แบ่งออกเป็น 2 คน

- The 1st director is responsible for command at the incident area.

ผู้อำนวยการ คนที่ 1 ทำหน้าที่สั่งการที่พื้นที่เกิดเหตุ

- The 2nd director is stationed at the office. and report the situation to executives and Employees.

ผู้อำนวยการ คนที่ 2 ประจำที่สำนักงาน และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารและพนักงาน

3). 1st Director ผู้อำนวยการ 1

1. To orders and command at the scene of the incident.

สั่งการ และบัญชาการที่พื้นเกิดเหตุ

2. Evaluate the situation and coordinate with other each leaders.

ประเมินสถานการณ์และประสานงานกับหัวหน้าหน่วย อื่น ๆ

3. In cases where it is assessed that the incident cannot be suppressed to coordinate with 2nd Director to request support from outside.

กรณีที่ประเมินแล้วว่าไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้ประสานงานกับ ผู้อำนวยการ 2 เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากภายนอก

4. **To continue report** emergency situation to 2nd Directors.

รายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ผู้อำนวยการ 2 รับทราบเป็นระยะ

5. If the situation has been assessed Unable to control the situation, report to 2nd Director to announce the evacuation of all employees. Go out to the assembly point.

หากประเมินสถานการณ์แล้ว ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้แจ้งไปยัง ผู้อำนวยการ 2 เพื่อประกาศให้มีการอพยพพนักงานทั้งหมด ออกไปยังจุดรวมพล

6. In the event that you are notified that someone is missing, consider that. Search and rescue unit for victims Will I be able to search or not? If the building poses a risk or danger to the search and rescue unit, please notify Director 2 immediately.

กรณีที่ ได้รับแจ้งว่า มีคนหายไป ให้พิจารณาว่า หน่วยค้นหาและช่วยผู้ประสบภัย จะสามารถเข้าไปค้นหาได้หรือไม่ หากอาคารสถานที่ มีความเสี่ยง อันตราย ต่อ หน่วยค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แจ้งไปยัง ผู้อำนวย 2 ทันที

7. Provide support and necessary information to outside agencies that come to provide assistance.

ให้การสนับสนุน และข้อมูล ที่จำเป็น ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เดินทางมาให้ความช่วยเหลือ

4). 2nd Director ผู้อำนวยการ 2

1. When informed that Emergency locations, whether they actually occurred or did not occur, report them to executives and employees for acknowledgment. By request Evacuation team announcement.

เมื่อ ได้รับแจ้งว่า สถานที่ฉุกเฉิน เกิดขึ้น จริง หรือ ไม่ได้เกิดจริง ให้รายงาน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน รับทราบ โดยการสั่งการให้หน่วย อพยพและเคลื่อนย้ายทำการประกาศ

2. To continue report emergency situation to Management level and employees.

รายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบเป็นระยะ

3. In the event that you receive it, please notify us to request assistance. from outside agencies Notify management level and call outside fire department for help.

กรณีที่ได้รับ แจ้งให้ ให้ร้องขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภายนอก ให้ทำการแจ้งผู้บริหาร และโทรแจ้งไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อขอความช่วยเหลือ

4. In the case where you are notified that you cannot control the emergency situation. Need to evacuate employees to the assembly point and command to Evacuation team to use microphone Announcement to evacuate out of the factory to the assembly point.

กรณีที่ รับแจ้งว่า ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ จำเป็นต้องอพยพพนักงาน ไปยังจุดรวมพล ให้สั่งการไปยัง หน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย ประกาศเสียงตามสาย ให้มีการอพยพออกนอกโรงงาน ไปยังจุดรวมพล

5. In the event that someone is reported missing, report it to 1st Director to consider and approve a search.

กรณีที่ได้รับแจ้ง มีคนสูญหาย ให้แจ้งให้กับ ผู้อำนวยการ 1 เพื่อพิจารณา อนุมัติให้มีการค้นหา

6. In the event that someone is injured, consider sending them to a hospital for treatment.

กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้พิจารณา ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

7. In case of notification that the employees who completed the evacuation Report to 1st Director and report Management level to acknowledge.

กรณีได้รับแจ้ง ว่าพนักงานที่ทำการอพยพครบ ให้รายงานให้กับ ผู้อำนวยการ 1 และรายงานให้กับผู้บริหาร รับทราบ

6.2.3 Fire Operation team **หน่วยปฏิบัติการดับเพลิง**

1). The leader attended a meeting with the director to be informed of the emergency situation that had occurred.

หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

2). Notify all members of the fire service. Go to the incident area and follow the set plan

แจ้งให้สมาชิกหน่วยปฏิบัติการดับเพลิงทุกคน เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ และปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้

3). Stop the incident Decide to solve immediate problems.

เข้าระงับเหตุ ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

4). Look for the reason and prevent the extension.

พิจารณาหาทางตัดต้นเหตุฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้ลุกลาม หรือ แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

5). When meet victims Provide assistance to disaster victims.

เพื่อพบผู้ประสบภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

6). Assess the situation If it is assumed that the incident cannot be suppressed, inform 1st Director for request Fire department from outside support.

ประเมินสถานการณ์ หากคาดว่าไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้แจ้ง ผู้อำนวย 1 เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

7). Provide support and necessary information to outside agencies that come to

provide assistance.

ให้การสนับสนุน และข้อมูล ที่จำเป็น ให้กับหน่วยงานภายนอกที่เดินทางมาให้ความช่วยเหลือ

6.2.3 Electrics and Machine control team **หน่วยควบคุมเครื่องจักรและตัดกระแสไฟฟ้า**

1). The leader attended a meeting with the director to be informed of the emergency situation that had occurred.

หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

2). Go to the electrical control panel inside the building. and wait to receive orders from 1st Director.

เดินทางไปยัง ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และรอรับคำสั่งจาก ผู้อำนวยการ 1

3). To cut off the electrical system When receiving an order From 1st Director.

ทำการตัดระบบไฟฟ้า เมื่อได้รับคำสั่ง จากผู้อำนวยการ 1

4). Go shut off gate inside the rainwater gutter, around the building at the incident area. and closed shut off gate around that are for prevent wastewater / Chemical waste flow out to outside building or flow to public.

เดินทางไปที่ ประตูกั้นน้ำ ภายในร่องระบายน้ำฝน รอบ ๆ อาคาร พื้นที่เกิดเหตุ และทำการปิดประตูกันน้ำโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสีย หรือ สารเคมี รั่วไหลออกนอกอาคาร หรือ ออกนอกบริษัท

5). In case you need to cut off electricity over scope that the factory takes care of Notify 1st Director 1 to request that Department MT1F0 cut off the electricity instead, such as the MDB electrical system control room, the electricity distribution control room from Sub-station instead.

กรณีที่ต้องการตัดกระแสไฟฟ้า นอกเหนือจากขอบเขตที่ทางโรงงานดูแล ให้

แจ้งผู้อำนวยการ 1 เพื่อร้องขอให้ แผนก MT1F0 ทำการตัดกระแสไฟฟ้า ให้แทน เช่น ห้อง ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB, ห้องควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีแปลงแรงดันไฟฟ้า แทน

6.2.4 Evacuation team **หน่วยอพยพ และเคลื่อนย้าย**

1). The leader attended a meeting with the director to be informed of the emergency situation that had occurred.

หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

2). When informed that Emergency locations, whether they actually occurred or did not occur, shall announcement to employees for acknowledgment.

เมื่อ ได้รับแจ้งว่าสถานที่ฉุกเฉิน เกิดขึ้นจริงหรือไม่ได้เกิดจริงให้ประกาศแจ้งให้กับพนักงานทราบ

3). In the event that the incident actually happened To make an announcement To notify employees in the area of the incident Evacuate from the scene of the incident Come to the assembly point inside the building.

กรณีที่ เกิดเหตุขึ้นจริง ให้ทำการประกาศ เพื่อแจ้งให้พนักงานที่อยู่บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ อพยพออกจากจุดเกิดเหตุ มายังจุดรวมพลภายในอาคาร

4). In the case of receiving notification from 2nd Director that the emergency situation cannot be controlled. Need to evacuate employees to the assembly point shall be announce by use microphone announcement for inform employees all floor to Evacuate and move to assembly points outside building.

กรณีที่ รับแจ้งจาก ผู้อำนวยการ 2 ว่า ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ จำเป็นต้องอพยพพนักงาน ไปยังจุด รวมพล ให้สั่งการไปยัง หน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย ประกาศเสียงตามสายให้มีการอพยพออกนอกโรงงาน ไปยังจุดรวมพล

5). Check the list of evacuated employees to see if they are complete or not.

ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ อพยพ ว่าครบหรือ ไม่

6). If complete, report to 2nd Director for further reporting to those involved.

หากครบ ให้รายงาน ให้กับ ผู้อำนวยการ 2 ทราบ เพื่องานรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

7) In the case where there is incomplete, there is a missing employee. Must notify 2nd Director to coordinate with 1st Director, in consideration, orders the search and rescue team for victims to continue searching.

กรณีที่ ไม่ครบ มีพนักงานสูญหาย จะต้องแจ้งให้ก้กับ ผู้อำนวยการ 2 เพื่อประสานงานกับ ผู้อำนวย การ 1 ในการพิจารณา สั่งการให้ หน่วยค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำการค้นหา ต่อไป

8). In the event that someone is injured Notify the names and report to 2nd Director for acknowledgment and coordinate with the Rescue team and help victims to transport the patient to the hospital.

กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้แจ้งรายชื่อ และรายงาน ผู้อำนวยการ 2 รับทราบ และประสานหน่วย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

6.2.5 Rescue team **หน่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย**

1). The leader attended a meeting with the director to be informed of the emergency situation that had occurred.

หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ เพื่อรับทราบ สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

2). Inform members to search and help all victims. Prepare first aid equipment and coordinate with nurses to prepare to search for and provide assistance to victims according to the emergency plan.

แจ้งให้สมาชิกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ

ประสานงานกับพยาบาล เพื่อ เตรียมค้นหา และให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ตามแผนที่ กำหนดไว้

3). In the case that someone is missing Must wait to receive orders from 1st Director and

2nd Director in considering and approving whether or not members of the search and

Rescue team for victims can enter and search for missing persons in the building.

กรณีที่มีผู้สูญหาย ต้องรอรับคำสั่งจาก ผู้อำนวย 1 และ ผู้อำนวย 2 ในการพิจารณา อนุมัติให้ สมาชิก

หน่วยค้นหา และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย สามารถเข้าไปค้นผู้สูญหาย ในอาคาร ได้หรือไม่

4). If the Director approves, proceed with the search according to the plan.

หากผู้อำนวยการ อนุมัติ ให้ดำเนินการ ค้นหา ตามแผนที่กำหนดไว้

5). In the case of finding a victim or sick person, move them. Come to a safe location and

give first aid, Check the name of the victim and report symptoms to the director for

acknowledgment

กรณี พบผู้ประสบภัย หรือ ผู้ป่วย ให้ทำการเคลื่อนย้าย มายังจุดที่ปลอดภัย และปฐมพยาบาล

ตรวจสอบชื่อผู้ประสบภัย และรายงานอาการ ให้กับ ผู้อำนวยการ รับทราบ

6). Consider sending the patient to the hospital for further treatment.

พิจารณานำผู้ป่วย ส่งตัวไปยัง โรงพยาบาล ต่อไป

7). Report action result to Directors.

รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับ ผู้อำนวยการ ทราบ

6.3 After Emergency case occur หลังเกิดเหตุ

6.3.1 All Emergency team หน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วย

1). To confirm the loss and loss and victim numbers.

สั่งและควบคุมให้พนักงานสำรวจความเสียหายและจำนวนผู้ประสบภัยโดยเร็ว

2). To take care the victims.

ควบคุมดูแลพนักงานให้ความสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย

3). Restoration of the environment and collect waste from firefighting, Then contact MTA40 to dispose of the waste.

บูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และรวบรวมของเสียจากการดับเพลิง แล้วติดต่อ MTA40 เพื่อกำจัดของเสียเหล่านั้น

7. The duties of an Employees บทบาทหน้าที่ของพนักงาน

1). To check work area There is no risk of emergency situations.

ตรวจสอบพื้นที่การทำงาน ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

2). Employees are responsible for studying emergency response plans, fire escape routes, and assembly point locations. In the event of an evacuation announcement must be able to evacuate immediately

พนักงานมีหน้าที่ในการศึกษาแผนตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน สายทางหนีไฟ ตำแหน่งจุดรวมพล กรณีที่มีการประกาศให้มีการอพยพจะต้องสามารถอพยพได้ทันที

3). Employees have a duty to study. Basic fire extinguishing methods by assigning employees of each department must pass the course Primary fire extinguishing at least 40% of the total number of employees of each department.

พนักงานมีหน้าที่ในการศึกษา วิธีการดับเพลิงขั้นต้น โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละแผนก จะต้องผ่านหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นอย่างน้อยร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของแต่ละแผนก

4). In case real emergency occurs must hurry to announce and notify supervisors or members of the emergency response team to be informed immediately.

กรณีที่พบเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จะต้องรีบประกาศ และแจ้งให้หัวหน้างาน หรือ สมาชิกหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้รับทราบทันที

5). For employees who have completed basic firefighting training If a fire incident is found Can provide a fire extinguisher Able to stop the fire according to the type of fire.

สำหรับพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแล้ว หากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้ สามารถให้ถังดับเพลิง เข้าระงับเหตุได้ตามประเภทของเพลิงไหม้

8. Self-defense fire fighting / Automatic fire fighting system. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

1). ระบบดับเพลิงอัตโนมัติได้ที่ได้มีการติดตั้งมีทั้งหมด 2 ชนิด คือ

1.1 Automatic fire sprinkler system Only building A is installed. This system will work when the glass Probe touch with heated, it will break, then the fire pump will work automatically within 1 minute And the fire extinguishing water will be sprayed out.

ระบบฉีดน้ำดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ มีการติดตั้งเฉพาะตึก A เท่านั้น ระบบนี้จะทำงานเมื่อกระปลอกแก้วได้รับความร้อน จะแตก แล้วปั๊มน้ำดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติภายใน 1 นาทีน้ำดับเพลิงจะฉีดออก

1.2 NOVEC automatic fire extinguishing system It is installed at Building A and EC,

This fire extinguishing system will work when smoke detectors or heat detectors from a fire Two of these fire extinguishing systems work simultaneously. An alarm will be sent for 1 minute to allow evacuation of the room where the fire is occurring. and NOVEC will be release.

ระบบฉีดสารดับเพลิงกึ่งอัตโนมัติ NOVEC มีการติดตั้งที่ตึก A, EC, ระบบดับเพลิงนี้ จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ หรือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ ทำงานพร้อมกัน 2 ตัว ระบบดับเพลิงนี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือน 1 นาทีเพื่อให้มีการอพยพออกจากห้องที่เกิดเพลิงไหม้และจะทำการฉีดสาร NOVEC And in the case where employees encounter a smoke or fire incident, but the smoke Detector or heat detector cannot detect it. Employees can press the button to command the NOVEC fire extinguishing system to work. There will be a 1 minute evacuation warning signal and NOVEC will be injected to extinguish the fire.

และกรณีที่พนักงานพบเหตุควันไฟ หรือ เพลิงไหม้ แต่อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ หรือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนยังไม่สามารถตรวจจับได้ พนักงานสามารถที่ กดปุ่ม เพื่อสั่งการให้ระบบดับเพลิง NOVEC ทำงาน โดยจะมีสัญญาณเตือนอพยพ 1 นาที และจะทำการฉีดสาร NOVEC เพื่อดับเพลิงไหม้

9.Director command การสั่งการของหน่วยอำนวยการ

1). At least two directors must be appointed.

จะต้องมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

The 1st Director is responsible for making decisions and giving orders to stop the incident at the scene of the incident.

ผู้อำนวยการคนที่ 1 ทำหน้าที่สั่งการ เพื่อระงับเหตุ ณ พื้นที่เกิดเหตุ

The 2nd Director is responsible for giving orders. public relations Report the situation to everyone. and contact outside agencies to come and provide assistance

ผู้อำนวยการคนที่ 2 ทำหน้าที่สั่งการ ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ให้ทุกคนรับทราบ และติดต่อหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาให้การช่วยเหลือ

2). Must give orders in a powerful, strong voice.

จะต้องสั่งการด้วยน้ำเสียงที่มีพลัง เข้มแข็ง

3). Command and coordinate with all emergency response teams.

สั่งการและประสานงานกับหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วย

4). Coordinate with the Facility MT1F0 section for help shut down the system Related utilities

ประสานงานกับ แผนกควบคุมระบบสาธารณูปโภค เพื่อช่วยปิดระบบ สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง

5). In the case of a missing persons should be have to consider and decide to order a search or not.

กรณีที่มีบุคคลสูญหาย จะต้องพิจารณา และตัดสินใจ เพื่อสั่งการให้มีการค้นหา หรือ ไม่

6). In case that someone is injured in an emergency situation Must order first aid and consider

transporting injured persons go to a nearby hospital.

กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะต้องสั่งการให้ปฐมพยาบาล และพิจารณา ส่ง

ผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปโรงพยาบาลใกล้เคียง

7). To performance report to executives for acknowledgment.

รายงานผลการปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหาร รับทราบ

8). Block off the incident area to Analyze the cause and investigate before further rehabilitation.

ปิดกั้น พื้นที่เกิดเหตุเพื่อ วิเคราะห์หาสาเหตุ การสืบสวน ก่อนการฟื้นฟู ต่อไป

10.Fire operation team การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการดับเพลิง

1). The Fire operation leader orders members to the team. Perform duties as planned

หัวหน้าหน่วยสั่งการให้สมาชิกให้ทีม ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กำหนดไว้

1.1 The team carries at least 4 fire extinguishers.

ทีมถือถังดับเพลิง อย่างน้อย จำนวน 4 ถัง

1.2 The team prepares fire hoses. Along with wearing at least 2 firefighting suits.

ทีมจัดเตรียมสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมกับสวมชุดผจญเพลิง อย่างน้อย จำนวน 2 สาย

1.3 The team blocked off the incident area with at least 2 people.

ทีมปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ อย่างน้อย 2 คน

1.4 To recovery team in the case of chemical spills, radiation spills, and wastewater spills.

ทีมเก็บกู้ กรณีสารเคมีหกรั่วไหล รังสีรั่วไหล น้ำเสียหกรั่วไหล

2). Quelling the incident Unit leaders must inquire about emergency situations in detail.

การเข้าระงับเหตุ หัวหน้าหน่วยจะต้อง สอบถามข้อมูล เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยระเอียด

3). Communicate various information to team members. General information

สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้กับสมาชิกทีมได้ทราบ ข้อมูลโดยทั่วถึง

4). Stop the incident and decide to solve immediate problems

เข้าระงับเหตุ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

5). In case you want to extinguish a fire with a mobile fire extinguisher must be considered Types of fire extinguishers to suit the type of fire.

กรณีที่ต้องการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงมือถือ จะต้องพิจารณา ชนิดของถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิงไหม้

6). In case you want to use a fire hose Must request permission from director first and or the electricity must be cut off at the incident area first. So the fire hose can be used.

กรณีที่ต้องการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง จะต้องขออนุญาตกับ ผู้อำนวยการก่อน และหรือ ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้า ณ บริเวณพื้นที่เกิดเหตุก่อน จึงจะสามารถใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงได้

7). The situation must be assessed to see whether it can be controlled or not. If not, notify the director immediately. To request the fire department from outside Come to help.

จะต้องประเมินสถานการณ์ว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ หาก ไม่ได้ ให้แจ้งให้กับผู้อำนวยการรับทราบทันที เพื่อร้องขอให้หน่วยดับเพลิงจากภายนอก เข้ามาให้ความช่วยเหลือ

8). Coordinate with external fire department that come to support stop fire accident.

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ

9). To performance report Let the director know.

รายงานผลการปฏิบัติการ ให้ผู้อำนวยการ รับทราบ

10). Block off the incident area to Analyze the cause and investigate before further rehabilitation.

ปิดกั้น พื้นที่เกิดเหตุเพื่อ วิเคราะห์หาสาเหตุ การสืบสวน ก่อนการฟื้นฟู ต่อไป

11.Cooperation with fire departments from outside. การขอกำลังเสริมจากหน่วยงานภายนอก

1). Fire Operation leader must be assessed to see whether it can be controlled or not. If not, notify the 1st Director immediately. 1st Directors to cooperate with 2nd Director to call for request the fire department from outside Come to help follow the priority as below;

จะต้องประเมินสถานการณ์ว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ หาก ไม่ได้ ให้แจ้งให้กับผู้อำนวยการรับทราบทันที เพื่อร้องขอให้หน่วยดับเพลิงจากภายนอก เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ตามลำดับต่อไปนี้

1.1 Fire department of Northern Region Industrial Estate.
หน่วยดับเพลิงของ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

1.2 Fire department of Ban-Klang municipality.
หน่วยดับเพลิงของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

1.3 Fire department of Makhueajae Municipality.
หน่วยดับเพลิงของ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

1.4 Fire department of Lamphun Provincial Administrative Organization.
หน่วยดับเพลิงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

1.5 Fire department of District Muang Lamphun Municipality.
หน่วยดับเพลิงของ เทศบาลอำเภอเมืองลำพูน

1.6 Other nearly fire department provincial.
หน่วยดับเพลิงจังหวัดใกล้เคียง

12.Electrics and Machine control system. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยควบคุมเครื่องจักร ตัดกระแสไฟฟ้า

1). Electricity and Machine control members have responsible for cutting off electricity in the production area. and inside the building only.

สมาชิกหน่วยควบคุมเครื่องจักร และตัดกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่ในการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณพื้นที่การผลิต และภายในอาคารเท่านั้น

2). In the case of need to cut off the electricity beyond the limit production area and in buildings, such as electrical control rooms in buildings or Switch gear room or Sub-station. The Leader of Electricity and Machine control team must inform the Directors for request MT1F0 section Members for cut off the electricity at that area.

กรณีที่ต้องการตัดกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าขอบเขต พื้นที่การผลิต และภายในอาคาร เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือ สถานี้แปลงแรงดันไฟฟ้า หัวหน้าหน่วยตัดกระแสไฟฟ้า จะต้อง แจ้งไปยังผู้อำนวยการ เพื่อร้องขอ ผ่านไปยัง แผนก MT1F0 ทำการตัดกระแสไฟฟ้าที่พื้นที่นั้น ๆ ให้

3). Electricity and Machine control member have responsibility for cut off the Nitrogen gas/Hydrogen gas by closing Nitrogen gas/Hydrogen gas valve piping in the production area and inside the building only.

สมาชิกหน่วยควบคุมเครื่องจักร และตัดกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่ในการตัดระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจน หรือ ก๊าซไฮโดรเจน บริเวณพื้นที่การผลิต และภายในอาคารเท่านั้น

4). In the case of wanting to cut off the nitrogen gas or hydrogen gas supply system that exceeds the limit Production areas and inside Buildings such as nitrogen gas yard or hydrogen yard. The Electricity and Machine control leader must Notify the Director to request MT1F0 section

Members to cut off those gas supply systems.

กรณีที่ต้องการตัดระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจน หรือ ก๊าซไฮโดรเจน ที่มากกว่าขอบเขต พื้นที่การผลิต และภาคในอาคาร เช่น สถานีจ่ายก๊าซ ไนโตรเจน หรือ สถานีจ่ายก๊าซไฮโดรเจน หัวหน้าหน่วยตัดกระแสไฟฟ้า จะต้องแจ้งไปยังผู้อำนวยการ เพื่อร้องขอ ผ่านไปยัง แผนก MT1F0 ทำการตัดระบบจ่ายก๊าซเหล่านั้น ให้

5). In case The Electricity and Machine control team need request MT1F0 section to shut off gate of rain gutter instead, The Electricity and Machine control leader shall be inform the Directors to request Facility MT1F0 section members to shut off gate in rain gutter around of Incident place instead.

กรณีที่หน่วยควบคุมเครื่องจักรและตัดกระแสไฟฟ้า ต้องการให้แผนกควบคุมระบบสาธารณูปโภค MT1F0 ปิดประตูกั้นน้ำ ภายในร่องระบายน้ำฝน แทน ให้หัวหน้าหน่วยควบคุมเครื่องจักร และตัดกระแสไฟฟ้า แจ้งไปยังผู้อำนวยการ เพื่อติดต่อร้องขอให้แผนก MT1F0 ทำการ ปิดประตูกั้นน้ำภายในร่องระบายน้ำฝน โดยรอบอาคารพื้นที่เกิดเหตุให้แทน

13.Fire escape and Evacuation ระบบการอพยพเคลื่อนย้าย

1). Have duty to allocate Divide the number of employees in each area. To be able to evacuate from work area to go to the temporary assembly points in that building adequately, appropriately, and safely.

มีหน้าที่ในการจัดสรร แบ่งจำนวนพนักงานในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถอพยพ จากพื้นที่ทำงาน เพื่อไปจุดรวมพลชั่วคราวภายในอาคารนั้น ๆ ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม ปลอดภัย

2). Have duty to allocate Divide the number of employees in each area. To be able to evacuate from a temporary assembly point in the building or evacuate from the work area to evacuate to the assembly point Safely and quickly, it takes no more than 5 minutes from the announcement to

evacuate the building, by the evacuation team.

มีหน้าที่ในการจัดสรร แบ่งจำนวนพนักงานในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถอพยพ จากจุดรวมพลชั่วคราวภายในอาคาร หรือ อพยพจากพื้นที่ทำงาน เพื่ออพยพไปยังจุดรวมพล ได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที นับจากการประกาศให้มีการอพยพออกนอกอาคาร โดยหน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย

3). Have responsible for checking the names of employees. who come to work each day and make up-to-date lists To make it easier to check names In the event that employees are evacuated out of the building quickly.

มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายชื่อพนักงาน ที่มาทำงานในแต่ละวัน และจัดทำรายชื่อในทันสมัย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คชื่อ กรณีที่ที่มีการอพยพพนักงานออกนอกอาคาร ได้อย่างรวมเร็ว

4). Set fire escape signs in each area Join the safety officers by making sure that the signs comply with the standard to control distances averaging 24 meters and are clearly visible.

กำหนดและติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยจะต้องมีการติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 24 เมตร และมองเห็นได้อย่างชัดเจน

5). Listen to orders from the Director, help make announcements, provide information, and report the situation. Keep other employees informed of the situation continuously.

รับฟังคำสั่งจากผู้อำนวยการ ช่วยประกาศ แจ้งข้อมูล รายงานสถานการณ์ ให้กับพนักงานคนอื่น ๆ รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

6). Consider the order of importance in cases that require evacuation:

พิจารณาเรียงลำดับความสำคัญกรณีที่จะต้องมีการอพยพ คือ

6.1 assigned to area where an emergency occurs Immediately evacuate to a temporary assembly point.

กำหนดให้พื้นที่ ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อพยพไปยังจุดรวมพลชั่วคราวทันที

6.2 When the Director orders an evacuation Go out of the building to go to the assembly point. Make an announcement for all employees working on the floor where the incident occurred to evacuate first.

เมื่อผู้อำนวยการสั่งการให้มีการอพยพ ออกนอกอาคารเพื่อไปยังจุดรวมพล ให้ประกาศ ให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในชั้นที่เกิดเหตุทั้งหมดอพยพเป็นอันดับแรก

6.3 After approximately 1-2 minutes, announce to employees working on other floors to evacuate accordingly.

หลังจากนั้นประมาณ 1-2 นาที ให้ประกาศ ให้พนักงานที่ทำงานบริเวณชั้นอื่น ๆ ทำการอพยพตาม

6.4 Evacuation method: Have employees walk quickly in deep rows. Then gather at the designated gathering point.

วิธีการอพยพ ให้พนักงาน เดินเร็ว เรียงเป็นแถวตอนลึก แล้วไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่กำหนดไว้

7). When evacuating to the assembly point Have unit members evacuate and move. Check the names of employees.

เมื่ออพยพไปยังจุดรวมพล ให้สมาชิกหน่วยอพยพและเคลื่อนย้าย ทำการตรวจเช็ครายชื่อพนักงาน

8). When finished checking the names and the number of employees in each row is complete Have the employees sit down.

เมื่อตรวจเช็ครายชื่อเสร็จแล้ว และพนักงานครบตามจำนวนของแต่ละแถว ให้พนักงานนั่งลง

9). In the case that it's not yet Let the employees stand and wait. until the list has been checked.

กรณีที่ยังไม่ครับ ให้พนักงานยืนรอ จนกว่าจะตรวจเช็ครายชื่อแล้วเสร็จ

10). When checking the complete number of names, report to the 2nd director immediately.

เมื่อตรวจเช็ครายชื่อครบตามจำนวน ให้รีบ รายงานให้กับผู้อำนวยการคนที่ 2 ทันที

11). In the case that someone is lost Report to the second director for consideration. Order the search and rescue unit to search the area where the employee is believed to be working in coordination with 1st Director.

กรณีที่มีคนสูญหาย ให้รายงานไปยังผู้อำนวยการคนที่ 2 เพื่อพิจารณา สั่งการให้หน่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำการค้นหา บริเวณที่คาดว่าพนักงานคนนั้น ทำงานอยู่ โดยประสานงานกับ ผู้อำนวยการคนที่ 1

12). Support recovery incident place.

ช่วยฟื้นฟู สถานที่เกิดเหตุ ต่อไป

14.First aid and move victims. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1). Team members must be divided. Search and help victims of at least 2 people per group. To perform duties together and help each other.

จะต้องมีการแบ่งสมาชิกของทีม ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างน้อย 2 คน ต่อ 1 กลุ่ม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน

2). Set number of groups To be responsible for each area To cover every area, every floor of the building.

กำหนดจำนวนกลุ่ม ให้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกชั้น ของอาคาร

3). First aid equipment must be provided. Organ splint equipment and equipment for moving patients, such as stretchers, patient wheels to be ready to use at all times.

จะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์การดามอวัยวะ และอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น เปลสนาม ล้อเข็นผู้ป่วย ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

4). To contact and coordinate work with nursing staff and steps for contacting an ambulance from

nearby hospitals.

ติดต่อประสานกงานกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล และขั้นตอนการติดต่อรถพยาบาล จากโรงพยาบาลใกล้เคียง

5). Wait to receive orders from the director in the event that there are patients or victims or missing persons.

รอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการ กรณีที่พบว่า มีผู้ป่วย หรือ ผู้ประสบภัย หรือมีผู้สูญหาย

6). Search for victims according to the designated department.

ทำการค้นหา ผู้ประสบภัย ตามแผนกที่กำหนดไว้

7) to meet victims must provide assistance from the initial question of symptoms Moving the patient.

เพื่อพบผู้ประสบภัย จะต้องให้ความช่วยเหลือ จากการสอบถามอาคารเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดที่ปลอดภัย ให้การปฐมพยาบาล และพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

8). Report operational results to the director.

รายงานผลการปฏิบัติการให้ผู้อำนวยการรับทราบ

9). Support recovery incident place.

ช่วยฟื้นฟู สถานที่เกิดเหตุ ต่อไป

15.Facility& Utility section. แผนกควบคุมระบบสาธารณูปโภค

1). shall shut off all facility related utilities serving the affected area upon order of Directors of ERT.

Such as turn off the electrical system and Nitrogen gas system. Hydrogen gas system, Water supply system and Wastewater system

ทำหน้าที่ปิดระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งของหน่วยอำนวยการ เช่น ปิดระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซไนโตรเจน ระบบก๊าซไฮโดรเจน ระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย

2). Shall shut off gate of Rain gutter for prevent wastewater from fire extinguisher flow out MTL-West Follow plan or follow directing of Directors of ERT.

ทำหน้าที่ปิดประตูกั้นน้ำภายในร่องระบายน้ำฝน เพื่อป้องกัน สารเคมีจากการดับเพลิง หรือน้ำเสียจากการดับเพลิง ตามคำสั่งของหน่วยอำนวยการ

3). To contact and coordinate with electricity officials. In case a Electricity outage

ติดต่อประสานการกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

4). To contact and coordinate with construction contractors. In cases where public utility systems, buildings, and locations are damaged by natural disasters.

ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง กรณีที่ระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

16. บทบาทหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1). Shall be report an emergency by Microphone announcement or calling a member of the Incident to ERT. or a member of the EHS team or notify a factory representative.

แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยการประกาศ หรือ โทรแจ้ง ให้กับสมาชิกหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ สมาชิกทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ แจ้งให้กับตัวแทนโรงงาน

2). Go to Incident place, and check whether the event really happened or not.

เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์ขึ้นจริงหรือไม่

3). If the event actually happened Must provide assistance together with ERT. And support manage traffic.

4). ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ต้องให้ความช่วยเหลือร่วมกับ หน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

5). In the event that an emergency event does not actually occur Please notify to ERT.

Or EHS team member or notify a factory representative

กรณีที่ ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง ให้แจ้งให้กับ สมาชิกหน่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ สมาชิกทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ แจ้งให้กับตัวแทนโรงงาน

17.Information document. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

17.1 Emergency equipment layout and risk points แผนผังอุปกรณ์ฉุกเฉิน และจุดเสี่ยง

17.2 Fire escape way layout แผนผังทางหนีไฟ

17.3 .Assembly points layout แผนผังจุดรวมพล

17.4 Emergency call numbers. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

17.5 Emergency communication flow. แผนผังการติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉิน

17.6 Emergency action flow. ผังการปฏิบัติการของแต่ละหน่วย

17.7 Emergency Response Team name list รายชื่อสมาชิกหน่วยตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-39

ข้อมูลแรงงานภายในพื้นที่โครงการ

ข้อมูลแรงงานภายในพื้นที่โครงการ

ลำดับ	ชื่อ	ที่อยู่	ตำแหน่ง
1	นายกันตพัฒน์ ว่องกิตติพงษ์	199/55 หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน	คนขับแบคโฮล
2	นายสมศักดิ์ ขัดมะโน	258 หมู่ที่ 5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน	คนสวน
3	นายอนุชา แสนสมบูรณ์	21/6 ถ.ช่างฆ้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	คนสวน

ภาคผนวก ข-40

การประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้โรงงานรับซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่น และขอความร่วมมือให้โรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
4 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

WIE07-09/2567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอความร่วมมือ

เรียน รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหาร คุณธีรพงษ์ เย็นฉ่ำ
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ตามที่ บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ("บริษัทฯ") ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ("โครงการฯ") ได้มีการจัดทำ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ กับ บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("มูราตะฯ") สนับสนุนในการรับซื้อและเลือกใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในจังหวัดลำพูนหรือเขตภาคเหนือ

ทั้งนี้หาก มูราตะฯ มีความประสงค์ ที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน พร้อมให้บริการ

โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก มูราตะฯ โดยท่านสามารถประสานงานกับผู้จัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) นางสาวพรทิวา กำคำ เบอร์ติดต่อ 063-8540808

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

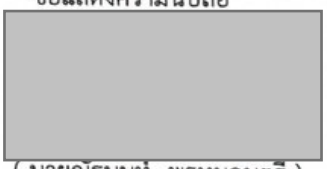

(นายณัฐนนท์ พรหมดนตรี)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารทั่วไป
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด


ผู้ประสานงาน
นางสาวพรทิวา กำคำ
063-8540808


ภาคผนวก ข-41

กิจกรรม CSR

กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปี2569

วันที่ 8 มกราคม 2569





กิจกรรมสนับสนุน โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2569



ภาคผนวก ข-42

แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการด้าน CSR ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และหน่วยงานท้องถิ่น/จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปี 2569

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน/ผู้ขอ	วันที่จัดกิจกรรม	หมายเหตุ
1	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	8-ม.ค.	อุปกรณ์การเรียน/ของเล่น อื่นๆ
2	โครงการ ECO Green Network (พาชุมชนดูงานนอกสถานที่)	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ม.ค.-มี.ค.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำเสื้อผู้ร่วมกิจกรรม
3	สนับสนุนกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	มี.ค.	เพื่อเป็นค่าอาหารเจ้าหน้าที่กาชาด และโรงพยาบาล
4	สนับสนุนกิจกรรม ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนรอบนิคม	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	เม.ย.	เพื่อเป็นค่าของชุดดำหัวและค่าอาหารผู้สูงอายุ
	4.1 สนับสนุนกิจกรรม ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.เหมืองง่า	เทศบาลตำบลเหมืองง่า	เม.ย.	เพื่อเป็นค่าของชุดดำหัวและค่าอาหารผู้สูงอายุ
	4.2 สนับสนุนกิจกรรม ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	เม.ย.	เพื่อเป็นค่าของชุดดำหัวและค่าอาหารผู้สูงอายุ
5	กิจกรรมสร้างฝายชะน้ำและปลูกต้นไม้เสริมหรือทดแทน	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	มิ.ย.	เพื่อเป็นค่าอาหารเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมกิจกรรม
6	สนับสนุนกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	มิ.ย.	เพื่อเป็นค่าอาหารเจ้าหน้าที่กาชาด และโรงพยาบาล
7	กิจกรรมโครงการ "นิคมฯรักษ์ ชุมชน" เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านชุมชนรอบนิคม	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ก.ค.	เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
	7.1 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านชุมชนหมู่บ้านนครทอง	หมู่บ้านนครทอง	ก.ค.	เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
	7.2 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านชุมชนหมู่บ้านเหมืองง่า	หมู่บ้านเหมืองง่า	ก.ค.	เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
8	ฟื้นฟูลำน้ำกวง ลำน้ำสาขา และสนับสนุนกิจกรรฟื้นฟูพัฒนาน้ำกวง			
	8.1 เทศบาลมะเขือแจ้	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	ต.ค.	เพื่อเป็นค่าอาหาร/น้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่
	8.2 เทศบาลเหมืองง่า	เทศบาลตำบลเหมืองง่า	ต.ค.	เพื่อเป็นค่าอาหาร/น้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก ข-43

แบบฟอร์มการรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการดำเนินการ

จัดการข้อร้องเรียนของโครงการ

เลขที่ □□

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว _____

อาชีพ _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์บ้าน _____มือถือ_____

ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด	ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

ลงชื่อ _____

**ลงชื่อผู้ร้องเรียนเมื่อไปดูพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่* ผู้ร้องเรียน

สำหรับเจ้าหน้าที่

สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบ _____

_____

_____

สาเหตุเบื้องต้น

□ ความบกพร่องในการปฏิบัติงานโครงการฯ ของผู้รับเหมา

□ ความล่าช้าในการดำเนินงาน

□ ความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

□ ความไม่เรียบร้อยของงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ

□ อื่นๆ (ระบุ)_____

ประเภทของข้อร้องเรียน

□ ด้านก่อสร้าง □ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย


□ ด้านสิ่งแวดล้อม □ อื่นๆ (ระบุ) _____

ลงชื่อ _____

ผู้รับข้อร้องเรียน

____/____/____

รูปที่ 3 แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน

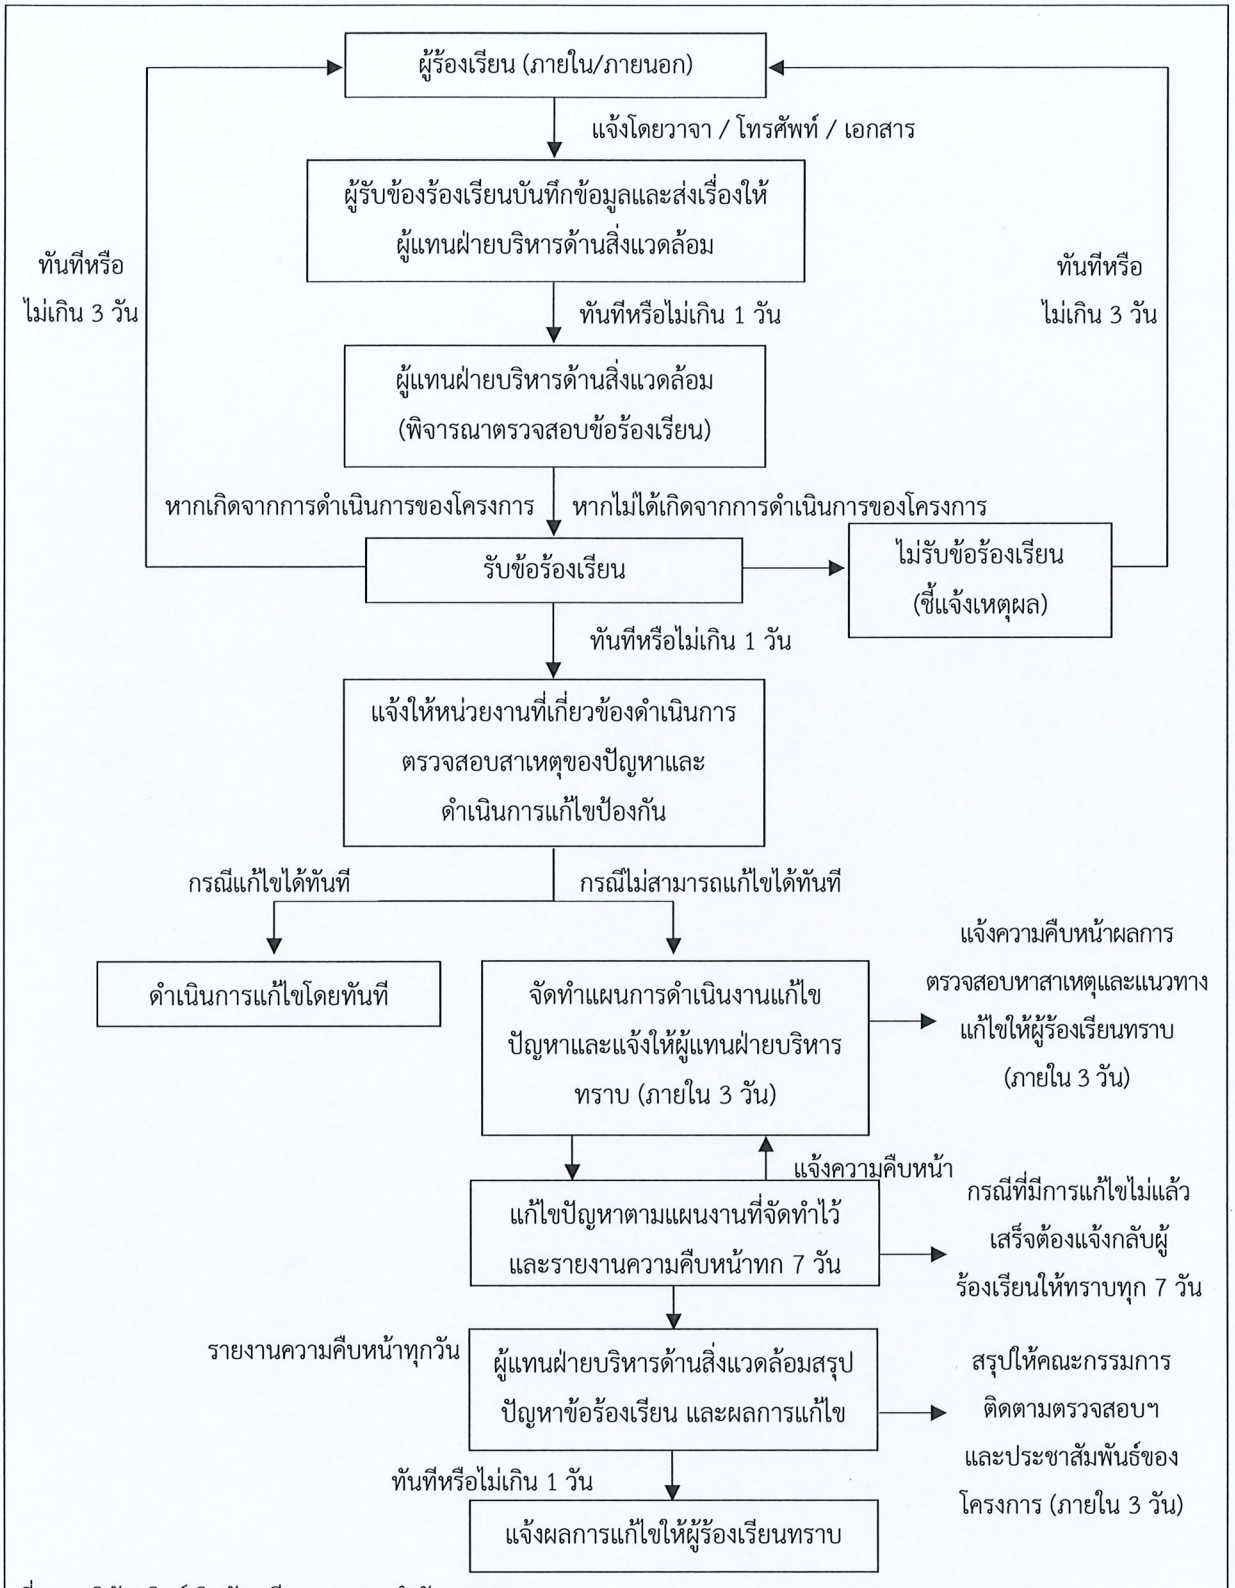

ที่มา : บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด, 2567

รูปที่ 4 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้องเรียน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเจตต์ขัญญา บุญเฉลียว)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

WORLD INDUSTRIAL ESTATE Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....

(นางชีววัตน์ ศิลปรัตน์)
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

Fourtier Consultants Co.,Ltd.

ภาคผนวก ข-44

ผลการตรวจสุขภาพของโรงงานในพื้นที่โครงการ

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข

