

# ภาคผนวก ง

แบบรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ทส.1 และทส.2

ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
(แบบ ทส.2)



เทศบาลตำบลกะหร

1 ถนนกะตะ ตำบลกะหร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โทรศัพท์ / โทรสาร 076 - 333261

ได้รับรายงานประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

จาก โรงแรม เดอะชิสกะตะ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ เลขที่ 255 หมู่ที่ - ซอย -

ถนน โคกโตนด ตำบลกะหร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... ผู้รับรายงาน

(นายธนวัฒน์ ไชยสุรินทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...255... หมู่ที่ ...-... ซอย ...-...  
 ถนน ...กษัตริย์... แขวง/ตำบล ...กระโดน... เขต/อำเภอ... เมือง...  
 จังหวัด ...ภูเก็ต... โทรศัพท์ ...076 609 555... โทรสาร ...076 609 566...  
 มี ...นางสุภาพร ภักธรณิ... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท ...โรงแรม...  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...57/2566... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย... หมดอายุ ...19 พฤษภาคม 2571...  
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ...มกราคม... พ.ศ. ...2569... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....นางสาวกนกกร ภักธรณิ.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นางสาวผกาพรรณ วิชาล.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...6820201050... หมดอายุ ...11 ธันวาคม 2571...

ออกให้โดย ...สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....บจก. เซาเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ...0835548006587... หมดอายุ ...1 กุมภาพันธ์ 2574...

ออกให้โดย ...กรมควบคุมมลพิษ...

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ชีวภาพ / Activated Sludge...

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....168..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....รดน้ำต้นไม้ ระบายทิ้ง.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....สูบไปกำจัด.....

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....833.90.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....2,344.07.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1,875.26.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้และระบายออกแหล่งน้ำสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ ชิส กะตะ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 255

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : โคกโดนด

แขวง/ตำบล : กระรน

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 124

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 13/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพร ภัทรวรณี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ ระบายทิ้ง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเอกชนสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 753.200 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,001.690 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,601.350 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ ซิตี้ กะตะ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 255

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : โคกโดนด

แขวง/ตำบล : กระบ

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 124

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 13/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวผกาพรรณ วิชาล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ ระบายทิ้ง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเอกชนสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 833.900 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,948.140 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,558.510 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน  
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569  
โรงแรม เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท

1. บทสรุปผู้บริหาร

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์

จากการตรวจสอบระบบประจำเดือน พบว่าอุปกรณ์หลักสามารถทำงานได้ตามปกติ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ และเครื่องสูบลบตะกอน โรงแรมได้ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักร

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

สถานะระบบบำบัดน้ำเสีย : ปกติ

ปริมาณน้ำเสีย : 1,285.90 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

41.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง : ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข

| PARAMETER               | UNIT      | RESULT               | STANDARD  | การเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| pH at 25.0 °C           | -         | 7.43                 | 5.5 – 9.0 | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Total Suspended Solids  | mg/l      | 17                   | < 40      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Sulfide                 | mg/l      | 0.58                 | < 1.0     | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| TKN-Nitrogen            | mg/l      | 32.7                 | < 35      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Fat, Greases & Oil      | mg/l      | 0.4                  | < 20      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| BOD                     | mg/l      | 11.1                 | < 30      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Total Dissolved Solids  | mg/l      | 649                  | < 1,000   | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Settleable Solids       | ml/l      | 0.1                  | -         | -                           |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | 350                  | -         | -                           |
| Physical Appearance     |           | ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย |           |                             |

สรุปภาพรวม

ระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีเสถียรภาพในการบำบัด และสามารถควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง



## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

### 2. ข้อมูลทั่วไปและภาพรวมระบบบำบัดน้ำเสีย

#### 2.1 ข้อมูลทั่วไปของระบบ

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อสถานประกอบการ | โรงแรม เดอะ ซีส กะตะ รีสอร์ท                                                                               |
| ประเภทกิจการ      | โรงแรม จำนวน 124 ห้อง                                                                                      |
| ระบบบำบัด         | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge                                                                       |
| กำลังการบำบัด     | 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน                                                                                       |
| ผู้ควบคุมระบบ     | บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>ใบอนุญาตเลขที่ 0835548006587 ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ |

#### 2.2 วัตถุประสงค์ของการควบคุมระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร พื้นที่ซักล้าง และส่วนบริการต่างๆ ก่อนระบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม

การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และข้อเสนอแนะในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน

#### 2.3 การทำงานของระบบ

โรงแรมมีถังบำบัดน้ำเสียระบบแอโรบิคชีวภาพ จำนวน 9 ชุด สำหรับอาคาร A (WWT-1) อาคาร B (WWT-2) อาคาร C (WWT-3) อาคาร D1 (WWT-4) อาคาร D2 (WWT-5) อาคาร E (WWT-6) อาคาร F (WWT-7) อาคาร G (WWT-8) อาคาร H (WWT-9) นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคาร D1 (GT-1) และอาคาร D2 (GT-2) และถังบำบัดน้ำเสียระบบเดินอากาศชนิดที่มีตัวกลางยัดเกาะ จำนวน 3 ชุด สำหรับอาคาร K (SS-1) อาคาร L (SS-1) อาคาร L (SS-2) และอาคาร M (SS-3)

(1) อาคาร A : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 10.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(2) อาคาร B : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-2 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 4.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 7.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(3) อาคารห้องพัก C : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-3 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 6.152 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน


(4) อาคารห้องพัก D1 : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-4 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 10.53 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(5) อาคารห้องพัก D2 : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-5 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 13.532 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน



## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

- (6) อาคารห้องพัก E : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-6 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 16.208 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (7) อาคารห้องพัก F : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-7 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 5.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (8) อาคารห้องพัก G : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-8 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 3.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (9) อาคารห้องพัก H : ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-9 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 20.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 25.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (10) อาคารห้องพัก K : ถังบำบัดน้ำเสีย SS-1 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 25.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (11) อาคารห้องพัก L : ถังบำบัดน้ำเสีย SS-2 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- (12) อาคารห้องพัก M : ถังบำบัดน้ำเสีย SS-3 จำนวน 1 ชุด ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน

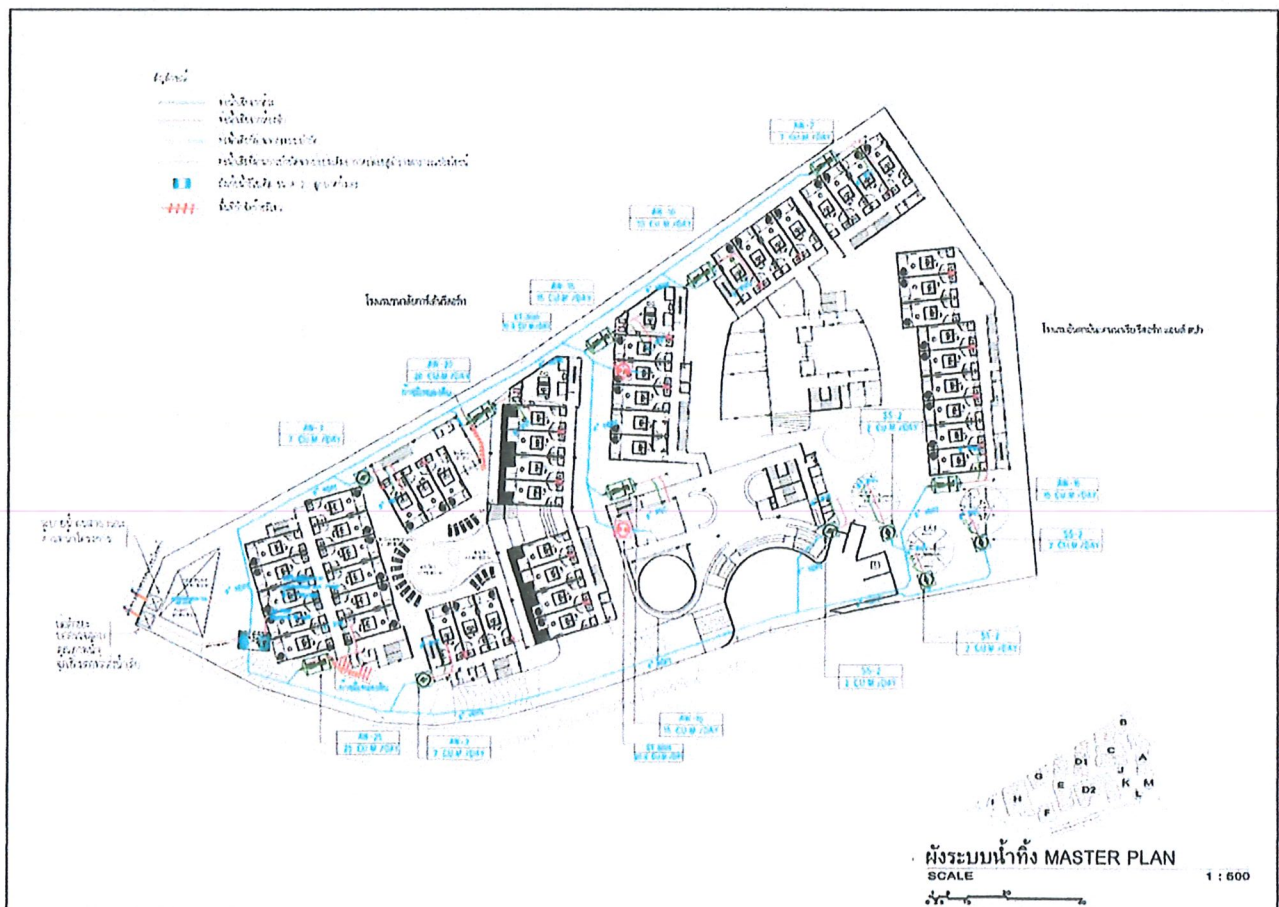

รูปที่ 1 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย




## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

### 3. สรุปปริมาณน้ำเสียและการเดินระบบประจำเดือน

#### 3.1 สรุปปริมาณน้ำเสีย

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| กำลังการบำบัดออกแบบ         | 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน   |
| ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย         | 41.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน |
| ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบสูงสุด | 61.88 ลบ.ม./วัน        |
| ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบต่ำสุด | 21.06 ลบ.ม./วัน        |

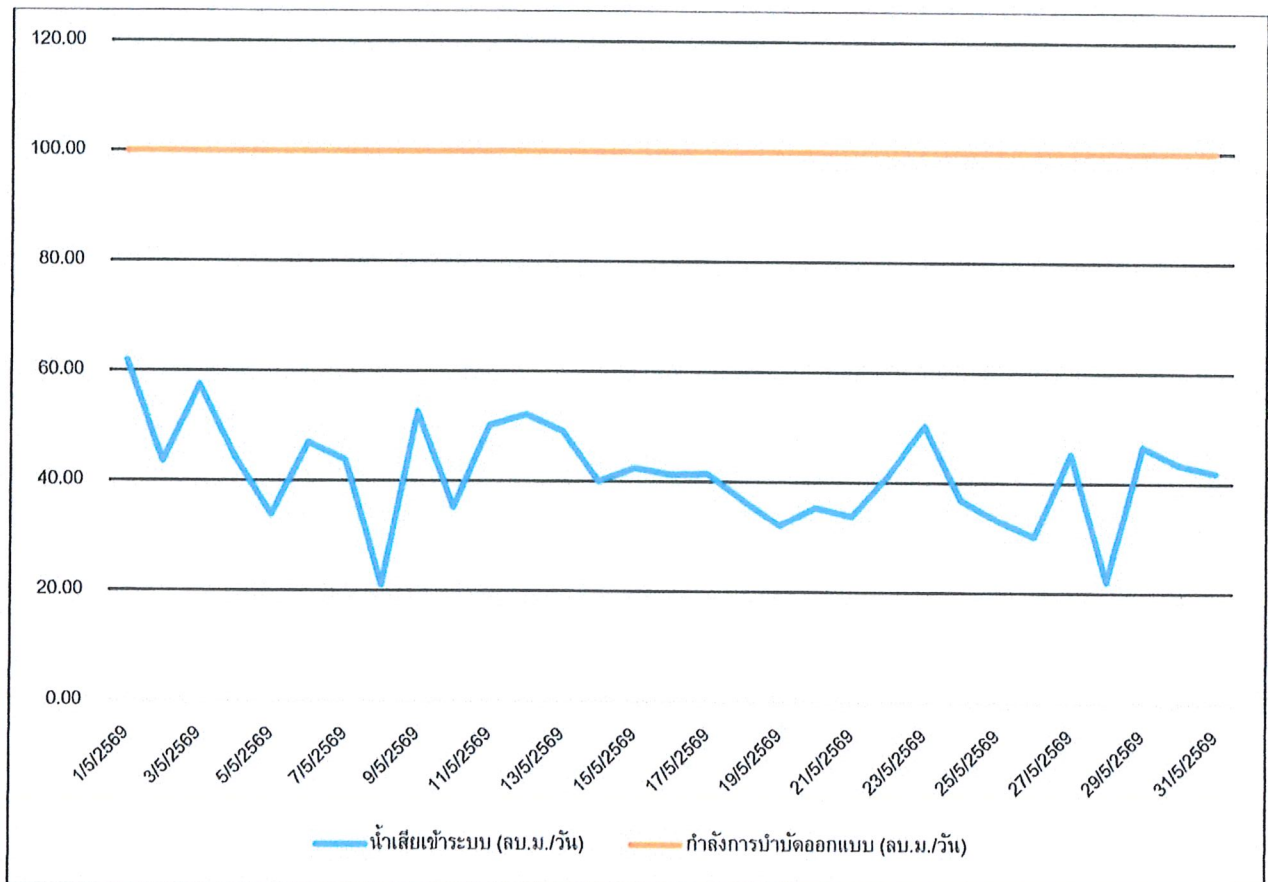

รูปที่ 2 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

จากการติดตามปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 พบว่ามีปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย 41.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 42 ของกำลังการบำบัดที่ออกแบบไว้

ปริมาณน้ำเสียมีความผันผวนตามอัตราการเข้าพักของโรงแรมและกิจกรรมการใช้น้ำภายในอาคาร โดยพบว่าช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มีปริมาณน้ำเสียสูงกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบบำบัดยังสามารถรองรับภาระน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้ง โดยรวมปริมาณน้ำเสียยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมและไม่เกินขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย



## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

### 3.2 สรุปผลการเดินระบบ

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ปั๊มสูบน้ำเสีย   | ทำงานปกติ |
| เครื่องเติมอากาศ | ทำงานปกติ |
| ปั๊มสูบน้ำเสีย   | ทำงานปกติ |
| ระบบไฟฟ้า        | ทำงานปกติ |

จากการตรวจติดตามสภาพการเดินระบบประจำเดือน พบว่าหน่วยบำบัดต่างๆ สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยเฉพาะบ่อเติมอากาศมีการกระจายอากาศสม่ำเสมอ จุลินทรีย์มีสภาพสมบูรณ์ และไม่พบกลิ่นผิดปกติจากระบบ บ่อกักตะกอนสามารถแยกตะกอนได้ดี

จากการประเมินภาพรวม ระบบบำบัดน้ำเสียมีเสถียรภาพในการเดินระบบ และสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบได้อย่างเหมาะสม

### 4. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| จำนวนพารามิเตอร์ที่ตรวจ | 9 รายการ    |
| ผ่านมาตรฐาน             | 7 รายการ    |
| ไม่ผ่านมาตรฐาน          | 0 รายการ    |
| คุณภาพน้ำทิ้ง           | ผ่านมาตรฐาน |

| PARAMETER               | UNIT      | RESULT               | STANDARD  | การเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| pH at 25.0 °C           | -         | 7.43                 | 5.5 – 9.0 | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Total Suspended Solids  | mg/l      | 17                   | < 40      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Sulfide                 | mg/l      | 0.58                 | < 1.0     | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| TKN-Nitrogen            | mg/l      | 32.7                 | < 35      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Fat, Greases & Oil      | mg/l      | 0.4                  | < 20      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| BOD                     | mg/l      | 11.1                 | < 30      | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Total Dissolved Solids  | mg/l      | 649                  | < 1,000   | ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน            |
| Settleable Solids       | ml/l      | 0.1                  | -         | -                           |
| Total Coliform Bacteria | MPN/100ml | 350                  | -         | -                           |
| Physical Appearance     |           | ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย |           |                             |

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 พบว่าค่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยสรุประบบบำบัดน้ำเสียยังคงมีประสิทธิภาพในการ



## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569


บำบัดน้ำเสียและสามารถควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับภาระน้ำเสียจากกิจกรรมภายในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการระบายน้ำทิ้ง

### 5. แนวโน้มคุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง พบว่า มีแนวโน้มคงที่และอยู่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและการควบคุมการเดินระบบที่เหมาะสม

ในเดือนปัจจุบันไม่พบแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้งหรือความเสี่ยงในการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด


| ดัชนีตรวจวัด<br>เดือน-ปี | pH      | TSS<br>(mg/l) | S<br>(mg/l) | TKN<br>(mg/l) | G&O<br>(mg/l) | BOD<br>(mg/l) | TDS<br>(mg/l) | Se<br>(ml/l) | TCB<br>(MPN/100ml) |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| มกราคม 2569              | 8.21    | 20            | 0.67        | 40.3          | 0.4           | 9.8           | 528           | < 0.1        | 47                 |
| กุมภาพันธ์ 2569          | 7.57    | 20            | < 0.10      | 33.9          | < 0.2         | 6.6           | 618           | < 0.1        | 54,000             |
| มีนาคม 2569              | 7.78    | 11            | < 0.10      | 30.8          | 0.2           | 5.9           | 624           | < 0.1        | < 160,000          |
| เมษายน 2569              | 7.48    | 21            | 0.27        | 40.1          | < 0.2         | 11.4          | 606           | 1.0          | 43,000             |
| พฤษภาคม 2569             | 7.43    | 17            | 0.58        | 32.7          | 0.4           | 11.1          | 649           | 0.1          | 350                |
| ค่ามาตรฐาน               | 5.5-9.0 | < 40          | < 1.0       | < 35          | < 20          | < 30          | < 1,000       | -            | -                  |

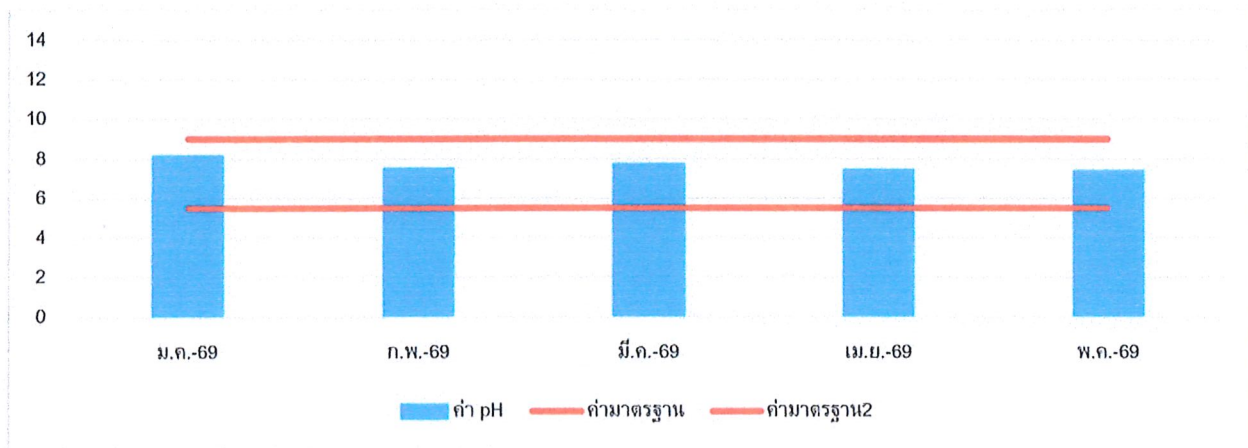


รูปที่ 3 แนวโน้มค่าพี-เอช




## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

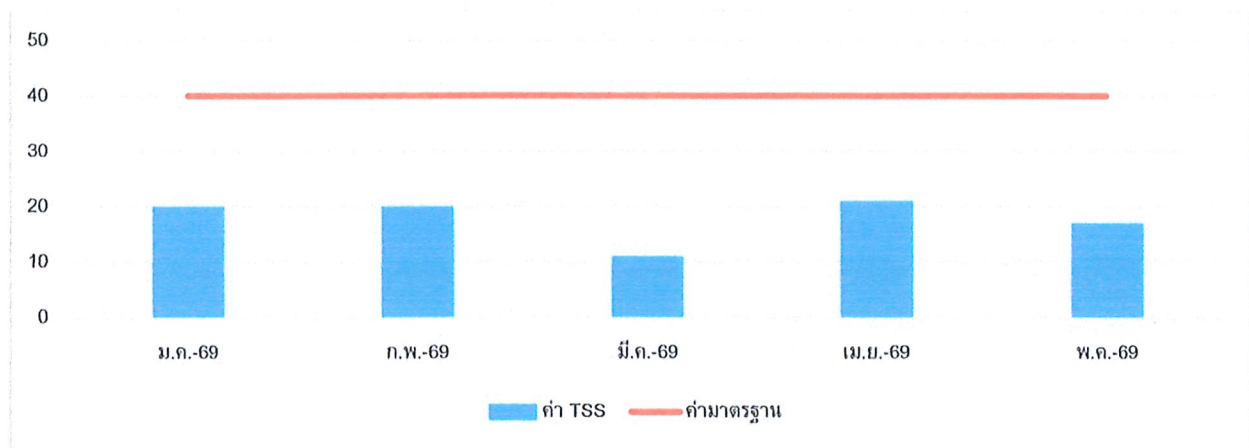

รูปที่ 4 แนวโน้มค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด

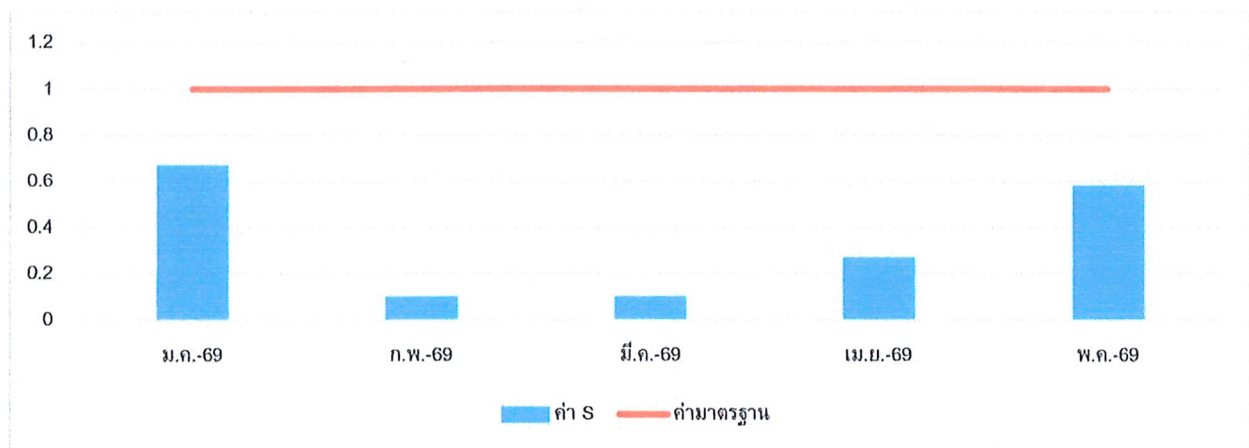


รูปที่ 5 แนวโน้มค่าซัลไฟด์

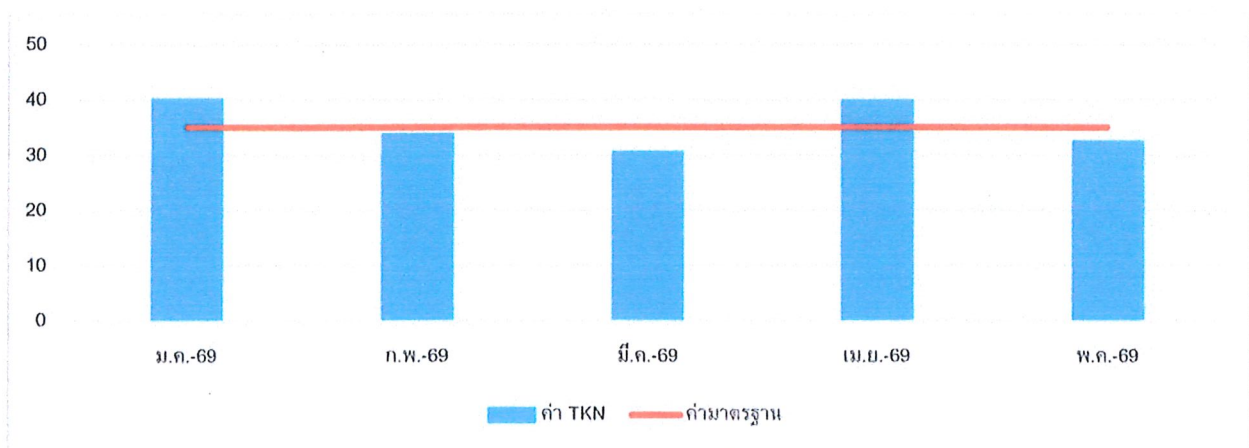


รูปที่ 6 แนวโน้มค่าที่เคเอ็น-ไนโตรเจน




## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

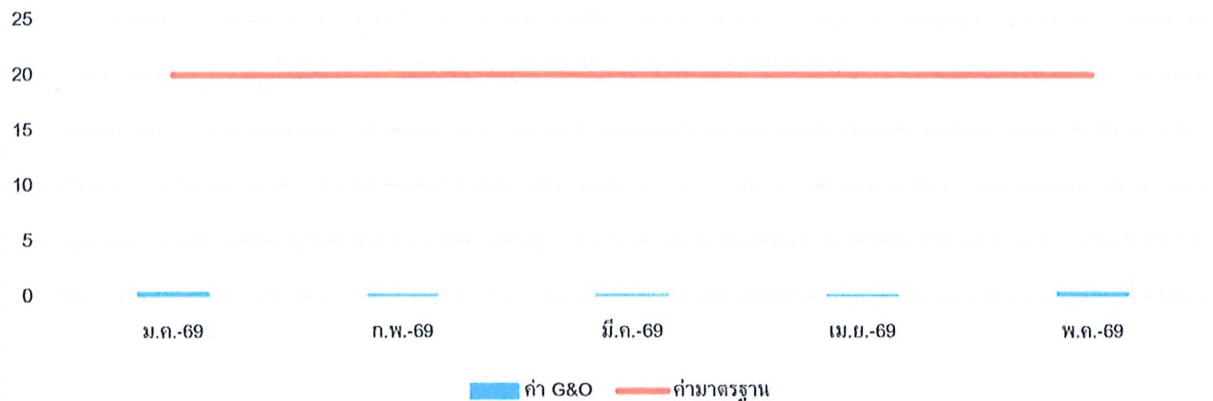

รูปที่ 7 แนวโน้มค่าไขมันและน้ำมัน

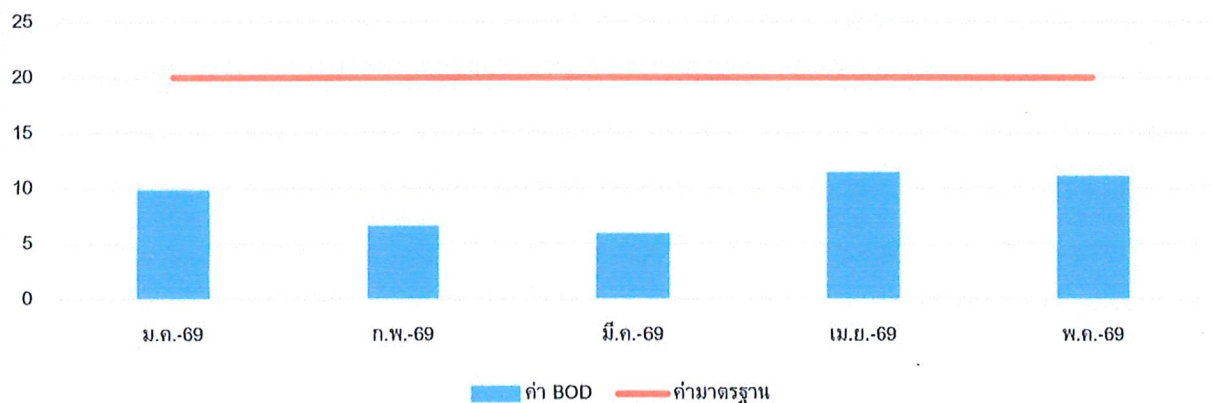

รูปที่ 8 แนวโน้มค่าบีโอดี

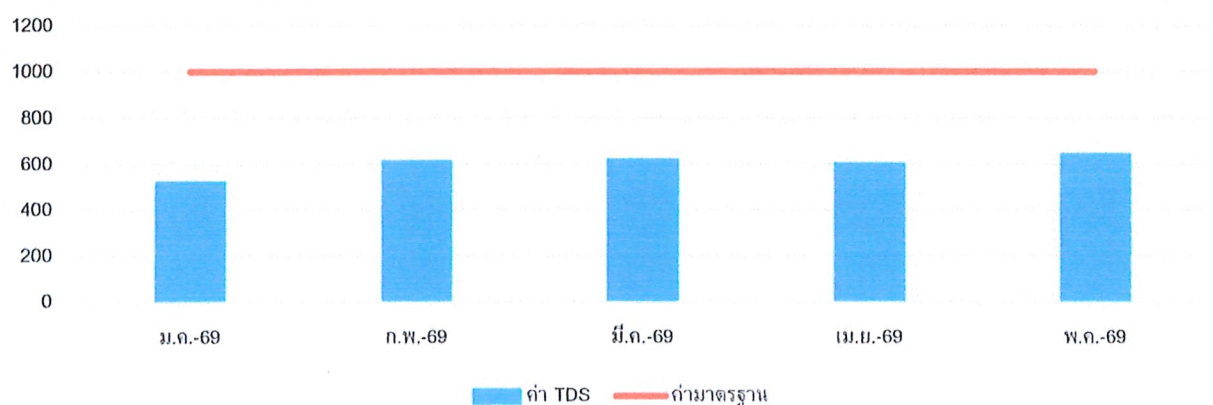

รูปที่ 9 แนวโน้มค่าของแข็งละลาย



## รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

### 6. สรุปสภาพอุปกรณ์และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่พบอุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) พบว่า อุปกรณ์หลักสามารถทำงานได้ตามปกติและมีความพร้อมในการใช้งาน

จากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ แผนกวิศวกรรมได้ดำเนินการทำความสะอาด ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบการบำรุงรักษาที่กำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงานของระบบ

### 7. ข้อเสนอแนะและแผนงาน

จากการตรวจติดตามและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และอุปกรณ์หลักยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผู้ควบคุมระบบจะดำเนินการติดตามผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการใช้งานและสามารถควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

จากการประเมินปัจจุบัน ไม่พบความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในระยะสั้น และระบบยังคงมีเสถียรภาพในการรองรับปริมาณน้ำเสียจากกิจกรรมภายในโรงแรมได้เป็นอย่างดี


อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว ควรมีการติดตามและดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์บางรายการตามแผนที่กำหนด รวมถึงควบคุมสภาวะการเดินระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

### 8. การประเมินภาพรวมระบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อุปกรณ์หลักอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่พบความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการบำบัดน้ำเสียในระยะสั้น

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ ..... ซอย .....  
ถนน โคกโตนด ..... แขวง/ตำบล ..... กระวน ..... เขต/อำเภอ ..... เมืองภูเก็ต  
จังหวัด ..... ภูเก็ต ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....  
มี ..นางสุภาพร ภัทรวรณี..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม จำนวน 124 ห้อง  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...57/2566..... ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยหมดอายุ .....13/03/2571.....  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

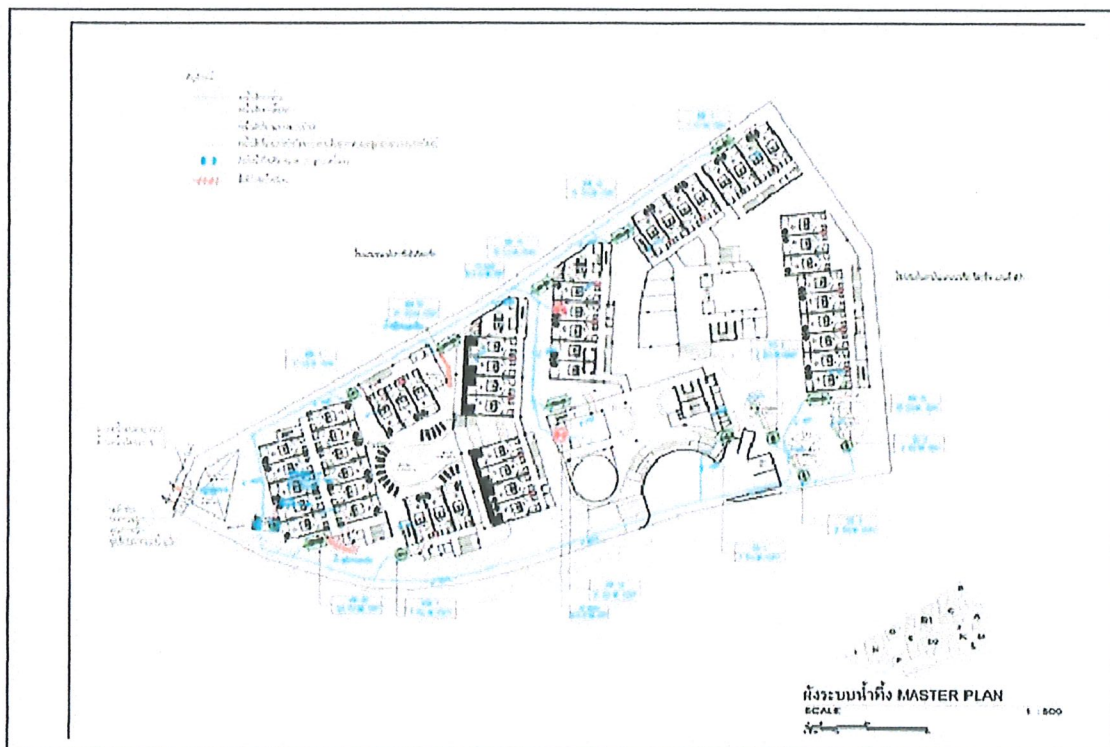

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                     |                                              |                                                     |                                                                     |                                 |                              |                                 |                                      |                                      |                                  |                            |   |                                                                       |                            | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                      |                                      |                                  |                            |   | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |                     |
|              |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                     | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบาย/ปกติ/ผิดปกติ) |   |                                                                       |                            |                     |
| 1/5/69       | 26.9                                         | 77.35                                               | 61.86                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 2/5/69       | 26.9                                         | 54.39                                               | 43.51                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 3/5/69       | 26.9                                         | 71.86                                               | 57.49                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 4/5/69       | 26.9                                         | 55.32                                               | 44.26                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 5/5/69       | 26.9                                         | 42.31                                               | 33.85                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 6/5/69       | 26.9                                         | 58.69                                               | 46.95                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 7/5/69       | 26.9                                         | 54.79                                               | 43.83                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 8/5/69       | 26.9                                         | 26.32                                               | 21.06                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 9/5/69       | 26.9                                         | 65.69                                               | 52.55                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 10/5/69      | 26.9                                         | 43.96                                               | 35.17                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 11/5/69      | 26.9                                         | 62.63                                               | 50.10                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 12/5/69      | 26.9                                         | 65.16                                               | 52.13                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 13/5/69      | 26.9                                         | 61.41                                               | 49.13                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 14/5/69      | 26.9                                         | 50.02                                               | 40.02                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 15/5/69      | 26.9                                         | 52.99                                               | 42.39                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 16/5/69      | 26.9                                         | 51.59                                               | 41.27                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 17/5/69      | 26.9                                         | 51.74                                               | 41.39                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 18/5/69      | 26.9                                         | 45.69                                               | 36.55                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 19/5/69      | 26.9                                         | 40.08                                               | 32.06                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 20/5/69      | 26.9                                         | 44.23                                               | 35.38                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 21/5/69      | 26.9                                         | 42.28                                               | 33.82                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 22/5/69      | 26.9                                         | 51.56                                               | 41.25                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 23/5/69      | 26.9                                         | 62.81                                               | 50.25                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 24/5/69      | 26.9                                         | 46.16                                               | 36.93                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 25/5/69      | 26.9                                         | 41.52                                               | 33.22                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 26/5/69      | 26.9                                         | 37.78                                               | 30.22                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 27/5/69      | 26.9                                         | 56.57                                               | 45.26                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 28/5/69      | 26.9                                         | 27.61                                               | 22.09                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 29/5/69      | 26.9                                         | 58.31                                               | 46.65                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 30/5/69      | 26.9                                         | 54.21                                               | 43.37                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |
| 31/5/69      | 26.9                                         | 52.32                                               | 41.86                                        | ระบาย                                               | -                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | -                                    | -                                    | ปกติ                             | -                          | 0 | -                                                                     |                            |                     |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสุภาพร ภัทรวรรณิ์.....)

.....**ศภาพรรณ วัชร**..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835548006587 ..... หมดอายุ 1 ก.พ. 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ

ออกให้โดย

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ ซีส กะตะ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 255

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : โคกโตนด

แขวง/ตำบล : กระนวน

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 124

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 13/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพร ภัทรวรณี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ศุภรรณี วิศาล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 0635548006587 หมดอายุ 1 พ.ค. 2571

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ ระบายทิ้ง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเอกชนสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

833.900 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,607.400 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,285.900 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. -

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำโพง

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม  
ระบบบำบัดน้ำเสีย

---

เอกสารนี้ ทำเมื่อ 27 เม.ย. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 0835548006587

แบบ คพ 73-03

# ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.กมลา / กะทู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 27 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 26 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 2 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 1 ก.พ. 2574





อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

**นางสาวผกาพรรณ วิศาล**

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๘๒๐๒๐๑๐๕๐

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๗๑

เลขที่สมาชิก ๖๘๒๓๐๐๗๒๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ดวงมัลย์)  
เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไช้เกษ)  
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 255

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : โคกโดนด

แขวง/ตำบล : กะรน

เขต/ตำบล : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 124

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2566

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 13/03/2571

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวพร ภัทรวรณี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ ระบายทิ้ง

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างเอกชนสูบไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 807.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,818.200 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,454.500 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                                     |                                    |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ระบายทุกวัน                        |     |
| <input type="checkbox"/>            | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| <input type="checkbox"/>            | ไม่ระบายเลย                        |     |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- |      |                |
|------|----------------|
| 1. - | ปริมาณ หน่วย   |
|      | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                  |                                          |                                  |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ    | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้  | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## ภาคผนวก จ

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพ (สระว่ายน้ำ)



## ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มที่ 3/69 เลขที่ 35 ปี 2569

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ บริษัท เดอะ ซิตี้ เกตเวย์ จำกัด อยู่.....ปี  
สัญชาติ..... เลขประจำตัวประชาชนเลขที่..... อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่.....  
..... 255 ..... ตรอก/ซอย..... ถนน โลกโตนด  
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง ธารน ..... อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต  
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609555 โทรสาร.....

ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท สระว่ายน้ำ 1  
ลำดับที่ 79 (ด) ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....  
เลขที่ RCPT-00305/69 ลงวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยใช้ชื่อ  
สถานประกอบการว่า บริษัท เดอะ ซิตี้ เกตเวย์ จำกัด พื้นที่ประกอบการ 360 ตารางเมตร  
กำลังเครื่องจักร..... แรงม้า จำนวนคนงาน..... คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่  
..... 255 หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน โลกโตนด  
ตำบล ธารน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต  
โทรศัพท์ 076-609555 โทรสาร.....

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(1).....

(2).....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569



ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

(ลายมือชื่อ).....  
(นายตฤณ ทพยมงคล)  
(รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลธารน  
จังหวัดภูเก็ต)

1. กรณีขอต่อใบอนุญาตให้ใช้ค่าขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่  
พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน



## ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มที่ 3/69 เลขที่ 36 ปี 2569

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ บริษัทเดอะ ซิตี้ แคร์ รีสอร์ท จำกัด อายุ — ปี  
สัญชาติ — เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ — อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่  
255 ตรอก/ซอย — ถนน โลกโตนด  
หมู่ที่ — ตำบล/แขวง กระบี่ อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต  
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-609555 โทรสาร —

ข้อ 1 ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท สระว่ายน้ำ 2  
ลำดับที่ 79 กว ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ —  
เลขที่ RCPT-00305/69 ลงวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 โดยใช้ชื่อ  
สถานประกอบการว่า โรงแรมเดอะ ซิตี้ แคร์ รีสอร์ท พื้นที่ประกอบการ 50 ตารางเมตร  
กำลังเครื่องจักร — แรงม้า จำนวนคนงาน — คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่  
255 หมู่ที่ — ตรอก/ซอย — ถนน โลกโตนด  
ตำบล กระบี่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต  
โทรศัพท์ 076-609555 โทรสาร —

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- (1) —
- (2) —

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568



(ลายมือชื่อ)



1. กรณีขอต่อใบอนุญาตให้ใช้ในคำขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่  
พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 30 วัน

ภาคผนวก จ

---

ใบอนุญาตประกอบกิจการสปา Let's Relax



กระทรวงสาธารณสุข  
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ใบอนุญาตเลขที่ สส830100006-65

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ  
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า เล็ทส์ รีแลกซ์ สปาเพื่อสุขภาพ เดอะ ซิส กะตะ ภูเก็ต  
ชื่อต่างประเทศ (ถ้ามี) Let Relax The Sis Kata Phuket

กิจการประเภท

สปา

ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ - ซอย/ตรอก - ถนน โศกโดนด

ตำบล/แขวง กระรน อำเภอ/เขต เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 01/08/2566 และให้ใช้ได้

เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/2566



หมายเหตุ การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก ช

ใบอนุญาตดำเนินการทำการเก็บ ขน  
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล



ใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำกรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 08 ปี 2569

สำนักงานเทศบาลตำบลกระนวน

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ นางสาวสุดาวรรณ ฅนอมกล่อม สัญชาติ ไทย  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3.1015.00564.33.1. อยู่บ้าน/สำนักงานที่ 56/330 หมู่ที่ 2  
ซอย - ถนน - ตำบล วิจิต อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต  
หมายเลขโทรศัพท์ 081-894-1583 โทรสาร 076-513075  
ในนามนิติบุคคล ชื่อ บริษัท สุดาวรรณ เซฟติกแท็งคส์นิงภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 65/408 หมู่ที่ 2  
ซอย 16 ถนน เจ้าฟ้า ตำบล วิจิต อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต  
หมายเลขโทรศัพท์ 081-894-1583

เสียค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่ - เลขที่ RCT - 0246316 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนด  
ของท้องถิ่น

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ  
เทศบาลตำบลกระนวน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

4.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถือปฏิบัติ  
ประกาศที่เทศบาลตำบลกระนวนได้ประกาศกำหนดไว้

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2570

ลงชื่อ

( นายตฤณ ทิพย์มงคล )

รองนายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่  
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออนุญาตใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



ใบอนุญาตดำเนินการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

เล่มที่ 1/69 เลขที่ 03 ปี 2568

สำนักงานเทศบาลตำบลกระนวน

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....นายนิคม คำกลิ้ง.....สัญชาติ.....ไทย.....  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....1 3099 00084 29 0.....อยู่บ้าน/สำนักงานที่.....40/2 หมู่ที่.....3.....  
ซอย.....-.....ถนน.....ตำบล.....สายออก.....อำเภอ.....โนนไทย.....จังหวัด.....นครราชสีมา.....  
หมายเลขโทรศัพท์.....086 - 236 - 4565.....โทรสาร.....-.....  
ในนามนิติบุคคล ชื่อ.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์.....ตั้งอยู่เลขที่.....100/74 หมู่ที่.....-.....  
ซอย.....-.....ถนน.....ภูเก็ท ตำบล.....ตลาดใหญ่.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....  
หมายเลขโทรศัพท์.....086 - 236 - 4565.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....5,000.....บาท.....( ห้าพันบาทถ้วน ).....ตามใบเสร็จรับเงิน  
เล่มที่.....เลขที่ RCPT-00731/69.....ลงวันที่.....15 ธันวาคม 2568.....

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนด  
ของท้องถิ่น

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ  
เทศบาลตำบลกระนวน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

4.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถือปฏิบัติ  
ประกาศที่เทศบาลตำบลกระนวนได้ประกาศกำหนดไว้

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2568.....

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.....14.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2569.....

ลงชื่อ

( นายนิคม คำกลิ้ง )

รองนายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลกระนวน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดไป  
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออนุญาตใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับนี้

