

ภาคผนวก



ภาคผนวก ข

- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)
- รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- รายการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)
- ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง เรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.14)
- ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วันก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๒๐๙ / ๒๕๕๖ นายสิทธิ สิลเกษมฤกษ์
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย นายฤทธิ ธานีกิจอำนวย
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น ๑๔
อยู่บ้านเลขที่ ๔๐๐ ตรอก/ซอย ถนน เพลินจิต หมู่ที่
ตำบล แขวง อำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ให้ขออนุญาตในใบขออนุญาต
เลขที่ ๒๐๑ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๒๓/๒ ห้อง)
สรวายน้ำ-จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๒๗ คัน

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ อำเภอ/ซอย อภิบาล ๑ ถนน พหลโยธิน

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/ม.ส.๗/เลขที่/ม.ส.๗/เลขที่ ๗๔๓๗ ๗๔๓๘ ๓๔๗๔๔

เป็นที่ดินของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่หักอายุ ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘
ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๑๒ ปี.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)


(นายวิชา สิมศิริกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่.....๙.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๖..

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่.....๙/๒๕๕๖.....วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด.....“ โนเบิล รีดี ”.....

๒. โฉนดที่ดินเลขที่.....๗๕๓๗, ๗๕๓๘, ๗๕๓๙..... ตำบล/แขวงสามเสนใน (สามเสนในฝั่งเหนือ)
อำเภอ/เขต.....คูคต (บางซื่อ).....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๓. จำนวนอาคาร.....๑.....หลัง

๔. จำนวนห้องชุด.....๒๗๒.....ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),(๖),(๗))
ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย.....จำนวน.....๒๗๒.....ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า.....จำนวน.....-.....ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล.....จำนวน.....-.....คัน

อื่น ๆ.....-

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นาย.....ศิริรัตน์.....)


เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
							ศ.ทรงสิทธิ์ กั้นคง	
							ตัวแทน บริษัท กัทธ ดิสทริบิวต์	
							จำกัด (มหาชน)	
							๔. นายภานุพงศ์ ทวีวัฒนทรัพย์	
							ตัวแทน บริษัท กัทธ จำกัด (มหาชน)	
							๕. นายธนกรณ์ ชัยสิทธิ์	
๕๗๔	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด	ไพโรจน์ ทยโณณิน	๑๙/๒๕๕๔	ไพโรจน์ ทยโณณิน		-	บริษัท เจริญ อินทโยธิน จำกัด (มหาชน) (บริษัท)	
		เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ	กัญญาณี กัญญาณี				พร้อมเพอร์รี่ แฟชั่นดีไซน์ จำกัด	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒
							โดย นายสุวิทย์ วัฒน	
							สำนักงาน	
๕๗๕	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด	ไพโรจน์ ทย	๕/๒๕๕๕	ไพโรจน์ ทย	๕/๒๕๕๕	-	บริษัท อินดี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท)	
		เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ	วิวัฒน์ ศรีสุพรรณ				โดย นายวิวัฒน์ ศรีสุพรรณ	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒
							สำนักงาน	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ บรรจงการ)
เจ้าพนักงานที่ดินจำนวน
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

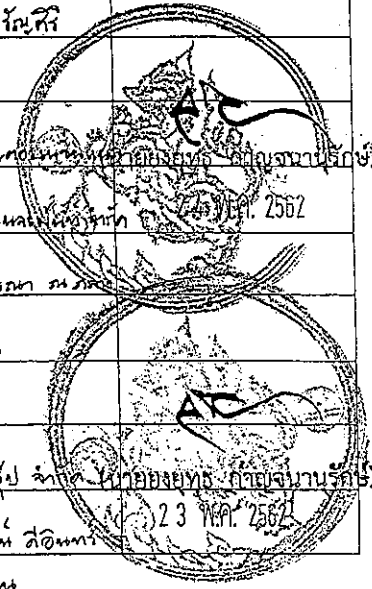

คู่มือฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๕ /๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิ้ล รีตี้”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๘ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย อารีย์ ๑
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ พญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ - โทรศัพท์ -

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสรวิทย์ ศรีรัตนชุมพล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง



ประกาศ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาห้วยขวาง
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ว่าผู้จดทะเบียนอาคารชุดนี้ (ชื่อ) (นามสกุล) (ชื่อ) (นามสกุล)
และผู้ซื้อห้องชุดรายแรกชื่อ (ชื่อ) (นามสกุล) (ชื่อ) (นามสกุล)
ได้ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยไม่ได้รับรองสละเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและได้
ดำเนินการทำจากใบ ที่ ตามมติของเจ้าของรวมแล้วให้แจ้งรับแจ้งที่หน้าทะเบียนนิติบุคคลนี้ เพื่อบริหารจัดการ
นิติบุคคลดังกล่าว อย่างอาคารชุดชื่อ "โรนบิล ริต"

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
นี้ (ชื่อ) (นามสกุล) (ชื่อ) (นามสกุล)
มีชื่อ (ชื่อ) (นามสกุล) (ชื่อ) (นามสกุล)
เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ไว้ตามเงื่อนไขที่ (ชื่อ) (นามสกุล)
..... (ชื่อ) (นามสกุล)
..... (ชื่อ) (นามสกุล)

จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

นายธานี ศรีรัตนกุล

พนักงานเจ้าหน้าที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

พนักงานเจ้าหน้าที่

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขรับที่ ขร.๑ ๐๗๓๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

รับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วัน ๑๑ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีตี้ โดย นาย พิชัยรัตน์ ดีอินทร์

☒ เจ้าของอาคาร ☐ ตัวแทนเจ้าของอาคาร ☐ ผู้ครอบครองอาคาร ☐ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

☐ เป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำประชาชนเลขที่ - อยู่บ้านเลขที่ -

ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด -

รหัสไปรษณีย์ - โทร - โทรสาร -

☒ เป็นนิติบุคคลประเภท มูลนิธิ สมาคม หรือ นิติบุคคลอื่น ๆ จดทะเบียนเมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เลข

ทะเบียน ๙/๒๕๕๖ ที่สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ ตรอก/ซอย อารีย์ ๑ ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สามเสน

ใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทร - โทรสาร - โดย พิชัยรัตน์ ดี

อินทร์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒/๗๓ ตรอก/ซอย อินทามระ ๑๐ ถนน สุทธิสารวินิจฉัย หมู่

ที่ - ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ -

โทรสาร -

ขอยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. อาคารที่ ขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารที่

☐ ได้รับใบอนุญาต ☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๒) ตาม

ใบอนุญาต เลขที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

☐ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะทำการ ☐ ก่อสร้างอาคาร ☐ ดัดแปลงอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ต่อกรุงเทพมหานครตาม กทม.๖ เลขรับที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

บ้านเลขที่ ๘ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๓๗,๗๔๓๘,๓๔๗๔๔

เลขที่ดิน - จำนวน ๑ แปลง หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย อารีย์ ๑ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต

พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย
นิติบุคคลอาคารชุด โนเบล รีตี้ โดย นาย พิชัยรัตน์ ดีอินทร์ เป็นเจ้าของอาคาร

ข้อ ๒. เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคาร ๒๓ ชั้น จำนวน ๑ หลังเพื่อใช้เป็น อยู่อาศัย โดย

☐ เป็นการตรวจสอบประจำปี ☒ เป็นการตรวจสอบใหญ่

ข้อ ๓. โดยมี บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่ ๐๓๙๕/๕๐ สำนักงานชื่อ บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปกเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ อาคารแอทออฟฟิศ ชั้นที่ ๗ ตรอก/ ซอย - ถนน ประชาชื่นนนทบุรี ตำบล/แขวง บางเขน อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เลขทะเบียนเลขที่ น.๐๐๔๗/๒๕๕๐ ออกให้วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๔. หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
- (๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด
- (๔) สำเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด
- (๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกในระบบดิจิทัล จำนวน ๒ ชุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารคำขอและเอกสารประกอบคำขอที่ข้าพเจ้าได้กรอกและลงนามนั้นครบถ้วน และเป็นความจริง อาคารที่ ขอตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ ขอให้จัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ถึง

นิติบุคคลอาคารชุด โนเบล รีตี้ เลขที่ ๘ ซอย อารีย์ ๑ ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

(ลายมือชื่อ) นิติบุคคลอาคารชุด โนเบล รีตี้ ผู้ขอ

(นิติบุคคลอาคารชุด โนเบล รีตี้)

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย ☐ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

เลขที่ ๓๖๓๑ / ๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๓๒๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด โนเบิล รีตี้ โดย นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล รีตี้
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ตรอก/ซอย อารีย์ ๑ ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส บิลด์ดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
เลขทะเบียน น.๑๐๔๗/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

คำเตือน

- ๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
- ๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี
BID 996AD21506F1

(นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

เอกสารตรวจสอบเส้นท่อน้ำประปา

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

เพิ่ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

จำนวนการแก้ไข : 1 0



อาคารNRD

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มกราคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7		วันที่ 8		วันที่ 9		วันที่ 10		วันที่ 11	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหอดูดาวแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขาลิเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถัง	ถังเก็บน้ำดิบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังบำบัดน้ำ																							
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก			08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	01:00	02:00	03:00	04:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNRD

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มกราคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
คูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกอวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขาคีลไทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในแท็งก์	แท็งก์ใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แท็งก์ดาดฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจดบันทึก			09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	09.00-23.00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNRD

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า ☐ 1 รอบดึก ☐ 2

รายละเอียด			เดือน มกราคม พ.ศ. 2569																			
			วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่			
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั้ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
มอเตอร์ / ปั้มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	รอยรั่วและซีด	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																					
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
การทำงานของขั้วเล็กโทรศัพท์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ไค้ค้ค้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ถังค้ค้ค้ค้ค้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																					
เวลาจดบันทึก			8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																					
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																					

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D.....

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ ...1...		วันที่ ...2...		วันที่ ...3...		วันที่ ...4...		วันที่ ...5...		วันที่ ...6...		วันที่ ...7...		วันที่ ...8...		วันที่ ...9...		วันที่ ...10...		วันที่ ...11...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะบีม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
การทำงานของขอย่อยเลือกโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ถังค้คาดฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก		8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D.....

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ตู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะบีม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกแรงดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
การทำงานของขอยเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระดับน้ำในถังคัง	แท่งคังคัง																							
	แท่งคังคัง																							
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก		10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00	10.00 23:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการใช้งาน : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D.....

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน.กุมภาพันธ์. พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูรอบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ขดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟาส์ทวคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เบ้าฉีดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค.แรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค.แรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของวาล์วเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังค้	แท่งค้ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แท่งค้คาดฟ้า		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก			08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00	08:00	13:00
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

จำนวนฉบับ : 1 ปี



อาคาร NOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7		วันที่ 8		วันที่ 9		วันที่ 10		วันที่ 11	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังคั้	ถังคั้ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังคั้ลาดฟ้า		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร																							
เวลาจบบันทึก			04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	04:23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ: 1 ปี



อาคาร.....NOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์: Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 12...		วันที่ 13...		วันที่ 14...		วันที่ 15...		วันที่ 16...		วันที่ 17...		วันที่ 18...		วันที่ 19...		วันที่ 20...		วันที่ 21...		วันที่ 22...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูจาบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั้ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั้มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจ วัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ความแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ความแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังค้คาดฟ้า		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจดบันทึก																								
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ชุดแท่งเกนดิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
	รอยรั่วและซีด	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	156	150	156	150	150	150	150		150					
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
ระดับน้ำในถังคัก	แท่งคักใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/					
	แท่งคักผิวน้ำ																							
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดทำบันทึก			9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร.....NOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน เมษายน พ.ศ. 2569.																					
			วันที่...1...		วันที่...2...		วันที่...3...		วันที่...4...		วันที่...5...		วันที่...6...		วันที่...7...		วันที่...8...		วันที่...9...		วันที่...10...		วันที่...11...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
คูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั้ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั้มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ไต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังค้ลาดฟ้า																							
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจดบันทึก			8:00		8:00	23:00		23:00	23:00		23:00	23:00		23:00	23:00		23:00	04:00	23:00	04:00	23:00		23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

รายการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน เมษายน พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดท่อร้อยสายลงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกอวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขาคีลไทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังรับ	แห้งดีไต่ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แห้งดีวัดไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก				10:00		10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการใช้งาน : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน เมษายน พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
คูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั้ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั้มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขาค้อเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในแท็งค์	แท็งค์ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แท็งค์ศาลาฟ้า		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดำนบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจบดำนบันทึก			09.00		09.00		09.00		09.00		09.00		10.00	09.30	10.00	22	10.00	23.00				09.00	09.00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 1....		วันที่ 2....		วันที่ 3....		วันที่ 4....		วันที่ 5....		วันที่ 6....		วันที่ 7....		วันที่ 8....		วันที่ 9....		วันที่ 10....		วันที่ 11....	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูความคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั้ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั้มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของขาลิเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังค้	ถังค้ได้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ถังค้ดาดฟ้า																					1/1	1/1	1/1
ผู้ดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจบบันทึก		27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00	27:00
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ชุดควบคุม			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
		หมายเลข 2	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
		หมายเลข 2	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
เกจวัดความดัน			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150		150	150	150	150	150	150	150	150		150	150	150	150	150	150	150	150		150	150
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)			/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	
	Automatic (ระบุ A)	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	
การทำงานของขาลึกโทรล			/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
ระดับน้ำในถังค้	แท็งค์ใต้ดิน	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	
	แท็งค์ลาดฟ้า																							
ผู้ดบนทิก	ช่างอาคาร																							
เวลาจดบันทึก		7:00				21- 8:00	22- 8:00	23-	24-	25-	26-	27-	28-	29-	30-	31-	1- 13:00	2-	3-	4-	5-	6-	7-	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)																							
การเดินเครื่อง	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขอยเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังคั	ถังคัได้น้ำ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังคัควดฟ้า																							
ผู้ดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจบบันทึก			9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	23:00	9:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RED

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 1...		วันที่ 2...		วันที่ 3...		วันที่ 4...		วันที่ 5...		วันที่ 6...		วันที่ 7...		วันที่ 8...		วันที่ 9...		วันที่ 10...		วันที่ 11...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอบวิ่งและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขอยเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังค้	แท่งวัดระดับ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แท่งวัดค่าคลาฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก			02	23:00	23:00	23:00	02				8:00			23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RE D

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รวมเข้า

1

รวมเด็ก

2

รายละเอียด			เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ ..12..		วันที่ ..13..		วันที่ ..14..		วันที่ ..15..		วันที่ ..16..		วันที่ ..17..		วันที่ ..18..		วันที่ ..19..		วันที่ ..20..		วันที่ ..21..		วันที่ ..22..	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั๊ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของขาลูกเหล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในแท็งก์	แท็งก์ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แท็งก์คัดน้ำ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจดบันทึก			23:00	8:00	23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-010

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคารNOBLE RED

ชื่ออุปกรณ์ : Transfer Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569.																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ตู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะปั้ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
มอเตอร์ / ปั้มสูบน้ำ	การสิ้นสะท้อนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า (PSIG.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
ค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก (PSIG.)			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150								
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
การทำงานของขาล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
ระดับน้ำในแท้งค์	แท้งค์ใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
	แท้งค์คาตฟ้า																							
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจดบันทึก			23:00		23:00		23:00	01:00		01:00		01:00		01:00		01:00								
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-1

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

รายการจัดเก็บ 19



อาคารNRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มกราคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ ...1...		วันที่ ...2...		วันที่ ...3...		วันที่ ...4...		วันที่ ...5...		วันที่ ...6...		วันที่ ...7...		วันที่ ...8...		วันที่ ...9...		วันที่ ...10...		วันที่ ...11...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอบวันและซีก	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะพักทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG.)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)																							
การเดินเครื่อง	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของขาคีลไทรค			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังคาลาฟา			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก			09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงต้นน้ำประปา ประจำวัน



ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

รายการเพิ่มเติม : 1 ปี

อาคารNRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มกราคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ ...12		วันที่ ...13		วันที่ ...14		วันที่ ...15		วันที่ ...16		วันที่ ...17		วันที่ ...18		วันที่ ...19		วันที่ ...20		วันที่ ...21		วันที่ ...22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอยรั่วและซีด	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG.)			21	22	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG.)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG.)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของขาคีลิกโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังกักค้ำฟ้า			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจบบันทึก			22:00	23:00	23:00							23:00	23:00	23:00				8:00						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงต้นน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการเก็บ: 1 ปี



อาคารNRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มกราคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ชุดควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดสวิตช์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดแยกแรงดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
	รอบวันและคืน	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
การทำงานของ Pressure Switch หรือหมต			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22					
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
ค่าแรงดันของ Pressure tank (PSIG)			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5					
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
การเดินเครื่อง	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
การทำงานของวาล์วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ระดับน้ำในถังพักน้ำ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก													23:00	23:00	23:00									
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1

รอบคึก 2

รายละเอียด			เดือน.กุมภาพันธ์. พ.ศ. 2569																					
			วันที่ ...1...		วันที่ ...2...		วันที่ ...3...		วันที่ ...4...		วันที่ ...5...		วันที่ ...6...		วันที่ ...7...		วันที่ ...8...		วันที่ ...9...		วันที่ ...10...		วันที่ ...11...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูภาพรวม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหมวกกันแดด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเครื่องมือต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสัมผัสเตือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอบวิ่งและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของชุด Inverter			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Flow Switch			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจ วัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			22	28	22	28	22	27	22	22	22	26	22	26	22	28	22	26	22	26	22	22	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะพักทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ค่าแรงดันของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)																							
การเดินเครื่อง	Automatic (ระบุ A)																							
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังกักน้ำ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลา จัดบันทึก			8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ดำเนินการจัดเป็น : 1 ปี



อาคาร

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
จุด ร่ม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดไฟเลี้ยว			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดอุปกรณ์เติมน้ำมัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	รอบวิ่งและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของชุด Inverter			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Flow Switch			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เบรกไฟฟ้า			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะพักทำงาน (PSIG)			92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
ค่าแรงดันของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)																							
การเดินเครื่อง	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของสายเคเบิล			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดทำ			10.00	23.00	11.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00	10.00	23.00
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงต้นน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ตู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
ชุดไฟ เต้าวมุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
	รอบวิ่งและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		หมายเลข 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		หมายเลข 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/										
การกักเก็บของชุด Inverter			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
การกักเก็บของ Flow Switch			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะติดทำงาน (PSIG)			39	32	39	32	39	32	39	32	39	32	39	32	39	32	39	32	39	32	39	32	39	
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
การทำงานของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่ง	การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังคลอรีน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดทำบันทึก			04c 23:00	0d 13:00	0n 22:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	8:00	23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงต้นน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ค่าการวัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบคืน 2

รายละเอียด			เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 1....		วันที่ 2....		วันที่ 3....		วันที่ 4....		วันที่ 5....		วันที่ 6....		วันที่ 7....		วันที่ 8....		วันที่ 9....		วันที่ 10....		วันที่ 11....	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแม่เหล็กสัมผัส			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังกักตุนไฟฟ้า			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาตรวจบันทึก			09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	23:00	09:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงต้นน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ฉบับการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569																						
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22		
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
ชุดควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะพักทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การเดินเครื่อง	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังบำบัด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจบันทึก	ช่างอาสาร																								
เวลาตรวจบันทึก			08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้างาน																								
รายการโดย	ผู้ตรวจอาคาร																								

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รอบเช้า 1 รอบดึก

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ค่าการปรับแก้ : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน เมษายน พ.ศ. 2560																					
			วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7		วันที่ 8		วันที่ 9		วันที่ 10		วันที่ 11	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
คูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกอวิตความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
สภาพของ Pressure tank:			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขอยเล็กโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังคัลคูลา			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจเช็ค	ช่างอาคาร																							
เวลาจบบันทึก																								
ผู้ตรวจคอย	หัวหน้างาน		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ดำเนินการจัดเก็บ : ร. 0



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน เมษายน พ.ศ. 2569																					
			วันที่...12		วันที่...13		วันที่...14		วันที่...15		วันที่...16		วันที่...17		วันที่...18		วันที่...19		วันที่...20		วันที่...21		วันที่...22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG.)			39	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG.)			1.5	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ค่าแรงดันของ Pressure tank (PSIG.)			/	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขาลูกโทรด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังคัลคาตา			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก														000		000		1000		000		1000		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการเก็บ - 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน เมษายน พ.ศ. 2569																						
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่		
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
ตู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การตั้งเตือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
	รอบวิ่งและซิด	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
เกอวิตความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92					
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32					
ค่าแรงดันลมของ Preesure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8					
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ระดับน้ำในถังคักน้ำ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
ผู้ตรวจเช็ค	ช่วงอาหาร																								
เวลาตรวจพบ					16:00		10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00	23:00	10:00				
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																								
รับการโดย	ผู้จัดการอาคาร																								

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

สำเนาการรับเก็บ : 1.0



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 1		วันที่ 2		วันที่ 3		วันที่ 4		วันที่ 5		วันที่ 6		วันที่ 7		วันที่ 8		วันที่ 9		วันที่ 10		วันที่ 11	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่าง ๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	รอบรั้วและซัด	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
แรงดันไฟฟ้า			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ค่าแรงดันของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่ง	การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Automatic (ระบุ A)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขอยึดท่อ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังกักตุน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร																							
เวลาควบคุม			23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการใช้งาน : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า

1

รอบดึก

2

รายละเอียด			เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ผู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / บัสสูบน้ำ	การตั้งสเถียรและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	รอยร้าวและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วเลือกโหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในแท้งค์ขาดฟ้า			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจัดบันทึก	9:00						23:00		8:00		23:00		8:00		23:00		23:00		23:00		23:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงต้นน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3: รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการเก็บ : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า 1 รอบดึก 2

รายละเอียด			เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่ 31		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ดูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
ชุดไฟ ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
ชุดรีเลย์ต่าง ๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/				
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)																							
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/				
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังคัตออฟ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาบันทึก			12:00		23:00		23:00		22:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00		23:00	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

รายการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า ☐ 1 รอบดึก ☐ 2

รายละเอียด			เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569																					
			วันที่ ...1...		วันที่ ...2...		วันที่ ...3...		วันที่ ...4...		วันที่ ...5...		วันที่ ...6...		วันที่ ...7...		วันที่ ...8...		วันที่ ...9...		วันที่ ...10...		วันที่ ...11...	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ชุดควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
มอเตอร์ / ปั๊มสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			92	22	92	22	22	22	22	22	92	22	22	92	22	92	22	92	22	92	22	22	22	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะพักทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ค่าแรงดันเต็มของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่ง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ระดับน้ำในถังกักตุนน้ำ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร																							
เวลาบันทึก			09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00	09:28:00
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า ☐ 1 รอบดึก ☐ 2

รายละเอียด			เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 12		วันที่ 13		วันที่ 14		วันที่ 15		วันที่ 16		วันที่ 17		วันที่ 18		วันที่ 19		วันที่ 20		วันที่ 21		วันที่ 22	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ตู้ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	รอยรั่วและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ค่าแรงดันน้ำ ขณะต่อทำงาน (PSIG)			99	22	22	99	22	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22	99	22
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			99	32	32	99	32	32	99	32	99	32	99	32	99	32	99	32	99	32	99	32	99	32
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งการเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทำงานของขั้วอิเล็กทรอนิกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระดับน้ำในถังคัตตาไฟ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาฉบับที่			04:00	23:00	8:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00	04:00	23:00
ผู้ตรวจสอบ	วิศวกรช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำ เสริมแรงดันน้ำประปา ประจำวัน

ENG-PPF-011

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการใช้งาน : 1 ปี



อาคาร .NRD

ชื่ออุปกรณ์ : Booster Pump

รอบเช้า ☐ 1 รอบดึก ☐ 2

รายละเอียด			เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569																					
			วันที่ 23		วันที่ 24		วันที่ 25		วันที่ 26		วันที่ 27		วันที่ 28		วันที่ 29		วันที่ 30		วันที่		วันที่		วันที่	
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
คูควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ชุดเบรกเกอร์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ชุดฟิวส์ควบคุม			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ชุดแมกเนติกส์			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ชุดรีเลย์ต่างๆ			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
มอเตอร์ / ปั๊มน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
	รอบวิ่งและซีล	หมายเลข 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
		หมายเลข 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
การทำงานของ Pressure Switch ทั้งหมด			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
เกจวัดความดัน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ค่าแรงดันน้ำ ขณะทำงาน (PSIG)			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22							
ค่าแรงดันน้ำ ขณะตัดทำงาน (PSIG)			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32							
ค่าแรงดันลมของ Pressure tank (PSIG)			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8							
สภาพของ Pressure tank			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ตำแหน่ง การเดินเครื่อง	Manual (ระบุ M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
	Automatic (ระบุ A)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
การทำงานของขอยเล็กโทรค			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ระดับน้ำในถังคัตตาไฟฟ้า			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
ผู้ตรวจบันทึก	ช่างอาคาร																							
เวลาจบบันทึก			on 23:00	on 23:00	on 23:00	on		on		on		on		on		on								
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																							
รับทราบโดย	ผู้จัดทำเอกสาร																							

หมายเหตุ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-0

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ห้องขาร์ปน้ำชั้น 5

อาคารNRD

PRV ชุดที่ 1

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบแก๊ววัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	100	100	100	100		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40	40	40	40		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ PRV 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ PRV 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจดบันทึก			14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ห้องชาร์ปน้ำชั้น 9

อาคารNRD

PRV ชุดที่ 2

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	✓กฉ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสะท้อนของท่อ	ปกติ	✓ค	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกววัดความดัน	ปกติ	✓ค	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	80	80	80	80		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40	40	40	40		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	✓กฉ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ PRV 1	ปกติ	✓กฉ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ PRV 2	ปกติ	✓ค	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจดบันทึก		5-1-69	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์

PPF

ENG-PPF-0 *ja*

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



สถานที่ติดตั้ง ห้องชาร์ปน้ำชั้น 14

อาคารNRD

PRV ชุดที่ 3

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	50	50	50	50		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40	40	40	40		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ PRV 1	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ PRV 2	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจดบันทึก		5-1-69	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น ...

อาคาร ...โนเบิล ตรี.....

PRV ชุดที่1.. ชั้น ...5..

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21...	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 26...	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	100 Psi	100 Psi	100 Psi	100 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		12:00	14:00	16:00	18:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น

อาคาร ...โนเบิล รีตี้.....

PRV ชุดที่ ...2... ชั้น ...9...

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่	สัปดาห์ที่ 4 วันที่	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	80 Psi	80 Psi	80 Psi	80 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจบบันทึก		11:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น ..

อาคาร ...โนเบิล รีดี.....

PRV ชุดที่ ...3... ชั้น ...14...

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ ...21...	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสนั่นสะท้อนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	50 Psi	50 Psi	50 Psi	50 psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		12:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์

ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี



สถานที่ติดตั้ง ชั้น 5

อาคาร ...โอบิล ตรี

PRV ชุดที่ 1..... ชั้น

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ <u>7</u>	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ <u>14</u>	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ <u>21</u>	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ <u>28</u>	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>		
ตรวจสอบการสันสีเหือนของท่อ	ปกติ	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	<u>100 psi</u>	<u>100 psi</u>	<u>100 psi</u>	<u>100 psi</u>		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	<u>40 psi</u>	<u>40 psi</u>	<u>40 psi</u>	<u>40 psi</u>		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วลดต่างๆ	ปกติ	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>	<u>ปกติ</u>		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		<u>14:00</u>	<u>14:00</u>	<u>14:00</u>	<u>14:00</u>		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น ๙...

อาคาร ...โอบิล ตรี

PRV ชุดที่ ๒... ชั้น

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 17...	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14...	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21...	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28...	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสะท้อนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	80	80 Psi	80 Psi	80 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น 1.1

อาคาร ...โพลีรีดี

PRV ชุดที่ 3 ชั้น

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ ...7...	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ ...14...	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ ...21...	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ ...28...	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสะท้อนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	50	50 Psi	50 Psi	50 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น ...

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

อาคาร ...โนเบิล รีดี.....

PRV ชุดที่ ...1... ชั้น ...5..

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ ...7...	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ ...No...	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ ...2.1...	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ ...2b...	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	100 Psi	100 Psi	100 Psi	100 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		12:00	14:00	16:00	18:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์

ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ฉบับแก้ไข : 1 ปี



สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น

12 ม.ค. 61

เดือน พ.ศ. 2569

อาคาร ...โนเบิล รีดี.....

PRV ชุดที่ ..2.. ชั้น ..9..

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่	สัปดาห์ที่ 4 วันที่	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	80 Psi	80 Psi	80 Psi	80 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจบบันทึก		11:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

ฉบับแก้ไขที่ 1.1

สถานที่ติดตั้ง ...ชั้น ..

1 ม.ข.พ.

เดือน .. พ.ศ. 2569

อาคาร ...โนเบิล รีดี.....

PRV ชุดที่ ...3... ชั้น ...14..

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ปนสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสีของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	50 Psi	50 Psi	50 Psi	50 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		12:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น

อาคาร ...โนเบิลรีดี

PRV ชุดที่ ชั้น 5

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่	สัปดาห์ที่ 4 วันที่	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสีเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	100 Psi	100	100 Psi	100		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40	40 Psi	40		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้ดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจบบันทึก		14:00	16:00	14:00	16:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น

อาคาร ...โนเบิล รีดี

PRV ชุดที่ 2... ชั้น 9...

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7...	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14...	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21...	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28...	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	80 Psi	80	80 Psi	80		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40	40 Psi	40		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น

อาคาร ...โนเบิล รีดี

PRV ชุดที่ 3..... ชั้น 14....

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด		ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7.....	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14.....	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21.....	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28.....	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)		ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสะท้อนของท่อ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า		ค่าตามจริง	50 Psi	50 Psi	50 Psi	50		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก		ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร							
เวลาจัดบันทึก			14:00	14:00	14:00	16:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง							
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร							

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น

อาคาร ...โนเบิล รีตี้

PRV ชุดที่ ชั้น

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่	สัปดาห์ที่ 2 วันที่	สัปดาห์ที่ 3 วันที่	สัปดาห์ที่ 4 วันที่	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสะท้อนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	100 Psi	100 psi	100 Psi	100 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น

อาคาร ...โอบิลรีดี

PRV ชุดที่ ชั้น

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสีเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	80 Psi	80 Psi	80 Psi	80 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ระบบวาล์วลดแรงดัน (PRV) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-020

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

สถานที่ติดตั้ง ชั้น

อาคาร ...โนเบิล รีดี

PRV ชุดที่ ชั้น

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7	สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14	สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21	สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28	สัปดาห์ที่ 5 วันที่	หมายเหตุ
ระบบท่อจ่ายน้ำโดยแรงโน้มถ่วง (Gravity Feed/Downfeed System)	ไม่รั่ว/ไม่ป็นสนิม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบการสันสีเทือนของท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจสอบเกจวัดความดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางเข้า	ค่าตามจริง	50 Psi	50 Psi	50 Psi	50 Psi		
ตรวจเช็คระดับค่าแรงดันน้ำ ด้านทางออก	ค่าตามจริง	40 Psi	40 Psi	40 Psi	40 Psi		
ตรวจเช็คสภาพของวาล์วต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ตรวจเช็คข้อต่อและท่อต่างๆ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร						
เวลาจดบันทึก		14:00	A.W	14:00	14:00		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง						
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร						

หมายเหตุ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-017

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร โนบิลรีตี้

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ .7.		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ 14		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ 21		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ 28		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าอุณหภูมิระบายความร้อน (°C/°F)	31	78	30	77	30	79	31	78		
	ค่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°C/°F)	82	79	81	79	81	78	82	79		
	ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSIG.)	-	90	-	91	-	92	-	91		
	ระดับน้ำมันเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ค่าความเร็วรอบ (RPM)	-	2000	-	2000	-	2000	-	2000		
	ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	สภาพเขม่าควัน	/	/	/	/	/	/	/	/		
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	280	280	280	280	280	280	280	280		
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เกจวัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของ Pressure Relief Valve	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Water Motor Alarm Gong	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าแรงดัน ด้านทางเข้า (PSIG.)	/	0	/	0	/	0	/	0		
ชุดควบคุม	ค่าแรงดัน ด้านทางออก (PSIG.)	/	200psi	/	200psi	/	200psi	/	200psi		
	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	13v	14	12v	13v	13v	13v	12v	12v			
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		10.00	11.00	14.00	14.00						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) ประสิทธิภาพ



ENG-PPF-017

เพิ่ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร โนเบิล รีตี้

เดือน .กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ 7		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ 14		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ 21		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ 28		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่ 5	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าอุณหภูมิระบายความร้อน (°C/°F)	31°	78°	31°	78°	31°	31°	31	31		
	ค่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°C/°F)	32°	79°	32°	79	32°	32°	32	32		
	ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSIG.)		90		90		90		90		
	ระดับน้ำมันเครื่อง		/		/		/		/		
	ค่าความเร็วรอบ (RPM)		2000		2000		2000		2000		
	ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	สภาพเชมวาล์ว	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	980	980	980	980	980	980		980		
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/			
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสันสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เกจวัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของ Pressure Relief Valve	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Water Motor Alarm Gong	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าแรงดัน ด้านทางเข้า (PSIG.)	/	0	/	0	/	0	/	0		
ค่าแรงดัน ด้านทางออก (PSIG.)	/	200 Psi	/	200 Psi	/	200 Psi	/	200 Psi			
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	13.5 v	14 v	13 v	14 v	/	14 v	13 v	14 v		
	ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)										
	ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)										
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		10:00 น.	14:00	14:00	14:00						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-017

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร โนบิลริตี้

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ 3...		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ 14		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ 21		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ 28		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการ เดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าอุณหภูมิในการระบายความร้อน (°C/°F)	31	78	30	29	31	76	32	80		
	ค่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°C/°F)	32	79	31	80	32	81	31	81		
	ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSIG.)		90	-	85 Psi	-	82 Psi	-	89 Psi		
	ระดับน้ำมันเครื่อง		/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าความเร็วรอบ (RPM)		2000	/	2000 RPM	/	2000 RPM	/	2000 RPM		
	ความตึงสายพาน		/	/	/	/	/	/	/		
	สภาพเชม้คว้น		/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	280	280	280	280	280	280	280	280		
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เกจวัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของ Pressure Relief Valve	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Water Motor Alarm Gong	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าแรงดัน ด้านทางเข้า (PSIG.)	/	0	-	0	-	0	-	0		
ชุดควบคุม	ค่าแรงดัน ด้านทางออก (PSIG.)	/	200 Psi	-	200 Psi	-	200 Psi	-	200 Psi		
	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	13.5v	14 v	13.5v	14.2 v	13.5v	14. v	13.2v	14.2		
	ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)			13.5v	14.2 v	13.5v	14. v	13.2v	14.2		
ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)											
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		14:00		14:00		14:00		14:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-017

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร โนเบิลริตี้

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ ..7..		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ ..14..		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ ..21..		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ ..28..		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าอุณหภูมิระบายความร้อน (°C/°F)	30	32	31	32	31	31	30	32		
	ค่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°C/°F)	31	32	32	31	32	32	32	32		
	ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSIG.)		90 Psi		89 Psi		90		88 Psi		
	ระดับน้ำมันเครื่อง		/		/		/		/		
	ค่าความเร็วรอบ (RPM)		2000 RPM		2000 RPM		2000 RPM		2000 RPM		
	ความตึงสายพาน		/		/		/		/		
	สภาพเขม่าควัน		/		/		/		/		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	280	280	280	280	280	280	280	280		
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)		/	/	/	/	/	/	/	/		
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสันดาปและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/		
	จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เกจวัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของ Pressure Relief Valve	/	/	/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของชุด Water Motor Alarm Gong	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าแรงดัน ด้านทางเข้า (PSIG.)	/	0	/	0	/	0	/	0		
ค่าแรงดัน ด้านทางออก (PSIG.)	/	200 Psi	/	200 Psi	/	200 Psi	/	200 Psi			
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	12V	14V	12V	14V	13V	14V	12V	14V		
	ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)										
	ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)										
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-017

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร โนนบิลรีดี

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ ...7...		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ ...14...		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ ...21...		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ ...28...		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ค่าอุณหภูมิระบายความร้อน (°C/°F)	30	31	30	31	29	30	30	31		
	ค่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°C/°F)	30	32	30	32	30	32	32	35		
	ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSIG.)		89		90		88		90		
	ระดับน้ำมันเครื่อง		/		/		/		/		
	ค่าความเร็วรอบ (RPM)		2000 RPM		2000 RPM		2000 RPM		2000 RPM		
	ความตึงสายพาน		/		/		/		/		
	สภาพเชมาควีน		/		/		/		/		
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	980	980	980	980	1	980	980	980		
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	/		/		/		/				
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		/		/			
	จากระดับและลูกบิน	/		/		/		/			
	เกจวัดความดัน	/		/		/		/			
	การทำงานของชุด Pressure Switch	/		/		/		/			
	การทำงานของ Pressure Relief Valve	/		/		/		/			
	การทำงานของชุด Water Motor Alarm Gong	/		/		/		/			
	ค่าแรงดัน ด้านทางเข้า (PSIG.)	/	0	/	0	/	0	/	0		
ค่าแรงดัน ด้านทางออก (PSIG.)	/	200 Psi	/	200 psi	/	200 Psi	/	200 Psi			
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่		/		/		/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		/		/		/		
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	13	12	13	12	13	13	13	13		
	ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)										
	ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)										
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (เครื่องยนต์) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-017

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร โนเบิลริตี้

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ 7...		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ 14		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ 21		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ 28		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่		
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	
		เครื่อง		เครื่อง		เครื่อง		เครื่อง		เครื่อง		
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ค่าอุณหภูมิระบายความร้อน (°C/°F)	31	79	30	78	30	78	30	79			
	ค่าอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°C/°F)	32	78	31	79	30	79	31	80			
	ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSIG.)	-	90	-	91	-	91	-	92			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ค่าความเร็วรอบ (RPM)	-	2000	-	2000	-	2000	-	2000			
	ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/			
	สภาพเชมาคว้น	/	/	/	/	/	/	/	/			
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	280	280	280	280	280	280	280	280			
	ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/			
	จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/			
	เกจวัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การทำงานของชุด Pressure Switch	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การทำงานของ Pressure Relief Valve	/	/	/	/	/	/	/	/			
	การทำงานของชุด Water Motor Alarm Gong	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ค่าแรงดัน ด้านทางเข้า (PSIG.)	/	0	/	0	/	0	/	0			
ชุดควบคุม	ค่าแรงดัน ด้านทางออก (PSIG.)	/	200psi	/	200psi	/	200psi	/	200psi			
	สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/			
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ค่ากระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	12v	12v	12v	12v	12v	12v	12v	12v			
	ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
	เวลาจัดบันทึก	14.00 น.	13.00 น.	10.00 น.	15.00 น.							
	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร											

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการตรวจสอบ บั้มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-018

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร ..โนเบิลรีดี

เครื่องหมายเลข

เดือน มกราคม พ.ศ. ..2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ ..1...	สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ ..14..	สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ ..28..	สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ ..15..	สัปดาห์ที่ 5 / วันที่					
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
ค่าความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์										
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
Coupling ต่อเพลลา		/	/	/	/	/					
เกจวัดความดัน		/	/	/	/	/					
การทำงานของชุด Pressure Switch		/	/	/	/	/					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านเข้าปั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)			0	0	0	0					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านออกปั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน .. (PSIG.)			100	100	100	100					
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volt/โวลท์)	ระหว่าง Phase RS (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	ระหว่าง Phase ST (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	ระหว่าง Phase TR (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	คู่สาย Phase L-N (220-240 Volt)	220	220	220	220	220					
ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp./แอมป์)	Phase R		13	12	13	12					
	Phase S		13	12	13	13					
	Phase T		12	13	12	13					
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		10:00	10:00	14:00	14:00						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ:

แบบฟอร์มการตรวจสอบ บั้มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-018

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร ..โนเบิล รีดี.....

เครื่องหมายเลข (....)

เดือน ..กุมภาพันธ์.. พ.ศ. ..2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ ..2		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ ..14		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ ..21		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
Coupling ต่อเฟลลา		/	/	/	/	/	/	/	/		
เกาขัดความดัน		/	/	/	/	/	/	/	/		
การทำงานของชุด Pressure Switch		/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านเข้าปั๊ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านออกปั๊ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi		
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Vol/โวลท์)	ระหว่าง Phase RS (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	ระหว่าง Phase ST (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	ระหว่าง Phase TR (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	คู่สาย Phase L-N (220-240 Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230		
ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp./แอมป์)	Phase R		13	-	13		13		13		
	Phase S		12	-	13		12		12		
	Phase T		12	-	12		12		12		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก											
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ:

แบบฟอร์มการตรวจสอบ บั้มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-018

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร ..โนบิล รัตติ

เครื่องหมายเลข

เดือน มีนาคม พ.ศ. ..2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่7		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่14		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่21		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่28		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
Coupling ต่อเพลลา		/	/	/	/	/	/	/	/		
เกจวัดความดัน		/	/	/	/	/	/	/	/		
การทำงานของชุด Pressure Switch		/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านเข้าปั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		0	0	0	0	0	0	0	0		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านออกปั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi	198 Psi	199 Psi	198 Psi	200 Psi		
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Vol/โวลท์)	ระหว่าง Phase RS (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	ระหว่าง Phase ST (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	ระหว่าง Phase TR (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	คู่สาย Phase L-N (220-240 Volt)	230	230	230V	230 V	230	230	230	230		
ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp./แอมป์)	Phase R		13		13		13		13		
	Phase S		12		12		12		13		
	Phase T		12		13		13		14		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		14:00		14:00		14:00		14:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ:

แบบฟอร์มการตรวจสอบ บั้มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-018

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร ..โนบิล รีดี

เครื่องหมายเลข

เดือน เมษายน พ.ศ. ..2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ 2	สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ 15	สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ 22	สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ 29	สัปดาห์ที่ 5 / วันที่					
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
ค่าความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
Coupling ต่อเฟลลา		/	/	/	/	/					
เกจวัดความดัน		/	/	/	/	/					
การทำงานของชุด Pressure Switch		/	/	/	/	/					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านเข้าปั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		0	0	0	0	0					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านออกปั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi	197 Psi					
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Vol/โวลท์)	ระหว่าง Phase RS (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	ระหว่าง Phase ST (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	ระหว่าง Phase TR (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	คู่สาย Phase L-N (220-240 Volt)	230	230	230	230	230					
ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp./แอมป์)	Phase R		12		13	12					
	Phase S		13		13	13					
	Phase T		14		12	14					
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00	14:00					
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ:

แบบฟอร์มการตรวจสอบ ปัมรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-018

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร..โนบิล ตรีดี

เครื่องหมายเลข

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ..2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่ ..7...	สัปดาห์ที่ 2 / วันที่ ..14	สัปดาห์ที่ 3 / วันที่ ..21	สัปดาห์ที่ 4 / วันที่ ..28	สัปดาห์ที่ 5 / วันที่					
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
ค่าความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/					
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/					
Coupling ต่อเฟลา		/	/	/	/	/					
เกจวัดความดัน		/	/	/	/	/					
การทำงานของชุด Pressure Switch		/	/	/	/	/					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านเข้าบีม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		0	0	0	0	0					
ค่าแรงดันน้ำ ด้านออกบีม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน (PSIG.)		198 Psi	200 Psi	198	200	198 Psi					
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volt/โวลท์)	ระหว่าง Phase RS (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	ระหว่าง Phase ST (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	ระหว่าง Phase TR (380-400 Volt)	400	400	400	400	400					
	คู่สาย Phase L-N (220-240 Volt)	230	230	230	231	230					
ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp./แอมป์)	Phase R		12		12						
	Phase S		12		12						
	Phase T		13		13						
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจัดบันทึก		14:00	14:00	14:00	14:00	14:00					
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ:

แบบฟอร์มการตรวจสอบ บั้มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง (Jockey Pump) ประจำสัปดาห์



ENG-PPF-018

แฟ้ม ENG-3 : รายการตรวจสอบอุปกรณ์

อายุการจัดเก็บ : 1 ปี

อาคาร ..โนบิล รีดี

เครื่องหมายเลข

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ..2569

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 / วันที่		สัปดาห์ที่ 2 / วันที่		สัปดาห์ที่ 3 / วันที่		สัปดาห์ที่ 4 / วันที่		สัปดาห์ที่ 5 / วันที่	
		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ		ผลการทดสอบ	
		ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual ☐ Automatic
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/		
Coupling ต่อเพลลา		/	/	/	/	/	/	/	/		
เกจวัดความดัน		/	/	/	/	/	/	/	/		
การทำงานของชุด Pressure Switch		/	/	/	/	/	/	/	/		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านเข้าบั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน		0	0	0	0	0	0	0	0		
ค่าแรงดันน้ำ ด้านออกบั้ม (PSIG.) / ค่ามาตรฐาน		198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi	198 Psi	200 Psi		
ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volt/โวลท์)	ระหว่าง Phase RS (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	ระหว่าง Phase ST (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	ระหว่าง Phase TR (380-400 Volt)	400	400	400	400	400	400	400	400		
	คู่สาย Phase L-N (220-240 Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230		
ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp./แอมป์)	Phase R		12		12		12		13		
	Phase S		12		12		12		13		
	Phase T		13		12		14		14		
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลาจดบันทึก		14:00		14:00		14:00		14:00			
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
ทบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ:

ภาคผนวก ค-3

เอกสารนำส่ง ทส.1 และ ทส.2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/1/69	63	41	92.8	/		/	/		/		/					
21/1/69	63	60	28	/		/	/		/		/					
31/1/69	63	23	34.4	/		/	/		/		/					
4/1/69	63	33	26.2	/		/	/		/		/					
5/1/69	63	30	24	/		/	/		/		/					
6/1/69	63	39	31.9	/		/	/		/		/					
7/1/69	63	48	38.2	/		/	/		/		/					
8/1/69	63	49	39.9	/		/	/		/		/					
9/1/69	63	37	29.6	/		/	/		/		/					
10/1/69	63	44	35.1	/		/	/		/		/					
11/1/69	63	44	35.2	/		/	/		/		/					
12/1/69	63	63	50.4	/		/	/		/		/					
13/1/69	63	44	36.7	/		/	/		/		/					
14/1/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
15/1/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
16/1/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/					

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/69	63	59	37.9	/		/	/		/		/					
18/1/69	63	39	31.9	/		/	/		/		/					
19/1/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
20/1/69	63	54	45.6	/		/	/		/		/					
21/1/69	63	55	46	/		/	/		/		/					
22/1/69	63	58	46.4	/		/	/		/		/					
23/1/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
24/1/69	63	53	46	/		/	/		/		/					
25/1/69	63	56	44	/		/	/		/		/					
26/1/69	63	58	48.6	/		/	/		/		/					
27/1/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
28/1/69	63	13	10.4	/		/	/		/		/					
29/1/69	63	24	59.1	/		/	/		/		/					
30/1/69	63	24	39.2	/		/	/		/		/					
31/1/69	63	40	32.1	/		/	/		/		/					

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/๖๓	๖๓	๔3	34.4	/		/	/		/		/				
2/2/๖๓	๖๓	42	32.6	✓		/	/		/		/				
3/2/๖๓	๖๓	51	๔๔.8	/		/	/		/		/				
4/2/๖๓	๖๓	49	3๓.2	/		/	/		/		/				
5/2/๖๓	๖๓	42	33.6	/		/	/		/		/				
6/2/๖๓	๖๓	48	38.4	/		/	/		/		/				
7/2/๖๓	๖๓	๕4	43.2	/		/	✓		/		/				
8/2/๖๓	๖๓	49	34.4	/		/	/		/		/				
9/2/๖๓	๖๓	49	34.4	/		/	/		/		/				
10/2/๖๓	๖๓	43	34.4	/		/	/		/		/				
11/2/๖๓	๖๓	43	34.4	/		/	/		/		/				
12/2/๖๓	๖๓	๓1	๔๔.๔	/		✓	/		/		/				
13/2/๖๓	๖๓	38	3๐.4	/		/	/		/		/				
14/2/๖๓	๖๓	56	๔๖.8	/		/	✓		/		/				
15/2/๖๓	๖๓	44	35.2	/		/			/		/				
16/๒๖๓	๖๓	42	33.6	/			✓				/				

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/3/๖๙	๖3	39	31.2	/		/	/		/		/				
2/3/๖๙	63	35	28	/		/	/		/		/				
3/3/๖๙	63	32	29.6	/		/	/		/		/				
4/3/๖๙	63	41	32.8	/		/	/		/		/				
5/3/๖๙	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
6/3/๖๙	63	43	34.4	/		/	/		/		/				
7/3/๖๙	63	43	34.4	/		/	/		/		/				
8/3/๖๙	63	41	3๕.8	/		/	/		/		/				
9/3/๖๙	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
10/3/๖๙	63	50	40	/		/	/		/		/				
11/3/๖๙	63	43	34.4	/		/	/		/		/				
12/3/๖๙	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
13/3/๖๙	63	57	45.6	/		/	/		/		/				
14/3/๖๙	63	13	10.4	/		/	/		/		/				
15/3/๖๙	63	43	34.4	/		/	/		/		/				
16/3/๖๙	63	42	33.6	/		/	/		/		/				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/3/๒๕	๕3	45	36	/		/	/		/		/					
18/3/๒๕	63	52	41.1	/		/	/		/		/					
19/3/๒๕	63	48	38.4	/		/	/		/		/					
20/3/๒๕	63	42	33.6	/		/	/		/		/					
21/3/๒๕	63	39	31.2	/		/	/		/		/					
22/3/๒๕	63	50	40	/		/	/		/		/					
23/3/๒๕	63	66	52.8	/		/	/		/		/					
24/3/๒๕	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
25/3/๒๕	63	42	33.6	/		/	/		/		/					
26/3/๒๕	63	38	30.4	/		/	/		/		/					
27/3/๒๕	63	24	19.2	/		/	/		/		/					
28/3/๒๕	63	24	19.2	/		/	/		/		/					
29/3/๒๕	63	48	36.4	/		/	/		/		/					
30/3/๒๕	63	43	34.4	/		/	/		/		/					
31/3/๒๕	63	43	34.4	/		/	/		/		/					

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/๖๓	๕๓	๔๐	๓๒	/		/	/		/		/				
2/4/๖๓	๕๓	40	32	/		/	/		/		/				
3/4/๖๓	๕๓	43	34.4	/		/	/		/		/				
4/4/๖๓	๕๓	29	23.2	/		/	/		/		/				
5/4/๖๓	๕3	42	33.6	/		/	/		/		/				
6/4/๖๓	๕๓	42	33.6	/		/	/		/		/				
7/4/๖๓	๕๓	52	45.6	/		/	/		/		/				
8/4/๖๓	๕3	40	32	/		/	/		/		/				
9/4/๖๓	๕๓	44	35.2	/		/	/		/		/				
10/4/๖๓	๕3	1	0.8	/		/	/		/		/				
11/4/๖๓	๕๓	47	37.6	/		/	/		/		/				
12/4/๖๓	๕๓	43	34.6	/		/	/		/		/				
13/4/๖๓	๕๓	35	28	/		/	/		/		/				
14/4/๖๓	๕๓	42	33.6	/		/	/		/		/				
15/4/๖๓	๕๓	46	36.8	/		/	/		/		/				
16/4/๖๓	๕๓	59	47.2	/		/	/		/		/				

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/69	63	-	-	/		/	/		/		/				
2/5/69	17	39	31.2	/		/	/		/		/				
3/5/69	63	42	33.8	/		/	/		/		/				
4/5/69	63	17	13.6	/		/	/		/		/				
5/5/69	63	51	40.8	/		/	/		/		/				
6/5/69	63	51	40.8	/		/	/		/		/				
7/5/69	63	41	32.8	/		/	/		/		/				
8/5/69	63	41	32.8	/		/	/		/		/				
9/5/69	63	47	37.6	/		/	/		/		/				
10/5/69	83	59	47.2	/		/	/		/		/				
11/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
12/5/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/				
13/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
14/5/69	63	41	32.8	/		/	/		/		/				
15/5/69	63	43	36	/		/	/		/		/				
16/5/69	63	47	37.6	/		/	/		/		/				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/5/69	63	34	27.2	/		/	/		/		/				
18/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
19/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
20/5/69	63	22	17.6	/		/	/		/		/				
21/5/69	63	21	16.8	/		/	/		/		/				
22/5/69	63	45	36	/		/	/		/		/				
23/5/69	63	138	109.6	/		/	/		/		/				
24/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
25/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
26/5/69	63	42	33.6	/		/	/		/		/				
27/5/69	63	43	34.4	/		/	/		/		/				
28/5/69	63	40	32	/		/	/		/		/				
29/5/69	63	21	16.8	/		/	/		/		/				
30/5/69	63	23	18.4	/		/	/		/		/				
31/5/69	63	41	32.8	/		/	/		/		/				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
✓ ๑/๕๙	๖	๕3	34.4	✓		✓	✓		✓		✓				
๒/๕๙	๖	4๔	32.1	✓		✓	✓		✓		✓				
๕/๖๙	๖	4๗	32.๙	✓		✓	✓		✓		✓				
4/๖๙	๖	๕๗	32.8	✓		✓	✓		✓		✓				
๙/๖/๕๙	๖	55	44	✓		✓	✓		✓		✓				
8/6/๖1	๖	๖1	4๙.8	✓		✓	✓		✓		✓				
3/๖/๖1	๖	๕2	33.6	✓		✓	✓		✓		✓				
8/๖/๖1	๖	4๔	33.1	✓		✓	✓		✓		✓				
๗/๖/๖๑	๖	5๖	45.6	✓		✓	✓		✓		✓				
1๗/1/๖1	๖	4๔	33.1	✓		✓	✓		✓		✓				
๓/๖/๖1	๖	5๑	45.6	✓		✓	✓		✓		✓				
14/6/๖1	๖	41	32.๑	✓		✓	✓		✓		✓				
13/๖/๖1	๖	43	3๔.4	✓		✓	✓		✓		✓				
๒/๖/๖๑	๗	4๗	32.1	✓		✓	✓		✓		✓				
1๙/๖/๖1	๖	48	33.1	✓		✓	✓		✓		✓				
1๕/๖/๖1	๖	๕9	4๗.2	✓		✓	✓		✓		✓				

[illegible]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนเบิล รีตี้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8 นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล รีตี้หมู่ที่ :

ซอย : พหลโยธิน7 (อารีย์1)

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : แขวงสามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026170700

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2556

ออกให้โดย : สำนักเขตที่ดินสาขาห้วยขวาง

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิชัยรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.275 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,423.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,138.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนเบล รัตน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8 นิติบุคคลอาคารชุดโนเบล รัตน์หมู่ที่ :

ซอย : พหลโยธิน 7 (อารีย์ 1)

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : แขวงสามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026170700

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2556

ออกให้โดย : สำนักเขตที่ดินสาขาห้วยขวาง

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิชัยรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.275 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,276.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,020.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนเบล รีตี้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8 นิติบุคคลอาคารชุดโนเบล รีตี้หมู่ที่ :

ชอย : พหลโยธิน 7 (อารีย์ 1)

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : แขวงสามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026170700

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2556

ออกให้โดย : สำนักเขตที่ดินสาขาห้วยขวาง

หมดอายุ : วว/ดค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิชัยรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.275 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,302.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,041.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนเบล รัตน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8 นิติบุคคลอาคารชุดโนเบล รัตน์หมู่ที่ :

ซอย : พหลโยธิน 7 (อารีย์ 1)

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : แขวงสามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026170700

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2556

ออกให้โดย : สำนักเขตที่ดินสาขาห้วยขวาง

หมดอายุ : วว/ดค/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิชัยรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.275 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,467.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,173.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนเบล รัตน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8 นิติบุคคลอาคารชุดโนเบล รัตน์หมู่ที่ :

ชอย : พหลโยธิน7 (อารีย์1)

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : แขวงสามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026170700

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2556

ออกให้โดย : สำนักเขตที่ดินสาขาห้วยขวาง

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิชัยรัตน์ ตีอินทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.275 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,285.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,028.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวณ/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โนเบล รีตี้

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 8 นิติบุคคลอาคารชุดโนเบล รีตี้หมู่ที่ :

ซอย : พหลโยธิน7 (อารีย์1)

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : แขวงสามเสนใน

เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 026170700

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 9/2556

ออกให้โดย : สำนักเขตที่ดินสาขาห้วยขวาง

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ พิชัยรัตน์ ดีอินทร์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.275 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,340.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,072.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค-5

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน มกราคม 2569




ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร



ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร



ทำความสะอาดทางเท้าของอาคารชุด

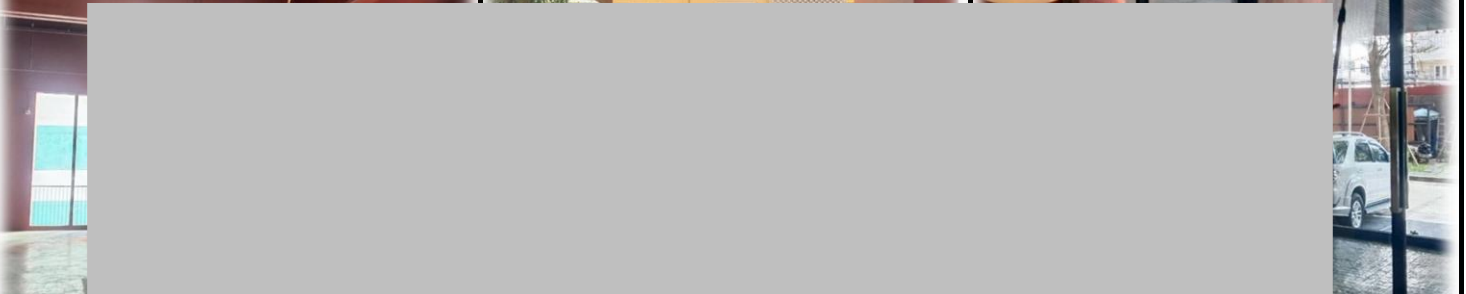

ทำความสะอาดลานจอดรถของอาคาร
ชุด บริเวณชั้น P2 - P4



ทำความสะอาด-จัดล้าง ลานนั่งเล่น
ด้านข้างอาคาร ชั้น G




ทำความสะอาดโถงรับรองส่วนกลาง
ของอาคารชุด ชั้น G


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน มกราคม 2569




ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

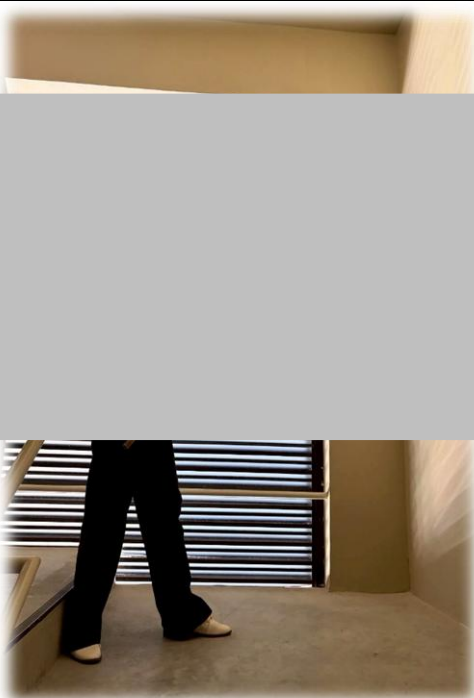


ทำความสะอาดทางหนีไฟ (ST1 TS2)
ของอาคารชุด ชั้น G - 23

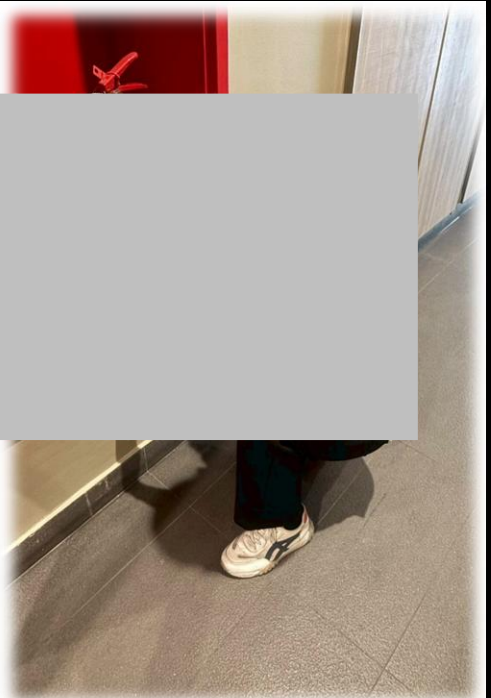


ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

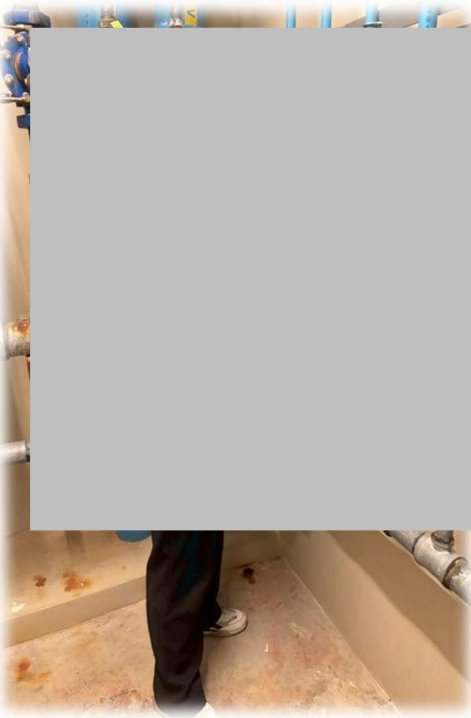

ทำความสะอาดห้องซาร์ปน้ำประปาของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

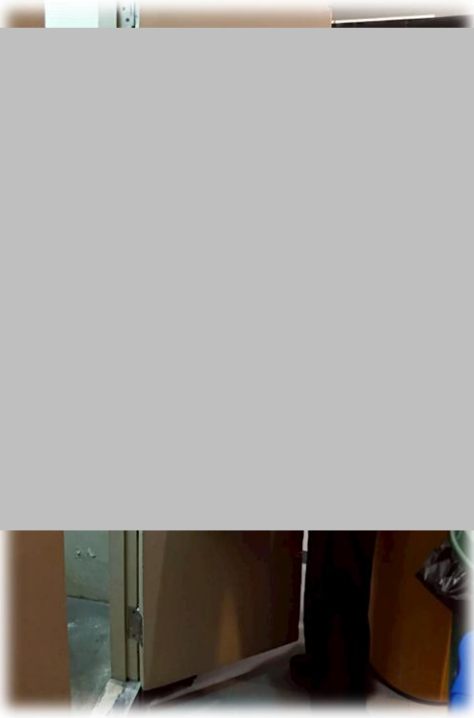

ทำความสะอาดห้องพักรงขยะ(เล็ก)
ประจำชั้น 5 - 23

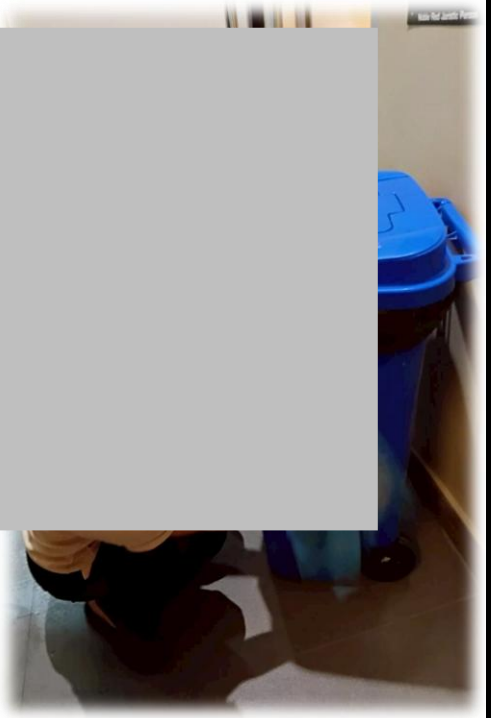

ทำความสะอาดห้องพักรงขยะ(เล็ก)
ประจำชั้น 5 - 24


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลสวน ประจำเดือน มกราคม 2569



ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณสวน
ส่วนกลาง ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของ
อาคารชุดๆ

ตัดแต่งต้นไม้เล็ก บริเวณสวนส่วนกลาง
ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริ้วกำแพงด้านหน้า
โครงการ


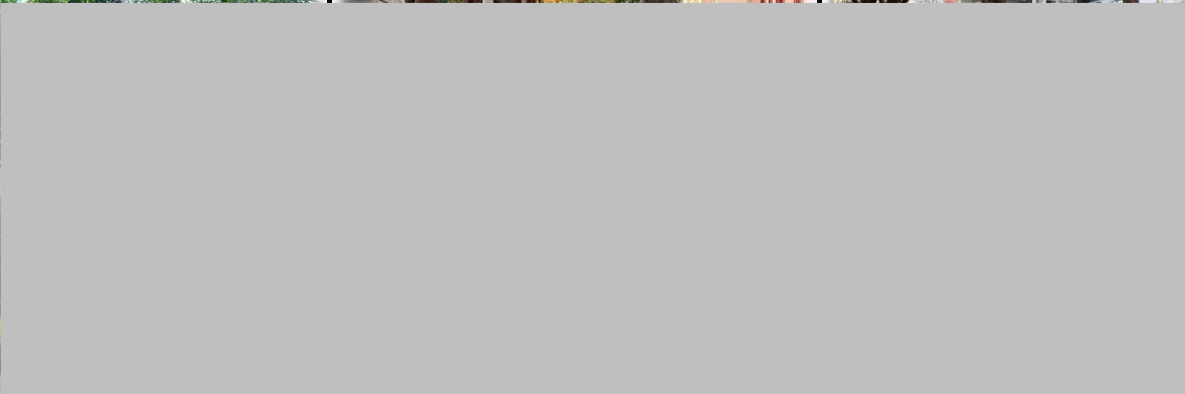


ตัดต้นหญ้าบริเวณสวนส่วนกลาง ชั้นG,
ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

รดน้ำต้นไม้สวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5
และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ทำความสะอาดสวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น
5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอาคาร ประจำเดือน มกราคม 2569

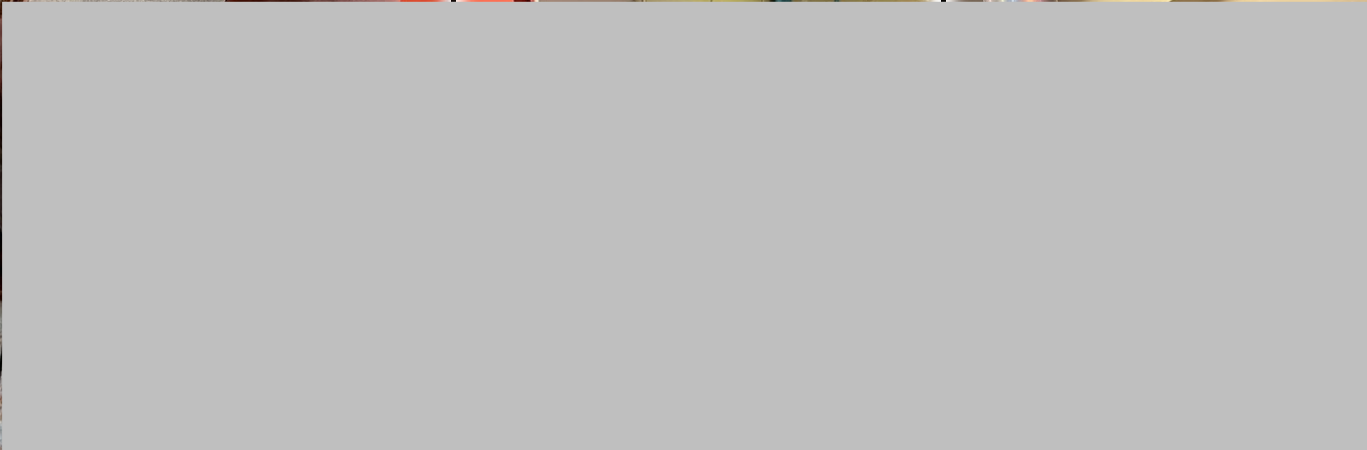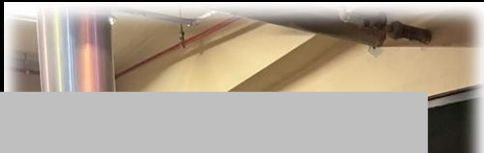		
 <u>เปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับคว้น บริเวณ โถงทางเดิน ประจำชั้น 12A</u>	 <u>ติดตั้งและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สายน้ำ ส่วนกลาง ชั้น 5</u>	 <u>ซ่อมแซมพื้นกระเบื้องชำรุดโถงทางเดิน ส่วนกลางชั้น 6 และ ชั้น 14</u>
		
 <u>ซ่อมแซมบีม้ำของระบบบ่อน้ำบาดน้ำ เสีย ชั้น G อาคารชุด</u>	 <u>ติดตั้งและเชื่อมต่อท่อบีม้ำ ระบบสระ ว่ายน้ำ ชั้น 5 อาคารชุด</u>	 <u>ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบบีม น้ำสำหรับดับเพลิง ชั้น G อาคารชุด</u>


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2569



หัวหน้าสาขาเข้าเยี่ยมหน่วยงาน ตาม
แผนงานประจำเดือน

บันทึกการเข้า-ออก และคัดกรองผู้
ที่มาติดต่อภายในอาคาร

ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้
ที่มาติดต่อ เข้า-ออก ภายในอาคาร

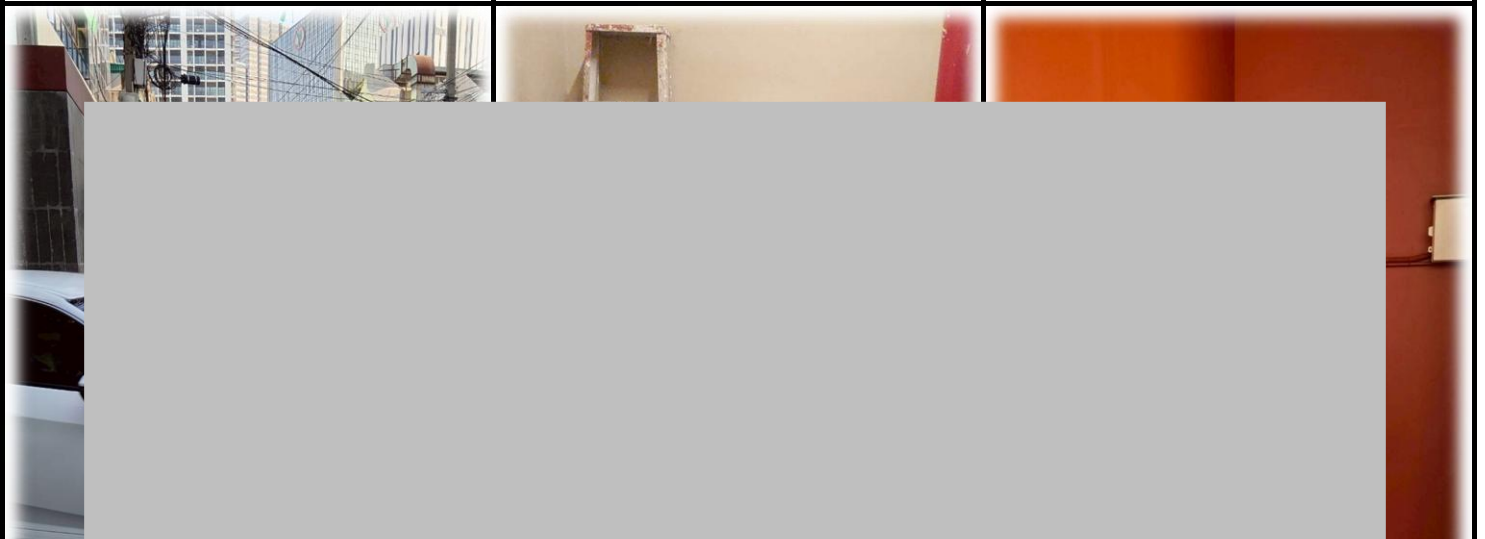


ให้บริการและอำนวยความสะดวก
ทางด้านการจราจร ให้ผู้พักอาศัยที่
เข้า-ออกภายในอาคาร


บริการจับลิฟต์ รับ-ส่ง ผู้รับเหมาที่มา
เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร

ขึ้นตรวจความเรียบร้อยตามชั้นพัก
อาศัยด้วยระบบ QR SCAN


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลการฉีดแมลง ประจำเดือน มกราคม 2569

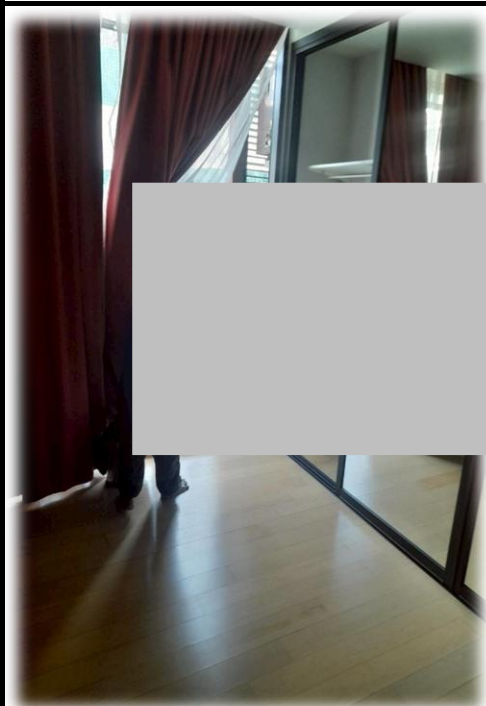


พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

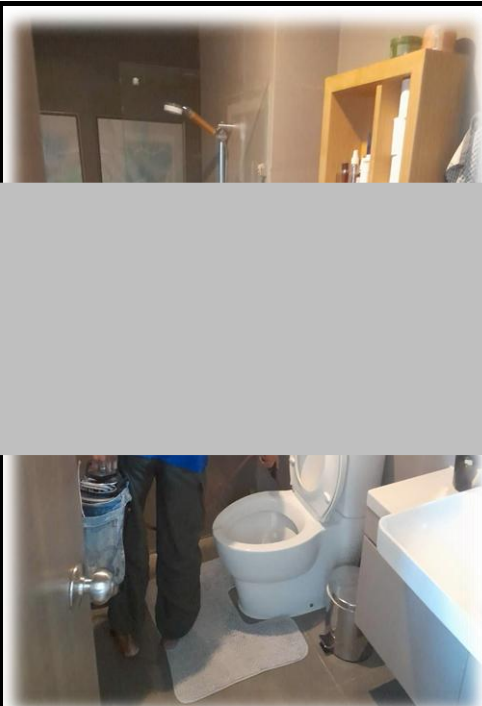

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

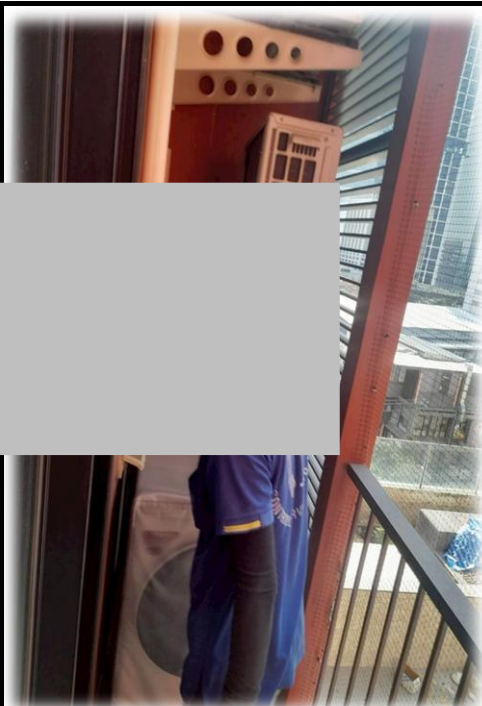


พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

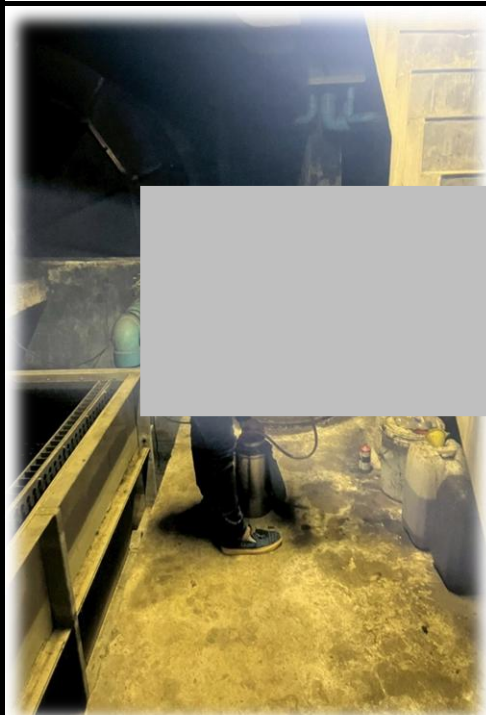

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด



พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด

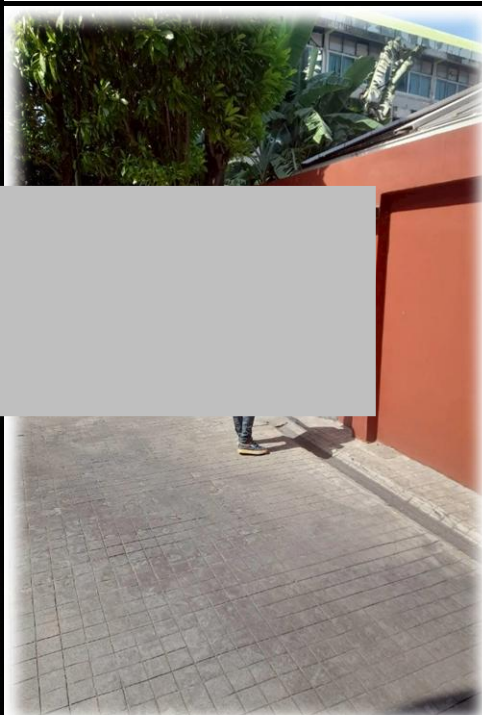

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารชุด


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร

ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร

ทำความสะอาดดาดฟ้าของอาคารชุด

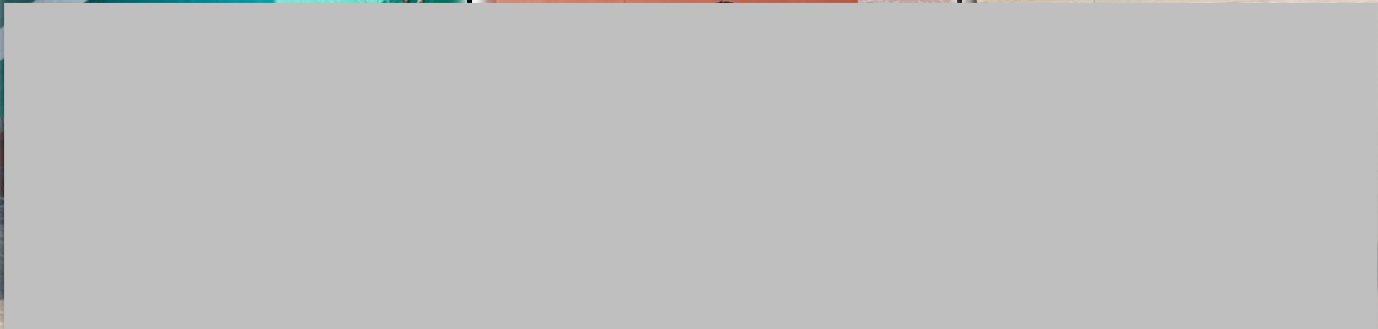

ทำความสะอาด-จัดล้างพื้นถนนรอบ
อาคารชุด ชั้น G

ทำความสะอาด-จัดล้าง สระว่ายน้ำ
ส่วนกลาง ชั้น 5

ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของ
อาคารชุด ชั้น 5


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ทำความสะอาดโถงรับรองส่วนกลาง
ของอาคารชุด ชั้น G

ทำความสะอาดลิฟต์โดยสารของ
อาคารชุด

ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของ
อาคารชุด ชั้น 5

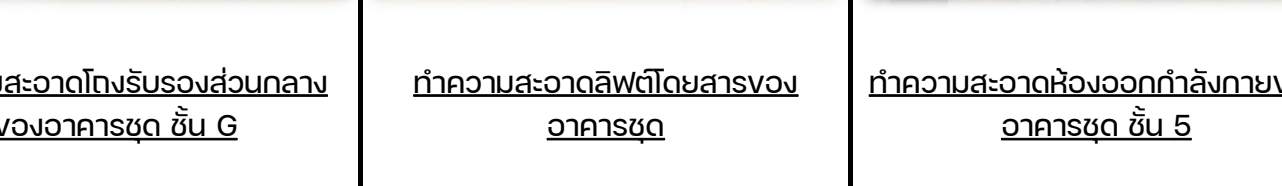


ทำความสะอาดห้องซาร์ปน้ำประปาของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23


ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

ทำความสะอาดห้องพักรงขยะ(เล็ก)
ประจำชั้น 5 - 24


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลสวน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

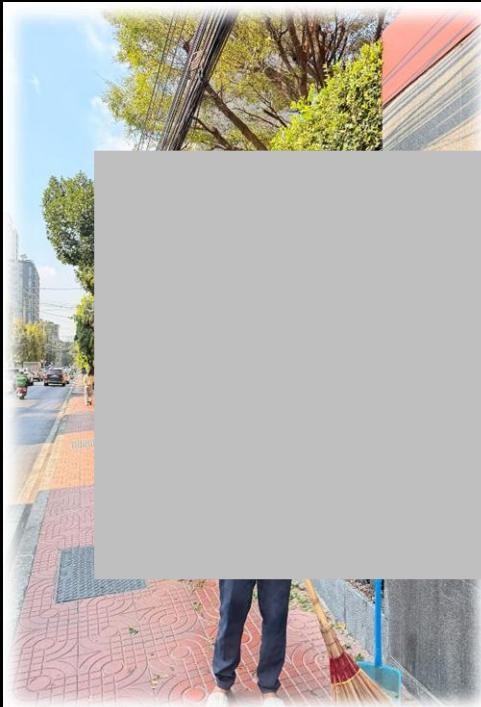

ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริ้วท่าแพทางด้านหน้า
โครงการ

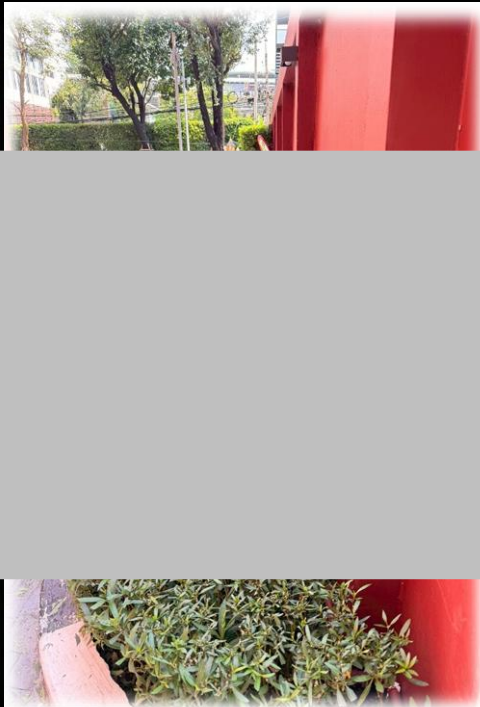

ตัดแต่งต้นไม้เล็ก บริเวณสวนส่วนกลาง
ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

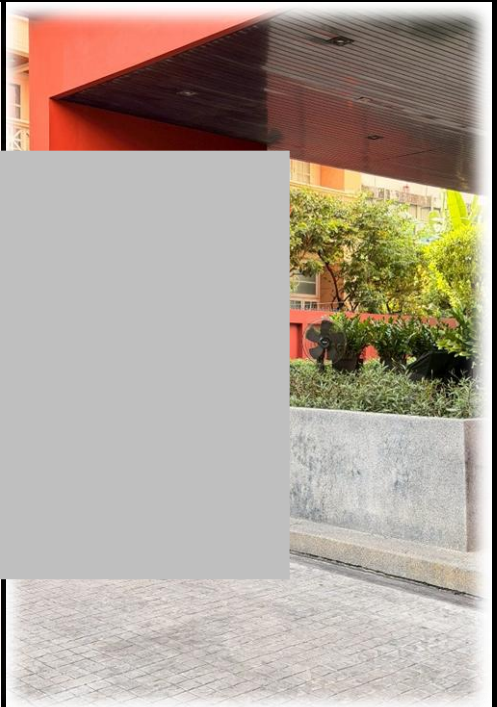


ตัดแต่งต้นไม้เล็ก บริเวณสวนส่วนกลาง
ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ



ตัดต้นหญ้าบริเวณสวนส่วนกลาง ชั้นG,
ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ




รดน้ำต้นไม้สวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5
และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

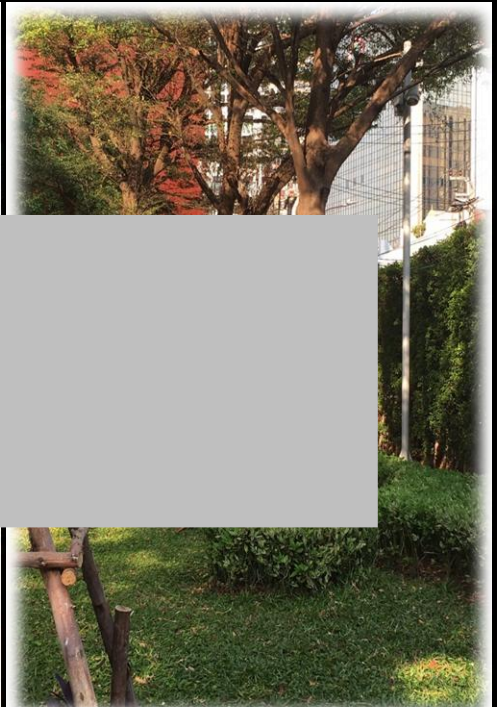

ทำความสะอาดสวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น
5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

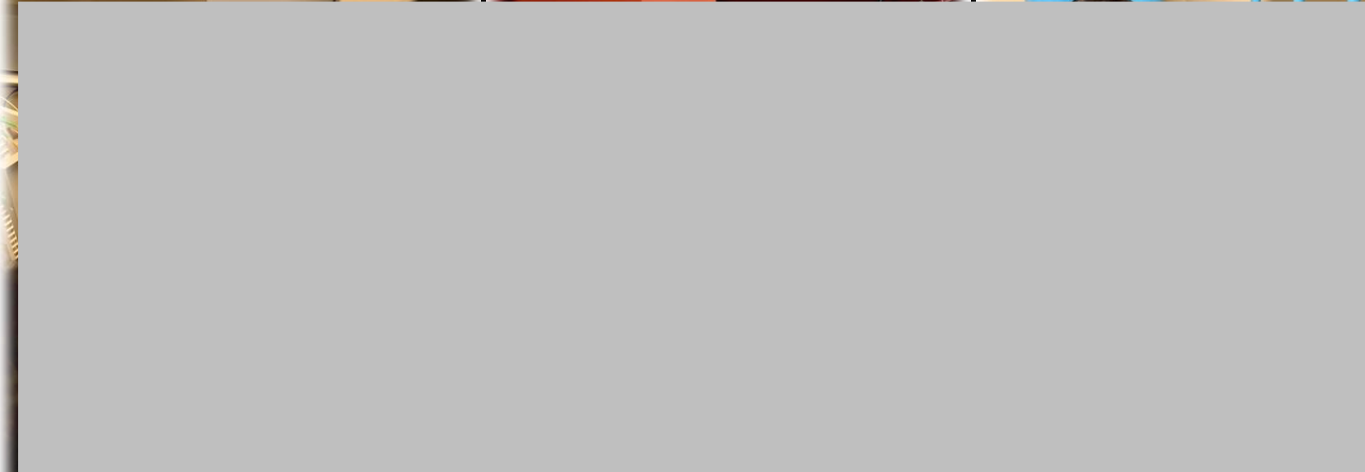

เปลี่ยนสวิตช์เพาเวอร์สวิตช์พหลโยธิน
วงจรถัด ชั้น 21

เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
เสื่อมสภาพ บริเวณลานจอดรถและชั้น
พักอาศัย

ซ่อมแซมท่อน้ำประปาเข้าห้องชุด
ชำรุด บริเวณ ชั้น 20 และ 21






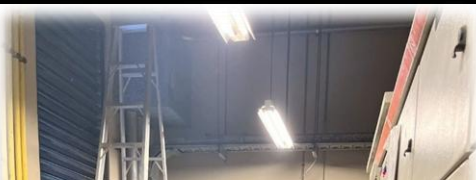


ทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้อง
เครื่องไฟฟ้าหลัก ชั้น G อาคารชุด


ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ชั้น G

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้องอวกาศกำลังภายใน
ชั้น 5

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

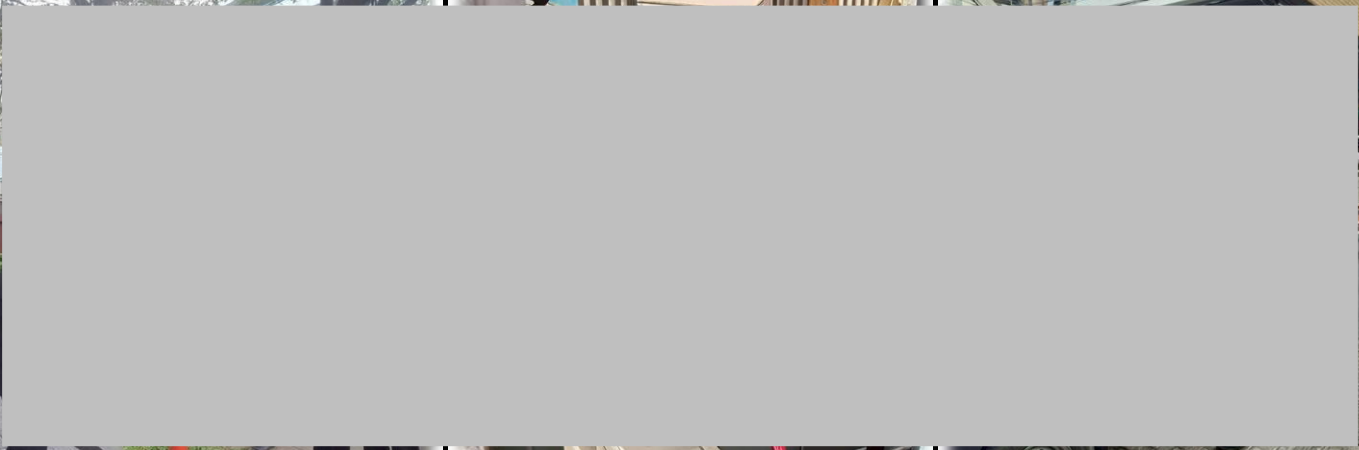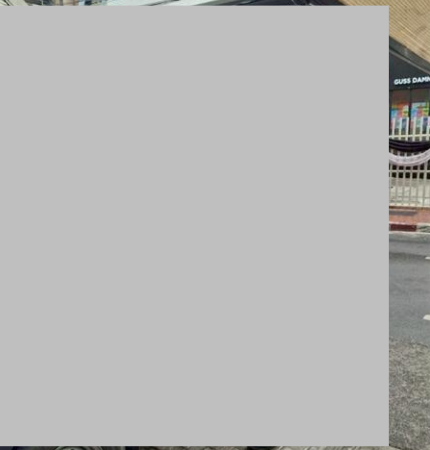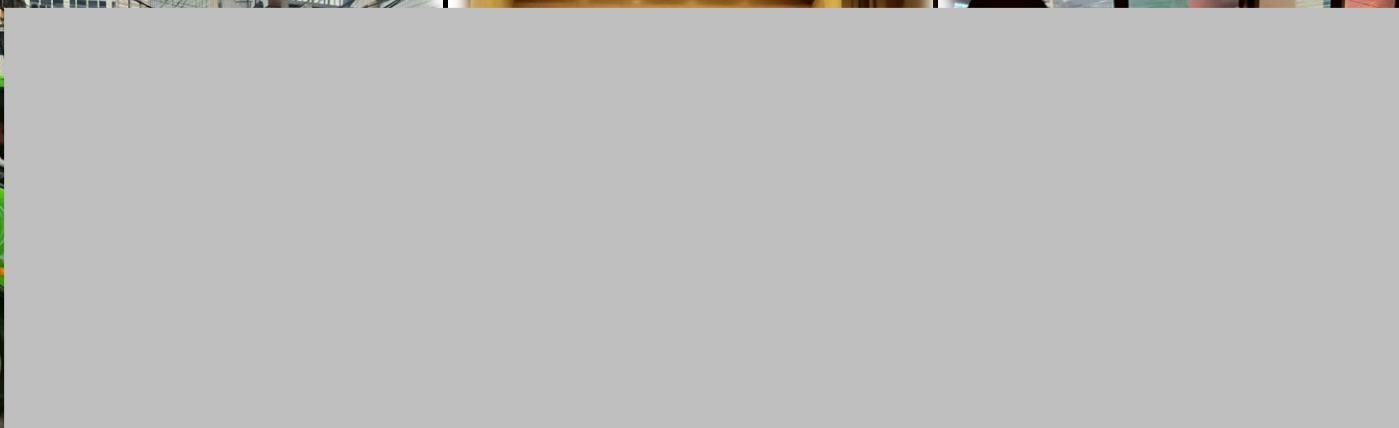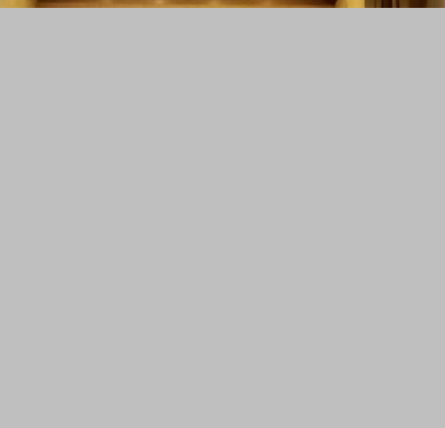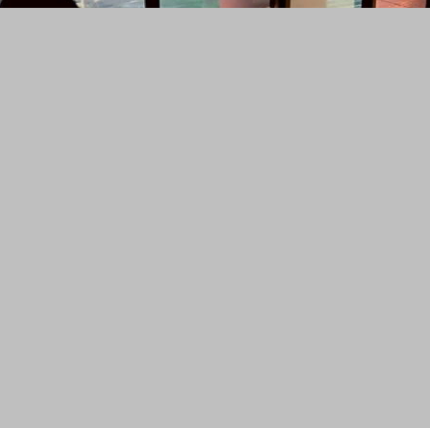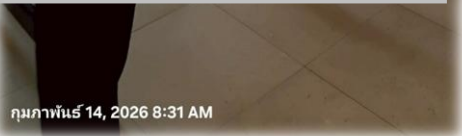		
 <u>หัวหน้าสาขาเข้าเยี่ยมหน่วยงาน ตาม แผนงานประจำเดือน</u>	 <u>บันทึกการเข้า-ออก และคัดกรองผู้ ที่มาติดต่อภายในอาคาร</u>	 <u>ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ ที่มาติดต่อ เข้า-ออก ภายในอาคาร</u>
		
 <u>ให้บริการและอำนวยความสะดวก ทางด้านการจราจร ให้ผู้พักอาศัยที่ เข้า-ออกภายในอาคาร</u>	 <u>บริการจับลิฟต์ รับ-ส่ง ผู้รับเหมาที่มา เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร</u>	 <u>ขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยตามชั้นพัก อาศัยด้วยระบบ QR SCAN</u>


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลการฉีดแมลง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

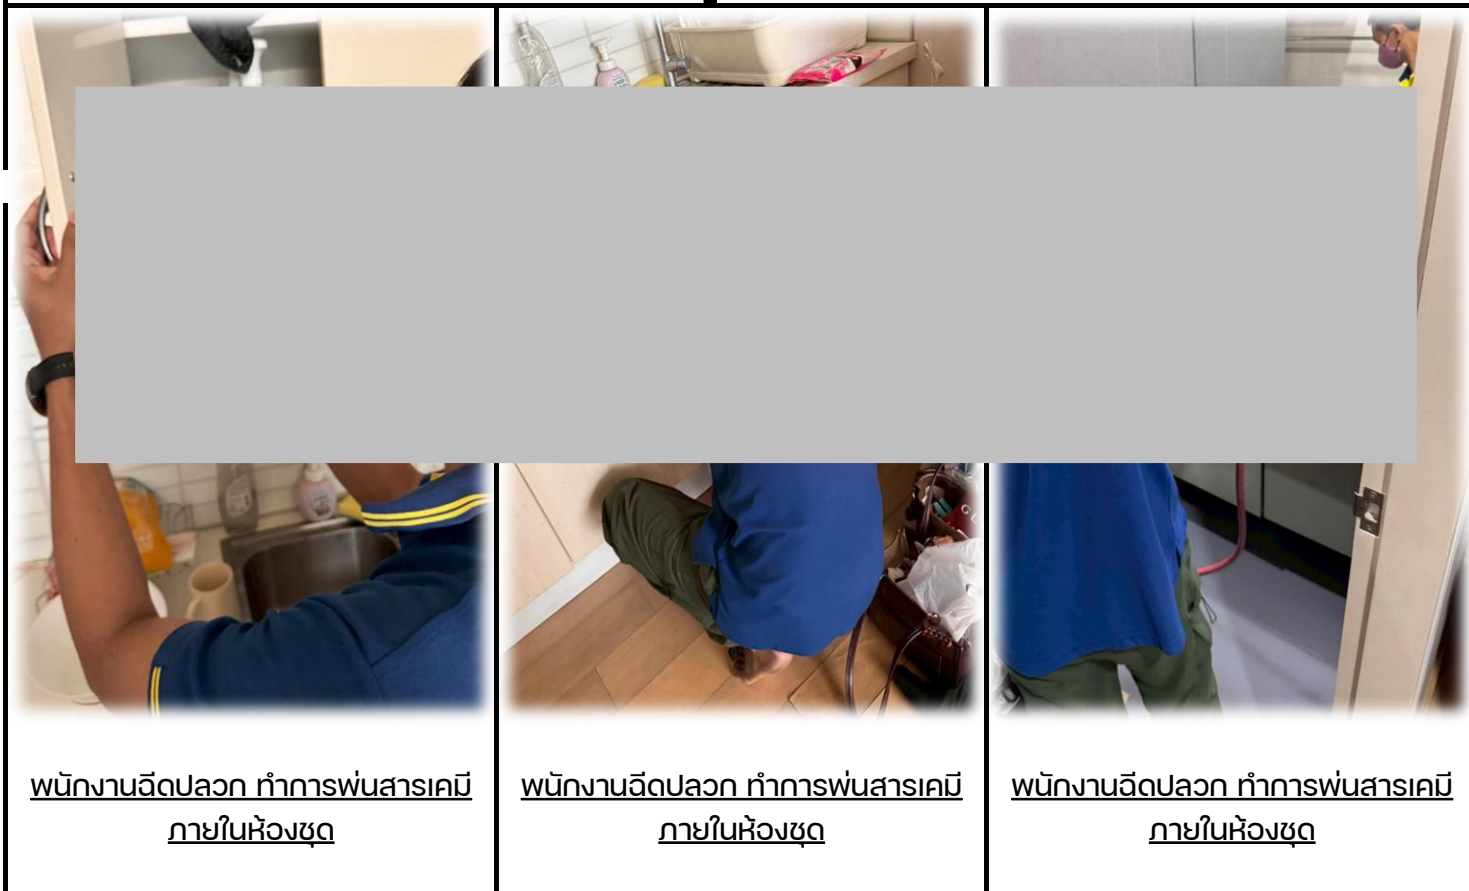

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด


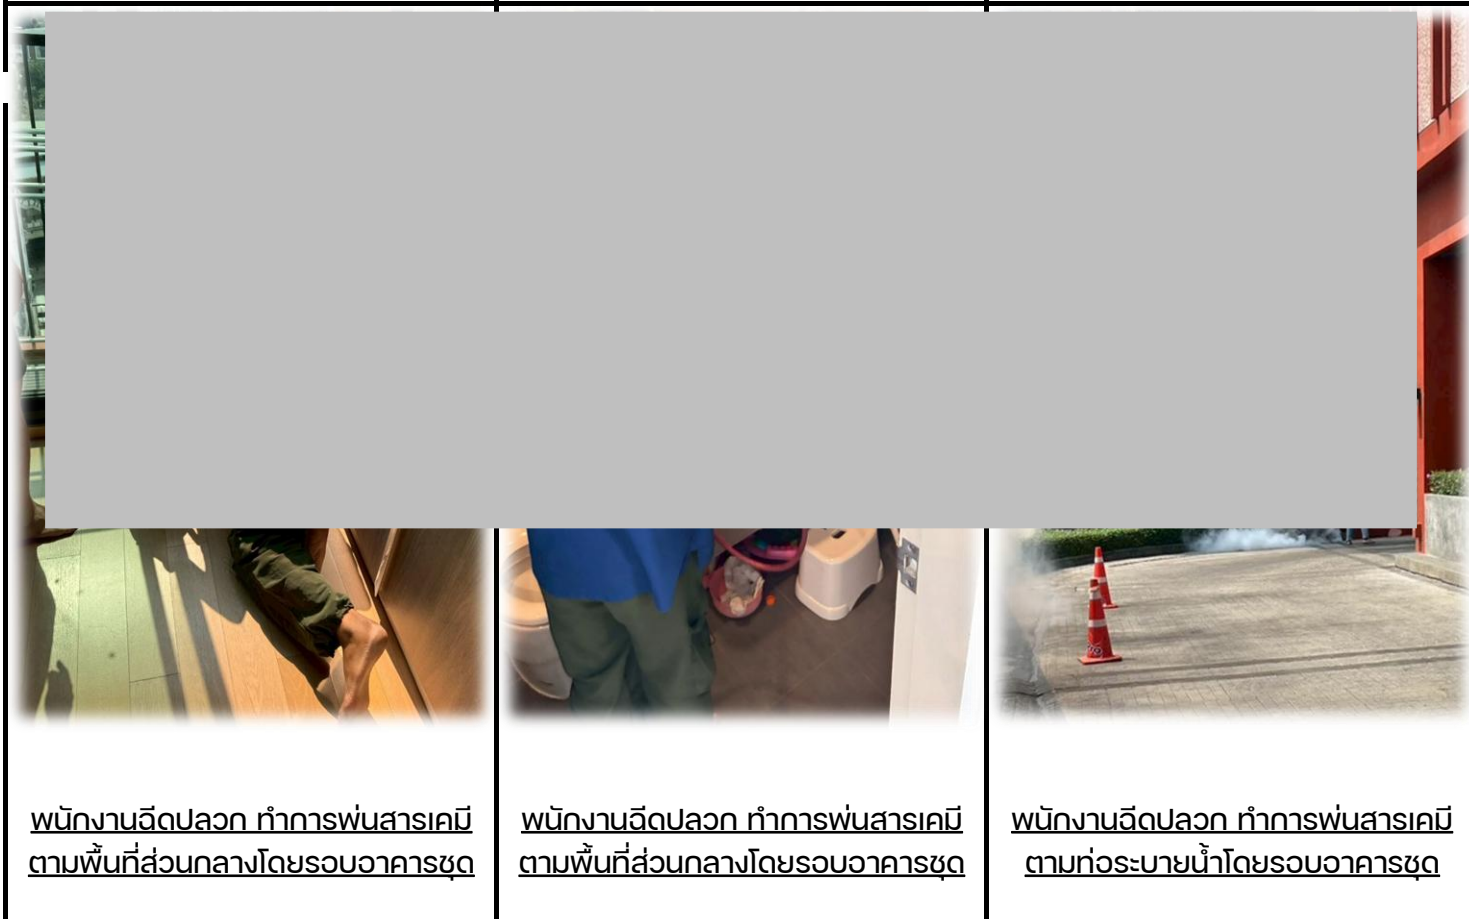


พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารชุด



ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2569

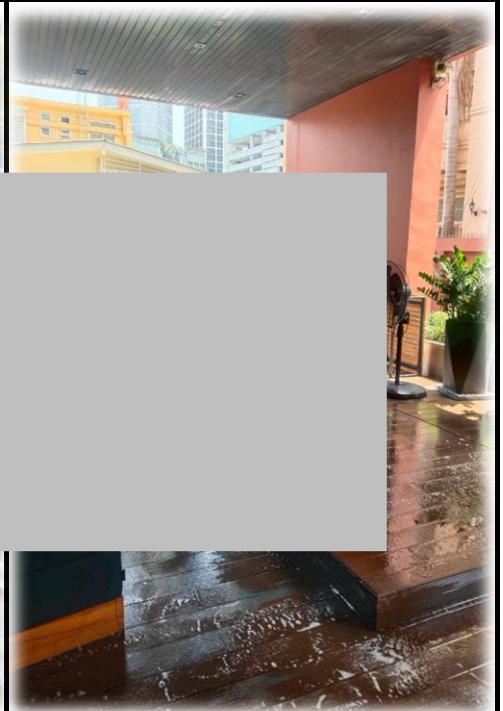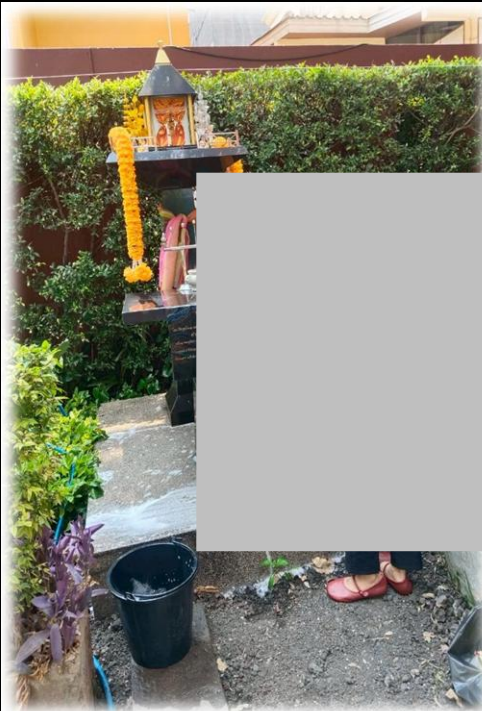

ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร

ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร

ทำความสะอาด-จัดล้าง ลานนั่งเล่น
ด้านข้างอาคาร ชั้น G

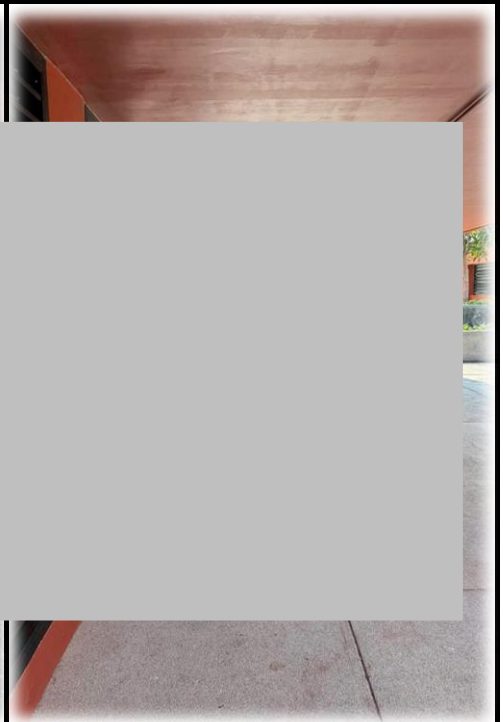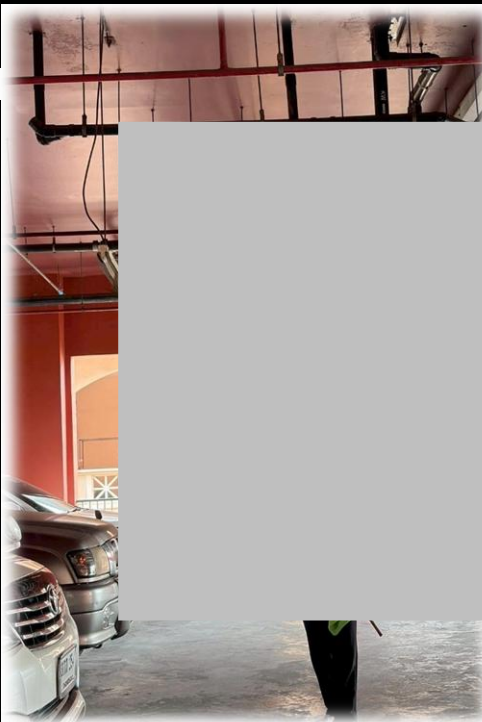


ทำความสะอาดลานจอดรถของอาคาร
ชุด บริเวณชั้น P2 - P4


ทำความสะอาด-จัดล้างสระว่ายน้ำ
ส่วนกลาง ชั้น 5

ทำความสะอาดดาดฟ้าของอาคารชุด


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2569

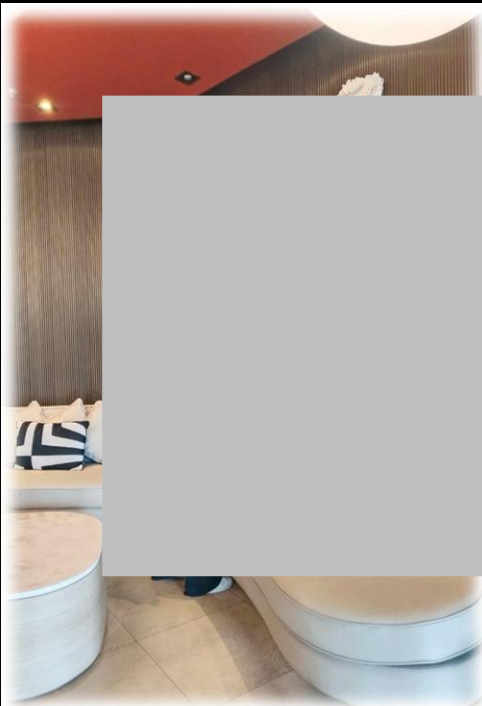


ทำความสะอาดบริเวณโถงรับรอง
ส่วนกลาง ชั้น G

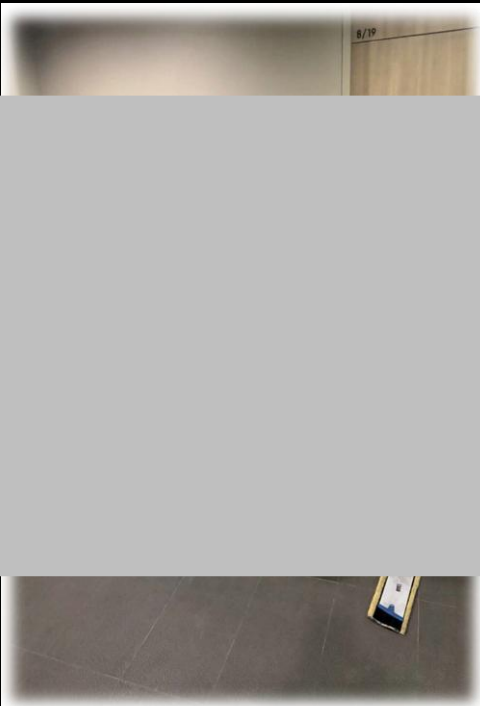


ทำความสะอาดโถงทางเดินชั้นพักอาศัย
ชั้น 5 - 23

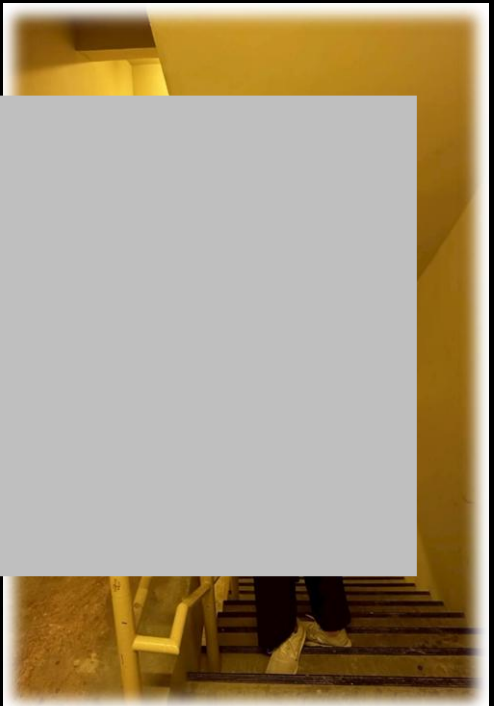


ทำความสะอาดทางหนีไฟ (ST1 TS2)
ของอาคารชุด ชั้น G - 23

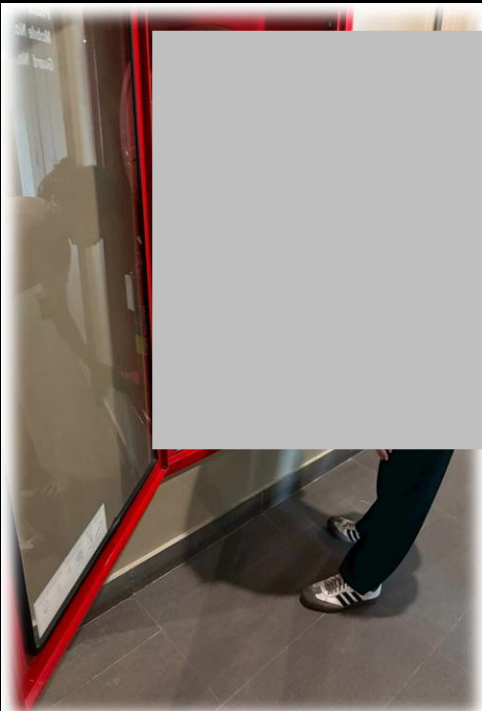

ทำความสะอาดอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ
ชั้นพักอาศัย ชั้น 5 - 23

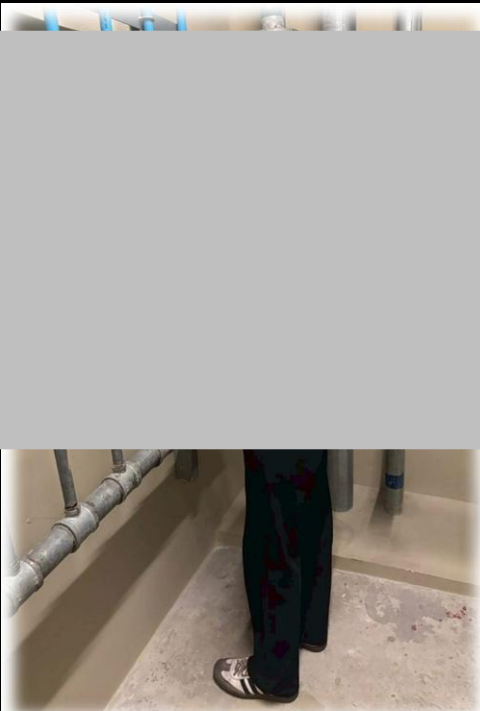


ทำความสะอาดห้องซาร์ปน้ำประปาของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

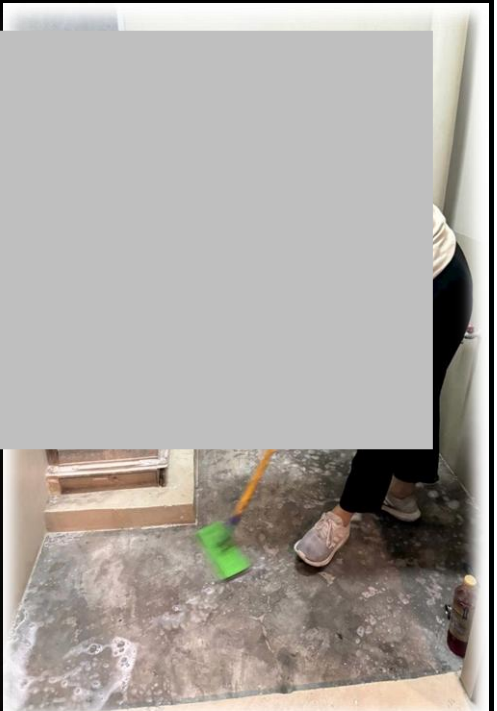

ทำความสะอาดห้องพักขยะ(เล็ก)
ประจำชั้น 5 - 24


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลสวน ประจำเดือน มีนาคม 2569

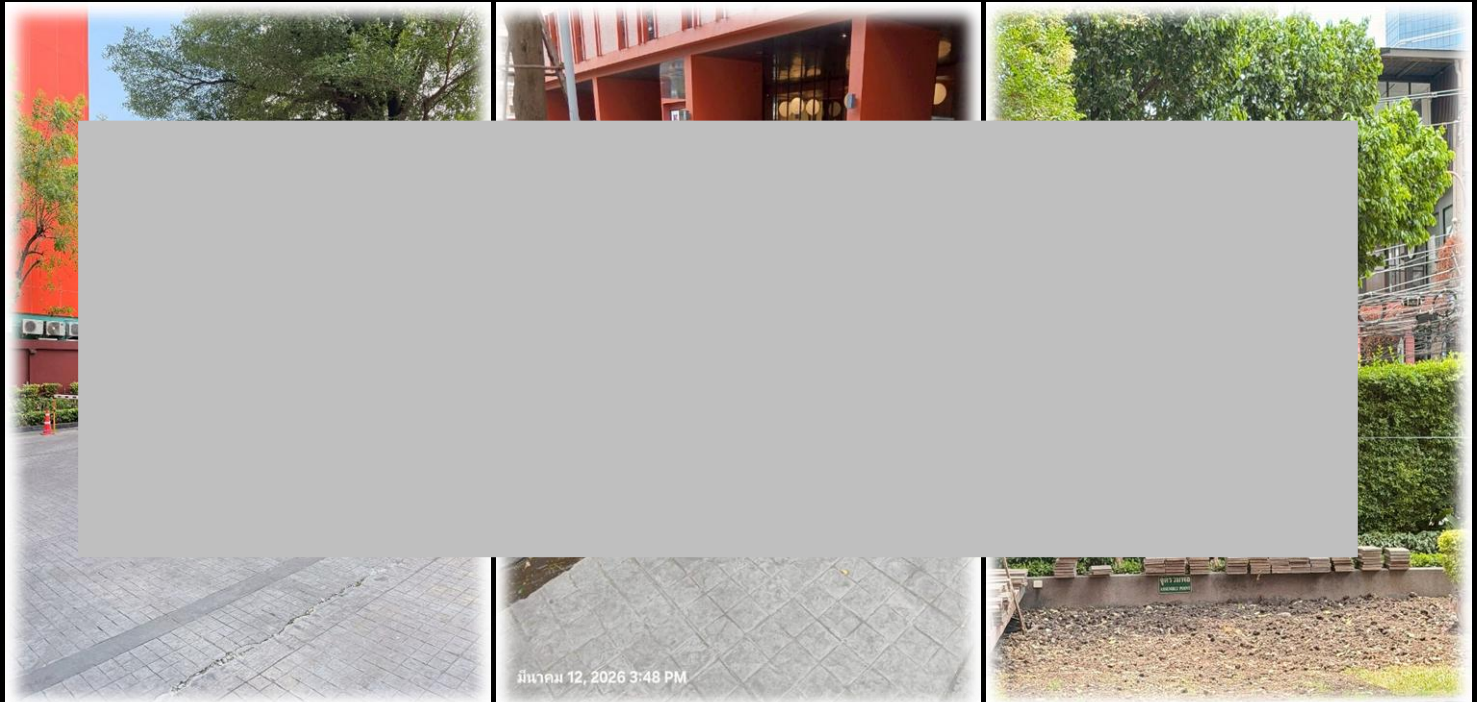

รดน้ำต้นไม้ ส่วนส่วนกลาง ชั้นG, ชั้น5
และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ตัดแต่งต้นไม้เล็ก ส่วนส่วนกลาง ชั้นG,
ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ตัดแต่งต้นไม้ริ้วกำแพงด้านหน้าโครงการ






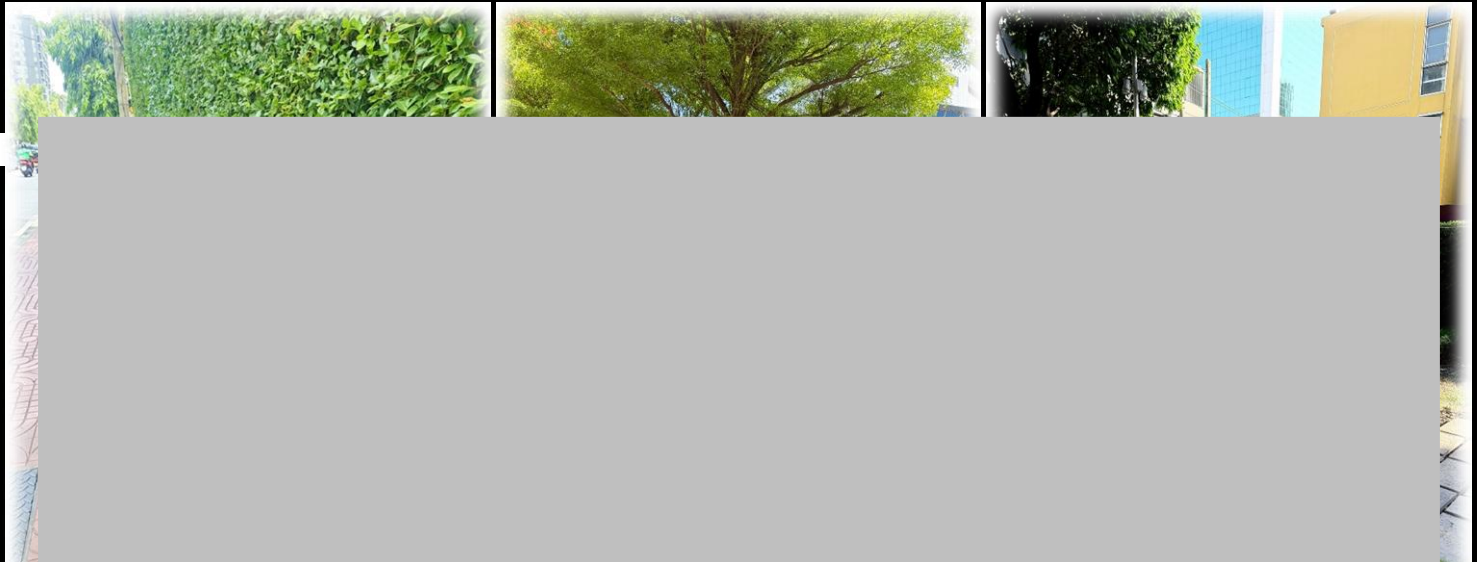


ทำความสะอาดส่วนส่วนกลางของ
อาคารชุดๆ




เติมดินปรับปรุงพื้นที่ส่วนส่วนกลาง
ของอาคารชุด

ปรับปรุงพื้นที่ส่วนส่วนกลางของ
อาคารชุด





ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2569

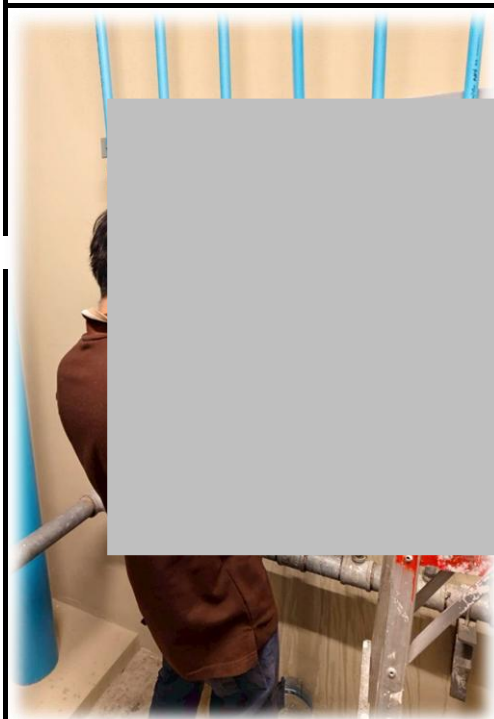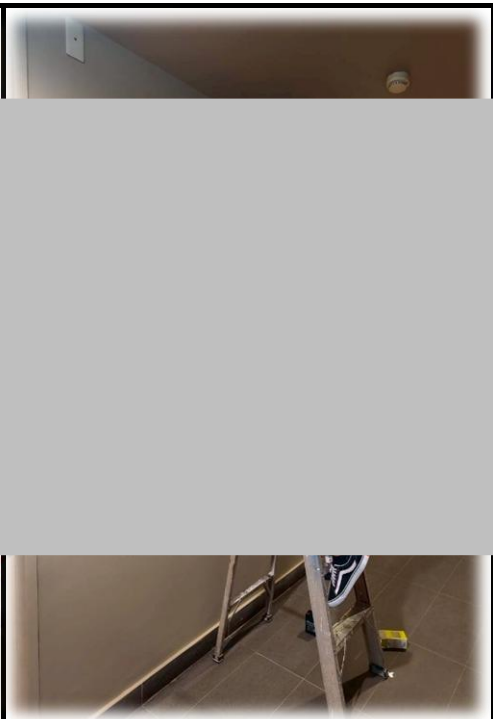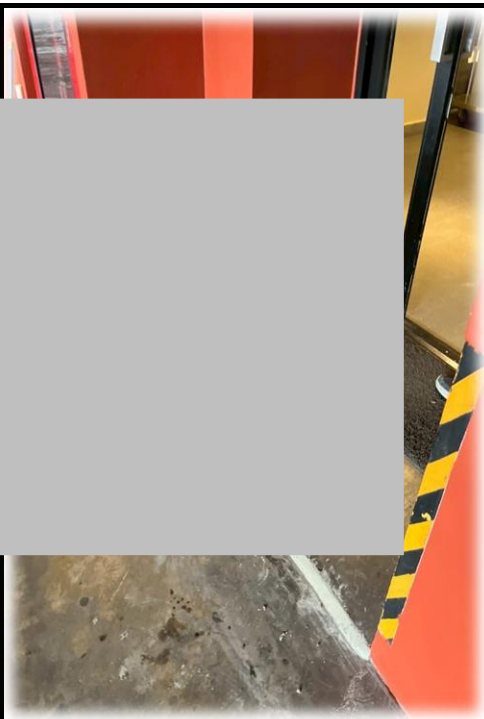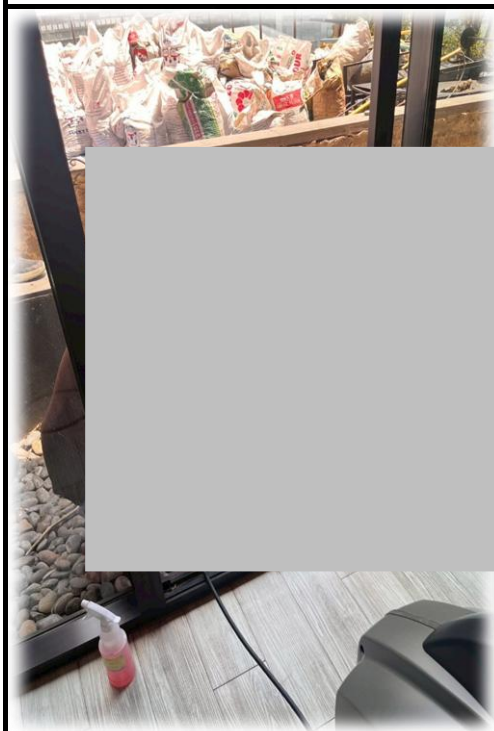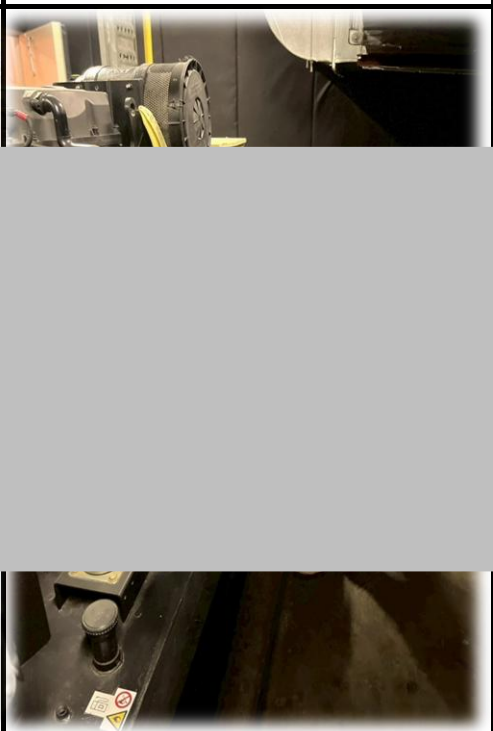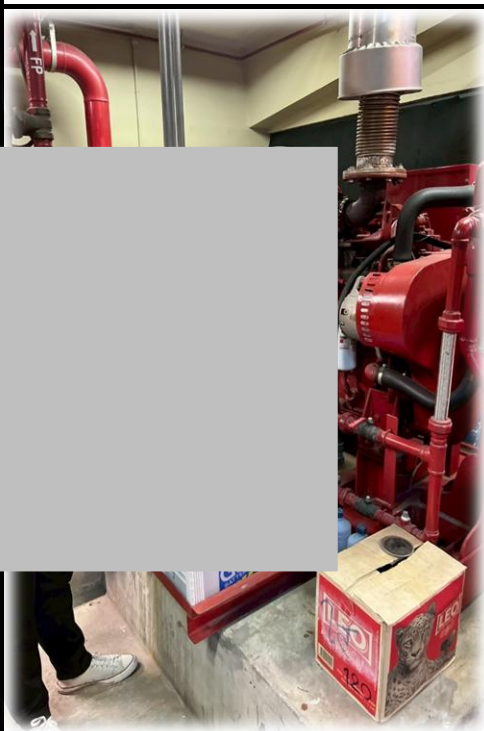		
<u>ซ่อมแซมท่อต่อมิเตอร์น้ำประปาเข้าห้องชุด ชั้น 6 และชั้น 17</u>	<u>เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉินประจำชั้น 7, 12 และ 17</u>	<u>ซ่อมแซมความลาดชันพื้นต่างระดับทางเข้า-ออกลิฟต์โดยสาร ชั้น P2</u>
		
<u>ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของห้องออกกำลังกาย ชั้น 5</u>	<u>ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบทำเบิไฟฟ้าสำรอง ชั้น G อาคารชุด</u>	<u>ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำสำหรับดับเพลิง ชั้น G อาคารชุด</u>

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2569

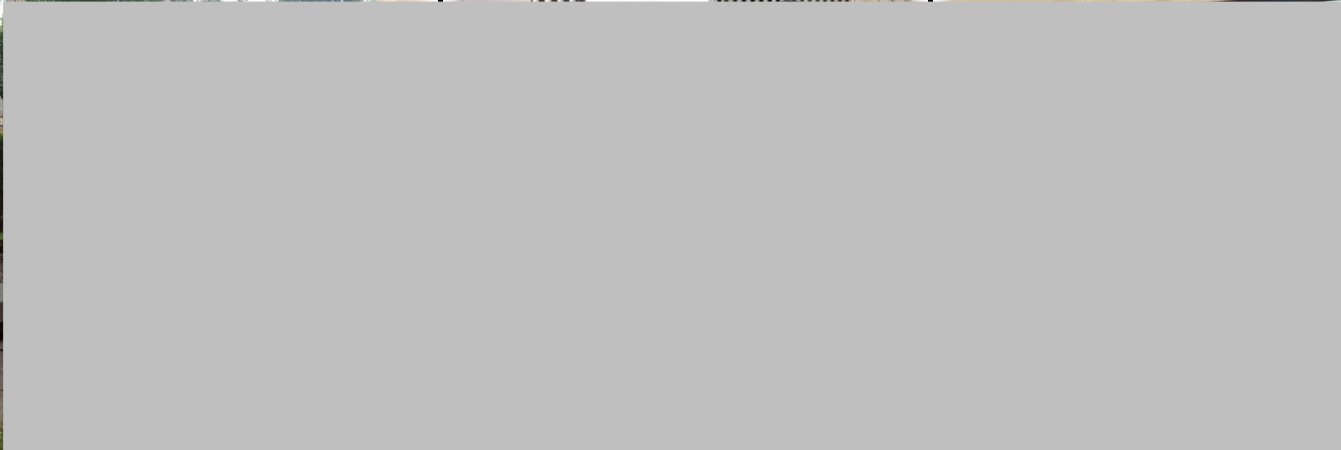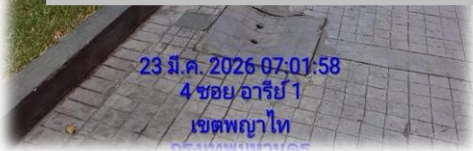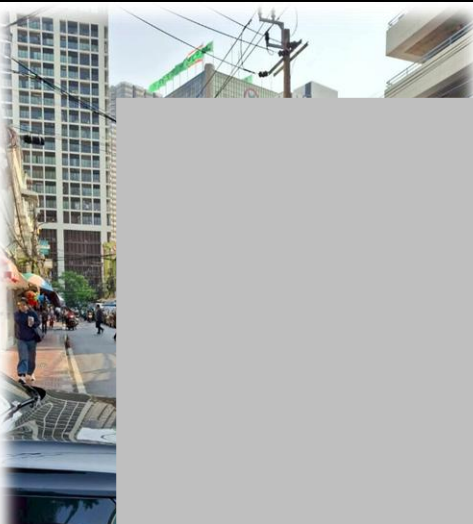		
 <u>หัวหน้าสาขาเข้าเยี่ยมหน่วยงาน ตาม แผนงานประจำเดือน</u>	 <u>บันทึกการเข้า-ออก และคัดกรองผู้ ที่มาติดต่อภายในอาคาร</u>	 <u>ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ ที่มาติดต่อ เข้า-ออก ภายในอาคาร</u>
 <u>ให้บริการและอำนวยความสะดวก ทางด้านการจราจร ให้ผู้พักอาศัยที่ เข้า-ออกภายในอาคาร</u>	 <u>บริการจับลิฟต์ รับ-ส่ง ผู้รับเหมาที่มา เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร</u>	 <u>ขึ้นตรวจความเรียบร้อยตามชั้นพัก อาศัยด้วยระบบ QR SCAN</u>





ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลการฉีดแมลง ประจำเดือน มีนาคม 2569

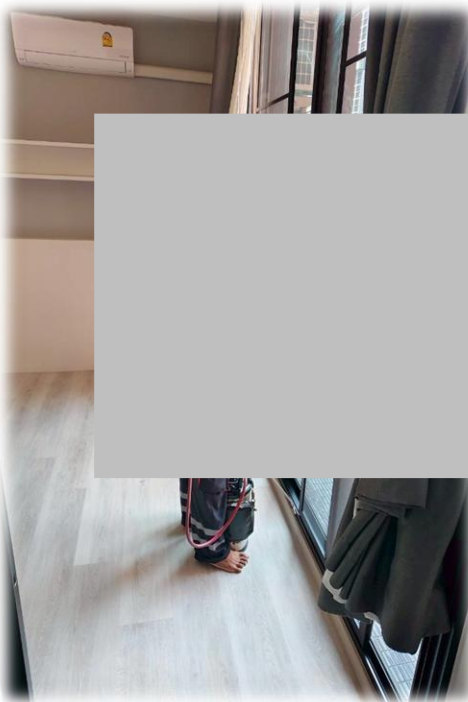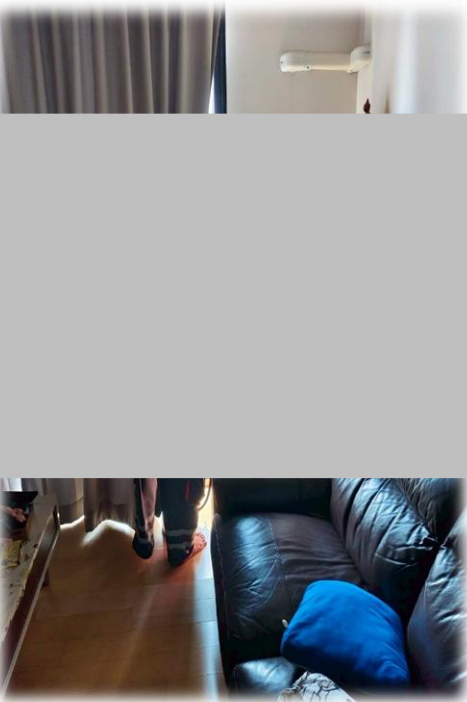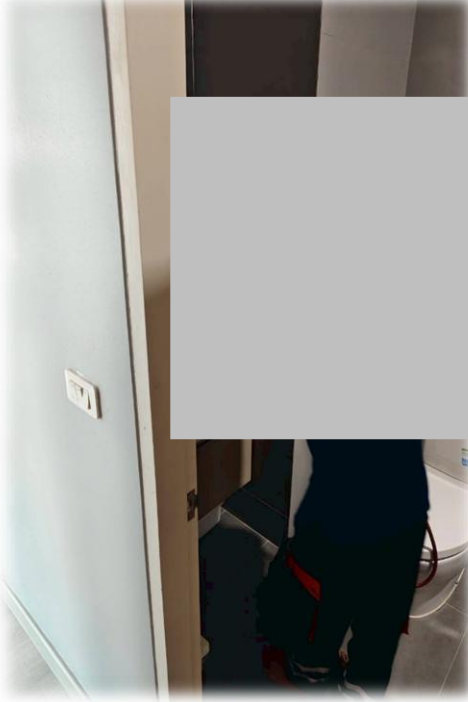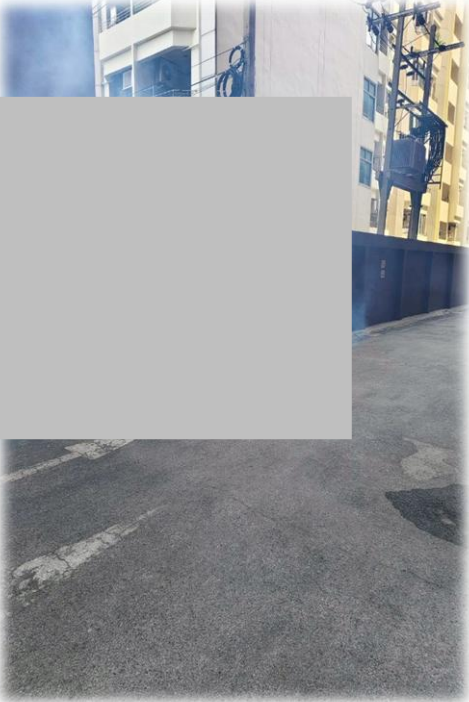 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>
 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ตามท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารชุด</u>


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2569

ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า อาคาร	ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า อาคาร	ทำความสะอาดดาดฟ้าของอาคารชุด
ทำความสะอาดลานจอดรถของอาคาร ชุด บริเวณชั้น P2 - P4	ทำความสะอาด-จัดล้างพื้นถนนรอบอา คาสชุด	ทำความสะอาดสระว่ายน้ำส่วนกลาง ของอาคารชุด ชั้น 5

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2569

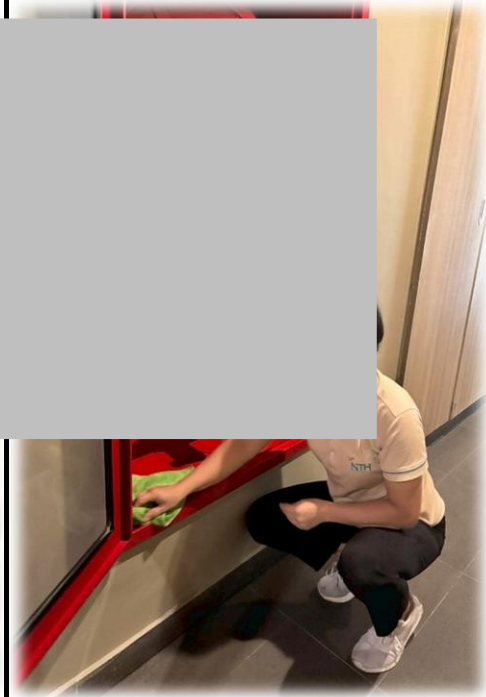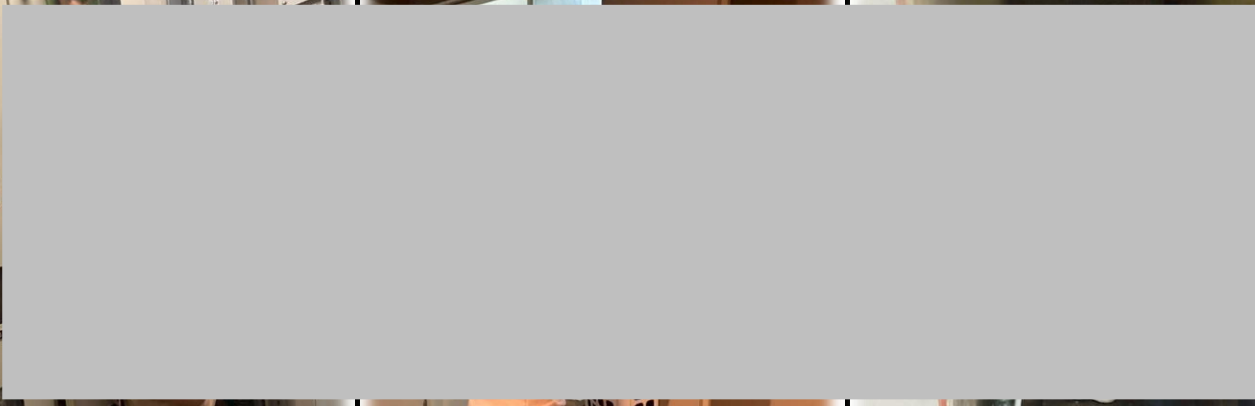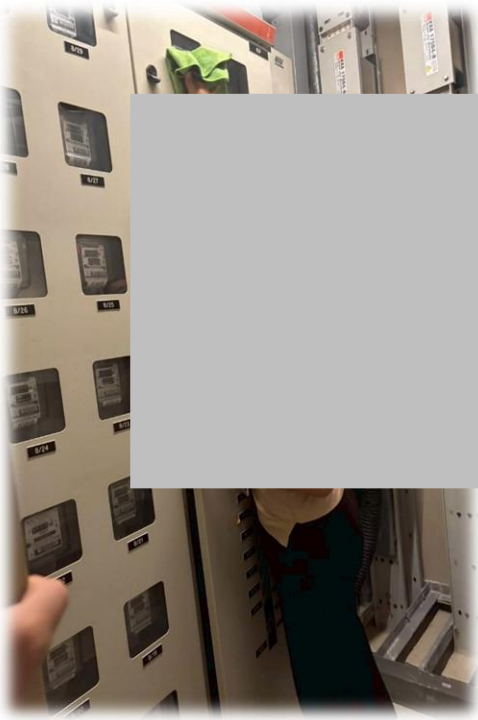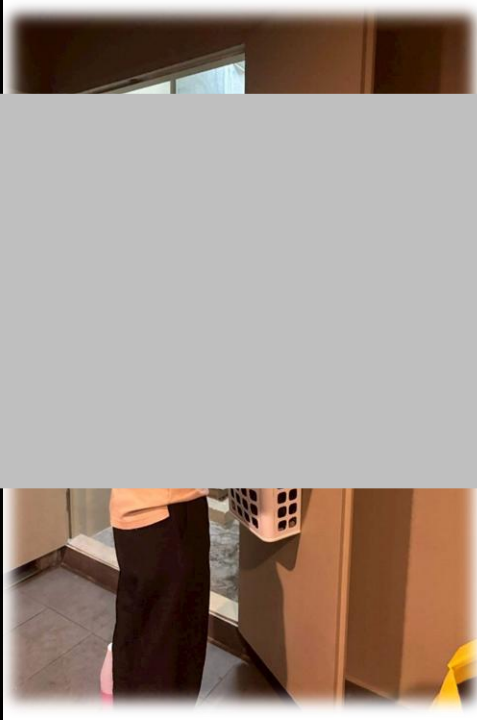		
		
<u>ทำความสะอาดขัดล้างโถงรับรอง ส่วนกลาง ชั้น G</u>	<u>ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ของ อาคารชุด ชั้น 5 - 23</u>	<u>ทำความสะอาดอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำชั้น 5 - 23</u>
		
		
<u>ทำความสะอาดห้องชาร์ปไฟฟ้าของ อาคารชุด ชั้น 5 - 23</u>	<u>ทำความสะอาดห้องพักขยะ(เล็ก) ประจำชั้น 5 - 23</u>	<u>ทำความสะอาดห้องพักขยะ(ใหญ่) ชั้น G</u>


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลสวน ประจำเดือน เมษายน 2569

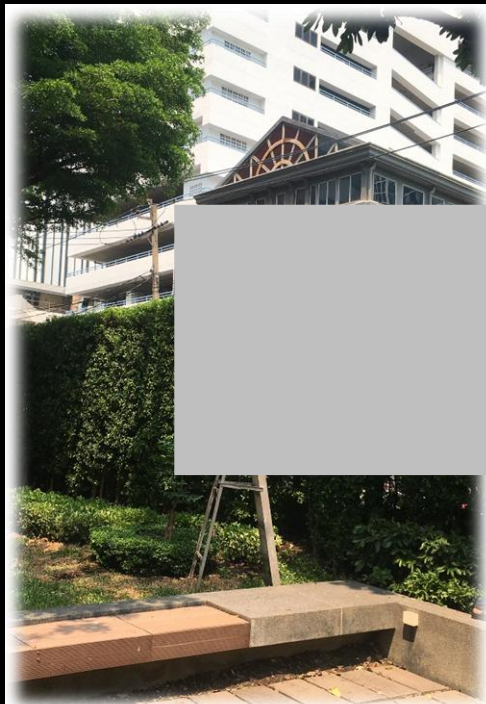


ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณสวน
ส่วนกลาง ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของ
อาคารชุดๆ



ตัดแต่งต้นไม้เล็ก บริเวณสวนส่วนกลาง
ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

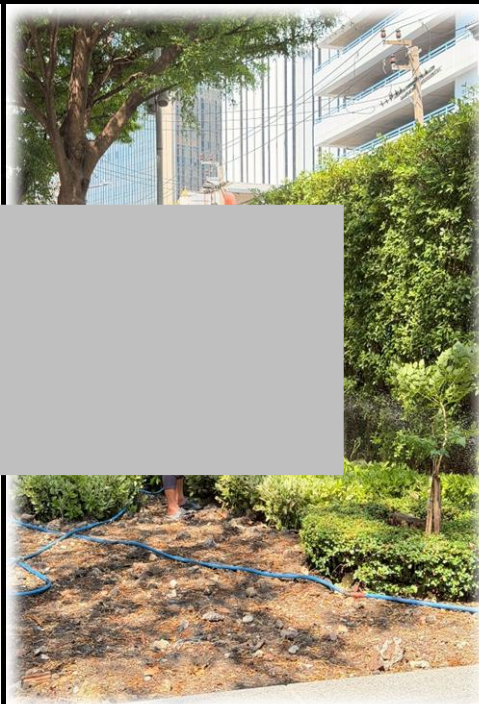

ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริ้วกำแพงด้านหน้า
โครงการ

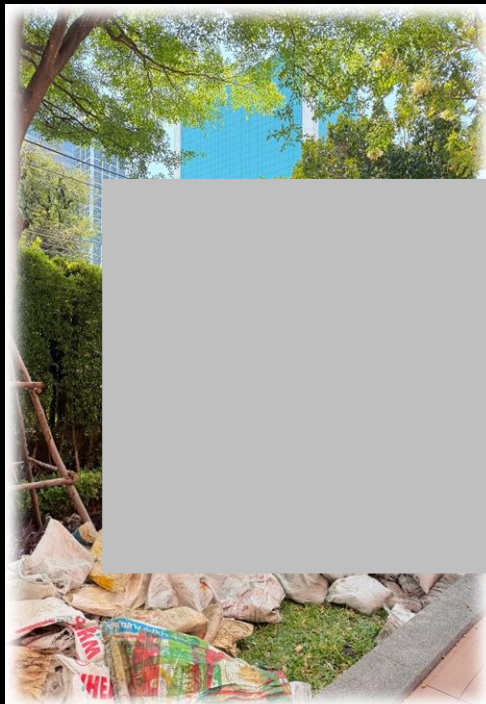

ตัดต้นหญ้าบริเวณสวนส่วนกลาง ชั้นG,
ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ







รดน้ำต้นไม้สวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5
และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ




ทำความสะอาดสวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น
5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ







ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอาคาร ประจำเดือน เมษายน 2569

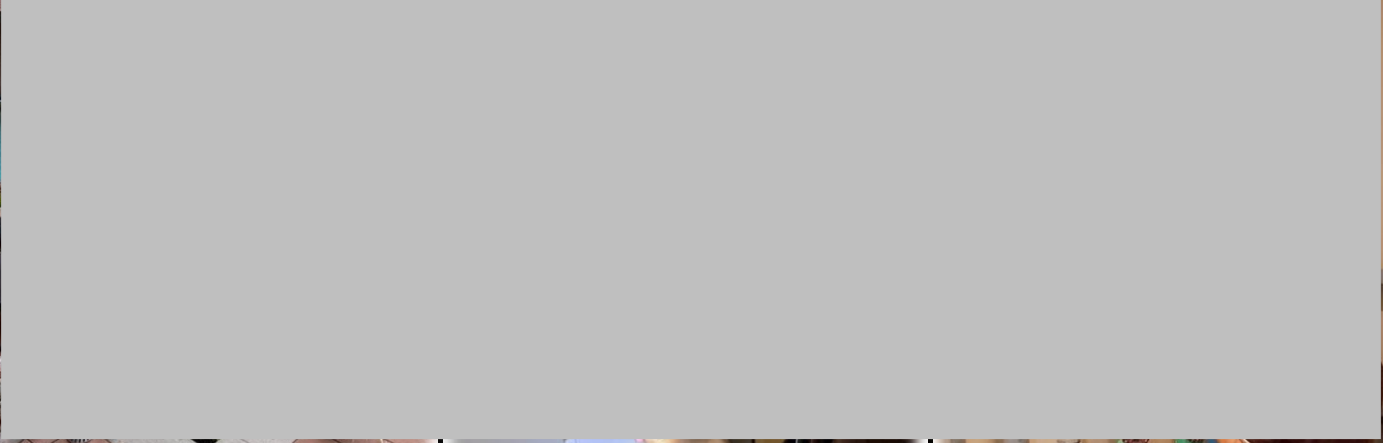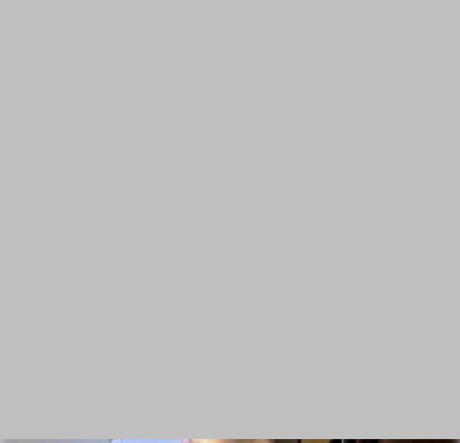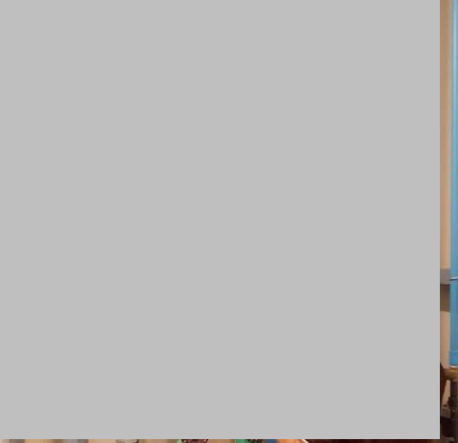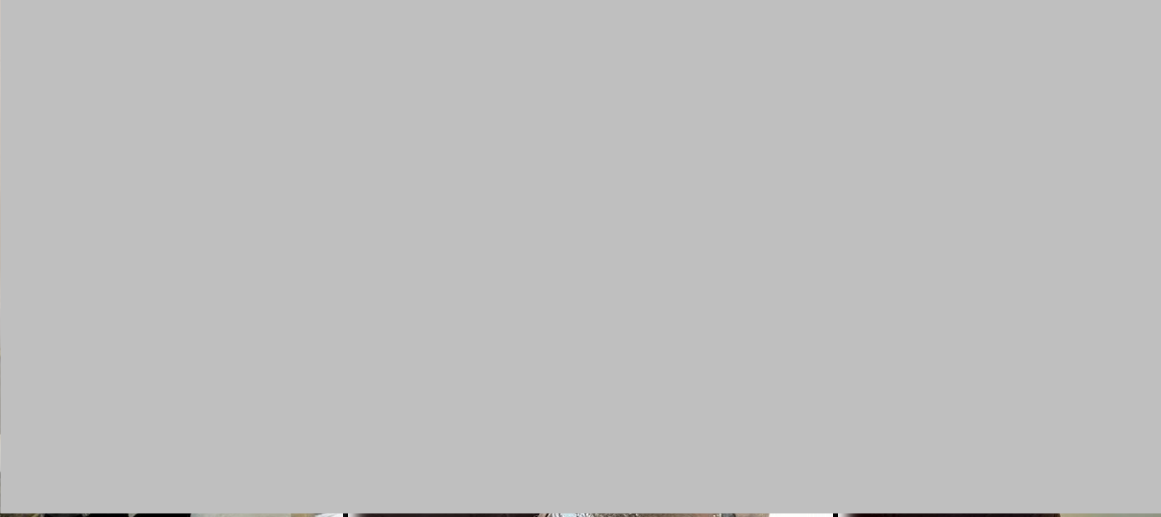		
 <u>ติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำชั้น 5</u>	 <u>ซ่อมแซมประตูเข้า-ออกลิฟต์เซอร์วิส ประจำชั้น 9</u>	 <u>ตรวจสอบระบบแรงดันน้ำประปาของ อาคารชุด</u>
		
 <u>ซ่อมแซมปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ ชั้น 5</u>	 <u>ซ่อมแซมท่อน้ำบริเวณลานจอดรถ ชั้น P4</u>	 <u>เปลี่ยนไฟส่องสว่างภายในห้องพัก ประจำชั้น 7 และชั้น 17</u>

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2569

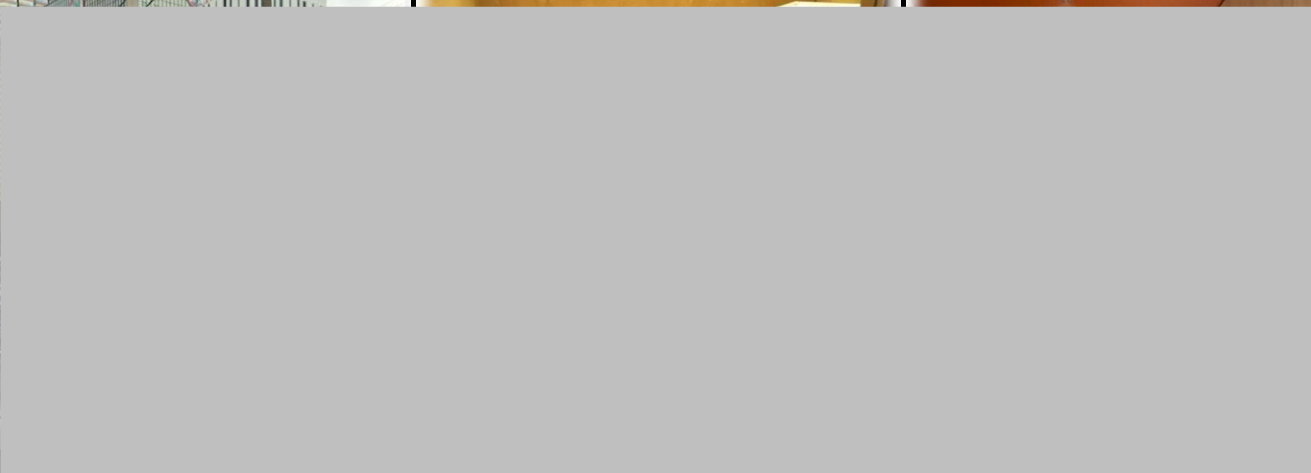		
		
<u>หัวหน้าสาขาเข้าเยี่ยมหน่วยงาน ตาม แผนงานประจำเดือน</u>	<u>บันทึกการเข้า-ออก และคัดกรองผู้ ที่มาติดต่อภายในอาคาร</u>	<u>ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้ ที่มาติดต่อ เข้า-ออก ภายในอาคาร</u>
		
		
<u>ให้บริการและอำนวยความสะดวก ทางด้านการจราจร ให้ผู้พักอาศัยที่ เข้า-ออกภายในอาคาร</u>	<u>บริการจับลิฟต์ รับ-ส่ง ผู้รับเหมาที่มา เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร</u>	<u>ขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยตามชั้นพัก อาศัยด้วยระบบ QR SCAN</u>

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลการฉีดแมลง ประจำเดือน เมษายน 2569

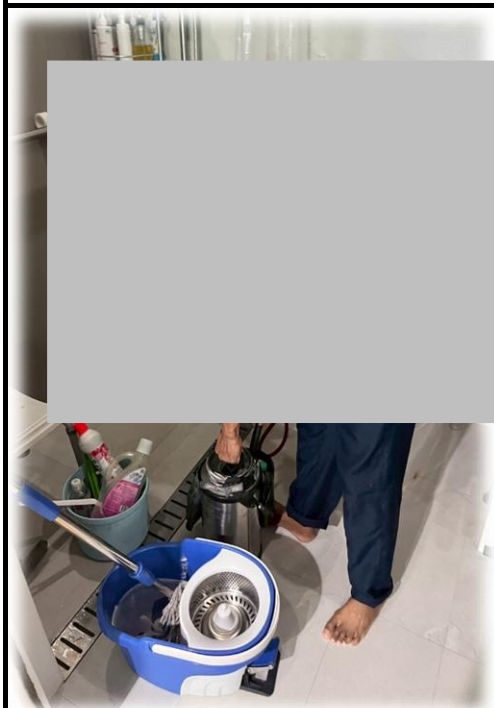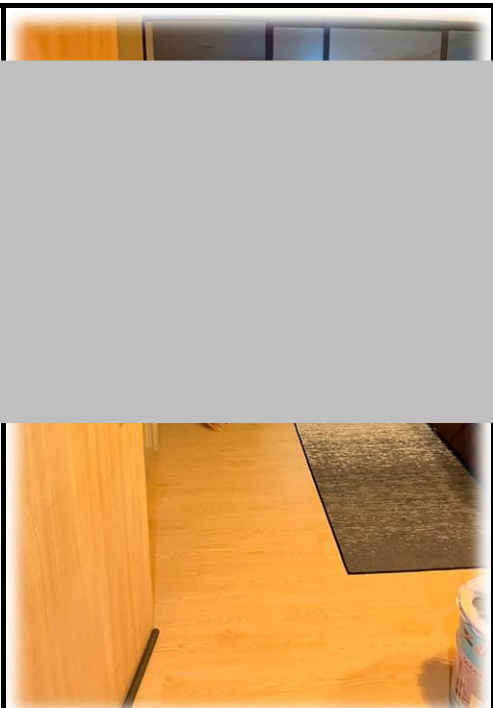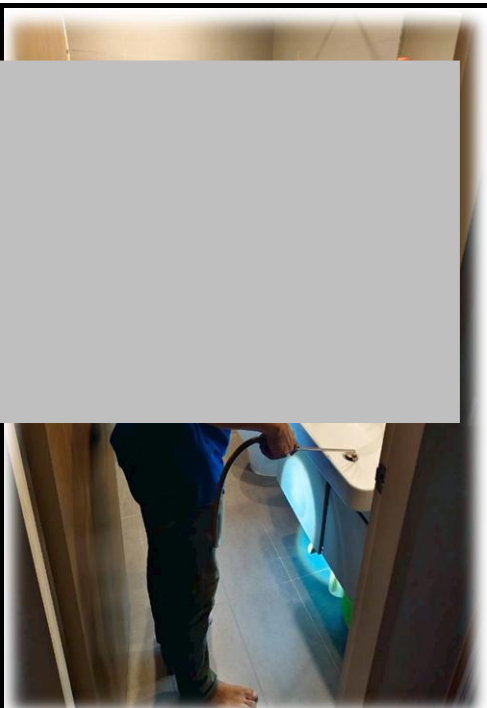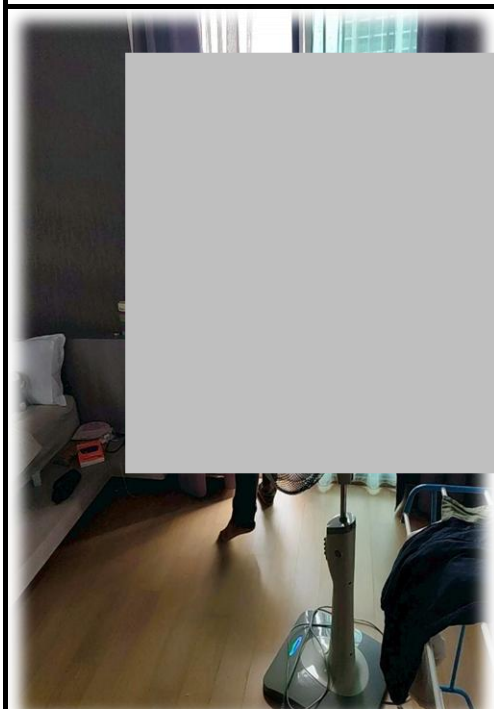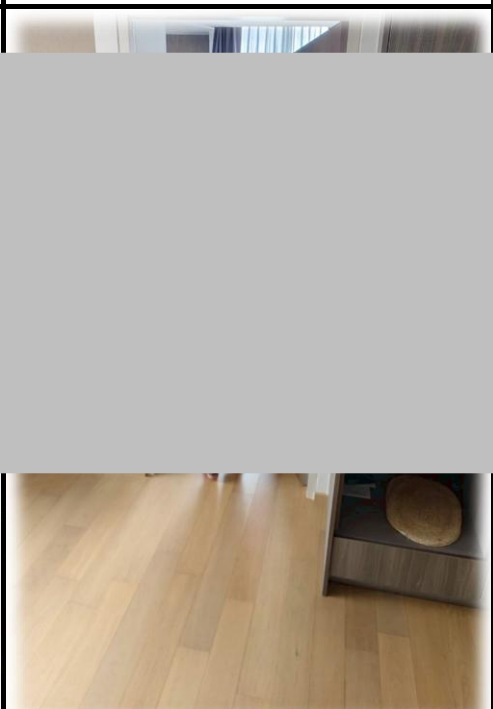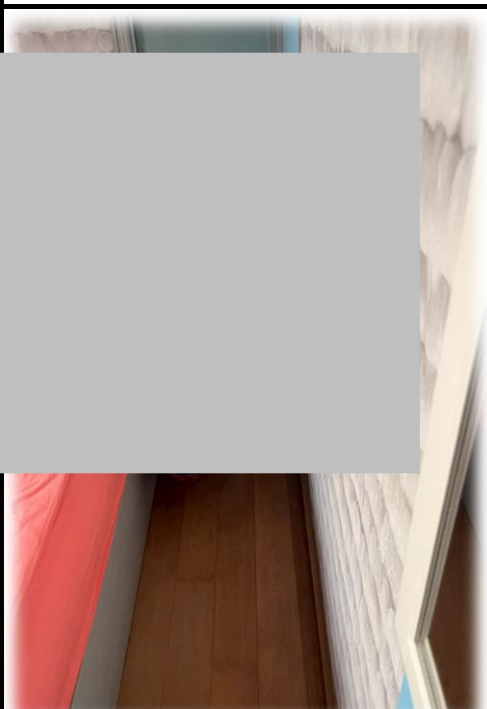 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>
 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ทำความสะอาด-ขัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร

ทำความสะอาด-ขัดล้างศาลพระภูมิ
และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า
อาคาร

ทำความสะอาด-ขัดล้าง ลานนั่งเล่น
ด้านข้างอาคาร ชั้น G

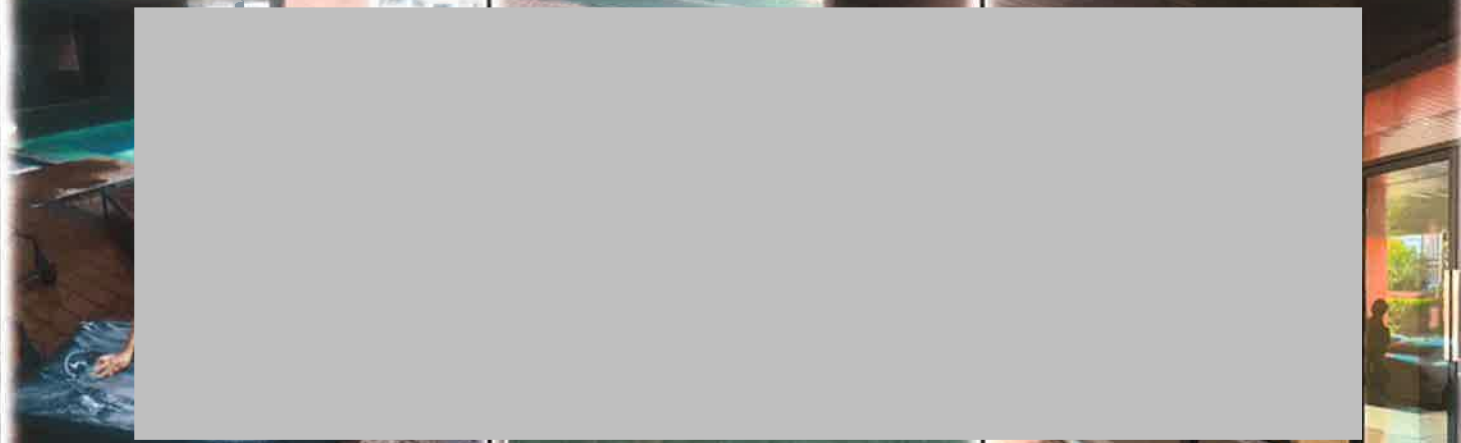

ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของอาคาร
ชุด บริเวณชั้น 5


ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของอาคาร
ชุด บริเวณชั้น 5

ทำความสะอาดหน้าอาคารชุด ชั้น G


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569




ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

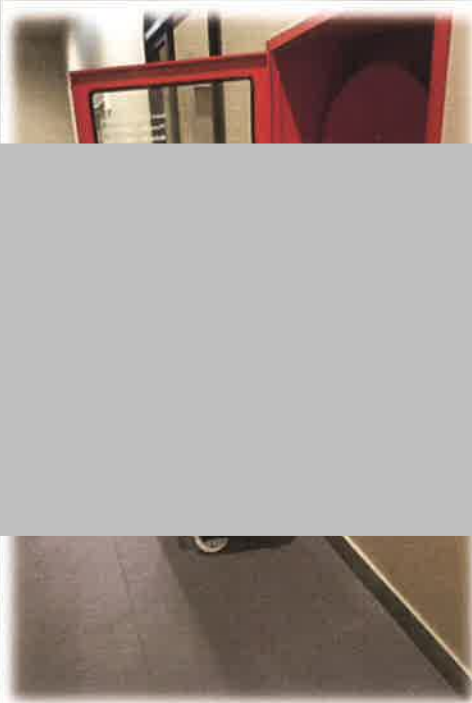


ทำความสะอาดตู้/อุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำชั้น 5 - 23

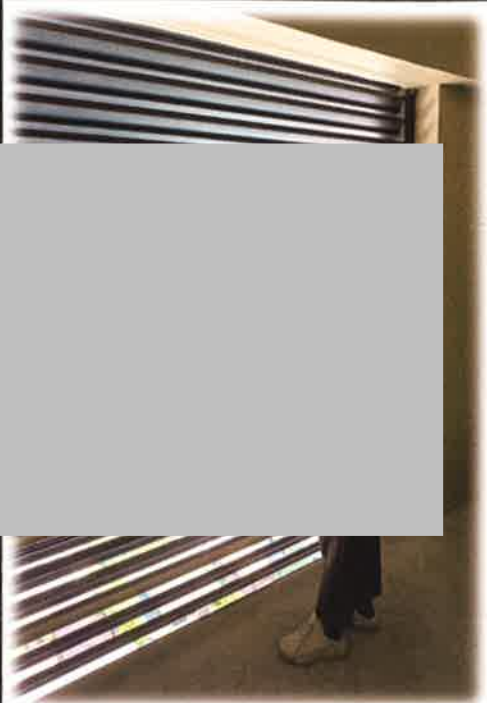

ทำความสะอาดทางหนีไฟ (ST1 TS2)
ของอาคารชุด ชั้น G - 23

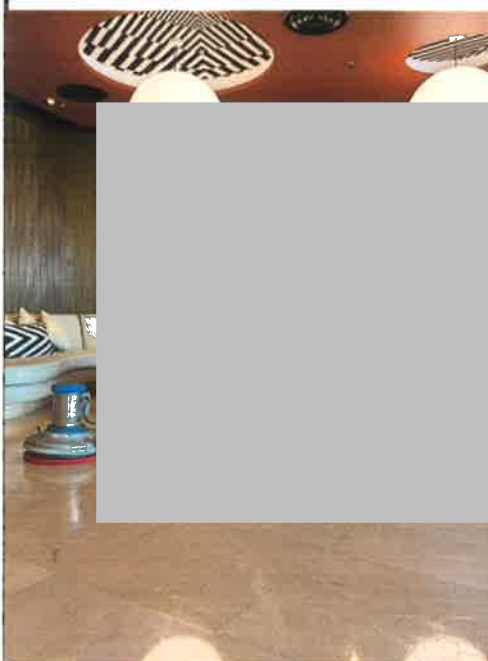

ทำความสะอาดโถงรับรองส่วนกลาง
ของอาคารชุด ชั้น G

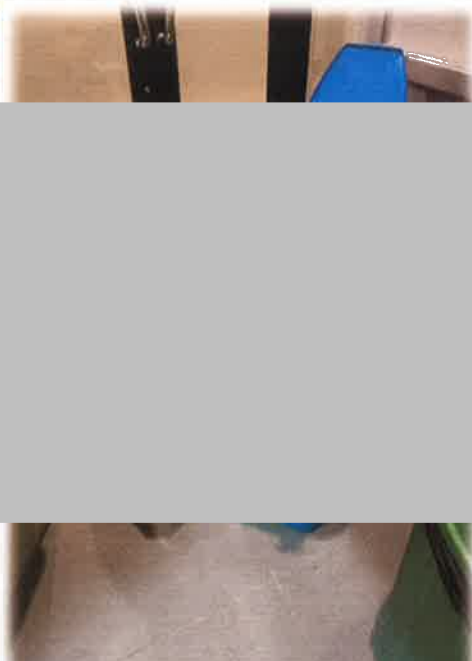

ทำความสะอาดห้องพักรถขยะ(เล็ก)
ประจำชั้น 5 - 23



ทำความสะอาดห้องพักรถขยะ(ใหญ่)
อาคารชุด ชั้น G

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลสวน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณสวน
ส่วนกลาง ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของ
อาคารชุดฯ

ตัดแต่งต้นไม้เล็ก บริเวณสวนส่วนกลาง
ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดฯ

ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริ้วท่าแพงด่านหน้า
โครงการ




ตัดต้นหญ้าบริเวณสวนส่วนกลาง ชั้นG,
ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดฯ

รดน้ำต้นไม้สวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5
และดาดฟ้าของอาคารชุดฯ

ถมดินและปรับระดับหน้าดินสวน
ส่วนกลางชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้า


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

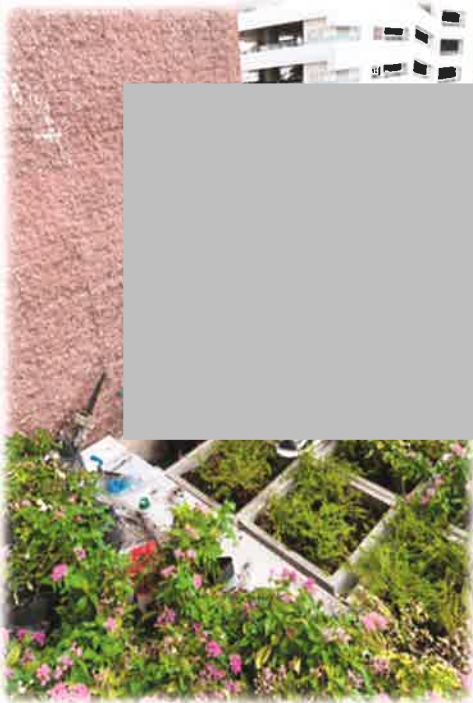


ติดตั้งท่อน้ำและก๊อมน้ำประปาเพิ่ม
บริเวณสวนส่วนกลาง ชั้น 5



ติดตั้งบีมบ่อปิดของอาคารชุด ชั้น G

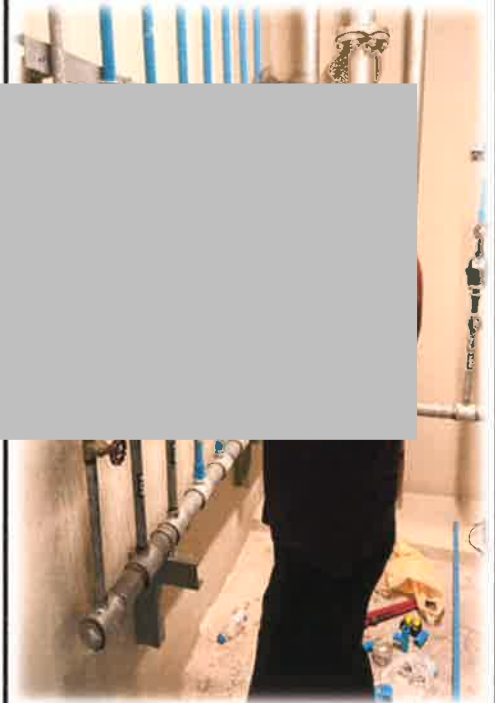

ซ่อมแซมหัวต่อท่อน้ำประปาเข้ามิเตอร์
ภายในห้องซาร์บน้ำ ชั้น 5. 21

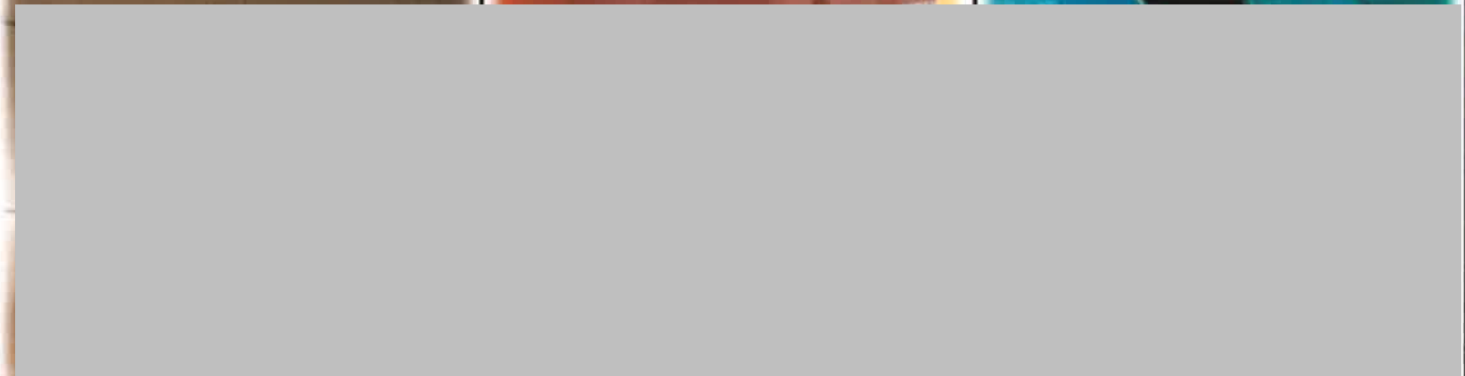

เปลี่ยนและติดตั้งกล่องวงจรปิดใหม่
บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น P3




แก้โถงน้ำถึงเครื่องปรับอากาศชุดต้น
บริเวณโถงรับรองชั้น G



เติมลมถังไถอะไรม ของระบบ
Booster Pump ของอาคารชุด

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

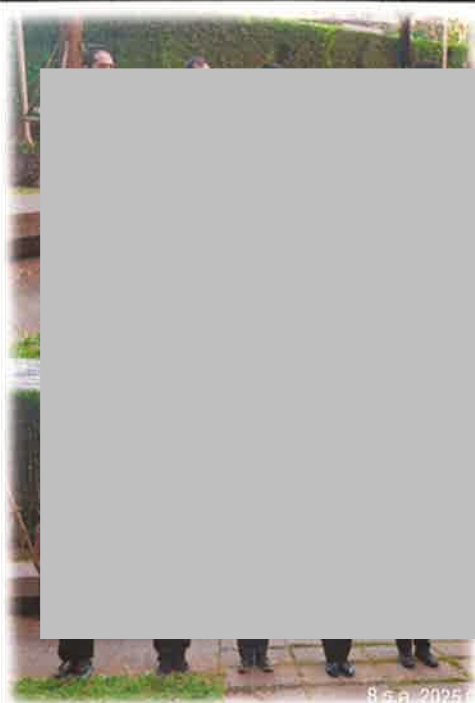

หัวหน้าสาขาเข้าเยี่ยมหน่วยงาน ตาม
แผนงานประจำเดือน




บันทึกการเข้า-ออก และคัดกรองผู้
ที่มาติดต่อภายในอาคาร




ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้
ที่มาติดต่อ เข้า-ออก ภายในอาคาร



ให้บริการและอำนวยความสะดวก
ทางด้านการจราจร ให้ผู้พักอาศัยที่
เข้า-ออกภายในอาคาร


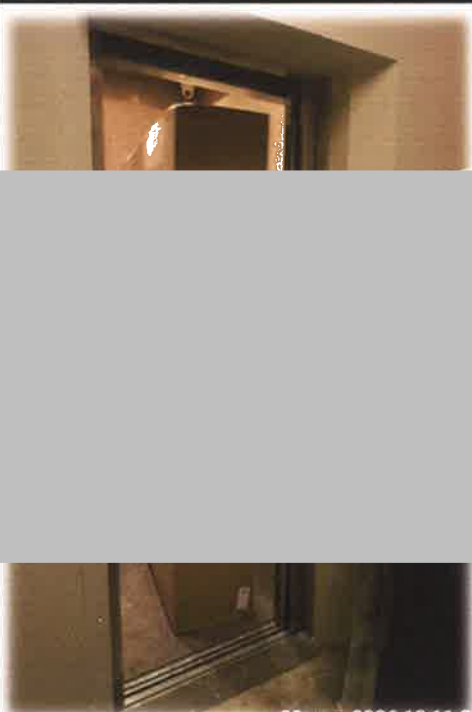


บริการขับลิฟต์ รับ-ส่ง ผู้รับเหมาที่มา
เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร

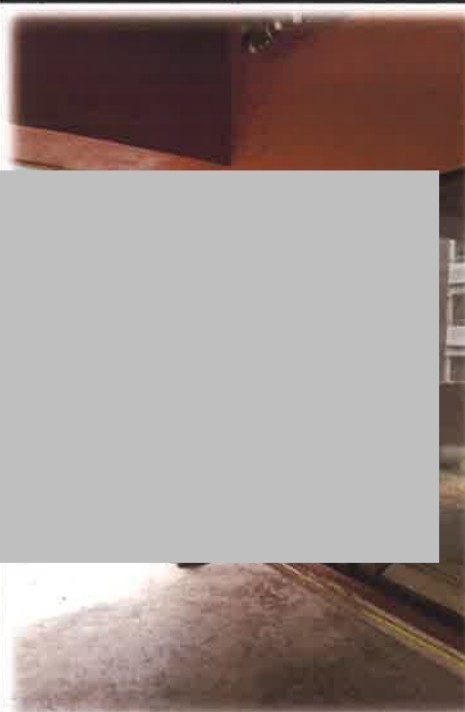

ขึ้นตรวจสอบความเรียบร้อยตามชั้นพัก
อาศัยด้วยระบบ OR SCAN


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลการฉีดแมลง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

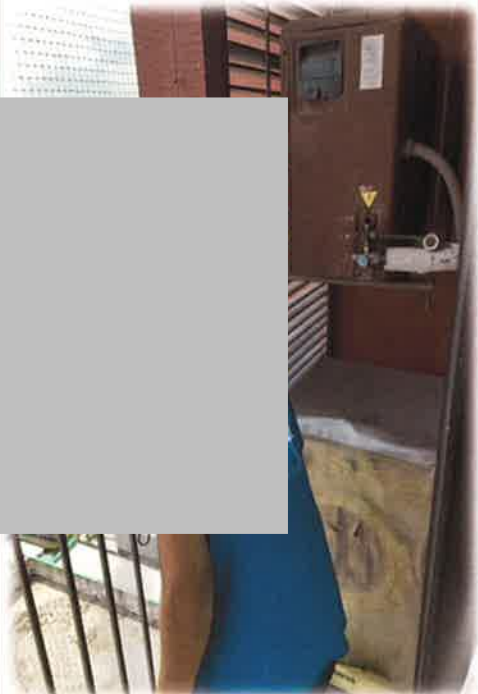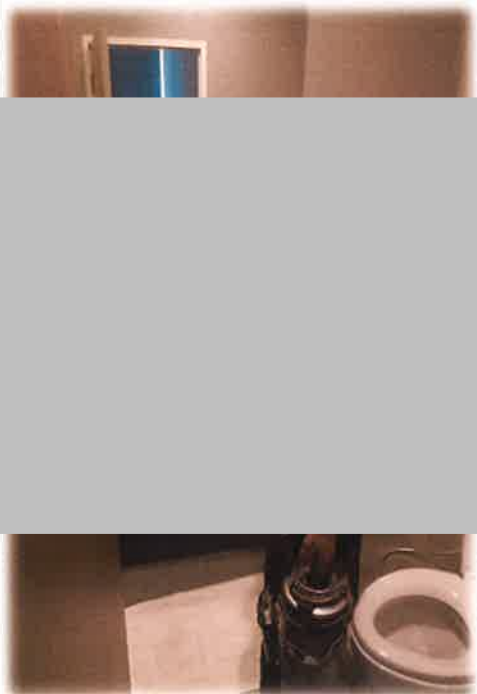

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ภายในห้องชุด





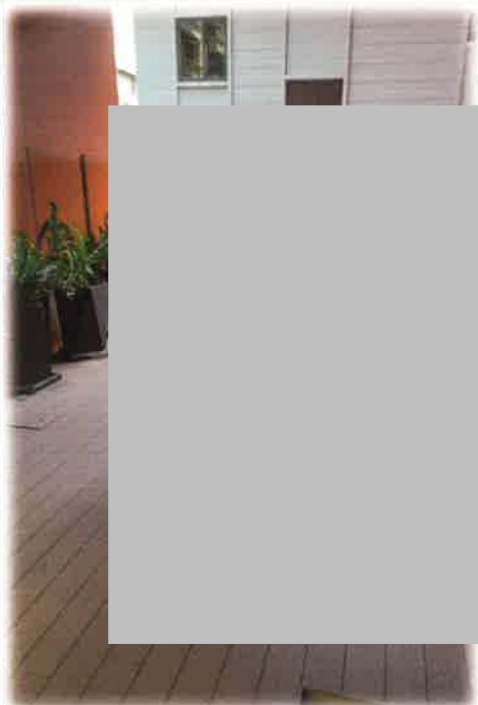


พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด

พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี
ตามท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารชุด

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน มิถุนายน 2569

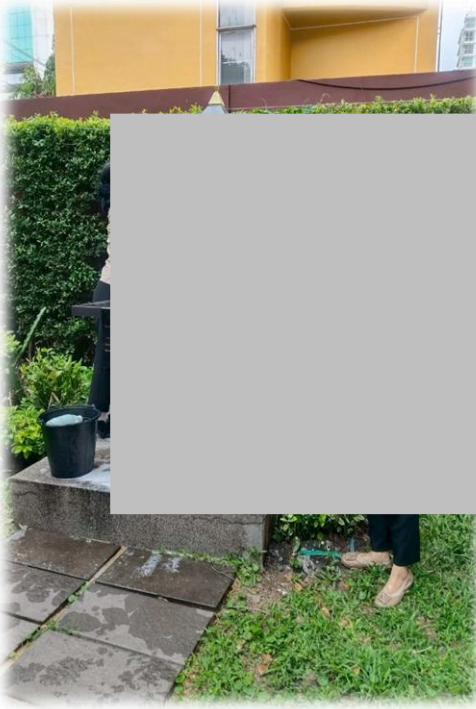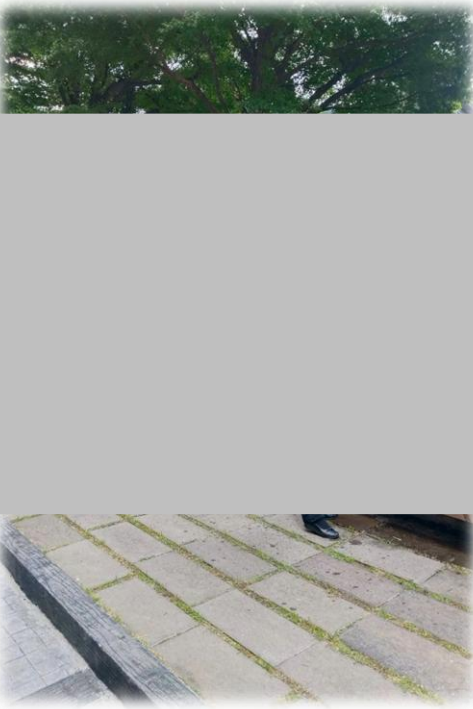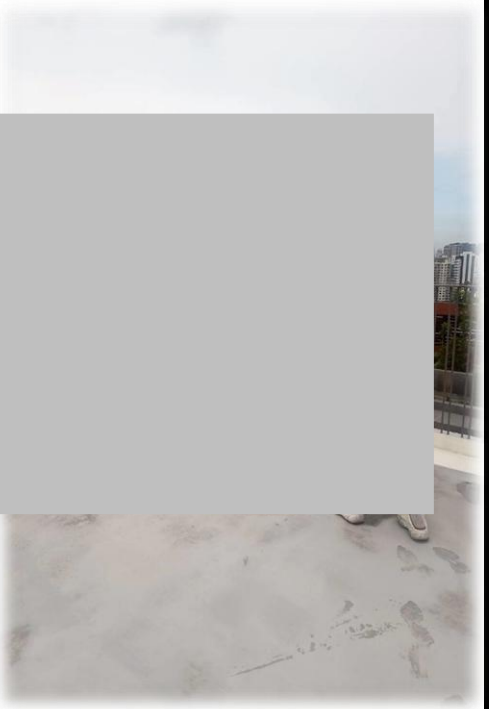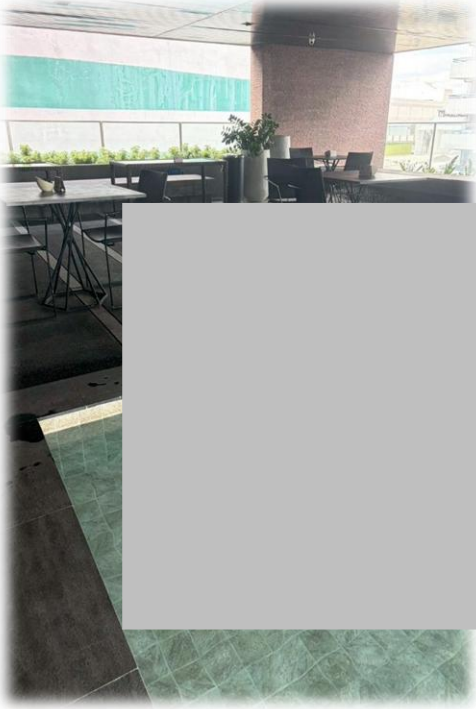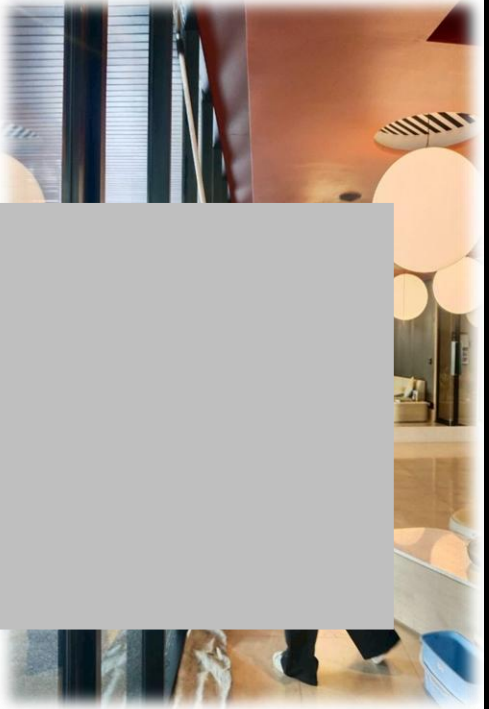 <u>ทำความสะอาด-จัดล้างศาลพระภูมิ และบริเวณรอบสวนส่วนกลางด้านหน้า อาคาร</u>	 <u>ทำความสะอาด-จัดล้างบริเวณรอบ สวนส่วนกลางด้านหน้าอาคาร</u>	 <u>ทำความสะอาดดาดฟ้าของอาคารชุด</u>
 <u>ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของอาคาร ชุด บริเวณชั้น 5</u>	 <u>ทำความสะอาดหน้าอาคารชุด ชั้น 6</u>	 <u>ทำความสะอาดหน้าอาคารชุด ชั้น 6</u>


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาด ประจำเดือน มิถุนายน 2569



ทำความสะอาดทางเดินส่วนกลาง ของ
อาคารชุด ชั้น 5 - 23

ทำความสะอาดตู้/อุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำชั้น 5 - 23

ทำความสะอาดทางหนีไฟ (ST1 TS2)
ของอาคารชุด ชั้น G - 23



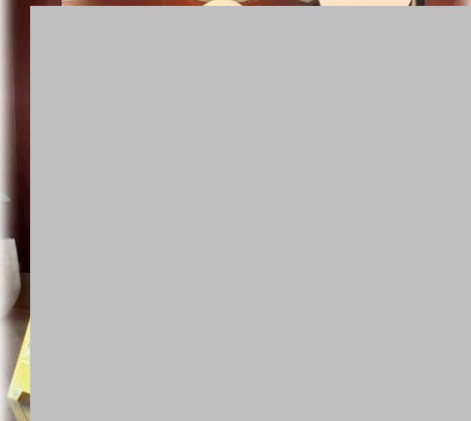


ทำความสะอาดโถงรับรองส่วนกลาง
ของอาคารชุด ชั้น G

ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายชั้น 5

ทำความสะอาดห้องพักรับพัช(ใหญ่)
อาคารชุด ชั้น G


ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลสวน ประจำเดือน มิถุนายน 2569

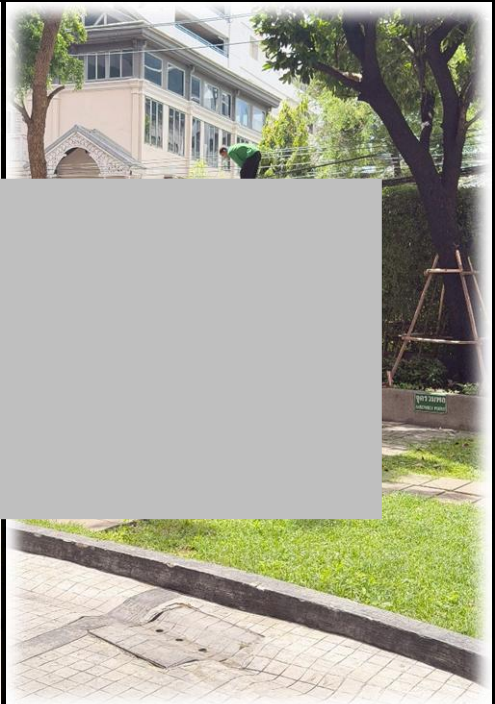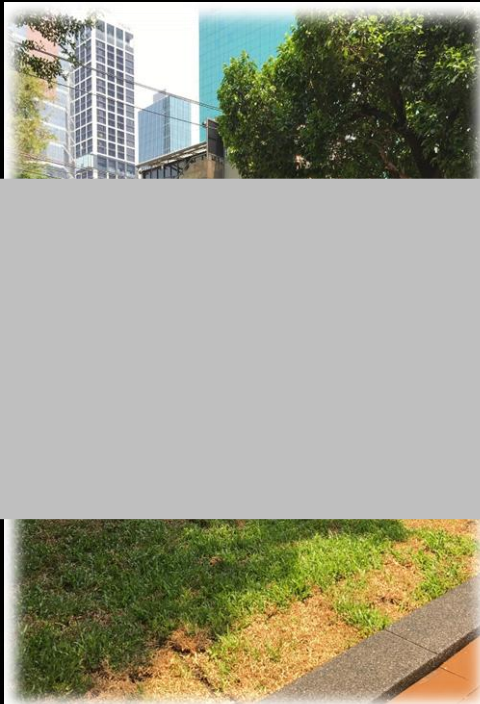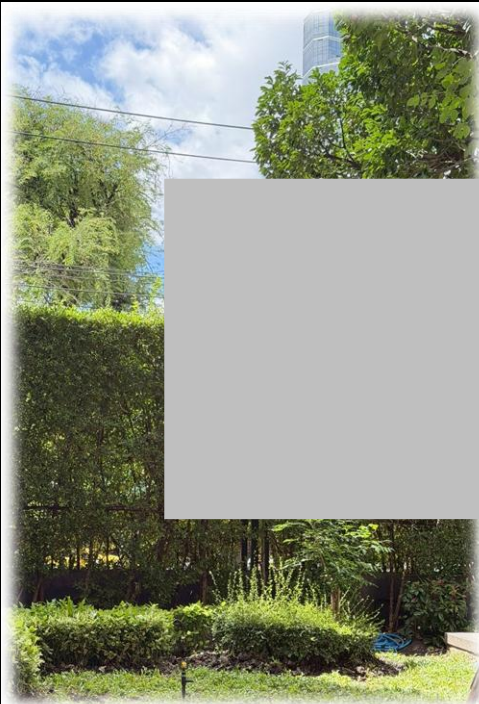

ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริ้วท่าแพทางด้านหน้าโครงการ

ตัดแต่งต้นไม้เล็ก บริเวณสวนส่วนกลาง ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ตัดต้นหญ้าบริเวณสวนส่วนกลาง ชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

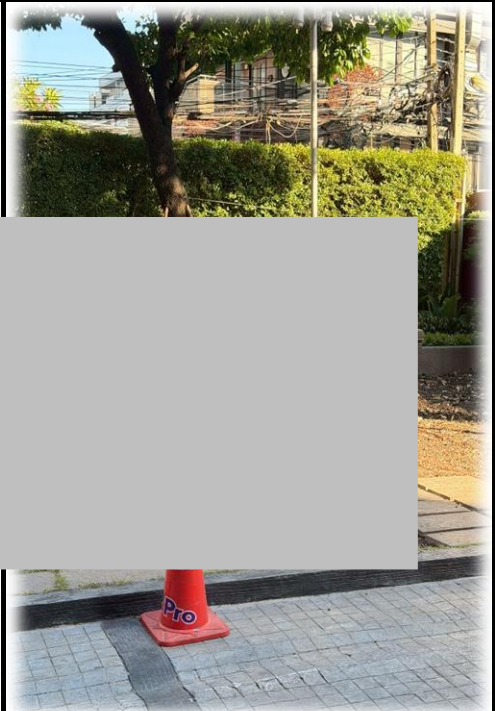


รดน้ำต้นไม้สวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ


ดูแลความสะอาดสวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้าของอาคารชุดๆ

ปรับปรุงพื้นที่สวนส่วนกลางชั้นG, ชั้น5 และดาดฟ้า

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างอาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2569

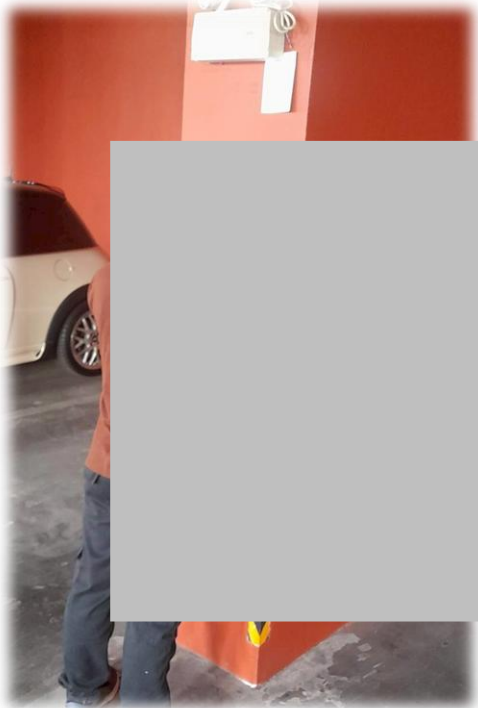  <u>ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่มีอาการ น้ำหยดบริเวณโถงรับรอง ชั้น G</u>	 <u>เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่ เชื่อมสภาพตามโถงทางเดิน</u>	 <u>ซ่อมแซมประตูห้องพักรงของอาคาร ชั้น G</u>
  <u>ติดตั้งป้ายประกาศระเบียบการจอดรถ บริเวณลานจอดรถชั้น P2, P3 และ P4</u>	 <u>เปลี่ยนไฟเส้น LED บริเวณโถงรอลิฟต์ โดยสาร ชั้น G</u>	 <u>งานเปลี่ยนตัวตั้งเวลา (Timer) ควบคุม ไฟส่องสว่างลานจอดรถชั้น P2 - P4</u>

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2569

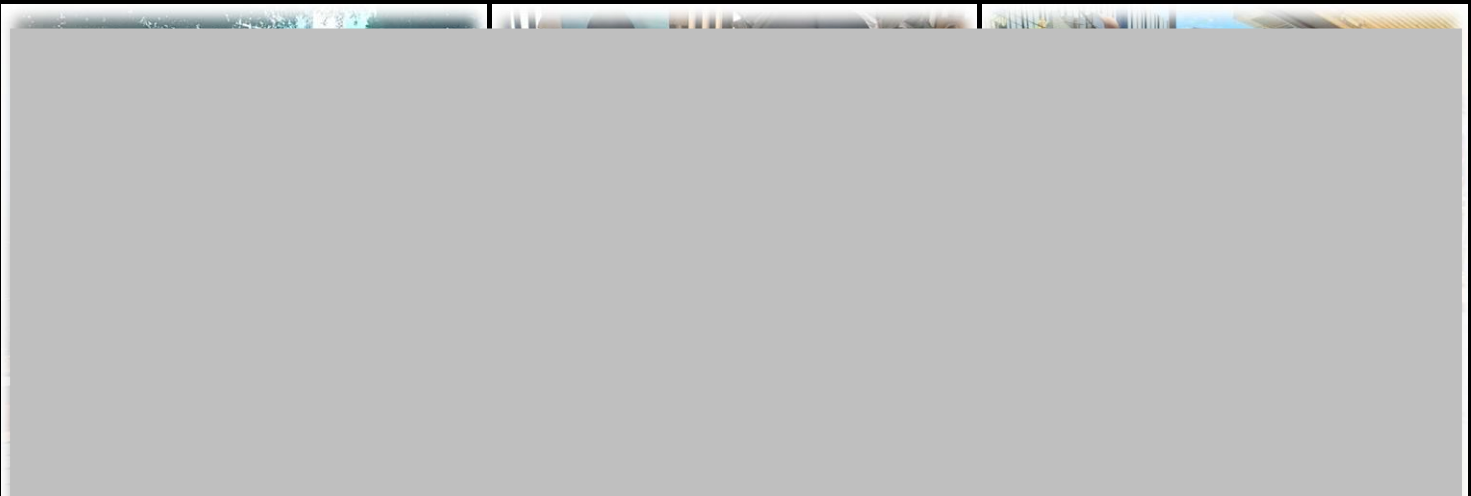



หัวหน้าสาขาเข้าเยี่ยมหน่วยงาน ตาม
แผนงานประจำเดือน



บันทึกการเข้า-ออก และคัดกรองผู้
ที่มาติดต่อภายในอาคาร



ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้
ที่มาติดต่อ เข้า-ออก ภายในอาคาร

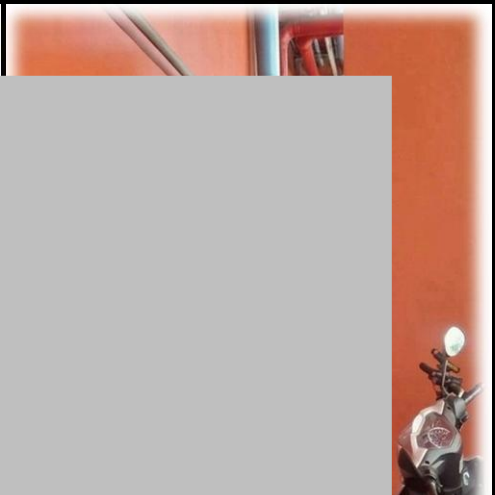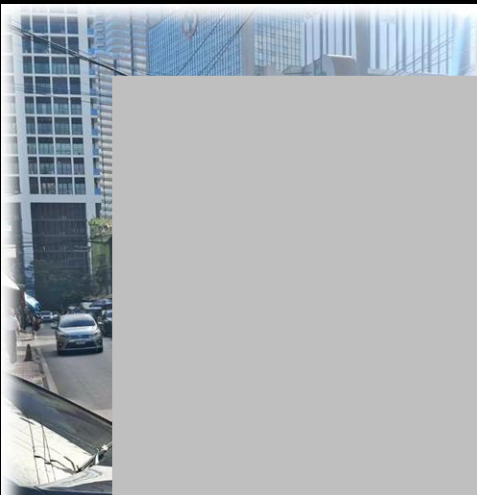

ให้บริการและอำนวยความสะดวก
ทางด้านการจราจร ให้ผู้พักอาศัยที่
เข้า-ออกภายในอาคาร








บริการจับลิฟต์ รับ-ส่ง ผู้รับเหมาที่มา
เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ ภายในอาคาร



ขึ้นตรวจความเรียบร้อยตามชั้นพัก
อาศัยด้วยระบบ QR SCAN

ภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายดูแลการฉีดแมลง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

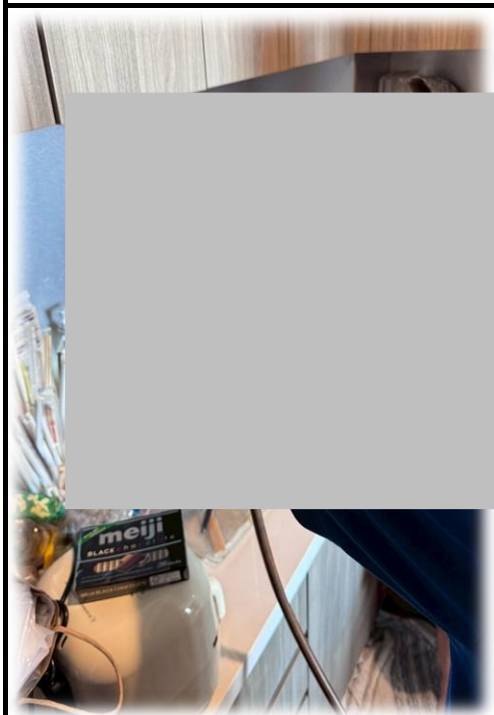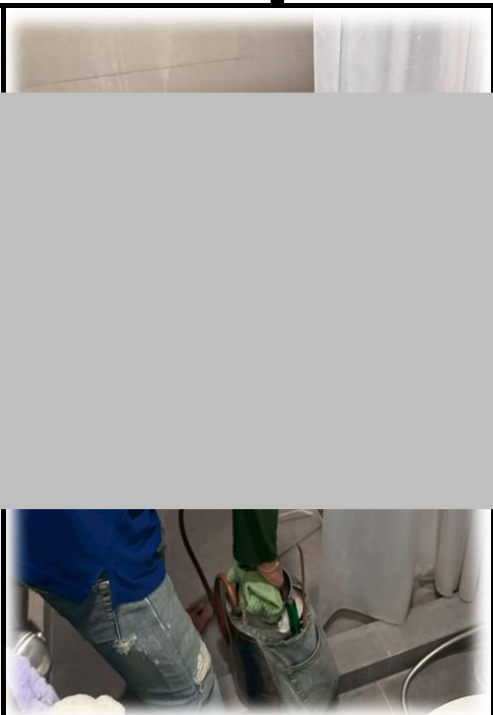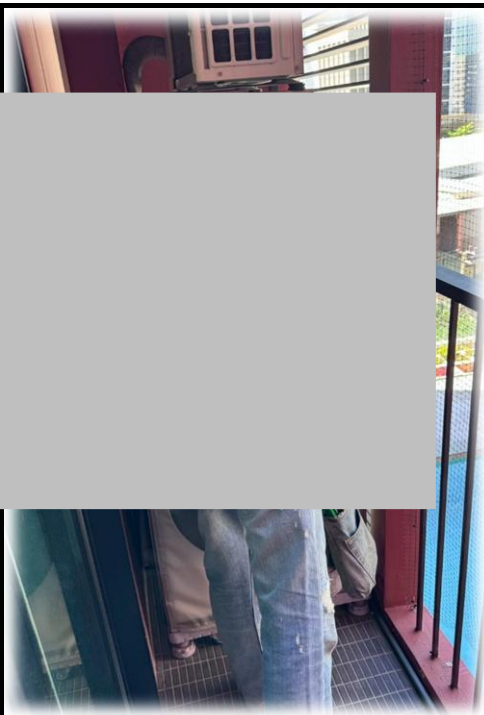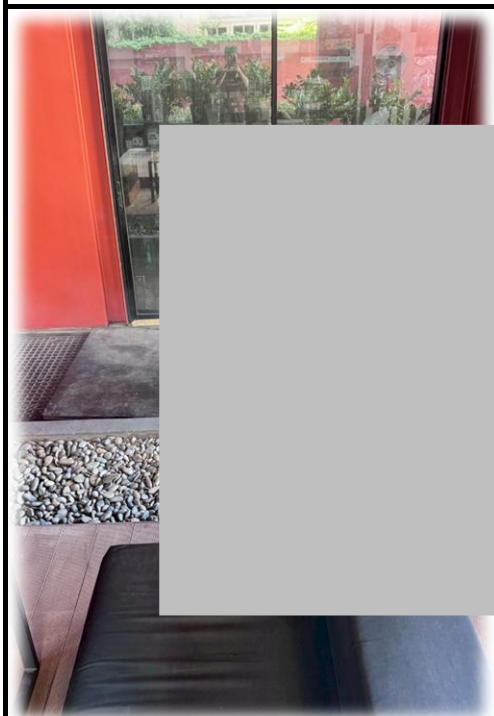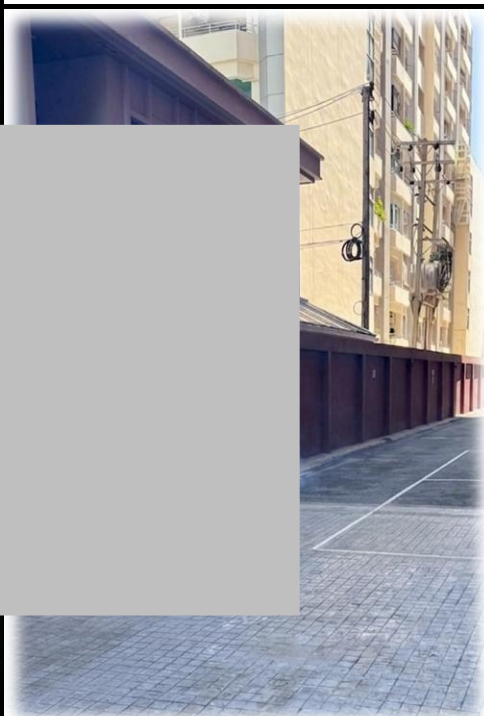 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ภายในห้องชุด</u>
 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ตามพื้นที่ส่วนกลางโดยรอบอาคารชุด</u>	 <u>พนักงานฉีดปลวก ทำการพ่นสารเคมี ตามท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารชุด</u>