

ภาคผนวก



ภาคผนวก ข

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ข-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ
PARK VENTURES
(ประจำเดือน มกราคม 2569)

จัดทำโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินแมกซ์ ๕๘ เซอร์วิส

5/3 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1 , 0-2753-7161

E-mail: winmaxx58@gmail.com.



รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)
วันที่ 5 มกราคม 2569

ตรวจเช็คทางกายภาพของบ่อเติมอากาศ



ค่า pH เท่ากับ 7.13



ค่า DO Meter เท่ากับ 4.1 mg/L



ค่า SV₃₀ เท่ากับ 100 mL/L

ผลการตรวจเช็คทางกายภาพ

- ค่า pH หรือค่าความเป็น กรด-เบส ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่า 7.13
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ในบ่อเติมอากาศโดยปกติควรมีค่าไม่น้อยกว่า 2 mg/L. จากการวัดพบว่า มีค่าเท่ากับ 4.1 mg/L. มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์
หมายเหตุ : ปกติ DO จะค่อยๆ ลดลงเมื่อปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพียงพอ ค่า DO ยังสูงอยู่ สามารถปรับลดการเติมอากาศอยู่ในค่าที่เหมาะสมได้ ควรควบคุม DO ที่ 2-3 mg/L
- ค่า SV₃₀ หรือค่าปริมาตรของสลัดจ์ที่อ่านได้จากการนำน้ำจากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 mL. เป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะ การตกตะกอนของสลัดจ์ได้ว่ามีสภาพอย่างไร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 200-300 mL/L. จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าเท่ากับ 100 mL/L.
หมายเหตุ : ปริมาณจุลินทรีย์แปรผันตาม BOD Loading ที่เข้าระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.


(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540


TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

รูปภาพการตรวจเช็คระบบฯ

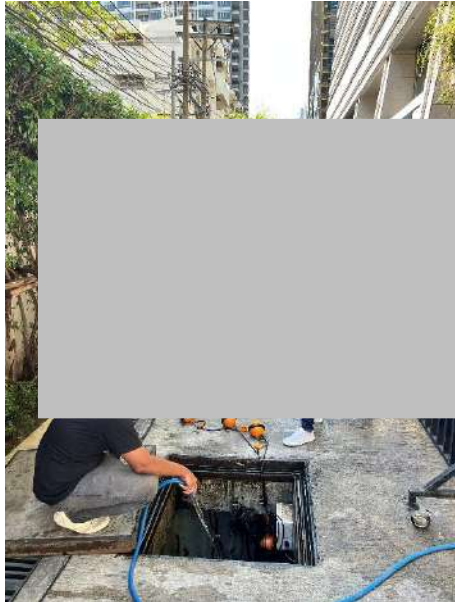

ลักษณะบ่อปรับสภาพ (Equalization tank)

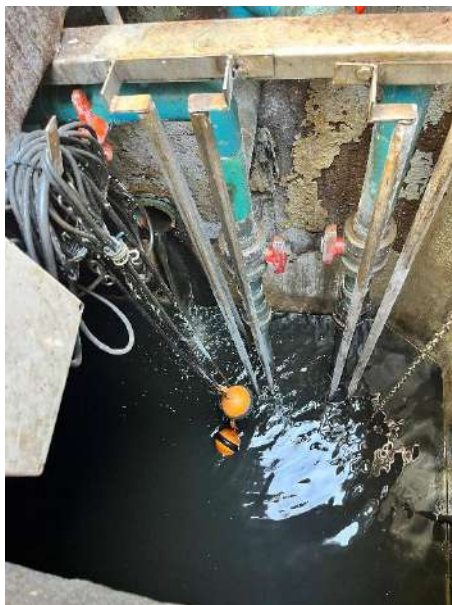

น้ำผสมรวมเป็นน้ำเดียวกัน ไม่พบขยะในบ่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161


E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อเติมอากาศ (Aeration tank)



ตะกอนสีน้ำตาลเข้ม จมตัวได้ค่อนข้างดี

ลักษณะบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)

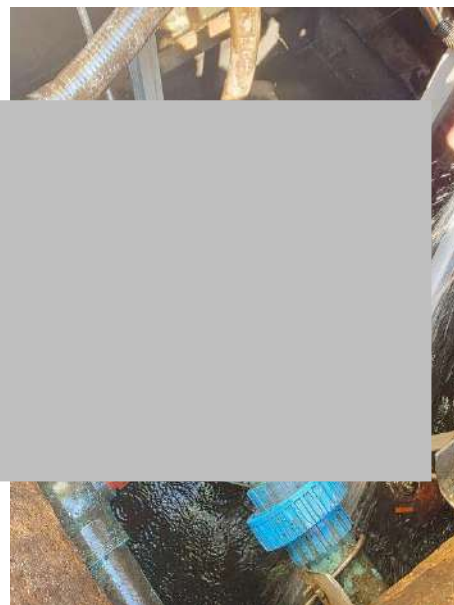

มีตะกอนแขวนลอยภายในบ่อเล็กน้อย ทางบริษัทฯ ได้ทำการฉีดตะกอน และฉีดล้างรางน้ำเรียบร้อยแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อสูบออก (Effluent Tank)



พบตะกอนแขวนลอยสะสมภายในบ่อสูบออก ทางบริษัทฯ ได้ทำการสูบน้ำ และฉีดล้างเพื่อลดการสะสมแล้ว
ลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัด



น้ำทั้งหมดมีลักษณะใสเหลือง มีตะกอนแขวนลอยสะสมเล็กน้อย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า



จากการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าพบว่า

1. อุปกรณ์ภายในระบบฯ ทำงานปกติ
2. Timer ควบคุม AB-2 เวลาคลาดเคลื่อน ทีมช่างได้ทำการเปลี่ยนและปรับตั้ง Timer ให้เรียบร้อยแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. ค่า pH
2. ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
3. ค่า Total Suspended Solids (TSS)
4. ค่า Total Dissolved Solids (TDS)
5. ค่า OIL & GREASE
6. ค่า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
7. ค่า Sulfide

ตารางแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อาคาร PARK VANTURES ประจำเดือน ธันวาคม 2568

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์						
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
น้ำทิ้งจากระบบฯ	7.3	5.8	9.7	340	<3	5.5	<0.50
*ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤30	≤40	≤1000	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

1. pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำทิ้ง
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์(Organic loading)
3. TSS (Total Suspended Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้ง
4. TDS (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงของแข็งที่ละลายในน้ำได้
5. O&G (Oil & Grease) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำทิ้ง
6. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำทิ้ง
7. Sulfide เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้ง

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES พบว่าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็ค และดูแลระบบเป็นประจำ ดังนี้

1. สืบล้างบ่อกักน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก (ก.)

ตารางการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD., PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakam 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

TEST RUN EQUIPMENT REPORT

Date : 5 มกราคม 2569

Project : PARK VANTURES

แรงดันไฟฟ้า (V) R-S. 392 R-T. 392 S-T. 394 R-N. 228 S-N. 229 T-N. 229

No.	Location (Tank)	Symbol	Model	Start	KW.	กระแส (A)			ค่าความต้านทาน (Ohm)			ค่าความเป็นฉนวน (MΩ)		
						U	V	W	U-V	U-W	V-W	U-G	V-G	W-G
1	EQUALIZATION	SWP-1	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.8	0.8	41.5	41.5	41.6	10	10	11
2		SWP-2	50U2.4	D.O.L.	0.4	2.0	2.0	2.0	20.0	20.0	20.0	15	15	15
3	EFFLUENT	SWP-3	100B43.7	D.O.L.	3.7	7.2	7.4	7.3	8.4	8.4	8.4	20	21	22
4		SWP-4	100B43.7	D.O.L.	3.7	7.6	7.5	7.4	8.8	8.8	8.8	23	24	24
5	RETURN SLUDGE	SWP-5	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.9	0.8	45.2	46.6	45.9	56	60	62
6		SCUM SKIMMER	8-FSP3	D.O.L.	0.75	1.3	1.3	1.3	20.0	20.1	20.5	9.5	9.9	10
7	SLUDGE HOLDING & EQUALIZATION	AB-1	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.3	5.4	5.3	6.2	6.3	6.3	1,000	1,000	1,000
8		AB-2	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.2	5.2	5.1	7.0	7.0	7.0	1,800	2,000	1,950
9	AERATION	AB-3	RSR-100	Δ Δ	5.5	10.4	10.2	10.2	4.5	4.5	4.4	1460	1520	1690
10		AB-4	RSR-100	Δ Δ	5.5	10.0	10.0	10.6	5.1	5.0	5.0	1,100	1,350	1,400

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น :

AERATION TANK

SV30 110 ml/h pH 7.13 DO 4.1 mg/L

ลักษณะทางกายภาพ : ตะกอนสีน้ำตาลปนเทา ไม่ฟุ้งขึ้นเหนียว

สรุปการปฏิบัติงาน

- Timer AB-2 เวลาคลาดเคลื่อน ไม่ปกติ
ควรทำการเปลี่ยน Timer ใหม่
- อุปกรณ์อื่น ๆ ภายในตู้ควบคุม ทำงานปกติ

ข้อเสนอแนะ

ที่ส่งมาได้ทำการซ่อมเปลี่ยน Timer ใหม่เรียบร้อยแล้ว

6 / 01 / 26.

ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบทุก 1

ภาคผนวก (ข.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SOLID INTERTECH CO.,LTD.
ADDRESS : 9/17 MOO 1 SRINAKARIN ROAD, BANG KAE0 BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 1686 3783 e-mail : solidintertech@gmail.com
SAMPLING SOURCE : PARK VENTURE
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 5, 2026
SAMPLING TIME : 13:45 HOUR
SAMPLING METHOD : -
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : JANUARY 5, 2026
ANALYTICAL DATE : JANUARY 5-10, 2026
ISSUE DATE : JANUARY 13, 2026
REPORT NO. : 2026-U002193
WORK NO. : 2025-012015
ANALYSIS NO. : T26AA015-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			EFFLUENT T26AA015-0001			
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (SM: PART 4500-H ⁺ B)	7.3 (25°C)	5.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	5.8	≤ 30	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	9.7	≤ 40	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	340	≤ 1,000	-	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	-	0.1	-
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500 -S ²⁻ F)	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	5.5	≤ 35	1.5	5.0
OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN			

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS B, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

(MISS WILAILAK SRISUK)
LABORATORY SUPERVISOR

ภาคผนวก (ค.)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ
PARK VENTURES
(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569)

จัดทำโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินแมกซ์ ๕๘ เซอร์วิส

5/3 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1 , 0-2753-7161

E-mail: winmaxx58@gmail.com.



รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ตรวจเช็คทางกายภาพของบ่อเติมอากาศ



ค่า pH เท่ากับ 7.47



ค่า DO Meter เท่ากับ 5.1 mg/L



ค่า SV₃₀ เท่ากับ 25 mL/L

ผลการตรวจเช็คทางกายภาพ

- ค่า pH หรือค่าความเป็น กรด-เบส ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่า 7.47
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ในบ่อเติมอากาศโดยปกติควรมีค่าไม่น้อยกว่า 2 mg/L. จากการวัดพบว่าค่าเท่ากับ 5.1 mg/L. มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์
หมายเหตุ : ปกติ DO จะค่อยๆ ลดลงเมื่อปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพียงพอ ค่า DO ยังสูงอยู่ สามารถปรับลดการเติมอากาศอยู่ในค่าที่เหมาะสมได้ ควรควบคุม DO ที่ 2-3 mg/L
- ค่า SV₃₀ หรือค่าปริมาตรของสลัดจ์ที่อ่านได้จากการนําน้ำจากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 mL. เป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะ การตกตะกอนของสลัดจ์ได้ว่ามีสภาพอย่างไร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 200-300 mL/L. จากการตรวจวัดพบว่าค่าเท่ากับ 25 mL/L.
หมายเหตุ : ปริมาณจุลินทรีย์แปรผันตาม BOD Loading ที่ใช้ระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058
5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.
(Head Office) Tax ID : 0113546002058
5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540
TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161
E-mail : windmaxx58@gmail.com

รูปภาพการตรวจเช็คระบบฯ



ลักษณะบ่อเกรอะ (Septic tank)



พบกากปฏิกูลสะสมภายในบ่อเล็กน้อย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อปรับสภาพ (Equalization tank)



น้ำผสมรวมเป็นน้ำเดียวกัน ไม่พบขยะในบ่อ

ลักษณะบ่อเติมอากาศ (Aeration tank)



ตะกอนสีน้ำตาลเข้ม มีปริมาณน้อย จมตัวได้ค่อนข้างดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อดกตะกอน (Sedimentation Tank)



มีตะกอนแขวนลอยภายในบ่อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการฉีดตะกอน และฉีดล้างรางน้ำเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะบ่อสูบออก (Effluent Tank)



พบตะกอนแขวนลอยสะสมภายในบ่อสูบออก ทางบริษัทฯ ได้ทำการสูบน้ำ และฉีดล้างเพื่อลดการสะสมแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com


ลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัด



น้ำทั้งมีลักษณะใสเหลือง มีตะกอนแขวนลอยสะสมเล็กน้อย



ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

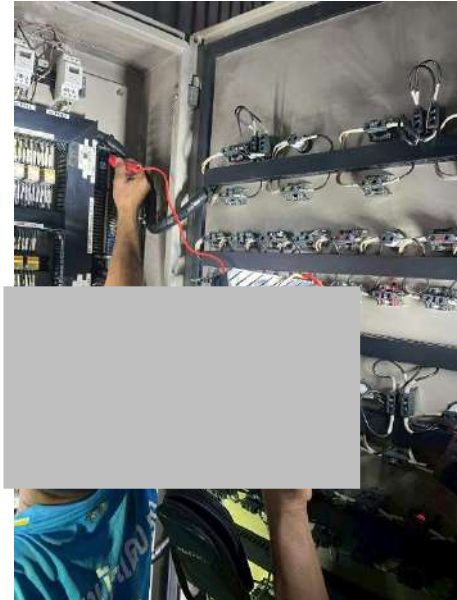

จากการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าพบว่า

1. อุปกรณ์ภายในระบบฯ ทำงานปกติ



วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. ค่า pH
2. ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
3. ค่า Total Suspended Solids (TSS)
4. ค่า Total Dissolved Solids (TDS)
5. ค่า OIL & GREASE
6. ค่า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
7. ค่า Sulfide

ตารางแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อาคาร PARK VANTURES ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์						
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
น้ำเสียเข้าระบบฯ	7.2	176	553	386	58	93.6	0.60
น้ำทิ้งจากระบบฯ	7.3	10.0	6.3	272	<3	18.4	<0.50
*ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤30	≤40	≤1000	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

1. pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำทิ้ง
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์(Organic loading)
3. TSS (Total Suspended Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้ง
4. TDS (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงของแข็งที่ละลายในน้ำได้
5. O&G (Oil & Grease) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำทิ้ง
6. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำทิ้ง
7. Sulfide เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้ง

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES พบว่าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็ค และดูแลระบบเป็นประจำ ดังนี้

1. สูดล้างบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก (ก.)

ตารางการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangknew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL./ FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

TEST RUN EQUIPMENT REPORT

Date : 1/2/69

Project : PARK VANTURES

แรงดันไฟฟ้า (V) R-S- 390 R-T- 392 S-T- 393 R-N- 297 S-N- 233 T-N- 230

No.	Location (Tank)	Symbol	Model	Start	KW.	กระแส (A)			ค่าความต้านทาน (Ohm)			ค่าความเป็นฉนวน (MΩ)		
						U	V	W	U-V	U-W	V-W	U-G	V-G	W-G
1	EQUALIZATION	SWP-1	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.8	0.8	11.5	11.5	11.6	9.4	9.4	9.4
2		SWP-2	50U2.4	D.O.L.	0.4	2.1	2.0	2.0	19.9	19.6	19.8	13.5	13.6	14.0
3	EFFLUENT	SWP-3	100B43.7	D.O.L.	3.7	7.0	4.3	4.0	3.4	3.4	3.3	18.5	19.9	19.8
4		SWP-4	100B43.7	D.O.L.	3.7	4.4	4.4	7.5	3.4	3.3	3.3	20.4	21.3	21.4
5	RETURN SLUDGE	SWP-5	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.9	0.9	24.4	24.1	23.6	6.4	6.8	5.3
6		SCUM SKIMMER	8-FSP3	D.O.L.	0.75	1.5	1.6	1.6	21.2	21.1	21.1	13.6	14.3	14.5
7	SLUDGE HOLDING	AB-1	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.3	5.4	5.5	6.3	6.3	6.2	2000	2000	2000
8	& EQUALIZATION	AB-2	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.1	5.3	5.3	4.3	4.3	4.2	1630	1440	1320
9		AB-3	RSR-100	Δ Δ	5.5	10.3	10.4	10.3	4.4	4.4	4.4	1230	1010	1000
10	AERATION	AB-4	RSR-100	Δ Δ	5.5	11.4	10.9	11.5	3.1	5.0	5.0	1200	1310	1350

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น :

AERATION TANK

SV30 20 pH 7.4 DO 5.1

ลักษณะทางกายภาพ : ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีกากตะกอน

สรุปการปฏิบัติงาน
* อุปกรณ์ทดสอบทั้งหมดทำงานปกติ

ข้อเสนอแนะ

()

ลงชื่อลูกค้า

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาคผนวก (ข.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SOLID INTERTECH CO.,LTD.
ADDRESS : 9/17 MOO 1 SRINAKARIN ROAD, BANG KAE0 BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 1686 3783 e-mail : solidintertech@gmail.com
SAMPLING SOURCE : PARK VENTURES
SAMPLE TYPE : WASTEWATER
SAMPLING DATE : FEBRUARY 4, 2026
SAMPLING TIME : 1/
SAMPLING METHOD : -
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : FEBRUARY 4, 2026
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 4-10, 2026
ISSUE DATE : FEBRUARY 13, 2026
REPORT NO. : 2026-U011285
WORK NO. : 2026-001004
ANALYSIS NO. : T26AC146-0001 - T26AC146-0002

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			1 13:30 HOUR 1/ T26AC146-0001	2 14:00 HOUR 1/ T26AC146-0002			
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (SM: PART 4500-H ⁺ B)	7.2 (25°C)	7.3 (25°C)	5.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	176	10.0	≤ 30	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	553	6.3	≤ 40	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	386	272	≤ 1,000	-	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	15.0	< 0.1	-	0.1	-
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	0.60	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	93.6	18.4	≤ 35	1.5	5.0



PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			1 13:30 HOUR 1/ T26AC146-0001	2 14:00 HOUR 1/ T26AC146-0002			
OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	58	< 3	≤ 20	-	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			BLACK/TURBID BLACK	YELLOW/CLEAR BROWN			

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : INFLUENT

RESULT 2 : EFFLUENT

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS B, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

(MISS WILAILAK SRISUK)

LABORATORY SUPERVISOR

ภาคผนวก (ค.)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ
PARK VENTURES
(ประจำเดือน มีนาคม 2569)

จัดทำโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินแมกซ์ ๕๘ แอนด์ เซอร์วิส

5/3 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1 , 0-2753-7161

E-mail: winmaxx58@gmail.com.



รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)
วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คทางกายภาพของบ่อเติมอากาศ



ค่า pH เท่ากับ 6.6



ค่า DO Meter เท่ากับ 6.2 mg/L



ค่า SV₃₀ เท่ากับ 26 mL/L

ผลการตรวจเช็คทางกายภาพ

- ค่า pH หรือค่าความเป็น กรด-เบส ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่า 6.6
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ในบ่อเติมอากาศโดยปกติควรมีค่าไม่น้อยกว่า 2 mg/L. จากการวัดพบว่า มีค่าเท่ากับ 6.2 mg/L. มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์
หมายเหตุ : ปกติ DO จะค่อยๆ ลดลงเมื่อปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพียงพอ ค่า DO ยังสูงอยู่ สามารถปรับลดการเติมอากาศอยู่ในค่าที่เหมาะสมได้ ควรควบคุม DO ที่ 2-3 mg/L
- ค่า SV₃₀ หรือค่าปริมาตรของสลัดจ์ที่อ่านได้จากการนําน้ำจากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 mL. เป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะ การตกตะกอนของสลัดจ์ได้ว่ามีสภาพอย่างไร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 200-300 mL/L. จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าเท่ากับ 26 mL/L.
หมายเหตุ : ปริมาณจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงตาม BOD Loading ที่เข้าระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

รูปภาพการตรวจเช็คระบบฯ



ลักษณะบ่อปรับสภาพ (Equalization tank)



น้ำผสมรวมเป็นน้ำเดียวกัน ไม่พบขยะในบ่อ



ลักษณะบ่อเติมอากาศ (Aeration tank)



ตะกอนสีน้ำตาลเข้ม มีปริมาณน้อย จมตัวได้ค่อนข้างดี

ลักษณะบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)



มีตะกอนแขวนลอยภายในบ่อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการฉีดตะกอน และฉีดล้างรางน้ำเรียบร้อยแล้ว



ลักษณะบ่อสูบออก (Effluent Tank)



พบตะกอนแขวนลอยสะสมภายในบ่อสูบออก ทางบริษัทฯ ได้ทำการสูบน้ำ และฉีดล้างเพื่อลดการสะสมแล้ว


ลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัด



น้ำทั้งมีลักษณะใสเหลือง มีตะกอนแขวนลอยสะสมเล็กน้อย



ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

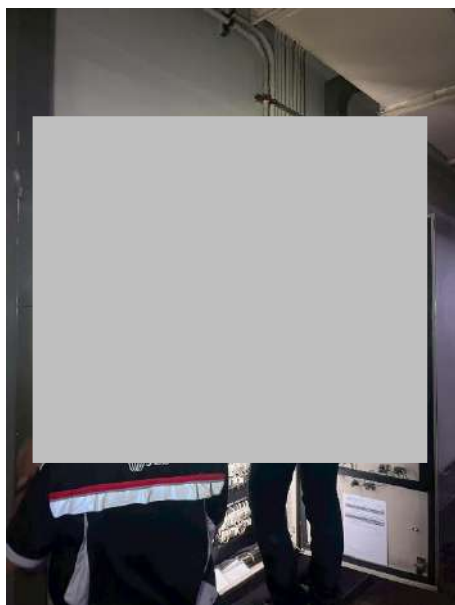

จากการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าพบว่า

1. อุปกรณ์ภายในระบบฯ ทำงานปกติ
2. ปรับตั้ง Timer SWP-5 ใหม่ โดยปรับให้มีการทำงาน 2 นาที และพักการทำงาน 5 นาที



วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. ค่า pH
2. ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
3. ค่า Total Suspended Solids (TSS)
4. ค่า Total Dissolved Solids (TDS)
5. ค่า OIL & GREASE
6. ค่า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
7. ค่า Sulfide

ตารางแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อาคาร PARK VANTURES ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์						
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
น้ำทิ้งจากระบบฯ	6.9	2.2	<5.0	318	<3	7.6	<0.50
*ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤30	≤40	≤1000	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

1. pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำทิ้ง
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์(Organic loading)
3. TSS (Total Suspended Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้ง
4. TDS (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงของแข็งที่ละลายในน้ำได้
5. O&G (Oil & Grease) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำทิ้ง
6. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำทิ้ง
7. Sulfide เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้ง

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES พบว่าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็ค และดูแลระบบเป็นประจำ ดังนี้

1. สืบล้างบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก (ก.)

ตารางการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

TEST RUN EQUIPMENT REPORT

Date : 1/3/69

Project : PARK VANTURES

แรงดันไฟฟ้า (V) R-S 369, R-T 380, S-T 380, R-N 229, S-N 229, T-N 229

No.	Location (Tank)	Symbol	Model	Start	KW.	กระแส (A)			ค่าความต้านทาน (Ohm)			ค่าความเป็นฉนวน (MΩ)		
						U	V	W	U-V	U-W	V-W	U-G	V-G	W-G
1	EQUALIZATION	SWP-1	50U2.4	D.O.L.	0.4	1.8	0.6	0.4	39.1	39.2	39.4	12	12	12
2		SWP-2	50U2.4	D.O.L.	0.4	2.0	1.9	1.9	22.4	23.6	23.5	10	10	10
3	EFFLUENT	SWP-3	100B43.7	D.O.L.	3.7	2.8	2.9	2.9	35	34	33	14	14	14
4		SWP-4	100B43.7	D.O.L.	3.7	2.9	2.9	3.0	34	33	33	14	13	13
5	RETURN SLUDGE	SWP-5	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.7	0.6	0.6	50.0	51.6	48.6	49	50	51
6		SCUM SKIMMER	8-FSP3	D.O.L.	0.75	1.8	1.3	1.2	21.4	21.5	21.6	28	28	29
7	SLUDGE HOLDING & EQUALIZATION	AB-1	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.7	5.4	5.6	6.3	6.3	6.3	2000	2000	2000
8		AB-2	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.5	6.6	5.5	7.6	7.6	7.5	1300	2000	2000
9	AERATION	AB-3	RSR-100	Δ Δ	5.5	10.1	10.2	10.2	11.5	11.5	11.4	2000	2000	2000
10		AB-4	RSR-100	Δ Δ	5.5	11.2	11.3	11.0	5.1	5.1	5.1	2000	2000	2000

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น :

AERATION TANK

SV30 27 pH 6.6 DO 6.3

ลักษณะทางกายภาพ : น้ำใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีกาก

สรุปการปฏิบัติงาน

ตั้งเวลา SWP-5 จากเดิม 2 ชม เป็น 15 นาที
พัก 5 นาที อีก 2 นาที แล้วพักจนครบ
เข้าใหม่ 0.5 นาที แล้วพัก 30 นาที
พักจนครบ 1 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ

1/3/69

ลงชื่อลูกจ้าง

1/3/69

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาคผนวก (ข.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SOLID INTERTECH CO.,LTD.
ADDRESS : 9/17 MOO 1 SRINAKARIN ROAD, BANG KAE0 BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 1686 3783 e-mail : solidintertech@gmail.com
SAMPLING SOURCE : PARK VENTURE
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MARCH 4, 2026
SAMPLING TIME : 13:30 HOUR
SAMPLING METHOD : -
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : MARCH 4, 2026
ANALYTICAL DATE : MARCH 4-10, 2026
ISSUE DATE : MARCH 12, 2026
REPORT NO. : 2026-U018546
WORK NO. : 2026-001985
ANALYSIS NO. : T26AE339-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			EFFLUENT T26AE339-0001			
pH ^c	-	ELECTROMETRIC METHOD (SM: PART 4500 -H ⁺ B)	6.9 (25°C)	5.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	2.2	≤ 30	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	< 5.0	≤ 40	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	318	≤ 1,000	-	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IM-HOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	-	0.1	-
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ² F)	< 0.50	≤ 10	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	7.6	≤ 35	15	5.0
OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN			

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS B, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

(MISS WILAILAK SRISUK)
LABORATORY SUPERVISOR



ภาคผนวก (ค.)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ
PARK VENTURES
(ประจำเดือน เมษายน 2569)

จัดทำโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินแมกซ์ ๕๘ เซอร์วิส

5/3 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1 , 0-2753-7161

E-mail: winmaxx58@gmail.com.



รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)
วันที่ 3 เมษายน 2569


ตรวจเช็คทางกายภาพของบ่อเติมอากาศ



ค่า pH เท่ากับ 5.90



ค่า DO Meter เท่ากับ 2.7 mg/L

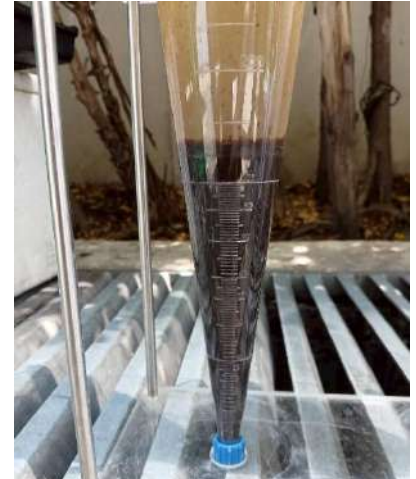

ค่า SV₃₀ เท่ากับ 140 mL/L

ผลการตรวจเช็คทางกายภาพ

- ค่า pH หรือค่าความเป็น กรด-เบส ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่า 5.90
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ในบ่อเติมอากาศโดยปกติควรมีค่าไม่น้อยกว่า 2 mg/L. จากการวัดพบว่า มีค่าเท่ากับ 2.7 mg/L. มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์
หมายเหตุ : ปกติ DO จะค่อยๆ ลดลงเมื่อปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพียงพอ ค่า DO ยังสูงอยู่ สามารถปรับลดการเติมอากาศอยู่ในค่าที่เหมาะสมได้ ควรควบคุม DO ที่ 2-3 mg/L
- ค่า SV₃₀ หรือค่าปริมาตรของสลัดจ์ที่อ่านได้จากการนำน้ำจากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 mL. เป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะ การตกตะกอนของสลัดจ์ได้ว่ามีสภาพอย่างไร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 200-300 mL/L. จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าเท่ากับ 140 mL/L.
หมายเหตุ : ปริมาณจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงตาม BOD Loading ที่เข้าระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

รูปภาพการตรวจเช็คระบบฯ



ลักษณะบ่อปรับสภาพ (Equalization tank)



น้ำผสมรวมเป็นน้ำเดียวกัน ไม่พบขยะในบ่อ



ลักษณะบ่อเติมอากาศ (Aeration tank)



ตะกอนสีน้ำตาลเข้ม จมตัวได้ค่อนข้างดี

ลักษณะบ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank)



มีตะกอนแขวนลอยภายในบ่อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการฉีดตะกอน และฉีดล้างรางน้ำเรียบร้อยแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058
5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.
(Head Office) Tax ID : 0113546002058
5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540
TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161
E-mail : windmaxx58@gmail.com

www.windmaxx.com

ลักษณะบ่อสูบออก (Effluent Tank)



พบตะกอนแขวนลอยสะสมภายในบ่อสูบออก ทางบริษัทฯ ได้ทำการสูบน้ำ และฉีดล้างเพื่อลดการสะสมแล้ว

ลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัด



น้ำทั้งนี้ก็มีลักษณะใสเหลือง มีตะกอนแขวนลอยสะสม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.


(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

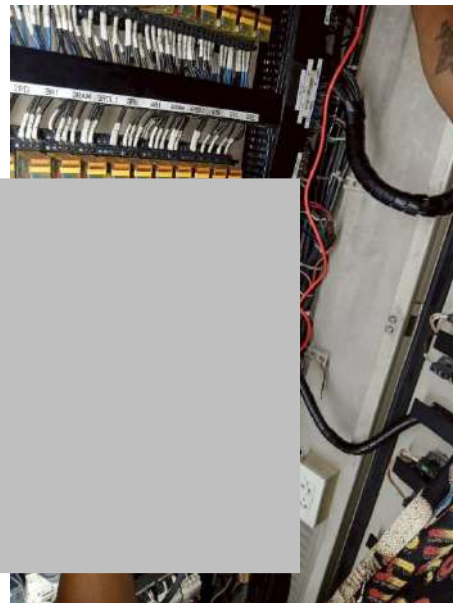

จากการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าพบว่า

1. อุปกรณ์ภายในระบบฯ ทำงานปกติ



วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. ค่า pH
2. ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
3. ค่า Total Suspended Solids (TSS)
4. ค่า Total Dissolved Solids (TDS)
5. ค่า OIL & GREASE
6. ค่า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
7. ค่า Sulfide

ตารางแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อาคาร PARK VANTURES ประจำเดือน เมษายน 2569

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์						
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
น้ำทิ้งจากระบบฯ	6.2	29.1	22.0	438	<3	16.0	<0.50
*ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤30	≤40	≤1000	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

1. pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำทิ้ง
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายอินทรีย์ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์(Organic loading)
3. TSS (Total Suspended Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้ง
4. TDS (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงของแข็งที่ละลายในน้ำได้
5. O&G (Oil & Grease) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำทิ้ง
6. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำทิ้ง
7. Sulfide เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้ง

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES พบว่าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็ค และดูแลระบบเป็นประจำ ดังนี้

1. สูบล้างบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก (ก.)

ตารางการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

TEST RUN EQUIPMENT REPORT

Date : 3/1/69

Project : PARK VANTURES

แรงดันไฟฟ้า (V) R-S: 402 R-T: 399 S-T: 401 R-N: 228 S-N: 230 T-N: 229

No.	Location (Tank)	Symbol	Model	Start	KW.	กระแส (A)			ค่าความต้านทาน (Ohm)			ค่าความเป็นฉนวน (MΩ)		
						U	V	W	U-V	U-W	V-W	U-G	V-G	W-G
1	EQUALIZATION	SWP-1	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.8	0.8	88.9	39.0	39.0	13	13	13
2		SWP-2	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.6	0.8	20.0	20.0	20.1	11	11	11
3	EFFLUENT	SWP-3	100B43.7	D.O.L.	3.7	2.7	2.7	2.7	3.6	3.4	3.4	18	18	18
4		SWP-4	100B43.7	D.O.L.	3.7	4.2	4.6	4.3	8.4	3.4	3.3	14	14	14
5	RETURN SLUDGE	SWP-5	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.8	0.8	48.3	48.1	48.5	48	50	51
6		SCUM SKIMMER	8-FSP3	D.O.L.	0.75	1.2	1.2	1.2	20.3	20.3	20.3	91	89	82
7	SLUDGE HOLDING & EQUALIZATION	AB-1	RSR-65	D.O.L.	2.2	6.4	6.6	6.6	6.3	6.3	6.3	2000	2000	2000
8		AB-2	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.2	5.3	6.2	7.4	4.4	4.4	2000	2000	2000
9	AERATION	AB-3	RSR-100	Δ Δ	5.5	11.0	10.9	10.9	4.6	4.6	4.4	2000	2000	2000
10		AB-4	RSR-100	Δ Δ	5.5	11.5	11.5	11.4	5.6	6.4	6.4	2000	2000	2000

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น :

AERATION TANK

SV30 140 ml/L pH 5.7 DO 2.7 mg/L

ลักษณะทางกายภาพ : น้ำสีขุ่นเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย

สรุปการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์/อุปกรณ์ที่ทำงานปกติ

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อลูกค้า

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาคผนวก (ข.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: SOLID INTERTECH CO.,LTD.	RECEIVED DATE	: APRIL 3, 2026
ADDRESS	: 9/17 MOO 1 SRINAKARIN ROAD, BANG KAE0 BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540	ANALYTICAL DATE	: APRIL 3-16, 2026
CONTACT INFORMATION	: TEL : 08 1686 3783 e-mail : solidintertech@gmail.com	ISSUE DATE	: APRIL 21, 2026
SAMPLING SOURCE	: PARK VENTURE	REPORT NO.	: 2026-U029876
SAMPLE TYPE	: EFFLUENT	WORK NO.	: 2026-003117
SAMPLING DATE	: APRIL 3, 2026	ANALYSIS NO.	: T26AH145-0001
SAMPLING TIME	: 14:00 HOUR		
SAMPLING METHOD	: -		
SAMPLING BY	: CUSTOMER		
ANALYZED BY	: MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM		

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			EFFLUENT T26AH145-0001			
pH ^c	-	ELECTROMETRIC METHOD (SM: PART 4500 -H ⁺ B)	6.2 (25°C)	5.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	29.1	≤ 30	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	22.0	≤ 40	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	438	≤ 1,000	-	25
SETTLABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	-	0.1	-
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	16.0	≤ 35	1.5	5.0
OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			BROWN			

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS B, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

(MRS PIYAPAT SUTTAMANUTWONG)
LABORATORY SUPERVISOR



ภาคผนวก (ค.)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชยกรรม หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ

PARK VENTURES

(ประจำเดือน พฤษภาคม 2569)

จัดทำโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินแมกซ์ ๕๘ แอนด์ เซอร์วิส

5/3 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1 , 0-2753-7161

E-mail: winmaxx58@gmail.com.



รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ตรวจเช็คทางกายภาพของบ่อเติมอากาศ



ค่า pH เท่ากับ 4.60



ค่า DO Meter เท่ากับ 6.4 mg/L



ค่า SV₃₀ เท่ากับ 180 mL/L

ผลการตรวจเช็คทางกายภาพ

- ค่า pH หรือค่าความเป็น กรด-เบส ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่า 4.60
 - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ในบ่อเติมอากาศโดยปกติควรมีค่าไม่น้อยกว่า 2 mg/L. จากการวัดพบว่าค่าเท่ากับ 6.4 mg/L. มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์
- หมายเหตุ :** ปกติ DO จะค่อยๆ ลดลงเมื่อปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพียงพอ ค่า DO ยังสูงอยู่ สามารถปรับลดการเติมอากาศอยู่ในค่าที่เหมาะสมได้ ควรควบคุม DO ที่ 2-3 mg/L
- ค่า SV₃₀ หรือค่าปริมาตรของสลัดจ์ที่อ่านได้จากการนำน้ำจากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 mL. เป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะ การตกตะกอนของสลัดจ์ได้ว่ามีสภาพอย่างไร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 200-300 mL/L. จากการตรวจวัดพบว่าค่าเท่ากับ 180 mL/L.

หมายเหตุ : ปริมาณจุลินทรีย์แปรผันตาม BOD Loading ที่เข้าระบบ

อ้างอิง : การบำบัดน้ำเสีย. คร.เกษมสันต์ สุวรรณรัตน์, 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.


(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540


TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

รูปภาพการตรวจใช้ระบบฯ

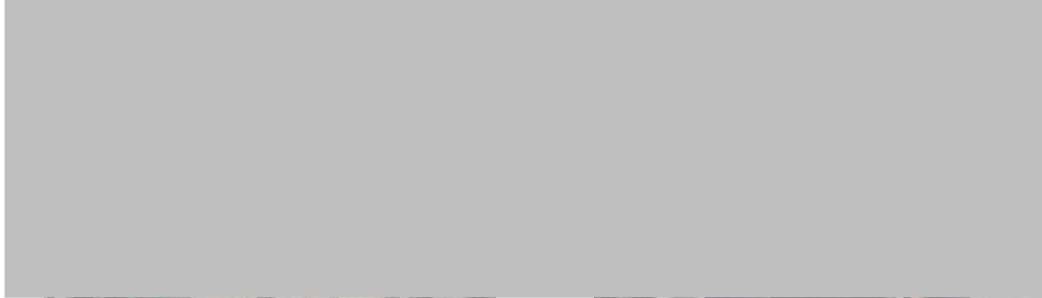

ลักษณะบ่อปรับสภาพ (Equalization tank)

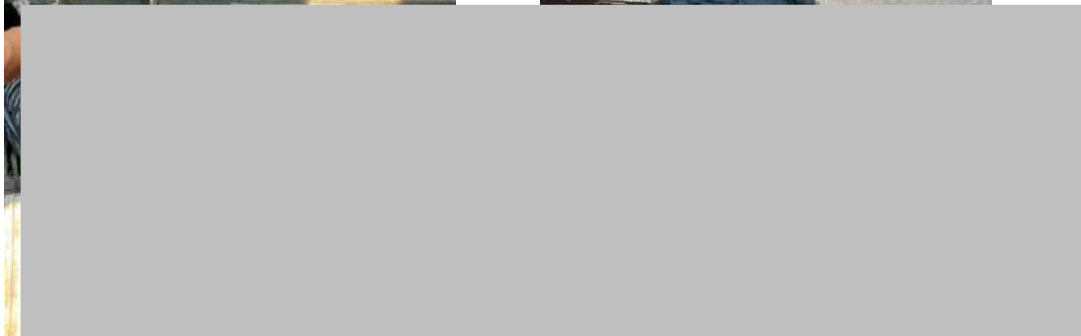

น้ำผสมรวมเป็นน้ำเดียวกัน พบขยะในบ่อและนำออกแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อเติมอากาศ (Aeration tank)



ตะกอนมีสีดำ ไม่มีกลิ่น

ลักษณะบ่อดกตะกอน (Sedimentation Tank)



มีตะกอนแขวนลอยภายในบ่อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการฉีดตะกอน และฉีดล้างรางน้ำเรียบร้อยแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อสูบออก (Effluent Tank)



พบตะกอนแขวนลอยสะสมภายในบ่อสูบออก ทางบริษัทฯ ได้ทำการสูบน้ำ และฉีดล้างเพื่อลดการสะสมแล้ว

ลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัด



น้ำทิ้งมีลักษณะใสเหลือง มีตะกอนแขวนลอยสะสม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.


(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

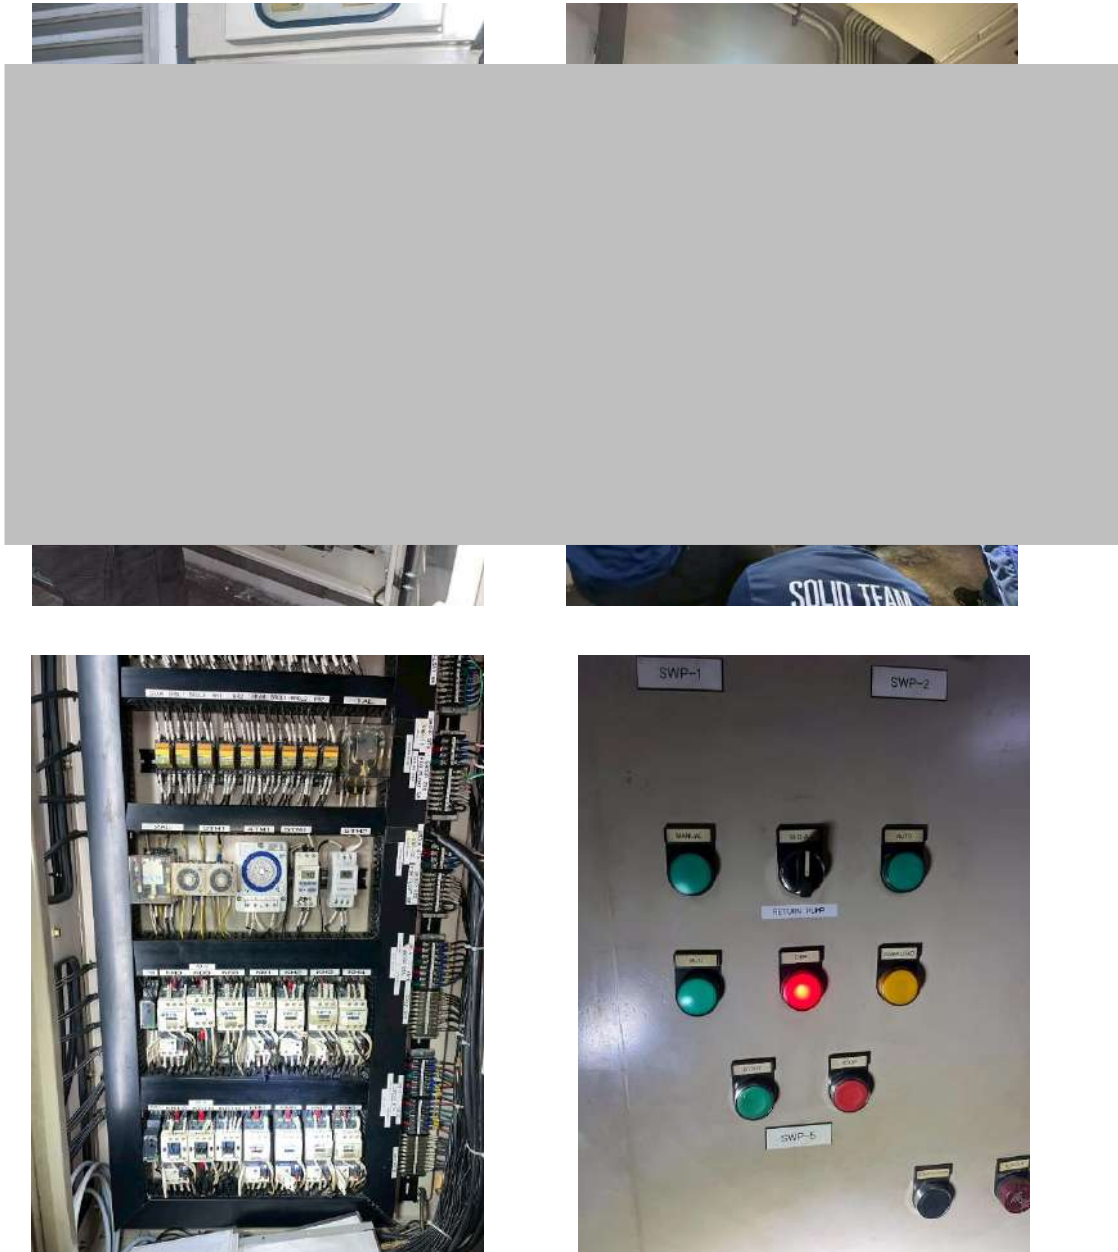

จากการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าพบว่า

1. ค่าความเป็นฉนวนของ Pump scum skimmer ต่ำ
2. หลอด Run pump return ขาด

ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อสายไฟ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. ค่า pH
2. ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
3. ค่า Total Suspended Solids (TSS)
4. ค่า Total Dissolved Solids (TDS)
5. ค่า OIL & GREASE
6. ค่า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
7. ค่า Sulfide

ตารางแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อาคาร PARK VANTURES ประจำเดือน เมษายน 2569

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์						
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
น้ำทิ้งจากระบบฯ	6.0	10.5	7.0	438	<3	<5	<0.50
*ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤30	≤40	≤1000	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

1. pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำทิ้ง
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสารอินทรีย์ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์(Organic loading)
3. TSS (Total Suspended Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้ง
4. TDS (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงของแข็งที่ละลายในน้ำได้
5. O&G (Oil & Grease) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำทิ้ง
6. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำทิ้ง
7. Sulfide เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES พบว่าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็ค และดูแลระบบเป็นประจำ ดังนี้

1. สืบล้างบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก (ก.)

ตารางการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD., PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

TEST RUN EQUIPMENT REPORT

Date : 4-5-69

Project : PARK VANTURES

แรงดันไฟฟ้า (V) R-S 404 R-T 399 S-T 401 R-N 239 S-N 230 T-N 229

No.	Location (Tank)	Symbol	Model	Start	KW.	กระแส (A)			ค่าความต้านทาน (Ohm)			ค่าความเป็นฉนวน (MΩ)		
						U	V	W	U-V	U-W	V-W	U-G	V-G	W-G
1	EQUALIZATION	SWP-1	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.8	0.8	38.9	39.1	39.1	13	13	13
2		SWP-2	50U2.4	D.O.L.	0.4	2.0	2.0	2.0	20.1	20.1	20.2	11	11	11
3	EFFLUENT	SWP-3	100B43.7	D.O.L.	3.7	2.7	2.7	2.7	3.6	3.7	3.6	19	19	19
4		SWP-4	100B43.7	D.O.L.	3.7	2.6	2.7	2.8	3.6	3.6	3.5	20	20	20
5	RETURN SLUDGE	SWP-5	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.7	0.8	0.8	45.8	44.3	44.6	44	45	45
6		SCUM SKIMMER	8-FSP3	D.O.L.	0.75	1.9	1.9	1.9	20.1	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0
7	SLUDGE HOLDING & EQUALIZATION	AB-1	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.0	5.2	5.3	6.1	6.4	6.5	2000	2000	2000
8		AB-2	RSR-65	D.O.L.	2.2	4.9	5.1	5.1	7.1	7.2	7.1	2000	2000	2000
9	AERATION	AB-3	RSR-100	Δ Δ	5.5	9.6	9.9	9.6	4.6	4.6	4.6	2000	2000	2000
10		AB-4	RSR-100	Δ Δ	5.5	9.9	10.0	9.9	5.2	5.1	5.2	2000	2000	2000

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น :

AERATION TANK

SV30 180 pH 4.6 DO 6.4
ลักษณะทางกายภาพ : ตะกอนมีสีดำตกขาวกลอนใต้อากาศไม่ขึ้น

สรุปการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบและดูงานของ pump SCUM SKIMMER สำ
- ตรวจสอบ pump RETURN ขาด
- ปิดปั๊ม pump SCUM SKIMMER เนื่องจากน้ำในถังตกขาวกลอน
- ได้ทำการปิดตัว RETURN ขาดตามคำสั่งและเปิดตัว RETURN ขาดกลับรถกลอนเนื่องจากตกขาวกลอน

ข้อเสนอแนะ

- ควรตรวจสอบระดับน้ำในถังตกขาวกลอน

ลงชื่อ

4.5.69

ลงชื่อลูกค้า

4.5.69

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาคผนวก (ข.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SOLID INTERTECH CO.,LTD.
ADDRESS : 9/17 MOO 1 SRINAKARIN ROAD, BANG KAE0 BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 1686 3783 e-mail : solidintertech@gmail.com
SAMPLING SOURCE : PARK VENTURE
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : MAY 4, 2026
SAMPLING TIME : 13:30 HOUR
SAMPLING METHOD : -
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : MAY 5, 2026
ANALYTICAL DATE : MAY 5-12, 2026
ISSUE DATE : MAY 13, 2026
REPORT NO. : 2026-U038408
WORK NO. : 2026-003898
ANALYSIS NO. : T26AJ319-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			EFFLUENT T26AJ319-0001			
pH ^c	-	ELECTROMETRIC METHOD (SM: PART 4500 -H ⁺ B)	6.0 (25°C)	6.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	10.5	≤ 30	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	7.0	≤ 40	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^b	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	438	≤ 1,000	-	25
SETTLEABLE SOLIDS ^c	mL/L	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	-	0.1	-
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	< 5.0	≤ 35	1.5	5.0
OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR BROWN			

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

^c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS B, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

(MISS WILAILAK SRISUK)
LABORATORY SUPERVISOR



ภาคผนวก (ค.)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจาก ปริมาณในน้ำใช้ ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคาร สถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม ต่อลิตร สำหรับอาคาร พาณิชย์และอาคาร สถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอ์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ

PARK VENTURES

(ประจำเดือน มิถุนายน 2569)

จัดทำโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินมิกซ์ เซอร์วิส

5/3 หมู่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1 , 0-2753-7161

E-mail: winmaxx58@gmail.com.



รายงานการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS (Activated Sludge)

วันที่ 4 มิถุนายน 2569

ตรวจเช็คทางกายภาพของบ่อเติมอากาศ



ค่า pH เท่ากับ 6.2



ค่า DO Meter เท่ากับ 5.0 mg/L



ค่า SV₃₀ เท่ากับ 60 mL/L

ผลการตรวจเช็คทางกายภาพ

- ค่า pH หรือค่าความเป็น กรด-เบส ภายในบ่อเติมอากาศ มีค่า 6.2
 - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ในบ่อเติมอากาศโดยปกติควรมีค่าไม่น้อยกว่า 2 mg/L. จากการวัดพบว่าค่าเท่ากับ 5.0 mg/L. มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์
- หมายเหตุ :** ปกติ DO จะค่อยๆ ลดลงเมื่อปริมาณจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบเพียงพอ ค่า DO ยังสูงอยู่ สามารถปรับลดการเติมอากาศอยู่ในค่าที่เหมาะสมได้ ควรควบคุม DO ที่ 2-3 mg/L
- ค่า SV₃₀ หรือค่าปริมาตรของสลัดจ์ที่อ่านได้จากการนำน้ำจากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 mL. เป็นระยะเวลา 30 นาที ซึ่งค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะ การตกตะกอนของสลัดจ์ได้ว่ามีสภาพอย่างไร ค่าปกติอยู่ระหว่าง 200-300 mL/L. จากการตรวจวัดพบว่าค่าเท่ากับ 60 mL/L.

หมายเหตุ : ปริมาณจุลินทรีย์แปรผันตาม BOD Loading ที่เข้าระบบ

อ้างอิง : การบำบัดน้ำเสีย. คร.เกษมสันต์ สุวรรณรัตน์, 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

รูปภาพการตรวจใช้ระบบฯ



ลักษณะบ่อปรับสภาพ (Equalization tank)



น้ำผสมรวมเป็นน้ำเดียวกัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161


E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อเติมอากาศ (Aeration tank)



ตะกอนมีสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีกลิ่น และทางบริษัทฯ เปิดวาล์วรีเทิร์นตะกอนที่บ่อเติมอากาศ และปิดวาล์วรีเทิร์นตะกอนที่บ่อเก็บตะกอน

ลักษณะบ่อดกตะกอน (Sedimentation Tank)

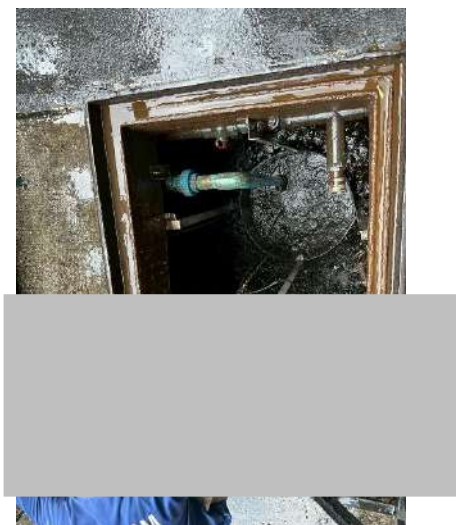

มีตะกอนแขวนลอยภายในบ่อ ทางบริษัทฯ ได้ทำการฉีดตะกอน และฉีดล้างรางน้ำเรียบร้อยแล้ว
Pump scum skimmer มีค่าความเป็นฉนวนต่ำจึงร้อนขึ้นมาจากบ่อดกตะกอน เพื่อรอซ่อมแซม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ลักษณะบ่อสูบออก (Effluent Tank)



พบตะกอนแขวนลอยสะสมภายในบ่อสูบออก ทางบริษัทฯ ได้ทำการสูบน้ำ และฉีดล้างเพื่อลดการสะสมแล้ว

ลักษณะน้ำที่ผ่านการบำบัด



น้ำทิ้งมีลักษณะใสเหลือง มีตะกอนแขวนลอยสะสม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.



(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

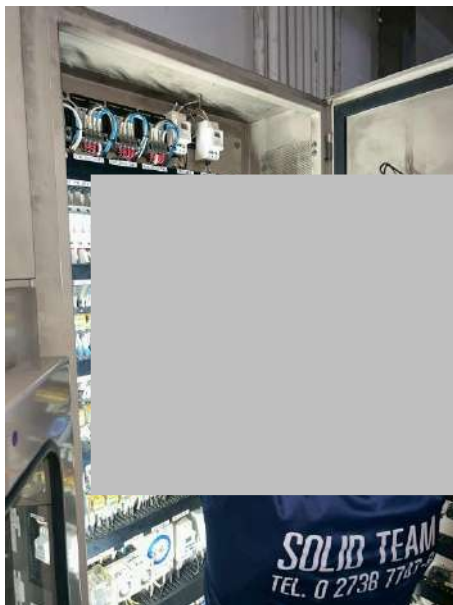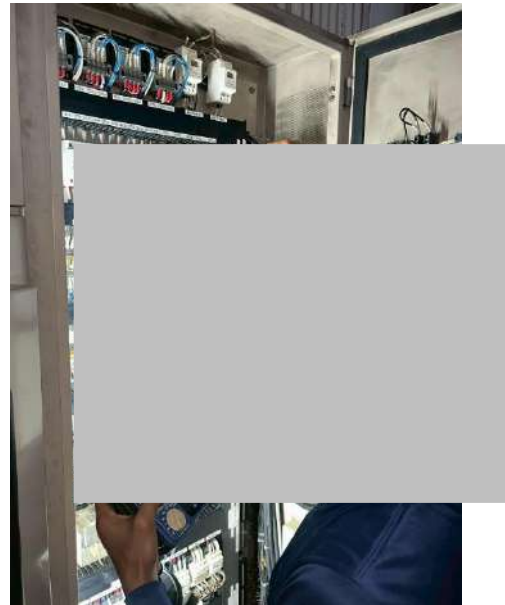

จากการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าพบว่า ตู้คอนโทรลทำงานปกติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีพารามิเตอร์ในการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. ค่า pH
2. ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
3. ค่า Total Suspended Solids (TSS)
4. ค่า Total Dissolved Solids (TDS)
5. ค่า OIL & GREASE
6. ค่า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
7. ค่า Sulfide

ตารางแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง อาคาร PARK VANTURES ประจำเดือน มิถุนายน 2569

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์						
	pH	BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	TDS (mg/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)
น้ำทิ้งจากระบบฯ	5.7	8.0	10.7	532	<3	7.3	<0.50
*ค่ามาตรฐาน	5.5-9.0	≤30	≤40	≤1000	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

1. pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำทิ้ง
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่แสดงปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงค่าภาระอินทรีย์(Organic loading)
3. TSS (Total Suspended Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำทิ้ง
4. TDS (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่แสดงถึงของแข็งที่ละลายในน้ำได้
5. O&G (Oil & Grease) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้ำมันและไขมันที่อยู่ในน้ำทิ้ง
6. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ทั้งในรูปแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์ไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำทิ้ง
7. Sulfide เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณสารประกอบซัลไฟด์ในน้ำทิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo.1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร PARK VANTURES พบว่าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็ค และดูแลระบบเป็นประจำ ดังนี้

1. สืบล้างบ่อพักน้ำทิ้งเพื่อลดการสะสมของตะกอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ภาคผนวก (ก.)

ตารางการตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0113546002058

5/3 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

www.windmaxx.com



SOLID SALE AND SERVICE LTD.,PART.

(Head Office) Tax ID : 0113546002058

5/3 Moo 1 T.Bangkaew, A.Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL. / FAX. : 0-2738-7720-1, 0-2753-7161

E-mail : windmaxx58@gmail.com

TEST RUN EQUIPMENT REPORT

Date : 1/6/69

Project : PARK VANTURES

แรงดันไฟฟ้า (V) R-S 896 R-T 395 S-T 397 R-N 290 S-N 232 T-N 231

No.	Location (Tank)	Symbol	Model	Start	KW.	กระแส (A)			ค่าความต้านทาน (Ohm)			ค่าความเป็นฉนวน (MΩ)		
						U	V	W	U-V	U-W	V-W	U-G	V-G	W-G
1	EQUALIZATION	SWP-1	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.4	0.4	0.4	45.1	45.1	45.1	7	7	7
2		SWP-2	50U2.4	D.O.L.	0.4	2.0	2.0	1.9	20.1	20.0	20.0	10	18	10
3	EFFLUENT	SWP-3	100B43.7	D.O.L.	3.7	7.4	7.5	7.2	8.8	8.2	8.2	18	19	19
4		SWP-4	100B43.7	D.O.L.	3.7	7.5	7.6	7.5	8.8	8.8	8.8	20	21	21
5	RETURN SLUDGE	SWP-5	50U2.4	D.O.L.	0.4	0.8	0.8	0.8	45.6	46.9	44.5	40	42	43
6		SCUM SKIMMER	8-FSP3	D.O.L.	0.75	-	-	-	6.5	6.4	6.4	55	200	30
7	SLUDGE HOLDING & EQUALIZATION	AB-1	RSR-65	D.O.L.	2.2	5.1	5.1	4.6	4.3	4.3	4.3	1240	1910	1360
8		AB-2	RSR-65	D.O.L.	2.2	4.9	5.0	4.9	6.5	6.4	6.4	1000	1040	1060
9	AERATION	AB-3	RSR-100	Δ Δ	5.5	11.2	11.1	11.1	4.6	4.6	4.6	1040	1300	1000
10		AB-4	RSR-100	Δ Δ	5.5	11.7	11.7	11.2	4.9	4.8	4.8	800	1000	700

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น :

AERATION TANK

SV30 60 ml/L pH 6.2 DO 3.6 mg/L

ลักษณะทางกายภาพ : น้ำขุ่นเล็กน้อย มีฟองเล็กน้อย

สรุปการปฏิบัติงาน

ปั๊ม SCUM SKIMMER เกิด
ขุ่นมาไม่ทำงาน
ส่งต่อให้ช่างมาปรับ
ตั้งการป้องกันระบบตามขั้นตอน
เดิมที่อ่าน
เมื่อการปรับเสร็จแล้วระบบกลับมา
ทำงานปกติ

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

1/6/69

ลงชื่อลูกค้า

ลงชื่อ

1/6/69

ผู้ปฏิบัติงาน

ภาคผนวก (ข.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : SOLID INTERTECH CO.,LTD.
ADDRESS : 9/17 MOO 1 SRINAKARIN ROAD, BANG KAE0 BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540
CONTACT INFORMATION : TEL : 08 1686 3783 e-mail : solidintertech@gmail.com
SAMPLING SOURCE : PARK VENTURE
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JUNE 4, 2026
SAMPLING TIME : 14:00 HOUR
SAMPLING METHOD : -
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : JUNE 4, 2026
ANALYTICAL DATE : JUNE 4-11, 2026
ISSUE DATE : JUNE 15, 2026
REPORT NO. : 2026-U050987
WORK NO. : 2026-005032
ANALYSIS NO. : T26AM189-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			EFFLUENT T26AM189-0001			
pH ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (SM: PART 4500 -H ⁺ B)	5.7 (25°C)	5.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND ^a	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	8.0	≤ 30	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	10.7	≤ 40	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS ^a	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	532	≤ 1,000	-	25
SULPHIDE ^b	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN ^b	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	7.3	≤ 35	1.5	5.0
OIL AND GREASE ^a	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/CLEAR			
SEDIMENT			BROWN			

^a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

^b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS B, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

(MISS WILAILAK SRISUK)
LABORATORY SUPERVISOR



ภาคผนวก (ค.)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่มียุทธศาสตร์น้ำท่วมหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
				ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/16-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ ว-133-อ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มกราคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 14 มกราคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 070126/00324/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S00323-S00324

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 16.35 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 16.40 น.	
pH	-	Electrometric Method	6.1	6.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	446	340	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	139	107	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	226	43	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.5	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	142.80	47.04	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	73.50	5.67	≤ 20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-อ-0006



อนุมัติโดย :

(Mr. Thanaporn Awanakachorn)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-อ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/16-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 มกราคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 14 มกราคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 070126/00324/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S00323-S00324

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 16.35 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 16.40 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.0	60.0	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	-	ND	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.8×10^6	2.1×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- "(-)" หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff



อนุมัติโดย :

(Mr.)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิง กรุงเทพมหานคร

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิง กรุงเทพมหานคร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 030226/00310/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S02829 - S02830

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 14.16 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 14.20 น.	
pH	-	Electrometric Method	5.5	6.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	608	311	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	9,200	58	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	3,499	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	46.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	1,176.00	23.80	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	400.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2002

ทวนสอบโดย :

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย :

Approved By

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิง กรุงเทพ
Client : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10330
Address : กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com
Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิง กรุงเทพ
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 030226/00310/2
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง : S02829 - S02830
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 14.16 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 14.20 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	90.0	0.4	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	-	ND	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^5	5.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- "(-)" หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย :

Approved By

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 มีนาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 020326/00155/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S06124-S06125

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำป่อปรับ สภาพน้ำเสีย 14.10 น.	น้ำป่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 14.15 น.	
pH	-	Electrometric	6.5	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	386	201	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	264	110	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	260	178	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric	4.0	2.4	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	85.40	82.13	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	10.00	10.00	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Sakacnot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิง กรุงเทพ

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิทย์ แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิง กรุงเทพ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 มีนาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 020326/00155/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S06124-S06125

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 14.10 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 14.15 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	100.0	2.0	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	-	ND	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^5	2.8×10^5	-
Appearance	-	Physical Test	สีน้ำขุ่นมีตะกอนดำ	สีน้ำขุ่นมีตะกอนดำ	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- "(-)" หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff



อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรไอลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 030426/00499/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S09791-S09792

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 13.00 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 13.05 น.	
pH	-	Electrometric	7.3	6.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	448	312	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	324	118	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	517	90	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric	13.0	1.2	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	224.00	56.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	24.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."

2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 เมษายน 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 10 เมษายน 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 030426/00499/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S09791-S09792

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 13.00 น.	น้ำบ่อกัก น้ำทิ้งโครงการฯ 13.05 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	30.0	3.0	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	ND	ND	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^6	2.2×10^4	-
Appearance	-	Physical Test	สีดำนุ่นมีตะกอน	สีดำนุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 "ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- "(-)" หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 "ประเภท ก."
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย :

(Mr.)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอคุระ เพรสทิง กรุงเทพ

Client : 57 ถนนวิทย์ แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10330

Address : กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

Contact Information : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอคุระ เพรสทิง กรุงเทพ

Sampling Site : กรุงเทพมหานคร 10330

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569

Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ ว-133-จ-0003

Sampling by : นางสาวนุรีไธลา มะแซ ว-133-จ-0003

วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569

Received Date : 5 พฤษภาคม 2569

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 พฤษภาคม 2569

Analysis Date : 5 - 11 พฤษภาคม 2569

วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569

Issue Date : 12 พฤษภาคม 2569

เลขที่รายงาน : 050526/00314/1

Report No. : 050526/00314/1

ชื่อตัวอย่าง : S13553 - S13554

Sample Name. : S13553 - S13554

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 14.55 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 14.57 น.	
pH	-	Electrometric	8.1	5.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	288	124	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	156	128	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	106	88	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric	2.8	1.6	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	58.80	42.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	17.00	12.00	≤ 20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APH

ทวนสอบโดย :

(MISS. Natthakan BAKACHOL)

Reviewed By

Laboratory Staff

ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/6-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิง กรุงเทพ
Client :
ที่อยู่ : 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Address : กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลติดต่อ : โทร 02 687 9000 e-mail : thanaporn.wa@okurabangkok.com
Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิง กรุงเทพ
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริไลลา มะแซ
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 พฤษภาคม 2569
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 050526/00314/2
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง : S13553 - S13554
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำบ่อปรับ สภาพน้ำเสีย 14.55 น.	น้ำบ่อพัก น้ำทิ้งโครงการฯ 14.57 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	68.2	12.0	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric Method	-	<0.100	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.1×10^4	-
Appearance	-	Physical Test	สีน้ำขุ่นมีตะกอน	สีน้ำขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- "(-)" หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 " ประเภท ก."
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Nattakan Sakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

ภาคผนวก ข-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling Tower

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด

Address : เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Sampling Site : Park Ventures

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14/01/2569

Sampling Time : -

Received Date : 16/01/2569

Analytical Date : 16 - 26/01/2569

Report Date : 27/01/2569

Report No. : RS02029/69

Parameters	Unit	Method	TS01247 /69
			น้ำดื่ม Cooling ฟัง Office
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition			ใส

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/01/2569

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/01/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด

Address : เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Sampling Site : Park Ventures

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14/01/2569

Sampling Time : -

Received Date : 16/01/2569

Analytical Date : 16 - 26/01/2569

Report Date : 27/01/2569

Report No. : RS02030/69

Parameters	Unit	Method	TS01248 /69
			Cooling Water ฟัง Office
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition			ใส

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/01/2569

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/01/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด

Address : เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลลำไผ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Sampling Site : Park Ventures

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 14/01/2569

Received Date : 16/01/2569

Report Date : 27/01/2569

Sample Type : Cooling Water

Sampling Method : Grab

Sampling Time : -

Analytical Date : 16 - 26/01/2569

Report No. : RS02031/69

Parameters	Unit	Method	TS01249 /69
			Drain Cooling ฟัง Office
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition			ใส่

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/01/2569

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/01/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด

Address : เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Sampling Site : Park Ventures

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูก้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14/01/2569

Sampling Time : -

Received Date : 16/01/2569

Analytical Date : 16 - 26/01/2569

Report Date : 27/01/2569

Report No. : RS02032/69

Parameters	Unit	Method	TS01250 /69
			น้ำดื่ม Cooling ฟุ้ง 24 Hr
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/01/2569

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/01/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด

Address : เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลลำไย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Sampling Site : Park Ventures

Sampling by : ลูกแก้ว

Sampling Date : 14/01/2569

Received Date : 16/01/2569

Report Date : 27/01/2569

Sample Type : Cooling Water

Sampling Method : Grab

Sampling Time : -

Analytical Date : 16 - 26/01/2569

Report No. : RS02033/69

Parameters	Unit	Method	TS01251 /69
			Cooling Water ฝั่ง 24 Hr
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition			ใส

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/01/2569

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/01/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด

Address : เลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Sampling Site : Park Ventures

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 14/01/2569

Sampling Time : -

Received Date : 16/01/2569

Analytical Date : 16 - 26/01/2569

Report Date : 27/01/2569

Report No. : RS02034/69

Parameters	Unit	Method	TS01252 /69
			Drain Cooling ฝั่ง 24 Hr
Legionella spp.	/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition			ใส

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/01/2569

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/01/2569

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร

<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69021200074

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ -	ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ลงวันที่ -	ที่อยู่ 177/21-22
วันที่รับตัวอย่าง 06/02/2569	ซอยสุขุมวิท 39
	แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
	กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขตัวอย่าง 69017061001	วันที่เก็บตัวอย่าง 06/02/2569
-----------------------------	-------------------------------

ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขวดละ 1500 มิลลิลิตร
------------------	---

ชื่อตัวอย่าง น้ำจาก Cooling Tower

ลักษณะตัวอย่าง -

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ <i>Legionella</i> ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ <i>Legionella</i> spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ	1.สถานที่เก็บ : The Okura Prestige Bangkok 2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017
----------	--

ผู้ทดสอบ นายภัทรภณ ไผ่เทศ นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ	 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูรย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาววัชรภรณ์ คำจุมพล	
วันที่ทดสอบ 06/02/2569	
วันที่ออกรายงาน 12/02/2569	




รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น



ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร




ภาคผนวก ค

เอกสารพื้นที่สีเขียว

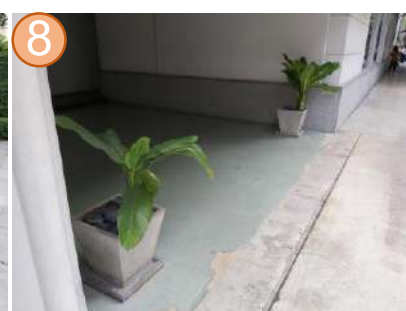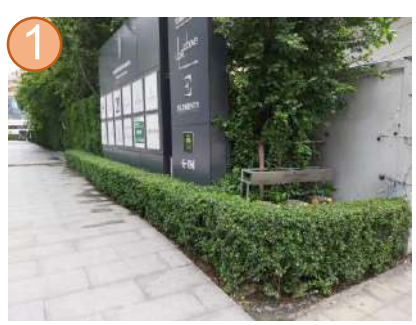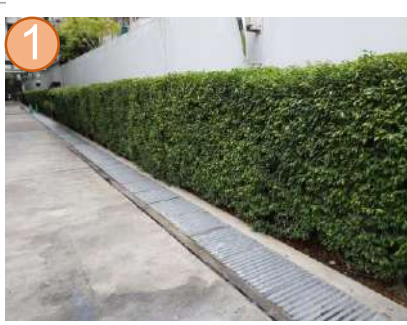

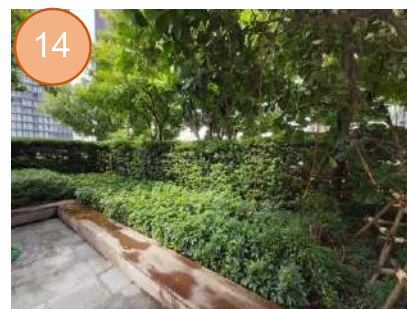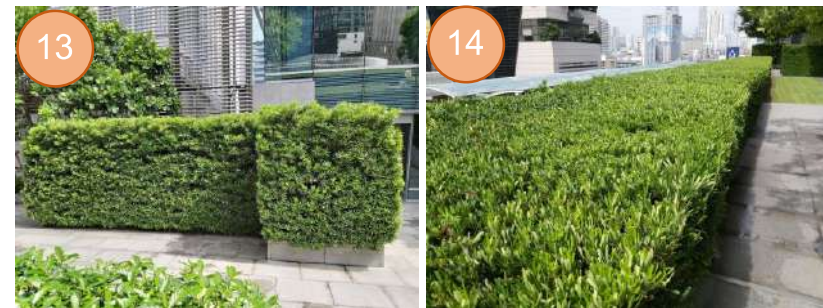


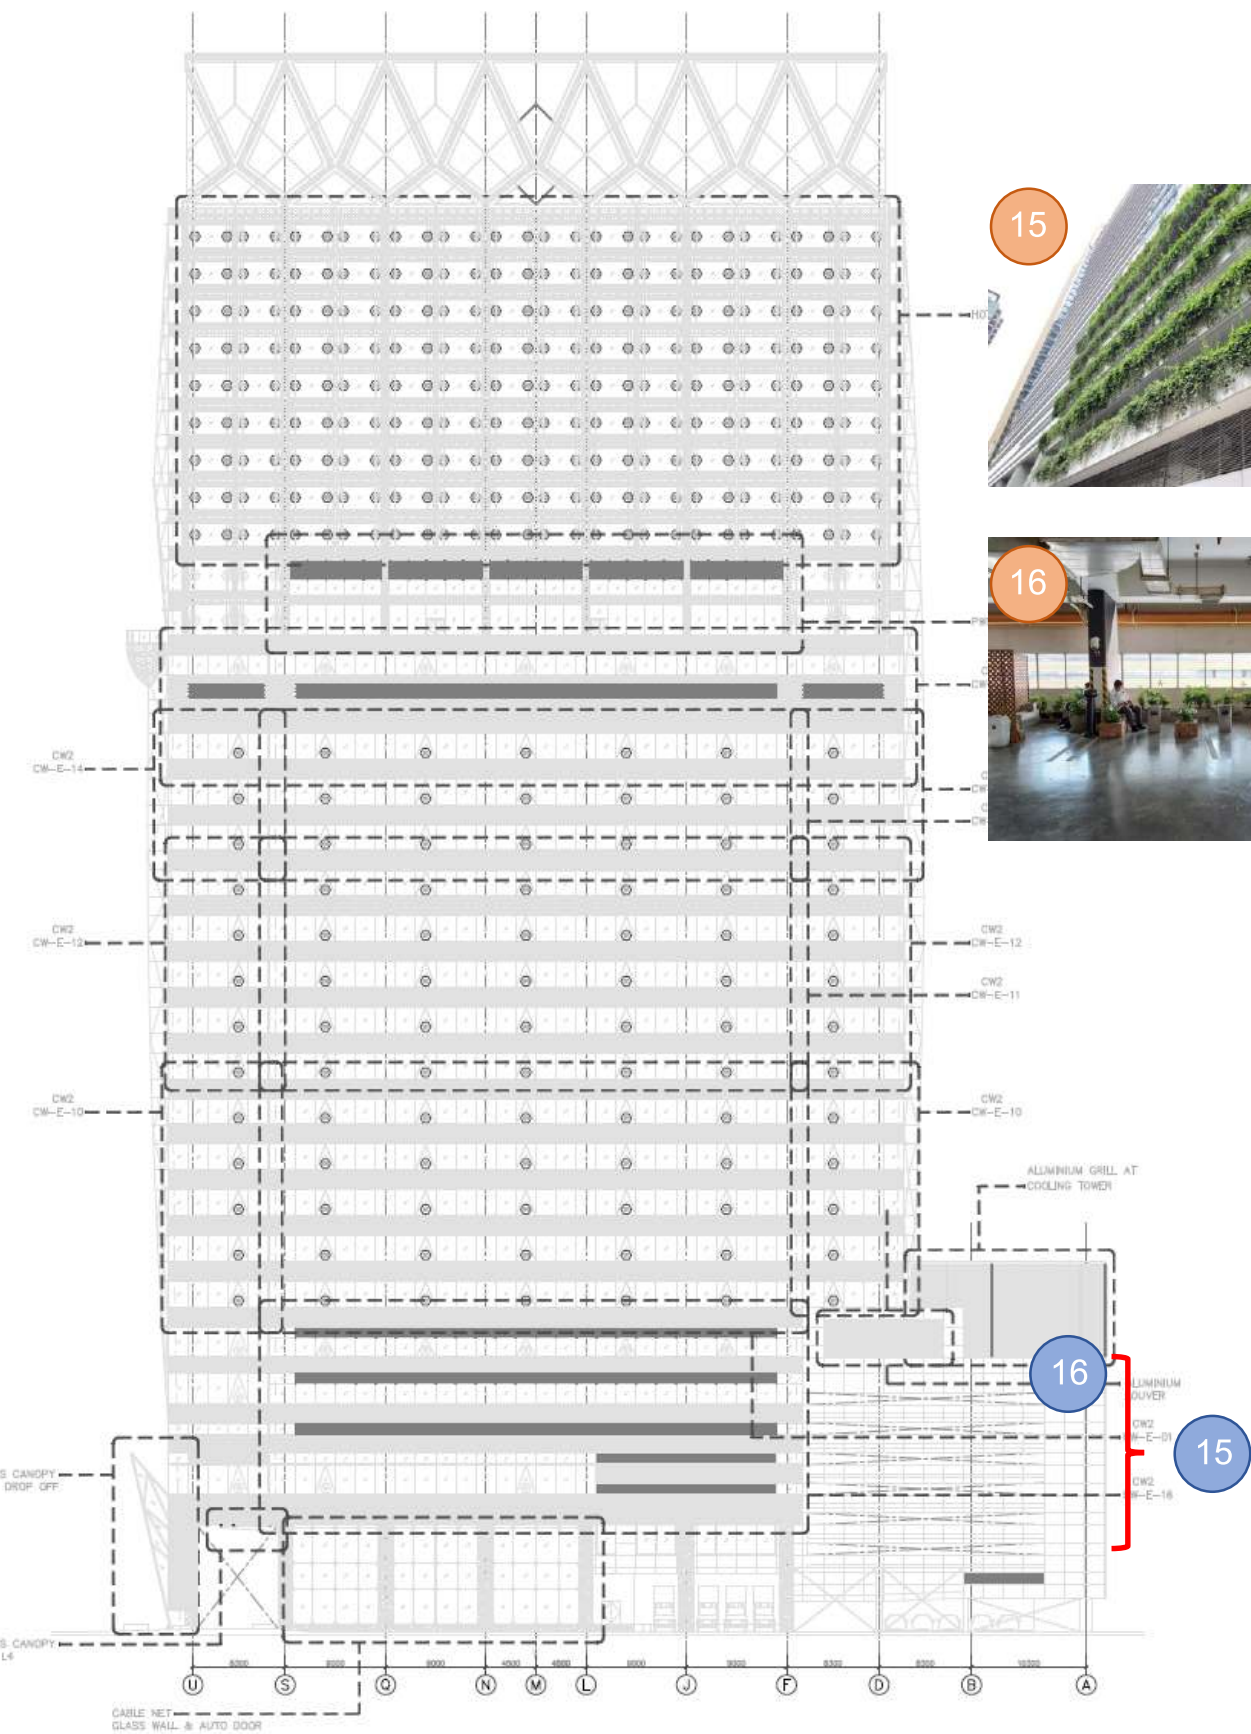

ELEVATION 3



พื้นที่สีเขียวอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

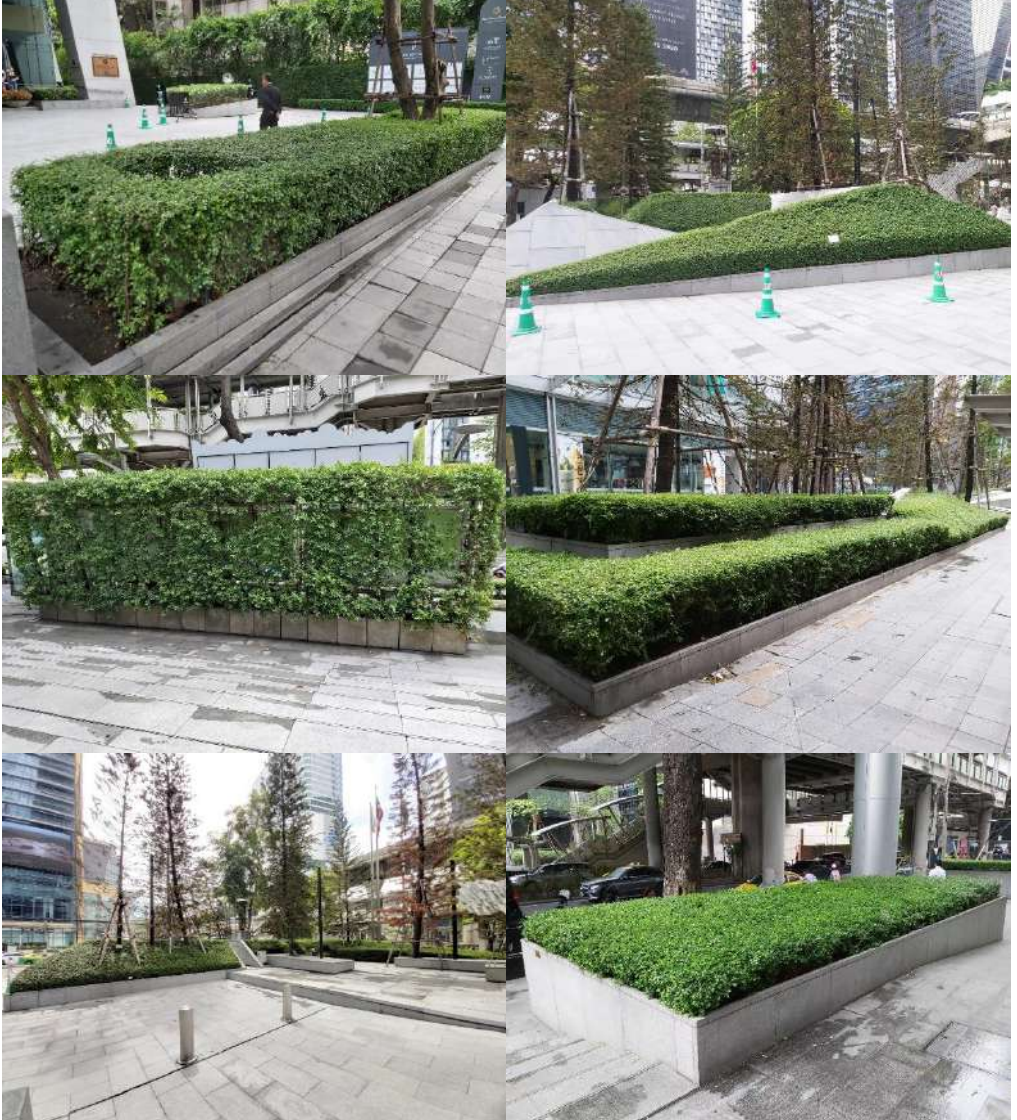ตำแหน่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ภาพประกอบ
1	146	
2	50	
3	390.3	

พื้นที่สีเขียวอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์


ตำแหน่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ภาพประกอบ
4	78	
5	67	
6	14	
7	11	

พื้นที่สีเขียวอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ตำแหน่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ภาพประกอบ
8	0.5	
9	4	
10	63	
11	17	
12	26	

พื้นที่สีเขียวอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ตำแหน่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ภาพประกอบ
13	19	
14	164	
15	148	
16	4	

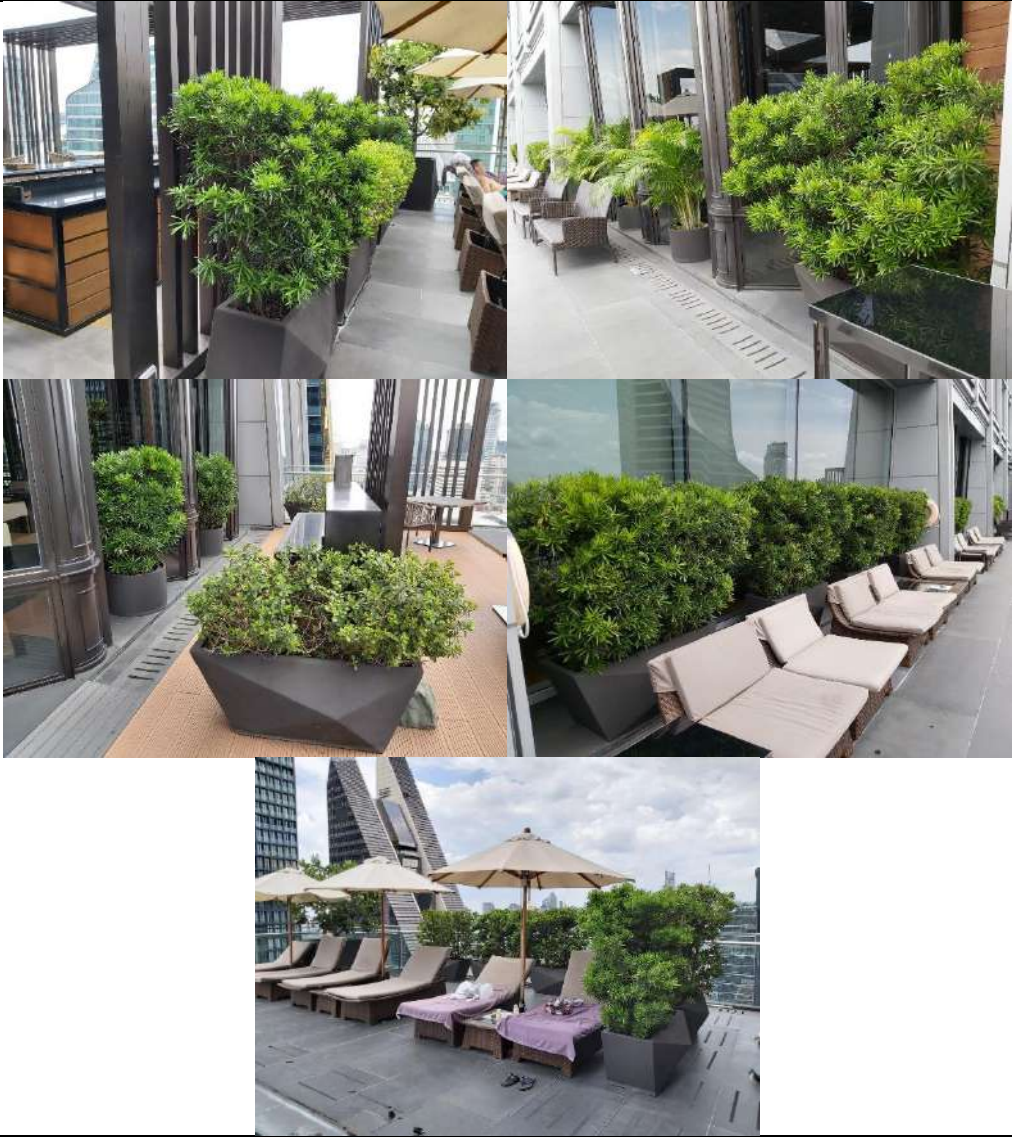พื้นที่สีเขียวอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์		
ตำแหน่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ภาพประกอบ
17	12.4	
รวมพื้นที่สีเขียว 1212.2 ตารางเมตร		

หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 17 อยู่บริเวณสระว่ายน้ำโรงแรมโอกุระฯ ชั้น 25

สาเหตุที่พื้นที่สีเขียวปัจจุบันน้อยกว่าแบบในตอนแรกเนื่องจาก ตามตำแหน่งที่ 4 ในแบบจะเป็นหลั้มาเลเซีย แต่ทางอาคารพิจารณาแล้วว่าควรเปลี่ยนเป็นต้นสนฉัตร เนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดยจะสามารถช่วยลดสารพิษในอากาศ และดักจับฝุ่นละอองขนาดต่างๆได้ ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่าหลั้มาเลเซีย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สัญจรหากปลูกหญ้าอาจทำให้อายุของหญ้าอยู่ได้ไม่นาน ซึ่งต้นสนฉัตรมีอายุยาวนานกว่ามาก

ทั้งนี้ทางอาคารได้ปลูกต้นไม้บริเวณอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบในตำแหน่งที่ 2, 15 และ 16 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

ภาคผนวก จ

เอกสารตรวจสอบระบบท่อน้ำ

Location/Equipment: RMU room/MEA Meter

Month/Year : January 2026

วันที่	MEA # 1 (Meter SUM)				MEA # 2 (Meter Hotel)				# 1 - # 2 (Office)		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00 - 22.00	22.00 - 6.00	เช้า	ดึก	
1	12186	21	12207	6	28376.773	13.338	28390.111	3.808	7.662	2.192	วรรณิสา	วรรณิสา	
2	12213	21	12234	6	28393.919	12.98	28406.899	3.92	8.02	2.08	พานิกัด	พานิกัด	
3	12240	19	12259	6	28410.819	11.925	28422.744	3.423	7.075	2.577	วรรณิสา	วรรณิสา	
4	12265	19	12284	5	28426.167	11.603	28437.770	3.412	7.397	1.588	พานิกัด	พานิกัด	
5	12289	29	12318	6	28441.182	11.909	28453.091	3.413	17.091	2.587	วรรณิสา	วรรณิสา	
6	12324	25	12349	6	28456.504	9.351	28465.855	3.357	15.649	2.643	พานิกัด	ณัฐนันท์	
7	12355	28	12383	6	28469.212	12.246	28481.458	3.376	15.754	2.624	วรรณิสา	วรรณิสา	
8	12389	27	12416	5	28484.834	11.713	28496.547	2.832	15.287	2.168	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
9	12421	28	12449	6	28499.379	12.765	28512.144	3.61	15.235	2.39	นพพร	นพพร	
10	12455	19	12474	4	28515.754	11.357	28527.111	2.724	7.643	1.276	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
11	12478	20	12498	5	28529.835	12.323	28542.158	3.177	7.677	1.823	นพพร	นพพร	
12	12503	28	12531	5	28545.335	11.43	28556.765	3.152	16.57	1.848	ณัฐนันท์	กฤษฎา	
13	12536	28	12564	6	28559.917	12.149	28572.066	3.433	15.851	2.567	พัชรา	พัชรา	
14	12570	29	12599	7	28575.499	12.836	28588.335	3.56	16.164	3.44	กฤษฎา	พัชรา	
15	12606	29	12635	5	28591.895	12.85	28604.745	3.447	16.15	1.553	กฤษฎา	กฤษฎา	
16	12640	30	12670	6	28608.192	13.92	28622.112	3.761	16.08	2.239	พัชรา	วีระศักดิ์	
17	12676	21	12697	6	28625.873	13.284	28639.157	4.092	7.716	1.908	กฤษฎา	กฤษฎา	
18	12703	22	12725	7	28643.249	14.241	28657.49	3.782	7.759	3.218	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
19	12732	30	12762	6	28661.272	14.003	28675.275	3.733	15.997	2.267	วรรณิสา	วรรณิสา	
20	12768	31	12799	6	28679.008	14.281	28693.289	3.892	16.719	2.108	วีระศักดิ์	พานิกัด	
21	12805	31	12836	6	28697.181	14.3	28711.481	3.799	16.7	2.201	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	12842	31	12873	6	28715.28	14.136	28729.416	3.808	16.864	2.192	พัชรา	พัชรา	
23	12879	29	12908	6	28733.224	13.683	28746.907	3.883	15.317	2.117	วรรณิสา	พานิกัด	
24	12914	19	12933	6	28750.79	11.969	28762.759	3.232	7.031	2.768	พัชรา	ณัฐนันท์	
25	12939	19	12958	6	28765.991	12.161	28778.152	3.249	6.839	2.751	พานิกัด	ณัฐนันท์	
26	12964	28	12992	6	28781.401	12.097	28793.498	3.296	15.903	2.704	พานิกัด	พานิกัด	
27	12998	28	13026	6	28796.794	12.971	28809.765	3.254	15.029	2.746	วรรณิสา	วรรณิสา	
28	13032	29	13061	6	28813.019	13.08	28826.099	3.351	15.92	2.649	พานิกัด	นพพร	
29	13067	28	13095	5	28829.45	12.402	28841.852	2.801	15.598	2.199	วรรณิสา	วีระศักดิ์	
30	13100	30	13130	6	28844.653	13.983	28858.636	3.773	16.017	2.227	นพพร	นพพร	
31	13136	21	13157	5	28862.409	12.618	28875.027	2.994	8.382	2.006	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
		797		179		393.904		107.344	403.096	71.656			
รวม OFFICE				976	รวม HOTEL				501.248	474.752	474.752		

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Electricity Meter Daily Record
Month/Year : January 2026

Location/Equipment: EE Room/EE Meter & AHU Meter

Month/Year : January 2026

วันที่	METER# 1 (Meter EE - 2)				METER# 2 (Meter AHU - 01)				METER# 2 (Meter AHU - 02)				บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตก	
1	292423.3	14.4	292437.7	4.8	42433.9	0	42433.9	0	185881.8	0	185881.8	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
2	292442.5	59.6	292502.1	3.9	42433.9	0	42433.9	0	185881.8	0	185881.8	0	พานิภัค	พานิภัค	
3	292506	14.4	292520.4	6.6	42433.9	0	42433.9	0	185881.8	0	185881.8	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
4	292527	14.4	292541.4	2.9	42433.9	0	42433.9	0	185881.8	0	185881.8	0	พานิภัค	พานิภัค	
5	292544.3	55.5	292599.8	5.1	42433.9	28	42461.9	0	185881.8	69.6	185951.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
6	292604.9	53.9	292658.8	4	42461.9	27	42488.9	0	185951.4	67.7	186019.1	0	พานิภัค	ณัฐณันท์	
7	292662.8	61.1	292723.9	3.9	42488.9	27.4	42516.3	0	186019.1	67.8	186086.9	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
8	292727.8	53.2	292781	4.7	42516.3	28.7	42545	0	186086.9	67.6	186154.5	0	ณัฐณันท์	ณัฐณันท์	
9	292785.7	48.2	292833.9	3.8	42545	28.4	42573.4	0	186154.5	67.3	186221.8	0	นพพร	นพพร	
10	292837.7	14.9	292852.6	4.6	42573.4	0	42573.4	0	186221.8	0	186221.8	0	ณัฐณันท์	ณัฐณันท์	
11	292857.2	15	292872.2	3.9	42573.4	0	42573.4	0	186221.8	0	186221.8	0	นพพร	นพพร	
12	292876.1	73.7	292949.8	7.8	42573.4	27.6	42601	0	186221.8	67.8	186289.6	0	ณัฐณันท์	กฤษฎา	
13	292957.6	57.4	293015	4	42601	28.2	42629.2	0	186289.6	67.5	186357.1	0	พัชรา	พัชรา	
14	293019	112.4	293131.4	14.1	42629.2	36	42665.2	5.3	186357.1	100.1	186457.2	13.9	กฤษฎา	พัชรา	
15	293145.5	51.5	293197	4.8	42670.5	29.5	42700	0	186471.1	67	186538.1	0	กฤษฎา	กฤษฎา	
16	293201.8	63.5	293265.3	6	42700	30.9	42730.9	0	186538.1	66.5	186604.6	0	พัชรา	วิระศักดิ์	
17	293271.3	44	293315.3	4.5	42730.9	0	42730.9	0	186604.6	0	186604.6	0	กฤษฎา	กฤษฎา	
18	293319.8	49.1	293368.9	6.4	42730.9	0	42730.9	0	186604.6	0	186604.6	0	วิระศักดิ์	วิระศักดิ์	
19	293375.3	56.8	293432.1	4.2	42730.9	30.1	42761	0	186604.6	16.6	186621.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
20	293436.3	58.5	293494.8	4.7	42761	30.9	42791.9	0	186621.2	0	186621.2	0	วิระศักดิ์	พานิภัค	
21	293499.5	78.3	293577.8	4	42791.9	32.2	42824.1	0	186621.2	66.7	186687.9	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	293581.8	62.6	293644.4	3.7	42824.1	30.4	42854.5	0	186687.9	67.1	186755	0	พัชรา	พัชรา	
23	293648.1	53.1	293701.2	4.5	42854.5	28.5	42883	0	186755	67.3	186822.3	0	วรรณิสา	พานิภัค	
24	293705.7	14.6	293720.3	4.7	42883	0	42883	0	186822.3	0	186822.3	0	พัชรา	ณัฐณันท์	
25	293725	14.5	293739.5	6.2	42883	0	42883	0	186822.3	0	186822.3	0	พานิภัค	ณัฐณันท์	
26	293745.7	60.7	293806.4	4.1	42883	28.1	42911.1	0	186822.3	67.4	186889.7	10	พานิภัค	พานิภัค	
27	293810.5	55.8	293866.3	5.3	42911.1	27.2	42938.3	0	186899.7	57.3	186957	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
28	293871.6	62.4	293934	4.1	42938.3	27.5	42965.8	0	186957	67.1	187024.1	0	พานิภัค	นพพร	
29	293938.1	78.2	294016.3	4.8	42965.8	27.4	42993.2	0	187024.1	67.6	187091.7	0	วรรณิสา	วิระศักดิ์	
30	294021.1	73.4	294094.5	4.8	42993.2	29.1	43022.3	0	187091.7	67.1	187158.8	0	นพพร	นพพร	
31	294099.3	13.6	294112.9	4.5	43022.3	0	43022.3	0	187158.8	0	187158.8	0	วิระศักดิ์	วิระศักดิ์	
รวม	1538.7		155.4		583.1		5.3		1253.1		23.9				
		1694.1				588.4				1277.0					

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เช้า	ดึก		
1	13.963	13.965	0.002	13.965	13.965	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	13.965	13.967	0.002	13.967	13.968	0.001	พาณิภัค	พาณิภัค		
3	13.968	13.97	0.002	13.97	13.970	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	13.970	13.972	0.002	13.972	13.973	0.001	พาณิภัค	พาณิภัค		
5	13.973	13.977	0.004	13.977	13.978	0.001	วรรณิสา	วรมะ		
6	13.978	13.982	0.004	13.982	13.982	0	พาณิภัค	ณัฐนนท์		
7	13.982	13.987	0.005	13.987	13.987	0	วรมะ	วรมะ		
8	13.987	13.991	0.004	13.991	13.992	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	13.992	13.996	0.004	13.996	13.996	0	นพพร	นพพร		
10	13.996	13.998	0.002	13.998	13.999	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	13.999	14.001	0.002	14.001	14.001	0	นพพร	นพพร		
12	14.001	14.005	0.004	14.005	14.006	0.001	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	14.006	14.01	0.004	14.01	14.01	0	พัชรา	พัชรา		
14	14.01	14.015	0.005	14.015	14.015	0	กฤษฎดา	พัชรา		
15	14.015	14.019	0.004	14.019	14.02	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	14.02	14.024	0.004	14.024	14.024	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	14.024	14.027	0.003	14.027	14.027	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	14.027	14.029	0.002	14.029	14.03	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	14.03	14.034	0.004	14.034	14.035	0.001	วรมะ	วรมะ		
20	14.035	14.039	0.004	14.039	14.039	0	วีระศักดิ์	พาณิภัค		
21	14.039	14.044	0.005	14.044	14.044	0	วรมะ	วรมะ		
22	14.044	14.049	0.005	14.049	14.049	0	พัชรา	พัชรา		
23	14.049	14.053	0.004	14.053	14.054	0.001	วรมะ	พาณิภัค		
24	14.054	14.056	0.002	14.056	14.056	0	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	14.056	14.058	0.002	14.058	14.059	0.001	พาณิภัค	ณัฐนนท์		
26	14.059	14.063	0.004	14.063	14.063	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
27	14.063	14.068	0.005	14.068	14.068	0	วรมะ	วรมะ		
28	14.068	14.072	0.004	14.072	14.073	0.001	พาณิภัค	นพพร		
29	14.073	14.077	0.004	14.077	14.077	0	วรมะ	วีระศักดิ์		
30	14.077	14.082	0.005	14.082	14.082	0	นพพร	นพพร		
31	14.082	14.084	0.002	14.084	14.085	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			0.109							
			0.122							

วันที่	มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	24.981	24.985	0.004	24.985	24.987	0.002	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	24.987	24.991	0.004	24.991	24.992	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
3	24.992	24.996	0.004	24.996	24.997	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	24.997	25.001	0.004	25.001	25.002	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
5	25.002	25.009	0.007	25.009	25.01	0.001	วรรณิสา	วรมณ		
6	25.01	25.018	0.008	25.018	25.019	0.001	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
7	25.019	25.026	0.007	25.026	25.027	0.001	วรมณ	วรมณ		
8	25.027	25.035	0.008	25.035	25.036	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	25.036	25.043	0.007	25.043	25.044	0.001	นพพร	นพพร		
10	25.044	25.048	0.004	25.048	25.049	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	25.049	25.053	0.004	25.053	25.054	0.001	นพพร	นพพร		
12	25.054	25.061	0.007	25.061	25.062	0.001	ณัฐนนท์	กฤษดา		
13	25.062	25.07	0.008	25.07	25.071	0.001	พัชรา	พัชรา		
14	25.071	25.079	0.008	25.079	25.08	0.001	กฤษดา	พัชรา		
15	25.08	25.087	0.007	25.087	25.088	0.001	กฤษดา	กฤษดา		
16	25.088	25.095	0.007	25.095	25.097	0.002	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	25.097	25.101	0.004	25.101	25.102	0.001	กฤษดา	กฤษดา		
18	25.102	25.106	0.004	25.106	25.107	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	25.107	25.115	0.008	25.115	25.116	0.001	วรมณ	วรมณ		
20	25.116	25.123	0.007	25.123	25.124	0.001	วีระศักดิ์	พาณิกัด		
21	25.124	25.132	0.008	25.132	25.133	0.001	วรมณ	วรมณ		
22	25.133	25.14	0.007	25.14	25.141	0.001	พัชรา	พัชรา		
23	25.141	25.148	0.007	25.148	25.149	0.001	วรมณ	พาณิกัด		
24	25.149	25.153	0.004	25.153	25.155	0.002	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	25.155	25.158	0.003	25.158	25.160	0.002	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
26	25.160	25.167	0.007	25.167	25.168	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
27	25.168	25.176	0.008	25.176	25.177	0.001	วรมณ	วรมณ		
28	25.177	25.184	0.007	25.184	25.185	0.001	พาณิกัด	นพพร		
29	25.185	25.193	0.008	25.193	25.194	0.001	วรมณ	วีระศักดิ์		
30	25.194	25.201	0.007	25.201	25.203	0.002	นพพร	นพพร		
31	25.203	25.207	0.004	25.207	25.208	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			0.191							
			0.227							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ EMDb (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ EMDb (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	คิก		
1	20980726	20983418	2692	20983418	20984430	1012	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	20984430	20987020	2590	20987020	20987644	624	พาณิภัค	พาณิภัค		
3	20987644	20990302	2658	20990302	20991090	788	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	20991090	20993838	2748	20993838	20994472	634	พาณิภัค	พาณิภัค		
5	20994472	20997894	3422	20997894	20998716	822	วรรณิสา	วรมเมธ		
6	20998716	21001896	3180	21001896	21002624	728	พาณิภัค	ณัฐนนท์		
7	21002624	21006104	3480	21006104	21006728	624	วรมเมธ	วรมเมธ		
8	21006728	21010112	3384	21010112	21010874	762	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	21010874	21014152	3278	21014152	21014780	628	นพพร	นพพร		
10	21014780	21017506	2726	21017506	21018250	744	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	21018250	21020948	2698	21020948	21021566	618	นพพร	นพพร		
12	21021566	21024862	3296	21024862	21025632	770	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	21025632	21029038	3406	21029038	21029676	638	พัชรา	พัชรา		
14	21029676	21033190	3514	21033190	21033850	660	กฤษฎดา	พัชรา		
15	21033850	21037122	3272	21037122	21037928	806	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	21037928	21041158	3230	21041158	21041926	768	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	21041926	21044564	2638	21044564	21045290	726	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	21045290	21047962	2672	21047962	21048602	640	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	21048602	21052150	3548	21052150	21052816	666	วรมเมธ	วรมเมธ		
20	21052816	21056174	3358	21056174	21056960	786	วีระศักดิ์	พาณิภัค		
21	21056960	21060484	3524	21060484	21061126	642	วรมเมธ	วรมเมธ		
22	21061126	21064666	3540	21064666	21065188	522	พัชรา	พัชรา		
23	21065188	21068556	3368	21068556	21069286	730	วรมเมธ	พาณิภัค		
24	21069286	21072006	2720	21072006	21072794	788	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	21072794	21075484	2690	21075484	21076460	976	พาณิภัค	ณัฐนนท์		
26	21076460	21079524	3064	21079524	21080302	778	พาณิภัค	พาณิภัค		
27	21080302	21083762	3460	21083762	21084634	872	วรมเมธ	วรมเมธ		
28	21084634	21087862	3228	21087862	21088526	664	พาณิภัค	นพพร		
29	21088526	21091900	3374	21091900	21092730	830	วรมเมธ	วีระศักดิ์		
30	21092730	21096118	3388	21096118	21096904	786	นพพร	นพพร		
31	21096904	21099594	2690	21099594	21100456	862	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			96836							
			119730							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	6.973	6.9741	0.0011	6.9741	6.9741	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	6.9741	6.9751	0.001	6.9751	6.9751	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
3	6.9751	6.9761	0.001	6.9761	6.9761	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	6.9761	6.9770	0.0009	6.977	6.977	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
5	6.977	6.9807	0.0037	6.9807	6.9808	0.0001	วรรณิสา	วรเมธ		
6	6.9808	6.9843	0.0035	6.9843	6.9844	1E-04	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
7	6.9844	6.9877	0.0033	6.9877	6.9877	0	วรเมธ	วรเมธ		
8	6.9877	6.9907	0.003	6.9907	6.9907	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	6.9907	6.9936	0.0029	6.9936	6.9936	0	นพพร	นพพร		
10	6.9936	6.9944	0.0008	6.9944	6.9944	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	6.9944	6.9952	0.0008	6.9952	6.9952	0	นพพร	นพพร		
12	6.9952	6.9984	0.0032	6.9984	6.9984	0	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	6.9984	7.0016	0.0032	7.0016	7.0016	0	พัชรา	พัชรา		
14	7.0016	7.005	0.0034	7.005	7.0053	0.0003	กฤษฎดา	พัชรา		
15	7.0053	7.0087	0.0034	7.0087	7.0087	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	7.0087	7.0122	0.0035	7.0122	7.0122	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	7.0122	7.0133	0.0011	7.0133	7.0133	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	7.0133	7.0144	0.0011	7.0144	7.0144	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	7.0144	7.0181	0.0037	7.0181	7.0181	0	วรเมธ	วรเมธ		
20	7.0181	7.0219	0.0038	7.0219	7.0219	0	วีระศักดิ์	พาณิกัด		
21	7.0219	7.0255	0.0036	7.0255	7.0255	0	วรเมธ	วรเมธ		
22	7.0255	7.029	0.0035	7.029	7.029	0	พัชรา	พัชรา		
23	7.029	7.0321	0.0031	7.0321	7.0321	0	วรเมธ	พาณิกัด		
24	7.0321	7.033	0.0009	7.033	7.033	0	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	7.033	7.0339	0.0009	7.0339	7.034	0.0001	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
26	7.034	7.0374	0.0034	7.0374	7.0374	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
27	7.0374	7.0408	0.0034	7.0408	7.0409	0.0001	วรเมธ	วรเมธ		
28	7.0409	7.0441	0.0032	7.0441	7.0441	0	พาณิกัด	นพพร		
29	7.0441	7.0474	0.0033	7.0474	7.0474	0	วรเมธ	วีระศักดิ์		
30	7.0474	7.0508	0.0034	7.0508	7.0508	0	นพพร	นพพร		
31	7.0508	7.0519	0.0011	7.0519	7.0519	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			0.0782				0.0007			
			0.0789							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	4.0359	4.0366	0.0007	4.0366	4.0367	0.0001	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	4.0367	4.0374	0.0007	4.0374	4.0374	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
3	4.0374	4.0381	0.0007	4.0381	4.0381	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	4.0381	4.0388	0.0007	4.0388	4.0388	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
5	4.0388	4.0403	0.0015	4.0403	4.0403	0	วรรณิสา	วรมธ		
6	4.0403	4.0419	0.0016	4.0419	4.0419	0	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
7	4.0419	4.0434	0.0015	4.0434	4.0434	0	วรมธ	วรมธ		
8	4.0434	4.045	0.0016	4.045	4.045	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	4.045	4.0465	0.0015	4.0465	4.0465	0	นพพร	นพพร		
10	4.0465	4.0472	0.0007	4.0472	4.0472	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	4.0472	4.0479	0.0007	4.0479	4.0479	0	นพพร	นพพร		
12	4.0479	4.0494	0.0015	4.0494	4.0494	0	ณัฐนนท์	กฤษดา		
13	4.0494	4.051	0.0016	4.051	4.051	0	พัชรา	พัชรา		
14	4.051	4.0525	0.0015	4.0525	4.0526	1E-04	กฤษดา	พัชรา		
15	4.0526	4.0542	0.0016	4.0542	4.0542	0	กฤษดา	กฤษดา		
16	4.0542	4.0557	0.0015	4.0557	4.0557	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	4.0557	4.0564	0.0007	4.0564	4.0564	0	กฤษดา	กฤษดา		
18	4.0564	4.0571	0.0007	4.0571	4.0571	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	4.0571	4.0586	0.0015	4.0586	4.0586	0	วรมธ	วรมธ		
20	4.0586	4.0602	0.0016	4.0602	4.0602	0	วีระศักดิ์	พาณิกัด		
21	4.0602	4.0617	0.0015	4.0617	4.0617	0	วรมธ	วรมธ		
22	4.0617	4.0633	0.0016	4.0633	4.0633	0	พัชรา	พัชรา		
23	4.0633	4.0647	0.0014	4.0647	4.0647	0	วรมธ	พาณิกัด		
24	4.0647	4.0654	0.0007	4.0654	4.0654	0	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	4.0654	4.0661	0.0007	4.0661	4.0662	0.0001	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
26	4.0662	4.0676	0.0014	4.0676	4.0676	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
27	4.0676	4.0691	0.0015	4.0691	4.0691	0	วรมธ	วรมธ		
28	4.0691	4.0705	0.0014	4.0705	4.0705	0	พาณิกัด	นพพร		
29	4.0705	4.072	0.0015	4.072	4.072	0	วรมธ	วีระศักดิ์		
30	4.072	4.0734	0.0014	4.0734	4.0735	1E-04	นพพร	นพพร		
31	4.0735	4.0742	0.0007	4.0742	4.0742	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			0.0379				0.0004			
			0.0383							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 4 CT			มิเตอร์ Meter # 4 CT			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	คิก		
1	950872.2	950920.9	48.7	950920.9	950924.7	3.8	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	950924.7	950971.2	46.5	950971.2	950973.8	2.6	พาณิกัด	พาณิกัด		
3	950973.8	951018.7	44.9	951018.7	951021.7	3	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	951021.7	951067.4	45.7	951067.4	951069.9	2.5	พาณิกัด	พาณิกัด		
5	951069.9	951155.5	85.6	951155.5	951160.7	5.2	วรรณิสา	วรมธ		
6	951160.7	951257.6	96.9	951257.6	951264.4	6.8	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
7	951264.4	951349	84.6	951349	951351.1	2.1	วรมธ	วรมธ		
8	951351.1	951434.2	83.1	951434.2	951436.8	2.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	951436.8	951518.6	81.8	951518.6	951522.2	3.6	นพพร	นพพร		
10	951522.2	951564.4	42.2	951564.4	951567	2.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	951567	951608.6	41.6	951608.6	951610.7	2.1	นพพร	นพพร		
12	951610.7	951686.3	75.6	951686.3	951691.2	4.9	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	951691.2	951771.4	80.2	951771.4	951775.3	3.9	พัชรา	พัชรา		
14	951775.3	951863.3	88	951863.3	951866.7	3.4	กฤษฎดา	พัชรา		
15	951866.7	951950.4	83.7	951950.4	951953.2	2.8	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	951953.2	952059.8	106.6	952059.8	952063.9	4.1	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	952063.9	952108.7	44.8	952108.7	952111	2.3	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	952111	952152.2	41.2	952152.2	952154.2	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	952154.2	952253.5	99.3	952253.5	952255.7	2.2	วรมธ	วรมธ		
20	952255.7	952392.3	136.6	952392.3	952395.1	2.8	วีระศักดิ์	พาณิกัด		
21	952395.1	952522.5	127.4	952522.5	952524.8	2.3	วรมธ	วรมธ		
22	952524.8	952615.1	90.3	952615.1	952616.9	1.8	พัชรา	พัชรา		
23	952616.9	952693.7	76.8	952693.7	952696	2.3	วรมธ	พาณิกัด		
24	952696	952741.6	45.6	952741.6	952744.2	2.6	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	952744.2	952787.1	42.9	952787.1	952793.7	6.6	พาณิกัด	ณัฐนนท์		
26	952793.7	952865.8	72.1	952865.8	952868.5	2.7	พาณิกัด	พาณิกัด		
27	952868.5	952947.5	79	952947.5	952953.1	5.6	วรมธ	วรมธ		
28	952953.1	953031.7	78.6	953031.7	953033.8	2.1	พาณิกัด	นพพร		
29	953033.8	953115.8	82	953115.8	953118.4	2.6	วรมธ	วีระศักดิ์		
30	953118.4	953202.6	84.2	953202.6	953205.4	2.8	นพพร	นพพร		
31	953205.4	953247.3	41.9	953247.3	953250.2	2.9	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			2278.4							
			2378			99.6				

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			บันทึกโดย		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร		โดยหัวหน้า	
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดัก	ช่าง	
1	2555745	2555850	105	2555850	2555850	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	2555850	2555951	101	2555951	2555951	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
3	2555951	2556057	106	2556057	2556057	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	2556057	2556156	99	2556156	2556156	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
5	2556156	2556536	380	2556536	2556542	6	วรรณิสา	วรมณ		
6	2556542	2556948	406	2556948	2556948	0	พาณิภัค	ณัฐนนท์		
7	2556948	2557244	296	2557244	2557244	0	วรมณ	วรมณ		
8	2557244	2557586	342	2557586	2557586	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	2557586	2557836	250	2557836	2557836	0	นพพร	นพพร		
10	2557836	2557942	106	2557942	2557942	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	2557942	2558041	99	2558041	2558041	0	นพพร	นพพร		
12	2558041	2558309	268	2558309	2558314	5	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	2558314	2558609	295	2558609	2558609	0	พัชรา	พัชรา		
14	2558609	2558855	246	2558855	2558870	15	กฤษฎดา	พัชรา		
15	2558870	2559154	284	2559154	2559154	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	2559154	2559403	249	2559403	2559408	5	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	2559408	2559514	106	2559514	2559514	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	2559514	2559614	100	2559614	2559614	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	2559614	2559927	313	2559927	2559927	0	วรมณ	วรมณ		
20	2559927	2560291	364	2560291	2560291	0	วีระศักดิ์	พาณิภัค		
21	2560291	2560564	273	2560564	2560564	0	วรมณ	วรมณ		
22	2560564	2560889	325	2560889	2560889	0	พัชรา	พัชรา		
23	2560889	2561114	225	2561114	2561114	0	วรมณ	พาณิภัค		
24	2561114	2561219	105	2561219	2561219	0	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	2561219	2561317	98	2561317	2561325	8	พาณิภัค	ณัฐนนท์		
26	2561325	2561592	267	2561592	2561592	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
27	2561592	2561906	314	2561906	2561912	6	วรมณ	วรมณ		
28	2561912	2562163	251	2562163	2562163	0	พาณิภัค	นพพร		
29	2562163	2562460	297	2562460	2562460	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
30	2562460	2562682	222	2562682	2562682	0	นพพร	นพพร		
31	2562682	2562787	105	2562787	2562787	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			6997				45			
			7042							

วันที่	มิเตอร์ Meter # 2 PCHWP			มิเตอร์ Meter # 2 PCHWP			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	4977154	4977712	558	4977712	4977712	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	4977712	4978266	554	4978266	4978266	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
3	4978266	4978821	555	4978821	4978821	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	4978821	4979375	554	4979375	4979375	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
5	4979375	4980433	1058	4980433	4980464	31	วรรณิสา	วรมณ		
6	4980464	4981541	1077	4981541	4981541	0	พาดิณัก	ณัฐนนท์		
7	4981541	4982641	1100	4982641	4982641	0	วรมณ	วรมณ		
8	4982641	4983786	1145	4983786	4983786	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	4983786	4984962	1176	4984962	4984962	0	นพพร	นพพร		
10	4984962	4985522	560	4985522	4985522	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	4985522	4986076	554	4986076	4986076	0	นพพร	นพพร		
12	4986076	4987243	1167	4987243	4987251	8	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	4987251	4988442	1191	4988442	4988442	0	พัชรา	พัชรา		
14	4988442	4989649	1207	4989649	4989738	89	กฤษฎดา	พัชรา		
15	4989738	4990894	1156	4990894	4990894	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	4990894	4992060	1166	4992060	4992068	8	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	4992068	4992627	559	4992627	4992627	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	4992627	4993179	552	4993179	4993179	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	4993179	4994278	1099	4994278	4994278	0	วรมณ	วรมณ		
20	4994278	4995395	1117	4995395	4995395	0	วีระศักดิ์	พาดิณัก		
21	4995395	4996495	1100	4996495	4996495	0	วรมณ	วรมณ		
22	4996495	4997630	1135	4997630	4997630	0	พัชรา	พัชรา		
23	4997630	4998729	1099	4998729	4998729	0	วรมณ	พาดิณัก		
24	4998729	4999289	560	4999289	4999289	0	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	4999289	4999842	553	4999842	4999889	47	พาดิณัก	ณัฐนนท์		
26	4999889	5000943	1054	5000943	5000943	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
27	5000943	5002051	1108	5002051	5002087	36	วรมณ	วรมณ		
28	5002087	5003183	1096	5003183	5003183	0	พาดิณัก	นพพร		
29	5003183	5004316	1133	5004316	5004316	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
30	5004316	5005413	1097	5005413	5005413	0	นพพร	นพพร		
31	5005413	5005971	558	5005971	5005971	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			28598							
			28817							

วันที่	มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เช้า	ดึก		
1	16234062	16235119	1057	16235119	16235134	15	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	16235134	16236137	1003	16236137	16236144	7	พานิกัด	พานิกัด		
3	16236144	16237116	972	16237116	16237127	11	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	16237127	16238055	928	16238055	16238063	8	พานิกัด	พานิกัด		
5	16238063	16241755	3692	16241755	16241827	72	วรรณิสา	วรมธ		
6	16241827	16245357	3530	16245357	16245368	11	พานิกัด	ณัฐนนท์		
7	16245368	16248657	3289	16248657	16248665	8	วรมธ	วรมธ		
8	16248665	16251712	3047	16251712	16251722	10	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	16251722	16254570	2848	16254570	16254578	8	นพพร	นพพร		
10	16254578	16255375	797	16255375	16255384	9	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	16255384	16256203	819	16256203	16256211	8	นพพร	นพพร		
12	16256211	16259357	3146	16259357	16259368	11	ณัฐนนท์	กฤษดา		
13	16259368	16262578	3210	16262578	16262586	8	พัชรา	พัชรา		
14	16262586	16266001	3415	16266001	16266217	216	กฤษดา	พัชรา		
15	16266217	16269601	3384	16269601	16269611	10	กฤษดา	กฤษดา		
16	16269611	16273148	3537	16273148	16273159	11	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	16273159	16274237	1078	16274237	16274247	10	กฤษดา	กฤษดา		
18	16274247	16275294	1047	16275294	16275301	7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	16275301	16278984	3683	16278984	16278993	9	วรมธ	วรมธ		
20	16278993	16282759	3766	16282759	16282769	10	วีระศักดิ์	พานิกัด		
21	16282769	16286396	3627	16286396	16286404	8	วรมธ	วรมธ		
22	16286404	16289892	3488	16289892	16289898	6	พัชรา	พัชรา		
23	16289898	16292930	3032	16292930	16292940	10	วรมธ	พานิกัด		
24	16292940	16293838	898	16293838	16293847	9	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	16293847	16294739	892	16294739	16294836	97	พานิกัด	ณัฐนนท์		
26	16294836	16298223	3387	16298223	16298233	10	พานิกัด	พานิกัด		
27	16298233	16301599	3366	16301599	16301682	83	วรมธ	วรมธ		
28	16301682	16304903	3221	16304903	16304913	10	พานิกัด	นพพร		
29	16304913	16308183	3270	16308183	16308194	11	วรมธ	วีระศักดิ์		
30	16308194	16311598	3404	16311598	16311607	9	นพพร	นพพร		
31	16311607	16312665	1058	16312665	16312676	11	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			77891							
				78614						

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ SDPE.18 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.18 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	2198372	2198442	70	2198442	2198484	42	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	2198484	2198561	77	2198561	2198590	29	พาดิณัก	พาดิณัก		
3	2198590	2198667	77	2198667	2198716	49	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	2198716	2198786	70	2198786	2198815	29	พาดิณัก	พาดิณัก		
5	2198815	2199205	390	2199205	2199243	38	วรรณิสา	วรเมธ		
6	2199243	2199623	380	2199623	2199661	38	พาดิณัก	ณัฐนนท์		
7	2199661	2200063	402	2200063	2200095	32	วรเมธ	วรเมธ		
8	2200095	2200485	390	2200485	2200526	41	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	2200526	2200864	338	2200864	2200895	31	นพพร	นพพร		
10	2200895	2200981	86	2200981	2201015	34	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	2201015	2201094	79	2201094	2201122	28	นพพร	นพพร		
12	2201122	2201483	361	2201483	2201521	38	ณัฐนนท์	กฤษดา		
13	2201521	2201908	387	2201908	2201941	33	พัชรา	พัชรา		
14	2201941	2202335	394	2202335	2202373	38	กฤษดา	พัชรา		
15	2202373	2202775	402	2202775	2202819	44	กฤษดา	กฤษดา		
16	2202819	2203150	331	2203150	2203189	39	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	2203189	2203278	89	2203278	2203310	32	กฤษดา	กฤษดา		
18	2203310	2203389	79	2203389	2203418	29	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	2203418	2203796	378	2203796	2203830	34	วรเมธ	วรเมธ		
20	2203830	2204211	381	2204211	2204251	40	วีระศักดิ์	พาดิณัก		
21	2204251	2204640	389	2204640	2204673	33	วรเมธ	วรเมธ		
22	2204673	2205056	383	2205056	2205082	26	พัชรา	พัชรา		
23	2205082	2205423	341	2205423	2205460	37	วรเมธ	พาดิณัก		
24	2205460	2205546	86	2205546	2205580	34	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	2205580	2205661	81	2205661	2205703	42	พาดิณัก	ณัฐนนท์		
26	2205703	2206064	361	2206064	2206103	39	พาดิณัก	พาดิณัก		
27	2206103	2206498	395	2206498	2206537	39	วรเมธ	วรเมธ		
28	2206537	2206913	376	2206913	2206946	33	พาดิณัก	นพพร		
29	2206946	2207332	386	2207332	2207373	41	วรเมธ	วีระศักดิ์		
30	2207373	2207721	348	2207721	2207760	39	นพพร	นพพร		
31	2207760	2207837	77	2207837	2207874	37	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			8384				1118			
			9502							

ตรวจสอบโดยวิศวกร
วันที่

วันที่	มิเตอร์ SDPE.23 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.23 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	1267702	1267807	105	1267807	1267880	73	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	1267880	1267993	113	1267993	1268043	50	พานิภัค	พานิภัค		
3	1268043	1268160	117	1268160	1268247	87	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	1268247	1268341	94	1268341	1268392	51	พานิภัค	พานิภัค		
5	1268392	1268679	287	1268679	1268742	63	วรรณิสา	วรมธร		
6	1268742	1269011	269	1269011	1269066	55	พานิภัค	ณัฐนนท์		
7	1269066	1269347	281	1269347	1269393	46	วรมธร	วรมธร		
8	1269393	1269668	275	1269668	1269726	58	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	1269726	1269998	272	1269998	1270044	46	นพพร	นพพร		
10	1270044	1270157	113	1270157	1270212	55	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	1270212	1270322	110	1270322	1270369	47	นพพร	นพพร		
12	1270369	1270642	273	1270642	1270700	58	ณัฐนนท์	กฤษฎดา		
13	1270700	1270985	285	1270985	1271037	52	พัชรา	พัชรา		
14	1271037	1271344	307	1271344	1271397	53	กฤษฎดา	พัชรา		
15	1271397	1271663	266	1271663	1271727	64	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
16	1271727	1271987	260	1271987	1272051	64	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	1272051	1272178	127	1272178	1272236	58	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
18	1272236	1272351	115	1272351	1272405	54	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	1272405	1272701	296	1272701	1272756	55	วรมธร	วรมธร		
20	1272756	1273027	271	1273027	1273090	63	วีระศักดิ์	พานิภัค		
21	1273090	1273372	282	1273372	1273424	52	วรมธร	วรมธร		
22	1273424	1273703	279	1273703	1273743	40	พัชรา	พัชรา		
23	1273743	1274014	271	1274014	1274071	57	วรมธร	พานิภัค		
24	1274071	1274182	111	1274182	1274240	58	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	1274240	1274346	106	1274346	1274415	69	พานิภัค	ณัฐนนท์		
26	1274415	1274679	264	1274679	1274739	60	พานิภัค	พานิภัค		
27	1274739	1275021	282	1275021	1275080	59	วรมธร	วรมธร		
28	1275080	1275333	253	1275333	1275383	50	พานิภัค	นพพร		
29	1275383	1275629	246	1275629	1275693	64	วรมธร	วีระศักดิ์		
30	1275693	1275945	252	1275945	1276006	61	นพพร	นพพร		
31	1276006	1276112	106	1276112	1276177	65	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			6688				1787			
			8475							

วันที่	มิเตอร์ Meter # 2 CWP24			มิเตอร์ Meter # 2 CWP24			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก	ช่าง	
1	4100858.8	4101402.8	544	4101402.8	4101652.4	249.6	วรรณิสา	วรรณิสา		
2	4101652.4	4102256.4	604	4102256.4	4102314.4	58	พาดิณัก	พาดิณัก		
3	4102314.4	4102863.6	549.2	4102863.6	4103114.1	250.5	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	4103114.1	4103604	489.9	4103604	4103756	152	พาดิณัก	พาดิณัก		
5	4103756	4104376.4	620.4	4104376.4	4104520.8	144.4	วรรณิสา	วรมธร		
6	4104520.8	4105047.2	526.4	4105047.2	4105230.8	183.6	พาดิณัก	ณัฐนนท์		
7	4105230.8	4105845.6	614.8	4105845.6	4106010.8	165.2	วรมธร	วรมธร		
8	4106010.8	4106596	585.2	4106596	4106796.8	200.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
9	4106796.8	4107332.6	535.8	4107332.6	4107550.8	218.2	นพพร	นพพร		
10	4107550.8	4108150	599.2	4108150	4108345.6	195.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
11	4108345.6	4108946.4	600.8	4108946.4	4109110	163.6	นพพร	นพพร		
12	4109110	4109698.4	588.4	4109698.4	4109900	201.6	ณัฐนนท์	กฤษดา		
13	4109900	4110474.8	574.8	4110474.8	4110629.6	154.8	พัชรา	พัชรา		
14	4110629.6	4111200.4	570.8	4111200.4	4111356.8	156.4	กฤษดา	พัชรา		
15	4111356.8	4111900.4	543.6	4111900.4	4112083.6	183.2	กฤษดา	กฤษดา		
16	4112083.6	4112619.6	536	4112619.6	4112798.8	179.2	พัชรา	วีระศักดิ์		
17	4112798.8	4113348.8	550	4113348.8	4113514.8	166	กฤษดา	กฤษดา		
18	4113514.8	4114059.6	544.8	4114059.6	4114206.8	147.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
19	4114206.8	4114805.6	598.8	4114805.6	4114960.8	155.2	วรมธร	วรมธร		
20	4114960.8	4115530.8	570	4115530.8	4115726.8	196	วีระศักดิ์	พาดิณัก		
21	4115726.8	4116336.8	610	4116336.8	4116499.6	162.8	วรมธร	วรมธร		
22	4116499.6	4117119.2	619.6	4117119.2	4117253.6	134.4	พัชรา	พัชรา		
23	4117253.6	4117858.8	605.2	4117858.8	4118048	189.2	วรมธร	พาดิณัก		
24	4118048	4118632.4	584.4	4118632.4	4118830	197.6	พัชรา	ณัฐนนท์		
25	4118830	4119413.6	583.6	4119413.6	4119666.4	252.8	พาดิณัก	ณัฐนนท์		
26	4119666.4	4120172.8	506.4	4120172.8	4120374	201.2	พาดิณัก	พาดิณัก		
27	4120374	4121002	628	4121002	4121236.4	234.4	วรมธร	วรมธร		
28	4121236.4	4121811.6	575.2	4121811.6	4121991.2	179.6	พาดิณัก	นพพร		
29	4121991.2	4122592	600.8	4122592	4122810.4	218.4	วรมธร	วีระศักดิ์		
30	4122810.4	4123436	625.6	4123436	4123641.6	205.6	นพพร	นพพร		
31	4123641.6	4124218.8	577.2	4124218.8	4124436.6	217.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
รวม			17862.9							
			23577.8							

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	5521.9	5529.5	7.6	5529.5	5532.6	3.1	วรรณิสา	วรรณิสา	10.7	
2	5532.6	5543.9	11.3	5543.9	5546.4	2.5	พานิภัค	พานิภัค	13.8	
3	5546.4	5555.8	9.4	5555.8	5558.9	3.1	วรรณิสา	วรรณิสา	12.5	
4	5558.9	5570.9	12	5570.9	5573.3	2.4	พานิภัค	พานิภัค	14.4	
5	5573.3	5583	9.7	5583	5586.1	3.1	วรรณิสา	วรรณิสา	12.8	
6	5586.1	5595.8	9.7	5595.8	5598.2	2.4	พานิภัค	ณัฐนันท์	12.1	
7	5598.2	5607.2	9	5607.2	5609.5	2.3	วรรณิสา	วรรณิสา	11.3	
8	5609.5	5619.1	9.6	5619.1	5621.9	2.8	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	12.4	
9	5621.9	5629.8	7.9	5629.8	5632.4	2.6	นพพร	นพพร	10.5	
10	5632.4	5640.4	8	5640.4	5643.2	2.8	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	10.8	
11	5643.2	5655.3	12.1	5655.3	5657.9	2.6	นพพร	นพพร	14.7	
12	5657.9	5666.4	8.5	5666.4	5668.9	2.5	ณัฐนันท์	กฤษฎา	11	
13	5668.9	5677.7	8.8	5677.7	5680.2	2.5	พัชรา	พัชรา	11.3	
14	5680.2	5690	9.8	5690	5692.5	2.5	กฤษฎา	พัชรา	12.3	
15	5692.5	5697.6	5.1	5697.6	5697.6	0	กฤษฎา	กฤษฎา	5.1	
16	5697.6	5697.7	0.1	5697.7	5697.7	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0.1	
17	5697.7	5706.5	8.8	5706.5	5706.5	0	กฤษฎา	กฤษฎา	8.8	
18	5706.5	5716.7	10.2	5716.7	5719.3	2.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	12.8	
19	5719.3	5729.5	10.2	5729.5	5731.7	2.2	วรรณิสา	วรรณิสา	12.4	
20	5731.7	5741.1	9.4	5741.1	5743.6	2.5	วีระศักดิ์	พานิภัค	11.9	
21	5743.6	5752.1	8.5	5752.1	5754.7	2.6	วรรณิสา	วรรณิสา	11.1	
22	5754.7	5764.6	9.9	5764.6	5767.4	2.8	พัชรา	พัชรา	12.7	
23	5767.4	5774.7	7.3	5774.7	5774.7	0	วรรณิสา	พานิภัค	7.3	
24	5774.7	5786.8	12.1	5786.8	5790.1	3.3	พัชรา	ณัฐนันท์	15.4	
25	5790.1	5800.9	10.8	5800.9	5804.2	3.3	พานิภัค	ณัฐนันท์	14.1	
26	5804.2	5813.4	9.2	5813.4	5816.1	2.7	พานิภัค	พานิภัค	11.9	
27	5816.1	5826.4	10.3	5826.4	5829.8	3.4	วรรณิสา	วรรณิสา	13.7	
28	5829.8	5837.4	7.6	5837.4	5837.4	0	พานิภัค	นพพร	7.6	
29	5837.4	5844	6.6	5844	5844	0	วรรณิสา	วีระศักดิ์	6.6	
30	5844	5847.8	3.8	5847.8	5847.8	0	นพพร	นพพร	3.8	
31	5847.8	5856.8	9	5856.8	5859.9	3.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	12.1	
	รวม		272.3			65.7			338.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	165393	165573	180	165573	165633	60	วรรณิสา	วรรณิสา	240	
2	165633	165799	166	165799	165851	52	พาณิกัด	พาณิกัด	218	
3	165851	165994	143	165994	166013	19	วรรณิสา	วรรณิสา	162	
4	166013	166144	131	166144	166174	30	พาณิกัด	พาณิกัด	161	
5	166174	166305	131	166305	166339	34	วรรณิสา	วรรณิสา	165	
6	166339	166453	114	166453	166483	30	พาณิกัด	ณัฐนนท์	144	
7	166483	166628	145	166628	166673	45	วรรณิสา	วรรณิสา	190	
8	166673	166801	128	166801	166841	40	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	168	
9	166841	167006	165	167006	167044	38	นพพร	นพพร	203	
10	167044	167189	145	167189	167240	51	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	196	
11	167240	167409	169	167409	167446	37	นพพร	นพพร	206	
12	167446	167573	127	167573	167605	32	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	159	
13	167605	167746	141	167746	167803	57	พัชรา	พัชรา	198	
14	167803	167974	171	167974	168010	36	กฤษฎดา	พัชรา	207	
15	168010	168178	168	168178	168207	29	กฤษฎดา	กฤษฎดา	197	
16	168207	168375	168	168375	168440	65	พัชรา	วีระศักดิ์	233	
17	168440	168604	164	168604	168646	42	กฤษฎดา	กฤษฎดา	206	
18	168646	168817	171	168817	168854	37	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	208	
19	168854	169031	177	169031	169053	22	วรรณิสา	วรรณิสา	199	
20	169053	169222	169	169222	169255	33	วีระศักดิ์	พาณิกัด	202	
21	169255	169435	180	169435	169483	48	วรรณิสา	วรรณิสา	228	
22	169483	169655	172	169655	169685	30	พัชรา	พัชรา	202	
23	169685	169853	168	169853	169918	65	วรรณิสา	พาณิกัด	233	
24	169918	170057	139	170057	170117	60	พัชรา	ณัฐนนท์	199	
25	170117	170274	157	170274	170323	49	พาณิกัด	ณัฐนนท์	206	
26	170323	170470	147	170470	170506	36	พาณิกัด	พาณิกัด	183	
27	170506	170688	182	170688	170723	35	วรรณิสา	วรรณิสา	217	
28	170723	170893	170	170893	170921	28	พาณิกัด	นพพร	198	
29	170921	171092	171	171092	171123	31	วรรณิสา	วีระศักดิ์	202	
30	171123	171290	167	171290	171356	66	นพพร	นพพร	233	
31	171356	171507	151	171507	171567	60	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	211	
รวม			4877.0			1297.0			6174.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	110470	110535	65	110535	110541	6	วรรณิสา	วรรณิสา	71	
2	110541	110586	45	110586	110591	5	พานิกัด	พานิกัด	50	
3	110591	110661	70	110661	110668	7	วรรณิสา	วรรณิสา	77	
4	110668	110763	95	110763	110768	5	พานิกัด	พานิกัด	100	
5	110768	110921	153	110921	110927	6	วรรณิสา	วรรณิสา	159	
6	110927	111104	177	111104	111109	5	พานิกัด	ณัฐนันท์	182	
7	111109	111270	161	111270	111296	26	วรรณิสา	วรรณิสา	187	
8	111296	111481	185	111481	111490	9	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	194	
9	111490	111618	128	111618	111643	25	นพพร	นพพร	153	
10	111643	111721	78	111721	111725	4	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	82	
11	111725	111798	73	111798	111802	4	นพพร	นพพร	77	
12	111802	111951	149	111951	111958	7	ณัฐนันท์	กฤษฎดา	156	
13	111958	112110	152	112110	112137	27	พัชรา	พัชรา	179	
14	112137	112294	157	112294	112321	27	กฤษฎดา	พัชรา	184	
15	112321	112456	135	112456	112487	31	กฤษฎดา	กฤษฎดา	166	
16	112487	112635	148	112635	112641	6	พัชรา	วีระศักดิ์	154	
17	112641	112710	69	112710	112713	3	กฤษฎดา	กฤษฎดา	72	
18	112713	112787	74	112787	112794	7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	81	
19	112794	112952	158	112952	112959	7	วรรณิสา	วรรณิสา	165	
20	112959	113111	152	113111	113118	7	วีระศักดิ์	พานิกัด	159	
21	113118	113295	177	113295	113306	11	วรรณิสา	วรรณิสา	188	
22	113306	113466	160	113466	113500	34	พัชรา	พัชรา	194	
23	113500	113630	130	113630	113635	5	วรรณิสา	พานิกัด	135	
24	113635	113709	74	113709	113733	24	พัชรา	ณัฐนันท์	98	
25	113733	113814	81	113814	113820	6	พานิกัด	ณัฐนันท์	87	
26	113820	113978	158	113978	113985	7	พานิกัด	พานิกัด	165	
27	113985	114144	159	114144	114157	13	วรรณิสา	วรรณิสา	172	
28	114157	114326	169	114326	114337	11	พานิกัด	นพพร	180	
29	114337	114555	218	114555	114561	6	วรรณิสา	วีระศักดิ์	224	
30	114561	114686	125	114686	114691	5	นพพร	นพพร	130	
31	114691	114763	72	114763	114763	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	72	
รวม			3947.0			346.0			4293.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ
ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก	
1	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
2	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
3	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
4	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
5	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
6	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	ณัฐนันท์	
7	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
8	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
9	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
10	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
11	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
12	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	กฤษดา	
13	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
14	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษดา	พัชรา	
15	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษดา	กฤษดา	
16	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	วีระศักดิ์	
17	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษดา	กฤษดา	
18	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
19	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
20	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	พานิภัค	
21	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
23	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	พานิภัค	
24	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	ณัฐนันท์	
25	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	ณัฐนันท์	
26	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
27	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
28	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	นพพร	
29	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วีระศักดิ์	
30	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
31	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
	รวม		0.0			0.0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
2	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
3	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
4	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
5	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิศา	วรมเมธ	0	
6	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาดิณัก	ณัฐนนท์	0	
7	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมเมธ	วรมเมธ	0	
8	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
9	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
10	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
11	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
12	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	0	
13	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
14	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎดา	พัชรา	0	
15	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
16	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0	
17	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
18	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
19	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมเมธ	วรมเมธ	0	
20	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	พาดิณัก	0	
21	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมเมธ	วรมเมธ	0	
22	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
23	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมเมธ	พาดิณัก	0	
24	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	ณัฐนนท์	0	
25	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาดิณัก	ณัฐนนท์	0	
26	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
27	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมเมธ	วรมเมธ	0	
28	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาดิณัก	นพพร	0	
29	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมเมธ	วีระศักดิ์	0	
30	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
31	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
	รวม		0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1

Date	กะเช้า		SUM 1		กะดึก		SUM 2		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	กะเช้า	กะดึก	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	ณัฐนนท์	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	พัชรา	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	วีระศักดิ์	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	พานิกัด	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	พานิกัด	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	ณัฐนนท์	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	ณัฐนนท์	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	นพพร	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วีระศักดิ์	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
รวม			0	0			0	0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ								
ค่าเฉลี่ยวันหยุด								
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1								
Date	กะเช้า	SUM	กะดึก	SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		Sum	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	kWh.	3	kWh.	4	กะเช้า	กะดึก		
1	27570.6	0	27570.6	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
2	27570.6	0	27570.6	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
3	27570.6	0	27570.6	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
4	27570.6	0	27570.6	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
5	27570.6	4.2	27574.8	0	วรรณิสา	วรมณ	4.2	
6	27574.8	4.1	27578.9	0	พาณิภัค	ณัฐนนท์	4.1	
7	27578.9	4.7	27583.6	0	วรมณ	วรมณ	4.7	
8	27583.6	3.4	27587	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3.4	
9	27587	2.5	27589.5	0	นพพร	นพพร	2.5	
10	27589.5	0	27589.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
11	27589.5	0	27589.5	0	นพพร	นพพร	0	
12	27589.5	0	27589.5	0	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	0	
13	27589.5	0	27589.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
14	27589.5	3.8	27593.3	0	กฤษฎดา	พัชรา	3.8	
15	27593.3	7.7	27601	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	7.7	
16	27601	1.1	27602.1	0	พัชรา	วีระศักดิ์	1.1	
17	27602.1	0	27602.1	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
18	27602.1	0	27602.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
19	27602.1	4.2	27606.3	0	วรมณ	วรมณ	4.2	
20	27606.3	4.7	27611	0	วีระศักดิ์	พาณิภัค	4.7	
21	27611	3.8	27614.8	0	วรมณ	วรมณ	3.8	
22	27614.8	3.2	27618	0	พัชรา	พัชรา	3.2	
23	27618	2.4	27620.4	0	วรมณ	พาณิภัค	2.4	
24	27620.4	0	27620.4	0	พัชรา	ณัฐนนท์	0	
25	27620.4	0	27620.4	0	พาณิภัค	ณัฐนนท์	0	
26	27620.4	2.8	27623.2	0	พาณิภัค	พาณิภัค	2.8	
27	27623.2	3	27626.2	0	วรมณ	วรมณ	3	
28	27626.2	3.2	27629.4	0	พาณิภัค	นพพร	3.2	
29	27629.4	2.4	27631.8	0	วรมณ	วีระศักดิ์	2.4	
30	27631.8	0	27631.8	0	นพพร	นพพร	0	
31	27631.8	0	27631.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
	รวม	61.2		0			61.2	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	5282.781	5282.993	0.212	5282.993	5283.016	0.023	วรรณิสา	วรรณิสา	0.235	
2	5283.016	5283.173	0.157	5283.173	5283.18	0.007	พาณิภัค	พาณิภัค	0.164	
3	5283.18	5283.331	0.151	5283.331	5283.366	0.035	วรรณิสา	วรรณิสา	0.186	
4	5283.366	5283.543	0.177	5283.543	5283.548	0.005	พาณิภัค	พาณิภัค	0.182	
5	5283.548	5283.794	0.246	5283.794	5283.822	0.028	วรรณิสา	วรรณิสา	0.274	
6	5283.822	5284.075	0.253	5284.075	5284.085	0.01	พาณิภัค	ณัฐนนท์	0.263	
7	5284.085	5284.309	0.224	5284.309	5284.315	0.006	วรรณิสา	วรรณิสา	0.23	
8	5284.315	5284.52	0.205	5284.52	5284.537	0.017	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.222	
9	5284.537	5284.752	0.215	5284.752	5284.77	0.018	นพพร	นพพร	0.233	
10	5284.77	5284.935	0.165	5284.935	5284.94	0.005	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.17	
11	5284.94	5285.082	0.142	5285.082	5285.086	0.004	นพพร	นพพร	0.146	
12	5285.086	5285.401	0.315	5285.401	5285.42	0.019	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	0.334	
13	5285.42	5285.639	0.219	5285.639	5285.652	0.013	พัชรา	พัชรา	0.232	
14	5285.652	5285.852	0.2	5285.852	5285.871	0.019	กฤษฎดา	พัชรา	0.219	
15	5285.871	5286.057	0.186	5286.057	5286.062	0.005	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.191	
16	5286.062	5286.279	0.217	5286.279	5286.294	0.015	พัชรา	วีระศักดิ์	0.232	
17	5286.294	5286.456	0.162	5286.456	5286.469	0.013	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.175	
18	5286.469	5286.605	0.136	5286.605	5286.611	0.006	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.142	
19	5286.611	5286.888	0.277	5286.888	5286.889	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา	0.278	
20	5286.889	5287.131	0.242	5287.131	5287.146	0.015	วีระศักดิ์	พาณิภัค	0.257	
21	5287.146	5287.356	0.21	5287.356	5287.381	0.025	วรรณิสา	วรรณิสา	0.235	
22	5287.381	5287.644	0.263	5287.644	5287.651	0.007	พัชรา	พัชรา	0.27	
23	5287.651	5287.899	0.248	5287.899	5287.912	0.013	วรรณิสา	พาณิภัค	0.261	
24	5287.912	5288.081	0.169	5288.081	5288.092	0.011	พัชรา	ณัฐนนท์	0.18	
25	5288.092	5288.212	0.12	5288.212	5288.225	0.013	พาณิภัค	ณัฐนนท์	0.133	
26	5288.225	5288.481	0.256	5288.481	5288.488	0.007	พาณิภัค	พาณิภัค	0.263	
27	5288.488	5288.667	0.179	5288.667	5288.681	0.014	วรรณิสา	วรรณิสา	0.193	
28	5288.681	5288.895	0.214	5288.895	5288.9	0.005	พาณิภัค	นพพร	0.219	
29	5288.9	5289.091	0.191	5289.091	5289.102	0.011	วรรณิสา	วีระศักดิ์	0.202	
30	5289.102	5289.296	0.194	5289.296	5289.302	0.006	นพพร	นพพร	0.2	
31	5289.302	5289.458	0.156	5289.458	5289.463	0.005	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.161	
	รวม		6.3			0.4			6.7	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	551793.086	552040.11	247.024	552040.11	552111.11	71	วรรณิสรา	วรรณิสรา	318.024	
2	552111.11	552328.426	217.316	552328.426	552388.96	60.534	พาณิกัด	พาณิกัด	277.85	
3	552388.96	552603.932	214.972	552603.932	552632.963	29.031	วรรณิสรา	วรรณิสรา	244.003	
4	552632.963	552864.213	231.25	552864.213	552899.992	35.779	พาณิกัด	พาณิกัด	267.029	
5	552899.992	553191.132	291.14	553191.132	553233.383	42.251	วรรณิสรา	วรเมธ	333.391	
6	553233.383	553532.747	299.364	553532.747	553569.701	36.954	พาณิกัด	ณัฐนนท์	336.318	
7	553569.701	553878.676	308.975	553878.676	553957.138	78.462	วรเมธ	วรเมธ	387.437	
8	553957.138	554281.249	324.111	554281.249	554328.242	46.993	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	371.104	
9	554328.242	554629.447	301.205	554629.447	554694.293	64.846	นพพร	นพพร	366.051	
10	554694.293	554924.485	230.192	554924.485	554979.433	54.948	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	285.14	
11	554979.433	555227.332	247.899	555227.332	555270.607	43.275	นพพร	นพพร	291.174	
12	555270.607	555554.4	283.793	555554.4	555593.973	39.573	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	323.366	
13	555593.973	555895.887	301.914	555895.887	555981.035	85.148	พัชรา	พัชรา	387.062	
14	555981.035	556318.694	337.659	556318.694	556383.556	64.862	กฤษฎดา	พัชรา	402.521	
15	556383.556	556693.153	309.597	556693.153	556754.862	61.709	กฤษฎดา	กฤษฎดา	371.306	
16	556754.862	557081.545	326.683	557081.545	557151.228	69.683	พัชรา	วีระศักดิ์	396.366	
17	557151.228	557390.563	239.335	557390.563	557436.341	45.778	กฤษฎดา	กฤษฎดา	285.113	
18	557436.341	557687.692	251.351	557687.692	557732.393	44.701	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	296.052	
19	557732.393	558072.918	340.525	558072.918	558106.771	33.853	วรเมธ	วรเมธ	374.378	
20	558106.771	558434.119	327.348	558434.119	558477.433	43.314	วีระศักดิ์	พาณิกัด	370.662	
21	558477.433	558838.475	361.042	558838.475	558904.572	66.097	วรเมธ	วรเมธ	427.139	
22	558904.572	559244.33	339.758	559244.33	559310.374	66.044	พัชรา	พัชรา	405.802	
23	559310.374	559615.422	305.048	559615.422	559686.851	71.429	วรเมธ	พาณิกัด	376.477	
24	559686.851	559906.066	219.215	559906.066	559992.479	86.413	พัชรา	ณัฐนนท์	305.628	
25	559992.479	560236.038	243.559	560236.038	560293.219	57.181	พาณิกัด	ณัฐนนท์	300.74	
26	560293.219	560601.623	308.404	560601.623	560650.797	49.174	พาณิกัด	พาณิกัด	357.578	
27	560650.797	560995.311	344.514	560995.311	561049.903	54.592	วรเมธ	วรเมธ	399.106	
28	561049.903	561394.219	344.316	561394.219	561435.973	41.754	พาณิกัด	นพพร	386.07	
29	561435.973	561835.31	399.337	561835.31	561872.722	37.412	วรเมธ	วีระศักดิ์	436.749	
30	561872.722	562173.603	300.881	562173.603	562246.339	72.736	นพพร	นพพร	373.617	
31	562246.339	562473.028	226.689	562473.028	562538.75	65.722	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	292.411	
	รวม		9024.4			1721.2			10745.7	

Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ กี๊อกน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
2	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
3	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
4	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
5	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
6	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	ณัฐนนท์	0	
7	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
8	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
9	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
10	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
11	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
12	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	กฤษฎา	0	
13	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
14	135	135	0	135	135	0	กฤษฎา	พัชรา	0	
15	135	135	0	135	135	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
16	135	135	0	135	135	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0	
17	135	135	0	135	135	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
18	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
19	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
20	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	พาดิณัก	0	
21	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
22	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
23	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	พาดิณัก	0	
24	135	135	0	135	135	0	พัชรา	ณัฐนนท์	0	
25	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	ณัฐนนท์	0	
26	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
27	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
28	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	นพพร	0	
29	135	135	0	135	135	0	วรรณิศา	วีระศักดิ์	0	
30	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
31	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รตน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบ โดย
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	19875.6	19876.4	0.8	19876.4	19876.4	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0.8	
2	19876.4	19877.2	0.8	19877.2	19877.2	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0.8	
3	19877.2	19888.5	11.3	19888.5	19888.5	0	วรรณิศา	วรรณิศา	11.3	
4	19888.5	19891	2.5	19891	19891	0	พาณิกัด	พาณิกัด	2.5	
5	19891	19896.1	5.1	19896.1	19896.1	0	วรรณิศา	วรมณ	5.1	
6	19896.1	19897	0.9	19897	19897	0	พาณิกัด	ณัฐนนท์	0.9	
7	19897	19903.7	6.7	19903.7	19903.7	0	วรมณ	วรมณ	6.7	
8	19903.7	19909.7	6	19909.7	19910.5	0.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	6.8	
9	19910.5	19910.6	0.1	19910.6	19910.6	0	นพพร	นพพร	0.1	
10	19910.6	19923.7	13.1	19923.7	19924.4	0.7	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	13.8	
11	19924.4	19926.1	1.7	19926.1	19926.2	0.1	นพพร	นพพร	1.8	
12	19926.2	19927	0.8	19927	19927	0	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	0.8	
13	19927	19928.8	1.8	19928.8	19928.8	0	พัชรา	พัชรา	1.8	
14	19928.8	19929.7	0.9	19929.7	19929.7	0	กฤษฎดา	พัชรา	0.9	
15	19929.7	19935.4	5.7	19935.4	19935.4	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	5.7	
16	19935.4	19941.3	5.9	19941.3	19941.3	0	พัชรา	วีระศักดิ์	5.9	
17	19941.3	19943.1	1.8	19943.1	19943.1	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	1.8	
18	19943.1	19943.9	0.8	19943.9	19943.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.8	
19	19943.9	19950.2	6.3	19950.2	19950.2	0	วรมณ	วรมณ	6.3	
20	19950.2	19951.1	0.9	19951.1	19951.1	0	วีระศักดิ์	พาณิกัด	0.9	
21	19951.1	19956.5	5.4	19956.5	19956.5	0	วรมณ	วรมณ	5.4	
22	19956.5	19957.3	0.8	19957.3	19957.3	0	พัชรา	พัชรา	0.8	
23	19957.3	19962.6	5.3	19962.6	19962.6	0	วรมณ	พาณิกัด	5.3	
24	19962.6	19963.4	0.8	19963.4	19963.4	0	พัชรา	ณัฐนนท์	0.8	
25	19963.4	19965.4	2	19965.4	19965.4	0	พาณิกัด	ณัฐนนท์	2	
26	19965.4	19971.5	6.1	19971.5	19971.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	6.1	
27	19971.5	19975.9	4.4	19975.9	19975.9	0	วรมณ	วรมณ	4.4	
28	19975.9	19976.7	0.8	19976.7	19976.8	0.1	พาณิกัด	นพพร	0.9	
29	19976.8	19977.6	0.8	19977.6	19978.4	0.8	วรมณ	วีระศักดิ์	1.6	
30	19978.4	19980.3	1.9	19980.3	19980.4	0.1	นพพร	นพพร	2	
31	19980.4	19984.7	4.3	19984.7	19985.4	0.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5	
	รวม		106.5			3.3			109.8	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	2132	2138	6	2138	2139	1	วรรณิสา	วรรณิสา	7	
2	2139	2146	7	2146	2148	2	พานิภัค	พานิภัค	9	
3	2148	2154	6	2154	2156	2	วรรณิสา	วรรณิสา	8	
4	2156	2161	5	2161	2163	2	พานิภัค	พานิภัค	7	
5	2163	2169	6	2169	2171	2	วรรณิสา	วรรณิสา	8	
6	2171	2175	4	2175	2177	2	พานิภัค	ณัฐนนท์	6	
7	2177	2181	4	2181	2182	1	วรรณิสา	วรรณิสา	5	
8	2182	2188	6	2188	2190	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	8	
9	2190	2194	4	2194	2195	1	นพพร	นพพร	5	
10	2195	2200	5	2200	2201	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	6	
11	2201	2207	6	2207	2207	0	นพพร	นพพร	6	
12	2207	2212	5	2212	2213	1	ณัฐนนท์	กฤษฎา	6	
13	2213	2221	8	2221	2223	2	พัชรา	พัชรา	10	
14	2223	2227	4	2227	2229	2	กฤษฎา	พัชรา	6	
15	2229	2233	4	2233	2236	3	กฤษฎา	กฤษฎา	7	
16	2236	2240	4	2240	2241	1	พัชรา	วีระศักดิ์	5	
17	2241	2245	4	2245	2246	1	กฤษฎา	กฤษฎา	5	
18	2246	2251	5	2251	2252	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	6	
19	2252	2256	4	2256	2257	1	วรรณิสา	วรรณิสา	5	
20	2257	2261	4	2261	2263	2	วีระศักดิ์	พานิภัค	6	
21	2263	2265	2	2265	2267	2	วรรณิสา	วรรณิสา	4	
22	2267	2272	5	2272	2274	2	พัชรา	พัชรา	7	
23	2274	2278	4	2278	2280	2	วรรณิสา	พานิภัค	6	
24	2280	2285	5	2285	2287	2	พัชรา	ณัฐนนท์	7	
25	2287	2292	5	2292	2294	2	พานิภัค	ณัฐนนท์	7	
26	2294	2297	3	2297	2299	2	พานิภัค	พานิภัค	5	
27	2299	2304	5	2304	2305	1	วรรณิสา	วรรณิสา	6	
28	2305	2310	5	2310	2313	3	พานิภัค	นพพร	8	
29	2313	2317	4	2317	2318	1	วรรณิสา	วีระศักดิ์	5	
30	2318	2322	4	2322	2324	2	นพพร	นพพร	6	
31	2324	2328	4	2328	2329	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5	
รวม			147.0			50.0			197.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	213127.7	213141.2	13.5	213141.2	213141.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	13.5	
2	213141.2	213156.9	15.7	213156.9	213156.9	0	พาณิกัด	พาณิกัด	15.7	
3	213156.9	213170.5	13.6	213170.5	213170.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	13.6	
4	213170.5	213183	12.5	213183	213183.2	0.2	พาณิกัด	พาณิกัด	12.7	
5	213183.2	213223.1	39.9	213223.1	213223.7	0.6	วรรณิสา	วรรณิสา	40.5	
6	213223.7	213279.9	56.2	213279.9	213286	6.1	พาณิกัด	ณัฐนนท์	62.3	
7	213286	213321.8	35.8	213321.8	213321.9	0.1	วรรณิสา	วรรณิสา	35.9	
8	213321.9	213364	42.1	213364	213364.1	0.1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	42.2	
9	213364.1	213408.1	44	213408.1	213412.7	4.6	นพพร	นพพร	48.6	
10	213412.7	213427.1	14.4	213427.1	213427.1	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	14.4	
11	213427.1	213439.1	12	213439.1	213439.2	0.1	นพพร	นพพร	12.1	
12	213439.2	213473.5	34.3	213473.5	213478.6	5.1	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	39.4	
13	213478.6	213519	40.4	213519	213525.1	6.1	พัชรา	พัชรา	46.5	
14	213525.1	213574.2	49.1	213574.2	213578.3	4.1	กฤษฎดา	พัชรา	53.2	
15	213578.3	213613.5	35.2	213613.5	213613.6	0.1	กฤษฎดา	กฤษฎดา	35.3	
16	213613.6	213658.9	45.3	213658.9	213662.1	3.2	พัชรา	วีระศักดิ์	48.5	
17	213662.1	213681.5	19.4	213681.5	213681.5	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	19.4	
18	213681.5	213695	13.5	213695	213695	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	13.5	
19	213695	213731.7	36.7	213731.7	213732	0.3	วรรณิสา	วรรณิสา	37	
20	213732	213781.2	49.2	213781.2	213781.4	0.2	วีระศักดิ์	พาณิกัด	49.4	
21	213781.4	213830.7	49.3	213830.7	213830.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	49.3	
22	213830.7	213856.6	25.9	213856.6	213856.7	0.1	พัชรา	พัชรา	26	
23	213856.7	213896.1	39.4	213896.1	213896.1	0	วรรณิสา	พาณิกัด	39.4	
24	213896.1	213920.2	24.1	213920.2	213920.4	0.2	พัชรา	ณัฐนนท์	24.3	
25	213920.4	213934.1	13.7	213934.1	213935.7	1.6	พาณิกัด	ณัฐนนท์	15.3	
26	213935.7	213972	36.3	213972	213972.5	0.5	พาณิกัด	พาณิกัด	36.8	
27	213972.5	214015.2	42.7	214015.2	214016.2	1	วรรณิสา	วรรณิสา	43.7	
28	214016.2	214062.3	46.1	214062.3	214062.5	0.2	พาณิกัด	นพพร	46.3	
29	214062.5	214096.1	33.6	214096.1	214096.1	0	วรรณิสา	วีระศักดิ์	33.6	
30	214096.1	214131.1	35	214131.1	214131.8	0.7	นพพร	นพพร	35.7	
31	214131.8	214144.9	13.1	214144.9	214145	0.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	13.2	
รวม			982.0			35.3			1017.3	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	228959	228989.2	30.2	228989.2	228991.2	2	วรรณิสา	วรรณิสา	32.2	
2	228991.2	229012.7	21.5	229012.7	229014.8	2.1	พาณิกัด	พาณิกัด	23.6	
3	229014.8	229033.9	19.1	229033.9	229035.9	2	วรรณิสา	วรรณิสา	21.1	
4	229035.9	229054.9	19	229054.9	229057	2.1	พาณิกัด	พาณิกัด	21.1	
5	229057	229101.2	44.2	229101.2	229103.3	2.1	วรรณิสา	วรรณิสา	46.3	
6	229103.3	229164.2	60.9	229164.2	229172.6	8.4	พาณิกัด	ณัฐนนท์	69.3	
7	229172.6	229211.6	39	229211.6	229213.8	2.2	วรรณิสา	วรรณิสา	41.2	
8	229213.8	229270.5	56.7	229270.5	229272.6	2.1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	58.8	
9	229272.6	229320.7	48.1	229320.7	229327	6.3	นพพร	นพพร	54.4	
10	229327	229347.9	20.9	229347.9	229347.9	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	20.9	
11	229347.9	229366.5	18.6	229366.5	229366.5	0	นพพร	นพพร	18.6	
12	229366.5	229405.2	38.7	229405.2	229411.5	6.3	ณัฐนนท์	กฤษฎา	45	
13	229411.5	229460.4	48.9	229460.4	229468.7	8.3	พัชรา	พัชรา	57.2	
14	229468.7	229520.3	51.6	229520.3	229526.7	6.4	กฤษฎา	พัชรา	58	
15	229526.7	229576.3	49.6	229576.3	229578.4	2.1	กฤษฎา	กฤษฎา	51.7	
16	229578.4	229628.7	50.3	229628.7	229632.8	4.1	พัชรา	วีระศักดิ์	54.4	
17	229632.8	229656.3	23.5	229656.3	229658.4	2.1	กฤษฎา	กฤษฎา	25.6	
18	229658.4	229675.3	16.9	229675.3	229677.4	2.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	19	
19	229677.4	229718.5	41.1	229718.5	229720.7	2.2	วรรณิสา	วรรณิสา	43.3	
20	229720.7	229771.3	50.6	229771.3	229773.4	2.1	วีระศักดิ์	พาณิกัด	52.7	
21	229773.4	229823.9	50.5	229823.9	229823.9	0	วรรณิสา	วรรณิสา	50.5	
22	229823.9	229897	73.1	229897	229899	2	พัชรา	พัชรา	75.1	
23	229899	229942.3	43.3	229942.3	229944.4	2.1	วรรณิสา	พาณิกัด	45.4	
24	229944.4	229974.3	29.9	229974.3	229976.3	2	พัชรา	ณัฐนนท์	31.9	
25	229976.3	229997.2	20.9	229997.2	229999.4	2.2	พาณิกัด	ณัฐนนท์	23.1	
26	229999.4	230040.4	41	230040.4	230042.4	2	พาณิกัด	พาณิกัด	43	
27	230042.4	230090.4	48	230090.4	230093.4	3	วรรณิสา	วรรณิสา	51	
28	230093.4	230145.1	51.7	230145.1	230147.2	2.1	พาณิกัด	นพพร	53.8	
29	230147.2	230245.1	97.9	230245.1	230245.1	0	วรรณิสา	วีระศักดิ์	97.9	
30	230245.1	230285.4	40.3	230285.4	230287.4	2	นพพร	นพพร	42.3	
31	230287.4	230306	18.6	230306	230308.1	2.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	20.7	
	รวม		1264.6			84.5			1349.1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year : January 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	322584.4	322607	22.6	322607	322610	3	วรรณิศา	วรรณิศา	25.6	
2	322610	322633.4	23.4	322633.4	322636	2.6	พาณิภัค	พาณิภัค	26	
3	322636	322662.9	26.9	322662.9	322665.1	2.2	วรรณิศา	วรรณิศา	29.1	
4	322665.1	322691.6	26.5	322691.6	322692.7	1.1	พาณิภัค	พาณิภัค	27.6	
5	322692.7	322775.7	83	322775.7	322780.1	4.4	วรรณิศา	วรมณ	87.4	
6	322780.1	322860.2	80.1	322860.2	322862.7	2.5	พาณิภัค	ณัฐนนท์	82.6	
7	322862.7	322951.2	88.5	322951.2	322954.6	3.4	วรมณ	วรมณ	91.9	
8	322954.6	323065.4	110.8	323065.4	323071.6	6.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	117	
9	323071.6	323130.9	59.3	323130.9	323134.3	3.4	นพพร	นพพร	62.7	
10	323134.3	323189.5	55.2	323189.5	323192.3	2.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	58	
11	323192.3	323217.6	25.3	323217.6	323219.7	2.1	นพพร	นพพร	27.4	
12	323219.7	323300.3	80.6	323300.3	323304.6	4.3	ณัฐนนท์	กฤษฎดา	84.9	
13	323304.6	323388.2	83.6	323388.2	323393	4.8	พัชรา	พัชรา	88.4	
14	323393	323480.7	87.7	323480.7	323484.9	4.2	กฤษฎดา	พัชรา	91.9	
15	323484.9	323548.5	63.6	323548.5	323551.4	2.9	กฤษฎดา	กฤษฎดา	66.5	
16	323551.4	323634.7	83.3	323634.7	323638.1	3.4	พัชรา	วีระศักดิ์	86.7	
17	323638.1	323669.7	31.6	323669.7	323671	1.3	กฤษฎดา	กฤษฎดา	32.9	
18	323671	323694.4	23.4	323694.4	323696.9	2.5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	25.9	
19	323696.9	323781.6	84.7	323781.6	323785.1	3.5	วรมณ	วรมณ	88.2	
20	323785.1	323870.2	85.1	323870.2	323874.3	4.1	วีระศักดิ์	พาณิภัค	89.2	
21	323874.3	323960.9	86.6	323960.9	323964.9	4	วรมณ	วรมณ	90.6	
22	323964.9	324048.3	83.4	324048.3	324052.9	4.6	พัชรา	พัชรา	88	
23	324052.9	324113.6	60.7	324113.6	324116.5	2.9	วรมณ	พาณิภัค	63.6	
24	324116.5	324146.1	29.6	324146.1	324169.1	23	พัชรา	ณัฐนนท์	52.6	
25	324169.1	324194.2	25.1	324194.2	324197.8	3.6	พาณิภัค	ณัฐนนท์	28.7	
26	324197.8	324280.3	82.5	324280.3	324284.5	4.2	พาณิภัค	พาณิภัค	86.7	
27	324284.5	324371.6	87.1	324371.6	324376.6	5	วรมณ	วรมณ	92.1	
28	324376.6	324461.7	85.1	324461.7	324465.7	4	พาณิภัค	นพพร	89.1	
29	324465.7	324550.5	84.8	324550.5	324554.4	3.9	วรมณ	วีระศักดิ์	88.7	
30	324554.4	324611.8	57.4	324611.8	324614.8	3	นพพร	นพพร	60.4	
31	324614.8	324641.5	26.7	324641.5	324643.5	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	28.7	
	รวม		1934.2			124.9			2059.1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Location/Equipment: RMU room/MEA Meter

Month/Year: February 2026

วันที่	MEA # 1 (Meter SUM)				MEA # 2 (Meter Hotel)				# 1 - # 2 (Office)		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00 - 22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตึก	
1	13162	21	13183	5	28878.021	13.018	28891.039	3.44	7.982	1.56	นพพร	นพพร	
2	13188	28	13216	6	28894.479	11.844	28906.323	3.398	16.156	2.602	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
3	13222	30	13252	6	28909.721	13.179	28922.9	3.519	16.821	2.481	พัชรา	พัชรา	
4	13258	30	13288	6	28926.419	13.177	28939.596	3.506	16.823	2.494	วีระศักดิ์	พัชรา	
5	13294	29	13323	6	28943.102	12.813	28955.915	3.461	16.187	2.539	กฤษดา	กฤษดา	
6	13329	30	13359	6	28959.376	13.946	28973.322	3.889	16.054	2.111	พัชรา	พัชรา	
7	13365	22	13387	6	28977.211	13.548	28990.759	3.843	8.452	2.157	กฤษดา	กฤษดา	
8	13393	21	13414	7	28994.602	13.265	29007.867	3.852	7.735	3.148	วรมน	วีระศักดิ์	
9	13421	30	13451	6	29011.719	13.114	29024.833	3.782	16.886	2.218	วรมน	วรมน	
10	13457	30	13487	6	29028.615	12.901	29041.516	3.755	17.099	2.245	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
11	13493	31	13524	7	29045.271	14.229	29059.5	4.018	16.771	2.982	วรมน	วรมน	
12	13531	31	13562	6	29063.518	13.843	29077.361	3.827	17.157	2.173	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	
13	13568	31	13599	6	29081.188	13.75	29094.938	4.009	17.25	1.991	วรมน	พานิกัด	
14	13605	22	13627	5	29098.947	13.31	29112.257	3.601	8.69	1.399	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
15	13632	22	13654	6	29115.858	13.357	29129.215	3.807	8.643	2.193	พานิกัด	พานิกัด	
16	13660	31	13691	6	29133.022	13.55	29146.572	3.676	17.45	2.324	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	
17	13697	31	13728	6	29150.248	13.263	29163.511	3.602	17.737	2.398	พานิกัด	พานิกัด	
18	13734	30	13764	5	29167.113	13.474	29180.587	3.239	16.526	1.761	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	13769	33	13802	6	29183.826	15.616	29199.442	3.724	17.384	2.276	นพพร	นพพร	
20	13808	31	13839	5	29203.166	14.837	29218.003	3.143	16.163	1.857	วรรณิสา	วรรณิสา	
21	13844	23	13867	6	29221.146	13.909	29235.055	3.674	9.091	2.326	นพพร	นพพร	
22	13873	21	13894	5	29238.729	13.383	29252.112	3.013	7.617	1.987	วรรณิสา	วรรณิสา	
23	13899	34	13933	6	29255.125	15.686	29270.811	3.74	18.314	2.26	นพพร	ศิริมงคล	
24	13939	32	13971	7	29274.551	15.029	29289.58	3.742	16.971	3.258	พัชรา	พัชรา	
25	13978	31	14009	6	29293.322	13.891	29307.213	3.736	17.109	2.264	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
26	14015	32	14047	6	29310.949	14.762	29325.711	3.678	17.238	2.322	พัชรา	พัชรา	
27	14053	31	14084	7	29329.389	14.69	29344.079	3.941	16.31	3.059	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
28	14091	23	14114	7	29348.02	15.43	29363.45	3.979	7.57	3.021	กฤษดา	กฤษดา	
	791		168			386.814		102.594	404.186	65.406			
	รวม OFFICE			959		รวม HOTEL			489.408		469.592		469.592

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Electricity Meter Daily Record
Month/Year : February 2026



Location/Equipment: EE Room/EE Meter & AHU Meter

Month/Year: February 2026

วันที่	METER# 1 (Meter EE- 2)				METER# 2 (Meter AHU - 8 - 01)				METER# 2 (Meter AHU - 8 - 02)				บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตก	
1	294117.7	15	294132.7	5.1	43022.3	0	43022.3	0	187158.8	0	187158.8	0	นพพร	นพพร	
2	294137.8	60.6	294198.4	3.7	43022.3	27.3	43049.6	0	187158.8	67.7	187226.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
3	294202.1	118.7	294320.8	4.7	43049.6	34.1	43083.7	0	187226.5	100.4	187326.9	0	พัชรา	พัชรา	
4	294325.5	60.7	294386.2	5.4	43083.7	29.4	43113.1	0	187326.9	66.5	187393.4	0	วีระศักดิ์	พัชรา	
5	294391.6	59.8	294451.4	4.5	43113.1	30.6	43143.7	0	187393.4	66.7	187460.1	0	กฤษฎา	กฤษฎา	
6	294455.9	61.4	294517.3	4.6	43143.7	30.3	43174	0	187460.1	0	187460.1	0	พัชรา	พัชรา	
7	294521.9	14	294535.9	3.8	43174	0	43174	0	187460.1	0	187460.1	0	กฤษฎา	กฤษฎา	
8	294539.7	14.9	294554.6	4.7	43174	0	43174	0	187460.1	0	187460.1	0	วรมน	วีระศักดิ์	
9	294559.3	73.4	294632.7	4.2	43174	30.9	43204.9	0	187460.1	67.2	187527.3	0	วรมน	วรมน	
10	294636.9	56.5	294693.4	5.1	43204.9	30.8	43235.7	0	187527.3	67	187594.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
11	294698.5	97.7	294796.2	7.9	43235.7	37.6	43273.3	2.1	187594.3	100.9	187695.2	5.4	วรมน	วรมน	
12	294804.1	61.4	294865.5	4.8	43275.4	31.1	43306.5	0	187700.6	66.2	187766.8	0	วีระศักดิ์	ณัฐนธ์	
13	294870.3	61.8	294932.1	4.1	43306.5	31.6	43338.1	0	187766.8	65.9	187832.7	0	วรมน	พานิภัค	
14	294936.2	14.8	294951	6.3	43338.1	0	43338.1	0	187832.7	0	187832.7	0	ณัฐนธ์	ณัฐนธ์	
15	294957.3	13.5	294970.8	4.1	43338.1	0	43338.1	0	187832.7	0	187832.7	0	พานิภัค	พานิภัค	
16	294974.9	63.9	295038.8	5.4	43338.1	31.6	43369.7	0	187832.7	66.3	187899	0	ณัฐนธ์	ศิริมงคล	
17	295044.2	13.9	295058.1	5.5	43369.7	32.6	43402.3	0	187899	65.8	187964.8	0	พานิภัค	พานิภัค	
18	295063.6	57.9	295121.5	4.2	43402.3	31.6	43433.9	0	187964.8	65.3	188030.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	295125.7	67	295192.7	4.1	43433.9	30.3	43464.2	0	188030.1	66.1	188096.2	0	นพพร	นพพร	
20	295196.8	58	295254.8	4.9	43464.2	29.4	43493.6	0	188096.2	66	188162.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
21	295259.7	55.8	295315.5	5.6	43493.6	20.6	43514.2	0	188162.2	52.7	188214.9	0	นพพร	นพพร	
22	295321.1	20	295341.1	6.6	43514.2	0	43514.2	0	188214.9	0	188214.9	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
23	295347.7	62	295409.7	3.7	43514.2	30.8	43545	0	188214.9	65.4	188280.3	0	นพพร	ศิริมงคล	
24	295413.4	62.2	295475.6	4.8	43545	31.1	43576.1	0	188280.3	65.1	188345.4	0	พัชรา	พัชรา	
25	295480.4	62.7	295543.1	2.9	43576.1	31.8	43607.9	0	188345.4	64.9	188410.3	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
26	295546	59.9	295605.9	3.6	43607.9	31.8	43639.7	0	188410.3	64.5	188474.8	0	พัชรา	พัชรา	
27	295609.5	58	295667.5	3.6	43639.7	31.7	43671.4	0	188474.8	64.1	188538.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
28	295671.1	13.8	295684.9	4.7	43671.4	0	43671.4	0	188538.9	0	188538.9	0	กฤษฎา	กฤษฎา	
รวม		1439.3		137.1		647.0		2.1		1374.7		5.4			
		1576.4			649.1			1380.1							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Main Electricity Meter Daily Record
Park Ventures
Month/Year : February 2026

วันที่	มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	14.085	14.087	0.002	14.087	14.087	0	นพพร	นพพร		
2	14.087	14.092	0.005	14.092	14.092	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	14.092	14.096	0.004	14.096	14.097	0.001	พัชรา	พัชรา		
4	14.097	14.101	0.004	14.101	14.102	0.001	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	14.102	14.106	0.004	14.106	14.106	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	14.106	14.111	0.005	14.111	14.111	0	พัชรา	พัชรา		
7	14.111	14.113	0.002	14.113	14.114	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	14.114	14.116	0.002	14.116	14.116	0	วรมงคล	วีระศักดิ์		
9	14.116	14.121	0.005	14.121	14.121	0	วรมงคล	วรมงคล		
10	14.121	14.125	0.004	14.125	14.126	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	14.126	14.13	0.004	14.13	14.131	0.001	วรมงคล	วรมงคล		
12	14.131	14.135	0.004	14.135	14.135	0	วีระศักดิ์	ณัฐนันท์		
13	14.135	14.14	0.005	14.14	14.14	0	วรมงคล	พาณิกภัค		
14	14.14	14.142	0.002	14.142	14.143	0.001	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์		
15	14.143	14.145	0.002	14.145	14.146	0.001	พาณิกภัค	พาณิกภัค		
16	14.146	14.15	0.004	14.15	14.151	0.001	ณัฐนันท์	ศิริมงคล		
17	14.151	14.155	0.004	14.155	14.155	0	พาณิกภัค	พาณิกภัค		
18	14.155	14.159	0.004	14.159	14.16	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	14.16	14.164	0.004	14.164	14.165	0.001	นพพร	นพพร		
20	14.165	14.169	0.004	14.169	14.17	0.001	วรมณิสรา	วรมณิสรา		
21	14.17	14.172	0.002	14.172	14.172	0	นพพร	นพพร		
22	14.172	14.175	0.003	14.175	14.175	0	วรมณิสรา	วรมณิสรา		
23	14.175	14.18	0.005	14.18	14.18	0	นพพร	ศิริมงคล		
24	14.18	14.184	0.004	14.184	14.185	0.001	พัชรา	พัชรา		
25	14.185	14.189	0.004	14.189	14.19	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	14.19	14.194	0.004	14.194	14.195	0.001	พัชรา	พัชรา		
27	14.195	14.199	0.004	14.199	14.2	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	14.2	14.202	0.002	14.202	14.202	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			0.102	0.015						
			0.117							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year: February 2026

Park Ventures

วันที่	มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้				
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	25.208	25.212	0.004	25.212	25.213	0.001	นพพร	นพพร		
2	25.213	25.221	0.008	25.221	25.222	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	25.222	25.23	0.008	25.23	25.231	0.001	พัชรา	พัชรา		
4	25.231	25.238	0.007	25.238	25.239	0.001	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	25.239	25.247	0.008	25.247	25.248	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	25.248	25.255	0.007	25.255	25.256	0.001	พัชรา	พัชรา		
7	25.256	25.261	0.005	25.261	25.262	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	25.262	25.266	0.004	25.266	25.267	0.001	วรมงคล	วีระศักดิ์		
9	25.267	25.275	0.008	25.275	25.276	0.001	วรมงคล	วรมงคล		
10	25.276	25.283	0.007	25.283	25.284	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	25.284	25.292	0.008	25.292	25.293	0.001	วรมงคล	วรมงคล		
12	25.293	25.301	0.008	25.301	25.302	0.001	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	25.302	25.31	0.008	25.31	25.311	0.001	วรมงคล	พาดิณภัค		
14	25.311	25.315	0.004	25.315	25.316	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	25.316	25.32	0.004	25.32	25.321	0.001	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
16	25.321	25.329	0.008	25.329	25.33	0.001	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	25.33	25.337	0.007	25.337	25.338	0.001	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
18	25.338	25.346	0.008	25.346	25.347	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	25.347	25.354	0.007	25.354	25.356	0.002	นพพร	นพพร		
20	25.356	25.363	0.007	25.363	25.364	0.001	วรวณิสสา	วรวณิสสา		
21	25.364	25.368	0.004	25.368	25.369	0.001	นพพร	นพพร		
22	25.369	25.373	0.004	25.373	25.374	0.001	วรวณิสสา	วรวณิสสา		
23	25.374	25.382	0.008	25.382	25.383	0.001	นพพร	ศิริมงคล		
24	25.383	25.39	0.007	25.39	25.392	0.002	พัชรา	พัชรา		
25	25.392	25.399	0.007	25.399	25.4	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	25.4	25.408	0.008	25.408	25.409	0.001	พัชรา	พัชรา		
27	25.409	25.416	0.007	25.416	25.417	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	25.417	25.421	0.004	25.421	25.423	0.002	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			0.184							
			0.215							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Park Ventures

Month/Year: February 2026

วันที่	มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	21100456	21103306	2850	21103306	21104150	844	นพพร	นพพร		
2	21104150	21107526	3376	21107526	21108170	644	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	21108170	21111752	3582	21111752	21112420	668	พัชรา	พัชรา		
4	21112420	21115822	3402	21115822	21116522	700	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	21116522	21119866	3344	21119866	21120648	782	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	21120648	21124108	3460	21124108	21124848	740	พัชรา	พัชรา		
7	21124848	21127582	2734	21127582	21128222	640	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	21128222	21131074	2852	21131074	21131888	814	วรมงคล	วีระศักดิ์		
9	21131888	21135356	3468	21135356	21136046	690	วรมงคล	วรมงคล		
10	21136046	21139302	3256	21139302	21139994	692	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	21139994	21143666	3672	21143666	21144414	748	วรมงคล	วรมงคล		
12	21144414	21147758	3344	21147758	21148526	768	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	21148526	21152010	3484	21152010	21152688	678	วรมงคล	พาดิณภัค		
14	21152688	21155480	2792	21155480	21156542	1062	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	21156542	21159104	2562	21159104	21159786	682	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
16	21159786	21163228	3442	21163228	21164084	856	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	21164084	21167286	3202	21167286	21168110	824	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
18	21168110	21171378	3268	21171378	21172052	674	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	21172052	21175488	3436	21175488	21176350	862	นพพร	นพพร		
20	21176350	21179400	3050	21179400	21180182	782	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	21180182	21182944	2762	21182944	21183608	664	นพพร	นพพร		
22	21183608	21186284	2676	21186284	21187094	810	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	21187094	21190628	3534	21190628	21191188	560	นพพร	ศิริมงคล		
24	21191188	21194706	3518	21194706	21195504	798	พัชรา	พัชรา		
25	21195504	21198878	3374	21198878	21199408	530	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	21199408	21203038	3630	21203038	21203652	614	พัชรา	พัชรา		
27	21203652	21207078	3426	21207078	21207726	648	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	21207726	21210526	2800	21210526	21211406	880	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			90296							
			110950							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record Park Ventures Month/Year: February 2026

วันที่	มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	7.0519	7.0529	0.001	7.0529	7.053	1E-04	นพพร	นพพร		
2	7.053	7.0565	0.0035	7.0565	7.0565	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	7.0565	7.0602	0.0037	7.0602	7.0602	0	พัชรา	พัชรา		
4	7.0602	7.0637	0.0035	7.0637	7.0637	0	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	7.0637	7.0673	0.0036	7.0673	7.0674	0.0001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	7.0674	7.0711	0.0037	7.0711	7.0711	0	พัชรา	พัชรา		
7	7.0711	7.0723	0.0012	7.0723	7.0723	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	7.0723	7.0737	0.0014	7.0737	7.0741	0.0004	วรมณ	วีระศักดิ์		
9	7.0741	7.0778	0.0037	7.0778	7.0778	0	วรมณ	วรมณ		
10	7.0778	7.0813	0.0035	7.0813	7.0813	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	7.0813	7.0852	0.0039	7.0852	7.0853	1E-04	วรมณ	วรมณ		
12	7.0853	7.0893	0.004	7.0893	7.0893	0		ณัฐนนท์		
13	7.0893	7.0932	0.0039	7.0932	7.0932	0	วรมณ	พาดิณัก		
14	7.0932	7.0944	0.0012	7.0944	7.0944	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	7.0944	7.0955	0.0011	7.0955	7.0956	0.0001	พาดิณัก	พาดิณัก		
16	7.0956	7.1001	0.0045	7.1001	7.1002	0.0001	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	7.1002	7.1044	0.0042	7.1044	7.1045	1E-04	พาดิณัก	พาดิณัก		
18	7.1045	7.1083	0.0038	7.1083	7.1083	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	7.1083	7.112	0.0037	7.112	7.1121	0.0001	นพพร	นพพร		
20	7.1121	7.1155	0.0034	7.1155	7.1156	0.0001	วรวณิสสา	วรวณิสสา		
21	7.1156	7.1169	0.0013	7.1169	7.1169	0	นพพร	นพพร		
22	7.1169	7.1181	0.0012	7.1181	7.1181	0	วรวณิสสา	วรวณิสสา		
23	7.1181	7.1225	0.0044	7.1225	7.1225	0	นพพร	ศิริมงคล		
24	7.1225	7.1267	0.0042	7.1267	7.1267	0	พัชรา	พัชรา		
25	7.1267	7.1309	0.0042	7.1309	7.1309	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	7.1309	7.1349	0.004	7.1349	7.1349	0	พัชรา	พัชรา		
27	7.1349	7.1388	0.0039	7.1388	7.1388	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	7.1388	7.1399	0.0011	7.1399	7.1399	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			0.0868							
			0.0868							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Main Electricity Meter Daily Record
Park Ventures
Month/Year: February 2026

วันที่	มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		หน่วยที่ใช้	เข้า		
1	4.0742	4.0749	0.0007	4.0749	4.0749	0	นพพร	นพพร		
2	4.0749	4.0763	0.0014	4.0763	4.0763	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	4.0763	4.078	0.0017	4.078	4.078	0	พัชรา	พัชรา		
4	4.078	4.0794	0.0014	4.0794	4.0794	0	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	4.0794	4.081	0.0016	4.081	4.081	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	4.081	4.0825	0.0015	4.0825	4.0825	0	พัชรา	พัชรา		
7	4.0825	4.0832	0.0007	4.0832	4.0833	0.0001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	4.0833	4.0841	0.0008	4.0841	4.0843	0.0002	วรมธร	วีระศักดิ์		
9	4.0843	4.086	0.0017	4.086	4.086	0	วรมธร	วรมธร		
10	4.086	4.0876	0.0016	4.0876	4.0876	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	4.0876	4.0893	0.0017	4.0893	4.0893	0	วรมธร	วรมธร		
12	4.0893	4.0911	0.0018	4.0911	4.0911	0		ณัฐนนท์		
13	4.0911	4.0928	0.0017	4.0928	4.0928	0	วรมธร	พาดิณัก		
14	4.0928	4.0935	0.0007	4.0935	4.0935	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	4.0935	4.0942	0.0007	4.0942	4.0942	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
16	4.0942	4.096	0.0018	4.096	4.0961	0.0001	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	4.0961	4.0979	0.0018	4.0979	4.0979	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
18	4.0979	4.0996	0.0017	4.0996	4.0996	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	4.0996	4.1013	0.0017	4.1013	4.1014	0.0001	นพพร	นพพร		
20	4.1014	4.1029	0.0015	4.1029	4.1029	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	4.1029	4.1037	0.0008	4.1037	4.1037	0	นพพร	นพพร		
22	4.1037	4.1044	0.0007	4.1044	4.1044	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	4.1044	4.1061	0.0017	4.1061	4.1061	0	นพพร	ศิริมงคล		
24	4.1061	4.1079	0.0018	4.1079	4.108	1E-04	พัชรา	พัชรา		
25	4.108	4.1097	0.0017	4.1097	4.1097	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	4.1097	4.1113	0.0016	4.1113	4.1113	0	พัชรา	พัชรา		
27	4.1113	4.1129	0.0016	4.1129	4.1129	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	4.1129	4.1136	0.0007	4.1136	4.1136	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			0.0388				0.0006			
			0.0394							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 4 CT			มิเตอร์ Meter # 4 CT			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	953250.2	953291.1	40.9	953291.1	953294.8	3.7	นพพร	นพพร		
2	953294.8	953373.4	78.6	953373.4	953376	2.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	953376	953468.5	92.5	953468.5	953470.8	2.3	พัชรา	พัชรา		
4	953470.8	953552.9	82.1	953552.9	953555.3	2.4	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	953555.3	953670.5	115.2	953670.5	953676.5	6	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	953676.5	953812.7	136.2	953812.7	953815	2.3	พัชรา	พัชรา		
7	953815	953861.6	46.6	953861.6	953864.2	2.6	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	953864.2	953913.9	49.7	953913.9	953925.6	11.7	วรมธ	วีระศักดิ์		
9	953925.6	954120.8	195.2	954120.8	954123.8	3	วรมธ	วรมธ		
10	954123.8	954301.1	177.3	954301.1	954304.2	3.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	954304.2	954416.2	112	954416.2	954424.8	8.6	วรมธ	วรมธ		
12	954424.8	954631	206.2	954631	954633.5	2.5	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	954633.5	954837.2	203.7	954837.2	954839.5	2.3	วรมธ	พาดิณัก		
14	954839.5	954883.2	43.7	954883.2	954886.7	3.5	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	954886.7	954932.2	45.5	954932.2	954934.6	2.4	พาดิณัก	พาดิณัก		
16	954934.6	955139.7	205.1	955139.7	955145.2	5.5	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	955145.2	955311.7	166.5	955311.7	955316.5	4.8	พาดิณัก	พาดิณัก		
18	955316.5	955513.7	197.2	955513.7	955516	2.3	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	955516	955721.6	205.6	955721.6	955727.3	5.7	นพพร	นพพร		
20	955727.3	955926.7	199.4	955926.7	955929.6	2.9	วรมณิสา	วรมณิสา		
21	955929.6	955980.7	51.1	955980.7	955983.2	2.5	นพพร	นพพร		
22	955983.2	956026.5	43.3	956026.5	956029.7	3.2	วรมณิสา	วรมณิสา		
23	956029.7	956211.9	182.2	956211.9	956214.4	2.5	นพพร	ศิริมงคล		
24	956214.4	956420.7	206.3	956420.7	956426.8	6.1	พัชรา	พัชรา		
25	956426.8	956598.4	171.6	956598.4	956601.3	2.9	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	956601.3	956751.1	149.8	956751.1	956752.9	1.8	พัชรา	พัชรา		
27	956752.9	956893	140.1	956893	956895.4	2.4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	956895.4	956967.1	71.7	956967.1	956975.9	8.8	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			3615.3							
				3725.7						

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	2562787	2562886	99	2562886	2562888	2	นพพร	นพพร		
2	2562888	2563170	282	2563170	2563170	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	2563170	2563534	364	2563534	2563534	0	พัชรา	พัชรา		
4	2563534	2563787	253	2563787	2563787	0	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	2563787	2564118	331	2564118	2564118	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	2564118	2564393	275	2564393	2564393	0	พัชรา	พัชรา		
7	2564393	2564499	106	2564499	2564499	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	2564499	2564611	112	2564611	2564647	36	วรมธ	วีระศักดิ์		
9	2564647	2565013	366	2565013	2565013	0	วรมธ	วรมธ		
10	2565013	2565368	355	2565368	2565368	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	2565368	2565672	304	2565672	2565683	11	วรมธ	วรมธ		
12	2565683	2566065	382	2566065	2566069	4	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	2566069	2566373	304	2566373	2566373	0	วรมธ	พานิภัค		
14	2566373	2566479	106	2566479	2566479	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	2566479	2566578	99	2566578	2566578	0	พานิภัค	พานิภัค		
16	2566578	2567041	463	2567041	2567048	7	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	2567048	2567498	450	2567498	2567502	4	พานิภัค	พานิภัค		
18	2567502	2567857	355	2567857	2567857	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	2567857	2568275	418	2568275	2568281	6	นพพร	นพพร		
20	2568281	2568581	300	2568581	2568581	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	2568581	2568695	114	2568695	2568695	0	นพพร	นพพร		
22	2568695	2568796	101	2568796	2568796	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	2568796	2569211	415	2569211	2569211	0	นพพร	ศิริมงคล		
24	2569211	2569613	402	2569613	2569616	3	พัชรา	พัชรา		
25	2569616	2569971	355	2569971	2569971	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	2569971	2570356	385	2570356	2570356	0	พัชรา	พัชรา		
27	2570356	2570642	286	2570642	2570642	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	2570642	2570747	105	2570747	2570747	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			7887			73				
			7960							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 2 PCHWP			มิเตอร์ Meter # 2 PCHWP			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	5005971	5006524	553	5006524	5006535	11	นพพร	นพพร		
2	5006535	5007623	1088	5007623	5007623	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	5007623	5008836	1213	5008836	5008837	1	พัชรา	พัชรา		
4	5008837	5009937	1100	5009937	5009937	0	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	5009937	5011074	1137	5011074	5011074	0	กฤษฎา	กฤษฎา		
6	5011074	5012173	1099	5012173	5012173	0	พัชรา	พัชรา		
7	5012173	5012732	559	5012732	5012732	0	กฤษฎา	กฤษฎา		
8	5012732	5013371	639	5013371	5013585	214	วรมธ	วีระศักดิ์		
9	5013585	5014692	1107	5014692	5014692	0	วรมธ	วรมธ		
10	5014692	5015807	1115	5015807	5015807	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	5015807	5017017	1210	5017017	5017084	67	วรมธ	วรมธ		
12	5017084	5018247	1163	5018247	5018254	7	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	5018254	5019433	1179	5019433	5019433	0	วรมธ	พาดิศักดิ์		
14	5019433	5019993	560	5019993	5019993	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	5019993	5020545	552	5020545	5020545	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
16	5020545	5021727	1182	5021727	5021763	36	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	5021763	5022929	1166	5022929	5022953	24	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
18	5022953	5024060	1107	5024060	5024060	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	5024060	5025193	1133	5025193	5025260	67	นพพร	นพพร		
20	5025260	5026300	1040	5026300	5026300	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	5026300	5026924	624	5026924	5026924	0	นพพร	นพพร		
22	5026924	5027475	551	5027475	5027475	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	5027475	5028574	1099	5028574	5028574	0	นพพร	ศิริมงคล		
24	5028574	5029767	1193	5029767	5029848	81	พัชรา	พัชรา		
25	5029848	5030995	1147	5030995	5031006	11	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	5031006	5032108	1102	5032108	5032108	0	พัชรา	พัชรา		
27	5032108	5033206	1098	5033206	5033206	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	5033206	5033766	560	5033766	5033766	0	กฤษฎา	กฤษฎา		
รวม			27276				519			
			27795							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เช้า	ดึก		
1	16312676	16313726	1050	16313726	16313756	30	นพพร	นพพร		
2	16313756	16317228	3472	16317228	16317234	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	16317234	16320983	3749	16320983	16320993	10	พัชรา	พัชรา		
4	16320993	16324453	3460	16324453	16324463	10	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	16324463	16328090	3627	16328090	16328100	10	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
6	16328100	16331794	3694	16331794	16331802	8	พัชรา	พัชรา		
7	16331802	16333015	1213	16333015	16333023	8	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
8	16333023	16334404	1381	16334404	16334820	416	วรมธ	วีระศักดิ์		
9	16334820	16338510	3690	16338510	16338519	9	วรมธ	วรมธ		
10	16338519	16342020	3501	16342020	16342028	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	16342028	16345910	3882	16345910	16346034	124	วรมธ	วรมธ		
12	16346034	16349935	3901	16349935	16349945	10	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	16349945	16353846	3901	16353846	16353853	7	วรมธ	พาดิณัก		
14	16353853	16355027	1174	16355027	16355039	12	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	16355039	16356207	1168	16356207	16356217	10	พาดิณัก	พาดิณัก		
16	16356217	16360713	4496	16360713	16360809	96	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	16360809	16365089	4280	16365089	16365150	61	พาดิณัก	พาดิณัก		
18	16365150	16368956	3806	16368956	16368964	8	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	16368964	16372689	3725	16372689	16372772	83	นพพร	นพพร		
20	16372772	16376182	3410	16376182	16376191	9	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	16376191	16377559	1368	16377559	16377567	8	นพพร	นพพร		
22	16377567	16378761	1194	16378761	16378770	9	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	16378770	16383143	4373	16383143	16383151	8	นพพร	ศิริมงคล		
24	16383151	16387280	4129	16387280	16387345	65	พัชรา	พัชรา		
25	16387345	16391481	4136	16391481	16391487	6	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	16391487	16395486	3999	16395486	16395493	7	พัชรา	พัชรา		
27	16395493	16399301	3808	16399301	16399310	9	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	16399310	16400450	1140	16400450	16400460	10	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
รวม			86727							
			87784							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ SDPE.18 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.18 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	2207874	2207954	80	2207954	2207987	33	นพพร	นพพร		
2	2207987	2208370	383	2208370	2208402	32	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	2208402	2208810	408	2208810	2208841	31	พัชรา	พัชรา		
4	2208841	2209250	409	2209250	2209285	35	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	2209285	2209684	399	2209684	2209727	43	กฤษดา	กฤษดา		
6	2209727	2210087	360	2210087	2210123	36	พัชรา	พัชรา		
7	2210123	2210200	77	2210200	2210228	28	กฤษดา	กฤษดา		
8	2210228	2210308	80	2210308	2210343	35	วรมธร	วีระศักดิ์		
9	2210343	2210736	393	2210736	2210770	34	วรมธร	วรมธร		
10	2210770	2211168	398	2211168	2211203	35	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	2211203	2211652	449	2211652	2211695	43	วรมธร	วรมธร		
12	2211695	2212090	395	2212090	2212130	40	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	2212130	2212505	375	2212505	2212540	35	วรมธร	พาดิณัก		
14	2212540	2212626	86	2212626	2212675	49	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	2212675	2212743	68	2212743	2212774	31	พาดิณัก	พาดิณัก		
16	2212774	2213138	364	2213138	2213179	41	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	2213179	2213559	380	2213559	2213594	35	พาดิณัก	พาดิณัก		
18	2213594	2213992	398	2213992	2214028	36	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	2214028	2214418	390	2214418	2214460	42	นพพร	นพพร		
20	2214460	2214778	318	2214778	2214819	41	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	2214819	2214909	90	2214909	2214941	32	นพพร	นพพร		
22	2214941	2215023	82	2215023	2215059	36	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	2215059	2215419	360	2215419	2215453	34	นพพร	ศิริมงคล		
24	2215453	2215836	383	2215836	2215874	38	พัชรา	พัชรา		
25	2215874	2216255	381	2216255	2216283	28	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	2216283	2216671	388	2216671	2216700	29	พัชรา	พัชรา		
27	2216700	2217043	343	2217043	2217075	32	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	2217075	2217160	85	2217160	2217199	39	กฤษดา	กฤษดา		
รวม			8322				1003			
			9325							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ SDPE.23 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.23 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	1276177	1276296	119	1276296	1276357	61	นพพร	นพพร		
2	1276357	1276631	274	1276631	1276679	48	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	1276679	1276975	296	1276975	1277027	52	พัชรา	พัชรา		
4	1277027	1277306	279	1277306	1277362	56	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	1277362	1277641	279	1277641	1277704	63	กฤษดา	กฤษดา		
6	1277704	1277982	278	1277982	1278040	58	พัชรา	พัชรา		
7	1278040	1278153	113	1278153	1278205	52	กฤษดา	กฤษดา		
8	1278205	1278332	127	1278332	1278401	69	วรมธร	วีระศักดิ์		
9	1278401	1278695	294	1278695	1278752	57	วรมธร	วรมธร		
10	1278752	1279014	262	1279014	1279065	51	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	1279065	1279373	308	1279373	1279434	61	วรมธร	วรมธร		
12	1279434	1279703	269	1279703	1279765	62	วีระศักดิ์	ณัฐนันท์		
13	1279765	1280057	292	1280057	1280110	53	วรมธร	พานิภัค		
14	1280110	1280227	117	1280227	1280310	83	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์		
15	1280310	1280406	96	1280406	1280459	53	พานิภัค	พานิภัค		
16	1280459	1280740	281	1280740	1280802	62	ณัฐนันท์	ศิริมงคล		
17	1280802	1281063	261	1281063	1281121	58	พานิภัค	พานิภัค		
18	1281121	1281396	275	1281396	1281453	57	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	1281453	1281734	281	1281734	1281799	65	นพพร	นพพร		
20	1281799	1282049	250	1282049	1282113	64	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	1282113	1282237	124	1282237	1282292	55	นพพร	นพพร		
22	1282292	1282404	112	1282404	1282470	66	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	1282470	1282768	298	1282768	1282822	54	นพพร	ศิริมงคล		
24	1282822	1283110	288	1283110	1283171	61	พัชรา	พัชรา		
25	1283171	1283468	297	1283468	1283513	45	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	1283513	1283814	301	1283814	1283863	49	พัชรา	พัชรา		
27	1283863	1284145	282	1284145	1284197	52	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	1284197	1284318	121	1284318	1284386	68	กฤษดา	กฤษดา		
รวม			6574			1635				
			8209							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 2 CWP24			มิเตอร์ Meter # 2 CWP24			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก	ช่าง	
1	4124435.6	4125066.8	631.2	4125066.8	4125292.8	226	นพพร	นพพร		
2	4125292.8	4125888.8	596	4125888.8	4126057.2	168.4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
3	4126057.2	4126658.8	601.6	4126658.8	4126816.8	158	พัชรา	พัชรา		
4	4126816.8	4127360.8	544	4127360.8	4127522.8	162	วีระศักดิ์	พัชรา		
5	4127522.8	4128050.4	527.6	4128050.4	4128226.8	176.4	กฤษฎา	กฤษฎา		
6	4128226.8	4128798.4	571.6	4128798.4	4128961.2	162.8	พัชรา	พัชรา		
7	4128961.2	4129489.2	528	4129489.2	4129633.2	144	กฤษฎา	กฤษฎา		
8	4129633.2	4130199.6	566.4	4130199.6	4130381.2	181.6	วรมน	วีระศักดิ์		
9	4130381.2	4130946	564.8	4130946	4131108.8	162.8	วรมน	วรมน		
10	4131108.8	4131654.4	545.6	4131654.4	4131815.6	161.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
11	4131815.6	4132449.6	634	4132449.6	4132663.6	214	วรมน	วรมน		
12	4132663.6	4133186.8	523.2	4133186.8	4133373.6	186.8	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์		
13	4133373.6	4133972.4	598.8	4133972.4	4134140.8	168.4	วรมน	พาณิภัค		
14	4134140.8	4134720.8	580	4134720.8	4134976	255.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	4134976	4135535.4	559.4	4135535.4	4135670	134.6	พาณิภัค	พาณิภัค		
16	4135670	4136274.4	604.4	4136274.4	4136491.6	217.2	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
17	4136491.6	4137008.8	517.2	4137008.8	4137211.6	202.8	พาณิภัค	พาณิภัค		
18	4137211.6	4137732.8	521.2	4137732.8	4137893.2	160.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	4137893.2	4138454.8	561.6	4138454.8	4138663.6	208.8	นพพร	นพพร		
20	4138663.6	4139152.8	489.2	4139152.8	4139338.4	185.6	วรรณิสา	วรรณิสา		
21	4139338.4	4139902.8	564.4	4139902.8	4140056.8	154	นพพร	นพพร		
22	4140056.8	4140600.8	544	4140600.8	4140784.8	184	วรรณิสา	วรรณิสา		
23	4140784.8	4141347.2	562.4	4141347.2	4141500.8	153.6	นพพร	ศิริมงคล		
24	4141500.8	4142071.6	570.8	4142071.6	4142259.6	188	พัชรา	พัชรา		
25	4142259.6	4142788	528.4	4142788	4142910	122	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	4142910	4143511.6	601.6	4143511.6	4143651.2	139.6	พัชรา	พัชรา		
27	4143651.2	4144202.8	551.6	4144202.8	4144344.4	141.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
28	4144344.4	4144888.8	544.4	4144888.8	4145078	189.2	กฤษฎา	กฤษฎา		
รวม			15733.4				4909			
			20642.4							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	5859.9	5871.3	11.4	5871.3	5871.3	0	นพพร	นพพร	11.4	
2	5871.3	5880.7	9.4	5880.7	5883.5	2.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	12.2	
3	5883.5	5895	11.5	5895	5898	3	พัชรา	พัชรา	14.5	
4	5898	5906.7	8.7	5906.7	5909.7	3	วีระศักดิ์	พัชรา	11.7	
5	5909.7	5920.6	10.9	5920.6	5923.5	2.9	กฤษฎดา	กฤษฎดา	13.8	
6	5923.5	5932.8	9.3	5932.8	5935.9	3.1	พัชรา	พัชรา	12.4	
7	5935.9	5947.3	11.4	5947.3	5947.3	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	11.4	
8	5947.3	5957.5	10.2	5957.5	5960.4	2.9	วรมนธ	วีระศักดิ์	13.1	
9	5960.4	5969	8.6	5969	5971.8	2.8	วรมนธ	วรมนธ	11.4	
10	5971.8	5983.5	11.7	5983.5	5986.6	3.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	14.8	
11	5986.6	5998.6	12	5998.6	6001.7	3.1	วรมนธ	วรมนธ	15.1	
12	6001.7	6008.9	7.2	6008.9	6008.9	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	7.2	
13	6008.9	6010.6	1.7	6010.6	6010.6	0	วรมนธ	พานิภัค	1.7	
14	6010.6	6011.8	1.2	6011.8	6011.8	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.2	
15	6011.8	6012.2	0.4	6012.2	6012.2	0	พานิภัค	พานิภัค	0.4	
16	6012.2	6012.2	0	6012.2	6012.2	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0	
17	6012.2	6012.2	0	6012.2	6012.2	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
18	6012.2	6012.2	0	6012.2	6012.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	6012.2	6012.2	0	6012.2	6012.2	0	นพพร	นพพร	0	
20	6012.2	6013.2	1	6013.2	6013.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1	
21	6013.2	6013.2	0	6013.2	6013.2	0	นพพร	นพพร	0	
22	6013.2	6014.5	1.3	6014.5	6014.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.3	
23	6014.5	6016.3	1.8	6016.3	6016.3	0	นพพร	ศิริมงคล	1.8	
24	6016.3	6017.2	0.9	6017.2	6017.2	0	พัชรา	พัชรา	0.9	
25	6017.2	6018.3	1.1	6018.3	6018.3	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	1.1	
26	6018.3	6019.6	1.3	6019.6	6019.6	0	พัชรา	พัชรา	1.3	
27	6019.6	6020.6	1	6020.6	6020.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1	
28	6020.6	6021.3	0.7	6021.3	6021.3	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.7	
รวม			134.7			26.7			161.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026



ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	171567	171713	146	171713	171773	60	นพพร	นพพร	206	
2	171773	171904	131	171904	171946	42	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	173	
3	171946	172116	170	172116	172164	48	พัชรา	พัชรา	218	
4	172164	172334	170	172334	172384	50	วีระศักดิ์	พัชรา	220	
5	172384	172538	154	172538	172566	28	กฤษฎดา	กฤษฎดา	182	
6	172566	172742	176	172742	172770	28	พัชรา	พัชรา	204	
7	172770	172946	176	172946	172975	29	กฤษฎดา	กฤษฎดา	205	
8	172975	173141	166	173141	173180	39	วรมงคล	วีระศักดิ์	205	
9	173180	173316	136	173316	173354	38	วรมงคล	วรมงคล	174	
10	173354	173522	168	173522	173561	39	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	207	
11	173561	173713	152	173713	173774	61	วรมงคล	วรมงคล	213	
12	173774	173914	140	173914	173975	61	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	201	
13	173975	174121	146	174121	174186	65	วรมงคล	พาดิศักดิ์	211	
14	174186	174326	140	174326	174367	41	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	181	
15	174367	174529	162	174529	174572	43	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	205	
16	174572	174743	171	174743	174792	49	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	220	
17	174792	174952	160	174952	175005	53	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	213	
18	175005	175170	165	175170	175211	41	ศิริมงคล	ศิริมงคล	206	
19	175211	175392	181	175392	175445	53	นพพร	นพพร	234	
20	175445	175631	186	175631	175671	40	วรมงคล	วรมงคล	226	
21	175671	175837	166	175837	175876	39	นพพร	นพพร	205	
22	175876	176045	169	176045	176079	34	วรมงคล	วรมงคล	203	
23	176079	176279	200	176279	176315	36	นพพร	ศิริมงคล	236	
24	176315	176491	176	176491	176521	30	พัชรา	พัชรา	206	
25	176521	176691	170	176691	176756	65	ศิริมงคล	ศิริมงคล	235	
26	176756	176915	159	176915	176957	42	พัชรา	พัชรา	201	
27	176957	177123	166	177123	177161	38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	204	
28	177161	177330	169	177330	177369	39	กฤษฎดา	กฤษฎดา	208	
	รวม		4571.0			1231.0			5802.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	114766	114825	59	114825	114829	4	นพพร	นพพร	63	
2	114829	115006	177	115006	115011	5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	182	
3	115011	115168	157	115168	115179	11	พัชรา	พัชรา	168	
4	115179	115352	173	115352	115357	5	วีระศักดิ์	พัชรา	178	
5	115357	115541	184	115541	115547	6	กฤษฎา	กฤษฎา	190	
6	115547	115703	156	115703	115730	27	พัชรา	พัชรา	183	
7	115730	115803	73	115803	115808	5	กฤษฎา	กฤษฎา	78	
8	115808	115890	82	115890	115901	11	วรมธร	วีระศักดิ์	93	
9	115901	116080	179	116080	116086	6	วรมธร	วรมธร	185	
10	116086	116247	161	116247	116275	28	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	189	
11	116275	116434	159	116434	116461	27	วรมธร	วรมธร	186	
12	116461	116647	186	116647	116652	5	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	191	
13	116652	116810	158	116810	116815	5	วรมธร	พานิภัค	163	
14	116815	116891	76	116891	116892	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	77	
15	116892	116969	77	116969	116973	4	พานิภัค	พานิภัค	81	
16	116973	117104	131	117104	117109	5	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	136	
17	117109	117264	155	117264	117269	5	พานิภัค	พานิภัค	160	
18	117269	117435	166	117435	117439	4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	170	
19	117439	117621	182	117621	117627	6	นพพร	นพพร	188	
20	117627	117781	154	117781	117785	4	วรรณิสา	วรรณิสา	158	
21	117785	117867	82	117867	117870	3	นพพร	นพพร	85	
22	117870	117901	31	117901	117922	21	วรรณิสา	วรรณิสา	52	
23	117922	118064	142	118064	118070	6	นพพร	ศิริมงคล	148	
24	118070	118249	179	118249	118255	6	พัชรา	พัชรา	185	
25	118255	118405	150	118405	118422	17	ศิริมงคล	ศิริมงคล	167	
26	118422	118580	158	118580	118585	5	พัชรา	พัชรา	163	
27	118585	118738	153	118738	118742	4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	157	
28	118742	118816	74	118816	118839	23	กฤษฎา	กฤษฎา	97	
	รวม		3814.0			259.0			4073.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4

Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก	
1	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
2	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
3	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
4	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	พัชรา	
5	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
6	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
7	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
8	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วีระศักดิ์	
9	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
10	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
11	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
12	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	
13	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	พานิภัค	
14	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
15	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
16	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	
17	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
18	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
20	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
21	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
22	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
23	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	ศิริมงคล	
24	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
25	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
26	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
27	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
28	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
	รวม		0.0			0.0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
2	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
3	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
4	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	พัชรา	0	
5	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
6	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
7	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
8	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วีระศักดิ์	0	
9	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
10	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
11	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
12	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	0	
13	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	พานิภัค	0	
14	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
16	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0	
17	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
18	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
20	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
21	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
22	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
23	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	ศิริมงคล	0	
24	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
25	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
26	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
27	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
28	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
	รวม		0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026



ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1

Date	กะเช้า		SUM 1		กะดึก		SUM 2		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	กะเช้า	กะดึก	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	พัชรา	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วีระศักดิ์	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	พาดนิศักดิ์	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดนิศักดิ์	พาดนิศักดิ์	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดนิศักดิ์	พาดนิศักดิ์	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	ศิริมงคล	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
	รวม		0	0			0	0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ								
ค่าเฉลี่ยวันหยุด								
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1								
Date	กะเช้า	SUM	กะดึก	SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		Sum	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	kWh.	3	kWh.	4	กะเช้า	กะดึก		
1	27631.8	0	27631.8	0	นพพร	นพพร	0	
2	27631.8	3.5	27635.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	3.5	
3	27635.3	2.8	27638.1	0	พัชรา	พัชรา	2.8	
4	27638.1	0.6	27638.7	0	วีระศักดิ์	พัชรา	0.6	
5	27638.7	0	27638.7	3.4	กฤษฎา	กฤษฎา	3.4	
6	27642.1	3.1	27645.2	0	พัชรา	พัชรา	3.1	
7	27645.2	0	27645.2	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
8	27645.2	0	27645.2	0	วรเมธ	วีระศักดิ์	0	
9	27645.2	0	27645.2	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
10	27645.2	0.9	27646.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.9	
11	27646.1	2.6	27648.7	0	วรเมธ	วรเมธ	2.6	
12	27648.7	2.7	27651.4	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	2.7	
13	27651.4	3.4	27654.8	0	วรเมธ	พาณัฏ	3.4	
14	27654.8	0	27654.8	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	27654.8	0	27654.8	0	พาณัฏ	พาณัฏ	0	
16	27654.8	3.2	27658	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	3.2	
17	27658	3.7	27661.7	0	พาณัฏ	พาณัฏ	3.7	
18	27661.7	3.2	27664.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	3.2	
19	27664.9	3.3	27668.2	0	นพพร	นพพร	3.3	
20	27668.2	3	27671.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	3	
21	27671.2	0	27671.2	0	นพพร	นพพร	0	
22	27671.2	0	27671.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
23	27671.2	3.3	27674.5	0	นพพร	ศิริมงคล	3.3	
24	27674.5	2.9	27677.4	0	พัชรา	พัชรา	2.9	
25	27677.4	2.5	27679.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2.5	
26	27679.9	2.4	27682.3	0	พัชรา	พัชรา	2.4	
27	27682.3	0	27682.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
28	27682.3	0	27682.3	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
	รวม	47.1		3.4			50.5	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	5289.463	5289.626	0.163	5289.626	5289.636	0.01	นพพร	นพพร	0.173	
2	5289.636	5289.932	0.296	5289.932	5289.95	0.018	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.314	
3	5289.95	5290.158	0.208	5290.158	5290.175	0.017	พัชรา	พัชรา	0.225	
4	5290.175	5290.353	0.178	5290.353	5290.37	0.017	วีระศักดิ์	พัชรา	0.195	
5	5290.37	5290.586	0.216	5290.586	5290.61	0.024	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.24	
6	5290.61	5290.819	0.209	5290.819	5290.829	0.01	พัชรา	พัชรา	0.219	
7	5290.829	5291.013	0.184	5291.013	5291.043	0.03	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.214	
8	5291.043	5291.215	0.172	5291.215	5291.251	0.036	วรมธร	วีระศักดิ์	0.208	
9	5291.251	5291.51	0.259	5291.51	5291.53	0.02	วรมธร	วรมธร	0.279	
10	5291.53	5291.77	0.24	5291.77	5291.781	0.011	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.251	
11	5291.781	5291.983	0.202	5291.983	5292	0.017	วรมธร	วรมธร	0.219	
12	5292	5292.208	0.208	5292.208	5292.214	0.006	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	0.214	
13	5292.214	5292.441	0.227	5292.441	5292.451	0.01	วรมธร	พานิภัค	0.237	
14	5292.451	5296.737	4.286	5296.737	5296.755	0.018	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	4.304	
15	5296.755	5298.529	1.774	5298.529	5298.539	0.01	พานิภัค	พานิภัค	1.784	
16	5298.539	5298.883	0.344	5298.883	5298.889	0.006	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0.35	
17	5298.889	5301.664	2.775	5301.664	5301.67	0.006	พานิภัค	พานิภัค	2.781	
18	5301.67	5301.887	0.217	5301.887	5301.894	0.007	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.224	
19	5301.894	5304.232	2.338	5304.232	5304.238	0.006	นพพร	นพพร	2.344	
20	5304.238	5304.434	0.196	5304.434	5304.45	0.016	วรรณิสา	วรรณิสา	0.212	
21	5304.45	5306.714	2.264	5306.714	5306.73	0.016	นพพร	นพพร	2.28	
22	5306.73	5307.938	1.208	5307.938	5307.952	0.014	วรรณิสา	วรรณิสา	1.222	
23	5307.952	5308.297	0.345	5308.297	5308.308	0.011	นพพร	ศิริมงคล	0.356	
24	5308.308	5308.499	0.191	5308.499	5308.514	0.015	พัชรา	พัชรา	0.206	
25	5308.514	5308.717	0.203	5308.717	5308.731	0.014	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.217	
26	5308.731	5308.959	0.228	5308.959	5308.988	0.029	พัชรา	พัชรา	0.257	
27	5308.988	5309.282	0.294	5309.282	5309.291	0.009	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.303	
28	5309.291	5309.467	0.176	5309.467	5309.514	0.047	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.223	
	รวม		19.6			0.4			20.1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	562538.75	562748.838	210.088	562748.838	562815.654	66.816	นพพร	นพพร	276.904	
2	562815.654	563132.49	316.836	563132.49	563181.87	49.38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	366.216	
3	563181.87	563516.146	334.276	563516.146	563573.059	56.913	พัชรา	พัชรา	391.189	
4	563573.059	563929.04	355.981	563929.04	563988.203	59.163	วีระศักดิ์	พัชรา	415.144	
5	563988.203	564332.922	344.719	564332.922	564367.398	34.476	กฤษฎดา	กฤษฎดา	379.195	
6	564367.398	564708.306	340.908	564708.306	564764.728	56.422	พัชรา	พัชรา	397.33	
7	564764.728	565019.817	255.089	565019.817	565054.857	35.04	กฤษฎดา	กฤษฎดา	290.129	
8	565054.857	565308.764	253.907	565308.764	565364.023	55.259	วรมณ	วีระศักดิ์	309.166	
9	565364.023	565684.396	320.373	565684.396	565730.285	45.889	วรมณ	วรมณ	366.262	
10	565730.285	566068.169	337.884	566068.169	566132.893	64.724	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	402.608	
11	566132.893	566449.647	316.754	566449.647	566544.605	94.958	วรมณ	วรมณ	411.712	
12	566544.605	566879.783	335.178	566879.783	566950.512	70.729	วีระศักดิ์	ณัฐนันท์	405.907	
13	566950.512	567262.031	311.519	567262.031	567335.266	73.235	วรมณ	พานิภัค	384.754	
14	567335.266	567558.018	222.752	567558.018	567603.78	45.762	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	268.514	
15	567603.78	567850.574	246.794	567850.574	567901.603	51.029	พานิภัค	พานิภัค	297.823	
16	567901.603	568209.279	307.676	568209.279	568271.605	62.326	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	370.002	
17	568271.605	568586.23	314.625	568586.23	568649.03	62.8	พานิภัค	พานิภัค	377.425	
18	568649.03	568988.04	339.01	568988.04	569036.273	48.233	ศิริมงคล	ศิริมงคล	387.243	
19	569036.273	569409.264	372.991	569409.264	569471.414	62.15	นพพร	นพพร	435.141	
20	569471.414	569817.862	346.448	569817.862	569864.241	46.379	วรรณิสา	วรรณิสา	392.827	
21	569864.241	570118.141	253.9	570118.141	570162.441	44.3	นพพร	นพพร	298.2	
22	570162.441	570364.571	202.13	570364.571	570425.721	61.15	วรรณิสา	วรรณิสา	263.28	
23	570425.721	570776.012	350.291	570776.012	570820.192	44.18	นพพร	ศิริมงคล	394.471	
24	570820.192	571183.633	363.441	571183.633	571221.409	37.776	พัชรา	พัชรา	401.217	
25	571221.409	571548.766	327.357	571548.766	571633.958	85.192	ศิริมงคล	ศิริมงคล	412.549	
26	571633.958	571957.766	323.808	571957.766	572006.916	49.15	พัชรา	พัชรา	372.958	
27	572006.916	572333.609	326.693	572333.609	572377.777	44.168	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	370.861	
28	572377.777	572626.509	248.732	572626.509	572691.545	65.036	กฤษฎดา	กฤษฎดา	313.768	
รวม			8580.2			1572.6			10152.8	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026



ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
2	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
3	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
4	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	พัชรา	0	
5	135	135	0	135	135	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
6	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
7	135	135	0	135	135	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
8	135	135	0	135	135	0	วรมธ	วีระศักดิ์	0	
9	135	135	0	135	135	0	วรมธ	วรมธ	0	
10	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
11	135	135	0	135	135	0	วรมธ	วรมธ	0	
12	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	0	
13	135	135	0	135	135	0	วรมธ	พาดิณิก	0	
14	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	135	135	0	135	135	0	พาดิณิก	พาดิณิก	0	
16	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0	
17	135	135	0	135	135	0	พาดิณิก	พาดิณิก	0	
18	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
20	135	135	0	135	135	0	วรมธ	วรมธ	0	
21	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
22	135	135	0	135	135	0	วรมธ	วรมธ	0	
23	135	135	0	135	135	0	นพพร	ศิริมงคล	0	
24	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
25	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
26	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
27	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
28	135	135	0	135	135	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	19985.4	19988.2	2.8	19988.2	19988.3	0.1	นพพร	นพพร	2.9	
2	19988.3	19989.1	0.8	19989.1	19989.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.8	
3	19989.1	19993.6	4.5	19993.6	19993.7	0.1	พัชรา	พัชรา	4.6	
4	19993.7	20000.5	6.8	20000.5	20000.6	0.1	วีระศักดิ์	พัชรา	6.9	
5	20000.6	20005	4.4	20005	20005	0	กฤษดา	กฤษดา	4.4	
6	20005	20010.3	5.3	20010.3	20011.1	0.8	พัชรา	พัชรา	6.1	
7	20011.1	20011.1	0	20011.1	20011.1	0	กฤษดา	กฤษดา	0	
8	20011.1	20013.3	2.2	20013.3	20013.3	0	วรมน	วีระศักดิ์	2.2	
9	20013.3	20014.1	0.8	20014.1	20014.1	0	วรมน	วรมน	0.8	
10	20014.1	20019	4.9	20019	20019	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	4.9	
11	20019	20019.8	0.8	20019.8	20019.8	0	วรมน	วรมน	0.8	
12	20019.8	20026.3	6.5	20026.3	20026.3	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	6.5	
13	20026.3	20027.1	0.8	20027.1	20027.1	0	วรมน	พาดิศักดิ์	0.8	
14	20027.1	20027.8	0.7	20027.8	20027.8	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.7	
15	20027.8	20034.1	6.3	20034.1	20034.1	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	6.3	
16	20034.1	20034.8	0.7	20034.8	20034.8	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0.7	
17	20034.8	20041	6.2	20041	20041	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	6.2	
18	20041	20041.8	0.8	20041.8	20042.5	0.7	ศิริมงคล	ศิริมงคล	1.5	
19	20042.5	20047.2	4.7	20047.2	20047.2	0	นพพร	นพพร	4.7	
20	20047.2	20047.9	0.7	20047.9	20048.7	0.8	วรมน	วรมน	1.5	
21	20048.7	20049.6	0.9	20049.6	20049.7	0.1	นพพร	นพพร	1	
22	20049.7	20050.5	0.8	20050.5	20051.2	0.7	วรมน	วรมน	1.5	
23	20051.2	20056.8	5.6	20056.8	20056.8	0	นพพร	ศิริมงคล	5.6	
24	20056.8	20061.8	5	20061.8	20061.9	0.1	พัชรา	พัชรา	5.1	
25	20061.9	20062.6	0.7	20062.6	20062.6	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.7	
26	20062.6	20066.8	4.2	20066.8	20066.8	0	พัชรา	พัชรา	4.2	
27	20066.8	20070.6	3.8	20070.6	20070.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	3.8	
28	20070.6	20077.6	7	20077.6	20077.6	0	กฤษดา	กฤษดา	7	
รวม			88.7			3.5			92.2	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	2329	2334	5	2334	2335	1	นพพร	นพพร	6	
2	2335	2339	4	2339	2342	3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	7	
3	2342	2348	6	2348	2349	1	พัชรา	พัชรา	7	
4	2349	2353	4	2353	2355	2	วีระศักดิ์	พัชรา	6	
5	2355	2360	5	2360	2362	2	กฤษฎดา	กฤษฎดา	7	
6	2362	2365	3	2365	2366	1	พัชรา	พัชรา	4	
7	2366	2369	3	2369	2371	2	กฤษฎดา	กฤษฎดา	5	
8	2371	2374	3	2374	2374	0	วรมณ	วีระศักดิ์	3	
9	2374	2378	4	2378	2380	2	วรมณ	วรมณ	6	
10	2380	2383	3	2383	2385	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5	
11	2385	2390	5	2390	2392	2	วรมณ	วรมณ	7	
12	2392	2395	3	2395	2396	1	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	4	
13	2396	2399	3	2399	2400	1	วรมณ	พานิภัค	4	
14	2400	2403	3	2403	2403	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3	
15	2403	2407	4	2407	2408	1	พานิภัค	พานิภัค	5	
16	2408	2412	4	2412	2412	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	4	
17	2412	2417	5	2417	2418	1	พานิภัค	พานิภัค	6	
18	2418	2421	3	2421	2422	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	4	
19	2422	2425	3	2425	2426	1	นพพร	นพพร	4	
20	2426	2431	5	2431	2432	1	วรรณิสสา	วรรณิสสา	6	
21	2432	2438	6	2438	2439	1	นพพร	นพพร	7	
22	2439	2443	4	2443	2444	1	วรรณิสสา	วรรณิสสา	5	
23	2444	2448	4	2448	2449	1	นพพร	ศิริมงคล	5	
24	2449	2451	2	2451	2452	1	พัชรา	พัชรา	3	
25	2452	2455	3	2455	2457	2	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5	
26	2457	2460	3	2460	2461	1	พัชรา	พัชรา	4	
27	2461	2464	3	2464	2465	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	4	
28	2465	2469	4	2469	2470	1	กฤษฎดา	กฤษฎดา	5	
รวม			107.0			34.0			141.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Repc
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	214145	214160	15	214160	214160.8	0.8	นพพร	นพพร	15.8	
2	214160.8	214198.9	38.1	214198.9	214198.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	38.1	
3	214198.9	214246.2	47.3	214246.2	214247.3	1.1	พัชรา	พัชรา	48.4	
4	214247.3	214284.3	37	214284.3	214285.7	1.4	วีระศักดิ์	พัชรา	38.4	
5	214285.7	214336.3	50.6	214336.3	214340.9	4.6	กฤษฎา	กฤษฎา	55.2	
6	214340.9	214380.7	39.8	214380.7	214380.8	0.1	พัชรา	พัชรา	39.9	
7	214380.8	214405.7	24.9	214405.7	214406.1	0.4	กฤษฎา	กฤษฎา	25.3	
8	214406.1	214421.9	15.8	214421.9	214423.8	1.9	วรมธร	วีระศักดิ์	17.7	
9	214423.8	214468.5	44.7	214468.5	214469.7	1.2	วรมธร	วรมธร	45.9	
10	214469.7	214520	50.3	214520	214521.2	1.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	51.5	
11	214521.2	214572.9	51.7	214572.9	214574.8	1.9	วรมธร	วรมธร	53.6	
12	214574.8	214628	53.2	214628	214628.5	0.5	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	53.7	
13	214628.5	214678.2	49.7	214678.2	214678.7	0.5	วรมธร	พานิภัค	50.2	
14	214678.7	214693.7	15	214693.7	214693.8	0.1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	15.1	
15	214693.8	214708	14.2	214708	214708.1	0.1	พานิภัค	พานิภัค	14.3	
16	214708.1	214762.8	54.7	214762.8	214763.5	0.7	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	55.4	
17	214763.5	214815.6	52.1	214815.6	214816.9	1.3	พานิภัค	พานิภัค	53.4	
18	214816.9	214862.3	45.4	214862.3	214862.3	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	45.4	
19	214862.3	214917.1	54.8	214917.1	214918.1	1	นพพร	นพพร	55.8	
20	214918.1	214968.4	50.3	214968.4	214968.9	0.5	วรรณิสา	วรรณิสา	50.8	
21	214968.9	214992.1	23.2	214992.1	214992.1	0	นพพร	นพพร	23.2	
22	214992.1	215005.8	13.7	215005.8	215006.2	0.4	วรรณิสา	วรรณิสา	14.1	
23	215006.2	215054.5	48.3	215054.5	215054.8	0.3	นพพร	ศิริมงคล	48.6	
24	215054.8	215109.5	54.7	215109.5	215111.6	2.1	พัชรา	พัชรา	56.8	
25	215111.6	215158.8	47.2	215158.8	215160.5	1.7	ศิริมงคล	ศิริมงคล	48.9	
26	215160.5	215206.8	46.3	215206.8	215206.8	0	พัชรา	พัชรา	46.3	
27	215206.8	215256.8	50	215256.8	215257	0.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	50.2	
28	215257	215280.5	23.5	215280.5	215285.4	4.9	กฤษฎา	กฤษฎา	28.4	
	รวม		1111.5			28.9			1140.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report Park Ventures Ecoplex

Month/Year: February 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	230308	230328.9	20.9	230328.9	230331	2.1	นพพร	นพพร	23	
2	230331	230373.9	42.9	230373.9	230375.9	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	44.9	
3	230375.9	230430	54.1	230430	230432	2	พัชรา	พัชรา	56.1	
4	230432	230474.3	42.3	230474.3	230476.5	2.2	วีระศักดิ์	พัชรา	44.5	
5	230476.5	230541.9	65.4	230541.9	230548.4	6.5	กฤษฎา	กฤษฎา	71.9	
6	230548.4	230589.2	40.8	230589.2	230591.3	2.1	พัชรา	พัชรา	42.9	
7	230591.3	230620.9	29.6	230620.9	230622.9	2	กฤษฎา	กฤษฎา	31.6	
8	230622.9	230643.8	20.9	230643.8	230645.8	2	วรมน	วีระศักดิ์	22.9	
9	230645.8	230693.6	47.8	230693.6	230695.7	2.1	วรมน	วรมน	49.9	
10	230695.7	230750.5	54.8	230750.5	230752.5	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	56.8	
11	230752.5	230808.8	56.3	230808.8	230812.9	4.1	วรมน	วรมน	60.4	
12	230812.9	230881.5	68.6	230881.5	230881.5	0	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	68.6	
13	230881.5	230933.3	51.8	230933.3	230935.4	2.1	วรมน	พาดิณัก	53.9	
14	230935.4	230962.7	27.3	230962.7	230962.7	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	27.3	
15	230962.7	230994.5	31.8	230994.5	230996.6	2.1	พาดิณัก	พาดิณัก	33.9	
16	230996.6	231052.7	56.1	231052.7	231054.7	2	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	58.1	
17	231054.7	231108.6	53.9	231108.6	231110.6	2	พาดิณัก	พาดิณัก	55.9	
18	231110.6	231162.8	52.2	231162.8	231162.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	52.2	
19	231162.8	231232.5	69.7	231232.5	231234.7	2.2	นพพร	นพพร	71.9	
20	231234.7	231287.4	52.7	231287.4	231289.4	2	วรมน	วรมน	54.7	
21	231289.4	231318.4	29	231318.4	231320.5	2.1	นพพร	นพพร	31.1	
22	231320.5	231339.1	18.6	231339.1	231341.1	2	วรมน	วรมน	20.6	
23	231341.1	231389.1	48	231389.1	231391.1	2	นพพร	ศิริมงคล	50	
24	231391.1	231445.6	54.5	231445.6	231449.3	3.7	พัชรา	พัชรา	58.2	
25	231449.3	231497.3	48	231497.3	231499.4	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	50.1	
26	231499.4	231559.2	59.8	231559.2	231561.3	2.1	พัชรา	พัชรา	61.9	
27	231561.3	231618.2	56.9	231618.2	231620.2	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	58.9	
28	231620.2	231649.8	29.6	231649.8	231663.3	13.5	กฤษฎา	กฤษฎา	43.1	
	รวม		1284.3			71.0			1355.3	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: February 2026



ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	324643.5	324670	26.5	324670	324670.9	0.9	นพพร	นพพร	27.4	
2	324670.9	324753.5	82.6	324753.5	324756.6	3.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	85.7	
3	324756.6	324843.8	87.2	324843.8	324847.4	3.6	พัชรา	พัชรา	90.8	
4	324847.4	324934.5	87.1	324934.5	324938	3.5	วีระศักดิ์	พัชรา	90.6	
5	324938	325024.1	86.1	325024.1	325027.6	3.5	กฤษฎดา	กฤษฎดา	89.6	
6	325027.6	325113.3	85.7	325113.3	325117.5	4.2	พัชรา	พัชรา	89.9	
7	325117.5	325144	26.5	325144	325147.8	3.8	กฤษฎดา	กฤษฎดา	30.3	
8	325147.8	325172.2	24.4	325172.2	325174.4	2.2	วรมณ	วีระศักดิ์	26.6	
9	325174.4	325256.6	82.2	325256.6	325259.8	3.2	วรมณ	วรมณ	85.4	
10	325259.8	325344.9	85.1	325344.9	325348.6	3.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	88.8	
11	325348.6	325436.6	88	325436.6	325440.3	3.7	วรมณ	วรมณ	91.7	
12	325440.3	325528.5	88.2	325528.5	325532.2	3.7	วีระศักดิ์	ณัฐนนท์	91.9	
13	325532.2	325591.8	59.6	325591.8	325594.4	2.6	วรมณ	พาดิณักด์	62.2	
14	325594.4	325622.5	28.1	325622.5	325622.9	0.4	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	28.5	
15	325622.9	325646.4	23.5	325646.4	325648.4	2	พาดิณักด์	พาดิณักด์	25.5	
16	325648.4	325701.6	53.2	325701.6	325705.4	3.8	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	57	
17	325705.4	325761.7	56.3	325761.7	325765.1	3.4	พาดิณักด์	พาดิณักด์	59.7	
18	325765.1	325836.4	71.3	325836.4	325839.5	3.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	74.4	
19	325839.5	325922.1	82.6	325922.1	325925.7	3.6	นพพร	นพพร	86.2	
20	325925.7	325982.7	57	325982.7	325985.8	3.1	วรรณิสา	วรรณิสา	60.1	
21	325985.8	326017	31.2	326017	326018.3	1.3	นพพร	นพพร	32.5	
22	326018.3	326018.5	0.2	326018.5	326018.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0.2	
23	326018.5	326088.4	69.9	326088.4	326092.2	3.8	นพพร	ศิริมงคล	73.7	
24	326092.2	326178.1	85.9	326178.1	326181.9	3.8	พัชรา	พัชรา	89.7	
25	326181.9	326252.5	70.6	326252.5	326266.7	14.2	ศิริมงคล	ศิริมงคล	84.8	
26	326266.7	326327.4	60.7	326327.4	326330.6	3.2	พัชรา	พัชรา	63.9	
27	326330.6	326388.4	57.8	326388.4	326391.2	2.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	60.6	
28	326391.2	326419.9	28.7	326419.9	326419.9	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	28.7	
	รวม		1686.2			90.2			1776.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Location/Equipment: RMU room/MEA Meter

Month/Year: March 2026

วันที่	MEA # 1 (Meter SUM)				MEA # 2 (Meter Hotel)				# 1 - # 2 (Office)		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดย หัวหน้า
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	เข้า	คิก	
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00 - 22.00	22.00 - 6.00			
1	14121	22	14143	6	29367.429	14.123	29381.552	4.086	7.877	1.914	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช
2	14149	30	14179	6	29385.638	12.908	29398.546	3.736	17.092	2.264	วรมน	วรมน	सानิช
3	14185	21	14206	7	29402.282	12.9	29415.182	3.641	8.1	3.359	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช
4	14213	30	14243	5	29418.823	13.217	29432.04	3.052	16.783	1.948	วรมน	วรมน	सानิช
5	14248	32	14280	6	29435.092	14.445	29449.537	3.527	17.555	2.473	นพพร	นพพร	सानิช
6	14286	32	14318	5	29453.064	15.517	29468.581	3.011	16.483	1.989	วรมน	พานิกัด	सानิช
7	14323	21	14344	6	29471.592	13.473	29485.065	3.677	7.527	2.323	นพพร	นพพร	सानิช
8	14350	22	14372	5	29488.742	13.455	29502.197	3.192	8.545	1.808	พานิกัด	พานิกัด	सानิช
9	14377	34	14411	6	29505.389	15.703	29521.092	3.536	18.297	2.464	นพพร	พัชรา	सानิช
10	14417	30	14447	6	29524.628	13.597	29538.225	3.483	16.403	2.517	พานิกัด	พานิกัด	सानิช
11	14453	30	14483	6	29541.708	13.764	29555.472	3.522	16.236	2.478	พัชรา	พัชรา	सानิช
12	14489	31	14520	6	29558.994	14.423	29573.417	3.516	16.577	2.484	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช
13	14526	30	14556	6	29576.933	13.604	29590.537	3.624	16.396	2.376	พัชรา	วีระศักดิ์	सानิช
14	14562	22	14584	6	29594.161	13.833	29607.994	3.805	8.167	2.195	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช
15	14590	21	14611	6	29611.799	13.054	29624.853	3.971	7.946	2.029	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช
16	14617	32	14649	6	29628.824	14.414	29643.238	3.606	17.586	2.394	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช
17	14655	31	14686	6	29646.844	13.539	29660.383	3.682	17.461	2.318	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช
18	14692	32	14724	6	29664.065	14.794	29678.859	3.491	17.206	2.509	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช
19	14730	32	14762	6	29682.35	14.793	29697.143	3.755	17.207	2.245	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช
20	14768	30	14798	6	29700.898	13.645	29714.543	3.58	16.355	2.42	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช
21	14804	21	14825	6	29718.123	13.525	29731.648	3.55	7.475	2.45	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช
22	14831	21	14852	7	29735.198	13.296	29748.494	3.856	7.704	3.144	กฤษฎดา	พัชรา	सानิช
23	14859	31	14890	6	29752.35	13.385	29765.735	3.451	17.615	2.549	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	सानิช
24	14896	32	14928	6	29769.186	14.66	29783.846	3.68	17.34	2.32	พัชรา	พัชรา	सानิช
25	14934	31	14965	6	29787.526	14.473	29801.999	3.691	16.527	2.309	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช
26	14971	32	15003	6	29805.69	14.603	29820.293	3.634	17.397	2.366	พัชรา	พัชรา	सानิช
27	15009	31	15040	5	29823.927	14.537	29838.464	3.035	16.463	1.965	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช
28	15045	23	15068	6	29841.499	14.561	29856.06	4.046	8.439	1.954	นพพร	นพพร	सानิช
29	15074	21	15095	5	29860.106	13.462	29873.568	3.162	7.538	1.838	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช
30	15100	33	15133	6	29876.73	14.486	29891.216	3.768	18.514	2.232	นพพร	ศิริมงคล	सानิช
31	15139	31	15170	7	29894.984	13.452	29908.436	3.801	17.548	3.199	วรมน	วรมน	सानิช
		872		184		433.641		111.167	438.359	72.833			सानิช
		รวม OFFICE		1056			รวม HOTEL		544.808		511.192		सानิช

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Electricity Meter Daily Record
Month/Year : March 2026

Location/Equipment: EE Room/EE Meter & AHU Meter

Month/Year: March 2026

วันที่	METER# 1 (Meter EE - 2)				METER# 2 (Meter AHU - 8 - 01)				METER# 2 (Meter AHU - 8 - 02)				บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตก	
1	295689.6	13	295702.6	3.6	43671.4	0	43671.4	0	188538.9	0	188538.9	0	วิเคราะห์	วิเคราะห์	สำเนา
2	295706.2	59.4	295765.6	3.9	43671.4	29.6	43701	0	188538.9	65.7	188604.6	0	รวม	รวม	สำเนา
3	295769.5	59.3	295828.8	3.7	43701	18.3	43719.3	0	188604.6	46.7	188651.3	0	วิเคราะห์	วิเคราะห์	สำเนา
4	295832.5	59.8	295892.3	3.7	43719.3	27.5	43746.8	0	188651.3	66.3	188717.6	0	รวม	รวม	สำเนา
5	295896	68	295964	6.6	43746.8	27.6	43774.4	0	188717.6	66.1	188783.7	0	นพพร	นพพร	สำเนา
6	295970.6	66.1	296036.7	3.8	43774.4	28.8	43803.2	0	188783.7	65.2	188848.9	0	รวม	พานิก	สำเนา
7	296040.5	14.3	296054.8	5.5	43803.2	0	43803.2	0	188848.9	0	188848.9	0	นพพร	นพพร	สำเนา
8	296060.3	12.6	296072.9	3.7	43803.2	0	43803.2	0	188848.9	0	188848.9	0	พานิก	พานิก	สำเนา
9	296076.6	62.5	296139.1	5.2	43803.2	27.2	43830.4	0	188848.9	66	188914.9	0	นพพร	พัชรา	สำเนา
10	296144.3	56.2	296200.5	3.3	43830.4	27	43857.4	0	188914.9	65.8	188960.7	0	พานิก	พานิก	สำเนา
11	296203.8	60.7	296264.5	4.8	43857.4	27.4	43884.8	0	188960.7	65.7	189046.4	0	พัชรา	พัชรา	สำเนา
12	296269.3	49	296318.3	3	43884.8	29	43913.8	0	189046.4	64.7	189111.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	สำเนา
13	296321.3	52.5	296373.8	4.1	43913.8	27.6	43941.4	0	189111.1	64.8	189175.9	0	พัชรา	วิเคราะห์	สำเนา
14	296377.9	18.4	296396.3	4.4	43941.4	0.5	43941.9	0	189175.9	0.8	189176.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	สำเนา
15	296400.7	13.6	296414.3	4.4	43941.9	0	43941.9	0	189176.7	0	189176.7	0	วิเคราะห์	วิเคราะห์	สำเนา
16	296418.7	57.5	296476.2	4.7	43941.9	21.5	43963.4	6	189176.7	67.4	189244.1	0	วรรณิสา	วรรณิสา	สำเนา
17	296480.9	55.7	296536.6	3.8	43969.4	29	43996.4	0	189244.1	66.9	189311	0	วิเคราะห์	วิเคราะห์	สำเนา
18	296540.4	109.1	296649.5	8.8	43998.4	35	44033.4	1.4	189311	66.6	189377.6	0	กฤษฎา	กฤษฎา	สำเนา
19	296658.3	52.7	296711	4.4	44034.8	30.2	44065	0	189377.6	66.5	189444.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	สำเนา
20	296715.4	53.1	296768.5	4	44065	27.7	44092.7	0	189444.1	66.5	189510.6	0	กฤษฎา	กฤษฎา	สำเนา
21	296772.5	21	296793.5	5.1	44092.7	0	44092.7	0	189510.6	0	189510.6	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	สำเนา
22	296798.6	13.1	296811.7	3.4	44092.7	0	44092.7	0	189510.6	0	189510.6	0	กฤษฎา	พัชรา	สำเนา
23	296815.1	79.3	296894.4	3.4	44092.7	37.6	44130.3	0	189510.6	78.3	189588.9	0	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	สำเนา
24	296897.8	57.2	296955	4.4	44130.3	29.7	44160	0	189588.9	66.7	189655.6	0	พัชรา	พัชรา	สำเนา
25	296959.4	54.3	297013.7	3.3	44160	30.9	44190.9	0	189655.6	66.6	189722.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	สำเนา
26	297017	55.1	297072.1	4.1	44190.9	30.8	44221.7	0	189722.2	66.2	189788.4	0	พัชรา	พัชรา	สำเนา
27	297076.2	53.4	297129.6	4.1	44221.7	31	44252.7	0	189788.4	66	189854.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	สำเนา
28	297133.7	14.1	297147.8	4.1	44252.7	0	44252.7	0	189854.4	0	189854.4	0	นพพร	นพพร	สำเนา
29	297151.9	13.4	297165.3	4.3	44252.7	0	44252.7	10	189854.4	0	189854.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	สำเนา
30	297169.6	61.3	297230.9	3.8	44262.7	19.9	44282.6	0	189854.4	66.7	189921.1	0	นพพร	ศิริมงคล	สำเนา
31	297234.7	104.8	297339.5	4.5	44282.6	44.2	44326.8	0	189921.1	91.3	190012.4	0	รวม	รวม	สำเนา
รวม	1520.5		133.9			638.0		17.4		1473.5		0.0			
		1654.4				655.4				1473.5					

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เช้า	ดึก		
1	14.202	14.205	0.003	14.205	14.205	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
2	14.205	14.209	0.004	14.209	14.21	0.001	วรเมธ	วรเมธ	सानิช	
3	14.21	14.212	0.002	14.212	14.213	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
4	14.213	14.217	0.004	14.217	14.218	0.001	วรเมธ	วรเมธ	सानิช	
5	14.218	14.222	0.004	14.222	14.223	0.001	นพพร	นพพร	सानิช	
6	14.223	14.227	0.004	14.227	14.228	0.001	วรเมธ	พาณิกภัค	सानิช	
7	14.228	14.23	0.002	14.23	14.23	0	นพพร	นพพร	सानิช	
8	14.23	14.232	0.002	14.232	14.233	0.001	พาณิกภัค	พาณิกภัค	सानิช	
9	14.233	14.237	0.004	14.237	14.238	0.001	นพพร	พัชรา	सानิช	
10	14.238	14.242	0.004	14.242	14.243	0.001	พาณิกภัค	พาณิกภัค	सानิช	
11	14.243	14.247	0.004	14.247	14.248	0.001	พัชรา	พัชรา	सानิช	
12	14.248	14.252	0.004	14.252	14.252	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
13	14.252	14.257	0.005	14.257	14.257	0	พัชรา	วีระศักดิ์	सानิช	
14	14.257	14.259	0.002	14.259	14.26	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช	
15	14.26	14.262	0.002	14.262	14.263	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
16	14.263	14.267	0.004	14.267	14.267	0	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช	
17	14.267	14.272	0.005	14.272	14.272	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
18	14.272	14.277	0.005	14.277	14.277	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช	
19	14.277	14.282	0.005	14.282	14.282	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
20	14.282	14.286	0.004	14.286	14.287	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช	
21	14.287	14.289	0.002	14.289	14.289	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	सानิช	
22	14.289	14.292	0.003	14.292	14.292	0	กฤษฎดา	พัชรา	सानิช	
23	14.292	14.297	0.005	14.297	14.297	0	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	सानิช	
24	14.297	14.301	0.004	14.301	14.302	0.001	พัชรา	พัชรา	सानิช	
25	14.302	14.306	0.004	14.306	14.307	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
26	14.307	14.311	0.004	14.311	14.312	0.001	พัชรา	พัชรา	सानิช	
27	14.312	14.316	0.004	14.316	14.317	0.001	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	सानิช	
28	14.317	14.319	0.002	14.319	14.319	0	นพพร	นพพร	सानิช	
29	14.319	14.322	0.003	14.322	14.322	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	सानิช	
30	14.322	14.327	0.005	14.327	14.327	0	นพพร	ศิริมงคล	सानิช	
31	14.327	14.332	0.005	14.332	14.332	0	วรเมธ	วรเมธ	सानิช	
รวม			0.114						सानิช	
			0.13							

วันที่	มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	25.423	25.427	0.004	25.427	25.428	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		सानิช
2	25.428	25.435	0.007	25.435	25.436	0.001	วรเมธ	วรเมธ		सानิช
3	25.436	25.441	0.005	25.441	25.442	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		सानิช
4	25.442	25.449	0.007	25.449	25.451	0.002	วรเมธ	วรเมธ		सानิช
5	25.451	25.458	0.007	25.458	25.459	0.001	นพพร	นพพร		सानิช
6	25.459	25.466	0.007	25.466	25.467	0.001	วรเมธ	พาณิกัด		सानิช
7	25.467	25.472	0.005	25.472	25.473	0.001	นพพร	นพพร		सानิช
8	25.473	25.477	0.004	25.477	25.478	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		सानิช
9	25.478	25.486	0.008	25.486	25.487	0.001	นพพร	พัชรา		सानิช
10	25.487	25.494	0.007	25.494	25.495	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		सानิช
11	25.495	25.503	0.008	25.503	25.504	0.001	พัชรา	พัชรา		सानิช
12	25.504	25.511	0.007	25.511	25.512	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		सानิช
13	25.512	25.519	0.007	25.519	25.521	0.002	พัชรา	วีระศักดิ์		सानิช
14	25.521	25.525	0.004	25.525	25.526	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		सानิช
15	25.526	25.53	0.004	25.53	25.531	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		सानิช
16	25.531	25.538	0.007	25.538	25.54	0.002	วรรณิสา	วรรณิสา		सानิช
17	25.54	25.547	0.007	25.547	25.548	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		सानิช
18	25.548	25.556	0.008	25.556	25.557	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		सानิช
19	25.557	25.565	0.008	25.565	25.566	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		सानิช
20	25.566	25.573	0.007	25.573	25.574	0.001	กฤษฎดา	กฤษฎดา		सानิช
21	25.574	25.578	0.004	25.578	25.579	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		सानิช
22	25.579	25.583	0.004	25.583	25.584	0.001	กฤษฎดา	พัชรา		सानิช
23	25.584	25.592	0.008	25.592	25.593	0.001	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		सानิช
24	25.593	25.6	0.007	25.6	25.602	0.002	พัชรา	พัชรา		सानิช
25	25.602	25.609	0.007	25.609	25.61	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		सानิช
26	25.61	25.617	0.007	25.617	25.618	0.001	พัชรา	พัชรา		सानิช
27	25.618	25.625	0.007	25.625	25.626	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		सानิช
28	25.626	25.631	0.005	25.631	25.632	0.001	นพพร	นพพร		सानิช
29	25.632	25.636	0.004	25.636	25.637	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		सानิช
30	25.637	25.644	0.007	25.644	25.645	0.001	นพพร	ศิริมงคล		सानิช
31	25.645	25.653	0.008	25.653	25.654	0.001	วรเมธ	วรเมธ		सानิช
รวม			0.196							सानิช
			0.231							

ตรวจสอบโดยวิศวกร
วันที่

วันที่	มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	21211406	21213994	2588	21213994	21214692	698	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
2	21214692	21218278	3586	21218278	21218970	692	วรมณ	วรมณ	सानิช	
3	21218970	21221890	2920	21221890	21222562	672	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
4	21222562	21226042	3480	21226042	21226730	688	วรมณ	วรมณ	सानิช	
5	21226730	21230216	3486	21230216	21230888	672	นพพร	นพพร	सानิช	
6	21230888	21234308	3420	21234308	21234974	666	วรมณ	พาณิกัด	सानิช	
7	21234974	21237780	2806	21237780	21238790	1010	นพพร	นพพร	सानิช	
8	21238790	21241308	2518	21241308	21241964	656	พาณิกัด	พาณิกัด	सानิช	
9	21241964	21245390	3426	21245390	21246312	922	นพพร	พัชรา	सानิช	
10	21246312	21249560	3248	21249560	21250156	596	พาณิกัด	พาณิกัด	सानิช	
11	21250156	21253636	3480	21253636	21254480	844	พัชรา	พัชรา	सानิช	
12	21254480	21257856	3376	21257856	21258408	552	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
13	21258408	21261940	3532	21261940	21262772	832	พัชรา	วีระศักดิ์	सानิช	
14	21262772	21265364	2592	21265364	21266126	762	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช	
15	21266126	21268924	2798	21268924	21269884	960	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
16	21269884	21273144	3260	21273144	21273962	818	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช	
17	21273962	21277428	3466	21277428	21278126	698	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
18	21278126	21281506	3380	21281506	21282484	978	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช	
19	21282484	21285800	3316	21285800	21286548	748	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
20	21286548	21289762	3214	21289762	21290464	702	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช	
21	21290464	21293046	2582	21293046	21293960	914	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช	
22	21293960	21296518	2558	21296518	21297178	660	กฤษฎดา	พัชรา	सानิช	
23	21297178	21300678	3500	21300678	21301276	598	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	सानิช	
24	21301276	21304706	3430	21304706	21305596	890	พัชรา	พัชรา	सानิช	
25	21305596	21308852	3256	21308852	21309448	596	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
26	21309448	21312918	3470	21312918	21313630	712	พัชรา	พัชรา	सानิช	
27	21313630	21316940	3310	21316940	21317716	776	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช	
28	21317716	21320506	2790	21320506	21321250	744	นพพร	นพพร	सानิช	
29	21321250	21323912	2662	21323912	21324668	756	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช	
30	21324668	21328126	3458	21328126	21328820	694	นพพร	ศิริมงคล	सानิช	
31	21328820	21332334	3514	21332334	21333076	742	วรมณ	วรมณ	सानิช	
รวม			98422							
			121670							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	7.1399	7.1411	0.0012	7.1411	7.1411	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
2	7.1411	7.1451	0.004	7.1451	7.1451	0	วรมณ	วรมณ	सानิช	
3	7.1451	7.1463	0.0012	7.1463	7.1463	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
4	7.1463	7.1502	0.0039	7.1502	7.1502	0	วรมณ	วรมณ	सानิช	
5	7.1502	7.1539	0.0037	7.1539	7.1539	0	นพพร	นพพร	सानิช	
6	7.1539	7.1577	0.0038	7.1577	7.1578	0.0001	วรมณ	พาดิณัก	सानิช	
7	7.1578	7.1588	0.001	7.1588	7.1588	0	นพพร	นพพร	सानิช	
8	7.1588	7.1600	0.0012	7.1600	7.16	0	พาดิณัก	พาดิณัก	सानิช	
9	7.16	7.1642	0.0042	7.1642	7.1643	0.0001	นพพร	พัชรา	सानิช	
10	7.1643	7.1681	0.0038	7.1681	7.1681	0	พาดิณัก	พาดิณัก	सानิช	
11	7.1681	7.1719	0.0038	7.1719	7.172	0.0001	พัชรา	พัชรา	सानิช	
12	7.172	7.1759	0.0039	7.1759	7.1759	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
13	7.1759	7.1796	0.0037	7.1796	7.1796	0	พัชรา	วีระศักดิ์	सानิช	
14	7.1796	7.1806	0.001	7.1806	7.1807	1E-04	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช	
15	7.1807	7.1817	0.001	7.1817	7.1817	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
16	7.1817	7.1857	0.004	7.1857	7.1858	0.0001	วรรณิสา	วรรณิสา	सानิช	
17	7.1858	7.1901	0.0043	7.1901	7.1901	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	सानิช	
18	7.1901	7.1942	0.0041	7.1942	7.1943	1E-04	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช	
19	7.1943	7.1984	0.0041	7.1984	7.1984	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
20	7.1984	7.2023	0.0039	7.2023	7.2023	0.0001	กฤษฎดา	กฤษฎดา	सानิช	
21	7.2023	7.2035	0.0012	7.2035	7.2035	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช	
22	7.2035	7.2047	0.0012	7.2047	7.2047	0	กฤษฎดา	พัชรา	सानิช	
23	7.2047	7.2092	0.0045	7.2092	7.2092	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	सानิช	
24	7.2092	7.2135	0.0043	7.2135	7.2136	0.0001	พัชรา	พัชรา	सानิช	
25	7.2136	7.2177	0.0041	7.2177	7.2177	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	सानิช	
26	7.2177	7.2219	0.0042	7.2219	7.2219	0	พัชรา	พัชรา	सानิช	
27	7.2219	7.226	0.0041	7.226	7.2261	0.0001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช	
28	7.2261	7.2273	0.0012	7.2273	7.2273	0	นพพร	นพพร	सानิช	
29	7.2273	7.2285	0.0012	7.2285	7.2285	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	सानิช	
30	7.2285	7.2329	0.0044	7.2329	7.2329	0	นพพร	ศิริมงคล	सानิช	
31	7.2329	7.2375	0.0046	7.2375	7.2375	0.0001	วรมณ	วรมณ	सानิช	
รวม			0.0968							
			0.0978							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	4.1136	4.1143	0.0007	4.1143	4.1143	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	4.1143	4.116	0.0017	4.116	4.116	0	วรมธร	วรมธร		
3	4.116	4.1168	0.0008	4.1168	4.1168	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	4.1168	4.1183	0.0015	4.1183	4.1184	0.0001	วรมธร	วรมธร		
5	4.1184	4.1201	0.0017	4.1201	4.1201	0	นพพร	นพพร		
6	4.1201	4.1216	0.0015	4.1216	4.1216	0	วรมธร	พาดิณัก		
7	4.1216	4.1224	0.0008	4.1224	4.1224	0	นพพร	นพพร		
8	4.1224	4.1231	0.0007	4.1231	4.1231	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
9	4.1231	4.1249	0.0018	4.1249	4.1249	0	นพพร	พัชรา		
10	4.1249	4.1266	0.0017	4.1266	4.1266	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
11	4.1266	4.128	0.0014	4.128	4.1281	0.0001	พัชรา	พัชรา		
12	4.1281	4.1298	0.0017	4.1298	4.1298	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	4.1298	4.1313	0.0015	4.1313	4.1313	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	4.1313	4.132	0.0007	4.132	4.132	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	4.132	4.1327	0.0007	4.1327	4.1327	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	4.1327	4.1344	0.0017	4.1344	4.1345	1E-04	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	4.1345	4.1361	0.0016	4.1361	4.1361	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	4.1361	4.1378	0.0017	4.1378	4.1379	1E-04	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
19	4.1379	4.1395	0.0016	4.1395	4.1395	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	4.1395	4.141	0.0015	4.141	4.141	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
21	4.141	4.1418	0.0008	4.1418	4.1418	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	4.1418	4.1425	0.0007	4.1425	4.1425	0	กฤษฎดา	พัชรา		
23	4.1425	4.1443	0.0018	4.1443	4.1443	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	4.1443	4.146	0.0017	4.146	4.1461	0.0001	พัชรา	พัชรา		
25	4.1461	4.1477	0.0016	4.1477	4.1477	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	4.1477	4.1494	0.0017	4.1494	4.1494	0	พัชรา	พัชรา		
27	4.1494	4.151	0.0016	4.151	4.151	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	4.151	4.1517	0.0007	4.1517	4.1517	0	นพพร	นพพร		
29	4.1517	4.1524	0.0007	4.1524	4.1524	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	4.1524	4.1541	0.0017	4.1541	4.1541	0	นพพร	ศิริมงคล		
31	4.1541	4.156	0.0019	4.156	4.156	0	วรมธร	วรมธร		
รวม			0.0419	0.0005						
			0.0424							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 4 CT			มิเตอร์ Meter # 4 CT			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	956975.9	957022.8	46.9	957022.8	957026.3	3.5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	957026.3	957236.1	209.8	957236.1	957240	3.9	วรมณ	วรมณ		
3	957240	957325.1	85.1	957325.1	957328.9	3.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	957328.9	957420.1	91.2	957420.1	957423.7	3.6	วรมณ	วรมณ		
5	957423.7	957630.7	207	957630.7	957634.4	3.7	นพพร	นพพร		
6	957634.4	957772.2	137.8	957772.2	957777.6	5.4	วรมณ	พาณิกัด		
7	957777.6	957858.4	80.8	957858.4	957863.6	5.2	นพพร	นพพร		
8	957863.6	957911.6	48	957911.6	957915.2	3.6	พาณิกัด	พาณิกัด		
9	957915.2	958158.6	243.4	958158.6	958166.8	8.2	นพพร	พัชรา		
10	958166.8	958365.7	198.9	958365.7	958368.7	3	พาณิกัด	พาณิกัด		
11	958368.7	958492.5	123.8	958492.5	958500.1	7.6	พัชรา	พัชรา		
12	958500.1	958681.3	181.2	958681.3	958683	1.7	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	958683	958831.9	148.9	958831.9	958834.4	2.5	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	958834.4	958882.4	48	958882.4	958885	2.6	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	958885	958947.1	62.1	958947.1	958953.3	6.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	958953.3	959161.6	208.3	959161.6	959164.1	2.5	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	959164.1	959306.9	142.8	959306.9	959308.9	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	959308.9	959482.3	173.4	959482.3	959488.6	6.3	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
19	959488.6	959639.3	150.7	959639.3	959642.9	3.6	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	959642.9	959834.3	191.4	959834.3	959838.1	3.8	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
21	959838.1	959886.7	48.6	959886.7	959891.5	4.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	959891.5	959935.5	44	959935.5	959938.5	3	กฤษฎดา	พัชรา		
23	959938.5	960189.1	250.6	960189.1	960191.3	2.2	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	960191.3	960395.8	204.5	960395.8	960400.6	4.8	พัชรา	พัชรา		
25	960400.6	960592.5	191.9	960592.5	960594	1.5	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	960594	960810.6	216.6	960810.6	960813	2.4	พัชรา	พัชรา		
27	960813	961007.4	194.4	961007.4	961010	2.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	961010	961058.9	48.9	961058.9	961063.9	5	นพพร	นพพร		
29	961063.9	961107.3	43.4	961107.3	961109.8	2.5	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	961109.8	961304.2	194.4	961304.2	961306.5	2.3	นพพร	ศิริมงคล		
31	961306.5	961512.4	205.9	961512.4	961514.6	2.2	วรมณ	วรมณ		
รวม			4422.7							
				4538.7						

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เข้า	ตึก	ช่าง	
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	2570747	2570847	100	2570847	2570847	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	2570847	2571240	393	2571240	2571240	0	วรเมธ	วรเมธ		
3	2571240	2571347	107	2571347	2571347	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	2571347	2571716	369	2571716	2571716	0	วรเมธ	วรเมธ		
5	2571716	2572099	383	2572099	2572099	0	นพพร	นพพร		
6	2572099	2572381	282	2572381	2572381	0	วรเมธ	พาดิณัก		
7	2572381	2572487	106	2572487	2572487	0	นพพร	นพพร		
8	2572487	2572587	100	2572587	2572587	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
9	2572587	2572985	398	2572985	2572992	7	นพพร	พัชรา		
10	2572992	2573347	355	2573347	2573347	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
11	2573347	2573616	269	2573616	2573618	2	พัชรา	พัชรา		
12	2573618	2573951	333	2573951	2573951	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	2573951	2574198	247	2574198	2574198	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	2574198	2574304	106	2574304	2574304	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	2574304	2574405	101	2574405	2574411	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	2574411	2574743	332	2574743	2574748	5	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	2574748	2575112	364	2575112	2575112	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	2575112	2575403	291	2575403	2575418	15	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
19	2575418	2575766	348	2575766	2575766	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	2575766	2576033	267	2576033	2576033	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
21	2576033	2576138	105	2576138	2576138	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	2576138	2576238	100	2576238	2576238	0	กฤษฎดา	พัชรา		
23	2576238	2576700	462	2576700	2576700	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	2576700	2577110	410	2577110	2577113	3	พัชรา	พัชรา		
25	2577113	2577438	325	2577438	2577438	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	2577438	2577808	370	2577808	2577808	0	พัชรา	พัชรา		
27	2577808	2578109	301	2578109	2578109	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	2578109	2578207	98	2578207	2578207	0	นพพร	นพพร		
29	2578207	2578312	105	2578312	2578312	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	2578312	2578731	419	2578731	2578731	0	นพพร	ศิริมงคล		
31	2578731	2579171	440	2579171	2579176	5	วรเมธ	วรเมธ		
รวม			8386							
			8429							

วันที่	มิเตอร์			มิเตอร์			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	Meter # 2 PCHWP		จำนวน หน่วยที่ใช้	Meter # 2 PCHWP		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	เวลาการจดบันทึก			เวลาการจดบันทึก			ช่วงอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	5033766	5034318	552	5034318	5034318	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	5034318	5035442	1124	5035442	5035442	0	วรเมธ	วรเมธ		
3	5035442	5036002	560	5036002	5036002	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	5036002	5037102	1100	5037102	5037102	0	วรเมธ	วรเมธ		
5	5037102	5038245	1143	5038245	5038245	0	นพพร	นพพร		
6	5038245	5039344	1099	5039344	5039344	0	วรเมธ	พาณิกัด		
7	5039344	5039903	559	5039903	5039903	0	นพพร	นพพร		
8	5039903	5040457	554	5040457	5040457	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
9	5040457	5041627	1170	5041627	5041663	36	นพพร	พัชรา		
10	5041663	5042744	1081	5042744	5042744	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
11	5042744	5043841	1097	5043841	5043855	14	พัชรา	พัชรา		
12	5043855	5045032	1177	5045032	5045032	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	5045032	5046200	1168	5046200	5046200	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	5046200	5046759	559	5046759	5046759	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	5046759	5047298	539	5047298	5047336	38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	5047336	5048455	1119	5048455	5048464	9	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	5048464	5049635	1171	5049635	5049635	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	5049635	5050813	1178	5050813	5050875	62	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
19	5050875	5052000	1125	5052000	5052000	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	5052000	5053105	1105	5053105	5053105	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
21	5053105	5053664	559	5053664	5053664	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	5053664	5054217	553	5054217	5054217	0	กฤษฎดา	พัชรา		
23	5054217	5055353	1136	5055353	5055353	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	5055353	5056465	1112	5056465	5056487	22	พัชรา	พัชรา		
25	5056487	5057569	1082	5057569	5057569	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	5057569	5058687	1118	5058687	5058687	0	พัชรา	พัชรา		
27	5058687	5059788	1101	5059788	5059788	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	5059788	5060343	555	5060343	5060343	0	นพพร	นพพร		
29	5060343	5060902	559	5060902	5060902	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	5060902	5062004	1102	5062004	5062004	0	นพพร	ศิริมงคล		
31	5062004	5063233	1229	5063233	5063241	8	วรเมธ	วรเมธ		
รวม			29286							
			29475							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้				
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	16400460	16401599	1139	16401599	16401607	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	16401607	16405596	3989	16405596	16405604	8	วรมน	วรมน		
3	16405604	16406772	1168	16406772	16406780	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	16406780	16410707	3927	16410707	16410715	8	วรมน	วรมน		
5	16410715	16414388	3673	16414388	16414396	8	นพพร	นพพร		
6	16414396	16418211	3815	16418211	16418220	9	วรมน	พานิภัค		
7	16418220	16419297	1077	16419297	16419308	11	นพพร	นพพร		
8	16419308	16420436	1128	16420436	16420444	8	พานิภัค	พานิภัค		
9	16420444	16424671	4227	16424671	16424753	82	นพพร	พัชรา		
10	16424753	16428528	3775	16428528	16428537	9	พานิภัค	พานิภัค		
11	16428537	16432345	3808	16432345	16432396	51	พัชรา	พัชรา		
12	16432396	16436299	3903	16436299	16436305	6	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	16436305	16439959	3654	16439959	16439969	10	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	16439969	16441017	1048	16441017	16441026	9	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	16441026	16442090	1064	16442090	16442188	98	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	16442188	16446089	3901	16446089	16446098	9	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	16446098	16450380	4282	16450380	16450388	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	16450388	16454543	4155	16454543	16454654	111	กฤษฎา	กฤษฎา		
19	16454654	16458730	4076	16458730	16458738	8	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	16458738	16462570	3832	16462570	16462580	10	กฤษฎา	กฤษฎา		
21	16462580	16463751	1171	16463751	16463762	11	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	16463762	16464964	1202	16464964	16464972	8	กฤษฎา	พัชรา		
23	16464972	16469479	4507	16469479	16469487	8	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	16469487	16473799	4312	16473799	16473866	67	พัชรา	พัชรา		
25	16473866	16477981	4115	16477981	16477988	7	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	16477988	16482171	4183	16482171	16482179	8	พัชรา	พัชรา		
27	16482179	16486265	4086	16486265	16486275	10	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	16486275	16487479	1204	16487479	16487488	9	นพพร	นพพร		
29	16487488	16488670	1182	16488670	16488679	9	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	16488679	16493119	4440	16493119	16493127	8	นพพร	ศิริมงคล		
31	16493127	16497697	4570	16497697	16497700	3	วรมน	วรมน		
รวม			96613			627				
			97240							

วันที่	มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	2217199	2217270	71	2217270	2217300	30	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	2217300	2217656	356	2217656	2217690	34	วรเมธ	วรเมธ		
3	2217690	2217784	94	2217784	2217815	31	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	2217815	2218216	401	2218216	2218249	33	วรเมธ	วรเมธ		
5	2218249	2218636	387	2218636	2218671	35	นพพร	นพพร		
6	2218671	2219010	339	2219010	2219044	34	วรเมธ	พาณิกภัค		
7	2219044	2219131	87	2219131	2219177	46	นพพร	นพพร		
8	2219177	2219252	75	2219252	2219283	31	พาณิกภัค	พาณิกภัค		
9	2219283	2219656	373	2219656	2219698	42	นพพร	พัชรา		
10	2219698	2220068	370	2220068	2220100	32	พาณิกภัค	พาณิกภัค		
11	2220100	2220464	364	2220464	2220503	39	พัชรา	พัชรา		
12	2220503	2220872	369	2220872	2220901	29	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	2220901	2221244	343	2221244	2221283	39	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	2221283	2221367	84	2221367	2221401	34	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	2221401	2221482	81	2221482	2221532	50	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	2221532	2221926	394	2221926	2221969	43	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	2221969	2222375	406	2222375	2222409	34	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	2222409	2222806	397	2222806	2222858	52	กฤษฎา	กฤษฎา		
19	2222858	2223248	390	2223248	2223286	38	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	2223286	2223632	346	2223632	2223658	26	กฤษฎา	กฤษฎา		
21	2223658	2223747	89	2223747	2223789	42	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	2223789	2223869	80	2223869	2223901	32	กฤษฎา	พัชรา		
23	2223901	2224280	379	2224280	2224312	32	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	2224312	2224710	398	2224710	2224745	35	พัชรา	พัชรา		
25	2224745	2225124	379	2225124	2225148	24	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	2225148	2225532	384	2225532	2225570	38	พัชรา	พัชรา		
27	2225570	2225912	342	2225912	2225953	41	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	2225953	2226039	86	2226039	2226074	35	นพพร	นพพร		
29	2226074	2226152	78	2226152	2226187	35	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	2226187	2226570	383	2226570	2226605	35	นพพร	ศิริมงคล		
31	2226605	2227011	406	2227011	2227050	39	วรเมธ	วรเมธ		
รวม			8731				1120			
			9851							

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Main Electricity Meter Daily Record
Park Ventures
Month/Year: March 2026

วันที่	มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	1284386	1284490	104	1284490	1284544	54	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	1284544	1284830	286	1284830	1284886	56	วรเมธ	วรเมธ		
3	1284886	1285004	118	1285004	1285056	52	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	1285056	1285339	283	1285339	1285392	53	วรเมธ	วรเมธ		
5	1285392	1285677	285	1285677	1285729	52	นพพร	นพพร		
6	1285729	1286001	272	1286001	1286054	53	วรเมธ	พาดิณัก		
7	1286054	1286176	122	1286176	1286253	77	นพพร	นพพร		
8	1286253	1286351	98	1286351	1286403	52	พาดิณัก	พาดิณัก		
9	1286403	1286703	300	1286703	1286767	64	นพพร	พัชรา		
10	1286767	1287037	270	1287037	1287084	47	พาดิณัก	พาดิณัก		
11	1287084	1287364	280	1287364	1287424	60	พัชรา	พัชรา		
12	1287424	1287699	275	1287699	1287742	43	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	1287742	1288024	282	1288024	1288084	60	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	1288084	1288185	101	1288185	1288244	59	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	1288244	1288351	107	1288351	1288430	79	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	1288430	1288698	268	1288698	1288764	66	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	1288764	1289056	292	1289056	1289110	54	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	1289110	1289392	282	1289392	1289467	75	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
19	1289467	1289740	273	1289740	1289800	60	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	1289800	1290077	277	1290077	1290120	43	กฤษฎดา	กฤษฎดา		
21	1290120	1290238	118	1290238	1290311	73	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	1290311	1290419	108	1290419	1290475	56	กฤษฎดา	พัชรา		
23	1290475	1290776	301	1290776	1290827	51	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	1290827	1291113	286	1291113	1291182	69	พัชรา	พัชรา		
25	1291182	1291472	290	1291472	1291510	38	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	1291510	1291795	285	1291795	1291856	61	พัชรา	พัชรา		
27	1291856	1292129	273	1292129	1292193	64	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	1292193	1292316	123	1292316	1292375	59	นพพร	นพพร		
29	1292375	1292487	112	1292487	1292550	63	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	1292550	1292840	290	1292840	1292896	56	นพพร	ศิริมงคล		
31	1292896	1293185	289	1293185	1293243	58	วรเมธ	วรเมธ		
รวม			7050				1807			
			8857							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 2 CWP24			มิเตอร์ Meter # 2 CWP24			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	4145078	4145589.2	511.2	4145589.2	4145738	148.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
2	4145738	4146340.4	602.4	4146340.4	4146494.8	154.4	วรมณ	วรมณ		
3	4146494.8	4147076.8	582	4147076.8	4147235.6	158.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
4	4147235.6	4147832.8	597.2	4147832.8	4147999.2	166.4	วรมณ	วรมณ		
5	4147999.2	4148586.4	587.2	4148586.4	4148750.4	164	นพพร	นพพร		
6	4148750.4	4149343.2	592.8	4149343.2	4149510.8	167.6	วรมณ	พานิภัค		
7	4149510.8	4150104.8	594	4150104.8	4150342.8	238	นพพร	นพพร		
8	4150342.8	4150872.8	530	4150872.8	4151034.4	161.6	พานิภัค	พานิภัค		
9	4151034.4	4151624.8	590.4	4151624.8	4151845.2	220.4	นพพร	พัชรา		
10	4151845.2	4152408.8	563.6	4152408.8	4152563.6	154.8	พานิภัค	พานิภัค		
11	4152563.6	4153198.4	634.8	4153198.4	4153412.8	214.4	พัชรา	พัชรา		
12	4153412.8	4154004.8	592	4154004.8	4154149.2	144.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
13	4154149.2	4154792.8	643.6	4154792.8	4154988	195.2	พัชรา	วีระศักดิ์		
14	4154988	4155549.6	561.6	4155549.6	4155749.6	200	วรรณิสา	วรรณิสา		
15	4155749.6	4156341.2	591.6	4156341.2	4156613.2	272	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
16	4156613.2	4157105.2	492	4157105.2	4157294.4	189.2	วรรณิสา	วรรณิสา		
17	4157294.4	4157861.6	567.2	4157861.6	4158012.4	150.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	4158012.4	4158544.4	532	4158544.4	4158762.8	218.4	กฤษฎา	กฤษฎา		
19	4158762.8	4159285.6	522.8	4159285.6	4159453.6	168	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
20	4159453.6	4160032.4	578.8	4160032.4	4160152.8	120.4	กฤษฎา	กฤษฎา		
21	4160152.8	4160695.6	542.8	4160695.6	4160901.6	206	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
22	4160901.6	4161424.4	522.8	4161424.4	4161576.8	152.4	กฤษฎา	พัชรา		
23	4161576.8	4162151.6	574.8	4162151.6	4162291.6	140	ณัฐนนท์	ศิริมงคล		
24	4162291.6	4162860.8	569.2	4162860.8	4163067.2	206.4	พัชรา	พัชรา		
25	4163067.2	4163596	528.8	4163596	4163734.4	138.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
26	4163734.4	4164316.4	582	4164316.4	4164486.4	170	พัชรา	พัชรา		
27	4164486.4	4165034	547.6	4165034	4165215.2	181.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
28	4165215.2	4165770.4	555.2	4165770.4	4165938.4	168	นพพร	นพพร		
29	4165938.4	4166485.2	546.8	4166485.2	4166662.4	177.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
30	4166662.4	4167229.2	566.8	4167229.2	4167384.8	155.6	นพพร	ศิริมงคล		
31	4167384.8	4167982.8	598	4167982.8	4168160	177.2	วรมณ	วรมณ		
รวม			17602							
			23082							

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	6021.3	6023.6	2.3	6023.6	6023.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2.3	
2	6023.6	6025.3	1.7	6025.3	6025.3	0	วรเมธ	วรเมธ	1.7	
3	6025.3	6025.3	0	6025.3	6025.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
4	6025.3	6025.9	0.6	6025.9	6025.9	0	วรเมธ	วรเมธ	0.6	
5	6025.9	6026.8	0.9	6026.8	6026.8	0	นพพร	นพพร	0.9	
6	6026.8	6026.8	0	6026.8	6026.8	0	วรเมธ	พาณิกภัค	0	
7	6026.8	6029.3	2.5	6029.3	6029.3	0	นพพร	นพพร	2.5	
8	6029.3	6030.5	1.2	6030.5	6030.5	0	พาณิกภัค	พาณิกภัค	1.2	
9	6030.5	6031.7	1.2	6031.7	6031.7	0	นพพร	พัชรา	1.2	
10	6031.7	6032.1	0.4	6032.1	6032.1	0	พาณิกภัค	พาณิกภัค	0.4	
11	6032.1	6033.3	1.2	6033.3	6033.3	0	พัชรา	พัชรา	1.2	
12	6033.3	6033.3	0	6033.3	6033.3	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
13	6033.3	6035.3	2	6035.3	6035.3	0	พัชรา	วีระศักดิ์	2	
14	6035.3	6035.3	0	6035.3	6035.2	-0.1	วรรณิสา	วรรณิสา	-0.1	
15	6035.2	6036.8	1.6	6036.8	6036.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.6	
16	6036.8	6039.3	2.5	6039.3	6039.3	0	วรรณิสา	วรรณิสา	2.5	
17	6039.3	6041.3	2	6041.3	6041.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2	
18	6041.3	6042.1	0.8	6042.1	6042.1	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.8	
19	6042.1	6044.4	2.3	6044.4	6044.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2.3	
20	6044.4	6045.3	0.9	6045.3	6045.3	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.9	
21	6045.3	6051.2	5.9	6051.2	6051.3	0.1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	6	
22	6051.3	6051.7	0.4	6051.7	6051.7	0	กฤษฎดา	พัชรา	0.4	
23	6051.7	6054.1	2.4	6054.1	6054.1	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	2.4	
24	6054.1	6054.1	0	6054.1	6054.1	0	พัชรา	พัชรา	0	
25	6054.1	6056.8	2.7	6056.8	6056.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2.7	
26	6056.8	6057.7	0.9	6057.7	6057.7	0	พัชรา	พัชรา	0.9	
27	6057.7	6061.7	4	6061.7	6061.7	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	4	
28	6061.7	6062.1	0.4	6062.1	6062.1	0	นพพร	นพพร	0.4	
29	6062.1	6063.2	1.1	6063.2	6063.2	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.1	
30	6063.2	6063.7	0.5	6063.7	6063.7	0	นพพร	ศิริมงคล	0.5	
31	6063.7	6066.2	2.5	6066.2	6066.2	0	วรเมธ	วรเมธ	2.5	
	รวม		44.9			0.0			44.9	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	177369	177544	175	177544	177599	55	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	230	
2	177599	177748	149	177748	177816	68	วรเมธ	วรเมธ	217	
3	177816	177981	165	177981	178026	45	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	210	
4	178026	178169	143	178169	178200	31	วรเมธ	วรเมธ	174	
5	178200	178387	187	178387	178435	48	นพพร	นพพร	235	
6	178435	178610	175	178610	178640	30	วรเมธ	พาณิกภัค	205	
7	178640	178812	172	178812	178869	57	นพพร	นพพร	229	
8	178869	179023	154	179023	179051	28	พาณิกภัค	พาณิกภัค	182	
9	179051	179246	195	179246	179273	27	นพพร	พัชรา	222	
10	179273	179414	141	179414	179453	39	พาณิกภัค	พาณิกภัค	180	
11	179453	179619	166	179619	179658	39	พัชรา	พัชรา	205	
12	179658	179826	168	179826	179877	51	ศิริมงคล	ศิริมงคล	219	
13	179877	180047	170	180047	180107	60	พัชรา	วีระศักดิ์	230	
14	180107	180277	170	180277	180320	43	วรรณิศา	วรรณิศา	213	
15	180320	180481	161	180481	180519	38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	199	
16	180519	180668	149	180668	180709	41	วรรณิศา	วรรณิศา	190	
17	180709	180863	154	180863	180917	54	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	208	
18	180917	181069	152	181069	181136	67	กฤษฎดา	กฤษฎดา	219	
19	181136	181279	143	181279	181344	65	ศิริมงคล	ศิริมงคล	208	
20	181344	181492	148	181492	181552	60	กฤษฎดา	กฤษฎดา	208	
21	181552	181721	169	181721	181763	42	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	211	
22	181763	181936	173	181936	181977	41	กฤษฎดา	พัชรา	214	
23	181977	182133	156	182133	182182	49	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	205	
24	182182	182337	155	182337	182396	59	พัชรา	พัชรา	214	
25	182396	182565	169	182565	182613	48	ศิริมงคล	ศิริมงคล	217	
26	182613	182795	182	182795	182835	40	พัชรา	พัชรา	222	
27	182835	183013	178	183013	183054	41	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	219	
28	183054	183242	188	183242	183294	52	นพพร	นพพร	240	
29	183294	183463	169	183463	183503	40	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	209	
30	183503	183671	168	183671	183709	38	นพพร	ศิริมงคล	206	
31	183709	183858	149	183858	183898	40	วรเมธ	วรเมธ	189	
	รวม		5093.0			1436.0			6529.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Cold Water Meter to Office (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	118839	118898	59	118898	118921	23	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	82	
2	118921	119064	143	119064	119075	11	วรเมธ	วรเมธ	154	
3	119075	119143	68	119143	119148	5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	73	
4	119148	119296	148	119296	119301	5	วรเมธ	วรเมธ	153	
5	119301	119493	192	119493	119499	6	นพพร	นพพร	198	
6	119499	119571	72	119571	119571	0	วรเมธ	พาดิศักดิ์	72	
7	119571	119644	73	119644	119668	24	นพพร	นพพร	97	
8	119668	119760	92	119760	119774	14	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	106	
9	119774	119929	155	119929	119934	5	นพพร	พัชรา	160	
10	119934	120113	179	120113	120119	6	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	185	
11	120119	120277	158	120277	120282	5	พัชรา	พัชรา	163	
12	120282	120474	192	120474	120494	20	ศิริมงคล	ศิริมงคล	212	
13	120494	120640	146	120640	120655	15	พัชรา	วีระศักดิ์	161	
14	120655	120729	74	120729	120729	0	วรรณิสา	วรรณิสา	74	
15	120729	120904	175	120904	120906	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	177	
16	120906	121067	161	121067	121080	13	วรรณิสา	วรรณิสา	174	
17	121080	121228	148	121228	121253	25	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	173	
18	121253	121410	157	121410	121416	6	กฤษฎดา	กฤษฎดา	163	
19	121416	121594	178	121594	121620	26	ศิริมงคล	ศิริมงคล	204	
20	121620	121750	130	121750	121755	5	กฤษฎดา	กฤษฎดา	135	
21	121755	121821	66	121821	121843	22	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	88	
22	121843	121876	33	121876	121876	0	กฤษฎดา	พัชรา	33	
23	121876	122047	171	122047	122054	7	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	178	
24	122054	122215	161	122215	122242	27	พัชรา	พัชรา	188	
25	122242	122403	161	122403	122410	7	ศิริมงคล	ศิริมงคล	168	
26	122410	122571	161	122571	122576	5	พัชรา	พัชรา	166	
27	122576	122756	180	122756	122761	5	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	185	
28	122761	122830	69	122830	122855	25	นพพร	นพพร	94	
29	122855	122891	36	122891	122891	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	36	
30	122891	123045	154	123045	123070	25	นพพร	ศิริมงคล	179	
31	123070	123205	135	123205	123232	27	วรเมธ	วรเมธ	162	
	รวม		4027.0			366.0			4393.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: March 2026



ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4

Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก	
1	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
2	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมน	วรมน	
3	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
4	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมน	วรมน	
5	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
6	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมน	พานิช	
7	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
8	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิช	พานิช	
9	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	พัชรา	
10	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิช	พานิช	
11	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
12	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
13	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	วีระศักดิ์	
14	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
15	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
16	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
17	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
18	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษดา	กฤษดา	
19	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
20	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษดา	กฤษดา	
21	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
22	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	กฤษดา	พัชรา	
23	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	
24	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
25	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
26	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
27	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
28	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
29	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
30	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	ศิริมงคล	
31	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมน	วรมน	
	รวม		0.0			0.0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
2	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
3	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
4	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
5	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
6	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	พาณิกัด	0	
7	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
8	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
9	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	พัชรา	0	
10	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
11	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
12	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
13	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0	
14	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสรา	วรรณิสรา	0	
15	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
16	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสรา	วรรณิสรา	0	
17	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
18	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
19	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
20	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
21	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
22	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	กฤษฎดา	พัชรา	0	
23	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0	
24	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
25	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
26	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
27	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
28	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
29	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
30	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	ศิริมงคล	0	
31	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
	รวม		0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1

Date	กะเช้า		SUM 1		กะดึก		SUM 2		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	กะเช้า	กะดึก	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	พาณิก	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	พาณิก	พาณิก	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	พัชรา	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	พาณิก	พาณิก	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	วีระศักดิ์	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
16	0	0	396.726	2160.349	396.726	2160.349	0.016	0.008	วรรณิสา	วรรณิสา	
17	396.742	2160.357	-396.742	-2160.357	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	กฤษฎดา	พัชรา	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	ศิริมงคล	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
	รวม		-0.016	-0.008			0.016	0.008			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ								
ค่าเฉลี่ยวันหยุด								
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1								
Date	กะเช้า	SUM	กะดึก	SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		Sum	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	kWh.	3	kWh.	4	กะเช้า	กะดึก		
1	27682.3	0	27682.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
2	27682.3	3.1	27685.4	0	วรเมธ	วรเมธ	3.1	
3	27685.4	0	27685.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
4	27685.4	3	27688.4	0	วรเมธ	วรเมธ	3	
5	27688.4	3.7	27692.1	0	นพพร	นพพร	3.7	
6	27692.1	4.4	27696.5	0	วรเมธ	พาณิภัค	4.4	
7	27696.5	0	27696.5	0	นพพร	นพพร	0	
8	27696.5	0	27696.5	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
9	27696.5	2.8	27699.3	0	นพพร	พัชรา	2.8	
10	27699.3	3	27702.3	0	พาณิภัค	พาณิภัค	3	
11	27702.3	3.4	27705.7	0	พัชรา	พัชรา	3.4	
12	27705.7	2.2	27707.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2.2	
13	27707.9	3.1	27711	0	พัชรา	วีระศักดิ์	3.1	
14	27711	0	27711	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
15	27711	0	27711	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
16	27711	10.7	27721.7	1.4	วรรณิสา	วรรณิสา	12.1	
17	27723.1	3	27726.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	3	
18	27726.1	0	27726.1	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
19	27726.1	0	27726.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
20	27726.1	0	27726.1	0	กฤษฎา	กฤษฎา	0	
21	27726.1	0	27726.1	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
22	27726.1	0	27726.1	0	กฤษฎา	พัชรา	0	
23	27726.1	0.4	27726.5	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0.4	
24	27726.5	0	27726.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
25	27726.5	2.5	27729	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2.5	
26	27729	0.9	27729.9	0	พัชรา	พัชรา	0.9	
27	27729.9	0	27729.9	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
28	27729.9	0.6	27730.5	0	นพพร	นพพร	0.6	
29	27730.5	0	27730.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
30	27730.5	0	27730.5	0	นพพร	ศิริมงคล	0	
31	27730.5	0	27730.5	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
	รวม	46.8		1.4			48.2	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	5309.514	5311.546	2.032	5311.546	5311.558	0.012	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2.044	
2	5311.558	5311.865	0.307	5311.865	5311.879	0.014	วรมงคล	วรมงคล	0.321	
3	5311.879	5312.059	0.18	5312.059	5312.072	0.013	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.193	
4	5312.072	5312.324	0.252	5312.324	5312.349	0.025	วรมงคล	วรมงคล	0.277	
5	5312.349	5312.611	0.262	5312.611	5312.628	0.017	นพพร	นพพร	0.279	
6	5312.628	5315.988	3.36	5315.988	5316.019	0.031	วรมงคล	พานิภัค	3.391	
7	5316.019	5319.302	3.283	5319.302	5319.35	0.048	นพพร	นพพร	3.331	
8	5319.35	5322.082	2.732	5322.082	5322.115	0.033	พานิภัค	พานิภัค	2.765	
9	5322.115	5322.507	0.392	5322.507	5322.538	0.031	นพพร	พัชรา	0.423	
10	5322.538	5325.452	2.914	5325.452	5325.467	0.015	พานิภัค	พานิภัค	2.929	
11	5325.467	5325.753	0.286	5325.753	5325.775	0.022	พัชรา	พัชรา	0.308	
12	5325.775	5326.232	0.457	5326.232	5326.261	0.029	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.486	
13	5326.261	5326.544	0.283	5326.544	5326.552	0.008	พัชรา	วีระศักดิ์	0.291	
14	5326.552	5329.761	3.209	5329.761	5329.774	0.013	วรรณิสา	วรรณิสา	3.222	
15	5329.774	5330.682	0.908	5330.682	5330.7	0.018	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.926	
16	5330.7	5330.992	0.292	5330.992	5330.996	0.004	วรรณิสา	วรรณิสา	0.296	
17	5330.996	5331.234	0.238	5331.234	5331.237	0.003	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.241	
18	5331.237	5331.481	0.244	5331.481	5331.489	0.008	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.252	
19	5331.489	5331.679	0.19	5331.679	5331.791	0.112	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.302	
20	5331.791	5331.884	0.093	5331.884	5331.896	0.012	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.105	
21	5331.896	5333.046	1.15	5333.046	5333.053	0.007	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.157	
22	5333.053	5334.663	1.61	5334.663	5334.679	0.016	กฤษฎดา	พัชรา	1.626	
23	5334.679	5334.969	0.29	5334.969	5334.994	0.025	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0.315	
24	5334.994	5335.208	0.214	5335.208	5335.233	0.025	พัชรา	พัชรา	0.239	
25	5335.233	5335.436	0.203	5335.436	5335.447	0.011	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.214	
26	5335.447	5335.807	0.36	5335.807	5335.832	0.025	พัชรา	พัชรา	0.385	
27	5335.832	5336.058	0.226	5336.058	5336.072	0.014	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.24	
28	5336.072	5341.095	5.023	5341.095	5341.129	0.034	นพพร	นพพร	5.057	
29	5341.129	5342.65	1.521	5342.65	5342.654	0.004	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.525	
30	5342.654	5343.012	0.358	5343.012	5343.015	0.003	นพพร	ศิริมงคล	0.361	
31	5343.015	5343.198	0.183	5343.198	5343.204	0.006	วรมงคล	วรมงคล	0.189	
	รวม		33.1			0.6			33.7	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	572691.545	572928.888	237.343	572928.888	573012.032	83.144	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	320.487	
2	573012.032	573305.976	293.944	573305.976	573391.341	85.365	วรมะ	วรมะ	379.309	
3	573391.341	573628.447	237.106	573628.447	573680.397	51.95	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	289.056	
4	573680.397	573973.496	293.099	573973.496	574017.485	43.989	วรมะ	วรมะ	337.088	
5	574017.485	574404.021	386.536	574404.021	574461.711	57.69	นพพร	นพพร	444.226	
6	574461.711	574795.932	334.221	574795.932	574831.572	35.64	วรมะ	พาดิศักดิ์	369.861	
7	574831.572	575085.586	254.014	575085.586	575172.899	87.313	นพพร	นพพร	341.327	
8	575172.899	575420.388	247.489	575420.388	575466.614	46.226	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	293.715	
9	575466.614	575823.832	357.218	575823.832	575858.407	34.575	นพพร	พัชรา	391.793	
10	575858.407	576185.914	327.507	576185.914	576233.295	47.381	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	374.888	
11	576233.295	576563.097	329.802	576563.097	576608.861	45.764	พัชรา	พัชรา	375.566	
12	576608.861	576975.946	367.085	576975.946	577050.361	74.415	ศิริมงคล	ศิริมงคล	441.5	
13	577050.361	577369.946	319.585	577369.946	577458.296	88.35	พัชรา	วีระศักดิ์	407.935	
14	577458.296	577692.294	233.998	577692.294	577741.809	49.515	วรรณิสา	วรรณิสา	283.513	
15	577741.809	578082.898	341.089	578082.898	578130.083	47.185	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	388.274	
16	578130.083	578442.327	312.244	578442.327	578495.829	53.502	วรรณิสา	วรรณิสา	365.746	
17	578495.829	578803.865	308.036	578803.865	578887.254	83.389	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	391.425	
18	578887.254	579203.668	316.414	579203.668	579275.513	71.845	กฤษฎา	กฤษฎา	388.259	
19	579275.513	579603.051	327.538	579603.051	579696.236	93.185	ศิริมงคล	ศิริมงคล	420.723	
20	579696.236	579981.375	285.139	579981.375	580046.381	65.006	กฤษฎา	กฤษฎา	350.145	
21	580046.381	580285.522	239.141	580285.522	580350.946	65.424	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	304.565	
22	580350.946	580562.306	211.36	580562.306	580605.252	42.946	กฤษฎา	พัชรา	254.306	
23	580605.252	580940.274	335.022	580940.274	580996.773	56.499	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	391.521	
24	580996.773	581318.368	321.595	581318.368	581406.702	88.334	พัชรา	พัชรา	409.929	
25	581406.702	581740.604	333.902	581740.604	581798.795	58.191	ศิริมงคล	ศิริมงคล	392.093	
26	581798.795	582148.261	349.466	582148.261	582194.603	46.342	พัชรา	พัชรา	395.808	
27	582194.603	582558.941	364.338	582558.941	582605.569	46.628	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	410.966	
28	582605.569	582867.876	262.307	582867.876	582947.047	79.171	นพพร	นพพร	341.478	
29	582947.047	583160.937	213.89	583160.937	583198.252	37.315	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	251.205	
30	583198.252	583525.818	327.566	583525.818	583592.204	66.386	นพพร	ศิริมงคล	393.952	
31	583592.204	583879.942	287.738	583879.942	583948.414	68.472	วรมะ	วรมะ	356.21	
	รวม		9355.7			1901.1			11256.9	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
2	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
3	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
4	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
5	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
6	135	135	0	135	135	0	วรมณ	พาดิณัก	0	
7	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
8	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
9	135	135	0	135	135	0	นพพร	พัชรา	0	
10	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
11	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
12	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
13	135	135	0	135	135	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0	
14	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
15	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
16	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
17	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
18	135	135	0	135	135	0	กฤษดา	กฤษดา	0	
19	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
20	135	135	0	135	135	0	กฤษดา	กฤษดา	0	
21	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
22	135	135	0	135	135	0	กฤษดา	พัชรา	0	
23	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0	
24	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
25	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
26	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
27	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
28	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
29	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
30	135	135	0	135	135	0	นพพร	ศิริมงคล	0	
31	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	20077.6	20079.8	2.2	20079.8	20079.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2.2	
2	20079.8	20080.6	0.8	20080.6	20080.6	0	วรเมธ	วรเมธ	0.8	
3	20080.6	20081.3	0.7	20081.3	20081.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.7	
4	20081.3	20087.4	6.1	20087.4	20088.2	0.8	วรเมธ	วรเมธ	6.9	
5	20088.2	20088.2	0	20088.2	20088.2	0	นพพร	นพพร	0	
6	20088.2	20093.3	5.1	20093.3	20094.14	0.84	วรเมธ	พาดิศักดิ์	5.94	
7	20094.14	20097.9	3.76	20097.9	20097.9	0	นพพร	นพพร	3.76	
8	20097.9	20099.9	2	20099.9	20100.7	0.8	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	2.8	
9	20100.7	20100.7	0	20100.7	20100.7	0	นพพร	พัชรา	0	
10	20100.7	20105.6	4.9	20105.6	20105.6	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์	4.9	
11	20105.6	20106.3	0.7	20106.3	20106.3	0	พัชรา	พัชรา	0.7	
12	20106.3	20107.1	0.8	20107.1	20107.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.8	
13	20107.1	20107.8	0.7	20107.8	20107.8	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0.7	
14	20107.8	20108.6	0.8	20108.6	20108.6	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0.8	
15	20108.6	20110.3	1.7	20110.3	20110.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.7	
16	20110.3	20111.1	0.8	20111.1	20111.1	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0.8	
17	20111.1	20117.6	6.5	20117.6	20117.8	0.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	6.7	
18	20117.8	20118.3	0.5	20118.3	20118.3	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0.5	
19	20118.3	20123.7	5.4	20123.7	20124.5	0.8	ศิริมงคล	ศิริมงคล	6.2	
20	20124.5	20124.4	-0.1	20124.4	20124.5	0.1	กฤษฎดา	กฤษฎดา	0	
21	20124.5	20127.3	2.8	20127.3	20128.1	0.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3.6	
22	20128.1	20128.1	0	20128.1	20128.1	0	กฤษฎดา	พัชรา	0	
23	20128.1	20128.8	0.7	20128.8	20128.8	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	0.7	
24	20128.8	20134.4	5.6	20134.4	20134.4	0	พัชรา	พัชรา	5.6	
25	20134.4	20139.8	5.4	20139.8	20139.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5.4	
26	20139.8	20143.1	3.3	20143.1	20143.1	0	พัชรา	พัชรา	3.3	
27	20143.1	20143.8	0.7	20143.8	20144.5	0.7	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.4	
28	20144.5	20149.6	5.1	20149.6	20149.6	0	นพพร	นพพร	5.1	
29	20149.6	20152.7	3.1	20152.7	20153.4	0.7	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3.8	
30	20153.4	20153.4	0	20153.4	20153.4	0	นพพร	ศิริมงคล	0	
31	20153.4	20155.7	2.3	20155.7	20155.7	0	วรเมธ	วรเมธ	2.3	
	รวม		72.4			5.7			78.1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	2470	2476	6	2476	2477	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	7	
2	2477	2482	5	2482	2482	0	วรเมธ	วรเมธ	5	
3	2482	2487	5	2487	2488	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	6	
4	2488	2493	5	2493	2494	1	วรเมธ	วรเมธ	6	
5	2494	2498	4	2498	2499	1	นพพร	นพพร	5	
6	2499	2502	3	2502	2503	1	วรเมธ	พาณิกภัค	4	
7	2503	2507	4	2507	2508	1	นพพร	นพพร	5	
8	2508	2512	4	2512	2512	0	พาณิกภัค	พาณิกภัค	4	
9	2512	2516	4	2516	2518	2	นพพร	พัชรา	6	
10	2518	2521	3	2521	2523	2	พาณิกภัค	พาณิกภัค	5	
11	2523	2527	4	2527	2528	1	พัชรา	พัชรา	5	
12	2528	2529	1	2529	2530	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2	
13	2530	2535	5	2535	2537	2	พัชรา	วีระศักดิ์	7	
14	2537	2546	9	2546	2547	1	วรรณิสา	วรรณิสา	10	
15	2547	2573	26	2573	2574	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	27	
16	2574	2577	3	2577	2578	1	วรรณิสา	วรรณิสา	4	
17	2578	2581	3	2581	2582	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	4	
18	2582	2584	2	2584	2585	1	กฤษฎดา	กฤษฎดา	3	
19	2585	2588	3	2588	2589	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	4	
20	2589	2591	2	2591	2592	1	กฤษฎดา	กฤษฎดา	3	
21	2592	2595	3	2595	2596	1	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	4	
22	2596	2600	4	2600	2601	1	กฤษฎดา	พัชรา	5	
23	2601	2603	2	2603	2604	1	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	3	
24	2604	2607	3	2607	2609	2	พัชรา	พัชรา	5	
25	2609	2612	3	2612	2613	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	4	
26	2613	2615	2	2615	2616	1	พัชรา	พัชรา	3	
27	2616	2619	3	2619	2620	1	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	4	
28	2620	2623	3	2623	2625	2	นพพร	นพพร	5	
29	2625	2628	3	2628	2629	1	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	4	
30	2629	2632	3	2632	2633	1	นพพร	ศิริมงคล	4	
31	2633	2634	1	2634	2635	1	วรเมธ	วรเมธ	2	
รวม			131.0			34.0			165.0	



Daily Check Cold Water Consumption Repc
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: March 2026



ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	215285.4	215298.7	13.3	215298.7	215299.7	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	14.3	
2	215299.7	215357.5	57.8	215357.5	215358.6	1.1	วรมณ	วรมณ	58.9	
3	215358.6	215378.8	20.2	215378.8	215379.9	1.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	21.3	
4	215379.9	215427.4	47.5	215427.4	215427.6	0.2	วรมณ	วรมณ	47.7	
5	215427.6	215479.1	51.5	215479.1	215480	0.9	นพพร	นพพร	52.4	
6	215480	215529.5	49.5	215529.5	215533.1	3.6	วรมณ	พานิภัค	53.1	
7	215533.1	215554.1	21	215554.1	215555.3	1.2	นพพร	นพพร	22.2	
8	215555.3	215571.1	15.8	215571.1	215572.1	1	พานิภัค	พานิภัค	16.8	
9	215572.1	215627.9	55.8	215627.9	215629.2	1.3	นพพร	พัชรา	57.1	
10	215629.2	215678.3	49.1	215678.3	215679	0.7	พานิภัค	พานิภัค	49.8	
11	215679	215733.3	54.3	215733.3	215737.6	4.3	พัชรา	พัชรา	58.6	
12	215737.6	215771.2	33.6	215771.2	215771.5	0.3	ศิริมงคล	ศิริมงคล	33.9	
13	215771.5	215810.5	39	215810.5	215810.5	0	พัชรา	วีระศักดิ์	39	
14	215810.5	215846.5	36	215846.5	215846.6	0.1	วรรณิสา	วรรณิสา	36.1	
15	215846.6	215907.1	60.5	215907.1	215907.2	0.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	60.6	
16	215907.2	215949.7	42.5	215949.7	215950.1	0.4	วรรณิสา	วรรณิสา	42.9	
17	215950.1	215993.8	43.7	215993.8	215995.1	1.3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	45	
18	215995.1	216038.1	43	216038.1	216038.1	0	กฤษฎดา	กฤษฎดา	43	
19	216038.1	216078	39.9	216078	216080.5	2.5	ศิริมงคล	ศิริมงคล	42.4	
20	216080.5	216123.3	42.8	216123.3	216124.1	0.8	กฤษฎดา	กฤษฎดา	43.6	
21	216124.1	216141.6	17.5	216141.6	216143.1	1.5	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	19	
22	216143.1	216156.4	13.3	216156.4	216157.7	1.3	กฤษฎดา	พัชรา	14.6	
23	216157.7	216207.7	50	216207.7	216207.7	0	ณัฐนนท์	ศิริมงคล	50	
24	216207.7	216262.7	55	216262.7	216262.7	0	พัชรา	พัชรา	55	
25	216262.7	216313.1	50.4	216313.1	216313.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	50.4	
26	216313.1	216371.2	58.1	216371.2	216371.2	0	พัชรา	พัชรา	58.1	
27	216371.2	216421	49.8	216421	216421.1	0.1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	49.9	
28	216421.1	216446	24.9	216446	216449.6	3.6	นพพร	นพพร	28.5	
29	216449.6	216461	11.4	216461	216461	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	11.4	
30	216461	216509.2	48.2	216509.2	216509.6	0.4	นพพร	ศิริมงคล	48.6	
31	216509.6	216560.6	51	216560.6	216560.7	0.1	วรมณ	วรมณ	51.1	
	รวม		1246.4			28.9			1275.3	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	231663.3	231690	26.7	231690	231696.2	6.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	32.9	
2	231696.2	231762.4	66.2	231762.4	231766.4	4	วรมณ	วรมณ	70.2	
3	231766.4	231798	31.6	231798	231802.2	4.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	35.8	
4	231802.2	231861	58.8	231861	231863.1	2.1	วรมณ	วรมณ	60.9	
5	231863.1	231944.6	81.5	231944.6	231948.9	4.3	นพพร	นพพร	85.8	
6	231948.9	232006.9	58	232006.9	232014.1	7.2	วรมณ	พานิภัค	65.2	
7	232014.1	232042.7	28.6	232042.7	232049.8	7.1	นพพร	นพพร	35.7	
8	232049.8	232076.7	26.9	232076.7	232080.7	4	พานิภัค	พานิภัค	30.9	
9	232080.7	232144.3	63.6	232144.3	232150.5	6.2	นพพร	พัชรา	69.8	
10	232150.5	232207.6	57.1	232207.6	232211.7	4.1	พานิภัค	พานิภัค	61.2	
11	232211.7	232275.9	64.2	232275.9	232284.1	8.2	พัชรา	พัชรา	72.4	
12	232284.1	232387.1	103	232387.1	232389.2	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	105.1	
13	232389.2	232431.4	42.2	232431.4	232433.5	2.1	พัชรา	วีระศักดิ์	44.3	
14	232433.5	232491.3	57.8	232491.3	232493.3	2	วรรณิสรา	วรรณิสรา	59.8	
15	232493.3	232609.6	116.3	232609.6	232611.6	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	118.3	
16	232611.6	232684	72.4	232684	232686	2	วรรณิสรา	วรรณิสรา	74.4	
17	232686	232730	44	232730	232733.2	3.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	47.2	
18	232733.2	232776.6	43.4	232776.6	232778.6	2	กฤษฎดา	กฤษฎดา	45.4	
19	232778.6	232845.2	66.6	232845.2	232849.5	4.3	ศิริมงคล	ศิริมงคล	70.9	
20	232849.5	232892.2	42.7	232892.2	232894.2	2	กฤษฎดา	กฤษฎดา	44.7	
21	232894.2	232916.7	22.5	232916.7	232920.6	3.9	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	26.4	
22	232920.6	232939	18.4	232939	232941.2	2.2	กฤษฎดา	พัชรา	20.6	
23	232941.2	232992.9	51.7	232992.9	232995	2.1	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	53.8	
24	232995	233052.6	57.6	233052.6	233054.7	2.1	พัชรา	พัชรา	59.7	
25	233054.7	233106.9	52.2	233106.9	233109	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	54.3	
26	233109	233180.4	71.4	233180.4	233182.5	2.1	พัชรา	พัชรา	73.5	
27	233182.5	233234.9	52.4	233234.9	233234.9	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	52.4	
28	233234.9	233264.7	29.8	233264.7	233268.7	4	นพพร	นพพร	33.8	
29	233268.7	233285.1	16.4	233285.1	233285.1	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	16.4	
30	233285.1	233336.8	51.7	233336.8	233337.9	1.1	นพพร	ศิริมงคล	52.8	
31	233337.9	233390.5	52.6	233390.5	233390.5	0	วรมณ	วรมณ	52.6	
รวม			1628.3			98.9			1727.2	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: March 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับเดิม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	326419.9	326444.9	25	326444.9	326445.6	0.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	25.7	
2	326445.6	326497.4	51.8	326497.4	326500.3	2.9	วรเมธ	วรเมธ	54.7	
3	326500.3	326524.8	24.5	326524.8	326527.6	2.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	27.3	
4	326527.6	326580.7	53.1	326580.7	326585.2	4.5	วรเมธ	วรเมธ	57.6	
5	326585.2	326666.1	80.9	326666.1	326670.5	4.4	นพพร	นพพร	85.3	
6	326670.5	326727.9	57.4	326727.9	326731.6	3.7	วรเมธ	พาณิภัค	61.1	
7	326731.6	326759.2	27.6	326759.2	326760.9	1.7	นพพร	นพพร	29.3	
8	326760.9	326771.3	10.4	326771.3	326784.2	12.9	พาณิภัค	พาณิภัค	23.3	
9	326784.2	326841.2	57	326841.2	326845.1	3.9	นพพร	พัชรา	60.9	
10	326845.1	326926.6	81.5	326926.6	326930.6	4	พาณิภัค	พาณิภัค	85.5	
11	326930.6	326988.5	57.9	326988.5	326991.9	3.4	พัชรา	พัชรา	61.3	
12	326991.9	327049.8	57.9	327049.8	327052.7	2.9	ศิริมงคล	ศิริมงคล	60.8	
13	327052.7	327139.3	86.6	327139.3	327142.8	3.5	พัชรา	วีระศักดิ์	90.1	
14	327142.8	327145.1	2.3	327145.1	327145.1	0	วรรณิศา	วรรณิศา	2.3	
15	327145.1	327170.2	25.1	327170.2	327170.9	0.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	25.8	
16	327170.9	327225.5	54.6	327225.5	327228	2.5	วรรณิศา	วรรณิศา	57.1	
17	327228	327313.8	85.8	327313.8	327317	3.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	89	
18	327317	327403.7	86.7	327403.7	327406.7	3	กฤษฎดา	กฤษฎดา	89.7	
19	327406.7	327491.8	85.1	327491.8	327495.7	3.9	ศิริมงคล	ศิริมงคล	89	
20	327495.7	327552.7	57	327552.7	327555.5	2.8	กฤษฎดา	กฤษฎดา	59.8	
21	327555.5	327586.6	31.1	327586.6	327587.8	1.2	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	32.3	
22	327587.8	327587.9	0.1	327587.9	327587.9	0	กฤษฎดา	พัชรา	0.1	
23	327587.9	327663.1	75.2	327663.1	327666.8	3.7	ณัฐนันท์	ศิริมงคล	78.9	
24	327666.8	327752.7	85.9	327752.7	327755.9	3.2	พัชรา	พัชรา	89.1	
25	327755.9	327839.9	84	327839.9	327844	4.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	88.1	
26	327844	327903.3	59.3	327903.3	327906.6	3.3	พัชรา	พัชรา	62.6	
27	327906.6	327989.9	83.3	327989.9	327993.8	3.9	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	87.2	
28	327993.8	328017.7	23.9	328017.7	328020.9	3.2	นพพร	นพพร	27.1	
29	328020.9	328022.6	1.7	328022.6	328022.6	0	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	1.7	
30	328022.6	328103.5	80.9	328103.5	328107	3.5	นพพร	ศิริมงคล	84.4	
31	328107	328164.9	57.9	328164.9	328167.7	2.8	วรเมธ	วรเมธ	60.7	
	รวม		1651.5			96.3			1747.8	

ตรวจสอบโดยวิศวกร _____ วันที่ _____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : March 2026

วันที่	มิเตอร์ EV Charger (ข้างบ่อน้ำพุ)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	4093.2				Note: นำค่าที่ได้ "คูณ" 1000
1	4093.7	0.5	วีระศักดิ์		
2	4144.6	50.9	วรเมธ		
3	4151	6.4	วีระศักดิ์		
4	4151.6	0.6	วรเมธ		
5	4152.2	0.6	นพพร		
6	4152.8	0.6	วรเมธ		
7	4153.4	0.6	นพพร		
8	4154.2	0.8	พาดิณภัค		
9	4154.8	0.6	นพพร		
10	4155.4	0.6	พาดิณภัค		
11	4156	0.6	พัชรา		
12	4156.6	0.6	ศิริมงคล		
13	4157.1	0.5	พัชรา		
14	4157.7	0.6	วรรณิสา		
15	4168.1	10.4	วีระศักดิ์		
16	4168.7	0.6	วรรณิสา		
17	4169.3	0.6	วีระศักดิ์		
18	4170	0.7	กฤษดา		
19	4170.5	0.5	ศิริมงคล		
20	4184.7	14.2	กฤษดา		
21	4185.3	0.6	ณัฐนนท์		
22	4185.9	0.6	กฤษดา		
23	4186.5	0.6	ณัฐนนท์		
24	4205.4	18.9	พัชรา		
25	4227.4	22.0	ศิริมงคล		
26	4228	0.6	พัชรา		
27	4228.7	0.7	ณัฐนนท์		
28	4261.1	32.4	นพพร		
29	4261.7	0.6	ณัฐนนท์		
30	4262.3	0.6	นพพร		
31	4262.9	0.6	วรเมธ		
รวม		169.7			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : March 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องMDB2)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	3808387.88				
1	3813606.23	5218.35	วีระศักดิ์		
2	3818885.68	5279.45	วรเมธ		
3	3827234.90	8349.22	วีระศักดิ์		
4	3833001.33	5766.43	วรเมธ		
5	3841272.79	8271.46	นพพร		
6	3850214.97	8942.18	วรเมธ		
7	3858211.16	7996.19	นพพร		
8	3864004.99	5793.83	พาดิณัก		
9	3868767	4762.01	นพพร		
10	3877843.96	9076.96	พาดิณัก		
11	3886562.57	8718.61	พัชรา		
12	3894763.18	8200.61	ศิริมงคล		
13	3903348.2	8585.02	พัชรา		
14	3911724.8	8376.6	วรรณิสา		
15	3916905.53	5180.73	วีระศักดิ์		
16	3921917.4	5011.87	วรรณิสา		
17	3930713.24	8795.84	วีระศักดิ์		
18	3935940.007	5226.767	กฤษฎดา		
19	3948261.69	12321.683	ศิริมงคล		
20	3957052.45	8790.76	กฤษฎดา		
21	3965105.98	8053.53	ณัฐนนท์		
22	3970308.91	5202.93	กฤษฎดา		
23	3975353.2	5044.29	ณัฐนนท์		
24	3983969.49	8616.29	พัชรา		
25	3992471.29	8501.8	ศิริมงคล		
26	4000940.38	8469.09	พัชรา		
27	4009321.05	8380.67	ณัฐนนท์		
28	4017231.72	7910.67	นพพร		
29	4022810.74	5579.02	ณัฐนนท์		
30	4027511.81	4701.07	นพพร		
31	4036353.92	8842.11	วรเมธ		
รวม	227966.04				

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : March 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องPAU R02)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	เข้า				
	85.564				
1	85.73	0.166	วีระศักดิ์		
2	85.889	0.159	วรเมธ		
3	86.05	0.161	วีระศักดิ์		
4	86.216	0.166	วรเมธ		
5	86.386	0.17	นพพร		
6	86.555	0.169	วรเมธ		
7	86.697	0.142	นพพร		
8	86.832	0.135	พาณิภัค		
9	86.979	0.147	นพพร		
10	87.144	0.165	พาณิภัค		
11	87.296	0.152	พัชรา		
12	87.42	0.124	ศิริมงคล		
13	87.534	0.114	พัชรา		
14	87.695	0.161	วรรณิสา		
15	87.842	0.147	วีระศักดิ์		
16	88.008	0.166	วรรณิสา		
17	88.08	0.072	วีระศักดิ์		
18	88.23	0.15	กฤษฎดา		
19	88.371	0.141	ศิริมงคล		
20	88.541	0.17	กฤษฎดา		
21	88.689	0.148	ณัฐนนท์		
22	88.837	0.148	กฤษฎดา		
23	88.997	0.16	ณัฐนนท์		
24	89.143	0.146	พัชรา		
25	89.315	0.172	ศิริมงคล		
26	89.482	0.167	พัชรา		
27	89.652	0.17	ณัฐนนท์		
28	89.826	0.174	นพพร		
29	89.979	0.153	ณัฐนนท์		
30	90.12	0.141	นพพร		
31	90.27	0.15	วรเมธ		
รวม		4.706			

Location/Equipment: RMU room/MEA Meter

Month/Year: April 2026

วันที่	MEA # 1 (Meter SUM)				MEA # 2 (Meter Hotel)				# 1 - # 2 (Office)		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00 - 22.00	22.00 - 6.00	เข้า	คิก	
1	15177	32	15209	6	29912.237	13.953	29926.19	3.741	18.047	2.259	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
2	15215	32	15247	6	29929.931	14.452	29944.383	3.728	17.548	2.272	วรมะ	วรมะ	
3	15253	31	15284	6	29948.111	14.749	29962.86	3.703	16.251	2.297	วรมะ	วรมะ	
4	15290	21	15311	6	29966.563	13.014	29979.577	3.868	7.986	2.132	พานิกัด	พานิกัด	
5	15317	21	15338	6	29983.445	12.795	29996.24	3.817	8.205	2.183	วรมะ	วรมะ	
6	15344	22	15366	6	30000.057	12.682	30012.739	3.689	9.318	2.311	พานิกัด	พานิกัด	
7	15372	31	15403	6	30016.428	12.694	30029.122	3.665	18.306	2.335	วรมะ	พัชรา	
8	15409	32	15441	6	30032.787	13.442	30046.229	3.809	18.558	2.191	พานิกัด	นพพร	
9	15447	32	15479	5	30050.038	13.814	30063.852	2.847	18.186	2.153	พัชรา	พัชรา	
10	15484	32	15516	6	30066.699	14.69	30081.389	3.951	17.31	2.049	นพพร	นพพร	
11	15522	22	15544	6	30085.34	13.514	30098.854	4.317	8.486	1.683	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
12	15550	23	15573	6	30103.171	13.624	30116.795	3.974	9.376	2.026	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
13	15579	21	15600	7	30120.769	12.694	30133.463	4.037	8.306	2.963	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
14	15607	22	15629	6	30137.5	13.087	30150.587	3.683	8.913	2.317	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
15	15635	23	15658	7	30154.27	13.968	30168.238	3.957	9.032	3.043	วีระศักดิ์	วรมะ	
16	15665	32	15697	7	30172.195	14.09	30186.285	3.935	17.91	3.065	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
17	15704	31	15735	5	30190.22	13.969	30204.189	3.01	17.031	1.99	วรมะ	พัชรา	
18	15740	24	15764	6	30207.199	15.238	30222.437	3.81	8.762	2.19	นพพร	นพพร	
19	15770	22	15792	4	30226.247	13.569	30239.816	2.786	8.431	1.214	วรมะ	วรมะ	
20	15796	36	15832	6	30242.602	15.898	30258.5	3.849	20.102	2.151	นพพร	ณัฐนันท์	
21	15838	33	15871	6	30262.349	14.626	30276.975	3.84	18.374	2.16	วรมะ	วรมะ	
22	15877	33	15910	6	30280.815	14.907	30295.722	3.777	18.093	2.223	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
23	15916	34	15950	5	30299.499	14.826	30314.325	3.724	19.174	1.276	วรมะ	ณัฐนันท์	
24	15955	33	15988	6	30318.049	15.63	30333.679	3.577	17.37	2.423	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
25	15994	22	16016	7	30337.256	13.968	30351.224	4.029	8.032	2.971	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
26	16023	22	16045	6	30355.253	14.089	30369.342	3.968	7.911	2.032	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
27	16051	32	16083	6	30373.31	14.16	30387.47	3.773	17.84	2.227	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
28	16089	34	16123	6	30391.243	14.872	30406.115	3.776	19.128	2.224	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
29	16129	32	16161	7	30409.891	15.258	30425.149	3.962	16.742	3.038	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	16168	33	16201	5	30429.111	15.112	30444.223	2.761	17.888	2.239	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	
		850		179		423.384		111.363	426.616	67.637			
		รวม OFFICE		1029		รวม HOTEL		534.747		494.253	494.253		

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Electricity Meter Daily Record
Month/Year : April 2026



Location/Equipment: EE Room/EE Meter & AHU Meter

Month/Year: April 2026

วันที่	METER# 1 (Meter EE- 2)				METER# 2 (Meter AHU - 01)				METER# 2 (Meter AHU - 02)				บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตก	
1	297345.6	99.2	297444.8	4.8	44326.8	36.4	44363.2	2.7	190012.4	97.8	190110.2	0.2	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
2	297449.6	68.7	297518.3	3.9	44365.9	31.6	44397.5	0	190110.4	72.2	190182.6	0	วรรณธ	วรรณธ	
3	297522.2	53.2	297575.4	6.1	44397.5	31.6	44429.1	0	190182.6	65.8	190248.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
4	297581.5	22.6	297604.1	4.2	44429.1	0	44429.1	0	190248.4	0	190248.4	0	พานิช	พานิช	
5	297608.3	13.1	297621.4	3.8	44429.1	0	44429.1	0	190248.4	0	190248.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
6	297625.2	77.2	297702.4	4.7	44429.1	20.9	44450	0	190248.4	64.4	190312.8	0	พานิช	พานิช	
7	297707.1	54.3	297761.4	5.2	44450	28.7	44478.7	0	190312.8	66.4	190379.2	0	วรรณิสา	พัชรา	
8	297766.6	47.1	297813.7	3.6	44478.7	29.9	44508.6	0	190379.2	66.2	190445.4	0	พานิช	นพพร	
9	297817.3	61.3	297878.6	3.3	44508.6	30.5	44539.1	0	190445.4	66.2	190511.6	0	พัชรา	พัชรา	
10	297881.9	53.5	297935.4	3.2	44539.1	30.9	44570	0	190511.6	66	190577.6	0	นพพร	นพพร	
11	297938.6	14.8	297953.4	4	44570	0	44570	0	190577.6	0	190577.6	-0.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
12	297957.4	13.5	297970.9	4.2	44570	0.1	44570.1	0	190577.5	0.1	190577.6	0	ณัฐณ	ณัฐณ	
13	297975.1	14	297989.1	4.3	44570.1	0	44570.1	0	190577.6	0	190577.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
14	297993.4	13.4	298006.8	3.1	44570.1	0	44570.1	0	190577.6	0	190577.6	0	ณัฐณ	ณัฐณ	
15	298009.9	56.6	298066.5	3.7	44570.1	1.6	44571.7	0	190577.6	6	190583.6	0	วีระศักดิ์	วรรณธ	
16	298070.2	46.9	298117.1	4.2	44571.7	30.5	44602.2	0	190583.6	71.1	190654.7	0	ณัฐณ	ณัฐณ	
17	298121.3	53.7	298175	3	44602.2	31.7	44633.9	0	190654.7	70.8	190725.5	0	วรรณธ	พัชรา	
18	298178	14.7	298192.7	4.2	44633.9	0	44633.9	0	190725.5	0	190725.5	0	นพพร	นพพร	
19	298196.9	13	298209.9	3.8	44633.9	0	44633.9	0	190725.5	0	190725.5	0	วรรณนิสา	วรรณนิสา	
20	298213.7	56.1	298269.8	3.7	44633.9	29.8	44663.7	0	190725.5	67.7	190793.2	0	นพพร	ณัฐณ	
21	298273.5	88.7	298362.2	4.1	44663.7	30.6	44694.3	0	190793.2	66.4	190859.6	0	วรรณนิสา	วรรณธ	
22	298366.3	63.3	298429.6	4.2	44694.3	24.5	44718.8	0	190859.6	65.5	190925.1	0	ณัฐณ	ณัฐณ	
23	298433.8	107.5	298541.3	8	44718.8	36	44754.8	1.2	190925.1	93.5	191018.6	3.4	วรรณธ	ณัฐณ	
24	298549.3	60.4	298609.7	4.4	44756	31.4	44787.4	0	191022	64.9	191086.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
25	298614.1	13.6	298627.7	3.8	44787.4	0	44787.4	0	191086.9	0	191086.9	0	ณัฐณ	ณัฐณ	
26	298631.5	14.6	298646.1	4.2	44787.4	0	44787.4	0	191086.9	0	191086.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
27	298650.3	58.8	298709.1	3.3	44787.4	30.7	44818.1	0	191086.9	67.7	191154.6	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
28	298712.4	97.4	298809.8	6.1	44818.1	36.1	44854.2	1.6	191154.6	91.6	191246.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
29	298815.9	52.3	298868.2	4.2	44855.8	30.1	44885.9	0	191246.2	65.8	191312	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	298872.4	51.6	298924	3.7	44885.9	30.7	44916.6	0	191312	65.5	191377.5	0	ณัฐณ	ณัฐณ	
รวม	1455.1		127.0		584.3		5.5		1361.6		3.5				
		1582.1				589.8				1365.1					

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Park Ventures

Month/Year : April 2026

วันที่	มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	14.332	14.337	0.005	14.337	14.337	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	14.337	14.342	0.005	14.342	14.342	0	วรมะ	วรมะ		
3	14.342	14.346	0.004	14.346	14.347	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	14.347	14.349	0.002	14.349	14.35	0.001	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
5	14.35	14.352	0.002	14.352	14.352	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	14.352	14.355	0.003	14.355	14.355	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
7	14.355	14.36	0.005	14.36	14.360	0	วรรณิสา	พัชรา		
8	14.360	14.365	0.005	14.365	14.365	0	พาดิศักดิ์	นพพร		
9	14.365	14.37	0.005	14.37	14.37	0	พัชรา	พัชรา		
10	14.37	14.374	0.004	14.374	14.375	0.001	นพพร	นพพร		
11	14.375	14.377	0.002	14.377	14.378	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	14.378	14.38	0.002	14.38	14.38	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	14.38	14.383	0.003	14.383	14.383	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	14.383	14.386	0.003	14.386	14.386	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	14.386	14.389	0.003	14.389	14.389	0	วีระศักดิ์	วรมะ		
16	14.389	14.393	0.004	14.393	14.394	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	14.394	14.398	0.004	14.398	14.399	0.001	วรมะ	พัชรา		
18	14.399	14.401	0.002	14.401	14.402	0.001	นพพร	นพพร		
19	14.402	14.404	0.002	14.404	14.404	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	14.404	14.409	0.005	14.409	14.409	0	นพพร	ณัฐนนท์		
21	14.409	14.414	0.005	14.414	14.414	0	วรรณิสา	วรมะ		
22	14.414	14.419	0.005	14.419	14.419	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	14.419	14.424	0.005	14.424	14.424	0	วรมะ	ณัฐนนท์		
24	14.424	14.429	0.005	14.429	14.429	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	14.429	14.432	0.003	14.432	14.432	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	14.432	14.435	0.003	14.435	14.435	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	14.435	14.44	0.005	14.44	14.44	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	14.44	14.445	0.005	14.445	14.445	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	14.445	14.449	0.004	14.449	14.45	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	14.45	14.454	0.004	14.454	14.455	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			0.114							
			0.123							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดิก		
1	25.654	25.662	0.008	25.662	25.663	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	25.663	25.67	0.007	25.67	25.671	0.001	วรมะ	วรมะ		
3	25.671	25.678	0.007	25.678	25.68	0.002	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	25.68	25.684	0.004	25.684	25.685	0.001	พานิภัค	พานิภัค		
5	25.685	25.689	0.004	25.689	25.69	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	25.69	25.695	0.005	25.695	25.696	0.001	พานิภัค	พานิภัค		
7	25.696	25.703	0.007	25.703	25.705	0.002	วรรณิสา	พัชรา		
8	25.705	25.712	0.007	25.712	25.713	0.001	พานิภัค	นพพร		
9	25.713	25.72	0.007	25.72	25.721	0.001	พัชรา	พัชรา		
10	25.721	25.729	0.008	25.729	25.729	0	นพพร	นพพร		
11	25.729	25.734	0.005	25.734	25.735	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	25.735	25.739	0.004	25.739	25.74	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	25.74	25.744	0.004	25.744	25.746	0.002	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	25.746	25.75	0.004	25.75	25.751	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	25.751	25.756	0.005	25.756	25.757	0.001	วีระศักดิ์	วรมะ		
16	25.757	25.764	0.007	25.764	25.765	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	25.765	25.772	0.007	25.772	25.773	0.001	วรมะ	พัชรา		
18	25.773	25.778	0.005	25.778	25.779	0.001	นพพร	นพพร		
19	25.779	25.783	0.004	25.783	25.784	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	25.784	25.791	0.007	25.791	25.793	0.002	นพพร	ณัฐนนท์		
21	25.793	25.800	0.007	25.8	25.801	0.001	วรรณิสา	วรมะ		
22	25.801	25.809	0.008	25.809	25.81	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	25.81	25.817	0.007	25.817	25.819	0.002	วรมะ	ณัฐนนท์		
24	25.819	25.826	0.007	25.826	25.827	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	25.827	25.831	0.004	25.831	25.833	0.002	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	25.833	25.837	0.004	25.837	25.838	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	25.838	25.845	0.007	25.845	25.846	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	25.846	25.855	0.009	25.855	25.855	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	25.855	25.863	0.008	25.863	25.864	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	25.864	25.871	0.007	25.871	25.872	0.001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			0.184							
			0.218							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	21333076	21336552	3476	21336552	21337246	694	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	21337246	21340796	3550	21340796	21341484	688	วรเมธ	วรเมธ		
3	21341484	21344694	3210	21344694	21345782	1088	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	21345782	21348298	2516	21348298	21349056	758	พานิภัค	พานิภัค		
5	21349056	21351658	2602	21351658	21352520	862	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	21352520	21355274	2754	21355274	21355976	702	พานิภัค	พานิภัค		
7	21355976	21359604	3628	21359604	21360494	890	วรรณิสา	พัชรา		
8	21360494	21363746	3252	21363746	21364378	632	พานิภัค	นพพร		
9	21364378	21367816	3438	21367816	21368400	584	พัชรา	พัชรา		
10	21368400	21371958	3558	21371958	21372522	564	นพพร	นพพร		
11	21372522	21375442	2920	21375442	21376184	742	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	21376184	21378942	2758	21378942	21379686	744	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	21379686	21382526	2840	21382526	21383312	786	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	21383312	21386076	2764	21386076	21386634	558	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	21386634	21389818	3184	21389818	21390494	676	วีระศักดิ์	วรเมธ		
16	21390494	21393760	3266	21393760	21394404	644	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	21394404	21397886	3482	21397886	21398422	536	วรเมธ	พัชรา		
18	21398422	21401288	2866	21401288	21402052	764	นพพร	นพพร		
19	21402052	21404608	2556	21404608	21405302	694	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	21405302	21409084	3782	21409084	21409678	594	นพพร	ณัฐนนท์		
21	21409678	21413136	3458	21413136	21413846	710	วรรณิสา	วรเมธ		
22	21413846	21417354	3508	21417354	21418110	756	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	21418110	21421522	3412	21421522	21422264	742	วรเมธ	ณัฐนนท์		
24	21422264	21425776	3512	21425776	21426374	598	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	21426374	21429098	2724	21429098	21429906	808	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	21429906	21432740	2834	21432740	21433536	796	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	21433536	21436946	3410	21436946	21437672	726	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	21437672	21441484	3812	21441484	21441938	454	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	21441938	21445424	3486	21445424	21446224	800	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	21446224	21449574	3350	21449574	21450272	698	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			95908							
			117196							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	7.2375	7.2422	0.0047	7.2422	7.2423	1E-04	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	7.2423	7.2466	0.0043	7.2466	7.2466	0	วรมณ	วรมณ		
3	7.2466	7.2508	0.0042	7.2508	7.2508	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	7.2508	7.2521	0.0013	7.2521	7.2521	0	พณิก	พณิก		
5	7.2521	7.2532	0.0011	7.2532	7.2532	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	7.2532	7.2552	0.002	7.2552	7.2552	0	พณิก	พณิก		
7	7.2552	7.2599	0.0047	7.2599	7.2600	0.0001	วรรณิสา	พัชรา		
8	7.2600	7.2646	0.0046	7.2646	7.2646	0	พณิก	นพพร		
9	7.2646	7.2693	0.0047	7.2693	7.2693	0	พัชรา	พัชรา		
10	7.2693	7.2738	0.0045	7.2738	7.2738	0	นพพร	นพพร		
11	7.2738	7.275	0.0012	7.275	7.275	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	7.275	7.2765	0.0015	7.2765	7.2766	1E-04	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	7.2766	7.278	0.0014	7.278	7.278	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	7.278	7.2798	0.0018	7.2798	7.2798	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	7.2798	7.2817	0.0019	7.2817	7.2817	0	วีระศักดิ์	วรมณ		
16	7.2817	7.2869	0.0052	7.2869	7.2869	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	7.2869	7.2919	0.005	7.2919	7.2919	0	วรมณ	พัชรา		
18	7.2919	7.2934	0.0015	7.2934	7.2934	0	นพพร	นพพร		
19	7.2934	7.2948	0.0014	7.2948	7.2948	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	7.2948	7.2998	0.005	7.2998	7.2998	0	นพพร	ณัฐนนท์		
21	7.2998	7.3047	0.0049	7.3047	7.3047	0	วรรณิสา	วรมณ		
22	7.3047	7.309	0.0043	7.309	7.309	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	7.309	7.3137	0.0047	7.3137	7.3138	1E-04	วรมณ	ณัฐนนท์		
24	7.3138	7.3182	0.0044	7.3182	7.3182	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	7.3182	7.3195	0.0013	7.3195	7.3195	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	7.3195	7.3208	0.0013	7.3208	7.3208	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	7.3208	7.3254	0.0046	7.3254	7.3255	1E-04	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	7.3255	7.3304	0.0049	7.3304	7.3304	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	7.3304	7.3347	0.0043	7.3347	7.3347	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	7.3347	7.3393	0.0046	7.3393	7.3394	0.0001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			0.1013							
			0.1019							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดัก		
1	4.156	4.1577	0.0017	4.1577	4.1578	1E-04	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	4.1578	4.1595	0.0017	4.1595	4.1595	0	วรเมธ	วรเมธ		
3	4.1595	4.161	0.0015	4.161	4.161	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	4.161	4.1618	0.0008	4.1618	4.1618	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
5	4.1618	4.1625	0.0007	4.1625	4.1625	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	4.1625	4.1633	0.0008	4.1633	4.1633	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
7	4.1633	4.1653	0.002	4.1653	4.1653	0	วรรณิสา	พัชรา		
8	4.1653	4.1672	0.0019	4.1672	4.1672	0	พาดิศักดิ์	นพพร		
9	4.1672	4.1692	0.002	4.1692	4.1692	0	พัชรา	พัชรา		
10	4.1692	4.1709	0.0017	4.1709	4.1709	0	นพพร	นพพร		
11	4.1709	4.1716	0.0007	4.1716	4.1716	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	4.1716	4.1725	0.0009	4.1725	4.1725	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	4.1725	4.1732	0.0007	4.1732	4.1732	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	4.1732	4.1741	0.0009	4.1741	4.1741	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	4.1741	4.175	0.0009	4.175	4.175	0	วีระศักดิ์	วรเมธ		
16	4.175	4.177	0.002	4.177	4.177	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	4.177	4.1788	0.0018	4.1788	4.1788	0	วรเมธ	พัชรา		
18	4.1788	4.1797	0.0009	4.1797	4.1797	0	นพพร	นพพร		
19	4.1797	4.1805	0.0008	4.1805	4.1805	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	4.1805	4.1824	0.0019	4.1824	4.1824	0	นพพร	ณัฐนนท์		
21	4.1824	4.1842	0.0018	4.1842	4.1842	0	วรรณิสา	วรเมธ		
22	4.1842	4.1858	0.0016	4.1858	4.1858	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	4.1858	4.1876	0.0018	4.1876	4.1876	0	วรเมธ	ณัฐนนท์		
24	4.1876	4.1892	0.0016	4.1892	4.1892	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	4.1892	4.1899	0.0007	4.1899	4.19	0.0001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	4.19	4.1906	0.0006	4.1906	4.1907	1E-04	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	4.1907	4.1923	0.0016	4.1923	4.1923	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	4.1923	4.1942	0.0019	4.1942	4.1942	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	4.1942	4.1957	0.0015	4.1957	4.1958	1E-04	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	4.1958	4.1975	0.0017	4.1975	4.1976	0.0001	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			0.0411							
			0.0416							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 4 CT			มิเตอร์ Meter # 4 CT			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	961514.6	961720.6	206	961720.6	961725.1	4.5	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	961725.1	961927	201.9	961927	961933.4	6.4	วรเมธ	วรเมธ		
3	961933.4	962123.6	190.2	962123.6	962127	3.4	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	962127	962216	89	962216	962221	5	พาดิณัก	พาดิณัก		
5	962221	962265.9	44.9	962265.9	962268.7	2.8	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	962268.7	962320.6	51.9	962320.6	962323.1	2.5	พาดิณัก	พาดิณัก		
7	962323.1	962638.7	315.6	962638.7	962644.1	5.4	วรรณิสา	พัชรา		
8	962644.1	962901	256.9	962901	962903.1	2.1	พาดิณัก	นพพร		
9	962903.1	963183.7	280.6	963183.7	963185.6	1.9	พัชรา	พัชรา		
10	963185.6	963448.2	262.6	963448.2	963450	1.8	นพพร	นพพร		
11	963450	963541.2	91.2	963541.2	963546.1	4.9	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	963546.1	963599.6	53.5	963599.6	963602	2.4	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	963602	963647.4	45.4	963647.4	963650	2.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	963650	963752	102	963752	963755.2	3.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	963755.2	963809	53.8	963809	963811.3	2.3	วีระศักดิ์	วรเมธ		
16	963811.3	964098.2	286.9	964098.2	964100.2	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	964100.2	964379	278.8	964379	964380.8	1.8	วรเมธ	พัชรา		
18	964380.8	964491.6	110.8	964491.6	964494.2	2.6	นพพร	นพพร		
19	964494.2	964576.7	82.5	964576.7	964579.1	2.4	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	964579.1	964881.2	302.1	964881.2	964883.7	2.5	นพพร	ณัฐนนท์		
21	964883.7	965149.5	265.8	965149.5	965151.6	2.1	วรรณิสา	วรเมธ		
22	965151.6	965366	214.4	965366	965368	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	965368	965670	302	965670	965676.7	6.7	วรเมธ	ณัฐนนท์		
24	965676.7	965950.1	273.4	965950.1	965953.8	3.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	965953.8	966002.3	48.5	966002.3	966004.5	2.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	966004.5	966046.1	41.6	966046.1	966048.1	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	966048.1	966327.8	279.7	966327.8	966329.8	2	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	966329.8	966608.9	279.1	966608.9	966610.2	1.3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	966610.2	966819.1	208.9	966819.1	966824.2	5.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	966824.2	967107.7	283.5	967107.7	967115.2	7.5	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			5503.5							
			5600.6							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เข้า	ตึก	ช่าง	
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	2579176	2579522	346	2579522	2579528	6	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	2579528	2579907	379	2579907	2579916	9	วรมธ	วรมธ		
3	2579916	2580183	267	2580183	2580183	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	2580183	2580289	106	2580289	2580289	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
5	2580289	2580388	99	2580388	2580388	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	2580388	2580504	116	2580504	2580504	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
7	2580504	2581063	559	2581063	2581069	6	วรรณิสา	พัชรา		
8	2581069	มิเตอร์	569	2581638	2581638	0	พาณิกัด	นพพร		
9	2581638	2582201	563	2582201	2582201	0	พัชรา	พัชรา		
10	2582201	2582538	337	2582538	2582538	0	นพพร	นพพร		
11	2582538	2582643	105	2582643	2582643	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	2582643	2582765	122	2582765	2582767	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	2582767	2582870	103	2582870	2582870	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	2582870	2582999	129	2582999	2582999	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	2582999	2583120	121	2583120	2583120	0	วีระศักดิ์	วรมธ		
16	2583120	2583614	494	2583614	2583618	4	ณัฐนนท์			
17	2583618	2583971	353	2583971	2583971	0	วรมธ	พัชรา		
18	2583971	2584091	120	2584091	2584091	0	นพพร	นพพร		
19	2584091	2584199	108	2584199	2584204	5	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	2584204	2584550	346	2584550	2584552	2	นพพร	ณัฐนนท์		
21	2584552	2584895	343	2584895	2584895	0	วรรณิสา	วรมธ		
22	2584895	2585116	221	2585116	2585116	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	2585116	2585398	282	2585398	2585408	10	วรมธ	ณัฐนนท์		
24	2585408	2585625	217	2585625	2585625	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	2585625	2585730	105	2585730	2585730	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	2585730	2585830	100	2585830	2585830	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	2585830	2586100	270	2586100	2586100	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	2586100	2586418	318	2586418	2586418	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	2586418	2586643	225	2586643	2586643	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	2586643	2586911	268	2586911	2586924	13	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			7691							
				7748						

วันที่	มิเตอร์			มิเตอร์			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	Meter # 2 PCHWP		จำนวน หน่วยที่ใช้	Meter # 2 PCHWP		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	เวลาการจดบันทึก 6.00 น.	22.00 น.		เวลาการจดบันทึก 22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	5063241	5064447	1206	5064447	5064461	14	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	5064461	5065572	1111	5065572	5065623	51	วรมน	วรมน		
3	5065623	5066674	1051	5066674	5066674	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	5066674	5067233	559	5067233	5067233	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
5	5067233	5067787	554	5067787	5067787	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	5067787	5068405	618	5068405	5068405	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
7	5068405	5069525	1120	5069525	5069559	34	วรรณิสา	พัชรา		
8	5069559	5070635	1076	5070635	5070635	0	พาดิศักดิ์	นพพร		
9	5070635	5071748	1113	5071748	5071748	0	พัชรา	พัชรา		
10	5071748	5072857	1109	5072857	5072857	0	นพพร	นพพร		
11	5072857	5073417	560	5073417	5073417	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	5073417	5074104	687	5074104	5074107	3	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	5074107	5074670	563	5074670	5074670	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	5074670	5075346	676	5075346	5075346	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	5075346	5076006	660	5076006	5076006	0	วีระศักดิ์	วรมน		
16	5076006	5077225	1219	5077225	5077232	7	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	5077232	5078452	1220	5078452	5078452	0	วรมน	พัชรา		
18	5078452	5079086	634	5079086	5079086	0	นพพร	นพพร		
19	5079086	5079704	618	5079704	5079712	8	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	5079712	5080922	1210	5080922	5080927	5	นพพร	ณัฐนนท์		
21	5080927	5082143	1216	5082143	5082143	0	วรรณิสา	วรมน		
22	5082143	5083272	1129	5083272	5083272	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	5083272	5084488	1216	5084488	5084522	34	วรมน	ณัฐนนท์		
24	5084522	5085651	1129	5085651	5085651	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	5085651	5086210	559	5086210	5086210	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	5086210	5086763	553	5086763	5086763	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	5086763	5087903	1140	5087903	5087903	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	5087903	5089164	1261	5089164	5089164	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	5089164	5090293	1129	5090293	5090293	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	5090293	5091496	1203	5091496	5091568	72	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			28099				228			
			28327							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Main Electricity Meter Daily Record
Month/Year: April 2026

Park Ventures

วันที่	มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	16497700	16502418	4718	16502418	16502432	14	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	16502432	16506781	4349	16506781	16506923	142	วรมณ	วรมณ		
3	16506923	16510969	4046	16510969	16510982	13	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	16510982	16512233	1251	16512233	16512242	9	พานิก	พานิก		
5	16512242	16513388	1146	16513388	16513398	10	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	16513398	16515372	1974	16515372	16515382	10	พานิก	พานิก		
7	16515382	16520067	4685	16520067	16520170	103	วรรณิสา	พัชรา		
8	16520170	16524744	4574	16524744	16524752	8	พานิก	นพพร		
9	16524752	16529434	4682	16529434	16529441	7	พัชรา	พัชรา		
10	16529441	16533900	4459	16533900	16533908	8	นพพร	นพพร		
11	16533908	16535118	1210	16535118	16535126	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	16535126	16536679	1553	16536679	16536688	9	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	16536688	16538122	1434	16538122	16538132	10	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	16538132	16539894	1762	16539894	16539902	8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	16539902	16541819	1917	16541819	16541827	8	วีระศักดิ์	วรมณ		
16	16541827	16546996	5169	16546996	16547004	8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	16547004	16552045	5041	16552045	16552051	6	วรมณ	พัชรา		
18	16552051	16553468	1417	16553468	16553476	8	นพพร	นพพร		
19	16553476	16554894	1418	16554894	16554903	9	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	16554903	16559919	5016	16559919	16559929	10	นพพร	ณัฐนนท์		
21	16559929	16564777	4848	16564777	16564786	9	วรรณิสา	วรมณ		
22	16564786	16569098	4312	16569098	16569106	8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	16569106	16573797	4691	16573797	16573852	55	วรมณ	ณัฐนนท์		
24	16573852	16578239	4387	16578239	16578245	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	16578245	16579531	1286	16579531	16579540	9	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	16579540	16580782	1242	16580782	16580790	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	16580790	16585455	4665	16585455	16585464	9	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	16585464	16590353	4889	16590353	16590357	4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	16590357	16594680	4323	16594680	16594689	9	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	16594689	16599251	4562	16599251	16599402	151	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			101026				676			
			101702							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Park Ventures

Month/Year: April 2026

วันที่	มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMD8			มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMD8			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้				
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	2227050	2227453	403	2227453	2227490	37	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	2227490	2227884	394	2227884	2227932	48	วรมธร	วรมธร		
3	2227932	2228228	296	2228228	2228284	56	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	2228284	2228356	72	2228356	2228390	34	พานิภัค	พานิภัค		
5	2228390	2228463	73	2228463	2228503	40	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	2228503	2228608	105	2228608	2228646	38	พานิภัค	พานิภัค		
7	2228646	2229145	499	2229145	2229192	47	วรรณิสา	พัชรา		
8	2229192	2229590	398	2229590	2229625	35	พานิภัค	นพพร		
9	2229625	2230023	398	2230023	2230056	33	พัชรา	พัชรา		
10	2230056	2230428	372	2230428	2230457	29	นพพร	นพพร		
11	2230457	2230553	96	2230553	2230586	33	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	2230586	2230735	149	2230735	2230770	35	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	2230770	2230853	83	2230853	2230890	37	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	2230890	2230964	74	2230964	2230991	27	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	2230991	2231084	93	2231084	2231116	32	วีระศักดิ์	วรมธร		
16	2231116	2231459	343	2231459	2231493	34	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	2231493	2231799	306	2231799	2231828	29	วรมธร	พัชรา		
18	2231828	2231918	90	2231918	2231955	37	นพพร	นพพร		
19	2231955	2232028	73	2232028	2232061	33	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	2232061	2232485	424	2232485	2232530	45	นพพร	ณัฐนนท์		
21	2232530	2232980	450	2232980	2233018	38	วรรณิสา	วรมธร		
22	2233018	2233492	474	2233492	2233533	41	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	2233533	2233940	407	2233940	2233981	41	วรมธร	ณัฐนนท์		
24	2233981	2234345	364	2234345	2234377	32	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	2234377	2234461	84	2234461	2234501	40	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	2234501	2234583	82	2234583	2234625	42	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	2234625	2234995	370	2234995	2235037	42	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	2235037	2235418	381	2235418	2235444	26	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	2235444	2235807	363	2235807	2235854	47	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	2235854	2236227	373	2236227	2236272	45	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			8089				1133			
9222										

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	1293243	1293529	286	1293529	1293584	55	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	1293584	1293874	290	1293874	1293942	68	วรมธร	วรมธร		
3	1293942	1294200	258	1294200	1294286	86	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	1294286	1294390	104	1294390	1294450	60	พาดิณัก	พาดิณัก		
5	1294450	1294556	106	1294556	1294625	69	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	1294625	1294738	113	1294738	1294801	63	พาดิณัก	พาดิณัก		
7	1294801	1295133	332	1295133	1295201	68	วรรณิสา	พัชรา		
8	1295201	1295482	281	1295482	1295535	53	พาดิณัก	นพพร		
9	1295535	1295827	292	1295827	1295877	50	พัชรา	พัชรา		
10	1295877	1296191	314	1296191	1296237	46	นพพร	นพพร		
11	1296237	1296371	134	1296371	1296431	60	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	1296431	1296543	112	1296543	1296602	59	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	1296602	1296717	115	1296717	1296780	63	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	1296780	1296891	111	1296891	1296936	45	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	1296936	1297082	146	1297082	1297138	56	วีระศักดิ์	วรมธร		
16	1297138	1297413	275	1297413	1297465	52	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	1297465	1297742	277	1297742	1297786	44	วรมธร	พัชรา		
18	1297786	1297921	135	1297921	1297984	63	นพพร	นพพร		
19	1297984	1298090	106	1298090	1298147	57	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	1298147	1298460	313	1298460	1298528	68	นพพร	ณัฐนนท์		
21	1298528	1298835	307	1298835	1298894	59	วรรณิสา	วรมธร		
22	1298894	1299210	316	1299210	1299270	60	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	1299270	1299556	286	1299556	1299615	59	วรมธร	ณัฐนนท์		
24	1299615	1299906	291	1299906	1299953	47	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	1299953	1300079	126	1300079	1300138	59	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	1300138	1300256	118	1300256	1300316	60	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	1300316	1300593	277	1300593	1300648	55	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	1300648	1300957	309	1300957	1300991	34	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	1300991	1301276	285	1301276	1301335	59	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	1301335	1301605	270	1301605	1301659	54	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			6685				1731			
			8416							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์			มิเตอร์			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	Meter # 2 CWP24		จำนวน หน่วยที่ใช้	Meter # 2 CWP24		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	เวลาการจดบันทึก 6.00 น.	22.00 น.		เวลาการจดบันทึก 22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	4168160	4168737.6	577.6	4168737.6	4168905.2	167.6	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
2	4168905.2	4169508.4	603.2	4169508.4	4169736	227.6	วรมธร	วรมธร		
3	4169736	4170236	500	4170236	4170500	264	วรรณิสา	วรรณิสา		
4	4170500	4171028.4	528.4	4171028.4	4171208	179.6	พาดิณัก	พาดิณัก		
5	4171208	4171762.4	554.4	4171762.4	4171970.8	208.4	วรรณิสา	วรรณิสา		
6	4171970.8	4172542.4	571.6	4172542.4	4172736	193.6	พาดิณัก	พาดิณัก		
7	4172736	4173300	564	4173300	4173505.2	205.2	วรรณิสา	พัชรา		
8	4173505.2	4174014	508.8	4174014	4174161.2	147.2	พาดิณัก	นพพร		
9	4174161.2	4174731.2	570	4174731.2	4174869.2	138	พัชรา	พัชรา		
10	4174869.2	4175458.4	589.2	4175458.4	4175587.2	128.8	นพพร	นพพร		
11	4175587.2	4176180.4	593.2	4176180.4	4176346.8	166.4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
12	4176346.8	4176886.8	540	4176886.8	4177056	169.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
13	4177056	4177613.2	557.2	4177613.2	4177790	176.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
14	4177790	4178324.8	534.8	4178324.8	4178451.2	126.4	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
15	4178451.2	4179055.6	604.4	4179055.6	4179208.4	152.8	วีระศักดิ์	วรมธร		
16	4179208.4	4179736.8	528.4	4179736.8	4179878.4	141.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
17	4179878.4	4180474.8	596.4	4180474.8	4180598	123.2	วรมธร	พัชรา		
18	4180598	4181175.2	577.2	4181175.2	4181349.2	174	นพพร	นพพร		
19	4181349.2	4181859.6	510.4	4181859.6	4182016.8	157.2	วรรณิสา	วรรณิสา		
20	4182016.8	4182584	567.2	4182584	4182772.8	188.8	นพพร	ณัฐนนท์		
21	4182772.8	4183349.2	576.4	4183349.2	4183525.2	176	วรรณิสา	วรมธร		
22	4183525.2	4184096.8	571.6	4184096.8	4184278	181.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
23	4184278	4184849.2	571.2	4184849.2	4185028	178.8	วรมธร	ณัฐนนท์		
24	4185028	4185650	622	4185650	4185794.8	144.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
25	4185794.8	4186210.4	415.6	4186210.4	4186402.4	192	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
26	4186402.4	4187000.8	598.4	4187000.8	4187187.6	186.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
27	4187187.6	4187768.8	581.2	4187768.8	4187942.8	174	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
28	4187942.8	4188614.4	671.6	4188614.4	4188724.4	110	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
29	4188724.4	4189334	609.6	4189334	4189529.6	195.6	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	4189529.6	4190104.4	574.8	4190104.4	4190279.2	174.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์		
รวม			16968.8							
			22119.2							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	6066.2	6067	0.8	6067	6067	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.8	
2	6067	6069.7	2.7	6069.7	6069.7	0	วรมะธ	วรมะธ	2.7	
3	6069.7	6072.3	2.6	6072.3	6072.3	0	วรรณิสา	วรรณิสา	2.6	
4	6072.3	6076.1	3.8	6076.1	6076.2	0.1	พานิภัค	พานิภัค	3.9	
5	6076.2	6077.7	1.5	6077.7	6077.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.5	
6	6077.7	6081	3.3	6081	6081	0	พานิภัค	พานิภัค	3.3	
7	6081	6081.5	0.5	6081.5	6081.5	0	วรรณิสา	พัชรา	0.5	
8	6081.5	6082.8	1.3	6082.8	6082.8	0	พานิภัค	นพพร	1.3	
9	6082.8	6083.7	0.9	6083.7	6083.7	0	พัชรา	พัชรา	0.9	
10	6083.7	6086.7	3	6086.7	6086.7	0	นพพร	นพพร	3	
11	6086.7	6092.2	5.5	6092.2	6092.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5.5	
12	6092.2	6093.7	1.5	6093.7	6093.7	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.5	
13	6093.7	6094.8	1.1	6094.8	6094.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.1	
14	6094.8	6095.9	1.1	6095.9	6095.9	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.1	
15	6095.9	6095.9	0	6095.9	6095.9	0	วีระศักดิ์	วรมะธ	0	
16	6095.9	6098.9	3	6098.9	6098.9	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3	
17	6098.9	6101.4	2.5	6101.4	6101.4	0	วรมะธ	พัชรา	2.5	
18	6101.4	6104.4	3	6104.4	6104.4	0	นพพร	นพพร	3	
19	6104.4	6105.7	1.3	6105.7	6105.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.3	
20	6105.7	6105.7	0	6105.7	6105.7	0	นพพร	ณัฐนนท์	0	
21	6105.7	6108.6	2.9	6108.6	6108.6	0	วรรณิสา	วรมะธ	2.9	
22	6108.6	6110.9	2.3	6110.9	6110.9	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	2.3	
23	6110.9	6111.4	0.5	6111.4	6111.4	0	วรมะธ	ณัฐนนท์	0.5	
24	6111.4	6114.5	3.1	6114.5	6114.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	3.1	
25	6114.5	6117.9	3.4	6117.9	6117.9	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3.4	
26	6117.9	6119.1	1.2	6119.1	6119.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.2	
27	6119.1	6120	0.9	6120	6120	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.9	
28	6120	6121.9	1.9	6121.9	6121.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.9	
29	6121.9	6122.7	0.8	6122.7	6122.8	0.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.9	
30	6122.8	6124.7	1.9	6124.7	6124.7	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.9	
	รวม		58.3			0.2			58.5	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: April 2026

ค่าเฉลี่ยวันพักการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	183898	184066	168	184066	184109	43	ศิริมงคล	ศิริมงคล	211	
2	184109	184283	174	184283	184327	44	วรรณธ	วรรณธ	218	
3	184327	184511	184	184511	184574	63	วรรณิสา	วรรณิสา	247	
4	184574	184723	149	184723	184792	69	พานิภัค	พานิภัค	218	
5	184792	184945	153	184945	184988	43	วรรณิสา	วรรณิสา	196	
6	184988	185136	148	185136	185197	61	พานิภัค	พานิภัค	209	
7	185197	185342	145	185342	185369	27	วรรณิสา	พัชรา	172	
8	185369	185512	143	185512	185552	40	พานิภัค	นพพร	183	
9	185552	185697	145	185697	185723	26	พัชรา	พัชรา	171	
10	185723	185899	176	185899	185931	32	นพพร	นพพร	208	
11	185931	186076	145	186076	186144	68	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	213	
12	186144	186295	151	186295	186367	72	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	223	
13	186367	186518	151	186518	186587	69	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	220	
14	186587	186739	152	186739	186811	72	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	224	
15	186811	186959	148	186959	187001	42	วีระศักดิ์	วรรณธ	190	
16	187001	187173	172	187173	187203	30	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	202	
17	187203	187344	141	187344	187384	40	วรรณธ	พัชรา	181	
18	187384	187560	176	187560	187604	44	นพพร	นพพร	220	
19	187604	187759	155	187759	187790	31	วรรณิสา	วรรณิสา	186	
20	187790	187975	185	187975	188002	27	นพพร	ณัฐนนท์	212	
21	188002	188185	183	188185	188215	30	วรรณิสา	วรรณธ	213	
22	188215	188384	169	188384	188429	45	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	214	
23	188429	188614	185	188614	188657	43	วรรณธ	ณัฐนนท์	228	
24	188657	188837	180	188837	188877	40	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	220	
25	188877	189048	171	189048	189090	42	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	213	
26	189090	189265	175	189265	189306	41	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	216	
27	189306	189454	148	189454	189490	36	ศิริมงคล	ศิริมงคล	184	
28	189490	189668	178	189668	189696	28	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	206	
29	189696	189880	184	189880	189911	31	ศิริมงคล	ศิริมงคล	215	
30	189911	190097	186	190097	190127	30	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	216	
รวม			4920.0			1309.0			6229.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	123232	123393	161	123393	123399	6	ศิริมงคล	ศิริมงคล	167	
2	123399	123584	185	123584	123590	6	วรมะ	วรมะ	191	
3	123590	123722	132	123722	123749	27	วรรณิสา	วรรณิสา	159	
4	123749	123802	53	123802	123827	25	พานิกัด	พานิกัด	78	
5	123827	123906	79	123906	123910	4	วรรณิสา	วรรณิสา	83	
6	123910	123954	44	123954	123956	2	พานิกัด	พานิกัด	46	
7	123956	124135	179	124135	124160	25	วรรณิสา	พัชรา	204	
8	124160	124367	207	124367	124373	6	พานิกัด	นพพร	213	
9	124373	124528	155	124528	124532	4	พัชรา	พัชรา	159	
10	124532	124690	158	124690	124696	6	นพพร	นพพร	164	
11	124696	124745	49	124745	124763	18	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	67	
12	124763	124825	62	124825	124826	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	63	
13	124826	124847	21	124847	124847	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	21	
14	124847	124891	44	124891	124891	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	44	
15	124891	124981	90	124981	124984	3	วีระศักดิ์	วรมะ	93	
16	124984	125137	153	125137	125142	5	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	158	
17	125142	125274	132	125274	125278	4	วรมะ	พัชรา	136	
18	125278	125315	37	125315	125356	41	นพพร	นพพร	78	
19	125356	125406	50	125406	125407	1	วรรณิสา	วรรณิสา	51	
20	125407	125586	179	125586	125592	6	นพพร	ณัฐนนท์	185	
21	125592	125726	134	125726	125731	5	วรรณิสา	วรมะ	139	
22	125731	125912	181	125912	125918	6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	187	
23	125918	126110	192	126110	126117	7	วรมะ	ณัฐนนท์	199	
24	126117	126250	133	126250	126274	24	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	157	
25	126274	126339	65	126339	126341	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	67	
26	126341	126417	76	126417	126420	3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	79	
27	126420	126550	130	126550	126578	28	ศิริมงคล	ศิริมงคล	158	
28	126578	126765	187	126765	126771	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	193	
29	126771	126930	159	126930	126935	5	ศิริมงคล	ศิริมงคล	164	
30	126935	127121	186	127121	127125	4	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	190	
	รวม		3613.0			280.0			3893.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4

Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก	
1	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
2	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรเมธ	วรเมธ	
3	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิศา	วรรณิศา	
4	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พาณิภัค	พาณิภัค	
5	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิศา	วรรณิศา	
6	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พาณิภัค	พาณิภัค	
7	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิศา	พัชรา	
8	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พาณิภัค	นพพร	
9	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
10	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
11	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
12	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
13	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
14	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
15	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วรเมธ	
16	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
17	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรเมธ	พัชรา	
18	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
19	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิศา	วรรณิศา	
20	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	ณัฐนนท์	
21	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิศา	วรเมธ	
22	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
23	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรเมธ	ณัฐนนท์	
24	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
25	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
26	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
27	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
28	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
29	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
	รวม		0.0			0.0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
2	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
3	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
4	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
5	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
6	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
7	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	พัชรา	0	
8	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พาณิกัด	นพพร	0	
9	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
10	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
11	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
12	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
13	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
14	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วรมณ	0	
16	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
17	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	พัชรา	0	
18	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
19	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
20	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	ณัฐนนท์	0	
21	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรมณ	0	
22	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
23	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	ณัฐนนท์	0	
24	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
25	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
26	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
27	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
28	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
29	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: April 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1

Date	กะเช้า		SUM 1		กะดึก		SUM 2		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	กะเช้า	กะดึก	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	พณิก	พณิก	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	พณิก	พณิก	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	พัชรา	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	พณิก	นพพร	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วรมณ	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	พัชรา	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
19	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	ณัฐนนท์	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	ณัฐนนท์	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	
	รวม		0	0			0	0			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ								
ค่าเฉลี่ยวันหยุด								
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1								
Date	กะเช้า	SUM	กะดึก	SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		Sum	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	kWh.	3	kWh.	4	กะเช้า	กะดึก		
1	27730.5	0	27730.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
2	27730.5	0	27730.5	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
3	27730.5	0	27730.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
4	27730.5	0	27730.5	0	พาณิกค์	พาณิกค์	0	
5	27730.5	0	27730.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
6	27730.5	0	27730.5	0	พาณิกค์	พาณิกค์	0	
7	27730.5	0	27730.5	0	วรรณิสา	พัชรา	0	
8	27730.5	0	27730.5	0	พาณิกค์	นพพร	0	
9	27730.5	0	27730.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
10	27730.5	0	27730.5	0	นพพร	นพพร	0	
11	27730.5	0	27730.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
12	27730.5	0	27730.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
13	27730.5	0	27730.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
14	27730.5	0	27730.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	27730.5	0	27730.5	0	วีระศักดิ์	วรเมธ	0	
16	27730.5	0	27730.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
17	27730.5	0	27730.5	0	วรเมธ	พัชรา	0	
18	27730.5	0	27730.5	0	นพพร	นพพร	0	
19	27730.5	0	27730.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
20	27730.5	1	27731.5	0	นพพร	ณัฐนนท์	1	
21	27731.5	0	27731.5	0	วรรณิสา	วรเมธ	0	
22	27731.5	0	27731.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
23	27731.5	0	27731.5	0	วรเมธ	ณัฐนนท์	0	
24	27731.5	0	27731.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
25	27731.5	0	27731.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
26	27731.5	0	27731.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
27	27731.5	0	27731.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
28	27731.5	0	27731.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
29	27731.5	0	27731.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	27731.5	0	27731.5	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
	รวม	1		0			1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: April 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	5343.204	5343.39	0.186	5343.39	5343.405	0.015	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.201	
2	5343.405	5343.601	0.196	5343.601	5343.625	0.024	วรมธ	วรมธ	0.22	
3	5343.625	5343.851	0.226	5343.851	5343.875	0.024	วรรณิสา	วรรณิสา	0.25	
4	5343.875	5345.426	1.551	5345.426	5345.45	0.024	พานิภัค	พานิภัค	1.575	
5	5345.45	5346.52	1.07	5346.52	5346.554	0.034	วรรณิสา	วรรณิสา	1.104	
6	5346.554	5346.877	0.323	5346.877	5346.893	0.016	พานิภัค	พานิภัค	0.339	
7	5346.893	5347.055	0.162	5347.055	5347.076	0.021	วรรณิสา	พัชรา	0.183	
8	5347.076	5347.371	0.295	5347.371	5347.389	0.018	พานิภัค	นพพร	0.313	
9	5347.389	5347.624	0.235	5347.624	5347.631	0.007	พัชรา	พัชรา	0.242	
10	5347.631	5347.926	0.295	5347.926	5347.941	0.015	นพพร	นพพร	0.31	
11	5347.941	5348.137	0.196	5348.137	5348.158	0.021	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.217	
12	5348.158	5349.167	1.009	5349.167	5349.174	0.007	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.016	
13	5349.174	5350.49	1.316	5350.49	5350.497	0.007	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.323	
14	5350.497	5350.641	0.144	5350.641	5350.662	0.021	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.165	
15	5350.662	5350.976	0.314	5350.976	5350.99	0.014	วีระศักดิ์	วรมธ	0.328	
16	5350.99	5351.221	0.231	5351.221	5351.231	0.01	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.241	
17	5351.231	5351.496	0.265	5351.496	5351.509	0.013	วรมธ	พัชรา	0.278	
18	5351.509	5353.261	1.752	5353.261	5353.275	0.014	นพพร	นพพร	1.766	
19	5353.275	5354.434	1.159	5354.434	5354.44	0.006	วรรณิสา	วรรณิสา	1.165	
20	5354.44	5354.777	0.337	5354.777	5354.788	0.011	นพพร	ณัฐนนท์	0.348	
21	5354.788	5355.030	0.242	5355.03	5355.033	0.003	วรรณิสา	วรมธ	0.245	
22	5355.033	5355.317	0.284	5355.317	5355.323	0.006	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.29	
23	5355.323	5355.568	0.245	5355.568	5355.585	0.017	วรมธ	ณัฐนนท์	0.262	
24	5355.585	5355.796	0.211	5355.796	5355.808	0.012	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.223	
25	5355.808	5355.978	0.17	5355.978	5355.981	0.003	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.173	
26	5355.981	5357.543	1.562	5357.543	5357.567	0.024	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.586	
27	5357.567	5357.866	0.299	5357.866	5357.876	0.01	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.309	
28	5357.876	5358.084	0.208	5358.084	5358.089	0.005	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.213	
29	5358.089	5358.294	0.205	5358.294	5358.319	0.025	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.23	
30	5358.319	5358.537	0.218	5358.537	5358.565	0.028	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.246	
	รวม		14.9			0.5			15.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	583948.414	584283.506	335.092	584283.506	584332.81	49.304	ศิริมงคล	ศิริมงคล	384.396	
2	584332.81	584699.311	366.501	584699.311	584750.421	51.11	วรมธร	วรมธร	417.611	
3	584750.421	585068.711	318.29	585068.711	585165.492	96.781	วรรณิสา	วรรณิสา	415.071	
4	585165.492	585373.39	207.898	585373.39	585465.269	91.879	พานิภัค	พานิภัค	299.777	
5	585465.269	585701.482	236.213	585701.482	585749.421	47.939	วรรณิสา	วรรณิสา	284.152	
6	585749.421	585947.357	197.936	585947.357	586009.832	62.475	พานิภัค	พานิภัค	260.411	
7	586009.832	586340.765	330.933	586340.765	586394.478	53.713	วรรณิสา	พัชรา	384.646	
8	586394.478	586751.539	357.061	586751.539	586797.928	46.389	พานิภัค	นพพร	403.45	
9	586797.928	587104.21	306.282	587104.21	587135.985	31.775	พัชรา	พัชรา	338.057	
10	587135.985	587477.601	341.616	587477.601	587516.678	39.077	นพพร	นพพร	380.693	
11	587516.678	587714.689	198.011	587714.689	587803.887	89.198	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	287.209	
12	587803.887	588021.113	217.226	588021.113	588096.055	74.942	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	292.168	
13	588096.055	588273.874	177.819	588273.874	588345.532	71.658	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	249.477	
14	588345.532	588545.497	199.965	588545.497	588620.897	75.4	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	275.365	
15	588620.897	588861.513	240.616	588861.513	588912.128	50.615	วีระศักดิ์	วรมธร	291.231	
16	588912.128	589242.525	330.397	589242.525	589279.053	36.528	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	366.925	
17	589279.053	589557.799	278.746	589557.799	589602.446	44.647	วรมธร	พัชรา	323.393	
18	589602.446	589857.134	254.688	589857.134	589906.616	49.482	นพพร	นพพร	304.17	
19	589906.616	590117.065	210.449	590117.065	590151.066	34.001	วรรณิสา	วรรณิสา	244.45	
20	590151.066	590523.154	372.088	590523.154	590557.765	34.611	นพพร	ณัฐนันท์	406.699	
21	590557.765	590879.149	321.384	590879.149	590917.428	38.279	วรรณิสา	วรมธร	359.663	
22	590917.428	591277.85	360.422	591277.85	591326.815	48.965	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	409.387	
23	591326.815	591712.454	385.639	591712.454	591763.051	50.597	วรมธร	ณัฐนันท์	436.236	
24	591763.051	592081.999	318.948	592081.999	592148.845	66.846	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	385.794	
25	592148.845	592389.585	240.74	592389.585	592435.113	45.528	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	286.268	
26	592435.113	592692.139	257.026	592692.139	592738.39	46.251	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	303.277	
27	592738.39	593022.321	283.931	593022.321	593084.301	61.98	ศิริมงคล	ศิริมงคล	345.911	
28	593084.301	593461.031	376.73	593461.031	593496.334	35.303	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	412.033	
29	593496.334	593845.806	349.472	593845.806	593883.574	37.768	ศิริมงคล	ศิริมงคล	387.24	
30	593883.574	594262.939	379.365	594262.939	594298.831	35.892	ณัฐนันท์	ณัฐนันท์	415.257	
	รวม		8751.5			1598.9			10350.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: April 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อคน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
2	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
3	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
4	135	135	0	135	135	0	พาดนิภัค	พาดนิภัค	0	
5	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
6	135	135	0	135	135	0	พาดนิภัค	พาดนิภัค	0	
7	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	พัชรา	0	
8	135	135	0	135	135	0	พาดนิภัค	นพพร	0	
9	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
10	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
11	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
12	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
13	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
14	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วรเมธ	0	
16	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
17	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	พัชรา	0	
18	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
19	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
20	135	135	0	135	135	0	นพพร	ณัฐนนท์	0	
21	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรเมธ	0	
22	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
23	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	ณัฐนนท์	0	
24	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
25	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
26	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
27	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
28	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
29	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	135	135	0	135	135	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รตน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	20155.7	20161.7	6	20161.7	20161.7	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	6	
2	20161.7	20162.5	0.8	20162.5	20162.5	0	วรเมธ	วรเมธ	0.8	
3	20162.5	20168.1	5.6	20168.1	20168.1	0	วรรณิศา	วรรณิศา	5.6	
4	20168.1	20174.3	6.2	20174.3	20174.3	0	พานิภัค	พานิภัค	6.2	
5	20174.3	20175.9	1.6	20175.9	20175.9	0	วรรณิศา	วรรณิศา	1.6	
6	20175.9	20176.7	0.8	20176.7	20176.7	0	พานิภัค	พานิภัค	0.8	
7	20176.7	20183.2	6.5	20183.2	20183.2	0	วรรณิศา	พัชรา	6.5	
8	20183.2	20188.7	5.5	20188.7	20188.7	0	พานิภัค	นพพร	5.5	
9	20188.7	20189.5	0.8	20189.5	20189.5	0	พัชรา	พัชรา	0.8	
10	20189.5	20195.2	5.7	20195.2	20195.2	0	นพพร	นพพร	5.7	
11	20195.2	20200.5	5.3	20200.5	20200.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5.3	
12	20200.5	20202.3	1.8	20202.3	20202.3	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	1.8	
13	20202.3	20208.5	6.2	20208.5	20208.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	6.2	
14	20208.5	20209.3	0.8	20209.3	20209.3	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.8	
15	20209.3	20210	0.7	20210	20210	0	วีระศักดิ์	วรเมธ	0.7	
16	20210	20215.2	5.2	20215.2	20215.2	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	5.2	
17	20215.2	20218.6	3.4	20218.6	20218.6	0	วรเมธ	พัชรา	3.4	
18	20218.6	20221.1	2.5	20221.1	20221.1	0	นพพร	นพพร	2.5	
19	20221.1	20221.9	0.8	20221.9	20221.9	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0.8	
20	20221.9	20227.2	5.3	20227.2	20227.2	0	นพพร	ณัฐนนท์	5.3	
21	20227.2	20227.9	0.7	20227.9	20227.9	0	วรรณิศา	วรเมธ	0.7	
22	20227.9	20233.1	5.2	20233.1	20233.1	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	5.2	
23	20233.1	20233.8	0.7	20233.8	20233.8	0	วรเมธ	ณัฐนนท์	0.7	
24	20233.8	20234.5	0.7	20234.5	20234.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.7	
25	20234.5	20237.3	2.8	20237.3	20237.3	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	2.8	
26	20237.3	20238	0.7	20238	20238	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.7	
27	20238	20243.9	5.9	20243.9	20243.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5.9	
28	20243.9	20244.6	0.7	20244.6	20244.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.7	
29	20244.6	20250.2	5.6	20250.2	20250.7	0.5	ศิริมงคล	ศิริมงคล	6.1	
30	20250.7	20251	0.3	20251	20251	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0.3	
	รวม		94.8			0.5			95.3	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	2635	2639	4	2639	2640	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5	
2	2640	2644	4	2644	2645	1	วรมณ	วรมณ	5	
3	2645	2647	2	2647	2648	1	วรมณ	วรมณ	3	
4	2648	2652	4	2652	2653	1	พณิก	พณิก	5	
5	2653	2657	4	2657	2658	1	วรมณ	วรมณ	5	
6	2658	2663	5	2663	2664	1	พณิก	พณิก	6	
7	2664	2670	6	2670	2671	1	วรมณ	พัชรา	7	
8	2671	2674	3	2674	2675	1	พณิก	นพพร	4	
9	2675	2679	4	2679	2680	1	พัชรา	พัชรา	5	
10	2680	2682	2	2682	2682	0	นพพร	นพพร	2	
11	2682	2686	4	2686	2687	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5	
12	2687	2693	6	2693	2694	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	7	
13	2694	2698	4	2698	2699	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5	
14	2699	2702	3	2702	2703	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	4	
15	2703	2709	6	2709	2710	1	วีระศักดิ์	วรมณ	7	
16	2710	2713	3	2713	2714	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	4	
17	2714	2716	2	2716	2717	1	วรมณ	พัชรา	3	
18	2717	2721	4	2721	2723	2	นพพร	นพพร	6	
19	2723	2726	3	2726	2727	1	วรมณ	วรมณ	4	
20	2727	2728	1	2728	2729	1	นพพร	ณัฐนนท์	2	
21	2729	2730	1	2730	2730	0	วรมณ	วรมณ	1	
22	2730	2732	2	2732	2732	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	2	
23	2732	2735	3	2735	2736	1	วรมณ	ณัฐนนท์	4	
24	2736	2737	1	2737	2737	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1	
25	2737	2746	9	2746	2746	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	9	
26	2746	2747	1	2747	2748	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2	
27	2748	2749	1	2749	2750	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2	
28	2750	2752	2	2752	2753	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	3	
29	2753	2756	3	2756	2756	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	3	
30	2756	2758	2	2758	2759	1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	3	
รวม			99.0			25.0			124.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	216560.7	216618.2	57.5	216618.2	216621	2.8	ศิริมงคล	ศิริมงคล	60.3	
2	216621	216670.4	49.4	216670.4	216670.9	0.5	วรมณ	วรมณ	49.9	
3	216670.9	216720.3	49.4	216720.3	216720.3	0	วรมณ	วรมณ	49.4	
4	216720.3	216747.1	26.8	216747.1	216751.2	4.1	พานิกัด	พานิกัด	30.9	
5	216751.2	216765.5	14.3	216765.5	216765.5	0	วรมณ	วรมณ	14.3	
6	216765.5	216787.7	22.2	216787.7	216788.2	0.5	พานิกัด	พานิกัด	22.7	
7	216788.2	216852.5	64.3	216852.5	216853.2	0.7	วรมณ	พัชรา	65	
8	216853.2	216891.6	38.4	216891.6	216891.6	0	พานิกัด	นพพร	38.4	
9	216891.6	216950	58.4	216950	216950	0	พัชรา	พัชรา	58.4	
10	216950	216999.2	49.2	216999.2	216999.6	0.4	นพพร	นพพร	49.6	
11	216999.6	217020	20.4	217020	217022.9	2.9	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	23.3	
12	217022.9	217039	16.1	217039	217039.7	0.7	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	16.8	
13	217039.7	217053.9	14.2	217053.9	217054.9	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	15.2	
14	217054.9	217073.7	18.8	217073.7	217074.5	0.8	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	19.6	
15	217074.5	217093.4	18.9	217093.4	217093.7	0.3	วีระศักดิ์	วรมณ	19.2	
16	217093.7	217155.7	62	217155.7	217155.9	0.2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	62.2	
17	217155.9	217210.2	54.3	217210.2	217210.2	0	วรมณ	พัชรา	54.3	
18	217210.2	217228.1	17.9	217228.1	217228.8	0.7	นพพร	นพพร	18.6	
19	217228.8	217242	13.2	217242	217242.7	0.7	วรมณ	วรมณ	13.9	
20	217242.7	217292.3	49.6	217292.3	217292.7	0.4	นพพร	ณัฐนนท์	50	
21	217292.7	217346	53.3	217346	217346.1	0.1	วรมณ	วรมณ	53.4	
22	217346.1	217388.8	42.7	217388.8	217388.8	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	42.7	
23	217388.8	217434.1	45.3	217434.1	217434.2	0.1	วรมณ	ณัฐนนท์	45.4	
24	217434.2	217482.7	48.5	217482.7	217484.2	1.5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	50	
25	217484.2	217507	22.8	217507	217507.4	0.4	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	23.2	
26	217507.4	217517.7	10.3	217517.7	217518.1	0.4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	10.7	
27	217518.1	217571.8	53.7	217571.8	217571.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	53.7	
28	217571.8	217631.3	59.5	217631.3	217631.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	59.5	
29	217631.3	217687	55.7	217687	217689.1	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	57.8	
30	217689.1	217746.1	57	217746.1	217747.7	1.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	58.6	
รวม			1164.1			22.9			1187.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: April 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	233390.5	233451.6	61.1	233451.6	233457	5.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	66.5	
2	233457	233517.4	60.4	233517.4	233519.5	2.1	วรเมธ	วรเมธ	62.5	
3	233519.5	233569.7	50.2	233569.7	233571.7	2	วรรณิสา	วรรณิสา	52.2	
4	233571.7	233601.5	29.8	233601.5	233607.6	6.1	พาณิกัด	พาณิกัด	35.9	
5	233607.6	233626.3	18.7	233626.3	233626.3	0	วรรณิสา	วรรณิสา	18.7	
6	233626.3	233653.7	27.4	233653.7	233655.8	2.1	พาณิกัด	พาณิกัด	29.5	
7	233655.8	233725.6	69.8	233725.6	233727.6	2	วรรณิสา	พัชรา	71.8	
8	233727.6	233802.7	75.1	233802.7	233802.7	0	พาณิกัด	นพพร	75.1	
9	233802.7	233866.9	64.2	233866.9	233868.9	2	พัชรา	พัชรา	66.2	
10	233868.9	233921.5	52.6	233921.5	233921.5	0	นพพร	นพพร	52.6	
11	233921.5	233948.5	27	233948.5	233950.5	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	29	
12	233950.5	233975.6	25.1	233975.6	233975.6	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	25.1	
13	233975.6	233994.2	18.6	233994.2	233996.3	2.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	20.7	
14	233996.3	234018.8	22.5	234018.8	234022.9	4.1	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	26.6	
15	234022.9	234047.4	24.5	234047.4	234049.4	2	วีระศักดิ์	วรเมธ	26.5	
16	234049.4	234115.2	65.8	234115.2	234117.2	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	67.8	
17	234117.2	234175.8	58.6	234175.8	234175.8	0	วรเมธ	พัชรา	58.6	
18	234175.8	234200.8	25	234200.8	234202.8	2	นพพร	นพพร	27	
19	234202.8	234219.4	16.6	234219.4	234221.4	2	วรรณิสา	วรรณิสา	18.6	
20	234221.4	234278.6	57.2	234278.6	234278.6	0	นพพร	ณัฐนนท์	57.2	
21	234278.6	234334.7	56.1	234334.7	234334.8	0.1	วรรณิสา	วรเมธ	56.2	
22	234334.8	234380.7	45.9	234380.7	234380.7	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	45.9	
23	234380.7	234445.9	65.2	234445.9	234445.9	0	วรเมธ	ณัฐนนท์	65.2	
24	234445.9	234498	52.1	234498	234500	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	54.1	
25	234500	234537.8	37.8	234537.8	234537.8	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	37.8	
26	234537.8	234552.4	14.6	234552.4	234554.5	2.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	16.7	
27	234554.5	234612	57.5	234612	234614.1	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	59.6	
28	234614.1	234697.1	83	234697.1	234699	1.9	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	84.9	
29	234699	234757.9	58.9	234757.9	234761.9	4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	62.9	
30	234761.9	234825.6	63.7	234825.6	234827.6	2	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	65.7	
รวม			1385.0			52.1			1437.1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: April 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	328167.7	328252.6	84.9	328252.6	328256	3.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	88.3	
2	328256	328341.6	85.6	328341.6	328345.1	3.5	วรมณ	วรมณ	89.1	
3	328345.1	328403.8	58.7	328403.8	328407.3	3.5	วรรณิสา	วรรณิสา	62.2	
4	328407.3	328435.6	28.3	328435.6	328436.1	0.5	พาณิกัด	พาณิกัด	28.8	
5	328436.1	328460.7	24.6	328460.7	328462.3	1.6	วรรณิสา	วรรณิสา	26.2	
6	328462.3	328462.3	0	328462.3	328462.3	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
7	328462.3	328542.8	80.5	328542.8	328547.0	4.2	วรรณิสา	พัชรา	84.7	
8	328547.0	328632	85	328632	328635.2	3.2	พาณิกัด	นพพร	88.2	
9	328635.2	328691.8	56.6	328691.8	328694.8	3	พัชรา	พัชรา	59.6	
10	328694.8	328777	82.2	328777	328780.4	3.4	นพพร	นพพร	85.6	
11	328780.4	328783.7	3.3	328783.7	328783.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	3.3	
12	328783.7	328809.2	25.5	328809.2	328809.2	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	25.5	
13	328809.2	328809.2	0	328809.2	328809.3	0.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.1	
14	328809.3	328809.3	0	328809.3	328809.3	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	0	
15	328809.3	328855.1	45.8	328855.1	328856.4	1.3	วีระศักดิ์	วรมณ	47.1	
16	328856.4	328910.1	53.7	328910.1	328912.7	2.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	56.3	
17	328912.7	328970.6	57.9	328970.6	328973.7	3.1	วรมณ	พัชรา	61	
18	328973.7	328998.1	24.4	328998.1	329000.6	2.5	นพพร	นพพร	26.9	
19	329000.6	329001.7	1.1	329001.7	329001.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.1	
20	329001.7	329082.6	80.9	329082.6	329085.8	3.2	นพพร	ณัฐนนท์	84.1	
21	329085.8	329144.8	59	329144.8	329147.7	2.9	วรรณิสา	วรมณ	61.9	
22	329147.7	329231.3	83.6	329231.3	329234.9	3.6	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	87.2	
23	329234.9	329320.8	85.9	329320.8	329323.9	3.1	วรมณ	ณัฐนนท์	89	
24	329323.9	329383.3	59.4	329383.3	329385.9	2.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	62	
25	329385.9	329415.1	29.2	329415.1	329415.1	0	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	29.2	
26	329415.1	329439	23.9	329439	329440.8	1.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	25.7	
27	329440.8	329494.3	53.5	329494.3	329497.4	3.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	56.6	
28	329497.4	329581.5	84.1	329581.5	329585.3	3.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	87.9	
29	329585.3	329644.2	58.9	329644.2	329647.8	3.6	ศิริมงคล	ศิริมงคล	62.5	
30	329647.8	329731.6	83.8	329731.6	329735	3.4	ณัฐนนท์	ณัฐนนท์	87.2	
รวม			1500.3			67.0			1567.3	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : April 2026

วันที่	มิเตอร์ EV		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	4262.9				Note: นำค่าที่ได้ "คูณ" 1000
1	4268.6	5.7	ศิริมงคล		
2	4269.2	0.6	วรเมธ		
3	4322.8	53.6	วรรณิศา		
4	4351.1	28.3	พาณิภัค		
5	4366	14.9	วรรณิศา		
6	4366.6	0.6	พาณิภัค		
7	4393.5	26.9	วรรณิศา		
8	4394.1	0.6	พาณิภัค		
9	4406.3	12.2	พัชรา		
10	4486.3	80.0	นพพร		
11	4576.6	90.3	วีระศักดิ์		
12	4577.2	0.6	ณัฐนนท์		
13	4577.8	0.6	วีระศักดิ์		
14	4578.4	0.6	ณัฐนนท์		
15	4588.3	9.9	วีระศักดิ์		
16	4588.9	0.6	ณัฐนนท์		
17	4603.5	14.6	วรเมธ		
18	4604	0.5	นพพร		
19	4604.6	0.6	วรรณิศา		
20	4615.1	10.5	นพพร		
21	4626.4	11.3	วรรณิศา		
22	4627	0.6	ณัฐนนท์		
23	4627.6	0.6	วรเมธ		
24	4628.1	0.5	วีระศักดิ์		
25	4637.4	9.3	ณัฐนนท์		
26	4658.2	20.8	วีระศักดิ์		
27	4687.1	28.9	ศิริมงคล		
28	4687.6	0.5	วีระศักดิ์		
29	4727.4	39.8	ศิริมงคล		
30	4758.3	30.9	ณัฐนนท์		
รวม		495.4			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : April 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องMDB2)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	4036353.92				
1	4044996.32	8642.4	ศิริมงคล		
2	4053800.05	8803.73	วรเมธ		
3	4062169.42	8369.37	วรรณิสา		
4	4070642.14	8472.72	พานิภัค		
5	4075585.96	4943.82	วรรณิสา		
6	4080709.35	5123.39	พานิภัค		
7	4086375.68	5666.33	วรรณิสา		
8	4095424.53	9048.85	พานิภัค		
9	4104049.87	8625.34	พัชรา		
10	4112082.38	8032.51	นพพร		
11	4120772.5	8690.12	วีระศักดิ์		
12	4126069.59	5297.09	ณัฐนนท์		
13	4131208.37	5138.78	วีระศักดิ์		
14	4136619.75	5411.38	ณัฐนนท์		
15	4142111.23	5491.48	วีระศักดิ์		
16	4147934.18	5822.95	ณัฐนนท์		
17	4156446.82	8512.64	วรเมธ		
18	4164059.73	7612.91	นพพร		
19	4169523.17	5463.44	วรรณิสา		
20	4174408.31	4885.14	นพพร		
21	4183350.05	8941.74	วรรณิสา		
22	4192333.2	8983.15	ณัฐนนท์		
23	4201059.81	8726.61	วรเมธ		
24	4209905.6	8845.79	วีระศักดิ์		
25	4218151.57	8245.97	ณัฐนนท์		
26	4223784.03	5632.46	วีระศักดิ์		
27	4228935.03	5151	ศิริมงคล		
28	4237652.72	8717.69	วีระศักดิ์		
29	4246320.79	8668.07	ศิริมงคล		
30	4255020.21	8699.42	ณัฐนนท์		
รวม	218666.29				

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : April 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องPAU R02)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	เข้า				
	90.27				
1	90.444	0.174	ศิริมงคล		
2	90.612	0.168	วรเมธ		
3	90.775	0.163	วรรณิสา		
4	90.944	0.169	พานิภัค		
5	91.107	0.163	วรรณิสา		
6	91.280	0.173	พานิภัค		
7	91.451	0.171	วรรณิสา		
8	91.624	0.173	พานิภัค		
9	91.794	0.17	พัชรา		
10	91.959	0.165	นพพร		
11	92.11	0.151	วีระศักดิ์		
12	92.284	0.174	ณัฐนนท์		
13	92.46	0.176	วีระศักดิ์		
14	92.628	0.168	ณัฐนนท์		
15	92.799	0.171	วีระศักดิ์		
16	92.968	0.169	ณัฐนนท์		
17	93.144	0.176	วรเมธ		
18	93.301	0.157	นพพร		
19	93.464	0.163	วรรณิสา		
20	93.616	0.152	นพพร		
21	93.766	0.15	วรรณิสา		
22	93.91	0.144	ณัฐนนท์		
23	94.071	0.161	วรเมธ		
24	94.206	0.135	วีระศักดิ์		
25	94.331	0.125	ณัฐนนท์		
26	94.44	0.109	วีระศักดิ์		
27	94.57	0.13	ศิริมงคล		
28	94.748	0.178	วีระศักดิ์		
29	94.917	0.169	ศิริมงคล		
30	95.085	0.168	ณัฐนนท์		
รวม		4.815			

รายการ	May-26
MEA	1,059.00
OFFICE	498.67
HOTEL	560.33
MDB1	0.13
MDB2	0.22
EMDB	119,976.00
MDB3	0.10
MDB4	0.04
CT	4,826.90
SCHWP	6,502.00
POHWP	28,632.00
CH	100,410.00
Lift 18	9,986.00
Lift 23	7,937.00
CWP24	23,489.60
EV	0.79
Solar Roof	4.28

Location/Equipment: RMU room/MEA Meter

Month/Year: May 2026

วันที่	MEA # 1 (Meter SUM)				MEA # 2 (Meter Hotel)				# 1 - # 2 (Office)		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	เข้า	ดีก	
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00 - 22.00	22.00 - 6.00			
1	16206	23	16229	7	30446.984	15.164	30462.148	4	7.836	3	นพพร	นพพร	
2	16236	22	16258	5	30466.148	14.168	30480.316	2.781	7.832	2.219	วรรณิสา	วรรณิสา	
3	16263	25	16288	6	30483.097	16.457	30499.554	3.98	8.543	2.02	นพพร	นพพร	
4	16294	24	16318	6	30503.534	15.058	30518.592	3.938	8.942	2.062	วรรณิสา	วรรณิสา	
5	16324	32	16356	7	30522.53	13.861	30536.391	3.809	18.139	3.191	พานิภัค	พานิภัค	
6	16363	32	16395	7	30540.2	15.031	30555.231	4.042	16.969	2.958	พัชรา	พัชรา	
7	16402	32	16434	6	30559.273	14.866	30574.139	3.647	17.134	2.353	พานิภัค	พานิภัค	
8	16440	31	16471	6	30577.786	14.642	30592.428	3.665	16.358	2.335	พัชรา	นพพร	
9	16477	22	16499	5	30596.093	13.959	30610.052	3.036	8.041	1.964	พานิภัค	พานิภัค	
10	16504	24	16528	6	30613.088	15.158	30628.246	3.625	8.842	2.375	นพพร	วีระศักดิ์	
11	16534	30	16564	6	30631.871	13.389	30645.26	3.724	16.611	2.276	วรมธ	วรมธ	
12	16570	31	16601	6	30648.984	13.536	30662.52	3.54	17.464	2.46	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
13	16607	31	16638	6	30666.06	14.051	30680.111	3.668	16.949	2.332	วรมธ	วรมธ	
14	16644	32	16676	6	30683.779	14.956	30698.735	3.86	17.044	2.14	พัชรา	พัชรา	
15	16682	31	16713	5	30702.595	14.515	30717.11	3.507	16.485	1.493	วรมธ	วีระศักดิ์	
16	16718	22	16740	6	30720.617	13.44	30734.057	3.545	8.56	2.455	พัชรา	ศิริมงคล	
17	16746	22	16768	6	30737.602	14.201	30751.803	3.429	7.799	2.571	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
18	16774	30	16804	6	30755.232	13.012	30768.244	3.48	16.988	2.52	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	16810	32	16842	5	30771.724	14.23	30785.954	3.417	17.77	1.583	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	16847	32	16879	7	30789.371	15.224	30804.595	3.667	16.776	3.333	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
21	16886	32	16918	6	30808.262	15.18	30823.442	3.591	16.82	2.409	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	16924	32	16956	6	30827.033	15.445	30842.478	3.873	16.555	2.127	พานิภัค	พานิภัค	
23	16962	24	16986	6	30846.351	15.136	30861.487	4.405	8.864	1.595	วรรณิสา	วรรณิสา	
24	16992	23	17015	6	30865.892	14.343	30880.235	3.9	8.657	2.1	พานิภัค	วรมธ	
25	17021	32	17053	7	30884.135	14.307	30898.442	3.71	17.693	3.29	วรรณิสา	วรรณิสา	
26	17060	31	17091	6	30902.152	13.562	30915.714	3.512	17.438	2.488	วรมธ	วรมธ	
27	17097	32	17129	7	30919.226	14.425	30933.651	3.863	17.575	3.137	พัชรา	พัชรา	
28	17136	31	17167	6	30937.514	13.812	30951.326	3.709	17.188	2.291	วรมธ	วรมธ	
29	17173	31	17204	5	30955.035	14.029	30969.064	2.799	16.971	2.201	พัชรา	พัชรา	
30	17209	23	17232	6	30971.863	14.728	30986.591	4.127	8.272	1.873	นพพร	นพพร	
31	17238	22	17260	5	30990.718	13.733	31004.451	2.858	8.267	2.142	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
		873		186		447.618		112.707	425.382	73.293			
		รวม MEA		1059		รวม HOTEL		560.325	รวมOffice	498.675			



แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Electricity Meter Daily Record
Month/Year : May 2026



Location/Equipment: EE Room/EE Meter & AHU Meter

Month/Year: May 2026

วันที่	METER# 1 (Meter EE- 2)				METER# 2 (Meter AHU -8 - 01)				METER# 2 (Meter AHU -8 - 02)				บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร		
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตึก	
1	298927.7	14.6	298942.3	5.8	44916.6	0	44916.6	0	191377.5	0	191377.5	0	นพพร	นพพร	
2	298948.1	11.5	298959.6	3.4	44916.6	0	44916.6	0	191377.5	0	191377.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
3	298963	14.5	298977.5	4.2	44916.6	0	44916.6	0	191377.5	0	191377.5	0	นพพร	นพพร	
4	298981.7	13	298994.7	5.8	44916.6	0	44916.6	0	191377.5	0	191377.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
5	299000.5	51.3	299051.8	3.7	44916.6	31.5	44948.1	0	191377.5	71.2	191448.7	0	พานิภัค	พานิภัค	
6	299055.5	58.2	299113.7	5.7	44948.1	30.3	44978.4	0	191448.7	65.9	191514.6	0	พัชรา	พัชรา	
7	299119.4	50.8	299170.2	3.6	44978.4	30.6	45009	0	191514.6	65.6	191580.2	0	พานิภัค	พานิภัค	
8	299173.8	49.4	299223.2	5.1	45009	31.1	45040.1	0	191580.2	65.4	191645.6	0	พัชรา	นพพร	
9	299228.3	12.7	299241	3.7	45040.1	0	45040.1	0	191645.6	0	191645.6	0	พานิภัค	พานิภัค	
10	299244.7	13.8	299258.5	4.4	45040.1	0	45040.1	0	191645.6	0	191645.6	0	นพพร	วีระศักดิ์	
11	299262.9	52.3	299315.2	3.2	45040.1	30.9	45071	0	191645.6	67.9	191713.5	0	วรมธ	วรมธ	
12	299318.4	50.5	299368.9	3.8	45071	30.5	45101.5	0	191713.5	66.1	191779.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
13	299372.7	112.7	299485.4	3.5	45101.5	38.2	45139.7	0	191779.6	91.6	191871.2	0	วรมธ	วรมธ	
14	299488.9	52.4	299541.3	3.9	45139.7	31.2	45170.9	0	191871.2	65.3	191936.5	0	พัชรา	พัชรา	
15	299545.2	46.7	299591.9	4.2	45170.9	31.7	45202.6	0	191936.5	65.1	192001.6	0	วรมธ	วีระศักดิ์	
16	299596.1	14.4	299610.5	3.4	45202.6	0	45202.6	0	192001.6	0	192001.6	0	พัชรา	ศิริมงคล	
17	299613.9	14	299627.9	4.6	45202.6	0	45202.6	0	192001.6	0	192001.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
18	299632.5	50	299682.5	3.3	45202.6	30.5	45233.1	0	192001.6	67.5	192069.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	299685.8	48.4	299734.2	4.8	45233.1	34.5	45267.6	0	192069.1	65.6	192134.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	299739	50.1	299789.1	4.3	45267.6	40.5	45308.1	0	192134.7	66.2	192200.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
21	299793.4	51	299844.4	5.3	45308.1	41.4	45349.5	0	192200.9	65.5	192266.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	299849.7	48.5	299898.2	4.7	45349.5	41.5	45391	0	192266.4	65.4	192331.8	0	พานิภัค	พานิภัค	
23	299902.9	16.5	299919.4	4.7	45391	3.7	45394.7	0	192331.8	6.8	192338.6	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
24	299924.1	13.6	299937.7	3.8	45394.7	0	45394.7	0	192338.6	0	192338.6	0	พานิภัค	วรมธ	
25	299941.5	48.9	299990.4	4.4	45394.7	41.9	45436.6	0	192338.6	68	192406.6	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
26	299994.8	49.9	300044.7	3.4	45436.6	41.2	45477.8	0	192406.6	65.6	192472.2	0	วรมธ	วรมธ	
27	300048.1	51.2	300099.3	4	45477.8	41	45518.8	0	192472.2	65.8	192538	0	พัชรา	พัชรา	
28	300103.3	51.1	300154.4	3.7	45518.8	40.8	45559.6	0	192538	65.6	192603.6	0	วรมธ	วรมธ	
29	300158.1	50.3	300208.4	3.4	45559.6	41.2	45600.8	0	192603.6	65.4	192669	0	พัชรา	พัชรา	
30	300211.8	14.6	300226.4	4.1	45600.8	0	45600.8	0	192669	0	192669	0	นพพร	นพพร	
31	300230.5	15.8	300246.3	3.1	45600.8	0	45600.8	0	192669	0	192669	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
รวม		1192.7		129.0		684.2		0.0		1291.5		0.0			
		1321.7				684.2				1291.5					

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	14.455	14.457	0.002	14.457	14.457	0	นพพร	นพพร		
2	14.457	14.46	0.003	14.46	14.46	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	14.46	14.463	0.003	14.463	14.463	0	นพพร	นพพร		
4	14.463	14.466	0.003	14.466	14.466	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	14.466	14.471	0.005	14.471	14.471	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
6	14.471	14.476	0.005	14.476	14.476	0	พัชรา	พัชรา		
7	14.476	14.48	0.004	14.48	14.481	0.001	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
8	14.481	14.485	0.004	14.485	14.486	0.001	พัชรา	นพพร		
9	14.486	14.488	0.002	14.488	14.488	0	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
10	14.488	14.491	0.003	14.491	14.491	0	นพพร	วีระศักดิ์		
11	14.491	14.495	0.004	14.495	14.496	0.001	วรมน	วรมน		
12	14.496	14.5	0.004	14.5	14.501	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	14.501	14.505	0.004	14.505	14.505	0	วรมน	วรมน		
14	14.505	14.51	0.005	14.51	14.51	0	พัชรา	พัชรา		
15	14.51	14.514	0.004	14.514	14.515	0.001	วรมน	วีระศักดิ์		
16	14.515	14.517	0.002	14.517	14.518	0.001	พัชรา	ศิริมงคล		
17	14.518	14.52	0.002	14.52	14.52	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	14.52	14.525	0.005	14.525	14.525	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	14.525	14.529	0.004	14.529	14.53	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	14.53	14.534	0.004	14.534	14.535	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	14.535	14.539	0.004	14.539	14.54	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	14.54	14.543	0.003	14.543	14.544	0.001	พาดิศักดิ์	พาดิศักดิ์		
23	14.544	14.546	0.002	14.546	14.547	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	14.547	14.549	0.002	14.549	14.55	0.001	พาดิศักดิ์	วรมน		
25	14.55	14.554	0.004	14.554	14.555	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	14.555	14.559	0.004	14.559	14.56	0.001	วรมน	วรมน		
27	14.56	14.564	0.004	14.564	14.564	0	พัชรา	พัชรา		
28	14.564	14.569	0.005	14.569	14.569	0	วรมน	วรมน		
29	14.569	14.574	0.005	14.574	14.574	0	พัชรา	พัชรา		
30	14.574	14.576	0.002	14.576	14.577	0.001	นพพร	นพพร		
31	14.577	14.579	0.002	14.579	14.58	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			0.109							
			0.125							

วันที่	มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	25.872	25.877	0.005	25.877	25.878	0.001	นพพร	นพพร		
2	25.878	25.882	0.004	25.882	25.883	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	25.883	25.888	0.005	25.888	25.889	0.001	นพพร	นพพร		
4	25.889	25.893	0.004	25.893	25.894	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	25.894	25.902	0.008	25.902	25.902	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	25.902	25.91	0.008	25.91	25.911	0.001	พัชรา	พัชรา		
7	25.911	25.918	0.007	25.918	25.919	0.001	พาดิณัก	พาดิณัก		
8	25.919	25.927	0.008	25.927	25.928	0.001	พัชรา	นพพร		
9	25.928	25.932	0.004	25.932	25.933	0.001	พาดิณัก	พาดิณัก		
10	25.933	25.937	0.004	25.937	25.938	0.001	นพพร	วีระศักดิ์		
11	25.938	25.945	0.007	25.945	25.946	0.001	วรมณ	วรมณ		
12	25.946	25.954	0.008	25.954	25.954	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	25.954	25.962	0.008	25.962	25.963	0.001	วรมณ	วรมณ		
14	25.963	25.971	0.008	25.971	25.972	0.001	พัชรา	พัชรา		
15	25.972	25.979	0.007	25.979	25.979	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	25.979	25.984	0.005	25.984	25.985	0.001	พัชรา	ศิริมงคล		
17	25.985	25.989	0.004	25.989	25.99	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	25.99	25.997	0.007	25.997	25.999	0.002	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	25.999	26.006	0.007	26.006	26.007	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	26.007	26.014	0.007	26.014	26.015	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	26.015	26.023	0.008	26.023	26.024	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	26.024	26.031	0.007	26.031	26.032	0.001	พาดิณัก	พาดิณัก		
23	26.032	26.036	0.004	26.036	26.037	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	26.037	26.042	0.005	26.042	26.043	0.001	พาดิณัก	วรมณ		
25	26.043	26.05	0.007	26.05	26.051	0.001	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	26.051	26.058	0.007	26.058	26.059	0.001	วรมณ	วรมณ		
27	26.059	26.067	0.008	26.067	26.068	0.001	พัชรา	พัชรา		
28	26.068	26.075	0.007	26.075	26.076	0.001	วรมณ	วรมณ		
29	26.076	26.084	0.008	26.084	26.084	0	พัชรา	พัชรา		
30	26.084	26.089	0.005	26.089	26.09	0.001	นพพร	นพพร		
31	26.09	26.094	0.004	26.094	26.095	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			0.195							
			0.223							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	21450272	21453168	2896	21453168	21454206	1038	นพพร	นพพร		
2	21454206	21456550	2344	21456550	21457254	704	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	21457254	21460132	2878	21460132	21460904	772	นพพร	นพพร		
4	21460904	21463544	2640	21463544	21464598	1054	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	21464598	21467748	3150	21467748	21468402	654	พานิภัค	พานิภัค		
6	21468402	21471872	3470	21471872	21472838	966	พัชรา	พัชรา		
7	21472838	21475948	3110	21475948	21476586	638	พานิภัค	พานิภัค		
8	21476586	21479978	3392	21479978	21480792	814	พัชรา	นพพร		
9	21480792	21483462	2670	21483462	21484170	708	พานิภัค	พานิภัค		
10	21484170	21486976	2806	21486976	21487500	524	นพพร	วีระศักดิ์		
11	21487500	21490956	3456	21490956	21491710	754	วรมณ	วรมณ		
12	21491710	21495034	3324	21495034	21495568	534	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	21495568	21499154	3586	21499154	21499806	652	วรมณ	วรมณ		
14	21499806	21503270	3464	21503270	21503962	692	พัชรา	พัชรา		
15	21503962	21507396	3434	21507396	21507990	594	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	21507990	21510816	2826	21510816	21511558	742	พัชรา	ศิริมงคล		
17	21511558	21514400	2842	21514400	21515086	686	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	21515086	21518470	3384	21518470	21519212	742	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	21519212	21522678	3466	21522678	21523362	684	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	21523362	21526788	3426	21526788	21527572	784	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	21527572	21530834	3262	21530834	21531792	958	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	21531792	21534998	3206	21534998	21535848	850	พานิภัค	พานิภัค		
23	21535848	21538592	2744	21538592	21539478	886	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	21539478	21542248	2770	21542248	21543077	829	พานิภัค	วรมณ		
25	21543077	21546344	3267	21546344	21547036	692	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	21547036	21550570	3534	21550570	21551218	648	วรมณ	วรมณ		
27	21551218	21554734	3516	21554734	21555396	662	พัชรา	พัชรา		
28	21555396	21558866	3470	21558866	21559512	646	วรมณ	วรมณ		
29	21559512	21562830	3318	21562830	21563442	612	พัชรา	พัชรา		
30	21563442	21566260	2818	21566260	21566980	720	นพพร	นพพร		
31	21566980	21569672	2692	21569672	21570248	576	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			97161							
			119976							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	7.3394	7.3407	0.0013	7.3407	7.3407	0	นพพร	นพพร		
2	7.3407	7.342	0.0013	7.342	7.342	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	7.342	7.3433	0.0013	7.3433	7.3433	0	นพพร	นพพร		
4	7.3433	7.3448	0.0015	7.3448	7.3449	0.0001	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	7.3449	7.3498	0.0049	7.3498	7.3498	0	พานิกัด	พานิกัด		
6	7.3498	7.3543	0.0045	7.3543	7.3544	0.0001	พัชรา	พัชรา		
7	7.3544	7.3587	0.0043	7.3587	7.3587	0	พานิกัด	พานิกัด		
8	7.3587	7.363	0.0043	7.363	7.363	0	พัชรา	นพพร		
9	7.363	7.3643	0.0013	7.3643	7.3643	0	พานิกัด	พานิกัด		
10	7.3643	7.3655	0.0012	7.3655	7.3655	0	นพพร	วีระศักดิ์		
11	7.3655	7.37	0.0045	7.37	7.37	0	วรมณ	วรมณ		
12	7.37	7.3742	0.0042	7.3742	7.3742	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	7.3742	7.3788	0.0046	7.3788	7.3788	0	วรมณ	วรมณ		
14	7.3788	7.3829	0.0041	7.3829	7.3829	0	พัชรา	พัชรา		
15	7.3829	7.3869	0.004	7.3869	7.3869	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	7.3869	7.3881	0.0012	7.3881	7.3882	0.0001	พัชรา	ศิริมงคล		
17	7.3882	7.3894	0.0012	7.3894	7.3894	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	7.3894	7.3939	0.0045	7.3939	7.3939	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	7.3939	7.3984	0.0045	7.3984	7.3984	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	7.3984	7.4026	0.0042	7.4026	7.4026	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	7.4026	7.4072	0.0046	7.4072	7.4073	0.0001	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	7.4073	7.4115	0.0042	7.4115	7.4115	0	พานิกัด	พานิกัด		
23	7.4115	7.4129	0.0014	7.4129	7.4129	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	7.4129	7.4141	0.0012	7.4141	7.4141	0	พานิกัด	วรมณ		
25	7.4141	7.419	0.0049	7.419	7.419	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	7.419	7.4239	0.0049	7.4239	7.4239	0	วรมณ	วรมณ		
27	7.4239	7.4286	0.0047	7.4286	7.4286	0	พัชรา	พัชรา		
28	7.4286	7.4331	0.0045	7.4331	7.4331	0	วรมณ	วรมณ		
29	7.4331	7.4376	0.0045	7.4376	7.4376	0	พัชรา	พัชรา		
30	7.4376	7.4388	0.0012	7.4388	7.4388	0	นพพร	นพพร		
31	7.4388	7.44	0.0012	7.44	7.44	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			0.1002							
			0.1006							

วันที่	มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	4.1976	4.1983	0.0007	4.1983	4.1983	0	นพพร	นพพร		
2	4.1983	4.199	0.0007	4.199	4.199	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	4.199	4.1997	0.0007	4.1997	4.1997	0	นพพร	นพพร		
4	4.1997	4.2004	0.0007	4.2004	4.2005	0.0001	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	4.2005	4.2022	0.0017	4.2022	4.2022	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	4.2022	4.2039	0.0017	4.2039	4.2039	0	พัชรา	พัชรา		
7	4.2039	4.2055	0.0016	4.2055	4.2055	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
8	4.2055	4.2071	0.0016	4.2071	4.2071	0	พัชรา	นพพร		
9	4.2071	4.2078	0.0007	4.2078	4.2079	0.0001	พาดิณัก	พาดิณัก		
10	4.2079	4.2086	0.0007	4.2086	4.2086	0	นพพร	วีระศักดิ์		
11	4.2086	4.2101	0.0015	4.2101	4.2101	0	วรมณ	วรมณ		
12	4.2101	4.2118	0.0017	4.2118	4.2118	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	4.2118	4.2134	0.0016	4.2134	4.2134	0	วรมณ	วรมณ		
14	4.2134	4.215	0.0016	4.215	4.215	0	พัชรา	พัชรา		
15	4.215	4.2165	0.0015	4.2165	4.2165	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	4.2165	4.2172	0.0007	4.2172	4.2172	0	พัชรา	ศิริมงคล		
17	4.2172	4.2179	0.0007	4.2179	4.2179	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	4.2179	4.2196	0.0017	4.2196	4.2196	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	4.2196	4.2212	0.0016	4.2212	4.2212	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	4.2212	4.2228	0.0016	4.2228	4.2228	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	4.2228	4.2245	0.0017	4.2245	4.2245	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	4.2245	4.226	0.0015	4.226	4.226	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
23	4.226	4.2267	0.0007	4.2267	4.2267	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	4.2267	4.2274	0.0007	4.2274	4.2274	0	พาดิณัก	วรมณ		
25	4.2274	4.2292	0.0018	4.2292	4.2292	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	4.2292	4.2312	0.002	4.2312	4.2312	0	วรมณ	วรมณ		
27	4.2312	4.2329	0.0017	4.2329	4.2329	0	พัชรา	พัชรา		
28	4.2329	4.2345	0.0016	4.2345	4.2345	0	วรมณ	วรมณ		
29	4.2345	4.2361	0.0016	4.2361	4.2361	0	พัชรา	พัชรา		
30	4.2361	4.2368	0.0007	4.2368	4.2368	0	นพพร	นพพร		
31	4.2368	4.2375	0.0007	4.2375	4.2375	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			0.0397	0.0002						
			0.0399							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Park Ventures
Main Electricity Meter Daily Record
Month/Year: May 2026

วันที่	มิเตอร์ Meter # 4 CT			มิเตอร์ Meter # 4 CT			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดิก	หัวหน้าช่าง	
1	967115.2	967183	67.8	967183	967186.8	3.8	นพพร	นพพร		
2	967186.8	967230.1	43.3	967230.1	967233.3	3.2	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	967233.3	967278.8	45.5	967278.8	967282.7	3.9	นพพร	นพพร		
4	967282.7	967325.5	42.8	967325.5	967332.6	7.1	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	967332.6	967567.3	234.7	967567.3	967570.5	3.2	พานิภัค	พานิภัค		
6	967570.5	967834.3	263.8	967834.3	967844.8	10.5	พัชรา	พัชรา		
7	967844.8	968069.5	224.7	968069.5	968072.9	3.4	พานิภัค	พานิภัค		
8	968072.9	968319.9	247	968319.9	968325	5.1	พัชรา	นพพร		
9	968325	968368.6	43.6	968368.6	968372.3	3.7	พานิภัค	พานิภัค		
10	968372.3	968409.6	37.3	968409.6	968411.2	1.6	นพพร	วีระศักดิ์		
11	968411.2	968615.4	204.2	968615.4	968617.7	2.3	วรมณ	วรมณ		
12	968617.7	968833.6	215.9	968833.6	968835.7	2.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	968835.7	969032.2	196.5	969032.2	969034.3	2.1	วรมณ	วรมณ		
14	969034.3	969259.9	225.6	969259.9	969261.8	1.9	พัชรา	พัชรา		
15	969261.8	969459.5	197.7	969459.5	969461.6	2.1	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	969461.6	969502.2	40.6	969502.2	969504.7	2.5	พัชรา	ศิริมงคล		
17	969504.7	969545.5	40.8	969545.5	969547.8	2.3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	969547.8	969799.5	251.7	969799.5	969801.7	2.2	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	969801.7	970012.4	210.7	970012.4	970014.6	2.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	970014.6	970213.4	198.8	970213.4	970215.8	2.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	970215.8	970424.8	209	970424.8	970429.4	4.6	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	970429.4	970631	201.6	970631	970633.6	2.6	พานิภัค	พานิภัค		
23	970633.6	970674.5	40.9	970674.5	970677.1	2.6	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	970677.1	970716	38.9	970716	970718.3	2.3	พานิภัค	วรมณ		
25	970718.3	970986.3	268	970986.3	970988.4	2.1	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	970988.4	971231.3	242.9	971231.3	971233.3	2	วรมณ	วรมณ		
27	971233.3	971436.7	203.4	971436.7	971438.6	1.9	พัชรา	พัชรา		
28	971438.6	971635.3	196.7	971635.3	971637.4	2.1	วรมณ	วรมณ		
29	971637.4	971857.5	220.1	971857.5	971859.4	1.9	พัชรา	พัชรา		
30	971859.4	971900.5	41.1	971900.5	971902.7	2.2	นพพร	นพพร		
31	971902.7	971940.4	37.7	971940.4	971942.1	1.7	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			4733.3							
			4826.9							

ตรวจสอบโดยวิศวกร
วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เข้า	ตึก		
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	2586924	2587024	100	2587024	2587024	0	นพพร	นพพร		
2	2587024	2587130	106	2587130	2587130	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	2587130	2587229	99	2587229	2587229	0	นพพร	นพพร		
4	2587229	2587330	101	2587330	2587336	6	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	2587336	2587724	388	2587724	2587724	0	พานิภัค	พานิภัค		
6	2587724	2587964	240	2587964	2587974	10	พัชรา	พัชรา		
7	2587974	2588228	254	2588228	2588228	0	พานิภัค	พานิภัค		
8	2588228	2588443	215	2588443	2588443	0	พัชรา	นพพร		
9	2588443	2588548	105	2588548	2588548	0	พานิภัค	พานิภัค		
10	2588548	2588647	99	2588647	2588647	0	นพพร	วีระศักดิ์		
11	2588647	2588884	237	2588884	2588884	0	วรมณ	วรมณ		
12	2588884	2589126	242	2589126	2589126	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	2589126	2589354	228	2589354	2589359	5	วรมณ	วรมณ		
14	2589359	2589591	232	2589591	2589591	0	พัชรา	พัชรา		
15	2589591	2589798	207	2589798	2589798	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	2589798	2589904	106	2589904	2589904	0	พัชรา	ศิริมงคล		
17	2589904	2590003	99	2590003	2590003	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	2590003	2590237	234	2590237	2590237	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	2590237	2590544	307	2590544	2590544	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	2590544	2590775	231	2590775	2590775	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	2590775	2591103	328	2591103	2591109	6	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	2591109	2591333	224	2591333	2591333	0	พานิภัค	พานิภัค		
23	2591333	2591440	107	2591440	2591440	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	2591440	2591541	101	2591541	2591541	0	พานิภัค	วรมณ		
25	2591541	2591961	420	2591961	2591961	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	2591961	2592372	411	2592372	2592376	4	วรมณ	วรมณ		
27	2592376	2592653	277	2592653	2592657	4	พัชรา	พัชรา		
28	2592657	2592971	314	2592971	2592971	0	วรมณ	วรมณ		
29	2592971	2593222	251	2593222	2593222	0	พัชรา	พัชรา		
30	2593222	2593327	105	2593327	2593327	0	นพพร	นพพร		
31	2593327	2593426	99	2593426	2593426	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			6467							
			6502							

วันที่	มิเตอร์ Meter # 2 PCHWP			มิเตอร์ Meter # 2 PCHWP			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	5091568	5092122	554	5092122	5092122	0	นพพร	นพพร		
2	5092122	5092678	556	5092678	5092678	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	5092678	5093230	552	5093230	5093230	0	นพพร	นพพร		
4	5093230	5093781	551	5093781	5093817	36	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	5093817	5094939	1122	5094939	5094939	0	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
6	5094939	5096072	1133	5096072	5096129	57	พัชรา	พัชรา		
7	5096129	5097203	1074	5097203	5097203	0	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
8	5097203	5098330	1127	5098330	5098330	0	พัชรา	นพพร		
9	5098330	5098884	554	5098884	5098978	94	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
10	5098978	5099530	552	5099530	5099530	0	นพพร	วีระศักดิ์		
11	5099530	5100666	1136	5100666	5100666	0	วรมณ	วรมณ		
12	5100666	5101820	1154	5101820	5101820	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	5101820	5103048	1228	5103048	5103056	8	วรมณ	วรมณ		
14	5103056	5104189	1133	5104189	5104189	0	พัชรา	พัชรา		
15	5104189	5105309	1120	5105309	5105309	0	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	5105309	5105863	554	5105863	5105863	0	พัชรา	ศิริมงคล		
17	5105863	5106416	553	5106416	5106416	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	5106416	5107550	1134	5107550	5107550	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	5107550	5108708	1158	5108708	5108708	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	5108708	5109838	1130	5109838	5109838	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	5109838	5110978	1140	5110978	5111010	32	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	5111010	5112103	1093	5112103	5112103	0	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
23	5112103	5112660	557	5112660	5112660	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	5112660	5113212	552	5113212	5113212	0	พาดิณภัค	วรมณ		
25	5113212	5114349	1137	5114349	5114349	0	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	5114349	5115602	1253	5115602	5115609	7	วรมณ	วรมณ		
27	5115609	5116840	1231	5116840	5116846	6	พัชรา	พัชรา		
28	5116846	5117987	1141	5117987	5117987	0	วรมณ	วรมณ		
29	5117987	5119094	1107	5119094	5119094	0	พัชรา	พัชรา		
30	5119094	5119648	554	5119648	5119648	0	นพพร	นพพร		
31	5119648	5120200	552	5120200	5120200	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			28392							
			28632							

วันที่	มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	16599402	16600648	1246	16600648	16600657	9	นพพร	นพพร		
2	16600657	16601948	1291	16601948	16601956	8	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	16601956	16603300	1344	16603300	16603310	10	นพพร	นพพร		
4	16603310	16604758	1448	16604758	16604872	114	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	16604872	16609735	4863	16609735	16609744	9	พานิภัค	พานิภัค		
6	16609744	16614191	4447	16614191	16614348	157	พัชรา	พัชรา		
7	16614348	16618653	4305	16618653	16618662	9	พานิภัค	พานิภัค		
8	16618662	16622881	4219	16622881	16622891	10	พัชรา	นพพร		
9	16622891	16624199	1308	16624199	16624200	1	พานิภัค	พานิภัค		
10	16624200	16625434	1234	16625434	16625441	7	นพพร	วีระศักดิ์		
11	16625441	16629927	4486	16629927	16629935	8	วรมธ	วรมธ		
12	16629935	16634079	4144	16634079	16634085	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	16634085	16638675	4590	16638675	16638681	6	วรมธ	วรมธ		
14	16638681	16642775	4094	16642775	16642783	8	พัชรา	พัชรา		
15	16642783	16646770	3987	16646770	16646777	7	วรมธ	วีระศักดิ์		
16	16646777	16648019	1242	16648019	16648028	9	พัชรา	ศิริมงคล		
17	16648028	16649297	1269	16649297	16649305	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	16649305	16653753	4448	16653753	16653762	9	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	16653762	16658225	4463	16658225	16658233	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	16658233	16662410	4177	16662410	16662420	10	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	16662420	16666983	4563	16666983	16667084	101	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	16667084	16671326	4242	16671326	16671335	9	พานิภัค	พานิภัค		
23	16671335	16672684	1349	16672684	16672694	10	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	16672694	16673963	1269	16673963	16673970	7	พานิภัค	วรมธ		
25	16673970	16678785	4815	16678785	16678793	8	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	16678793	16683724	4931	16683724	16683731	7	วรมธ	วรมธ		
27	16683731	16688364	4633	16688364	16688370	6	พัชรา	พัชรา		
28	16688370	16692921	4551	16692921	16692929	8	วรมธ	วรมธ		
29	16692929	16697345	4416	16697345	16697351	6	พัชรา	พัชรา		
30	16697351	16698585	1234	16698585	16698593	8	นพพร	นพพร		
31	16698593	16699805	1212	16699805	16699812	7	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			99820							
			100410							

วันที่	มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร		โดย หัวหน้า	
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก	ช่าง	
1	2236272	2236367	95	2236367	2236410	43	นพพร	นพพร		
2	2236410	2236495	85	2236495	2236536	41	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	2236536	2236636	100	2236636	2236681	45	นพพร	นพพร		
4	2236681	2236773	92	2236773	2236829	56	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	2236829	2237214	385	2237214	2237258	44	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	2237258	2237645	387	2237645	2237701	56	พัชรา	พัชรา		
7	2237701	2238075	374	2238075	2238110	35	พาดิณัก	พาดิณัก		
8	2238110	2238468	358	2238468	2238521	53	พัชรา	นพพร		
9	2238521	2238606	85	2238606	2238643	37	พาดิณัก	พาดิณัก		
10	2238643	2238733	90	2238733	2238762	29	นพพร	วีระศักดิ์		
11	2238762	2239138	376	2239138	2239186	48	วรมธ	วรมธ		
12	2239186	2239589	403	2239589	2239624	35	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	2239624	2240036	412	2240036	2240077	41	วรมธ	วรมธ		
14	2240077	2240487	410	2240487	2240531	44	พัชรา	พัชรา		
15	2240531	2240909	378	2240909	2240946	37	วรมธ	วีระศักดิ์		
16	2240946	2241047	101	2241047	2241089	42	พัชรา	ศิริมงคล		
17	2241089	2241183	94	2241183	2241221	38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	2241221	2241625	404	2241625	2241671	46	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	2241671	2242097	426	2242097	2242140	43	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	2242140	2242546	406	2242546	2242595	49	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	2242595	2243003	408	2243003	2243062	59	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	2243062	2243425	363	2243425	2243481	56	พาดิณัก	พาดิณัก		
23	2243481	2243576	95	2243576	2243624	48	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	2243624	2243706	82	2243706	2243747	41	พาดิณัก	วรมธ		
25	2243747	2244152	405	2244152	2244198	46	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	2244198	2244621	423	2244621	2244664	43	วรมธ	วรมธ		
27	2244664	2245090	426	2245090	2245132	42	พัชรา	พัชรา		
28	2245132	2245550	418	2245550	2245594	44	วรมธ	วรมธ		
29	2245594	2245953	359	2245953	2245993	40	พัชรา	พัชรา		
30	2245993	2246095	102	2246095	2246136	41	นพพร	นพพร		
31	2246136	2246222	86	2246222	2246258	36	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			8628				1358			
			9986							

วันที่	มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	1301659	1301787	128	1301787	1301846	59	นพพร	นพพร		
2	1301846	1301956	110	1301956	1302011	55	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	1302011	1302144	133	1302144	1302205	61	นพพร	นพพร		
4	1302205	1302313	108	1302313	1302388	75	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	1302388	1302631	243	1302631	1302684	53	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	1302684	1302946	262	1302946	1303017	71	พัชรา	พัชรา		
7	1303017	1303266	249	1303266	1303310	44	พาดิณัก	พาดิณัก		
8	1303310	1303572	262	1303572	1303637	65	พัชรา	นพพร		
9	1303637	1303746	109	1303746	1303800	54	พาดิณัก	พาดิณัก		
10	1303800	1303924	124	1303924	1303966	42	นพพร	วีระศักดิ์		
11	1303966	1304229	263	1304229	1304289	60	วรมณ	วรมณ		
12	1304289	1304534	245	1304534	1304575	41	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	1304575	1304849	274	1304849	1304898	49	วรมณ	วรมณ		
14	1304898	1305151	253	1305151	1305204	53	พัชรา	พัชรา		
15	1305204	1305451	247	1305451	1305497	46	วรมณ	วีระศักดิ์		
16	1305497	1305615	118	1305615	1305672	57	พัชรา	ศิริมงคล		
17	1305672	1305795	123	1305795	1305849	54	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	1305849	1306095	246	1306095	1306152	57	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	1306152	1306406	254	1306406	1306459	53	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	1306459	1306710	251	1306710	1306770	60	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	1306770	1307012	242	1307012	1307081	69	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	1307081	1307314	233	1307314	1307379	65	พาดิณัก	พาดิณัก		
23	1307379	1307490	111	1307490	1307557	67	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	1307557	1307669	112	1307669	1307725	56	พาดิณัก	วรมณ		
25	1307725	1307975	250	1307975	1308028	53	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	1308028	1308287	259	1308287	1308337	50	วรมณ	วรมณ		
27	1308337	1308603	266	1308603	1308653	50	พัชรา	พัชรา		
28	1308653	1308904	251	1308904	1308956	52	วรมณ	วรมณ		
29	1308956	1309202	246	1309202	1309251	49	พัชรา	พัชรา		
30	1309251	1309376	125	1309376	1309435	59	นพพร	นพพร		
31	1309435	1309551	116	1309551	1309596	45	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			6213				1724			
			7937							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์			มิเตอร์			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า	หมายเหตุ
	Meter # 2 CWP24			Meter # 2 CWP24			ช่างอาคาร			
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้				
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
							เข้า	คิก	ช่าง	
1	4190279.2	4190921.2	642	4190921.2	4191118.4	197.2	นพพร	นพพร		
2	4191118.4	4191700	581.6	4191700	4191874.4	174.4	วรรณิสา	วรรณิสา		
3	4191874.4	4192536.8	662.4	4192536.8	4192734.8	198	นพพร	นพพร		
4	4192734.8	4193310.4	575.6	4193310.4	4193578	267.6	วรรณิสา	วรรณิสา		
5	4193578	4194098.4	520.4	4194098.4	4194250	151.6	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
6	4194250	4194827.2	577.2	4194827.2	4195048	220.8	พัชรา	พัชรา		
7	4195048	4195552	504	4195552	4195694.8	142.8	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
8	4195694.8	4196275.2	580.4	4196275.2	4196463.2	188	พัชรา	นพพร		
9	4196463.2	4196994	530.8	4196994	4197148	154	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
10	4197148	4197732	584	4197732	4197849.6	117.6	นพพร	วีระศักดิ์		
11	4197849.6	4198448	598.4	4198448	4198619.6	171.6	วรมน	วรมน		
12	4198619.6	4199192.8	573.2	4199192.8	4199310.4	117.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
13	4199310.4	4199952.4	642	4199952.4	4200106.4	154	วรมน	วรมน		
14	4200106.4	4200710.4	604	4200710.4	4200873.2	162.8	พัชรา	พัชรา		
15	4200873.2	4201480.8	607.6	4201480.8	4201627.2	146.4	วรมน	วีระศักดิ์		
16	4201627.2	4202236.8	609.6	4202236.8	4202414	177.2	พัชรา	ศิริมงคล		
17	4202414	4203017.2	603.2	4203017.2	4203185.6	168.4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
18	4203185.6	4203778.8	593.2	4203778.8	4203958	179.2	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
19	4203958	4204566.4	608.4	4204566.4	4204739.6	173.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	4204739.6	4205351.2	611.6	4205351.2	4205547.2	196	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
21	4205547.2	4206133.2	586	4206133.2	4206373.2	240	วรรณิสา	วรรณิสา		
22	4206373.2	4206935.2	562	4206935.2	4207147.6	212.4	พาดิณภัค	พาดิณภัค		
23	4207147.6	4207735.6	588	4207735.6	4207951.6	216	วรรณิสา	วรรณิสา		
24	4207951.6	4208556	604.4	4208556	4208730.8	174.8	พาดิณภัค	วรมน		
25	4208730.8	4209338.4	607.6	4209338.4	4209511.6	173.2	วรรณิสา	วรรณิสา		
26	4209511.6	4210094.4	582.8	4210094.4	4210238.4	144	วรมน	วรมน		
27	4210238.4	4210810	571.6	4210810	4210953.6	143.6	พัชรา	พัชรา		
28	4210953.6	4211517.2	563.6	4211517.2	4211664.8	147.6	วรมน	วรมน		
29	4211664.8	4212214	549.2	4212214	4212355.6	141.6	พัชรา	พัชรา		
30	4212355.6	4212925.2	569.6	4212925.2	4213090.4	165.2	นพพร	นพพร		
31	4213090.4	4213637.6	547.2	4213637.6	4213768.8	131.2	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
รวม			18141.6							
			23489.6							

ตรวจสอบโดยวิศวกร
วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : May 2026

วันที่	มิเตอร์ EV Charger (ข้างห้องปั้มน้ำพุ)			บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	4.7583				
1	4.7589	0.0006	4758.9	นพพร	
2	4.7742	0.0153	4774.2	วรรณิสา	
3	4.8195	0.0453	4819.5	นพพร	
4	4.8440	0.0245	4844.0	วรรณิสา	
5	4.8446	0.0006	4844.6	พาณิภัค	
6	4.8596	0.0150	4859.6	พัชรา	
7	4.9110	0.0514	4911.0	พาณิภัค	
8	4.9181	0.0071	4918.1	พัชรา	
9	5.0001	0.0820	5000.1	พาณิภัค	
10	5.0007	0.0006	5000.7	นพพร	
11	5.0884	0.0877	5088.4	วรเมธ	
12	5.0889	0.0005	5088.9	วีระศักดิ์	
13	5.1271	0.0382	5127.1	วรเมธ	
14	5.1633	0.0362	5163.3	พัชรา	
15	5.2327	0.0694	5232.7	วรเมธ	
16	5.2545	0.0218	5254.5	พัชรา	
17	5.2551	0.0006	5255.1	วีระศักดิ์	
18	5.2557	0.0006	5255.7	ศิริมงคล	
19	5.3254	0.0697	5325.4	วีระศักดิ์	
20	5.3669	0.0415	5366.9	ศิริมงคล	
21	5.3763	0.0094	5376.3	วรรณิสา	
22	5.4140	0.0377	5414.0	พาณิภัค	
23	5.4219	0.0079	5421.9	วรรณิสา	
24	5.4294	0.0075	5429.4	พาณิภัค	
25	5.4299	0.0005	5429.9	วรรณิสา	
26	5.4598	0.0299	5459.8	วรเมธ	
27	5.5007	0.0409	5500.7	พัชรา	
28	5.5084	0.0077	5508.4	วรเมธ	
29	5.5089	0.0005	5508.9	พัชรา	
30	5.5483	0.0394	5548.3	นพพร	
31	5.5530	0.0047	5553.0	ศิริมงคล	
รวม		0.7947	161039.3		

หมายเหตุ

ไม่ต้องคูณ1000 ผูกสูตรไว้แล้ว

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : May 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องPAU R02)		บันทึกโดย ช่างอาคารติก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	เข้า				
ยกมา	95.085				
1	95.193	0.108	นพพร		
2	95.315	0.122	วรรณิสา		
3	95.477	0.162	นพพร		
4	95.625	0.148	วรรณิสา		
5	95.779	0.154	พาดิณักัด		
6	95.922	0.143	พัชรา		
7	96.047	0.125	พาดิณักัด		
8	96.166	0.119	พัชรา		
9	96.296	0.13	พาดิณักัด		
10	96.407	0.111	นพพร		
11	96.523	0.116	วรมณ		
12	96.663	0.14	วีระศักดิ์		
13	96.745	0.082	วรมณ		
14	96.892	0.147	พัชรา		
15	97.029	0.137	วรมณ		
16	97.191	0.162	พัชรา		
17	97.314	0.123	วีระศักดิ์		
18	97.431	0.117	ศิริมงคล		
19	97.58	0.149	วีระศักดิ์		
20	97.696	0.116	ศิริมงคล		
21	97.806	0.11	วรรณิสา		
22	97.965	0.159	พาดิณักัด		
23	98.052	0.087	วรรณิสา		
24	98.214	0.162	พาดิณักัด		
25	98.395	0.181	วรรณิสา		
26	98.57	0.175	วรมณ		
27	98.741	0.171	พัชรา		
28	98.917	0.176	วรมณ		
29	99.081	0.164	พัชรา		
30	99.24	0.159	นพพร		
31	99.367	0.127	ศิริมงคล		
รวม		4.282			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : May 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องMDB2)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	4255020.21				
1	4263278.23	8258.02	นพพร		
2	4268932.73	5654.5	วรรณิสา		
3	4273981.53	5048.8	นพพร		
4	4279506.65	5525.12	วรรณิสา		
5	4285396.21	5889.56	พานิภัค		
6	4293723.89	8327.68	พัชรา		
7	4302312.45	8588.56	พานิภัค		
8	4310620.89	8308.44	พัชรา		
9	4318677.25	8056.36	พานิภัค		
10	4323797.64	5120.39	นพพร		
11	4329313.74	5516.1	วรมณ		
12	4337432.16	8118.42	วีระศักดิ์		
13	4345864.53	8432.37	วรมณ		
14	4354357.1	8492.57	พัชรา		
15	4362713.82	8356.72	วรมณ		
16	4370657.68	7943.86	พัชรา		
17	4375982.55	5324.87	วีระศักดิ์		
18	4381247.88	5265.33	ศิริมงคล		
19	4389604.6	8356.72	วีระศักดิ์		
20	4398030.03	8425.43	ศิริมงคล		
21	4406604.445	8574.415	วรรณิสา		
22	4414866.82	8262.375	พานิภัค		
23	4422995.06	8128.24	วรรณิสา		
24	4428353.59	5358.53	พานิภัค		
25	4433456	5102.41	วรรณิสา		
26	4442113.49	8657.49	วรมณ		
27	4450675.39	8561.9	พัชรา		
28	4459230.65	8555.26	วรมณ		
29	4467643.24	8412.59	พัชรา		
30	4475293.31	7650.07	นพพร		
31	4480922.07	5628.76	ศิริมงคล		
รวม	225901.86				

จุด
CW 1
CW 2
CW 3
CW 4
CW 5
CW 5-1-1
CW5-1-2
CW 6
CW 7
CW 8
CW 9
CW 10
CW 11
CW 12
CW 13
CW 14

รายการ
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1
COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2
COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3
COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4
REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1-2
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Backwash Softener (Meter No.25993850 ชั้น 8) จุดที่ 14

May-26
49.50
6,526.00
3,830.00
-
155.50
98.70
14.97
10,634.30
-
74.00
131.00
1,212.10
1,435.20
1,427.80
81.00

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	6124.7	6127.2	2.5	6127.2	6127.2	0	นพพร	นพพร	2.5	
2	6127.2	6129.1	1.9	6129.1	6129.1	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.9	
3	6129.1	6131.3	2.2	6131.3	6131.3	0	นพพร	นพพร	2.2	
4	6131.3	6134.4	3.1	6134.4	6134.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	3.1	
5	6134.4	6134.4	0	6134.4	6134.4	0	พานิกัด	พานิกัด	0	
6	6134.4	6136.8	2.4	6136.8	6136.8	0	พัชรา	พัชรา	2.4	
7	6136.8	6136.8	0	6136.8	6136.8	0	พานิกัด	พานิกัด	0	
8	6136.8	6138.9	2.1	6138.9	6138.9	0	พัชรา	นพพร	2.1	
9	6138.9	6140.2	1.3	6140.2	6140.2	0	พานิกัด	พานิกัด	1.3	
10	6140.2	6141.9	1.7	6141.9	6141.9	0	นพพร	วีระศักดิ์	1.7	
11	6141.9	6141.9	0	6141.9	6141.9	0	วรมน	วรมน	0	
12	6141.9	6143.2	1.3	6143.2	6143.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.3	
13	6143.2	6143.2	0	6143.2	6143.2	0	วรมน	วรมน	0	
14	6143.2	6144.8	1.6	6144.8	6144.8	0	พัชรา	พัชรา	1.6	
15	6144.8	6145.2	0.4	6145.2	6145.2	0	วรมน	วีระศักดิ์	0.4	
16	6145.2	6147.6	2.4	6147.6	6147.6	0	พัชรา	ศิริมงคล	2.4	
17	6147.6	6152.7	5.1	6152.7	6152.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5.1	
18	6152.7	6152.7	0	6152.7	6152.4	-0.3	ศิริมงคล	ศิริมงคล	-0.3	
19	6152.4	6155.2	2.8	6155.2	6155.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2.8	
20	6155.2	6157.3	2.1	6157.3	6157.3	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2.1	
21	6157.3	6157.3	0	6157.3	6157.3	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
22	6157.3	6159.6	2.3	6159.6	6159.6	0	พานิกัด	พานิกัด	2.3	
23	6159.6	6161.3	1.7	6161.3	6161.3	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.7	
24	6161.3	6162.8	1.5	6162.8	6162.8	0	พานิกัด	วรมน	1.5	
25	6162.8	6162.8	0	6162.8	6162.8	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
26	6162.8	6164.9	2.1	6164.9	6164.9	0	วรมน	วรมน	2.1	
27	6164.9	6166.8	1.9	6166.8	6166.8	0	พัชรา	พัชรา	1.9	
28	6166.8	6166.8	0	6166.8	6166.8	0	วรมน	วรมน	0	
29	6166.8	6170.3	3.5	6170.3	6170.3	0	พัชรา	พัชรา	3.5	
30	6170.3	6172.8	2.5	6172.8	6172.8	0	นพพร	นพพร	2.5	
31	6172.8	6174.2	1.4	6174.2	6174.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	1.4	
	รวม		49.8			-0.3			49.5	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	190127	190309	182	190309	190380	71	นพพร	นพพร	253	
2	190380	190552	172	190552	190603	51	วรรณิสา	วรรณิสา	223	
3	190603	190814	211	190814	190862	48	นพพร	นพพร	259	
4	190862	191036	174	191036	191077	41	วรรณิสา	วรรณิสา	215	
5	191077	191237	160	191237	191298	61	พาดนิภัค	พาดนิภัค	221	
6	191298	191446	148	191446	191475	29	พัชรา	พัชรา	177	
7	191475	191624	149	191624	191665	41	พาดนิภัค	พาดนิภัค	190	
8	191665	191838	173	191838	191880	42	พัชรา	นพพร	215	
9	191880	192027	147	192027	192055	28	พาดนิภัค	พาดนิภัค	175	
10	192055	192276	221	192276	192318	42	นพพร	วีระศักดิ์	263	
11	192318	192460	142	192460	192489	29	วรมณ	วรมณ	171	
12	192489	192657	168	192657	192673	16	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	184	
13	192673	192834	161	192834	192867	33	วรมณ	วรมณ	194	
14	192867	193043	176	193043	193072	29	พัชรา	พัชรา	205	
15	193072	193262	190	193262	193294	32	วรมณ	วีระศักดิ์	222	
16	193294	193444	150	193444	193485	41	พัชรา	ศิริมงคล	191	
17	193485	193657	172	193657	193699	42	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	214	
18	193699	193829	130	193829	193896	67	ศิริมงคล	ศิริมงคล	197	
19	193896	194047	151	194047	194074	27	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	178	
20	194074	194267	193	194267	194299	32	ศิริมงคล	ศิริมงคล	225	
21	194299	194489	190	194489	194519	30	วรรณิสา	วรรณิสา	220	
22	194519	194711	192	194711	194741	30	พาดนิภัค	พาดนิภัค	222	
23	194741	194930	189	194930	195001	71	วรรณิสา	วรรณิสา	260	
24	195001	195158	157	195158	195215	57	พาดนิภัค	วรมณ	214	
25	195215	195393	178	195393	195429	36	วรรณิสา	วรรณิสา	214	
26	195429	195576	147	195576	195618	42	วรมณ	วรมณ	189	
27	195618	195797	179	195797	195839	42	พัชรา	พัชรา	221	
28	195839	196021	182	196021	196063	42	วรมณ	วรมณ	224	
29	196063	196227	164	196227	196283	56	พัชรา	พัชรา	220	
30	196283	196431	148	196431	196469	38	นพพร	นพพร	186	
31	196469	196612	143	196612	196653	41	ศิริมงคล	ศิริมงคล	184	
	รวม		5239.0			1287.0			6526.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	127125	127174	49	127174	127174	0	นพพร	นพพร	49	
2	127174	127223	49	127223	127282	59	วรรณิสา	วรรณิสา	108	
3	127282	127328	46	127328	127330	2	นพพร	นพพร	48	
4	127330	127379	49	127379	127402	23	วรรณิสา	วรรณิสา	72	
5	127402	127576	174	127576	127581	5	พานิภัค	พานิภัค	179	
6	127581	127759	178	127759	127765	6	พัชรา	พัชรา	184	
7	127765	127922	157	127922	127927	5	พานิภัค	พานิภัค	162	
8	127927	128087	160	128087	128093	6	พัชรา	นพพร	166	
9	128093	128147	54	128147	128198	51	พานิภัค	พานิภัค	105	
10	128198	128232	34	128232	128232	0	นพพร	วีระศักดิ์	34	
11	128232	128359	127	128359	128364	5	วรมณี	วรมณี	132	
12	128364	128518	154	128518	128524	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	160	
13	128524	128672	148	128672	128676	4	วรมณี	วรมณี	152	
14	128676	128836	160	128836	128841	5	พัชรา	พัชรา	165	
15	128841	129018	177	129018	129024	6	วรมณี	วีระศักดิ์	183	
16	129024	129049	25	129049	129063	14	พัชรา	ศิริมงคล	39	
17	129063	129126	63	129126	129127	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	64	
18	129127	129281	154	129281	129285	4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	158	
19	129285	129450	165	129450	129450	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	165	
20	129450	129583	133	129583	129584	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	134	
21	129584	129707	123	129707	129734	27	วรรณิสา	วรรณิสา	150	
22	129734	129896	162	129896	129901	5	พานิภัค	พานิภัค	167	
23	129901	129950	49	129950	129950	0	วรรณิสา	วรรณิสา	49	
24	129950	130016	66	130016	130024	8	พานิภัค	วรมณี	74	
25	130024	130154	130	130154	130165	11	วรรณิสา	วรรณิสา	141	
26	130165	130332	167	130332	130348	16	วรมณี	วรมณี	183	
27	130348	130481	133	130481	130507	26	พัชรา	พัชรา	159	
28	130507	130691	184	130691	130710	19	วรมณี	วรมณี	203	
29	130710	130847	137	130847	130851	4	พัชรา	พัชรา	141	
30	130851	130924	73	130924	130927	3	นพพร	นพพร	76	
31	130927	130955	28	130955	130955	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	28	
	รวม		3508.0			322.0			3830.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ									
ค่าเฉลี่ยวันหยุด									
COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4									
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก	
1	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
2	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
3	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
4	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
5	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
6	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
7	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
8	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	นพพร	
9	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
10	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	วีระศักดิ์	
11	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
12	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
13	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
14	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
15	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วีระศักดิ์	
16	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	ศิริมงคล	
17	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
18	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
21	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
23	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
24	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	วรมณ	
25	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
26	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
27	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
28	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
29	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
30	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
31	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
	รวม		0.0			0.0			0.0

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
2	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
3	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	นพพร	0	
4	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
5	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
6	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
7	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
8	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	นพพร	0	
9	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
10	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	นพพร	วีระศักดิ์	0	
11	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
12	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
13	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วรมณ	0	
14	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
15	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วรมณ	วีระศักดิ์	0	
16	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	พัชรา	ศิริมงคล	0	
17	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
18	23342.5	23342.5	0	23342.5	23342.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	23342.5	23398.2	55.7	23398.2	23398.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	55.7	
20	23398.2	23453.3	55.1	23453.3	23464.7	11.4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	66.5	
21	23464.7	23466	1.3	23466	23466	0	วรรณิสา	วรรณิสา	1.3	
22	23466	23466	0	23466	23466	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
23	23466	23466	0	23466	23466	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
24	23466	23466	0	23466	23466	0	พานิภัค	วรมณ	0	
25	23466	23466	0	23466	23466	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
26	23466	23476.5	10.5	23476.5	23476.5	0	วรมณ	วรมณ	10.5	
27	23476.5	23488.6	12.1	23488.6	23488.6	0	พัชรา	พัชรา	12.1	
28	23488.6	23498	9.4	23498	23498	0	วรมณ	วรมณ	9.4	
29	23498	23498	0	23498	23498	0	พัชรา	พัชรา	0	
30	23498	23498	0	23498	23498	0	นพพร	นพพร	0	
31	23498	23498	0	23498	23498	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
	รวม		144.1			11.4			155.5	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1

Date	กะเช้า		SUM 1		กะดึก		SUM 2		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย
	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	กะเช้า	กะดึก	หัวหน้าช่าง
1	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	นพพร	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	วีระศักดิ์	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	วรมณ	วีระศักดิ์	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	ศิริมงคล	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
19	0	0	0	0	396.91	2169.295	0.003	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	396.913	2169.296	0	0	396.913	2169.296	0	0.149	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
21	396.913	2169.445	-396.913	-2169.445	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	พานิกัด	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	พานิกัด	วรมณ	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	วรรณิสา	วรรณิสา	
26	0	0	396.952	2169.944	396.952	2169.944	0	0	วรมณ	วรมณ	
27	396.952	2169.944	0	0	396.952	2169.944	0	0	พัชรา	พัชรา	
28	396.952	2169.944	-396.952	-2169.944	0	0	0	0	วรมณ	วรมณ	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
รวม			-396.913	-2169.445			0.003	0.15			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ								
ค่าเฉลี่ยวันหยุด								
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1								
Date	กะเช้า	SUM	กะดึก	SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		Sum	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	kWh.	3	kWh.	4	กะเช้า	กะดึก		
1	27731.5	0	27731.5	0	นพพร	นพพร	0	
2	27731.5	0	27731.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
3	27731.5	0	27731.5	0	นพพร	นพพร	0	
4	27731.5	0	27731.5	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
5	27731.5	0	27731.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
6	27731.5	0	27731.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
7	27731.5	0	27731.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
8	27731.5	0	27731.5	0	พัชรา	นพพร	0	
9	27731.5	0	27731.5	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
10	27731.5	0	27731.5	0	นพพร	วีระศักดิ์	0	
11	27731.5	0	27731.5	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
12	27731.5	0	27731.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
13	27731.5	0	27731.5	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
14	27731.5	0	27731.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
15	27731.5	0	27731.5	0	วรเมธ	วีระศักดิ์	0	
16	27731.5	0	27731.5	0	พัชรา	ศิริมงคล	0	
17	27731.5	0	27731.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
18	27731.5	0	27731.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	27731.5	21.3	27752.8	1.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	23	
20	27754.5	24.7	27779.2	5.6	ศิริมงคล	ศิริมงคล	30.3	
21	27784.8	2.2	27787	0	วรรณิสา	วรรณิสา	2.2	
22	27787	0	27787	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
23	27787	0	27787	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
24	27787	0	27787	0	พาณิกัด	วรเมธ	0	
25	27787	0	27787	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
26	27787	8.4	27795.4	2	วรเมธ	วรเมธ	10.4	
27	27797.4	12.2	27809.6	4.7	พัชรา	พัชรา	16.9	
28	27814.3	14.4	27828.7	0	วรเมธ	วรเมธ	14.4	
29	27828.7	1.5	27830.2	0	พัชรา	พัชรา	1.5	
30	27830.2	0	27830.2	0	นพพร	นพพร	0	
31	27830.2	0	27830.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
	รวม	84.7		14			98.7	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	5358.565	5358.705	0.14	5358.705	5358.711	0.006	นพพร	นพพร	0.146	
2	5358.711	5361.159	2.448	5361.159	5361.167	0.008	วรรณิสา	วรรณิสา	2.456	
3	5361.167	5363.406	2.239	5363.406	5363.424	0.018	นพพร	นพพร	2.257	
4	5363.424	5363.699	0.275	5363.699	5363.704	0.005	วรรณิสา	วรรณิสา	0.28	
5	5363.704	5363.998	0.294	5363.998	5364.031	0.033	พานิภัค	พานิภัค	0.327	
6	5364.031	5364.293	0.262	5364.293	5364.333	0.04	พัชรา	พัชรา	0.302	
7	5364.333	5364.544	0.211	5364.544	5364.56	0.016	พานิภัค	พานิภัค	0.227	
8	5364.56	5364.85	0.29	5364.85	5364.874	0.024	พัชรา	นพพร	0.314	
9	5364.874	5365.104	0.23	5365.104	5365.194	0.09	พานิภัค	พานิภัค	0.32	
10	5365.194	5366.687	1.493	5366.687	5366.699	0.012	นพพร	วีระศักดิ์	1.505	
11	5366.699	5366.956	0.257	5366.956	5366.964	0.008	วรมธร	วรมธร	0.265	
12	5366.964	5367.191	0.227	5367.191	5367.203	0.012	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.239	
13	5367.203	5367.38	0.177	5367.38	5367.396	0.016	วรมธร	วรมธร	0.193	
14	5367.396	5367.602	0.206	5367.602	5367.609	0.007	พัชรา	พัชรา	0.213	
15	5367.609	5367.814	0.205	5367.814	5367.831	0.017	วรมธร	วีระศักดิ์	0.222	
16	5367.831	5368.95	1.119	5368.95	5368.964	0.014	พัชรา	ศิริมงคล	1.133	
17	5368.964	5369.216	0.252	5369.216	5369.227	0.011	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.263	
18	5369.227	5369.491	0.264	5369.491	5369.498	0.007	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.271	
19	5369.498	5369.772	0.274	5369.772	5369.789	0.017	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.291	
20	5369.789	5370.066	0.277	5370.066	5370.085	0.019	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.296	
21	5370.085	5370.317	0.232	5370.317	5370.324	0.007	วรรณิสา	วรรณิสา	0.239	
22	5370.324	5370.552	0.228	5370.552	5370.561	0.009	พานิภัค	พานิภัค	0.237	
23	5370.561	5371.457	0.896	5371.457	5371.469	0.012	วรรณิสา	วรรณิสา	0.908	
24	5371.469	5371.607	0.138	5371.607	5371.619	0.012	พานิภัค	วรมธร	0.15	
25	5371.619	5371.867	0.248	5371.867	5371.87	0.003	วรรณิสา	วรรณิสา	0.251	
26	5371.87	5372.051	0.181	5372.051	5372.053	0.002	วรมธร	วรมธร	0.183	
27	5372.053	5372.241	0.188	5372.241	5372.253	0.012	พัชรา	พัชรา	0.2	
28	5372.253	5372.459	0.206	5372.459	5372.467	0.008	วรมธร	วรมธร	0.214	
29	5372.467	5372.705	0.238	5372.705	5372.73	0.025	พัชรา	พัชรา	0.263	
30	5372.73	5373.339	0.609	5373.339	5373.343	0.004	นพพร	นพพร	0.613	
31	5373.343	5373.522	0.179	5373.522	5373.537	0.015	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.194	
	รวม		14.5			0.5			15.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	594298.831	594534.679	235.848	594534.679	594608.244	73.565	นพพร	นพพร	309.413	
2	594608.244	594831.295	223.051	594831.295	594947.938	116.643	วรรณิสา	วรรณิสา	339.694	
3	594947.938	595208.466	260.528	595208.466	595261.733	53.267	นพพร	นพพร	313.795	
4	595261.733	595488.94	227.207	595488.94	595555.794	66.854	วรรณิสา	วรรณิสา	294.061	
5	595555.794	595901.989	346.195	595901.989	595965.008	63.019	พานิภัค	พานิภัค	409.214	
6	595965.008	596298.673	333.665	596298.673	596334.328	35.655	พัชรา	พัชรา	369.32	
7	596334.328	596647.33	313.002	596647.33	596695.464	48.134	พานิภัค	พานิภัค	361.136	
8	596695.464	597036.036	340.572	597036.036	597084.907	48.871	พัชรา	นพพร	389.443	
9	597084.907	597295.541	210.634	597295.541	597371.617	76.076	พานิภัค	พานิภัค	286.71	
10	597371.617	597632.902	261.285	597632.902	597678.293	45.391	นพพร	วีระศักดิ์	306.676	
11	597678.293	597952.834	274.541	597952.834	597988.057	35.223	วรมณ	วรมณ	309.764	
12	597988.057	598319.398	331.341	598319.398	598343.716	24.318	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	355.659	
13	598343.716	598655.988	312.272	598655.988	598697.619	41.631	วรมณ	วรมณ	353.903	
14	598697.619	599038.602	340.983	599038.602	599073.895	35.293	พัชรา	พัชรา	376.276	
15	599073.895	599447.939	374.044	599447.939	599487.293	39.354	วรมณ	วีระศักดิ์	413.398	
16	599487.293	599667.38	180.087	599667.38	599720.651	53.271	พัชรา	ศิริมงคล	233.358	
17	599720.651	599966.272	245.621	599966.272	600011.166	44.894	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	290.515	
18	600011.166	600300.992	289.826	600300.992	600369.973	68.981	ศิริมงคล	ศิริมงคล	358.807	
19	600369.973	600697.673	327.7	600697.673	600727.574	29.901	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	357.601	
20	600727.574	601061.591	334.017	601061.591	601095.964	34.373	ศิริมงคล	ศิริมงคล	368.39	
21	601095.964	601416.611	320.647	601416.611	601474.708	58.097	วรรณิสา	วรรณิสา	378.744	
22	601474.708	601835.982	361.274	601835.982	601872.633	36.651	พานิภัค	พานิภัค	397.925	
23	601872.633	602116.289	243.656	602116.289	602190.911	74.622	วรรณิสา	วรรณิสา	318.278	
24	602190.911	602415.619	224.708	602415.619	602490.873	75.254	พานิภัค	วรมณ	299.962	
25	602490.873	602812.726	321.853	602812.726	602857.81	45.084	วรรณิสา	วรรณิสา	366.937	
26	602857.81	603179.152	321.342	603179.152	603241.283	62.131	วรมณ	วรมณ	383.473	
27	603241.283	603559.814	318.531	603559.814	603631.569	71.755	พัชรา	พัชรา	390.286	
28	603631.569	604005.567	373.998	604005.567	604070.41	64.843	วรมณ	วรมณ	438.841	
29	604070.41	604378.143	307.733	604378.143	604439.257	61.114	พัชรา	พัชรา	368.847	
30	604439.257	604668.802	229.545	604668.802	604712.973	44.171	นพพร	นพพร	273.716	
31	604712.973	604889.671	176.698	604889.671	604933.127	43.456	ศิริมงคล	ศิริมงคล	220.154	
	รวม		8962.4			1671.9			10634.3	

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
2	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
3	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
4	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
5	135	135	0	135	135	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
6	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
7	135	135	0	135	135	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
8	135	135	0	135	135	0	พัชรา	นพพร	0	
9	135	135	0	135	135	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
10	135	135	0	135	135	0	นพพร	วีระศักดิ์	0	
11	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
12	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
13	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
14	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
15	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วีระศักดิ์	0	
16	135	135	0	135	135	0	พัชรา	ศิริมงคล	0	
17	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
18	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
20	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
21	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
22	135	135	0	135	135	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
23	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
24	135	135	0	135	135	0	พานิภัค	วรมณ	0	
25	135	135	0	135	135	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0	
26	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
27	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
28	135	135	0	135	135	0	วรมณ	วรมณ	0	
29	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
30	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
31	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	20251	20251.7	0.7	20251.7	20251.7	0	นพพร	นพพร	0.7	
2	20251.7	20261	9.3	20261	20261	0	วรรณิสา	วรรณิสา	9.3	
3	20261	20262	1	20262	20262	0	นพพร	นพพร	1	
4	20262	20267.7	5.7	20267.7	20267.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	5.7	
5	20267.7	20268.4	0.7	20268.4	20268.4	0	พาดนิภัค	พาดนิภัค	0.7	
6	20268.4	20272.8	4.4	20272.8	20272.8	0	พัชรา	พัชรา	4.4	
7	20272.8	20273.5	0.7	20273.5	20273.5	0	พาดนิภัค	พาดนิภัค	0.7	
8	20273.5	20278.4	4.9	20278.4	20278.4	0	พัชรา	นพพร	4.9	
9	20278.4	20280.9	2.5	20280.9	20280.9	0	พาดนิภัค	พาดนิภัค	2.5	
10	20280.9	20281.6	0.7	20281.6	20281.6	0	นพพร	วีระศักดิ์	0.7	
11	20281.6	20282.3	0.7	20282.3	20282.3	0	วรมณ	วรมณ	0.7	
12	20282.3	20283.1	0.8	20283.1	20283.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.8	
13	20283.1	20283.8	0.7	20283.8	20283.8	0	วรมณ	วรมณ	0.7	
14	20283.8	20289.1	5.3	20289.1	20289.1	0	พัชรา	พัชรา	5.3	
15	20289.1	20289.9	0.8	20289.9	20289.9	0	วรมณ	วีระศักดิ์	0.8	
16	20289.9	20291.8	1.9	20291.8	20291.8	0	พัชรา	ศิริมงคล	1.9	
17	20291.8	20292.6	0.8	20292.6	20292.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.8	
18	20292.6	20293.3	0.7	20293.3	20293.3	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.7	
19	20293.3	20295.5	2.2	20295.5	20295.5	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	2.2	
20	20295.5	20300.9	5.4	20300.9	20300.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5.4	
21	20300.9	20301.6	0.7	20301.6	20301.6	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0.7	
22	20301.6	20302.4	0.8	20302.4	20302.4	0	พาดนิภัค	พาดนิภัค	0.8	
23	20302.4	20304.7	2.3	20304.7	20304.7	0	วรรณิสา	วรรณิสา	2.3	
24	20304.7	20305.4	0.7	20305.4	20305.4	0	พาดนิภัค	วรมณ	0.7	
25	20305.4	20306.2	0.8	20306.2	20306.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	0.8	
26	20306.2	20311.9	5.7	20311.9	20311.9	0	วรมณ	วรมณ	5.7	
27	20311.9	20312.6	0.7	20312.6	20312.6	0	พัชรา	พัชรา	0.7	
28	20312.6	20317.5	4.9	20317.5	20317.5	0	วรมณ	วรมณ	4.9	
29	20317.5	20318.1	0.6	20318.1	20318.1	0	พัชรา	พัชรา	0.6	
30	20318.1	20324.2	6.1	20324.2	20324.2	0	นพพร	นพพร	6.1	
31	20324.2	20325	0.8	20325	20325	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.8	
	รวม		74.0			0.0			74.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	2759	2761	2	2761	2762	1	นพพร	นพพร	3	
2	2762	2765	3	2765	2766	1	วรรณิสา	วรรณิสา	4	
3	2766	2769	3	2769	2770	1	นพพร	นพพร	4	
4	2770	2772	2	2772	2773	1	วรรณิสา	วรรณิสา	3	
5	2773	2776	3	2776	2777	1	พานิภัค	พานิภัค	4	
6	2777	2780	3	2780	2781	1	พัชรา	พัชรา	4	
7	2781	2785	4	2785	2787	2	พานิภัค	พานิภัค	6	
8	2787	2789	2	2789	2790	1	พัชรา	นพพร	3	
9	2790	2793	3	2793	2794	1	พานิภัค	พานิภัค	4	
10	2794	2797	3	2797	2798	1	นพพร	วีระศักดิ์	4	
11	2798	2802	4	2802	2803	1	วรมณ	วรมณ	5	
12	2803	2804	1	2804	2807	3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	4	
13	2807	2810	3	2810	2811	1	วรมณ	วรมณ	4	
14	2811	2814	3	2814	2814	0	พัชรา	พัชรา	3	
15	2814	2818	4	2818	2819	1	วรมณ	วีระศักดิ์	5	
16	2819	2822	3	2822	2824	2	พัชรา	ศิริมงคล	5	
17	2824	2828	4	2828	2830	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	6	
18	2830	2833	3	2833	2833	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	3	
19	2833	2837	4	2837	2838	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	5	
20	2838	2840	2	2840	2841	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	3	
21	2841	2844	3	2844	2844	0	วรรณิสา	วรรณิสา	3	
22	2844	2847	3	2847	2847	0	พานิภัค	พานิภัค	3	
23	2847	2850	3	2850	2851	1	วรรณิสา	วรรณิสา	4	
24	2851	2856	5	2856	2857	1	พานิภัค	วรมณ	6	
25	2857	2860	3	2860	2862	2	วรรณิสา	วรรณิสา	5	
26	2862	2868	6	2868	2869	1	วรมณ	วรมณ	7	
27	2869	2872	3	2872	2874	2	พัชรา	พัชรา	5	
28	2874	2877	3	2877	2878	1	วรมณ	วรมณ	4	
29	2878	2881	3	2881	2883	2	พัชรา	พัชรา	5	
30	2883	2887	4	2887	2888	1	นพพร	นพพร	5	
31	2888	2889	1	2889	2890	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2	
	รวม		96.0			35.0			131.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	217747.7	217765.1	17.4	217765.1	217765.5	0.4	นพพร	นพพร	17.8	
2	217765.5	217780.3	14.8	217780.3	217780.3	0	วรรณิสา	วรรณิสา	14.8	
3	217780.3	217795	14.7	217795	217795	0	นพพร	นพพร	14.7	
4	217795	217808	13	217808	217809	1	วรรณิสา	วรรณิสา	14	
5	217809	217839.4	30.4	217839.4	217839.4	0	พาดนิศักดิ์	พาดนิศักดิ์	30.4	
6	217839.4	217895	55.6	217895	217897.8	2.8	พัชรา	พัชรา	58.4	
7	217897.8	217953.5	55.7	217953.5	217953.5	0	พาดนิศักดิ์	พาดนิศักดิ์	55.7	
8	217953.5	218003.8	50.3	218003.8	218006.1	2.3	พัชรา	นพพร	52.6	
9	218006.1	218028.1	22	218028.1	218034.4	6.3	พาดนิศักดิ์	พาดนิศักดิ์	28.3	
10	218034.4	218042.3	7.9	218042.3	218042.4	0.1	นพพร	วีระศักดิ์	8	
11	218042.4	218090.4	48	218090.4	218090.6	0.2	วรมณ	วรมณ	48.2	
12	218090.6	218132.1	41.5	218132.1	218132.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	41.5	
13	218132.1	218185.8	53.7	218185.8	218186.5	0.7	วรมณ	วรมณ	54.4	
14	218186.5	218234.6	48.1	218234.6	218234.6	0	พัชรา	พัชรา	48.1	
15	218234.6	218284.6	50	218284.6	218285.3	0.7	วรมณ	วีระศักดิ์	50.7	
16	218285.3	218302.9	17.6	218302.9	218302.9	0	พัชรา	ศิริมงคล	17.6	
17	218302.9	218319.9	17	218319.9	218319.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	17	
18	218319.9	218369.5	49.6	218369.5	218369.6	0.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	49.7	
19	218369.6	218447.1	77.5	218447.1	218448.6	1.5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	79	
20	218448.6	218496.8	48.2	218496.8	218496.9	0.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	48.3	
21	218496.9	218545.4	48.5	218545.4	218545.8	0.4	วรรณิสา	วรรณิสา	48.9	
22	218545.8	218593.9	48.1	218593.9	218594.1	0.2	พาดนิศักดิ์	พาดนิศักดิ์	48.3	
23	218594.1	218620.3	26.2	218620.3	218620.7	0.4	วรรณิสา	วรรณิสา	26.6	
24	218620.7	218636	15.3	218636	218636	0	พาดนิศักดิ์	วรมณ	15.3	
25	218636	218690.4	54.4	218690.4	218690.4	0	วรรณิสา	วรรณิสา	54.4	
26	218690.4	218756.6	66.2	218756.6	218756.7	0.1	วรมณ	วรมณ	66.3	
27	218756.7	218818.9	62.2	218818.9	218819.7	0.8	พัชรา	พัชรา	63	
28	218819.7	218871.5	51.8	218871.5	218871.8	0.3	วรมณ	วรมณ	52.1	
29	218871.8	218928.2	56.4	218928.2	218928.2	0	พัชรา	พัชรา	56.4	
30	218928.2	218948.1	19.9	218948.1	218948.1	0	นพพร	นพพร	19.9	
31	218948.1	218959.8	11.7	218959.8	218959.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	11.7	
	รวม		1193.7			18.4			1212.1	

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	234827.6	234848.4	20.8	234848.4	234850.5	2.1	นพพร	นพพร	22.9	
2	234850.5	234868.8	18.3	234868.8	234870.3	1.5	วรรณิสา	วรรณิสา	19.8	
3	234870.3	234888.7	18.4	234888.7	234890.7	2	นพพร	นพพร	20.4	
4	234890.7	234907.2	16.5	234907.2	234907.2	0	วรรณิสา	วรรณิสา	16.5	
5	234907.2	234978	70.8	234978	234978	0	พาดิณัก	พาดิณัก	70.8	
6	234978	235043.4	65.4	235043.4	235047.5	4.1	พัชรา	พัชรา	69.5	
7	235047.5	235108.1	60.6	235108.1	235110.1	2	พาดิณัก	พาดิณัก	62.6	
8	235110.1	235169.8	59.7	235169.8	235174	4.2	พัชรา	นพพร	63.9	
9	235174	235201	27	235201	235223.3	22.3	พาดิณัก	พาดิณัก	49.3	
10	235223.3	235235.5	12.2	235235.5	235237.5	2	นพพร	วีระศักดิ์	14.2	
11	235237.5	235286.4	48.9	235286.4	235288.5	2.1	วรมณ	วรมณ	51	
12	235288.5	235328.7	40.2	235328.7	235330.7	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	42.2	
13	235330.7	235383.9	53.2	235383.9	235385.9	2	วรมณ	วรมณ	55.2	
14	235385.9	235448.3	62.4	235448.3	235448.3	0	พัชรา	พัชรา	62.4	
15	235448.3	235498.6	50.3	235498.6	235502.7	4.1	วรมณ	วีระศักดิ์	54.4	
16	235502.7	235523.5	20.8	235523.5	235525.6	2.1	พัชรา	ศิริมงคล	22.9	
17	235525.6	235546	20.4	235546	235550	4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	24.4	
18	235550	235598.5	48.5	235598.5	235598.5	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	48.5	
19	235598.5	235677.9	79.4	235677.9	235679.9	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	81.4	
20	235679.9	235729.4	49.5	235729.4	235729.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	49.5	
21	235729.4	235790.5	61.1	235790.5	235792.5	2	วรรณิสา	วรรณิสา	63.1	
22	235792.5	235838.7	46.2	235838.7	235840.8	2.1	พาดิณัก	พาดิณัก	48.3	
23	235840.8	235871.8	31	235871.8	235871.8	0	วรรณิสา	วรรณิสา	31	
24	235871.8	235892	20.2	235892	235894.1	2.1	พาดิณัก	วรมณ	22.3	
25	235894.1	235945.9	51.8	235945.9	235948	2.1	วรรณิสา	วรรณิสา	53.9	
26	235948	236015.4	67.4	236015.4	236017.4	2	วรมณ	วรมณ	69.4	
27	236017.4	236079.5	62.1	236079.5	236081.7	2.2	พัชรา	พัชรา	64.3	
28	236081.7	236166	84.3	236166	236168	2	วรมณ	วรมณ	86.3	
29	236168	236222.2	54.2	236222.2	236224.2	2	พัชรา	พัชรา	56.2	
30	236224.2	236248.7	24.5	236248.7	236248.7	0	นพพร	นพพร	24.5	
31	236248.7	236262.8	14.1	236262.8	236262.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	14.1	
	รวม		1360.2			75.0			1435.2	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	329735	329737.3	2.3	329737.3	329737.3	0	นพพร	นพพร	2.3	
2	329737.3	329737.3	0	329737.3	329771.6	34.3	วรรณิศา	วรรณิศา	34.3	
3	329771.6	329783.3	11.7	329783.3	329784.2	0.9	นพพร	นพพร	12.6	
4	329784.2	329809.3	25.1	329809.3	329810.5	1.2	วรรณิศา	วรรณิศา	26.3	
5	329810.5	329862.5	52	329862.5	329865.5	3	พาณิภัค	พาณิภัค	55	
6	329865.5	329949.3	83.8	329949.3	329953.8	4.5	พัชรา	พัชรา	88.3	
7	329953.8	330009.7	55.9	330009.7	330012.6	2.9	พาณิภัค	พาณิภัค	58.8	
8	330012.6	330095	82.4	330095	330099.3	4.3	พัชรา	นพพร	86.7	
9	330099.3	330106.9	7.6	330106.9	330124.7	17.8	พาณิภัค	พาณิภัค	25.4	
10	330124.7	330127	2.3	330127	330128.2	1.2	นพพร	วีระศักดิ์	3.5	
11	330128.2	330179.5	51.3	330179.5	330181.9	2.4	วรมธ	วรมธ	53.7	
12	330181.9	330264.9	83	330264.9	330268.7	3.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	86.8	
13	330268.7	330312.3	43.6	330312.3	330328.6	16.3	วรมธ	วรมธ	59.9	
14	330328.6	330386.7	58.1	330386.7	330389.7	3	พัชรา	พัชรา	61.1	
15	330389.7	330470.3	80.6	330470.3	330473.6	3.3	วรมธ	วีระศักดิ์	83.9	
16	330473.6	330476.1	2.5	330476.1	330476.1	0	พัชรา	ศิริมงคล	2.5	
17	330476.1	330501.3	25.2	330501.3	330501.3	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	25.2	
18	330501.3	330553.9	52.6	330553.9	330556.4	2.5	ศิริมงคล	ศิริมงคล	55.1	
19	330556.4	330618.2	61.8	330618.2	330618.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	61.8	
20	330618.2	330654	35.8	330654	330654	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	35.8	
21	330654	330697.6	43.6	330697.6	330700.6	3	วรรณิศา	วรรณิศา	46.6	
22	330700.6	330784.1	83.5	330784.1	330787.5	3.4	พาณิภัค	พาณิภัค	86.9	
23	330787.5	330791.1	3.6	330791.1	330791.1	0	วรรณิศา	วรรณิศา	3.6	
24	330791.1	330815.8	24.7	330815.8	330816.5	0.7	พาณิภัค	วรมธ	25.4	
25	330816.5	330869.1	52.6	330869.1	330872.1	3	วรรณิศา	วรรณิศา	55.6	
26	330872.1	330945.8	73.7	330945.8	330949	3.2	วรมธ	วรมธ	76.9	
27	330949	330994.9	45.9	330994.9	330997.8	2.9	พัชรา	พัชรา	48.8	
28	330997.8	331070.7	72.9	331070.7	331074.1	3.4	วรมธ	วรมธ	76.3	
29	331074.1	331130	55.9	331130	331133.1	3.1	พัชรา	พัชรา	59	
30	331133.1	331160.8	27.7	331160.8	331162.4	1.6	นพพร	นพพร	29.3	
31	331162.4	331162.8	0.4	331162.8	331162.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.4	
	รวม		1302.1			125.7			1427.8	

ตรวจสอบโดยวิศวกร _____ วันที่ _____

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: May 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Backwash Softener (Meter No.25993850 ชั้น 8) จุดที่ 14										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	24	24	0	24	24	0	นพพร	นพพร	0	
2	24	24	0	24	24	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
3	24	24	0	24	24	0	นพพร	นพพร	0	
4	24	24	0	24	24	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
5	24	55	31	55	55	0	พาณิภัค	พาณิภัค	31	
6	55	60	5	60	60	0	พัชรา	พัชรา	5	
7	60	60	0	60	60	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
8	60	65	5	65	66	1	พัชรา	นพพร	6	
9	66	66	0	66	66	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
10	66	66	0	66	66	0	นพพร	วีระศักดิ์	0	
11	66	66	0	66	66	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
12	66	66	0	66	66	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
13	66	66	0	66	66	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
14	66	79	13	79	79	0	พัชรา	พัชรา	13	
15	79	79	0	79	79	0	วรเมธ	วีระศักดิ์	0	
16	79	79	0	79	79	0	พัชรา	ศิริมงคล	0	
17	79	79	0	79	79	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
18	79	79	0	79	79	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
19	79	79	0	79	79	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
20	79	81	2	81	81	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	2	
21	81	95	14	95	95	0	วรรณิศา	วรรณิศา	14	
22	95	95	0	95	95	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
23	95	95	0	95	95	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
24	95	95	0	95	95	0	พาณิภัค	วรเมธ	0	
25	95	95	0	95	95	0	วรรณิศา	วรรณิศา	0	
26	95	95	0	95	95	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
27	95	95	0	95	95	0	พัชรา	พัชรา	0	
28	95	105	10	105	105	0	วรเมธ	วรเมธ	10	
29	105	105	0	105	105	0	พัชรา	พัชรา	0	
30	105	105	0	105	105	0	นพพร	นพพร	0	
31	105	105	0	105	105	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
	รวม		80.0			1.0			81.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร _____ วันที่ _____

รายการ	May-26
MEA	1,023.00
OFFICE	497.65
HOTEL	525.35
MDB1	0.13
MDB2	0.22
EMDB	116,304.00
MDB3	0.10
MDB4	0.04
CT	5,021.40
SCHWP	6,830.00
POHWP	28,257.00
CH	98,684.00
Lift 18	10,262.00
Lift 23	7,841.00
CWP24	22,932.40
EV	0.65
Solar Roof	4.00

Location/Equipment: RMU room/MEA Meter

Month/Year: June 2026

วันที่	MEA # 1 (Meter SUM)				MEA # 2 (Meter Hotel)				# 1 - # 2 (Office)		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้าช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	หน่วยที่ใช้	เข้า	คิก	
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00 - 22.00	22.00 - 6.00			
1	17265	23	17288	7	31007.309	13.576	31020.885	3.844	9.424	3.156	นพพร	พานิกัด	
2	17295	30	17325	6	31024.729	13.289	31038.018	3.493	16.711	2.507	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
3	17331	22	17353	6	31041.511	13.392	31054.903	3.87	8.608	2.13	พานิกัด	พานิกัด	
4	17359	33	17392	6	31058.773	14.32	31073.093	3.718	18.68	2.282	ศิริมงคล	วรมะ	
5	17398	31	17429	6	31076.811	13.463	31090.274	3.77	17.537	2.23	พานิกัด	พานิกัด	
6	17435	22	17457	6	31094.044	14.398	31108.442	3.385	7.602	2.615	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
7	17463	21	17484	7	31111.827	13.211	31125.038	4.131	7.789	2.869	พานิกัด	นพพร	
8	17491	33	17524	4	31129.169	14.491	31143.66	2.214	18.509	1.786	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
9	17528	31	17559	6	31145.874	13.078	31158.952	3.585	17.922	2.415	พัชรา	พัชรา	
10	17565	31	17596	6	31162.537	13.703	31176.24	3.591	17.297	2.409	วีระศักดิ์	นพพร	
11	17602	31	17633	5	31179.831	14.28	31194.111	2.717	16.72	2.283	พัชรา	พัชรา	
12	17638	32	17670	6	31196.828	15.335	31212.163	3.644	16.665	2.356	นพพร	นพพร	
13	17676	21	17697	6	31215.807	13.303	31229.11	3.247	7.697	2.753	พัชรา	วรมะ	
14	17703	23	17726	6	31232.357	14.843	31247.2	3.85	8.157	2.15	นพพร	นพพร	
15	17732	31	17763	7	31251.05	13.794	31264.844	3.917	17.206	3.083	วรมะ	วรมะ	
16	17770	31	17801	5	31268.761	13.713	31282.474	3.314	17.287	1.686	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
17	17806	31	17837	6	31285.788	14.36	31300.148	3.629	16.64	2.371	วรมะ	วรมะ	
18	17843	31	17874	7	31303.777	14.51	31318.287	3.618	16.49	3.382	พัชรา	พัชรา	
19	17881	30	17911	5	31321.905	14.038	31335.943	3.156	15.962	1.844	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	17916	24	17940	6	31339.099	15.53	31354.629	3.785	8.47	2.215	นพพร	นพพร	
21	17946	22	17968	5	31358.414	14.499	31372.913	2.627	7.501	2.373	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
22	17973	31	18004	7	31375.54	13.985	31389.525	3.672	17.015	3.328	นพพร	วรมะ	
23	18011	30	18041	5	31393.197	13.174	31406.371	3.235	16.826	1.765	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
24	18046	31	18077	7	31409.606	13.91	31423.516	4.041	17.09	2.959	วรมะ	วรมะ	
25	18084	33	18117	6	31427.557	15.32	31442.877	3.775	17.68	2.225	พานิกัด	พานิกัด	
26	18123	32	18155	6	31446.652	15.41	31462.062	4.028	16.59	1.972	วรมะ	นพพร	
27	18161	22	18183	4	31466.09	13.565	31479.655	2.949	8.435	1.051	พานิกัด	พานิกัด	
28	18187	23	18210	6	31482.604	14.315	31496.919	3.718	8.685	2.282	นพพร	นพพร	
29	18216	31	18247	5	31500.637	12.893	31513.53	3.145	18.107	1.855	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	18252	30	18282	6	31516.675	12.587	31529.262	3.4	17.413	2.6	พัชรา	วีระศักดิ์	
		847		176		420.285		105.068	426.715	70.932			
		รวม MEA		1023		รวม HOTEL		525.353	รวมOffice	497.647			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่



แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Electricity Meter Daily Record
Month/Year : June 2026



Location/Equipment: EE Room/EE Meter & AHU Meter

Month/Year: June 2026

วันที่	METER# 1 (Meter EE- 2)				METER# 2 (Meter AHU - 01)				METER# 2 (Meter AHU - 02)				บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง
	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้	เลขมิเตอร์	หน่วยที่ใช้			
	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	6.00	6.00 - 22.00	22.00	22.00 - 6.00	เข้า	ตก	
1	300249.4	15.5	300264.9	3.3	45600.8	0	45600.8	0	192669	0	192669	0	นพพร	พานิช	
2	300268.2	48.2	300316.4	3.9	45600.8	41.7	45642.5	0	192669	65.8	192734.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
3	300320.3	13.9	300334.2	4	45642.5	0	45642.5	0	192734.8	0	192734.8	0	พานิช	พานิช	
4	300338.2	50.5	300388.7	5	45642.5	41.7	45684.2	0	192734.8	65.6	192800.4	0	ศิริมงคล	วรมณ	
5	300393.7	50.7	300444.4	3.6	45684.2	41.5	45725.7	0	192800.4	65.5	192865.9	0	พานิช	พานิช	
6	300448	14.2	300462.2	5	45725.7	0	45725.7	0	192865.9	0	192865.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
7	300467.2	13	300480.2	3.7	45725.7	0	45725.7	0	192865.9	0	192865.9	0	พานิช	นพพร	
8	300483.9	52.8	300536.7	4.6	45725.7	42.1	45767.8	0	192865.9	67.2	192933.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
9	300541.3	57.2	300598.5	3.2	45767.8	31.6	45799.4	0	192933.1	65	192998.1	0	พัชรา	พัชรา	
10	300601.7	61.4	300663.1	3.7	45799.4	31.8	45831.2	0	192998.1	65	193063.1	0	วีระศักดิ์	นพพร	
11	300666.8	51.7	300718.5	3.2	45831.2	31.9	45863.1	0	193063.1	65.2	193128.3	0	พัชรา	พัชรา	
12	300721.7	52.1	300773.8	4	45863.1	32.4	45895.5	0	193128.3	64.7	193193	0	นพพร	นพพร	
13	300777.8	18	300795.8	3.9	45895.5	0	45895.5	0	193193	0	193193	0	พัชรา	วรมณ	
14	300799.7	18.1	300817.8	4.1	45895.5	0	45895.5	0	193193	0	193193	0	นพพร	นพพร	
15	300821.9	59.5	300881.4	3.9	45895.5	32.4	45927.9	0	193193	67.3	193260.3	0	วรมณ	วรมณ	
16	300885.3	61.3	300946.6	3.6	45927.9	31.5	45959.4	0	193260.3	65.5	193325.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
17	300950.2	52.5	301002.7	3.3	45959.4	30.9	45990.3	0	193325.8	65.1	193390.9	0	วรมณ	วรมณ	
18	301006	55.7	301061.7	3.3	45990.3	30.8	46021.1	0	193390.9	64.8	193455.7	0	พัชรา	พัชรา	
19	301065	97.5	301162.5	4.5	46021.1	33.1	46054.2	0	193455.7	65.1	193520.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	301167	15.8	301182.8	3.4	46054.2	0	46054.2	0	193520.8	0	193520.8	0	นพพร	นพพร	
21	301186.2	15.2	301201.4	4.3	46054.2	0	46054.2	0	193520.8	0	193520.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
22	301205.7	57.6	301263.3	3	46054.2	25.3	46079.5	0	193520.8	67	193587.8	0	นพพร	วรมณ	
23	301266.3	49.8	301316.1	3.8	46079.5	24.7	46104.2	0	193587.8	64.6	193652.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
24	301319.9	53.2	301373.1	5	46104.2	24.6	46128.8	0	193652.4	64.4	193716.8	0	วรมณ	วรมณ	
25	301378.1	48.5	301426.6	3.5	46128.8	24.7	46153.5	0	193716.8	64.6	193781.4	0	พานิช	พานิช	
26	301430.1	51.6	301481.7	5.6	46153.5	24.5	46178	0	193781.4	64.2	193845.6	0	วรมณ	นพพร	
27	301487.3	12.4	301499.7	3.5	46178	0	46178	0	193845.6	0	193845.6	0	พานิช	พานิช	
28	301503.2	14.9	301518.1	4.1	46178	0	46178	0	193845.6	0	193845.6	0	นพพร	นพพร	
29	301522.2	54.5	301576.7	3.3	46178	25.4	46203.4	0	193845.6	67.3	193912.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	301580	95.5	301675.5	4.5	46203.4	49	46252.4	0	193912.9	65.9	193978.8	0	พัชรา	วีระศักดิ์	
รวม		1312.8		117.8		651.6		0.0		1309.8		0.0			
		1430.6				651.6				1309.8					

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 1 F # 1 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	14.58	14.583	0.003	14.583	14.583	0	นพพร	พาณิกัด		
2	14.583	14.588	0.005	14.588	14.588	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	14.588	14.59	0.002	14.59	14.591	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
4	14.591	14.596	0.005	14.596	14.596	0	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	14.596	14.600	0.004	14.600	14.601	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
6	14.601	14.603	0.002	14.603	14.604	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	14.604	14.606	0.002	14.606	14.607	0.001	พาณิกัด	นพพร		
8	14.607	14.611	0.004	14.611	14.612	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	14.612	14.616	0.004	14.616	14.617	0.001	พัชรา	พัชรา		
10	14.617	14.621	0.004	14.621	14.621	0	วีระศักดิ์	นพพร		
11	14.621	14.626	0.005	14.626	14.626	0	พัชรา	พัชรา		
12	14.626	14.63	0.004	14.63	14.631	0.001	นพพร	นพพร		
13	14.631	14.633	0.002	14.633	14.634	0.001	พัชรา	วรเมธ		
14	14.634	14.636	0.002	14.636	14.636	0	นพพร	นพพร		
15	14.636	14.641	0.005	14.641	14.641	0	วรเมธ	วรเมธ		
16	14.641	14.646	0.005	14.646	14.646	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	14.646	14.651	0.005	14.651	14.651	0	วรเมธ	วรเมธ		
18	14.651	14.656	0.005	14.656	14.656	0	พัชรา	พัชรา		
19	14.656	14.661	0.005	14.661	14.661	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	14.661	14.663	0.002	14.663	14.664	0.001	นพพร	นพพร		
21	14.664	14.666	0.002	14.666	14.666	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	14.666	14.671	0.005	14.671	14.672	0.001	นพพร	วรเมธ		
23	14.672	14.676	0.004	14.676	14.677	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	14.677	14.681	0.004	14.681	14.682	0.001	วรเมธ	วรเมธ		
25	14.682	14.686	0.004	14.686	14.687	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
26	14.687	14.691	0.004	14.691	14.691	0	วรเมธ	นพพร		
27	14.691	14.694	0.003	14.694	14.694	0	พาณิกัด	พาณิกัด		
28	14.694	14.697	0.003	14.697	14.697	0	นพพร	นพพร		
29	14.697	14.702	0.005	14.702	14.702	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	14.702	14.707	0.005	14.707	14.708	0.001	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			0.114							
			0.128							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 2 F # 2 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	26.095	26.100	0.005	26.100	26.101	0.001	นพพร	พาณิกัด		
2	26.101	26.108	0.007	26.108	26.109	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	26.109	26.113	0.004	26.113	26.114	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
4	26.114	26.122	0.008	26.122	26.123	0.001	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	26.123	26.130	0.007	26.130	26.131	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
6	26.131	26.136	0.005	26.136	26.137	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	26.137	26.141	0.004	26.141	26.142	0.001	พาณิกัด	นพพร		
8	26.142	26.15	0.008	26.15	26.151	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	26.151	26.158	0.007	26.158	26.159	0.001	พัชรา	พัชรา		
10	26.159	26.165	0.006	26.165	26.167	0.002	วีระศักดิ์	นพพร		
11	26.167	26.175	0.008	26.175	26.176	0.001	พัชรา	พัชรา		
12	26.176	26.183	0.007	26.183	26.184	0.001	นพพร	นพพร		
13	26.184	26.189	0.005	26.189	26.189	0	พัชรา	วรเมธ		
14	26.189	26.194	0.005	26.194	26.195	0.001	นพพร	นพพร		
15	26.195	26.202	0.007	26.202	26.203	0.001	วรเมธ	วรเมธ		
16	26.203	26.211	0.008	26.211	26.212	0.001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	26.212	26.219	0.007	26.219	26.22	0.001	วรเมธ	วรเมธ		
18	26.22	26.227	0.007	26.227	26.228	0.001	พัชรา	พัชรา		
19	26.228	26.236	0.008	26.236	26.236	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	26.236	26.241	0.005	26.241	26.242	0.001	นพพร	นพพร		
21	26.242	26.246	0.004	26.246	26.247	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	26.247	26.254	0.007	26.254	26.255	0.001	นพพร	วรเมธ		
23	26.255	26.262	0.007	26.262	26.263	0.001	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	26.263	26.271	0.008	26.271	26.272	0.001	วรเมธ	วรเมธ		
25	26.272	26.279	0.007	26.279	26.28	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
26	26.28	26.287	0.007	26.287	26.288	0.001	วรเมธ	นพพร		
27	26.288	26.292	0.004	26.292	26.293	0.001	พาณิกัด	พาณิกัด		
28	26.293	26.297	0.004	26.297	26.298	0.001	นพพร	นพพร		
29	26.298	26.306	0.008	26.306	26.306	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	26.306	26.314	0.008	26.314	26.315	0.001	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			0.192							
			0.22							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Main Electricity Meter Daily Record
Park Ventures
Month/Year: June 2026

วันที่	มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ EMDB (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	21570248	21573400	3152	21573400	21573998	598	นพพร	พาณิภัค		
2	21573998	21577246	3248	21577246	21577958	712	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	21577958	21580768	2810	21580768	21581476	708	พาณิภัค	พาณิภัค		
4	21581476	21584906	3430	21584906	21585816	910	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	21585816	21588904	3088	21588904	21589670	766	พาณิภัค	พาณิภัค		
6	21589670	21592548	2878	21592548	21593272	724	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	21593272	21595880	2608	21595880	21596668	788	พาณิภัค	นพพร		
8	21596668	21600310	3642	21600310	21600766	456	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	21600766	21604164	3398	21604164	21604862	698	พัชรา	พัชรา		
10	21604862	21608280	3418	21608280	21608948	668	วีระศักดิ์	นพพร		
11	21608948	21612416	3468	21612416	21613012	596	พัชรา	พัชรา		
12	21613012	21616484	3472	21616484	21617082	598	นพพร	นพพร		
13	21617082	21620082	3000	21620082	21620698	616	พัชรา	วรเมธ		
14	21620698	21623562	2864	21623562	21624148	586	นพพร	นพพร		
15	21624148	21627718	3570	21627718	21628434	716	วรเมธ	วรเมธ		
16	21628434	21631854	3420	21631854	21632472	618	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	21632472	21635876	3404	21635876	21636472	596	วรเมธ	วรเมธ		
18	21636472	21639878	3406	21639878	21640544	666	พัชรา	พัชรา		
19	21640544	21644350	3806	21644350	21644534	184	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	21644534	21647392	2858	21647392	21648056	664	นพพร	นพพร		
21	21648056	21650810	2754	21650810	21651372	562	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	21651372	21654792	3420	21654792	21655492	700	นพพร	วรเมธ		
23	21655492	21658896	3404	21658896	21659444	548	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	21659444	21662912	3468	21662912	21663800	888	วรเมธ	วรเมธ		
25	21663800	21666998	3198	21666998	21667582	584	พาณิภัค	พาณิภัค		
26	21667582	21670982	3400	21670982	21671576	594	วรเมธ	นพพร		
27	21671576	21674400	2824	21674400	21674996	596	พาณิภัค	พาณิภัค		
28	21674996	21677808	2812	21677808	21678514	706	นพพร	นพพร		
29	21678514	21681826	3312	21681826	21682424	598	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	21682424	21685994	3570	21685994	21686552	558	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			97102							
			116304							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 3 F # 3 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	7.44	7.4416	0.0016	7.4416	7.4416	0	นพพร	พาดิณัก		
2	7.4416	7.4461	0.0045	7.4461	7.4462	0.0001	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	7.4462	7.4475	0.0013	7.4475	7.4475	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
4	7.4475	7.4523	0.0048	7.4523	7.4524	0.0001	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	7.4524	7.4568	0.0044	7.4568	7.4568	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	7.4568	7.4581	0.0013	7.4581	7.4581	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	7.4581	7.4594	0.0013	7.4594	7.4594	0	พาดิณัก	นพพร		
8	7.4594	7.4642	0.0048	7.4642	7.4642	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	7.4642	7.4686	0.0044	7.4686	7.4686	0	พัชรา	พัชรา		
10	7.4686	7.4731	0.0045	7.4731	7.4731	0	วีระศักดิ์	นพพร		
11	7.4731	7.4772	0.0041	7.4772	7.4772	0	พัชรา	พัชรา		
12	7.4772	7.4811	0.0039	7.4811	7.4812	0.0001	นพพร	นพพร		
13	7.4812	7.4824	0.0012	7.4824	7.4824	0	พัชรา	วรเมธ		
14	7.4824	7.4836	0.0012	7.4836	7.4837	1E-04	นพพร	นพพร		
15	7.4837	7.488	0.0043	7.488	7.488	0	วรเมธ	วรเมธ		
16	7.488	7.4922	0.0042	7.4922	7.4923	1E-04	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	7.4923	7.4963	0.004	7.4963	7.4963	0	วรเมธ	วรเมธ		
18	7.4963	7.5004	0.0041	7.5004	7.5004	0	พัชรา	พัชรา		
19	7.5004	7.5042	0.0038	7.5042	7.5042	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	7.5042	7.5055	0.0013	7.5055	7.5055	0	นพพร	นพพร		
21	7.5055	7.5067	0.0012	7.5067	7.5067	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	7.5067	7.5108	0.0041	7.5108	7.5109	0.0001	นพพร	วรเมธ		
23	7.5109	7.5149	0.004	7.5149	7.5149	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	7.5149	7.519	0.0041	7.519	7.5191	0.0001	วรเมธ	วรเมธ		
25	7.5191	7.5234	0.0043	7.5234	7.5234	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
26	7.5234	7.5274	0.004	7.5274	7.5274	0	วรเมธ	นพพร		
27	7.5274	7.5286	0.0012	7.5286	7.5286	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
28	7.5286	7.5299	0.0013	7.5299	7.5299	0	นพพร	นพพร		
29	7.5299	7.5345	0.0046	7.5345	7.5345	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	7.5345	7.5389	0.0044	7.5389	7.5389	0	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			0.0982							
			0.0989							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			มิเตอร์ MDB - 4 F # 4 (ห้อง MDB ชั้น 8)			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดัก		
1	4.2375	4.2383	0.0008	4.2383	4.2383	0	นพพร	พาดิณัก		
2	4.2383	4.24	0.0017	4.24	4.2400	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	4.24	4.2407	0.0007	4.2407	4.2407	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
4	4.2407	4.2426	0.0019	4.2426	4.2426	0	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	4.2426	4.2442	0.0016	4.2442	4.2442	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	4.2442	4.2449	0.0007	4.2449	4.2449	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	4.2449	4.2456	0.0007	4.2456	4.2456	0	พาดิณัก	นพพร		
8	4.2456	4.2474	0.0018	4.2474	4.2474	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	4.2474	4.2491	0.0017	4.2491	4.2491	0	พัชรา	พัชรา		
10	4.2491	4.2509	0.0018	4.2509	4.2509	0	วีระศักดิ์	นพพร		
11	4.2509	4.2525	0.0016	4.2525	4.2525	0	พัชรา	พัชรา		
12	4.2525	4.254	0.0015	4.254	4.254	0	นพพร	นพพร		
13	4.254	4.2548	0.0008	4.2548	4.2548	0	พัชรา	วรเมธ		
14	4.2548	4.2555	0.0007	4.2555	4.2555	0	นพพร	นพพร		
15	4.2555	4.2571	0.0016	4.2571	4.2571	0	วรเมธ	วรเมธ		
16	4.2571	4.2588	0.0017	4.2588	4.2588	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	4.2588	4.2603	0.0015	4.2603	4.2603	0	วรเมธ	วรเมธ		
18	4.2603	4.2619	0.0016	4.2619	4.2619	0	พัชรา	พัชรา		
19	4.2619	4.2634	0.0015	4.2634	4.2634	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	4.2634	4.2641	0.0007	4.2641	4.2641	0	นพพร	นพพร		
21	4.2641	4.2648	0.0007	4.2648	4.2648	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	4.2648	4.2664	0.0016	4.2664	4.2664	0	นพพร	วรเมธ		
23	4.2664	4.268	0.0016	4.268	4.268	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	4.268	4.2696	0.0016	4.2696	4.2696	0	วรเมธ	วรเมธ		
25	4.2696	4.2713	0.0017	4.2713	4.2713	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
26	4.2713	4.2728	0.0015	4.2728	4.2728	0	วรเมธ	นพพร		
27	4.2728	4.2735	0.0007	4.2735	4.2735	0	พาดิณัก	พาดิณัก		
28	4.2735	4.2742	0.0007	4.2742	4.2742	0	นพพร	นพพร		
29	4.2742	4.2758	0.0016	4.2758	4.2758	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	4.2758	4.2775	0.0017	4.2775	4.2776	1E-04	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			0.04	1E-04						
			0.0401							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Main Electricity Meter Daily Record
Month/Year: June 2026
Park Ventures

วันที่	มิเตอร์ Meter # 4 CT			มิเตอร์ Meter # 4 CT			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	971942.1	972045.8	103.7	972045.8	972047.7	1.9	นพพร	พาณิภัค		
2	972047.7	972298.6	250.9	972298.6	972300.8	2.2	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	972300.8	972341.4	40.6	972341.4	972343.8	2.4	พาณิภัค	พาณิภัค		
4	972343.8	972610	266.2	972610	972614.8	4.8	ศิริมงคล	วรมธ		
5	972614.8	972812.7	197.9	972812.7	972815	2.3	พาณิภัค	พาณิภัค		
6	972815	972855	40	972855	972857	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	972857	972898.4	41.4	972898.4	972900.7	2.3	พาณิภัค	นพพร		
8	972900.7	973187.2	286.5	973187.2	973189.8	2.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	973189.8	973428.7	238.9	973428.7	973430.9	2.2	พัชรา	พัชรา		
10	973430.9	973718.4	287.5	973718.4	973720.8	2.4	วีระศักดิ์	นพพร		
11	973720.8	973948.8	228	973948.8	973950.6	1.8	พัชรา	พัชรา		
12	973950.6	974153.5	202.9	974153.5	974155.1	1.6	นพพร	นพพร		
13	974155.1	974217.8	62.7	974217.8	974229	11.2	พัชรา	วรมธ		
14	974229	974291.4	62.4	974291.4	974293.2	1.8	นพพร	นพพร		
15	974293.2	974533.7	240.5	974533.7	974535.8	2.1	วรมธ	วรมธ		
16	974535.8	974757.6	221.8	974757.6	974759.5	1.9	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	974759.5	974965.4	205.9	974965.4	974967.1	1.7	วรมธ	วรมธ		
18	974967.1	975167.3	200.2	975167.3	975169.3	2	พัชรา	พัชรา		
19	975169.3	975367.1	197.8	975367.1	975368.9	1.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	975368.9	975411.3	42.4	975411.3	975413.5	2.2	นพพร	นพพร		
21	975413.5	975453.4	39.9	975453.4	975455.4	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	975455.4	975662.3	206.9	975662.3	975666.2	3.9	นพพร	วรมธ		
23	975666.2	975867.4	201.2	975867.4	975869.2	1.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	975869.2	976068.5	199.3	976068.5	976074.9	6.4	วรมธ	วรมธ		
25	976074.9	976281.8	206.9	976281.8	976283.6	1.8	พาณิภัค	พาณิภัค		
26	976283.6	976474.3	190.7	976474.3	976477.8	3.5	วรมธ	นพพร		
27	976477.8	976520.9	43.1	976520.9	976522.9	2	พาณิภัค	พาณิภัค		
28	976522.9	976563.6	40.7	976563.6	976565.8	2.2	นพพร	นพพร		
29	976565.8	976748.5	182.7	976748.5	976752.6	4.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	976752.6	976961.6	209	976961.6	976963.5	1.9	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			4938.6							
			5021.4							

ตรวจสอบโดยวิศวกร
วันที่

วันที่	มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			มิเตอร์ Meter # 3 SCHWP			บันทึกโดย		ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร		โดยหัวหน้า	
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตก	ช่าง	
1	2593426	2593530	104	2593530	2593530	0	นพพร	พานิภัค		
2	2593530	2593869	339	2593869	2593869	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	2593869	2593969	100	2593969	2593969	0	พานิภัค	พานิภัค		
4	2593969	2594452	483	2594452	2594459	7	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	2594459	2594718	259	2594718	2594718	0	พานิภัค	พานิภัค		
6	2594718	2594823	105	2594823	2594823	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	2594823	2594922	99	2594922	2594922	0	พานิภัค	นพพร		
8	2594922	2595355	433	2595355	2595355	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	2595355	2595677	322	2595677	2595677	0	พัชรา	พัชรา		
10	2595677	2595947	270	2595947	2595953	6	วีระศักดิ์	นพพร		
11	2595953	2596223	270	2596223	2596223	0	พัชรา	พัชรา		
12	2596223	2596442	219	2596442	2596442	0	นพพร	นพพร		
13	2596442	2596547	105	2596547	2596547	0	พัชรา	วรเมธ		
14	2596547	2596647	100	2596647	2596647	0	นพพร	นพพร		
15	2596647	2596925	278	2596925	2596925	0	วรเมธ	วรเมธ		
16	2596925	2597224	299	2597224	2597224	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	2597224	2597453	229	2597453	2597453	0	วรเมธ	วรเมธ		
18	2597453	2597722	269	2597722	2597722	0	พัชรา	พัชรา		
19	2597722	2597941	219	2597941	2597941	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	2597941	2598046	105	2598046	2598046	0	นพพร	นพพร		
21	2598046	2598147	101	2598147	2598147	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	2598147	2598400	253	2598400	2598400	0	นพพร	วรเมธ		
23	2598400	2598679	279	2598679	2598679	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	2598679	2598913	234	2598913	2598918	5	วรเมธ	วรเมธ		
25	2598918	2599224	306	2599224	2599224	0	พานิภัค	พานิภัค		
26	2599224	2599448	224	2599448	2599448	0	วรเมธ	นพพร		
27	2599448	2599553	105	2599553	2599553	0	พานิภัค	พานิภัค		
28	2599553	2599653	100	2599653	2599653	0	นพพร	นพพร		
29	2599653	2599957	304	2599957	2599957	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	2599957	2600252	295	2600252	2600256	4	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			6808				22			
			6830							

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน
Main Electricity Meter Daily Record
Month/Year: June 2026

Park Ventures

วันที่	มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			มิเตอร์ Meter # 1 CH-1			บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้				
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.					
1	16699812	16701373	1561	16701373	16701380	7	นพพร	พาณิชย์		
2	16701380	16705949	4569	16705949	16705958	9	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	16705958	16707305	1347	16707305	16707312	7	พาณิชย์	พาณิชย์		
4	16707312	16712082	4770	16712082	16712193	111	ศิริมงคล	วเมธ		
5	16712193	16716567	4374	16716567	16716576	9	พาณิชย์	พาณิชย์		
6	16716576	16717884	1308	16717884	16717892	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	16717892	16719136	1244	16719136	16719145	9	พาณิชย์	นพพร		
8	16719145	16723921	4776	16723921	16723926	5	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	16723926	16728338	4412	16728338	16728346	8	พัชรา	พัชรา		
10	16728346	16732775	4429	16732775	16732795	20	วีระศักดิ์	นพพร		
11	16732795	16736866	4071	16736866	16736874	8	พัชรา	พัชรา		
12	16736874	16740842	3968	16740842	16740850	8	นพพร	นพพร		
13	16740850	16742088	1238	16742088	16742096	8	พัชรา	วเมธ		
14	16742096	16743342	1246	16743342	16743350	8	นพพร	นพพร		
15	16743350	16747728	4378	16747728	16747735	7	วเมธ	วเมธ		
16	16747735	16751926	4191	16751926	16751933	7	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	16751933	16755960	4027	16755960	16755967	7	วเมธ	วเมธ		
18	16755967	16760025	4058	16760025	16760033	8	พัชรา	พัชรา		
19	16760033	16763907	3874	16763907	16763913	6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	16763913	16765132	1219	16765132	16765140	8	นพพร	นพพร		
21	16765140	16766323	1183	16766323	16766331	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	16766331	16770500	4169	16770500	16770508	8	นพพร	วเมธ		
23	16770508	16774564	4056	16774564	16774572	8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	16774572	16778682	4110	16778682	16778784	102	วเมธ	วเมธ		
25	16778784	16783070	4286	16783070	16783076	6	พาณิชย์	พาณิชย์		
26	16783076	16787012	3936	16787012	16787018	6	วเมธ	นพพร		
27	16787018	16788268	1250	16788268	16788274	6	พาณิชย์	พาณิชย์		
28	16788274	16789494	1220	16789494	16789502	8	นพพร	นพพร		
29	16789502	16794112	4610	16794112	16794120	8	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	16794120	16798488	4368	16798488	16798496	8	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			98248							
			98684							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์			มิเตอร์			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	Meter # 2 PCHWP		จำนวน หน่วยที่ใช้	Meter # 2 PCHWP		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	เวลาการจดบันทึก 6.00 น.	22.00 น.		เวลาการจดบันทึก 22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	5120200	5120752	552	5120752	5120752	0	นพพร	พาณิภัค		
2	5120752	5121903	1151	5121903	5121903	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	5121903	5122453	550	5122453	5122453	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
4	5122453	5123589	1136	5123589	5123625	36	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	5123625	5124700	1075	5124700	5124700	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
6	5124700	5125256	556	5125256	5125256	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	5125256	5125808	552	5125808	5125808	0	พาณิภัค	นพพร		
8	5125808	5126936	1128	5126936	5126936	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	5126936	5128074	1138	5128074	5128074	0	พัชรา	พัชรา		
10	5128074	5129288	1214	5129288	5129304	16	วีระศักดิ์	นพพร		
11	5129304	5130430	1126	5130430	5130430	0	พัชรา	พัชรา		
12	5130430	5131530	1100	5131530	5131530	0	นพพร	นพพร		
13	5131530	5132088	558	5132088	5132088	0	พัชรา	วรเมธ		
14	5132088	5132639	551	5132639	5132639	0	นพพร	นพพร		
15	5132639	5133753	1114	5133753	5133753	0	วรเมธ	วรเมธ		
16	5133753	5134886	1133	5134886	5134886	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	5134886	5135984	1098	5135984	5135984	0	วรเมธ	วรเมธ		
18	5135984	5137108	1124	5137108	5137108	0	พัชรา	พัชรา		
19	5137108	5138205	1097	5138205	5138205	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	5138205	5138785	580	5138785	5138785	0	นพพร	นพพร		
21	5138785	5139338	553	5139338	5139338	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	5139338	5140465	1127	5140465	5140465	0	นพพร	วรเมธ		
23	5140465	5141592	1127	5141592	5141592	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	5141592	5142686	1094	5142686	5142718	32	วรเมธ	วรเมธ		
25	5142718	5143882	1164	5143882	5143882	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
26	5143882	5144980	1098	5144980	5144980	0	วรเมธ	นพพร		
27	5144980	5145534	554	5145534	5145534	0	พาณิภัค	พาณิภัค		
28	5145534	5146086	552	5146086	5146086	0	นพพร	นพพร		
29	5146086	5147215	1129	5147215	5147215	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	5147215	5148451	1236	5148451	5148457	6	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			28167							
			28257							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.18 (O).LH-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดย หัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ตึก		
1	2246258	2246425	167	2246425	2246463	38	นพพร	พาณิกัด		
2	2246463	2246812	349	2246812	2246859	47	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	2246859	2246969	110	2246969	2247012	43	พาณิกัด	พาณิกัด		
4	2247012	2247442	430	2247442	2247501	59	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	2247501	2247867	366	2247867	2247918	51	พาณิกัด	พาณิกัด		
6	2247918	2248026	108	2248026	2248068	42	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	2248068	2248149	81	2248149	2248196	47	พาณิกัด	นพพร		
8	2248196	2248616	420	2248616	2248646	30	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	2248646	2249064	418	2249064	2249112	48	พัชรา	พัชรา		
10	2249112	2249518	406	2249518	2249563	45	วีระศักดิ์	นพพร		
11	2249563	2249974	411	2249974	2250015	41	พัชรา	พัชรา		
12	2250015	2250372	357	2250372	2250408	36	นพพร	นพพร		
13	2250408	2250511	103	2250511	2250547	36	พัชรา	วรเมธ		
14	2250547	2250644	97	2250644	2250679	35	นพพร	นพพร		
15	2250679	2251090	411	2251090	2251138	48	วรเมธ	วรเมธ		
16	2251138	2251540	402	2251540	2251581	41	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	2251581	2251979	398	2251979	2252019	40	วรเมธ	วรเมธ		
18	2252019	2252419	400	2252419	2252464	45	พัชรา	พัชรา		
19	2252464	2252828	364	2252828	2252866	38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	2252866	2252966	100	2252966	2253005	39	นพพร	นพพร		
21	2253005	2253103	98	2253103	2253137	34	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	2253137	2253548	411	2253548	2253592	44	นพพร	วรเมธ		
23	2253592	2254005	413	2254005	2254043	38	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	2254043	2254465	422	2254465	2254521	56	วรเมธ	วรเมธ		
25	2254521	2254922	401	2254922	2254960	38	พาณิกัด	พาณิกัด		
26	2254960	2255308	348	2255308	2255346	38	วรเมธ	นพพร		
27	2255346	2255444	98	2255444	2255480	36	พาณิกัด	พาณิกัด		
28	2255480	2255577	97	2255577	2255620	43	นพพร	นพพร		
29	2255620	2256011	391	2256011	2256050	39	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	2256050	2256481	431	2256481	2256520	39	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			9008				1254			
			10262							

วันที่	มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			มิเตอร์ SDPE.23 (O).LL-ELEVATOR ห้อง MDB ชั้น 8 / EMDB			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	เวลาการจดบันทึก		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	6.00 น.	22.00 น.		22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ออก		
1	1309596	1309769	173	1309769	1309817	48	นพพร	พาดิณัก		
2	1309817	1310048	231	1310048	1310104	56	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	1310104	1310217	113	1310217	1310272	55	พาดิณัก	พาดิณัก		
4	1310272	1310523	251	1310523	1310587	64	ศิริมงคล	วรมะ		
5	1310587	1310821	234	1310821	1310880	59	พาดิณัก	พาดิณัก		
6	1310880	1311002	122	1311002	1311057	55	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	1311057	1311158	101	1311158	1311219	61	พาดิณัก	นพพร		
8	1311219	1311488	269	1311488	1311522	34	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	1311522	1311769	247	1311769	1311823	54	พัชรา	พัชรา		
10	1311823	1312082	259	1312082	1312134	52	วีระศักดิ์	นพพร		
11	1312134	1312389	255	1312389	1312435	46	พัชรา	พัชรา		
12	1312435	1312695	260	1312695	1312740	45	นพพร	นพพร		
13	1312740	1312861	121	1312861	1312909	48	พัชรา	วรมะ		
14	1312909	1313031	122	1313031	1313076	45	นพพร	นพพร		
15	1313076	1313338	262	1313338	1313392	54	วรมะ	วรมะ		
16	1313392	1313638	246	1313638	1313688	50	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	1313688	1313947	259	1313947	1313996	49	วรมะ	วรมะ		
18	1313996	1314245	249	1314245	1314300	55	พัชรา	พัชรา		
19	1314300	1314550	250	1314550	1314596	46	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	1314596	1314721	125	1314721	1314775	54	นพพร	นพพร		
21	1314775	1314896	121	1314896	1314942	46	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	1314942	1315198	256	1315198	1315251	53	นพพร	วรมะ		
23	1315251	1315510	259	1315510	1315553	43	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	1315553	1315819	266	1315819	1315882	63	วรมะ	วรมะ		
25	1315882	1316137	255	1316137	1316183	46	พาดิณัก	พาดิณัก		
26	1316183	1316444	261	1316444	1316490	46	วรมะ	นพพร		
27	1316490	1316613	123	1316613	1316660	47	พาดิณัก	พาดิณัก		
28	1316660	1316785	125	1316785	1316840	55	นพพร	นพพร		
29	1316840	1317082	242	1317082	1317128	46	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	1317128	1317393	265	1317393	1317437	44	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			6322							
			7841							

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

วันที่	มิเตอร์			มิเตอร์			บันทึกโดย		ตรวจสอบ โดยหัวหน้า ช่าง	หมายเหตุ
	Meter # 2 CWP24		จำนวน หน่วยที่ใช้	Meter # 2 CWP24		จำนวน หน่วยที่ใช้	ช่างอาคาร			
	เวลาการจดบันทึก 6.00 น.	22.00 น.		เวลาการจดบันทึก 22.00 น.	6.00 น.		เข้า	ดึก		
1	4213768.8	4214386.4	617.6	4214386.4	4214522	135.6	นพพร	พาณิกัด		
2	4214522	4215106.8	584.8	4215106.8	4215280.8	174	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
3	4215280.8	4215870.8	590	4215870.8	4216045.2	174.4	พาณิกัด	พาณิกัด		
4	4216045.2	4216646.4	601.2	4216646.4	4216866	219.6	ศิริมงคล	วรเมธ		
5	4216866	4217407.2	541.2	4217407.2	4217594.8	187.6	พาณิกัด	พาณิกัด		
6	4217594.8	4218210.4	615.6	4218210.4	4218377.6	167.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
7	4218377.6	4218935.2	557.6	4218935.2	4219127.2	192	พาณิกัด	นพพร		
8	4219127.2	4219785.6	658.4	4219785.6	4219894	108.4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
9	4219894	4220505.6	611.6	4220505.6	4220682	176.4	พัชรา	พัชรา		
10	4220682	4221301.6	619.6	4221301.6	4221470	168.4	วีระศักดิ์	นพพร		
11	4221470	4222108	638	4222108	4222262.8	154.8	พัชรา	พัชรา		
12	4222262.8	4222924.8	662	4222924.8	4223078.8	154	นพพร	นพพร		
13	4223078.8	4223726.4	647.6	4223726.4	4223884	157.6	พัชรา	วรเมธ		
14	4223884	4224536.4	652.4	4224536.4	4224684.8	148.4	นพพร	นพพร		
15	4224684.8	4225356	671.2	4225356	4225538.8	182.8	วรเมธ	วรเมธ		
16	4225538.8	4226121.2	582.4	4226121.2	4226263.2	142	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
17	4226263.2	4226840.8	577.6	4226840.8	4226981.2	140.4	วรเมธ	วรเมธ		
18	4226981.2	4227556	574.8	4227556	4227710.4	154.4	พัชรา	พัชรา		
19	4227710.4	4228285.6	575.2	4228285.6	4228419.6	134	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
20	4228419.6	4229005.6	586	4229005.6	4229156.8	151.2	นพพร	นพพร		
21	4229156.8	4229730	573.2	4229730	4229861.6	131.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
22	4229861.6	4230446.4	584.8	4230446.4	4230579.6	133.2	นพพร	วรเมธ		
23	4230579.6	4231194.8	615.2	4231194.8	4231329.6	134.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์		
24	4231329.6	4231953.2	623.6	4231953.2	4232168	214.8	วรเมธ	วรเมธ		
25	4232168	4232705.6	537.6	4232705.6	4232928	222.4	พาณิกัด	พาณิกัด		
26	4232928	4233469.2	541.2	4233469.2	4233702.8	233.6	วรเมธ	นพพร		
27	4233702.8	4234220.8	518	4234220.8	4234375.2	154.4	พาณิกัด	พาณิกัด		
28	4234375.2	4234999.6	624.4	4234999.6	4235176	176.4	นพพร	นพพร		
29	4235176	4235768.8	592.8	4235768.8	4235916.8	148	ศิริมงคล	ศิริมงคล		
30	4235916.8	4236556.8	640	4236556.8	4236701.2	144.4	พัชรา	วีระศักดิ์		
รวม			18015.6							
			22932.4							

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : June 2026

วันที่	มิเตอร์ EV Charger (ข้างห้องน้ำพุ)			บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	5.5530				
1	5.6187	0.0657	5618.7	นพพร	
2	5.6304	0.0117	5630.4	ศิริมงคล	
3	5.6351	0.0047	5635.1	พาณิภัค	
4	5.6673	0.0322	5667.3	ศิริมงคล	
5	5.6957	0.0284	5695.7	พาณิภัค	
6	5.7049	0.0092	5704.9	วีระศักดิ์	
7	5.7055	0.0006	5705.5	พาณิภัค	
8	5.7597	0.0542	5759.7	วีระศักดิ์	
9	5.7603	0.0006	5760.3	พัชรา	
10	5.7891	0.0288	5789.1	วีระศักดิ์	
11	5.7933	0.0042	5793.3	พัชรา	
12	5.7939	0.0006	5793.9	นพพร	
13	5.8827	0.0888	5882.7	พัชรา	
14	5.8900	0.0073	5890.0	นพพร	
15	5.8906	0.0006	5890.6	วรเมธ	
16	5.8982	0.0076	5898.2	ศิริมงคล	
17	5.8988	0.0006	5898.8	วรเมธ	
18	5.9250	0.0262	5925.0	พัชรา	
19	5.9256	0.0006	5925.6	วีระศักดิ์	
20	5.9598	0.0342	5959.8	นพพร	
21	5.9651	0.0053	5965.1	วีระศักดิ์	
22	6.0133	0.0482	6013.3	นพพร	
23	6.0138	0.0005	6013.8	วีระศักดิ์	
24	6.0898	0.0760	6089.8	วรเมธ	
25	6.0904	0.0006	6090.4	พาณิภัค	
26	6.0927	0.0023	6092.7	วรเมธ	
27	6.1453	0.0526	6145.3	พาณิภัค	
28	6.1461	0.0008	6146.1	นพพร	
29	6.1598	0.0137	6159.8	ศิริมงคล	
30	6.2070	0.0472	6207.0	พัชรา	
รวม		0.6540	176747.9		

หมายเหตุ

ไม่ต้องคูณ1000 ผูกสูตรไว้แล้ว

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : June 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องMDB2)		บันทึกโดย ช่างอาคารตึก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	6.00 น.				
ยกมา	4480922.07				
1	4485588.33	4666.26	นพพร		
2	4491878.31	6289.98	ศิริมงคล		
3	4499714.20	7835.89	พานิภัค		
4	4505592.55	5878.35	ศิริมงคล		
5	4514316.63	8724.08	พานิภัค		
6	4522638.82	8322.19	วีระศักดิ์		
7	4527759.9	5121.08	พานิภัค		
8	4533040.62	5280.72	วีระศักดิ์		
9	4541678.75	8638.13	พัชรา		
10	4550247.27	8568.52	วีระศักดิ์		
11	4558742.53	8495.26	พัชรา		
12	4566658.6	7916.07	นพพร		
13	4575170.94	8512.34	พัชรา		
14	4580390.13	5219.19	นพพร		
15	4586180.71	5790.58	วรเมธ		
16	4594543.97	8363.26	ศิริมงคล		
17	4602964.22	8420.25	วรเมธ		
18	4611141.99	8177.77	พัชรา		
19	4619437.04	8295.05	วีระศักดิ์		
20	4627211.09	7774.05	นพพร		
21	4632885.98	5674.89	วีระศักดิ์		
22	4637558.34	4672.36	นพพร		
23	4646209.4	8651.06	วีระศักดิ์		
24	4654482.16	8272.76	วรเมธ		
25	4662720.39	8238.23	พานิภัค		
26	4671115.93	8395.54	วรเมธ		
27	4679206.88	8090.95	พานิภัค		
28	4683865.71	4658.83	นพพร		
29	4689393.55	5527.84	ศิริมงคล		
30	4697753.49	8359.94	พัชรา		
รวม	216831.42				

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

Month/Year : June 2026

วันที่	มิเตอร์ Solar cell (ห้องPAU R02)		บันทึกโดย ช่างอาคารติก	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
	เวลาการจดบันทึก	จำนวนหน่วยที่ใช้			
	เข้า				
ยกมา	99.367				
1	99.454	0.087	นพพร		
2	99.604	0.15	ศิริมงคล		
3	99.731	0.127	พาดิณักัด		
4	99.878	0.147	ศิริมงคล		
5	99.993	0.115	พาดิณักัด		
6	100.14	0.147	วีระศักดิ์		
7	100.27	0.13	พาดิณักัด		
8	100.35	0.08	วีระศักดิ์		
9	100.47	0.12	พัชรา		
10	100.56	0.09	วีระศักดิ์		
11	100.69	0.13	พัชรา		
12	100.82	0.13	นพพร		
13	100.93	0.11	พัชรา		
14	101.04	0.11	นพพร		
15	101.15	0.11	วรเมธ		
16	101.31	0.16	ศิริมงคล		
17	101.43	0.12	วรเมธ		
18	101.6	0.17	พัชรา		
19	101.75	0.15	วีระศักดิ์		
20	101.89	0.14	นพพร		
21	101.99	0.1	วีระศักดิ์		
22	102.16	0.17	นพพร		
23	102.330	0.17	วีระศักดิ์		
24	102.48	0.15	วรเมธ		
25	102.65	0.17	พาดิณักัด		
26	102.83	0.18	วรเมธ		
27	102.95	0.12	พาดิณักัด		
28	103.09	0.14	นพพร		
29	103.22	0.13	ศิริมงคล		
30	103.37	0.15	พัชรา		
รวม		4.003			

จุด
CW 1
CW 2
CW 3
CW 4
CW 5
CW 5-1-1
CW5-1-2
CW 6
CW 7
CW 8
CW 9
CW 10
CW 11
CW 12
CW 13
CW 14

รายการ
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1
COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2
COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3
COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4
REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1-2
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Backwash Softener (Meter No.25993850 ชั้น 8) จุดที่ 14

May-26
36.40
5,888.00
3,853.00
-
21.40
137.70
10.56
10,034.88
-
56.80
142.00
1,296.30
1,437.10
1,545.40
44.00

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: June 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ รอบอาคาร (Meter No. 555000595) จุดที่ 1

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	6174.2	6174.2	0	6174.2	6174.2	0	นพพร	พานิภัค	0	
2	6174.2	6175.7	1.5	6175.7	6175.7	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	1.5	
3	6175.7	6175.7	0	6175.7	6175.7	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
4	6175.7	6175.7	0	6175.7	6175.7	0	ศิริมงคล	วรมะ	0	
5	6175.7	6177.3	1.6	6177.3	6177.3	0	พานิภัค	พานิภัค	1.6	
6	6177.3	6178.9	1.6	6178.9	6178.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.6	
7	6178.9	6179.1	0.2	6179.1	6179.1	0	พานิภัค	นพพร	0.2	
8	6179.1	6179.1	0	6179.1	6179.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
9	6179.1	6182	2.9	6182	6182	0	พัชรา	พัชรา	2.9	
10	6182	6183.5	1.5	6183.5	6183.5	0	วีระศักดิ์	นพพร	1.5	
11	6183.5	6183.5	0	6183.5	6183.5	0	พัชรา	พัชรา	0	
12	6183.5	6183.7	0.2	6183.7	6183.7	0	นพพร	นพพร	0.2	
13	6183.7	6184.4	0.7	6184.4	6184.4	0	พัชรา	วรมะ	0.7	
14	6184.4	6185.7	1.3	6185.7	6185.7	0	นพพร	นพพร	1.3	
15	6185.7	6185.7	0	6185.7	6185.7	0	วรมะ	วรมะ	0	
16	6185.7	6185.7	0	6185.7	6185.7	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
17	6185.7	6185.7	0	6185.7	6185.7	0	วรมะ	วรมะ	0	
18	6185.7	6187.7	2	6187.7	6187.7	0	พัชรา	พัชรา	2	
19	6187.7	6188.5	0.8	6188.5	6196.3	7.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	8.6	
20	6196.3	6199.8	3.5	6199.8	6199.8	0	นพพร	นพพร	3.5	
21	6199.8	6201.2	1.4	6201.2	6201.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.4	
22	6201.2	6203	1.8	6203	6203	0	นพพร	วรมะ	1.8	
23	6203	6203	0	6203	6203	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
24	6203	6204.4	1.4	6204.4	6204.4	0	วรมะ	วรมะ	1.4	
25	6204.4	6204.4	0	6204.4	6204.4	0	พานิภัค	พานิภัค	0	
26	6204.4	6205.9	1.5	6205.9	6205.9	0	วรมะ	นพพร	1.5	
27	6205.9	6207.9	2	6207.9	6207.9	0	พานิภัค	พานิภัค	2	
28	6207.9	6209.1	1.2	6209.1	6209.2	0.1	นพพร	นพพร	1.3	
29	6209.2	6209.2	0	6209.2	6209.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	6209.2	6210.6	1.4	6210.6	6210.6	0	พัชรา	วีระศักดิ์	1.4	
	รวม		28.5			7.9			36.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER TO HOTEL (Meter No. D 1001090221 H) จุดที่ 2

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบ โดย
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	196653	196802	149	196802	196831	29	นพพร	พาดิณักัด	178	
2	196831	196980	149	196980	197007	27	ศิริมงคล	ศิริมงคล	176	
3	197007	197154	147	197154	197195	41	พาดิณักัด	พาดิณักัด	188	
4	197195	197364	169	197364	197424	60	ศิริมงคล	วรเมธ	229	
5	197424	197571	147	197571	197599	28	พาดิณักัด	พาดิณักัด	175	
6	197599	197754	155	197754	197786	32	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	187	
7	197786	197936	150	197936	197965	29	พาดิณักัด	นพพร	179	
8	197965	198152	187	198152	198152	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	187	
9	198152	198301	149	198301	198341	40	พัชรา	พัชรา	189	
10	198341	198489	148	198489	198522	33	วีระศักดิ์	นพพร	181	
11	198522	198701	179	198701	198710	9	พัชรา	พัชรา	188	
12	198710	198901	191	198901	198971	70	นพพร	นพพร	261	
13	198971	199124	153	199124	199154	30	พัชรา	วรเมธ	183	
14	199154	199341	187	199341	199373	32	นพพร	นพพร	219	
15	199373	199520	147	199520	199560	40	วรเมธ	วรเมธ	187	
16	199560	199705	145	199705	199731	26	ศิริมงคล	ศิริมงคล	171	
17	199731	199884	153	199884	199926	42	วรเมธ	วรเมธ	195	
18	199926	200079	153	200079	200128	49	พัชรา	พัชรา	202	
19	200128	200302	174	200302	200333	31	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	205	
20	200333	200533	200	200533	200560	27	นพพร	นพพร	227	
21	200560	200749	189	200749	200750	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	190	
22	200750	200902	152	200902	200973	71	นพพร	วรเมธ	223	
23	200973	201103	130	201103	201120	17	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	147	
24	201120	201288	168	201288	201341	53	วรเมธ	วรเมธ	221	
25	201341	201506	165	201506	201520	14	พาดิณักัด	พาดิณักัด	179	
26	201520	201722	202	201722	201775	53	วรเมธ	นพพร	255	
27	201775	201948	173	201948	201974	26	พาดิณักัด	พาดิณักัด	199	
28	201974	202126	152	202126	202168	42	นพพร	นพพร	194	
29	202168	202319	151	202319	202348	29	ศิริมงคล	ศิริมงคล	180	
30	202348	202493	145	202493	202541	48	พัชรา	วีระศักดิ์	193	
	รวม		4859.0			1029.0			5888.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER TO OFFICE (Meter No. D 1001090247 R) จุดที่ 3

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	130955	131028	73	131028	131029	1	นพพร	พานิภัค	74	
2	131029	131155	126	131155	131159	4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	130	
3	131159	131208	49	131208	131229	21	พานิภัค	พานิภัค	70	
4	131229	131367	138	131367	131389	22	ศิริมงคล	วรเมธ	160	
5	131389	131523	134	131523	131528	5	พานิภัค	พานิภัค	139	
6	131528	131579	51	131579	131629	50	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	101	
7	131629	131705	76	131705	131707	2	พานิภัค	นพพร	78	
8	131707	131843	136	131843	131861	18	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	154	
9	131861	132020	159	132020	132026	6	พัชรา	พัชรา	165	
10	132026	132166	140	132166	132188	22	วีระศักดิ์	นพพร	162	
11	132188	132329	141	132329	132332	3	พัชรา	พัชรา	144	
12	132332	132464	132	132464	132469	5	นพพร	นพพร	137	
13	132469	132541	72	132541	132541	0	พัชรา	วรเมธ	72	
14	132541	132596	55	132596	132597	1	นพพร	นพพร	56	
15	132597	132738	141	132738	132742	4	วรเมธ	วรเมธ	145	
16	132742	132914	172	132914	132919	5	ศิริมงคล	ศิริมงคล	177	
17	132919	133060	141	133060	133071	11	วรเมธ	วรเมธ	152	
18	133071	133262	191	133262	133267	5	พัชรา	พัชรา	196	
19	133267	133397	130	133397	133423	26	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	156	
20	133423	133475	52	133475	133477	2	นพพร	นพพร	54	
21	133477	133526	49	133526	133527	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	50	
22	133527	133675	148	133675	133721	46	นพพร	วรเมธ	194	
23	133721	133883	162	133883	133887	4	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	166	
24	133887	134019	132	134019	134044	25	วรเมธ	วรเมธ	157	
25	134044	134212	168	134212	134223	11	พานิภัค	พานิภัค	179	
26	134223	134367	144	134367	134371	4	วรเมธ	นพพร	148	
27	134371	134418	47	134418	134418	0	พานิภัค	พานิภัค	47	
28	134418	134471	53	134471	134471	0	นพพร	นพพร	53	
29	134471	134616	145	134616	134620	4	ศิริมงคล	ศิริมงคล	149	
30	134620	134803	183	134803	134808	5	พัชรา	วีระศักดิ์	188	
รวม			3540.0			313.0			3853.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

COLD WATER METER BY PASS To Underground Water Storage Tank (HOTEL) (Meter No. D 1001090224 K) จุดที่ 4

Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก	
1	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	พานิภัค	
2	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
3	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
4	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	วรมณ	
5	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
6	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
7	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	นพพร	
8	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
9	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
10	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	นพพร	
11	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
12	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
13	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	วรมณ	
14	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
15	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
16	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
17	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
18	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา	พัชรา	
19	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
21	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
22	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	วรมณ	
23	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
24	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	วรมณ	
25	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
26	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	วรมณ	นพพร	
27	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พานิภัค	พานิภัค	
28	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	นพพร	นพพร	
29	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	57.4	57.4	0	57.4	57.4	0	พัชรา		
	รวม		0.0			0.0			0.0

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER Reuse Water Storage Tank (Meter No. 505002165) จุดที่ 5

Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	โดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	23498	23498	0	23498	23498	0	นพพร	พาณิภัค	0	
2	23498	23498	0	23498	23498	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
3	23498	23498	0	23498	23498	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
4	23498	23498	0	23498	23498	0	ศิริมงคล	วรมณ	0	
5	23498	23498	0	23498	23498	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
6	23498	23498	0	23498	23498	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
7	23498	23498	0	23498	23498	0	พาณิภัค	นพพร	0	
8	23498	23498	0	23498	23498	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
9	23498	23498	0	23498	23498	0	พัชรา	พัชรา	0	
10	23498	23498	0	23498	23498	0	วีระศักดิ์	นพพร	0	
11	23498	23498	0	23498	23498	0	พัชรา	พัชรา	0	
12	23498	23498	0	23498	23498	0	นพพร	นพพร	0	
13	23498	23498	0	23498	23498	0	พัชรา	วรมณ	0	
14	23498	23498	0	23498	23498	0	นพพร	นพพร	0	
15	23498	23502.7	4.7	23502.7	23502.7	0	วรมณ	วรมณ	4.7	
16	23502.7	23516.2	13.5	23516.2	23516.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	13.5	
17	23516.2	23519.4	3.2	23519.4	23519.4	0	วรมณ	วรมณ	3.2	
18	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	พัชรา	พัชรา	0	
19	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
20	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	นพพร	นพพร	0	
21	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
22	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	นพพร	วรมณ	0	
23	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
24	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	วรมณ	วรมณ	0	
25	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
26	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	วรมณ	นพพร	0	
27	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
28	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	นพพร	นพพร	0	
29	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	23519.4	23519.4	0	23519.4	23519.4	0	พัชรา		0	
	รวม		21.4			0.0			21.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: June 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ

ค่าเฉลี่ยวันหยุด

REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1

Date	กะเช้า		SUM 1		กะดึก		SUM 2		บันทึกโดย ช่างอาคาร		ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	A-BACK	B-FEED	กะเช้า	กะดึก	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	พาดิณักัด	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	วรเมธ	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดิณักัด	นพพร	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
9	0	0	397.019	2172.943	397.019	2172.943	0	0.855	พัชรา	พัชรา	
10	397.019	2173.798	0.502	9.638	397.521	2183.436	0.068	0.035	วีระศักดิ์	นพพร	
11	397.589	2183.471	-397.589	-2183.471	0	0	0	0	พัชรา	พัชรา	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	วรเมธ	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
15	0	0	397.729	2183.604	397.729	2183.604	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
16	397.729	2183.604	0	0	397.729	2183.604	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
17	397.729	2183.604	0.007	0.009	397.736	2183.613	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
18	397.736	2183.613	0	0	397.736	2183.613	0	0	พัชรา	พัชรา	
19	397.736	2183.613	0	0	397.736	2183.613	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
20	397.736	2183.613	0	0	397.736	2183.613	0	0	นพพร	นพพร	
21	397.736	2183.613	0	0	397.736	2183.613	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
22	397.736	2183.613	-397.736	-2183.613	0	0	0	0	นพพร	วรเมธ	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	วรเมธ	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	วรเมธ	นพพร	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	นพพร	นพพร	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	พัชรา	วีระศักดิ์	
	รวม		-0.068	-0.89			0.068	0.89			

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ								
ค่าเฉลี่ยวันหยุด								
REUSE WATER METER (จอมอนิเตอร์) จุดที่ 5-1								
Date	กะเช้า	SUM	กะดึก	SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		Sum	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	kWh.	3	kWh.	4	กะเช้า	กะดึก		
1	27830.2	0	27830.2	0	นพพร	พาณิกัด	0	
2	27830.2	0.5	27830.7	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.5	
3	27830.7	0	27830.7	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
4	27830.7	0	27830.7	0	ศิริมงคล	วรเมธ	0	
5	27830.7	0	27830.7	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
6	27830.7	0	27830.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
7	27830.7	0	27830.7	0	พาณิกัด	นพพร	0	
8	27830.7	0	27830.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
9	27830.7	2.4	27833.1	1.6	พัชรา	พัชรา	4	
10	27834.7	11.6	27846.3	3.8	วีระศักดิ์	นพพร	15.4	
11	27850.1	5.1	27855.2	0	พัชรา	พัชรา	5.1	
12	27855.2	0	27855.2	0	นพพร	นพพร	0	
13	27855.2	0	27855.2	0	พัชรา	วรเมธ	0	
14	27855.2	0	27855.2	0	นพพร	นพพร	0	
15	27855.2	14.6	27869.8	5.1	วรเมธ	วรเมธ	19.7	
16	27874.9	27.8	27902.7	7.5	ศิริมงคล	ศิริมงคล	35.3	
17	27910.2	17.1	27927.3	1.8	วรเมธ	วรเมธ	18.9	
18	27929.1	5.5	27934.6	1.8	พัชรา	พัชรา	7.3	
19	27936.4	6.4	27942.8	2.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	8.6	
20	27945	6.9	27951.9	2	นพพร	นพพร	8.9	
21	27953.9	7.5	27961.4	2.8	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	10.3	
22	27964.2	3.7	27967.9	0	นพพร	วรเมธ	3.7	
23	27967.9	0	27967.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
24	27967.9	0	27967.9	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
25	27967.9	0	27967.9	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
26	27967.9	0	27967.9	0	วรเมธ	นพพร	0	
27	27967.9	0	27967.9	0	พาณิกัด	พาณิกัด	0	
28	27967.9	0	27967.9	0	นพพร	นพพร	0	
29	27967.9	0	27967.9	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	27967.9	0	27967.9	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0	
	รวม	109.1		28.6			137.7	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกน้ำสนาม รอบอาคาร (Meter No. 553002043) จุดที่ 6										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบ โดย
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	5373.537	5373.741	0.204	5373.741	5373.744	0.003	นพพร	พานิภัค	0.207	
2	5373.744	5374.036	0.292	5374.036	5374.044	0.008	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.3	
3	5374.044	5374.779	0.735	5374.779	5374.803	0.024	พานิภัค	พานิภัค	0.759	
4	5374.803	5374.99	0.187	5374.99	5375.005	0.015	ศิริมงคล	วรเมธ	0.202	
5	5375.005	5375.182	0.177	5375.182	5375.246	0.064	พานิภัค	พานิภัค	0.241	
6	5375.246	5376.454	1.208	5376.454	5376.482	0.028	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.236	
7	5376.482	5376.612	0.13	5376.612	5376.621	0.009	พานิภัค	นพพร	0.139	
8	5376.621	5376.838	0.217	5376.838	5376.841	0.003	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.22	
9	5376.841	5377.022	0.181	5377.022	5377.03	0.008	พัชรา	พัชรา	0.189	
10	5377.03	5377.249	0.219	5377.249	5377.25	0.001	วีระศักดิ์	นพพร	0.22	
11	5377.25	5377.452	0.202	5377.452	5377.459	0.007	พัชรา	พัชรา	0.209	
12	5377.459	5377.646	0.187	5377.646	5377.66	0.014	นพพร	นพพร	0.201	
13	5377.66	5377.859	0.199	5377.859	5377.881	0.022	พัชรา	วรเมธ	0.221	
14	5377.881	5378.072	0.191	5378.072	5378.109	0.037	นพพร	นพพร	0.228	
15	5378.109	5378.433	0.324	5378.433	5378.441	0.008	วรเมธ	วรเมธ	0.332	
16	5378.441	5378.699	0.258	5378.699	5378.715	0.016	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.274	
17	5378.715	5378.947	0.232	5378.947	5378.959	0.012	วรเมธ	วรเมธ	0.244	
18	5378.959	5379.217	0.258	5379.217	5379.232	0.015	พัชรา	พัชรา	0.273	
19	5379.232	5379.486	0.254	5379.486	5379.497	0.011	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.265	
20	5379.497	5380.394	0.897	5380.394	5380.42	0.026	นพพร	นพพร	0.923	
21	5380.42	5381.504	1.084	5381.504	5381.522	0.018	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	1.102	
22	5381.522	5381.762	0.24	5381.762	5381.766	0.004	นพพร	วรเมธ	0.244	
23	5381.766	5381.977	0.211	5381.977	5381.98	0.003	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.214	
24	5381.98	5382.215	0.235	5382.215	5382.239	0.024	วรเมธ	วรเมธ	0.259	
25	5382.239	5382.403	0.164	5382.403	5382.416	0.013	พานิภัค	พานิภัค	0.177	
26	5382.416	5382.611	0.195	5382.611	5382.625	0.014	วรเมธ	นพพร	0.209	
27	5382.625	5382.793	0.168	5382.793	5382.825	0.032	พานิภัค	พานิภัค	0.2	
28	5382.825	5383.633	0.808	5383.633	5383.646	0.013	นพพร	นพพร	0.821	
29	5383.646	5383.88	0.234	5383.88	5383.883	0.003	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.237	
30	5383.883	5384.075	0.192	5384.075	5384.101	0.026	พัชรา	วีระศักดิ์	0.218	
	รวม		10.1			0.5			10.6	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
MAIN METER WATER (WMA) (หน้าอาคาร) จุดที่ 7										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบ โดย
	6:00	22:00	1	22:00	6:00	2	กะเช้า	กะดึก		
1	604933.127	605159.916	226.789	605159.916	605193.742	33.826	นพพร	พานิภัค	260.615	
2	605193.742	605476.048	282.306	605476.048	605508.538	32.49	ศิริมงคล	ศิริมงคล	314.796	
3	605508.538	605710.87	202.332	605710.87	605776.242	65.372	พานิภัค	พานิภัค	267.704	
4	605776.242	606084.975	308.733	606084.975	606176.354	91.379	ศิริมงคล	วรเมธ	400.112	
5	606176.354	606461.443	285.089	606461.443	606495.955	34.512	พานิภัค	พานิภัค	319.601	
6	606495.955	606721.327	225.372	606721.327	606762.146	40.819	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	266.191	
7	606762.146	607023.265	261.119	607023.265	607058.541	35.276	พานิภัค	นพพร	296.395	
8	607058.541	607387.689	329.148	607387.689	607409.442	21.753	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	350.901	
9	607409.442	607724.493	315.051	607724.493	607768.579	44.086	พัชรา	พัชรา	359.137	
10	607768.579	608065.83	297.251	608065.83	608127.182	61.352	วีระศักดิ์	นพพร	358.603	
11	608127.182	608452.377	325.195	608452.377	608456.528	4.151	พัชรา	พัชรา	329.346	
12	608456.528	608788.431	331.903	608788.431	608867.012	78.581	นพพร	นพพร	410.484	
13	608867.012	609099.016	232.004	609099.016	609132.735	33.719	พัชรา	วรเมธ	265.723	
14	609132.735	609382.354	249.619	609382.354	609419.011	36.657	นพพร	นพพร	286.276	
15	609419.011	609715.577	296.566	609715.577	609762.029	46.452	วรเมธ	วรเมธ	343.018	
16	609762.029	610087.882	325.853	610087.882	610121.196	33.314	ศิริมงคล	ศิริมงคล	359.167	
17	610121.196	610419.695	298.499	610419.695	610480.457	60.762	วรเมธ	วรเมธ	359.261	
18	610480.457	610832.144	351.687	610832.144	610880.467	48.323	พัชรา	พัชรา	400.01	
19	610880.467	611196.075	315.608	611196.075	611255.825	59.75	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	375.358	
20	611255.825	611515.306	259.481	611515.306	611546.193	30.887	นพพร	นพพร	290.368	
21	611546.193	611793.895	247.702	611793.895	611798.339	4.444	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	252.146	
22	611798.339	612107.677	309.338	612107.677	612229.212	121.535	นพพร	วรเมธ	430.873	
23	612229.212	612537.506	308.294	612537.506	612552.131	14.625	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	322.919	
24	612552.131	612852.929	300.798	612852.929	612940.331	87.402	วรเมธ	วรเมธ	388.2	
25	612940.331	613276.101	335.77	613276.101	613303.247	27.146	พานิภัค	พานิภัค	362.916	
26	613303.247	613656.552	353.305	613656.552	613715.241	58.689	วรเมธ	นพพร	411.994	
27	613715.241	613946.283	231.042	613946.283	613975.324	29.041	พานิภัค	พานิภัค	260.083	
28	613975.324	614188.704	213.38	614188.704	614234.592	45.888	นพพร	นพพร	259.268	
29	614234.592	614538.784	304.192	614538.784	614575.342	36.558	ศิริมงคล	ศิริมงคล	340.75	
30	614575.342	614917.096	341.754	614917.096	614968.007	50.911	พัชรา	วีระศักดิ์	392.665	
	รวม		8665.2			1369.7			10034.9	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report
Park Ventures Ecoplex
Month/Year: June 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ ก๊อกล้านนาม ชั้น 8th (Meter No. 555002698) จุดที่ 8										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00		กะเช้า	กะดึก		
1	135	135	0	135	135	0	นพพร	พาดิณัก	0	
2	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
3	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
4	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	วรเมธ	0	
5	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
6	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
7	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	นพพร	0	
8	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
9	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
10	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	นพพร	0	
11	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
12	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
13	135	135	0	135	135	0	พัชรา	วรเมธ	0	
14	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
15	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
16	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
17	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
18	135	135	0	135	135	0	พัชรา	พัชรา	0	
19	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
20	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
21	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
22	135	135	0	135	135	0	นพพร	วรเมธ	0	
23	135	135	0	135	135	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
24	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
25	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
26	135	135	0	135	135	0	วรเมธ	นพพร	0	
27	135	135	0	135	135	0	พาดิณัก	พาดิณัก	0	
28	135	135	0	135	135	0	นพพร	นพพร	0	
29	135	135	0	135	135	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	135	135	0	135	135	0	พัชรา		0	
รวม			0.0			0.0			0.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
REUSE WATER METER ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ ชั้น 8th (Meter No. 555002695) จุดที่ 9										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	20325	20325.7	0.7	20325.7	20325.7	0	นพพร	พาดิณักัด	0.7	
2	20325.7	20326.4	0.7	20326.4	20326.4	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.7	
3	20326.4	20327.2	0.8	20327.2	20327.2	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	0.8	
4	20327.2	20327.8	0.6	20327.8	20327.8	0	ศิริมงคล	วรเมธ	0.6	
5	20327.8	20328.6	0.8	20328.6	20328.6	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	0.8	
6	20328.6	20340.4	11.8	20340.4	20340.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	11.8	
7	20340.4	20342.4	2	20342.4	20342.4	0	พาดิณักัด	นพพร	2	
8	20342.4	20343.1	0.7	20343.1	20343.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.7	
9	20343.1	20343.8	0.7	20343.8	20343.8	0	พัชรา	พัชรา	0.7	
10	20343.8	20344.5	0.7	20344.5	20344.5	0	วีระศักดิ์	นพพร	0.7	
11	20344.5	20345.2	0.7	20345.2	20345.2	0	พัชรา	พัชรา	0.7	
12	20345.2	20345.9	0.7	20345.9	20345.9	0	นพพร	นพพร	0.7	
13	20345.9	20346.6	0.7	20346.6	20346.6	0	พัชรา	วรเมธ	0.7	
14	20346.6	20348.4	1.8	20348.4	20348.4	0	นพพร	นพพร	1.8	
15	20348.4	20349.1	0.7	20349.1	20349.1	0	วรเมธ	วรเมธ	0.7	
16	20349.1	20353.2	4.1	20353.2	20353.2	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	4.1	
17	20353.2	20353.9	0.7	20353.9	20353.9	0	วรเมธ	วรเมธ	0.7	
18	20353.9	20358.5	4.6	20358.5	20358.5	0	พัชรา	พัชรา	4.6	
19	20358.5	20359.2	0.7	20359.2	20359.2	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.7	
20	20359.2	20361.6	2.4	20361.6	20361.6	0	นพพร	นพพร	2.4	
21	20361.6	20362.4	0.8	20362.4	20362.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0.8	
22	20362.4	20363.1	0.7	20363.1	20363.1	0	นพพร	วรเมธ	0.7	
23	20363.1	20375.9	12.8	20375.9	20375.9	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	12.8	
24	20375.9	20376.6	0.7	20376.6	20376.6	0	วรเมธ	วรเมธ	0.7	
25	20376.6	20377.4	0.8	20377.4	20377.4	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	0.8	
26	20377.4	20378.1	0.7	20378.1	20378.1	0	วรเมธ	นพพร	0.7	
27	20378.1	20378.8	0.7	20378.8	20378.8	0	พาดิณักัด	พาดิณักัด	0.7	
28	20378.8	20380.4	1.6	20380.4	20380.4	0	นพพร	นพพร	1.6	
29	20380.4	20381.1	0.7	20381.1	20381.1	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0.7	
30	20381.1	20381.5	0.4	20381.5	20381.8	0.3	พัชรา	วีระศักดิ์	0.7	
	รวม		56.5			0.3			56.8	

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER 24 HRS OFFICE (Meter No. D 100F095155 N) จุดที่ 10										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	2890	2895	5	2895	2896	1	นพพร	พานิภัค	6	
2	2896	2900	4	2900	2901	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5	
3	2901	2905	4	2905	2908	3	พานิภัค	พานิภัค	7	
4	2908	2911	3	2911	2912	1	ศิริมงคล	วรเมธ	4	
5	2912	2915	3	2915	2916	1	พานิภัค	พานิภัค	4	
6	2916	2920	4	2920	2922	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	6	
7	2922	2925	3	2925	2926	1	พานิภัค	นพพร	4	
8	2926	2929	3	2929	2930	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	4	
9	2930	2933	3	2933	2933	0	พัชรา	พัชรา	3	
10	2933	2936	3	2936	2937	1	วีระศักดิ์	นพพร	4	
11	2937	2940	3	2940	2940	0	พัชรา	พัชรา	3	
12	2940	2941	1	2941	2942	1	นพพร	นพพร	2	
13	2942	2945	3	2945	2946	1	พัชรา	วรเมธ	4	
14	2946	2950	4	2950	2951	1	นพพร	นพพร	5	
15	2951	2954	3	2954	2955	1	วรเมธ	วรเมธ	4	
16	2955	2960	5	2960	2961	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	6	
17	2961	2964	3	2964	2965	1	วรเมธ	วรเมธ	4	
18	2965	2969	4	2969	2970	1	พัชรา	พัชรา	5	
19	2970	2973	3	2973	2974	1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	4	
20	2974	2978	4	2978	2979	1	นพพร	นพพร	5	
21	2979	2984	5	2984	2986	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	7	
22	2986	2991	5	2991	2992	1	นพพร	วรเมธ	6	
23	2992	2997	5	2997	2999	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	7	
24	2999	3003	4	3003	3003	0	วรเมธ	วรเมธ	4	
25	3003	3007	4	3007	3008	1	พานิภัค	พานิภัค	5	
26	3008	3010	2	3010	3011	1	วรเมธ	นพพร	3	
27	3011	3015	4	3015	3017	2	พานิภัค	พานิภัค	6	
28	3017	3021	4	3021	3022	1	นพพร	นพพร	5	
29	3022	3026	4	3026	3027	1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	5	
30	3027	3031	4	3031	3032	1	พัชรา	วีระศักดิ์	5	
รวม			109.0			33.0			142.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COOLING TOWER OFFICE (Meter No. D 100G040111 P) จุดที่ 11										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	218959.8	218978	18.2	218978	218978.6	0.6	นพพร	พานิภัค	18.8	
2	218978.6	219029.8	51.2	219029.8	219029.8	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	51.2	
3	219029.8	219047	17.2	219047	219047.1	0.1	พานิภัค	พานิภัค	17.3	
4	219047.1	219089.9	42.8	219089.9	219090.1	0.2	ศิริมงคล	วรเมธ	43	
5	219090.1	219140	49.9	219140	219140.1	0.1	พานิภัค	พานิภัค	50	
6	219140.1	219158.4	18.3	219158.4	219158.4	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	18.3	
7	219158.4	219182.1	23.7	219182.1	219182.3	0.2	พานิภัค	นพพร	23.9	
8	219182.3	219241.6	59.3	219241.6	219246.7	5.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	64.4	
9	219246.7	219298.9	52.2	219298.9	219298.9	0	พัชรา	พัชรา	52.2	
10	219298.9	219361.1	62.2	219361.1	219361.7	0.6	วีระศักดิ์	นพพร	62.8	
11	219361.7	219409.8	48.1	219409.8	219409.8	0	พัชรา	พัชรา	48.1	
12	219409.8	219458.5	48.7	219458.5	219458.5	0	นพพร	นพพร	48.7	
13	219458.5	219478.8	20.3	219478.8	219483.1	4.3	พัชรา	วรเมธ	24.6	
14	219483.1	219493.1	10	219493.1	219493.9	0.8	นพพร	นพพร	10.8	
15	219493.9	219543.6	49.7	219543.6	219543.6	0	วรเมธ	วรเมธ	49.7	
16	219543.6	219609.8	66.2	219609.8	219609.9	0.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	66.3	
17	219609.9	219664.1	54.2	219664.1	219664.1	0	วรเมธ	วรเมธ	54.2	
18	219664.1	219729.1	65	219729.1	219729.1	0	พัชรา	พัชรา	65	
19	219729.1	219781.8	52.7	219781.8	219781.8	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	52.7	
20	219781.8	219801	19.2	219801	219801.1	0.1	นพพร	นพพร	19.3	
21	219801.1	219814.6	13.5	219814.6	219814.6	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	13.5	
22	219814.6	219880.3	65.7	219880.3	219884	3.7	นพพร	วรเมธ	69.4	
23	219884	219942.7	58.7	219942.7	219942.8	0.1	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	58.8	
24	219942.8	219994.3	51.5	219994.3	219994.3	0	วรเมธ	วรเมธ	51.5	
25	219994.3	220052.4	58.1	220052.4	220052.5	0.1	พานิภัค	พานิภัค	58.2	
26	220052.5	220095.7	43.2	220095.7	220101.5	5.8	วรเมธ	นพพร	49	
27	220101.5	220121.3	19.8	220121.3	220121.3	0	พานิภัค	พานิภัค	19.8	
28	220121.3	220132.9	11.6	220132.9	220133	0.1	นพพร	นพพร	11.7	
29	220133	220183.8	50.8	220183.8	220188.6	4.8	ศิริมงคล	ศิริมงคล	55.6	
30	220188.6	220256	67.4	220256	220256.1	0.1	พัชรา	วีระศักดิ์	67.5	
รวม			1269.4			26.9			1296.3	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: June 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Condensate Tank ชั้น 8th (Meter No. 558000261) จุดที่ 12										
Date	Daily Recording - 1		SUM	Daily Recording - 2		SUM	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	236262.8	236285.4	22.6	236285.4	236287.4	2	นพพร	พาดิณัก	24.6	
2	236287.4	236336.7	49.3	236336.7	236338.8	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	51.4	
3	236338.8	236359.6	20.8	236359.6	236363.7	4.1	พาดิณัก	พาดิณัก	24.9	
4	236363.7	236433.4	69.7	236433.4	236433.4	0	ศิริมงคล	วรเมธ	69.7	
5	236433.4	236483.3	49.9	236483.3	236483.3	0	พาดิณัก	พาดิณัก	49.9	
6	236483.3	236505.9	22.6	236505.9	236507.9	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	24.6	
7	236507.9	236533.4	25.5	236533.4	236535.5	2.1	พาดิณัก	นพพร	27.6	
8	236535.5	236593	57.5	236593	236599.2	6.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	63.7	
9	236599.2	236649.4	50.2	236649.4	236651.5	2.1	พัชรา	พัชรา	52.3	
10	236651.5	236711.6	60.1	236711.6	236711.6	0	วีระศักดิ์	นพพร	60.1	
11	236711.6	236768.8	57.2	236768.8	236770.9	2.1	พัชรา	พัชรา	59.3	
12	236770.9	236818.4	47.5	236818.4	236818.4	0	นพพร	นพพร	47.5	
13	236818.4	236841.9	23.5	236841.9	236848.2	6.3	พัชรา	วรเมธ	29.8	
14	236848.2	236862.7	14.5	236862.7	236864.7	2	นพพร	นพพร	16.5	
15	236864.7	236914.1	49.4	236914.1	236914.1	0	วรเมธ	วรเมธ	49.4	
16	236914.1	236980.9	66.8	236980.9	236983	2.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	68.9	
17	236983	237037.7	54.7	237037.7	237037.7	0	วรเมธ	วรเมธ	54.7	
18	237037.7	237114.8	77.1	237114.8	237114.8	0	พัชรา	พัชรา	77.1	
19	237114.8	237169.1	54.3	237169.1	237169.1	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	54.3	
20	237169.1	237193.8	24.7	237193.8	237193.9	0.1	นพพร	นพพร	24.8	
21	237193.9	237212.6	18.7	237212.6	237214.6	2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	20.7	
22	237214.6	237281.8	67.2	237281.8	237285.9	4.1	นพพร	วรเมธ	71.3	
23	237285.9	237344.7	58.8	237344.7	237348.9	4.2	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	63	
24	237348.9	237399.3	50.4	237399.3	237401.3	2	วรเมธ	วรเมธ	52.4	
25	237401.3	237473.3	72	237473.3	237475.3	2	พาดิณัก	พาดิณัก	74	
26	237475.3	237518.1	42.8	237518.1	237524.3	6.2	วรเมธ	นพพร	49	
27	237524.3	237549.1	24.8	237549.1	237551.1	2	พาดิณัก	พาดิณัก	26.8	
28	237551.1	237569.5	18.4	237569.5	237571.6	2.1	นพพร	นพพร	20.5	
29	237571.6	237622.6	51	237622.6	237628.7	6.1	ศิริมงคล	ศิริมงคล	57.1	
30	237628.7	237697.8	69.1	237697.8	237699.9	2.1	พัชรา	วีระศักดิ์	71.2	
รวม			1371.1			66.0			1437.1	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: June 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับเติม REUSE PLANT ชั้น B1th (Meter No.) จุดที่ 13										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	331162.8	331188.5	25.7	331188.5	331188.5	0	นพพร	พาณิภัค	25.7	
2	331188.5	331241.6	53.1	331241.6	331244.3	2.7	ศิริมงคล	ศิริมงคล	55.8	
3	331244.3	331269.1	24.8	331269.1	331270.6	1.5	พาณิภัค	พาณิภัค	26.3	
4	331270.6	331323	52.4	331323	331326.8	3.8	ศิริมงคล	วรเมธ	56.2	
5	331326.8	331382.2	55.4	331382.2	331384.8	2.6	พาณิภัค	พาณิภัค	58	
6	331384.8	331414.7	29.9	331414.7	331414.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	29.9	
7	331414.7	331440	25.3	331440	331440.1	0.1	พาณิภัค	นพพร	25.4	
8	331440.1	331495.2	55.1	331495.2	331495.9	0.7	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	55.8	
9	331495.9	331574	78.1	331574	331578.7	4.7	พัชรา	พัชรา	82.8	
10	331578.7	331636.6	57.9	331636.6	331639.8	3.2	วีระศักดิ์	นพพร	61.1	
11	331639.8	331695	55.2	331695	331698.3	3.3	พัชรา	พัชรา	58.5	
12	331698.3	331754.6	56.3	331754.6	331757.4	2.8	นพพร	นพพร	59.1	
13	331757.4	331786	28.6	331786	331786	0	พัชรา	วรเมธ	28.6	
14	331786	331811.2	25.2	331811.2	331811.2	0	นพพร	นพพร	25.2	
15	331811.2	331861	49.8	331861	331863.3	2.3	วรเมธ	วรเมธ	52.1	
16	331863.3	331933	69.7	331933	331936.3	3.3	ศิริมงคล	ศิริมงคล	73	
17	331936.3	331990.8	54.5	331990.8	331993.5	2.7	วรเมธ	วรเมธ	57.2	
18	331993.5	332077.1	83.6	332077.1	332080	2.9	พัชรา	พัชรา	86.5	
19	332080	332136.9	56.9	332136.9	332162.5	25.6	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	82.5	
20	332162.5	332169.2	6.7	332169.2	332169.2	0	นพพร	นพพร	6.7	
21	332169.2	332194.7	25.5	332194.7	332194.7	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	25.5	
22	332194.7	332247.3	52.6	332247.3	332249.6	2.3	นพพร	วรเมธ	54.9	
23	332249.6	332333.2	83.6	332333.2	332336.5	3.3	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	86.9	
24	332336.5	332393.3	56.8	332393.3	332397.1	3.8	วรเมธ	วรเมธ	60.6	
25	332397.1	332477.9	80.8	332477.9	332481	3.1	พาณิภัค	พาณิภัค	83.9	
26	332481	332538.1	57.1	332538.1	332541.8	3.7	วรเมธ	นพพร	60.8	
27	332541.8	332543.2	1.4	332543.2	332543.2	0	พาณิภัค	พาณิภัค	1.4	
28	332543.2	332568.7	25.5	332568.7	332568.7	0	นพพร	นพพร	25.5	
29	332568.7	332620.5	51.8	332620.5	332623.4	2.9	ศิริมงคล	ศิริมงคล	54.7	
30	332623.4	332704.3	80.9	332704.3	332708.2	3.9	พัชรา	วีระศักดิ์	84.8	
รวม			1460.2			85.2			1545.4	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Daily Check Cold Water Consumption Report

Park Ventures Ecoplex

Month/Year: June 2026

ค่าเฉลี่ยวันทำการ										
ค่าเฉลี่ยวันหยุด										
COLD WATER METER ใช้สำหรับ Backwash Softener (Meter No.25993850 ชั้น 8) จุดที่ 14										
Date	Daily Recording - 1		SUM 1	Daily Recording - 2		SUM 2	บันทึกโดย ช่างอาคาร		SUM	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
	6:00	22:00		22:00	6:00					
1	105	105	0	105	105	0	นพพร	พาณิภัค	0	
2	105	105	0	105	105	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
3	105	105	0	105	105	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
4	105	115	10	115	115	0	ศิริมงคล	วรเมธ	10	
5	115	115	0	115	115	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
6	115	115	0	115	115	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
7	115	115	0	115	115	0	พาณิภัค	นพพร	0	
8	115	115	0	115	115	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
9	115	115	0	115	115	0	พัชรา	พัชรา	0	
10	115	115	0	115	115	0	วีระศักดิ์	นพพร	0	
11	115	125	10	125	125	0	พัชรา	พัชรา	10	
12	125	125	0	125	125	0	นพพร	นพพร	0	
13	125	125	0	125	125	0	พัชรา	วรเมธ	0	
14	125	125	0	125	125	0	นพพร	นพพร	0	
15	125	125	0	125	125	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
16	125	125	0	125	125	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
17	125	125	0	125	125	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
18	125	137	12	137	137	0	พัชรา	พัชรา	12	
19	137	137	0	137	137	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
20	137	137	0	137	137	0	นพพร	นพพร	0	
21	137	137	0	137	137	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
22	137	137	0	137	137	0	นพพร	วรเมธ	0	
23	137	137	0	137	137	0	วีระศักดิ์	วีระศักดิ์	0	
24	137	137	0	137	137	0	วรเมธ	วรเมธ	0	
25	137	149	12	149	149	0	พาณิภัค	พาณิภัค	12	
26	149	149	0	149	149	0	วรเมธ	นพพร	0	
27	149	149	0	149	149	0	พาณิภัค	พาณิภัค	0	
28	149	149	0	149	149	0	นพพร	นพพร	0	
29	149	149	0	149	149	0	ศิริมงคล	ศิริมงคล	0	
30	149	149	0	149	149	0	พัชรา	วีระศักดิ์	0	
รวม			44.0			0.0			44.0	

ตรวจสอบโดยวิศวกร

วันที่

Utility Consumption Jan 2026

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m3)	B1 water reading	Consum / Day (m3)
1	28377	16000	12242	0	16134	17000	0	0	0.612	0.612	551790	320	165393	239
2	28393	18000	12242	11000	16151	7000	0	0	1.036	0.424	552110	290	165632	232
3	28411	15000	12253	0	16158	15000	0.948	0.948	1.039	0.003	552400	245	165864	149
4	28426	15000	12253	0	16173	15000	0.948	0	1.039	0	552645	253	166013	161
5	28441	15000	12253	9000	16188	10000	0.948	0	1.039	0	552898	333	166174	165
6	28456	13000	12262	7000	16198	1000	0.948	0	1.039	0	553231	336	166339	144
7	28469	16000	12269	10000	16199	6000	0.948	0	1.039	0	553567	341	166483	191
8	28485	15000	12279	10000	16205	6000	0.948	0	1.039	0	553908	418	166674	167
9	28500	16000	12289	10000	16211	5000	0.948	0	1.039	0	554326	369	166841	203
10	28516	14000	12299	0	16216	14000	0.948	0	1.039	0	554695	285	167044	197
11	28530	15000	12299	0	16230	15000	0.948	0	1.039	0	554980	288	167241	205
12	28545	15000	12299	10000	16245	6000	0.948	0	1.039	0	555268	323	167446	159
13	28560	16000	12309	9000	16251	6000	0.948	0	1.039	0	555591	355	167605	199
14	28576	17000	12318	11000	16257	6000	0.948	0	1.039	0	555946	426	167804	241
15	28593	15000	12329	11000	16263	5000	0.955	0.007	1.039	0	556372	364	168045	182
16	28608	18000	12340	11000	16268	6000	1.02	0.065	1.039	0	556736	416	168227	213
17	28626	17000	12351	0	16274	18000	1.02	0	1.039	0	557152	284	168440	206
18	28643	19000	12351	0	16292	19000	1.02	0	1.039	0	557436	294	168646	235
19	28662	18000	12351	11000	16311	6000	1.02	0	1.063	0.024	557730	374	168881	200
20	28680	19000	12362	12000	16317	7000	1.039	0.019	1.063	0	558104	370	169081	201
21	28699	17000	12374	11000	16324	6000	1.049	0.01	1.063	0	558474	404	169282	203
22	28716	18000	12385	12000	16330	7000	1.049	0	1.063	0	558878	410	169485	222
23	28734	17000	12397	11000	16337	5000	1.049	0	1.063	0	559288	400	169707	212
24	28751	15000	12408	0	16342	15000	1.085	0.036	1.063	0	559688	306	169919	200
25	28766	16000	12408	0	16357	16000	1.085	0	1.063	0	559994	270	170119	205
26	28782	15000	12408	10000	16373	5000	1.085	0	1.063	0	560264	376	170324	202
27	28797	16000	12418	11000	16378	6000	1.085	0	1.063	0	560640	380	170526	197
28	28813	16000	12429	10000	16384	5000	1.085	0	1.063	0	561020	416	170723	198
29	28829	16000	12439	10000	16389	6000	1.085	0	1.063	0	561436	443	170921	210
30	28845	17000	12449	11000	16395	6000	1.085	0	1.063	0	561879	368	171131	226
31	28862	16000	12460	0	16401	17000	1.085	0	1.063	0	562247	293	171357	211
1	28878		12460		16418		1.085		1.063		562540		171568	
		501000		218000		284000		1.085		1063		10750		6175

Utility Consumption Feb 2026

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m3)	B1 water reading	Consum / Day (m3)
1	28878	16000	12460	0	16418	15000	0	0	0.576	0.576	562540	244	171568	205
2	28894	16000	12460	10000	16433	7000	0	0	0.912	0.336	562784	396	171773	201
3	28910	17000	12470	11000	16440	5000	0.822	0.822	0.912	0	563180	371	171974	210
4	28927	16000	12481	11000	16445	5000	0.955	0.133	0.912	0	563551	413	172184	208
5	28943	17000	12492	11000	16450	8000	0.993	0.038	0.912	0	563964	399	172392	196
6	28960	17000	12503	10000	16458	5000	0.993	0	0.912	0	564363	402	172588	182
7	28977	17000	12513	0	16463	17000	1.028	0.035	0.912	0	564765	290	172770	205
8	28994	18000	12513	0	16480	18000	1.028	0	1.013	0.101	565055	273	172975	206
9	29012	16000	12513	11000	16498	6000	1.028	0	1.013	0	565328	400	173181	173
10	29028	17000	12524	11000	16504	6000	1.028	0	1.013	0	565728	378	173354	207
11	29045	20000	12535	11000	16510	8000	1.028	0	1.013	0	566106	435	173561	213
12	29065	16000	12546	11000	16518	5000	1.028	0	1.013	0	566541	417	173774	209
13	29081	18000	12557	12000	16523	7000	1.028	0	1.013	0	566958	379	173983	205
14	29099	17000	12569	0	16530	17000	1.041	0.013	1.013	0	567337	267	174188	181
15	29116	16000	12569	0	16547	16000	1.041	0	1.013	0	567604	292	174369	201
16	29132	19000	12569	11000	16563	8000	1.041	0	1.013	0	567896	353	174570	232
17	29151	17000	12580	10000	16571	6000	1.041	0	1.013	0	568249	382	174802	203
18	29168	16000	12590	11000	16577	5000	1.041	0	1.013	0	568631	404	175005	206
19	29184	19000	12601	13000	16582	7000	1.041	0	1.013	0	569035	448	175211	247
20	29203	19000	12614	12000	16589	6000	1.123	0.082	1.013	0	569483	382	175458	213
21	29222	17000	12626	0	16595	18000	1.123	0	1.034	0.021	569865	298	175671	205
22	29239	17000	12626	0	16613	17000	1.123	0	1.034	0	570163	244	175876	235
23	29256	18000	12626	12000	16630	6000	1.149	0.026	1.034	0	570407	410	176111	204
24	29274	20000	12638	12000	16636	7000	1.149	0	1.034	0	570817	402	176315	235
25	29294	17000	12650	12000	16643	6000	1.149	0	1.034	0	571219	390	176550	207
26	29311	18000	12662	12000	16649	6000	1.149	0	1.034	0	571609	0	176757	200
27	29329	19223	12674	12210	16655	7000		-1.149	1.034	0	571609	769	176957	204
28	29348	19895	12686	0	16662	19870	1.155	1.155	1.034	0	572378	340	177161	234
1	29368		12686		16682		0		0.686		572718		177395	
		490118		226210		263870		1.155		1.034		10178		5827

Utility Consumption Mar 2026

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m3)	B1 water reading	Consum / Day (m3)
1	29368	16882	12686	0	16681	18000	0	0	0.686	0.686	572718	266	177395	206
2	29385	18000	12686	10000	16699	7000	0	0	1.018	0.332	572984	376	177601	217
3	29403	17000	12696	0	16706	17000	0.964	0.964	1.018	0	573360	317	177818	231
4	29420	16000	12696	11000	16723	6000	0.964	0	1.018	0	573677	339	178049	179
5	29436	17000	12707	11000	16729	5000	0.961	0	1.018	0	574016	447	178228	209
6	29453	19000	12718	13000	16734	7000	0.985	0.024	1.063	0.045	574463	407	178437	236
7	29472	17000	12731	0	16741	16000	1.139	0.154	1.095	0.032	574870	330	178673	207
8	29489	18000	12731	0	16757	19000	1.139	0	1.095	0	575200	265	178880	207
9	29507	18000	12731	12000	16776	5000	1.139	0	1.095	0	575465	366	179087	187
10	29525	17000	12743	11000	16781	6000	1.139	0	1.095	0	575831	399	179274	179
11	29542	18000	12754	11000	16787	7000	1.139	0	1.095	0	576230	376	179453	205
12	29560	17000	12765	12000	16794	5000	1.139	0	1.095	0	576606	472	179658	234
13	29577	17000	12777	11000	16799	7000	1.139	0	1.095	0	577078	382	179892	216
14	29594	18000	12788	0	16806	17000	1.139	0	1.095	0	577460	282	180108	213
15	29612	17000	12788	0	16823	18000	1.139	0	1.095	0	577742	367	180321	208
16	29629	18000	12788	12000	16841	6000	1.139	0	1.095	0	578109	378	180529	180
17	29647	17000	12800	11000	16847	5000	1.139	0	1.095	0	578487	396	180709	208
18	29664	18000	12811	12000	16852	7000	1.139	0	1.095	0	578883	354	180917	220
19	29682	20000	12823	12000	16859	7000	1.153	0.014	1.095	0	579237	455	181137	205
20	29702	16000	12835	11000	16866	5000	1.153	0	1.095	0	579692	354	181342	210
21	29718	17000	12846	0	16871	17000	1.153	0	1.095	0	580046	305	181552	211
22	29735	18000	12846	0	16888	18000	1.153	0	1.095	0	580351	252	181763	219
23	29753	17000	12846	11000	16906	7000	1.153	0	1.095	0	580603	356	181982	203
24	29770	18000	12857	12000	16913	6000	1.153	0	1.095	0	580959	408	182185	212
25	29788	19000	12869	12000	16919	6000	1.153	0	1.095	0	581367	428	182397	217
26	29807	17000	12881	12000	16925	5000	1.153	0	1.095	0	581795	397	182614	221
27	29824	18000	12893	12000	16930	7000	1.153	0	1.095	0	582192	441	182835	246
28	29842	18000	12905	0	16937	18000	1.153	0	1.095	0	582633	315	183081	213
29	29860	18000	12905	0	16955	18000	1.153	0	1.095	0	582948	247	183294	211
30	29878	18000	12905	11000	16973	7000	1.153	0	1.095	0	583195	375	183505	212
31	29896	16000	12916	11000	16980	4000	1.153	0	1.095	0	583570	353	183717	181
1	29912		12927		16984		0		1.095		583923		183898	
		543882		241000		303000		1.153		1095		11205		6503

Utility Consumption Apr 2026

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m3)	B1 water reading	Consum / Day (m3)
1	29912	18000	12927	11000	16984	8000	0	0	0.588	0.588	583923	407	183898	211
2	29930	19000	12938	12000	16992	6000	1.011	1.011	0.857	0.269	584330	416	184109	228
3	29949	17000	12950	12000	16998	6000	1.077	0.066	1.058	0.201	584746	422	184337	242
4	29966	17000	12962	0	17004	17000	1.105	0.028	1.058	0	585168	298	184579	214
5	29983	18000	12962	0	17021	17000	1.105	0	1.058	0	585466	280	184793	194
6	30001	16000	12962	0	17038	17000	1.105	0	1.058	0	585746	260	184987	211
7	30017	17000	12962	10000	17055	6000	1.105	0	1.058	0	586006	331	185198	172
8	30034	17000	12972	11000	17061	6000	1.105	0	1.058	0	586337	458	185370	182
9	30051	17000	12983	12000	17067	6000	1.105	0	1.058	0	586795	379	185552	208
10	30068	17000	12995	11000	17073	6000	1.105	0	1.058	0	587174	343	185760	172
11	30085	18000	13006	0	17079	18000	1.105	0	1.058	0	587517	289	185932	213
12	30103	18000	13006	0	17097	18000	1.105	0	1.058	0	587806	250	186145	224
13	30121	17000	13006	0	17115	16000	1.105	0	1.058	0	588056	284	186369	219
14	30138	17000	13006	0	17131	18000	1.105	0	1.058	0	588340	256	186588	224
15	30155	18000	13006	0	17149	18000	1.105	0	1.058	0	588596	301	186812	215
16	30173	17000	13006	11000	17167	5000	1.105	0	1.058	0	588897	379	187027	176
17	30190	18000	13017	11000	17172	7000	1.105	0	1.058	0	589276	355	187203	208
18	30208	18000	13028	0	17179	18000	1.105	0	1.088	0.03	589631	276	187411	193
19	30226	18000	13028	0	17197	19000	1.105	0	1.088	0	589907	243	187604	225
20	30244	18000	13028	12000	17216	6000	1.105	0	1.088	0	590150	404	187829	182
21	30262	19000	13040	12000	17222	6000	1.123	0.018	1.088	0	590554	335	188011	205
22	30281	19000	13052	12000	17228	7000	1.123	0	1.088	0	590889	408	188216	215
23	30300	18000	13064	12000	17235	7000	1.123	0	1.088	0	591297	463	188431	227
24	30318	19000	13076	13000	17242	6000	1.123	0	1.088	0	591760	395	188658	228
25	30337	18000	13089	0	17248	18000	1.123	0	1.088	0	592155	280	188886	204
26	30355	19000	13089	0	17266	18000	1.123	0	1.088	0	592435	301	189090	216
27	30374	18000	13089	11000	17284	7000	1.123	0	1.088	0	592736	344	189306	219
28	30392	18000	13100	12000	17291	6000	1.123	0	1.088	0	593080	413	189525	171
29	30410	20000	13112	13000	17297	7000	1.123	0	1.088	0	593493	387	189696	234
30	30430	18000	13125	12000	17304	6000	1.155	0.032	1.088	0	593880	459	189930	235
1	30448		13137		17310		1.155		1.088		594339		190165	
		536000		210000		326000		1.155		1088		10416		6267

Utility Consumption May 2026

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m3)	B1 water reading	Consum / Day (m3)
1	30448	18000	13137	0	17310	18000	0	0	0.65	0.65	594339	269	190165	215
2	30466	18000	13137	0	17328	19000	0	0	1.023	0.373	594608	344	190380	224
3	30484	20000	13137	0	17347	19000	0	0	1.095	0.072	594952	307	190604	258
4	30504	19000	13137	0	17366	19000	0	0	1.13	0.035	595259	294	190862	215
5	30523	18000	13137	11000	17385	7000	0	0	1.13	0	595553	382	191077	190
6	30541	19000	13148	13000	17392	7000	1.033	1.033	1.13	0	595935	396	191267	220
7	30560	18000	13161	12000	17399	6000	1.102	0.069	1.13	0	596331	375	191487	191
8	30578	18000	13173	11000	17405	6000	1.102	0	1.13	0	596706	379	191678	202
9	30596	18000	13184	0	17411	18000	1.102	0	1.13	0	597085	327	191880	213
10	30614	18000	13184	0	17429	18000	1.102	0	1.13	0	597412	265	192093	225
11	30632	17000	13184	11000	17447	7000	1.102	0	1.13	0	597677	309	192318	207
12	30649	18000	13195	11000	17454	7000	1.102	0	1.13	0	597986	349	192525	171
13	30667	18000	13206	11000	17461	6000	1.102	0	1.13	0	598335	354	192696	206
14	30685	18000	13217	12000	17467	6000	1.102	0	1.13	0	598689	382	192902	190
15	30703	18000	13229	12000	17473	6000	1.109	0.007	1.13	0	599071	417	193092	202
16	30721	17000	13241	0	17479	17000	1.109	0	1.13	0	599488	244	193294	193
17	30738	18000	13241	0	17496	18000	1.109	0	1.13	0	599732	277	193487	212
18	30756	16000	13241	11000	17514	6000	1.109	0	1.13	0	600009	324	193699	200
19	30772	17000	13252	11000	17520	5000	1.109	0	1.13	0	600333	393	193899	175
20	30789	20000	13263	12000	17525	8000	1.131	0.022	1.13	0	600726	368	194074	239
21	30809	18000	13275	13000	17533	6000	1.132	0.001	1.13	0	601094	377	194313	213
22	30827	20000	13288	12000	17539	7000	1.148	0.016	1.13	0	601471	441	194526	254
23	30847	19000	13300	0	17546	19000	1.148	0	1.13	0	601912	279	194780	221
24	30866	19000	13300	0	17565	19000	1.148	0	1.13	0	602191	271	195001	215
25	30885	18000	13300	12000	17584	7000	1.148	0	1.13	0	602462	385	195216	224
26	30903	16000	13312	11000	17591	5000	1.148	0	1.13	0	602847	378	195440	179
27	30919	19000	13323	11000	17596	7000	1.148	0	1.13	0	603225	414	195619	231
28	30938	17000	13334	12000	17603	6000	1.148	0	1.13	0	603639	439	195850	213
29	30955	18000	13346	11000	17609	6000	1.148	0	1.13	0	604078	364	196063	221
30	30973	18000	13357	0	17615	18000	1.148	0	1.13	0	604442	298	196284	215
31	30991	17000	13357	0	17633	17000	1.148	0	1.13	0	604740	192	196499	154
1	31008		13357		17650		1.148		1.13		604932		196653	
		560000		220000		340000		1.148		1130		10593		6488

Utility Consumption June 2026

Date	Reading Meter	Total consum /day (Kwh)	On Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	Off Peak Reading	Total consum /day (Kwh)	On Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Off Peak Demand (Kw)	Diff / day (Kw)	Water Meter Reading (m³)	Consum / Day (m3)	B1 water reading	Consum / Day (m3)
1	31008	18000	13357	10000	17650	8000	0	0	0.577	0.577	604932	260	196653	198
2	31026	17000	13367	11000	17658	6000	0.94	0.94	0.891	0.314	605192	314	196851	199
3	31043	16000	13378	0	17664	16000	1.018	0.078	0.891	0	605506	249	197050	149
4	31059	18000	13378	12000	17680	6000	1.018	0	1.043	0.152	605755	423	197199	225
5	31077	17000	13390	11000	17686	7000	1.069	0.051	1.043	0	606178	318	197424	175
6	31094	18000	13401	0	17693	17000	1.069	0	1.043	0	606496	296	197599	187
7	31112	18000	13401	0	17710	18000	1.069	0	1.043	0	606792	264	197786	220
8	31130	16000	13401	10000	17728	6000	1.069	0	1.043	0	607056	351	198006	146
9	31146	18000	13411	11000	17734	8000	1.069	0	1.043	0	607407	368	198152	221
10	31164	17000	13422	11000	17742	6000	1.069	0	1.043	0	607775	327	198373	176
11	31181	18000	13433	11000	17748	6000	1.069	0	1.043	0	608102	350	198549	203
12	31199	17000	13444	12000	17754	5000	1.108	0.039	1.075	0.032	608452	420	198752	219
13	31216	17000	13456	0	17759	18000	1.108	0	1.075	0	608872	262	198971	186
14	31233	18000	13456	0	17777	18000	1.108	0	1.075	0	609134	258	199157	217
15	31251	19000	13456	11000	17795	7000	1.108	0	1.075	0	609392	368	199374	191
16	31270	16000	13467	11000	17802	6000	1.108	0	1.075	0	609760	334	199565	166
17	31286	19000	13478	12000	17808	6000	1.108	0	1.075	0	610094	384	199731	195
18	31305	17000	13490	12000	17814	5000	1.108	0	1.075	0	610478	418	199926	214
19	31322	18000	13502	12000	17819	7000	1.108	0	1.075	0	610896	408	200140	238
20	31340	18000	13514	0	17826	18000	1.108	0	1.075	0	611304	260	200378	182
21	31358	17000	13514	0	17844	17000	1.108	0	1.091	0.016	611564	234	200560	190
22	31375	19000	13514	10000	17861	8000	1.108	0	1.113	0.022	611798	375	200750	225
23	31394	16000	13524	11000	17869	5000	1.108	0	1.113	0	612173	378	200975	145
24	31410	19000	13535	11000	17874	8000	1.108	0	1.113	0	612551	359	201120	226
25	31429	18000	13546	13000	17882	5000	1.108	0	1.113	0	612910	376	201346	193
26	31447	19000	13559	12000	17887	7000	1.108	0	1.113	0	613286	405	201539	254
27	31466	17000	13571	0	17894	18000	1.108	0	1.113	0	613691	285	201793	181
28	31483	18000	13571	0	17912	17000	1.108	0	1.113	0	613976	274	201974	194
29	31501	16000	13571	11000	17929	5000	1.108	0	1.113	0	614250	323	202168	180
30	31517	16000	13582	10000	17934	6000	1.108	0	1.113	0	614573	369	202348	193
1	31533		13592		17940		0		0.74		614942		202541	
		525000		235000		290000		0		740		10010		5888