
บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค 60/7 ม. 3 ต.มาบยางพร, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 21140	WI-SF-005	เรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	วันที่บังคับใช้ : 13 ก.ย. 2548					
	ครั้งที่แก้ไข : 01	วันที่แก้ไข : 9 กันยายน 2548	หน้า : 1/2	10/9/05	10/9/05	10/9/05

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

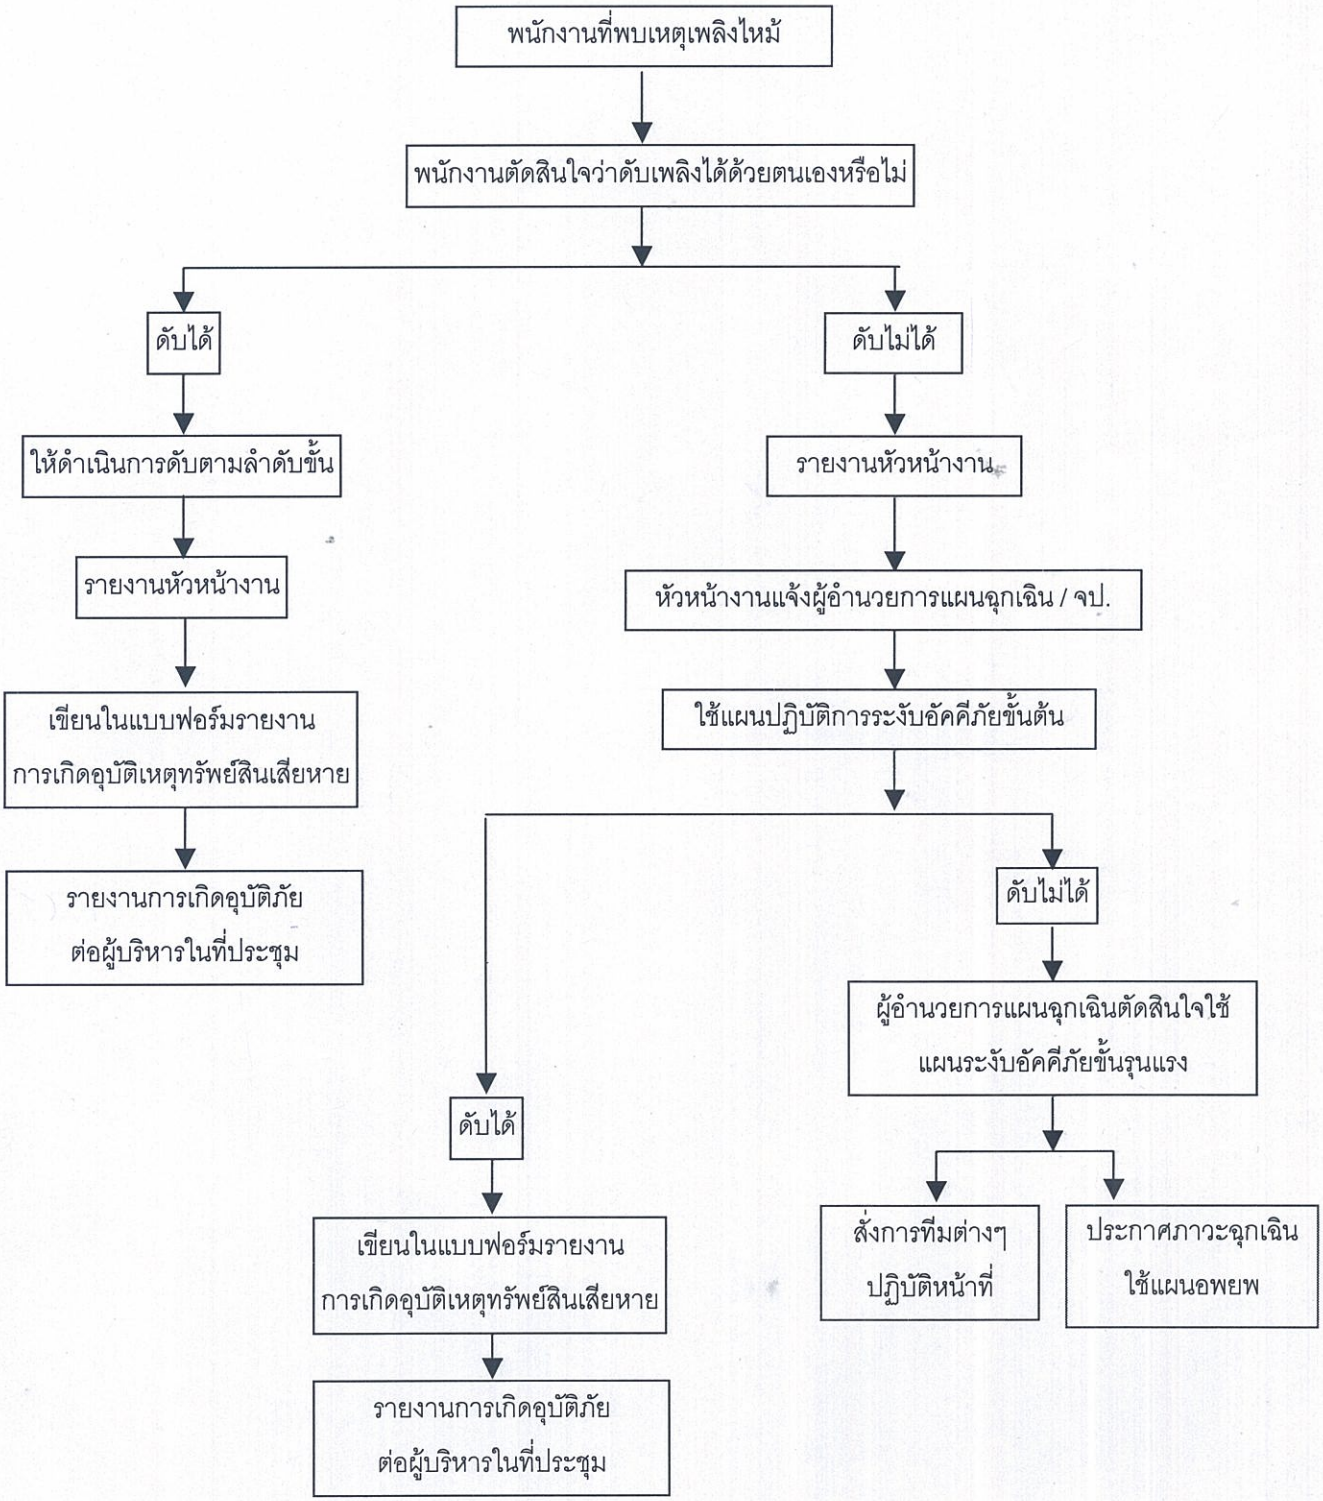

บริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด FORGING สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค 60/7 ม. 3 ต.มาบยางพร, อ.ปลวกแดง, จ.ระยอง 21140	WI-SF-009	เรื่อง แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงและการอพยพ	อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	วันที่บังคับใช้ : 13 ก.ย. 2548				
	ครั้งที่แก้ไข : 01	วันที่แก้ไข : 10 Sep 05	หน้า : 1/3	10/9/05	10/9/05	10/9/05

แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงและการอพยพ

เมื่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ลุกลามจนแผนปฏิบัติการขั้นต้นในการระงับเพลิงไหม้ ไม่สามารถระงับได้แล้ว ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินต้องประกาศเข้าสู่แผนระงับเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง และการอพยพ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

ผอ.แผนฉุกเฉิน / จป. สั่งกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

↓

พนักงานทุกคนหยุดงานที่กำลังปฏิบัติ

↓

รอฟังประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน

↓

ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน สั่งให้ใช้แผนอพยพ

↓

หน่วยสื่อสารทำการประกาศเหตุฉุกเฉินให้ทำการอพยพ

↓

ผู้นำทางถือสัญญาณธงสีแดงนำพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามเส้นทางอพยพที่กำหนด

↓

ผู้นำทางนำพนักงานไปยังจุดรวมพล

↓

ผู้นำทางตรวจนับพนักงานในแผนกของตน

↓

แจ้งยอดต่อผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน / ทีมประสานงาน

↓

ยอดครบ

↓

ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน แจ้งให้พนักงานอยู่บริเวณจุดรวมพลจนกว่าเหตุสงบ

↓

ประกาศยกเลิกให้พนักงานเข้าทำงานปกติ

ยอดไม่ครบ

↓

ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งการหน่วยช่วยชีวิตค้นหา

↓

หน่วยช่วยชีวิตค้นหาและรายงานผลต่อผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน