

ภาคผนวก 4

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


แบบ ทส.1 เดือนมกราคม 2569 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือนมกราคม..69.....

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

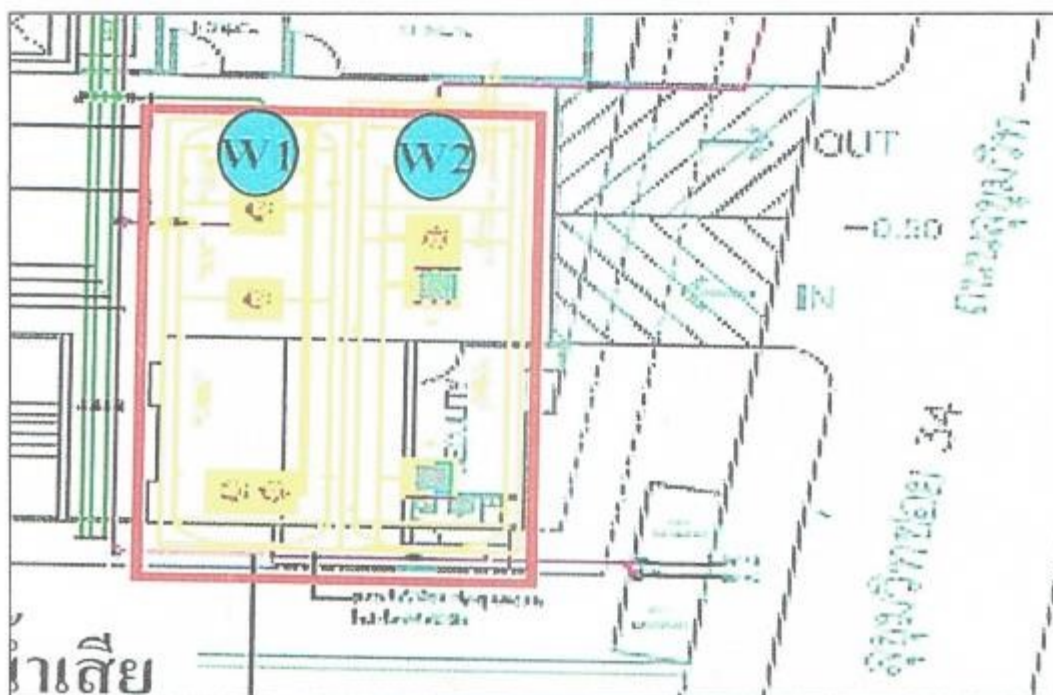

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนมกราคม 2569 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลงสถิติและข้อมูลเฉพาะใบกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนมกราคม 2569 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/คต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ วนภัทร มธุรพสากุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ จิภากร ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนมกราคม 2569 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้งหมด 6 เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,200.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 150.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 120.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดขั้นสูง						ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไร่สีสุก						ประจำเดือนมกราคม 2569	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ		
		ถ่ายเซ็น		ถ่ายเซ็น		ถ่ายเซ็น			
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.60
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.45
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.30
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.15
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.45
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.30
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	20.15
9	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	20.00
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.45
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.30
12	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.15
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	19.00
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	18.45
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	18.30
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	18.15
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.45
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.30
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.15
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.00
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.45
23	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.30
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.15
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.00
26	ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	15.45
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	15.30
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	15.15
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	15.00
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	14.45
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	14.30

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน B1						ENG-VCM	
			หน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่าง						ประจำเดือนมกราคม 2569	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
		ผิดปกติ	ลายเซ็น		ผิดปกติ	ลายเซ็น		ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	19.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
9	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
12	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
23	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
26	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	ปกติ	ผิดปกติ	22.40	
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.40	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้างาน ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทิ้งชั้น B1 ประจำวันออก						ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือนมกราคม 2569	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ		
		ถ่ายเซ็น		ถ่ายเซ็น		ถ่ายเซ็น			
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
9	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
12	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
23	ปกติ	ผิดปกติ	12.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
26	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00	ปกติ	ผิดปกติ	27.40
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	27.40

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้างาน ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มสูบน้ำทิ้งชั้น B1 ประจำวัน						ENG-VCN	
		หน่วยงาน ไร่สีสุก						ประจำเดือนมกราคม 2569	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ		
		ลายเซ็น		ลายเซ็น		ลายเซ็น			
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.15		
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.45		
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.45		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.45		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.30		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.30		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	21.00		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้างาน ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

แบบ ทส.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (1/3)


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 69

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไทด์ดีลักซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

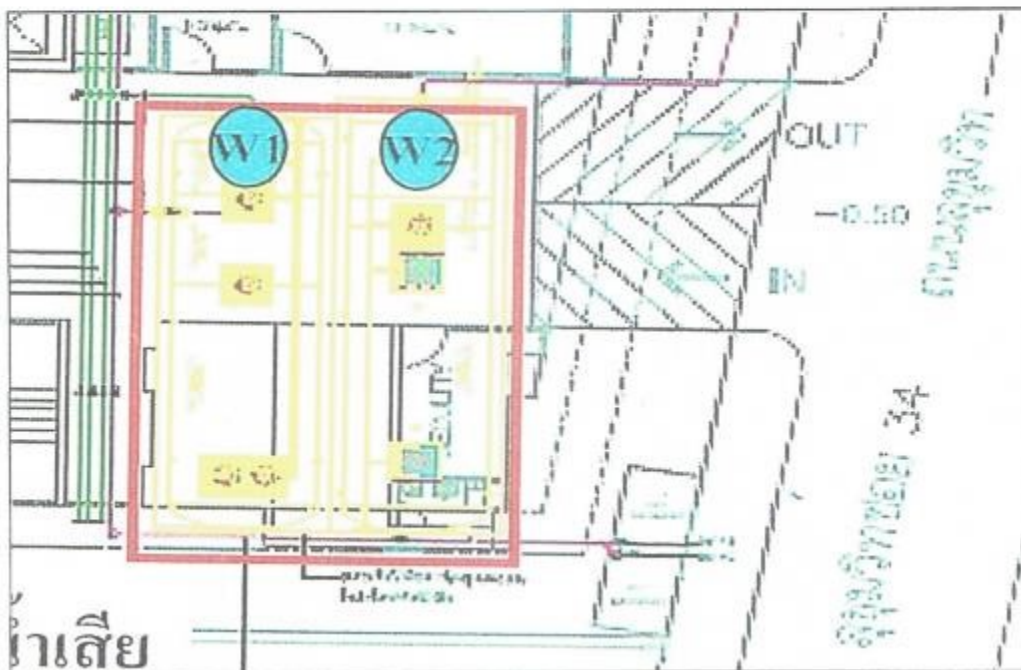

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมเครื่องแห่งนี้ตามลักษณะ

(.....) *ชยพร* ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิคมอุตสาหกรรมชุด ไร่สีสุก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท 34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพวงกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนภัทร ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งทุกเดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,200.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 150.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 120.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำโพง | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บำบัดน้ำเสีย						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไร่สีสุก						ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1							✓			
2	✓		10.00				✓			
3						19.00	✓			
4						18.00	✓			
5						18.00	✓			
6						20.00	✓			
7							✓			
8	✓		10.00				✓			
9	✓		16.00				✓			
10	✓		12.00				✓			
11	✓		11.00				✓			
12	✓		11.00				✓			
13	✓		11.00				✓			
14			11.00				✓			
15	✓		11.00				✓			
16	✓		10.00				✓			
17	✓		11.00				✓			
18	✓		10.00				✓			
19	✓		09.00				✓			
20	✓		10.00				✓			
21							✓			
22							✓			
23							✓			
24							✓			
25							✓			
26							✓			
27							✓			
28							✓			
29							✓			
30							✓			
31							✓			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียดิบ B1						ENG-VCM	
			หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิต						ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1										
2	✓		10.00				✓			
3				✓		14.00				
4				✓		14.00	✓			
5				✓		15.00	✓			
6				✓		16.00	✓			
7							✓			
8	✓		16.20				✓			
9	✓		16.00				✓			
10	✓		11.00				✓			
11	✓		10.00				✓			
12	✓		10.00				✓			
13	✓		11.00				✓			
14	✓		11.00				✓			
15	✓		21.00				✓			
16	✓		10.00				✓			
17	✓		11.00				✓			
18	✓		12.00				✓			
19	✓		14.00				✓			
20	✓		14.00				✓			
21	✓		10.00				✓			
22	✓						✓			
23	✓		16.00				✓			
24							✓			
25				✓		21.00	✓			
26				✓		16.00	✓			
27				✓		21.00	✓			
28				✓		22.00	✓			
29										
30										
31										

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าห้อง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ใบดูดน้ำทิ้งชั้น 8ฝั่งตะวันออก						ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	
1										
2	✓		10.00 น.				✓			28.20 น.
3				✓		15.00 น.	✓			21.41 น.
4				✓		15.00 น.	✓			21.41 น.
5				✓		16.00 น.	✓			22.41 น.
6				✓		17.00 น.	✓			22.41 น.
7							✓			22.41 น.
8	✓		11.20 น.				✓			21.41 น.
9	✓		11.00 น.				✓			21.41 น.
10	✓		12.00 น.				✓			21.41 น.
11	✓		13.00 น.				✓			21.41 น.
12	✓		13.00 น.				✓			21.41 น.
13	✓		13.00 น.				✓			21.41 น.
14	✓		13.00 น.				✓			21.41 น.
15	✓		12.00 น.				✓			21.41 น.
16	✓		10.00 น.				✓			21.41 น.
17	✓		10.00 น.				✓			21.41 น.
18	✓		17.00 น.				✓			21.41 น.
19	✓		16.00 น.				✓			21.41 น.
20	✓		14.00 น.				✓			21.41 น.
21							✓			21.41 น.
22							✓			21.41 น.
23	✓		11.00 น.				✓			21.41 น.
24							✓			21.41 น.
25				✓		18.00 น.	✓			21.41 น.
26				✓		18.00 น.	✓			21.41 น.
27				✓		18.00 น.	✓			21.41 น.
28				✓		18.00 น.	✓			21.41 น.
29										
30										
31										

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้งานประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทั้งชั้น B1ฝั่งตะวันตก										ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไทดีดีลักซ์										ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา			หมายเหตุ		
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น					
1														
2	✓		18.00				✓							
3				✓		18.00	✓							
4				✓		18.00	✓							
5				✓		18.00	✓							
6				✓		18.00	✓							
7							✓							
8	✓		18.00				✓							
9	✓		18.00				✓							
10	✓		18.00				✓							
11	✓		18.00				✓							
12	✓		18.00				✓							
13	✓		18.00				✓							
14	✓		18.00				✓							
15	✓		18.00				✓							
16	✓		18.00				✓							
17	✓		18.00				✓							
18	✓		18.00				✓							
19	✓		18.00				✓							
20	✓		18.00				✓							
21							✓							
22							✓							
23	✓		18.00				✓							
24							✓							
25				✓		18.00	✓							
26				✓		18.00	✓							
27				✓		18.00	✓							
28				✓		18.00	✓							
29														
30														
31														

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

แบบ ทส.1 เดือนมีนาคม 2569 (1/3)


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มีนาคม 69

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี ... นิตินคณลาควรรชไพฑิธสัถษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

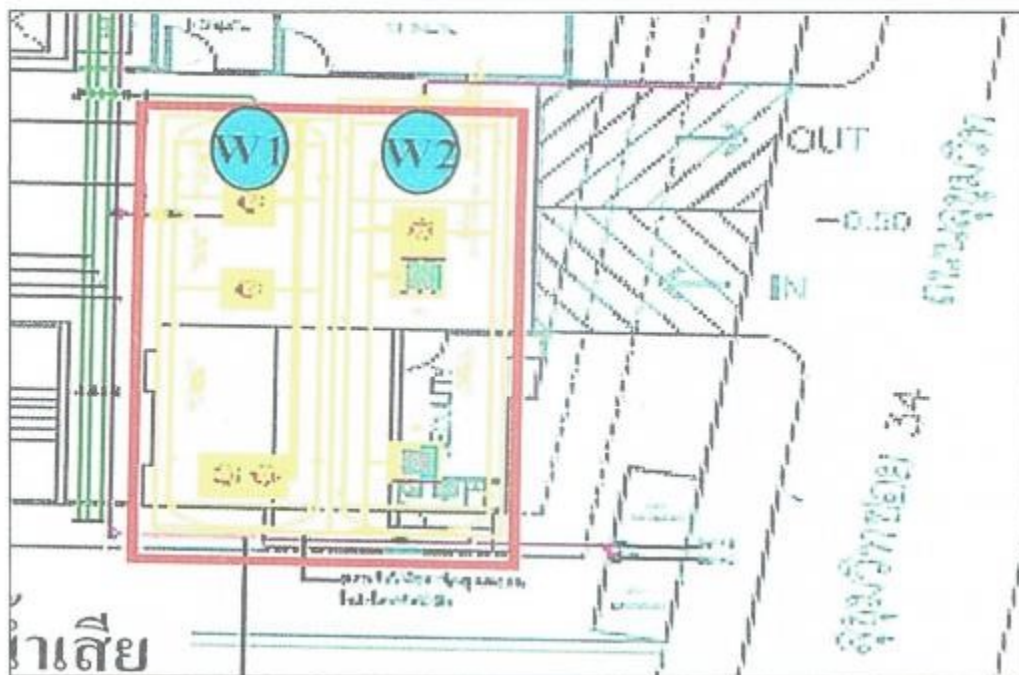

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

แบบ ทส.1 เดือนมีนาคม 2569 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) *Suk* ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) โยนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) โยนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนมีนาคม 2569 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14 หมู่ที่ : - ซอย : สุขุมวิท34
 ถนน : - แขวง/ตำบล : คลองตัน เขต/ตำบล : เขตคลองเตย
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 021179305 โทรสาร : -
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141
 สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ตต/ปปปป
 ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 สมมติได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธนภัทร มธุรพงศ์สกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ธนากร ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
 [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [X] เครื่องสูบลูบตะกอน [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนมีนาคม 2569 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบทั้งหมดเดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,200.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 150.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 120.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำโพง | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมีนาคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดน้ำเสีย						ENG-VCM
		หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิต						ประจำเดือน มีนาคม 69
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา สายเช็น	กะบ่าย (B)	เวลา สายเช็น	กะตึก (C)	เวลา สายเช็น	หมายเหตุ	
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	468	
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	468	
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	468	
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	468	
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	2140	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมีนาคม 2569

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน										ENG-VCM	
		หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิต										ประจำเดือน มีนาคม 69	
วันที่	กระเช้า (A)		เวลา ลายเซ็น	กระบ่ (B)		เวลา ลายเซ็น	กระตัก (C)		เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ			
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
2	✓ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
9	✓ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
12	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ					
16	✓ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
23	✓ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
26	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
30	✓ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				
31	✓ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	22.00				

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมีนาคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+เป็นจุดน้ำทิ้งขึ้น ยฝั่งตะวันออก										ENG-VCM	
		หน่วยงาน วิศวกรรม										ประจำเดือนมีนาคม 69	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ						
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00						

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมีนาคม 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น B ตั้งแต่วันต่อ หน่วยงาน ไรต์ดีลักซ์						ENG-VCM ประจำเดือน มีนาคม 69	
วันที่	กะเช้า		เวลา ถ่ายเซ็น	กะบ่าย		เวลา ถ่ายเซ็น	กะดึก		เวลา ถ่ายเซ็น	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
2	ปกติ	ผิดปกติ	10.50	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		
6	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
9	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
12	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
16	ปกติ	ผิดปกติ	10.50	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ		
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ		
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ		
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	20.00	ปกติ	ผิดปกติ		
21	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
23	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
26	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
30	ปกติ	ผิดปกติ	10.50	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
31	ปกติ	ผิดปกติ	10.50	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าห้อง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

แบบ ทส.1 เดือนเมษายน 2569 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน ...เมษายน 69.....

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุดไฮด์ดัลล์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนเมษายน 2569 (2/3)

วันที่ตรวจวัด	สถิติและข้อมูลด้านคุณภาพน้ำดิบ										วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด
	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)	ปริมาณน้ำดิบ ที่เข้าระบบ (ม.ค.)		
14/2569	100	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0
24/2569	28.0	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
34/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
44/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
54/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
64/2569	42.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
74/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
84/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
94/2569	24.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
104/2569	22.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
114/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
124/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
134/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
144/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
154/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
164/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
174/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
184/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
194/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
204/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
214/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
224/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
234/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
244/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
254/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
264/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
274/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
284/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
294/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
304/2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
รวม	805.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0	944.0

ชยัน

แบบ ทส.1 เดือนเมษายน 2569 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะใบการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนเมษายน 2569 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลักซ์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : รว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สมภัทร มธุรวงศากุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ชวลิต ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนเมษายน 2569 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,200.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 150.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 120.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ไม่มี |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบบอากาศ+บำบัดน้ำขึ้นG										ENG-VCM	
			หน่วยงาน ไทดีคัลท์										ประจำเดือนเมษายน 69	
วันที่	กระเช้า (A)		เวลา สายเซ็น	กระบ้อ (B)		เวลา สายเซ็น	กระตัก (C)		เวลา สายเซ็น	หมายเหตุ				
1	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
2	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
3	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
4	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
5	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
6	✓	ปกติ	11.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
7	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
8	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
9	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
10	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
11	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
12	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
13	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
14	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
15	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
16	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
17	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
18	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
19	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
20	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
21	✓	ปกติ	11.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
22	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
23	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
24	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
25	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
26	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
27	✓	ปกติ	15.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
28	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
29	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
30	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
31	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ				

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียดินบ1 หน่วยงาน วิทยาลัยดุสิต						ENG-VCM ประจำเดือน เมษายน 69	
วันที่	กะเช้า		เวลา สายเชิ	กะบ่าย		เวลา สายเชิ	กะดึก		เวลา สายเชิ	หมายเหตุ
	(A)			(B)	(C)					
1	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
2	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
3	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
4	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
5	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
6	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
7	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
8	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
9	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
10	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
11	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
12	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
13	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
14	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
15	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
16	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
17	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
18	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
19	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
20	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
21	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
22	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
23	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
24	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
25	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
26	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
27	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
28	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
29	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
30	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	
31	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้างาน ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน 2569

			บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มดูดน้ำทิ้งชั้น B1ฝั่งตะวันออก						ENG-VCM			
			หน่วยงาน ไรต์ลิฟต์						ประจำเดือน เมษายน 69			
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ		
			สายเซ็น			สายเซ็น			สายเซ็น			
1	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.30	
2	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
3	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.30	
4	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	23.00	
5	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	23.30	
6	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	24.00	
7	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	24.30
8	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	25.00	
9	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	25.30	
10	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	23.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	26.00	
11	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	24.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	26.30	
12	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		
13	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	27.00	
14	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	27.30	
15	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00	
16	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.30	
17	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	29.00	
18	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	29.30	
19	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	16.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	30.00	
20	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	30.30	
21	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	31.00
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	12.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	31.30
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	13.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	32.00
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	14.00		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	32.30
25		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	33.00
26		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	
27	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	
28		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	33.30
29		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	34.00
30		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	34.30
31		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั้มน้ำถึงถัง B1ฝั่งตะวันตก								ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไร่สีสุก								ประจำเดือนเมษายน 69	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ลายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา ลายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา ลายเซ็น	หมายเหตุ				
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

แบบ ทส.1 เดือนพฤษภาคม 2569 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลขึ้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) *ช.พ.ท.* ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนพฤษภาคม 2569 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ไทดีดีลิคส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ :-

ซอย : สุขุมวิท34

ถนน :-

แขวง/ตำบล : พตองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร :-

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :-

ออกให้โดย :-

หมดอายุ : รว/ตค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อนันท์ มธุรพงศ์กุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนพฤษภาคม 2569 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งทุกเดือน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	1,200.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	150.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	120.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๓. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2569

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บ่อบำบัดน้ำ G หน่วยงาน ไร่สีสุก										ENG-VCMI ประจำเดือน พฤษภาคม 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา สายเซ็น	กะบ่าย (B)		เวลา สายเซ็น	กะดึก (C)		เวลา สายเซ็น	หมายเหตุ			
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
2		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
3		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
4	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.15	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
5		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
6		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
7		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
8		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
9		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
10		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
11	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
12		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
13		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
14		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
15		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
16		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
17		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
18	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
19		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
20		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
21		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
22		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
23		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
24		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
25	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.00	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
26		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
27		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
28		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
29		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15		
30		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			
31		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	✓	ปกติ	ผิดปกติ	11.15			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าห้อง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียดิบ B1										ENG-VCM	
		หน่วยงาน วิศวกร										ประจำเดือน พฤษภาคม 69	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา สายเช็น	กะบ่าย (B)	เวลา สายเช็น	กะดึก (C)	เวลา สายเช็น	หมายเหตุ						
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ใบดูดน้ำทิ้งชั้น 15 ตั้งแต่วันออก						ENG-VCM	
		หน่วยงาน 101 สีสัน						ประจำเดือน พฤษภาคม 69	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา สายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา สายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา สายเซ็น	หมายเหตุ		
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	72.00		
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	72.00		
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	22.00		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าห้อง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนพฤษภาคม 2569

VilleCon Take care of your town the smart way Innovative solutions		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น 81 ตั้งแต่วันตก หน่วยงาน ไร่สีสุก						ENG-VCM ประจำเดือน พฤษภาคม 69
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา สายเซ็น	กะบ่าย (B)	เวลา สายเซ็น	กะดึก (C)	เวลา สายเซ็น	หมายเหตุ	
1	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
3	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
4	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
5	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
6	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
7	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
8	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
9	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
10	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
11	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
12	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
13	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
14	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
15	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
16	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
17	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
18	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
19	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
20	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
21	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
22	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
23	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
24	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
25	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
26	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
27	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
28	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
29	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
30	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
31	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		

หมายเหตุ 1.หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2.หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าห้อง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


แบบ ทส.1 เดือนมิถุนายน 2569 (1/3)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มิถุนายน 69

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 34
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1179305 โทรสาร
มี นิตินคณลาจารย์ไพฑูริย์ดีลักษณ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท คอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

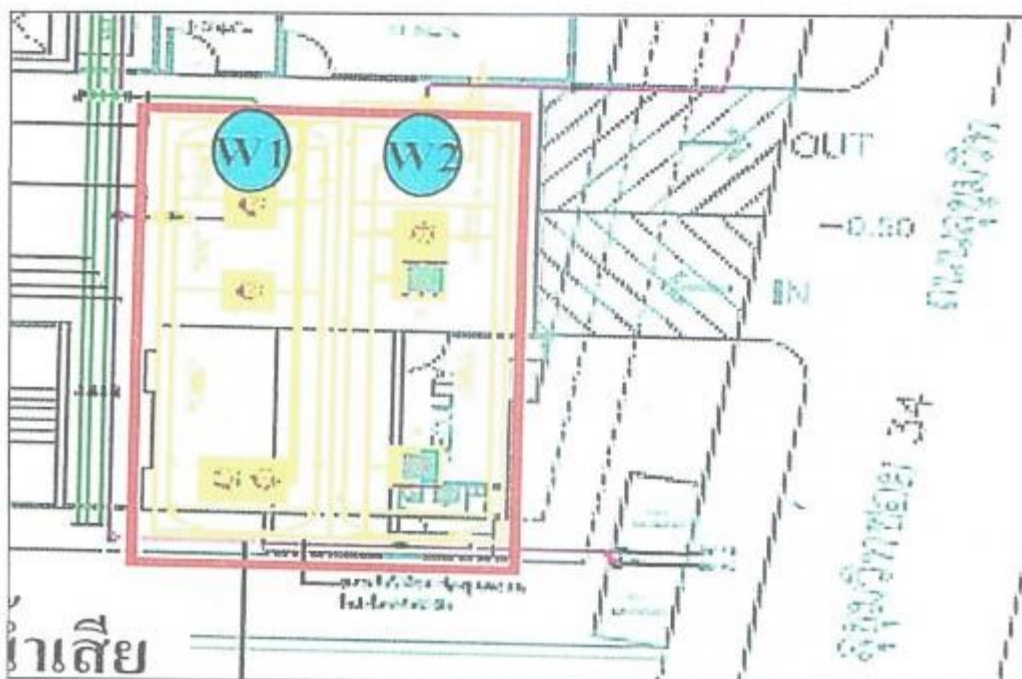

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส.1 เดือนมิถุนายน 2569 (2/3)

หน้า 69

สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ข้อมูลเฉพาะ ระบบบำบัดน้ำเสีย	เป็นสาระ สำคัญ สำหรับ การปฏิบัติงาน (กรณีมี)	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ			
186,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
206,2569	42.0	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6
306,2569	22.0	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
406,2569	24.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
506,2569	22.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
606,2569	24.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
706,2569	24.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
806,2569	26.0	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8
906,2569	22.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
1006,2569	24.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
1106,2569	21.0	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
1206,2569	34.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
1306,2569	33.0	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4
1406,2569	28.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
1506,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
1606,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
1706,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
1806,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
1906,2569	26.0	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8
2006,2569	25.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
2106,2569	25.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
2206,2569	32.0	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
2306,2569	32.0	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6
2406,2569	22.0	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
2506,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
2606,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
2706,2569	24.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
2806,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
2906,2569	23.0	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
3006,2569	25.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
รวม	780.0	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4	606.4

หน้า 69

แบบ ทส.1 เดือนมิถุนายน 2569 (3/3)

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส.2 เดือนมิถุนายน 2569 (1/2)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด โทตี้ส์ลัคส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 14

หมู่ที่ : -

ซอย : สุขุมวิท 34

ถนน : -

แขวง/ตำบล : คลองตัน

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021179305

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 141

สังกัด : สืบฯ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : -

ออกให้โดย : -

หมดอายุ : วว/ตต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ที่ได้นำมาทบทวนตาม 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ลงนาม มร.พรทาสกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ สมศักดิ์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

30.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลมตะกอน

[] สืบฯ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส.2 เดือนมิถุนายน 2569 (2/2)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 1,200.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 150.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 120.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|------------------|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบระบายอากาศ+บำบัดน้ำขึ้นG										ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไร่ดีดีอี										ประจำเดือน มิถุนายน 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ			
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น				
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	15.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
2		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	17.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
3		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
4		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
5		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
6		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
7		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
9	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
10		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
11		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
12		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
14		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
16		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
17		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
18		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
19		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
20		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	17	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
21		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
23		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
24		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
25		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
26		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
27		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
28		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
30		ปกติ	ผิดปกติ	/	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	21.00			
31		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00			

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้างาน ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2569

		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร บำบัดน้ำเสียใต้ดิน B1										ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไทเติลดีลักซ์										ประจำเดือน มิถุนายน 69	
วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา			หมายเหตุ	
	(A)		ลายเซ็น	(B)		ลายเซ็น	(C)		ลายเซ็น				
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
2		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
3		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
4		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
5		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
6		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
7		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
9		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
10		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
11		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
12		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
13		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
14		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
16		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
17		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
18		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
19		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
20		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
21		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
25		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
26		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
27		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
28		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	10.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
30		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	
31		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	22.00	

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+บำบัดน้ำทิ้งชั้น B1ฝั่งตะวันออก										ENG-VCM	
		หน่วยงาน วิศวกร										ประจำเดือน มิถุนายน 69	
วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ						
		ลายเซ็น		ลายเซ็น		ลายเซ็น							
1	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
2	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
3	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
4	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
5	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
6	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
7	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
8	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
9	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
10	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
11	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
12	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
13	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
14	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
15	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
16	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
17	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
18	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
19	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
20	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
21	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
22	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
23	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
24	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
25	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
26	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
27	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
28	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
29	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		
30	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ	18.00	ปกติ	ผลปกติ		
31	ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		ปกติ	ผลปกติ		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติ ให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2569

VilleCon		บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ระบบอากาศ+ปั๊มน้ำทั้งชั้น B1 ตั้งแต่วันที่										ENG-VCM	
		หน่วยงาน ไทลิ่งอีกรู้										ประจำเดือน มิถุนายน 69	
วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา			หมายเหตุ	
	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น	ปกติ	ผิดปกติ	ลายเซ็น				
1	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
2		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
3		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
4		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
5		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
6		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
7		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
8	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
9		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
10		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
11		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
12		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
13		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
14		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
15	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
16		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
17		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
18		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
19		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
20		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
21		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
22	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
23	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
24	✓	ปกติ	ผิดปกติ	21.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
25		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
26		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	21.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
27		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
28		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
29	✓	ปกติ	ผิดปกติ	18.00	ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
30		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	18.00	✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		
31		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		✓	ปกติ	ผิดปกติ	28.00		

หมายเหตุ 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทางหัวหน้าช่าง ให้ช่างประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน