

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัน ชีตี้ คอนโดมิเนียม (ชื่อเดิม บัดเจท ไบรท์ คอนโดมิเนียม) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท เอช วีอี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้

3.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวิเคราะห์

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ ในด้านสภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากรดิน/สุนทรียภาพ, คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ, การจัดการมูลฝอย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอัคคีภัย, การจราจร ตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด/จุดเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. สภาพภูมิประเทศ/ทรัพยากรดิน/ทรัพยากร	- ขนาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว	- ตรวจจุดบริเวณพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในการดูแลรักษา	- ทุก 6 เดือน	โครงการดำเนินการโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวน และต้นไม้ภายในโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพต้นไม้รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้และพื้นที่สีเขียว ให้ความเหมาะสมและสวยงามหากมีต้นไม้ตาย ให้ปลูกเสริมทดแทนทันทีที่ตายทันที	-	รูปที่ 2.1-1
2. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ	- ตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำประกอบ ด้วย ■ ค่าความเป็นกรดและต่าง (pH) ■ บีโอดี (BOD) ■ สารแขวนลอย (SS) ■ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ■ ชัลไฟด์	- นำตัวอย่างน้ำระบบ 1 ตัวอย่าง / ระบบ รวม 2 ตัวอย่าง นำทั้งจากบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออก ระบบระบายน้ำทั้งระบบ	- การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	โครงการได้จัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัทเอกชน (บริษัท เอชวีอี จำกัด) เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบอาคาร A น้ำทิ้งหลังบำบัดอาคาร A อาคาร B ระบบละ 1 ตัวอย่าง/น้ำทิ้งหลังบำบัดอาคาร A อาคาร B ระบบละ 1 ตัวอย่าง และนำทั้งจากบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน้ำทั้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง โดยตรวจวิเคราะห์พารามิเตอร์ตามที่มาตราการ	-	รูปที่ 2.1-4 ภาคผนวก 2.2 ภาคผนวก 2.6

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด	บริเวณที่ตรวจวัด/จุดเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
	(Sulfide) ■ ทีเคเอ็น (TKN) ■ น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	สาธารณะ 1 ตัวอย่าง / ระบบ รวมทั้งหมด 3 ตัวอย่าง		กำหนด เป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจ จ ส อบ ปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอน และวางระบายน้ำ	- บ่อตกตะกอน และวางระบายน้ำ ข อ ง โครงการ	- ตรวจ จ ส อบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	โครงการดำเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกินในระบบบำบัดน้ำเสีย หากพบว่ามีปริมาณมากที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขต เข้าสูบตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-	รูปที่ 2.1-4
	- จัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่าน การบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตาม	- บั น ที่ ก รายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่ง อ ม ล ซึ่ง แสดงผลการการทำงาน	- การจัดเก็บสถิติ ตามแบบ ทส.1 จัดทำทุกวัน ก า ร ส ร ร ู บ รายงาน ตาม แบบ ทส. 2	โครงการดำเนินการบันทึก รายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามแบบ ทส.1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่งต่อ	-	ภาคผนวก 2.1

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด	บริเวณที่ตรวจวัด/ จุดเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	หมายเหตุ/ เอกสารอ้างอิง
	กฎหมาย ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดทำบัญชีรายจ่ายของหน่วยงานราชการ พ.ศ. 2555	ระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ ตามแบบ ทส. 1 เป็นประจำทุกวัน และสรุปผลตามแบบ ทส.2 ส่งต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	จัดทำเดือนละ 1 ครั้ง และส่งรายงานต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	สำนักงานเขต		
3. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณห้องพักมูลฝอยชั่วคราวของแต่ละชั้นของอาคาร และห้องพักมูลฝอยที่ชั้น 7	- ความสะอาดของห้องพักมูลฝอย - กลิ่นมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอย	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมผลรายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน	โครงการมอบหมายให้พนักงานแม่บ้านของโครงการทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดของห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	รูปที่ 2.1-7

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด/จุดเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน/การป้องกันอันตราย	- ตรวจ จ ส อ บ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ จัด ให้ มี ก ร อบรม/ทบทวน ความ เข้า ใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ ระบบป้องกันอันตราย และแผนอพยพหนีฉุกเฉิน ต่อ พ นั ก ง า น โครงการ	- อุ ป ก ร ณ์ ป่ อ ง กั น อั ต ศั ก์ ยั ทัง ระบบ แ จ้ ง เตือน ระบบ ดับเพลิง	- ตรวจ จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์ ป้องกันอันตราย ประมาณ 2 ครั้งต่อปี - อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอันตรายและแผนอพยพหนีฉุกเฉิน ต่อ พ นั ก ง า น โครงการปีละ 1 ครั้ง	โครงการดำเนินการโดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารคอยตรวจ จ ส อ บ ตรวจ จ ส อ บ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง	-	รูปที่ 2.1-10
5. การจราจร	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ตรวจ จ ส อ บ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย	- สถิติอุบัติเหตุทางเข้า-ออก - อุ ป ก ร ณ์ อำนวยความสะดวกปลอดภัย การจราจร ภายใน	- บันทึกอุบัติเหตุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตรวจ จ ส อ บ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย ประมาณ 2	โครงการดำเนินการโดยคอยตรวจสอบอุปกรณ์ในด้านความปลอดภัยและป้ายจราจรให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา	ทางโครงการควรจัดทำบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	-

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด/ จุดเก็บตัวอย่าง	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค/ การแก้ไข	หมายเหตุ/ เอกสารอ้างอิง
	เช่น ป้ายเตือน ต่างๆการจราจร ภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	โครงการ	ครั้ง/ปี โดย รวบรวมผล รายงานต่อ สผ. ทุก 6 เดือน			

3.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

ดัชนีที่ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้นี้ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS), ซัลไฟด์ (Sulfide), ค่าทีเคเอ็น (TKN), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

ทั้งนี้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จะดำเนินการโดยวิธีมาตรฐานตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทบางขนาด พ.ศ. 2567 (ดังตาราง 3.2-1)

ตารางที่ 3-2-1 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์

พารามิเตอร์	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรดต่าง (pH)	Grab Sampling	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017, 4500-H ⁺ B
บีโอดี (BOD)	Grab Sampling	APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017.5210 B
สารแขวนลอย (Suspended Solid)	Grab Sampling	APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017.2540 D
ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	Grab Sampling	APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017.2540 C
ซัลไฟด์ (Sulfides)	Grab Sampling	APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017.4500-S ²⁻ F
ทีเคเอ็น (TKN)	Grab Sampling	APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017.4500-N _{org} B
น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	Grab Sampling	APHA, AWWA, WEF 23 rd ed. 2017.5520 B

3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการที่ทางโครงการได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่เห็นชอบด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ดังนี้

- 1) น้ำที่ก่อนเข้าระบบ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 2 ตัวอย่าง
- 2) น้ำจากบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน้ำทั้งสาธารณะ 1 ตัวอย่าง/ระบบ รวมทั้งหมด 3 ตัวอย่าง

3.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย) ของระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (SS)
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDH)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)

- ทีเคเอ็น (TKN)
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มกราคม 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.7 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 292 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 70.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 49.8 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 19.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 13.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 4.1 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.2 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 256 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 43.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 75.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 12.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 13.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 4.3 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มีนาคม 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.1 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 257 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 69.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 292 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 10.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 17.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 5.7 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน เมษายน 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.1 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 270 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 23.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 73.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 10.7 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 7.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 3.1 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.6 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 270 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 48.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 69.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 6.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 18.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 277 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 54.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 53.5 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 3.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 17.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 5.4 มิลลิกรัม/ลิตร

3.3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำเสีย) ของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (SS)
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มกราคม 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.6 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 296 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 82.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 71.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 18.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.5 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 280 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 147 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 35.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มีนาคม 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.1 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 266 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 42.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 235 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 9.8 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 16.2 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 5.1 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน เมษายน 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.1 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 237 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 18.7 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 84.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 11.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.5 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 275 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 57.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 49.0 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 9.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 23.3 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 4.1 มิลลิกรัม/ลิตร

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 บ่อปรับสภาพน้ำเสีย อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.8 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 287 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 77.0 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 58.5 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 12.4 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 14.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 4.9 มิลลิกรัม/ลิตร

3.3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (SS)
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDH)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มกราคม 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 21.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 64.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 360 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 72.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 บ่อกักน้ำใส อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 17.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 47.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 297 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 74.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มีนาคม 2569 บ่อกักน้ำใส อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 132 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 70.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 444 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 63.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน เมษายน 2569 บ่อกักน้ำใส อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 23.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 39.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 260 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 63.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 55.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 77.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 340 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 69.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 1.8 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร A

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 62.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 61.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 320 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 70.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

3.3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (SS)
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDH)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มกราคม 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.7 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 64.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 46.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 317 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 30.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.6 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 11.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 16.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 303 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 34.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 1.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มีนาคม 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.7 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 75.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 43.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 377 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 44.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 0.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน เมษายน 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 28.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 27.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 297 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 63.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 2.9 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 78.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 48.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 360 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 4.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 47.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 24.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN) และน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 บ่อพักน้ำใส อาคาร B

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 36.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 19.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 317 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 3.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 64.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 4.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำใส พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

3.3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
- บีโอดี (BOD)
- สารแขวนลอย (SS)
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDH)
- ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ทีเคเอ็น (TKN)
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มกราคม 2569 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 28.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 52.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 323 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 50.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 13.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 127 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 35.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 316 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 58.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มีนาคม 2569 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 35.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 67.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 486 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 82.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 1.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน เมษายน 2569 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.1 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 31.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 18.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 69.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 2.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 47.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 52.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 343 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 63.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 13.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์พารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

■ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2569 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.4 (ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0), บีโอดี (BOD) มีค่า 37.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 25.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร), ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 323 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร), ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 63.6 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลิตร), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 2.1 มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข.

ตารางที่ 3.3.1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพ) ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A (บ่อปรับสภาพ)						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1. ความเป็นกรด-ต่าง (pH)	-	6.7	6.2	6.1	6.1	6.6	6.9	ไม่เกิน 5.5-9.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	49.8	75.0	292	73.0	69.0	53.5	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	70.0	43.0	69.0	23.0	48.0	54.0	ไม่เกิน 40
4. ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	292	256	257	270	270	277	ไม่เกิน 1,000
5. ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	13.5	13.5	17.1	7.4	18.6	17.4	ไม่เกิน 35
6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	4.1	4.3	5.7	3.1	3.2	5.4	ไม่เกิน 1.0
7. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	19.1	12.1	10.1	10.7	6.6	3.4	ไม่เกิน 20.0

หมายเหตุ :^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อพื้นที่ : วิเชียร ชาสตร์
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ทิพวรรณ วงศ์บุญตัน
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอชวีอี จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-883-4956-7

ตารางที่ 3.3.2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำสุทธ้ายก่อนระบายออก (บ่อน้ำใส) ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออก อาคาร A (บ่อพักน้ำใส)						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1. ความเป็นกรด-ต่าง (pH)	-	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0	7.3	ไม่เกิน 5.5-9.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	21.0	17.2	132	23.5	55.0	62.0	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	64.0	47.0	70.0	39.0	77.0	61.3	ไม่เกิน 40
4. ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	360	297	444	260	340	320	ไม่เกิน 1,000
5. ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	72.5	74.6	63.3	63.3	69.5	70.4	ไม่เกิน 35
6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.0	0.1	0.0	0.4	0.8	0.6	ไม่เกิน 1.0
7. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	0.7	2.0	0.5	4.0	1.8	2.0	ไม่เกิน 20.0

หมายเหตุ :^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อพื้นที่ : วิเชียร ชาศรี
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ทิพวรรณ วงศ์บุญตัน
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอชวีอี จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-883-4956-7

ตารางที่ 3.3.3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัด (บ่อปรับสภาพ) ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		บ่อน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B (บ่อปรับสภาพ)						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1. ความเป็นกรด-ต่าง (pH)	-	6.6	6.5	6.1	6.1	6.5	6.8	ไม่เกิน 5.5-9.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	71.0	147	235	84.0	49.0	58.5	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	82.0	2.0	42.0	18.7	57.0	77.0	ไม่เกิน 40
4. ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	296	280	266	237	275	287	ไม่เกิน 1,000
5. ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	18.5	35.5	16.2	11.6	23.3	14.6	ไม่เกิน 35
6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	3.8	2.4	5.1	3.3	4.1	4.9	ไม่เกิน 1.0
7. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	2.8	6.0	9.8	3.3	9.1	12.4	ไม่เกิน 20.0

หมายเหตุ :^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อพื้นที่ : วิเชียร ชาสตร์
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ทิพวรรณ วงศ์บุญตัน
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอชวีอี จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-883-4956-7

ตารางที่ 3.3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำสุทธ้ายก่อนระบายออก (บ่อน้ำใส) ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B


ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออก อาคาร B (บ่อกักน้ำใส)						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	6.7	6.6	6.7	7.0	6.9	7.1	ไม่เกิน 5.5-9.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	64.0	11.5	75.0	28.0	78.0	36.0	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	46.0	16.0	43.0	27.0	48.0	19.3	ไม่เกิน 40
4. ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	317	303	377	297	360	317	ไม่เกิน 1,000
5. ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	30.3	34.7	44.3	63.3	47.1	64.7	ไม่เกิน 35
6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.0	1.0	0.0	0.5	4.4	3.7	ไม่เกิน 1.0
7. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	0.5	1.7	0.9	2.9	24.2	4.3	ไม่เกิน 20.0

หมายเหตุ :^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)
ค่า ND หมายถึง Not Detected (ตรวจไม่พบ)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : วิเชียร ชาติศรี
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ทิพวรรณ วงศ์บุญตัน
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอชอี จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-883-4956-7


ตารางที่ 3.3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสลายน้ำก่อนระบายออก ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		คุณภาพน้ำจากบ่อกักสลายน้ำก่อนระบายออก						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.4	ไม่เกิน 5.5-9.0
2. ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	mg/l	28.0	127	35.0	31.5	47.0	37.0	ไม่เกิน 30
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	mg/l	52.0	35.0	67.0	18.0	52.0	25.3	ไม่เกิน 40
4. ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	323	316	486	250	343	323	ไม่เกิน 1,000
5. ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/l	50.2	58.0	82.3	69.0	63.3	63.6	ไม่เกิน 35
6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/l	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	0.7	ไม่เกิน 1.0
7. ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Grease & Oil)	mg/l	13.3	1.0	1.6	2.7	13.2	2.1	ไม่เกิน 20.0


หมายเหตุ :^{1/} ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อพื้นที่ : วิเชียร ชาทรี
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ทิพวรรณ วงศ์บุญตัน
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอชวีอี จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-883-4956-7

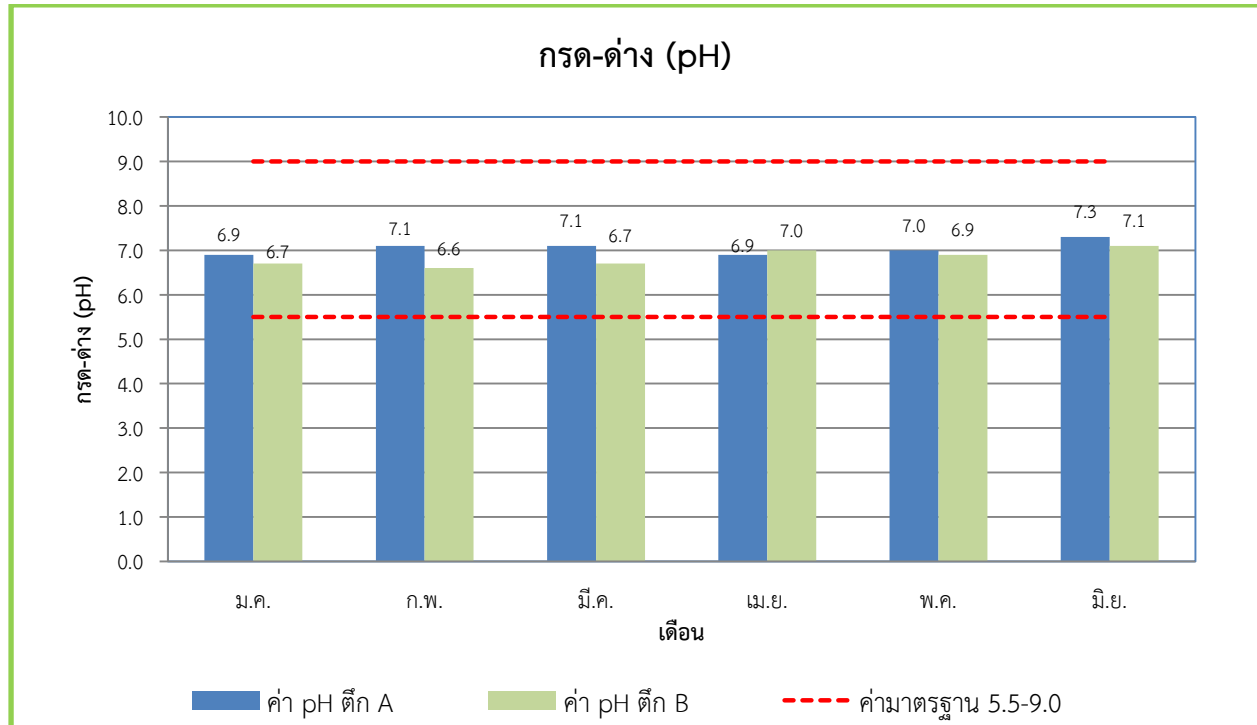


รูปที่ 3.3-1 แสดงผลการตรวจวัด pH บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่านorma มาตรฐาน

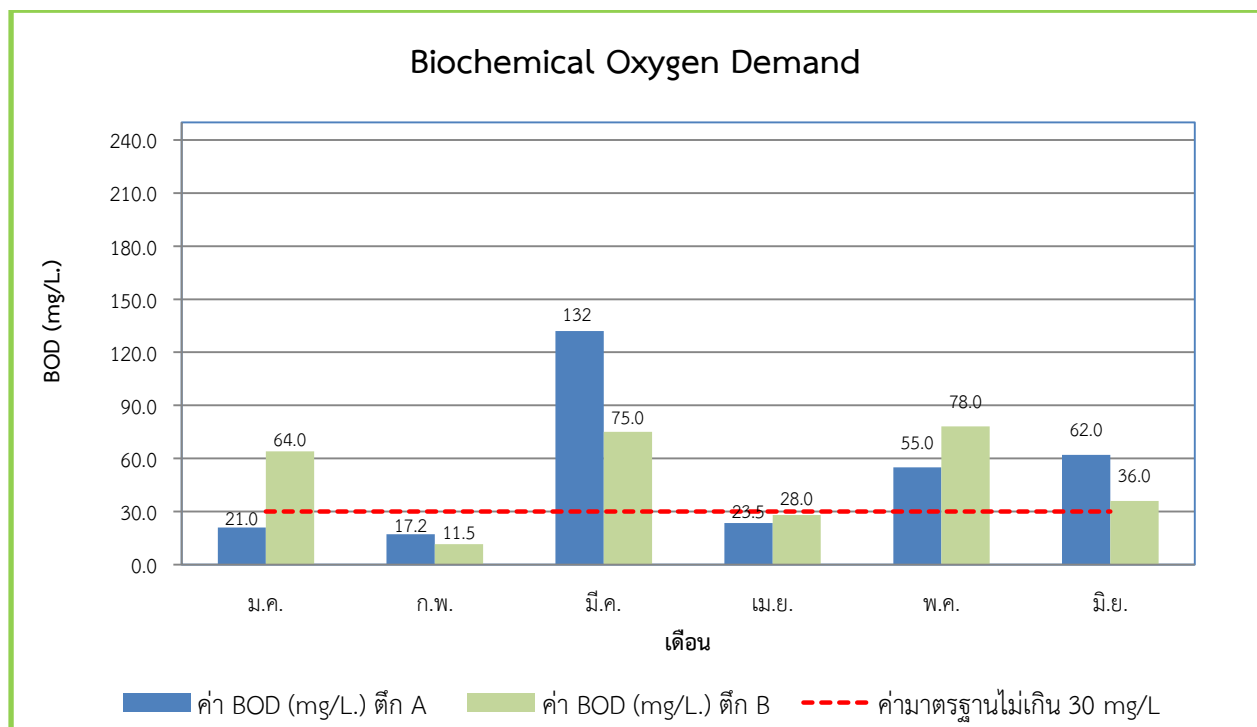


รูปที่ 3.3-2 แสดงผลการตรวจวัด BOD บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่านorma มาตรฐาน

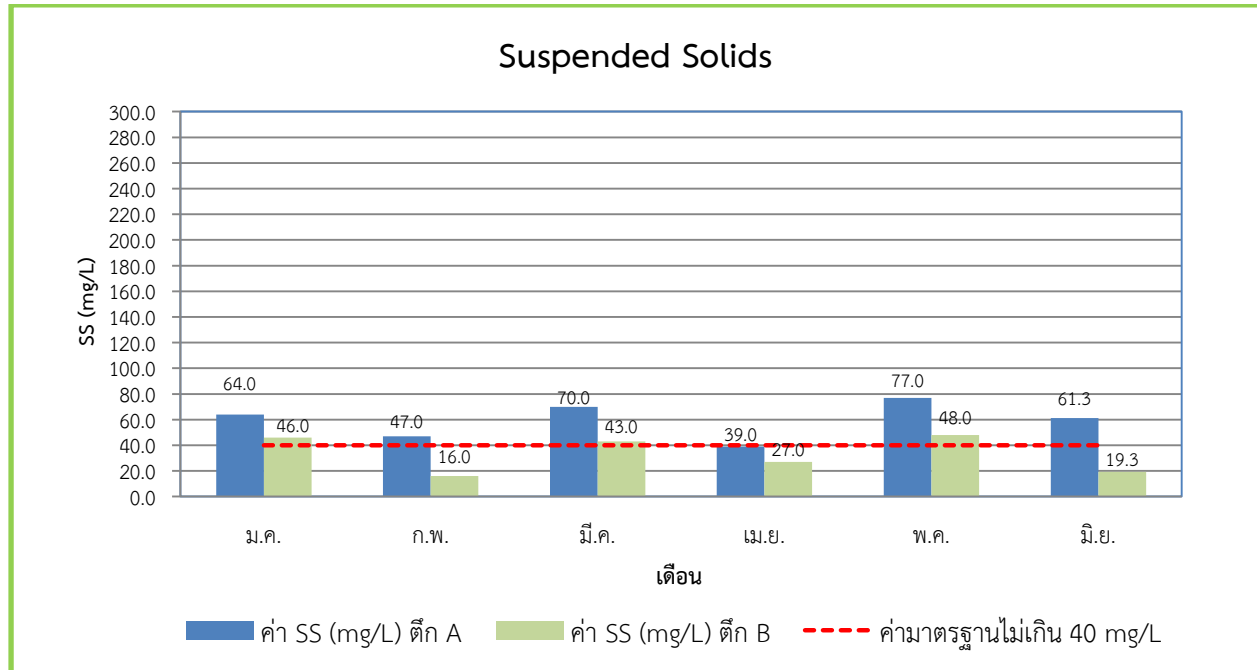


รูปที่ 3.3-3 แสดงผลการตรวจวัด SS บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

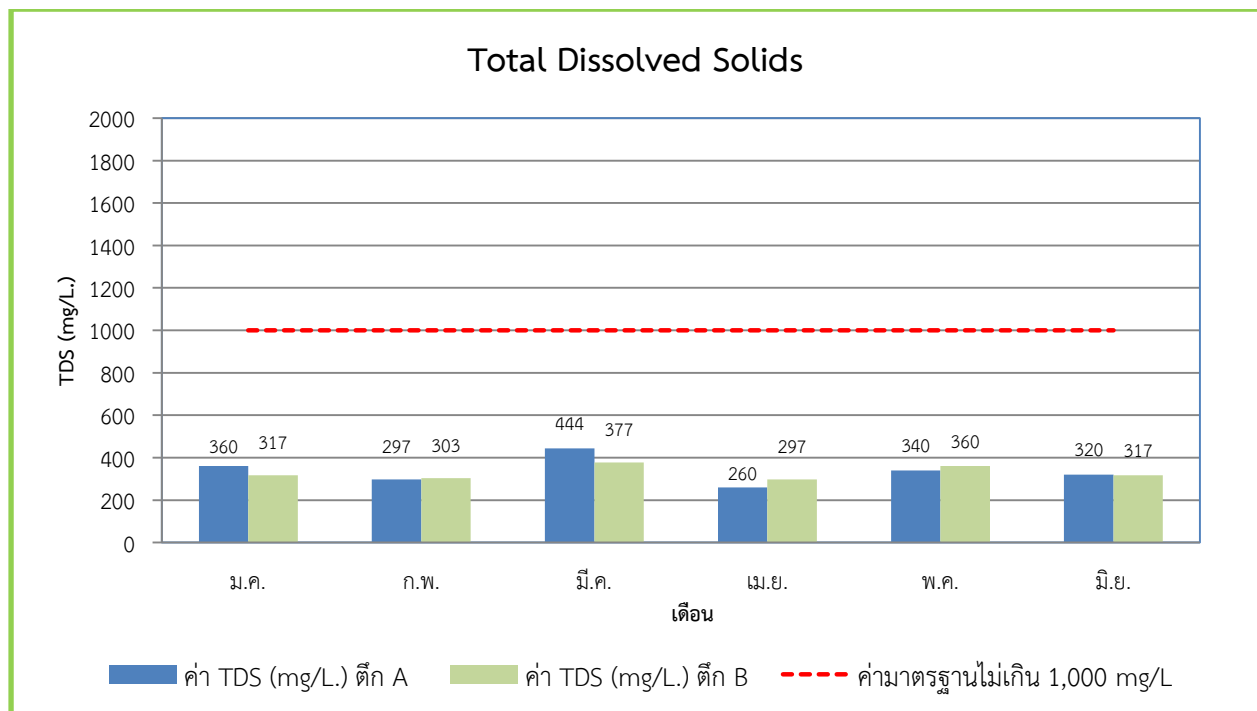


รูปที่ 3.3-4 แสดงผลการตรวจวัด TDS บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

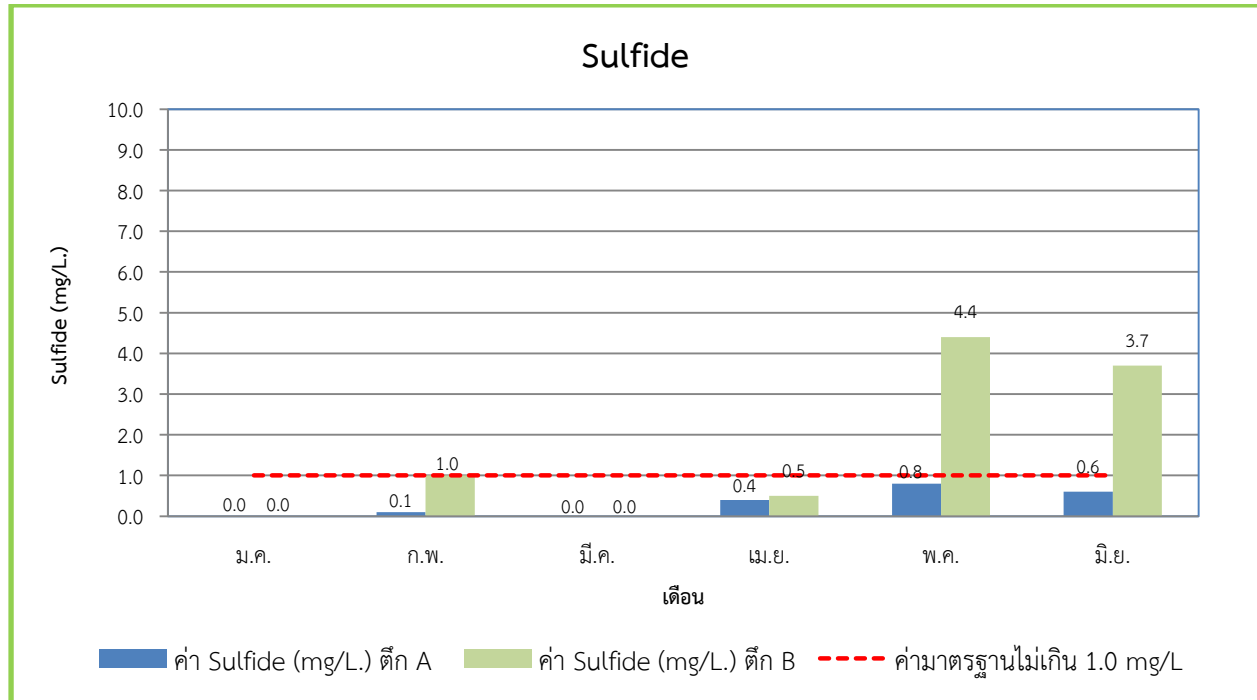


รูปที่ 3.3-5 แสดงผลการตรวจวัด Sulfide บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

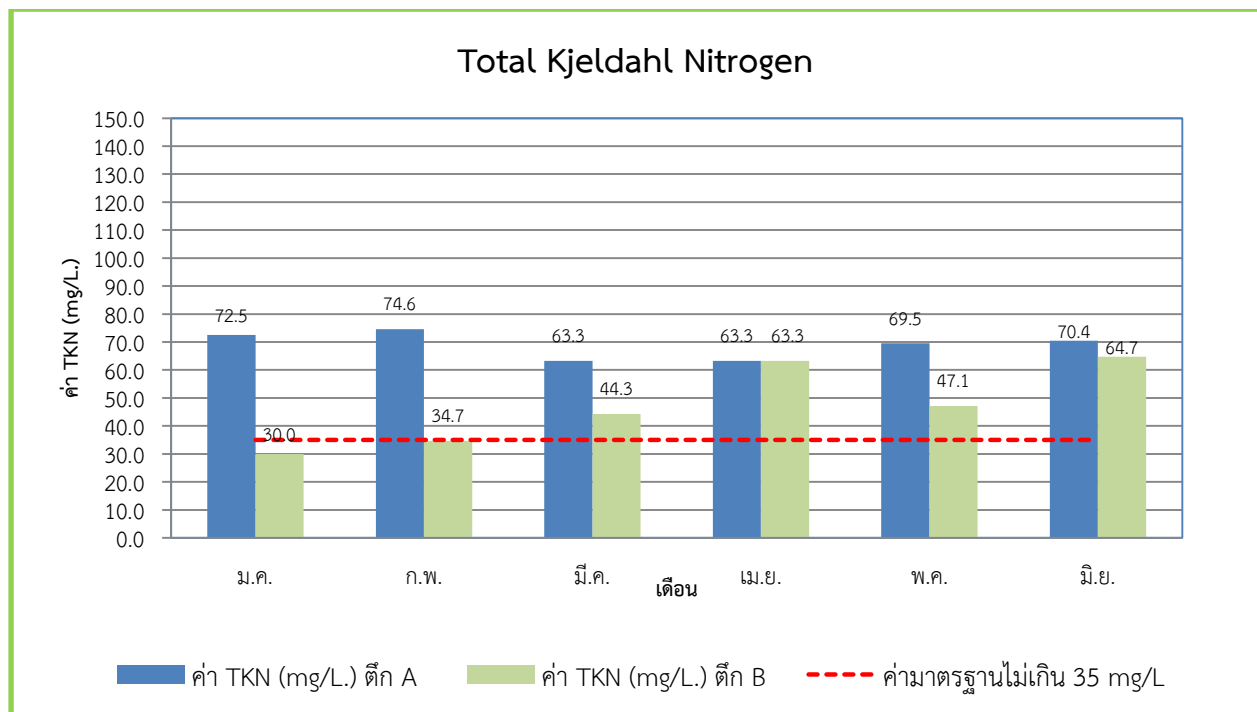


รูปที่ 3.3-6 แสดงผลการตรวจวัด TKN บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

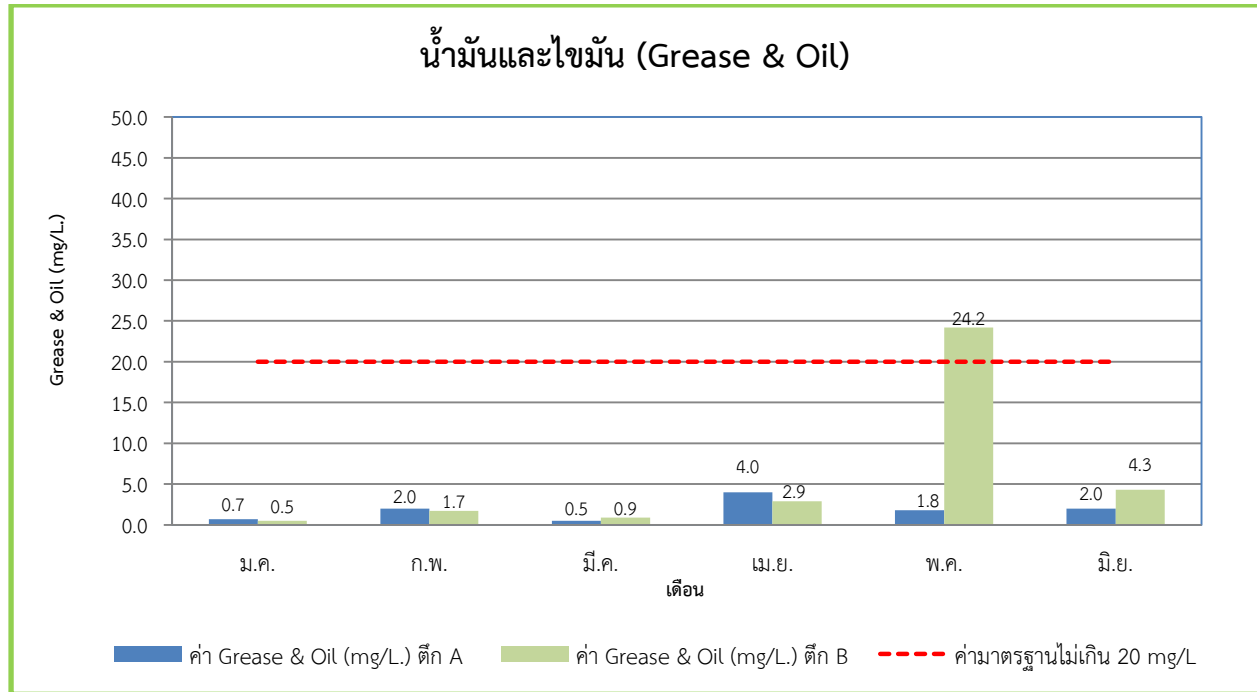


รูปที่ 3.3-7 แสดงผลการตรวจวัด Oil & Grease บ่อพักน้ำใส A และ ตึก B ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

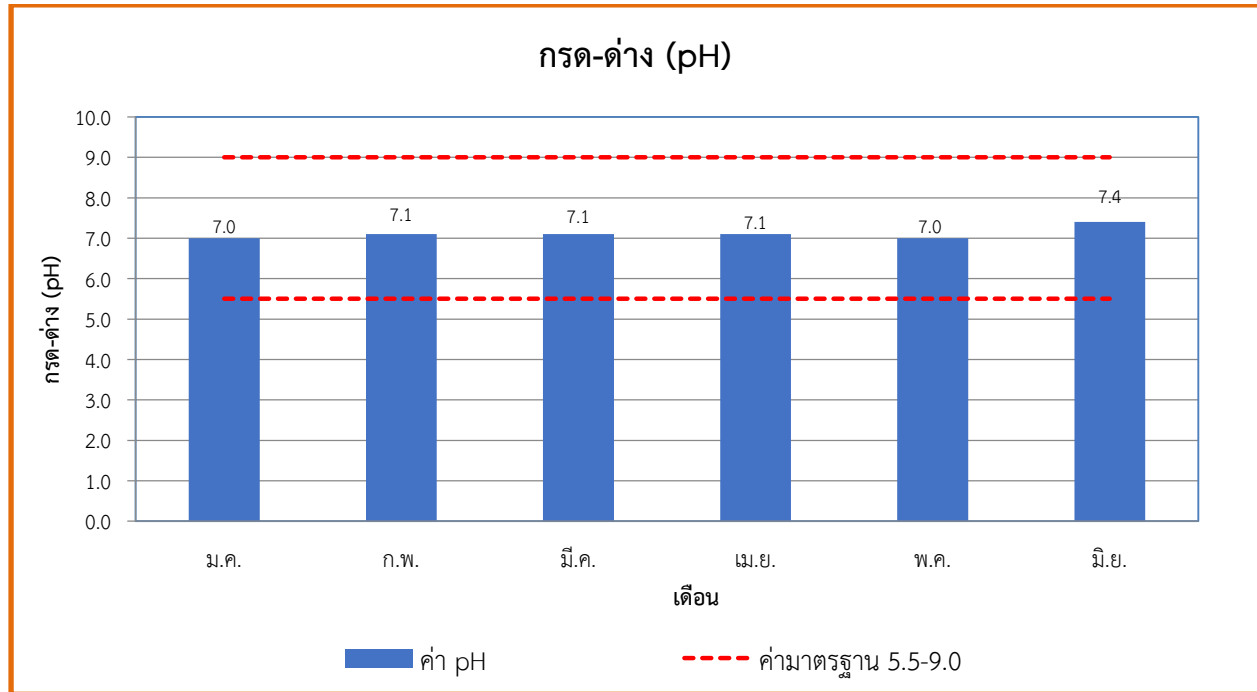


รูปที่ 3.3.5-1 แสดงผลการตรวจวัด pH บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

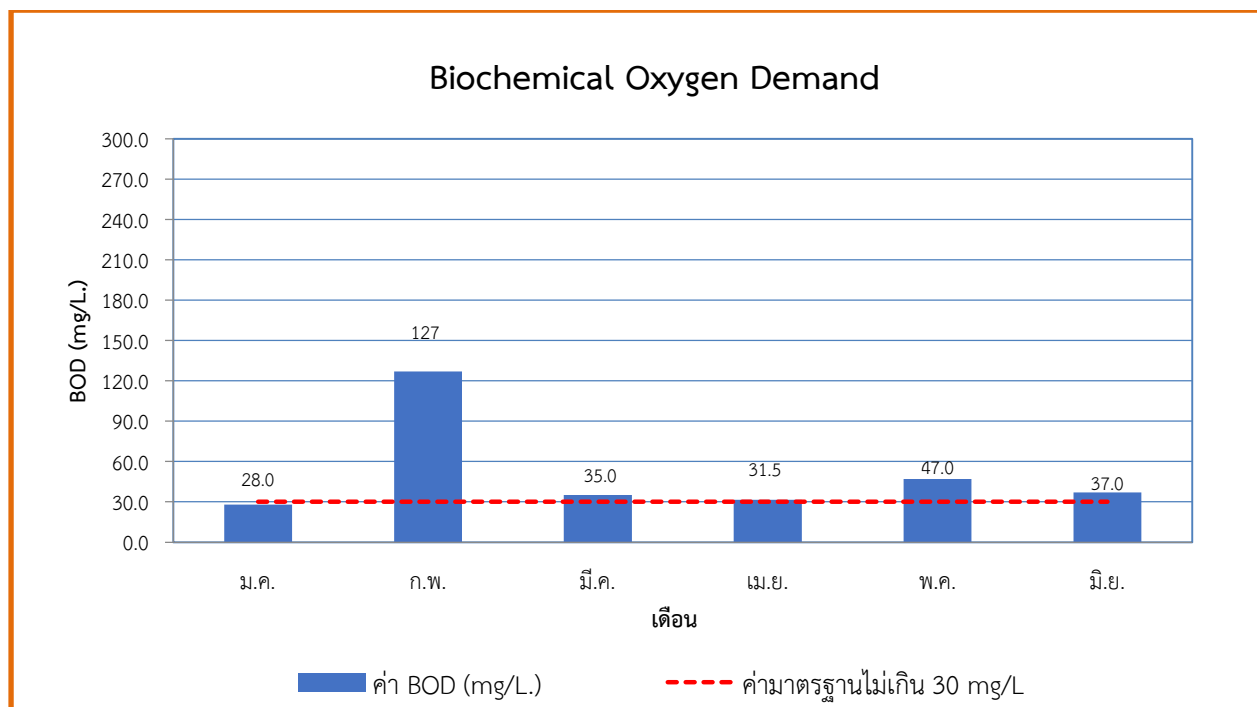


รูปที่ 3.3.5-2 แสดงผลการตรวจวัด BOD บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

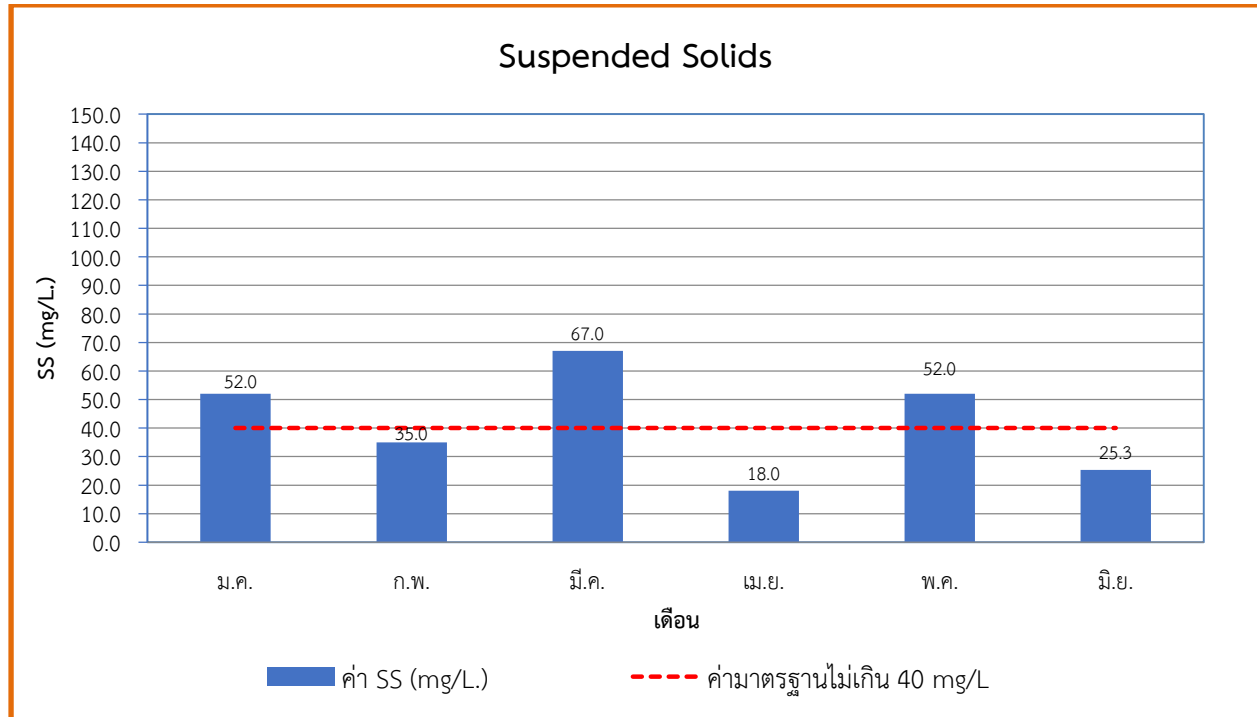


รูปที่ 3.3.5-3 แสดงผลการตรวจวัด SS บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

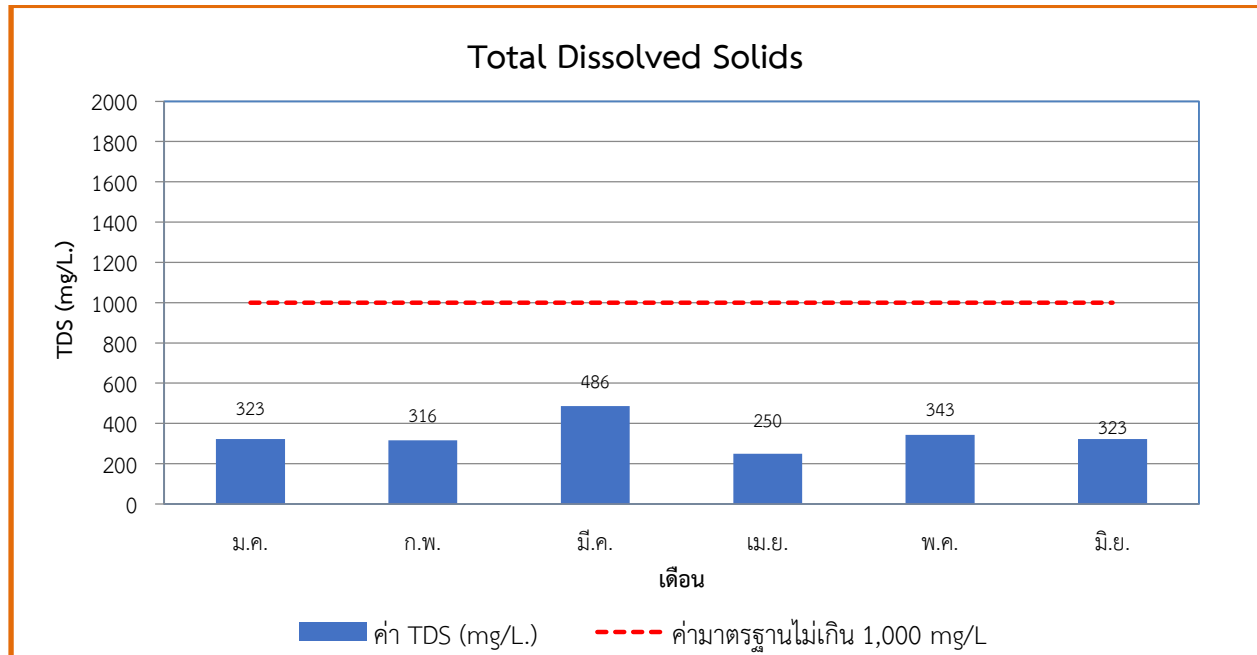


รูปที่ 3.3.5-4 แสดงผลการตรวจวัด TDS บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

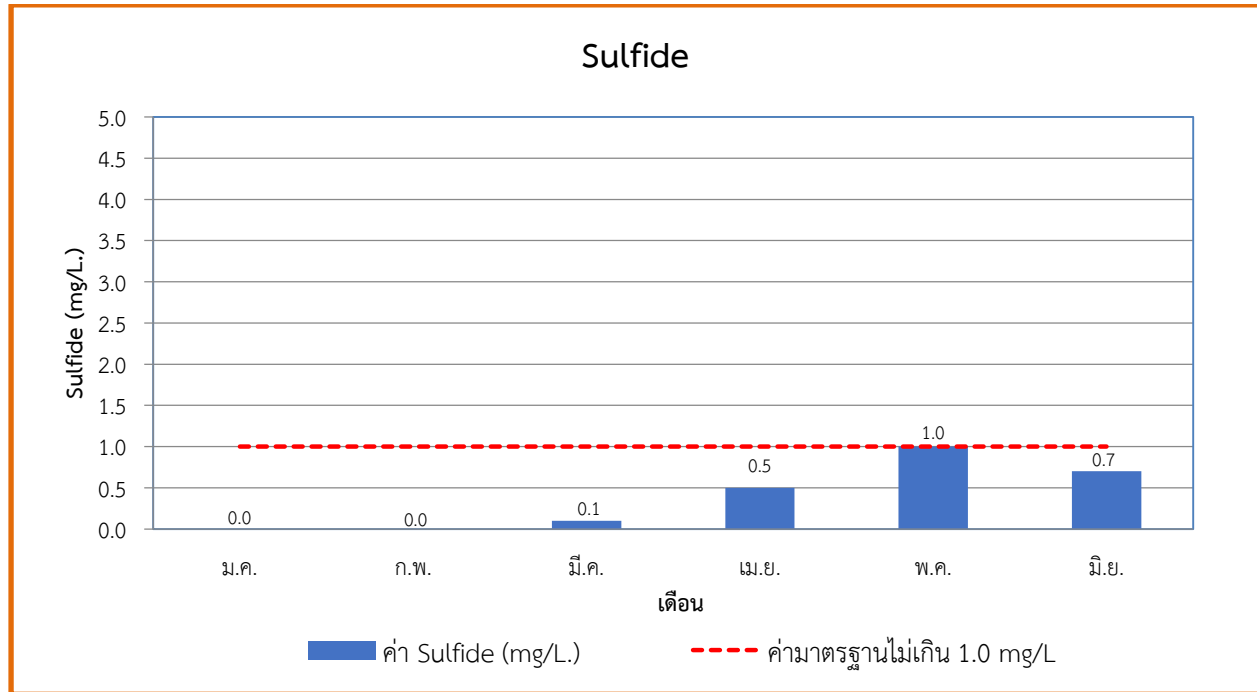

รูปที่ 3.3.5-5 แสดงผลการตรวจวัด Sulfide บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

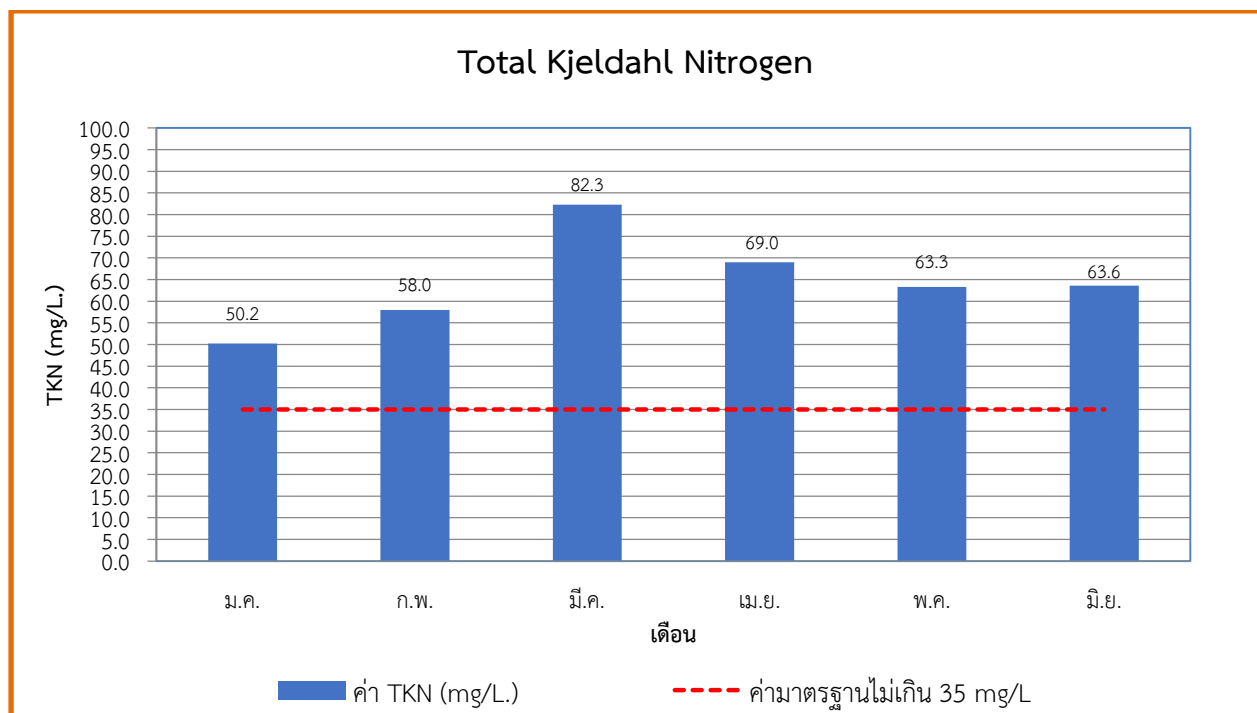

รูปที่ 3.3.5-6 แสดงผลการตรวจวัด TKN บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

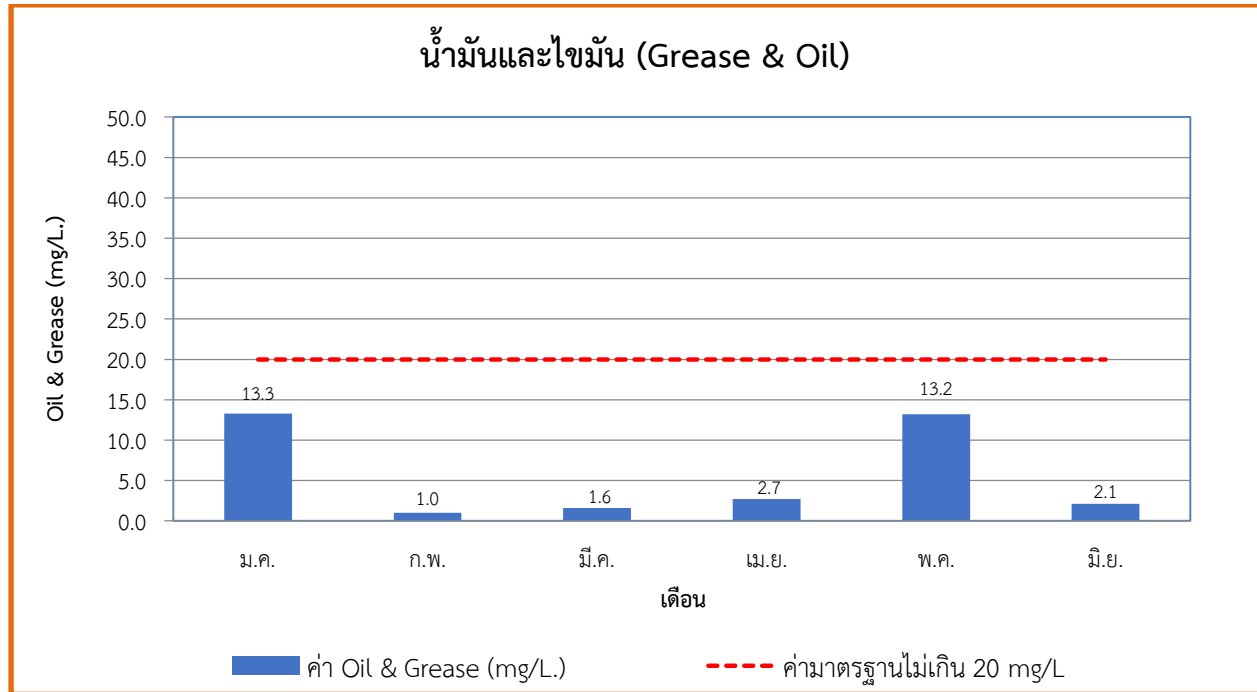

รูปที่ 3.3.5-7 แสดงผลการตรวจวัด Oil & Grease บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออก ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน