


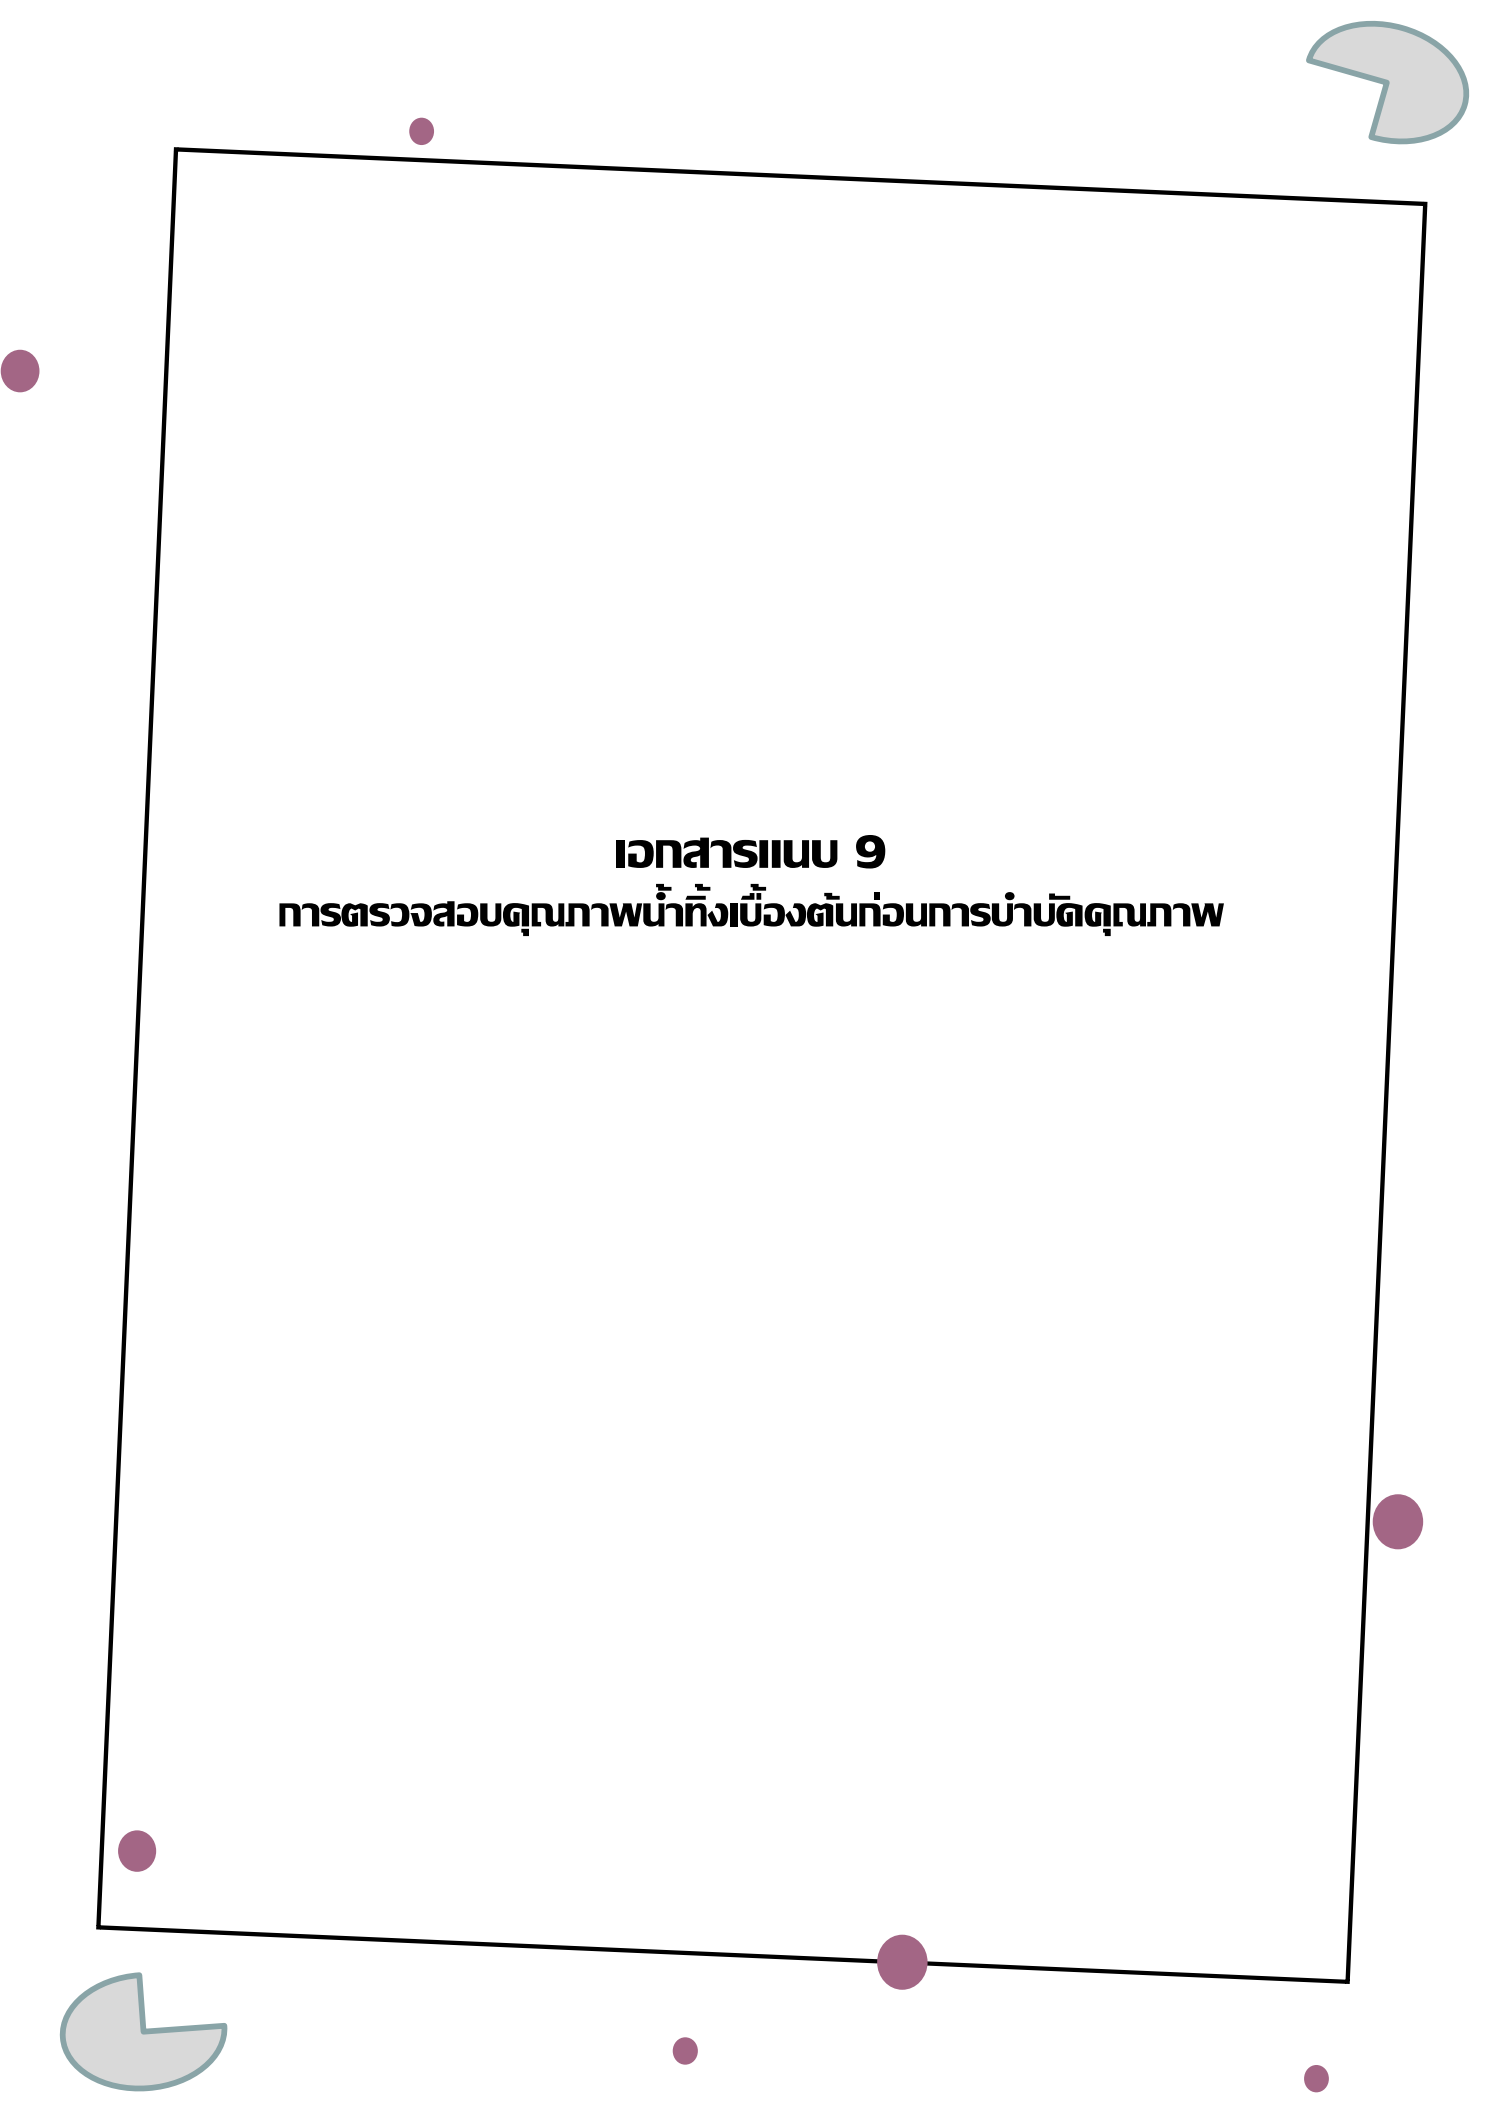

เอกสารแบบ 9

การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนการบำบัดคุณภาพ

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09.50	0.8	320		6			
2	09.40	0.8	330		6			
3	09.10	0.7	330	1.5	7			
4	09.25	0.9	340		8			
5	09.30	0.9	340		8			
6	09.45	0.9	340		7			
7	09.50	1	340		7			
8	09.50	0.8	320		6			
9	09.40	0.8	330		6			
10	09.30	0.7	330	1.5	7			
11	09.25	0.9	340		8			
12	09.30	0.9	340		8			
13	09.45	0.9	340		7			
14	09.50	1	340		7			
15	09.50	0.8	320		6			
16	09.40	0.8	330		6			
17	09.30	0.7	330	1.5	7			
18	09.25	0.9	340		8			
19	09.30	0.9	340		8			
20	09.45	0.9	340		8			
21	09.50	1	340		8			
22	09.50	0.8	320		6			
23	09.40	0.8	330		6			
24	09.30	0.7	330	1.5	7			
25	09.25	0.9	340		8			
26	09.30	0.9	340		8			
27	09.45	0.9	340		8			
28	09.50	1	330		7			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

รหัสเอกสาร CIO-SIP-5385-66

แก้ไขครั้งที่ ๑

วันที่เริ่มใช้งาน : สิงหาคม 2564

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลลึก) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนมีนาคม 2569

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกซ์ปาร์ก)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	9:25	0.8	330		6			
2	9:30	0.9	340		7			
3	09:20	0.8	320	1.7	7			
4	09:10	0.9	330		7			
5	09:30	1	340		7			
6	09:40	1	340		7			
7	09:30	1	330		6			
8	9:25	0.8	330		6			
9	9:10	0.9	340		7			
10	09:15	0.7	330	1.7	6			
11	09:10	0.8	320		7			
12	09:10	1	340		7			
13	09:40	1	340		7			
14	09:30	1	330		7			
15	9:25	0.8	330		6			
16	9:10	0.9	340					
17	09:20	0.8	340	1.8	6			
18	09:20	0.9	330		6			
19	09:10	1	340		7			
20	09:40	1	340		7			
21	09:30	1	330		6			
22	9:25	0.8	330		6			
23	9:10	0.9	340					
24	09:15	0.9	340	1.7	6			
25	09:15	0.9	330		6			
26	09:10	1	340		7			
27	09:40	1	340		7			
28	09:30	1	330		7			
29	9:25	0.8	330		6			
30	9:10	0.9	340		7			
31	9:40	1	330		7			

หมายเหตุ

คลอรีน

ค่าปกติ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

ค่าปกติ ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

PH

ค่าปกติ 5.5 - 9.0

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลลึก) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนเมษายน 2569

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกอัลบาร์ท)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	9.30	0.8	370	1.8	7			
2	9.30	1	340		7			
3	9.30	1	350		6			
4	9.30	1	340		7			
5	9.45	1	360		7			
6	9.35	0.9	340		7			
7	9.40	0.9	340		5			
8	9.30	1	350	2	6			
9	9.45	1	340		7			
10	9.50	1	350		6			
11	9.30	1	350		7			
12	9.45	1	350		7			
13	9.35	0.9	340		7			
14	9.40	1	350		6			
15	9.30	1	350	2	6			
16	9.45	0.8	350		7			
17	9.50	0.9	340		6			
18	9.40	1	350		6			
19	9.30	1	350		7			
20	9.45	1	350		7			
21	9.35	0.9	340		7			
22	9.40	0.8	360	1.8	5			
23	9.30	1	370		6			
24	9.45	1	370		7			
25	9.50	1	340		5			
26	9.30	1	350		7			
27	9.45	1	350		7			
28	9.35	0.9	340		7			
29	9.40	0.8	360	1.8	6			
30	9.35	0.9	370		6			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ 5.5 - 9.0

ค่าปกติ ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	9.40	1	375		8			
2	9.50	1	360		6			
3	9.50	1	375		7			
4	9.45	0.9	350		7			
5	9.55	0.9	370		7			
6	9.40	0.8	340		6			
7	9.45	0.7	330	1.8	7			
8	9.45	1	360		6			
9	9.30	1	375		7			
10	9.45	0.9	350		7			
11	9.35	0.9	330		7			
12	9.40	0.8	340		6			
13	9.45	0.7	330	1.8	7			
14	9.50	0.8	340		7			
15	9.45	0.9	350		8			
16	9.55	0.8	340		7			
17	9.45	0.9	350		7			
18	9.50	1	350		7			
19	9.50	0.9	350	1.9	8			
20	9.45	0.8	350		7			
21	9.50	0.9	360		7			
22	10.00	0.8	350		7			
23	9.55	0.7	360		8			
24	9.57	0.8	350		7			
25	9.55	0.9	350		8			
26	9.50	0.7	340	1.9	8			
27	9.45	0.8	350		7			
28	9.45	0.8	350		7			
29	9.45	0.8	350		7			
30	9.50	0.8	340		7			
31	9.40	0.8	370		8			

หมายเหตุ

คลอรีน

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

PH

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ

ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าปกติ

ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

ค่าปกติ

5.5 - 9.0

ค่าปกติ

ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อน้ำบาดาลเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2569

วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	9:00	0.8	300		7			
2	9:35	0.9	310		6			
3	9:45	0.9	310		6			
4	9:50	0.8	320	1.5	6			
5	9:50	0.9	320		6			
6	9:50	0.9	320		7			
7	9:50	0.9	320		7			
8	9:50	0.8	300		7			
9	9:55	0.9	310		6			
10	9:55	0.9	310		6			
11	9:50	0.8	320	1.5	6			
12	9:50	0.9	320		6			
13	9:50	0.9	320		7			
14	9:50	1	320		7			
15	9:50	0.8	300		7			
16	9:55	0.9	310		6			
17	9:55	0.9	310	1	6			
18	9:50	0.8	320		6			
19	9:50	0.9	320		6			
20	9:50	0.9	320		6			
21	9:50	1	330		7			
22	9:50	1	320		6			
23	9:50	0.8	300		7			
24	9:55	0.9	310		6			
25	9:55	0.9	310	1	6			
26	9:55	0.9	320		7			
27	9:50	0.9	320		6			
28	9:50	0.9	320		6			
29	9:50	1	330		7			
30	9:55	1	320		6			

หมายเหตุ

คลอรีน

ค่าปกติ ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร

DO ออกซิเจนละลายในน้ำ

ค่าปกติ ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.

PH

ค่าปกติ 5.5 - 9.0

ปริมาณตะกอน

ค่าปกติ ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-66

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่เริ่มใช้งาน 1 สิงหาคม 2564