

**6.9 เอกสารรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2568**

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว
วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๐๙ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๐๙ คน

ชาย ๘๓ คน หญิง ๑๒๖ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓.๓๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

.....ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่.....เดือน.....ปี.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๑๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๙ คน



เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค
การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

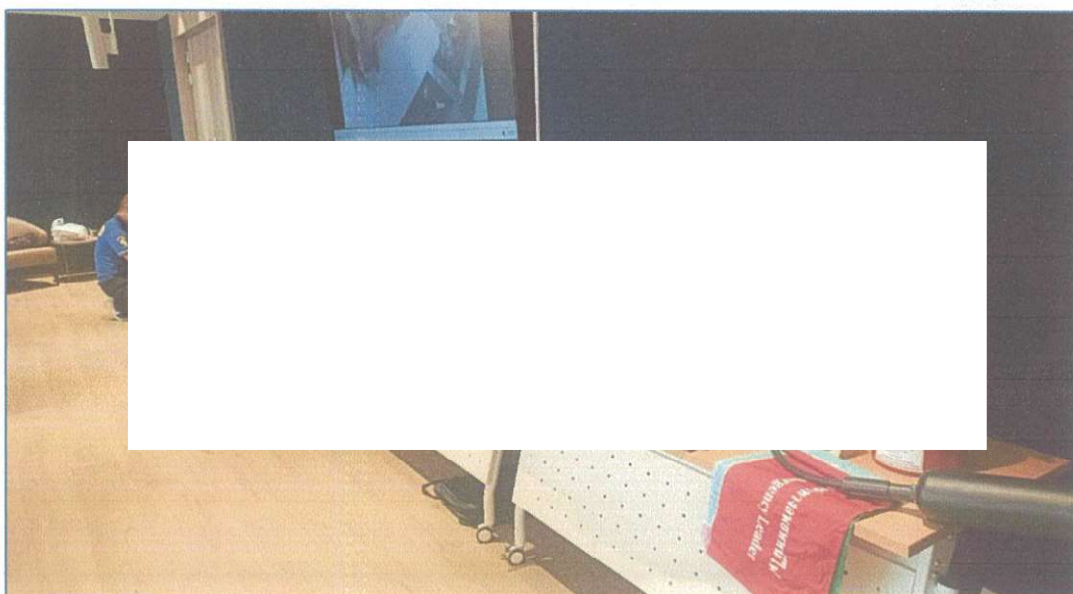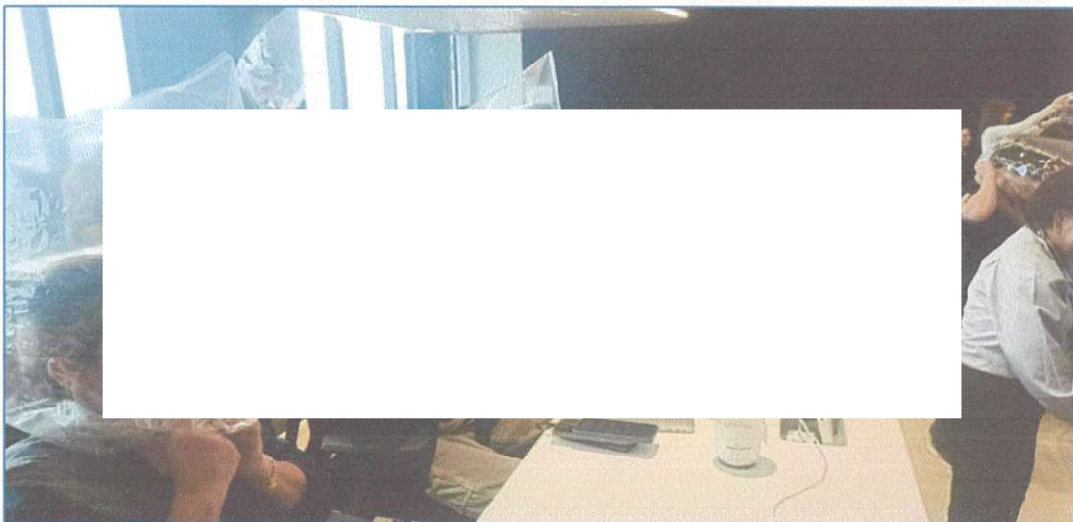

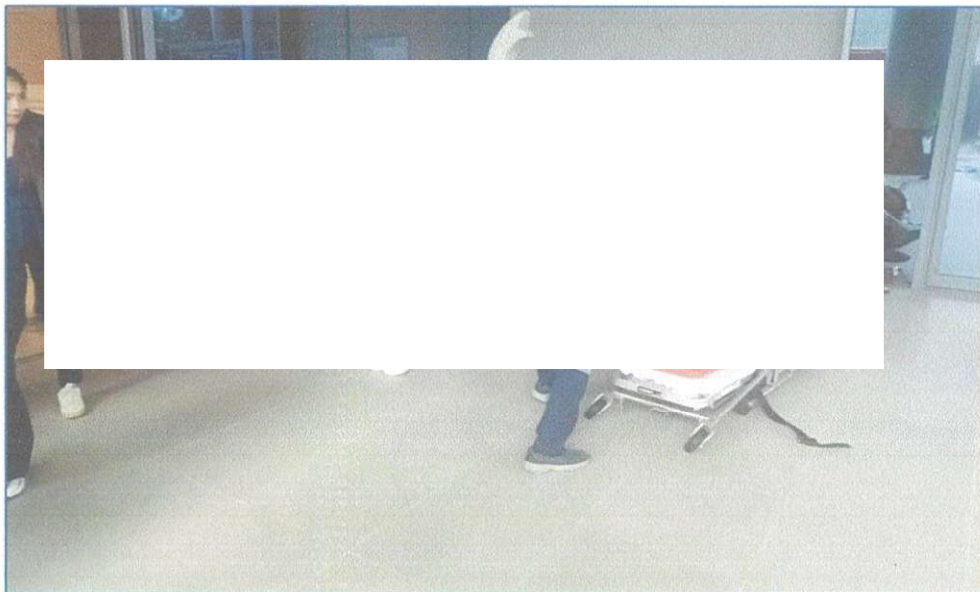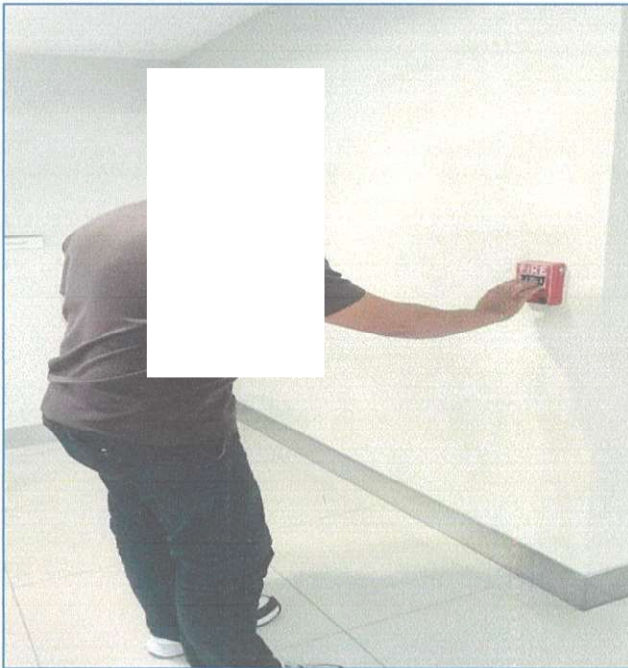





แบบ ภ.บ.ญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๙๐๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๓๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๓๔๑



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

นายสาธิต

นายสุริยา

นายวิเชียร

นายสมพงษ์

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑



แบบ ภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๗/

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : 12A บริษัท โลโก้เฮาส์ แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : 12A

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

ลงชื่อ: _____

รวม 209 คน

ชาย 83 คน

หญิง 126 คน

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : 15 บริษัท บ.เอเวอร์มอร์ จำกัด

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : นาย ภริญโรจน์ ชัยภักขิรานนท์

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : _____ บริษัท _____

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : _____

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : 12 บริษัท สโวก จำกัด

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : สุพิชชา ภูระยา

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : 12A บริษัท พลูโตเทคและพลูโตซอร์สซิง

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : _____

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมข้อมูลอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : 14 บริษัท _____ บางกอก แอสเซท อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) _____

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : _____

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่		หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
	คำนำหน้า	ชื่อ สกุล		มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่		หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
	คำนำหน้า	ชื่อ สกุล		มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : _____ บริษัท _____

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น : _____

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

แบบตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำชั้น : 9 บริษัท Hoshizaki

รายชื่อ ผู้นำอพยพประจำชั้น :

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในพื้นที่	หน่วยงาน	ลงชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ที่จุดรวมพล	

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
วันที่ 12 กันยายน 2568


จัดทำโดย

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค
เลขที่ 99 ซอยประชาชื่น 47 แขวง12
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

**6.10 เอกสารการตรวจสอบป้ายแสดงตำแหน่งจุดจอด
รถจักรยานยนต์ และลูกศรแสดงทิศทาง**

6.11 เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ

เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ

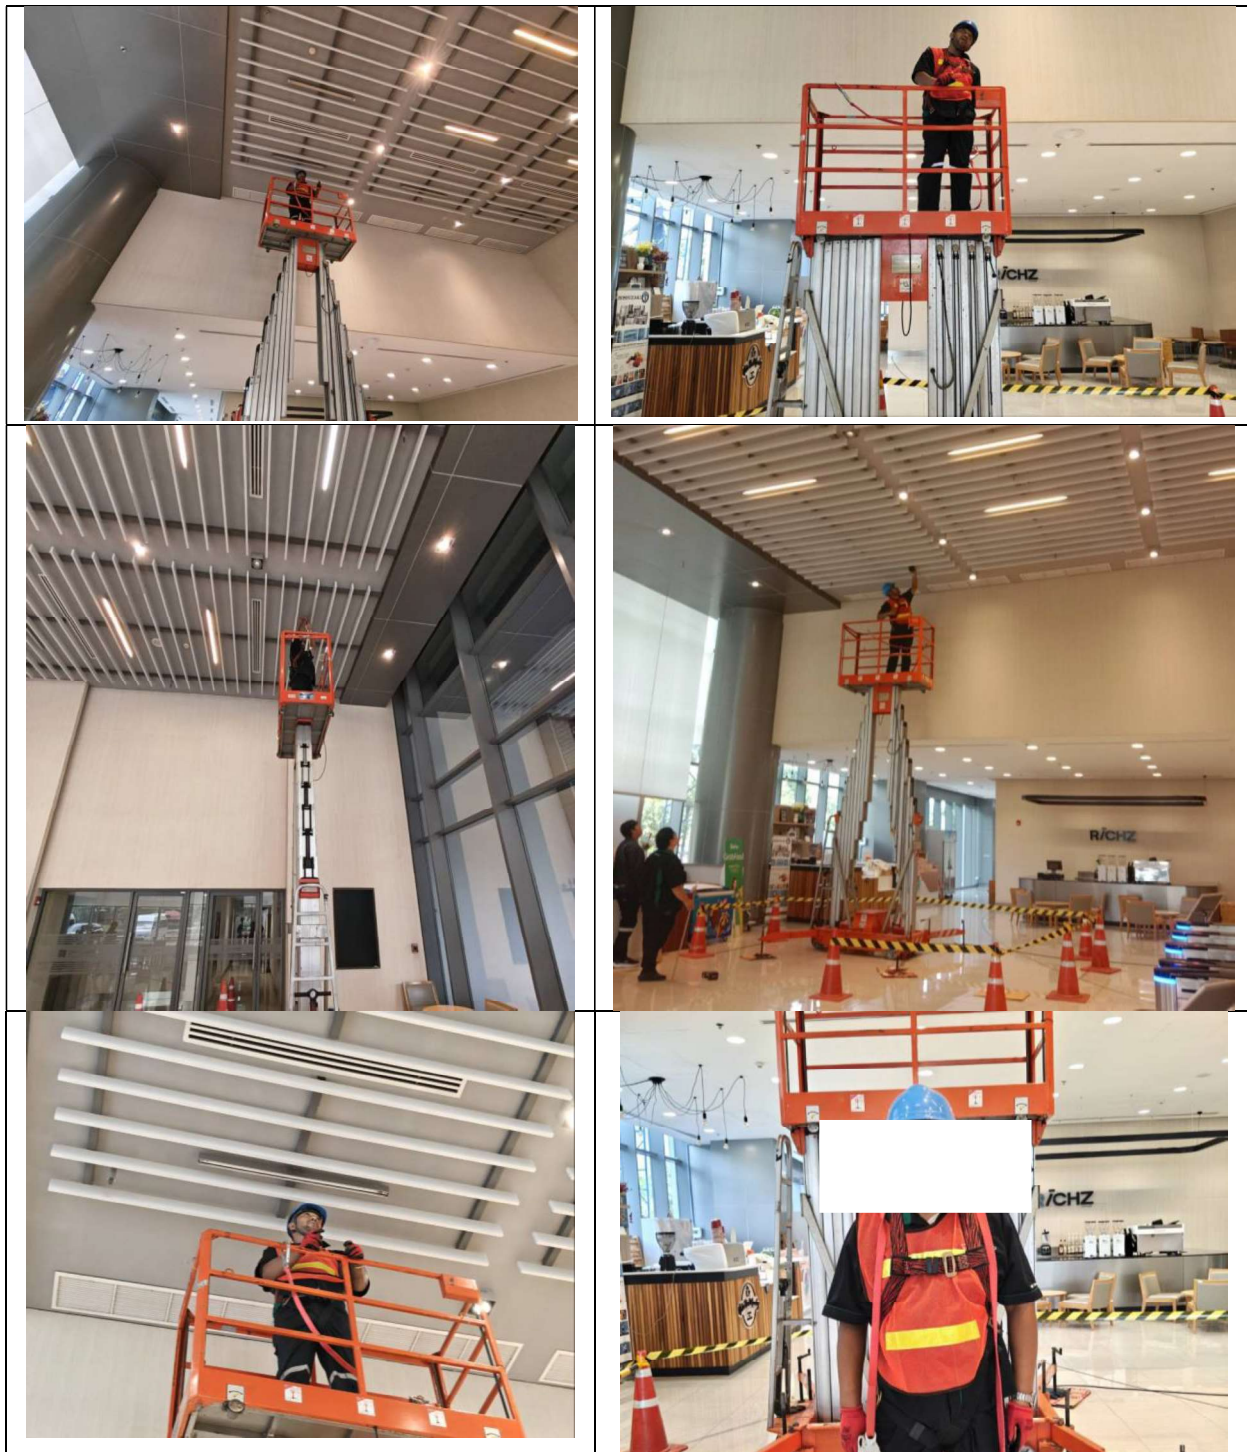

6.12 เอกสารคู่มือสำหรับผู้เช่าและผู้ให้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลือกและเติมข้อความในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	ควรปรับปรุง 1	ไม่ได้ให้บริการ 0
ด้านการตลาด						
1. ขั้นตอนการให้บริการเช่าพื้นที่ การทำสัญญา มีความเหมาะสม รวดเร็ว และถูกต้อง						
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ตอบข้อซักถามชัดเจน ให้คำแนะนำ / แก้ปัญหาแบบมืออาชีพ						
3. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร / การรับข่าวสารระหว่าง เจ้าหน้าที่การตลาด และ ผู้เช่า						
4. การบริการของเจ้าหน้าที่การตลาดมีความสุภาพเป็นมิตร และ เอาใจใส่						
5. บริการสื่อสนับสนุนธุรกิจผู้เช่าอย่างเหมาะสม						
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ						
1. ขั้นตอนตรวจแบบ ตกแต่งพื้นที่ สัมมอบพื้นที่ มีความสะดวกรวดเร็ว ระยะเวลาที่เหมาะสม						
1.1 แบบงาน โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม						
1.2 แบบงานระบบวิศวกรรมอาคาร						
2. กฎระเบียบอาคาร มีความชัดเจน มีความเหมาะสมในการปฏิบัติและมีส่วนร่วมได้						
3. บรรยายภาพการตกแต่งภายใน ป้ายบอกทาง ข้อมูลชัดเจน สวยงาม						
4. พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน ห้องน้ำ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย						
5. การจัดการขยะภายในอาคาร						
6. การกำจัดหนู มีประสิทธิภาพ บริการสม่ำเสมอ						
7. การกำจัดแมลง มีประสิทธิภาพ บริการสม่ำเสมอ						
8. การบริหารลานจอดรถ ระบบจอดรถ และค่าบริการมีความสะดวกและเหมาะสม						
9. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนงานโยธา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ						
10. กฎระเบียบการขออนุญาตกล้องวงจรปิด (CCTV) มีความเหมาะสม						
11. เจ้าหน้าที่บริการอาคารมีความพร้อมให้บริการ สามารถตอบคำถาม ให้แนะนำอย่างสุภาพ						
12. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เอาใจใส่ดูแล ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เอาใจใส่ดูแล ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
14. เจ้าหน้าที่งานอาคาร (รับแจ้งซ่อม, แจ้งข้อร้องเรียน) ให้บริการดีพูดจาสุภาพ และติดตามงานได้ดี						
15. ความพร้อมของบุคลากรด้านความปลอดภัย เช่น ทีมผจญเพลิงกรณีไฟไหม้						
16. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย เช่น แผนป้องกันภัยและแผนฉุกเฉินต่างๆของอาคาร						

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าพื้นที่สำนักงาน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ก

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	ควร ปรับปรุง 1	ไม่ได้ ให้บริการ 0
ด้านงานระบบวิศวกรรม						
1. ขั้นตอนการซ่อมบำรุง (ไฟฟ้าแอร์ ประปา โทรศัพท์ แก๊สหุงต้ม) มีความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพ						
2. คุณภาพของลิฟต์ ให้บริการอยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพ						
3. ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างส่วนกลางเหมาะสมและสว่างเพียงพอ						
4. ระบบปรับอากาศส่วนกลางกระจายสม่ำเสมอให้อุณหภูมิเย็นทั่วบริเวณ						
5. การบริการของช่างมีความสุภาพ เป็นมิตร และ เอาใจใส่						
6. เสียงตามสายมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่						
7. มีความมั่นใจในระบบป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง , หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ						

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ชั้นที่ตั้ง

2. ตำแหน่งผู้ตอบแบบสำรวจ

- ☐ เจ้าของกิจการ ☐ ผู้บริหารระดับสูง/ CEO/ GM ☐ ผู้จัดการหรือเทียบเท่า ☐ เจ้าหน้าที่ธุรการ / เลขานุการ
☐ พนักงานทั่วไป ☐ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

3. ประเภทกลุ่มธุรกิจ

- ☐ ธุรกิจธนาคาร / เงินทุนและหลักทรัพย์ ☐ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ☐ ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
☐ ธุรกิจอุตสาหกรรม ☐ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ☐ ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
☐ ธุรกิจการพาณิชย์ /ค้าปลีก - ค้าส่ง ☐ ธุรกิจการเกษตร ☐ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
☐ ธุรกิจโทรคมนาคม ☐ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ ธุรกิจทางการแพทย์และโรงพยาบาล
☐ อื่นๆ (ระบุ).....

4. จำนวนพนักงาน ☐ น้อยกว่า 100 คน ☐ 101 - 200 คน ☐ มากกว่า 200 คน

5. วันทำงาน ☐ วันจันทร์ - วันศุกร์ ☐ วันจันทร์ - วันเสาร์ ☐ ทุกวัน ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ.....

6. ช่วงเวลาทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา..... ถึง.....พักเที่ยงเวลา ถึง

7. ช่วงเวลาทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลา..... ถึง.....พักเที่ยงเวลา ถึง

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

"ขอขอบคุณทุกความเห็นของท่าน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของเรา"

**6.13 เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
ภายในโครงการ**

Service & Maintenance Report

Fire Alarm System

of

CP North Park

Service No.4

Fire Alarm System Checking for CP North Park

JEC

Building : **CP NORTH PARK**

Fire Alarm system manufacturer : Notifier

Control panel manufacturer : Notifier

Control panel Model : NFS2-3030D

Equipment manufacturer : U.S.A.

Date Checking : 01/04/2026

Fire Alarm system Consist of	1.: CPU	☐ 320	☐ 640	☒ 3030
	2.: Loop Amount	☐ 1	☐ 2	☒ 6
	3.: Voice System	☐ AMG	☒ DVC	
	4.: Audio Amp Amount	☐ 1	☒ 5	
	5.: Telephone System	☐ FFT	☒ DVC	
	6.: PC WorkStation	☒ Uninet Lite	☐ NCS	
	7.: Battery AH	12V/65Ah x 2set		
	8.:			
	9.:			

Detection system :	☐ Ionization type smoke detectors	Model :	
	☒ Photoelectric type smoke detectors	Model :	FSP-851, SD-651
	☒ Rate-of-rise heat detectors	Model :	FST-851, 5151
	☐ Fixed temperature heat detectors	Model :	
	☐ Fix temp & Rate-of-rise heat detectors	Model :	
	☒ Manual Pull Station	Model :	NBG-12
	☐ Bell	Model :	
	☒ Speaker/Strobe	Model :	SPSCWH

Electrical Check

1.All detectors are free from physical damage.	☒ Passed	☐ Non Passed
2.Control panel is free from physical damage.	☒ Passed	☐ Non Passed
3.All wiring connections have been tightened.	☒ Passed	☐ Non Passed
4.Fire Alarm control panel is energized.	☒ Passed	☐ Non Passed
5.Control panel indicate normal sign.	☐ Passed	☒ Non Passed
6.Function Testing.	☐ Passed	☐ Non Passed

System Result : ☒ Passed ☐ Non Passed

Remark : ทำการตรวจเช็คและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชั้น 5,4,3,2,1,B1,B2 และทำความสะอาดอุปกรณ์ ,ตู้ Module

Preformed By : จ.ว.น.พ. Date 2/4/69 JEC

Acknowledged By : [Signature] Date 2/4/69. CP North Park

Jardine Engineering Company Limited

สารบัญ

หมวดที่ 1

- 1.1 สรุปผลหลังการบำรุงรักษา
- 1.2 การตรวจเช็คพร้อมทดสอบตู้ควบคุมและ แผงแสดงผลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 1.3 การตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชั้น
- 1.4 ภาพแสดงรายละเอียด รายการอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา

1.1 สรุปผลหลังการบำรุงรักษา

1.2 การตรวจเช็คพร้อมทดสอบตู้ควบคุมและ แผง แสดงผล ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การตรวจสอบตั๋ยถาณแ้งเหตเพลิงไหม้และแ่งแสดงผลเพลิงไหม้

PROJECT : CP NORTH PARK						SERIAL NO. : 4
OWNER : CP NORTH PARK						DATE : 01/04/2026
CONTRACTOR : JARDINE ENGINEERING.CO.TH						
NO.	รายการอุปกรณ์	CHECK		COMMENT	RE-CHECK	
		YES	NO		YES	NO
1	Fire Alarm Control Panel (ตู้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)					
	Type.....Brand...Notifier.....Model...NFS2-3030D					
	-No False Alarm(ในเหตุการณ์ปกติไม่มีไฟแสดงการ Alarm).	/				
	-No Ground Fault (ไม่มีไฟแสดง Ground Fault).		/	Ground Fault Loop 1		
	-All LEDs are not damaged(ไฟ LED ทุกหลอดไม่เสียหาย).	/				
	-Buzzer or Horn is normally functional(การทำงานของ Buzzer หรือแตรดังปกติ).	/				
	-Energized from Emergency Power(แหล่งจ่ายไฟมาจากไฟฟ้าฉุกเฉิน)	/				
	-Alarm Acknowledge Switch is normally functional (การทำงานของสวิตช์หรือปุ่ม Acknowledge เป็นปกติ).	/				
	-Back up Power with Free Maintenance Battery (มีแหล่งจ่ายไฟสำรองด้วยแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา)	/				
	-Low Battery's LED is normally functional (มีไฟแสดง Low Battery และสามารถใช้งานได้เป็นปกติ).	/				
	-Battery Capacity is in order as following (พิกัดของ Battery ดังต่อไปนี้) a.24 hrs.Back up Power for Normal Condition (สามารถ Back up ไฟฟ้าได้ 24 ชั่วโมงสำหรับสภาวะปกติ)	/				
	b.15 minutes Back up Power for General Alarm (สามารถ Back up ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีสำหรับสภาวะแจ้งเหตุ)	/				
	-Addressable or Zoning Display is working (ชุดแสดงผลหน้าจอทำงานปกติ).	/				
	-History Events are recorded(สามารถบันทึกเหตุการณ์ในอดีตได้)	/				
	-Programmable Function and Upload,Download from PC Computer (สามารถ Upload หรือ Download ข้อมูลรวมทั้งแก้ไข Program ได้).	/				
	-Adjustable Time Alarm Function(สามารถปรับเปลี่ยนความไวในการทำงานได้)	/				
	-Different Whoop Sound between Alarm and Ground Fault (สามารถเลือกเสียงเตือนสำหรับสัญญาณ Alarm และ Ground Fault).	/				
	-Communication with Management Center or Province Fire Brigade (สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการส่วนกลางหรือศูนย์ดับเพลิงได้).	—		ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบ		
2	Graphic Annunciator (แผงแสดงผลเพลิงไหม้)					
	-All LEDs are not damaged(ไฟ LED ทุกหลอดไม่เสียหาย).	/				
	-Lamp Test Button(มีปุ่มสำหรับตรวจสอบหลอด LED).	/				
	-Addressable LEDs are corrected with Actual Locations(ไฟแจ้งตำแหน่งถูกต้อง)	/				
	-No Obstruction in 2 m ² Area and 1 meters distance(ไม่มีสิ่งกีดขวางหน้าตู้).	/				
	-Monitoring Fire Pump & Jockey Pump (สามารถ Monitor Fire Pump และ Jockey Pump ว่าทำงานหรือไม่)	/				
	-Monitoring Fire Protection Valves Supervisory Switch & Flow Switch (ไฟแสดงสำหรับ Supervisory Switch และ Flow Switch สามารถทำงานได้ตามปกติ)	/				
	-No Supervisory Switch LED Indicator is activated (จะต้องไม่มีไฟแสดง สำหรับ Supervisory Switch ขณะทำงานปกติ)	/				

PROJECT : CP NORTH PARK					SERIAL NO. : 4	
OWNER : CP NORTH PARK					DATE : 01/04/2026	
CONTRACTOR : JARDINE ENGINEERING.CO.TH						
NO.	TROUBLE POINT					
1	FL.8	8ZD01	L02M067	Trouble Open Circuit	ต้องที่เช็คสาย Zone หน่วยงาน	
2	FL12	12ZA01	L03M066	Trouble Open Circuit	ต้องที่เช็คสาย Zone หน่วยงาน	
3	FL.R2	R2ELP2	L04M073	Trouble No Response	อุปกรณ์ Module FCM-1 เสีย	
4	Ground Fault Loop 1					
5						

1.3 การตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชั้น

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 1

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
					pass	nonpass	pass	nonpass	pass	nonpass	
1	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD01	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
2	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD02	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
3	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD03	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
4	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD04	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
5	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD05	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
6	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD06	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
7	Smoke Conven	ZONE MONITOR	B1ZD07	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
8											
9	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD01	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
10	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD02	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
11	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD03	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	Smoke SD-651 แล้ว 2 ชม
12	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD04	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
13	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD05	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
14	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD06	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
15	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD07	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
16	Smoke Conven	ZONE MONITOR	1ZD08	1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
17	Smoke Conven	ZONE MONITOR	MZD01	M FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
18	Smoke Conven	ZONE MONITOR	MZD02	M FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
19	Smoke Conven	ZONE MONITOR	MZD03	M FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
20	Smoke Conven	ZONE MONITOR	MZD04	M FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
21	Smoke Conven	ZONE MONITOR	MZD05	M FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
22	Smoke Conven	ZONE MONITOR	2ZD01	2 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
23	Smoke Conven	ZONE MONITOR	2ZD02	2 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
24	Smoke Conven	ZONE MONITOR	ST1ZD01	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
25	Smoke Conven	ZONE MONITOR	ST2ZD01	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
26	Smoke Conven	ZONE MONITOR	ST3ZD01	B1 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
27	Smoke Conven	ZONE MONITOR	3ZD01	3 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
28	Smoke Conven	ZONE MONITOR	3ZD02	3 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
29	Smoke Conven	ZONE MONITOR	3ZD03	3 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026
30	Smoke Conven	ZONE MONITOR	3ZD04	3 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	01/04/2026



Testing Table for CP North Park Module Point Loop 1

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
31	Smoke Conven	ZONE MONITOR	4ZD01	4 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
32	Smoke Conven	ZONE MONITOR	4ZD02	4 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
33	Smoke Conven	ZONE MONITOR	4ZD03	4 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
34	Smoke Conven	ZONE MONITOR	4ZD04	4 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
35	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD01	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
36	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD02	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
37	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD03	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
38	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD04	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
39	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD05	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
40	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD06	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
41	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD07	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
42	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD08	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
43	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD09	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
44	Smoke Conven	ZONE MONITOR	5ZD010	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
45											
46											
47											
48											
49											
50	Control	CONTROL	B1ZA01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
51	Control	CONTROL	1ZA01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
52	Control	CONTROL	MZA01	M FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
53	Control	CONTROL	2ZA01	2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
54	Control	CONTROL	3ZA01	3 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
55	Control	CONTROL	4ZA01	4 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
56	Control	CONTROL	5ZA01	5 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
57											
58											
59											
60	Control	CONTROL	1ZAP01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 1

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
61	Control	CONTROL	1ZAP02	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
62	Control	CONTROL	1ZAP03	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
63	Control	CONTROL	1ZEAP01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
64	Control	CONTROL	1ZEAP02	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
65	Control	CONTROL	1ZEAP03	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
66	Control	CONTROL	ALARM ST	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
67	Control	CONTROL	TROUBLE ST	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
68	Control	CONTROL	MZAP01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
69	Control	CONTROL	4ZAP01	4 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
70	Control	CONTROL	4ZEAP01	4 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
71	Control	CONTROL	4ZEAP02	4 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
72	Control	CONTROL	4ZELP01	4 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
73											
74											
75	Telephone	CONTROL	ST1ZT01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
76	Telephone	CONTROL	ST2ZT01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
77	Telephone	CONTROL	ST3ZT01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
78	Telephone	CONTROL	STMLZT01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
79											
80	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	B1ZM01	B1 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
81	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	1ZM01	1 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
82	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	MZM01	M FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
83	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	2ZM01	2 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
84	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	3ZM01	3 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
85	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	4ZM01	4 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
86	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	5ZM01	5 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
87											
88											
89											
90	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	B1ZK01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026

Testing Table for CP North Park Point Loop 1

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
91	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	1ZK01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
92	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	MZK01	M FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
93	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	2ZK01	2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
94	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	3ZK01	3 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
95	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	4ZK01	4 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
96	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	5ZK01	5 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
97											
98											
99											
100	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	B1ZFS01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
101	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	1ZFS01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
102	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	MZFS01	M FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
103	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	2ZFS01	2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
104	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	3ZFS01	3 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
105	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	4ZFS01	4 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
106	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	5ZFS01	5 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
107											
108											
109											
110	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZSV01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
111	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZSV02	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
112	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZSV03	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
113	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZSV04	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
114	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZSV05	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
115	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPS01	B1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
116	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	1ZSV01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
117	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	1ZSV02	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
118	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	1ZPS01	1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
119	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	MZSV01	M FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
120	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	2ZSV01	2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 1

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested			Anunciator Tested			Module Status		Remark
121	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	3ZSV01	3 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
122	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	4ZSV01	4 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
123	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	5ZSV01	5 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S.1	GROUP OF SUP	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
131	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S. 2	H & L ALARM	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
132	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S.1	EEP RUN	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
133	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S. 4	EEP TRO	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
134	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S. 5	DEP RUN	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
135	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S. 6	JP FAIL	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
136	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S. 7	DEP TRO	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
137	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	B1ZPUMP S. 8		☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
138													
139													
140	Control	CONTROL	1GATE B.01	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
141	Control	CONTROL	1GATE B.02	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
142	Control	CONTROL	1 TURN S01	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
143	Control	CONTROL	1 TURN S02	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
144	Control	CONTROL	1 TURN S03	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
145	Control	CONTROL	1 TURN S04	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
146	Control	CONTROL	1ACCESS 01	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
147	Control	CONTROL	1PA S01	1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026
148													
149													
150	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	DEP ALARM	B1 FL.	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	01/04/2026



Testing Table for CP North Park Module Point Loop 1

[illegible]

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 2

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Annunciator Tested		Module Status		Remark
					pass	fail	pass	fail	pass	fail	
1	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD01	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
2	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD02	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
3	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD03	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
4	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD04	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
5	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD05	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
6	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD06	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
7	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD07	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
8	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD08	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
9	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD09	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
10	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD10	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
11	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD11	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
12	Smoke Conven	ZONE MONITOR	6ZD12	6 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
13	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD01	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
14	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD02	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
15	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD03	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
16	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD04	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
17	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD05	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
18	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD06	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
19	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD07	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
20	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD08	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
21	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD09	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
22	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD10	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
23	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD11	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
24	Smoke Conven	ZONE MONITOR	7ZD12	7 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
25	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD01	8 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
26	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD02	8 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
27	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD03	8 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
28	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD04	8 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
29	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD05	8 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026
30	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD06	8 FL.	☒	☐	☒	☐	☒	☐	26/02/2026

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 2

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Costom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
31	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD07	8 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
32	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD08	8 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
33	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD09	8 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
34	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD10	8 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
35	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD11	8 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
36	Smoke Conven	ZONE MONITOR	8ZD12	8 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
37	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD01	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
38	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD02	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
39	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD03	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
40	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD04	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
41	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD05	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
42	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD06	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
43	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD07	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
44	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD08	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
45	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD09	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
46	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD10	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
47	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD11	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
48	Smoke Conven	ZONE MONITOR	9ZD12	9 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
49	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD01	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
50	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD02	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
51	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD03	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
52	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD04	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
53	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD05	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
54	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD06	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
55	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD07	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
56	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD08	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
57	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD09	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
58	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD10	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
59	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD11	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026
60	Smoke Conven	ZONE MONITOR	10ZD12	10 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	26/02/2026

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 2

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Annunciator Tested		Module Status		Remark
61											
62											
63											
64											
65	Control	CONTROL	6ZA01	6 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
66	Control	CONTROL	7ZA01	7 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
67	Control	CONTROL	8ZA01	8 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
68	Control	CONTROL	9ZA01	9 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
69	Control	CONTROL	10ZA01	10 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
70											
71											
72											
73											
74											
75	Monitor	MINIDUAL MONITOR	6ZM01	6 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
76	Monitor	MINIDUAL MONITOR	7ZM01	7 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
77	Monitor	MINIDUAL MONITOR	8ZM01	8 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
78	Monitor	MINIDUAL MONITOR	9ZM01	9 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
79	Monitor	MINIDUAL MONITOR	10ZM01	10 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
80											
81											
82											
83											
84											
85	Monitor	MINIDUAL MONITOR	6ZK01	6 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
86	Monitor	MINIDUAL MONITOR	7ZK01	7 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
87	Monitor	MINIDUAL MONITOR	8ZK01	8 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
88	Monitor	MINIDUAL MONITOR	9ZK01	9 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
89	Monitor	MINIDUAL MONITOR	10ZK01	10 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
90											

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 2

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
91										
92										
93										
94										
95	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	6ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
96	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	7ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
97	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	8ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
98	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	9ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
99	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	10ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
100										
101										
102										
103										
104										
105	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	6ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
106	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	7ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
107	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	8ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
108	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	9ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
109	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	10ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 2

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Annunciator Tested		Module Status		Remark
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 3

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
1	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD01	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
2	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD02	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
3	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD03	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
4	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD04	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
5	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD05	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
6	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD06	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
7	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD07	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
8	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD08	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
9	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD09	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
10	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD10	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
11	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD11	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
12	Smoke Conven	ZONE MONITOR	11ZD12	11 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	04/02/2026
13	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD01	12 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
14	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD02	12 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
15	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD03	12 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
16	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD04	12 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
17	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD05	12 FL.	☐	pass	☐	pass	☐	pass	04/02/2026
18	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD06	12 FL.	☐	pass	☐	pass	☐	pass	04/02/2026
19	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD07	12 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
20	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD08	12 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
21	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD09	12 FL.	☐	pass	☐	pass	☐	pass	04/02/2026
22	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD10	12 FL.	☐	pass	☐	pass	☐	pass	04/02/2026
23	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD11	12 FL.	☐	pass	☐	pass	☐	pass	04/02/2026
24	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12ZD12	12 FL.	☐	pass	☐	pass	☐	pass	04/02/2026
25	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD01	12A FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
26	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD02	12A FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
27	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD03	12A FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
28	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD04	12A FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
29	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD05	12A FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	10/01/2026
30	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD06	12A FL.	☒	pass	☐	pass	☐	pass	26/02/2026

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 3

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
31	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD07	12A FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
32	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD08	12A FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
33	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD09	12A FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	Smoke ห้อง Server เลี้ยว
34	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD10	12A FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	04/02/2026
35	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD11	12A FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	ส่วน Zone ลว Ground
36	Smoke Conven	ZONE MONITOR	12AZD12	12A FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	04/02/2026
37	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD01	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
38	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD02	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
39	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD03	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
40	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD04	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
41	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD05	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
42	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD06	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
43	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD07	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
44	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD08	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
45	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD09	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
46	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD10	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
47	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD11	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	04/02/2026
48	Smoke Conven	ZONE MONITOR	14ZD12	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	04/02/2026
49	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD01	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
50	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD02	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
51	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD03	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
52	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD04	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
53	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD05	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
54	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD06	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
55	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD07	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
56	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD08	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
57	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD09	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
58	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD10	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
59	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD11	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
60	Smoke Conven	ZONE MONITOR	15ZD12	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	25/02/2026



Testing Table for CP North Park Module Point Loop 3

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Arunciator Tested		Module Status		Remark
61											
62											
63											
64											
65	Control	CONTROL	11ZA01	11 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
66	Control	CONTROL	12ZA01	12 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
67	Control	CONTROL	12AZA01	12A FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
68	Control	CONTROL	14ZA01	14 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
69	Control	CONTROL	15ZA01	15 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
70											
71											
72											
73											
74											
75	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	11ZM01	11 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
76	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	12ZM01	12 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
77	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	12AZM01	12A FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
78	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	14ZM01	14 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
79	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	15ZM01	15 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
80											
81											
82											
83											
84											
85	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	11ZK01	11 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
86	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	12ZK01	12 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
87	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	12AZK01	12A FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
88	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	14ZK01	14 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
89	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	15ZK01	15 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
90											

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 3

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
91										
92										
93										
94										
95	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	11ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
96	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	12ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
97	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	13ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
98	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	14ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
99	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	15ZFS01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
100										
101										
102										
103										
104										
105	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	11ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
106	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	12ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
107	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	13ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
108	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	14ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
109	Track Superv	MINI/DUAL MONITOR	15ZSV01	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	10/01/2026
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 4											
Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
1	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD01	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
2	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD02	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
3	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD03	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
4	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD04	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
5	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD05	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
6	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD06	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
7	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD07	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
8	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD08	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
9	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD09	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
10	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD10	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
11	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD11	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
12	Smoke Conven	ZONE MONITOR	16ZD12	16 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	หัวข้อ 1 พัว
13	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD01	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
14	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD02	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
15	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD03	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
16	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD04	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
17	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD05	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
18	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD06	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
19	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD07	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
20	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD08	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
21	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD09	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
22	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD10	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
23	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD11	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
24	Smoke Conven	ZONE MONITOR	17ZD12	17 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
25	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD01	18 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
26	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD02	18 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
27	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD03	18 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
28	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD04	18 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
29	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD05	18 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025
30	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD06	18 FL.	☒	pass	☒	pass	☒	pass	08/11/2025



Testing Table for CP North Park Module Point Loop 4

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Annunciator Tested		Module Status		Remark
31	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD07	'18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
32	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD08	'18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
33	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD09	'18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
34	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD10	'18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
35	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD11	'18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
36	Smoke Conven	ZONE MONITOR	18ZD12	'18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
37	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD01	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
38	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD02	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
39	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD03	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
40	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD04	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
41	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD05	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
42	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD06	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
43	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD07	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
44	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD08	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
45	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD09	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
46	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD10	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
47	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD11	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
48	Smoke Conven	ZONE MONITOR	19ZD12	'19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
49	Smoke Conven	ZONE MONITOR	R1ZD01	R1 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
50	Smoke Conven	ZONE MONITOR	R1ZD02	R1 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
51	Smoke Conven	ZONE MONITOR	R1ZD03	R1 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
52	Smoke Conven	ZONE MONITOR	R1ZD04	R1 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
53	Smoke Conven	ZONE MONITOR	R2ZD1	R FL	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	26/02/2026
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60	Control	CONTROL	16ZA01	16 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025

Testing Table for CP North Park Module Point Loop 4

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
61	Control	CONTROL	17ZA01	17 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
62	Control	CONTROL	18ZA01	18 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
63	Control	CONTROL	19ZA01	19 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
64											
65	Control	CONTROL	R1EAP1	R1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
66	Control	CONTROL	R1EAP2	R1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
67	Control	CONTROL	R1AP1	R1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
68	Control	CONTROL	R1AP2	R1 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
69	Control	CONTROL	R2EAP1	R2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
70	Control	CONTROL	R2EAP2	R2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
71	Control	CONTROL	R2EAP3	R2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
72	Control	CONTROL	R2ELP1	R2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
73	Control	CONTROL	R2ELP2	R2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
74	Control	CONTROL	R2ELP3	R2 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
75											
76											
77											
78											
79											
80	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	16ZM01	16 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
81	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	17ZM01	17 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
82	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	18ZM01	18 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
83	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	19ZM01	19 FL.	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
84											
85	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	16ZK01	16 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
86	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	17ZK01	17 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
87	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	18ZK01	18 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
88	Monitor	MINI/DUAL MONITOR	19ZK01	19 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
89											
90	Waterflow	MINI/DUAL MONITOR	16ZFS01	16 FL.	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025


Testing Table for CP North Park Module Point Loop 4

Device Address	Type Code Label	Flash Scan Type	Custom Label	Extended Label	Alarm Tested		Anunciator Tested		Module Status		Remark
91	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	17ZFS01	17 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
92	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	18ZFS01	18 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
93	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	19ZFS01	19 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
94	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	R1ZFS01	R1 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
95	Waterflow	MINIDUAL MONITOR	R2ZFS01	R2 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
96											
97											
98											
99											
100	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	16ZSV01	16 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
101	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	17ZSV01	17 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
102	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	18ZSV01	18 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
103	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	19ZSV01	19 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
104	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	R1ZSV01	R1 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
105	Track Superv	MINIDUAL MONITOR	R2ZSV01	R2 FL	☐ pass	☐ nonpass	☐ pass	☐ nonpass	☒ pass	☐ nonpass	08/11/2025
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											


1.4 ภาพแสดงรายละเอียด รายการอุปกรณ์ ที่บำรุงรักษา



ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์

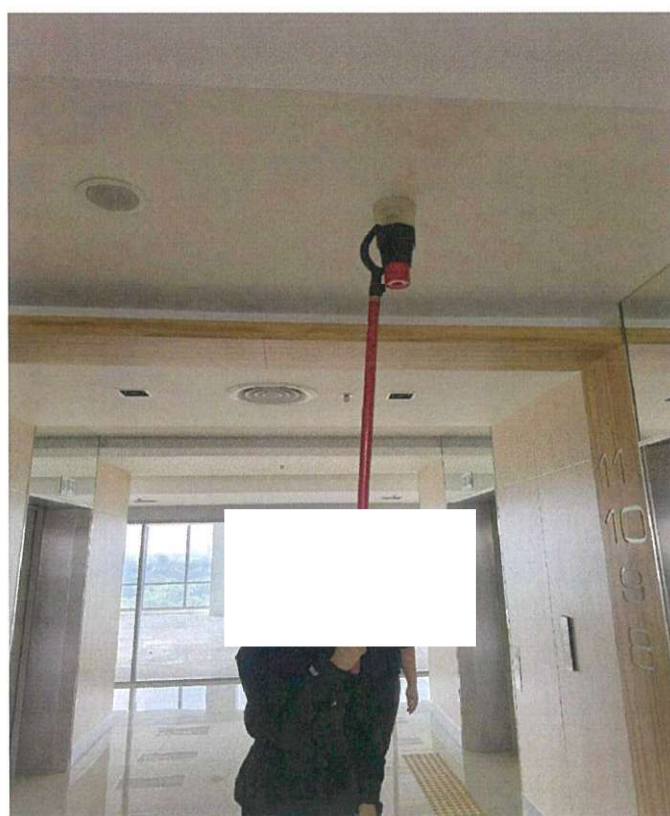

ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์

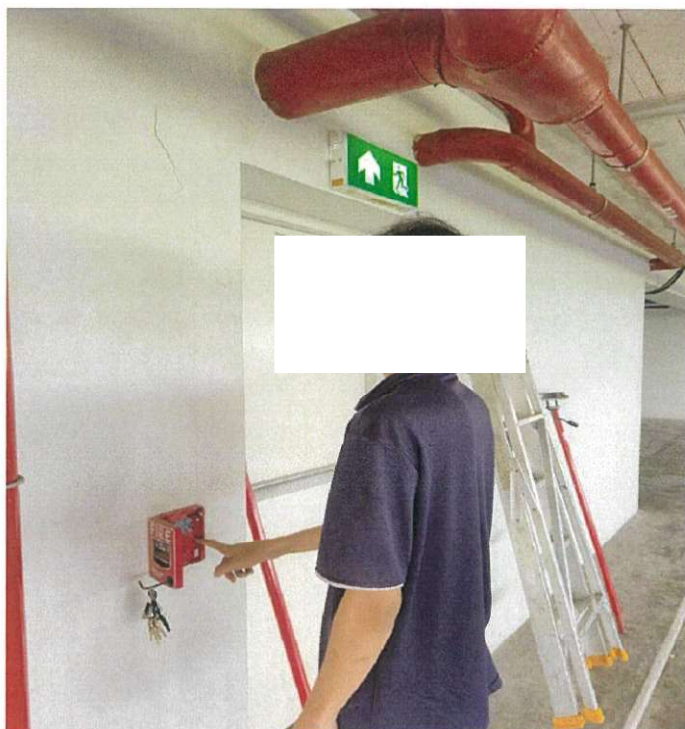

ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์



ภาพแสดง การตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์



ภาพแสดง การตรวจเช็คและถอดทำความสะอาดอุปกรณ์



ภาพแสดง การตรวจเช็คและถอดทำความสะอาดอุปกรณ์



ภาพแสดง การตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์




ภาพแสดง การตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์




ภาพแสดง การตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้โมดูล



ภาพแสดง การตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้โมดูล

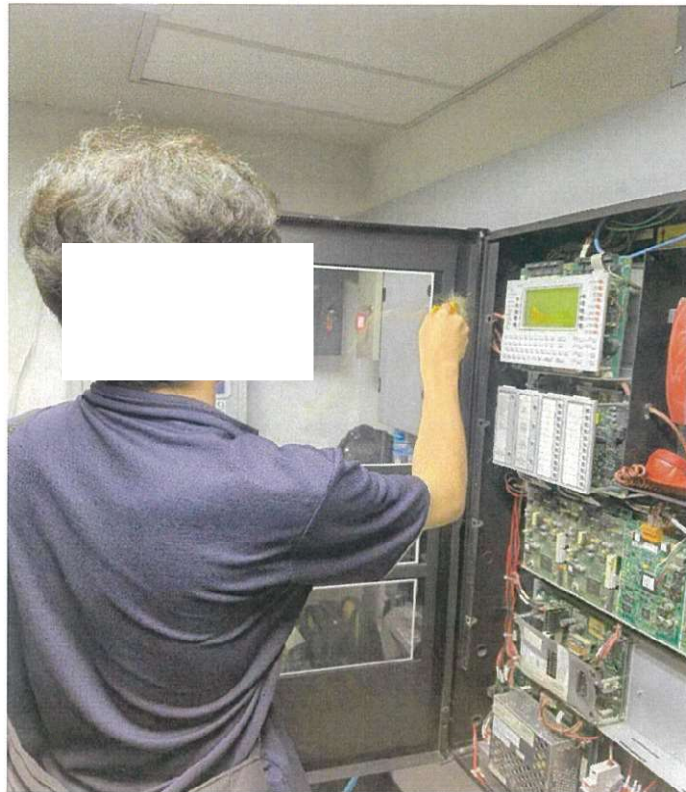


ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ ตู้ FCP

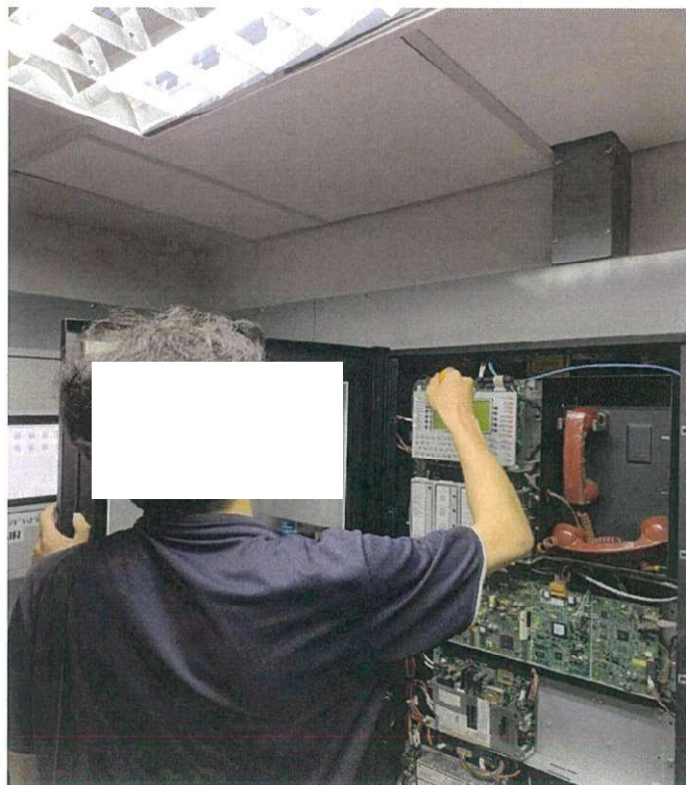

ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ ตู้ FCP



ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ Battery

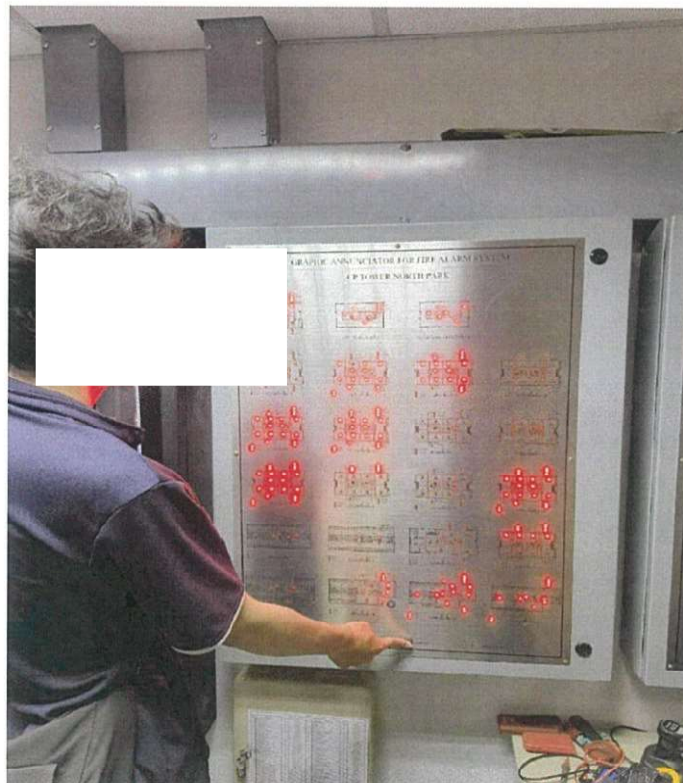

ภาพแสดง การตรวจเช็คและทดสอบอุปกรณ์ ตู้ Graphic annunciator

6.14 เอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เช่า

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลือกและเติมข้อความในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจ

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	ควรปรับปรุง 1	ไม่ได้ให้บริการ 0
ด้านการตลาด						
1. ขั้นตอนการให้บริการเช่าพื้นที่ การทำสัญญา มีความเหมาะสม รวดเร็ว และถูกต้อง						
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ตอบข้อซักถามชัดเจน ให้คำแนะนำ / แก้ปัญหาแบบมืออาชีพ						
3. ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร / การรับข่าวสารระหว่าง เจ้าหน้าที่การตลาด และ ผู้เช่า						
4. การบริการของเจ้าหน้าที่การตลาดมีความสุภาพเป็นมิตร และ เอาใจใส่						
5. บริการสื่อสนับสนุนธุรกิจผู้เช่าอย่างเหมาะสม						
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ						
1. ขั้นตอนตรวจแบบ ตกแต่งพื้นที่ สัมมอบพื้นที่ มีความสะดวกรวดเร็ว ระยะเวลาที่เหมาะสม						
1.1 แบบงาน โครงสร้าง-สถาปัตยกรรม						
1.2 แบบงานระบบวิศวกรรมอาคาร						
2. ทุกระเบียบอาคาร มีความชัดเจน มีความเหมาะสมในการปฏิบัติและมีส่วนร่วมได้						
3. บรรยายภาพการตกแต่งภายใน ป้ายบอกทาง ข้อมูลชัดเจน สวยงาม						
4. พื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน ห้องน้ำ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย						
5. การจัดการขยะภายในอาคาร						
6. การกำจัดหนู มีประสิทธิภาพ บริการสม่ำเสมอ						
7. การกำจัดแมลง มีประสิทธิภาพ บริการสม่ำเสมอ						
8. การบริหารลานจอดรถ ระบบจอดรถ และค่าบริการมีความสะดวกและเหมาะสม						
9. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนงานโยธา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ						
10. ทุกระเบียบการขอรูปภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) มีความเหมาะสม						
11. เจ้าหน้าที่บริการอาคารมีความพร้อมให้บริการ สามารถตอบคำถาม ให้แนะนำอย่างสุภาพ						
12. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เอาใจใส่ดูแล ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เอาใจใส่ดูแล ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
14. เจ้าหน้าที่งานอาคาร (รับแจ้งซ่อม, แจ้งข้อร้องเรียน) ให้บริการดีพูดจาสุภาพ และติดตามงานได้ดี						
15. ความพร้อมของบุคลากรด้านความปลอดภัย เช่น ทีมผจญเพลิงกรณีไฟไหม้						
16. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย เช่น แผนป้องกันภัยและแผนฉุกเฉินต่างๆของอาคาร						

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าพื้นที่สำนักงาน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค

หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	ควร ปรับปรุง 1	ไม่ได้ ให้บริการ 0
ด้านงานระบบวิศวกรรม						
1. ขั้นตอนการซ่อมบำรุง (ไฟฟ้าแอร์ ประปา โทรศัพท์ แก๊สสูงตัม) มีความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพ						
2. คุณภาพของลิฟต์ ให้บริการอยู่ในระดับดี มีประสิทธิภาพ						
3. ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างส่วนกลางเหมาะสมและสว่างเพียงพอ						
4. ระบบปรับอากาศส่วนกลางกระจายสม่ำเสมอให้อุณหภูมิเย็นทั่วบริเวณ						
5. การบริการของช่างมีความสุภาพ เป็นมิตร และ เอาใจใส่						
6. เสียงตามสายมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่						
7. มีความมั่นใจในระบบป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง , หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ						

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. ชั้นที่ตั้ง
2. ตำแหน่งผู้ตอบแบบสำรวจ

☐ เจ้าของกิจการ
 ☐ ผู้บริหารระดับสูง/ CEO/ GM
 ☐ ผู้จัดการหรือเทียบเท่า
 ☐ เจ้าหน้าที่ธุรการ / เลขานุการ
☐ พนักงานทั่วไป
 ☐ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 ☐ อื่นๆ โปรดระบุ
3. ประเภทกลุ่มธุรกิจ

☐ ธุรกิจธนาคาร / เงินทุนและหลักทรัพย์
 ☐ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
 ☐ ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
☐ ธุรกิจอุตสาหกรรม
 ☐ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 ☐ ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา
☐ ธุรกิจการพาณิชย์ /ค้าปลีก - ค้าส่ง
 ☐ ธุรกิจการเกษตร
 ☐ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
☐ ธุรกิจโทรคมนาคม
 ☐ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ☐ ธุรกิจทางการแพทย์และโรงพยาบาล
☐ อื่นๆ (ระบุ).....
4. จำนวนพนักงาน ☐ น้อยกว่า 100 คน ☐ 101 - 200 คน ☐ มากกว่า 200 คน
5. วันทำงาน ☐ วันจันทร์ - วันศุกร์ ☐ วันจันทร์ - วันเสาร์ ☐ ทุกวัน ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ.....
6. ช่วงเวลาทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา..... ถึง.....พักเที่ยงเวลา ถึง
7. ช่วงเวลาทำงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลา..... ถึง.....พักเที่ยงเวลา ถึง

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

"ขอขอบคุณทุกความเห็นของท่าน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของเรา"


**6.15 เอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)**

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ ซอย งามวงศ์วาน 47 แยก 42 (จินเจต 2/40)
ถนน แขวง/ตำบล เทศบาล/เมือง เขต/อำเภอ หลักสี่
จังหวัด โทรศัพท์ 028533999 โทรสาร มี
นาย พุทธิชนัน บดีพิพรรธกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารที่ทำการของรัฐและเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุค.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

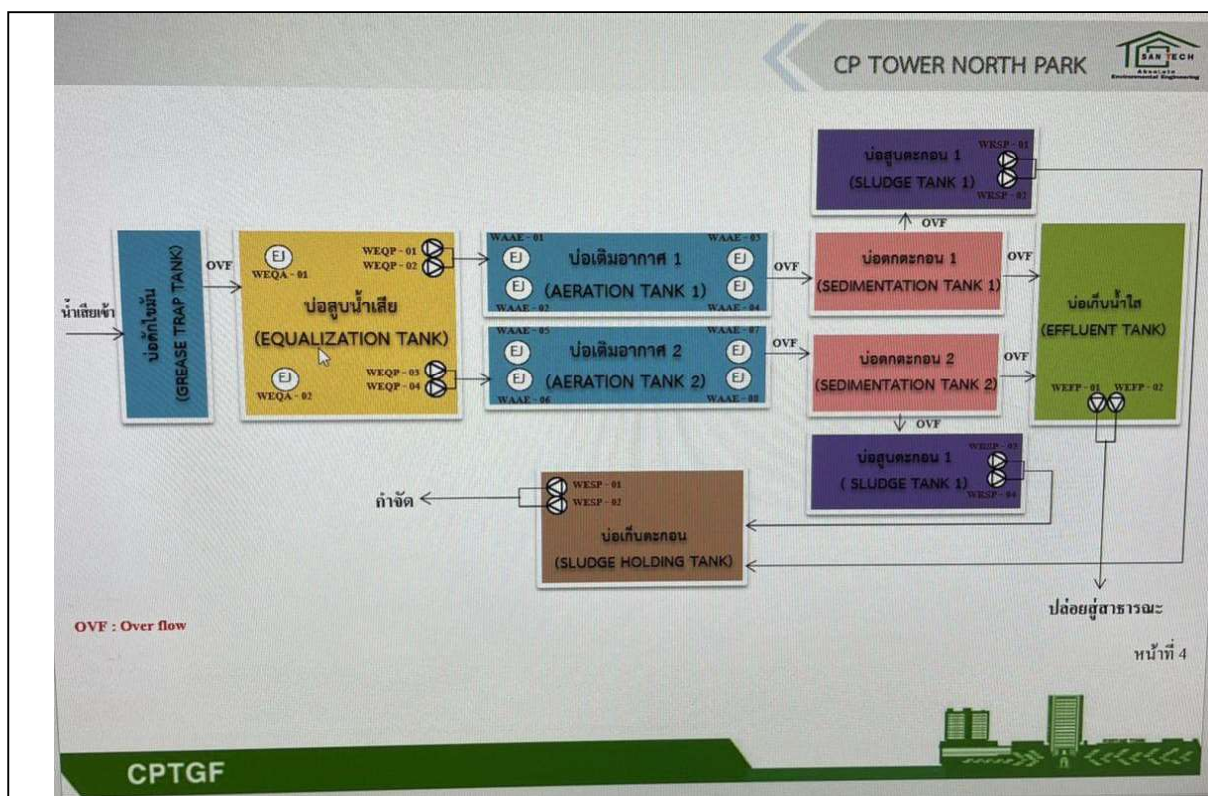

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1 พฤษภาคม 2026	40.19	6.00	4.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
2 พฤษภาคม 2026	149.33	26.00	20.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
3 พฤษภาคม 2026	145.75	16.00	12.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
4 พฤษภาคม 2026	33.96	18.00	14.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
5 พฤษภาคม 2026	93.70	37.00	29.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
6 พฤษภาคม 2026	96.99	62.00	49.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
7 พฤษภาคม 2026	94.47	33.00	26.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
8 พฤษภาคม 2026	88.72	7.00	5.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
9 พฤษภาคม 2026	97.60	23.00	18.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
10 พฤษภาคม 2026	69.90	20.00	16	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
11 พฤษภาคม 2026	116.03	33.00	26.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
12 พฤษภาคม 2026	87.77	20.00	16	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
13 พฤษภาคม 2026	94.64	35.00	28	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
14 พฤษภาคม 2026	107.76	17.00	13.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
15 พฤษภาคม 2026	85.01	50.00	40	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
16 พฤษภาคม 2026	94.64	34.00	27.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์
17 พฤษภาคม 2026	107.76	36.00	28.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	อรรถพนธ์

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย พุทธิธำณ บดีพิพรรธกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

**6.16 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทส.2)**

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cp.tower north park

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค :

ชอย : งามวงศ์วาน 47 แยก 42

ถนน : วิภาวดีรังสิต

แขวง/ตำบล : หวังสองห้อง

เขต/ตำบล : เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ ระบุจำนวน ตาราง : 46640

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายนายอัพล รอดประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,934.490 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,045.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 836.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒	ระบายทุกวัน	
☐	ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
☐	ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒	ปกติ	☐	ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒	ปกติ	☐	ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒	ปกติ	☐	ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒	ปกติ	☐	ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	☒	ปกติ	☐	ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	☒	ปกติ	☐	ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cp.tower north park

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค :

ซอย : งามวงศ์วาน 47 แยก 42

ถนน : วิภาวดีรังสิต

แขวง/ตำบล : ห้วยสองห้อง

เขต/ตำบล : เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ ระบุจำนวน ตาราง : 46640

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอัคพล รอดประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,526.490 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,002.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 801.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒	ระบายทุกวัน	
☐	ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
☐	ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cp.tower north park

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค :

ซอย : งามวงศ์วาน 47 แยก 42

ถนน : วิภาวดีรังสิต

แขวง/ตำบล : หวังสองห้อง

เขต/ตำบล : เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ ระบุจำนวน ตาราง : 46640

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอัคพล รอดประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,348.220 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,460.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,168.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cp.tower north park

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค :

ซอย : งามวงศ์วาน 47 แยก 42

ถนน : วิภาวดีรังสิต

แขวง/ตำบล : หวังสองห้อง

เขต/ตำบล : เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ ระบุจำนวน ตาราง : 46640

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอัศพล รอดประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,588.860 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,223.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

978.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำไส้

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : cp.tower north park

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ นอร์ทปาร์ค :

ชอย : งามวงศ์วาน 47 แยก 42

ถนน : วิภาวดีรังสิต

แขวง/ตำบล : หวังสองห้อง

เขต/ตำบล : เขตหลักสี่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารที่ทำการของรัฐ และเอกชน

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรแต่ไม่ ระบุจำนวน ตาราง : 46640

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายนายอัพล รอดประเสริฐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,934.490 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,045.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 836.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X]	ระบายทุกวัน	
☐ []	ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
☐ []	ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
เครื่องสูบลำไส้	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



CONTACT



25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th



enviresearch ERTC



Envi research



@enviresearch