ภาคผนวก ข-5

แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการบันทึกระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบทส 1

และเอกสารการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน

ตามแบบทส 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด ชายน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 234 หมู่ที่ : 5 ซอย : -

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แขวง/ตำบล : ห้วยสัก เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052-081640 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 813

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาลินี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถสูดสิ่งปฏิกูล

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,709.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,076.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,314.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 10,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 16.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รถจอดกีดขวาง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยสัก เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

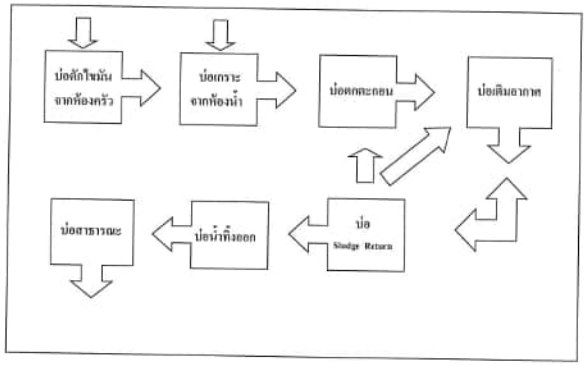

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รองรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้ ม.ค. เดือน มีนาคม 2559

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/59	2,944.00	491	456.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/10/59	3,010.00	435	419.03	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/11/59	301	109	101.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/12/59	295	123	114.26	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/1/60	305	115	96.58	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/2/60	295	109	104.26	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/3/60	310	116	109.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/4/60	959.00	364	339.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/5/60	300.00	116	101.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/6/60	297.00	99.5	94.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/7/60	315	132	119.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/8/60	291	130	120	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/9/60	299	131	119.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/10/60	283	116	109.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
1/11/60	293	121	115.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/12/59	279	109	102.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
1/1/60	289	116	108.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/1/60	279	104	96.85	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
19/1/60	284	112	107.1	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
30/1/60	298.23	111.6	98.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
21/1/60	278.2	26.4	220.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
25/1/60	284	164	141.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
29/1/60	284	135	119.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
30/1/60	284	130	115	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
31/1/60	294	116	104.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
1/2/60	299	138	118.9	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/2/60	295	125	105.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/2/60	296	140	131	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/2/60	291	109	98.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/2/60	293	135	98.36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ม.ค.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีลอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(ร.มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เรียกรถดูดสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิลกนโค ซาซน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 16/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

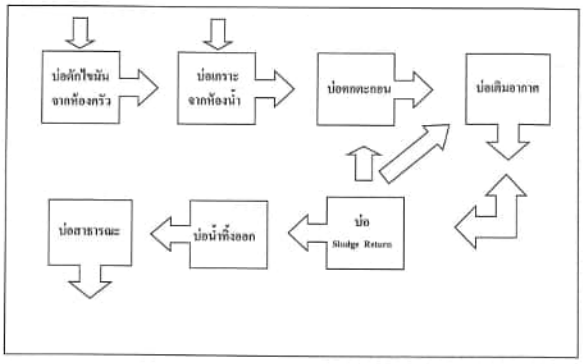

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามรายละเอียดตามตารางดังนี้

เดือน มกราคม 59

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีเปรียบการสลัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ตะแกรงดักขยะน้ำเสีย (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบกลับ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีหรือไม่มี)			
1/1/59	494.41	50.00	19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ได้	ได้	ได้	ได้			
2/1/59	24.00	55.50	50.74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
3/1/59	41.90	16.9	1.195	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
4/1/59	48.60	48	18.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
5/1/59	44.65	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
6/1/59	48	20.85	21.105	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
7/1/59	43.50	18	16.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
8/1/59	41.50	15.50	12.920	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
9/1/59	40.00	19.00	18.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
10/1/59	42.00	13.00	12.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
11/1/59	44	20	18	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
12/1/59	46	21.5	19.235	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
13/1/59	46	23	19.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
14/1/59	47	21	19.29	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
15/1/59	48.5	16.50	14.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือการสลัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบกลับ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีหรือไม่มี)			
16/1/59	38	21	19.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
17/1/59	41	19.5	16.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
18/1/59	39	22.5	19.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
19/1/59	40	0.5	0.425	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
20/1/59	40	1	0.93	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
21/1/59	37	56.5	49.62	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
22/1/59	37	32.5	29.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
23/1/59	38.5	13	11.83	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
24/1/59	39	22	19.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
25/1/59	44.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
26/1/59	45	22	19.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
27/1/59	45	19.50	16.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
28/1/59	49	19.50	16.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
29/1/59	50.5	18.50	15.73	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
30/1/59	48.50	20.50	17.425	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			
31/1/59	43.00	17.00	14.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ได้	ได้	ได้	ได้			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ ๑

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ประตูน้ำดีคีย์ ศิริชัยนาวา

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รับจากผู้รับกำจัดมาดูแล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง .
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ ๑

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

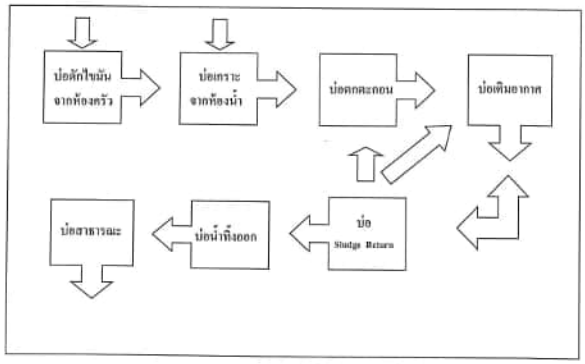

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

เดือน มกราคม 69

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอื่นที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/69	89.00	80.00	78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/69	96.00	86.60	85.86	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/69	96.50	86.5	84.534	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/69	96.50	86	83.7	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/69	96.50	12	14.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/69	98	83.5	81.129	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/69	98.5	84	82.5	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/69	99.00	87.66	85.80	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/69	99.50	90.00	87.48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/69	99.50	90.00	87.48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/69	44	20	18	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/69	45	21.3	18.225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/69	46	21	17.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/69	46	21	17.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/69	46	21.50	18.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอื่นที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/1/69	378	21	17.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/1/69	41	19.5	16.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/1/69	378	22.5	19.125	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/1/69	210	0.5	0.425	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/1/69	420	1	0.85	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/1/69	37	56.5	48.025	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/1/69	37	23.5	19.975	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/1/69	37.5	18	15.30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/1/69	38	22	18.7	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/1/69	84.5	46	39.1	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/1/69	89	86	73.100	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/1/69	210	97.50	82.875	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/1/69	189	89.60	76.160	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/1/69	202.5	93.50	79.475	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/1/69	283.50	131.60	111.860	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/1/69	95.00	44.00	37.400	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ม.2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 082-081-6490 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558 (5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสัจช์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเติม Activated Sludge process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกรองผสมน้ำเสีย เครื่องกรองผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โรงกำจัดสิ่งปฏิกูล

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้ระบายน้ำทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรองผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรองผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง) แขวง/ตำบล หัวฝาย เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ศิลอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(ร.มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

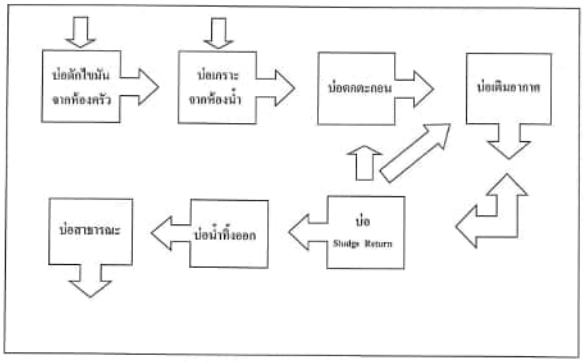

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (นางสาว ศาลินี องอังษ์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามตาราง ดังนี้

เดือน มกราคม B4

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในการผลิตของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารพิษหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดหรือไม่ติดก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุชื่อ/ปริมาณ)	เครื่องสูบน้ำ (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องเติมอากาศ (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องสูบกากตะกอน (ปริมาณ/ปริมาณ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปริมาณ/ปริมาณ)			
1/1/68	86.60	24.60	18.936	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/68	71.00	21.00	21.06	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/68	91	28.60	28.353	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/68	98	24.80	18.005	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/68	88	26.80	19.504	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/68	201	98.6	20.185	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/68	98.6	12.8	19.338	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/68	93.60	22.00	21.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/68	92.60	23.00	22.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/68	83.60	42.00	19.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/68	25	25.5	21.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/68	83.5	19	14.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/68	89	30.80	25.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/68	85	31	17.98	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/68	89.60	16.50	18.01	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในการผลิตของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารพิษหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดหรือไม่ติดก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องสูบน้ำ (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องเติมอากาศ (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปริมาณ/ปริมาณ)	เครื่องสูบกากตะกอน (ปริมาณ/ปริมาณ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปริมาณ/ปริมาณ)			
16/1/69	9.61	19.5	15.705	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
17/1/69	2.6	2.6	22.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
18/1/69	24.5	25	19.705	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
19/1/69	2.5	23.5	19.905	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
20/1/69	2.5	12.5	10.495	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
21/1/69	24.5	23.5	21.595	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
22/1/69	25	21.5	18.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
23/1/69	25	22.5	21.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
24/1/69	25	25	21.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
25/1/69	25	24	20.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
26/1/69	23	11.5	11.385	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
27/1/69	24.50	14	11.35	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
28/1/69	89.50	23.50	21.35	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
29/1/69	23	19.50	19.012	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
30/1/69	26.50	29.60	19.736	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
31/1/69	25.60	20.00	19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว ลาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รับจ้างดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ตรงตามมาตรฐาน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

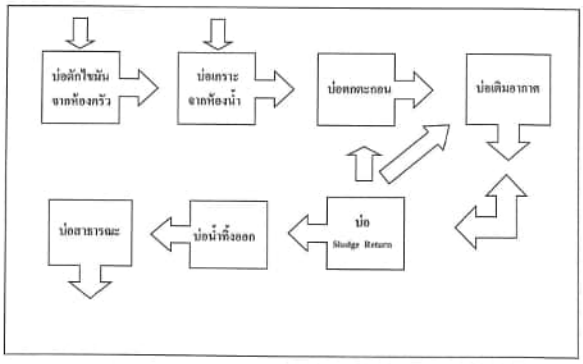

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว ลาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ใช้จดบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากรูปตามลายาง ดังนี้

ปีงบ 2568 B2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องกรวดผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคราบดี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคราบดี)			
1/1/68	95.00	18.50	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/68	88.00	17.00	11.56	2,775		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/68	91	18.50	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/68	88	17	11.56	2,775		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/68	90	18	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/68	92	18.50	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/68	87.50	17.50	11.56	2,775		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/68	93.00	18.50	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/68	96.00	19.00	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/68	89.00	17.50	11.56	2,775		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/68	90	18.00	11.925	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/68	93.50	17	11.56	2,775		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/68	94	18.50	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/68	91.50	18	12.375	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/68	89.00	17	11.56	2,775		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องกรวดผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบดี)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคราบดี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคราบดี)			
16/1/68	89	18.5	12.025	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/1/68	96	20.1	13.1	3,240		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/1/68	94.5	19.5	12.675	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/1/68	93	19.5	12.675	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/1/68	97.5	20.5	13.325	3,240		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/1/68	98.5	21.5	13.975	3,375		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/1/68	96	21.5	13.975	3,375		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/1/68	95	19.5	12.675	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/1/68	85	17.5	11.375	2,700		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/1/68	88	18.5	12.025	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/1/68	90	19	12.35	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/1/68	92	19.5	12.675	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/1/68	94	20	13	3,240		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/1/68	91	19	12.35	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/1/68	89.50	18.50	12.025	2,970		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/1/68	93	19	12.35	3,105		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล หัวฝาย เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด ลิคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจการประชุม ที่พักอาศัย จำนวน 813 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 19/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกรวดผสมน้ำเสีย เครื่องกรวดผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โรงกรองสิ่งแปลกปลอม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร/กิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรวดผสมน้ำเสีย ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรวดผสมสารเคมี ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ปกติ มีคราบปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ค1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ท้ายน้ำ เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

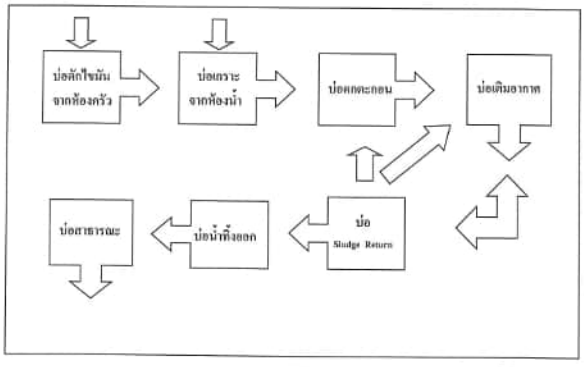

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว ลาลินี ลงลังชัย)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายวันตามรูปแบบตารางดังนี้

เดือน มีนาคม 59

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรงหรือไม่ก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผลกระทบ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลกระทบ)			
1/1/59	57.99	34.04	33.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/59	58.50	36.98	34.710	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/59	58	38.58	33.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/59	58	37.58	35.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/59	58.50	38	36.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/59	59.50	38.80	37.078	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/59	58.50	38	37.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/59	56.00	37.00	35.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/59	55.50	36.50	34.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/59	55.50	36.50	34.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/59	48.5	33.5	31.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/59	44.5	29.5	28.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/59	35	24.5	23.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/59	31	18	16.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/59	30.50	18	17.10	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือพลังงานที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรงหรือไม่ก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผลกระทบ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลกระทบ)			
1/1/59	33.3	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/59	32.5	13	11.03	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/59	32.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/59	33.5	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/59	33	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/59	33.5	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/59	34.5	13.5	11.475	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/59	34	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/59	33	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/59	33.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/59	31.5	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/59	29	9.5	8.075	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/59	24.50	10.50	8.925	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/59	22	11.50	9.775	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/59	34.50	13.00	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16/1/59	31.50	11.50	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **หัวฝาย** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้งานอยู่ปัจจุบัน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง .....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารดักตะกอนที่ใช้ .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **หัวฝาย** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

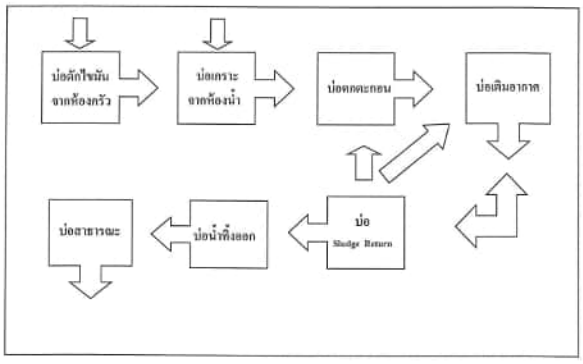

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผนวก ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ใส่ข้อมูลสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปตามลำดับ

C2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ) (ปริมาณ) (ลิตร/กรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/67	89.00	11.04	11.0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/6/67	36.00	46.80	13.86	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/6/67	98.50	13	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/6/67	44	12.50	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/6/67	96.00	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/6/67	95	14.50	13.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/6/67	94.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/6/67	94.00	11.00	9.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/6/67	96.00	11.50	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/6/67	90.50	13.50	11.475	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/6/67	37.5	15.5	13.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/6/67	34.5	17.5	14.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/6/67	35	9.5	8.075	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/6/67	31	15	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/6/67	92	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ) (ปริมาณ) (ลิตร/กรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/67	30.5	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
17/6/67	32.5	13	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
18/6/67	32.5	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
19/6/67	33.5	12.5	10.625	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
20/6/67	33	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
21/6/67	33.5	11.5	9.775	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
22/6/67	34.5	15.5	13.175	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
23/6/67	34	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
24/6/67	33	12.5	10.625	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
25/6/67	33.5	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
26/6/67	31.5	52.5	44.625	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
27/6/67	30	11.5	9.775	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
28/6/67	34.50	18.50	15.725	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
29/6/67	29	11.50	9.775	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
30/6/67	32.50	13.00	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยข่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิลอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด นำไปกำจัดโดยรถสิ้นไปสูง

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(ก) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(ข) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(ค) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(ง) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง

(จ) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สิตรหรือกิโลกรัม) .....

(ฉ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(ช) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(ซ) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ง1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล พ้าต่าม เขต/อำเภอ เมืองฯ จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-940 โทรสาร 052-081-739 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

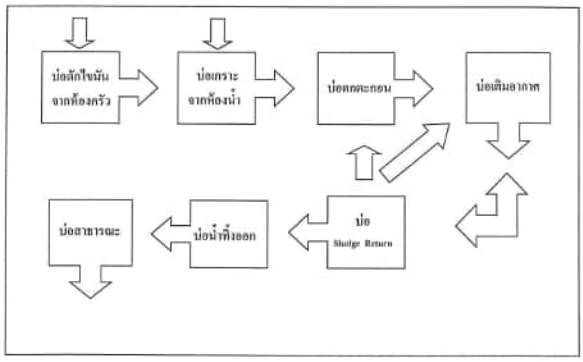

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงลักษ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการตรวจสอบ ดังนี้

เดือน มีนาคม ง1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายต่อเนื่อง/ไม่ระบายต่อเนื่อง)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหลายชนิดให้ระบุเพิ่มเติม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/67	38.00	32.00	20.9	21.02		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
2/3/67	37.00	30.00	19.4	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
3/3/67	35.50	28.00	18.05	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
4/3/67	41	31.00	20.395	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
5/3/67	38.50	29	18.35	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
6/3/67	42	31.50	20.305	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
7/3/67	39.5	29.5	19.305	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
8/3/67	40.50	30.50	19.705	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
9/3/67	35.00	25.00	16.905	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
10/3/67	41.50	31.00	20.3	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
11/3/67	43	32.9	22.9	22.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
12/3/67	41.5	30	19.5	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
13/3/67	41.5	29.5	20.105	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
14/3/67	41.5	30	19.5	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
15/3/67	35	30	19.5	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายต่อเนื่อง/ไม่ระบายต่อเนื่อง)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหลายชนิดให้ระบุเพิ่มเติม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)	ที่นำๆ (ระบุ) (เปิด/ปิด,ปกติ/ผิดปกติ)			
16/1/67	43	34	37.4	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ไมตรี
17/1/67	44.5	35	39.06	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
18/1/67	43	35	21.85	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
19/1/67	43.5	36.5	22.645	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ไมตรี
20/1/67	43	38.5	23.145	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ไมตรี
21/1/67	43.6	38.3	23.775	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ไมตรี
22/1/67	44.5	39	24.4	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
23/1/67	45.5	40	25.8	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
24/1/67	45	40.5	25.965	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
25/1/67	44	41	26.565	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
26/1/67	44	38	24.3	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
27/1/67	39	35.00	22.88	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
28/1/67	41.5	42.0	27.125	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
29/1/67	41	41	26.8	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
30/1/67	38.50	36.00	23.55	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่
31/1/67	40.50	37.00	24.96	21.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้			ลินลี่

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ประตูน้ำที่ 1 ที่ชุมชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ในถังปฏิกิริยาบำบัด

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบายน้ำทิ้ง .....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสักชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

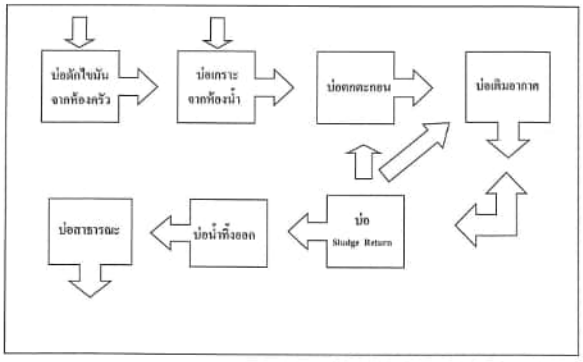

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการรายงานตามมาตรา ดังนี้

แบบ D2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ																	หมายเหตุ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ/ระบายลงสู่ที่ดินของเอกชน)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ (ลิตร/กิโลกรัม))	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวดผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/67	83.00	91.00	87.2	72.400		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/10/67	170.00	93.00	87.20	72.400		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/10/67	82.50	91.50	88.30	73.30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/10/67	81	89.50	88.30	73.30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/10/67	78.50	88	86.8	72.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/10/67	80	91.50	89.90	74.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/10/67	86.4	94.6	93.00	77.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/10/67	80.60	88.40	87.20	72.30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/10/67	83.60	92.60	89.80	74.50		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/10/67	83.00	90.6	88.8	73.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/10/67	82	89.4	87.6	72.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/10/67	81.5	89	87.2	72.30		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/10/67	84.5	92.5	90.6	75.20		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/10/67	85	93	91.20	75.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/10/67	84	92	90.2	74.80		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ																		หมายเหตุ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ/ระบายลงสู่ที่ดินของเอกชน)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ (ลิตร/กิโลกรัม))	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวดผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/10/67	86.00	94.00	92.20	74.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/10/67	84.5	92.5	90.6	73.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/10/67	85.00	93.00	91.20	73.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/10/67	83.50	91.50	89.80	72.40		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/10/67	82.00	90.00	88.20	71.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/10/67	84.00	92.00	90.20	72.80		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/10/67	85.50	93.50	91.80	74.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/10/67	83.00	91.00	89.20	72.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/10/67	84.00	92.00	90.20	72.80		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/10/67	85.00	93.00	91.20	73.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/10/67	86.00	94.00	92.20	74.40		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/10/67	84.00	92.00	90.20	72.80		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/10/67	83.00	91.00	89.20	72.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/10/67	85.00	93.00	91.20	73.60		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/10/67	84.00	92.00	90.20	72.80		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/10/67	86.00	94.00	92.20	74.40		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **รุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(.5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย เครื่องกรวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ที่สาธารณะ .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ขนย้ายสู่สถานที่กำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร/กิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด ชายน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 234 หมู่ที่ : 5 ซอย : -

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052-081640 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 813

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาลินี ลงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รอดูผลสิ่งปฏิกูล

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,140.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,518.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,840.300 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 10.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 16.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รถจอดกีดขวาง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ก. ก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**

หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

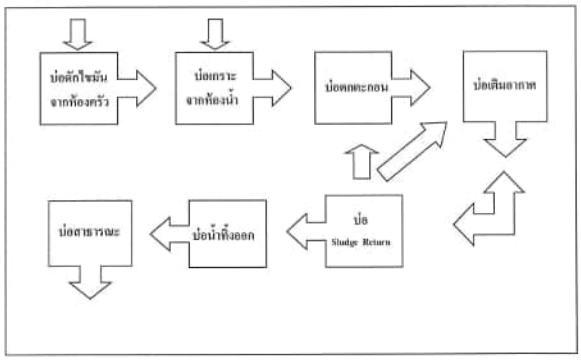

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระยะยาวตามตาราง ดังนี้ ท.ก. เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าไม่ทราบ)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ) ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/69	318	193	194.05	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
2/6/69	295	180	182.5	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
3/6/69	280	170	172.36	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
4/6/69	291	178	180.7	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
5/6/69	305	186	184.65	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
6/6/69	356	162	160.2	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
7/6/69	321	190	192.15	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
8/6/69	318	190	188	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
9/6/69	284	164	159.4	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
10/6/69	310	178	176.2	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
11/6/69	298	172	170.1	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
12/6/69	305	175	173.25	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
13/6/69	334	158	156.3	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
14/6/69	312	185	183.15	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			
15/6/69	274	148	146.04	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้	ปิดไว้			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ) ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/6/69	288	161	159.39	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
17/6/69	290	158	156.3	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
18/6/69	297	165	163.3	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ			
19/6/69	301	169	167.31	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
20/6/69	301	255	251.21	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
21/6/69	288	159	157.25	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
22/6/69	286	159	157.44	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
23/6/69	276	152	150.2	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
24/6/69	268	146	144.1	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
25/6/69	298	161	159.05	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
26/6/69	295	158	156.3	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
27/6/69	303	168	166.32	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
28/6/69	320	180	178.2	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
29/6/69	310	175	173.25	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
30/6/69	305	170	168.3	ไม่ทราบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ท.ก.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ขุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมืองฯ** จังหวัด **เชียงใหม่**

โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีลอนโต ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(ร.5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้วยขุนคำ(ลำน้ำสาขา)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำจัด ปั๊มดูดเข้าบ่อตาก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปิดการระบายทุกวัน .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ ๑

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิดอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2556(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

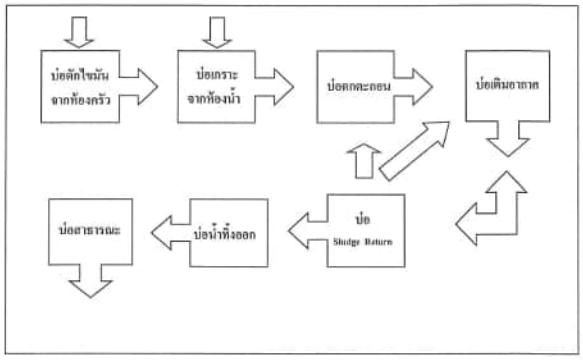

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตารางดังนี้

เดือน ตุลาคม ปี 64 (ม.)

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													สาเหตุ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดตรงหรือฟิลการ์ด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/64	50.5	25	31.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/2/64	48.8	17.5	14.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/2/64	42.00	20.60	16.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/2/64	43.00	21.60	17.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/2/64	44.80	20.00	15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/2/64	45.00	19.60	16.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/2/64	49.00	25.00	15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/2/64	48	19	16.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/2/64	48.6	24.5	16.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/2/64	49.00	24.00	16.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/2/64	50	23.50	16.250	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/2/64	49.50	23.50	15.938	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/2/64	50.3	20.5	17.813	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/2/64	49.5	20.5	17.188	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														สาเหตุ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดตรงหรือฟิลการ์ด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/64	418.5	17.5	13.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/2/64	42.6	15.5	13.750	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/2/64	43	16.50	14.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/2/64	41.60	20.00	15.938	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/2/64	48	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/2/64	45.8	21	17.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/2/64	46.5	15	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/2/64	42.3	17.5	13.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/2/64	43	15	12.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/2/64	43.5	20	17	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/2/64	44.60	25.00	19.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/2/64	44.50	25.50	19.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/2/64	44.50	20.60	12.38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยข่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่**
โทรศัพท์ 052-081-940 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้วยขุนน้ำสำโรงพระ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กำจัดโดยรถดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทิ้ง
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอัตชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยข่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-940 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

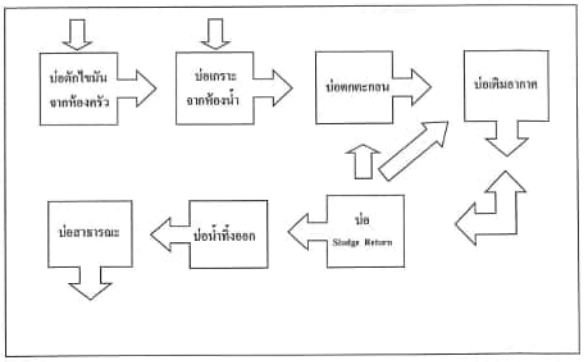

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ได้รับเอกสารสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการสรุปรายงาน ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้รับเรื่อง
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
1/2/69	503	8.5	2.28	22.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/2/69	96.5	17.5	14.378	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/2/69	42.50	19.50	8.476	11.02		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/2/69	80.00	50.60	43.568	52.07		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/2/69	40.60	20.00	12	54.92		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/2/69	85.00	19.61	16.876	26.02		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/2/69	30.00	20.00	17	21.02		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/2/69	88	19	16.19	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/2/69	82.5	19.8	15.998	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/2/69	96.50	16.60	14.598	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/2/69	93	19.50	16.895	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/2/69	85.5	19.50	15.301	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/2/69	42.5	20.5	17.895	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/2/69	210.5	15	12.795	22.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/2/69	41.5	20.5	17.895	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้รับเรื่อง
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
1/2/69	210.5	17.5	14.875	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/2/69	96	14.5	12.325	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/2/69	80	19.60	16.660	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/2/69	65.50	19.60	16.660	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/2/69	98	16	13.6	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/2/69	49.5	21	14.98	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/2/69	85.5	15	12.895	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/2/69	42.5	17.5	14.875	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/2/69	43	15	12.795	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/2/69	43.5	20	17	2.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/2/69	41.50	16.50	13.96	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/2/69	14.50	30.60	25.806	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/2/69	18.50	60.60	51.306	3.08		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 833 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว ลาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งของรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถมาดูดไปกำจัด

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายลงสู่ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (มิลลิหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตัวปาง) แขวง/ตำบล ท้ายช้าง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ศิลลนโด ซายบ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2556(5 มีนาคม 2556) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

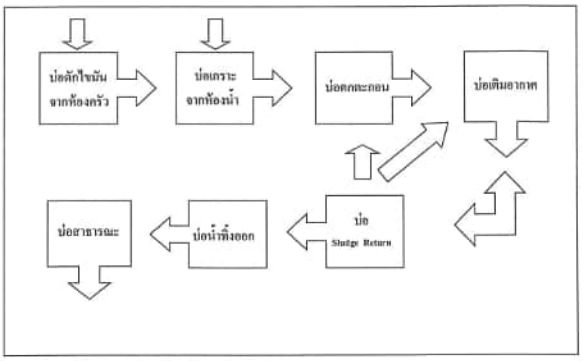

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผนวก ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

เดือน กุมภาพันธ์ 59 B1

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ/ไม่ระบุ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระดับน้ำในบ่อ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีหรือไม่มี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีหรือไม่มี)			
1/2/59	87	25.5	21.556	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
2/2/59	35.5	19.5	15.825	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
3/2/59	95.00	16.00	13.6	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
4/2/59	95.00	13.00	11.05	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
5/2/59	101.00	19.00	16.15	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
6/2/59	93.00	18.00	15.3	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
7/2/59	98.00	17.00	14.45	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
8/2/59	96.00	17.00	14.45	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
9/2/59	26	13.8	11.73	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
10/2/59	80	20.5	17.425	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
11/2/59	84	15.00	12.75	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
12/2/59	85	2	1.7	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
13/2/59	82	15	12.75	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
14/2/59	2.12	18.5	15.725	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
15/2/59	22.5	1.09	16.15	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
16/2/59	23.5	20	17	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุ/ไม่ระบุ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระดับน้ำในบ่อ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีหรือไม่มี)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีหรือไม่มี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีหรือไม่มี)			
17/2/59	22.5	21	17.85	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
18/2/59	23.5	17	14.45	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
19/2/59	50	19	16.15	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
20/2/59	26	19	16.15	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
21/2/59	84	23	19.55	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
22/2/59	23.5	18.5	15.725	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
23/2/59	83	20	17	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
24/2/59	22.5	15.5	13.175	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
25/2/59	20	21.5	18.275	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
26/2/59	23.5	13	11.05	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
27/2/59	85.00	20.00	17.00	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
28/2/59	99.00	15.00	12.75	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
29/2/59	99.00	15.00	12.75	ระบบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **มีนาคม** พ.ศ. **2561** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กำจัดตามหลักวิชาการ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

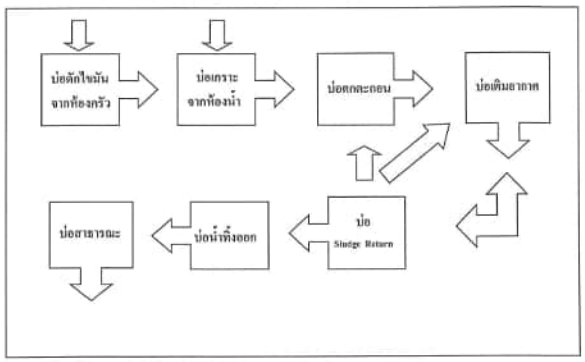

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

เดือน กุมภาพันธ์ 69 B2

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/69	27	25.5	21.675	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
2/2/69	25.5	15.5	15.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
3/2/69	23.50	14.00	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
4/2/69	23.00	12.00	14.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
5/2/69	24.00	13.00	14.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
6/2/69	23.50	14.00	16.07	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
7/2/69	26.00	13.00	14.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
8/2/69	26	12.5	14.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
9/2/69	23	20.5	19.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
10/2/69	21	22.50	21.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
11/2/69	22	2	1.5	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
12/2/69	23	24.5	23.975	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
13/2/69	22	18.5	19.725	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
14/2/69	22.5	19	16.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
15/2/69	23.5	20	17	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

๑ ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

(ใช้ดูจากแผนที่ท้ายคู่มือ) หมายเลขโทรศัพท์ 082-981-1849 โทรสาร ..... มี ☐ ไม่มี ☑ ผู้ประกอบการของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู้ประกอบการของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทกิจการ ..... ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ..... (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ตั้งสถานประกอบการ/แหล่งกำเนิดมลพิษ เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ 082-981-1849 โทรสาร ..... ชื่อผู้ประกอบการ/ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ นายสุทิน ..... ตำแหน่ง ..... ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ 082-981-1849 โทรสาร .....

๒ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งระบายน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของถังปฏิกิริยาของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบถังปิด ☑ แบบถังเปิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 150 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งระบายน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้วยปากคำพระ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ขุดลอกนำไปใช้ประโยชน์

๓ สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ระบาย ☐ ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) .....

(๖) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ผิดปกติ ให้ชี้แจงเหตุผลและแนวทางแก้ไข

ค่าเดือน ๑ เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้ประจำให้บริการบำบัดน้ำเสียรวม ต้องจัดทำบันทึกผลการดำเนินงานตามมาตรา ๘๐ ตรี และรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๒ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม ต้องจัดให้มีการทำบันทึกผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียรวม และการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๘๐ ตรี หรือไม่ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมืองฯ จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด คิดอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

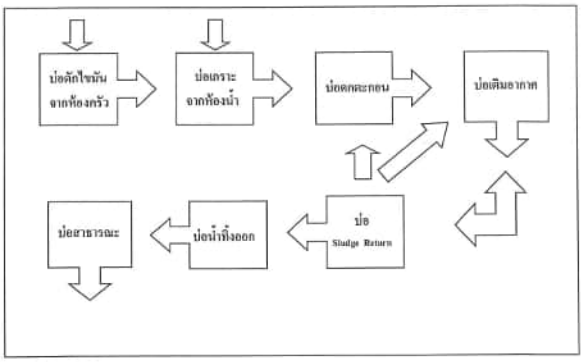

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏรายละเอียด ดังนี้

เดือน กุมภาพันธ์ 64 C1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดหรือไม่ก็ลองถ้าม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกปั๊มจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (บาคีย์ มีคปาสี)	เครื่องดูดน้ำ (ปาสี มีคปาสี)	เครื่องเติมอากาศ (บาคีมีคปาสี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (บาคีมีคปาสี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (บาคี มีคปาสี)	เครื่องดูดตะกอน (บาคี มีคปาสี)	อื่นๆ (ระบุ) (บาคี มีคปาสี)			
1/2/64	36	15	12.375	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/2/64	33	12.5	10.325	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/2/64	32.40	10.80	8.6	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/2/64	31.80	10.60	8.9	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/2/64	30.60	10.20	8.16	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/2/64	6.40	10.00	7.16	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/2/64	34.00	10.20	8.6	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/2/64	34	13	11.05	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/2/64	30	10	7.5	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/2/64	28.50	9.50	6.65	1ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/2/64	28	10.5	6.99	1ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/2/64	29	11	8.36	1ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/2/64	31.5	11.5	8.6075	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
14/2/64	32	10.5	8.193	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/2/64	33	11.5	9.085	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ติดหรือไม่ก็ลองถ้าม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถูกปั๊มจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (บาคีย์ มีคปาสี)	เครื่องดูดน้ำ (ปาสี มีคปาสี)	เครื่องเติมอากาศ (บาคีมีคปาสี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (บาคีมีคปาสี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (บาคี มีคปาสี)	เครื่องดูดตะกอน (ปาสี มีคปาสี)	อื่นๆ (ระบุ) (บาคี มีคปาสี)			
16/2/64	35	15	12.375	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
17/2/64	32	13	10.3	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
18/2/64	31.50	13	10.725	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
19/2/64	29	12	9.96	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
20/2/64	29.5	12	10.3	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
21/2/64	33	13	10.725	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
22/2/64	32.5	13.5	11.205	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
23/2/64	32	12.5	10.500	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
24/2/64	31	12.5	10.375	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
25/2/64	33.5	13.5	12.150	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
26/2/64	30.50	12.50	10.375	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
27/2/64	34.00	13.50	11.205	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
28/2/64	31.00	13.00	10.790	2ถัง		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ต

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงลังษ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้วยแม่เหียะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รีดตะกอนจัดเก็บไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายน้ำทิ้ง
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ต2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

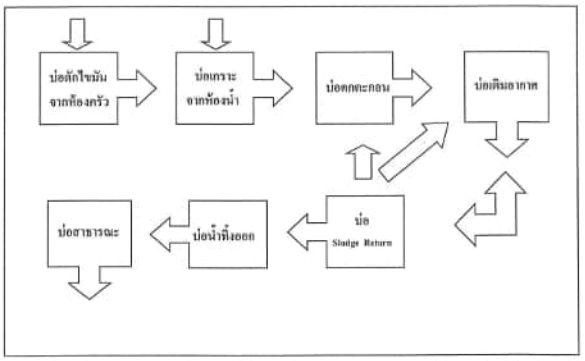

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงลังษ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

เดือน ตุลาคม 19 C2

ใช้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรายงานฯ ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีลลนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

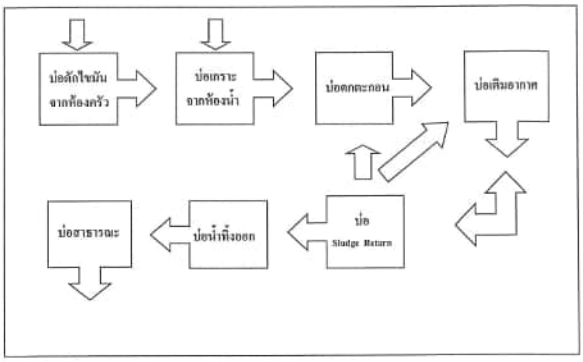

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

เดือน ตุลาคม ปี 59 D1

ได้รวบรวมสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำทุกๆ เดือน ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ อัตราส่วน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่ถังเติมจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบสะกอน (ปกติ/มีผลกระทบ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลกระทบ)			
1/10/59	444	31	24.35	ระบาย		3/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
2/10/59	42.5	26.5	22.625	ระบาย		3/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
3/10/59	46.86	23.86	19.148	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
4/10/59	49.60	26.80	24.116	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
5/10/59	48.80	25.50	23.970	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
6/10/59	49.60	26.80	24.116	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
7/10/59	50.00	27.00	24.300	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
8/10/59	41	20.5	18.450	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
9/10/59	45.5	25.5	22.950	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
10/10/59	49.60	26.80	24.116	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
11/10/59	51.80	28.80	25.920	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
12/10/59	49.40	26.40	23.760	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
13/10/59	51	28.50	25.650	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
14/10/59	46	23.4	21.060	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
15/10/59	43.7	21.5	19.350	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			
16/10/59	43.7	46.5	39.525	ระบาย		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีผลหรือไม่มีผล)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสะสมส่วนเกินที่ถังเติมจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลกระทบ)	เครื่องสูบสะกอน (ปกติ/มีผลกระทบ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลกระทบ)			
1/11/59	0.2	0.1	22.93	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
2/11/59	43.5	25.5	21.675	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
3/11/59	37	21.50	18.225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
4/11/59	45	26.2	23.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
5/11/59	41	24.5	22.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
6/11/59	42	25	22.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
7/11/59	42	25	22.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
8/11/59	40.5	22.5	19.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
9/11/59	42	25	21.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
10/11/59	41.5	23.8	20.23	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
11/11/59	41	23.5	19.975	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
12/11/59	42	25	21.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
13/11/59	41.5	24.7	20.995	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
14/11/59	41.5	24.5	20.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
15/11/59	41.5	24.5	20.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
16/11/59	41.5	24.5	20.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
17/11/59	41.5	24.5	20.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
18/11/59	41.5	24.5	20.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
19/11/59	41.5	24.5	20.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			
20/11/59	41.80	25.00	21.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	1/10	1/10	1/10	1/10			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่าระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กำจัดโดยรถสูบไปกำจัด

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

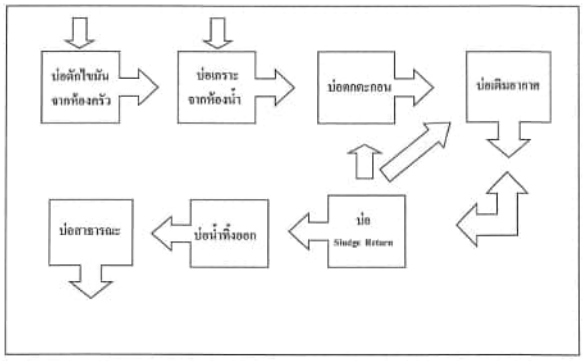

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ติดตรึงอิกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผนวก ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบมาตรา ดังนี้

เดือน ตุลาคม ปี ๖๑ D1

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/61	A11	31	26.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/10/61	42.6	98.5	92.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/10/61	51.00	29.30	42.86	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/10/61	42.60	365.60	351.78	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/10/61	46.60	80.50	80.52	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/10/61	44.60	80.50	78.68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/10/61	47.00	42.60	36.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/10/61	51	20.5	19.435	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/10/61	A3.5	35	32.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/10/61	44.5	31.50	31.24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/10/61	34.5	30.1	25.495	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/10/61	51	41.50	38.80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/10/61	42.6	30.9	28.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/10/61	47.1	21.3	19.894	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/10/61	30.9	A6.5	39.513	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/10/61	42	27	22.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
17/10/61	43.5	25.5	21.675	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
18/10/61	45	91.60	76.470	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/10/61	50	90	85.5	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/10/61	41	56.6	48.928	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
21/10/61	A2	25	21.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
22/10/61	A2	28	23.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
23/10/61	40.5	52.5	44.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
24/10/61	41.5	22	18.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
25/10/61	43.5	30	25.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
26/10/61	48.00	31.00	26.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
27/10/61	28.00	57.60	48.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
28/10/61	29.00	80.00	68.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยแก้ว** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **กันยายน** พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้วยแก้ว/ลำเหมือง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งตะกอนไปฝังกลบ

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (มิลลกรัมหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด ชายน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 234 หมู่ที่ : 5 ซอย : -

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แขวง/ตำบล : พ่าข่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052-081640 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 813

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาลินี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกรน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รอดูผลสิ่งปฏิกูล

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,515.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,662.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,962.700 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. EM 10,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 16.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รถขอดิสขวาง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ท. ล.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **พ่าข่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

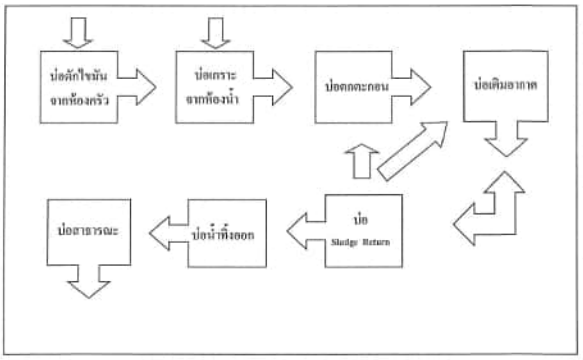

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการรายงานตามมาตรา ๔๐ นี้

เดือน มีนาคม ๖๙

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		ระบายทิ้งน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/3/69	328	104	101.39	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
02/3/69	361	140	119	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
03/3/69	391	122	109.8	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
04/3/69	398	149	134.10	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
05/3/69	359	108	97.20	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
06/3/69	338	126	113.40	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
07/3/69	275	116	104.40	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
08/3/69	255	108	97.20	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
09/3/69	12.68	162	142.56	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/69	264.00	345	331.86	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/69	264.00	345	331.86	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/69	280.00	336	302.40	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/69	301.44	324	311.04	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/69	260.00	156	134.16	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		ระบายทิ้งน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
15/3/69	302	109	86.40	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16/3/69	231	102	153.36	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/3/69	3041	107	105.84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/3/69	2099	148	141.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/3/69	200	131	111.93	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/3/69	231	193	130.09	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/3/69	231	105	100.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/3/69	240	10	9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/3/69	210	156	95.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/3/69	242	418	376.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/3/69	233	94	84.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/3/69	226	181	163.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/3/69	319	140	119	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/3/69	339	135	121.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/3/69	166	185	166.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/3/69	3393	931	698.56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ทส.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมืองฯ** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558 (5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ .....

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทระบบของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งกำจัดภายนอกโดยผู้รับอนุญาต

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ท่าข้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแถลงการแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

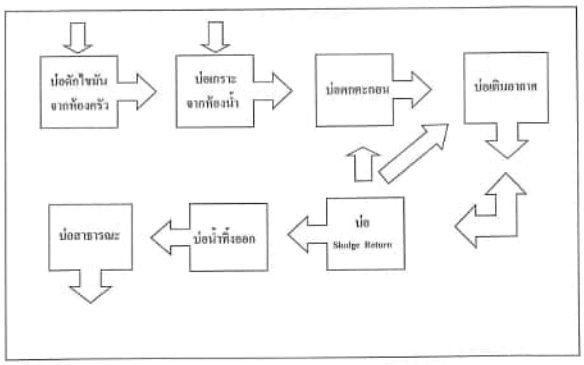

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรายงานตามข้อ ดังนี้

เดือน มีนาคม 69

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

P1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ดังนี้

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ขนไปกำจัดข้างนอก

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

P2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

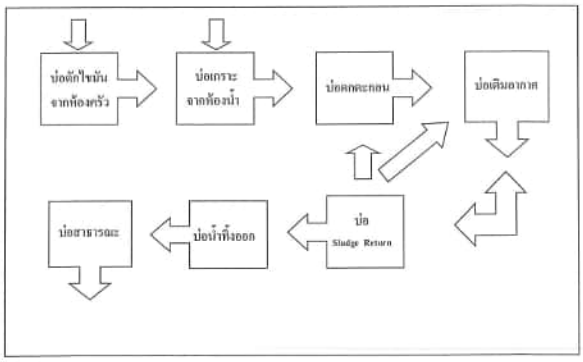

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้บันทึกข้อมูลและผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบสารบัญ ดังนี้ A2 เดือน มีนาคม 69

วัน เดือน ปี	ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้ปฏิบัติ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	52.5	83	79.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/3/69	49.6	76.5	74.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/3/69	46	72	69.336	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/3/69	43.5	68.5	65.968	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/3/69	43.5	70	74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/3/69	41.4	65	62.353	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/3/69	40	62.5	60.093	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/3/69	38.5	60	57.833	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/3/69	37.5	58.5	56.373	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/69	90.00	16.60	15.114	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/69	36.00	55.00	52.98	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/69	34.00	52.00	50.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/69	40.00	61.00	58.74	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/69	46.00	70.00	67.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/3/69	48.50	74	71.22	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้ปฏิบัติ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ) (ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/3/69	49	79	77.42	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/3/69	47.5	76.50	74.895	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/3/69	45.5	73.5	71.904	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/3/69	43.5	70.5	68.964	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/3/69	32.5	54	51.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/3/69	35	56.5	54.405	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/3/69	32	46	43.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/3/69	34.5	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/3/69	32	13	12.272	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/3/69	33.5	31	29.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/3/69	35	34.3	32.935	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/3/69	34	24	23.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/3/69	32	19	18.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/3/69	33.5	36.5	35.403	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/3/69	94.00	16.60	15.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/3/69	50.00	80.00	78.48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-พ้าบ่าง)** แขวง/ตำบล **พ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 613 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 13/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ด้วยนะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงลังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ประตูน้ำที่ 1 คูคลอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งพร้อมขยะทั่วไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(ก) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(ข) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(ค) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(ง) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง

(จ) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(ฉ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(ช) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(ซ) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

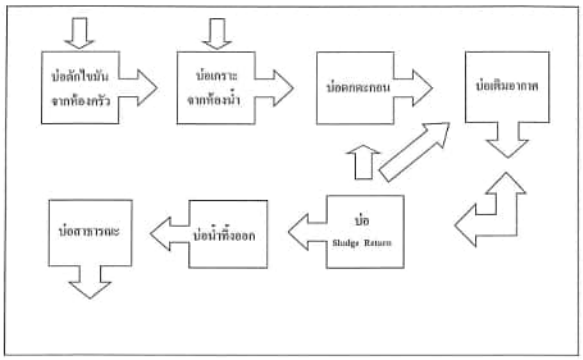

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว ชาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องตามความ ดังนี้

B1 เดือน มีนาคม 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								บริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคราบ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคราบ)			
1/3/69	25	19	12.15	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ผสมน้ำ	ผสม	ปกติ	ปกติ				
2/3/69	82.5	95	15.3	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ผสมน้ำ	ผสม	ปกติ	ปกติ				
3/3/69	97.50	75.00	81.450	1:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
4/3/69	80.50	79.50	11.844	3:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
5/3/69	85	89	14.14	3:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
6/3/69	21.5	19.5	14.573	7:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
7/3/69	2.2	2.0	14.025	21:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
8/3/69	2.21	18.5	12.336	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
9/3/69	2.21	18.3	12.333	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
10/3/69	83.00	94.00	12.365	21:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
11/3/69	95.00	12.00	90.1	21:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
12/3/69	88.00	95.00	9.165	21:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
13/3/69	25.00	12.50	10.136	22:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
14/3/69	22.00	15.00	12.96	23:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				
15/3/69	22.5	11.5	10.065	1:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผสม	ผสม	ปกติ	ปกติ				

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								บริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคราบ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคราบ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคราบ)			
16/3/69	22.50	19	11.9	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
17/3/69	88.00	19.50	18.345	3:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
18/3/69	89	93.50	16.345	1:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
19/3/69	89	98	11.9	1:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
20/3/69	23.5	10	11.9	20:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
21/3/69	2.5	13	11.63	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
22/3/69	2.5	91.5	11.63	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
23/3/69	200.5	10	0	21:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
24/3/69	2.5	6	9.1	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
25/3/69	24	25.5	10.125	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
26/3/69	89	13	11.25	23:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
27/3/69	24	9.5	9.038	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
28/3/69	88	14	11.9	22:00		√ปกติ	√ปกติ	√ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
29/3/69	25.5	19	13.14	23:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
30/3/69	25.00	20.00	9.14	22:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
31/3/69	25.00	12.80	10.145	22:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมืองฯ** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีลอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ปีพยน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ .....

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ดงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ประธานเก็บที่ดินหมาย

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปั๊มขนถ่ายไปกำจัด

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมืองฯ** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีลอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

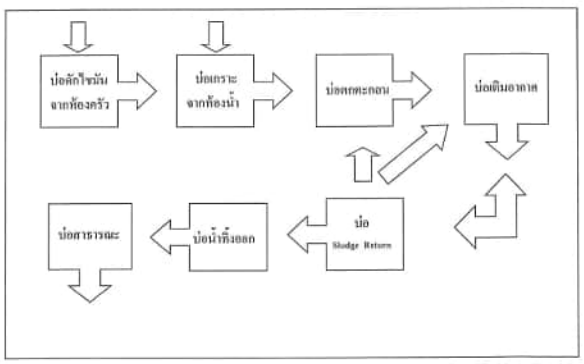

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ดงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามรายการดังนี้

B2 เดือน มีนาคม 69

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	25	19	16.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/3/69	28.5	18	15.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/3/69	27.50	14.50	11.90	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/3/69	28.50	15.50	11.47	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/3/69	23	19	16.15	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/3/69	21.5	19.5	16.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/3/69	22	20.5	17.425	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/3/69	24	14.5	12.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/3/69	20	14.5	12.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/69	25.00	24.60	20.91	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/69	28.50	18.00	15.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/69	27.00	19.00	16.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/69	29.00	12.50	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/69	23.00	15.00	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/3/69	28.5	16.5	14.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
11/9/68	27.50	19	16.9	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/9/68	28.50	20.50	18.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/9/68	29	18.50	16.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/9/68	27.5	15	11.9	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/3/69	23.5	10	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/3/69	25	13	11.03	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/3/69	23	9.5	8.075	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/3/69	27.5	0	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/3/69	23	6	5.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/3/69	26	42.5	36.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/3/69	25	13	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/3/69	24	9.5	8.075	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/3/69	22	10	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/3/69	26.5	19	16.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/3/69	29.00	9.00	7.65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/3/69	26.00	12.50	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ รกส. ๖

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ปี 2569

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน หมู่บ้านศิรสุดา

(ใช้ชื่อโรงแรมที่ตั้งใจ) แขวง/ตำบล ห้วยม่วง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

โทรศัพท์ 092-981-1640 โทรสาร มี อีเมลผู้ประสานงานฯ สุดารัตน์ ใจมั่นคง

หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 612 ห้อง

ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2559(6 มีนาคม 2559) ออกให้โดย ศูนย์บริการที่พักอาศัยเชียงใหม่

ขนาด/กำลังการผลิต ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษดังต่อไปนี้

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้ทำความตกลง ณ แห่งกระทรวงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาก

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในฐานะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสมชาย สายชัย ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมชาย สายชัย)

ในฐานะ ผู้ควบคุม

ออกให้ ณ ผู้รับผิดชอบในการบำบัดน้ำเสีย

(นายสมชาย สายชัย)

ในฐานะ ผู้ควบคุม

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทหรือชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ (Activated Sludge)

ความสามารถในการออกแบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจ ปกติ ชำรุดเมื่อ

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องวัดและบันทึกน้ำเสีย เครื่องวัดและบันทึกอื่นๆ

✓ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ชนิด (ระบุ) ใบพัดแบบตั้งน้ำ (Propeller)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ประตูระบายน้ำ คูคลอง

(๕) วิธีการและสถานที่กำจัดขั้นสุดท้ายของตะกอนน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งตะกอนส่วนเกินไปกำจัดที่บ่อฝังกลบ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ท้ายช่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

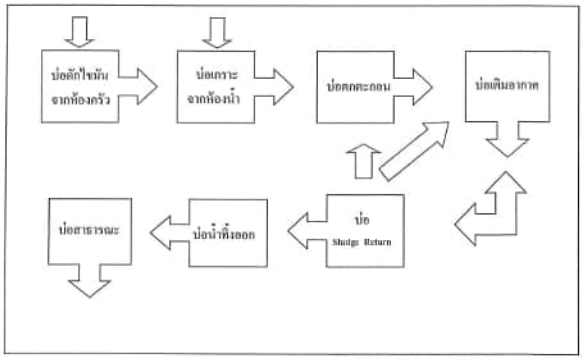

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการตรวจสอบ ดังนี้ C1 เดือน มีนาคม 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ (มีหรือไม่มี))	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสารตกค้างส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผลปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลปกติ)			
1 มี.ค. 69	35.5	18	15.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2 มี.ค. 69	32	15	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3 มี.ค. 69	32.5	11.5	9.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4 มี.ค. 69	29	12	10.26	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5 มี.ค. 69	31	16.9	14.508	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6 มี.ค. 69	32	15.5	13.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7 มี.ค. 69	33.5	17	14.03	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8 มี.ค. 69	31.5	16	13.93	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9 มี.ค. 69	33.5	16	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10 มี.ค. 69	32.50	14.00	11.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11 มี.ค. 69	34.00	16.00	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12 มี.ค. 69	33.50	15.50	11.905	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13 มี.ค. 69	16.50	10.00	10.116	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14 มี.ค. 69	15.00	15.00	11.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15 มี.ค. 69	16	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ (มีหรือไม่มี))	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสารตกค้างส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผลปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลปกติ)			
16/3/69	15	19.50	17.055	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/3/69	11.50	10.50	8.715	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/3/69	15	9	7.42	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/3/69	16.6	18	15.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/3/69	15	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/3/69	12.5	12.5	11.281	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/3/69	17	13.5	11.475	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/3/69	16.5	10	0	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/3/69	15	5.5	2.073	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/3/69	16	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/3/69	16	14	11.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/3/69	15.5	13	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/3/69	14	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/3/69	12	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/3/69	21.00	14.00	12.495	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/3/69	31.00	18.00	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ต1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ประตูน้ำสิริ คลอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด นำตะกอนส่งไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ต2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

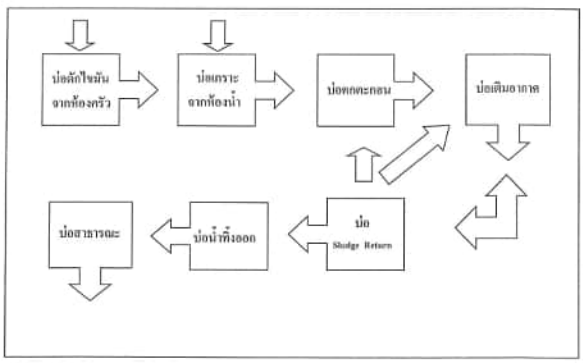

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการพิจารณาดังนี้

C2 เดือน มีนาคม 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
1/3/64	35.5	18	15.3	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/3/64	32	18	12.96	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/3/64	45.50	17.50	9.945	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/3/64	33	21	16.16	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/3/64	31	16.5	13.455	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/3/64	32	15.5	13.175	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/3/64	33.5	19	14.45	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/3/64	31.5	21	3.03	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/3/64	33.5	19	11.9	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/64	32.00	19.00	11.9	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/64	32.50	19.00	11.9	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/64	30.00	15.00	11.115	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/64	28.50	18.50	10.545	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/64	30.00	20.00	11.115	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/3/64	28	19	11.9	2:00 น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม หรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิดปกติ)			
1/3/64	19	13.80	11.499	2:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/3/64	16.50	18.50	10.395	2:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/3/64	15	11	7.14	2:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/3/64	15.50	18	16.4	2:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/3/64	9.5	14	11.76	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/3/64	14.5	16.5	12.333	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/3/64	17	13.5	11.475	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/3/64	6.5	0	0	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/3/64	15	2.8	2.975	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/64	16	14	11.9	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/64	16	13	11.05	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/64	15.5	13	11.05	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/64	18	14	11.9	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/64	12	14	11.9	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/3/64	21.00	19.50	16.575	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16/3/64	25.00	16.00	11.9	2:00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี นิติบุคคลจัดการชุด คิดจนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปของ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว ดาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งรถสูบน้ำไปสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (มิลลิกรัมหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตัวปาง)** แขวง/ตำบล **ท่าข่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคลนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(6 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี** .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

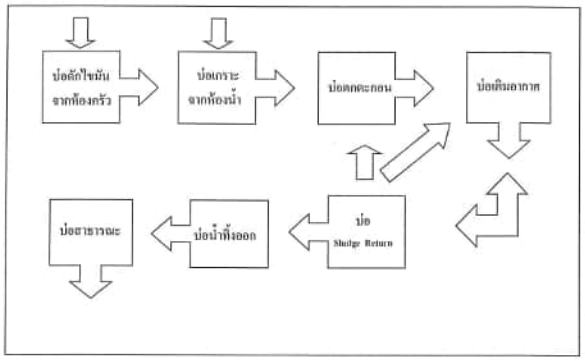

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามรายการดังต่อไปนี้ D1 เดือน มีนาคม 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบน้ำทิ้งรวม) (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบน้ำทิ้งรวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดรีเวอร์สออสโมซิส (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงขั้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องกวนและน้ำเสีย (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิลปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิลปกติ)			
1/3/69	81	65.5	30.95	7890		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/3/69	80.5	70.5	12.875	7020		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/3/69	78.50	67	18.35	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/3/69	79.50	68.50	15.85	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/3/69	115	82	11.7	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/3/69	423.5	33	28.05	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/3/69	442	43.5	29.80	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/3/69	309	32	27.2	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/3/69	412	39.5	32.5	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/69	398.00	39.00	29.50	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/69	411.00	39.50	33.10	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/69	38.60	24.50	28.85	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/69	41.00	26.00	253	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/69	40.00	25.00	28.05	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/3/69	40	21.9	18.295	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบน้ำทิ้งรวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดรีเวอร์สออสโมซิส (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงขั้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องกวนและน้ำเสีย (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิลปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิลปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิลปกติ)			
16/3/69	96.50	52	28.2	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/3/69	98.50	56	29.65	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/3/69	93	58	28.75	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/3/69	97.50	58	28.5	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/3/69	420	83.5	29.805	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/3/69	421	32.5	27.453	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/3/69	78.5	70	27	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/3/69	92.5	70	30	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/3/69	99.5	67	26.5	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/3/69	81.5	81.5	29.725	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/3/69	80.5	71.5	28.525	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/3/69	84.5	68	26.75	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/3/69	82	73	29.55	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/3/69	92.5	80	27.05	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/3/69	90.00	82.50	29.105	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/3/69	84.00	80.00	28.15	7200		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ซาธน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกรณผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด นำรถดูดสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้รับรายงานทราบ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ซาธน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**.

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

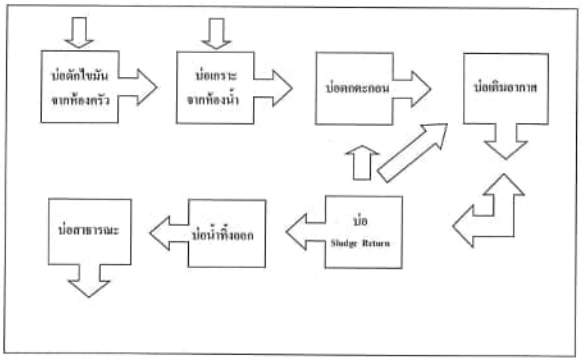

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการพิจารณาดังนี้ D2 เสียนิรามธุ 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งมีการที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรหรือไม่มีตรา)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสถานส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีตรปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีตรปกติ)			
1/3/68	51	35.5	38.195	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/3/68	44.5	29.5	18.495	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/3/68	45.4	31	19.35	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/3/68	49.5	29.5	18.495	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/3/68	45	32	18.6	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/3/68	43.5	33	22.05	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/3/68	42	33.5	22.05	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/3/68	39	32	21.8	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/3/68	42	35	22.5	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/3/68	39.65	35.05	20.595	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/3/68	41.00	34.50	20.195	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/3/68	38.50	32.50	20.195	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/3/68	39.00	31.00	21.000	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/3/68	40.00	32.50	19.995	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งมีการที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรหรือไม่มีตรา)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสถานส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีตรปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีตรปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีตรปกติ)			
1/4/68	51.60	36	23.8	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/4/68	48.40	34	23.6	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/4/68	41	28.30	19.481	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/4/68	39.50	28.00	18.9	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/4/68	0	23.5	14.945	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/4/68	41	32.5	22.575	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/4/68	39.5	2.00	1.4	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/4/68	42.5	0	0	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/4/68	39.5	6.7	24.93	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/4/68	41.5	31.5	19.278	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/4/68	40.5	31.5	19.278	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/4/68	38.5	42	25.2	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/4/68	43.5	28	19.55	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/4/68	42.5	33	23.01	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/4/68	38.00	29.50	20.195	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16/4/68	41.00	30.00	20.16	ปกติ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี นิติบุคคลฯ คาราซุด ดีคอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว ดาลินี ลงสัง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งรถดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(ก) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(ข) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(ค) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(ง) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบายน้ำทิ้ง

(จ) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งมีการที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรหรือไม่มีตรา) .....

(ฉ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีตรปกติ (ระบุ) .....

(ช) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(ซ) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด ชายน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 234 หมู่ที่ : 5 ซอย : -

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052-081640 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 813

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาลินี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	100.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	100.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	100.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูล

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,593.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,837.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,111.450 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. EM	10.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 16.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รถจอดกีดขวาง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี ค.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**

หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

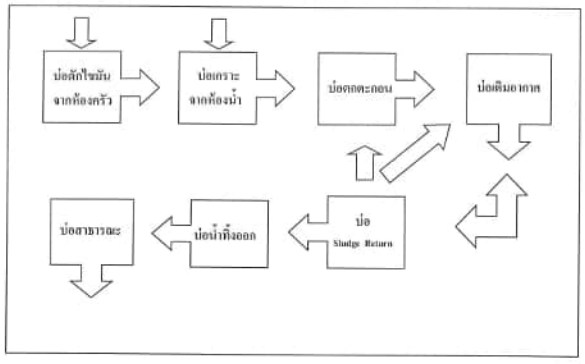

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ให้จัดบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบฟอร์ม ดังนี้

ป.ค. มกราคม 2559

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวดผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวดผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/59	239.01	152	151.5	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/59	280.01	237	186.96	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/59	166.00	167	132.96	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/59	311.00	206	164.96	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/59	303	178	157.3	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/59	285	152	129.2	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/59	257	126	115.6	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/59	240.00	116	104.1	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/59	226.00	103	96.6	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/59	224	96	86.4	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/59	214	92	82.8	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/59	208	104	93.48	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/59	231	121	108.96	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/59	286	195	175.56	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/59	286	169	152.16	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายทางอุตสาหกรรมที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวดผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวดผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/1/59	286	198	178.2	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/1/59	282	191	171.9	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/1/59	290	198	178.20	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/1/59	286	194	174.6	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/1/59	281	189	170.10	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/1/59	287	195	175.5	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/1/59	290	194	174.6	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/1/59	288	191	171.90	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/1/59	279	148	129.8	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/1/59	283	191	119.85	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/1/59	278	181	153.53	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/1/59	271	210	178.5	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/1/59	283	153	130.05	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/1/59	273	123	109.8	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/1/59	194	169	135.16	20.00น.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ป.ค.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยแก้ว** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2559(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ เจ้าของ

(นางสาว สาลินี สงสังข์) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย เครื่องกรวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำจัด ขนย้ายไปกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยระบายทุก 4 .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ซายบ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

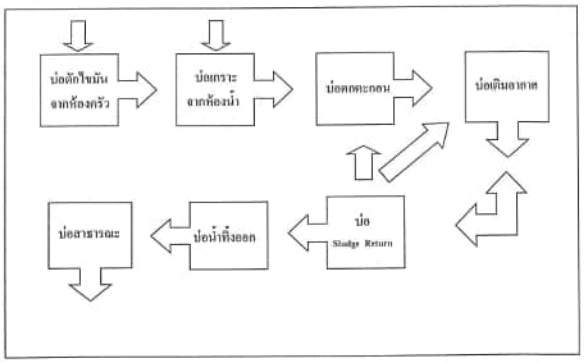

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามรายการดังนี้ A1 พฤษภาคม 2559

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ตรวจวัด ชื่อ ผู้ปฏิบัติ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ทางระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลง/ไม่ระบายลง)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (มีหรือไม่มี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณสารตกค้างส่วนเกินซึ่งเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ปี)	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องสูบน้ำ (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องเติมอากาศ (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องกรองผงเหล็กน้ำเสีย (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องกรองผงสารเคมี (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องสูบสารเคมี (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	อื่นๆ (ระบุ) (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี			
1/4/59	2,446.60	21.80	17.44	ระบาย		มีทั้ง	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				ไพศิล
2/4/59	177.80	28.60	22.88	ระบาย		มีทั้ง	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				ไพศิล
3/4/59	205.60	30.00	24	ระบาย		มีทั้ง	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				ไพศิล
4/4/59	445.60	38.60	30.88	ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				ไพศิล
5/4/59	46.5	30	25.5	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
6/4/59	45.5	25.5	21.60	ระบาย		มีทั้ง	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
7/4/59	42.60	24.60	19.68	ระบาย		มีทั้ง	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
8/4/59	42.00	23.40	19.56	ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
9/4/59	43.60	25.60	8.576	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
10/4/59	46.60	24.60	20.516	ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
11/4/59	48.60	26	16.1	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
12/4/59	48.50	25.9	23.31	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
13/4/59	48	25.5	12.24	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
14/4/59	49.50	26	15.34	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
15/4/59	49.5	25	12.7	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				

A1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ตรวจวัด ชื่อ ผู้ปฏิบัติ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ทางระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลง/ไม่ระบายลง)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (มีหรือไม่มี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณสารตกค้างส่วนเกินซึ่งเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ปี)	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องสูบน้ำ (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องเติมอากาศ (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องกรองผงเหล็กน้ำเสีย (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องกรองผงสารเคมี (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	เครื่องสูบสารเคมี (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี	อื่นๆ (ระบุ) (บ่อ/ถัง) มีหรือไม่มี			
6/4/59	45	29	23.64	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
7/4/59	45.6	30	16.15	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
8/4/59	48	29.5	20.354	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
9/4/59	45	29	20.4	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
10/4/59	43.50	25	19.65	ไม่ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ				
11/4/59	45	30	17	ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ				
12/4/59	45.6	29	14.36	ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ				
13/4/59	46.5	28	18.1	ระบาย		บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ	บ่อ				
14/4/59	42.5	20.5	17.425	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
15/4/59	45	20.5	17.425	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
16/4/59	36	21.5	18.275	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
17/4/59	33	22	18.7	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
18/4/59	34	17	14.45	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
19/4/59	33	17.5	14.875	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				
20/4/59	34	24.5	20.825	ระบาย		มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง	มีทั้ง				

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ห้างฉาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยต้อม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงลังษ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process
ความสามารถในการของรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เรียกรถมาดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน .....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ห้างฉาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยต้อม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

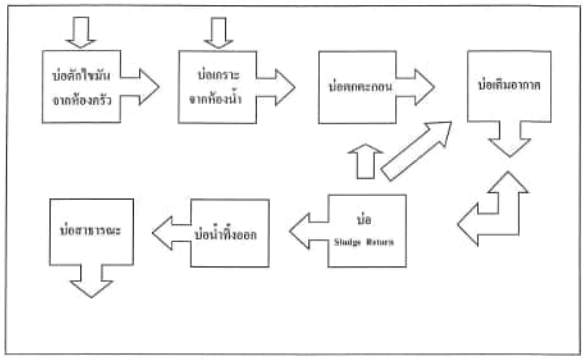

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงลังษ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปตามตาราง ดังนี้

AL โรงแรม ปิยา

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิลอนโด ชาธน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

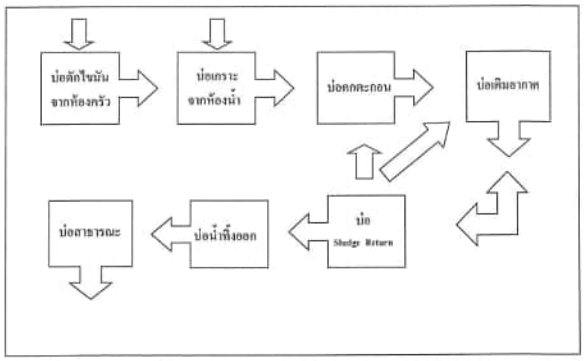

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....(เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

B1 ปีงบประมาณ 2569

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลซึ่งเป็นผลงานแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ปลดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและผลการแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	28.50	14.80	11.56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
2/4/69	26.00	14.00	11.20	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
3/4/69	28.00	13.00	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
4/4/69	27.00	13.50	11.88	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
5/4/69	25	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
6/4/69	24.5	14.5	12.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
7/4/69	30.00	15.50	13.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
8/4/69	30.00	14.00	11.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
9/4/69	26.50	13.00	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
10/4/69	28.00	14.80	12.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
11/4/69	28.5	14.5	12.325	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
12/4/69	26	13.5	11.475	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
13/4/69	25.5	13	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
14/4/69	25	13	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
15/4/69	29.5	15	12.75	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
16/4/69	25	13	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
17/4/69	27.5	15	12.75	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
18/4/69	29	16	13.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			

B1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลซึ่งเป็นผลงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ปลดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและผลการแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	28	13.5	8.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/4/69	25	12	10.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/4/69	26.5	13	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/4/69	25	14.5	12.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/4/69	28.5	13.8	9.936	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/4/69	29.5	15.5	13.64	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/4/69	29	15	13.20	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/4/69	28.5	14	11.9	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/4/69	25	13	11.05	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/4/69	29.5	11	9.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/4/69	25	15.5	13.175	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/4/69	26	15	12.75	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/4/69	29.5	15	12.75	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
14/4/69	27.5	15	12.75	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/4/69	29.5	16	13.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ฮ่างฉาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ปีเดือน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... (เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปรึกษาคุณเรียบร้อยแล้ว

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ประกอบการดูแล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ฮ่างฉาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

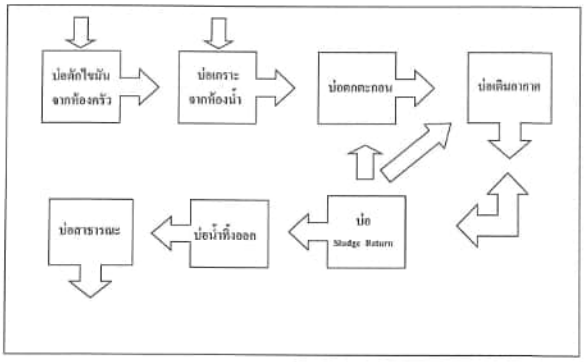

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรายงานตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														บริมาณตะกอนส่วนเกินรับจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/67	25.60	24.85	17.38	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
2/11/67	26.20	25.20	17.64	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
3/11/67	26.80	25.65	17.95	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
4/11/67	27.20	26.60	18.62	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
5/11/67	27.40	27.0	18.9	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
6/11/67	28.5	28.0	19.60	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
7/11/67	29.00	28.50	19.95	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
8/11/67	29.50	29.00	20.30	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
9/11/67	30.00	29.50	20.65	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
10/11/67	30.50	30.00	21.00	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
11/11/67	31.00	30.50	21.35	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
12/11/67	31.50	31.00	21.70	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
13/11/67	32.00	31.50	22.05	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
14/11/67	32.50	32.00	22.40	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ
15/11/67	33.00	32.50	22.75	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			ชลทิพ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														บริมาณตะกอนส่วนเกินรับจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/11/67	29	10.6	7.420	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/11/67	28	12	8.4	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/11/67	25.5	13	9.03	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/11/67	25	14.5	10.185	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/11/67	10.5	12.5	8.785	ปิดวาล์ว		ปิด	ปิด	ปิด	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด			
21/11/67	24.5	12.5	8.785	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/11/67	25	15	8.75	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/11/67	25.5	14	11.9	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/11/67	25	13	11.05	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/11/67	24.5	11	9.35	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/11/67	25	15.5	13.175	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/11/67	26	15	12.75	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/11/67	19.5	15	12.75	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/11/67	27.5	13	11.05	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/11/67	28.4	11	11.6	ปิดวาล์ว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

พ.ย.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่**

โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ก. ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว ลาลินี ลงลังษ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบปกติ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปริมาณตะกอนส่วนเกินรับจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปิดวาล์วทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

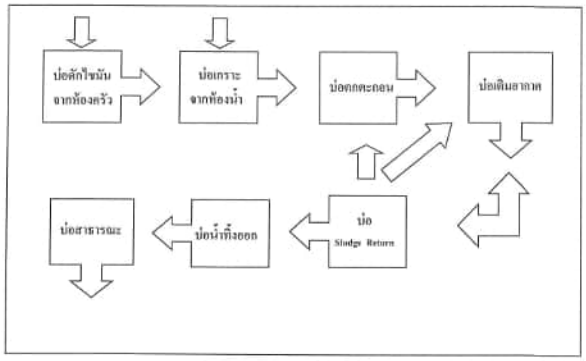

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานตามตารางดังนี้

C1 | ปีพุทธศักราช 2559

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **รูปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาธินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบปอเดิม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เจือจางลงสู่ปริมาณ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีและระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

๒

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **รูปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

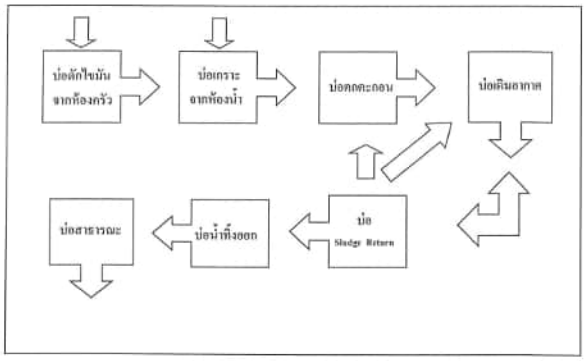

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาธินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้ C2 ไม่ปรากฏ 2559

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/4/59	38.00	94.50	94.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
2/4/59	37.00	92.50	92.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
3/4/59	36.50	92.00	91.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
4/4/59	36.50	92.00	91.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
5/4/59	36.5	15	15.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
6/4/59	37	19.5	12.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
7/4/59	38.00	95.00	95.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
8/4/59	36.50	92.00	91.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
9/4/59	37.00	92.00	91.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
10/4/59	36.50	92.00	91.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
11/4/59	37.50	93.50	93.25	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
12/4/59	36	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
13/4/59	36	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
14/4/59	36.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มิปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มิปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
15/4/59	39	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
16/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
17/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
18/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
19/4/59	34	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
20/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
21/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
22/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
23/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
24/4/59	34.5	13	11.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
25/4/59	33.5	4	3.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
26/4/59	33	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
27/4/59	33	10.5	8.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
28/4/59	33.5	10	9.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
29/4/59	33.5	10	9.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
30/4/59	35	14.5	14.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-021-840 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปแบบ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบปอเดิม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดมูลเทียบปฏิบัติการ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายลงท่อสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 16/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

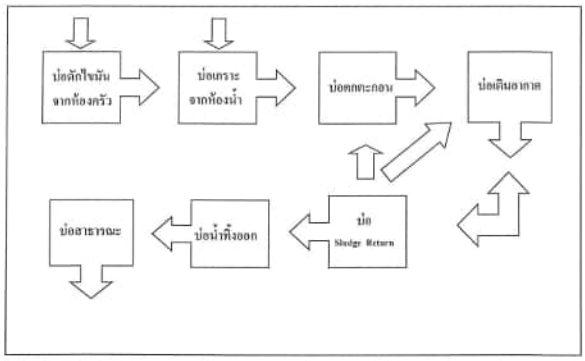

หมายเหตุ ๑ ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒ ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

D1 เมษายน 2564

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ระบาย	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ถ้ามีหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคราบสี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคราบสี)			
1/4/63	39.00	31.80	26.56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี			ณัฐ
2/4/63	38.40	31.80	26.28	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
3/4/63	36.60	29.60	25.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
4/4/63	40.80	34.60	28.28	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
5/4/63	40.80	32.80	27.88	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
6/4/63	39.60	31.80	27.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
7/4/63	36.60	29.00	25.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
8/4/63	41.04	36.60	29.880	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
9/4/63	36.00	28.60	24.68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
10/4/63	38.40	31.60	26.68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
11/4/63	38.40	32	18.28	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
12/4/63	40.5	33	29.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
13/4/63	43	35	18.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
14/4/63	41.4	36.	29.04	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
15/4/63	37.8	28	23.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ

D1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ระบาย	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ถ้ามีหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีคราบสี)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีคราบสี)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีคราบสี)			
15/4/63	39	26.5	39.975	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
16/4/63	38.5	26.5	29.525	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
17/4/63	39	26	30.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
18/4/63	39.5	28.5	32.423	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
19/4/63	40.5	28.5	28.80	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
20/4/63	39.5	28.5	28.80	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
21/4/63	40	28.6	29.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
22/4/63	40	28.6	29.116	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
23/4/63	39	28	28.56	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
24/4/63	38.5	28	28.273	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
25/4/63	42	29.5	33.898	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
26/4/63	43.5	30.5	29.792	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
27/4/63	44.5	31.5	18.375	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ
28/4/63	43	21.5	8.385	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐ

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี นิติบุคคลฌาคารชุด ศีลฉนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำที่สาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เรียงลูกเจียมใช้ปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีระบายลงสู่ท่อ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลฌาคารชุด ศีลฉนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

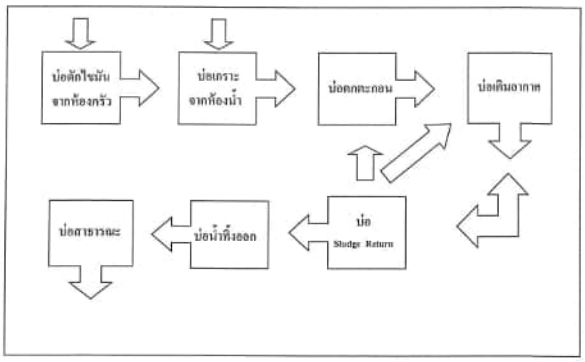

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จดบันทึกผลวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการรายงานตามตาราง ดังนี้

D2 เมษายน 2561

วัน เดือน ปี	ข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงน้ำ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ถ้ามี) ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/65	59.00	51.00	21.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			กลิ่น
2/4/65	60.60	51.60	21.72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			ตะกอน
3/4/65	59.40	51.60	21.72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			ตะกอน
4/4/65	60.00	51.60	21.72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			ตะกอน
5/4/65	20.8	18	22.99	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/4/65	39.8	31.6	15.288	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/4/65	26.60	23.40	20.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/4/65	61.80	54.60	21.672	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/4/65	60.00	52.80	21.672	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/4/65	60.00	52.80	22.445	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/4/65	38.50	61	19.34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/4/65	20.5	49	27.15	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/4/65	98	82	18.72	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
14/4/65	41.56	49	69.4	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/4/65	35.6	28	23.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

D2

วัน เดือน ปี	ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายลงน้ำ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/65	29	26.5	30.825	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
17/4/65	28.5	21.5	25.938	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
18/4/65	29	26	28.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
19/4/65	28.6	24.5	29.928	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
20/4/65	42.38	40.9	9.8815	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
21/4/65	20.8	17.54	16.950	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
22/4/65	20	20	28.6	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
23/4/65	20	25.5	31.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
24/4/65	39.9	28	23.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
25/4/65	39.5	35	29.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
26/4/65	42	36.5	33.50	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
27/4/65	93.5	97.25	82.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
28/4/65	244.5	34.5	29.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
29/4/65	23.5	21.5	18.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
30/4/65	42	21.5	18.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมืองฯ** จังหวัด **เชียงใหม่**

โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 613 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558 (5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓ เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เก็บรวบรวมเพื่อนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีระบายลงน้ำ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด ชายน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 234 หมู่ที่ : 5 ซอย : -

ถนน : ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แขวง/ตำบล : ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 052-081640 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 813

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวสาลินี สงสังข์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 100.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 100.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 100.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูล

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,796.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,641.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,944.850 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. EM — 10,000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 16.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รถจอดติดขวาง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกเรื่องรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่ . ๙.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

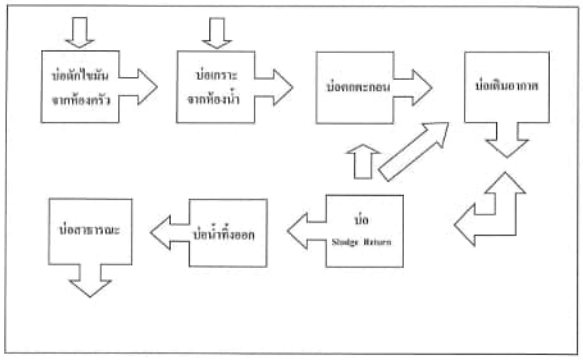

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รองรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการยื่นรายงานทุกครั้ง

แบบ ทส. ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแหล่งกำเนิดมลพิษ																สถานะ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ) (ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงครั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/24	379	137	112.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/9/24	374	193	148.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/9/24	374	115	93.33	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/9/24	384.80	155	116.16	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/9/24	396.60	197	139.58	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/9/24	396.60	197	139.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/9/24	390.20	210	149	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/9/24	398.00	223	167.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/9/24	391.40	190	141.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/9/24	380	206	138.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/9/24	309	154	135.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/9/24	293	120	102	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/9/24	292	163	139.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/9/24	317	158	134.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/9/24	309	156	132.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

หน้า ๑

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแหล่งกำเนิดมลพิษ																สถานะ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ) (ปริมาณ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถึงครั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/9/24	298	143	121.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/9/24	283	169	142.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/9/24	258	191	158.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/9/24	310	184	158.24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/9/24	298	179	148.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/9/24	288	198	116.34	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/9/24	395	189	126.63	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/9/24	284	128	103.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/9/24	301	152	133.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/9/24	283	203	172.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/9/24	302	142	120.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/9/24	243	118	100.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/9/24	318	193	161.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/9/24	292	131	111.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/9/24	216	136	115.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/9/24	273	112	96.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ท. ส.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิลธนโค.ขายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ -

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาธินี ลงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่ดินสินน้ำ ประกอบกิจการโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โรงแรมดูแลดีปฏิบัติ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีระบายทุกวัน .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยข่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(8 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

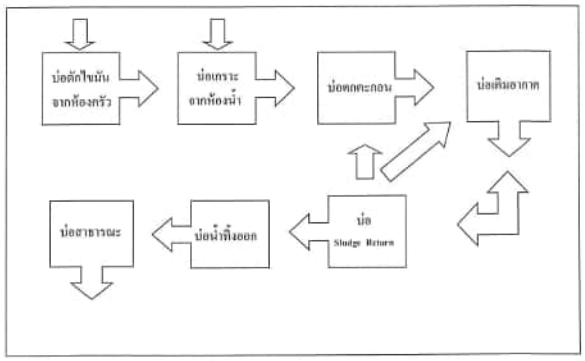

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผนวก ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามสารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ทส. A1

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปสารางดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายต่อเนื่อง/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ/อัตราส่วน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีปัญหา)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีปัญหา)			
1/5/59	36	13.5	15.975	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/5/59	33	13.5	14.973	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/5/59	34.5	19	16.15	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/5/59	28.00	20.00	19.56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/5/59	38.00	20.00	17.328	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/5/59	48.00	20.00	20.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/5/59	45.00	20.00	19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/5/59	45.00	20.00	17.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/5/59	28.00	20.00	19.76	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/5/59	45	26.5	23.535	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/5/59	42.5	19	16.15	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/5/59	42.5	19.5	17.178	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/5/59	49.5	23.5	19.994	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
14/5/59	50	28.5	24.225	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/5/59	25.5	22.5	19.125	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

A1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายต่อเนื่อง/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ/อัตราส่วน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีปัญหา)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีปัญหา)			
16/5/59	24.5	22.5	19.125	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
17/5/59	22	22.5	19.125	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
18/5/59	49	19.5	16.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
19/5/59	48.5	27.50	23.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
20/5/59	45	23	19.55	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
21/5/59	41.50	24.00	20.520	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
22/5/59	45.5	24	21.9	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
23/5/59	42.0	24	21.9	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
24/5/59	46.5	26.5	24.225	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
25/5/59	43	19	16.15	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
26/5/59	42.7	15	12.75	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
27/5/59	49.5	21.50	18.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
28/5/59	48.5	12	11.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
29/5/59	44.5	16	13.6	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
30/5/59	46.5	17	14.45	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
31/5/59	43	11.5	9.775	ระบาย		✓ปกติ	✓ปกติ	✓ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A1.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยแก้ว** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรอบ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เรียงลงดินปลูกพืช

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีตะกอนหกล้น
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยแก้ว** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

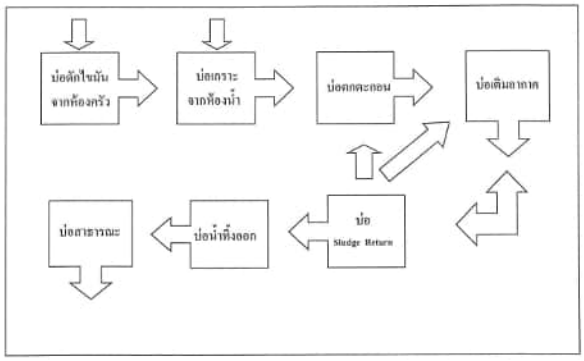

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ใส่ข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการรายงานตามมาตรา ๘๐ (๑)

ข.ร. A2

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล หัวข่วง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

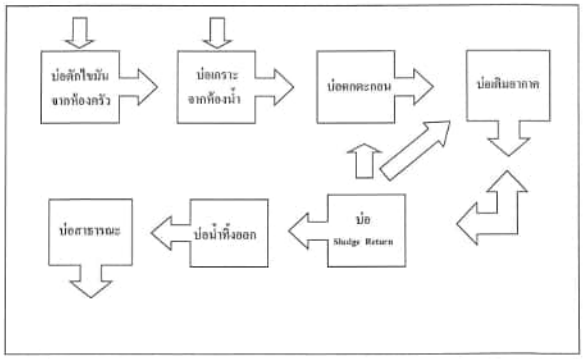

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ทส. B1

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายวันดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																						สายมือชื่อ ผู้ให้ข้อมูล
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีผลหรือไม่ก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสารตกค้างส่วนเกินที่ถังครั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องแกนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องแกนผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องสูบ สารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ)			
1/5/59	28	19.5	17.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
2/5/59	28	18	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
3/5/59	27	12.5	19.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
4/5/59	24.60	16.60	15.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
5/5/59	22.60	17.67	18.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
6/5/59	22.00	16.80	15.725	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
7/5/59	25.00	16.60	15.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
8/5/59	20.80	16.80	13.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
9/5/59	24.80	20.60	16.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
10/5/59	23	23	21.99	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
11/5/59	28	21	17.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
12/5/59	25.5	17.5	18.975	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
13/5/59	26.5	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
14/5/59	23.5	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
15/5/59	29.5	18	15.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			

B1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																						สายมือชื่อ ผู้ให้ข้อมูล
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสลัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีผลหรือไม่ก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณสารตกค้างส่วนเกินที่ถังครั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องแกนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องแกนผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ)	เครื่องสูบ สารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ)			
16/5/59	23.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
17/5/59	26	9	6.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
18/5/59	29	14	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
19/5/59	23	14.50	5.950	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
20/5/59	27.50	8	6.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
21/5/59	28.50	15.50	14.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
22/5/59	26	16.5	13.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
23/5/59	25.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
24/5/59	27.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
25/5/59	25.5	13	12.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
26/5/59	27.5	16.5	15.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
27/5/59	28.50	17.50	16.100	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
28/5/59	28	15.50	14.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
29/5/59	27.5	16.5	14.963	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
30/5/59	29	17	14.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
31/5/59	8.0	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เจ้าของกิจการเป็นผู้กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบายออกภายนอก
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอัดก๊าซที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๔

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

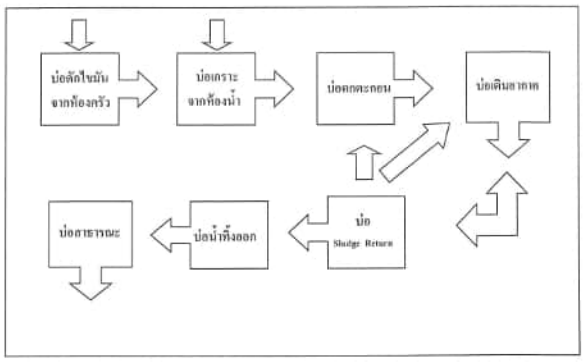

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ท.ค. ๒ค.

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามรายการดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีปัญหา)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีปัญหา)			
1/9/64	28	14.5	17.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/9/64	28	13	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/9/64	27	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/9/64	24.60	14.60	15.196	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/9/64	24.60	14.60	12.410	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/9/64	24.60	15.150	12.878	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/9/64	26.00	14.60	12.41	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/9/64	25.40	14.60	12.410	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/9/64	24.60	14.60	12.410	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/9/64	27	12	10.20	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/9/64	28	11	12.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/9/64	29.5	17.5	14.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/9/64	24.5	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/9/64	23.5	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/9/64	29.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

Bz

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีปัญหา)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีปัญหา)			
16/9/64	23.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/9/64	26	8	6.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/9/64	25	10	11.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/9/64	27	10.5	8.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/9/64	28.50	15	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/9/64	28.50	15.50	14.198	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/9/64	24	16.5	14.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/9/64	25.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/9/64	27.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/9/64	25.5	15	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/9/64	27.5	16.5	14.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/9/64	26.5	16.5	14.024	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/9/64	25	15.50	13.17	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/9/64	24.5	16.5	14.025	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/9/64	28	17	14.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/9/64	20	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ธ2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิลอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2556(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **มกราคม** พ.ศ. **2565** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำปิง ห้วยแม่สลิดใต้บ้านสันตะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เป็นตะกอนหลังปฏิกูล

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีการระบายน้ำทิ้ง

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ห้วยส้าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด ศิคลนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2556(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี .

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

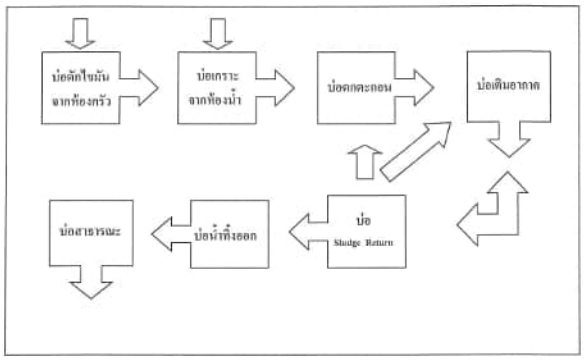

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

ทส. C1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ) (ปริมาณ) (มีสารหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีสารพิษ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีสารพิษ)			
1/5/58	32.5	11.5	9.523	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/5/58	33	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/5/58	32	11.5	9.523	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/5/58	30.00	11.50	9.523	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/5/58	29.00	10.30	11.26	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/5/58	28.00	9.50	10.13	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/5/58	31.00	12.00	11.05	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/5/58	34.00	13.00	12.5	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/5/58	33.00	12.00	10.96	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/5/58	33.5	13	12.3	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/5/58	34	13	12.3	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/5/58	31.5	13.5	11.973	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/5/58	32.5	14.5	10.203	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
14/5/58	30.5	13	12.3	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/5/58	32.5	12.5	10.773	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

C1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ) (ปริมาณ) (มีสารหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีสารพิษ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีสารพิษ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีสารพิษ)			
1/5/58	33	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
2/5/58	32	12.5	10.773	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
3/5/58	33	11.50	9.523	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
4/5/58	30.00	13	10.3	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
5/5/58	29.50	11	10.3	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
6/5/58	28.50	10.30	10.133	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
7/5/58	32.5	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
8/5/58	31	13.5	11.973	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
9/5/58	32.5	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
10/5/58	31.5	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
11/5/58	33	12.5	10.975	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
12/5/58	33	11	9.523	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
13/5/58	32.5	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
14/5/58	31.5	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			
15/5/58	30.5	12	10.2	72 ลบ.		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี	ไม่ดี			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเปอะเติม Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำปิง , ห้วยแก้วมิตรไมตรี

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ปั๊มตะกอนเข้าเครื่องปั่นตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีตะกอนหกเรี่ยราด
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

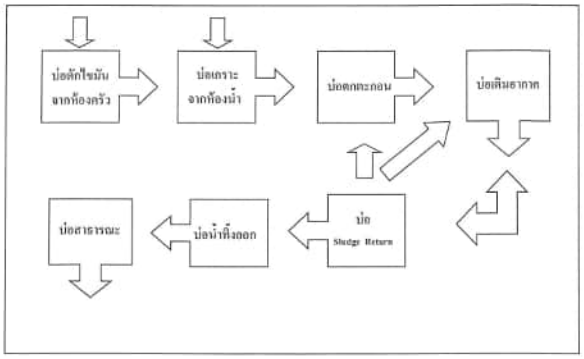

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิตินั้นและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดบันทึกและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการตรวจสอบ ดังนี้

ทส. C2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีเฉลี่ยตามสถิติที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังเติมอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/61	33.5	11.5	9.771	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
2/5/61	34	12	10.2	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
3/5/61	32	5.5	4.675	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
4/5/61	0.500	3.80	44.268	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
5/5/61	58.00	18.00	17.765	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
6/5/61	33.80	11.06	11.06	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
7/5/61	96.00	19.00	15.3	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
8/5/61	58.00	19.80	14.850	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
10/5/61	33.5	18	15.3	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
11/5/61	34	18	15.3	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
12/5/61	31.5	13.5	11.475	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
13/5/61	32.5	16.5	14.025	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
14/5/61	34.5	18	15.3	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
15/5/61	33.5	17.5	14.875	ระบาย	ปูนขาว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			

C2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังเติมอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/61	33	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
17/5/61	32	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
18/5/61	30	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
19/5/61	32.5	13	11.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
20/5/61	33.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
22/5/61	32.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
23/5/61	31	8.5	8.075	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
24/5/61	32.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
25/5/61	31.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
26/5/61	33	17.5	14.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
27/5/61	26	6	5.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
28/5/61	9.5	16	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
29/5/61	31.5	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
30/5/61	33.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			
31/5/61	30.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ไม่			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-849 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิลอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **มกราคม** พ.ศ. **2561** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แท้งค์บำบัด , ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รับตะกอนเชิงปฏิกูล

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบายออกภายนอก

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ห้วยปาง) แขวง/ตำบล ห้วยต้อม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี นิติบุคคลอาคารชุด คิดอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(15 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

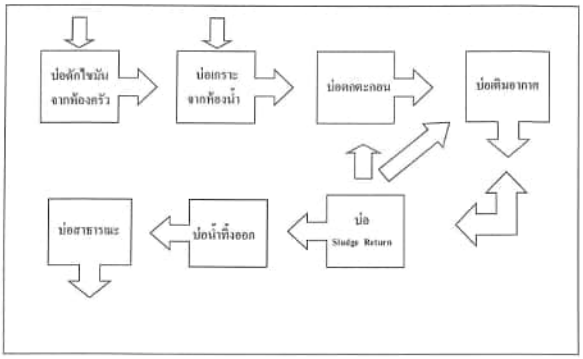

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รองรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี ลงสังข์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

ทส. D1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ความใสของน้ำที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ/เดือน หรือ ไตรมาส)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/59	85	21.5	19.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
2/5/59	89.5	93.5	80.521	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
3/5/59	93.5	20.5	17.823	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
4/5/59	93.50	96.50	9305	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
5/5/59	98.50	94.50	93.405	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
6/5/59	98.50	98.50	95.405	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
7/5/59	98.50	21.00	17.356	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
8/5/59	98.00	92.50	79.156	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
9/5/59	88.00	21.50	18.256	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
10/5/59	82.5	21.5	18.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
11/5/59	85	21.5	18.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
12/5/59	92	13.5	11.875	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
13/5/59	92.5	50	25.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
14/5/59	85.5	21	17.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
15/5/59	85	22	18.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ความใสของน้ำที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ/เดือน หรือ ไตรมาส)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	บัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/59	89	21	19.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
17/5/59	91.5	86	38.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
18/5/59	91.50	96.50	89.994	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
19/5/59	92	21.50	18.80	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
20/5/59	88.5	92	80.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
21/5/59	92	22.50	19.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
22/5/59	83.5	32	27.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
23/5/59	91.5	25.5	21.165	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
24/5/59	92	34	28.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
25/5/59	91.5	85.5	69.795	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
26/5/59	93.5	2.2	18.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
27/5/59	80.5	85	67.98	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
28/5/59	94	20	18.77	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
29/5/59	92.5	21.5	18.279	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
30/5/59	91.5	22	18.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			
31/5/59	89	21.5	19.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ท้ายาม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ดังนี้

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเปอะเติม Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกรองผสมน้ำเสีย เครื่องกรองผสมสารเคมี
✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำปิง, ห้วยแก้วน้ำล้นโดยละ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เรือดูดตะกอนมาทิ้งที่ลุ่ม

๑. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรองผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรองผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ท้ายาม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

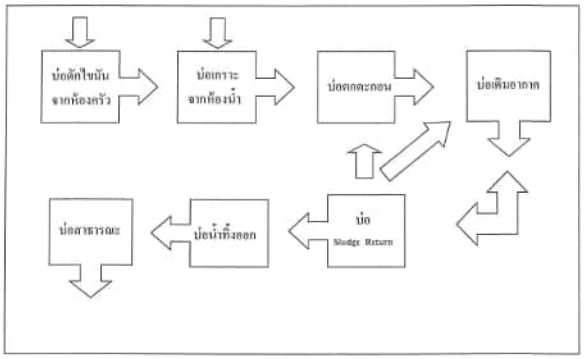

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว สาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จดบันทึกสถิติและข้อมูลผลงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามตาราง ดังนี้

ท.ศ. D2

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/59	412	21.9	16.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
2/5/59	419.3	22.5	20.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
3/5/59	423.5	20.5	17.925	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
4/5/59	423.8	24.80	20.536	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
5/5/59	39.40	20.60	18.540	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
6/5/59	41.20	24.80	21.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
7/5/59	43.90	22.40	19.88	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
8/5/59	46.80	23.60	21.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
9/5/59	48.20	21.40	19.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
10/5/59	444.5	21.5	21.225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
11/5/59	415	21.5	19.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
12/5/59	412	13.5	11.475	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
13/5/59	42.5	20	17.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
14/5/59	45.5	21	17.85	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
15/5/59	43	20	18.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

D2

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/5/59	414	21	17.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
17/5/59	41.5	23	20.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
18/5/59	43.20	24.50	20.90	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
19/5/59	42	21.60	18.792	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
20/5/59	42.8	24.00	20.40	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
21/5/59	42.0	22.00	18.700	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
22/5/59	43.5	23.2	20.12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
23/5/59	41.5	25.3	21.505	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
24/5/59	50	24	25.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
25/5/59	49.3	55.8	47.43	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
26/5/59	43.5	22	18.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
27/5/59	40.8	20	17.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
28/5/59	40	20	17.00	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
29/5/59	42.5	21.6	18.360	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
30/5/59	40	22	19.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			
31/5/59	39	21.3	19.2.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี			

แบบ ทศ. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมืองจ. จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด ศีลอนโด ชายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว สาลินี สงสัยชั่ว)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓เครื่องสูบน้ำ ✓เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แหล่งน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ใช้ลงของคุลิปปุกุล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ทส.

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคชนโต ซาธน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

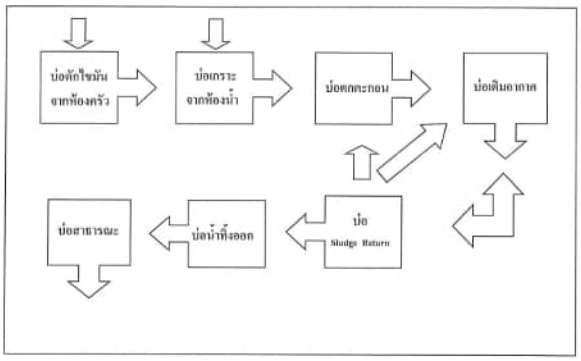

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี ลงสัตย์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว รู้ดีพง เรียงรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายสามเดือน ดังนี้

ท.ส. เดือน พฤษภาคม ๖๙

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	29.5	135	119.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐวุฒิ
2/4/69	26.6	150	130.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณัฐวุฒิ
3/4/69	24	195	170.51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/4/69	23	192	168.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/4/69	29	159	145.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/4/69	29	158	144.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/4/69	28	149	133.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/4/69	26.9	133	113.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/4/69	30.6	117	99.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/4/69	28.2	127	107.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/4/69	28.40	130	110.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/4/69	27.0	130	110.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/4/69	28.80	132	112.20	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/4/69	27.0	126	107.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/4/69	27.2	131	111.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

ท.ส.

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/69	269	134	119.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/4/69	262	122	108.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/4/69	314	142	126.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/4/69	259	137	121.93	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/4/69	282	155	138.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/4/69	301	173	154.36	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/4/69	289	190	169.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/4/69	309	181	161.45	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/4/69	275	159	141.48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/4/69	295	168	149.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/4/69	273	154	137.06	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/4/69	304	164	146.38	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/4/69	284	159	141.51	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/4/69	294	169	149.33	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/4/69	196	139	113.19	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ทส.

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ท้ายส่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **ธันวาคม** พ.ศ. **2569** ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว ฐิติพร เรืองรอง)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ Activated Sludge Process
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

A1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ท้ายส่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ศิคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

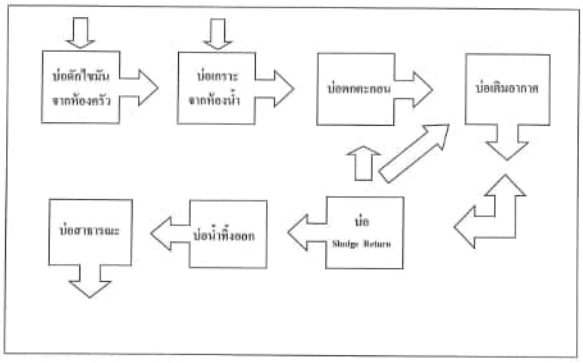

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว ฐิติพร เรืองรอง)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

หน้า ๑

เดือน มิถุนายน ปี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณ/ชนิดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑/๖/๖๙	๑๗	๑๙.๕	๑๕.๗๒๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณกฤษ
๒/๖/๖๙	๔๖	๑๗.๕	๑๓.๙๙๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ณกฤษ
๓/๖/๖๙	๕๒	๑๕	๑๓.๕๕	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๔/๖/๖๙	๕๕.๕	๑๙	๑๕.๒	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๕/๖/๖๙	๔๕.๕	๑๗.๕	๑๕.๒๕๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๖/๖/๖๙	๔๖.๕	๒๑	๑๕.๓๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๗/๖/๖๙	๔๖	๑๕	๑๔.๘๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๘/๖/๖๙	๔๖.๕	๑๙	๑๓.๗๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๙/๖/๖๙	๔๗	๑๕	๑๒.๗๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๐/๖/๖๙	๕๐.๐๐	๓๖.๐๐	๓๖.๐๐	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๑/๖/๖๙	๕๐.๐๐	๓๖.๕๕	๓๔.๓๕๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๒/๖/๖๙	๔๖.๐๐	๑๕.๐๐	๑๓.๘	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๓/๖/๖๙														

หน้า ๒

เดือน ปี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ปริมาณ/ชนิดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบกำจัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑/๖	๕๑	๕๑.๕๐	๓๖.๓๓	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒/๖	๕๕.๐	๓๗.๐๐	๓๗.๒	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓/๖/๖๙	๔๕.๕	๑๙	๑๕.๒	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๔/๖/๖๙	๔๙.๕	๑๖	๑๓.๔	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๕/๖/๖๙	๔๙.๕	๑๗.๕	๑๕.๓๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๖/๖/๖๙	๔๙	๑๗	๑๔.๔๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๗/๖/๖๙	๕๕.๕๐	๔๖.๐๐	๔๖.๒๐	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๘/๖/๖๙	๕๐.๐๐	๓๖.๐๐	๓๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๙/๖/๖๙	๔๕.๕๐	๓๖.๕๐	๓๔.๗๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๐/๖/๖๙	๔๐.๐๐	๓๔.๕๐	๓๒.๗๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๑/๖/๖๙	๔๙.๕	๑๖.๕	๑๕.๓๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๒/๖/๖๙	๕๑	๑๗	๑๔.๔๕	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๑๓/๖/๖๙	๔๙.๕	๑๒	๑๑.๔	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

---

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2556(5 มีนาคม 2556) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวอาภินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รุจิพัศ เรียงรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ กส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

( )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดไปสู่ที่กำจัดปลายทาง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายจากถังไม้ .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ลิตร/หรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
A2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **รูปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

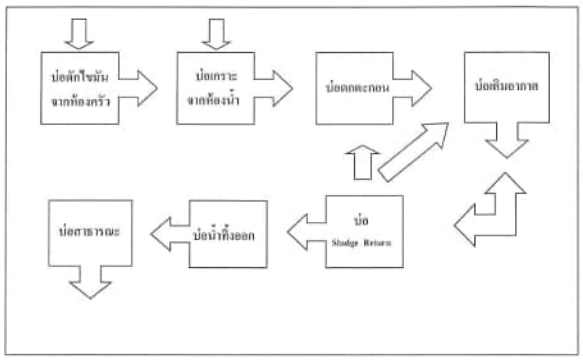

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี สงสังข์)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว ฐิติพร เรืองรอง)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปตามตาราง ดังนี้

A2 เดือน มิถุนายน 64

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | |

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

A2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร - มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ -

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รู้ดิพร เรียงรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกรองผสมน้ำเสีย เครื่องกรองผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายตลอดทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรองผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกรองผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

B1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

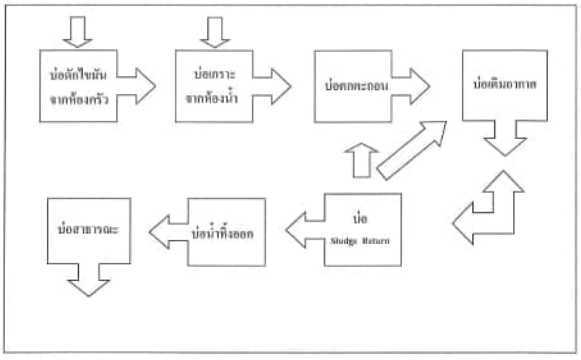

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รู้ดิพร เรียงรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ให้จัดบันทึกสถิติและข้อมูลผลและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบตามตาราง ดังนี้

B1 เดือน สิงหาคม 69

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/69	26.5	19.5	15.795	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/8/69	25.5	16.5	13.013	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/8/69	26.5	16.5	13.134	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/8/69	27.50	12.50	8.945	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/8/69	26.5	18.5	15.389	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/8/69	25	15	12.55	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/8/69	24	25	21.25	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/8/69	25.5	21.5	18.815	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/8/69	30.5	10	8.5	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/8/69	24.5	17.5	14.875	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/8/69	23.00	-99.50	16.626	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/8/69	22.00	13.50	11.475	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/8/69	26.50	99.50	78.56	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/8/69	25	5	4.25	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/8/69	23.5	11	9.35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

B1

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ถังตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียนำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/69	28.50	12	9.54	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/8/69	26.00	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/8/69	27	20	17	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/8/69	28	24	20.4	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/8/69	29.5	27.5	23.375	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/8/69	28	27	22.95	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/8/69	29.50	19.50	16.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/8/69	29.50	19.50	16.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/8/69	28.50	13.50	11.475	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/8/69	27.50	18.50	15.725	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/8/69	27.00	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/8/69	27.50	99.50	84.575	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **รุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน **สิงหาคม** พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รุ้ติพร เรียงรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำจัด รีไซคลิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(ก) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(ข) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(ค) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(ง) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(จ) ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(ฉ) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(ช) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(ซ) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
B2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **รูปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 313 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

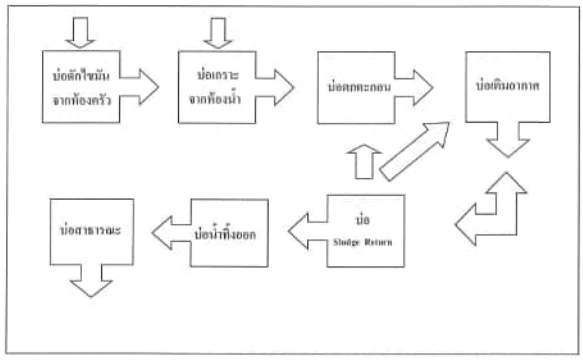

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

รอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว รุจิตพร เรืองรอง)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปตามตาราง ดังนี้

B2 เดือน มีนาคม ปี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																	ลายเซ็น ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหลายชนิดให้ใส่ทั้งหมด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	21.5	19.5	15.795	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
2/3/69	23.5	16.5	10.695	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
3/3/69	23.50	16.0	12.345	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
4/3/69	23	15	12.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
5/3/69	23	15	12.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
6/3/69	23	15	12.375	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
7/3/69	23.5	21.5	18.795	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
8/3/69	30.5	10	8.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
9/3/69	29.5	19.5	15.975	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
10/3/69	28.00	19.50	15.60	21.795		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
11/3/69	27.50	19.00	15.20	21.660		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
12/3/69	27.00	18.50	14.80	21.525		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
13/3/69	26.50	18.00	14.40	21.390		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
14/3/69	26.00	17.50	14.00	21.255		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
15/3/69	25.50	17.00	13.60	21.120		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			

B2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																	ลายเซ็น ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหลายชนิดให้ใส่ทั้งหมด)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	20.5	9.5	7.695	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
2/3/69	25.5	17.0	13.770	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
3/3/69	23	12.0	10.41	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
4/3/69	23	11.5	9.315	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
5/3/69	24.5	21.5	21.795	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
6/3/69	23	11.5	22.995	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
7/3/69	25.50	19.50	12.465	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
8/3/69	25.50	25.50	20.085	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
9/3/69	24.00	16.50	13.365	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
10/3/69	23.50	15.50	12.465	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
11/3/69	23.00	15.00	11.745	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
12/3/69	22.50	14.50	11.475	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
13/3/69	22.00	14.00	11.340	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
14/3/69	21.50	13.50	10.935	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
15/3/69	21.00	13.00	10.530	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

B2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว ฐิติพร เรืองรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถสูบสิ่งปฏิกูล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารดัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

d1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ตำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

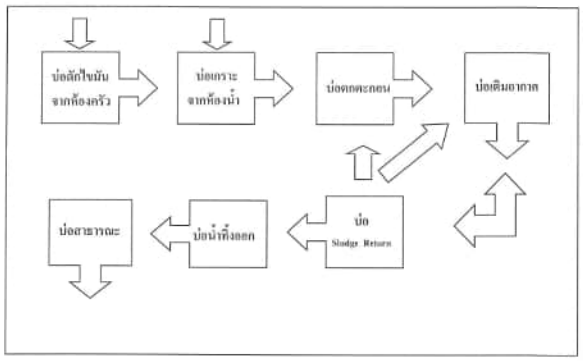

หมายเหตุ ๑. **ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. **ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน**

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว ฐิติพร เรืองรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลตามแบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบกฎกระทรวงฉบับนี้ 61 เดือน มีนาคม 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ในการกำจัดกลิ่น (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหรือมีใช้เท่านั้น)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	51	6.3	7.758	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
2/4/69	27	15.5	13.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
3/4/69	23.5	9.65	7.955	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
4/4/69	69	12.4	9.935	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
5/4/69	52	12.5	10.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
6/4/69	36	11.5	9.355	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
7/4/69	61.5	15	12.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
8/4/69	31.9	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
9/4/69	37	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
10/4/69	33	10	8.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
11/4/69	58.00	8.00	7.192	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
12/4/69	24.600	93.00	79.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
13/4/69	58.00	93.00	79.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
14/4	32	14	11.1	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
15/4	41	9	7.19	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			

61

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่ใช้ในการกำจัดกลิ่น (ชื่อ/ปริมาณ) (ถ้ามีหรือมีใช้เท่านั้น)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	32.5	12	10.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
2/4/69	57.5	18.50	15.72	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
3/4/69	36	9.5	8.075	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
4/4/69	33	19.5	16.575	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
5/4/69	32.5	9	7.65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
6/4/69	38.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
7/4/69	30.00	6.00	5.1	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
8/4/69	32.00	11.50	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
9/4/69	98.00	41.50	35.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
10/4/69	35.00	18.5	15.725	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
11/4/69	31.00	41.50	35.275	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
12/4/69	57.00	93.00	79.05	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
13/4/69	33	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
14/4/69	32	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
15/4/69	30	11.5	9.775	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

61

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ฟ้าฮ่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่**

โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ติดถนน ไฮ ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี ยงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว ฐิติพร เรืองรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบปล่อยเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะทิ้งลำธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดสิ่งปฏิกูล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน .....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
C2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ท้ำช้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด คีตชนโค ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก. จำนวน 813 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

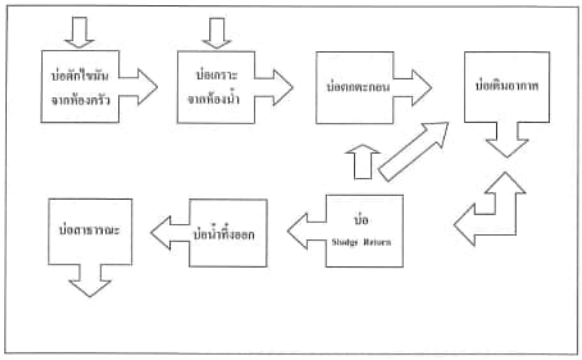

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว ชุติพร เรียงของ)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรูปตามสาขา ดังนี้ C2 เดือน ตุลาคม 19

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีปัญหา)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีปัญหา)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/10/19	31	9.5	7.935	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/10/19	27	15.5	13.175	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/10/19	29.5	9.6	8.076	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/10/19	29	10.8	9.945	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/10/19	32	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/10/19	26	11.5	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/10/19	31.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/10/19	31.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/10/19	37	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/10/19	39	10	9.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/10/19	34.50	8.5	7.225	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/10/19	35.50	12.00	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/10/19	33.00	11.50	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/10/19	29	11	9.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/10/19	28	9	7.65	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

C2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีปัญหา)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีปัญหา)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีปัญหา)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
16/10/19	32.50	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
17/10/19	29.50	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18/10/19	30.6	9.5	8.075	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19/10/19	33	15.5	13.175	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20/10/19	34.5	9	8.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21/10/19	34.5	12	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22/10/19	35.50	6.50	5.9	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23/10/19	37.50	12.50	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24/10/19	37.00	11.50	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25/10/19	38.50	15.00	12.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26/10/19	36.00	12.50	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27/10/19	32.50	12.00	10.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/10/19	33	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29/10/19	32	12.5	10.625	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30/10/19	29	11.50	9.775	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31/10/19															

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

C2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร ..... มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2559(5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รุ้ติพร เรืองรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดไปบำบัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

D1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640 โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ..... ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่** หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

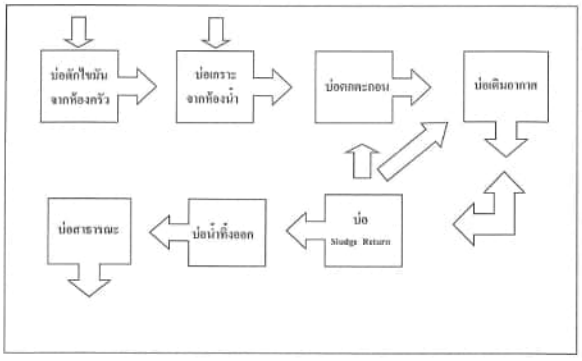

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รุ้ติพร เรืองรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

D1

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบการตรวจสอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าวัดหรือไม่ระบุ)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าวัดหรือไม่ระบุ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ระบุ ปริมาณ (มีหรือหรือไม่มีก็ได้))	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีสภาพ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีสภาพ)			
ไม่มี	43	52.	45.7	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28/1/19	37.5	777.5	733.73	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/19	44	788.5	81.131	1.-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/19	43	93	14.85	1.-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/19	40	131	24.95	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/19	39	21.5	19.995	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/19	28	20.5	17.835	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/19	35.5	21.5	19.215	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/19	34	21	19.53	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/19	35.5	21	19.53	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/19	46.80	21.50	19.276	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/19	32.00	23.00	20.66	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/19	42.60	20.60	18.398	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/19	44	22	19.4	1.-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/19	32.50	14	11.95	1.-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

D1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าวัดหรือไม่ระบุ)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบุว่าวัดหรือไม่ระบุ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ระบุ ปริมาณ) (มีหรือหรือไม่มีก็ได้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีสภาพ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีสภาพ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีสภาพ)			
1/1/19	21.50	23.50	20.70	1.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2/1/19	46	26	19.2	1.-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3/1/19	45.5	23.5	19.975	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4/1/19	42	30	13	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5/1/19	40.5	34.5	29.521	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6/1/19	34	22.5	19.05	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7/1/19	31.50	25.00	21.7	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8/1/19	34.00	25.00	21.7	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9/1/19	36.00	24.80	20.56	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10/1/19	36.00	24.00	20.16	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11/1/19	36.00	24.00	20.16	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12/1/19	32.50	22.50	18.675	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13/1/19	35.5	24.5	20.335	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14/1/19	31.5	24	20.4	30.00		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15/1/19	36	24	19.92	1.-		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D1

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ฮ่าปาง) แขวง/ตำบล ฟ้าฮ่าม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 082-081-640 โทรสาร มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวสาลินี องสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาว รินิตพร เรียงรอง)

ใบอนุญาตเลขที่ ภสิ.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573

ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบปล่อยเติม Activated Sludge Process ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี ✓ เครื่องสูบตะกอน อื่นๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะน้ำทิ้งถ้ำฮ่าม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดไปทิ้งปลายทาง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อหรือชีวโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ มีสภาพ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ
D2

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ห้วยส้าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-640, โทรสาร 052-081-730 มี **นิติบุคคลอาคารชุด ลีคอนโด ชายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง**
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย **สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่**
หมดอายุ **ไม่มี**

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

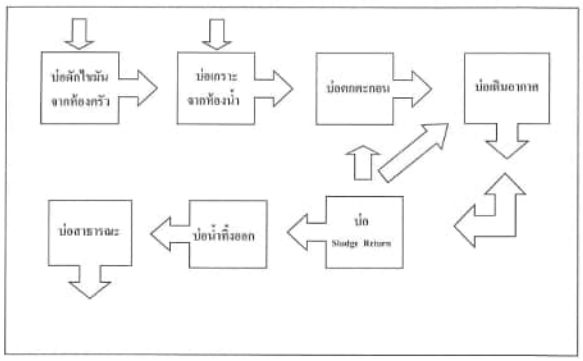

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี สงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว ฐิติสร เรียงของ)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประกอบรายงานดังนี้ D2 ตึกแถว ปีกนก 69

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ในการบำบัด (ชื่อ/ปริมาณ (มิลลิกรัม/ลิตร))	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องดูดน้ำ (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องเติมอากาศ (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องกรองแบบผสม (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องสูบตะกอน (เปิด/มิดเปิด)	อื่นๆ (ระบุ) (เปิด/มิดเปิด)			
1/1/19	43	3.2	19.7	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
2/1/19	37.5	27.5	23.75	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
3/1/19	41	25.8	21.194	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
4/1/19	39	23	19.55	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
5/1/19	40	21	21.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
6/1/19	37	21.5	19.325	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
7/1/19	35	20.5	17.425	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
8/1/19	33.5	21.3	19.24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
9/1/19	39	21	17.93	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
10/1/19	38.3	21	19.95	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
11/1/19	38.50	21.60	19.35	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
12/1/19	38.50	20.00	18.15	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
13/1/19	39.50	20.40	18.428	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
14/1/19	39	21	19.2	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
15/1/19	38.5	21	18.81	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			

D2

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารดูดซับที่ใช้ในการบำบัด (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิกรัม/ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องดูดน้ำ (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องเติมอากาศ (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องกรองผสมสารเคมี (เปิด/มิดเปิด)	เครื่องสูบตะกอน (เปิด/มิดเปิด)	อื่นๆ (ระบุ) (เปิด/มิดเปิด)			
1/1/19	41.50	24.10	20.24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
2/1/19	39.5	22	19.2	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
3/1/19	46.5	23.8	19.995	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
4/1/19	42	24	19	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
5/1/19	40.5	24.6	20.664	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
6/1/19	39	23.5	19.928	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
7/1/19	38.50	23.00	19.5	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
8/1/19	38.00	22.80	19.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
9/1/19	38.50	22.60	19.040	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
10/1/19	38.50	22.50	19.000	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
11/1/19	38.50	22.00	18.700	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
12/1/19	38.50	21.80	18.530	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
13/1/19	39.0	22.0	18.700	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
14/1/19	38.5	22.5	19.125	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
15/1/19	39.0	23.0	19.550	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

D2

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน **ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง)** แขวง/ตำบล **ท่าข่าม** เขต/อำเภอ **เมือง** จังหวัด **เชียงใหม่** โทรศัพท์ 052-081-840 โทรสาร มี **นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ซายน์** เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท **อาคารชุด ประเภท ก จำนวน 813 ห้อง** ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 15/2558(5 มีนาคม 2558) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หมดอายุ **ไม่มี**

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวสาลินี ธงสังข์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาว รุจิตรา เรียงธง)
ใบอนุญาตเลขที่ ภส.7591 หมดอายุ 14 ก.ค. 2573
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบปฏิเดิม Activated Sludge Process ความสามารถในการของรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ เครื่องสูบน้ำ ✓ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดไปบำบัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีการระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารดักชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ✓ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**