

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
							เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
11/06/69	40	62	32.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
12/06/69	30	29	70.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
13/06/69	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
14/06/69	30	67	69.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
15/06/69	40	46	34.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
16/06/69	40	38	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
17/06/69	40	29	83.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
18/06/69	30	72	59.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
19/06/69	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
20/06/69	30	50	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
21/06/69	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	
22/06/69	30	69	50.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	เจษฎา	

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/06/69	40	62	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
24/06/69	30	29	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
25/06/69	40	71	42.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
26/06/69	30	67	56.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
27/06/69	40	46	39.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
28/06/69	40	71	56.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
29/06/69	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
30/06/69	30	50	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

167

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

Pawana M.
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

168

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปวีณา มาโนชนกุล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท(ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 167 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 9/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

Paweena M.
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปวีณา มาโนชนกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 150 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

160

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,180.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,510.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,430.10
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,430.10
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน สวมนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ทราย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม (ปกติ/ ผิดปกติ)			เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	
01/06/69	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
02/06/69	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
03/06/69	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
04/06/69	40	51	51.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
05/06/69	40	48	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
06/06/69	30	53	43.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
07/06/69	40	87	70.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
08/06/69	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
09/06/69	40	39	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
10/06/69	30	55	43.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
11/06/69	40	62	50.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
12/06/69	30	29	44.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
13/06/69	40	71	40.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
14/06/69	30	67	43.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
15/06/69	40	46	39.9	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
16/06/69	40	38	46.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
17/06/69	40	29	80.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
18/06/69	30	72	40.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
19/06/69	40	53	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
20/06/69	30	50	42.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
21/06/69	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
22/06/69	30	36	26.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ทราย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
23/06/69	40	62	32.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
24/06/69	30	29	79.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
25/06/69	40	71	51.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
26/06/69	30	67	46.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
27/06/69	40	46	34.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
28/06/69	40	38	43.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
29/06/69	30	55	41.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		
30/06/69	40	48	38.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	เจษฎา		

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

174

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

นางสาวศิริภา ปวงงาม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาวปาริชาติ นวมงาม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

178

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 - โดยมี (นาง/นาง/นางสาว) นางสาวปาริชาติ นวมงาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 4/2556 ออกให้โดย หมดยุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นางสาวปาริชาติ นวมงาม
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวปาริชาติ นวมงาม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่องระบบที่ 1=24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,140.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,433.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,577.60
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,577.60
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


170

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

177

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ - อาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร 5 ถนน
ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2118 6162 โทรสาร - โดยมี (นาย/นาง/
นางสาว) นางสาวทรรศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารสูง ประกอบด้วย 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หิมตอายุ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

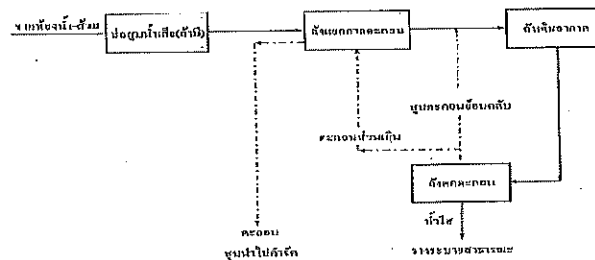

FLOW DIAGRAM FOR WASTEWATER TREATMENT PLANT

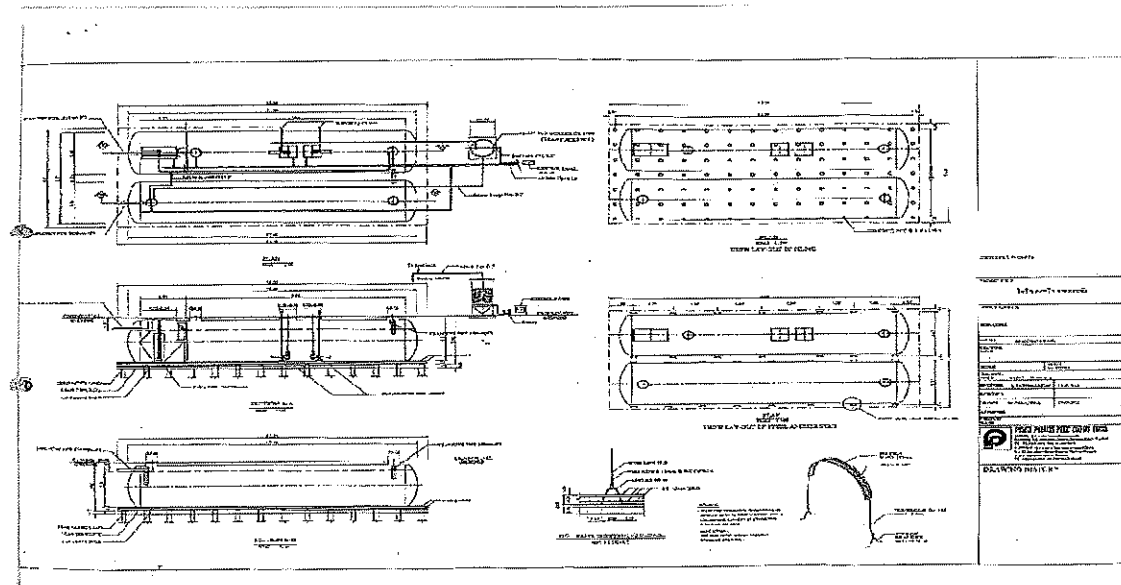

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ผล สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
01/06/69	40	47	23.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
02/06/69	40	87	40.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
03/06/69	30	62	51.6	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
04/06/69	40	51	59.7	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
05/06/69	40	48	46.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
06/06/69	30	53	48.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
07/06/69	40	87	71.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
08/06/69	30	36	29.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
09/06/69	40	39	31.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
10/06/69	30	55	43.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา
														17

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
11/06/69	40	62	91.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
12/06/69	30	29	66.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
13/06/69	40	71	46.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
14/06/69	30	67	46.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
15/06/69	40	46	45.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
16/06/69	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
17/06/69	40	29	89.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
18/06/69	30	72	55.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
19/06/69	40	53	41.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
20/06/69	30	50	49.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
21/06/69	40	86	68.8	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
22/06/69	30	69	54.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย(ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน สวมนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
23/06/69	40	62	30.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
24/06/69	30	29	55.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
25/06/69	40	71	52.2	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
26/06/69	30	67	40.5	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
27/06/69	40	46	36.1	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
28/06/69	40	38	43.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
29/06/69	40	38	42.4	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	
30/06/69	30	36	29.3	ระบาย	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	เจษฎา	

หมายเหตุ

๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

181

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ทรงพลวรรณ จุลเอี่ยม

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาวทรงพลวรรณ จุลเอี่ยม)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

187

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ - ซอย - ถนนลาดกระบัง แขวง/ตำบล
 ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2118 6162 โทรสาร
 โดยมี (นาง/นางสาว/นาง) นางสาวทรงศวรรณ จุลเอี่ยม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท (ข) อาคารชุด 1 อาคาร จำนวน 253 ห้องชุด ใบอนุญาต
 เลขที่ (ถ้ามี) 17/2556 ออกให้โดย หมดอายุ
 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ทรงศวรรณ จุลเอี่ยม

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางสาวทรงศวรรณ จุลเอี่ยม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 ชีวภาพผสม (Combined Bio-Treatment)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ระบบที่ 1 = 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะกรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าถนนลาดกระบัง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ระบบที่ 1 จ้างรถสูบละกอนไปทิ้งยังระบบกำจัดตะกอนไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ระบบที่ 1 = 1,220.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,423.40
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ระบบที่ 1 = 1,656.50
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบที่ 1 = 1,656.50
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0.24
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ๒

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย และเตือนภัย

ใบตรวจเช็คตู้จ่ายไฟหลัก MDB

Date 28/01/2019

MDB (Main Distribution Board)

	Description	Time		Description	Time
Tower2	Voltage Phase R (Volt)	09.00 H.	Tower4	Voltage Phase R (Volt)	09.00 H.
	Voltage Phase S (Volt)	396.2		Voltage Phase S (Volt)	396.2
	Voltage Phase T (Volt)	396.2		Voltage Phase T (Volt)	396.2
	Current Phase R (Amp)	81.18		Current Phase R (Amp)	78.42
	Current Phase S (Amp)	62.46		Current Phase S (Amp)	66.18
	Current Phase T (Amp)	86.14		Current Phase T (Amp)	62.11
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00
	Energy (kw)	42.92		Energy (kw)	42.69
	PF	0.98		PF	0.98
	Kwh	6461844		Kwh	6465682
Tower3	Recorded by	8	Tower5	Recorded by	8
	Voltage Phase R (Volt)	398.2		Voltage Phase R (Volt)	396.2
	Voltage Phase S (Volt)	398.2		Voltage Phase S (Volt)	398.1
	Voltage Phase T (Volt)	396.2		Voltage Phase T (Volt)	396.2
	Current Phase R (Amp)	81.16		Current Phase R (Amp)	86.12
	Current Phase S (Amp)	69.24		Current Phase S (Amp)	72.99
	Current Phase T (Amp)	72.04		Current Phase T (Amp)	60.04
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00
	Energy (kw)	42.69		Energy (kw)	42.69
	PF	0.98		PF	0.98
Tower4	Kwh	42448	Tower5	Kwh	42448
	Recorded by	8		Recorded by	8

Remark =

18

Date 26/04/2016

MDB (Main Distribution Board)

	Description	Time		Description	Time
Tower2	Voltage Phase R (Volt)	09.00 H.	Tower4	Voltage Phase R (Volt)	09.00 H.
	Voltage Phase S (Volt)	392.8		Voltage Phase S (Volt)	396.9
	Voltage Phase T (Volt)	394.5		Voltage Phase T (Volt)	398.2
	Current Phase R (Amp)	398.6		Current Phase R (Amp)	399.0
	Current Phase S (Amp)	38.92		Current Phase S (Amp)	86.14
	Current Phase T (Amp)	62.14		Current Phase T (Amp)	82.99
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00
	Energy (kw)	42.96		Energy (kw)	42.66
	PF	0.99		PF	0.98
	Kwh	6528982		Kwh	6528665
Tower3	Recorded by	Y	Tower5	Recorded by	
	Voltage Phase R (Volt)	394.0		Voltage Phase R (Volt)	398.2
	Voltage Phase S (Volt)	396.4		Voltage Phase S (Volt)	390.6
	Voltage Phase T (Volt)	394.2		Voltage Phase T (Volt)	394.6
	Current Phase R (Amp)	68.26		Current Phase R (Amp)	88.04
	Current Phase S (Amp)	64.10		Current Phase S (Amp)	68.26
	Current Phase T (Amp)	60.92		Current Phase T (Amp)	82.02
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.00
	Energy (kw)	42.96		Energy (kw)	42.92
	PF	0.98		PF	0.98
Tower4	Kwh	5026	Tower5	Kwh	1652.918
	Recorded by	Y		Recorded by	Y

Remark =

Date 26/01/2019

MDB (Main Distribution Board)

	Description	Time		Description	Time
Tower2	Voltage Phase R (Volt)	09.00 H.	Tower4	Voltage Phase R (Volt)	09.00 H.
	Voltage Phase S (Volt)	396.2		Voltage Phase S (Volt)	398.1
	Voltage Phase T (Volt)	398.0		Voltage Phase T (Volt)	396.6
	Current Phase R (Amp)	394.2		Current Phase R (Amp)	393.3
	Current Phase S (Amp)	38.04		Current Phase S (Amp)	36.23
	Current Phase T (Amp)	62.93		Current Phase T (Amp)	68.12
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	66.08		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	72.08
	Energy (kw)	60.00		Energy (kw)	60.00
	PF	42.96		PF	42.96
	Kwh	0.98		Kwh	0.98
Tower3	Recorded by	6074986	Tower5	Recorded by	6589908
		78			78
	Voltage Phase R (Volt)	392.1		Voltage Phase R (Volt)	390.6
	Voltage Phase S (Volt)	396.2		Voltage Phase S (Volt)	392.0
	Voltage Phase T (Volt)	398.0		Voltage Phase T (Volt)	396.2
	Current Phase R (Amp)	86.92		Current Phase R (Amp)	82.98
	Current Phase S (Amp)	62.08		Current Phase S (Amp)	76.29
	Current Phase T (Amp)	74.12		Current Phase T (Amp)	68.14
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00
	Energy (kw)	42.96		Energy (kw)	42.96
	PF	0.98		PF	0.98
	Kwh	6921		Kwh	1823894
	Recorded by	78		Recorded by	78

Remark =

Date 27/12/16

MDB (Main Distribution Board)

	Description	Time		Description	Time	
Tower2	Voltage Phase R (Volt)	396.2	09.00 H.	Voltage Phase R (Volt)	396.32	09.00 H.
	Voltage Phase S (Volt)	394.6		Voltage Phase S (Volt)	393.8	
	Voltage Phase T (Volt)	298.0		Voltage Phase T (Volt)	398.2	
	Current Phase R (Amp)	86.29		Current Phase R (Amp)	78.06	
	Current Phase S (Amp)	68.42		Current Phase S (Amp)	86.04	
	Current Phase T (Amp)	86.56		Current Phase T (Amp)	68.29	
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00	
	Energy (kw)	42.98		Energy (kw)	42.98	
	PF	0.98		PF	0.98	
	Kwh	6644069		Kwh	6636231	
Tower3	Recorded by	8		Recorded by	8	
	Voltage Phase R (Volt)	396.2		Voltage Phase R (Volt)	396.2	
	Voltage Phase S (Volt)	398.1		Voltage Phase S (Volt)	392.8	
	Voltage Phase T (Volt)	392.6		Voltage Phase T (Volt)	398.4	
	Current Phase R (Amp)	88.48		Current Phase R (Amp)	86.98	
	Current Phase S (Amp)	88.19		Current Phase S (Amp)	88.32	
	Current Phase T (Amp)	88.42		Current Phase T (Amp)	82.04	
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00	
	Energy (kw)	42.98		Energy (kw)	42.98	
	PF	0.98		PF	0.98	
Tower4	Kwh	50669		Kwh	1981553	
	Recorded by	8		Recorded by	8	
	Voltage Phase R (Volt)	396.2		Voltage Phase R (Volt)	396.2	
	Voltage Phase S (Volt)	398.1		Voltage Phase S (Volt)	392.8	
	Voltage Phase T (Volt)	392.6		Voltage Phase T (Volt)	398.4	
	Current Phase R (Amp)	88.48		Current Phase R (Amp)	86.98	
	Current Phase S (Amp)	88.19		Current Phase S (Amp)	88.32	
	Current Phase T (Amp)	88.42		Current Phase T (Amp)	82.04	
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00	
	Energy (kw)	42.98		Energy (kw)	42.98	
Tower5	PF	0.98		PF	0.98	
	Kwh	50669		Kwh	1981553	
	Recorded by	8		Recorded by	8	
	Voltage Phase R (Volt)	396.2		Voltage Phase R (Volt)	396.2	
	Voltage Phase S (Volt)	398.1		Voltage Phase S (Volt)	392.8	
	Voltage Phase T (Volt)	392.6		Voltage Phase T (Volt)	398.4	
	Current Phase R (Amp)	88.48		Current Phase R (Amp)	86.98	
	Current Phase S (Amp)	88.19		Current Phase S (Amp)	88.32	
	Current Phase T (Amp)	88.42		Current Phase T (Amp)	82.04	
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00	

Remark =

Date 22/01/2016

MDB (Main Distribution Board)

	Description	Time		Description	Time
Tower2	Voltage Phase R (Volt)	09.00 U.	Tower4	Voltage Phase R (Volt)	09.00 U.
	Voltage Phase S (Volt)	392.4		Voltage Phase S (Volt)	398.2
	Voltage Phase T (Volt)	396.8		Voltage Phase T (Volt)	396.1
	Current Phase R (Amp)	390.2		Current Phase R (Amp)	397.6
	Current Phase S (Amp)	38.42		Current Phase S (Amp)	102.82
	Current Phase T (Amp)	52.06		Current Phase T (Amp)	89.59
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	36.92		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	38.46
	Energy (kw)	60.00		Energy (kw)	60.00
	PF	42.47		PF	46.88
	Kwh	0.98		Kwh	0.98
Tower3	Recorded by	6693016	Tower5	Recorded by	6683895
	Voltage Phase R (Volt)	396.2		Voltage Phase R (Volt)	392.8
	Voltage Phase S (Volt)	392.8		Voltage Phase S (Volt)	398.4
	Voltage Phase T (Volt)	394.9		Voltage Phase T (Volt)	397.0
	Current Phase R (Amp)	89.32		Current Phase R (Amp)	88.92
	Current Phase S (Amp)	62.40		Current Phase S (Amp)	26.02
	Current Phase T (Amp)	28.92		Current Phase T (Amp)	69.10
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	60.00
	Energy (kw)	42.89		Energy (kw)	62.98
	PF	0.98		PF	0.98
Tower4	Kwh	588.2	Tower5	Kwh	1819589
	Recorded by	8		Recorded by	8

Remark =

Date 20/01/2016

MDB (Main Distribution Board)

	Description	Time		Description	Time
Tower2	Voltage Phase R (Volt)	09.00 u.	Tower4	Voltage Phase R (Volt)	09.00 u.
	Voltage Phase S (Volt)			Voltage Phase S (Volt)	389.1
	Voltage Phase T (Volt)			Voltage Phase T (Volt)	393.5
	Current Phase R (Amp)			Current Phase R (Amp)	387.9
	Current Phase S (Amp)			Current Phase S (Amp)	64.92
	Current Phase T (Amp)			Current Phase T (Amp)	55.68
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)			Current Phase T (Amp)	56.88
	Energy (kw)			Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	50.04
	PF			Energy (kw)	39.69
	Kwh			PF	0.986
Tower3	Recorded by			Kwh	7031287
	Voltage Phase R (Volt)	389.5		Recorded by	8
	Voltage Phase S (Volt)	393.1	Tower5	Voltage Phase R (Volt)	388.9
	Voltage Phase T (Volt)	387.5		Voltage Phase S (Volt)	392.9
	Current Phase R (Amp)	73.96		Voltage Phase T (Volt)	387.6
	Current Phase S (Amp)	42.94		Current Phase R (Amp)	94.80
	Current Phase T (Amp)	23.66		Current Phase S (Amp)	81.60
	Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	49.99		Current Phase T (Amp)	46.08
	Energy (kw)	36.85		Frequency (49.5 - 50.5 Hz)	59.00
	PF	0.96		Energy (kw)	49.41
	Kwh	941.64		PF	0.99
Remark =	Recorded by	8		Kwh	6403993
				Recorded by	8

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา Emergency Lighting

ประจำเดือน มกราคม

158

Equipment Code: EML Store: Store Model: 5000000000000000 Capacity: 2 x 12 VDC 1502131 W Location: 1-4

Floor	Place	Code	FORBID										Remark
			Unifol	Waste	Free AC	Free DC	Switch Fan	Switch On	Switch Off	Change Item	WATER/CH		
1	ST-1	EML-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	EE Room	EML-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-2	EML-37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-1	EML-38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	EE Room	EML-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-43	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-2	EML-44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-1	EML-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	EE Room	EML-47	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-49	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-2	EML-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-1	EML-52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	corridor	EML-54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	Pump Room	EML-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	car park	EML-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	car park	EML-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	car park	EML-58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		
1	ST-2	EML-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓		

Remarks/Remark:

จัดทำโดย : นิติบุคคลอาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร ๒-๕

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

105

Equipment Code : EML Brand : Sunny Model : SMA5000H2 LBO Capacity : 2 x 12.5KW LVD 1A 5W Location : 1-4

Floor	Place	Code	ตรวจสอบ									Remark
			Panel	สายไฟ	Fuse AC	Fuse DC	Switch Box	Switch DC	Switch GFI	Charge Bat.	แบตเตอรี่	
4	ST-1	EML-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	EE Room	EML-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	ST-2	EML-37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	ST-1	EML-38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	EE Room	EML-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-43	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	ST-2	EML-44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	ST-1	EML-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	EE Room	EML-47	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-49	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	ST-2	EML-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	ST-1	EML-52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	corridor	EML-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	corridor	EML-54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	Pump Room	EML-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	car park	EML-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	car park	EML-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	car park	EML-58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	ST-2	EML-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	

Recommendation/Remark :

จัดทำโดย : นิติบุคคลอาคารชุด ไอรিস แอเวนิว อาคาร ๒-๕

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔)

ประจำเดือน มีนาคม

116

Equipment Code: EML		Brand: Sunway		Model: RAU2000H7 LED		Capacity: 2x12 VDC, LED 2x3 W		Location: 1-4					
Floor	Place	Code	FUNCTION									Remark	
			INVERTER	WARRANT	Fuse AC	Fuse DC	Switch Test	Switch On	Switch Off	Charge Test	WARNING		
4	ST-1	EML-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
4	corridor	EML-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
4	EE Room	EML-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
4	corridor	EML-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
4	corridor	EML-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
4	corridor	EML-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
4	ST-2	EML-37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	ST-1	EML-38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	corridor	EML-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	EE Room	EML-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	corridor	EML-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	corridor	EML-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	corridor	EML-43	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
3	ST-2	EML-44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	ST-1	EML-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	corridor	EML-46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	EE Room	EML-47	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	corridor	EML-48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	corridor	EML-49	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	corridor	EML-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
2	ST-2	EML-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	ST-1	EML-52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	corridor	EML-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	corridor	EML-54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	Pump Room	EML-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	car park	EML-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	car park	EML-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	car park	EML-58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	
1	ST-2	EML-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	✓	

Remarks (Remark):

ประจำเดือน เมษายน

110

Equipment Type : PMS Brand : Sunway Model : PMS300MHZ LED Capacity : 2 x 12 VDC 1.20 2 x 5 W Location : 1-4

Floor	Place	Code	รายการใช้								Remarks
			Handrail	Door	Exit AC	Exit DC	Switch On	Switch Off	Switch On	Switch Off	
4	ST-1	EWL-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	corridor	EWL-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	EE Room	EWL-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	corridor	EWL-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	corridor	EWL-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	corridor	EWL-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ST-2	EWL-37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ST-1	EWL-38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	corridor	EWL-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	EE Room	EWL-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	corridor	EWL-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	corridor	EWL-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	corridor	EWL-43	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ST-2	EWL-44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ST-1	EWL-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	corridor	EWL-46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	EE Room	EWL-47	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	corridor	EWL-48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	corridor	EWL-49	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	corridor	EWL-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ST-2	EWL-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	ST-1	EWL-52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	corridor	EWL-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	corridor	EWL-54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	Pump Room	EWL-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	car park	EWL-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	car park	EWL-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	car park	EWL-58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	ST-2	EWL-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Work completed/Remarks :

ประจำเดือน พฤษภาคม

117

Equipment Code: EML Brand: Sanyo Model: PAAU300MH2 LED Capacity: 2x12 VDC 6.25 A 3 W Location: 1-4

Floor	Place	Code	รายการใช้									Remark
			ILLUMIN	POWER	Power AC	Power DC	Switch Power	Switch DC	Switch DB	Storage Box	WATERPROOF	
4	ST-1	EML-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	EE Room	EML-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	corridor	EML-36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
4	ST-2	EML-37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	ST-1	EML-38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	EE Room	EML-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	corridor	EML-43	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
3	ST-2	EML-44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	ST-1	EML-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	EE Room	EML-47	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-49	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	corridor	EML-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
2	ST-2	EML-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	ST-1	EML-52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	corridor	EML-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	corridor	EML-54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	Pump Room	EML-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	car park	EML-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	car park	EML-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	car park	EML-58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	
1	ST-2	EML-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N	✓	

Remarks/Notes/Remark:

ประจำเดือน มิถุนายน

153

Equipment Code : EME Brand : Sanyo Model : R4033HHA1ED Capacity : 2 x 12,000 L2D 2 x 5 W Location : 1-4

Floor	Place	Code	รายการเช็ค									Remark
			เปิดไฟ	จางน้ำ	Fans AC	Fans DC	Switch Fan	Switch DC	Switch Bt	Charger Fan	Water Pressure	
4	ST-1	EVL-31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	corridor	EVL-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	EE Room	EVL-32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	corridor	EVL-33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	corridor	EVL-34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	corridor	EVL-35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	ST-2	EVL-37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
4	ST-1	EVL-38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	corridor	EVL-39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	EE Room	EVL-40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	corridor	EVL-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	corridor	EVL-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	corridor	EVL-43	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	ST-2	EVL-44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
3	ST-1	EVL-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
2	corridor	EVL-46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
2	EE Room	EVL-47	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
2	corridor	EVL-48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
2	corridor	EVL-49	AB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
2	corridor	EVL-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
2	ST-3	EVL-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	ST-1	EVL-52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	corridor	EVL-53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	corridor	EVL-54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	Pump Room	EVL-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	car park	EVL-56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	car park	EVL-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	car park	EVL-58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	
1	ST-2	EVL-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	✓	

Recommendation/Remark :

ใบตรวจเช็คและบำรุงรักษา ตู้ดับเพลิง

190

ประจำเดือน มกราคม

[illegible]

Measurement factors of Burnout

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

1:1

Item	Code	กิจกรรม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง				ผู้เกี่ยวข้อง				Remark
					นายสมชาย	นางสาว	นาย	นางสาว	นายสมชาย	นางสาว	นาย	นางสาว	
4	ENC-017/6-413	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	FE-024	✓							✓	✓	✓	✓	
4	FE-025	✓							✓	✓	✓	✓	
4	FE-026	✓							✓	✓	✓	✓	
4	ENC-011/FE-413	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	ENC-012/FE-028	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	FE-029	✓							✓	✓	✓	✓	
1	FE-030	✓							✓	✓	✓	✓	
1	FE-031	✓							✓	✓	✓	✓	
1	ENC-013/FE-031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	ENC-014/FE-031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	FE-034	✓							✓	✓	✓	✓	
1	FE-035	✓							✓	✓	✓	✓	
1	FE-036	✓							✓	✓	✓	✓	
2	ENC-015/FE-107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	ENC-016/FE-108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	FE-039	✓							✓	✓	✓	✓	
1	FE-040	✓							✓	✓	✓	✓	
1	FE-041	✓							✓	✓	✓	✓	
1	ENC-017/FE-108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Enclosures/Remarks

ประจำเดือน มีนาคม

142

Date	Code	ชื่อโครงการ	ประเภท	ประเภท	ผู้เกี่ยวข้อง					ผู้ประเมิน				หมายเหตุ
					หน่วยงาน	บุคลากร	ผู้ดูแล	ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	
1	IRIS-01/2018-001													
2	IRIS-02													
3	IRIS-03													
4	IRIS-04													
5	IRIS-05													
6	IRIS-06													
7	IRIS-07													
8	IRIS-08													
9	IRIS-09													
10	IRIS-10													
11	IRIS-11													
12	IRIS-12													
13	IRIS-13													
14	IRIS-14													
15	IRIS-15													
16	IRIS-16													
17	IRIS-17													
18	IRIS-18													
19	IRIS-19													
20	IRIS-20													
21	IRIS-21													
22	IRIS-22													
23	IRIS-23													
24	IRIS-24													
25	IRIS-25													
26	IRIS-26													
27	IRIS-27													
28	IRIS-28													
29	IRIS-29													
30	IRIS-30													
31	IRIS-31													
32	IRIS-32													
33	IRIS-33													
34	IRIS-34													
35	IRIS-35													
36	IRIS-36													
37	IRIS-37													
38	IRIS-38													
39	IRIS-39													
40	IRIS-40													
41	IRIS-41													
42	IRIS-42													
43	IRIS-43													
44	IRIS-44													
45	IRIS-45													
46	IRIS-46													
47	IRIS-47													
48	IRIS-48													
49	IRIS-49													
50	IRIS-50													
51	IRIS-51													
52	IRIS-52													
53	IRIS-53													
54	IRIS-54													
55	IRIS-55													
56	IRIS-56													
57	IRIS-57													
58	IRIS-58													
59	IRIS-59													
60	IRIS-60													
61	IRIS-61													
62	IRIS-62													
63	IRIS-63													
64	IRIS-64													
65	IRIS-65													
66	IRIS-66													
67	IRIS-67													
68	IRIS-68													
69	IRIS-69													
70	IRIS-70													
71	IRIS-71													
72	IRIS-72													
73	IRIS-73													
74	IRIS-74													
75	IRIS-75													
76	IRIS-76													
77	IRIS-77													
78	IRIS-78													
79	IRIS-79													
80	IRIS-80													
81	IRIS-81													
82	IRIS-82													
83	IRIS-83													
84	IRIS-84													
85	IRIS-85													
86	IRIS-86													
87	IRIS-87													
88	IRIS-88													
89	IRIS-89													
90	IRIS-90													
91	IRIS-91													
92	IRIS-92													
93	IRIS-93													
94	IRIS-94													
95	IRIS-95													
96	IRIS-96													
97	IRIS-97													
98	IRIS-98													
99	IRIS-99													
100	IRIS-100													

วันที่ 14 มีนาคม 2564

ประจำเดือน เมษายน

[illegible]

Keywords: *Self-efficacy, Social support, Depression, Health status*

จัดทำโดย : นิติบุคคลอาคารชุด ไอร์ส แอเวนิว อาคาร ๒-๕

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๙)

ประจำเดือน พฤษภาคม

Date	Code	กิจกรรม	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจ					ผู้สังเกต				Remark
					Mr. Onnuch	Ms. Wongwan	Mr. Onnuch	Ms. Wongwan	Mr. Onnuch	Mr. Onnuch	Ms. Wongwan	Mr. Onnuch	Ms. Wongwan	
10/05	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
11/05	PH-01/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
12	PH-01/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
13	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
14	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
15	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
16	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
17	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
18	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
19	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
20	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
21	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
22	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
23	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
24	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
25	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
26	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
27	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
28	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
29	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
30	PH-001	✓								✓	✓	✓	2	
31	PH-001/02-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	

Onnuch - Wongwan

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

No.	Code	กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจ					ผู้ประเมิน				รวม
					นาย	นาง	นาย	นาง	นาย	นาย	นาง	นาย	นาง	
1	IRIS-001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IRIS-001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IRIS-001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IRIS-001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IRIS-001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IR-001	✓								✓	✓	✓	✓	22
1	IRIS-001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22

For more details please

ใบตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL

บริษัท เวิลด์ ไซเคิล จำกัด
WORLD CYCLE CO., LTD.

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>0175</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>28 มี.ค 69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>2</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>กมล</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>1047</u>	5. 6.

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>190</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>25.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
SENSE TECHNOLOGY CO., LTD.

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>โพธิ์</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>๕๘ พ.ค. ๖๙</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>๙</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>โพธิ์</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>100%</u>	5. 6.

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม <u>26.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>๐๙๘</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL


 กระทรวงสาธารณสุข
 กรมสุขภาพจิต

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>1189/พธ</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>28 พ.ค 69</u>	3. 4.
	5. 6.

ชื่ออาคาร <u>5</u>	ชื่อผู้ควบคุม <u>1189/พธ</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10079</u>
--------------------	------------------------------	-----------------------------

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL

1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>19.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>19.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>96.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.9V</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด
67/100 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 101 10

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>อัสสกร</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>28/1/69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>6</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>อัสสกร</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10070</u>

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL

1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>13.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>26.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.95</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด
101

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>อภิ</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>๑๕ ๑.๗ ๖๙</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>๕</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>ไพฑู</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>1๐๑๗</u>	5. 6.

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>๑๕.๐</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>๐๙๕</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์	1. <u>โพธิ์</u>	2.
วันที่ปฏิบัติ <u>24 ก.พ. 69</u>	3.	4.
ชื่ออาคาร <u>3</u>	5. <u>โพธิ์</u>	6.
ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>100571</u>	

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>13.8</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.9</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>27.6</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



กรมส่งเสริมสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>1180/พ65</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>๑๙ ๐๗ ๖๙</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>๙</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>โทณ</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10๗๗</u>	5. 6.

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คชุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.๐๐</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.๒</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>26.๐</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY..... <u>๐.๙๙</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>๒๓๐</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>ตัสกรอส</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>24 ธ.ค. 69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>6</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>ไพโรจน์</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10059</u>	5. 6.

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL

1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>26.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เอนจิเนียริง เทคโนโลยี จำกัด
62/25 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

103

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>อ.ร.อ.ค</u> 2.
วันที่ปฏิบัติงาน <u>30 ธ.ค. 69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>2</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>อ.ร.อ.ค</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>อ.อ.ย.อ.</u>	5. 6.

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL

1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>130</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>132</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>246</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>130</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
SENSETECH TECHNOLOGY CO., LTD.

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัสอุปกรณ์	1. <u>ไทชอ</u>	2.
วันที่ปฏิบัติ <u>30 ธค 69</u>	3.	4.
ชื่ออาคาร <u>3</u>	ชื่อผู้ควบคุม <u>ไทชอ</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>1099</u>

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	

FIRE ALARM CONTROL PANEL

1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>16.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>24.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
CENTRAL PROPERTY WORLD CO., LTD.

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>1180100</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>30 ธ.ค. 69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>4</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>1180100</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>100-79</u>

ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข
FIRE ALARM CONTROL PANEL			
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓	
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>13.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม <u>26.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓	
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓	
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓	
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓	
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓	
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓	
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓	
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓	

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



กรมส่งเสริมสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

1.08

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>อัสส</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ	3. 4.
วันที่ปฏิบัติ <u>30 ธ.ค. 69</u>	5. 6.
ชื่ออาคาร <u>6</u>	ชื่อผู้ควบคุม <u>อัสส</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10099</u>

ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
-------	--------	----	-------	-----------	----------

FIRE ALARM CONTROL PANEL

1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>15.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม..... <u>0.98</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY..... <u>24.6</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ..... <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
S.E. SENSORS TECHNOLOGY CO., LTD.

108

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>01067</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ. <u>๑๗/๕/๖๙</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร. <u>2</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม. <u>อภิชัย</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ. <u>1๐๖๖๐</u>

ผลการตรวจเช็ค					
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>26.8</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.96</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

เท็กผลการปฏิบัติ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
Sensors Technology Co., Ltd.

190

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>โทธ</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>22/4/69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>3</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>โทธ</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>1009</u>

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.6</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>26.8</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY..... <u>0.98</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ..... <u>230</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

เท็กผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
SENSE TECHNOLOGY CO., LTD.

101

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>11/10/พธ</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>๑๕/๔/๖๙</u>	3. 4.
	5. 6.

ชื่ออาคาร <u>5</u>	ชื่อผู้ควบคุม <u>11/10/พธ</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10๗๙</u>
--------------------	-------------------------------	----------------------------

ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข

FIRE ALARM CONTROL PANEL			
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓	
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.6</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>26.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY..... <u>0.96</u> VDC	✓	
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ..... <u>230</u> VAC	✓	
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓	
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓	
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓	
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓	
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓	
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด
1111 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

111

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>ดลกร</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>๑๘/๔/๖๗</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>5</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>ดลกร</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10๕๖๐</u>

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1 <u>15.2</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2 <u>13.6</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม <u>๑๕.๔</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>๐.๙๘</u> VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>๒๕๐</u> VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
SENSE PERCEPT TECHNOLOGY CO., LTD.

13

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>Ime</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>22/6/69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>9</u>	5. <u>Ime</u> 6.
ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>100%</u>

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1.....18.8..... VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2.....19.2..... VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม.....16.2..... VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY 0.9V.....VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 230..... VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☒ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
SENSE TECHNOLOGY CO., LTD.

140

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. 11/100/1/55 2.
วันที่ปฏิบัติ ๑๘/๖/๖๙	3. 4.
ชื่ออาคาร ๙๐	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม 11/100/1/55	ชื่อผู้ตรวจสอบ 100/๑๐

		ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... 13.2 VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... 13.2 VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... 26.4 VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY 0.98 VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 280 VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

.....

.....

.....

เท็กผลการปฏิบัติ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



กรมส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

150

รหัสงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัสอุปกรณ์	1. <u>ด.สอ</u> 2.
วันที่ปฏิบัติ <u>28/6/69</u>	3. 4.
ชื่ออาคาร <u>15</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>ด.สอ</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>10079</u>

ผลการตรวจเช็ค			
ลำดับ	รายการ	ดี	แก้ไข
FIRE ALARM CONTROL PANEL			
1	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓	
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓	
3	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.2</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>26.4</u> VDC	✓	
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY..... <u>0.9</u> VDC	✓	
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓	
5	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓	
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓	
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓	
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓	
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓	
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓	

หมายเหตุ

เก็บผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร

167

โรงงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เลขอุปกรณ์	1. ๑๗๖๔ 2.
วันที่ปฏิบัติ ๑๕/๕/๖๙	3. 4.
อาคาร ๕	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม ๐๗๐๕	ชื่อผู้ตรวจสอบ ๑๐๗๑

		ผลการตรวจเช็ค			
ดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... 19.2 VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... 19.0 VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... 26.๐ VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY ๑๙๘ VDC	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ 23๐ VAC	✓			
	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

เหตุ

.....

.....

.....

ผลการปฏิบัติ

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท ไทย ไฟร์ แอลาร์ม จำกัด
60600 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10130

โรงงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ใส่อุปกรณ์	1. <u>สมอ</u> 2.
ที่ปฏิบัติ <u>92/6169</u>	3. 4.
อาคาร <u>3</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>สมอ</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>109/9</u>

ผลการตรวจเช็ค				
ดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย
FIRE ALARM CONTROL PANEL				
	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓		
	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓		
	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>130</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.0</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>26.2</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY..... <u>098</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ..... <u>230</u> VAC	✓		
	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓		
	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓		
	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓		
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓		

เหตุ

.....

.....

.....

ผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
Ende Technology Co., Ltd.

โรงงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ใส่อุปกรณ์	1. <u>1189/พธ</u> 2.
ที่ปฏิบัติ <u>22/6/69</u>	3. 4.
อาคาร <u>6</u> ชื่อผู้ควบคุม <u>1189/พธ</u> ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>1009/1</u>	5. 6.

		ผลการตรวจเช็ค			
ดับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย	หมายเหตุ
FIRE ALARM CONTROL PANEL					
	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.1</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.1</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็ค BATTERYรวม..... <u>15.0</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>0.98</u> VDC	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓			
	ตรวจเช็คไฟ SHOWตู้ FCP	✓			
	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

เหตุ

ผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็ค FIRE ALARM CONTROL PANEL



บริษัท เซ็นเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
Sensors Technology Co., Ltd.

โรงงาน	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ชื่ออุปกรณ์	1. <u>ด.ล.ร.</u> 2.
ที่ปฏิบัติ <u>๑๘/๖/๖๙</u>	3. 4.
อาคาร <u>๕</u>	5. 6.
ชื่อผู้ควบคุม <u>ด.ล.ร.</u>	ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>1๐๐๗๙</u>

ผลการตรวจเช็ค				
ฉบับ	รายการ	ดี	แก้ไข	อาการเสีย
หมายเหตุ				
FIRE ALARM CONTROL PANEL				
	ตรวจเช็คจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓		
	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓		
	ตรวจเช็ค BATTERY No1..... <u>13.๐</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็ค BATTERY No2..... <u>13.๒</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็ค BATTERY รวม..... <u>2๕.๐</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY <u>๑๑๕</u> VDC	✓		
	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ <u>230</u> VAC	✓		
	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓		
	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓		
	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓		
	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓		
	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓		

เหตุ

.....

.....

.....

ผลการปฏิบัติ



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว




2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)


ภาคผนวก ๓

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปา ประจำวัน


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์น้ำส่วนกลาง ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2569

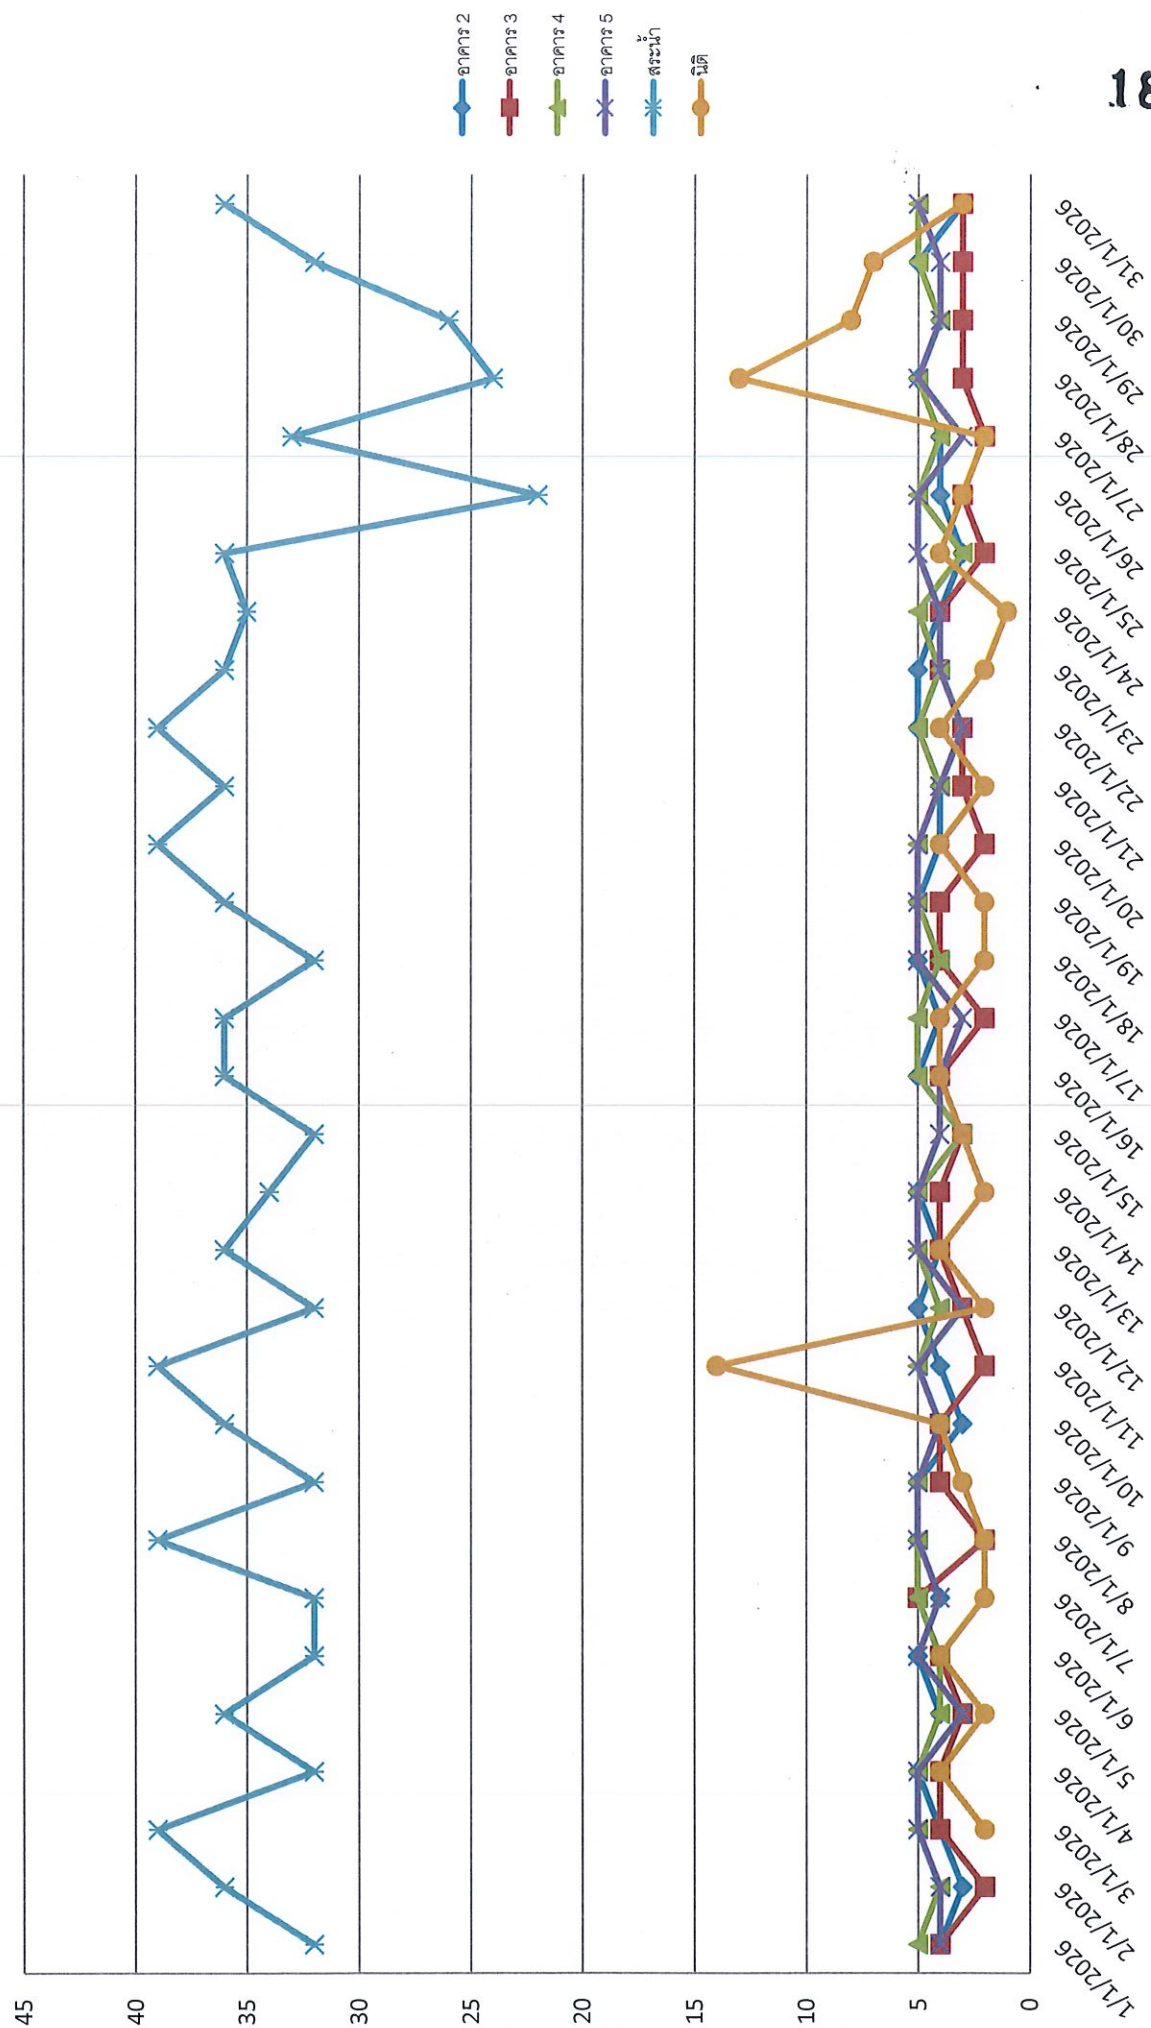


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์น้ำส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2569

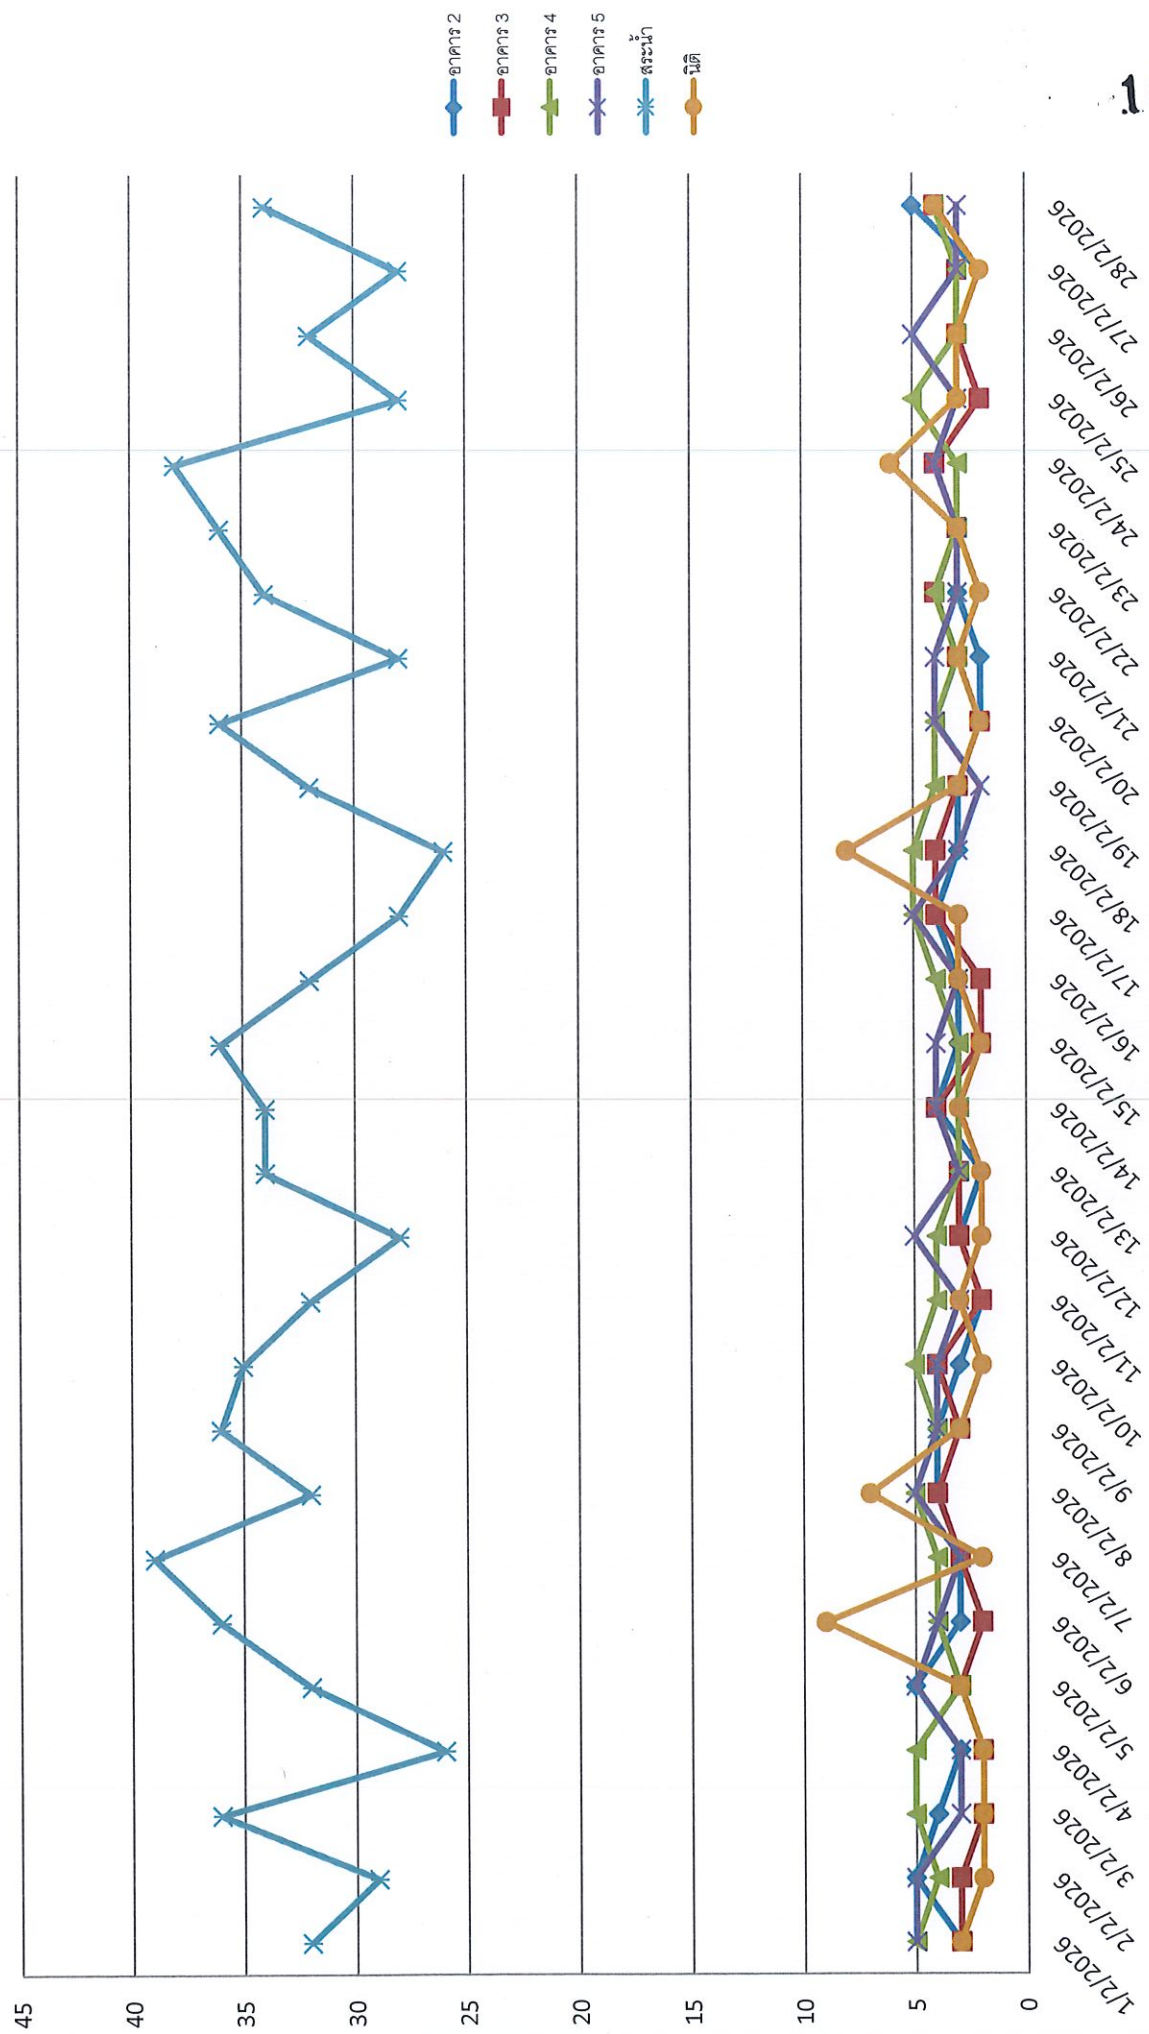


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์น้ำส่วนกลาง ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2569

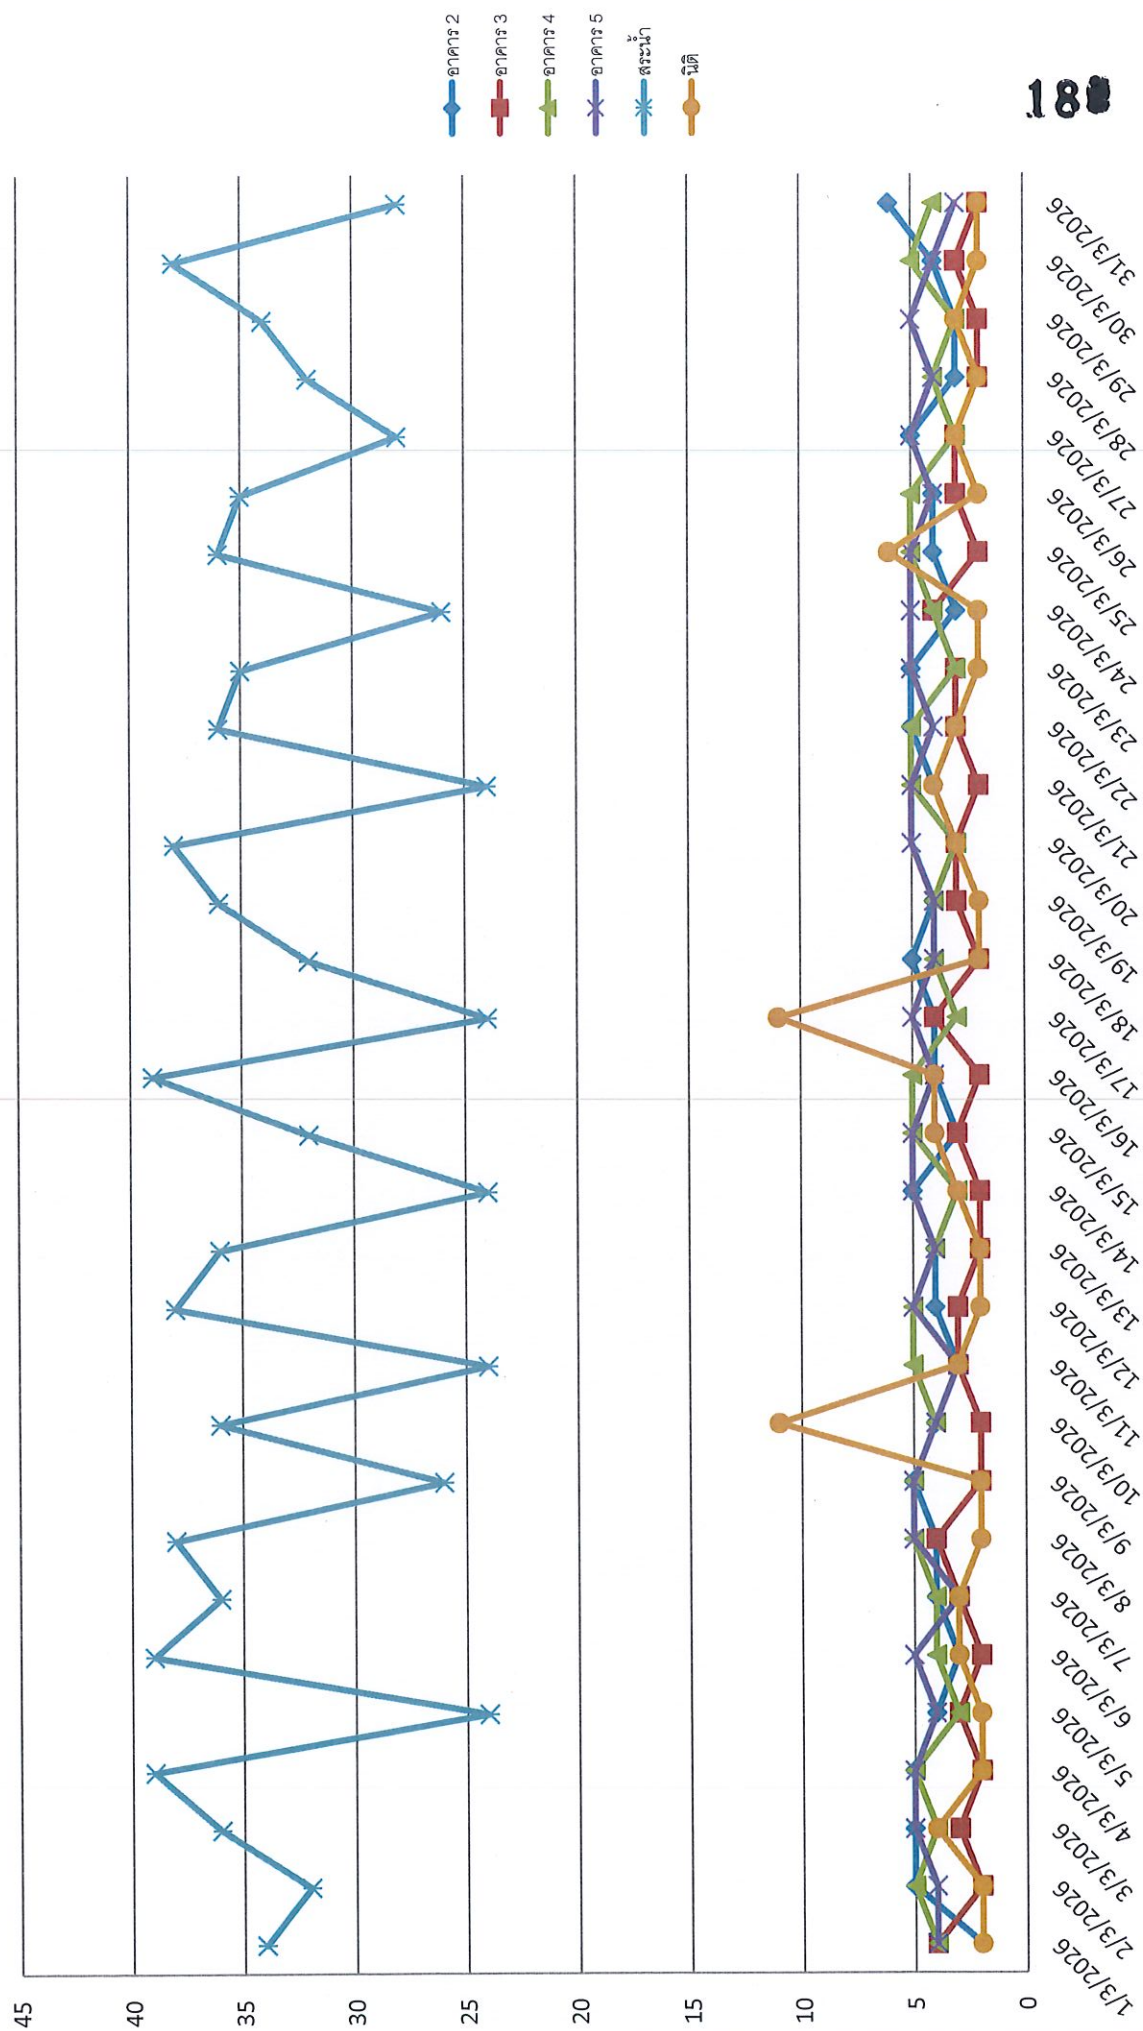


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์น้ำส่วนกลาง ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2569

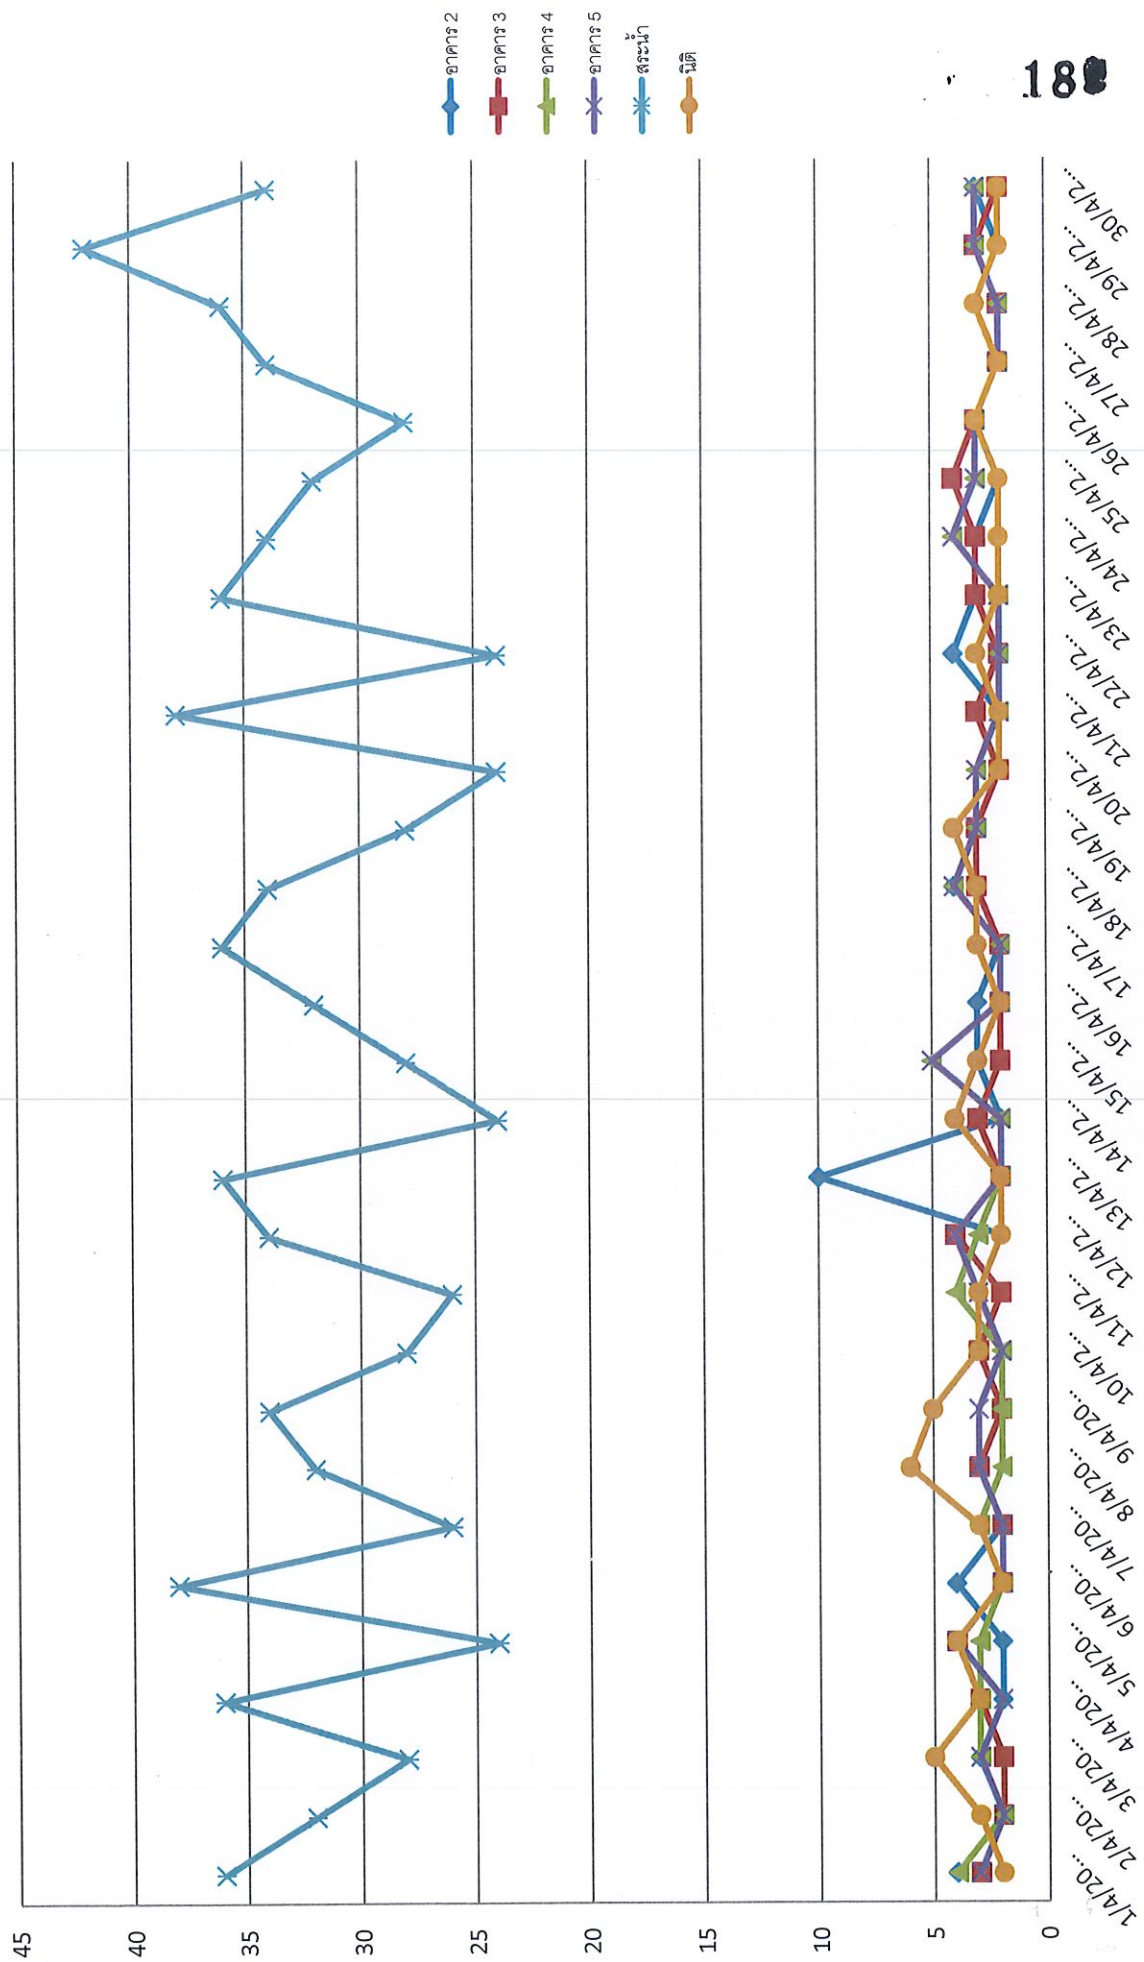


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์น้ำส่วนกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2569

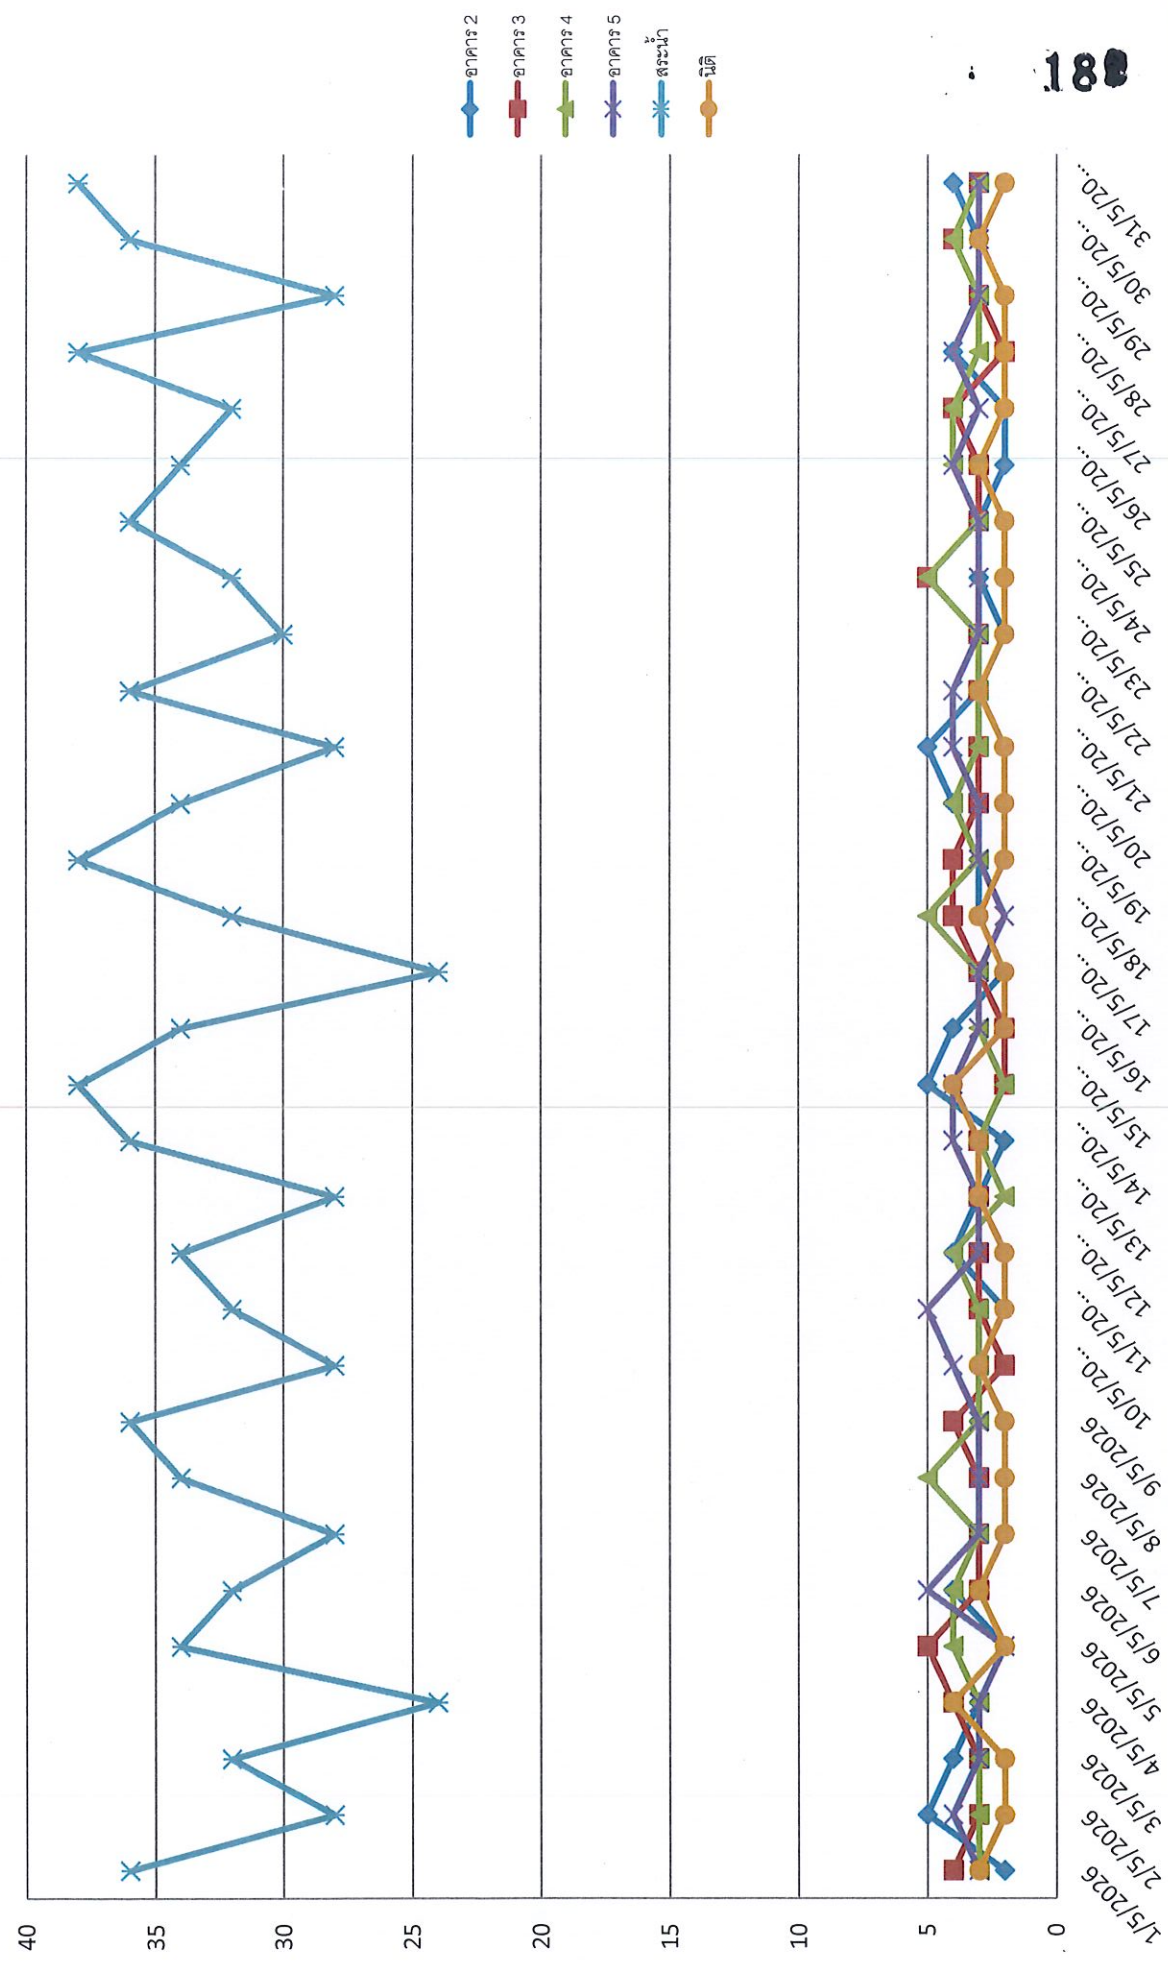


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์น้ำส่วนกลาง ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2569

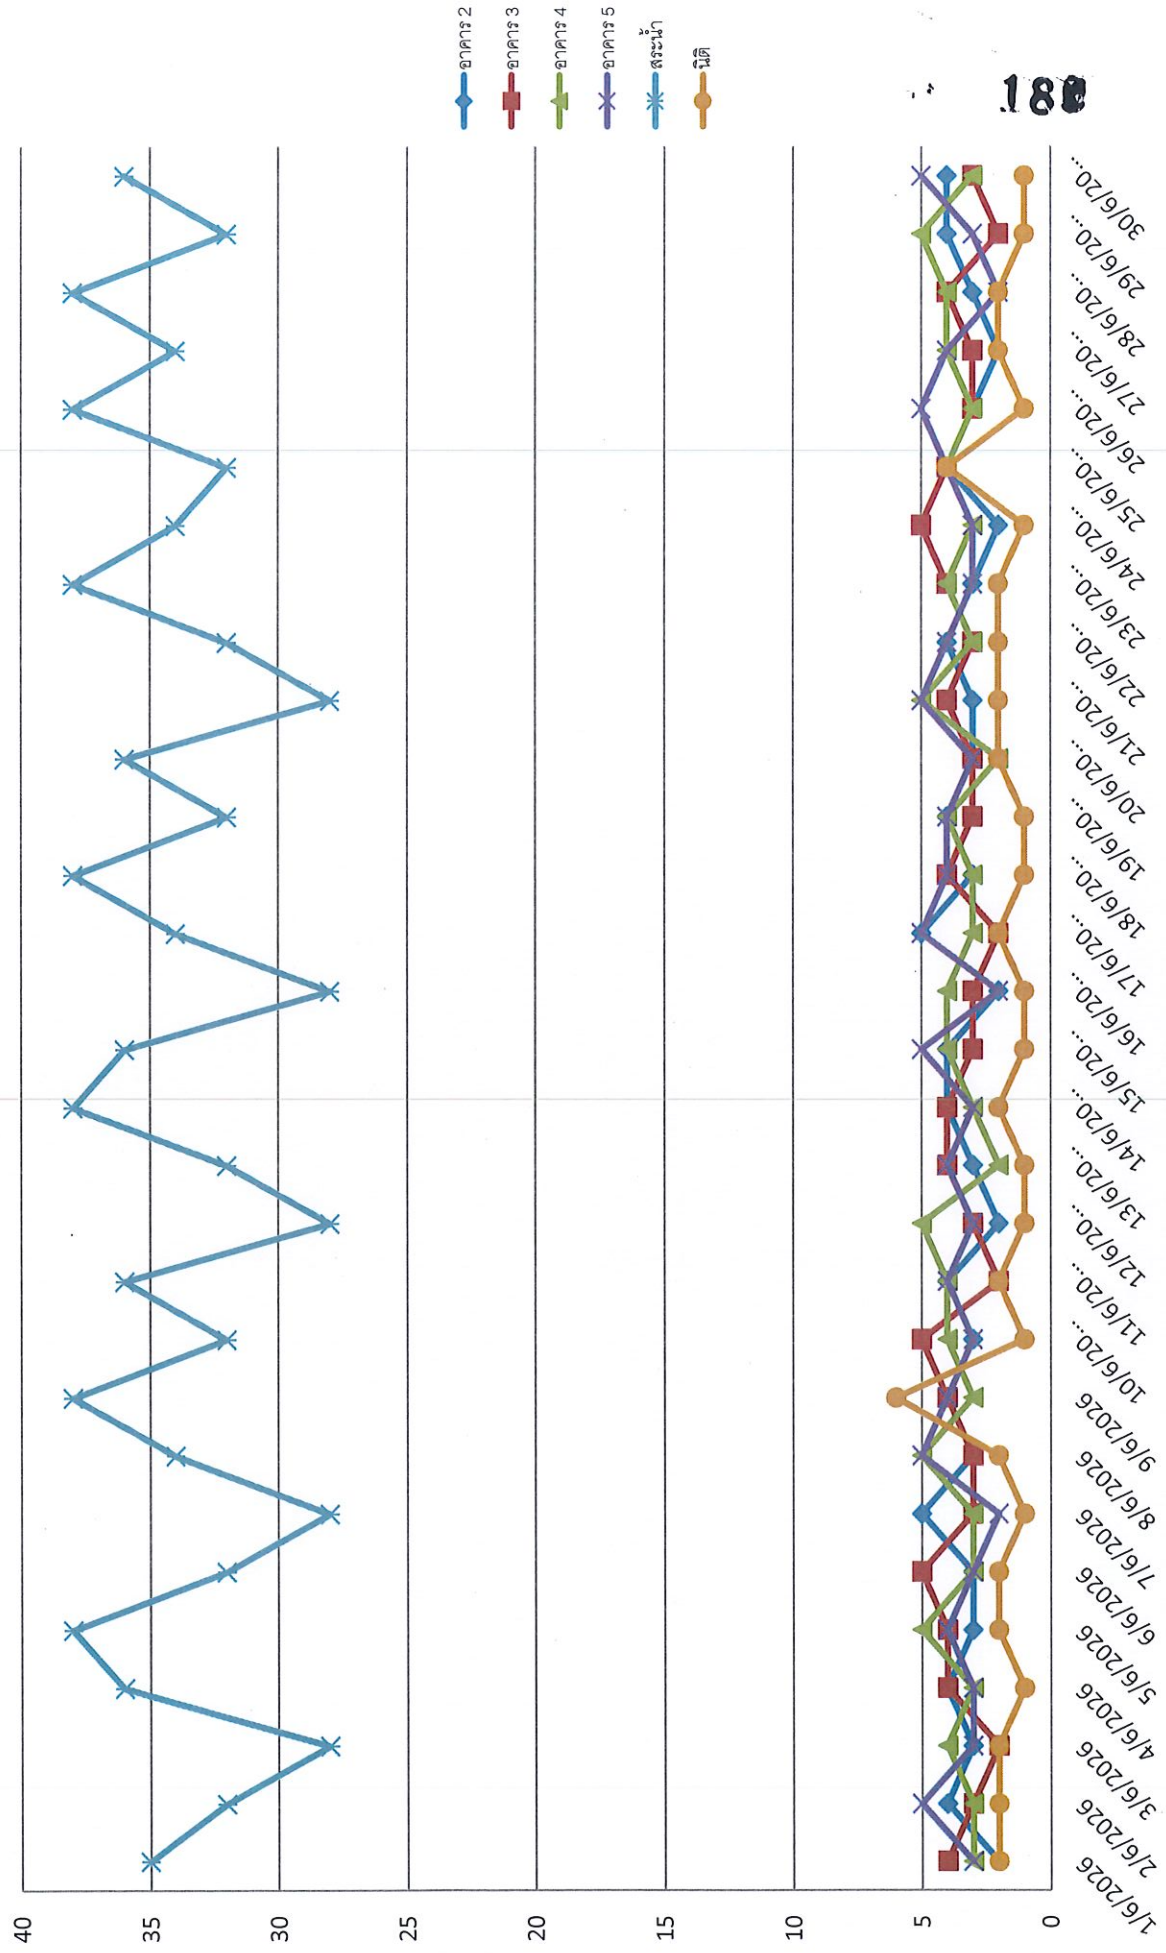


แผนภูมิแสดงการจราจรบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง ประจำเดือน มกราคม ปีพ.ศ. 2569

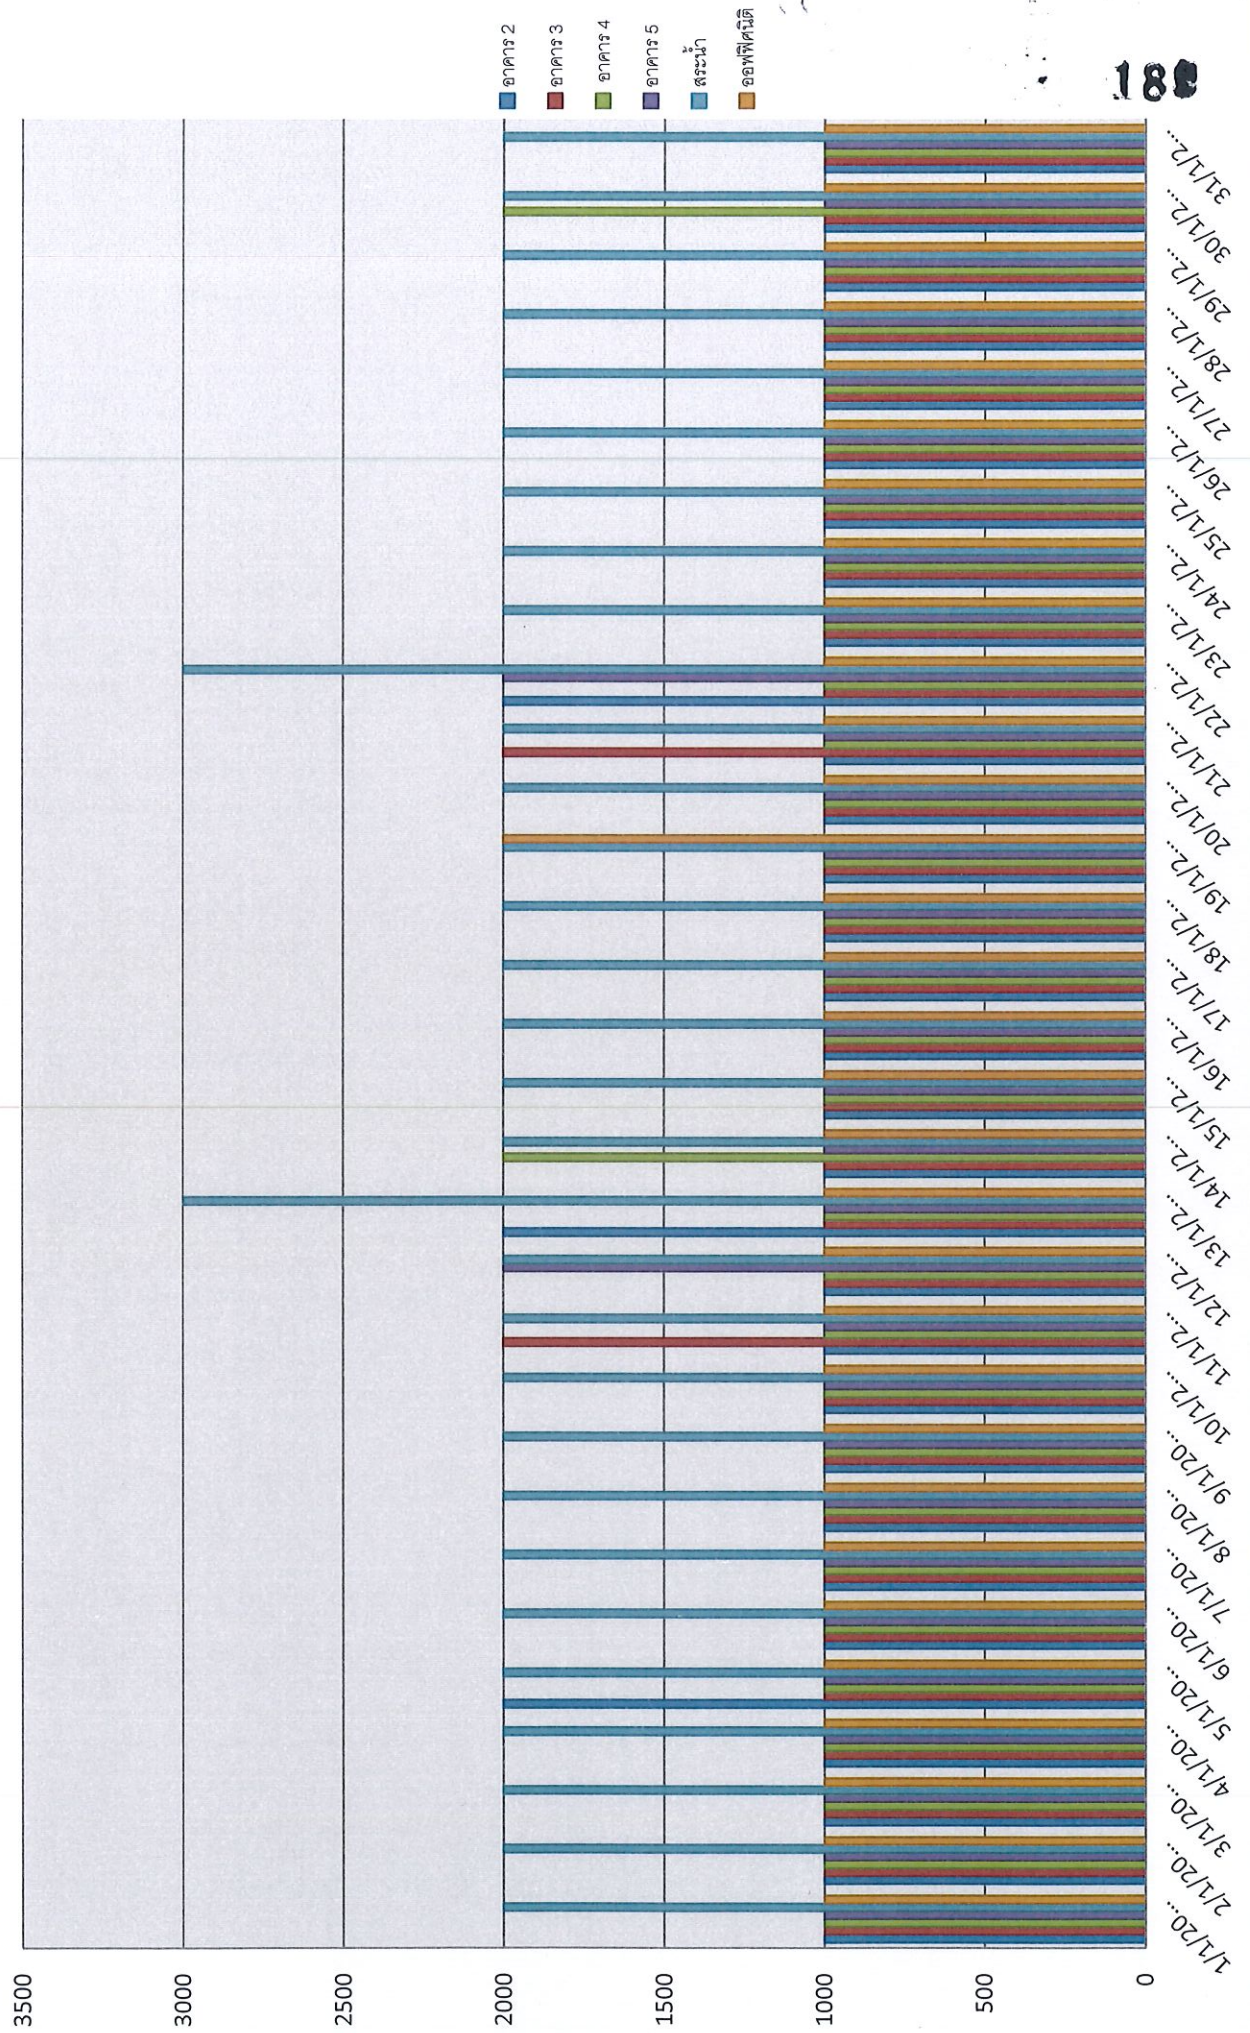


แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2569

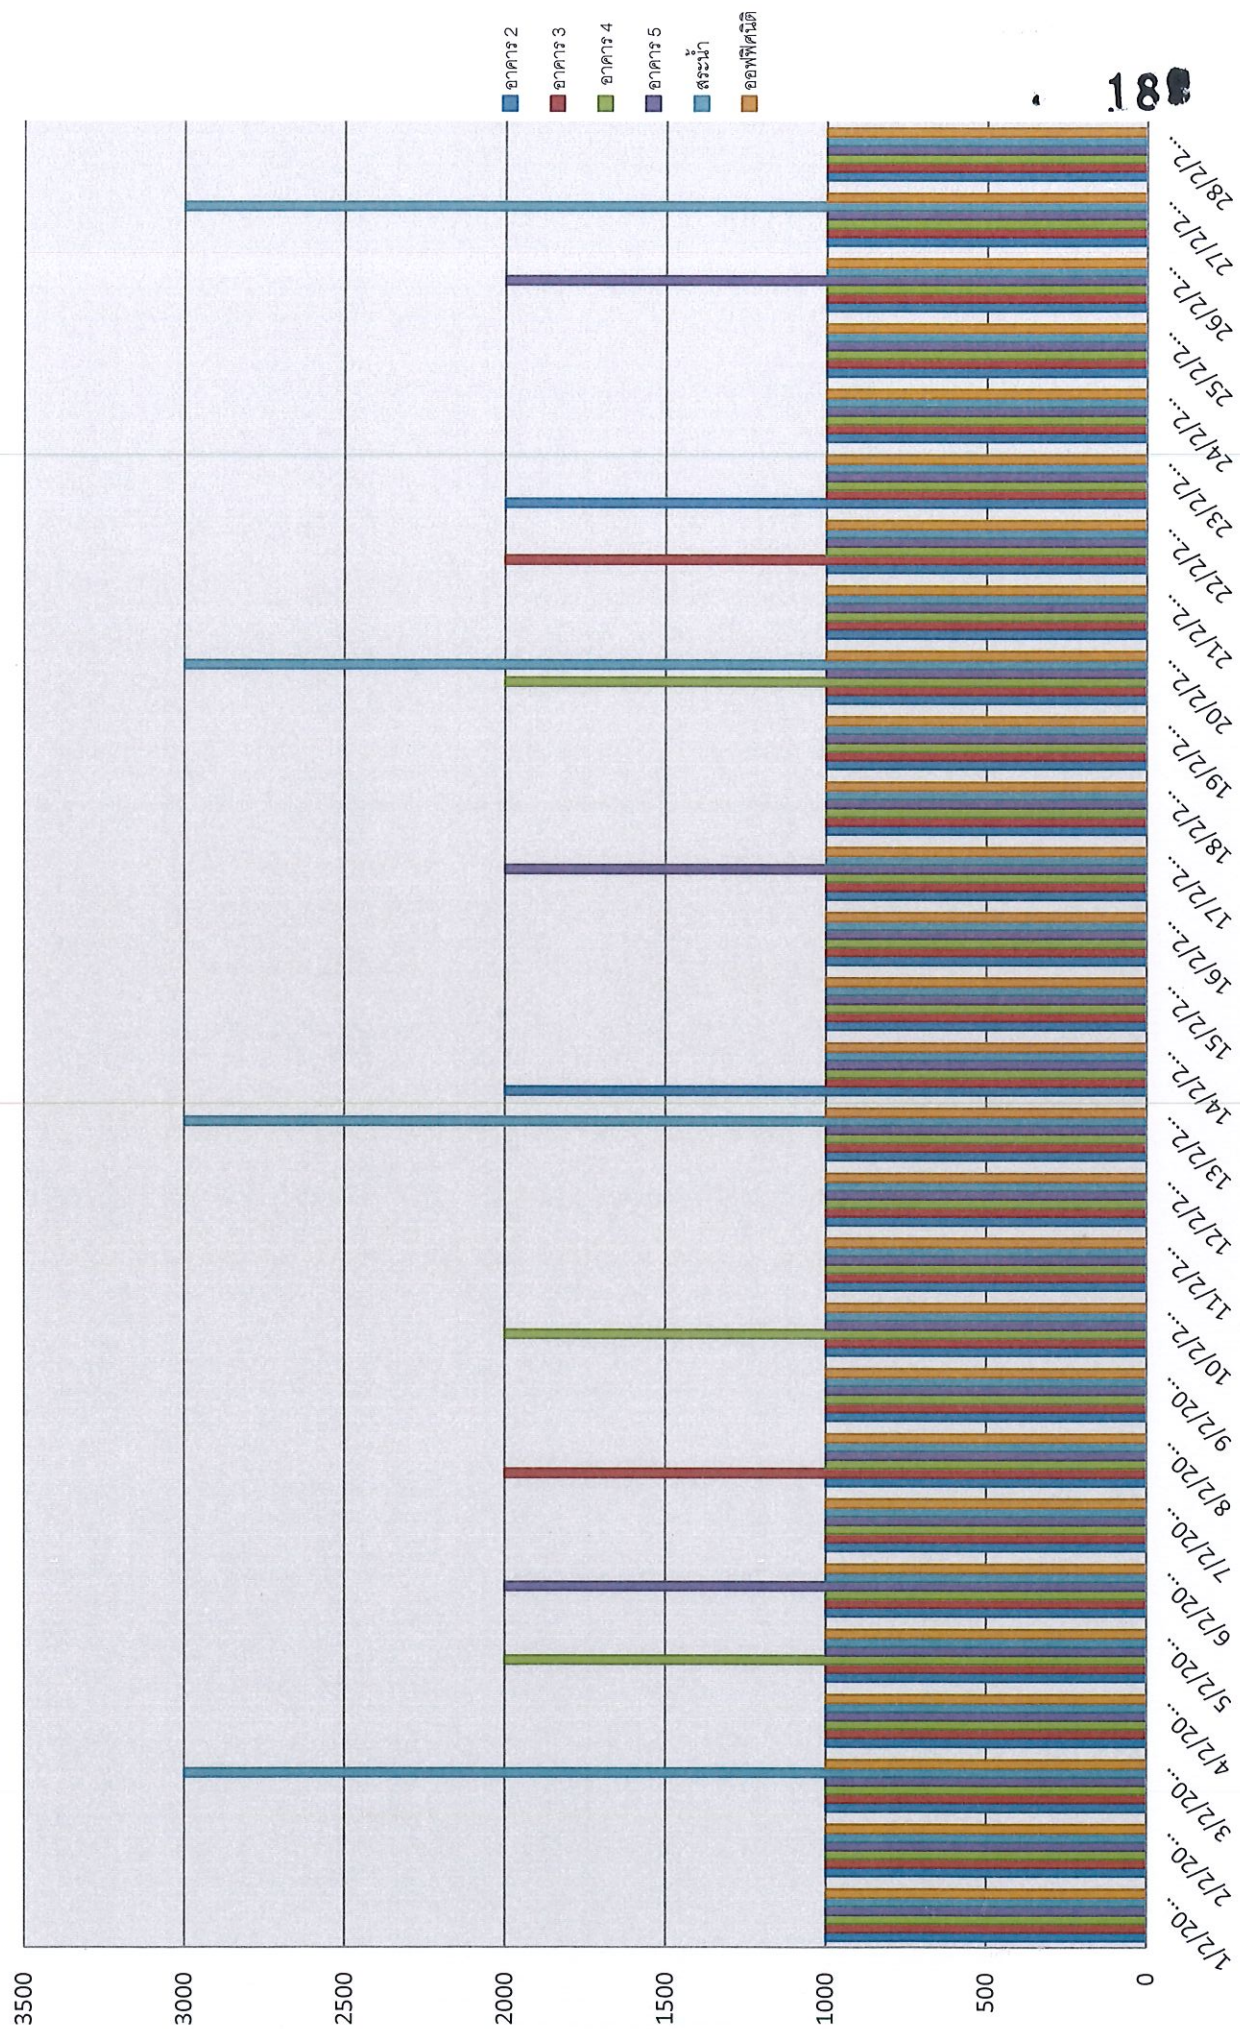

แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง ประจำเดือน มีนาคม ปีพ.ศ. 2569

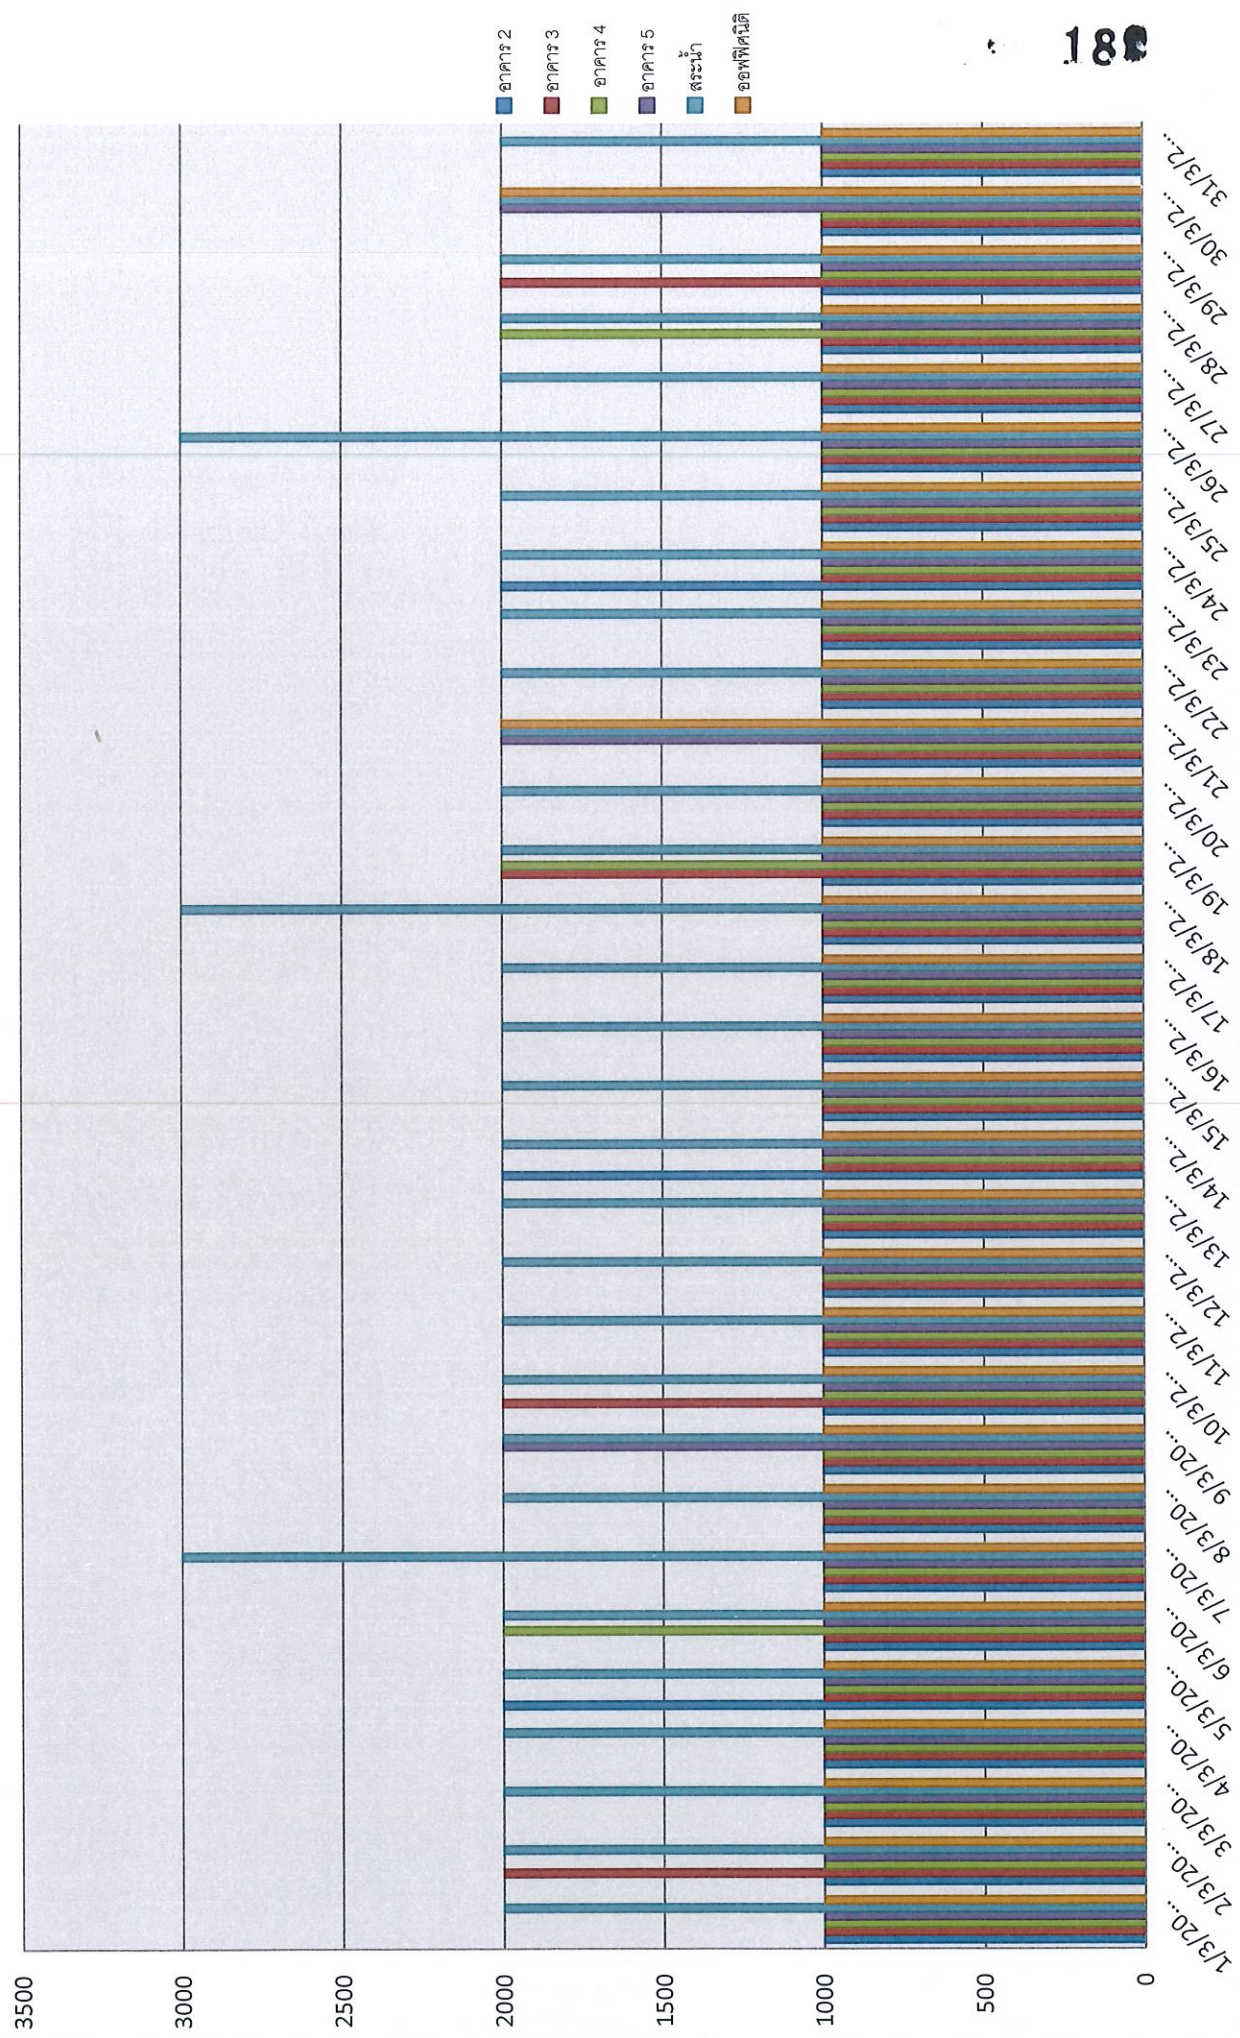

แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมีเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง ประจำเดือน เมษายน ปีพ.ศ. 2569

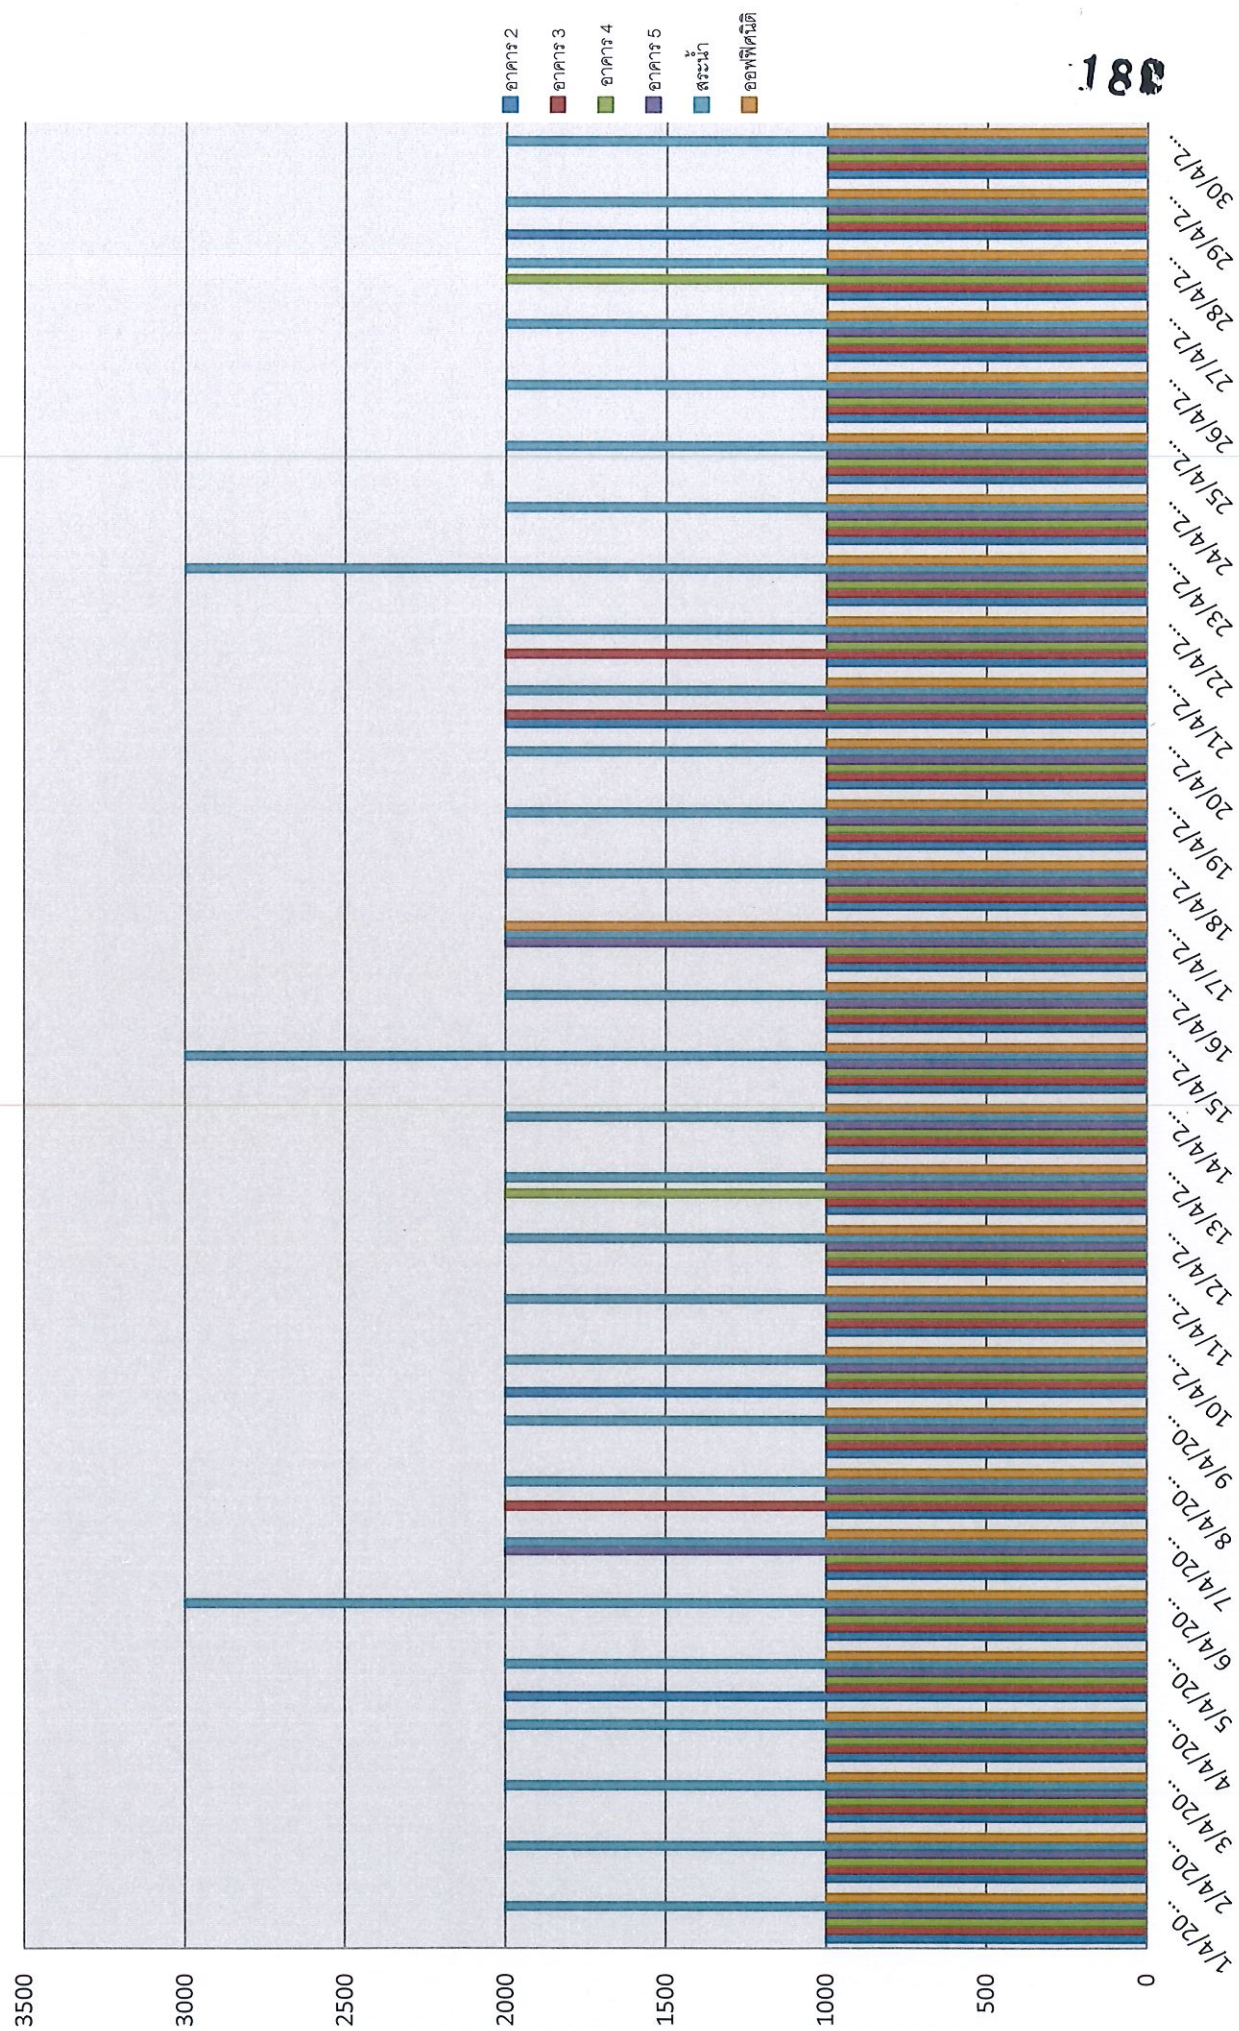

แผนภูมิแสดงการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2569

