ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)


มกราคม 69.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(345 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

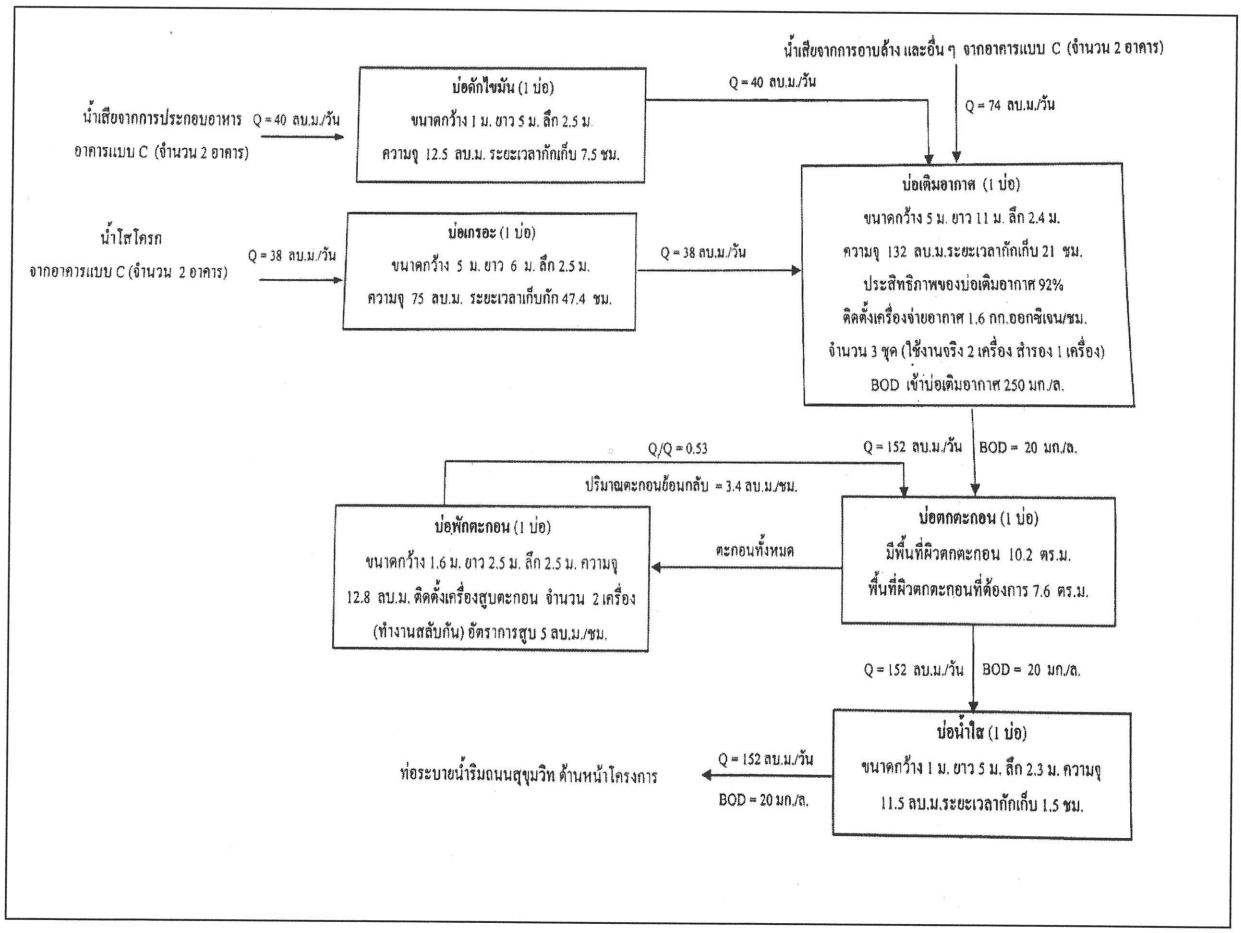

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 69	79.2	53.00	42.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 ม.ค. 69	79.2	42.00	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ม.ค. 69	79.2	41.00	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ม.ค. 69	79.2	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ม.ค. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ม.ค. 69	79.2	59.00	47.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ม.ค. 69	79.2	44.00	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ม.ค. 69	79.2	62.00	49.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ม.ค. 69	79.2	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ม.ค. 69	79.2	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ม.ค. 69	79.2	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ม.ค. 69	79.2	63.00	50.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ม.ค. 69	79.2	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ม.ค. 69	79.2	59.00	47.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ม.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ม.ค. 69	79.2	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 ม.ค. 69	79.2	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 ม.ค. 69	79.2	69.00	55.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 ม.ค. 69	79.2	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 ม.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 ม.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 ม.ค. 69	79.2	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 ม.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 ม.ค. 69	79.2	60.00	48.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 ม.ค. 69	79.2	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 ม.ค. 69	79.2	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 ม.ค. 69	79.2	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 ม.ค. 69	79.2	49.00	39.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 ม.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 ม.ค. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31 ม.ค. 69	79.2	59.00	47.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,455.2**	**1,654.0**	**1,283.2**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]พิษ

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (345 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาค[redacted]าเนิดมลพิษ

( )

...

( )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวตเตดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 212 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,455.2 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,654 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,283.2 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ - ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

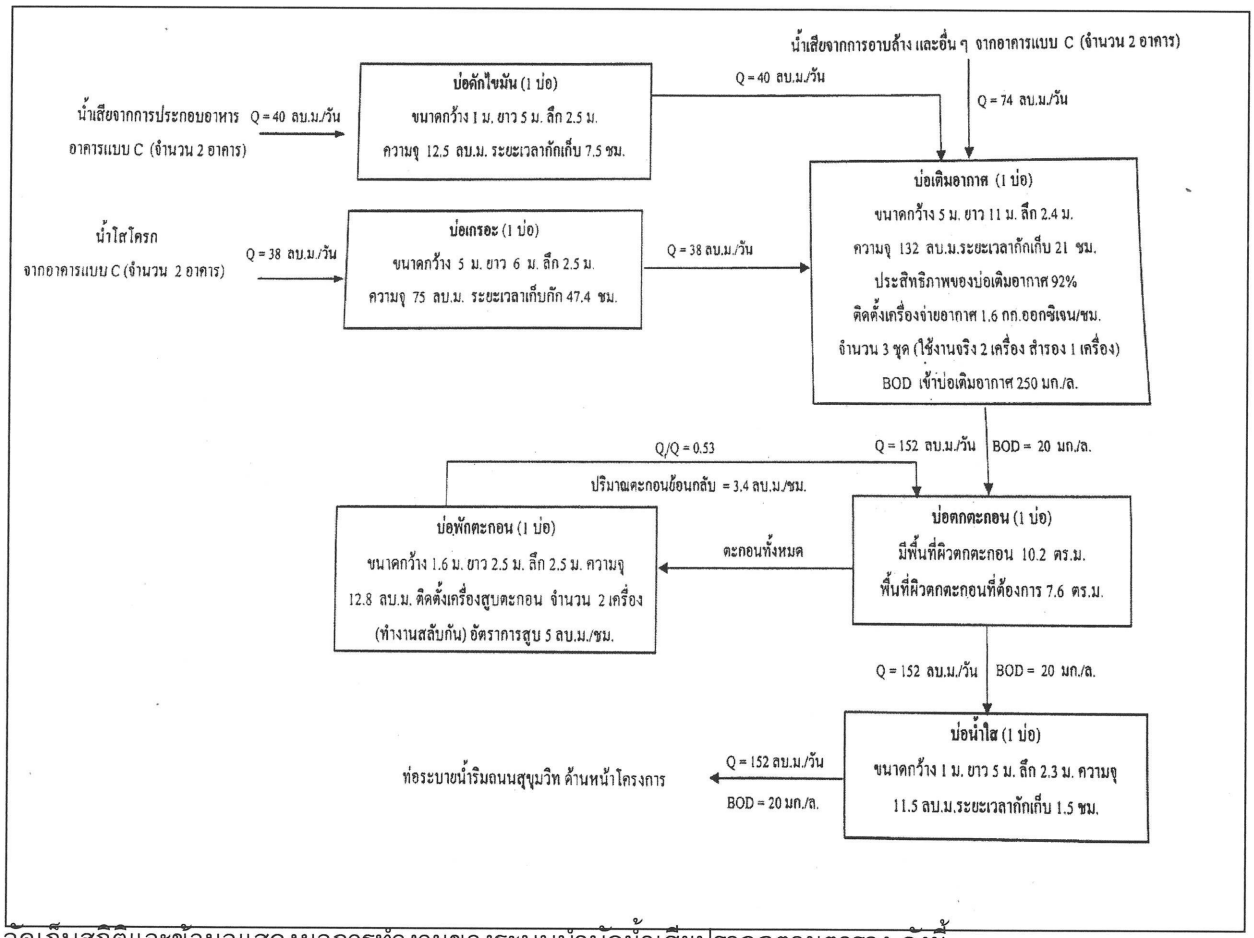

จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ม.ค. 69	79.2	9.00	7.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 ม.ค. 69	79.2	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ม.ค. 69	79.2	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ม.ค. 69	79.2	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ม.ค. 69	79.2	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ม.ค. 69	79.2	51.00	40.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ม.ค. 69	79.2	41.00	32.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ม.ค. 69	79.2	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ม.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ม.ค. 69	79.2	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ม.ค. 69	79.2	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ม.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ม.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ม.ค. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ม.ค. 69	79.2	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ม.ค. 69	79.2	- 20.00	- 16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 ม.ค. 69	79.2	68.00	54.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 ม.ค. 69	79.2	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 ม.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 ม.ค. 69	79.2	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 ม.ค. 69	79.2	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 ม.ค. 69	79.2	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 ม.ค. 69	79.2	23.00	18.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 ม.ค. 69	79.2	21.00	16.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 ม.ค. 69	79.2	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 ม.ค. 69	79.2	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 ม.ค. 69	79.2	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 ม.ค. 69	79.2	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 ม.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 ม.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31 ม.ค. 69	79.2	42.00	33.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,455.2**	**867.0**	**693.6**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอ[redacted]

.....นิดมลพิษ

(.....

.....

(.....

ใบ[redacted].....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม [redacted] สริม และรักษาคุณภาพสิ่ง

[redacted]

ลพิษ

(.....)

.....

(.....)

ใบอนุญาตเ[redacted] หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวตเตดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 152 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,455.2 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 867 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 693.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(345 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

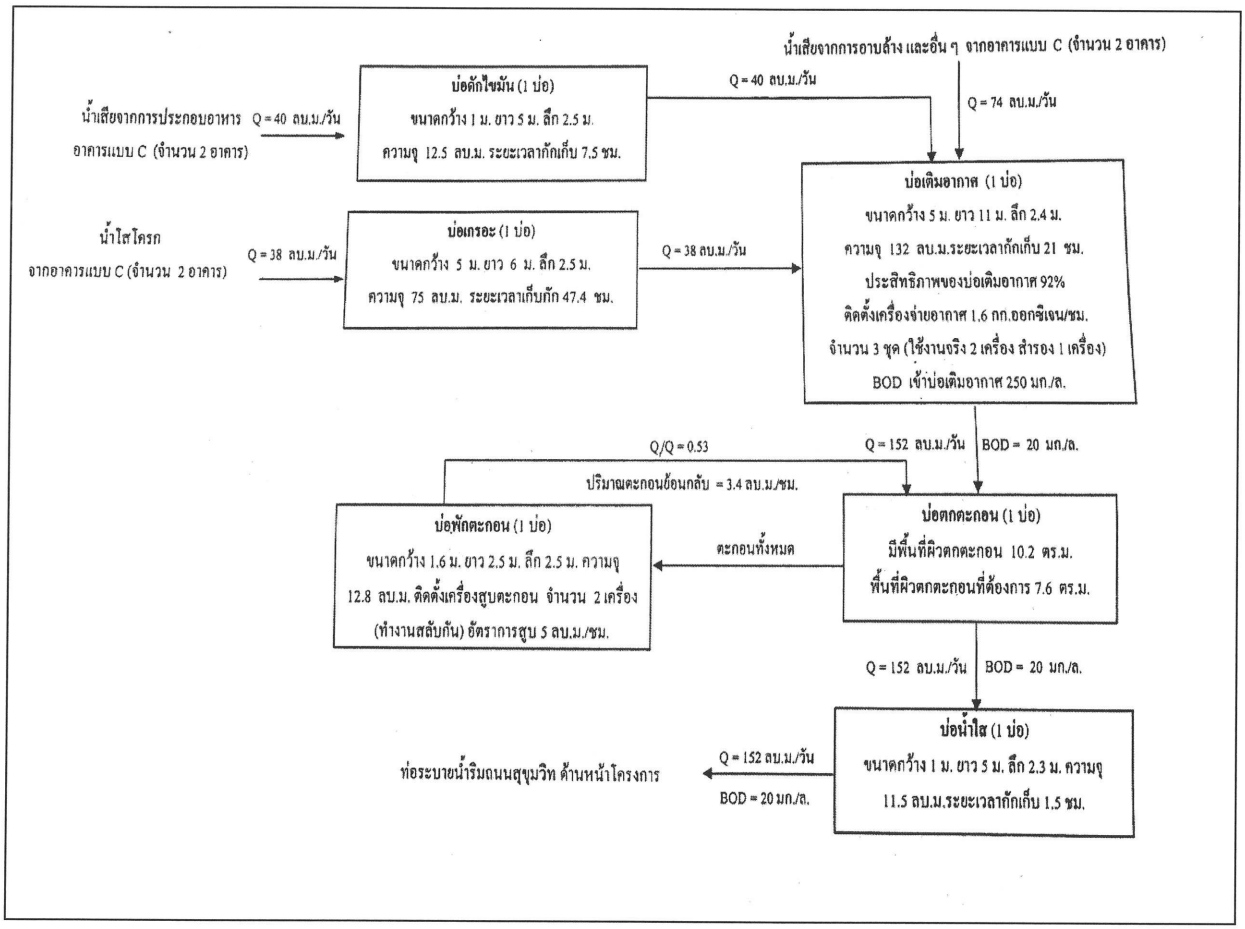

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	79.2	71.00	56.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 ก.พ. 69	79.2	62.00	49.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ก.พ. 69	79.2	49.00	39.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ก.พ. 69	79.2	62.00	49.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ก.พ. 69	79.2	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ก.พ. 69	79.2	60.00	48.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ก.พ. 69	79.2	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ก.พ. 69	79.2	73.00	58.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ก.พ. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ก.พ. 69	79.2	103.00	82.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ก.พ. 69	79.2	74.00	59.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ก.พ. 69	79.2	57.00	45.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ก.พ. 69	79.2	64.00	51.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ก.พ. 69	79.2	46.00	36.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ก.พ. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ก.พ. 69	79.2	67.00	53.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 ก.พ. 69	79.2	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 ก.พ. 69	79.2	70.00	56.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 ก.พ. 69	79.2	60.00	48.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 ก.พ. 69	79.2	73.00	58.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 ก.พ. 69	79.2	71.00	56.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 ก.พ. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 ก.พ. 69	79.2	59.00	47.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 ก.พ. 69	79.2	47.00	37.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 ก.พ. 69	79.2	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 ก.พ. 69	79.2	64.00	51.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 ก.พ. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,217.6**	**1,717.0**	**1,329.6**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับ[redacted]นิดมลพิษ

(.....

.....

(.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (345 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน [redacted] ะราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา [redacted] งแหล่งกำเนิดมลพิษ [redacted] น้ำเสีย [redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวตเตดสลัดจ์ ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 212 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,217.6 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,717 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,329.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ - ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

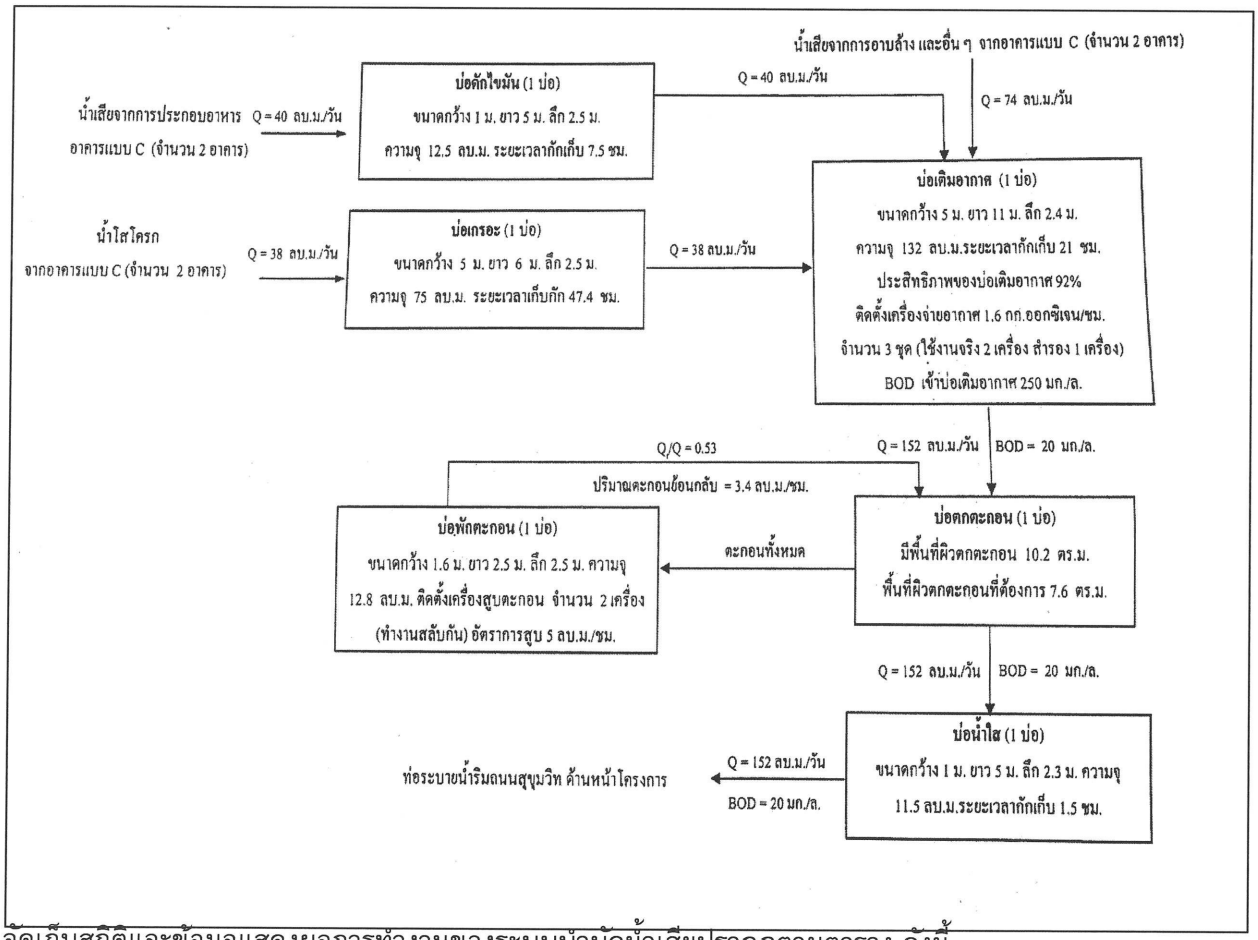

จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	79.2	64.00	51.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 ก.พ. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ก.พ. 69	79.2	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ก.พ. 69	79.2	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ก.พ. 69	79.2	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ก.พ. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ก.พ. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ก.พ. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ก.พ. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ก.พ. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 ก.พ. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 ก.พ. 69	79.2	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 ก.พ. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 ก.พ. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 ก.พ. 69	79.2	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 ก.พ. 69	79.2	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 ก.พ. 69	79.2	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,217.6**	**882.0**	**705.6**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับร การ

..... ่งกำเนิดมลพิษ

(.....

..... ย

(.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุ[redacted]ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ[redacted]แหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....[redacted]าเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวตเตดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 152 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบสัวม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,217.6 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 882 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 705.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ - ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

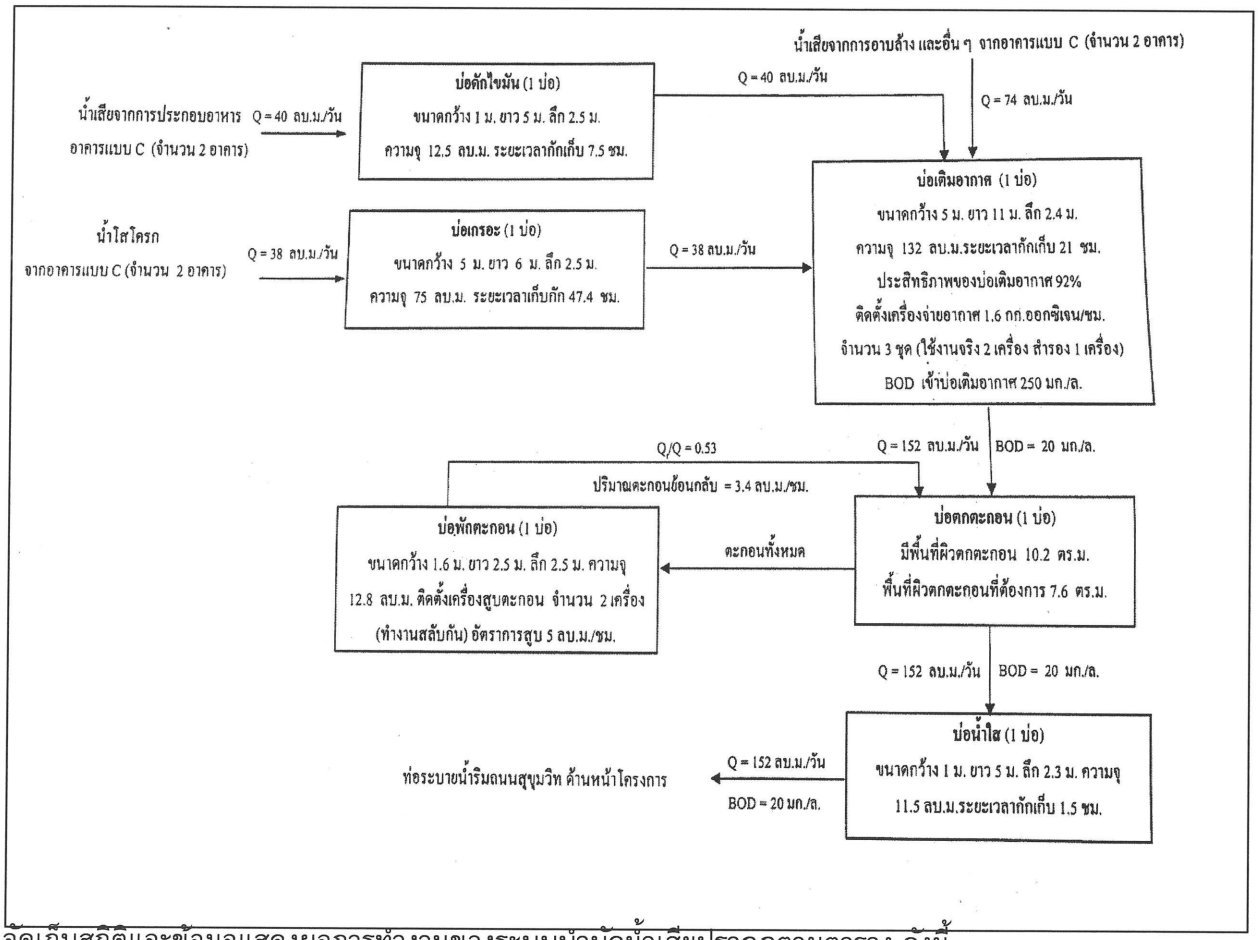

จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 ก.พ. 69	79.2	64.00	51.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 ก.พ. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 ก.พ. 69	79.2	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 ก.พ. 69	79.2	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 ก.พ. 69	79.2	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 ก.พ. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 ก.พ. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 ก.พ. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 ก.พ. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 ก.พ. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 ก.พ. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 ก.พ. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 ก.พ. 69	79.2	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 ก.พ. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 ก.พ. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 ก.พ. 69	79.2	29.00	23.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 ก.พ. 69	79.2	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 ก.พ. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 ก.พ. 69	79.2	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 ก.พ. 69	79.2	30.00	24.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,217.6**	**882.0**	**705.6**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ขอรับร ระการ

..... เหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....

..... เสีย

(.....

ใบอนุญ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

[redacted]

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวตเตดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 152 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,217.6 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 882 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 705.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(345 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

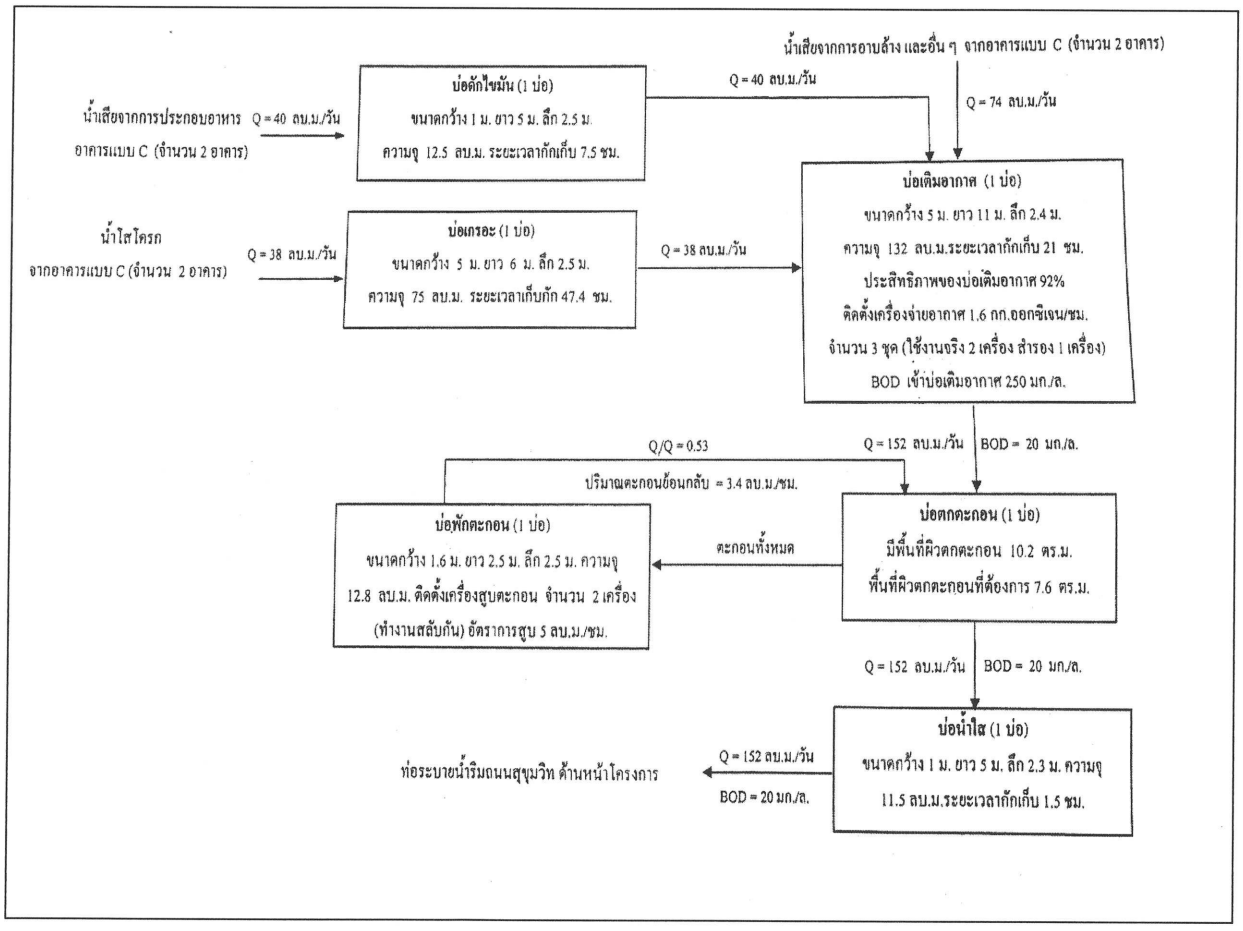

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 69	79.2	57.00	45.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		[redacted]
2 มี.ค. 69	79.2	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
3 มี.ค. 69	79.2	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
4 มี.ค. 69	79.2	58.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
5 มี.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
6 มี.ค. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
7 มี.ค. 69	79.2	56.00	44.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
8 มี.ค. 69	79.2	69.00	55.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
9 มี.ค. 69	79.2	44.00	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
10 มี.ค. 69	79.2	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
11 มี.ค. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
12 มี.ค. 69	79.2	55.00	44.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
13 มี.ค. 69	79.2	49.00	39.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
14 มี.ค. 69	79.2	58.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
15 มี.ค. 69	79.2	49.00	39.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
16 มี.ค. 69	79.2	60.00	48.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 มี.ค. 69	79.2	46.00	36.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 มี.ค. 69	79.2	62.00	49.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 มี.ค. 69	79.2	50.00	40.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 มี.ค. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 มี.ค. 69	79.2	61.00	48.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 มี.ค. 69	79.2	46.00	36.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 มี.ค. 69	79.2	58.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 มี.ค. 69	79.2	45.00	36.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 มี.ค. 69	79.2	63.00	50.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 มี.ค. 69	79.2	44.00	35.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 มี.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 มี.ค. 69	79.2	40.00	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 มี.ค. 69	79.2	71.00	56.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 มี.ค. 69	79.2	58.00	46.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31 มี.ค. 69	79.2	48.00	38.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,455.2**	**1,683.0**	**1,309.6**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]าประการ

[redacted]งแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]น้ำเสีย

[redacted].....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (345 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน [redacted] ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ [redacted] หล่งกำเนิดมลพิษ [redacted] สีย [redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวดเตดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 212 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,455.2 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,683 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,309.6 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด(238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ - ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

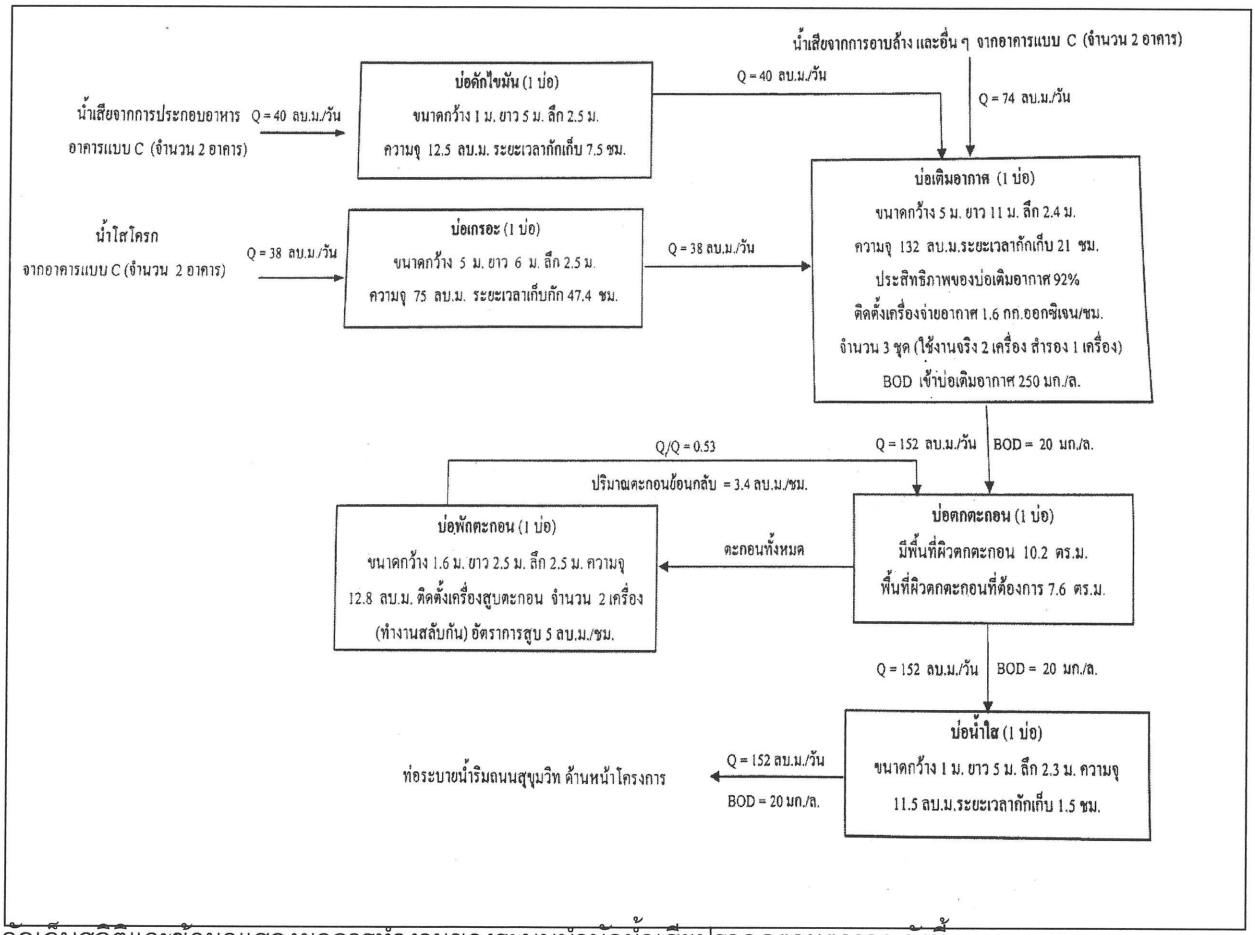

จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มี.ค. 69	79.2	39.00	31.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 มี.ค. 69	79.2	36.00	28.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 มี.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 มี.ค. 69	79.2	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 มี.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 มี.ค. 69	79.2	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 มี.ค. 69	79.2	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 มี.ค. 69	79.2	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 มี.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 มี.ค. 69	79.2	37.00	29.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 มี.ค. 69	79.2	40.00	32.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 มี.ค. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 มี.ค. 69	79.2	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 มี.ค. 69	79.2	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 มี.ค. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 มี.ค. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งน้ำเสีย														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.) จากอาคาร	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 มี.ค. 69	79.2	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
18 มี.ค. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
19 มี.ค. 69	79.2	32.00	25.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 มี.ค. 69	79.2	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 มี.ค. 69	79.2	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 มี.ค. 69	79.2	33.00	26.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 มี.ค. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 มี.ค. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 มี.ค. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 มี.ค. 69	79.2	38.00	30.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 มี.ค. 69	79.2	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 มี.ค. 69	79.2	22.00	17.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 มี.ค. 69	79.2	43.00	34.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 มี.ค. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
31 มี.ค. 69	79.2	35.00	28.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
รวม	**2,455.2**	**1,006.0**	**804.8**												

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

ขอรั[redacted]าประการ

.....[redacted]งแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted]

.....[redacted]น้ำเสีย

(.....[redacted]

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นายมนต์ตรี พุ่มเฟือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคลอาคารชุด (238 ห้องชุด) ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเขตพระโขนง หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ[redacted]รองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....

.....ัดน้ำเสีย

(.....

ใบอ[redacted] หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอดติเวตเดดสลัดจ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 152 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,455.2 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,006 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 804.8 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นิติบุคคลอาคารชุดซิตี้โฮม สุขุมวิทย์ 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

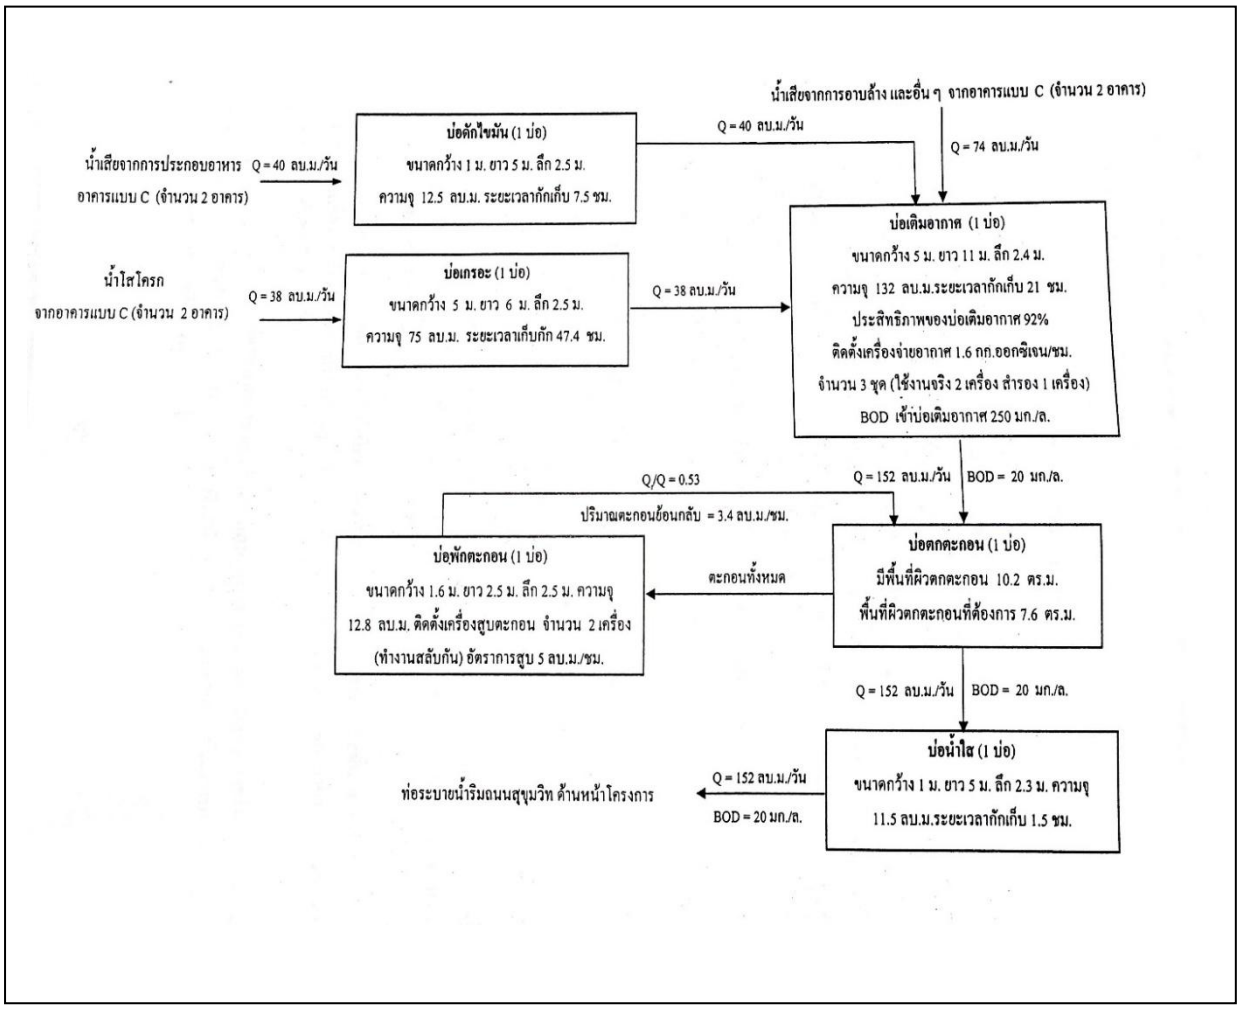

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2 เม.ย.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 เม.ย.69	79.20	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 เม.ย.69	79.20	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 เม.ย.69	79.20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 เม.ย.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 เม.ย.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 เม.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 เม.ย.69	79.20	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 เม.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17 เม.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
18 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19 เม.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21 เม.ย.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26 เม.ย.69	79.20	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27 เม.ย.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29 เม.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30 เม.ย.69	79.20	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-



หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



งแหล่งกำเนิดมลพิษ

ันธ์ 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

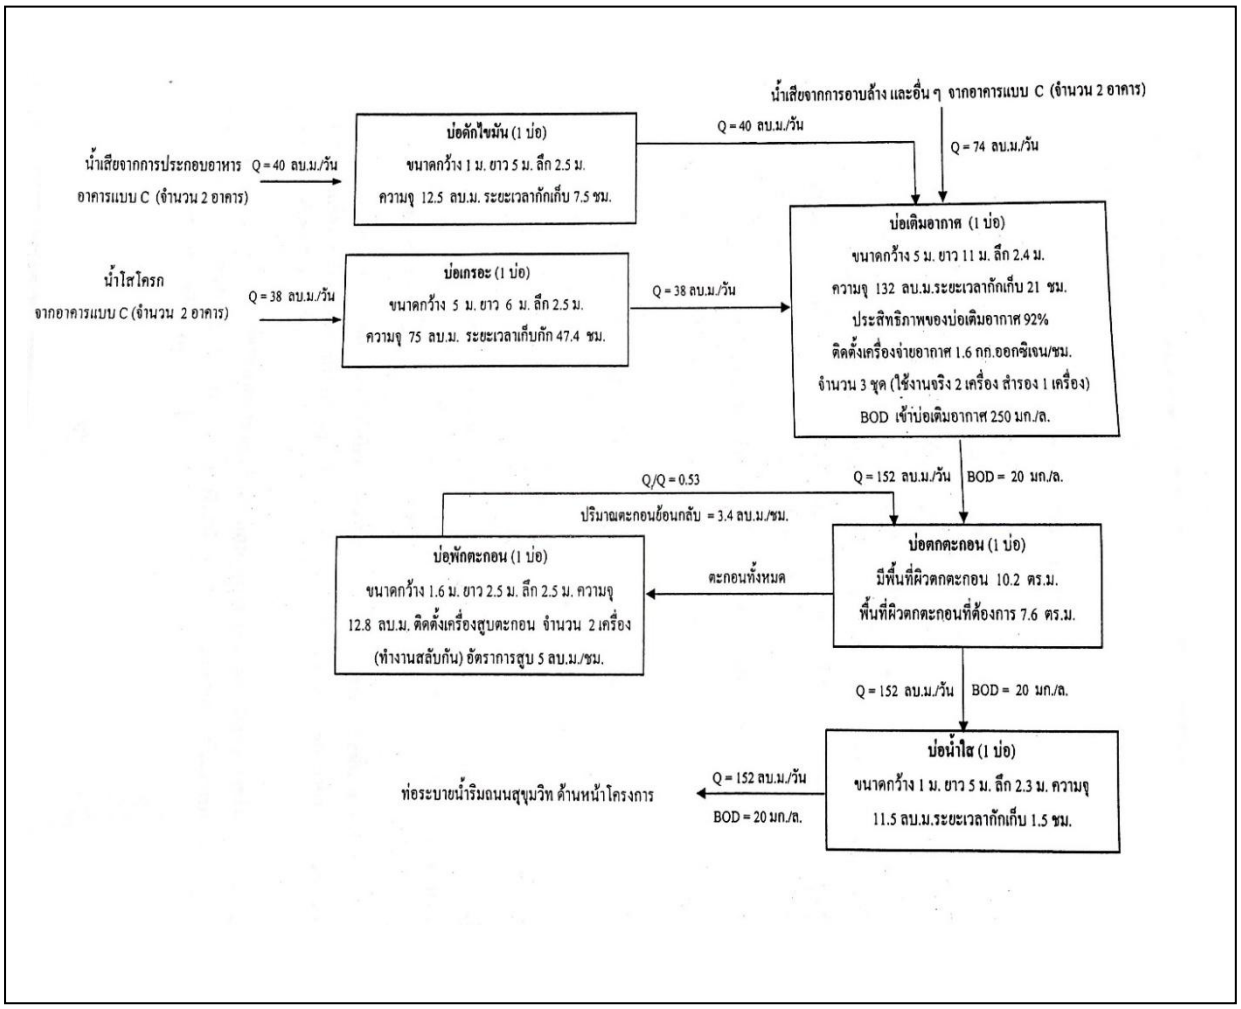

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2 เม.ย.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 เม.ย.69	79.20	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 เม.ย.69	79.20	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 เม.ย.69	79.20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 เม.ย.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 เม.ย.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 เม.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 เม.ย.69	79.20	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 เม.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17 เม.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19 เม.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21 เม.ย.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26 เม.ย.69	79.20	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27 เม.ย.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29 เม.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30 เม.ย.69	79.20	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted] กำเนิดมลพิษ

[redacted] 574

[redacted]

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นิติบุคคลอาคารชุดซิตี้โฮม สุขุมวิทย์ 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

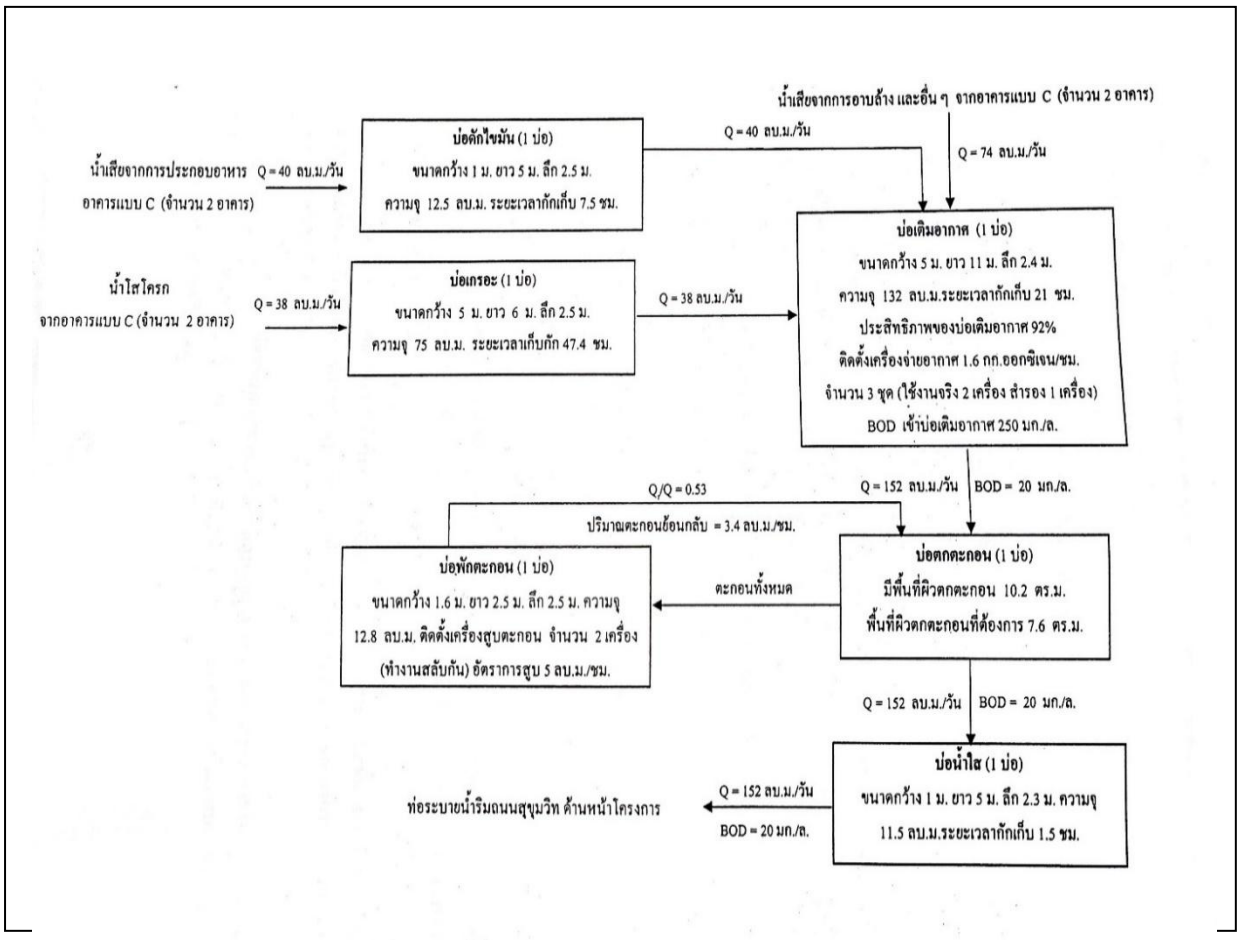

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (A1,A2,I1)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1 เม.ย.69	79.20	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2 เม.ย.69	79.20	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3 เม.ย.69	79.20	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4 เม.ย.69	79.20	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5 เม.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6 เม.ย.69	79.20	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7 เม.ย.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8 เม.ย.69	79.20	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9 เม.ย.69	79.20	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10 เม.ย.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11 เม.ย.69	79.20	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12 เม.ย.69	79.20	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13 เม.ย.69	79.20	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14 เม.ย.69	79.20	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15 เม.ย.69	79.20	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
16 เม.ย.69	79.20	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
17 เม.ย.69	79.20	70	56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (A1,A2,I1)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18 เม.ย.69	79.20	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19 เม.ย.69	79.20	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20 เม.ย.69	79.20	55	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21 เม.ย.69	79.20	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22 เม.ย.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23 เม.ย.69	79.20	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24 เม.ย.69	79.20	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26 เม.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27 เม.ย.69	79.20	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28 เม.ย.69	79.20	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29 เม.ย.69	79.20	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมลรายเดือน



รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เสีย

กุมภาพันธ์ 2574

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นิติบุคคลอาคารชุดซิตี้โฮม สุขุมวิทย์ 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

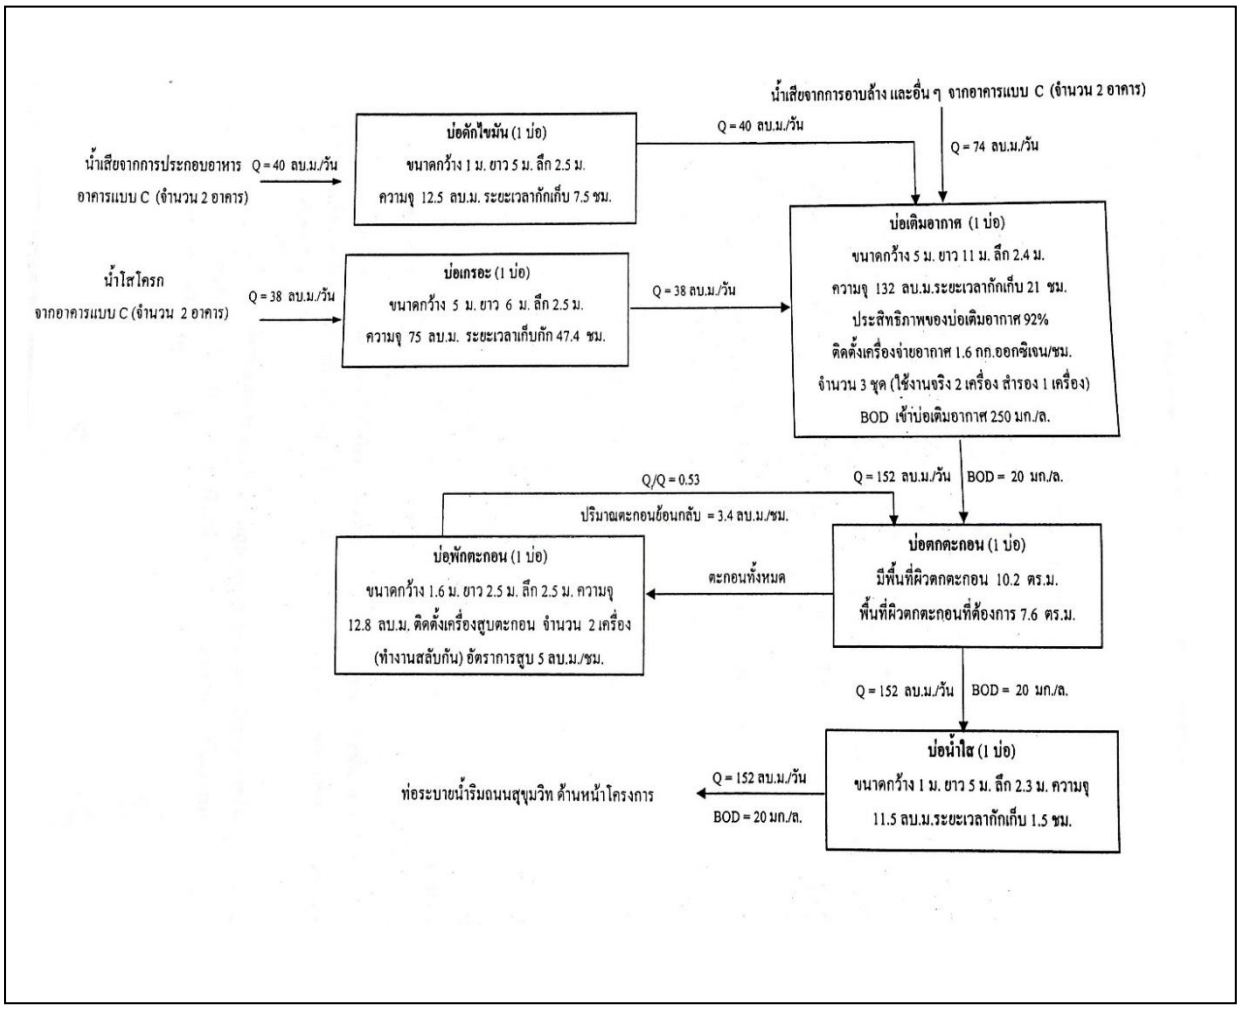


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
2 เม.ย.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
3 เม.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
4 เม.ย.69	79.20	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
5 เม.ย.69	79.20	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
6 เม.ย.69	79.20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
7 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
8 เม.ย.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
9 เม.ย.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
10 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
11 เม.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
12 เม.ย.69	79.20	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
13 เม.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
14 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
15 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
16 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
17 เม.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
18 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
19 เม.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
20 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
21 เม.ย.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
22 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
23 เม.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
24 เม.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
25 เม.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
26 เม.ย.69	79.20	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
27 เม.ย.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
28 เม.ย.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
29 เม.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-
30 เม.ย.69	79.20	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

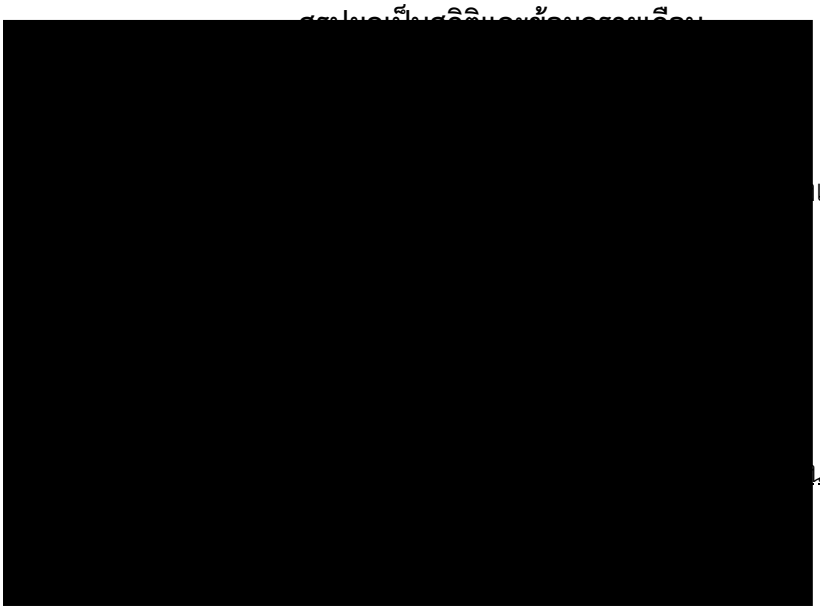

แหล่งกำเนิดมลพิษ

นธ์ 2574

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

EHS ENVIRONMENT HEALTH SAFETY

รายงาน
การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
พฤษภาคม 2569

อาคารชุด ซิตี้โฮม สุขุมวิท 1

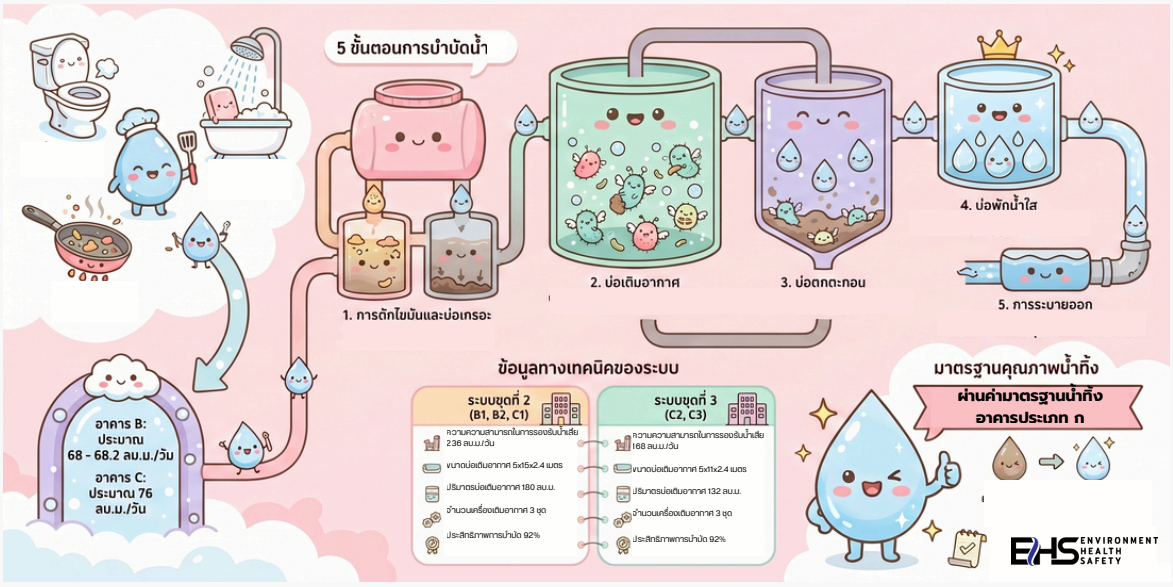

โดย

บริษัทเอ็นไวเฮลล์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เลขที่ 0125568017661

รายงานสรุปการเข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ: อาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1

จำนวนห้อง: 583 ห้อง

ที่ตั้ง: 3193 ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ตรวจ: 2 พฤษภาคม 2569

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย: บริษัท เอ็นไวเฮลท์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

2. ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

ประเภทระบบ: ☑ Activated Sludge ☐ RBC ☐ MBBR ☐ SBR ☐ อื่นๆ:_____

Capacity: 404 ลบ.ม./วัน (ชุดที่ 1 234 ลบ.ม./วัน และชุดที่ 2 168 ลบ.ม./วัน)

3. สรุปรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจำนวน 3 ชุด โดยระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 และชุดที่ 3 เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดยืดระยะเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 โดยมีรายละเอียดแยกตามชุดดังนี้

3.1 ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2

- อาคารที่รองรับ: รองรับน้ำเสียจากอาคาร B (2 อาคาร) และอาคาร C (1 อาคาร)
- ความสามารถในการรองรับ: ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 236 ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาณน้ำเสียจริงประมาณ 212.2 ลบ.ม./วัน
- ส่วนประกอบของระบบ
    1. บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank): รองรับน้ำเสียจากการประกอบอาหารของอาคารแบบ B (2 อาคาร) และ C (1 อาคาร) เพื่อแยกเศษอาหารและไขมันออกจากน้ำเสียก่อนไหลเข้าสู่บ่อเติมอากาศต่อไป ซึ่งทางโครงการจะจัดให้มีพนักงานทำการตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
    2. บ่อเกรอะ (Septic Tank): รองรับน้ำโสโครกของอาคารแบบ B (2 อาคาร) และ C (1 อาคาร) จากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่บ่อเติมอากาศต่อไป
    3. บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank): ทำหน้าที่เป็นบ่อเลี้ยงจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำเสีย

4. บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank): ทำหน้าที่ตกตะกอนของจุลินทรีย์ที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้น้ำใส โดยตะกอนแบคทีเรียจะตกลงสู่ก้นบ่อตกตะกอน จะไหลเข้าสู่บ่อพักตะกอน ส่วนน้ำใสจะไหลล้นเข้าสู่บ่อน้ำใสต่อไป
5. บ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank): ทำหน้าที่รองรับตะกอนจากบ่อตกตะกอนและสูบตะกอนทั้งหมดเวียนกลับไปยังบ่อเติมอากาศโดยทันที เพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่อไป
6. บ่อพักน้ำใส (Effluent Tank): รองรับน้ำใสที่ไหลล้นจากบ่อตกตะกอนก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป

3.2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3

- อาคารที่รองรับ: รองรับน้ำเสียจากอาคาร C (ที่เหลือ 2 อาคาร)
- ความสามารถในการรองรับ: ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 168 ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาณน้ำเสียจริงประมาณ 152 ลบ.ม./วัน
- ส่วนประกอบของระบบ
    1. บ่อดักไขมัน (Grease Trap): รองรับน้ำเสียจากการประกอบอาหารของอาคารแบบ B (2 อาคาร) และ C (1 อาคาร) เพื่อแยกเศษอาหารและไขมันออกจากน้ำเสียก่อนไหลเข้าสู่บ่อเติมอากาศต่อไป ซึ่งทางโครงการจะจัดให้มีพนักงานทำการตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
    2. บ่อเกรอะ (Septic Tank): รองรับน้ำโสโครกของอาคารแบบ B (2 อาคาร) และ C (1 อาคาร) จากนั้นน้ำเสียจะไหลเข้าสู่บ่อเติมอากาศต่อไป
    3. บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank): ทำหน้าที่เป็นบ่อเลี้ยงจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำเสีย
    4. บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank): ทำหน้าที่ตกตะกอนของจุลินทรีย์ (Floc) ที่ปะปนมากับน้ำเสียเพื่อให้น้ำใส โดยตะกอนแบคทีเรียจะตกลงสู่ก้นบ่อตกตะกอน จะไหลเข้าสู่บ่อพักตะกอน ส่วนน้ำใสจะไหลล้นเข้าสู่บ่อน้ำใสต่อไป
    5. บ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank): ทำหน้าที่รองรับตะกอนจากบ่อตกตะกอนและสูบตะกอนทั้งหมดเวียนกลับไปยังบ่อเติมอากาศโดยทันที เพื่อใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่อไป
    6. บ่อพักน้ำใส (Effluent Tank): รองรับน้ำใสที่ไหลล้นจากบ่อตกตะกอนก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และไหลออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป

4. แผนผังแสดงการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (System Flow Diagram)

4.1 อัตราการไหลของน้ำเสีย (Flow Rate)

- อัตราการเกิดน้ำเสียเฉลี่ย: 228 ลบ.ม./วัน
- ขีดความสามารถในการบำบัดสูงสุด: ระบบถูกออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้สูงสุดทั้งหมดรวม 404 ลบ.ม./วัน (ของชุดที่ 2 และ 3)
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 รองรับน้ำเสียจากอาคาร B (2 อาคาร) และอาคาร C (1 อาคาร) โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 236 ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาณน้ำเสียจริงประมาณ 212.2 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 3 รองรับน้ำเสียจากอาคาร C (ที่เหลือ 2 อาคาร) โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 168 ลบ.ม./วัน โดยมีปริมาณน้ำเสียจริงประมาณ 152 ลบ.ม./วัน

4.2 รายละเอียดขนาดและปริมาตรของหน่วยบำบัด (Design Dimensions & Volumes)

ระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ของโครงการ ซิตี้ โฮม สุขุมวิท เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดยืดระยะเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดร้อยละ 92 โดยมีรายละเอียดแยกตามชุดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดการออกแบบและค่าการเดินระบบของระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางสรุปข้อมูลการออกแบบและค่าการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะ**อาคาร B และ อาคาร C** (ระบบชุดที่ 2 และชุดที่ 3) มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของระบบ	ชุดที่ 2 (อาคาร B1, B2 และ C1)	ชุดที่ 3 (อาคาร C2 และ C3)
อาคารที่รองรับ	อาคาร B (2 อาคาร) และ C (1 อาคาร)	อาคาร C (2 อาคาร)
ปริมาณน้ำเสียเฉลี่ย (ลบ.ม./วัน)	212.2	152
ขีดความสามารถสูงสุด (ลบ.ม./วัน)	236	168
1. บ่อดักไขมัน (Grease Trap)		
- ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) (ม.)	1.0 x 5.0 x 2.5	1.0 x 5.0 x 2.5
- ปริมาตร (ลบ.ม.)	12.5	12.5

รายละเอียดของระบบ	ชุดที่ 2 (อาคาร B1, B2 และ C1)	ชุดที่ 3 (อาคาร C2 และ C3)
- ระยะเวลากักเก็บ (HRT) (ชม.)	5.6	7.5
2. บ่อเกรอะ (Septic Tank)		
- ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) (ม.)	5.0 x 7.6 x 2.5	5.0 x 6.0 x 2.5
- ปริมาตร (ลบ.ม.)	95	75
- ระยะเวลากักเก็บ (HRT) (ชม.)	43	47.4
3. บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank)		
- ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) (ม.)	5.0 x 15.0 x 2.4	5.0 x 11.0 x 2.4
- ปริมาตร (ลบ.ม.)	180	132
- ระยะเวลากักเก็บ (HRT) (ชม.)	20.4	21
- ค่า MLSS (มก./ล.)	2,828	2,763
- ค่า F/M Ratio (วัน$^{-1}$)	0.13	0.13
- ความต้องการ O_2 (กก. O_2/ ชม.)	2.3	1.63
4. บ่อตกตะกอน (Sedimentation)		
- ขนาดพื้นผิว (ม. x ม.)	3.7 x 3.7	3.2 x 3.2
- พื้นที่ผิวประสิทธิผล (ตร.ม.)	13.7	10.2
5. การจัดการตะกอน		
- ปริมาตรบ่อพักตะกอน (ลบ.ม.)	10.3	12.8
- อัตราตะกอนสูบกลับ (Qr/Q)	0.55	0.53
6. บ่อน้ำใส (Effluent Tank)		
- ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) (ม.)	2.0 x 5.0 x 2.3	1.0 x 5.0 x 2.3
- ปริมาตร (ลบ.ม.)	23	11.5

รายละเอียดของระบบ	ชุดที่ 2 (อาคาร B1, B2 และ C1)	ชุดที่ 3 (อาคาร C2 และ C3)
- ระยะเวลากักเก็บ (HRT) (ชม.)	2.2	1.5

การระบายน้ำทิ้ง: ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสุขุมวิทหน้าโครงการ

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ โครงการ ซิตี้ โฮม สุขุมวิท

5. ผลการสำรวจระบบบำบัดน้ำเบื้องต้น

5.1 สภาพถังเติมอากาศ (Aeration Tank)

จากการตรวจสอบพบว่า ภายในถังเติมอากาศไม่พบตะกอนจุลินทรีย์ (Activated Sludge) หรือพบในปริมาณต่ำมาก ส่งผลให้น้ำภายในถังมีลักษณะเป็นสีเหลืองขุ่น ไม่ปรากฏลักษณะของ Mixed Liquor ที่ดีตามหลักการเดินระบบ Activated Sludge ซึ่งโดยปกติควรมีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม และมีฟล็อคจุลินทรีย์ (Biological Floc) กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ระบบอยู่ในสภาวะที่จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตและคงตัวอยู่ในระบบได้อย่างเพียงพอ อาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน ได้แก่

- ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms)
- ระยะเวลาการหยุดเติมอากาศนานเกินไป
- การเกิดภาวะ Septic หรือ Anaerobic บางช่วงเวลา
- การสะสมของไขมันและสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก
- การสูญเสียตะกอนจุลินทรีย์ออกจากระบบ (Sludge Washout)

ตามหลักการของระบบ Extended Aeration จำเป็นต้องรักษาปริมาณจุลินทรีย์ให้เหมาะสม โดยทั่วไปค่า MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids) ควรอยู่ประมาณ 2,000–4,000 mg/L และควรมีค่า DO ในถังเติมอากาศไม่น้อยกว่า 2.0 mg/L เพื่อให้กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

1. ควรดำเนินการฟื้นฟูจุลินทรีย์ในระบบ (Biomass Recovery) โดยการเติมตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพ หรือควบคุมสภาวะการเดินระบบเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติ
2. ควรตรวจวิเคราะห์ค่า MLSS, MLVSS และ SVI อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประเมินปริมาณและคุณภาพของตะกอนจุลินทรีย์ในระบบ
3. ควรควบคุมค่า DO ให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเดินระบบ โดยเฉพาะในระบบ Extended Aeration ซึ่งเป็นระบบที่ต้องอาศัยสภาวะ Aerobic อย่างต่อเนื่อง

4. หากระบบไม่มีตะกอนจุลินทรีย์เป็นเวลานาน อาจทำให้ประสิทธิภาพการกำจัดค่า BOD, COD และแอมโมเนียลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงอาจเกิดกลิ่นเหม็นจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน

5.2 ระบบเติมอากาศและค่าออกซิเจนละลาย (DO)

จากการตรวจสอบพบว่า มีการควบคุมการทำงานของปั๊มเติมอากาศแบบเปิด–ปิดเป็นรอบ โดยเปิดทำงาน 4 ชั่วโมง และหยุดทำงาน 3 ชั่วโมง

ตรวจวัดค่า DO ได้ดังนี้

- หลังปิดปั๊มเติมอากาศประมาณ 3 ชั่วโมง ค่า DO ประมาณ 0.5 mg/L
- หลังเปิดปั๊มเติมอากาศประมาณ 10 นาที ค่า DO ประมาณ 1.5 mg/L

ค่าดังกล่าวถือว่าต่ำกว่าช่วงที่เหมาะสมสำหรับระบบ Activated Sludge และ Extended Aeration เนื่องจากโดยหลักวิชาการควรรักษาค่า DO อยู่ในช่วงประมาณ 2.0–4.0 mg/L เพื่อให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปล่อยให้ค่า DO ลดต่ำกว่า 1.0 mg/L เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดผลกระทบดังนี้

- จุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนตายหรือหยุดการทำงาน
- เกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Condition)
- เกิดกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S)
- ประสิทธิภาพการกำจัด BOD และแอมโมเนียลดลง
- ฟล็อคตะกอนแตกตัวและตกตะกอนได้ไม่ดี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับรูปแบบการเดินระบบเติมอากาศให้สามารถรักษาค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/L ตลอดเวลา โดยลดช่วงเวลาการหยุดเดินเครื่องเติมอากาศ หรือพิจารณาเดินระบบแบบต่อเนื่อง (Continuous Aeration)
2. ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เติมอากาศ ได้แก่
    - Air Blower
    - Diffuser
    - ท่อส่งอากาศ
    - การอุดตันของหัวกระจายอากาศ
3. ควรมีการตรวจวัด DO อย่างสม่ำเสมอ (วันละ 1 ครั้ง) เพื่อใช้ควบคุมการเดินระบบอย่างเหมาะสม

5.3 ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH)

จากการตรวจวัดพบว่า ค่า pH ภายในถังเติมอากาศมีค่าประมาณ 7.25 ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ในระบบ Activated Sludge

โดยทั่วไป จุลินทรีย์ในระบบชีวภาพจะสามารถทำงานได้ดีในช่วง pH ประมาณ 6.5–8.5 และช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์และไนตริฟิเคชัน คือประมาณ 7.0–8.0
ดังนั้น ค่า pH ที่ตรวจพบยังไม่ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรตรวจวัดค่า pH อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหากระบบเกิดภาวะ Anaerobic ต่อเนื่อง อาจทำให้ค่า pH เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ได้
2. หากค่า pH ต่ำกว่า 6.5 หรือสูงกว่า 8.5 ควรดำเนินการแก้ไขทันที เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยตรง

5.4 ถังดักไขมัน (Grease Trap)

จากการตรวจสอบพบว่า ภายในถังดักไขมันมีการสะสมของไขมันแข็งในปริมาณมาก และมีการตักไขมันออกเพียงปีละ 1 ครั้ง สภาพดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมต่อการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากไขมันและน้ำมัน (FOG: Fat, Oil and Grease) เป็นสารที่ย่อยสลายได้ยาก และสามารถส่งผลกระทบต่อระบบชีวภาพได้หลายประการ ได้แก่

- เคลือบผิวจุลินทรีย์ ทำให้การถ่ายเทออกซิเจนลดลง
- ทำให้หัวกระจายอากาศอุดตัน
- ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและภาวะเน่าเสีย
- เพิ่มภาระอินทรีย์แก่ระบบบำบัด
- ทำให้เกิดฟองและตะกอนลอย

การสะสมของไขมันในปริมาณสูงยังอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบสูญเสียเสถียรภาพของจุลินทรีย์

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มความถี่ในการตักไขมันออกจากถังดักไขมัน โดยทั่วไปควรดำเนินการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานจริง
2. ควรตรวจสอบว่าถังดักไขมันมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ำเสียหรือไม่ หากมีขนาดเล็กเกินไปควรพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มความจุ
3. ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยไขมันเข้าระบบโดยตรง เช่น การเทน้ำมันใช้แล้วลงท่อระบายน้ำ


6. ข้อเสนอแนะแนวทางการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม

ปัญหาหลักของระบบในปัจจุบัน คือ ระบบไม่มีตะกอนจุลินทรีย์ และค่า DO ในถังเติมอากาศไม่เพียงพอ อันเกิดจากการเติมอากาศไม่เพียงพอร่วมกับการสะสมไขมัน ส่งผลให้ระบบไม่สามารถรักษา แนวทางในการปรับปรุงระบบมีดังนี้

1. ฟื้นฟูจุลินทรีย์ โดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าสู่ระบบให้เหมาะสม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศ
3. ควบคุมค่า DO ให้คงที่
4. ลดไขมันเข้าสู่ระบบ
5. จัดทำระบบ Monitoring และ Preventive Maintenance



ภาพการเข้าตรวจสอบระบบ

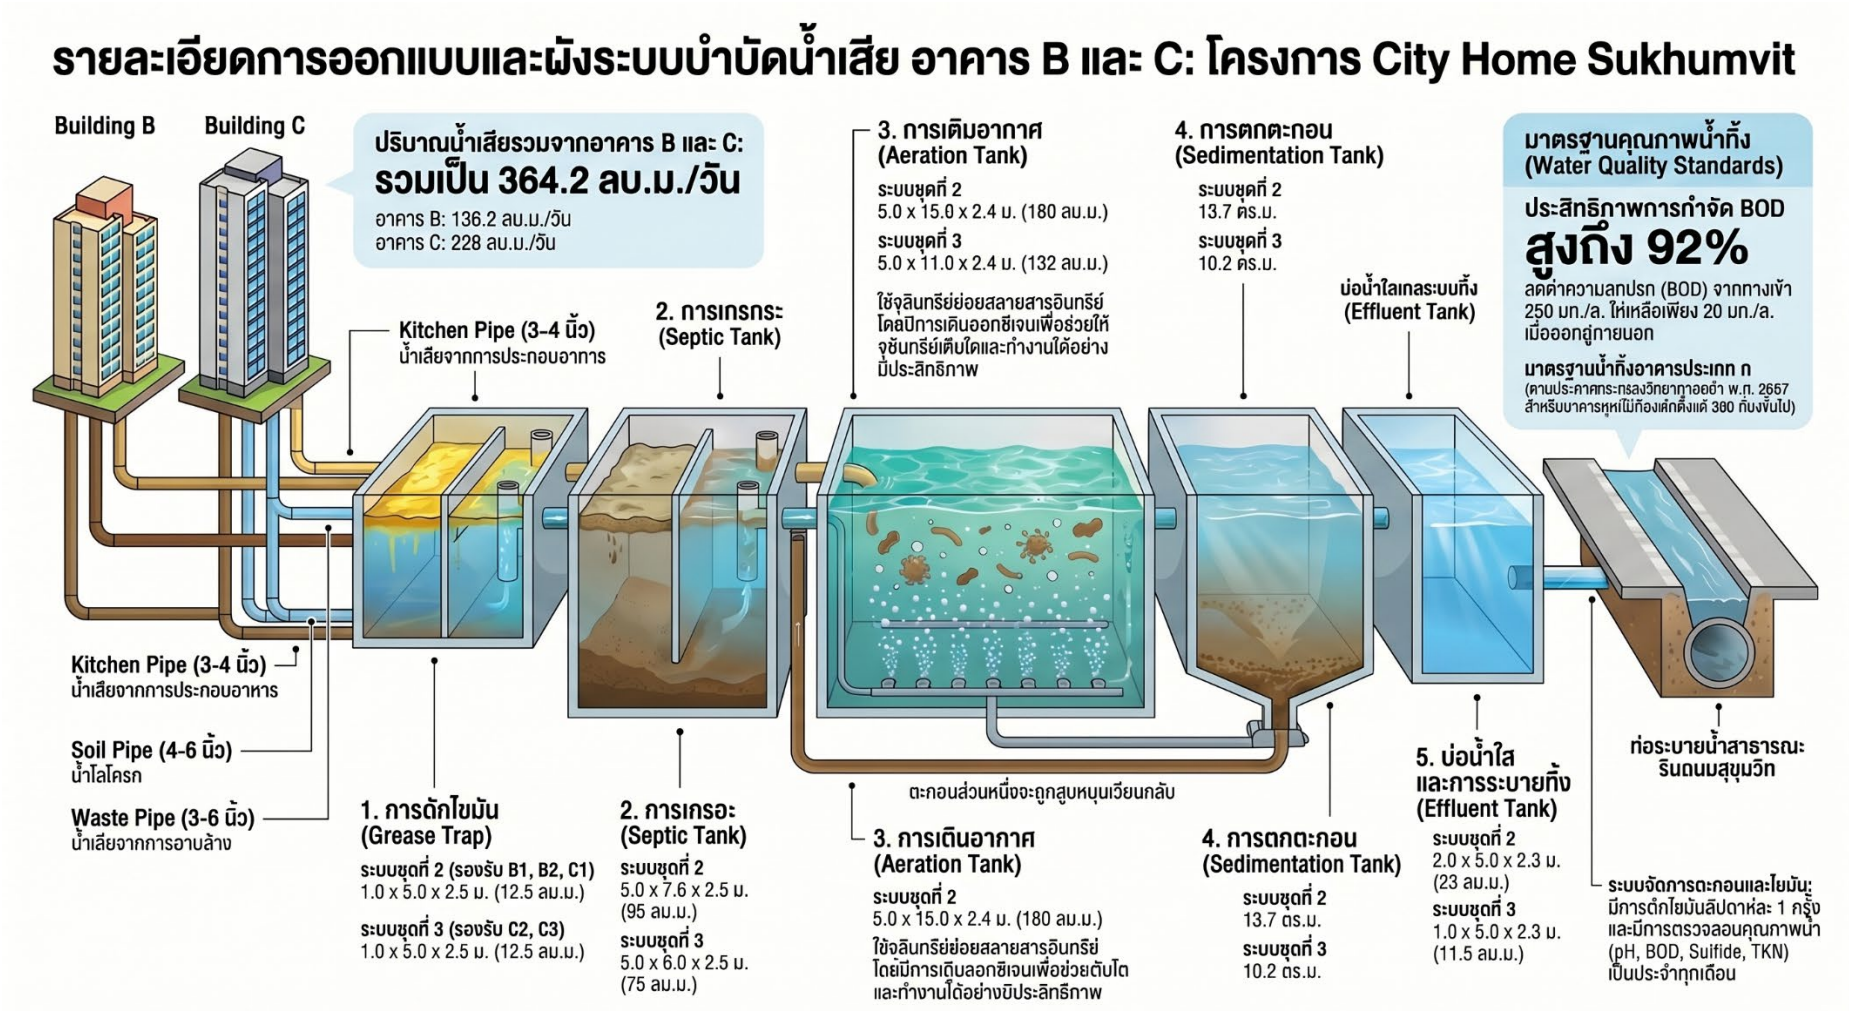

ผังการไหล รายละเอียดขนาดและปริมาตรของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการอาคารชุดซิตี้โฮม สุขุมวิท 1

(ที่มา: รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ โครงการอาคารชุดซิตี้โฮม สุขุมวิท 1)

เอกสารนี้ ทำเมื่อ 20 มี.ค. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 0125568017661 **แบบ คพ 73-03**

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัทเอ็นไวเฮลท์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

เทศบาลนครนนทบุรี / เมืองนนทบุรี / นนทบุรี วันเริ่มบังคับใช้ 11 มี.ค. 2569 วันหมดอายุ 10 มี.ค. 2574


กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ วันเริ่มบังคับใช้ 24 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 23 ก.พ. 2574

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

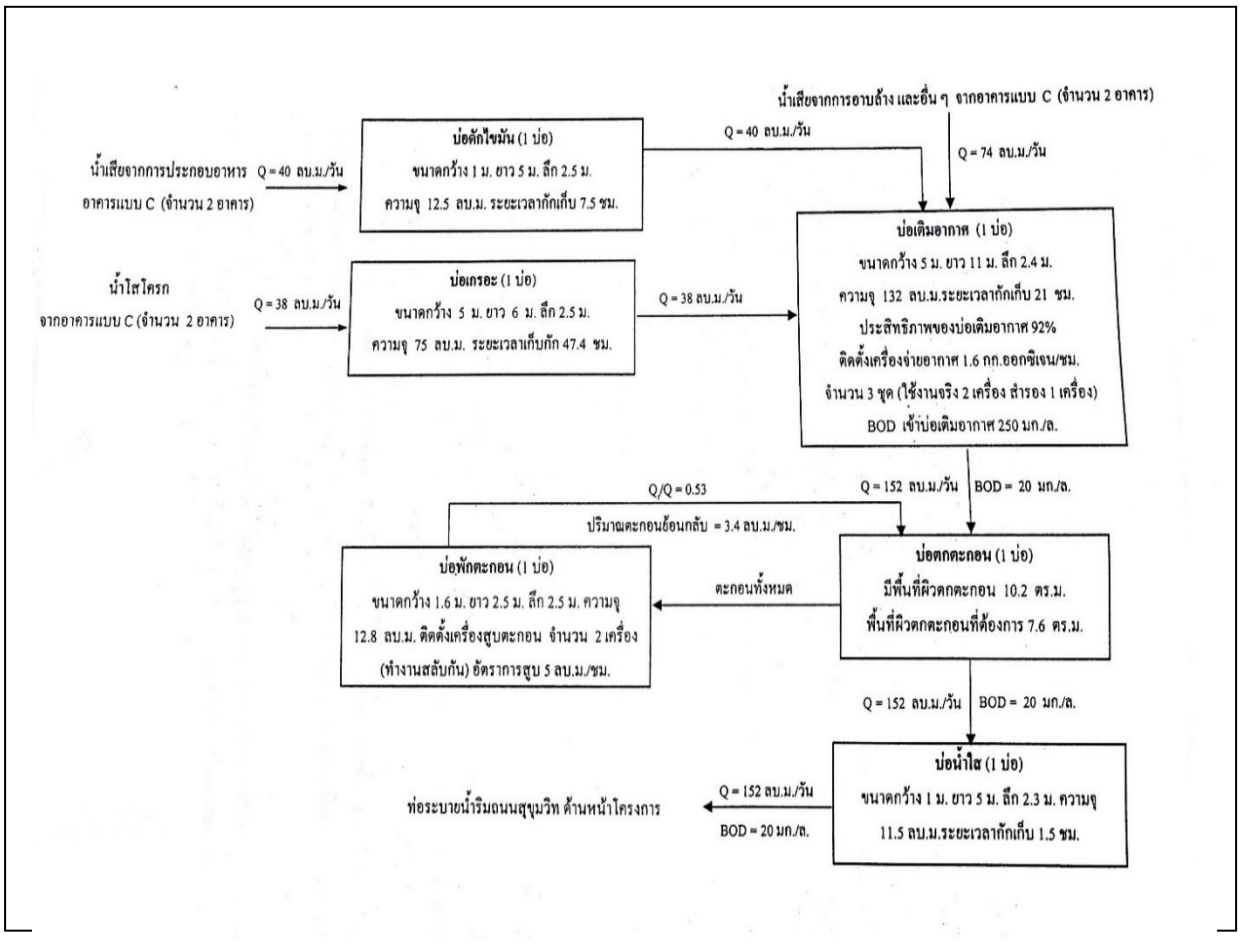

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (A1,A2,I1)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 พ.ค.69	79.20	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2 พ.ค.69	79.20	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 พ.ค.69	79.20	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 พ.ค.69	79.20	65	52	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 พ.ค.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 พ.ค.69	79.20	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 พ.ค.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 พ.ค.69	79.20	60	48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 พ.ค.69	79.20	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 พ.ค.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 พ.ค.69	79.20	62	49.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 พ.ค.69	79.20	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 พ.ค.69	79.20	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 พ.ค.69	79.20	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 พ.ค.69	79.20	50	40	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 พ.ค.69	79.20	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17 พ.ค.69	79.20	70	56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (A1,A2,I1)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18 พ.ค.69	79.20	58	46.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
19 พ.ค.69	79.20	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 พ.ค.69	79.20	55	44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 พ.ค.69	79.20	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 พ.ค.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 พ.ค.69	79.20	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 พ.ค.69	79.20	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 พ.ค.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 พ.ค.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 พ.ค.69	79.20	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 พ.ค.69	79.20	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 พ.ค.69	79.20	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 พ.ค.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 พ.ค.69	79.20	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 พ.ค.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
2 พ.ค.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
3 พ.ค.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
4 พ.ค.69	79.20	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
5 พ.ค.69	79.20	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
6 พ.ค.69	79.20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
7 พ.ค.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
8 พ.ค.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
9 พ.ค.69	79.20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10 พ.ค.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11 พ.ค.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12 พ.ค.69	79.20	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13 พ.ค.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14 พ.ค.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15 พ.ค.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16 พ.ค.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17 พ.ค.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	[redacted]
18 พ.ค.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19 พ.ค.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20 พ.ค.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21 พ.ค.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22 พ.ค.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23 พ.ค.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24 พ.ค.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25 พ.ค.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26 พ.ค.69	79.20	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27 พ.ค.69	79.20	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28 พ.ค.69	79.20	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29 พ.ค.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30 พ.ค.69	79.20	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31 พ.ค.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการ



กำเนิดมลพิษ

574

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ซิตี้โฮมสุขุมวิท 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 3193 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : บางนา เขต/ตำบล : เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023983000-1 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 583

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท เอ็นไวเสลฟ์แอนด์เซฟตี้ จำกัด (ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

บัดน้ำเสีย

_____

บำบัดน้ำเสีย

_____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบ

(1) ประเภท[redacted] ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 364.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,910.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,570.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,056.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ	
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ	
ระบบเติมอากาศ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ	เสียบางตัว
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ	

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างการตรวจสอบและวางแผนการในการแก้ไข และจัดหาผู้รับเหมามาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3193 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 101/2 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-398-3000-1 โทรสาร 02-398-3002 มี นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้ โฮม สุขุมวิท 1 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2551 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

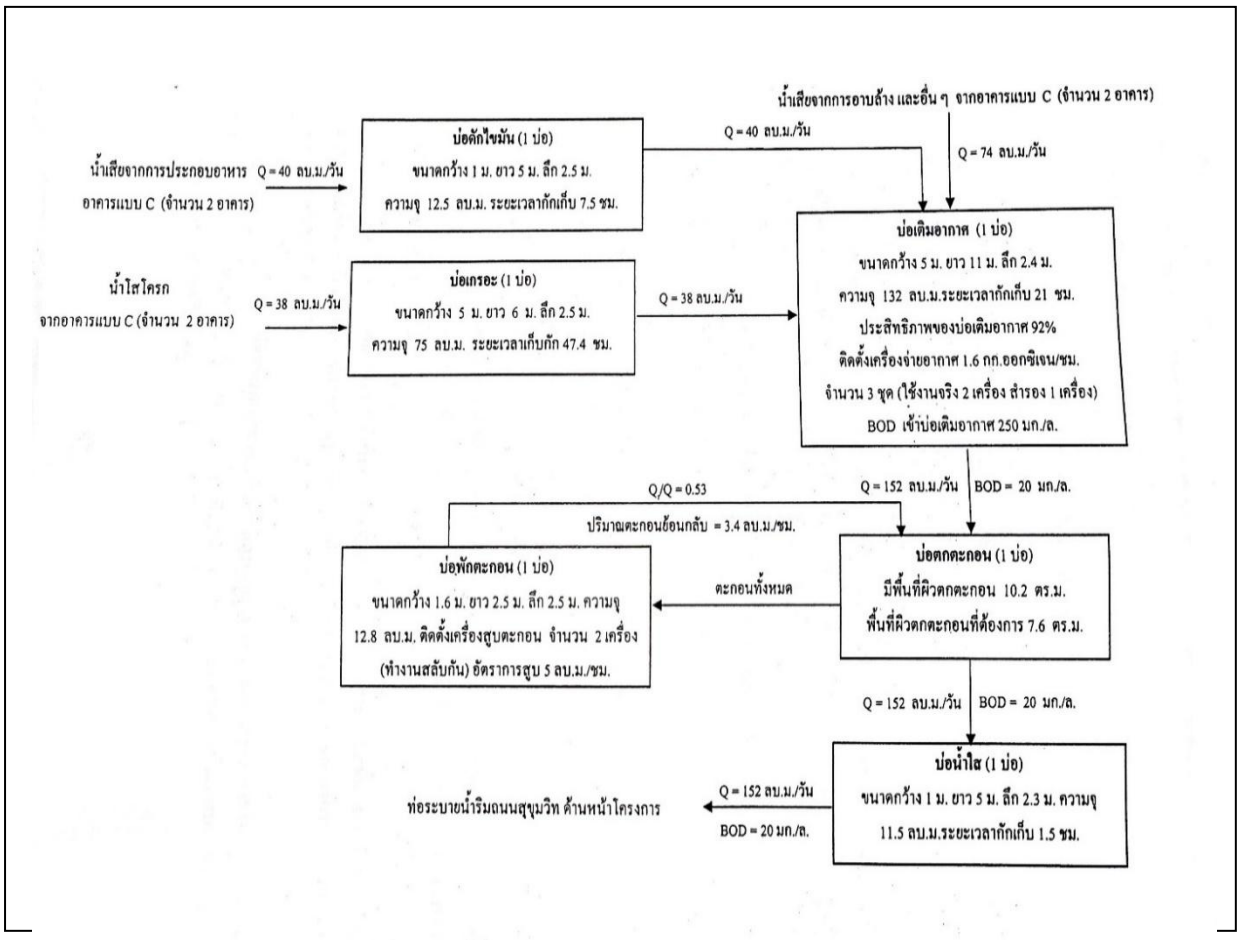

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (A1,A2,I1)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มิ.ย.69	79.20	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
2 มิ.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 มิ.ย.69	79.20	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 มิ.ย.69	79.20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 มิ.ย.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 มิ.ย.69	79.20	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 มิ.ย.69	79.20	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 มิ.ย.69	79.20	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 มิ.ย.69	79.20	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 มิ.ย.69	79.20	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 มิ.ย.69	79.20	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 มิ.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 มิ.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 มิ.ย.69	79.20	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17 มิ.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
18 มิ.ย.69	79.20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (A1,A2,I1)														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
19 มิ.ย.69	79.20	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
20 มิ.ย.69	79.20	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 มิ.ย.69	79.20	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 มิ.ย.69	79.20	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 มิ.ย.69	79.20	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 มิ.ย.69	79.20	52	41.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 มิ.ย.69	79.20	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 มิ.ย.69	79.20	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 มิ.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 มิ.ย.69	79.20	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 มิ.ย.69	79.20	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 มิ.ย.69	79.20	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มิ.ย.69	79.20	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
2 มิ.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
3 มิ.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5 มิ.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6 มิ.ย.69	79.20	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
7 มิ.ย.69	79.20	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9 มิ.ย.69	79.20	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11 มิ.ย.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12 มิ.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13 มิ.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15 มิ.ย.69	79.20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16 มิ.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
17 มิ.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (I2,I3)															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
18 มิ.ย.69	79.20	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	[redacted]
19 มิ.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
20 มิ.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
21 มิ.ย.69	79.20	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
22 มิ.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
23 มิ.ย.69	79.20	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
24 มิ.ย.69	79.20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
25 มิ.ย.69	79.20	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
26 มิ.ย.69	79.20	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
27 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
28 มิ.ย.69	79.20	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
29 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
30 มิ.ย.69	79.20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

หมายเหตุ **๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน**

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการ

น

[redacted]

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บบบำบัดน้ำเสีย

23 กุมภาพันธ์ 2574

ENVIRONMENT HEALTH SAFETY
ENVIHEALTH AND SAFETY CO., LTD.

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ซิตี้โฮมสุขุมวิท 1

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 3193 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : บางนา เขต/ตำบล : เขตบางนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 023983000-1 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 583

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[redacted]บัดน้ำเสีย) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]น้ำเสีย

_____

[redacted]ดน้ำเสีย

_____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับ[redacted]

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 364.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ข้างถนนระหว่างซอยสุขุมวิท 101/2 - 103

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างรถสูบส้วม

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,752.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,492.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,993.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ	
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ	
ระบบเติมอากาศ	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ	เสียบางตัว
เครื่องสูบตะกอน	[ ] ปกติ	[X] ผิดปกติ	

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างการตรวจสอบและวางแผนการในการแก้ไข และจัดหาผู้รับเหมามาซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗