ภาคผนวกที่ 2
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1
ตัวอย่างเอกสารผลการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

WAST WATER SYSTEM LOG SHEET

DATE 1/5/69

			MORNING SHIFT		EVENING SHIFT		NIGHT SHIFT	
			09:00	13:00	17:00	21:00	01:00	05:00
EQUALIZATION TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	Lo	Low	Lo
EFFLUENT TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	Lo	Low	Lo
EQ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R		off	F	F	OFF
EQ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R		off	F	F	OFF
RAS-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R	off	off	F	F	OFF
RAS-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R		off	F	F	OFF
EJ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R		off	F	N	ON
EJ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	N		off	F	N	ON
EJ-NO.3	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R	ON	off	F	F	ON
EJ-NO.4	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	N	off	off	ON	N	OFF
EJ-NO.5	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	N	ON	ON	ON	F	OFF
EJ-NO.6	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	N	ON	off	ON	N	ON
EFF-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R	off	off	F	F	OFF
EFF-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	R	off	off	F	F	OFF
AERATOR-NO1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	-			-		
AERATOR-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	-			-		OFF
FILTER PUMP-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	-			-		
FILTER PUMP-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	-			-		
RECORD BY								

WAST WATER SYSTEM LOG SHEET

DATE 2/5/69

			MORNING SHIFT		EVENING SHIFT		NIGHT SHIFT	
			09:00	13:00	17:00	21:00 (00:00)	01:00	05:00
EQUALIZATION TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Hi	Lo	Lo	Low	Low	Hi
EFFLUENT TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	Low	Low	Lo
EQ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off			off	ON
EQ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off			off	ON
RAS-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	-off		ON	OFF
RAS-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off		OFF	off	OFF
EJ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off			ON	ON
EJ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off	ON		off	ON
EJ-NO.3	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	ON	off		ON	ON
EJ-NO.4	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	ON	off		ON	OFF
EJ-NO.5	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	ON	ON	off	OFF
EJ-NO.6	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	ON	ON	ON	ON	ON
EFF-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	off	OFF	off	OFF
EFF-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	ON	OFF	ON	OFF
AERATOR-NO1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM			-			
AERATOR-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM			-			
FILTER PUMP-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM			-			OFF
FILTER PUMP-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM			-			
RECORD BY								

WAST WATER SYSTEM LOG SHEET

DATE 3/5/69

			MORNING SHIFT		EVENING SHIFT		NIGHT SHIFT	
			09:00	~~13:00~~ 14.00	17:00	21:00	~~01:00~~ 0200	05:00
EQUALIZATION TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	L	Lo	Lo
EFFLUENT TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	L	Lo	Lo
EQ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	OFF	F	OFF	OFF
EQ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM			OFF	F	OFF	OFF
RAS-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		off	OFF	F	OFF	OFF
RAS-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM			OFF	F	OFF	OFF
EJ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON		ON	N	ON	ON
EJ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	ON	ON	N	ON	ON
EJ-NO.3	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off	OFF	F	OFF	OFF
EJ-NO.4	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	ON	OFF	N	OFF	OFF
EJ-NO.5	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	OFF	F	OFF	OFF
EJ-NO.6	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off	ON	N	ON	ON
EFF-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	ON	OFF	F	OFF	OFF
EFF-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	OFF	F	OFF	OFF
AERATOR-NO1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	/	/	/	/	OFF	OFF
AERATOR-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						
FILTER PUMP-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						
FILTER PUMP-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						
RECORD BY								

WAST WATER SYSTEM LOG SHEET

DATE 4/5/69

			MORNING SHIFT		EVENING SHIFT		NIGHT SHIFT	
			09:00	13:00	17:00	21:00	01:00	05:00
EQUALIZATION TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	L	H	LOW	LO
EFFLUENT TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	L	L	LOW	LO
EQ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		F	F	N		OFF
EQ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		F	F	N		OFF
RAS-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	F	N	F	OFF	OFF
RAS-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		F	F	F		OFF
EJ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		N	N	F		ON
EJ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		F	N	N	ON	ON
EJ-NO.3	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	N	F	F	ON	ON
EJ-NO.4	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	F	F	N	ON	ON
EJ-NO.5	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	N	N	F	ON	OFF
EJ-NO.6	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	N	N	F	ON	ON
EFF-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	F	N	N	OFF	OFF
EFF-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	F	F	F	OFF	OFF
AERATOR-NO1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	/	/	/	-	/	OFF
AERATOR-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM				-		
FILTER PUMP-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM				-		
FILTER PUMP-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM				-		
RECORD BY								

WAST WATER SYSTEM LOG SHEET

00:00 DATE 5/5/69

			MORNING SHIFT		EVENING SHIFT		NIGHT SHIFT	
			09:00	13:00	17:00	21:00	01:00	05:00
EQUALIZATION TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	LOW	Lo	Lo
EFFLUENT TANK	ระดับน้ำ(LEVEL)	HIGH/LOW/ALARM	Lo	Lo	Lo	LOW	Lo	Lo
EQ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		off	off		F	OFF
EQ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	off		F	OFF
RAS-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		off	off		F	OFF
RAS-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM		off	off	OFF	F	OFF
EJ-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off	off		N	ON
EJ-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off	off		N	ON
EJ-NO.3	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	ON	off	ON	F	OFF
EJ-NO.4	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	off	ON	ON	N	OFF
EJ-NO.5	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	ON	off	ON	F	OFF
EJ-NO.6	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	ON	ON	ON	ON	N	ON
EFF-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	off	OFF	F	OFF
EFF-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM	off	off	off	OFF	F	OFF
AERATOR-NO1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						
AERATOR-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						
FILTER PUMP-NO.1	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						OFF
FILTER PUMP-NO.2	สถานะการทำงาน	ON/OFF/ALARM						
RECORD BY								


ภาคผนวกที่ 2-2
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - .
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก . เขต/อำเภอ บางกะปิ .
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

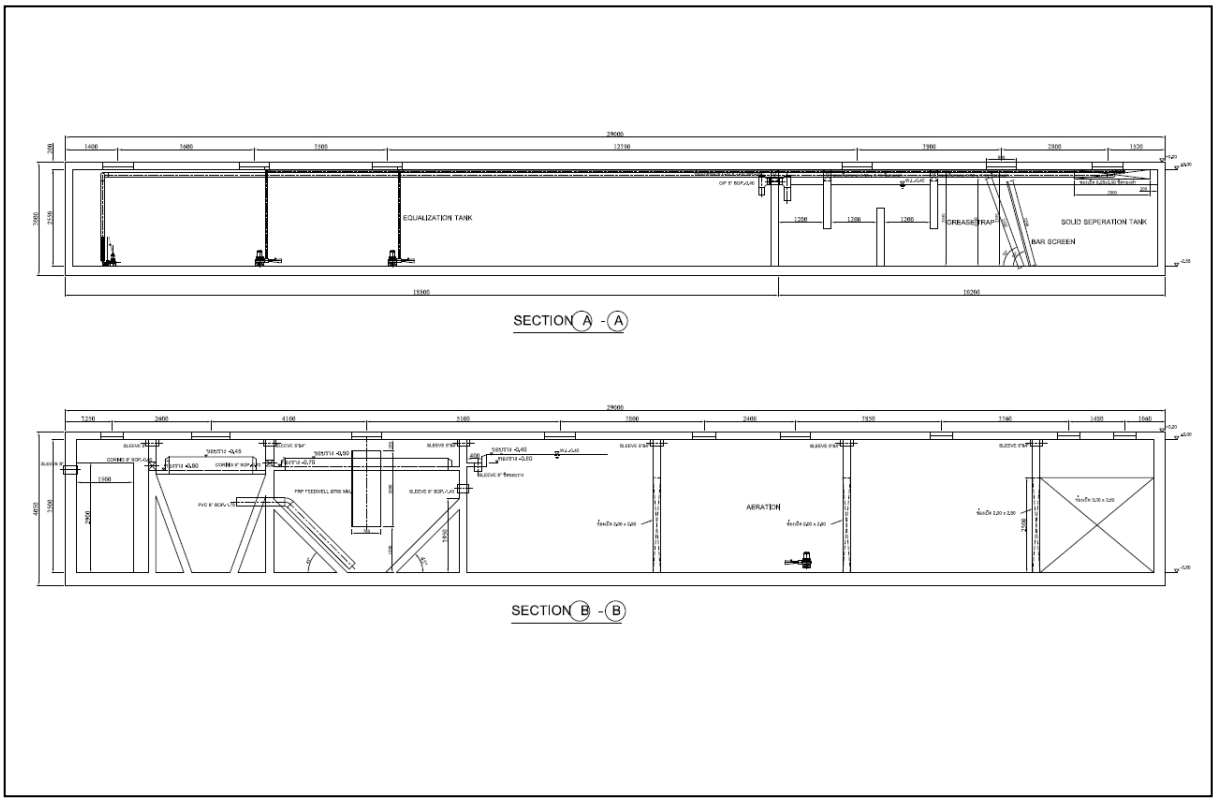

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมกราคม 2569															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
1	ไม่มีมิเตอร์	453	246	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		[redacted]
2	ไม่มีมิเตอร์	540	318	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	ไม่มีมิเตอร์	464	257	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	ไม่มีมิเตอร์	505	286	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	ไม่มีมิเตอร์	418	216	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	ไม่มีมิเตอร์	412	214	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	ไม่มีมิเตอร์	402	230	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	ไม่มีมิเตอร์	420	240	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	เปลี่ยนปั๊มEQ2	
9	ไม่มีมิเตอร์	407	228	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	ไม่มีมิเตอร์	476	290	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	ไม่มีมิเตอร์	505	326	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	ไม่มีมิเตอร์	394	239	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	ไม่มีมิเตอร์	368	218	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	ไม่มีมิเตอร์	418	242	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	ไม่มีมิเตอร์	471	335	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	ไม่มีมิเตอร์	372	180	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	ไม่มีมิเตอร์	410	242	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	ไม่มีมิเตอร์	387	224	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	ไม่มีมิเตอร์	416	242	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	ไม่มีมิเตอร์	374	204	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมกราคม 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
21	ไม่มีมิเตอร์	405	258	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	ไม่มีมิเตอร์	359	186	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	ไม่มีมิเตอร์	500	287	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	ไม่มีมิเตอร์	494	284	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	ไม่มีมิเตอร์	383	204	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	ไม่มีมิเตอร์	454	228	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	ไม่มีมิเตอร์	472	272	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	ไม่มีมิเตอร์	430	285	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	ไม่มีมิเตอร์	460	218	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	ไม่มีมิเตอร์	456	264	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
31	ไม่มีมิเตอร์	429	245	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร)

....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(วรรณวิษา ศุภมงคล)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....27 ต.ค. 2573.....

ออกให้โดย .....กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - .
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก . เขต/อำเภอ บางกะปิ .
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

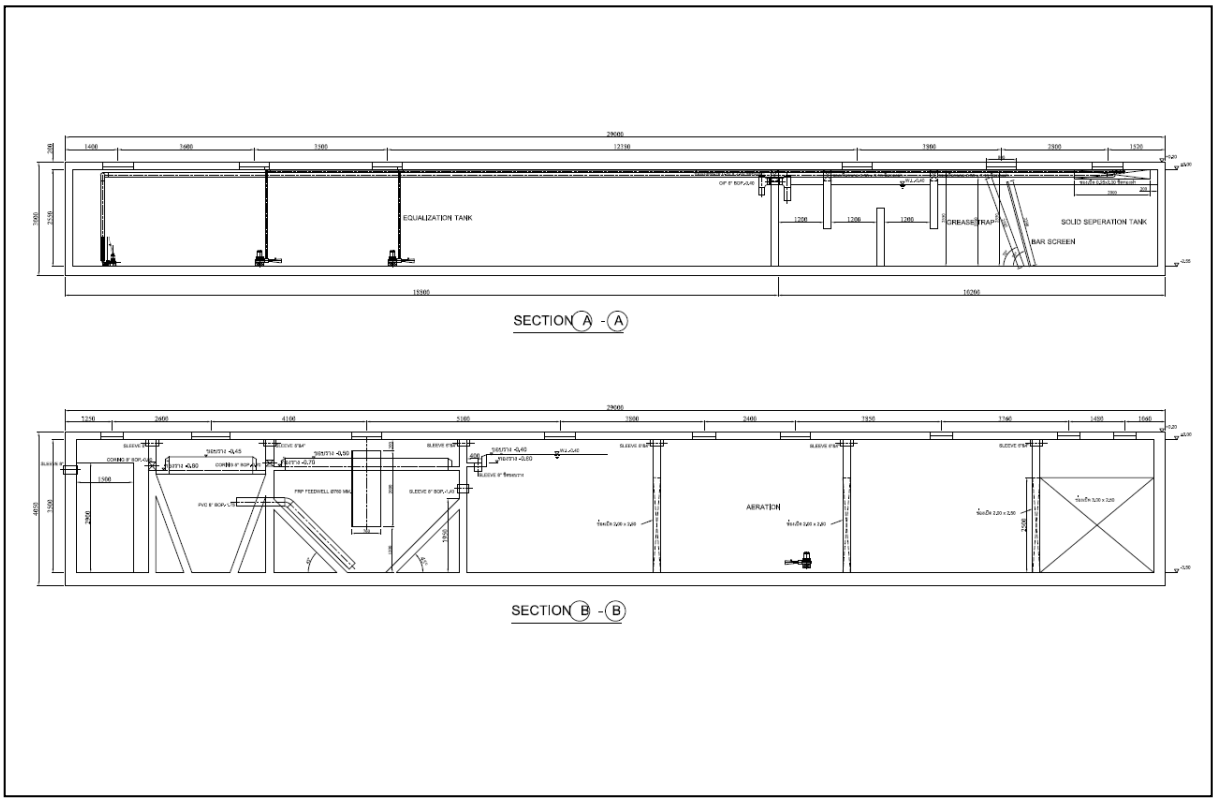

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนกุมภาพันธ์ 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
1	270	422	234	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	270	386	207	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	270	370	187	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	270	437	292	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	270	396	243	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	270	375	229	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	270	378	222	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	270	467	306	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	270	413	248	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	270	366	227	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	270	415	254	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	270	467	291	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	270	440	278	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	270	513	325	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	270	512	330	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	270	539	364	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	270	451	281	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	270	493	307	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	270	524	357	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	270	494	310	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนกุมภาพันธ์ 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
21	270	466	292	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	270	580	382	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	270	417	250	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	270	468	296	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	270	436	266	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	270	401	228	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	270	480	279	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	270	323	174	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(วรรณวิษา ศุภมงคล)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ 27 ต.ค. 2573

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - .
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก . เขต/อำเภอ บางกะปิ .
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

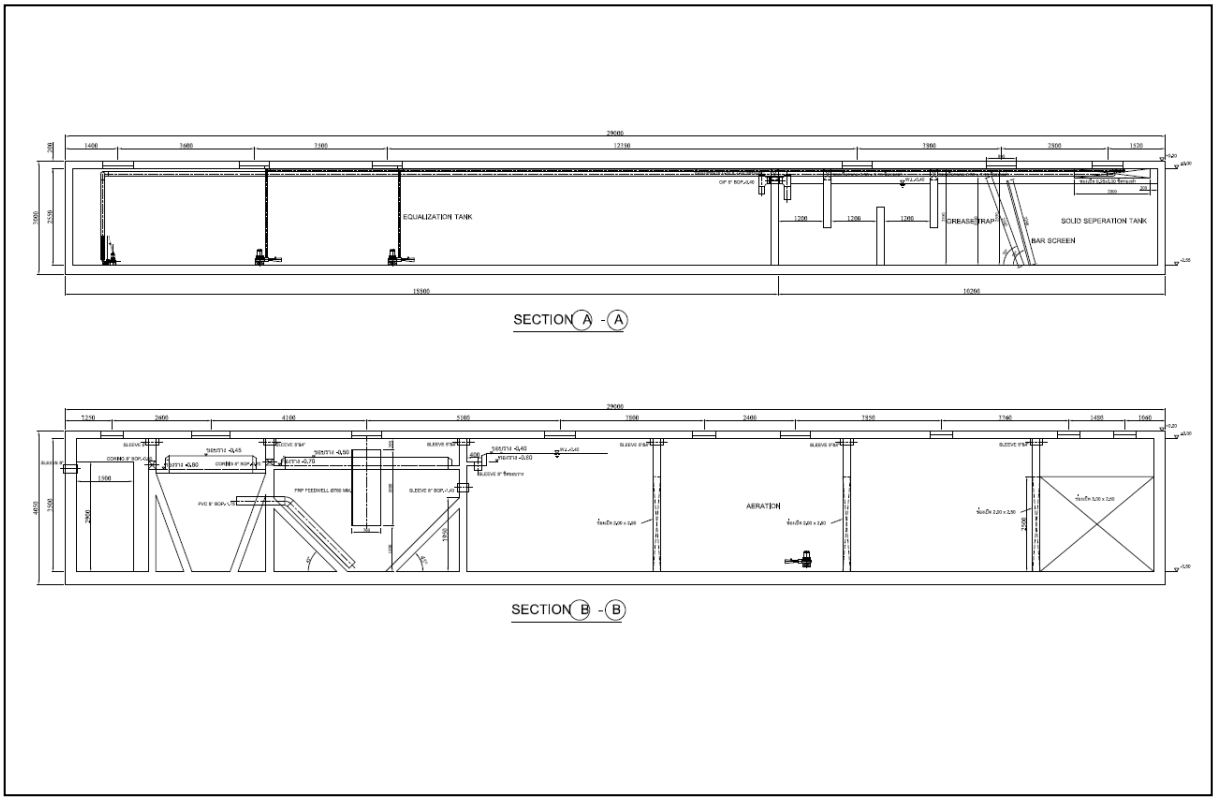

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมีนาคม 2569															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
1	270	307	160	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	270	447	271	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	270	608	390	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	270	431	253	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	270	440	257	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	270	446	252	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	270	514	278	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	270	376	197	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	270	576	338	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	270	505	286	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	270	580	340	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	270	457	238	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	270	588	331	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	270	420	215	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	270	448	223	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	270	602	345	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	270	413	186	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	270	611	342	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	270	591	318	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	270	651	374	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมีนาคม 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
21	270	589	325	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	270	672	410	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	270	634	378	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	270	396	187	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	270	613	358	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	270	471	242	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	270	499	257	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	270	613	362	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	270	384	185	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	270	457	234	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
31	270	578	330	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ยกเปลี่ยนปั๊ม EJ3	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางวรรณวิษา ศุภมงคล)

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] หมดอายุ 27 ต.ค. 2573 .

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ .

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - .
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก . เขต/อำเภอ บางกะปิ .
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

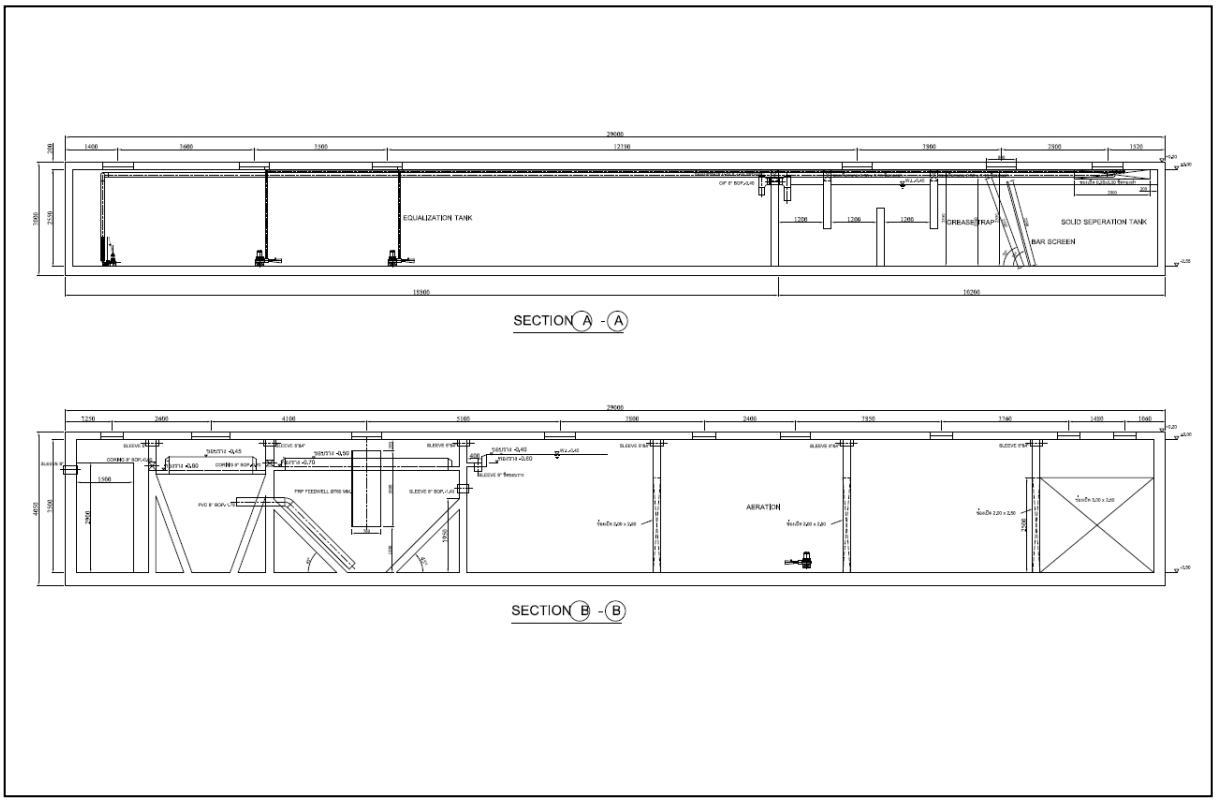

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนเมษายน 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
1	270	460	238	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	270	342	130	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	270	445	161	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	270	461	283	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	270	416	190	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	270	431	210	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	270	448	198	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	270	443	258	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	270	299	196	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	270	326	210	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	270	308	202	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	270	292	190	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	270	471	324	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	270	400	271	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	270	405	271	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	270	351	233	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	270	422	289	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	270	362	241	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	270	333	222	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	270	304	200	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนเมษายน 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
21	270	459	308	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	270	357	231	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	270	345	226	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	270	440	300	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	270	380	242	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	270	599	418	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	270	368	230	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	270	579	407	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	270	452	302	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	270	384	247	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางวรรณวิษา ศุภมงคล)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573 .

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....


ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - .
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก . เขต/อำเภอ บางกะปิ .
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

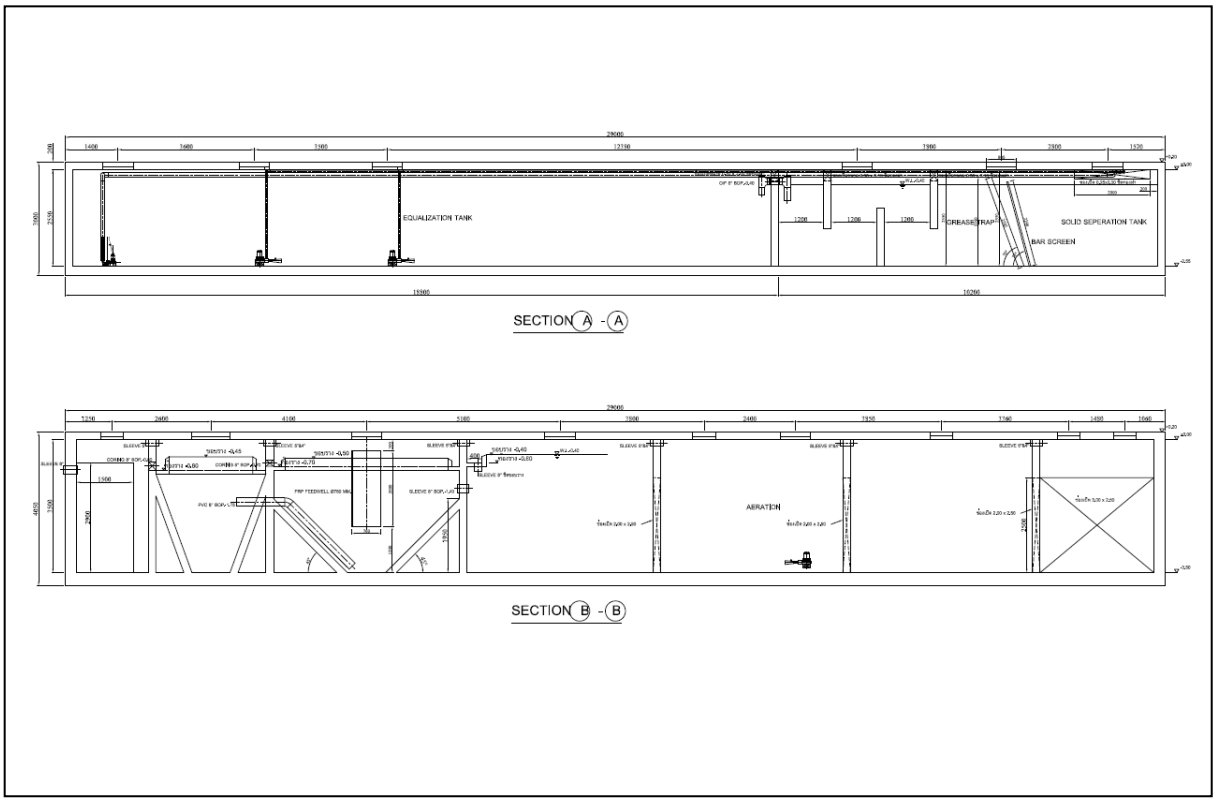

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนพฤษภาคม 2569														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
1	266	436	298	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	266	319	202	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	266	336	216	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	266	364	242	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.3 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	266	384	254	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	266	358	233	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	266	185	95	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	266	340	230	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	266	255	150	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	266	358	242	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	266	281	180	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	266	296	192	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	266	298	193	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	266	402	275	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	266	339	223	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	266	314	199	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	266	391	266	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	266	443	305	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	266	459	317	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	266	249	135	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนพฤษภาคม 2569															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออก บ่อสุดท้าย (ปกติ/ ผิดปกติ) EFP1-2			
21	266	652	472	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	266	413	285	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	266	341	221	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	266	430	295	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	266	364	239	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	266	364	238	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	266	308	200	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	266	341	218	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	266	361	238	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	266	409	279	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
31	266	326	216	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - .
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก . เขต/อำเภอ บางกะปิ .
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080
มี บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม .
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย
หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

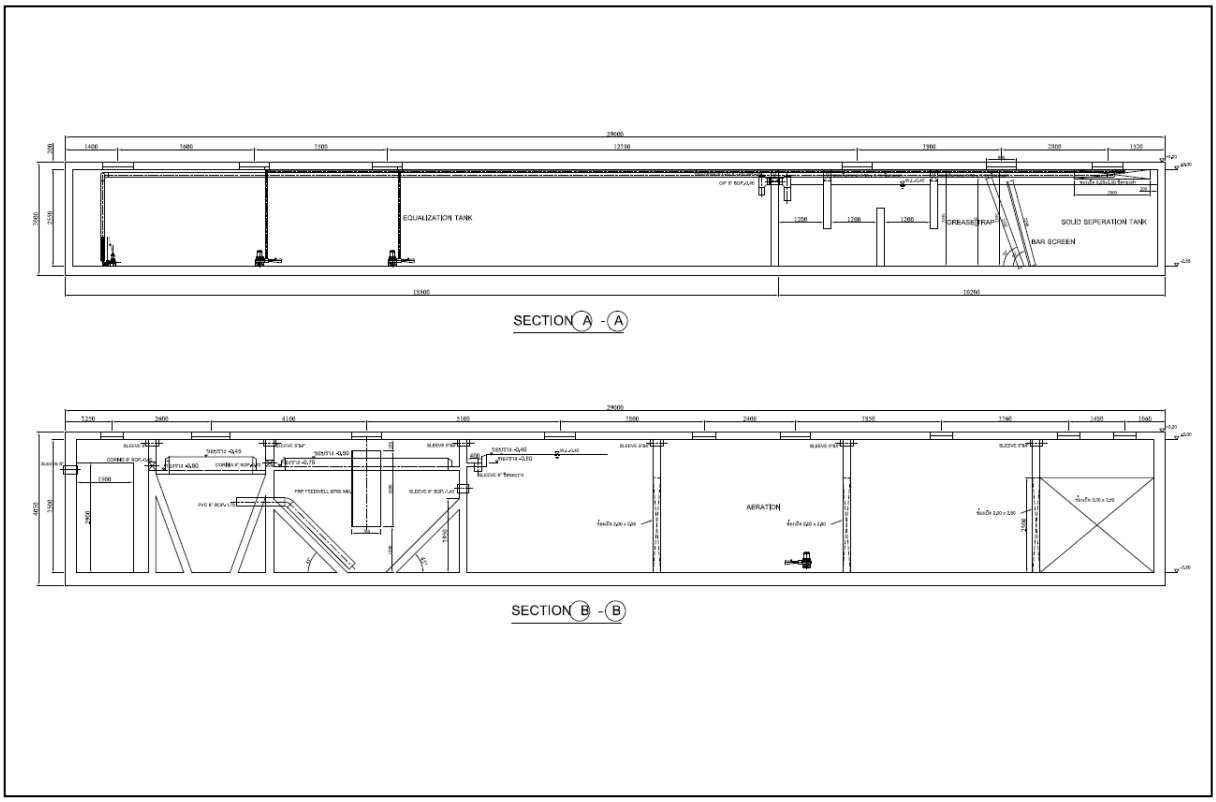

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมิถุนายน 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
1	266	322	214	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	266	301	197	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	266	497	359	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	266	338	218	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	266	201	118	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	266	349	237	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	266	285	181	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	266	294	194	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	266	272	176	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	266	339	226	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	266	249	142	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	266	402	271	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	266	331	213	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	266	434	291	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	266	383	250	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	266	356	228	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
17	266	400	259	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
18	266	449	295	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
19	266	513	354	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
20	266	421	278	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษเดือนมิถุนายน 2569														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) EQ1-2	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) EJ3-6 4 ตัว	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) EJ1-2	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) RAS1-2	ปั๊มออกบ่อสุดท้าย (ปกติ/ผิดปกติ) EFP1-2			
21	266	568	388	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
22	266	377	246	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
23	266	317	191	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
24	266	327	212	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
25	266	273	167	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
26	266	510	339	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
27	266	329	206	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
28	266	360	238	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
29	266	331	207	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		
30	266	191	104	ระบาย	จุลินทรีย์ 0.4 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-		

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573 .

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
( )

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางวรรณวิษา ศุภมงคล)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,980

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,719

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6999

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 11.60 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted])

[redacted].....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted])

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] หมดอายุ 27 ต.ค. 2573 .

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ภาคผนวกที่ 2-3
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำน้ำเสีย (ทส.2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : หัวหมาก เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-378-8000 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2554 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/02/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 398.03 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 13,454.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,708.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 8.100 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 8/01/2569 ยกเปลี่ยนปั๊ม EQ2

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : หัวหมาก เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-378-8000 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2554 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/02/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 398.03 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบตะกอน

[X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,700.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,429.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,659.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 8.400 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 02-378-8000 โทรสาร 02-378-8080 มี
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 237 / 2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ 0105548110551 หมดอายุ 27 ต.ค. 2573
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☑ ปั๊มออกบ่อสุดท้าย

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งของกทม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
จ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูล วันที่ 23/3/2569

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15,917

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,862

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ปั๊มออก บ่อสุดท้าย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 31/3/2569 พบปั๊ม EJ-3 Over Load ทำการยกเปลี่ยนปั๊มทันที

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : หัวหมาก เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-378-8000 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2554 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/02/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 398.03 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,370.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 15,917.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,862.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 9.300 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : หัวหมาก เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-378-8000 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2554 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/02/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 27 ต.ค.2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 398.03 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [X] อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,100.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,082.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,428.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 9.200 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : หัวหมาก เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-378-8000 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2554 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/02/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 27 ต.ค. 2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 398.03 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [X] อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,246.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,116.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,348.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 12.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : หัวหมาก เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-378-8000 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2554 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 13/02/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสิทธิศักดิ์ จิระพจชพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ 27 ต.ค.2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 398.03 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [X] อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,980.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,719.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6,999.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. Pico Odor Extra จุลินทรีย์ 11.600 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
อื่นๆ ปั๊มออก บ่อสุดท้าย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 2-4
ใบเสร็จค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900066208
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

สำนักงานเขต บางกะปิ โทร 0 2377 5498
ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท.บอสตันปาร์คจำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 333 อาคาร (เลขที่208/2549\โฉนด168144) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 989.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน เม.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท
รายละเอียดดังนี้

อันดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	[redacted]

จำนวนเงินทั้งสิ้น [redacted]

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	[redacted]
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

นายสินชัย [redacted]
ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 05 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:47 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวกที่ 2-5
ใบเสร็จค่าสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมัน

เล่มที่ 023

เลขที่ 1113

นายสุรเชษฐ์ เอี๊ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)

243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

สำเนา

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

วันที่ 1 เดือน [illegible] พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO [illegible]

ที่อยู่
ADDRESS [illegible]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [illegible] ☐ สำนักงานใหญ่ ☑ สาขา 00001

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	สูบถ่ายกากสะสมบ่อดักไขมัน (no Grease Trap)	1	[redacted]	[redacted]

1/4/69 E/N 26030102 [redacted]

[redacted]
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

รวมราคาสินค้า [redacted]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

ผู้รับเงิน [redacted]
COLLECTOR

ผู้รับสินค้า [redacted] 1/4/69
RECEIVED BY

เล่มที่ 022 เลขที่ 1069

นายสุรเชษฎ์ เอี่ยมสกุล (สำนักงานใหญ่)

243 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL. 02-413-1819, 084-000-6407, FAX. 02-455-4692

สำเนา

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3100100275617

วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

นามผู้ซื้อ
SOLD TO ...บริษัท มอสต้น ฟาร์ม จำกัด

ที่อยู่
ADDRESS ...333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530036952 ☐ สำนักงานใหญ่ ☑ สาขา 00001

ลำดับ NO.	รายการสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1.	สูบและทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ่อGrease Trap)	1	[redacted]	[redacted]

รวมราคาสินค้า [redacted]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น [redacted]

[redacted]
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

ผู้รับเงิน
COLLECTOR

ผู้รับสินค้า [redacted] 4/2/69
RECEIVED BY

ภาคผนวกที่ 2-6
รายงานการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2569

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด

(โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น)

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด (โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น)

สาขา 00001 ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 333 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ศรีนครินทร์

แขวง/ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10240 โทรศัพท์ 02-378-8000 ต่อ 4030

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 372 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☑ เป็นสถานประกอบกิจการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☑ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 2 มิถุนายน 2569

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 26 พฤศจิกายน 2568

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 207 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ○ ดี ☑ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก

เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ [redacted] นายจ้าง

([redacted])

วันที่ 30/6/69



ที่ รง ๐๕๐๔/๒๗๒๔

กองความปลอดภัยแรงงาน
๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตตามแบบ กภ.บญ.๑๑ (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกใบอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๐
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

ข้อมูลรายละเอียดในตาราง/ไฟล์แนบ ต้องบันทึกข้อมูลรายงานก่อนจึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลได้

วันที่ 26/05/2569
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA001-00000000749171

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต* : 0102-02-2567-0151
หน่วยงานจัดฝึกอบรม : หน่วยงานราชการกรุงเทพมหานคร
ชื่อหลักสูตร* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

วันที่เริ่มอบรม* : 02/06/2569 ถึง* : 02/06/2569 เวลาเริ่มอบรม : 16:00 น. ถึง : 18:30 น.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย : คน หญิง : คน

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ที่อยู่ : 333 อาคาร/หมู่บ้าน : หมู่ที่ :
ซอย/ตรอก : ถนน : ศรีนครินทร์
เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ
จังหวัด* : กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต* : เขตบางกะปิ
ตำบล/แขวง* : แขวงหัวหมาก รหัสไปรษณีย์ : 10240
โทรศัพท์ : 023788000 โทรสาร :
E-mail :

วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม*

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายกิตติศักดิ์ พงศ์กมลรัตน์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
2	นายสมพร เพ็ชรอาวุธ	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชุดิเดช ภู่บัณฑิต	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แนบไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569

วันที่ 02 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา	หัวข้ออบรม
08.00-08.15	ลงทะเบียน
08.15-09.00	1. สำหรับการอบรมในขั้นนี้ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการเกิดเพลิงไหม้แยกชนิดของเชื้อเพลิงได้ สามารถเลือกใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
09.00-10.15	2. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 3. การแบ่งประเภทของเพลิง 4. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 5. การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
10.15-10.30	**พักเบรก**
10.30-12.00	6. วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 7. เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ 8. วิธีใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 9. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 10. การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ
12.00-13.00	**พักรับประทานอาหารกลางวัน**
13.00-14.45	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง 1.แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 2. แผนอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ 3. การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
14.45-15.00	**พักเบรก**
15.00-16.00	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพให้ยึดตามรายชื่อที่แต่ละแผนกส่งมา นอกเหนือจากผู้เข้ารับการอบรมภาคเช้าจำนวน 60 คน โดยต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมให้มากที่สุด(โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง
16.00-18.00	ฝึกภาคปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง (สำหรับพนักงานที่เข้ารับการอบรมภาคเช้าจำนวน 60 คน และพนักงานบางส่วนที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)

* **หมายเหตุ:** เนื้อหาและเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[redacted]
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๒๔๑.	นายหัตถชัย	ศรีสุข	๒๗๑.	นายณัชศิต	อัมพะวัต
๒๔๒.	นายนพดล	บุญวรรณา	๒๗๒.	นายสุรสิทธิ์	แก้วขาว
๒๔๓.	นายสุรศักดิ์	รอบคอบ	๒๗๓.	นายสุพจน์	ปั้นพิศ
๒๔๔.	นายเอกนรินทร์	หล้าตุ้ย	๒๗๔.	นายยงยุทธ	งามเจริญ
๒๔๕.	นายพัฒนศักดิ์	ตุ่นกอง	๒๗๕.	นายชาลี	ฉายาวรรณ
๒๔๖.	นายฉลอง	บ่มทองหลาง	๒๗๖.	นายธราวุฒิ	หมัดลัง
๒๔๗.	ว่าที่ ร.ต. ปิยะ	ผ่องใส	๒๗๗.	นายสมยศ	อาดำ
๒๔๘.	นายอมรเทพ	อินธิรัตน์	๒๗๘.	นายสุเทพ	ยูนุช
๒๔๙.	นายสันติ์	เดชพร	๒๗๙.	นายอนุวัฒน์	ปานนิยม
๒๕๐.	ว่าที่ ร.ต. สุชาติ	ผ่องใส	๒๘๐.	นายเทวัญ	กันหารินทร์
๒๕๑.	นายราชันย์	เอี่ยมสะอาด	๒๘๑.	นายอัศวิน	ทับเจริญ
๒๕๒.	นายสัจจพร	ยุวัฒนา	๒๘๒.	นายวรยุทธ	แก้วประดับ
๒๕๓.	ว่าที่ ร.อ. ญาณภัทร	รัดยิ่ง	๒๘๓.	นายรุ่ง	ศิริ
๒๕๔.	นายกิตติศักดิ์	พงศ์กมลรัตน์	๒๘๔.	นายอุทิศ	บุตรอินทร์
๒๕๕.	นายนิรันดร์	บัวขาว	๒๘๕.	นายนพพล	ชูอำไพ
๒๕๖.	นายจีรชัย	มากศรี	๒๘๖.	นายนพรัตน์	สายนาโก
๒๕๗.	นายกลวัชร	ราโสภา	๒๘๗.	จ.ส.ต. ธงชัย	ดียิ่ง
๒๕๘.	จ.ส.ต. กฤษกร	กองรับ	๒๘๘.	นายสนธยา	หวังแจ่ม
๒๕๙.	นายคำพอง	หมื่นชั่ง	๒๘๙.	นายอุดมศักดิ์	แซกโจเย็น
๒๖๐.	นายปรีชา	สังประเสริฐ	๒๙๐.	นายสมศักดิ์	สนีสุริวงค์
๒๖๑.	นายชุติเดช	ภู่บัณฑิต	๒๙๑.	นายรุ่งโรจน์	คลิ้งคล้าย
๒๖๒.	นายสายเพชร	ดอกยี่สุ่น	๒๙๒.	นายสมเจตน์	กาสูลงค์
๒๖๓.	นายสมพร	เพ็ชรอาวุธ	๒๙๓.	ว่าที่ ร.ต. เริง	อำนวย
๒๖๔.	นายราเชนทร์	พรหมบุตร	๒๙๔.	นายคทาวุธ	อ่วมถนอม
๒๖๕.	นายนันทโชค	อินสว่าง	๒๙๕.	นายสมนึก	บินอารีย์
๒๖๖.	นายอภิชาติ	แก้วโพธิ์ทอง	๒๙๖.	นายอภิศักดิ์	ศิวิลัยกุล
๒๖๗.	นายเปรม	นาคมาโนช	๒๙๗.	นายภาณุพันธุ์	กู่ก้องสกุล
๒๖๘.	นายประโยชน์	ทองฉอ้อน	๒๙๘.	นายกำพลศักดิ์	พยัพย์ตรี
๒๖๙.	นายศรุต	ศรวัสอดิภา	๒๙๙.	นายปัญจพล	พรมสวัสดิ์
๒๗๐.	นายเริงชัย	คล้ายสุวรรณ์	๓๐๐.	นายสิทธิภูมิ	พงษ์ศิลา

/๓๐๑.นายปวเรศ...

กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรเลขที่สปภ.(กปภ.๓) ๘๐๔ /๒๕๖๙

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๗ คน

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

(

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ที่ กท ๑๘๐๖/๑๕๔๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรของโรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖ ต่อ ๕๒๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก
วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เลขทะเบียนนิติบุคคล [redacted]
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔
E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

☑ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ศรีนครินทร์
แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๘ ๘๐๐๐ โทรสาร -
E-mail -
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๒๐๗ คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๐๗ คน
ชาย ๙๙ คน หญิง ๑๐๘ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๔.๒๕ นาที
ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนไฟ
○ ไม่ดี ○ พอใช้ ○ ดี ☑ ดีมาก

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่
ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย
๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน
๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมซ้อมอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569

พนักงานทั้งหมดจำนวน 372 คน โดยเข้าร่วมจำนวนดังนี้

แผนก	พนักงานที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
Engineering	15
Executive Office	4
Finance&Account	17
Food&Beverage	26
Food&Beverage_Kit	49
Front Office	17
Housekeeping	39
Human Resources	4
IT	2
Laundry	18
Sales&Marketing	7
Security	9
รวมทั้งหมด	**207**
หญิง (คน)	**108**
ชาย (คน)	**99**

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	ประยุทธ	เหมาะสมาน	Engineering	Engineering	
2	นาย	เอกชัย	ปัญญารุ่งเจริญ	Engineering	Engineering	✓
3	นางสาว	วรินพร	เตชะพูลทรัพย์	Engineering	Engineering	✓
4	นาย	เสกสรรค์	พงษ์งาม	Engineering	Engineering	✓
5	นาย	อมรเทพ	นาคประทุม	Engineering	Engineering	
6	นางสาว	สุปราณี	ศรีอุ่น	Engineering	Engineering	✓
7	นาย	นพดล	จิตรหนา	Engineering	Engineering	
8	นาย	ณนธัช	สุนทรรัตน์	Engineering	Engineering	
9	นาย	วิษณุ	วัตถุรัตน์	Engineering	Engineering	✓
10	นาย	วัชรพงษ์	ชื่นหะทัย	Engineering	Engineering	✓
11	นาย	ณรงค์เดช	คงบุญ	Engineering	Engineering	
12	นาย	ธวัชชัย	พวงวรรณชัย	Engineering	Engineering	
13	นาย	ศุภสิทธิ์	พริกด่า	Engineering	Engineering	
14	นาย	อริญชย์	พรมน้อย	Engineering	Engineering	✓
15	นาย	พงศธร	แสงราชา	Engineering	Engineering	
16	นาย	ช่านาญ	นิลมาศ	Engineering	Engineering	✓
17	นาย	ณัฐวุฒิ	กีรติคชาภรณ์	Engineering	Engineering	
18	นาย	ธนงศิลป์	นิลเกตุ	Engineering	Engineering	✓
19	นาง	สุนันท์	ทรัพย์ทัด	Engineering	Engineering	
20	นาย	ทศพล	จาตุรนต์	Engineering	Engineering	
21	นาย	สมหวัง	สิทธิศรี	Engineering	Engineering	✓
22	นาย	อาทร	เกิดเกลื่อน	Engineering	Engineering	
23	นาย	มาน	มารักษา	Engineering	Engineering	
24	นาย	สุรสิทธิ์	ดุจดา	Engineering	Engineering	✓
25	นาย	ปฐวี	จัตวา	Engineering	Engineering	✓
26	นาย	ปีติภัทร	ขันทวี	Engineering	Engineering	
27	นาย	ภัทรพล	บัวเอี่ยม	Engineering	Engineering	✓
28	นาย	วิชาญชัย	จ่ายนอก	Engineering	Engineering	✓
29	นาย	สมศักดิ์	สากระแสร์	Engineering	Engineering	
30	นาย	ณัฐดนัย	คงหินตั้ง	Engineering	Engineering	
31	นาย	พงศกร	นาคอยู่	Engineering	Engineering	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	กฤษฎา	จิระพจชพร	Executive Office	Executive Office	
2	นาย	สิทธิศักดิ์	จิระพจชพร	Executive Office	Executive Office	
3	นาย	พีระพงษ์	สุเปารุษ	Executive Office	Executive Office	✓
4	นาย	ประกิจ	ชินอมรพงษ์	Executive Office	Executive Office	
5	นาย	สุชาญมนต์	บุญโกสุมภ์	Executive Office	Executive Office	
6	นาย	ประกาศ	เหลืองเจริญ	Executive Office	Executive Office	
7	นาย	จุลศักดิ์	จิเนราวัต	Executive Office	Executive Office	
8	นางสาว	ฐานิดา	จิระพจชพร	Executive Office	Executive Office	
9	นางสาว	รัตนา	บุตะมะ	Executive Office	Executive Office	✓
10	นางสาว	สิริกร	ขจรศักดิ์สาคร	Executive Office	Executive Office	✓
11	นางสาว	ปวริศา	เปรมมาก	Executive Office	Executive Office	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นางสาว	เพ็ญประภา	จิระพจชพร	Finance&Account	Finance&Account	
2	นางสาว	กชนิภา	สนิทกลาง	Finance&Account	Finance&Account	✓
3	นาย	กันตินันท์	ทรงชุ่มสาย	Finance&Account	Finance&Account	✓
4	นาย	จามร	ทองค่า	Finance&Account	Finance&Account	
5	นางสาว	ชโรชา	รุ่งเรือง	Finance&Account	Finance&Account	✓
6	นางสาว	นันฑพร	ศิริสุข	Finance&Account	Finance&Account	✓
7	นางสาว	ปัฐวีภรณ์	แววเพ็ชร	Finance&Account	Finance&Account	✓
8	นางสาว	พัชรี	สารคาม	Finance&Account	Finance&Account	✓
9	นางสาว	รชยา	บุญเชิดฉาย	Finance&Account	Finance&Account	
10	นางสาว	รุ่งนภา	อยู่เจริญ	Finance&Account	Finance&Account	
11	นางสาว	ลักคณา	หรูเจริญ	Finance&Account	Finance&Account	✓
12	นาย	วิรุฬห์	จิระพจชพร	Finance&Account	Finance&Account	
13	นางสาว	วีนัส	อินทรสุด	Finance&Account	Finance&Account	✓
14	นางสาว	อาภาวรรณ	เรืองโพน	Finance&Account	Finance&Account	✓
15	นางสาว	ชาลิสา	เอื้อวิบูลวัฒนา	Finance&Account	Purchasing	✓
16	นาย	ธศร	ศิริอิ่ม	Finance&Account	Purchasing	✓
17	นางสาว	สุวพิชญ์	แท้เที่ยง	Finance&Account	Purchasing	✓
18	นางสาว	เสาวภา	แสงสว่าง	Finance&Account	Restaurant Cashier	
19	นางสาว	โชติกา	สุ่มมาตย์	Finance&Account	Restaurant Cashier	
20	นางสาว	จิราวรรณ	ทองก่า	Finance&Account	Restaurant Cashier	
21	นางสาว	ตรีรัก	ศรีสุธรรม	Finance&Account	Restaurant Cashier	
22	นางสาว	พรพิมล	พุ่มดวง	Finance&Account	Restaurant Cashier	✓
23	นางสาว	พัชรี	เถาว์กลาง	Finance&Account	Restaurant Cashier	
24	นางสาว	สุชาดา	วงษาค่า	Finance&Account	Restaurant Cashier	
25	นาย	คนึง	คลังนุ่ม	Finance&Account	Asset & Cost Management	
26	นางสาว	ธัญวรัตน์	คณะพันธ์	Finance&Account	Asset & Cost Management	✓
27	นางสาว	วรพร	สรรเสริญ	Finance&Account	Asset & Cost Management	✓
28	นาย	สมศักดิ์	จันทนิล	Finance&Account	Asset & Cost Management	✓
29	นางสาว	สาวิตรี	บุญมาเลิศ	Finance&Account	Asset & Cost Management	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	พนม	มือขุนทด	Food&Beverage	Artist	
2	นางสาว	รัชนี	ทองเกษม	Food&Beverage	Artist	
3	นางสาว	วิชญาดา	ทองหน้าศาล	Food&Beverage	Banquet	✓
4	นาย	ศักย์ศรณ์	หงษ์สามสิบเก้า	Food&Beverage	Banquet	✓
5	นาย	เชิดจิตร	พันธ์แก้ว	Food&Beverage	Banquet	
6	นางสาว	เบญจวรรณ	ฉิมปากแพรก	Food&Beverage	Banquet	✓
7	นาย	ดุสิต	ขำทอง	Food&Beverage	Banquet	
8	นางสาว	นิภาพร	คำมา	Food&Beverage	Banquet	✓
9	นาย	สุทัศน์	มาคุ้ม	Food&Beverage	Banquet	✓
10	นางสาว	ธัญญา	โพธานะ	Food&Beverage	Banquet	✓
11	นาย	กานต์	เหล่าพรหม	Food&Beverage	Banquet	
12	นาย	ชาย	ไวยกูล	Food&Beverage	Banquet	✓
13	นาย	ศิริยศ	กัมทอง	Food&Beverage	Banquet	
14	นาย	ติณภัทร	ฤทธิศิริพงศ์	Food&Beverage	Banquet	
15	นาย	จักรวัสดิ์	ด้วงมาก	Food&Beverage	Banquet	✓
16	นางสาว	พรรษา	บัญชาเมฆ	Food&Beverage	Banquet	
17	นางสาว	ปนัดดา	เสาศิลา	Food&Beverage	Banquet	✓
18	นางสาว	ยูรฟาร์	ยูโซะ	Food&Beverage	Banquet	✓
19	นาย	เพชรธงชัย	บุญกลม	Food&Beverage	Beverage	✓
20	นาย	วิสิทธิ์	ปั่นเส	Food&Beverage	Beverage	
21	นาย	วิสุทธิ	ประทุมพงษ์	Food&Beverage	Beverage	
22	นางสาว	อิสริยา	เมืองจันทร์	Food&Beverage	Biz Lounge (G4W)	✓
23	นาย	ณพวุฒิ	สายชมภู	Food&Beverage	Biz Lounge (G4W)	
24	นางสาว	สิริรสนันท์	มะโนเกี๋ยง	Food&Beverage	Chinese Restaurant	
25	นางสาว	วรรณนภา	พวงวรรณชัย	Food&Beverage	Chinese Restaurant	
26	นางสาว	แคทรียา	จันทสิทธิ์	Food&Beverage	Chinese Restaurant	✓
27	นางสาว	กชกร	ศรีภิรมย์	Food&Beverage	Chinese Restaurant	✓
28	นาย	นวพล	คงอุป	Food&Beverage	Chinese Restaurant	✓
29	นางสาว	ธิติมา	นิลโต	Food&Beverage	Chinese Restaurant	
30	นางสาว	ชุดิกาญจน์	ปัญญาแก้ว	Food&Beverage	Chinese Restaurant	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
31	นางสาว	สุพัชญา	นิจรันดร์	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
32	นางสาว	สุกานดา	สายทอง	Food&Beverage	Grand Cafe	
33	นางสาว	อรุณวรรณ	รักษาธิการ	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
34	นาย	สันติ	เกิดปัญญา	Food&Beverage	Grand Cafe	
35	นางสาว	รัชฎาพร	ครรไลลักษณ์	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
36	นาย	จรัญ	อินนา	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
37	นาย	ศิริศักดิ์	ประกอบนัน	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
38	นาย	ศตวรรษ	งามเกลี้ยง	Food&Beverage	Grand Cafe	
39	นางสาว	สุนารี	ศรีสวัสดิ์	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
40	นางสาว	สุนันทา	คำมา	Food&Beverage	Grand Cafe	
41	นาย	ศักดิ์สิทธิ์	สีแม้น	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
42	นาย	ธนา	ไชยยูปถัมภ์	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
43	นางสาว	อาทิตยา	ซาเสน	Food&Beverage	Grand Cafe	
44	นางสาว	จิรัชยา	จันทรักษ์	Food&Beverage	Grand Cafe	✓
45	นางสาว	ชนณิกานต์	วงค์คำแหง	Food&Beverage	Grotto	✓
46	นาย	นิรุต	พุฒธรรม	Food&Beverage	Room Service	
47	นาย	วัชรินทร์	กันสวัสดิ์	Food&Beverage	Room Service	
48	นาย	ซุลกีฟลี	มะหะแซ	Food&Beverage	Room Service	✓
49	นาย	ณ ธันว์	สายอินทวงศ์	Food&Beverage	Room Service	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	สามารถ	จับเทียน	Food&Beverage_Kit	Banquet Kitchen	
2	นาย	อารักษ์	ศักดิ์สราญรมย์	Food&Beverage_Kit	Banquet Kitchen	✓
3	นาย	ธนบดี	กาญจนสาขา	Food&Beverage_Kit	Banquet Kitchen	✓
4	นางสาว	ชารีย์	กาฬภักดี	Food&Beverage_Kit	Banquet Kitchen	✓
5	นาย	จักร์กฤษณ์	ปักษีพันธ์	Food&Beverage_Kit	Butcher	✓
6	นาย	ณัฐทชัย	เขียวอ้วน	Food&Beverage_Kit	Butcher	
7	นาย	ยุทธนา	หาญกุลวัฒนา	Food&Beverage_Kit	Chef Office	✓
8	นางสาว	ศิตาพร	พิภพวรไชย	Food&Beverage_Kit	Chef Office	✓
9	นาย	วรวุฒิ	บุตรสาร	Food&Beverage_Kit	Chef Office	✓
10	นาย	บัณฑูล	อิ่มในธรรม	Food&Beverage_Kit	Chef Office	✓
11	นางสาว	พรชนก	ยอดวิไล	Food&Beverage_Kit	Chef Office	✓
12	นาย	จิรฐกรณ์	รุ่งเรืองเดชวัฒนา	Food&Beverage_Kit	Chef Office	✓
13	นาย	ธงชัยวัฒน์	ขาวอ้วน	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	
14	นาย	ภิญโญ	แก่นฮด	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	
15	นาย	ศรชัย	หวลคนึง	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	
16	นาย	ศิวกร	แก่นฮด	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	✓
17	นาย	กุลนิติ	เกื้อวรโชติ	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	
18	นาย	พรหิรัณย์	เงินประถม	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	✓
19	นางสาว	กนกพร	เนียมเดช	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	✓
20	นาย	ภูรภัทร	โสดามา	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	✓
21	นาย	สมชาย	แสวงสุข	Food&Beverage_Kit	Chinese Kitchen	✓
22	นางสาว	กัญญา	รัสดี	Food&Beverage_Kit	Cold Kitchen	✓
23	นาย	ศิริชัย	ทองไทย	Food&Beverage_Kit	Cold Kitchen	
24	นาย	อมรเทพ	เจริญสุข	Food&Beverage_Kit	Cold Kitchen	
25	นางสาว	หทัยพัชร์	โรจน์วิลัย	Food&Beverage_Kit	Cold Kitchen	✓
26	นาย	บริพัฒน์	ธรรมวงษ์	Food&Beverage_Kit	Cold Kitchen	✓
27	นางสาว	วราพร	ชำนาญยา	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	✓
28	นาย	ภูมิพัฒน์	โรจน์รังสิมันต์	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	
29	นาย	เรืองศิลป์	ยอดอนันตกุล	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	
30	นาย	นิติวัฒน์	แสงฤทธิ์	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	
31	นาย	อดิชาติ	หนันต๊ะ	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	✓
32	นางสาว	แพรวา	สร้อยเงิน	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	
33	นาย	เวชพิสิฐ	จุสมใจ	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	
34	นางสาว	มนทญา	ตุ่นกระโทก	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
35	นางสาว	วรรณิสา	ดาทอง	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	✓
36	นาย	วิรัตน์	บุญเครื่อง	Food&Beverage_Kit	Grand Cafe Kitchen	
37	นางสาว	นิภาดา	สุเววงค์	Food&Beverage_Kit	Grotto Kitchen	✓
38	นาย	บัณฑิตย์	ค่าพ่วง	Food&Beverage_Kit	Grotto Kitchen	✓
39	นางสาว	ปนัดดา	นรวัน	Food&Beverage_Kit	Grotto Kitchen	✓
40	นาย	นิพนธ์	สิลา	Food&Beverage_Kit	Japanese Kitchen	✓
41	นาย	บุญศรี	สุวรรณภาพ	Food&Beverage_Kit	Japanese Kitchen	✓
42	นาย	สมพิศ	ธัญญผล	Food&Beverage_Kit	Japanese Kitchen	✓
43	นาย	แดนชัย	แสงทวี	Food&Beverage_Kit	Pastry&Bakery Kitchen	✓
44	นางสาว	เพ็ญประภา	มะโนรี	Food&Beverage_Kit	Pastry&Bakery Kitchen	✓
45	นางสาว	อรญา	ตั๋วคะลา	Food&Beverage_Kit	Pastry&Bakery Kitchen	✓
46	นางสาว	อรสุดา	พลฤทธิ์	Food&Beverage_Kit	Pastry&Bakery Kitchen	
47	นาย	เบญจพล	แก้วไกรหาญ	Food&Beverage_Kit	Pastry&Bakery Kitchen	✓
48	นาย	วรินทร	ธรรมเที่ยง	Food&Beverage_Kit	Pastry&Bakery Kitchen	✓
49	นางสาว	พัณณิตา	สุขเครือ	Food&Beverage_Kit	Staff Canteen	
50	นาย	ปิยพัทธ์	สิริรัตน์	Food&Beverage_Kit	Staff Canteen	✓
51	นาง	นภัส	ตรีศิลป์	Food&Beverage_Kit	Staff Canteen	✓
52	นาย	อธิการ	เลิศยานยงค์	Food&Beverage_Kit	Staff Canteen	✓
53	นาง	ภัทราศิริ	ดั้นสกุล	Food&Beverage_Kit	Staff Canteen	✓
54	นางสาว	สอิ้ง	เดชะนะ	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
55	นาย	สมประสงค์	คนะดี	Food&Beverage_Kit	Steward	
56	นาย	วีระพงษ์	เมืองแพน	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
57	นาย	วิเชียร	บัวงาม	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
58	นาย	สมภพ	แก่นสิงห์	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
59	นาย	สมชาย	สวัสดิ์	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
60	นาย	สมเกียรติ	ดุ้มเบ็ญ	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
61	นาย	จตุพร	สันทัด	Food&Beverage_Kit	Steward	
62	นาย	ชลนที	สวัสโต	Food&Beverage_Kit	Steward	
63	นาง	อัญชลี	ชูวงษ์	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
64	นางสาว	มาริษา	งามเยี่ยม	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
65	นาย	จักรพันธุ์	ไชยเมือง	Food&Beverage_Kit	Steward	
66	นาย	พรณรงค์	สง่างาม	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
67	นาย	สุริยัน	ลีสะ	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
68	นาย	เจริญชัย	บู่ทอง	Food&Beverage_Kit	Steward	✓
69	นาย	ภานุวัต	พุ่มภักดี	Food&Beverage_Kit	Steward	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นางสาว	กมลชนก	เพิ่มพูล	Front Office	Call Center	✓
2	นางสาว	ศศิธร	แซ่เบ๊	Front Office	Call Center	✓
3	นางสาว	ช่อผกา	มาตกลาง	Front Office	Call Center	
4	นาย	จวน	เงางาม	Front Office	Concierge	
5	นาย	ชานนท์	พลภักดี	Front Office	Concierge	
6	นาย	วิชาญ	แย้มสุข	Front Office	Concierge	
7	นางสาว	สุรัสวดี	วงศ์สุวรรณ	Front Office	Concierge	
8	นาย	วรดร	ยิ้มเจริญ	Front Office	Concierge	✓
9	นาย	พุฒิพงศ์	พองพรหม	Front Office	Concierge	
10	นาย	วีรชาติ	กอบดวง	Front Office	Concierge	✓
11	นาย	อุดร	จันทร์มณี	Front Office	Concierge	
12	นาย	วิเชียร	โนนทิง	Front Office	Concierge	
13	นาย	วิรัตน์	สินธุไพร	Front Office	Concierge	
14	นาย	สุวิน	แจ่มศรี	Front Office	Concierge	
15	นาย	ณัฐพล	กาฬภักดี	Front Office	Concierge	✓
16	นาย	บัณฑิต	บุญตั้ว	Front Office	Concierge	✓
17	นาย	สุชาติ	บำรุงกุล	Front Office	Concierge	
18	นาย	เจษฎา	โมคลักษณ์	Front Office	Concierge	
19	นาย	เกรียงไกร	อภิสิทธิ์วงศา	Front Office	Concierge	
20	นาย	ประชา	ดอกไม้	Front Office	Concierge	
21	นาย	ณัฐกริช	ก่องมูล	Front Office	Concierge	
22	นางสาว	เพ็ญพักตร์	ถึงแสง	Front Office	Front Office	
23	นางสาว	เนตรชนก	หิตานุกูล	Front Office	Front Office	
24	นาย	ศรัทธา	ชอุ่มทอง	Front Office	Front Office	
25	นาย	วิษณุ	แดงเนียม	Front Office	Front Office	
26	นางสาว	กนกวรรณ	ทองหล่อ	Front Office	Front Office	
27	นางสาว	กานต์ธิดา	อุบลกาญจน์	Front Office	Front Office	✓
28	นางสาว	กฤษณา	เมืองแก้ว	Front Office	Front Office	
29	นางสาว	อรุณ	บุญหว่าน	Front Office	Front Office	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
30	นางสาว	อธิชา	ฝาอิดิน	Front Office	Front Office	
31	นางสาว	เกทเสมนี	รัตนโกสินธุ์	Front Office	Front Office	
32	นาย	แสนรัก	อภัยสุวรรณ	Front Office	Front Office	
33	นางสาว	จิราพัชร	สูญสิ้นภัย	Front Office	Front Office	
34	นางสาว	ตติยาพร	นรินทรางกูร ณ อยุธยา	Front Office	Front Office	
35	นาย	นภัสรพี	บุญมาคำ	Front Office	Front Office	✓
36	นาย	ธนัท	มาตราช	Front Office	Front Office	✓
37	นาย	ณัฐพล	อภัยโส	Front Office	Front Office	✓
38	นางสาว	กรองนภา	คัดทนะเงิน	Front Office	Front Office	✓
39	นางสาว	อาทิตยา	ทัพวัตร	Front Office	Front Office	
40	นางสาว	รวิพร	สัตยบัณฑิต	Front Office	Front Office	
41	นาง	นันทวัน	วิริยะรักษ์	Front Office	Massage Therapist	✓
42	นางสาว	มินทร์ลิตา	พันธ์ขาม	Front Office	Massage Therapist	
43	นางสาว	กรนันท์	บุญเฟรือง	Front Office	Reservation	
44	นางสาว	ประไพภักดร์	สีดาคุณ	Front Office	Reservation	
45	นางสาว	มาชารี	พุ่มหิรัญ	Front Office	Reservation	✓
46	นาย	อัมรัน	แมเร๊าะ	Front Office	Reservation	✓
47	นางสาว	บุศรา	ลิมปนะสุคนธ์	Front Office	Reservation	✓
48	นาย	วรวุฒิ	ลัดท้วม	Front Office	Sport Club	
49	นาย	วิษณุพงษ์	อยู่เย็น	Front Office	Sport Club	✓
50	นาย	ศักดิ์มณี	อุดมพงษ์	Front Office	Sport Club	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	วัชรชัย	เพชรดี	Housekeeping	Florist	✓
2	นาย	ปรีชา	โพธิ์วัลย์	Housekeeping	Garden	✓
3	นาย	จุมพล	เจาะนอก	Housekeeping	Garden	
4	นาย	อาณัติ	ช่างปั้น	Housekeeping	Guest Floor	
5	นาย	พิจิตร	ลาขุมเหล็ก	Housekeeping	Guest Floor	✓
6	นาย	ไพรัตน์	สมาเต๊ะ	Housekeeping	Guest Floor	✓
7	นางสาว	รัศมี	ขันโอฬาร	Housekeeping	Guest Floor	✓
8	นางสาว	นงนุช	แซ่ฉั่ว	Housekeeping	Guest Floor	✓
9	นางสาว	นุชรี	นาไพรวัน	Housekeeping	Guest Floor	✓
10	นางสาว	ภัคภร	ธนาสิริกุลธร	Housekeeping	Guest Floor	✓
11	นางสาว	รำไพ	พึ่งพา	Housekeeping	Guest Floor	✓
12	นางสาว	ชลธิชา	เจริญศรี	Housekeeping	Guest Floor	
13	นางสาว	นิดยา	คำรักษ์	Housekeeping	Guest Floor	✓
14	นาย	ขวัญชัย	หอยสังข์	Housekeeping	Guest Floor	✓
15	นางสาว	ธิดา	นาคประสิทธิ์	Housekeeping	Guest Floor	
16	นาง	นรินทร์	ยมรัตน์	Housekeeping	Guest Floor	✓
17	นางสาว	บุณยาพร	ศิริพันธ์	Housekeeping	Guest Floor	✓
18	นาง	ค่าปน	พันธ์ประสงค์	Housekeeping	Guest Floor	✓
19	นางสาว	อุทุมพร	อุ่นอำไพ	Housekeeping	Guest Floor	✓
20	นาย	นภัสกรณ์	กมลแสง	Housekeeping	Guest Floor	
21	นางสาว	กันยกร	มีผิว	Housekeeping	Guest Floor	✓
22	นาย	ชามิล	สมพลวัฒนา	Housekeeping	Guest Floor	✓
23	นางสาว	ณัฐพัชร์	ถิ่นพิพัฒน์	Housekeeping	Guest Floor	✓
24	นาย	ธนกร	บุญพิมพ์	Housekeeping	Guest Floor	✓
25	นางสาว	กัญญาวดี	เดินไธสง	Housekeeping	Guest Floor	✓
26	นาย	ศิลป์ชัย	ตรีพรมราช	Housekeeping	Guest Floor	✓
27	นางสาว	ภวรัญชน์	ดาศรี	Housekeeping	Housekeeping	✓
28	นาง	วิรัตน์	ค่าสร้อย	Housekeeping	Housekeeping	
29	นางสาว	ชดาภร	เอี่ยมสม	Housekeeping	Housekeeping	✓
30	นางสาว	ทิพย์นันทิมา	เดชสหโรจนธร	Housekeeping	Housekeeping	✓
31	นางสาว	ชฎาพร	ค่าสุวรรณ	Housekeeping	Housekeeping	✓
32	นางสาว	กรรณิการ์	สีแสง	Housekeeping	Linen&Uniform	✓
33	นางสาว	หนูดาว	ทัวมเพ็ง	Housekeeping	Linen&Uniform	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
34	นางสาว	วิไล	บุญไทย	Housekeeping	Public Area	✓
35	นาง	บัวลอย	กันเทพา	Housekeeping	Public Area	✓
36	นางสาว	อภิญญา	พลทะนี	Housekeeping	Public Area	
37	นาง	กนกพร	รัตนนิกร	Housekeeping	Public Area	✓
38	นางสาว	รุ่งทิพย์	แซ่เฮ้ง	Housekeeping	Public Area	✓
39	นาง	ปราณี	คงอุป	Housekeeping	Public Area	✓
40	นาง	สมใจ	รอดนิล	Housekeeping	Public Area	✓
41	นางสาว	พรนัชชา	อาศัยเมือง	Housekeeping	Public Area	✓
42	นางสาว	กนกวรรณ	พุ่มแสง	Housekeeping	Public Area	✓
43	นางสาว	เกศแก้ว	นาประเสริฐ	Housekeeping	Public Area	✓
44	นางสาว	เดือนใจ	พิทักษ์	Housekeeping	Public Area	✓
45	นางสาว	กานดา	มลิลาด	Housekeeping	Public Area	✓
46	นางสาว	มัลลิกา	ใบรัก	Housekeeping	Public Area	
47	นางสาว	นิศา	เดิมทิพย์	Housekeeping	Public Area	✓
48	นางสาว	จิราวดี	ศรีทา	Housekeeping	Public Area	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	กฤษฎา	ทาอัน	Human Resources	Human Resources	✓
2	นางสาว	กรรณิกา	น่าบัณฑิต	Human Resources	Human Resources	✓
3	นางสาว	เพชรชรินทร์	วิราพร	Human Resources	Human Resources	✓
4	นางสาว	รวงไทย	ณ วังอ่าง	Human Resources	Human Resources	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	ศักดา	หมัดสมัน	IT	IT	✓
2	นาย	พัญชนัฐ	พัญชยชานันท์	IT	IT	✓
3	นาย	ธานี	เพชรรัตน์	IT	IT	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาง	ฮาลีมะห์	เลาะพึ่ง	Laundry	Laundry	✓
2	นางสาว	วินิจ	ดวงจิตร	Laundry	Laundry	✓
3	นางสาว	นภาภรณ์	นิลนนท์	Laundry	Laundry	✓
4	นางสาว	ดวงจันทร์	สายธเรศ	Laundry	Laundry	
5	นาย	สมพร	ขำสำราญ	Laundry	Laundry	✓
6	นาง	สุภัค	พงศ์ชนะ	Laundry	Laundry	
7	นาย	วิษณุ	ภูนาวัน	Laundry	Laundry	✓
8	นางสาว	นิจนา	ครรไลลักษณ์	Laundry	Laundry	✓
9	นางสาว	สุมนา	รัตนาวิวัฒน์พงศ์	Laundry	Laundry	
10	นาย	ประญัติ	พงศ์ชนะ	Laundry	Laundry	
11	นาย	ชาติชาย	ชำนาญโชติกุลกาญจ์	Laundry	Laundry	✓
12	นาย	ศักดา	พาบัว	Laundry	Laundry	✓
13	นาย	เดรี่	อินทรฤทธิ์	Laundry	Laundry	✓
14	นาย	พลวัฒน์	ภูแล่นเปลือย	Laundry	Laundry	
15	นางสาว	มะลิวรรณ	ศรีมงคล	Laundry	Laundry	✓
16	นาย	พิชิต	มุ่งกลาง	Laundry	Laundry	✓
17	นางสาว	นิตยา	จันทมาตย์	Laundry	Laundry	✓
18	นางสาว	กอยใจ	หกลา	Laundry	Laundry	✓
19	นาย	อดิพงษ์	พิศเพ็ง	Laundry	Laundry	
20	นางสาว	พรรณงาม	แสงผึ้ง	Laundry	Laundry	✓
21	นางสาว	มณีรัตน์	แถบหอม	Laundry	Laundry	✓
22	นาย	อาทิตย์	อินชายเขา	Laundry	Laundry	✓
23	นางสาว	กัลยานิษฐ์	หวลอารมณ์	Laundry	Laundry	✓
24	นาย	กิตติกร	เมืองวงษ์	Laundry	Laundry	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาง	อ้อมวดี	จงเจริญยานนท์	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
2	นางสาว	ศุภางค์	สินธุเดช	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
3	นาง	พิมพ์ทิพย์	วิจารณ์	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
4	นางสาว	ทิพย์อาภา	มีมุ่งธรรม	Sales&Marketing	Sales&Marketing	✓
5	นางสาว	สวิชญา	สุขต้องดี	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
6	นาย	วิเชียร	กุตะนันท์	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
7	นางสาว	จีรนัน	ยัญศรี	Sales&Marketing	Sales&Marketing	✓
8	นางสาว	ชลรดา	ธนเปรมินทร์	Sales&Marketing	Sales&Marketing	✓
9	นางสาว	รัศมี	เพาะปลูก	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
10	นางสาว	สุพัทรา	เกิดบัว	Sales&Marketing	Sales&Marketing	✓
11	นางสาว	ชนิสรา	นาคลอง	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
12	นาย	พงษ์เดช	ชุติอำไพวงษ์	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
13	นางสาว	ธิดารัตน์	งามเกลี้ยง	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
14	นางสาว	ทิพย์วารี	เจริญดี	Sales&Marketing	Sales&Marketing	
15	นาย	อนุกูล	รักกำเหนิด	Sales&Marketing	Marketing Communication	✓
16	นาย	ภาณุวัฒน์	จันท์ถาวร	Sales&Marketing	Marketing Communication	✓
17	นาย	ชัยพิสิฐ	ชูรัตน์	Sales&Marketing	Marketing Communication	✓

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings

THE GRAND FOURWINGS
CONVENTION HOTEL
BANGKOK

แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2569
สถานที่ : โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงค์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ฝ่าย	แผนก	ลายมือชื่อ
1	นาย	สุพจน์	ชุมชัยภูมิ	Security	Security	✓
2	นาย	วิชิต	มหาจันทร์	Security	Security	
3	นางสาว	นงนุช	ศรีคงทน	Security	Security	
4	นาย	อุเทน	นนทมาตร	Security	Security	
5	นางสาว	สุพรรณี	สุขใหม่	Security	Security	
6	นาย	ณัฐวสันต์	ซื่อสัตย์	Security	Security	
7	นาย	ไฝซัน	สมาแห	Security	Security	✓
8	นางสาว	นูรียะห์	รอยี	Security	Security	
9	นาย	อินทัช	ล้อทองพานิชย์	Security	Security	✓
10	นาย	ปราโมทย์	อ้วนค่า	Security	Security	✓
11	นาย	อัครอม	เจ๊าะ	Security	Security	✓
12	นาย	อิรฟานอิสคานดา	บือราเฮง	Security	Security	
13	นาย	ศราวุธ	มามะ	Security	Security	
14	นาย	นาซีร	สาหลีหมิน	Security	Security	
15	นาย	อิฟฟาน	อาแวยง	Security	Security	✓
16	นาย	พิพัฒน์พงษ์	แสงวงศ์	Security	Security	✓
17	นางสาว	วราภรณ์	ฝางค่า	Security	Security Temp.	
18	นางสาว	ภัณฑิรา	ทองย่อน	Security	Security Temp.	
19	นางสาว	มะลิวัลย์	แก้วเก่ง	Security	Security Temp.	
20	นางสาว	อำนวย	ทองอยู่	Security	Security Temp.	
21	นาย	สมนึก	มะละกุล	Security	Security Temp.	
22	นางสาว	ศราวาณี	เซ๊ะ	Security	Security Temp.	
23	นางสาว	ภัทรวดี	ธาราทิวัดถ์	Security	Security Temp.	✓
24	นาย	ทองคำ	เบ้าคำผุย	Security	Security Temp.	
25	นาย	มาโชร์	กูแม	Security	Security Temp.	
26	นาย	มุตตากีม	สาหมะ	Security	Security Temp.	
27	นาย	ทิวากร	ศรีมันตะ	Security	Security Temp.	
28	นาย	วันเฉลิม	แสงสว่าง	Security	Security Temp.	
29	นางสาว	ทัศนีย์	คงวิจารณ์	Security	Security Temp.	
30	นาย	อนุวา	มีนา	Security	Security Temp.	✓
31	นางสาว	ไปรยา	ภักษาหาร	Security	Security Temp.	
32	นาย	อดิศร	อาแวยง	Security	Security Temp.	

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
Tel: +66 (0) 2 378 8000 Mobile: +66 (0) 95 370 8880 Fax: +66 (0) 2 378 8080
E-mail: hotel@grandfourwings.com Website: www.grandfourwings.com
@grandfourwings


ภาพประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙






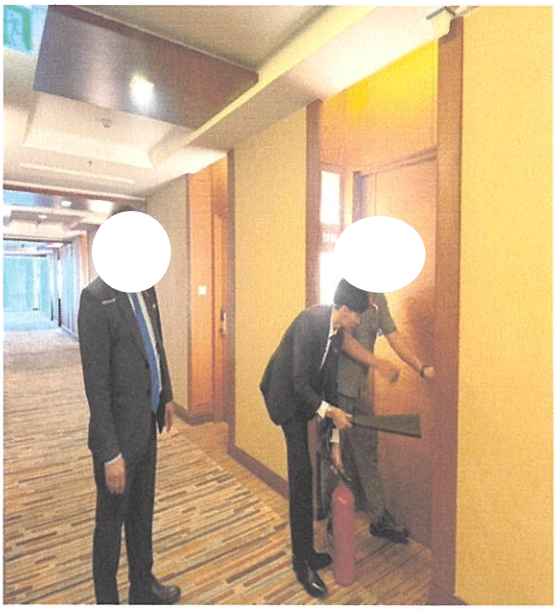






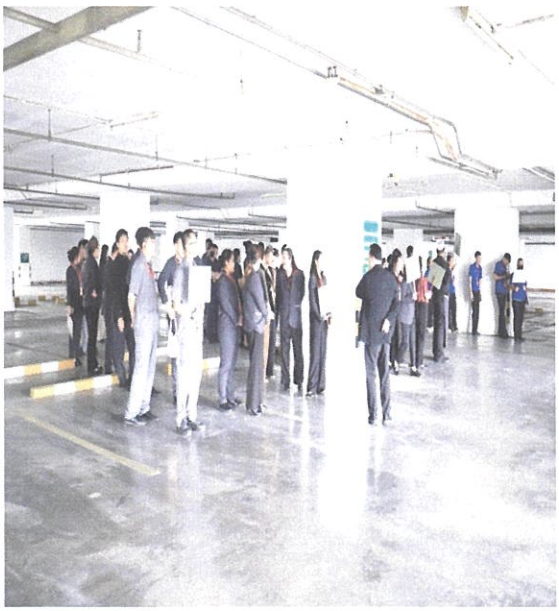




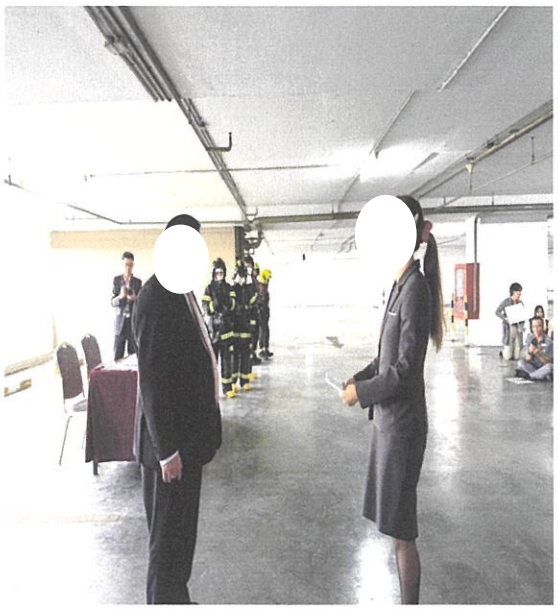



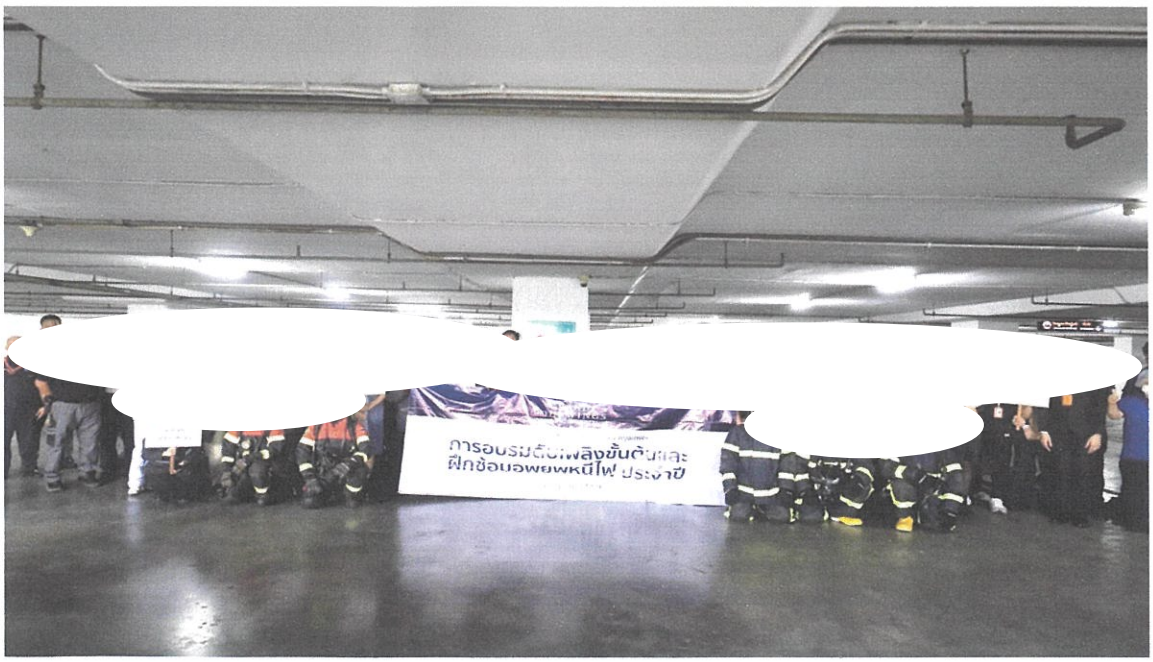


ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี

ภาคผนวกที่ 2-7
ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัย

ใบ Checklist ตรวจตู้ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่ตั้ง	วิธีการตรวจสอบ	หมายเหตุ
The Grand Fourwings Convention Hotel	1 ตรวจเช็คสภาพสายฉีดน้ำ ต้องไม่รั่ว หรือขาด	
333 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	2 ตรวจเช็คสภาพหัวฉีดน้ำ ต้องไม่แตก ไม่อุดตัน ปรับฝอย-ลำตรง เปิด-ปิดได้	
	3 ตรวจเช็ควาล์วและท่อส่งน้ำ ต้องไม่รั่ว ไม่ชำรุด	
วันที่ตรวจสอบ	4 ตรวจเช็คหัวต่อสายฉีดน้ำและฝาครอบ ต้องเปิด-ปิด ได้ง่าย ไม่ติดขัด	
	5 ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิง ต้องไม่ชำรุด บุบ หรือแตก และเปิด-ปิดได้ง่าย	
21-มี.ค.-26	6 ตรวจเช็คพื้นที่โดยรอบด้านหน้าของถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ชั้นที่	สถานที่/ห้อง	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจ
1	FHC - 0B / 1	B	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าห้อง CCTV	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
2	FHC - 0B / 2	B	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าฮิตฟ์ Servcie พนักงาน L5 - L6	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
3	FHC - 0B / 3	B	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าห้อง รีด	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
4	FHC - 0L / 1	L	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องครัวแกรนด์คาเฟ่	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
5	FHC - 0L / 2	L	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าร้านขายเบเกอรี่		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
6	FHC - 0L / 3	L	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น L	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
7	FHC - 1A	1A	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 1A	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
8	FHC - 02 / 1	2	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องครัวจีน	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
9	FHC - 02 / 2	2	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 2	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
10	FHC - 02 / 3	2	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 2	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
11	FHC - 2A	2A	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 2A		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเปิดไม่ได้	
12	FHC - 03 / 1	3	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าห้อง Ballroom	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
13	FHC - 03 / 2	3	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 3	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
14	FHC - 03 / 3	3	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 3		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ตัวล็อคเปิดยาก	
15	FHC - 04 / 1	4	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 4 (ฝั่งถนนศรีนครินทร์)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
16	FHC - 04 / 2	4	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 4	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
17	FHC - 04 / 3	4	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 4 (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
18	FHC - 05 / 1	5	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 5 (ฝั่งถนนศรีนครินทร์)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
19	FHC - 05 / 2	5	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 5	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
20	FHC - 05 / 3	5	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 5 (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ชำรุด (ฝาตู้มีรอยแตก)	
21	FHC - 06 / 1	6	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในออฟฟิตผู้บริหารชั้น 6	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
22	FHC - 06 / 2	6	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 6	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
23	FHC - 06 / 3	6	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 6 (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด+ตัวล็อคชำรุด	
24	FHC - 07 / 1	7	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องช่างไม้ชั้น 7	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
25	FHC - 07 / 2	7	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 7		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
26	FHC - 07 / 3	7	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในครัวไฮหลี ชั้น 7		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด+ตัวล็อคชำรุด	
27	FHC - 08 / 1	8	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 8	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
28	FHC - 08 / 2	8	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 8		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
29	FHC - 08 / 3	8	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องครัวจัดเลี้ยงชั้น 8	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
30	FHC - 09 / 1	9	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
31	FHC - 09 / 2	9	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 9	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
32	FHC - 09 / 3	9	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
33	FHC - 10 / 1	10	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งถ.ศรีนครินทร์)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ชั้นที่	สถานที่/ห้อง	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจ
34	FHC - 10 / 2	10	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 10	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
35	FHC - 10 / 3	10	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องอาหาร Garden Hall	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
36	FHC - 11 / 1	11	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1104	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
37	FHC - 11 / 2	11	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 11		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
38	FHC - 11 / 3	11	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1126	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
39	FHC - 12 / 1	12	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1226	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
40	FHC - 12 / 2	12	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 12	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
41	FHC - 12 / 3	12	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1204	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
42	FHC - 14 / 1	14	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1404	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
43	FHC - 14 / 2	14	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 14	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
44	FHC - 14 / 3	14	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1426	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
45	FHC - 15 / 1	15	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง1504	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
46	FHC - 15 / 2	15	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 15		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
47	FHC - 15 / 3	15	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1526	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
48	FHC - 16 / 1	16	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1604	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
49	FHC - 16 / 2	16	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 16	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
50	FHC - 16 / 3	16	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1626	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
51	FHC - 17 / 1	17	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1704	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
52	FHC - 17 / 2	17	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 17		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
53	FHC - 17 / 3	17	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1726	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
54	FHC - 18 / 1	18	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1804	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
55	FHC - 18 / 2	18	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 18	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
56	FHC - 18 / 3	18	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1826	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
57	FHC - 19 / 1	19	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1904		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
58	FHC - 19 / 2	19	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 19		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
59	FHC - 19 / 3	19	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1926		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
60	FHC - 20 / 1	20	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2004	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
61	FHC - 20 / 2	20	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 20	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
62	FHC - 20 / 3	20	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2026	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
63	FHC - 21 / 1	21	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2104		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ขอบประตูมีรอยแตก	
64	FHC - 21 / 2	21	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 21	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
65	FHC - 21 / 3	21	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2126	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
66	FHC - 22 / 1	22	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2204	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
67	FHC - 22 / 2	22	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 22	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
68	FHC - 22 / 3	22	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2226	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
69	FHC - 23 / 1	23	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2304		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
70	FHC - 23 / 2	23	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 23	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
71	FHC - 23 / 3	23	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2326	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
72	FHC - 24 / 1	24	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2404	✔	ปกติ		ผิดปกติ		

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ชั้นที่	สถานที่/ห้อง	ผลการตรวจสอบ					หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจ
73	FHC - 24 / 2	24	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 24		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
74	FHC - 24 / 3	24	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2422			ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ผิดเวลาเปิด	
75	FHC - 25 / 1	25	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2504		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
76	FHC - 25 / 2	25	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 25		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
77	FHC - 25 / 3	25	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2522		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
78	FHC - 26 / 1	26	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2604		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
79	FHC - 26 / 2	26	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 26		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
80	FHC - 26 / 3	26	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2262			ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ผิดเวลาเปิด	
81	FHC - 27 / 1	27	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2704		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
82	FHC - 27 / 2	27	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 27		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
83	FHC - 27 / 3	27	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2722		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
84	FHC - 28 / 1	28	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2804		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
85	FHC - 28 / 2	28	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 28		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
86	FHC - 28 / 3	28	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2822		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
87	FHC - 29 / 1	29	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2904		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
88	FHC - 29 / 2	29	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 29		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
89	FHC - 29 / 3	29	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2922			ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ผิดเวลาเปิด	
90	FHC - 30 / 2	30	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 30		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
91	FHC - Grotto	B	**ตู้ดับเพลิงสำรองเก็บสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 1 เส้น**		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
92			**ตู้ดับเพลิงทั้งหมด 90 ตู้ (ชำรุด 20 ตู้)**							

ใบ Checklist ตรวจตู้ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่ตั้ง	วิธีการตรวจสอบ	หมายเหตุ
The Grand Fourwings Convention Hotel	1 ตรวจเช็คสภาพสายฉีดน้ำ ต้องไม่รั่ว หรือขาด	
333 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	2 ตรวจเช็คสภาพหัวฉีดน้ำ ต้องไม่แตก ไม่อุดตัน ปรับฝอย-ลำตรง เปิด-ปิดได้	
	3 ตรวจเช็ควาล์วและท่อส่งน้ำ ต้องไม่รั่ว ไม่ชำรุด	
วันที่ตรวจสอบ	4 ตรวจเช็คหัวต่อสายฉีดน้ำและฝาครอบ ต้องเปิด-ปิด ได้ง่าย ไม่ติดขัด	
	5 ตรวจเช็คสภาพตู้ดับเพลิง ต้องไม่ชำรุด บุบ หรือแตก และเปิด-ปิดได้ง่าย	
21-เม.ย.-26	6 ตรวจเช็คพื้นที่โดยรอบด้านหน้าของถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ชั้นที่	สถานที่/ห้อง	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจ
1	FHC - 0B / 1	B	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าห้อง CCTV	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
2	FHC - 0B / 2	B	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าลิฟท์ Servcie พนักงาน L5 - L6	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
3	FHC - 0B / 3	B	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าห้อง รีด	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
4	FHC - 0L / 1	L	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องครัวแกรนด์คาเฟ่	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
5	FHC - 0L / 2	L	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ด้านหน้าร้านขายเบเกอรี่		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
6	FHC - 0L / 3	L	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น L	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
7	FHC - 1A	1A	ตู้ดับเพลิงตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 1A	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
8	FHC - 02 / 1	2	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องครัวจีน	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
9	FHC - 02 / 2	2	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 2	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
10	FHC - 02 / 3	2	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 2	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
11	FHC - 2A	2A	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 2A		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเปิดไม่ได้	
12	FHC - 03 / 1	3	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าห้อง Ballroom	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
13	FHC - 03 / 2	3	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 3	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
14	FHC - 03 / 3	3	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 3		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ตัวล็อคเปิดยาก	
15	FHC - 04 / 1	4	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 4 (ฝั่งถนนศรีนครินทร์)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
16	FHC - 04 / 2	4	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 4	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
17	FHC - 04 / 3	4	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 4 (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
18	FHC - 05 / 1	5	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 5 (ฝั่งถนนศรีนครินทร์)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
19	FHC - 05 / 2	5	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 5	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
20	FHC - 05 / 3	5	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 5 (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ชำรุด (ฝาตู้มีรอยแตก)	
21	FHC - 06 / 1	6	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในออฟฟิตผู้บริหารชั้น 6	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
22	FHC - 06 / 2	6	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 6	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
23	FHC - 06 / 3	6	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ลานจอดรถชั้น 6 (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด+ตัวล็อคชำรุด	
24	FHC - 07 / 1	7	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องช่างไม้ชั้น 7	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
25	FHC - 07 / 2	7	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 7		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
26	FHC - 07 / 3	7	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในครัวไฮหลี ชั้น 7		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด+ตัวล็อคชำรุด	
27	FHC - 08 / 1	8	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 8	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
28	FHC - 08 / 2	8	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 8		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
29	FHC - 08 / 3	8	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องครัวจัดเลี้ยงชั้น 8	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
30	FHC - 09 / 1	9	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
31	FHC - 09 / 2	9	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟท์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 9	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
32	FHC - 09 / 3	9	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งคอนโดโฟร์วิงส์ Resident)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
33	FHC - 10 / 1	10	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูหนีไฟ (ฝั่ง ถ.ศรีนครินทร์)	✔	ปกติ		ผิดปกติ		

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ชั้นที่	สถานที่/ห้อง	ผลการตรวจสอบ				หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจ
34	FHC - 10 / 2	10	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 10	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
35	FHC - 10 / 3	10	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในห้องอาหาร Garden Hall	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
36	FHC - 11 / 1	11	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1104	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
37	FHC - 11 / 2	11	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 11		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
38	FHC - 11 / 3	11	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1126	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
39	FHC - 12 / 1	12	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1226	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
40	FHC - 12 / 2	12	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 12	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
41	FHC - 12 / 3	12	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1204	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
42	FHC - 14 / 1	14	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1404	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
43	FHC - 14 / 2	14	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 14	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
44	FHC - 14 / 3	14	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1426	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
45	FHC - 15 / 1	15	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง1504	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
46	FHC - 15 / 2	15	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 15		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
47	FHC - 15 / 3	15	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1526	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
48	FHC - 16 / 1	16	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1604	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
49	FHC - 16 / 2	16	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 16	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
50	FHC - 16 / 3	16	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1626	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
51	FHC - 17 / 1	17	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1704	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
52	FHC - 17 / 2	17	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 17		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
53	FHC - 17 / 3	17	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1726	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
54	FHC - 18 / 1	18	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1804	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
55	FHC - 18 / 2	18	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 18	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
56	FHC - 18 / 3	18	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1826	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
57	FHC - 19 / 1	19	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .1904		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
58	FHC - 19 / 2	19	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 19		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
59	FHC - 19 / 3	19	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 1926		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
60	FHC - 20 / 1	20	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2004	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
61	FHC - 20 / 2	20	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 20	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
62	FHC - 20 / 3	20	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2026	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
63	FHC - 21 / 1	21	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2104		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ขอบประตูมีรอยแตก	
64	FHC - 21 / 2	21	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 21	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
65	FHC - 21 / 3	21	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2126	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
66	FHC - 22 / 1	22	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2204	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
67	FHC - 22 / 2	22	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 22	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
68	FHC - 22 / 3	22	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2226	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
69	FHC - 23 / 1	23	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2304		ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ฝืดเวลาเปิด	
70	FHC - 23 / 2	23	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 23	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
71	FHC - 23 / 3	23	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2326	✔	ปกติ		ผิดปกติ		
72	FHC - 24 / 1	24	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2404	✔	ปกติ		ผิดปกติ		

ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	ชั้นที่	สถานที่/ห้อง	ผลการตรวจสอบ					หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจ
73	FHC - 24 / 2	24	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 24		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
74	FHC - 24 / 3	24	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2422			ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ผิดเวลาเปิด	
75	FHC - 25 / 1	25	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2504		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
76	FHC - 25 / 2	25	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 25		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
77	FHC - 25 / 3	25	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2522		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
78	FHC - 26 / 1	26	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2604		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
79	FHC - 26 / 2	26	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 26		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
80	FHC - 26 / 3	26	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2262			ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ผิดเวลาเปิด	
81	FHC - 27 / 1	27	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2704		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
82	FHC - 27 / 2	27	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 27		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
83	FHC - 27 / 3	27	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2722		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
84	FHC - 28 / 1	28	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2804		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
85	FHC - 28 / 2	28	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 28		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
86	FHC - 28 / 3	28	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2822		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
87	FHC - 29 / 1	29	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง .2904		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
88	FHC - 29 / 2	29	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 29		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
89	FHC - 29 / 3	29	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่บริเวณทางเดินข้าง ๆ ห้อง 2922			ปกติ	✔	ผิดปกติ	ฝาตู้ผิดเวลาเปิด	
90	FHC - 30 / 2	30	ตู้ดับเพลิงติดตั้งอยู่หน้าลิฟต์พนักงาน (L5-L6) ชั้น 30		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
91	FHC - Grotto	B	**ตู้ดับเพลิงสำรองเก็บสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 1 เส้น**		✔	ปกติ		ผิดปกติ		
92			**ตู้ดับเพลิงทั้งหมด 90 ตู้ (ชำรุด 20 ตู้)**							

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 07/01/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hight	เติมน้ำกลั่น
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hight	เติมน้ำกลั่น
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hight	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hight	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	440	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000676	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	292	

หมายเหตุ test AUTO start 188 psi

Check By.....

Time.....14.00 - 14.05 น.....

Recheck By.....

Date.....7/1/69.....

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 14/1/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	~~Hight~~ Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	~~สกปรก~~	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	440	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000676	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	290	

หมายเหตุ test Auto start 188 psi

Check By... [redacted] .....
Time...1400 - 1405 น. .....

Recheck By..... [redacted]
Date.....14/1/69.....

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 21 / 1 / 69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	440	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000677	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	290	

หมายเหตุ test Auto start 186 Psi

Check By....[redacted].....

Time....14.00 - 14.05 น.....

Recheck By....[redacted].....

Date.....21/1/69.....

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 28 / 1 / 69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	เติมน้ำกลั่น
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	เติมน้ำกลั่น
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	440	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000678	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	290	

หมายเหตุ test Auto start 184 Psi

Check By.....

Time.....14.00 - 14.05น.....

Recheck By.....

Date.....28/1/69.....

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 4/2/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000679	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	297	

หมายเหตุ test Auto start 184 Psi

Check By [redacted] .....
Time 14.00 - 14.05 น. .....

Recheck By [redacted] .....
Date 4/2/69 .....

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 12/2/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สะอาด	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000680	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	300	

หมายเหตุ Test Auto. Start 186. psi

Check By [redacted]

Time 11/2/69

Recheck By [redacted]

Date 12/2/69

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : _____

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สะอาด	
Oil level	Low / Med / Hight	~~Low~~ Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2600	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	195	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000681	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	300	

หมายเหตุ Test Auto Start 190 psi

Check By [redacted]

Time 18/2/64

Recheck By [redacted]

Date 18/2/64

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 25/2/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	High	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	High	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	High	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สะอาด	
Oil level	Low / Med / Hight	High.	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2400	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000641	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	300	

หมายเหตุ Test Auto Start 144 Psi

Check By.....

Time 14:00-14:05

Recheck By.....

Date 25/2/69

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 4 / 3 / 69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	~~75~~ 2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000684	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	300	

หมายเหตุ Test Auto Start 182 Psi

Check By.....

Time.....1400-1405 น.....

Recheck By.....

Date.....4/3/69.....

FOURWINGS
CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 11/3/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สะอาด	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	~~80~~ 75	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	–	
Test Run	นาที	5	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000683	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	290	

หมายเหตุ Test Auto Start 186 Psi

Check By.....[redacted]
Time.....14:00 – 14:05 น.

Recheck By.....[redacted]
Date.....11/7/69.....

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 18/3/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	180	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000684	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	298	

หมายเหตุ test AUTO start 180 psi

Check By [redacted]

Time 14.00 - 14.05 น.

Recheck By [redacted]

Date 18/3/69

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 25/3/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	430	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	180	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000685	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	600	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	297	

หมายเหตุ test Auto. start 182. psi

Check By.....

Time.....14.00 - 14.05 นาที.....

Recheck By.....

Date.....25/3/69.....

FOURWINGS

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 1/4/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	425	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	76	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	686	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	280	

หมายเหตุ Test Auto start 185 psi

Check By.....[redacted]

Time.....14.00 - 14.05

Recheck By.....[redacted]

Date.....1/4/69

FOURWINGS

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 8/1/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	425	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	76	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	686	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	242	

หมายเหตุ Auto Start 162 psi

Check By.....

Time 14.00-14.05

Recheck By.....

Date 8/4/66

FOURWINGS

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 15/4/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	420	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	75	
Engine Temperature	°F	180	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	000687	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	296	

หมายเหตุ Auto start 177 psi

Check By [redacted]

Time 14.00 – 14.05 น.

Recheck By [redacted]

Date 15/4/69

THE GRAND FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 22 / 4 / 69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	4 | 5	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	76	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	688	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	298	

หมายเหตุ Test Auto start 164 psi

Check By.....

Time.....14.00 - 14.05

Recheck By.....

Date.....22/4/69

FOURWINGS

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 29 / 4 / 69.

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	415	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	96	
Engine Temperature	°F	180	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	689	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	269	

หมายเหตุ Test Auto Start 175 psi

Check By.....

Time.....14.00-14.05.....

Recheck By.....

Date.....29/4/69.....

FOURWINGS

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 6/5/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	15	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	76	
Engine Temperature	°F	175	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	690	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	211	

หมายเหตุ Test Auto Start 160 psi.

Check By.. [redacted]

Time 14.00 - 14.05

Recheck By [redacted]

Date 6/5/69

FOURWINGS CONVENTION HOTEL

ENGINE FIRE PUMP WEEKLY RECORD

DATE : 13/5/69

DIESEL ENGINE TEST			
Checklist	Unit	Description	Remark
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 1	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ # 2	Low / Hight	Hi	
ระดับน้ำในหม้อน้ำ	Low / Med / Hight	Hi	
กรองอากาศ (Air Filter)	สะอาด / สกปรก	สกปรก	
Oil level	Low / Med / Hight	Hi	
ระดับน้ำมัน	ลิตร	15	
ความเร็วรอบ	RPM.	2800	
Oil pressure	PSI	76	
Engine Temperature	°F	180	
Bearing Pump Temperature	°F	-	
Test Run	นาที	5 นาที	
Total Engine Run Time	(1/10) ชม.	691	
JOCKEY PUMP TEST			
Manual Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Automatic Start-Stop	Passed/Not Passed	Passed	
Relief valve setting	Psi	300	
Pressure cut out (Auto)	Psi	300	
Working Pressure (Auto)	Psi	296	

หมายเหตุ Test Auto Start 162 psi

Check By.....

Time.....10.00 - 10.05.....

Recheck By.....

Date.....13/5/69.....

ภาคผนวกที่ 2-8
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



FIRE MANUAL

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย	2
ประเภทของเครื่องดับเพลิง	3
เชื้อเพลิงในโรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น แบงคอก	4
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ในโรงแรม ฯ	5
ระบบป้องกันภัยและเตือนภัยในโรงแรม	6
หน่วยตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้	6
ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ	7
ประเภทของสัญญาณเตือนภัย	7
เพลิงไหม้ขนาดเล็ก	7
เพลิงไหม้ขนาดใหญ่	8
ทางหนีไฟ Fire Exits	8
แผนการอพยพ Evacuation Plan	9
รหัสฉุกเฉิน Emergency Code	11
ผู้อำนวยการดับเพลิง Commander	12
หน่วยผจญเพลิงของโรงแรม Hotel Fire Brigade	13
หน่วยอพยพ Evacuation Team	16
หน่วยค้นหา / ช่วยเหลือ Rescue Team	17
หน่วย First Aids Team	17
หน่วยประสานงาน Co-ordination Team	18
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	19
มาตรฐานการปฏิบัติของสำนักงาน (Office)	19
ข้อปฏิบัติและแผนอพยพของแต่ละแผนก	20
10 ข้อควรรู้ เพื่อรักษาชีวิต	32
การฝึกซ้อมหน่วยผจญเพลิงของโรงแรม	33
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	35

อัคคีภัย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย

การเรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย และการดับเพลิงขั้นต้นนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม ซึ่งพนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพนักงานดับเพลิงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานโรงแรมทุกคน

อัคคีภัย สามารถทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือนำมาซึ่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้การดับเพลิงหรือหยุดยั้งเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก เราจึงควรมีการตระเตรียมการป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐานไว้เสมอ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ในระยะแรก

องค์ประกอบของไฟ

อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น อัคคีภัยที่เกิดจากไฟ จากการแผ่รังสีความร้อน จากปฏิกริยาเคมี จากการเสียดสีของวัตถุ และจากกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการของการเกิดเพลิงไหม้ทุกชนิด คือ

* เชื้อเพลิง
* ความร้อน
* อากาศ (ก๊าซออกซิเจน)

เชื้อเพลิง - เป็นตัวการสำคัญตัวแรกของอัคคีภัย โดยแยกเชื้อเพลิงออกได้เป็น 3 ประเภท คือเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ

ความร้อน - เป็นพลังงานซึ่งก่อให้เกิดไฟ ซึ่งสามารถยกระดับของอุณหภูมิของเชื้อเพลิงให้ถึงจุดติดไฟ

อากาศ - หมายความถึงก๊าซออกซิเจนที่ช่วยให้เกิดการสันดาบและเพลิงไหม้ ตัวก๊าซออกซิเจนนั้น ไม่ใช่เป็นก๊าซเชื้อไฟ แต่มีส่วนช่วยให้เกิดการเผาไหม้

ประเภทของไฟ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดับเพลิง และการผจญเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจึงได้จำแนกประเภทของเพลิงได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้คือ

1. ประเภท ก หรือ Class A ได้แก่ เพลิงที่เกิดขึ้นกับเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ กระดาษ อาคาร บ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งจะดับไฟด้วยวิธีการทำให้เย็นตัวลง หรือลดอุณหภูมิของสิ่งที่ไหม้ไฟ เช่น น้ำ
2. ประเภท ข หรือ Class B ได้แก่เพลิงที่เกิดขึ้นกับเชื้อเพลิงเหลว หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ และสี ซึ่งจะดับด้วยวิธีการคลุมดับหรือทำให้อับอากาศ เพื่อลดปริมาณของก๊าซอ๊อกซิเจนลง เช่น ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี

3. <u>ประเภท ค</u> หรือ Class C ได้แก่เพลิงที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟไหลอยู่ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น หม้อแปลงไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งจะดับได้ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น Co2, Halon
4. <u>ประเภท ง</u> หรือ Class D ได้แก่เพลิงที่เกิดจากสารเคมีซึ่งสามารถลุกไหม้เองได้ เมื่อทำปฏิกริยากับน้ำหรืออากาศ เช่น โซเดียม ยูเรเนียม แคลเซียม จะดับได้โดยการใช้น้ำยาประเภทโฟมคลุมดับ

<u>ประเภทของเครื่องดับเพลิง</u>

เครื่องดับเพลิงสำหรับดับเพลิงขั้นต้นหมายถึง เครื่องดับเพลิงที่มีน้ำยาหรือตัวยาที่สามารถหยิบยกเคลื่อนที่ได้ง่าย เพื่อใช้ดับเพลิงที่เริ่มเกิด โดยแบ่งเป็น 6 ชนิด คือ

1. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำธรรมดา ใช้กำลังขับด้วยก๊าซ (ไม่นิยมใช้)
2. เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา (เลิกใช้แล้วในปัจจุบัน)
3. เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) เหมาะสำหรับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน ไฟฟ้า
4. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี (Dry Chemical) เหมาะสำหรับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว หรือทั้ง A B C
5. เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Halon หรือ BCF) เหมาะสำหรับดับเพลิง A B C โดยจะเน้นอุปกรณ์ไฟฟ้า
6. เครื่องดับเพลิงชนิดฟอกก๊าซ (Foam) เหมาะสำหรับเพลิงประเภท D

<u>หมายเหตุ</u>


- เครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย หรือ Halon นิยมใช้กับเพลิงที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า แม้จะมีกระแสไฟฟ้าถึง 30,000 โวลท์ และเครื่องมือประเภทอีเลคทรอนิคส์ เนื่องจากใช้แล้วไม่เปรอะเปื้อน
- หลักการใช้ถังดับเพลิง คือ ดึง : หมายถึง ดึงสลักนิรภัย
  ปลด : หมายถึง ปลดสายหัวฉีดออกจากถังดับเพลิง
  กด : หมายถึง กดวาล์วเพื่อปล่อยน้ำยาเคมี
  ส่าย : หมายถึง ฉีดน้ำยาเคมีไปที่ต้นดับเพลิง

<u>สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้</u>

- สาเหตุที่มักจะเกิดเพลิงไหม้ในโรงแรมทั่วๆ ไป มีดังนี้

  1. เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด หรือไหม้
  2. เกิดจากการเสียดสีของเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรใน Laundry, Engineering, Motor ต่างๆ
  3. เกิดจากความสะเพร่าของพนักงานในการทิ้งบุหรี่
  4. เกิดจากความร้อนต่างๆ เช่น ในครัว ท่อดูดอากาศในครัว ซึ่งมักจะมีความร้อนสูง
  5. ก๊าซรั่ว
  6. เกิดจากความประมาท

เชื้อเพลิงในโรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

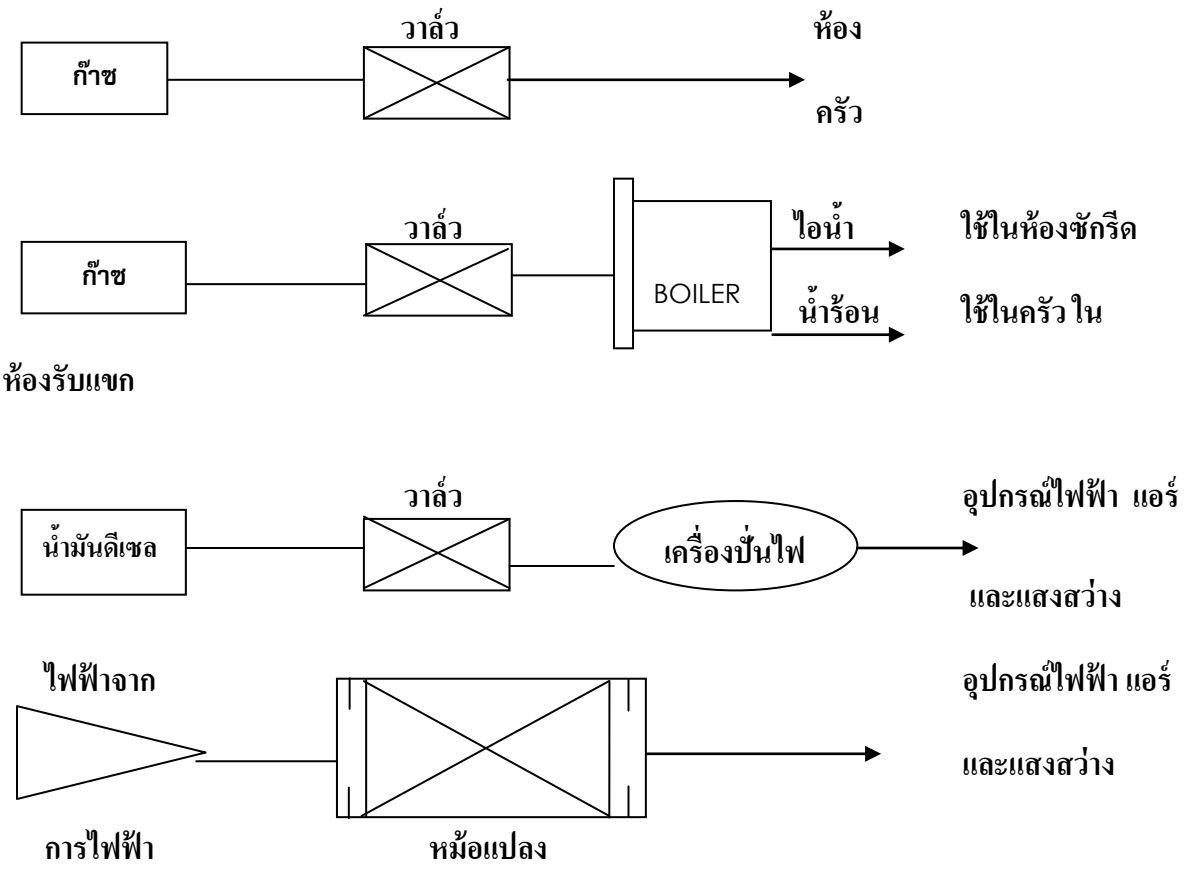

ระบบป้องกันเพลิงไหม้และดับเพลิงในโรงแรม



ถังดับเพลิง

(Fire Extinguisher)



หน่วยผจญเพลิง

(Hotel Fire Brigade)



ตู้ดับเพลิง

(Fire Hose Cabinet)

Bell



ตู้

คอนโทรล

ห้องพัก





ตรวจจับ

ควัน Smoke

Detector

หัวฉีดน้ำ

อัตโนมัติ



ปุ่มกดสัญญาน

Pull Alarm



ตัวจับความร้อน

Heat Detector

ห้องปั๊มดับเพลิง

ปั๊ม

มอเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องยนต์

ถังเก็บน้ำ

Water Tank

ระบบเตือนภัย

(The Fire Detection and Alarm Systems)

อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในโรงแรมที่เกี่ยวกับระบบป้องกันไฟ และ ระบบเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม ประกอบด้วย

1. **เครื่องตรวจจับควันอัตโนมัติ** (Smoke Detector) จะติดตั้งภายในโรงแรมทั้งบริเวณส่วนหน้าและส่วนหลังตลอดจนห้องพักแขก โดยสัญญาณจาก Smoke Detector ทั้งหมดจะเชื่อมต่อเข้ากับแผงควบคุมสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Detectors Heat)
2. **เครื่องตรวจจับความร้อน** (Temperature Detectors Heat) จะติดทั่วบริเวณส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยจะเน้นบริเวณครัวต่างๆ โดยสัญญาณแจ้งเหตุจะเชื่อมต่อเข้ากับแผงควบคุมสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Panel Control)
3. **แผงควบคุมสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุ** (Fire Alarm Panel Control) จะติดตั้งที่บริเวณห้อง Operator 1 จุด และแผนกช่าง 1 จุด เพื่อควบคุมระบบ
4. **กริ่งสัญญาณเตือนภัย** (Fire Alarm Bells) จะติดตั้งบนฟลอร์พักทั้งหมด ตลอดจนตามพื้นที่ต่างๆของโรงแรม เพื่อใช้ในการอพยพเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน กริ่งสัญญาณเตือนภัยจะทำงานเมื่อใช้กุญแจไขที่จุดแจ้งเหตุ (Pull Alarm Manual) หรือทำสัญญาณเตือนภัยจากแผงควบคุมที่แผนกช่าง
5. **จุดแจ้งเหตุ** (Pull Station) จุดแจ้งเหตุจะติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆของโรงแรม

แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและการตรวจตราอุปกรณ์การดับเพลิงทุกชนิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันอัคคีภัย และขจัดต้นเหตุแห่งการเกิดเพลิงไหม้ โดยคำนึงถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ลักษณะการลุกไหม้ ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ ในการประกอบการวางแผน

การตรวจตรา มีการกำหนดบุคคลและหน่วยงาน พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจ ระยะเวลา ความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราอย่างชัดเจน

ตัวอย่างของหัวข้อที่ควรตรวจตรา เช่น

- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ
- ของเสียติดไฟง่าย
- เชื้อเพลิง
- แหล่งความร้อนต่าง ๆ
- อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ รวมถึงแรงอัดของท่อน้ำดับเพลิง
- ทางหนีไฟทุกช่องทาง

แผนการตรวจสภาพความพร้อมใช้งาน อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และอุปกรณ์ผจญเพลิง

รายการตรวจเช็ค	ตรวจเช็คโดย	ระยะเวลาในการตรวจ (แต่ละครั้ง)
1. ถังดับเพลิง	- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ - ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	- ปีละ 3 ครั้ง ตรวจสภาพทั่วไปของถังดับเพลิง
2. ถังดับเพลิง (ตรวจสอบระจำเดือน)	- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	- เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 3 ของทุกเดือน
3. สัญญาณเตือนภัย และการประกาศ อพยพ	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมร่วมกับฝ่ายอื่นๆ	- ทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 15.00 น.
4. ไฟฟ้าฉุกเฉิน	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 – 3 ของทุกเดือน
5. วิทยุสื่อสาร	- เจ้าหน้าที่ทุกท่าน	- ทุกวัน
6. ไฟฉาย (บริเวณที่ทำงาน)	- เจ้าหน้าที่ทุกท่าน	- ทุกวัน

7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.
8. ปั๊มน้ำดับเพลิง	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น.
9. ประตูหนีไฟ	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้งหรือมากกว่า
10. แรงดันน้ำในท่อดับเพลิงอัตโนมัติ	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น.
11. พัดลมอัดอากาศในบันไดหนีไฟและระบบระบายควัน	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- ทุกวันอังคารที่2 ของเดือน พร้อมกับ Fire Drill
12. สถานที่เก็บแก๊สหุงต้ม	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- วันละ 3 ครั้ง แต่ละรอบการทำงาน
13. สถานที่ที่มีการขออนุญาตใช้ไฟหรือความร้อน	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	- ตรวจตามที่ระบุในคำขอ
14. อุปกรณ์จับการรั่วไหลของแก๊สหุงต้ม	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่าง วันที่ 1 – 3 ของทุกเดือน
15. ระบบท่อแก๊สในครัว	- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	- เดือนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ในการตรวจตราตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชนิด เมื่อตรวจพบว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ที่ทำการตรวจเช็คจะต้องทำการแก้ไข หรือแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานในทันที

แผนการอบรม

เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานของโรงแรมฯ ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การผลิต การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณอย่างชัดเจน

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทำในแผนการอบรมสำหรับพนักงาน

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดับเพลิง
- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและวิทยากรภายนอก
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดทำในแผนการอบรม

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การใช้เครื่องช่วยหายใจ

ตัวอย่างแผนการอบรม

ผู้รับการอบรม	เรื่อง	สิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้	ผู้ทำการอบรม	ระยะเวลา
1. ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร	การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- คู่มือการป้องกันไฟ - ทางออกฉุกเฉิน - อุปกรณ์ในการดับเพลิงและสถานที่ติดตั้ง - แผนการอพยพหนีไฟและหน้าที่ของหน่วยต่างๆ - การใช้เครื่องมือและการผจญเพลิง	- หัวหน้าฝ่ายช่าง - หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย - เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการดับเพลิง	ทุกๆ 1 ปี
2. พนักงานทั่วไป	ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและแผนอพยพหนีไฟของโรงแรมฯ	- จุดรวมตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้ - แผนการอพยพหนีไฟ - สัญญาณเตือนภัย - แผนการผจญเพลิงและแผนการเตรียม อพยพ - ทางออกฉุกเฉิน - อุปกรณ์ในการผจญ	- หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย จัดโดยฝ่ายบุคคล	ทุกเดือน

		เพลิงและสถานที่ติดตั้ง - หน้าที่ของหน่วยต่างๆ - การใช้เครื่องมือและการผจญเพลิง		
	การป้องกันอัคคีภัย		- หัวหน้ารักษาความปลอดภัย - เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการดับเพลิง	ทุกๆ 1 ปี
3. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	การป้องกันอัคคีภัย	- สัญญาณเตือนภัย - แผนการอพยพ - จุดรวมตัว - ทางออก/ทางหนีไฟ - อุปกรณ์ผจญเพลิง / สถานที่ติดตั้ง - หน้าที่ของหน่วยต่างๆ	- หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย - หัวหน้าช่าง	ทุกเดือน
	การผจญเพลิง	- การใช้เครื่องมือและการผจญเพลิง	- หัวหน้ารักษาความปลอดภัย - เจ้าหน้าที่กองบังคับการดับเพลิง	ทุกๆ 1 ปี
4. ฝ่ายช่าง	การป้องกันอัคคีภัย	- สัญญาณเตือนภัย - แผนการอพยพ - แผนการผจญเพลิง - จุดรวมตัว - ทางออก/ทางหนีไฟ - อุปกรณ์ในการผจญเพลิงที่ติดตั้งและการตรวจเช็ค - หน้าที่ของหน่วยต่างๆ	- หัวหน้าฝ่ายช่าง - หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย	ทุก 1 เดือน
	การผจญเพลิง	- การใช้เครื่องมือและการผจญเพลิง	- หัวหน้าฝ่ายช่าง - หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย - เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจดับเพลิง	ทุกๆ 1 ปี

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ปฏิบัติ	หน้าที่รับผิดชอบ
1. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม 2. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1. จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัย และวิธีการดับเพลิง ให้แก่พนักงานโรงแรม ฯ อย่างน้อย 40 % โดยเชิญวิทยากร จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงมหานคร ประจำทุกปี 2. จัดการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งโรงแรม ฯ ประจำปี 3. มีการอบรมความรู้เบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัยและวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิง ในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกเดือน 4. จัดการซ้อมการดับเพลิง ประจำทุกเดือน 5. จัดฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น ประจำทุกเดือน
1. ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย	1. อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ในเรื่อง ข้อปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยของโรงแรม ฯ และการตรวจตราพื้นที่ที่มีสารไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย ตลอด 24 ชั่วโมง 2. อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ในเรื่องวิธีการดับไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 3. อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ในเรื่องการประสานงาน ระหว่าง หน่วยดับเพลิง กับหน่วยผจญเพลิงของโรงแรม ฯ และหน่วยดับเพลิงเขต กำหนดเขตพื้นที่ ห้ามสูบบุหรี่ ภายในอาคาร
2. ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	1. จัดอบรมพนักงานแผนกช่าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 2. จัดซ้อมหน่วยดับเพลิง และหน่วยผจญเพลิงขั้นต้น ประจำทุกเดือน 3. มีการตรวจตราดูแลถังดับเพลิง, อุปกรณ์การดับเพลิงชนิดต่าง ๆ ประจำทุกเดือน

<u>การฝึกซ้อมหน่วยผจญเพลิง</u>

การฝึกซ้อมหน่วยผจญเพลิงในแต่ละเดือน เพื่อให้หน่วยผจญเพลิงได้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการผจญเพลิงที่ถูกต้อง ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการประสานงานของหน่วย เพื่อการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ

<u>ขั้นตอนการฝึกซ้อมหน่วยผจญเพลิง</u>

1. **<u>จัดตั้งหน่วยผจญเพลิงในแต่ละเดือน</u>** แบ่งเป็น 3 รอบ
   - หน่วยผจญเพลิงรอบเช้ามี 14 คน ประกอบด้วย แผนกช่าง 5 คน แผนกแม่บ้าน 2 คน แผนกรักษาความปลอดภัย 5 คน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 1 คน และผู้อำนวยการดับเพลิง 1 คน รับผิดชอบตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น.
   - หน่วยผจญเพลิงรอบบ่ายมี 9 คน ประกอบด้วย แผนกช่าง 3 คน แผนกแม่บ้าน 1 คน แผนกรักษาความปลอดภัย 2 คน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 2 คน และผู้อำนวยการดับเพลิง 1 คน (MOD) รับผิดชอบตั้งแต่ 16.00 – 23.00 น.
   - หน่วยผจญเพลิงรอบดึก 8 คน ประกอบด้วย แผนกช่าง 2 คน แผนกแม่บ้าน 1 คน แผนกรักษาความปลอดภัย 3 คน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 1 คน และผู้อำนวยการดับเพลิง 1 คน รับผิดชอบตั้งแต่ 23.00 – 0.7.00 น.
2. **<u>อบรมหน่วยผจญเพลิงที่ตั้งขึ้น ทุก ๆเดือน</u>**
   - หน้าที่ของหน่วยผจญเพลิง
   - ขั้นตอนและวิธีการผจญเพลิง
   - การใช้อุปกรณ์
3. **<u>ฝึกซ้อมปฏิบัติ</u>**

   3.1 ทำสัญญาณแจ้งเหตุ

   - หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย จะทำสัญญาณแจ้งเหตุอัตโนมัติบนฟลอร์ โดยทำสัญญาณจาก Smoke หรือ Pull Alarm สัญญาณจะแจ้งไปที่แผงควบคุมที่ช่างและ Operator โดยแผงควบคุมจะแจ้งสถานที่ทันที โดยบอกฟลอร์และโซนของที่เกิดเหตุ

   3.2 Operator แจ้งเหตุไปที่ผู้เกี่ยวข้อง คือ แผนกช่าง แผนกรักษาความปลอดภัย รองผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

   - เมื่อพบจุดเกิดเหตุต้องตรวจสอบ ยืนยันการเกิดเพลิง ประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งดับเพลิงเบื้องต้นทันที
   - แจ้ง Operator ของหน่วยผจญเพลิงของโรงแรมสนับสนุน (แผนกแม่บ้าน ซักรีด หรือสจ๊วตทันที)
   - ฝ่ายช่างจะวิทยุเรียกกำลังเสริม (หน่วยผจญเพลิง) จากแผนกช่างทันที
   - Operator จะแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าแผนกต่างๆ ให้ทราบเหตุการณ์ (ในกรณีที่เกิดเหตุจริงๆ) โดยใช้เพจเจอร์และโทรแจ้ง

3.3 ผจญเพลิงหรือดับเพลิง

- เมื่อหน่วยผจญเพลิงได้รับแจ้งและยืนยันการเกิดเพลิงไหม้พร้อมสถานที่เกิดเหตุ ต้องขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุ พร้อมนำอุปกรณ์ที่สำคัญขึ้นที่จุดเกิดเหตุ เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีด ขวาน หน้ากาก ไฟฉาย ฯลฯ
- หน่วยผจญเพลิงจากแผนกช่าง จะแต่งชุดผจญเพลิงขึ้นจุดเกิดเหตุทันที
- หน่วยผจญเพลิงทุกนายจะต้องขึ้นจุดเกิดเหตุ โดยใช้บันไดกลาง
- ถึงสายดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุ ทั้ง 2 สาย ถ้าสายใดไม่ถึงจุดเกิดเหตุให้ต่อสายเสริมเพื่อให้สายดับเพลิงยาวขึ้น โดยไม่ให้สายบิดหรือพับเป็นอันขาด
- สายดับเพลิงจะมีเจ้าหน้าที่ 2 คน เพื่อเปิดน้ำและสับเปลี่ยน โดยที่ผู้เปิดน้ำจะเข้าเสริมที่หัวฉีด (พนักงานที่แต่งชุดผจญเพลิง)
- หัวหน้าหน่วยจะสั่งให้ปิดไฟที่จุดเกิดเหตุ
- ฉีดน้ำดับเพลิงทั้ง 2 สาย โดยสายแรกจะปรับหัวฉีดเป็นฝอยเพื่อป้องกันเพลิงเข้าหาตัว สายที่ 2 จะฉีดน้ำดับเพลิง
- ในกรณีเพลิงขนาดใหญ่ หน่วยผจญเพลิงไม่สามารถดับเพลิงได้ หัวหน้าหน่วยจะแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจดับเพลิงทันที พร้อมขออนุมัติอพยพแขกที่พักบนฟลอร์
- เมื่อได้รับการยืนยันอนุมัติให้อพยพแขกออกจากพื้นที่ จากผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะทำสัญญาณเตือนภัยทันที
- หน่วยผจญเพลิงจะควบคุมเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ แม้ว่าจะไม่สามารถดับเพลิงได้ เพื่อสกัดกั้นการลุกลามไปยังจุดอื่น รอจนกว่าหน่วยตำรวจดับเพลิงจะเข้าเสริมกำลัง ถึงจะถอนกำลังได้
- หน่วยผจญเพลิงสามารถที่จะนำสายฉีดน้ำดับเพลิงจากฟลอร์อื่นๆที่อยู่ฟลอร์บนหรือล่างมาเสริมได้
- หน่วยผจญเพลิงจากแผนกแม่บ้าน จะแยกไปอพยพแขกที่อยู่บนฟลอร์ หลังสัญญาณอพยพดังขึ้น

4. <u>การอพยพแขก</u>

- ในกรณีที่ดับเพลิงหรือควบคุมเพลิงไม่ได้ หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงจะขออนุมัติจากผู้อำนวยการดับเพลิงทันที
- เปิดสัญญาณเตือนภัยที่จุดเกิดเหตุ (Local Alarm) เมื่อได้รับการยืนยันให้อพยพแขกได้
- หัวหน้าหน่วยผจญเพลิง จะประเมินสถานการณ์ถ้ามีการลุกลามไปยังชั้นอื่น จะทำ General Alarm ทันที เพื่ออพยพในชั้นอื่นๆ ต่อไป

5. <u>ถอนกำลังหน่วยผจญเพลิง</u>

จุดนัดหมาย คือ จุดรวมทั้งพนักงานและแขกที่อพยพออกจากพื้นที่ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เพื่อตรวจเช็คยอดแขกและพนักงานที่สูญหาย เพื่อแจ้งให้หน่วยกู้ภัยค้นหาผู้ที่สูญหายไป โดยกำหนดให้บริเวณที่จอดรถด้านหน้าคอนโดตลอดแนว

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยของโรงแรมแรมแบรนดท์ โดยเป็นการสร้างความสนใจและส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงาน ในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยจะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณอย่างชัดเจน

ตัวอย่างหัวข้อที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

- 5 ส.
- การลดการสูบบุหรี่
- การจัดนิทรรศการ
- จัดทำโปสเตอร์
- การใช้สื่อต่าง ๆ

ตัวอย่างแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

วิธีการ	ดำเนินการโดย	ระยะเวลา
จัดทำบอร์ด/จัดนิทรรศการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบุคคล/ ฝึกอบรม	ทุก 3 เดือน
แจกเอกสาร/ แผ่นพับ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบุคคล/ ฝึกอบรม	ตลอดเวลา
จัดการอบพิเศษ อาทิ เรื่องความปลอดภัยในการงาน ความปลอดภัยในการใช้แก๊ส	วิทยากรรับเชิญภายนอก	ปีละ 1 ครั้ง
ติดสติ๊กเกอร์เตือนใจตามจุดต่างๆ ในอาคาร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบุคคล/ ฝึกอบรม	ตลอดเวลา
โครงการพิเศษ อาทิ โครงการ 5 ส	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบุคคล/ฝึกอบรม ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	ปีละ 1 ครั้ง

แผนการดับเพลิง

ผู้มีอำนาจในการสั่งการในเหตุเพลิงไหม้

ก่อนที่พนักงาน Operator จะติดต่อตำรวจดับเพลิง หน่วยพยาบาลที่ใกล้เคียง หรือส่วนราชการอื่นๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดการทั่วไป
2. ผู้อำนวยการทุกฝ่าย
3. ผู้อำนวยการดับเพลิง
4. Duty Manager
5. Chief Engineer
6. Chief Security

หน่วยตรวจสอบเหตุ

(Investigate Fire Alarm)

เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุตอนภัยจากแผงควบคุมที่ Operator, Security และแผนกช่าง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ประกอบด้วย

1.	แผนกช่าง	Duty Engineer
2.	หน่วยรักษาความปลอดภัย	Security Officer
3.	รองผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ	Asst. Manager F/O
4.	MOD	Duty Manager

ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ

เมื่อได้รับจุดแจ้งเหตุจาก Operator แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวข้างต้น จะต้องขึ้นตรวจจุดเกิดเหตุทันที โดยใช้ลิฟท์หรือบันได เมื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุและตรวจดูสถานการณ์แล้ว หน่วยตรวจสอบจะต้องแจ้งกลับมาที่ Operator ทันที

ประเภทของสัญญาณเตือนภัย มีดังนี้ คือ

1. สัญญาณเตือนภัยที่ไม่ยืนยัน (False Alarm)
2. สัญญาณเตือนภัยที่ยืนยันได้ (Confirm Alarm)

1. **สัญญาณเตือนภัยที่ไม่ยืนยัน** (False Alarm) เกิดจากการแจ้งเหตุของระบบอัตโนมัติ โดยเครื่องจับควัน Smoke Detector หรือ เครื่องจับความร้อนอัตโนมัติ Heat Detector เมื่อหน่วยตรวจสอบได้ตรวจจุดแจ้งเหตุ แต่ไม่พบหน่วยตรวจสอบต้องรายงานให้ Operator และช่างที่ควบคุมแสง Fire Alarm ทราบ เพื่อ Reset ให้ระบบเข้าสู่สภาพปกติ ถ้าไม่แจ้งกลับภายใน 5 นาที ถือว่ายืนยัน

2. **<u>สัญญาณเตือนภัยที่ยืนยันได้</u>** (Confirm Alarm) เกิดจากบุคคลที่พบเหตุโดยตรง โดยผ่านทางโทรศัพท์หรือบอกปากเปล่า

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุและยืนยันการเกิดเพลิงไหม้ พนักงานรับโทรศัพท์จะต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ หน่วยผจญเพลิงทันที และแจ้งฝ่ายบริหารต่างๆคือ

1. ผู้จัดการทั่วไป หรือผู้ช่วย
2. หัวหน้าแผนกช่าง หรือผู้ช่วย
3. หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย (ฝ่ายบุคคล)
4. ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
5. แผนกบัญชี
6. แผนกแม่บ้าน
7. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

โดยให้แจ้งข้อความโดยละเอียดถึงเหตุที่เกิด สถานที่เกิด ห้ามแจ้งต่อสถานีดับเพลิง จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากฝ่ายบริหาร ข้อ1-4 หรือผู้อำนวยการดับเพลิง

1. **<u>เหตุเพลิงไหม้ขนาดเล็ก</u> (Small Fire) : สามารถดับได้**

<u>ข้อปฏิบัติ</u>

เมื่อหน่วยผจญเพลิงได้รับแจ้งเหตุ จะทำการดับเพลิงทันที โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าหน่วยผจญเพลิง และหัวหน้าหน่วยผจญเพลิงต้องรายงานสถานการณ์กลับมาที่ Operator เพื่อขอคำแนะนำ หรือคำสั่งของผู้อำนวยการดับเพลิง

- ถ้าสามารถควบคุมเพลิงได้ ให้หน่วยผจญเพลิงตรวจสอบเพลิงที่คาดว่ายังคงเหลืออยู่

2. **<u>เหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่</u> (Big Fire) : ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้**

<u>ข้อปฏิบัติ</u>


1. รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับ Operator และ Security ทราบ
2. อพยพแขกและพนักงานบนฟลอร์ที่เกิดเหตุ
3. ดับเพลิงบนฟลอร์ที่เกิดเหตุ เพื่อยับยั้งการลุกลามจนกว่าจะมีหน่วยผจญเพลิงของตำรวจดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ
4. รายงานสถานการณ์ของไฟให้กับหน่วยผจญเพลิงของโรงแรมที่กำลังจะเข้าช่วยเหลือ
5. อพยพแขกและพนักงานไปสู่จุดนัดพบ (Assembly Point) ซึ่งกำหนดไว้บริเวณลานจอดรถใกล้ศาลพระพรหมไปจนถึงที่จอดรถบัส

<u>คำเตือน</u> เมื่อเหตุเพลิงไหม้ จะต้องเตือนตัวเองให้ระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อแนะนำดังนี้ คือ


1. ต้องรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ โดยแจ้ง Operator, Security กด Full Alarm ก่อนที่จะดับเพลิงด้วยตนเอง

2. ห้ามผ่านบริเวณที่มีควันมากตามลำพัง และปราศจากหน้ากาก
3. ห้ามใช้ลิฟท์ ขณะเกิดเพลิงไหม้ จะต้องปฏิบัติตามผู้อำนวยการดับเพลิง และหน่วยผจญเพลิง
4. อย่าใช้ทางหนีไฟที่ใกล้เพลิง และผ่านเพลิงไปทางหนีไฟ
5. อย่าเสี่ยงจนเกินไป
6. ต้องมั่นใจว่าประตูต่าง ๆปิดหมด

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

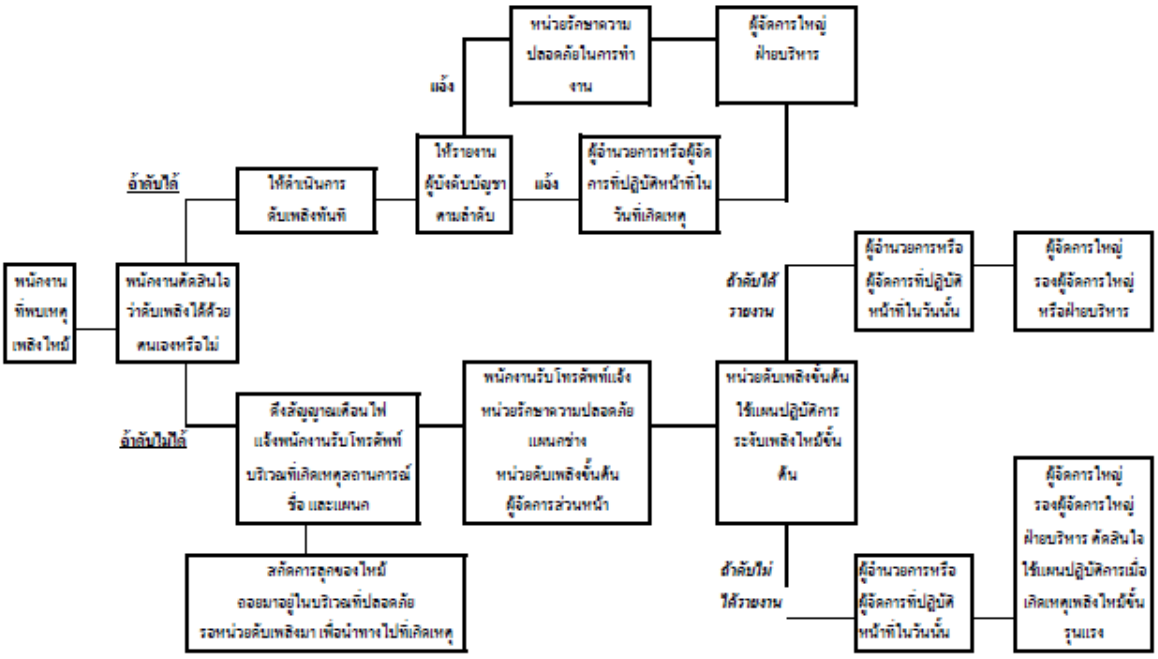


การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

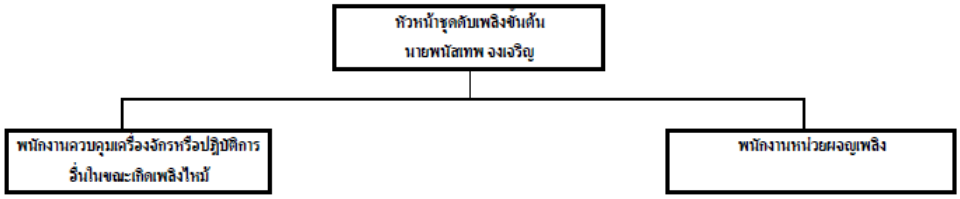

ผู้รับผิดชอบ	1. นายธีรรัชช์ ควงทองคำ (Engineer Control Room) 2. นายเสกสรรค์ พงษ์งาม (Generator & Tranformer) 4. นายสมชาย มณฑากลิบ (Fire pump, Boiler & Treatment Plant) 7. นายธีรศักดิ์ โชติศรี (Gas Room) 6. นายนพดล จิตรหนา (Guest lift Service lift)	ผู้รับผิดชอบ	1. นายทินกร ไกรแก้ว 2. นายธงชัย ตุไธรัมย์ 3. นายเอกรินทร์ สุขยิ่ง 4. นายอภิเดช เทพกัลยา
ลำดับหน้าที่	1. ประสานงานและแจ้งเหตุ 2. หน่วยสนับสนุน 3. ตัดกระแสไฟ	ลำดับหน้าที่	ดับเพลิง

โครงสร้างหน่วยป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นปานกลางและรุนแรง

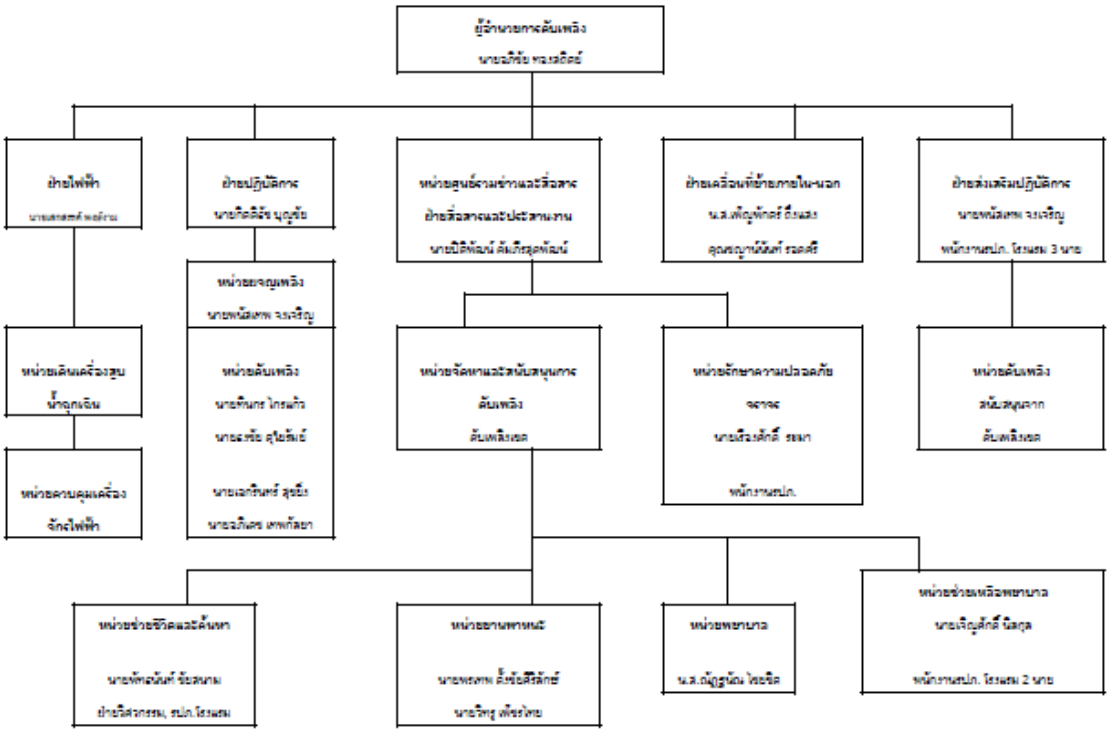

HOTEL FIRE BRIGADE (HFB)

หน่วยดับเพลิงที่จัดตั้งขึ้นในโรงแรม จะต้องประกอบไปด้วยหน่วยฉุกเฉินต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. หน่วยผจญเพลิง (Fire Fighting Team)
2. หน่วยอพยพ (Evacuation Team)
3. หน่วยช่วยเหลือกู้ภัย (Rescue Team)
4. หน่วยปฐมพยาบาล (First Aids Team)
5. หน่วยประสานงาน (Coordinator Team)

1. **หน่วยผจญเพลิง (Fire Fighting Team)**

หน่วยผจญเพลิงในแต่ละเดือน จะมีหน่วยผจญเพลิง 3 หน่วย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละรอบคือ รอบเช้า 07.00 – 16.00 น. รอบบ่าย 16.00 – 23.00 น. รอบดึก 23.00 – 07.00 น. ประกอบด้วยพนักงานจากแผนกต่างๆดังนี้คือ

- พนักงานแผนกช่าง
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- แผนกแม่บ้าน
- แผนกซักรีด (เช้า – บ่าย)
- แผนกสจ๊วด (รอบดึก)

หน้าที่

1. เมื่อได้รับแจ้งและยืนยันการเกิดเพลิงไหม้และสถานที่เกิดเหตุที่แน่นอน จากหน่วยค้นหาและตรวจสอบเบื้องต้น หน่วยผจญเพลิงต้องไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที พร้อมอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิงที่มีอยู่บนฟลอร์ ขวาน และอื่นๆ
2. หน่วยผจญเพลิงจากแผนกช่าง จะแยกไปตัดไฟที่ ZONE นั้นทันที
3. หัวหน้าหน่วยจะสั่งการต่างๆ เพื่อให้ลูกทีมปฏิบัติหลังจากตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์
4. หน่วยผจญเพลิงจะดำเนินการดับไฟทันที โดยการให้อุปกรณ์ที่มีอยู่บนฟลอร์และนำขึ้นไป เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิงฯลฯ
5. หัวหน้าทีมผจญเพลิงต้องคอยสั่งการและประสานงานกับผู้อำนวยการดับเพลิง (COMMANDER) ที่อยู่ห้อง Operator รายงานสถานการณ์ของเพลิงไหม้ในขณะนั้นๆ และปฏิบัติงานพร้อมผลของการผจญเพลิงไปยังผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
6. หากไม่สามารถยับยั้งเพลิงได้ ให้แจ้ง Commander เพื่อเข้าแผนอพยพและประสานงานกับหน่วยผจญเพลิง ของรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือทันที
7. หน่วยผจญเพลิงต้องอยู่ใสถานที่เกิดเหตุ เพื่อควบคุมเพลิงจนกว่าจะมีหน่วยสนับสนุนของตรวจดับเพลิง (Police Fire Brigade Team) เข้ามาช่วยเหลือดับเพลิงแทน

8. หน่วยผจญเพลิงจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสถานที่ เพื่อไปที่จุดรวมพล หลังจากมีคำสั่งให้สละพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
9. หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในสถานที่เกิดเหตุ เพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงได้ทราบตลอดเวลา

หมายเหตุ : หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ในการผจญเพลิงเพื่อให้การดับ เพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยผจญเพลิง : (รอบเช้า 08.00 – 16.00 น.)

1. Chief Engineer	=	Commander
2. Asst. Chief Engineer	=	Leader of Fire Brigade
3. SR. Supervisor Engineer	=	Member
4. Engineer Supervisor	=	Member
5. Technician	=	Member
6. Technician	=	Member
7. Housemaid / Cleaner	=	Member (Housekeeping)
8. Housemaid / Cleaner	=	Member (Housekeeping)
9. Housemaid / Cleaner	=	Member (Housekeeping)
10. Laundry	=	Member
11. Laundry	=	Member
12. Security Officer	=	Member
Total	=	12 Pax.

หน่วยผจญเพลิง : (รอบบ่าย 16.00 – 23.00 น.)

1. MOD. On Duty	=	Commander
2. Engineer Supervisor	=	Leader of Fire Brigade
3. Sr. Technician	=	Member
4. Technician	=	Member
5. Technician	=	Member
6. Housemaid / Cleaner / Room boy	=	Member (Housekeeping)
7. Housemaid / Cleaner / Room boy	=	Member (Housekeeping)
8. Housemaid / Cleaner / Room boy	=	Member (Housekeeping)
9. Laundry (SEC)	=	Member (Housekeeping)
10. Laundry (SEC)	=	Member (Housekeeping)
11. Security Officer	=	Member
Total	=	12 Pax.

หน่วยผจญเพลิง : (รอบดึก 23.00 – 08.00 น.)

1.	Night Manager	=	Commander
2.	Engineer Supervisor	=	Leader of Fire Brigade
3.	SR. Technician	=	Member
4.	Housekeeping / Room boy	=	Member
5.	Cleaner / Room boy	=	Member
6.	Cleaner / Room boy	=	Member
7.	Steward Supervisor	=	Member
8.	Steward	=	Member
9.	Steward	=	Member
10.	Cleaner / Room boy	=	Member
11.	Security Officer	=	Member
	Total	=	11 Pax.

2. หน่วยอพยพ (EVACUATION TEAM)

<u>หน่วยอพยพ</u> หรือ แผนกที่รับผิดชอบในการอพยพแขก ประกอบด้วย

- แม่บ้าน (Housekeeper) รับผิดชอบในการอพยพแขกบนฟลอร์
- F / B รับผิดชอบอพยพแขกตามสถานที่ของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- F / O รับผิดชอบอพยพแขกในบริเวณล๊อบบี้

เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น พนักงานในส่วนต่างๆ จะเข้าสู่แผนอพยพตามที่แต่ละแผนกได้รับมอบหมายทันที และนำแขกไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด และนำแขกไปยังจุด Assembly Point

<u>หน้าที่</u>

1. HK ดำเนินการแจ้งแขกที่อยู่บนฟลอร์ทนที เพื่อให้แขกที่พักออกจากห้อง และอพยพแขกไปยังทางหนีไฟโดยการเคาะประตูเพื่อแจ้งให้แขกทราบ
2. นำแขกไปยังทางหนีไฟ หรือบอกทางหนีไฟให้กับแขก โดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด A B C และนำแขกลงมาชั้นล่าง
3. แนะนำแยกให้เก็บของที่จำเป็นเท่านั้น เช่น Passport, กระเป๋าเงิน, ของที่มีค่าต่างๆ และกุญแจห้องเท่านั้น ห้ามแขกนำกระเป๋าเสื้อผ้าไปด้วย เพราะจะทำให้กีดขวางทางหนีไฟ
4. ถ้าแขกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้เรียกหน่วยพยาบาลมารับแขกโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
5. หลักการอพยพแขกบนฟลอร์ โดยอพยพจากจุดเกิดเหตุเป็นอันดับแรก ฟลอร์ล่าง 1 ฟลอร์และบนจุดเกิดเหตุอีก 3 ฟลอร์
6. F/O แนะนำแขกที่อยู่ภายในล๊อบบี้ โดยการเข้าไปบอกเพื่อไม่ให้แขกตกใจ และนำแขกไปที่ทางหนีไฟเพื่อไปรวมกลุ่มที่ Assembly Point
7. F/B มีหน้าที่อพยพแขกในห้องอาหารต่างๆ ไปยังจุด Assembly Point
8. A/C มีหน้าที่ในการอพยพพนักงานที่อยู่บน Office ต่างๆ ไปยังจุด Assembly Point

3. หน่วยช่วยค้นหา / ช่วยเหลือ (RESCUE TEAM)

<u>หน่วยค้นหา</u> : หน่วยค้นหาที่จัดขึ้นในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยพนักงานจากแผนกรักษาความปลอดภัยและแผนกช่าง

- หน่วยค้นหา เมื่อได้รับสัญญาณเตือนการอพยพ จะมา Stand by เพื่อฟังคำสั่งของหัวหน้าทีม และผู้อำนวยการดับเพลิงโดยใช้วิทยุมือถือ

<u>หน้าที่</u>

1. ขึ้นไปบนฟลอร์ที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้ง เพื่อดำเนินการค้นหา ช่วยเหลือบุคคลที่ยังตกค้างอยู่บนฟลอร์หลังจากหน่วยอพยพได้อพยพแขกไปแล้ว โดยเริ่มจากจุดเพลิงไหม้ก่อนเป็นอันดับแรก และจะแยกย้ายขึ้นบนฟลอร์ที่เกิดเหตุ 3 ฟลอร์ และล่าง 1 ฟลอร์ อย่างเร่งด่วน
2. เมื่อค้นหาบุคคลที่หลงเหลือแต่ละห้องเสร็จ ต้องปิดประตูและทำเครื่องหมาย X ที่ประตูห้องเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน และยืนยันห้องดังกล่าวได้ตรวจละเอียดแล้ว
3. เมื่อพบแขกหรือผู้ป่วย ให้นำออกจากห้องพักไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดทันที
4. ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้แจ้งหน่วยพยาบาลเพื่อช่วยเหลือทันที โดยแจ้งสถานที่ที่พบผู้ป่วยให้กับหน่วยพยาบาลได้ทราบ เพื่อช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี
5. สนับสนุนหน่วยอพยพในการนำแขกหรือพนักงานไปยังจุด Assembly Point บริเวณด้านหน้าศาลพระพรหมไปตลอดหน้าคอนโด
6. ค้นหาบุคคลที่สูญหาย หรือติดบนฟลอร์ตามคำสั่งของ Commander โดยใช้บันไดหนีไฟ
7. จะหยุดการค้นหาจนกว่าจะได้รับคำสั่งของ Commander เท่านั้น พร้อมกับไปรวมกับหน่วยอื่นๆ ที่ Assembly Point เพื่อเช็คยอดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงมาประจำที่เกิดเหตุแล้ว

4. หน่วยพยาบาล (FIRST AIDS TEAM)

<u>หน่วยพยาบาล</u> : ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล พนักงานรักษาความปลอดภัย

- หน่วยพยาบาลจะอพยพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยมีแพทย์และพยาบาลเป็นทีม ถ้าไม่มีแพทย์หรือพยาบาล ผู้อำนวยการดับเพลิง (Commander) จะเป็นผู้สั่งการให้ฝ่ายที่รับผิดชอบคือ หน่วยรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่เป็นพยาบาล

<u>หน้าที่</u>

1. ช่วยเหลือและอพยพผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที

   <u>อุปกรณ์</u>

   1. กระเป๋าพยาบาล
   2. เปลพยาบาล
   3. หน้ากากกันควัน
   4. เครื่องช่วยหายใจ (ถังออกซิเจน O2)
   5. อื่น ๆ

2. นำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างถูกต้องตามวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ้งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไปยัง Assembly Point
4. ดำเนินการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยซึ่งตรวจพบโดยหน่วยค้นหา
5. แพทย์ หรือ Commander จะเป็นผู้เรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วย ในกรณีมีผู้บาดเจ็บสาหัส เช่น แผลไฟไหม้ ขาหัก ฯลฯ
6. ลำเลียงผู้ป่วยที่สาหัสออกจากพื้นที่ และส่งต่อให้หน่วยงานของโรงพยาบาลทันที

5. หน่วยประสานงาน (COORDINATION TEAM)

<u>หน่วยประสายงาน</u> : จะมี RM (Resident Manager) หรือผู้จัดการแผนกบุคคล เป็นหัวหน้าหน่วยโดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้ช่วย โดยประจำอยู่ที่ Assembly Point

<u>หน้าที่</u>

1. ประสานงานกับผู้อำนวยการดับเพลิง (Commander) โดยใช้วิทยุสื่อสาร
2. เตรียมยอดแขกที่เข้าพัก และชื่อแขกโดยใช้ Guest list By Room
3. เช็คชื่อแขกและพนักงานที่รวมอยู่จุด Assembly Point หากสูญหายให้แจ้งหน่วยค้นหาเพื่อดำเนินการทันที
4. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาปะปน
5. ดูแลทรัพย์สินของโรงแรม และของแขกที่นำออกมาด้วย
6. เตรียมอุปกรณ์สนับสนุนหน่วยดับเพลิง และหน่วยอื่นๆ

ทางหนีไฟ

(EXIT WAYS)

โรงแรมได้กำหนดทางหนีไฟภายในอาคารในการอพยพแขกและพนักงาน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้คือ

- **ทางหนีไฟ Aคือทางหนีไฟ A คือทางหนีไฟที่อยู่ทางด้านถนนศรีนครินทร์**
- **ทางหนีไฟ B คือทางหนีไฟ B คือทางหนีไฟที่อยู่ทางด้านคอนโด**
- **ทางหนีไฟ C คือทางหนีไฟ C คือทางหนีไฟกลาง ติดลิฟท์ลูกค้า**

หมายเหตุ

- ทางหนีไฟด้านA และB ใช้สำหรับอพยพแขกและพนักงานออกจากพื้นที่เท่านั้น และไม่สามารถกลับเข้ามาในฟลอร์ได้อีก เนื่องจากประตูหนีไฟเป็นระบบล็อคอัตโนมัติ

- หน่วยผจญเพลิงของโรงแรมหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จะใช้บันไดกลางเท่านั้นในการขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุ

ลิฟท์ผจญเพลิง (FIREMAN LIFT)

FIRE LIFT : คือ ลิฟท์ที่สามารถใช้ได้ในกรณีไฟฟ้าดับ โดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟอัตโนมัติ

<u>แผนการอพยพหนีไฟ</u>

<u>(EVACUATION PLAN)</u>

การอพยพแขกในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้นั้น จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อหน่วยผจญเพลิงไม่สามารถดับเพลิงในที่เกิดเหตุได้ หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงจะเป็นผู้แจ้งให้กับผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ เพื่อขออนุมัติในการอพยพแขกโดยใช้สัญญาณฉุกเฉิน Bell Alarm ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. Local Alarm ดังเฉพาะจุดที่เกิดเหตุ
2. General Alarm ดังทั้งตึก

<u>ผู้มีอำนาจในการอนุมัติในการอพยพแขก</u> คือ

1. **ผู้จัดการทั่วไป**
2. **หัวหน้าฝ่ายช่าง**
3. **หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย**
4. **MOD (Commander) รอบบ่าย**
5. **Night Manager รอบกลางคืน**

ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้มิได้อยู่ในพื้นที่ของโรงแรม หัวหน้าที่ผจญเพลิงสามารถสั่งการได้ทันที โดยมอบหมายให้พนักงานรับโทรศัพท์ เป็นผู้ติดต่อขอคำสั่งข้อความสำคัญต่างๆ

<u>การอพยพ แบ่งได้เป็น 3 แผน</u> ดังนี้คือ

<u>แผนอพยพ เอ</u> (PLAN A) : ใช้ทางหนีไฟในการอพยพลงข้างล่างเท่านั้น

- เป็นการอพยพตามปกติ เพื่อพาแขกลงจากฟลอร์ไปรวมที่จุดนัดหมาย ASSEMBLY POINT
- ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพ
- ถ้าในบริเวณที่มีควันมาก ให้คลานไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
- ห้ามวิ่งฝ่าควัน เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากควัน หรือชนสิ่งกีดขวาง
- เมื่อเข้าสู่ทางหนีไฟ ต้องมั่นใจว่า ประตูหนีไฟต้องปิด เพื่อป้องกันควัน ควรเดินลงมาเรื่อยๆ ไม่ต้องเร่งรีบ
- ช่วยเหลือผู้อื่น และแนะนำไม่ให้ตื่นตกใจ จงควบคุมสติอารมณ์ให้ปกติ
- การออกจากห้องพักเพื่ออพยพมาสู่ทางหนีไฟ ก่อนเปิดประตู จะต้องตรวจสอบที่ประตูว่า มีความร้อนหรือไม่ หากไม่มีความร้อนให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำปิดจมูก และไปยังประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อลงมาสู่ข้างล่าง

<u>แผนอพยพ บี</u> (PLAN B) : อพยพขึ้นสู่ดาดฟ้า เพื่อรอการช่วยเหลือ

- อพยพขึ้นจุดดาดฟ้า ในกรณีที่ไม่สามารถลงสู่ข้างล่างได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่น ควันมาก ทางหนีไฟถูกทำลาย ไม่มีแสงสว่าง ฯลฯ
- ให้แจ้ง Operator ทันที ในกรณีอพยพขึ้นสู่บนดาดฟ้า

- ห้ามใช้ลิฟท์
- อพยพขึ้นสู่บริเวณลานจอด ฮ.บนดาดฟ้า
- รอรับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย
- ในการที่อพยพขึ้นบนฟลอร์ หากพบหรือผ่านกลุ่มควัน ให้ใช้ผ้าปิดจมูกหรือปิดประตูทางหนีไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้าสู่ทางหนีไฟ
- ถ้าไม่มีเฮลิคอปเตอร์ ให้ใช้บันไดหนีไฟอพยพลงสู่ข้างล่าง เพื่อไปรวมกลุ่มที่จุดนัดหมาย
- การอพยพ จะต้องช่วยเหลือเด็ก สตรี และคนชราเป็นอันดับแรก


<u>แผนอพยพ ซี</u> (PLAN C) : ติดอยู่บนฟลอร์ ไม่สามารถออกจากฟลอร์พักได้

- กลับเข้าไปในห้องพัก ปิดประตูให้เรียบร้อย
- ให้แจ้ง Operator (หมายเลข 0) หรือห้องคอนโทรลของฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่หมายเลข # 4021 ถ้าโทรศัพท์ทำงาน แจ้งสถานที่ที่ติดอยู่บนฟลอร์นั้นๆ
- นำผ้าชุบน้ำปิดที่ประตูห้อง เพื่อปิดกั้นควันไม่ให้เข้าภายในห้อง
- ปิดแอร์ ปิดไฟ ในห้องพัก
- เปิดน้ำในห้องน้ำให้เต็มอ่าง เพื่อช่วยระบายความร้อน “ห้ามลงไปแช่ในอ่างน้ำ”
- ดึงผ้าม่านลง และใช้ถังขยะภายในห้องพักตักน้ำราดผ้าม่าน หรือผ้าที่มีอยู่ในห้องให้เปียก หรือทุบสปริงเกอร์ภายในห้อง เพื่อฉีดน้ำอัตโนมัติ
- ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันควัน
- ทำตัวให้เปียกน้ำ
- ถ้าไม่สามารถอยู่ในห้องต่อไปได้ ใช้ผ้าปูที่นอน ผ้าม่าน ผ้าเช็ดตัวต่อกันเป็นเชือกเพื่อโรยตัวลงมาจากห้องพักโดยออกทางช่องหน้าต่าง โดยการทุบกระจก

<u>จุดนักหมายหรือจุดรวมพล</u> (ASSEMBLY POINT)

- จุดนัดหมาย คือ บริเวณลานจอดรถด้านศาลพระพรหมไปตลอดแนวด้านหน้าคอนโด

<u>โครงสร้างแผนอพยพหนีไฟ</u>

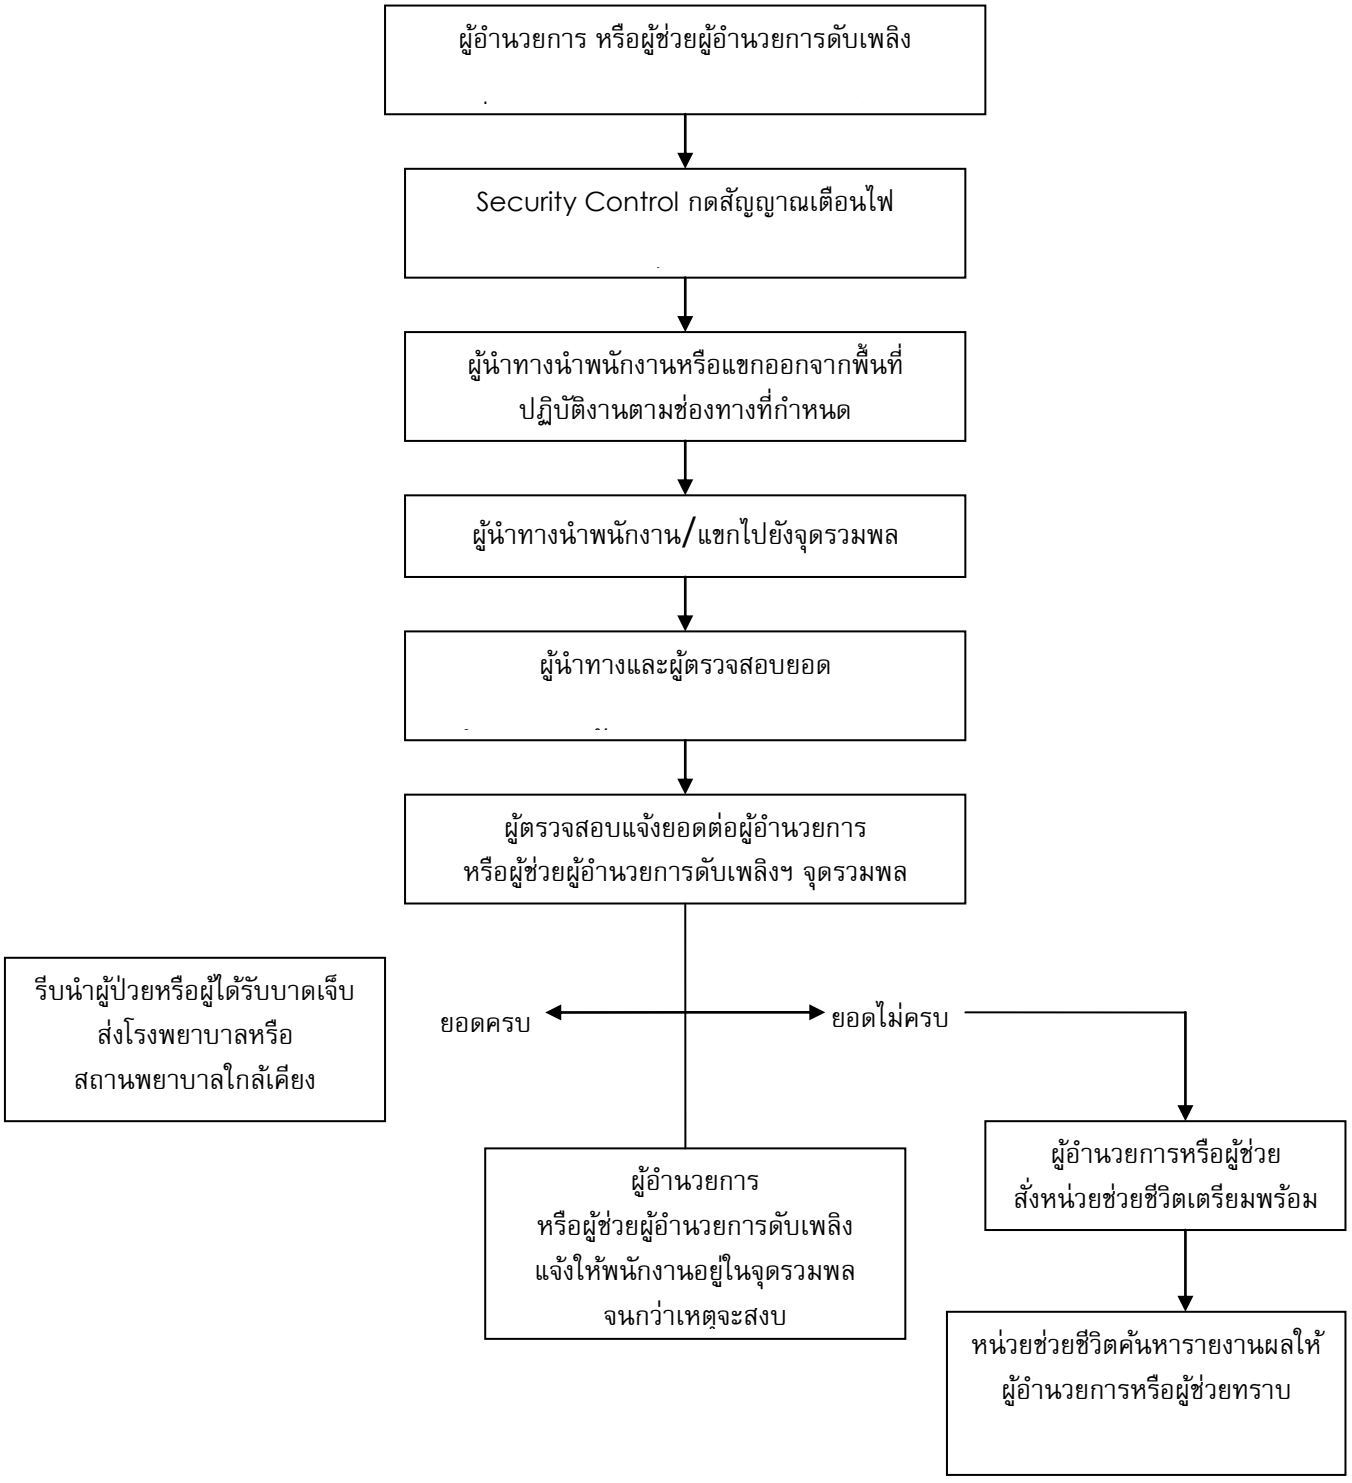

<u>รหัสฉุกเฉิน</u>

(EMERGENCY CODE)

รหัสฉุกเฉิน : กำหนดขึ้นเพื่อให้ง่ายแก่การแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากพนักงาน Operator สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินครั้งเดียว สามารถกระจายไปสู่ทุกๆแผนกได้ โดยไม่ต้องโทรแจ้ง หรือ โทรย้ำ เช่น 555 – 12

หมายเลข 3 ตัวแรก คือ รหัสฉุกเฉิน

หมายเลข 2 ตัวหลัง คือ สถานที่เกิดเหตุ

รหัสฉุกเฉิน

555	ได้รับสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ให้ขึ้นตรวจสอบ)
777	ยืนยันการเกิดเพลิงไหม้
999	อพยพ (พนักงานและแขกออกจากพื้นที่)

ตัวอย่าง เช่น 555 – 12 หมายถึง ได้รับสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 12 (ให้เจ้าหน้าที่แผนกช่าง แผนกรักษาความปลอดภัย ASST, MGR, F/O ขึ้นไปตรวจสอบ)

777 – 1206 ยืนยันการเกิดเพลิงไหม้ที่ห้อง #1206 ให้ส่งหน่วยผจญเพลิงขึ้นดับเพลิงที่ห้อง # 1206

999 ให้อพยพแขกและพนักงานออกจากอาคารได้ พร้อมทำกริ่งเตือนภัยเพื่อแจ้งให้แขกและพนักงานออกจากพื้นที่

ผู้อำนวยการดับเพลิง

(COMMANDER)

ผู้มีหน้าที่เป็น COMMANDER คือ

1. CHIEF ENGINEERING
2. CHIEF SECURITY
3. DUTY MANAGER
4. NIGHT MANAGER

ผู้อำนวยการดับเพลิง : หมายถึง ผู้มีอำนาจในการสั่งการในเรื่องต่างๆ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ โดยผู้อำนวยการดับเพลิง จะขึ้นตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้พร้อมกับหน่วยผจญเพลิงของโรงแรมพร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงดำเนินการดับเพลิง ส่วนผู้อำนวยการดับเพลิงจะประสานงานกับหน่วยอื่นในบริเวณล๊อบบี้

หน้าที่

1. เป็นผู้ควบคุมและสั่งการหน่วยผจญเพลิง และควบคุมเพลิง
2. เป็นผู้ประเมินสถานการณ์ของเพลิง และรายงานให้ฝ่ายบริหารงานทราบ
3. เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
4. เป็นผู้สั่งการในการอพยพแขก และพนักงานออกจากพื้นที่
5. เป็นผู้รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับตำรวจ
6. เป็นผู้สั่งการยกเลิกการผจญเพลิงและการทำงานของหน่วยต่างๆ
7. เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าชุดดับเพลิงของรัฐที่ผจญเพลิงอยู่
8. เป็นผู้รายงานยอดแขก / พนักงานทั้งหมด และยอดสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการค้นหา

การปฏิบัติตนในการอพยพหนีไฟ

ขณะที่เข้าร่วมการอพยพหนีไฟซึ่งเป็นการอพยพคนจำนวนมาก ภายในช่องทางที่ถูกกำหนด คือ ช่องทางบันไดหนีไฟ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม ซึ่งบางครั้งอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นหรือเป็นการบีบบังคับจนเกินไป แต่ระบบการอพยพหนีไฟจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม มิใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในภาวะการอพยพต้องเน้นหนักไปทางสั่งการมากกว่าการรับฟังข้อคิดเห็นรายบุคคล เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในแผนจะไม่มีเวลาในการรับฟังความคิดเห็น หรือการปฏิบัติตนเป็นรายตัว จึงควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟดังนี้

1. พยายามระงับสติอารมณ์ อย่าตกใจและปฏิบัติตามแผนการอพยพหนีไฟที่ได้วางไว้

2. เชื่อฟังคำแนะนำของอาสาสมัครและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการอพยพทุกคน

3. ขณะที่จะลุกจากโต๊ะหรือออกจากห้องทำงาน ให้เก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญลงลิ้นชักและล็อกกุญแจโดยเร็ว

4. เมื่อเดินออกมาภายนอกห้องทำงานแล้ว ห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปในห้องทำงานอีก ไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องสำคัญอะไรขึ้นมาได้ก็ตาม หากออกเป็นคนสุดท้ายให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงทำเครื่องหมาย 5 ที่ประตูหน้าห้อง

5. ห้ามขนสัมภาระใดๆ ทั้งสิ้นติดตัวไปในขณะอพยพ

6. การเดินอพยพใช้วิธี เดินเร็ว ห้ามวิ่ง หรือ เดินช้า

7. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงแถวขั้นบันไดละ 2 คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียด และอาจเกิดการสะดุดหกล้มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อกลุ่มคนอพยพภายในช่องบันไดได้ การเดินให้เดินให้เร็วอย่าวิ่ง เพราะจังหวะการก้าวบันไดของแต่ละคนไม่เท่ากัน

8. การเดินภายในช่องบันไดหนีไฟ ห้ามเดินคุยกัน ห้ามเดินล้วงกระเป๋า สายตามองขั้นบันได มือจับราวบันได (กรณีที่เดินฝั่งที่มีราวบันได) อย่าส่งเสียงเอะอะหรือเร่งให้คนหน้าเดินเร็วขึ้น อย่าผลัก อย่าดัน หรือแซงกันภายในช่องบันไดหนีไฟ

9. ผู้ออกจากชั้นเป็นคนสุดท้าย (ไม่ต้องยืนรอจนแน่ใจ) ให้ปิดประตูหนีไฟด้วย เพราะประตูหนีไฟตามชั้นต่างๆ จะกันควันไม่ให้เข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ หากเปิดประตูทิ้งไว้ แรงดันอากาศที่อัดเข้ามาในช่องบันไดเพื่อไล่ควันออกจะลดลง ทำให้ควันเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อพยพภายในช่องทางบันไดสำลักควันและขาดอากาศหายใจ

10. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปจากอาคารทันที

11. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด (เพราะลิฟต์จะไม่ทำงาน)

วิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(CLOSEDOWN PROCEDURE)

- ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในโรงแรม แต่ละแผนกจะต้องมีวิธีปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน เพื่อป้องกันการเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
- เมื่อพนักงานได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยภายในโรงแรม พนักงานในแต่ละแผนกจะเข้าแผนอพยพและอพยพ ออกจากพื้นที่ทันที

<u>ข้อปฏิบัติที่จุดรวมพล</u> (ASSEMBLY POINT PROCEDURE)

- **จุดรวมพล** หมายถึงจุดรวมของพนักงานและแขกที่อพยพออกจากพื้นที่ ใน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- **ผู้อำนวยการของจุดรวมพล** คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากแผนก ต้อนรับคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่ในการสั่งการ ควบคุมผู้อพยพและประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ
- **จุดรวมพล (ASSEMBLY POINT)** กำหนดให้บริเวณลาดจอดรถด้านหน้าคอนโด

เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยในการอพยพ พร้อมทั้งกระจายเสียงภายใน ผู้อำนวยการจุดรวมพล จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ

1. นำรายชื่อแขกที่เข้าพัก พร้อมทั้งรายชื่อพนักงานไปยังจุดรวมพล
2. เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย ผู้อำนวยการจุดรวมพลจะไปรอที่จุดนัดหมายทันที
3. แยกแขกและพนักงานเป็นกลุ่ม พร้อมเช็คชื่อตามบัญชี ทั้งแขกและพนักงาน
4. ในส่วนของพนักงานแต่ละแผนก เช็คราชื่อได้ตามใบลงเวลาภายในแผนก
5. หน่วยอพยพของโรงแรม จะนำแขกที่อพยพออกจากพื้นที่ไปรวมที่จุดรวมพล เพื่อเช็คราชื่อ
6. ถ้าพบแขกหรือพนักงานสูญหาย จะแจ้งให้หน่วยช่วยเหลือค้นหาตามห้องพักต่อไป
7. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้ช่วยในการสั่งการ ณ จุดรวมพล

มาตรฐานการปฏิบัติของออฟฟิศ

(STANDARD OFFICE CLOSEDOWN PROCEDURE)

เมื่อพนักงานตามออฟฟิศต่าง ๆ ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยในการอพยพ ให้ทุก ๆ ออฟฟิศปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดให้ และเป็นมาตรฐานอันเดียวกันทุก ๆ แผนก เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในโรงแรม

<u>วิธีปฏิบัติ</u>

1. ปิดสวิทซ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในออฟฟิศทันที
2. เก็บเอกสารต่าง ๆ ลงในลิ้นชักและตู้เก็บเอกสาร พร้อมล๊อคกุญแจให้เรียบร้อย ส่วนเอกสารสำคัญเตรียมนำออก
3. แยกเอกสารส่วนที่สำคัญ แฟ้มเอกสารสำคัญ แผ่นดิสก์ และหนังสือต่าง ๆ เตรียมนำออกจากพื้นที่
4. ล๊อคกุญแจตู้เอกสาร โต๊ะทำงาน
5. ปิดแอร์ทันที
6. ปิดหน้าต่าง ปิดประพร้อมกาเครื่องหมาย X ที่ประตูห้องเมื่อตรวจเช็คภายในไม่มีใครติดค้างอยู่ในห้องทำงาน
7. อพยพไปสู่จุดรวมพลทันที

ข้อปฏิบัติแต่ละแผนกกรณีเกิดเพลิงไหม้

(DEPARTMENT CLOSEDOWN PROCEDURE)

<u>ฝ่ายบัญชีและการเงิน</u> (Accounting Department)

- เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย พนักงานของฝ่ายบัญชีจะมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ
  1. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการคุ้มครองทรัพย์สิน เอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งเงินสด
  2. เก็บเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในฝ่ายบัญชี ใส่ตู้เซพให้เรียบร้อย
  3. นำเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งหมดออกจากพื้นที่ เช่น ชื่อลูกค้า เอกสารการจ่ายเงิน เอกสารติดตามหนี้สิน บัญชีต่างๆ
  4. เก็บแผ่นดิสก์ทั้งหมดออกจากพื้นที่
  5. ปฏิบัติตามขั้นตอนข้อปฏิบัติของออฟฟิศ กรณีเกิดเพลิงไหม้
  6. อพยพพนักงานทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันที โดยใช้ทางหนีไปพร้อมปิดออฟฟิศ กาเครื่องหมาย X ที่ประตูออฟฟิศ

<u>ฝ่ายการเงิน</u> (General Cashier)

1. เก็บเงินสด เช็คเงินสด ใบรับเงิน ใบสำคัญการจ่ายเงิน และเอกสารที่สำคัญในเรื่องการเงินลงตู้เซฟนิรภัย ปิดล็อคกุญแจให้เรียบร้อย
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของออฟฟิศ ในกรณีเพลิงไหม้
3. นำกุญแจตู้เซฟนิรภัยออกจากพื้นที่
4. อพยพไปยังจุดรวมพลทันที

<u>แคชเชียร์ห้องอาหาร</u> (Outlets Cashier)

1. เกิบเงินสด บิลต่าง ๆ ที่แขกเซ็นแล้ว สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ใส่ถุงหรือภาชนะ
2. ปิดเครื่องใส่เงิน ลิ้นชักใส่เงิน พร้องเครื่องรูดบัตร
3. ออกจากพื้นที่พร้อมเอกสาร เงินสด ไปยังจุดรวมพล

<u>ห้องสโตร์</u> (Store Cashier)

สโตร์ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ General Store, Food Store และ Beverage Store เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยจะต้องเข้าสู่แผนอพยพทันที

1. นำเอกสารสำคัญ ใบสั่งซื้อ ใบควบคุมของ พร้อมแผ่นดิสก์ ออกจากพื้นที่
2. ต้องมั่นใจว่าไม่มีบุคคลหลงเหลืออยู่ภายในห้องสโตร์
3. ปิดดประตู ล๊อคกุญแจให้เรียบร้อย พร้อมทำเครื่องหมาย X ที่ประตูห้อง
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของออฟฟิศ พร้อมนำแผ่นดิสก์ รายการสิ่งของต่าง ๆ ออกไปจากออฟฟิศ

5. ไปยังจุดนัดหมาย เพื่อรายงานตัวให้กับหัวหน้าหน่วยได้ทราบ

<u>แผนกจัดซื้อ</u> (Purchasing Department)

1. นำใบเบิกเงิน เงินสด ออกจากพื้นที่
2. นำเอกสารการสั่งซื่อ เอกสารที่ยังไม่อนุมัติการจัดซื่อ ฯลฯ
3. นำแฟ้มเอกสารการจัดซื้อของด้วยเงินสด
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของออฟฟิศ
5. นำแผ่นดิสก์ที่สำคัญ เช่น รายชื่อลูกค้า รายการสิ่งของ หรืออื่น ๆ ออกจากพื้นที่
6. ไปรวมกลุ่มยังจุดนัดหมายทันที

<u>ห้องรับของ</u> (Receiving)

1. นำเอกสารรับของแต่ละวัน ใบส่งของของลูกค้า ฯลฯ ออกจากพื้นที่
2. นำเอกสารการสั่งซื้อของที่ลูกค้ายังไม่มาส่ง ใบสั่งซื้อต่าง ๆ ออกจากพื้นที่
3. นำแผ่นดิสก์ บัญชีรายชื่อลูกค้า ออกไปจากห้อง
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของออฟฟิศ
5. ไปรายงานตัวยังจุดรวมพลทันที

ข้อปฏิบัติแต่ละแผนกกรณีเกิดเพลิงไหม้

(DEPARTMENT CLOSEDOWN PROCEDURE)

<u>ฝ่ายต้อนรับ</u> (Front Office Department)

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในโรงแรม หัวหน้าแผนกจะต้องสั่งงานและกระจายงานให้ในแต่ละส่วนเตรียมพร้อมในพื้นที่เพื่อรอคำสั่งต่อไป หรือเตรียมเข้าแผนอพยพ เนื่องจากฝ่ายต้อนรับมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการอพยพแขกในส่วน Public Area หรือบริเวณล็อบบี้ทั้งหมด
- เมื่อได้รับสัญญาณ General Alarm ให้พนักงาน Front office ทั้งหมดเข้าสู่แผนอพยพ

<u>ข้อปฏิบัติ</u> (Procedure)

1. ผู้จัดการฝ่ายห้องพักต้องประจำที่ Lobby เพื่อคอยตอบคำถามและข้อสงสัยจากแขก และเพื่อช่วยไม่ให้แขกและพนักงานเกิดความตื่นกลัว
2. ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับจะเป็นผู้ออกคำสั่งต่าง ๆ ให้ผู้ช่วยทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. พนักงานรีเซฟชั่น จะรวบรวมพาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบินของแขกที่พักนำออกไปรวม ณ จุดรวมพล
4. พนักงานรีเซฟชั่น จะพิมพ์รายชื่อแขกที่พักทั้งหมด Guest List Report
5. ดึงลิฟท์ทั้งหมดลงมายังชั้นล่าง พร้อมทั้งปิดลิฟท์ไม่ให้ลิฟท์ทำงาน
6. ปิดสวิตซ์แอร์ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งหมด
7. นำเอกสารเกี่ยวกับแขกทั้งหมดออกจากพื้นที่
8. พนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำอย่างอื่น ให้อพยพแขกออกจากพื้นที่
9. พนักงานที่ต้องรอรับแขกที่อพยพจากฟลอร์อื่น ๆ ให้รอรับแขกและอพยพออกจากพื้นที่
10. เมื่อได้รับคำสั่งให้สละพื้นที่ ให้พนักงานทั้งหมดออกไปรวมกันที่จุดรวมพล

ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- เมื่อได้รับสัญญาณฉุกเฉิน หรือได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในโรงแรม ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. แจ้งให้แขกทราบ ควบคุมไม่ให้แขกตื่นตกใจ ให้แขกดับบุหรี่และนำแขกออก จากห้องอาหารต่างๆ เพื่อไปสู่ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
2. ดับไฟที่ติดตั้งเพื่ออุ่นอาหารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
3. ปิดสวิสช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละส่วน
4. ตรวจสอบแขกที่ยังหลงเหลือในพื้นที่ จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างหรือติดอยู่ในห้องอาหาร ปิดล๊อคให้เรียบร้อยพร้อมทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
5. อพยพออกจากพื้นที่ เพื่อไปรวมยังจุดนัดพบ พร้อมทั้งรายงานให้กับผู้อำนวยการดับเพลิงให้ทราบ

แผนการปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้แผนกสจ๊วต (Steward)

1. ปิดสวิตช์ไฟฟ้า และปิดวาล์วแก๊ส
2. ถังแก๊สเอาออกจากไฟให้ไกล
3. ดับถ่ายไฟ (เตาทันเดอร์)
4. ปิดห้องเก็บของทั้งหมด เขียนเครื่องหมาย X
5. นำเอกสารที่สำคัญ และทรัพย์สินทั้งหมดออกมาให้เรียบร้อย
6. รวมพลอพยพแขก และพนักงานห้องอาหาร ครัว พนักงานเก็บเงิน เช็คพนักงานประจำในสมุดรายงานอีกครั้ง
7. ห้ามใช้ลิฟท์
8. รายงาน F&B หรือ Commander ให้ทราบว่าแขก และพนักงานทั้งหมดพร้อมกันที่จุดรวมพลแล้ว
9. ห้ามย้อนกลับไปโรงแรม จนกว่าฝ่ายดับเพลิงได้ดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10. จัดเจ้าหน้าที่ 3 นาย (รอบตึก) เป็นหน่วยผจญเพลิง

แผนการปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้แผนกเครื่องดื่ม (Beverage)

1. ปิดสวิตช์ตู้เย็น เครื่องทำน้ำแข็ง และเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ปิดสวิตช์เครื่องไมครอส
3. รวบรวมเอกสารต่างๆที่สำคัญภายในบาร์
4. ปิดสวิตช์เครื่องจ่ายไฟฟ้าหลักของบาร์
5. อพยพพนักงานรวมทั้งแขกทั้งหมดออกจากบริเวณโรงแรม รวมทั้งเช็คราย์ชื่อ
6. ล๊อคบาร์และทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
7. รายงานให้ F&B หรือ MOD ทราบ และไปรวมตัวที่จุดรวมพล
8. ห้ามย้อนกลับไปที่โรงแรมจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยดับเพลิง

<u>แผนการปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในเทอร์เลซบาร์ (Terrace Bar)</u>

1. แจ้งต่อแขกว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้อยู่ ขอให้แขกทุกคนอยู่ในความสงบ อย่าตกใจ!
2. ขอให้แขกดับบุหรี่ที่จุดสูบอยู่และพาแขกทั้งหมดไปที่ทางหนีไฟ
3. นำผ้าเช็คปากที่ชุบน้ำจนเปียกให้แขกสำหรับปิดหน้าก่อนที่จะนำแขกออกจากพื้นที่ โดยใช้ประตูด้านหน้า
4. ปิดแอร์คอนดิชั่น
5. ปิดสวิตช์ตัดไฟ เครื่องทำกาแฟ ตู้เย็น เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
6. ปิดเครื่องไมครอส
7. นำทรัพย์สินและเอกสารต่างๆ เช่น บิลและเงินออกให้เรียบร้อย
8. ตรวจเช็คที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งแขกและพนักงาน (ห้องอาหาร ครัว แคชเชียร์)
9. รายงานให้ F&B หรือผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ทราบว่าแขก และพนักงานทั้งหมดพร้อมกันที่จุดรวมพล
10. ห้ามย้อนกลับไปโรงแรมจนกว่าฝ่ายดับเพลิงได้ดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

<u>แผนการปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้แผนกแกรนด์ คาเฟ่ (Grand Café)</u>

1. แจ้งต่อแขกว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้อยู่ ขอให้แขกอยู่ในความสงบอย่าตกใจ!
2. ขอให้แขกดับบุหรี่ที่จุดสูบอยู่และพาแขกทั้งหมดไปที่ประตูด้านข้าง
3. นำผ้าเช็ดปากที่ชุบน้ำจนเปียกให้แขกสำหรับปิดหน้าก่อนที่แขกจะออกจากพื้นที่
4. แจ้งครัวให้ปิดเตาอบและแก๊สทุกตัว
5. ปิดแอร์คอนดิชั่น
6. ปิดสวิตช์ตัดไฟ เครื่องทำกาแฟ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
7. นำทรัพย์สินและเอกสารต่างๆ เช่น บิลและเงินสดออกให้เรียบร้อย
8. ตรวจห้องน้ำ เพื่อหาแขกพร้อมทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
9. ตรวจเช็คที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งแขกและพนักงาน (ห้องอาหาร ครัว แคชเชียร์)
10. ปิดห้องอาหารและทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
11. รายงาน F&B หรือผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ทราบว่า แขกและพนักงานทั้งหมดพร้อมกันที่จุดรวมพล
12. ห้ามย้อนกลับไปโรงแรมจนกว่าฝ่ายดับเพลิงได้ดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

<u>แผนการปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องอาหารญี่ปุ่น (Tancho)</u>

1. แจ้งต่อแขกว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้อยู่ ขอให้แขกอยู่ในความสงบอย่าตกใจ!
2. ขอให้แขกดับบุหรี่ที่จุดสูบอยู่และพาแขกทั้งหมดไปที่ทางหนีไฟ หรือประตูด้านหน้าห้องอาหารสู่บันไดกลางเพื่อลงมาสู่ข้างล่าง
3. นำผ้า Napkin ที่ชุบน้ำจนเปียกให้แขกสำหรับปิดหน้าก่อนที่แขกจะลงไปทางบันไดหนีไฟ

4. พาแขกไปส่งยังทางหนีไฟ เพื่ออพยพออกนอกอาคาร
5. ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
6. แจ้งครัวให้ปิดเตาอบและแก๊สทุกตัว
7. ปิดแอร์คอนดิชั่น
8. ปิดการจ่ายแก๊สจากเมนแก๊สที่ส่งมายังครัว
9. ปิดสวิตช์ตัดไฟ เครื่องทำกาแฟ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
10. ปิดเครื่องไมครอส
11. นำทรัพย์สินและเอกสารต่างๆ เช่น บิลและเงินสดออกให้เรียบร้อย
12. ปิดสวิตช์วงจรไฟฟ้าใหญ่
13. อพยพพนักงานทุกคน
14. ปิดห้องอาหารและทำเครื่องหมาย X ไว้ที่ประตู
15. รายงาน F&B หรือผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ทราบว่า แขกและพนักงานทั้งหมดพร้อมกันที่จุดรวมพล
16. ห้ามย้อนกลับไปโรงแรมจนกว่าฝ่ายดับเพลิงได้ดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

<u>แผนการปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องอาหารจีน (Ah Keng Abalone)</u>

1. แจ้งต่อแขกว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม้อยู่ ขอให้แขกอยู่ในความสงบอย่าตกใจ!
2. ขอให้แขกดับบุหรี่ที่จุดสูบอยู่และพาแขกทั้งหมดไปที่ทางหนีไฟซึ่งอยู่ด้านหลัง หรือใช้ประตูด้านหน้า
3. นำผ้าเช็ดปากที่ชุบน้ำจนเปียกให้แขกสำหรับปิดหน้าก่อนที่แขกจะลงไปทางบันไดหนีไฟ
4. พาแขกไปส่งยังจุดรวมพล
5. ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้
6. แจ้งครัวให้ปิดเตาอบและแก๊สทุกตัว
7. ปิดแอร์คอนดิชั่น
8. ปิดการจ่ายแก๊สจากเมนแก๊สที่ส่งมายังครัว
9. ปิดสวิตช์ตัดไฟ เครื่องทำกาแฟ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
10. ปิดเครื่องไมครอส
11. นำทรัพย์สินและเอกสารต่างๆ เช่น บิลและเงินสดออกให้เรียบร้อย
12. อพยพพนักงานทุกคน และแขกออกจากพื้นที่
13. ปิดห้องอาหารและทำเครื่องหมาย X ไว้ที่ประตู
14. รายงาน F&B หรือผู้จัดการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้ทราบว่า แขกและพนักงานทั้งหมดพร้อมกันที่จุดรวมพล
15. ห้ามย้อนกลับไปโรงแรมจนกว่าฝ่ายดับเพลิงได้ดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

<u>แผนการปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้แผนกจัดเลี้ยง (Banguet)</u>

1. แจ้งแขกขณะนั้นให้ทราบว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ และต้องไม่โกลาหลและตื่นตกใจ!
2. บอกแขกให้ดับบุหรี่ให้สนิท และนำแขกไปยังทางหนีไฟ ลงไปทางชั้น 1 โดยใช้บันไดหนีไฟ
3. นำผ้า Napkin ที่ชุบน้ำจนเปียกให้กับทุก ๆคน เพื่อปิดหน้าไว้ก่อนที่จะผ่านไปยังทางหนีไฟ
4. พาแขกไปยังจุดรวมพล โดยใช้ทางหนีไฟลงไปทางชั้น G เพื่อออกนอกอาคาร
5. ห้ามใช้ลิฟท์
6. แจ้งครัวให้ดับไฟในเตา ปิดแก๊ส ปิดเตา ให้เรียบร้อย
7. ปิดเครื่องทำความเย็น
8. ตัดท่อส่งแก๊สหลักซึ่งส่งเข้ามาใช้ในตัวอาคาร
9. ปิดหรือถอดเครื่องใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด เช่น หม้อต้มกาแฟ เครื่องทำน้ำแข็ง อุปกรณ์เครื่องเสียง และภาพที่กำลังใช้อยู่ทั้งหมด
10. เก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น เช่น คู่มือ เงิน ของมีค่า ใบเสร็จรับเงิน
11. ตรวจห้องน้ำและปิดให้เรียบร้อย พร้อมทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
12. ปิดหรือถอดสายไฟหลักที่ส่งกำลังไฟมาใช้ในห้องจัดเลี้ยงทั้งหมด
13. ช่วยกันอพยพแขกทั้งหมด ครัว หรือพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ พร้อมตรวจรายชื่อผู้ที่ได้เข้ามาทำงาน
14. ปิดแผนกทั้งหมด พร้อมทำเครื่องหมาย X ไว้ที่ประตู
15. แจ้ง F&B หรือ Commander ให้ทราบว่าได้อพยพแขกและพนักงานเรียบร้อยแล้ว
16. ห้ามกลับเข้าไปในโรงแรมจนกว่าจะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงว่าปลอดภัย

คลินิก (Clinic Closedown Procedure)

- เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินให้เตรียมตัวเข้าแผนอพยพตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ

1. แนะนำผู้ป่วยที่อยู่ในคลินิกให้ออกจากพื้นที่ โดยไปรวมที่จุดรวมพล
2. เก็บยาต่างๆใส่ตู้ให้เรียบร้อย พร้อมล๊อคกุญแจ
3. ปิดแอร์ ปิดไฟ พร้อมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
4. นำกระเป๋าพยาบาลออกไปสู่จุดรวมพล
5. ปิดและล๊อคประตูให้เรียบร้อย
6. ไปรวมยังจุดรวมพลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อให้แพทย์

สถานออกกำลังกาย (Fitness Closedown Procedure)

1. อพยพแขกที่อยู่ในห้องออกกำลังกาย สระน้ำ ไปยังทางหนีไฟ
2. อพยพแขกในห้องซาวน่า ล๊อคเกอร์ และห้องน้ำ ออกไปยังทางหนีไฟ
3. ปิดไฟฟ้า แอร์ และถอดปลั๊กจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
4. ปิดประตูห้องออกกำลังกาย พร้อมทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
5. อพยพออกจากพื้นที่ไปรวมที่จุดรวมพล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ

พนักงานเก็บเงินส่วนหน้า (Front Cashier)

- ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เก็บเงินสด สลิปบัตรเครดิต Credit Vouchers, Travel Cheque ลงในตู้เซฟนิรภัย เพื่อนำออกจากพื้นที่
2. เก็บกุญแจตู้เซฟ กุญแจมาสเตอร์ของตู้เซฟไว้กับหัวหน้าส่วน
3. พิมพ์ค่าใช้จ่ายต่างๆของแขกแต่ละห้อง เพื่อนำออกหรือนำ Guest Folios ออกจากพื้นที่
4. พิมพ์รายการต่างๆที่แขกใช้โทรศัพท์
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพ
6. ออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมเอกสารและตู้เซฟนิรภัย

โอเปอร์เรเตอร์ (Operator)

- เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้โอนสายมาที่รีเซฟชั่นเพื่อเป็นศูนย์ในการสั่งการประสานงาน

1. <u>เมื่อรับแจ้งเหตุ</u>
    - จดบันทึกสถานที่ Zone, Floor เวลารับแจ้งให้เรียบร้อย
    - สอบถามชื่อผู้แจ้งเหตุ แผนกของผู้แจ้ง
    - แจ้งข้อมูลที่ได้รับไปยังฝ่ายช่าง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รองผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ
    - รายงานเหตุการณ์ให้กับ GM หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายได้ทราบ โดยใช้รหัสฉุกเฉิน
    - แจ้งหน่วย Hotel Fire Brigade ให้พร้อม

- เมื่อได้รับการยืนยันเหตุที่แน่นอนให้แจ้งหน่วยผจญเพลิงทันที
- แจ้งการยืนยันการเกิดเพลิงต่อหัวหน้าแผนก โดยใช้รหัสฉุกเฉิน 777

2. <u>การแจ้งเตรียมตัวเข้าแผนอพยพ</u>
   - ประสานกับหน่วยดับเพลิงและผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุทันที
   - รับฟังรายงานสถานการณ์จากหัวหน้าหน่วยผจญเพลิง และผู้อำนวยการหน่วยผจญเพลิง
   - รายงานสถานการณ์ให้ GM ได้ทราบเป็นระยะ
3. <u>ส่งการอพยพ (กรณีไม่สามารถดับเพลิงได้)</u>
   - แจ้ง GM เมื่อได้รับการยืนยันไม่สามารถดับเพลิงได้ เพื่อขออนุมัติอพยพแขกและพนักงาน
   - เมื่อได้รับอนุมัติ แจ้งฝ่ายช่างให้ทำ General Alarm ได้
   - แจ้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้อพยพโดยใช้รหัสฉุกเฉิน
   - ขอกำลังสนับสนุนจากสถานีตำรวจดับเพลิงข้างนอก 199

     สถานีตำรวจดับเพลิง หัวหมาก 02 -3140071 , 02-3140072

     สถานีตำรวจดับเพลิง พระโขนง 02 - 311 - 4808, 02 - 311 - 3429
   - ขอรถพยาบาล

<u>ศูนย์ธุรกิจ (Biz Lounge Closedown Procedure)</u>

- เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยจาก General Alarm หรือได้รับแจ้งให้อพยพออกจากพื้นที่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เก็บเอกสารสำคัญของแขก เช่น พาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ เตรียมนำออกจากพื้นที่
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนของการอพยพตามที่กำหนด
3. ปิดล็อคประตูทั้ง 2 ด้าน พร้อมทำเครื่องหมาย X ที่บริเวณประตูทางเข้า
4. นำเอกสารสำคัญไปรวมที่จุดรวมพล โดยเข้าประตูด้านข้างคอนโด

<u>คำเตือน</u>

- ห้ามตื่นตกใจ จงตั้งสติให้มั่นพร้อมออกจากพื้นที่
- ห้ามใช้ลิฟท์
- ห้ามย้อนกลับเข้าตัวอาคารเพื่อกลับมาเก็บสิ่งของส่วนตัว

<u>ออฟฟิศฝ่ายบริหาร (Executive Office)</u>

- เมื่อได้รับสัญญาณฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. หัวหน้าฝ่ายในแผนกจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ต่างๆ ใน Executive Office เตรียมเอกสารต่างๆที่สำคัญ เช่น แผ่นดิสก์จากออฟฟิสส่วนต่างๆ เช่น MD, GM เพื่อนำออกจากพื้นที่
2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีอยู่ภายใน Executive Office
3. ปิดล๊อคประตูออฟฟิศตต่างๆ และทำเครื่องหมาย X ที่ประตู
4. นำเอกสารสำคัญ เช่น แผ่นดิสก์ ออกไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อไปรวมที่จุดรวมพล

<u>แผนอพยพแผนกครัว (Kitchen Closedown Procedure)</u>

- เมื่อได้รับสัญญาณฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ปิดแก๊ส ตลอดจนวาวล์แก๊สที่ส่งเข้าครัวทั้งหมด
2. เก็บสิ่งของต่างๆเข้าที่ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางหนีไฟ
3. ดับไฟที่เตา ถ้ามีถ่านไฟหรือเตาย่างอาหารต้องดับถ่านไฟให้เรียบร้อย
4. ปิดล๊อคตู้อาหาร ห้องเย็นให้เรียบร้อย
5. อพยพออกจากพื้นที่ทันที เพื่อไปรวมที่จุดรวมพล

<u>แผนอพยพแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Closedown Procedure)</u>

1. เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย แผนกแม่บ้าน โดยผู้จัดการแผนกจะสั่งการให้พนักงานรับผิดชอบบนฟลอร์เข้าสู่แผนอพยพ และอพยพนำแขกไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อไปรวมที่จุดรวมพล
2. แจ้งแขกที่พักอยู่บนฟลอร์ โดยการเคาะประตูห้องเพื่อแจ้งให้แขกได้ทราบ กรณีห้องที่ไม่มีแขกให้เปิดประตูห้องเพื่อตรวจเช็คอีกครั้ง
3. เมื่อตรวจเช็คห้องพักเรียบร้อยแล้ว ให้ทำเครื่องหมาย X บริเวณประตูห้องพัก
4. รวบรวมตารางการทำงานของพนักงาน Lost & Found (สมุดควบคุม) และกุญแจ Master
5. อพยพพนักงานทั้งหมดที่อยู่บนฟลอร์ และออฟฟิศไปรวมยังจุดรวมพล เพื่อทำการเช็คยอดพนักงานที่สูญหาย

<u>แผนอพยพแผนกซักรีด / ห้องลินิน (Laundry Closedown Procedure)</u>

1. ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักรีด และปิดไฟฟ้าที่ Main Switch
2. เก็บเอกสารหลักฐานการส่งผ้าแขกออกจากพื้นที่
3. นำสมุดบันทึกเครื่องแบบพนักงานออกจากพื้นที่
4. ปิดประตู หน้าต่าง และล๊อคตู้เอกสารพร้อมเก็บกุยแจสำคัญออกจากพื้นที่
5. อพยพพนักงานออกจากพื้นที่โดยใช้ทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล
6. จัดเจ้าหน้าที่ 3 นาย สนับสนุนหน่วยดับเพลิง

<u>แผนอพยพแผนกจองห้องพัก (Reservation Department Closedown Procedure)</u>

เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ พนักงาน Reservation มีหน้าที่และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ

1. เก็บเอกสารสำคัญ แผ่นดิสก์ รายชื่อของบริษัทที่จองเพื่อเข้าพักกับทางโรงแรม เพื่อเตรียมนำออกจากพื้นที่
2. ล๊อคกุญแจตู้เอกสารสำคัญต่างๆ ที่ไม่สามารถนำออกได้ เช่น เอกสารเก่า เพื่อรอตรวจสอบ
3. ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมล๊อคประตูทำเครื่องหมาย X หลังจากที่พนักงานออกจากพื้นที่
4. ผู้จัดการแผนกควบคุมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ออกไปยังจุดนัดหมาย โดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

<u>คำเตือน</u>

- Reservation ต้องมั่นใจว่ารายละเอียดบริษัทลูกค้าต่างๆ ต้องบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์และนำออกจากพื้นที่

<u>แผนอพยพฝ่ายขาย (Sales Department)</u>

- เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ พนักงานฝ่ายขาย มีหน้าที่และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ

1. เตรียมเก็บแฟ้มเอกสารสำคัญต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนกเพื่อนำออกจากพื้นที่ของโรงแรม
    - แฟ้มลูกค้าที่จองล่วงหน้า
    - แฟ้มรายชื่อลูกค้าที่เป็นบริษัททัวร์
    - แฟ้มรายชื่อลูกค้าที่เป็นบริษัท
    - แฟ้มรายชื่อลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ และอื่นๆ
2. ล๊อคตู้เอกสารที่ไม่สามารถนำออกจากพื้นที่ได้
3. ปิดประตู หน้าต่าง และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
4. ทำเครื่องหมาย X ที่ประตู หลังจากที่ทุกคนออกจากพื้นที่
5. อพยพออกไปยังจุดรวมพล โดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

<u>แผนอพยพแผนกบุคคลและฝึกอบรม (Human Resources & Training Department Closedown Procedure)</u>

- เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ พนักงานฝ่ายบุคคลมีหน้าที่และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ

1. เตรียมเอกสารรายชื่อพนักงานทั้งหมด พร้อมแผ่นดิสก์ต่างๆ เพื่อนำออกจากพื้นที่
2. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด
3. เตรียมเอกสารสำคัญๆ นำออกจากพื้นที่
4. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมล๊อคประตูออฟฟิศและทำเครื่องหมาย X
5. อพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดนัดหมาย

6. ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมจะเป็นผู้อำนวยการที่จุดรวมพล พร้อมทั้งตรวจเช็คยอดพนักงานที่อพยพออกจากพื้นที่ไปที่จุดรวมพล
7. รายงานยอดผู้สูญหายต่อผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าหน่วยช่วยเหลือ เพื่อติดตามบุคคลที่สูญหาย

<u>แผนอพยพแผนกช่าง (Engineering Department Closedown Procedure)</u>

หน้าที่พนักงานแผนกช่างในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ คือ

1. <u>เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนภัย</u> (Receiving Fire Alarm)
    - พนักงานแผนกช่าง 1 คน จะขึ้นตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที
    - พนักงานแผนกช่างประจำออฟฟิศ จะเป็นผู้ควบคุมแผงไฟ (Fire Alarm)
    - พนักงานแผนกช่าง 4 คน จะทำหน้าที่เป็นหน่วยดับเพลิงของโรงแรม จะทำการดับเพลิงทันที
    - หัวหน้าฝ่ายช่าง จะเป็นผู้อำนวยการในการดับเพลิง
2. <u>เมื่อได้รับการยืนยันการเกิดเพลิงไหม้</u>

- พนักงานแผนกช่างจะปิดแก๊ส ปิดสวิตช์ไฟฟ้า บอยเลอร์ ถังน้ำมันเตา และเครื่องซิลเลอร์ทันที
- พนักงานแผนกช่างที่รับผิดชอบเรื่องไฟฟ้า จะเข้าประจำที่บริเวณ Main Switch เพื่อรอคำสั่ง และประจำที่เครื่อง Generator
- เลขาฝ่ายช่างจะทำหน้าที่ในการรวบรวมเอกสาร รายชื่อพนักงาน และอื่นๆ ออกไปยังจุดรวมพลเพื่อรอเช็คยอดพนักงานที่รับผิดชอบหน่วยอื่นๆ
- เมื่อได้รับคำสั่ง ให้พนักงานทั้งหมดออกจากพื้นที่ พนักงานจะต้องไปรวมที่จุดรวมพล เพื่อตรวจเช็คยอด

3. <u>ทำรายงานสาเหตุที่เกิด และสำรวจความเสียหายร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานอื่นๆ</u>

<u>ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Security Department)</u>

หน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ

1. <u>เมื่อได้รับแจ้งสัญญาณแจ้งเหตุ</u> (Fire Alarm)

- พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย จะขึ้นตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ได้รับแจ้งทันที
- เมื่อพบจุดเกิดเหตุจะแจ้งกลับมาที่ Operator เพื่อยืนยันการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมขอหน่วยสนับสนุนจากหน่วยผจญเพลิงของโรงแรม
- ทำการดับเพลิงเบื้องต้นทันที เพื่อรอหน่วยสนับสนุน

2. <u>เมื่อรับสัญญาณในการอพยพ</u>
   - พนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ ณ จุดที่เกิดเหตุ จะเป็นหน่วยผจญเพลิง และดับเพลิง ณ สถานที่เกิดเหตุ
   - พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน จะดูแลความเรียบร้อย และอพยพแขกในบริเวณล๊อบบี้
   - พนักงานรักษาความปลอดภัย จะเข้าประจำทางหนีไฟ A B C เพื่อช่วยเหลือในการอพยพแขก
   - พนักงานรักษาความปลอดภัยรอบอาคาร จะทำหน้าที่ในการควบคุมการจราจร พร้อมช่วยเหลือในการอพยพแขกออกจากพื้นที่ เพื่อไปยังจุดรวมพล
   - พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดรวมพล จะทำหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ารวมกับกลุ่มที่อพยพออกจากโรงแรม รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน
   - หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือติดตามผู้สูญหาย และนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่
   - ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการนำตำรวจดับเพลิง หน่วยกู้ภัยขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุ โดยใช้ทางหนีไฟ C

แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคำสั่ง
4. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติการ
การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หัวหน้าทีม : หัวหน้าฝ่ายช่าง, ผู้จัดการทั่วไป พนักงานร่วมทีม : พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานฝ่ายบัญชี
การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม : รองผู้จัดการทั่วไป พนักงานร่วมทีม : พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานฝ่ายช่าง
การรายงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	หัวหน้าทีม : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พนักงานร่วมทีม : พนักงานฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม
การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม : หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย พนักงานร่วมทีม: พนักงานรักษาความปลอดภัย, พนักงานฝ่ายช่าง, พนักงานฝ่ายแม่บ้าน, พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน ผู้ตาย	หัวหน้าทีม : รองผู้จัดการทั่วไป พนักงานร่วมทีม : พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย

		พนักงานฝ่ายขาย, พนักงานฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีม : พนักงานร่วมทีม :	หัวหน้าฝ่ายช่าง พนักงานฝ่ายบัญชี
การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม : พนักงานร่วมทีม :	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี พนักงานฝ่ายบัญชี, พนักงานฝ่ายครัว, พนักงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าทีม : พนักงานร่วมทีม :	ผู้จัดการทั่วไป พนักงานฝ่ายบัญชี

กรณีไฟไหม้

10 ข้อควรรู้เพื่อรักษาชีวิตที่ทำงานและอาคารสูง

1. หากเกิดไฟไหม้ในอาคารสูง โรงแรมหรืออพาร์ทเม้นท์ จงหนีโดยเร็วเพราะไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็ว ให้ออกจากพื้นที่เมื่อมีสัญญาณดัง
2. หากติดอยู่ในควันไฟ จงก้มตัวลงคลานหนีออกไป หายใจสั้นทางจมูก เพราะยังมีอากาศใกล้พื้นที่ประมาณ 1 ฟุต
3. จงใช้บันไดหนีไฟ อย่าใช้ลิฟท์ เมื่อออกจากห้องปิดประตูทันทีเพื่อบังไฟ และป้องกันควันกระจายตัว
4. ถ้าติดอยู่ในห้องที่มีควันไฟ จงหมอบตัวระนาบกับพื้น รีบคลานไปที่หน้าต่าง ตะโกนให้คนช่วย
5. ใช้มือคลำประตูทุกบาน ถ้าประตูร้อนอย่าเปิดเป็นอันขาด
6. ถ้าหนีไม่ได้จงปิดประตู หาผ้ามาปิดตามช่องเพื่อไม่ให้ควันเข้าไปในห้อง เปิดหน้าต่างเพื่อหายใจ
7. ถ้าไม่มั่นใจอย่าดับเพลิงด้วยผ้าห่ม หรือน้ำจากถัง จงหนีเอาตัวรอด
8. อย่ากระโดดออกจากตึกเพื่อหนีไฟ
9. อย่าหนีไฟไปในทิศทางเดียวกับคนหมู่มาก จงหาทางออกทางอื่น
10. อย่านำทรัพย์สินขนาดใหญ่หนีไฟ เพราะจะปิดทางหนีของผู้อื่น

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้

1. แจ้งเหตุ

จงแจ้งเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้

1.1 โทรแจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัย (24 ชั่วโมง)

1.2 โทรแจ้ง Operator

1.3 กดสัญญาณแจ้งเหตุที่ใกล้ที่สุด

2. ดับเพลิง

2.1 ผู้พบเห็นจงดับเพลิงเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์ที่ใกล้เคียง

2.2 หน่วยดับเพลิงของโรงแรมขึ้นไปผจญเพลิงหลังรับแจ้งเหตุ

2.3 หน่วยดับเพลิงจากตำรวจดับเพลิง เข้าปฏิบัติการต่อ ถ้าพนักงานของโรงแรมไม่สามารถดับได้

3. อพยพ

อพยพพนักงานและแขกเมื่อ General Alarm ดัง

3.1 นำแขกไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด

3.2 ไม่ให้แขกแตกตื่น นำแขกไปรวมที่ Assembly Point

4. ตรวจสอบยอดผู้สูญหาย

- ทุกๆ แผนกจะดำเนินการเช็คยอดผู้สูญหาย
- หน่วยค้นหาติดตามผู้สูญหาย
- รายงานสถานการณ์ การเกิดเหตุ แก่เจ้าหน้าที่

ภาคผนวกที่ 2-9
เอกสารการตรวจสอบเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำรอง
(Generator)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 7/1/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 ..... / 25336681.....	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			810 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	70 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	394 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 561 kpa Engine Speed 1501 RPM

Check By [redacted]

Date (7 / 1 / 69)

Approve By [redacted]

Date (1 / 1 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 14/1/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			805 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	70 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kW	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 pf	

Note:- Oil Pressure 530 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (14 / 1 / 69)

Approve By [redacted]

Date (14 / 1 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 21/1/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			800 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	71 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kW	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 HZ	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- oil pressure 565 kPa Engine speed 1501 RPM

Check By [redacted]

Date (21 / 1 / 69)

Approve By [redacted]

Date (24 / 1 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 28/1/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			795 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	70 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	394 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	394 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	396 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 540 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (28 / 1 / 69)

Approve By [redacted]

Date (28 / 1 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 4/2/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			790 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	69 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	99 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 557 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (4 / 2 / 69)

Approve By [redacted]

Date (4 / 2 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 11/2/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			880 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	72 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kW	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	99 Hz	
23	Power Factor	0.99	0.99 PF	

Note:- Oil Pressure 540 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (11 / 2 / 69)

Approve By [redacted]

Date (11 / 2 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 18/2/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			775 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	71 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 544 kpa Engine speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (18 / 2 / 69)

Approve By [redacted]

Date (18 / 2 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.-_____

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 ..... / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			770 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	68 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28,2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	394 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	394 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	99 Hz	
23	Power Factor	0.99	0.99 PF	

Note:- Oil Pressure 559 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By_____

Date (25 / 2 / 69)

Approve By_____

Date (/ /)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 4/3/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			765 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	70 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 KW	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	49.9 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 560 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By _____ Approve By _____

Date (4 / 3 / 69) Date (4 / 3 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.-_____

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			760 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	72 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kW	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 586 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By_____ Approve By_____

Date (11 / 3 / 69) Date (11 / 3 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 18/3/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			950 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	71 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	99 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.1 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 563 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (18 / 3 / 69)

Approve By [redacted]

Date (18 / 3 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.-_____

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			945 liter
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	74 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทซ์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 541 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By_____ [redacted] _____

Date (25 / 3 / 69)

Approve By_____ [redacted] _____

Date (25 / 3 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.-_____

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 ..... / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			945 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	73 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	394 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	49.9 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 540 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By_____

Date (1 / 4 / 69)

Approve By_____

Date (/ /)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 8/4/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			940 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	73 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	398 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.1 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 558 kpa Engine Speed 1501 RPM

Check By [redacted]

Date (8 / 4 / 69)

Approve By [redacted]

Date (/ /)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 15/4/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			925 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	74 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทซ์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	394 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	394 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	99 Hz	
23	Power Factor	0.99	0.99 PF	

Note:- Oil Pressure 558 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (15 / 4 / 69)

Approve By [redacted]

Date (/ /)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 22/4/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			930 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	73 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	394 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	394 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	396 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 HZ	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- oil pressure 553 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (22 / 4 / 69)

Approve By [redacted]

Date (/ /)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 29/4/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			920 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	72 deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	399	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	0 %	50.0	
23	Power Factor	0.99	100	

Note:- Oil Pressure 569 kPa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (29 / 4 / 69)

Approve By [redacted]

Date (/ /)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 6/5/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			910 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	71 Deg c
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☑ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☑ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☑ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☑ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☑ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)	15 นาที		
12	ATS	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☑ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	397 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 HZ	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil pressure 548 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (6 / 5 / 69)

Approve By [redacted]

Date (6 / 5 / 69)

WEEKLY PREVENTIVE MAINTENANCE FOR GENERATOR

UNIT DATA

Date.- 13/5/69

Generator Set Model / Serial No. :	Rating .....825 / 750....KVA
Engine Model / Serial No. : VTA-28-G6 / 25336681	Duty : Standby / Prime
Alternator Model / Serial No. : ..... /	Voltage...230/400...V
Control Panel Type / Serial No. : .....C825D5A..... / .....108S802185.....	Phase ...3 ϕ...0.8 PF.....
	Current : ....1191 / 1083 A...
	Frequency .....50..... Hz

CHECK DATA

ลำดับ	รายละเอียดการทำงาน	สรุปผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
1	ความสะอาดของเครื่อง Generator	☐ สะอาด	☐ สกปรก	
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)			900 ลิตร
3	ระดับน้ำระบายความร้อน (Coolant Level)	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	71 Deg C
4	ระดับน้ำกลั่น Battery	☐ Full	☐ Low	
5	Battery Charger (ไม่ต่ำกว่า 25 V)	☐ Normal	☐ Discharg	28.2 VDC
6	กรองอากาศ (Air Filter)	☐ สะอาด	☐ สกปรก	
7	ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil Level)	☐ Full	☐ Low	
8	กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	☐ Full	☐ Low	
9	กรองน้ำมันดีเซล (Deisel Fuel Oil Filter)	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	Lamp Test	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	Test Run (นาที)			
12	ATS	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	Take Loads	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	ตำแหน่งสวิทช์ควบคุม (Position of Swicth)	☐ Auto	☐ Manual	
15	Voltage L1 (%)	98 %	395 V	
16	Voltage L2 (%)	98 %	395 V	
17	Voltage L3 (%)	98 %	398 V	
18	กระแสไฟฟ้า L1 (%)	0 %	0 A	
19	กระแสไฟฟ้า L2 (%)	0 %	0 A	
20	กระแสไฟฟ้า L3 (%)	0 %	0 A	
21	กำลังไฟฟ้า (kW) (%)	0 %	0 kw	
22	Frequency 50/60 Hz (%)	99 %	50.0 Hz	
23	Power Factor	0.99	1.00 PF	

Note:- Oil Pressure 546 kpa Engine Speed 1500 RPM

Check By [redacted]

Date (13 / 5 / 69)

Approve By [redacted]

Date (17 / 5 / 69.)