เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ที่ ทส 1009/ 4861

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4034 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด ที่ TEC-111/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547
2. เงื่อนไขที่โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ของบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 3-2-23 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 5427 มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน 120 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดผลการจัดการน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

2/ของ ...

ของบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง 6 เดือน และให้ฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น ต่อมาบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792
โทรสาร 0-2278-5469

[redacted]

เอกสารแนบ 2

โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

โฉนดที่ดิน

[illegible]
ที่ดินระวาง ๒๑ น เลขที่ ๓๒๘ เลขสำรวจ ๖๒๘
ตำบล สามเสนในฝั่งเหนือ สามเสนใน
อำเภอ (บางซื่อ) พญาไท

โฉนดที่ [illegible]
สาระบาญเล่มที่ [illegible]
หน้าที่ [illegible]

โฉนดที่ดินฉบับนี้

[illegible] ผู้บั[illegible] จังหวัด
[illegible] กรม[illegible]ตำแหน่งเก[illegible] จังหวัด พระนคร
[illegible] นาย[illegible] จังหวัด
ได้ทำโดยพระบรมราชานุญาตใน

พระบาทสมเด็จพร[illegible]แผ่นดินสยาม

ให้ไว้เป็นสำคัญแก่ พระยาบริหาร[illegible] (เนียร [illegible]) คนในบังคับ สยาม

อยู่ที่ ถนนสามเสนในฝั่งเหนือ ในหมู่บ้านที่ ตำบล [illegible] ในเขตรอำเภอ [illegible]
จังหวัด พระนคร [illegible] ได้ทรงพระ[illegible] พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ [illegible]
ซึ่งอยู่ที่ [illegible] ตำบล [illegible] ในเขตรอำเภอ [illegible]
จังหวัด พระนคร เจ้าพนักงานได้ลง[illegible]และพยานชันสูตรถูกต้องกันแล้ว ตามสาระบาญ
ระวางที่ [illegible] หมายเลขที่ดินที่ [illegible] คิดเป็นเนื้อที่ประม[illegible] ๓๓ ตารางวาหรือ [illegible]
เขตรที่ต่อติดกับที่[illegible] คือ :—

ทิศตวันออก จด คลอง[illegible]
ทิศตวันตก จด ที่ดินเลขที่ ๓๓๕
ทิศเหนือ จด ที่ดินเลขที่ ๗๖ ๕๔ ถนน
ทิศใต้ จด [illegible]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้รับพระราช[illegible]พระบรมราชานุญาตถือที่ดินแปลงนี้ มีทั้งกรรมสิทธิ์ แล ต้องอยู่ใต้ความจำเป็นจะต้องประพฤติตามความ[illegible]พระราชกำหนดกฎหมายสำหรับที่ดินซึ่งคงใช้อยู่ในเวลานี้ แลที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง [illegible]ตั้งขึ้นใหม่ในภายหน้าสืบไปนั้นทุกประการ

ถ้าผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากที่ดินแปลงนี้ด้วยประการใด ๆ มีการซื้อขาย, จำนำ, เช่า, รับมรดก, ให้ปัน, ไถ่ถอน, แลกเปลี่ยน เป็นต้น ต้องนำโฉนดนี้มาให้เจ้าพนัก[illegible]แก้ทะเบียนตามระเบียบเสียแล้ว จึงจะนับว่าการนั้นชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ถ้าเช่าถือไม่เกิน ๓ ปีจึงไม่จำเป็นจะต้องแก้ทะเบียน

เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งหนังสือโฉนดนี้ เจ้าพ[illegible]ผู้มีชื่อในท้ายหนังสือนี้ได้ลงชื่อแลประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ แต่วันที่สาม เดือนกุมภาพันธ์ [illegible] พระพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ[illegible]

[redacted]

ประทับตรา

ลงนาม [illegible] เชิญแพ

ประทับตรา

[redacted]

35819

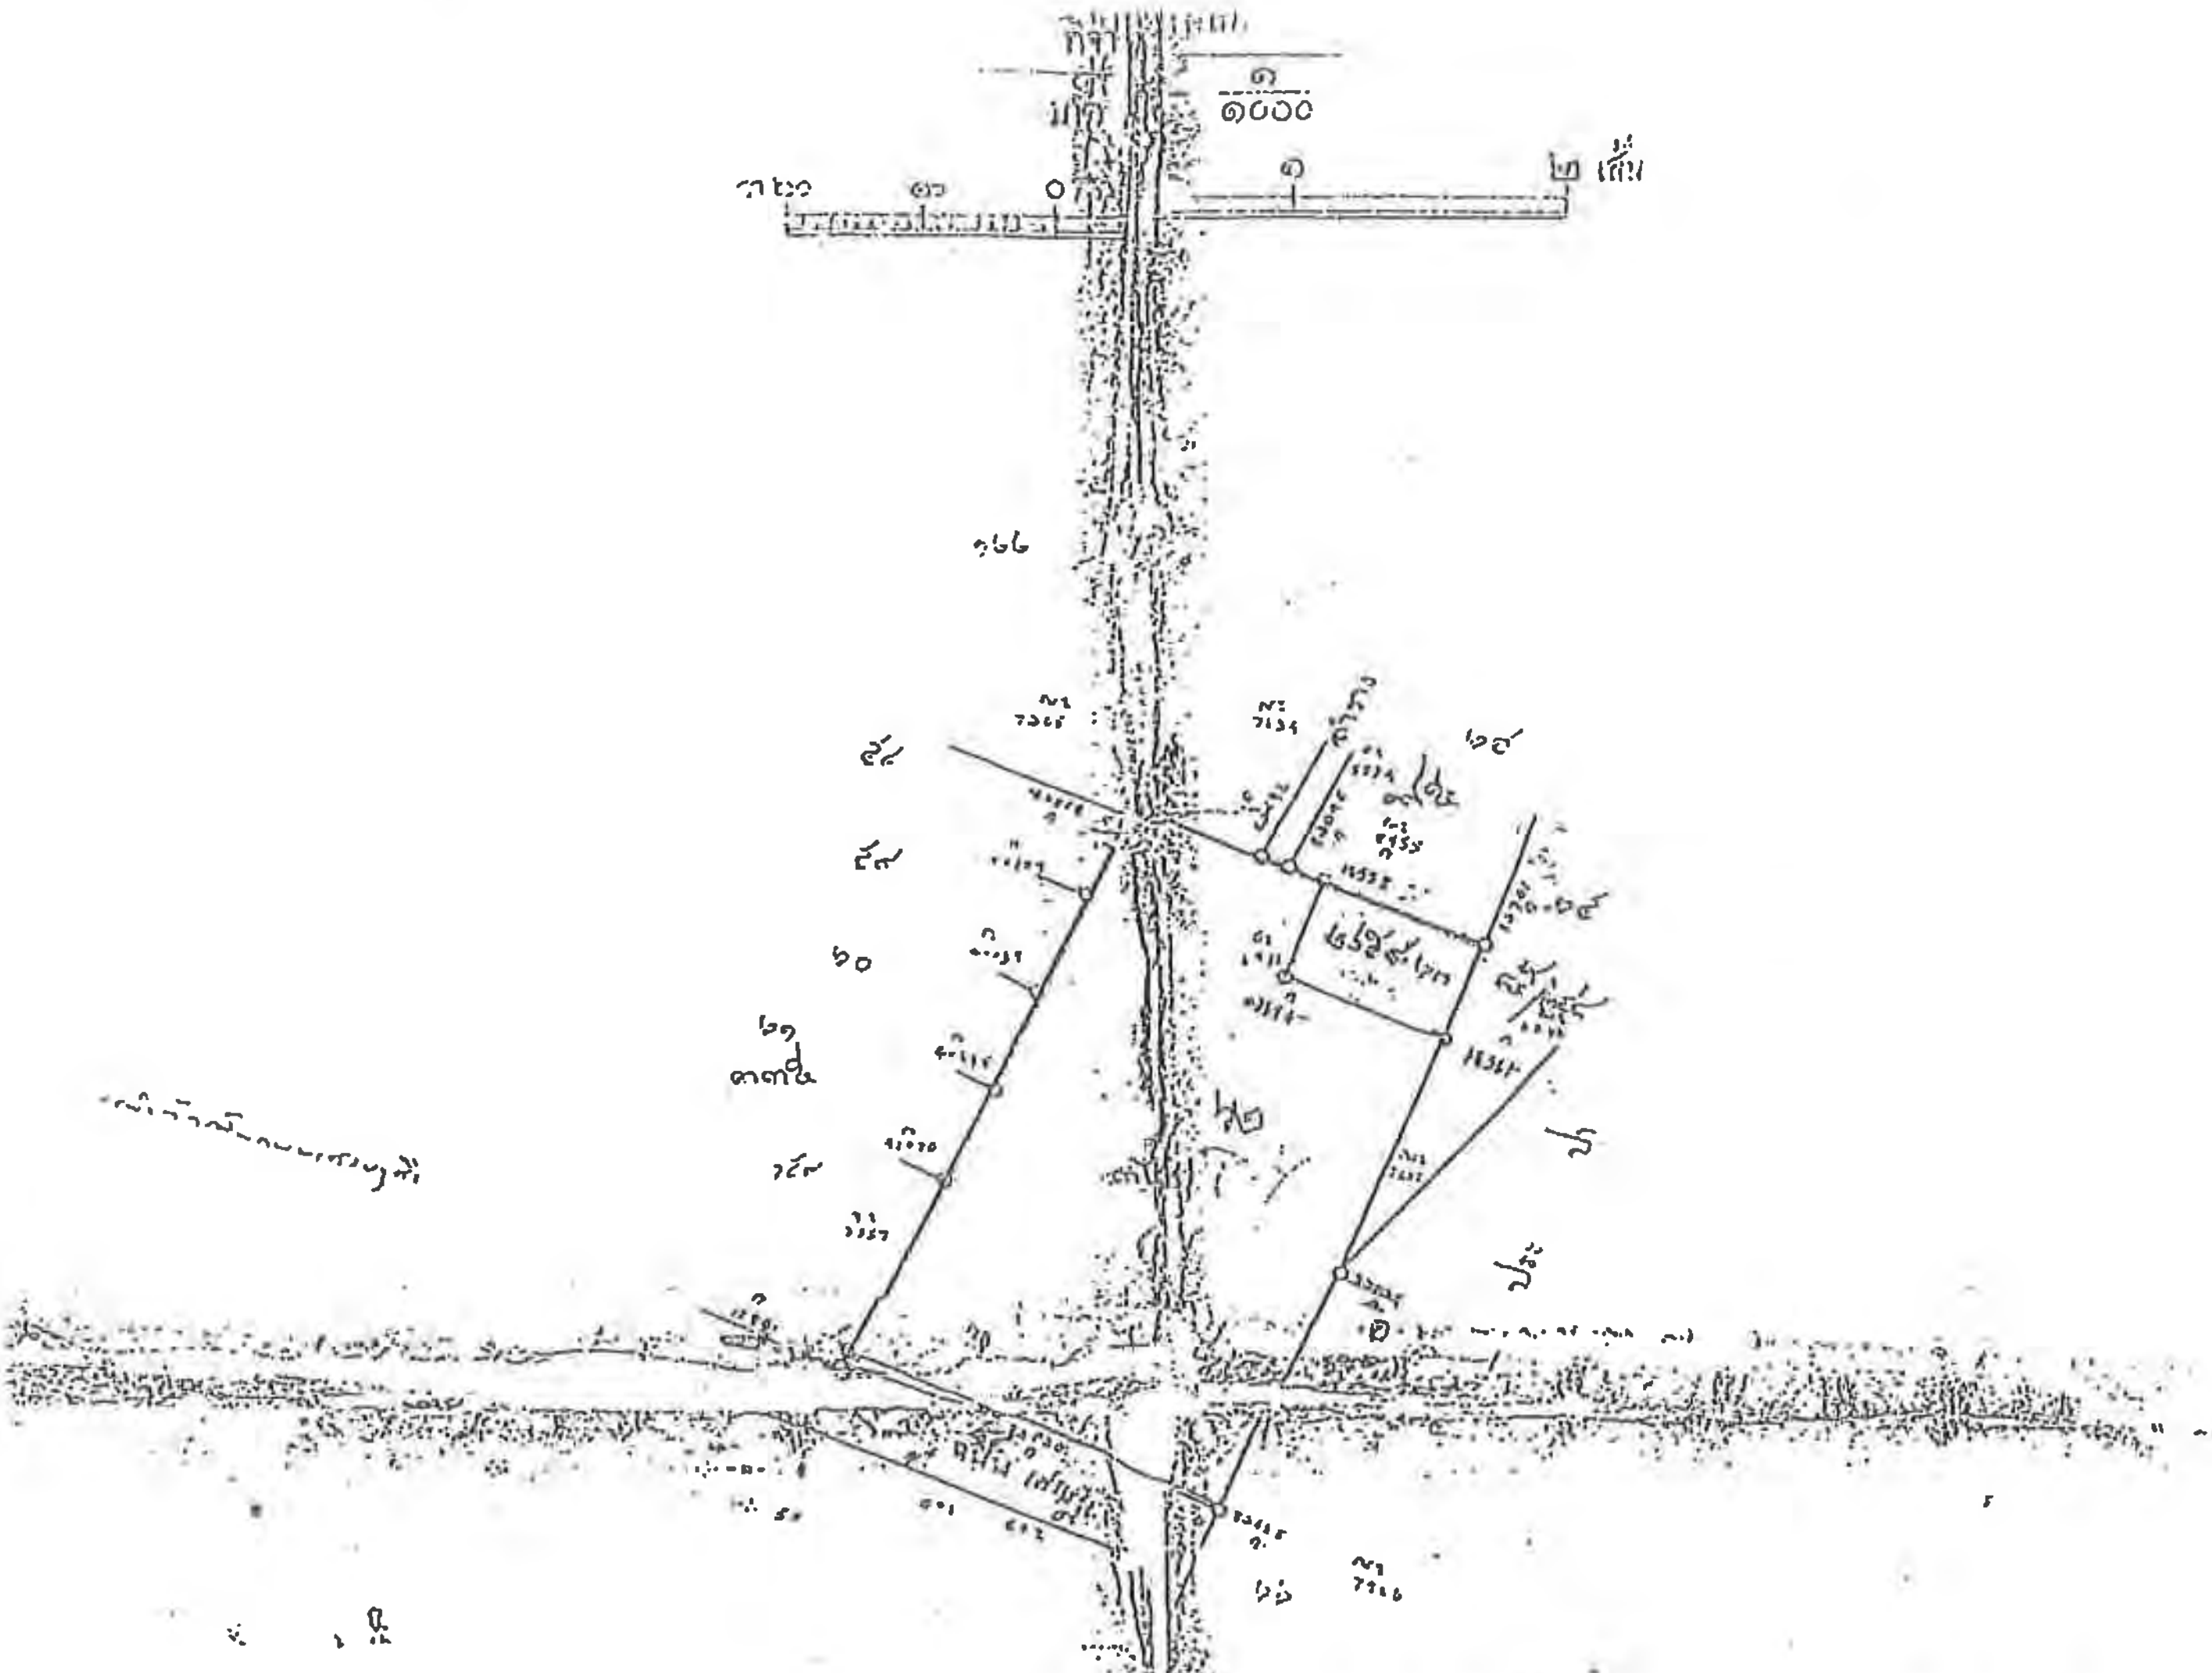

โฉนดที่ดินฉบับนี้รวมจากโฉนดฉบับเดิมคือโฉนดแผนที่เลขที่ [illegible] ตำบลสามเสนในฝั่งเหนือ อำเภอ[illegible] จังหวัดพระนคร

วันที่สามกุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช [illegible]

ลงชื่อ [redacted]

ลงชื่อ [illegible]
เจ้าพนักงานที่ดิน

สารบาญแก้ทะเบียน

วัน เดือน ปี ทะเบียน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้ให้สัญญา (๑) ชื่อ (๒) ที่อยู่ (๓) สัญชาติ	(๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภริยา	ผู้รับสัญญา (๑) ชื่อ (๒) ที่อยู่ (๓) สัญชาติ	(๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภริยา	เนื้อที่ดินที่ให้สัญญา ไร่	งาน	วา	เนื้อที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน	วา	โฉนดใหม่ ระวาง	เลข	โฉนดที่	(๓)
[illegible]	ขาย	[redacted]		[redacted]		๓	๓	๒๗	-	-	-	-	-	-	[redacted]
๖ [illegible] ๒๕๔๑	จำนองเป็นประกัน	[redacted]		ธนาคาร[illegible] ผู้รับจำนอง [illegible]		๓	๓	๒๗	-	-	-	-	-	-	
[illegible]	[illegible]	[redacted]		[illegible]		[illegible]		๒๗	-	-	-	-	-	-	

สารบัญจดทะเบียน

ประเภทการที่จดทะเบียน	เจ้าของที่ดิน (๑) ชื่อ (๒) อยู่ (๓) สำคัญ	(๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภรรยา	ผู้รับทำนิติกรรม (๑) ชื่อ (๒) อยู่ (๓) สำคัญ	(๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภรรยา	เนื้อที่ดินที่ทำสัญญา ไร่	งาน	วา	เนื้อที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน	วา	โฉนดใหม่ ระวาง	เลข	โฉนดที่	(๑) เจ้าพนักงาน (๒) ลงวัน (๓) ประทับตรา
[illegible]	[redacted]				๓	๓	๕๗							[redacted]
[illegible]					๓	๓	๕๗							
[illegible]					๓	๓	๕๗							
[illegible]					[illegible]	๓	๕๗							
[illegible]					๓	๓	๕๗							
[illegible]	[redacted]				๓	๓	๕๗							
[illegible]					๓	๓	๕๗							
[illegible]					๓	๓	๕๗ [illegible] ธนาคารไทยพาณิชย์ [illegible] ๒๕๓๓ [illegible] ล้าน							
ปลอดจำนองเฉพาะส่วน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา [illegible]		๑. ธนาคารกรุง[illegible] [redacted]		๓	๓	๕๗ [illegible]							วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมปลอดจำนอง	๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [redacted]		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [redacted]		๕๔	๓	[illegible] [illegible]							

สารบัญจดทะเบียน

วัน ปี จด บียน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอน ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	ผู้โอน บิดา มารดา ภรรยา	ผู้รับโอน ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	ผู้รับโอน บิดา มารดา ภรรยา	จำนวนที่ดินที่ได้สัญญา ไร่	งาน	วา	จำนวนที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน	วา	โฉนดใหม่ ระวาง	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เจ้าพนักงานที่ดิน ลงนาม, ลงวัน, ประทับตรา
ที่ ๑๓ [illegible] ๒๕๓๖	จำนองเป็น ประกันหนี้ ครั้งหนึ่ง	[redacted]		ธนาคารกรุงศรี- -อยุธยา จำกัด [illegible] ผู้รับจำนอง		๓	๒	๓๖							[illegible]
วันที่ ๒๔ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๑	แก้ไขเพิ่มเติม [illegible] [illegible]			[illegible] ๒๓ [illegible] ๒๕๓๖ [illegible] [illegible] ๒๔ [illegible] ๒๕๔๑		๓	๒	๓๕							
วันที่ ๒๔ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๑	ขึ้นเงินจำนอง เป็นประกัน ครั้งที่สอง			ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้รับจำนอง		๓	๒	๓๕							
วันที่ ๒๔ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๑	ขึ้นเงินจำนอง ประกันครั้ง สาม			ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้รับจำนอง											
ที่ ๑๓ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๗	แก้ไขเพิ่มเติม จำนองเป็นประกัน [illegible]	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาจำนอง ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๓๙ ซึ่งกำหนดไว้ ในอัตราร้อยละ [illegible] ต่อปี บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ เป็นอัตราร้อยละ [illegible] ต่อปี ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๑๓ [illegible] ๒๕๔๗													วันที่ ๑๓ [illegible] ๒๕๔๗
ที่ ๒๓ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๗	แก้ไขเพิ่มเติม จำนองเป็นประกัน ครั้งที่สอง	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาจำนอง ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๔๖ ซึ่งกำหนดไว้ ในอัตราร้อยละ [illegible] ต่อปี บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ เป็นอัตราร้อยละ [illegible] ต่อปี ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. [illegible]													[redacted]
ที่ ๒๓ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๘	แก้ไขเพิ่มเติม จำนองเป็นประกันครั้งที่ สาม	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาจำนอง ลงวันที่ [illegible] ซึ่งกำหนดไว้ ในอัตราร้อยละ [illegible] ต่อปี บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ เป็นอัตราร้อยละ [illegible] ต่อปี ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. [illegible]				๓	๒	๓๖							
ที่ ๒๓ [illegible] พ.ศ. ๒๕๔๘	จำนองเป็น ประกันหนี้ ครั้งที่สี่	[redacted]		ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด [illegible]		๓	๒	๓๖							
ที่ [illegible] [illegible] พ.ศ. [illegible]	ไถ่ถอนจำนอง เป็นประกัน ลำดับหนึ่ง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—	[redacted]		๓	๒	๓๖							
[illegible] [illegible] พ.ศ. [illegible]	ไถ่ถอนจำนอง เป็นประกัน ลำดับสอง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—			๓	๒	๓๖							
[illegible] [illegible] พ.ศ. [illegible]	ไถ่ถอนจำนอง เป็นประกัน ลำดับสาม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—			๓	๒	๓๖							
[illegible] [illegible] พ.ศ. [illegible]	ไถ่ถอนจำนอง เป็นประกัน ลำดับสี่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—	[illegible] ผู้ไถ่ถอน	[illegible]	๓	๒	๓๖							
[illegible] [illegible] พ.ศ. [illegible]	จำนองเป็น ประกัน	[redacted]		ธนาคารกรุงศรี- อยุธยา จำกัด ผู้รับจำนอง											

สารบัญจดทะเบียน

ปี	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอน ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	ผู้โอน บิดา มารดา ภรรยา	ผู้รับโอน ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	ผู้รับโอน บิดา มารดา ภรรยา	จำนวนที่ดินที่ได้สัญญา ไร่	งาน	วา	จำนวนที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน	วา	โฉนดใหม่ ระวาง	เลขที่ดิน	โฉนดที่	เจ้าพนักงานที่ดิน ลงนาม ลงวัน ประทับตรา
[illegible]	ไถ่ถอนจำนอง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—	[redacted]		๓	๒	๗๔	—	—	—	—			[redacted]
[illegible]	จำนองเป็นประกัน	[redacted]		ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—	๓	๒	๗๔	—	—	—	—			
[illegible]	ไถ่ถอนจากจำนอง	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด	—	[redacted]		๓	๒	๗๔	—						
[illegible]	ผู้จัดการมรดก [illegible]	[redacted]				๓	๒	๗๔							
[illegible]	[illegible]	[redacted]		ถนน [illegible]	—	—	—	—	๓	๒	๖๓				[redacted]
[illegible]	กรรมสิทธิ์รวม (ปลดจำนอง แทน) (ตามหนังสือ [illegible])	[redacted]				๓	๒	๔๔							

[illegible] ไม่ใช้

(ค. ๕๔๒๗ อ.พญาไท [illegible]) สารบัญจดทะเบียน (ใบต่[illegible]นดใหญ่)

เดือน ปี ที่ได้จดทะเบียน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอน		ผู้รับโอน		จำนวนที่ดินที่ได้สัญญา			จำนวนที่ดินที่คงเหลือ			โฉนดใหม่			เจ้าพนักงานที่ดิน
		ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	บิดา มารดา ภรรยา	ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	บิดา มารดา ภรรยา	ไร่	งาน	วา	ไร่	งาน	วา	ระวาง	เลขที่ดิน	โฉนดที่	ลงนาม ลงวัน ประทับตรา
[illegible] ๑๙ [illegible] ๒๕๔๕	โอนมรดก เฉพาะ ส่วนเพียง บางส่วน	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๒	๒๓	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[redacted]
มี ๑๙ [illegible]าคม ๒๕๔๕	ขาย เฉพาะ ส่วน	[redacted]		บริษัท ทวีชัย[illegible] จำกัด	-	๓	๒	๒๓	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[redacted]

น.2/6

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ส.พ. ๗

270546

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๑๕๖๑ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๒๓๕๙)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป** จำนวนเตียง ๑๑๔ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ **ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่**

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน **เศรษฐศิริ**

ตำบล/แขวง **สามเสนใน** อำเภอ/เขต **พญาไท** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๗๗๗๗

วัน/เวลาเปิดทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม **บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๑

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔

กระทรวงสาธารณสุข

[redacted]

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุญาต

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

เอกสารแนบ 3

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เอกสารแนบ 4

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย

19 พ.ย. 2557

ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๕/ ๓๐๔๘

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย

เรียน ผู้รับอนุญาตโรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ

ตามที่โรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน ๑๑๔ เตียง ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย และส่งแบบแปลนแสดงการจัดพื้นที่ใช้สอยมาเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า จากการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มติที่ประชุมเห็นควรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยชั้น ๑๐ , ๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
[illegible]
ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กลุ่มโรงพยาบาล
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๔๐๔
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๔๐๕

น.4/1

เอกสารแนบ 5

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๑) ๑๕๓๙ /๒๕๖๘

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ตั้งอยู่เลขที่ **๕๓ ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๖๑ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (อาคารศูนย์การแพทย์)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (อาคารศูนย์การแพทย์)

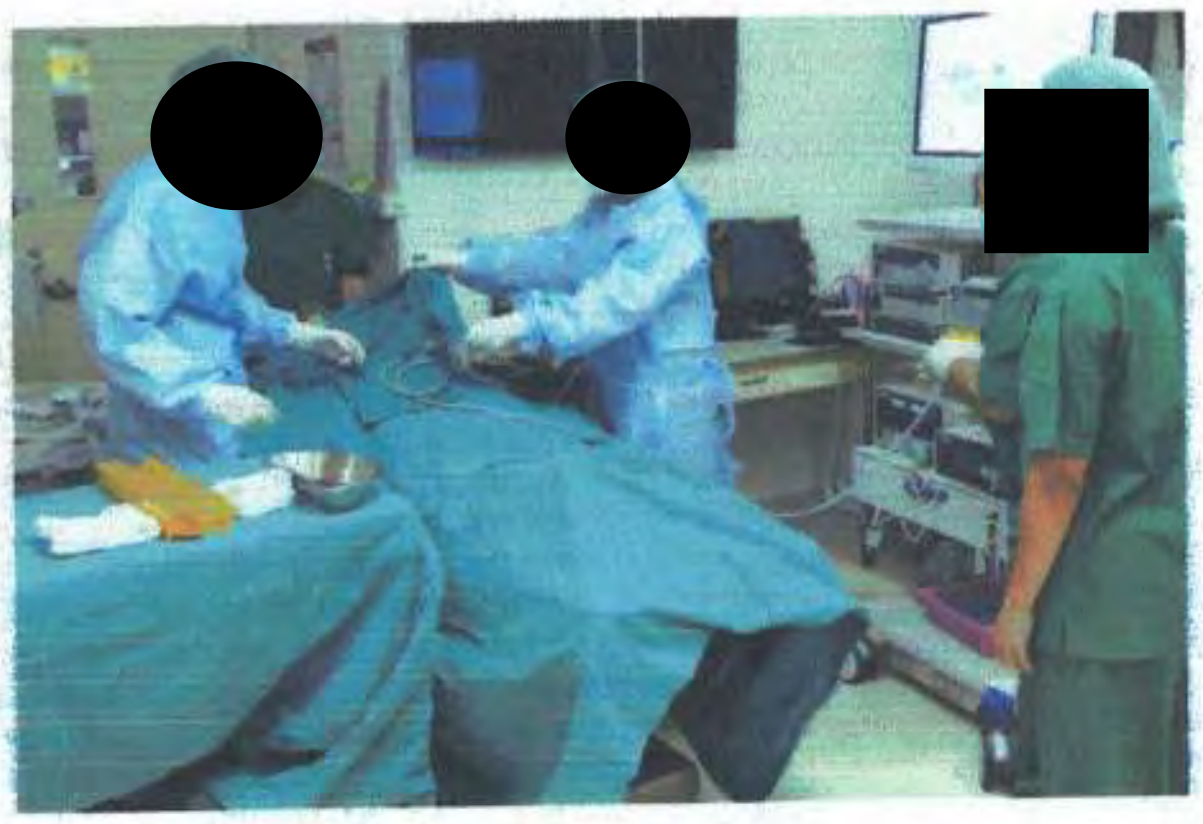
[redacted] [redacted] [redacted]

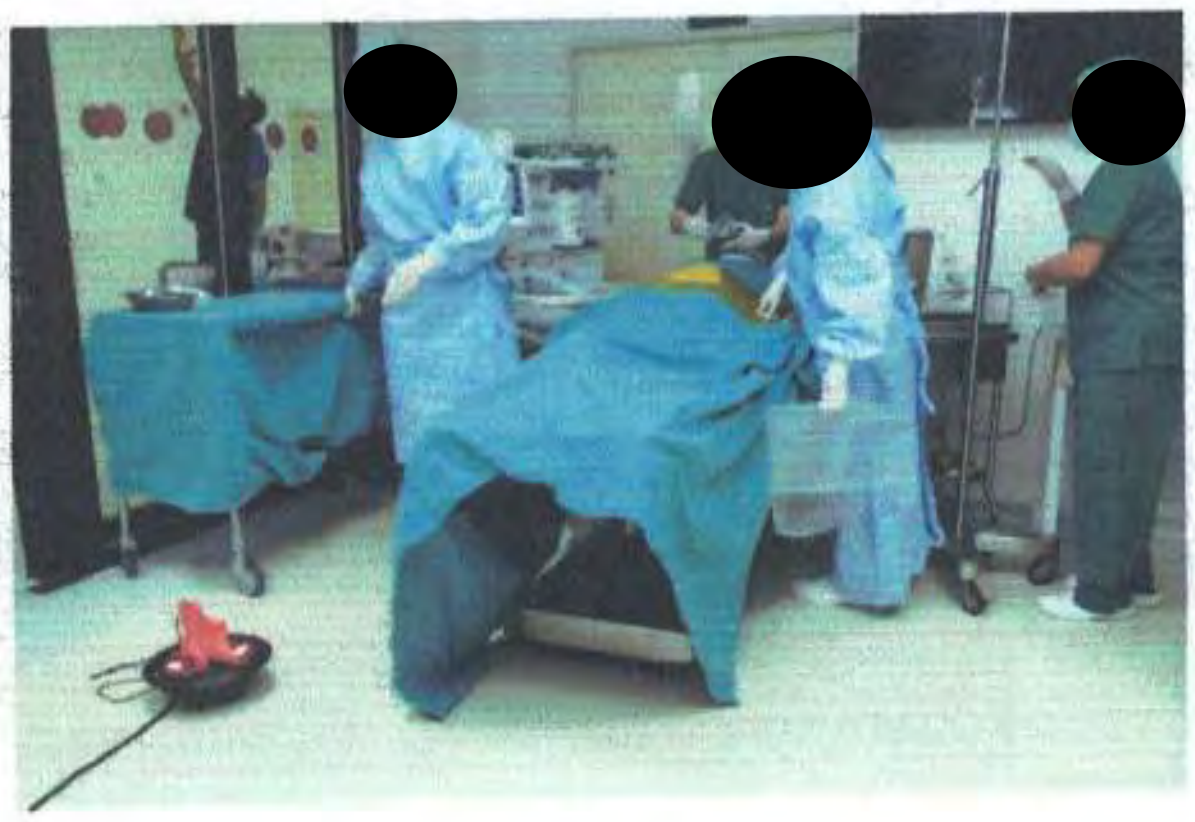
[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

เอกสารแนบ 6

เอกสารการตรวจเช็คระบบอัคคีภัยภายในโครงการ

เอกสารตรวจเช็คป้ายทางออกฉุกเฉิน

(Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 23-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูตรงแรกบัตร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 27-1-69	วันที่ : 28/1/69	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 22-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		อมบำรุง
( )	( )	( )
วันที่ : 27 - 1 - 69	วันที่ : 28/1/69	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนกทัตกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกทัตกรรมทางเดินส่วนกลกาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		( )
วันที่ : 27 - 1 - 69	วันที่ : 28/1/69	วันที่ : 11/2/19

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจจับน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น่วยซ่อมบำรุง

(...)

วันที่ : 28-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจจับน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(...)

วันที่ : 28-1-69	วันที่ : 28/1/69	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โภชนาการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โภชนาการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL27	13	โภชนาการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC13ESL28	13	โภชนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 24-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	ทางเข้า - ออกแผนก GI ลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 25-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL03	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL04	16	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]	[redacted]	…หน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ : 26-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ : 24-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 27-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL13	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL14	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL15	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL22	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 26-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังช่าง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน่วยซ่อมบำรุง
(		)
วันที่ : 21-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องปลี่ยนเตียง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องปลี่ยนเตียงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL28	17	แผนกจิตเวช หน้าห้อง 1707	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน่วยซ่อมบำรุง
(	( )	( )
วันที่ : 27-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		ายซ่อมบำรุง
(		( )
วันที่ : 21-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		ซ่อมบำรุง
		( )
วันที่ :	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL18	22	งานเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL19	22	หน้างเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซล่าเซลล์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท่งน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ : 20-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		อมบำรุง
วันที่ : 20-1-69	วันที่ : 28/1/69.	วันที่ : 2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูตรงแรกบัตร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-2-69	วันที่ : 28/2/69.	วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 29-1-69	วันที่ :	วันที่ :

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 22-2-69	วันที่ : 28/2/69	วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 22-2-69	วันที่ : 28/2/69.	วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-2-69
VCHC10ESL03	10	แผนกหัตถกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกหัตถกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน่วยซ่อมบำรุง
( ) วันที่ : 24-2-69	วันที่ : 28/2/69.	วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		ซ่อมบำรุง
วันที่ : 24-2-69	วันที่ : 28/2/69.	วันที่ : /3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-2-69
วันที่ : 28/2/69
วันที่ : 4/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ฝ่ายซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-2-69
วันที่ : 28/2/69
วันที่ : /3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

อมบำรุง

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 1/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	X	X	X	X	X	X	X					ชำรุด 25-2-69
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ป้ายเก่าชำรุด		

[redacted]

อมบำรุง

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : วันที่ : 69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL25	14	ทางเข้า - ออกแผนก GI ลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : /3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13ESL21	13	โภชนาการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL22	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL23	13	โภชนาการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL24	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL27	13	โภชนาการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL28	13	โภชนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ายซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL13	16	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL14	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL15	16	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL22	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

วันที่ : 24-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 4/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16ESL01	16	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL03	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL04	16	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ฝ่ายซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 4/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียง	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17ESL28	17	แผนกจิตเวช หน้าห้อง 1707	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

(................................) (................................) (................................)

วันที่ : 24-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								แก้ไข 28-2-69
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ายซ่อมบำรุง

วันที่ : 28-2-57 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังช่าง	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 28-2-59 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL18	22	งานเดินหน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL19	22	หน้างเคาน์เตอร์จัดอาหาร	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องไซล่าเซลล์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท็งน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL07	2	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03ESL07	3	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04ESL07	4	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 21-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูตรงแรกบัตร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01ESL12	1	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 21-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]	[redacted]	[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ : 24-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 2/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]	[redacted]	[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ : 20-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : [illegible]/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL12	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL13	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL14	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
(.......)	(.......)	(.......)
วันที่ : 24-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 15	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL03	10	แผนกทัตกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL04	10	แผนกทัตกรรมทางเดินส่วนกลกาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
		(.......)
วันที่ : 24-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 30-3-69
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โภชนาการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โภชนาการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL27	13	โภชนาการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC13ESL28	13	โภชนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		...หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ : ...4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		...หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 25-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		น้าหน่วยซ่อมบำรุง
(วันที่ : 27-3-69	วันที่ : 30/3/69	) วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	ทางเข้า - ออกแผนก GI ลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 22-3-69	วันที่ : 30/3/69	) วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 27-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 27-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] าหน่วยซ่อมบำรุง

(..........)

วันที่ : 25-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

(..........)

วันที่ : 25-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังช่าง	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียง	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17ESL28	17	แผนกจิตเวช หน้าห้อง 1707	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 11/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	งานเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้างเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซล่าเซลล์	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท้งน้ำ	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		น้าหน่วยซ่อมบำรุง
(......)		(......)
วันที่ : 23-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
(......)		(......)
วันที่ : 23-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูตรงแรกบัตร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-4-69	วันที่ 26/4/69.	วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ....

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 31-3-69	วันที่ : 30/3/69	วันที่ : /4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ 21-4-69	วันที่ 25/4/69	วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ 22-4-69	วันที่ 28/4/69	วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนกหัตถกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกหัตถกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

([redacted])

วันที่ 24-4-69 วันที่ 26/4/69. วันที่ 02/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

([redacted])

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10 ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 25-4-69 วันที่ 28/4/69 วันที่ 02/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แผนกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69 วันที่ 02/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		...ฝ่ายซ่อมบำรุง
(วันที่ 26-4-69	วันที่ 28/4/69	วันที่ 12/5/69)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		...หน่วยซ่อมบำรุง
(วันที่ 25-4-69	วันที่ 28/4/69.	วันที่ 11/5/69)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL25	14	ทางเข้า - ออกแผนก GI ลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ 25-4-69	วันที่ 28/4/69.	วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โภชนาการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL22	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL23	13	โภชนาการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL24	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL27	13	โภชนาการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL28	13	โภชนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ 25-4-69	วันที่ 28/4/69.	วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		มบำรุง
(		)
วันที่ 25-4-69	วันที่ 28/4/69.	วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		ซ่อมบำรุง
(		)
วันที่ 25-4-69	วันที่ 28/4/69.	วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน่วยซ่อมบำรุง
( ) วันที่ 25-4-69	( ) วันที่ 28/4/69.	( ) วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL01	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		ซ่อมบำรุง
( ) วันที่ 29-4-69	วันที่ 30/4/69.	) วันที่ 12/5/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียง	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียงหน้าลิฟต์ L10 L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	X	X	X	X								ชำรุด 26-4-69
VCHC17ESL28	17	แผนกจิตเวช หน้าห้อง 1707	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ป้ายเก่าชำรุด	- ถอดปลั๊กหลังตู้ บอร์ดชาร์จไม่ทำงาน	- อยู่ระหว่างการสั่งซื้อ

[redacted] …านหน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 26-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 17/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] …น้าหน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 25-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 17/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 24-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังช่าง	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 26-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2 ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V 1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V 1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V 1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V 1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V 1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	งานเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้างเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซล่าเซลล์	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท็งน้ำ	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

)

วันที่ 23-4-69 วันที่ วันที่ /5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		้าหน่วยซ่อมบำรุง
(วันที่ 30-4-69	วันที่ 30/4/69.	วันที่ 12/5/69)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

		หน้าหน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ 23-4-69	วันที่ 25/4/69.	วันที่ 12/5/69)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูตรงแรกบัตร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกฝั่งลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		น่วยซ่อมบำรุง
( )	( )	( )
วันที่ : 23-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		น่วยซ่อมบำรุง
		( )
วันที่ : 22-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL12	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL13	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL14	10	แผนกคลีนิคโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		หน่วยซ่อมบำรุง
วันที่ : 24-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและฝังเข็มหน้าเตียง 11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL03	10	แผนกหัตถกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL04	10	แผนกหัตถกรรมทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุกรรมประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		ายซ่อมบำรุง
วันที่ : 24-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69
วันที่ : 2/6/69.
วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคตาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคตาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยด้านใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคหู คอ จมูกและศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11ESL26	11	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69
วันที่ : 2/6/69.
วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โถงนาการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL22	13	โถงนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL23	13	โถงนาการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL24	13	โถงนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL27	13	โถงนาการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL28	13	โถงนาการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL33	13	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้องหัตถการ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตบแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างร้าน TOP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูข้างห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL33	14	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-5-59

วันที่ : 2/6/69.

วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL25	14	ทางเข้า - ออกแผนก GI ลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 29-5-69

วันที่ : 2/6/69.

วันที่ : /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL01	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 2[illegible]-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

วันที่ : 29-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังช่าง	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : /6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียง	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 25-5-69
VCHC17ESL28	17	แผนกจิตเวช หน้าห้อง 1707	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกหอคลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกหอคลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกหอคลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกหอคลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาท์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีมีพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

วันที่ : ๒๒-5-๖๙

วันที่ : 2/6/69.

วันที่ : 9/8/69

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาท์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาท์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีมีพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : ๒๒-5-๖๙

วันที่ : 2/6/69.

วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL37	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	งานเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซล่าเซลล์	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแท้งน้ำ	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69	วันที่ : 2/6/69.	วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		บซ่อมบำรุง
วันที่ : 28-5-69	วันที่ : 2/6/69	วันที่ : 4/6/69

เอกสารตรวจเช็คตู้ดับเพลิงรายเดือน
(fire hose cabinet)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ /	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “/” หมายถึง ปกติ “X” หมายถึง ผิดปกติ “–“ หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 21-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “/” หมายถึง ปกติ “X” หมายถึง ผิดปกติ “–“ หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ข้อต่อรั่ว	ข้อต่อรั่วสามารถใช้งานได้	

[redacted] าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-2-69 วันที่ : วันที่ : /3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 20-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ำหน่วยซ่อมบำรุง

( ) ( ) ( )

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใน /	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ข้อต่อรั่ว	ข้อต่อรั่วสามารถใช้งานได้	

[redacted] ำหน่วยซ่อมบำรุง

( ) ( ) ( )

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์.4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ำหน่วยซ่อมบำรุง

(..................) (..................) (..................)

วันที่ 28-2-69 วันที่ 28/2/69. วันที่ 9/3/69

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(..................) (..................) (..................)

วันที่ 24-2-69 วันที่ 28/2/69. วันที่ 9/3/69

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ /	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่ว	- ข้อต่อรั่วยังสามารถใช้งานได้	

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 20-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่ว	ข้อต่อรั่วยังสามารถใช้งานได้	

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(..................................)

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 24/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(..................................)

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	X	/	/	หัวฉีดปรับไม่ได้

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่ว	- ข้อต่อรั่วยังสามารถใช้งานได้	
- หัวฉีดปรับไม่ได้		

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

)

วันที่ 23-3-69 วันที่ 30/3/69 วันที่ 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใน /	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่ว	- ข้อต่อรั่วยังสามารถใช้งานได้	
	-ยางวาล์วตู้ FHC 6-2 ไม่สามารถ	
	ใช้งานได้	

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

)

วันที่ 21-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

)

วันที่ 29-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 23-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	รั่ว 26-2-69
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ /	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 6 สายมีน้ำรั่ว	ชั้น 6 สายฉีดมีน้ำรั่ว	อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ
- ข้อต่อรั่ว	- ข้อต่อรั่วสามารถใช้งานได้	

[redacted] มบำรุง

(..)

วันที่ : 22 - 5 - 69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 4/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	หัวฉีดชำรุด 26-2-69

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่ว	ข้อต่อรั่วแต่ยังสามารถใช้งานได้	
ชั้น 5 หัวฉีดน้ำชำรุดไม่สามารถปรับได้	ชั้น 5 หัวฉีดน้ำ ชำรุดไม่สามารถปรับได้	อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ
	* เสื่อมสภาพตามอายุ.	

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(..)

วันที่ : 21 - 5 - 69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 4/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 29-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ซ่อมบำรุง

(............) (............) (............)

วันที่ : 26 - 5 - 69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

เอกสารตรวจเช็คประตูหนีไฟ

(Fire Exit Door)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ 23-1-69	วันที่ 28/1/69.	วันที่ 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]	[redacted]	[redacted]
วันที่ 23-1-69	วันที่ 28/1/69.	วันที่ 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 28-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 20-1-69 วันที่ : 26/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- บานประตูมีการวอ ชำรุด		

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 21-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “/” หมายถึง ปกติ “X” หมายถึง ผิดปกติ “–“ หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-2-69 วันที่ 28/2/69 วันที่ /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ “/” หมายถึง ปกติ “X” หมายถึง ผิดปกติ “–“ หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-2-69 วันที่ 28/2/69 วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(.............................) (.............................) (.............................)

วันที่ 25-2-69 วันที่ 28/2/69 วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(.............................) (.............................) (.............................)

วันที่ 24-2-69 วันที่ 28/2/69 วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(........................) (........................) (........................)

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- บานประตูมีอาการรวบ ชำรุด	อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเสนอราคา	

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(........................) (........................) (........................)

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ่วยซ่อมบำรุง

(............) (............) (............)

วันที่ : 21 - 3 - 69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ่วยซ่อมบำรุง

(............) (............) (............)

วันที่ : .... วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

)

วันที่ : 26-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ซ่อมบำรุง

)

วันที่ : 20-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน **ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)** **อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง**

[redacted]

วันที่ : 23 - 3 - 69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	X	/	/	/	/	/	/	บานประตูชำรุด
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
บานประตู 30 ดด		อยู่ระหว่างผู้รับเหมาเปลี่ยนบานประตู

[redacted] **หน้าหน่วยซ่อมบำรุง**

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ **โรงพยาบาลวิชัยยุทธ** ☑ **ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ** **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 29-4-69 วันที่ 30/4/69 วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ **โรงพยาบาลวิชัยยุทธ** ☑ **ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ** **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted] หน่วยซ่อมบำรุง)

วันที่ 24-4-69 วันที่ 29/4/69 วันที่ 5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 23-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนประตู 17-4-69
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	–	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ประตูชำรุด	- ประตูหัก	ผู้รับเหมาเข้าเปลี่ยนประตูหนีไฟ
		ST 2 วันที่ 17-4-69
		ดำเนินการเรียบร้อย

[redacted]ซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 26-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-5-69
วันที่ : 2/6/69.
วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-5-69
วันที่ : 2/6/69.
วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ำรุง

วันที่ : 24-5-69
วันที่ : 2/6/69.
วันที่ : 4/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69
วันที่ : 2/6/69.
วันที่ : [illegible]/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น่วยซ่อมบำรุง

....

....)

วันที่ : 25-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	X	X	X	X	X	X	X	ประตูชำรุด 22-5-69
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
✓ ชั้น 20 ST3 ประตูหัก	✓ ชั้น 20 ST3 ประตูหักชำรุด	
	หาผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไข	

[redacted] อมบำรุง

....

....)

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

เอกสารตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

(Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 25-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 25/1/69 วันที่ : — 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-1-69 ✓
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 22-1-69 วันที่ : 25/1/69 วันที่ : /2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								28-1-69

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 26-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ปารุง

วันที่ : 28-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 24-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตต่อขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 26-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					เปลี่ยนใหม่ 28-1-69
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : [illegible]/2/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					เปลี่ยนวันที่ 28-1-69 /
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL09	B	หน้าห้อง Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL26	13	ห้องการเงิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18EL11	18	หน้าห้อง 1801	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23EL11	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-12	X	X	X	X	X	X	X					แบตเสื่อม 20-1-69
VCHC23EL12	23	หน้าห้องลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
แบตเสื่อม – บอร์ดชาร์จหมดไม่		อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
ทำงาน		

[redacted]

วันที่ : 21-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าแต่งตัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL04	22	ในห้องแต่งตัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X	X	X	X					แบตเสื่อม 20-1-69
VCHC23EL01	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/	/	/	/					เปลี่ยนใหม่ 28-1-69
VCHC23EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	X	X	X	X	X	X	X					แบตเสื่อม 20-1-69
VCHC23EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	X	X	X	X	X	X	X					แบตเสื่อม 20-1-69
VCHC23EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 21-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-05/02	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/03	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/04	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 29-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ่า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ่า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 29-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(..............................) (..............................) (..............................)

วันที่ : 22-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 01/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(..............................)

วันที่ : 22-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 01/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] มบำรุง

วันที่ : 22-2-69 วันที่ : 08/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-2-69 วันที่ : วันที่ : /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL07	10	คลินิคโรคหัวใจ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	X	X	X	X	X	X	X					ชำรุด 25-2-69
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ		
หลอดไฟเสื่อมสภาพ		

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : วันที่ : 3/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X	X					ชำรุด 25-2-69
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ		
หลอดไฟเสื่อมสภาพ		

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 3/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : /66

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	X	X	X	X	X	X	X					รื้อถอด 26-2-69
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
แบตเตอรี่ และ บอร์ด เสื่อมสภาพ		

[redacted] ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : /3/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	X	X	X	X								ชำรุด 24-2-69
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
แบตเตอรี่และบอร์ดเสื่อมสภาพ		

[redacted]

วันที่ : 24-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : /3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	X	X	X	X	X	X	X					ชำรุด 25-2-69
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
แบตเตอรี่ และบอร์ดเสื่อมสภาพ		

[redacted]

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : /3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL09	B	หน้าห้อง Fire Pump	/	/	/	/								
VCHC13EL26	13	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC18EL11	18	หน้าห้อง 1801	/	/	/	/								
VCHC23EL11	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-12	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 19-2-69
VCHC23EL12	23	หน้าห้องลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 26/2/69 วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ช่างหน้าแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 19-2-69
VCHC23EL01	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC23EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 19-2-69
VCHC23EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 19-2-69
VCHC23EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC23EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC23EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : วันที่ : /3/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-05/02	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/03	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/04	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 28-2-69 วันที่ 28/2/69 วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 28-2-69 วันที่ 28/2/69 วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(............)

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/				
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/				

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(............)

วันที่ : 21-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ายซ่อมบำรุง

วันที่ : 20-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 30-3-69
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 30-3-69
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

(.......................) (.......................) (.......................)

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดีสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 30-3-69
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	X	X	X	X								ชำรุด 23-3-69
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ถอดปลั๊กหลังไฟไม่ติด	บอร์ดชาร์ทและแบตชำรุด	

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(.......................) (.......................) (.......................)

วันที่ : 25-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 30-3-69
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 30-3-69
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL09	B	หน้าห้อง Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL26	13	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC18EL11	18	หน้าห้อง 1801	/	/	/	/								
VCHC23EL11	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC23EL12	23	หน้าห้องลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ช่างหน้าแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC23EL01	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC23EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC23EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC23EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC23EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-05/02	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/03	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/04	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ้า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

หน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 31-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...ัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 21-4-69 วันที่ 23/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...วยซ่อมบำรุง

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ายซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ายซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9 ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL07	10	คลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ่อมบำรุง

วันที่ 29-3-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 02/5/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนใหม่ 20-4-69

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 23-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 02/5/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(

วันที่ 26-4-69 วันที่ 28/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(

วันที่ 25-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10 ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11 ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 25-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1 ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL09	B	หน้าห้อง Fire Pump	/	/	/	/								
VCHC13EL26	13	ห้องการเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL11	18	หน้าห้อง 1801	/	/	/	/								
VCHC23EL11	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-12	/	/	/	✓								
VCHC23EL12	23	หน้าห้องลิฟต์ L-12	/	/	/	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC23EL01	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC23EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC23EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 L5	/	/	/	/								
VCHC23EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC23EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC23EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8 ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-05/02	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/03	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/04	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 30-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 14 5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 30-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-5-69

วันที่ :

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								ชำรุด 21-5-69
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 2 บอร์ดชำรุด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	ชั้น 2 บอร์ดชำรุด แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	

[redacted]

วันที่ : 21-5-69

วันที่ : 2/6/69.

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	X	X	X	X								ชำรุด 21-5-69
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 6 บอร์ดชาร์จ และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	ชั้น 6 บอร์ดชาร์จและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 21-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลีนิคโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	X	X	X	X								ชำรุด24-5-69
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น 11 บอร์ดชำรุด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	ชั้น 11 บอร์ดชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม สภาพ	

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ยซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL09	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL10	13	โภชนาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL13	13	โภชนาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL14	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL15	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL16	13	โภชนาการห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL17	13	โภชนาการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL18	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL19	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL20	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL21	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL22	13	โภชนาการห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13EL23	13	โภชนาการโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 25-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์สะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

..............................)

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

..............................)

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL09	B	หน้าห้อง Fire Pump	/	/	/	/								
VCHC13EL26	13	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC18EL11	18	หน้าห้อง 1801	/	/	/	/								
VCHC23EL11	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC23EL12	23	หน้าห้องลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC23EL01	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC23EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC23EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC23EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC23EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC23EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
EL-05/01	5	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-05/02	5	บันไดทางขึ้น - ลง	X	X	X	X								ชำรุด26-5-69
EL-05/03	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/04	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น5 หลอดชำรุด แบตเตอรี่เสื่อม	ชั้น 5 หลอดไฟชำรุดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	
สภาพ		

[redacted]

…รุง

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 4/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	X	X	X	X								ชำรุด 26-5-69
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ชั้น2 หลอดชำรุด และ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	ชั้น2 หลอดชำรุดและแบตเตอรี่	
	เสื่อมสภาพ	

[redacted]

หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 4/6/69

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง
(Fire Extinguisher)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : /2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	X	/	เกจตก 25-1-69
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

[redacted]

วันที่ : 28-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-9/7	9	แผนกฝั่งเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 28-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 1)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 2)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 3)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 4)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 5)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 6)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 7)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 8)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 9)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 10)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 11)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 12)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 13)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 14)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 15)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 16)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 17)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 18)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69 วันที่ : 2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 40)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 41)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 42)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 43)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 44)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 45)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 46)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 47)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 48)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 49)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 50)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 51)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 52)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 53)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 54)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 55)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 56)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 57)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 58)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 59)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 60)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ายซ่อมบำรุง

....

(.......................................)

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : /2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 19)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 20)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 21)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 22)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 23)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 24)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 25)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 26)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 27)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 28)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 29)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 30)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 31)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 32)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 33)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 34)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 35)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 36)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 37)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 38)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 39)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

....

(.......................................)

วันที่ : 27-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกทอคลอด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 21-1-69

วันที่ : 28/1/69.

วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 61)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 62)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 63)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 27-1-69

วันที่ : 28/1/69.

วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินสกปรก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขย9580)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฒ 6719)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฆอ 8224) คันเล็ก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ชม 5024)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ 7237)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ7279)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮข 4021)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ชง 780)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

(..................)

วันที่ : ....

วันที่ : 28/1/69.

วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20-1-69

วันที่ : 28/1/69.

วันที่ : 11/2/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	X	/	เกจตก 25-1-69
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- เกจตก	ส่งผู้รับเหมาเคลม	อยู่ระหว่างการเคลม ผู้รับเหมา

[redacted]

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 22-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	หอพักใต้ 1	ห้องผ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใต้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใต้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 29-1-69 วันที่ : 28/1/69. วันที่ : 10/2/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]อมบำรุง

( )

วันที่ : 22 - 2 - 69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 01/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

( )

วันที่ : 2 - 2 - 69 วันที่ : 24/2/69 วันที่ : 01/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 23-2-69 วันที่ .... วันที่ .... /3/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 23-2-69 วันที่ 28/2/69. วันที่ 9/3/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

[redacted]

(..)

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 4/3/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

(..)

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 3/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 19)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 20)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 21)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 22)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 23)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 24)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 25)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 26)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 27)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 28)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 29)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 30)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 31)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 32)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 33)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 34)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 35)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 36)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 37)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 38)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 39)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(..)

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 1/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 1)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 2)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 3)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 4)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 5)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 6)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 7)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 8)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 9)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 10)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 11)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 12)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 13)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 14)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 15)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 16)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 17)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 18)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(..)

วันที่ : 25-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิ้ลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 61)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 62)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 63)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(…………………………………)

วันที่ : 24-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิ้ลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 40)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 41)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 42)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 43)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 44)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 45)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 46)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 47)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 48)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 49)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 50)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 51)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 52)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 53)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 54)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 55)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 56)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 57)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 58)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 59)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 60)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(…………………………………)

วันที่ : 26-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิ๊นล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 23-2-69 วันที่ : 28/2/69 วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิ๊นล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 23-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน
[redacted]
( )
วันที่ 26-2-69

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)
( )
วันที่

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
( )
วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินสกปรก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

( )
วันที่ 23-2-69

วันที่ 28/2/69.

( )
วันที่ 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	
FE-1/1	หอพักใต้ 1	ห้องผ่า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ่าคัดแยก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ่าคัดแยก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใต้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใต้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

(.......................) (.......................) (.......................)

วันที่ : 28-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขฮ9580)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฌ 6719)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฆอ 8224) คันเล็ก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ฆม 5024)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ 7237)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ7279)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮฆ 4021)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ฆง 780)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(.......................) (.......................) (.......................)

วันที่ : 28-2-69 วันที่ : 28/2/69. วันที่ : 9/3/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออซเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออซเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

..............................)

วันที่ : 21-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 1/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถัง 20-3-69
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ซ่อมบำรุง

[redacted]

(..............................)

วันที่ : 21-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 20-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : /4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 20-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : /4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ 24-3-69 วันที่ 30/3/69 วันที่ 22/4/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 24-3-69 วันที่ 30/3/69 วันที่ 22/4/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 1)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 2)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 3)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 4)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 5)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 6)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 7)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 8)	BF2000	–	–	/	–	–	/		
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 9)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 10)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 11)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 12)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 13)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 14)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 15)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 16)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 17)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 18)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 24/4/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 24/4/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 40)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 41)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 42)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 43)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 44)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 45)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 46)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 47)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 48)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 49)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 50)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 51)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 52)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 53)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 54)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 55)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 56)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 57)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 58)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 59)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 60)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : วันที่ : /69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 19)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 20)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 21)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 22)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 23)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 24)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 25)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 26)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 27)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 28)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 29)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 30)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 31)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 32)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 33)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 34)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 35)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 36)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 37)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 38)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 39)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 27-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 61)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 62)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 63)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไดเทียม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-3-69 วันที่ : วันที่ : /4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินสกปรก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุล	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

(..............................)

วันที่ : 26-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ำรุง

(..............................)

วันที่ : 23-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขฮ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฌ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ขอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ขอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ขอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮข 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ขง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

(.......................................)

วันที่ : 31-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(.......................................)

วันที่ : 21-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 22/4/64

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69 วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	หอพักใต้ 1	ห้องผ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใต้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใต้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

)

วันที่ : 31-3-69 วันที่ : 30/3/69 วันที่ : 4/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

)

วันที่ 22-4-69 วันที่ 25/4/69 วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

)

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( )

วันที่ 21-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ขีดล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]่อมบำรุง

( )

วันที่ 29-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ขีดล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาน์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]มซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 24-4-69 วันที่ 25/4/69 วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 19)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 20)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 21)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 22)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 23)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 24)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 25)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 26)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 27)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 28)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 29)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 30)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 31)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 32)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 33)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 34)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 35)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 36)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 37)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 38)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 39)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น้าหน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 29-4-69 วันที่ 30/4/69 วันที่ 02/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 1)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 2)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 3)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 4)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 5)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 6)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 7)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 8)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 9)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 10)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 11)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 12)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 13)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 14)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 15)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 16)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 17)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 18)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 29-4-69 วันที่ วันที่ 5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 61)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 62)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 63)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	ไดเทียม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 26-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 17/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 40)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 41)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 42)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 43)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 44)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 45)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 46)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 47)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 48)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 49)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 50)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 51)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 52)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 53)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 54)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 55)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 56)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 57)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 58)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 59)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 60)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 29-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 17/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] าหน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 23-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] น่วยซ่อมบำรุง

( ) ( )

วันที่ 26-4-69 วันที่ 28/4/69 วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิ๊นล็อค Lock Seal	
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

น่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 29-4-69 วันที่ 30/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิ๊นล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซล่าเซลล์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินสกปรก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1 วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 23-4-69 วันที่ 25/4/69. วันที่ 12/5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

....

....)

วันที่ : .... วันที่ : 6/69

ผู้ตรวจสอบ (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขย9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฌ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ขอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ขอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ขอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮข 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ฆง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2 แก้ไขเบื้องต้น 3 หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

หน่วยซ่อมบำรุง

( )

วันที่ 30-4-69 วันที่ วันที่ /5/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

……………………)

วันที่ : ๒1-5-๖๙ วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] มบำรุง

……………………)

วันที่ : ๒๑-5-๖๙ วันที่ : 2/6/69. วันที่ : ๔/6/6๙

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฝังเข็มหลังเคาร์เตอร์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...ฝ่ายซ่อมบำรุง

(.......................)

วันที่ : ๒๒- ๕-๖๙ วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

(.......................)

วันที่ : ๒๑-5-๖๙ วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ขีดล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69 วันที่ : วันที่ : /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ขีดล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

วันที่ : 24-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 19)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 20)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 21)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 22)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 23)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 24)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 25)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 26)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 27)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 28)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 29)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 30)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 31)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 32)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 33)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 34)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 35)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 36)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 37)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 38)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 39)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 1/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 1)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 2)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 3)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 4)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 5)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 6)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 7)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 8)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 9)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 10)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 11)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 12)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 13)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 14)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 15)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 16)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 17)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 18)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 1/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 61)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 62)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 63)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/2	16	ไดเทียม	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : 9/6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 40)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 41)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 42)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 43)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 44)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 45)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 46)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 47)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 48)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 49)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 50)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 51)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 52)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 53)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 54)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 55)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 56)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 57)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 58)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 59)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝ้า 60)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-5-69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] บซ่อมบำรุง

(.......................................)

วันที่ : 24 - 5 - 69 วันที่ : 2/6/69. วันที่ : /69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกหอคลอด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง

(.......................................)

วันที่ : 23 - 5 - 69 วันที่ : 6/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขฮ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กฒ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ฆอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (ฆอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ฮย 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ฮร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ฮข 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ฮฉ 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ษง 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง

(.......................................)

วันที่ : ๒๙-๕-๖๗ วันที่ : 2/6/67. วันที่ : 4/6/67

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโซลาเซลล์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินสกปรก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุล	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง

(.......................................)

วันที่ : 23-5-67 วันที่ : 2/6/67. วันที่ : 4/6/67

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	หอพักใต้ 1	ห้องผ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องผ้าคัดแยก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใต้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใต้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ซ่อมบำรุง

วันที่ : 26-5-69

วันที่ : 2/6/69.

วันที่ : 9/6/69

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

เอกสารแนบ 7

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำทิ้งของอาคาร

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com
NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0207
TESTING No. 0063

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : VICHAIYUT COMPANY LIMITED
ADDRESS : 53 SETSIRI ROAD, SAM SEN NAI PHAYA THAI BANGKOK 10400
CONTACT INFORMATION : TEL : 09 5578 1923 e-mail : kanidhapongfo@pcs.co.th
SAMPLING SOURCE : VICHAIYUT HOSPITAL
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JANUARY 30, 2026
SAMPLING TIME : 13:35 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB, GRAB AND STERILE TECHNIQUE
SAMPLING BY : MR SITTHIPOL PROMPOCHENBOON
ANALYZED BY : MISS NAPAPORN KHUNNOKKHUM

RECEIVED DATE : JANUARY 30, 2026
ANALYTICAL DATE : JANUARY 30 - FEBRUARY 6, 2026
ISSUE DATE : FEBRUARY 9, 2026
REPORT NO. : 2026-U009487
WORK NO. : 2026-000660
ANALYSIS NO. : T26AB823-0001

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			คุณภาพน้ำทิ้ง 1 อาคารศูนย์การแพทย์ วิชัยยุทธ T26AB823-0001			
pH^{a}	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H^{+} B AND 1060 B	7.2 (29.3°C)	5.5-9.0	-	-
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND^{a}	mg/L	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	3.8	≤ 20	-	2.0
TOTAL SUSPENDED SOLIDS^{a}	mg/L	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	39.9	≤ 30	-	5.0
TOTAL DISSOLVED SOLIDS^{b}	mg/L	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	587	1,000*	-	25
SULPHIDE^{b}	mg/L	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S^{2-} F)	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
TOTAL KJELDAHL NITROGEN^{b}	mg/L	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	39.7	≤ 35	1.5	5.0
OIL AND GREASE^{a}	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	≤ 20	-	3
FREE CHLORINE^{c}	mg/L Cl_2	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	0.4	≤ 1.0	0.1	-

---

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT	LIMIT OF QUANTITATION (LOQ)
			คุณภาพน้ำทิ้ง 1 อาคารศูนย์การแพทย์ วิชัยยุทธ T26AB823-0001			
MICROBIOLOGY						
TOTAL COLIFORMS^{b}	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	< 1.8	≤ 5,000	1.8	-
FAECAL COLIFORMS^{b}	MPN/100 mL	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B, C AND E)	< 1.8	≤ 1,000	1.8	-
SAMPLE CONDITION						
WATER'S COLOUR/TURBID			YELLOW/TURBID			
SEDIMENT			BROWN			

^{a} : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)
^{b} : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)
^{c} : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT NOT IN SCOPE OF ACCREDITATION

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

REGULATORY STANDARD : RANGE OR MAXIMUM PERMITTED VALUE FOR BUILDING EFFLUENT STANDARDS CLASS A, NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT, PUBLISHED IN THE ROYAL GOVERNMENT GAZETTE, VOL 141, PART 233 D, DATED AUGUST 27, 2024.

1,000* : PERMITTED EXCESS VALUE TO TOTAL DISSOLVED SOLIDS OF ACTUAL TAP WATER USED.

[redacted]
LABORATORY SUPERVISOR

- End of Analysis Report -

น.7/1

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569 - 17 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2602-178(1) Rev. 01

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอน	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	3,000	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	550	< 1,000
Chlorine ,Free	mg/l	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl G)	0.30	< 1.0

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2.เครื่องหมาย < 0.5 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
17 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
17 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ilac-MRA
LABORATORY ACCREDITATION BLA-035
TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method :Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569 - 17 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2602-178(1) Rev. 01

Sampling Location :		Effluent		
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่น ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^{+} B)	7.2 at 25.6 °C	5.5-9.0
@BOD5	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	15.6	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{0}C Method (SM Part 2540 D)	43	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	444 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500- S^{2-} F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N$_{org}$ B)	8	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	5	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2.เครื่องหมาย < 0.5 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
17 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
17 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-095(1) Rev. 01

Sampling Method :Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.50 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองเข้มขุ่น ตะกอนลอย	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H$^+$ B)	7.2 at 25.6 ℃	5.5-9.0
@BOD5	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	60.0	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{0}C Method (SM Part 2540 D)	37	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	508 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500- S^{2-} F)	0.6	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N$_{org}$ B)	30	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	11	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

[redacted]
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

น.7/3

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569 - 17 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2602-178(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : ประปา
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 27 กุมภาพันธ์ 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ประปา		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	136

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

[redacted]
Laboratory Analyst
17 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
17 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-095(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : ประปา
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.50 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ประปา		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	122

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-095(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.50 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองเข้มขุ่น ตะกอนลอย	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	20,500	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	4,800	< 1,000
Chlorine ,Free	mg/l	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl G)	0.04	< 1.0

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 23 เมษายน 2569 - 5 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2604-112(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 23 เมษายน 2569
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 23 เมษายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอนลอย	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000
Chlorine ,Free	mg/l	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl G)	1.50	< 1.0

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.5 , < 3 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
5 พฤษภาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
5 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 23 เมษายน 2569 - 5 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2604-112(1) Rev. 01

Sampling Method :Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 23 เมษายน 2569
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 23 เมษายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอนลอย	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	6.7 at 24.0 ℃	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	9.3	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	7	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	618 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500- S^{2-} F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N_{org} B)	14	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	< 3	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.5 , < 3 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
5 พฤษภาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
5 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

น.7/5

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 13 พฤษภาคม 2569 - 22 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2605-084(1) Rev. 01

Sampling Method :Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sampling Time : 10.35 น.
Received Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^{+} B)	7.1 at 24.5 °C	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	7.8	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{0}C Method (SM Part 2540 D)	8	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	518 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500- S^{2-} F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N_{org} B)	16	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	3	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
ว-209 - ข-0001
22 พฤษภาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
22 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 23 เมษายน 2569 - 5 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2604-112(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : ประปา
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 23 เมษายน 2569
Sampling Time : 11.00 น.
Received Date : 23 เมษายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ประปา		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	120

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

[redacted]
Laboratory Analyst
5 พฤษภาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
5 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aoe, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 13 พฤษภาคม 2569 - 22 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2605-084(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : ประปา
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sampling Time : 10.35 น.
Received Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ประปา		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	116

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

[redacted]

22 พฤษภาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
22 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aoe, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 13 พฤษภาคม 2569 - 22 พฤษภาคม 2569
Analysis No. : 2605-084(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sampling Time : 10.35 น.
Received Date : 13 พฤษภาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองใส ตะกอน	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000
Chlorine ,Free	mg/l	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl G)	1.00	< 1.0

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.5 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
22 พฤษภาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
22 พฤษภาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
289/1-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
289/1-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มิถุนายน 2569 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis No. : 2606-083(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ ไพนสงคราม
Sampling Date : 11 มิถุนายน 2569
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 11 มิถุนายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นน้อย ตะกอน	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.8	< 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 E)	< 1.8	< 1,000
Chlorine ,Free	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl G)	0.88	< 1.0

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.5 , < 3 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
22 มิถุนายน 2569

[redacted]
Laboratory Manager
22 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 : FORM A Rev. 002

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
289/1-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
289/1-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(A)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มิถุนายน 2569 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis No. : 2606-083(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Waste Water
Sampling By : อาทิตย์ ไพนสงคราม
Sampling Date : 11 มิถุนายน 2569
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 11 มิถุนายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	Effluent			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นน้อย ตะกอน	-
@pH	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	7.4 at 25.2 ℃	5.5-9.0
@BOD	mg/L	Azide Modification Method (SM Part 5210 B)	7.2	< 20
@Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C Method (SM Part 2540 D)	14	< 30
@Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	512 **	< 1,000
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM Part 4500- S^{2-} F)	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl Method (SM Part 4500 - N_{org} B)	13	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric Method (SM Part 5520 B)	< 3	< 20

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานพยาบาลขนาดมากกว่า 30 เตียง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. ** เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว
2. เครื่องหมาย < 0.5 , < 3 , < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-0001
22 มิถุนายน 2569

[redacted]
Laboratory Manager
ว-209 - ค-0001
22 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

220/7-8 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
220/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-ao, Bangplat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มิถุนายน 2569 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis No. : 2606-083(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : ประปา
Sampling By : อาทิตย์ ไหนสงคราม
Sampling Date : 11 มิถุนายน 2569
Sampling Time : 10.30 น.
Received Date : 11 มิถุนายน 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ประปา		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	152

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

[redacted]
Laboratory Analyst
22 มิถุนายน 2569

[redacted]
Laboratory Manager
22 มิถุนายน 2569

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

คุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ของอาคาร

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ ไพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(1) Rev. 01

Sampling Location :	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 1 (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	0.03	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^- D)	0.50	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO^{2-} E)	23.14	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^- B)	18	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	90	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ ไพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(1) Rev. 01

Sampling Location :	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 1 (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	7.7 at 24,9^{0}C	6.5-8.5
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	136	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	2.17	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	1.99	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-CI E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.05	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 3 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 3 (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H$^+$ B)	7.7 at 25.0^{0}C	6.5-8.5
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	146	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO$_3^-$ B)	2.26	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO$_3^-$ B)	2.07	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-CI E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.07	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 3 of 3 (N)

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 1 (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(3) Rev. 01

Sampling Location :	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 3 (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address :53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(3) Rev. 01

Sampling Location :	ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 3 (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	0.05	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^- D)	0.52	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO_4^{2-} E)	25.03	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^- B)	17	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	35	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 9 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	< 0.01	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^{-} D)	0.44	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO^{2-} E)	13.08	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^{-} B)	5	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	8	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

---

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 9 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^{+} B)	7.7 at 24.9^{0}C	6.5-8.5
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	44	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO_3^{-} B)	1.80	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO_3^{-} B)	< 0.01	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-CI E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B AND C)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.18	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 11 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569
Analysis No. : 2603-092(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 11 มีนาคม 2569
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 11 มีนาคม 2569
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 9 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
27 มีนาคม 2569

[redacted]
Laboratory Manager
27 มีนาคม 2569

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

FM-LB008 - FORM A Rev. 002

ตัวอย่างน้ำก่อนผ่านการบำบัดของระบบบำบัด

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/01/2569	100	1.1	1	0.55	7.52	484	675	191	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/01/2569	100	3.3	1	0.82	7.54	510	710	200	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/01/2569	100	1.8	1	0.74	7.47	538	743	205	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/01/2569	100	3.1	1	0.76	7.67	533	734	201	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/01/2569	100	2.6	1	0.42	7.6	545	745	200	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/01/2569	100	2.2	1	0.73	7.8	568	761	193	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/01/2569	100	2.2	1	0.73	7.55	576	772	196	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/01/2569	100	2.6	1	0.52	7.87	582	779	197	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/01/2569	100	2.1	1	1.9	7.76	602	796	194	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/01/2569	100	1.21	1	1.03	7.62	582	775	193	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/01/2569	100	1.5	1	1.46	7.12	542	735	193	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/01/2569	100	2.8	1	0.66	7.43	529	720	191	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/01/2569	100	2	1	0.47	7.46	524	713	189	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/01/2569	100	2.4	1	0.48	7.64	531	719	188	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/01/2569	100	5.3	1	0.27	7.6	553	742	189	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/01/2569	100	2.3	1	0.76	6.85	550	744	194	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
17/01/2569	100	1.4	1	0.62	7.32	537	734	197	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
18/01/2569	100	2.5	1	0.28	7.17	519	719	200	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/01/2569	100	2.1	1	1.71	6.87	565	759	194	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/01/2569	100	2	1	0.97	7.57	548	733	185	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/01/2569	100	2.1	1	0.44	7.65	531	712	181	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/01/2569	100	2.2	1	0.74	7.98	589	764	175	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/01/2569	100	2.1	1	0.7	7.87	577	747	170	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/01/2569	100	2.6	1	0.46	7.93	590	754	164	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/01/2569	100	2.2	1	0.34	7.77	532	695	163	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/01/2569	100	1.4	1	0.28	7.66	548	704	156	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/01/2569	100	2.1	1	0.84	7.45	542	700	158	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/01/2569	100	3.4	1	0.32	7.83	534	685	151	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/01/2569	100	3.5	1	1.32	7.46	541	689	148	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/01/2569	100	2.3	1	1.03	7.74	506	652	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
31/01/2569	100	2.3	1	0.91	7.68	556	700	144	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/02/2569	100	1.5	1	0.4	7.68	567	711	144	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/02/2569	100	2.5	1	0.81	7.69	543	688	145	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/02/2569	100	1.8	1	2.25	7.57	576	725	149	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/02/2569	100	3.9	1	1.38	7.46	600	748	148	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/02/2569	100	1.8	1	1.91	7.63	583	730	147	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/02/2569	100	1.9	1	1.86	7.1	629	777	148	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/02/2569	100	2.4	1	0.89	7.72	494	639	145	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/02/2569	100	2.5	1	0.59	7.81	517	657	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/02/2569	100	7.5	1	0.34	8.13	543	687	144	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/02/2569	100	7.3	1	1.12	7.76	386	525	139	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/02/2569	100	7.6	1	2.98	8	576	716	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/02/2569	100	7.6	1	2.78	7.88	615	754	139	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/02/2569	150	7.6	1	2.40	7.8	542	683	141	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/02/2569	140	7.5	1	1.41	7.72	604	748	144	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/02/2569	100	7.5	1	1.45	7.65	584	724	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/02/2569	100	7.5	1	0.38	7.93	525	663	138	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
17/02/2569	100	7.5	1	1.44	7.85	520	658	138	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
18/02/2569	100	75	1	0.56	7.94	517	654	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/02/2569	100	7.5	1	1.33	7.95	517	694	177	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/02/2569	100	7.5	1	0.81	8	515	652	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/02/2569	100	7.5	1	0.57	8.07	513	648	135	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/02/2569	100	7.5	1	0.45	8.11	533	670	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/02/2569	100	7.5	1	0.65	7.98	517	654	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/02/2569	100	7.5	1	0.89	8.05	494	640	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/02/2569	100	7.5	1	0.14	7.82	540	685	145	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/02/2569	100	-	1	0.34	8.21	433	692	259	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	เครื่องวัดค่า DO เสียส่งบริษัท HANA ซ่อม26/2/69
27/02/2569	100	-	1	0.37	7.86	476	679	203	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/02/2569	100	-	1	0.2	7.85	464	655	191	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/03/2569	100	-	1	0.06	7.97	577	723	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/03/2569	100	-	1	0.34	7.86	569	715	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/03/2569	100	-	1	0.31	7.98	480	654	174	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/03/2569	100	-	1	0.29	7.96	509	684	175	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/03/2569	100	-	1	0.42	7.9	520	681	161	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/03/2569	100	-	1	0.26	7.73	513	694	181	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/03/2569	100	-	1	0.32	7.78	515	663	148	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/03/2569	100	-	1	0.19	7.73	519	688	169	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/03/2569	100	-	1	0.23	7.66	480	632	152	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/03/2569	100	-	1	0.36	7.71	583	721	138	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/03/2569	100	-	1	0.05	7.81	436	576	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/03/2569	100	-	1	0.23	7.76	553	697	144	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/03/2569	100	-	1	0.10	7.67	551	689	138	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/03/2569	100	-	1	0.36	7.75	497	632	135	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/03/2569	100	-	1	0.45	7.8	473	610	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/03/2569	100	-	1	0.28	7.72	526	657	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
17/03/2569	100	-	1	0.26	7.86	531	660	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
18/03/2569	100	-	1	1.35	7.68	518	648	130	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/03/2569	100	-	1	1.25	7.55	537	668	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/03/2569	100	-	1	0.33	7.55	508	642	134	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/03/2569	100	-	1	0.247	7.58	549	679	130	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/03/2569	100	-	1	0.22	7.74	539	667	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/03/2569	100	-	1	0.2	7.7	523	655	132	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/03/2569	100	-	1	0.78	7.62	571	706	135	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/03/2569	100	-	1	1.03	7.46	576	707	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/03/2569	100	-	1	0.55	7.66	566	698	132	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/03/2569	100	-	1	3.18	7.73	663	792	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/03/2569	100	-	1	0.34	7.56	623	751	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/03/2569	100	-	1	0.53	7.72	630	754	124	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/03/2569	100	-	1	0.53	7.46	632	757	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/04/2569	100	1.6	1	0.04	7.79	641	766	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/04/2569	100	1.8	1	0.04	7.77	604	730	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/04/2569	100	1.9	1	0.27	7.58	588	719	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/04/2569	100	2.6	1	1.65	7.67	615	747	132	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/04/2569	100	2.4	1	1	7.69	608	738	130	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/04/2569	30	2.6	1	0.3	7.47	545	707	162	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/04/2569	30	4	1	0.81	7.56	480	614	134	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/04/2569	50	2.5	1	0.59	7.37	575	704	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/04/2569	60	2.3	1	0.8	7.33	598	723	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/04/2569	70	2.2	1	0.91	7.55	601	727	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/04/2569	80	2.6	1	1.25	7.55	597	723	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/04/2569	85	2.6	1	0.63	7.85	565	690	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/04/2569	95	3.2	1	0.24	7.56	586	712	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/04/2569	100	3.4	2	0.1	7.96	524	653	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/04/2569	100	2.4	2	0.97	7.73	465	592	127	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/04/2569	100	2.7	2	0.42	7.79	551	680	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
17/04/2569	100	2.4	2	0.38	7.76	566	692	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
18/04/2569	100	2.6	2	0.06	7.53	557	684	127	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/04/2569	80	2.4	2	0.42	7.77	578	704	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/04/2569	95	2.3	2	0.22	7.69	601	731	130	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/04/2569	50	2.3	2	0.66	7.71	582	721	139	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/04/2569	70	2.8	2	0.29	7.7	579	708	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/04/2569	60	1.3	2	1.26	7.6	649	781	132	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/04/2569	60	1	2	1.05	7.6	601	735	134	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/04/2569	60	0.9	2	1.13	7.45	609	737	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/04/2569	70	0.9	2	1.24	7.62	595	723	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/04/2569	60	1.9	2	0.88	7.66	586	714	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/04/2569	50	2	2	0.37	7.8	562	691	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/04/2569	70	2.9	2	1.19	7.8	553	684	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/04/2569	70	2.7	2	0.65	7.63	566	694	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
						0				

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/05/2569	70	2.6	2	0.23	7.65	553	683	130	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/05/2569	65	2.2	2	0.44	7.8	542	673	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/05/2569	80	3.1	2	1.29	7.83	546	679	133	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/05/2569	100	2.7	2	0.49	7.62	562	698	136	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/05/2569	100	2.3	2	1.79	7.42	546	687	141	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/05/2569	120	3.2	2	1.47	7.71	568	709	141	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/05/2569	120	2.4	2	2.68	7.59	595	736	141	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/05/2569	130	2.9	2	1.15	7.74	622	761	139	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/05/2569	200	2.6	2	1.77	7.48	600	740	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/05/2569	150	2.3	2	1.32	7.66	632	775	143	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/05/2569	150	2.9	2	1.29	7.81	618	757	139	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/05/2569	150	3.2	2	1.44	7.73	541	684	143	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/05/2569	210	2.7	2	0.50	7.82	636	779	143	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/05/2569	190	1.7	2	0.87	7.53	617	757	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/05/2569	200	1.8	2	0.86	7.65	595	736	141	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/05/2569	250	3.2	2	0.87	7.4	538	682	144	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
17/05/2569	240	2.4	2	1.44	7.6	610	756	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์

Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
18/05/2569	240	3	2	1.22	7.81	598	744	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/05/2569	200	2.8	2	0.49	7.4	589	740	151	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/05/2569	240	3.3	2	1.68	7.93	607	759	152	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/05/2569	200	2.8	2	0.73	7.85	556	713	157	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/05/2569	200	2.1	2	0.89	7.82	616	774	158	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/05/2569	200	2.7	2	1.61	7.66	615	780	165	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/05/2569	100	1.8	2	1.43	7.6	620	795	175	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/05/2569	150	2.5	2	1.4	7.6	588	754	166	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/05/2569	170	2.5	2	1.51	7.87	507	672	165	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/05/2569	200	2.7	2	0.63	7.97	542	704	162	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/05/2569	130	2.9	2	0.78	7.42	530	690	160	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/05/2569	190	2.8	2	1.66	7.75	608	760	152	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/05/2569	120	2.8	2	1.15	7.75	641	781	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
31/05/2569										ไม่ได้วัดฝนตก

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อ	คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/1/26	100	1.80	1	2.30	7.00	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
2/1/26	100	1.40	1	2.30	7.26	ขุ่น/มีกลิ่น	
3/1/26	200	3.40	1	1.69	7.33	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
4/1/26	250	4.70	1	1.64	7.12	ขุ่น/มีกลิ่น	
5/1/26	100	1.10	1	1.89	6.96	ขุ่น/มีกลิ่น	
6/1/26	100	2.30	1	1.89	7.05	ขุ่น/มีกลิ่น	
7/1/26	150	2.90	1	2.81	7.36	ขุ่น/มีกลิ่น	
8/1/26	100	3.30	1	2.99	7.34	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
9/1/26	—	—	—	—	—	—	ติดงาน
10/1/26	120	2.30	1	1.60	7.24	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
11/1/26	130	2.30	1	0.54	7.03	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
12/1/26	150	5.20	1	1.53	7.09	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
13/1/26	130	5.60	1	0.85	7.03	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
14/1/26	50	2.50	1	1.69	7.06	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
15/1/26	0	2.10	1	1.21	7.07	ขุ่น/มีกลิ่น	
16/1/26	70	5.90	1	1.95	7.00	ขุ่น/มีกลิ่น	
17/1/26	100	2.30	1	1.88	7.05	ขุ่น/มีกลิ่น	
18/1/26	120	1.90	1	1.68	7.00	ขุ่น/มีกลิ่น	
19/1/26	110	5.70	1	1.90	6.92	ขุ่น/มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อ	คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
20/1/26	0	0.60	1	1.10	6.98	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
21/1/26	50	1.00	1	1.01	6.77	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/1/26	50	0.90	1	1.72	6.83	ใส/ไม่มีกลิ่น	
23/1/26	0	2.00	1	1.10	7.03	ขุ่น/มีกลิ่น	
24/1/26	50	1.90	1	1.16	7.64	ขุ่น/มีกลิ่น	
25/1/26	50	1.20	1	0.89	7.24	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/1/26	50	1.90	1	1.19	7.64	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/1/26	0	5.30	1	1.79	6.79	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/1/26	50	2.20	1	1.15	7.06	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
29/1/26	—	—	—	—	—	—	PM ไฟฟ้าประจำปี
30/1/26	50	2.10	1	1.11	6.98	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
31/1/26	50	1.90	1	1.14	7.20	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
1/2/26	50	2.90	1	0.87	7.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/2/26	50	2.90	1	0.87	7.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/2/26	50	2.70	1	1.13	7.02	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/2/26	50	3.30	1	1.12	7.44	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/2/26	50	2.69	1	–	6.89	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
5/2/26	50	2.90	1	–	7.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
6/2/26	–	–	–	–	–	–	ติดงาน
7/2/26	–	–	–	–	–	–	ติดงาน
8/2/26	50	1.90	1	–	7.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
9/2/26	50	2.30	1	–	7.64	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
10/2/26	50	2.00	1	–	7.03	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
11/2/26	50	3.20	1	–	7.49	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
12/2/26	50	3.10	1	–	7.36	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
13/2/26	0	0.70	1	–	7.22	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
14/2/26	50	3.12	1	–	7.43	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
15/2/26	0	2.30	1	–	7.12	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
16/2/26	0	0.80	1	–	6.78	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
17/2/26	0	3.20	1	–	7.00	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
18/2/26	0	3.00	1	–	6.68	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
19/2/26	0	3.12	1	–	5.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
20/2/26	–	–	–	–	–	–	ติดงาน
21/2/26	0	3.40	1	–	6.96	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
22/2/26	0	3.00	1	–	6.28	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
23/2/26	0	2.10	1	–	7.08	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
24/2/26	0	3.00	1	–	6.86	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
25/2/26	0	3.20	1	–	7.05	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
26/2/26	0	3.40	1	–	7.18	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
27/2/26	0	3.30	1	–	6.72	ใส/ไม่มีกลิ่น	ขวดวัดคลอลีนแตก
28/2/26	0	3.20	1	0.56	7.62	ใส/ไม่มีกลิ่น	
1/3/26	0	3.10	1.00	0.00	6.43	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/3/26	0	3.10	1	–	6.43	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/3/26	–	–	–	–	–	–	ติดงาน
3/3/26	0	1.10	1	0.34	6.93	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/3/26	0	1.20	1	0.44	6.79	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
5/3/26	0	1.20	1	0.75	6.89	ใส/ไม่มีกลิ่น	
6/3/26	0	1.40	1	0.61	6.73	ใส/ไม่มีกลิ่น	
7/3/26	0	3.30	1	0.75	6.83	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/3/26	0	3.40	1	0.93	6.53	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/3/26	0	2.90	1	1.08	6.91	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/3/26	0	2.00	1	1.17	6.65	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/3/26	0	1.20	1	1.17	6.98	ใส/ไม่มีกลิ่น	
12/3/26	0	2.80	1	1.02	7.11	ใส/ไม่มีกลิ่น	
13/3/26	0	3.20	1	0.46	6.94	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/3/26	0	2.80	1	1.55	7.11	ใส/ไม่มีกลิ่น	
15/3/26	0	1.90	1	0.52	7.18	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/3/26	10	1.40	1	0.55	7.14	ใส/ไม่มีกลิ่น	
17/3/26	10	2.60	1	0.63	6.94	ใส/ไม่มีกลิ่น	
18/3/26	10	3.10	1	1.08	7.09	ใส/ไม่มีกลิ่น	
19/3/26	10	1.70	1	1.82	6.79	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
20/3/26	10	1.50	1	0.74	6.90	ใส/ไม่มีกลิ่น	
21/3/26	20	2.50	1	0.38	6.57	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/3/26	15	1.90	1	0.40	6.86	ใส/ไม่มีกลิ่น	
23/3/26	10	3.90	1	0.51	6.85	ใส/ไม่มีกลิ่น	
24/3/26	10	3.40	1	0.36	6.99	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/3/26	10	3.80	1	0.44	7.38	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/3/26	5	2.70	1	0.48	7.39	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/3/26	5	2.50	1	0.42	6.72	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/3/26	5	2.00	1	0.35	7.27	ใส/ไม่มีกลิ่น	
29/3/26	0	2.50	1	0.35	7.42	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/3/26	45	2.60	1	0.35	7.43	ใส/ไม่มีกลิ่น	
31/3/26	40	1.10	1	1.27	6.96	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/4/26	30	2.10	1	0.04	6.14	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/4/26	66	2.40	1	0.23	6.81	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/4/26	28	0.80	1	0.72	6.26	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/4/26	26	1.20	1	0.34	6.29	ใส/ไม่มีกลิ่น	
5/4/26	40	1.30	1	0.58	5.02	ใส/ไม่มีกลิ่น	
6/4/26	40	1.40	1	0.96	6.57	ใส/ไม่มีกลิ่น	
7/4/26	3	1.00	1	1.10	6.49	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/4/26	70	0.70	1	0.25	7.00	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/4/26	90	0.90	1	0.33	6.68	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/4/26	44	1.40	1	1.56	6.57	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/4/26	80	1.30	1	คลอรีนหมด	6.23	ใส/ไม่มีกลิ่น	
12/4/26	110	2.50	1	0.93	6.22	ใส/ไม่มีกลิ่น	
13/4/26	74	1.00	1	0.85	6.56	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/4/26	70	1.00	1	0.83	7.28	ใส/ไม่มีกลิ่น	
15/4/26	72	1.40	1	0.83	6.92	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/4/26	88	2.70	1	1.60	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
17/4/26	140	1.40	1	0.33	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
18/4/26	70	3.30	1	1.09	6.67	ใส/ไม่มีกลิ่น	
19/4/26	66	4.20	1	1.01	6.15	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
20/4/26	49	4.10	1	1.09	5.74	ใส/ไม่มีกลิ่น	
21/4/26	60	1.10	1	1.92	5.04	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/4/26	62	2.70	1	2.20	5.70	ใส/ไม่มีกลิ่น	
23/4/26	34	0.80	1	1.07	6.10	ใส/ไม่มีกลิ่น	
24/4/26	40	1.20	1	1.41	5.90	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/4/26	50	1.10	1	1.15	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/4/26	0	3.40	1	0.94	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/4/26	20	1.80	1	0.90	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/4/26	20	2.10	1	0.89	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
29/4/26	14	3.20	1	1.36	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/4/26	17	2.30	1	0.96	6.60	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO	1 2 3	คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L		0.2-1	(5.5-9)		
1/5/26	15	1.97	1	0.57	6.14	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/5/26	26	1.70	1	1.20	5.70	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/5/26	25	2.30	1	0.36	5.90	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/5/26	37	1.80	1	0.14	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
5/5/26	54	1.60	1	1.03	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
6/5/26	54	1.60	1	1.53	6.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	
7/5/26	26	0.70	1	1.03	6.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/5/26	100	1.40	1	2.14	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/5/26	16	1.50	1	1.65	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/5/26	125	1.80	1	2.73	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/5/26	140	1.80	1	1.67	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
12/5/26	120	2.60	1	0.47	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
13/5/26	37	1.20	1	0.56	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/5/26	125	1.40	1	0.29	6.70	ใส/ไม่มีกลิ่น	
15/5/26	92	0.90	1	0.56	6.90	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/5/26	42	1.90	1	0.56	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
17/5/26	140	1.90	1	0.81	6.70	ใส/ไม่มีกลิ่น	
18/5/26	160	0.90	1	0.89	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
19/5/26	150	1.00	1	1.93	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารเหนือ (N)

วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO	1 2 3	คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L		0.2-1	(5.5-9)		
20/5/26	160	1.20	1	1.41	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
21/5/26	160	0.90	1	0.21	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/5/26	150	0.40	1	1.45	6.10	ใส/ไม่มีกลิ่น	
23/5/26	190	1.80	1	0.95	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
24/5/26	160	1.80	1	2.25	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/5/26	205	0.80	1	0.35	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/5/26	200	1.40	1	0.41	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/5/26	170	1.10	1	0.19	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/5/26	200	1.60	1	0.21	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
29/5/26	200	2.40	1	0.18	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/5/26	150	1.80	1	0.27	6.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
31/5/26	85	2.90	1	0.06	6.60	ใส/ไม่มีกลิ่น	