ภาคผนวก ฉ

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ภาคผนวก ฉ1

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปถ่ายเพื่อประกอบเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

1. อาคารสีโทนอ่อน





2. คนสวน



3. พื้นที่สีเขียว









3. พื้นที่สีเขียว(ต่อ)









4. พืชคลุมดิน





5. ป้ายสัญลักษณ์จราจร





6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจร ให้มีสภาพดี



7. เส้นแบ่งช่องทางจราจร





8. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออก



9. ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์



10. ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์



11. ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป






12. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



13. ถังน้ำสำรอง

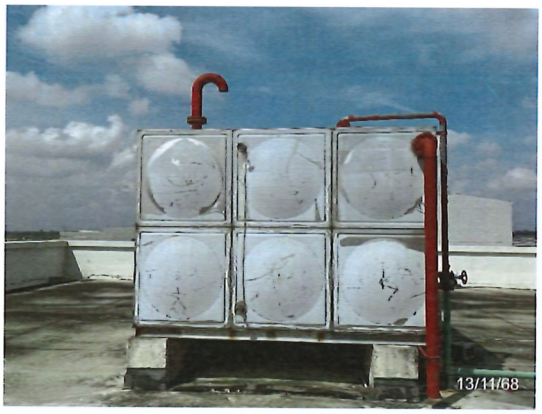

14. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังน้ำสำรอง



15. เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นท่อประปา



16. ป้ายประหยัดน้ำ



17. ถังขยะแยกประเภท แบบมีฝาปิด



18. แม่บ้านจัดเก็บมูลฝอยทั่วไป ภายในอาคาร



19. ที่พักมูลฝอยรวม(ชั่วคราว)



20. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำพนักงานเก็บขนมูลฝอยโครงการ



21. สวิตซ์ไฟฟ้า



22. เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานเบอร์ 5






23. ป้ายเตือนระวังอันตราย





24. หลอด LED



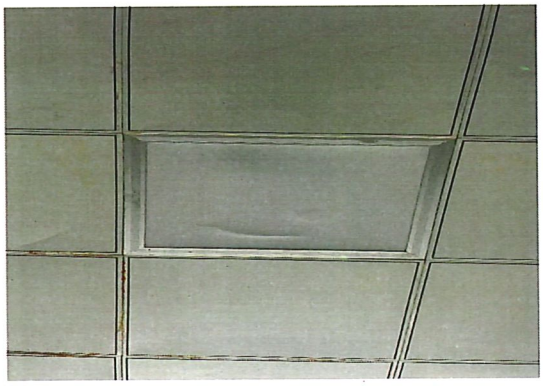

25. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลอดไฟ



26. กระจกในห้องพัก





27. ช่องระบายอากาศธรรมชาติตามอาคาร





28. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศ



29. อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา



30. เจ้าหน้าที่รอยรั่วผนังฝ้าเพดานประตูหน้าต่าง



31. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย









31. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)









31. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)










31. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)








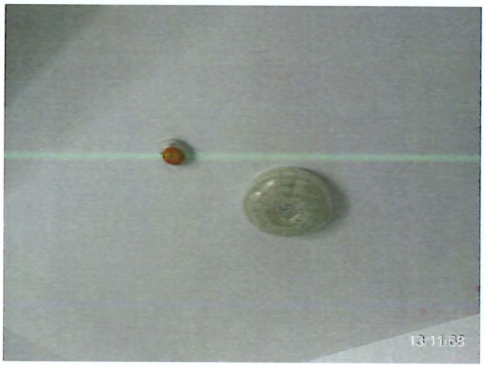

32. จัดให้มีล้างแผ่นกรองอากาศทุก 6 เดือน

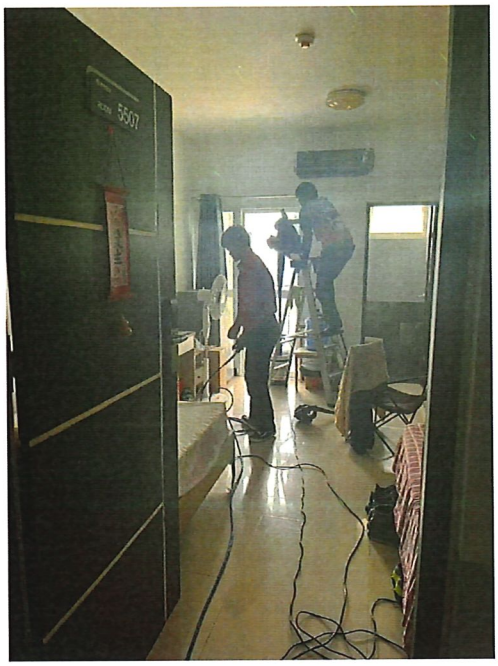

33. พื้นที่จอดรถ







34. เจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะอำนวยการบริเวณลานจอดรถเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแล การจัดการจราจร



35. ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก





36. กระจกนูน



37. กล้องวงจรปิด





38. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด




39. ป้ายห้ามสูบบุหรี่




40. จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่าง ๆ เช่นหน้าลิฟต์ ประตูทางเข้าห้องออกกำลังกาย



41. ตะแกรงครอบตามรูท่อ

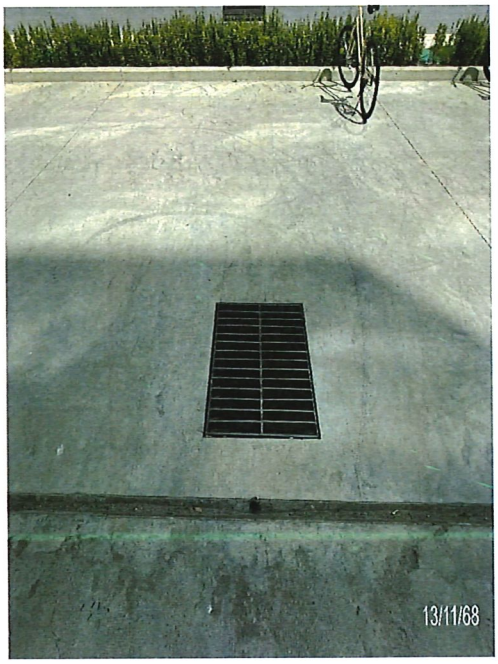

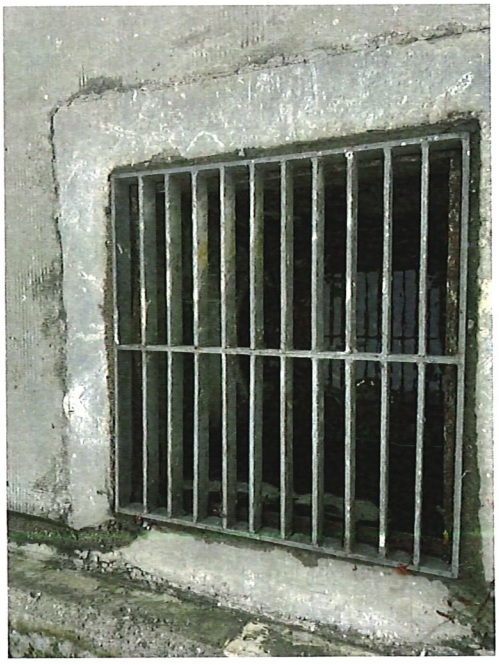

42. การมัดปากถุงดำ



43. การฉีดล้างทำความสะอาดถนน



44. สันนูนลดความเร็ว



45. ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง



46. เจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด



47. ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาคผนวก ฉ2

เอกสารกฎระเบียบการพักอาศัย

1. 目的 วัตถุประสงค์

为规范宿舍管理、营造安全和谐居住环境，特制定本规定。

เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดการหอพัก เสริมสร้างความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่กลมเกลียวกันจึงได้จัดตั้งกฎระเบียบนี้ขึ้นมา

2. 范围 ขอบเขต

适用于所有入住在公司宿舍的缅甸职工。

ใช้ได้กับพนักงานชาวเมียนมาร์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในหอพักของบริษัท

3. 内容 เนื้อหา

3．1 房间洁净度标准和条件 มาตรฐานและเงื่อนไขความสะอาดของห้องพัก

3.1.1 垃圾清理：过道、窗台、楼梯等公共区域禁止放置垃圾；宿舍内垃圾禁止过夜，需及时清理，丢放置宿舍指定收理区。

การกำจัดขยะ: ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเดิน ขอบหน้าต่าง บันได ขยะในหอพักไม่อนุญาตให้ทิ้งค้างคืนและต้องทำความสะอาดให้ตรงเวลา นำไปวางไว้ในบริเวณรวบรวมขยะที่กำหนดของหอพัก

过道卫生干净整洁
ทางเดินสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย



宿舍室内设置垃圾及卫生工具清理区

จัดให้มีพื้นที่ทำความสะอาดขยะและเครื่องมือสุขภัณฑ์ภายในหอพัก



3.1.2 宿舍内部卫生清洁管理：每个宿舍内推选宿舍长 1 名，制作宿舍卫生清理值日表，宿舍长需每日监督舍员做好宿舍内部卫生清洁工作，宿舍内定期通风，切勿出现难闻气味。

การจัดการสุขาภิบาลและทำความสะอาดภายในหอพัก ： หอพักแต่ละแห่งจะเลือกผู้นำหอพักและจัดทำตารางสุขาภิบาลและทำความสะอาดหอพัก ผู้นำหอพักจำเป็นต้องดูแลสมาชิกหอพักให้ทำการสุขาภิบาลภายในและทำความสะอาดหอพักทุกวัน หอพักควรระบายอากาศสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

3.1.3 物品摆放：宿舍内个人物品应放置整齐（被子、鞋子、箱子、水桶、盆等），禁止乱丢乱放。个人衣物、床上用品需定期清洗，床上用品至少每月清洗一次，避免出现酸臭等异味。

การจัดวางสิ่งของ ：ของใช้ส่วนตัวในหอพักควรจัดวางอย่างเรียบร้อย (ผ้านวม รองเท้า กล่อง ถัง อ่าง ฯลฯ) ห้ามวางทิ้งเรี่ยราด ห้ามทิ้งขยะต้องทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องนอนเป็นประจำและควรทำความสะอาดผ้าปูที่นอนอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นเปรี้ยวและกลิ่นอื่นๆ

被子叠放整齐
ผ้านวมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ



行李箱有序放置
กระเป๋าเดินทางถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ



个人鞋子等有序放置
วางรองเท้าส่วนตัว ฯลฯ ไว้อย่างเป็นระเบียบ



洗护用具有序放置
วางอุปกรณ์อาบน้ำตามลำดับ



个人衣服有序晾晒
การตากเสื้อผ้าส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ




桌子摆放整洁
โต๊ะถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ



3.1.4 墙面、天花板、门窗、阳台及窗帘：不得在墙壁、衣柜、门窗上张贴字画、钉钉子及其他物品。宿舍内墙壁、天花板、阳台、门窗、阳台、窗帘等保持干净整洁。

ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง ระเบียง และผ้าม่าน: ไม่อนุญาตให้ใช้อักษรวิจิตร ภาพวาด ตะปู หรือสิ่งของอื่นๆ บนผนัง ตู้เสื้อผ้า ประตู และหน้าต่าง



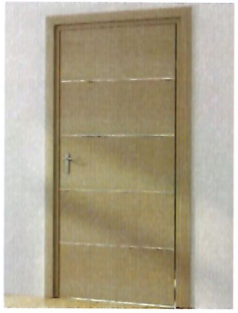




3.1.5 卫生间：需保持干净卫生，每天进行卫生清理。马桶避免出现黄色污渍；洗漱区域，镜子保持干净无污痕，洗漱盆洁净；卫生间墙面、地面干净无污痕；热水器外观干净，喷头每次用完后需放回至热水器置物架上，禁止垂落放置。

ห้องน้ำ : ต้องรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวัน หลีกเลี่ยงคราบเหลืองในห้องน้ำ รักษากระจกในบริเวณอ่างล้างหน้าให้สะอาดไร้คราบ อ่างล้างหน้าต้องสะอาด ผนังและพื้นห้องน้ำสะอาดไร้คราบ เครื่องทำน้ำอุ่นต้องสะอาด ต้องวางหัวฉีดกลับบนชั้นวางหลังการใช้งานทุกครั้ง ห้ามวางห้อยลง




3.1.6 冰箱：冰箱内物品需定期清理，过期、腐烂有异味食品，需及时清理；冰箱内禁止存放非可食用类物品，禁止用尖锐期间清理冰箱冰块。冰箱内外需保持卫生、干净。

ตู้เย็น: สิ่งของในตู้เย็นต้องทำความสะอาดเป็นประจำ อาหารหมดอายุ เน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็นต้องทำความสะอาดให้ทันเวลา ห้ามเก็บสิ่งของที่ไม่สามารถกินได้ในตู้เย็นและห้ามใช้เครื่องมือมีคมในการทำความสะอาดน้ำแข็งในตู้เย็น ภายในและภายนอกตู้เย็นต้องได้รับการดูแลให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด




3.1.7 宿舍内禁止抽烟、饮酒、吸毒，禁止向室外泼水、扔杂物、留宿非公司员工及饲养宠物。

ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพยาในหอพัก ห้ามเทน้ำนอกบ้าน ทิ้งขยะ พักค้างคืนกับพนักงานที่ไม่ใช่บริษัท และเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

3.1.8 树立节约意识，倡导节约行为，禁止长流水、长明灯。

สร้างสำนึกในการอนุรักษ์ สนับสนุนพฤติกรรมการประหยัดและห้ามใช้น้ำประปาเป็นเวลานาน ไฟที่ส่องสว่างเป็นเวลานาน

3.1.9 室内财物：入住人需爱护好室内各类公司财物，禁止人为损坏。

ทรัพย์สินภายในอาคาร: ผู้พักอาศัยจะต้องดูแลทรัพย์สินภายในอาคารของบริษัททั้งหมดอย่างดี และห้ามมิให้เกิดความเสียหาย

4. 奖惩 รางวัลและการลงโทษ

4.1 违反以上条款者，将取消入住资格及根据公司管理规定执行考核，情节严重的，根据情况追究法律责任。

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าพักและจะถูกประเมินตามระเบียบการจัดการของบริษัท หากกรณีร้ายแรง จะดำเนินการรับผิดทางกฎหมายตามสถานการณ์

5. 解释权归属 ผู้มีอำนาจในการอธิบาย

本规定解释权归行政事务部。

แผนกธุรการเป็นผู้มีอำนาจในการอธิบายชี้แจงกฎระเบียบนี้

6. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

无 ไม่มี

ภาคผนวก ฉ3

เอกสารบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน

รายงานการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ (2025.12.01-2025.12.31)

รหัสเครื่องจักร	ชื่อเครื่อง	ผู้ดูแล	แผนก	ชั่วโมงทำงานปกติ (ชั่วโมง)	ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา (ชั่วโมง)	ชั่วโมงทำงานวันหยุด (ชั่วโมง)	ชั่วโมงทำงานรวม (ชั่วโมง)	ค่าไฟฟ้า (หน่วย)	ค่าน้ำมัน (ลิตร)	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	ค่าซ่อมบำรุง (บาท)	ค่าเสื่อมราคา (บาท)	วันที่ตรวจล่าสุด	หมายเหตุ
E101	WANG PING	LK2503071	ฝ่ายผลิต	7/11/2025	608.20	21432.00	631.00	22097.00	675.00	28.00	2624.71	0.00	635.19	31	ค่าไฟฟ้าเดือนนี้สูงกว่าปกติ 12%
	ELIOT WAI YAN WANG	LK2503071	ฝ่ายผลิต	7/11/2025								0.00	635.19	31	
	Mr. TUN ZAW ZAW SOE	LK2503022	ฝ่ายผลิต	9/8/2025								0.00	635.19	31	
	MR. AUNG MYO KYAW	LK2503116	ฝ่ายผลิต	12/1/2025								0.00	635.19	31	
E102	Mr. AUNG PHYO ZAW TUN	LK2503025	ฝ่ายผลิต	8/8/2025	748.00	24035.00	861.00	25215.00	309.00	13.00	1307.35	0.00	671.99	31	
	Mr. MIN ZOE	LK2503073	ฝ่ายผลิต	8/8/2025								0.00	671.99	31	
	MR. YE KYAT HAING	LK2403132	ฝ่ายผลิต	4/1/2024								0.00	671.99	31	
	BIL MYO AUNG	LK2503047	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	31/5/2025								0.00	671.99	31	
E103	MR. THANT ZIN KO	LK2403128	ฝ่ายคลังสินค้า	24/5/2024	469.00	7521.00	471.00	7990.00	135.00	22.00	1225.79	0.00	306.45	31	
	AUNG HAING TUN	LK2403111	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	29/5/2024								0.00	306.45	31	
	MR. MYO ZAW AUNG	LK2403059	ฝ่ายคลังสินค้า	29/5/2024								0.00	306.45	31	
	MR. ZAW ZAY PHYAL KYAW	LK2403060	ฝ่ายคลังสินค้า	29/5/2024								0.00	306.45	31	
E104	MR. TUN KO	LK2403129	ฝ่ายผลิต	2/6/2024	432.00	15288.00	434.00	15961.00	302.00	7.00	1432.22	0.00	354.09	31	
	Mr. KYAW KYAT MAI	LK2503077	ฝ่ายผลิต	8/8/2025								0.00	354.09	31	
	THIDA ZOE	LK2503059	ฝ่ายผลิต	30/10/2025								0.00	354.09	31	
	AUNG KO MIN	LK2503065	ฝ่ายผลิต	28/11/2025								0.00	354.09	31	
E105	Mr. MIN KYAY AUNG	LK2503031	ฝ่ายผลิต	8/8/2025	428.00	12967.00	537.00	13732.00	268.00	14.00	1314.95	0.00	638.52	31	
	MR. YA ZAR MIN	LK2403122	ฝ่ายผลิต	23/4/2024								0.00	638.52	31	
	MR. MYO MYO AUNG	LK2403134	ฝ่ายผลิต	30/04/2025								0.00	638.52	31	
E106	Mr. MYO TUN	LK2503028	ฝ่ายผลิต	8/8/2025	397.00	11523.00	416.00	11732.00	179.00	28.00	1433.54	0.00	358.65	31	
	Mr. AUNG THET MON	LK2503026	ฝ่ายผลิต	8/8/2025								0.00	358.65	31	
	Mr. NAY HLAING MYO	LK2503027	ฝ่ายผลิต	8/8/2025								0.00	358.65	31	
	Mr. AUNG KO MIN	LK2503036	ฝ่ายผลิต	8/8/2025								0.00	358.65	31	
E107	AUNG KYAW MOE	LK2503028	ฝ่ายผลิต	11/8/2025	382.00	11429.00	395.00	12206.00	359.00	13.00	1947.72	0.00	323.96	31	
	THIRA ZIN KO	LK2503027	ฝ่ายผลิต	11/8/2025								0.00	323.96	31	
E112	MR. MIN ZAW AIA	LK2503044	ฝ่ายผลิต	11/10/2025	455.00	17193.00	459.00	17647.00	254.00	6.00	1140.71	0.00	246.50	31	
	ZAW MIN MAIN	LK2403143	ฝ่ายผลิต	14/10/2024								0.00	246.50	31	
	MR.AUNG HAING MYO	LK2503139	ฝ่ายผลิต	1/12/2025								0.00	246.50	31	
	JOE THIRA LWIN	LK2503045	ฝ่ายผลิต	25/8/2025								0.00	246.50	31	
E116	MR. ZAW B JOE HAING	LK2403135	ฝ่ายผลิต	15/8/2024	422.00	23414.00	474.00	24310.00	396.00	17.00	2095.47	0.00	528.12	31	
	Mr. MIN KO KO	LK2403059	ฝ่ายผลิต	8/8/2025								0.00	528.12	31	
	MR.KHIN AUNG ZU	LK2403128	ฝ่ายผลิต	12/1/2025								0.00	528.12	31	
	MR.MYO MYINT AUNG	LK2403133	ฝ่ายผลิต	11/4/2024								0.00	528.12	31	
E115	MR. THANT ZIN KO	LK2503069	ฝ่ายผลิต	8/8/2025	372.00	15309.00	390.00	16413.00	324.00	19.00	1652.95	0.00	453.21	31	
	MR. EN HED ZEL	LK2403014	ฝ่ายผลิต	6/2/2024								0.00	453.21	31	
	Mr. CHIT KO	LK2403142	ฝ่ายผลิต	15/3/2024								0.00	453.21	31	
	MR. AUNG ZAW MIN	LK2403061	ฝ่ายผลิต	25/9/2024								0.00	453.21	31	
E125	ZEJNE WINT PAING	LK2503035	ฝ่ายผลิต	10/8/2025	303.00	10917.00	359.00	11309.00	271.00	8.00	1359.55	0.00	456.52	31	
	PHYO MAI AUNG	LK2503074	ฝ่ายผลิต	10/8/2025								0.00	456.52	31	
	MYAT TUN	LK2503026	ฝ่ายผลิต	25/10/2025								0.00	456.52	31	
E117	MR. ZEJN MIN NAING	LK2403056	ฝ่ายผลิต	11/9/2024	327.00	10543.00	342.00	10287.00	245.00	5.00	1144.95	0.00	391.42	31	
	MR. AUNG THAING	LK2403049	ฝ่ายผลิต	23/4/2024								0.00	391.42	31	
	MR. YAR NAING JOE	LK2403051	ฝ่ายผลิต	23/4/2024								0.00	391.42	31	
E201	新员工	LK2503030	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	1/8/2025	197.00	6158.00	201.00	6453.00	58.00	6.00	0.00	0.00	0.00	31	
	林建发	LK9743333	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	11/5/2025								0.00	0.00	26	กลุ่มพิเศษ/11/2025
E203	MYO MIN OO	LK2503038	ฝ่ายคลังสินค้า	7/8/2025	229.00	5611.00	234.00	5737.00	126.00	9.00	795.19	0.00	196.55	31	
	PHYO MAI	LK2503040	ฝ่ายคลังสินค้า	9/8/2025								0.00	196.55	31	
	KYAW ZENT	LK2503030	ฝ่ายผลิต	21/8/2025								0.00	196.55	31	
	KHANT ZI TOO	LK2503015	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	4/12/2025								0.00	196.55	31	
E204	JOE MOE AUNG	LK2503040	ฝ่ายคลังสินค้า	5/12/2025	306.00	6975.00	315.00	7137.00	182.00	9.00	1011.49	0.00	337.15	31	
	NAING LIN TUN	LK2503031	ฝ่ายผลิต	21/8/2025								0.00	337.15	31	
	TUN TUN AUNG	LK2503014	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	6/12/2025								0.00	337.15	31	
E205	PAING ZIN OO	LK2503060	ฝ่ายคลังสินค้า	22/8/2025	313.00	6993.00	320.00	7205.00	142.00	8.00	919.83	0.00	204.98	31	
	THANT ZIN TOO	LK2503059	ฝ่ายคลังสินค้า	22/8/2025								0.00	204.98	31	
	AUNG TUN MIN	LK2503140	ฝ่ายคลังสินค้า	25/8/2025								0.00	204.98	31	
	PHYO PAING JOE	LK2503032	ฝ่ายผลิต	21/8/2025								0.00	204.98	31	
E206	YE MIN OO	LK2503028	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	22/8/2025	247.00	5404.00	252.00	5569.00	218.00	5.00	1005.02	0.00	508.01	31	
	ZAW CHAN BO	LK2503143	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	30/4/2025								0.00	508.01	31	
E207	MR. CHAN MYAT ZAW	LK2403773	ฝ่ายผลิต	22/8/2024	474.00	10982.00	478.00	11284.00	199.00	14.00	1255.74	0.00	308.75	31	
	Mr. CHIT KO TOO	LK2403059	ฝ่ายผลิต	22/8/2024								0.00	308.75	31	
	MR. TUN ZAW NAING	LK2403042	ฝ่ายผลิต	29/8/2024								0.00	308.75	31	
	MR. PHYO MYAT AUNG	LK2403045	ฝ่ายผลิต	29/8/2024								0.00	308.75	31	
E208	Thu ra oo	LK2403048	ฝ่ายผลิต	03/10/2024	262.00	7139.00	414.00	7377.00	140.00	126.00	647.59	0.00	1119.26	31	
	Kyaw Lin Thu	LK2403037	ฝ่ายผลิต	03/10/2024								0.00	1119.26	31	ผู้เข้าชิงตำแหน่ง 13-12 ตำรวจ ตามหาตัวนักโทษ 12-12 ยิงกันวันๆ
	ZAW LIN	LK2403741	ฝ่ายผลิต	24/05/2024								0.00	1119.26	31	
	IA PYAE KYAW PHYO	LK2403912	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	12/8/2024								0.00	1119.26	31	
E209	AUNG KO KO LIN	LK2403737	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	12/8/2024	408.00	9541.00	423.00	9832.00	113.00	15.00	909.00	0.00	227.00	31	
	JOE LWIN LWIN	LK2403735	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	12/8/2024								0.00	227.00	31	
	PYAE PHYO AUNG	LK2403919	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	12/8/2024								0.00	227.00	31	
	Thuk ZOE AUNG	LK2403735	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	15/11/2025								0.00	227.00	31	
E210	NAING LINN AUNG	LK2503132	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	10/8/2025	269.00	7565.00	287.00	7829.00	155.00	7.00	863.91	0.00	423.40	31	
	PHYO ZAYAR MIN	LK2503136	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	10/8/2025								0.00	423.40	31	
E211	MR. AUNG THAN TUN	LK2403740	ฝ่ายผลิต	15/7/2024	314.00	9091.00	314.00	8948.00	302.00	11.00	825.27	0.00	306.79	31	
	ME.THEIN MYINT	LK2403587	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	15/07/2024								0.00	306.79	31	
	MR. ZOE TUN NAING	LK2403595	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	15/7/2024								0.00	306.79	31	
E212	MR. SHEAS MIN MIN TUN	LK2403590	ฝ่ายผลิต	15/7/2024	427.00	17744.00	429.00	18221.00	472.00	12.00	2271.71	0.00	567.83	31	
	MR. TUN MOE NAING	LK2403591	ฝ่ายผลิต	15/7/2024								0.00	567.83	31	
	MR.AUNG MIN ZO	LK2403591	ฝ่ายผลิต	15/7/2024								0.00	567.83	31	
	MR.PHYO NAING CHIT	LK2403589	ฝ่ายผลิต	15/7/2024								0.00	567.83	31	
E213	AUNG MIN MIN34	LK2503179	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	9/8/2025	215.00	7449.00	213.00	7773.00	325.00	12.00	1573.90	0.00	419.98	31	
	KHAING LIN	LK2503179	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	9/8/2025								0.00	419.98	31	
	KYAW ZEJ YA	LK2503043	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	30/8/2025								0.00	419.98	31	
	YE MIN KYAT	LK2503024	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	30/8/2025								0.00	419.98	31	
E214	MR.AUNG THOO	LK2403583	ฝ่ายคลังสินค้า	13/8/2024	378.00	12945.00	389.00	13318.00	372.00	10.00	1906.83	0.00	602.31	31	
	MR. MOE ZWE	LK2403585	ฝ่ายผลิต	13/8/2024								0.00	602.31	31	
	Mr. MIN KO KO	LK2503063	ฝ่ายผลิต	13/8/2024								0.00	602.31	31	
E215	AUNG MYO TUN	LK2403780	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	12/8/2024	218.00	20328.00	229.00	20595.00	269.00	5.00	1227.79	0.00	412.65	31	
	THET PAING PYIE	LK2403794	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	12/8/2024								0.00	412.65	31	
	THEIN HTWE OO	LK2403958	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	13/11/2024								0.00	412.65	31	
E216	THET NAING OO	LK2403781	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	14/11/2024	367.00	13691.00	380.00	13407.00	276.00	13.00	1513.79	0.00	514.50	31	
	LU MIN	LK2503039	ฝ่ายคลังสินค้า	30/8/2025								0.00	514.50	31	
	MYAT MYAT AUNG	LK2503146	ฝ่ายผลิต	11/8/2025								0.00	514.50	31	
E217	MYO TOO	LK2503074	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	5/8/2025	277.00	8972.00	283.00	9115.00	143.00	6.00	751.50	0.00	229.19	31	
	KHAING ZAW	LK2503147	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	5/8/2025								0.00	229.19	31	
	THAR NAING	LK2503030	ฝ่ายผลิต	3/10/2025								0.00	227.01	29	กลุ่มพิเศษ/11/2025
	MAI LIN PHYO	LK2503145	ฝ่ายคลังสินค้า	19/10/2025								0.00	95.11	13	กลุ่มพิเศษ/11/2025
E218	ZAW MIN MIN	LK2503035	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	5/8/2025	302.00	6022.00	301.00	6175.00	153.00	19.00	1205.12	0.00	421.71	31	
	MIN MIN KHANT	LK2503079	ฝ่ายผลิต	7/8/2025								0.00	421.71	31	
	THEIN ZAW	LK2503143	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	7/8/2025								0.00	421.71	31	
E220	莫日龙	LK9744743	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	11/5/2025	159.00	7724.00	161.00	7537.00	103.00	2.00	0.00	0.00	0.00	31	
E221	陈建辉	LK9743841	ฝ่ายผลิตและวิศวกรรม(ประกอบ)-แผนกอิเล็กทรอนิกส์	11/12/2025	252.00	9203.00	264.00	9227.00	65.00	2.00	0.0	0.00	0.00	20	
E302	THET PHYO MAI	LK2503032	ฝ่ายคลังสินค้า	22/8/2025	254.00	6423.00	264.00	6620.00	208.00	14.00	1229.06	0.00	309.77	31	
	Mr. KHAM PHYO	LK2503013	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	22/8/2025								0.00	309.77	31	
	KYAW ZIN HTOO	LK2503036	ฝ่ายผลิต	6/9/2025								0.00	309.77	31	
	AUNG MYO OO	LK2503037	ฝ่ายผลิต	6/9/2025								0.00	309.77	31	
E303	AUNG KO MIN	LK2503026	ฝ่ายผลิต	6/9/2025	272.00	7455.00	283.00	7595.00	135.00	11.00	984.45	0.00	294.92	31	
	MAI PHYO NAING	LK2503035	ฝ่ายผลิต	6/9/2025								0.00	294.92	31	
	ZIN KO OO	LK2503031	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	6/9/2025								0.00	294.92	31	
E304	TUN LIN KO	LK2503073	ฝ่ายคลังสินค้า	6/9/2025	214.00	6068.00	228.00	6429.00	90.00	6.00	568.27	0.00	274.13	31	
	ZYAY LWIN	LK2503074	ฝ่ายคลังสินค้า	6/9/2025								0.00	274.13	31	
E305	YE KYAT AUNG	LK2503040	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	24/7/2025	304.00	5722.00	305.00	5913.00	209.00	21.00	1498.68	0.00	372.11	31	
	THET HLAING OO	LK2503077	ฝ่ายผลิต	24/7/2025								0.00	372.11	31	
	AUNG KHANT KYAW	LK2503029	ฝ่ายผลิต	24/7/2025								0.00	372.11	31	
	ZAW LIN HTET	LK2503041	ฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ	24/7/2025								0.00	372.11	31	
E401	李嘉文	LK2503029	ฝ่ายผลิต	30/1/2025	536.00	15773.00	540.00	15952.00	119.00	5.00	0.00	0.00	0.00	31	
	柯志光	LK2503075	技术部	8/8/2025								0.00	0.00	13	ขึ้นใน 15/12/2025 ตำรวจตามหาตัวนักโทษ
E402	梁惠成	LK9351477	设备保障部	25/5/2022	244.00	6209.00	253.00	6428.00	119.00	4.00	0.00	0.00	0.00	14	12月18日出货
	夏久翔	LK9402274	模块化测试与保障处	16/9/2025								0.00	0.00	31	
E403	刘东志	LK1404045	质量部	11/9/2023	209.00	5374.00	213.00	5483.00	119.00	4.00	0.00	0.00	0.00	31	
	陈士龙	LK2503042	设备动力部	24/9/2025								0.00	0.00	31	
E404	吴洪东	LK1404045	设备动力部	26/7/2023	245.00	5946.00	253.00	5856.00	94.00	4.00	0.00	0.00	0.00	31	
	杨志洪	LK2503439	车间质保维检	26/9/2025								0.00	0.00	31	
E405	何鹏	LK1303873	数控机加生产部	26/11/2022	253.00	5828.00	255.00	5938.00	95.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11	ขึ้นใน 11/12/2025 ตำรวจตามหาตัวนักโทษ
E406	徐立勇	LK2211201	销售技术部	22/2/2023	197.00	5194.00	199.00	5145.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13	กลุ่มพิเศษ/11/2025
	王磊	LK2503417	生产计划及日程	23/12/2025								0.00	0.00	2	กลุ่มพิเศษ/12/2025
E407	邓一凡	LK2403230	车间生物技术处	30/12/2025	322.00	6874.00	331.00	6734.00	125.00	9.00	124.12	0.00	111.11	31	
	王东强	LK2211255	设备部	6/6/2025								0.00	16.31	7	ขึ้นใน 7/12/2025 ตำรวจตามหาตัวนักโทษ
E408	杨俊民	LK2211174	技术部	22/6/2025	339.00	6372.00	343.00	6541.00	159.00	6.00	117.47	0.00	53.74	31	
	周军涛	LK1775111	设备动力部	25/12/2023								0.00	53.74	31	
E409	周海峰	LK1303674	设备动力部	26/7/2025	226.00	6072.00	229.00	6146.00	74.00	3.00	0.00	0.00	0.00	31	
	夏维杰	LK2503013	生产管理部	17/2/2025								0.00	0.00	31	
E410	王云	LK1211574	设备部	23/7/2023	292.00	6244.00	295.00	6283.00	39.00	3.00	0.00	0.00	0.00	26	设置14/11/2025, 起事故15/12/2025
	王志强	LK1902274	设备保障处	20/5/2021								0.00	0.00	7	ขึ้นใน 7/12/2025 ตำรวจตามหาตัวนักโทษ
	张立广	LK1403713	模块化测试与保障处	13/9/2023								0.00	43.04	31	
E411	张东霖	LK1902169	设备处	6/9/2023	324.00	7573.00	328.00	7716.00	85.00	7.00	62.06	0.00	19.72	19	ขึ้นใน 25/11/2025ต่อไปจะ11/12/2025
	许永辉	LK2503024	设备动力部	25/11/2025								0.00	9.01	15	ขึ้นใน 11/12/2025ต่อไปจะ11/12/2025
E412	雷涛	LK2503071	生产管理部-新员工管理处	1/8/2024	317.00	8152.00	323.00	8264.00	137.00	6.00	31.19	0.00	23.02	31	
	张三强	LK2503042	车间质保维检	19/11/2025								0.00	23.02	31	
E414	第一刘	LK1403568	生产计划及日程	7/8/2024	179.00	6440.00	183.00	6658.00	179.00	4.00	115.67	0.00	58.74	31	
	钟文州	LK2201142	车间生物技术部	22/12/2025								0.00	58.74	31	
E415	孙德庆	LK1115713	设备动力部	15/4/2023	243.00	9548.00	305.00	9715.00	167.00	12.00	285.60	0.00	142.93	31	
	钟新发	LK2403623	模型及设计机床保维处	24/12/2024								0.00	142.93	31	
E417	李文刚	LK2503052	设备动力部	1/12/2025	224.00	8991.00	228.00	9128.00	34.00	1.00	0.00	0.00	0.00	31	เดิมเป็น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (1) ที่ 15 ตุลาคม 2025
	雷永清	LK9053588	机动处	15/9/2022								0.00	0.00	31	
E418	程维刚	LK2403265	设备处	8/1/2025	272.00	8529.00	274.00	8436.00	117.00	6.00	31.19	0.00	15.52	31	
	张志刚	LK9303622	机动处	30/5/2023								0.00	15.52	31	
E419	李威	LK1403774	销售部	09/11/2024	156	6301	160	6514	213.00	4.00	253.65	0.00	130.21	17	12月17日回中国
	董振威	LK1911225	车间质保维检	5/12/2025								0.00	133.26	26	กลุ่มพิเศษ/12/2025
E501	李德明	LK1911122	模型生产部	11/9/2022	474.00	19003.00	478.00	19192.00	179.00	9.00	240.79	0.00	125.45	31	
	李玉龙	LK9527453	数控机加生产部	21/5/2023								0.00	125.45	31	跟车 (Shadowing)
E506	陈海军	LK1403718	模型车间组（新）	1/8/2024	232.00	7965.00	236.00	8074.00	214.00	4.00	227.48	0.00	128.74	31	
	程志刚	LK9529653	数控机加生产部（新）	1/8/2024								0.00	128.74	31	
E510	赵杰	LK1911143	生产管理部	1/8/2024	313.00	7373	315.00	7721	151.00	5.00	35.15	0.00	17.53	31	
	吴锦富	LK9511372	模具管理处	12/3/2025								0.00	17.53	31	
E513	周文发	LK2107931	技术部	30/5/2023	259	7179	262	7218	27.00	3.00	0.00	0.00	0.00	31	主任, 教入天 aa xiaofendou
E515	王天宇	LK2403554	模具管理处	8/8/2024	305.00	11474.00	309.00	11540.00	172.00	4.00	425.80	0.00	425.80	31	
E511	李玉成	LK1211527	技术部	2/4/2023	224	12170	226	12139	143.00	2.00	0.00	0.00	0.00	31	助理 (Shoushou)
E512	许树杰	LK2503125	EDC管理部	1/8/2025	229	11779	232	11952	143.00	3.00	209.09	0.00	209.09	31	
E513	高华武	LK9527145	数控机加生产部	1/8/2024	253.00	7328.00	256.00	7198.00	69.00	3.00	0.00	0.00	0.00	19	2025年11月13日出发
	张涛	LK2503036	车间质保维检	30/10/2025								0.00	0.00	31	
E515	李刚	LK1403609	机动处	12/9/2022	226.00	9495.00	236.00	9625.00	130.00	5.00	0.00	0.00	0.00	19	ขึ้นใน 25/11/2025ต่อไปจะ11/12/2025
	李利波	LK1414430	设备动力部	8/8/2025								0.00	0.00	31	
E517	周先福	LK9527179	质量部	1/8/2024	171.00	6308.00	182.00	6145.00	178.00	6.00	31.19	0.00	15.52	31	
	千保国	LK1403573	数控机加生产部	1/8/2024								0.00	15.52	31	
E518	雷林	LK1414247	设备动力部	8/12/2023	197	7156	200	7252	136.00	3.00	141.18	0.00	141.18	31	
E520	王兵兵	LK1942274	车间对接	31/5/2023	327	9905	328	9853	63.00	3.00	0.00	0.00	0.00	29	ขึ้นใน 11/12/2025, กลุ่มพิเศษ/12/2025

#406005776529 *Printed: 02-08-2025 11:33:16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.18/406005776529 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 (07/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H12201	HNYI9816 - 020023093462	6500648382	5124	22-33 KV	800	31/07/2568

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	2.577	2.370	165.60	22,013.21
	OP	2.199	2.028	136.80	
	H	2.329	2.119	168.00	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	305.870	280.310	20448.00	85,552.38
	OP	224.280	205.240	15232.00	93,899.84
	H	268.830	242.790	20832.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					201,777.67
กิโลวาร์		0.225	0.212	10.40	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.1972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	56,512.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	11,144.17

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	201,777.67
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	212,921.84
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	212,921.84
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	14,904.53
รวมเงินที่ต้องชำระ	227,826.37

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			22,013.21
ค่าพลังงานไฟฟ้า	164,923.92	14,528.30	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	11,144.17		

รวมเงินที่ต้องชำระ =สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.038-445012,038-444960

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#871403658990 *Printed: 02-09-2025 10:56:25

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.18/871403658990 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 (08/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H12201	HNYI9816 - 020023093462	6500648382	5124	22-33 KV	800	31/08/2568

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	2.814	2.577	189.60	25,203.53
	OP	2.394	2.199	156.00	
	H	2.538	2.329	167.20	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	330.730	305.870	19888.00	83,209.40
	OP	243.130	224.280	15080.00	92,941.68
	H	294.600	268.830	20616.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					201,666.85
กิโลวาร์		0.239	0.225	11.20	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			25,203.53
ค่าพลังงานไฟฟ้า	162,020.66	14,130.42	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	10,961.16		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.1972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	55,584.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	10,961.16

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	201,666.85
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	212,628.01
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	212,628.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	14,883.96
รวมเงินที่ต้องชำระ	227,511.97

รวมเงินที่ต้องชำระ =สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.038-445012,038-444960

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

#400505889990 *Printed: 02-10-2025 09:34:10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.18/400505889990 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 (09/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H12201	HNYI9816 - 020023093462	6500648382	5124	22-33 KV	800	30/09/2568

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	3.004	2.814	152.00	20,205.36
(กิโลวัตต์)	OP	2.550	2.394	124.80	
	H	2.700	2.538	129.60	
พลังงานไฟฟ้า	P	354.600	330.730	19096.00	79,895.76
(หน่วย)	OP	261.900	243.130	15016.00	73,882.59
	H	311.300	294.600	13360.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	174,295.95
กิโลวาร์		0.250	0.239	8.80	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.1572
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1572
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	47,472.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	7,462.60

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	174,295.95
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	181,758.55
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	181,758.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	12,723.10
รวมเงินที่ต้องชำระ	194,481.65

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			20,205.36
ค่าพลังงานไฟฟ้า	140,210.64	13,567.71	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	7,462.60		

รวมเงินที่ต้องชำระ =หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.038-445012,038-444960

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.18/411505938083 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงชาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 398 ม.4 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 (10/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H12201	HNYI9816 - 020023093462	6500648382	5124	22-33 KV	800	31/10/2568

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.183	3.004	143.20	19,035.58
	OP	2.704	2.550	123.20	
	H	2.876	2.700	140.80	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	375.860	354.600	17008.00	71,159.77
	OP	278.720	261.900	13456.00	75,757.26
	H	330.850	311.300	15640.00	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					166,264.85
กิโลวาร์		0.264	0.250	11.20	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			19,035.58
ค่าพลังงานไฟฟ้า	134,832.85	12,084.18	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	7,247.55		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.1572
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1572
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	46,104.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	7,247.55

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	166,264.85
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	173,512.40
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	173,512.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	12,145.87
รวมเงินที่ต้องชำระ	185,658.27

รวมเงินที่ต้องชำระ =หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ท่านอยู่ระหว่างการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่ โทร.038-445012,038-444960

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

ภาคผนวก ฉ4

เอกสารการสูบสิ่งปฏิกูล

เจริญทรัพย์

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ แอนด์ คลีน (สำนักงานใหญ่)
3/93 หมู่ที่6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203568002831
โทร. 0655748039

เลขที่	BL2025110008
วันที่	29/11/2025
ครบกำหนด	29/11/2025
ผู้ขาย	อรวรรณ สถสะอาด

ลูกค้า
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
399 หมู่4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20190
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205561046070

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ถูกไขมันโรงอาหาร นำไปกำจัดที่บ่อถูกต้องตามกฎหมาย	1	6,000.00	6,000.00
2	ถูกสิ่งปฏิกูลหอพัก นำไปทที่บ่อกำจัดถูกต้องตามกฎหมาย	1	6,000.00	6,000.00
3	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลหอพักคิวละ1,000 บาท	1	6,460.00	6,460.00
4	ค่ากำจัดไขมันโรงอาหารคิวละ 2,100 บาท	1	9,303.00	9,303.00

รวมเป็นเงิน	27,763.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,943.41 บาท
รวมเป็นเงิน	29,706.41 บาท

(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ในนาม บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด

[redacted] 16/12/68
ผู้รับวางบิล วันที่

JC

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ แอนด์ คลีน

[redacted] 29/11/68
ผู้วางบิล วันที่

เจริญทรัพย์

ใบกำกับภาษี
ต้นฉบับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ แอนด์ คลีน (สำนักงานใหญ่)
3/93 หมู่ที่6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203568002831
โทร. 0655748039

เลขที่	INV2025110011
วันที่	29/11/2025
ครบกำหนด	29/11/2025
ผู้ขาย	อรวรรณ สดสะอาด
อ้างอิง	BL2025110008

ลูกค้า
บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
399 หมู่4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20190
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205561046070

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ถูกไขมันโรงอาหาร นำไปกำจัดที่บ่อถูกต้องตามกฎหมาย	1	6,000.00	6,000.00
2	ถูกสิ่งปฏิกูลหอพัก นำไปเทที่บ่อกำจัดถูกต้องตามกฎหมาย	1	6,000.00	6,000.00
3	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลหอพักคิวละ1,000 บาท	1	6,460.00	6,460.00
4	ค่ากำจัดไขมันโรงอาหารคิวละ 2,100 บาท	1	9,303.00	9,303.00

รวมเป็นเงิน	27,763.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,943.41 บาท
รวมเป็นเงิน	29,706.41 บาท

(สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%	832.89 บาท
ยอดชำระ	28,873.52 บาท

ในนาม บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด

[redacted] 16/12/68
ผู้รับสินค้า / บริการ วันที่

JC

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ แอนด์ คลีน

[redacted] 29/11/68
ผู้อนุมัติ วันที่

ภาคผนวก ฉ5

เอกสารตรวจสอบระบบอัคคีภัย


บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงชาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แบบตรวจสอบตู้ดับเพลิงประจำปี
消防栓年度点检表
ปี 年 2025 พื้นที่ 地点
รายละเอียดการตรวจสอบ
检查项目
เดือน 月份
วาล์วน้ำปกติ 水阀正常
สภาพตู้ปกติ 检体状态
สายปกติ 水带状态
ไม่มีสิ่งกีดขวาง 无障碍物
ผู้ตรวจ 点检人
ม.ค. 一月
ก.พ. 二月
มี.ค. 三月
เม.ย. 四月
พ.ค. 五月
มิ.ย. 六月
ก.ค. 七月
ส.ค. 八月
ก.ย. 九月
ต.ค. 十月
พ.ย. 十一月
ธ.ค. 十二月
ขั้นตอนการตรวจสอบตู้ดับเพลิง
消防栓检查步骤
1.วาล์วน้ำหมุนได้ปกติ ไม่ชำรุด
水阀销正常无损坏
2.สภาพตู้ปกติไม่ชำรุด
消防柜正常无损坏
3.สภาพสายฉีดปกติไม่ชำรุด หรือรั่วซึม
水带状态正常，无损坏或泄露
4.ไม่มีสิ่งกีดขวาง
บริเวณหน้าตู้ดับเพลิง
消防柜前无障碍物
13/11/68

建 筑 消 防 设 施 月 检 维 保 记 录 表

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารรายเดือน

单位名称ชื่อบริษัท：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD

消防技术服务机构名称ชื่อบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบ：SSP ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD

检查日期วันที่ตรวจสอบ：2025年ปี 7月เดือน 1日วัน 至ถึง 2025年ปี 7月เดือน 31日วัน

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ	技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ	报警控制器 แผงควบคุมระบบแจ้งเตือน	按键和指示灯清洗可见，报警声音正常以按键和指示灯清洗可见，报警声音正常以按键和指示灯清洗可见，报警声音正常以	目测、听力检测仪器，检查确保设备正常运行 目测、听力检测仪器，检查确保设备正常运行	✓		
2		CRT图形显示器的显示设备 CRT	应采用中文标注和中文界面，并面对角线长度不应小于430毫米mm。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 应使用中文标注和中文界面，并面对角线长度不应小于430毫米mm。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。	1. 检查设备电源是否正常，确保显示器和指示灯工作稳定，无黑屏、花屏等现象。检查确保设备正常运行 1. 检查设备电源是否正常，确保显示器和指示灯工作稳定，无黑屏、花屏等现象。检查确保设备正常运行	无法打开 无法打开	需更换 需更换	
4				2. 测试操作功能，如放大、缩小、漫游和查询设备信息的功能。检查确保设备正常运行 2. 测试操作功能，如放大、缩小、漫游和查询设备信息的功能。检查确保设备正常运行	无法打开 无法打开	需更换 需更换	
5				3. 查看报警信息，通过点击火警、监管、屏蔽和故障等选项，检查是否有异常信号，并确认报警信息的准确性。检查确保设备正常运行 3. 查看报警信息，通过点击火警、监管、屏蔽和故障等选项，检查是否有异常信号，并确认报警信息的准确性。检查确保设备正常运行	无法打开 无法打开	需更换 需更换	
6		感烟探测器	检查探测器的总线输入电压，要求电压为直流13-24V之间 检查探测器的总线输入电压，要求电压为直流13-24V之间	用万能表，主机操作 用万能表，主机操作	✓		
7		感温探测器	检查探测器的总线输入电压，要求电压为直流13-25V之间 检查探测器的总线输入电压，要求电压为直流13-25V之间	用万能表，主机操作 用万能表，主机操作	✓		
8		手动报警按钮	按下手动报警按钮或其启动零件，应能向报警控制器输出火警信号，并启动报警确认灯。 按下手动报警按钮或其启动零件，应能向报警控制器输出火警信号，并启动报警确认灯。	火灾报警主机查看是否有报警，手动测试报警信号 火灾报警主机查看是否有报警，手动测试报警信号	✓		
9		声光报警器	不低于背景噪音15分贝，且不小于60分贝	1. 设备重码（通过电流直方图的方式可以查找重码的地址）	✓		
10			不低于背景噪音15分贝，且不小于60分贝	2. 检查24V输入端的电压是否过高，是否过高压？ 2. 检查24V输入端的电压是否过高，是否过高压？	✓		
11			不低于背景噪音15分贝，且不小于60分贝	3. 设备损坏（更换设备）。 3. 设备损坏（更换设备）。	✓		

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ	技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
12		吸气式感烟探测器/Hệ thống phát hiện khói hút khí	一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。采样管总长度不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。	巡查管路，消除异常点，确认过滤器寿命及状态 更换过滤器 ตรวจสอบท่อ，กำจัดจุดผิดปกติ，ยืนยันอายุการใช้งานและสถานะของไส้กรอง เปลี่ยนไส้กรอง	✓		
13		线型红外光束感烟探测器/Máy dò khói chùm tia hồng ngoại tuyến	①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m，距地高度不宜超过20m。②探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m，距地高度不宜超过20m。	现场排除是有障碍物遮挡，检测有无信号 หากที่หน้างานพบว่ามีสิ่งกีดขวางให้ทำการแก้ไข	✓		
14		打印机 เครื่องปริ้น	准备打印故障、报警部位及时间 เตรียมพิมพ์ตำแหน่งและเวลาของข้อผิดพลาดและสัญญาณเตือน	测试过程中，观察并记录打印机的故障或报警部位及时间是否准确 ในระหว่างการทดสอบ ให้สังเกตและบันทึกตำแหน่งและเวลาของข้อผิดพลาดหรือสัญญาณเตือนของเครื่องปริ้นว่าถูกต้องหรือไม่	无此打印	需更换	
15	消防供水设施 อุปกรณ์จ่ายน้ำดับเพลิง	电控柜外观 สภาพภายนอกของตู้ควบคุมไฟฟ้า	外壳应干净、无污垢，线路连接正常 ตัวเครื่องควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก สายไฟเชื่อมต่อปกติ	目测观察/สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
16		手/自动切换按钮 ปุ่มสลับโหมดแบบแมนนวลและอัตโนมัติ	切换正常/สามารถสลับได้อย่างปกติ	扭动按钮、检查水泵的工作状态与按钮指示是否符合/หมุนปุ่มกด ตรวจสอบสถานะการทำงานของปั๊มน้ำ และตรวจดูว่าตัวบอกสถานะบนปุ่มตรงกันหรือไม่	✓		
17		水泵外观质量及安装质量 สภาพภายนอกและคุณภาพการติดตั้งของปั๊มน้ำ	应干净整洁、无污物且安装牢固 ควรสะอาด เรียบร้อย ไม่มีสิ่งสกปรก และติดตั้งอย่างมั่นคงแน่นหนา	目测观察/สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
18		电机外观 สภาพภายนอกของมอเตอร์	应干净整洁、无污垢 ควรสะอาด เรียบร้อย ไม่มีคราบสกปรก	目测观察/สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
19		水泵启动/การสตาร์ทปั๊มน้ำ	应保证正常启泵 ต้องมั่นใจว่าปั๊มน้ำสามารถเริ่มทำงานได้ปกติ	电控柜面板上按启动按钮，检查其动作情况，并检查供电电源的情况。（注意：由于水泵启泵后管网水压波动很大，当管网无排水时，不允许启动水泵。测试时，可测试二次回路。等联动测试时，再真正启动水泵）	✓		
20		压力表/เกจวัดความดัน	水泵启动后，压力表读书指示应正常 หลังจากปั๊มน้ำเริ่มทำงาน หน้าปัดเกจวัดความดันควรแสดงค่าปกติ	目测、根据水泵流量及扬程分析压力表读数是否正常 สังเกตด้วยตาเปล่า และวิเคราะห์ค่าบนเกจวัดความดันว่าปกติหรือไม่ โดยอ้างอิงจากอัตราการไหลและแรงส่งของปั๊มน้ำ	✓		
21		安全阀外观 สภาพภายนอกของวาล์วนิรภัย	应干净、无污垢 ควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก	目测/สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
22		稳压泵/ปั๊มแรงดันคงที่	对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 ตรวจสอบและบันทึกสถานะการทำงานของปั๊มแรงดันคงที่ เช่น แรงดันเมื่อปั๊มหยุดและเริ่มทำงาน รวมถึงจำนวนครั้งที่ปั๊มเริ่มทำงาน	目测、记录、分析/สังเกตด้วยตาเปล่า บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์	✓		

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ		技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
23	室内外消火栓系统 ระบบหัวก๊อกดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	管网、支吊架、阀门和、ตัวยึดและวาล์ว	立管支架 ขาแขวนท่อแนวตั้ง	表面应无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
24			阀门外观 สภาพภายนอกของวาล์ว	阀体表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落，无渗水 พื้นผิวตัววาล์วไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก สีไม่ลอกล่อน และไม่มีการรั่วซึม	目测检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
25			阀门常开闭标志 ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกสถานะวาล์วว่าเปิดหรือปิดอยู่	应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置装有明显的状态标志 ควรมีสัญลักษณ์บอกสถานะการเปิด-ปิดอย่างชัดเจน วาล์วที่เปิดตลอดเวลาหรือปิดตลอดเวลา ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	目测检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
26			阀门阀杆转动 การหมุนของก้านวาล์ว	转动灵活无卡滞 หมุนได้อย่างคล่องตัว ไม่ติดขัด	转动阀门手柄，检查其转动是否灵活 หมุนด้ามจับวาล์ว ตรวจสอบว่าหมุนง่ายหรือไม่	✓		
27		室内消火栓 หัวดับเพลิงภายในอาคาร	箱体外观 สภาพภายนอกของตู้	箱体表面及外壳表面无灰尘，污垢 พื้นผิวของกล่องและตัวเครื่องภายนอกต้องไม่มีฝุ่นและคราบสกปรก	目测、手感检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและสัมผัสด้วยมือ	✓		
28			箱内组件完整性 ความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนภายในตู้	箱内应配有水带、水枪、栓口、球阀或卷盘，有水的箱内应设有报警装置 ภายในตู้ควรมีสายส่งน้ำ, ปืนฉีดน้ำ, หัวก๊อก, วาล์วลูกบอลหรือม้วนเก็บสาย และต้องมีไฟ	目测、手感检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและตรวจสอบด้วยมือ	✓		
29			水带质量 คุณภาพสายดับเพลิง	无漏水、腐烂破损、与栓口相匹配 ไม่มีการรั่วซึม ไม่มีการผุกร่อนหรือเสียหาย และต้องตรงกับขนาดปากหัวก๊อก	目测检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
30		室外消火栓 หัวดับเพลิงภายนอกอาคาร	阀门门闸 วาล์ว	表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
31			安装牢固程度 ความมั่นคงในการติดตั้ง	安装应牢固、不晃动 การติดตั้งควรมั่นคงแน่นหนา ไม่มีการโยกคลอน	目测、手感是否有水 ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและสัมผัสด้วยมือว่ามีน้ำหรือไม่	✓		
32		水泵接合器 ข้อต่อปั๊มน้ำดับเพลิง	位置周围环境 สภาพแวดล้อมโดยรอบของตำแหน่งที่ติดตั้ง	不应有障碍物挡消防车通道 ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางขวางทางรถดับเพลิง	目测检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
33			润滑保养 การหล่อลื่น	按规定周期润滑 หล่อลื่นตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	检查维保卡润滑时间是否超过一个季度 ตรวจสอบบัตรบำรุงรักษาว่าระยะเวลาการหล่อลื่นเกินกว่าหนึ่งไตรมาสหรือไม่	✓		
34		自动喷水灭火	压力开关外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของสวิตช์แรงดัน	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
35			延迟器排水措施 มาตรการระบายน้ำของไทม์เมอร์	应能自动排水 สามารถระบายน้ำได้โดยอัตโนมัติ	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
36			延迟器外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของไทม์เมอร์	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
37			压力开关接线 การเดินสายไฟของสวิตช์แรงดัน	信号线路应连接，且端子接线应牢固 สายสัญญาณควรเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และสายที่ต่อกับขั้วต่อควรติดตั้งอย่างแน่นหนา	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	✓		
38			压力开关报警功能 ฟังก์ชันการแจ้งเตือนของสวิตช์แรงดัน	打开试水装置，压力开关动作，消防控制室显示报警阀或压力开关动作信号 อุปกรณ์ทดสอบน้ำ สวิตช์แรงดันทำงาน และห้องควบคุมดับเพลิงจะแสดงสัญญาณเตือน	现场实操，用对讲机与消防控制室联系确定信号与反馈 ปฏิบัติการจริงที่หน้างาน ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับห้องควบคุมดับเพลิงเพื่อตรวจสอบสัญญาณและการตอบกลับ	✓		

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ		技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
39	自动灭火系统 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	系统 ระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ	报警阀组的阀门常开闭标志 ป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดของวาล์วในชุดวาล์วสัญญาณเตือน	应有明显启闭标志，常开常闭阀是否在相应的位置应有标志显示开启-关闭的状态	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
40			水流指示器及信号阀门外观 สภาพภายนอกของเครื่องตรวจจับน้ำไหลและวาล์วสัญญาณ	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่หลุดลอก	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
41			水流指示器安装质量 คุณภาพการติดตั้งเครื่องตรวจจับน้ำไหล	安装牢固、无渗漏、传感器端正 ติดตั้งแน่นหนา ไม่มีการรั่วซึม และตัวเซนเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
42			末端试水装置压力表设置 การติดตั้งเกจวัดแรงดันของอุปกรณ์ทดสอบน้ำปลายทาง	应配有压力表，表应有计量检定证书 ควรมีเกจวัดแรงดันติดตั้งอยู่	目测สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
43			末端试水装置外观 สภาพภายนอกของอุปกรณ์ทดสอบน้ำปลายทาง	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่หลุดลอก	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
44			压力表读数 ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดแรงดัน	符合国家标准的规定 ตามมาตรฐานแห่งชาติ	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
45	火灾应急照明和疏散指示标志系统 ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายสัญลักษณ์บอกทางอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหม้	应急安全照明灯 ไฟฉุกเฉิน	断电，处于继续工作，有无电源显示 ป้ายความปลอดภัยยังคงใช้งานได้แม้ไฟฟ้าดับ	安装是否牢固，有无变形，零配件有无缺损等 การติดตั้งมีความแน่นหนาหรือไม่ มีการบิดเบี้ยวหรือไม่ และชิ้นส่วนมีการขาดหายหรือไม่	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
		疏散安全指示牌 ป้ายความปลอดภัยการอพยพ	断电，处于继续工作，外观是否完好 ไฟแสดงสถานะความปลอดภัยยังคงทำงานอยู่	安装是否牢固，有无变形，零配件有无缺损等 การติดตั้งมีความแน่นหนาหรือไม่ มีการบิดเบี้ยวหรือไม่ และชิ้นส่วนมีการขาดหายหรือไม่	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
46	消防应急广播系统 ระบบกระจายเสียงฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย	应急广播 ประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน	外观 ลักษณะภายนอก	无腐蚀、变形、污垢 ไม่มีการกัดกร่อน การเสียรูป หรือสกปรก	目测观察สังเกตด้วยตาเปล่า	✓		
47			安装 การติดตั้ง	安装应牢固、无松动 การติดตั้งควรให้แน่นหนาและไม่หลวม	目测、手感สังเกตด้วยตาเปล่าและสัมผัสด้วยมือ	✓		
48	防火分隔设施 โครงสร้างกันไฟ	防火门 ประตูกันไฟ	自动关闭 ปิดอัตโนมัติ	接到火灾信号后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室， เมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้ ประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณ	触发常开防火门一侧的火灾探测器，发出模拟火灾报警信号，观察常开防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟไหม้ที่ด้านหนึ่งของประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่ ประตูจะ จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ไปยัง จากนั้นสังเกตการ	✓		
49			现场手动关闭 ปิดแบบแมนนวลที่หน้างาน	接到现场手动发出的关闭指令后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室， เมื่อได้รับคำสั่งปิดจากการสั่งงานด้วยมือที่หน้างาน ประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณการปิดกลับไปยังห้องควบคุมระบบดับเพลิง	将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态，现场手动启动常开防火门电动关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 ตั้งอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรืออุปกรณ์ควบคุมระบบดับเพลิงในห้องควบคุมดับเพลิงให้อยู่ในสถานะแมนนวล จากนั้นที่หน้างานให้สั่งงานปิดประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่ด้วยระบบไฟฟ้าแบบแมนนวล แล้วสังเกตการทำงานของประตูกันไฟและสัญญาณที่แสดงในห้องควบคุมดับเพลิง	✓		
50	其他系统 ระบบอื่นๆ							

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ	技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
51	系统名称 ชื่อระบบ	系统正常	本次检查情况描述和解决方案คำอธิบายสภาพการตรวจสอบครั้งนี้และแนวทางแก้ไข				备注หมายเหตุ
52	火灾自动报警系统ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ	系统正常					
53	空气烟尘检测报警系统เครื่องตรวจจับควัน	系统正常					
54	消防水设施อุปกรณ์จ่ายน้ำดับเพลิง	系统正常					
55	室内外消火栓系统ระบบหัวก๊อกดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	系统正常					
56	自动灭火系统ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	系统正常					
57	火灾应急照明和疏散指示标志系统ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายสัญลักษณ์บอกทาง	系统正常					
58	消防应急广播系统ระบบกระจายเสียงฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย	系统正常					
59	防火分隔设施โครงสร้างกันไฟ	系统正常					

使用单位盖章确认หน่วยงานผู้ใช้: PRINXCHENGSHANTIRE (THAILAND) CO., LTD


维护单位หน่วยงานบำรุงรักษา: SSP [illegible] (THAILAND) CO., LTD


维护责任人ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน:


2025 ปี 8 月/เดือน 1 日/วัน

工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片



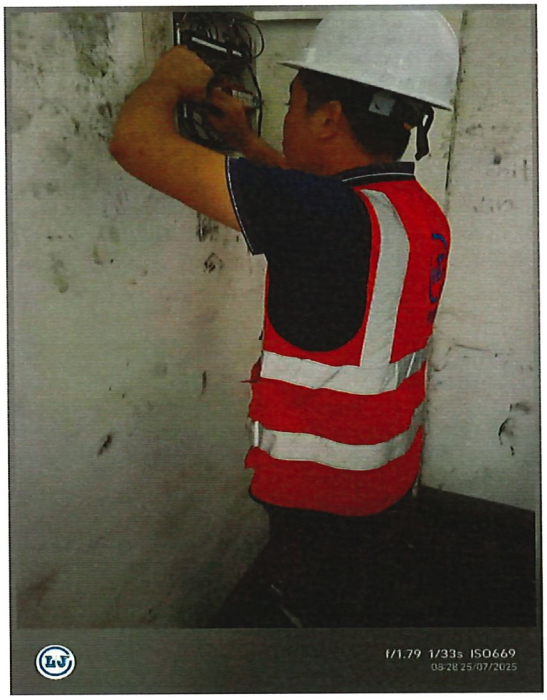

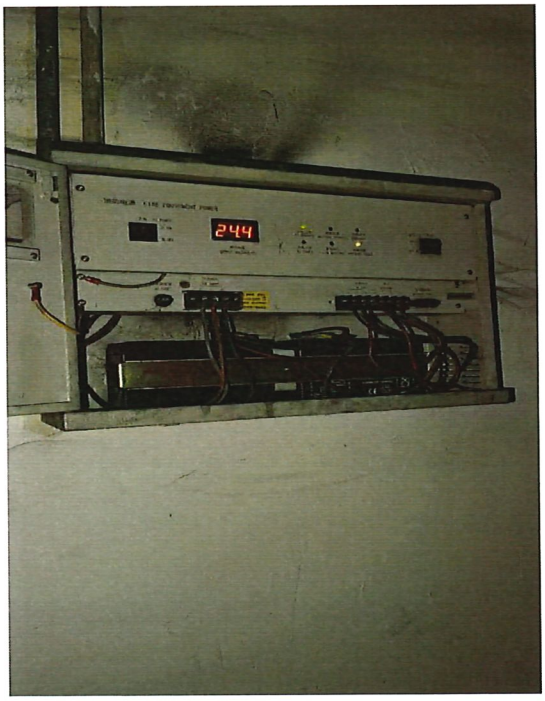

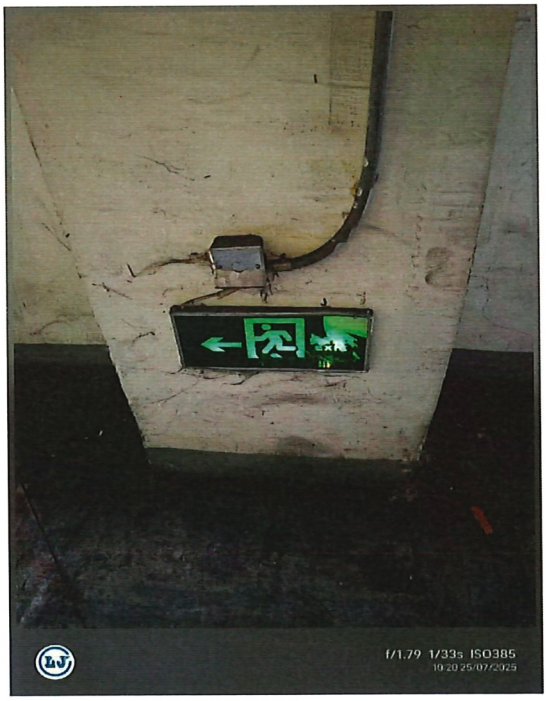

工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片










工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片







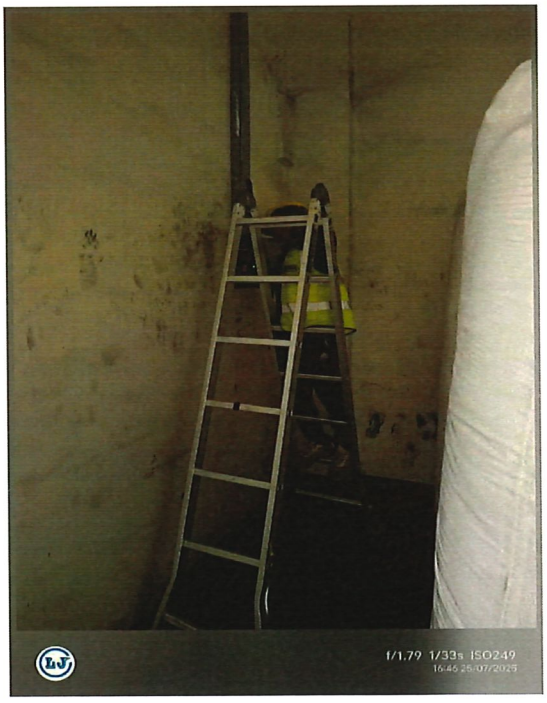

工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片





建 筑 消 防 设 施 月 检 维 保 记 录 表

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารรายเดือน

单位名称**ชื่อบริษัท**：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD

消防技术服务机构名称**ชื่อบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบ**：SSP ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD

检查日期**วันที่ตรวจสอบ**：2025 年**ปี** 8 月**เดือน** 1 日**วัน** 至**ถึง** 2026 年**ปี** 8 月**เดือน** 31 日**วัน**

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ	技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ	报警控制器 แผงควบคุมระบบแจ้งเตือน	按键和指示灯清洗可见，报警声音正常|按下和解除后，指示灯应正常 ความสะอาด เสียงเตือนปกติ	目测、听力检查 ตรวจสอบด้วยการฟัง	OK		
2		CRT图形显示器的显示内容	应采用中文标注和中文界面，界面对角线长度不应小于430毫米(mm)。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 应有防止用户随意更改地图的密码保护功能。 应具有汉字输入功能，并能显示汉字菜单和汉字提示信息。 应具有显示汉字的打印机。 应具有显示汉字的软件。 应具有显示汉字的硬件。 应具有显示汉字的操作系统。 应具有显示汉字的数据库。 应具有显示汉字的网络。 应具有显示汉字的安全。 应具有显示汉字的维护。 应具有显示汉字的升级。 应具有显示汉字的培训。 应具有显示汉字的售后服务。 应具有显示汉字的其他。	1. 检查设备电源是否正常，确保显示器和指示灯工作稳定，无黑屏、花屏等现象。检查显示器的亮度、对比度、色彩等参数是否符合要求。检查显示器的分辨率是否符合要求。检查显示器的刷新率是否符合要求。检查显示器的响应时间是否符合要求。检查显示器的视角是否符合要求。检查显示器的接口是否完好。检查显示器的线缆是否完好。检查显示器的固定是否牢固。检查显示器的清洁是否干净。检查显示器的标签是否清晰。检查显示器的说明书是否齐全。检查显示器的保修卡是否齐全。检查显示器的合格证是否齐全。检查显示器的检验报告是否齐全。检查显示器的其他资料是否齐全。 2. 确认图形界面是否正常加载建筑平面图，消防设施图标显示清晰且位置准确。点击不同楼层或区域，能够快速切换显示对应的平面图，并且切换过程流畅无卡顿。 3. 测试操作功能，如放大、缩小、漫游和查询设备信息等功能是否正常。检查鼠标操作是否灵敏，有无卡顿或失灵。检查键盘操作是否正常，有无按键失灵或误操作。检查触摸屏操作是否正常，有无触摸不灵敏或误触发。检查语音提示功能是否正常，有无语音播报不清晰或不准确。检查远程控制功能是否正常，有无远程控制不灵敏或误操作。检查数据传输功能是否正常，有无数据传输不稳定或丢失。检查报警记录功能是否正常，有无报警记录不完整或丢失。检查报警统计功能是否正常，有无报警统计不准确或丢失。检查报警回放功能是否正常，有无报警回放不清晰或不准确。检查报警联动功能是否正常，有无报警联动不及时或不准确。检查报警复位功能是否正常，有无报警复位不及时或不准确。检查报警静音功能是否正常，有无报警静音不及时或不准确。检查报警测试功能是否正常，有无报警测试不及时或不准确。检查报警维护功能是否正常，有无报警维护不及时或不准确。检查报警升级功能是否正常，有无报警升级不及时或不准确。检查报警培训功能是否正常，有无报警培训不及时或不准确。检查报警售后服务功能是否正常，有无报警售后服务不及时或不准确。检查报警其他功能是否正常，有无报警其他功能不及时或不准确。 4. 查看报警信息，通过点击火警、监管、屏蔽和故障等选项，检查是否有异常信号，并确认报警信息的准确性。检查报警信息的显示是否清晰，有无乱码或缺失。检查报警信息的记录是否完整，有无丢失或重复。检查报警信息的查询是否方便，有无查询不到或查询错误。检查报警信息的统计是否准确，有无统计错误或遗漏。检查报警信息的回放是否清晰，有无回放不清晰或不准确。检查报警信息的联动是否及时，有无联动不及时或不准确。检查报警信息的复位是否及时，有无复位不及时或不准确。检查报警信息的静音是否及时，有无静音不及时或不准确。检查报警信息的测试是否及时，有无测试不及时或不准确。检查报警信息的维护是否及时，有无维护不及时或不准确。检查报警信息的升级是否及时，有无升级不及时或不准确。检查报警信息的培训是否及时，有无培训不及时或不准确。检查报警信息的售后服务是否及时，有无售后服务不及时或不准确。检查报警信息的其他是否及时，有无其他不及时或不准确。	N		
3			支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 应具有防止用户随意更改地图的密码保护功能。 应具有汉字输入功能，并能显示汉字菜单和汉字提示信息。 应具有显示汉字的打印机。 应具有显示汉字的软件。 应具有显示汉字的硬件。 应具有显示汉字的操作系统。 应具有显示汉字的数据库。 应具有显示汉字的网络。 应具有显示汉字的安全。 应具有显示汉字的维护。 应具有显示汉字的升级。 应具有显示汉字的培训。 应具有显示汉字的售后服务。 应具有显示汉字的其他。		N		
4			应采用中文标注和中文界面，界面对角线长度不应小于430毫米(mm)。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 应有防止用户随意更改地图的密码保护功能。 应具有汉字输入功能，并能显示汉字菜单和汉字提示信息。 应具有显示汉字的打印机。 应具有显示汉字的软件。 应具有显示汉字的硬件。 应具有显示汉字的操作系统。 应具有显示汉字的数据库。 应具有显示汉字的网络。 应具有显示汉字的安全。 应具有显示汉字的维护。 应具有显示汉字的升级。 应具有显示汉字的培训。 应具有显示汉字的售后服务。 应具有显示汉字的其他。		N		
5			应采用中文标注和中文界面，界面对角线长度不应小于430毫米(mm)。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 应有防止用户随意更改地图的密码保护功能。 应具有汉字输入功能，并能显示汉字菜单和汉字提示信息。 应具有显示汉字的打印机。 应具有显示汉字的软件。 应具有显示汉字的硬件。 应具有显示汉字的操作系统。 应具有显示汉字的数据库。 应具有显示汉字的网络。 应具有显示汉字的安全。 应具有显示汉字的维护。 应具有显示汉字的升级。 应具有显示汉字的培训。 应具有显示汉字的售后服务。 应具有显示汉字的其他。		N		
6		感烟探测器 เครื่องตรวจจับควัน	检查探测器的总线输入电压，要求电压为直流13-24V之间 ตรวจสอบแรงดันขาเข้าของบัสตัวตรวจจับ โดยต้องเป็นแรงดันตรงระหว่าง 13 - 24V	用万能表，主机操作 ใช้มัลติมิเตอร์, การใช้งานผ่านตัวควบคุมหลัก	OK		
7		感温探测器 เครื่องตรวจจับความร้อน	检查探测器的总线输入电压，要求电压为直流13-25V之间 ตรวจสอบแรงดันขาเข้าของบัสตัวตรวจจับ โดยต้องเป็นแรงดันตรงระหว่าง 13 - 25V	用万能表，主机操作 ใช้มัลติมิเตอร์, การใช้งานผ่านตัวควบคุมหลัก	OK		
8		手动报警按钮|人工报警按钮 ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบแมนนวล	按下手动报警按钮或其启动零件，应能向报警控制器输出火警信号，并启动报警确认灯。 เมื่อกดปุ่มแจ้งเตือนแบบแมนนวลหรืออุปกรณ์เริ่มต้นที่เกี่ยวข้อง จะต้องส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ไปยังตัวควบคุม สัญญาณแจ้งเตือน และเปิดไฟสัญญาณยืนยันการแจ้งเตือน	火灾报警主机查看是否有报障 ตรวจสอบตัวควบคุมหลักระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ว่ามีสัญญาณความผิดปกติหรือไม่	OK		
9		声光报警器|扬声器 ไซเรนเสียง-ไฟ	不低于背景噪音15分贝，且不小于60分贝|不低于背景噪音15分贝，且不小于60分贝 ไม่ต่ำกว่าระดับเสียงรบกวนพื้นหลัง 15 เดซิเบล และไม่ต่ำกว่า 60 เดซิเบล	1. 设备重码（通过电流直方图的方式可以查找重码的地址） รหัสอุปกรณ์ซ้ำ (สามารถตรวจสอบที่อยู่รหัสซ้ำได้ผ่านฮิสโตแกรมกระแสไฟ)	OK		
10				2. 检查24V输入端的电压是否过高，是否电过高压？ ตรวจสอบว่าแรงดันที่ขาเข้าสัญญาณ 24V สูงเกินไปหรือไม่ มีการกระชากแรงดันสูงหรือไม่	OK		
11				3. 设备损坏（更换设备）。 อุปกรณ์เสียหาย (เปลี่ยนอุปกรณ์)	Ok		

40		อตเมต	水流指示器及信号阀门外观 สภาพภายนอกของเครื่องตรวจจับน้ำไหลและวาล์วสัญญาณ	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่หลุดลอก	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
41			水流指示器安装质量 คุณภาพการติดตั้งเครื่องตรวจจับน้ำไหล	安装牢固、无渗漏、传感器端正 ติดตั้งแน่นหนา ไม่มีการรั่วซึม และตัวเซนเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
42			末端试水装置压力表设置 การติดตั้งเกจวัดแรงดันของอุปกรณ์ทดสอบน้ำปลายทาง	应配有压力表，量程应满足系统最大工作压力的1.5倍 ควรมีเกจวัดแรงดัน ช่วงวัดต้องครอบคลุมแรงดันใช้งานสูงสุดของระบบ	目测检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
43			末端试水装置外观 สภาพภายนอกของอุปกรณ์ทดสอบน้ำปลายทาง	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่หลุดลอก	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
44			压力表读数 ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดแรงดัน	符合国家标准要求 เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
45	火灾应急照明和疏散指示标志系统 ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายสัญลักษณ์บอก	设备外观 สภาพภายนอกของอุปกรณ์		安装是否牢固，有无变形，零配件有无缺损等 การติดตั้งมีความแน่นหนาหรือไม่ มีการบิดเบี้ยวหรือไม่ และชิ้นส่วนมีการขาดหายหรือไม่	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	TBR.PLR 麻烦确认报价 更换 应急灯18个 指示牌11个		
46	消防应急广播系统 ระบบกระจายเสียงฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย	应急广播 ประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน	外观 ลักษณะภายนอก	无腐蚀、变形、污垢 ไม่มีการกัดกร่อน การเสียรูป หรือสกปรก	目测观察检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	N		
47			安装 การติดตั้ง	安装应牢固、无松动 การติดตั้งควรให้แน่นหนาและไม่หลวม	目测、手感检查 ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและสัมผัสด้วยมือ	N		
48	防火分隔设施 โครงสร้างกันไฟ	防火门 ประตูกันไฟ	自动关闭 ปิดอัตโนมัติ	接到火灾信号后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室 เมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้ ประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณ	触发常开防火门一侧的火灾探测器，发出模拟火灾报警信号，观察常开防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟไหม้ที่ด้านหนึ่งของประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่ ประตูจะ จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ไปยัง จากนั้นสังเกตการ	OK		
49			现场手动关闭 ปิดแบบแมนนวลที่หน้างาน	接到现场手动发出的关闭指令后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。当已接到手动关闭指令后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室。เมื่อได้รับคำสั่งปิดจากการสั่งงานด้วยมือที่หน้างาน ประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณการปิดกลับไปยังห้องควบคุมระบบดับเพลิง	将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态，现场手动启动常开防火门电动关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 ตั้งอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรืออุปกรณ์ควบคุมระบบดับเพลิงในห้องควบคุมดับเพลิงให้อยู่ในสถานะแมนนวล จากนั้นที่หน้างานให้สั่งงานปิดประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่ด้วยระบบไฟฟ้าแบบแมนนวล แล้วสังเกตการทำงานของประตูกันไฟและสัญญาณที่แสดงในห้องควบคุมดับเพลิง	OK		
50	其他系统 ระบบอื่นๆ					OK		

12		吸气式感烟探测器 เครื่องตรวจจับควันแบบดูดอากาศ	一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过 100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过 100 个，单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。ความยาวรวมของท่อเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจจับแต่ละตัวไม่ควรเกิน 200 ม. ความยาวของท่อแต่ละเส้นไม่ควรเกิน 100 เมตร และท่อเดียวกันไม่ควรผ่านเขตป้องกันไฟ จำนวนรูเก็บตัวอย่างรวมไม่ควรเกิน 100 รู และจำนวนรูต่อท่อแต่ละเส้นไม่ควรเกิน 25 รู	巡查管路，清除异常点，确认过滤器寿命及状态 更换过滤器 ตรวจสอบท่อ, กำจัดจุดผิดปกติ, ยืนยันอายุการใช้งานและสถานะของไส้กรอง เปลี่ยนไส้กรอง	设备显示屏损坏 设备回路故障 设备进气故障 设备电路故障	更换设备 清理进气管道	更换 空气采样设备 11台
13		线型红外光束感烟探测器 เครื่องตรวจจับควันแบบเส้นด้วยลำแสงอินฟราเรด	①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m，距地高度不宜超过20m。ระยะตั้งฉากจากแนวลำแสงของตัวตรวจจับถึงเพดานควรอยู่ที่ 0.3 - 1.0 เมตร และความสูงจากพื้นไม่ควรเกิน 20 เมตร	现场排除是有障碍物遮挡 หากที่หน้างานพบว่ามีสิ่งกีดขวางให้ทำการนกไป	OK		
14		打印机 เครื่องปริ้น	准备打印故障、报警部位及时间 เตรียมพิมพ์ตำแหน่งและเวลาของข้อผิดพลาดและสัญญาณเตือน	测试过程中，观察并记录打印机的故障或报警部位及时间是否准确 ในระหว่างการทดสอบ ให้สังเกตและบันทึกตำแหน่งและเวลาของข้อผิดพลาดหรือสัญญาณเตือนของเครื่องปริ้นว่าถูกต้องหรือไม่	√		
15	消防供水设施 อุปกรณ์จ่ายน้ำดับเพลิง	电控柜外观 สภาพภายนอกของตู้ควบคุมไฟฟ้า	外壳应干净、无污垢，线路连接正常 ตัวเครื่องควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก สายไฟเชื่อมต่อปกติ	目测观察检测设备外观	OK		
16		手/自动切换按钮 ปุ่มสลับโหมดแมนนวลและอัตโนมัติ	切换正常能够正常切换	启动按钮，检查水泵的工作状态与按钮指示是否符合 ตรวจสอบสถานะการทำงานของปั๊มน้ำ และตรวจดูว่าตัวบอกสถานะบนปุ่มตรงกันหรือไม่	ok		
17		水泵外观质量及安装质量 สภาพภายนอกและคุณภาพการติดตั้งของปั๊มน้ำ	应干净整洁，无污物且安装牢固 ควรสะอาด เรียบร้อย ไม่มีสิ่งสกปรก และติดตั้งอย่างมั่นคงแน่นหนา	目测观察检测设备外观	OK		
18		电机外观 สภาพภายนอกของมอเตอร์	应干净整洁、无污垢 ควรสะอาด เรียบร้อย ไม่มีคราบสกปรก	目测观察检测设备外观	OK		
19		水泵启动（手动）泵启动 ปั๊มน้ำสตาร์ท	应保证正常启泵 ต้องมั่นใจว่าปั๊มน้ำสามารถเริ่มทำงานได้ปกติ	电控柜面板上按启动按钮，检查其动作情况，并检查供电电源的情况。（注意：由于水泵启泵后管网水压波动很大，当管网无排水时，不允许启动水泵。测试时，可测试二次回路，等联动测试时，再真正启动水泵）	OK		
20		压力表（试压）测压 เกจวัดความดัน	水泵启动后，压力表读书指示应正常 หลังจากปั๊มน้ำเริ่มทำงาน หน้าปัดเกจวัดความดันควรแสดงค่าปกติ	目测、根据水泵流量及扬程分析压力表读数是否正常 สังเกตด้วยตาเปล่า และวิเคราะห์ตำแหน่งเกจวัดความดันว่าปกติหรือไม่ โดยอ้างอิงจากอัตราการไหลและแรงส่งของปั๊มน้ำ	OK		
21		安全阀外观 สภาพภายนอกของวาล์วนิรภัย	应干净、无污垢 ควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก	目测检测设备外观	OK		
22		稳压泵（压力维持泵） ปั๊มแรงดันคงที่	对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 ตรวจสอบและบันทึกสถานะการทำงานของปั๊มแรงดันคงที่ เช่น แรงดันเมื่อปั๊มหยุดและเริ่มทำงาน รวมถึงจำนวนครั้งที่ปั๊มเริ่มทำงาน	目测、记录、分析检测设备外观 สังเกตด้วยตาเปล่า บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์	OK		

23	室内外消火栓系统 ระบบหัวฉีดดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	管网、支吊架、阀门 ท่อ, ตัวยึดและวาล์ว	立管支架 ขาแขวนท่อแนวดิ่ง	表面应无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测检查	ok		
24			阀门外观 สภาพภายนอกของวาล์ว	阀体表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落，无渗水 พื้นผิววาล์ววาล์วไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก สีไม่ลอกล่อน และไม่มีการรั่วซึม	目测检查	OK		
25			阀门常开闭标志 ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกสถานะวาล์วว่าเปิดหรือปิดอยู่	应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置，应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置，应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置 ควรมีสัญลักษณ์บอกสถานะการเปิด-ปิดอย่างชัดเจน วาล์วที่เปิดตลอดเวลาหรือปิดตลอดเวลา ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	目测检查	OK		
26			阀门阀杆转动 การหมุนของก้านวาล์ว	转动灵活，应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置，应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置 ควรหมุนได้อย่างง่าย	转动阀门手柄，检查其转动是否灵活 หมุนด้ามจับวาล์ว ตรวจสอบว่าหมุนง่ายหรือไม่	OK		
27		室内消火栓 หัวดับเพลิงภายในอาคาร	箱体外观 สภาพภายนอกของตู้	箱体表面及外完表面无灰尘，污垢 พื้นผิวของกล่องและตัวเครื่องภายนอกต้องไม่มีฝุ่นและคราบสกปรก	目测、手感检查	OK		
28			箱内组件完整性 ความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนภายในตู้	箱内应配有水带、水枪、栓口、球阀或卷盘，有水箱的箱体应有水位显示装置 ควรมีสายส่งน้ำ, ปืนฉีดน้ำ, หัวก๊อก, วาล์วลูกบอลหรือม้วนเก็บสาย และต้องมีน้ำ	目测、手测检查	OK		
29			水带质量 คุณภาพสายดับเพลิง	无漏水、腐烂破损、与栓口相匹配 ไม่มีการรั่วซึม ไม่มีการผุกร่อนหรือเสียหาย และต้องตรงกับขนาดปากหัวก๊อก	目测检查	OK		
30		室外消火栓 หัวดับเพลิงภายนอกอาคาร	阀门闸门 วาล์ว	表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测观察检查	OK		
31			安装牢固程度 ความมั่นคงในการติดตั้ง	安装应牢固、不晃动 การติดตั้งควรมั่นคงแน่นหนา ไม่มีการโยกคลอน	目测、手感是否有水 检查是否有水，检查时应打开放水阀门，检查是否有水	OK		
32		水泵接合器 ข้อต่อปั๊มน้ำดับเพลิง	位置周围环境 สภาพแวดล้อมโดยรอบของตำแหน่งที่ติดตั้ง	不应有障碍物挡消防车通道 ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางขวางทางรถดับเพลิง	目测检查	OK		
33			润滑与维护 การหล่อลื่น	按规定周期润滑维护，应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置，应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	检查维保卡润滑时间是否超过一个季度 ตรวจสอบบัตรบำรุงรักษาว่าระยะเวลาการหล่อลื่นเกินกว่าหนึ่งไตรมาสหรือไม่	OK		
34	自动灭火系统 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	自动喷水灭火系统 ระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิง	压力开关外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของสวิตช์แรงดัน	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查	Ok		
35			延迟器排水措施 มาตรการระบายน้ำของไทม์เมอร์	应能自动排水 สามารถระบายน้ำได้โดยอัตโนมัติ	目测观察检查	OK		
36			延迟器外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของไทม์เมอร์	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查	OK		
37			压力开关接线 การเดินสายไฟของสวิตช์แรงดัน	信号线路应连接，且端子接线应牢固 สายสัญญาณควรเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และสายที่ต่อกับขั้วต่อควรติดตั้งอย่างแน่นหนา	目测观察检查	OK		
38			压力开关报警功能 ฟังก์ชันการแจ้งเตือนของสวิตช์แรงดัน	打开试水装置，压力开关动作，消防控制室显示报警阀或压力开关动作信号 อุปกรณ์ทดสอบน้ำ สวิตช์แรงดันทำงาน และ	现场实操，用对讲机与消防控制室联系确定信号与反馈 ปฏิบัติการจริงที่หน้างาน ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับห้องควบคุมดับเพลิงเพื่อตรวจสอบสัญญาณและการตอบกลับ	OK		
39			报警阀组的阀门常开闭标志 ป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดของวาล์วในชุดวาล์วสัญญาณเตือน	应有明显启闭标志，常开常闭阀是否在相应的位置，应有明显启闭标志，常开常闭阀是否在相应的位置 ควรมีป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดที่ชัดเจน และตรวจสอบว่าวาล์วประเภทเปิดค้างหรือปิดค้างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือ	目测观察检查	OK		

51	系统名称 ชื่อระบบ	本次检查情况描述和解决方案คำอธิบายสภาพการตรวจสอบครั้งนี้และแนวทางแก้ไข	备注หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统ระบบเตือนภัยอัคคีภัยอัตโนมัติ	CRT与主机通信故障，底图无，无法正常使用	
2	消防水设施ระบบน้ำดับเพลิง	2层连接消火栓主管紧固件松脱，压环与楼道消火栓接口处密封圈老化松脱，已更换	
3	室内外消火栓系统ระบบดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	消火栓无异常.	
4	自动灭火系统ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	无异常	
5	火灾应急照明和疏散指示标志系统ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายแสดงทิศทางการอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหม้	TBR、PCR、烘胶车间、照明灯损坏，疏散指示指示标志缺失损坏，已更换维修	
6	消防应急广播系统ระบบวิทยุกู้ภัยฉุกเฉิน	无法使用.	
7	防火分隔设施อุปกรณ์แบ่งเขตป้องกันไฟ	无异常	

维护单位หน่วยงานบำรุงรักษา: SSP

维护单位签章หน่วยงานที่ดูแลลงนาม:

单位责任人ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน

签字ลงชื่อ:

年ปี 月เดือน 日วัน

工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片














工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片









工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片

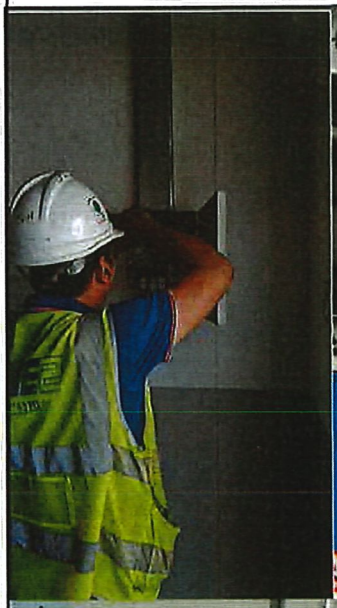

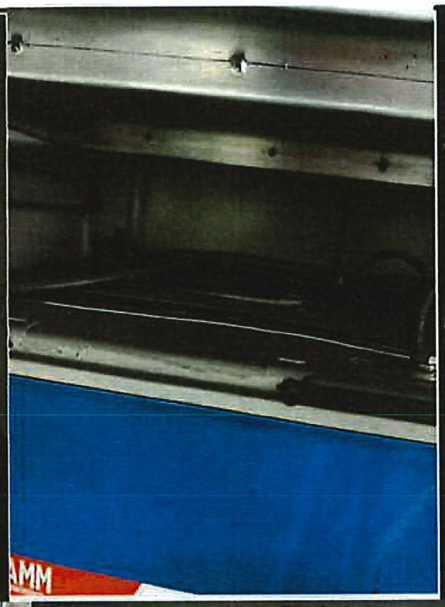










工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片



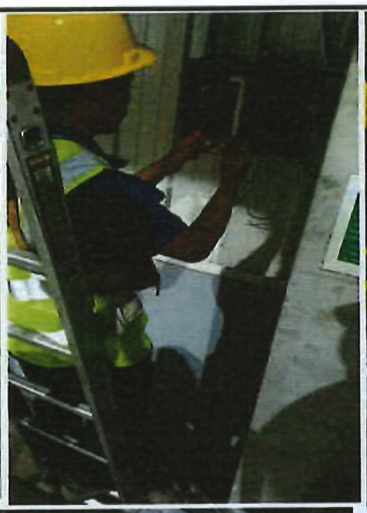









工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片









工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片









建 筑 消 防 设 施 月 检 维 保 记 录 表
แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารรายเดือน

单位名称**ชื่อบริษัท**：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD

消防技术服务机构名称**ชื่อบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบ**：SSP ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD

检查日期**วันที่ตรวจสอบ**2025 年**ปี** 9 月**เดือน** 1 日**วัน** 至**ถึง** 2025 年**ปี** 9 月**เดือน** 30 日**วัน**

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ	技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ	报警控制器 แผงควบคุมระบบแจ้งเตือน	按键和指示灯清洗可见，报警声音正常以按键和灯光确认可见，报警声音正常以按键和灯光确认可见，报警声音正常以按键和灯光确认

12		吸气式感烟探测器/Aspirating smoke detector 吸气式感烟探测器/เครื่องตรวจจับควันแบบดูดอากาศ	一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个，单管上的采样孔数量不宜超过25个。管道的长度为200米，每个探测器的采样孔数量

23	室内外消火栓系统 ระบบหัวดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	管网、支吊架、阀门 ท่อ, ตัวยึด และวาล์ว	立管支架 ขาแขวนท่อแนวตั้ง	表面应无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
24			阀门外观 สภาพภายนอกของวาล์ว	阀体表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落，无渗水 พื้นผิววาล์วไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก สีไม่ลอกล่อน และไม่มีการรั่วซึม	目测检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
25			阀门常开闭标志 ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกสถานะวาล์วว่าเปิดหรือปิดอยู่	应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置设置永久性标志，标志应清晰、耐久，并能准确反映阀门的开启或关闭状态 ควรมีสัญลักษณ์บอกสถานะการเปิด-ปิดอย่างชัดเจน วาล์วที่เปิดตลอดเวลาหรือปิดตลอดเวลา ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	目测检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
26			阀门阀杆转动 การหมุนของก้านวาล์ว	转动灵活无卡涩 หมุนได้อย่างง่าย	转动阀门手柄，检查其转动是否灵活 หมุนด้ามจับวาล์ว ตรวจสอบว่าหมุนง่ายหรือไม่	OK		
27		室内消火栓箱体 หัวดับเพลิงภายในอาคาร	箱体外观 สภาพภายนอกของตู้	箱体表面及外壳表面无灰尘，污垢 พื้นผิวของกล่องและตัวเครื่องภายนอกต้องไม่มีฝุ่นและคราบสกปรก	目测、手感检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและสัมผัสด้วยมือ	OK		
28			箱内组件完整性 ความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนภายในตู้	箱内应配有水带、水枪、栓口、球阀或压盘，有水箱的应配有水箱 ภายในตู้ควรมีสายส่งน้ำ, ปืนฉีดน้ำ, หัวก๊อก, วาล์วลูกหรือวาล์วเก็บสาย และต้องมีน้ำ	目测、手测检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่าและตรวจสอบด้วยมือ	OK		
29			水带质量 คุณภาพสายดับเพลิง	无漏水、腐烂破损，与栓口相匹配 ไม่มีการรั่วซึม ไม่มีการผุกร่อนหรือเสียหาย และต้องตรงกับขนาดปากหัวก๊อก	目测检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
30		室外消火栓 หัวดับเพลิงภายนอกอาคาร	阀门 วาล์ว	表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测观察检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
31			安装牢固程度 ความมั่นคงในการติดตั้ง	安装应牢固、不晃动 การติดตั้งควรมั่นคงแน่นหนา ไม่มีการโยกคลอน	目测、手感是否有水 สังเกตด้วยตาเปล่าและสัมผัสด้วยมือว่ามีน้ำหรือไม่	OK		
32		水泵接合器 ข้อต่อปั๊มน้ำดับเพลิง	位置周围环境 สภาพแวดล้อมโดยรอบของตำแหน่งที่ติดตั้ง	不应有障碍物挡消防车通道 ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางขวางทางรถดับเพลิง	目测检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
33			润滑保养 การหล่อลื่น	按规定周期润滑 หล่อลื่นตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	检查维保卡润滑时间是否超过一个季度 ตรวจสอบบัตรบำรุงรักษาว่าระยะเวลาการหล่อลื่นเกินกว่าหนึ่งไตรมาสหรือไม่	OK		
34	自动灭火系统 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	自动喷水灭火系统 ระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ	压力开关外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของสวิตช์แรงดัน	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
35			延迟器排水措施 มาตรการระบายน้ำของไทม์เมอร์	应能自动排水 สามารถระบายน้ำได้โดยอัตโนมัติ	目测观察检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
36			延迟器外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของไทม์เมอร์	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
37			压力开关接线 การเดินสายไฟของสวิตช์แรงดัน	信号线路应连接，且端子接线应牢固 สายสัญญาณควรเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และสายที่ต่อกับขั้วต่อควรติดตั้งอย่างแน่นหนา	目测观察检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		
38			压力开关报警功能 ฟังก์ชันการแจ้งเตือนของสวิตช์แรงดัน	打开试水装置，压力开关动作，消防控制室显示报警阀或压力开关动作信号 เปิดอุปกรณ์ทดสอบน้ำ สวิตช์แรงดันทำงาน และห้องควบคุมดับเพลิงจะแสดงสัญญาณเตือน	现场实操，用对讲机与消防控制室联系确定信号与反馈 ปฏิบัติการจริงที่หน้างาน ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับห้องควบคุมดับเพลิงเพื่อตรวจสอบสัญญาณและการตอบกลับ	OK		
39			报警阀组的阀门常开闭标志 ป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดของวาล์วในชุดวาล์วสัญญาณเตือน	应有明显启闭标志，常开常闭阀是否在相应的位置 ควรมีป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดที่ชัดเจน และตรวจสอบว่าวาล์วประเภทเปิดค้างหรือปิดค้างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	目测观察检查仪器 ตรวจสอบด้วยตาเปล่า	OK		

10			水流指示器及信号阀门外观 สภาพภายนอกของเครื่องตรวจจับน้ำไหลและวาล์วสัญญาณ	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 表面应干净、无污垢、油漆无脱落 表面应干净、无污垢、油漆无脱落

51	系统名称 ชื่อระบบ	本次检查情况描述和解决方案คำอธิบายสภาพการตรวจสอบครั้งนี้และแนวทางแก้ไข	备注หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统ระบบเตือนภัยอัคคีภัยอัตโนมัติ	主机2回路也无异常。暂时未找到原因。1号机10回路一块板卡故障。CRT系统无。通信模块故障	
2	消防水设施系统ระบบน้ำดับเพลิง	无异常	
3	室内外消火栓系统ระบบดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	无异常	
4	自动灭火系统ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	无异常	
5	火灾应急照明和疏散指示标志系统ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายแสดงทิศทางการอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหม้	无异常	
6	消防应急广播系统ระบบวิทยุกู้ภัยฉุกเฉิน	无法正常启动。查找信线路。模块。	
7	防火分隔设施อุปกรณ์แบ่งเขตป้องกันไฟ	正常	

维护单位หน่วยงานบำรุงรักษา: SSP


维护单位签章หน่วยงานที่ดูแลลงนาม:


单位责任人ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน

签字ลงชื่อ:

2025年ปี 9月เดือน 30日วัน

工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片

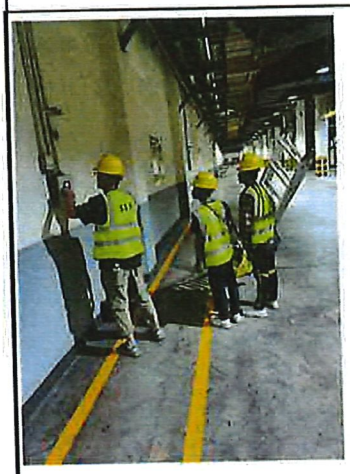

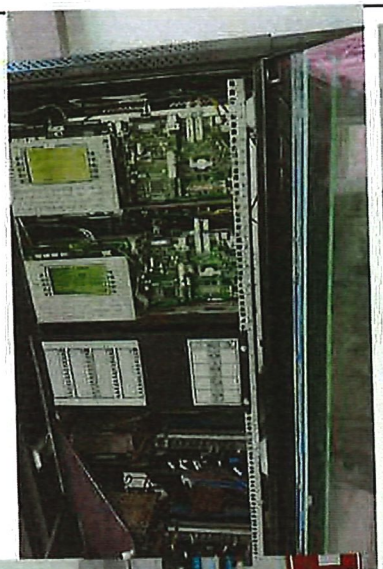











工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片















工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片
















工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片





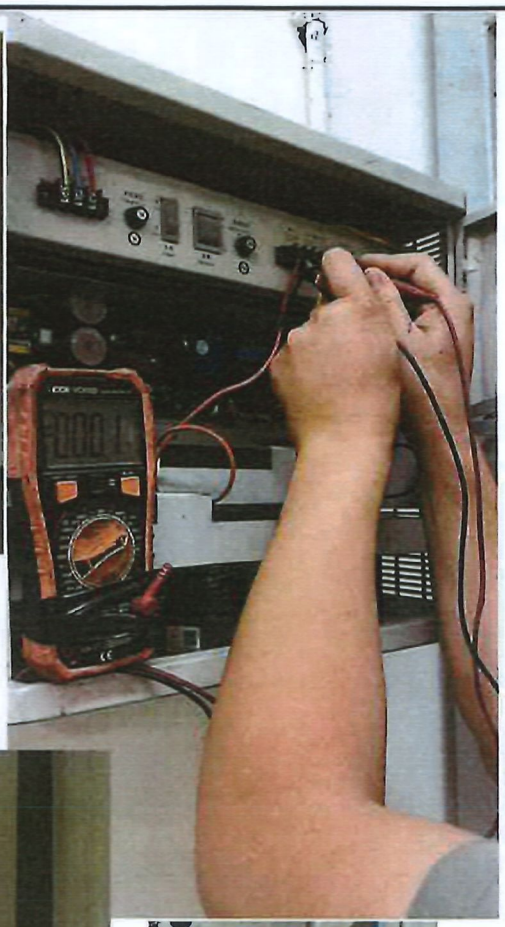







工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片











工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片

















建 筑 消 防 设 施 月 检 维 保 记 录 表

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คและดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารรายเดือน

单位名称**ชื่อบริษัท**：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD

消防技术服务机构名称**ชื่อบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบ**：SSP ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD

检查日期**วันที่ตรวจสอบ**：2025 年 10 月**เดือน** 1 日**วัน** 至**ถึง** 2025 年 10 月**เดือน** 31 日**วัน**

序号 ลำดับ	系统 ระบบ	项目 รายการ	技术要求 ข้อกำหนดทางเทคนิค	检查方法 วิธีการตรวจสอบ	检查结论 ผลสรุปการตรวจสอบ	问题描述及解决方法 คำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	备注 หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ	报警控制器 แผงควบคุมระบบแจ้งเตือน	按键和指示灯清洗可见，报警声音正常以按键和火警灯在墙壁后面 ความสะอาด เสียงเตือนปกติ	目测、听力检测方法，检查结论 ตรวจสอบด้วยการฟัง	OK	2.开机，2回路信号电压异常(24.7V)	
2		CRT图形显示器显示和绘图仪 CRT	应采用中文标注和中文界面，界面对角线长度不应小于430毫米(mm)。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 应使用中文标注和中文界面，界面对角线长度不小于430毫米(mm)。 可手动或自动显示各区域的电子地图，并以不同颜色的闪光表示各探测器的火警、故障及联动状态 支持CAD图纸导入，采用全矢量图形格式，可实现无级缩放和平面图漫游。 ควรใช้ป้ายกำกับและอินเตอร์เฟซเป็นภาษาจีน ความยาวเส้นทแยงมุมของหน้าจอไม่ควรน้อยกว่า 430 มม. สามารถแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละพื้นที่แบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ และแสดงสถานะไฟไหม้ ความผิดปกติ และการเชื่อมโยงของตัวตรวจจับแต่ละตัวด้วยการกระพริบเป็นสีต่างๆ รองรับการนำเข้าแบบร่าง CAD ใช้กราฟิกแบบเวกเตอร์เต็มรูปแบบ สามารถซูมแบบไม่จำกัด และท่องแผนที่แบบสองมิติได้	1. 检查设备电源是否正常，确保显示器和指示灯工作稳定，无黑屏、花屏等现象。检查确认

12		吸气式感烟探测器/เครื่องตรวจจับควันแบบดูดอากาศ	一个探测单元的采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过 100m，同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过 100 个，单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。管道的长度和安装要求应符合产品说明书的规定。 ของท่อเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจจับแต่ละตัวไม่ควรเกิน 200 ม. ความยาวของท่อแต่ละเส้นไม่ควรเกิน 100 เมตร และท่อเดียวกันไม่ควรผ่านเขตป้องกันไฟ จำนวนรูเก็บตัวอย่างรวมไม่ควรเกิน 100 รู และจำนวนรูต่อท่อแต่ละเส้นไม่ควรเกิน	巡查管路，清除异常点，确认过滤器寿命及状态 更换过滤器 ตรวจสอบท่อ, กำจัดจุดผิดปกติ, ยืนยันอายุการใช้งานและสถานะของไส้กรอง เปลี่ยนไส้กรอง	OK		
13		线型红外光束感烟探测器/เครื่องตรวจจับควันแบบเส้นด้วยลำแสงอินฟราเรด	①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3～1.0m，距地高度不宜超过20m。探测器的安装间距，每侧边墙水平安装时，不应大于14m；探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m。 ระยะตั้งฉากจากแนวลำแสงของตัวตรวจจับถึงเพดานควรอยู่ที่ 0.3 - 1.0 เมตร และความสูงจากพื้นไม่ควรเกิน 20 เมตร	现场排除是否障碍物遮挡 หากที่หน้างานพบว่ามีสิ่งกีดขวางให้ทำการนกไข	OK		
14		打印机 เครื่องปริ้น	准备打印故障、报警部位及时间 เตรียมพิมพ์ตำแหน่งและเวลาของข้อผิดพลาดและสัญญาณเตือน	测试过程中，观察并记录打印机的故障或报警部位及时间是否准确 ในระหว่างการทดสอบ ให้สังเกตและบันทึกตำแหน่งและเวลาของข้อผิดพลาดหรือสัญญาณเตือนของเครื่องปริ้นว่าถูกต้องหรือไม่	NO	ระบบขัดข้อง	
15	消防供水设施 อุปกรณ์จ่ายน้ำดับเพลิง	电控柜外观 สภาพภายนอกของตู้ควบคุมไฟฟ้า	外壳应干净、无污垢，线路连接正常 ตัวเครื่องควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก สายไฟเชื่อมต่อปกติ	目测观察并记录 สังเกตด้วยตาเปล่า	OK		
16		手/自动切换按钮 ปุ่มสลับโหมดแมนนวลและอัตโนมัติ	切换正常，能够顺利切换 สลับได้อย่างปกติ	扭动按钮、检查水泵的工作状态与按钮指示是否符合 หมุนปุ่มกดตรวจสอบสถานะการทำงานของปั๊มน้ำ และตรวจดูว่าตัวบอกสถานะบนปุ่มตรงกันหรือไม่	OK		
17		水泵外观质量及安装质量 สภาพภายนอกและคุณภาพการติดตั้งของปั๊มน้ำ	应干净整洁、无污物且安装牢固 ควรสะอาด เรียบร้อย ไม่มีสิ่งสกปรก และติดตั้งอย่างมั่นคงแน่นหนา	目测观察并记录 สังเกตด้วยตาเปล่า	OK		
18		电机外观 สภาพภายนอกของมอเตอร์	应干净整洁、无污垢 ควรสะอาด เรียบร้อย ไม่มีคราบสกปรก	目测观察并记录 สังเกตด้วยตาเปล่า	OK		
19		水泵启动/停止按钮 ปุ่มสตาร์ท/หยุดปั๊มน้ำ	应保证正常启泵 ต้องมั่นใจว่าปั๊มน้ำสามารถเริ่มทำงานได้ปกติ	电控柜面板上按启动按钮，检查其动作情况，并检查供电电源的情况。（注意：由于水泵启泵后管网水压波动很大，当管网无排水时，不允许启动水泵。测试时，可测试一次回路。等联动测试时，再真正启动水泵） ที่แผงควบคุมไฟฟ้า กดปุ่มสตาร์ท ตรวจสอบการทำงานและตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (หมายเหตุ: เนื่องจากความดันน้ำในเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากปั๊มน้ำสตาร์ท เมื่อไม่มีการระบายน้ำในเครือข่าย ไม่อนุญาตให้สตาร์ทปั๊มน้ำ ในระหว่างการทดสอบ สามารถทดสอบได้หนึ่งครั้ง เมื่อทดสอบร่วมกันจึงจะทดสอบจริง)	OK		
20		压力表/计量压力 เกจวัดความดัน	水泵启动后，压力表读书指示应正常 หลังจากปั๊มน้ำเริ่มทำงาน หน้าปัดเกจวัดความดันควรแสดงค่าปกติ	目测、根据水泵流量及扬程分析压力表读数是否正常 สังเกตด้วยตาเปล่า และวิเคราะห์ค่าบนเกจวัดความดันว่าปกติหรือไม่ โดยอ้างอิงจากอัตราการไหลและแรงส่งของปั๊มน้ำ	OK		
21		安全阀外观 สภาพภายนอกของวาล์วนิรภัย	应干净、无污垢 ควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก	目测观察并记录 สังเกตด้วยตาเปล่า	OK		
22		稳压泵/增压泵 เครื่องปั๊มแรงดันคงที่	对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况 ตรวจสอบและบันทึกสถานะการทำงานของปั๊มแรงดันคงที่ เช่น แรงดันเปิดปั๊มหยุดและเริ่มทำงาน รวมถึงจำนวนครั้งที่ปั๊มเริ่มทำงาน	目测、记录、分析观察并记录 สังเกตด้วยตาเปล่า บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์	OK		

23	室内外消火栓系统 ระบบหัวดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	管网、支吊架、阀门 ท่อ, วัสดุยึดและวาล์ว	立管支架 ขาแขวนท่อแนวดิ่ง	表面应无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测检查	ok		
24			阀门外观 สภาพภายนอกของวาล์ว	阀体表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落，无渗水 พื้นผิวตัววาล์วไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก สีไม่ลอกล่อน และไม่มีการรั่วซึม	目测检查	ok		
25			阀门常开闭标志 ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกสถานะวาล์วว่าเปิดหรือปิดอยู่	应有明显启闭标志，常开、常闭阀门应在相应位置设置与实际状态一致的状态指示标志 ควรมีสัญลักษณ์บอกสถานะการเปิด-ปิดอย่างชัดเจน วาล์วที่เปิดตลอดเวลาหรือปิดตลอดเวลา ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม	目测检查	ok		
26			阀门阀杆转动 การหมุนของก้านวาล์ว	转动灵活无卡滞 หมุนได้อย่างคล่องตัว	转动阀门手柄，检查其转动是否灵活 หมุนด้ามจับวาล์ว ตรวจสอบว่าหมุนง่ายหรือไม่	ok		
27		室内消火栓 หัวดับเพลิงภายในอาคาร	箱体外观 สภาพภายนอกของตู้	箱体表面及外壳表面无灰尘，污垢 พื้นผิวของกล่องและตัวเครื่องภายนอกต้องไม่มีฝุ่นและคราบสกปรก	目测、手感检查	ok		
28			箱内组件完整性 ความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนภายในตู้	箱内应配有水带、水枪、卷盘、球阀或卷盘，有水箱的应配有水箱 ภายในตู้ควรมีสายส่งน้ำ, ปืนฉีดน้ำ, หัวก๊อก, วาล์วลูกหรือม้วนเก็บสาย และต้องมีน้ำ	目测、手测检查	ok		
29			水带质量 คุณภาพสายดับเพลิง	无渗水、腐烂破损、与栓口相匹配 ไม่มีการรั่วซึม ไม่มีการผุกร่อนหรือเสียหาย และต้องตรงกับขนาดปากหัวก๊อก	目测检查	ok		
30		室外消火栓 หัวดับเพลิงภายนอกอาคาร	阀门外观 สภาพภายนอกของวาล์ว	表面无锈蚀、污垢、油漆无脱落 พื้นผิวไม่มีสนิม ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่ลอกล่อน	目测观察检查	ok		
31			安装牢固程度 ความมั่นคงในการติดตั้ง	安装应牢固、不晃动 การติดตั้งควรมั่นคงแน่นหนา ไม่มีการโยกคลอน	目测、手感是否有水 检查是否漏水	ok		
32		水泵接合器 ข้อต่อปั๊มน้ำดับเพลิง	位置周围环境 สภาพแวดล้อมโดยรอบของตำแหน่งที่ติดตั้ง	不应有障碍物影响消防车通道 ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางรถดับเพลิง	目测检查	ok		
33			润滑注油 การหล่อลื่น	按规定周期润滑 หล่อลื่นตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	检查维保卡润滑时间是否超过一个季度 ตรวจสอบบัตรบำรุงรักษาว่าระยะเวลาการหล่อลื่นเกินกว่าหนึ่งไตรมาสหรือไม่	ok		
34	自动灭火系统 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	自动喷水灭火系统 ระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ	压力开关外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของสวิตช์แรงดัน	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查	ok		
35			延迟器排水措施 มาตรการระบายน้ำของไทม์เมอร์	应能自动排水 สามารถระบายน้ำได้โดยอัตโนมัติ	目测观察检查	ok		
36			延迟器外观及安装 สภาพภายนอกและการติดตั้งของไทม์เมอร์	表面应干净无污垢、安装牢固无松动 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก ติดตั้งแน่นหนา ไม่หลวมคลอน	目测观察检查	ok		
37			压力开关接线 การเดินสายไฟของสวิตช์แรงดัน	信号线路应连接，且端子接线应牢固 สายสัญญาณควรเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และสายที่ต่อกับขั้วต่อควรติดตั้งอย่างแน่นหนา	目测观察检查	ok		
38			压力开关报警功能 ฟังก์ชันการแจ้งเตือนของสวิตช์แรงดัน	打开试水装置，压力开关动作，消防控制室显示报警阀或压力开关动作信号 อุปกรณ์ทดสอบน้ำ สวิตช์แรงดันทำงาน และห้องควบคุมดับเพลิงจะแสดงสัญญาณเตือน	现场实操，用对讲机与消防控制室联系确定信号与反馈 ปฏิบัติการจริงที่หน้างาน ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับห้องควบคุมดับเพลิงเพื่อตรวจสอบสัญญาณและการตอบกลับ	ok		
39			报警阀组的阀门常开闭标志 ป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดของวาล์วในชุดวาล์วสัญญาณเตือน	应有明显启闭标志，常开常闭阀门应在相应的位置设置与实际状态一致的状态指示标志，且标志清晰、准确 ควรมีป้ายแสดงสถานะเปิด-ปิดที่ชัดเจน และตรวจสอบว่าวาล์วประเภทเปิดค้างหรือปิดค้างอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	目测观察检查	ok		

40			水流指示器及信号阀门外观 สภาพภายนอกของเครื่องตรวจจับน้ำไหลและวาล์วสัญญาณ	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่หลุดลอก	目测观察检查	OK		
41			水流指示器安装质量 คุณภาพการติดตั้งเครื่องตรวจจับน้ำไหล	安装牢固、无渗漏、传感器端正 ติดตั้งแน่นหนา ไม่มีการรั่วซึม และตัวเซนเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	目测观察检查	OK		
42			末端试水装置压力表设置 การติดตั้งเกจวัดแรงดันของอุปกรณ์ทดสอบน้ำปลายทาง	应配有压力表，表应有计量检定证书 ควรมีเกจวัดแรงดันติดตั้งอยู่	目测检查	OK		
43			末端试水装置外观 สภาพภายนอกของอุปกรณ์ทดสอบน้ำปลายทาง	表面应干净、无污垢、油漆无脱落 พื้นผิวควรสะอาด ไม่มีคราบสกปรก และสีไม่หลุดลอก	目测观察检查	OK		
44			压力表读数 ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดแรงดัน	符合国家标准的规定 ตามมาตรฐานแห่งชาติ	目测观察检查	OK		
45	火灾应急照明和疏散指示标志系统 ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายสัญลักษณ์บอก	设备外观 สภาพภายนอกของอุปกรณ์		安装是否牢固，有无变形，零配件有无缺损等 การติดตั้งมีความแน่นหนาหรือไม่ มีการบิดเบี้ยวหรือไม่ และชิ้นส่วนมีการขาดหายหรือไม่	目测观察检查	OK		
46	消防应急广播系统 ระบบกระจายเสียงฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย	应急广播 ประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน	外观 ลักษณะภายนอก	无腐蚀、变形、污垢 ไม่มีการกัดกร่อน การเสียรูป หรือสกปรก	目测观察检查	OK		
47			安装 การติดตั้ง	安装应牢固、无松动 การติดตั้งควรให้แน่นหนาและไม่หลวม	目测、手感检查并敲击	OK		
48	防火分隔设施 โครงสร้างกันไฟ	防火门 ประตูกันไฟ	自动关闭 ปิดอัตโนมัติ	接到火灾信号后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室"当已收到火灾信号后，常开防火门能自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室 เมื่อได้รับสัญญาณไฟไหม้ ประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณการ	触发常开防火门一侧的火灾探测器，发出模拟火灾报警信号，观察常开防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟไหม้ที่ด้านหนึ่งของประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่ถูกกระตุ้น จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้จำลอง จากนั้นสังเกตการ	~~NO~~ OK		
49			现场手动关闭 ปิดแบบแมนนวลที่หน้างาน	接到现场手动发出的关闭指令后，常开防火门能自动关闭。并将关闭信号反馈至消防控制室。当已接到现场手动发出的关闭指令后，常开防火门能自动关闭。并将关闭信号反馈至消防控制室。เมื่อได้รับคำสั่งปิดจากการสั่งงานด้วยมือที่หน้างาน ประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่จะปิดโดยอัตโนมัติ และส่งสัญญาณการปิดกลับไปยังห้องควบคุมระบบดับเพลิง	将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态，现场手动启动常开防火门电动关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 ตั้งอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรืออุปกรณ์ควบคุมระบบดับเพลิงในห้องควบคุมดับเพลิงให้อยู่ในสถานะแมนนวล จากนั้นที่หน้างานให้สั่งงานปิดประตูกันไฟที่ปกติเปิดอยู่ด้วยระบบไฟฟ้าแบบแมนนวล แล้วสังเกตการทำงานของประตูกันไฟและสัญญาณที่แสดงในห้องควบคุมดับเพลิง	OK		
50	其他系统 ระบบอื่นๆ							

51	系统名称 ชื่อระบบ	本次检查情况描述和解决方案คำอธิบายสภาพการตรวจสอบครั้งนี้และแนวทางแก้ไข	备注หมายเหตุ
1	火灾自动报警系统ระบบเตือนภัยอัคคีภัยอัตโนมัติ	CRT无法正常使用. 2#主机12回路信号地址异常. 1#主机功能菜单缺失. 系统故障.	
2	消防水设施ระบบน้ำดับเพลิง	立喷消防管漏水.	
3	室内外消火栓系统ระบบดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร	OK	
4	自动灭火系统ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	OK	
5	火灾应急照明和疏散指示标志系统ระบบไฟฉุกเฉินและป้ายแสดงทิศทางการอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหม้	主电控制盒. UPS电池. 鼓包、电压值偏低	
6	消防应急广播系统ระบบวิทยุกู้ภัยฉุกเฉิน	外观正常. 主机线路异常.	
7	防火分隔设施อุปกรณ์แบ่งเขตป้องกันไฟ	OK	

维护单位หน่วยงานบำรุงรักษา: SSP

维护单位签章หน่วยงานที่ดูแลลงนาม:

单位责任人ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 陆升伟

签字ลงชื่อ: 陆升伟

2025 年ปี 10 月เดือน 31 日วัน

工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片












工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片





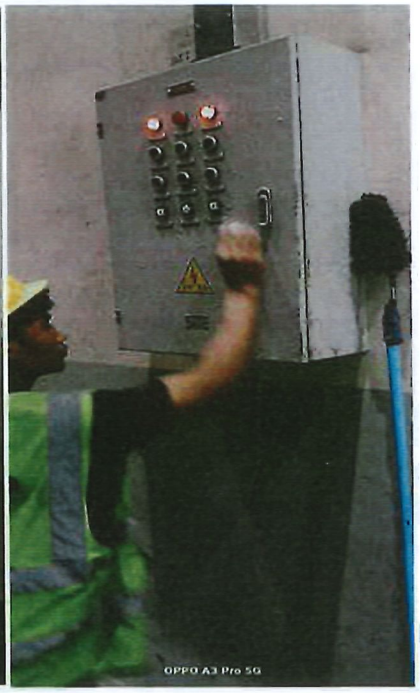

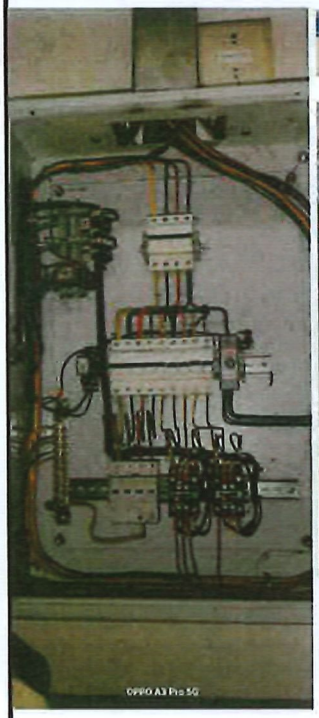





工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片












工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片















工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片












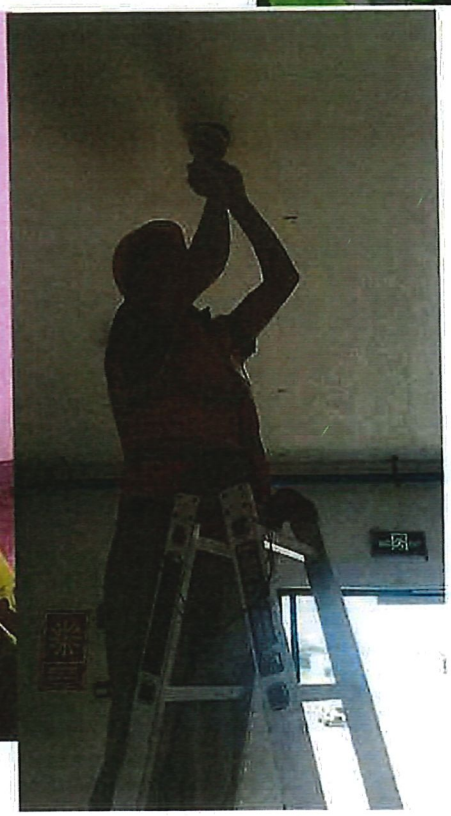



工程名称：PRINXCHENGSHANTIRE(THAILAND)CO.,LTD消防设施月检记录照片











