

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวกที่	2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	3	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	4	เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่	5	แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวกที่	6	รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
ภาคผนวกที่	7	ใบเสร็จรับเงินสิ่งปลูก

ภาคผนวกที่ 1

มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ)

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2.1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด (EFFLUENT)

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/01/2026

หน้า 01/01

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0516/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซุทส์

ที่อยู่ (Address) : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 (PH.3)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/01/2026

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกค้า

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Waterside Suites Juristic Person

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 260113-35

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/01/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-19/01/2026

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 260113-35	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด (ประเภท ก)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Part 4500-H ⁺ B	7.3	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Part 2540 D	29	ไม่เกิน 50
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Part 2540 F	0.7	-
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Part 2540 C	534	ไม่เกิน 1,300
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Part 4500 S ²⁻ F	0.8	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	33.0	ไม่เกิน 40
6.น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)*	mg/L	Part 5520 D	19.0	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Part 5210 B	7.0	ไม่เกิน 40

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 16/02/2026

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0632/69

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ชูทส์

ที่อยู่ (Address) : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 (PH.3)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกค้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Waterside Suites Juristic Person

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2026

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 260211-3

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/02/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-16/02/2026

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 260211-3	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด (ประเภท ข)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Part 4500-H ⁺ B	7.4	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Part 2540 D	23	ไม่เกิน 40
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Part 2540 F	0.5	-
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Part 2540 C	711	ไม่เกิน 1,000
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Part 4500 S ²⁻ F	0.9	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	34.0	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)*	mg/L	Part 5520 D	18.0	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Part 5210 B	8.0	ไม่เกิน 30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 เก็บ 141 ตอนพิเศษ 233 ง



1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 23/03/2026

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0698/69

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ชูชาติ

ที่อยู่ (Address) : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 (PH.3)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : อุกคำ

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Waterside Suites Juristic Person

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 06/03/2026

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 260306-6

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวขุ่น มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 06/03/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 06-13/03/2026

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 260306-6	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด (ประเภท ข)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Part 4500-H ⁺ B	8.1	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Part 2540 D	39	ไม่เกิน 40
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Part 2540 F	0.1	-
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Part 2540 C	593	ไม่เกิน 1,000
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Part 4500 S ²⁻ F	0.7	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	30.8	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)*	mg/L	Part 5520 D	18.3	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Part 5210 B	4.0	ไม่เกิน 30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233-ก

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่เพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----

I-FM-07.3-006.2 : Rec 01 : 07/11/65

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 20/04/2026

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0823/69

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุดออร์คิด ชูทส์

ที่อยู่ (Address) : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 (PH.3)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Waterside Suites Juristic Person

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/04/2026

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 260407-3

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/04/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-10,16-17/04/2026

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 260407-3	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด (ประเภท ข)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Part 4500-H ⁺ B	7.9	5-9
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Part 2540 D	25	ไม่เกิน 40
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Part 2540 F	0.5	-
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Part 2540 C	590	ไม่เกิน 1,000
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Part 4500 S ²⁻ F	0.9	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	34.7	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)*	mg/L	Part 5520 D	19.8	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Part 5210 B	6.8	ไม่เกิน 30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำแบบเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 18/05/2026

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0959/69

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ(Customer) : นิติบุคคลอาคารชุดอเวโรรีไซต์ ชูทส์

ที่อยู่ (Address) : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 (PH.3)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Waterside Suites Juristic Person

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/05/2026

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบข้าง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 260508-3

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/05/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-18/05/2026


รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 260508-3	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด (ประเภท ข)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Part 4500-H ⁺ B	7.7	5.5-9.0
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Part 2540 D	28	ไม่เกิน 40
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Part 2540 F	0.0	-
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Part 2540 C	552	ไม่เกิน 1,000
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Part 4500 S ²⁻ F	0.5	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	34.4	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)*	mg/L	Part 5520 D	19.8	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Part 5210 B	10.5	ไม่เกิน 30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง

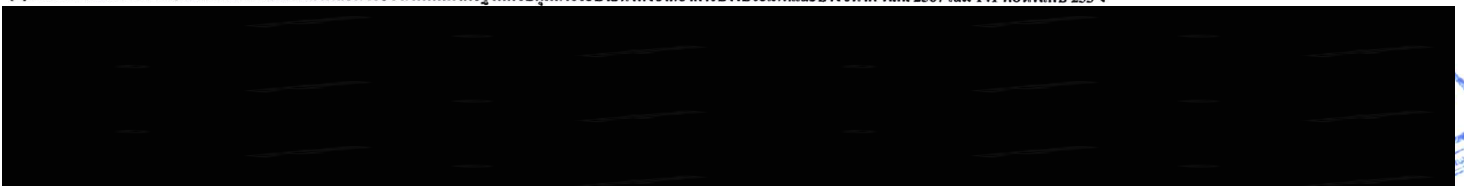

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

I-FM-07.3-006.2 :Rec 01 : 07/11/65

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 12/06/2026

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 1111/69

หน้า 01/01

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุดอเวอริสต์ ชูทส์

ที่อยู่ (Address) : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอภูเก็ต 83150 (PH.3)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำเสีย

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ลูกก้า

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Waterside Suites Juristic Person

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 05/06/2026

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบจ้วง

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 260605-11

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 05/06/2026

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 8-12/06/2026

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 260605-11	มาตรฐาน (Standard) [2] น้ำทิ้งอาคารบางประเภทและบาง ขนาด (ประเภท ข)
คุณภาพน้ำทางกายภาพ				
1.กรด-เบส (pH)	-	Part 4500-H ⁺ B	7.4	5.5-9.0
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป				
1.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Part 2540 D	27	ไม่เกิน 40
2.ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)*	mg/L	Part 2540 F	0.0	-
3.ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	mg/L	Part 2540 C	512	ไม่เกิน 1,000
4.ซัลไฟด์ (Sulfide)*	mg/L	Part 4500 S ²⁻ F	0.6	ไม่เกิน 1.0
5.ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)*	mg/L	Part 4500-NH ₃ B and part 4500 N _{org} B	32.8	ไม่เกิน 35
6.น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)*	mg/L	Part 5520 D	19.4	ไม่เกิน 20
7.บีโอดี (BOD)*	mg/L	Part 5210 B	15.1	ไม่เกิน 30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจาก สมอ.

[1] Standard Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report

I-FM-07.3-006.2 :Rec 01 : 07/11/65

ภาคผนวกที่ 2.2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person
ADDRESS : 97/101 Basement floor, Room B, Muen Ngerm Rd., Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6901-1085, 6901-1086
SAMPLING DATE : 24/01/2026 SAMPLING TIME : 01.12 PM, 01.13 PM
SAMPLING CONDITION : SWIMMING POOL SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 24/01/2026-09/02/2026 RECEIVED DATE : 24/01/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 10/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	MAIN POOL	MAIN POOL	STANDARD
			"SHALLOW"	"DEEP"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected



END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person
ADDRESS : 97/101 Basement floor, Room B, Muen Ngern Rd.,Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6902-0294, 6902-0295
SAMPLING DATE : 06/02/2026 SAMPLING TIME : 10.40 AM, 10.41 AM
SAMPLING CONDITION : SWIMMING POOL SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 06-16/02/2026 RECEIVED DATE : 06/02/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 18/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	MAIN POOL	MAIN POOL	STANDARD
			"SHALLOW"	"DEEP"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person
ADDRESS : 97/101 Basement floor, Room B, Muen Ngern Rd.,Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0463, 6903-0464
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 09.54 AM, 09.58 AM
SAMPLING CONDITION : SWIMMING POOL SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-20/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	MAIN POOL "SHALLOW"	MAIN POOL "DEEP"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]
STANDARD Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .
ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023
REMARK 1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected
2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

ห้องปฏิบัติการ
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person
ADDRESS : 97/101 Basement floor, Room B, Muen Ngern Rd., Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6904-0130, 6904-0131
SAMPLING DATE : 01/04/2026 SAMPLING TIME : 00.05 PM, 00.06 PM
SAMPLING CONDITION : SWIMMING POOL SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 01-09/04/2026 RECEIVED DATE : 01/04/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 10/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	MAIN POOL "SHALLOW"	MAIN POOL "DEEP"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected



END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person
ADDRESS : 97/101 Basement floor, Room B, Muen Ngern Rd.,Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6905-0388, 6905-0389
SAMPLING DATE : 08/05/2026 SAMPLING TIME : 10.41 AM
SAMPLING CONDITION : SWIMMING POOL SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 08-14/05/2026 RECEIVED DATE : 08/05/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 15/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	MAIN POOL "SHALLOW"	MAIN POOL "DEEP"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.25 L]

STANDARD

Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .

ANALYSIS METHOD

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK

1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person
ADDRESS : 97/101 Basement floor, Room B, Muen Ngern Rd., Patong, Kathu, Phuket 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6906-0180, 6906-0181
SAMPLING DATE : 05/06/2026 SAMPLING TIME : 10.35 AM
SAMPLING CONDITION : SWIMMING POOL SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 05-11/06/2026 RECEIVED DATE : 05/06/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 12/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	MAIN POOL "SHALLOW"	MAIN POOL "DEEP"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.25 L]
STANDARD Recommendation No. 1/2007 about Public Committee controlling the operation of the pool .
ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023
REMARK 1. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected
2. Fecal Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 2.3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ (WATER)



TEST REPORT


CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซูทส์)
ADDRESS : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0466
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 10.00 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ถึงเก็บน้ำดิบ	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.86	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	380	≤ 500

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1
ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

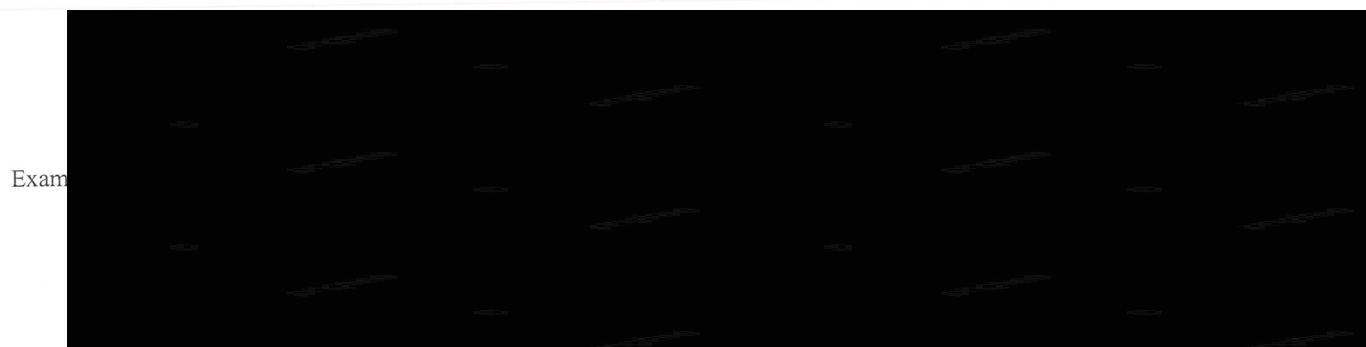

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซูทส์)
ADDRESS : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0466
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 10.00 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ถังเก็บน้ำดิบ	STANDARD
Color	Pt.Co	Spectrophotometric	0.63	≤ 5
Manganese	mg/L	Persulfate Method	ND	≤ 0.05
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.97	≤ 5
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	0.07	≤ 0.3
Chloride	mg/L	Argentometric Method	63.75	≤ 250
Nitrate	mg/L	Cadmium Reduction Method	7.26	≤ 4
Fluoride	mg/L	SPADNS Method	ND	≤ 0.7
Hardness	mg/L	EDTA Titrimetric Method	24.0	≤ 100

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1

ANALY

REMAI

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซูทส์)
ADDRESS : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0466
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 10.00 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ถังเก็บน้ำดิบ	STANDARD
Copper ^{1/}	mg/L as Cu	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 1
Zinc ^{1/}	mg/L as Zn	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 3
Sulfate ^{1/}	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method	18.40	≤ 200
Lead ^{1/}	mg/L as Pb	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 0.01
Chromium ^{1/}	mg/L as Cr	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 0.05
Cadmium ^{1/}	mg/L as Cd	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 0.003
Arsenic ^{1/}	mg/L as As	Continuous Hydride Generation/AAS Method	ND	≤ 0.01
Mercury ^{1/}	mg/L as Hg	Cold Vapor Technique-AAS Method	ND	≤ 0.001

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1
ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซุทส์)
ADDRESS : ซันไคดิน 97/101 ห้องปี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0466
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 10.00 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	ถังเก็บน้ำดิบ	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	≤ 1.1
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1
ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัด ไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซุทส์)		
ADDRESS	: ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150		
SAMPLING SOURCE	: Waterside Suites	SAMPLE NO.	: 6903-0465
SAMPLING DATE	: 10/03/2026	SAMPLING TIME	: 09.57 AM
SAMPLING CONDITION	: WATER	SAMPLING BY	: STC
SAMPLING METHOD	: GRAB	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)	
TESTED DATE	: 10-21/03/2026	RECEIVED DATE	: 10/03/2026
FILE NAME	: Waterside Suites	REPORTED DATE	: 23/03/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการกรอง	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.43	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	382	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

Examin

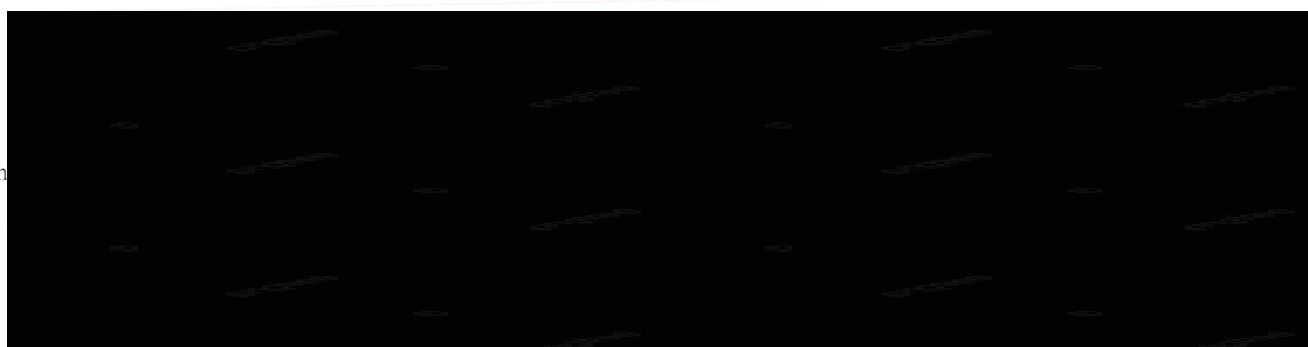

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซุทส์)
ADDRESS : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0465
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 09.57 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการกรอง	STANDARD
Apparant color	Pt.Co	Spectrophotometric Method	ND	≤ 15
Manganese	mg/L	Persulfate Method	ND	≤ 0.08
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.10	≤ 4
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	≤ 0.3
Chloride	mg/L	Argentometric Method	79.69	≤ 250
Nitrate	mg/L	Cadmium Reduction Method	1.33	≤ 50
Fluoride	mg/L	SPADNS Method	ND	≤ 0.7
Hardness	mg/L	EDTA Titrimetric Method	80.0	≤ 300

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซูทส์)
ADDRESS : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0465
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 09.57 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการกรอง	STANDARD
Copper ^{1/}	mg/L as Cu	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 2.0
Zinc ^{1/}	mg/L as Zn	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	0.07	≤ 3.0
Sulfate ^{1/}	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric Method	16.70	≤ 250
Lead ^{1/}	mg/L as Pb	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 0.01
Chromium ^{1/}	mg/L as Cr	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 0.05
Cadmium ^{1/}	mg/L as Cd	Digestion, Inductively coupled Plasma Method	ND	≤ 0.003
Arsenic ^{1/}	mg/L as As	Continuous Hydride Generation/AAS Method	ND	≤ 0.01
Mercury ^{1/}	mg/L as Hg	Cold Vapor Technique-AAS Method	ND	≤ 0.001

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ^{1/} Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co. Ltd. (Sriracha) : Registration No. 2-003

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : Waterside Suites Juristic Person (นิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ไซด์ ซูทส์)
ADDRESS : ชั้นใต้ดิน 97/101 ห้องบี ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
SAMPLING SOURCE : Waterside Suites SAMPLE NO. : 6903-0465
SAMPLING DATE : 10/03/2026 SAMPLING TIME : 09.57 AM
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING BY : STC
SAMPLING METHOD : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 10-21/03/2026 RECEIVED DATE : 10/03/2026
FILE NAME : Waterside Suites REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	น้ำผ่านการกรอง	STANDARD
Total coliform bacteria	in 100 mL	MPN Test Method	ND	ND
Escherichia Coli	in 100 mL	MPN Test Method	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.25 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ภาคผนวกที่ 3

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๑๗๕๖๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำขอต่ออายุของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๗๖ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙/๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายพิมุข สอนมี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๑

๒) นายศิริพงศ์ พะสริ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๒

๓) นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวพรวิษา จินรัตน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวกรรณิกา แก้วสามเขียว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๑

๒) นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวจุฑาทิพย์ ชูถึง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๔

๕) นางสาวบุษยา ประกอบแสง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๕

๖) นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๖


๗) นางสาวกรรณนิการ์ ประทุมเพชร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๗

๘) นางสาวสุธาสินี ละเมาะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๗๖-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

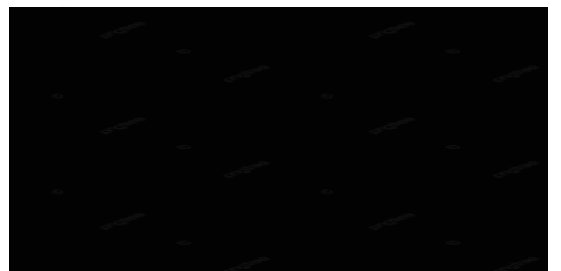

หนังสือ.....



หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ห.

(นายเนตรศวร์ ตริยงค์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๗๖
ที่ กก ๐๓๒๒/ ลงวันที่

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ
น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Method
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed.
Washington, DC: APHA, 2023.

(นางสาวบุษยา รัตนสุภา)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
(Southern Thai Consulting Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(59/45 Moo 5, Si Sunthon, Thalang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๘๓๔
(Accreditation No. Testing 1834)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2025-12-15T15:01:47.283+07:00

bf8ba089

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 26-LB0015

(Certification No. 26-LB0015)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 01

(Issue No. 01)

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

(Southern Thai Consulting Company Limited)

ทดสอบ 1834

(Testing 1834)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(Valid from 24 November B.E. 2568 (2025))

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573

(Until 23 November B.E. 2573 (2030))


☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาส่งแวดล้อม (environmental field) Water and wastewater	- Total dissolved solids (TDS) 25 mg/L to 5 000 mg/L - Total suspended solids (TSS) 5 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, part 2540 D

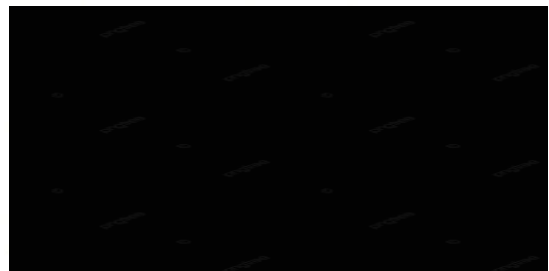

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1279

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : COD Reactor

Manufacturer : Lovibond

Model : RD125

Serial No. : 0423/00542

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2

Date of Calibration : 7-May-2

Date of Issued : 11-May-

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1279

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : COD Reactor
Manufacturer : Lovibond
Model : RD125
Serial No. : 0423/00542
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

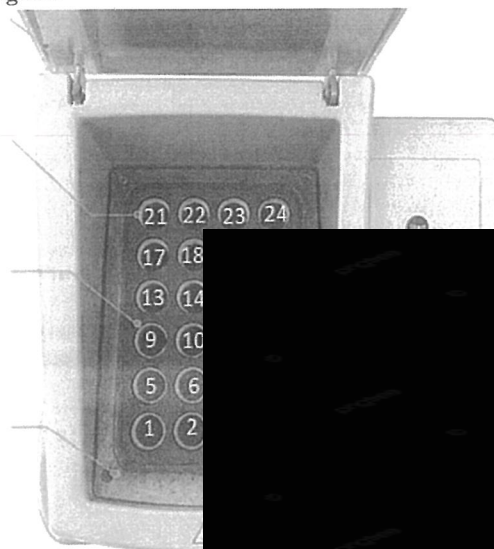

The uncertainties are for a confidence probability of ap
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1279

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : COD Reactor
Manufacture : Lovibond
Model : RD125
Serial No. : 0423/00542
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the COD Reactor and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
150	150.753	150.439	149.034	151.036	151.064	151.362	151.430	151.046	148.679	0.21
	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	
	150.421	150.212	151.745	151.545	151.445	150.057	150.774	150.723	151.535	
	#19	#20	#21	#22	#23	#24				
	151.542	150.907	151.560	151.077	150.774	150.723				

COD Reactor Performance Result

The performance of the COD Reactor are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Block Stability (± °C)
150	150	-	0.13

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approxi

The above results are valid exclusively for calibration sample

This result of calibration was found accurate as shown on da

-- E



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Incubator

Manufacturer : ACCUPLUS

Model : I250

Serial No. : 0408-0415-0034

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

COPY

APPROVED BY :

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

This certificate may not be reproduced without written approval of PREMIER
The uncertainties are for a confidence interval of 95%





CERTIFICATE No. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Incubator
Manufacturer : ACCUPLUS
Model : I250
Serial No. : 0408-0415-0034
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

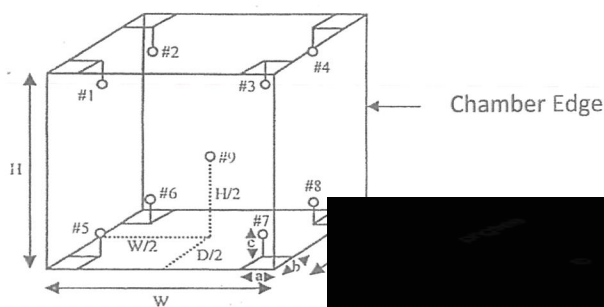

Dimension of the chamber : $W \times H \times D$

Sensor Installation : $a \times b \times c$

The uncertainties are for a confidence probability of approx

The above results are valid exclusively for calibration samp

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Incubator
Manufacture : ACCUPLUS
Model : I250
Serial No. : 0408-0415-0034
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the incubator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
20	20.483	20.515	20.478	20.423	20.561	20.450	20.444	20.423	20.475	0.42

Incubator Performance Result

The performance of the incubator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
20	20.0	20.0	0.13	0.17	0.35

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

The above results are valid exclusively for calibration sample at 20°C

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.




CERTIFICATE NO. : T26-1280

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

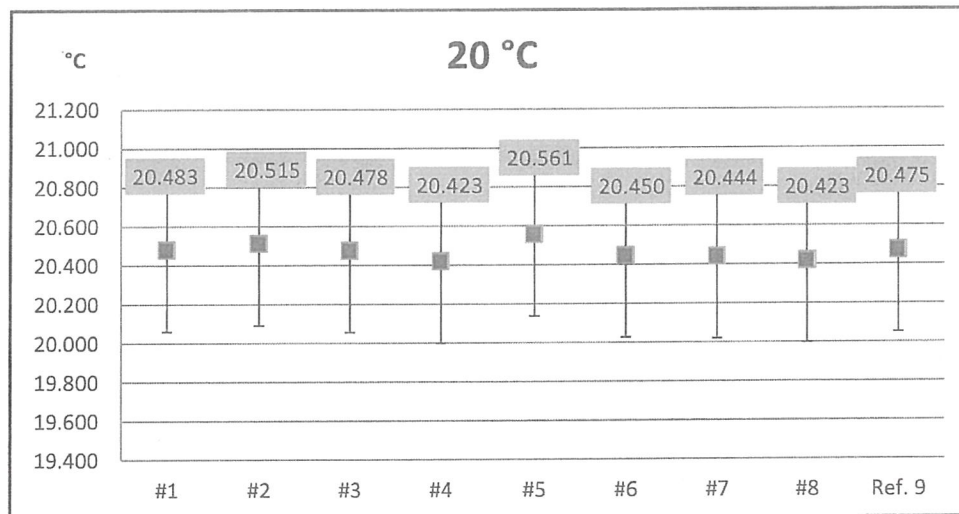

The above results are valid exclusively for calibration.
This result of calibration was found accurate as

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNB22

Serial No. : L522.1030

ID. No. : -

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibrator : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.016-161124 R.04

Equipment	:	Water Bath
Manufacturer	:	Memmert
Model	:	WNB22
Serial No.	:	L522.1030
ID. No.	:	-
Date of Received	:	7-May-2026
Date of Calibration	:	7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003W/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD:

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.161 based on ASTM E715 : 80 (re-approved 2022) as calibration guidelines.

TRACEABILITY:


This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS:

(/) Without Adjustment () After Adjustment

Sensor Installation Diagram

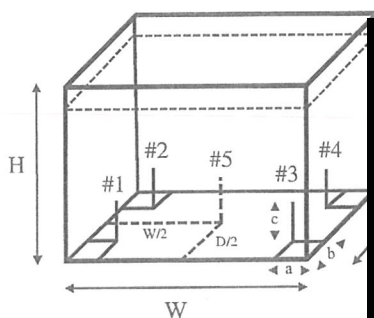

Dimension of the chamber	: W x H x D	=	5 x 5 x 5	cm
Sensor Installation	: a x b x c	=	5 x 5 x 5	cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 %.

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacture : Memmert
Model : WNB22
Serial No. : L522.1030
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Received : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the water bath and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations					Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	
85	84.525	84.466	84.587	84.498	84.500	0.18
95	94.607	94.569	94.750	94.625	94.576	0.19

Water Bath Performance Result

The performance of the water bath are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Water Bath Setting (°C)	Water Bath Reading (°C)	Overall Variation
85	85.0	85.0			
95	95.0	95.0			

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T26-1282

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

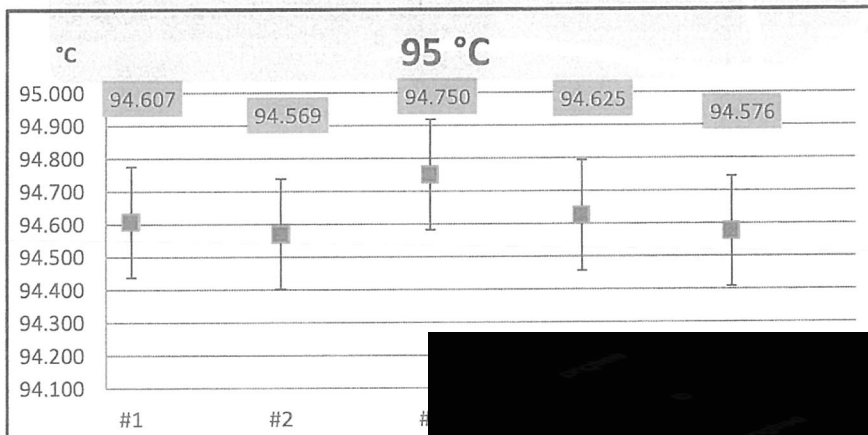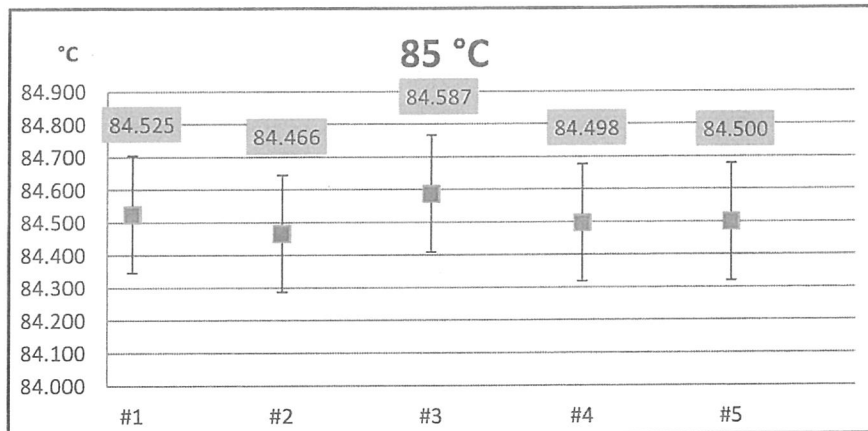

The above results are valid exclusively for calibration

This result of calibration was found accurate as shown

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : SANDEN INTERCOOL

Model : SEA-0405

Serial No. : SEA0405-191200194

ID. No. : -

Resolution : -

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 15) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(60 \pm 20) \%$

Date of Received : 7-M

Date of Calibration : 7-M

Date of Issued : 11-M

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacturer : SANDEN INTERCOOL
Model : SEA-0405
Serial No. : SEA0405-191200194
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

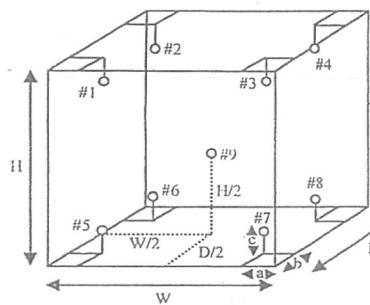

Dimension of the chamber : $W \times H \times D =$
Sensor Installation : $a \times b \times c =$

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE NO. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacture : SANDEN INTERCOOL
Model : SEA-0405
Serial No. : SEA0405-191200194
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the refrigerator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
4	4.176	3.905	3.866	3.869	3.801	3.804	4.106	3.937	3.852	1.8

Refrigerator Performance Result

The performance of the refrigerator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
4	4	-			

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04





CERTIFICATE NO. : T26-1283

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

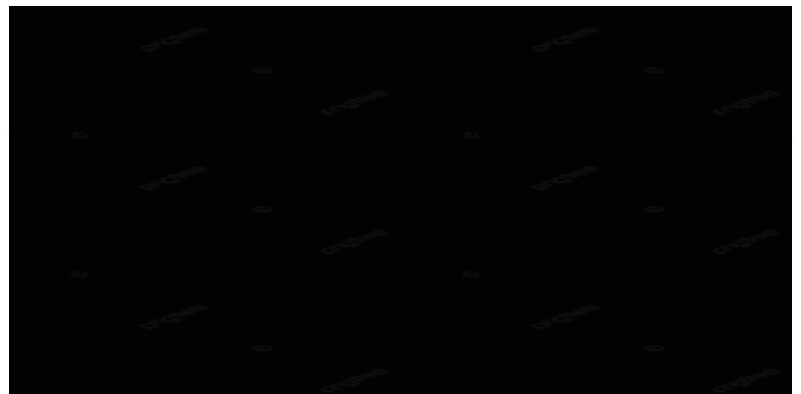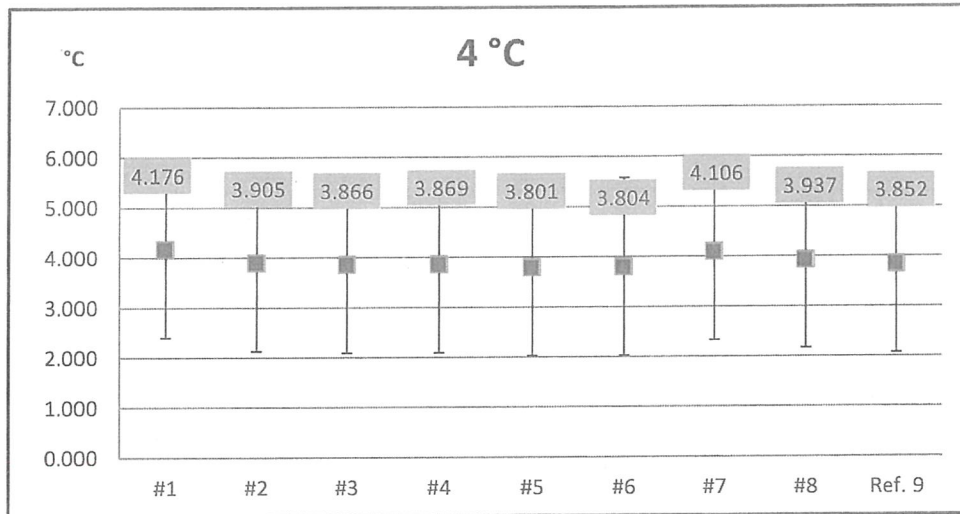

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : Binder

Model : FD 56

Serial No. : 20220000017352

ID. No. : -

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 1-May-2026

Calibrated By : Mr. Athiwat Supachee
(Temperature Supervisor)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.015-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 2 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacturer : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20220000017352
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

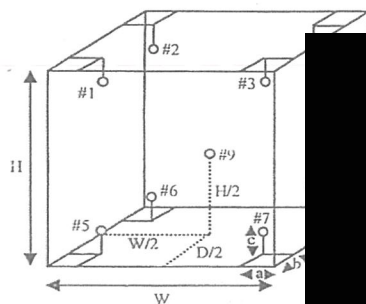

Dimension of the chamber : $W \times H \times D$

Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .
The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.
This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 3 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacture : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20220000017352
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the hot air oven and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
104	103.975	103.813	103.817	103.958	103.985	103.925	103.884	103.713	103.860	0.70
180	180.245	179.920	178.698	179.002	179.631	178.922	177.836	178.646	179.878	1.2

Hot Air Oven Performance Result

The performance of the hot air oven are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
104	104	104	0.082	0.19	0.37
180	180	180	0.65	2.4	3.17

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T26-1284

CSR No. : 260511

Page : 4 of 4

Report Graph

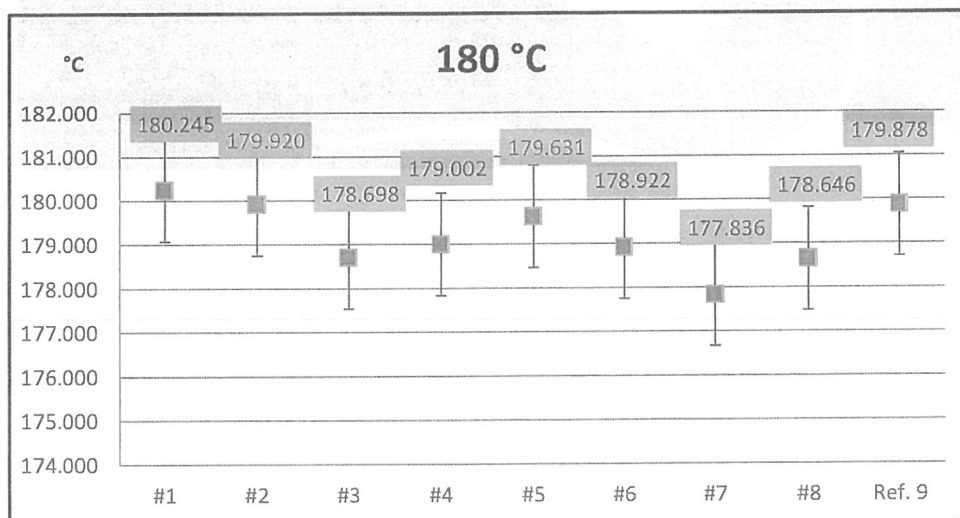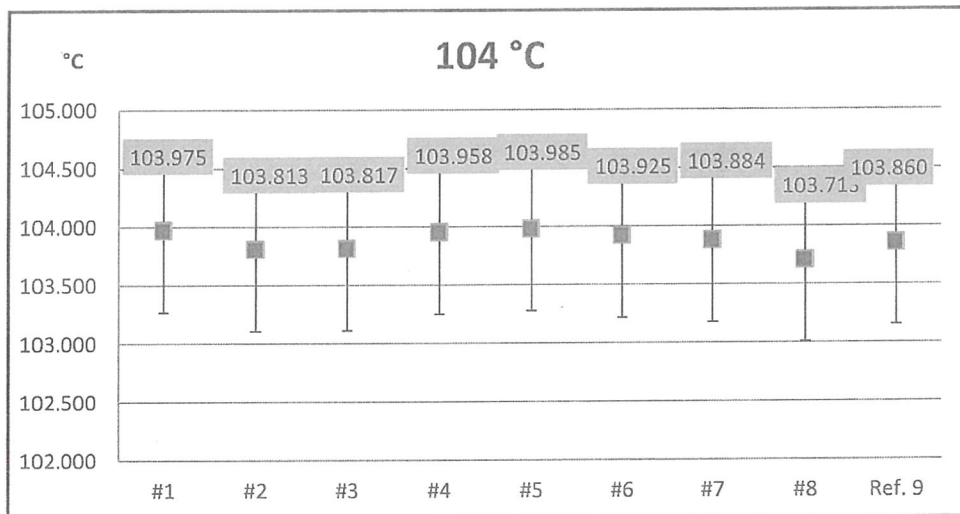

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M26-0664

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Analytical Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM2101-1S

Serial No. : 0033508410

ID. No. : -

Capacity : 2100 g

Resolution : 0.1 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 10)

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Calibration Engineer)



This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : M26-0664

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM2101-1S
Serial No. : 0033508410
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2511127S	20-11-2026	TCS

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022
as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement
according to the International System of Unit (SI) through :
TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MEASUREMENT

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
400	0.10

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 200 g

Position					Maximum Difference
1	2	3	4	5	
199.8	196.3	195.1	199.5	200.7	4.7



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M26-0664

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM2101-1S
Serial No. : 0033508410
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 200 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
40	40.4	-0.40
80	80.5	-0.50
120	120.3	-0.30
160	160.3	-0.30
200	200.1	-0.10

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0	0.00	0.29	2.65
0.5	0.5	0.00	0.29	2.65
1	1.0	0.00	0.29	2.65
2	2.0	0.00	0.29	2.65
5	5.0	0.00	0.29	2.65
10	10.0	0.00	0.29	2.65
20	20.0	0.00	0.29	2.65
40	40.0	0.00	0.29	2.65
80	79.9	0.10	0.29	2.65
120	119.9	0.10	0.29	2.65
160	159.8	0.20	0.29	
200	199.8	0.20	0.29	
240	239.7	0.30	0.29	
280	279.7	0.30	0.25	
320	319.7	0.30	0.25	
360	359.6	0.40	0.25	
400	399.6	0.40	0.25	

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M26-0665

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Analytical Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : PRACTUM224-1S

Serial No. : 0035106544

ID. No. : -

Capacity : 220 g

Resolution : 0.0001 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : $(1010 \pm 10) \text{ hPa}$

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVED

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Calibration Engineer)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : M26-0665

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM224-1S
Serial No. : 0035106544
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Normal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2511127S	20-11-2026	TCS

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022 as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :
TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT MACHINE (N=5)

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
200	0.00005

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 100 g

Position					Maximum Difference (g)
1	2	3	4	5	
100.0000	100.0001	100.0002	100.0002	100.0000	0.0002



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M26-0665

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : PRACTUM224-1S
Serial No. : 0035106544
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 100 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
20	20.0000	0.00000
40	40.0000	-0.00002
60	60.0000	0.00003
80	80.0000	0.00003
100	100.0000	0.00009

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0000	0.00000	0.00014	2.25
0.01	0.0100	0.00000	0.00014	2.25
0.05	0.0500	0.00000	0.00014	2.25
0.1	0.1000	0.00001	0.00014	2.25
0.5	0.5001	-0.00010	0.00014	2.25
1	0.9999	0.00009	0.00014	2.25
2	2.0000	0.00000	0.00014	2.25
5	4.9999	0.00011	0.00015	2.25
10	10.0000	0.00001	0.00014	2.23
20	20.0001	-0.00010	0.00015	2.21
40	40.0000	-0.00002	0.00016	2.14
60	60.0000	0.00003	0.00017	
80	80.0000	0.00003	0.00018	
100	100.0000	0.00009	0.00018	
120	120.0000	0.00008	0.00026	
140	139.9999	0.00017	0.00026	
160	159.9999	0.00022	0.00026	
180	180.0000	0.00011	0.00028	
200	200.0001	0.00001	0.00029	

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sritranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : V26-0993

CSR No. : 260511

Page : 1 of 2

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Conductivity

Manufacturer : APERA

Model : EC 8500

Serial No. : EC85001323271005

ID. No. : -

Resolution : 0.1 μ S/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (25 $\pm$ 5) $^{\circ}$ C

Relative Humidity : (55 $\pm$ 15) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

Calibrated By : Mr. Settawut Paotong
(Calibration Technician)

AP

ation Manager
n Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



PSE.CA.AP.11.038-161124 R.03



CERTIFICATE NO. : V26-0993

CSR No. : 260511

Page : 2 of 2

Equipment : Conductivity
Manufacturer : APERA
Model : EC 8500
Serial No. : EC85001323271005
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value/Model	Lot No.	Batch. No.	Due Date	Traceability
Conductivity Standard	84 uS/cm	CS8425A1	CS8425A1	28-01-2027	METTLER TOLEDO
Conductivity Standard	12.88 mS/cm	1209497	1209497	02-04-2027	CPA Chem
Conductivity Standard	111.8 mS/cm	6877	6877	03-09-2026	HANNA

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.181 based on direct measurement by using certified reference material as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

METTLER TOLEDO : Mettler-Toledo GmbH, Analytical, Im Longacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland

CPA Chem : CPA chem Ltd. (ANAB Cert No. AR-1835)

HANNA : Hanna Instruments Inc.

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Function : Chemical Measurement

Standard Buffer Solutions ($\mu\text{S/cm}$)	UUC Reading ($\mu\text{S/cm}$)	Correction ($\mu\text{S/cm}$)	Uncertainty ($\pm\mu\text{S/cm}$)	Coverage Factor (k)
* 84.05	84.4	-0.35	1.2	2.00

Standard Buffer Solutions (mS/cm)	UUC Reading (mS/cm)	Correction (mS/cm)	Uncertainty ($\pm\text{mS/cm}$)
12.8895	12.87	0.0195	0.18
* 111.8	112.1	-0.3	0.42

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : psc-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : V26-0994

CSR No. : 260511

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : pH Meter

Manufacturer : SI Analytics

Model : lab 845

Serial No. : 21021943

ID. No. : -

Resolution : 0.01 pH

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

Relative Humidity : $(55 \pm 15) \%$

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPR

Calibrated By : Mr. Settawut Paotong
(Calibration Technician)

Manager
Engineer

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE NO. : V26-0994

CSR No. : 260511

Page : 2 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : lab 845
Serial No. : 21021943
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Nominal Value/Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
pH Calibration Standard	4.00	1127311	1127311	28-08-2026	CPA Chem
pH Calibration Standard	7.00	1127312	1127312	28-08-2026	CPA Chem
pH Calibration Standard	10.00	1127313	1127313	28-08-2026	CPA Chem
Temperature/Electrical Calibrator	MC2-TE	10548	CAL0252-26P0032	26-01-2027	RKT

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.117 based on direct measurement by using standard voltage calibrator as calibration guidelines.

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.117 based on direct measurement by using certified reference material (CRM) as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

CPA Chem : CPA chem Ltd. (ANAB Cert No. AR-1835)

RKT : Rockertek (Thailand) Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0069)

CALIBRATION RESULTS :**Function : Electrical Measurement**

Applied Voltage (mV)	pH meter Reading (mV)	Correction (mV)	Uncertainty ($\pm$ mV)	Coverage Factor (k)
177.48	178	-0.52	0.60	2.00
0.00	0	0.00	0.59	2.00
-177.48	-177	-0.48	0.60	2.00

Function : Chemical Measurement

Standard Buffer Solutions (pH)	pH meter Reading (pH)	Correction (pH)
3.986	3.99	-0.004
6.988	6.99	-0.002
10.010	10.06	-0.050

Calibration curve - % off set - mV

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration



CERTIFICATE No. : V26-0994

CSR No. : 260511

Page : 3 of 3

Equipment : pH Meter
Manufacturer : SI Analytics
Model : lab 845
Serial No. : 21021943
ID. No. : -
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	376	220608721	SDTH-002/1025	27-10-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

In-house method : CA.WI.11.180 comparison with standard thermometer

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Cal Point	Standard Temperature	UUC Reading	Correction	Uncertainty
(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(±°C)
25	25.16	25.3	-0.14	0.25

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of ca

--End--

PSE.CA.AP.11.017-161124 R.04



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Hot Air Oven

Manufacturer : Binder

Model : FD 56

Serial No. : 20210000003365

ID. No. : ST64030140

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROVE

Calibrated By : Mr. Athiwat Supachewa
(Temperature Supervisor)



This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 2 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacturer : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20210000003365
ID. No. : ST64030140
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

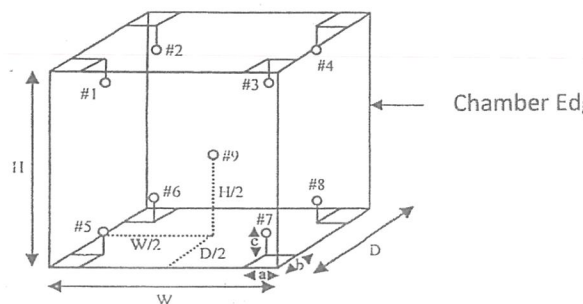

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 40 \times 40 \times 34.5$ cm
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$ cm

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 3 of 4

Equipment : Hot Air Oven
Manufacture : Binder
Model : FD 56
Serial No. : 20210000003365
ID. No. : ST64030140
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the hot air oven and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
104	104.267	104.021	103.729	103.750	104.162	104.128	103.868	103.771	103.984	0.71
180	183.121	182.442	180.182	179.381	179.713	181.030	178.415	178.299	179.933	1.1

Hot Air Oven Performance Result

The performance of the hot air oven are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
104	104	104	0.083	0.35	0.67
180	180	180	0.25		

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of ca





CERTIFICATE NO. : T26-1281

CSR No. : 260512

Page : 4 of 4

Report Graph

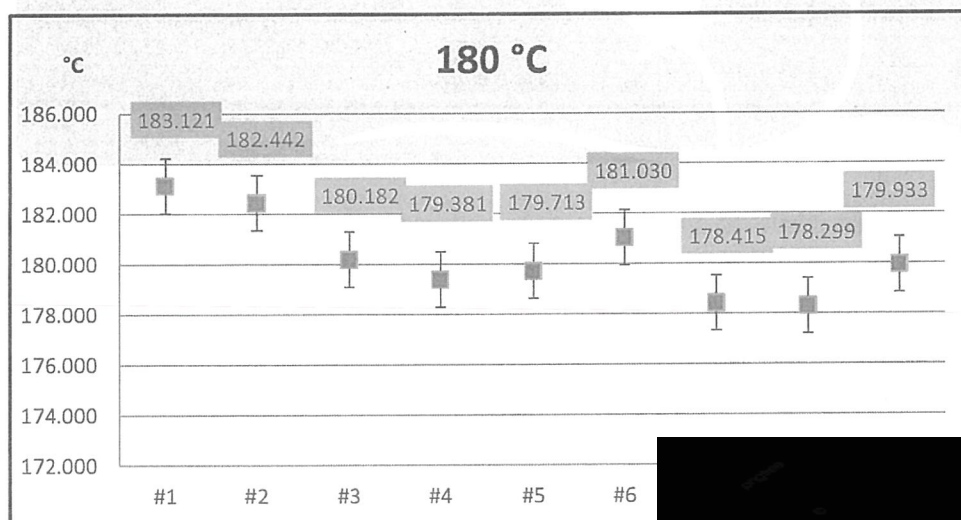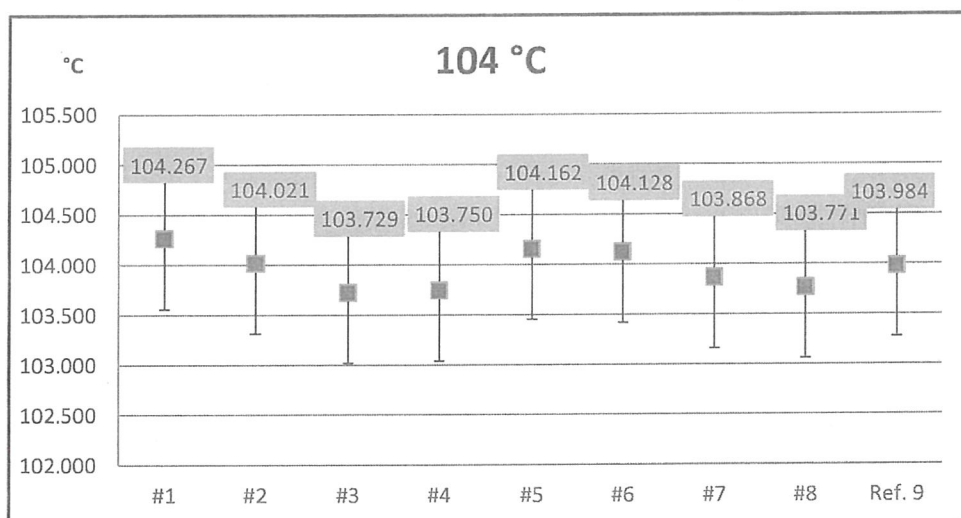

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sritranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0024

CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Water Bath

Manufacturer : Memmert

Model : WNB 22

Serial No. : L519.1143

ID. No. : ST65030144

Resolution : 0.1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 10) °C

Relative Humidity : (50 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2026

Date of Calibration : 7-May-2026

Date of Issued : 11-May-2026

APPROV

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)



This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



@PSE-CAL

PSE.CA.AP.11.016-161124 R.04



CERTIFICATE No. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 2 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacturer : Memmert
Model : WNB 22
Serial No. : L519.1143
ID. No. : ST65030144
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003W/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.161 based on ASTM E715 : 80 (re-approved 2022) as calibration guidelines.

TRACEABILITY :


This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

Sensor Installation Diagram

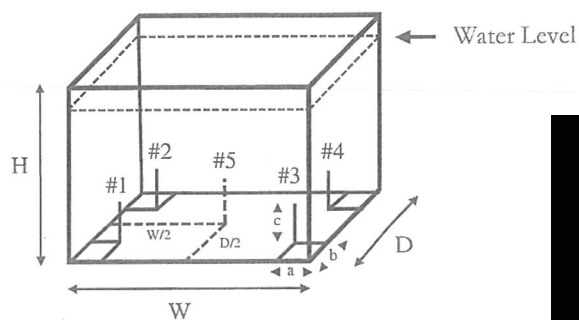

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 35 \times 22 \times 29$
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5 \times 5 \times 5$

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 3 of 4

Equipment : Water Bath
Manufacture : Memmert
Model : WNB 22
Serial No. : L519.1143
ID. No. : ST65030144
Date of Received : 7-May-2026
Date of Received : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the water bath and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations					Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	
85	84.546	84.598	84.604	84.484	84.533	0.19
95	94.494	94.523	94.450	94.426	94.429	0.20

Water Bath Performance Result

The performance of the water bath are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Water Bath Stability (± °C)	Water Bath Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
85	85.0	85.0	0.068		
95	95.0	95.0	0.095		

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainty is not combine uniformity of the water bath

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.





CERTIFICATE NO. : T26-1285

CSR No. : 260512

Page : 4 of 4

Report Graph

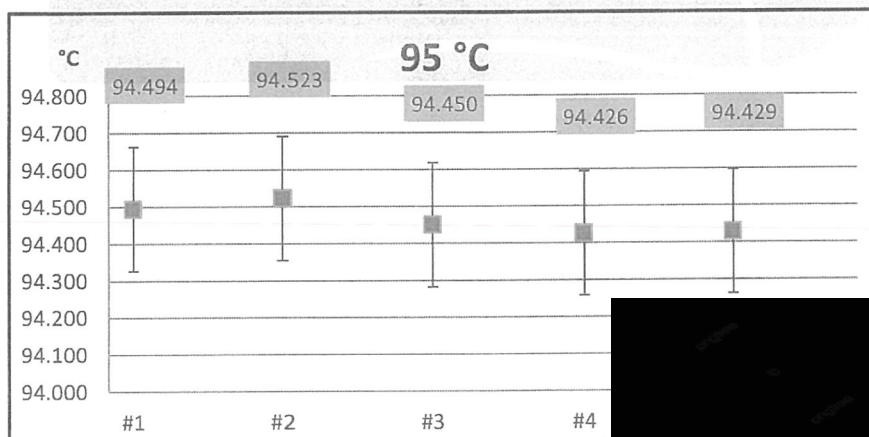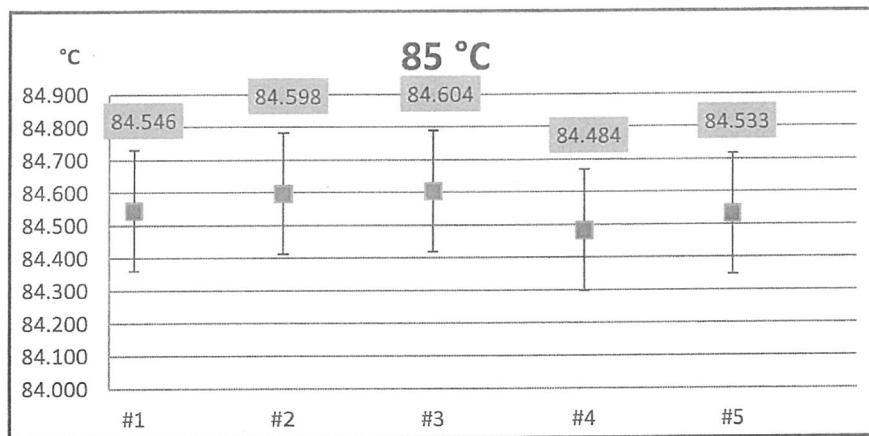

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com , Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 1 of 4

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Refrigerator

Manufacturer : Senden Intercool

Model : SEA-0405

Serial No. : SRR3375A-220900366R

ID. No. : ST660500419

Resolution : 1 °C

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : (30 ± 15) °C

Relative Humidity : (60 ± 20) %

Date of Received : 7-May-2021

Date of Calibration : 7-May-2021

Date of Issued : 11-May-2021

Calibrated By : Mr. Athiwat Supacheewa
(Temperature Supervisor)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 2 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacturer : Senden Intercool
Model : SEA-0405
Serial No. : SRR3375A-220900366R
ID. No. : ST660500419
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Model	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Digital Thermometer with Sensor	34970 A	MY 44042662	DAT003/0825	31-07-2026	PSE

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.160 based on ASTM E145 : 94 (re-approved 2021) as calibration guidelines.


TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurement according to the International System of Unit (SI) through :

PSE : Premier System Engineering Co., Ltd. ,(NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0024)

CALIBRATION RESULTS :

Sensor Installation Diagram

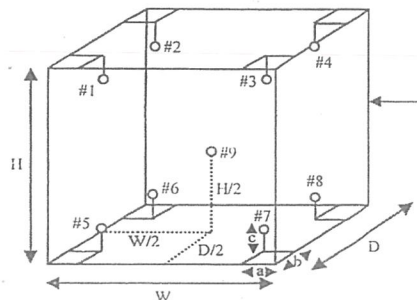

Dimension of the chamber : $W \times H \times D = 100$
Sensor Installation : $a \times b \times c = 5$



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



CERTIFICATE NO. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 3 of 4

Equipment : Refrigerator
Manufacture : Senden Intercool
Model : SEA-0405
Serial No. : SRR3375A-220900366R
ID. No. : ST660500419
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment

() After Adjustment

Temperature Measurement Accuracy Test

The measurement results of the refrigerator and associates are reported in the manner as shown below

Cal Point (°C)	Measured Standard Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (± °C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. 9	
4	4.016	3.902	4.058	3.805	3.656	3.562	3.605	3.598	3.453	0.83

Refrigerator Performance Result

The performance of the refrigerator are reported as shown below

Cal Point (°C)	UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Chamber Stability (± °C)	Chamber Uniformity (± °C)	Overall Variation (± °C)
4	4	4			

UUC : Unit Under Calibration

The uncertainties are for a confidence probability of approximately

The above results are valid exclusively for calibration sample as me

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.




CERTIFICATE NO. : T26-1286

CSR No. : 260512

Page : 4 of 4

Report Graph

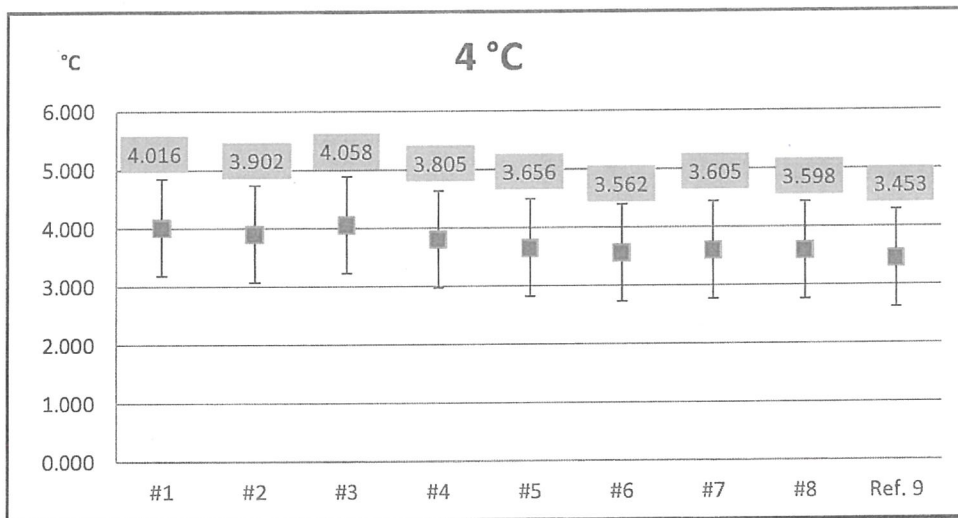

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned in the report.

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --



PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

123 Moo 8 Kanjanavanit Rd., Banpru, Hatyai, Songkhla 90250

E-mail : pse-cal@sriranggroup.com ,Fax. : (074)222912 Tel. : 084-2148162, 084-2148165, 074-222900-9



CALIBRATION CERTIFICATE

CERTIFICATE No. : M26-0666

CSR No. : 260512

Page : 1 of 3

Customer : Southern Thai Consulting Co., Ltd.
59/45 Moo5 Srisoontorn, Talang, Phuket
83110

Equipment : Analytical Balance

Manufacturer : Sartorius

Model : BCA2241I-1S

Serial No. : 39506504

ID. No. : ST640202139

Capacity : 220 g

Resolution : 0.0001 g

Instrument Condition : Good Condition

Location of Calibration : Customer Laboratory

Ambient Temperature : $(30 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 20) \%$

Barometric Pressure : (1010 ± 1)

Date of Received : 7-May-20

Date of Calibration : 7-May-20

Date of Issued : 11-May-20

At

Calibrated By : Mr. Bowornnan Langlea
(Calibration Engineer)

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of PREMIER SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.
The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .





CERTIFICATE No. : M26-0666

CSR No. : 260512

Page : 2 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BCA2241I-1S
Serial No. : 39506504
ID. No. : ST640202139
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

REFERENCE STANDARD INSTRUMENT :

Instrument Type	Norminal Value	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Standard Weight Set	1 mg ~ 500 g	-	M2511127S	20-11-2026	TCS

CALIBRATION METHOD :

This instrument was calibrated under procedure No. PSE.CA.WI.11.015 based on UKAS LAB 14 : 2022 as calibration guidelines.

TRACEABILITY :

This Calibration Certificate is traceable to national standards which realize the unit of measurment according to the International System of Unit (SI) through :
TCS : Thai Calibration Services Co.,Ltd. , (NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0189)

CALIBRATION RESULTS :

(/) Without Adjustment () After Adjustment

DETERMINATION OF THE STANDARD DEVIATION OF WEIGHT

Nominal Value (g)	Standard Deviation (g)
200	0.00006

EFFECT OF OFF CENTER LOADING AT 100 g

Position				
1	2	3	4	5
100.0000	100.0000	100.0000	100.0001	100.0001

0.0001

Front



Front



The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 % .



CERTIFICATE NO. : M26-0666

CSR No. : 260512

Page : 3 of 3

Equipment : Analytical Balance
Manufacturer : Sartorius
Model : BCA2241I-1S
Serial No. : 39506504
ID. No. : ST640202139
Date of Received : 7-May-2026
Date of Calibration : 7-May-2026

CALIBRATION RESULTS : (Cont.)

(/) Without Adjustment () After Adjustment

EFFECT OF TARE AT 100 g

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)
20	20.0000	0.00000
40	40.0000	-0.00002
60	60.0000	0.00003
80	80.0000	0.00003
100	100.0000	0.00009

ERROR OF INDICATION FROM NOMINAL VALUE

Nominal Value (g)	UUC* Reading (g)	Correction (g)	Uncertainty ($\pm$ g)	Coverage Factor (k)
* Unload	0.0000	0.00000	0.00018	2.37
0.1	0.1000	0.00001	0.00018	2.37
0.2	0.2000	0.00001	0.00018	2.37
0.5	0.5000	0.00000	0.00018	2.37
1	1.0000	-0.00001	0.00018	2.37
2	2.0000	0.00000	0.00018	2.37
5	5.0000	0.00001	0.00018	2.37
10	10.0000	0.00001	0.00018	2.37
20	20.0000	0.00000	0.00018	2.37
40	40.0000	-0.00002	0.00019	2.23
60	60.0000	0.00003	0.00020	
80	80.0000	0.00003	0.00021	
100	100.0000	0.00009	0.00021	
120	120.0000	0.00008	0.00026	
140	139.9999	0.00017	0.00026	
160	159.9999	0.00022	0.00026	
180	179.9998	0.00031	0.00029	
200	199.9998	0.00031	0.00030	

UUC : Unit Under Calibration

The table as per (*) marked are not NSC-ONSC accreditation scope.

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95 %

The above results are valid exclusively for calibration sample as mentioned

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

-- End --

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : F

Floor : 6

Code : FHCI -06-001

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
9/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
28/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
29/3/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
25/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Full	
20/07/69	July	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Full	
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

✓ = ปกติ

X = ไม่ปกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : F Floor : 6 Code : FHC1-06-001

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
12/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
29/3/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
25/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
26/07/69	July	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	FHC	
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : F

Floor : 1

Code : FHC1 -06-101

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
2/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
28/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
29/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
25/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
20/07/69	July	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : F

Floor : 1

Code : FHC1-06-102

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Bill	
28/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	James	
12/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Qu	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Qu	
25/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Qu	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Qu	
20/07/69	July	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Qu	
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

✓ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : F

Floor : 2

Code : FHC1-06-201

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
2/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
28/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
29/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
25/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
09/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
20/07/69	July	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Ph	
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : F

Floor : 2

Code : FHC1-06-202

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
2/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Redl	
28/2/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
29/3/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
14/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
25/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Flu	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Flu	
20/07/69	July	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Flu	
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : J

Floor : G

Code : FHCI -07- 001

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Bel	
22/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Jan	
29/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Jan	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Jan	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Jan	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Jan	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : J

Floor : 6

Code : FHCI - 07 - 002

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
2/01/69	January	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	Bd	
28/02/69	February	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	Ch	
29/03/69	March	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	Ch	
16/04/69	April	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	Ch	
31/05/69	May	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	Ch	
22/06/69	June	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	Rw	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

✓ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : J

Floor : 1

Code : FHCI - 07 - 101

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/67	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
28/2/67	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Gen	
29/3/67	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Gen	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Gen	
31/05/6	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Gen	
22/06/67	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Flu	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : 5

Floor : 1

Code : FHC1 - 07. 102

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Ball	
28/2/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
29/3/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : 5

Floor : 2

Code : FHCI - 07 - 201

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	RI	
22/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	From	
29/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	From	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	From	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	From	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	From	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : 5

Floor : 2

Code : FHCI - 07 - 202

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Del	
02/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
09/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Green	
07/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	e	Ho	
02/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Ho	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

✓ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : 5 Floor : 3 Code : FHCI - 07 - 301

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
2/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Bel	
28/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Grass	
29/3/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Grass	
16/4/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Grass	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Grass	
29/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Grass	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : 5 Floor : 3 Code : FHCI - 07 - 302

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
21/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
22/2/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
29/3/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
16/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
31/5/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	Pol	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : E

Floor : G

Code : FHC1 -05-001

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
08/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
09/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
14/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	FHC	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Red	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : E

Floor : 1

Code : FHCI 05-101

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	EU	
02/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	EU	
27/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	EU	
18/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	EU	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	EU	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	EU	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : E

Floor : 2

Code : FHC1 - 05 - 201

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/67	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
22/2/67	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
27/03/67	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
18/04/67	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
31/05/67	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
22/06/67	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Full	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

O = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : E

Floor : 3

Code : FHCI - 05- 301

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/69	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Red	
22/02/69	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
29/03/69	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
18/04/69	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Green	
31/05/69	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Blue	
22/06/69	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Red	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

Absolute Twin sand Resort & Spa Phase 3

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิงประจำปี 2026 (FIRE HOSE CABINE)

Building : E

Floor : 4

Code : FHC1-05-401

Date	Month	ตู้ดับเพลิง (Fire hose cabinet)					ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)					Check by	Remark
		ตู้ดับเพลิง/ กระจก	วาล์ว/ประตุน้ำ	สายฉีดน้ำ	หัวหมุน	พวงมาลัย	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกจความดัน	สิ่งกีดขวาง		
02/01/67	January	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Pol	
22/02/67	February	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Sam	
29/03/67	March	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Sam	
18/04/67	April	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Sam	
31/05/67	May	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Sam	
22/06/67	June	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	Sam	
	July												
	August												
	September												
	October												
	November												
	December												

√ = ปรกติ

X = ไม่ปรกติ

0 = ไม่มี

Approved By:

Date:

ภาคผนวกที่ 6

รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97/101

หมู่ที่ :

ซอย : ห้องปี

ถนน : หมื่นเงิน

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076684959

โทรสาร : 076684959

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

80.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ (Re-use)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 780.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 557.380 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 473.770 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. Turbor Organic Microorganism (liquid)	30.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ควบคุมการระบายน้ำของเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

January, 2026			PHASE III						
No.	Unit No.	Room No.	Owner Name	Electricity			Water		
				31-Dec-25	31-Jan-26	Diff.	31-Dec-25	31-Jan-26	Diff.
1	5101	97 / 105	Ambassador Services Co., Ltd.	82683.0	83705.0	1022.0	473.562	481.669	8.107
2	5102	97 / 106	Ambassador Services Co., Ltd.	7601.0	8135.9	534.9	366.580	371.203	4.623
3	5103	97 / 107	Ambassador Services Co., Ltd.	8373.3	9101.2	727.9	436.166	444.667	8.501
4	5104	97 / 108	Ambassador Services Co., Ltd.	9601.8	10069.2	467.4	348.751	355.624	6.873
5	5105	97 / 109	Ambassador Services Co., Ltd.	55221.0	55976.0	755.0	492.550	501.104	8.554
6	5201	97 / 110	Ambassador Services Co., Ltd.	66161.0	67539.0	1378.0	451.263	456.979	5.716
7	5202	97 / 111	Ambassador Services Co., Ltd.	4905.1	5450.7	545.6	308.031	313.026	4.995
8	5203	97 / 112	Ambassador Services Co., Ltd.	9116.6	9571.5	454.9	451.923	459.544	7.621
9	5204	97 / 113	Ambassador Services Co., Ltd.	9705.2	10131.2	426.0	375.102	381.173	6.071
10	5205	97 / 114	Ambassador Services Co., Ltd.	64334.0	65579.0	1245.0	519.562	528.262	8.700
11	5301	97 / 115	Alexander/NewSymbol LLC	48146.0	49384.0	1238.0	386.267	393.393	7.126
12	5302	97 / 116	Waterside Suites Co., Ltd.	1200.8	2135.6	934.8	263.959	272.506	8.547
13	5303	97 / 117	Waterside Suites Co., Ltd.	5165.4	5723.8	558.4	294.414	300.232	5.818
14	5304	97 / 118	Jane & Paul Jeffrey	297.1	1016.6	719.5	258.598	264.755	6.157
15	5305	97 / 119	Waterside Suites Co., Ltd.	50488.0	51469.0	981.0	346.396	353.853	7.457
16	5401	97 / 120	Darren Rykers/MTCDL Holding Ltd.	78131.0	79446.0	1315.0	473.484	483.239	9.755
17	5402	97 / 121	Gary Douville	945.5	2226.9	1281.4	290.421	296.905	6.484
18	5403	97 / 122	INFRA Consult BVBA	5057.2	5088.7	31.5	317.948	317.960	0.012
19	5404	97 / 123	Richard & June Qualls	89337.0	91658.0	2321.0	1,109.304	1,140.873	31.569
20	6001	97 / 124	Hung Ho-Chih	7033.6	7582.3	548.7	296.371	303.094	6.723
21	6002	97 / 125	Hung Ho-Chih	1442.8	2143.5	700.7	237.596	242.671	5.075
22	6003	97 / 126	Mandy Chan	3440.6	4104.8	664.2	260.346	265.298	4.952
23	6004	97 / 127	Mandy Chan	1654.7	2090.8	436.1	231.422	236.488	5.066
24	6005	97 / 128	Kirill Vasilchenko	632.0	1117.0	485.0	189.854	193.852	3.998
25	6006	97 / 129	Waterside Suites Co., Ltd.	9586.3	10103.1	516.8	189.475	195.622	6.147
26	6007	97 / 130	Wo So Fung May	9171.5	9726.7	555.2	229.424	235.401	5.977
27	6008	97 / 131	Tung Mei Ki & Chu Siu Yung Willy	3135.9	3661.4	525.5	162.151	168.071	5.920
28	6009	97 / 132	Dietmar	2791.0	2818.8	27.8	250.549	251.137	0.588
29	6010	97 / 133	Waterside Suites Co., Ltd.	1939.9	2626.5	686.6	378.342	386.135	7.793
30	6101	97 / 134	Ambassador Services Co., Ltd.	5079.0	5481.1	402.1	588.995	593.282	4.287
31	6102	97 / 135	Ambassador Services Co., Ltd.	9632.3	9887.6	255.3	11.639	16.653	5.014
32	6103	97 / 136	Ambassador Services Co., Ltd.	8734.80	9171.70	436.9	349.414	354.272	4.858
33	6104	97 / 137	Ambassador Services Co., Ltd.	7793.3	8181.5	388.2	273.462	278.959	5.497
34	6105	97 / 138	Ambassador Services Co., Ltd.	10013.4	10573.8	560.4	266.594	272.279	5.685
35	6106	97 / 139	Ambassador Services Co., Ltd.	4358.0	5064.9	706.9	283.011	288.924	5.913
36	6107	97 / 140	Ambassador Services Co., Ltd.	7555.3	8339.1	783.8	300.303	307.234	6.931
37	6108	97 / 141	Ambassador Services Co., Ltd.	9627.1	10187.2	560.1	303.803	307.202	3.399
38	6109	97 / 142	Ambassador Services Co., Ltd.	2798.1	3322.0	523.9	285.044	289.393	4.349
39	6110	97 / 143	Ambassador Services Co., Ltd.	8388.0	9162.3	774.3	352.822	357.721	4.899
40	6201	97 / 144	Waterside Suites Co., Ltd.	857.4	1672.5	815.1	314.700	322.400	7.700
41	6202	97 / 145	Dr.Nikolaus Achedl & Anna Schedl	5655.4	6470.3	814.9	231.618	235.942	4.324
42	6203	97 / 146	Stuart & Marion Carson	4379.1	4876.8	497.7	226.725	233.520	6.795
43	6204	97 / 147	Waterside Suites Co., Ltd.	4458.3	5129.2	670.9	228.362	233.667	5.305
44	6205	97 / 148	Wu Guangyi	8355.4	9098.2	742.8	176.821	183.722	6.901
45	6206	97 / 149	Waterside Suites Co., Ltd.	8809.1	9412.7	603.6	201.919	206.069	4.150
46	6207	97 / 150	Zhou Jingjing	8364.8	8364.8	0.0	153.849	153.849	0.000
47	6208	97 / 151	Ambassador Services Co., Ltd.	3044.5	3714.0	669.5	274.798	282.874	8.076
48	6209	97 / 152	Ambassador Services Co., Ltd.	5484.7	6263.5	778.8	45.795	52.210	6.415
49	6210	97 / 153	Waterside Suites Co., Ltd.	967.7	1704.3	736.6	426.615	434.658	8.043
50	7001	97 / 154	Gary Douville	2337.1	3340.9	1003.8	352.534	357.466	4.932
51	7002	97 / 155	Trevor Darin Frost&Sharon Frost	829.6	1208.2	378.6	179.118	182.019	2.901
52	7003	97 / 156	Trevor Darin Frost&Sharon Frost	2306.0	2534.6	228.6	153.862	156.185	2.323
53	7004	97 / 157	Ambassador Services Co., Ltd.	6642.3	7427.0	784.7	305.691	312.231	6.540
54	7005	97 / 158	Ting Chak Lung	414.2	904.1	489.9	275.907	281.787	5.880
55	7006	97 / 159	Terence John Doran&Cassandra Louise Doran	807.1	1448.6	641.5	290.430	295.556	5.126
56	7007	97 / 160	Waterside Suites Co., Ltd.	6706.7	7020.7	314.0	283.455	290.349	6.894
57	7008	97 / 161	Ambassador Services Co., Ltd.	3265.5	3806.9	541.4	351.350	357.893	6.543
58	7009	97 / 162	Pui Shan Yeung	5073.0	5532.2	459.2	190.210	195.464	5.254
59	7010	97 / 163	Wong Taz Yat	9422.1	10106.1	684.0	222.084	228.769	6.685
60	7101	97 / 164	Ambassador Services Co., Ltd.	7017.5	7675.0	657.5	421.161	427.357	6.196
61	7102	97 / 165	Ambassador Services Co., Ltd.	3045.1	3733.9	688.8	296.257	302.422	6.165
62	7103	97 / 166	Ambassador Services Co., Ltd.	4383.9	4870.6	486.7	260.473	265.921	5.448
63	7104	97 / 167	Ambassador Services Co., Ltd.	1112.1	1469.3	357.2	271.286	273.852	2.566
64	7105	97 / 168	Ambassador Services Co., Ltd.	5052.9	5720.9	668.0	294.501	303.430	8.929
65	7106	97 / 169	Ambassador Services Co., Ltd.	7931.9	8288.1	356.2	338.554	345.767	7.213
66	7107	97 / 170	Ambassador Services Co., Ltd.	5239.7	5548.2	308.5	266.730	269.485	2.755
67	7108	97 / 171	Ambassador Services Co., Ltd.	4475.2	5215.5	740.3	357.932	363.464	5.532
68	7109	97 / 172	Ambassador Services Co., Ltd.	8990.4	9598.4	608.0	285.079	295.329	10.250
69	7110	97 / 173	Ambassador Services Co., Ltd.	287.5	617.4	329.9	432.378	434.716	2.338
70	7201	97 / 174	Ambassador Services Co., Ltd.	3509.8	4417.5	907.7	369.754	374.986	5.232
71	7202	97 / 175	Ambassador Services Co., Ltd.	9654.8	10039.9	385.1	301.222	306.981	5.759
72	7203	97 / 176	Ambassador Services Co., Ltd.	5250.2	5716.3	466.1	305.967	312.294	6.327
73	7204	97 / 177	Ambassador Services Co., Ltd.	9262.0	9664.1	402.1	292.592	298.262	5.670
74	7205	97 / 178	Ambassador Services Co., Ltd.	1829.5	2370.4	540.9	307.802	313.287	5.485
75	7206	97 / 179	Ambassador Services Co., Ltd.	8594.5	9120.7	526.2	273.861	283.416	9.555
76	7207	97 / 180	Ambassador Services Co., Ltd.	6978.1	7529.0	550.9	285.152	291.013	5.861
77	7208	97 / 181	Ambassador Services Co., Ltd.	3407.2	3980.6	573.4	264.477	270.523	6.046
78	7209	97 / 182	Ambassador Services Co., Ltd.	6916.3	7333.8	417.5	292.942	298.350	5.408
79	7210	97 / 183	Ambassador Services Co., Ltd.	1213.4	2157.3	943.9	407.067	414.567	7.500
80	7301	97 / 184	Waterside Suites Co., Ltd.	56375.0	58484.0	2109.0	493.852	508.270	14.418
81	7302	97 / 185	Waterside Suites Co., Ltd.	6876.8	7514.4	637.6	285.933	291.610	5.677
82	7303	97 / 186	Waterside Suites Co., Ltd.	6225.4	7052.9	827.5	267.083	273.673	6.590
83	7304	97 / 187	Waterside Suites Co., Ltd.	6056.8	6639.1	582.3	263.094	270.950	7.856
84	7305	97 / 188	Waterside Suites Co., Ltd.	1126.5	1409.5	283.0	261.831	266.021	4.190
85	7306	97 / 189	Waterside Suites Co., Ltd.	9075.9	9715.4	639.5	307.149	311.400	4.251
86	7307	97 / 190	Ambassador Services Co., Ltd.	1384.7	2374.6	989.9	422.525	430.117	7.592
87	Res.	97 / 102	Waterside Suites Co., Ltd.	628.5	786.5	158.0	1,073.573	1,093.602	20.029
88	Sport Bar	97 / 103	Ambassador Services Co., Ltd.	4189.0	7100.0	2911.0			
89	GYM BAY			2018.0	2077.0	59.0			
90	LIGHT OUT			511.0	511.0	0.0			
91	SPA/SAUNA								0.000

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97/101

หมู่ที่ :

ซอย : ห้องปี

ถนน : หมื่นเงิน

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076684959

โทรสาร : 076684959

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ดค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

80.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวณ/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวณ/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[X] อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ (Re-use)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

651.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

523.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

444.550 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. Turbor Organic Microorganism (liquid)

36.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ควบคุมการระบายน้ำของเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

February, 2026			PHASE III						
No.	Unit No.	Room No.	Owner Name	Electricity			Water		
				31-Jan-26	01-Mar-26	Diff.	31-Jan-26	01-Mar-26	Diff.
1	5101	97 / 105	Ambassador Services Co., Ltd.	83705.0	85108.0	1403.0	481.669	489.393	7.724
2	5102	97 / 106	Ambassador Services Co., Ltd.	8135.9	8702.3	566.4	371.203	375.283	4.080
3	5103	97 / 107	Ambassador Services Co., Ltd.	9101.2	9868.3	767.1	444.667	450.380	5.713
4	5104	97 / 108	Ambassador Services Co., Ltd.	10069.2	10639.0	569.8	355.624	360.648	5.024
5	5105	97 / 109	Ambassador Services Co., Ltd.	55976.0	56849.0	873.0	501.104	506.232	5.128
6	5201	97 / 110	Ambassador Services Co., Ltd.	67539.0	69088.0	1549.0	456.979	465.337	8.358
7	5202	97 / 111	Ambassador Services Co., Ltd.	5450.7	5935.4	484.7	313.026	316.010	2.984
8	5203	97 / 112	Ambassador Services Co., Ltd.	9571.5	10103.8	532.3	459.544	465.252	5.708
9	5204	97 / 113	Ambassador Services Co., Ltd.	10131.2	10728.8	597.6	381.173	388.873	7.700
10	5205	97 / 114	Ambassador Services Co., Ltd.	65579.0	66732.0	1153.0	528.262	534.608	6.346
11	5301	97 / 115	Alexander/NewSymbol LLC	49384.0	50488.0	1104.0	393.393	403.372	9.979
12	5302	97 / 116	Waterside Suites Co., Ltd.	2135.6	3083.2	947.6	272.506	278.552	6.046
13	5303	97 / 117	Waterside Suites Co., Ltd.	5723.8	6294.4	570.6	300.232	304.113	3.881
14	5304	97 / 118	Jane & Paul Jeffrey	1016.6	1844.8	828.2	264.755	269.828	5.073
15	5305	97 / 119	Waterside Suites Co., Ltd.	51469.0	52750.0	1281.0	353.853	360.065	6.212
16	5401	97 / 120	Darren Rykers/MTCDL Holding Ltd.	79446.0	81109.0	1663.0	483.239	490.341	7.102
17	5402	97 / 121	Gary Douville	2226.9	3316.6	1089.7	296.905	304.695	7.790
18	5403	97 / 122	INFRA Consult BVBA	5088.7	5121.7	33.0	317.960	318.004	0.044
19	5404	97 / 123	Richard & June Qualls	91658.0	93263.0	1605.0	1,140.873	1,164.223	23.350
20	6001	97 / 124	Hung Ho-Chih	7582.3	8174.1	591.8	303.094	313.082	9.988
21	6002	97 / 125	Hung Ho-Chih	2143.5	2548.4	404.9	242.671	244.954	2.283
22	6003	97 / 126	Mandy Chan	4104.8	4648.9	544.1	265.298	272.385	7.087
23	6004	97 / 127	Mandy Chan	2090.8	2321.3	230.5	236.488	239.709	3.221
24	6005	97 / 128	Kirill Vasilchenko	1117.0	1526.9	409.9	193.852	199.514	5.662
25	6006	97 / 129	Waterside Suites Co., Ltd.	10103.1	10581.3	478.2	195.622	201.391	5.769
26	6007	97 / 130	Wo So Fung May	9726.7	10067.7	341.0	235.401	238.777	3.376
27	6008	97 / 131	Tung Mei Ki & Chu Siu Yung Willy	3661.4	4048.5	387.1	168.071	172.793	4.722
28	6009	97 / 132	Dietmar	2818.8	2847.0	28.2	251.137	251.427	0.290
29	6010	97 / 133	Waterside Suites Co., Ltd.	2626.5	3270.3	643.8	386.135	394.065	7.930
30	6101	97 / 134	Ambassador Services Co., Ltd.	5481.1	6301.6	820.5	593.282	597.611	4.329
31	6102	97 / 135	Ambassador Services Co., Ltd.	9887.6	10226.4	338.8	16.653	24.176	7.523
32	6103	97 / 136	Ambassador Services Co., Ltd.	9171.70	9778.40	606.7	354.272	358.773	4.501
33	6104	97 / 137	Ambassador Services Co., Ltd.	8181.5	8762.2	580.7	278.959	283.217	4.258
34	6105	97 / 138	Ambassador Services Co., Ltd.	10573.8	11595.1	1021.3	272.279	277.833	5.554
35	6106	97 / 139	Ambassador Services Co., Ltd.	5064.9	5892.2	827.3	288.924	294.861	5.937
36	6107	97 / 140	Ambassador Services Co., Ltd.	8339.1	9279.1	940.0	307.234	313.492	6.258
37	6108	97 / 141	Ambassador Services Co., Ltd.	10187.2	10715.9	528.7	307.202	312.379	5.177
38	6109	97 / 142	Ambassador Services Co., Ltd.	3322.0	3969.0	647.0	289.393	294.514	5.121
39	6110	97 / 143	Ambassador Services Co., Ltd.	9162.3	9977.4	815.1	357.721	364.265	6.544
40	6201	97 / 144	Waterside Suites Co., Ltd.	1672.5	2586.2	913.7	322.400	329.400	7.000
41	6202	97 / 145	Dr.Nikolaus Achedl & Anna Schedl	6470.3	7214.5	744.2	235.942	241.230	5.288
42	6203	97 / 146	Stuart & Marion Carson	4876.8	5431.9	555.1	233.520	237.815	4.295
43	6204	97 / 147	Waterside Suites Co., Ltd.	5129.2	5862.7	733.5	233.667	239.959	6.292
44	6205	97 / 148	Wu Guangyi	9098.2	9686.1	587.9	183.722	188.929	5.207
45	6206	97 / 149	Waterside Suites Co., Ltd.	9412.7	10300.7	888.0	206.069	212.490	6.421
46	6207	97 / 150	Zhou Jingjing	8364.8	8364.8	0.0	153.849	153.850	0.001
47	6208	97 / 151	Ambassador Services Co., Ltd.	3714.0	4562.4	848.4	282.874	289.898	7.024
48	6209	97 / 152	Ambassador Services Co., Ltd.	6263.5	6964.5	701.0	52.210	58.919	6.709
49	6210	97 / 153	Waterside Suites Co., Ltd.	1704.3	2728.0	1023.7	434.658	441.100	6.442
50	7001	97 / 154	Gary Douville	3340.9	4499.4	1158.5	357.466	364.046	6.580
51	7002	97 / 155	Trevor Darin Frost&Sharon Frost	1208.2	1693.5	485.3	182.019	185.199	3.180
52	7003	97 / 156	Trevor Darin Frost&Sharon Frost	2534.6	2687.6	153.0	156.185	157.603	1.418
53	7004	97 / 157	Ambassador Services Co., Ltd.	7427.0	8064.2	637.2	312.231	320.439	8.208
54	7005	97 / 158	Ting Chak Lung	904.1	1563.3	659.2	281.787	286.990	5.203
55	7006	97 / 159	Terence John Doran&Cassandra Louise Doran	1448.6	1949.3	500.7	295.556	300.609	5.053
56	7007	97 / 160	Waterside Suites Co., Ltd.	7020.7	7658.7	638.0	290.349	297.558	7.209
57	7008	97 / 161	Ambassador Services Co., Ltd.	3806.9	4449.1	642.2	357.893	363.547	5.654
58	7009	97 / 162	Pui Shan Yeung	5532.2	5981.8	449.6	195.464	199.919	4.455
59	7010	97 / 163	Wong Taz Yat	10106.1	10597.7	491.6	228.769	233.321	4.552
60	7101	97 / 164	Ambassador Services Co., Ltd.	7675.0	8524.1	849.1	427.357	436.302	8.945
61	7102	97 / 165	Ambassador Services Co., Ltd.	3733.9	4456.3	722.4	302.422	309.916	7.494
62	7103	97 / 166	Ambassador Services Co., Ltd.	4870.6	5327.0	456.4	265.921	271.240	5.319
63	7104	97 / 167	Ambassador Services Co., Ltd.	1469.3	2025.2	555.9	273.852	281.504	7.652
64	7105	97 / 168	Ambassador Services Co., Ltd.	5720.9	6299.6	578.7	303.430	309.337	5.907
65	7106	97 / 169	Ambassador Services Co., Ltd.	8288.1	9112.6	824.5	345.767	353.636	7.869
66	7107	97 / 170	Ambassador Services Co., Ltd.	5548.2	5699.2	151.0	269.485	270.670	1.185
67	7108	97 / 171	Ambassador Services Co., Ltd.	5215.5	6012.3	796.8	363.464	368.533	5.069
68	7109	97 / 172	Ambassador Services Co., Ltd.	9598.4	10276.9	678.5	295.329	301.371	6.042
69	7110	97 / 173	Ambassador Services Co., Ltd.	617.4	1447.1	829.7	434.716	440.228	5.512
70	7201	97 / 174	Ambassador Services Co., Ltd.	4417.5	5456.4	1038.9	374.986	380.149	5.163
71	7202	97 / 175	Ambassador Services Co., Ltd.	10039.9	10412.9	373.0	306.981	311.762	4.781
72	7203	97 / 176	Ambassador Services Co., Ltd.	5716.3	6194.2	477.9	312.294	318.530	6.236
73	7204	97 / 177	Ambassador Services Co., Ltd.	9664.1	10393.0	728.9	298.262	302.726	4.464
74	7205	97 / 178	Ambassador Services Co., Ltd.	2370.4	3179.1	808.7	313.287	323.083	9.796
75	7206	97 / 179	Ambassador Services Co., Ltd.	9120.7	10036.0	915.3	283.416	289.907	6.491
76	7207	97 / 180	Ambassador Services Co., Ltd.	7529.0	8049.6	520.6	291.013	295.811	4.798
77	7208	97 / 181	Ambassador Services Co., Ltd.	3980.6	4769.6	789.0	270.523	275.242	4.719
78	7209	97 / 182	Ambassador Services Co., Ltd.	7333.8	7814.5	480.7	298.350	302.951	4.601
79	7210	97 / 183	Ambassador Services Co., Ltd.	2157.3	3238.4	1081.1	414.567	420.779	6.212
80	7301	97 / 184	Waterside Suites Co., Ltd.	58484.0	60513.0	2029.0	508.270	523.886	15.616
81	7302	97 / 185	Waterside Suites Co., Ltd.	7514.4	8354.6	840.2	291.610	298.382	6.772
82	7303	97 / 186	Waterside Suites Co., Ltd.	7052.9	7812.9	760.0	273.673	278.802	5.129
83	7304	97 / 187	Waterside Suites Co., Ltd.	6639.1	7224.0	584.9	270.950	275.411	4.461
84	7305	97 / 188	Waterside Suites Co., Ltd.	1409.5	1706.7	297.2	266.021	268.036	2.015
85	7306	97 / 189	Waterside Suites Co., Ltd.	9715.4	10395.3	679.9	311.400	318.005	6.605
86	7307	97 / 190	Ambassador Services Co., Ltd.	2374.6	3344.1	969.5	430.117	436.452	6.335
87	Res.	97 / 102	Waterside Suites Co., Ltd.	786.5	953.2	166.7	1,093.602	1,111.483	17.881
88	Sport Bar	97 / 103	Ambassador Services Co., Ltd.	7700.0	11290.7	3590.7			
89	GYM BAY			2077.0	2120.0	43.0			
90	LIGHT OUT			511.0	512.0	1.0			
91	SPA/SAUNA								0.000

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97/101

หมู่ที่ :

ซอย : ห้องปี

ถนน : หมื่นเงิน

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076684959

โทรสาร : 076684959

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

80.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[X] อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ (Re-use)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบน้ำตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

856.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

452.720 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

362.180 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. Turbor Organic Microorganism (liquid)

36.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ควบคุมการระบายน้ำของเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบน้ำตะกอนออก

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

452.720 ÷ 902

วัน/ เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือ ชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำ ใช้ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ. ม.)	การ ระบายน้ำ ทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	Phase 3 (ระบุดัก ตัก5 (Buil. E)			
03/2026															
1	13352														chan
2	13354				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
3	13356														chan
4	13366				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
5	13375														Fluke
6	13368				1	/	/	/	/	/	/	5			Fluke
7	13396														เชอพงษ์
8	13404														เชอพงษ์
9	13412				1	/	/	/	/	/	/	5			Chop
10	13427														Yaws
11	13434				1	/	/	/	/	/	/	5			หวั
12	13445														
13	13457				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
14	13467														
15	13475														
16	13487				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
17	13498														
18	13508				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
19	13516														
20	13528				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
21	13536														
22	13548														Yaws
23	13558				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
24	13568														Yaws
25	13579				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws
26	13589														Yaws
27	13599														Yaws
28	13609														Doan Peen
29	13619														Yaws
30	13629				1	/	/	/	/	/	/	5			Yaws Yaws คือ SuperA
31	13640											5			Yaws
	0.00	0.00	0.00									5			

[illegible]

[illegible]

March, 2026			PHASE III						
No.	Unit No.	Room No.	Owner Name	Electricity			Water		
				01-Mar-26	30-Mar-26	Diff.	01-Mar-26	30-Mar-26	Diff.
1	5101	97 / 105	Ambassador Services Co., Ltd.	85108.0	86947.0	1839.0	489.393	496.197	6.804
2	5102	97 / 106	Ambassador Services Co., Ltd.	8702.3	9344.6	642.3	375.283	379.617	4.334
3	5103	97 / 107	Ambassador Services Co., Ltd.	9868.3	10672.7	804.4	450.380	458.677	8.297
4	5104	97 / 108	Ambassador Services Co., Ltd.	10639.0	11026.1	387.1	360.648	365.048	4.400
5	5105	97 / 109	Ambassador Services Co., Ltd.	56849.0	57785.0	936.0	506.232	513.349	7.117
6	5201	97 / 110	Ambassador Services Co., Ltd.	69088.0	70291.0	1203.0	465.337	468.976	3.639
7	5202	97 / 111	Ambassador Services Co., Ltd.	5935.4	6344.3	408.9	316.010	319.219	3.209
8	5203	97 / 112	Ambassador Services Co., Ltd.	10103.8	10810.5	706.7	465.252	473.069	7.817
9	5204	97 / 113	Ambassador Services Co., Ltd.	10728.8	11145.4	416.6	388.873	394.190	5.317
10	5205	97 / 114	Ambassador Services Co., Ltd.	66732.0	68276.0	1544.0	534.608	544.906	10.298
11	5301	97 / 115	Alexander/NewSymbol LLC	50488.0	51891.0	1403.0	403.372	408.613	5.241
12	5302	97 / 116	Waterside Suites Co., Ltd.	3083.2	4196.5	1113.3	278.552	284.824	6.272
13	5303	97 / 117	Waterside Suites Co., Ltd.	6294.4	6895.0	600.6	304.113	312.372	8.259
14	5304	97 / 118	Jane & Paul Jeffrey	1844.8	2824.2	979.4	269.828	277.902	8.074
15	5305	97 / 119	Waterside Suites Co., Ltd.	52750.0	53908.0	1158.0	360.065	368.221	8.156
16	5401	97 / 120	Darren Rykers/MTCDL Holding Ltd.	81109.0	82326.0	1217.0	490.341	497.298	6.957
17	5402	97 / 121	Gary Douville	3316.6	4157.0	840.4	304.695	312.444	7.749
18	5403	97 / 122	INFRA Consult BVBA	5121.7	5154.5	32.8	318.004	318.053	0.049
19	5404	97 / 123	Richard & June Qualls	93263.0	94968.0	1705.0	1,164.223	1,186.336	22.113
20	6001	97 / 124	Hung Ho-Chih	8174.1	8580.2	406.1	313.082	316.638	3.556
21	6002	97 / 125	Hung Ho-Chih	2548.4	3042.7	494.3	244.954	244.954	0.000
22	6003	97 / 126	Mandy Chan	4648.9	4840.7	191.8	272.385	274.364	1.979
23	6004	97 / 127	Mandy Chan	2321.3	2678.9	357.6	239.709	241.192	1.483
24	6005	97 / 128	Kirill Vasilchenko	1526.9	1605.1	78.2	199.514	199.943	0.429
25	6006	97 / 129	Waterside Suites Co., Ltd.	10581.3	11274.9	693.6	201.391	206.661	5.270
26	6007	97 / 130	Wo So Fung May	10067.7	10273.1	205.4	238.777	241.152	2.375
27	6008	97 / 131	Tung Mei Ki & Chu Siu Yung Willy	4048.5	4178.7	130.2	172.793	174.760	1.967
28	6009	97 / 132	Dietmar	2847.0	2923.6	76.6	251.427	252.148	0.721
29	6010	97 / 133	Waterside Suites Co., Ltd.	3270.3	4269.7	999.4	394.065	403.505	9.440
30	6101	97 / 134	Ambassador Services Co., Ltd.	6301.6	6954.6	653.0	597.611	601.840	4.229
31	6102	97 / 135	Ambassador Services Co., Ltd.	10226.4	10696.1	469.7	24.176	29.187	5.011
32	6103	97 / 136	Ambassador Services Co., Ltd.	9778.40	10116.10	337.7	358.773	360.848	2.075
33	6104	97 / 137	Ambassador Services Co., Ltd.	8762.2	9489.6	727.4	283.217	289.294	6.077
34	6105	97 / 138	Ambassador Services Co., Ltd.	11595.1	12555.2	960.1	277.833	282.431	4.598
35	6106	97 / 139	Ambassador Services Co., Ltd.	5892.2	6649.4	757.2	294.861	298.831	3.970
36	6107	97 / 140	Ambassador Services Co., Ltd.	9279.1	9686.9	407.8	313.492	317.951	4.459
37	6108	97 / 141	Ambassador Services Co., Ltd.	10715.9	11520.5	804.6	312.379	317.310	4.931
38	6109	97 / 142	Ambassador Services Co., Ltd.	3969.0	4670.4	701.4	294.514	296.832	2.318
39	6110	97 / 143	Ambassador Services Co., Ltd.	9977.4	10515.3	537.9	364.265	370.110	5.845
40	6201	97 / 144	Waterside Suites Co., Ltd.	2586.2	3258.3	672.1	1.277	5.452	4.175
41	6202	97 / 145	Dr.Nikolaus Achedl & Anna Schedl	7214.5	7530.5	316.0	241.230	244.378	3.148
42	6203	97 / 146	Stuart & Marion Carson	5431.9	5809.6	377.7	237.815	239.819	2.004
43	6204	97 / 147	Waterside Suites Co., Ltd.	5862.7	6297.7	435.0	239.959	243.944	3.985
44	6205	97 / 148	Wu Guangyi	9686.1	9996.7	310.6	188.929	190.799	1.870
45	6206	97 / 149	Waterside Suites Co., Ltd.	10300.7	10895.7	595.0	212.490	214.672	2.182
46	6207	97 / 150	Zhou Jingjing	8364.8	8364.8	0.0	153.850	153.850	0.000
47	6208	97 / 151	Ambassador Services Co., Ltd.	4562.4	5018.6	456.2	289.898	295.801	5.903
48	6209	97 / 152	Ambassador Services Co., Ltd.	6964.5	7399.4	434.9	58.919	61.907	2.988
49	6210	97 / 153	Waterside Suites Co., Ltd.	2728.0	3772.3	1044.3	441.100	443.492	2.392
50	7001	97 / 154	Gary Douville	4499.4	5441.2	941.8	364.046	371.289	7.243
51	7002	97 / 155	Trevor Darrin Frost&Sharon Frost	1693.5	1905.2	211.7	185.199	186.605	1.406
52	7003	97 / 156	Trevor Darrin Frost&Sharon Frost	2687.6	2786.9	99.3	157.603	158.010	0.407
53	7004	97 / 157	Ambassador Services Co., Ltd.	8064.2	8978.4	914.2	320.439	325.583	5.144
54	7005	97 / 158	Ting Chak Lung	1563.3	2449.7	886.4	286.990	294.477	7.487
55	7006	97 / 159	Terence John Doran&Cassandra Louise Doran	1949.3	2540.3	591.0	300.609	306.820	6.211
56	7007	97 / 160	Waterside Suites Co., Ltd.	7658.7	8396.2	737.5	297.558	303.674	6.116
57	7008	97 / 161	Ambassador Services Co., Ltd.	4449.1	4961.2	512.1	363.547	369.106	5.559
58	7009	97 / 162	Pui Shan Yeung	5981.8	6014.7	32.9	199.919	200.474	0.555
59	7010	97 / 163	Wong Taz Yat	10597.7	10627.8	30.1	233.321	234.507	1.186
60	7101	97 / 164	Ambassador Services Co., Ltd.	8524.1	9430.3	906.2	436.302	444.430	8.128
61	7102	97 / 165	Ambassador Services Co., Ltd.	4456.3	5420.9	964.6	309.916	321.915	11.999
62	7103	97 / 166	Ambassador Services Co., Ltd.	5327.0	5937.0	610.0	271.240	276.408	5.168
63	7104	97 / 167	Ambassador Services Co., Ltd.	2025.2	2534.8	509.6	281.504	285.141	3.637
64	7105	97 / 168	Ambassador Services Co., Ltd.	6299.6	6997.0	697.4	309.337	315.318	5.981
65	7106	97 / 169	Ambassador Services Co., Ltd.	9112.6	9817.5	704.9	353.636	358.420	4.784
66	7107	97 / 170	Ambassador Services Co., Ltd.	5699.2	5985.3	286.1	270.670	273.591	2.921
67	7108	97 / 171	Ambassador Services Co., Ltd.	6012.3	6857.0	844.7	368.533	375.386	6.853
68	7109	97 / 172	Ambassador Services Co., Ltd.	10276.9	10947.9	671.0	301.371	309.466	8.095
69	7110	97 / 173	Ambassador Services Co., Ltd.	1447.1	2472.8	1025.7	440.228	449.427	9.199
70	7201	97 / 174	Ambassador Services Co., Ltd.	5456.4	6311.5	855.1	380.149	386.220	6.071
71	7202	97 / 175	Ambassador Services Co., Ltd.	10412.9	11042.1	629.2	311.762	316.952	5.190
72	7203	97 / 176	Ambassador Services Co., Ltd.	6194.2	6867.0	672.8	318.530	322.961	4.431
73	7204	97 / 177	Ambassador Services Co., Ltd.	10393.0	11222.5	829.5	302.726	307.635	4.909
74	7205	97 / 178	Ambassador Services Co., Ltd.	3179.1	3751.6	572.5	323.083	327.799	4.716
75	7206	97 / 179	Ambassador Services Co., Ltd.	10036.0	10763.8	727.8	289.907	294.934	5.027
76	7207	97 / 180	Ambassador Services Co., Ltd.	8049.6	8798.3	748.7	295.811	300.422	4.611
77	7208	97 / 181	Ambassador Services Co., Ltd.	4769.6	5441.4	671.8	275.242	279.327	4.085
78	7209	97 / 182	Ambassador Services Co., Ltd.	7814.5	8039.4	224.9	302.951	305.784	2.833
79	7210	97 / 183	Ambassador Services Co., Ltd.	3238.4	4656.1	1417.7	420.779	427.665	6.886
80	7301	97 / 184	Waterside Suites Co., Ltd.	60513.0	62331.0	1818.0	523.886	534.444	10.558
81	7302	97 / 185	Waterside Suites Co., Ltd.	8354.6	9538.1	1183.5	298.382	303.460	5.078
82	7303	97 / 186	Waterside Suites Co., Ltd.	7812.9	8659.4	846.5	278.802	286.793	7.991
83	7304	97 / 187	Waterside Suites Co., Ltd.	7224.0	7680.3	456.3	275.411	278.662	3.251
84	7305	97 / 188	Waterside Suites Co., Ltd.	1706.7	2006.4	299.7	268.036	269.590	1.554
85	7306	97 / 189	Waterside Suites Co., Ltd.	10395.3	11409.3	1014.0	318.005	325.956	7.951
86	7307	97 / 190	Ambassador Services Co., Ltd.	3344.1	4243.1	899.0	436.452	441.541	5.089
87	Res.	97 / 102	Waterside Suites Co., Ltd.	953.2	1119.4	166.2	1,111.483	1,132.419	20.936
88	Sport Bar	97 / 103	Ambassador Services Co., Ltd.	11290.7	15699.6	4408.9			
89	GYM BAY			2120.0	2128.0	8.0			
90	LIGHT OUT			512.0	512.0	0.0			
91	SPA/SAUNA								0.000

1461

63196.6

452.728

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97/101

หมู่ที่ :

ซอย : ห้องปี

ถนน : หมื่นเงิน

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076684959

โทรสาร : 076684959

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ดต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง

☒ อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ (Re-use)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 746.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 501.380 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 426.170 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|--|--------|-------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. Turbor Organic Microorganism (liquid) | 36.000 | ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ควบคุมการระบายน้ำของเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

April, 2026			PHASE III						
No.	Unit No.	Room No.	Owner Name	Electricity			Water		
				30-Mar-26	30-Apr-26	Diff.	30-Mar-26	30-Apr-26	Diff.
1	5101	97 / 105	Ambassador Services Co., Ltd.	86947.0	88994.0	2047.0	496.197	501.659	5.462
2	5102	97 / 106	Ambassador Services Co., Ltd.	9344.6	9989.3	644.7	379.617	384.734	5.117
3	5103	97 / 107	Ambassador Services Co., Ltd.	10672.7	11570.1	897.4	458.677	465.931	7.254
4	5104	97 / 108	Ambassador Services Co., Ltd.	11026.1	11395.4	369.3	365.048	370.416	5.368
5	5105	97 / 109	Ambassador Services Co., Ltd.	57785.0	58332.0	547.0	513.349	521.386	8.037
6	5201	97 / 110	Ambassador Services Co., Ltd.	70291.0	71683.0	1392.0	468.976	476.535	7.559
7	5202	97 / 111	Ambassador Services Co., Ltd.	6344.3	7448.5	1104.2	319.219	324.265	5.046
8	5203	97 / 112	Ambassador Services Co., Ltd.	10810.5	11456.2	645.7	473.069	479.976	6.907
9	5204	97 / 113	Ambassador Services Co., Ltd.	11145.4	11942.3	796.9	394.190	399.694	5.504
10	5205	97 / 114	Ambassador Services Co., Ltd.	68276.0	70105.0	1829.0	544.906	554.802	9.896
11	5301	97 / 115	Alexander/NewSymbol LLC	51891.0	53279.0	1388.0	408.613	415.680	7.067
12	5302	97 / 116	Waterside Suites Co., Ltd.	4196.5	4844.3	647.8	284.824	290.664	5.840
13	5303	97 / 117	Waterside Suites Co., Ltd.	6895.0	7653.2	758.2	312.372	319.845	7.473
14	5304	97 / 118	Jone & Paul Jeffrey	2824.2	4005.5	1181.3	277.902	285.220	7.318
15	5305	97 / 119	Waterside Suites Co., Ltd.	53908.0	55125.0	1217.0	368.221	374.519	6.298
16	5401	97 / 120	Darren Rykers/MTCDL Holding Ltd.	82326.0	84208.0	1882.0	497.298	509.250	11.952
17	5402	97 / 121	Gary Douville	4157.0	5298.0	1141.0	312.444	319.892	7.448
18	5403	97 / 122	INFRA Consult BVBA	5154.5	5190.4	35.9	318.053	318.084	0.031
19	5404	97 / 123	Richard & June Qualls	94968.0	97059.0	2091.0	1,186.336	1,212.151	25.815
20	6001	97 / 124	Hung Ho-Chih	8580.2	9447.4	867.2	316.638	328.235	11.597
21	6002	97 / 125	Hung Ho-Chih	3042.7	3402.0	359.3	288.604	291.794	3.190
22	6003	97 / 126	Mandy Chan	4840.7	5246.9	406.2	274.364	276.909	2.545
23	6004	97 / 127	Mandy Chan	2678.9	2933.7	254.8	241.192	243.582	2.390
24	6005	97 / 128	Kirill Vasichenko	1605.1	1801.2	196.1	199.943	203.488	3.545
25	6006	97 / 129	Waterside Suites Co., Ltd.	11274.9	11903.8	628.9	206.661	211.754	5.093
26	6007	97 / 130	Wo So Fung May	10273.1	10702.1	429.0	241.152	243.516	2.364
27	6008	97 / 131	Tung Mei Ki & Chu Siu Yung Willy	4178.7	4310.3	131.6	174.760	175.914	1.154
28	6009	97 / 132	Dietmar	2923.6	2980.2	56.6	252.148	252.500	0.352
29	6010	97 / 133	Waterside Suites Co., Ltd.	4269.7	5314.3	1044.6	403.505	412.324	8.819
30	6101	97 / 134	Ambassador Services Co., Ltd.	6954.6	7970.9	1016.3	0.940	5.862	4.922
31	6102	97 / 135	Ambassador Services Co., Ltd.	10696.1	11215.6	519.5	29.187	34.818	5.631
32	6103	97 / 136	Ambassador Services Co., Ltd.	10116.10	10864.20	748.1	360.848	364.621	3.773
33	6104	97 / 137	Ambassador Services Co., Ltd.	9489.6	10184.8	695.2	289.294	294.159	4.865
34	6105	97 / 138	Ambassador Services Co., Ltd.	12555.2	13270.7	715.5	282.431	286.683	4.252
35	6106	97 / 139	Ambassador Services Co., Ltd.	6649.4	7268.3	618.9	298.831	302.495	3.664
36	6107	97 / 140	Ambassador Services Co., Ltd.	9686.9	9858.9	172.0	317.951	319.733	1.782
37	6108	97 / 141	Ambassador Services Co., Ltd.	11520.5	12521.8	1001.3	317.310	323.944	6.634
38	6109	97 / 142	Ambassador Services Co., Ltd.	4670.4	5285.5	615.1	296.832	301.204	4.372
39	6110	97 / 143	Ambassador Services Co., Ltd.	10515.3	11060.5	545.2	370.110	375.961	5.851
40	6201	97 / 144	Waterside Suites Co., Ltd.	3258.3	4481.4	1223.1	5.452	11.867	6.415
41	6202	97 / 145	Dr.Nikolaus Achedl & Anna Schedl	7530.5	7571.6	41.1	244.378	252.222	7.844
42	6203	97 / 146	Stuart & Marion Carson	5809.6	6310.3	500.7	239.819	244.670	4.851
43	6204	97 / 147	Waterside Suites Co., Ltd.	6297.7	7110.7	813.0	243.944	246.635	2.691
44	6205	97 / 148	Wu Guangyi	9996.7	10217.7	221.0	190.799	195.183	4.384
45	6206	97 / 149	Waterside Suites Co., Ltd.	10895.7	11420.3	524.6	214.672	218.552	3.880
46	6207	97 / 150	Zhou Jingjing	8364.8	8364.8	0.0	153.850	153.850	0.000
47	6208	97 / 151	Ambassador Services Co., Ltd.	5018.6	5498.6	480.0	295.801	299.010	3.209
48	6209	97 / 152	Ambassador Services Co., Ltd.	7399.4	8305.5	906.1	61.907	68.865	6.958
49	6210	97 / 153	Waterside Suites Co., Ltd.	3772.3	5079.1	1306.8	443.492	449.888	6.396
50	7001	97 / 154	Gary Douville	5441.2	6826.0	1384.8	371.289	378.100	6.811
51	7002	97 / 155	Trevor Darrin Frost&Sharon Frost	1905.2	2066.7	161.5	186.605	187.659	1.054
52	7003	97 / 156	Trevor Darrin Frost&Sharon Frost	2786.9	2858.6	71.7	158.010	158.502	0.492
53	7004	97 / 157	Ambassador Services Co., Ltd.	8978.4	10208.2	1229.8	325.583	331.010	5.427
54	7005	97 / 158	Ting Chak Lung	2449.7	3244.0	794.3	294.477	298.243	3.766
55	7006	97 / 159	Terence John Doran&Cassandra Louise Doran	2540.3	3275.8	735.5	306.820	311.457	4.637
56	7007	97 / 160	Waterside Suites Co., Ltd.	8396.2	9100.7	704.5	303.674	309.122	5.448
57	7008	97 / 161	Ambassador Services Co., Ltd.	4961.2	5359.0	397.8	369.106	373.966	4.860
58	7009	97 / 162	Pui Shan Yeung	6014.7	6197.4	182.7	200.474	201.592	1.118
59	7010	97 / 163	Wong Taz Yat	10627.8	10900.0	272.2	234.507	236.075	1.568
60	7101	97 / 164	Ambassador Services Co., Ltd.	9430.3	10440.0	1009.7	444.430	454.657	10.227
61	7102	97 / 165	Ambassador Services Co., Ltd.	5420.9	6176.4	755.5	321.915	326.666	4.751
62	7103	97 / 166	Ambassador Services Co., Ltd.	5937.0	6505.0	568.0	276.408	279.135	2.727
63	7104	97 / 167	Ambassador Services Co., Ltd.	2534.8	3151.0	616.2	285.141	288.252	3.111
64	7105	97 / 168	Ambassador Services Co., Ltd.	6997.0	7889.2	892.2	315.318	319.098	3.780
65	7106	97 / 169	Ambassador Services Co., Ltd.	9817.5	10344.6	527.1	358.420	363.052	4.632
66	7107	97 / 170	Ambassador Services Co., Ltd.	5985.3	6389.9	404.6	273.591	277.627	4.036
67	7108	97 / 171	Ambassador Services Co., Ltd.	6857.0	7353.3	496.3	375.386	378.674	3.288
68	7109	97 / 172	Ambassador Services Co., Ltd.	10947.9	11601.4	653.5	309.466	316.441	6.975
69	7110	97 / 173	Ambassador Services Co., Ltd.	2472.8	3752.5	1279.7	449.427	459.150	9.723
70	7201	97 / 174	Ambassador Services Co., Ltd.	6311.5	7117.5	806.0	386.220	395.423	9.203
71	7202	97 / 175	Ambassador Services Co., Ltd.	11042.1	11967.4	925.3	316.952	323.624	6.672
72	7203	97 / 176	Ambassador Services Co., Ltd.	6867.0	7465.9	598.9	322.961	327.750	4.789
73	7204	97 / 177	Ambassador Services Co., Ltd.	11222.5	11922.9	700.4	307.635	313.772	6.137
74	7205	97 / 178	Ambassador Services Co., Ltd.	3751.6	4395.4	643.8	327.799	333.323	5.524
75	7206	97 / 179	Ambassador Services Co., Ltd.	10763.8	11537.0	773.2	294.934	299.946	5.012
76	7207	97 / 180	Ambassador Services Co., Ltd.	8798.3	9458.3	660.0	300.422	306.531	6.109
77	7208	97 / 181	Ambassador Services Co., Ltd.	5441.4	6135.5	694.1	279.327	284.735	5.408
78	7209	97 / 182	Ambassador Services Co., Ltd.	8039.4	8281.5	242.1	305.784	314.124	8.340
79	7210	97 / 183	Ambassador Services Co., Ltd.	4656.1	5680.1	1024.0	427.665	438.594	10.929
80	7301	97 / 184	Waterside Suites Co., Ltd.	62331.0	64077.0	1746.0	534.444	544.389	9.945
81	7302	97 / 185	Waterside Suites Co., Ltd.	9538.1	10118.6	580.5	303.460	307.457	3.997
82	7303	97 / 186	Waterside Suites Co., Ltd.	8659.4	9458.1	798.7	286.793	290.631	3.838
83	7304	97 / 187	Waterside Suites Co., Ltd.	7680.3	8310.6	630.3	278.662	285.155	6.493
84	7305	97 / 188	Waterside Suites Co., Ltd.	2006.4	2378.1	371.7	269.590	271.975	2.385
85	7306	97 / 189	Waterside Suites Co., Ltd.	11409.3	12038.9	629.6	325.956	330.309	4.353
86	7307	97 / 190	Ambassador Services Co., Ltd.	4243.1	4917.1	674.0	441.541	450.329	8.788
87	Res.	97 / 102	Waterside Suites Co., Ltd.	1119.4	1394.2	274.8	1,132.419	1,158.637	26.218
88	Sport Bar	97 / 103	Ambassador Services Co., Ltd.	15699.6	20664.2	4964.6			
89	GYM BAY			2128.0	2132.0	4.0			
90	LIGHT OUT			512.0	512.0	0.0			
91	SPA/SAUNA								0.000

68532.8

501.386

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97/101

หมู่ที่ :

ซอย : ห้อยปี

ถนน : หมื่นเงิน

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076684959

โทรสาร : 076684959

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง

☒ อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ (Re-use)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบน้ำตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 782.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 277.210 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 235.630 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|--|--------------|
| 1. Turbor Organic Microorganism (liquid) | ปริมาณ หน่วย |
| | 36.000 ลิตร |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 12.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ควบคุมการระบายน้ำของเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบน้ำตะกอนออก

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

May, 2026			PHASE III						
No.	Unit No.	Room No.	Owner Name	Electricity			Water		
				30-Apr-26	31-May-26	Diff.	30-Apr-26	31-May-26	Diff.
1	5101	97 / 105	Ambassador Services Co., Ltd.	88994.0	90409.0	1415.0	501.659	507.398	5.739
2	5102	97 / 106	Ambassador Services Co., Ltd.	9989.3	10761.2	771.9	384.734	389.165	4.431
3	5103	97 / 107	Ambassador Services Co., Ltd.	11570.1	12122.9	552.8	465.931	471.657	5.726
4	5104	97 / 108	Ambassador Services Co., Ltd.	11395.4	11874.6	479.2	370.416	376.658	6.242
5	5105	97 / 109	Ambassador Services Co., Ltd.	58332.0	59113.4	781.4	521.386	525.598	4.212
6	5201	97 / 110	Ambassador Services Co., Ltd.	71683.0	72346.0	663.0	476.535	480.615	4.080
7	5202	97 / 111	Ambassador Services Co., Ltd.	7448.5	8108.3	659.8	324.265	329.552	5.287
8	5203	97 / 112	Ambassador Services Co., Ltd.	11456.2	11907.8	451.6	479.976	483.959	3.983
9	5204	97 / 113	Ambassador Services Co., Ltd.	11942.3	12410.2	467.9	399.694	406.034	6.340
10	5205	97 / 114	Ambassador Services Co., Ltd.	70105.0	71253.0	1148.0	554.802	558.671	3.869
11	5301	97 / 115	Alexander/NewSymbol LLC	53279.0	54892.0	1613.0	415.680	423.014	7.334
12	5302	97 / 116	Waterside Suites Co., Ltd.	4844.3	5259.7	415.4	290.664	293.602	2.938
13	5303	97 / 117	Waterside Suites Co., Ltd.	7653.2	8330.7	677.5	319.845	326.572	6.727
14	5304	97 / 118	Jane & Paul Jeffrey	4005.5	4956.9	951.4	285.220	292.046	6.826
15	5305	97 / 119	Waterside Suites Co., Ltd.	55125.0	56233.0	1108.0	374.519	381.714	7.195
16	5401	97 / 120	Darren Rykers/MTCDL Holding Ltd.	84208.0	85446.0	1238.0	509.250	513.217	3.967
17	5402	97 / 121	Gary Douville	5298.0	6158.8	860.8	319.892	327.528	7.636
18	5403	97 / 122	INFRA Consult BVBA	5190.4	5222.2	31.8	318.084	318.084	0.000
19	5404	97 / 123	Richard & June Qualls	97059.0	98702.0	1643.0	1,212.151	1,221.225	9.074
20	6001	97 / 124	Hung Ho-Chih	9447.4	9590.8	143.4	328.235	329.383	1.148
21	6002	97 / 125	Hung Ho-Chih	3402.0	3457.5	55.5	291.794	291.800	0.006
22	6003	97 / 126	Mandy Chan	5246.9	5622.7	375.8	276.909	279.342	2.433
23	6004	97 / 127	Mandy Chan	2933.7	3083.8	150.1	243.582	245.342	1.760
24	6005	97 / 128	Kirill Vasilchenko	1801.2	1822.4	21.2	203.488	203.656	0.168
25	6006	97 / 129	Waterside Suites Co., Ltd.	11903.8	12314.0	410.2	211.754	215.225	3.471
26	6007	97 / 130	Wo So Fung May	10702.1	10933.1	231.0	243.516	246.082	2.566
27	6008	97 / 131	Tung Mei Ki & Chu Siu Yung Willy	4310.3	4381.9	71.6	175.914	175.975	0.061
28	6009	97 / 132	Dietmar	2980.2	3025.4	45.2	252.500	252.758	0.258
29	6010	97 / 133	Waterside Suites Co., Ltd.	5314.3	5715.4	401.1	412.324	414.508	2.184
30	6101	97 / 134	Ambassador Services Co., Ltd.	7970.9	8975.1	1004.2	5.862	12.862	7.000
31	6102	97 / 135	Ambassador Services Co., Ltd.	11215.6	11363.4	147.8	34.818	36.102	1.284
32	6103	97 / 136	Ambassador Services Co., Ltd.	10864.20	11082.90	218.7	364.621	366.553	1.932
33	6104	97 / 137	Ambassador Services Co., Ltd.	10184.8	10355.0	170.2	294.159	295.939	1.780
34	6105	97 / 138	Ambassador Services Co., Ltd.	13270.7	13576.0	305.3	286.683	289.071	2.388
35	6106	97 / 139	Ambassador Services Co., Ltd.	7268.3	7295.8	27.5	302.495	302.875	0.380
36	6107	97 / 140	Ambassador Services Co., Ltd.	9858.9	9904.5	45.6	319.733	319.999	0.266
37	6108	97 / 141	Ambassador Services Co., Ltd.	12521.8	12652.5	130.7	323.944	325.182	1.238
38	6109	97 / 142	Ambassador Services Co., Ltd.	5285.5	5579.5	294.0	301.204	302.884	1.680
39	6110	97 / 143	Ambassador Services Co., Ltd.	11060.5	11652.1	591.6	375.961	379.726	3.765
40	6201	97 / 144	Waterside Suites Co., Ltd.	4481.4	4888.6	407.2	11.867	14.119	2.252
41	6202	97 / 145	Dr.Nikolaus Achedl & Anna Schedl	7571.6	7612.9	41.3	252.222	257.525	5.303
42	6203	97 / 146	Stuart & Marion Carson	6310.3	6550.1	239.8	244.670	246.503	1.833
43	6204	97 / 147	Waterside Suites Co., Ltd.	7110.7	7251.3	140.6	246.635	247.009	0.374
44	6205	97 / 148	Wu Guangyi	10217.7	10264.4	46.7	195.183	195.479	0.296
45	6206	97 / 149	Waterside Suites Co., Ltd.	11420.3	11795.0	374.7	218.552	220.180	1.628
46	6207	97 / 150	Zhou Jingjing	8364.8	8364.8	0.0	153.850	153.850	0.000
47	6208	97 / 151	Ambassador Services Co., Ltd.	5498.6	5642.6	144.0	299.010	299.837	0.827
48	6209	97 / 152	Ambassador Services Co., Ltd.	8305.5	8390.1	84.6	68.865	69.292	0.427
49	6210	97 / 153	Waterside Suites Co., Ltd.	5079.1	5725.4	646.3	449.888	455.813	5.925
50	7001	97 / 154	Gary Douville	6826.0	8107.0	1281.0	378.100	384.263	6.163
51	7002	97 / 155	Trevor Darrin Frost&Sharon Frost	2066.7	2086.0	19.3	187.659	187.660	0.001
52	7003	97 / 156	Trevor Darrin Frost&Sharon Frost	2858.6	2878.0	19.4	158.502	158.514	0.012
53	7004	97 / 157	Ambassador Services Co., Ltd.	10208.2	10965.7	757.5	331.010	336.134	5.124
54	7005	97 / 158	Ting Chak Lung	3244.0	3967.2	723.2	298.243	301.613	3.370
55	7006	97 / 159	Terence John Doran&Cassandra Louise Doran	3275.8	3832.7	556.9	311.457	314.820	3.363
56	7007	97 / 160	Waterside Suites Co., Ltd.	9100.7	9632.9	532.2	309.122	314.929	5.807
57	7008	97 / 161	Ambassador Services Co., Ltd.	5359.0	6122.8	763.8	373.966	378.352	4.386
58	7009	97 / 162	Pui Shan Yeung	6197.4	6236.7	39.3	201.592	201.592	0.000
59	7010	97 / 163	Wong Taz Yat	10900.0	10917.1	17.1	236.075	236.214	0.139
60	7101	97 / 164	Ambassador Services Co., Ltd.	10440.0	11269.8	829.8	454.657	459.707	5.050
61	7102	97 / 165	Ambassador Services Co., Ltd.	6176.4	6567.1	390.7	326.666	328.573	1.907
62	7103	97 / 166	Ambassador Services Co., Ltd.	6505.0	6941.6	436.6	279.135	281.176	2.041
63	7104	97 / 167	Ambassador Services Co., Ltd.	3151.0	3416.2	265.2	288.252	290.291	2.039
64	7105	97 / 168	Ambassador Services Co., Ltd.	7889.2	8488.2	599.0	319.098	325.124	6.026
65	7106	97 / 169	Ambassador Services Co., Ltd.	10344.6	11058.9	714.3	363.052	367.054	4.002
66	7107	97 / 170	Ambassador Services Co., Ltd.	6389.9	6691.0	301.1	277.627	279.342	1.715
67	7108	97 / 171	Ambassador Services Co., Ltd.	7353.3	7760.6	407.3	378.674	381.600	2.926
68	7109	97 / 172	Ambassador Services Co., Ltd.	11601.4	12020.5	419.1	316.441	319.403	2.962
69	7110	97 / 173	Ambassador Services Co., Ltd.	3752.5	4247.2	494.7	459.150	464.230	5.080
70	7201	97 / 174	Ambassador Services Co., Ltd.	7117.5	7427.5	310.0	395.423	397.197	1.774
71	7202	97 / 175	Ambassador Services Co., Ltd.	11967.4	12346.7	379.3	323.624	325.630	2.006
72	7203	97 / 176	Ambassador Services Co., Ltd.	7465.9	7730.2	264.3	327.750	329.731	1.981
73	7204	97 / 177	Ambassador Services Co., Ltd.	11922.9	12396.9	474.0	313.772	315.802	2.030
74	7205	97 / 178	Ambassador Services Co., Ltd.	4395.4	4925.9	530.5	333.323	336.702	3.379
75	7206	97 / 179	Ambassador Services Co., Ltd.	11537.0	11884.7	347.7	299.946	302.431	2.485
76	7207	97 / 180	Ambassador Services Co., Ltd.	9458.3	9907.6	449.3	306.531	308.742	2.211
77	7208	97 / 181	Ambassador Services Co., Ltd.	6135.5	6210.4	74.9	284.735	285.111	0.376
78	7209	97 / 182	Ambassador Services Co., Ltd.	8281.5	8399.1	117.6	314.124	314.358	0.234
79	7210	97 / 183	Ambassador Services Co., Ltd.	5680.1	6330.2	650.1	438.594	441.600	3.006
80	7301	97 / 184	Waterside Suites Co., Ltd.	64077.0	65056.0	979.0	544.389	548.457	4.068
81	7302	97 / 185	Waterside Suites Co., Ltd.	10118.6	10682.7	564.1	307.457	310.333	2.876
82	7303	97 / 186	Waterside Suites Co., Ltd.	9458.1	10310.1	852.0	290.631	296.695	6.064
83	7304	97 / 187	Waterside Suites Co., Ltd.	8310.6	8556.1	245.5	285.155	286.684	1.529
84	7305	97 / 188	Waterside Suites Co., Ltd.	2378.1	2773.0	394.9	271.975	274.437	2.462
85	7306	97 / 189	Waterside Suites Co., Ltd.	12038.9	12111.2	72.3	330.309	330.747	0.438
86	7307	97 / 190	Ambassador Services Co., Ltd.	4917.1	5717.1	800.0	450.329	455.240	4.911
87	Res.	97 / 102	Waterside Suites Co., Ltd.	1394.2	1474.7	80.5	1,158.637	1,175.667	17.030
88	Sport Bar	97 / 103	Ambassador Services Co., Ltd.	20664.2	24417.4	3753.2			
89	GYM BAY			2132.0	2135.0	3.0			
90	LIGHT OUT			512.0	512.0	0.0			
91	SPA/SAUNA								0.000

8.95

43805.1

277.212

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97/101

หมู่ที่ :

ซอย : ห้องปี

ถนน : หมื่นเงิน

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076684959

โทรสาร : 076684959

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 2/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ไซด์ ชูทส์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ 4275 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบทะกอน

[X] อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ (Re-use)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 753.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 260.580 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 221.490 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. Turbor Organic Microorganism (liquid) | 30.000 ลิตร |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| อื่นๆ เครื่องกรองน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 ลบ.ม. |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ควบคุมการระบายน้ำของเสียจากแหล่งกำเนิดและจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาสูบตะกอนออก | |

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

[illegible]

[illegible]

June, 2026			PHASE III						
No.	Unit No.	Room No.	Owner Name	Electricity			Water		
				31-May-26	30-Jun-26	Diff.	31-May-26	30-Jun-26	Diff.
1	5101	97 / 105	Ambassador Services Co., Ltd.	90409.0	91488.0	1079.0	507.398	512.455	5.057
2	5102	97 / 106	Ambassador Services Co., Ltd.	10761.2	11193.6	432.4	389.165	393.509	4.344
3	5103	97 / 107	Ambassador Services Co., Ltd.	12122.9	12578.2	455.3	471.657	479.142	7.485
4	5104	97 / 108	Ambassador Services Co., Ltd.	11874.6	12401.1	526.5	376.658	381.577	4.919
5	5105	97 / 109	Ambassador Services Co., Ltd.	59113.4	59790.0	676.6	525.598	534.038	8.440
6	5201	97 / 110	Ambassador Services Co., Ltd.	72346.0	73304.0	958.0	480.615	486.632	6.017
7	5202	97 / 111	Ambassador Services Co., Ltd.	8108.3	8814.8	706.5	329.552	332.911	3.359
8	5203	97 / 112	Ambassador Services Co., Ltd.	11907.8	12365.6	457.8	483.959	489.445	5.486
9	5204	97 / 113	Ambassador Services Co., Ltd.	12410.2	12543.5	133.3	406.034	407.628	1.594
10	5205	97 / 114	Ambassador Services Co., Ltd.	71253.0	72037.0	784.0	558.671	565.554	6.883
11	5301	97 / 115	Alexander/NewSymbol LLC	54892.0	56232.0	1340.0	423.014	429.145	6.131
12	5302	97 / 116	Waterside Suites Co., Ltd.	5259.7	5530.8	271.1	293.602	295.998	2.396
13	5303	97 / 117	Waterside Suites Co., Ltd.	8330.7	8898.2	567.5	326.572	332.992	6.420
14	5304	97 / 118	Jone & Paul Jeffrey	4956.9	5384.8	427.9	292.046	296.409	4.363
15	5305	97 / 119	Waterside Suites Co., Ltd.	56233.0	57476.0	1243.0	381.714	388.893	7.179
16	5401	97 / 120	Darren Rykers/MTCDL Holding Ltd.	85446.0	86645.0	1199.0	513.217	518.375	5.158
17	5402	97 / 121	Gary Douville	6158.8	6817.7	658.9	327.528	330.364	2.836
18	5403	97 / 122	INFRA Consult BVBA	5222.2	5252.8	30.6	318.084	318.084	0.000
19	5404	97 / 123	Richard & June Qualls	98702.0	99870.0	1168.0	1,221.225	1,230.920	9.695
20	6001	97 / 124	Hung Ho-Chih	9590.8	9969.9	379.1	329.383	331.916	2.533
21	6002	97 / 125	Hung Ho-Chih	3457.5	3506.7	49.2	291.800	291.989	0.189
22	6003	97 / 126	Mandy Chan	5622.7	5812.2	189.5	279.342	280.719	1.377
23	6004	97 / 127	Mandy Chan	3083.8	3299.5	215.7	245.342	247.759	2.417
24	6005	97 / 128	Kirill Vasilchenko	1822.4	1822.4	0.0	203.656	203.656	0.000
25	6006	97 / 129	Waterside Suites Co., Ltd.	12314.0	12688.4	374.4	215.225	218.339	3.114
26	6007	97 / 130	Wo So Fung May	10933.1	11065.3	132.2	246.082	247.616	1.534
27	6008	97 / 131	Tung Mei Ki & Chu Siu Yung Willy	4381.9	4381.9	0.0	175.975	175.975	0.000
28	6009	97 / 132	Dietmar	3025.4	3736.2	710.8	252.758	259.415	6.657
29	6010	97 / 133	Waterside Suites Co., Ltd.	5715.4	6340.4	625.0	414.508	419.589	5.081
30	6101	97 / 134	Ambassador Services Co., Ltd.	8975.1	9668.0	692.9	12.862	17.762	4.900
31	6102	97 / 135	Ambassador Services Co., Ltd.	11363.4	11455.6	92.2	36.102	36.739	0.637
32	6103	97 / 136	Ambassador Services Co., Ltd.	11082.90	11384.10	301.2	366.553	369.363	2.810
33	6104	97 / 137	Ambassador Services Co., Ltd.	10355.0	10524.1	169.1	295.939	297.712	1.773
34	6105	97 / 138	Ambassador Services Co., Ltd.	13576.0	14049.8	473.8	289.071	290.611	1.540
35	6106	97 / 139	Ambassador Services Co., Ltd.	7295.8	7502.9	207.1	302.875	304.390	1.515
36	6107	97 / 140	Ambassador Services Co., Ltd.	9904.5	9951.4	46.9	319.999	320.203	0.204
37	6108	97 / 141	Ambassador Services Co., Ltd.	12652.5	12698.4	45.9	325.182	325.607	0.425
38	6109	97 / 142	Ambassador Services Co., Ltd.	5579.5	5636.9	57.4	302.884	303.429	0.545
39	6110	97 / 143	Ambassador Services Co., Ltd.	11652.1	12386.6	734.5	379.726	385.460	5.734
40	6201	97 / 144	Waterside Suites Co., Ltd.	4888.6	6087.6	1199.0	14.119	20.680	6.561
41	6202	97 / 145	Dr.Nikolaus Achedl & Anna Schedl	7612.9	7652.3	39.4	257.525	262.120	4.595
42	6203	97 / 146	Stuart & Marion Carson	6550.1	7009.7	459.6	246.503	249.446	2.943
43	6204	97 / 147	Waterside Suites Co., Ltd.	7251.3	7693.5	442.2	247.009	248.762	1.753
44	6205	97 / 148	Wu Guangyi	10264.4	10313.8	49.4	195.479	195.818	0.339
45	6206	97 / 149	Waterside Suites Co., Ltd.	11795.0	12425.0	630.0	220.180	222.053	1.873
46	6207	97 / 150	Zhou Jingjing	8364.8	8364.8	0.0	153.850	153.850	0.000
47	6208	97 / 151	Ambassador Services Co., Ltd.	5642.6	5793.5	150.9	299.837	300.786	0.949
48	6209	97 / 152	Ambassador Services Co., Ltd.	8390.1	8465.4	75.3	69.292	69.573	0.281
49	6210	97 / 153	Waterside Suites Co., Ltd.	5725.4	6625.7	900.3	455.813	461.488	5.675
50	7001	97 / 154	Gary Douville	8107.0	8322.3	215.3	384.263	385.478	1.215
51	7002	97 / 155	Trevor Darin Frost&Sharon Frost	2086.0	2086.4	0.4	187.660	187.660	0.000
52	7003	97 / 156	Trevor Darin Frost&Sharon Frost	2878.0	2878.0	0.0	158.514	158.514	0.000
53	7004	97 / 157	Ambassador Services Co., Ltd.	10965.7	11627.6	661.9	336.134	338.436	2.302
54	7005	97 / 158	Ting Chak Lung	3967.2	4401.6	434.4	301.613	304.233	2.620
55	7006	97 / 159	Terence John Doran&Cassandra Louise Doran	3832.7	4577.8	745.1	314.820	319.686	4.866
56	7007	97 / 160	Waterside Suites Co., Ltd.	9632.9	10077.7	444.8	314.929	317.766	2.837
57	7008	97 / 161	Ambassador Services Co., Ltd.	6122.8	6166.8	44.0	378.352	379.012	0.660
58	7009	97 / 162	Pui Shan Yeung	6236.7	6274.5	37.8	201.592	201.592	0.000
59	7010	97 / 163	Wong Taz Yat	10917.1	10917.1	0.0	236.214	236.214	0.000
60	7101	97 / 164	Ambassador Services Co., Ltd.	11269.8	12676.2	1406.4	459.707	471.866	12.159
61	7102	97 / 165	Ambassador Services Co., Ltd.	6567.1	6620.3	53.2	328.573	328.809	0.236
62	7103	97 / 166	Ambassador Services Co., Ltd.	6941.6	6984.3	42.7	281.176	281.278	0.102
63	7104	97 / 167	Ambassador Services Co., Ltd.	3416.2	3471.1	54.9	290.291	290.504	0.213
64	7105	97 / 168	Ambassador Services Co., Ltd.	8488.2	8755.4	267.2	325.124	326.655	1.531
65	7106	97 / 169	Ambassador Services Co., Ltd.	11058.9	11289.7	230.8	367.054	369.066	2.012
66	7107	97 / 170	Ambassador Services Co., Ltd.	6691.0	7265.7	574.7	279.342	281.885	2.543
67	7108	97 / 171	Ambassador Services Co., Ltd.	7760.6	8100.5	339.9	381.600	383.382	1.782
68	7109	97 / 172	Ambassador Services Co., Ltd.	12020.5	12244.0	223.5	319.403	321.544	2.141
69	7110	97 / 173	Ambassador Services Co., Ltd.	4247.2	4473.2	226.0	464.230	465.382	1.152
70	7201	97 / 174	Ambassador Services Co., Ltd.	7427.5	7868.9	441.4	397.197	399.465	2.268
71	7202	97 / 175	Ambassador Services Co., Ltd.	12346.7	12394.6	47.9	325.630	325.776	0.146
72	7203	97 / 176	Ambassador Services Co., Ltd.	7730.2	7829.8	99.6	329.731	330.363	0.632
73	7204	97 / 177	Ambassador Services Co., Ltd.	12396.9	12748.3	351.4	315.802	317.012	1.210
74	7205	97 / 178	Ambassador Services Co., Ltd.	4925.9	5015.7	89.8	336.702	338.086	1.384
75	7206	97 / 179	Ambassador Services Co., Ltd.	11884.7	12135.0	250.3	302.431	303.626	1.195
76	7207	97 / 180	Ambassador Services Co., Ltd.	9907.6	10121.9	214.3	308.742	311.068	2.326
77	7208	97 / 181	Ambassador Services Co., Ltd.	6210.4	6264.6	54.2	285.111	285.557	0.446
78	7209	97 / 182	Ambassador Services Co., Ltd.	8399.1	8440.6	41.5	314.358	314.576	0.218
79	7210	97 / 183	Ambassador Services Co., Ltd.	6330.2	7054.5	724.3	441.600	447.481	5.881
80	7301	97 / 184	Waterside Suites Co., Ltd.	65056.0	66599.0	1543.0	548.457	560.059	11.602
81	7302	97 / 185	Waterside Suites Co., Ltd.	10682.7	10938.0	255.3	310.333	312.168	1.835
82	7303	97 / 186	Waterside Suites Co., Ltd.	10310.1	10501.9	191.8	296.695	299.532	2.837
83	7304	97 / 187	Waterside Suites Co., Ltd.	8556.1	8803.4	247.3	286.684	287.740	1.056
84	7305	97 / 188	Waterside Suites Co., Ltd.	2773.0	2899.4	126.4	274.437	275.998	1.561
85	7306	97 / 189	Waterside Suites Co., Ltd.	12111.2	12443.5	332.3	330.747	332.345	1.598
86	7307	97 / 190	Ambassador Services Co., Ltd.	5717.1	6546.5	829.4	455.240	460.432	5.192
87	Res.	97 / 102	Waterside Suites Co., Ltd.	1474.7	1628.2	153.5	1,175.667	1,190.775	15.108
88	Sport Bar	97 / 103	Ambassador Services Co., Ltd.	24417.4	27551.8	3134.4			
89	GYM BAY			2135.0	2138.0	3.0			
90	LIGHT OUT			512.0	512.0	0.0			
91	SPA/SAUNA								0.000

ภาคผนวกที่ 7

ใบเสร็จรับเงิน



เล่มที่ ๑๖๖๕ เลขที่ 92

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-12324/69

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

