


ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 38/9 หมู่ที่ 6 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล กึ่งกลาง เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
มี นายวุฒิ กาศยพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๘/๒๕๖๖ ออกให้โดย อำเภอตะกั่วป่า หมดอายุ 28 กันยายน 2567
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

2570

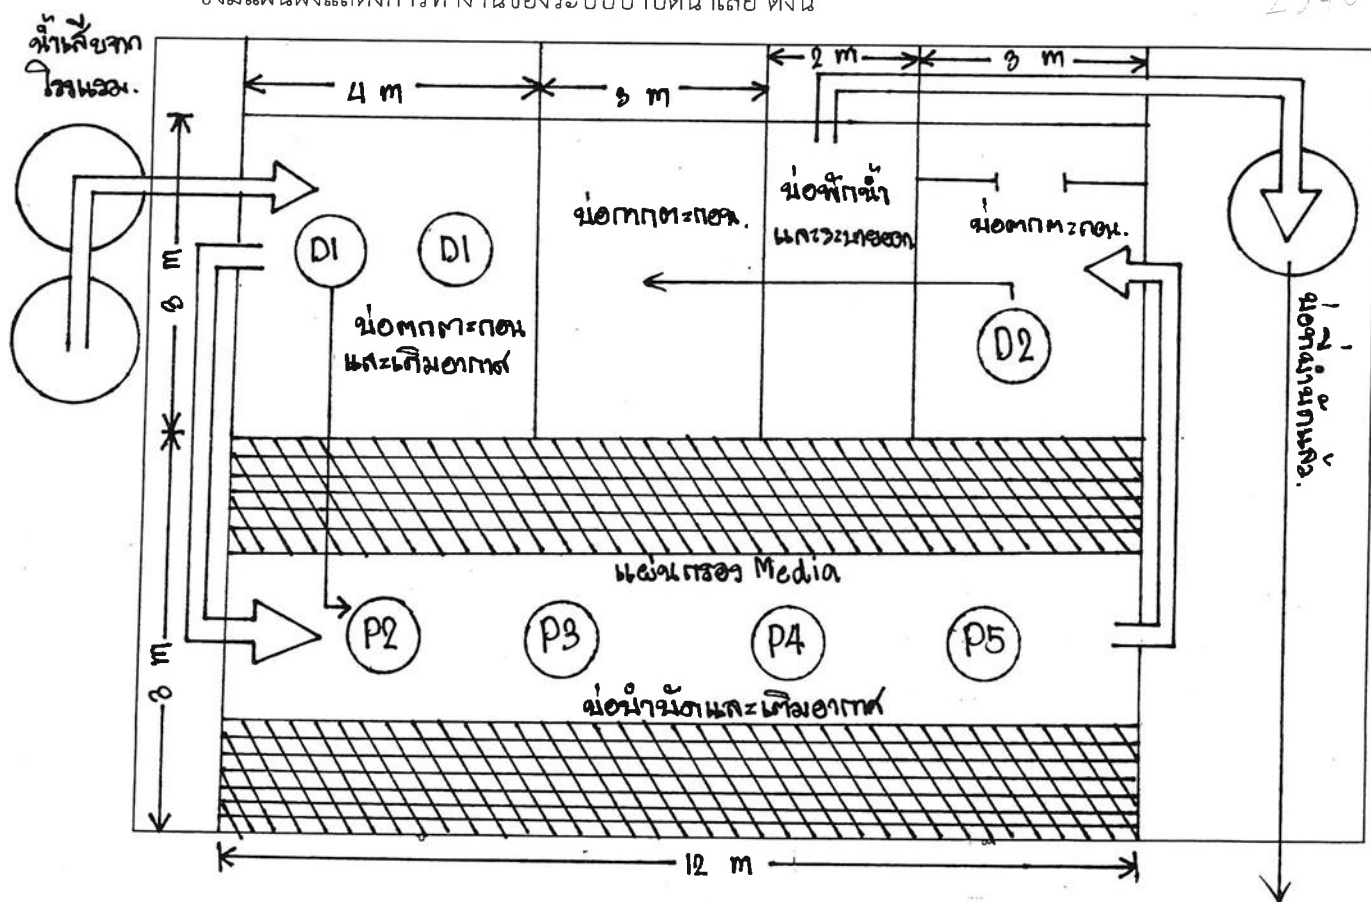

ความลึกของถัง 3 เมตร

D ถังตกตะกอน

P ถังเติมอากาศ

น้ำทิ้งจากอาคาร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/1/๒๕	๒65	๒8๒	167	รวมพบ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
2/1/๒๕	243	251	144	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
3/1/๒๕	243	๒02	187	รวมพบ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
4/1/๒๕	230	๒02	1๗9	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
5/1/๒๕	236	242	167	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
6/1/๒๕	235	๒93	2๗4	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
7/1/๒๕	240	๒๐6	91	รวมพบ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
8/1/๒๕	251	๒06	191	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
9/1/๒๕	2๔8	๒57	๒๒	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
10/1/๒๕	246	๒30	215	รวมพบ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
11/1/๒๕	236	๒49	2๒4	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
12/1/๒๕	242	5๗1	256	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
13/1/๒๕	2๗6	2๗1	156	รวมพบ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
14/1/๒๕	242	๒8	๑8	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
15/1/๒๕	162	1๗7	82	รวมพบ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	
16/1/๒๕	259	๒55	240	รวมพบ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ			วีรสิทธิ์	

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
14/1/67	282	157	58	รวม	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
18/1/67	287	218	203	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
19/1/67	44	240	125	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
20/1/67	241	280	165	รวม	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
21/1/67	265	201	186	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
22/1/67	287	286	171	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
23/1/67	293	293	182	รวม	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
24/1/67	297	301	186	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
25/1/67	288	377	262	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
26/1/67	288	281	86	รวม	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
27/1/67	296	342	227	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
28/1/67	272	298	293	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
29/1/67	270	175	60	รวม	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
30/1/67	297	288	213	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		
31/1/67	283	318	203	รวม		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ			ปกติ		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบนำเสนอสายที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแก๊สไนโตรเจน ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางแก๊สไนโตรเจนแยกตาม
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ในถูกต้องทุกประการ
ลงกานิตมสพิน


ท.ก. ๒๕๖๙

หน้าเสีย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๖ ซอย
 ถนน - แขวง/ตำบล สีคิ้ว เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
 จังหวัด พังงา โทรศัพท์ ๐๙๖-4๒๑๑๒๐ โทรสาร ๐๙๖-4๒๔๑๖1 มี
 นาย อุดม กาศยงค์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงงาน ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ๑๕/๒๕๖๖ ออกให้โดย อุตสาหกรรม ๒๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖

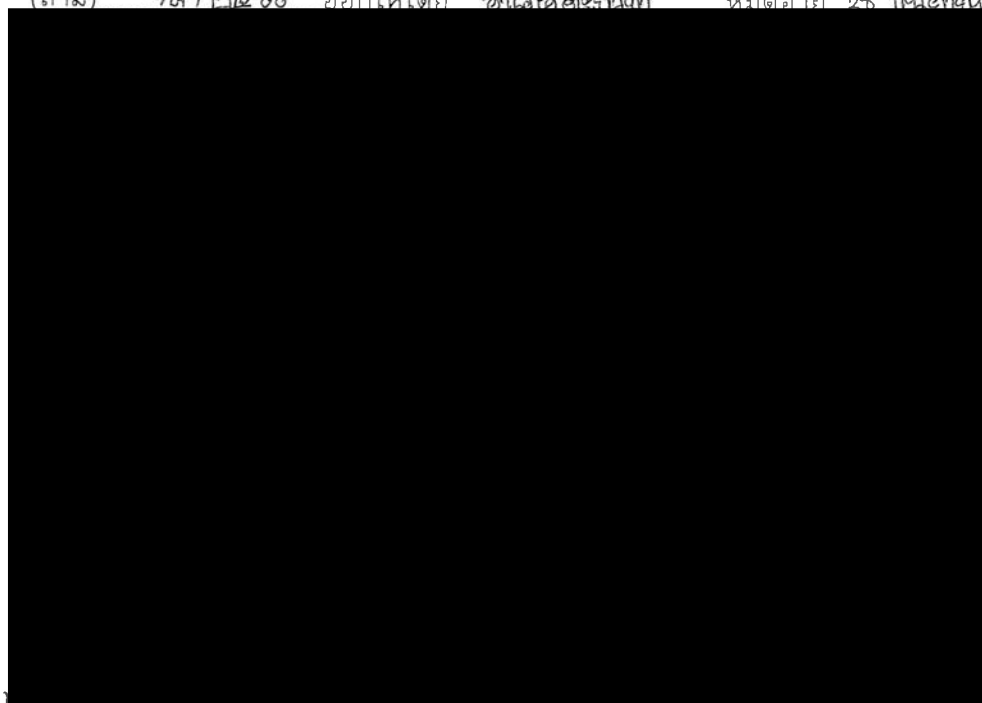

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒16 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒4 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) จุดกักเก็บน้ำ, บ่อปลา
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๙๖๒
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๙๙๙
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๐.๙๙
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระยอง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๙๙๙
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...38/9... หมู่ที่ ...6... ซอย ...-...
ถนน ...-... แขวง/ตำบล ...คึกคัก... เขต/อำเภอ...ตะกั่วป่า...
จังหวัด ...พังงา... โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร ...-...
มีนายวุฒิ ภาศยปันท์ (บอกเขาหลัก หลาโอนบิขริสอร์ท) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ...โรงแรม...
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๘/๒๕๖๖... ออกให้โดย ...จังหวัดพังงา... หมุดอายุ ...๒๘ กันยายน ๒๕๖๐...
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

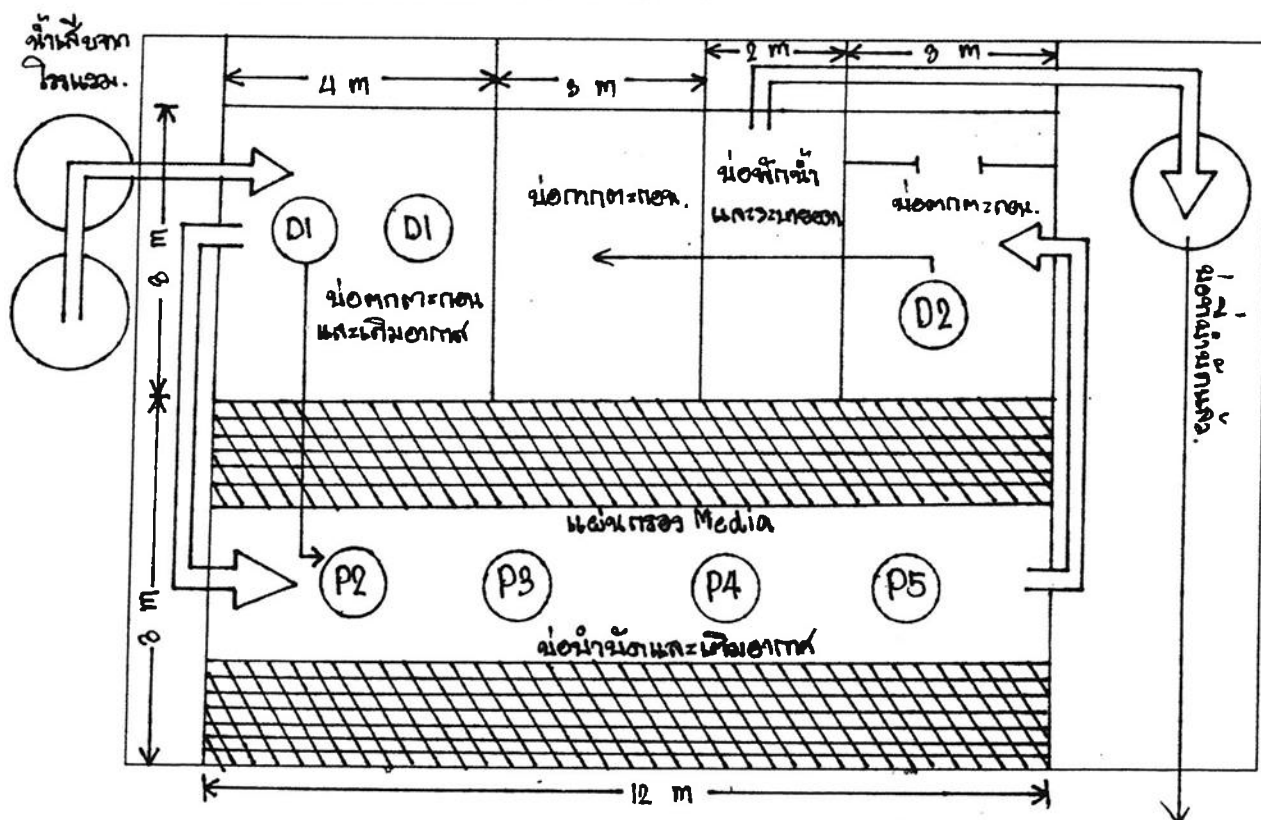

ขนาดถังแยกไขมัน 3 เมตร

D ถังตกตะกอน

P ถังน้ำและเก็บไขมัน

ถังที่น้ำตกแล้ว.

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ


สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สูตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/2/67	257	312	187	3-เมษ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		น้ำ		ชวสิทธิ์
2/2/67	257	367	220	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
3/2/67	260	206	123	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
4/2/67	253	340	204	3-เมษ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
5/2/67	223	244	146	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
6/2/67	226	243	159	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
7/2/67	222	255	153	3-เมษ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
8/2/67	222	292	178	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
9/2/67	228	231	159	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
10/2/67	266	298	179	3-เมษ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
11/2/67	210	247	149	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
12/2/67	281	326	195	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
13/2/67	221	255	153	3-เมษ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
14/2/67	220	215	130	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
15/2/67	225	253	122	3-เมษ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์
16/2/67	230	204	123	3-เมษ	60 L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ				ชวสิทธิ์

สถิติและข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๒๕/๕/๖๓	๒๕๑	๑๔๑	๑๕	๑๖๖๖	๖๐ L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๕/๕/๖๓	๒๑๖	๑๕๑	๑๖	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๐/๕/๖๔	๒๐๔	๑๒๖	๑๖	๑๖๖๖	๖๐ L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๑/๕/๖๓	๒๑๒	๑๒๐	๑๕	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๓	๑๒๔	๑๖	๑๖๖๖	๖๐ L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๔	๑๒๕	๑๖	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๕	๑๒๖	๑๖	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๖	๑๒๗	๑๖	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๗	๑๒๘	๑๖	๑๖๖๖	๖๐ L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๘	๑๒๙	๑๖	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๑๙	๑๓๐	๑๕	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๔	๑๒๑	๑๖	๑๖๖๖	๖๐ L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๓	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖	๖๐ L	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙	๑๒๖	๑๐	๑๖๖๖		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ช.อ.ก.บ.
๒๒/๕/๖๓	๒๐๙															

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบัญชีเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำซึ่งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำซึ่งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ทุกประการ

บครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บำบัดน้ำเสีย

๕๔ ๗.๓. ๕๕๖๙

รบบบำบัดน้ำเสีย


.....
.....
.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 38/9 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
 จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร
 มี นายวุฒิ กาตยปนนท์ (บจก.เขาหลัก หลาโอนบิซริสอร์ท) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๘/๒๕๖๖ ออกให้โดย จังหวัดพังงา หมดอายุ ๒๘ กันยายน ๒๕๗๐

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ



บัญชีผู้ส่งเสริม

แหล่งกำเนิดมลพิษ

2569

เสีย

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย **เดิม ๓๗๘ แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)**

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย **216** ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง **24** ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำไส้ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) **รดน้ำต้นไม้, ปล่อยลง**

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,๒๒๐
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑,๒๐๔
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒,๑๙๑
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทุก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เขาลัก หลาโอน บีช รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 38/9

หมู่ที่ : 6

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : ศีกคัก

เขต/ตำบล : ตะกั่วป่า

จังหวัด : พังงา

โทรศัพท์ : 076-428920

โทรสาร : 076-428931

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >


สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 18/2566

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 28/09/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ข้อมูลเกี่ยวกับ

(1) ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

216.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลากอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ


(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้, บ่อปลา

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,220.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,204.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,191.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ស្វ
31

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่38/9..... หมู่ที่6..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลดึกดัก..... เขต/อำเภอตะกั่วป่า.....
จังหวัดพังงา..... โทรศัพท์076-428920..... โทรสาร076-428931.....
มีนายวุฒิ กาศยปนันท์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท-.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..18/2566... ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28.กันยายน.2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

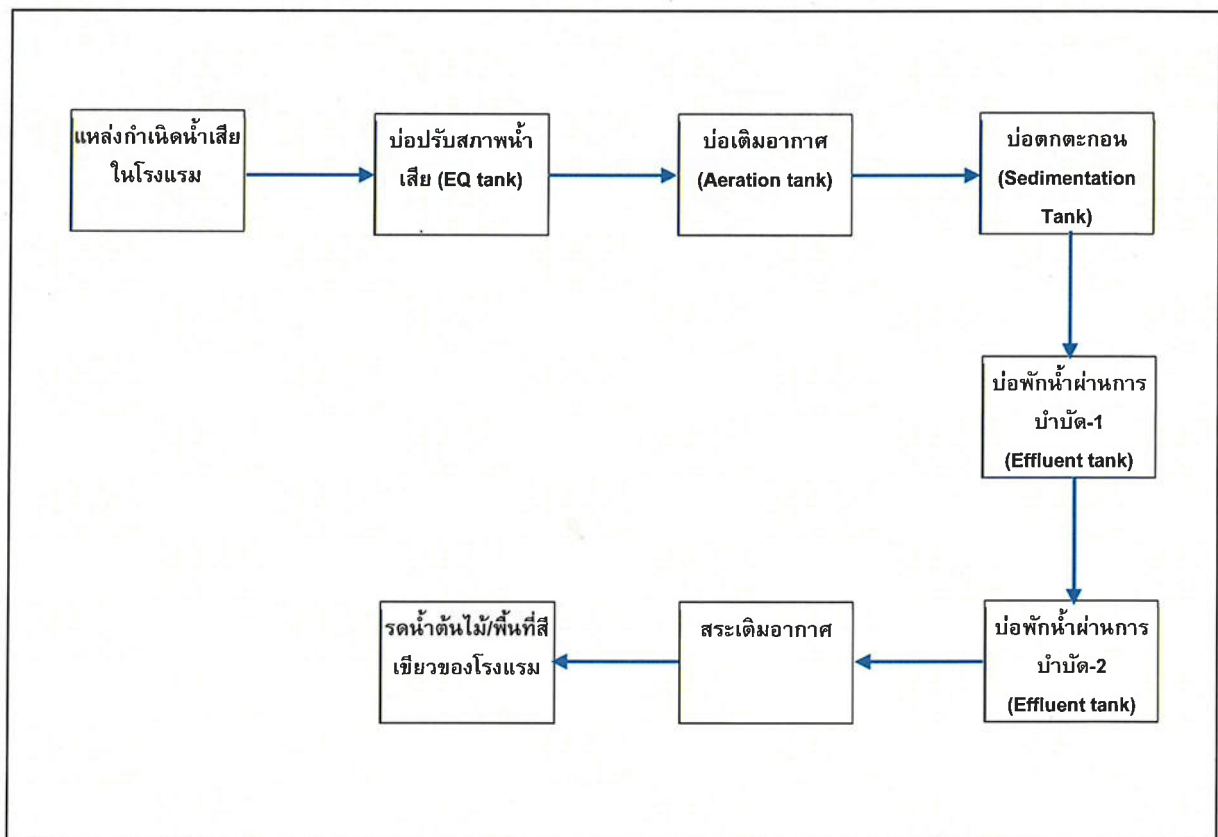

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เพน เซาหลัก รีสอร์ท															
วัน/เดือน/ปี	การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร, กก)	เครื่องสูบน้ำ						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
1 มี.ค. 69	208	178	207	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
2 มี.ค. 69	235	111	200	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
3 มี.ค. 69	246	167	213	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
4 มี.ค. 69	278	217	131	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
5 มี.ค. 69	293	189	130	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
6 มี.ค. 69	298	187	188	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
7 มี.ค. 69	300	219	193	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
8 มี.ค. 69	300	182	198	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
9 มี.ค. 69	300	155	190	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
10 มี.ค. 69	343	211	170	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
11 มี.ค. 69	306	193	146	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
12 มี.ค. 69	304	190	132	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
13 มี.ค. 69	301	177	196	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
14 มี.ค. 69	291	47	170	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
15 มี.ค. 69	274	255	153	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
16 มี.ค. 69	315	345	181	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์
17 มี.ค. 69	241	332	107	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	ชวสิทธิ์

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท															ลายมือชื่อ
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณที่ใช้ ลิตร, กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	
18 มี.ค. 69	267	355	67	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
19 มี.ค. 69	266	219	100	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
20 มี.ค. 69	267	218	130	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
21 มี.ค. 69	282	314	113	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
22 มี.ค. 69	260	321	112	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
23 มี.ค. 69	260	330	131	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
24 มี.ค. 69	254	317	109	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
25 มี.ค. 69	281	283	93	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
26 มี.ค. 69	255	244	127	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
27 มี.ค. 69	276	220	116	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
28 มี.ค. 69	255	326	114	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
29 มี.ค. 69	280	283	106	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
30 มี.ค. 69	275	255	45	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
31 มี.ค. 69	283	301	153	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	
รวม	8,594	7,341	4,421	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	
เฉลี่ย	277	237	143	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

นิคมลพิษ

569

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล คีตกัก เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
 จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
 มี นายวุฒิ กาตยปพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 18/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28 กันยายน 2570
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน
 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงานะ

เน็ดมลพิษ

๒๕๖๙

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบตะกอนเร่ง (AS)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...พื้นที่สีเขียวของโรงแรม.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบตั้งโดยรถสูบลำโพง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,594 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,341 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,421 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 660 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗





รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่38/9..... หมู่ที่6..... ซอย -.....
ถนน -..... แขวง/ตำบล คีตกัก เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
มี นายวุฒิ กาศยปพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท -.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 18/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28 กันยายน 2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

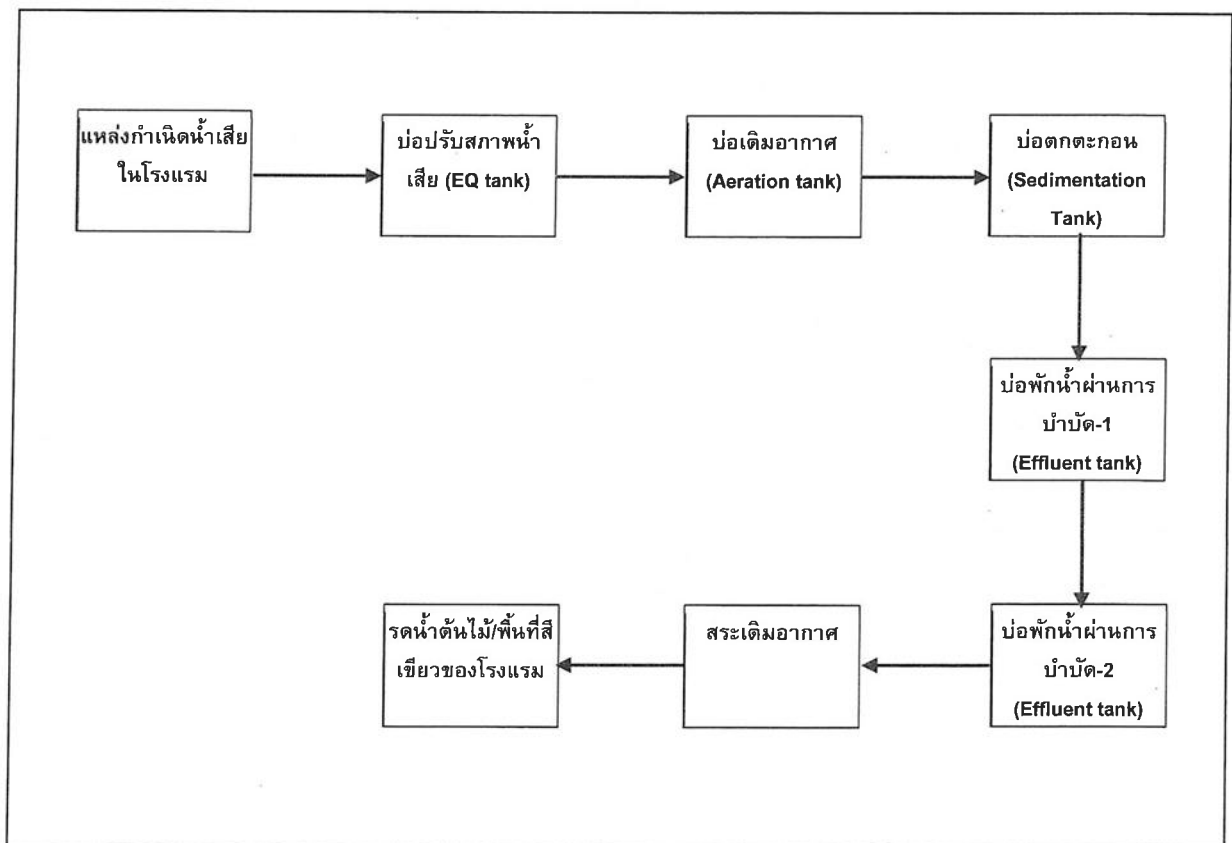

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เทน เขตหลักสี่															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร, กก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ปกติ/ผิดปกติ)
1 เม.ย. 69	265	172	103	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
2 เม.ย. 69	299	151	91	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
3 เม.ย. 69	290	117	70	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
4 เม.ย. 69	288	152	92	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5 เม.ย. 69	271	127	76	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
6 เม.ย. 69	288	173	104	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
7 เม.ย. 69	306	258	171	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
8 เม.ย. 69	270	150	90	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
9 เม.ย. 69	242	273	164	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
10 เม.ย. 69	237	297	167	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
11 เม.ย. 69	241	339	204	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
12 เม.ย. 69	241	226	136	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
13 เม.ย. 69	239	204	123	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
14 เม.ย. 69	280	144	105	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
15 เม.ย. 69	280	225	135	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
16 เม.ย. 69	252	178	107	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
17 เม.ย. 69	257	267	161	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท														ลายมือชื่อ	
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากกระบอก (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณที่ใช้ ลิตร, กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองผลมันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวาดผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
18 เม.ย. 69	239	204	122	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
19 เม.ย. 69	241	288	173	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
20 เม.ย. 69	248	287	142	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
21 เม.ย. 69	251	287	172	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
22 เม.ย. 69	236	223	134	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
23 เม.ย. 69	239	359	215	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
24 เม.ย. 69	259	239	144	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
25 เม.ย. 69	200	295	177	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
26 เม.ย. 69	191	246	148	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
27 เม.ย. 69	198	266	160	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
28 เม.ย. 69	193	343	224	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
29 เม.ย. 69	195	253	152	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
30 เม.ย. 69	192	271	163	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	0	-	
รวม	7,428	7,014	4,225	-	600	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
เฉลี่ย	248	234	141	-	20	-	-	-	-	-	-	-	0	-	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ดำเนินตามลพิษ

๒๕๖๙

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล คีตกัก เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
มี นายวุฒิ กาตยปนนท์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 18/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28 กันยายน 2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

แหล่งกำเนิดมลพิษ

ย

ค. 2569

เสีย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบตะกอนเร่ง (AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)


- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...พื้นที่สีเขียวของโรงแรม.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งโดยรถสูบล้าง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,428 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,014 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,225 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) สารสกัดชีวภาพ 600 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่38/9..... หมู่ที่6..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบล คือ เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
มี นายวุฒิ กาศยปนันท์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 18/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28 กันยายน 2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

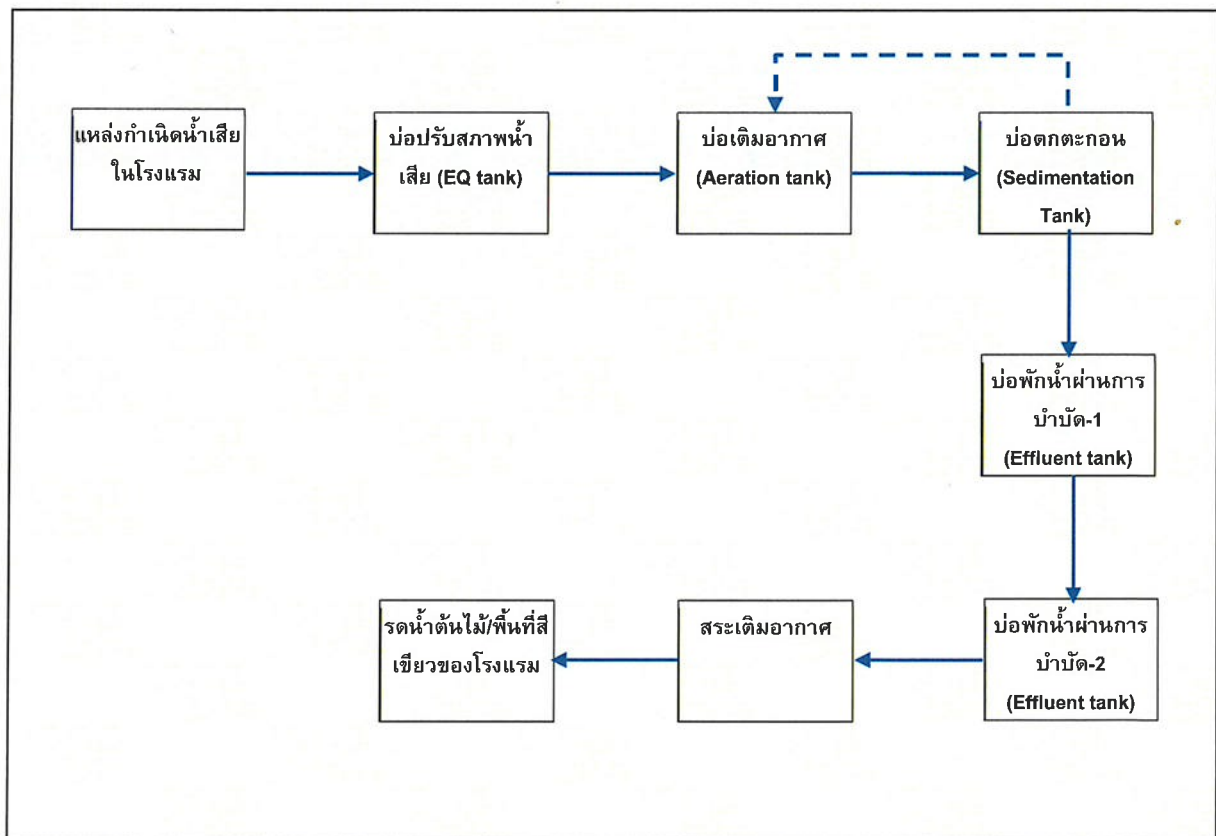

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เทน เซาท์ลัค รีสอร์ท															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร, กก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 พ.ค. 26	192	271	163	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
2 พ.ค. 26	172	242	145	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
3 พ.ค. 26	205	264	158	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
4 พ.ค. 26	206	264	159	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
5 พ.ค. 26	193	248	149	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
6 พ.ค. 26	203	287	172	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
7 พ.ค. 26	184	286	171	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
8 พ.ค. 26	380	580	348	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
9 พ.ค. 26	189	269	161	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
10 พ.ค. 26	214	268	160	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
11 พ.ค. 26	182	202	121	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
12 พ.ค. 26	199	292	175	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
13 พ.ค. 26	205	287	172	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
14 พ.ค. 26	208	118	71	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
15 พ.ค. 26	202	94	56	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
16 พ.ค. 26	195	79	47	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
17 พ.ค. 26	210	250	150	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เทน เซาท์ลัค รีสอร์ท														
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณที่ใช้ ลิตร, กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวางผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตัว (ปกติ/ผิดปกติ)			
18 พ.ค. 26	189	76	46	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
19 พ.ค. 26	208	73	44	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
20 พ.ค. 26	193	89	53	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
21 พ.ค. 26	191	121	73	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
22 พ.ค. 26	186	203	122	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
23 พ.ค. 26	199	199	119	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
24 พ.ค. 26	202	314	188	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
25 พ.ค. 26	216	291	175	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
26 พ.ค. 26	199	165	99	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
27 พ.ค. 26	190	194	116	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
28 พ.ค. 26	192	168	100	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
29 พ.ค. 26	184	223	184	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
30 พ.ค. 26	186	224	195	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
31 พ.ค. 26	189	152	91	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	
รวม	6263	6793	4183	-	660	-	-	-	-	-	-	0	-	
เฉลี่ย	202	219	135	-	21	-	-	-	-	-	-	0	-	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

กำหนดมลพิษ

2574.....

ย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมเอ็กซ์เทน เซาท์แลนด์ รีสอร์ท

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 38/9 หมู่ที่ 6 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล คือคึก เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
 จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
 มี นายวุฒิ กาตยปนนท์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท -
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 18/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28 กันยายน 2570
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน
 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

แหล่งกำเนิดมลพิษ

ย

J 2574

้ำเสีย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบตะกอนเร่ง (AS)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ... 24 ... ชั่วโมง/วัน
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...พื้นที่สีเขียวของโรงแรม.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...สูบทิ้งโดยรถสูบลตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,263 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,793 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,183 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) สารสกัดชีวภาพ 660 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



เอกสารนี้ ทำเมื่อ 28 พ.ค. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228

แบบ คพ 73-03

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thal Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เจียงทะเล / ฤๅไน / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมลา / กะปี่ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กะปี่ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลท่านุ่น / ท่าเทียบเรือ / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลสิริก / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ต.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ต.ค. 2573



รายการผู้ควบคุม

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

รับผิดชอบ : 20 แห่ง คงเหลือการะงาน : 20 แห่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด

เพิ่มรายการผู้ควบคุม

ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ (4)


เรียงตาม : วันหมดอายุ



เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ภาระงาน	ผู้ออกใบอนุญาต	สถานะใบอนุญาต	สถานะการยื่นขึ้น
1	ศิริพงศ์ พะสิริ	10	สกวทวกร	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ ลบ
2	เพ็ญนภา จันทร์เพ็ญ	10	สกวทวกร	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ ลบ
3	พิชญ์ สอนดี	10	สกววิทยัพววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ ลบ
4	ปริญญ์ หนูแก้ว	10	สกววิทยัพววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ ลบ

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่38/9..... หมู่ที่6..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลคึกคัก..... เขต/อำเภอ.....ตะกั่วป่า.....
จังหวัดพังงา..... โทรศัพท์076-428920..... โทรสาร076-428931.....
มีนายวุฒิ กาศยปนนท์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท-.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..18/2566... ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ 28 กันยายน 2570.
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

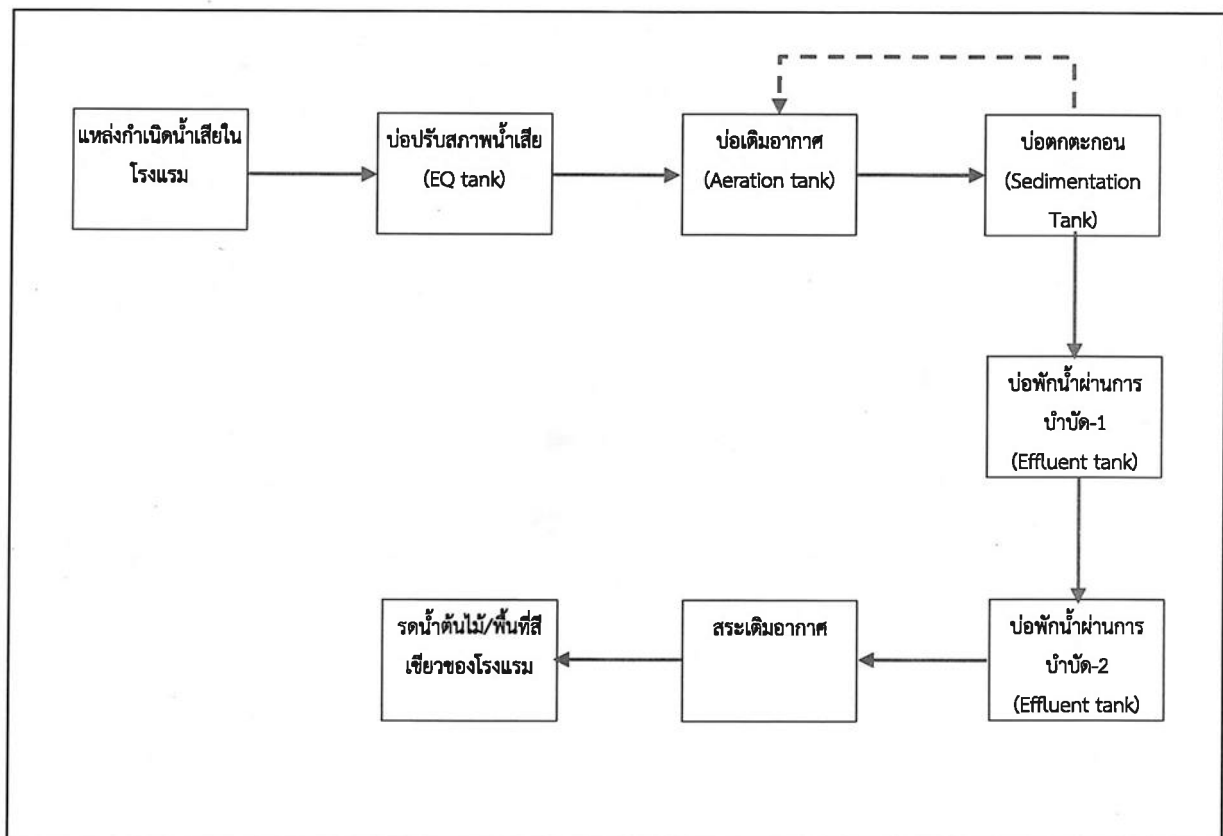

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร, กก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดภาระ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1 มิ.ย. 26	180	200	120	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
2 มิ.ย. 26	195	200	119	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
3 มิ.ย. 26	189	103	62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
4 มิ.ย. 26	180	158	95	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
5 มิ.ย. 26	189	194	116	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
6 มิ.ย. 26	187	171	103	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
7 มิ.ย. 26	181	336	202	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
8 มิ.ย. 26	188	190	114	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
9 มิ.ย. 26	190	255	153	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
10 มิ.ย. 26	190	210	126	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
11 มิ.ย. 26	184	270	162	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
12 มิ.ย. 26	186	365	219	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
13 มิ.ย. 26	183	309	185	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
14 มิ.ย. 26	198	277	166	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
15 มิ.ย. 26	191	379	227	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
16 มิ.ย. 26	181	423	254	ไม่ระบาย	60	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์
17 มิ.ย. 26	187	276	166	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	เสีย 1 ตัว	-	ปกติ	-	-	-	-	ชวรงค์

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ัดมลพิษ

4

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมเอ็กซ์เทน เขาหลัก รีสอร์ท

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 38/9 หมู่ที่ 6 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล ดึกคัก เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า
 จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-428920 โทรสาร 076-428931
 มี นายวุฒิ กาศยปนนท์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท -
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 18/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 28 กันยายน 2570
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน
 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และ

มลพิษ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบตะกอนเร่ง (AS)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)พื้นที่สีเขียวของโรงแรม.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสูบทิ้งโดยรถสูบลำโพง.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,638 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,943 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,824 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) สารสกัดชีวภาพ 600 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา



เอกสารนี้ ทำเมื่อ 28 พ.ค. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228

แบบ คพ 73-03

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เชิงทะเล / ถลาง / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมลา / กระบุรี / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กระบุรี / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลถ้ำรงค์ / ท้ายเหมือง / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลคึกคัก / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ธ.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2573



รายการผู้ควบคุม

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด

รับผิดชอบ : 20 แห่ง คงเหลือภาระงาน : 20 แห่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด



ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ (4)



เพิ่มรายการผู้ควบคุม

เรียงตาม : วันหมดอายุ



เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ภาระงาน	ผู้ออกใบอนุญาต	สถานะใบอนุญาต	สถานะการยืนยัน	
1	ศิริพงศ์ พะสิริ	10	สกวทวกร	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ลบ
2	เพ็ญนภา จันทรเพ็ญ	10	สกวทวกร	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ลบ
3	พิชญ์ สอนดี	10	สกววิทยพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ลบ
4	ปริญญ์ มุกแก้ว	10	สกววิทยพิภพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปกติ	ยืนยันสำเร็จ	ลบ