

ภาคผนวกที่ 8

แผนฉุกเฉิน



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 4

จัดทำโดย บริษัท เซาท์ลักอินเตอร์ จำกัด ในนาม โรงแรม พูลแมน เซาท์ลัก รีสอร์ท
46/109 หมู่ 2 ซอย 46 แคลมสน ตำบลบางม่วง
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 82190

คำนำ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า พนักงาน และประชาชนบริเวณโดยรอบ เป็นอย่างมากจนบางครั้งก็มีอาจประเมินค่าออกมาให้เห็นถึงการสูญเสียได้ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสาธารณภัยต่าง ๆ จึงมีความสำคัญยิ่ง ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า พนักงาน และประชาชนโดยรอบ ทั้งนี้ สาธารณภัยอาจเนื่องจากทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมี ดังนั้นการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงต้องมีระบบการปฏิบัติและการประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎหมายกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันและพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงแรม พูลแมน เขาหลัก รีสอร์ทประจำปี 2567 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่โรงแรมฯ เพื่อสามารถลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดภัยไม่ว่าชีวิตหรือทรัพย์สิน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวดาวัลย์ กอนาย)
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	
บทนำ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	1
วัตถุประสงค์	1
ข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ	1
ข้อที่ 2 ภารกิจสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	2
ข้อที่ 3 แผนการตรวจตรา	2
ข้อที่ 4 แผนการอบรม	2
ข้อที่ 5 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	3
ข้อที่ 6 แผนการดับเพลิง	4
ข้อที่ 7 แผนอพยพหนีไฟ	14
บัญชีรายชื่อพนักงาน	15
- เส้นทางการอพยพหนีไฟ	18
- จุดรวมพล / จุดรอรับการอพยพ	19
- รูปแบบการนำอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล	20
- ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ	20
- ผู้ที่ทำหน้าที่นำการอพยพ	20
- ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ	20
- ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย	20
- ผู้ที่ทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ / ประชุมพยาบาล	21
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	21
ข้อที่ 8 แผนบรรเทาทุกข์	21
- หน้าที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติการณ์ในแผนบรรเทาทุกข์	22
- เหตุการณ์จำลอง	22
- ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม	24
- อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม	24
บทเฉพาะกาล	
แผนรักษาความปลอดภัย	
แผนกวิศวกรรม	แผนกต้อนรับ
แผนกแม่บ้าน	แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แผนกครัว	แผนกบัญชี
แผนกสำนักงานบริหาร	แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อ 4 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจสอบได้

บริษัท เขาลักอินเตอร์ จำกัด ในนาม โรงแรม พูลแมน เขาลัก รีสอร์ท (Pullman Khao Lak Resort) จึงจัดให้มีแผนการจัดทำ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อลูกค้า และพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และพนักงานในสถานประกอบการ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
 2. กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 3. แผนการตรวจตรา
 4. แผนการอบรม
 5. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
 6. แผนการดับเพลิง
 7. แผนอพยพหนีไฟ
 8. แผนบรรเทาทุกข์
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
- 1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เขาลักอินเตอร์ จำกัด
(Pullman Khao Lak Resort)
 - 1.2 ที่ตั้ง 46/109 หมู่ 2 ซอย 46 แคมป์สน ตำบลบางม่วง อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดพังงา 82190
 - 1.3 ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม
 - 1.4 จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน รวม 85 คน

2. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ณ สภาพการทำงานจริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
5. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

3. แผนการตรวจตรา

1. การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ
 - ตรวจสอบภาชนะที่บรรจุสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือหากเกิดการรั่วไหลให้รีบรายงานต่อผู้ที่ดูแล รับผิดชอบ
2. การสูบบุหรี่
 - พนักงานควรสูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ และทักกันบุหรี่ในอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้
3. ชะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
 - พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมชะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในหีวจักรที่มีดัด ไม่เก็บในภาชนะที่ติดไฟได้ง่าย
4. ไฟฟ้า
 - สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ที่ใช้อยู่ในสถานที่ทำงาน ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีการตรวจสอบความชำรุด การต่อพ่วง ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน เป็นต้น

4. แผนการอบรม

บริษัท บริษัท บริษัท เขาหลักอินเตอร์ จำกัด ได้ทำการวางแผนการฝึกการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งในเชิงป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสียหายด้านการเกิดอัคคีภัย จึงได้จัดมีแผนการอบรมประจำปี ซึ่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณไว้ชัดเจน ดังนี้

4.1 การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งทางบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม 1 ครั้งต่อปี

4.2 การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ทางบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม 1 ครั้งต่อปี

5. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

อุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่บางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัวซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำที่มีมูลเหตุจากความประมาท ด้วยในกรณีของอัคคีภัยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและหากไม่ได้รับการดูแลตรวจตราเอาใจใส่ให้ความสำคัญ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิด อุบัติภัยชนิดที่เรียกว่า “อัคคีภัย” ได้

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่จึงได้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยขึ้นดังนี้

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการในการป้องกันอัคคีภัย

1. ฝ่ายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. คณะกรรมการ (จป.)
4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (สปก.)

1) ฝ่ายบริหาร

- 1.1 การจัดผัง ระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้คำนึงถึงการเกิดอัคคีภัย
- 1.2 กำหนดพื้นที่ ควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจเกิดอัคคีภัย
- 1.3 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย
- 1.4 ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อนไฟฟ้าสถิตย์ หรือวิธีการทำงานอื่นใดที่ทำให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด การขัด ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการขนย้าย ขนส่ง เคลื่อนย้ายสารไวไฟ อนุญาตให้มีการทำงานดังกล่าวต้องเป็น ผู้จัดการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
- 1.5 มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำหนดแผน และการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุงของงาน เป็นต้น
- 1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
- 1.7 วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น ในเรื่องการติดตั้งระบบตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ในจุดที่มีสารไวไฟหรือสารติดไฟได้ง่าย

2) หน้าที่ยกพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

- 1) สดับเหตุในบริเวณที่มีป้าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” หรือ “บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่” นอกจากสถานที่จัดไว้เท่านั้น
- 2) ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่ายโดยพลการก่อนที่ช่างซ่อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะร่วมกันจัดทำใบแจ้งซ่อมตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด
- 3) การป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ
 - พนักงานที่พบเห็นภาชนะที่ใส่สารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุดหรือ อาจเกิดการรั่วไหล ให้รีบรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และกรณีพบว่า การรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่แก้ไขให้รีบทำการแก้ไขและ/หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที
- 4) การกำจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
 - ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่ายและห้ามนำออกจากบริเวณที่ทำงาน
- 5) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
 - สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มี หรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย จะต้องตรวจตราเป็นประจำในเรือสภาพที่ชำรุด การต่อไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอื่นใดที่อาจเป็น สาเหตุของอัคคีภัย

3) หน้าที่ยกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

- 3.1 กำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- 3.2 ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ
- 3.3 กำหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการอบรมและฝึก ปฏิบัติเป็นระยะ ๆ
- 3.4 จัดหา ซ่อมบำรุง และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา

4) หน้าที่ยกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)


- 4.1 ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับส่งสินค้าเข้าไปในโรงงานหรือสถานที่เสี่ยงต่อการเกิด เพลิงไหม้
- 4.2 ระวังการก่อวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- 4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งทีอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. แผนการดับเพลิง แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ

6.1 แผนการดับเพลิงในการระงับเพลิงไหม้ขั้นต้น

แผนการดับเพลิงขั้นต้น
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

Code 1: Alarm
Code 2: Incident
Code 3: Evacuate

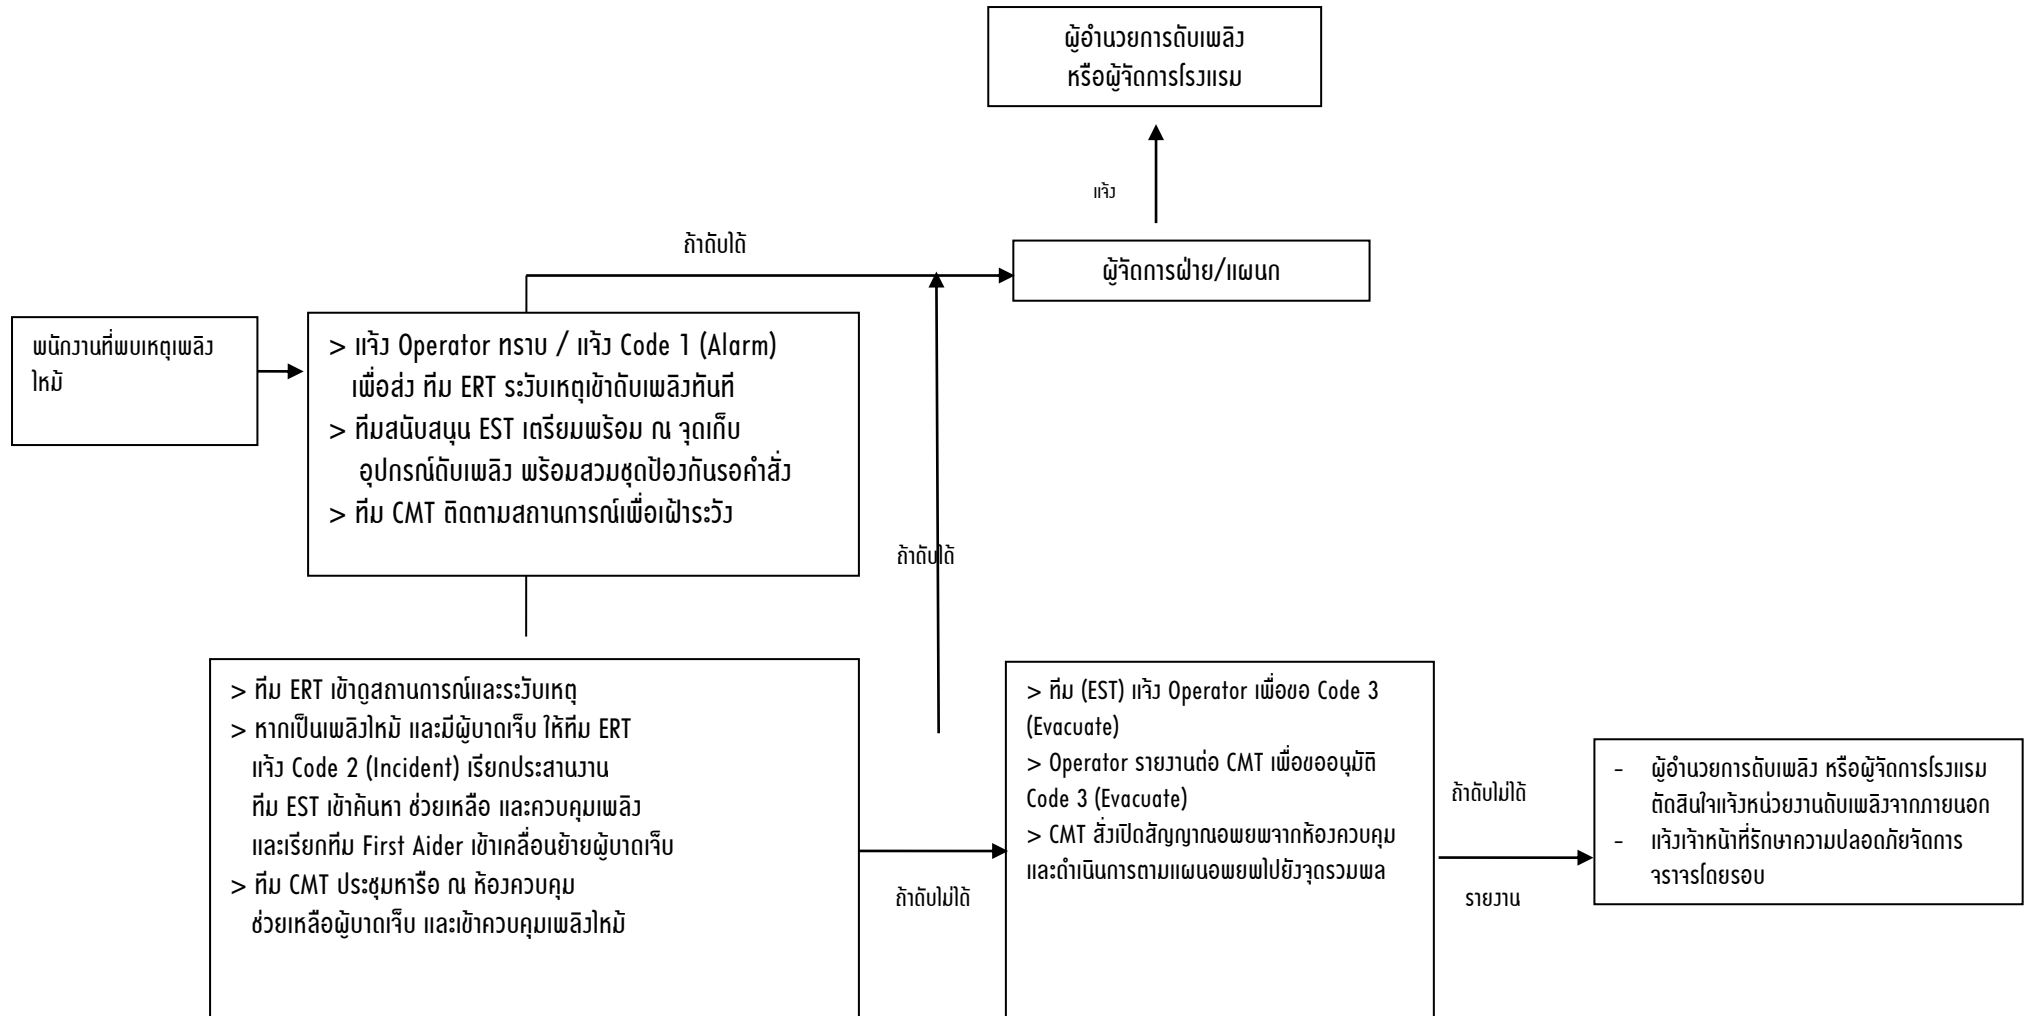

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้
ฝ่าย/แผนก ช่าง (ทีมดับเพลิงภายใน)
บริเวณลานจอดรถ

หัวหน้าชุดดับเพลิง
ชื่อ นายศิริพันธ์ ชนะภัย
(Tel. 0612562736)

พนักงานที่ปฏิบัติงานอื่น
ในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น ทีมควบคุมเครื่องจักร ทีมควบคุมไฟฟ้า ทีมควบคุม
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

พนักงานผจญเพลิง

ผู้รับผิดชอบ

1. นายวิทยา เกะประจันต์ (Tel. 0896860032)
2. นายพรชัย เบี้ยดชัยภูมิ (Tel. 0630737850)
3. นายอดุลย์ ถือราแม (Tel. 0937727846)


- หน้าที่
1. ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 2. ควบคุมระบบห้วงไฟฟ้า

ผู้รับผิดชอบ

1. นายปัญญา สุดาผล (Tel. 0985034124)
2. นายอิทธิพล กล้าหาญ (Tel. 0909540435)
3. นายคิน มาว ซอ (Tel. 0887511293)
4. นายวีระศักดิ์ ใจเพชร (Tel. 0653877430)

- หน้าที่
1. ดับเพลิงขั้นต้น
 2. ประสานทีมอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล
 3. ประสานทีม เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิง กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระดับอค์กียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

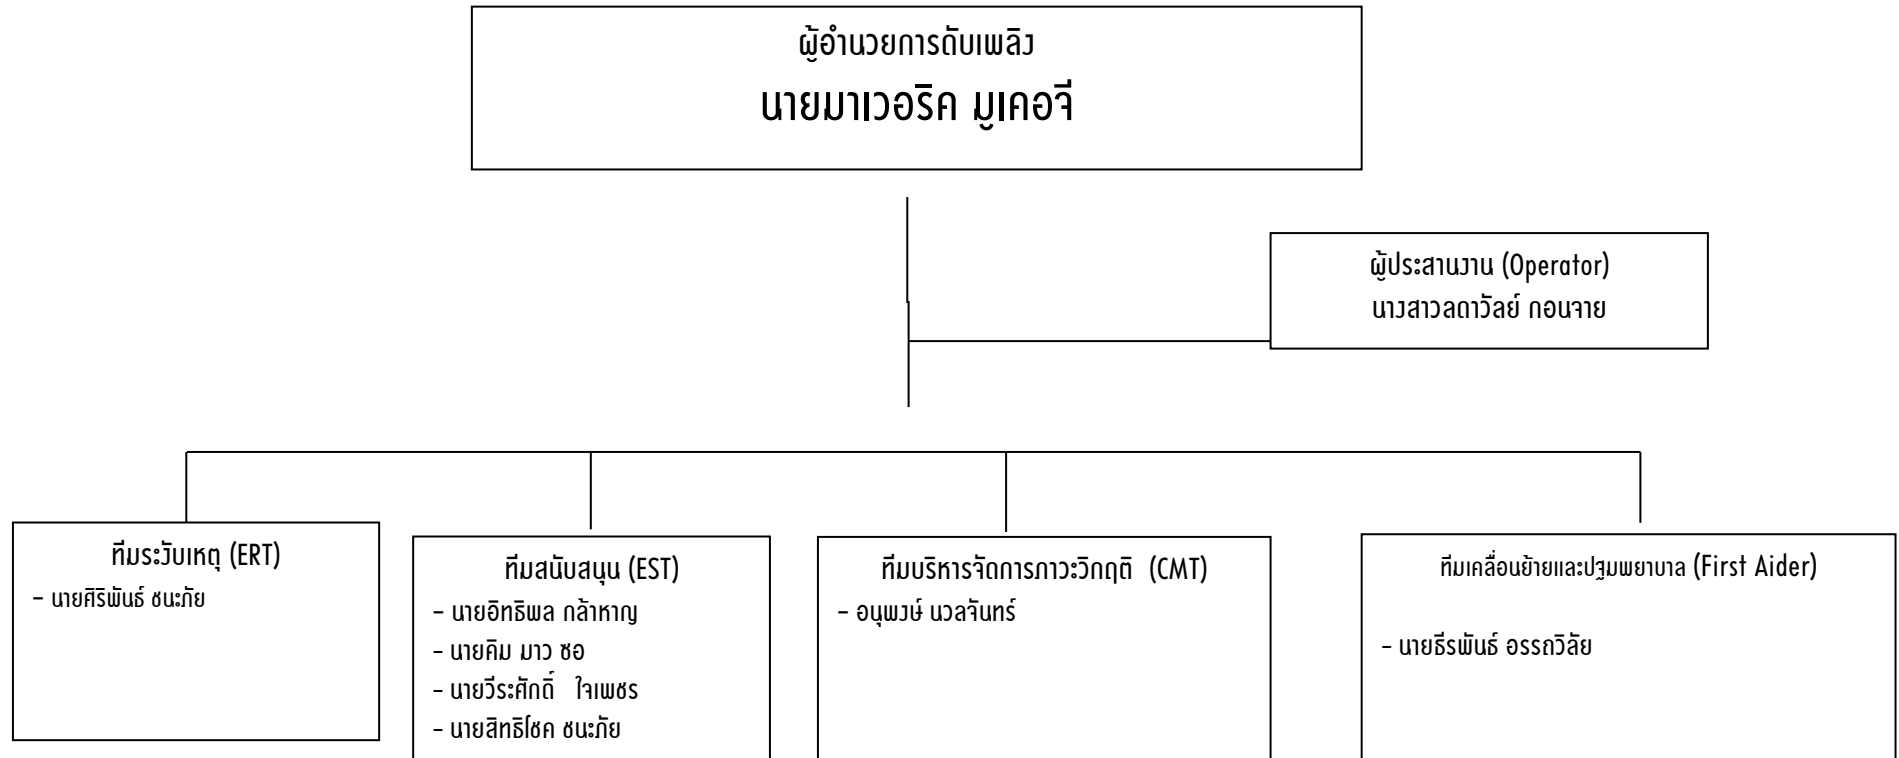

- หมายเหตุ
1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
 2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่างๆเพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้นและโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร หรือผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หน้าที่ของปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการดับเพลิง นายมาเวอริก มูเคอจี	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. รับฟังรายงานต่างๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่างๆ 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 4. ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
ผู้ประสานงาน (Operator) นางสาวลดาวัลย์ กอนาย	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว 2. แจ้งเหตุ (Code 1 : <u> </u> สถานที่) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 5. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 7. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย 8. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ
ทีมระงับเหตุ (ERT) นายศิริพันธ์ ชนะภัย	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Code 1 : <u> </u> สถานที่) ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ 2. ออกทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นทันที ประเมินสถานการณ์ และเข้าดับเพลิงขั้นต้น หากดับได้ให้วิทยุแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที และรายงานผลต่อ ทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (CMT) 3. ในกรณีที่ดับเพลิงไม่ได้ แจ้งเหตุ (Code 2 : <u> </u> สถานที่) และขอความช่วยเหลือจากทีม

ทีมสนับสนุน (EST) นายอิทธิพล กล้าหาญ นายคิน มาว ซอ นายวีระศักดิ์ ใจเพชร นายสิทธิโชค ชนงักย ทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (CMT) นายอนุพงษ์ นวลจันทร์	สนับสนุน และทีมเคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาล 4. รายงานต่อผู้บัญชาการดับเพลิง ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Code 1 : <u>สถานที่</u>) ให้รีบเตรียมพร้อม ณ จุดจัดเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 2. เข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้เมื่อได้รับแจ้งเหตุ (Code 2 : <u>สถานที่</u>) ออกทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้นทันที ประเมินสถานการณ์ และเข้าดับเพลิงขึ้นต้น หากดับได้ให้วิทยุแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที ในกรณีที่เพลิงไม่สามารถควบคุมได้ แจ้งขออนุมัติ (Code 3) ไปที่ทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (CMT) และผู้ประสานงาน (Operator) 3. รายงานต่อผู้บัญชาการดับเพลิง ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Code 1 : <u>สถานที่</u>) ให้ติดตามสถานการณ์ เพื่อเฝ้าระวัง 2. เมื่อได้รับแจ้งเหตุ (Code 2 : <u>สถานที่</u>) ให้เรียกทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (CMT) หรือ ณ หอควบคุม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ประสานงาน (Operator) 3. ในกรณีที่เพลิงไม่สามารถควบคุมได้ และได้รับแจ้งขออนุมัติ (Code 3) 4. ให้ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันการอนุมัติ (Code 3) และสั่งการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ปฏิบัติและดำเนินการตามแผนอพยพ 5. สัมผัสเปิดสัญญาณอพยพจากหอควบคุม
---	--

ทีมเคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาล (First Aider) นายธีรพันธ์ อรรถวิสัย	6. สักการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Code 1 : ____ สถานที่ ____) ให้รีบเตรียมพร้อม ณ จุดจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 2. เมื่อได้รับแจ้งเหตุ (Code 2 : ____ สถานที่ ____) และการร้องขอความช่วยเหลือทีมเคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลจากที่ระวัชเหตุ (ERT) ให้เข้าประเมินสถานการณ์ ทำการค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมายังจุดปฐมพยาบาล 3. หากพบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสให้รีบไปยังผู้ประสานงานเพื่อ ขอรถพยาบาลส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที 4. สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ให้ทีมปฐมพยาบาลดูแลช่วยเหลือ 5. รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง
---	--

ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามผู้ปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง


ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา) 08.00-18.00 น.	นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) 18.00-08.00 น.	วันหยุด 08.00-24.00-08.00 น.
ผู้อำนวยการดับเพลิง	General Manager Hotel Manager	Duty manager Guest Service Agent Sup. Restaurant Manager	Duty manager Guest Service Agent Sup. Restaurant Manager
ผู้ประสานงาน (Operator)	Duty manager, Guest Service Agent	Duty Manager, Front Desk Guest Service Agent Front Desk-Night Guest Service Agent-Night	Duty Manager, Front Desk Guest Service Agent Front Desk-Night Guest Service Agent- Night
ทีมระงับเหตุ (ERT) Emergency Response Team	Engineer Manager Chief Gardener Guest Service Agent Chief Steward Steward Security Guard หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	General Technician Security-Night Duty manager, Guest Service Agent House man -Night Guest Service Agent-Night หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	General Technician Supervisor Security Security-Night Guest Service Agent F&B supervisor Guest Service Agent- Night หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทีมสนับสนุน (EST) Emergency service team	General Technician Supervisor General Technician Restaurant Manager Guest Service Agent, F&B Supervisor Attendant, F&B หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	General Technician Supervisor, F&B Attendant, F&B Supervisor, -Night หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย	General Technician Supervisor , Front Desk Agent, Front Desk Team Leader, F&B Attendant, F&B Agent, Front Desk-Night หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทีมบริหารจัดการภาวะ วิกฤติ (CMT) Crisis Management team	General Manager Hotel Manager Heads of Departments	Duty Manager Manager On Duty (MOD)	Duty Manager Manager On Duty (MOD)

ทีมเคลื่อนย้ายและ ปฐมพยาบาล (First Aider)	Asst. Front office Manager Guest service agent IT Manager Asst. Spa Manager F&B Supervisor F&B Attendant หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	Asst. Front office Manager Guest service Agent Duty Manager-Night Guest Service Agent Sup- Night Restaurant Manager, F&B Attendant หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	Asst. Front office Manager Guest service Agent Duty Manager-Night Guest Service Agent Sup- Night Restaurant Manager, F&B Attendant หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
---	--	---	--

ตำแหน่งที่ติดตัวถั้วถั่วลิสง
โรงแรม พูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท
บริษัท เขาหลักอินเตอร์ จำกัด

ลำดับที่	ชั้นที่/สถานที่	ตำแหน่งที่ติด
1.	พื้นที่สาธารณะ	ทั้งหมด 8 จุด รวม คัดสลับ
2.	จุดต้อนรับ	ชั้น 1 มีทั้งหมด 1 จุด
3.	บาร์สระน้ำ	ชั้น 1 มีทั้งหมด 0 จุด
4.	ห้องอาหารไฟร	ชั้น 1 มีทั้งหมด 0 จุด
5.	ห้องครัวไฟร	ชั้น 1 ทั้งหมด 1 จุด
6.	ห้องประชุม	ชั้น 2 ทั้งหมด 1 จุด
7.	ห้องอาหารคราม	ชั้น 1 มีทั้งหมด 0 จุด
8.	ห้องครัวคราม	ชั้น 1 มีทั้งหมด 1 จุด
9.	อาคาร สปา	ชั้น 1 มีทั้งหมด 2 จุด
10.	อาคาร 1	ชั้น 1,2,3,4,5 มีทั้งหมด 8 จุด
11.	อาคาร 2	ชั้น 1,2,3 มีทั้งหมด 6 จุด
12.	อาคาร 3	ชั้น 1,2,3 มีทั้งหมด 3 จุด
13.	อาคาร 4	ชั้น 1,2,3 มีทั้งหมด 3 จุด
14.	อาคาร 5	ชั้น 1,2,3 มีทั้งหมด 3 จุด
15.	อาคาร 6	ชั้น 1,2,3 มีทั้งหมด 3 จุด
16.	อาคาร 7	ชั้น 1,2, มีทั้งหมด 3 จุด
17.	อาคาร 8	ชั้น 1,2,3 ทั้งหมด 3 จุด
18.	วิลล่า 1	ชั้น 1 ทั้งหมด 3 จุด
19.	วิลล่า 2	ชั้น 1 ทั้งหมด 0 จุด
19.	วิลล่า 3	ชั้น 1 ทั้งหมด 0 จุด
20.	วิลล่า 4	ชั้น 1 ทั้งหมด 0 จุด
21.	วิลล่า 5	ชั้น 1 ทั้งหมด 0 จุด
22.	วิลล่า 6	ชั้น 1 ทั้งหมด 0 จุด

7. แผนการอพยพหนีไฟ

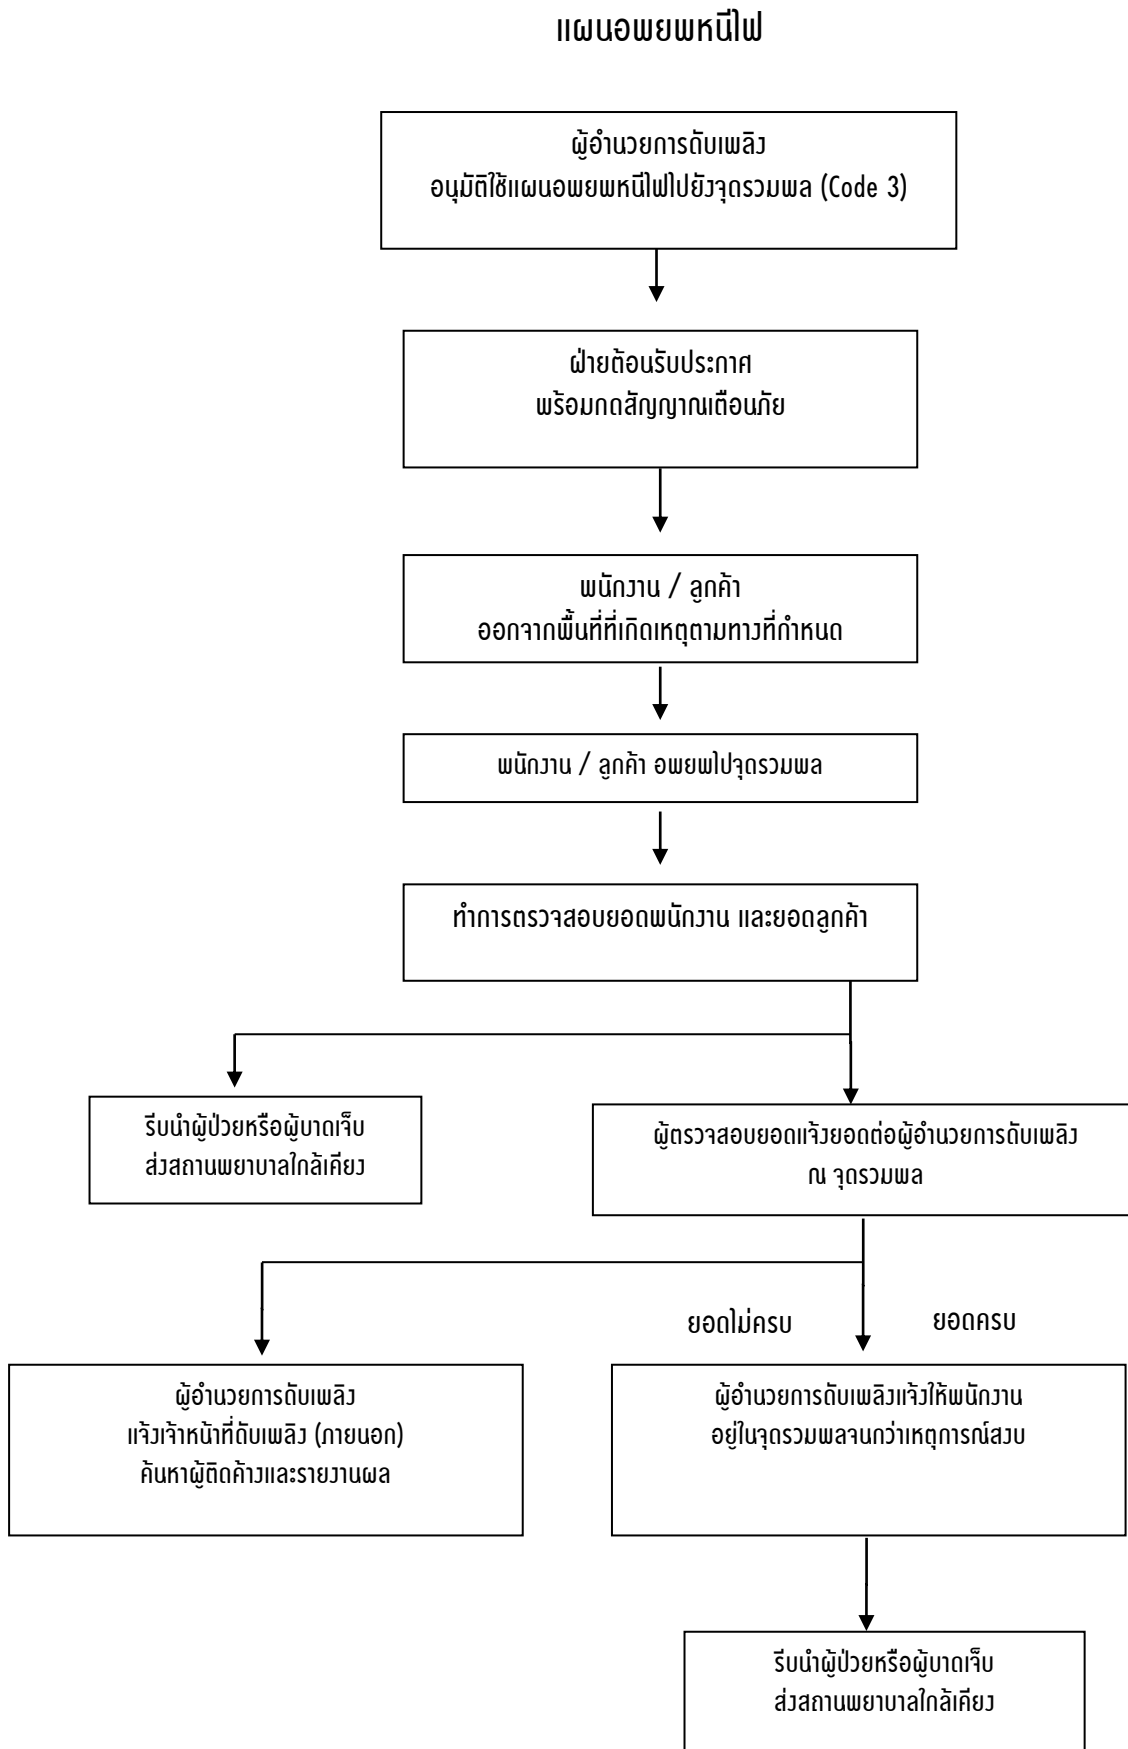

แผนการอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

การอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ มาเวอริค มูเคอจี

โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ ดังนี้

- 1) มีบัญชีรายชื่อของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมดในองค์กร โดยจำแนกเพศชาย – หญิง ชื่อ – สกุล ตำแหน่งงานชัดเจน คือพนักงานทั้งหมด คน แบ่งเป็นชาย 44 คน และ หญิง 41 คน ประกอบด้วย

แผน Executive

มีพนักงาน จำนวน 2 คนชาย .1. คน, หญิง 1 คน

พนักงานชาย	
1. นายมาเวอริค มูเคอจี	General Manager
2. นางสาวกัญจรา อ่อนผิว	Executive Admin to GM

แผน Talent & Culture

มีพนักงาน จำนวน 5 คนชาย 0 คน, หญิง 5 คน

พนักงานหญิง	
1.นางสาวดาวิชัย กอนจาย	Director of Talent & Culture
2.นางอุมาพร บุญใส	Talent & Culture Coordinator
3.นางสาวฉันทิศา ศรีทองกุล	Talent & Culture Officer
4.นางสาว วริษา ควพูล	Talent & Culture Executive
5.นางประไพพิศ กุลธอสว	Commis III

แผนก Housekeeping

มีพนักงาน จำนวน 16 คน ชาย 5 คน, หญิง 11 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1.นายอิน บุญแสวง	Public area supervisor	1.นางสาวเพ็ญมณี ทอวฤทธิ์	Linen attendant
2.นายจักรพันธ์ แสงทอง	Houseman	2.นางสาวศิริวรรณ พรตันติพวงศ์	Executive Housekeeper
3.นายไพลิน สุใจ	Public area attendant	3.นางสาวจิราภรณ์ ทอวมี	Room Attendant
4.นายสุกชัย ทอวรอง	Houseman	4.นางสาวTin Moe Phyu	Room Attendant
5.นายพศกร มากุ้ย	Houseman	5.นางสาวสุริยา หะหว่อ	Floor Supervisor
		6.นางสาวนันทยา คำแหง	Floor Supervisor
		7.นางสาววรรณวิมล มากหลาย	Room Attendant
		8.นางสาวอารี กุลนา	Floor Supervisor
		9.นางสาวสีน้ำ ดวงแก้ว	Room Attendant
		10.นางสาวสุวิทย์ เอียดยาว	Room Attendant
		11.นางสาวดวงเดือน ชัยช่วย	Room Attendant

แผนก Front Office

มีพนักงาน จำนวน 8 คนชาย 3 คน, หญิง 5 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1.นายอนุพงษ์ นวลจันทร์	Asst. Front Office Manager	1.นางสาว วรณศิริรัตน์ ดวงหทัย	Assistant Guest Experience Manager
2.นายวิรัตน์ บุษวา	Bell&Driver	2.นางสาวสุสดี ศิระนาถนุสรณ์	Duty Manager
3.นายรอนันต์ เอฟเฟรียนาตา	Duty Manager	3.นางสาวอลิษา ธาตุดี	Guest Experience Supervisor
		4.นางสาวจุฑามาศ ชมภูววงศ์	Guest Services Agent
		5.นางสาวนพวรรณ สุขใส	Guest Services Agent

แผนก Kitchen

มีพนักงาน จำนวน 15 คน ชาย 10 คน, หญิง 5 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1.นายจักรพันธ์ ธรรมยุติ	Executive Chef	1.นางสาวกัลยา เสกสรรค์	Commis III
2.นายเรืองศักดิ์ แก้วพิทักษ์	Executive Sous Chef	2.นางสาวทิพย์วรรณ สิวศ์โคก	Commis III
3.นายกาญจน์ธนิศ กิติโก	Commis III	3.นางสาวสุภาพร หมาดอะดำ	Chef de Partie
4.นายไชยวัฒน์ เกษประสาธน์	Junior Sous Chef	4.นางสาวจินจิรา มหาพรหม	Pastry Chef
5.นายไพรัชชัย พานเพ็ญ	Steward	5.นางสาวธิดา ทิพบรรพต	Junior Sous Chef
6.นายอาน เมียะ	Steward		
7.นายเดชสิทธิ์ อภิรัชเตชานนท์	Chef de Partie		
8.นายสุทธินันท์ ดันสกุล	Commis II		
9.นายธีรวัฒน์ รักชีพ	Steward		
10.นายชัยวัฒน์ เกลี้ยงหวาน	Steward		

แผนก F&B Service

มีพนักงาน จำนวน 15 คน ชาย 6 คน, หญิง 10 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1. นายเชษฐพร ควมเมือง	Waiter	1.นางสาวอรอนงค์ ควทรัพย์	Waitress
2.นายธีรพล หวอเทียด	Waiter	2.นางสาวจักรกฤษณ์ บิลไสย	Waitress
3.นายจารินทร์ พุ่มกลิ่น	Waiter	3.นางสาวอรอุมา แซ่กู่	Waitress
4.นายภูรินทร์ พรหมเมือง	Waiter	4.นางสาวพลอยมณี เอกอาวุธ	Waitress
5.นายณพดล ชูสวัช	Waiter	5.นางสาวนพพร แก้วบรจาว	Waitress
		6.นางสาวรุ่งฟ้า หาญช้าง	FB Coordinator
		7.นางสาวณัฐกานต์ ชูเทื้อ	Waitress
		8.นางสาวปรียานุช ชุศรี	Waitress
		9.นางสาวเบญจมาศ บุญส่ง	Waitress
		10.นางสาวศุภนันทน์ ครามเขียว	Waitress

แผนก Engineering

มีพนักงาน จำนวน 13 คน ชาย 12 คน, หญิง 1 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1. นายศิริพันธ์ ชนะภัย	Chief Landscape	1.นางสาวณัฐริดา คชรัตน์	Engineering Coordinator
2. นายสุวรรณ เป้าอุทา	Landscape Attendant		
3. นายปัญญา สุตาผล	Landscape Attendant		
4. นายอิทธิพล กล้าหาญ	Landscape Attendant		
5. นายวีระศักดิ์ ใจเพชร	Landscape Attendant		
6.นายก่อวภพ สิงห์ศรี	Technician		
7.นายเนติพงษ์ พันธุ์ช่วย	Technician		
8.นายก่อวภพ สิงห์ศรี	Technician		
9.นายพรชัย เบียดชัยภูมิ	Technician		
10.นาย Khin Maung Zaw	Landscape Attendant		
11.นายWin Thu	Technician		
12.นายวิทยา เกะประจันต์	Engineering Manager		

แผนก Sales & Marketing + Reservation
มีพนักงาน จำนวน 4 คนชาย 1 คน, หญิง 3 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1. นายนิเวศน์ อู่สาร:	Revenue Manager	1. นางสาววามศิลป์ แก้วทอง	Digital & Marketing Executive
		2. นางสาวพัชรารักษ์ พานุการณ	Assistant Director Of Sales
		3. นางสาววาทินี ทอนน้อย	Senior Sales Manager

แผนก Spa & Recreation
มีพนักงาน จำนวน 5 คนชาย 1 คน, หญิง 4 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1.นายชนะพล ล้อมทิน		1.นางสาวกวิศรา ชอบเวศท์	
		2.นางสาวกัญญารัตน์ คงแก้ว	
		3.นางสาวศุภรัตน์ดา หุ่นแดง	
		4.นางสาวศิริรัตน์ แก้วยวน	

แผนก Finance
มีพนักงาน จำนวน 10 คน ชาย 5 คน, หญิง 5 คน

พนักงานชาย		พนักงานหญิง	
1.นาย ชีรพันธ์ อรรถวิสัย	IT & Ecommerce Manager	1.นางสาว เบญจพร ศรีสนา	Cost Supervisor
2.นายอภิวัฒน์ อยู่สำราญ	Cost Supervisor	2.นางสาว สายใจ ต่อดวงษ์	Accounts Supervisor
3.นายวาทิน อุดมสวัสดิ์	Receiving & Cost officer	3.นางสาวชื่นรักษ์ หล้าศิลป์	Chief Accountant
4.นายณัฐพล พุกขัณธิ์	Purchasing officer	4.นางสาวสุรีย์พร ตีวารี	Income Officer
5.นายชานนท์ นิธิกุล	AR Supervisor	5.นางสาวปัญญาวดี ทรายคำ	Financial Controller

2) เส้นทางการอพยพหนีไฟ (พร้อมผัง)

แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

เส้นทางอพยพ	รายละเอียดเส้นทางอพยพ
1. อพยพไปยังบริเวณจุดจอดรถด้านหน้า	ทุกเส้นทางต้องจากจุดที่อยู่ปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ใช้เส้นทางที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดไปยังจุดรวมพล



3) จุดรวมพล / จุดรอรับการอพยพ

จุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึง ยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

จุด	สถานที่
1. จุดรวมพล	ลานจอดรถ
2. จุดรวมพล	หน้าหาด

4) รูปแบบการนำการอพยพ และการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรวมพล

รูปแบบการนำอพยพ	รายละเอียด/กิจกรรม
1. สัญญาณไฟกะพริบที่อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ โดยอพยพไปตามทางที่ลูกศรชี้ บนป้าย Exit มีไฟตลอดเวลา	เปิดสัญญาณแจ้งเตือนอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
2. ตรวจสอบจำนวนผู้อพยพ ครบ – ไม่ครบรายงาน ณ จุดรวมพล	เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเดินเรืออย่างเป็นระเบียบตามผู้นำอพยพไปยังจุดรวมพล

5) ข้อควรปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ

ลำดับ ที่	แนวทางการปฏิบัติ
1.	ควบคุมสติให้ได้ อย่าตื่นเต้น ตกใจ
2.	ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ หรือตะโกนดังๆ ว่า “ไฟไหม้”
3.	ถ้ามีถังดับเพลิง ให้ใช้ถังดับเพลิงดับไฟ
4.	ถ้าดับไม่ได้ให้รีบหนี และปิดประตูให้ได้ พร้อมแจ้งผู้รับผิดชอบ
5.	ถ้าเส้นทางหนีไฟ มีควัน ให้หมอบลง คลานหนีควัน (ไฟ)
6.	แต่ก่อนเปิด (ประตู)

6) ผู้ที่ทำหน้าที่นำการอพยพพร้อมผู้ทำหน้าที่สำรวจ คนที่ 1 และ 2

ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่	เบอร์โทรศัพท์
1. นายศิริพันธ์ ชนะภัย	Chief Landscape	ผู้นำอพยพ	083-528-3524

7) ผู้ควบคุม และตรวจสอบยอดผู้อพยพ พร้อมผู้ทำหน้าที่สำรวจ คนที่ 1 และ 2

หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่	เบอร์ โทรศัพท์
1. นางสาวดาวิชัย กอนฉาย	ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล	หัวหน้าผู้ตรวจสอบผู้อพยพ	0874941485

8) ผู้ประสานงานหลักกรณีเกิดภัย พร้อมผู้ทำหน้าที่สำรอง คนที่ 1 คนที่ 2 และ 3

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่	เบอร์โทรศัพท์
1. นายธีรพันธ์ อรรถวิสัย	ไอที	ผู้ประสานงานหลัก	080-0417-269

9) ผู้ที่ทำหน้าที่บรรเทาทุกข์/ปฐมพยาบาล พร้อมผู้ทำหน้าที่สำรอง คนที่ 1 และ 2

หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หน้าที่	เบอร์โทรศัพท์
1. นายอนุพงษ์ นวลจันทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า	ผู้บรรเทาทุกข์ / ปฐมพยาบาล	061-9535-397

ยานพาหนะไว้ในกรณีที่ยานพาหนะหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

10) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
1.	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางม่วง	076-593-558
2.	โรงพยาบาลตะกั่วป่า	076-584-250
3.	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	1669

4. แผนการบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วย

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับคำสั่ง
4. การช่วยชีวิตและชุดค้นหาผู้เสียชีวิต
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
7. การช่วยเหลือสวเคราะห์ผู้ประสบภัย
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หัวหน้าทีม นางสาวลดาวัลย์ กอนาย
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม นายศิริพันธ์ ชนะภัย พนักงานร่วมทีม พนักงานแผนกช่าง
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและ กำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	หัวหน้าทีม นางสาวลดาวัลย์ กอนาย นางสาวปัญญาวดี ทราคำ
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม นายศิริพันธ์ ชนะภัย พนักงานร่วมทีม นายปัญญา สุตาผล และ นายสุวรรณ เป้าอุทา
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีม นายชานนท์ นิติกุล พนักงานร่วมทีม นายก่อภพ สิงห์ศรี และ นายไพสิน สุดใจ
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	นายศิริพันธ์ ชนะภัย และนายวิทยา เกะประจันต์ หัวหน้าทีม นางสาวปัญญาวดี ทราคำ พนักงานร่วมทีม พนักงานฝ่ายการเงิน
7. การช่วยเหลือ สวเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม นางสาวลดาวัลย์ กอนาย พนักงานร่วมทีม นางสาวพัชรารักษ์ พานุการณ
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจ สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าทีม นายวิทยา เกะประจันต์

5. เหตุการณ์จำลอง

หน่วยงาน บริษัท เขาลักอินเตอร์ จำกัด วันที่ 8 ตุลาคม 2567

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม นาย ภูริวัจน์ สิริบนทพันธ์ ตำแหน่ง ครูฝึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เหตุการณ์จำลอง

สมมุติให้เกิดเพลิงไหม้ที่ “ห้องประชุม ” เวลา 14.30 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร

ตัวจับสัญญาณควันในพื้นที่ ส่วนสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมฯ และทาง Operator แจ้ง “Code 1” ให้เจ้าหน้าที่ทีม
ระดมเหตุ เข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ทีมระดมเหตุประเมินแล้วว่าเป็นไฟไหม้รุนแรง ทีมระดมเหตุ

แจ้ง Code 2 ขอทีมสนับสนุนและทีมเคลื่อนย้าย ทีมสนับสนุน ประเมินแล้วไม่สามารถระงับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมาก
เกินไป จึงรายงานตามขั้นตอน

ในเหตุการณ์สมมุติให้ไม่มีผู้ติดค้างอยู่ใน

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	14.30 น.	สมมุติว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ “ห้องประชุม...” ตัวจับควันส่งสัญญาณแจ้งไปยังแผงควบคุมฯ ทาง Operator จึงแจ้ง Code 1 ที่เสียบยง ให้ทีม ERT เข้า ตรวจสอบ	นายจาริทร พุ่มกลิ่น
2	14.32 น.	ทีมระงับเหตุ ERT เข้าสำรวจพื้นที่ และประเมินสถานการณ์ และพยายามดับไฟ และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้ จึง แจ้ง Code 2 ที่เสียบยง ให้ทีม EST เข้าระงับเพลิง ทีม First Aider เข้าค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	นายอนุพงษ์ นวลจันทร์ นายคิน มาว ชอ นายวีระศักดิ์ ใจเพชร
3	14.34 น.	ทีม EST เข้าระงับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุ ทีม First Aider เข้าค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุด ปลอดภัย	นายอิทธิพล กล้าหาญ นายคิน มาว ชอ นายวีระศักดิ์ ใจเพชร นายธีรพันธ์ อรรถวิสัย นางสาวเบญจพร ศรีเสนา
4	14.40 น.	ทีม EST ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าไม่สามารถระงับ เพลิงได้ แจ้งทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤติ (CMT) ตัดสินใจสั่งการ Code 3 ใช้แผนอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล	นายอนุพงษ์ นวลจันทร์
5	14.40 น.	แจ้งหน่วยดับเพลิง องค์กรบริหารตำบลบางม่วง โทร 076 593 558 แจ้งเหตุว่า “ไฟไหม้บริเวณ ห้องประชุม โรงแรม พูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท โดยในขณะนี้ไม่สามารถ ระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุกคนอพยพเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้ติดค้าง	นางสาวกวิศรา ขอบเวช
6	14.40 น.	สัญญาณแจ้งการอพยพตัวอย่างต่อเนื่อง	นายจักรกฤษ บิลไสย
7	14.40 น.	ตัดไฟภายใน แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค/นครหลวง	นายพรชัย เบียดชัยภูมิ
8	14.40 น.	ผู้นำทางรวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	ผู้นำทางหนีไฟของทุกกลุ่ม
9	14.40 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมที่จุด รวมพล	ทุกคน
10	14.43 น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	ทุกคน

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
11	14.46 น.	ตรวจสอบยอดพนักงาน และลูกค้า รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	ผู้ตรวจสอบยอดทุกกลุ่ม
12	14.47 น.	หน่วยดับเพลิงปฏิบัติงาน รจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเข้าพื้นที่	
13	14.50 น.	เพลิงสงบ	
14	15.00 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขึ้นต้น ต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	นางสาวดาวัลย์ กอนาย
15	15.30 น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ	นายมาเวริค มูเคอจี

6. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

1. นาย ภูริวัจน์ สิรินนทพันธ์ ตำแหน่ง ครูฝึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ทีมชุดครูฝึก จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

11.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริง ได้แก่

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	5	
2	ถังดับเพลิง ชนิดเคมีเหลวระเหย	3	
3	สายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	1	

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
4	เครื่องทำควัน จำลองสถานการณ์	1	 
5	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	1	
6	วิทยุสื่อสาร	10	

11.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม รวม 1 วัน คือ วันที่ 8 ตุลาคม 2567

วันที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา

08.30 น. – 12.00 น. - อบรมความรู้เรื่องแผนการดับเพลิงขั้นต้น

13.00 น. – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น

แบบบันทึกสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งมลพิษประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารลดหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1/1/69	0.04	124	114.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ	
2/1/69	0.09	156	123.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
3/1/69	0.04	151	120.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
4/1/69	0.05	145	116	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
5/1/69	0.05	166	132.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
6/1/69	0.08	161	130.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
7/1/69	0.00	138	110.4	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
8/1/69	0.04	130	104	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
9/1/69	0.09	134	107.2	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
10/1/69	0.00	143	110.4	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
11/1/69	0.05	151	130.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
12/1/69	0.03	154	125.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
13/1/69	0.04	136	104	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
14/1/69	0.05	130	107.2	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
15/1/69	0.04	131	104.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
16/1/69	0.00	135	108	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
17/1/69	0.05	138	110.4	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
18/1/69	0.03	142	113.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
19/1/69	0.02	134	109.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
20/1/69	0.02	136	110.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
21/1/69	0.02	121	116.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
22/1/69	0.03	136	110.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
23/1/69	0.02	102	81.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
24/1/69	0.00	124	101.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
25/1/69	0.05	132	106.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
26/1/69	0.08	132	131.6	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
27/1/69	0.02	134	107.2	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
28/1/69	0.02	140	112	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
29/1/69	0.09	141	112.8	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
30/1/69	0.05	134	123.2	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ
31/1/69	0.05	149	110.2	ระบายน้ำทิ้ง	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	-	-	สุ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียในหลักจัดการของมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่พบ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/12/19	0.510	156	124.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
2/12/19	0.520	161	128.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
3/12/19	0.510	155	124	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
4/12/19	0.510	146	116	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
5/12/19	0.360	137	109.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
6/12/19	0.360	137	125.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
7/12/19	0.420	138	110.4	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
8/12/19	0.340	141	112.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
9/12/19	0.330	142	113.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
10/12/19	0.340	147	117.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
11/12/19	0.330	146	100.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
12/12/19	0.330	116	92.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
13/12/19	0.280	145	116	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
14/12/19	0.310	131	107.2	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
15/12/19	0.260	145	116	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
16/12/19	0.300	139	111.2	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
17/12/19	0.330	147	113.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
18/12/19	0.340	136	108.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
19/12/19	0.380	127	101.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
20/12/19	0.320	136	100.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
21/12/19	0.220	125	100	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
22/12/19	0.340	121	96.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
23/12/19	0.320	160	128	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
24/12/19	0.400	144	131.2	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
25/12/19	0.450	135	108	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
26/12/19	0.380	119	97.2	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
27/12/19	0.350	138	110.4	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
28/12/19	0.080	131	101.8	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
29/12/19	0.170	149	119.2	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
30/12/19	0.160	137	109.6	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว
31/12/19	0.100	143	114.4	รอวิเคราะห์	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สว

หน้า

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบนำเลี้ยง (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในฟาร์มเลี้ยงแพะ/แกะ/สัตว์ชนิดอื่น (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเลี้ยงที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย/ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/สูตรหรือกลไกเคมี)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
14/1/19	0.200	126	116.8	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
24/1/19	0.230	110	88	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
31/1/19	0.200	116	92.8	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
4/1/19	0.210	101	80.8	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
5/1/19	0.210	109	84.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
6/1/19	0.200	123	114.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
7/1/19	0.250	142	135.6	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
8/1/19	0.270	168	154.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
9/1/19	0.250	158	146.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
10/1/19	0.210	149	119.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
11/1/19	0.230	164	131.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
12/1/19	0.220	169	135.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
13/1/19	0.230	213	140.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
14/1/19	0.230	184	149.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
15/1/19	0.180	165	132	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
16/1/19	0.220	164	131.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
17/1/19	0.230	135	108	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
18/1/19	0.240	146	116	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
19/1/19	0.220	139	111.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
20/1/19	0.210	151	120.8	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
21/1/19	0.200	128	102.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
22/1/19	0.200	124	99.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
23/1/19	0.220	131	104.8	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
24/1/19	0.230	146	120.8	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
25/1/19	0.220	189	151.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
26/1/19	0.230	175	140	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
27/1/19	0.210	132	105.6	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
28/1/19	0.240	163	130.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
29/1/19	0.220	114	91.2	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.
30/1/19	0.260	138	110.4	ระบายน้ำ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ส.ค.

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหตุกิจของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (สิดหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ))	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/5/69	0.210	165	132	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
2/5/69	0.270	180	144	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
3/5/69	0.240	188	150.4	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
4/5/69	0.240	169	135.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
5/5/69	0.290	189	144.8	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
6/5/69	0.310	145	116	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
7/5/69	0.330	138	110.4	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
8/5/69	0.300	109	84	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
9/5/69	0.200	157	125.6	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
10/5/69	0.230	178	142.6	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
11/5/69	0.180	168	134.4	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
12/5/69	0.180	118	94.4	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
13/5/69	0.280	134	107.8	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
14/5/69	0.150	77	47.6	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
15/5/69	0.220	60	48	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
16/5/69	0.170	64	51.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
17/5/69	0.200	86	68.8	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
18/5/69	0.310	62	49.6	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
19/5/69	0.210	68	46.4	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
20/5/69	0.230	71	56.60	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
21/5/69	0.180	60	48	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
22/5/69	0.210	44	50.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
23/5/69	0.210	68	48	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
24/5/69	0.200	80	64	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
25/5/69	0.170	60	48	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
26/5/69	0.220	49	59.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
27/5/69	0.290	69	52.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
28/5/69	0.220	77	45.6	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
29/5/69	0.290	64	51.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
30/5/69	0.210	84	67.2	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		
31/5/69	0.320	125	100	ระบายน้ำเสีย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ปกติ		

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลูกของ เมล็ดพืช (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ/ ชนิดหรือ กิจกรรม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม แสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลบ ผสม (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/1/69	0.800	119	47.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
2/1/69	0.800	94	44.6	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
3/1/69	0.800	66	32.8	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
4/1/69	0.810	66	32.8	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
5/1/69	0.810	63	30.4	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
6/1/69	0.810	64	31.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
7/1/69	0.820	60	48	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
8/1/69	0.800	64	31.4	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
9/1/69	0.820	67	45.6	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
10/1/69	0.800	49	63.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
11/1/69	0.800	69	44.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
12/1/69	0.880	63	50.4	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
13/1/69	0.840	92	43.6	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
14/1/69	0.840	41	36.8	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
15/1/69	0.840	137	109.6	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
16/1/69	0.880	70	88	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
17/1/69	0.880	115	92	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
18/1/69	0.190	114	91.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
19/1/69	0.800	105	84	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
20/1/69	0.830	113	90.4	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
21/1/69	0.880	96	46.8	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
22/1/69	0.190	98	46.4	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
23/1/69	0.840	90	40	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
24/1/69	0.820	97	45.6	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
25/1/69	0.800	62	44.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
26/1/69	0.810	62	49.6	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
27/1/69	0.810	67	52	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
28/1/69	0.800	67	52	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
29/1/69	0.800	69	52	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			
30/1/69	0.840	69	44.2	รอถ่ายน้ำ	ไม่พบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-			