

ภาคผนวกที่ 5

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔

จัดทำโดย พรานา รีสอร์ท นันดานา

14/3 ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี 84320

โทรศัพท์ 077-246362

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ ทางพรานา วัสดุภัณฑ์ นันดานา จึงจัดให้มีแนวการจัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
๓. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
๔. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

๑. แผนการตรวจตรา
๒. แผนการอบรม
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
๔. แผนการดับเพลิง
๕. แผนอพยพหนีไฟ
๖. แผนบรรเทาทุกข์

๑. แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ก่อนจัดทำแผนควรมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการวางแผน

การตรวจตรา ควรมีการกำหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจระยะเวลา ความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจน

ตัวอย่างของหัวข้อที่ควรตรวจตรา เช่น

- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ
- ของเสียติดไฟง่าย
- เชื้อเพลิง
- แหล่งความร้อนต่าง ๆ
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ

๒. แผนการอบรม

เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การผลิต การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทำในแผนการอบรม

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดทำในแผนการอบรม

- การปฐมพยาบาล
- การผายปอดและนวดหัวใจ


๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการโดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงานในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน

ตัวอย่างหัวข้อที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

- ๕ ส.
- การลดการสูบบุหรี่
- การจัดนิทรรศการ
- จัดทำโปสเตอร์
- การใช้สื่อต่าง ๆ

๔. แผนการดับเพลิง

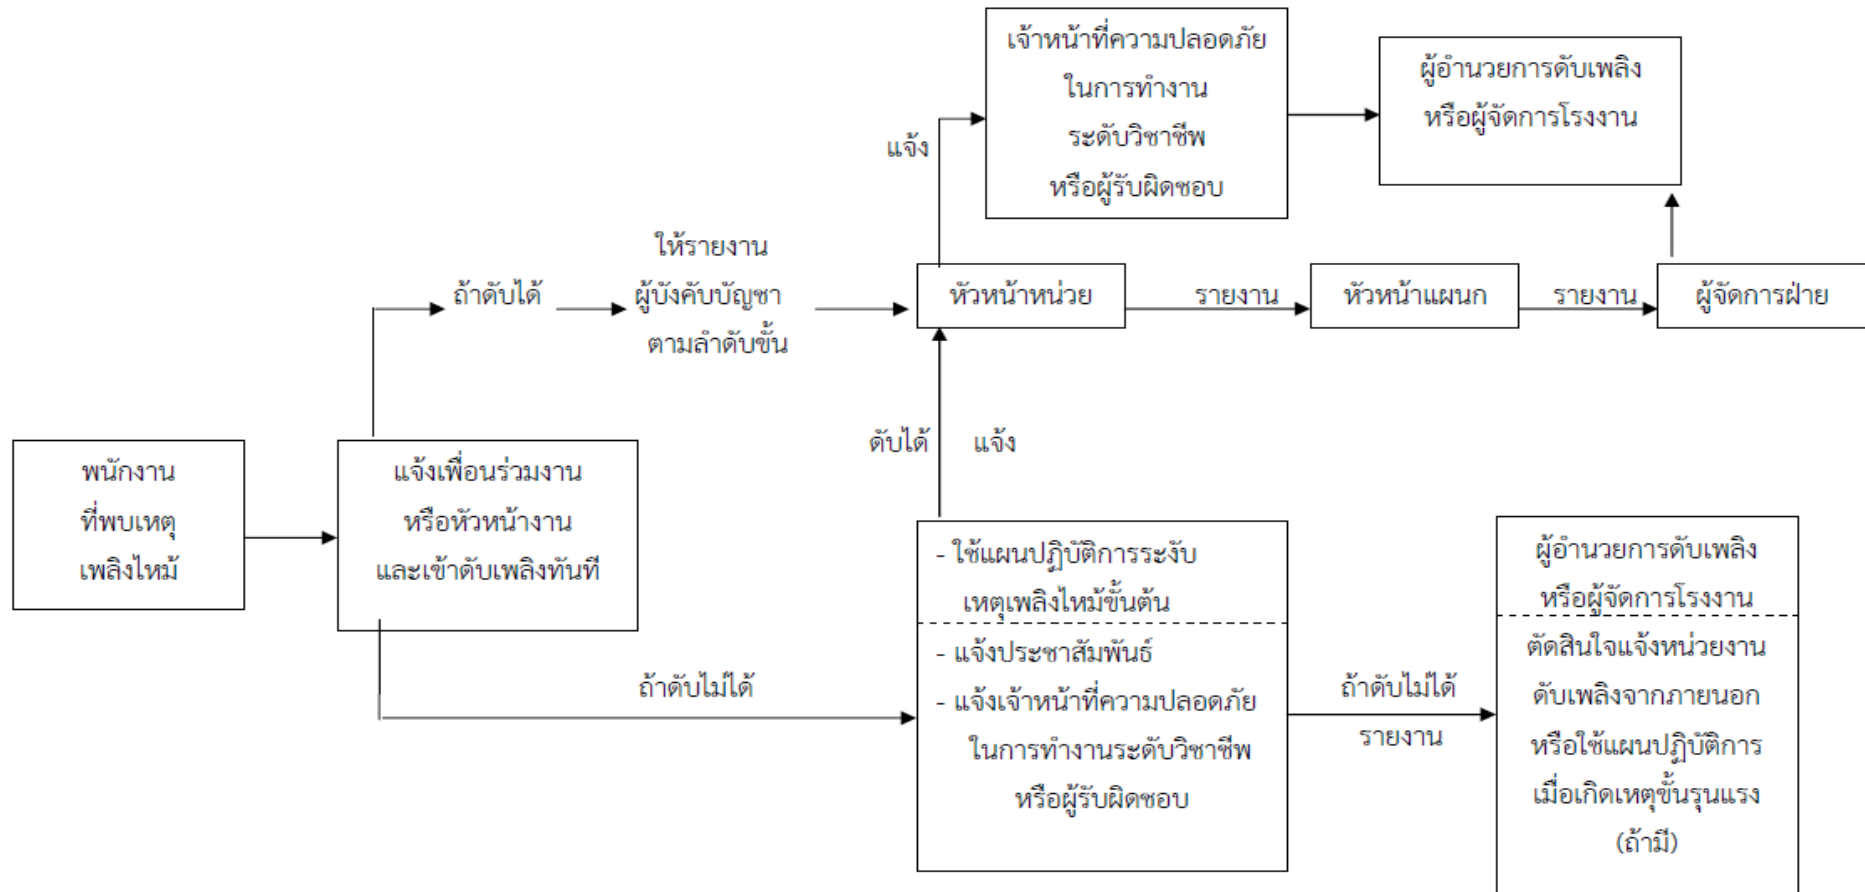

๕ แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้ แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ ...นาย อีวง โตมาส์ แบร์โตโลต์ / นาง ธิดารัตน์ ขุนทวี...

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง

ชื่อ ...นาง ปราณี สร้างทองดี...

ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้


๑. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

๒. จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจสอบนับจำนวนได้

๓. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย


๔. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บเป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

แผนอพยพหนีไฟ

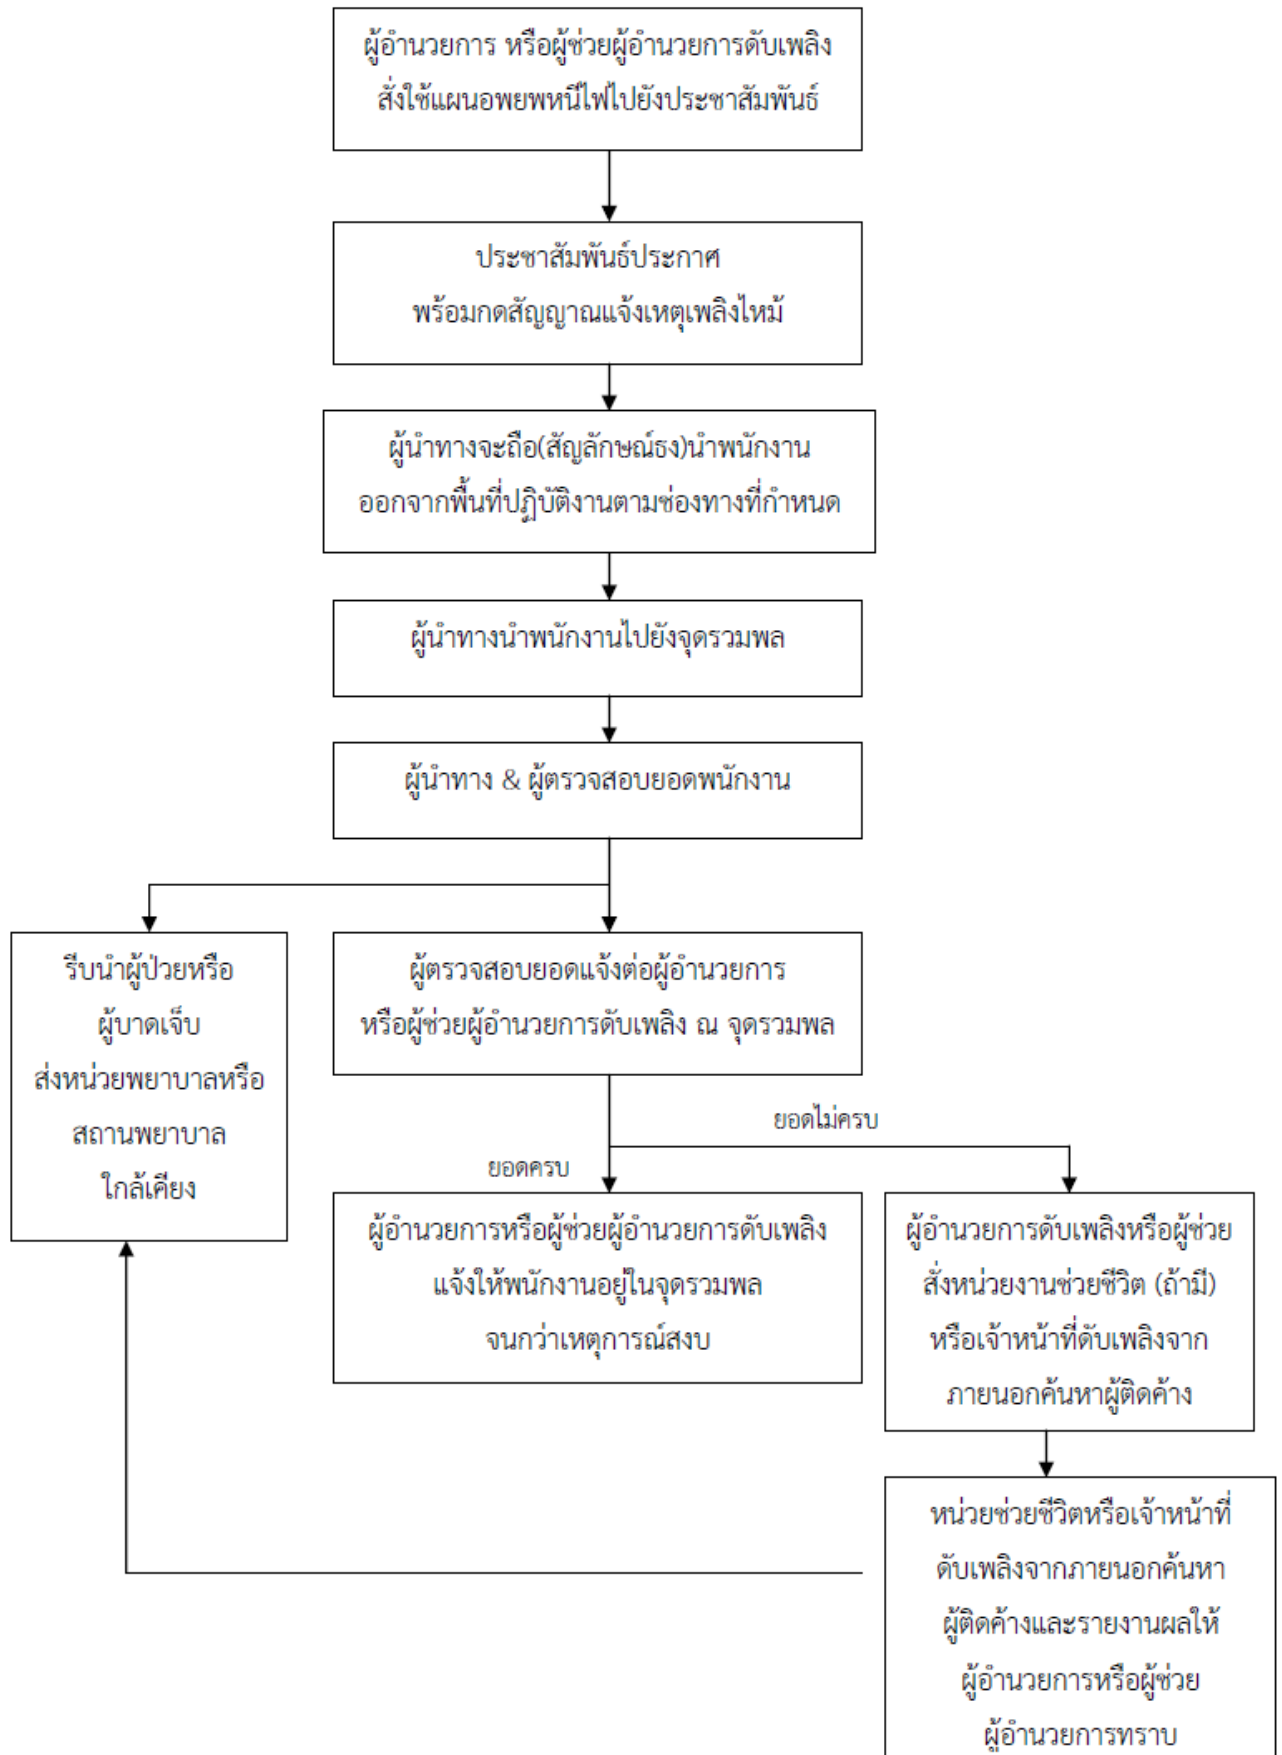

คณะกรรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้

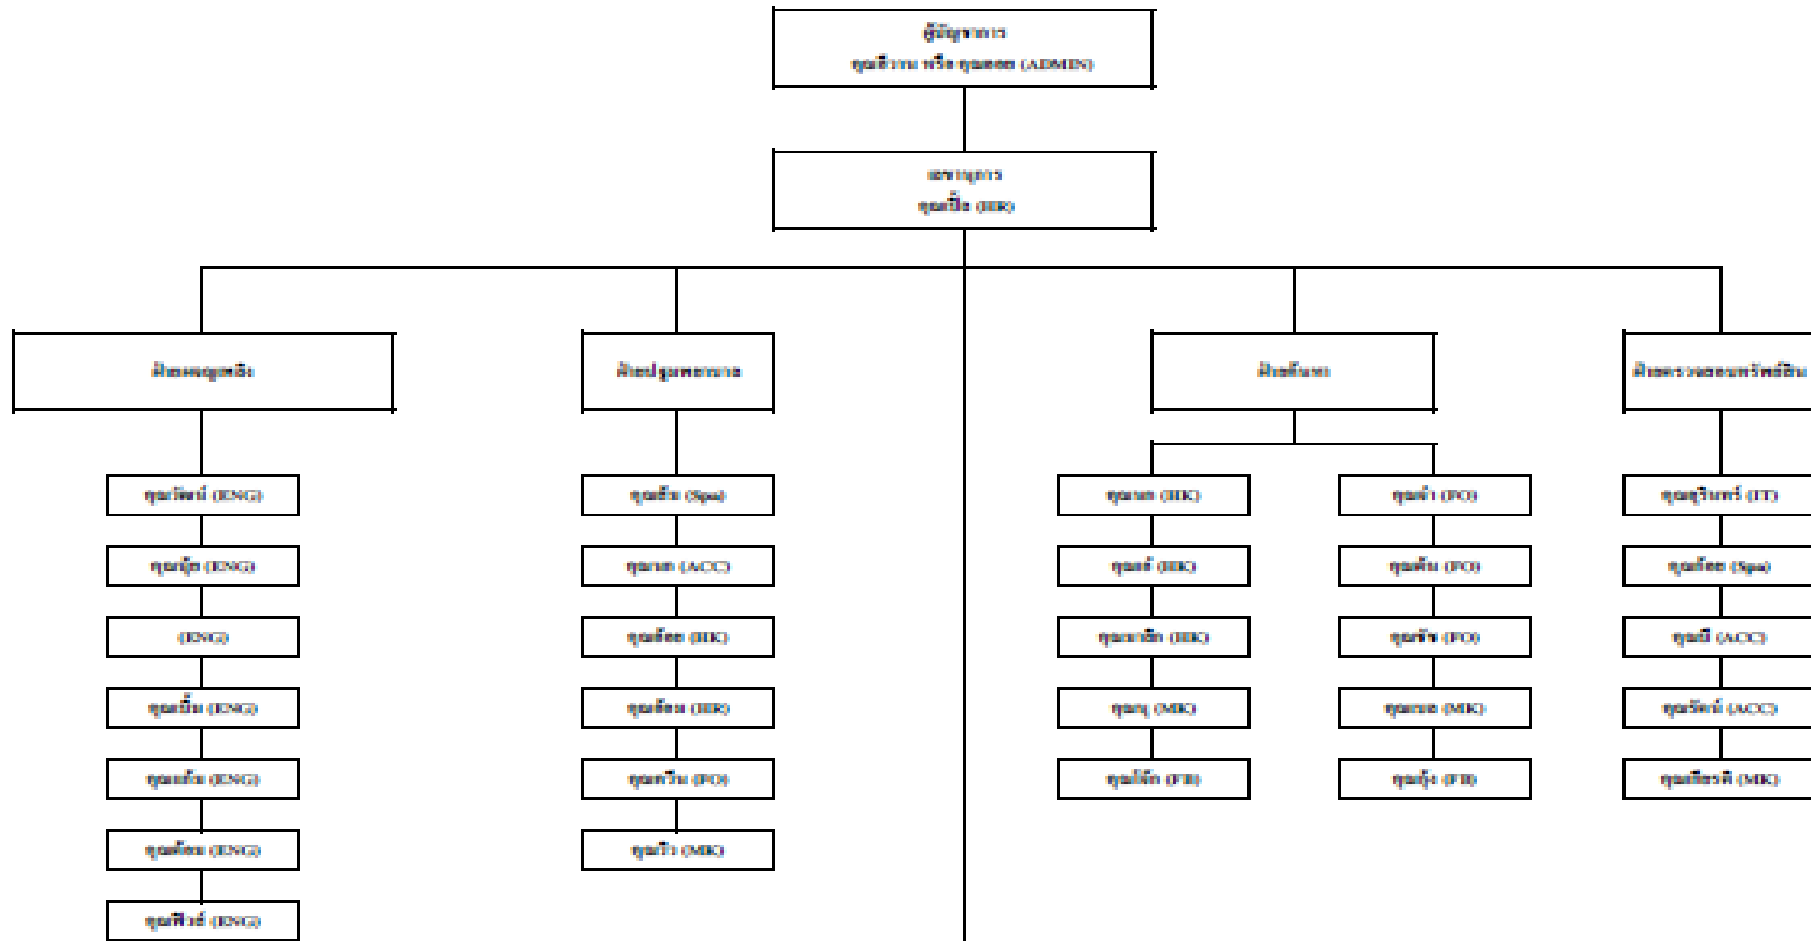

ผู้อำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่ดังนี้

๑. รับฟังรายการต่าง ๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่าง ๆ
๒. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
๔. ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน

เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้

๑. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้อำนวยการดับเพลิง
๒. สรุปแผนการอพยพหนีไฟ
๓. ประเมินค่าเสียหายและรายได้ให้ผู้บัญชาการดับเพลิงทราบ

ฝ่ายผจญเพลิง มีหน้าที่ดังนี้

๑. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อให้ทราบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงจุดไหน
๒. ให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
๓. ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้
๔. ทำการดับเพลิงขั้นต้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ขั้นรุนแรงให้รีบแจ้งผู้บัญชาการดับเพลิง เพื่อจะแจ้งให้หน่วยงานดับเพลิงของทางราชการเข้ามาช่วย

ฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ดังนี้

๑. ตั้งหน่วยสำหรับงานปฐมพยาบาล
๒. ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ฝ่ายค้นหา มีหน้าที่ดังนี้

๑. ทำการค้นหาลูกค้าหรือพนักงานที่ติดอยู่ในจุดต่างๆของโรงแรม
๒. เมื่อเจอลูกค้าหรือพนักงานให้รีบนำไปส่งที่จุดรวมพลหรือหน่วยปฐมพยาบาลถ้าเกิดการบาดเจ็บ

ฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ตรวจสอบทรัพย์สินภายในแผนก และรายงานผลความเสียหายของทรัพย์สินให้ทางผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ

๖. แผนบรรเทาทุกข์

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

๑. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
๒. การสำรวจความเสียหาย
๓. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง
๔. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
๕. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรมานและผู้เสียชีวิต
๖. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
๗. การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
๘. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

ภาคผนวกที่ 6


แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล.....บ่อผุด.....เขต/อำเภอ.....เกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท.....โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

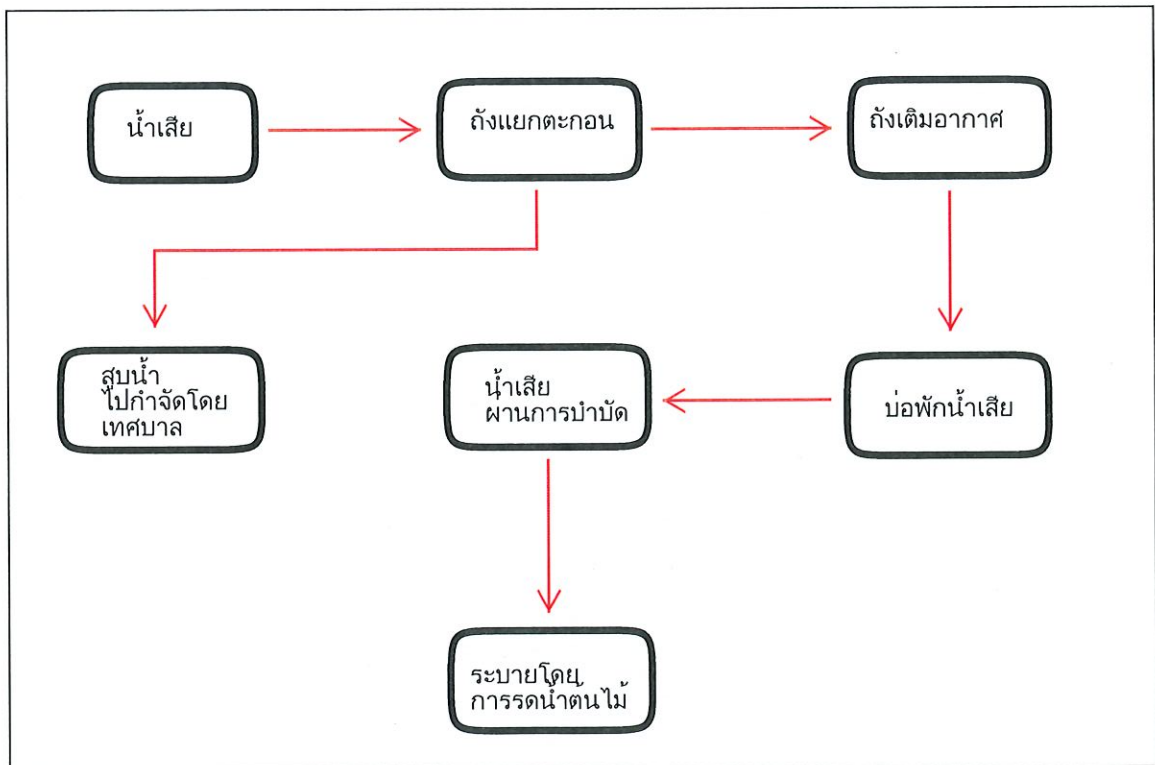

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

គម្ពីរព្រះបាទស្រីសុរិយោវរ្ម័នទី៧

[illegible]

គម្ពីរព្រះបាទស្រីសុរិយោវរ្ម័នទី៧

[illegible]

12-01-26	0.1	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Nui
13-01-26	1.2	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Nui
14-01-26	0.1	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Tom
15-01-26	0.5	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Tom
16-01-26	0.5	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
17-01-26	0.1	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
18-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
19-01-26	0.2	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Kam
20-01-26	0.3	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Tom
21-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Tom
22-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Kam
23-01-26	0.3	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
24-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
25-01-26	0.2	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
26-01-26	0.1	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Tom
27-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Nui
28-01-26	0.3	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
29-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Berm
30-01-26	0.4	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Game
31-01-26	0.3	-	0	ឆ្លើយ	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	ឯកតិ	ឯកតិ	-	-	-	-	-	-	Tom

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

..... ต้องทุกประการ

..... ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... บำบัดน้ำเสีย

..... 24 มิถุนายน 2568

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ปี ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และ

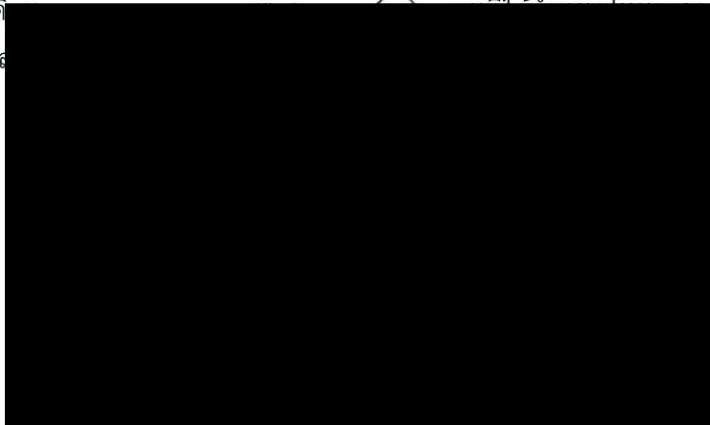

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

24 มิถุนายน 2568

บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Separation Equalization and Aeration Activated Sludge Process
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 67.04 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส่วนภายในโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 29
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,802.80
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,121.12
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายตามสวนภายในโรงแรม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล บ่อผุด.....เขต/อำเภอ เกาะสมุย.....
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท.....โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

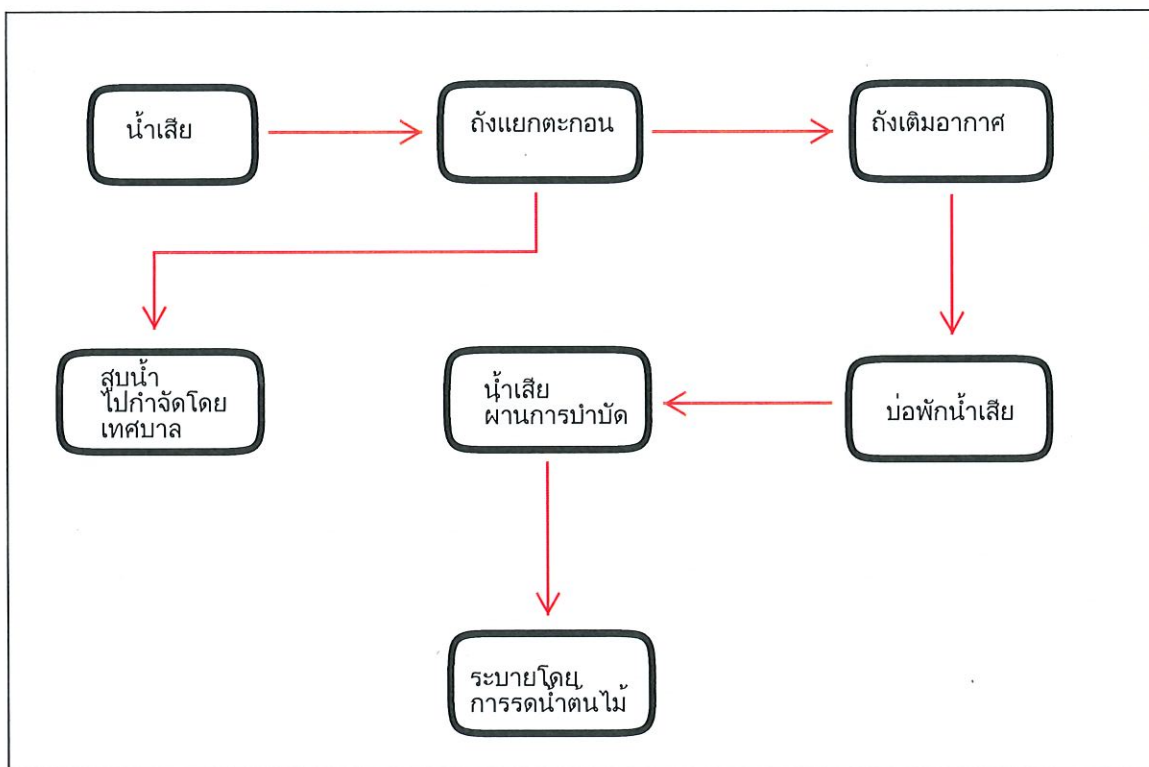

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



.....้องทุกประการ
.....บครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.....กบำบัดน้ำเสีย
.....24 มิถุนายน 2568

.....ผู้บังคับการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ ดัชนีหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสม (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-02-26	0.10	91.80	73.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
02-02-26	0	44.00	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
03-02-26	0	38.70	30.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Nui
04-02-26	0.1	82.90	66.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
05-02-26	0.1	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
06-02-26	0	39.30	31.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
07-02-26	0	59.10	47.28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
08-02-26	0	17.80	14.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
09-02-26	0.1	59.80	47.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Nui
10-02-26	0	64.30	51.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
11-02-26	0	67.40	53.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
12-02-26	0	74.90	59.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
13-02-26	0	48.80	39.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game

14-02-26	0	44.20	35.36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
15-02-26	0.1	50.40	40.32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
16-02-26	0	44.70	35.76	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Nui
17-02-26	0	51.70	41.36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Nui
18-02-26	0.1	48.20	38.56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
19-02-26	0	60.10	48.08	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
20-02-26	0	43.40	34.72	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
21-02-26	0	55.80	44.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
22-02-26	0	51.90	41.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
23-02-26	0.1	51.90	41.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
24-02-26	0.1	44.30	35.44	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
25-02-26	0	53.20	42.56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
26-02-26	0	42.50	34	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
27-02-26	0	50.00	40	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
28-02-26	0	44.20	35.36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game

Main Wing 0.80 1,425.30 1140.24

Main Wing 0.80 1,425.30 1140.24

Beach Win 15.2 0 0

16.00 1,425.30 1,140.24

ปริมาณการ ปริมาณน้ำใช้ ปริมาณน้ำเสียที่
ใช้ไฟฟ้า ทุกกิจกรรม เก็บระบบ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสม (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสม (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Game
02-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Game
03-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Nui
04-02-26	0.8	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Bern
05-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Bern
06-02-26	0	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Bern
07-02-26	0	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Game
08-02-26	0.8	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Game
09-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Nui
10-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Game
11-02-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	Game

12-02-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
13-02-26	0.5	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
14-02-26	0.3	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
15-02-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
16-02-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Nui
17-02-26	0.5	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Nui
18-02-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
19-02-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
20-02-26	0.5	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
21-02-26	1	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
22-02-26	0.9	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
23-02-26	1	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
24-02-26	1	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
25-02-26	1	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
26-02-26	0.9	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
27-02-26	0.8	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
28-02-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game

Beach Wing 15.2 0 0

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

..... ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และ



..... ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ระบบบำบัดน้ำเสีย

..... 24 มิถุนายน 2568

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Separation Equalization and Aeration Activated Sludge Process
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 67.04 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส่วนภายในโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 16
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,425.30
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,140.24
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายตามสวนภายในโรงแรม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล บ่อผุด.....เขต/อำเภอ เกาะสมุย.....
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท.....โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564.....ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

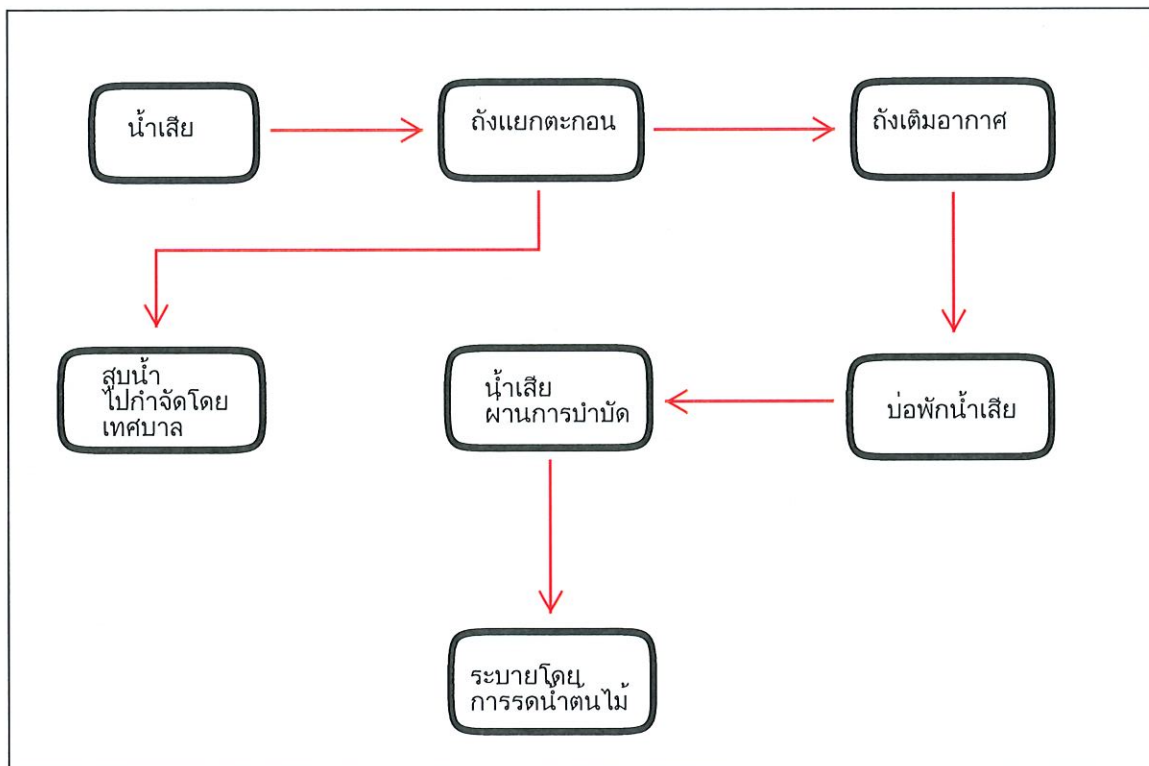

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน


	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียทั้งหมด (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดแล้ว (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยทิ้ง (ลบ.ม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
							ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
ว.ค.ป							ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							
01-03-26	-	22.60	18.08				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
02-03-26	0	48.50	38.8				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
03-03-26	0	63.10	50.48				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
04-03-26	0	31.40	25.12				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
05-03-26	0	44.80	35.84				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
06-03-26	0	44.80	35.84				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
07-03-26	0.2	53.70	42.96				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Bern
08-03-26	0.1	45.50	36.4				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Kam
09-03-26	0	82.00	65.6				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
10-03-26	0	49.90	39.92				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
11-03-26	0	37.40	29.92				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
12-03-26	0	39.00	31.2				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Game
13-03-26	0	33.60	26.88				ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)							Kam

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้/ชื่อ/ปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)
01-03-26	0.5	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
02-03-26	0.2	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
03-03-26	0.1	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
04-03-26	0.1	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
05-03-26	0.2	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
06-03-26	0.2	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
07-03-26	0.2	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Bern
08-03-26	0.3	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Kam
09-03-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
10-03-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game
11-03-26	0.4	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game

12-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
13-03-26	0.5	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
14-03-26	0.3	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
15-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
16-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
17-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
18-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
19-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
20-03-26	0	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
21-03-26	0.3	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
22-03-26	0.6	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
23-03-26	0.3	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
24-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
25-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
26-03-26	0.3	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
27-03-26	0.5	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
28-03-26	0.3	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
29-03-26	0.4	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
30-03-26	0.6	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Few
31-03-26	0.5	-	0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน



ประการ
แหล่งกำเนิดมลพิษ
เสีย
ายน 2568

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยอายุ 24 มิถุนายน 2568

ในกรณีที่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และวิ

ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บบบำบัดน้ำเสีย

24 มิถุนายน 2568

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Separation Equalization and Aeration Activated Sludge Process
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 67.04 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส่วนภายในโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 11.70
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,342.20
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,073.76
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายตามสวนภายในโรงแรม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

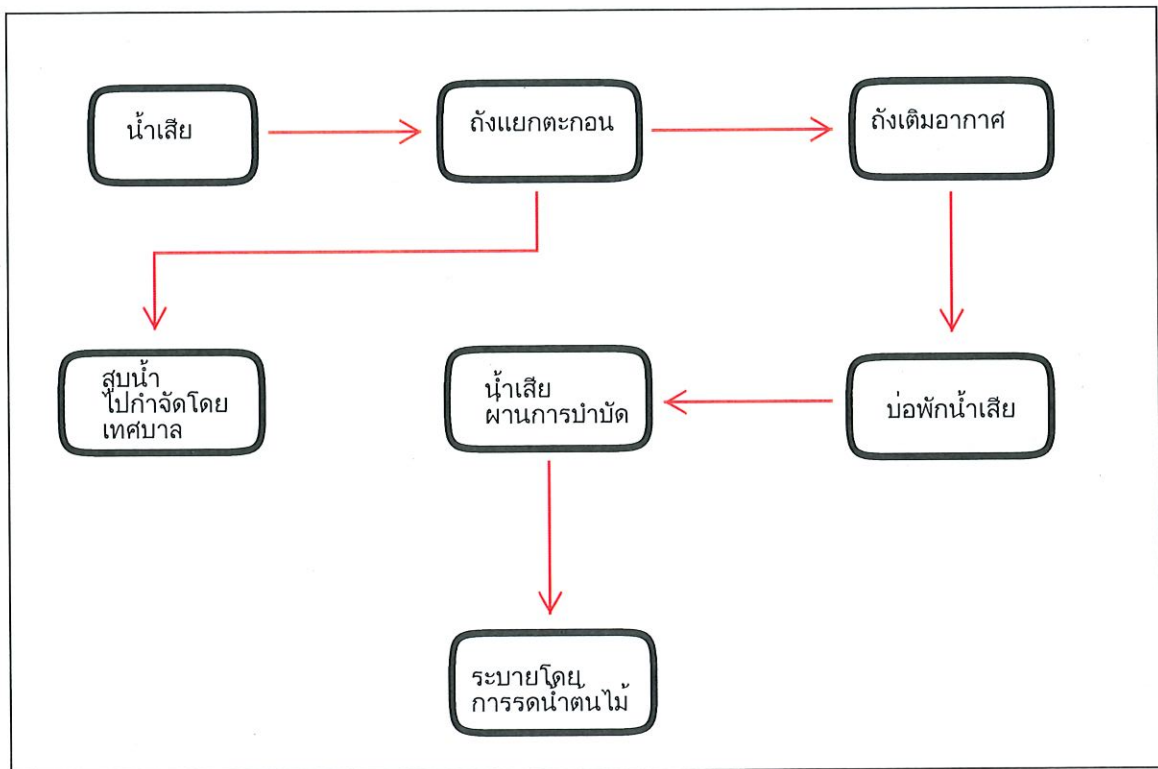

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)
01-04-26	-	45.10	36.08	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
02-04-26	-	34.90	27.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
03-04-26	-	56.20	44.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Kam	
04-04-26	-	37.50	30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
05-04-26	-	43.20	34.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
06-04-26	-	44.30	35.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
07-04-26	0.10	38.90	31.12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
08-04-26	0.10	41.40	33.12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
09-04-26	0.10	45.80	36.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
10-04-26	-	37.30	29.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Game	
11-04-26	-	25.80	20.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Tom	
12-04-26	-	31.60	25.28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	Tom	

13-04-26	-	32.10	25.68	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
14-04-26	-	38.40	30.72	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
15-04-26	0.20	27.50	22	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
16-04-26	0.20	29.40	23.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
17-04-26	(0.30)	35.60	28.48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
18-04-26	-	32.00	25.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
19-04-26	-	64.90	51.92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
20-04-26	-	46.20	36.96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
21-04-26	0.10	32.20	25.76	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
22-04-26	-	29.20	23.36	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
23-04-26	0.30	33.90	27.12	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
24-04-26	-	38.00	30.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
25-04-26	(0.30)	40.80	32.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Few
26-04-26	-	30.60	24.48	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Few
27-04-26	-	27.90	22.32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom
28-04-26	-	27.40	21.92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
29-04-26	-	28.30	22.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
30-04-26	0.10	30.80	24.64	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Tom


Main Wing 0.60 1,107.20 885.76

Main Wing 0.60 1,107.20 885.76

Beach Wing 9.6 0 0

10.20 1,107.20 885.76

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

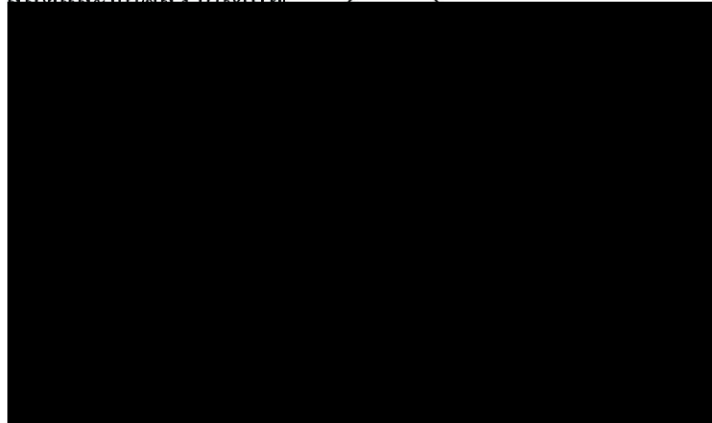

ทุกประการ
ครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
บำบัดน้ำเสีย
24 มิถุนายน 2568

ออกให้โดย..... กระทรวงมหาดไทย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

..... เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 บำบัดน้ำเสีย
 24 มิถุนายน 2568

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Separation Equalization and Aeration Activated Sludge Process
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 67.04 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส่วนภายในโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 10.20
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,107.20
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 885.76
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายตามสวนภายในโรงแรม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล บ่อผุด.....เขต/อำเภอ เกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท.....โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564.....ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

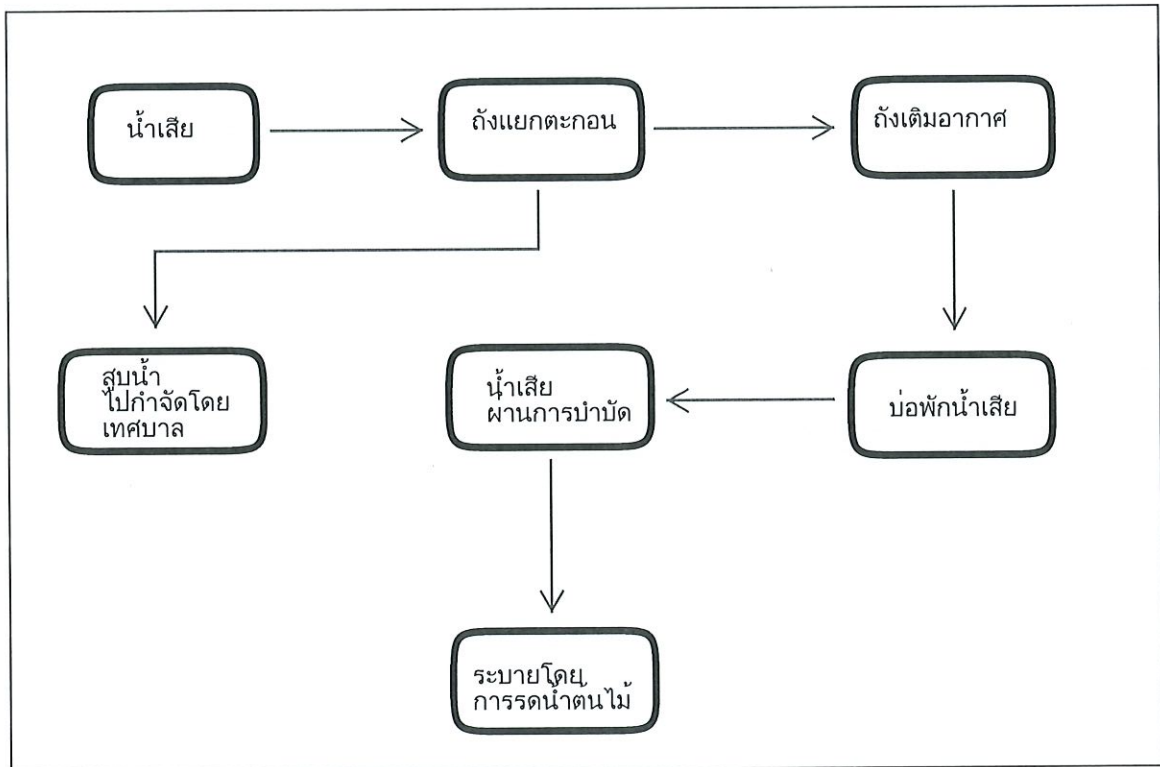


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

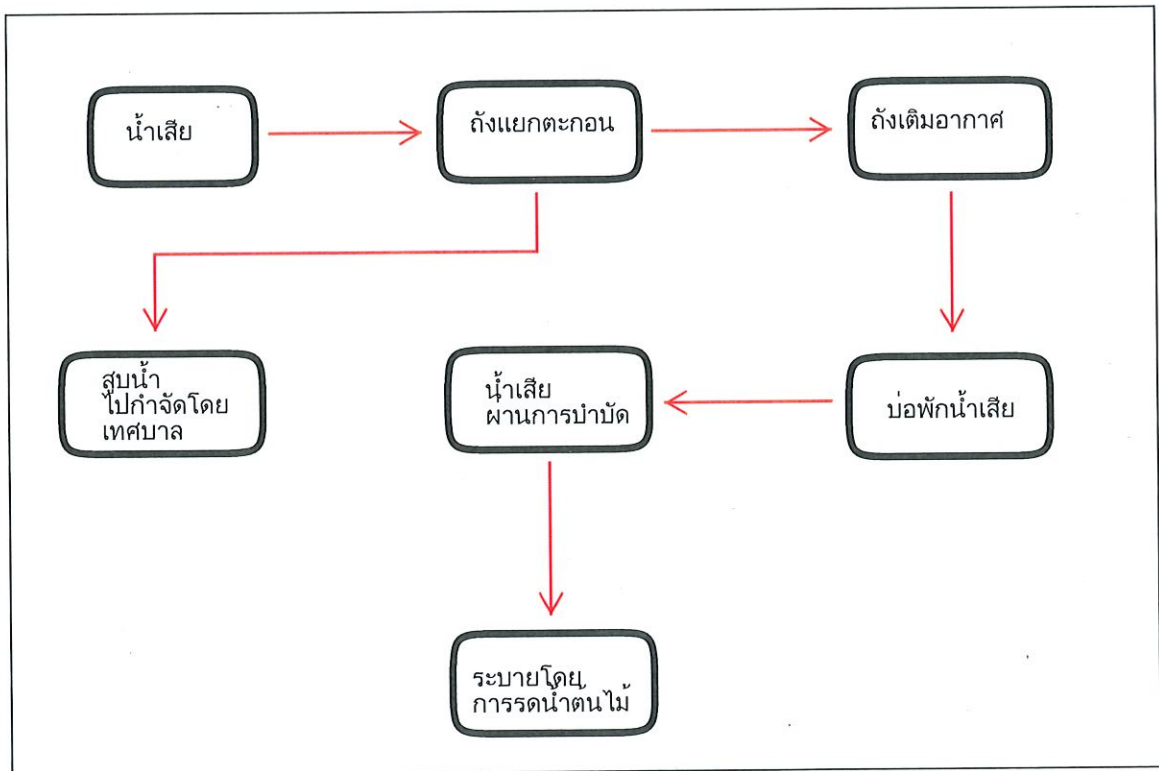

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ต่อ/ปริมาณลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01-05-26	-	37.30	29.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
02-05-26	-	29.90	23.92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
03-05-26	-	29.20	23.36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
04-05-26	-	33.20	26.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
05-05-26	0.10	37.60	30.08	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
06-05-26	-	33.60	26.88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
07-05-26	-	34.10	27.28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
08-05-26	-	35.20	28.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
09-05-26	-	32.30	25.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
10-05-26	-	30.10	24.08	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
11-05-26	0.10	25.90	20.72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern
12-05-26	-	22.30	17.84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	Bern

13-05-26	-	17.30	13.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
14-05-26	-	19.70	15.76	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
15-05-26	-	7.50	6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
16-05-26	-	51.90	41.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
17-05-26	-	20.30	16.24	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
18-05-26	-	24.30	19.44	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
19-05-26	-	24.50	19.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
20-05-26	-	30.70	24.56	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
21-05-26	-	19.80	15.84	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
22-05-26	0.10	40.40	32.32	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
23-05-26	-	23.60	18.88	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
24-05-26	-	27.60	22.08	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Kam
25-05-26	-	31.90	25.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
26-05-26	-	10.50	8.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game
27-05-26	0.10	24.10	19.28	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
28-05-26	-	26.90	21.52	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
29-05-26	-	26.50	21.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
30-05-26	-	51.50	41.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Berm
31-05-26	-	34.00	27.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Game

Main Wing 0.40 893.70 714.96

Main Wing 0.40 893.70 714.96

Beach Wing 14.4 0 0

14.80 893.70 714.96

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ซื้อ/ใช้) ปริมาณลิดรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-05-26	0.40	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
02-05-26	0.30	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
03-05-26	0.30	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
04-05-26	0.40	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
05-05-26	0.30	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
06-05-26	0.40	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
07-05-26	0.40	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
08-05-26	0.90	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Kam
09-05-26	(0.10)	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
10-05-26	0.50	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game

11-05-26	0.60	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
12-05-26	1.40	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
13-05-26	1.40	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
14-05-26	0.80	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
15-05-26	-	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
16-05-26	0.40	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
17-05-26	0.20	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
18-05-26	0.20	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
19-05-26	0.20	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
20-05-26	0.20	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
21-05-26	0.60	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
22-05-26	(0.40)	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
23-05-26	0.70	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Kam
24-05-26	-	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Kam
25-05-26	(0.20)	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
26-05-26	0.20	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Game
27-05-26	0.20	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
28-05-26	0.60	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
29-05-26	2.00	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
30-05-26		-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm
31-05-26	1.50	-		0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	Berm

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ทุกประการ
รองแหล่งกำเนิดมลพิษ
น้ำเสีย
มิถุนายน 2568

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล บ่อผุด เขต/อำเภอ เกาะสมุย
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) 31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดยอายุ 24 มิถุนายน 2568
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ศ. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม



หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

24 มิถุนายน 2568

ให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Separation Equalization and Aeration Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 67.04 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส่วนภายในโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 14.80
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 893.70
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 714.96
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายตามสวนภายในโรงแรม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย.....
ถนน.....แขวง/ตำบล บ่อผุด.....เขต/อำเภอ เกาะสมุย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี.....
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท.....โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

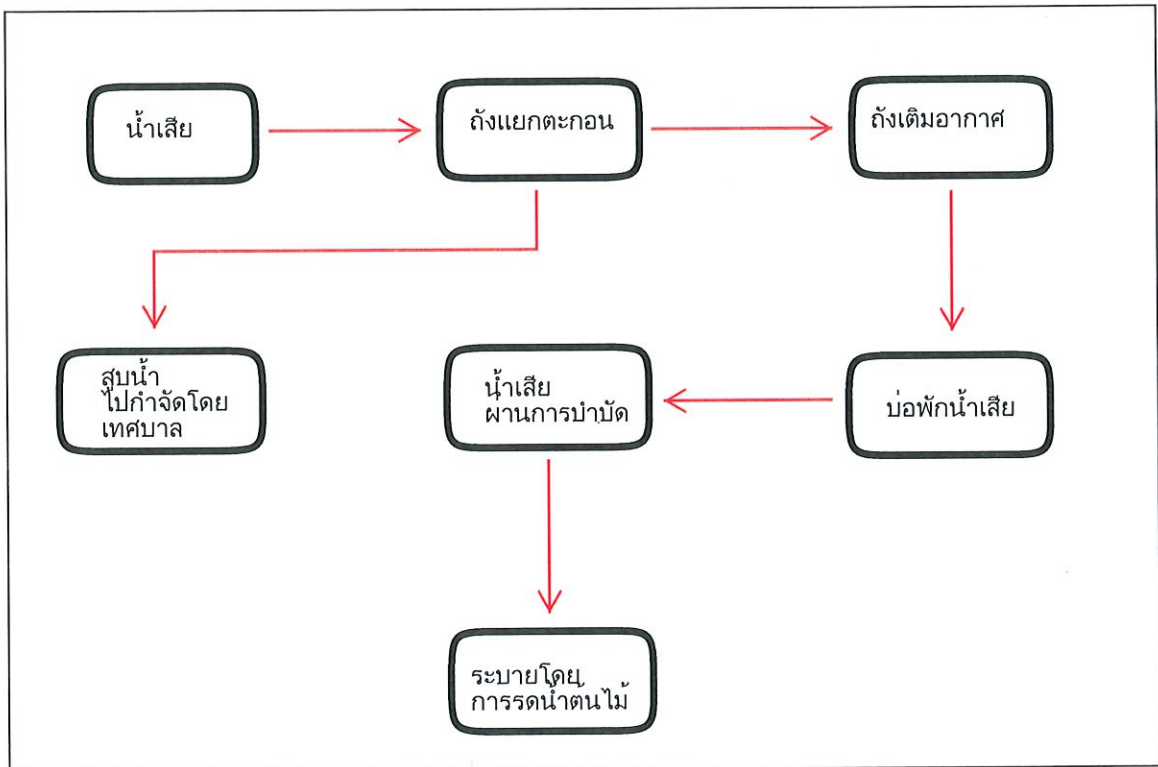

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ว.ด.ป	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)				
01-06-26	14.40	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	Kam
02-06-26	0.70	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Kam
03-06-26	0.90	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Game
04-06-26	-	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Game
05-06-26	-	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Kam
06-06-26	0.70	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Bern
07-06-26	0.50	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Few
08-06-26	-	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Few
09-06-26	-	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Game
10-06-26	-	-	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	-	-	-	Game

หมายเหตุ

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

งแหล่งกำเนิดมลพิษ

กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ร่วมขบวนการการฆาตกรรมครั้งนี้

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 14/3 หมู่ที่ 4 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ เกาะสมุย
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-246362 โทรสาร 077-246369 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท โรงแรม มีห้องพัก 72 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 31/2564 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 24 มิถุนายน 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และ

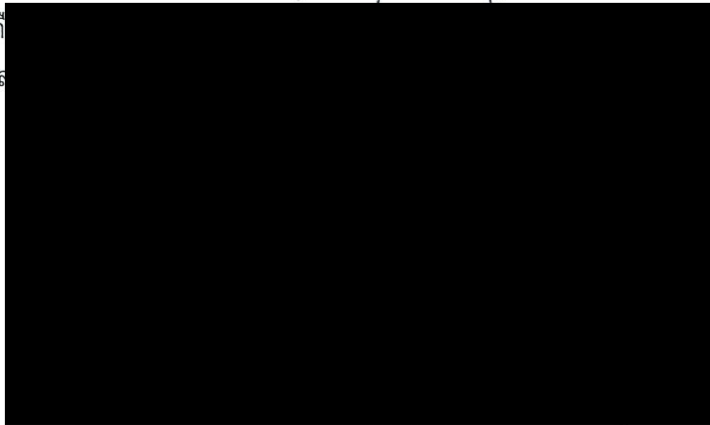

ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

24 มิถุนายน 2568

ให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Separation Equalization and Aeration Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 67.04 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ส่วนภายในโรงแรม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 17.80
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 933.10
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 746.48
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายตามสวนภายในโรงแรม
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗