

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 ระเบียบการจอตรรณภายในโครงการ
- ค2 แผนผังเดินรถภายในและภายนอกอาคาร
- ค3 เอกสารตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง
- ค4 เอกสารตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- ค5 เอกสารตรวจสอบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ค6 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
- ค7 เอกสารตรวจสอบระบบต่างๆภายในโครงการ
- ค8 เอกสารซ้อมดับเพลิง



ภาคผนวก ค1

ระเบียบการจอตรรณภายในโครงการ



ระเบียบการจอดรถภายในอาคาร

1. เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยจำรถของตนเข้าจอดได้ตามสิทธิในการจอดไม่เกิน 1 คันต่อ 1 ห้องชุด ตามสภาพที่เป็นจริง
2. การที่พาส์ที่จอดรถรถยนต์นิติบุคคลอาคารชุดต้องติดบนกระดานหน้ารถในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน รถยนต์ที่ไม่ติดพาส์ที่จอดรถจะไม่มี Key Card สำหรับเปิดไม้กั้น ต้องแลกบัตรทุกกรณี
3. รถยนต์ที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์และไม่มี Key Card สำหรับเปิดไม้กั้น ต้องรับบัตรจอดรถยนต์จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเสียค่าจอด
 - 3.1 ประทับตรานิติบุคคลอาคารชุด จอดฟรี 30 นาที
 - 3.2 เริ่มตั้งแต่เวลาที่ 31 ถึงเวลาที่ 60 คิดค่าจอด 50 บาท
 - 3.3 ชั่วโมงต่อไปคิดค่าจอดชั่วโมงละ 50 บาท ไร่เศษของเวลาที่คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 - 3.4 ค่าขึ้นติดค่าจอดคืนละ 500 บาท และไม่เกิน 3 คืน นับตั้งแต่เริ่มจอด
4. กรณีญาติหรือผู้มาติดต่อเจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัย ให้ดำเนินการดังนี้
 - 4.1 ประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดจอดฟรี 2 ชั่วโมง กำหนดสิทธิให้จอดฟรีได้ 4 ครั้ง/เดือน/ห้องชุด
 - 4.2 ประทับตราห้องชุดจอดค้างคืน กำหนดสิทธิให้จอดฟรีได้ 4 ครั้ง/เดือน/ห้องชุด ครั้งละไม่เกิน 1 คืน
5. บัตรสูญหาย ต้องเสียค่าปรับ 200 บาท และจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถ จึงจะยินยอมให้นำรถออกไปได้
6. หากพบว่าปลอมแปลงสติ๊กเกอร์จอดรถยนต์นิติบุคคลอาคารชุด ต้องเสียค่าปรับครั้งละ 2,000 บาท/วัน และบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจท้องที่
7. เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัย ต้องใช้ Key Card เปิดไม้กั้นในทางนำรถผ่านเข้า-ออก ด้วยตัวเองทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เปิดไม้กั้นให้
8. รถจักรยานยนต์ จักรยาน ต้องนำมารถจอดในจุดจอดที่จัดไว้ให้เท่านั้น
9. ห้ามสร้างรบกวน รบกวนเครื่องมือเครื่องใช้หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบหรือเกิดความเสียหายในพื้นที่ลานจอดรถ
10. พื้นที่จอดรถไว้จอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกรถเนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่รักษาความสะอาดเท่านั้น
11. กรณีถูกเงินประกันหรือของประชาชนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณา
12. นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบและค่าธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ




ภาคผนวก ค2

แผนผังเดินรถภายในและภายนอกอาคาร



[illegible]

G

[illegible]

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%


100%

100%

100%

GA
in



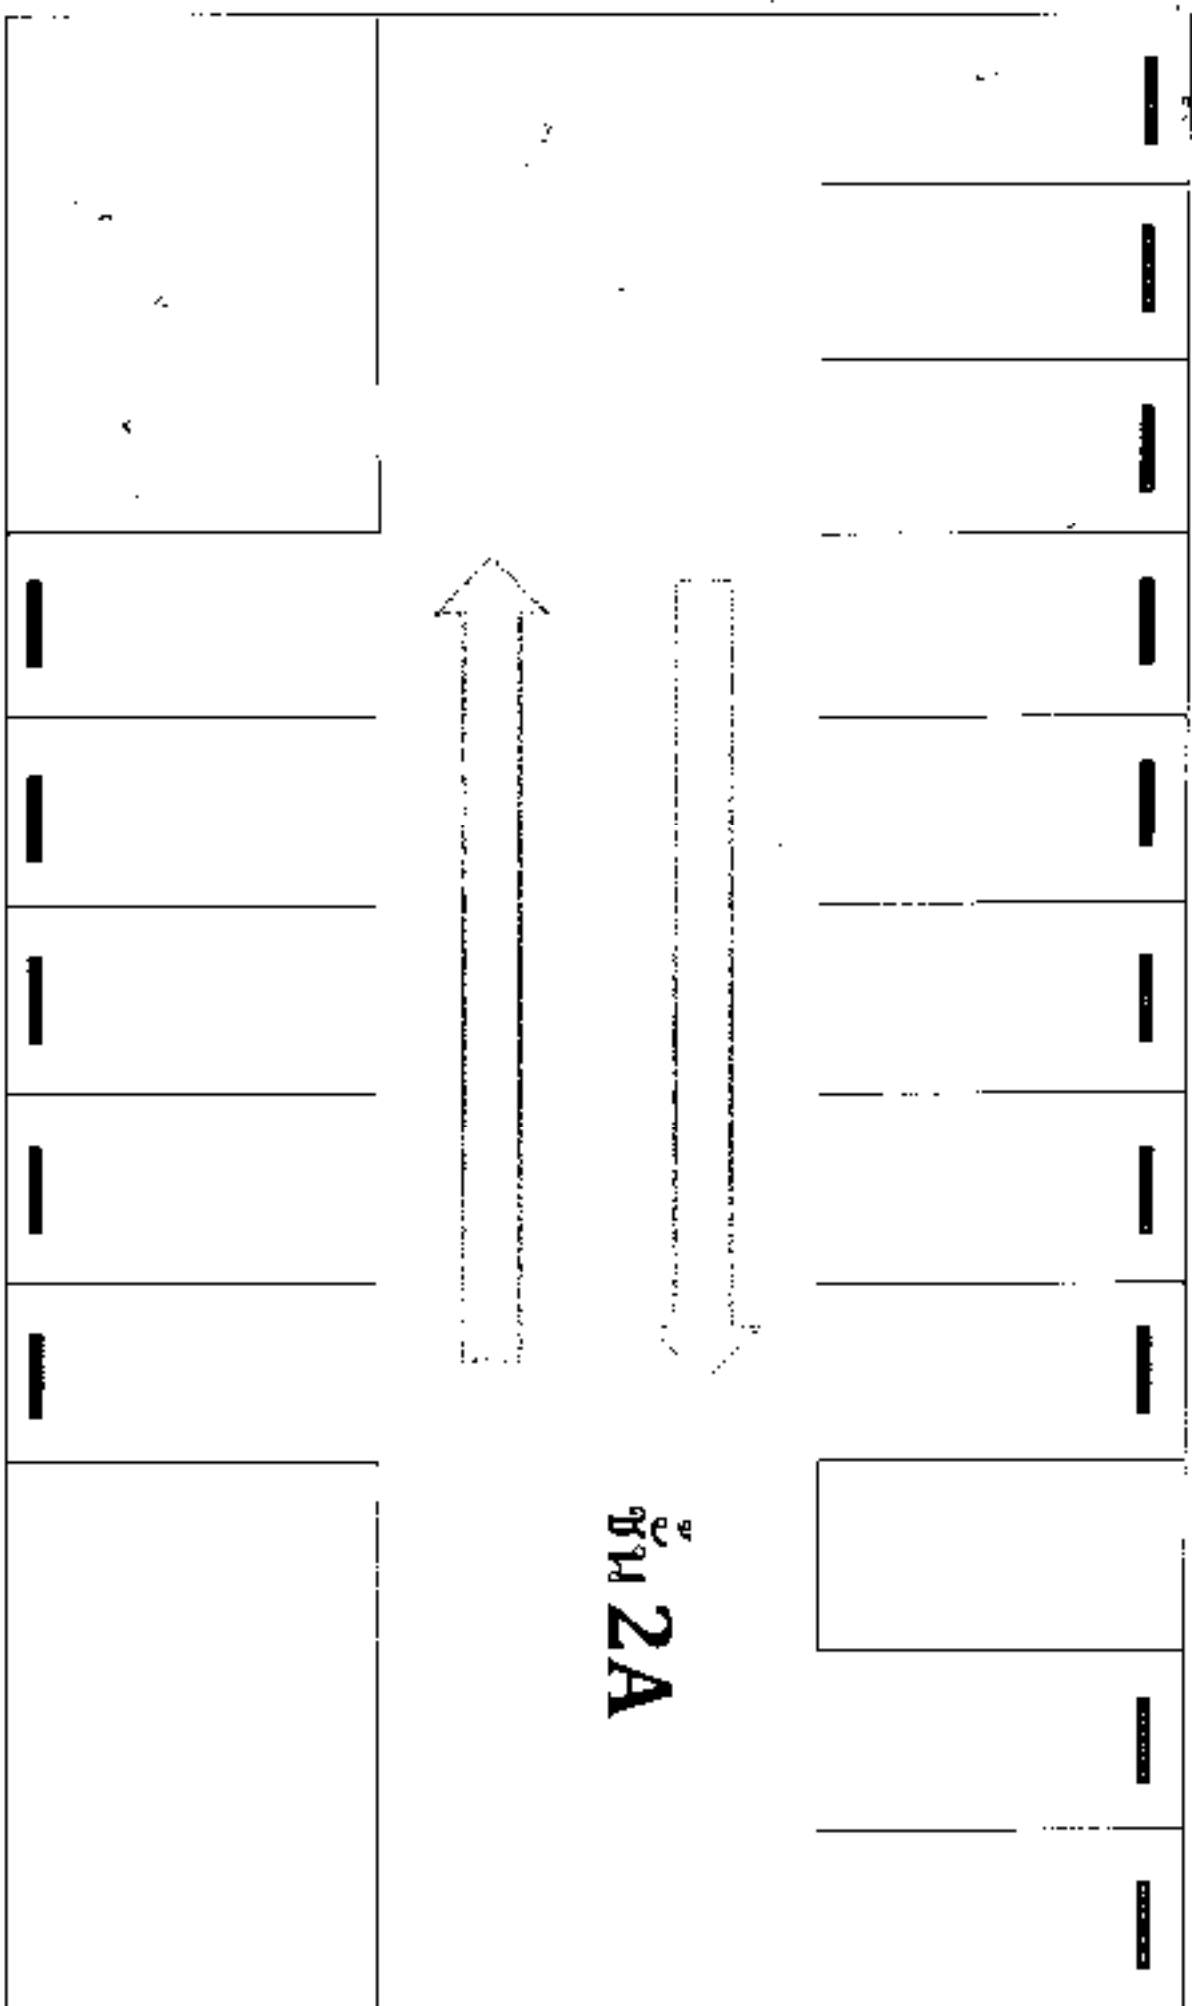

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

343



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--

--	--

--	--

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


21

22

3A

[illegible]

แผนที่ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

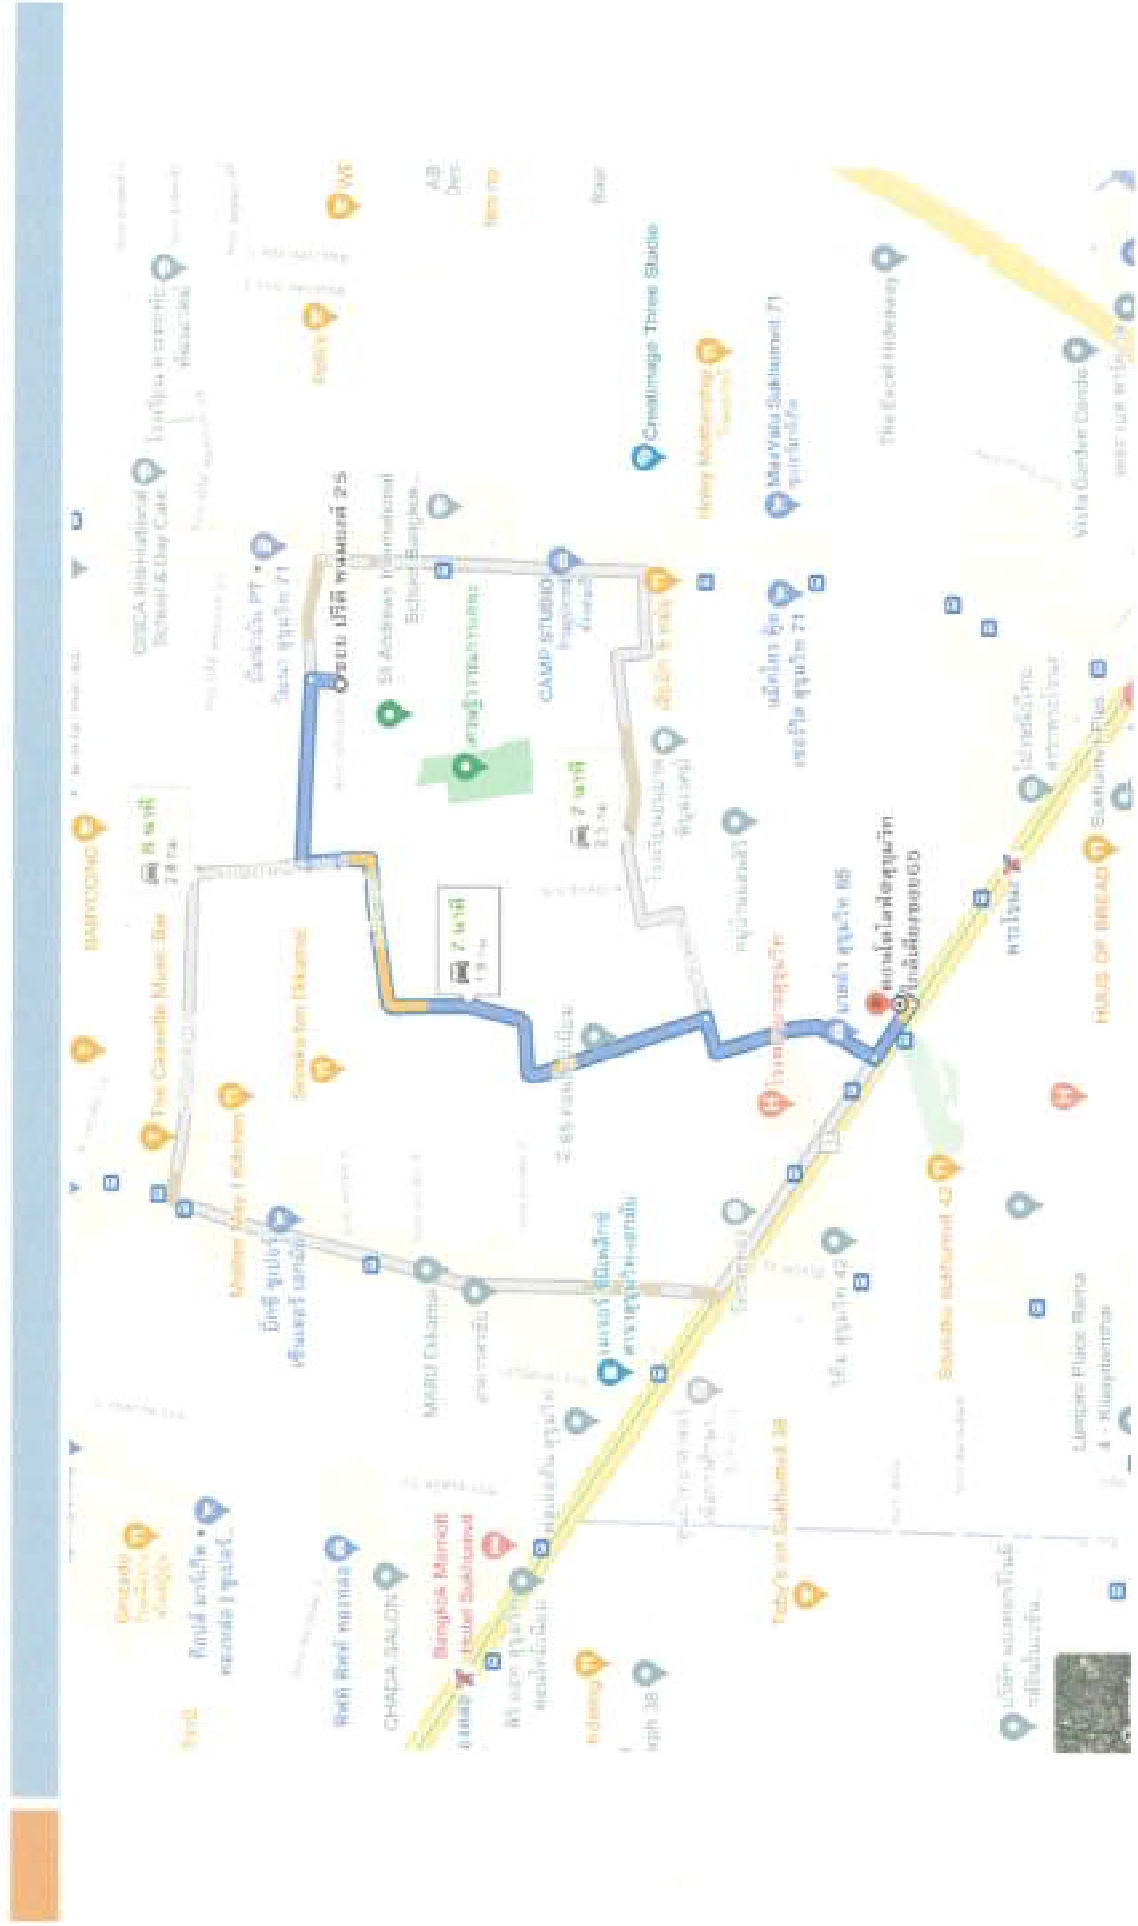

1. ซอยสุขุมวิท 65 มีการก่อสร้างคอนโด MULBERRY GROV SUKHUMVIT

การก่อสร้าง 840 วัน

ทำงาน 262 วัน (ณ วันที่ 2/02/2565)

2. เดินทางไป BTS สถานีพระโขนง ประมาณ 250 เมตร

3. เดินทางไป BTS สถานีเอกมัย ประมาณ 450 เมตร

ภาคผนวก ค3

เอกสารตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

มิถุนายน / 2569

Building

เคทีไอคอมมิตี

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ พืดผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น UG	ห้อง Pump cwp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น UG	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น G	บ่อน้ำพุในอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง ปก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 2	ห้องเก็บเอกสาร	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 3	ห้องเก็บวัสดุ	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 4	ห้องซักผ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง GENERATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 5	ลานจอดรถชั้น 5/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 6	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 7	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 8	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 9	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

มิ.ย. / ๕๙

Building


ไผ่ ๓๐๑ สุขุมวิท

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 10	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 11	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 12	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 13	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 14	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 15	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 16	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 17	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 18	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

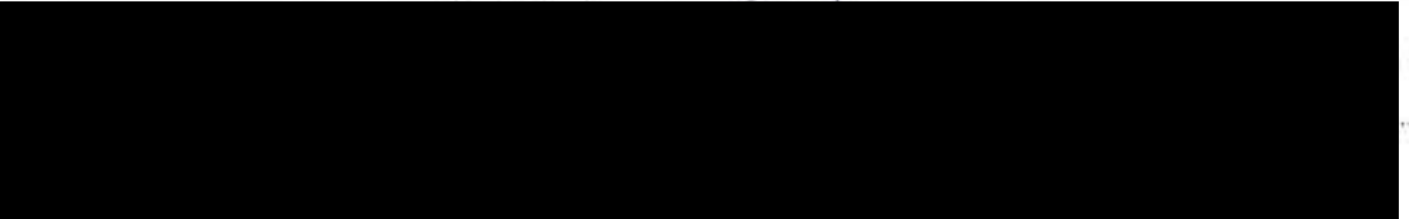

() Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่พบ

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

มิถุนายน / 2569

Building

อาคาร 3

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีด	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 19	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 20	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 21	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 22	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 23	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 24	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 25	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น ดัก	ทางเข้าห้องสระ	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 26	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
นาคาดฟ้า	หน้าลิฟต์ 1/1	/	/	/	/	/	/	/
	หน้าลิฟต์ 1/2	/	/	/	/	/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

05 / 2569

Building

โยดเฟอต สุภูมิวิท 65

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น UG	ห้อง Pump cwp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น UG	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น G	บ่อน้ำพุนอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง ปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 2	ห้องเก็บเอกสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 3	ห้องเก็บวัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 4	ห้องซักผ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง GENERATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 5	ลานจอดรถชั้น 5/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 6	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 7	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 8	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 9	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม 2569

Building

101 ถนนวิภาวดี 65

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 10	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 11	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 12	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 13	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 14	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 15	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 16	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 17	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 18	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....
.....

() Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่พบข้อบกพร่อง

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) ๑๙.๐๑ / ๒๕๖๓

Building 10F Unit 1010

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 19	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 20	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 21	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 22	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 23	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 24	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 25	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น ตึก	ทางเข้าห้องสระ	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 26	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
บันไดลาดฟ้า	หน้าลิฟต์ 1/1	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	หน้าลิฟต์ 1/2	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) มิถุนายน / 2569

Building ไพจิตร พาร์ค 69

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น UG	ห้อง Pump cwp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น UG	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น G	บ่อน้ำพุในอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง ปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 2	ห้องเก็บเอกสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 3	ห้องเก็บวัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 4	ห้องซักผ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง GENERATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 5	ลานจอดรถชั้น 5/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 6	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 7	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 8	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 9	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

เดือน ๘ / ๒๕๖๙

Building

ตึก ๑๐๑ สุขุมวิท

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก / กุญแจ
ชั้น 10	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 11	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 12	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 13	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 14	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 15	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 16	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 17	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 18	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

R
S
D
T

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

มกราคม / 2569

Building

โถง 6601 คู่มือ

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 19	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 20	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	X	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 21	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 22	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 23	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 24	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 25	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น ตึก	ทางเข้าห้องสระ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น 26	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST2	X	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓
ชั้น ดาดฟ้า	หน้าลิฟต์ 1/1	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	หน้าลิฟต์ 1/2	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม / 2569

Building

ทิวตะวัน

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น UG	ห้อง Pump cwp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น UG	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น G	บ่อน้ำพุนอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง ปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 2	ห้องเก็บเอกสาร	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 3	ห้องเก็บวัสดุ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 4	ห้องซักผ้า	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง GENERATOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 5	ลานจอดรถชั้น 5/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 6	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 7	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 8	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น 9	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม / 2569

Building

Highland

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระงะก / กุญแจ
ชั้น 10	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 11	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 12	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 13	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 14	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 15	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 16	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 17	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 18	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) ธ.ค / 2019

Building โศภิตา สุขุมวิท

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก / กุญแจ
ชั้น 19	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 20	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 21	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 22	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 23	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 24	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 25	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น ตึก	ทางเข้าห้องสระ	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 26	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
บันไดคานา	หน้าลิฟต์ 1/1	/	/	/	N/A	/	/	/
	หน้าลิฟต์ 1/2	/	/	/	/	/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

2 / 2569

Building

First Pacific Harrison

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ
ชั้น UG	ห้อง Pump cwp	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น UG	ลานจอดรถ	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น G	ป้อนน้ำพุในอาคาร	/	/	/	X	/	/	/
	ห้อง ปรก	/	/	/	/	/	/	/
	ห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/
	ล็อบบี้	/	/	/	X	/	/	/
	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 2	ห้องเก็บเอกสาร	/	/	/	/	/	/	/
	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 3	ห้องเก็บวัสดุ	/	/	/	/	/	/	/
	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 4	ห้องซักผ้า	/	/	/	/	/	/	/
	ห้อง GENERATOR	/	/	/	/	/	/	/
	ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/
	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 5	ลานจอดรถชั้น 5/1	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 6	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 7	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 8	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/
ชั้น 9	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	X	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	X	/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Re
Sig

Dat
Tim

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.ย. / 69

Building

โถง ๑๐๑ สูง ๖ ชั้น

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 10	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 11	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 12	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 13	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 14	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 15	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 16	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 17	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/
ชั้น 18	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	/	/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Re
Si
Da
Ti

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Building

อาคารไอที ศูนย์ 65

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อน้ำใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 19	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 20	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 21	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 22	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 23	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 24	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 25	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น ตึก	ทางเข้าห้องสระ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ชั้น 26	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
บันไดค้ำฟ้า	หน้าลิฟต์ 1/1	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ 1/2	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) มิถุนายน / 2569

Building

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ กุญแจ
ชั้น UG	ห้อง Pump cwp							
ชั้น UG	ลานจอดรถ	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น G	ป้อนน้ำพุในอาคาร	✓	✗	✗		✗	✗	✗
	ห้อง รมก	✗	✗	✗		✗	✗	✗
	ห้องแม่บ้าน	✗	✗	✗		✗	✗	✗
	ล็อบบี้	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 2	ห้องเก็บเอกสาร	✓	✗	✗		✗	✗	✗
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 3	ห้องเก็บวัสดุ	✓	✗	✗		✗	✗	✗
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 4	ห้องซักผ้า	✓	✗	✗		✗	✗	✗
	ห้อง GENERATOR	✓	✗	✗		✗	✗	✗
	ห้อง MDB	✓	✗	✗		✗	✗	✗
	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 5	ลานจอดรถ 5/1	✓	✗	✗		✗	✗	✗
ชั้น 6	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 7	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 8	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ชั้น 9	หน้าลิฟต์ Fireman	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST2	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	บันได ST3	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) ม.ค. / 2564

Building

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 10	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	/	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 11	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 12	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 13	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 14	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 15	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 16	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 17	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/
ชั้น 18	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/		/	/	/
	บันได ST2	/	/	/		/	/	/
	บันได ST3	/	/	/		/	/	/

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....



Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี) ๑๑ / ๒๕๖๓

Building 12F แอรา กรุ๊ป วิท

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ฝาครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้น 19	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 20	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 21	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 22	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 23	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 24	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 25	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น ดัก	ทางเข้าห้องสระ	/	/	/	N/A	/	/	/
ชั้น 26	หน้าลิฟต์ Fireman	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST2	/	/	/	N/A	/	/	/
	บันได ST3	/	/	/	N/A	/	/	/
หน้าตึก	หน้าลิฟต์ 1/1	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	หน้าลิฟต์ 1/2	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ภาคผนวก ค4

เอกสารตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / ฉบับที่

Week / Month / Year

29 / 06 / 69

Building / อาคาร

1010 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0°C	79°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0°C	79°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	90.4 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [x] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ , [x] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [x] กลาง (1/2) , [x] สูง (3/4) 365 L	[] ต่ำ (1/4) , [x] กลาง (1/2) , [x] สูง (3/4)		360 L
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	39.0	39.1		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันท่อน้ำเข้า (PSI)	0 PSI	190 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันท่อน้ำออก (PSI)	0 PSI	100 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		1 ขวด
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1: 28V B2: 28V	B1: 28V B2: 29V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)	B1: 2A B2: 3A	B1: 2A B2: 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	หมอกิตกร + ศิวพร			
Date / วันที่	29/06/69			
Time / เวลา	15:00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

10/06/69

Building / อาคาร

10/06/69

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	0 C	78 C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0 C	78 C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	80.4 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.9	39.0		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	130 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยตรง (DC Volta)	B1: 28V B2: 28V	B1: 28V B2: 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าโดยตรง (DC Amp)	B1: 2A B2: 3A	B1: 2A B2: 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	16/06/69 + ลป			
Date / วันที่	16/06/69			
Time / เวลา	16:06			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / ฉบับที่

Week / Month / Year

11 / 6 / 2569

Building / อาคาร

โหล่งโศก 55

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☒ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	32°C	80°F		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	32°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	375B1	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	370B2
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.8	38.9		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B 27V	B 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)	131A	B 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย				
Date / วันที่				
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล (**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

6 / 6 / 69

Building / อาคาร

101/101 5/101

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน (C / F)	0 C	N		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	0 C	90 C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	90 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม [X] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม [X] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1200 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.	39.		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	N	N		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	200 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volt)	B1 28V B2 24V	B1 24V B2 24V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)	B1 2A B2 2A	B1 3A B2 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	516167			
Date / วันที่	พฤษภาคม 2019			
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

123, พ.ค./2564

Building / อาคาร

42 ชั้น 66

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	32°C	79°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	32°C	79°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50-60 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	38.5 B'	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	38.0 B'
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.6	38.4		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	200 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1 = 27V	B1 = 28V B1 = 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B2 = 1A	B1 = 2A B2 = 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			
Date / วันที่	28/5/64			
Time / เวลา	15:10 - 15:20			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ตามสมควร

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ผิดปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / ฉบับที่

Week / Month / Year

30/05/2561

Building / อาคาร

โถง 160 ชั้น 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำในระบบระบายความร้อน (C / F)	52°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (C / F)	32°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4) 380 B2	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4) 375 B1		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.7	38.8		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1=26V B2=26V	B1=28V B2=28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1=1A	B2=3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ดูแล, 5015, 5015			
Date / วันที่	30/5/2561			
Time / เวลา	15:00 - 15:30			

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

01 / 05 / 2567

Building / อาคาร

โศภน วิทยวิทย์

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	32°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	32°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [x] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4) 375 B1	[] ต่ำ (1/4) , [x] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4) 390 B2		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.3	38.9		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	B1=28V B2=28V	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1=28V B2=28V	B1=29V B2=29V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B=3A	B=4A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	สุชน วิทยวิทย์			
Date / วันที่	01-05-67			
Time / เวลา	18:10 - 15:20			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

02 / 05 / 2569

Building / อาคาร

ยลสแอนด์สุขุมวิท 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	32°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	22°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		395 B1
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.2	38.3		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยล์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ¹ 28V B ² 28V	B ¹ 29V B ² 29V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B ¹ 1A 1A	B ¹ 3A B ² 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	สมาน วัฒนวิทย์			
Date / วันที่	02-5-2569			
Time / เวลา	19:30 - 19:45			

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Time/เวลา

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / เลขที่

Week / Month / Year

200, 000, 2563

Building อาคาร

121000 ซอย 3

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N		N	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิเครื่องระบายความร้อน (C / F)	0 C		78 C	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	0 C		78 C	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		50 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A		2200 RPM	
Belt Tension ความตึงสายพาน	N		N	
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A		N	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.1 hrs		38.2 hrs	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N		N	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI		0.5 PSI	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200 PSI		200 PSI	
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N		N	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N		N	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N		N	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N		N	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N		N	
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยตรง (DC Volts)	B1: 28V B2: 28V		B1: 28V B2: 28V	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าโดยตรง (DC Amp)	B1: 2A B2: 3A		B1: 2A B2: 3A	
Checked By / ตรวจสอบโดย	สมชาย วัฒนศิริ			
Date / วันที่	24-1-2563			
Time / เวลา				

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

17/10/2569

Building / อาคาร

โด่งนก อ.บ.ร.ก.

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N		N	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	0 C		75 C	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	0 C		75 C	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		50 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] กลาง [] N/A	[] ต่ำ [] กลาง [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A		2200 RPM	
Belt Tension ความตึงสายพาน	N		N	
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A		N	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4) 025 L	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4) 480		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.8		38.1	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N		N	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI		0.5 PSI	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200 PSI		200 PSI	
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N		N	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N		N	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N		N	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N		N	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N		N	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1=28V B2=28V		B1=28V B2=28V	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1=2A B2=3A		B1=2A B2=3A	
Checked By / ตรวจสอบโดย	17/10/69			
Date / วันที่	17/10/69			
Time / เวลา	14:50 - 16:19			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / ฉบับที่

Week / Month / Year

10 / 4 / 69

Building / อาคาร

100 69/69

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	06	80C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	08	80C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	80C		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [x] เต็ม [x] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) [x] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [x] สูง (3/4)		A70-
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.	37.8.		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	200 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	200 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยตรง (DC Volts)	B1 28V B2 28V	B1 28V B2 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าโดยตรง (DC Amp.)	B1 2A B2 4A	B1 3A B2 4A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	10/4/69	Rest 10min		
Date / วันที่				
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

4 / 4 / 2569

Building / อาคาร

407 สุขุมวิท 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	32°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	32°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	55 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [/] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ , [/] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [/] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4) 430L	[] ต่ำ (1/4) , [/] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.7	37.8		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ¹ = 28V B ² = 28V	B ¹ = 29V B ² = 29V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B = 4A	B ¹ = 3A B ² = 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			
Date / วันที่	04/04/69			
Time / เวลา	16:40			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / ฉบับที่

Week / Month / Year

26/03/2565

Building / อาคาร

127 หมู่ 10 รังสิต

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	32 °C	80 °C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	32 °C	80 °C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	430	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	430 B1
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.6	37.7		
Vibration & Noise การสั่นเขือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1 = 27V B2 = 27V	B1 = 28V B2 = 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)	B1 = 1 A	B1 = 3 A B2 = 3 A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	กฤษณ 1 36			
Date / วันที่	26/03/2565			
Time / เวลา	15:00 - 16:05			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / เลขที่

Week / Month / Year

13/03/2569

Building / อาคาร

ตึกศูนย์วิจัย

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C.F)	30°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C.F)	30°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.3	37.3		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0.5		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200 PSI	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ¹ 28V B ² 26V	B ¹ 28V B ² 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B ¹ 2A B ² 3A	B ¹ 2A B ² 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	13-3-69			
Date / วันที่	19:49-14:00			
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

21/03/2569

Building / อาคาร

โอมิแอต สุขุมวิท 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	32°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	32°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	55 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [X] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [X] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [X] สูง (3/4) 440L B1	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [X] สูง (3/4) 435L		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.4	37.5		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0.5		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ¹ = 27V B ² = 27V	B ¹ = 28V B ² = 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B ¹ = 1A B ² = 1A	B ¹ = 2A B ² = 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	ท.วิเศษ			
Date / วันที่	21/03/69			
Time / เวลา	15:05 - 15:15			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

07 / 03 / 2569

Building / อาคาร

โยธา 100 สุขุมวิท 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C / F)	30 °C	80 °C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	30 °C	80 °C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	51 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 Rpm		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.2	37.3		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	220 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	220 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ¹ =28 B ² =8 V	B ¹ =29 V B ² =29 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B ¹ =2A B ² =2A	B ¹ 3A B ² =3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	กช. 6616-9 กช. 6616-9, 1921			
Date / วันที่				
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

08/02/2568

Building อาคาร

16F 68

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	OC	#C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	OC	#C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	20.1 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง [] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล [] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		100L
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	37.1	37.2		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	100 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1: 28V. B2: 28V	B1: 28 V B2: 28 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1: 2A B2: 3A	B1: 2 A B2: 3 A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	สมชาย + สมศักดิ์ + ใจดี			
Date / วันที่	08/02/68			
Time / เวลา	16:00			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เหมาะสม

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year 20 / 02 / 69

Building / อาคาร 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	0 C	79 C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	0 C	79 C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50.1 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2200 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4) 160L	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4) 160L		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.9	39.0		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	180 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1: 28V B2: 29V	B1: 28 B2: 28		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1: 2A B2: 3A	B1: 2A B2: 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	นายก + สหก			
Date / วันที่	20/02/69			
Time / เวลา	16.00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / เลขที่

Week / Month / Year

11 / 02 / 2019

Building / อาคาร

65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N		N	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0°C		80°C	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0°C		80°C	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		22 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A		2200 RPM	
Belt Tension ความตึงสายพาน	N		N	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A		N	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	46L	
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.6		36.9	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N		N	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI		22 PSI 150 PSI	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI		22 PSI 150 PSI	
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N		N	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N		N	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N		N	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N		N	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N		N	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1: 26V B2: 28V		B1: 28V B2: 28V	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1: 2A B2: 2A		B1: 2A B2: 3A	
Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ดูแล			
Date / วันที่				
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

06 / 2 / 2561

Building / อาคาร

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Eng Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	0°C	78°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	0°C	78°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	50 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ . [/] เต็ม . [] N/A	[] ต่ำ . [/] เต็ม . [] N/A		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) . [] กลาง (1/2) . [/] สูง (3/4) 490	[] ต่ำ (1/4) . [] กลาง (1/2) . [/] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.6	36.7			
Pump Section / ส่วนเครื่องสูบน้ำ	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
	Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	150 PSI		
	Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	150 PSI		
	Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
	Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Control Section / ส่วนควบคุม	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1 28V B2 28V	B1 28V B2 28V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1 0A B2 0A	B1 1A B2 3A		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	จิรัฐณ			
Date / วันที่					
Time / เวลา					

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

29/01/2569

Building / อาคาร

โถงลิฟต์ 6 ชั้น

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	0°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	30-4 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4) 475L	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4) 470L		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.5	36.6		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1: 28 V B2: 28 V	B1: 28 V B2: 28 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1: 2 A B2: 3 A	B1: 2 A B2: 3 A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	พรวิทย์ วัฒน			
Date / วันที่	29-1-69			
Time / เวลา	15:30 - 15:45			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

12/1/69

Building / อาคาร

1400 ลิ้น

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	OC	78 C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	OC	78 C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.6 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ . [] เต็ม . [] N/A	[] ต่ำ . [] เต็ม . [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) . [] กลาง (1/2) . [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) . [] กลาง (1/2) . [] สูง (3/4)		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.5	36.6		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1-28V B2-28V	B1-28V B2-28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1-2 A B2-3 A	B1-2 A B2-3 A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	12/1/69			
Date / วันที่	15/10/69			
Time / เวลา	15:00-15:30			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

10/01/2563

Building / อาคาร

10/01/2563

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N		N	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C/F)	0 C		75 C	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0 C		75 C	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		50 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A		2200 RPM	
Belt Tension ความตึงสายพาน	N		N	
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A		N	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	480 L	470 L
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3.64		3.65	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N		N	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI		0.5 PSI	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200 PSI		200 PSI	
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N		N	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N		N	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N		N	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N		N	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N		N	
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1= 28V B2= 28V	B1= 28V B2= 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1= 2A B2= 3A	B1= 2A B2= 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	สวท, สวท, สวท			
Date / วันที่	10/01/63			
Time / เวลา	15:10-15:20			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

25 / 12 / 2564

Building / อาคาร

ต.ระยอง อ.ระยอง จ.ระยอง

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C / F)	0 C	75 C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	0 C	70 C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	65 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [X] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [X] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [X] สูง (3/4)	470L	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.2	36.4		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	-		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	200 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1 28V 2A B2 28V 3A	28V. (2)		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2A	6A. (2)		
Checked By / ตรวจสอบโดย	ผ.อ.กิตติ - รณน			
Date / วันที่	25/12/64			
Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	จากสอบ 10 นาที			

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / 4211

Week / Month / Year

11 / 12 / 2568

Building / อาคาร

Plant 01/11/15

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0C	78C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0C	78C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	90.4 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2300 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [] สูง (3/4)		Full
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	36.1	36.2		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	150 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	0 PSI	180 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยล์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B1 28V B2 28V	B1 28V B2 28V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B1 0.8A B2 0.8A	B1 2 A B2 3 A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	พ.ท. + พ.ท. + พ.ท.			
Date / วันที่	11/12/68			
Time / เวลา	15:00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

ภาคผนวก ค5

เอกสารตรวจสอบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

09 / 06 / 69

Building / อาคาร

โถงลิฟท์ 65

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	31C	71C			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	31C	71C			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.6 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม , [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	400L	400L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A	ST N/A	TR N/A	RS 100V ST 100V TR 100V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		1 กก	
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	25.7V	28.0 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A	3 A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 min			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	8.9 Hrs	9.1 Hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	พลกฤษ + ฝนทอง				
Date / วันที่	29/06/69					
Time / เวลา	15:00					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

18 / 06 / 69

Building / อาคาร

โคฟี @ ศูนย์ 69

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	32°C	61°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	61°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	164 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม , [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	400L	400L		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1000 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คิวเฟส RS Phase-Phase / คิวเฟส ST Phase-Phase / คิวเฟส TR N/A N/A N/A	B6 100 872 ST 101 232 TR 101 231		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	60.0 Hz		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N		
Control Sec ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	25.7V	28.0V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2A	3A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 MIN		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	8.8 Hrs	8.9 Hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	หมวก + นวนันท์			N/A
Date / วันที่	18/06/69				
Time / เวลา	15:30				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

× Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

11 / 6 / 2569

Building / อาคาร

โวลต์แดร์จิววิท

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Line Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	32°C	74°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	74°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	4.64 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [] เต็ม	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	400	400		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คิวเฟส RS Phase-Phase / คิวเฟส ST Phase-Phase / คิวเฟส TR N/A N/A N/A	RS 232 / 402 ST 232 / 402 TR 232 / 402		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 HZ		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N		
Control Sec / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3V	28.0V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.1 A	3 A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	8.6 hrs	8.8 hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ตรวจ			
Date / วันที่					
Time / เวลา					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					N/A

C
S
D
T

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

05/06/69

Building / อาคาร

ห้ด คพท. 5

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Line Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	32C	50C			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32C	50C			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0.81	4.85			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	☒ ต่ำ , ☐ N/A เต็ม	☐ ต่ำ , ☒ เต็ม , ☐ N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	44.5L				
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A	ST N/A	TR N/A	232/401 232/402 232/401
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Sec / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.5V	28V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2A.	3A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 MIN			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	8.5 hrs	8.6 hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย					
Date / วันที่	05/06/69					
Time / เวลา	16:00					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

CH

Si

Da

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

22/10/2569

Building / อาคาร

โหนดภูมิ 5

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	32°C	71°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	71°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	4.65 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม , [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	445L	445		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A	RS 232 / 401 ST 232 / 401 TR 232 / 401		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 HZ		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Frequency Stability สภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A	N		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B= 26.3V	B= 28V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B= 1A	B= 3A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	5.0 hrs	5.2 hrs		
Checked By / ตรวจสอบโดย		ผู้ดูแล		N/A	
Date / วันที่		22/10/69			
Time / เวลา		15:00			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

15 / 05 / 2569

Building / อาคาร

15-005-001

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Eng. e Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	32°C	72 C°			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	72 C°			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	4.65 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	L 445	445L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A	401.29 401.29 401.29			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ² < 28V 26.3	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B = 1 A	3 A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 min			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4.8 hrs	5.0 hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย				N/A	
Date / วันที่		15-5-69				
Time / เวลา		16:50 - 16:05				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Fire Engine Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

15 / 5 / 2569

Building / อาคาร

โถงลิฟต์ชั้น 65

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (C / F)	32°C	80°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C / F)	32°C	80°C		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	50 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [X] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ , [X] เต็ม [] N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	2000 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	N		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [X] สูง (3/4) 390 B ²	[] ต่ำ (1/4) , [] กลาง (1/2) , [X] สูง (3/4) 385 ¹		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	38.9	39.6		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0	0		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	200	200		
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมความดัน	N	N		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	N	N		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B = 28V	B = 29		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)	B = 1A	B = 3A		
Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			
Date / วันที่	15-5-2569			
Time / เวลา	16:20 - 16:20			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Please Mark / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

08/05/2565

Building / อาคาร

10F อาคาร อเนก

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Er Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	32°C	78°		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	78°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0. psi	4.99 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ [x] เต็ม [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	4.45L	4.85 L		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คูเฟส RS Phase-Phase / คูเฟส ST Phase-Phase / คูเฟส TR	RS ST TR N/A N/A N/A	RS ST TR 231 401 231 401 231 401	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.142		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N		
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N	
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B 26.3V	B 28V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B 3A	B 4A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4.6 hrs	4.8 hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	กัญจน์ งาม			
Date / วันที่	08-05-2565				
Time / เวลา	15:20-15:35				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

การ

() Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

01/05/2969

Building / อาคาร

ไฟฟ้าสำรอง

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N		N	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	31 C		69 C	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	31 C		69 C	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		4.55 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ, [] เต็ม N/A	[] ต่ำ, [] เต็ม N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	N		N	
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N		N	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	445 L		445 L	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N		N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N		N	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM		1500 RPM	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS ST TR N/A N/A N/A	401 231 401 231 401 231	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		50 Hz	
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A			
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N		N	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N		N	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N		N	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V		28.0 V	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	3A		3A	
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		10 min	
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4.4 hrs		4.6 hrs	
Checked By / ตรวจสอบโดย	ASAP			N/A
Date / วันที่	01-05-69			
Time / เวลา	15:40-15:55			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

Time/เวลา

11/6/69

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

20 / 04 / 2565

Building

อาคาร 101

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
En Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	30°C	70°C			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	70°C			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PST	4.68 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	150L	145L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	N/A	N/A	N/A	207.2 207.2 207.2
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.1 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	28.5V	24.9V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2A	3A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	0 MIN			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4.2 Hrs	44 Hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	รณดา / รณดา			N/A	
Date / วันที่	20-4-2565					
Time / เวลา						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

16 / 6 / 69

Building / อาคาร

ไฟฟ้าสำรอง

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Er Section / ส่วนเครื่องย่นต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	33 C.	69 °C			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	33 C.	69 °C			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 bar	4.79 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [X] N/A เต็ม	[] ต่ำ , [X] เต็ม , [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	450 L	450 L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A	RS 232 401 ST 232 401 TR 232 401			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A	4 A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	4.1 hrs	4.2 hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	คณิศร - กษณ	Post 10 ชม.			
	Date / วันที่	16/4/69				
	Time / เวลา					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

๐๙ / ๐๔ / ๖๙

Building / อาคาร

โถงฉุกเฉิน ๕

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	92°C	63°C			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	63°C			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	4.65 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	450L	450L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A	ST N/A	TR N/A	RS 232 / 401 ST 232 / 401 TR 231 / 401
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 HZ			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B=26.3V	B=28V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B=1A	B=3A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3.9 hrs	4.1 hrs			
Checked By / ตรวจสอบโดย		พชกท + อ.อ.น. ๕			N/A	
Date / วันที่		๐๙/๐๔/๖๙				
Time / เวลา		16:00				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

C
S
D

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

3 / 4 / 2569

Building / อาคาร

Vanichayam 60

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
E Generator Section / ส่วนเครื่องย่นต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	N 30°C	70°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N 30°C	70°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	4.63 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	460L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A	RS ST TR N/A N/A N/A		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz		
Control Section / ส่วนควบคุม	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A	N		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3V	240V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0.7A	2A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 min		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3.7 hrs	3.9 hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			N/A
	Date / วันที่	00/04/69			
Time / เวลา	16:00				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

20 / 3 / 2569

Building / อาคาร

โพลีเทค สุขุมวิท 66

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	31°C	62°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	31°C	62°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0.00 PSI	4.56 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A เต็ม	[] ต่ำ , [] N/A เต็ม		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	N	N		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0	1500 rpm		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A	RS 232 / 401 ST 232 / 401 TR 232 / 401		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 Hz		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N	
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B ₁ 27.4V	B ₂ 28V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B ₁ 3A	B ₂ 3A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3.3 hrs	3.9 hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	กัญญาณ			
Date / วันที่				N/A	
Time / เวลา					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

26 / 05 / 2569

Building / อาคาร

โรงแรม ริชมอร์

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ				
Ea Section / ส่วนเครื่องย่นต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N						
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N						
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	32°C	65°C						
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	66°C						
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	4.65 bar						
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม [] N/A						
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N						
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N						
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	470	460						
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N					
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N						
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0	1500 RPM						
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A	ST N/A	TR N/A	RS 232 401	ST 232 401	TR 232 401	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 HZ						
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N						
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N						
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N						
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N						
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	B=26.3V	B=28V						
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	B=3 A	B=3 A						
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที						
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3.5 hrs	3.7 hrs						
	Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ตรวจ, 5.6							
Date / วันที่	26 / 05 / 2569								
Time / เวลา	18:30 - 19:05								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

× Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

06/08/2569

Building / อาคาร

101/101 ชั้น 10

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	37°C	65°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	37°C	65°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 bar	4.63 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	☒ เต็ม ☐ ต่ำ ☐ N/A	[] ต่ำ [] เต็ม [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	N	N		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / เฟส RS ST TR N/A N/A N/A	RS ST TR 232 401 232 401 232 401		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 HZ		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Frequency Stability สภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A	N		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	3 A	3 A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 M		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	3.0 hrs	3.1 hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			N/A
	Date / วันที่	06/08/2569			
Time / เวลา	15:55 - 16:10				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

27 / 02 / 2568

Building / อาคาร

โถงศูนย์ 5

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	32°C	74°F			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	32°C	74°F			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	1.34 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม , [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	160L				
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คิวเฟส RS Phase-Phase / คิวเฟส ST Phase-Phase / คิวเฟส TR	RS N/A	ST N/A	TR N/A	RS 100V ST 100V TR 100V
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.5 V	28.0 V			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A	3 A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	5 MIN			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2.8 hrs	3.0 hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	เสกสรรค์ วัฒนวิทย์				
Date / วันที่	27/12/68					
Time / เวลา	16:30-16:45					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

20 / 02 / 2565

Building / อาคาร

151 อาคาร 5/5

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	31 C	42 C	C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	31 C	72 C	C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	44 PSI	PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	170 L	160 L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1600 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / เฟส RS Phase-Phase / เฟส ST Phase-Phase / เฟส TR N/A N/A N/A	401 RS 431 ST 431 TR	401 RS 431 ST 431 TR		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp)	3 A	3 A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 min			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2.5 hrs	2.6 hrs			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	สมชาย ม.จ.ว.			N/A	
Date / วันที่	20/2/65					
Time / เวลา	16:00 - 16:15					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

18 / 02 / 2569

Building / อาคาร

โพลีคลินิก

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Generator Section / ส่วนเครื่องย่นต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	31°C	77°C			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	31°C	77°C			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0.00 bar	4.33 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[X] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ [X] เต็ม [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	479 L.	470 L			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คิวเฟส RS Phase-Phase / คิวเฟส ST Phase-Phase / คิวเฟส TR	RS N/A ST N/A TR N/A	RS 401 232 ST 402 237 TR 400 232		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N			
Control Section / ส่วนชุดควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
		Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
		Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A	2 A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2.2 hrs	2.5 hrs			
Checked By / ตรวจสอบโดย		[Signature]			N/A	
Date / วันที่		18/02/69				
Time / เวลา		16:00 - 16:30				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

Ch
Sig
Da
Tin

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

6 / 2 / 2564

Building / อาคาร

Maroon 4/F

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	37 °C	70 °C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	81 °C	70 °C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.63 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม , [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	475 L	470 L		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1498 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / เฟส RS Phase-Phase / เฟส ST Phase-Phase / เฟส TR	RS 231 ST 231 TR 232		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 HZ		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N		
Control Section / ส่วนควบคุม		Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N	
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	0	2 A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	2.0 hrs	2.2 hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			N/A
	Date / วันที่				
	Time / เวลา				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

40 / 01 / 69

Building / อาคาร

หอพัก 65

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบายความร้อน (F)	72°C	72°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	29°C	72°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.63		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	47.5L			
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	N	N		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1500 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR	RS N/A ST N/A TR N/A	RS 401 232 ST 401 237 TR 401 257	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A	50.0 HZ		
	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A	N		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A	3 A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1.8 hrs	2.0 HZ		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	- สรรพคุณ นวท			
Date / วันที่	30/01/69				
Time / เวลา	16:00				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

22 / 01 / 2568

Building / อาคาร

Latsoa 4/20

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	29°C	75°C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	29°C	75°C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.38 bar		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] N/A [x] เต็ม	[] ต่ำ , [x] เต็ม , [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	47.5L	47.5L		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คู่เฟส RS Phase-Phase / คู่เฟส ST Phase-Phase / คู่เฟส TR N/A N/A N/A	RS ST TR 401 230 402 230		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50.0 Hz		
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	N		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	263 V	280 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A	3 A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 Min		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1.6 Hrs	1.8 Hrs		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			
Date / วันที่	22/01/68				
Time / เวลา	16.00			N/A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

CH
Si
Da
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year


16/01/2569

Building / อาคาร

โรงแรม สุโขทัย

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	38 C	74 C		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	30 C	74 C		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.63 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N		
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N	N		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	480 L	475 L		
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1,500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คูเฟส RS Phase-Phase / คูเฟส ST Phase-Phase / คูเฟส TR N/A N/A N/A	401 232 401 232 401 232		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	50 Hz		
Control Section / ส่วนควบคุม	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A	N		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3 V	28.0 V		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	3A	3A		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1.4 hrs	1.6 hrs		
Checked By / ตรวจสอบโดย		K. P. S. / K. P. S.		N/A	
Date / วันที่		16/01/69			
Time / เวลา		16:10 - 16:20			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

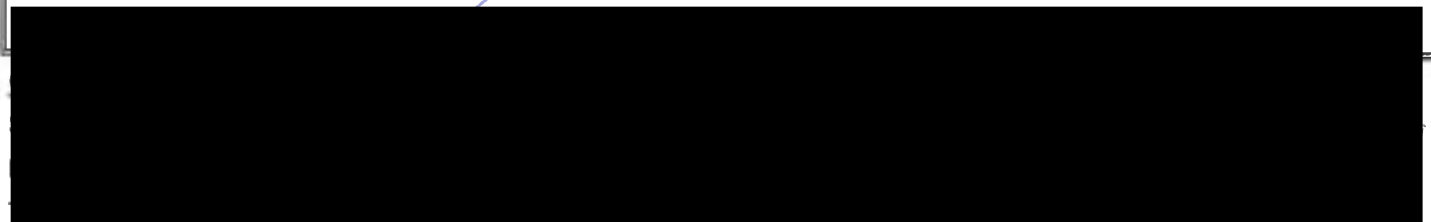

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Generator Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่

Week / Month / Year

9 / 1 / 69

Building / อาคาร

7-1000 รพ.รพ.

Description / รายละเอียด		Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N	N			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	N	N			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	0 C	61			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	0 C	65			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	4.92 bar			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A	[] ต่ำ , [] เต็ม [] N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	N	N			
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N	N			
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	480L	480.			
	Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N	N		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน		N	N			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0 RPM	1500 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)		Phase-Phase / คิวเฟส RS Phase-Phase / คิวเฟส ST Phase-Phase / คิวเฟส TR	RS 292 402	ST 232 402	TR 232 402	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)		N/A	60Hz			
Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า		N/A	50 Hz N			
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N	N			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N	N			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	26.3	27.9			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2A	3A			
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	1.3	1.4			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ตรวจ-คณ.อว-คณ.อว			N/A	
Date / วันที่	9/1/69					
Time / เวลา	15.00 น.					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						
Test 10 นาที						

Ch
Sig
Dat
Tim

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

ภาคผนวก ค6

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)





หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส 2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้ Life sukhumvit

ในฐานะ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี พ.ศ. 2569



วันที่	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	วันที่สรุปผล	ผลการตรวจ	ใบรายงาน	ปี เดือน	Username	
มกราคม	2569	อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท	ปกติ	2 Feb 2026		เจ้าของ	2569 01	Life sukhumvit	แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2569	อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท	ปกติ	1 Mar 2026		เจ้าของ	2569 02	Life sukhumvit	แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2569	อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท	ปกติ	1 Apr 2026		เจ้าของ	2569 03	Life sukhumvit	แสดงรายละเอียด
เมษายน	2569	อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท	ปกติ	1 May 2026		เจ้าของ	2569 04	Life sukhumvit	แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2569	อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท	ปกติ	1 Jun 2026		เจ้าของ	2569 05	Life sukhumvit	แสดงรายละเอียด
มิถุนายน	2569	อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท	ปกติ	1 Jul 2026		เจ้าของ	2569 06	Life sukhumvit	แสดงรายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explore 11 ขึ้นไป

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1451

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : พระโขนงเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 540 ห้องชุด

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2551

ออกให้โดย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชพล ศะศิสมิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ชดล้าง สืบทั้งปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,025.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,557.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,645.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเครื่องบินตัวสูง BIO SEED 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดทะเบียนนิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มกราคม 2569														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลกิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) SRP 1,2			
สรุปทั้งปีละ1ครั้งเดือน ตุลาคม														
1	65	107	85.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	SE 1,2ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-		
2	65	119	95.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	SE 1,2ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-		
3	65	134	107.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	SE 1,2ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-		
4	66	123	98.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
5	66	144	115.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
6	65	141	112.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
7	66	151	120.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
8	65	154	123.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
9	66	150	120	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
10	65	139	111.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	SE 1,2ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-		
11	66	119	95.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	SE 1,2ผิดปกติ	-	-	ปกติ	-		
12	65	154	123.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
13	66	120	96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
14	65	159	127.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
15	65	161	128.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		
16	65	152	121.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มกราคม 2569												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) SRP	อื่นๆ (รูป) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
						ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17	67	164	131.2	ระบาย	เติมจุลินทรีย์ EM ตราโตโตโต้ จำนวน 5 ลิตร ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ทุกเดือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	64	164	131.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	67	159	127.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20	65	161	128.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	66	159	127.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22	65	161	128.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23	66	154	123.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24	65	158	126.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25	67	164	131.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26	64	148	118.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27	66	153	122.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28	65	124	99.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29	66	176	140.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30	66	116	92.8	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
31	60	169	135.2	ระบาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
						สรุปทั้งปีละ1ครั้งเดือน ตุลาคม						

สรุปทั้งปีละ1ครั้งเดือน ตุลาคม



ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

FPHR-ENG004	Monthly
มกราคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มกราคม.....2569....	



Waste Water Treatment Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียวันประจำวัน

Meter No. / หมายเลขมาตร

Month (เดือน) / Year (ปี) มกราคม...../.....2569.... ding อาคาร โสฬี แอด สุขุมวิท ประเภทผู้ใช้.....

Date	Time	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	51699				
	18.00	51730				
1	18.00-07.00	51764	34	65		
	07.00-18.00	51797	33			
2	18.00-07.00	51829	32	65		
	07.00-18.00	51861	32			
3	18.00-07.00	51894	33	65		
	07.00-18.00	51928	34			
4	18.00-07.00	51960	32	66		
	07.00-18.00	51993	33			
5	18.00-07.00	52026	33	66		
	07.00-18.00	52057	31			
6	18.00-07.00	52091	34	65		
	07.00-18.00	52124	33			
7	18.00-07.00	52157	33	66		
	07.00-18.00	52191	34			
8	18.00-07.00	52222	31	65		
	07.00-18.00	52256	34			
9	18.00-07.00	52288	32	66		
	07.00-18.00	52320	32			
10	18.00-07.00	52353	33	65		
	07.00-18.00	52387	34			
11	18.00-07.00	52419	32	66		
	07.00-18.00	52452	33			
12	18.00-07.00	52484	32	65		
	07.00-18.00	52517	33			
13	18.00-07.00	52550	33	66		
	07.00-18.00	52583	33			
14	18.00-07.00	52615	32	65		
	07.00-18.00	52647	32			

15	18.00-07.00	52680	33	65	
	07.00-18.00	52714	34		
16	18.00-07.00	52745	31	65	
	07.00-18.00	52779	34		
17	18.00-07.00	52812	33	67	
	07.00-18.00	52843	31		
18	18.00-07.00	52876	33	64	
	07.00-18.00	52909	33		
19	18.00-07.00	52943	34	67	
	07.00-18.00	52975	32		
20	18.00-07.00	53008	33	65	
	07.00-18.00	53038	30		
21	18.00-07.00	53074	36	66	
	07.00-18.00	53107	33		
22	18.00-07.00	53139	32	65	
	07.00-18.00	53171	32		
23	18.00-07.00	53205	34	66	
	07.00-18.00	53236	31		
24	18.00-07.00	53270	34	65	
	07.00-18.00	53302	32		
25	18.00-07.00	53337	35	67	
	07.00-18.00	53369	32		
26	18.00-07.00	53401	32	64	
	07.00-18.00	53434	33		
27	18.00-07.00	53467	33	66	
	07.00-18.00	53500	33		
28	18.00-07.00	53532	32	65	
	07.00-18.00	53565	33		
29	18.00-07.00	53598	33	66	
	07.00-18.00	53630	32		
30	18.00-07.00	53664	34	66	
	07.00-18.00	53695	31		
31	18.00-07.00	53730	35	66	
	07.00-18.00	53762	32		
Total					* This Month / เดือนปัจจุบัน
					* Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ...31.../...1.../...2569...

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

สมศักดิ์ ศรีวงค์

Date / วันที่ ...31.../...1.../...2569...

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัส

Date / วันที่ ...31.../...1.../...2569...

Time / เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
มกราคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มกราคม...../.....2569....	

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....มกราคม...../.....2569....

ding / อาคาร

โลฟี่ แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	Time	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	193643				
	18.00	193697				
1	18.00-07.00	193750	53	107		
	07.00-18.00	193802	52			
2	18.00-07.00	193869	67	119		
	07.00-18.00	193949	80			
3	18.00-07.00	194003	54	134		
	07.00-18.00	194059	56			
4	18.00-07.00	194126	67	123		
	07.00-18.00	194205	79			
5	18.00-07.00	194270	65	144		
	07.00-18.00	194354	84			
6	18.00-07.00	194411	57	141		
	07.00-18.00	194503	92			
7	18.00-07.00	194562	59	151		
	07.00-18.00	194660	98			
8	18.00-07.00	194716	56	154		
	07.00-18.00	194811	95			
9	18.00-07.00	194866	55	150		
	07.00-18.00	194950	84			
10	18.00-07.00	195005	55	139		
	07.00-18.00	195064	59			
11	18.00-07.00	195124	60	119		
	07.00-18.00	195209	85			
12	18.00-07.00	195278	69	154		
	07.00-18.00	195336	58			
13	18.00-07.00	195398	62	120		
	07.00-18.00	195492	94			
14	18.00-07.00	195557	65	159		
	07.00-18.00	195651	94			

15	18.00-07.00	195718	67	161	
	07.00-18.00	195793	75		
16	18.00-07.00	195870	77	152	
	07.00-18.00	195969	99		
17	18.00-07.00	196034	65	164	
	07.00-18.00	196124	90		
18	18.00-07.00	196198	74	164	
	07.00-18.00	196274	76		
19	18.00-07.00	196357	83	159	
	07.00-18.00	196453	96		
20	18.00-07.00	196518	65	161	
	07.00-18.00	196596	78		
21	18.00-07.00	196677	81	159	
	07.00-18.00	196778	101		
22	18.00-07.00	196838	60	161	
	07.00-18.00	196931	93		
23	18.00-07.00	196992	61	154	
	07.00-18.00	197082	90		
24	18.00-07.00	197150	68	158	
	07.00-18.00	197242	92		
25	18.00-07.00	197314	72	164	
	07.00-18.00	197373	59		
26	18.00-07.00	197462	89	148	
	07.00-18.00	197533	71		
27	18.00-07.00	197615	82	153	
	07.00-18.00	197673	58		
28	18.00-07.00	197739	66	124	
	07.00-18.00	197824	85		
29	18.00-07.00	197915	91	176	
	07.00-18.00	197971	56		
30	18.00-07.00	198031	60	116	
	07.00-18.00	198124	93		
31	18.00-07.00	198200	76	169	
	07.00-18.00	198268	68		
Total					* This Month / เดือนปัจจุบัน
					* Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ...31.../...1.../...2569...

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

สมศักดิ์ ศรียาววงศ์

Date / วันที่ ...31.../...1.../...2569...

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัส

Date / วันที่ ...31.../...1.../...2569...

Time / เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
มกราคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มกราคม...../...2569....	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....มกราคม...../...2569...

Building / อาคาร

ไฟฟ้า แอด สุขุมวิท

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

- ☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh)							Max. Kilowatts Demand		Max. KiloVAR Demand			Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000							พลังงานไฟฟ้าสูงสุด		กำลังไฟฟ้าเบ็ดเสร็จสูงสุด				
		Current Reading	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	Current Reading (Max. Kvar)		
		Code 10		รวม	Code 11			Code 12		Code 31	Code 32	Code 71		Code 72	
30	7.00	8609.718													
	18.00	8612.141						5634.164							
1	7.00	8614.651	2.51	4.933	2977.977	0	5636.674	2.51	0	0.211	0	0	0	0.025	
	18.00	8617.184	2.533		2977.977	0	5639.207	2.533	0	0.255	0	0	0	0	0.033
2	7.00	8619.813	2.629	5.162	2977.977	0	5641.836	2.629	0	0.269	0	0	0	0.034	
	18.00	8622.257	2.444		2980.056	2.079	5642.201	0.365	0.249	0.269	0.036	0.036	0.036	0	0.034
3	7.00	8624.944	2.687	5.131	2980.914	0.858	5644.03	1.829	0.268	0.269	0.038	0.038	0.002	0.038	
	18.00	8627.379	2.435		2980.914	0	5646.456	2.426	0.268	0.269	0.038	0	0	0	0.038
4	7.00	8629.871	2.492	4.927	2980.914	0	5648.958	2.502	0.268	0.269	0.038	0.038	0	0.038	
	18.00	8632.394	2.523		2980.914	0	5651.481	2.523	0.268	0.269	0.038	0	0	0	0.038
5	7.00	8635.142	2.748	5.971	2980.914	0	5654.229	2.748	0.268	0.29	0.038	0.038	0	0.038	



6	18.00	8637.216	2.074	5.109	2982.632	1.718	5654.584	0.355	0.268	0.29	0.038	0	0.038	สนอง
	7.00	8640.251	3.035		2983.666	1.034	5656.585	2.001	0.284	0.29	0.038	0	0.038	พลภัทร
	18.00	8642.525	2.274		2985.575	1.909	5656.9	0.315	0.284	0.29	0.038	0	0.038	สนอง
7	7.00	8645.281	2.756	5.03	2986.447	0.872	5658.834	1.934	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8647.307	2.026		2988.186	1.739	5659.12	0.286	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
8	7.00	8649.681	2.374	4.4	2988.91	0.724	5660.771	1.651	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8651.664	1.983		2990.606	1.696	5661.058	0.287	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
9	7.00	8653.711	2.047	4.03	2991.169	0.563	5662.543	1.485	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8655.379	1.668		2992.587	1.418	5662.792	0.249	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
10	7.00	8657.424	2.045	3.713	2993.298	0.711	5664.126	1.334	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8659.46	2.036		2993.298	0	5666.163	2.037	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
11	7.00	8661.35	1.89	3.926	2993.298	0	5668.052	1.889	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8663.304	1.954		2993.298	0	5670.007	1.955	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สพุด
12	7.00	8665.484	2.18	4.134	2993.298	0	5672.187	2.18	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
	18.00	8667.306	1.822		2994.862	1.564	5672.444	0.257	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
13	7.00	8669.496	2.19	4.012	2995.542	0.68	5673.954	1.51	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8671.457	1.961		2997.24	1.698	5674.217	0.263	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
14	7.00	8673.921	2.464	4.425	2997.964	0.724	5675.957	1.74	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8675.928	2.007		2999.68	1.716	5678.248	2.291	0.284	0.307	0.038	0	0.04	สนอง
15	7.00	8678.691	2.763	4.77	3000.611	0.931	5678.8	0.552	0.284	0.307	0.038	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8681.093	2.402		3002.628	2.017	5678.465	-0.335	0.284	0.307	0.048	0.01	0.04	สนอง
16	7.00	8683.95	2.857	5.259	3004.496	1.868	5680.455	1.99	0.284	0.307	0.048	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8686.428	2.478		3005.589	3002584.5	5680.838	0.383	0.284	0.307	0.048	0	0.04	สพุด
17	7.00	8689.331	2.903	5.381	3006.422	-3002583	5682.91	2.072	0.284	0.307	0.048	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8691.987	2.656		3006.422	0	5685.536	2.626	0.284	0.307	0.048	0	0.04	สนอง
18	7.00	8695.124	3.137	5.793	3006.422	0	5688.702	3.166	0.284	0.307	0.048	0	0.04	พลภัทร
	18.00	8697.985	2.861		3006.422	0	5691.564	2.862	0.284	0.307	0.048	0	0.048	สพุด
19	7.00	8701.288	3.303	6.164	3006.422	0	5694.867	3.303	0.284	0.307	0.048	0	0.048	สนอง
	18.00	8703.575	2.287		3008.464	2.042	5695.11	0.243	0.284	0.307	0.048	0	0.048	สพุด
20	7.00	8706.875	3.3	5.587	3009.414	0.95	5697.443	2.333	0.3	0.314	0.048	0	0.048	สนอง
	18.00	8709.129	2.254		3011.372	1.958	5697.756	0.313	0.3	0.314	0.048	0	0.048	พลภัทร
21	7.00	8712.786	3.657	5.911	3012.587	1.215	5700.199	2.443	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สนอง
	18.00	8715.118	2.332		3014.675	2.088	5700.443	0.244	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สพุด
22	7.00	8718.269	3.151	5.483	3015.557	0.882	5702.712	2.269	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สนอง
	18.00	8720.62	2.351		3017.607	2.05	5703.014	0.302	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สพุด
23	7.00	8723.613	2.993	5.244	3018.508	0.901	5705.105	2.091	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สนอง

24	18.00	8725.619	2.006	3020.234	1.726	5705.381	0.276	0.313	0.139	0.048	0	0.048	พลงั้วร
24	7.00	8728.542	2.923	3012.198	-8.036	5707.344	1.963	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สพด
	18.00	8731.032	2.49	3021.198	9	5709.834	2.49	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สพด
25	7.00	8733.816	2.784	3021.198	0	5712.618	2.784	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สานอง
	18.00	8736.436	2.62	3021.198	0	5715.24	2.622	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สพด
26	7.00	8739.46	3.024	3021.198	0	5718.262	3.022	0.313	0.139	0.048	0	0.048	สานอง
	18.00	8741.65	2.19	3023.104	1.906	5718.546	0.284	0.313	0.139	0.056	0.008	0.048	สพด
27	7.00	8744.669	3.019	3024.051	0.947	5720.618	2.072	0.313	0.139	0.056	0	0.048	สานอง
	18.00	8747.013	2.344	3026.029	1.978	5720.984	0.366	0.313	0.139	0.056	0	0.048	พลงั้วร
28	7.00	8750.026	3.013	3026.947	0.918	5723.08	2.096	0.313	0.139	0.056	0	0.048	สานอง
	18.00	8752.284	2.258	3028.83	1.883	5723.454	0.374	0.313	0.139	0.056	0	0.048	ณัฐชนน
29	7.00	8755.393	3.109	3029.86	1.03	5725.534	2.08	0.313	0.139	0.056	0	0.048	สานอง
	18.00	8757.678	2.285	3031.722	1.862	5725.926	0.392	0.313	0.139	0.056	0	0.048	ณัฐชนน
30	7.00	8760.786	3.108	3032.747	1.025	5728.401	2.475	0.313	0.139	0.056	0	0.048	สานอง
	18.00	8763.052	2.266	3034.64	1.893	5728.402	0.001	0.313	0.139	0.056	0	0.048	ณัฐชนน
31	7.00	8766.286	3.234	3035.711	1.071	5730.576	2.174	0.313	0.139	0.056	0	0.048	สพด
	18.00	8769.156	2.87	3035.711	0	5733.446	2.87	0.313	0.139	0.056	0	0.048	ณัฐชนน
													◎ This Month /
													● Last Month /

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ...31.../...1.../2569

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

ลงชื่อ /ลายเซ็น

Date / วันที่ ...31.../...1.../2569

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (DM./ผู้จัดการอาคาร)

ลงชื่อ/ลายเซ็น


Date / วันที่ ...31.../...1.../2569

Time / เวลา

Main Electricity Meter Daily Record


Energy (KWh)

Date	Total																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
	4	5	5	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	143

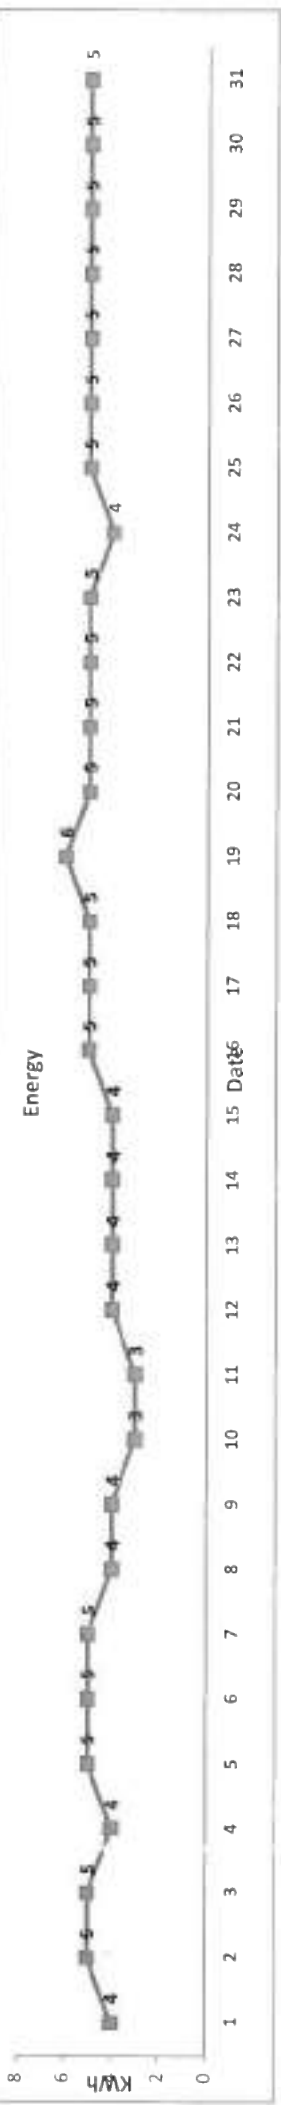

Main Water Meter Daily Record


Date	Total																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	107	119	134	123	144	141	151	154	150	139	119	154	120	159	161	152	164	164	159	161	159	161	154	158	164	148	153	124	176	116	169	4557

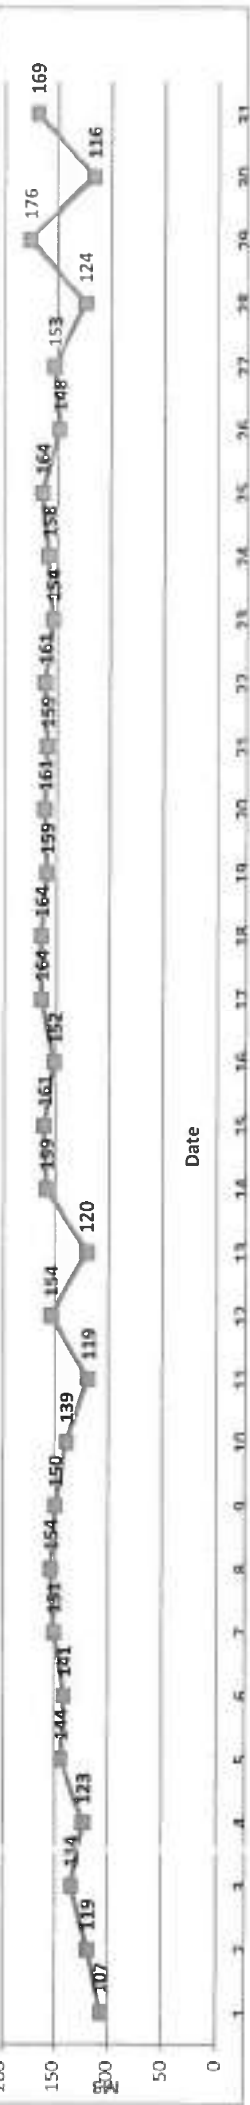

Wast Water Treatment Daily Record

Date	Total																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
65	65	65	66	66	66	65	66	65	66	65	66	65	66	65	65	67	64	67	65	66	65	66	65	67	64	66	65	66	66	60	60

wwtp

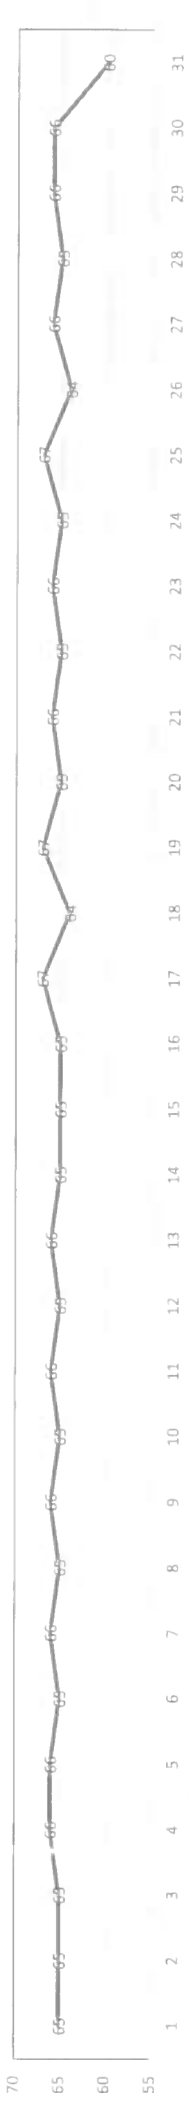

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1451

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : พระโขนงเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 540 ห้องชุด

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2551

ออกให้โดย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชพล ศะศิสมิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ขั้ดล่าง สูบทิ้งปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,827.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,919.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,135.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเครื่องบินตัวสูง BIO SEED 2.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลม | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

52M	779	1659	1327.2
-----	-----	------	--------

ผลรวม	1827	3919	3135.2
-------	------	------	--------

FPHR-ENG004	Monthly
กุมภาพันธ์	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....กุมภาพันธ์.....2569....	

Waste Water Treatment Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสียวันประจำวัน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) Year (ปี)

.....กุมภาพันธ์...../.....2569....

ding อาคาร

โลพี แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	ime	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	53730				
	18.00	53762				
1	18.00-07.00	53796	34	66		
	07.00-18.00	53826	30			
2	18.00-07.00	53861	35	65		
	07.00-18.00	53894	33			
3	18.00-07.00	53926	32	65		
	07.00-18.00	53958	32			
4	18.00-07.00	53992	34	66		
	07.00-18.00	54024	32			
5	18.00-07.00	54057	33	65		
	07.00-18.00	54092	35			
6	18.00-07.00	54123	31	66		
	07.00-18.00	54156	33			
7	18.00-07.00	54188	32	65		
	07.00-18.00	54220	32			
8	18.00-07.00	54254	34	66		
	07.00-18.00	54287	33			
9	18.00-07.00	54319	32	65		
	07.00-18.00	54351	32			
10	18.00-07.00	54385	34	66		
	07.00-18.00	54418	33			
11	18.00-07.00	54452	34	67		
	07.00-18.00	54483	31			
12	18.00-07.00	54516	33	64		
	07.00-18.00	54548	32			
13	18.00-07.00	54581	33	65		
	07.00-18.00	54613	32			
14	18.00-07.00	54647	34	66		
	07.00-18.00	54679	32			

15	18.00-07.00	54712	33	65		
	07.00-18.00	54744	32			
16	18.00-07.00	54778	34	66		
	07.00-18.00	54809	31			
17	18.00-07.00	54843	34	65		
	07.00-18.00	54874	31			
18	18.00-07.00	54909	35	66		
	07.00-18.00	54939	30			
19	18.00-07.00	54974	35	65		
	07.00-18.00	55006	32			
20	18.00-07.00	55040	34	66		
	07.00-18.00	55070	30			
21	18.00-07.00	55104	34	64		
	07.00-18.00	55135	31			
22	18.00-07.00	55170	35	66		
	07.00-18.00	55202	32			
23	18.00-07.00	55235	33	65		
	07.00-18.00	55261	26			
24	18.00-07.00	55295	34	60		
	07.00-18.00	55327	32			
25	18.00-07.00	55360	33	65		
	07.00-18.00	55392	32			
26	18.00-07.00	55426	34	66		
	07.00-18.00	55457	31			
27	18.00-07.00	55491	34	65		
	07.00-18.00	55522	31			
28	18.00-07.00	55557	35	66		
	07.00-18.00	55589	32			
Total						

Done By / ดำเนินการโดย

FPHR-ENG004	Monthly
กุมภาพันธ์	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....กุมภาพันธ์.....2569....	

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. หมายเลขมาตร

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....กุมภาพันธ์...../.....2569....

ding อาคาร

โอดี แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	ime	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	198200				
	18.00	198268				
1	18.00-07.00	198337	69	137		
	07.00-18.00	198391	54			
2	18.00-07.00	198481	90	144		
	07.00-18.00	198564	83			
3	18.00-07.00	198637	73	156		
	07.00-18.00	198693	56			
4	18.00-07.00	198752	59	115		
	07.00-18.00	198851	99			
5	18.00-07.00	198912	61	160		
	07.00-18.00	198995	83			
6	18.00-07.00	199015	20	103		
	07.00-18.00	199136	121			
7	18.00-07.00	199207	71	192		
	07.00-18.00	199283	76			
8	18.00-07.00	199356	73	149		
	07.00-18.00	199409	53			
9	18.00-07.00	199466	57	110		
	07.00-18.00	199561	95			
10	18.00-07.00	199620	59	154		
	07.00-18.00	199708	88			
11	18.00-07.00	199769	61	149		
	07.00-18.00	199853	84			
12	18.00-07.00	199914	61	145		
	07.00-18.00	199978	64			
13	18.00-07.00	200039	61	125		
	07.00-18.00	200115	76			
14	18.00-07.00	200174	59	135		
	07.00-18.00	200272	98			

Verified By ทบพทตตรวจสอปโดย
Signature ลยเพน (BM / มัจฉการอาศาร)
คัพพช้ โสมนัส
Date วันที่ 28 /...8.../ 2569
Time เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
..... กุมภาพันธ์	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน..... กุมภาพันธ์...../.....2569.....	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่ามิเตอร์รวมของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV
☐ 3.2.2 12-24 kV
☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV
☐ 4.2.2 12-24 kV
☐ 4.2.3 < 12 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

ไฟ แอด สุขุมวิท

Building / อาคาร

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....กุมภาพันธ์...../.....2569....

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh)								Max. Kilowatts Demand		Max. KiloVAR Demand				Recorded	Checked	
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000		ช่วง On Peak		(09.00น. - 22.00น.)		Consumption Units		ช่วง Off Peak		Multiplier / ตัวคูณ 1,000		กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุด				
		Current Reading	การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้		การอ่านช่วง On Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvar)	การอ่านปัจจุบัน(Max.Kvar)	Current Reading	การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh)	จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)
		Code 10				รวม	Code 11	Code 12			Code 31	Code 32	Code 71				Code 72	
30	7.00	8766.284					3035.711											
	18.00	8769.156						5733.446										
1	7.00	8772.663	3.507			6.379	3035.711		0	5736.652	3.206	0	0.298	0	0	0	0.028	
	18.00	8775.283	2.62				3035.711		0	5739.572	2.92	0	0.298	0	0	0	0.053	
2	7.00	8778.73	3.447			6.067	3035.711		0	5743.019	3.447	0	0.338	0	0	0	0.053	
	18.00	8780.924	2.194				3037.552		1.841	5743.372	0.353	0.275	0.338	0.053	0.053	0.053	0.053	
3	7.00	8784.153	3.229			5.423	3038.521		0.969	5745.632	2.26	0.328	0.338	0.053	0	0	0.053	
	18.00	8786.41	2.257				3040.405		1.884	5746.005	0.373	0.328	0.338	0.053	0	0	0.053	
4	7.00	8789.859	3.449			5.706	3041.533		1.128	5748.326	2.321	0.328	0.338	0.053	0	0	0.053	
	18.00	8792.303	2.444				3043.307		1.774	5748.796	0.47	0.328	0.338	0.053	0	0	0.053	
5	7.00	8795.884	3.581			6.025	3044.683		1.376	5751.202	2.406	0.331	0.338	0.053	0	0	0.053	

[illegible]

นิพนธ์

Done By / ทำหน้าที่โดย

Signature / $\overline{\text{www.ijerph}}$ (Tech. 2 574)

Date / Time 78 / 2 / 2569

Time / min

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ชื่อเขียน (Tech. Sup. / วิทยานิพนธ์)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Date / Day 28 / 2 / 2009

Time / 1997

Verified By: [WUOLAH](#)

Signature: _____ (ชื่อผู้จัดทำรายงาน)

Abstract

Date / Time: 28 / 3 / 2020

Time / 1000

Main Electricity Meter Daily Record

Energy (KWh)

Date																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	6	6	5	5	6	6	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	166

Energy



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Main Water Meter Daily Record

Date																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	137	144	156	115	160	103	192	149	110	154	149	145	135	135	133	113	141	179	115	132	141	142	107	152	126	146	138	140	3919

250



Date

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Wast Water Treatment Daily Record

Date																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	66	65	65	66	65	66	65	66	65	66	67	64	65	66	65	66	65	66	65	66	64	66	65	60	65	66	65	66	1827

wwtp



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1451

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : พระโขนงเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 540 ห้องชุด

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2551

ออกให้โดย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชพล ศะศิสมิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ชัดล้าง สูบทิ้งปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,020.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,133.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,306.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเครื่องบินตัวสูง BIO SEED 2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลมตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

15	18.00-07.00	56531	30	64	
	07.00-18.00	56563	32		
16	18.00-07.00	56598	35	67	
	07.00-18.00	56629	31		
17	18.00-07.00	56662	33	64	
	07.00-18.00	56695	33		
18	18.00-07.00	56727	32	65	
	07.00-18.00	56760	33		
19	18.00-07.00	56792	32	65	
	07.00-18.00	56825	33		
20	18.00-07.00	56858	33	66	
	07.00-18.00	56890	32		
21	18.00-07.00	56923	33	65	
	07.00-18.00	56956	33		
22	18.00-07.00	56989	33	66	
	07.00-18.00	57022	33		
23	18.00-07.00	57054	32	65	
	07.00-18.00	57087	33		
24	18.00-07.00	57119	32	65	
	07.00-18.00	57152	33		
25	18.00-07.00	57184	32	65	
	07.00-18.00	57218	34		
26	18.00-07.00	57250	32	66	
	07.00-18.00	57283	33		
27	18.00-07.00	57315	32	65	
	07.00-18.00	57347	32		
28	18.00-07.00	57381	34	66	
	07.00-18.00	57414	33		
29	18.00-07.00	57446	32	65	
	07.00-18.00	57478	32		
30	18.00-07.00	57511	33	65	
	07.00-18.00	57544	33		
31	18.00-07.00	57577	33	66	
	07.00-18.00	57607	30		
Total					• This Month / เดือนปัจจุบัน
					• Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ...31.../...3.../ 2569...

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. หัวหน้าช่าง)

สมศักดิ์ ศรียวงค์

Date / วันที่ ...31.../...3.../ 2569...

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัส

Date / วันที่ ...31.../...3.../ 2569...

Time / เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
มีนาคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มีนาคม.....2569....	



Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวันประจำเดือน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....มีนาคม...../.....2569....

ding อาคาร

โสตฟิ แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	Time	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	202119				
	18.00	202198				
1	18.00-07.00	202264	66	145		
	07.00-18.00	202308	44			
2	18.00-07.00	202358	50	94		
	07.00-18.00	202454	96			
3	18.00-07.00	202499	45	141		
	07.00-18.00	202584	85			
4	18.00-07.00	202635	51	136		
	07.00-18.00	202722	87			
5	18.00-07.00	202772	50	137		
	07.00-18.00	202858	86			
6	18.00-07.00	202903	45	131		
	07.00-18.00	202993	90			
7	18.00-07.00	203040	47	137		
	07.00-18.00	203120	80			
8	18.00-07.00	203181	61	141		
	07.00-18.00	203245	64			
9	18.00-07.00	203313	68	132		
	07.00-18.00	203373	60			
10	18.00-07.00	203440	67	127		
	07.00-18.00	203498	58			
11	18.00-07.00	203580	82	140		
	07.00-18.00	203665	85			
12	18.00-07.00	203731	66	151		
	07.00-18.00	203764	33			
13	18.00-07.00	203812	48	81		
	07.00-18.00	203920	108			
14	18.00-07.00	203995	75	183		
	07.00-18.00	204083	88			

15	18.00-07.00	204135	52	140	
	07.00-18.00	204191	56		
16	18.00-07.00	204273	82	138	
	07.00-18.00	204347	74		
17	18.00-07.00	204409	62	136	
	07.00-18.00	204483	74		
18	18.00-07.00	204543	60	134	
	07.00-18.00	204623	80		
19	18.00-07.00	204674	51	131	
	07.00-18.00	204755	81		
20	18.00-07.00	204806	51	132	
	07.00-18.00	204889	83		
21	18.00-07.00	204942	53	136	
	07.00-18.00	205018	76		
22	18.00-07.00	205078	60	136	
	07.00-18.00	205133	55		
23	18.00-07.00	205182	49	104	
	07.00-18.00	205261	79		
24	18.00-07.00	205329	68	147	
	07.00-18.00	205398	69		
25	18.00-07.00	205444	46	115	
	07.00-18.00	205536	92		
26	18.00-07.00	205584	48	140	
	07.00-18.00	205657	73		
27	18.00-07.00	205714	57	130	
	07.00-18.00	205793	79		
28	18.00-07.00	205853	60	139	
	07.00-18.00	205942	89		
29	18.00-07.00	205990	48	137	
	07.00-18.00	206037	47		
30	18.00-07.00	206122	85	132	
	07.00-18.00	206206	84		
31	18.00-07.00	206252	46	130	
	07.00-18.00	206300	48		
Total					• This Month / เดือนปัจจุบัน
					• Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. ช่าง)

Date / วันที่ ... 31 ... 3 ... 2569

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

สมศักดิ์ ศรียาววงศ์

Date / วันที่ ... 31 ... 3 ... 2569

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัส

Date / วันที่ ... 31 ... 3 ... 2569

Time / เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
มีนาคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มีนาคม.....2569.....	

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
☐ 32.1 > 69 kV ☐ 32.2 12.24 kV ☐ 32.3 < 12 kV
☐ 42.1 > 69 kV ☐ 42.2 12.24 kV ☐ 42.3 < 12 kV

.....
Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

.....
Building / อาคาร

.....
ไฟฟ้า แอด สุขุมวิท

.....มีนาคม...../ ...2569...

Month (เดือน) / Year (ปี)

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh)							Max. Kilowatts Demand		Max. KiloVAR Demand			Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000							พลังงานไฟฟ้าสูงสุด		กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด				
		การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units		การอ่านช่วงOn Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	การอ่านช่วงOff Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvar)		
		Code 10		รวม	Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 71		Code 72		
30	7.00	8947.752													
	18.00	8950.948			3103.53		5847.419								
1	7.00	8954.688	3.74	6.936	3103.53	0	5851.158	3.739	0	0.034	0	0	0.041		
	18.00	8958.26	3.572		3103.53	0	5854.73	3.572	0	0.035	0	0	0	0.051	
2	7.00	8962.367	4.107	7.679	3103.53	0	5858.837	4.107	0	0.0377	0	0	0.053		
	18.00	8965.43	3.063		3106.108	2.578	5859.321	0.484	0.364	0.377	0.05	0.05	0.053		
3	7.00	8969.637	4.207	7.27	3107.262	1.154	5862.37	3.049	0.384	0.384	0.053	0.003	0.053		
	18.00	8973.392	3.755		3107.262	0	5866.13	3.76	0.384	0.387	0.053	0	0.053		
4	7.00	8977.53	4.138	7.893	3107.262	0	5870.268	4.138	0.384	0.402	0.053	0	0.053		
	18.00	8980.621	3.091		3109.886	2.624	5870.735	0.467	0.384	0.402	0.053	0	0.053		
5	7.00	8984.455	3.834	8.005	3110.848	0.962	5873.608	2.873	0.384	0.402	0.053	0	0.053		

5	18.00	8987.739	3.284	6.807	3113.577	2.729	5874.162	0.554	0.384	0.402	0.053	0	0.053
6	7.00	8991.262	3.523	6.807	3114.36	0.783	5876.903	2.741	0.384	0.402	0.053	0	0.053
	18.00	8994.378	3.116		3116.86	2.5	5877.518	0.615	0.384	0.402	0.053	0	0.053
7	7.00	8998.202	3.824	6.94	3117.942	1.082	5880.26	2.742	0.384	0.402	0.053	0	0.053
	18.00	9001.763	3.561		3117.942	0	5883.822	3.562	0.384	0.402	0.053	0	0.053
8	7.00	9005.386	3.623	7.184	3117.942	0	5887.445	3.623	0.384	0.402	0.053	0	0.053
	18.00	9008.931	3.545		3117.942	0	5890.984	3.539	0.384	0.402	0.053	0	0.053
9	7.00	9013.38	4.449	7.994	3117.942	0	5895.438	4.454	0.384	0.402	0.053	0	0.053
	18.00	9016.518	3.138		3120.59	2.648	5895.929	0.491	0.384	0.402	0.053	0	0.053
10	7.00	9020.607	4.089	7.227	3121.669	1.079	5898.939	3.01	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9023.776	3.169		3124.26	2.591	5899.517	0.578	0.414	0.416	0.053	0	0.053
11	7.00	9027.792	4.016	7.185	3125.247	0.987	5902.545	3.028	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9030.84	3.048		3127.751	2.504	5903.089	0.544	0.414	0.416	0.053	0	0.053
12	7.00	9034.754	3.914	6.962	3128.885	1.134	5905.87	2.781	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9037.664	2.91		3131.287	2.402	5906.377	0.507	0.414	0.416	0.053	0	0.053
13	7.00	9041.284	3.62	6.53	3132.326	1.039	5908.958	2.581	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9044.052	2.768		3134.552	2.226	5909.5	0.542	0.414	0.416	0.053	0	0.053
14	7.00	9047.805	3.753	6.521	3135.679	1.127	5912.127	2.627	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9051.041	3.236		3135.679	0	5915.363	3.236	0.414	0.416	0.053	0	0.053
15	7.00	9054.626	3.585	6.821	3135.679	0	5918.948	3.585	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9058.003	3.377		3135.679	0	5922.325	3.377	0.414	0.416	0.053	0	0.053
16	7.00	9062.437	4.434	7.811	3135.679	0	5926.758	4.433	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9064.895	2.458		3137.784	2.105	5927.111	0.353	0.414	0.416	0.053	0	0.053
17	7.00	9068.618	3.723	6.181	3138.949	1.165	5929.67	2.559	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9071.467	2.849		3141.324	2.375	5930.143	0.473	0.414	0.416	0.053	0	0.053
18	7.00	9075.14	3.673	6.522	3142.35	1.026	5932.791	2.648	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9077.818	2.678		3144.559	2.209	5933.258	0.467	0.414	0.416	0.053	0	0.053
19	7.00	9081.645	3.827	6.505	3145.691	1.132	5935.954	2.696	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9084.489	2.844		3148.049	2.358	5936.44	0.486	0.414	0.416	0.053	0	0.053
20	7.00	9088.268	3.779	6.623	3149.202	1.153	5939.067	2.627	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9090.973	2.705		3151.369	2.167	5939.603	0.536	0.414	0.416	0.053	0	0.053
21	7.00	9094.634	3.661	6.366	3152.461	1.092	5942.174	2.571	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9097.808	3.174		3152.461	0	5945.347	3.173	0.414	0.416	0.053	0	0.053
22	7.00	9101.422	3.614	6.788	3152.461	0	5948.962	3.615	0.414	0.416	0.053	0	0.053
	18.00	9104.737	3.315		3152.461	0	5952.277	3.315	0.414	0.416	0.053	0	0.053
23	7.00	9108.829	4.092	7.407	3152.461	0	5956.369	4.092	0.414	0.416	0.053	0	0.053

ลำดับ	18.00	9111.656	2.827	อัตรา	3154.911	2.45	5956.745	0.376	0.414	0.416	0.053	0	0.053	หมายเหตุ
24	7.00	9115.621	3.965	6.792	3656.101	501.19	5959.52	2.775	0.414	0.416	0.053	0	0.053	
	18.00	9118.45	2.829		3158.438	-497.663	5960.012	0.492	0.414	0.416	0.053	0	0.053	
25	7.00	9122.451	4.001	6.83	3159.646	1.208	5962.608	2.596	0.414	0.416	0.053	0	0.053	
	18.00	9125.667	3.216		3162.285	2.639	5963.382	0.774	0.414	0.416	0.053	0	0.053	
26	7.00	9129.716	4.049	7.265	3163.444	1.159	5966.273	2.891	0.414	0.416	0.056	0.003	0.053	
	18.00	9132.709	2.993		3165.969	2.525	5966.774	0.501	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
27	7.00	9136.856	4.147	7.14	3167.219	1.25	5969.537	2.763	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
	18.00	9139.822	2.966		3169.602	2.383	5970.22	0.683	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
28	7.00	9143.919	4.097	7.063	3170.866	1.264	5973.053	2.833	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
	18.00	9147.428	3.509		3170.866	0	5976.563	3.51	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
29	7.00	9151.221	3.793	7.302	3170.866	0	5980.355	3.792	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
	18.00	9154.407	3.186		3170.866	0	5983.541	3.186	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
30	7.00	9158.337	3.93	7.116	3170.866	0	5987.471	3.93	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
	18.00	9161.261	2.924		3173.257	2.391	5988.005	0.534	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
31	7.00	9165.102	3.841	6.765	3174.396	1.139	5990.707	2.702	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
	18.00	9167.676	2.574		3176.502	2.106	5191.112	-799.595	0.414	0.416	0.056	0	0.053	
หมายเหตุ														๑ This Month / เดือนปัจจุบัน ๒ Last Month / เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech /ช่าง)

Date / วันที่ 31 / 3 / 2569

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

คนที่ ๓ สิบสาม

Date / วันที่ 31 / 3 / 2569

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัส

Date / วันที่ 31 / 3 / 2569


Time / เวลา

Main Electricity Meter Daily Record

Energy (KWh)

Date	Total																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	6	7	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	7	6	6	7	7	7	7	6	6

Energy

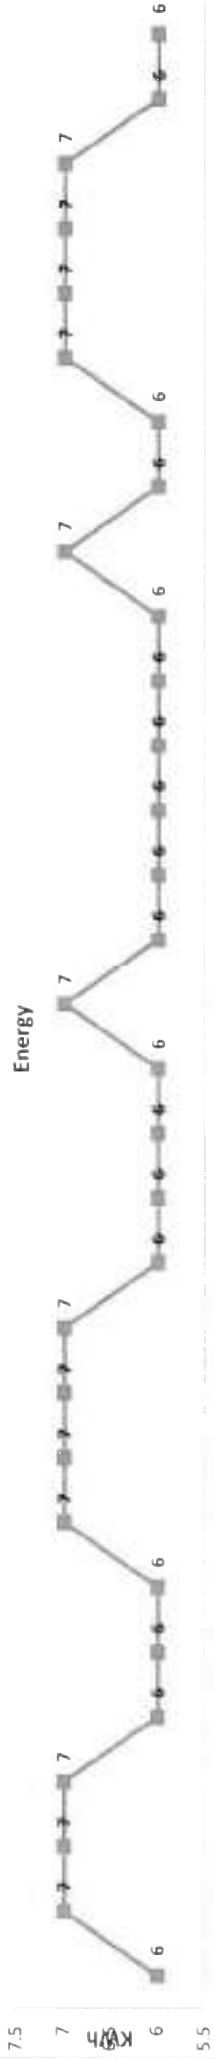

Main Water Meter Daily Record


Date	Total																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	145	94	141	136	137	131	137	141	132	127	140	151	81	183	140	138	136	134	131	132	136	136	104	147	115	140	130	139	137	132	130	4133



Wast Water Treatment Daily Record

Date	Total																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	64	66	65	65	65	64	66	64	65	65	65	65	65	66	64	67	64	65	65	66	65	65	65	66	65	65	66	65	65	66	66	2020

wwtp

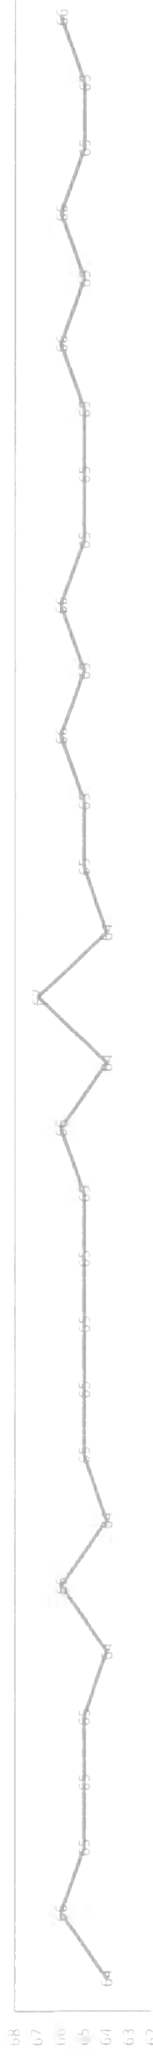

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1451

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : พระโขนงเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 540 ห้องชุด

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2551

ออกให้โดย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชพล ศะศิสมิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ชัดล้าง สูบทิ้งปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,900.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,815.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,052.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเครื่องบินตัวสูง BIO SEED 5.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

FPHR-ENG004	Monthly
เมษายน	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....เมษายน.....2569....	



Waste Water Treatment Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียวันประจำวัน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....เมษายน...../.....2569....

ding อาคาร

โลพี แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	Time	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	57577				
	18.00	57607				
1	18.00-07.00	57642	35	65		
	07.00-18.00	57675	33			
2	18.00-07.00	57707	32	65		
	07.00-18.00	57739	32			
3	18.00-07.00	57773	34	66		
	07.00-18.00	57804	31			
4	18.00-07.00	57837	33	64		
	07.00-18.00	57870	33			
5	18.00-07.00	57903	33	66		
	07.00-18.00	57941	38			
6	18.00-07.00	57968	27	65		
	07.00-18.00	57998	30			
7	18.00-07.00	58034	36	66		
	07.00-18.00	58066	32			
8	18.00-07.00	58100	34	66		
	07.00-18.00	58132	32			
9	18.00-07.00	58165	33	65		
	07.00-18.00	58174	9			
10	18.00-07.00	58175	1	10		
	07.00-18.00	58186	11			
11	18.00-07.00	58219	33	44		
	07.00-18.00	58249	30			
12	18.00-07.00	58281	32	62		
	07.00-18.00	58315	34			
13	18.00-07.00	58348	33	67		
	07.00-18.00	58378	30			
14	18.00-07.00	58414	36	66		
	07.00-18.00	58449	35			

FPHR-ENG004	Monthly
เมษายน	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....เมษายน.....2569....	



Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวันประจำเดือน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....เมษายน...../.....2569.....

ding ๑๑๑๑

โลพี แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	ime	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	206252				
	18.00	206300				
1	18.00-07.00	206364	64	112		
	07.00-18.00	206435	71			
2	18.00-07.00	206504	69	140		
	07.00-18.00	206569	65			
3	18.00-07.00	206612	43	108		
	07.00-18.00	206702	90			
4	18.00-07.00	206748	46	136		
	07.00-18.00	206830	82			
5	18.00-07.00	206887	57	139		
	07.00-18.00	206946	59			
6	18.00-07.00	207006	60	119		
	07.00-18.00	207054	48			
7	18.00-07.00	207111	57	105		
	07.00-18.00	207163	52			
8	18.00-07.00	207284	121	173		
	07.00-18.00	207373	89			
9	18.00-07.00	207426	53	142		
	07.00-18.00	207495	69			
10	18.00-07.00	207548	53	122		
	07.00-18.00	207638	90			
11	18.00-07.00	207685	47	137		
	07.00-18.00	207766	81			
12	18.00-07.00	207819	53	134		
	07.00-18.00	207864	45			
13	18.00-07.00	207910	46	91		
	07.00-18.00	207959	49			
14	18.00-07.00	208017	58	107		
	07.00-18.00	208081	64			

[illegible]

Time / 4207

5	18.00	9203.885	3.551	7.594	3189.003	0	6014.881	3.549	0.395	0.073	0.052	0	0.064
6	7.00	9207.928	4.043	7.594	3189.003	0	6018.003	3.122	0.395	0.379	0.052	0	0.064
	18.00	9210.99	3.062		3189.003	0	6021.973	3.97	0.395	0.379	0.052	0	0.064
7	7.00	9215.504	4.514	7.576	3189.003	0	6026.501	4.528	0.395	0.403	0.052	0	0.064
	18.00	9218.951	3.447		3191.605	2.602	6027.046	0.545	0.395	0.403	0.058	0.006	0.064
8	7.00	9223.044	4.093	7.54	3192.897	1.292	6030.198	3.152	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9226.085	3.041		3195.486	2.589	6030.599	0.401	0.395	0.403	0.058	0	0.064
9	7.00	9230.111	4.026	7.067	3196.655	1.169	6033.457	2.858	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9233.389	3.278		3199.403	2.748	6033.986	0.529	0.395	0.403	0.058	0	0.064
10	7.00	9237.359	3.97	7.248	3200.475	1.072	6036.558	2.572	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9240.423	3.064		3202.997	2.522	6037.427	0.869	0.395	0.403	0.058	0	0.064
11	7.00	9244.41	3.987	7.051	3204.2	1.203	6040.21	2.783	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9247.729	3.319		3204.2	0	6043.529	3.319	0.395	0.403	0.058	0	0.064
12	7.00	9251.58	3.851	7.17	3204.2	0	6047.38	3.851	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9254.874	3.294		3204.2	0	6050.674	3.294	0.395	0.403	0.058	0	0.064
13	7.00	9258.444	3.57	6.864	3204.2	0	6054.244	3.57	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9261.503	3.059		3204.2	0	6057.304	3.06	0.395	0.403	0.058	0	0.064
14	7.00	9265.498	3.995	7.054	3204.2	0	6061.299	3.995	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9269.05	3.552		3204.2	0	6064.85	3.551	0.395	0.403	0.058	0	0.064
15	7.00	9272.755	3.705	7.257	3204.2	0	6068.556	3.706	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9276.684	3.929		3204.2	0	6072.448	3.892	0.395	0.403	0.058	0	0.064
16	7.00	9280.386	3.702	7.631	3204.2	0	6072.186	-0.262	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9283.523	3.137		3206.906	2.706	6076.617	4.431	0.395	0.403	0.058	0	0.064
17	7.00	9287.614	4.091	7.228	3208.081	1.175	6079.508	2.891	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9290.908	3.294		3210.902	2.821	6080.006	0.498	0.395	0.403	0.058	0	0.064
18	7.00	9295.116	4.208	7.502	3211.999	1.097	6083.118	3.112	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9298.562	3.446		3211.999	0	6086.546	3.428	0.395	0.403	0.058	0	0.064
19	7.00	9302.648	4.086	7.532	3211.999	0	6090.65	4.104	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9306.287	3.639		3211.999	0	6094.269	3.619	0.395	0.403	0.058	0	0.064
20	7.00	9310.725	4.438	8.077	3211.999	0	6098.726	4.457	0.395	0.403	0.058	0	0.064
	18.00	9314.015	3.29		3214.818	2.819	6099.197	0.471	0.395	0.403	0.058	0	0.064
21	7.00	9318.325	4.31	7.6	3215.921	1.103	6102.405	3.208	0.395	0.408	0.058	0	0.064
	18.00	9321.388	3.063		3218.446	2.525	6102.942	0.537	0.395	0.408	0.058	0	0.064
22	7.00	9325.92	4.532	7.595	3219.781	1.335	6106.14	3.198	0.395	0.408	0.058	0	0.064
	18.00	9329.118	3.198		3222.418	2.637	6106.625	0.485	0.419	0.408	0.058	0	0.064
23	7.00	9333.594	4.476	7.674	3223.722	1.304	6109.873	3.248	0.419	0.408	0.058	0	0.064

Main Electricity Meter Daily Record

Energy (KWh)


Date	Total																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	6	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	208																													



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Date	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Main Water Meter Daily Record

Date	Total																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
112	140	108	136	139	119	105	173	142	122	137	134	91	107	110	85	127	132	144	120	128	126	133	134	134	133	143	134	139	125	138

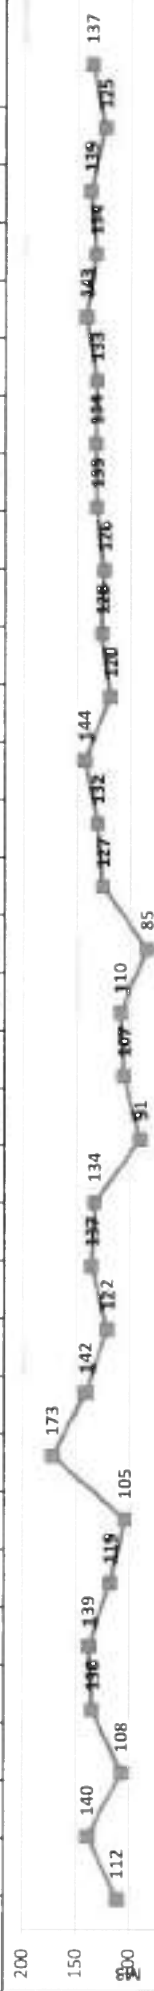

	Date	
1	7	31
2	8	30
3	9	29
4	10	28
5	11	27
6	12	26
7	13	25
8	14	24
9	15	23
10	16	22
11	17	21
12	18	20
13	19	19
14	20	18
15	21	17
16	22	16
17	23	15
18	24	14
19	25	13
20	26	12
21	27	11
22	28	10
23	29	9
24	30	8
25	31	7
26		6
27		5
28		4
29		3
30		2
31		1

Wast Water Treatment Daily Record

Date																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	65	65	66	64	66	65	66	66	65	10	44	62	67	66	67	68	68	68	68	70	62	67	66	66	65	66	66	66	66	65	1900



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1451

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : พระโขนงเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 540 ห้องชุด

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2551

ออกให้โดย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชพล ศะศิสมิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ชัดล้าง สิบทั้งปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,023.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,675.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,940.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเครื่องบินตัวสูง BIO SEED 2.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลมตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีละ 1 ครั้งต่อปี พ.ศ. 2569												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							
					ปริมาณ ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (รูป) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
	ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)				SDP	SE						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
									</			

รวม	979	1836	1468.8
-----	-----	------	--------

พฤษภาคม	2023	3675	2940
---------	------	------	------

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (หน่วย)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รูป/ ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	66	126	100.8	ระบาย	เติมออกซิเจนด้วย EM ดราโตโต จำนวน 5 ลิตร ทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ทุกเดือน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
2	64	88	70.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
3	66	128	102.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
4	65	91	72.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
5	66	124	99.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
6	67	126	100.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
7	62	136	108.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
8	67	98	78.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
9	66	107	85.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
10	65	143	114.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
11	65	101	80.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
12	65	111	88.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
13	65	105	84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
14	64	119	95.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
15	66	129	103.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		
16	65	107	85.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-		

FPHR-ENG004	Monthly
พฤษภาคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....พฤษภาคม.....2569....	



Waste Water Treatment Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสียวันประจำวัน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....พฤษภาคม...../.....2569....

ding อาคาร

โลฟี่ แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	Time	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
30	7.00	59475				
	18.00	59508				
1	18.00-07.00	59541	33	66		
	07.00-18.00	59574	33			
2	18.00-07.00	59605	31	64		
	07.00-18.00	59639	34			
3	18.00-07.00	59671	32	66		
	07.00-18.00	59705	34			
4	18.00-07.00	59736	31	65		
	07.00-18.00	59769	33			
5	18.00-07.00	59802	33	66		
	07.00-18.00	59835	33			
6	18.00-07.00	59869	34	67		
	07.00-18.00	59903	34			
7	18.00-07.00	59931	28	62		
	07.00-18.00	59967	36			
8	18.00-07.00	59998	31	67		
	07.00-18.00	60032	34			
9	18.00-07.00	60064	32	66		
	07.00-18.00	60098	34			
10	18.00-07.00	60129	31	65		
	07.00-18.00	60162	33			
11	18.00-07.00	60194	32	65		
	07.00-18.00	60229	35			
12	18.00-07.00	60259	30	65		
	07.00-18.00	60293	34			
13	18.00-07.00	60324	31	65		
	07.00-18.00	60358	34			
14	18.00-07.00	60388	30	64		
	07.00-18.00	60425	37			

15	18.00-07.00	60454	29	66	
	07.00-18.00	60486	32		
16	18.00-07.00	60519	33	65	
	07.00-18.00	60554	35		
17	18.00-07.00	60585	31	66	
	07.00-18.00	60619	34		
18	18.00-07.00	60652	33	67	
	07.00-18.00	60686	34		
19	18.00-07.00	60718	32	66	
	07.00-18.00	60751	33		
20	18.00-07.00	60783	32	65	
	07.00-18.00	60817	34		
21	18.00-07.00	60849	32	66	
	07.00-18.00	60882	33		
22	18.00-07.00	60916	34	67	
	07.00-18.00	60945	29		
23	18.00-07.00	60979	34	63	
	07.00-18.00	61012	33		
24	18.00-07.00	61045	33	66	
	07.00-18.00	61078	33		
25	18.00-07.00	61109	31	64	
	07.00-18.00	61143	34		
26	18.00-07.00	61175	32	66	
	07.00-18.00	61208	33		
27	18.00-07.00	61239	31	64	
	07.00-18.00	61271	32		
28	18.00-07.00	61304	33	65	
	07.00-18.00	61336	32		
29	18.00-07.00	61369	33	65	
	07.00-18.00	61398	29		
30	18.00-07.00	61432	34	63	
	07.00-18.00	61465	33		
31	18.00-07.00	61498	33	66	
	07.00-18.00	61530	32		
Total					⌚ This Month / เดือนปัจจุบัน
					⌚ Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup.)

Date / วันที่ ...31.../... 5... 2569

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. หัวหน้าช่าง)

สมศักดิ์ ศรีบุญวงศ์

Date / วันที่ ...31.../... 5... 2569

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัส

Date / วันที่ ...31.../... 5... 2569

Time / เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
พฤษภาคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.... พฤษภาคม	2569....



Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. หมายเลขมาตร

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม /2569....

ding / อาคาร

โลฟิ แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	ime	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	210067				
	18.00	210137				
1	18.00-07.00	210193	56	126		
	07.00-18.00	210236	43			
2	18.00-07.00	210281	45	88		
	07.00-18.00	210354	73			
3	18.00-07.00	210409	55	128		
	07.00-18.00	210452	43			
4	18.00-07.00	210500	48	91		
	07.00-18.00	210567	67			
5	18.00-07.00	210624	57	124		
	07.00-18.00	210675	51			
6	18.00-07.00	210750	75	126		
	07.00-18.00	210837	87			
7	18.00-07.00	210886	49	136		
	07.00-18.00	210934	48			
8	18.00-07.00	210984	50	98		
	07.00-18.00	211047	63			
9	18.00-07.00	211091	44	107		
	07.00-18.00	211174	83			
10	18.00-07.00	211234	60	143		
	07.00-18.00	211277	43			
11	18.00-07.00	211335	58	101		
	07.00-18.00	211403	68			
12	18.00-07.00	211446	43	111		
	07.00-18.00	211497	51			
13	18.00-07.00	211551	54	105		
	07.00-18.00	211627	76			
14	18.00-07.00	211670	43	119		
	07.00-18.00	211754	84			

15	18.00-07.00	211799	45	129	
	07.00-18.00	211857	58		
16	18.00-07.00	211906	49	107	
	07.00-18.00	211974	68		
17	18.00-07.00	212016	42	110	
	07.00-18.00	212090	74		
18	18.00-07.00	212133	43	117	
	07.00-18.00	212223	90		
19	18.00-07.00	212268	45	135	
	07.00-18.00	212312	44		
20	18.00-07.00	212379	67	111	
	07.00-18.00	212442	63		
21	18.00-07.00	212496	54	117	
	07.00-18.00	212564	68		
22	18.00-07.00	212621	57	125	
	07.00-18.00	212669	48		
23	18.00-07.00	212743	74	122	
	07.00-18.00	212827	84		
24	18.00-07.00	212881	54	138	
	07.00-18.00	212919	38		
25	18.00-07.00	212968	49	87	
	07.00-18.00	213053	85		
26	18.00-07.00	213111	58	143	
	07.00-18.00	213181	70		
27	18.00-07.00	213226	45	115	
	07.00-18.00	213306	80		
28	18.00-07.00	213368	62	142	
	07.00-18.00	213438	70		
29	18.00-07.00	213482	44	114	
	07.00-18.00	213566	84		
30	18.00-07.00	213621	55	139	
	07.00-18.00	213689	68		
31	18.00-07.00	213742	53	121	
	07.00-18.00	213792	50		
Total					* This Month / เดือนปัจจุบัน
					* Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. ช่าง)

Date / วันที่ ...31.../...5.../2569...

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

สมศักดิ์ ศรีวงษ์

Date / วันที่ ...31.../...5.../2569...

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

ศิวพงษ์ โสมนัต

Date / วันที่ ...31.../...5.../2569...

Time / เวลา

FPHR-ENG004	Monthly
พฤษภาคม	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....พฤษภาคม...../2569....	

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (TOU)

- ☐ 3.2.1 > 69 kV
 ☐ 3.2.2 12-24 kV
 ☐ 3.2.3 < 12 kV
- ☐ 4.2.1 > 69 kV
 ☐ 4.2.2 12-24 kV
 ☐ 4.2.3 < 12 kV

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....พฤษภาคม...../...2569...

Building / อาคาร

ไพล แอด สุขุมวิท

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงาน ไฟฟ้า (KWh)								Max. Kilowatts Demand		Max. KiloVAR Demand				Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000								พลังงานไฟฟ้าสูงสุด		กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุด					
		การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้		การอ่านช่วง On Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvar)	การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh)			
		Code 10			Code 11			Code 12		Code 31	Code 32	Code 71		Code 72			
30	7.00	9386.861															
	18.00	9389.962			3245.764		6144.198										
1	7.00	9394.311	4.349	7.45	3247.032	1.268		6147.28	3.082	0	0.377	0	0	0.05			
	18.00	9397.619	3.308		3247.032	0	6150.585	3.305	0	0.377	0	0	0	0.05			
2	7.00	9401.38	3.761	7.069	3247.032	0	6154.348	3.763	0	0.377	0	0	0	0.05			
	18.00	9404.781	3.401		3247.032	0	6157.75	3.402	0	0.377	0	0	0	0.05			
3	7.00	9408.757	3.976	7.377	3247.032	0	6161.725	3.975	0	0.377	0	0	0	0.05			
	18.00	9412.326	3.569		3247.032	0	6165.28	3.555	0	0.377	0	0	0	0.05			
4	7.00	9416.315	3.989	7.558	3247.032	0	6169.248	3.968	0	0.396	0	0	0	0.051			
	18.00	9419.903	3.588		3247.032	0	6172.827	3.579	0	0.396	0	0	0	0.051			
5	7.00	9423.72	3.817	7.405	3247.032	0	6176.689	3.862	0	0.396	0	0	0	0.051			

5	18.00	9426.559	2.839	7.156	3249.331	2.299	6177.228	0.539	0.299	0.396	0.032	0.032	0.051
6	7.00	9430.876	4.317	7.156	3250.529	1.198	6180.347	3.119	0.375	0.396	0.046	0.014	0.051
	18.00	9433.95	3.074		3253.232	2.703	6180.719	0.372	0.375	0.396	0.05	0.004	0.051
7	7.00	9437.653	3.703	6.777	3254.141	0.909	6183.513	2.794	0.377	0.396	0.05	0	0.051
	18.00	9440.89	3.237		3256.654	2.513	6184.235	0.722	0.377	0.396	0.05	0	0.051
8	7.00	9444.551	3.661	6.898	3257.631	0.977	6186.921	2.686	0.377	0.396	0.05	0	0.051
	18.00	9447.526	2.975		3259.973	2.342	6187.553	0.632	0.377	0.396	0.051	0.001	0.051
9	7.00	9451.802	4.276	7.251	3261.006	1.033	6190.076	2.523	0.377	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9454.521	2.719		3261.006	0	6193.516	3.44	0.377	0.396	0.051	0	0.051
10	7.00	9458.005	3.484	6.203	3261.006	0	6196.999	3.483	0.377	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9461.239	3.234		3261.006	0	6200.233	3.234	0.377	0.396	0.051	0	0.051
11	7.00	9465.284	4.045	7.279	3261.006	0	6204.278	4.045	0.377	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9468.471	3.187		3263.675	2.669	6204.796	0.518	0.377	0.396	0.051	0	0.051
12	7.00	9472.169	3.698	6.885	3264.53	0.855	6207.666	2.87	0.39	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9474.944	2.775		3266.744	2.214	6208.2	0.534	0.39	0.396	0.051	0	0.051
13	7.00	9478.684	3.74	6.515	3267.809	1.065	6210.876	2.676	0.39	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9481.72	3.036		3270.332	2.523	6211.428	0.552	0.39	0.396	0.051	0	0.051
14	7.00	9485.292	3.572	6.608	3271.343	1.011	6213.949	2.521	0.39	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9488.649	3.357		3274.103	2.76	6214.546	0.597	0.39	0.396	0.051	0	0.051
15	7.00	9492.443	3.794	7.151	3274.976	0.873	6217.467	2.921	0.399	0.396	0.051	0	0.051
	18.00	9495.449	3.006		3277.47	2.494	6217.979	0.512	0.399	0.396	0.056	0.005	0.051
16	7.00	9499.273	3.824	6.83	3278.606	1.136	6220.668	2.689	0.399	0.396	0.056	0	0.051
	18.00	9502.89	3.617		3278.606	0	6224.285	3.617	0.399	0.396	0.056	0	0.051
17	7.00	9506.597	3.707	7.324	3278.606	0	6227.992	3.707	0.399	0.396	0.056	0	0.051
	18.00	9510.116	3.519		3278.606	0	6231.512	3.52	0.399	0.396	0.056	0	0.051
18	7.00	9514.325	4.209	7.728	3278.606	0	6235.72	4.208	0.399	0.396	0.056	0	0.051
	18.00	9517.286	2.961		3281.104	2.498	6236.182	0.462	0.399	0.396	0.056	0	0.051
19	7.00	9521.492	4.206	7.167	3282.337	1.233	6239.156	2.974	0.399	0.398	0.056	0	0.052
	18.00	9524.277	2.785		3284.691	2.354	6239.586	0.43	0.399	0.398	0.056	0	0.052
20	7.00	9528.209	3.932	6.717	3285.889	1.198	6242.321	2.735	0.399	0.398	0.056	0	0.052
	18.00	9531.096	2.887		3288.17	2.281	6242.899	0.578	0.399	0.398	0.056	0	0.052
21	7.00	9534.758	3.662	6.549	3289.247	1.077	6245.512	2.613	0.399	0.398	0.056	0	0.052
	18.00	9537.488	2.73		3291.593	2.346	6245.895	0.383	0.399	0.398	0.056	0	0.052
22	7.00	9541.619	4.131	6.861	3292.731	1.138	6248.889	2.994	0.399	0.398	0.056	0	0.052
	18.00	9544.12	2.501		3294.85	2.119	6249.24	0.351	0.399	0.398	0.056	0	0.052
23	7.00	9548.219	4.099	6.6	3296.165	1.315	6252.055	2.815	0.399	0.398	0.056	0	0.052

[illegible]หมายเลข

Done By / ทำเป็นกรโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ๑/๓๔)

Date / 24.8 / 31 / 6 / 2009

Time / Unit

Checked By / ⁰

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / ศึกษานิเทศก์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Date / $\bar{\mu}_W^d$ 31 / 5 / 25A9

Verified By: [www.bbc.com/news/health-20160511](#)

Signature/ชื่อผู้เซ็น (BM/ผู้จัดการงานทั่วไป)


Pharmaceutical Innovation

Date / Time 31 / 5 / 2009

Main Electricity Meter Daily Record


Energy (KWh)

Date	Total																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	7	7	7	7	7	7	6	6	7	6	7	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7
	205																														

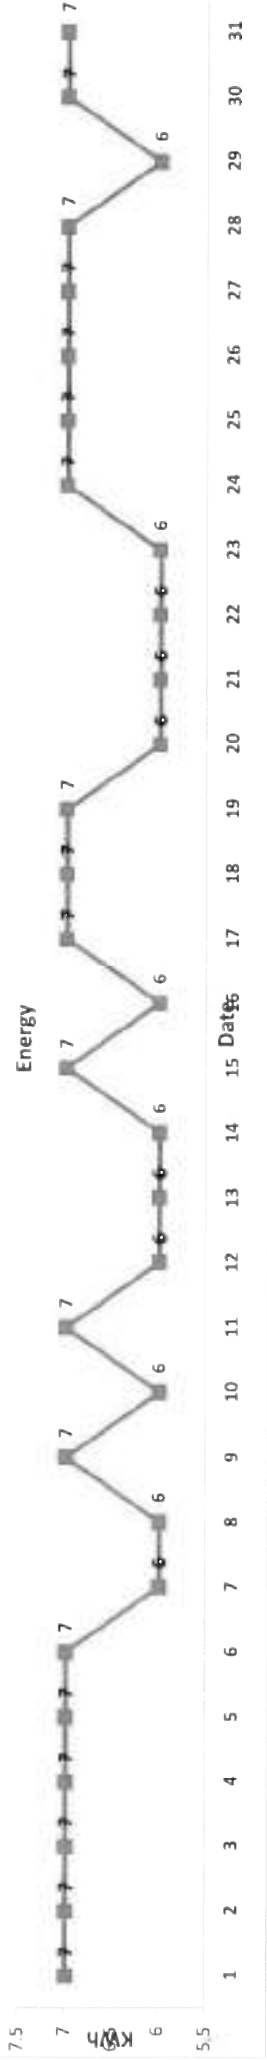

Main Water Meter Daily Record


Date	Total																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	126	88	128	91	124	126	136	98	107	143	101	111	105	119	129	107	110	117	135	111	117	125	122	138	87	143	115	142	114	139	121	3675

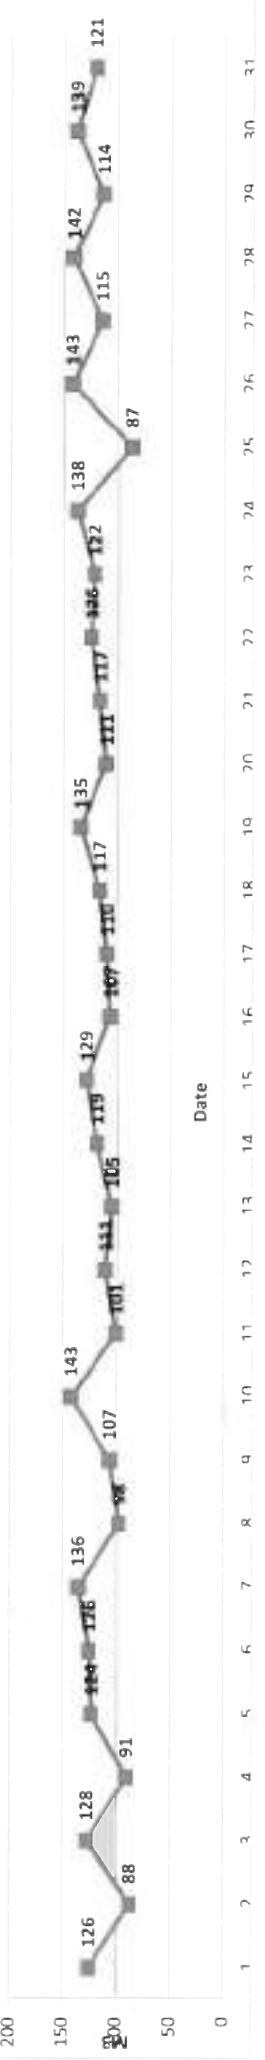

Wast Water Treatment Daily Record

Date	Total																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	66	64	66	65	66	67	62	67	66	65	65	65	65	64	66	65	66	67	66	65	66	67	63	66	64	66	64	65	65	63	66
	2023																														

wwtp

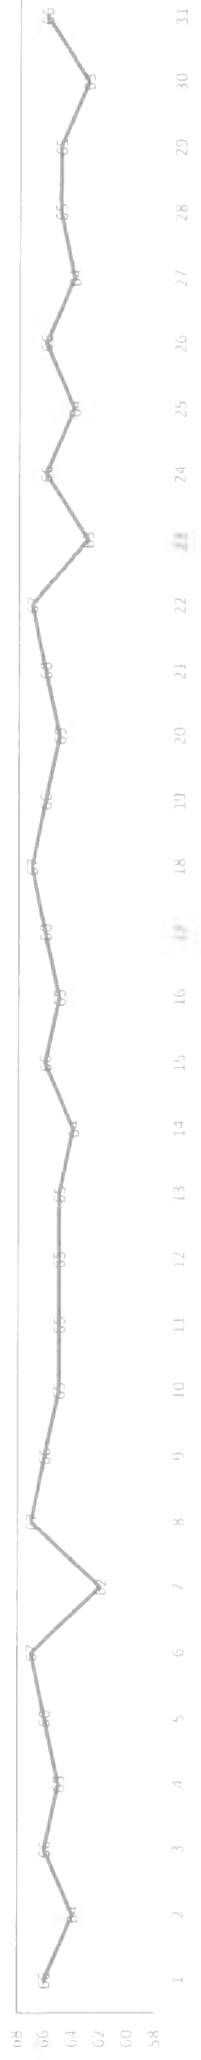

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1451

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : พระโขนงเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : [REDACTED]

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 540 ห้องชุด

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2551

ออกให้โดย : เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต กรุงเทพมหานคร หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายรัชพล ศะศิสมิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

250.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ขัดล้าง สูบทิ้งปีละ 1 ครั้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,933.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

3,545.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,836.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ระบายทุกวัน

☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเครื่องบินตัวสูง BIO SEED

3.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลมตะกอน

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 10.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[illegible]

FPHR-ENG004	Monthly
มิถุนายน	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มิถุนายน.....2569....	



Waste Water Treatment Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียวันประจำวัน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....มิถุนายน...../.....2569....

ding อาคาร

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	ime	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
30	7.00	61498				
	18.00	61530				
1	18.00-07.00	61562	32	64		
	07.00-18.00	61592	30			
2	18.00-07.00	61626	34	64		
	07.00-18.00	61659	33			
3	18.00-07.00	61690	31	64		
	07.00-18.00	61723	33			
4	18.00-07.00	61756	33	66		
	07.00-18.00	61788	32			
5	18.00-07.00	61820	32	64		
	07.00-18.00	61852	32			
6	18.00-07.00	61885	33	65		
	07.00-18.00	61918	33			
7	18.00-07.00	61948	30	63		
	07.00-18.00	61982	34			
8	18.00-07.00	62014	32	66		
	07.00-18.00	62045	31			
9	18.00-07.00	62079	34	65		
	07.00-18.00	62112	33			
10	18.00-07.00	62143	31	64		
	07.00-18.00	62177	34			
11	18.00-07.00	62208	31	65		
	07.00-18.00	62240	32			
12	18.00-07.00	62272	32	64		
	07.00-18.00	62304	32			
13	18.00-07.00	62336	32	64		
	07.00-18.00	62369	33			
14	18.00-07.00	62401	32	65		
	07.00-18.00	62435	34			

Main Electricity Meter Daily Record


Energy (KWh)

Date																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	6	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	7	7	6	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	7	6	6	188



Main Water Meter Daily Record


Date																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	90	101	115	122	103	127	123	90	140	109	103	121	89	131	94	130	126	96	235	256	76	89	130	87	134	89	124	100	124		3545

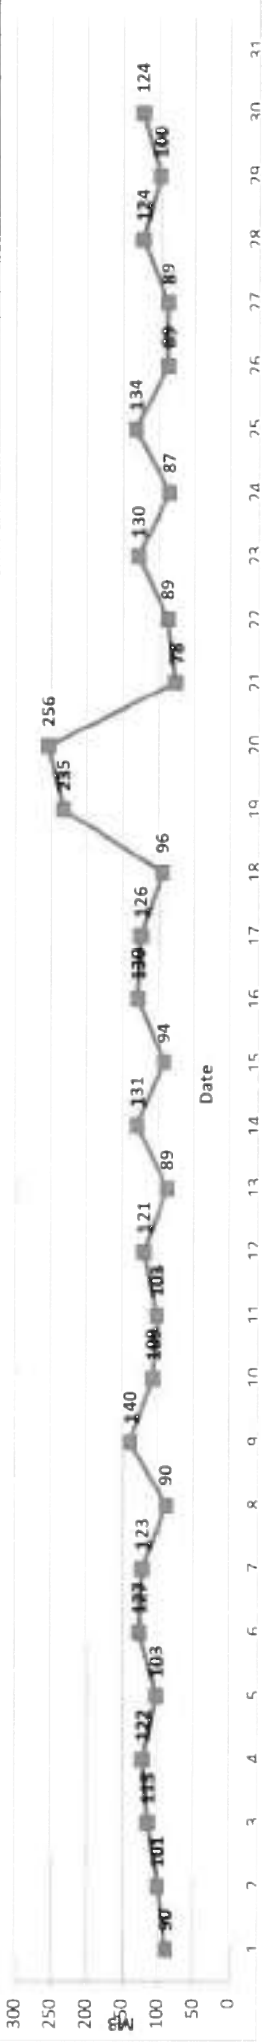

Wast Water Treatment Daily Record

Date																													Total		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30
	64	64	64	66	64	65	63	66	65	64	65	64	64	65	64	65	64	65	64	65	64	64	64	65	64	65	64	66	63	64	1933

wwtp

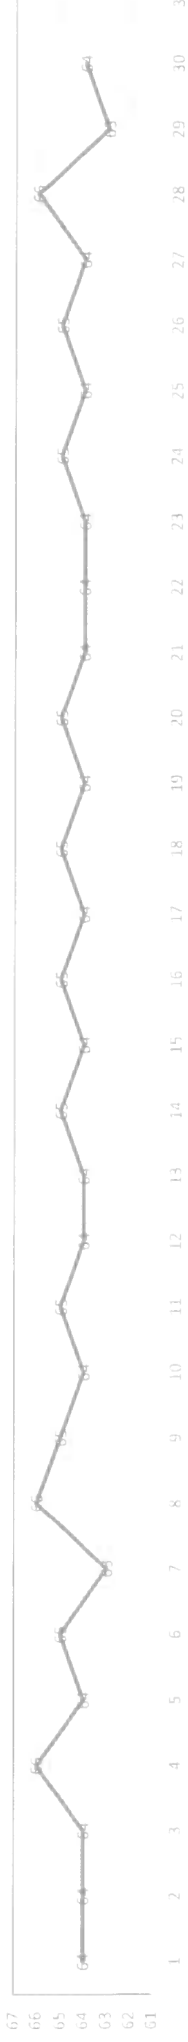

FPHR-ENG004	Monthly
มิถุนายน	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มิถุนายน.....2569....	

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

.....มิถุนายน...../.....2569.....

ding อาคาร

โลพี แอด สุขุมวิท

ประเภทผู้ใช้.....

Date	ime	Current Reading	Consumption Units		Recorded By	Checked By Tech. Sup.
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้		บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
31	7.00	213742				
	18.00	213792				
1	18.00-07.00	213832	40	90		
	07.00-18.00	213882	50			
2	18.00-07.00	213933	51	101		
	07.00-18.00	214006	73			
3	18.00-07.00	214048	42	115		
	07.00-18.00	214117	69			
4	18.00-07.00	214170	53	122		
	07.00-18.00	214213	43			
5	18.00-07.00	214273	60	103		
	07.00-18.00	214347	74			
6	18.00-07.00	214400	53	127		
	07.00-18.00	214474	74			
7	18.00-07.00	214523	49	123		
	07.00-18.00	214568	45			
8	18.00-07.00	214613	45	90		
	07.00-18.00	214702	89			
9	18.00-07.00	214753	51	140		
	07.00-18.00	214819	66			
10	18.00-07.00	214862	43	109		
	07.00-18.00	214918	56			
11	18.00-07.00	214965	47	103		
	07.00-18.00	215040	75			
12	18.00-07.00	215086	46	121		
	07.00-18.00	215129	43			
13	18.00-07.00	215175	46	89		
	07.00-18.00	215252	77			
14	18.00-07.00	215306	54	131		
	07.00-18.00	215353	47			

Time / 128

FPHR-ENG004	Monthly
มิถุนายน	วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
เริ่มใช้งาน.....มิถุนายน...../...2569....	

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี)

....มิถุนายน...../...2569...

Building / อาคาร

โถง แอด สุภูมิวิท

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า (TOU)

- ☐ 3.2.1 > 69 kV
 ☐ 3.2.2 12-24 kV
 ☐ 3.2.3 < 12 kV
- ☐ 4.2.1 > 69 kV
 ☐ 4.2.2 12-24 kV
 ☐ 4.2.3 < 12 kV

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh)							Max. Kilowatts Demand		Max. KiloVAR Demand				บันทึกโดย	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ 1,000							พลังงานไฟฟ้าสูงสุด		กำลังไฟฟ้านี้คือที่ไฟสูงสุด					
		การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	รวม	Code 11	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOn Peak	(09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units	จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak		
		Code 10				Code 12			Code 31	Code 32	Code 71		Code 72			
30	7.00	9608.474														
	18.00	9611.69				6296.945										
1	7.00	9615.295	3.605	6.821	3314.745	0	6300.55	6300.55	0	0.301	0	0	0.027			
	18.00	9618.192	2.897		3317.238	2.493	6300.954	6300.954	0.335	0.301	0.038	0.038	0.03			
2	7.00	9622.505	4.313	7.21	3318.726	1.488	6303.779	6303.779	0.394	0.375	0.055	0.017	0.038			
	18.00	9625.52	3.015		3321.249	2.523	6304.271	6304.271	0.394	0.375	0.055	0	0.04			
3	7.00	9629.347	3.827	6.842	3322.272	1.023	6307.076	6307.076	0.394	0.378	0.055	0	0.04			
	18.00	9632.755	3.408		3322.272	0	6310.484	6310.484	0.394	0.378	0.055	0	0.055			
4	7.00	9636.953	4.198	7.606	3322.272	0	6314.681	6314.681	0.394	0.388	0.055	0	0.055			
	18.00	9639.805	2.852		3324.652	2.38	6315.152	6315.152	0.394	0.388	0.055	0	0.055			
5	7.00	9643.683	3.878	6.73	3325.727	1.075	6317.957	6317.957	0.394	0.388	0.055	0	0.055			

5	18.00	9646.441	2.758	3328	2.273	6318.427	0.47	0.394	0.388	0.055	0	0.055
6	7.00	9650.436	3.995	3329.18	1.18	6321.257	2.83	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9653.14	2.704	3329.18	0	6324.461	3.204	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9657.306	4.166	3329.18	0	6328.127	3.666	0.394	0.388	0.055	0	0.055
7	18.00	9660.385	3.079	3329.18	0	6331.196	3.069	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9664.192	3.807	3329.18	0	6335.019	3.823	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9666.841	2.649	3331.298	2.118	6335.504	0.485	0.394	0.388	0.055	0	0.055
8	7.00	9671.047	4.206	3332.648	1.35	6338.4	2.896	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9674.009	2.962	3335.185	2.537	6338.872	0.472	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9677.731	3.722	3336.089	0.904	6341.642	2.77	0.394	0.388	0.055	0	0.055
10	18.00	9680.754	3.023	3338.553	2.464	6342.188	0.546	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9684.401	3.647	3339.48	0.927	6344.922	2.734	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9687.186	2.785	3341.804	2.324	6345.387	0.465	0.394	0.388	0.055	0	0.055
11	7.00	9690.672	3.486	3342.738	0.934	6347.934	2.547	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9693.223	2.551	3344.897	2.159	6350.724	2.79	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9696.584	3.361	3345.86	0.963	6350.726	0.002	0.394	0.388	0.055	0	0.055
13	18.00	9699.076	2.492	3345.86	0	6353.748	3.022	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9703.329	4.253	3345.86	0	6357.87	4.122	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9706.936	3.607	3345.86	0	6361.08	3.21	0.394	0.388	0.055	0	0.055
14	7.00	9710.66	3.724	3345.86	0	6364.801	3.721	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	18.00	9713.321	2.661	3348.045	2.185	6365.267	0.466	0.394	0.388	0.055	0	0.055
	7.00	9717.709	4.388	3349.506	1.461	6368.204	2.937	0.395	0.391	0.055	0	0.055
16	18.00	9720.631	2.922	3351.923	2.417	6368.707	0.503	0.395	0.391	0.055	0	0.055
	7.00	9724.405	3.774	3353.042	1.119	6371.363	2.656	0.395	0.391	0.055	0	0.055
	18.00	9727.288	2.883	3355.465	2.423	6371.823	0.46	0.395	0.391	0.055	0	0.055
17	7.00	9731.557	4.269	3356.66	1.195	6374.885	3.062	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	18.00	9734.356	2.799	3359.059	2.399	6375.297	0.412	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	7.00	9738.151	3.795	3360.15	1.091	6378.001	2.704	0.398	0.4	0.055	0	0.055
18	18.00	9740.857	2.706	3362.417	2.267	6378.426	0.425	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	7.00	9744.492	3.635	3363.543	1.126	6380.953	2.527	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	18.00	9747.301	2.809	3363.543	0	6383.754	2.801	0.398	0.4	0.055	0	0.055
19	7.00	9751.255	3.954	3363.543	0	6387.712	3.958	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	18.00	9754.524	3.269	3363.543	0	6390.981	3.269	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	7.00	9758.524	4	3363.543	0	6394.981	4	0.398	0.4	0.055	0	0.055
20	18.00	9761.048	2.524	3365.588	2.045	6395.46	0.479	0.398	0.4	0.055	0	0.055
	7.00	9765.541	4.493	3367.042	1.454	6398.499	3.039	0.403	0.402	0.055	0	0.055
	7.00	9765.541	4.493	3367.042	1.454	6398.499	3.039	0.403	0.402	0.055	0	0.055

[illegible]

หม่อมราชวงศ์

Done By / ทำเนียบการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ๙๙๙)

Date / วันที่ 30 / 6 / 2569

Time / 1987

Checked By /

Signature / มณเฑียร (Tech. Sup. / มณเฑียร)

การแก้ไขข้อบกพร่อง

time / year

Verified By | [www.Livestrong.com](#)

Signature: _____ (SM/MS) SM@ms.euro.ox.ac.uk

Abstract

Time (min)

ภาคผนวก ค7

เอกสารตรวจสอบระบบต่างๆภายในโครงการ



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


Week No. Building **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** **มกราคม / 2569**

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
				Time taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status		
ตรวจเช็ค	☒						
Tranfomer / หม้อแปลงไฟฟ้า TR 1 / TR 2	☒						
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR1	☒					7.53	2.56 3.54 4.62
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR2	☒					7.50	2.56 3.51 4.62
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน	☒						
ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลง	☒						
MDB จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ MDB1	☒					395	397 395
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RS-ST-TR	☒					227	228 227
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN	☒					105	137 118
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB1 1 2 3 N Gr	☒					98	123 121
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB1 1 2 3 N Gr	☒						
ตรวจเช็ค CAP BanK MDB1	☒					0.96	
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่าง ๆ	☒						
MDB จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ MDB2	☒						
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RS-ST-TR	☒					395	397 397
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RN-SN-TN	☒					227	229 227
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB2 1 2 3 N Gr	☒					94	128 68
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB2 1 2 3 N Gr	☒					44	70 6
ตรวจเช็ค CAP BanK MDB2	☒					0.93	
ระบบไฟฟ้าแรงสูง RUM UNIT							
สถานะตู้ RUM Unit	☒						
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่าง ๆ	☒						
แรงดัน แก๊ส Sf6	☒						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK **Done By / ดำเนินการโดย** **Checked by / ตรวจสอบโดย** **Verified by / ทวนสอบโดย**

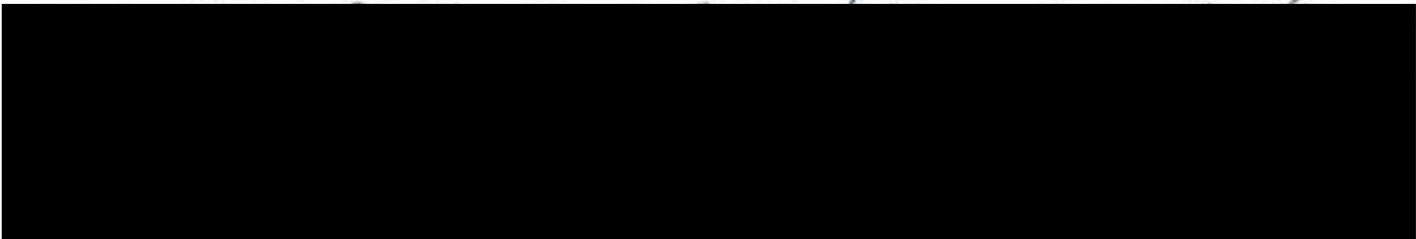

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

SWIMMING POOL SPA

Equipment :		Duration :										Location :			
P.M. Code :		Done By :										Done By :		Time taken	
Assigned By :		Date :		Date :										Date :	
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SP1	SP2	WFP	SWP1	SWP2	กรอง1	กรอง2	Status	Problem Description	Solution Description	
ตรวจเช็ค															
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		R 227 V	SWP1	
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		S 228 V	R 3.76A	
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		T 229 V		
ทุเล่ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		RS 394 V	SWP2	
สายพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		ST 397 V	R - A	
สายสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		RT 395 V		
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
ซีลเหลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
													SP1	WFP	
													R 6.91 A	R 6.23 A	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		S 7.18 A	S 6.15 A	
													T 7.36 A	T 6.96 A	
ทำความสะอาด															
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		SP2		
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/				
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		R 6.81 A		
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/		S 7.06 A		
เปลี่ยน															
หาสิมเมอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของปั๊ม				***									T 2.19 A		
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***											
ลูกปืนมอเตอร์				***											
ลูกปืนปั๊ม				***											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

1009 5/11/69

sumpump 3 4

Equipment :	Duration :	Location :	ชั้น G บันได ST2
P.M. Code :	Done By :	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date :	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP3	SDP4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓			R 227 ✗	
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓			8 229 ✓	
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	✓			T 229 ✓	
ทุเล่ปั๊ม	***	***	***	***	✓			DS 395 ✓	
สารละลายคั้นกำลัง	***	***	***	***	✓			ST 397 ✓	
น้ำมันเกียร์ห้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	✓			RT 396 ✓	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓				
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓				
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓				
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓				
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	✓			SDP3	SDP4
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	✓			R 316.54 A	R - A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	✓			8 17.45 A	8 - A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	✓			T 17.18 A	T - A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	✓				
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	✓				
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓				
คู่มือชุดมอเตอร์	***	***	***	***	✓				
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	✓				
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	✓				
เบรก									
ทดสอบมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	✓				
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***	✓				
ลูกปืนมอเตอร์				***	✓				
ลูกปืนปั๊ม				***	✓				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

SDP4 5/11/69

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech Sup/หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (RM/ผู้ตรวจสอบ)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly Time/เวลา 13.30 Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

WASTE WATER TREATMENT PLAN

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By :		Time taken	
Assigned By :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	se1	se2	srp1	srp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค											
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R 226 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 227 V	
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 227 V	
ทุเล่	***	***	***	***	/	/	/	/			
ยพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/			
วัดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/			
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/	/	/			
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/		RS 392 V	
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/		ST 394 V	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/		PT 394 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/			
ข้อต่อข้อต่อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***						SE1	SRP1
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***							
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***							
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***							
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าวัดได้ R S T	***	***	***	***						R 4.59 A	R 0.93 A
										S 4.44 A	S 0.99 A
										T 5.6 A	T 1.00 A
ทำความสะอาด											
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/		SE2	SRP2
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/			
หัวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R 5.33 A	R 1.81 A
เปลี่ยน										S 5.27 A	S 1.71 A
ทดสอบมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	/	/		T 5.17 A	T 1.71 A
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***	/	/	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/	/	/			
ลูกปืน				***	/	/	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarter

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Date/วัน

Time/เวลา

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

12/10/67

sumpump 1-2

Equipment :		Duration :		Location : ห้องสูบน้ำดีชั้นใต้ดิน					
P.M. Code :		Done By :		Done By :					
Assigned By :		Date :		Time taken					
Date :		Date :		Date :					
Date :		Date :		Date :					
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP1	SDP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 228 ✓	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S 228 ✓	
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 229 ✓	
ทุเลใบ	***	***	***	***	/	/			
สกรูขันคานกำลัง	***	***	***	***	/	/		RS 394 ✓	
ขั้วสายไฟ	***	***	***	***	/	/		ST 797 ✓	
ขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		RT 794 ✓	
ซีลเพลาของใบ MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน									
ทำสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/			
ลูกปืนใบ				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

101 100 101

Transfer pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location :					
P.M. Code :		Done By :		Time Taken					
Assigned By :		Date :		Date :					
Date :		Date :		Date :					
Date :		Date :		Date :					
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	cwp1	cwp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เติมน้ำมันมอเตอร์	***	***	***	***				R 227 ✓	
ลูกปืน	***	***	***	***				B 228 ✓	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***				T 229 ✓	
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***				RS 394 ✓	
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***				ST 395 ✓	
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***				RT 396 ✓	
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***					
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***					
เกจวัดความดัน	***	***	***	***					
จากระบบปั๊มน้ำมันมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***					
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***					
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***					
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***					
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***					
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***					
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***					
คูควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***					
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***					
ไส้กรองหยาด (STRAINER)	***	***	***	***					
เปลี่ยน									
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***					
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***					
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Date/วัน

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

74 มอ. ร.ม.ร.

Booster pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : BP.		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	BP1	BP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค	***	***	***	***	✓	✓			
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓		R 227 ✓	
ลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓		S 229 ✓	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓	✓		T 231 ✓	
ขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	✓	✓		RS 395 ✓	
ซีลเหล้าของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓	✓		ST 397 ✓	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓		RT 395 ✓	
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	✓	✓			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	✓	✓			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	✓	✓			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓			
ลูกยางและสปริงฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	✓	✓			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....								BP1	BP2
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	✓	✓		R 2.54 A	R - A
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	✓	✓		S 2.57 A	S - A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								T 2.56 A	T - A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	✓	✓			
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	✓	✓			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	✓	✓			
เปลี่ยน									
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	✓	✓			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***	✓	✓			
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***	✓	✓			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

BP2 8.50

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Month

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

Time/เวลา

Date/วัน

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร : **FA** อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ : **M** สถานที่ติดตั้ง : **ห้องนิติบุคคล**

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค	☒					
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....	...	...	...	...		
ปุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...	✓	
ปุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...	✓	
ปุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...	✓	
ปุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ปุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell , ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรองVDC.	...	...	...	...		ค่าที่วัดได้VDC.
ทำความสะอาด					✓	
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น	...	...	...	...	✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...	✓	

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย : **[Redacted Signature]** ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างเทคนิค : **[Redacted Signature]** ผู้จัดการอาคาร : _____

วันที่ : ____/____/____ วันที่ : **20 / 1 / 69** วันที่ : ____/____/____

Pressure Reducing Valve

แบบฟอร์มการบันทึกแรงดันน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

พฤษภาคม 2569

Building

101 อาคาร 5 ชั้น

วัน	Floor	Location สถานที่	แรงดันน้ำเข้า/psi	แรงดันน้ำ/psi High Zone	แรงดันน้ำ/psi Low Zone	แรงดันออก/psi	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
04	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	36	38	38		สจ
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
02	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	32	32	34		สจ
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
69	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	28	22	30		สจ
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	32	30		สจ
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
11	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	100	102	102		สจ
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
1	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	83	32	32	33		สจ
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
69	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	29	20	30		สจ
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	30	30	30		สจ
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
18	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	40	40	40		สจ
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
1	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	32	32	34		สจ
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
09	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	63	31	20	30		สจ
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	36	41	40		สจ
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
25	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	40	42	42		สจ
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
1	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	83	31	34	34		สจ
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
68	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	30	22	34		สจ
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	36	36	36		สจ
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						

.... ชั้น 25-21 ปล่อยน้ำลงตามท่อปกติ(Gravity)

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

Normal / ปกติ

X Abnormal / ไม่ปกติ

First Pacific Harrison Co., Ltd.

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** **พฤษภาคม** / **2569.**

Equipment :	Duration :	Location :
P.M. Code : MDB	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date :	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	
ตรวจเช็ค	☒					
Transformer / หม้อแปลงไฟฟ้า TR 1/ TR 2						
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR1						57, 61, 58, 66
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR2						56, 64, 58
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน						N
ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลง						N
M.D.B. หน้าอาคารไฟฟ้าแรงต่ำ MDB 1						
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RS-ST-TR						399, 402, 399
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN						230, 231, 231
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB1 1 2 3 N Gr						125, 125, 151
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB1 1 2 3 N Gr						124, 125, 124
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB1						0.98
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ						
M.D.B. หน้าอาคารไฟฟ้าแรงต่ำ MDB 2						
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RS-ST-TR						399, 402, 400
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RN-SN-TN						230, 231, 232
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB2 1 2 3 N Gr						132, 125, 90
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB2 1 2 3 N Gr						61, 124, 18
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB2						0.97
ระบบไฟฟ้าแรงสูง RUM UNIT						
สถานะตู้ RUM Unit						
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ						
แรงดัน แก๊ส SF6						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ผู้ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Date/วันที่ Time/เวลา
Date/วันที่ Time/เวลา
Date/วันที่ Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

SWIMMING POOL SPA

Equipment :		Duration :		Location :											
P.M. Code : SWP1-2 SPA1-2		Done By :		Done By :											
Assigned By :		Date : 05/01/69		Date :											
Time taken															
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SP1	SP2	WFP	SWP1	SWP2	กรอง1	กรอง2	Status	Problem Description	Solution Description	
ตรวจเช็ค															
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/					R 228 V	SWP1	
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/					B 229 V	R 4.11 A	
ทุเลมเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/					T 230 V	S 4.01 A	
ทุเลปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/							
สายพานคั่นกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/							
ชุดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/							
มอเตอร์สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/							
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/							
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/							
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/							
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/							
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/							
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/							
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/	/	/							
ทำความสะอาด															
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/							
คู่มือปั๊มมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/							
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/							
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/							
ทดสอบมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	/	/							
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***	/	/	/	/							
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/	/	/							
ลูกปืนปั๊ม				***	/	/	/	/							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ															

REMARK

M = Monthly

Q = Quarter

H = Half yearly

Date/วันที่

D:

Y = Yearly

Time/เวลา

Ti

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Date/วันที่

Time/เวลา

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

sumpump 1-2

Equipment :	Duration :	Location : ห้องสูบน้ำขึ้นใต้ดิน
P.M. Code : SDP1-2	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date : 05/01/69	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP1	SDP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 229	V
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S 237	V
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 231	V
ทุเลบีม	***	***	***	***	/	/		RS 396	V
สายพานด้านล่าง	***	***	***	***	/	/		ST 401	V
สัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		RT 399	V
เช็คสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		SDP1	
ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		R 0.87	A
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/		S 0.95	A
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		T 0.64	A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		SDP2	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 0.91	A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/		S 0.94	A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/		T 0.87	A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคนิด	***	***	***	***	/	/			
หัวเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ใบ									
หาสิมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของปั๊ม				***	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/			
ลูกปืน				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา 16.00

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Transfer pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :	Duration :	Location :	
P.M. Code : CHP1-2	Done By :	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date : 05/02/69	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	cwp1	cwp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 229	✓
ลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	/	/		S 237	✓
มอเตอร์สัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T 237	✓
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		DS 398	✓
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		ST 401	✓
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		RT 309	✓
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จากระดับลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ลูกยางและสปริงบริเวณมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....					/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....					/	/			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI					/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI					/	/			
ทำความสะอาด					/	/			
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/			
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
มอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน					/	/			
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/			
น้ำมันหล่อลื่นเพลาปั๊ม		***	***	***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Date/วันที่ 05/02/69
Time/เวลา 16.00

Date/วัน 19/2/69
Date/วัน

Date/วันที่
Time/เวลา

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

4/12/69

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment :	Duration :	Location :	
P.M. Code : PF 1,2	Done By : [Redacted]	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date : 4/12/2569	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF1	PF2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค	X								
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***				R 229 ✓	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***				B 229 ✓	
ขั้วสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***				T 229 ✓	
ฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***				DS 396 Y	
ชุดพัดลม	***	***	***	***				35 397 ✓	
ชุดมอเตอร์	***	***	***	***				PF 396 ✓	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***					
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***					
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***					
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***					
								PF1	
								R 2.70 A	
								B 2.81 A	
								T 2.76 A	
								PF2	
								R 2.71 A	
								B 2.80 A	
								T 2.76 A	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

21/1000 สุขุมวิท

WASTE WATER TREATMENT PLAN

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Time taken	
Date :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	se1	se2	srp1	srp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค											
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R 227 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 229 V	
ฟลูมเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 290 V	
ฟลูเปม	***	***	***	***	/	/	/	/		RS 395 V	
สายพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/		SF 398 V	
จุดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/		PT 396 V	
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/		se1	SRP1
ซีลเพลาของบ่ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/		R 4.50 A	R 1.01 A
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 4.60 A	S 0.97 A
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 5.05 A	T 1.02 A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		se2	SRP2
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/		R 4.97 A	R 1.78 A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		S 4.50 A	S 1.71 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/	/	/		T 5.25 A	T 1.74 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/	/	/			
ทำความสะอาด											
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/			
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
ใน											
หาสมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของจำเป็น	***	***	***	***	/	/	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.	***	***	***	***	/	/	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
ลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building km 101 สุพรรณ Exhaust Fan / ระบบระบายอากาศ

Equipment : Duration : Location :
P.M. Code : 8EF Done By : Done By : Time taken :
Assigned By : Date : Date : 3/2/69 Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	sef1	sef2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	✓	R 224	✓
หล่อลื่นน้ำมันไฟ	***	***	***	***	/	/		B 240	✓
วัดอุณหภูมิ	***	***	***	***	/	/		T 291	✓
ฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		PS 396	✓
พูลเล่ย์ดรัม	***	***	***	***	/	/		ST 400	✓
พูลเล่ย์มอเตอร์	***	***	***	***	/	/		ET 398	✓
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		8EF1	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/		R 6.66	A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		B 741	A
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/		T 7.75	A
								8EF2	
ทำความสะอาด								R 5.35	A
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		B 5.50	A
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 5.42	A
หม้อคอนแทคของตัวเมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ตะแกรงพัดลม	***	***	***	***	/	/			
ตัวส่งชุดลม	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน									
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งชุดลมในส่วนที่จำเป็น				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / Checked by / Modified by /

M = Month Date/วันที่ 3/2/69 Date/วันที่ 3/2/69 Date/วันที่
Q = Quarter Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา
H = Half yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา
Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่พบ, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Yong 109 5/10/2561

Booster pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : BP		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date : 31/12/69		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	BP1	BP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 223	V
เสียงลูกปืนใบ	***	***	***	***	/	/			
อุณหภูมิของไฟ	***	***	***	***	/	/		S 226	V
ขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		T 239	V
ซีลเพลาของใบ MECHANICAL SEAL (หากรอรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/		RS 396	V
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับใบ)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อข้อเหวี่ยง (หากรอรั่ว)	***	***	***	***	/	/		ST 399	V
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/		RT 397	V
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....								BP1	
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/		R 4-21	A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...3.0... PSI / OUT ...4.0... PSI					/	/		S 4-46	A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN ...3.0... PSI / OUT ...4.0... PSI					/	/			
ทำความสะอาด					/	/		T 4-67	A
มอเตอร์ ใบ ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/			
บริเวณฐานมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/			
ลู่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/		BP2	
ไส้กรองหยาด (STRAINER)	***	***	***	***	X	X		R 4-33	A
เปลี่ยน								S 4-59	A
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	X	X		T 4-6C	A
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์ / ใบ Mechanical Seal				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Date/วัน

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร :	fire alarm	อายุการใช้งาน :				
รหัสความถี่ :	M	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องนิติ			
รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค	X					
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	✗	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble..... อื่นๆ (ระบุ)	...	...	...	...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง..... 24.5 VDC.	...	...	...	...		ค่าที่วัดได้ 24 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามขั้น					✓	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน					+	
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) / UPS ไฟฟ้าสำรอง				...	1	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา					
Ground Fault Coupl.						
หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly						
โปรดระบุเครื่องหมาย						
ตรวจเช็คโดย :						
ช่างอาคาร :						
วันที่ :						

Pressure Reducing Valve

แบบฟอร์มการบันทึกแรงดันน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.พ. / 2569

Building

28 อาคาร F02-17

วัน	Floor	Location สถานที่	แรงดันน้ำเข้า/psi	High Zone	แรงดันน้ำ/psi Low Zone	แรงดันออก/psi	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
01/02/69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	36	38	38		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	32	34	34		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	30	22	30		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
02/02/69	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	32	32		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	28	28	28		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	26	28	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
16/02/69	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	28	30	30		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	30	32		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	100	100	100		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
22/02/69	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	26	28	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	28	28	30		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	30	30		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
22/02/69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	100	100	100		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	26	24	26		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	28	28	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
22/02/69	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	64	30	30	30		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						

....ชั้น 25-21 ปลอยน้ำลงตามท่อปกติ(Gravity)

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

Normal / ปกติ

× Abnormal / ไม่ปกติ

First Pacific Harrison Co., Ltd.

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

สีเทา

1 2569

Equipment : TR-1,2	Duration :	Location :	
P.M. Code :	Done	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date :	Date : 04/05/2569	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status		
ตรวจสอบเช็ค							
Transformer / หม้อแปลงไฟฟ้า TR 1 / TR 2							
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR1						59, 63, 61, 67	
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR2						58, 65, 60	
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน							
ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลง							
MDB 1 (รวมไฟฟ้าMDB 1)							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RS-ST-TR						384, 388, 384	
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN						221, 223, 223	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB1 1 2 3 N Gr						182, 215, 161	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB1 1 2 3 N Gr						173, 212, 166	
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB1						0.99	
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ							
MDB 2 (รวมไฟฟ้าMDB 2)							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RS-ST-TR						384, 387, 385	
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN						221, 223, 223	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB2 1 2 3 N Gr						134, 192, 86	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB2 1 2 3 N Gr						73, 124, 17	
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB2						0.99	
ระบบไฟฟ้าแรงสูง RUM UNIT							
สถานะตู้ RUM Unit							
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ							
แรงดัน แก๊ส Sf6							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร :	fire alarm	อายุการใช้งาน :	
รหัสความถี่ :	M	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องนิติ
รายละเอียด	M	Q	H
รายการตรวจเช็ค	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	...	...	...
Trouble	...	...	...
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector	...	...	...
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector	...	...	...
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station	...	...	...
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack	...	...	...
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ	...	...	...
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell , ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe	...	...	...
ทดสอบการส่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier	...	...	...
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....VDC	...	...	...
ทำความสะอาด	...	...	...
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น	...	...	...
เปลี่ยน	...	...	...
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) / UPS ไฟฟ้าสำรอง	...	...	...
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา		
หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly ตรวจเช็ค ช่างอาคาร วันที่ : 06/5/69 วันที่ : 06/6/69 วันที่ :			

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building โถง ๒๐๕, ๒๐๖

sumpump 1-2

Equipment : <u>SDP 1,2</u>	Duration	Location : <u>ห้องสูบน้ำใต้ดิน</u>
P.M. Code :	Done By	Done By :
Assigned By :	Date : <u>04/08/2569</u>	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP1	SDP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 220 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/		B 222 V	
ฟูลเมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 223 V	
ฟูล	***	***	***	***	/	/		RS 383 V	
สายพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/		ST 387 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		RT 384 V	
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเหลาของ IM MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/		R 0.97 A	
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/		S 0.98 A	
ทำความสะอาด								T 0.92 A	
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 0.95 A	
								S 0.85 A	
								T 0.90 A	
ทดสอบมอเตอร์ ตัวเครื่อง และในส่วนที่เป็น				***					
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***					
ลูกปืนมอเตอร์				***					
ลูกปืน				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

โคฟี อาคารนิรภัย

sumpump 3 4

Equipment : SDP-3, 4		Duration :		Location : ชั้น G บันได ST2	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
Date :		Date :		Time taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP3	SDP4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจสอบ									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	X		R 218 V	
เสียงลูกปืนใบ	***	***	***	***	/	X		S 218 V	
อุณหภูมิมอเตอร์	***	***	***	***	/	X		T 216 V	
อุณหภูมิ	***	***	***	***	/	X			
สายพานคั่นกำลัง	***	***	***	***	/	X			
ลวดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	X			
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	X			
ซีลเพลาของใบ MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	X		RS 384 V	
น้ำมันเกียร์ห้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	X		ST 387 V	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	X		PT 385 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	X			
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	X			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	X			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO 1	***	***	***	***	/	X			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO 2	***	***	***	***	/	X			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO 3	***	***	***	***	/	X			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO 4	***	***	***	***	/	X			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	X			
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	X			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวเมนเบรก	***	***	***	***	/	/			
ฟิวเจอร์	***	***	***	***	/	/			
ทดสอบมอเตอร์ ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***					
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***					
ลูกปืนมอเตอร์				***					
ลูกปืนใบ				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๒๖๖๕๕๕๕๕

Transfer pump / ปั๊มน้ำ

Equipment : CW P-1,2	Duration	Location :	
P.M. Code :	Done By	Done By :	Time Taken
Assigned By :	Date :	Date : 02/03/2564	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	cwp1	cwp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 220 V	
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	/	/		S 222 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T 223 V	
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		PS 383 V	
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		ST 387 V	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		RT 384 V	
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....					/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....					/	/			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI					/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI					/	/			
ทำความสะอาด					/	/			
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/			
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน					/	/			
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***					
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***					
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Date/วัน

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable. Normal X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

101 อาคารสุริย

Booster pump / ปั๊มน้ำ

Equipment : BP-1,2	Duration :	Location :
P.M. Code :	Done By :	Done By :
Assigned By :	Date :	Date : 02/03/2565
		Time Taken

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	BP1	BP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 217 V	
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	/	/		B 219 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T 218 V	
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		RS 381 V	
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		BT 387 V	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		RT 385 V	
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....								BP1	
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/		R 4.30 A	
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								B 4.45 A	
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/		T 4.61 A	
ฐานฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
เบรกมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		BP2	
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/		R 4.10 A	
เปลี่ยน								B 4.85 A	
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***					
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***				T 4.73 A	
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal			***	***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Date/วัน

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal (กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ปกติ , ✗ ไม่ปกติ)

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Unit 103 สุพรรณิการ์ **Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ**

Equipment : <u>PF-1,2</u>		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By : <u>[Redacted]</u>		Time taken	
Assigned By :		Date : <u>04/03/2565</u>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF1	PF2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 221 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		S 222 V	
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		T 222 V	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RS 384 V	
ชุดเล็คพลัม	***	***	***	***	/	/		ST 384 V	
ชุดเล็คพลัม	***	***	***	***	/	/		RT 385 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		PF1	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/		R 2-67 A	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		S 2-68 A	
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/		T 2-68 A	
								PF2	
								R 2-62 A	
								S 2-67 A	
								T 2-67 A	
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ชุดควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ชุดวางพัดลม	***	***	***	***	/	/			
ช่องส่งดูดลม	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน									
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งดูดลมในส่วนที่จำเป็น				***					
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done
M = Monthly	Signature
Q = Quarterly	Date/
H = Half yearly	Time/
Y = Yearly	

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 101 อาคารพาณิชย์

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment : <u>PF-3.0</u>		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By : <u>[REDACTED]</u>		Time taken	
Assigned By :		Date : <u>04/03/2565</u>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF3	PF4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 221 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		U 221 V	
รีเลย์สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/			
เบรกยัดฐานชุดมอเตอร์		***	***	***	/	/			
พูลเล่ย์พัดลม	***	***	***	***	/	/		T 222 V	
พูลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RS 384 V	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/		ST 387 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RT 385 V	
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/		PF3	
								R 2.54 A	
								U 3.67 A	
								T 2.69 A	
ทำความสะอาด								PF4	
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
คู่มือปั๊มมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
คู่มือพัดลม	***	***	***	***	/	/		R 2.64 A	
คู่มือส่งชุดลม	***	***	***	***	/	/		U 2.74 A	
เปลี่ยน								T 2.73 A	
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งชุดลมในส่วนหัวเป็น				***					
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

แจ้งให้ Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 101 อาคารนิเวศ Exhaust Fan / ระบบระบายอากาศ

Equipment : <u>SEF-1,2</u>	Duration : <u>[REDACTED]</u>	Location :	
P.M. Code :	Done By : <u>[REDACTED]</u>	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date : <u>04/03/69</u>	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	sef1	sef2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 221 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		B 223 V	
ขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		T 224 V	
เนื้อยี่ฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RS 384 V	
ทุลเลฟัดลม	***	***	***	***	/	/		ST 385 V	
ทุลเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RT 385 V	
จาระบิลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 6-64 A	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R	***	***	***	***	/	/		B 7-34 A	
จาระบิลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 7-23 A	
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/		Bef	
								R 5-24 A	
								B 5-45 A	
								T 5-40 A	
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
คู่มือปั๊มมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ถังพักลม	***	***	***	***	/	/			
องส่งดูดลม	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน									
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งดูดลมในส่วนหัวเป็น				***					
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half year

Y = Yearly

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

SWIMMING POOL SPA

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : SWP-1,2		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date : 04/03/2565		Date :	
Date :		Date :		Time taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SP1	SP2	WFP	SWP1	SWP2	กรอง1	กรอง2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค														
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***									R 220 V	SWP1
เสียงลูกปืน	***	***	***	***									S 222 V	R 4.25A
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***									T 224 V	SWP 2
ทุเล	***	***	***	***										
สายพานคั่นกำลัง	***	***	***	***										
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***										
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***										
ซีลเหล้าของบ่ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***									RS 384 V	R A
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***									ST 987 V	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บ่ม	***	***	***	***									PT 385 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์บ่ม	***	***	***	***										
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***										
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***										
													SP1	WFP
													R 224 A	R 6.22A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R	***	***	***	***									S 228 A	S 6.23A
													T 7.50A	T 6.92A
ทำความสะอาด													SP2	
บริเวณฐานมอเตอร์บ่ม	***	***	***	***										
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***										
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***									R 697A	
ฟิวเตอร์	***	***	***	***									S 7.35A	
เขียน													T 7.35A	
หาสิมเมอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของปั๊ม				***										
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***										
ลูกปืนมอเตอร์				***										
ลูกปั๊ม				***										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Handwritten signature

WASTE WATER TREATMENT PLAN

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
Date :		Date :		Time taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	se1	se2	srp1	srp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค											
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R 210 V	
เสียงลูกปืนใบ	***	***	***	***	/	/	/	/		S 216 V	
ฟูลเมือเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 222 V	
ฟูลเล็ม	***	***	***	***	/	/	/	/			
สายพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/			
สายพานไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/			
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/			
ซีลเพลาของใบ MECHANICAL SEAL (หาของจริง)	***	***	***	***	/	/	/	/		RS 383 V	
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/		ST 387 V	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/	/	/		RT 384 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หาของจริง)	***	***	***	***	/	/	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/	/	/		Se1	SRP1
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/	/	/		R 3.35 A	R 0.96 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/	/	/		S 3.95 A	S 0.96 A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/	/	/		T 4.92 A	T 0.96 A
ทำความสะอาด											
บริเวณฐานมอเตอร์ใบ	***	***	***	***	/	/	/	/		Se2	SRP2
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/		R 5.20 A	R 1.76 A
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		S 4.74 A	S 1.62 A
ใบ											
หาสิมมเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของขั้วเป็น				***						T 6.32 A	T 1.76 A
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***							
ลูกปืนมอเตอร์				***							
ลูกปืนใบ				***							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Month

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

Pressure Reducing Valve

แบบฟอร์มการบันทึกแรงดันน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม / 69

Building

ทิวลิป 100 ชั้น 3

วัน	Floor	Location สถานที่	แรงดันน้ำเข้า/psi	High Zone	แรงดันน้ำ/psi Low Zone	แรงดันออก/psi	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
1 3 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	36	32	34		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	28	30	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	28	28	30		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
8 3 69	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	31	32	31		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	38	34	34		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	30	34	33		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
15 3 69	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	27	28	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	34	31		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	36	26	26		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
22 3 69	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	83	36	40	33		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	26	26	25		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	45	32	35	32		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
22 3 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	34	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	83	30	28	34		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	26	26	26		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	34	32	34		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						

..... ชั้น 25-21 ปลอยน้ำลงตามท่อปกติ(Gravity)

Recorded by

Signature/ลาย

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

Normal / ปกติ

X Abnormal / ไม่ปกติ

First Pacific Harrison Co., Ltd.

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

6/14/16

1 2569

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : M.D.B		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
Date :		Date :		Time taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status		
ตรวจสอบเช็ค							
Transformer / หม้อแปลงไฟฟ้า TR 1/ TR 2							
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR1	/					58.62	61.66
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR2	/					54.61	54
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน	/						
ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลง	/						
MDB สายไฟฟ้าแรงต่ำ MDB 1							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RS-ST-TR	/					394	397 394
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN	/					226	228 229
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB1 1 2 3 N Gr	/					192	336 169
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB1 1 2 3 N Gr	/					167	302 184
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB1	/						0.99
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ	/						
MDB สายไฟฟ้าแรงต่ำ MDB 2							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RS-ST-TR	/					395	399 395
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN	/					226	229 229
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB2 1 2 3 N Gr	/					153	229 131
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB2 1 2 3 N Gr	/					75	136 50
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB2	/						0.98
ระบบไฟฟ้าแรงสูง RUM UNIT							
สถานะตู้ RUM Unit	/						
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ	/						
แรงดัน แก๊ส Sf6	/						

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไต้ 65

Transfer pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location :					
P.M. Code :		Done By :		Done By : . Time Taken					
Assigned By :		Date :		Date : 08/04/2569					
Date :		Date : 08/04/2569		Date : 08/04/2569					
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	cwp1	cwp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
ปั๊มน้ำ	***	***	***	***	/	/	N	R 226	✓
ปั๊มน้ำ	***	***	***	***	/	/	N	S 228	✓
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	N	T 229	✓
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
จาระบีปั๊มน้ำ	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/	N	RT 394	✓
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/	N		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/	N	R 18.04	A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								S 18.68	A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/	N	T 18.16	A
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N		
คู่มือคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N		
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/	N		
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/	N	R 18.98	A
								S 18.15	A
เปลี่ยน									
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	N		
น้ำมันหล่อลื่นเพลทขับ			***	***	/	/	N	T 20.06	A
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal			***	***	/	/	N		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Don

M = Monthly

Sig

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date

Y = Yearly

Time

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร :	fire alarm	อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ :	M	สถานที่ติดตั้ง :			ห้องนิติ		
รายละเอียด		M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค		*					
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP		...	...	...	...	✓	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator		...	...	...	...	✓	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP		...	...	...	...	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer		...	...	...	...	✓	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault		...	...	...	...		
Trouble.....อื่นๆ (ระบุ)						✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector					...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector					...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station					...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack					...	✓	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ					...	✓	
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell , ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe					...	✓	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมดูดอากาศ, Access Control, Gate Barrier					...	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24.....VDC		...	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 24 VDC
ทำความสะอาด						✓	
ทำความสะอาดตู้ FCP		...	...	...	...	✓	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น			...	...	...	✓	
สิ่งที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง					...	✓	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

หมายเหตุ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ยลฟ 65

sumpump 3 4

Equipment :		Duration :		Location : ชั้น G บันได ST2	
P.M. Code : SDP 3-4		Done By : [REDACTED]		Done By : Time taken	
Assigned By :		Date : 06 / APRIL 2569		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP3	SDP4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 225	✓
เสียงลูกปืนปั๊ม	***	***	***	***	/	/		S 228	✓
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 229	✓
ทุเลปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
สว่านขันกัสน้ำ	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยนสายไฟ	***	***	***	***	/	/			
เช็คสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		DS 392	✓
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/		ST 397	✓
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		PT 393	✓
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/		SDP3	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/		R 15.50	A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/		S 17.12	A
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/		T 16.81	A
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		SDP4	
คู่มือคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/		R	A
เบรค								S	A
หาสิมเมอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของน้ำมัน				***	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***	/	/		T	A
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/			
ลูกปืนปั๊ม				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable. Normal X Abnormal กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่พบ. ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

SWIMMING POOL SPA

Equipment :	Duration :	Location :	
P.M. Code : SWP	Done By :	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date :	Date : 16/6/69	Date :

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SP1	SP2	WFP	SWP1	SWP2	กรรณ1	กรรณ2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค	✓													
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 224 V	WPP
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				S 291 V	R 624 A
ทุบเคมเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				T 291 V	S 699 A
ทุบเคม	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 397 V	T 7.36 A
ขั้วพาด้านกำลัง	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				S 401 V	SWP1
ชุดสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 397 V	T 7.36 A
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หาของจั่ว)	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				S 401 V	SWP1
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 397 V	T 7.36 A
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				S 401 V	SWP1
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 397 V	T 7.36 A
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หาของจั่ว)	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				S 401 V	SWP1
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 397 V	T 7.36 A
													SP1	SWP2
													R 6.97 A	R 420 A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าวัดได้ R S T	***	***	***	***									S 723 A	
													T 7.59 A	
ทำความสะอาด													SP2	
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				R 6.82 A	
ชุดควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				S 7.07 A	
หม้อคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓				T 7.46 A	
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	✓	✓	✓					
เปลี่ยน														
หาสียมอเตอร์ ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	✓	✓	✓	✓	✓					
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***	✓	✓	✓	✓	✓					
ลูกปืนมอเตอร์				***	✓	✓	✓	✓	✓					
ลูกปืน				***	✓	✓	✓	✓	✓					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

โดย

การอาคาร

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building WTP

WASTE WATER TREATMENT PLAN

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : <u>WWTP</u>		Done By : <u>[Redacted]</u>		Done By : <u>[Redacted]</u> Time taken	
Assigned By :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	se1	se2	srp1	srp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค											
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R 224 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 227 V	
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 226 V	
ทุเล่ม	***	***	***	***	/	/	/	/		RS 391 V	
สายพ่นคานกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/		BT 395 V	
อัดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/		RT 391 V	
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/		SE1	SRP1
ซีลเพลาของบิม MECHANICAL SEAL (หาของตัว)	***	***	***	***	/	/	/	/		R 3.49 A	R 1.08 A
น้ำมันเบียร์ห้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 3.76 A	S 1.01 A
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บิม	***	***	***	***	/	/	/	/		T 4.93 A	T 0.98 A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์บิม	***	***	***	***	/	/	/	/		SE2	SRP2
ข้อต่อยอน FLEXIBLE PIPE (หาของตัว)	***	***	***	***	/	/	/	/		R 5.14 A	R 1.82 A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		S 4.90 A	S 1.70 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/	/	/		T 5.20 A	T 1.78 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/	/	/			
ทำความสะอาด											
บริเวณฐานมอเตอร์บิม	***	***	***	***	/	/	/	/			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
หม้อคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/			
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
เปลี่ยน											
ทาสีมอเตอร์ ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	/	/			
น้ำมันเบียร์ทุก 2,000 ชม				***	/	/	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/	/	/			
ลูกปืน				***	/	/	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ผู้บันทึกข้อมูล Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Month
Q = Quarter
H = Half
Y = Year

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Booster pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location : 26	
P.M. Code :		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date : 03/04/69		Date : 03/04/69	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	BP1	BP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	R 222	V
ลูกปืน	***	***	***	***	/	/	N	S 224	V
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	N	T 222	V
หัวต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/	N	RS 390	V
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	N	RT 391	V
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N		
สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/	N		
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	N		
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/	N	8T 396	V
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N		
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N		
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/	N		
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....								BP1	BP2
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/	N		
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/	N	R 4.68	A R 4.85 A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								S 5.05	A S 5.08 A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/	N	T 6.09	A T 5.26 A
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	N		
หัวควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N		
หม้อคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/	N		
ไส้กรองหยาด (STRAINER)	***	***	***	***	/	/	N		
เปลี่ยน									
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	N		
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***	/	/	N		
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal			***	***	/	/	N		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK: Done By / ผู้ตรวจสอบ: Checked by / ตรวจสอบ: Verified by / ตรวจสอบ: 77777777

M = Monthly S
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Time/เวลา 16:00 Date/วัน

(*) Please Mark N/A if not applicable / Normal / ปรกติ X Abnormal / ปรกติ X ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไพล 65

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment :	Duration :	Location : อกา
P.M. Code :	Done By : [REDACTED]	Time taken
Assigned By :	Date : 03/04/69	Date : 03/04/69

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF3	PF4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22	R 226	✓
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓	✓	22	S 228	✓
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	✓	✓	22	T 226	✓
สายควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22	RS 398	✓
พูลเลตลัม	***	***	***	***	✓	✓	22	BT 397	✓
พูลเลมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22	PT 391	✓
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22		
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าหัดได้ R S T	***	***	***	***	✓	✓	22		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22		
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	✓	✓	22		
								PF3	PF4
								R 2.64	A R 2.66 A
								S 2.45	A S 2.48 A
ทำความสะอาด								T 2.48	A T 2.45 A
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22		
ตัวควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	22		
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	✓	✓	22		
พูลเลตลัม	***	***	***	***	✓	✓	22		
ตัวกรองส่งดูดลม	***	***	***	***	✓	✓	22		
เปลี่ยน									
ข้อต่อผ้าใบตัวกรองส่งดูดลมในส่วนที่จำเป็น				***	✓	✓	22		
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***	✓	✓	22		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ผู้ดำเนินการ [REDACTED] Checked by / ตรวจสอบ [REDACTED] ว่างประจำเวลา

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Time/เวลา 1600

Time/เวลา

แจ้งให้ Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

โถง 65

Exhaust Fan / ระบบระบายอากาศ

Equipment :	Duration :	Location : 26
P.M. Code :	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date : 08/04/69	Date : 08/04/69

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	sef1	sef2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	N	R 226 ✓	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	✓	✓	N	S 228 ✓	
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	✓	✓	N		
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	N	T 229 ✓	
พูลเล่ย์คลม	***	***	***	***	✓	✓	N	RS 393 ✓	
พูลเล่ย์มอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	N	OT 397 ✓	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	N	PT 394 ✓	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	✓	✓	N	SEF1	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	N	R 6.88 A	
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	✓	✓	N	S 7.19 A	
								T 7.34 A	
ทำความสะอาด								SEF2	
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	✓	✓	N	R 5.39 A	
คู่มือปั๊มมอเตอร์	***	***	***	***	✓	✓	N	S 5.64 A	
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	✓	✓	N	T 5.45 A	
พูลเล่ย์คลม	***	***	***	***	✓	✓	N		
ตัวเครื่องส่งดูดลม	***	***	***	***	✓	✓	N		
เปลี่ยน									
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งดูดลมในส่วนที่จำเป็น				***	✓	✓	N		
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***	✓	✓	N		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

Time/เวลา 16:00

Time/เวลา 17:00

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building **บส 15**

sumpump 1-2

Equipment :		Duration :		Location : ห้องสูบน้ำใต้ดิน	
P.M. Code :		Done By :		Time taken	
Assigned By :		Date : 09/01/69		Date : 08/01/69	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP1	SDP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 226 V	
เสียงลูกปืนใบ	***	***	***	***	/	/			
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		S 228 V	
ทุเลใบ	***	***	***	***	/	/		T 229 V	
สายพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/			
สัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/			
ในสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		RS 394 V	
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/		ST 395 V	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		PT 394 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/		SDP1	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/		R 0.87 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/		8094 A	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/		T070 A	
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		SDP2	
ผู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 0.88 A	
หน้าคอนแทกของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/		S 0.92 A	
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/		T0.89 A	
ทดสอบมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/			
ลูกปืนใบ				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Pressure Reducing Valve

แบบฟอร์มการบันทึกแรงดันน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ธ.ค./เม.ย 2569

Building

โศภิตา สุขุมวิท

วัน	Floor	Location สถานที่	แรงดันน้ำเข้า/psi	High Zone	Low Zone	แรงดันออก/psi	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
29 3 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	32	24	24		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	36	40	32		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	24	26	26		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
5 4 69	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	30	32	30		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	32	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	28	28	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
12 4 69	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	26	26	26		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	34	32		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
29	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	36	36	38		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	28	28	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	32	32		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						
29	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	30	30	38		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	28	28	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	32	32		
	ชั้น 20-16	ชั้น 20						

.... ชั้น 25-21 ปล่อยน้ำลงตามท่อปกติ(Gravity)

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

ทวนสอบโดย

ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่

Please Mark

Normal / ปกติ

× Abnormal / ไม่ปกติ

First Pacific Harrison Co., Ltd.

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

1 พฤษภาคม 2569

Equipment : TR-1, 2		Duration :		Location : ไลฟ์ สุขุมวิท 69	
P.M. Code :		Done By : [REDACTED]		Done By : [REDACTED] Time taken	
Assigned By :		Date : 03/05/2569		Date : 13/5/2569	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status		
ตรวจสอบเช็ค	X						
Transformer / หม้อแปลงไฟฟ้า TR 1 / TR 2							
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR1						58, 62, 60, 66	
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR2						58, 65, 58	
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน					N		
ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลง					N		
MDB ระบบไฟฟ้าอาคาร MDB 1							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RS-ST-TR						392, 396, 392	
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN						226, 227, 228	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB1 1 2 3 N Gr						181, 247, 181	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB1 1 2 3 N Gr						177, 240, 169	
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB1					0.99	0.99	
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ					N		
MDB ระบบไฟฟ้าอาคาร MDB 2							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RS-ST-TR						392, 396, 392	
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN						224, 228, 228	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB2 1 2 3 N Gr						172, 222, 99	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB2 1 2 3 N Gr						98, 153, 38	
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB2					N	0.98	
ระบบไฟฟ้าสำรอง RUM UNIT							
สถานะตู้ RUM Unit					N		
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ					N		
แรงดัน แก๊ส Sf6					N		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly [REDACTED]

Q = Quarter [REDACTED]

H = Half year [REDACTED]

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณา N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**

รหัสเครื่องจักร :	fire alarm	อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ :	M	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องนิติ				
รายละเอียด	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ	
รายการตรวจเช็ค							
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/		
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/		
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/		
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/		
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault Trouble.....อื่นๆ (ระบุ)	...	...	...	...	/		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...	/		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...	/		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...	/		
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...	/		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...	/		
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...	/		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, ทดลมหัดอเนก, Access Control, Gate Barrier				...	/		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....VDC	...	...	...	...	24.4 V	ค่าที่วัดได้ 24 VDC.	
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/		
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น	...	...	...	...	/		
วัสดุที่ต้องเปลี่ยน							
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...	/		
รายละเอียดปัญหา							
รายละเอียดการแก้ปัญหา							
หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly โปรแกรมเครื่องนับ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ							
ตรวจ							
ช่างอ							
วันที่ 04/05/67	วันที่ 10/05/67	วันที่					

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

10518569

Transfer pump / ปั๊มน้ำ

Equipment : CW P-1,2		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By : 500,540		Done By :	
Assigned By :		Date : 07/05/2564		Time Taken	
Date :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	cwp1	cwp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R= 228 V	
ลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S= 230 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T= 231 V	
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		R= 296 A	
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		ST= 400 A	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		RT= 377 A	
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อย่น (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/			
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ชุดควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน									
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วหน้าเป็น				***					
น้ำมันหล่อลื่นเพลาปั๊ม			***	***					
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

105 แด่ สุทธิ

sumpump 1-2

Equipment : SDP-1,2	Duration :	Location : ห้องสูบน้ำใต้ดิน
P.M. Code :	Done By : [REDACTED]	Done By : [REDACTED]
Assigned By :	Date : 07/05/2569	Date : [REDACTED]

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP1	SDP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R= 228 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S= 230 V	
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T= 231 V	
ทุเล	***	***	***	***	/	/		P= 316 V	
สะพานคานกำลัง	***	***	***	***	/	/		ST= 400 V	
สัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		RT= 397 V	
ขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/			
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/		SDP-1	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/		R= 0.84 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/		S= 0.92 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/		T= 0.88 A	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/			
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		SDP-2	
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R= 0.85 A	
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/		S= 0.91 A	
หัวเคอร์	***	***	***	***	/	/		T= 0.86 A	
ไม่พบ									
ทดสอบมอเตอร์ ตัวเครื่อง และในส่วนที่เป็น				***					
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***					
ลูกปืนมอเตอร์				***					
ลูกปืนปั๊ม				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly

Y = Yearly Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

27 Nov 59/51

sumpump 3 4

Equipment : SDP-3,4		Duration :		Location : ชั้น G บันได ST2	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date : 07 10 5 1 2569		Date :	
Date :		Date :		Time taken	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP3	SDP4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 228 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S 230 V	
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 230 V	
ทุเล่ม	***	***	***	***	/	/		RS 396 V	
สว่านขันกำลัง	***	***	***	***	/	/		ST 400 V	
สัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		RT 394 V	
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/			
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/		SDP3	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/		R 17.30 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/		S 20.86 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/		T 20.86 A	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		SDP4	
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R - A	
หน้าคอนแทคของตัวแมคนติก	***	***	***	***	/	/		S - A	
ฟิวเจอร์	***	***	***	***	/	/		T - A	
เบรค									
ทดสอบมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่เป็น				***					
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***					
ลูกปืนมอเตอร์				***					
ลูกปืน				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building ๒๕ ชั้น ๔๖๖๖

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : <u>PF 1, 2</u>		Done By : <u>[Signature]</u>		Done By :	
Assigned By :		Date : <u>03/05/2569</u>		Time taken	
Date :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF1	PF2	Status	Problem Description	Solution Description
<u>ตรวจเช็ค</u>									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R = 228 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		S = 230 V	
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		T = 231 V	
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R = 239.6 V	
ชุดพัดลม	***	***	***	***	/	/		ST = 200 V	
ชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RT = 317 V	
จาระบิลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		PF-1	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/		R = 2.78 A	
จาระบิลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		S = 2.86 A	
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/		T = 2.83 A	
								PF-2	
								R = 2.71 A	
								S = 2.84 A	
								T = 2.82 A	
<u>ทำความสะอาด</u>									
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคนิด	***	***	***	***	/	/			
พัดลม	***	***	***	***	/	/			
ตัวเครื่องส่งชุดลม	***	***	***	***	/	/			
<u>เปลี่ยน</u>									
ข้อต่อน้ำใบตัวเครื่องส่งชุดลมในส่วนที่จำเป็น				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ผู้ปฏิบัติงาน

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

10F 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 10I 10J 10K 10L 10M 10N 10O 10P 10Q 10R 10S 10T 10U 10V 10W 10X 10Y 10Z

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By :		Done By :	
Assigned By :		Date :		Date :	
		03 10 5 12569			

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF3	PF4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 228 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		S 230 V	
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		T 231 V	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RS 397 V	
ชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		ST 401 V	
ชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RT 397 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		PF3	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R	***	***	***	***	/	/		R 2.84 A	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		S 2.79 A	
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/		T 2.78 A	
								PF4	
								R 2.70 A	
								S 2.82 A	
								T 2.86 A	
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ชุดควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
ชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ตัวเครื่องส่งชุดลม	***	***	***	***	/	/			
เปลี่ยน									
ข้อต่อเข้าใบพัดเครื่องส่งชุดลมในส่วนที่จำเป็น				***					
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done
M = Monthly	Signature
Q = Quarterly	Date/วันที่
H = Half yearly	Time/เวลา
Y = Yearly	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

หอประชุม

Booster pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By : [REDACTED]		Done By :	
Assigned By :		Date : 03/05/2565		Time Taken	
Date :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	BP1	BP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 224 V	
องลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S 227 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T 234 V	
ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		BS 354 V	
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		ST 357 V	
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		RT 394 V	
สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R S T									
วัดกระแสมอเตอร์ R S T									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/		BP1	
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								R 1.75 A	
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								B 5.07 A	
ทำความสะอาด								T 1.89 A	
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/			
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		BP2	
คูควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/			
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/		R 4.97 A	
เปลี่ยน									
ทำสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนหัวเป็น				***				S 5.12 A	
น้ำมันหล่อลื่นเพลาปั๊ม			***	***				T 5.18 A	
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Don

M = Monthly

Sign

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/

Y = Yearly

Time

(*) Please Mark N/A if not applicable / Normal / Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง / ปกติ / ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 12F Non-Smoking

WASTE WATER TREATMENT PLAN

Equipment : <u>SE-1,2 SRP-1,2</u>		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By : <u>[Redacted]</u>		Done By : <u>[Redacted]</u>	
Assigned By :		Date : <u>09-05-69</u>		Time taken	
Date :		Date :		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	se1	se2	srp1	srp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค											
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	N	R ₂ 228 V	
เสียงลูกปืนใบมีด	***	***	***	***	/	/	/	/		S ₂ 221 V	
ทุบมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T ₂ 230 V	
ทุบใบมีด	***	***	***	***	/	/	/	/		R ₃ 375 V	
สายพานคั่นกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/		ST ₂ 399 V	
ลวดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/		RT ₂ 376 V	
หัวคอสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/			
ข้อต่อสายเป็น MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/			
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/			
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/	/	/		SE-1	SE-2
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/	/	/		R ₂ 4.91 A	R ₂ 5.05 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/	/	/		S ₂ 4.88 A	S ₂ 5.16 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/	/	/		T ₂ 4.90 A	T ₂ 5.36 A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/	/	/			
ทำความสะอาด											
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		SRP-1	SRP-2
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R ₂ 0.97 A	R ₂ 1.98 A
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/		S ₂ 0.95 A	S ₂ 1.86 A
หัวมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T ₂ 0.97 A	T ₂ 1.96 A
เปลี่ยน											
ทาซีเมนต์มอเตอร์ ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***							
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***							
ลูกปืนมอเตอร์				***							
ลูกปืนใบมีด				***							

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark (X) if not applicable, (✓) Normal, (X) Abnormal, (N/A) Not Applicable, (Blank) & (None)

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

SWIMMING POOL SPA

Equipment : <u>Pool Pump</u>		Duration :		Location :	
P.M. Code :		Done By : <u>[Redacted]</u>		Done By : <u>[Redacted]</u> Time taken	
Assigned By :		Date : <u>10-05-2565</u>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SP1	SP2	WFP	SWP1	SWP2	กรอง1	กรอง2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจสอบปั๊ม														
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/				R=228V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/	/				S=228V	
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/				T=228V	
ทุเล	***	***	***	***	/	/	/	/	/				R=372V	
พาด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/	/				SE376V	
ทดสอบสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/	/				RT=373V	
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
เนื้อยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
ข้อต่อข้อ FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
													SWP-1	SP-2
													R=4.97A	R=6.85A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่ได้อ R	***	***	***	***	/	/	/	/	/				SNP-2	S=6.97A
													R=4.81A	T=7.12A
ทำความสะอาด													SP-1	WFP
บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/					
ชุดควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/				R=7.01A	R=6.86A
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/	/				S=7.80A	S=6.33A
ไฟเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/				T=7.61A	T=7.81A
เปลี่ยน														
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***										
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***										
ลูกปืนมอเตอร์				***										
ลูกปืน				***										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark

Pressure Reducing Valve

แบบฟอร์มการบันทึกแรงดันน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)


พ.ค. / 2569

Building

ทีซี แอดมินิวิ

วัน	Floor	Location สถานที่	แรงดันน้ำเข้า/psi	แรงดันน้ำ/psi High Zone	แรงดันน้ำ/psi Low Zone	แรงดันออก/psi	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
3/5/69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	30	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	26	25	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	26	26	27		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	32	34	33		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							
10/5/69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	28	24	24		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	83	28	28	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	26	28	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	30	32	28		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							
17/5/69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	26	26	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	28	28	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	34	32	30		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							
24/5/69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	30	34	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	63	25	26	26		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	32	34	32		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							

.... ชั้น 25-21 ปลอยน้ำลงตามท่อปกติ(Gravity)

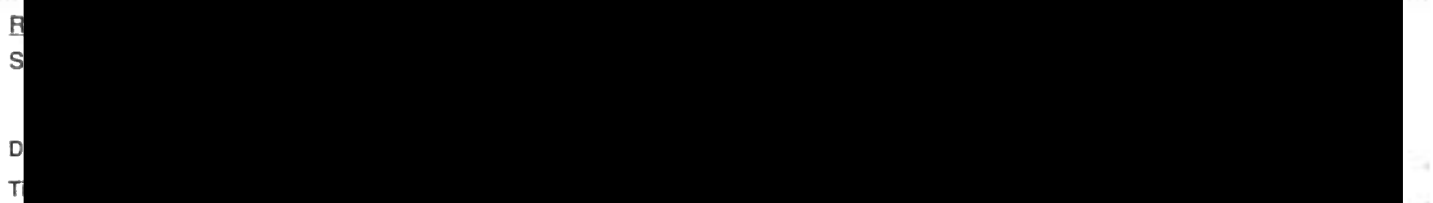

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

First Pacific Harrison Co., Ltd.

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** **ฟิตเนส 1 2569**

Equipment :	Duration :	Location :	
P.M. Code : MDB	Done By : [REDACTED]	Done By :	Time taken
Assigned By :	Date : 3/6/69	Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status		
ตรวจสอบ	X						
Transformer / หม้อแปลงไฟฟ้า TR 1 / TR 2							
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR1					59, 62, 68		
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของหม้อแปลง TR2					57, 63, 60		
ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อน					N		
ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลง					N		
MDB ตรวจสอบไฟฟ้า MDB 1							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RS-ST-TR					N	392 395 372	
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB1 RN-SN-TN					N	225 227 228	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB1 123 N Gr					N	241 389 236	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB1 123 N Gr					N	243 335 221	
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB1					N	0.99	
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่าง ๆ					N		
MDB ตรวจสอบไฟฟ้า MDB 2							
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RS-ST-TR					N	392 396 392	
ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า MDB2 RN-SN-TN					N	225 227 226	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า MAIN MDB2 123 N Gr					N	191 187 152	
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า BUSDUCT MDB2 123 N Gr					N	172 107 81	
ตรวจเช็ค CAP Bank MDB2					N	0.99	
ระบบไฟฟ้าแรงสูง RUM UNIT							
สถานะ RUM Unit					N		
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่าง ๆ					N		
แรงดัน แก๊ส SF6					N		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARKS

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half Yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : **ไลฟ์ แอด สุขุมวิท** เครื่องจักร : **สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System**


รหัสเครื่องจักร : fire alarm อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้องนิติ

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค	X					
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP					2222	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator						
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP						
ตรวจสอบการทำงานของ Printer						
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault						
Trouble อื่นๆ (ระบุ)						
สุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector					22222	
สุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector						
สุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station						
สุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack						
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ						
สุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell , ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe					2	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier					2	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....VDC.					24V DC	ค่าที่วัดได้ 24 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP					2	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น						
สิ่งที่ต้องเปลี่ยน					2	
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) UPS ไฟฟ้าสำรอง						

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

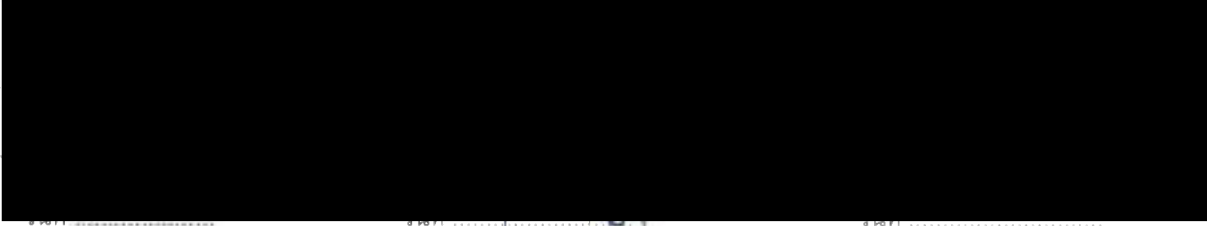ตรวจ : 

ชื่อ : 

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

105

Transfer pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location : 105					
P.M. Code				Time Taken					
Assigned By :		Date :		Date :					
		20/06/18							
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	cwp1	cwp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 227	✓
ลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S 229	✓
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T 230	✓
หัวต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	/	/			
สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)		***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		RS 395	✓
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/		ST 399	✓
จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	/	/		PT 396	✓
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม		***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....					/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R..... S..... T.....					/	/			
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ		***	***	***	/	/		dwp1	
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/			
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI					/	/		R 17.94	A
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI					/	/		S 18.18	A
ทำความสะอาด					/	/		T 19.04	A
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/			
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ชุดควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หม้อคอนแทคของตัว STARTER		***	***	***	/	/		dwp2	
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)		***	***	***	/	/		R 18.93	A
เปลี่ยน					/	/		S 19.26	A
ทาสีมอเตอร์ , ตัวเครื่อง และในสวนที่จำเป็น				***	/	/		T 19.89	A
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***	/	/			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ห้อง 65

sumppump 1-2

Equipment :		Duration :		Location : ห้องสูบน้ำใต้ดิน	
P.M. Code : 8DP		Done By :		Time taken	
Assigned By :		Date : 05/06/19		Date : 05/06/19	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SDP1	SDP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 222 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/		S 229 V	
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 2m2 V	
ทุเล่	***	***	***	***	/	/			
สะพานด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/			
สัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/			
ซีลเพลาของใบ MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/		RS 995 V	
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/		ST 999 V	
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RT 996 V	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/		8DP1	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/		R 0.85 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/		S 0.91 A	
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/		T 0.82 A	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/			
วัดแรงดันไฟฟ้า ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/			
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		8DP2	
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 0.81 A	
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/		S 0.97 A	
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/		T 0.96 A	
ทำสีมอเตอร์ ตัวเคส และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/			
ลูกปืน				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable / Normal / Abnormal / หมายเหตุ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / ปกติ / ผิด

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

SWIMMING POOL SPA

Equipment :		Duration :										Location :		
P.M. Code : SWP, SPA		Done By : [REDACTED]										Done By :		Time taken
Assigned By :		Date : 31/5/67										Date :		
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	SP1	SP2	WFP	SWP1	SWP2	กรอง1	กรอง2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค														
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	R 224 V	WFP
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	S 227 V	R 6.34 A
ทุเล่มอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	T 228 V	S 6.45 A
ทุเล่	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	TS 397 V	T 7.39 A
ขั้วพาด้านกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	ST 396 V	SWP1
ปลั๊กสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	RT 392 V	R 4.19 A
หัวต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
ซีลเพลาของบ่ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บ่ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์บ่ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอยรั่ว)	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
													SP1	SWP2
													R 6.94 A	R 4.52 A
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	S 7.37 A	
													T 7.60 A	
ทำความสะอาด														
บริเวณฐานมอเตอร์บ่ม	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	SP2	
ตู้ควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/		
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	R 6.82 A	
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/	/	/	/	/	S 7.08 A	
เปลี่ยน														
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	/	/	/	/	/	/	T 7.19 A	
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม.				***	/	/	/	/	/	/	/	/		
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/	/	/	/	/	/	/		
ลูกปืน				***	/	/	/	/	/	/	/	/		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ														

REMARK

M = Month

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

Time/เวลา

Ti

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

1st Floor 4th Floor

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : pf		Done By :		Time taken	
Assigned By :		Date : 3/6/69		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF3	PF4	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค	X								
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	R 225	✓
หล่อลื่นเบ้ามอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	B 227	✓
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	N	T 228	✓
น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	RS 392	✓
ชุดพัดลม	***	***	***	***	/	/	N	BT 396	✓
ชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	RT 393	✓
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	PF3	
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/	N	R 2.59	A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N	B 2.69	A
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/	N	T 2.67	A
								PF4	
								R 2.68	A
								B 2.76	A
								T 2.79	A
ทำความสะอาด									
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N		
ตัวควบคุมมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	N		
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	N		
ตัวพัดลม	***	***	***	***	/	/	N		
ตัวเครื่องส่งชุดลม	***	***	***	***	/	/	N		
เปลี่ยน									
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งชุดลมในส่วนที่จำเป็น				***	/	/	N		
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***	/	/	N		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

ช่างประจำอาคาร

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Si

Da

Ti

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Unit 101

Pressurized Fan System / ระบบระบายอากาศ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : <u>PF</u>		Done By : <u>[Redacted]</u>		Time taken	
Assigned By :		Date : <u>3/6/69</u>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	PF1	PF2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค	X								
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 225 ✓	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		S 227 ✓	
สายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/		T 228 ✓	
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RS 391 ✓	
พูลเสียดล	***	***	***	***	/	/		ST 395 ✓	
พูลเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		RT 393 ✓	
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R.....S.....T.....	***	***	***	***	/	/			
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
สายพานต้นกำลัง	***	***	***	***	/	/			
								PF1	
								R 2.62 A	
								S 2.82 A	
ทำความสะอาด								T 2.83 A	
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/			
พูลเสียดล	***	***	***	***	/	/		PF2	
ตัวเครื่องส่งชุดลม	***	***	***	***	/	/		R 2.60 A	
เปลี่ยน								S 2.81 A	
ข้อต่อผ้าใบตัวเครื่องส่งชุดลมในส่วนที่จำเป็น				***	/	/		T 2.80 A	
ลูกปืนมอเตอร์ และ Blower				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ผู้ปฏิบัติงาน Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half year

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, * Normal, X Abnormal, / Please Refer to the Manual

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Handwritten: 1st Floor

WASTE WATER TRETMENT PLAN

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : <i>WWTP</i>		Done By : [Redacted]		Done By :	Time taken
Assigned By :		Date : <i>31/8/69</i>		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	se1	se2	srp1	srp2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค											
เสียงลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		R 225 V	
เสียงลูกปืน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 227 V	
ทุเลมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 227 V	
ทุเล	***	***	***	***	/	/	/	/		RS 391 V	
สายพานตัวกำลัง	***	***	***	***	/	/	/	/		ST 394 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/	/	/		RT 392 V	
ข้อต่อสายไฟต่าง ๆ	***	***	***	***	/	/	/	/		SE1	SRP1
ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอขรัว)	***	***	***	***	/	/	/	/		R 4.47 A	R 0.97 A
น้ำมันเกียร์ต้องไม่ต่ำกว่า 3/4 ส่วน	***	***	***	***	/	/	/	/		S 4.95 A	S 0.90 A
น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		T 4.98 A	T 1.01 A
จาระบีลูกปืนมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/		SE2	SRP2
ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE PIPE (หารอขรัว)	***	***	***	***	/	/	/	/		R 4.94 A	R 1.74 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 1	***	***	***	***	/	/	/	/		S 4.96 A	S 1.67 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 2	***	***	***	***	/	/	/	/		T 5.18 A	T 1.75 A
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 3	***	***	***	***	/	/	/	/			
การทำงานของชุด FLOAT CONTROL NO. 4	***	***	***	***	/	/	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ ค่าที่วัดได้ R S T	***	***	***	***	/	/	/	/			
ทำความสะอาด											
บริเวณฐานมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
หน้าคอนแทคของตัวแมคเนติก	***	***	***	***	/	/	/	/			
ฟิวเตอร์	***	***	***	***	/	/	/	/			
เปลี่ยน											
ทาสีมอเตอร์, ตัวเครื่อง และในส่วนของทำเป็น				***	/	/	/	/			
น้ำมันเกียร์ทุก 2,000 ชม				***	/	/	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์				***	/	/	/	/			
ลูกปืน				***	/	/	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Month

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

(*) Please

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ไอลีแอต สุขุมวิท

Booster pump / ปั๊มน้ำ

Equipment :		Duration :		Location :	
P.M. Code : BP		Done By :		Time Taken	
Assigned By :		Date : 3/6/69		Date :	

DESCRIPTION	M	Q	H	Y	BP1	BP2	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค									
ถังเก็บน้ำมอเตอร์	***	***	***	***	/	/		R 220 V	
ถังเก็บน้ำ	***	***	***	***	/	/		S 220 V	
หลอดสัญญาณไฟ	***	***	***	***	/	/		T 237 V	
หัวต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***	/	/		RS 388 V	
ซีลเหล้าของ IM MECHANICAL SEAL (หารอรั้ว)	***	***	***	***	/	/		ST 395 V	
นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		RT 392 V	
สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	***	***	***	***	/	/			
ข้อต่อยอน (หารอรั้ว)	***	***	***	***	/	/			
เกจวัดความดัน	***	***	***	***	/	/			
จากระบบถังเก็บน้ำมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/			
การทำงานของชุด FLOW SWITCH	***	***	***	***	/	/			
วัดกระแสมอเตอร์ R S T								BP1	
วัดกระแสมอเตอร์ R S T									
อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	***	***	***	***	/	/			
ระบบไล่อากาศภายในท่อ	***	***	***	***	/	/		R 4.89 A	
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI								S 5.31 A	
แรงดันน้ำเข้า / ออกปั๊ม IN PSI / OUT PSI									
ทำความสะอาด									
มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	***	***	***	***	/	/		T 5.19 A	
ฐานมอเตอร์ปั๊ม	***	***	***	***	/	/		BP2	
คู่มือมอเตอร์	***	***	***	***	/	/			
หน้าคอนแทคของตัว STARTER	***	***	***	***	/	/		R 4.83 A	
ไส้กรองหยาบ (STRAINER)	***	***	***	***	/	/		S 5.20 A	
เปลี่ยน									
ทาสีมอเตอร์, หัวเครื่อง และในส่วนที่จำเป็น				***	/	/		T 5.40 A	
น้ำมันหล่อลื่นเพลาขับ			***	***	/	/			
ลูกปืนมอเตอร์ / ปั๊ม Mechanical Seal				***	/	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly

Q = Quarter

H = Half year

Y = Yearly

(*) Please

Fin

Pressure Reducing Valve

แบบฟอร์มการบันทึกแรงดันน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ธ.ค. / 2569

Building

โถง 601 สุขุมวิท

วัน	Floor	Location สถานที่	แรงดันน้ำเข้า/psi	High Zone	แรงดันน้ำ/psi Low Zone	แรงดันออก/psi	หมายเหตุ	ผู้บันทึก
31 / 5 / 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	30	30		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	28	28	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	64	24	26	27		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	46	32	36	32		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							
07 / 06 / 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	32	32		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	28	30	30		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	26	26	28		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	32	34	32		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							
14 / 06 / 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	30	30	30		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	84	28	26	28		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	30	30	30		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	44	30	34	30		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							
22 / 06 / 69	ชั้น 7	ชาร์ปประปาเมน	102	26	26	28		
	ชั้น 4a-G	ชั้น 7						
	ชั้น 11	ชาร์ปประปาเมน	82	25	28	25		
	ชั้น 10-6	ชั้น 11						
	ชั้น 16	ชาร์ปประปาเมน	62	24	24	24		
	ชั้น 15-11	ชั้น 16						
	ชั้น 20	ชาร์ปประปาเมน	42	25	25	25		
ชั้น 20-16	ชั้น 20							

..... ชั้น 25-21 ปลอยน้ำลงตามท่อปกติ(Gravity)

Recorded by / จดบันทึก

Signature/ลายเซ็น/ T

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark First Pacific Harrison Co., Ltd.

× Abnormal / ไม่ปกติ

ภาคผนวก ค8

เอกสารข้อมูลดับเพลิง



รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ แอด สุขุมวิท

เลขที่ ๑๔๕๑ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐



วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หน่วยงานฝึกอบรม

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐