

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1) และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๒ ซอย -
ถนน เทพกระษัตริย์ แขวง/ตำบล เกาะแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ ๐๙๖-๒๓๙๘๘๘ โทรสาร ๐๙๖-๒๓๙๒๕๕
มี กรรมการผู้จัดการโรงแรมใบตุงาญรีสอร์ทและสปา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงแรม (อาคารประเภท ข.)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๙๓/๒๕๖๔ ออกให้โดย สุโขทัย หมุดอายุ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ปริมาณตะกอน

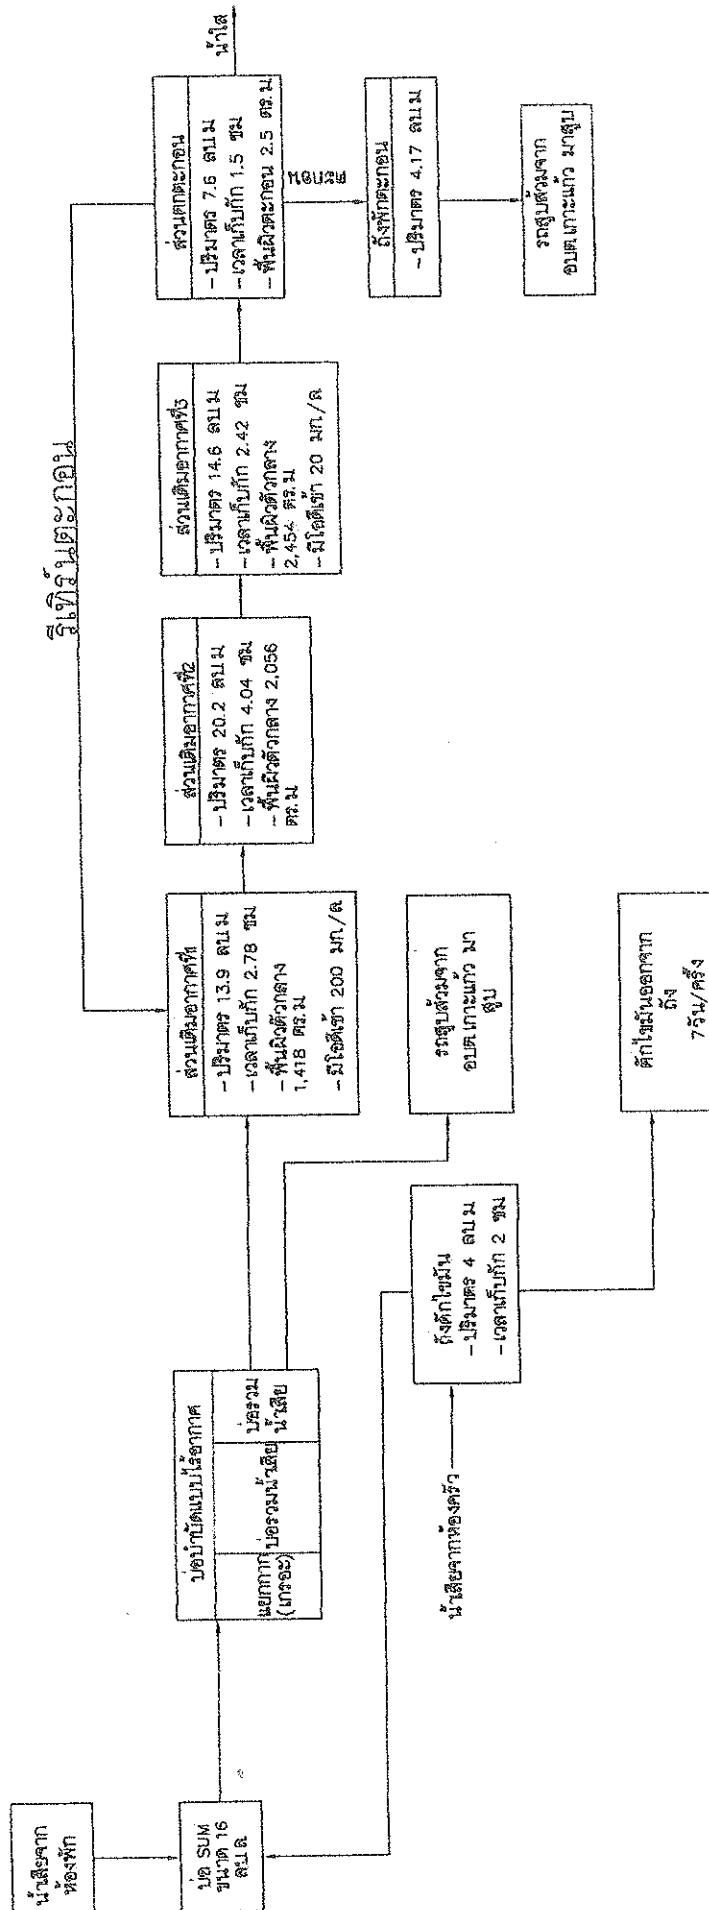

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลีกกรัม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) Super A	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ปกติ/ ผิดปกติ)
1/1/๒๕	113	115.1๔	๑๑.14	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
2/1/๒๕	๑0	111.๑๔	๑๑.58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
3/1/๒๕	๑5	111.๑๔	๑๑.58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
4/1/๒๕	๑0	๑๑.5๔	๑๑.๑6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
5/1/๒๕	๑๔	๑๑.5๔	๑๑.06	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
6/1/๒๕	๑0	105.5๔	๑๑.46	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
๗/1/๒๕	๑3	10๔.1๔	๑๑.๔4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
8/1/๒๕	๑4	10๔.๔๔	๑๑.02	ไม่ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
9/1/๒๕	๑4	๑๑.5๔	๑๑.06	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
10/1/๒๕	๑๑	106.๑๔	๑๑.10	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
11/1/๒๕	๑๑	๑๑.๑๔	๑๑.๑8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
12/1/๒๕	๑4	๑๑.๑๔	๑๑.๑0	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
13/1/๒๕	๑1	๑1.1๔	๑๑.๑4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
14/1/๒๕	๑4	๑๑.๑๔	๑๑.42	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
15/1/๒๕	๑6	111.๑๔	๑๑.58	ไม่ระบาย	3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee
16/1/๒๕	๑๑	11๑.1๔	๑๑.๑4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	Apiradee

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในท่อกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) Super A	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
๒๗/๑/๒๕	๙๑	๑๑๖.๕๓	๙๐.๙๖	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๘/๑/๒๕	๙๐	๑๑๒.๓๓	๙๐.๐๒	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๙/๑/๒๕	๙๐	๑๐๖.๙๓	๘๖.๑๘	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๓๐/๑/๒๕	๘๙	๑๐๙.๕๓	๘๓.๖๖	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๓๑/๑/๒๕	๙๑	๑๐๙.๕๓	๘๓.๖๖	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๓๒/๑/๒๕	๘๙	๑๑๓.๕๓	๙๔.๐๖	ไม่ระบาย	๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๓/๑/๒๕	๑๐๐	๑๐๖.๑๓	๘๒.๕๔	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๔/๑/๒๕	๑๐๒	๑๑๕.๑๓	๙๒.๑๔	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๕/๑/๒๕	๖๘	๑๑๖.๕๓	๙๐.๙๖	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๕/๑/๒๕	๘๘	๑๐๖.๖๓	๘๖.๑๘	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๖/๑/๒๕	๘๘	๑๐๖.๖๓	๘๖.๑๘	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๘/๑/๒๕	๘๙	๑๐๖.๑๓	๘๒.๕๔	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๒๙/๑/๒๕	๙๐	๑๐๘.๓๓	๘๓.๐๒	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๓๐/๑/๒๕	๘๓	๑๐๙.๕๓	๘๓.๖๖	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	
๓๑/๑/๒๕	๙๒	๑๑๒.๓๓	๙๐.๐๒	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	Apiradee	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งกลางวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(*ดร.สุภาวดี ใจดี*)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,498
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,260.67
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,609.54
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 11
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 3
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2569

ว/ด/ป	ปริมาณน้ำใช้หึ่งพัก ดีกรีแอม	ปริมาณน้ำใช้ในแต่ละห้อง ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากอาคาร ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากสำนักงาน ลบ.ม./วัน	รวมปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ใช้ลดน้ำดื่ม ไม่ใช้ล้างพื้น/ล้างรถ)	คงเหลือปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
1 ม.ค. 69	123	0.8	16.6	0.17	115.17	23.03	92.14
2 ม.ค. 69	119	0.8	16.6	0.17	111.97	22.39	89.58
3 ม.ค. 69	119	0.8	16.6	0.17	111.97	22.39	89.58
4 ม.ค. 69	96	0.8	16.6	0.17	93.57	18.71	74.86
5 ม.ค. 69	101	0.8	16.6	0.17	97.57	19.51	78.06
6 ม.ค. 69	111	0.8	16.6	0.17	105.57	21.11	84.46
7 ม.ค. 69	113	0.8	16.6	0.17	107.17	21.43	85.74
8 ม.ค. 69	115	0.8	16.6	0.17	108.77	21.75	87.02
9 ม.ค. 69	101	0.8	16.6	0.17	97.57	19.51	78.06
10 ม.ค. 69	112	0.8	16.6	0.17	106.37	21.27	85.10
11 ม.ค. 69	79	0.8	16.6	0.17	79.97	15.99	63.98
12 ม.ค. 69	82	0.8	16.6	0.17	82.37	16.47	65.90
13 ม.ค. 69	68	0.8	16.6	0.17	71.17	14.23	56.94
14 ม.ค. 69	100	0.8	16.6	0.17	96.77	19.35	77.42
15 ม.ค. 69	119	0.8	16.6	0.17	111.97	22.39	89.58
16 ม.ค. 69	128	0.8	16.6	0.17	119.17	23.83	95.34
17 ม.ค. 69	121	0.8	16.6	0.17	113.57	22.71	90.86
18 ม.ค. 69	120	0.8	16.6	0.17	112.77	22.55	90.22
19 ม.ค. 69	109	0.8	16.6	0.17	103.97	20.79	83.18
20 ม.ค. 69	116	0.8	16.6	0.17	109.57	21.91	87.66
21 ม.ค. 69	116	0.8	16.6	0.17	109.57	21.91	87.66
22 ม.ค. 69	126	0.8	16.6	0.17	117.57	23.51	94.06
23 ม.ค. 69	108	0.8	16.6	0.17	103.17	20.63	82.54
24 ม.ค. 69	123	0.8	16.6	0.17	115.17	23.03	92.14
25 ม.ค. 69	121	0.8	16.6	0.17	113.57	22.71	90.86
26 ม.ค. 69	109	0.8	16.6	0.17	103.97	20.79	83.18
27 ม.ค. 69	112	0.8	16.6	0.17	106.37	21.27	85.10
28 ม.ค. 69	108	0.8	16.6	0.17	103.17	20.63	82.54
29 ม.ค. 69	115	0.8	16.6	0.17	108.77	21.75	87.02
30 ม.ค. 69	116	0.8	16.6	0.17	109.57	21.91	87.66
31 ม.ค. 69	120	0.8	16.6	0.17	112.77	22.55	90.22
	<u>3,426</u>				<u>3,260.67</u>	<u>652.13</u>	<u>2,608.54</u>

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2569


Hotel

ว/ด/ป	เลขมิเตอร์ไฟเดิมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)
	ก่อน	หลัง		
1 ม.ค. 69	57416	57529	113	
2 ม.ค. 69	57529	57619	90	
3 ม.ค. 69	57619	57714	95	
4 ม.ค. 69	57714	57804	90	
5 ม.ค. 69	57804	57891	87	
6 ม.ค. 69	57891	57981	90	
7 ม.ค. 69	57981	58064	83	
8 ม.ค. 69	58064	58151	87	5
9 ม.ค. 69	58151	58235	84	
10 ม.ค. 69	58235	58324	89	
11 ม.ค. 69	58324	58413	89	
12 ม.ค. 69	58413	58497	84	
13 ม.ค. 69	58497	58588	91	
14 ม.ค. 69	58588	58682	94	
15 ม.ค. 69	58682	58778	96	3
16 ม.ค. 69	58778	58870	92	
17 ม.ค. 69	58870	58961	91	
18 ม.ค. 69	58961	59051	90	
19 ม.ค. 69	59051	59141	90	
20 ม.ค. 69	59141	59230	89	
21 ม.ค. 69	59230	59321	91	
22 ม.ค. 69	59321	59410	89	3
23 ม.ค. 69	59410	59510	100	
24 ม.ค. 69	59510	59612	102	
25 ม.ค. 69	59612	59680	68	
26 ม.ค. 69	59680	59768	88	
27 ม.ค. 69	59768	59856	88	
28 ม.ค. 69	59856	59945	89	
29 ม.ค. 69	59945	60035	90	
30 ม.ค. 69	60035	60122	87	
31 ม.ค. 69	60122	60214	92	
<u>รวม</u>			<u>2,798</u>	<u>11</u>

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน เทพารักษ์รังสิต แขวง/ตำบล เกาะแก้ว เขต/อำเภอ เชียง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-239888 โทรสาร 076-239255
มี กรรมการผู้จัดการโรงแรมโบตั๊กภูเก็ตโฮเทล & รีสอร์ท
ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงแรม (อาคารประเภท ข)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 193/256 ออกให้โดย ภูเก็ต หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



• $\text{max} = 0$ $\text{min} = 0$ $\text{avg} = 0$

100

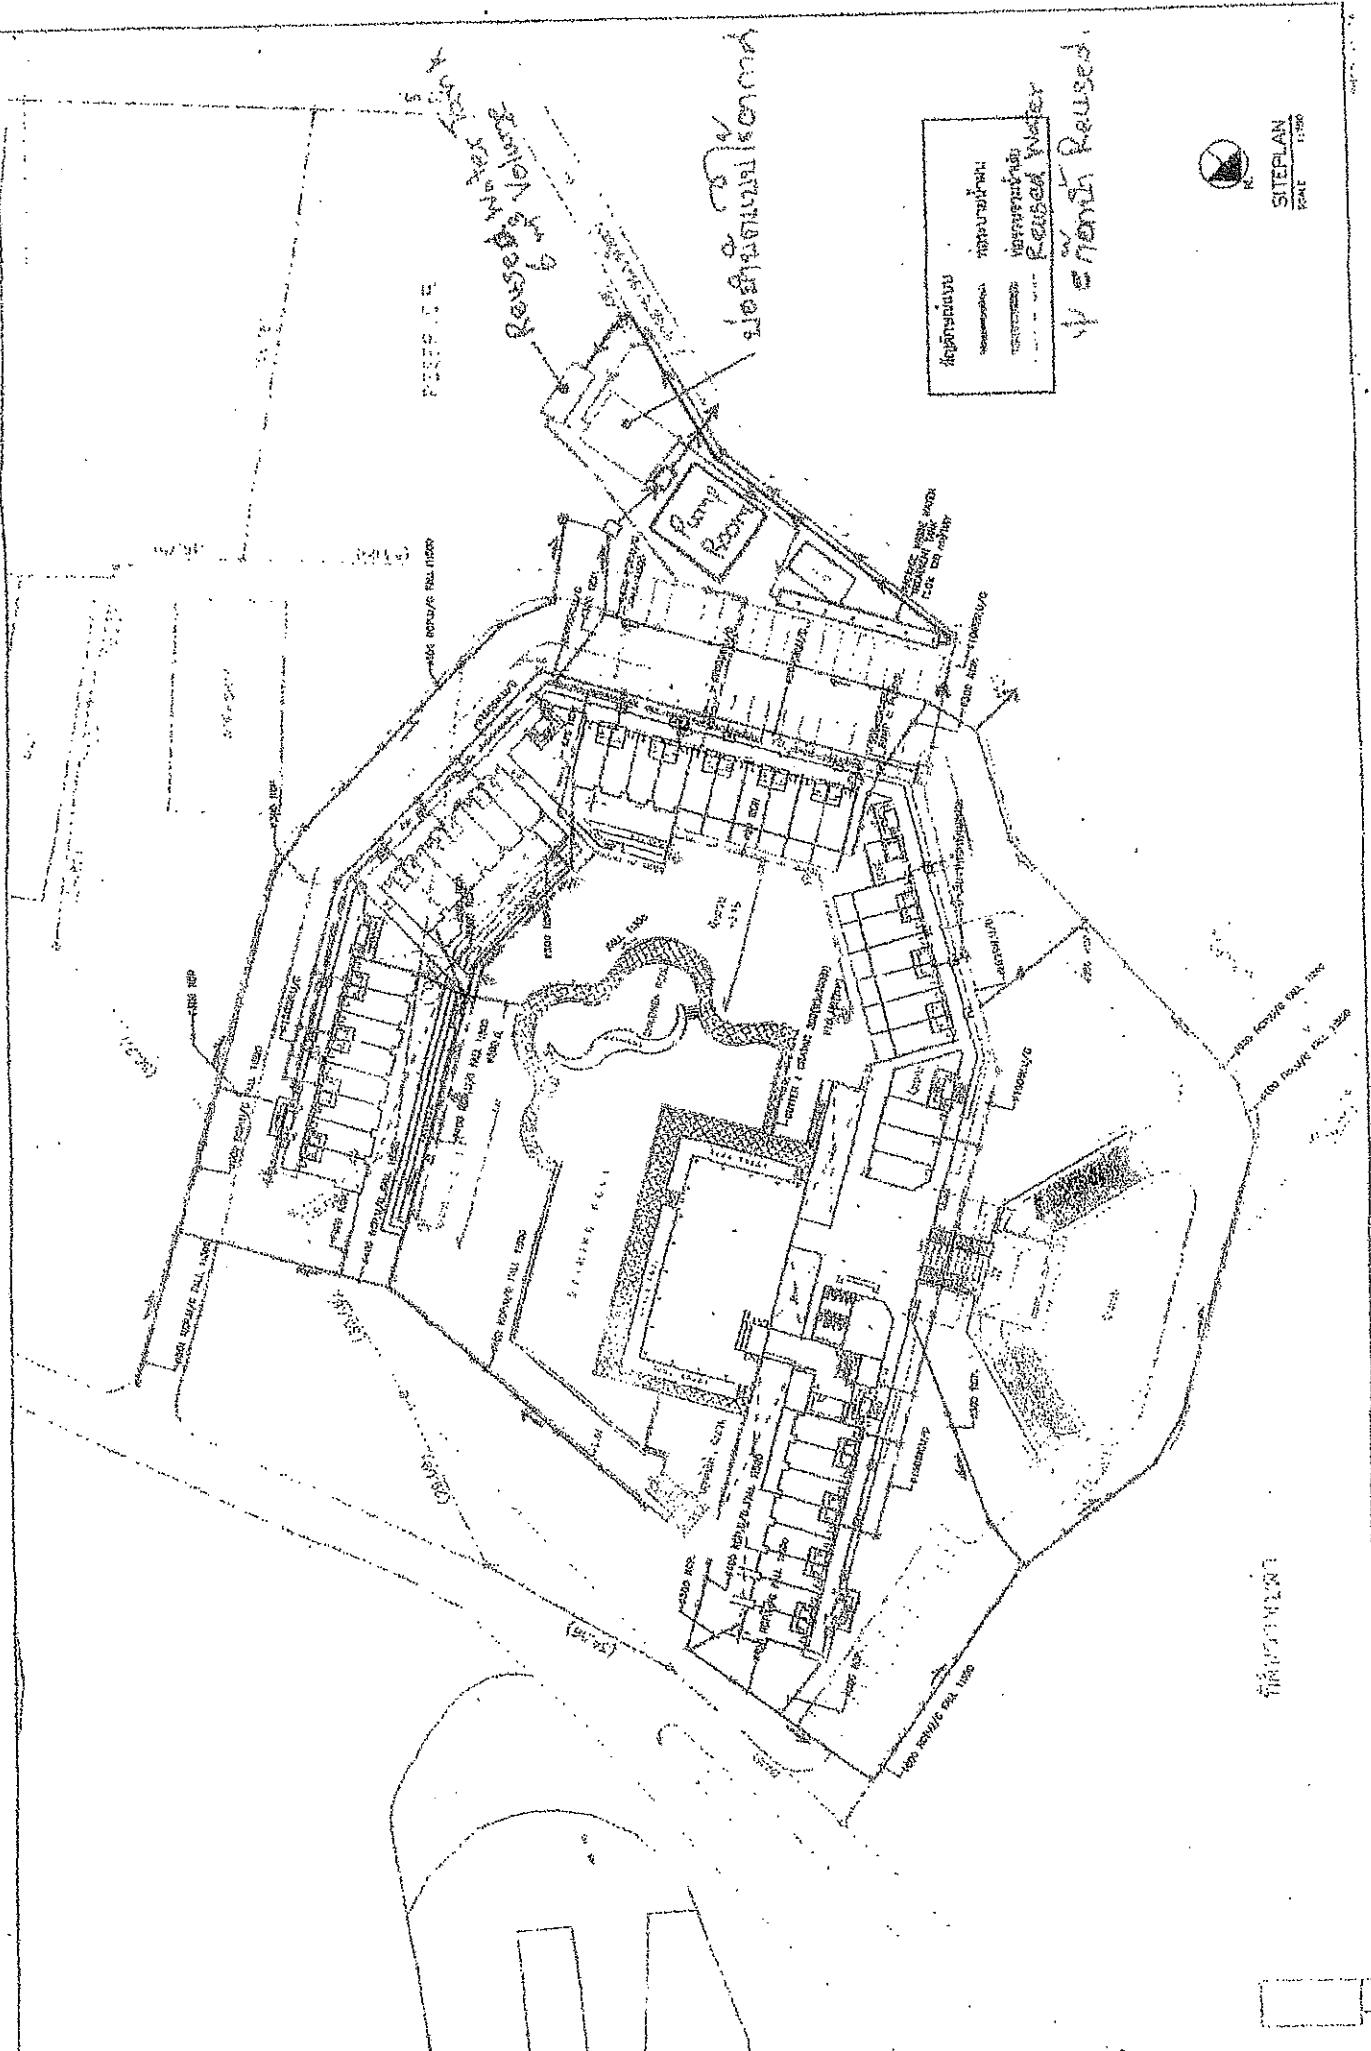

น้ำเสียจาก
ห้องพัก

น้ำ SUM
ขนาด 16
ลบ.ม.

บ่อบำบัดแบบไร้อากาศ	บ่อรวม
แยกกากตะกอนน้ำเสีย (ทราย)	น้ำเสีย

น้ำเสียจากห้องครัว

ถังตกไขมัน
- ปริมาตร 4 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 2 ชม.

รถสูบล้างจาก
อบต.เกาะแก้ว ม.ก.
รูป

ตกไขมันออกจาก
ถัง
7 วัน/ครั้ง

ส่วนเติมอากาศที่
- ปริมาตร 13.9 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 2.78 ชม.
- พื้นที่ผิวตัวกลาง
1,418 ตร.ม.
- มีโฟมใส่ 200 กก./ล.

ส่วนเติมอากาศที่ 2
- ปริมาตร 20.2 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 4.04 ชม.
- พื้นที่ผิวตัวกลาง 2,058
ตร.ม.

ส่วนเติมอากาศที่ 3
- ปริมาตร 14.6 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 2.42 ชม.
- พื้นที่ผิวตัวกลาง
2,458 ตร.ม.
- มีโฟมใส่ 20 กก./ล.

ส่วนเติมอากาศ
- ปริมาตร 7.5 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 1.5 ชม.
- พื้นที่ผิวตัวกลาง 2.5 ตร.ม.

น้ำอุปโภค

ถังพักตะกอน
- ปริมาตร 4.17 ลบ.ม.

รถสูบล้างจาก
อบต.เกาะแก้ว ม.ก.

วิธีบำบัดน้ำเสีย

1.



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลีกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) Super A	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	
1/2/69	49	111.94	89.58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
2/2/69	76	99.94	49.99	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
3/2/69	88	102.34	91.90	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
4/2/69	84	98.34	48.30	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
5/2/69	84	114.34	91.50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
6/2/69	93	104.14	85.44	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
7/2/69	91	115.44	92.14	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
8/2/69	98	115.94	92.48	ไม่ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
9/2/69	93	114.54	94.06	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
10/2/69	88	115.94	92.48	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
11/2/69	90	115.14	92.14	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
12/2/69	83	113.54	90.86	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
13/2/69	85	109.54	84.66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
14/2/69	94	113.54	90.86	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
15/2/69	96	105.54	84.46	ไม่ระบาย	3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-
16/2/69	98	101.54	81.26	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณีนี้นักสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
+

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(การลงนามในเอกสารนี้ต้องทำโดยผู้แทน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๒ ซอย
 ถนน ถนนระพีโยธี แขวง/ตำบล เกาะแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๒๓๙๙๘๘ โทรสาร ๐๙๖-๒๓๙๒๕๕
 มี คณะกรรมการจัดการโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงแรม (๓๓๓ประเภท ข.)
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 × (กรรมการผู้จัดการโรงงานบำบัดน้ำเสีย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดถังกรองตะกอนตก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกสูบ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำกลับเข้าถังบำบัด

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดตะกอนนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,516
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,034.36
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,424.49
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 11
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

Hotel

ว/ด/ป	เลขมิเตอร์ไฟเดิมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)
	ก่อน	หลัง		
1 ก.พ. 69	60214	60293	79	
2 ก.พ. 69	60293	60389	96	
3 ก.พ. 69	60389	60477	88	
4 ก.พ. 69	60477	60564	87	
5 ก.พ. 69	60564	60648	84	
6 ก.พ. 69	60648	60741	93	
7 ก.พ. 69	60741	60832	91	
8 ก.พ. 69	60832	60920	88	5
9 ก.พ. 69	60920	61013	93	
10 ก.พ. 69	61013	61101	88	
11 ก.พ. 69	61101	61191	90	
12 ก.พ. 69	61191	61278	87	
13 ก.พ. 69	61278	61363	85	
14 ก.พ. 69	61363	61457	94	
15 ก.พ. 69	61457	61545	88	3
16 ก.พ. 69	61545	61643	98	
17 ก.พ. 69	61643	61734	91	
18 ก.พ. 69	61734	61825	91	
19 ก.พ. 69	61825	61914	89	
20 ก.พ. 69	61914	62007	93	
21 ก.พ. 69	62007	62096	89	
22 ก.พ. 69	62096	62183	87	3
23 ก.พ. 69	62183	62276	93	
24 ก.พ. 69	62276	62369	93	
25 ก.พ. 69	62369	62452	83	
26 ก.พ. 69	62452	62543	91	
27 ก.พ. 69	62543	62631	88	
28 ก.พ. 69	62631	62730	99	
			<u>2,516</u>	<u>11</u>

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย
ถนน งามกระษัตริย์ แขวง/ตำบล เกาะแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ 036-239888 โทรสาร 036-239255
มี กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโบตักกนรีโฮเทล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงแรม (อาคารประเภท ข.)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) Super A	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/3/๒๕	๙๘	12๙.1๙	101.44	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๒/3/๒๕	๙๙	1๒๖.๙๙	๙๙.1๙	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๓/3/๒๕	10	1๐๐.๙๙	80.62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
4/3/๒๕	45	10๙.๙๙	86.38	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
5/3/๒๕	65	114.3๙	๙1.50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
6/3/๒๕	๖6	115.๙๙	๙2.๙8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
๗/3/๒๕	๖3	11๙.1๙	๙5.34	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
8/3/๒๕	๖3	104.๙๙	๙3.๙2	ไม่ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
9/3/๒๕	36	๙๙.๙๙	๙๙.๙8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
10/3/๒๕	32	103.1๙	๙3.54	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
11/3/๒๕	๖0	1๐๙.5๙	๙๙.66	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
12/3/๒๕	5๙	105.5๙	๙4.46	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
13/3/๒๕	60	10๙.๙๙	๙6.38	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
14/3/๒๕	๖3	112.๙๙	๙0.๙2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
15/3/๒๕	60	106.3๙	๙5.10	ไม่ระบาย	3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	
16/3/๒๕	56	๙6.3๙	๙2.30	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในหลักกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) SuperA	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	لامือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/3/69	58	93.53	34.96	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
18/3/69	60	103.93	33.18	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
19/3/69	62	91.13	32.94	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
20/3/69	53	86.33	39.10	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
21/3/69	58	39.33	62.30	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
22/3/69	61	31.13	56.94	ไม่ระบาย	3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
23/3/69	59	36.33	61.42	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
24/3/69	59	35.93	60.38	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
25/3/69	60	31.13	56.94	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
26/3/69	60	68.33	55.02	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
27/3/69	62	34.33	59.50	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
28/3/69	61	32.33	58.22	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
29/3/69	61	56.33	45.42	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
30/3/69	40	61.53	49.26	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	
31/3/69	68	59.93	43.98	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	Apidee	

๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าพนักงานควบคุมการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

(การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. เรืองภาตสิทธิ์ หมุดอายุ

உலகமே நம்முடையது

ผู้รับจ้างให้การรักษาบำบัดน้ำเสีย.....

๑๑. ความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

உருவியுள்ள

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,803
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,892.59
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,314.14
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 11
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม 2569

Hotel

ว/ค/ป	เลขมิเตอร์ไฟเติมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)
	ก่อน	หลัง		
1 มี.ค. 69	62730	62818	88	
2 มี.ค. 69	62818	62905	87	
3 มี.ค. 69	62905	62921	16	
4 มี.ค. 69	62921	62966	45	
5 มี.ค. 69	62966	63031	65	
6 มี.ค. 69	63031	63097	66	
7 มี.ค. 69	63097	63160	63	
8 มี.ค. 69	63160	63223	63	5
9 มี.ค. 69	63223	63259	36	
10 มี.ค. 69	63259	63291	32	
11 มี.ค. 69	63291	63351	60	
12 มี.ค. 69	63351	63408	57	
13 มี.ค. 69	63408	63468	60	
14 มี.ค. 69	63468	63531	63	
15 มี.ค. 69	63531	63591	60	3
16 มี.ค. 69	63591	63647	56	
17 มี.ค. 69	63647	63705	58	
18 มี.ค. 69	63705	63765	60	
19 มี.ค. 69	63765	63827	62	
20 มี.ค. 69	63827	63884	57	
21 มี.ค. 69	63884	63942	58	
22 มี.ค. 69	63942	64003	61	3
23 มี.ค. 69	64003	64062	59	
24 มี.ค. 69	64062	64121	59	
25 มี.ค. 69	64121	64181	60	
26 มี.ค. 69	64181	64241	60	
27 มี.ค. 69	64241	64303	62	
28 มี.ค. 69	64303	64364	61	
29 มี.ค. 69	64364	64425	61	
30 มี.ค. 69	64425	64465	40	
31 มี.ค. 69	64465	64533	68	
			<u>1,803</u>	<u>11</u>

สรุปปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม 2569

ว/ด/ป	ปริมาณใช้ห้องพัก คิกโรงแรม	ปริมาณใช้น้ำแต่ละห้อง ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากอาคาร ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากสำนักงาน ลบ.ม./วัน	รวมปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำที่ไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำเสีย 20% (ใช้รดน้ำต้นไม้/ล้างพื้น/ล้างรถ)	คงเหลือปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
1 มี.ค. 69	138	0.8	16.6	0.17	127.17	25.43	101.74
2 มี.ค. 69	134	0.8	16.6	0.17	123.97	24.79	99.18
3 มี.ค. 69	105	0.8	16.6	0.17	100.77	20.15	80.62
4 มี.ค. 69	114	0.8	16.6	0.17	107.97	21.59	86.38
5 มี.ค. 69	122	0.8	16.6	0.17	114.37	22.87	91.50
6 มี.ค. 69	124	0.8	16.6	0.17	115.97	23.19	92.78
7 มี.ค. 69	128	0.8	16.6	0.17	119.17	23.83	95.34
8 มี.ค. 69	110	0.8	16.6	0.17	104.77	20.95	83.82
9 มี.ค. 69	104	0.8	16.6	0.17	99.97	19.99	79.98
10 มี.ค. 69	108	0.8	16.6	0.17	103.17	20.63	82.54
11 มี.ค. 69	116	0.8	16.6	0.17	109.57	21.91	87.66
12 มี.ค. 69	111	0.8	16.6	0.17	105.57	21.11	84.46
13 มี.ค. 69	114	0.8	16.6	0.17	107.97	21.59	86.38
14 มี.ค. 69	120	0.8	16.6	0.17	112.77	22.55	90.22
15 มี.ค. 69	112	0.8	16.6	0.17	106.37	21.27	85.10
16 มี.ค. 69	92	0.8	16.6	0.17	90.37	18.07	72.30
17 มี.ค. 69	96	0.8	16.6	0.17	93.57	18.71	74.86
18 มี.ค. 69	109	0.8	16.6	0.17	103.97	20.79	83.18
19 มี.ค. 69	93	0.8	16.6	0.17	91.17	18.23	72.94
20 มี.ค. 69	87	0.8	16.6	0.17	86.37	17.27	69.10
21 มี.ค. 69	77	0.8	16.6	0.17	78.37	15.67	62.70
22 มี.ค. 69	68	0.8	16.6	0.17	71.17	14.23	56.94
23 มี.ค. 69	75	0.8	16.6	0.17	76.77	15.35	61.42
24 มี.ค. 69	74	0.8	16.6	0.17	75.97	15.19	60.78
25 มี.ค. 69	68	0.8	16.6	0.17	71.17	14.23	56.94
26 มี.ค. 69	65	0.8	16.6	0.17	68.77	13.75	55.02
27 มี.ค. 69	72	0.8	16.6	0.17	74.37	14.87	59.50
28 มี.ค. 69	70	0.8	16.6	0.17	72.77	14.55	58.22
29 มี.ค. 69	50	0.8	16.6	0.17	56.77	11.35	45.42
30 มี.ค. 69	56	0.8	16.6	0.17	61.57	12.31	49.26
31 มี.ค. 69	54	0.8	16.6	0.17	59.97	11.99	47.98
	2,966				2,892.67	578.53	2,314.14

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย
ถนน ถนนหน้าวัดไร่ แขวง/ตำบล ถนนหน้าวัดไร่ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด อุทัยธานี โทรศัพท์ 036-239888 โทรสาร 036-239255
มี กรรมการผู้จัดการ โรงแรม ใบไม้ทองเหลือง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ที่พักโรงแรม (อาคารประเภท ข.)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) <i>Super A</i>	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ			
1/4/๒๕	60	58.34	46.40	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
2/4/๒๕	44	54.54	46.06	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
3/4/๒๕	64	61.54	49.26	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
4/4/๒๕	64	64.14	53.44	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
5/4/๒๕	56	41.94	54.58	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
6/4/๒๕	61	64.94	54.38	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
7/4/๒๕	55	41.14	56.94	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
8/4/๒๕	44	64.14	52.44	ไม่ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
9/4/๒๕	90	63.94	51.18	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
10/4/๒๕	15	59.94	44.98	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
11/4/๒๕	50	59.14	44.34	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
12/4/๒๕	39	60.44	48.62	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
13/4/๒๕	50	54.54	46.06	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
14/4/๒๕	38	54.54	46.06	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
15/4/๒๕	38	60.44	48.62	ไม่ระบาย	3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ
16/4/๒๕	42	59.14	44.34	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(กรรมการผู้จัดการ/ไมเคิล บัทเลอร์/รศ.ส.ก.ม. ๓๔๕ (ส.ก.ม.))

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย
 ถนน เทพกระษัตรี แขวง/ตำบล 6กม.แก้ว เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-239538 โทรสาร 076-239255
 มี กรมการศึกษานอกโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงแรม (ตากอากาศ ฯลฯ)
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

กรมการศึกษานอกโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดถังกรอง และ ตีเมือก
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำทิ้งลงทะเล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดตะกอนขับไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,300
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,911.90
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,449.52
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 11
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 2569

ว/ด/ป	ปริมาณใช้ห้องพัก ดีกรีโรงแรม	ปริมาณใช้น้ำแต่ละห้อง ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากกักตัก ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากสำนักงาน ลบ.ม./วัน	รวมปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำที่ไม่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 20% (ใช้รดน้ำต้นไม้/ล้างพื้น/ล้างรถ)	คงเหลือปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
1 เม.ย. 69	52	0.8	16.6	0.17	58.37	11.67	46.70
2 เม.ย. 69	51	0.8	16.6	0.17	57.57	11.51	46.06
3 เม.ย. 69	56	0.8	16.6	0.17	61.57	12.31	49.26
4 เม.ย. 69	63	0.8	16.6	0.17	67.17	13.43	53.74
5 เม.ย. 69	69	0.8	16.6	0.17	71.97	14.39	57.58
6 เม.ย. 69	64	0.8	16.6	0.17	67.97	13.59	54.38
7 เม.ย. 69	68	0.8	16.6	0.17	71.17	14.23	56.94
8 เม.ย. 69	63	0.8	16.6	0.17	67.17	13.43	53.74
9 เม.ย. 69	59	0.8	16.6	0.17	63.97	12.79	51.18
10 เม.ย. 69	54	0.8	16.6	0.17	59.97	11.99	47.98
11 เม.ย. 69	53	0.8	16.6	0.17	59.17	11.83	47.34
12 เม.ย. 69	55	0.8	16.6	0.17	60.77	12.15	48.62
13 เม.ย. 69	51	0.8	16.6	0.17	57.57	11.51	46.06
14 เม.ย. 69	51	0.8	16.6	0.17	57.57	11.51	46.06
15 เม.ย. 69	55	0.8	16.6	0.17	60.77	12.15	48.62
16 เม.ย. 69	53	0.8	16.6	0.17	59.17	11.83	47.34
17 เม.ย. 69	39	0.8	16.6	0.17	47.97	9.59	38.38
18 เม.ย. 69	49	0.8	16.6	0.17	55.97	11.19	44.78
19 เม.ย. 69	44	0.8	16.6	0.17	51.97	10.39	41.58
20 เม.ย. 69	50	0.8	16.6	0.17	56.77	11.35	45.42
21 เม.ย. 69	56	0.8	16.6	0.17	61.57	12.31	49.26
22 เม.ย. 69	49	0.8	16.6	0.17	55.97	11.19	44.78
23 เม.ย. 69	60	0.8	16.6	0.17	64.77	12.95	51.82
24 เม.ย. 69	57	0.8	16.6	0.17	62.37	12.47	49.90
25 เม.ย. 69	56	0.8	16.6	0.17	61.57	12.31	49.26
26 เม.ย. 69	43	0.8	16.6	0.17	51.17	10.23	40.94
27 เม.ย. 69	50	0.8	16.6	0.17	56.77	11.35	45.42
28 เม.ย. 69	52	0.8	16.6	0.17	58.37	11.67	46.70
29 เม.ย. 69	60	0.8	16.6	0.17	64.77	12.95	51.82
30 เม.ย. 69	54	0.8	16.6	0.17	59.97	11.99	47.98
	1,636				1,811.90	362.38	1,449.52

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 2569

Hotel


ว/ค/ป	เลขมิเตอร์ไฟเดิมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)
	ก่อน	หลัง		
1 เม.ย. 69	64533	64593	60	
2 เม.ย. 69	64593	64637	44	
3 เม.ย. 69	64637	64701	64	
4 เม.ย. 69	64701	64768	67	
5 เม.ย. 69	64768	64824	56	
6 เม.ย. 69	64824	64885	61	
7 เม.ย. 69	64885	64940	55	
8 เม.ย. 69	64940	64984	44	5
9 เม.ย. 69	64984	65004	20	
10 เม.ย. 69	65004	65019	15	
11 เม.ย. 69	65019	65069	50	
12 เม.ย. 69	65069	65100	31	
13 เม.ย. 69	65100	65150	50	
14 เม.ย. 69	65150	65188	38	
15 เม.ย. 69	65188	65226	38	3
16 เม.ย. 69	65226	65268	42	
17 เม.ย. 69	65268	65307	39	
18 เม.ย. 69	65307	65347	40	
19 เม.ย. 69	65347	65387	40	
20 เม.ย. 69	65387	65429	42	
21 เม.ย. 69	65429	65468	39	
22 เม.ย. 69	65468	65507	39	3
23 เม.ย. 69	65507	65548	41	
24 เม.ย. 69	65548	65590	42	
25 เม.ย. 69	65590	65632	42	
26 เม.ย. 69	65632	65672	40	
27 เม.ย. 69	65672	65713	41	
28 เม.ย. 69	65713	65753	40	
29 เม.ย. 69	65753	65792	39	
30 เม.ย. 69	65792	65833	41	
			<u>1,300</u>	<u>11</u>

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย
ถนน เทพกระษัตริย์ แขวง/ตำบล เกาะแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-239888 โทรสาร 076-239255
มี กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโบตัทลาน รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงแรม (อาคารประเภทข.)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

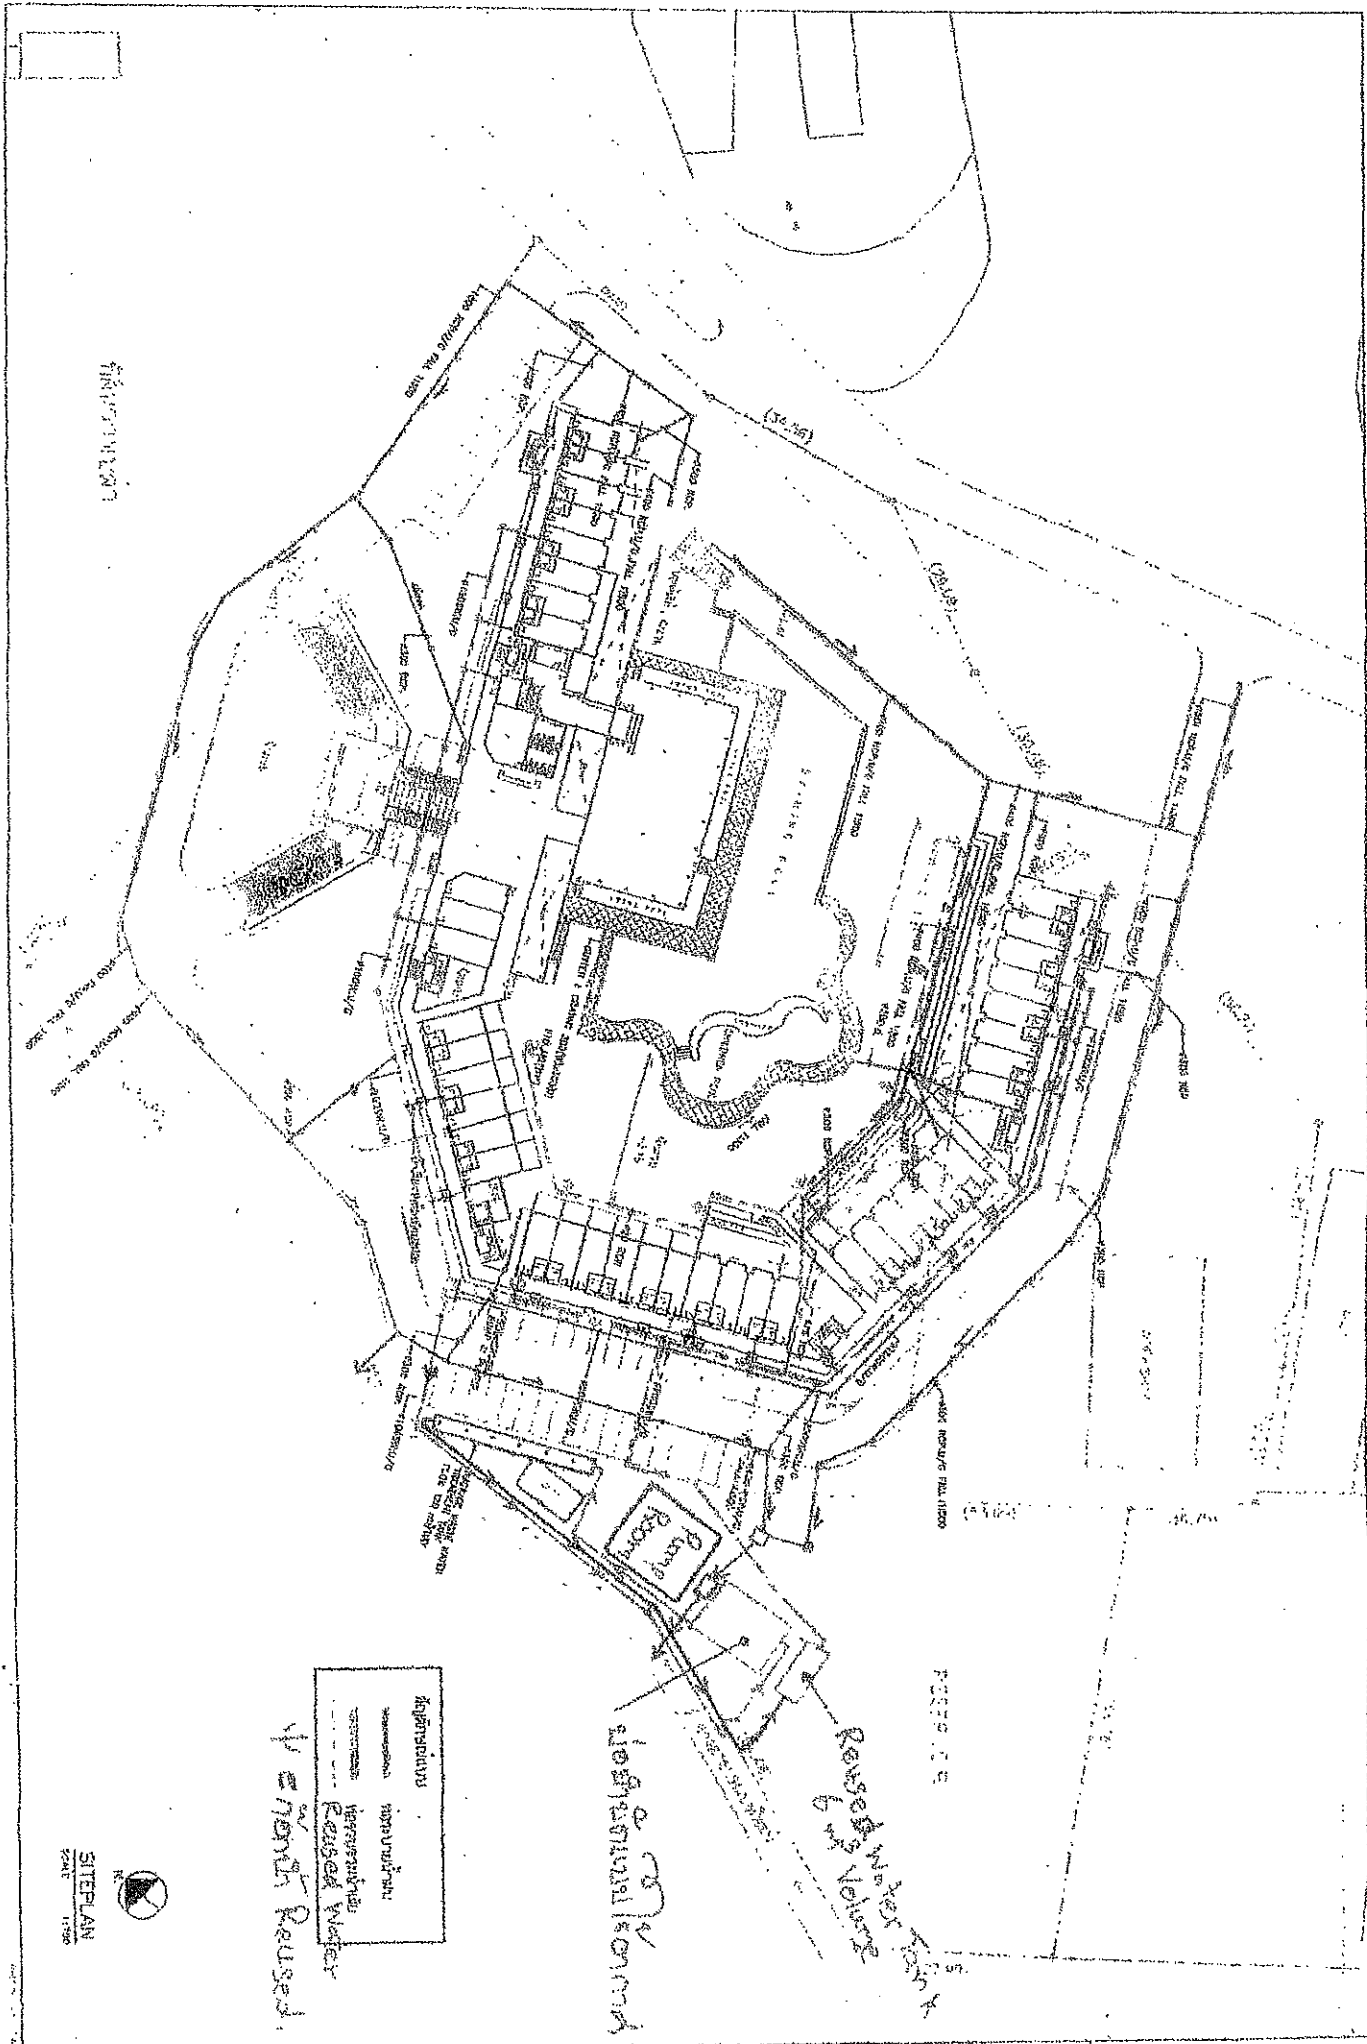


ĐIỂM DẠNG	ĐIỂM DẠNG
ĐIỂM DẠNG	ĐIỂM DẠNG
ĐIỂM DẠNG	ĐIỂM DẠNG
ĐIỂM DẠNG	ĐIỂM DẠNG

ĐIỂM DẠNG

ĐIỂM DẠNG

ĐIỂM DẠNG



SITEPLAN
DATE 11/88

น้ำเสียจาก
ห้องพัก

บ่อ SUM
ขนาด 16
ตร.ม.

บ่อบำบัดแบบใช้อากาศ	บ่อรวม
บ่ออากาศ (บ่อรวม)	บ่อรวมน้ำเสีย

น้ำเสียจากห้องครัว

ถังดักไขมัน
- ปริมาตร 4 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 2 ชม.

รถสูบล้างจาก
อบต.เกาะแก้ว ม.ก.
สูบ

ถังใส่น้ำออกจาก
ถัง
7 รัน/ครั้ง

วิธีเก็บน้ำเสียออกนอก

ส่วนเติมอากาศที่
- ปริมาตร 13.9 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 2.7 ชม.
- พื้นที่ผิวถังกลาง
1.418 ตร.ม.
- มีโวลุ่มน้ำ 200 มก./ล.

ส่วนเติมอากาศที่
- ปริมาตร 20.2 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 4.04 ชม.
- พื้นที่ผิวถังกลาง
2.058 ตร.ม.

ส่วนเติมอากาศที่
- ปริมาตร 14.8 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 2.42 ชม.
- พื้นที่ผิวถังกลาง
2.454 ตร.ม.
- มีโวลุ่มน้ำ 200 มก./ล.



ส่วนเติมอากาศ
- ปริมาตร 7.6 ลบ.ม.
- เวลาเก็บกัก 1.5 ชม.
- พื้นที่ผิวถังกลาง 2.5 ตร.ม.

โวลุ่มน้ำ

ถังพักตะกอน
- ปริมาตร 4.17 ลบ.ม.

รถสูบล้างจาก
อบต.เกาะแก้ว ม.ก.สูบ

แบบ 2.5.6.3 ระบบการเดินสายของโครงการ

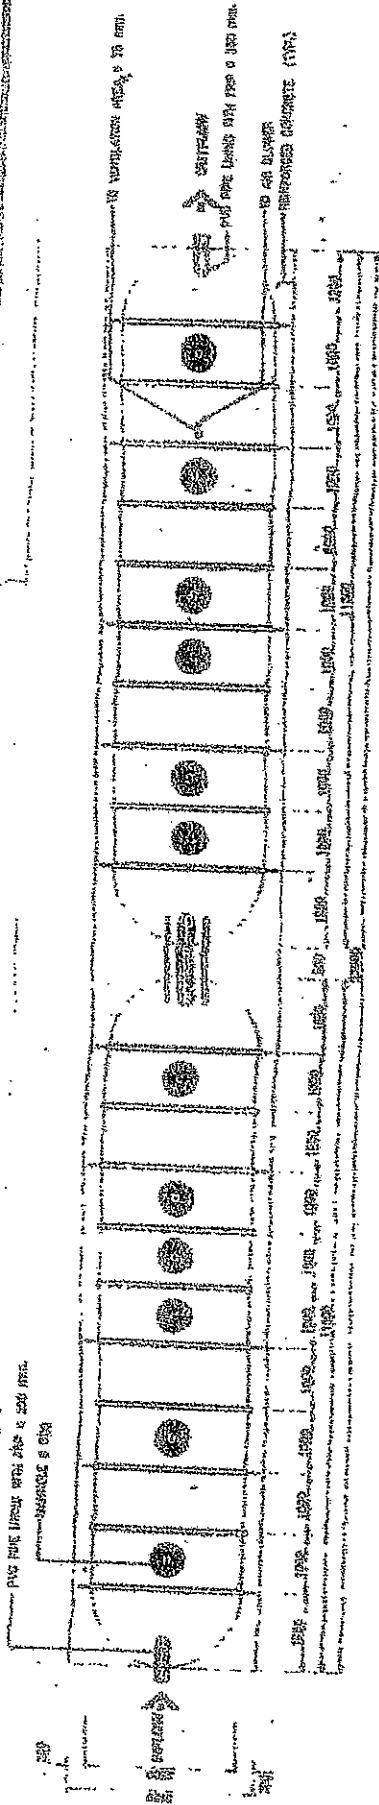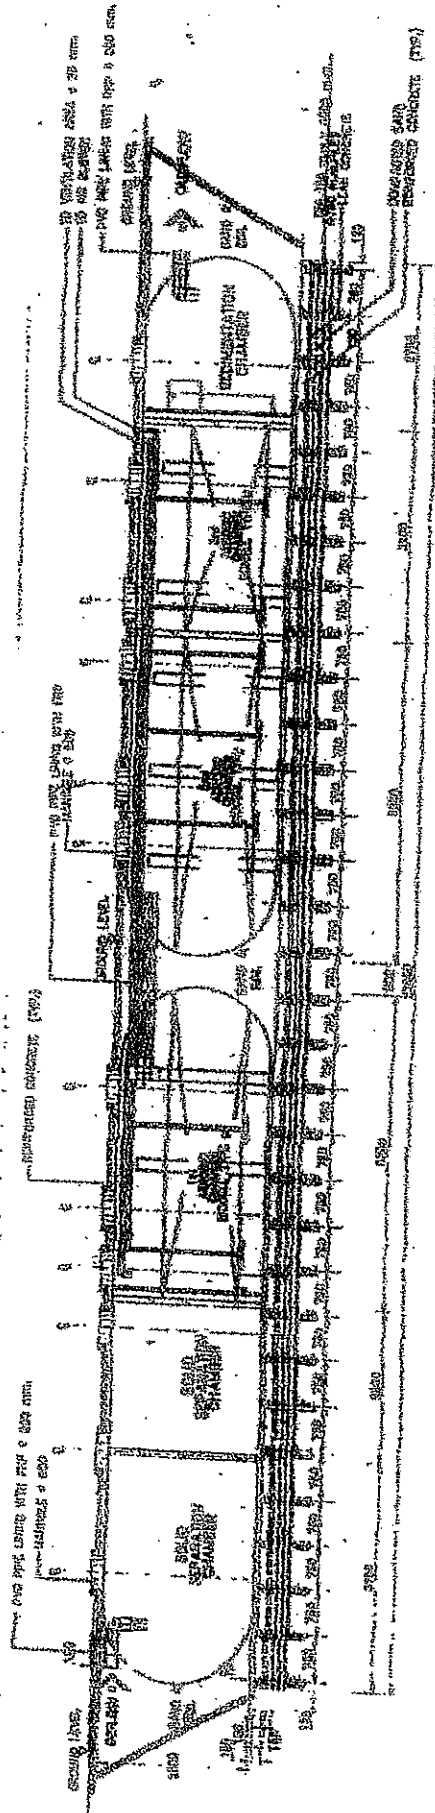

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(กรมการผู้จัดการโรงงานได้รักษาสัญลักษณ์และชื่อเสียง)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓)
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๘๓๕๖๗ ๑๐๐๑ ๒.๘ หมดอายุ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย
 ถนน เทศมณฑลราชบุรี แขวง/ตำบล เกษมแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-239888 โทรสาร 076-239255
 มี กรรมการผู้จัดการโรงงานไบโกลูบรีส์สัปปะโฮตไฮเทค เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท กิจการโรงงาน (อาคารประเภทข.)
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

X เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (กรรมการผู้จัดการโรงงานไบโกลูบรีส์สัปปะโฮตไฮเทค)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002223 หมดยุอายุ 95 พฤษภาคม ๒๕74
 ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย รางน้ำกรองและเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกสูบ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รางน้ำทิ้งในบึงสวน ข้างส่วนปล่อยลงชุมชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถสูบลูกสูบนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1541
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,905.47
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,524.38
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 11
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

Hotel

ว/ด/ป	เลขมิเตอร์ไฟเติมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)
	ก่อน	หลัง		
1 พ.ค. 69	65833	65878	45	
2 พ.ค. 69	65878	65927	49	
3 พ.ค. 69	65927	65927	0	
4 พ.ค. 69	65927	65977	50	
5 พ.ค. 69	65977	66022	45	
6 พ.ค. 69	66022	66063	41	
7 พ.ค. 69	66063	66105	42	
8 พ.ค. 69	66105	66146	41	5
9 พ.ค. 69	66146	66182	36	
10 พ.ค. 69	66182	66229	47	
11 พ.ค. 69	66229	66272	43	
12 พ.ค. 69	66272	66313	41	
13 พ.ค. 69	66313	66365	52	
14 พ.ค. 69	66365	66411	46	
15 พ.ค. 69	66411	66462	51	3
16 พ.ค. 69	66462	66505	43	
17 พ.ค. 69	66505	66551	46	
18 พ.ค. 69	66551	66665	114	
19 พ.ค. 69	66665	66720	55	
20 พ.ค. 69	66720	66804	84	
21 พ.ค. 69	66804	66860	56	
22 พ.ค. 69	66860	66909	49	3
23 พ.ค. 69	66909	66957	48	
24 พ.ค. 69	66957	67002	45	
25 พ.ค. 69	67002	67053	51	
26 พ.ค. 69	67053	67098	45	
27 พ.ค. 69	67098	67141	43	
28 พ.ค. 69	67141	67187	46	
29 พ.ค. 69	67187	67234	47	
30 พ.ค. 69	67234	67279	45	
31 พ.ค. 69	67279	67347	68	
-			<u>1,514</u>	<u>11</u>

สรุปปริมาณน้ำใช้ในพหุกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณน้ำเสีย ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569


ว/ด/ป	ปริมาณน้ำใช้ห้องพัก ตึกโรงแรม	ปริมาณน้ำใช้แต่ละห้อง ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากกักตุน ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากสำนักงาน ลบ.ม./วัน	รวมปริมาณน้ำใช้ในพหุกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำที่ไม่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย 20% (ใช้ลดน้ำดื่มไม่ล้างพื้น/ล้างรถ)	คงเหลือปริมาณน้ำเสียที่ ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
1 พ.ค. 69	64	0.8	16.6	0.17	67.97	13.59	54.38
2 พ.ค. 69	58	0.8	16.6	0.17	63.17	12.63	50.54
3 พ.ค. 69	57	0.8	16.6	0.17	62.37	12.47	49.90
4 พ.ค. 69	49	0.8	16.6	0.17	55.97	11.19	44.78
5 พ.ค. 69	50	0.8	16.6	0.17	56.77	11.35	45.42
6 พ.ค. 69	56	0.8	16.6	0.17	61.57	12.31	49.26
7 พ.ค. 69	70	0.8	16.6	0.17	72.77	14.55	58.22
8 พ.ค. 69	76	0.8	16.6	0.17	77.57	15.51	62.06
9 พ.ค. 69	75	0.8	16.6	0.17	76.77	15.35	61.42
10 พ.ค. 69	48	0.8	16.6	0.17	55.17	11.03	44.14
11 พ.ค. 69	48	0.8	16.6	0.17	55.17	11.03	44.14
12 พ.ค. 69	42	0.8	16.6	0.17	50.37	10.07	40.30
13 พ.ค. 69	42	0.8	16.6	0.17	50.37	10.07	40.30
14 พ.ค. 69	42	0.8	16.6	0.17	50.37	10.07	40.30
15 พ.ค. 69	40	0.8	16.6	0.17	48.77	9.75	39.02
16 พ.ค. 69	35	0.8	16.6	0.17	44.77	8.95	35.82
17 พ.ค. 69	36	0.8	16.6	0.17	45.57	9.11	36.46
18 พ.ค. 69	58	0.8	16.6	0.17	63.17	12.63	50.54
19 พ.ค. 69	44	0.8	16.6	0.17	51.97	10.39	41.58
20 พ.ค. 69	106	0.8	16.6	0.17	101.57	20.31	81.26
21 พ.ค. 69	105	0.8	16.6	0.17	100.77	20.15	80.62
22 พ.ค. 69	46	0.8	16.6	0.17	53.57	10.71	42.86
23 พ.ค. 69	48	0.8	16.6	0.17	55.17	11.03	44.14
24 พ.ค. 69	39	0.8	16.6	0.17	47.97	9.59	38.38
25 พ.ค. 69	40	0.8	16.6	0.17	48.77	9.75	39.02
26 พ.ค. 69	44	0.8	16.6	0.17	51.97	10.39	41.58
27 พ.ค. 69	43	0.8	16.6	0.17	51.17	10.23	40.94
28 พ.ค. 69	48	0.8	16.6	0.17	55.17	11.03	44.14
29 พ.ค. 69	72	0.8	16.6	0.17	74.37	14.87	59.50
30 พ.ค. 69	88	0.8	16.6	0.17	87.17	17.43	69.74
31 พ.ค. 69	63	0.8	16.6	0.17	67.17	13.43	53.74
	1,732				1,905.47	381.09	1,524.38

แบบ ทส. ๑


รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรม เอ็นเอชบีที ลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1..... หมู่ที่ 2..... ซอย -.....
 ถนนเทพกระษัตรี..... แขวง/ตำบล เกาะแก้ว..... เขต/อำเภอ..... เมือง.....
 จังหวัด ภูเก็ต..... โทรศัพท์ 076-239888..... โทรสาร 076-239255.....
 มี บริษัท ภูเก็ตบีทีลากูน จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย..... หมดอายุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้


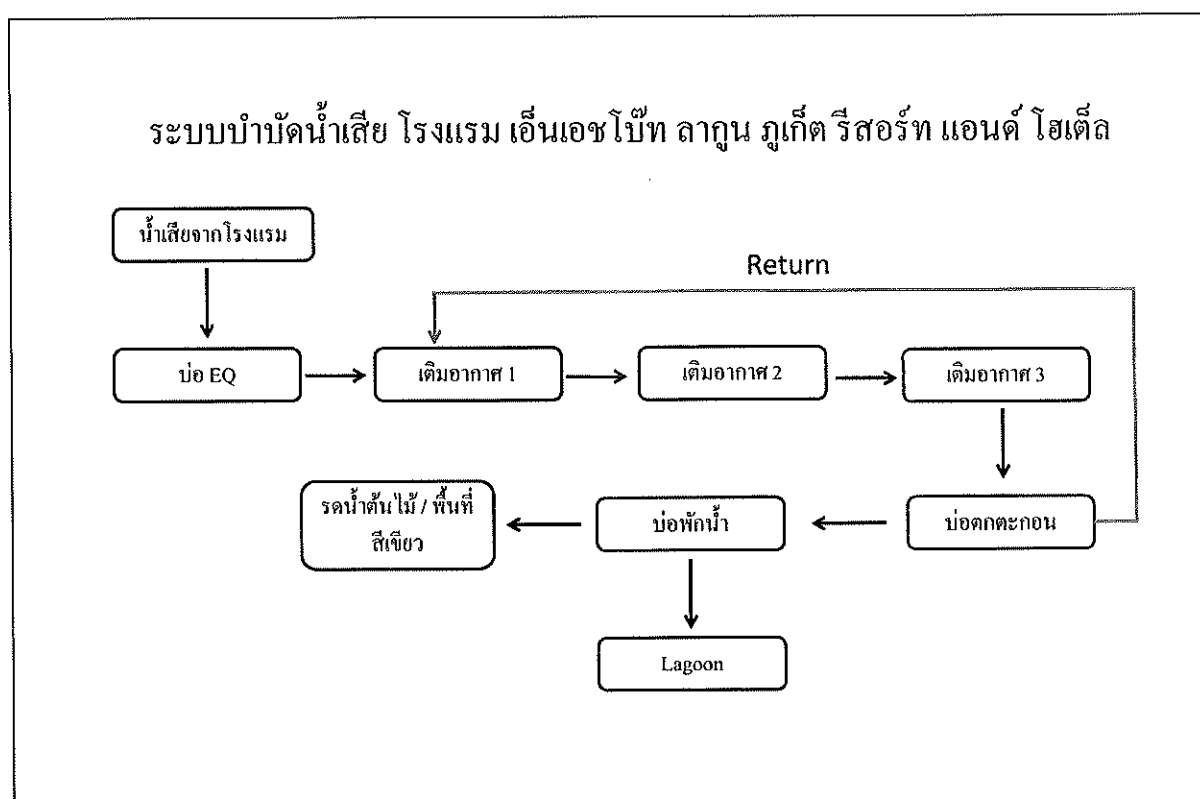


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

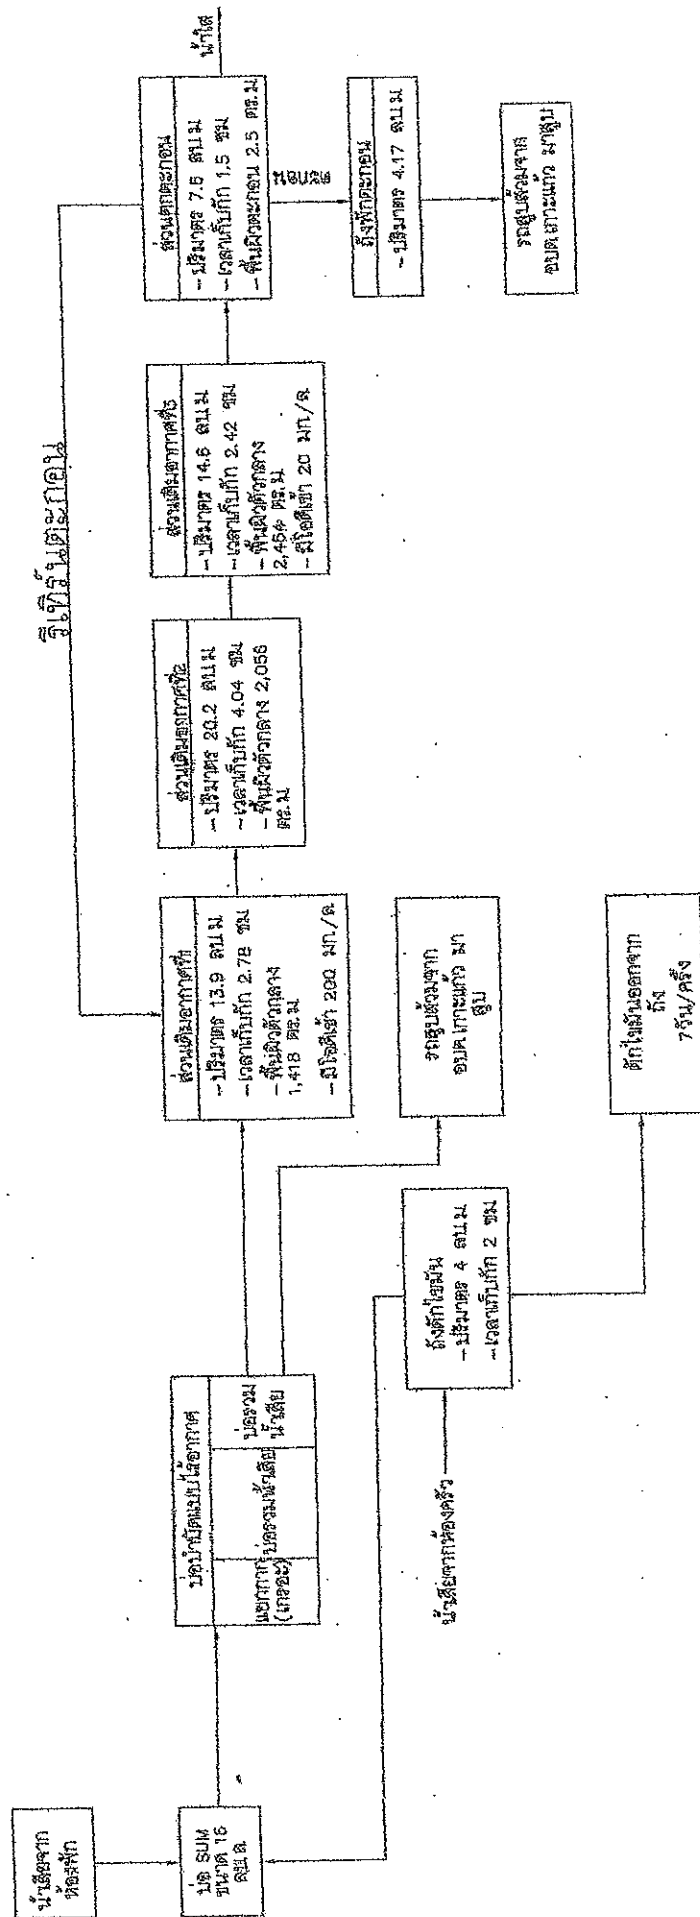

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

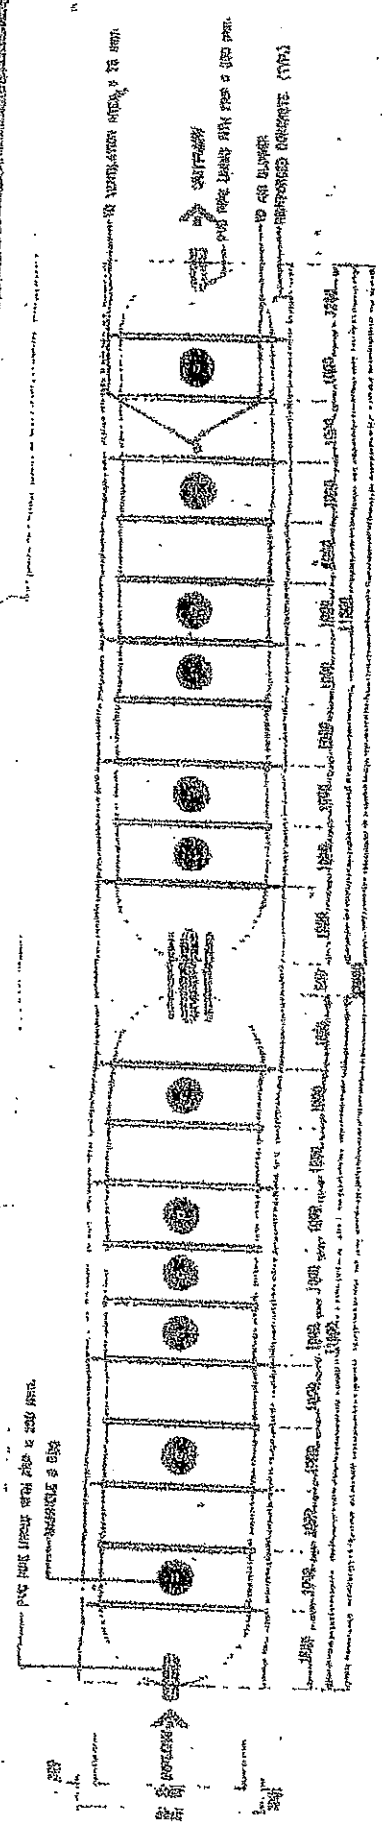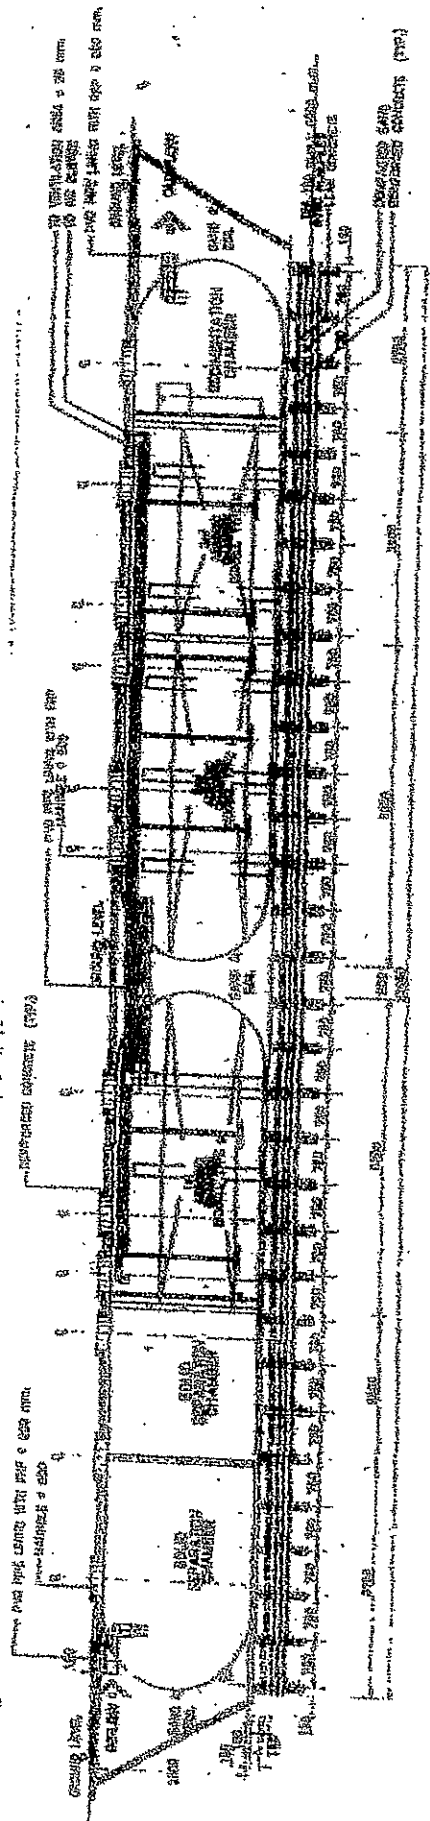

วัน/เดือน/ปี		สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำโรงแรม เอ็นเอชบีทีH ลาภูน ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล																
		ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตร,กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กำจัดออกจากระบบ (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ		
							ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	ระบบบำบัดน้ำดีไม่ (ปกติ/ผิดปกติ)					
1 มิ.ย. 69	52	53.57	42.86	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
2 มิ.ย. 69	58	43.17	34.54	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
3 มิ.ย. 69	75	63.17	50.54	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
4 มิ.ย. 69	57	48.77	39.02	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
5 มิ.ย. 69	55	55.17	44.14	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
6 มิ.ย. 69	48	49.57	39.66	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
7 มิ.ย. 69	44	53.57	42.86	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
8 มิ.ย. 69	44	49.57	39.66	ไม่ระบาย	5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
9 มิ.ย. 69	45	67.97	54.38	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
10 มิ.ย. 69	47	55.97	44.78	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
11 มิ.ย. 69	45	59.17	47.34	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
12 มิ.ย. 69	42	58.37	46.70	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
13 มิ.ย. 69	49	54.37	43.50	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
14 มิ.ย. 69	35	53.57	42.86	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
15 มิ.ย. 69	43	53.57	42.86	ไม่ระบาย	3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
16 มิ.ย. 69	45	52.77	42.22	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee
17 มิ.ย. 69	44	51.17	40.94	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0	-	Apiradee

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายบุญ ยงสุ)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ รอขึ้นทะเบียน

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 22/1 หมู่ที่ 2 ซอย -
 ถนน เทพกระษัตริย์ แขวง/ตำบล เกาะแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076-239888 โทรสาร 076-2392555
 มี บริษัท ภูเก็ตโบ้ทลาถุน จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมุดอายุ
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางบุญ ยงสกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมุดอายุ รอขึ้นทะเบียน

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมุดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดถังเกราะและถังเติมอากาศแบบมีตัวกลาง
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

└ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

└ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...ลงขุมน้ำในโครงการ และรดน้ำต้นไม้

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...รถสูบล้างปลักออกมาสูบน้ำออกนอกไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ...1,419 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...1,706.30 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ...1,365.04 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบายลงคลองสาธารณะ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...Super A 11 กิโลกรัม

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ...0

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สรุปปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษและปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ว/ด/ป	ปริมาณให้ห้องพัก คิกโรงแรม	ปริมาณน้ำในแต่ละห้อง ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากถังดักไขมัน ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำใช้จากสำนักงาน ลบ.ม./วัน	รวมปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ลบ.ม./วัน	ปริมาณน้ำที่ไม่จากระบบบำบัดน้ำเสีย 20% (ใช้รดน้ำต้นไม้/ล้างพื้น/ล้างรถ)	คงเหลือปริมาณน้ำเสียที่ จากระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน
1 มิ.ย. 69	46	0.8	16.6	0.17	53.57	10.71	42.86
2 มิ.ย. 69	33	0.8	16.6	0.17	43.17	8.63	34.54
3 มิ.ย. 69	58	0.8	16.6	0.17	63.17	12.63	50.54
4 มิ.ย. 69	40	0.8	16.6	0.17	48.77	9.75	39.02
5 มิ.ย. 69	48	0.8	16.6	0.17	55.17	11.03	44.14
6 มิ.ย. 69	41	0.8	16.6	0.17	49.57	9.91	39.66
7 มิ.ย. 69	46	0.8	16.6	0.17	53.57	10.71	42.86
8 มิ.ย. 69	41	0.8	16.6	0.17	49.57	9.91	39.66
9 มิ.ย. 69	64	0.8	16.6	0.17	67.97	13.59	54.38
10 มิ.ย. 69	49	0.8	16.6	0.17	55.97	11.19	44.78
11 มิ.ย. 69	53	0.8	16.6	0.17	59.17	11.83	47.34
12 มิ.ย. 69	52	0.8	16.6	0.17	58.37	11.67	46.70
13 มิ.ย. 69	47	0.8	16.6	0.17	54.37	10.87	43.50
14 มิ.ย. 69	46	0.8	16.6	0.17	53.57	10.71	42.86
15 มิ.ย. 69	46	0.8	16.6	0.17	53.57	10.71	42.86
16 มิ.ย. 69	45	0.8	16.6	0.17	52.77	10.55	42.22
17 มิ.ย. 69	43	0.8	16.6	0.17	51.17	10.23	40.94
18 มิ.ย. 69	47	0.8	16.6	0.17	54.37	10.87	43.50
19 มิ.ย. 69	62	0.8	16.6	0.17	66.37	13.27	53.10
20 มิ.ย. 69	58	0.8	16.6	0.17	63.17	12.63	50.54
21 มิ.ย. 69	34	0.8	16.6	0.17	43.97	8.79	35.18
22 มิ.ย. 69	45	0.8	16.6	0.17	52.77	10.55	42.22
23 มิ.ย. 69	43	0.8	16.6	0.17	51.17	10.23	40.94
24 มิ.ย. 69	44	0.8	16.6	0.17	51.97	10.39	41.58
25 มิ.ย. 69	54	0.8	16.6	0.17	59.97	11.99	47.98
26 มิ.ย. 69	69	0.8	16.6	0.17	71.97	14.39	57.58
27 มิ.ย. 69	82	0.8	16.6	0.17	82.37	16.47	65.90
28 มิ.ย. 69	63	0.8	16.6	0.17	67.17	13.43	53.74
29 มิ.ย. 69	53	0.8	16.6	0.17	59.17	11.83	47.34
30 มิ.ย. 69	52	0.8	16.6	0.17	58.37	11.67	46.70
	<u>1,504</u>				<u>1,706.30</u>	<u>341.26</u>	<u>1,365.04</u>

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2569

Hotel

ว/ด/ป	เลขมิเตอร์ไฟเดิมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย		ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)
	ก่อน	หลัง		
1 มิ.ย. 69	67347	67399	52	
2 มิ.ย. 69	67399	67457	58	
3 มิ.ย. 69	67457	67532	75	
4 มิ.ย. 69	67532	67589	57	
5 มิ.ย. 69	67589	67644	55	
6 มิ.ย. 69	67644	67692	48	
7 มิ.ย. 69	67692	67736	44	
8 มิ.ย. 69	67736	67780	44	5
9 มิ.ย. 69	67780	67825	45	
10 มิ.ย. 69	67825	67872	47	
11 มิ.ย. 69	67872	67917	45	
12 มิ.ย. 69	67917	67959	42	
13 มิ.ย. 69	67959	68008	49	
14 มิ.ย. 69	68008	68043	35	
15 มิ.ย. 69	68043	68086	43	3
16 มิ.ย. 69	68086	68131	45	
17 มิ.ย. 69	68131	68175	44	
18 มิ.ย. 69	68175	68219	44	
19 มิ.ย. 69	68219	68260	41	
20 มิ.ย. 69	68260	68306	46	
21 มิ.ย. 69	68306	68345	39	
22 มิ.ย. 69	68345	68389	44	3
23 มิ.ย. 69	68389	68429	40	
24 มิ.ย. 69	68429	68470	41	
25 มิ.ย. 69	68470	68513	43	
26 มิ.ย. 69	68513	68564	51	
27 มิ.ย. 69	68564	68609	45	
28 มิ.ย. 69	68609	68665	56	
29 มิ.ย. 69	68665	68718	53	
30 มิ.ย. 69	68718	68766	48	
-			<u>1,419</u>	<u>11</u>