


เอกสารบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 ทส.2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๖๖/๑
ถนน ๗๖/๔ แขวงตลาด ๖๖๖ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๖
โทรศัพท์ ๑๐๕๐๐ โทรสาร ๐๒-๒๓๓-๘๘๘๘ มี
..... เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท มีใบอนุญาตว่าจ้าง
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย นมตย
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

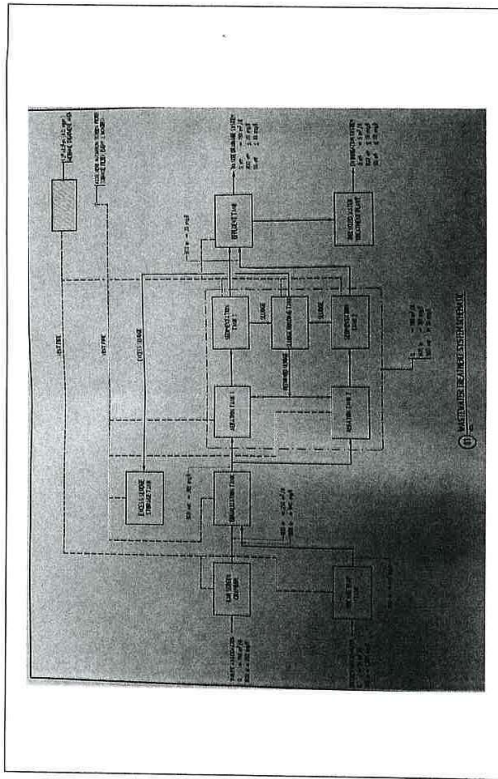

ได้แก่สถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (x๕๐)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1-1-69	5	37	29.6	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
2-1-69	5	43	34.4	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
3-1-69	4	35	28	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
4-1-69	5	37	29.6	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
5-1-69	5	53	42.4	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
6-1-69	5	41	32.8	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
7-1-69	5	41	32.8	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
8-1-69	5	38	30.4	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
9-1-69	5	47	37.6	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
10-1-69	5	44	35.2	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
11-1-69	5	42	33.6	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
12-1-69	5	40	32	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
13-1-69	5	41	32.8	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
14-1-69	5	41	32.8	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
15-1-69	5	47	37.6	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
16-1-69	5	35	28	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			
17-1-69	4	29	23.2	ร:๒๗	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-			

18-1-69	5	48	36.4	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
19-1-69	5	42	33.6	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
20-1-69	5	39	31.2	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
21-1-69	5	39	31.2	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
22-1-69	5	45	36	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
23-1-69	5	45	36	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
24-1-69	5	28	22.4	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
25-1-69	4	39	31.2	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
26-1-69	6	41	32.8	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
27-1-69	5	36	30.4	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
28-1-69	5	36	30.4	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
29-1-69	5	34	29.6	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
30-1-69	5	36	30.4	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
31-1-69	5	38	30.4	ร.ช.ว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนิรระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
 ออกให้โดย

แบบ พธ. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ขอแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ ๔ อ้อย ๔๑๐๖๑๑ 1
 ถนน พธ. ๔ แขวงตำบล ๔๑๐๖๑๑ จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๓-๔๔๔๗ ๓

เป็นชื่อของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย

กิจการประเภท ออกให้โดย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

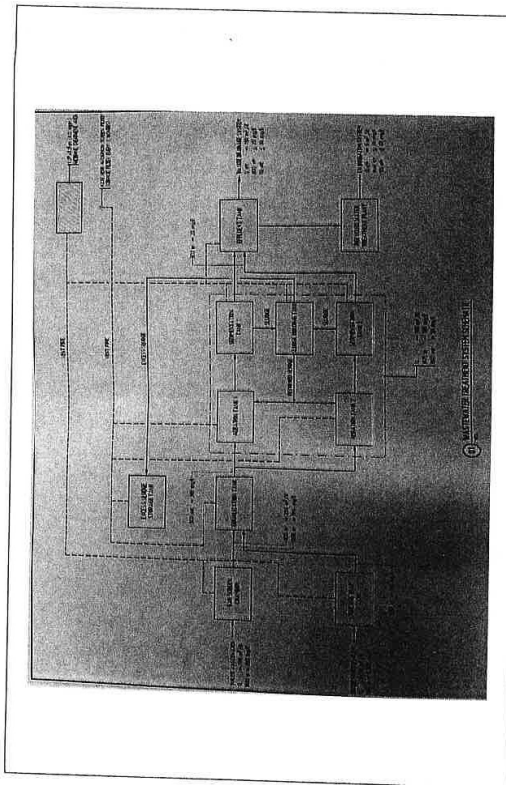

ให้ติดกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

1-2-69	4	38	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
2-2-69	5	37	29.6	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
3-2-69	5	38	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
4-2-69	4	38	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
5-2-69	5	39	31.2	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
6-2-69	5	39	31.2	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
7-2-69	5	35	24	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
8-2-69	5	38	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
9-2-69	5	35	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
10-2-69	4	38	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
11-2-69	5	38	30.4	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
12-2-69	4	46	36.8	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
13-2-69	5	24	19.2	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
14-2-69	5	24	19.2	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
15-2-69	6	41	32.8	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
16-2-69	4	27	21.6	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-
17-2-69	5	46	36.8	8:145	-	ឯករ	ឯករ	ឯករ	ឯករ	-	ឯករ	-	-	-

[illegible]

๒. ในกรณีระบบบันทึกน้ำเสียที่การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดขัดในมิติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย (x50)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1-3-69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
2-3-69	5	36	28.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
3-3-69	5	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
4-3-69	5	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
5-3-69	5	42	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
6-3-69	5	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
7-3-69	5	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
8-3-69	5	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
9-3-69	5	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
10-3-69	6	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
11-3-69	6	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
12-3-69	6	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
13-3-69	5	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
14-3-69	5	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
15-3-69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
16-3-69	5	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		
17-3-69	5	31	24.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-		

18-3-69	5	33	26.4	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
19-3-69	5	46	36.8	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
20-3-69	4	41	32.8	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
21-3-69	5	24	19.2	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
22-3-69	5	45	36	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
23-3-69	5	40	32	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
24-3-69	5	38	30.4	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
25-3-69	5	39	31.2	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
26-3-69	4	38	30.4	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
27-3-69	5	29	23.2	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
28-3-69	5	42	33.6	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
29-3-69	5	39	31.2	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
30-3-69	5	38	30.4	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
31-3-69	5	39	31.2	ร.นาถ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ร่างข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมวกอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวกอายุ

ออกให้โดย

แบบ ผศ. ๕

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลสิ่งแวดล้อมผลการทำบางของระบบบำบัดน้ำเสีย


ขอแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ซอย ๗๖๖/๖๖
 ถนน ร. ๖๖๖/๖๖ แขวงตำบล บางรัก จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๖๖-๕๕๕ โทรสาร ๐๒-๒๖๖๖-๕๕๕ มี

เป็นเจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ

กิจการประเภท บริษัท มดลอุตสาหกรรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) หมวกอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

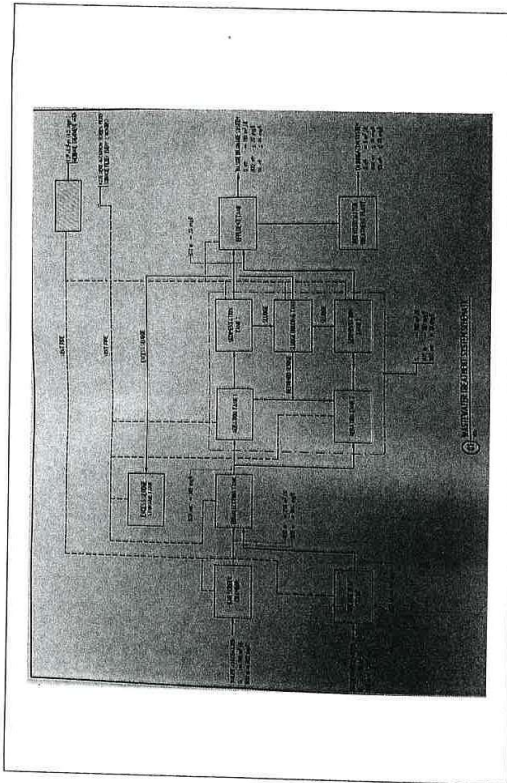

ใช้ให้เป็นสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (x๑๐๐)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่ เสีย จากระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บ จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1-4-69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
2-4-69	5	41	32.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
3-4-69	5	26	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
4-4-69	4	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
5-4-69	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
6-4-69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
7-4-69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
8-4-69	5	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
9-4-69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
10-4-69	4	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
11-4-69	5	26	20.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
12-4-69	5	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
13-4-69	5	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
14-4-69	4	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
15-4-69	5	21	16.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
16-4-69	5	41	32.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
17-4-69	4	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
18-4-69	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
19-4-69	5	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
20-4-69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
21-4-69	5	44	35.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
22-4-69	5	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
23-4-69	5	55	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
24-4-69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
25-4-69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
26-4-69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
27-4-69	5	41	32.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
28-4-69	4	34	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
29-4-69	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	
30-4-69	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน


ถูกต้องทุกประการ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ..... หมู่ที่ ต.อ.
 ถนน ๙๖ กิโลเมตร ๔ แขวงตำบล เขตอำเภอ จังหวัด
 ทางบก ๑๐-๕๐ โทรศัทพ์ ๐๒-๓๖๓๘๔๔ โทรสาร ๐๒-๓๖๓๘๕๗

เป็นข้าของพระเจ้าผู้ทรงปกครองแห่งอาณาจักรสวรรค์

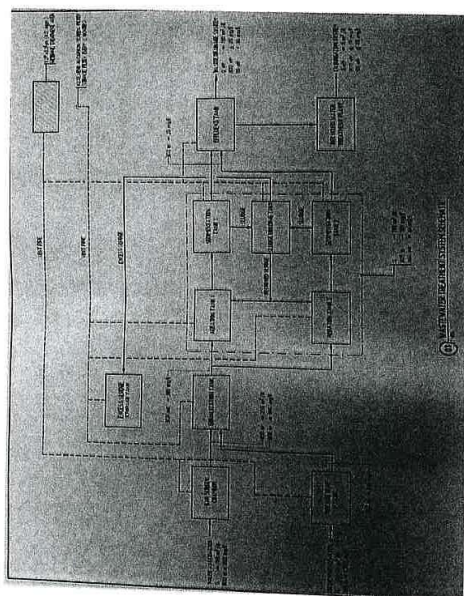

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบัญชีแยกประเภทตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (x50)	ปริมาณ น้ำใช้ ในฟูก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร กัดกร่อน ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1-5-69	5	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
2-5-69	4	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
3-5-69	5	34	22.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
4-5-69	4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
5-5-69	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
6-5-69	4	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
7-5-69	5	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
8-5-69	5	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
9-5-69	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
10-5-69	5	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
11-5-69	4	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
12-5-69	5	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
13-5-69	5	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
14-5-69	5	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
15-5-69	4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
16-5-69	5	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
17-5-69	5	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		

14-5-69	4	38	30.4	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
14-5-69	5	33	26.4	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
20-5-69	5	6	8	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
21-5-69	5	0	-	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
22-5-69	5	0	-	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
23-5-69	5	0	-	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
24-5-69	5	68	54.4	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
25-5-69	5	78	62.4	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
26-5-69	5	96	76.8	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
27-5-69	4	95	76	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
28-5-69	5	108	86.4	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
29-5-69	5	108	86.4	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
30-5-69	5	64	48.8	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
31-5-69	5	31	24.8	ร.ปาว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

NOTE: ค่าเฉลี่ย 5 วัน พ.ค. 2569 สูง
เหลือจากสมัครแล้ว เทรนด์ปร.ช้าไป



ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ พ.อ. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลชี้แจงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ขอแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ คือ ผู้ลงมือ 39 หมู่ที่ ๑ ตำบล ๑

ถนน พ.ร. 4 แขวง ตำบล ๑๕๖๓ เขตเมืองเก่า จ.นนทบุรี


กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ ๐๖-๒๖๖๕๕๕๕ โทรสาร ๐๖-๒๖๖๕๕๕๕

เป็นเจ้าขอหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย

กิจการประเภท จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

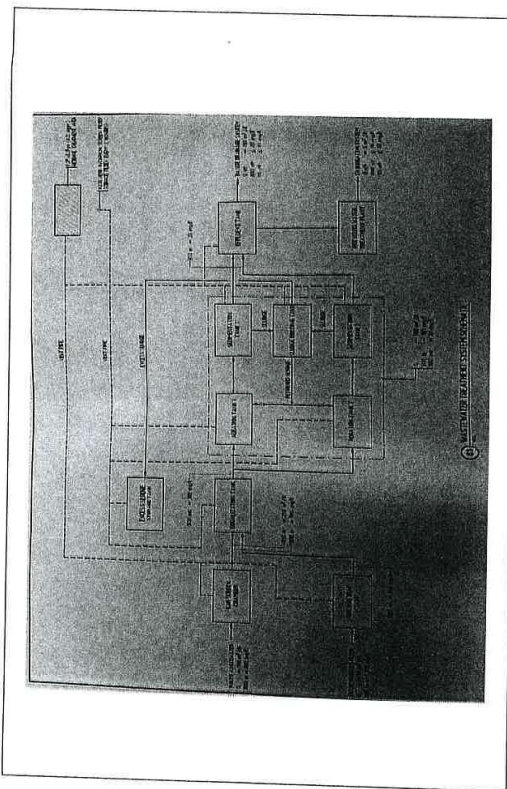

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (x50)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำ เสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำ (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											ปริมาณ ตะกอน (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1/6/69	5	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
2/6/69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
3/6/69	5	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
4/6/69	5	36	29.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
5/6/69	5	36	29.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
6/6/69	4	36	29.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
7/6/69	5	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
8/6/69	5	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
9/6/69	5	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
10/6/69	4	41	32.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
11/6/69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
12/6/69	4	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
13/6/69	4	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
14/6/69	5	41	32.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
15/6/69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
16/6/69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		
17/6/69	5	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		

18/6/69	5	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
19/6/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
20/6/69	5	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
21/6/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
22/6/69	5	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
23/6/69	4	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
24/6/69	4	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
25/6/69	5	36	29.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
26/6/69	4	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
27/6/69	4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
28/6/69	5	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
29/6/69	5	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	
30/6/69	4	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

มอบหมายระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอญ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ซอย 10/6001
ถนน มร.ว.น. 4 แขวงตำบล 522 ม.บ.ก. จ.ม.บ.
ท.๖๖ ท.น. 10700 โทรศัพท์ 02-235-8944 โทรสาร 02-235-8947-มี
กิจการประเภท วัสดุอุตสาหกรรม 50
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ... ระบบ ๒๒
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ... 180 ... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ... แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ...
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ... เครื่องสูบน้ำ ... เครื่องเติมอากาศ
✓ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย □ เครื่องกวนผสมสารเคมี
✓ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ... อื่น ๆ (ระบุ) ...
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ...
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ...

๓. สรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการไฟฟ้าที่ใช้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,450 หน่วย
(๒) ปริมาณน้ำที่ตกค้างในระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,360 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,088 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชนิดหรือกิโลกรัม) ...
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
- เครื่องสูบน้ำ ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
- เครื่องเติมอากาศ ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
- เครื่องผสมสารเคมี ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
- อื่นๆ ... ปกติ □ ผิดปกติ (ระบุ) ...
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ...
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแผนงานแก้ไข ...

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือไม่ทำางตามที่กำหนดหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำางหน้าที่หรือละเลยหน้าที่โดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๔๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทอ กทม.

(5) วิธีจัดการขยะบนพื้นที่ดินจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝังรื้อสุบะดอน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	6,950.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,171,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	936,000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ระบายทุกวัน
	☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดกร่อนที่ใช้

1.	ปริมาณ หน่วย
	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลอย	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุดศาลแดง วัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 39 หมู่ที่ : -

ถนน : พระราม 4 แขวง/ตำบล : สี่ลิม

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-2338387

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึง 500 จำนวนห้อง : 187

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :


ออกโดย :

หมายเลข : วว/ดด/ปปป

ในภาพนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้

ลงชื่อ : นิตยคุณ อัคราชศาลแดง วัน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



บบบำบัดน้ำเสีย

อยู่ _____

วิธีการบำบัดน้ำเสีย

อยู่ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ ระบบปิด

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
180.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบลอย

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ