

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

# Fire Hose Cabinet & Fire extinguisher Inspection June 2026

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity | Inspected by / Date    | Remark               |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|---------------|------------------------|----------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |               |                        |                      |
| 1   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F1 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    | Pattarapong<br>14/6/26 | New Tank 2023, Rusty |
| 2   | Z1       | In front Pantry K#1                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 3   | Z1       | In front room 1113                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 4   | Z1       | In front room 1121                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 5   | Z1       | In front Pantry G#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 6   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F2 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2023        |
| 7   | Z1       | In front Pantry K#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 8   | Z1       | In front room #1213                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 9   | Z1       | In front room #1221                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 10  | Z1       | In front Pantry G#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 11  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F3 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2023        |
| 12  | Z1       | In front Pantry K#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 13  | Z1       | In front room #1313                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2023        |
| 14  | Z1       | In front room #1321                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 15  | Z1       | In front Pantry G#4                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 16  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F4 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    | Mamrath<br>14/6/26     | New Tank 2023        |
| 17  | Z1       | Roof Top Zone 1                      | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2023        |
| 18  | Z1       | In front room #1412                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 19  | Z1       | In front room #1413                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 20  | Z1       | In front room #1421                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    | 9/6/26<br>Mm           | New Tank 2025        |
| 21  | Z2       | In front room #2311                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 22  | Z2       | In front room #2314                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 23  | Z2       | In front room #2411                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |
| 24  | Z2       | In front room #2414                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                        | New Tank 2025        |

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity   | Inspected by / Date   | Remark                                  |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |                 |                       |                                         |
| 25  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F1 |      |         |                   |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 26  | Z3       | In front room #3106                  | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 27  | Z3       | In front room #3111-panty O1         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | Pattarapong<br>9/6/26 | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 28  | Z3       | In front room #3112                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 29  | Z3       | In front room #3121                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 30  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F2 |      |         |                   |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 31  | Z3       | In front room #3211-panty O2         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | Pattarapong<br>9/6/26 | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |
| 32  | Z3       | In front room #3212                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 33  | Z3       | In front room #3221                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 34  | Z3       | In front of elevator guest Z3/F3     |      |         |                   |         | Co2(1)          |                       | New Tank Co2                            |
| 35  | Z3       | In front room #3311 -panty O3        | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | Pattarapong<br>9/6/26 | Tank 2009, cabin changed next year 2025 |
| 36  | Z3       | In front room #3312                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2013, cabin changed next year 2025 |
| 37  | Z3       | In front room #3321                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023, Rusty                    |
| 38  | Z3       | Roof Top Zone 3                      | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2019                               |
| 39  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F4 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | Pattarapong<br>9/6/26 | New Tank 2025                           |
| 40  | Z3       | In front room #3411-panty O4         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2003                           |
| 41  | Z3       | In front room #3412                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023, Rusty                    |
| 42  | Z3       | In front room #3421                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 43  | Z4       | In front room #4101                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 44  | Z4       | In front room #4107                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 45  | Z4       | In front pump room panty S1          | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 46  | Z4       | In front room #4117                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | 9/6/26                | New Tank 2025                           |
| 47  | Z4       | In front room #4125                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 48  | Z4       | In front room #4131                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 49  | Z4       | In front room #4201                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | Pam                   | Old Tank 2011                           |
| 50  | Z4       | In front room #4207                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 51  | Z4       | In front room #4217                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2015                           |
| 52  | Z4       | In front room #4225                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2019                               |
| 53  | Z4       | In front room #4231                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023, Rusty                    |
| 54  | Z4       | In front room #4301                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 55  | Z4       | In front room #4307                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023                           |
| 56  | Z4       | In front room #4317                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 57  | Z4       | In front room #4325                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023                           |
| 58  | Z4       | In front room #4331                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2008 รบเพลิง, Rusty            |
| 59  | Z4       | In front room #4401                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2015, Rusty                    |
| 60  | Z4       | In front room #4407                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023                           |
| 61  | Z4       | In front room #4417                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023                           |
| 62  | Z4       | In front room #4425                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รบเพลิง                   |
| 63  | Z4       | In front room #4431                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |

| Public area |          |                                                 |      |         |                   |         |                               |                                     |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| No.         | Building | Location                                        | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity                 | Inspected by / Date                 |
|             |          |                                                 | Good | Damaged | Good              | Damaged |                               |                                     |
| 64          |          | Generator room                                  | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 65          |          | In front of carpenter room                      | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023                       |
| 66          |          | In front of ENG office                          |      |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 67          |          | In front of MDB room                            | N/A  |         |                   |         | Co2(1)                        |                                     |
| 68          |          | In front of fuel tanks                          | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 69          |          | Chemical store                                  | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1)               | Need to change new tank<br>Old Tank |
| 70          |          | In front of laundry                             | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | Need to change new tank             |
| 71          |          | Gas Store Canteen                               | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(3)               | New Tank 2023(FA)                   |
| 72          |          | In front of general store                       |      |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 73          |          | Canteen kitchen                                 | N/A  |         |                   |         | FireAde(1) / Foam (1)         | New Tank 2023(FA)                   |
| 74          |          | In front of Beverage Store                      | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023                       |
| 75          |          | In front of Gas room Main Kitchen               | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023                       |
| 76          |          | Main Kitchen                                    |      |         |                   |         | FireAde(3)                    | New Tank 2023                       |
| 77          |          | Merchant Restaurant                             | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)<br>Dry Chemical(1) | New Tank 2023                       |
| 78          |          | In front of toilet Merchant                     |      |         |                   |         | Dry Chemical(1)               |                                     |
| 79          |          | Pathway to Accounting                           |      |         |                   |         | Dry Chemical(1)               | New Tank                            |
| 80          |          | In front of Executive office                    | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023                       |
| 81          |          | In front of Kanpai                              |      |         |                   |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023(FA)                   |
| 82          |          | In front of Kid club                            |      |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 83          |          | The Spa                                         | N/A  |         |                   |         | FireAde (2)                   | New Tank 2023(FA)                   |
| 84          |          | In front of toilet near Spa (Pool 2 side)       |      |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA), Rusty            |
| 85          |          | In front of toilet near Spa (Pool 1 side)       | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023                       |
| 86          |          | Beach Grill Restaurant                          | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 87          |          | Beach Grill Kitchen                             | N/A  |         |                   |         | Foam(1),<br>FireAde(2)        | New Tank 2023(FA)                   |
| 88          |          | Under Beach Grill                               | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | Tank 2016                           |
| 89          |          | In front of Pump room Under Beach Grill         | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 90          |          | In front of store Ball                          |      |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 91          |          | Server room                                     | N/A  |         |                   |         | Co2(1)                        | New Tank 2023(FA)                   |
| 92          |          | In front office EAM                             | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    |                                     |
| 93          |          | AHU Ballroom                                    | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 94          |          | Back Ballroom                                   |      |         |                   |         | FireAde(2)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 95          |          | Air control room (near male toilet of ballroom) | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(2)               |                                     |
| 96          |          | Front of Ballroom B                             | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 97          |          | Food Truck                                      | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 98          |          | Reef Center                                     | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1)               |                                     |
| 99          |          | LP office                                       | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |

| ถังดับเพลิง (ปาวด) และห้อง (Refill) |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| แยกเป็นประเภท ดังนี้                |       |       |
| 1. Halotron                         | total | tanks |
| Standby                             |       | tanks |
| Spare                               |       | tanks |
| Prepare for refill                  |       | tanks |
| Refill in progress -                |       | tanks |
| 2. Foam                             | total | tanks |
| Standby                             |       | tanks |
| Spare                               |       | tanks |
| Prepare for refill                  |       | tanks |
| Refill in progress -                |       | tanks |
| Total Fire Extinguisher tanks       |       | tanks |

| Dry Chemical         |  | total | tanks |
|----------------------|--|-------|-------|
| Standby              |  | tanks | tanks |
| Spare                |  | tanks | tanks |
| Prepare for refill   |  | tanks | tanks |
| Refill in progress - |  | tanks | tanks |

| 4. Co2             |  | total | tanks |
|--------------------|--|-------|-------|
| Standby            |  | tanks | tanks |
| Spare              |  | tanks | tanks |
| Prepare for refill |  | tanks | tanks |
| Refill in progress |  | tank  | tanks |

Inspection by \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_  
Verified By: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

Fire Hose Cabinet & Fire extinguisher Inpection May 2026

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity | Inspected by / Date     | Remark               |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |               |                         |                      |
| 1   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F1 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    | } Manocha T<br>23/05/26 | New Tank 2023, Rusty |
| 2   | Z1       | In front Pantry K#1                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 3   | Z1       | In front room 1113                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 4   | Z1       | In front room 1121                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 5   | Z1       | In front Pantry G#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 6   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F2 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 7   | Z1       | In front Pantry K#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 8   | Z1       | In front room #1213                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 9   | Z1       | In front room #1221                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 10  | Z1       | In front Pantry G#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 11  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F3 | N/A  |         |                   |         | Fire Ade(1)   |                         | New Tank 2023        |
| 12  | Z1       | In front Pantry K#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 13  | Z1       | In front room #1313                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 14  | Z1       | In front room #1321                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 15  | Z1       | In front Pantry G#4                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 16  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F4 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 17  | Z1       | Roof Top Zone 1                      | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 18  | Z1       | In front room #1412                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 19  | Z1       | In front room #1413                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 20  | Z1       | In front room #1421                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 21  | Z2       | In front room #2311                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    | } Manocha T<br>23/05/26 | New Tank 2025        |
| 22  | Z2       | In front room #2314                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 23  | Z2       | In front room #2411                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 24  | Z2       | In front room #2414                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity   | Inspected by / Date     | Remark                                  |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |                 |                         |                                         |
| 25  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F1 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | Marachai T.<br>23/05/26 | New Tank 2025                           |
| 26  | Z3       | In front room #3106                  | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2023                           |
| 27  | Z3       | In front room #3111-panty O1         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 28  | Z3       | In front room #3112                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 29  | Z3       | In front room #3121                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 30  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F2 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2023                           |
| 31  | Z3       | In front room #3211-panty O2         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |
| 32  | Z3       | In front room #3212                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 33  | Z3       | In front room #3221                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 34  | Z3       | In front of elevator guest Z3/F3     | /    |         | /                 |         | Co2(1)          |                         | New Tank Co2                            |
| 35  | Z3       | In front room #3311 -panty O3        | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2009, cabin changed next year 2025 |
| 36  | Z3       | In front room #3312                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2013, cabin changed next year 2025 |
| 37  | Z3       | In front room #3321                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023, Rusty                    |
| 38  | Z3       | Roof Top Zone 3                      | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2019                               |
| 39  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F4 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 40  | Z3       | In front room #3411-panty O4         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | Marachai T.<br>23/05/26 | Old Tank 2003                           |
| 41  | Z3       | In front room #3412                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023, Rusty                    |
| 42  | Z3       | In front room #3421                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 43  | Z4       | In front room #4101                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 44  | Z4       | In front room #4107                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 45  | Z4       | In front pump room panty S1          | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 46  | Z4       | In front room #4117                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 47  | Z4       | In front room #4125                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 48  | Z4       | In front room #4131                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 49  | Z4       | In front room #4201                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2011                           |
| 50  | Z4       | In front room #4207                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 51  | Z4       | In front room #4217                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2015                           |
| 52  | Z4       | In front room #4225                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2019                               |
| 53  | Z4       | In front room #4231                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023, Rusty                    |
| 54  | Z4       | In front room #4301                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                         | New Tank 2025                           |
| 55  | Z4       | In front room #4307                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023                           |
| 56  | Z4       | In front room #4317                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 57  | Z4       | In front room #4325                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023                           |
| 58  | Z4       | In front room #4351                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2008 รอเปลี่ยน, Rusty          |
| 59  | Z4       | In front room #4401                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2015, Rusty                    |
| 60  | Z4       | In front room #4407                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023                           |
| 61  | Z4       | In front room #4417                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | New Tank 2023                           |
| 62  | Z4       | In front room #4425                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 63  | Z4       | In front room #4431                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                         | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |

## Public area

| No. | Building | Location                                        | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity          | Inspected by / Date | Remark                   |
|-----|----------|-------------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------------------|--------------------------|
|     |          |                                                 | Good | Damaged | Good              | Damaged |                        |                     |                          |
| 64  |          | Generator room                                  | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 65  |          | In front of carpenter room                      | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     | New Tank 2023            |
| 66  |          | In front of ENG office                          | /    |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 67  |          | In front of MDB room                            | N/A  |         | /                 |         | Co2(1)                 |                     |                          |
| 68  |          | In front of fuel tanks                          | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 69  |          | Chemical store                                  | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     | Need to change new tank  |
| 70  |          | In front of laundry                             | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | Old Tank                 |
| 71  |          | Gas Store Canteen                               | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(3)        |                     | Need to change new tank  |
| 72  |          | In front of general store                       | /    |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 73  |          | Canteen kitchen                                 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1) / Foam (1)  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 74  |          | In front of Beverage Store                      | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     | New Tank 2023            |
| 75  |          | In front of Gas room Main Kitchen               | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     | New Tank 2023            |
| 76  |          | Main Kitchen                                    | /    |         | /                 |         | FireAde(3)             |                     | New Tank 2023            |
| 77  |          | Merchant Restaurant                             | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023            |
| 78  |          | In front of toilet Merchant                     | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     |                          |
| 79  |          | Pathway to Accounting                           | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     | New Tank                 |
| 80  |          | In front of Executive office                    | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023            |
| 81  |          | In front of Kanpai                              | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 82  |          | In front of Kid club                            | /    |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 83  |          | The Spa                                         | N/A  |         | /                 |         | FireAde (2)            |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 84  |          | In front of toilet near Spa (Pool 2 side)       | /    |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA), Rusty |
| 85  |          | In front of toilet near Spa (Pool 1 side)       | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023            |
| 86  |          | Beach Grill Restaurant                          | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 87  |          | Beach Grill Kitchen                             | N/A  |         | /                 |         | Foam(1),<br>FireAde(2) |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 88  |          | Under Beach Grill                               | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | Tank 2016                |
| 89  |          | In front of Pump room Under Beach Grill         | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 90  |          | In front of store Bell                          | /    |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 91  |          | Server room                                     | N/A  |         | /                 |         | Co2(1)                 |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 92  |          | In front office EAM                             | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     |                          |
| 93  |          | AHU Ballroom                                    | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 94  |          | Back Ballroom                                   | /    |         | /                 |         | FireAde(2)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 95  |          | Air control room (near male toilet of ballroom) | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(2)        |                     |                          |
| 96  |          | Front of Ballroom B                             | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 97  |          | Food Truck                                      | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 98  |          | Reef Center                                     | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1)        |                     |                          |
| 99  |          | LP office                                       | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)             |                     | New Tank 2023(FA)        |

| ถังดับเพลิงที่ (ขาด) และต้อง (Refill) |       |         |
|---------------------------------------|-------|---------|
| แยกเป็นประเภท ดังนี้                  |       |         |
| 1. Halotron                           | total | tanks   |
| Standby                               |       | 1 tanks |
| Spare                                 |       | 1 tanks |
| Prepare for refill                    |       | 1 tanks |
| Refill in progress -                  |       | 1 tanks |
| 2. Foam                               | total | tanks   |
| Standby                               |       | 2 tanks |
| Spare                                 |       | 1 tanks |
| Prepare for refill                    |       | 1 tanks |
| Refill in progress -                  |       | 1 tanks |
| Total Fire Extinguisher tanks         |       | tanks   |

|                      |  | 5. FireAde | total | tanks    |
|----------------------|--|------------|-------|----------|
| Standby              |  | 38         |       | 67 tanks |
| Spare                |  | 1          |       | 1 tanks  |
| Prepare for refill   |  | 8          |       | 12 tanks |
| Refill in progress - |  |            |       | tanks    |

|                    |  | 4. Co2 | total | tanks |
|--------------------|--|--------|-------|-------|
| Standby            |  | 2      |       | tanks |
| Spare              |  | 1      |       | tanks |
| Prepare for refill |  | 1      |       | tanks |
| Refill in progress |  | 1      |       | tank  |

Inspection by Marachai I.  
Date 23/05/26

Verified By: Chirap.

Date: 30 MAY 2026

# Fire Hose Cabinet & Fire extinguisher Inspection April 2026

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity | Inspected by / Date     | Remark               |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|---------------|-------------------------|----------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |               |                         |                      |
| 1   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F1 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    | 17/4/2026<br>Phromkanin | New Tank 2023, Rusty |
| 2   | Z1       | In front Pantry K#1                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 3   | Z1       | In front room 1113                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 4   | Z1       | In front room 1121                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 5   | Z1       | In front Pantry G#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 6   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F2 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 7   | Z1       | In front Pantry K#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 8   | Z1       | In front room #1213                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 9   | Z1       | In front room #1221                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 10  | Z1       | In front Pantry G#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 11  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F3 | N/A  |         | /                 |         | Fire Ade(1)   |                         | New Tank 2023        |
| 12  | Z1       | In front Pantry K#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 13  | Z1       | In front room #1313                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 14  | Z1       | In front room #1321                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 15  | Z1       | In front Pantry G#4                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 16  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F4 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 17  | Z1       | Roof Top Zone 1                      | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2023        |
| 18  | Z1       | In front room #1412                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 19  | Z1       | In front room #1413                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 20  | Z1       | In front room #1421                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
|     |          |                                      |      |         |                   |         |               |                         |                      |
| 21  | Z2       | In front room #2311                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    | 17/4/2026<br>Phromkanin | New Tank 2025        |
| 22  | Z2       | In front room #2314                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 23  | Z2       | In front room #2411                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |
| 24  | Z2       | In front room #2414                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)    |                         | New Tank 2025        |

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity   | Inspected by / Date        | Remark                                  |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |                 |                            |                                         |
| 25  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F1 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | 19/4/2026                  | New Tank 2025                           |
| 26  | Z3       | In front room #3106                  | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      | 21/4/2026                  | New Tank 2025                           |
| 27  | Z3       | In front room #3111-panty O1         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | } 21/4/2026<br>Phromkanin  | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 28  | Z3       | In front room #3112                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 29  | Z3       | In front room #3121                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 30  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F2 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | 19/4/2026                  | New Tank 2025                           |
| 31  | Z3       | In front room #3211-panty O2         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | } 21/4/2026                | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |
| 32  | Z3       | In front room #3212                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 33  | Z3       | In front room #3221                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 34  | Z3       | In front of elevator guest Z3/F3     | /    |         | /                 |         | Co2(1)          | 19/4/2026                  | New Tank Co2                            |
| 35  | Z3       | In front room #3311-panty O3         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | } 21/4/2026                | Tank 2009, cabin changed next year 2025 |
| 36  | Z3       | In front room #3312                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Tank 2013, cabin changed next year 2025 |
| 37  | Z3       | In front room #3321                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023, Rusty                    |
| 38  | Z3       | Roof Top Zone 3                      | N/A  |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Tank 2019                               |
| 39  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F4 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | 19/4/2026                  | New Tank 2025                           |
| 40  | Z3       | In front room #3411-panty O4         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | } 21/4/2026                | Old Tank 2003                           |
| 41  | Z3       | In front room #3412                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023, Rusty                    |
| 42  | Z3       | In front room #3421                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 43  | Z4       | In front room #4101                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | } 19/04/2026<br>Phromkanin | New Tank 2025                           |
| 44  | Z4       | In front room #4107                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                            | New Tank 2025                           |
| 45  | Z4       | In front pump room panty S1          | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                            | New Tank 2025                           |
| 46  | Z4       | In front room #4117                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                            | New Tank 2025                           |
| 47  | Z4       | In front room #4125                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                            | New Tank 2025                           |
| 48  | Z4       | In front room #4131                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                            | New Tank 2025                           |
| 49  | Z4       | In front room #4201                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2011                           |
| 50  | Z4       | In front room #4207                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 51  | Z4       | In front room #4217                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2015                           |
| 52  | Z4       | In front room #4225                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Tank 2019                               |
| 53  | Z4       | In front room #4231                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023, Rusty                    |
| 54  | Z4       | In front room #4301                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                            | New Tank 2025                           |
| 55  | Z4       | In front room #4307                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023                           |
| 56  | Z4       | In front room #4317                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 57  | Z4       | In front room #4325                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023                           |
| 58  | Z4       | In front room #4331                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2008 รบเปลี่ยน, Rusty          |
| 59  | Z4       | In front room #4401                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2015, Rusty                    |
| 60  | Z4       | In front room #4407                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023                           |
| 61  | Z4       | In front room #4417                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | New Tank 2023                           |
| 62  | Z4       | In front room #4425                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Old Tank 2000 รบเปลี่ยน                 |
| 63  | Z4       | In front room #4431                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                            | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |

| Public area |          |                                                 |      |         |                   |         |                               |                                     |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| No.         | Building | Location                                        | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity                 | Inspected by / Date                 |
|             |          |                                                 | Good | Damaged | Good              | Damaged |                               |                                     |
| 64          |          | Generator room                                  | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 65          |          | In front of carpenter room                      | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023                       |
| 66          |          | In front of ENG office                          | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 67          |          | In front of MDB room                            | N/A  |         | ✓                 |         | Co2(1)                        |                                     |
| 68          |          | In front of fuel tanks                          | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 69          |          | Chemical store                                  | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               | Need to change new tank<br>Old Tank |
| 70          |          | In front of laundry                             | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | Need to change new tank             |
| 71          |          | Gas Store Canteen                               | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(3)               | New Tank 2023(FA)                   |
| 72          |          | In front of general store                       | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 73          |          | Canteen kitchen                                 | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1) / Foam (1)         | New Tank 2023(FA)                   |
| 74          |          | In front of Beverage Store                      | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023                       |
| 75          |          | In front of Gas room Main Kitchen               | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023                       |
| 76          |          | Main Kitchen                                    | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(3)                    | New Tank 2023                       |
| 77          |          | Merchant Restaurant                             | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)<br>Dry Chemical(1) | New Tank 2023                       |
| 78          |          | In front of toilet Merchant                     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                                     |
| 79          |          | Pathway to Accounting                           | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               | New Tank                            |
| 80          |          | In front of Executive office                    | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | 17/4/26 New Tank 2023               |
| 81          |          | In front of Kanpai                              | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               | New Tank 2023(FA)                   |
| 82          |          | In front of Kid club                            | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 83          |          | The Spa                                         | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde (2)                   | New Tank 2023(FA)                   |
| 84          |          | In front of toilet near Spa (Pool 2 side)       | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA), Rusty            |
| 85          |          | In front of toilet near Spa (Pool 1 side)       | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023                       |
| 86          |          | Beach Grill Restaurant                          | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 87          |          | Beach Grill Kitchen                             | N/A  |         | ✓                 |         | Foam(1),<br>FireAde(2)        | New Tank 2023(FA)                   |
| 88          |          | Under Beach Grill                               | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | Tank 2016                           |
| 89          |          | In front of Pump room Under Beach Grill         | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 90          |          | In front of store Bell                          | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 91          |          | Server room                                     | N/A  |         | ✓                 |         | Co2(1)                        | New Tank 2023(FA)                   |
| 92          |          | In front office EAM                             | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                                     |
| 93          |          | AHJ Bathroom                                    | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 94          |          | Back Bathroom                                   | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(2)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 95          |          | Air control room (near male toilet of bathroom) | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(2)               |                                     |
| 96          |          | Front of Bathroom B                             | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 97          |          | Food Truck                                      | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |
| 98          |          | Reef Center                                     | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                                     |
| 99          |          | LP office                                       | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    | New Tank 2023(FA)                   |

| ถังดับเพลิง (ชำรุด) และถัง (Refill) |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| แยกเป็นประเภท ดังนี้...             |       |       |
| 1. Halotron                         | total | tanks |
| Standby                             |       | tanks |
| Spare                               |       | tanks |
| Prepare for refill                  |       | tanks |
| Refill in progress -                |       | tanks |
| 2. Foam                             | total | tanks |
| Standby                             |       | tanks |
| Spare                               |       | tanks |
| Prepare for refill                  |       | tanks |
| Refill in progress -                |       | tanks |
| Total Fire Extinguisher tanks       |       | tanks |

| 3. Dry Chemical      | total | tanks | 5. FireAde         | total | tanks |
|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| Standby              |       | tanks | Standby            |       | tanks |
| Spare                |       | tanks | Spare              |       | tanks |
| Prepare for refill   |       | tanks | Prepare for refill |       | tanks |
| Refill in progress - |       | tanks | Refill in progress |       | tanks |

| 4. Co2             | total | tanks |
|--------------------|-------|-------|
| Standby            |       | tanks |
| Spare              |       | tanks |
| Prepare for refill |       | tanks |
| Refill in progress |       | tank  |

Inspection by Phromkanin  
Date 21/04/2026  
Verified By: M  
Date: 3/5/26

# Fire Hose Cabinet & Fire extinguisher Inpection March 2026

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity   | Inspected by / Date | Remark                                  |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |                 |                     |                                         |
| 1   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F1 |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      | Manachai<br>8-3-26  | New Tank 2023, Rusty                    |
| 2   | Z1       | In front Pantry K#1                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 3   | Z1       | In front room 1113                   | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 4   | Z1       | In front room 1121                   | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 5   | Z1       | In front Pantry G#2                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 6   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F2 |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 7   | Z1       | In front Pantry K#2                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 8   | Z1       | In front room #1213                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 9   | Z1       | In front room #1221                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 10  | Z1       | In front Pantry G#3                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 11  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F3 |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 12  | Z1       | In front Pantry K#3                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 13  | Z1       | In front room #1313                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 14  | Z1       | In front room #1321                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 15  | Z1       | In front Pantry G#4                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 16  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F4 |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 17  | Z1       | Roof Top Zone 1                      |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 18  | Z1       | In front room #1412                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 19  | Z1       | In front room #1413                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 20  | Z1       | In front room #1421                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 21  | Z2       | In front room #2311                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      | Manachai<br>8-3-26  | New Tank 2025                           |
| 22  | Z2       | In front room #2314                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 23  | Z2       | In front room #2411                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 24  | Z2       | In front room #2414                  | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 25  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F1 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      | Manachai<br>8-3-26  | New Tank 2025                           |
| 26  | Z3       | In front room #3106                  |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 27  | Z3       | In front room #3111-pantry O1        | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 28  | Z3       | In front room #3112                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 หมดปี 2565                |
| 29  | Z3       | In front room #3121                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 หมดปี 2565                |
| 30  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F2 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 31  | Z3       | In front room #3211-pantry O2        | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |
| 32  | Z3       | In front room #3212                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 หมดปี 2565                |
| 33  | Z3       | In front room #3221                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 หมดปี 2565                |
| 34  | Z3       | In front of elevator guest Z3/F3     | ✓    |         | ✓                 |         | Co2(1)          |                     | New Tank Co2                            |
| 35  | Z3       | In front room #3311-pantry O3        | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2009, cabin changed next year 2025 |
| 36  | Z3       | In front room #3312                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2013, cabin changed next year 2025 |
| 37  | Z3       | In front room #3321                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | New Tank 2023, Rusty                    |
| 38  | Z3       | Roof Top Zone 3                      |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2019                               |
| 39  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F4 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2025                           |
| 40  | Z3       | In front room #3411-pantry O4        | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2003                           |
| 41  | Z3       | In front room #3412                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | New Tank 2023, Rusty                    |
| 42  | Z3       | In front room #3421                  | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 หมดปี 2565                |

|    |    |                             |   |     |   |                  |                       |                                         |
|----|----|-----------------------------|---|-----|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 43 | Z4 | In front room # 4101        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       | 7<br>Manach<br>8-3-26 | New Tank 2025                           |
| 44 | Z4 | In front room # 4107        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |                       | New Tank 2025                           |
| 45 | Z4 | In front pump room party S1 |   | N/A | ✓ | FireAde(1)       |                       | New Tank 2025                           |
| 46 | Z4 | In front room # 4117        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |                       | New Tank 2025                           |
| 47 | Z4 | In front room # 4125        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |                       | New Tank 2025                           |
| 48 | Z4 | In front room # 4131        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |                       | New Tank 2025                           |
| 49 | Z4 | In front room # 4201        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2011                           |
| 50 | Z4 | In front room # 4207        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2000 หมดเปลี่ยน                |
| 51 | Z4 | In front room # 4217        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2015                           |
| 52 | Z4 | In front room # 4225        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Tank 2019                               |
| 53 | Z4 | In front room # 4231        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | New Tank 2023, Rusty                    |
| 54 | Z4 | In front room # 4301        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |                       | New Tank 2025                           |
| 55 | Z4 | In front room # 4307        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | New Tank 2025                           |
| 56 | Z4 | In front room # 4317        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2000 หมดเปลี่ยน                |
| 57 | Z4 | In front room # 4325        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | New Tank 2023                           |
| 58 | Z4 | In front room # 4331        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2008 หมดเปลี่ยน, Rusty         |
| 59 | Z4 | In front room # 4401        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2015, Rusty                    |
| 60 | Z4 | In front room # 4407        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | New Tank 2023                           |
| 61 | Z4 | In front room # 4417        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | New Tank 2023                           |
| 62 | Z4 | In front room # 4425        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Old Tank 2000 หมดเปลี่ยน                |
| 63 | Z4 | In front room # 4431        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |                       | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |

| Public area |          |                                           |      |         |                   |         |                               |                          |                           |
|-------------|----------|-------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| No.         | Building | Location                                  | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity                 | Inspected by / Date      | Remark                    |
|             |          |                                           | Good | Damaged | Good              | Damaged |                               |                          |                           |
| 64          |          | Generator room                            |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    | S. H. H. W. P.<br>8/3/26 | New Tank 2023 (FA)        |
| 65          |          | In front of carpenter room                |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical (1)              |                          | New Tank 2023             |
| 66          |          | In front of ENG office                    | ✓    |         |                   |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 67          |          | In front of MDB room                      |      | N/A     | ✓                 |         | Co2(1)                        |                          |                           |
| 68          |          | In front of fuel tanks                    |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 69          |          | Chemical store                            |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical (1)              |                          | Old Tank                  |
| 70          |          | In front of Laundry                       |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 71          |          | Gas Store Canteen                         |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical (3)              |                          |                           |
| 72          |          | In front of general store                 | ✓    |         |                   |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 73          |          | Canteen kitchen                           |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1) / Foam (1)         |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 74          |          | In front of Beverage Store                |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023             |
| 75          |          | In front of Gas room Main Kitchen         |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023             |
| 76          |          | Main Kitchen                              | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(4)                    |                          | New Tank 2023             |
| 77          |          | Merchant Restaurant                       |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)<br>Dry Chemical(1) |                          | New Tank 2023             |
| 78          |          | In front of toilet Merchant               | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                          |                           |
| 79          |          | Pathway to Accounting                     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                          | New Tank                  |
| 80          |          | In front of Executive office              |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023             |
| 81          |          | In front of Xanpai                        | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 82          |          | In front of Kid club                      | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 83          |          | The Spa                                   |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(2)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 84          |          | In front of toilet near Spa (Pool 2 side) | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA), Rusty |
| 85          |          | In front of toilet near Spa (Pool 1 side) |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023             |
| 86          |          | Beach Grill Restaurant                    |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(2)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 87          |          | Beach Grill Kitchen                       |      | N/A     | ✓                 |         | Foam(1),<br>FireAde(1)        |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 88          |          | Under Beach Grill                         |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | Tank 2016                 |
| 89          |          | In front of Pump room Under Beach Grill   |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |
| 90          |          | In front of store Bell                    | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                          | New Tank 2023 (FA)        |

|    |                                                |     |   |                 |  |                   |
|----|------------------------------------------------|-----|---|-----------------|--|-------------------|
| 91 | Server room                                    | N/A | ✓ | Co2(1)          |  | New Tank 2023(FA) |
| 92 | In front office EAM                            | N/A | ✓ | FireAde(1)      |  |                   |
| 93 | Al-U Balroom                                   | N/A | ✓ | FireAde(1)      |  | New Tank 2023(FA) |
| 94 | Back Balroom                                   |     | ✓ | FireAde(2)      |  | New Tank 2023(FA) |
| 95 | Air control room (near male toilet of balroom) | N/A | ✓ | Dry Chemical(2) |  |                   |
| 96 | Front of Balroom B                             | N/A | ✓ | FireAde(1)      |  | New Tank 2023(FA) |
| 97 | Food Truck                                     | N/A | ✓ | FireAde(1)      |  | New Tank 2023(FA) |
| 98 | Reef Center                                    | N/A | ✓ | Dry Chemical(1) |  |                   |
| 99 | LP office                                      | N/A | ✓ | FireAde(1)      |  | New Tank 2023(FA) |

| ถังดับเพลิง (ชำรุด) และถัง (Refill) |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| แบบฝึกหัด: 1. Halotron              |       |       |       |
|                                     | total | tanks |       |
| Standby                             |       |       | tanks |
| Spare                               |       |       | tanks |
| Prepare for refill                  |       |       | tanks |
| Refill in progress -                |       |       | tanks |
| 2. Foam                             |       |       |       |
|                                     | total | tanks |       |
| Standby                             |       |       | tanks |
| Spare                               |       |       | tanks |
| Prepare for refill                  |       |       | tanks |
| Refill in progress -                |       |       | tanks |
| Total Fire Extinguisher tanks       |       |       | tanks |

| 3. Dry Chemical      |       | 5. FireAde |       |
|----------------------|-------|------------|-------|
|                      | tanks | total      | tanks |
| Standby              |       |            | tanks |
| Spare                |       |            | tanks |
| Prepare for refill   |       |            | tanks |
| Refill in progress - |       |            | tanks |

| 4. Co2             |       |
|--------------------|-------|
|                    | tanks |
| Standby            | tanks |
| Spare              | tanks |
| Prepare for refill | tanks |
| Refill in progress | tank  |

Inspection by Mandy J.  
Date 08 MAR 2026  
Verified By: [Signature]  
Date: 20 MAR 2026

Fire Hose Cabinet & Fire extinguisher Inpection February 2026

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity   | Inspected by / Date   | Remark                                  |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |                 |                       |                                         |
| 1   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F1 | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)      | S. H. Pank<br>21/2/26 | New Tank 2023, Rusty                    |
| 2   | Z1       | In front Pantry K #1                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 3   | Z1       | In front room 1113                   | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 4   | Z1       | In front room 1121                   | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 5   | Z1       | In front Pantry G #2                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 6   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F2 | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 7   | Z1       | In front Pantry K #2                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 8   | Z1       | In front room # 1213                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 9   | Z1       | In front room # 1221                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 10  | Z1       | In front Pantry G #3                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 11  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F3 | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 12  | Z1       | In front Pantry K #3                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 13  | Z1       | In front room # 1313                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 14  | Z1       | In front room # 1321                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 15  | Z1       | In front Pantry G #4                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 16  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F4 | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 17  | Z1       | Roof Top Zone 1                      | ✓    | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 18  | Z1       | In front room # 1412                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 19  | Z1       | In front room # 1413                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 20  | Z1       | In front room # 1421                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 21  | Z2       | In front room # 2311                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      | S. H. Pank<br>21/2/26 | New Tank 2025                           |
| 22  | Z2       | In front room # 2314                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 23  | Z2       | In front room # 2411                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 24  | Z2       | In front room # 2414                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 25  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F1 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      | S. H. Pank<br>21/2/26 | New Tank 2025                           |
| 26  | Z3       | In front room # 3106                 | N/A  |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 27  | Z3       | In front room # 3111 - pantry O1     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 28  | Z3       | In front room # 3112                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 29  | Z3       | In front room # 3121                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 30  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F2 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2023                           |
| 31  | Z3       | In front room # 3211 - pantry O2     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |
| 32  | Z3       | In front room # 3212                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 33  | Z3       | In front room # 3221                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |
| 34  | Z3       | In front of elevator guest Z3/F3     | ✓    |         | ✓                 |         | Co2(1)          |                       | New Tank Co2                            |
| 35  | Z3       | In front room # 3311 - pantry O3     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2009, cabin changed next year 2025 |
| 36  | Z3       | In front room # 3312                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2013, cabin changed next year 2025 |
| 37  | Z3       | In front room # 3321                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023, Rusty                    |
| 38  | Z3       | Roof Top Zone 3                      | N/A  |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Tank 2019                               |
| 39  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F4 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)      |                       | New Tank 2025                           |
| 40  | Z3       | In front room # 3411 - pantry O4     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2003                           |
| 41  | Z3       | In front room # 3412                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | New Tank 2023, Rusty                    |
| 42  | Z3       | In front room # 3421                 | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1) |                       | Old Tank 2000 รอเปลี่ยน                 |

|    |    |                             |   |     |   |                  |  |                                         |
|----|----|-----------------------------|---|-----|---|------------------|--|-----------------------------------------|
| 43 | Z4 | In front room # 4101        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 44 | Z4 | In front room # 4107        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 45 | Z4 | In front pump room penty S1 |   | N/A | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 46 | Z4 | In front room # 4117        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 47 | Z4 | In front room # 4125        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 48 | Z4 | In front room # 4131        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 49 | Z4 | In front room # 4201        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2011                           |
| 50 | Z4 | In front room # 4207        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2000 รอกเปลี่ยน                |
| 51 | Z4 | In front room # 4217        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2015                           |
| 52 | Z4 | In front room # 4225        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Tank 2019                               |
| 53 | Z4 | In front room # 4231        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | New Tank 2023, Rusty                    |
| 54 | Z4 | In front room # 4301        | ✓ |     | ✓ | FireAde(1)       |  | New Tank 2025                           |
| 55 | Z4 | In front room # 4307        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | New Tank 2023                           |
| 56 | Z4 | In front room # 4317        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2000 รอกเปลี่ยน                |
| 57 | Z4 | In front room # 4325        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | New Tank 2023                           |
| 58 | Z4 | In front room # 4331        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2008 รอกเปลี่ยน, Rusty         |
| 59 | Z4 | In front room # 4401        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2015, Rusty                    |
| 60 | Z4 | In front room # 4407        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | New Tank 2023                           |
| 61 | Z4 | In front room # 4417        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | New Tank 2023                           |
| 62 | Z4 | In front room # 4425        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Old Tank 2000 รอกเปลี่ยน                |
| 63 | Z4 | In front room # 4431        | ✓ |     | ✓ | Dry Chemical (1) |  | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |

Public area

| No. | Building | Location                                  | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity                 | Inspected by / Date | Remark                   |
|-----|----------|-------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
|     |          |                                           | Good | Damaged | Good              | Damaged |                               |                     |                          |
| 64  |          | Generator room                            |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 65  |          | In front of carpenter room                |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                     | New Tank 2023            |
| 66  |          | In front of ENG office                    | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 67  |          | In front of fuel tanks                    |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 68  |          | Chemical store                            |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                     | Old Tank                 |
| 69  |          | In front of laundry                       |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 70  |          | Gas Store Canteen                         |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(3)               |                     |                          |
| 71  |          | In front of general store                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 72  |          | Canteen kitchen                           |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)/ Foam (1)          |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 73  |          | In front of Beverage Store                |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023            |
| 74  |          | In front of Gas room Main Kitchen         |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023            |
| 75  |          | Main Kitchen                              | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(3)                    |                     | New Tank 2023            |
| 76  |          | Merchant Restaurant                       |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)<br>Dry Chemical(1) |                     | New Tank 2023            |
| 77  |          | In front of toilet Merchant               | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                     |                          |
| 78  |          | Pathway to Accounting                     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)               |                     | New Tank                 |
| 79  |          | In front of Executive office              |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023            |
| 80  |          | In front of Knapal                        | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 82  |          | In front of Kid club                      | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 83  |          | The Spa                                   |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde (2)                   |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 84  |          | In front of toilet near Spa (Pool 2 side) | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA), Rusty |
| 85  |          | In front of toilet near Spa (Pool 1 side) |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023            |
| 86  |          | Beach Grill Restaurant                    |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(2)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 87  |          | Beach Grill Kitchen                       |      | N/A     | ✓                 |         | Foam(1),<br>FireAde(1)        |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 88  |          | Under Beach Grill                         |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | Tank 2016                |
| 89  |          | In front of Pump room Under Beach Grill   |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 90  |          | In front of store Bell                    | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                    |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 91  |          | Server room                               |      | N/A     | ✓                 |         | Co2(1)                        |                     | New Tank 2023(FA)        |



# Fire Hose Cabinet & Fire extinguisher Inspection January 2026

| No. | Building | Location                             | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity   | Inspected by / Date | Remark                                  |
|-----|----------|--------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                      | Good | Damaged | Good              | Damaged |                 |                     |                                         |
| 1   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F1 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      | }<br>2/1/26         | New Tank 2023, Rusty                    |
| 2   | Z1       | In front Pantry K# 1                 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 3   | Z1       | In front room 1113                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 4   | Z1       | In front room 1121                   | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 5   | Z1       | In front Pantry G#2                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 6   | Z1       | In front of elevator associate Z1/F2 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 7   | Z1       | In front Pantry K# 2                 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 8   | Z1       | In front room #1213                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 9   | Z1       | In front room #1221                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 10  | Z1       | In front Pantry G#3                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 11  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F3 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 12  | Z1       | In front Pantry K# 3                 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 13  | Z1       | In front room #1313                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 14  | Z1       | In front room #1321                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 15  | Z1       | In front Pantry G#4                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 16  | Z1       | In front of elevator associate Z1/F4 | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 17  | Z1       | Roof Top Zone 1                      | N/A  |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 18  | Z1       | In front room #1412                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 19  | Z1       | In front room #1413                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 20  | Z1       | In front room #1421                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 21  | Z2       | In front room #2311                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      | }<br>2/1/26         | New Tank 2023                           |
| 22  | Z2       | In front room #2314                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 23  | Z2       | In front room #2411                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 24  | Z2       | In front room #2414                  | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 25  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F1 | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) | }<br>2/1/26         | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 26  | Z3       | In front room #3106                  | N/A  |         |                   |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 27  | Z3       | In front room #3111-party O1         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2000, cabin changed next year 2025 |
| 28  | Z3       | In front room #3112                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 รวบรวม                    |
| 29  | Z3       | In front room #3121                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 รวบรวม                    |
| 30  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F2 | /    |         | /                 |         | FireAde(1)      |                     | New Tank 2023                           |
| 31  | Z3       | In front room #3211-party O2         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2014, cabin changed next year 2025 |
| 32  | Z3       | In front room #3212                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 รวบรวม                    |
| 33  | Z3       | In front room #3221                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 รวบรวม                    |
| 34  | Z3       | In front of elevator guest Z3/F3     | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2013                           |
| 35  | Z3       | In front room #3311-party O3         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2009, cabin changed next year 2025 |
| 36  | Z3       | In front room #3312                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2015, cabin changed next year 2025 |
| 37  | Z3       | In front room #3321                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | New Tank 2023, Rusty                    |
| 38  | Z3       | Roof Top Zone 3                      | N/A  |         |                   |         | Dry Chemical(1) |                     | Tank 2019                               |
| 39  | Z3       | In front of elevator associate Z3/F4 | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 รวบรวม                    |
| 40  | Z3       | In front room #3411-party O4         | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2003                           |
| 41  | Z3       | In front room #3412                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | New Tank 2023, Rusty                    |
| 42  | Z3       | In front room #3421                  | /    |         | /                 |         | Dry Chemical(1) |                     | Old Tank 2000 รวบรวม                    |

|    |    |                             |   |     |   |  |                  |          |                                            |
|----|----|-----------------------------|---|-----|---|--|------------------|----------|--------------------------------------------|
| 43 | Z4 | In front room #4101         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) | 2-1-2026 | Tank 2019                                  |
| 44 | Z4 | In front room #4107         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 ราวเปลี่ยน                   |
| 45 | Z4 | In front pump room party S1 |   | N/A | ✓ |  | FireAde(1)       |          | New Tank 2023                              |
| 46 | Z4 | In front room #4117         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | New Tank 2023                              |
| 47 | Z4 | In front room #4125         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 ราวเปลี่ยน                   |
| 48 | Z4 | In front room #4131         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2009                              |
| 49 | Z4 | In front room #4201         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2011                              |
| 50 | Z4 | In front room #4207         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 ราวเปลี่ยน                   |
| 51 | Z4 | In front room #4217         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2015                              |
| 52 | Z4 | In front room #4225         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Tank 2019                                  |
| 53 | Z4 | In front room #4231         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | New Tank 2023, Rusty                       |
| 54 | Z4 | In front room #4301         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 ราวเปลี่ยน                   |
| 55 | Z4 | In front room #4307         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | New Tank 2023                              |
| 56 | Z4 | In front room #4317         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 ราวเปลี่ยน                   |
| 57 | Z4 | In front room #4325         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | New Tank 2023                              |
| 58 | Z4 | In front room #4331         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2008 ราวเปลี่ยน, Rusty            |
| 59 | Z4 | In front room #4401         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2015, Rusty                       |
| 60 | Z4 | In front room #4407         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | New Tank 2023                              |
| 61 | Z4 | In front room #4417         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 cabin changed next year 2025 |
| 62 | Z4 | In front room #4425         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Old Tank 2000 ราวเปลี่ยน                   |
| 63 | Z4 | In front room #4431         | ✓ |     | ✓ |  | Dry Chemical (1) |          | Tank 2014, cabin changed next year 2025    |

Public areas

| No. | Building | Location                                  | FHC  |         | Fire Extinguisher |         | Type/Quantity               | Inspected by / Date | Remark                   |
|-----|----------|-------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
|     |          |                                           | Good | Damaged | Good              | Damaged |                             |                     |                          |
| 64  |          | Generator room                            |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 65  |          | In front of carpenter room                |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(1)             |                     | New Tank 2023            |
| 66  |          | In front of ENG office                    | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 67  |          | In front of fuel tanks                    |      | N/A     |                   |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 68  |          | Chemical store                            |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(1)             |                     |                          |
| 69  |          | In front of laundry                       |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 70  |          | Gas Store Canteen                         |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(3)             |                     |                          |
| 71  |          | In front of general store                 | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 72  |          | Canteen kitchen                           |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)/Foam(1)          |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 73  |          | In front of Beverage Store                |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023            |
| 74  |          | In front of Gas room Main Kitchen         |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023            |
| 75  |          | Main Kitchen                              | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(3)                  |                     | New Tank 2023            |
| 76  |          | Merchant Restaurant                       |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(2)                  |                     | New Tank 2023            |
| 77  |          | In front of toilet Merchant               | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)             | Putthiporn K.       |                          |
| 78  |          | Pathway to Accounting                     | ✓    |         | ✓                 |         | Dry Chemical(1)             |                     | New Tank                 |
| 79  |          | In front of Executive office              |      | N/A     |                   |         | FireAde(1)                  | 3-1-26              | New Tank 2023            |
| 80  |          | In front of Kampar                        | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 82  |          | In front of Kid club                      | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 83  |          | The Spa                                   |      | N/A     |                   |         | FireAde (2)                 |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 84  |          | In front of toilet near Spa (Pool 2 side) | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA), Rusty |
| 85  |          | In front of toilet near Spa (Pool 1 side) |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023            |
| 86  |          | Beach Grill Restaurant                    |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(2)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 87  |          | Beach Grill Kitchen                       |      | N/A     | ✓                 |         | Foam(1),<br>Dry Chemical(1) |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 88  |          | Under Beach Grill                         |      | N/A     | ✓                 |         | Dry Chemical(1)             |                     | Tank 2016                |
| 89  |          | In front of Pump room Under Beach Grill   |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 90  |          | In front of store Bell                    | ✓    |         | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |
| 91  |          | Server room                               |      | N/A     | ✓                 |         | FireAde(1)                  |                     | New Tank 2023(FA)        |

|    |                                                |     |   |  |                 |         |                   |
|----|------------------------------------------------|-----|---|--|-----------------|---------|-------------------|
| 92 | In front office EAM                            | N/A | ✓ |  | Halotron(1)     |         |                   |
| 93 | AI-U Ba/room                                   | N/A | ✓ |  | FireAde(1)      |         | New Tank 2023(FA) |
| 94 | Back Ba/room                                   | ✓   | ✓ |  | FireAde(2)      | SHhipak | New Tank 2023(FA) |
| 95 | Air control room (near male toilet of ba/room) | N/A | ✓ |  | Dry Chemical(2) |         |                   |
| 96 | LP office                                      | ✓   | ✓ |  | FireAde(1)      | 3-9-26  | New Tank 2023(FA) |
| 97 | Food Truck                                     | N/A | ✓ |  | FireAde(1)      |         | New Tank 2023(FA) |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 98  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| ถังดับเพลิงที่ (ชำรุด) และต้อง (Refill) |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| แยกเป็นประเภท ดังนี้...                 |       |       |       |
| 1. Halotron                             | total | tanks |       |
| Standby                                 |       | -     | tanks |
| Spare                                   |       | 1     | tanks |
| Prepare for refill                      |       | 1     | tanks |
| Refill in progress                      |       | -     | tanks |
| 2. Foam                                 | total | tanks |       |
| Standby                                 |       | 2     | tanks |
| Spare                                   |       | -     | tanks |
| Prepare for refill                      |       | -     | tanks |
| Refill in progress                      |       | -     | tanks |
| Total Fire Extinguisher tanks           |       |       | tanks |

| 3. Dry Chemical    | total | tanks    | 5. FireAde         | total | tanks    |
|--------------------|-------|----------|--------------------|-------|----------|
| Standby            |       | 35 tanks | Standby            |       | 71 tanks |
| Spare              |       | 3 tanks  | Spare              |       | - tanks  |
| Prepare for refill |       | 3 tanks  | Prepare for refill |       | 9 tanks  |
| Refill in progress |       | - tanks  | Refill in progress |       | - tanks  |

| 4. Co2             | total | tanks   |
|--------------------|-------|---------|
| Standby            |       | 2 tanks |
| Spare              |       | - tanks |
| Prepare for refill |       | 1 tanks |
| Refill in progress |       | - tank  |


Inspection by Sh  
Date 5-1-26  
Verified By: Virotaph  
Date: 1/2/26

ภาคผนวกที่ 6


แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

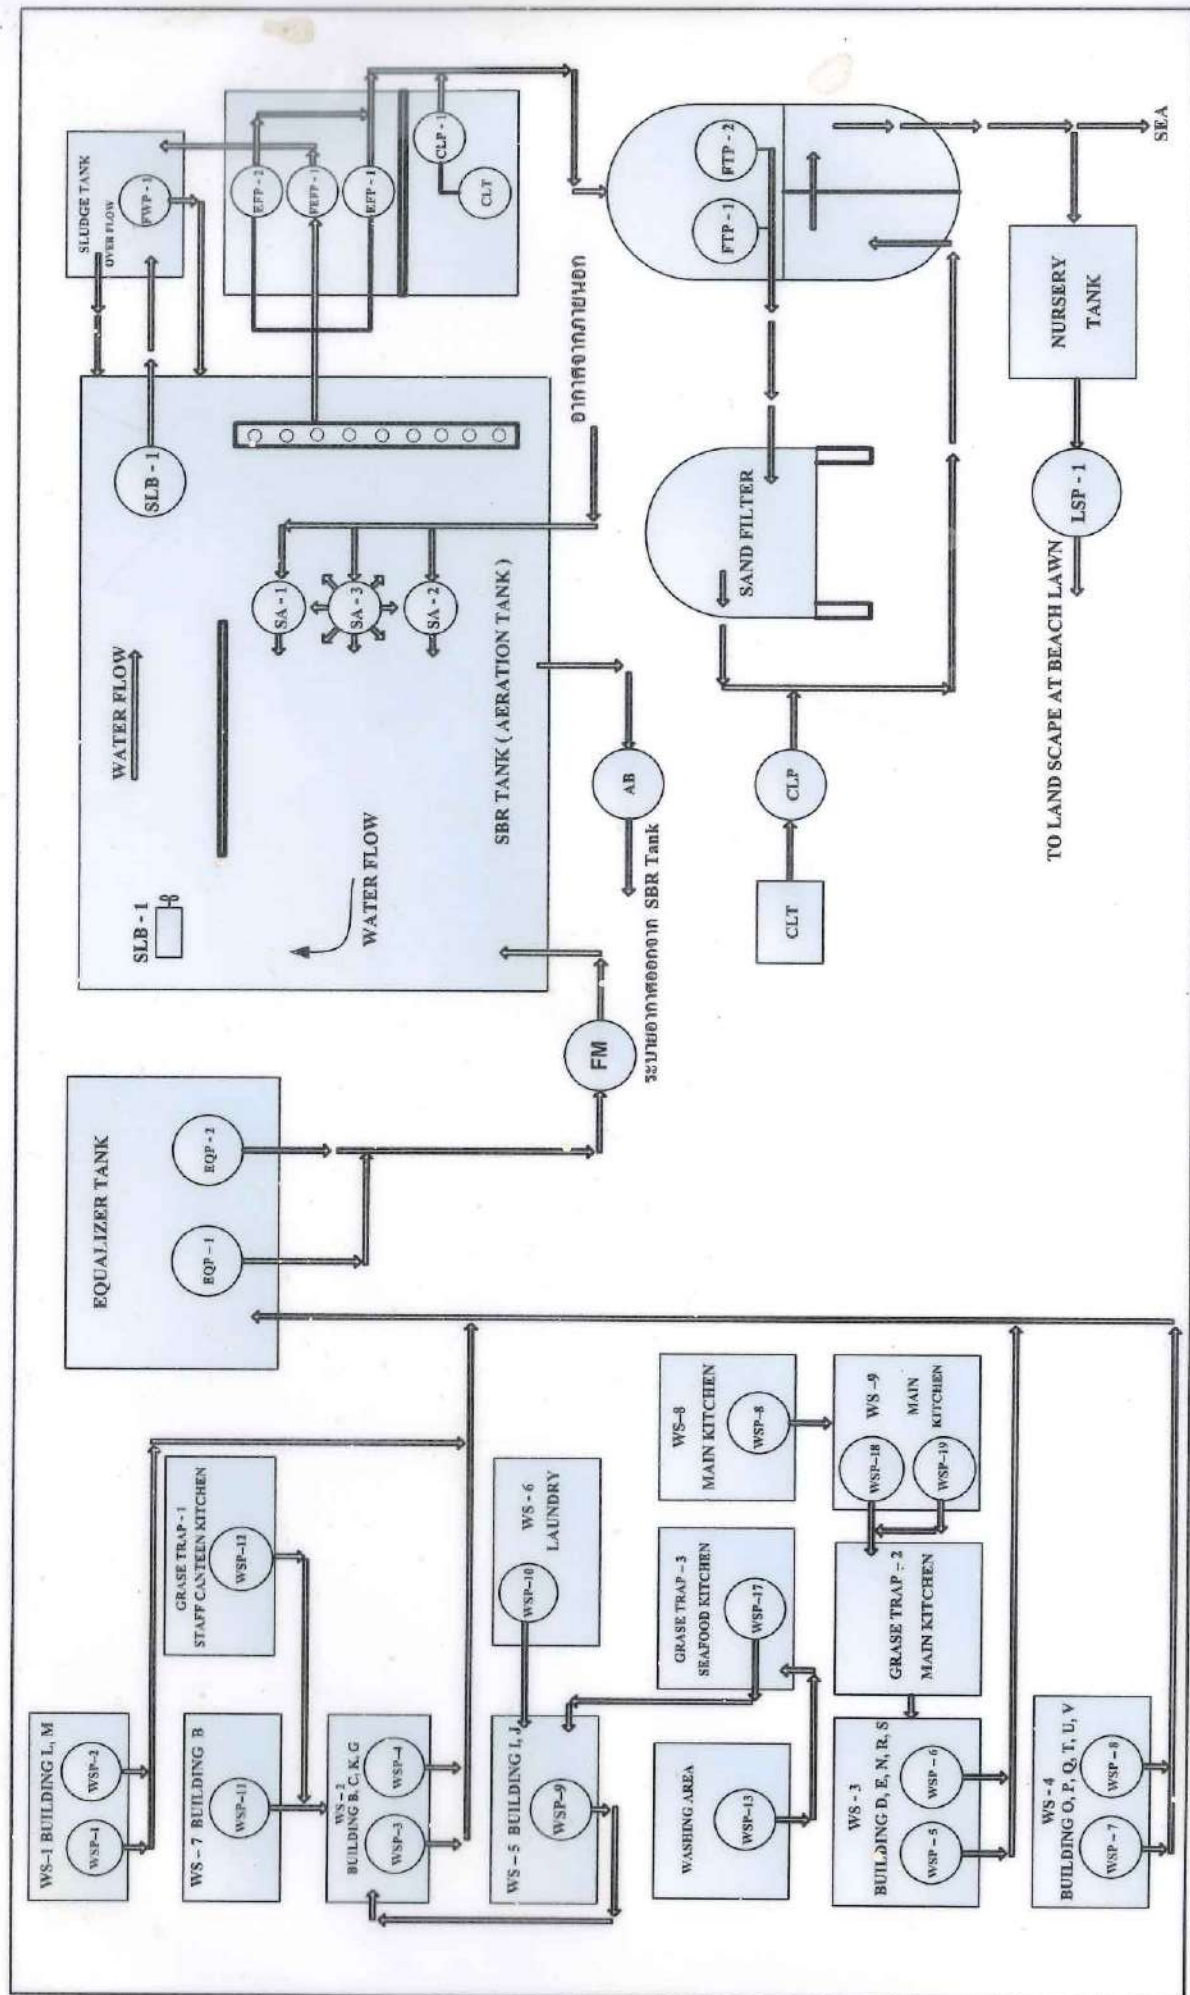

WASTE WATER TREATMENT LINE DIAGRAM

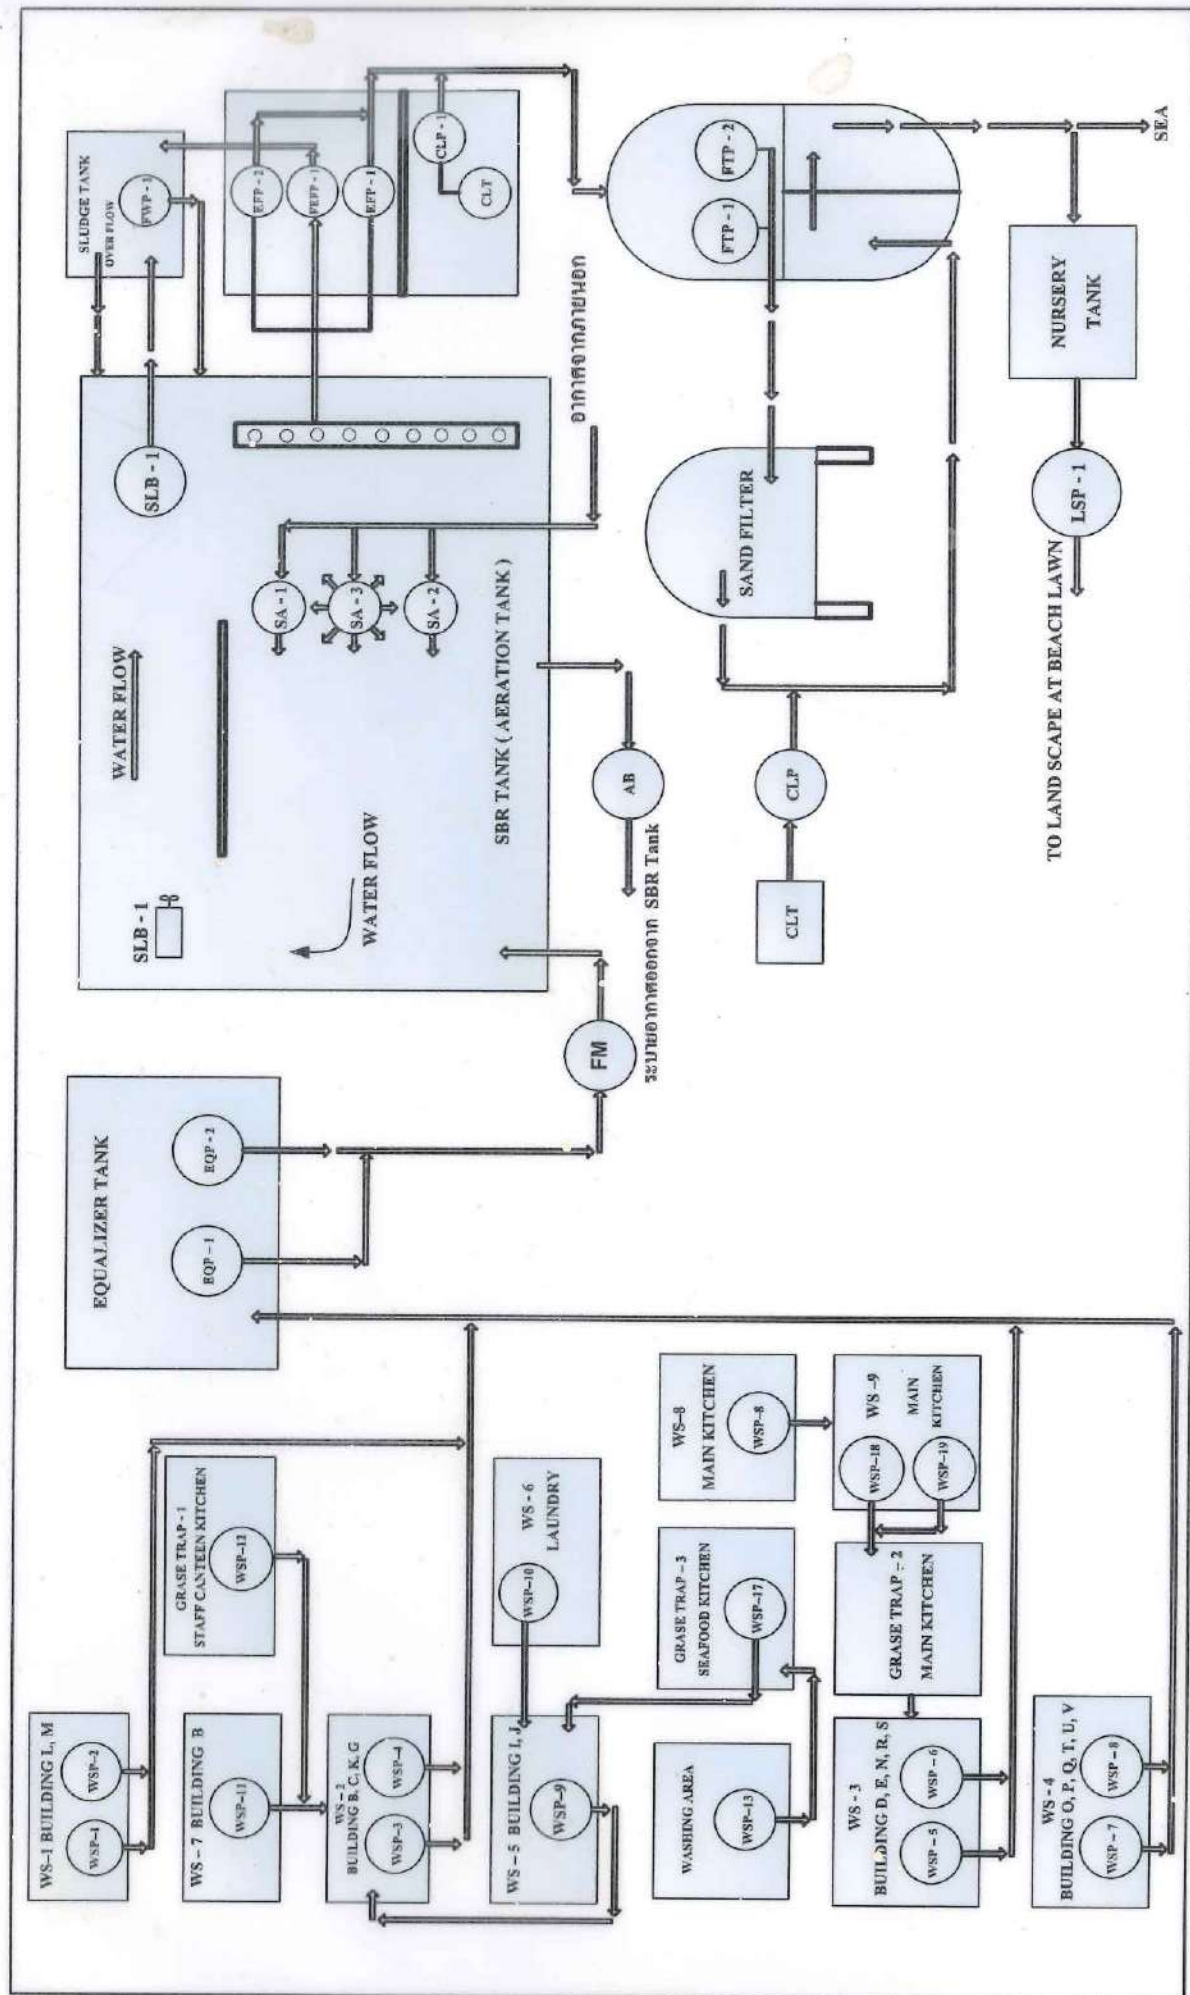


WASTE WATER TREATMENT LINE DIAGRAM

ภาคผนวกที่ 7


แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569

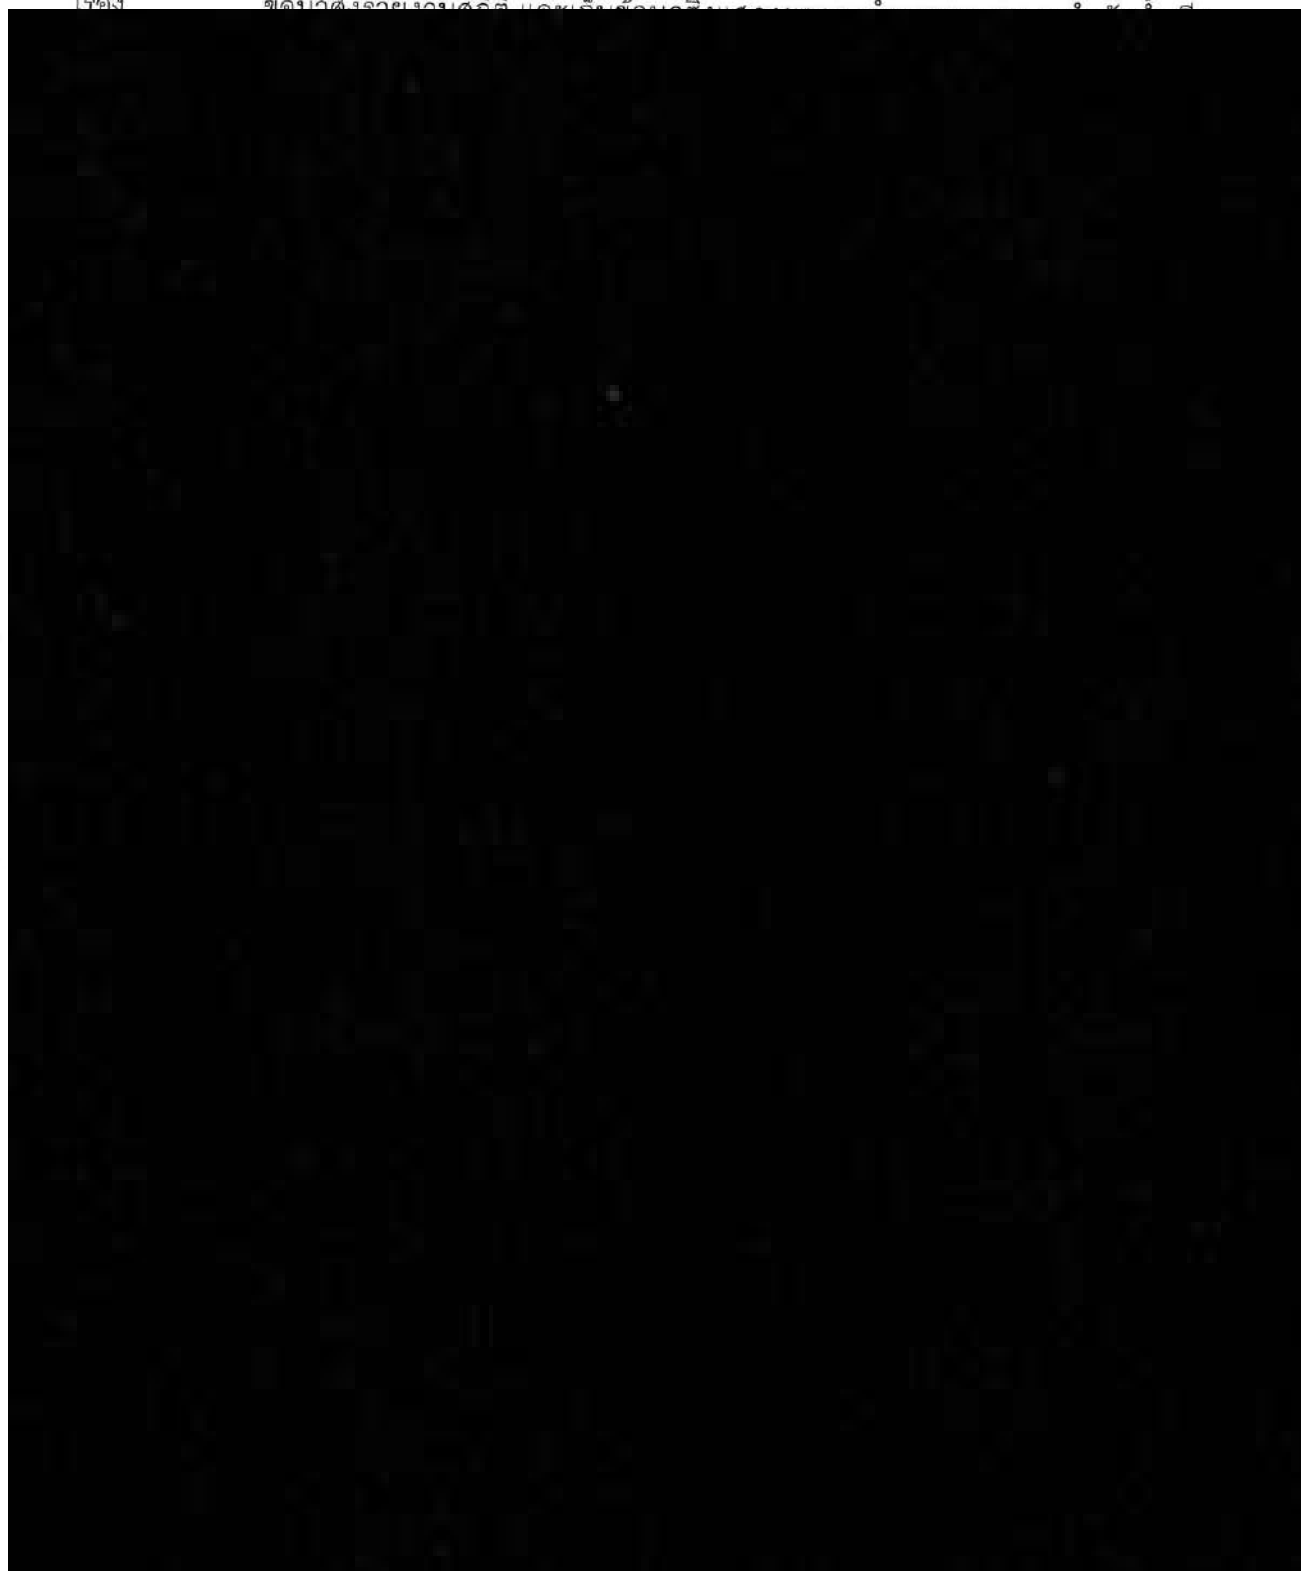

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ซอย .....  
ถนน ..... หมู่บ้าน ..... แขวง/ตำบล ..... ป่าตอง ..... เขต/อำเภอ ..... กะทู้ .....  
จังหวัด ..... ภูเก็ต ..... โทรศัพท์ ..... ๐๙๖-๐๐๐๐๐-๐๐๐๐ โทรสาร ..... ๐๙๖-๐๐๐๐๐-๐๐๐๐ มี  
..... บริษัท เมอร์ทิน มีช จำกัด ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... โรงแรม ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....  
..... ออกให้โดย ..... หมคอาญ .....  
ซึ่งมีแผนผัง แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

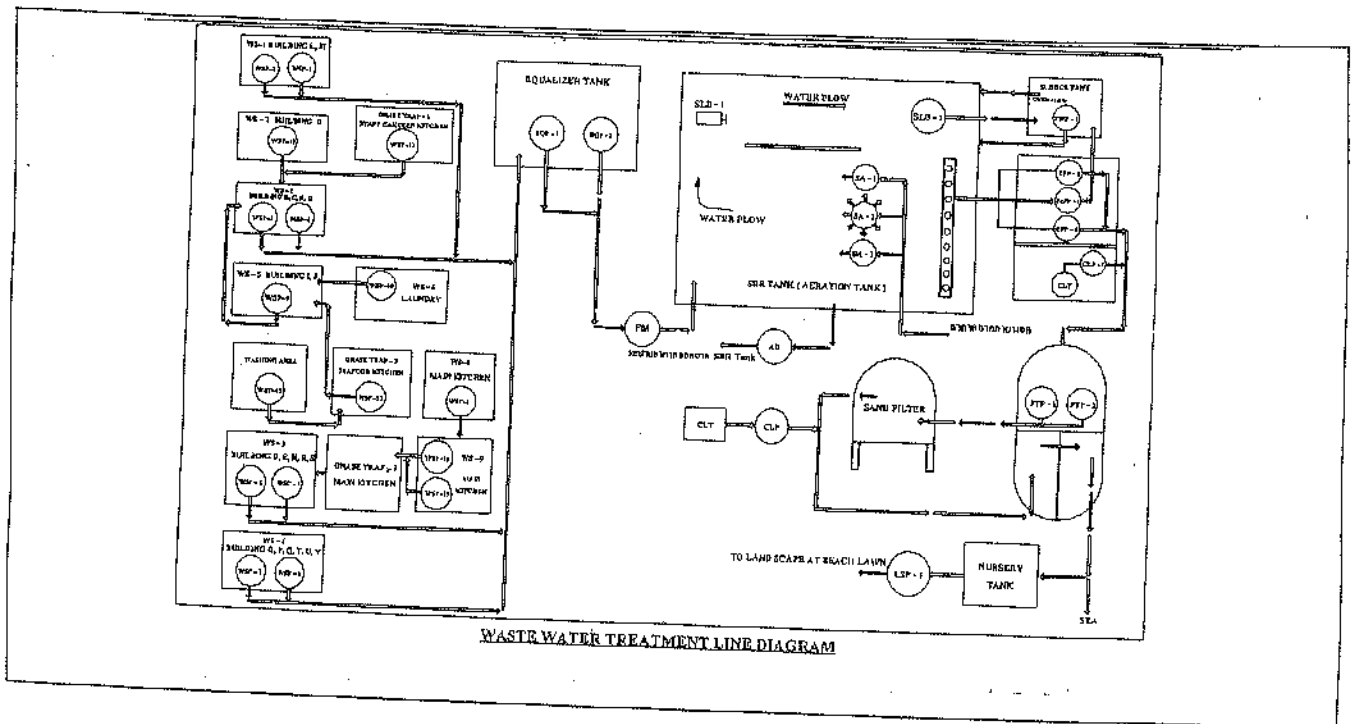

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ท แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                              |                                                                   |                                                                   |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                     |                                              |                                                    |                                            |                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสีย<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                     |                                              | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                                          |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                              |                                                                   |                                                                   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านถ่าน<br>ปัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1/1/26                                                                                     | 149                                                                 | 659                                    | 202                                                          | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 2/1/26                                                                                     | 147                                                                 | 546                                    | 228                                                          | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 3/1/26                                                                                     | 149                                                                 | 557                                    | 212                                                          | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 4/1/26                                                                                     | 148                                                                 | 639                                    | 256                                                          | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 5/1/26                                                                                     | 152                                                                 | 660                                    | 217                                                          | ระบาย                                                             | 97                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 6/1/26                                                                                     | 143                                                                 | 605                                    | 254                                                          | ระบาย                                                             | 95                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 7/1/26                                                                                     | 147                                                                 | 584                                    | 237                                                          | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 8/1/26                                                                                     | 149                                                                 | 657                                    | 243                                                          | ระบาย                                                             | 96                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 9/1/26                                                                                     | 148                                                                 | 688                                    | 242                                                          | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 10/1/26                                                                                    | 145                                                                 | 626                                    | 222                                                          | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 11/1/26                                                                                    | 149                                                                 | 669                                    | 256                                                          | ระบาย                                                             | 78                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 12/1/26                                                                                    | 149                                                                 | 541                                    | 241                                                          | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 13/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 588                                    | 258                                                          | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 14/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 668                                    | 246                                                          | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 15/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 708                                    | 280                                                          | ระบาย                                                             | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ชวโรจน์                                                  |
| 16/1/26                                                                                    | 150                                                                 | 662                                    | 243                                                          | ระบาย                                                             | 78                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                         | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ชวโรจน์                                                  |

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ท แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                |                                         |                                            |                                                        |                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                         |                                            |                                                        |                                              |                                            |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผลไม<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |
| 17/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 597                                    | 336                                                             | ระบาย                                                             | 72                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 18/1/26                                                                                    | 153                                                                 | 599                                    | 262                                                             | ระบาย                                                             | 79                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 19/1/26                                                                                    | 149                                                                 | 682                                    | 240                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 20/1/26                                                                                    | 148                                                                 | 703                                    | 270                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 21/1/26                                                                                    | 148                                                                 | 664                                    | 256                                                             | ระบาย                                                             | 97                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 22/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 607                                    | 241                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 23/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 610                                    | 250                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 24/1/26                                                                                    | 148                                                                 | 597                                    | 255                                                             | ระบาย                                                             | 94                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 25/1/26                                                                                    | 149                                                                 | 539                                    | 182                                                             | ระบาย                                                             | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 26/1/26                                                                                    | 143                                                                 | 592                                    | 215                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 27/1/26                                                                                    | 142                                                                 | 629                                    | 199                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 28/1/26                                                                                    | 152                                                                 | 596                                    | 287                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 29/1/26                                                                                    | 136                                                                 | 587                                    | 258                                                             | ระบาย                                                             | 97                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 30/1/26                                                                                    | 147                                                                 | 562                                    | 267                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| 31/1/26                                                                                    | 144                                                                 | 568                                    | 269                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                         | -                                          |
| รวม                                                                                        | 4,566                                                               | 19,190.40                              | 7,624.00                                                        | -                                                                 | 2,800                                                             | -                                              | -                                       | -                                          | -                                                      | -                                            | -                                          |
| เฉลี่ย                                                                                     | 147.29                                                              | 619.04                                 | 245.93                                                          | -                                                                 | 90.32                                                             | -                                              | -                                       | -                                          | -                                                      | -                                            | -                                          |

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก

17/1/26  
18/1/26  
19/1/26  
20/1/26  
21/1/26  
22/1/26  
23/1/26  
24/1/26  
25/1/26  
26/1/26  
27/1/26  
28/1/26  
29/1/26  
30/1/26  
31/1/26  
รวม  
เฉลี่ย

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น  
สถิติและข้อมูลรายเดือน



ทุกประการ

รองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ต้นน้ำเสีย

ก-๑. ๖๙.

บำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ -- ซอย --  
 ถนน หมีเงิน แขวง/ตำบล ปาดอง เขต/อำเภอ กะหู่  
 จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 076 - 335300 โทรสาร 076 - 335335  
 มี นายสมชัย จิรายุส เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท โรงแรม  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๖ / ๒๕๕๔ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ..... แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
 รักษาคุณภาพ .....  
 ..... ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....)  
 ..... ระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)  
 ใน ..... 24 ก.ค. ๖๙.  
 ออก

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 500 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ถึงเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

..... ตัดต่อรดรดสิ่งปลูกจากเทศบาลปาดองเข้ามาดูออกทุกๆสัปดาห์

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,566 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 19,190.40 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,624 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีนน้ำ 10 % 2,800 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
  - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 130 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทางโรงแรมต้องพึงระมัดระวังปฏิบัติตามของเทศบาล

ในการสูบละกอนส่วนเกินออกจากระบบ แต่บางครั้งรถดูดของเทศบาลมาสูบน้ำตรงตามเวลาจำนวนเที่ยวที่กำหนดไว้

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติ  
ของ (ทส)  
เรียน นาย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ราย  
ตัว  
รายงานสถิติ และเก็บ  
และรายงานสรุปผล  
ในมาตรา 80 แห่งพระ  
ทั้งนี้  
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่  
จึงเรียน



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ..... ซอย .....  
ถนน ..... หมู่บ้าน ..... แขวง/ตำบล ..... ป่าของ ..... เขต/อำเภอ ..... ภาษี  
จังหวัด ..... ภูเก็ต ..... โทรศัพท์ ..... ๐๖๒-๓๓๔๕-๓๐๐ ..... โทรสาร ..... ๐๖๒-๓๓๔๕-๓๓๔๕-๓๓ ..... มี  
..... บริษัท เมอร์ติค มี.ช. จำกัด ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... โรงแรม ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....  
..... ออกให้โดย ..... หมคอาบ .....  
ซึ่งมีแผนผัง แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

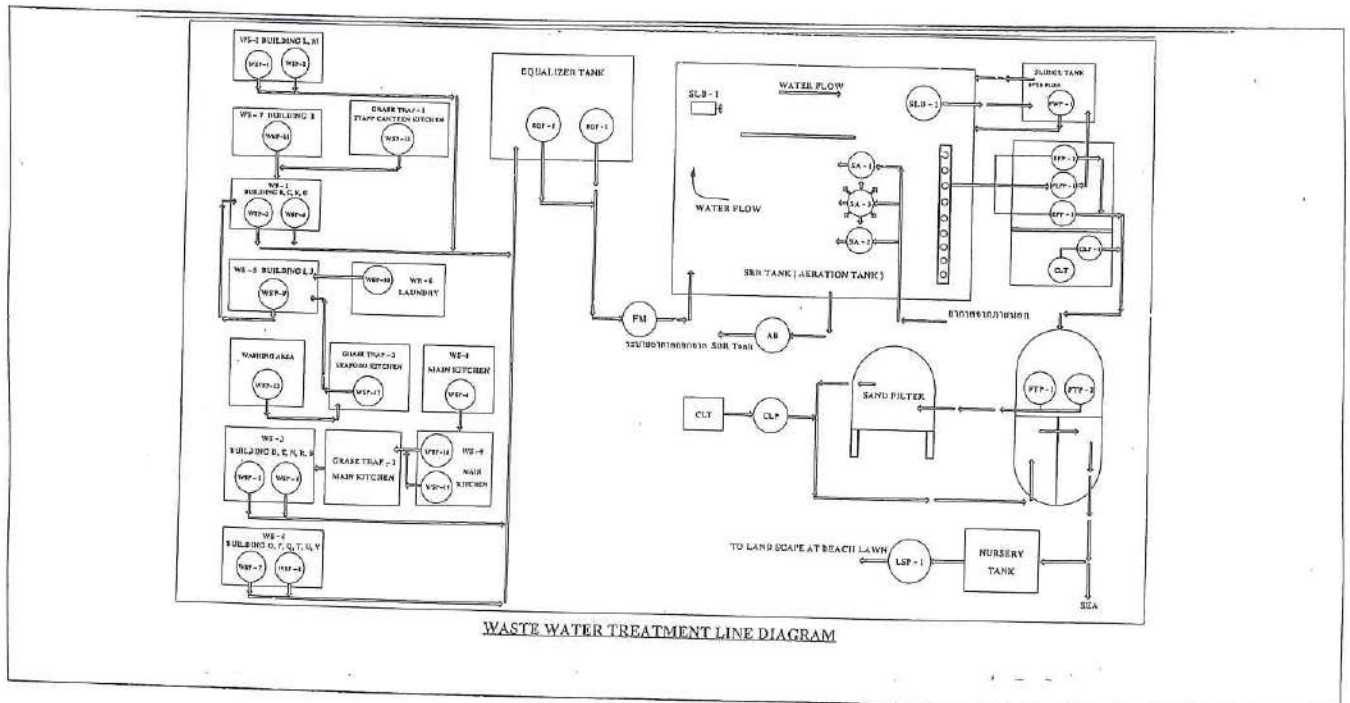

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ต รีสอร์ทเอนด์ส ปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                     |                                     |                                                    |                                            |                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                     |                                     | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                                           |
|                                                                                     |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านการ<br>บำบัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1/2/26                                                                              | 146                                                                 | 594                                    | 277                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 2/2/26                                                                              | 145                                                                 | 508                                    | 261                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 3/2/26                                                                              | 146                                                                 | 537                                    | 260                                                             | ระบาย                                                             | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | 2/3/26                                                    |
| 4/2/26                                                                              | 149                                                                 | 663                                    | 264                                                             | ระบาย                                                             | 97                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 5/2/26                                                                              | 147                                                                 | 725                                    | 288                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | 2/3/26                                                    |
| 6/2/26                                                                              | 148                                                                 | 522                                    | 285                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 7/2/26                                                                              | 147                                                                 | 576                                    | 272                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 8/2/26                                                                              | 148                                                                 | 568                                    | 286                                                             | ระบาย                                                             | 94                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | 2/3/26                                                    |
| 9/2/26                                                                              | 147                                                                 | 571                                    | 264                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 10/2/26                                                                             | 146                                                                 | 625                                    | 239                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 11/2/26                                                                             | 145                                                                 | 670                                    | 278                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | 2/3/26                                                    |
| 12/2/26                                                                             | 149                                                                 | 482                                    | 228                                                             | ระบาย                                                             | 97                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 13/2/26                                                                             | 147                                                                 | 555                                    | 260                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | 2/3/26                                                    |
| 14/2/26                                                                             | 147                                                                 | 595                                    | 267                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |
| 15/2/26                                                                             | 148                                                                 | 676                                    | 281                                                             | ระบาย                                                             | 95                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | 2/3/26                                                    |
| 16/2/26                                                                             | 145                                                                 | 562                                    | 241                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                | ปกติ                                | ปกติ                                               | -                                          | -                       | 2/3/26                                                    |

สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช

| วัน/<br>เดือน/<br>ปี | สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ท แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                             |                                              |                                           |                                            |                                 |                              |                                 |                                     |                                     |                                  |                                      |                                     |                            |       |         |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|---------|---------|
|                      | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)                                               | ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณการใช้คลอรีนน้ำความเข้มข้น 10%(ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                     |                                     |                                  |                                      | ปริมาณการกำจัดตะกอนส่วนเกิน (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข |       |         |         |
|                      |                                                                                            |                             |                                              |                                           |                                            | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | ระบบกรองน้ำผ่านกรรปาด (ปกติ/ผิดปกติ) |                                     |                            |       |         |         |
| 17/2/26              | 147                                                                                        | 498                         | 261                                          | ระบาย                                     | 89                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | 10                         | -     | 25/2/26 |         |
| 18/2/26              | 147                                                                                        | 517                         | 232                                          | ระบาย                                     | 65                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | -                          | -     | 25/2/26 |         |
| 19/2/26              | 146                                                                                        | 806                         | 248                                          | ระบาย                                     | 88                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | 10                         | -     | 25/2/26 |         |
| 20/2/26              | 151                                                                                        | 657                         | 388                                          | ระบาย                                     | 80                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | -                          | -     | 25/2/26 |         |
| 21/2/26              | 152                                                                                        | 658                         | 115                                          | ระบาย                                     | 98                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | 10                         | -     | 25/2/26 |         |
| 22/2/26              | 149                                                                                        | 544                         | 253                                          | ระบาย                                     | 96                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | -                          | -     | 25/2/26 |         |
| 23/2/26              | 146                                                                                        | 672                         | 281                                          | ระบาย                                     | 98                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | -                          | -     | 25/2/26 |         |
| 24/2/26              | 150                                                                                        | 639                         | 228                                          | ระบาย                                     | 85                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | 10                         | -     | 25/2/26 |         |
| 25/2/26              | 146                                                                                        | 718                         | 258                                          | ระบาย                                     | 78                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | -                          | -     | 25/2/26 |         |
| 26/2/26              | 151                                                                                        | 587                         | 253                                          | ระบาย                                     | 86                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | 10                         | -     | 25/2/26 |         |
| 27/2/26              | 149                                                                                        | 527                         | 263                                          | ระบาย                                     | 98                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | -                          | -     | 25/2/26 |         |
| 28/2/26              | 145                                                                                        | 603                         | 279                                          | ระบาย                                     | 80                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                | -                                   | ปกติ                             | ปกติ                                 | ปกติ                                | 10                         | -     | 25/2/26 |         |
| รวม                  | 4,129                                                                                      | 16,854.70                   | 7,310.00                                     | -                                         | 2,500                                      | -                               | -                            | -                               | -                                   | -                                   | -                                | -                                    | -                                   | -                          | 120   | -       | 25/2/26 |
| เฉลี่ย               | 147.46                                                                                     | 601.95                      | 261.07                                       | -                                         | 89.285                                     | -                               | -                            | -                               | -                                   | -                                   | -                                | -                                    | -                                   | -                          | 4.285 | -       | 25/2/26 |

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

)

..... หมดยุค 24 ก.ค. ๖๓.

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

)

..... หมดยุค

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... Activated Sludge

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 500 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกว/พสนน้ำเสีย ☐ เครื่องกว/พสนสารเคมี

☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ถึงเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน

(๕) การจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

ติดต่อรถตุ๊กตาส่งปฏิกูตจากเทศบาลป่าตองเข้ามาดูคอกทุกๆสัปดาห์

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,129 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 16,854.70 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,310 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีนน้ำ 10 % 2,500 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
  - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 120 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทางโรงแรมต้องทิ้งรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
- ในการสูบลำโพงส่วนเกินออกจากระบบ แต่บางครั้งรถดูดของเทศบาลมาสูบลำโพงไม่ตรงตามเวลาจำนวนที่กำหนดไว้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ใช้สำห  
รือสอริ

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติ และเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ขอ

(ทส

เรียน

นาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราย

ด้ว

รายงานสถิติ และเก็บ

และรายงานสรุปผล

ในมาตรา 80 แห่งพร

ทั้งนี้


ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการในส่วนที่เกิ

จึงเร

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ซอย ๕  
ถนน ๕๕/๕๕ แขวง/ตำบล ๕๕/๕๕ เขต/อำเภอ ๕๕/๕๕  
จังหวัด ๕๕/๕๕ โทรศัพท์ ๕๕๕-๕๕๕๕-๕๕๕๕ โทรสาร ๕๕๕-๕๕๕๕-๕๕๕๕ มี  
บริษัท เมอร์คิวรี่ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย ๕๕/๕๕/๕๕  
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

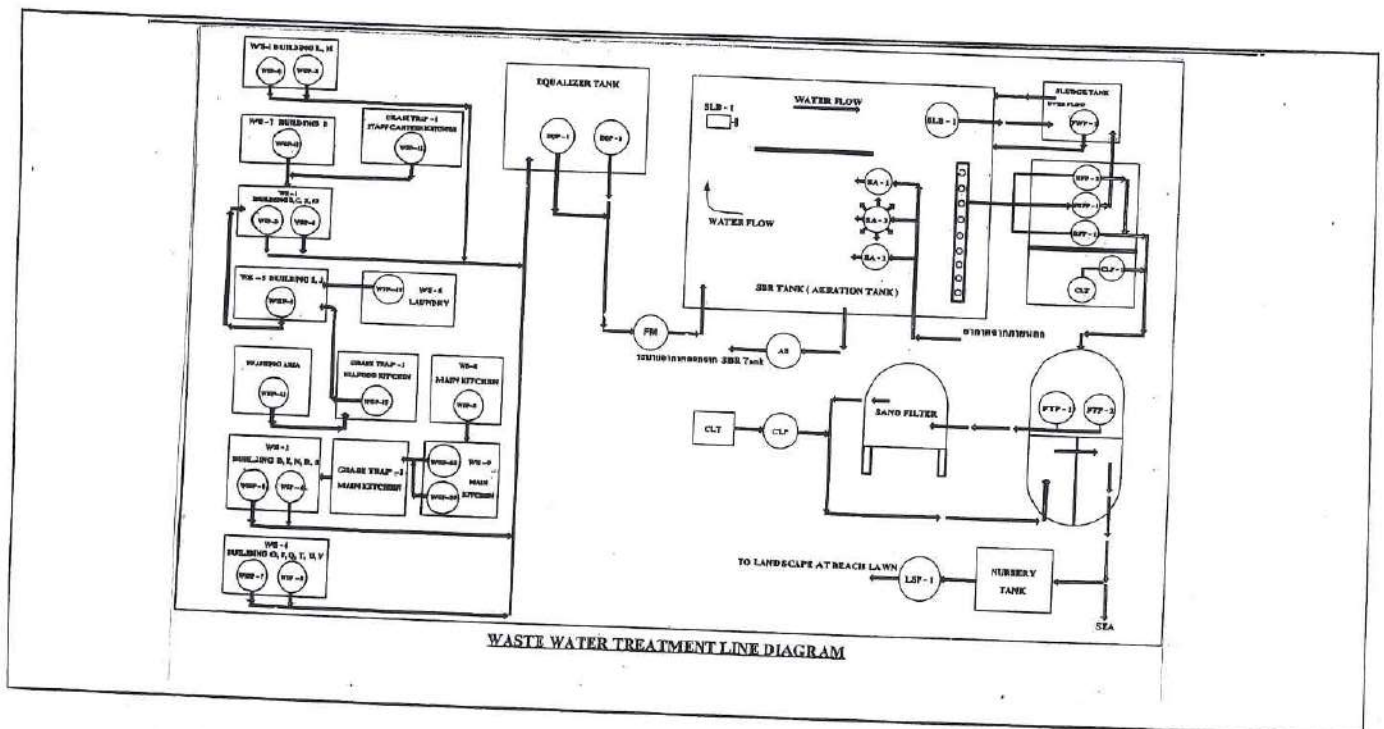

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้



| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                              |                                                           |                                                    |                                            |                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำที่ออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10% (ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                              |                                                           | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |      |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                  |                                                                | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านการ<br>บำบัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         |      |
| 17/3/26                                                                                    | 144                                                                 | 498                                    | 273                                                             | ระบาย                                                            | 88                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 18/3/26                                                                                    | 135                                                                 | 517                                    | 266                                                             | ระบาย                                                            | 80                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 19/3/26                                                                                    | 100                                                                 | 806                                    | 186                                                             | ระบาย                                                            | 90                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 20/3/26                                                                                    | 116                                                                 | 657                                    | 197                                                             | ระบาย                                                            | 85                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 21/3/26                                                                                    | 108                                                                 | 658                                    | 203                                                             | ระบาย                                                            | 89                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 22/3/26                                                                                    | 109                                                                 | 544                                    | 236                                                             | ระบาย                                                            | 80                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 23/3/26                                                                                    | 107                                                                 | 672                                    | 214                                                             | ระบาย                                                            | 85                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 24/3/26                                                                                    | 109                                                                 | 639                                    | 224                                                             | ระบาย                                                            | 76                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 25/3/26                                                                                    | 107                                                                 | 718                                    | 237                                                             | ระบาย                                                            | 80                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 26/3/26                                                                                    | 107                                                                 | 587                                    | 199                                                             | ระบาย                                                            | 63                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 27/3/26                                                                                    | 112                                                                 | 527                                    | 202                                                             | ระบาย                                                            | 80                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 28/3/26                                                                                    | 110                                                                 | 603                                    | 217                                                             | ระบาย                                                            | 75                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 29/3/26                                                                                    | 111                                                                 | 603                                    | 208                                                             | ระบาย                                                            | 81                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| 30/3/26                                                                                    | 108                                                                 | 603                                    | 226                                                             | ระบาย                                                            | 108                                                            | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | -                       | ปกติ |
| 31/3/26                                                                                    | 109                                                                 | 603                                    | 256                                                             | ระบาย                                                            | 98                                                             | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                         | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | -                       | ปกติ |
| รวม                                                                                        | 4,019                                                               | 15,953                                 | 6,510.00                                                        | -                                                                | 2,600                                                          | -                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                                      | -                                            | -                                                         | -                                                  | 150                                        | -                       | ปกติ |
| เฉลี่ย                                                                                     | 129.645                                                             | 514.612                                | 210.00                                                          | -                                                                | 83.87                                                          | -                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                                      | -                                            | -                                                         | -                                                  | 4.838                                      | -                       | ปกติ |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



การางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
หมดอายุ ๒๔ ก.ก. ๒๕๖๙  
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
หมดอายุ

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ -- ซอย --  
 ถนน ... หมื่นเงิน ... แขวง/ตำบล ... ป่าตอง ... เขต/อำเภอ ... กะทู้  
 จังหวัด ...ภูเก็ต ... โทรศัพท์ 076 - 335300 โทรสาร 076 - 335335  
 มี ... นายสมชัย จิรายุส ... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท ... โรงแรม ...  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๖ / ๒๕๕๔ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย ... หมคอายุ ๓๑ ธค. ๒๕๖๘  
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ... มีนาคม ... พ.ศ. ๒๕๖๙ ... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ... ๕ ในฐานะ  
 (.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (.....) หมคอายุ 24 ก.ค. ๒๕๖๙  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 (.....)  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมคอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน  
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ... ถึงเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน  
 (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....  
 คิดค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกสร้างเทศบาลป่าตองเข้ามาดูแลออกทุกๆ สัปดาห์

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 4,019.00 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 15,953.00 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 6,510.00 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ถังเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... คลอรีนน้ำ 10 % 2,600 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... 150 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ทางโรงแรมต้องพึงระมัดระวังปฏิทินของเทศบาล
- ในการสูบลตะกอนส่วนเกินออกจากระบบ แต่บางครั้งรถดูดของเทศบาลมาสูบไม่ตรงตามเวลาจำนวนเที่ยวที่กำหนดไว้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่ง

ของแห่

(ทส.2)

เรียน

นายกเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน

ด้วยโร

รายงานสถิติ และเก็บข้อ

และรายงานสรุปผลการ

ในมาตรา 80 แห่งพระราช

ทั้งนี้ โรง

ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียน



| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ท แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                     |                                              |                                                    |                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                     |                                              | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         |
| 1/4/26                                                                                     | 109                                                                 | 305                                    | 196                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 2/4/26                                                                                     | 104                                                                 | 296                                    | 235                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 3/4/26                                                                                     | 107                                                                 | 393                                    | 202                                                             | ระบาย                                                             | 87                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 4/4/26                                                                                     | 106                                                                 | 431                                    | 218                                                             | ระบาย                                                             | 82                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 5/4/26                                                                                     | 113                                                                 | 451                                    | 228                                                             | ระบาย                                                             | 87                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 6/4/26                                                                                     | 113                                                                 | 334                                    | 215                                                             | ระบาย                                                             | 83                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 7/4/26                                                                                     | 106                                                                 | 365                                    | 203                                                             | ระบาย                                                             | 83                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 8/4/26                                                                                     | 115                                                                 | 428                                    | 277                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 9/4/26                                                                                     | 120                                                                 | 378                                    | 211                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 10/4/26                                                                                    | 111                                                                 | 389                                    | 196                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 11/4/26                                                                                    | 115                                                                 | 367                                    | 231                                                             | ระบาย                                                             | 84                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 12/4/26                                                                                    | 109                                                                 | 288                                    | 209                                                             | ระบาย                                                             | 82                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 13/4/26                                                                                    | 111                                                                 | 326                                    | 207                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 14/4/26                                                                                    | 115                                                                 | 376                                    | 231                                                             | ระบาย                                                             | 82                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 15/4/26                                                                                    | 114                                                                 | 375                                    | 201                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 16/4/26                                                                                    | 111                                                                 | 376                                    | 290                                                             | ระบาย                                                             | 93                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |
| 17/4/26                                                                                    | 120                                                                 | 290                                    | 181                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | -                                                  | -                                          | 25/10/26                |
| 18/4/26                                                                                    | 120                                                                 | 355                                    | 213                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                | ปกติ                                         | 10                                                 | -                                          | 25/10/26                |

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ท แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                    |                                                                   |                                                |                                         |                                            |                                                        |                                                        |                                           |                                                         |                                                    |                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำที่ออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>"ไม่ระบาย") | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                         |                                            |                                                        |                                                        |                                           |                                                         | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                    |                                                                   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านกร<br>บอัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         |
| 19/4/26                                                                                    | 109                                                                 | 333                                    | 226                                                             | ระบาย                                                              | 93                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| 20/4/26                                                                                    | 112                                                                 | 258                                    | 209                                                             | ระบาย                                                              | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | 10                                                 | -                                          | 25/5/26                 |
| 21/4/26                                                                                    | 116                                                                 | 287                                    | 226                                                             | ระบาย                                                              | 83                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| 22/4/26                                                                                    | 121                                                                 | 330                                    | 230                                                             | ระบาย                                                              | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | 10                                                 | -                                          | 25/5/26                 |
| 23/4/26                                                                                    | 121                                                                 | 370                                    | 256                                                             | ระบาย                                                              | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| 24/4/26                                                                                    | 119                                                                 | 328                                    | 196                                                             | ระบาย                                                              | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | 10                                                 | -                                          | 25/5/26                 |
| 25/4/26                                                                                    | 122                                                                 | 282                                    | 240                                                             | ระบาย                                                              | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| 26/4/26                                                                                    | 116                                                                 | 380                                    | 223                                                             | ระบาย                                                              | 92                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | 10                                                 | -                                          | 25/5/26                 |
| 27/4/26                                                                                    | 119                                                                 | 320                                    | 213                                                             | ระบาย                                                              | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| 28/4/26                                                                                    | 118                                                                 | 337                                    | 222                                                             | ระบาย                                                              | 95                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | 10                                                 | -                                          | 25/5/26                 |
| 29/4/26                                                                                    | 120                                                                 | 369                                    | 247                                                             | ระบาย                                                              | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| 30/4/26                                                                                    | 114                                                                 | 377                                    | 261                                                             | ระบาย                                                              | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                    | -                                                  | -                                          | 25/5/26                 |
| รวม                                                                                        | 3,426                                                               | 10,493                                 | 6,693                                                           | -                                                                  | 2,560                                                             | -                                              | -                                       | -                                          | -                                                      | -                                                      | -                                         | -                                                       | 140                                                | -                                          | 25/5/26                 |
| เฉลี่ย                                                                                     | 114.20                                                              | 349.77                                 | 223.10                                                          | -                                                                  | 85.33                                                             | -                                              | -                                       | -                                          | -                                                      | -                                                      | -                                         | -                                                       | 4.67                                               | -                                          | 25/5/26                 |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



.....มตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

.....)

..... หมดอายุ 24 ก.ค. 69 .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....)

..... หมดอายุ .....

.....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 99 ..... หมู่ที่ ..... -- ..... ซอย ..... --  
 ถนน ..... หมื่นเงิน ..... แขวง/ตำบล ..... ป่าตอง ..... เขต/อำเภอ ..... กะทู้  
 จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ 076 - 335300 โทรสาร 076 - 335335  
 มี ..... นายสมชัย จิรายุส ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๖ / ๒๕๕๔ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย ..... หมดอายุ ๓๑ ธค. ๒๕๖๘  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๑๑๖ / ๒๕๕๔ ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย ..... หมดอายุ ๓๑ ธค. ๒๕๖๘  
 เดือน .....  
 ๓๕ ในฐานะ  
 (๖) ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 .....  
 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
 .....  
 ..... หมดอายุ ๒๔ ธ.ค. ๖๙.  
 .....  
 ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
 .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
 ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... Activated Sludge  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 500 ..... ลบ.ม./วัน  
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....  
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....  
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ตั้งเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน  
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....  
 คัดกรองคัดตักส่งไปกำจัดจากเทศบาลป่าตองเข้ามาดูออกทุกๆ สัปดาห์

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 3,426 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 10,493 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 6,693 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... คลอรีนน้ำ 10 % 2,560 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... 140 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ทางโรงแรมต้องทิ้งรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล
- ในการสูบลำโพงส่วนเกินออกจากระบบ แต่บางครั้งรถดูดของเทศบาลมาสูบน้ำไม่ตรงตามเวลาจำนวนเที่ยวที่กำหนดไว้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗




วันที่ 8 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติ และเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแ  
(ทส.2)  
เรียน นายก  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน  
ด้วย  
รายงานสถิติ และเก็บข้อมูล  
และรายงานสรุปผลก  
ในมาตรา 80 แห่งพระราช  
ทั้งนี้  
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
จึงเรียน

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ..... ซอย.....  
ถนน ..... หมู่บ้าน ..... แขวง/ตำบล ..... ป่าตอง ..... เขต/อำเภอ ..... ภาษี  
จังหวัด ..... ผู้เกิด ..... โทรศัพท์ ..... ๐๖๖-๐๐๐๐๐๐๐๐ โทรสาร ..... ๐๖๖-๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐  
บริษัท เมอร์ลิน มีช จำกัด ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท ..... โรงแรม ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....  
..... ออกให้โดย ..... หมคอาญ.....  
ซึ่งมีแผนผัง แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

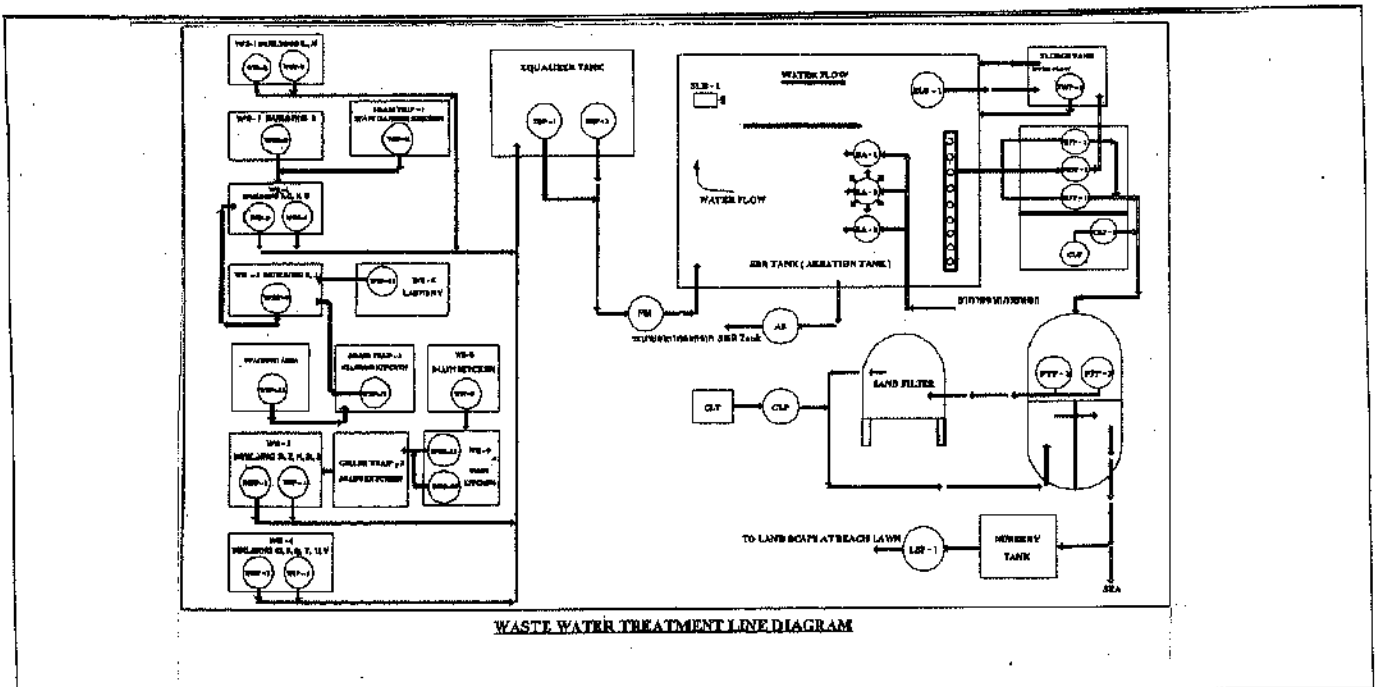

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ต แมรืออห รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                  |                                                |                                         |                                            |                                                        |                                                            |                                  |                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำตาม<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                         |                                            |                                                        |                                                            |                                  |                                                         | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                  | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>น้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านกร<br>บอัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                            |
| 1/5/26                                                                                     | 106                                                                 | 305                                    | 218                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 2/5/26                                                                                     | 127                                                                 | 351                                    | 231                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 3/5/26                                                                                     | 120                                                                 | 331                                    | 231                                                             | ระบาย                                                             | 89                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 4/5/26                                                                                     | 121                                                                 | 323                                    | 201                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 5/5/26                                                                                     | 120                                                                 | 329                                    | 232                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 6/5/26                                                                                     | 127                                                                 | 303                                    | 226                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 7/5/26                                                                                     | 122                                                                 | 300                                    | 237                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 8/5/26                                                                                     | 128                                                                 | 294                                    | 238                                                             | ระบาย                                                             | 94                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 9/5/26                                                                                     | 112                                                                 | 310                                    | 230                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 10/5/26                                                                                    | 108                                                                 | 270                                    | 212                                                             | ระบาย                                                             | 82                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 11/5/26                                                                                    | 107                                                                 | 265                                    | 217                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 12/5/26                                                                                    | 107                                                                 | 275                                    | 229                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 13/5/26                                                                                    | 107                                                                 | 295                                    | 237                                                             | ระบาย                                                             | 79                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 14/5/26                                                                                    | 106                                                                 | 276                                    | 230                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 15/5/26                                                                                    | 105                                                                 | 305                                    | 201                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 16/5/26                                                                                    | 106                                                                 | 341                                    | 255                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 17/5/26                                                                                    | 106                                                                 | 312                                    | 244                                                             | ระบาย                                                             | 89                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |
| 18/5/26                                                                                    | 105                                                                 | 324                                    | 259                                                             | ระบาย                                                             | 65                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                                      | ปกติ                                                       | ปกติ                             | ปกติ                                                    | 25/5/26                                    |

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทส์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                  |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                                    |                                            |                         |                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                    | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                                         |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                  |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                     |                                                           |
|                                                                                         | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำรวม<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านกรร<br>งาบัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
|                                                                                         |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                  |                                                |                                     |                                            |                                                        |                                                        |                                                    |                                            |                         |                                     |                                                           |
| 19/5/26                                                                                 | 108                                                                 | 302                                    | 204                                                             | ระบาย                                                             | 88                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | 10                      | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 20/5/26                                                                                 | 131                                                                 | 343                                    | 233                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 21/5/26                                                                                 | 92                                                                  | 264                                    | 208                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | 10                      | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 22/5/26                                                                                 | 114                                                                 | 314                                    | 252                                                             | ระบาย                                                             | 96                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 23/5/26                                                                                 | 109                                                                 | 330                                    | 229                                                             | ระบาย                                                             | 84                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 24/5/26                                                                                 | 109                                                                 | 313                                    | 225                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 25/5/26                                                                                 | 110                                                                 | 367                                    | 226                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | 10                      | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 26/5/26                                                                                 | 110                                                                 | 244                                    | 239                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 27/5/26                                                                                 | 108                                                                 | 314                                    | 293                                                             | ระบาย                                                             | 93                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 28/5/26                                                                                 | 116                                                                 | 335                                    | 250                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | 10                      | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 29/5/26                                                                                 | 112                                                                 | 311                                    | 242                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 30/5/26                                                                                 | 107                                                                 | 324                                    | 238                                                             | ระบาย                                                             | 73                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | -                       | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| 31/5/26                                                                                 | 111                                                                 | 343                                    | 238                                                             | ระบาย                                                             | 88                                                               | ปกติ                                           | ปกติ                                | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                       | 10                      | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| รวม                                                                                     | 3,477                                                               | 9,612.99                               | 7,205                                                           | -                                                                 | 2,550                                                            | -                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                                      | -                                                  | -                                          | 150                     | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |
| เฉลี่ย                                                                                  | 112.16                                                              | 310.09                                 | 232.42                                                          | -                                                                 | 82.26                                                            | -                                              | -                                   | -                                          | -                                                      | -                                                      | -                                                  | -                                          | 4.84                    | -                                   | 23/5/๒๖                                                   |

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ทางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

๘. หมดอายุ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 3,477 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 9,612.90 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 7,205 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ตั้งเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... คลอรีนน้ำ 10 % 2,550 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
- เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... 150 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ทางโรงแรมต้องพึงระมัดระวังปฏิบัติตามกฎของเทศบาล

ในการสูบละกอนส่วนเกินออกจากระบบ แต่บางครั้งรถดูดของเทศบาลมาสูบไม่ตรงตามเวลาจำนวนเที่ยวที่กำหนดไว้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ

บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้อง  
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง  
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ  
ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



# ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

## Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เชิงทะเล / ถลาง / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมลา / กะปู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กะปู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลลำแก่น / ท้ายเหมือง / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลคึกคัก / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ธ.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2573



### รายการผู้ควบคุม

บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

รับผิดชอบ: 20 แห่ง คงเหลือภาระงาน: 20 แห่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด

เพิ่มรายการผู้ควบคุม



ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ: (4)

เรียงตาม: วันหมดอายุ



| เลขที่ | ชื่อ - นามสกุล    | ภาระงาน | ผู้ออกใบอนุญาต           | สถานะใบอนุญาต | สถานะการยื่นขึ้น                  |
|--------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1      | ศิริพงศ์ พะสี     | 10      | สกวิศวกร                 | ปกติ          | ยื่นขึ้นสำเร็จ <span>ดู ลบ</span> |
| 2      | เพ็ญนภา จันทรเพ็ญ | 10      | สกวิศวกร                 | ปกติ          | ยื่นขึ้นสำเร็จ <span>ดู ลบ</span> |
| 3      | พินุช สอนดี       | 10      | สกวิศวกร<br>และเทคโนโลยี | ปกติ          | ยื่นขึ้นสำเร็จ <span>ดู ลบ</span> |
| 4      | ปริญญ์ พนุกแก้ว   | 10      | สกวิศวกร<br>และเทคโนโลยี | ปกติ          | ยื่นขึ้นสำเร็จ <span>ดู ลบ</span> |

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสถิติ และเก็บข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
(ทส.2) ประจำปีได้

เรียน นายกเทศมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลก

ด้วยโรงแรมภู

รายงานสถิติ และเก็บข้อมูลซึ่งส

และรายงานสรุปผลการทำงาน

ในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ

ทั้งนี้ โรงแรมภูเก็


ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อท

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๕ ซอย ๕  
ถนน ๕ หมู่ ๕ แขวง/ตำบล ๕ ตำบล เขต/อำเภอ ๕ กะทู้  
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๖๖-๐๐๐๐-๐๐๐๐ โทรสาร ๐๖๖-๐๐๐๐-๐๐๐๐ มี  
บริษัท เมอร์ทิน มีช จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)  
ออกให้โดย หมดอายุ  
ซึ่งมีแผนผัง แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

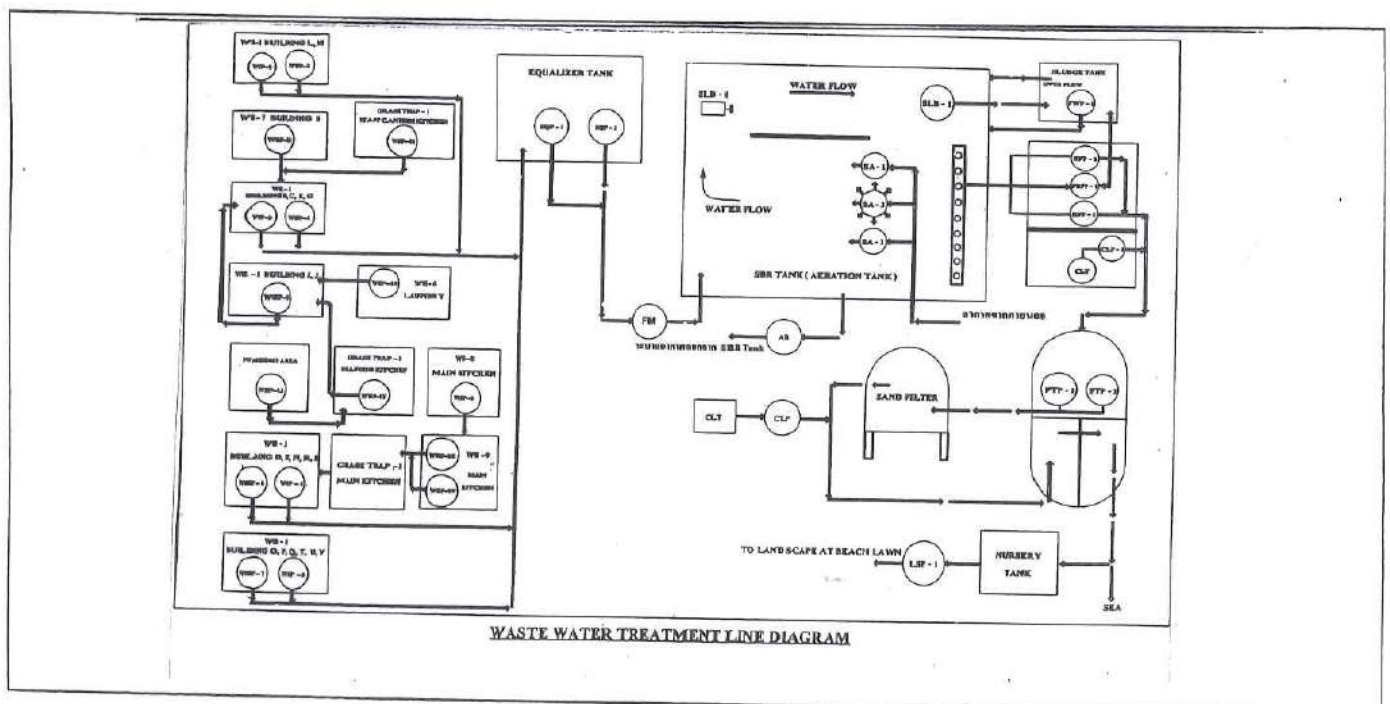

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตารางดังนี้

| สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                |                                         |                                            |                                                        |                                                        |                                           |                                                           |                                                    |                                            |                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------|
| วัน/<br>เดือน/<br>ปี                                                                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                    |                                         |                                            |                                                        |                                                        |                                           |                                                           | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |      |
|                                                                                            |                                                                     |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสมน้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านการ<br>บำบัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                    |                                            |                         |      |
| 1/6/26                                                                                     | 111                                                                 | 305                                    | 254                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 2/6/26                                                                                     | 108                                                                 | 272                                    | 218                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 3/6/26                                                                                     | 111                                                                 | 255                                    | 231                                                             | ระบาย                                                             | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 4/6/26                                                                                     | 112                                                                 | 273                                    | 249                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 5/6/26                                                                                     | 109                                                                 | 273                                    | 240                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 6/6/26                                                                                     | 115                                                                 | 270                                    | 219                                                             | ระบาย                                                             | 98                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 7/6/26                                                                                     | 112                                                                 | 307                                    | 236                                                             | ระบาย                                                             | 90                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 8/6/26                                                                                     | 106                                                                 | 272                                    | 240                                                             | ระบาย                                                             | 94                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 9/6/26                                                                                     | 79                                                                  | 308                                    | 266                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 10/6/26                                                                                    | 60                                                                  | 331                                    | 289                                                             | ระบาย                                                             | 82                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 11/6/26                                                                                    | 63                                                                  | 349                                    | 280                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 12/6/26                                                                                    | 67                                                                  | 318                                    | 228                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 13/6/26                                                                                    | 125                                                                 | 312                                    | 290                                                             | ระบาย                                                             | 79                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 14/6/26                                                                                    | 149                                                                 | 312                                    | 273                                                             | ระบาย                                                             | 76                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 15/6/26                                                                                    | 144                                                                 | 369                                    | 256                                                             | ระบาย                                                             | 85                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 16/6/26                                                                                    | 142                                                                 | 331                                    | 269                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |
| 17/6/26                                                                                    | 145                                                                 | 373                                    | 265                                                             | ระบาย                                                             | 89                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | -                                          | ปกติ                    | ปกติ |
| 18/6/26                                                                                    | 147                                                                 | 328                                    | 257                                                             | ระบาย                                                             | 65                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                   | -                                                      | ปกติ                                      | ปกติ                                                      | ปกติ                                               | 10                                         | ปกติ                    | ปกติ |

| วัน/<br>เดือน/<br>ปี | สถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมภูเก็ท แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช |                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                |                                         |                                            |                                                            |                                                        | ปริมาณ<br>การกำจัด<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข                | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย)                        | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ทั้งหมด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำเสียที่<br>เข้าระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การ<br>ระบาย<br>น้ำทิ้งออก<br>จาก<br>ระบบ<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>การใช้<br>คลอรีน<br>น้ำความ<br>เข้มข้น<br>10%(<br>ลิตร) | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>น้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>น้ำ<br>เสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่อง<br>กวน<br>ผสม<br>สารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)          | ระบบ<br>กรองน้ำ<br>ผ่านการ<br>บำบัด<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                         |
| 19/6/26              | 155                                                                                        | 313                                    | 216                                                             | ระบาย                                                             | 88                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 20/6/26              | 142                                                                                        | 297                                    | 238                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 21/6/26              | 148                                                                                        | 305                                    | 241                                                             | ระบาย                                                             | 72                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 22/6/26              | 147                                                                                        | 318                                    | 273                                                             | ระบาย                                                             | 96                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 23/6/26              | 142                                                                                        | 355                                    | 236                                                             | ระบาย                                                             | 84                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 24/6/26              | 148                                                                                        | 345                                    | 273                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 25/6/26              | 143                                                                                        | 310                                    | 241                                                             | ระบาย                                                             | 78                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 26/6/26              | 147                                                                                        | 344                                    | 279                                                             | ระบาย                                                             | 86                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 27/6/26              | 149                                                                                        | 281                                    | 240                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 28/6/26              | 147                                                                                        | 323                                    | 268                                                             | ระบาย                                                             | 80                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 29/6/26              | 149                                                                                        | 258                                    | 268                                                             | ระบาย                                                             | 81                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| 30/6/26              | 142                                                                                        | 339                                    | 258                                                             | ระบาย                                                             | 72                                                                | ปกติ                                           | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                                       | -                                                      | ปกติ                                               | ปกติ                                                      | ปกติ                    |
| รวม                  | 3,909.00                                                                                   | 9,346.80                               | 7,591.00                                                        | -                                                                 | 2,500                                                             | -                                              | -                                       | -                                          | -                                                          | -                                                      | -                                                  | -                                                         | 140                     |
| เฉลี่ย               | 130.30                                                                                     | 311.56                                 | 253.03                                                          | -                                                                 | 83.33                                                             | -                                              | -                                       | -                                          | -                                                          | -                                                      | -                                                  | -                                                         | 4.67                    |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เกินเกณฑ์ตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ทางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ ๒๗. ๒๕๖๓

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....

หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..... 99 ..... หมู่ที่ ..... -- ..... ซอย ..... -- .....  
 ถนน ..... หมื่นเงิน ..... แขวง/ตำบล ..... ป่าตอง ..... เขต/อำเภอ ..... กะทู้ .....  
 จังหวัด .....ภูเก็ต ..... โทรศัพท์ ..... 076 - 335300 ..... โทรสาร ..... 076 - 335335  
 มี ..... นายสมชัย จิราวุธ ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
 ประกอบกิจการประเภท ..... โรงแรม .....  
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ๑๑๖ / ๒๕๕๔ ..... ออกให้โดย ..... กระทรวงมหาดไทย ..... หมดอายุ ..... ๓๑ ธค. ๒๕๖๘

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ..... มิถุนายน ..... พ.ศ. ๒๕๖๙ ..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... ๘ ..... หมดอายุ ..... ๕ พ.ค. ๖๓

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... Activated Sludge .....  
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 500 ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... 24 ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ตั้งเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

..... ตัดต่อรถดูดสิ่งปฏิจจากเทศบาลป่าตองเข้ามาดูดออกทุกๆสัปดาห์

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... 3,909 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... 9,346.80 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 7,591 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ถึงเก็บน้ำระบบรดน้ำสนามและระบายออกสู่ภายนอกบางส่วน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....คลอรีนน้ำ 10 % 2,500 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... 140 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ทางโรงแรมต้องพึงรูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล

ในการสูบละอองส่วนเกินออกจากระบบ แต่บางครั้งรูดของเทศบาลมาสูบน้ำไม่ตรงตามเวลาจำนวนเที่ยวที่กำหนดไว้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



## ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เจียงทะเล / กลาง / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมลา / กระทุ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กระทุ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลท่านุ่น / ห้วยเหมือง / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลสิเกะ / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกระรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ธ.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2573



## รายการผู้ควบคุม

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

รับผิดชอบ : 20 แห่ง คงเหลือภาระงาน : 20 แห่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด



เพิ่มรายการผู้ควบคุม



ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ (4)

เรียงตาม : วันหมดอายุ



เลขที่ ชื่อ - นามสกุล

ภาระงาน

ผู้ออกใบอนุญาต

สถานะใบอนุญาต

สถานะการยืนยัน

1 ศิริพวง พะสิริ

10

สกลวิฑูร

ปกติ

ยืนยันสำเร็จ

su

2 เพ็ญนภา จันทรเพ็ญ

10

สกลวิฑูร

ปกติ

ยืนยันสำเร็จ

su

3 พิณนุช ลอนเฒ

10

สกลวิฑูรพิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี

ปกติ

ยืนยันสำเร็จ

su

4 ปรัชญา หนูแก้ว

10

สกลวิฑูรพิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี

ปกติ

ยืนยันสำเร็จ

su