ภาคผนวก ข-5

เอกสาร ทส.1 และทส.2

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ....548.... หมู่ที่ ....-.... ซอย ....-....

ถนน ....เพลินจิต.... แขวง/ตำบล ....ลุมพินี.... เขต/อำเภอ....ปทุมวัน....

จังหวัด....กรุงเทพมหานคร.... โทรศัพท์ ....02-2555555.... โทรสาร....-....มี

....บริษัท อาร์ เอ็ม แอน 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ

กิจการประเภท ....อาคารสำนักงาน....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

.... ออกให้โดย ....หมดอายุ....................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

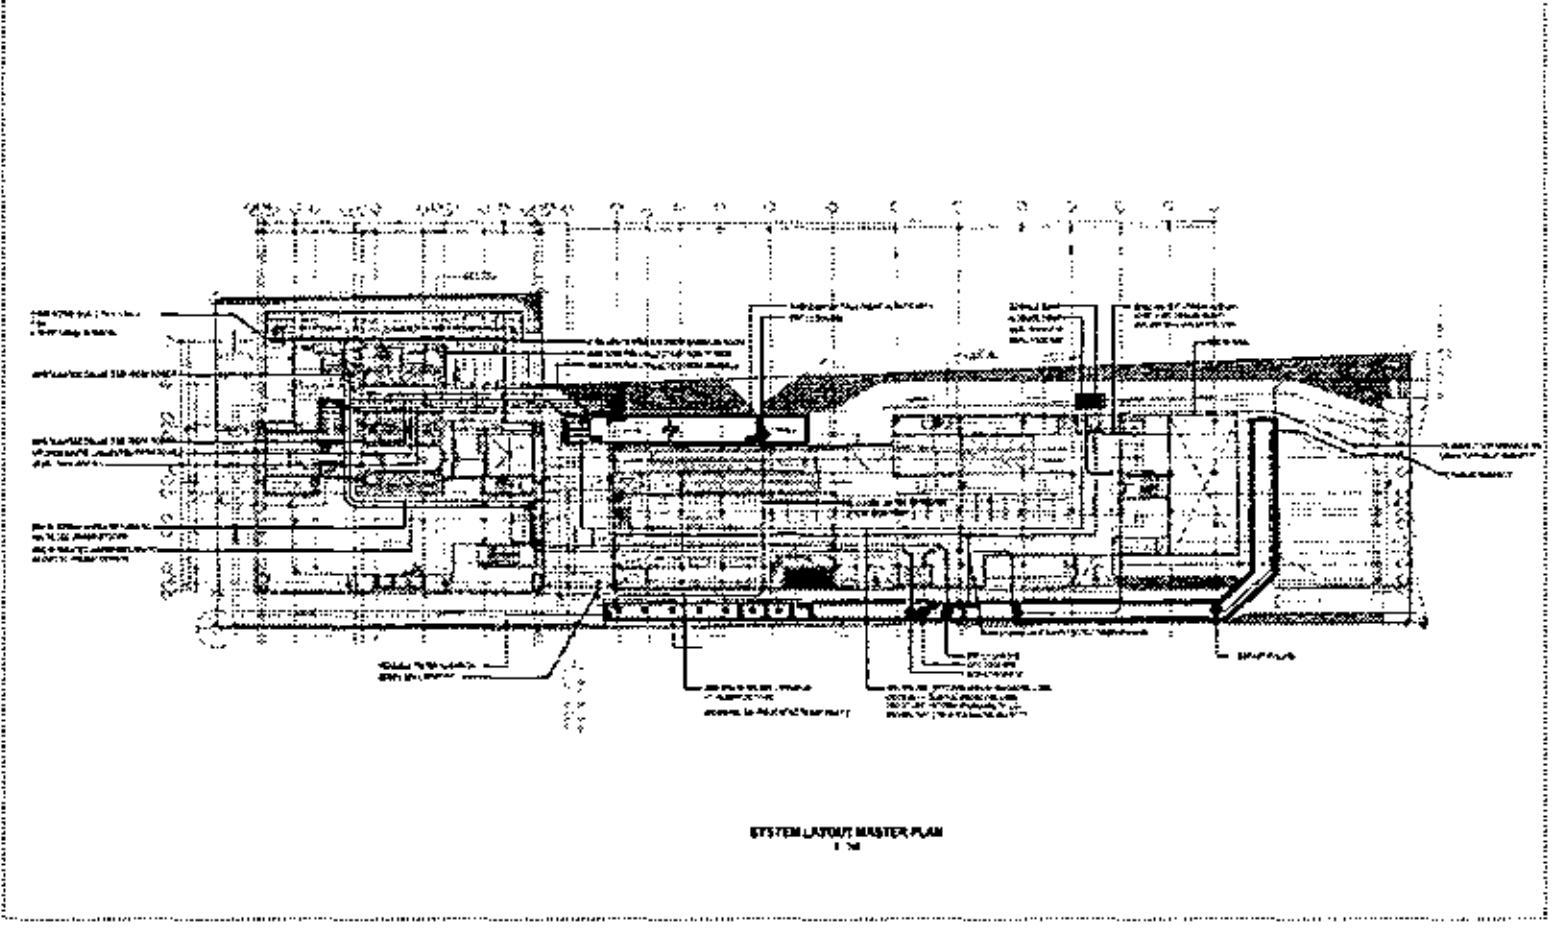

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/2569	106	200	160	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
2/1/2569	99	191	153	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
3/1/2569	115	168	134	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
4/1/2569	167	138	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
5/1/2569	137	566	453	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
6/1/2569	153	522	418	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
7/1/2569	157	485	388	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
8/1/2569	147	521	417	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
9/1/2569	141	415	332	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
10/1/2569	114	214	171	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
11/1/2569	174	232	186	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
12/1/2569	140	417	334	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
13/1/2569	141	391	313	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
14/1/2569	137	492	388	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
15/1/2569	126	339	271	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
16/1/2569	134	305	244	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
17/1/2569	108	174	139	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
18/1/2569	161	198	158	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
19/1/2569	150	499	399	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
20/1/2569	118	403	322	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
21/1/2569	141	394	315	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
22/1/2569	125	273	218	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
23/1/2569	119	336	269	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
24/1/2569	146	256	205	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
25/1/2569	208	790	632	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
26/1/2569	156	575	460	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
27/1/2569	142	578	462	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
28/1/2569	140	473	378	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
29/1/2569	163	497	398	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
30/1/2569	184	507	406	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี
31/1/2569	155	608	486	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ชาตรี

แบบ ทส.๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ....548.... หมู่ที่ ....-.... ซอย ....-....
ถนน ....เพลินจิต.... แขวง/ตำบล ....ลุมพินี.... เขต/อำเภอ....ปทุมวัน....
จังหวัด ....กรุงเทพมหานคร.... โทรศัพท์ ....02-2555555.... โทรสาร....-....มี
....บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท ....ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
.... ออกให้โดย ....หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ....มกราคม.... พ.ศ. ....2569.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....บำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Activated Sludge Process: AS)....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ....400.... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☑ แบบต่อเนื่อง ....24.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)....ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด....ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนย้ายออกไป

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....4,404 kWh..........
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....12,147 ลบ.ม..........
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ....9,718 ลบ.ม..........
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ..........
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ....548.... หมู่ที่ ....-.... ซอย ....-....
ถนน ....เพลินจิต.... แขวง/ตำบล ....ลุมพินี.... เขต/อำเภอ....ปทุมวัน....
จังหวัด....กรุงเทพมหานคร.... โทรศัพท์ ....02-2555555.... โทรสาร....-....มี
....บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท ....อาคารสำนักงาน....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.... ออกให้โดย ....หมดอายุ..........
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

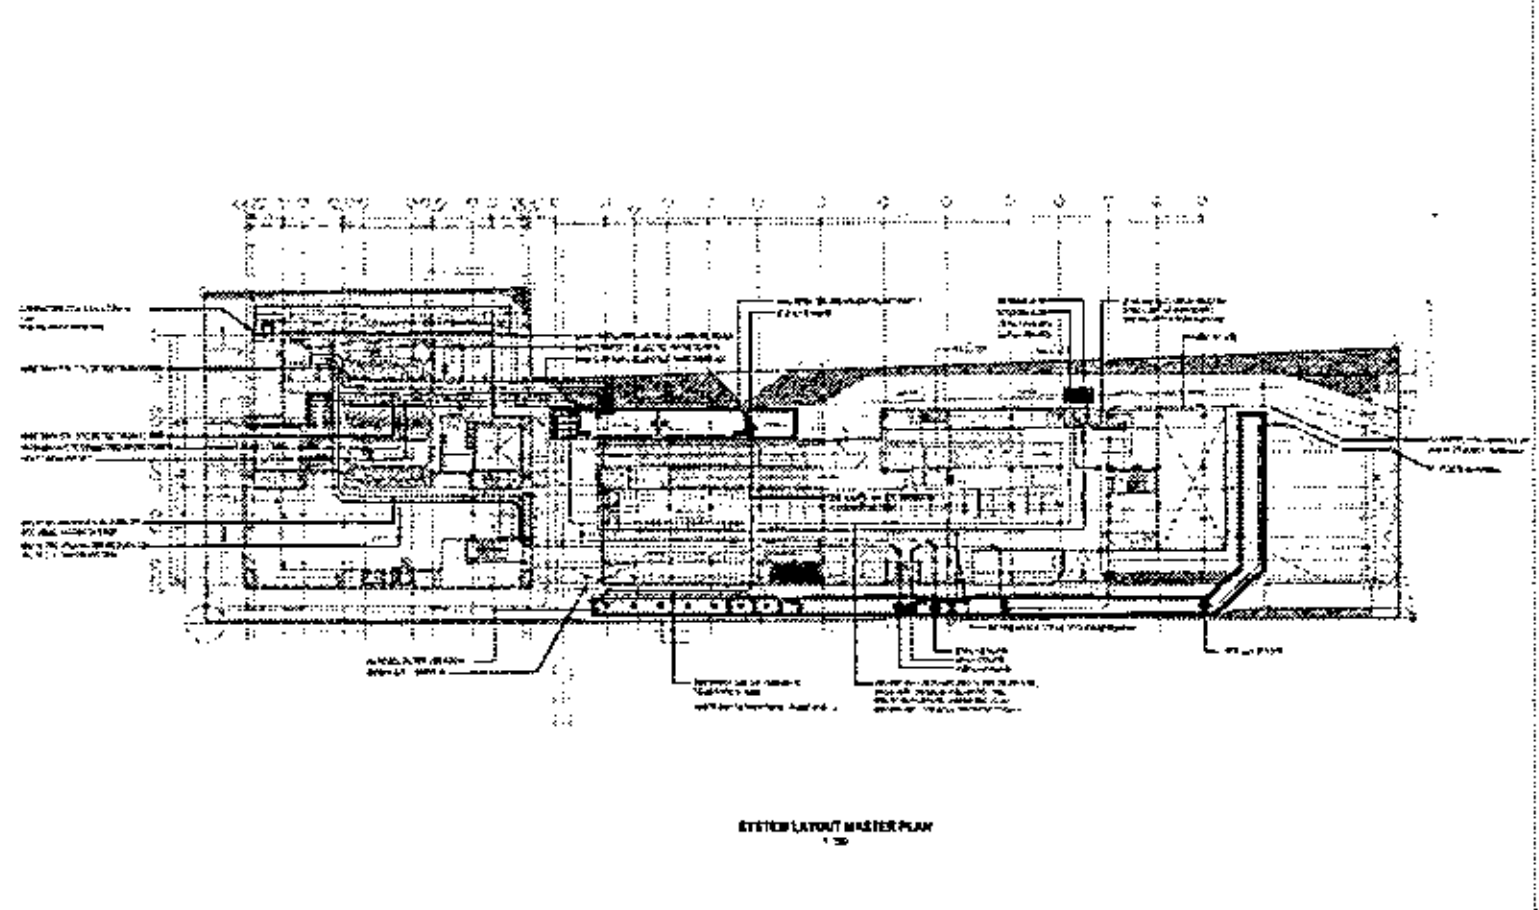

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/2569	204	628	502	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
2/2/2569	161	501	401	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
3/2/2569	150	620	496	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
4/2/2569	158	549	439	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
5/2/2569	162	377	302	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
6/2/2569	140	673	538	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
7/2/2569	118	285	228	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
8/2/2569	197	299	239	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
9/2/2569	164	577	462	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
10/2/2569	163	618	494	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
11/2/2569	146	522	418	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
12/2/2569	141	490	392	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
13/2/2569	164	452	362	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
14/2/2569	145	333	266	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
15/2/2569	197	406	325	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
16/2/2569	159	475	380	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
17/2/2569	141	450	360	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
18/2/2569	138	368	294	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
19/2/2569	139	421	337	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
20/2/2569	145	459	367	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
21/2/2569	108	301	241	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
22/2/2569	174	271	217	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
23/2/2569	155	474	379	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
24/2/2569	133	490	392	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
25/2/2569	138	444	355	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
26/2/2569	146	405	324	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
27/2/2569	126	483	386	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี
28/2/2569	106	208	166	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส.๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท .... ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
.... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2589 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(........................)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(........................)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(........................)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Activated Sludge Process: AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,212 kWh
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12,579 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10,063 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ......548...... หมู่ที่ ......-...... ซอย ......-......
ถนน ......เพลินจิต...... แขวง/ตำบล ......ลุมพินี...... เขต/อำเภอ......ปทุมวัน......
จังหวัด......กรุงเทพมหานคร...... โทรศัพท์ ......02-2555555...... โทรสาร......-......มี
......บริษัท อาร์ เอ็ม มอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช......เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท ......อาคารสำนักงาน......ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.... ออกให้โดย ....หมดอายุ......................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

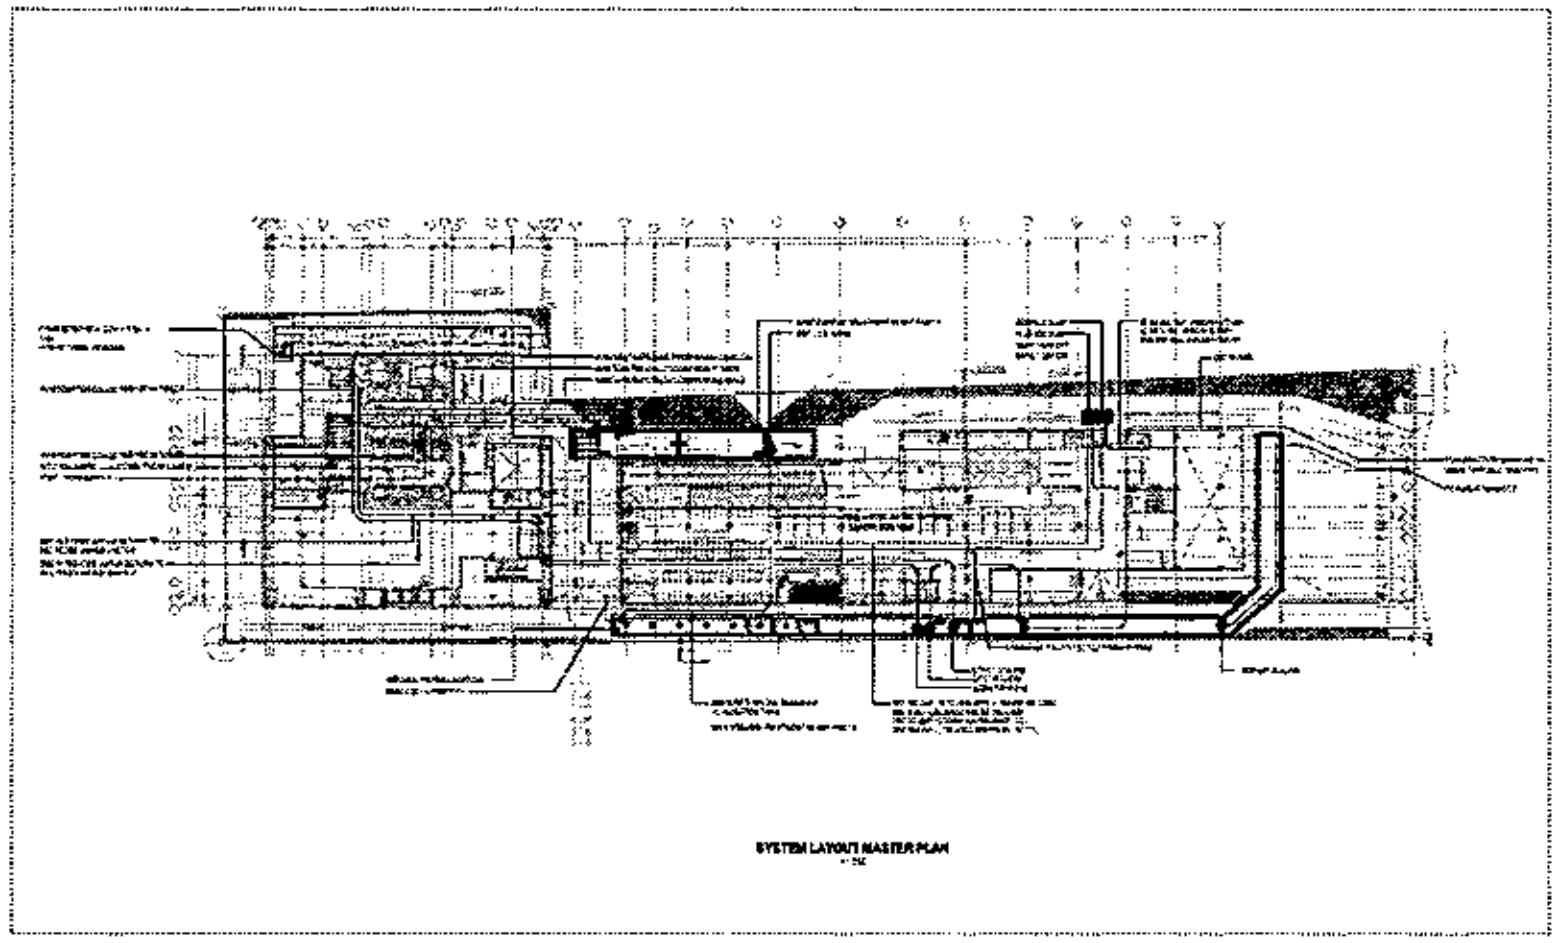

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/2569	176	292	226	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
2/3/2569	123	611	343	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
3/3/2569	113	133	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
4/3/2569	139	510	245	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
5/3/2569	143	554	278	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
6/3/2569	143	525	297	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
7/3/2569	107	307	184	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
8/3/2569	163	356	227	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
9/3/2569	139	568	303	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
10/3/2569	128	459	230	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
11/3/2569	129	435	214	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
12/3/2569	155	470	269	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
13/3/2569	135	415	193	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
14/3/2569	101	261	154	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
15/3/2569	165	248	131	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
16/3/2569	139	409	203	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
17/3/2569	131	419	215	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
18/3/2569	133	443	234	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
19/3/2569	131	430	224	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
20/3/2569	143	473	247	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
21/3/2569	98	198	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
22/3/2569	199	318	85	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
23/3/2569	161	621	356	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
24/3/2569	133	524	291	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
25/3/2569	135	421	207	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
26/3/2569	140	541	292	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
27/3/2569	127	386	190	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
28/3/2569	106	266	166	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
29/3/2569	177	183	85	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
30/3/2569	116	557	297	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
31/3/2569	128	535	300	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี

แบบ ทส.๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม เอก 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท .... ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
.... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Activated Sludge Process: AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ....548........ หมู่ที่ ....-........ ซอย ....-........

ถนน ....เพลินจิต........ แขวง/ตำบล ....ลุมพินี........ เขต/อำเภอ........ปทุมวัน........

จังหวัด........กรุงเทพมหานคร........ โทรศัพท์ ....02-2555555........ โทรสาร........-........มี

........บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช........เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ

กิจการประเภท ....อาคารสำนักงาน ประเภท ก.........ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

........207/2565........ ออกให้โดย สำนักการโยธา กรุงเทพฯ........หมดอายุ........................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

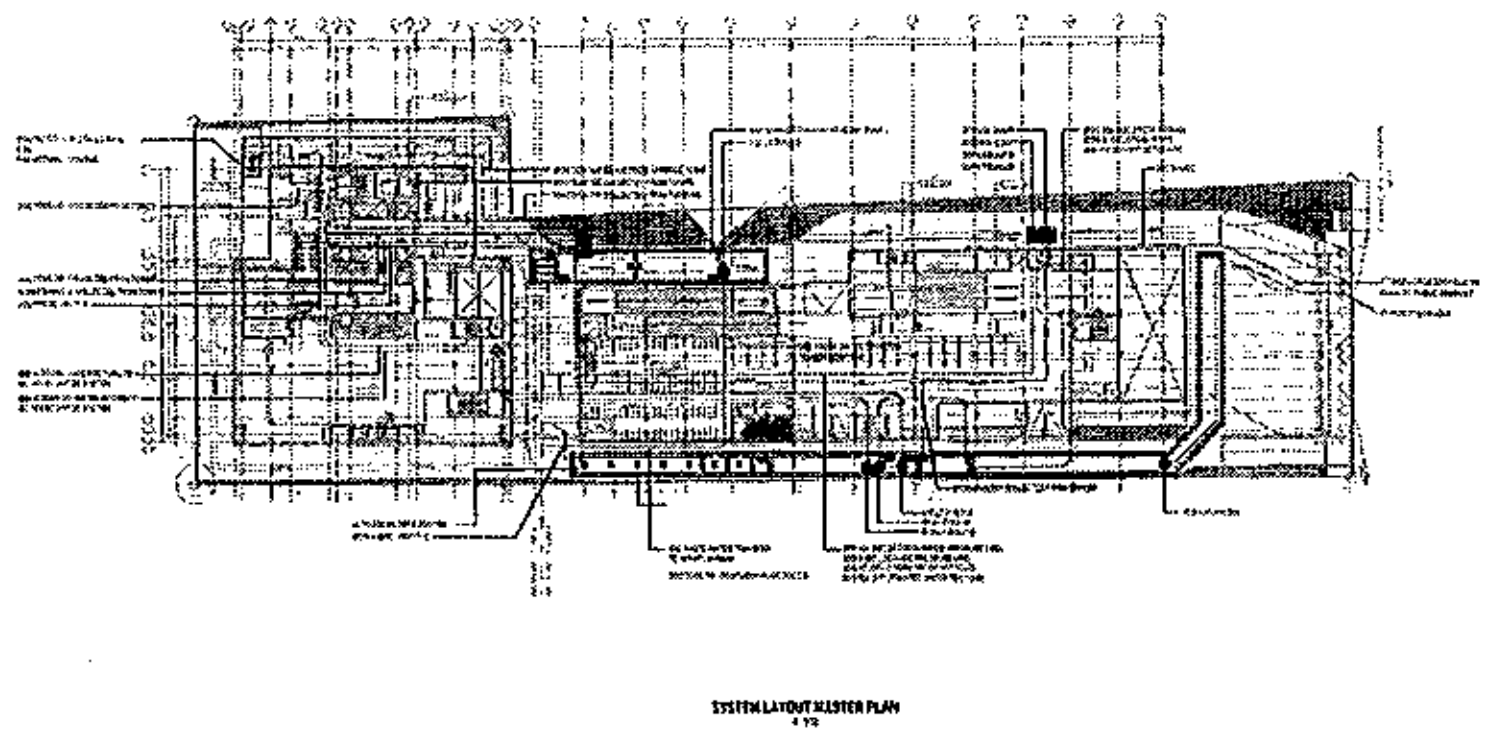

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....4,258 kWh........

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....12,858 ลบ.ม.........

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ....6,842 ลบ.ม.........

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ........

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐✓ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) NaOCl 10%	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1/4/2569	133	429	343	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
2/4/2569	137	531	294	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
3/4/2569	142	425	217	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
4/4/2569	114	253	137	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
5/4/2569	175	282	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
6/4/2569	112	339	177	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
7/4/2569	147	334	275	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
8/4/2569	133	550	290	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
9/4/2569	165	446	219	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
10/4/2569	159	768	441	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
11/4/2569	106	399	147	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
12/4/2569	173	171	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
13/4/2569	102	228	105	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
14/4/2569	111	266	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
15/4/2569	130	283	103	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
16/4/2569	166	636	319	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
17/4/2569	128	440	193	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
18/4/2569	106	288	158	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
19/4/2569	179	110	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
20/4/2569	207	673	364	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
21/4/2569	160	1011	602	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
22/4/2569	148	500	282	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
23/4/2569	165	638	307	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
24/4/2569	141	793	498	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
25/4/2569	155	585	404	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
26/4/2569	205	519	361	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
27/4/2569	169	682	395	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
28/4/2569	169	755	468	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
29/4/2569	196	661	379	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
30/4/2569	306	588	331	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	ราตรี

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.........บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด......... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

.........บริษัท กรีน เวิล์ด โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด......... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..) วิศวกรสิ่งแวดล้อม [illegible] 630

ใบอนุญาตเลขที่ ....0405548000426......... หมดอายุ ....27 ตุลาคม 2573.........

ออกให้โดย ....กรมควบคุมมลพิษ.........

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส.๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท .... ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
.... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(............)

บริษัท กรีน เวิล์ด โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(............) [illegible]
ใบอนุญาตเลขที่ 0405548000426 หมดอายุ 27 ตุลาคม 2573
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(............)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Activated Sludge Process: AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ย่อยสลายสกัดง์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,691 KWh
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 14,684 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,234 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่มี [illegible] ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
เพิ่มเติม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ....548........ หมู่ที่ ....-......... ซอย ....-..................

ถนน ....เพลินจิต........ แขวง/ตำบล ....ลุมพินี.............. เขต/อำเภอ....................ปทุมวัน..............

จังหวัด..........กรุงเทพมหานคร.......... โทรศัพท์ ....02-2555555.......... โทรสาร..................-..........................มี

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช...........เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ

กิจการประเภท ....อาคารสำนักงาน ประเภท ก.......................................ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

..................207/2565................... ออกให้โดย สำนักการโยธา กรุงเทพฯ...........หมดอายุ...

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

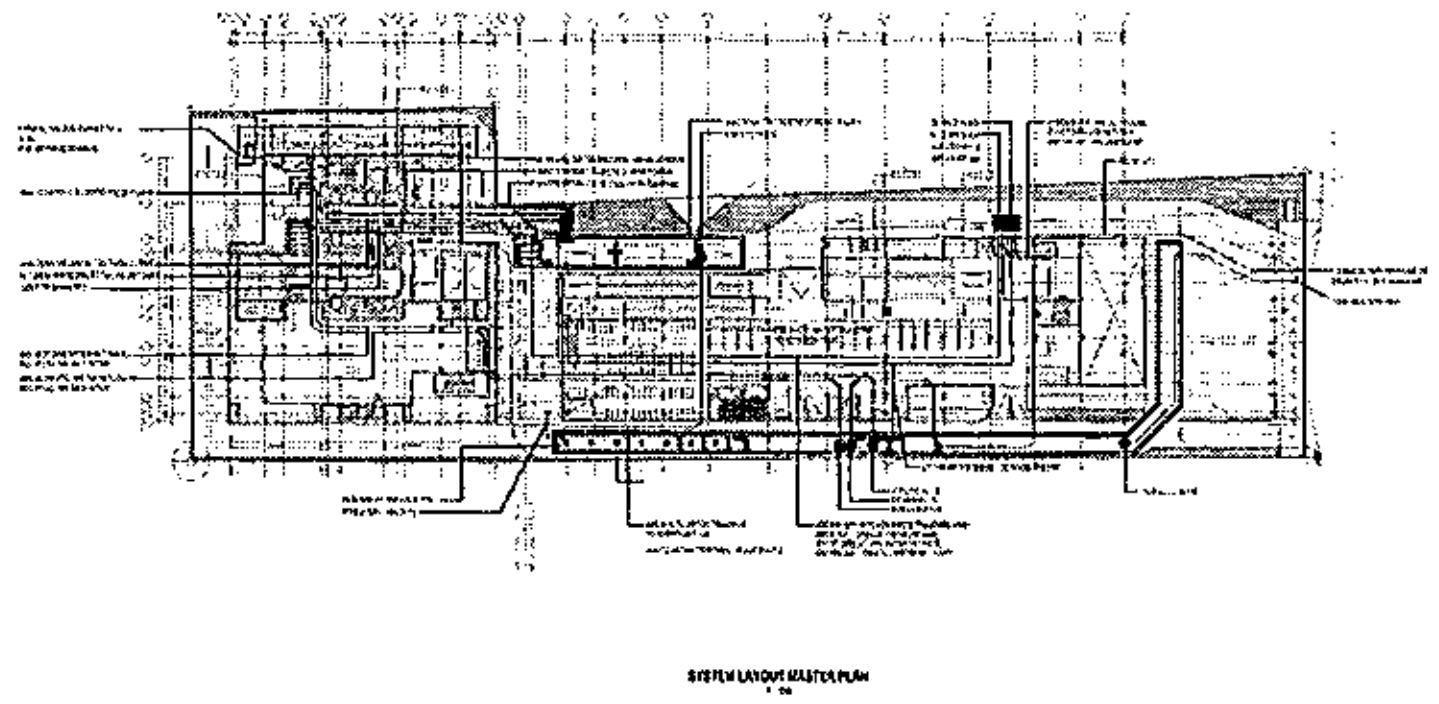

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)				
1/5/2569	255	204	89	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
2/5/2569	282	278	146	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
3/5/2569	253	278	144	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
4/5/2569	315	319	157	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
5/5/2569	288	546	285	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
6/5/2569	288	420	193	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
7/5/2569	288	535	284	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
8/5/2569	320	510	278	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
9/5/2569	332	281	181	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
10/5/2569	348	256	146	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
11/5/2569	345	543	280	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
12/5/2569	344	532	278	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
13/5/2569	331	426	216	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
14/5/2569	321	440	224	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
15/5/2569	348	498	283	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
16/5/2569	298	251	142	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
17/5/2569	303	232	123	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
18/5/2569	368	539	277	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
19/5/2569	333	617	380	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
20/5/2569	395	443	258	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
21/5/2569	382	533	299	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
22/5/2569	345	635	386	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
23/5/2569	329	335	173	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
24/5/2569	311	233	122	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
25/5/2569	342	562	270	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
26/5/2569	324	606	328	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
27/5/2569	326	533	258	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
28/5/2569	318	557	257	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
29/5/2569	345	614	277	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
30/5/2569	345	382	160	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	
31/5/2569	329	297	100	ระบาย	-.-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-.-	ปกติ	ปกติ	-.-	ไม่มี	ราตรี	

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

บริษัท กรีน เวิล์ด โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ 0405548000426 หมดอายุ 27 ตุลาคม 2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท .... ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) .... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

บริษัท กรีน เวิล์ด โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ 0405548000426 หมดอายุ 27 ตุลาคม 2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Activated Sludge Process: AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐✓ เครื่องสูบน้ำ ☐ ✓เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ย่อยสลายสลัดจ์ / สูบ-ขนถ่ายออกไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....10,037 kWh..........

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....13,377 ลบ.ม..........

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ....6,891 ลบ.ม..........

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ..........

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐✓ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ......548...... หมู่ที่ ....-....... ซอย ....-..........

ถนน ....เพลินจิต....... แขวง/ตำบล ....ลุมพินี......... เขต/อำเภอ.........ปทุมวัน.........

จังหวัด.......กรุงเทพมหานคร....... โทรศัพท์ ....02-2555555....... โทรสาร..........-..........มี

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายกรณ์ ณรงค์เดช..........เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ

กิจการประเภท ....อาคารสำนักงาน ประเภท ก...........ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

..........207/2565.......... ออกให้โดย สำนักการโยธา กรุงเทพฯ.......หมดอายุ..........................

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

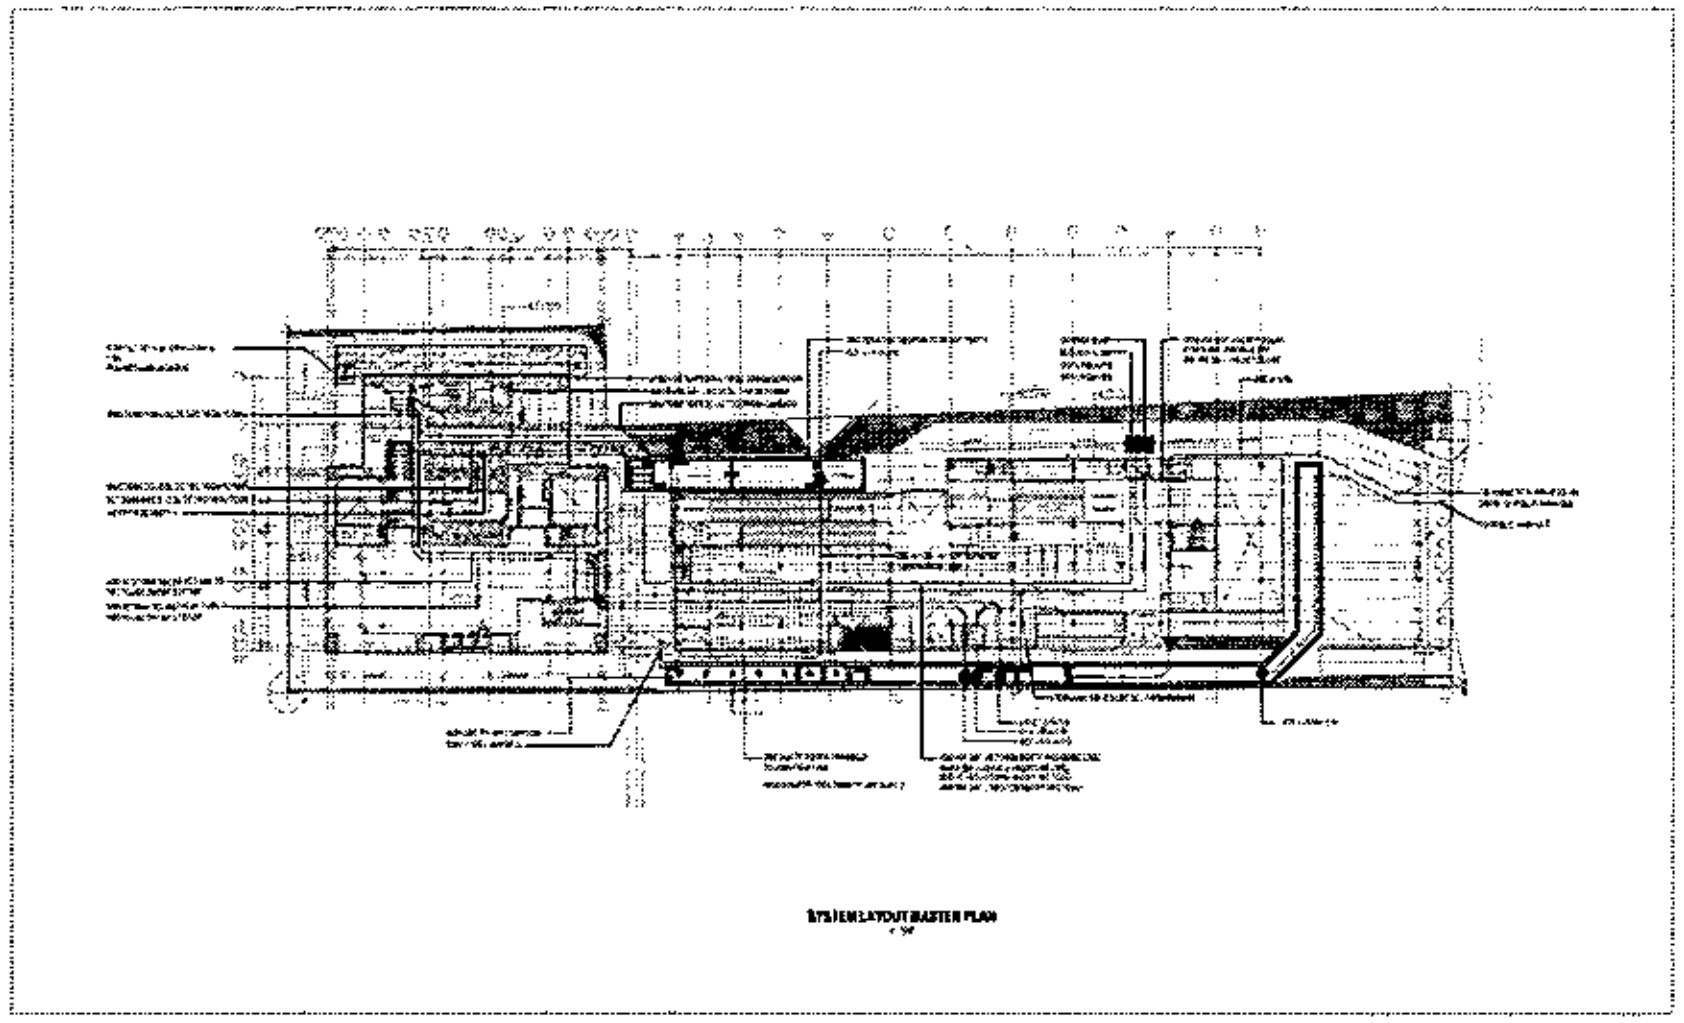

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) NaOCl 10%	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/6/2569	348	434	160	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
2/6/2569	363	652	262	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
3/6/2569	306	351	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
4/6/2569	346	511	202	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
5/6/2569	362	635	280	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
6/6/2569	351	339	71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
7/6/2569	328	387	131	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
8/6/2569	334	521	150	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
9/6/2569	319	518	203	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
10/6/2569	313	506	223	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
11/6/2569	337	468	204	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
12/6/2569	402	541	240	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
13/6/2569	283	254	117	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
14/6/2569	273	142	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
15/6/2569	295	488	193	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
16/6/2569	309	506	216	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
17/6/2569	305	489	201	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
18/6/2569	360	534	245	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
19/6/2569	308	494	210	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
20/6/2569	281	181	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
21/6/2569	311	328	169	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
22/6/2569	298	459	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
23/6/2569	295	547	242	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
24/6/2569	310	436	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
25/6/2569	353	532	245	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
26/6/2569	352	461	208	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
27/6/2569	320	330	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
28/6/2569	320	285	131	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
29/6/2569	329	482	199	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี
30/6/2569	354	536	247	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ผิดปกติ	-	ไม่มี	ราตรี

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ 04055480000426 หมดอายุ 27 ตุลาคม 2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส.๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 548 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร - มี
บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด โดยนายธกรณ์ ณรงค์เดช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบ
กิจการประเภท .... ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี)
.... ออกให้โดย .... หมดอายุ ....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

บริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..)

บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ 04055480000426 หมดอายุ 27 ตุลาคม 2573

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Activated Sludge Process: AS)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย☐ ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐✓เครื่องสูบน้ำ ☐ ✓เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ย่อยสลายสลัดจ์ / ดูด-ขนถ่ายออกไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....9,746 kWh..........

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....13,347 ลบ.ม...........

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ....5,387......ลบ.ม...........

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....ท่อระบายน้ำเสียกรุงเทพฯ..........

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) ......เส้นท่อที่มาจากรางน้ำล้นในบ่อตกตะกอนที่จะไปออกบ่อสูบส่งออกด้านนอก

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบท่อประปา

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-43-CW						สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 43					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 105 - 115 Psi.			110			110						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			55			55						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-48-CW						สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 48					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 75 - 85 Psi.			80			80						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 50 Psi.			55			55						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-33-CW | สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 33

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/26	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 105 - 115 Psi.			115			110						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของอุปกรณ์คุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการทาสีกันสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark . กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-37-CW | สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 37

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 75 - 85 Psi.			85			80						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของอุปกรณ์คุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการทาสีกันสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark . กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-18-CW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 18

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 80 - 110 Psi.			110			110						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-23-CW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 23

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 75 - 85 Psi.			80			80						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

CBRE

อาคาร / Building: ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-02-CW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 02

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	๒/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 50 - 60 Psi.			56			55						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 30 - 50 Psi.			50			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building: ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-14-CW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 14

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	๑๒/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 130 - 150 Psi.			135			130						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			55			55						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-43-RW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 43

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
1	ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2	ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3	ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4	บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 105 - 115 Psi.			110			110						
5	บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			50						
6	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
7	ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-48-RW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 48

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
1	ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2	ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3	ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4	บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 80 - 100 Psi.			80			80						
5	บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			55			50						
6	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
7	ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
6	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-33-RW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 33

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 105 - 115 Psi.			115			110						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			55			55						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark . กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-37-RW

สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 37

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	16/3/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 75 - 85 Psi.			85			90						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-18-RW						สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 18					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	6/3/69	_/_/_	_/_/_	๖/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 100 - 120 Psi.			110			110						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			50			55						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-23-RW						สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 23					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	๖/๓/๖๙	_/_/_	_/_/_	๖/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 75 - 85 Psi.			80			85						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			55			50						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-02-RW | สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 02

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	6/2/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 40 - 55 Psi.			55			55						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 30 - 40 Psi.			40			40						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Pressure Reducing Valve | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : PRV-14-RW | สถานที่ติดตั้ง / Location : Level 14

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	6/2/69	_/_/_	_/_/_	16/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจสอบ ball, stem การทำงานของวาล์วและระดับน้ำที่ตั้งไว้ / Check float ball, stem, operation of valve and set level			N			N						
2 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
3 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
4 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำเข้า /Record inlet pressure 130 - 150 Psi.			140			120						
5 บันทึกแรงดันทางด้านน้ำออก / Record outlet pressure 35 - 55 Psi.			60			55						
6 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
7 ทำความสะอาด strainer และท่อของชุดควบคุม / Clean strainer and tube of pilot control valve			-			-						
8 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) / Check rust paint (if necessary)			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Sanitary Shaft	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : GROUP1						สถานที่ติดตั้ง / Location : 01-60 FLOOR					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	23/3/69	_/_/_	_/_/_	4/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน /3 Monthly Check												
1 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
2 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
3 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Sanitary Shaft	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : GROUP2						สถานที่ติดตั้ง / Location : Carpark					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	23/3/69	_/_/_	_/_/_	24/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน /3 Monthly Check												
1 ตรวจเช็คสภาพท่อและการรั่วซึม / Check condition of pipe and leakage			N			N						
2 ตรวจสอบการสั่นของวาล์วและท่อ / Check vibration of valve and pipe			N			N						
3 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning			N			N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

ภาคผนวก ข-7

เอกสารตรวจสอบการทำงาน และซ่อมบำรุงของระบบไฟฟ้า

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Emergeny Main Distribution Board (EMDB)

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EMDB1

สถานที่ติดตั้ง / Location : L12

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		25/1/69	22/2/69	22/3/69	26/4/69	24/5/69	23/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
		392 v	397 v	390 v	395 v	396 v	396 v	v	v	v	v	v	v
	บันทึกค่าแรงดันขาเข้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	392 v	399 v	391 v	396 v	397 v	398 v	v	v	v	v	v	v
2		393 v	394 v	390 v	395 v	396 v	396 v	v	v	v	v	v	v
3	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room <25 °C	23.5	23.5	23.0	23.2	23.3	23.0						
4	ตรวจสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟทางกายภาพ / Visual check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5	ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์, แอมป์, กิโลวัตต์, กิโลวัตต์-ชั่วโมง) / Check all meters (volt /amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
		L1 111 A	L1 228 A	L1 592 A	L1 756 A	L1 194 A	L1 105 A	L1 A	L1 A	L1 A	L1 A	L1 A	L1 A
	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ___ A, L2 ___ A, L3 ___ A, LN ___ A, LG ___ A	L2 102 A	L2 261 A	L2 575 A	L2 771 A	L2 205 A	L2 93 A	L2 A	L2 A	L2 A	L2 A	L2 A	L2 A
		L3 97 A	L3 207 A	L3 593 A	L3 306 A	L3 143 A	L3 93 A	L3 A	L3 A	L3 A	L3 A	L3 A	L3 A
		LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN A	LN A	LN A	LN A	LN A	LN A
		LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG A	LG - A	LG A	LG A	LG A	LG A	LG A	LG A
8	ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt 380V, Over volt 440V	N	N	N	N	N	N						
9	ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม ATS ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO / Check position of ATS controller	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของแผงควบคุมว่าเรียบร้อย / Visual check and ensure panel of board in properly secured	N	N	N	N	N	N						
13	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Emergeny Main Distribution Board (EMDB)

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EMDB2

สถานที่ติดตั้ง / Location : L12

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		25/1/69	22/2/69	23/3/69	26/4/26	24/5/26	23/6/26	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
		392 v	397 v	394 v	396 v	395 v	396 v	v	v	v	v	v	v
	บันทึกค่าแรงดันขาเข้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	394 v	399 v	395 v	397 v	396 v	397 v	v	v	v	v	v	v
2		392 v	394 v	395 v	396 v	395 v	396 v	v	v	v	v	v	v
3	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room <25 °C	23.5	23.5	23.0	23.2	23.3	23.0						
4	ตรวจสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟทางกายภาพ / Visual check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5	ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์, แอมป์, กิโลวัตต์, กิโลวัตต์-ชั่วโมง) / Check all meters (volt /amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
		L1 398 A	L1 98 A	L1 209 A	L1 176 A	L1 165 A	L1 354 A	L1 A	L1 A	L1 A	L1 A	L1 A	L1 A
	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ___ A, L2 ___ A, L3 ___ A, LN ___ A, LG ___ A	L2 241 A	L2 90 A	L2 193 A	L2 169 A	L2 161 A	L2 354 A	L2 A	L2 A	L2 A	L2 A	L2 A	L2 A
		L3 237 A	L3 84 A	L3 188 A	L3 176 A	L3 160 A	L3 399 A	L3 A	L3 A	L3 A	L3 A	L3 A	L3 A
		LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN A	LN A	LN A	LN A	LN A	LN A
		LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG ✓ A	LG - A	LG A	LG A	LG A	LG A	LG A	LG A
8	ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt 380V, Over volt 440V	N	N	N	N	N	N						
9	ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม ATS ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง AUTO / Check position of ATS controller	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของแผงควบคุมว่าเรียบร้อย / Visual check and ensure panel of board in properly secured	N	N	N	N	N	N						
13	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						
	หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown	M	M	M	M	M	M						

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Main Distribution Board

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : MD805

สถานที่ติดตั้ง / Location : 3L

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		15/1/69	26/2/69	22/3/69	29/4/69	18/5/69	18/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room ____°C	39	30	30	30	30	30						
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	400	399	393	397	401	397						
		401	400	395	400	402	398						
		400	401	393	397	401	396						
4	ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5	ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt: 380V, Over volt: 440V	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ____ A, L2 ____ A, L3 ____ A, LN ____ A, LG ____ A	L1 809 A	L1 184 A	L1 704 A	L1 810 A	L1 559 A	L1 277 A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A
		L2 774 A	L2 179 A	L2 702 A	L2 809 A	L2 254 A	L2 259 A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A
		L3 760 A	L3 136 A	L3 654 A	L3 748 A	L3 242 A	L3 284 A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A
		LN – A	LN – A	LN – A	LN – A	LN – A	LN – A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A
		LG – A	LG – A	LG – A	LG – A	LG – A	LG – A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A
9	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthling	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

FR-PENG-PE-026 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Main Distribution Board

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : MD806

สถานที่ติดตั้ง / Location : 3L

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		29/1/69	21/2/69	27/3/69	28/4/69	24/5/69	16/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room ____°C	30	30	30	30	30	30						
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	400	403	403	404	402	403						
		401	402	404	405	404	404						
		400	400	403	403	402	402						
4	ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5	ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt: 380V, Over volt: 440V	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ____ A, L2 ____ A, L3 ____ A, LN ____ A, LG ____ A	L1 753 A	L1 201 A	L1 621 A	L1 794 A	L1 413 A	L1 405 A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A	L1 ____ A
		L2 704 A	L2 223 A	L2 649 A	L2 791 A	L2 344 A	L2 381 A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A	L2 ____ A
		L3 638 A	L3 199 A	L3 672 A	L3 761 A	L3 367 A	L3 401 A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A	L3 ____ A
		LN – A	LN – A	LN – A	LN – A	LN – A	LN – A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A	LN ____ A
		LG – A	LG – A	LG – A	LG – A	LG – A	LG – A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A	LG ____ A
9	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthling	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

M m

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

FR-PENG-PE-026 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 202[illegible]

Main Distribution Board | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : MDB03 | สถานที่ติดตั้ง / Location : L11

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	25/1/67	21/2/67	28/3/67	24/4/67	24/5/67	28/6/67	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตซ์บอร์ด / Record temperature in switchboard room ______ °C	29.9	29.9	30,3	30,7	30.3	30.0						
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	399	401 ✓	401 ✓	402 ✓	402 ✓	402 ✓						
	400	402 ✓	402 ✓	407 ✓	403 ✓	404 ✓						
	400	400 ✓	399 ✓	402 ✓	402 ✓	402 ✓						
4 ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5 ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6 ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt: 380V, Over volt: 440V	N	N.	N	N	N	N						
8 ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ___ A, L2 ___ A, L3 ___ A, LN ___ A, LG ___ A	L1 468 A	L1 494 A	L1 1068 A	L1 597 A	L1 516 A	L1 4 A	L1___A	L1___A	L1___A	L1___A	L1___A	L1___A
	L2 477 A	L2 457 A	L2 1091 A	L2 612 A	L2 534 A	L2 3 A	L2___A	L2___A	L2___A	L2___A	L2___A	L2___A
	L3 476 A	L3 450 A	L3 1084 A	L3 608 A	L3 519 A	L3 4 A	L3___A	L3___A	L3___A	L3___A	L3___A	L3___A
	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN___A	LN___A	LN___A	LN___A	LN___A	LN___A
	LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG___A	LG___A	LG___A	LG___A	LG___A	LG___A
9 ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthling	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 202[illegible]

Main Distribution Board | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : MDB04 | สถานที่ติดตั้ง / Location : L11

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	25/1/67	24/2/67	28/3/67	24/4/67	24/5/67	28/6/67	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2 ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตซ์บอร์ด / Record temperature in switchboard room ______ °C	29.9	29.9	30,3	30,2	30.3	30.0						
3 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	399	403 ✓	401 ✓	403 ✓	403 ✓	399 ✓						
	400	405 ✓	402 ✓	404 ✓	404 ✓	400 ✓						
	400	402 ✓	402 ✓	407 ✓	402 ✓	399 ✓						
4 ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5 ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6 ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt: 380V, Over volt: 440V	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ___ A, L2 ___ A, L3 ___ A, LN ___ A, LG ___ A	L1 1046 A	L1 169 A	L1 561 A	L1 599 A	L1 386 A	L1 928 A	L1___A	L1___A	L1___A	L1___A	L1___A	L1___A
	L2 1016 A	L2 158 A	L2 551 A	L2 594 A	L2 365 A	L2 948 A	L2___A	L2___A	L2___A	L2___A	L2___A	L2___A
	L3 1006 A	L3 167 A	L3 494 A	L3 458 A	L3 360 A	L3 917 A	L3___A	L3___A	L3___A	L3___A	L3___A	L3___A
	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN - A	LN___A	LN___A	LN___A	LN___A	LN___A	LN___A
	LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG - A	LG___A	LG___A	LG___A	LG___A	LG___A	LG___A
9 ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthling	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12 ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark . กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Main Distribution Board รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : MDB01 สถานที่ติดตั้ง / Location : L11

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		25/1/69	22/2/69	22/3/69	26/4/69	19/5/69	23/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room _____ °C	29.9	29.9	30.3	30.2	30.2	30.7						
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	401 V 402 V 401 V	401 V 403 V 399 V	391 V 392 V 392 V	399 V 399 V 392 V	395 V 397 V 396 V	398 V 397 V 393 V	V V V	V V V	V V V	V V V	V V V	V V V
4	ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5	ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt: 380V .Over volt: 440V	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ___ A, L2 ___ A, L3 ___ A, LN ___ A, LG ___ A	L1 388 A L2 406 A L3 355 A LN – A LG – A	L1 387 A L2 366 A L3 510 A LN – A LG – A	L1 1634 A L2 1688 A L3 1672 A LN – A LG – A	L1 1022 A L2 1028 A L3 967 A LN – A LG – A	L1 937 A L2 295 A L3 243 A LN – A LG – A	L1 919 A L2 389 A L3 410 A LN – A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A
9	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthing	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีการตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark . กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Main Distribution Board รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : MDB02 สถานที่ติดตั้ง / Location : L11

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		25/1/69	22/2/69	22/3/69	24/4/69	19/5/69	28/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
	ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ หรือเสียงผิดปกติ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องสวิตช์บอร์ด / Record temperature in switchboard room _____ °C	29.9	29.9	30.3	30.2	30.2	30.0						
3	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าด้านแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้า / Check record incoming voltage 380 - 440 Volts	400 V 401 V 400 V	399 V 401 V 398 V	396 V 397 V 394 V	397 V 398 V 397 V	395 V 396 V 393 V	398 V 399 V 396 V	V V V	V V V	V V V	V V V	V V V	V V V
4	ตรวจสอบสภาพของ bus bar และฉนวนหุ้มสายไฟ / Check for any discoloration of bus bar or deterioration of cable insulation	N	N	N	N	N	N						
5	ตรวจสอบมิเตอร์ต่างๆ (โวลท์ แอมป์ กิโลวัตต์ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) / Check all meters (volt / amps. / KW / KWH)	N	N	N	N	N	N						
6	ตรวจสอบการทำงานของฟิวส์ภายในตู้ควบคุม / Check working condition of fuse control	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / Visual check and record setting of phase & voltage failure protection relays Under volt: 380V .Over volt: 440V	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ACB และบันทึกค่ากระแสขณะใช้งานที่ทริปยูนิต / Visual check working condition of air circuit breaker and record ampare at trip unit L1 ___ A, L2 ___ A, L3 ___ A, LN ___ A, LG ___ A	L1 758 A L2 751 A L3 545 A LN – A LG – A	L1 209 A L2 201 A L3 199 A LN – A LG – A	L1 214 A L2 148 A L3 193 A LN – A LG – A	L1 1032 A L2 1031 A L3 1018 A LN – A LG – A	L1 287 A L2 280 A L3 282 A LN – A LG – A	L1 215 A L2 200 A L3 198 A LN – A LG – A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A	L1 A L2 A L3 A LN A LG A
9	ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุม / Visual check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบการกราวน์ / Check earthing	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบจุดต่อน็อตต่างๆ (ใช้วิธีการตรวจสอบโดยการดูด้วยตา) / Visual check nut and bolt terminal	N	N	N	N	N	N						
12	ทำความสะอาดทั่วไป / General cleaning	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technicia [redacted]

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technicia

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manage

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Dry Type Transformer | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : TR05 | สถานที่ติดตั้ง / Location : L36

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	25/1/69	24/2/69	22/3/69	26/4/69	24/5/69	28/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2 ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟสและค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละเฟสโดยดูค่าจากหน้าจอชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง / Check and reccord temperature in transformer from Temperature comtroller	N	N	N	N	N	N						
3 อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A / Temperature in coil Phase A ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	60	57	63	69	57	59						
4 อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส B / Temperature in coil Phase B ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	59	45	53	55	56	52						
5 อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส C / Temperature in coil Phase C ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	61	40	45	47	49	52						
6 บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า / Record temperature in transformer room __<25__ °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนที่ระบบ Manual / Check ventilation fan by manual mode	N	N	N	N	N	N						
8 บันทึกค่าแรงดันทางด้านแรงต่ำ / Reccord low voltage ______380 - 440______ Volt.	400	399	395	397	399	400						
9 ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตู้หม้อแปลง / Visual check and ensure housing and base in properly secured	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลงในขณะใช้งานว่าเกิดมีเสียงอะไรที่ผิดปกติไปหรือไม่ / Check operating sound	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบอาการสั่นของตัวหม้อแปลงและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ / Check vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ / Check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
13 ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง /Clean ensure housing	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Dry Type Transformer | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : TR06 | สถานที่ติดตั้ง / Location : L36

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	25/1/69	26/2/69	22/3/69	26/4/26	24/5/26	28/6/26	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นไหม้ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2 ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟสและค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละเฟสโดยดูค่าจากหน้าจอชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง / Check and reccord temperature in transformer from Temperature comtroller	N	N	N	N	N	N						
3 อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A / Temperature in coil Phase A ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	59	56	63	67	56	62						
4 อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส B / Temperature in coil Phase B ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	61	57	65	68	58	57						
5 อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส C / Temperature in coil Phase C ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	59	53	60	67	65	54						
6 บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า / Record temperature in transformer room __<25__ °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนที่ระบบ Manual / Check ventilation fan by manual mode	N	N	N	N	N	N						
8 บันทึกค่าแรงดันทางด้านแรงต่ำ / Reccord low voltage ______380 - 440______ Volt.	399	402	404	404	403	404						
9 ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตู้หม้อแปลง / Visual check and ensure housing and base in properly secured	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลงในขณะใช้งานว่าเกิดมีเสียงอะไรที่ผิดปกติไปหรือไม่ / Check operating sound	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบอาการสั่นของตัวหม้อแปลงและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ / Check vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ / Check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
13 ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง /C ean ensure housing	N	N	N	N	N	N						
หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown	M	M	M	m	m	m						

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Dry Type Transformer

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : TR03

สถานที่ติดตั้ง / Location : L11

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		29/1/69	24/2/69	23/3/69	20/4/69	29/5/69	23/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟสและค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละเฟสโดยดูค่าจากหน้าจอชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง / Check and reccord temperature in transformer from Temperature comtroller	N	N	N	N	N	N						
3	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A / Temperature in coil Phase A ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	59	57	63	60	59	61						
4	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส B / Temperature in coil Phase B ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	60	58	63	61	59	59						
5	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส C / Temperature in coil Phase C ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	56	54	60	56	71	56						
6	บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า / Record temperature in transformer room __<25__ °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนที่ระบบ Manual / Check ventilation fan by manual mode	N	N	N	N	N	N						
8	บันทึกค่าแรงดันทางด้านแรงต่ำ / Reccord low voltage ______380 - 440______ Volt.	401	401	402	401	403	401						
9	ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตู้หม้อแปลง / Visual check and ensure housing and base in properly secured	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลงในขณะใช้งานว่าเกิดมีเสียงอะไรที่ผิดปกติไปหรือไม่ / Check operating sound	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบอาการสั่นของตัวหม้อแปลงและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ / Check vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ / Check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
13	ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง /Clean ensure housing	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]											
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Dry Type Transformer

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : TR04

สถานที่ติดตั้ง / Location : L11

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		25/1/69	24/2/69	24/3/69	20/4/69	29/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นเหม็นไหม้ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟสและค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละเฟสโดยดูค่าจากหน้าจอชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง / Check and reccord temperature in transformer from Temperature comtroller	N	N	N	N	N	N						
3	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A / Temperature in coil Phase A ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	61	54	59	58	56	55						
4	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส B / Temperature in coil Phase B ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	63	55	59	58	56	53						
5	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส C / Temperature in coil Phase C ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	60	54	54	57	71	50						
6	บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า / Record temperature in transformer room __<25__ °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนที่ระบบ Manual / Check ventilation fan by manual mode	N	N	N	N	N	N						
8	บันทึกค่าแรงดันทางด้านแรงต่ำ / Reccord low voltage ______380 - 440______ Volt.	400	402	402	404	403	402						
9	ตรวจสอบทางกายภาพความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตู้หม้อแปลง / Visual check and ensure housing and base in properly secured	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลงในขณะใช้งานว่าเกิดมีเสียงอะไรที่ผิดปกติไปหรือไม่ / Check operating sound	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบอาการสั่นของตัวหม้อแปลงและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ / Check vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ / Check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
13	ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง /Clean ensure housing	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]											
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building : ________ONE CITY CENTRE (OCC)____________

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year _____2025______

Dry Type Transformer

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : ________TR01____________ สถานที่ติดตั้ง / Location : ________L11__________

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		๑๕/๑/๖๘	๒๔/๒/๖๘	๒๒/๓/๖๘	๒๑/๔/๖๘	๑๙/๕/๖๘	๒๕/๖/๖๘	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นเขม่าไหม้ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟสและค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละเฟสโดยดูค่าจากหน้าจอชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง / Check and reccord temperature in transformer from Temperature comtroller	N	N	N	N	N	N						
3	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A / Temperature in coil Phase A ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	60	56	67	68	56	57						
4	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส B / Temperature in coil Phase B ___<70____ °C Maximum Temperature ___100___ °C	60	62	75	75	62	61						
5	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส C / Temperature in coil Phase C ____<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	59	55	65	66	56	59						
6	บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า / Record temperature in transformer room __<25___ °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนที่ระบบ Manual / Check ventilation fan by manual mode	N	N	N	N	N	N						
8	บันทึกค่าแรงดันทางด้านแรงต่ำ / Reccord low voltage _______380 - 440_______ Volt.	401	400	392	396	396	400						
9	ตรวจสอบทางกายภาพความแน่นหนาและความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตู้หม้อแปลง / Visual check and ensure housing and base in properly secured	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลงในขณะใช้งานว่าเกิดเสียงอะไรที่ผิดปกติไปหรือไม่ / Check operating sound	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบอาการสั่นของตัวหม้อแปลงและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ / Check vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ / Check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
13	ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง /Clean ensure housing	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal. BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]											
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building : ________ONE CITY CENTRE (OCC)____________

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year _____2025______

Dry Type Transformer

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : ________TR02____________ สถานที่ติดตั้ง / Location : ________L11__________

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		๒๑/๑/๖๘	๒๔/๒/๖๘	๒๒/๓/๖๘	๒๑/๔/๖๘	๒๑/๕/๖๘	๒๖/๖/๖๘	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ตรวจเช็คร่องรอยและกลิ่นเขม่าไหม้ / Visual check for any signs of burn marks, oxidation, abnormal hissing sound & smell	N	N	N	N	N	N						
2	ตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิแต่ละเฟสและค่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละเฟสโดยดูค่าจากหน้าจอชุดควบคุมอุณหภูมิหม้อแปลง / Check and reccord temperature in transformer from Temperature controller	N	N	N	N	N	N						
3	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส A / Temperature in coil Phase A ___<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	60	56	56	70	58	54						
4	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส B / Temperature in coil Phase B ___<70____ °C Maximum Temperature ___100___ °C	58	55	59	69	56	54						
5	อุณหภูมิปัจจุบันและอุณหภูมิสูงสุดของเฟส C / Temperature in coil Phase C ____<70___ °C Maximum Temperature ___100___ °C	56	52	51	65	72	56						
6	บันทึกค่าอุณหภูมิภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า / Record temperature in transformer room __<25___ °C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายความร้อนที่ระบบ Manual / Check ventilation fan by manual mode	N	N	N	N	N	N						
8	บันทึกค่าแรงดันทางด้านแรงต่ำ / Reccord low voltage _______380 - 440_______ Volt.	394	403	397	397	395	399						
9	ตรวจสอบทางกายภาพความแน่นหนาและความมั่นคงแข็งแรงของฐานและตู้หม้อแปลง / Visual check and ensure housing and base in properly secured	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบเสียงของหม้อแปลงในขณะใช้งานว่าเกิดเสียงอะไรที่ผิดปกติไปหรือไม่ / Check operating sound	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบอาการสั่นของตัวหม้อแปลงและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ / Check vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ / Check all indication lamps	N	N	N	N	N	N						
13	ทำความสะอาดตู้หม้อแปลง /Clean ensure housing	N	N	N	N	N	N						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal. BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technicia	[redacted]											
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technicia												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manage												

ภาคผนวก ข-8

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอัคคีภัย

CBRE

อาคาร / Building: ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fire Alarm System	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FA-FL12-FL28						สถานที่ติดตั้ง / Location : FL.1#FL..26					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	07/1/69	14/2/69	14/3/69	11/4/69	1/5/69	20/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
1 ทำความสะอาดตู้ควบคุม / Clean fire alarm control panel	N	N	N	N	N	N						
2 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	N	N	N	N	N	N						
3 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	N	N	N	N	N	N						
4 ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม / Check status of Fire alarm control panel	N	N	N	N	N	N						
ตู้ Graphic Annunciator / Graphic Annunciator Panel												
5 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	N	N	N	N	N	N						
6 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	N	N	N	N	N	N						
7 ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator / Clean Graphic Annunciator	N	N	N	N	N	N						
[illegible]												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
8 ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน / Test functions to work	✓	N	✓	✓	N	N						
โมดูลในตู้ FA box ตามชั้น / Module in FA box												
9 ทดสอบอินพุตโมดูล / Test input module	✓	N	✓	✓	N	N						
10 ทดสอบเอาท์พุตโมดูล / Test output module	✓	N	✓	✓	N	N						
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน / Alarm Devices												
11 ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง / Test operation of initiating devices (Bell, Strobe light, Horn)	✓	N	✓	✓	N	N						
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices												
12 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน / Test smoke detector	✓	N	✓	N	N	N						
13 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / Test heat detector	✓	N	✓	N	N	N						
14 ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคล / Test manual station	N	N	✓	N	N	N						
ตรวจสอบทุก ปี / Annual Check												
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices												
15 ทำความสะอาดอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Clean smoke detector, Heat detector, Manual station	–	–	–	–	–	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
16 ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง / Check the battery voltages <15 Volt.	–	–	–	–	–	N						
หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown	M	m	M	M	M	Y						

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PE-024 (R.00/2024)

CBRE

อาคาร / Building: ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fire Alarm System	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FA-FL.B1.B2.B3.B4-FL.11						สถานที่ติดตั้ง / Location : FL.B1.B2.B3.B4-FL.12					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	10/1/69	14/2/69	14/3/69	11/4/69	1/5/69	20/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
1 ทำความสะอาดตู้ควบคุม / Clean fire alarm control panel	N	N	N	N	N	N						
2 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	N	N	N	N	N	N						
3 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	N	N	N	N	N	N						
4 ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม / Check status of Fire alarm control panel	N	N	N	N	N	N						
ตู้ Graphic Annunciator / Graphic Annunciator Panel												
5 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	N	N	N	N	N	N						
6 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	N	N	N	N	N	N						
7 ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator / Clean Graphic Annunciator	N	N	N	N	N	N						
[illegible]												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
8 ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน / Test functions to work	N	N	✓	N	N	N						
โมดูลในตู้ FA box ตามชั้น / Module in FA box												
9 ทดสอบอินพุตโมดูล / Test input module	N	N	✓	N	N	N						
10 ทดสอบเอาท์พุตโมดูล / Test output module	N	N	✓	N	N	N						
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน / Alarm Devices												
11 ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง / Test operation of initiating devices (Bell, Strobe light, Horn)	N	N	✓	N	N	N						
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices												
12 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน / Test smoke detector	N	N	N	N	N	N						
13 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / Test heat detector	N	N	N	N	N	N						
14 ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคล / Test manual station	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก ปี / Annual Check												
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices												
15 ทำความสะอาดอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Clean smoke detector, Heat detector, Manual station	–	N	–	–	–	–						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
16 ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง / Check the battery voltages <15 Volt.	–	N	–	–	–	–						
หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown	M	Y	M	M	M	M						

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PE-024 (R.00/2024)

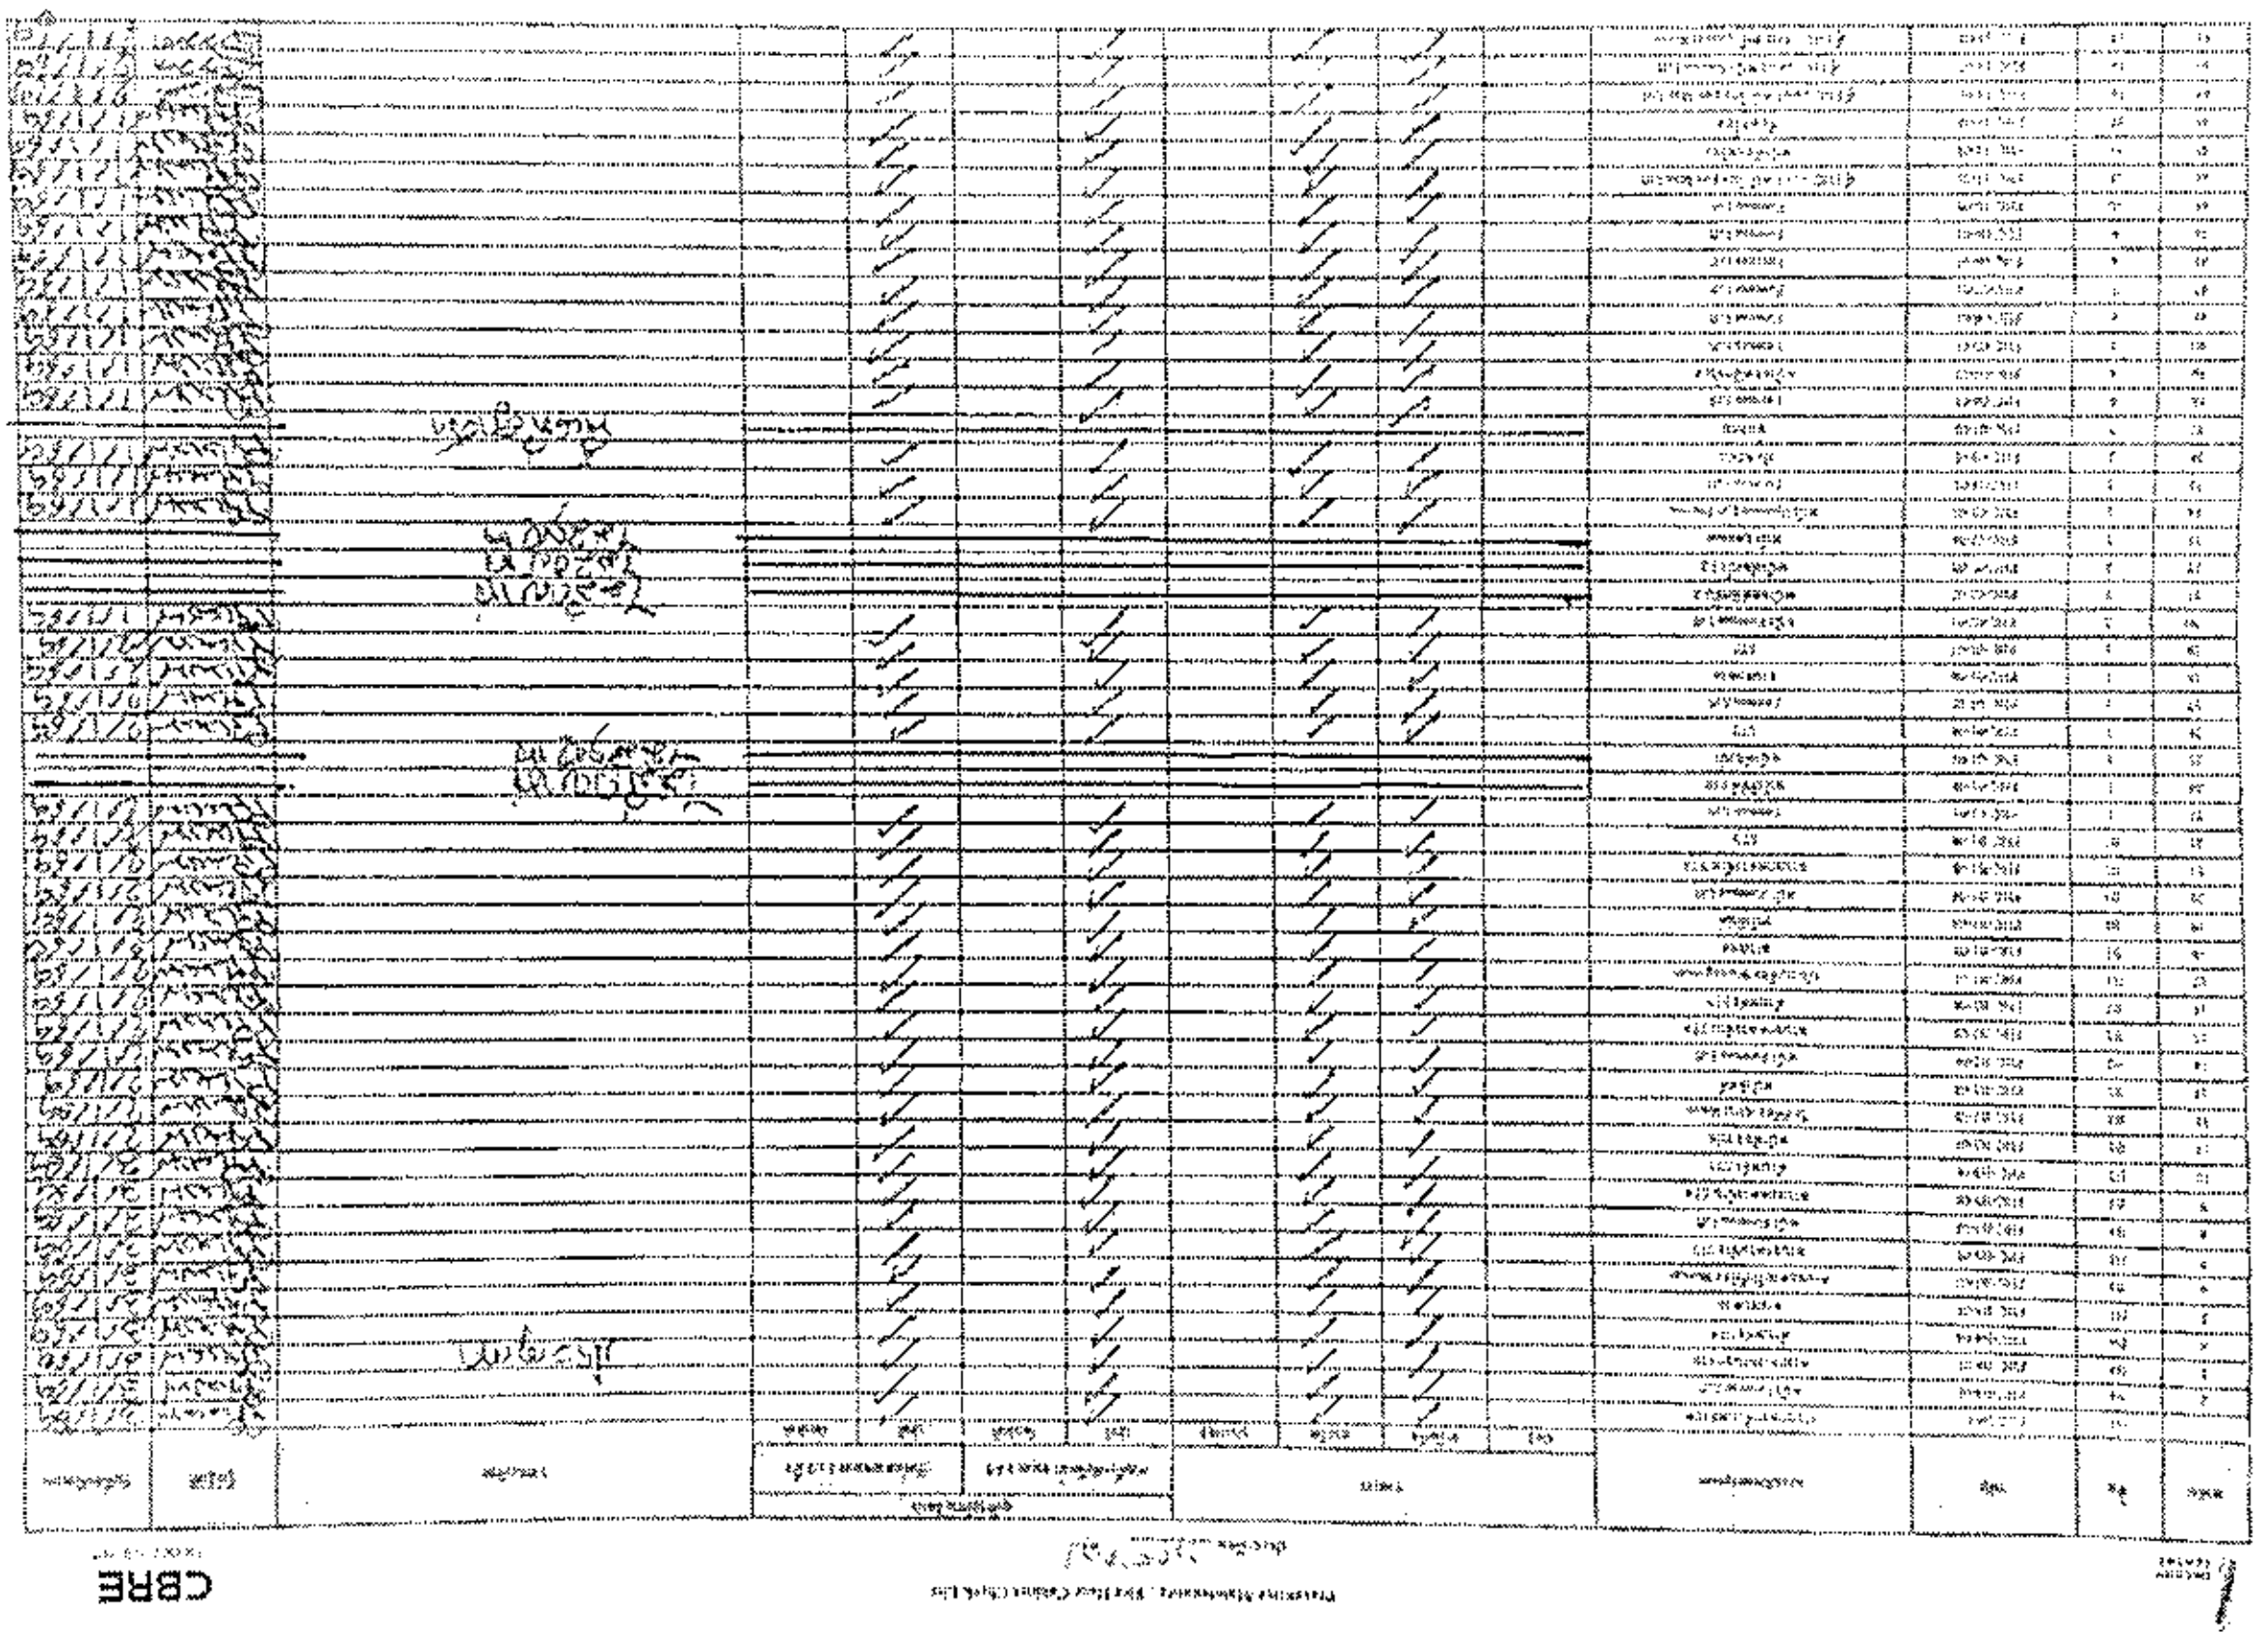

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fire Alarm System	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FA-FL29-FL44					สถานที่ติดตั้ง / Location : FL32 FL. 60						
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan 10/1/69	ก.พ. / Feb 14/2/69	มี.ค. / Mar 19/3/69	เม.ย. / Apr 11/4/69	พ.ค. / May 9/5/69	มิ.ย. / Jun 20/6/69	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
1 ทำความสะอาดตู้ควบคุม / Clean fire alarm control panel	N	N	N	N	N	N						
2 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	N	N	N	N	N	N						
3 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	N	N	N	N	N	N						
4 ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม / Check status of Fire alarm control panel	N	N	N	N	N	N						
ตู้ Graphic Annunciator / Graphic Annunciator Panel												
5 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	N	N	N	N	N	N						
6 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงบัซเซอร์ / Test operation of buzzer	N	N	N	N	N	N						
7 ทำความสะอาดตู้ Graphic Annunciator / Clean Graphic Annunciator	N	N	N	N	N	N						
[illegible]												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
8 ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน / Test functions to work	N	N	N	N	N	N						
โมดูลในตู้ FA box ตามชั้น / Module in FA box												
9 ทดสอบอินพุทโมดูล / Test input module	N	N	N	N	N	N						
10 ทดสอบเอาท์พุทโมดูล / Test output module	N	N	N	N	N	N						
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน / Alarm Devices												
11 ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง / Test operation of initiating devices (Bell, Strobe light, Horn)	N	N	N	N	N	N						
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices												
12 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน / Test smoke detector	N	N	N	N	N	N						
13 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / Test heat detector	N	N	N	N	N	N						
14 ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล / Test manual station	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบ ทุก 6 เดือน/Semi-annual check.												
อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Initiating Devices												
15 ทำความสะอาดอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Clean smoke detector, Heat detector, Manual station	–	–	–	–	–	–						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
ตู้ควบคุม / Fire Alarm Control Panel												
16 ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง / Check the battery voltages ____<15____ Volt.	–	–	–	–	–	–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdo [redacted]

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technici [redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technici						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manag						

FR-PENG-PE-024 (R.00/2024)

Preventive Maintenance - Fire Hose Cabinet Check List

CBRE

Preventive Maintenance - Fire Hose Cabinet Check List

CBRE

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน [illegible]

CBRE

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	ตรวจ								หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
				Cat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓			[illegible]	[illegible]

[redacted]

[redacted]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FM-OCC-HSE-007

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	ตรวจ				อุปกรณ์ดับเพลิง				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								[illegible]		[illegible]				
				Cat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	B4	FHC-B4-01	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/1/69
2	B4	FHC-B4-02	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
3	B4	FHC-B4-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/2/69
4	B4	FHC-B4-04	ด้านหลัง ST3		✓	✓		✓		✓				4/2/69
5	B3	FHC-B3-01	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/2/69
6	B3	FHC-B3-02	[illegible] Storage		✓	✓		✓		✓				4/2/69
7	B3	FHC-B3-03	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				4/2/69
8	B3	FHC-B3-04	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
9	B3	FHC-B3-05	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				4/2/69
10	B3	FHC-B3-06	ด้านหลัง ST5		✓	✓		✓		✓				4/2/69
11	B2	FHC-B2-01	หน้าห้อง U.C.		✓	✓		✓		✓				4/2/69
12	B2	FHC-B2-02	ใกล้ห้อง AHU Room		✓	✓		✓		✓				6/2/69
13	B2	FHC-B2-03	หน้าลิฟต์		✓	✓		✓		✓				4/2/69
14	B2	FHC-B2-04	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
15	B2	FHC-B2-05	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				4/2/69
16	B2	FHC-B2-06	ด้านหลัง ST5		✓	✓		✓		✓				6/2/69
17	B1	FHC-B1-01	[illegible] Waiting Area		✓	✓		✓		✓				4/2/69
18	B1	FHC-B1-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/2/69
19	B1	FHC-B1-03	หน้าลิฟต์		✓	✓		✓		✓				4/2/69
20	B1	FHC-B1-04	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
21	B1	FHC-B1-05	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				4/2/69
22	B1	FHC-B1-06	ST5		✓	✓		✓		✓				4/2/69
23	1	FHC-01-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				5/3/69
24	1	FHC-01-02	หน้าลิฟต์ P10									[illegible]		
25	1	FHC-01-03	[illegible]									[illegible]		
26	1	FHC-01-04	ST2		✓	✓		✓		✓				3/3/69
27	1	FHC-01-05	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
28	1	FHC-01-06	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/3/69
29	1	FHC-01-07	ST5		✓	✓		✓		✓				3/3/69
30	2	FHC-02-01	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
31	2	FHC-02-02	[illegible]									[illegible]		
32	2	FHC-02-03	[illegible]									[illegible]		
33	2	FHC-02-04	หน้า Lawson									[illegible]		
34	2	FHC-02-05	หน้า Fireman Lift [illegible]		✓	✓		✓		✓				3/3/69
35	3	FHC-03-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
36	3	FHC-03-02	[illegible] ST-01		✓	✓		✓		✓		[illegible]		3/3/69
37	3	FHC-03-03	[illegible]									[illegible]		
38	4	FHC-04-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
39	4	FHC-04-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/3/69
40	5	FHC-05-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
41	6	FHC-06-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
42	7	FHC-07-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
43	8	FHC-08-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
44	9	FHC-09-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
45	10	FHC-10-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
46	11	FHC-11-01	ตู้ FHC-11-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/3/69
47	11	FHC-11-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/3/69
48	11	FHC-11-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/3/69
49	14	FHC-14-01	ตู้ FHC-14-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
50	14	FHC-14-02	ตู้ FHC-14-02 หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
51	14	FHC-14-03	ตู้ FHC-14-03 หน้า [illegible]		✓	✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	[illegible]				[illegible]				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								[illegible]		[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
52	15	FHC-15-01	ตู้ FHC-15-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
53	15	FHC-15-02	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
54	15	FHC-15-03	ตู้ FHC-15-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
55	16	FHC-16-01	ตู้ FHC-16-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
56	16	FHC-16-02	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
57	16	FHC-16-03	ตู้ FHC-16-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
58	17	FHC-17-01	ตู้ FHC-17-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
59	17	FHC-17-02	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
60	17	FHC-17-03	ตู้ FHC-17-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
61	18	FHC-18-01	ตู้ FHC-18-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
62	18	FHC-18-02	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
63	18	FHC-18-03	ตู้ FHC-18-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
64	19	FHC-19-01	ตู้ FHC-19-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
65	19	FHC-19-02	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
66	19	FHC-19-03	ตู้ FHC-19-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
67	20	FHC-20-01	ตู้ FHC-20-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
68	20	FHC-20-02	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
69	20	FHC-20-03	ตู้ FHC-20-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
70	21	FHC-21-01	ตู้ FHC-21-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
71	21	FHC-21-02	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
72	21	FHC-21-03	ตู้ FHC-21-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
73	22	FHC-22-01	ตู้ FHC-22-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
74	22	FHC-22-02	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
75	22	FHC-22-03	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
76	23	FHC-23-01	ตู้ FHC-23-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
77	23	FHC-23-02	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
78	23	FHC-23-03	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
79	24	FHC-24-01	ตู้ FHC-24-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
80	24	FHC-24-02	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
81	24	FHC-24-03	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
82	25	FHC-25-01	ตู้ FHC-25-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
83	25	FHC-25-02	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
84	25	FHC-25-03	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
85	26	FHC-26-01	ตู้ FHC-26-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
86	26	FHC-26-02	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
87	26	FHC-26-03	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
88	27	FHC-27-01	ตู้ FHC-27-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
89	27	FHC-27-02	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
90	27	FHC-27-03	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
91	28	FHC-28-01	ตู้ FHC-28-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
92	28	FHC-28-02	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
93	28	FHC-28-03	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
94	29	FHC-29-01	ตู้ FHC-29-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
95	29	FHC-29-02	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
96	29	FHC-29-03	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
97	30	FHC-30-01	ตู้ FHC-30-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
98	30	FHC-30-02	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
99	30	FHC-30-03	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
100	31	FHC-31-01	ตู้ FHC-31-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
101	31	FHC-31-02	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
102	31	FHC-31-03	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/2/69

((

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	[illegible]				[illegible]				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								[illegible]		[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
103	32	FHC-32-01	ตู้ FHC-32-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
104	32	FHC-32-02	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
105	32	FHC-32-03	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/2/69
106	33	FHC-33-01	ตู้ FHC-33-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
107	33	FHC-33-02	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
108	33	FHC-33-03	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/2/69
109	34	FHC-34-01	ตู้ FHC-34-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
110	34	FHC-34-02	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/2/69
111	34	FHC-34-03	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/2/69
112	35	FHC-35-01	ตู้ FHC-35-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
113	35	FHC-35-02	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
114	35	FHC-35-03	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				3/2/69
115	36	FHC-36-01	ตู้ FHC-36-01 หน้า Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
116	36	FHC-36-02	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
117	36	FHC-36-03	ตู้ FHC-36-03 หน้า CE Room		✓	✓		✓		✓				3/2/69
118	37	FHC-37-01	ตู้ FHC-37-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
119	37	FHC-37-02	ตู้ FHC-37-02 หน้า ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
120	38	FHC-38-01	ตู้ FHC-38-01 หน้า Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
123	39	FHC-39-01	ตู้ FHC-39-01 หน้า Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
126	40	FHC-40-01	ตู้ FHC-40-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
129	41	FHC-41-01	ตู้ FHC-41-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
130	41	FHC-41-02	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๑๐-๒-๖๙
131	41	FHC-41-03	ตู้ FHC-41-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๑๐-๒-๖๙
132	42	FHC-42-01	ตู้ FHC-42-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
133	42	FHC-42-02	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
134	42	FHC-42-03	ตู้ FHC-42-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
135	43	FHC-43-01	ตู้ FHC-43-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
136	43	FHC-43-02	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
137	43	FHC-43-03	ตู้ FHC-43-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				4/2/69
138	44	FHC-44-01	ตู้ FHC-44-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
139	44	FHC-44-02	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
141	45	FHC-45-01	ตู้ FHC-45-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
142	45	FHC-45-02	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
143	45	FHC-45-03	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
144	46	FHC-46-01	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
145	46	FHC-46-02	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
146	46	FHC-46-03	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
147	47	FHC-47-01	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
148	47	FHC-47-02	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
149	47	FHC-47-03	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
150	48	FHC-48-01	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
151	48	FHC-48-02	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
152	48	FHC-48-03	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินหน้าทางหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
153	49	FHC-49-01	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69

((

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE

FR-OCC-HSE-017

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	สภาพ				อุปกรณ์ดับเพลิง				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
				Cat	หน้าตู้	สายฉีด	ประตูตู้	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
154	49	FHC-49-01	ตู้ FHC-49-01 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
155	49	FHC-49-02	ตู้ FHC-49-02 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
156	50	FHC-50-01	ตู้ FHC-50-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
157	50	FHC-50-02	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				6/2/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
159	51	FHC-51-01	ตู้ FHC-51-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
160	51	FHC-51-02	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				8/2/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
162	52	FHC-52-01	ตู้ FHC-52-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
163	52	FHC-52-02	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
164	52	FHC-52-03	ตู้ FHC-52-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
165	53	FHC-53-01	ตู้ FHC-53-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
166	53	FHC-53-02	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
167	53	FHC-53-03	ตู้ FHC-53-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
168	54	FHC-54-01	ตู้ FHC-54-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
169	54	FHC-54-02	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/65
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
171	55	FHC-55-01	ตู้ FHC-55-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
172	55	FHC-55-02	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
173	55	FHC-55-03	ตู้ FHC-55-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3		✓	✓		✓		✓				5/2/69
174	56	FHC-56-01	ตู้ FHC-56-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓		ประตูตู้[illegible]		2/2/69
175	56	FHC-56-02	ตู้ FHC-56-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
177	57	FHC-57-01	ตู้ FHC-57-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				7/2/69
178	57	FHC-57-02	ตู้ FHC-57-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				8/2/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
180	58	FHC-58-01	ตู้ FHC-58-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
181	58	FHC-58-02	ตู้ FHC-58-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
182	58	FHC-58-03	ตู้ FHC-58-03 หน้า ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
183	59	FHC-59-01	ตู้ FHC-59-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				3/2/69
184	59	FHC-59-02	ตู้ FHC-59-02 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
185	60	FHC-60-01	ตู้ FHC-60-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/2/69
186	60	FHC-60-02	ตู้ FHC-60-02 ทางเดินส่วนกลางใกล้[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/2/69
187	60	FHC-60-03	ตู้ FHC-60-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3		✓	✓		✓		✓				3/2/69
188	61	FHC-61-01	ตู้ FHC-61-01 หน้า ST1		✓	✓		✓		✓				5/2/69
189	61	FHC-61-02	ตู้ FHC-61-02 หน้า ST3		✓	✓		✓		✓				5/2/69

[redacted]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	สภาพ				อุปกรณ์ดับเพลิง				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
				Cat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓		[illegible]		2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									* [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									* [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									* [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									* [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									* [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									* [illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/65

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]		[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓		[illegible]		2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/3/69

[redacted]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE

FR-OCC-HSE-007

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Area/Description	[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]		[illegible]				
				Cut	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
1	B4	FHC-B4-01	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/4/69
2	B4	FHC-B4-02	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/4/69
3	B4	FHC-B4-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓		[illegible]		3/4/69
4	B4	FHC-B4-04	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				3/4/69
5	B3	FHC-B3-01	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/4/69
6	B3	FHC-B3-02	[illegible] Storage		✓	✓		✓		✓				3/4/69
7	B3	FHC-B3-03	[illegible] ST2		✓	✓		✓		✓				3/4/69
8	B3	FHC-B3-04	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/4/69
9	B3	FHC-B3-05	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				3/4/69
10	B3	FHC-B3-06	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				3/4/69
11	B2	FHC-B2-01	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/4/69
12	B2	FHC-B2-02	[illegible] AHU Room		✓	✓		✓		✓				3/4/69
13	B2	FHC-B2-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/4/69
14	B2	FHC-B2-04	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/4/69
15	B2	FHC-B2-05	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				3/4/69
16	B2	FHC-B2-06	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				3/4/69
17	B1	FHC-B1-01	[illegible] Waiting room		✓	✓		✓		✓				3/4/69
18	B1	FHC-B1-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/4/69
19	B1	FHC-B1-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/4/69
20	B1	FHC-B1-04	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/4/69
21	B1	FHC-B1-05	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				3/4/69
22	B1	FHC-B1-06	ST3		✓	✓		✓		✓				3/4/69
23	1	FHC-01-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/4/69
24	1	FHC-01-02	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	ไม่มีกุญแจ		–
25	1	FHC-01-03	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	ไม่มีกุญแจ		–
26	1	FHC-01-04	ST2		✓	✓		✓		✓				9/4/69
27	1	FHC-01-05	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				9/4/69
28	1	FHC-01-06	[illegible]		✓	✓		✓		✓				9/4/69
29	1	FHC-01-07	ST3		✓	✓		✓		✓				9/4/69
30	2	FHC-02-01	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				9/4/69
31	2	FHC-02-02	[illegible] 2	–	–	–	–	–	–	–	–	ไม่มีกุญแจ		–
32	2	FHC-02-03	[illegible] L3	–	–	–	–	–	–	–	–	ไม่มีกุญแจ		–
33	2	FHC-02-04	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	ไม่มีกุญแจ		–
34	2	FHC-02-05	หน้า Fireman Lift Podium		✓	✓		✓		✓				9/4/69
35	3	FHC-03-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
36	3	FHC-03-02	[illegible] ST-01		✓	✓		✓		✓				7/4/69
37	3	FHC-03-03	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]		–
38	4	FHC-04-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
39	4	FHC-04-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				7/4/69
40	5	FHC-05-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
41	6	FHC-06-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
42	7	FHC-07-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
43	8	FHC-08-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
44	9	FHC-09-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
45	10	FHC-10-01	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
46	11	FHC-11-01	ตู้ FHC-11-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				7/4/69
47	11	FHC-11-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				7/4/69
48	11	FHC-11-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓				7/4/69
49	14	FHC-14-01	ตู้ FHC-14-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
50	14	FHC-14-02	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
51	14	FHC-14-03	ตู้ FHC-14-03 หน้า Control Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE
FR-OCC-HSE-07

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	สภาพตู้				อุปกรณ์ดับเพลิง				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								[illegible] ขนาด 15 lb		[illegible] ขนาด 1 1/2 นิ้ว				
				Cat	สายฉีด	หัวฉีด	ป้ายตู้	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
52	15	FHC-15-01	ตู้ FHC-15-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
53	15	FHC-15-02	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
54	15	FHC-15-03	ตู้ FHC-15-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
55	16	FHC-16-01	ตู้ FHC-16-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
56	16	FHC-16-02	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
57	16	FHC-16-03	ตู้ FHC-16-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
58	17	FHC-17-01	ตู้ FHC-17-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
59	17	FHC-17-02	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
60	17	FHC-17-03	ตู้ FHC-17-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
61	18	FHC-18-01	ตู้ FHC-18-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
62	18	FHC-18-02	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
63	18	FHC-18-03	ตู้ FHC-18-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
64	19	FHC-19-01	ตู้ FHC-19-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
65	19	FHC-19-02	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
66	19	FHC-19-03	ตู้ FHC-19-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
67	20	FHC-20-01	ตู้ FHC-20-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
68	20	FHC-20-02	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
69	20	FHC-20-03	ตู้ FHC-20-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
70	21	FHC-21-01	ตู้ FHC-21-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
71	21	FHC-21-02	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
72	21	FHC-21-03	ตู้ FHC-21-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
73	22	FHC-22-01	ตู้ FHC-22-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
74	22	FHC-22-02	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
75	22	FHC-22-03	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
76	23	FHC-23-01	ตู้ FHC-23-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
77	23	FHC-23-02	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
78	23	FHC-23-03	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
79	24	FHC-24-01	ตู้ FHC-24-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
80	24	FHC-24-02	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
81	24	FHC-24-03	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
82	25	FHC-25-01	ตู้ FHC-25-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
83	25	FHC-25-02	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
84	25	FHC-25-03	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
85	26	FHC-26-01	ตู้ FHC-26-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
86	26	FHC-26-02	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
87	26	FHC-26-03	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
88	27	FHC-27-01	ตู้ FHC-27-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
89	27	FHC-27-02	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
90	27	FHC-27-03	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
91	28	FHC-28-01	ตู้ FHC-28-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
92	28	FHC-28-02	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
93	28	FHC-28-03	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
94	29	FHC-29-01	ตู้ FHC-29-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
95	29	FHC-29-02	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
96	29	FHC-29-03	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
97	30	FHC-30-01	ตู้ FHC-30-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
98	30	FHC-30-02	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2/4/69
99	30	FHC-30-03	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				2/4/69
100	31	FHC-31-01	ตู้ FHC-31-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
101	31	FHC-31-02	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
102	31	FHC-31-03	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE
FR-OCC-HSE-07

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	สภาพตู้				อุปกรณ์ดับเพลิง				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								[illegible] ขนาด 15 lb		[illegible] ขนาด 1 1/2 นิ้ว				
				Cat	สายฉีด	หัวฉีด	ป้ายตู้	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
103	32	FHC-32-01	ตู้ FHC-32-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
104	32	FHC-32-02	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
105	32	FHC-32-03	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/4/69
106	33	FHC-33-01	ตู้ FHC-33-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
107	33	FHC-33-02	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
108	33	FHC-33-03	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/4/69
109	34	FHC-34-01	ตู้ FHC-34-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
110	34	FHC-34-02	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
111	34	FHC-34-03	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/4/69
112	35	FHC-35-01	ตู้ FHC-35-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
113	35	FHC-35-02	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
114	35	FHC-35-03	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room		✓	✓		✓		✓				4/4/69
115	36	FHC-36-01	ตู้ FHC-36-01 หน้า Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
116	36	FHC-36-02	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
117	36	FHC-36-03	ตู้ FHC-36-03 หน้า EE Room		✓	✓		✓		✓				4/4/69
118	37	FHC-37-01	ตู้ FHC-37-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
119	37	FHC-37-02	ตู้ FHC-37-02 หน้า ST3		✓	✓		✓		✓				4/4/69
120	38	FHC-38-01	ตู้ FHC-38-01 หน้า Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
123	39	FHC-39-01	ตู้ FHC-39-01 หน้า Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
126	40	FHC-40-01	ตู้ FHC-40-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
129	41	FHC-41-01	ตู้ FHC-41-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
130	41	FHC-41-02	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				20-4-69
131	41	FHC-41-03	ตู้ FHC-41-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				20-4-69
132	42	FHC-42-01	ตู้ FHC-42-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
133	42	FHC-42-02	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
134	42	FHC-42-03	ตู้ FHC-42-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				4/4/69
135	43	FHC-43-01	ตู้ FHC-43-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
136	43	FHC-43-02	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
137	43	FHC-43-03	ตู้ FHC-43-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				4/4/69
138	44	FHC-44-01	ตู้ FHC-44-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
139	44	FHC-44-02	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
141	45	FHC-45-01	ตู้ FHC-45-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
142	45	FHC-45-02	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
143	45	FHC-45-03	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				4/4/69
144	46	FHC-46-01	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/4/69
145	46	FHC-46-02	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4-4-69
146	46	FHC-46-03	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				4-4-69
147	47	FHC-47-01	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2-4-69
148	47	FHC-47-02	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2-4-69
149	47	FHC-47-03	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				2-4-69
150	48	FHC-48-01	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2-4-69
151	48	FHC-48-02	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				2-4-69
152	48	FHC-48-03	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ST3		✓	✓		✓		✓				2-4-69
153	49	FHC-49-01	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2-4-69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE

FR-OCC-ELSE-007

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	ตรวจสภาพ				[illegible]				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
				Cab	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
154	49	FHC-49-02	ตู้ FHC-49-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
155	49	FHC-49-03	ตู้ FHC-49-03 [illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
156	50	FHC-50-01	ตู้ FHC-50-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
157	50	FHC-50-02	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
159	51	FHC-51-01	ตู้ FHC-51-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
160	51	FHC-51-02	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
162	52	FHC-52-01	ตู้ FHC-52-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
163	52	FHC-52-02	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
164	52	FHC-52-03	ตู้ FHC-52-03 [illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
165	53	FHC-53-01	ตู้ FHC-53-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
166	53	FHC-53-02	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
167	53	FHC-53-03	ตู้ FHC-53-03 [illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
168	54	FHC-54-01	ตู้ FHC-54-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
169	54	FHC-54-02	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
171	55	FHC-55-01	ตู้ FHC-55-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
172	55	FHC-55-02	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
173	55	FHC-55-03	ตู้ FHC-55-03 [illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
174	56	FHC-56-01	ตู้ FHC-56-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
175	56	FHC-56-02	ตู้ FHC-56-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
177	57	FHC-57-01	ตู้ FHC-57-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
178	57	FHC-57-02	ตู้ FHC-57-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
180	58	FHC-58-01	ตู้ FHC-58-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
181	58	FHC-58-02	ตู้ FHC-58-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
182	58	FHC-58-03	ตู้ FHC-58-03 หน้า ST3		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
183	59	FHC-59-01	ตู้ FHC-59-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
184	59	FHC-59-02	ตู้ FHC-59-02 [illegible] ST2		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
185	60	FHC-60-01	ตู้ FHC-60-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
186	60	FHC-60-02	ตู้ FHC-60-02 [illegible]		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
187	60	FHC-60-03	ตู้ FHC-60-03 [illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				12 - 4 - 67
188	61	FHC-61-01	ตู้ FHC-61-01 หน้า ST1		✓	✓		✓		✓				12/4/67
189	61	FHC-61-02	ตู้ FHC-61-02 หน้า ST1		✓	✓		✓		✓				12/4/67

[redacted]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE

FR-OCC-ELSE-007

ลำดับ	ชั้น	รหัส	Area/Description	ตรวจสภาพ				[illegible]				หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
				Cab	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	B4	FHC-B4-01	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
2	B4	FHC-B4-02	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/5/67
3	B4	FHC-B4-03	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
4	B4	FHC-B4-04	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				3/5/67
5	B3	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
6	B3	[illegible]	[illegible] Storage		✓	✓		✓		✓				3/5/67
7	B3	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
8	B3	[illegible]	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/5/67
9	B3	[illegible]	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				3/5/67
10	B3	[illegible]	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				3/5/67
11	B2	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
12	B2	[illegible]	[illegible] AHU Room		✓	✓		✓		✓				3/5/67
13	B2	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
14	B2	[illegible]	หน้า Fireman Lift		✓	✓			✓	✓		ฝาครอบเหลี่ยมงอ		3/5/67
15	B2	[illegible]	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				3/5/67
16	B2	[illegible]	[illegible] ST3		✓	✓		✓		✓				3/5/67
17	B1	[illegible]	[illegible] Waiting Room		✓	✓		✓		✓				3/5/67
18	B1	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
19	B1	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/5/67
20	B1	[illegible]	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				3/5/67
21	B1	[illegible]	[illegible] ST4		✓	✓		✓		✓				3/5/67
22	B1	[illegible]	ST3		✓	✓		✓		✓				3/5/67
23	1	[illegible]	Fireman Lift							✓				
24	1	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
25	1	[illegible]	[illegible]									ไม่มีกุญแจ		
26	1	[illegible]	ST2		✓	✓		✓		✓				2/5/67
27	1	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
28	1	[illegible]	[illegible]		✓	✓			✓	✓		ฝาครอบเหลี่ยมงอ		2/5/67
29	1	[illegible]	ST3		✓	✓		✓		✓				2/5/67
30	2	[illegible]	หน้า Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
31	2	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
32	2	[illegible]	[illegible]									ไม่มีกุญแจ		
33	2	[illegible]	[illegible]									ไม่มีกุญแจ		
34	2	[illegible]	หน้า Fireman Lift [illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/67
35	3	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
36	3	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/67
37	3	[illegible]	[illegible]									พื้นที่ลูกค้า		
38	4	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
39	4	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/67
40	5	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
41	6	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
42	7	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
43	8	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
44	9	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
45	10	[illegible]	Fireman Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
46	11	FHC-11-01	ตู้ FHC-11-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				2/5/67
47	11	FHC-11-02	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/67
48	12	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/67
49	14	FHC-14-01	ตู้ FHC-14-01 หน้าโถง Fire Man Lift		✓	✓		✓		✓				4/5/67
50	14	FHC-14-02	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift		✓	✓		✓		✓				4/5/67
51	14	FHC-14-03	ตู้ FHC-14-03 [illegible] Room		✓	✓		✓		✓				4/5/67

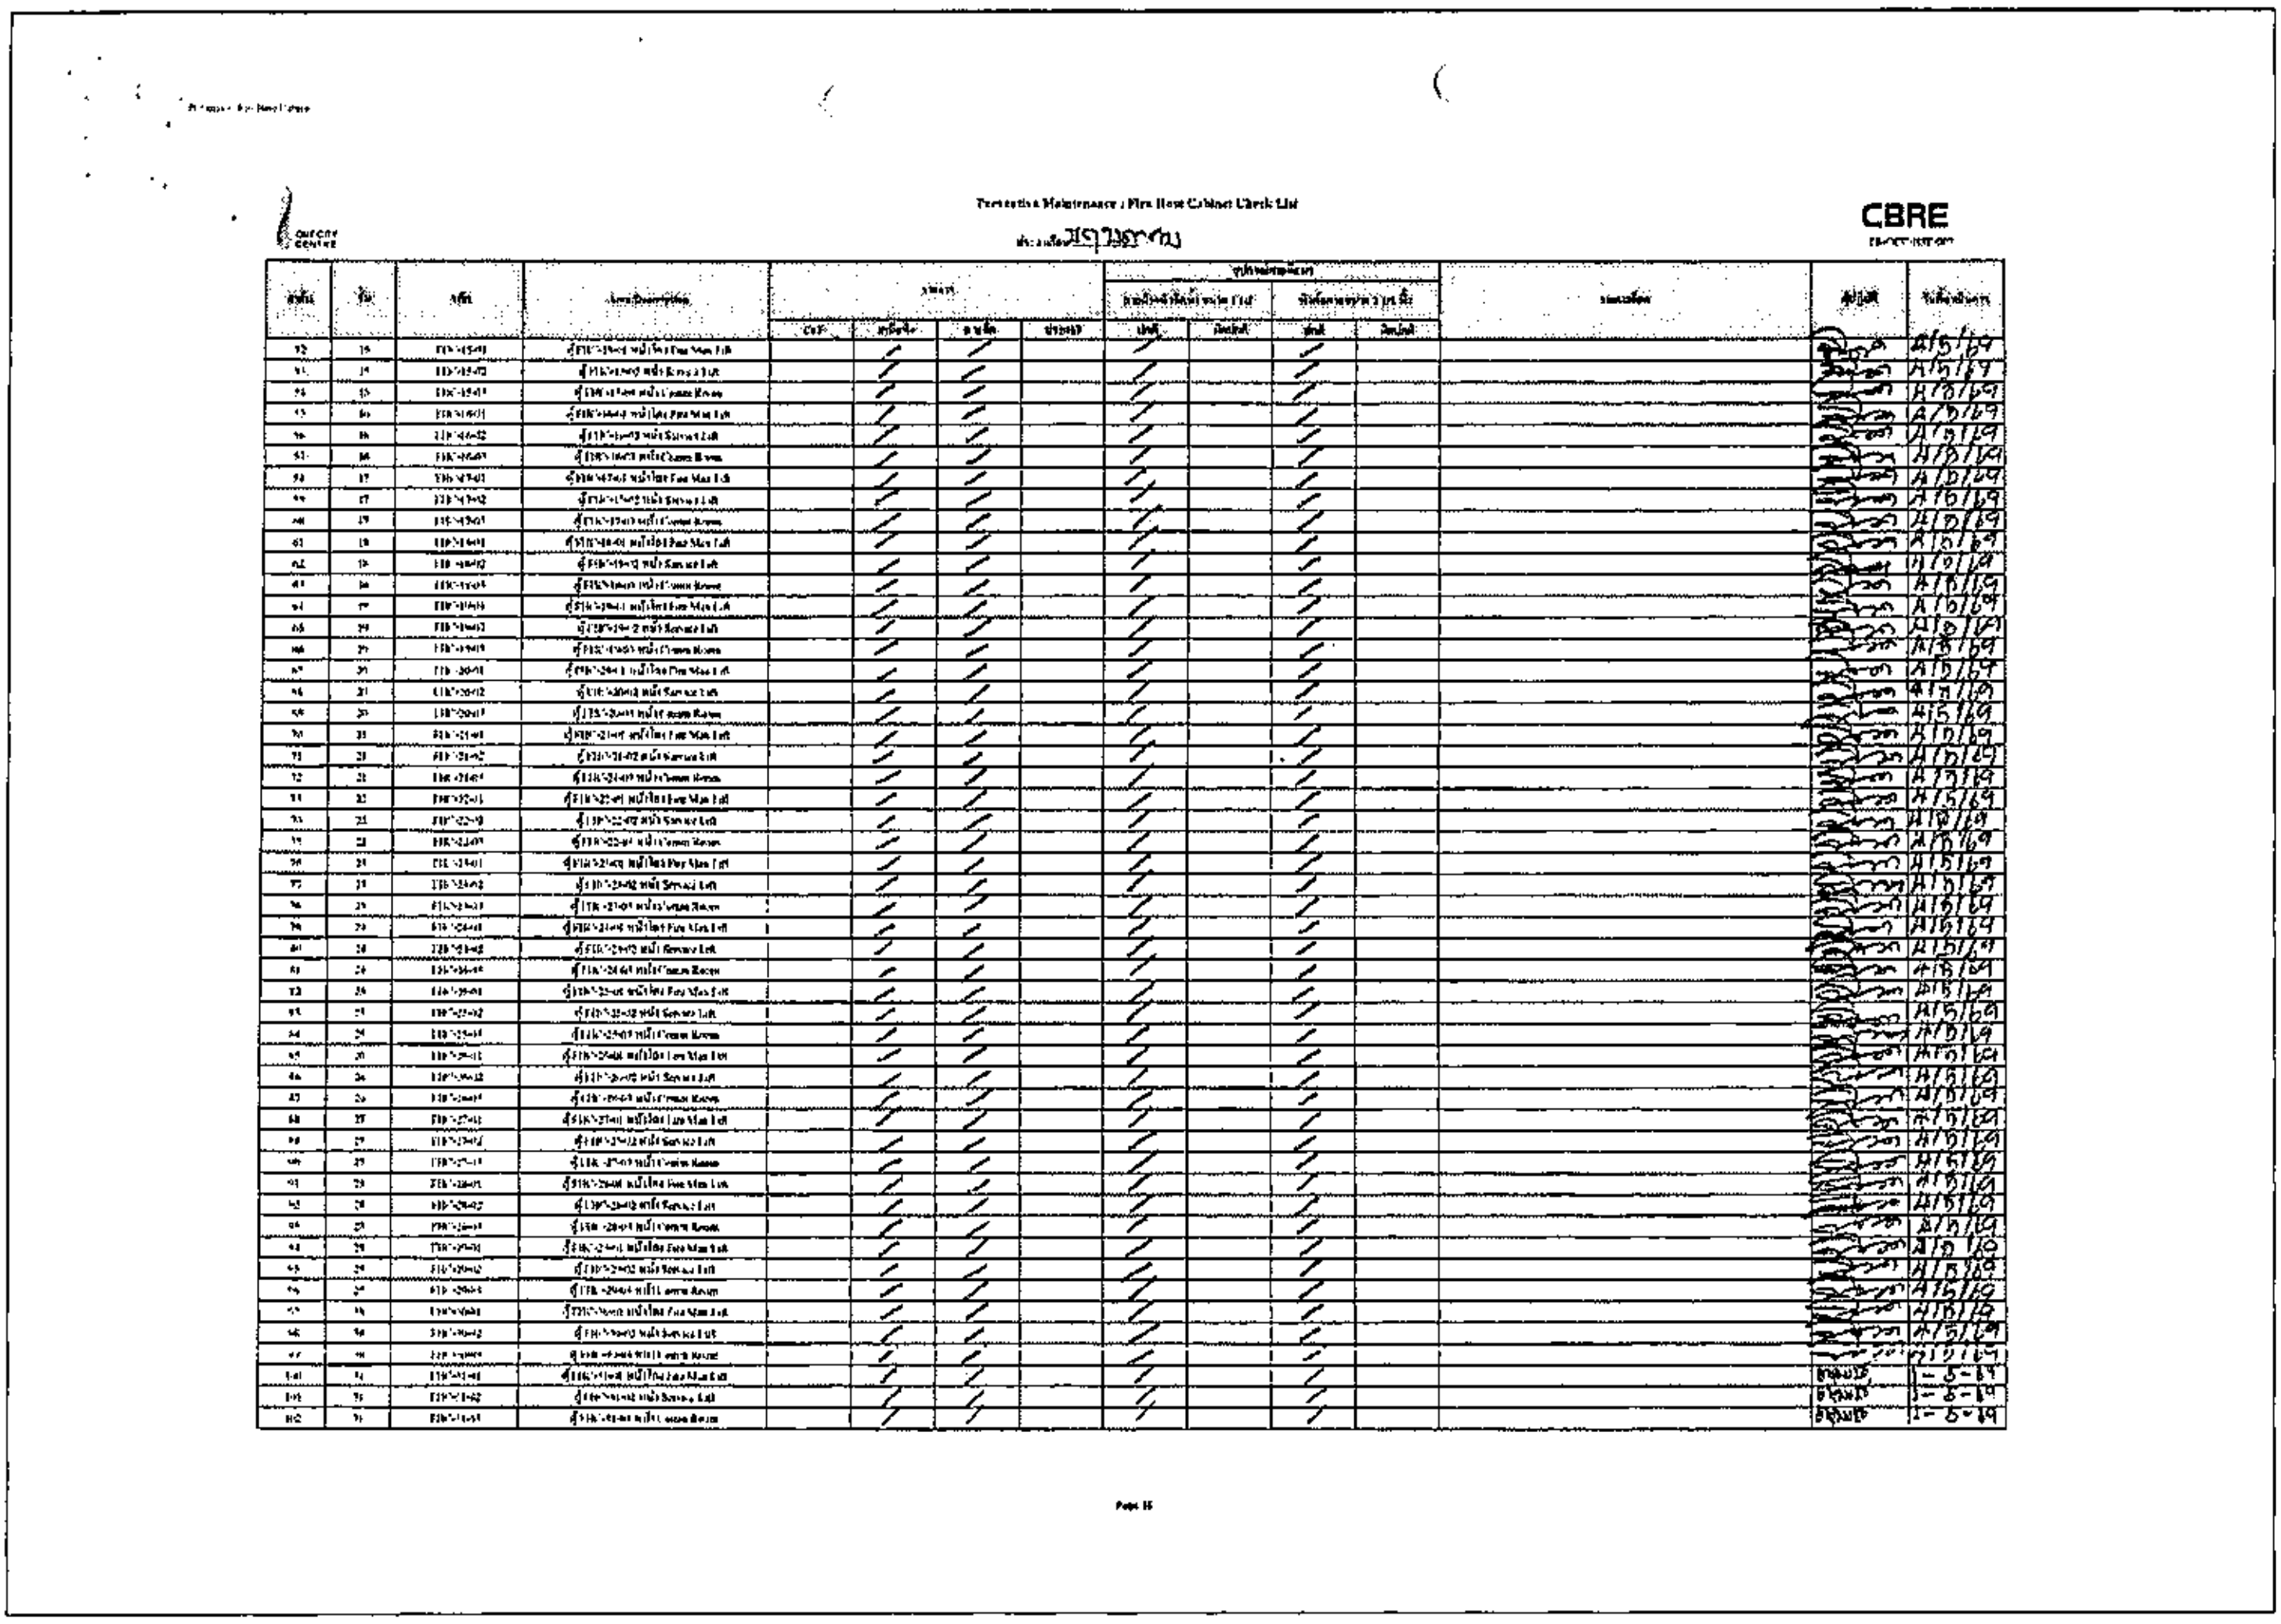

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

CBRE

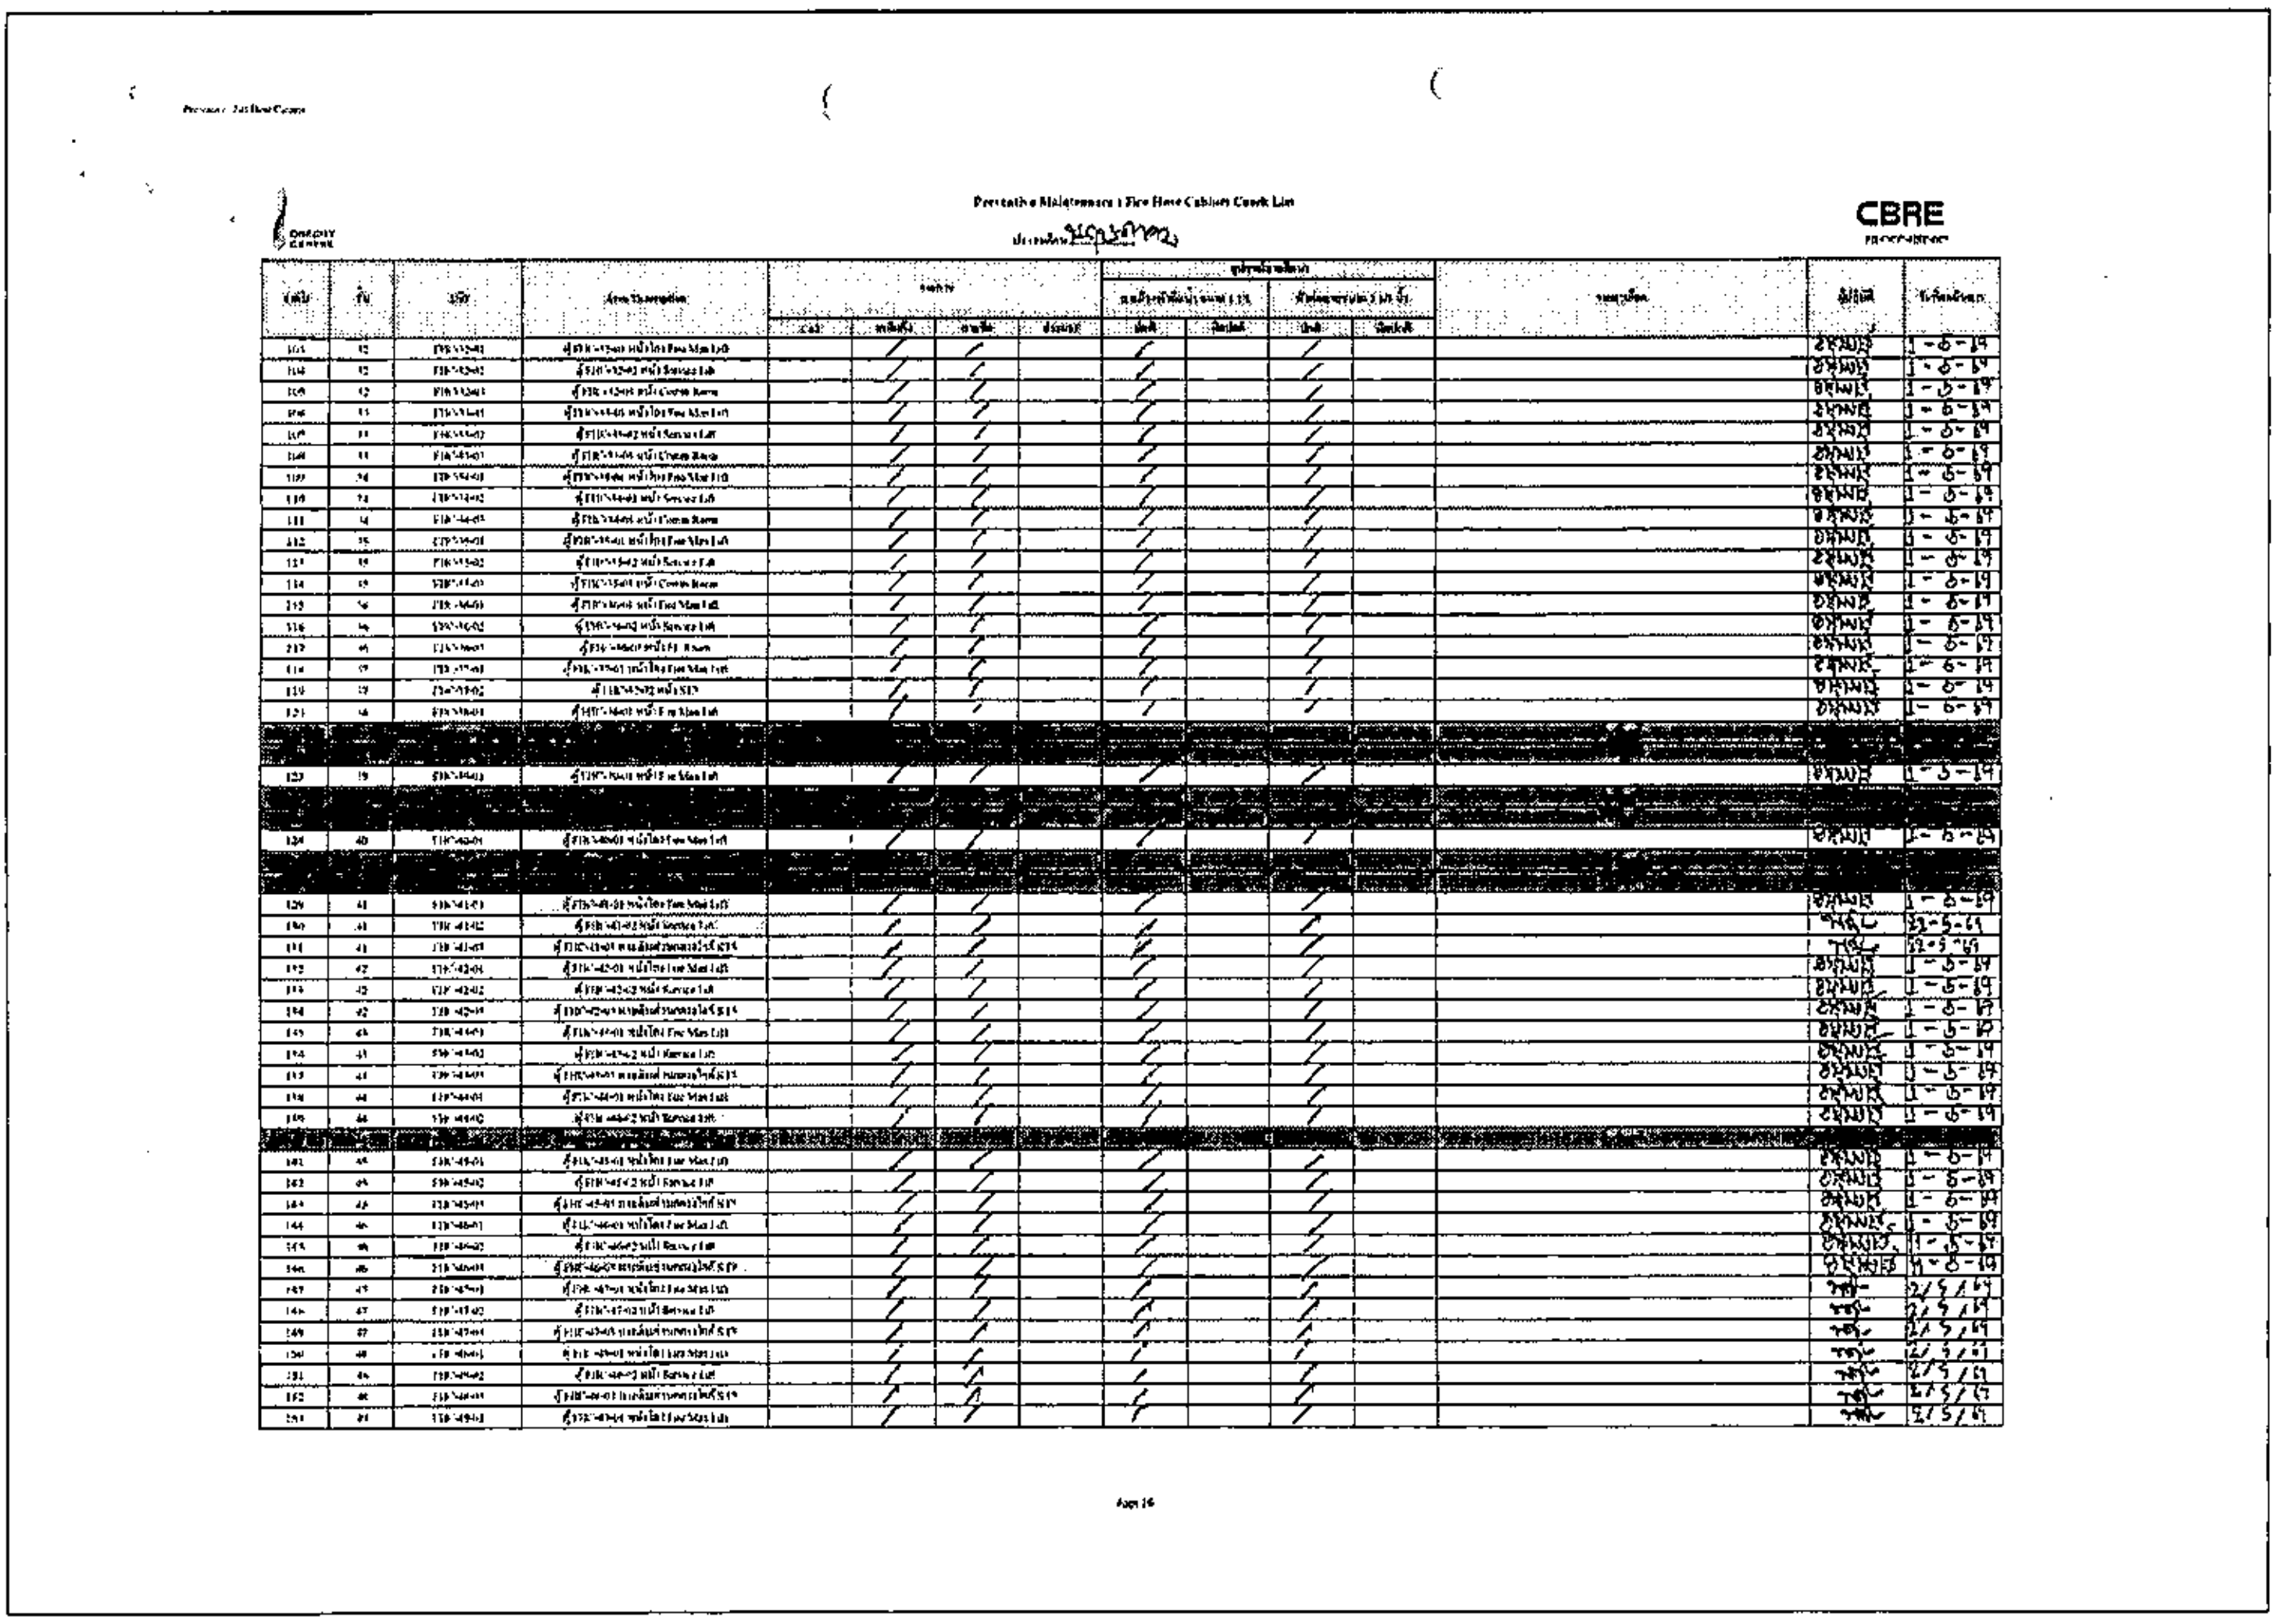

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

CBRE

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]		[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
159	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
160	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
162	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
164	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
166	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
169	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
172	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[redacted]									5-5/69

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]		[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓		[illegible]		1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓		[illegible]		1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				3/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓		[illegible]		1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ONE CITY CENTRE

CBRE

[illegible] มิถุนายน

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ONE CITY CENTRE

CBRE

[illegible] มิถุนายน

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				6-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				6-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				4/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				5/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓	✓		✓		✓				1/6/69

Preventive Maintenance : Fire Hose Cabinet Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE

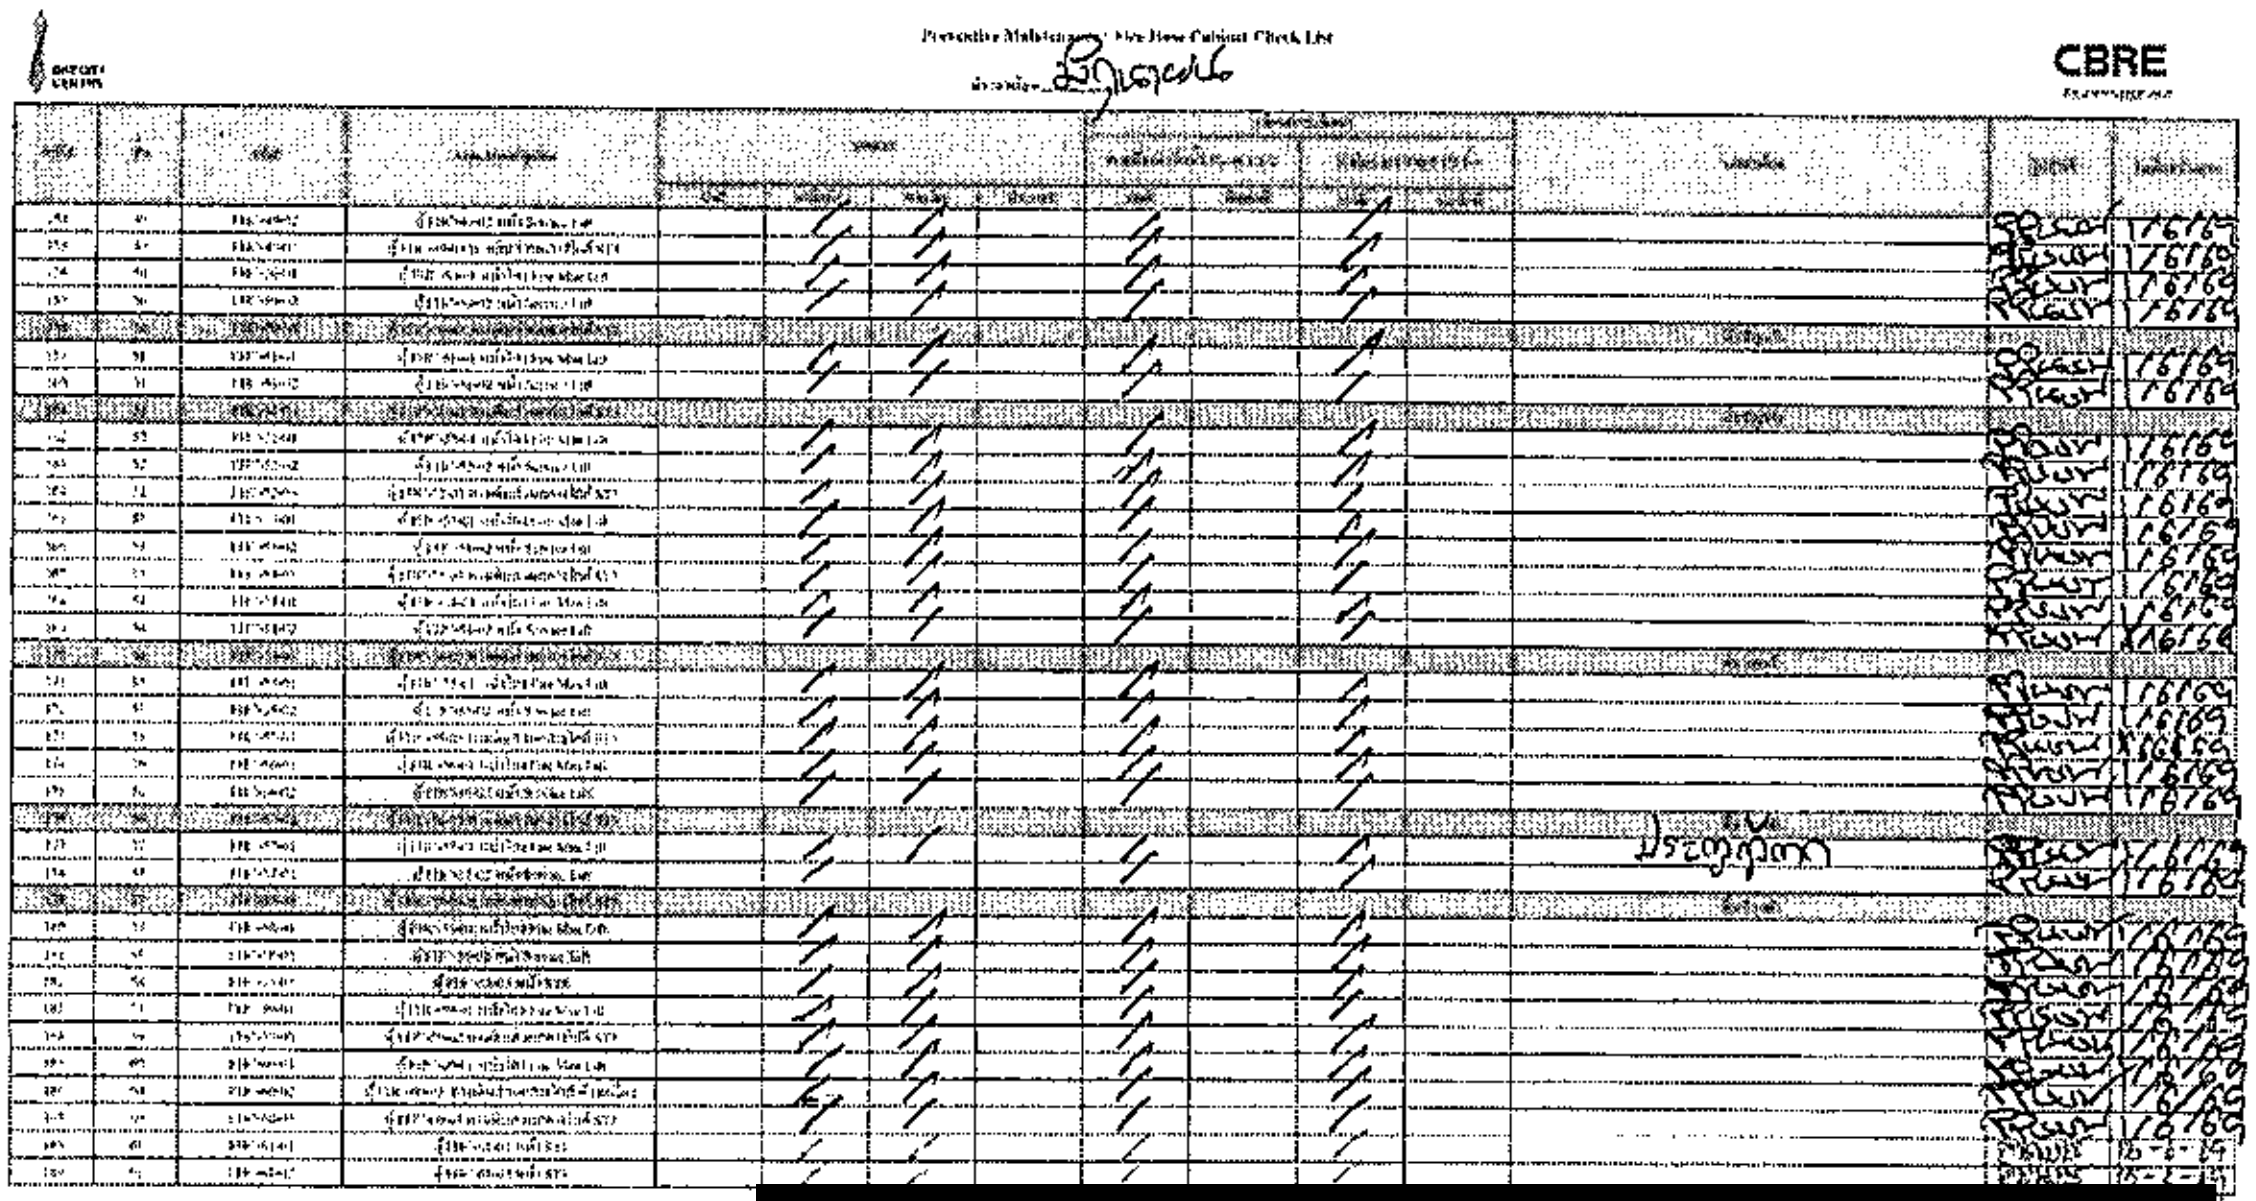

ประตูตก

[redacted]

Fire exit door inspection report

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ประจำเดือน มกราคม Date......../......../........

P		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓		
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																										✓	✓	·	✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	ผิดปกติ																	✓										✓						
ST-4	ปกติ																										✓	✓	·	✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓	·	✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted]

Date : 16/1/69 Date : 28/1/69 Date : 26/1/69

* ชั้น 11 ประตูหนีไฟ ST3 ประตูตก
* ชั้น 1 ประตูเข้า ST3 มือจับชำรุด

ป.ร.๗

ONE CITY CENTRE

Fire exit door inspection report

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ Date 17 / 02 / 64

P		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
	ผิดปกติ																													✓				
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																	✓																
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted]

Fire Man/Inspector　　SM/Sup. Security　　Safety

Date : 17/02/64　　Date : 17/02/64　　Date : 24/2/64

ชั้น 11 ประตูหนีไฟประตูแตก st3
ชั้น 1 ประตูหนีไฟ st3 มือจับชำรุด
ชั้น B1 ประตูหนีไฟ st1 ล็อคไม่อยู่

ONE CITY CENTRE

Fire exit door inspection report

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ประจำเดือน มีนาคม Date / /

P		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		
	ผิดปกติ																											✓		✓				
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																	✓																
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted]

Date : 24/03/64　　Date : 24/03/64　　Date : 24/3/64

ชั้น 11 ST3 ประตูหนีไฟแตก
ชั้น 11 ST3 มือจับประตูชำรุด
ชั้น B1 ST1 ประตูหนีไฟล็อคไม่อยู่
ชั้น 1 ST1 ประตูหนีไฟทางลงลานจอด ประตูแตก

ONECITY CENTRAL

Fire exit door inspection report

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ประจำเดือน เมษายน

Date 25 / 04 / 2565

P		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
	ผิดปกติ																											✓			✓			
ST-2	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																	✓																
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted]

Date : 25/04/2565	Date : ๒๕/๔/๒๕๖๕	Date : 27/04/65

ST1 ชั้น 1 ที่กันประตูหนีไฟ ชำรุด ST3 ชั้น 11 ประตูเบียด
ST1 ชั้น B2 โช๊คประตู ชำรุด

ONECITY CENTRAL

Fire exit door inspection report

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ประจำเดือน พฤษภาคม

Date ...../...../.....

P		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
	ผิดปกติ										✓																				✓			
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	ผิดปกติ										✓																	✓						
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted]

Date 29/5/65	Date . 29/5/65	Date 29/5/65

* ชั้น B2 โช๊คประตูหนีไฟ ST 1 ชำรุด
* ชั้น 1 มือจับประตูหนีไฟ ST3 ชำรุด
* ชั้น 19 ประตูหนีไฟ st1 และ st3 ปิดล็อคไม่อยู่

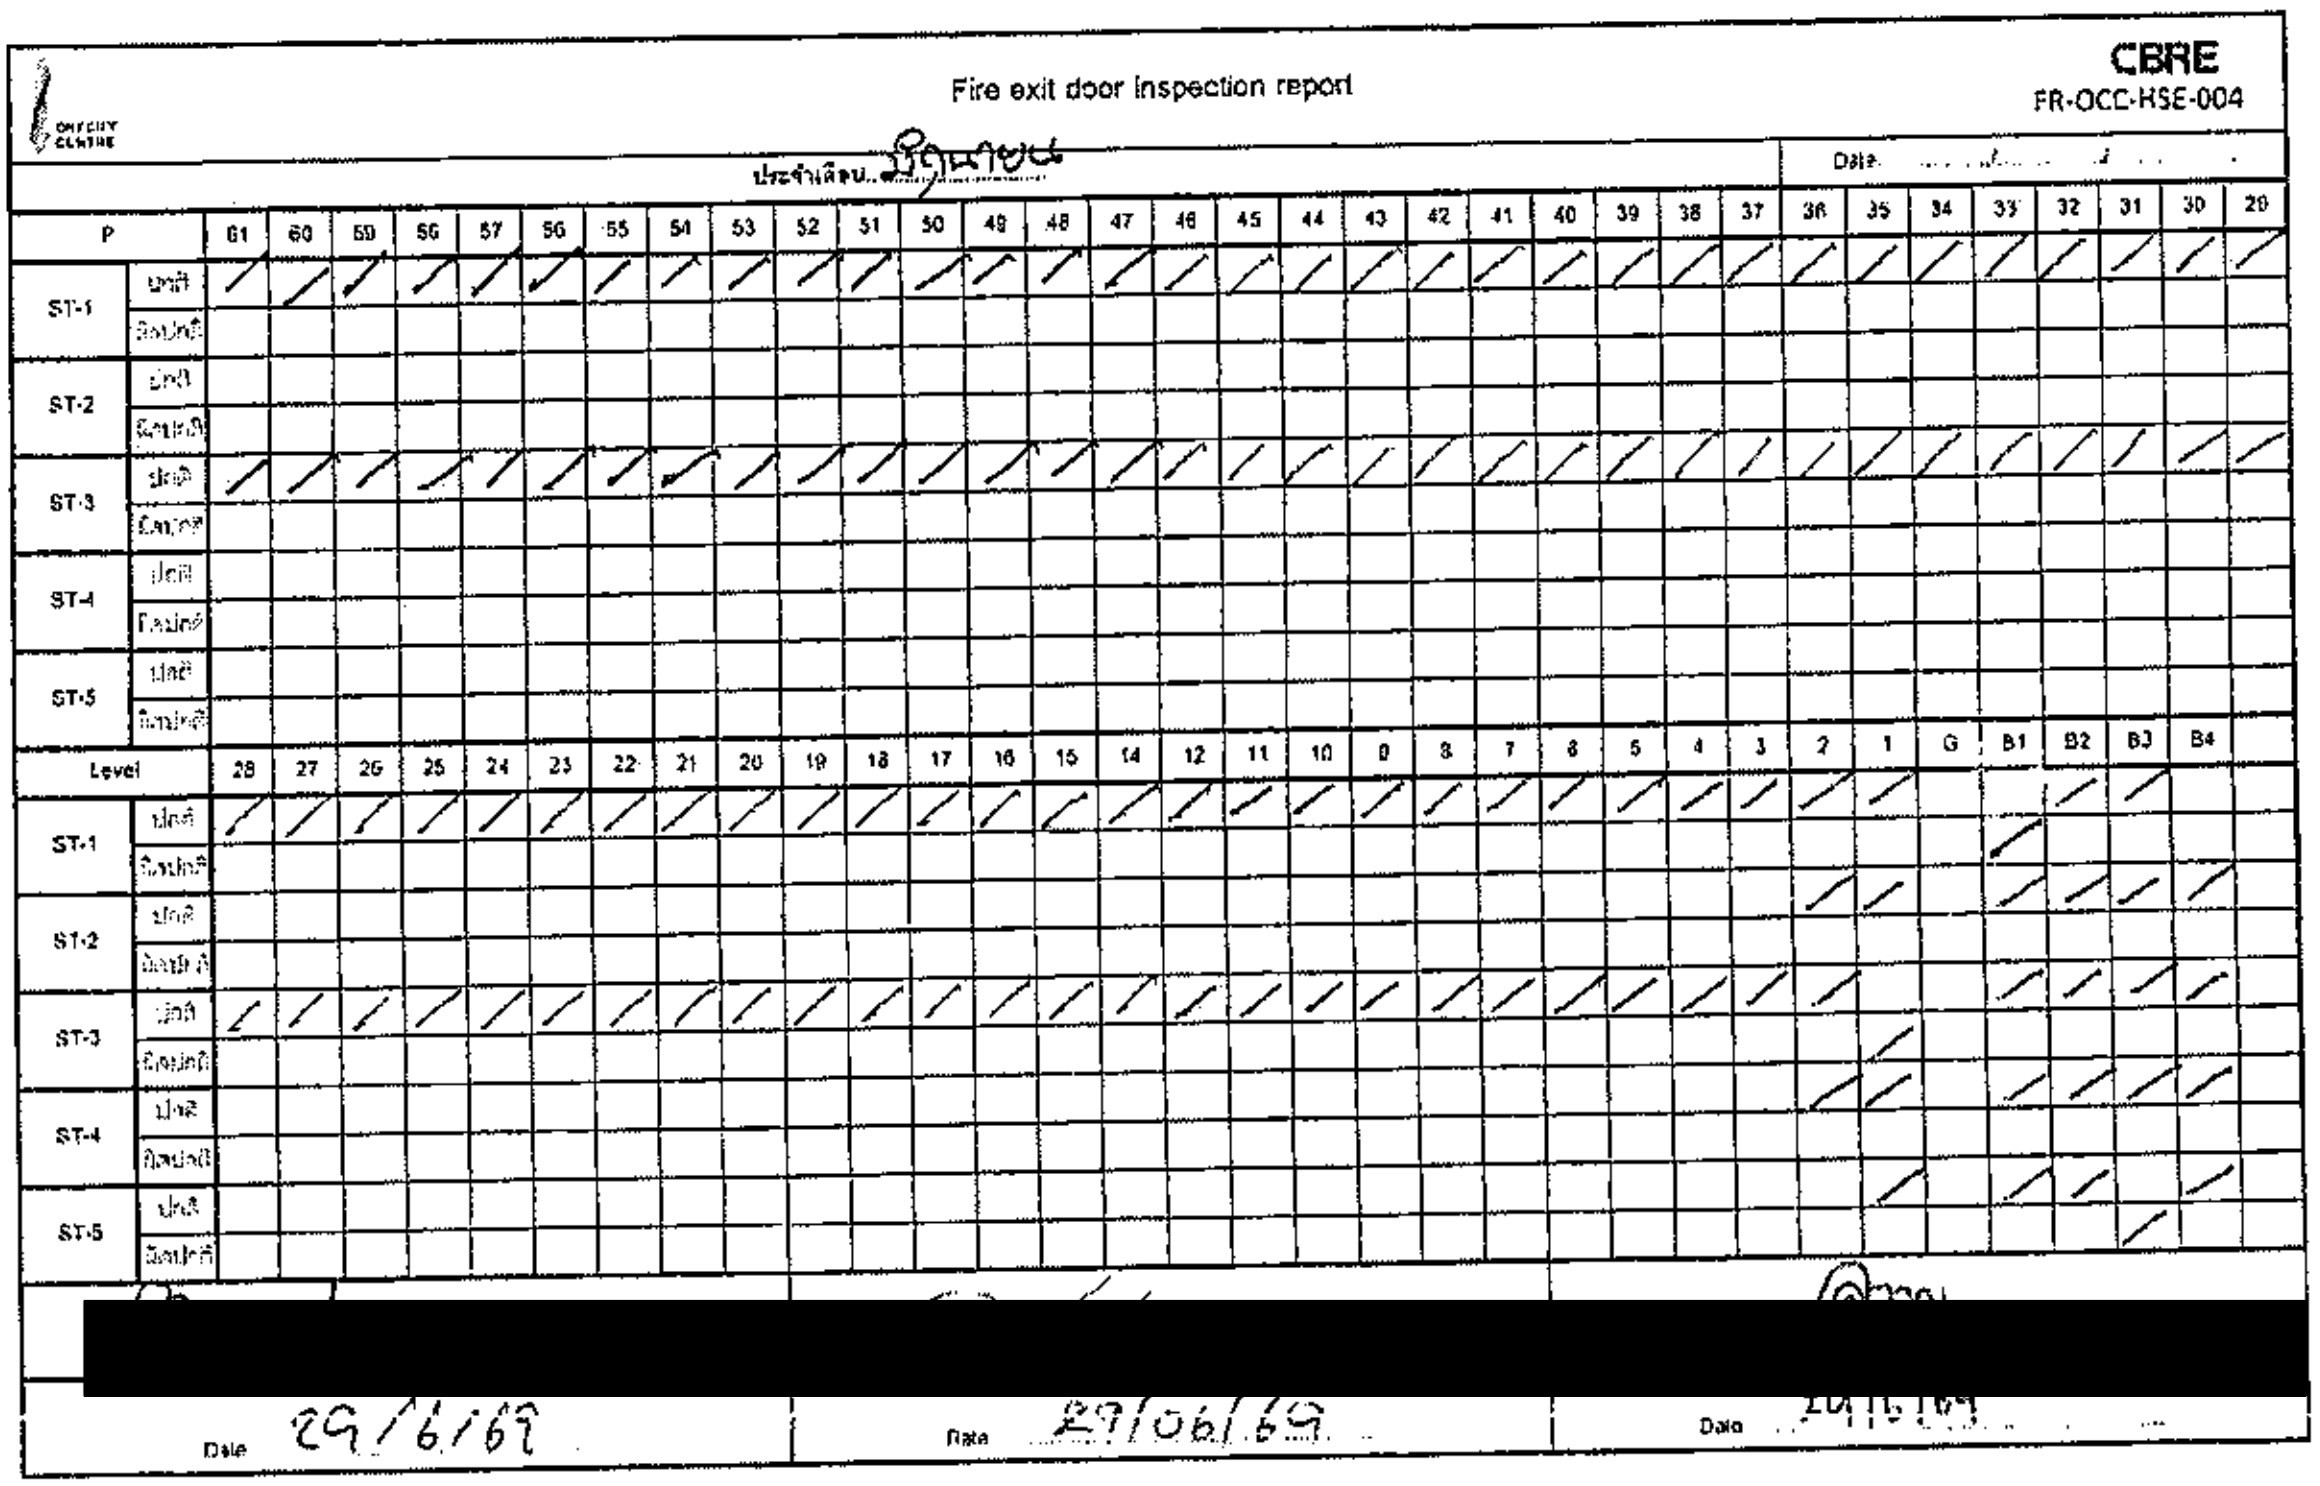

ONE CITY CENTRE

Fire exit door inspection report

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ประจำเดือน มิถุนายน

Date ....../....../......

P		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	ผิดปกติ																													✓			
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																											✓					
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓		✓
	ผิดปกติ																															✓	

[redacted]

Date 29/6/69	Date 29/06/69	Date 29/6/69

* st3 ตัวดันประตูหนีไฟชำรุด ชั้น 1
* st5 ประตูหนีไฟปิดล็อคไม่อยู่ ชั้น B3
* st1 ประตูหนีไฟปิดล็อคไม่อยู่ ชั้น B1

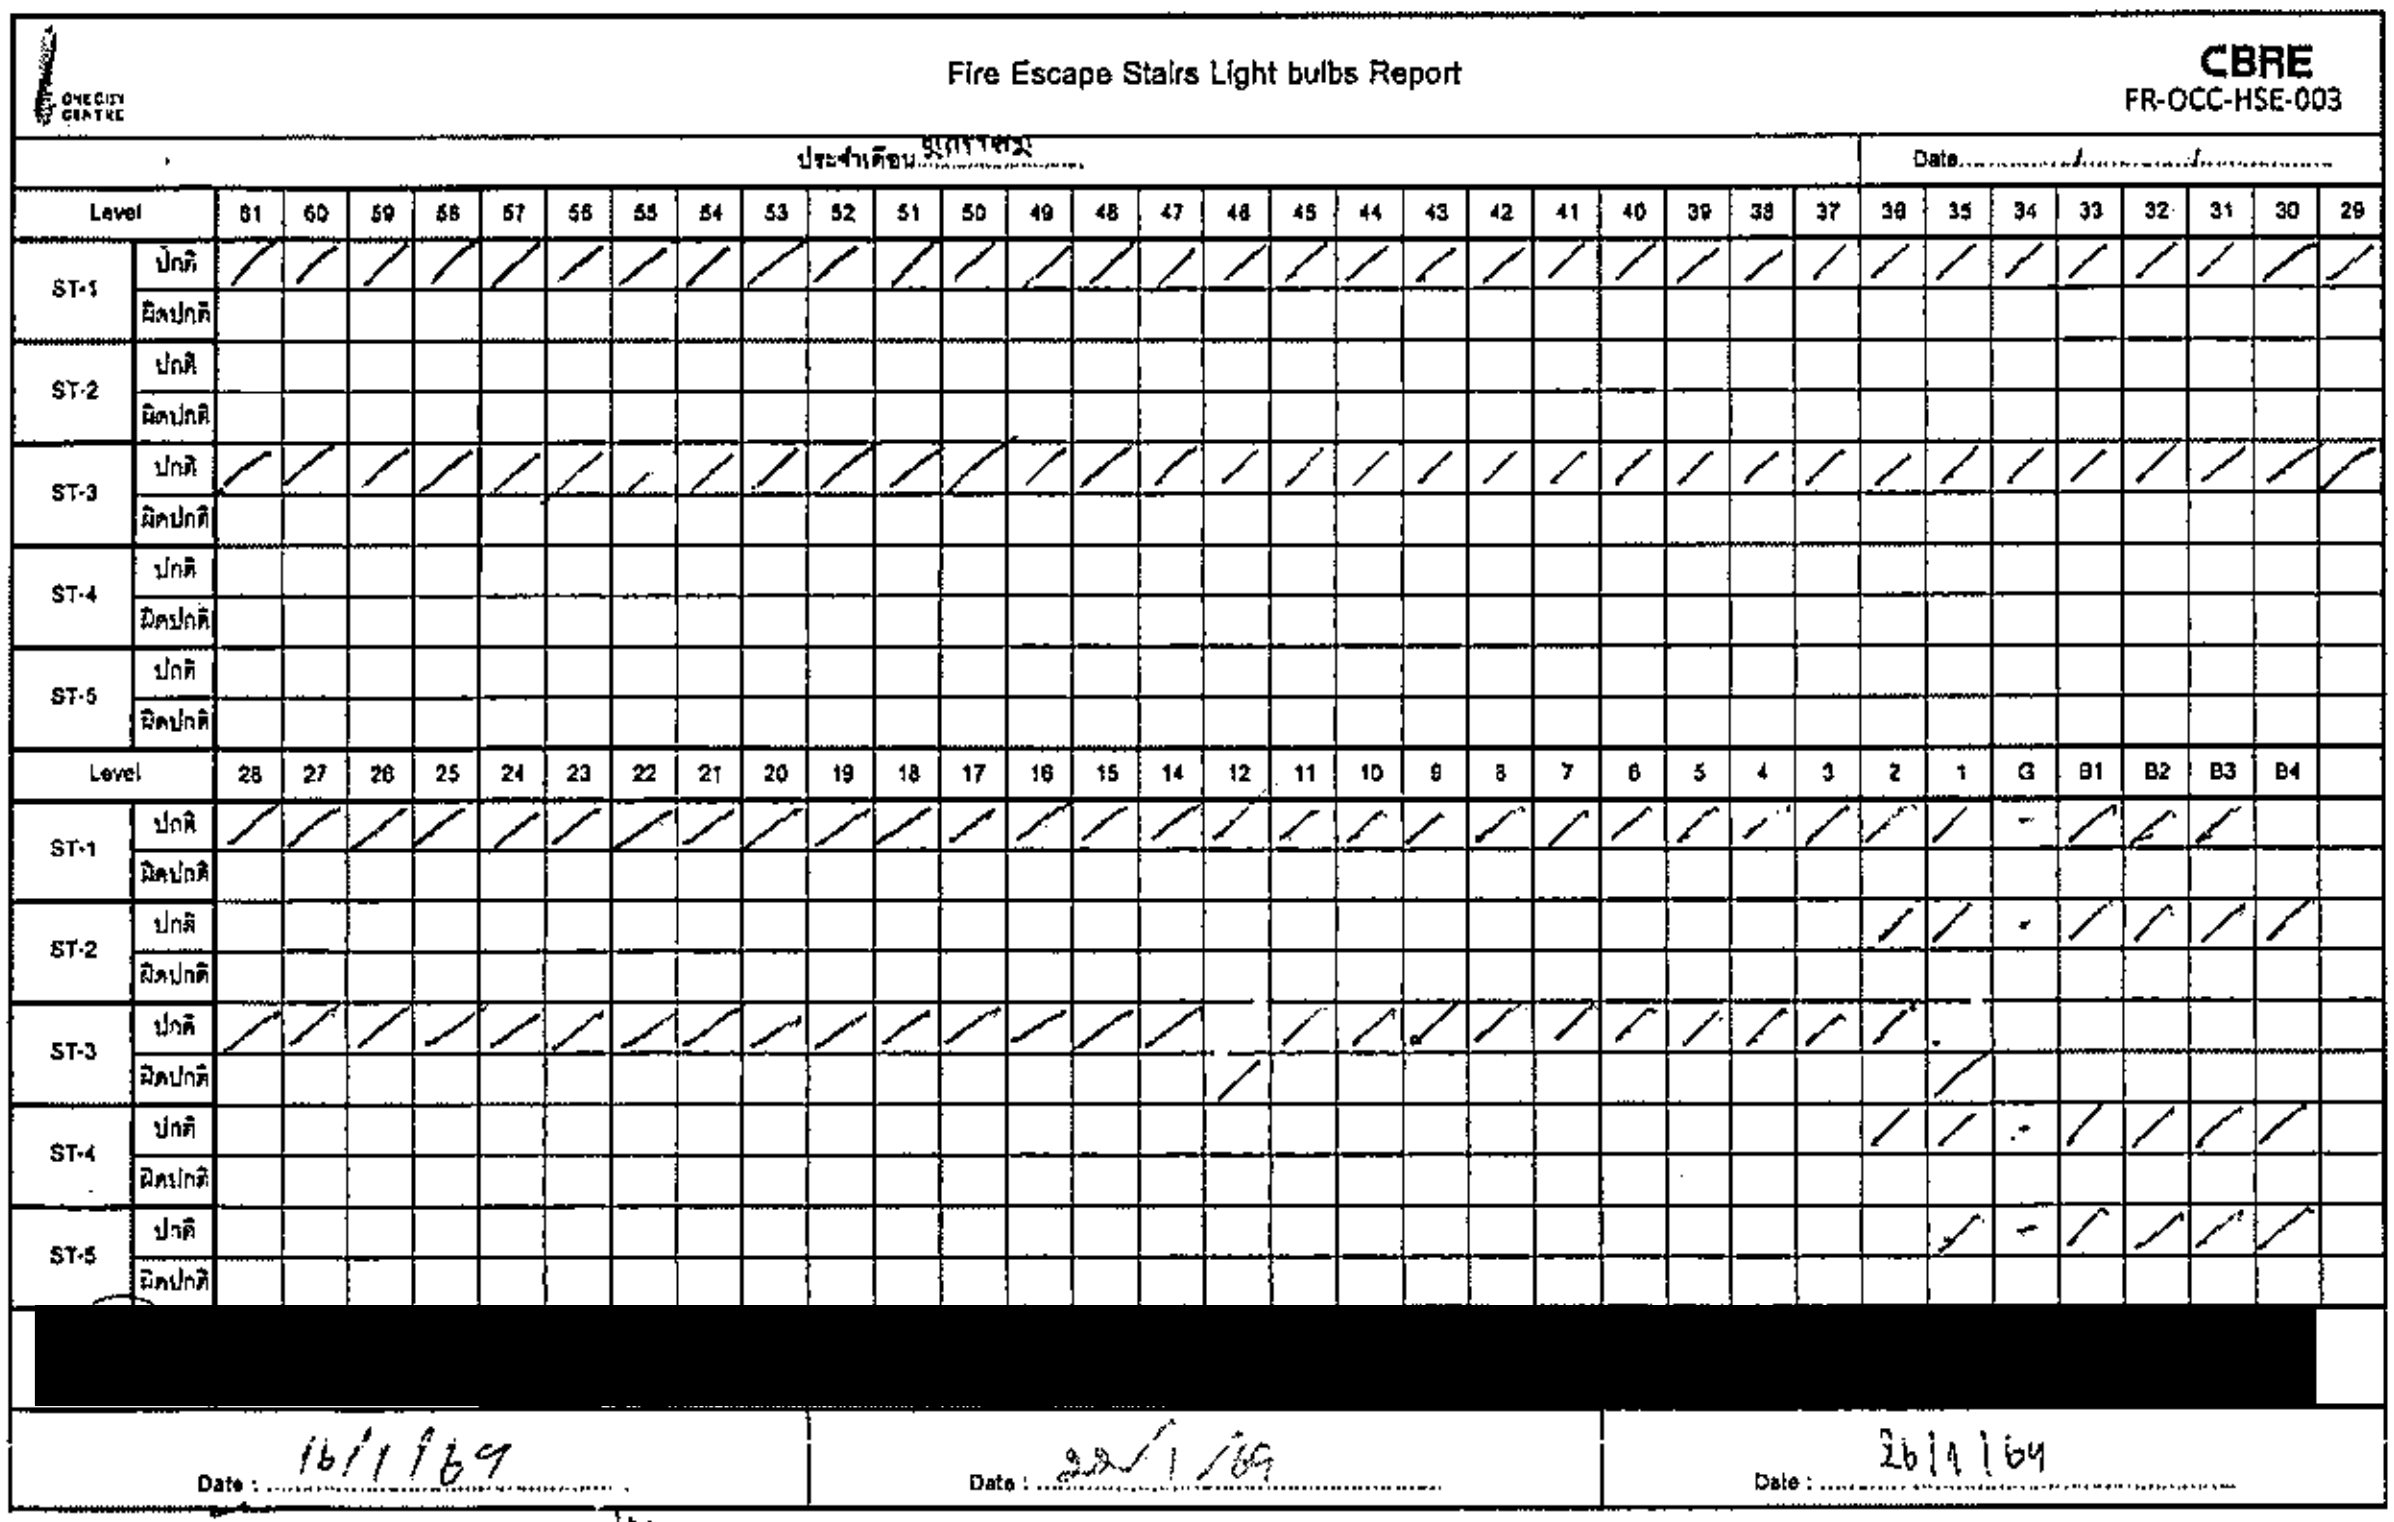

ONE CITY CENTRE

Fire Escape Stairs Light bulbs Report

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ประจำเดือน มกราคม

Date ....../....../......

Level		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																
ST-2	ปกติ																										✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																✓											✓					
ST-4	ปกติ																										✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																
ST-5	ปกติ																											✓	-	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																

[redacted]

Date : 16/1/69	Date : 22/1/69	Date : 26/1/69

*ชั้น 12 ประตูหนีไฟ ST 3 หลอดไฟชำรุด 2ดวง
*ชั้น 1 ประตูหนีไฟ ST3 หลอดไฟชำรุด 1ดวง

[illegible]

ONE CITY CENTRE

Fire Escape Stairs Light bulbs Report

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

Date 17 / 02 / 69

Level		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																✓																	
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted] BM./Safety

Date : 17/02/69

Date : 17/02/69

Date : 29/2/69

ชั้น 12 st3 หลอดไฟชำรุด 2 หลอด

ONE CITY CENTRE

Fire Escape Stairs Light bulbs Report

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ประจำเดือน มีนาคม

Date....../....../......

Level		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																✓																	
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted] BM./Safety

Date : 24/03/69

Date : 04/03/69

Date : 24/3/69

ชั้น 12 ST3 หลอดไฟถูกถอดออก 2 หลอด

ONECITY CENTRE

Fire Escape Stairs Light bulbs Report

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ประจำเดือน เมษายน

Date 25 / 4 / 2569

Level		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																✓																	
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted] ......BM./Safety

Date : 25/4/2569 Date : 25/4/2569 Date : 27/4/69

ST3 ชั้น 12 หลอดไฟชำรุด 2 หลอด

ONECITY CENTRE

Fire Escape Stairs Light bulbs Report

CBRE
FR-OCC-HSE-003

ประจำเดือน พฤษภาคม

Date ..../..../....

Level		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	ผิดปกติ																✓											✓						
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted] ......BM./Safety

Date 29/5/69 Date 29/5/69 Date 29/5/69

* ชั้น 12 ประตูหนีไฟ ST3 หลอดไฟไม่ติด 2ดวง
* ชั้น 1 ประตูหนีไฟ ST3 หลอดไฟชำรุด 1ดวง

CBRE
FR-OCC-HSE-003

Fire Escape Stairs Light bulbs Report

ประจำเดือน มิถุนายน

Date ....../....../......

Level		61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ผิดปกติ																																	
ST-4	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																																	
	ผิดปกติ																																	

Level		28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	G	B1	B2	B3	B4	
ST-1	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	ผิดปกติ																																	
ST-2	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-3	ปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	ผิดปกติ																✓																	
ST-4	ปกติ																										✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	
ST-5	ปกติ																											✓		✓	✓	✓	✓	
	ผิดปกติ																																	

[redacted]

Fire Man/Inspector | Sup. Security | BM/Safety

Date 29/6/69 | Date 29/06/69 | Date ๒๙/๖/๖๙

* st3 หลอดไฟชำรุด ๑ หลอด ชั้น12

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของสาร	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	วัดค่า Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	B4	F-B4-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
2	B4	F-B4-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
3	B4	F-B4-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
4	B4	F-B4-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
5	B3	F-B3-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
6	B3	F-B3-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ โถงลิฟต์ Storage หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
7	B3	F-B3-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถข้าง ST-3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
8	B3	F-B3-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
9	B3	F-B3-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถข้าง ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
10	B3	F-B3-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/1/69
11	B2	F-B2-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง รปภ.	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
12	B2	F-B2-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
13	B2	F-B2-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ข้าง ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
14	B2	F-B2-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
15	B2	F-B2-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถข้าง ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
16	B2	F-B2-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
17	B1	F-B1-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	บริเวณห้อง Waiting room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
18	B1	F-B1-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอด หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
19	B1	F-B1-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ข้าง ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
20	B1	F-B1-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
21	B1	F-B1-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถข้าง ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
22	B1	F-B1-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
23	1	F-01-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
24	1	F-01-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ P10	2023												ไม่มีถังดับ		
25	1	F-01-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023												ไม่มีถังดับ		
26	1	F-01-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Kiosk ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
27	1	F-01-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
28	1	F-01-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
29	1	F-01-07	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
30	1	F-01-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	เส้นทางไป Loading ด้านนอกอาคาร	2023	162	✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
31	1	F-01-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	IBS ROOM	2023	157	✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก ก.Co2	เกจวัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
32	1	F-01-10	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023	1597			/		/		/		/				2/1/69
33	1	F-01-11	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	1623			/		/		/		/				2/1/69
34	1	F-01-12	Co2	10 ปอนด์	แดง	RMU ROOM	2023	1626			/		/		/		/				2/1/69
35	1	F-01-13	Co2	10 ปอนด์	แดง	HV ROOM	2023	1620			/		/		/		/				2/1/69
36	1	F-01-14	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]B1-1	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
37	1	F-01-15	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]B1-2	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
38	1	F-01-16	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องCCTV	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
39	2	F-02-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
40	2	F-02-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลอบบี้ชั้น 2	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
41	2	F-02-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องน้ำ L2 Tower	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
42	2	F-02-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Lawson	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
43	2	F-02-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift Podium	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
44	2	F-02-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องฝ่ายบริหารอาคารชั้น 2	2023		/		/		/		/		/				3/1/69
45	3	F-03-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
46	3	F-03-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง AHU ฝั่ง ST-01	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
47	3	F-03-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
48	3	F-03-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ ST-1	2023	1622			/		/		/		/				1/1/69
49	3	F-03-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ FL-1	2023	1593			/		/		/		/				1/1/69
50	4	F-04-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
51	4	F-04-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลอบบี้ชั้น 4	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
52	5	F-05-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
53	6	F-06-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
54	7	F-07-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
55	8	F-08-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
56	9	F-09-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
57	10	F-10-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
58	11	F-11-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
59	11	F-11-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องเครื่อง ST-1	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
60	11	F-11-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-03 ห้องเครื่อง	2023		/		/		/		/		/				1/1/69
61	11	F-11-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	1595			/		/		/		/				1/1/69
62	11	F-11-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	Emergency Room	2023	1610			/		/		/		/				1/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก ก.Co2	เกจวัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
63	11	F-11-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room	2023	1615			/		/		/		/				1/1/69
64	11	F-11-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	Generator Room	2023	1622			/		/		/		/				1/1/69
65	11	F-11-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	Chiller Room	2023	1596			/		/		/		/				1/1/69
66	14	F-14-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
67	14	F-14-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
68	14	F-14-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-03 หน้า Comm Room	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
69	14	F-14-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			/		/		/		/				4/1/69
70	14	F-14-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1596			/		/		/		/				4/1/69
71	14	F-14-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1590			/		/		/		/				2/1/69
72	14	F-14-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.44			/		/		/		/				4/1/69
73	15	F-15-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
74	15	F-15-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
75	15	F-15-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-03 หน้า Comm Room	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
76	15	F-15-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.98			/		/		/		/				4/1/69
77	15	F-15-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.16			/		/		/		/				4/1/69
78	15	F-15-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.35			/		/		/		/				2/1/69
79	15	F-15-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.20			/		/		/		/				4/1/69
80	16	F-16-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
81	16	F-16-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
82	16	F-16-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-03 หน้า Comm Room	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
83	16	F-16-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			/		/		/		/				4/1/69
84	16	F-16-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.15			/		/		/		/				4/1/69
85	16	F-16-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.08			/		/		/		/				2/1/69
86	16	F-16-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.12			/		/		/		/				4/1/69
87	17	F-17-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
88	17	F-17-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
89	17	F-17-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-03 หน้า Comm Room	2023		/		/		/		/		/				2/1/69
90	17	F-17-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.60			/		/		/		/				4/1/69
91	17	F-17-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.60			/		/		/		/				4/1/69
92	17	F-17-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.90			/		/		/		/				2/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก ก Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
93	17	F-17-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.98			✓		✓		✓		✓				4/1/69
94	18	F-18-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
95	18	F-18-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
96	18	F-18-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
97	18	F-18-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.49			✓		✓		✓		✓				4/1/69
98	18	F-18-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/1/69
99	18	F-18-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				2/1/69
100	18	F-18-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.97			✓		✓		✓		✓				4/1/69
101	19	F-19-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
102	19	F-19-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
103	19	F-19-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/1/69
104	19	F-19-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.31			✓		✓		✓		✓				4/1/69
105	19	F-19-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				4/1/69
106	19	F-19-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				2/1/69
107	19	F-19-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/1/69
108	20	F-20-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
109	20	F-20-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
110	20	F-20-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
111	20	F-20-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.27			✓		✓		✓		✓				4/1/69
112	20	F-20-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/1/69
113	20	F-20-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				1/1/69
114	20	F-20-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.04			✓		✓		✓		✓				4/1/69
115	21	F-21-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
116	21	F-21-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
117	21	F-21-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
118	21	F-21-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.08			✓		✓		✓		✓				4/1/69
119	21	F-21-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.33			✓		✓		✓		✓				4/1/69
120	21	F-21-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				1/1/69
121	21	F-21-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.95			✓		✓		✓		✓				4/1/69
122	22	F-22-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก ก Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
123	22	F-22-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
124	22	F-22-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
125	22	F-22-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.48			✓		✓		✓		✓				4/1/69
126	22	F-22-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/1/69
127	22	F-22-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				1/1/69
128	22	F-22-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4/1/69
129	23	F-23-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
130	23	F-23-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
131	23	F-23-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
132	23	F-23-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.96			✓		✓		✓		✓				4/1/69
133	23	F-23-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.87			✓		✓		✓		✓				4/1/69
134	23	F-23-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				1/1/69
135	23	F-23-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/1/69
136	24	F-24-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
137	24	F-24-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
138	24	F-24-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
139	24	F-24-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				3/1/69
140	24	F-24-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.22			✓		✓		✓		✓				3/1/69
141	24	F-24-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				1/1/69
142	24	F-24-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				3/1/69
143	25	F-25-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
144	25	F-25-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
145	25	F-25-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
146	25	F-25-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.29			✓		✓		✓		✓				3/1/69
147	25	F-25-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				3/1/69
148	25	F-25-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				1/1/69
149	25	F-25-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.95			✓		✓		✓		✓				3/1/69
150	26	F-26-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
151	26	F-26-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
152	26	F-26-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก ก.Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
153	26	F-26-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				3/1/69
154	26	F-26-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.16			✓		✓		✓		✓				3/1/69
155	26	F-26-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				1/1/69
156	26	F-26-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.76			✓		✓		✓		✓				3/1/69
157	27	F-27-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
158	27	F-27-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
159	27	F-27-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
160	27	F-27-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.92			✓		✓		✓		✓				3/1/69
161	27	F-27-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.99			✓		✓		✓		✓				3/1/69
162	27	F-27-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				1/1/69
163	27	F-27-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				3/1/69
164	28	F-28-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
165	28	F-28-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
166	28	F-28-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
167	28	F-28-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				3/1/69
168	28	F-28-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.02			✓		✓		✓		✓				3/1/69
169	28	F-28-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				10/1/69
170	28	F-28-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				3/1/69
171	29	F-29-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
172	29	F-29-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
173	29	F-29-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
174	29	F-29-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.21			✓		✓		✓		✓				3/1/69
175	29	F-29-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.75			✓		✓		✓		✓				3/1/69
176	29	F-29-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				10/1/69
177	29	F-29-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.65			✓		✓		✓		✓				3/1/69
178	30	F-30-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
179	30	F-30-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
180	30	F-30-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/1/69
181	30	F-30-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				3/1/69
182	30	F-30-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				3/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก ก.Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
183	30	F-30-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				1/1/69
184	30	F-30-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				3/1/69
185	31	F-31-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
186	31	F-31-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
187	31	F-31-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
188	31	F-31-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
189	31	F-31-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.95			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
190	31	F-31-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.17			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
191	31	F-31-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.91			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
192	32	F-32-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
193	32	F-32-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
194	32	F-32-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
195	32	F-32-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
196	32	F-32-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
197	32	F-32-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.19			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
198	32	F-32-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.07			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
199	33	F-33-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
200	33	F-33-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
201	33	F-33-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
202	33	F-33-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
203	33	F-33-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
204	33	F-33-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.90			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
205	33	F-33-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
206	34	F-34-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
207	34	F-34-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
208	34	F-34-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
209	34	F-34-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
210	34	F-34-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.35			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
211	34	F-34-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.17			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69
212	34	F-34-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-1-69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารเคมี	ขนาด	ยี่ห้อถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจ์วัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		สภาพถัง		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
213	35	F-35-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-35-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
214	35	F-35-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
215	35	F-35-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
216	35	F-35-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.50			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
217	35	F-35-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.10			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
218	35	F-35-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	11.10			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
219	35	F-35-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	11.40			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
220	36	F-36-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-36-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
221	36	F-36-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
222	36	F-36-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-36-03 หน้า EE Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
223	36	F-36-04	Dry Chemical	11 ปอนด์	[illegible]	ห้องล้างอาหาร	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
224	36	F-36-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	ห้องล้างอาหาร	2023	11.06			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
225	36	F-36-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	ห้องเครื่องลิฟต์ SL-1	2023	11.20			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
226	36	F-36-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	water tank	2023	11.25			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
227	36	F-36-08	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Fan Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
228	36	F-36-09	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pump Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
229	36	F-36-10	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	MDB Room	2015	11.20			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
230	36	F-36-11	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ห้องเครื่องลิฟต์	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
231	37	F-37-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-37-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
232	37	F-37-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-37-02 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
233	37	F-37-03	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.05			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
234	37	F-37-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.12			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
235	38	F-38-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-38-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
236	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
237	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
238	38	F-38-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.53			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
239	38	F-38-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.03			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
240	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
241	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
242	39	F-39-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-39-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารเคมี	ขนาด	ยี่ห้อถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจ์วัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		สภาพถัง		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
243	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
244	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
245	39	F-39-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.95			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
246	39	F-39-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.20			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
247	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
248	40	F-40-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-40-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
249	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
251	40	F-40-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.49			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
252	40	F-40-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.04			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
253	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
254	41	F-41-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
255	41	F-41-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่ใช้การ	—	—
256	41	F-41-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่ใช้การ	—	—
257	41	F-41-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	15.94			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
258	41	F-41-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.15			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
259	41	F-41-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ไม่ได้ตรวจ	—	—
260	42	F-42-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
261	42	F-42-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
262	42	F-42-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
263	42	F-42-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.42			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
264	42	F-42-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.12			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
265	42	F-42-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	11.80			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
266	43	F-43-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
267	43	F-43-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
268	43	F-43-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
269	43	F-43-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	11.94			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
270	43	F-43-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	11.40			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
271	43	F-43-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69
272	44	F-44-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๕-1-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก n Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
273	44	F-44-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
274	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
275	44	F-44-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	11.44			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
276	44	F-44-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
277	44	F-44-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.97			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
278	45	F-45-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
279	45	F-45-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
280	45	F-45-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
281	45	F-45-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	11.40			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
282	45	F-45-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	11.20			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
283	45	F-45-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.19			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
284	46	F-46-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
285	46	F-46-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
286	46	F-46-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
287	46	F-46-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	11.57			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
288	46	F-46-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	11.00			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-1-69
289	46	F-46-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.20			✓		✓		✓		✓				5/1/69
290	47	F-47-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
291	47	F-47-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
292	47	F-47-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
293	47	F-47-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				6/1/69
294	47	F-47-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				6/1/69
295	47	F-47-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.29			✓		✓		✓		✓				7/1/69
296	48	F-48-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
297	48	F-48-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
298	48	F-48-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
299	48	F-48-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.40			✓		✓		✓		✓				6/1/69
300	48	F-48-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.17			✓		✓		✓		✓				6/1/69
301	48	F-48-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				7/1/69
302	49	F-49-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก n Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
303	49	F-49-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
304	49	F-49-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
305	49	F-49-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.37			✓		✓		✓		✓				6/1/69
306	49	F-49-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				6/1/69
307	49	F-49-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				7/1/69
308	50	F-50-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-50-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
309	50	F-50-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
310	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
311	50	F-50-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				6/1/69
312	50	F-50-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.89			✓		✓		✓		✓				6/1/69
313	50	F-50-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.04			✓		✓		✓		✓				7/1/69
314	51	F-51-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-51-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
315	51	F-51-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
316	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
317	51	F-51-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.29			✓		✓		✓		✓				6/1/69
318	51	F-51-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.37			✓		✓		✓		✓				6/1/69
319	51	F-51-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.99			✓		✓		✓		✓				7/1/69
320	52	F-52-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
321	52	F-52-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
322	52	F-52-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
323	52	F-52-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.66			✓		✓		✓		✓				6/1/69
324	52	F-52-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.12			✓		✓		✓		✓				6/1/69
325	52	F-52-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.36			✓		✓		✓		✓				7/1/69
326	53	F-53-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
327	53	F-53-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
328	53	F-53-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
329	53	F-53-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.29			✓		✓		✓		✓				6/1/69
330	53	F-53-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.75			✓		✓		✓		✓				6/1/69
331	53	F-53-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.47			✓		✓		✓		✓				7/1/69
332	54	F-54-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-54-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				6/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	หน้าปัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		[illegible]		สภาพตัวถัง		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
333	54	F-54-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				6/1/69
334	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
335	54	F-54-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				6/1/69
336	54	F-54-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				6/1/69
337	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
338	55	F-55-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
339	55	F-55-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
340	55	F-55-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
341	55	F-55-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.97			✓		✓		✓		✓				6/1/69
342	55	F-55-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				6/1/69
343	55	F-55-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				7/1/69
344	56	F-56-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-56-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
345	56	F-56-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-56-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
346	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
347	56	F-56-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				6/1/69
348	56	F-56-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				6/1/69
349	56	F-56-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.06			✓		✓		✓		✓				7/1/69
350	57	F-57-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-57-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
351	57	F-57-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-57-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
352	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
353	57	F-57-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.24			✓		✓		✓		✓				6/1/69
354	57	F-57-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.27			✓		✓		✓		✓				6/1/69
355	57	F-57-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				7/1/69
356	58	F-58-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
357	58	F-58-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
358	58	F-58-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-03 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/1/69
359	58	F-58-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.76			✓		✓		✓		✓				6/1/69
360	58	F-58-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.42			✓		✓		✓		✓				6/1/69
361	59	F-59-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-59-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
362	59	F-59-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-59-02 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มกราคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	หน้าปัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		[illegible]		สภาพตัวถัง		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
363	59	F-59-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
364	59	F-59-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	Lift Room	2023	15.72			✓		✓		✓		✓				5/1/69
365	59	F-59-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	Lift Room	2023	15.99			✓		✓		✓		✓				6/1/69
366	60	F-60-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
367	60	F-60-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-02 ทางเดินส่วนกลางใกล้ห้องเครื่อง ตรงข้าม ST1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
368	60	F-60-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
369	60	F-60-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องน้ำชาย	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	16-1-69
370	60	F-60-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Storage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/1/69
371	60	F-60-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Chemical Storage Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				6/1/69
372	60	F-60-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่อง ฝั่ง ST-01	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				6/1/69
373	60	F-60-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่อง ฝั่ง ST-03	2023	15.72			✓		✓		✓		✓				6/1/69
374	60	F-60-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	Water Tank	2023	16.04			✓		✓		✓		✓				6/1/69
375	61	F-61-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-61-01 หน้า ST1	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	16-1-69
376	61	F-61-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-61-02 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	16-1-69

[redacted]

(Fireman / Inspector)
วันที่ 16/1/69

(Site Manager BS)
วันที่ 23/1/69

(Safety Manager / BM)
วันที่ 26/1/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	B4	F-B4-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถด้านหลังสุด	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
2	B4	F-B4-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
3	B4	F-B4-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
4	B4	F-B4-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
5	B3	F-B3-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
6	B3	F-B3-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถใกล้ห้อง Storage หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
7	B3	F-B3-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถข้าง ST-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
8	B3	F-B3-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
9	B3	F-B3-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถตรงข้าม ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
10	B3	F-B3-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
11	B2	F-B2-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง รปภ.	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
12	B2	F-B2-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
13	B2	F-B2-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ ข้าง ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
14	B2	F-B2-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
15	B2	F-B2-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถตรงข้าม ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
16	B2	F-B2-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
17	B1	F-B1-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	บริเวณห้อง Waiting room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
18	B1	F-B1-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอด หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
19	B1	F-B1-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ ข้าง ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
20	B1	F-B1-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
21	B1	F-B1-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถตรงข้าม ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
22	B1	F-B1-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
23	1	F-01-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
24	1	F-01-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ 210	2023												[illegible]		
25	1	F-01-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องน้ำ	2023												[illegible]		
26	1	F-01-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Kiosk ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
27	1	F-01-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
28	1	F-01-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
29	1	F-01-07	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
30	1	F-01-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	เส้นทางไป Loading ด้านนอกอาคาร	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				3/2/69
31	1	F-01-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	IBS ROOM	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
32	1	F-01-10	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023	16.04			✓		✓		✓		✓				3/2/69
33	1	F-01-11	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	15.95			✓		✓		✓		✓				3/2/69
34	1	F-01-12	Co2	10 ปอนด์	แดง	RMU ROOM	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				3/2/69
35	1	F-01-13	Co2	10 ปอนด์	แดง	HV ROOM	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				4/2/69
36	1	F-01-14	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเชื่อมต่อB1-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
37	1	F-01-15	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเชื่อมต่อB1-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
38	1	F-01-16	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
39	2	F-02-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
40	2	F-02-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าออฟฟิศชั้น 2	2023												[illegible]		
41	2	F-02-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องน้ำ L2 Tower	2023												[illegible]		
42	2	F-02-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Lawson	2023												[illegible]		
43	2	F-02-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift Podium	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
44	2	F-02-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
45	3	F-03-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
46	3	F-03-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง AHU ฝั่ง ST-01	2023			✓	✓		✓		✓		✓		[illegible]		3/2/69
47	3	F-03-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ชั้นลอย	2023												[illegible]		
48	3	F-03-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ ST-1	2023	15.97			✓		✓		✓		✓				3/2/69
49	3	F-03-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ PL-1	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				3/2/69
50	4	F-04-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
51	4	F-04-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าออฟฟิศชั้น 4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
52	5	F-05-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
53	6	F-06-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
54	7	F-07-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
55	8	F-08-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
56	9	F-09-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
57	10	F-10-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
58	11	F-11-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-01 หน้าห้อง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
59	11	F-11-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องเครื่อง ST-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
60	11	F-11-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-03 ห้องเครื่อง	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
61	11	F-11-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				3/2/69
62	11	F-11-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	Firepump Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				3/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจวัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ตรวจ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
63	11	F-11-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				3/2/69
64	11	F-11-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	Generator Room	2023	16.56			✓		✓		✓		✓				3/2/69
65	11	F-11-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	Chiller Room	2023	15.95			✓		✓		✓		✓				3/2/69
66	14	F-14-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
67	14	F-14-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
68	14	F-14-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
69	14	F-14-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๖.๙๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
70	14	F-14-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๕.๙๓			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
71	14	F-14-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๕.๓๙			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
72	14	F-14-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๖.๓๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
73	15	F-15-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
74	15	F-15-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
75	15	F-15-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
76	15	F-15-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๕.๙๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
77	15	F-15-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๖.๐๙			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
78	15	F-15-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๖.๒๘			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
79	15	F-15-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๖.๑๙			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
80	16	F-16-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
81	16	F-16-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
82	16	F-16-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
83	16	F-16-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๖.๒๙			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
84	16	F-16-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๖.๑๕			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
85	16	F-16-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๖.๓๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
86	16	F-16-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๖.๒๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
87	17	F-17-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
88	17	F-17-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
89	17	F-17-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
90	17	F-17-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๖.๔๓			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
91	17	F-17-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๖.๓๓			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
92	17	F-17-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๕.๗๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
93	17	F-17-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๖.๑๖			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจวัดความดัน		สายฉีดไม่แตก		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ตรวจ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
94	18	F-18-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
95	18	F-18-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
96	18	F-18-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
97	18	F-18-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๖.๕๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
98	18	F-18-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๕.๙๗			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
99	18	F-18-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๕.๘๕			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
100	18	F-18-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๕.๗๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
101	19	F-19-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
102	19	F-19-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
103	19	F-19-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
104	19	F-19-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๖.๘๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
105	19	F-19-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๕.๙๕			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
106	19	F-19-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๕.๘๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
107	19	F-19-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๖.๑๕			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
108	20	F-20-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
109	20	F-20-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
110	20	F-20-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
111	20	F-20-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๖.๒๙			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
112	20	F-20-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๖.๔๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
113	20	F-20-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๖.๑๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
114	20	F-20-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๕.๙๖			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
115	21	F-21-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
116	21	F-21-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
117	21	F-21-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
118	21	F-21-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	๑๕.๙๙			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
119	21	F-21-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	๑๖.๒๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
120	21	F-21-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	๑๕.๘๕			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
121	21	F-21-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	๑๕.๙๐			✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๓-๒-๖๙
122	22	F-22-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
123	22	F-22-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙
124	22	F-22-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมนต์	๒-๒-๖๙

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								CO2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
125	22	F-22-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2021	11.50			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
126	22	F-22-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2021	16.23			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
127	22	F-22-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.15			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
128	22	F-22-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.98			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
129	23	F-23-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
130	23	F-23-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
131	23	F-23-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
132	23	F-23-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
133	23	F-23-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
134	23	F-23-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.50			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
135	23	F-23-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.46			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
136	24	F-24-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
137	24	F-24-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
138	24	F-24-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
139	24	F-24-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.97			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
140	24	F-24-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	11.20			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
141	24	F-24-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.75			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
142	24	F-24-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	11.05			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
143	25	F-25-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
144	25	F-25-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
145	25	F-25-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
146	25	F-25-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	11.18			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
147	25	F-25-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
148	25	F-25-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.15			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
149	25	F-25-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
150	26	F-26-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
151	26	F-26-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
152	26	F-26-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
153	26	F-26-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	11.90			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
154	26	F-26-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	11.00			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
155	26	F-26-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.20			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								CO2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
156	26	F-26-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.75			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
157	27	F-27-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
158	27	F-27-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
159	27	F-27-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
160	27	F-27-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.91			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
161	27	F-27-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.60			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
162	27	F-27-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.48			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
163	27	F-27-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
164	28	F-28-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
165	28	F-28-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
166	28	F-28-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
167	28	F-28-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.90			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
168	28	F-28-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.91			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
169	28	F-28-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	11.40			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
170	28	F-28-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.96			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
171	29	F-29-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
172	29	F-29-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
173	29	F-29-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
174	29	F-29-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.13			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
175	29	F-29-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.84			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
176	29	F-29-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.75			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
177	29	F-29-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.60			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
178	30	F-30-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
179	30	F-30-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
180	30	F-30-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๒-๒-๖๙
181	30	F-30-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	11.49			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
182	30	F-30-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	11.05			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
183	30	F-30-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.69			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
184	30	F-30-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.82			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	๓-๒-๖๙
185	31	F-31-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			ทัศC	4/2/69
186	31	F-31-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			ทัศC	4/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก Co2	เกจ์วัดความดัน		สลักและซีล		สายฉีด		สภาพตัวถัง		อุปกรณ์ยึดแขวนถัง		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
187	31	F-31-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
188	31	F-31-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.02			✓		✓		✓		✓				4/2/69
189	31	F-31-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/2/69
190	31	F-31-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.65			✓		✓		✓		✓				5/2/69
191	31	F-31-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/2/69
192	32	F-32-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
193	32	F-32-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
194	32	F-32-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
195	32	F-32-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				4/2/69
196	32	F-32-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/2/69
197	32	F-32-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.60			✓		✓		✓		✓				5/2/69
198	32	F-32-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				4/2/69
199	33	F-33-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
200	33	F-33-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
201	33	F-33-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
202	33	F-33-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/2/69
203	33	F-33-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				4/2/69
204	33	F-33-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				5/2/69
205	33	F-33-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.73			✓		✓		✓		✓				4/2/69
206	34	F-34-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
207	34	F-34-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
208	34	F-34-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/2/69
209	34	F-34-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.16			✓		✓		✓		✓				4/2/69
210	34	F-34-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.13			✓		✓		✓		✓				4/2/69
211	34	F-34-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.52			✓		✓		✓		✓				5/2/69
212	34	F-34-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	15.76			✓		✓		✓		✓				4/2/69
213	35	F-35-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
214	35	F-35-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
215	35	F-35-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
216	35	F-35-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				4/2/69
217	35	F-35-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.16			✓		✓		✓		✓				4/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก Co2	เกจ์วัดความดัน		สลักและซีล		สายฉีด		สภาพตัวถัง		อุปกรณ์ยึดแขวนถัง		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
218	35	F-35-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				3/2/69
219	35	F-35-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.43			✓		✓		✓		✓				4/2/69
220	36	F-36-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
221	36	F-36-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
222	36	F-36-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-03 หน้า EE Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
223	36	F-36-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ป้อมช่างอาคาร	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/2/69
224	36	F-36-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องช่างอาคาร	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				7/2/69
225	36	F-36-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟท์ FL-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				7/2/69
226	36	F-36-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	water tank	2023	16.23			✓		✓		✓		✓				7/2/69
227	36	F-36-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	Fan Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				7/2/69
228	36	F-36-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	15.50			✓		✓		✓		✓				7/2/69
229	36	F-36-10	Co2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room		16.25			✓		✓		✓		✓				7/2/69
230	36	F-36-11	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/2/69
231	37	F-37-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-37-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
232	37	F-37-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-37-02 หน้า AT9	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
233	37	F-37-03	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.12			✓		✓		✓		✓				4/2/69
234	37	F-37-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				4/2/69
235	38	F-38-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-38-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
236	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
237	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
238	38	F-38-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.46			✓		✓		✓		✓				4/2/69
239	38	F-38-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.04			✓		✓		✓		✓				4/2/69
240	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
241	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
242	39	F-39-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-39-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
243	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
244	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
245	39	F-39-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.34			✓		✓		✓		✓				4/2/69
246	39	F-39-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.34			✓		✓		✓		✓				4/2/69
247	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
248	40	F-40-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-40-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
249	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
251	40	F-40-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/2/69
252	40	F-40-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.13			✓		✓		✓		✓				4/2/69
253	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
254	41	F-41-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-41-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
255	41	F-41-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				20-2-69
256	41	F-41-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-41-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				20-2-69
257	41	F-41-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				4/2/69
258	41	F-41-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.16			✓		✓		✓		✓				4/2/69
259	41	F-41-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				20-2-69
260	42	F-42-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-42-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
261	42	F-42-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
262	42	F-42-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-42-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
263	42	F-42-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.54			✓		✓		✓		✓				4/2/69
264	42	F-42-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				4/2/69
265	42	F-42-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.45			✓		✓		✓		✓				5/2/69
266	43	F-43-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-43-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
267	43	F-43-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
268	43	F-43-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-43-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
269	43	F-43-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				4/2/69
270	43	F-43-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				4/2/69
271	43	F-43-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.65			✓		✓		✓		✓				5/2/69
272	44	F-44-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-44-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
273	44	F-44-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/2/69
274	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
275	44	F-44-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/2/69
276	44	F-44-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	17.80			✓		✓		✓		✓				4/2/69
277	44	F-44-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				5/2/69
278	45	F-45-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
279	45	F-45-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ติดตั้ง	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
280	45	F-45-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
281	45	F-45-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.49			✓		✓		✓		✓				4/2/69
282	45	F-45-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.75			✓		✓		✓		✓				4/2/69
283	45	F-45-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.59			✓		✓		✓		✓				5/2/69
284	46	F-46-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
285	46	F-46-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-2-69
286	46	F-46-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-2-69
287	46	F-46-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				4/2/69
288	46	F-46-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/2/69
289	46	F-46-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				2-2-69
290	47	F-47-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
291	47	F-47-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
292	47	F-47-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
293	47	F-47-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1635			✓		✓		✓		✓				5/2/69
294	47	F-47-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1603			✓		✓		✓		✓				5/2/69
295	47	F-47-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1698			✓		✓		✓		✓				3/2/69
296	48	F-48-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
297	48	F-48-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
298	48	F-48-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
299	48	F-48-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1575			✓		✓		✓		✓				5/2/69
300	48	F-48-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1624			✓		✓		✓		✓				5/2/69
301	48	F-48-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1672			✓		✓		✓		✓				3/2/69
302	49	F-49-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
303	49	F-49-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
304	49	F-49-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
305	49	F-49-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1614			✓		✓		✓		✓				5/2/69
306	49	F-49-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1694			✓		✓		✓		✓				5/2/69
307	49	F-49-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1633			✓		✓		✓		✓				3/2/69
308	50	F-50-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-50-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
309	50	F-50-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				
310	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจ์วัดความดัน		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
311	50	F-50-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1609			✓		✓		✓		✓				4/2/69
312	50	F-50-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1563			✓		✓		✓		✓				4/2/69
313	50	F-50-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1629			✓		✓		✓		✓				8/2/65
314	51	F-51-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-51-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
315	51	F-51-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				8/2/69
316	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
317	51	F-51-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1620			✓		✓		✓		✓				5/2/69
318	51	F-51-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1649			✓		✓		✓		✓				5/2/69
319	51	F-51-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1619			✓		✓		✓		✓				8/2/69
320	52	F-52-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
321	52	F-52-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
322	52	F-52-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-03 ทางเดินด้านนอกใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
323	52	F-52-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1572			✓		✓		✓		✓				4/2/69
324	52	F-52-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1613			✓		✓		✓		✓				4/2/69
325	52	F-52-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1652			✓		✓		✓		✓				3/2/69
326	53	F-53-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
327	53	F-53-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
328	53	F-53-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-03 ทางเดินด้านนอกใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
329	53	F-53-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/2/69
330	53	F-53-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1589			✓		✓		✓		✓				4/2/69
331	53	F-53-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1650			✓		✓		✓		✓				3/2/69
332	54	F-54-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-54-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
333	54	F-54-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
334	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
335	54	F-54-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1670			✓		✓		✓		✓				4/2/69
336	54	F-54-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1603			✓		✓		✓		✓				4/2/69
337	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
338	55	F-55-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
339	55	F-55-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
340	55	F-55-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-03 ทางเดินด้านนอกใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/2/69
341	55	F-55-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1590			✓		✓		✓		✓				4/2/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	สถานที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจ์วัดความดัน		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
342	55	F-55-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1590			✓		✓		✓		✓				4/2/69
343	55	F-55-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1670			✓		✓		✓		✓				2/2/69
344	56	F-56-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-56-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
345	56	F-56-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-56-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				8/2/69
346	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
347	56	F-56-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1520			✓		✓		✓		✓				4/2/69
348	56	F-56-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1635			✓		✓		✓		✓				4/2/69
349	56	F-56-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				8/2/69
350	57	F-57-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-57-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
351	57	F-57-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-57-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				8/2/69
352	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
353	57	F-57-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1636			✓		✓		✓		✓				5/2/69
354	57	F-57-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/2/69
355	57	F-57-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1595			✓		✓		✓		✓				8/2/69
356	58	F-58-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
357	58	F-58-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
358	58	F-58-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-03 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/2/69
359	58	F-58-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1575			✓		✓		✓		✓				5/2/69
360	58	F-58-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1658			✓		✓		✓		✓				5/2/69
361	59	F-59-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-59-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
362	59	F-59-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-59-02 ทางเดินด้านนอกใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
363	59	F-59-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
364	59	F-59-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	Lift Room	2023	1573			✓		✓		✓		✓				2/2/69
365	59	F-59-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	Lift Room	2023	1590			✓		✓		✓		✓				2/2/69
366	60	F-60-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
367	60	F-60-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-02 ทางเดินด้านนอกใกล้ ห้องเครื่อง ตรงข้าม ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
368	60	F-60-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-03 ทางเดินด้านนอกใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
369	60	F-60-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องน้ำชาย	2023		✓		✓		✓		✓		✓				15/2/69
370	60	F-60-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Storage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
371	60	F-60-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Chemical Storage Room	2023	1607			✓		✓		✓		✓				2/2/69
372	60	F-60-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่อง ลิฟต์ ST-01	2023	1635			✓		✓		✓		✓				2/2/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
373	60	F-60-08	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	ห้องเครื่องลิฟต์ 61-03	2023	1610			✓		✓		✓		✓				1/2/69
374	60	F-60-09	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Water Tank	2023	1590			✓		✓		✓		✓				1/2/69
375	61	F-61-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-61-01 หน้า ST1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				15/2/69
376	61	F-61-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-61-02 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				13/2/69

[redacted]

(Fireman / Inspector) วันที่ 17/02/69

(Site Manager (FS)) วันที่ 17/02/69

(Safety Manager / BM) วันที่ 24/2/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
2	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
3	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
4	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023													อนุพงษ์	. - 3- 69
6	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
7	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
8	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
9	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
10	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
11	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
12	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
13	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
14	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
15	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
16	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
17	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
18	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
19	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
20	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
21	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
22	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
23	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
24	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												[illegible]		
25	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												[illegible]		
26	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Kitchen ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
27	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
28	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
29	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
30	[illegible]	[illegible]	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	1623			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69
31	[illegible]	[illegible]	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ROOM	2023	1581			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	2-3-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของถัง	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก (Kg)	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
32	1	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	15.9			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
33	1	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
34	1	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
35	1	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
36	1	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
37	1	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2024		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
38	1	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
39	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
40	2	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
41	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
42	2	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
43	2	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift Podium	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
44	2	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	3-3-69
45	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
46	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
47	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—
48	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
49	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
50	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
51	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
52	6	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
53	6	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
54	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
55	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
56	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
57	10	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
58	11	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ [illegible] หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
59	11	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
60	11	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
61	11	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
62	11	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-004

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของถัง	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก (Kg)	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
63	11	F-11-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	MDB Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
64	11	F-11-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
65	11	F-11-08	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Chiller Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2-3-69
66	11	F-11-09	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Generator Room	2024	16.66			✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
67	14	F-14-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-14-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
68	14	F-14-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
69	14	F-14-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-14-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
70	14	F-14-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
71	14	F-14-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.95			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
72	14	F-14-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.04			✓		✓		✓		✓			[illegible]	3/3/69
73	14	F-14-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.26			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
74	15	F-15-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-15-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
75	15	F-15-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
76	15	F-15-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-15-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
77	15	F-15-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
78	15	F-15-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.15			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
79	15	F-15-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓			[illegible]	3/3/69
80	15	F-15-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.15			✓		✓		✓		✓			[illegible]	3/3/69
81	16	F-16-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-16-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
82	16	F-16-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
83	16	F-16-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-16-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
84	16	F-16-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
85	16	F-16-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
86	16	F-16-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.97			✓		✓		✓		✓			[illegible]	3/3/69
87	16	F-16-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.13			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
88	17	F-17-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-17-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
89	17	F-17-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
90	17	F-17-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-17-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	2/3/69
91	17	F-17-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.60			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
92	17	F-17-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.40			✓		✓		✓		✓			[illegible]	4/3/69
93	17	F-17-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓			[illegible]	3/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	[illegible]	วันที่
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
94	17	F-17-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.23			✓		✓		✓		✓				4/3/69
95	18	F-18-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-18-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
96	18	F-18-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
97	18	F-18-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-18-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
98	18	F-18-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.47			✓		✓		✓		✓				4/3/69
99	18	F-18-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/3/69
100	18	F-18-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.40			✓		✓		✓		✓				3/3/69
101	18	F-18-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				4/3/69
102	19	F-19-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-19-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
103	19	F-19-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
104	19	F-19-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-19-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
105	19	F-19-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/3/69
106	19	F-19-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				4/3/69
107	19	F-19-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.13			✓		✓		✓		✓				3/3/69
108	19	F-19-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/3/69
109	20	F-20-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-20-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
110	20	F-20-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
111	20	F-20-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-20-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
112	20	F-20-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.22			✓		✓		✓		✓				4/3/69
113	20	F-20-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.13			✓		✓		✓		✓				4/3/69
114	20	F-20-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.04			✓		✓		✓		✓				3/3/69
115	20	F-20-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/3/69
116	21	F-21-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-21-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
117	21	F-21-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
118	21	F-21-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-21-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
119	21	F-21-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.06			✓		✓		✓		✓				4/3/69
120	21	F-21-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.27			✓		✓		✓		✓				4/3/69
121	21	F-21-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.89			✓		✓		✓		✓				3/3/69
122	21	F-21-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/3/69
123	22	F-22-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-22-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
124	22	F-22-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	[illegible]	วันที่
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
125	22	F-22-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
126	22	F-22-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/3/69
127	22	F-22-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.37			✓		✓		✓		✓				4/3/69
128	22	F-22-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.24			✓		✓		✓		✓				3/3/69
129	22	F-22-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.17			✓		✓		✓		✓				4/3/69
130	23	F-23-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-23-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
131	23	F-23-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
132	23	F-23-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
133	23	F-23-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	15.96			✓		✓		✓		✓				4/3/69
134	23	F-23-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/3/69
135	23	F-23-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.36			✓		✓		✓		✓				3/3/69
136	23	F-23-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/3/69
137	24	F-24-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-24-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
138	24	F-24-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
139	24	F-24-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
140	24	F-24-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/3/69
141	24	F-24-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4/3/69
142	24	F-24-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				3/3/69
143	24	F-24-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4/3/69
144	25	F-25-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-25-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
145	25	F-25-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
146	25	F-25-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
147	25	F-25-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/3/69
148	25	F-25-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.89			✓		✓		✓		✓				4/3/69
149	25	F-25-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.06			✓		✓		✓		✓				3/3/69
150	25	F-25-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.73			✓		✓		✓		✓				4/3/69
151	26	F-26-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-26-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
152	26	F-26-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
153	26	F-26-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
154	26	F-26-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.24			✓		✓		✓		✓				4/3/69
155	26	F-26-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
156	26	F-26-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				3/3/69
157	26	F-26-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/3/69
158	27	F-27-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-27-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
159	27	F-27-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
160	27	F-27-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
161	27	F-27-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	15.84			✓		✓		✓		✓				4/3/69
162	27	F-27-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.72			✓		✓		✓		✓				4/3/69
163	27	F-27-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				3/3/69
164	27	F-27-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/3/69
165	28	F-28-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-28-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
166	28	F-28-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
167	28	F-28-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
168	28	F-28-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/3/69
169	28	F-28-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				4/3/69
170	28	F-28-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.25			✓		✓		✓		✓				3/3/69
171	28	F-28-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/3/69
172	29	F-29-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-29-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
173	29	F-29-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
174	29	F-29-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
175	29	F-29-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				4/3/69
176	29	F-29-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/3/69
177	29	F-29-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.78			✓		✓		✓		✓				3/3/69
178	29	F-29-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.50			✓		✓		✓		✓				4/3/69
179	30	F-30-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-30-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
180	30	F-30-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
181	30	F-30-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
182	30	F-30-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.16			✓		✓		✓		✓				4/3/69
183	30	F-30-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/3/69
184	30	F-30-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.74			✓		✓		✓		✓				3/3/69
185	30	F-30-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.84			✓		✓		✓		✓				4/3/69
186	31	F-31-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-31-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
187	31	F-31-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
188	31	F-31-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
189	31	F-31-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1607			✓		✓		✓		✓				4/3/69
190	31	F-31-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1596			✓		✓		✓		✓				4/3/69
191	31	F-31-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1578			✓		✓		✓		✓				2/3/69
192	31	F-31-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1583			✓		✓		✓		✓				4/3/69
193	32	F-32-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-32-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
194	32	F-32-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
195	32	F-32-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
196	32	F-32-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1525			✓		✓		✓		✓				4/3/69
197	32	F-32-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1592			✓		✓		✓		✓				4/3/69
198	32	F-32-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1550			✓		✓		✓		✓				2/3/69
199	32	F-32-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1614			✓		✓		✓		✓				4/3/69
200	33	F-33-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-33-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
201	33	F-33-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
202	33	F-33-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
203	33	F-33-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1607			✓		✓		✓		✓				4/3/69
204	33	F-33-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1676			✓		✓		✓		✓				4/3/69
205	33	F-33-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1619			✓		✓		✓		✓				2/3/69
206	33	F-33-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1690			✓		✓		✓		✓				4/3/69
207	34	F-34-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-34-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
208	34	F-34-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
209	34	F-34-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
210	34	F-34-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1622			✓		✓		✓		✓				4/3/69
211	34	F-34-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1682			✓		✓		✓		✓				4/3/69
212	34	F-34-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1684			✓		✓		✓		✓				2/3/69
213	34	F-34-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1680			✓		✓		✓		✓				4/3/69
214	35	F-35-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-35-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
215	35	F-35-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
216	35	F-35-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
217	35	F-35-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	ปีที่ผลิต	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	[illegible]	วันที่
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
218	35	F-3505	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1614			✓		✓		✓		✓				4/3/69
219	35	F-3506	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1632			✓		✓		✓		✓				2/3/69
220	35	F-3507	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1676			✓		✓		✓		✓				4/3/69
221	36	F-3601	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-36-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
222	36	F-3602	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
223	36	F-3603	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-36-03 หน้า EE Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
224	36	F-3604	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
225	36	F-3605	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	1607			✓		✓		✓		✓				2/3/69
226	36	F-3606	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] FL-1	2023	1620			✓		✓		✓		✓				2/3/69
227	36	F-3607	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Water Tank	2023	1613			✓		✓		✓		✓				2/3/69
228	36	F-3608	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Fan Room	2023	1595			✓		✓		✓		✓				2/3/69
229	36	F-3609	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pump Room	2023	1575			✓		✓		✓		✓				2/3/69
230	36	F-3610	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	MDB Room		1626			✓		✓		✓		✓				2/3/69
231	36	F-3611	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
232	37	F-3701	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-37-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
233	37	F-3702	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-37-02 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
234	37	F-3703	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1617			✓		✓		✓		✓				4/3/69
235	37	F-3704	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1616			✓		✓		✓		✓				4/3/69
236	38	F-3801	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-38-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
237	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
238	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
239	38	F-3804	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1652			✓		✓		✓		✓				4/3/69
240	38	F-3805	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1604			✓		✓		✓		✓				4/3/69
241	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	[illegible]												[illegible]		
242	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
243	39	F-3901	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-39-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
244	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
245	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
246	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1684			✓		✓		✓		✓				4/3/69
247	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1695			✓		✓		✓		✓				4/3/69
248	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	ปีที่ผลิต	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	[illegible]	วันที่
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
249	40	F-4001	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-40-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
250	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
251	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
252	40	F-4004	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1659			✓		✓		✓		✓				4/3/69
253	40	F-4005	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1600			✓		✓		✓		✓				4/3/69
254	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	[illegible]												[illegible]		
255	41	F-4101	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
256	41	F-4102	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift	2023				✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	20/3/69
257	41	F-4103	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-03 [illegible] ST3	2023				✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	20/3/69
258	41	F-4104	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1623			✓		✓		✓		✓				4/3/69
259	41	F-4105	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1603			✓		✓		✓		✓				4/3/69
260	41	F-4106	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1624			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	20/3/69
261	42	F-4201	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
262	42	F-4202	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
263	42	F-4203	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-03 [illegible] ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
264	42	F-4204	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1650			✓		✓		✓		✓				4/3/69
265	42	F-4205	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1617			✓		✓		✓		✓				4/3/69
266	42	F-4206	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1660			✓		✓		✓		✓				2/3/69
267	43	F-4301	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
268	43	F-4302	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
269	43	F-4303	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-03 [illegible] ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
270	43	F-4304	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1632			✓		✓		✓		✓				4/3/69
271	43	F-4305	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1614			✓		✓		✓		✓				4/3/69
272	43	F-4306	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1570			✓		✓		✓		✓				2/3/69
273	44	F-4401	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
274	44	F-4402	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
275	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-03 [illegible] ST3	[illegible]												[illegible]		
276	44	F-4404	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1667			✓		✓		✓		✓				4/3/69
277	44	F-4405	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1594			✓		✓		✓		✓				4/3/69
278	44	F-4406	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1630			✓		✓		✓		✓				2/3/69
279	45	F-4501	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-45-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
280	45	F-45-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
281	45	F-45-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
282	45	F-45-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1646			✓		✓		✓		✓				3/3/69
283	45	F-45-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1629			✓		✓		✓		✓				4/3/69
284	45	F-45-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1655			✓		✓		✓		✓				2/3/69
285	46	F-46-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
286	46	F-46-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
287	46	F-46-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
288	46	F-46-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1667													4/3/69
289	46	F-46-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1619													4/3/69
290	46	F-46-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				3/3/69
291	47	F-47-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
292	47	F-47-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
293	47	F-47-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
294	47	F-47-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	17.50			✓		✓		✓		✓				3/3/69
295	47	F-47-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				3/3/69
296	47	F-47-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.39			✓		✓		✓		✓				3/3/69
297	48	F-48-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
298	48	F-48-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
299	48	F-48-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
300	48	F-48-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1597			✓		✓		✓		✓				3/3/69
301	48	F-48-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				3/3/69
302	48	F-48-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1674			✓		✓		✓		✓				2/3/69
303	49	F-49-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
304	49	F-49-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-49-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
305	49	F-49-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-49-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
306	49	F-49-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.42			✓		✓		✓		✓				3/3/69
307	49	F-49-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				3/3/69
308	49	F-49-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				2/3/69
309	50	F-50-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-50-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
310	50	F-50-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
311	50	F-50-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
312	50	F-50-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.90			✓		✓		✓		✓				3/3/69
313	50	F-50-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				3/3/69
314	50	F-50-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.60			✓		✓		✓		✓				4/3/69
315	51	F-51-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-51-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
316	51	F-51-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
317	51	F-51-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
318	51	F-51-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				3/3/69
319	51	F-51-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.36			✓		✓		✓		✓				3/3/69
320	51	F-51-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				2/3/69
321	52	F-52-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-52-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
322	52	F-52-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
323	52	F-52-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-52-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
324	52	F-52-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	15.67			✓		✓		✓		✓				3/3/69
325	52	F-52-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				3/3/69
326	52	F-52-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.35			✓		✓		✓		✓				2/3/69
327	53	F-53-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-53-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
328	53	F-53-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
329	53	F-53-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-53-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
330	53	F-53-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.16			✓		✓		✓		✓				3/3/69
331	53	F-53-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.75			✓		✓		✓		✓				3/3/69
332	53	F-53-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.48			✓		✓		✓		✓				2/3/69
333	54	F-54-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-54-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
334	54	F-54-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
335	54	F-54-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
336	54	F-54-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				3/3/69
337	54	F-54-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.92			✓		✓		✓		✓				3/3/69
338	54	F-54-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
339	55	F-55-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-55-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
340	55	F-55-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
341	55	F-55-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-55-03 ทางเดินหน้า ทางหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1598			✓		✓		✓		✓				9/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1590			✓		✓		✓		✓				9/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1680			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1586			✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1630			✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1635			✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1625			✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้า ST[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-[illegible]	2023	1570			✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-[illegible]	2023	1650			✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] [illegible] ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	1690			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	1594			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] [illegible] ST1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				15/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Storage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Chemical Storage Room	2023	1605			✓		✓		✓		✓				3/3/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มีนาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-01	2023	1636			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-03	2023	1610			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Water Tank	2023	1592			✓		✓		✓		✓				2/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้า ST1	2023	/	✓		✓		✓		✓		✓				15/3/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-[illegible] หน้า ST[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				15/3/69

[redacted]

(Fireman / Inspector)	(Site Manager/FS)	(Safety Manager / BM)
วันที่ 15/03/69	วันที่ 24/03/69	วันที่ 24/3/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน ๖๙

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	มาตรวัดแรงดัน		สายฉีด/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพตัวถัง		ป้ายสัญลักษณ์		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								CO2	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	B4	F-B4-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
2	B4	F-B4-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
3	B4	F-B4-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตรงกลางลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
4	B4	F-B4-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
5	B3	F-B3-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
6	B3	F-B3-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเดินรถไปห้อง Storage หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
7	B3	F-B3-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางลงลานหน้า ST-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
8	B3	F-B3-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
9	B3	F-B3-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางขึ้นลานหน้า ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
10	B3	F-B3-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
11	B2	F-B2-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องขยะ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
12	B2	F-B2-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
13	B2	F-B2-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ ข้าง ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
14	B2	F-B2-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
15	B2	F-B2-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางลงลานข้าง ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
16	B2	F-B2-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
17	B1	F-B1-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ข้างห้อง Waiting Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
18	B1	F-B1-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเดินหน้าห้อง Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
19	B1	F-B1-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ ข้าง ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
20	B1	F-B1-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
21	B1	F-B1-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางลงลานข้าง ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
22	B1	F-B1-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/4/69
23	1	F-01-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
24	1	F-01-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ PIU	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีถัง แล		-
25	1	F-01-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องน้ำ	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีถัง แล		-
26	1	F-01-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Kiosk ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
27	1	F-01-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
28	1	F-01-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ลานจอดรถ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
29	1	F-01-07	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
30	1	F-01-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	เส้นทางไป Loading ด้านหลังลานจอดรถ	2023	16.90			✓		✓		✓		✓				9/4/69
31	1	F-01-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	HS ROOM	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				9/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน ๖๙

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	มาตรวัดแรงดัน		สายฉีด/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพตัวถัง		ป้ายสัญลักษณ์		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								CO2	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
32	1	F-01-10	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				9/4/69
33	1	F-01-11	Co2	10 ปอนด์	แดง	ศูนย์บัญชาการ	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				9/4/69
34	1	F-01-12	Co2	10 ปอนด์	แดง	RMU ROOM	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				9/4/69
35	1	F-01-13	Co2	10 ปอนด์	แดง	HV ROOM	2023	16.25			✓		✓		✓		✓				9/4/69
36	1	F-01-14	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเดินรถ HH-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
37	1	F-01-15	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเดินรถ HH-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
38	1	F-01-16	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/4/69
39	2	F-02-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/7/69
40	2	F-02-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีถัง แล		-
41	2	F-02-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องน้ำ L2 Tower	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีถัง แล		-
42	2	F-02-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Lawson	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีถัง แล		-
43	2	F-02-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift Podium	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/7/69
44	2	F-02-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องกำแพงประตูทางออกชั้น 2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				9/7/69
45	3	F-03-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
46	3	F-03-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง AHU ตึก ST-01	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
47	3	F-03-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ชั้นลอย	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พื้นที่ ลูกค้า		-
48	3	F-03-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องไฟ ST-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7/4/69
49	3	F-03-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องไฟ FL-1	2023	16.03			✓		✓		✓		✓				7/4/69
50	4	F-04-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
51	4	F-04-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
52	5	F-05-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
53	6	F-06-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
54	7	F-07-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
55	8	F-08-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
56	9	F-09-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
57	10	F-10-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
58	11	F-11-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-02 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
59	11	F-11-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องเครื่อง ST-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
60	11	F-11-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-03 ห้องกาแฟ	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7/4/69
61	11	F-11-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	15.93			✓		✓		✓		✓				7/4/69
62	11	F-11-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	Firepump Room	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				7/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน 69

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
63	11	F-11-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7/4/69
64	11	F-11-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	Generator Room	2023	16.36			✓		✓		✓		✓				7/4/69
65	11	F-11-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	Chiller Room	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				7/4/69
66	11	F-11-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	Generator Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				7/4/69
67	14	F-14-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
68	14	F-14-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
69	14	F-14-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
70	14	F-14-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1649			✓		✓		✓		✓				4/4/69
71	14	F-14-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1630			✓		✓		✓		✓				4/4/69
72	14	F-14-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/4/69
73	14	F-14-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1647			✓		✓		✓		✓				4/4/69
74	15	F-15-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
75	15	F-15-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
76	15	F-15-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
77	15	F-15-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1593			✓		✓		✓		✓				4/4/69
78	15	F-15-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1613			✓		✓		✓		✓				4/4/69
79	15	F-15-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1603			✓		✓		✓		✓				4/4/69
80	15	F-15-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/4/69
81	16	F-16-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
82	16	F-16-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
83	16	F-16-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
84	16	F-16-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1649			✓		✓		✓		✓				4/4/69
85	16	F-16-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1617			✓		✓		✓		✓				4/4/69
86	16	F-16-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/4/69
87	16	F-16-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/4/69
88	17	F-17-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
89	17	F-17-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
90	17	F-17-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
91	17	F-17-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1650			✓		✓		✓		✓				4/4/69
92	17	F-17-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1640			✓		✓		✓		✓				4/4/69
93	17	F-17-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1562			✓		✓		✓		✓				4/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน 69

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
94	17	F-17-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1684			✓		✓		✓		✓				4/4/69
95	18	F-18-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
96	18	F-18-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
97	18	F-18-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-18-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
98	18	F-18-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1640			✓		✓		✓		✓				4/4/69
99	18	F-18-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1594			✓		✓		✓		✓				4/4/69
100	18	F-18-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1587			✓		✓		✓		✓				4/4/69
101	18	F-18-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1585			✓		✓		✓		✓				4/4/69
102	19	F-19-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
103	19	F-19-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
104	19	F-19-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-19-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
105	19	F-19-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1690			✓		✓		✓		✓				4/4/69
106	19	F-19-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1640			✓		✓		✓		✓				4/4/69
107	19	F-19-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1569			✓		✓		✓		✓				4/4/69
108	19	F-19-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1615			✓		✓		✓		✓				4/4/69
109	20	F-20-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
110	20	F-20-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
111	20	F-20-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-20-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
112	20	F-20-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1629			✓		✓		✓		✓				4/4/69
113	20	F-20-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1600			✓		✓		✓		✓				4/4/69
114	20	F-20-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1612			✓		✓		✓		✓				4/4/69
115	20	F-20-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1590			✓		✓		✓		✓				4/4/69
116	21	F-21-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
117	21	F-21-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
118	21	F-21-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-21-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
119	21	F-21-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1600			✓		✓		✓		✓				4/4/69
120	21	F-21-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1626			✓		✓		✓		✓				4/4/69
121	21	F-21-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1597			✓		✓		✓		✓				4/4/69
122	21	F-21-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1596			✓		✓		✓		✓				2/4/69
123	22	F-22-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69
124	22	F-22-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/2/69

ONE CITY CENTRE

CBRE
FR-OCC-HSE-006

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษา ๖๙

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจวัดแรงดัน		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
125	22	F-22-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
126	22	F-22-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1609			✓		✓		✓		✓				4/4/69
127	22	F-22-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1649			✓		✓		✓		✓				4/4/69
128	22	F-22-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1639			✓		✓		✓		✓				4/4/69
129	22	F-22-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1612			✓		✓		✓		✓				4/4/69
130	23	F-23-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
131	23	F-23-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
132	23	F-23-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
133	23	F-23-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1609			✓		✓		✓		✓				4/4/69
134	23	F-23-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1599			✓		✓		✓		✓				4/4/69
135	23	F-23-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1640			✓		✓		✓		✓				4/4/69
136	23	F-23-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1609			✓		✓		✓		✓				4/4/69
137	24	F-24-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
138	24	F-24-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
139	24	F-24-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
140	24	F-24-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1594			✓		✓		✓		✓				4/4/69
141	24	F-24-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1629			✓		✓		✓		✓				4/4/69
142	24	F-24-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1576			✓		✓		✓		✓				4/4/69
143	24	F-24-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1589			✓		✓		✓		✓				4/4/69
144	25	F-25-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
145	25	F-25-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
146	25	F-25-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
147	25	F-25-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1633			✓		✓		✓		✓				4/4/69
148	25	F-25-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1587			✓		✓		✓		✓				4/4/69
149	25	F-25-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1613			✓		✓		✓		✓				4/4/69
150	25	F-25-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1572			✓		✓		✓		✓				4/4/69
151	26	F-26-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
152	26	F-26-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
153	26	F-26-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
154	26	F-26-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1624			✓		✓		✓		✓				4/4/69
155	26	F-26-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1610			✓		✓		✓		✓				4/4/69

ONE CITY CENTRE

CBRE
FR-OCC-HSE-006

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษา ๖๙

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก Co2	เกจวัดแรงดัน		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
156	26	F-26-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1639			✓		✓		✓		✓				4/4/69
157	26	F-26-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1567			✓		✓		✓		✓				4/4/69
158	27	F-27-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
159	27	F-27-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
160	27	F-27-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
161	27	F-27-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1596			✓		✓		✓		✓				4/4/69
162	27	F-27-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1570			✓		✓		✓		✓				4/4/69
163	27	F-27-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				4/4/69
164	27	F-27-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/4/69
165	28	F-28-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
166	28	F-28-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
167	28	F-28-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
168	28	F-28-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1629			✓		✓		✓		✓				4/4/69
169	28	F-28-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1609			✓		✓		✓		✓				4/4/69
170	28	F-28-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				4/4/69
171	28	F-28-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1810			✓		✓		✓		✓				4/4/69
172	29	F-29-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
173	29	F-29-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
174	29	F-29-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
175	29	F-29-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1625			✓		✓		✓		✓				4/4/69
176	29	F-29-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1569			✓		✓		✓		✓				4/4/69
177	29	F-29-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1599			✓		✓		✓		✓				4/4/69
178	29	F-29-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1570			✓		✓		✓		✓				4/4/69
179	30	F-30-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
180	30	F-30-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
181	30	F-30-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/4/69
182	30	F-30-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1620			✓		✓		✓		✓				4/4/69
183	30	F-30-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1636			✓		✓		✓		✓				4/4/69
184	30	F-30-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	1557			✓		✓		✓		✓				4/4/69
185	30	F-30-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	1592			✓		✓		✓		✓				4/4/69
186	31	F-31-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								CO2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
187	31	F-31-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
188	31	F-31-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
189	31	F-31-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1604			✓		✓		✓		✓				5/4/69
190	31	F-31-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1590			✓		✓		✓		✓				5/4/69
191	31	F-31-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/4/69
192	31	F-31-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.08			✓		✓		✓		✓				5/4/69
193	32	F-32-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
194	32	F-32-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
195	32	F-32-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
196	32	F-32-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	1570			✓		✓		✓		✓				5/4/69
197	32	F-32-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	1590			✓		✓		✓		✓				5/4/69
198	32	F-32-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				4/4/69
199	32	F-32-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				5/4/69
200	33	F-33-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
201	33	F-33-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
202	33	F-33-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
203	33	F-33-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				5/4/69
204	33	F-33-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.77			✓		✓		✓		✓				5/4/69
205	33	F-33-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/4/69
206	33	F-33-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.74			✓		✓		✓		✓				5/4/69
207	34	F-34-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
208	34	F-34-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
209	34	F-34-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
210	34	F-34-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				5/4/69
211	34	F-34-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				5/4/69
212	34	F-34-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.75			✓		✓		✓		✓				4/4/69
213	34	F-34-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.74			✓		✓		✓		✓				5/4/69
214	35	F-35-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
215	35	F-35-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
216	35	F-35-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
217	35	F-35-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.24			✓		✓		✓		✓				5/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารบรรจุ	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								CO2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
218	35	F-35-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				5/4/69
219	35	F-35-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4/4/69
220	35	F-35-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.74			✓		✓		✓		✓				5/4/69
221	36	F-36-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
222	36	F-36-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
223	36	F-36-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-03 หน้า EE Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
224	36	F-36-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
225	36	F-36-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/4/69
226	36	F-36-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible] FL-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/4/69
227	36	F-36-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	Water Tank	2023	16.25			✓		✓		✓		✓				4/4/69
228	36	F-36-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	Fan Room	2021	15.70			✓		✓		✓		✓				4/4/69
229	36	F-36-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/4/69
230	36	F-36-10	Co2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room		16.24			✓		✓		✓		✓				4/4/69
231	36	F-36-11	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
232	37	F-37-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-37-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
233	37	F-37-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-37-02 หน้า STS	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
234	37	F-37-03	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.17			✓		✓		✓		✓				5/4/69
235	37	F-37-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				5/4/69
236	38	F-38-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-38-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
237	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
238	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
239	38	F-38-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				5/4/69
240	38	F-38-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				5/4/69
241	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
242	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
243	39	F-39-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-39-01 หน้า Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
244	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
245	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
246	39	F-39-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				5/4/69
247	39	F-39-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				5/4/69
248	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE

FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								Co2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
249	40	F-40-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-40-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
250	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
251	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
252	40	F-40-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				5/4/69
253	40	F-40-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.90			✓		✓		✓		✓				5/4/69
254	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
255	41	F-41-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-41-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
256	41	F-41-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				20-4-69
257	41	F-41-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-41-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				20-4-69
258	41	F-41-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/4/69
259	41	F-41-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.80			✓		✓		✓		✓				4/4/69
260	41	F-41-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.26			✓		✓		✓		✓				20-4-69
261	42	F-42-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-42-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
262	42	F-42-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
263	42	F-42-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-42-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
264	42	F-42-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.60			✓		✓		✓		✓				4/4/69
265	42	F-42-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4/4/69
266	42	F-42-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.57			✓		✓		✓		✓				4/4/69
267	43	F-43-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-43-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
268	43	F-43-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
269	43	F-43-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-43-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
270	43	F-43-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				4/4/69
271	43	F-43-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4/4/69
272	43	F-43-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/4/69
273	44	F-44-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-44-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
274	44	F-44-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
275	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
276	44	F-44-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.42			✓		✓		✓		✓				4/4/69
277	44	F-44-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	17.98			✓		✓		✓		✓				4/4/69
278	44	F-44-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.31			✓		✓		✓		✓				4/4/69
279	45	F-45-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE

FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
								Co2	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
280	45	F-45-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
281	45	F-45-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
282	45	F-45-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				4/4/69
283	45	F-45-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.25			✓		✓		✓		✓				4/4/69
284	45	F-45-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.60			✓		✓		✓		✓				4/4/69
285	46	F-46-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/4/69
286	46	F-46-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7-4-69
287	46	F-46-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				7-4-69
288	46	F-46-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.69			✓		✓		✓		✓				4/4/69
289	46	F-46-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/4/69
290	46	F-46-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				7-4-69
291	47	F-47-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
292	47	F-47-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
293	47	F-47-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
294	47	F-47-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.48			✓		✓		✓		✓				7-4-69
295	47	F-47-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
296	47	F-47-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				3-4-69
297	48	F-48-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
298	48	F-48-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
299	48	F-48-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
300	48	F-48-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				7-4-69
301	48	F-48-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				7-4-69
302	48	F-48-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.69			✓		✓		✓		✓				3-4-69
303	49	F-49-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
304	49	F-49-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
305	49	F-49-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-49-03 ทางเดินส่วนกลางใกล้ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
306	49	F-49-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				7-4-69
307	49	F-49-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
308	49	F-49-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.29			✓		✓		✓		✓				3-4-69
309	50	F-50-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-50-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
310	50	F-50-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
311	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
312	50	F-50-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
313	50	F-50-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				7-4-69
314	50	F-50-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				3-4-69
315	51	F-51-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-51-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
316	51	F-51-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
317	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
318	51	F-51-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				7-4-69
319	51	F-51-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				7-4-69
320	51	F-51-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				3-4-69
321	52	F-52-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
322	52	F-52-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
323	52	F-52-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-52-03 ทางเดินหน้าทางออกบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
324	52	F-52-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.66			✓		✓		✓		✓				7-4-69
325	52	F-52-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
326	52	F-52-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.52			✓		✓		✓		✓				3-4-69
327	53	F-53-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
328	53	F-53-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
329	53	F-53-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-53-03 ทางเดินหน้าทางออกบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
330	53	F-53-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				7-4-69
331	53	F-53-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.60			✓		✓		✓		✓				7-4-69
332	53	F-53-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				3-4-69
333	54	F-54-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-54-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
334	54	F-54-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
335	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
336	54	F-54-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.48			✓		✓		✓		✓				7-4-69
337	54	F-54-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				7-4-69
338	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
339	55	F-55-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
340	55	F-55-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
341	55	F-55-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-55-03 ทางเดินหน้าทางออกบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน เมษายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับเพลิง	ขนาด	สีถังดับเพลิง	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
342	55	F-55-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
343	55	F-55-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
344	55	F-55-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.76			✓		✓		✓		✓				3-4-69
345	46	F-56-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-56-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
346	56	F-56-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-56-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
347	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
348	56	F-56-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.78			✓		✓		✓		✓				7-4-69
349	56	F-56-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.28			✓		✓		✓		✓				7-4-69
350	56	F-56-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				3-4-69
351	57	F-57-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-57-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
352	57	F-57-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-57-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
353	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
354	57	F-57-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.92			✓		✓		✓		✓				7-4-69
355	57	F-57-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				7-4-69
356	57	F-57-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				3-4-69
357	58	F-58-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
358	58	F-58-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
359	58	F-58-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-58-03 หน้า ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
360	58	F-58-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				7-4-69
361	58	F-58-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.50			✓		✓		✓		✓				7-4-69
362	59	F-59-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-59-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
363	59	F-59-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-59-02 ทางเดินหน้าทางออกบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
364	59	F-59-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fan Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
365	59	F-59-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	Lift Room	2023	15.50			✓		✓		✓		✓				3-4-69
366	59	F-59-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	Lift Room	2023	15.40			✓		✓		✓		✓				3-4-69
367	60	F-60-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
368	60	F-60-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-02 ทางเดินหน้าทางออกบันไดหนีไฟ ห้องเครื่อง [illegible] ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
369	60	F-60-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-60-03 ทางเดินหน้าทางออกบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
370	60	F-60-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้องน้ำชาย	2023		✓		✓		✓		✓		✓				17/4/69
371	60	F-60-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Storage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2-4-69
372	60	F-60-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Chemical Storage Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				3-4-69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

CBRE

FR-OCC-HSE-006

ประจำเดือน เมษายน

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้บันทึก	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
373	60	F-60-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ ST-01	2023	1625			✓		✓		✓		✓				3-4-69
374	60	F-60-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ ST-03	2023	1600			✓		✓		✓		✓				3-4-69
375	60	F-60-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	1590			✓		✓		✓		✓				3-4-69
376	61	F-61-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-61-01 หน้า ST1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				10/4/69
377	61	F-61-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-61-02 หน้า ST1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				10/4/69

[redacted]

วันที่ 25/4/2569 วันที่ 25/4/2569 วันที่ 27/4/60

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

CBRE

FR-OCC-HSE-006

ประจำเดือน พฤษภาคม

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้บันทึก	วันที่
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
1	B4	F-B4-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
2	B4	F-B4-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
3	B4	F-B4-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
4	B4	F-B4-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
5	B3	F-B3-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
6	B3	F-B3-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] Storage [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
7	B3	F-B3-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] ST-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
8	B3	F-B3-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
9	B3	F-B3-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
10	B3	F-B3-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
11	B2	F-B2-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
12	B2	F-B2-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง Gas Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
13	B2	F-B2-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
14	B2	F-B2-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
15	B2	F-B2-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
16	B2	F-B2-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ด้านหลัง ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
17	B1	F-B1-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] Waste Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
18	B1	F-B1-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] หน้าห้อง Gas Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
19	B1	F-B1-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าลิฟต์ [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
20	B1	F-B1-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
21	B1	F-B1-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/5/69
22	B1	F-B1-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
23	1	F-01-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
24	1	F-01-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-
25	1	F-01-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
26	1	F-01-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible] ST2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
27	1	F-01-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
28	1	F-01-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
29	1	F-01-07	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
30	1	F-01-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible] Loading [illegible]	2023	1600			✓		✓		✓		✓				2/5/69
31	1	F-01-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible] ROOM	2023	1590			✓		✓		✓		✓				2/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับ	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
32	1	F-01-10	CO2	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023	1597													2/5/69
33	1	F-01-11	CO2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	1590													2/5/69
34	1	F-01-12	CO2	10 ปอนด์	แดง	RMU ROOM	2023	1625													2/5/69
35	1	F-01-13	CO2	10 ปอนด์	แดง	HV ROOM	2023	1600													2/5/69
36	1	F-01-14	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเดินห้อง AHU-1	2023		✓												2/5/69
37	1	F-01-15	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ทางเดินห้อง AHU-2	2023		✓												2/5/69
38	1	F-01-16	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ห้อง CCTV	2023		✓												2/5/69
39	2	F-02-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
40	2	F-02-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023												ไม่มีถังดับ		
41	2	F-02-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องน้ำ 2.2 Zone	2023												ไม่มีถังดับ		
42	2	F-02-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023												ไม่มีถังดับ		
43	2	F-02-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้า Fireman Lift Podium	2023		✓												2/5/69
44	2	F-02-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓												3/5/69
45	3	F-03-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
46	3	F-03-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้อง AHU ฝั่ง ST-01	2023		✓												2/5/69
47	3	F-03-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ชั้นลอย	2023												[illegible]		
48	3	F-03-04	CO2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ ST-2	2023	1600													2/5/69
49	3	F-03-05	CO2	10 ปอนด์	แดง	ห้องเครื่องลิฟต์ ST-1	2023	1592													2/5/69
50	4	F-04-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
51	4	F-04-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าออฟฟิศชั้น 4	2023		✓												2/5/69
52	5	F-05-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
53	6	F-06-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
54	7	F-07-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
55	8	F-08-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
56	9	F-09-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
57	10	F-10-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	Fireman Lift	2023		✓												2/5/69
58	11	F-11-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-11-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓												2/5/69
59	11	F-11-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	หน้าห้องเครื่อง ST-1	2023		✓												2/5/69
60	11	F-11-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓												2/5/69
61	11	F-11-04	CO2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	1600													2/5/69
62	11	F-11-05	CO2	10 ปอนด์	แดง	Firepump Room	2023	1690													2/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดสารดับ	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ	วันที่
									ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด			
63	11	F-11-06	CO2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room	2023	1607			✓		✓		✓						2/5/69
64	11	F-11-07	CO2	10 ปอนด์	แดง	Generator Room	2023	1625			✓		✓		✓						2/5/69
65	11	F-11-08	CO2	10 ปอนด์	แดง	Chiller Room	2023	1670			✓		✓		✓						2/5/69
66	11	F-11-09	CO2	10 ปอนด์	แดง	Generator Room	2023	1594			✓		✓		✓						2/5/69
67	14	F-14-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
68	14	F-14-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
69	14	F-14-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-14-03 หน้า Garbage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
70	14	F-14-04	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				8/5/69
71	14	F-14-05	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				8/5/69
72	14	F-14-06	CO2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.96			✓		✓		✓		✓				4/5/69
73	14	F-14-07	CO2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.44			✓		✓		✓		✓				8/5/69
74	15	F-15-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/67
75	15	F-15-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
76	15	F-15-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-15-03 หน้า Garbage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
77	15	F-15-04	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				8/5/69
78	15	F-15-05	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				8/5/69
79	15	F-15-06	CO2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				4/5/69
80	15	F-15-07	CO2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.18			✓		✓		✓		✓				8/5/69
81	16	F-16-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
82	16	F-16-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
83	16	F-16-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-16-03 หน้า Garbage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
84	16	F-16-04	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				8/5/69
85	16	F-16-05	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				8/5/69
86	16	F-16-06	CO2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/5/69
87	16	F-16-07	CO2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.14			✓		✓		✓		✓				8/5/69
88	17	F-17-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
89	17	F-17-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
90	17	F-17-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-17-03 หน้า Garbage Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
91	17	F-17-04	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				8/5/69
92	17	F-17-05	CO2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				8/5/69
93	17	F-17-06	CO2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.66			✓		✓		✓		✓				4/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.21			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.40			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.76			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.00			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.30			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.96			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.14			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.21			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.20			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.06			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.00			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.10			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.24			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.96			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.96			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.45			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.30			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.30			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.16			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.40			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.10			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.00			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.24			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.38			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.90			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.10			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.94			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		/		/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.26			/		/		/		/				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.10			/		/		/		/				4/5/69

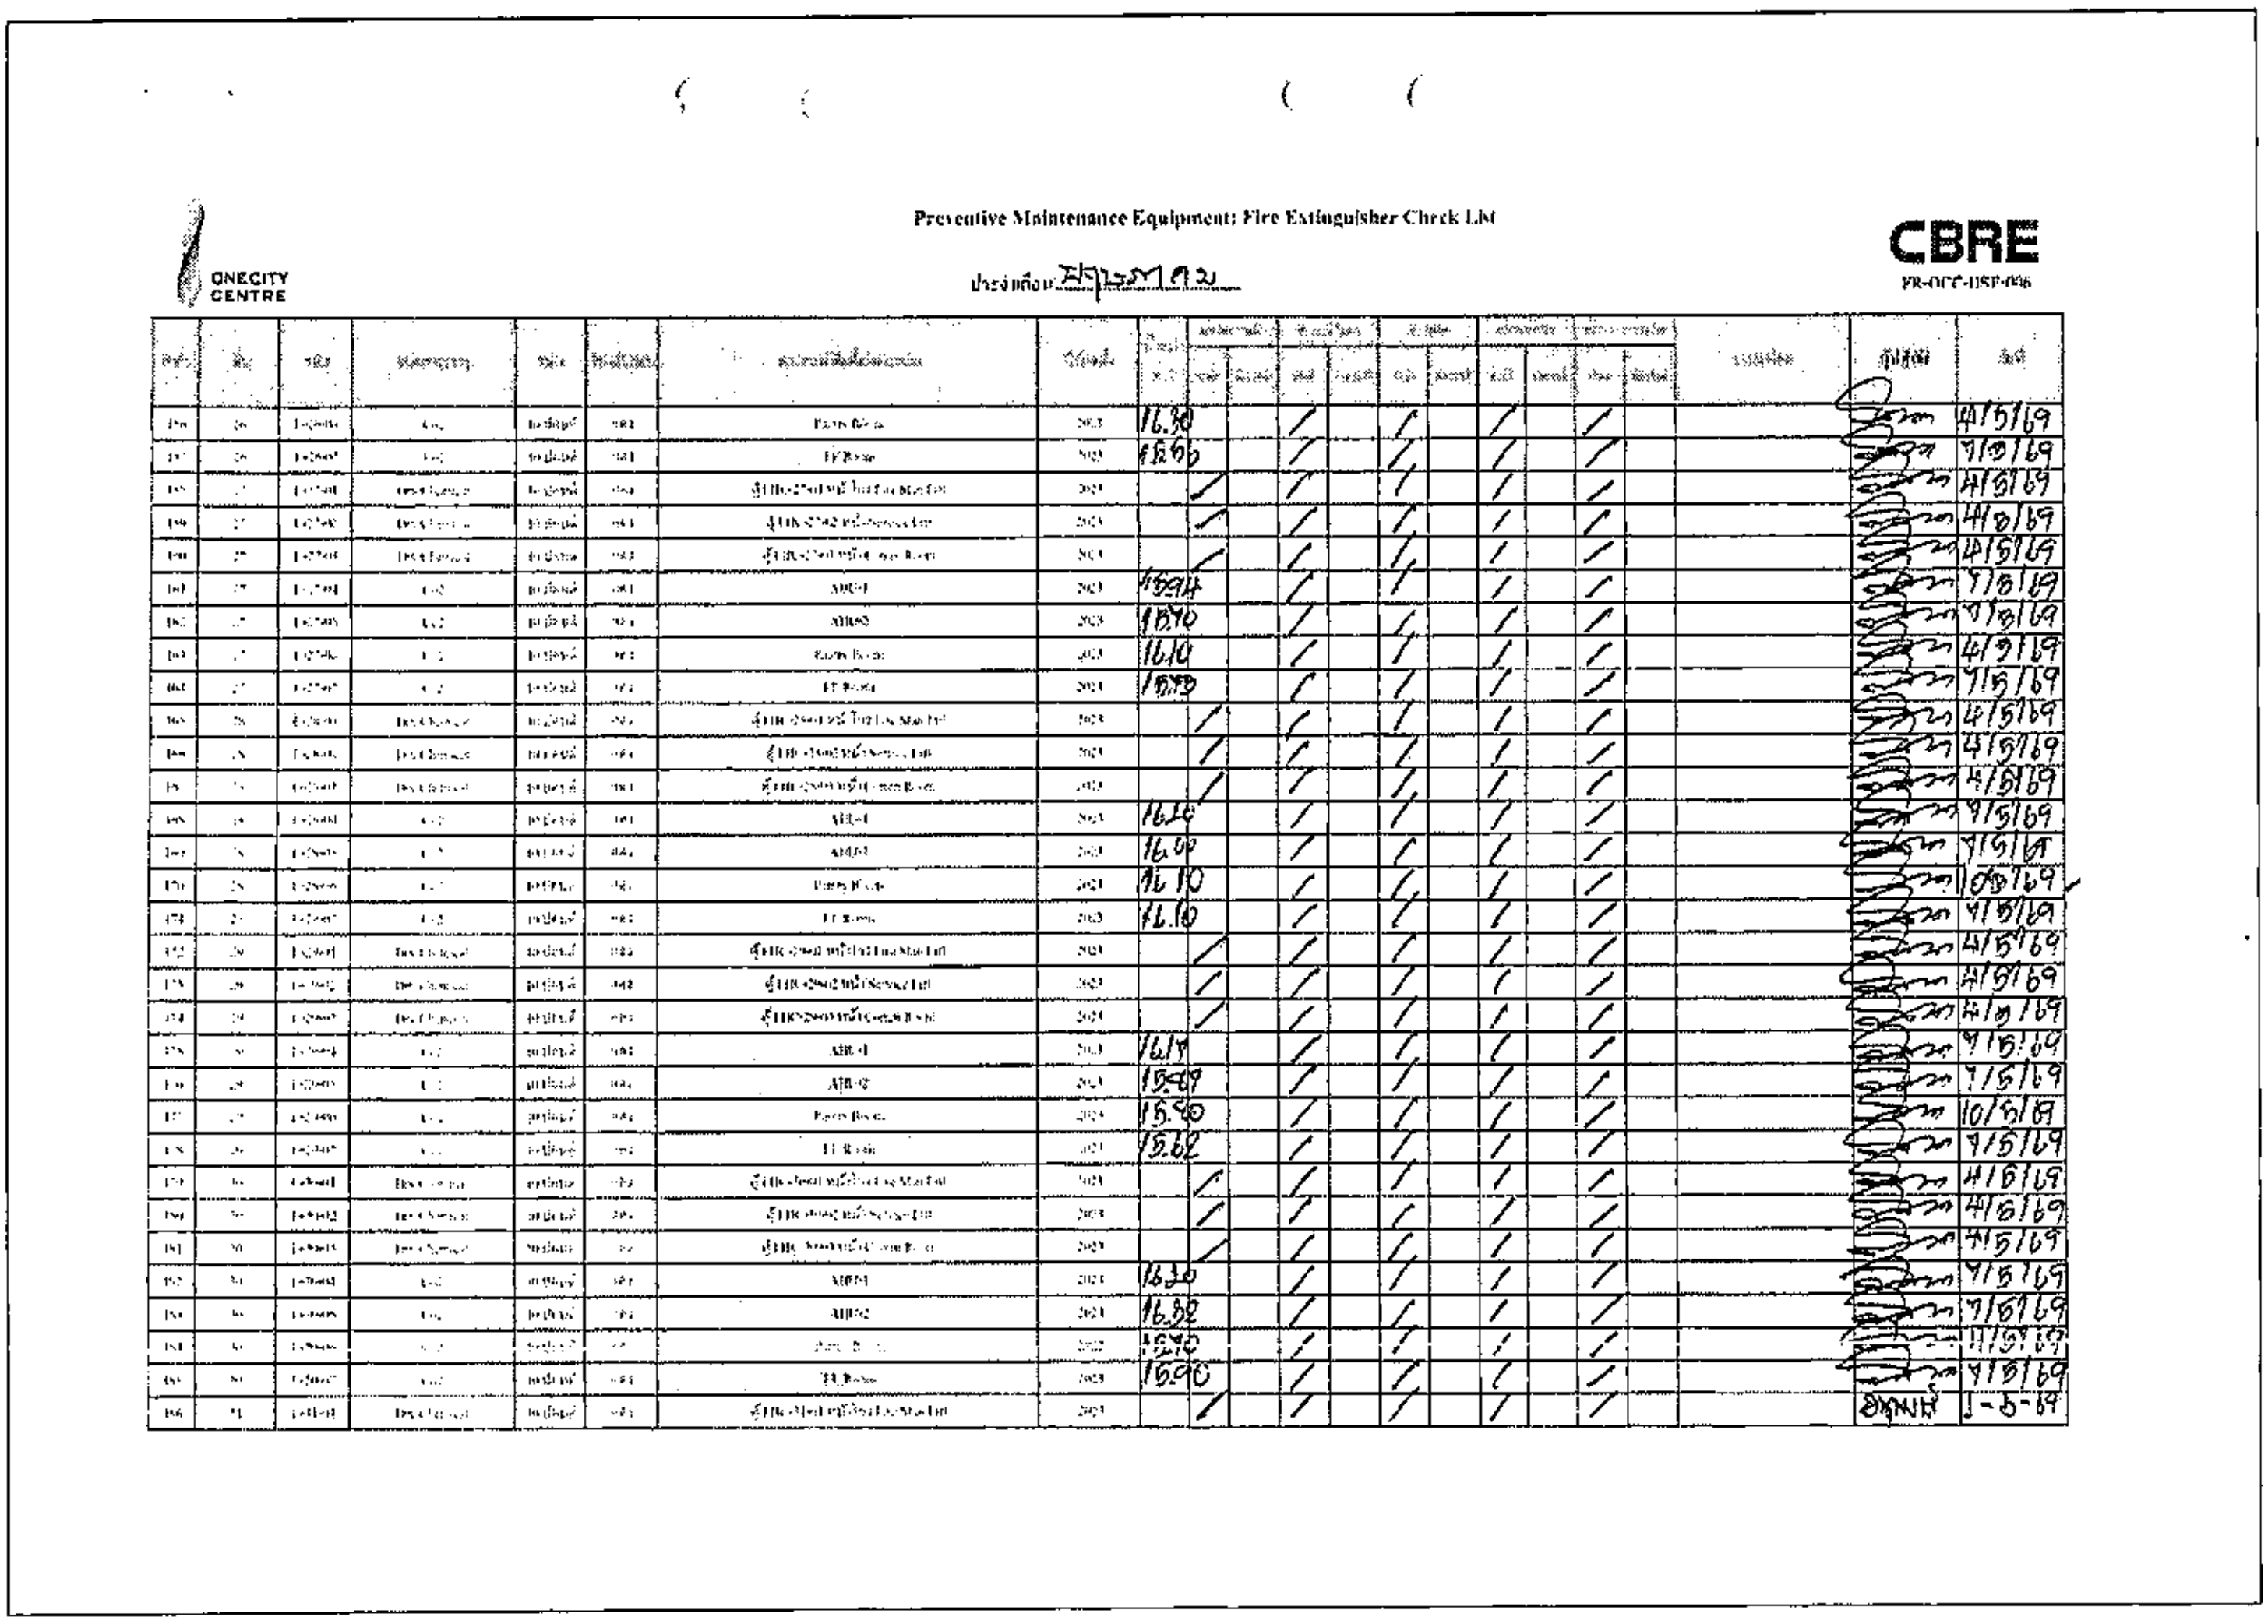

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE

FR-OCC-HSP-006

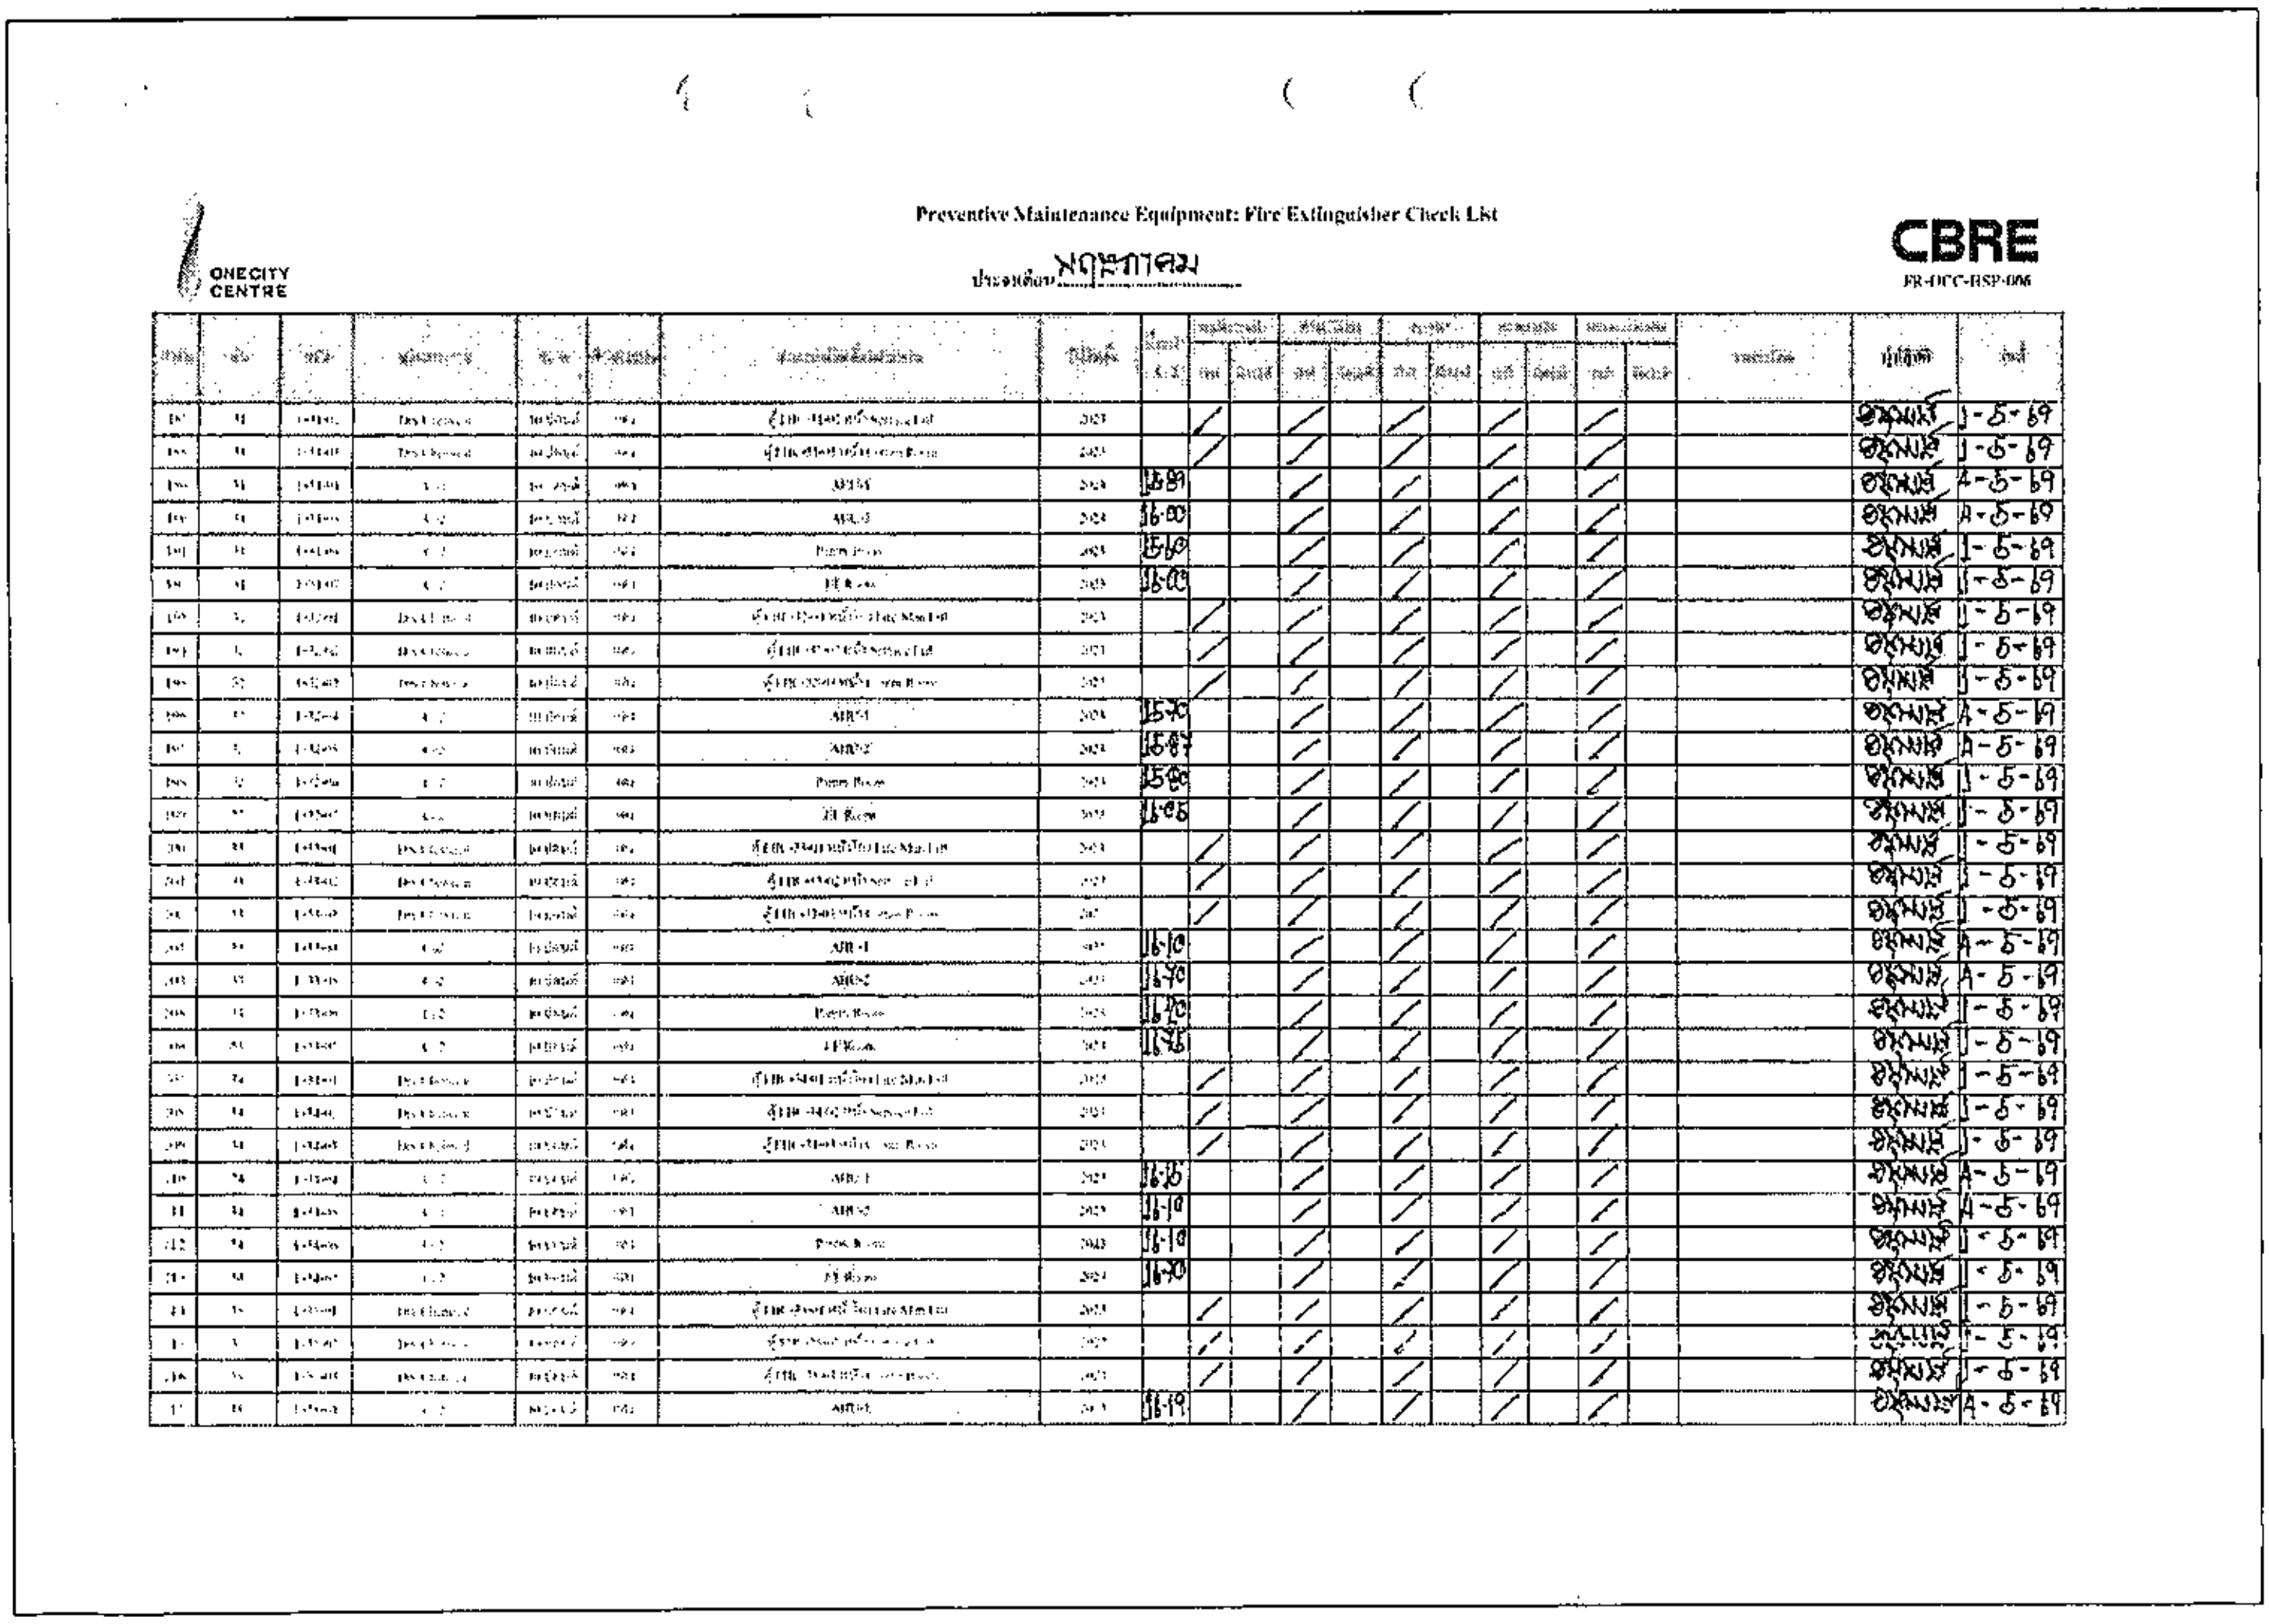

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE

FR-OCC-HSP-006

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๑			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๕			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๗๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๒๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๕.๗๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๕.๗๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๒๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๒			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๘			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๔๙			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๕.๙๘			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๕๒			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๓๖			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๕๐			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๕.๙๗			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๒๒-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๒๒-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๐๒			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๓			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๔๒			✓		✓		✓		✓				๒๒-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๖๐			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๑๑			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๕๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๒๕			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๐๙			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๕.๖๐			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๓๕			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๕.๗๐			✓		✓		✓		✓				๔-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	๑๖.๒๘			✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				๑-๕-๖๙

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	ผู้ตรวจ	วันที่
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	16.98			✓		✓		✓		✓				4-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	16.19			✓		✓		✓		✓				4-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.45			✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	16.55			✓		✓		✓		✓				4-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				1-๕-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	15.80			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	16.03			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	16.12			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	[illegible]	16.25			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	ผู้ตรวจ	วันที่
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.55			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	16.03			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2024		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	15.92			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	16.02			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.30			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	15.94			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pump Room	2023	16.53			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-1	2023	16.40			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AHU-2	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.93			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.80			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.65			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.70			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.40			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.13			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.30			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.24			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.10			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.70			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.27			✓		✓		✓		✓				5/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.70			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.00			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				2/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				15-5-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.95			✓		✓		✓		✓				4/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน พฤษภาคม

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.36			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.12			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.80			✓		✓		✓		✓				4/5/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				15-5-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				15-5-69

[redacted]

(Fireman / Inspector)	(Site Manager (B))	(Safety Manager / BM)
วันที่ 29/5/69	วันที่ 29/5/69	วันที่ 29/5/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	[illegible]	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	[illegible]	วันที่
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
1	B4	F-B4-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
2	B4	F-B4-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Freight Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
3	B4	F-B4-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
4	B4	F-B4-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
5	B3	F-B3-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
6	B3	F-B3-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Fire Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
7	B3	F-B3-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
8	B3	F-B3-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Freight Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
9	B3	F-B3-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
10	B3	F-B3-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
11	B2	F-B2-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
12	B2	F-B2-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Fire Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
13	B2	F-B2-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
14	B2	F-B2-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
15	B2	F-B2-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
16	B2	F-B2-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
17	B1	F-B1-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Waiting room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
18	B1	F-B1-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Fire Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
19	B1	F-B1-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
20	B1	F-B1-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
21	B1	F-B1-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-4	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
22	B1	F-B1-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ST-5	2022		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
23	1	F-01-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
24	1	F-01-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า[illegible]	2023												ไม่มีกุญแจ		
25	1	F-01-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า[illegible]	2023												ไม่มีกุญแจ		
26	1	F-01-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-2	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
27	1	F-01-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
28	1	F-01-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
29	1	F-01-07	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ST-5	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
30	1	F-01-08	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	1640			✓		✓		✓		✓				1/6/69
31	1	F-01-09	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	1638			✓		✓		✓		✓				3/6/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	[illegible]	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	[illegible]	วันที่
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
32	1	F-01-10	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	16.12			✓		✓		✓		✓				1/6/69
33	1	F-01-11	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	1620			✓		✓		✓		✓				1/6/69
34	1	F-01-12	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	BMS ROOM	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				1/6/69
35	1	F-01-13	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	DB ROOM	2023	16.80			✓		✓		✓		✓				3/6/69
36	1	F-01-14	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
37	1	F-01-15	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
38	1	F-01-16	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
39	2	F-02-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
40	2	F-02-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												ไม่มีกุญแจ		
41	2	F-02-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												ไม่มีกุญแจ		
42	2	F-02-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												ไม่มีกุญแจ		
43	2	F-02-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	หน้า Fireman Lift [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
44	2	F-02-06	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
45	3	F-03-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
46	3	F-03-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
47	3	F-03-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												ร้านมีลูกค้า		
48	3	F-03-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-1	2023	1600			✓		✓		✓		✓				3/6/69
49	3	F-03-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023	16.06			✓		✓		✓		✓				1/6/69
50	4	F-04-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
51	4	F-04-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
52	5	F-05-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
53	6	F-06-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
54	7	F-07-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
55	8	F-08-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
56	9	F-09-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
57	10	F-10-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
58	11	F-11-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Fireman Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
59	11	F-11-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] ST-1	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
60	11	F-11-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
61	11	F-11-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pump Room	2023	1590			✓		✓		✓		✓				1/6/69
62	11	F-11-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				1/6/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	K.G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	11	1-11-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	MDB Room	2023	1640			✓		✓		✓		✓				1/6/69
64	11	1-11-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Generator Room	2023	1633			✓		✓		✓		✓				1/6/69
65	11	1-11-08	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Chiller Room	2023	1594			✓		✓		✓		✓				1/6/69
66	11	1-11-09	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Generator Room	2023	1670			✓		✓		✓		✓				1/6/69
67	14	1-14-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-14-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
68	14	1-14-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-14-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
69	14	1-14-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-14-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
70	14	1-14-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1628			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
71	14	1-14-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1630			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
72	14	1-14-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1650			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
73	14	1-14-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1600			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
74	15	1-15-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-15-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
75	15	1-15-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-15-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
76	15	1-15-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-15-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
77	15	1-15-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1597			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
78	15	1-15-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1670			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-6
79	15	1-15-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1626			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
80	15	1-15-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
81	16	1-16-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-16-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
82	16	1-16-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-16-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
83	16	1-16-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-16-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
84	16	1-16-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1640			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
85	16	1-16-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1612			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
86	16	1-16-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1598			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
87	16	1-16-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
88	17	1-17-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-17-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
89	17	1-17-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-17-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
90	17	1-17-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-17-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
91	17	1-17-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1658			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
92	17	1-17-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	165			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
93	17	1-17-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1510			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	K.G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94	17	1-17-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1616			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
95	18	1-18-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-18-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
96	18	1-18-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-18-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
97	18	1-18-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-18-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
98	18	1-18-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1640			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
99	18	1-18-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1590			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
100	18	1-18-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1575			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
101	18	1-18-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1570			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
102	19	1-19-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-19-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
103	19	1-19-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-19-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
104	19	1-19-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-19-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
105	19	1-19-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1670			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
106	19	1-19-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1686			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
107	19	1-19-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1590			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
108	19	1-19-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1615			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
109	20	1-20-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-20-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
110	20	1-20-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-20-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
111	20	1-20-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-20-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
112	20	1-20-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1640			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
113	20	1-20-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1616			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
114	20	1-20-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1600			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
115	20	1-20-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1600			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
116	21	1-21-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-21-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
117	21	1-21-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-21-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
118	21	1-21-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-21-03 หน้า Green Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
119	21	1-21-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1670			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
120	21	1-21-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1618			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
121	21	1-21-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1586			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
122	21	1-21-07	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	1590			✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	4-6-69
123	22	1-22-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-22-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69
124	22	1-22-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-22-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุมาศ	5-6-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
125	22	F-22-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-22-03 หน้า Comm Room	2022		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
126	22	F-22-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.39			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
127	22	F-22-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.71			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
128	22	F-22-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.38			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
129	22	F-22-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.10			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
130	23	F-23-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-23-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2022		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
131	23	F-23-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-23-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
132	23	F-23-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-23-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
133	23	F-23-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	15.88			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
134	23	F-23-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.85			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
135	23	F-23-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2022	16.34			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
136	23	F-23-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.78			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
137	24	F-24-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-24-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
138	24	F-24-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-24-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
139	24	F-24-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-24-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
140	24	F-24-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.92			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
141	24	F-24-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.19			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
142	24	F-24-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
143	24	F-24-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.76			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
144	25	F-25-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-25-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
145	25	F-25-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-25-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-8
146	25	F-25-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-25-03 หน้า Comm Room	2022		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-8
147	25	F-25-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.13			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
148	25	F-25-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.94			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
149	25	F-25-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.05			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
150	25	F-25-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
151	26	F-26-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-26-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
152	26	F-26-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-26-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
153	26	F-26-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-26-03 หน้า Comm Room	2022		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
154	26	F-26-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.24			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
155	26	F-26-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.15			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	[illegible]	ขนาด	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
156	26	F-26-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.43			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
157	26	F-26-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.82			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
158	27	F-27-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-27-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
159	27	F-27-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-27-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
160	27	F-27-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-27-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
161	27	F-27-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
162	27	F-27-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.30			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
163	27	F-27-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.02			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
164	27	F-27-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2022	15.70			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
165	28	F-28-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-28-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
166	28	F-28-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-28-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
167	28	F-28-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-28-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
168	28	F-28-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.18			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
169	28	F-28-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.98			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
170	28	F-28-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	16.35			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
171	28	F-28-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	16.03			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
172	29	F-29-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-29-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
173	29	F-29-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-29-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
174	29	F-29-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-29-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
175	29	F-29-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.15			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
176	29	F-29-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	15.60			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
177	29	F-29-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.80			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
178	29	F-29-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.69			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
179	30	F-30-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-30-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
180	30	F-30-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-30-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
181	30	F-30-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-30-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	5-6-69
182	30	F-30-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	16.18			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
183	30	F-30-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	16.29			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
184	30	F-30-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	15.69			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
185	30	F-30-07	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	EE Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓			อนุพงษ์	4-6-69
186	31	F-31-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-31-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2022		✓		✓		✓		✓		✓			[illegible]	3/6/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของสาร	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
								kg	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
187	31	F-31-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
188	31	F-31-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-31-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
189	31	F-31-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				4/6/69
190	31	F-31-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/6/69
191	31	F-31-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.50			✓		✓		✓		✓				8/6/69
192	31	F-31-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/6/69
193	32	F-32-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
194	32	F-32-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
195	32	F-32-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-32-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
196	32	F-32-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				4/6/69
197	32	F-32-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				4/6/69
198	32	F-32-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	15.60			✓		✓		✓		✓				8/6/69
199	32	F-32-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				4/6/69
200	33	F-33-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
201	33	F-33-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
202	33	F-33-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-33-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
203	33	F-33-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/6/69
204	33	F-33-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.99			✓		✓		✓		✓				4/6/69
205	33	F-33-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Spare Room	2023	16.80			✓		✓		✓		✓				8/6/69
206	33	F-33-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.73			✓		✓		✓		✓				4/6/69
207	34	F-34-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
208	34	F-34-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
209	34	F-34-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-34-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
210	34	F-34-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.17			✓		✓		✓		✓				4/6/69
211	34	F-34-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/6/69
212	34	F-34-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				8/6/69
213	34	F-34-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.74			✓		✓		✓		✓				4/6/69
214	35	F-35-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
215	35	F-35-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
216	35	F-35-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-35-03 หน้า Comm Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
217	35	F-35-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.20			✓		✓		✓		✓				4/6/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของสาร	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
								kg	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
218	35	F-35-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/6/69
219	35	F-35-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				8/6/69
220	35	F-35-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	EE Room	2023	16.70			✓		✓		✓		✓				4/6/69
221	36	F-36-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
222	36	F-36-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
223	36	F-36-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-36-03 หน้า EE Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
224	36	F-36-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				5/6/69
225	36	F-36-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	16.07			✓		✓		✓		✓				8/6/69
226	36	F-36-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	16.05			✓		✓		✓		✓				8/6/69
227	36	F-36-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023	16.23			✓		✓		✓		✓				8/6/69
228	36	F-36-08	Co2	10 ปอนด์	แดง	Fan Room	2023	15.90			✓		✓		✓		✓				8/6/69
229	36	F-36-09	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pump Room	2023	15.70			✓		✓		✓		✓				8/6/69
230	36	F-36-10	Co2	10 ปอนด์	แดง	MDB Room		16.20			✓		✓		✓		✓				8/6/69
231	36	F-36-11	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				8/6/69
232	37	F-37-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-37-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
233	37	F-37-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-37-02 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
234	37	F-37-03	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.15			✓		✓		✓		✓				4/6/69
235	37	F-37-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/6/69
236	38	F-38-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-38-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
237	38	F-38-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-38-02 หน้า Service Lift	2023												ห้องผู้เช่า		
238	38	F-38-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-38-03 [illegible]	2023												ห้องผู้เช่า		
239	38	F-38-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.50			✓		✓		✓		✓				4/6/69
240	38	F-38-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.00			✓		✓		✓		✓				4/6/69
241	38	F-38-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023												ห้องผู้เช่า		
242	38	F-38-07	Co2	10 ปอนด์	แดง	[illegible] Room	2023												ห้องผู้เช่า		
243	39	F-39-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-39-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
244	39	F-39-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-39-02 [illegible]	2023												ห้องผู้เช่า		
245	39	F-39-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	แดง	ตู้ FHC-39-03 [illegible]	2023												ห้องผู้เช่า		
246	39	F-39-04	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-1	2023	16.45			✓		✓		✓		✓				4/6/69
247	39	F-39-05	Co2	10 ปอนด์	แดง	AHU-2	2023	16.10			✓		✓		✓		✓				4/6/69
248	39	F-39-06	Co2	10 ปอนด์	แดง	Pantry Room	2023												ห้องผู้เช่า		

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของสารดับเพลิง	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
249	40	F-40-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-40-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
250	40	F-40-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-40-02 หน้า Service Lift	2023												[illegible]		
251	40	F-40-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-40-03 หน้า [illegible]	2023												[illegible]		
252	40	F-40-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	6.47			✓		✓		✓		✓				4/6/69
253	40	F-40-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	6.10			✓		✓		✓		✓				4/6/69
254	40	F-40-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023												[illegible]		
255	41	F-41-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
256	41	F-41-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				26-6-69
257	41	F-41-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-41-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				26-6-69
258	41	F-41-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	5.93			✓		✓		✓		✓				4/6/69
259	41	F-41-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	6.10			✓		✓		✓		✓				4/6/69
260	41	F-41-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	6.25			✓		✓		✓		✓				26-6-69
261	42	F-42-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
262	42	F-42-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
263	42	F-42-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-42-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
264	42	F-42-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	6.53			✓		✓		✓		✓				4/6/69
265	42	F-42-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	6.17			✓		✓		✓		✓				4/6/69
266	42	F-42-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	6.56			✓		✓		✓		✓				8/6/69
267	43	F-43-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
268	43	F-43-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
269	43	F-43-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-43-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
270	43	F-43-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	6.35			✓		✓		✓		✓				4/6/69
271	43	F-43-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	6.36			✓		✓		✓		✓				4/6/69
272	43	F-43-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	5.60			✓		✓		✓		✓				8/6/69
273	44	F-44-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
274	44	F-44-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				8/6/69
275	44	F-44-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-44-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023												[illegible]		
276	44	F-44-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	6.50			✓		✓		✓		✓				4/6/69
277	44	F-44-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	5.96			✓		✓		✓		✓				4/6/69
278	44	F-44-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	6.20			✓		✓		✓		✓				8/6/69
279	45	F-45-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-45-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

ลำดับ	ชั้น	รหัส	ชนิดของสารดับเพลิง	ขนาด	[illegible]	ตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง	ปีที่ผลิต	น้ำหนัก CO2	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	วันที่
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
280	45	F-45-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-45-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
281	45	F-45-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-45-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
282	45	F-45-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	6.40			✓		✓		✓		✓				4/6/69
283	45	F-45-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	6.27			✓		✓		✓		✓				4/6/69
284	45	F-45-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	6.40			✓		✓		✓		✓				3/6/69
285	46	F-46-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-46-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				3/6/69
286	46	F-46-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-46-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				11/6/69
287	46	F-46-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-46-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				27/6/69
288	46	F-46-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	6.50			✓		✓		✓		✓				4/6/69
289	46	F-46-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	6.03			✓		✓		✓		✓				4/6/69
290	46	F-46-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	6.82			✓		✓		✓		✓				18/6/69
291	47	F-47-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-47-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
292	47	F-47-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-47-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
293	47	F-47-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-47-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
294	47	F-47-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1656			✓		✓		✓		✓				3/6/69
295	47	F-47-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1692			✓		✓		✓		✓				3/6/69
296	47	F-47-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				1/6/69
297	48	F-48-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-48-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
298	48	F-48-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-48-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
299	48	F-48-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-48-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
300	48	F-48-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1580			✓		✓		✓		✓				3/6/69
301	48	F-48-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1602			✓		✓		✓		✓				3/6/69
302	48	F-48-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1654			✓		✓		✓		✓				1/6/69
303	49	F-49-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-49-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
304	49	F-49-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-49-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
305	49	F-49-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-49-03 ทางเดินด้านหน้าบันไดหนีไฟ ST3	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
306	49	F-49-04	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1640			✓		✓		✓		✓				3/6/69
307	49	F-49-05	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1610			✓		✓		✓		✓				3/6/69
308	49	F-49-06	CO2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1625			✓		✓		✓		✓				1/6/69
309	50	F-50-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-50-01 หน้าโถง Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
310	50	F-50-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-50-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
311	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
312	50	1-50-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1597			✓		✓		✓		✓				3/6/69
313	50	1-50-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1576			✓		✓		✓		✓				3/6/69
314	50	1-50-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1655			✓		✓		✓		✓				1/6/69
315	51	1-51-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-51-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
316	51	1-51-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-51-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
317	51	[illegible]	Dry Chemical	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
318	51	1-51-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1629			✓		✓		✓		✓				3/6/69
319	51	1-51-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1649			✓		✓		✓		✓				3/6/69
320	51	1-51-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				1/6/69
321	52	1-52-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-52-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
322	52	1-52-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-52-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
323	52	1-52-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-52-03 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
324	52	1-52-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1573			✓		✓		✓		✓				3/6/69
325	52	1-52-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1616			✓		✓		✓		✓				3/6/69
326	52	1-52-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1639			✓		✓		✓		✓				1/6/69
327	53	1-53-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-53-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
328	53	1-53-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-53-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
329	53	1-53-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-53-03 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
330	53	1-53-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1625			✓		✓		✓		✓				3/6/69
331	53	1-53-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1575			✓		✓		✓		✓				3/6/69
332	53	1-53-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1697			✓		✓		✓		✓				1/6/69
333	54	1-54-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-54-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
334	54	1-54-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-54-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/8/69
335	54	1-54-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]		
336	54	1-54-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1647			✓		✓		✓		✓				3/8/69
337	54	1-54-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1576			✓		✓		✓		✓				3/6/69
338	54	1-54-06	Co2	[illegible]	[illegible]	Pantry Room	[illegible]												[illegible]		
339	55	1-55-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-55-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
340	55	1-55-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-55-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
341	55	1-55-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-55-03 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69

ONECITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
342	55	1-55-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1590			✓		✓		✓		✓				3/6/69
343	55	1-55-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1592			✓		✓		✓		✓				3/6/69
344	55	1-55-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1670			✓		✓		✓		✓				1/6/69
345	56	1-56-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-56-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
346	56	1-56-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-56-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
347	56	1-56-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												[illegible]		
348	56	1-56-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1540			✓		✓		✓		✓				3/6/69
349	56	1-56-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1647			✓		✓		✓		✓				3/6/69
350	56	1-56-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				1/6/69
351	57	1-57-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-57-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
352	57	1-57-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-57-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
353	57	1-57-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023												[illegible]		
354	57	1-57-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1676			✓		✓		✓		✓				3/6/69
355	57	1-57-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1629			✓		✓		✓		✓				3/6/69
356	57	1-57-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Pantry Room	2023	1610			✓		✓		✓		✓				1/6/69
357	58	1-58-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-58-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/8/69
358	58	1-58-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-58-02 หน้า Service Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
359	58	1-58-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-58-03 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
360	58	1-58-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-1	2023	1566			✓		✓		✓		✓				3/6/69
361	58	1-58-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	AHU-2	2023	1657			✓		✓		✓		✓				3/6/69
362	59	1-59-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-59-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
363	59	1-59-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-59-02 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
364	59	1-59-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
365	59	1-59-04	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	1567			✓		✓		✓		✓				1/6/69
366	59	1-59-05	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023	1600			✓		✓		✓		✓				1/6/69
367	60	1-60-01	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-60-01 หน้าลิฟต์ Fire Man Lift	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
368	60	1-60-02	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-60-02 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
369	60	1-60-03	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	ตู้ FHC-60-03 [illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
370	60	1-60-04	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible]	2023		✓		✓		✓		✓		✓				[illegible]-69
371	60	1-60-05	Dry Chemical	10 ปอนด์	[illegible]	[illegible] Room	2023		✓		✓		✓		✓		✓				1/6/69
372	60	1-60-06	Co2	10 ปอนด์	[illegible]	Chemical Storage Room	2023	1602			✓		✓		✓		✓				1/6/69

ONE CITY CENTRE

Preventive Maintenance Equipment: Fire Extinguisher Check List

ประจำเดือน มิถุนายน

CBRE
FR-OCC-HSE-006

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
								CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1649			✓		✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1619			✓		✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CO2	[illegible]	[illegible]	Water Tank	[illegible]	1565			✓		✓		✓		✓				1/6/69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				15-6-69
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dry Chemical	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓				15-6-69

[redacted]

(Fireman / Inspector)
วันที่ 29/6/69

(Site Manager FS)
วันที่ 29/06/69

(Safety Manager / [illegible])
วันที่ 29/6/69

ภาคผนวก ข-9

เอกสารตรวจสอบระบบระบายอากาศ

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

	Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B4-02						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4 - Car Park Area					
	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	9/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3	ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4	ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6	ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ___ ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.4 A. 3.5 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.5 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 399 V. 396 V.	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 397 V. 397 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10	ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11	ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13	ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning						N						
15	ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N									
16	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (If necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
17	ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			–			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

	Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B4-01						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4 - Car Park Area					
	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	9/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3	ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4	ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6	ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ___ ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.6 A. 3.7 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.6 A. 3.6 A. 3.5 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 399 V. 396 V.	V. V. V.	V. V. V.	395 V. 399 V. 397 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10	ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11	ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13	ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N									
15	ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing						N						
16	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (If necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
17	ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown   a   a

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B4-04 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	9/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะเดินทำงาน / Record running motor current. ___ <16 / <16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.6 A. 3.5 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.3 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 402 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 401 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เล่ย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning						N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N									
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของระบบสายไฟฟ้าด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B4-03 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	9/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะเดินทำงาน / Record running motor current. ___ <16 / <16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.5 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.6 A. 3.3 A. 3.5 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 402 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 400 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เล่ย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning						N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N									
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของระบบสายไฟฟ้าด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B3-02

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	๑๒/๓/๖๙	_/_/_	_/_/_	๙/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบความตึงและความสึกหรอของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ___ <16 / <16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	AB A. AB A. AB A.	A. A. A.	A. A. A.	3.6 A. 3.4 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 402 V. 393 V.	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 400 V. 398 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจาระบีเข้าที่ลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B3-01

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	๑๒/๓/๖๙	_/_/_	_/_/_	๙/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบความตึงและความสึกหรอของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ___ <16 / <16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	AB A. AB A. AB A.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.7 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 402 V. 398 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 401 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจาระบีเข้าที่ลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]						

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B3-04						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	๑๓/๓/๖๙	_/_/_	_/_/_	๙/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ___ ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.5 A. 3.7 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.5 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	397 V. 400 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 395 V. 393 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning												
15 ทำการอัดจาระบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N			N						
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเทียบระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B3-03						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	๗/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ___ ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.5 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.4 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	397 V. 400 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 400 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning												
15 ทำการอัดจาระบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N			N						
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้าเทียบระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B3-06						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan _/_/_	ก.พ. / Feb _/_/_	มี.ค. / Mar 13/3/69	เม.ย. / Apr _/_/_	พ.ค. / May _/_/_	มิ.ย. / Jun 9/6/69	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการลดสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน / Record running motor current. <16 / <16 / 16 Amp.	A.	A.	3.2 A.	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	3.4 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V.	V.	401 V.	V.	V.	399 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	402 V.	V.	V.	396 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	398 V.	V.	V.	392 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning												
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N			N						
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้ามอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B3-05						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan _/_/_	ก.พ. / Feb _/_/_	มี.ค. / Mar 13/3/69	เม.ย. / Apr _/_/_	พ.ค. / May _/_/_	มิ.ย. / Jun 9/6/69	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการลดสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะเครื่องทำงาน / Record running motor current. <16 / <16 / 16 Amp.	A.	A.	3.2 A.	A.	A.	3.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	3.2 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.6 A.	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V.	V.	400 V.	V.	V.	390 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	403 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	402 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning						N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N									
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้ามอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B2-02

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	1/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.4 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.3 A. 3.4 A. 3.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 403 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 399 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B2-01

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	13/3/69	_/_/_	_/_/_	4/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.5 A. 3.7 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.5 A. 3.4 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 403 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	399 V. 398 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B2-04 สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	15/3/69	_/_/_	_/_/_	21/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	3.6 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V.	V.	401 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	402 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	402 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เล่ย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B2-03 สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	15/3/69	_/_/_	_/_/_	1/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	3.4 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.6 A.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.7 A.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V.	V.	401 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	402 V.	V.	V.	399 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	402 V.	V.	V.	399 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เล่ย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B1-01						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	๑๓/๓/๖๙	_/_/_	_/_/_	๙/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	4.1 A. 4.2 A. 4.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	4.0 A. 4.2 A. 4.1 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 398 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	398 V. 396 V. 397 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายตัวนำระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B2-05						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	๑๒/๓/๖๙	_/_/_	_/_/_	๙/๖/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	3.0 A. 3.6 A. 3.8 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.6 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 401 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	394 V. 395 V. 397 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning						N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N									
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายตัวนำระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician			[redacted]									
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B1-03						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan _/_/_	ก.พ. / Feb _/_/_	มี.ค. / Mar 13/3/69	เม.ย. / Apr _/_/_	พ.ค. / May _/_/_	มิ.ย. / Jun 1/6/69	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. <16 / <16 / 16 Amp.	A.	A.	3.9 A.	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	4.2 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	4.4 A.	A.	A.	4.0 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V.	V.	400 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	398 V.	V.	V.	395 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	401 V.	V.	V.	393 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีลูกปืน / Greasing			N			N						
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมและระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B1-02						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1 - Car Park Area					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan _/_/_	ก.พ. / Feb _/_/_	มี.ค. / Mar 13/3/69	เม.ย. / Apr _/_/_	พ.ค. / May _/_/_	มิ.ย. / Jun 3/6/69	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการสั่นสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. <16 / <16 / 16 Amp.	A.	A.	3.9 A.	A.	A.	4.0 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	3.8 A.	A.	A.	3.9 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	A.	A.	4.0 A.	A.	A.	4.0 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V.	V.	400 V.	V.	V.	397 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	398 V.	V.	V.	395 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	V.	V.	401 V.	V.	V.	399 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีลูกปืน / Greasing			N			N						
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมและระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm			–			–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B1-05 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	15/3/69	_/_/_	_/_/_	3/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการกันสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	4.5 A. 4.3 A. 4.8 A.	A. A. A.	A. A. A.	4.3 A. 4.3 A. 4.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 397 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 399 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning			N			N						
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing												
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Exhaust Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : EAF-B1-04 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1 - Car Park Area

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	_/_/_	_/_/_	15/3/69	_/_/_	_/_/_	3/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลม / Check Work Condition Of Motor Fan			N			N						
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check pilot lamps			N			N						
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition			N			N						
4 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections			N			N						
5 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device			N			N						
6 ตรวจเช็คฐานและการกันสะเทือนของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators			N			N						
7 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. ≤16 / ≤16 / 16 Amp.	A. A. A.	A. A. A.	4.2 A. 4.3 A. 4.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	4.3 A. 4.2 A. 4.1 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
8 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 398 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	401 V. 400 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
9 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 16 Amp.			N			N						
10 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts			N			N						
11 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment			N			N						
12 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor			N			N						
13 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations			N			N						
14 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning												
15 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing			N			N						
16 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกัน (ถ้าจำเป็น) /Check rust paint (if necessary)			N			N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
17 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm			-			-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-006 (R.00/2024)

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B4-02 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	__/__/__	__/__/__	13/4/69	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	394 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	396 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	396 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes ≤16 / ≤16 / ≤16 Amp.	3.1 A.	A.	A.	3.4 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.3 A.	A.	A.	3.6 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.3 A.	A.	A.	3.4 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 15 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) / Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B4-01 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	__/__/__	__/__/__	13/4/69	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	395 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	392 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	395 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes ≤16 / ≤16 / ≤16 Amp.	3.1 A.	A.	A.	3.2 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.0 A.	A.	A.	3.0 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.1 A.	A.	A.	3.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 15 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) / Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown   Q   Q

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician [redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-04-04

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	__/__/__	__/__/__	13/4/69	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและยางกันสะเทือนที่รองเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	394 V. 381 V. 387 V.	V. V. V.	V. V. V.	396 V. 396 V. 395 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	2.9 A. 2.9 A. 3.0 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.2 A. 3.1 A. 3.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-008 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B4-03

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 4

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	__/__/__	__/__/__	13/4/69	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและยางกันสะเทือนที่รองเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	388 V. 388 V. 387 V.	V. V. V.	V. V. V.	396 V. 396 V. 395 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	3.1 A. 3.3 A. 3.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.4 A. 3.4 A. 3.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technici

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technici

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manag

[redacted]

FR-PENG-PA-008 (R.00/2024)

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B3-02								สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3			
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan 13/1/69	ก.พ. / Feb _/_/_	มี.ค. / Mar _/_/_	เม.ย. / Apr 13/4/69	พ.ค. / May _/_/_	มิ.ย. / Jun _/_/_	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	374 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	373 V.	V.	V.	404 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	371 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes ≤16 / ≤16 / ≤16 Amp.	3.2 A.	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.1 A.	A.	A.	3.4 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.1 A.	A.	A.	3.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมูเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-008 (R.00/2024)

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B3-01								สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3			
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan 13/1/69	ก.พ. / Feb _/_/_	มี.ค. / Mar _/_/_	เม.ย. / Apr 13/4/69	พ.ค. / May _/_/_	มิ.ย. / Jun _/_/_	ก.ค. / Jul _/_/_	ส.ค. / Aug _/_/_	ก.ย. / Sep _/_/_	ต.ค. / Oct _/_/_	พ.ย. / Nov _/_/_	ธ.ค. / Dec _/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	395 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	394 V.	V.	V.	404 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	394 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes ≤16 / ≤16 / ≤16 Amp.	2.8 A.	A.	A.	2.9 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	2.8 A.	A.	A.	2.8 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	2.8 A.	A.	A.	2.8 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมูเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

FR-PENG-PA-008 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B3-04 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	15/1/69	_/_/_	_/_/_	15/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	394 V. 393 V. 391 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 397 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <15 / <16 / <16 Amp.	3.0 A. 3.1 A. 2.9 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.2 A. 3.2 A. 3.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12 บันทึกปรับปรุงตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 15 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวัดค่าความต้านทานระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check Insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B3-03 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	15/1/69	_/_/_	_/_/_	15/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	393 V. 394 V. 394 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 397 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	2.9 A. 3.0 A. 2.8 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.3 A. 3.2 A. 3.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12 บันทึกปรับปรุงตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวัดค่าความต้านทานระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check Insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B3-06						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	_/_/_	_/_/_	13/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	391 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	393 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	391 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	1.6 A.	A.	A.	1.8 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	1.6 A.	A.	A.	1.8 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	1.5 A.	A.	A.	1.9 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager
[redacted]

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B3-05						สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 3					
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	_/_/_	_/_/_	13/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	391 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	390 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	390 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	2.8 A.	A.	A.	2.8 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	2.9 A.	A.	A.	2.8 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	2.7 A.	A.	A.	2.9 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager
[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B2-02 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	15/1/69	/ /	/ /	13/4/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	396 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	396 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	395 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	35 A.	A.	A.	3.5 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.5 A.	A.	A.	3.4 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	35 A.	A.	A.	3.7 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B2-01 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	15/1/69	/ /	/ /	13/4/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	397 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	396 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	397 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	2.6 A.	A.	A.	3.0 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	2.8 A.	A.	A.	3.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	2.8 A.	A.	A.	3.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B2-04

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		๑๖/๑/๖๙	_/_/_	_/_/_	๑๖/๔/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3	ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5	ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7	ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8	ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9	ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	376 V. 395 V. 397 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 392 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11	บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes ≤16 / ≤16 / ≤16 Amp.	3.1 A. 2.9 A. 2.9 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.3 A. 3.2 A. 3.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12	บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.	N			N								
13	ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)												
14	ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15	ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16	ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
18	ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B2-03

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		๑๖/๑/๖๙	_/_/_	_/_/_	๑๖/๔/๖๙	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3	ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5	ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7	ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8	ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9	ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	396 V. 395 V. 396 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 398 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11	บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes ≤16 / ≤16 / ≤16 Amp.	3.0 A. 3.0 A. 3.1 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.3 A. 3.2 A. 3.4 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12	บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.	N			N								
13	ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)												
14	ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15	ทำการหล่อลื่นด้วยจารบี / Greasing	N			N								
16	ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17	ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
18	ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : ≤5 L2-G : ≤5 L3-G : ≤5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician

รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B1-01	สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	15/1/69	_/_/_	_/_/_	15/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขันขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	395 V. 396 V. 393 V.	V. V. V.	V. V. V.	400 V. 401 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	3.8 A. 3.7 A. 3.9 A.	A. A. A.	A. A. A.	3.9 A. 3.9 A. 4.0 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp. 13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมูเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายตัวนำมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check Insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B2-05	สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 2

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	15/1/69	_/_/_	_/_/_	13/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขันขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	395 V. 396 V. 394 V.	V. V. V.	V. V. V.	398 V. 399 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	3.9 A. 3.9 A. 4.1 A.	A. A. A.	A. A. A.	4.0 A. 4.1 A. 4.0 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp. 13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมูเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายตัวนำมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check Insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B1-03

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	5/1/69	_/_/_	_/_/_	3/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	394 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	395 V.	V.	V.	403 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	394 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	3.3 A.	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.4 A.	A.	A.	3.3 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.4 A.	A.	A.	3.7 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) / Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และเคเบิลระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician :
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician :
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager :

[redacted]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B1-02

สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	5/1/69	_/_/_	_/_/_	3/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	397 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	396 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	395 V.	V.	V.	401 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	3.9 A.	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.8 A.	A.	A.	4.0 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	4.0 A.	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) / Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของพูลเลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และเคเบิลระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–			–								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician :
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician :
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager :

[redacted]

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B1-05 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	_/_/_	_/_/_	13/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของแท่นเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	391 V.	V.	V.	396 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	393 V.	V.	V.	398 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	392 V.	V.	V.	398 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	6.0 A.	A.	A.	6.2 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	5.7 A.	A.	A.	6.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	5.9 A.	A.	A.	6.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของระบบตลอดจนค่าความต้านทานระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTRE (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Fresh Air Fan | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : FAF-B1-04 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Basement 1

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	13/1/69	_/_/_	_/_/_	13/4/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N			N								
2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน / Check Pilot Lamps	N			N								
3 ตรวจสอบสภาพและความตึงหย่อนของสายพาน / Check Belt Tension & Condition	N			N								
4 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย / Check All Safety Devices	N			N								
5 ตรวจเช็คขั้วต่อสายไฟฟ้าและจุดต่อสายต่างๆ / Tightening Of Electrical Connections	N			N								
6 ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ / Check Fuses & Protection Device	N			N								
7 ตรวจเช็คความสมดุลและการสั่นของใบพัด / Check Fan Balancing & Vibrations	N			N								
8 ตรวจเช็คฐานและการเคลื่อนที่ของแท่นเครื่อง / Check Foundation & Vibration Isolators	N			N								
9 ตรวจเช็คปริมาณลม / Check Flow Rate	N			N								
10 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record Voltage 380 - 440 Volt.	406 V.	V.	V.	402 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	405 V.	V.	V.	405 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
	405 V.	V.	V.	400 V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.	V.
11 บันทึกกระแสขณะที่เครื่องทำงาน / Record Running Amperes <16 / <16 / <16 Amp.	3.7 A.	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.7 A.	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
	3.9 A.	A.	A.	4.1 A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.	A.
12 บันทึกปรับปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด / Overload Relay Set 16 Amp.												
13 ตรวจเช็คการเกิดสนิมและทาสีป้องกันสนิม (ถ้าจำเป็น) /Check Rust & Paint (If Necessary)	N			N								
14 ทำการหล่อลื่นในส่วนต่างๆ ที่มีการเคลื่อนที่ / Lubricate All Moving Parts	N			N								
15 ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี / Greasing	N			N								
16 ตรวจเช็คแนวศูนย์ของมู่เลย์ / Check Pulley Alignment	N			N								
17 ตรวจเช็คลูกปืนมอเตอร์ / Check Ball Bearing of Motor	N			N								
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
18 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของระบบตลอดจนค่าความต้านทานระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-			-								

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใช้สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician	[redacted]
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician	
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	

ภาพประกอบ บำรุงรักษาระบบ Exhaust Air Fans

เดือนมีนาคม , มิถุนายน

ภาพประกอบ บำรุงรักษาระบบ Make Up Air Fan

เดือนมกราคม , เมษายน

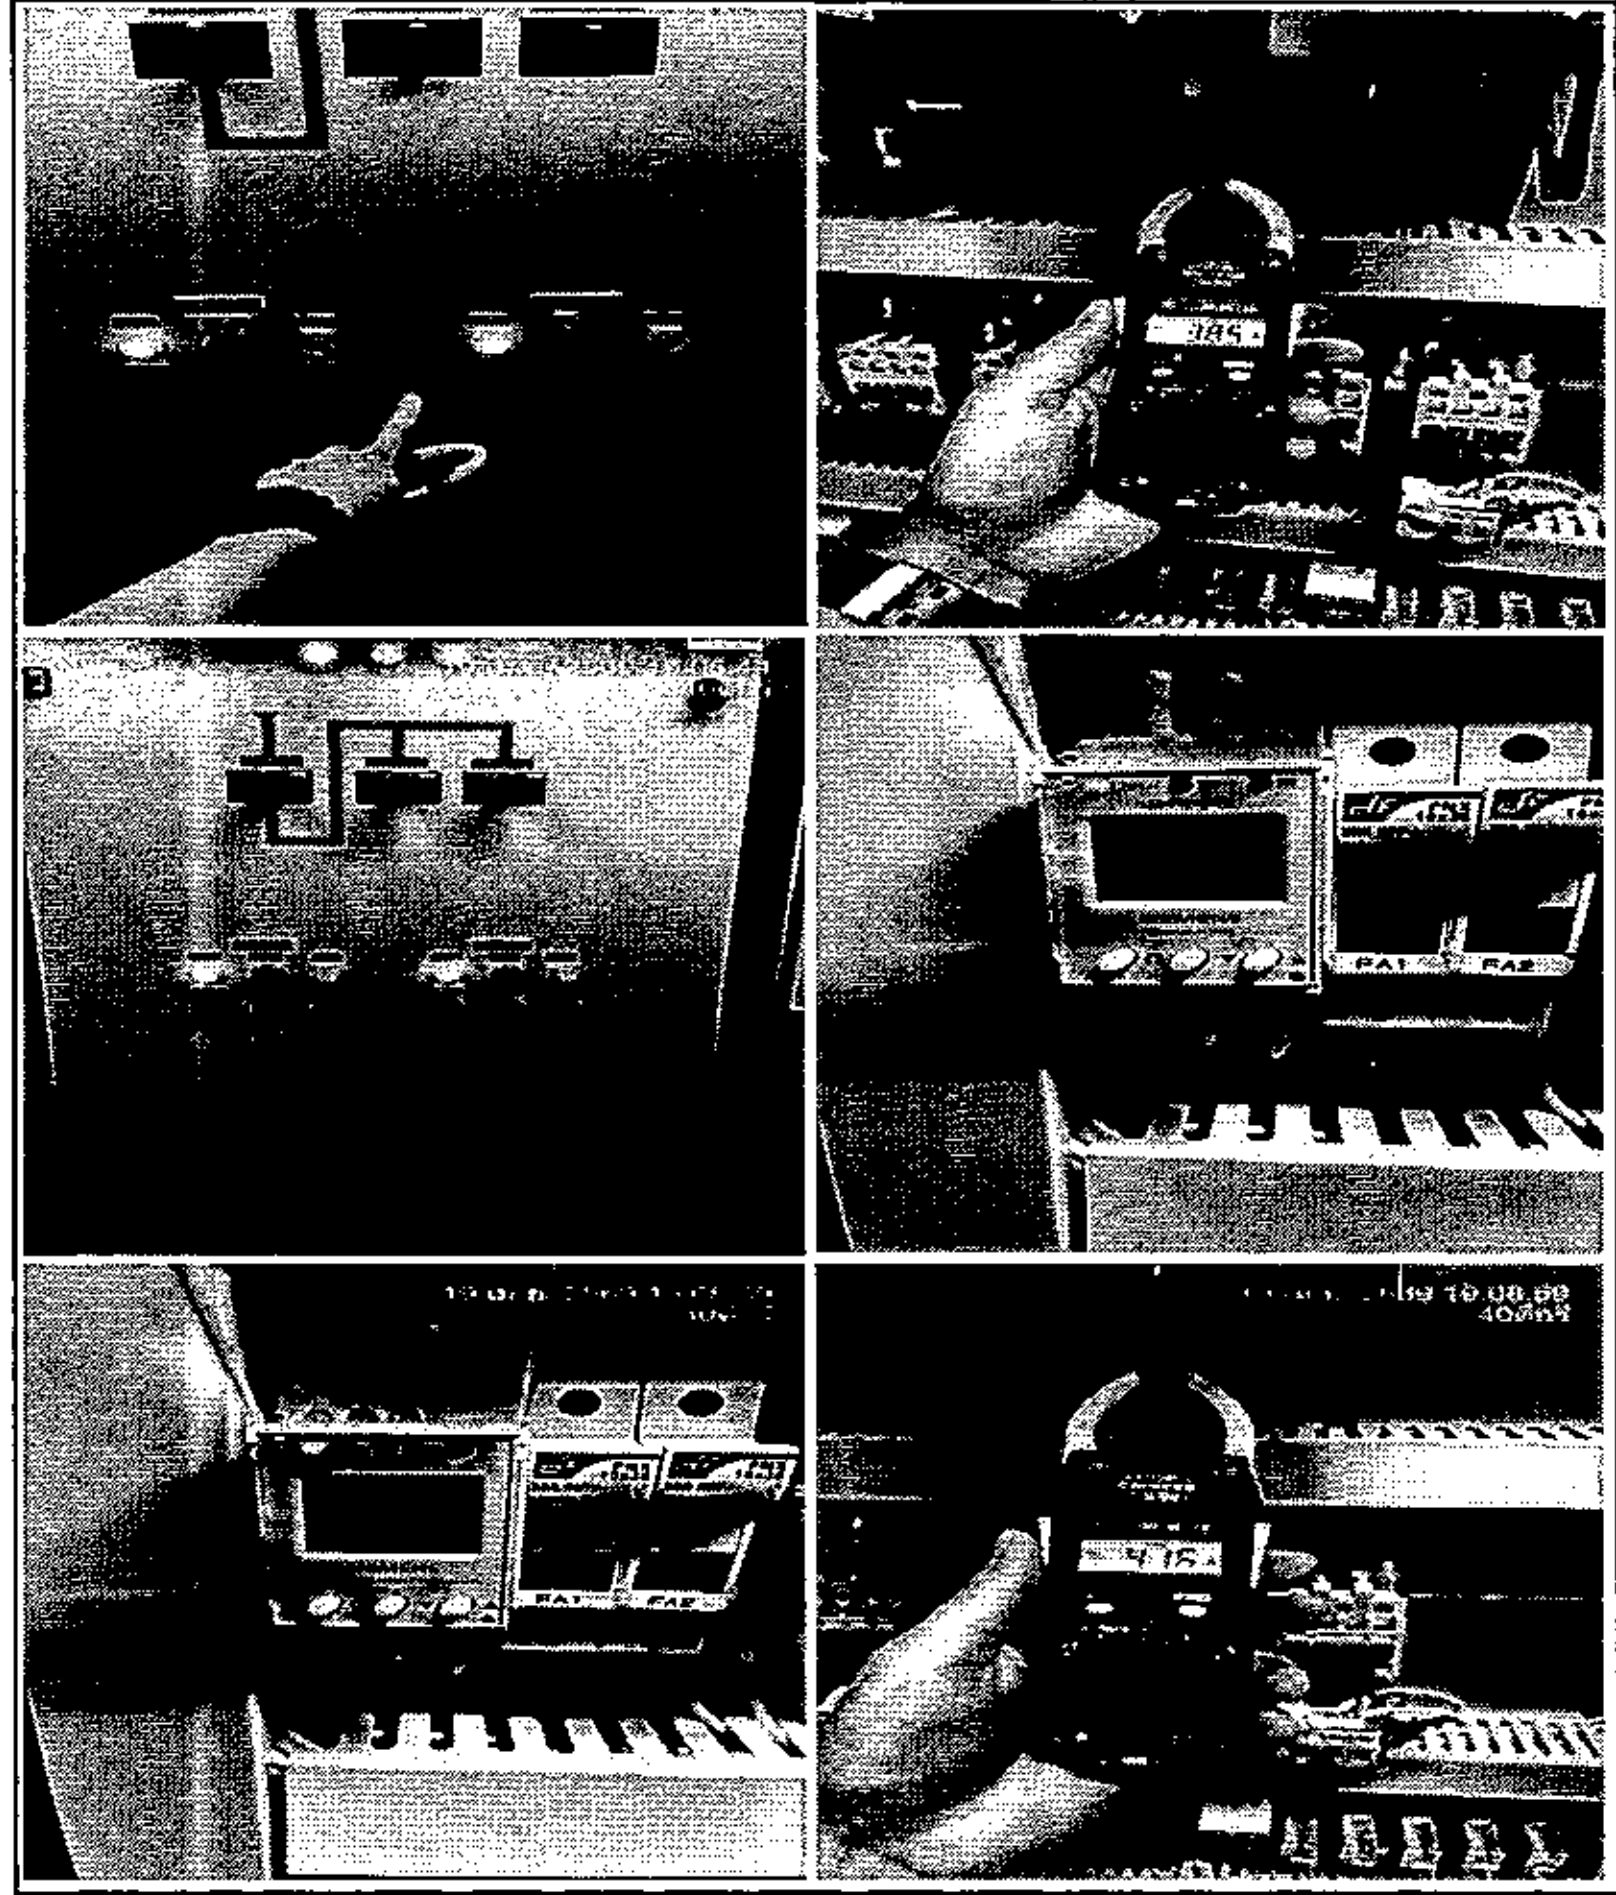

ภาคผนวก ข-10

เอกสารการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

ONE CITY CENTRE

Service Routine January 2026

Lobby

31 January 2026

ULV in risk point

Pic.1

Pic.2

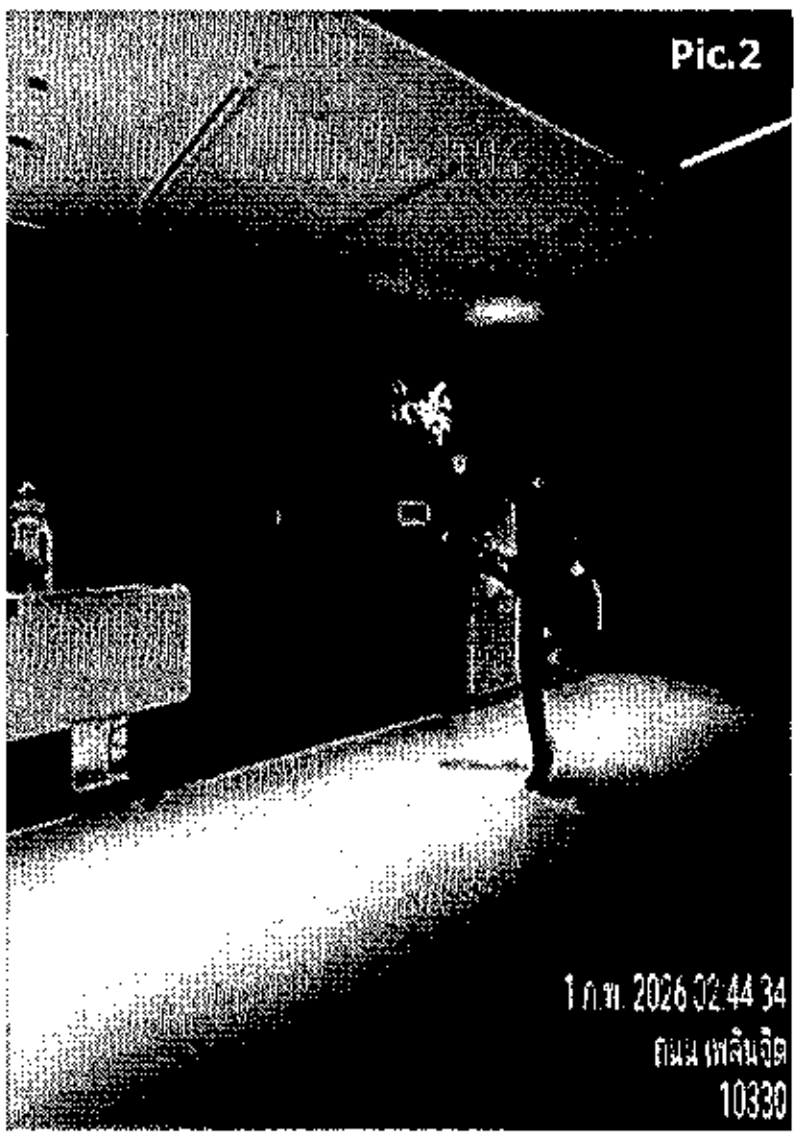

Pic.3

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Lobby

31 January 2026

ULV in risk point

Pic.1

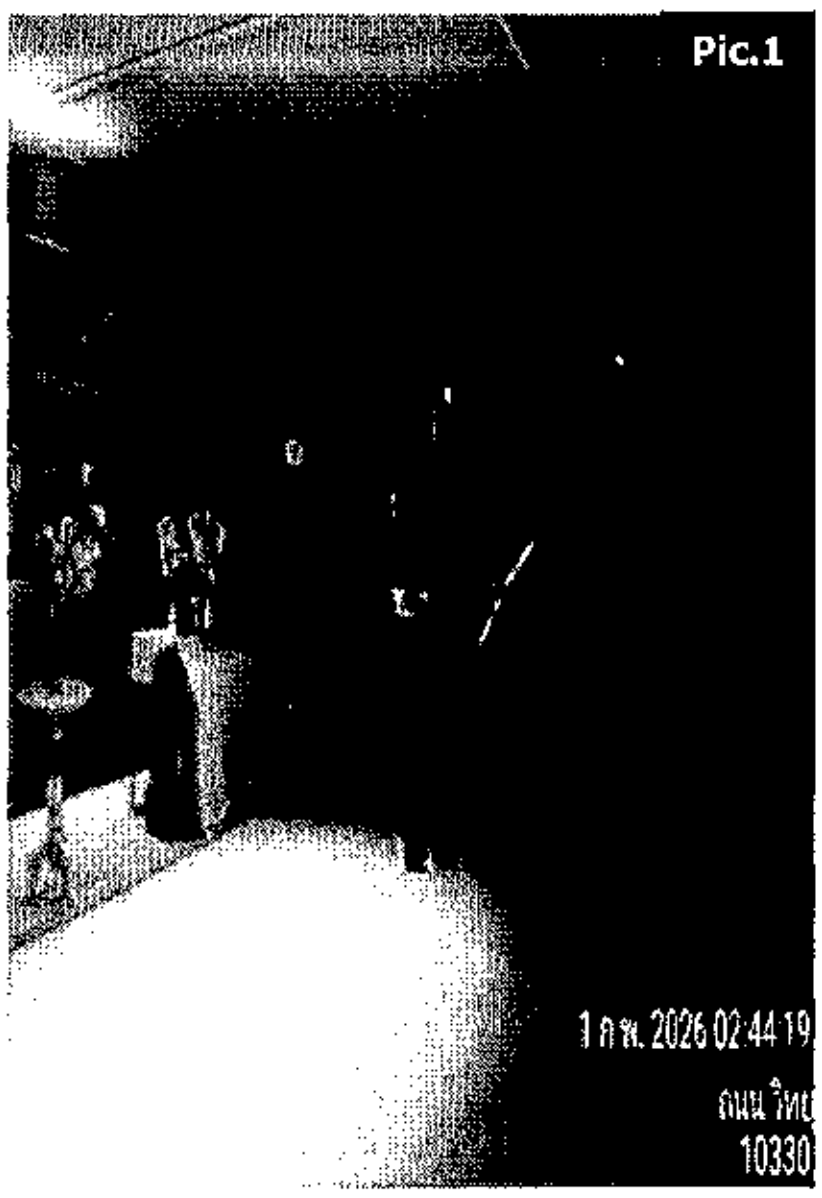

Pic.2

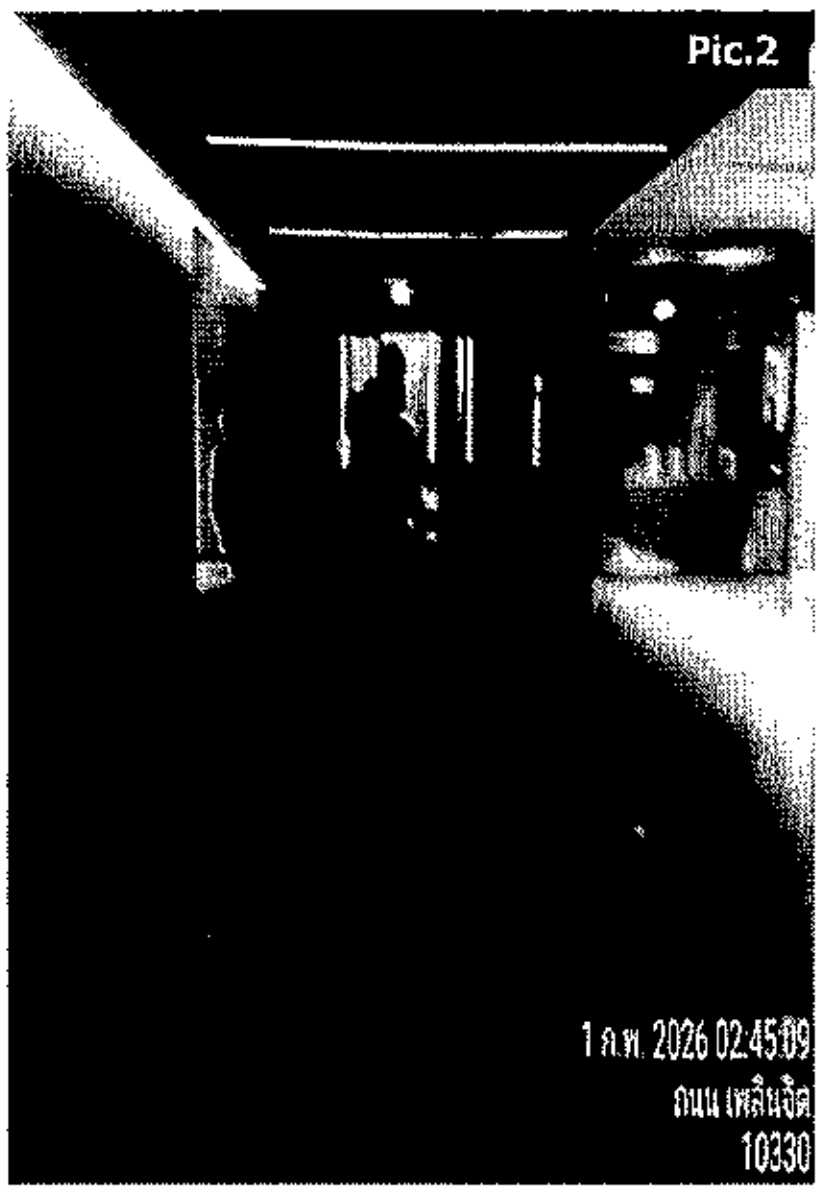

Pic.3

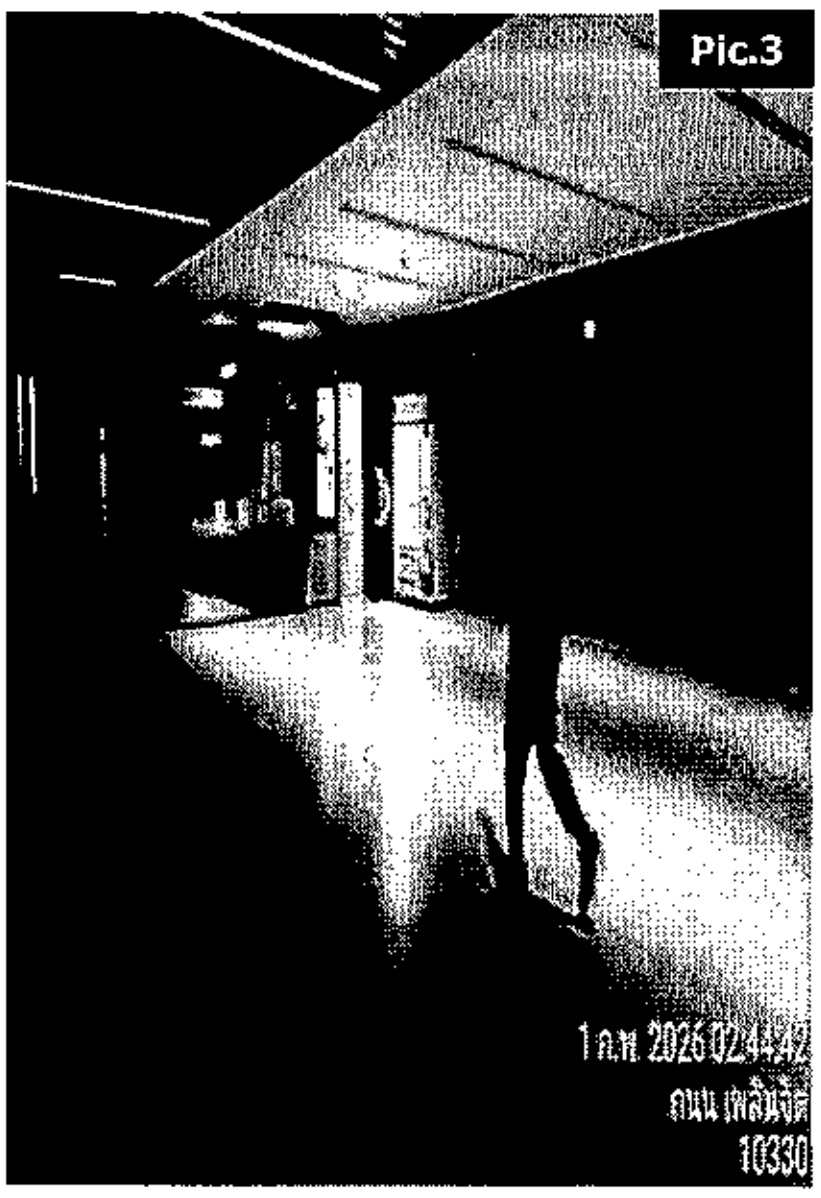

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

31 January 2026

Car Parking

Spray in risk point

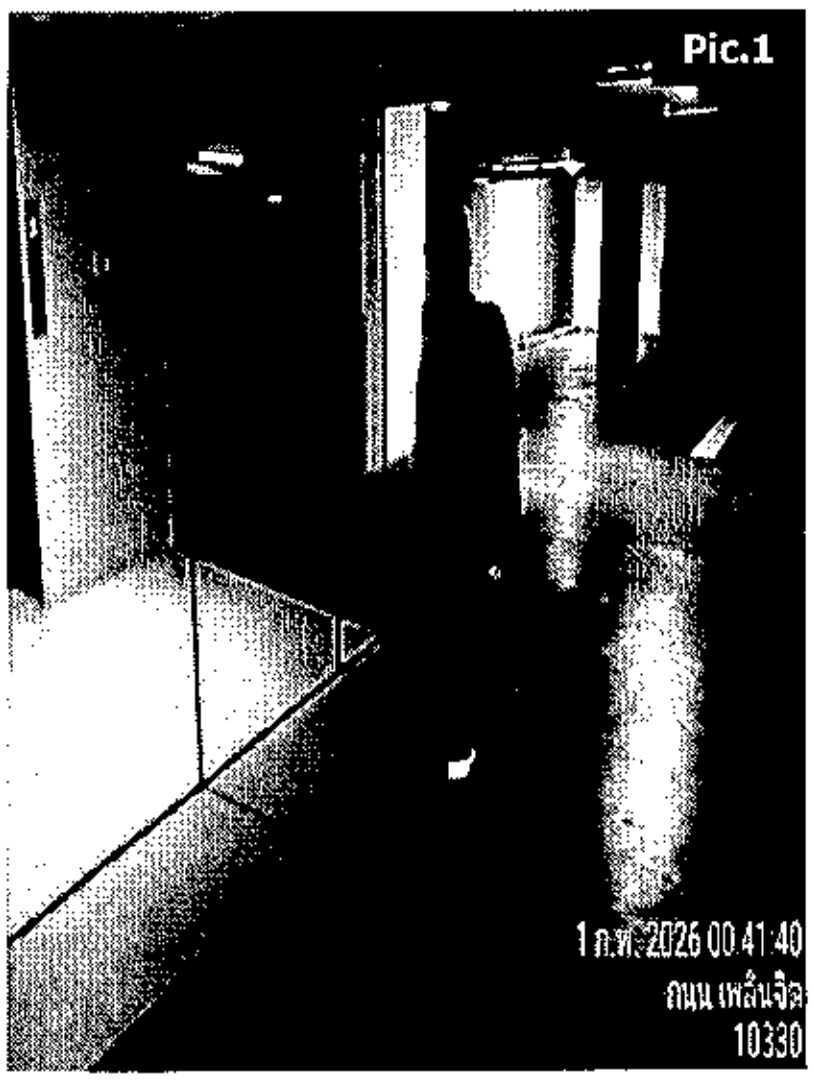

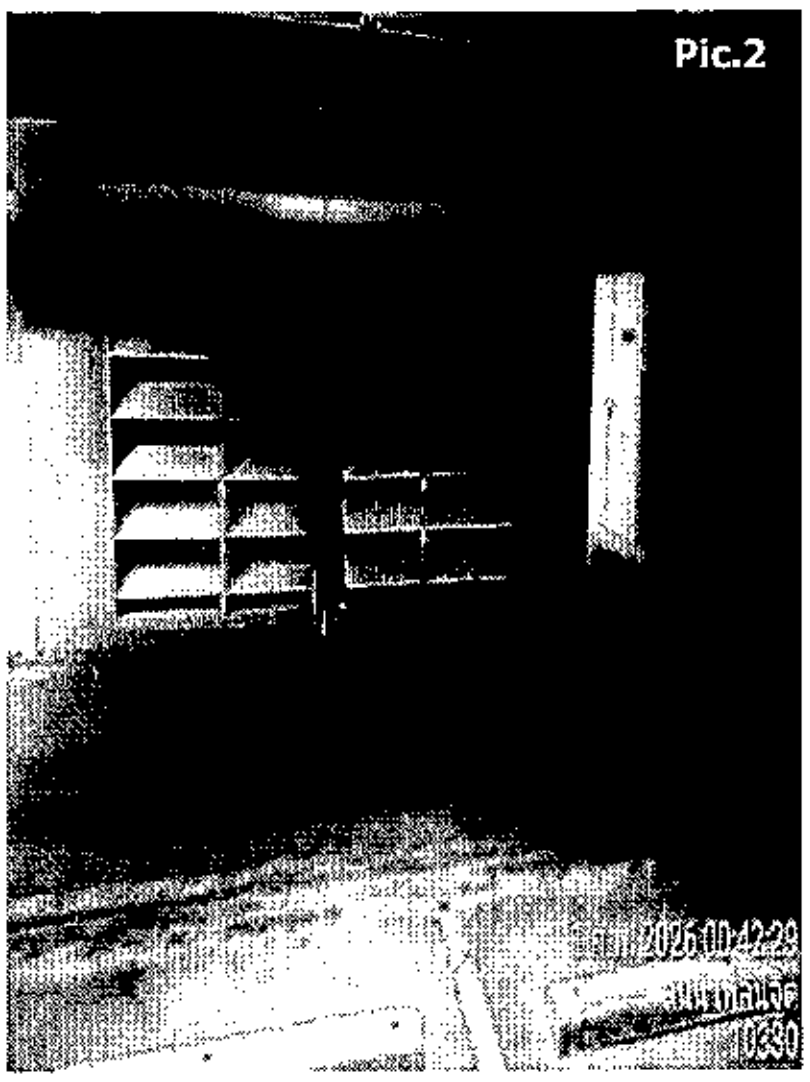

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserve

---

31 January 2026

Car Parking

Spray in risk point

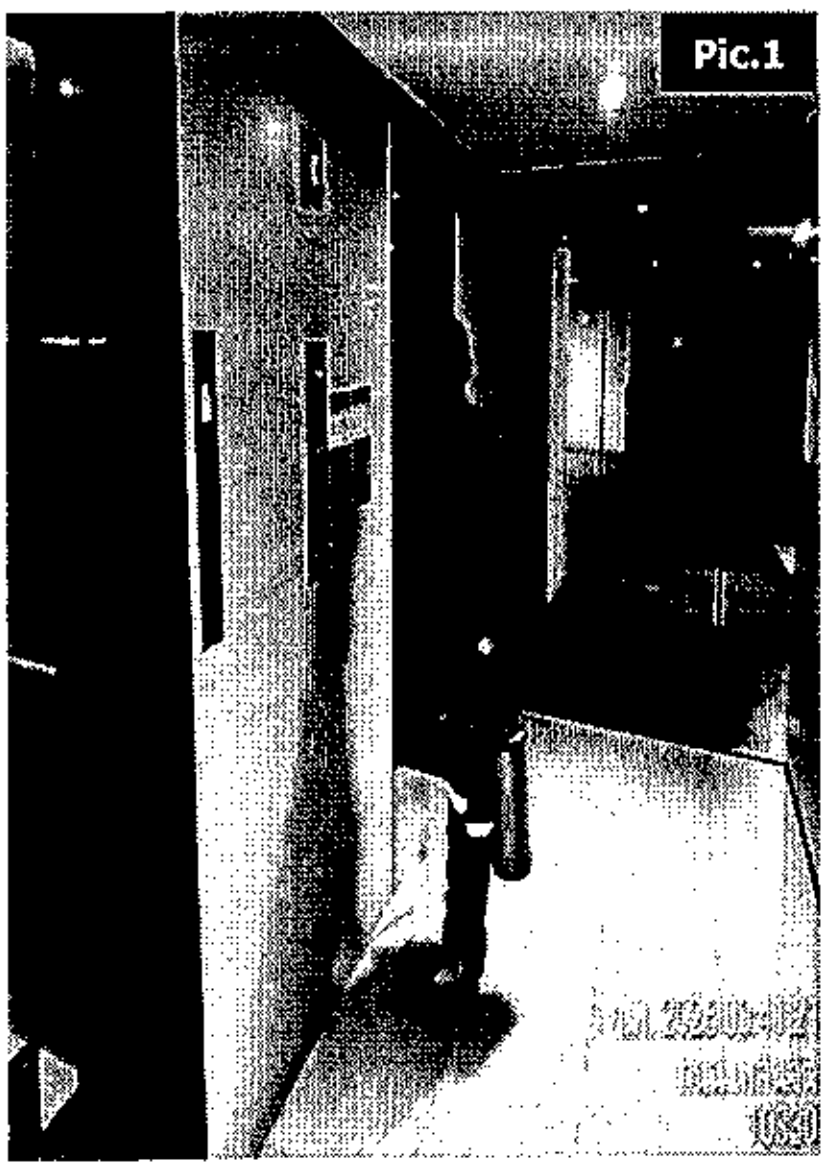

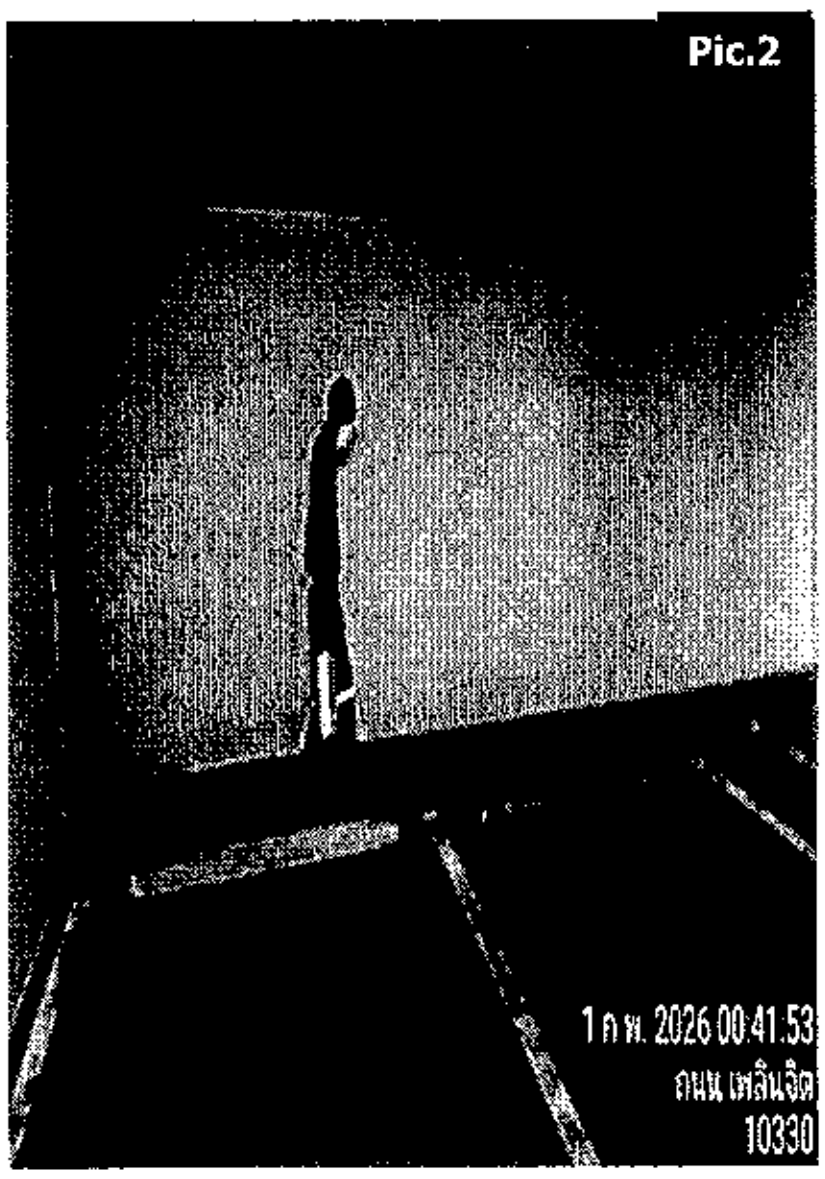

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserve

Toilet

31 January 2026

Spray in risk point

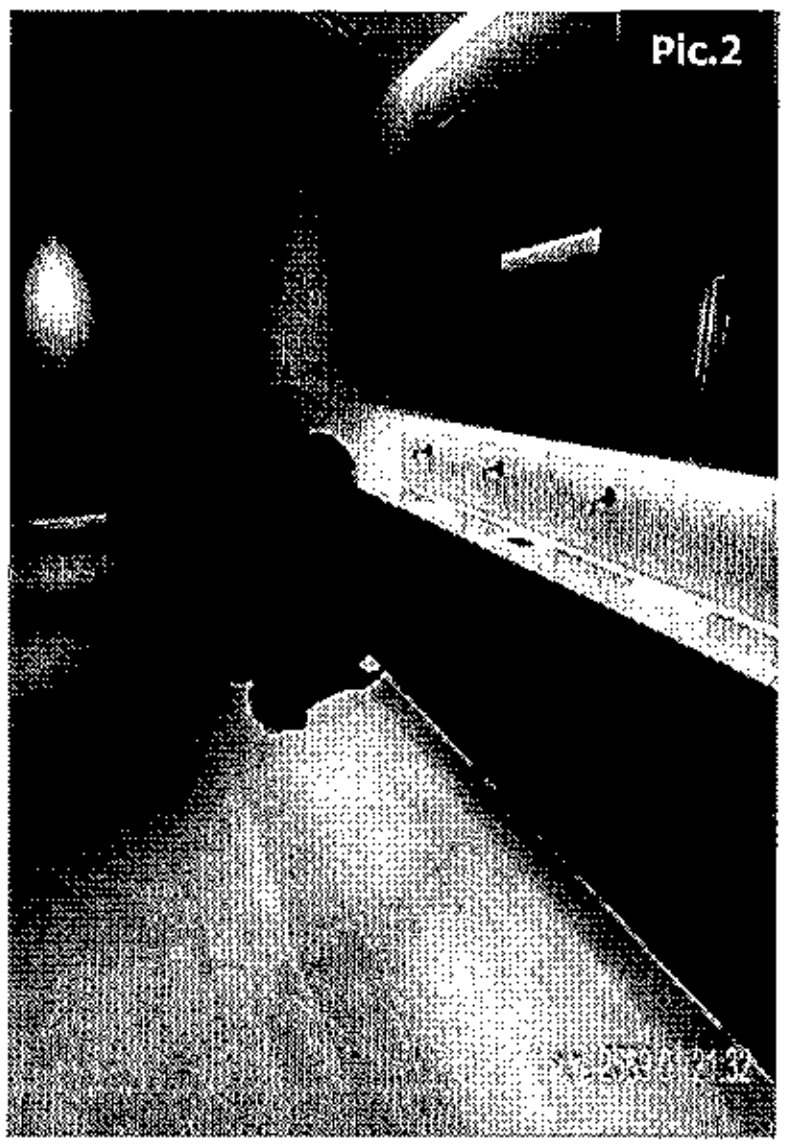

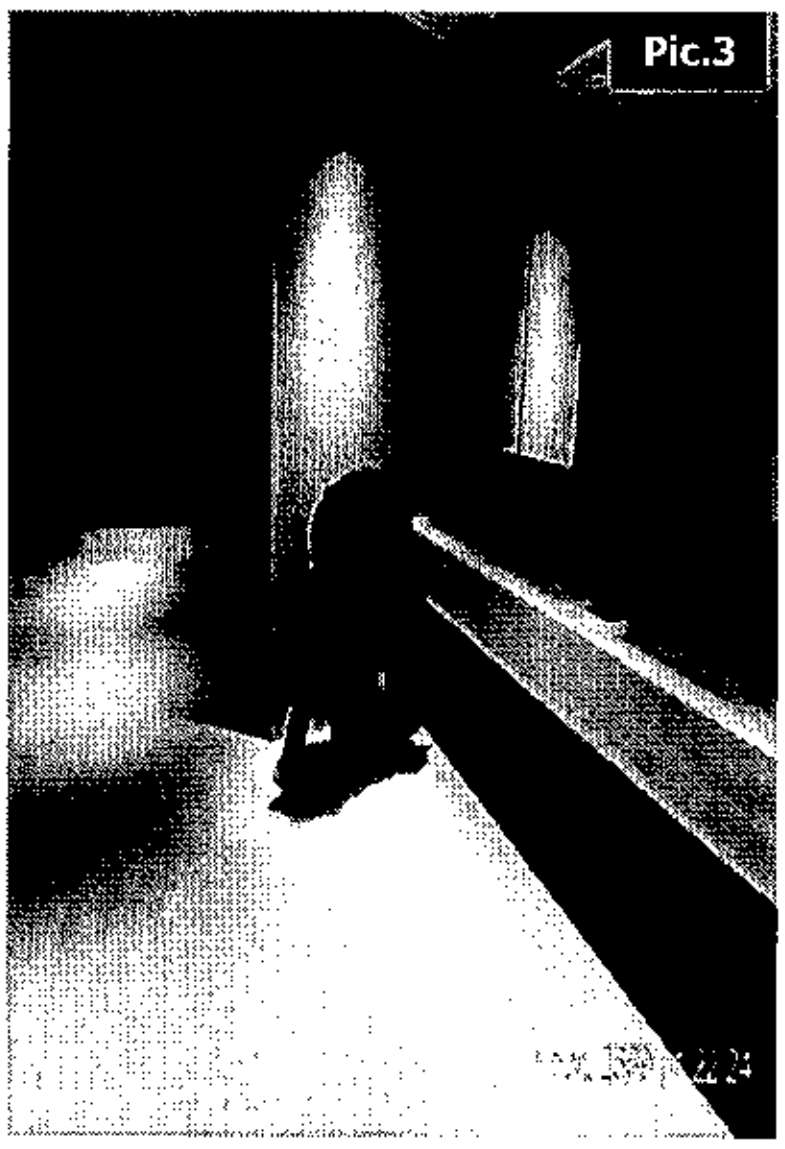

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

31 January 2026

Spray in risk point

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

31 January 2026

Spray in risk point

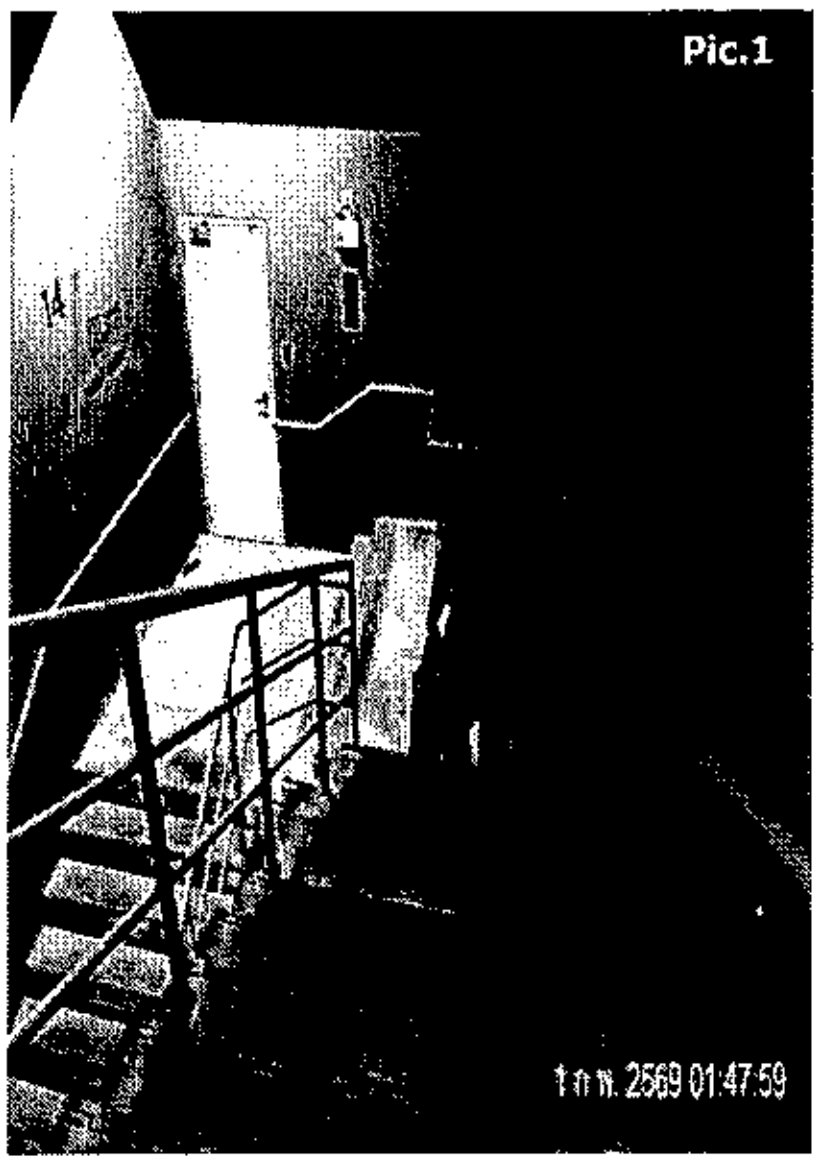
Pic.1

Pic.2

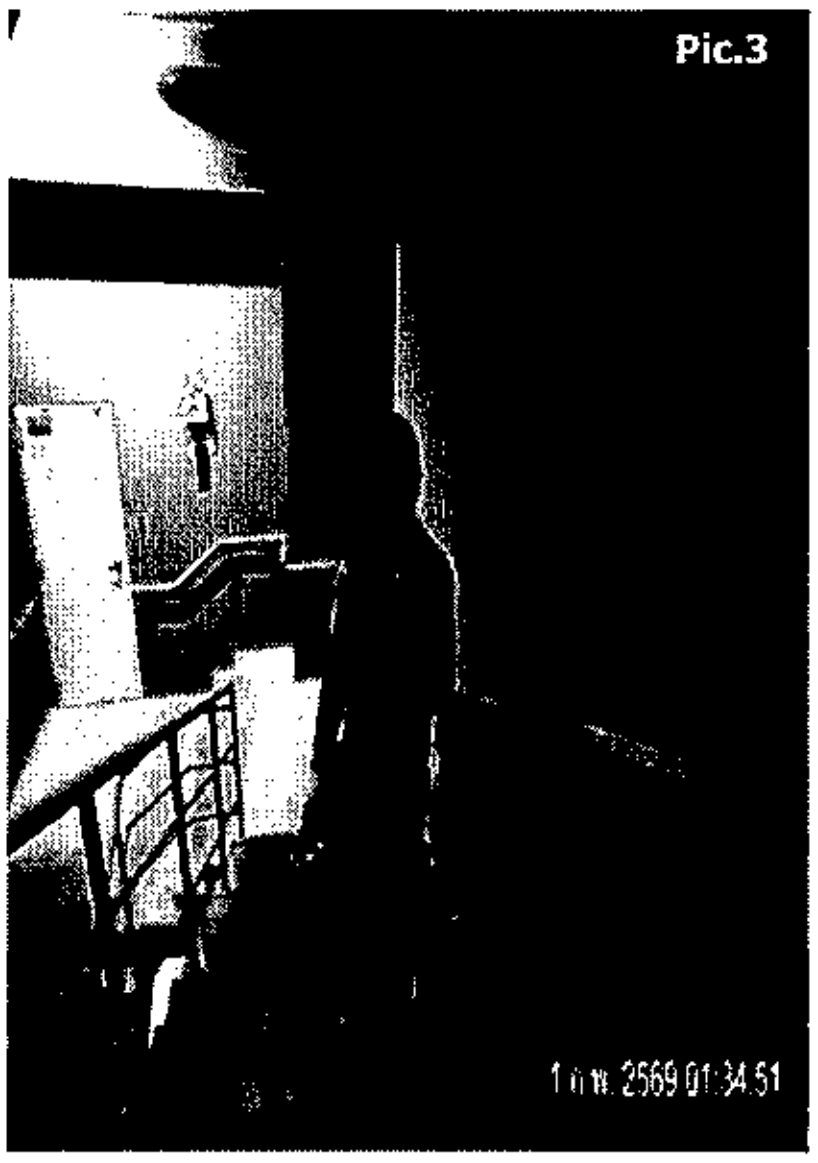
Pic.3

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

31 January 2026

Spray in risk point

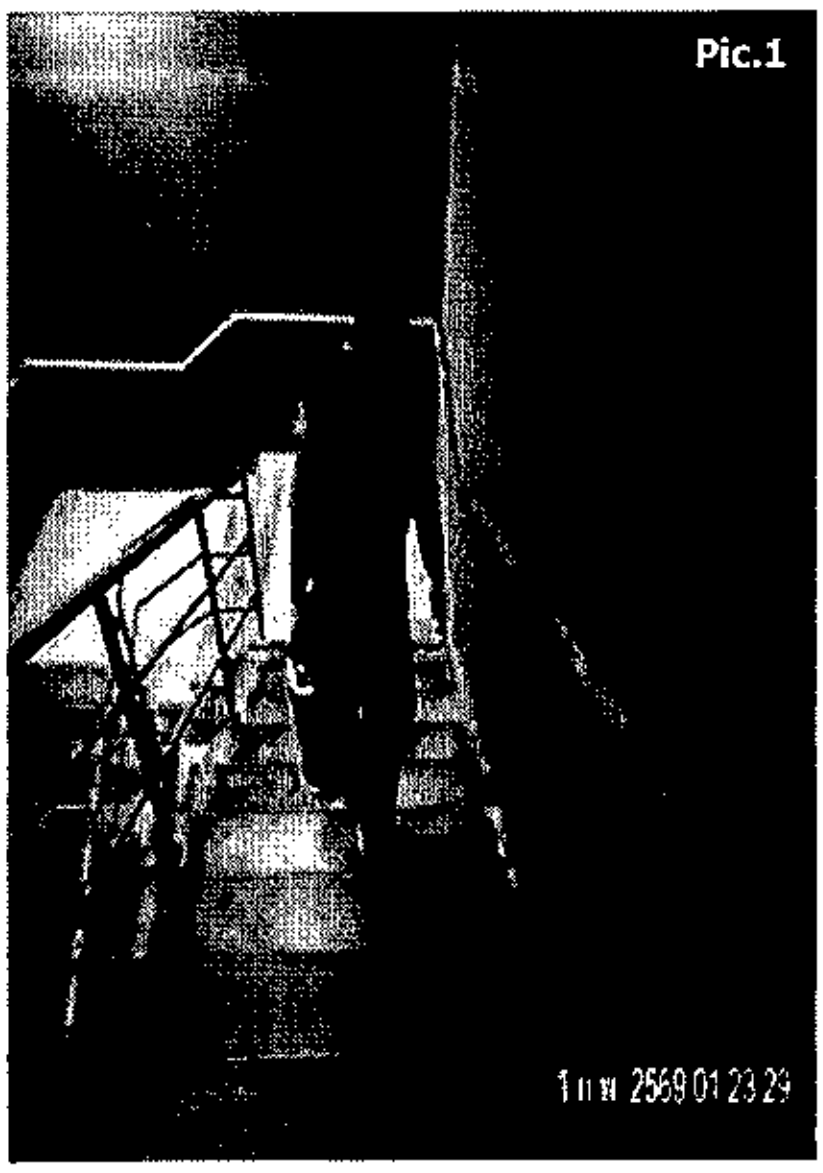
Pic.1

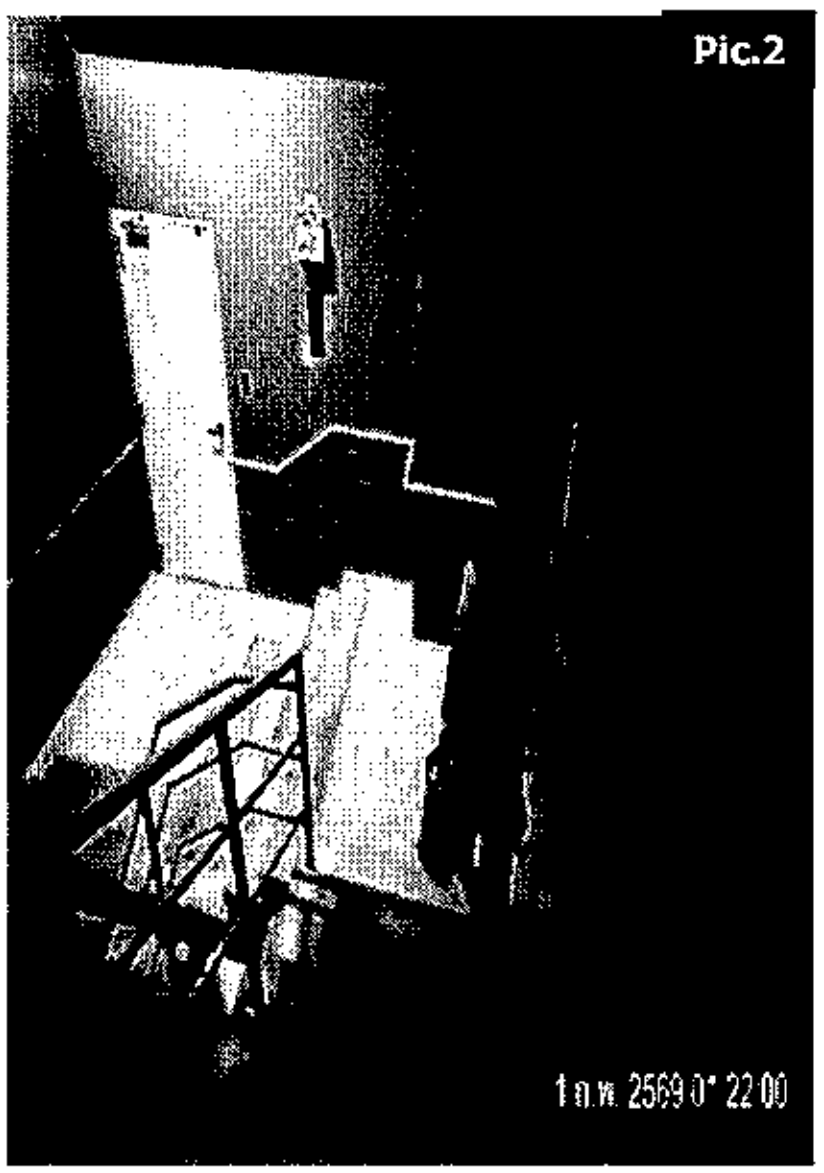
Pic.2

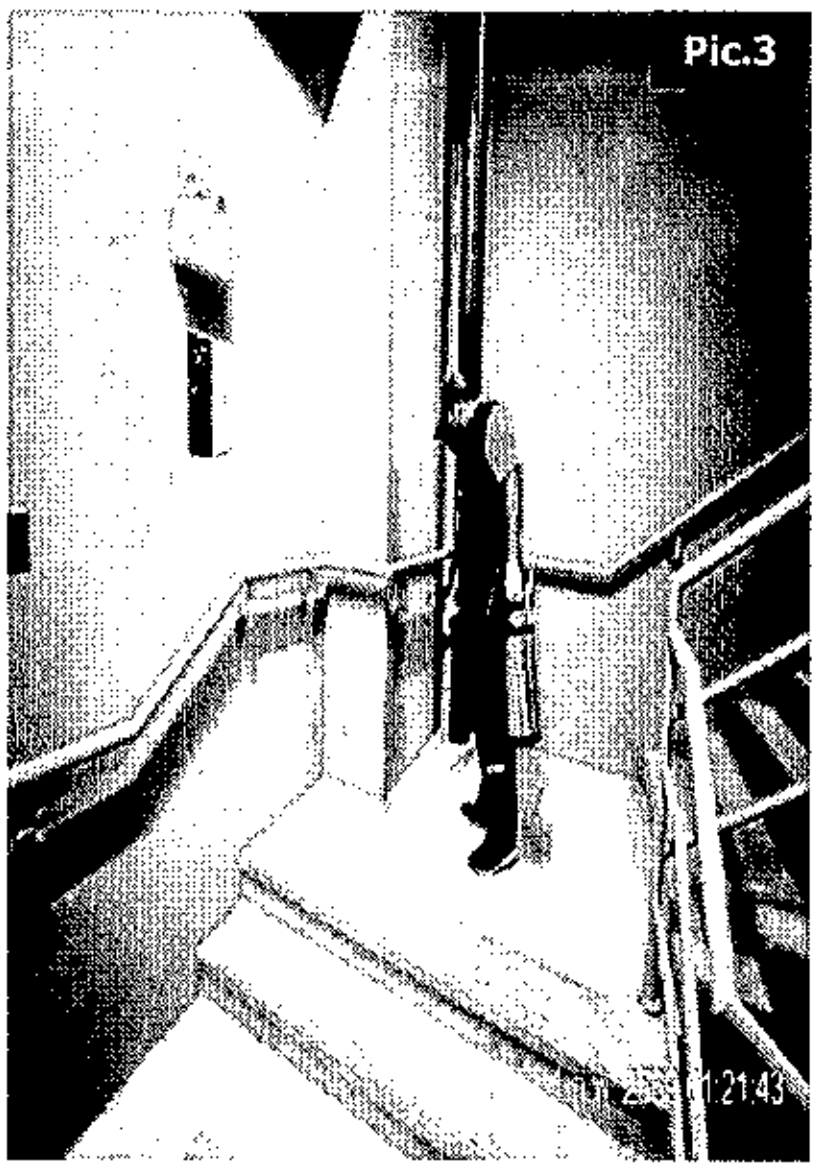
Pic.3

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

31 January 2026

Spray in risk point

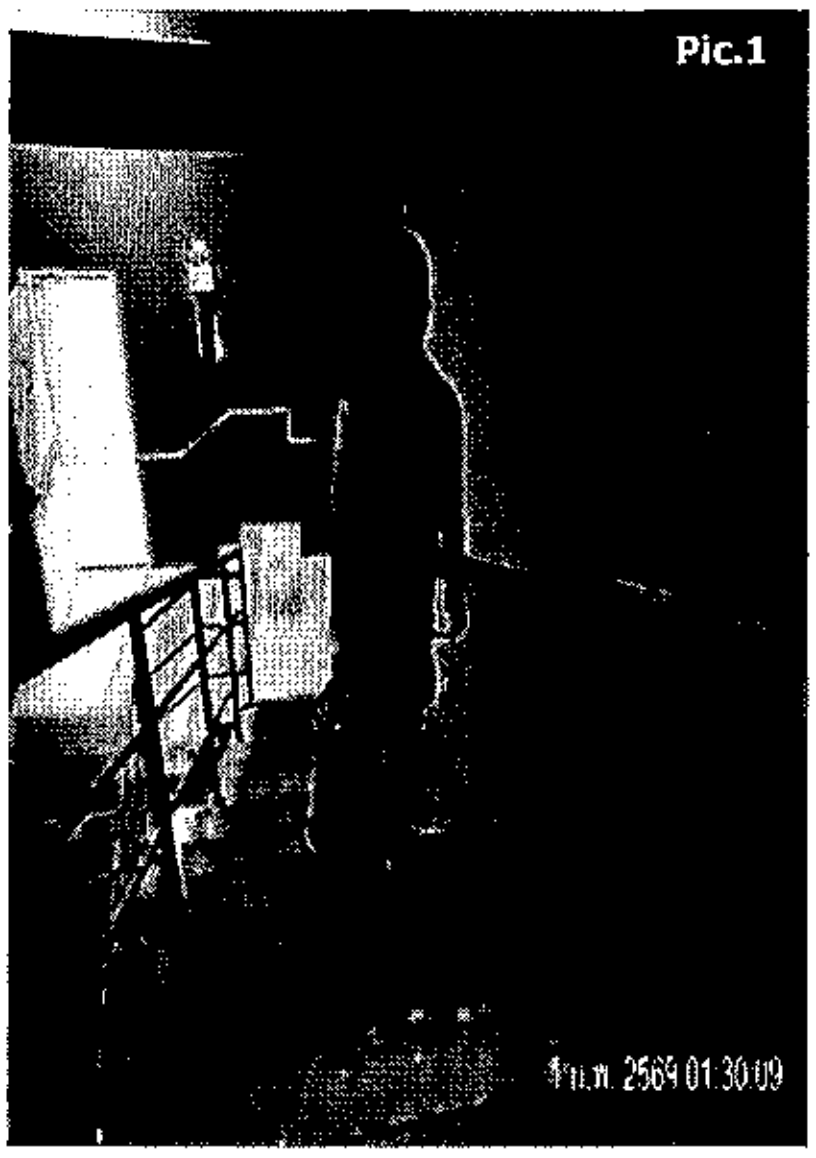
Pic.1

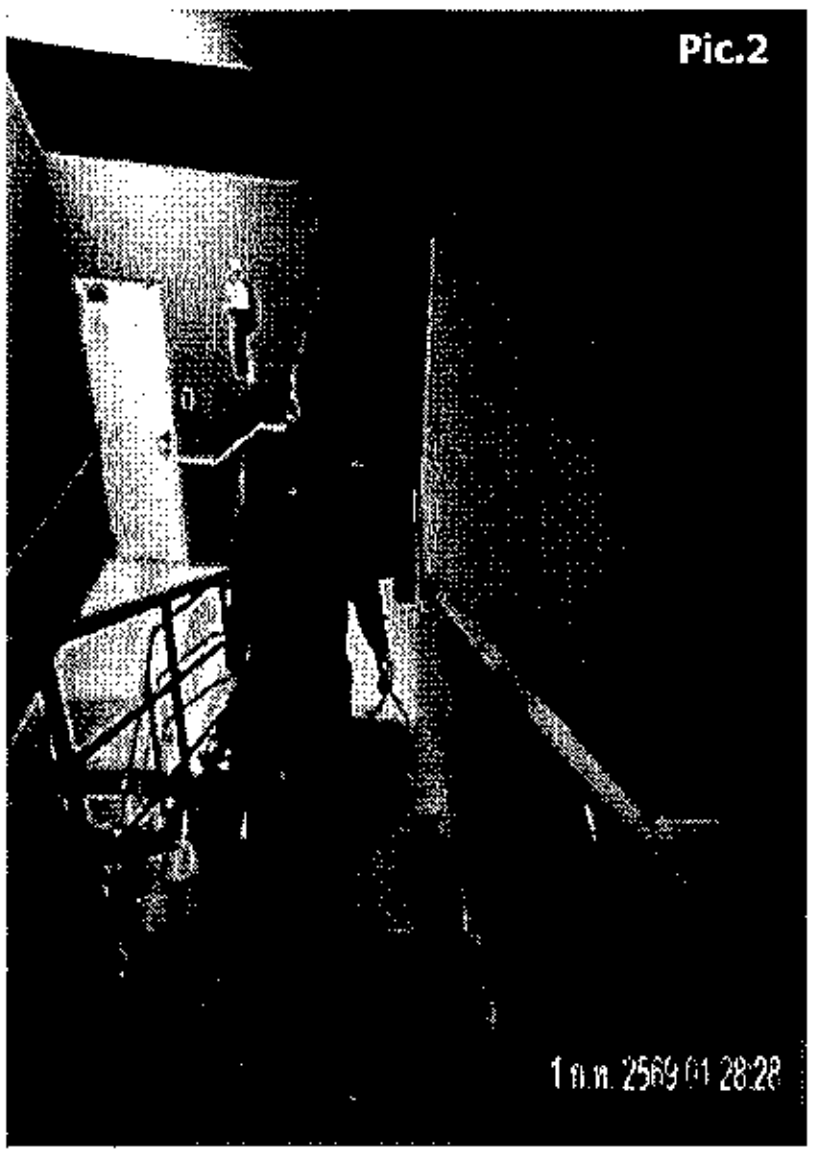
Pic.2

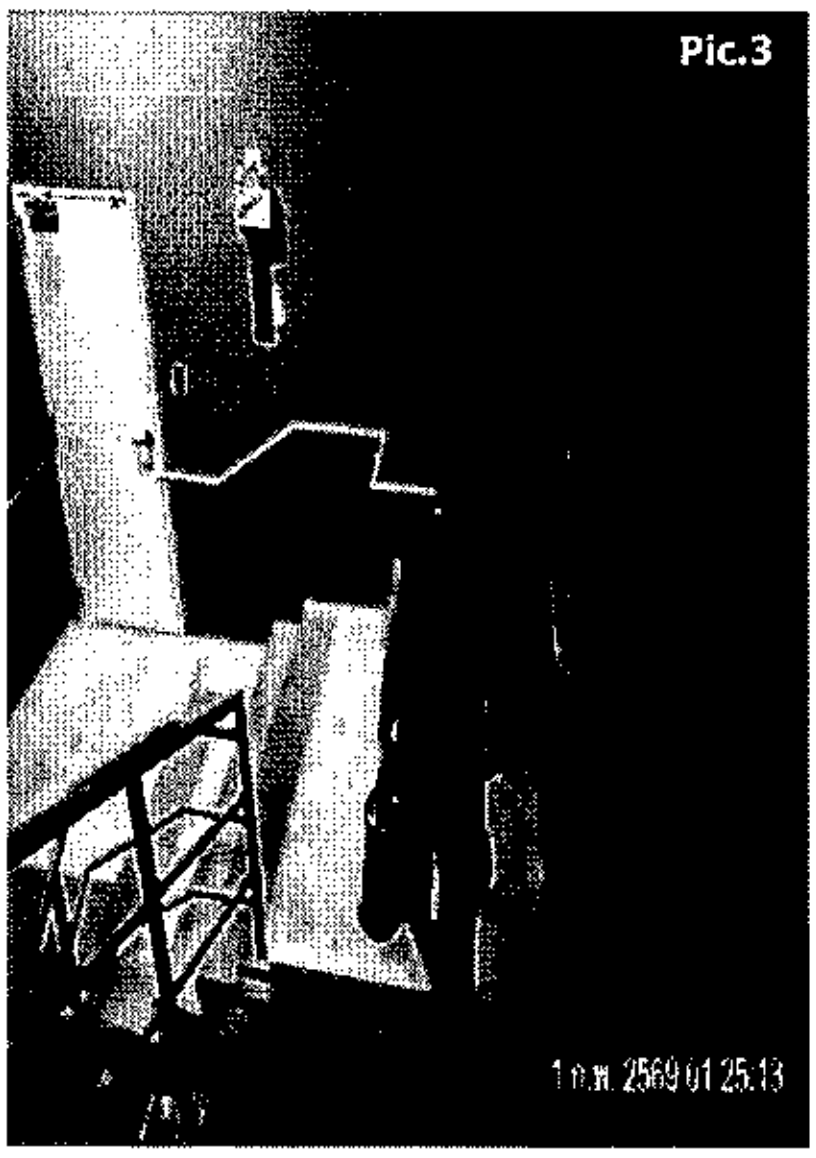
Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Pantry

31 January 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

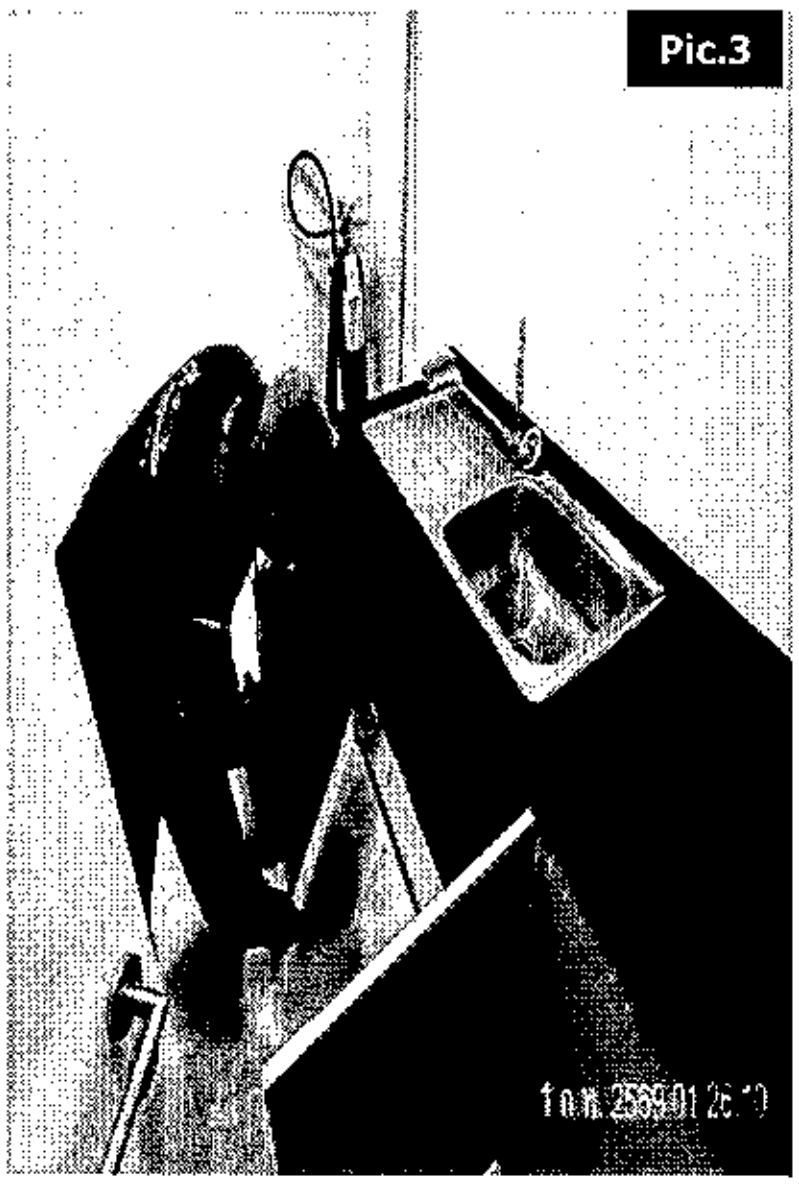
Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

31 January 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

31 January 2026

Spray in risk point

Pic.1

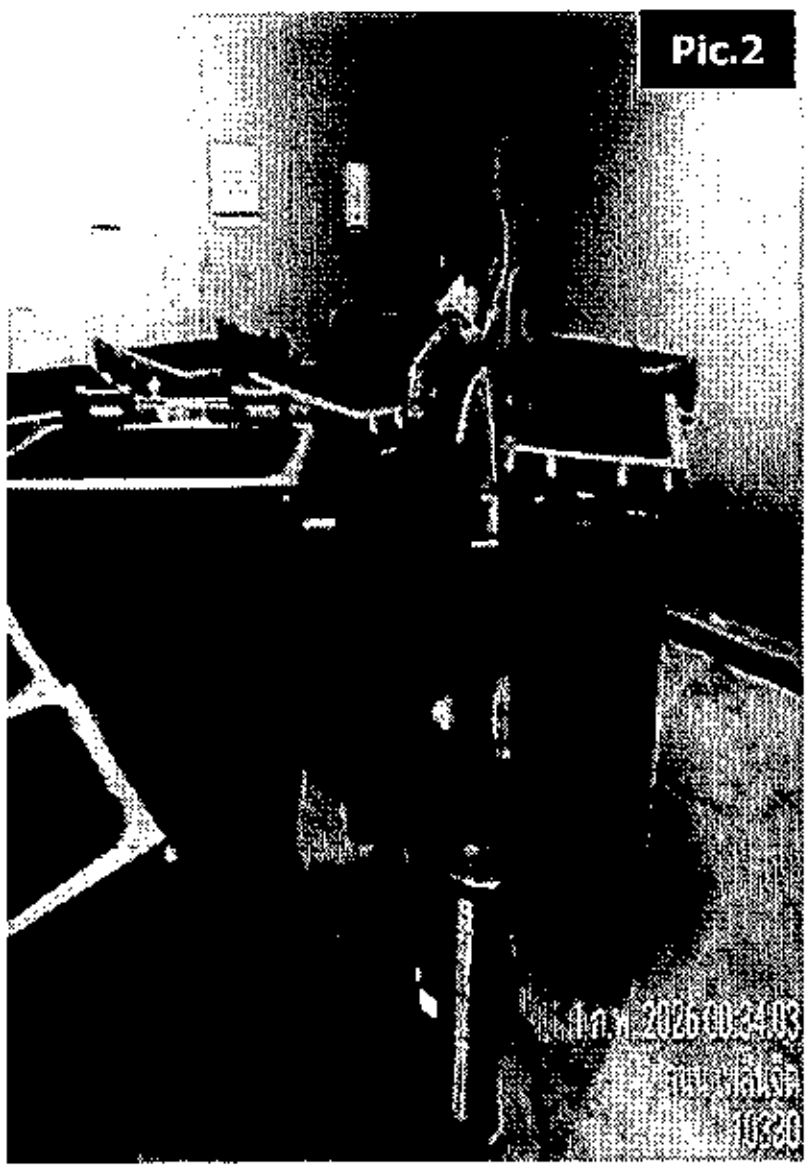
Pic.2

Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

31 January 2026

ULV in risk point

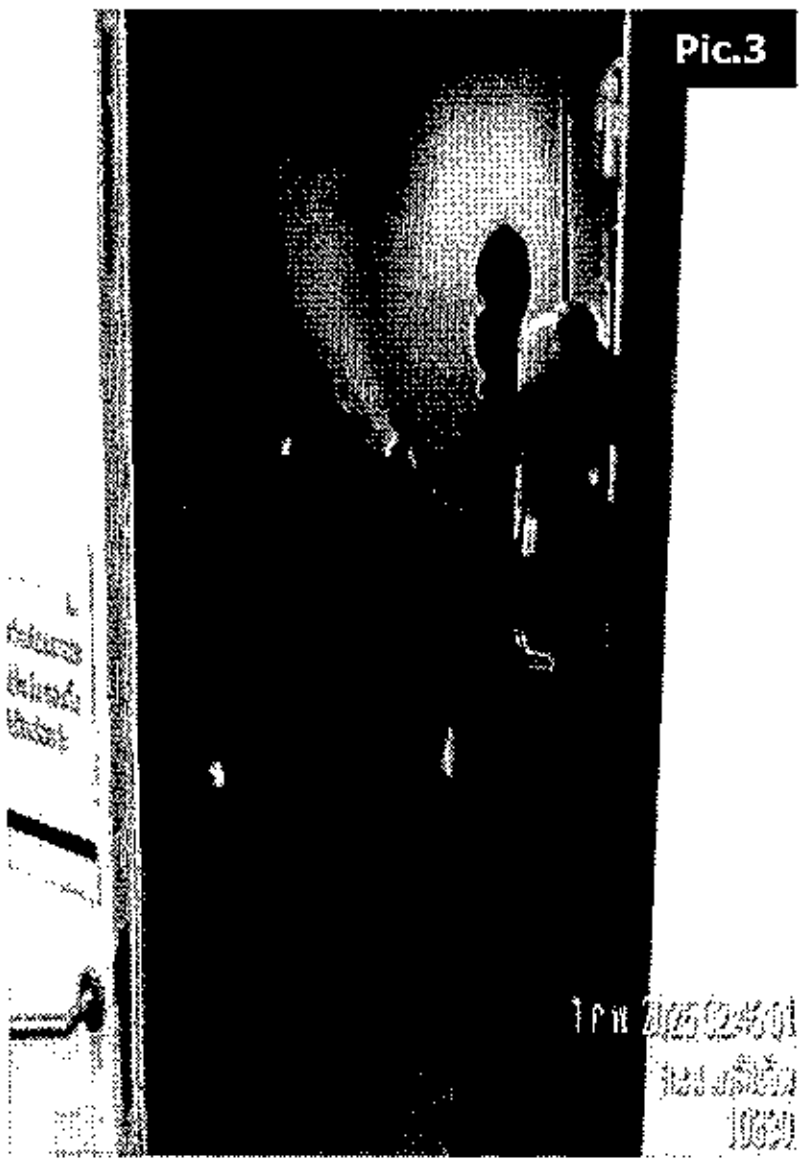

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Area around the building

31 January 2026

ULV in risk point

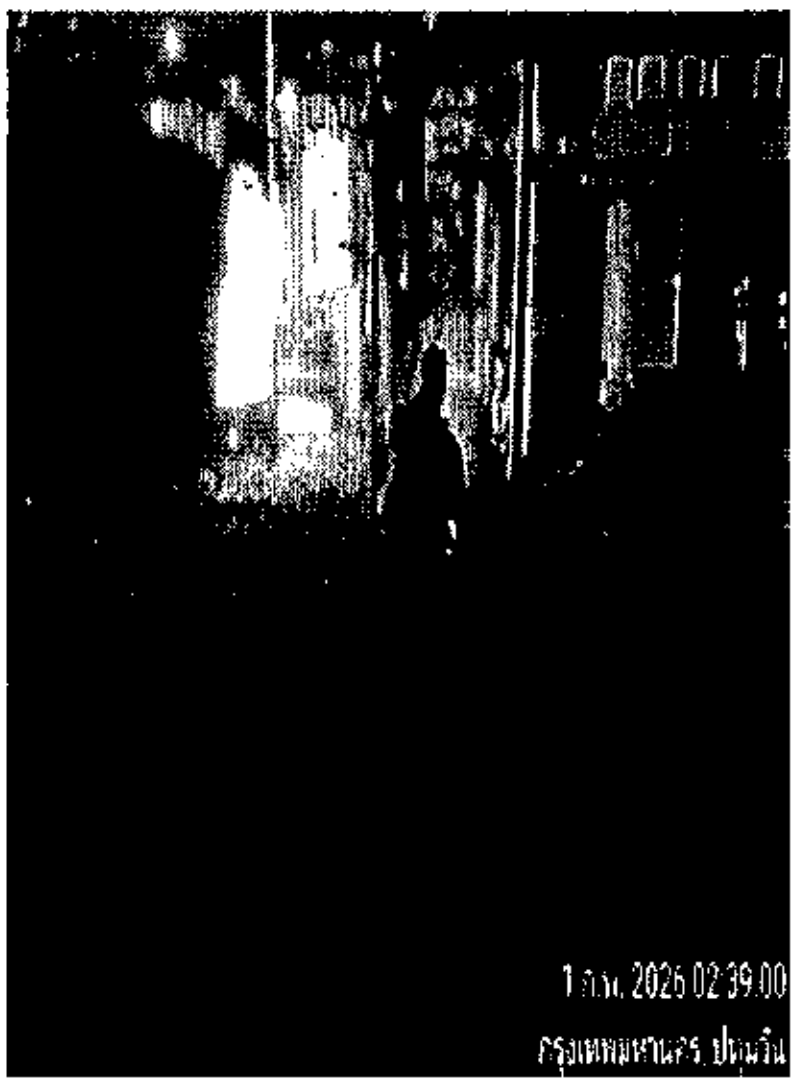

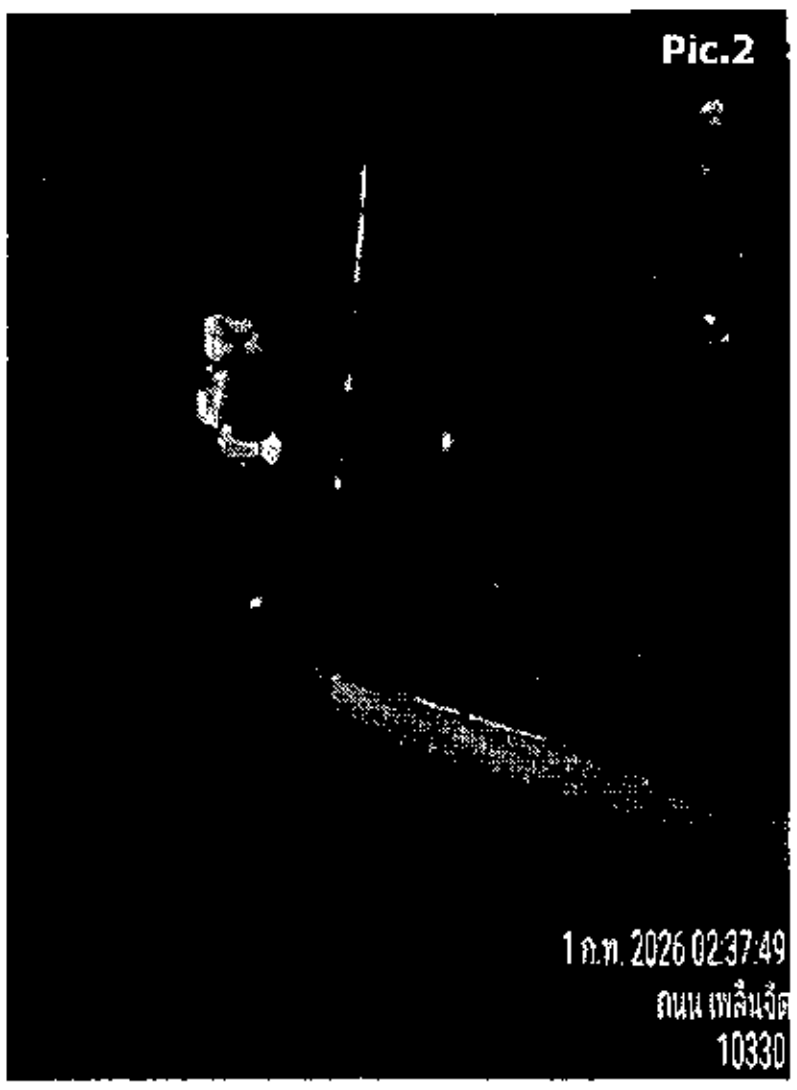

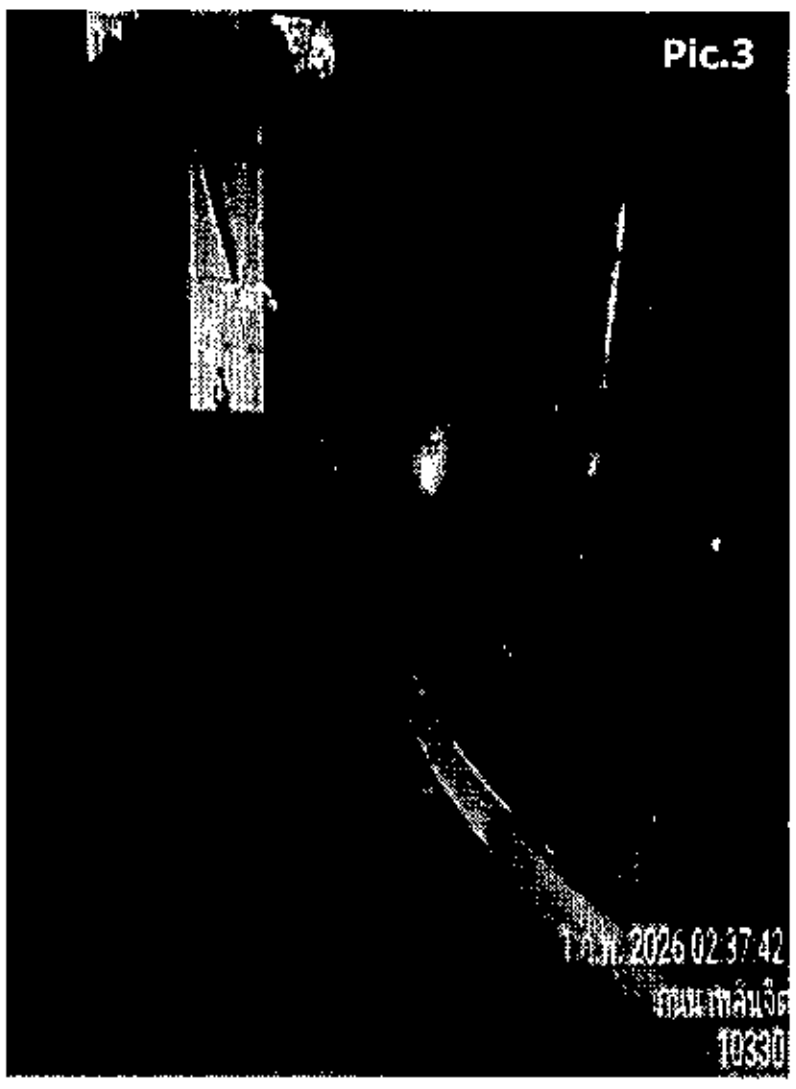

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Service Routine February 2026

Lobby

28 February 2026

ULV in risk point

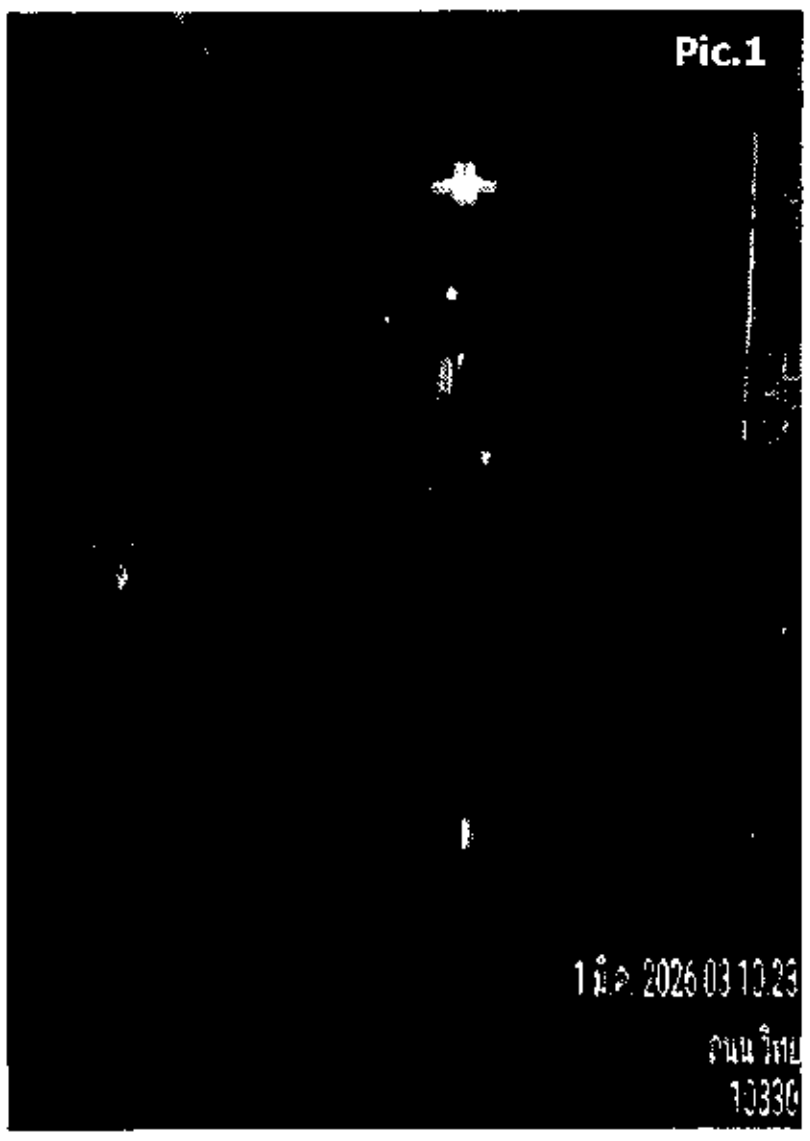
Pic.1

Pic.2

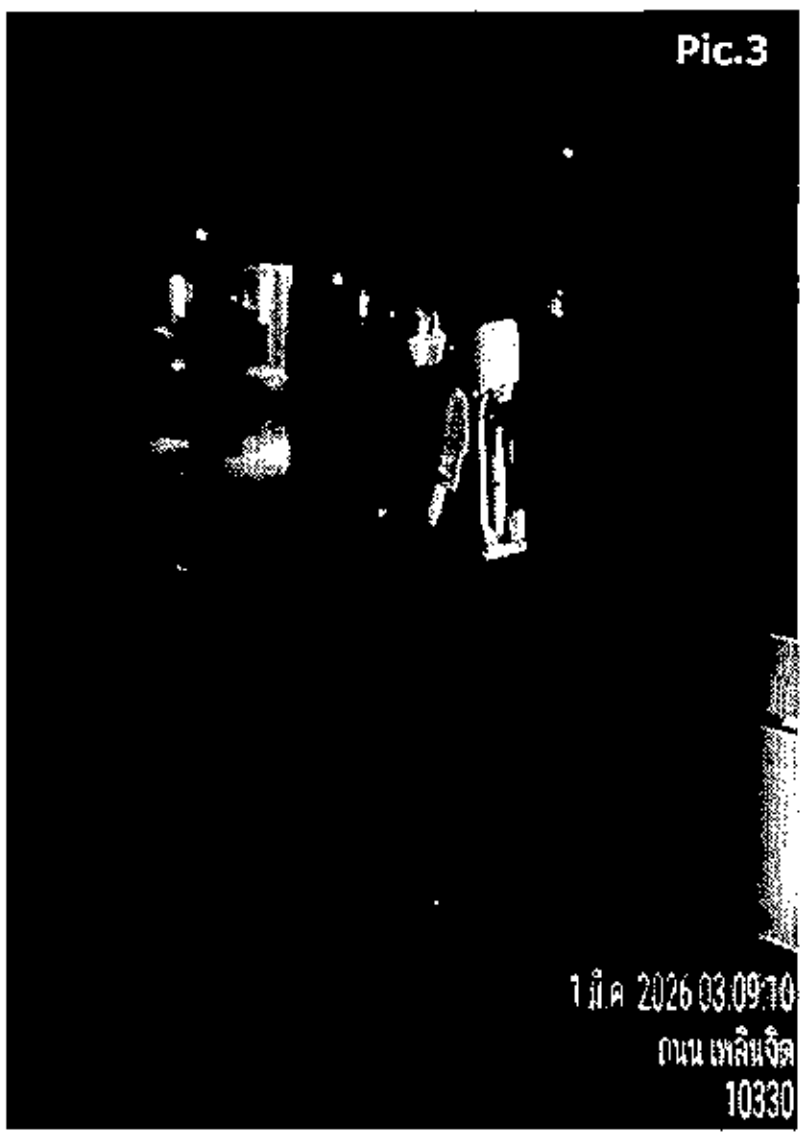
Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Lobby

28 February 2026

ULV in risk point

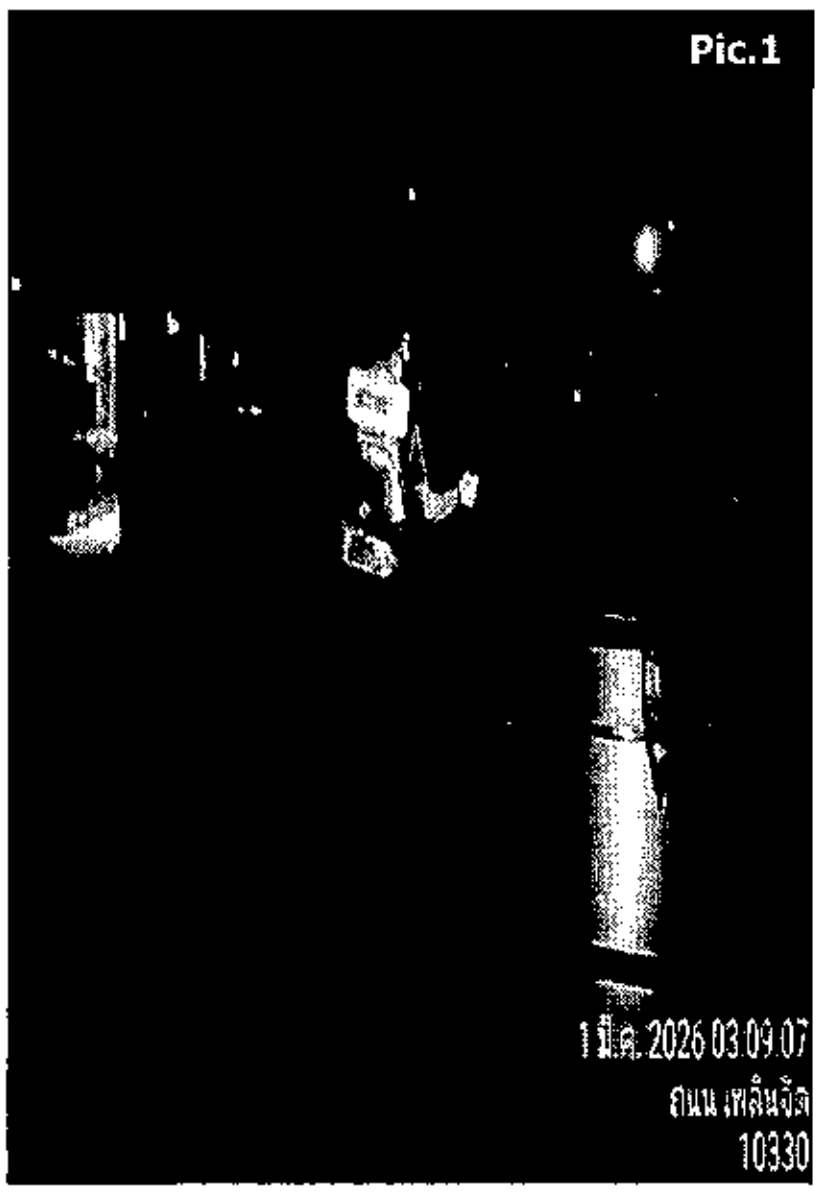
Pic.1

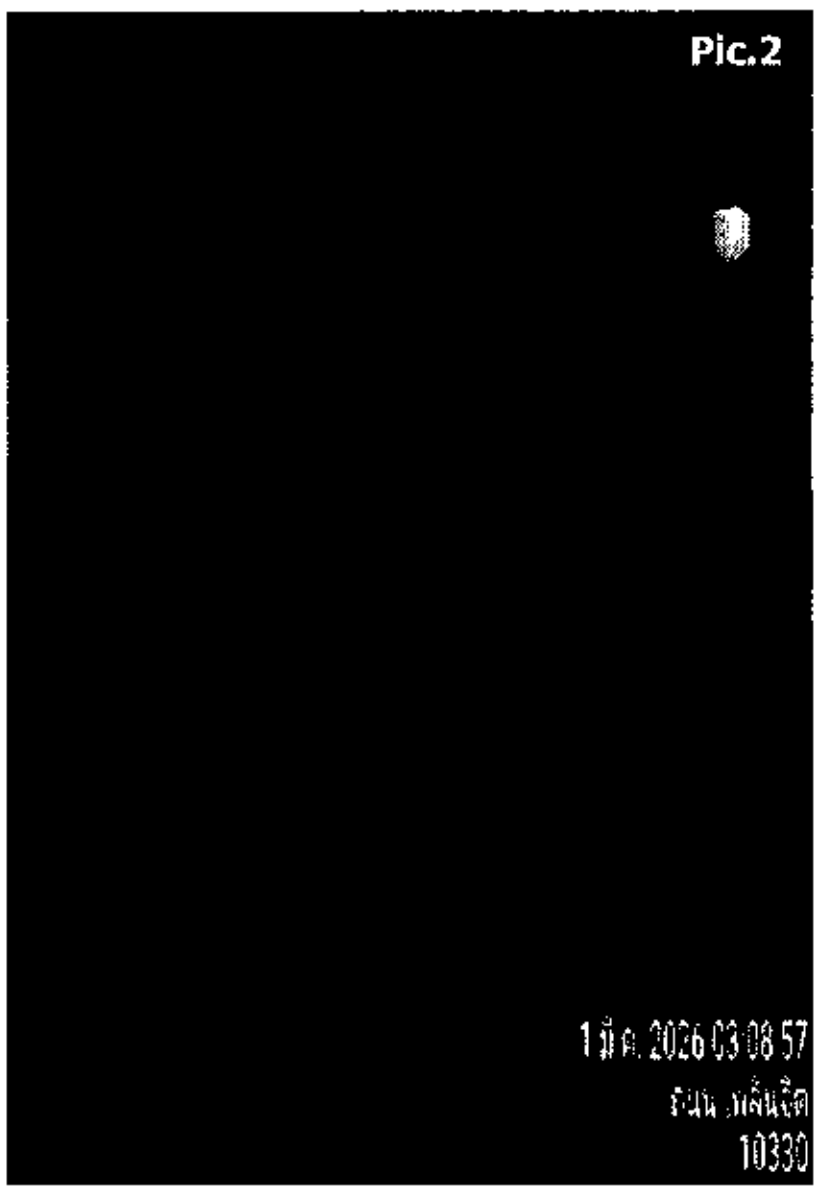
Pic.2

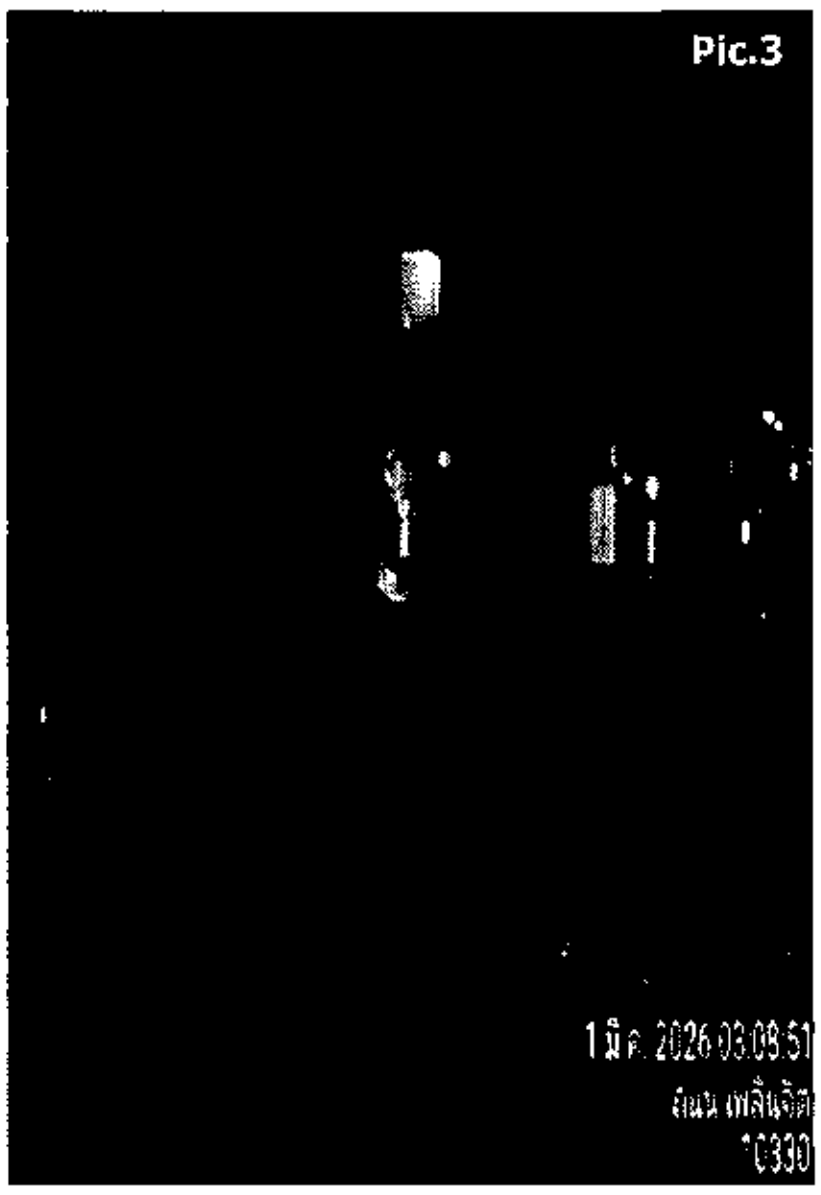
Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Car Parking

28 February 2026

Spray in risk point

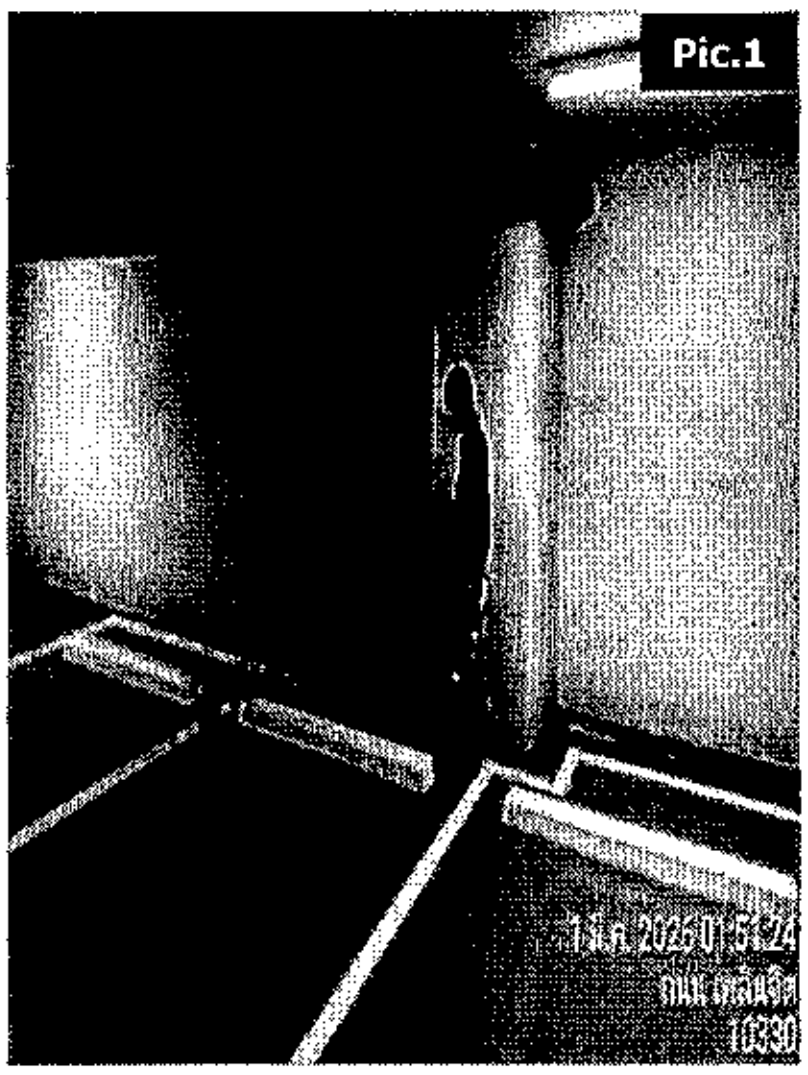
Pic.1

Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Car Parking

28 February 2026

Spray in risk point

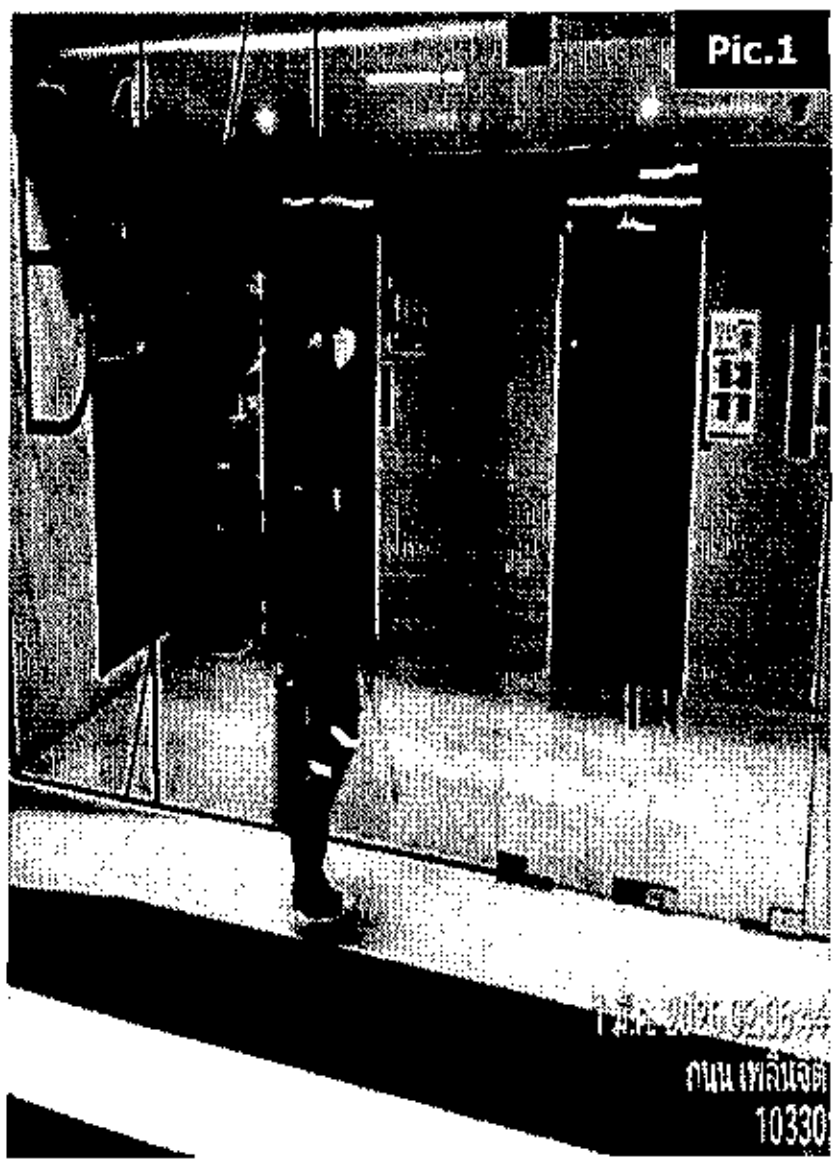

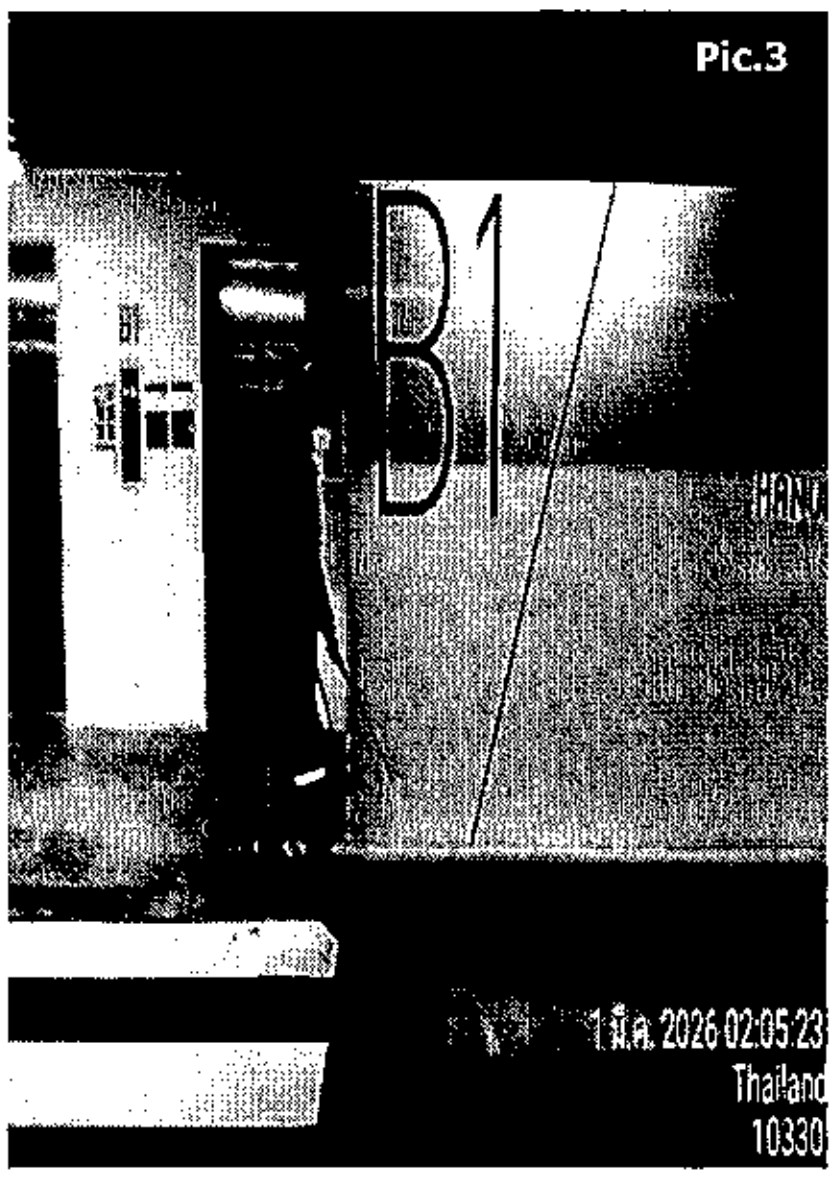

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

28 February 2026

Spray in risk point

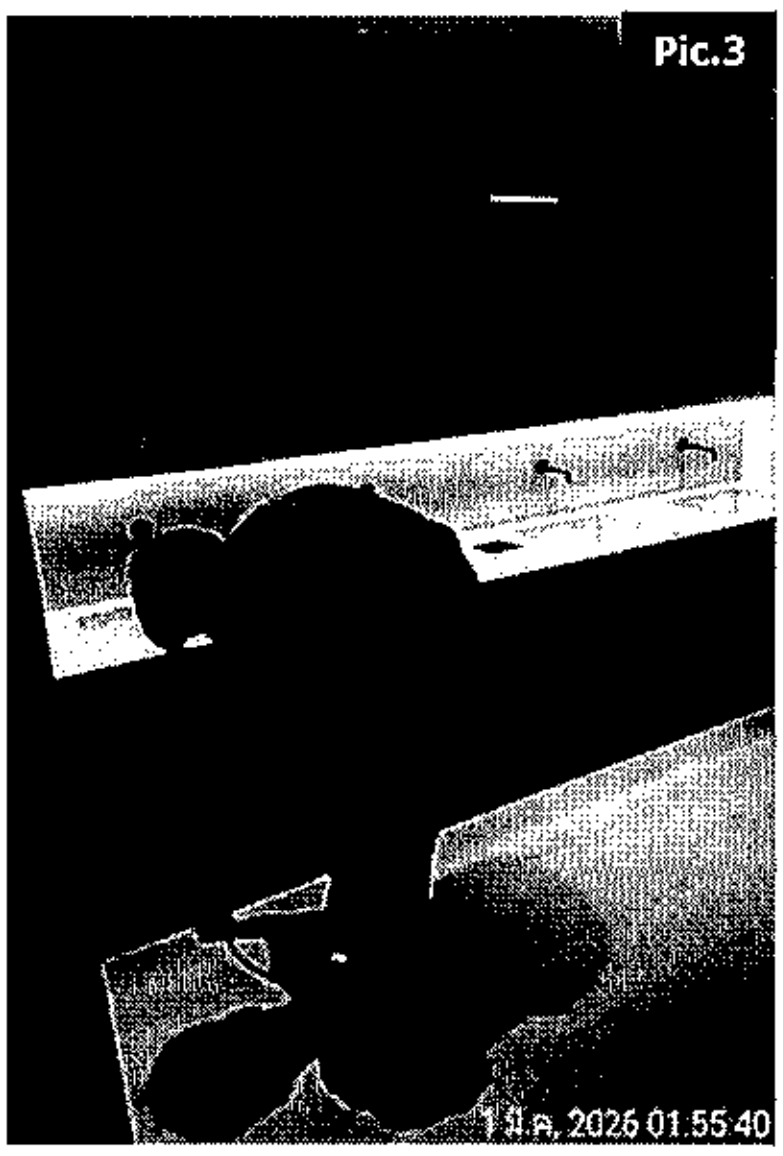

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

28 February 2026

Spray in risk point

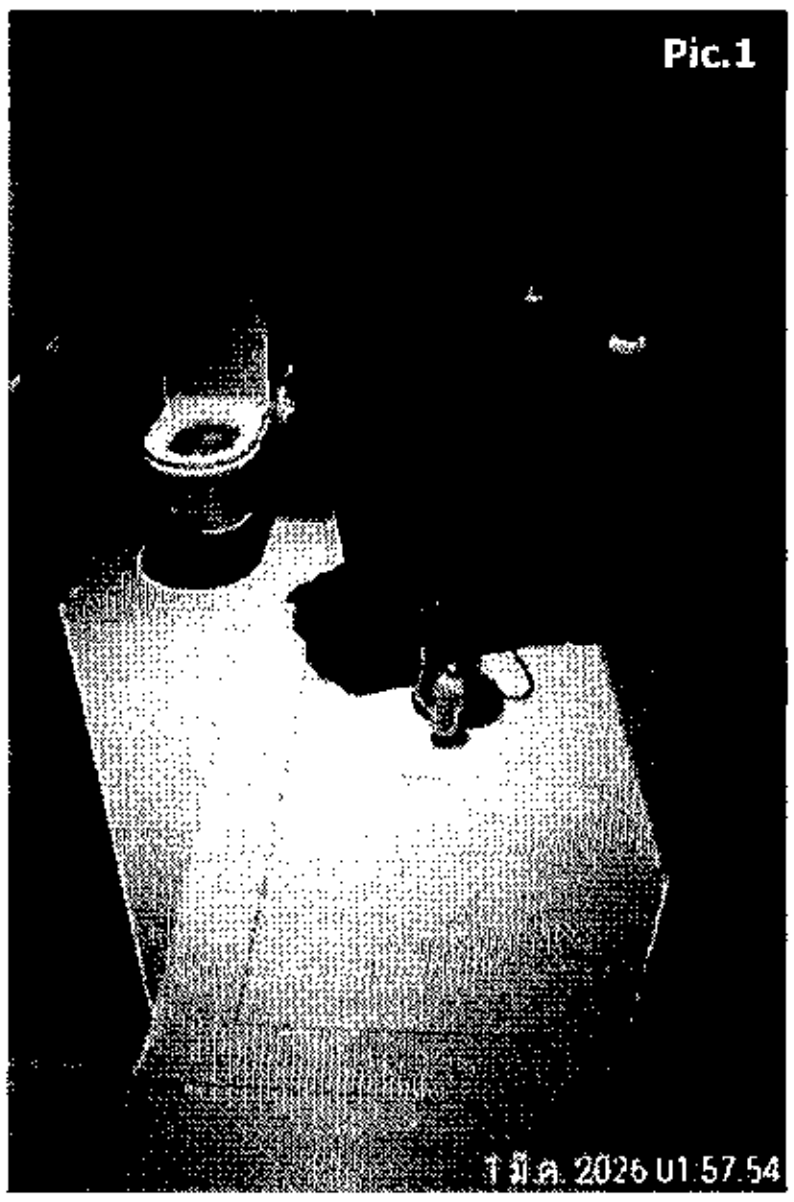

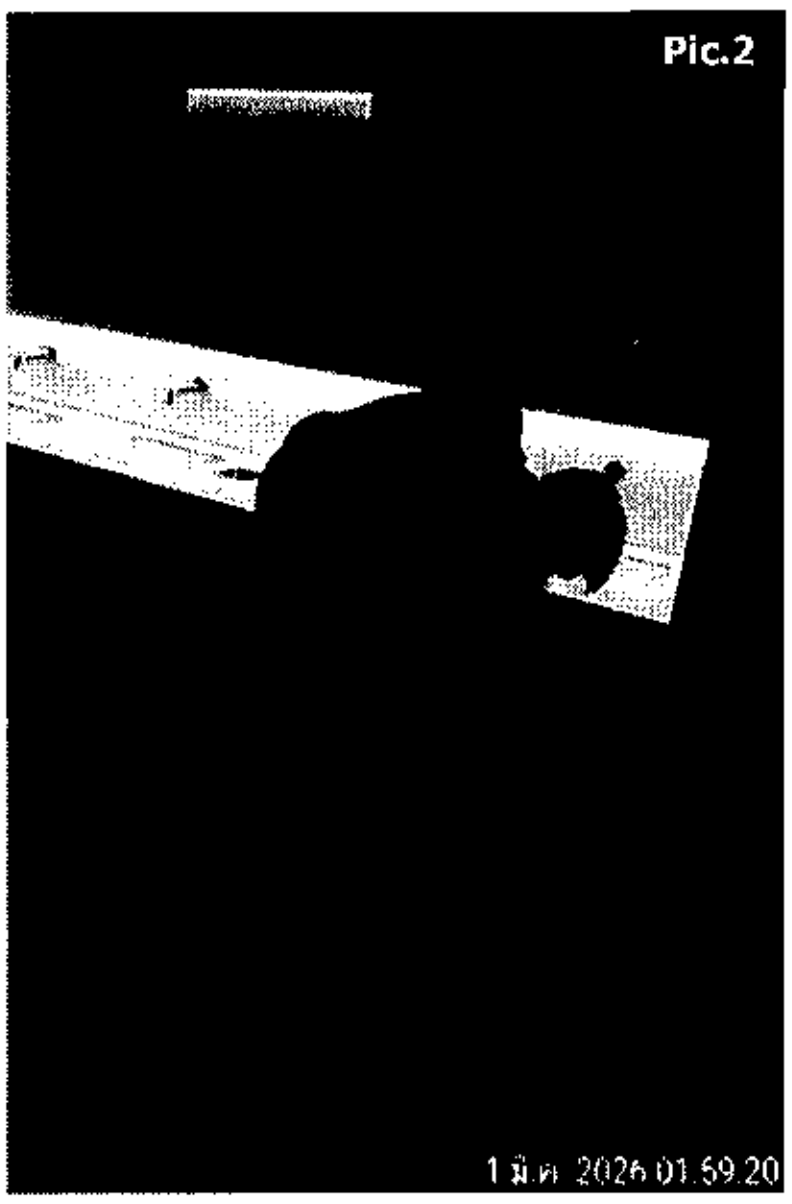

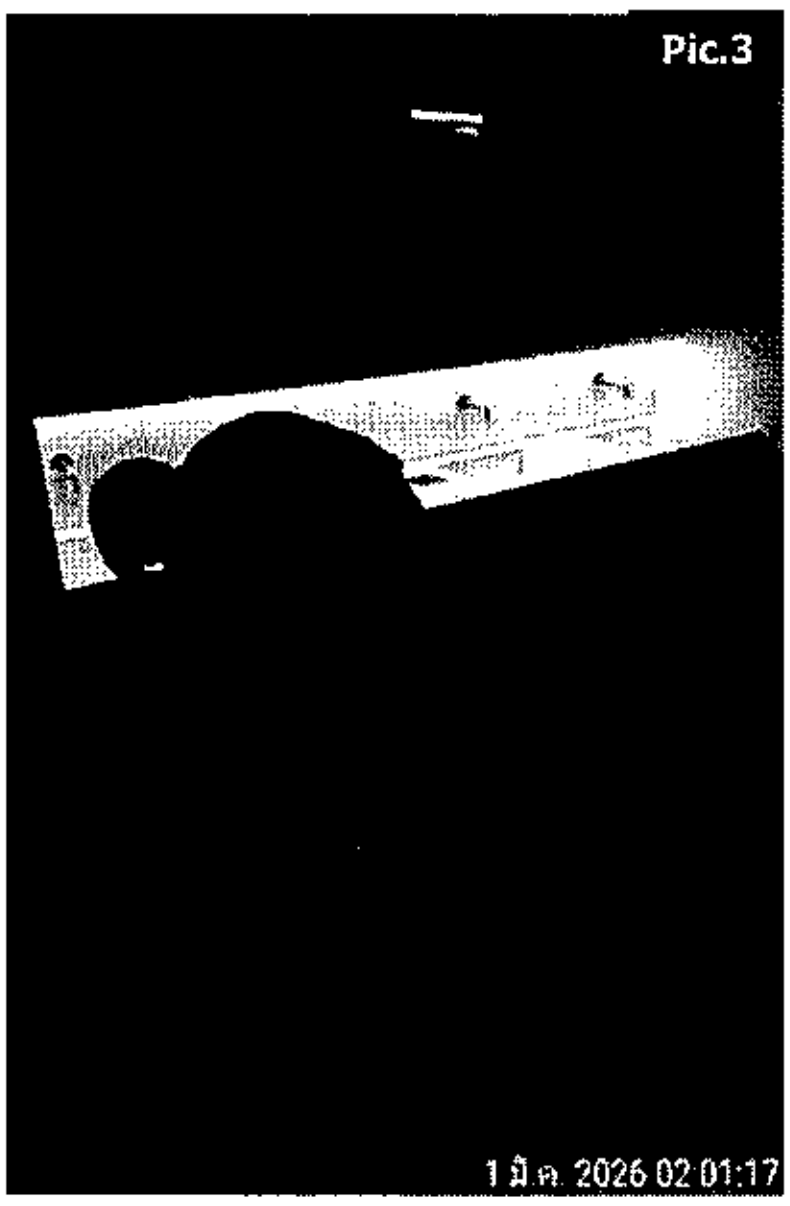

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

28 February 2026

Spray in risk point

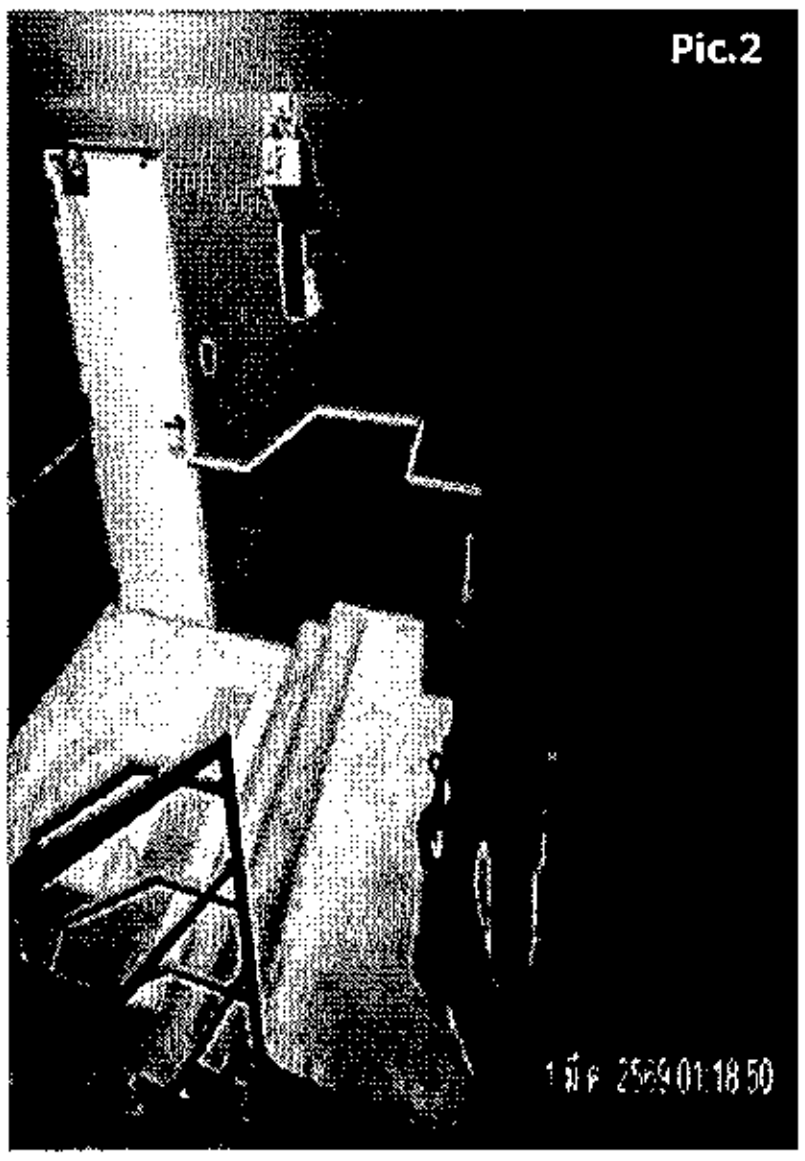

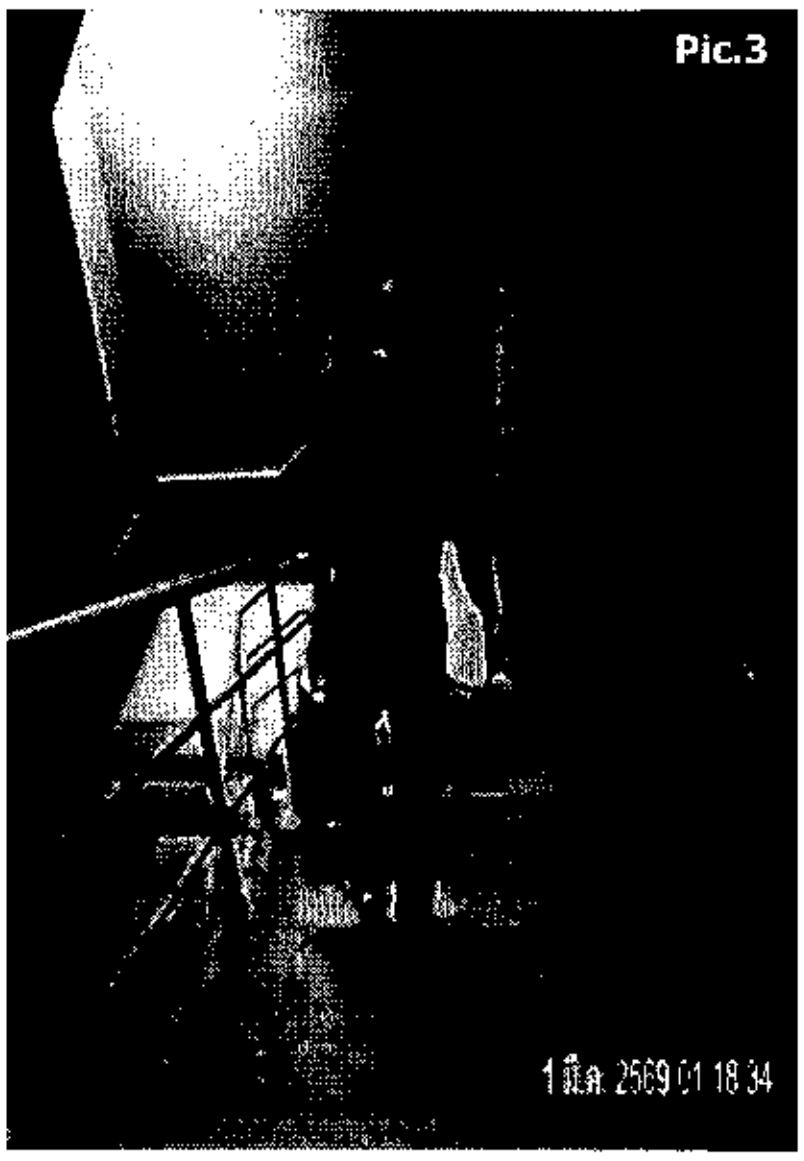

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

28 February 2026

Spray in risk point

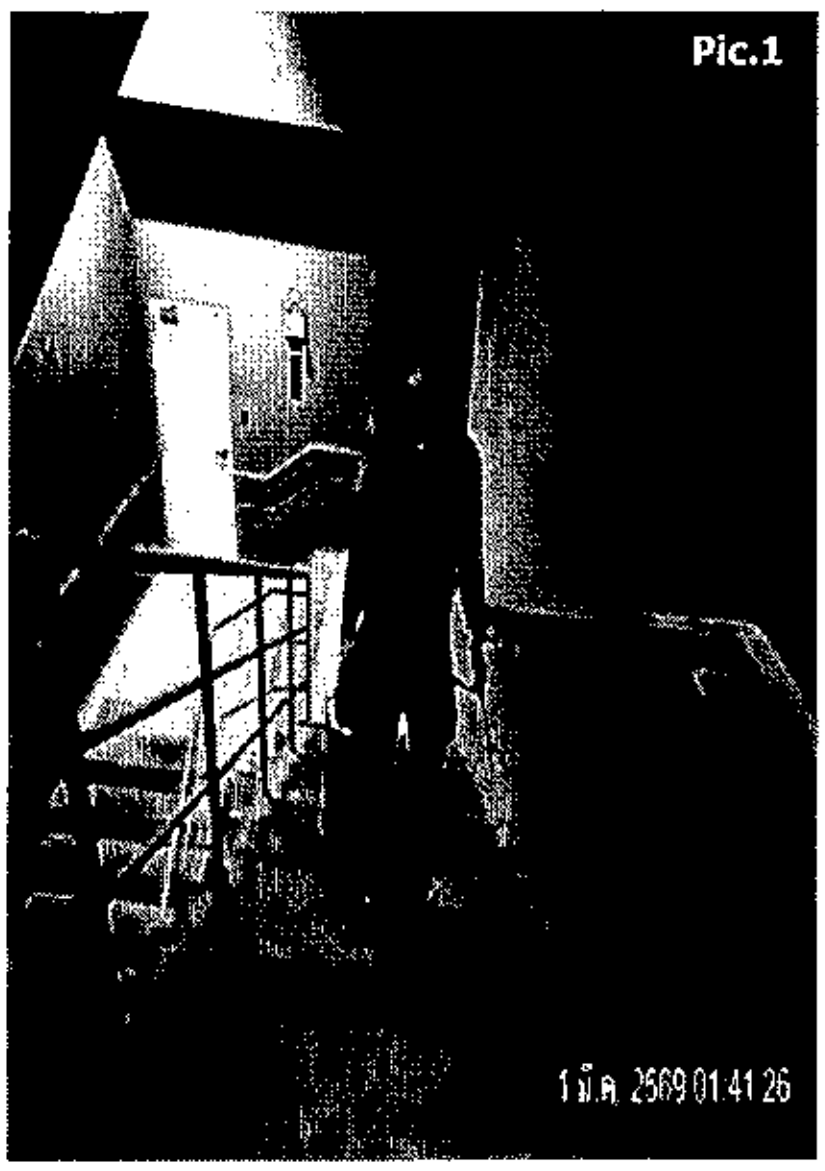

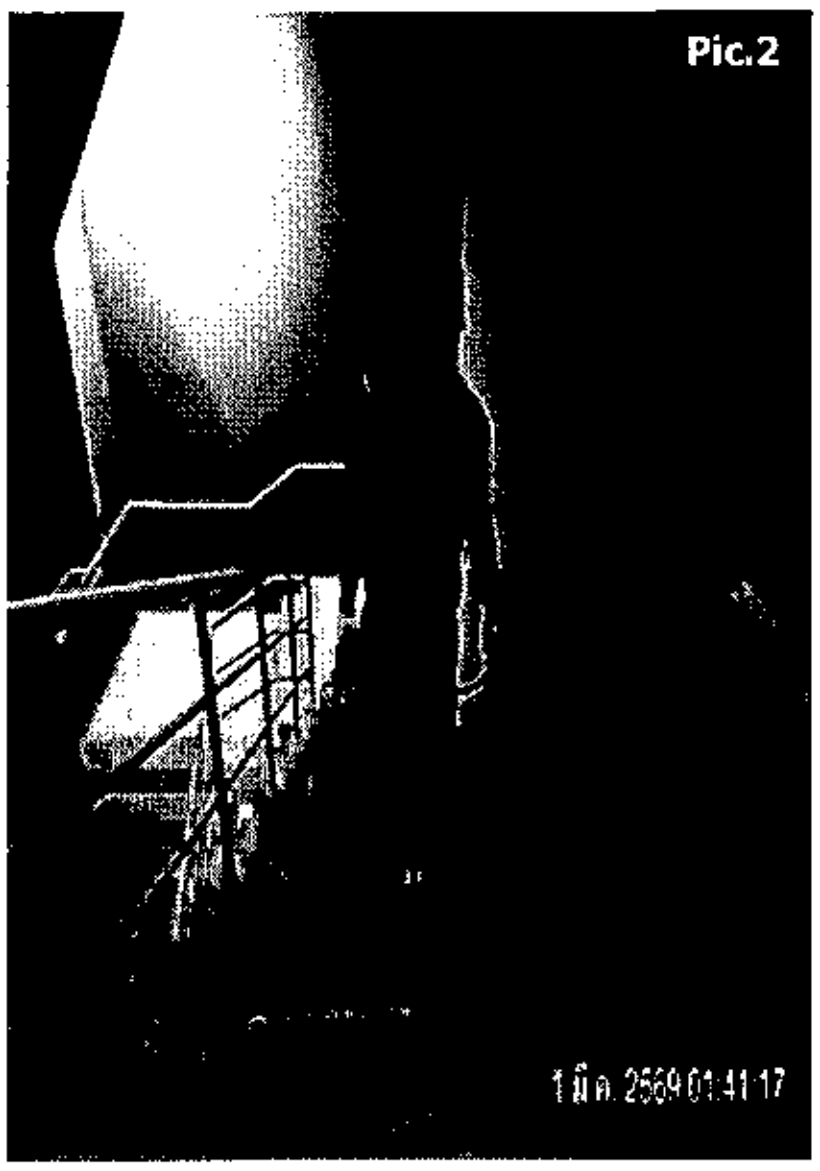

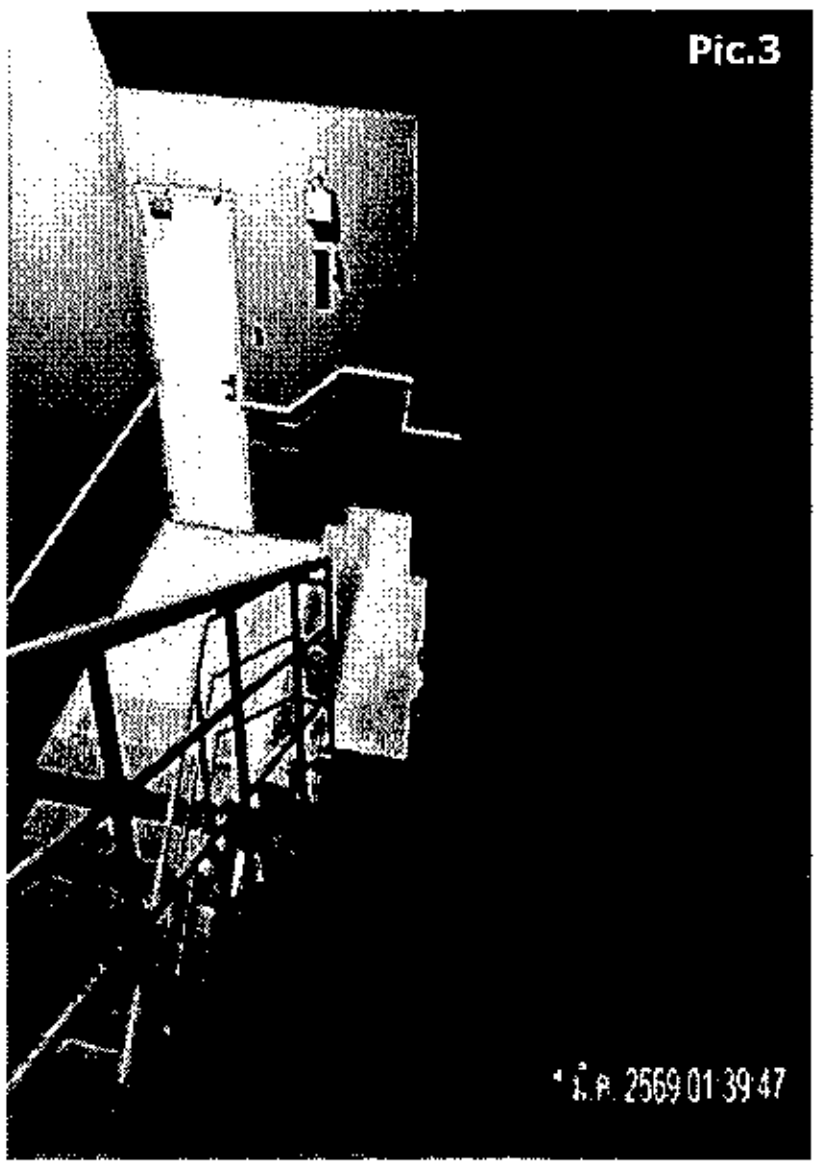

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

28 February 2026

Spray in risk point

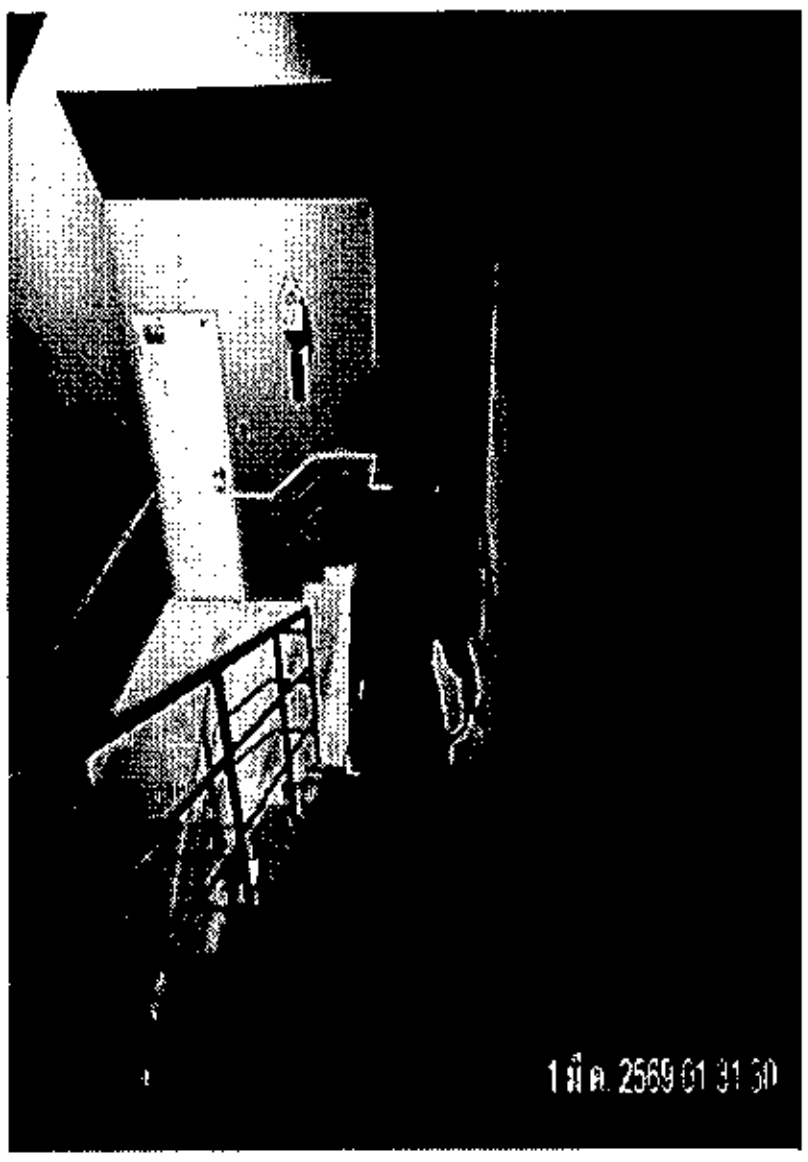

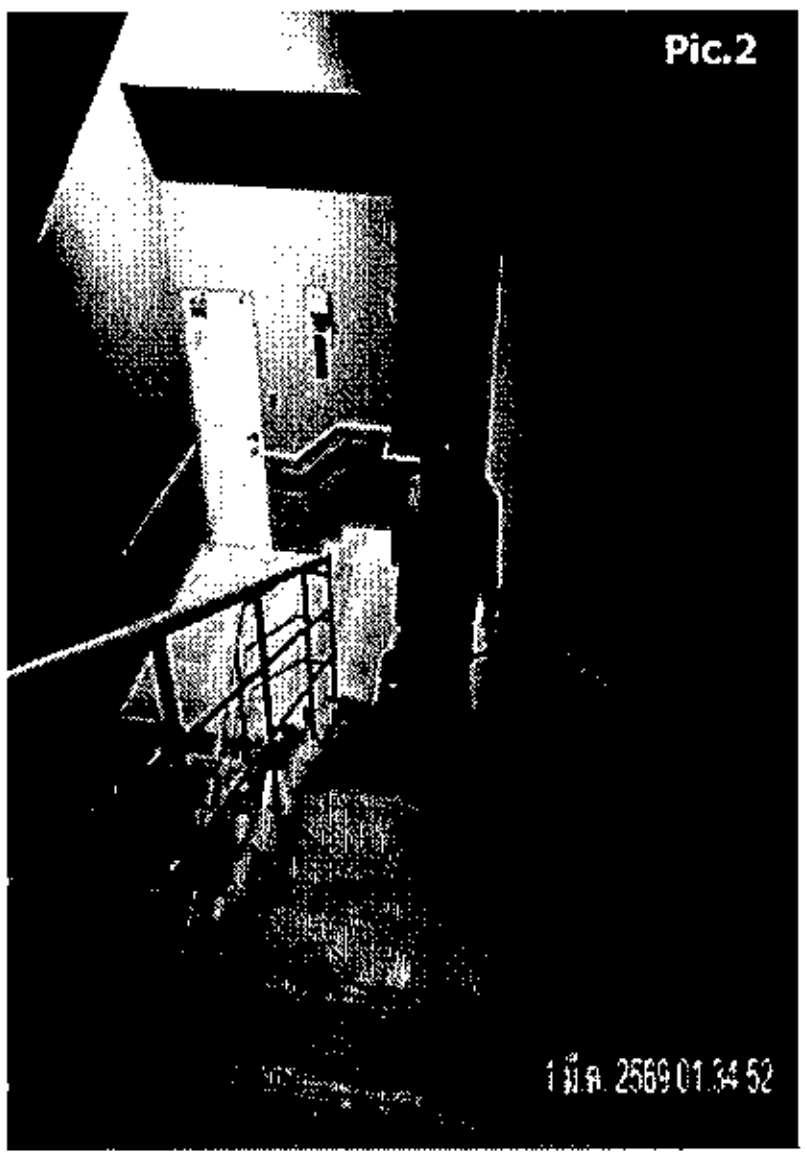

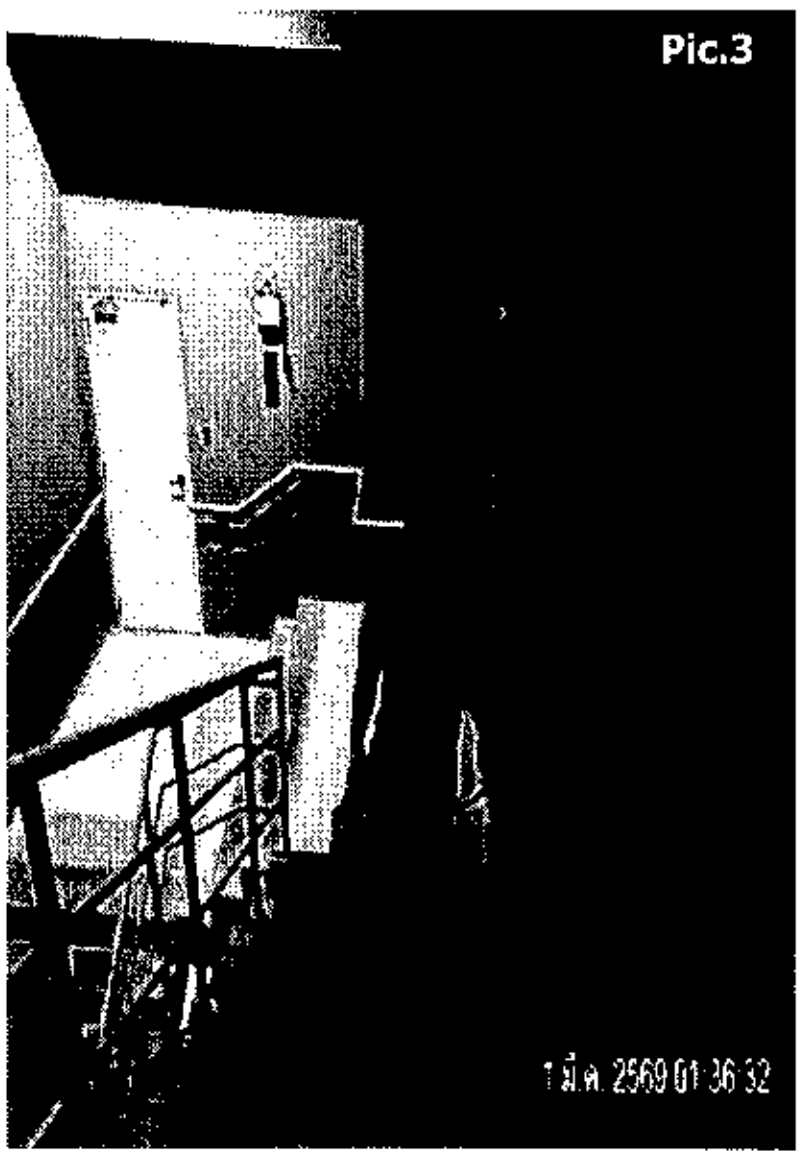

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Pantry

28 February 2026

Spray in risk point

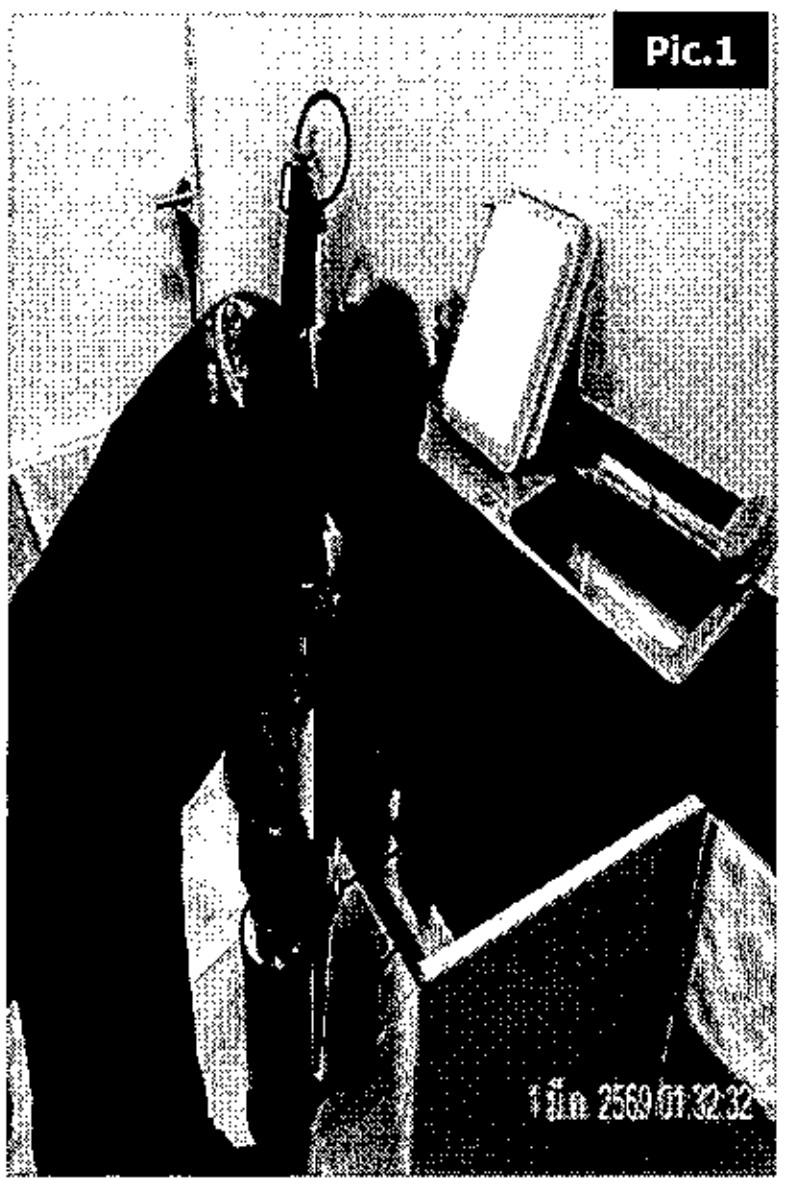

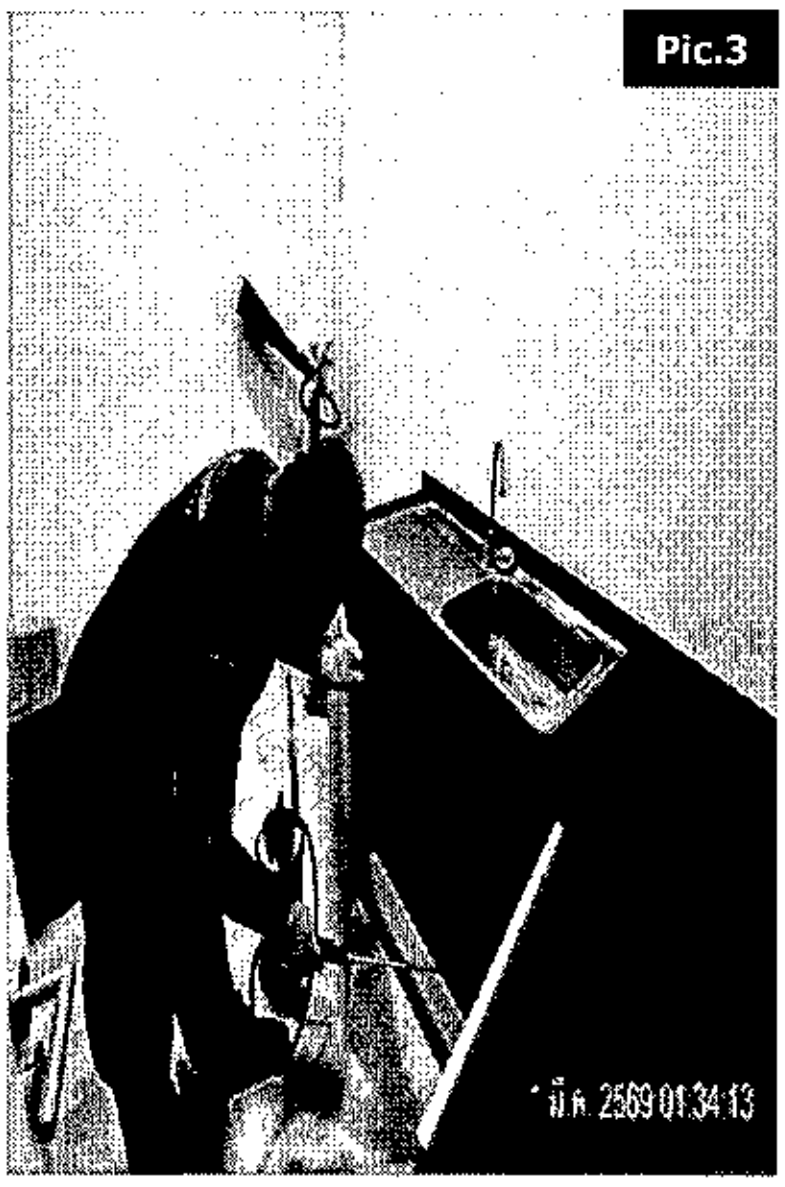

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

28 February 2026

Spray in risk point

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

28 February 2026

Spray in risk point

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

28 February 2026

ULV in risk point

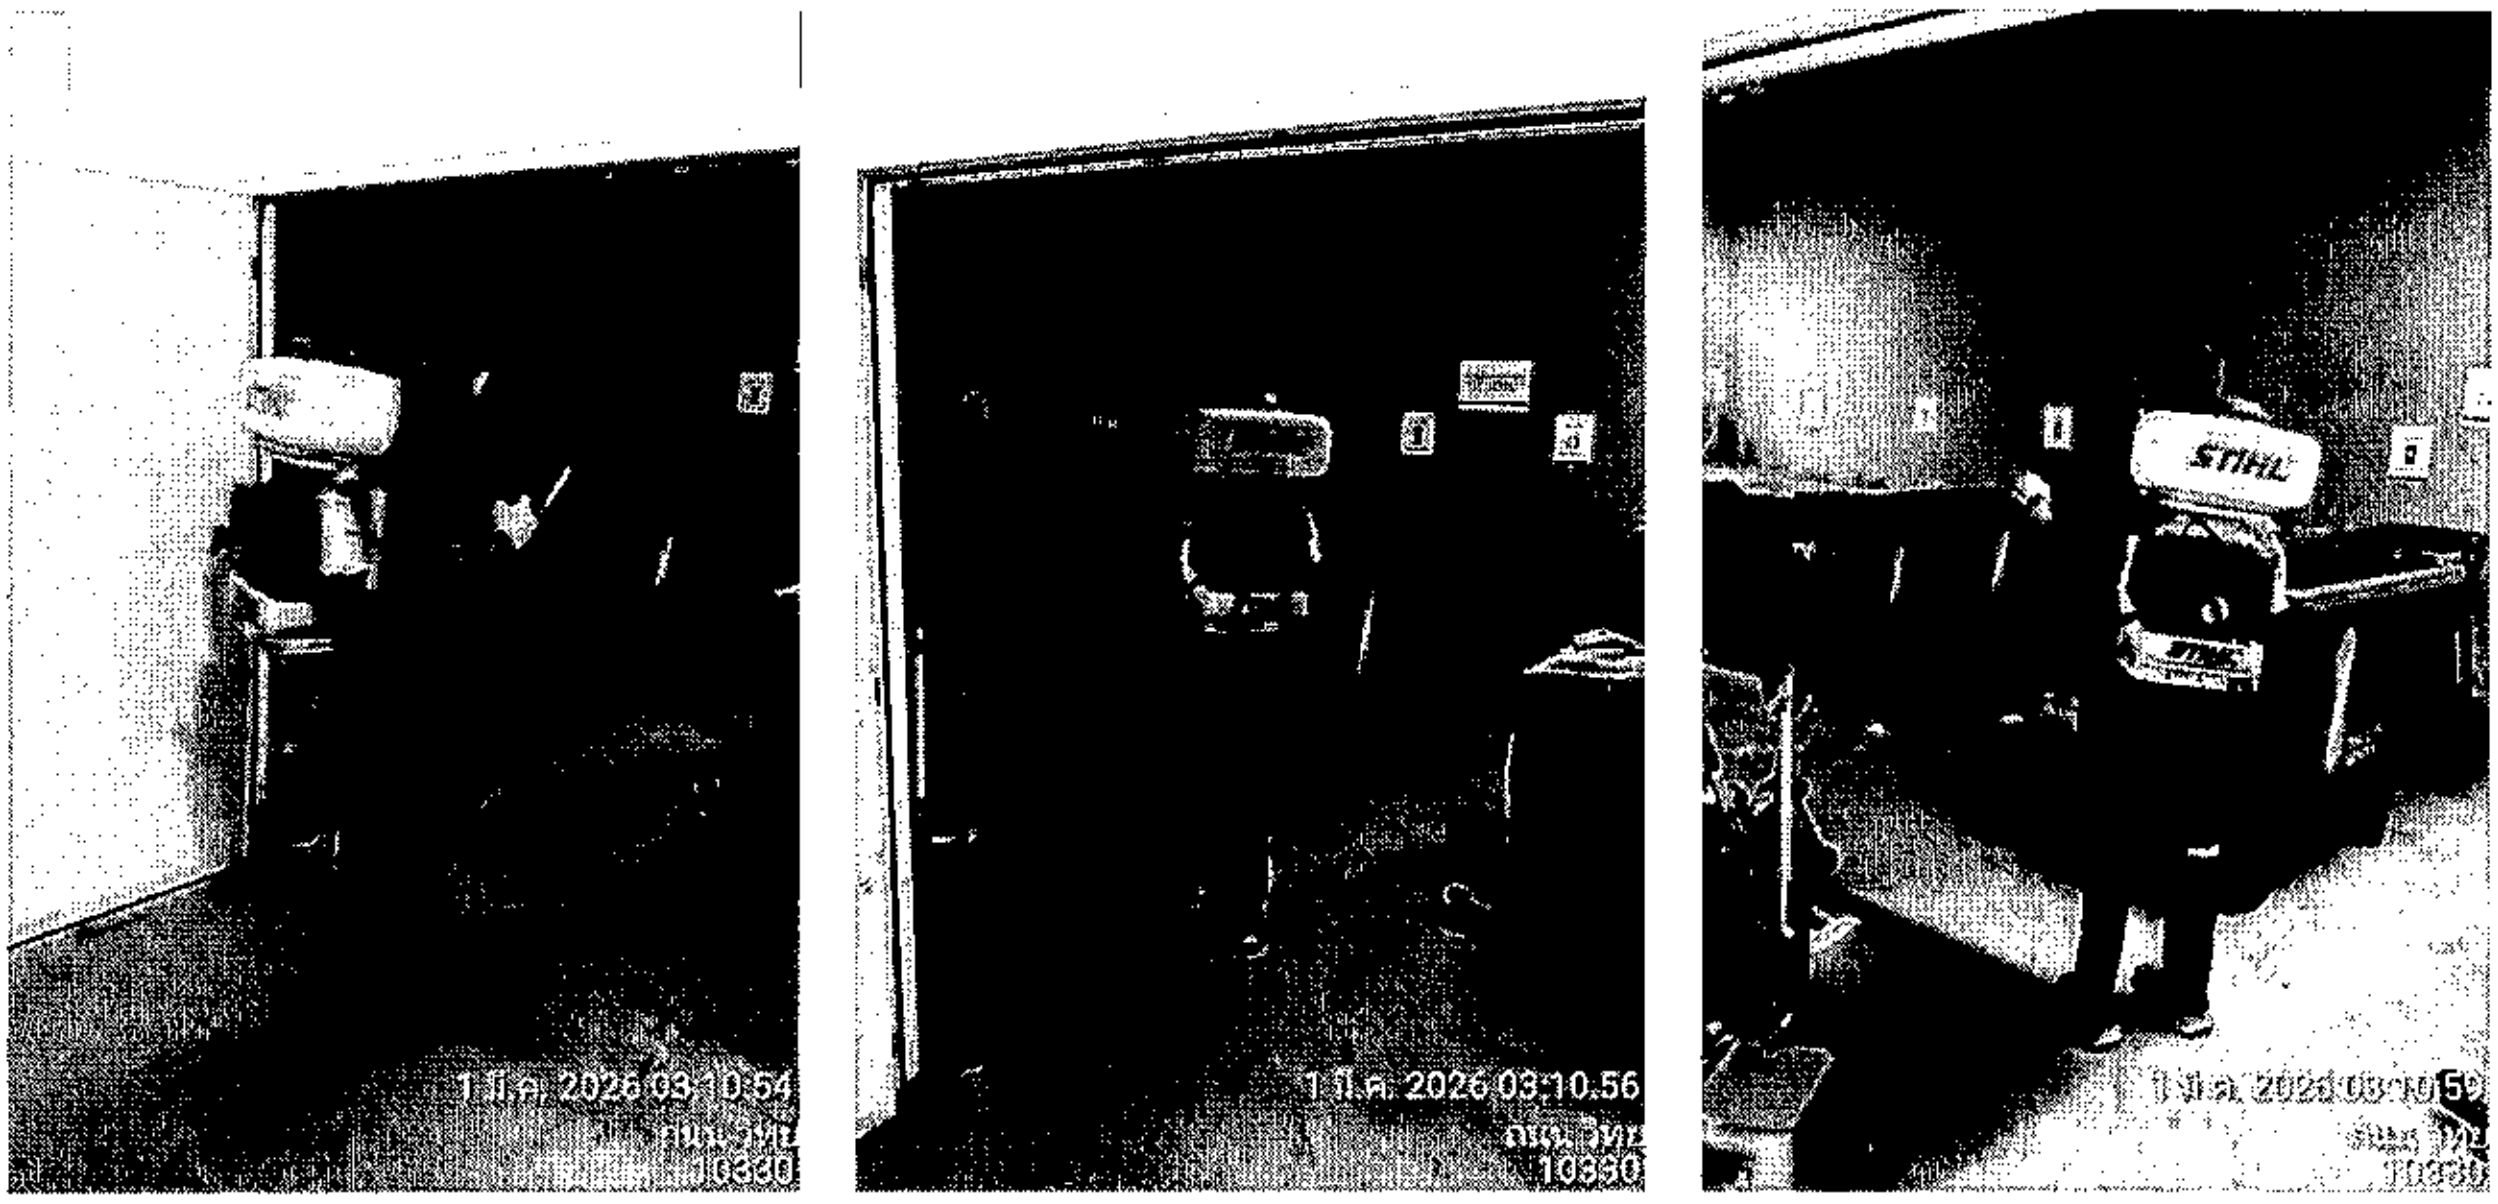

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Area around the building

28 February 2026

ULV in risk point

Pic.1

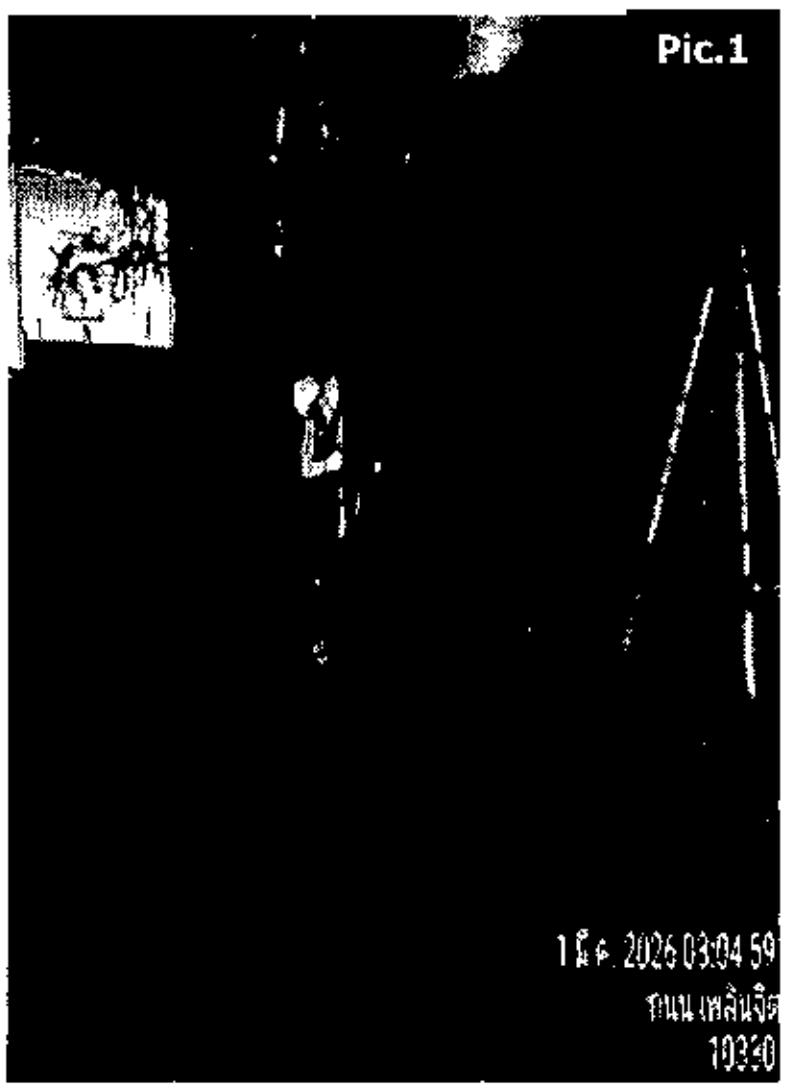

Pic.2

Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Service Routine March 2026

Lobby

28 March 2026

ULV in risk point

Pic.1
03:05
29 มี.ค. 2569
อา.
White Story - One City Centre, บ้านเลขที่ 548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
mark App

Pic.2
03:04
29 มี.ค. 2569
อา.
White Story - One City Centre, บ้านเลขที่ 548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
mark App

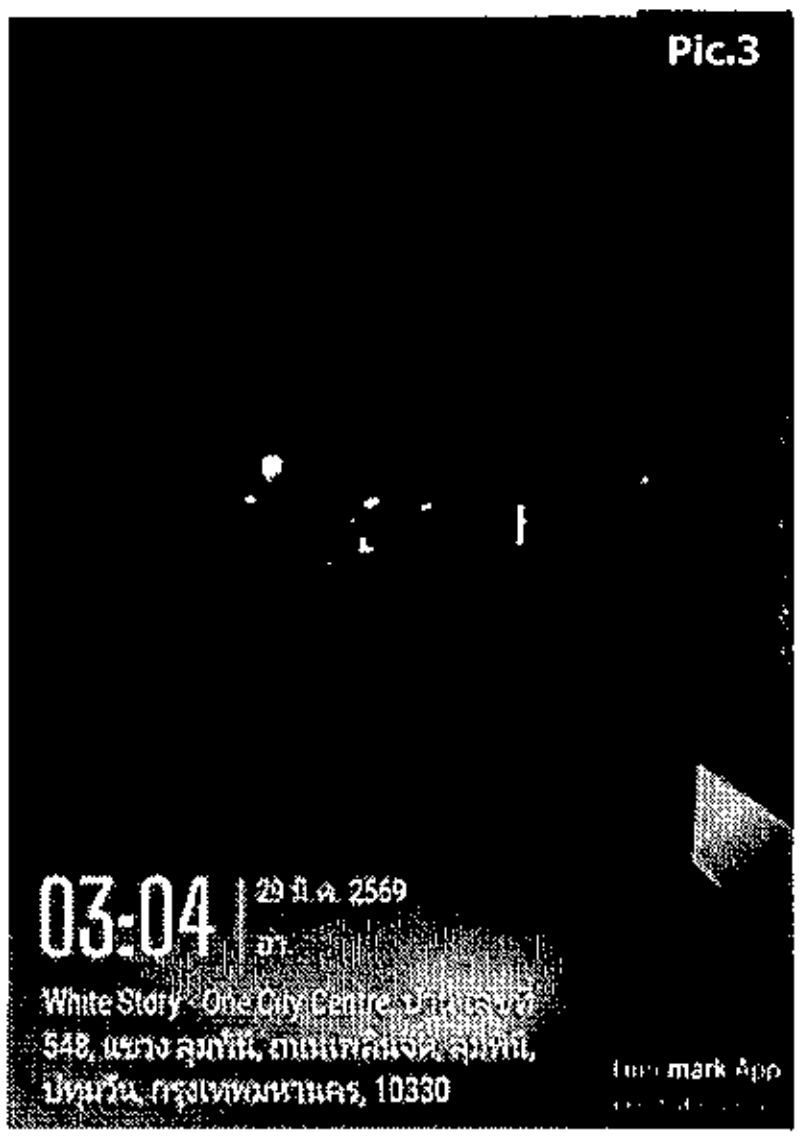
Pic.3
03:04
29 มี.ค. 2569
อา.
White Story - One City Centre, บ้านเลขที่ 548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
mark App

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Car Parking

28 March 2026

Spray in risk point

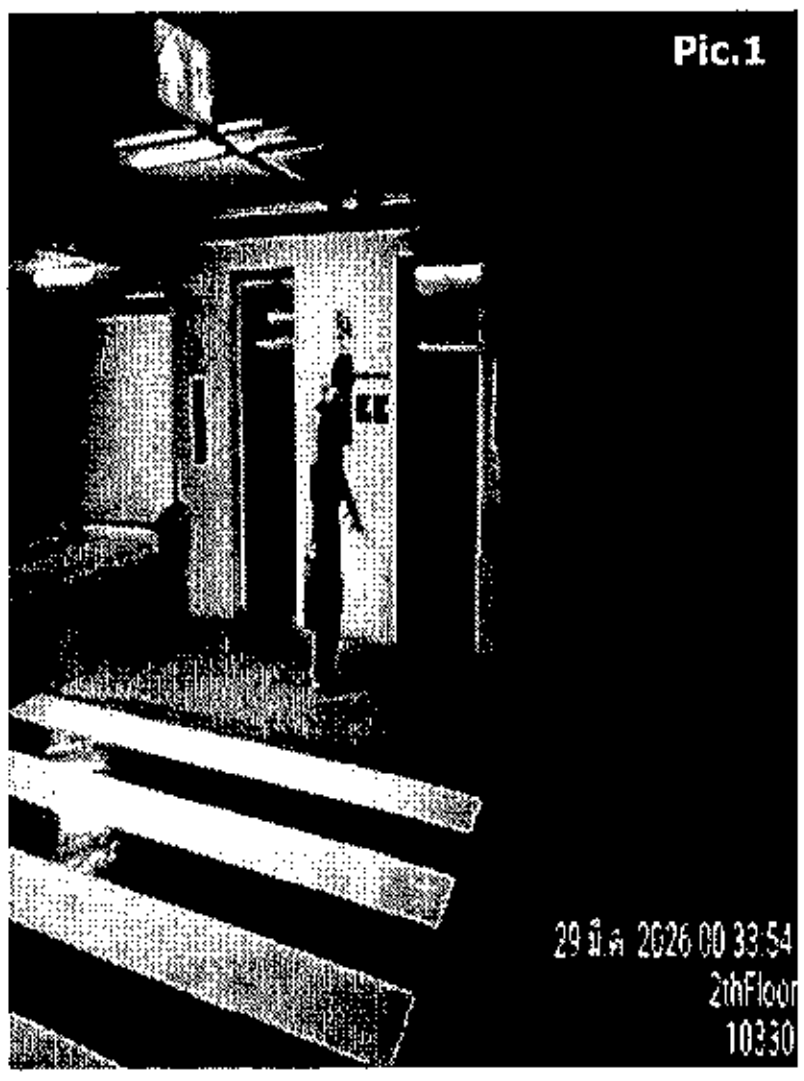

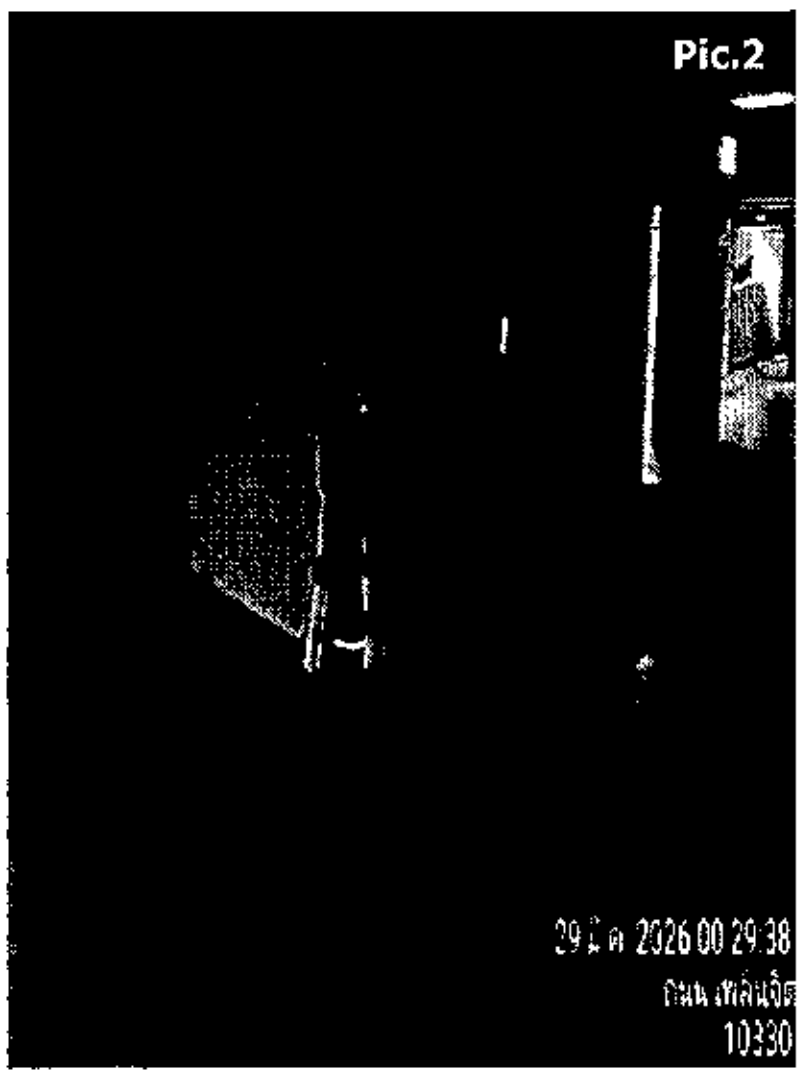

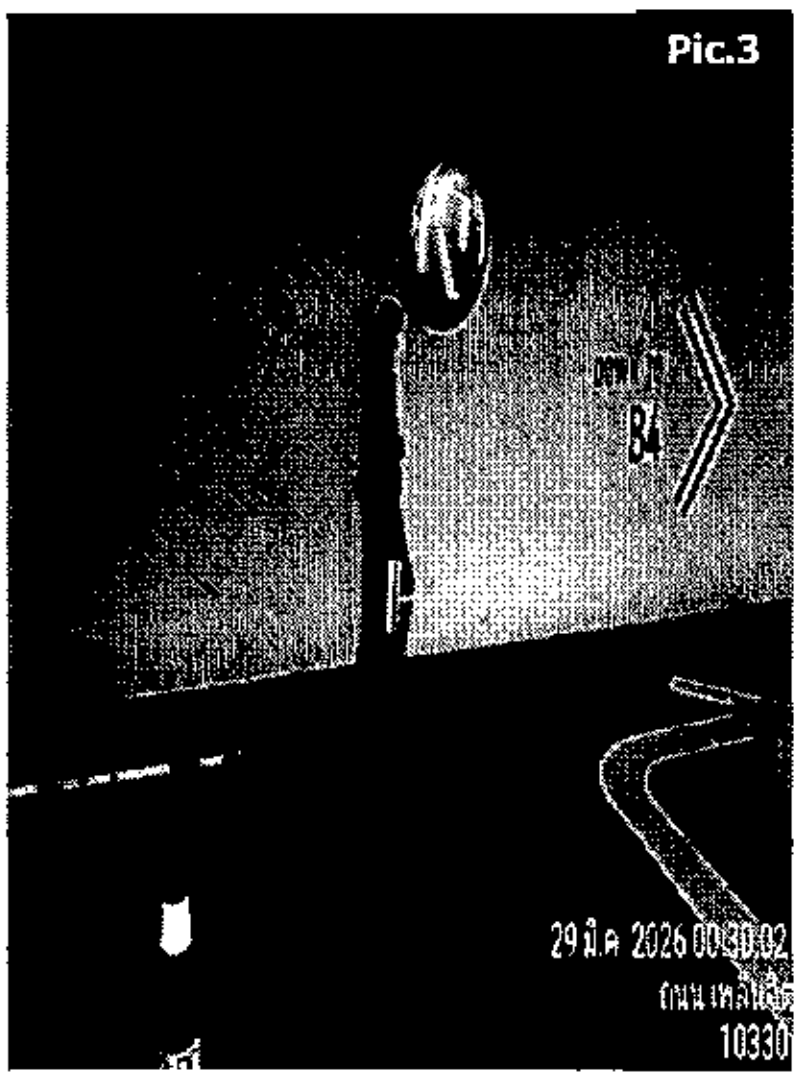

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

28 March 2026

Car Parking

Spray in risk point

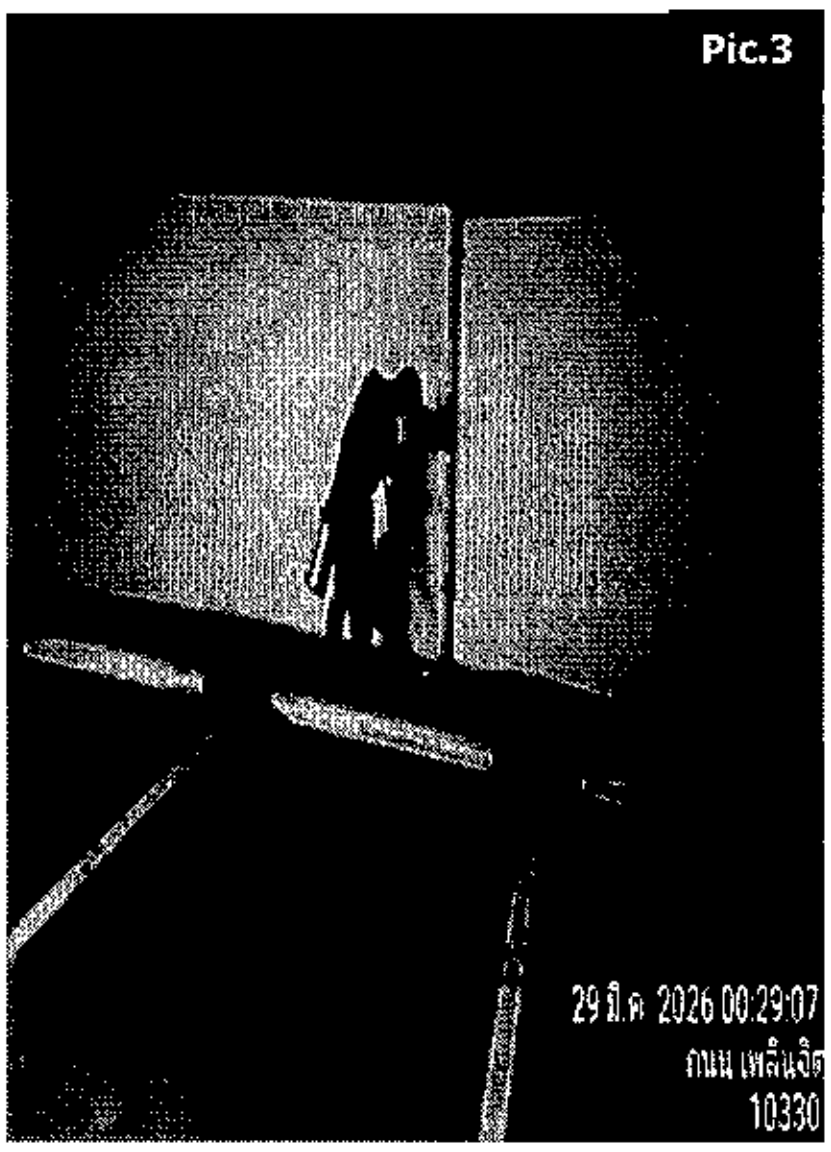

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

---

28 March 2026

Toilet

Spray in risk point

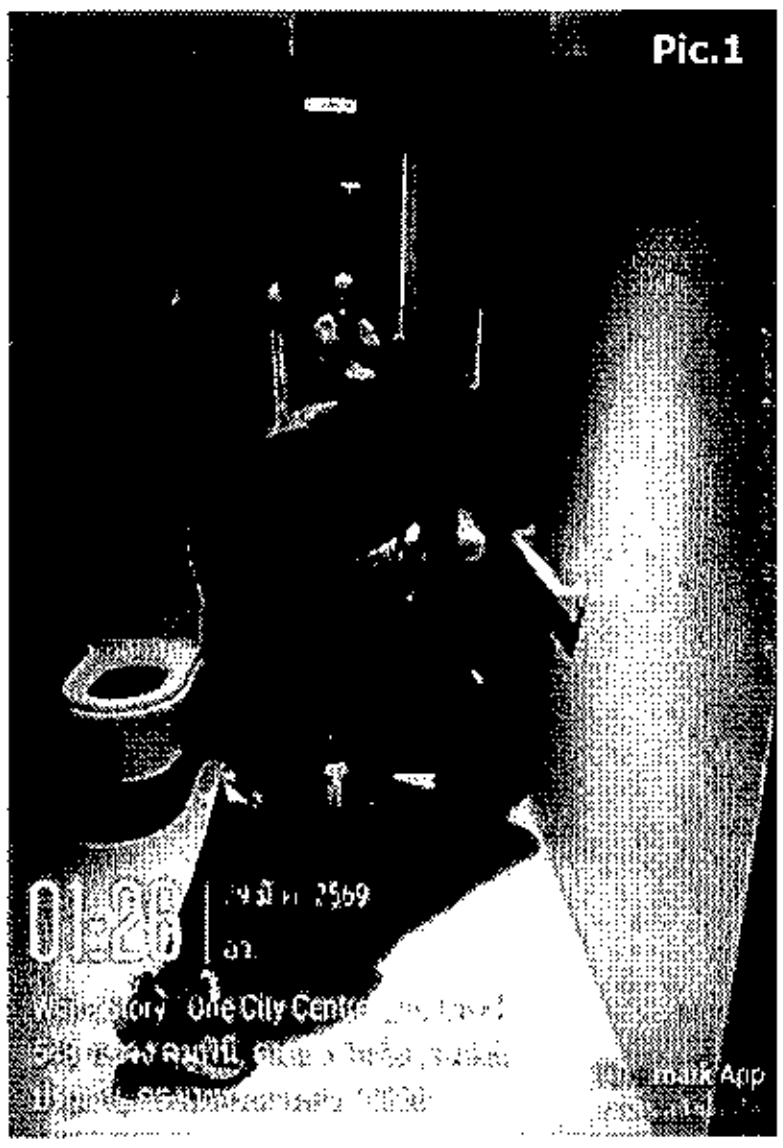

Pic.2
01:25
White Story - One City Centre,
548, แขวงลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
mark App

Pic.3
01:27
White Story · One City Centre,
10330
mark App

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

01:34
29 มี.ค. 2569
อา
White Story One City Centre บ้านเลขที่
548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี,
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
Timemark App

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape
FL.B1-58

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1

2026 01:18:10
ถนน เพลินจิต
กรุงเทพมหานคร

Pic.2

Pic.3

29 มี.ค. 2026 01:32:19
548 ถนน เพลินจิต
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1

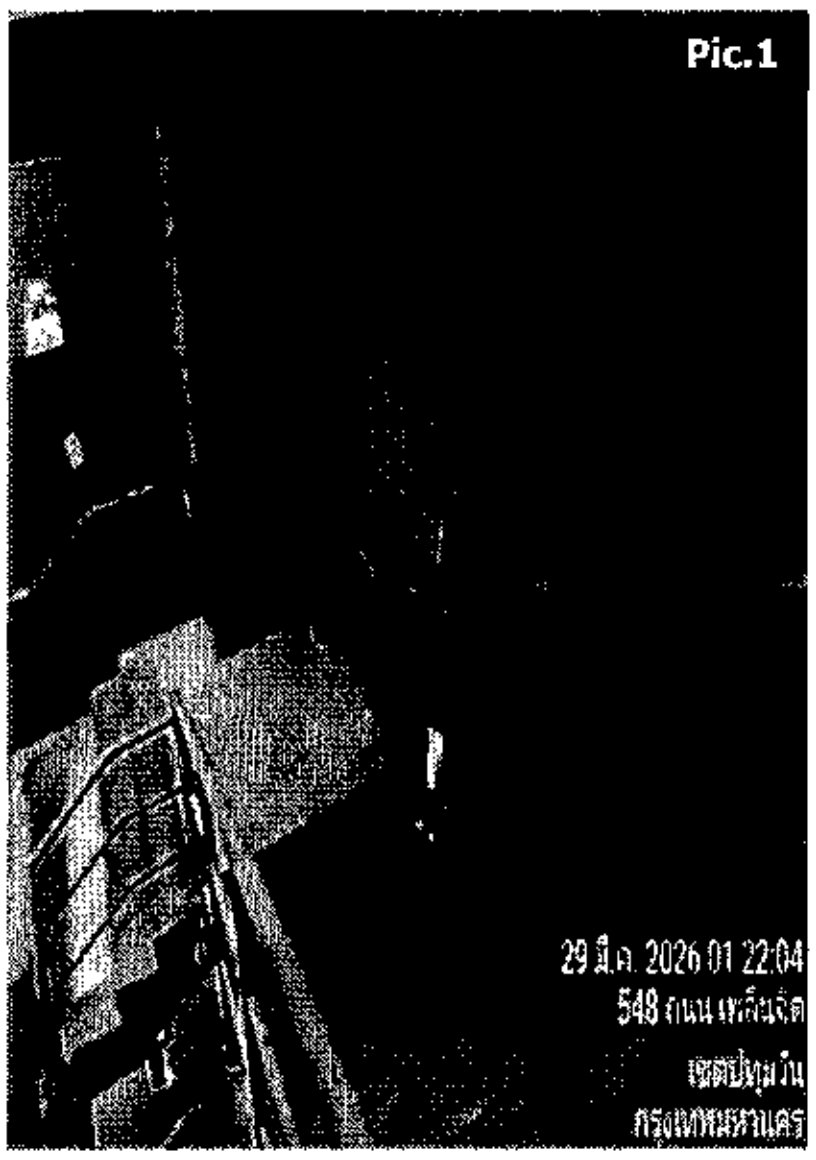

Pic.2

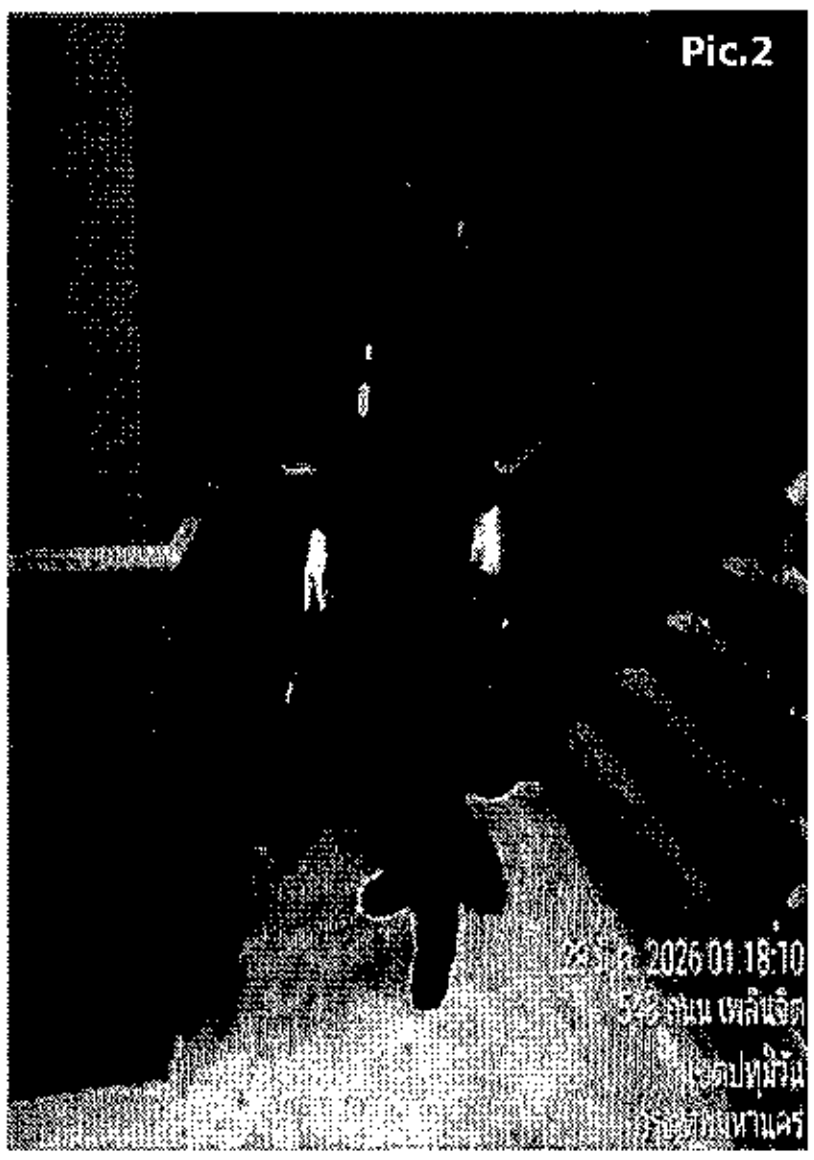

Pic.3

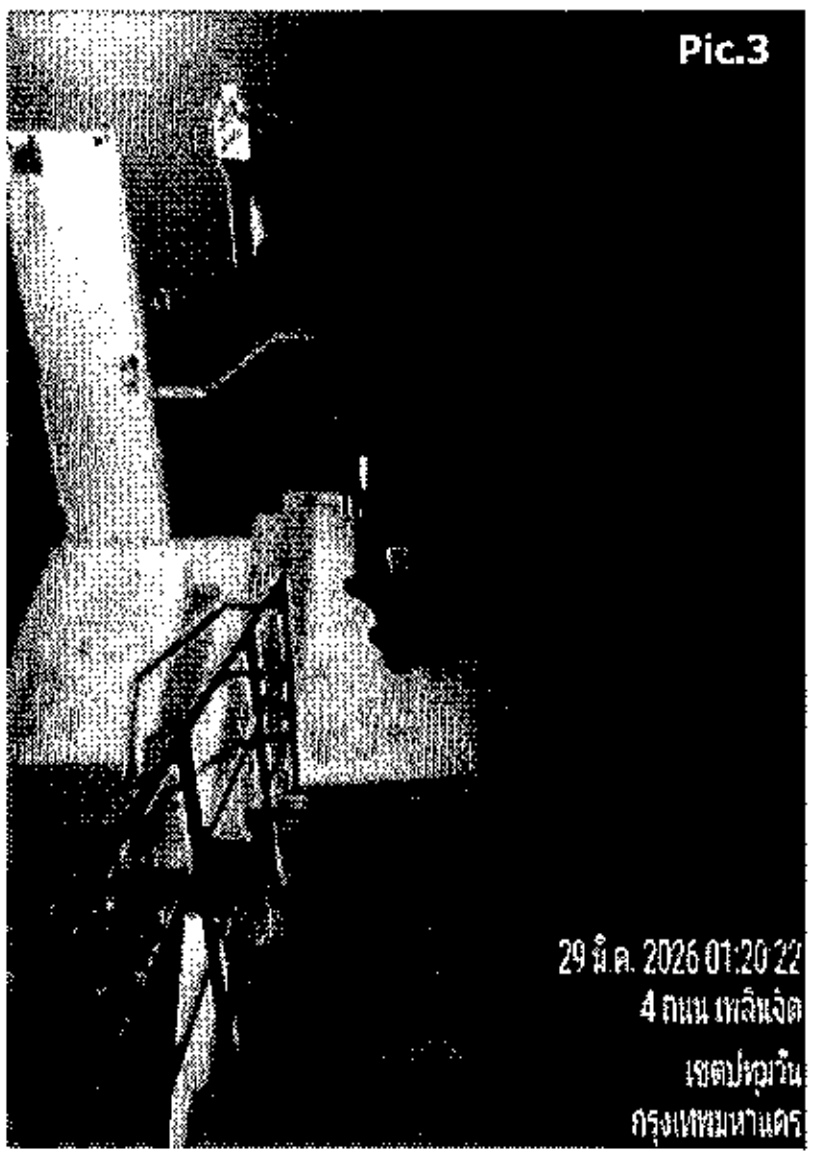

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Pantry

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1
01:29
White Story · One City Centre
10330
Timemark App

Pic.2
01:54
White Story · One City Centre
10330
Timemark App

Pic.3
29 มี.ค. 2026 01:28:19
548 ถนน เพลินจิต
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

28 March 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

28 March 2026

ULV in risk point

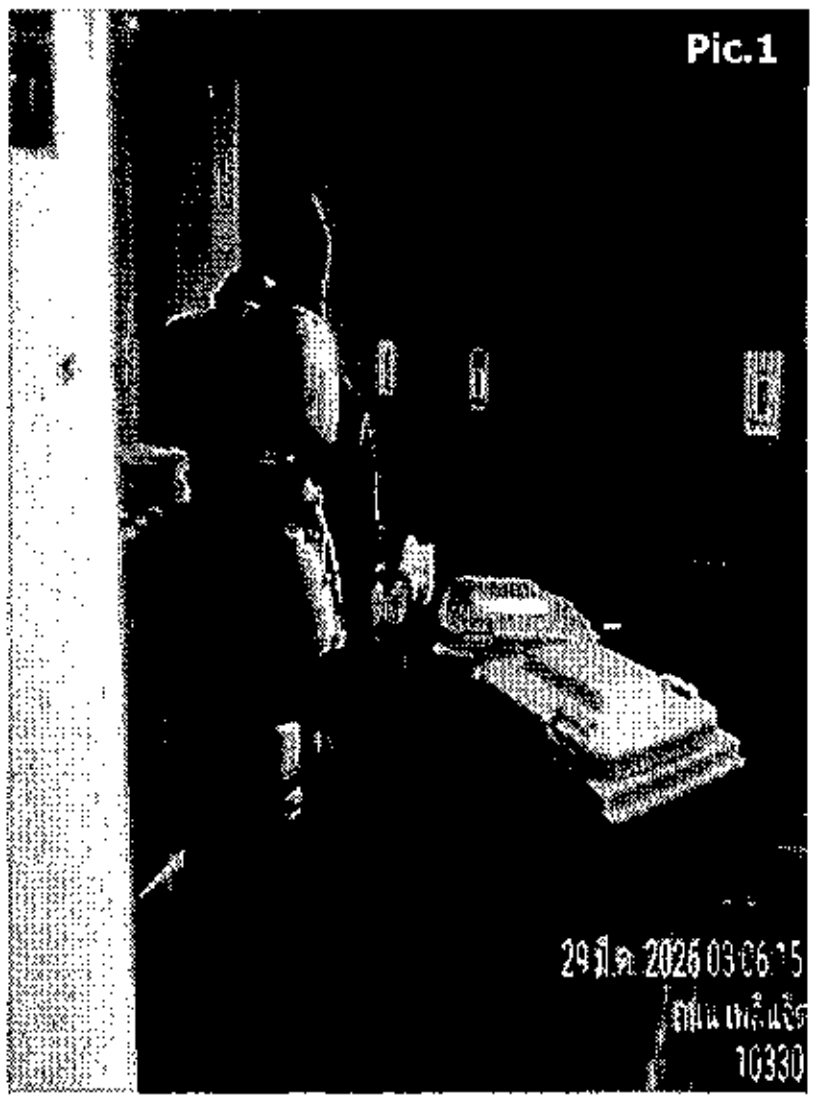

Pic.1

Pic.2

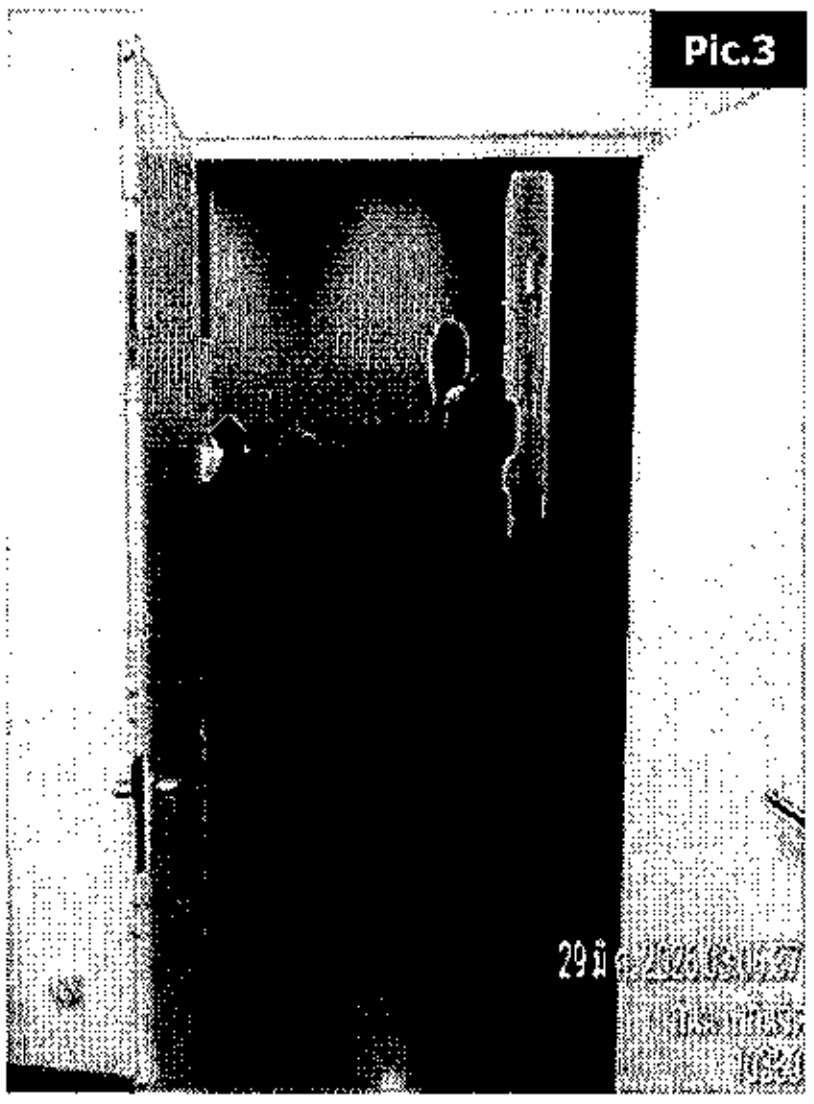

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Area around the building

28 March 2026

ULV in risk point

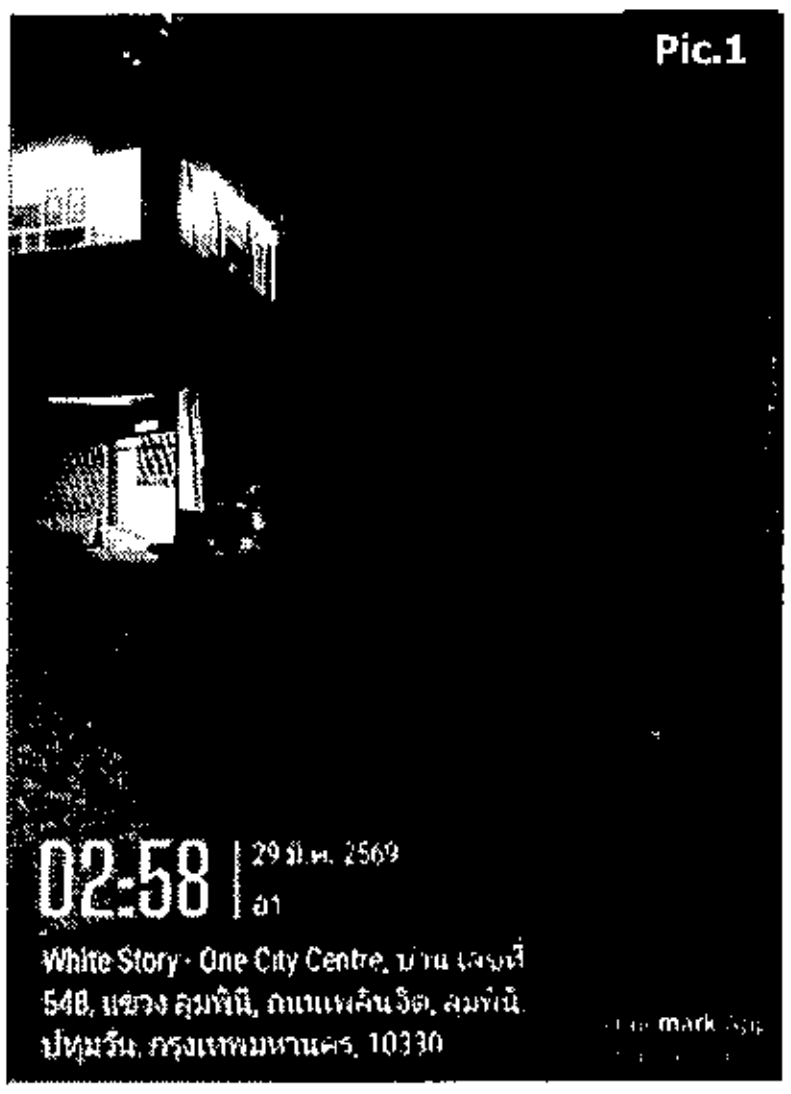
Pic.1
02:58
29 มี.ค. 2569
อา.
White Story · One City Centre, บ้านเลขที่ 548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
Timemark App

Pic.2
02:58
29 มี.ค. 2569
อา.
White Story · One City Centre, บ้านเลขที่ 548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
Timemark App

Pic.3
02:59
29 มี.ค. 2569
อา.
White Story · One City Centre, บ้านเลขที่ 548, แขวง ลุมพินี, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330
Timemark App

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Service Routine April 2026

25 April 2026

Lobby

ULV in risk point

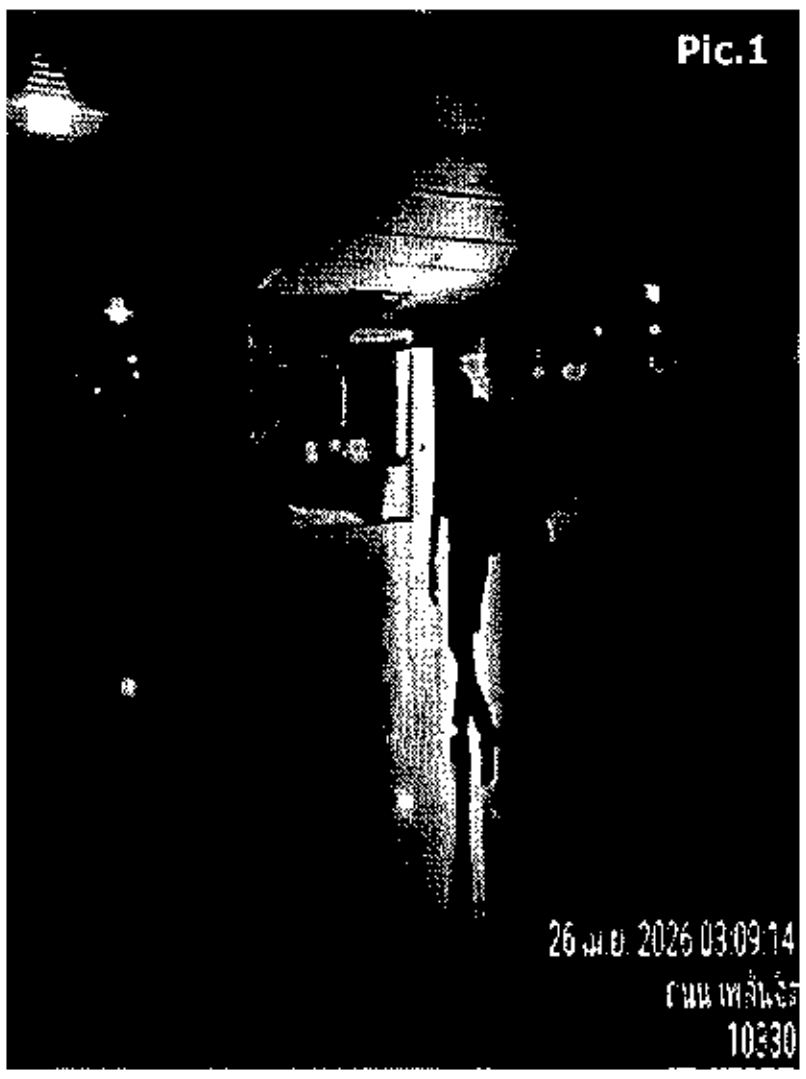
Pic.1

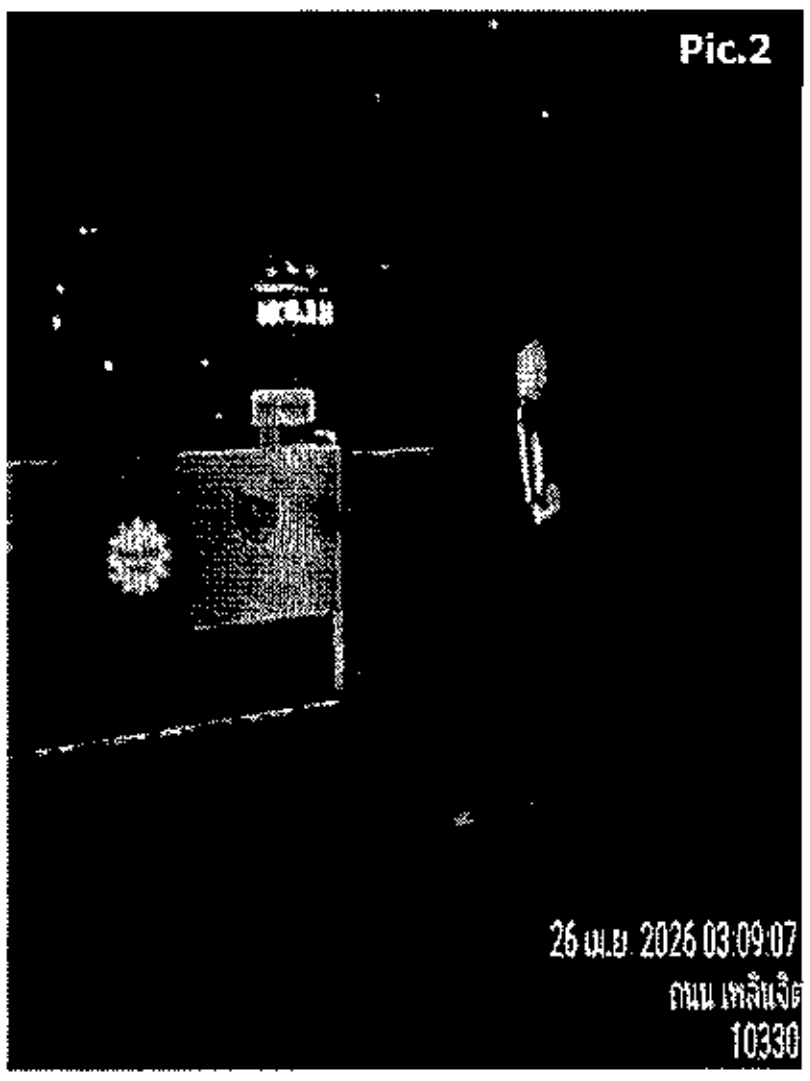
Pic.2

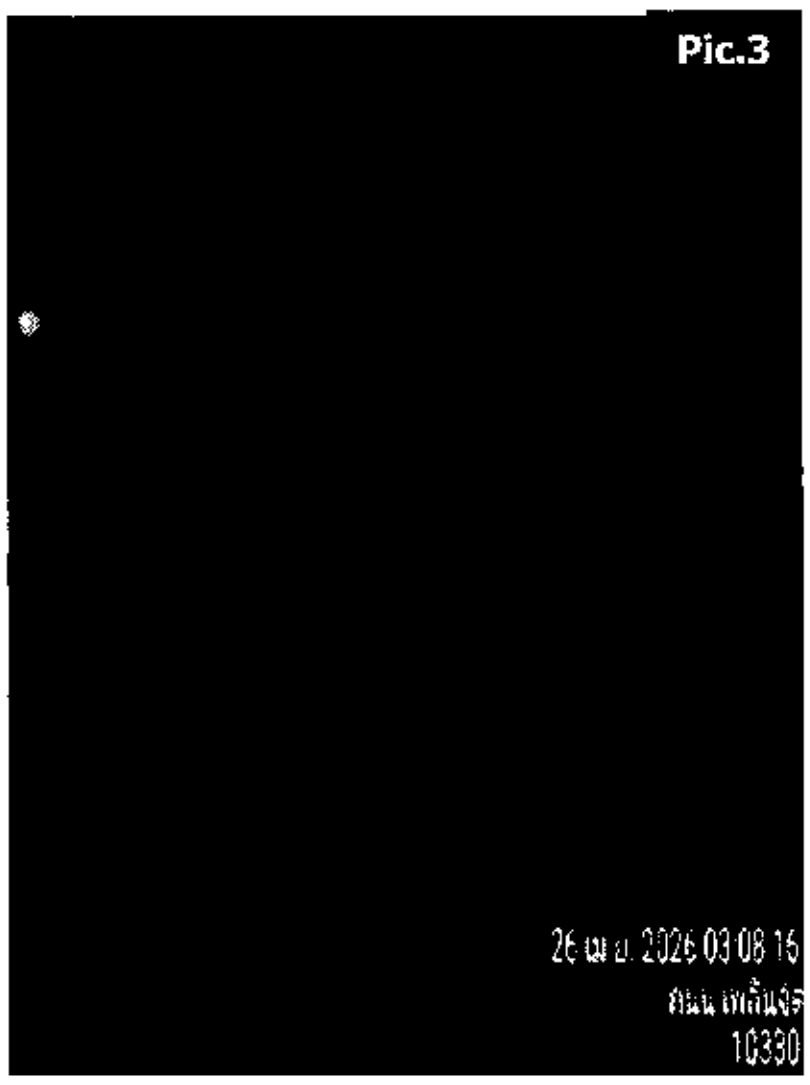
Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

---

25 April 2026

Car Parking

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

25 April 2026

Car Parking

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

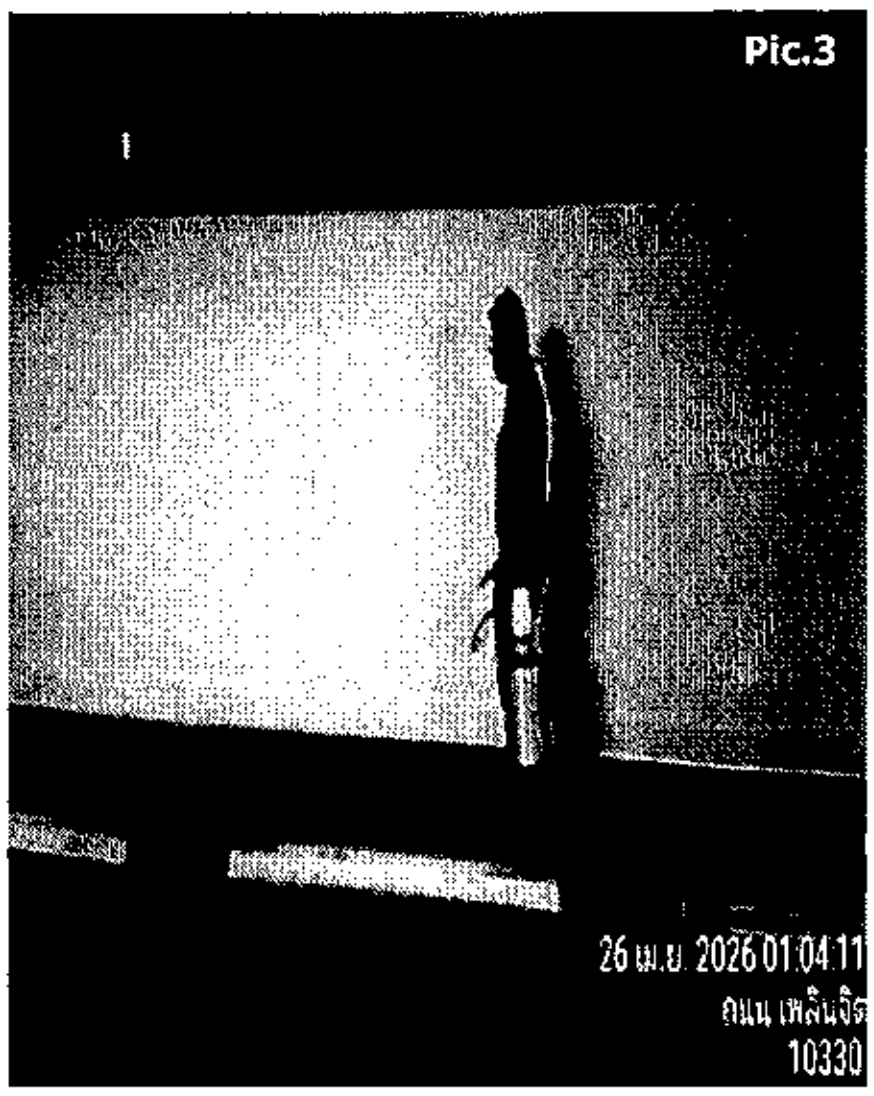
Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

---

25 April 2026

Toilet

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

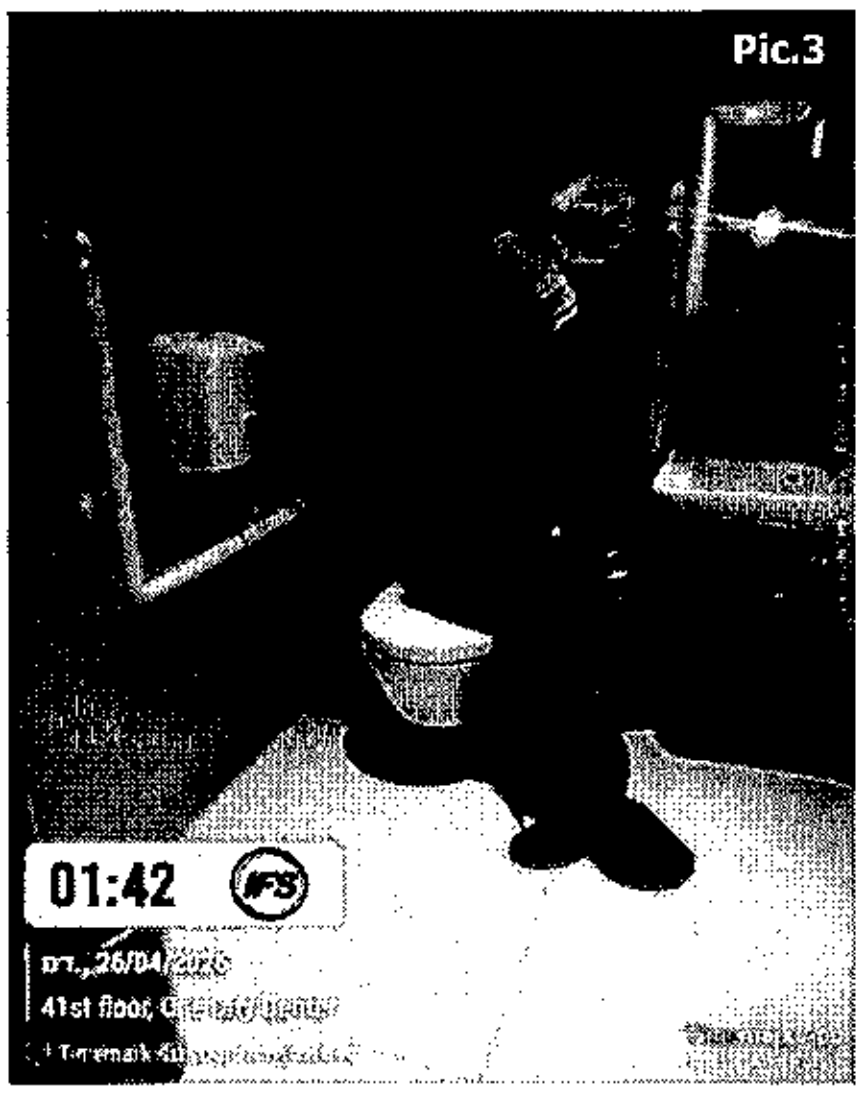
Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

25 April 2026

Spray in risk point

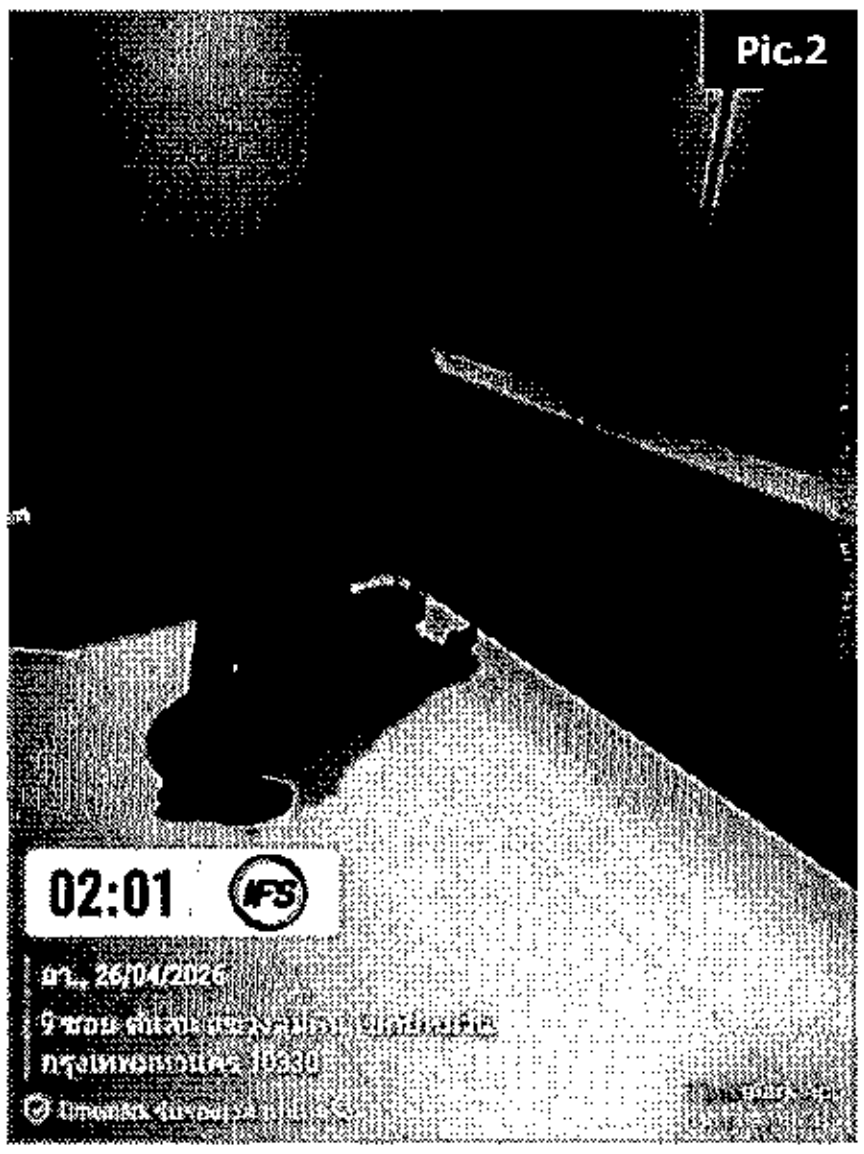

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

25 April 2026

Spray in risk point

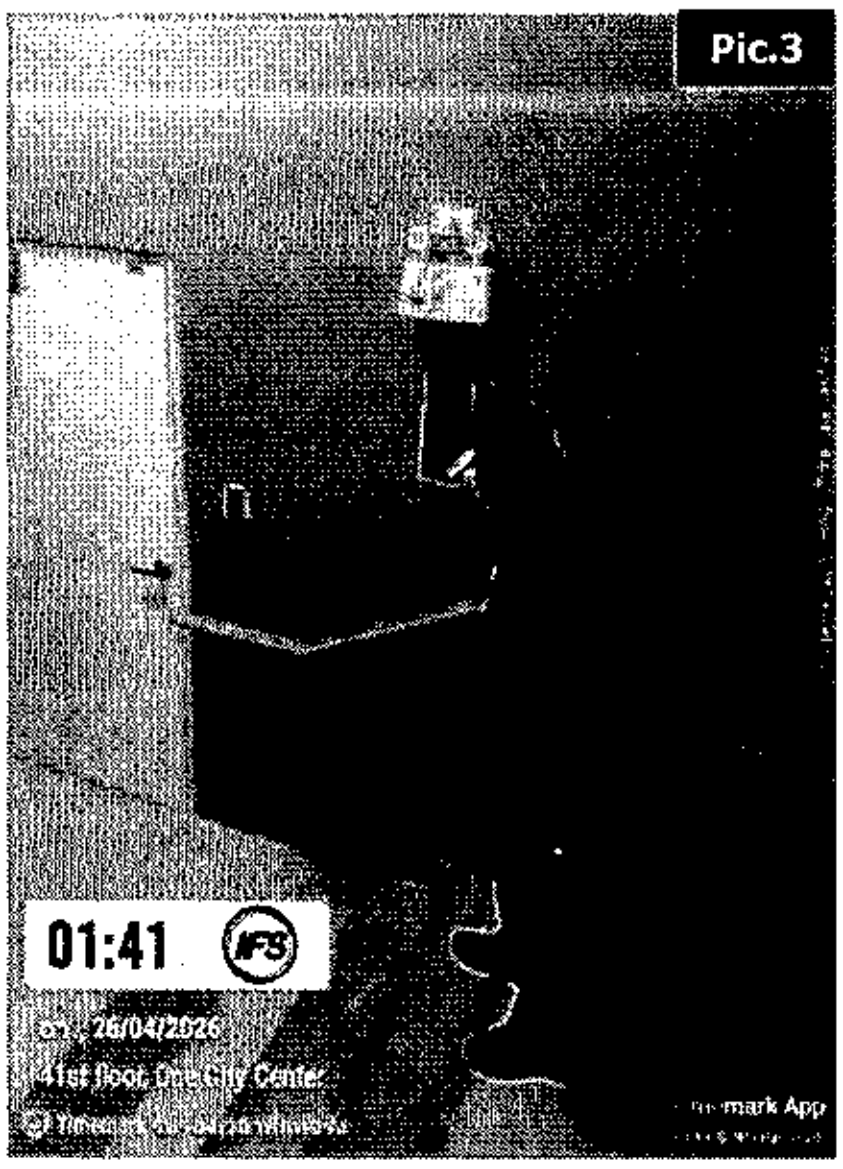

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape
FL.B1-58

25 April 2026

Spray in risk point

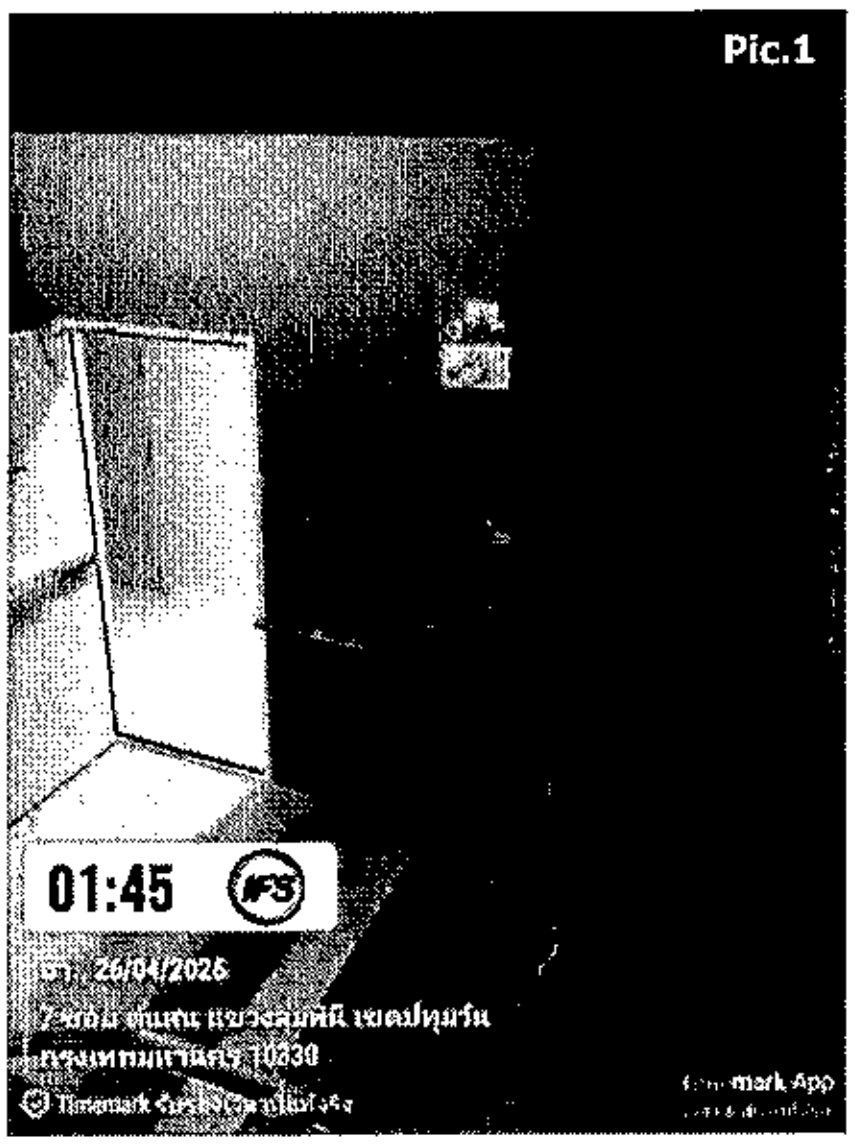
Pic.1

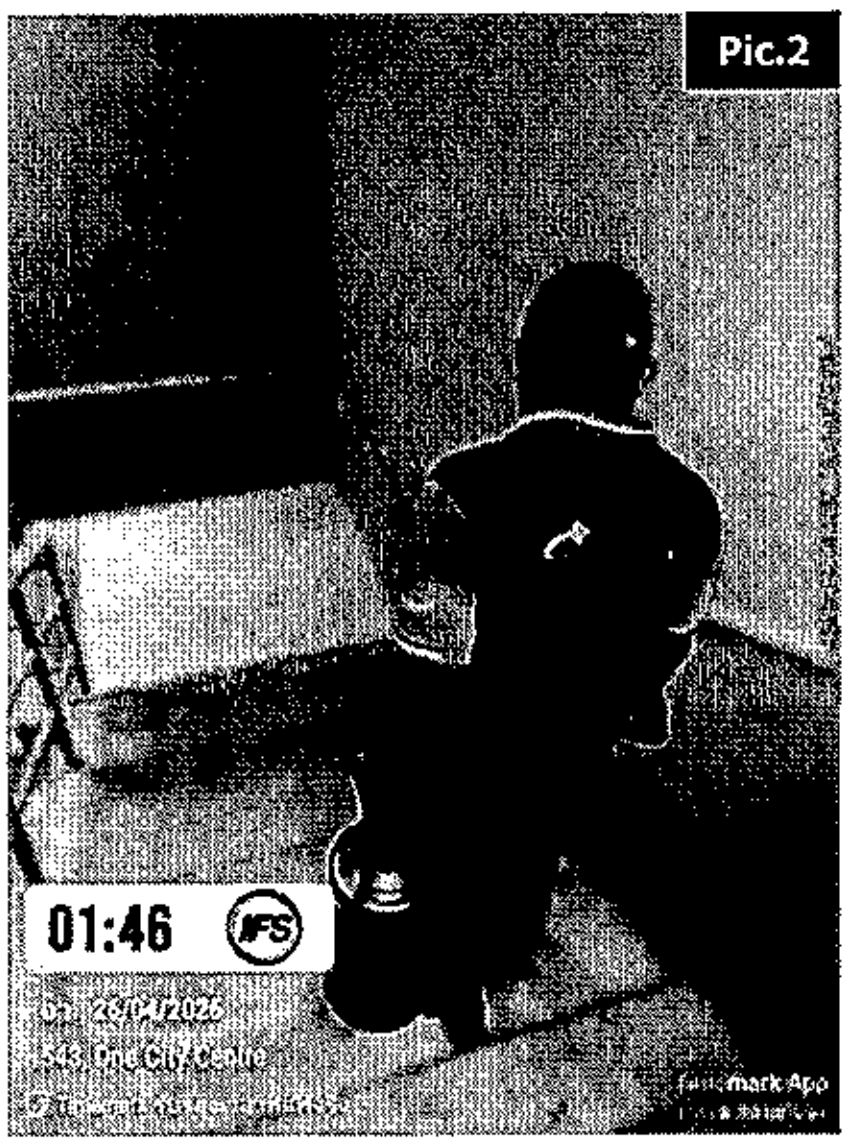
Pic.2

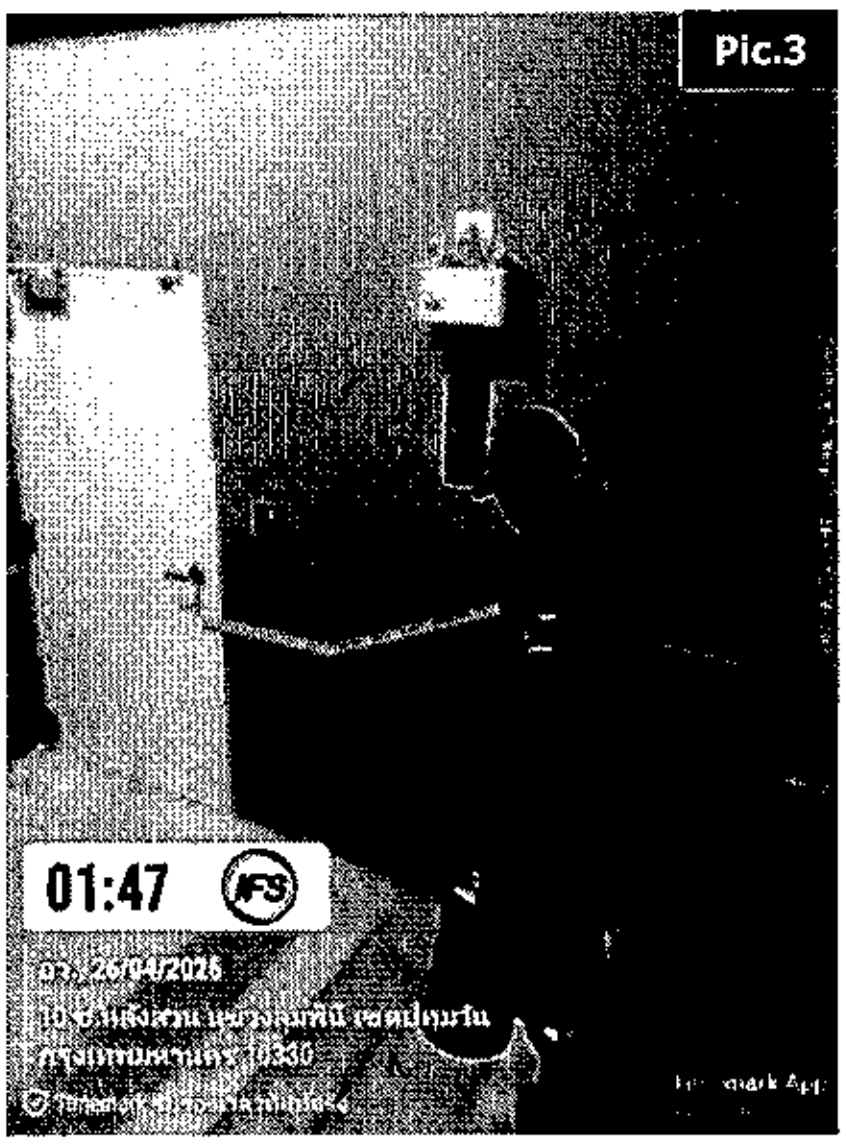
Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape
FL.B1-58

25 April 2026

Spray in risk point

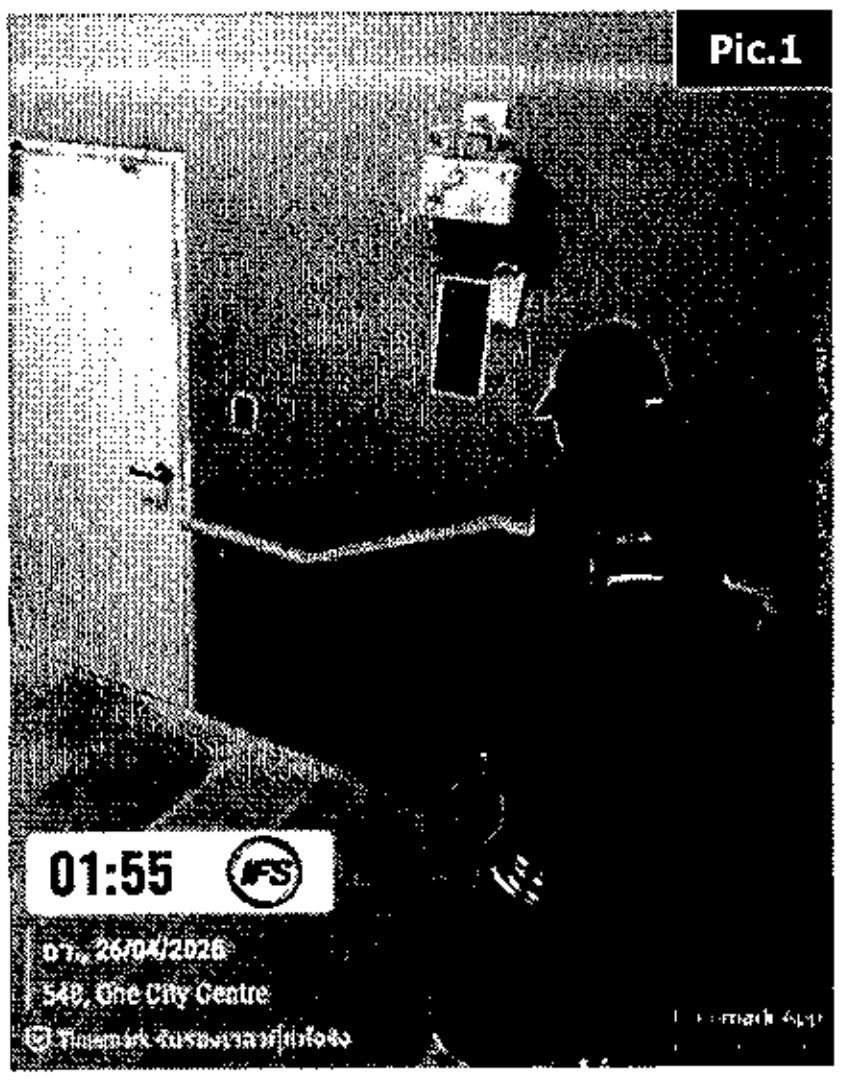
Pic.1

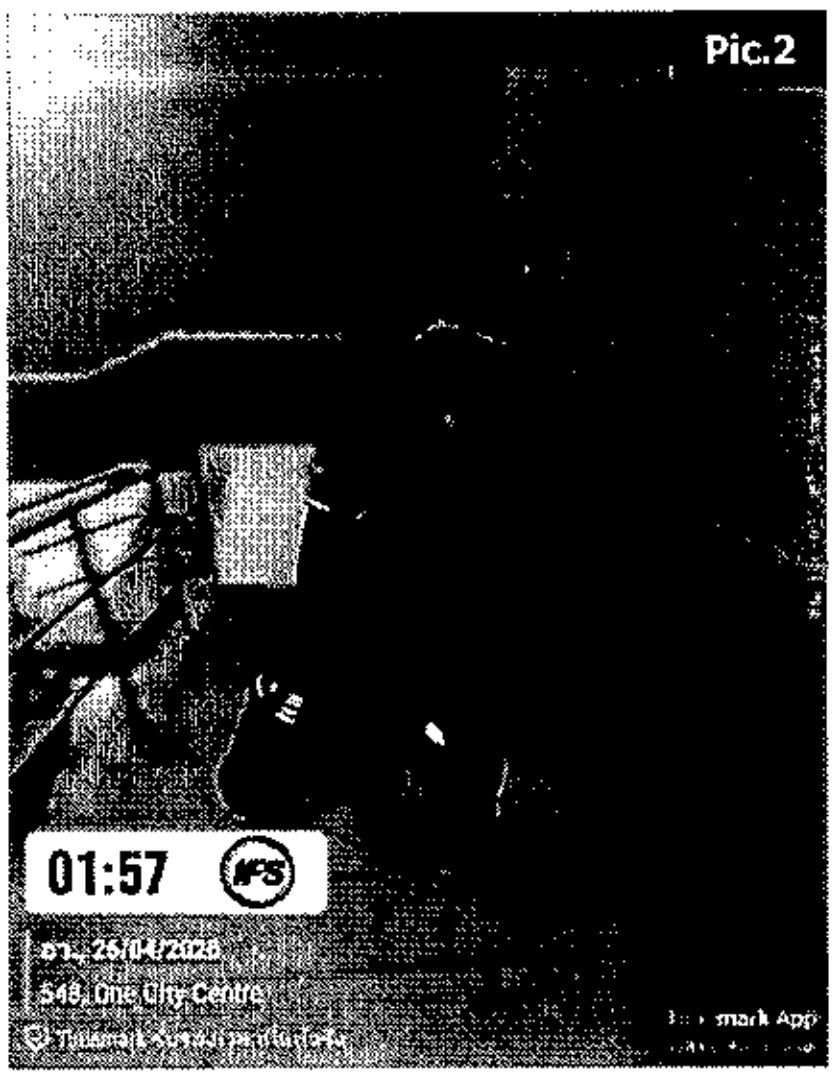
Pic.2

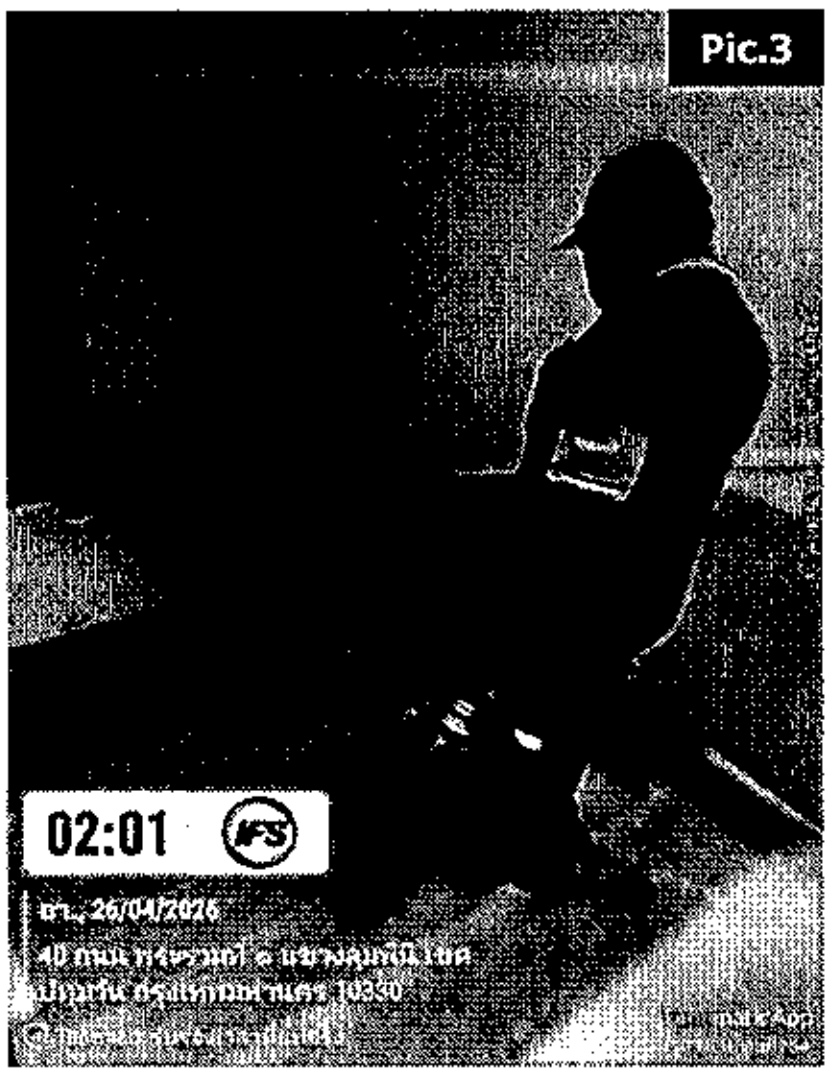
Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Pantry

25 April 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

ADVANCE
GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

25 April 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

ADVANCE
GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

25 April 2026

ULV in risk point

Pic.1

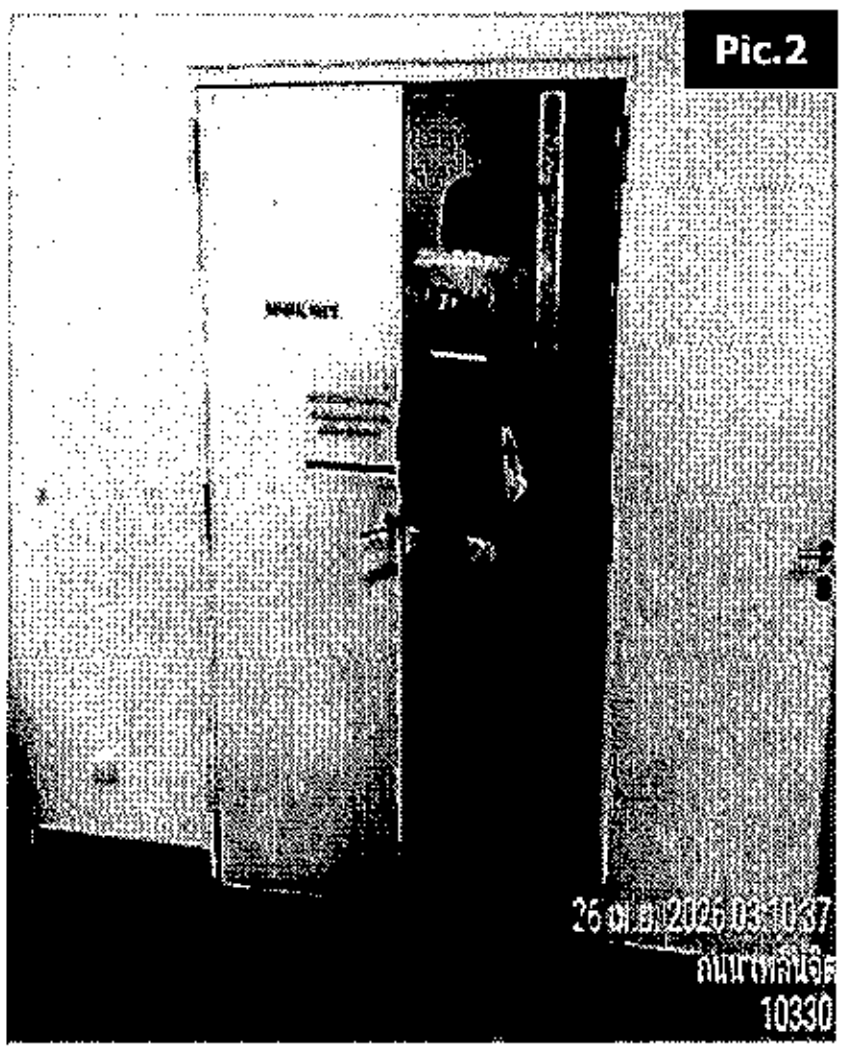
Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Area around the building

25 April 2026

ULV in risk point

Pic.1

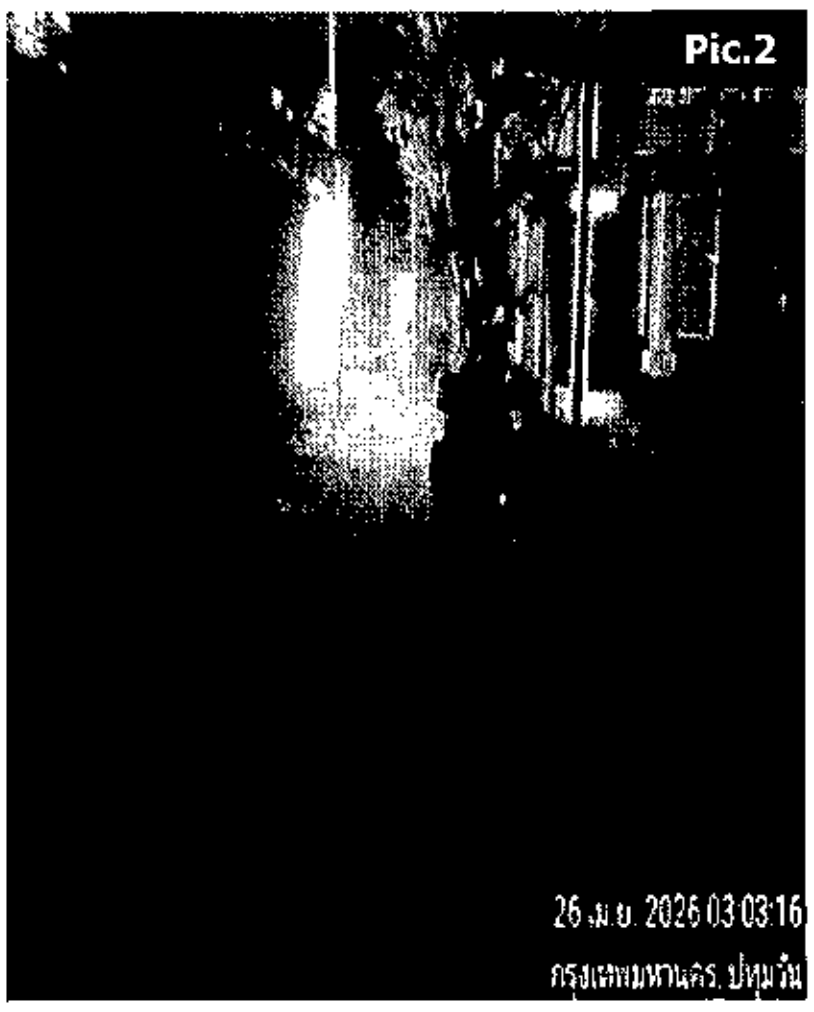
Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Service Routine May 2026

ONE CITY
CENTRE

Lobby

30 May 2026

ULV in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Car Parking

30 May 2026

Spray in risk point

Pic.1

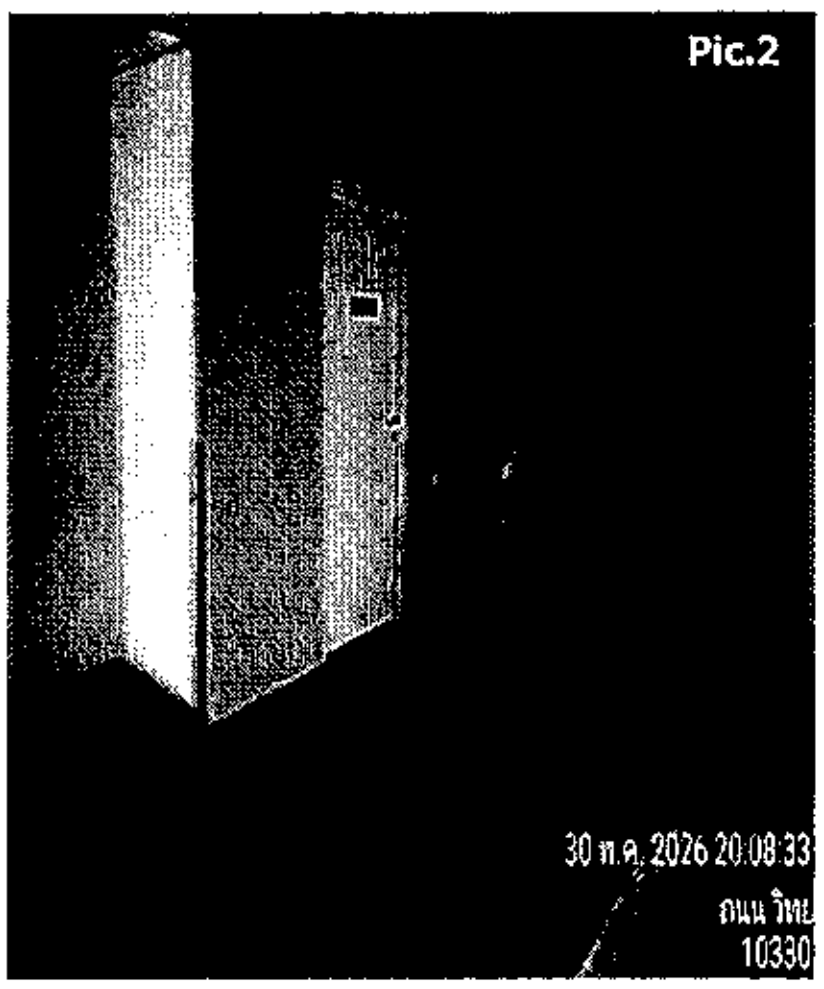
Pic.2

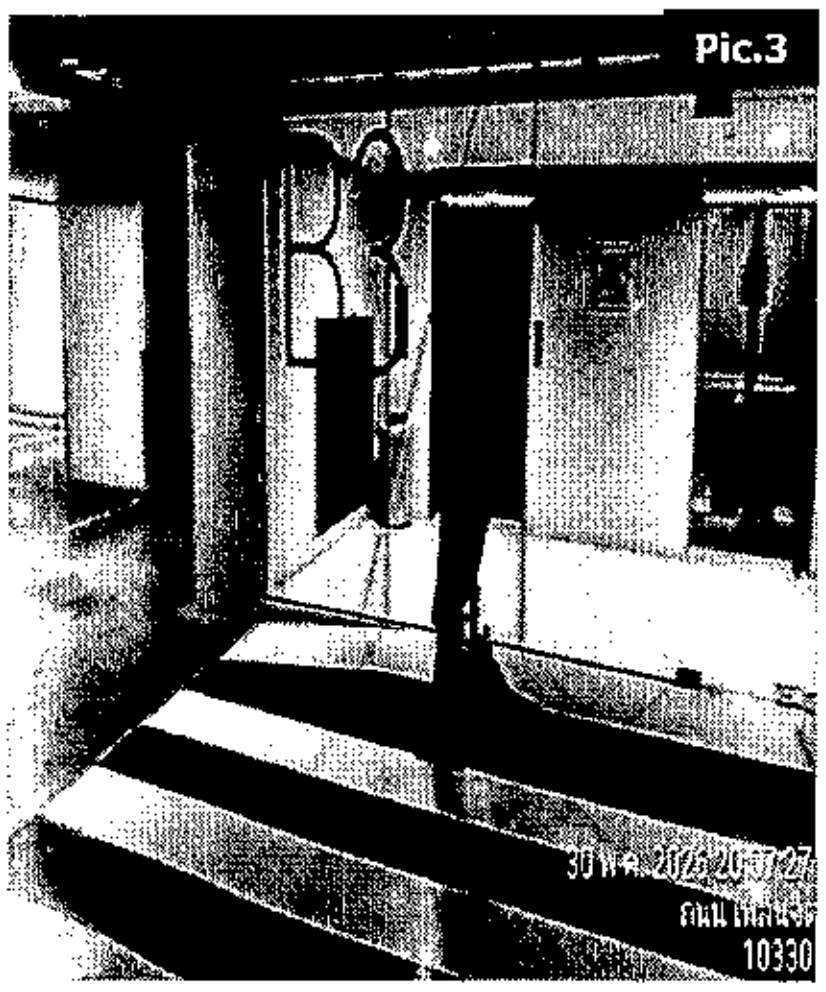
Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Car Parking

30 May 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

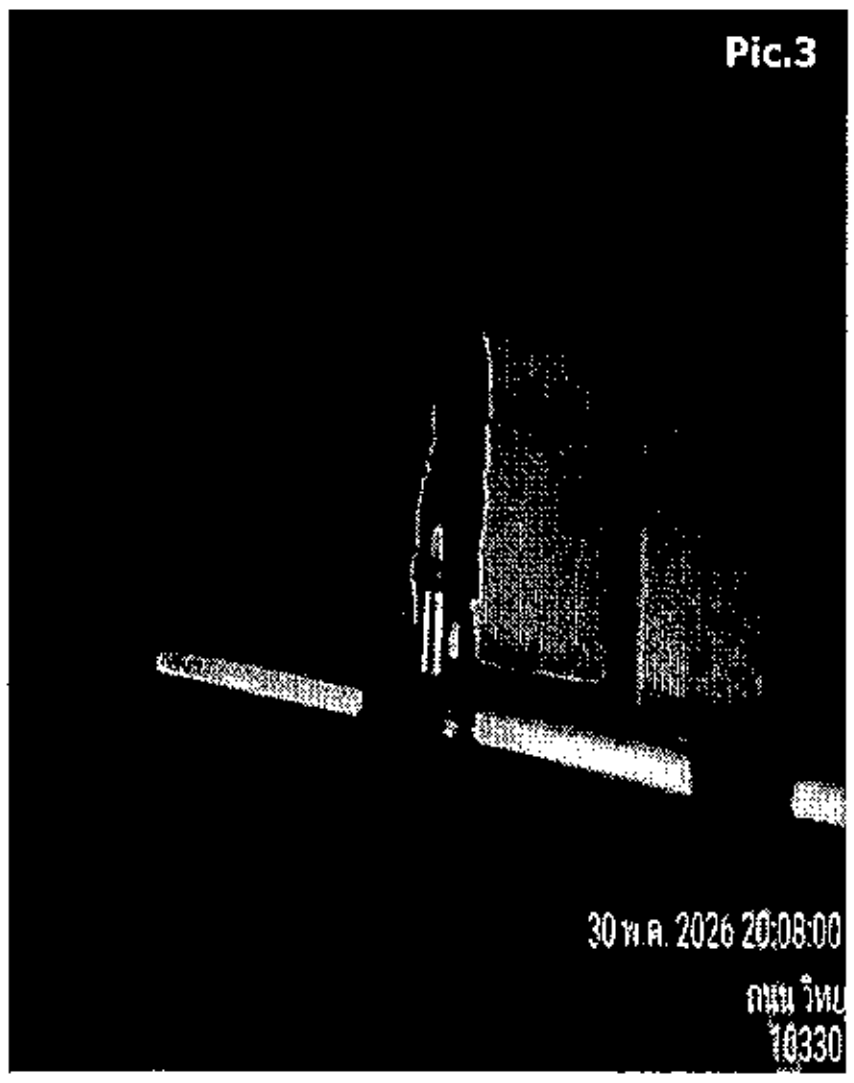
Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

30 May 2026

Spray in risk point

Pic.1

Pic.2

Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Toilet

30 May 2026

Spray in risk point

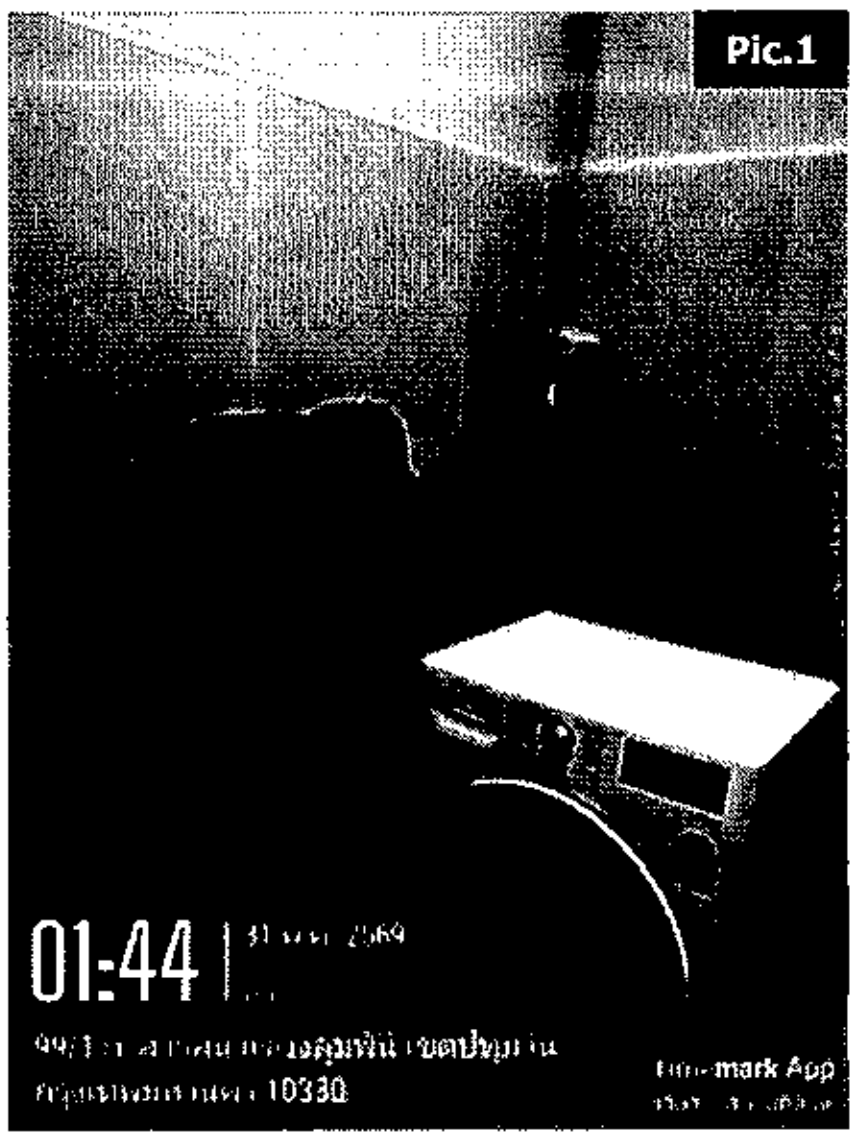
Pic.1

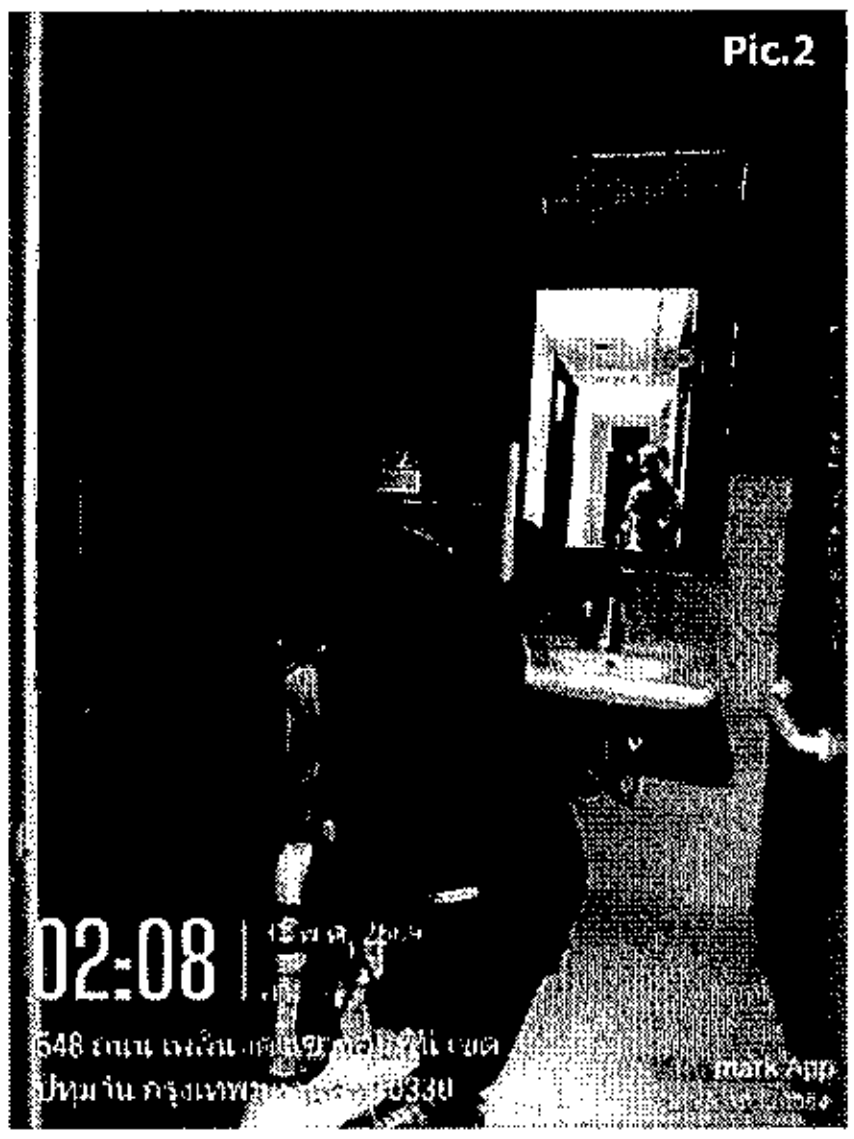
Pic.2

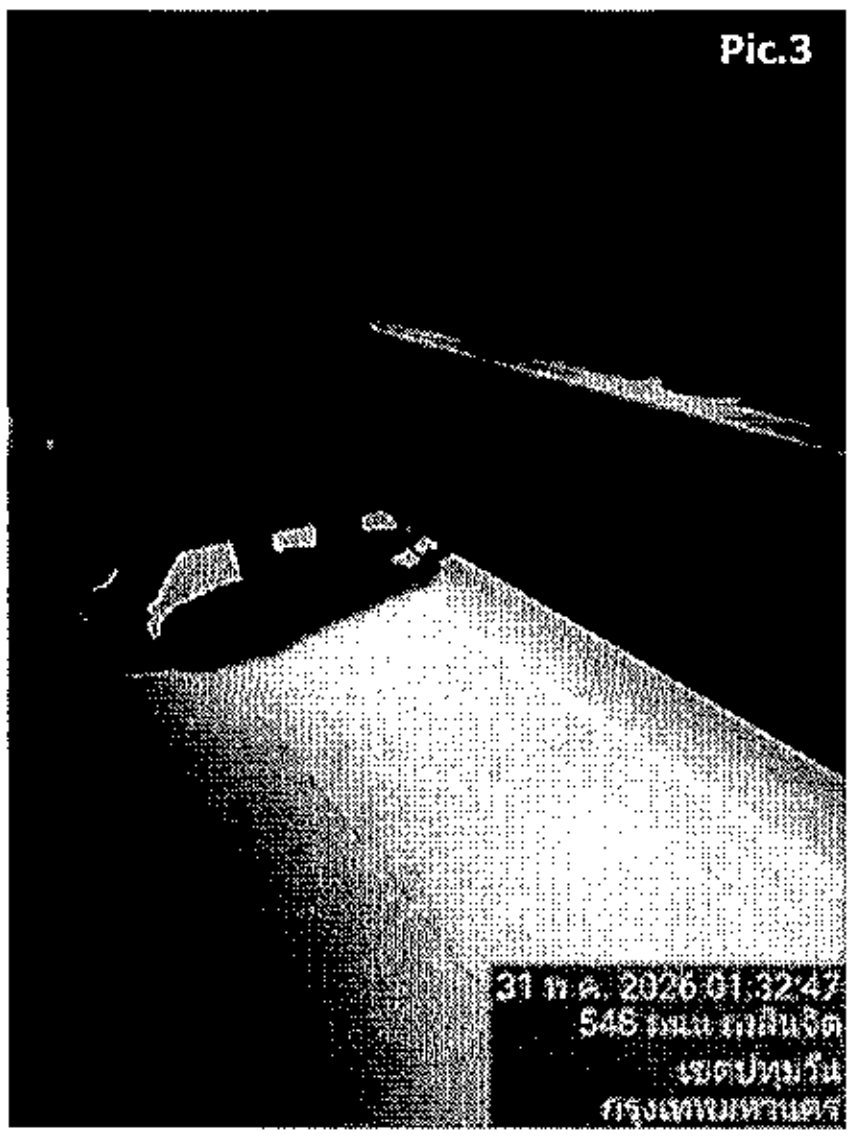
Pic.3

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape
Fl.B1-58

30 May 2026

Spray in risk point

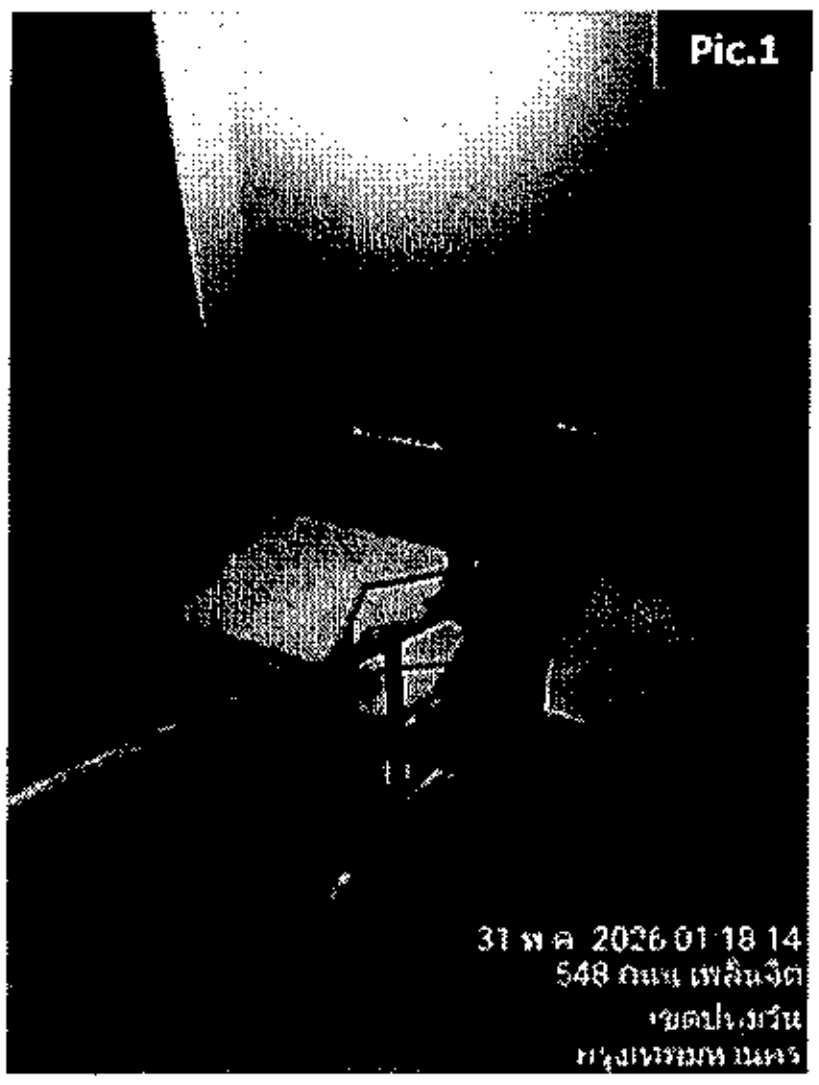

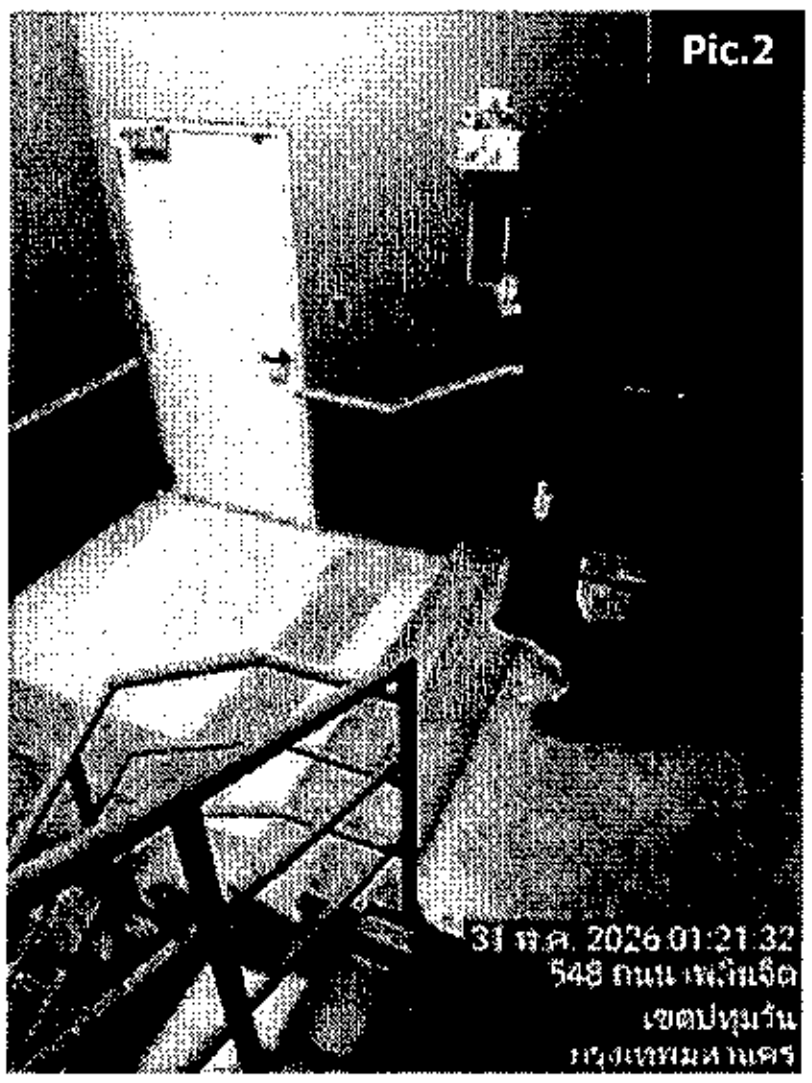

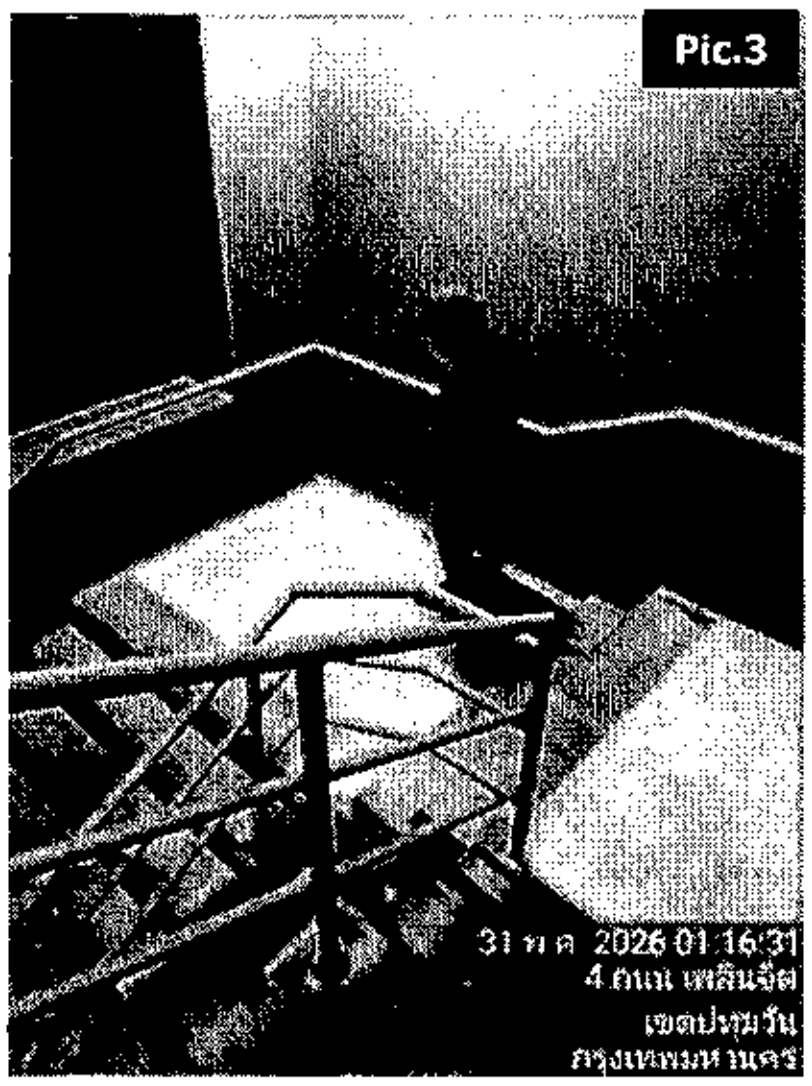

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape
Fl.B1-58

30 May 2026

Spray in risk point

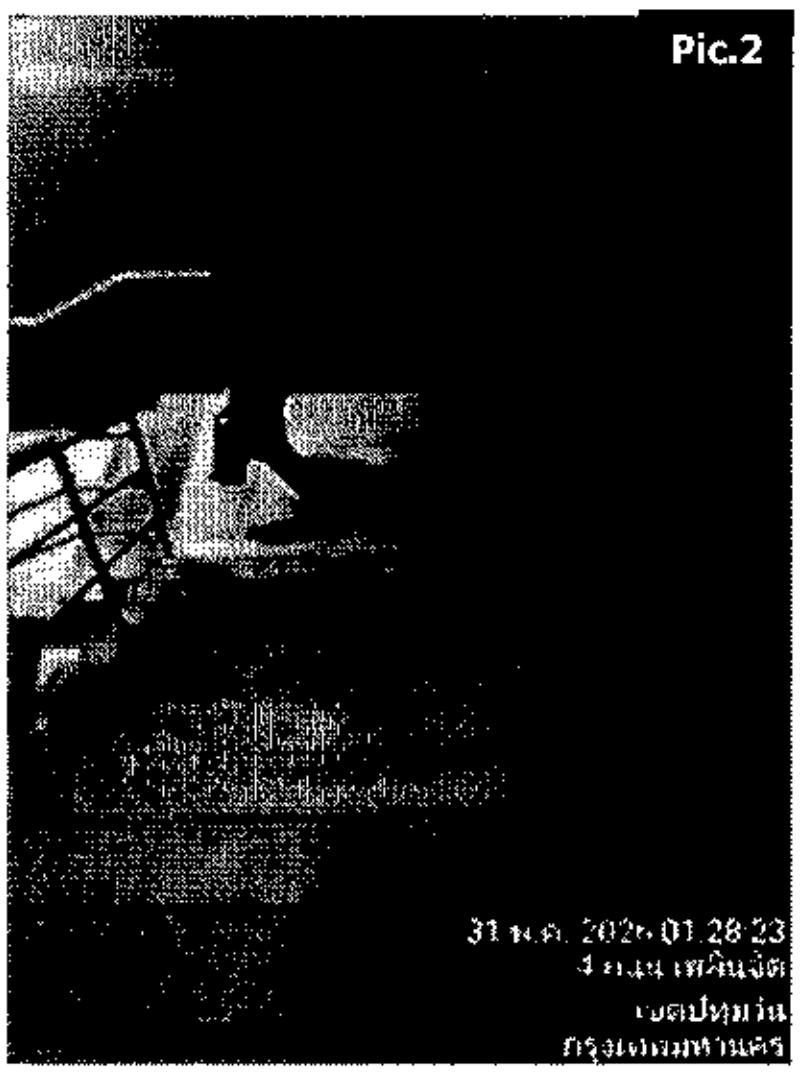

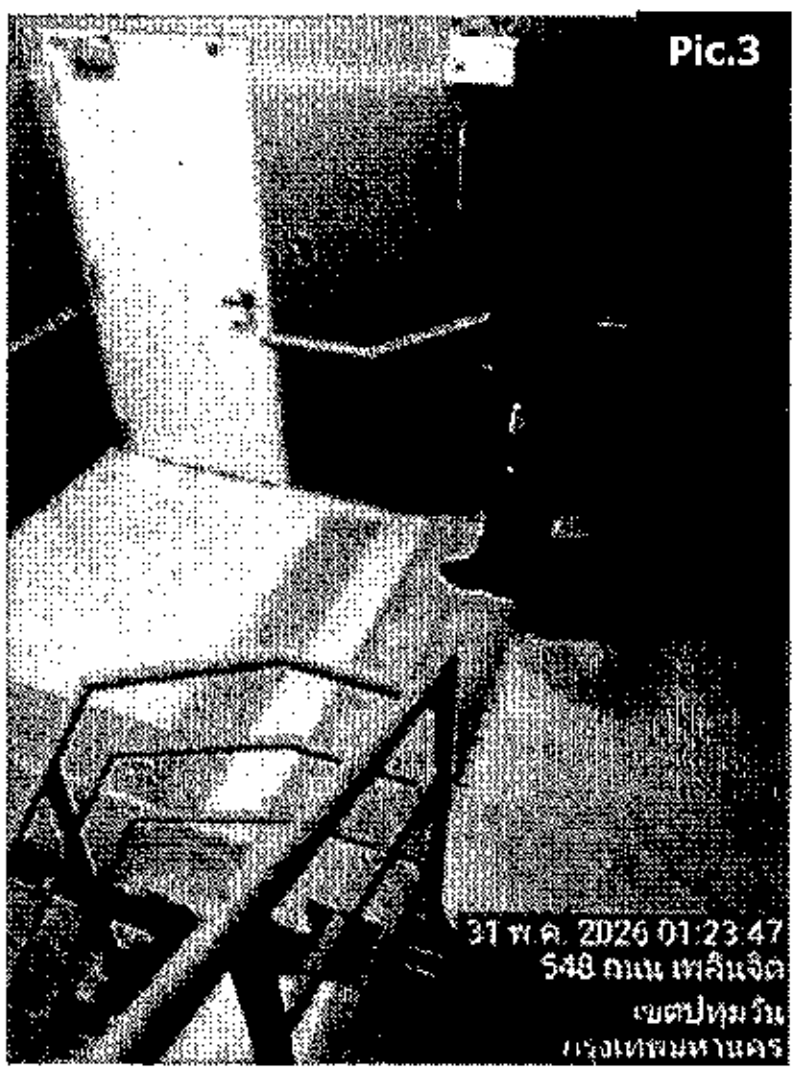

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Fire Escape FL.B1-58

30 May 2026

Spray in risk point

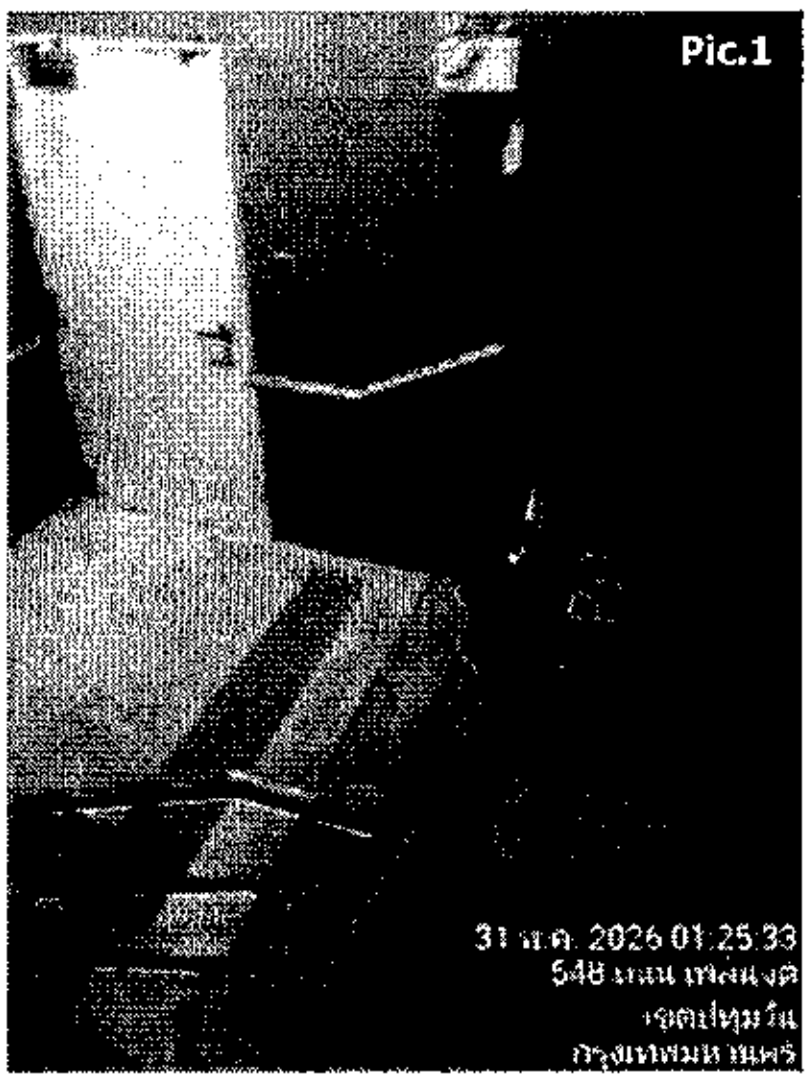

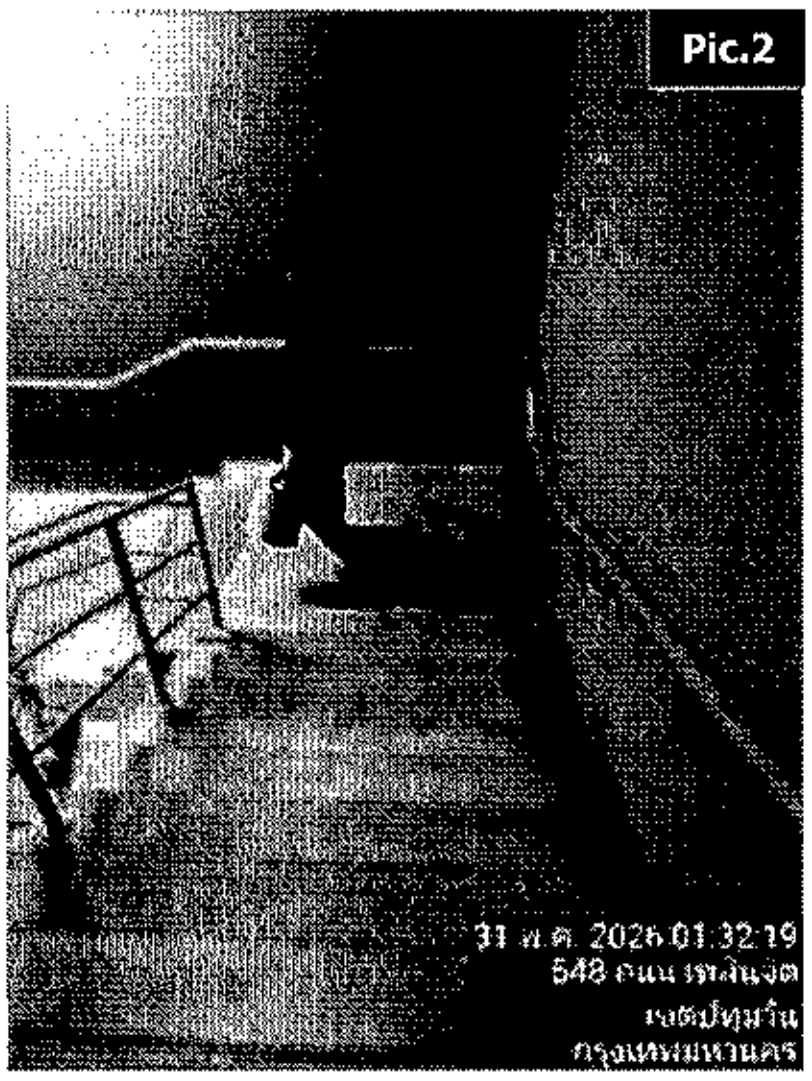

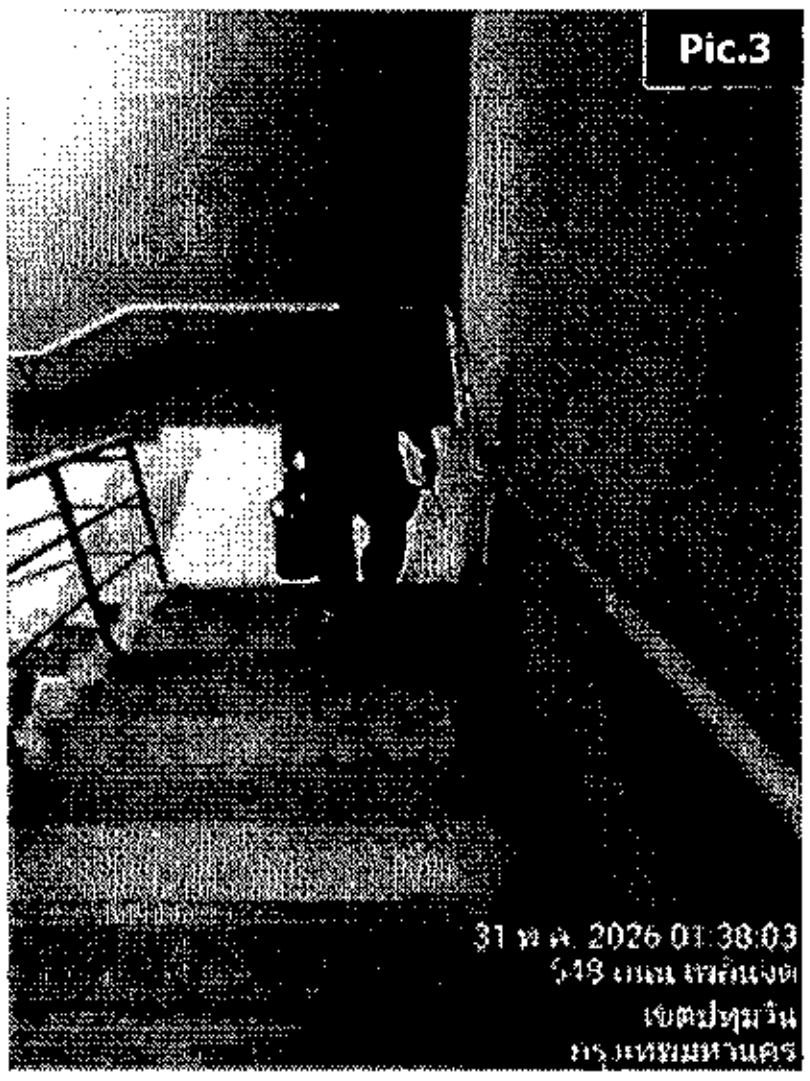

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Pantry

30 May 2026

Spray in risk point

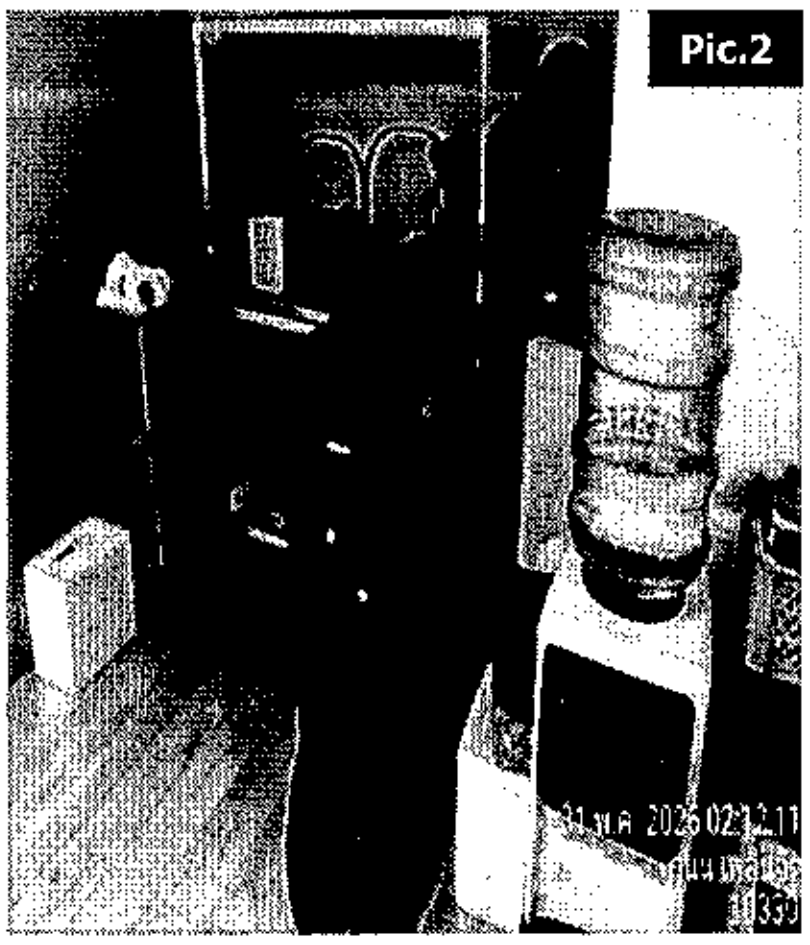

ADVANCE GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Garbage room

30 May 2026

Spray in risk point

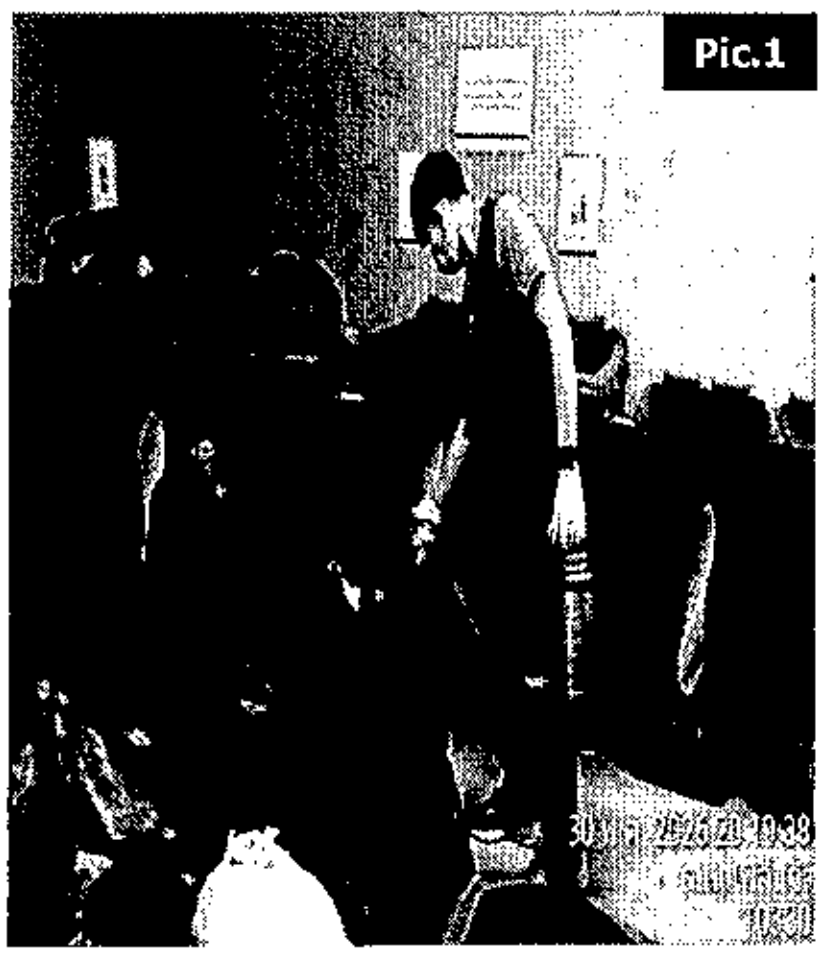

ADVANCE
GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Area around the building

30 May 2026

ULV in risk point

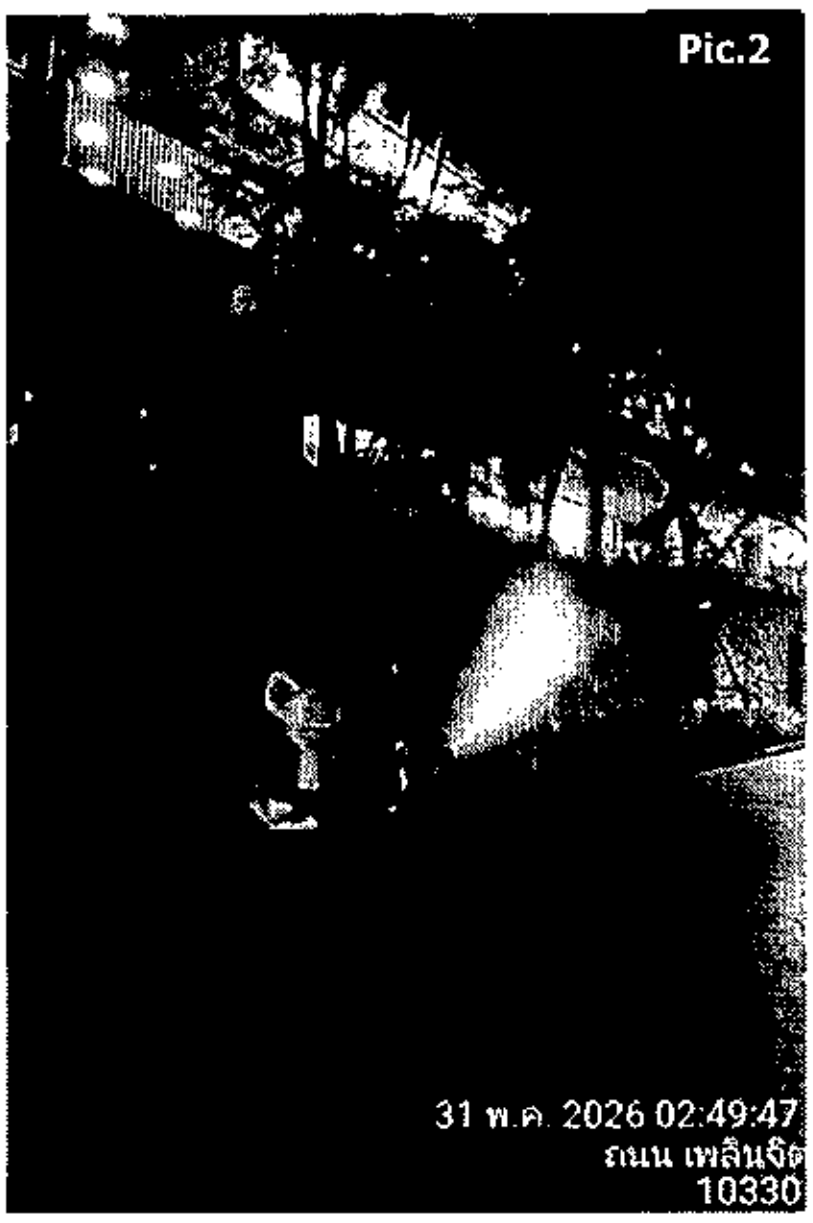

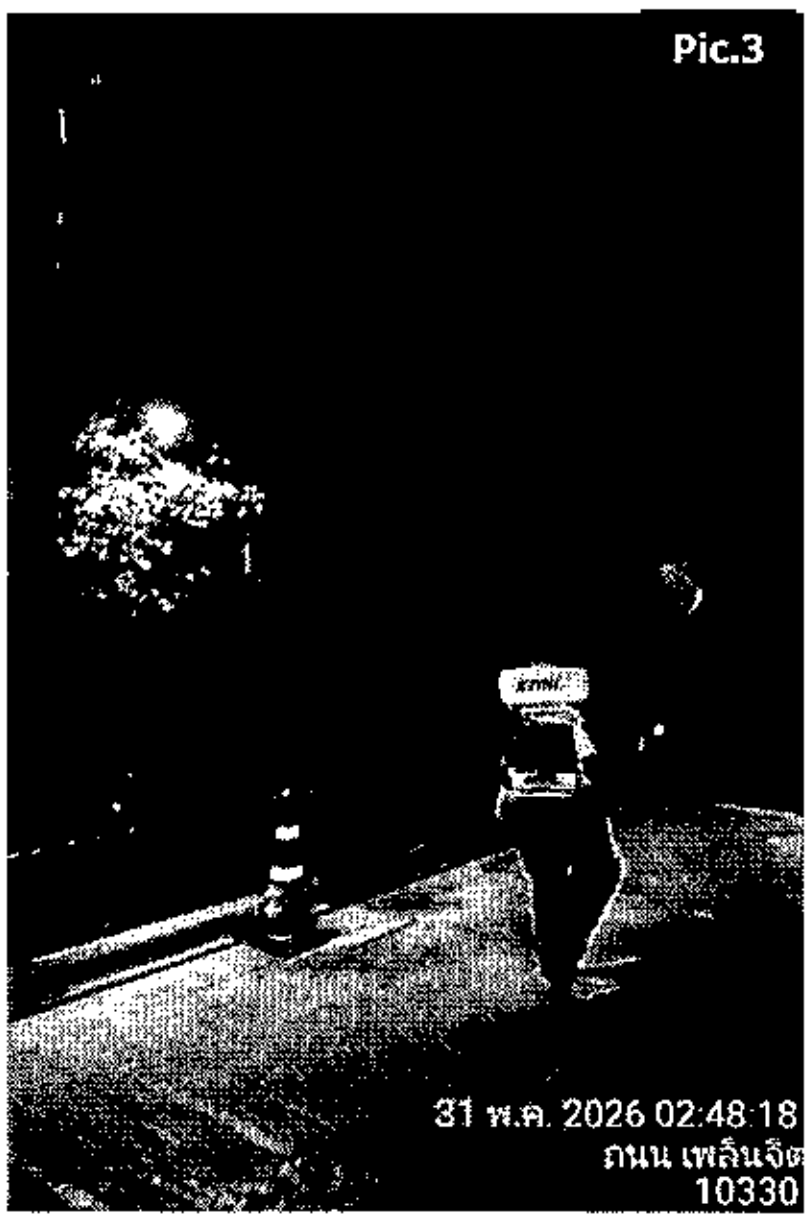

ADVANCE
GROUP ASIA

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Staff Pantry

30 May 2026

Risk point

Pic.1

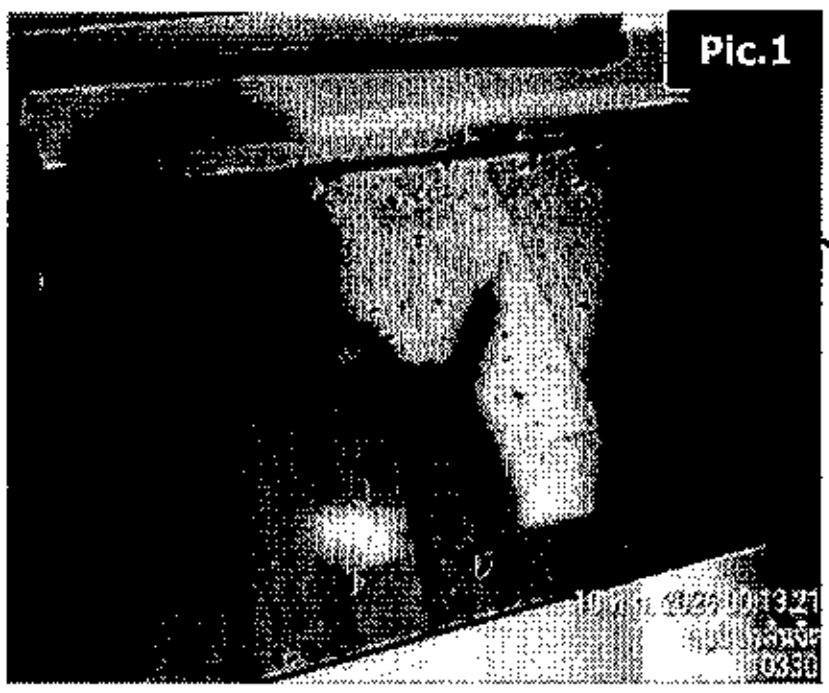

Pic.2

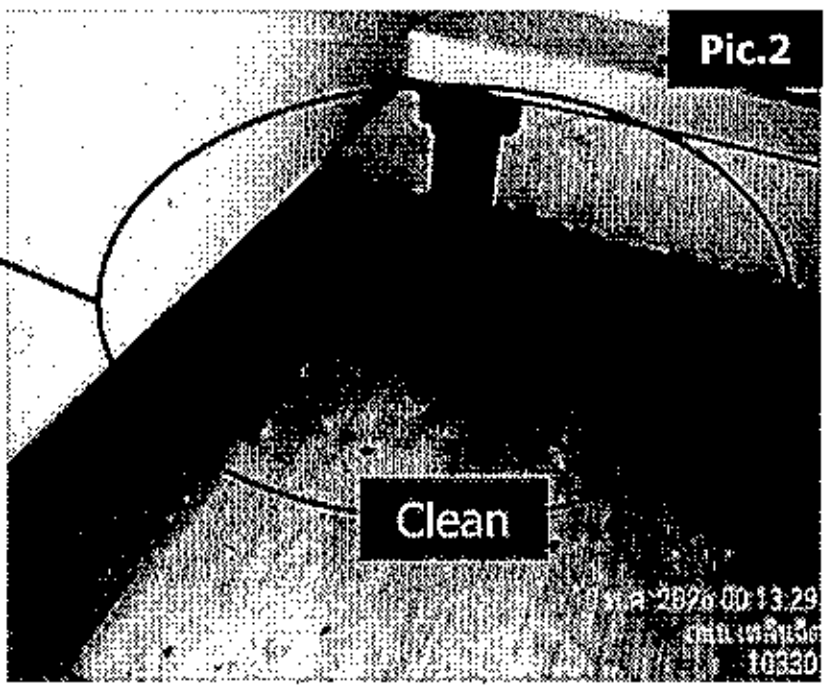

Pic.3

Problem:

- Found hiding places and habitats for cockroaches.

Action: Advance Group Asia

- Spray the chemical and chemical gel in target-specific problem areas.

Action: One City Centre

- Clean the area to reduce the attraction of cockroaches.
- It is recommended to keep all stored items at least 30 cm away from the wall to enable detailed inspection and effective pest monitoring.

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Staff Pantry

30 May 2026

Drop Gel in risk point

Pic.1

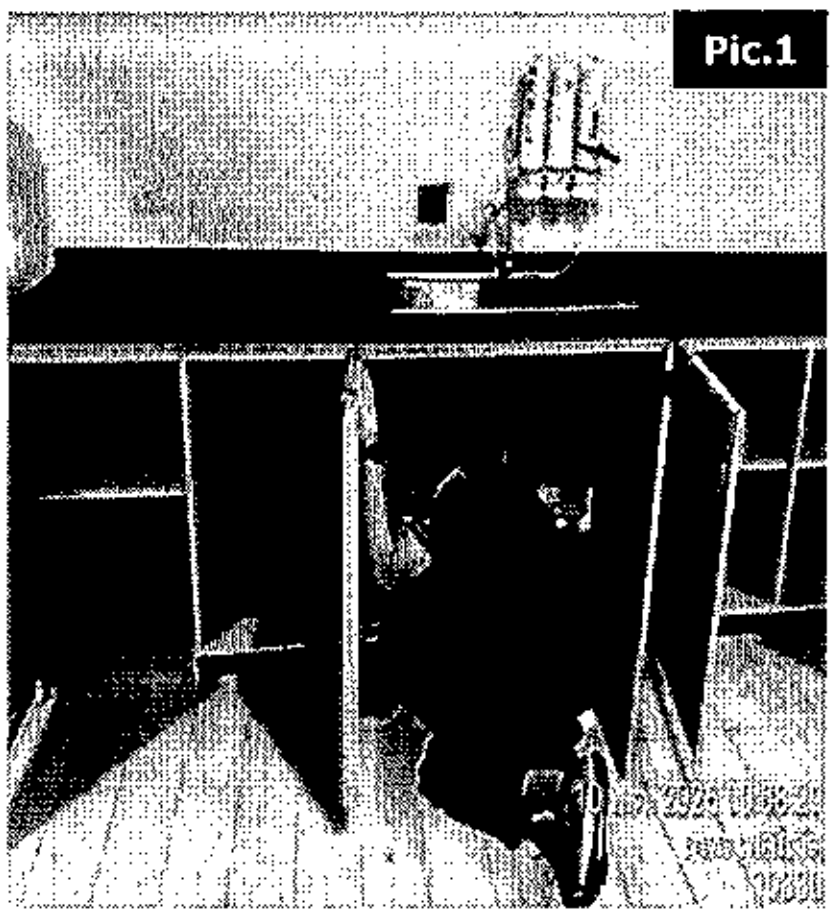

Pic.2

Pic.3

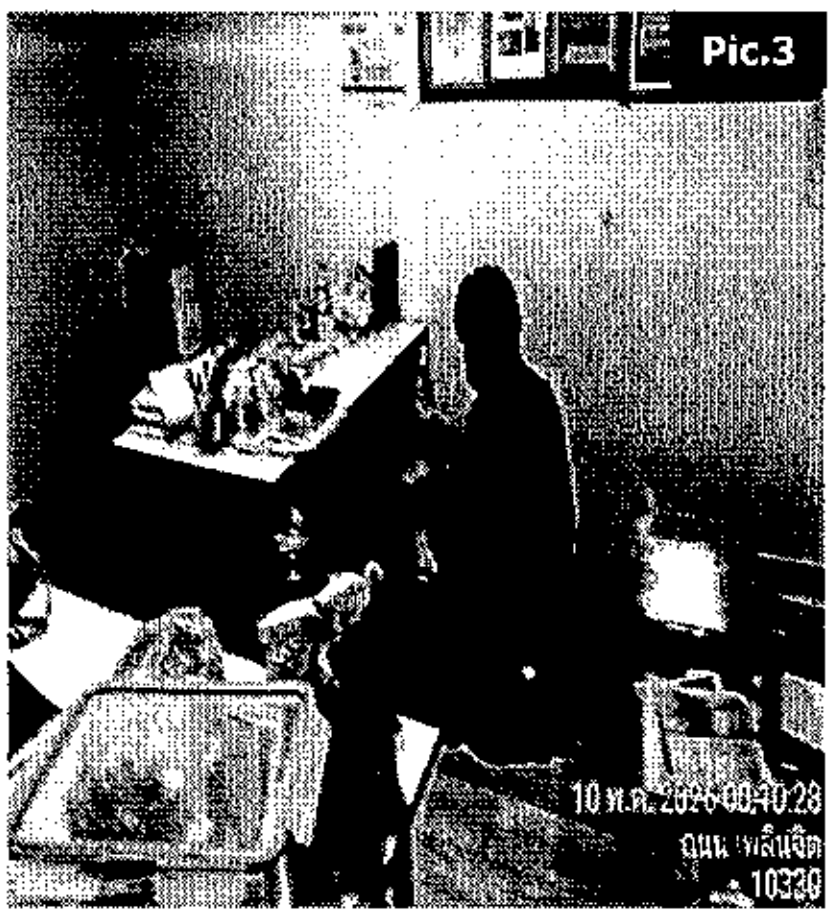

(c) Advance Group Asia 2018. All Rights Reserv

Keep Moving Forward

ADVANCE
GROUP ASIA

Thank You

www.advancegroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

ภาคผนวก ข-11

เอกสารตรวจสอบ ดูแลระบบ หอผึ่งเย็น (Cooling Tower)

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-02					สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)						
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/65	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตตรวจจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะ~~มอเตอร์~~ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	9.7 A. 10.1 A. 10.1 A.	9.9 A. 10.2 A. 9.9 A.	10.4 A. 11.6 A. 10.6 A.	9.2 A. 9.3 A. 9.6 A.	9.7 A. 9.9 A. 9.7 A.	10.1 A. 10.2 A. 10.1 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	401 V. 401 V. 400 V.	397 V. 399 V. 397 V.	398 V. 399 V. 398 V.	409 V. 401 V. 401 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 402 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	28.9 °C	26.1 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.8 °C	26.9 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-005 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

CBRE

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-01					สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)						
รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตตรวจจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	0 A. 0 A. 0 A.	0 A. 0 A. 0 A.	0 A. 0 A. 0 A.	0 A. 0 A. 0 A.	0 A. 0 A. 0 A.	0 A. 0 A. 0 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	399 V. 401 V. 400 V.	400 V. 401 V. 400 V.	402 V. 402 V. 401 V.	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	399 V. 401 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	28.9 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.9 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check	off	off	off	off	off	off						
17 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	/						
22 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						
หมายเหตุ / Remark . กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown	M	M	a	M	M	H						

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-005 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-04 สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2	ขันน็อตตรวจจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3	ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะ~~ปั๊ม~~ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	9.5 A. 9.6 A. 10.2 A.	9.9 A. 10.2 A. 10.2 A.	9.4 A. 9.6 A. 9.4 A.	10.2 A. 10.2 A. 10.7 A.	10.1 A. 9.9 A. 9.9 A.	10.1 A. 10.4 A. 10.2 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	399 V. 400 V. 400 V.	399 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 49 V. 401 V.	401 V. 402 V. 401 V.	398 V. 400 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9	เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.9 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.9 °C	26.2 °C	25.8 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14	ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15	ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
17	ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	–	–	N	–	–	N						
18	ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	–	–	N	–	–	N						
19	ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	–	–	N	–	–	N						
20	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	–	–	N	–	–	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
21	ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	–	–	–	–	–	N						
22	ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–	–	–	–	–	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check													
23	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	–	–	–	–	–	–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-FENG-PA-005 (R00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-03 สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2	ขันน็อตตรวจจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3	ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะ~~ปั๊ม~~ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	10.4 A. 10.2 A. 10.1 A.	10.7 A. 9.7 A. 9.9 A.	10.7 A. 10.6 A. 10.1 A.	10.4 A. 10.7 A. 10.5 A.	10.1 A. 10.4 A. 10.1 A.	9.9 A. 10.2 A. 10.2 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	409 V. 401 V. 400 V.	400 V. 401 V. 401 V.	399 V. 399 V. 398 V.	399 V. 400 V. 400 V.	401 V. 409 V. 401 V.	404 V. 405 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9	เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.9 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.3 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	29.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14	ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15	ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
17	ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	–	–	N	–	–	N						
18	ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	–	–	N	–	–	N						
19	ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	–	–	N	–	–	N						
20	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	–	–	N	–	–	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
21	ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	–	–	–	–	–	N						
22	ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–	–	–	–	–	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check													
23	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	–	–	–	–	–	–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-FENG-PA-005 (R00/2024)

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-06

สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	10.2 A. 10.7 A. 10.9 A.	9.9 A. 10.1 A. 10.8 A.	9.9 A. 10.3 A. 10.6 A.	9.8 A. 10.4 A. 10.2 A.	9.9 A. 9.9 A. 9.8 A.	9.7 A. 10.5 A. 9.9 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	401 V. 403 V. 401 V.	399 V. 401 V. 401 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	401 V. 402 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.7 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.4 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-005 (R00/2024)

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-05

สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	10.3 A. 10.3 A. 10.2 A.	9.9 A. 10.4 A. 10.9 A.	9.9 A. 9.7 A. 9.9 A.	10.1 A. 9.7 A. 9.9 A.	9.9 A. 9.8 A. 9.8 A.	10.1 A. 9.9 A. 9.9 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	401 V. 402 V. 401 V.	399 V. 400 V. 401 V.	401 V. 402 V. 401 V.	409 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	399 V. 401 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	33.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.7 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.4 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของขดลวดมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-005 (R00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower — รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-06 — สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2	ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3	ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	9.9 A. 10.2 A. 10.5 A.	9.9 A. 9.7 A. 10.2 A.	10.4 A. 10.1 A. 10.4 A.	10.2 A. 10.4 A. 10.1 A.	10.4 A. 10.4 A. 10.1 A.	9.7 A. 10.2 A. 10.1 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	400 V. 401 V. 401 V.	399 V. 400 V. 398 V.	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 401 V. 400 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9	เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.7 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14	ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15	ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
17	ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18	ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19	ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
21	ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22	ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check													
23	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	✓						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-PENG-PA-005 [illegible]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower — รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-07 — สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (South Side)

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2	ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3	ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	10.4 A. 9.7 A. 9.7 A.	10.4 A. 10.8 A. 10.4 A.	10.4 A. 9.9 A. 10.9 A.	10.1 A. 10.4 A. 10.2 A.	10.2 A. 10.7 A. 10.1 A.	10.1 A. 10.4 A. 10.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 401 V. 401 V.	399 V. 400 V. 398 V.	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 401 V. 399 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9	เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.7 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14	ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15	ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
17	ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18	ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19	ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
21	ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22	ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check													
23	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-PENG-PA-005 [illegible]

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-10

สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตรองจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พลอย	9.8 A. 10.0 A. 10.1 A.	9.9 A. 9.7 A. 9.7 A.	9.7 A. 9.9 A. 9.4 A.	9.9 A. 9.7 A. 9.7 A.	10.1 A. 10.2 A. 9.7 A.	- A. - A. - A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 401 V. 401 V.	399 V. 400 V. 400 V.	399 V. 400 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	399 V. 400 V. 401 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	-						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	AB						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.3 °C	26.2 °C	27.2 °C	27.9 °C	29.7 °C	26.3 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจาระบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	AB						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเลอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คสภาพฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-005 (R00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-09

สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตรองจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พลอย	9.8 A. 10.2 A. 10.2 A.	10.1 A. 10.2 A. 9.9 A.	10.7 A. 9.9 A. 9.7 A.	10.1 A. 10.2 A. 10.2 A.	9.8 A. 9.9 A. 9.6 A.	9.2 A. 9.2 A. 9.2 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	400 V. 401 V. 400 V.	393 V. 399 V. 397 V.	399 V. 400 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	401 V. 401 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.3 °C	26.2 °C	24.2 °C	27.9 °C	29.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจาระบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเลอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คสภาพฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

FR-PENG-PA-005 (R00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-12 สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตรองจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	9.7 A. 10.5 A. 10.6 A.	10.4 A. 10.2 A. 10.2 A.	10.2 A. 10.1 A. 10.1 A.	10.1 A. 9.9 A. 9.7 A.	10.9 A. 9.9 A. 9.7 A.	9.7 A. 10.2 A. 9.9 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	399 V. 401 V. 401 V.	399 V. 401 V. 399 V.	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 403 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.9 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.3 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark , กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-11 สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตรองจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะปั๊มทำงาน / Record running motor current <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	9.5 A. 10.7 A. 10.1 A.	10.8 A. 10.2 A. 10.4 A.	10.4 A. 9.9 A. 9.4 A.	10.2 A. 9.8 A. 9.7 A.	9.7 A. 9.9 A. 9.7 A.	9.4 A. 9.7 A. 9.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 400 V. 401 V.	400 V. 401 V. 401 V.	398 V. 399 V. 397 V.	399 V. 399 V. 398 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 405 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.9 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.3 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจารบีหล่อลื่นลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22 ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark , กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager												

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-14 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตขั้วต่อสายไฟทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	10.4 A. 10.7 A. 10.6 A.	10.2 A. 10.1 A. 10.4 A.	9.7 A. 9.8 A. 9.7 A.	9.7 A. 10.2 A. 10.1 A.	9.8 A. 10.8 A. 10.8 A.	– A. – A. – A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	399 V. 401 V. 401 V.	399 V. 400 V. 400 V.	400 V. 401 V. 401 V.	401 V. 402 V. 401 V.	401 V. 403 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	–						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	AB						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.9 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.9 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.3 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจาระบีที่ตลับลูกปืน / Greasing	–	–	N	–	–	AB						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	–	–	N	–	–	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	–	–	N	–	–	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	–	–	N	–	–	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	–	–	–	–	–	N						
22 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–	–	–	–	–	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	–	–	–	–	–	–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-PENG-PA-005 (R09/2024)

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-13 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
	17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	17/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check												
1 ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2 ขันน็อตขั้วต่อสายไฟทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3 ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4 บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp. พัดลม	9.5 A. 9.5 A. 9.6 A.	9.7 A. 9.9 A. 9.4 A.	9.9 A. 9.1 A. 9.9 A.	9.4 A. 9.1 A. 9.7 A.	10.1 A. 9.9 A. 9.9 A.	9.5 A. 9.3 A. 9.3 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5 บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	401 V. 401 V. 400 V.	400 V. 401 V. 401 V.	399 V. 400 V. 400 V.	400 V. 400 V. 399 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 403 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6 ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7 ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8 ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9 เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10 ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11 ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด /Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.9 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13 ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.9 °C	26.2 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.9 °C	26.5 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14 ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15 ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16 ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์มอเตอร์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check												
17 ทำการอัดจาระบีที่ตลับลูกปืน / Greasing	–	–	N	–	–	N						
18 ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	–	–	N	–	–	N						
19 ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	–	–	N	–	–	N						
20 ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	–	–	N	–	–	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check												
21 ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเตอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	–	–	–	–	–	N						
22 ตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	–	–	–	–	–	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check												
23 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	–	–	–	–	–	–						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-PENG-PA-005 (R09/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-16 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2	ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3	ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะ[illegible]ทำงาน / Record running motor current. <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp.	9.4 A. 9.9 A. 10.2 A.	10.2 A. 10.4 A. 10.1 A.	10.9 A. 10.7 A. 11.2 A.	10.4 A. 9.9 A. 9.8 A.	9.9 A. 9.7 A. 9.9 A.	9.5 A. 9.7 A. 9.6 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	400 V. 401 V. 401 V.	400 V. 399 V. 410 V.	400 V. 401 V. 400 V.	401 V. 402 V. 401 V.	400 V. 402 V. 402 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9	เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด / Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.7 °C	26.1 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.3 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14	ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15	ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์บ็อกซ์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
17	ทำการอัดจาระบีเพลาลูกปืน / Greasing	-	-	N	-	-	N						
18	ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19	ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
21	ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเลอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22	ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมกับมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check													
23	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-PENG-PA-005 (R.00/2024)

ONE CITY CENTRE

CBRE

อาคาร / Building : ONE CITY CENTER (OCC)

ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2026

Cooling Tower | รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : CT-R-15 | สถานที่ติดตั้ง / Location : Deck Area (North Side)

	รายละเอียด / Description	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
		17/1/69	17/2/69	17/3/69	17/4/69	17/5/69	13/6/69	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ตรวจสอบทุกเดือน / Monthly Check													
1	ทำความสะอาดทั่วไป / General Cleaning	N	N	N	N	N	N						
2	ขันน็อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด / Tightening of all electrical connection	N	N	N	N	N	N						
3	ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน / Check fuse & protection device	N	N	N	N	N	N						
4	บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าขณะ พัดลม ทำงาน / Record running motor current <11.2 / <11.2 / <11.2 Amp.	11.2 A. 9.8 A. 9.9 A.	9.9 A. 9.7 A. 10.1 A.	10.2 A. 9.9 A. 10.1 A.	9.9 A. 9.9 A. 10.9 A.	9.5 A. 10.0 A. 9.9 A.	9.2 A. 9.7 A. 9.5 A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.	A. A. A.
5	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า / Record voltage of maim power 380 - 440 Volts	400 V. 401 V. 400 V.	399 V. 409 V. 400 V.	397 V. 399 V. 398 V.	399 V. 400 V. 399 V.	401 V. 402 V. 401 V.	401 V. 402 V. 405 V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.	V. V. V.
6	ทดสอบการทำงานและบันทึกการปรับตั้งค่ากระแสโอเวอร์โหลด รีเลย์ / Test and record overload relay setting 11 Amp.	N	N	N	N	N	N						
7	ตรวจสอบระบบน้ำเติม / Check water make up system	N	N	N	N	N	N						
8	ตรวจเช็คความตึงของสายพานและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check belt tension and adjust alignment	N	N	N	N	N	N						
9	เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล / Check for pipe condition & leak	N	N	N	N	N	N						
10	ตรวจสอบฐานและการสั่นสะเทือน / Check foundation & vibration isolators	N	N	N	N	N	N						
11	ตรวจสอบความสมดุลและการสั่นสะเทือนของใบพัด / Check fan balancing & vibration	N	N	N	N	N	N						
12	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำเข้า / Record temperature inlet water <37.8 °C	27.0 °C	31.6 °C	30.4 °C	31.4 °C	30.2 °C	29.7 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิน้ำออก / Record temperature outlet water <32.2 °C	22.7 °C	26.1 °C	25.2 °C	27.9 °C	24.7 °C	26.3 °C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14	ตรวจเช็คสภาพท่อและวาล์วต่างๆ / Check piping & valve	N	N	N	N	N	N						
15	ตรวจสอบการฉีดกระจายน้ำของสปริงเกอร์ / Check water spray	N	N	N	N	N	N						
16	ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์บ็อกซ์ / Check oil gear level	N	N	N	N	N	N						
ตรวจสอบทุก 3 เดือน / Quarterly Check													
17	ทำการอัดจาระบีเพลาลูกปืน / Greasing	-	-	BK	-	-	N						
18	ตรวจสอบสภาพและปรับตั้งแนวศูนย์เพลา / Check coupling for condition & adjustment	-	-	N	-	-	N						
19	ตรวจสอบและทำความสะอาดสเตรนเนอร์ / Check & cleaning strainer	-	-	N	-	-	N						
20	ตรวจสอบการเกิดสนิมและทาสีป้องกันถ้ามีความจำเป็น / Check rust paint if necessary	-	-	N	-	-	N						
ตรวจสอบทุก 6 เดือน / Half Year Check													
21	ทำความสะอาดถาดรับน้ำ โครงสร้าง ฟิลเลอร์และสปริงเกอร์ / Clean basin & casing & filler & sprinkler	-	-	-	-	-	N						
22	ตรวจเช็คสภาพของฉนวนไฟฟ้าของชุดควบคุมกับมอเตอร์ระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน / Check insulation and ground for electric component L1-G : <5 L2-G : <5 L3-G : <5 Mega ohm	-	-	-	-	-	N						
ตรวจสอบทุกปี / Annual Check													
23	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ / Replace oil gear	-	-	-	-	-	-						

หมายเหตุ / Remark : กรุณาใส่สัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
ตรวจโดยช่างอาคาร / Checked by Technician												
ตรวจสอบโดยวิศวกร / หัวหน้าช่าง / Inspected by Engineer / Sr. Technician												
รับทราบโดยผจก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	R.	R.	R.	R.	R.	R.						

FR-PENG-PA-005 (R.00/2024)

ภาคผนวก ข-12

เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900004707
วันที่ 26 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต ปทุมวัน โทร 02-214-1045
ที่อยู่สำนักงานเขต 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท อาร์ เอ็น แอล 548 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 54 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560145890
ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 3,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 288,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	117,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	171,000
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	288,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	24,000	เม.ย.	24,000
พ.ย.	24,000	พ.ค.	24,000
ธ.ค.	24,000	มิ.ย.	24,000
ม.ค.	24,000	ก.ค.	24,000
ก.พ.	24,000	ส.ค.	24,000
มี.ค.	24,000	ก.ย.	24,000

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2569
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 01510912
ธนาคาร (Bank) ธ.ไทยพาณิชย์ - สาขาถนนสาทร

นาย บรรคล ปริยพงศ์พันธุ์
ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 10:33 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวก ข-13

เอกสารการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

S.A.K. Cleaning Tank Service

รายงานผลการล้างถังเก็บน้ำ
อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์
จำนวน 15 ถัง

S.A.K. CLEANING TANK AND SERVICE CO., LTD.
บริษัท เอส.เอ.เค. คลีนนิ่ง แทงค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11 ซอย วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 09 8748 8447
FACEBOOK : https://www.facebook.com/SAKcleanningtank

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1.กำหนดการล้างถังเก็บน้ำ	1 - 2
2.แบบแปลนถังเก็บน้ำ	3 - 18
3.ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน	19 - 49
4.ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนการล้างถังเก็บน้ำ	50 - 51
5.สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ	52 - 67

1. กำหนดการล้างถังเก็บน้ำ

กำหนดการล้างถังเก็บน้ำ

สถานที่ อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์

รายละเอียด

ลำดับ วันล้าง	รายการ	เวลาดำเนินการ	ความจุโดยประมาณต่อถัง (ลบ.ม.)	จำนวน	หน่วย
23 ม.ค. 69	Surge Tank (Basement 1)	22.00 น. – 01.00 น.	77	1	ถัง
	Cold Water Tank1 (B3 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	126	1	ถัง
	Cold Water Tank2 (B3 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	126	1	ถัง
24 ม.ค. 69	Storm Water Recycle Water Tank (11 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	80	1	ถัง
	Recycle Water Tank1 (11 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	80	1	ถัง
	Treated Water Tank2 (11 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	80	1	ถัง
	Cold Water Tank3 (11 FL) 1	19.00 น. – 01.00 น.	118	1	ถัง
	Cold Water Tank3 (11 FL) 2	19.00 น. – 01.00 น.	118	1	ถัง
30 ม.ค. 69	Recycle Water Tank2 (36 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	186	1	ถัง
	Cold Water Tank3 (36 FL) 1	19.00 น. – 01.00 น.	115	1	ถัง
	Cold Water Tank3 (36 FL) 2	19.00 น. – 01.00 น.	115	1	ถัง
31 ม.ค. 69	Cold Water Tank3 (60 FL) 1	19.00 น. – 01.00 น.	66	1	ถัง
	Cold Water Tank3 (60 FL) 2	19.00 น. – 01.00 น.	63	1	ถัง
	Soft Water Tank 3 (60 FL)	19.00 น. – 01.00 น.	70	1	ถัง
	Cold Water Tank3 (60 FL) 3	19.00 น. – 01.00 น.	70	1	ถัง

วันที่ วันที่ 23-24 และ 30-31 มกราคม 2569 เวลาปฏิบัติงาน 19.00 น. – 01.00 น.

2. แบบแปลนถังเก็บน้ำ

2.1 Surge Tank (Basement 1)

วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

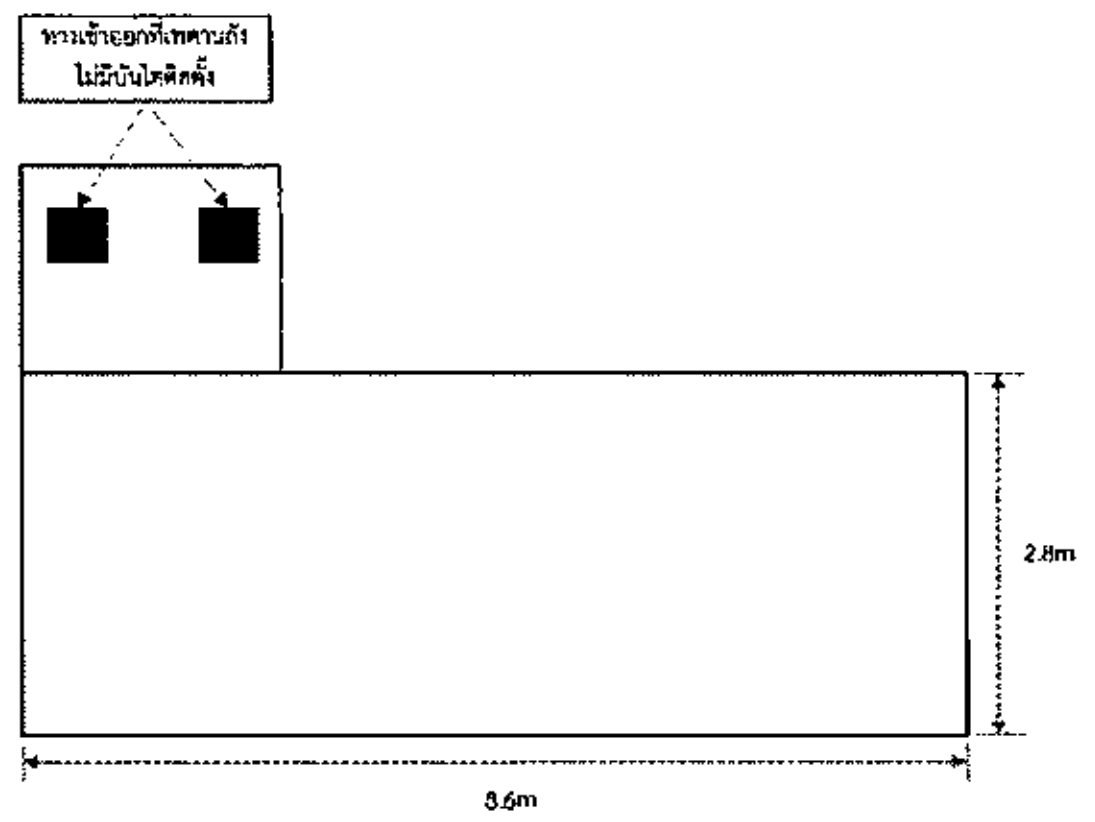

Top View

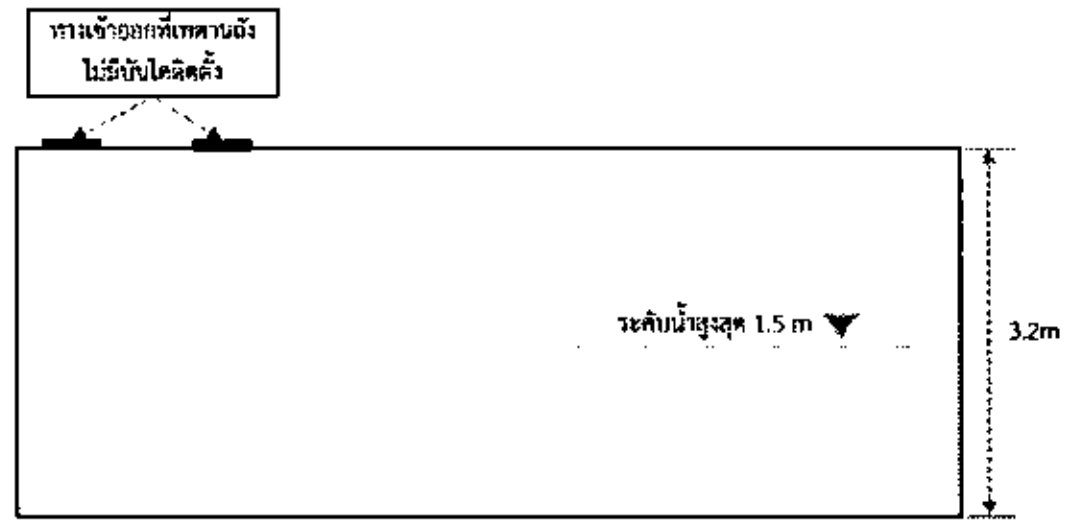

Front View

Surge Tank (Basement 1)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	77	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	1.5	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	2.8	เมตร	ความยาวของถัง	8.6	เมตร	ความสูงของถัง	3.2	เมตร

2.2 Cold Water Tank1 (B3 FL)

วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

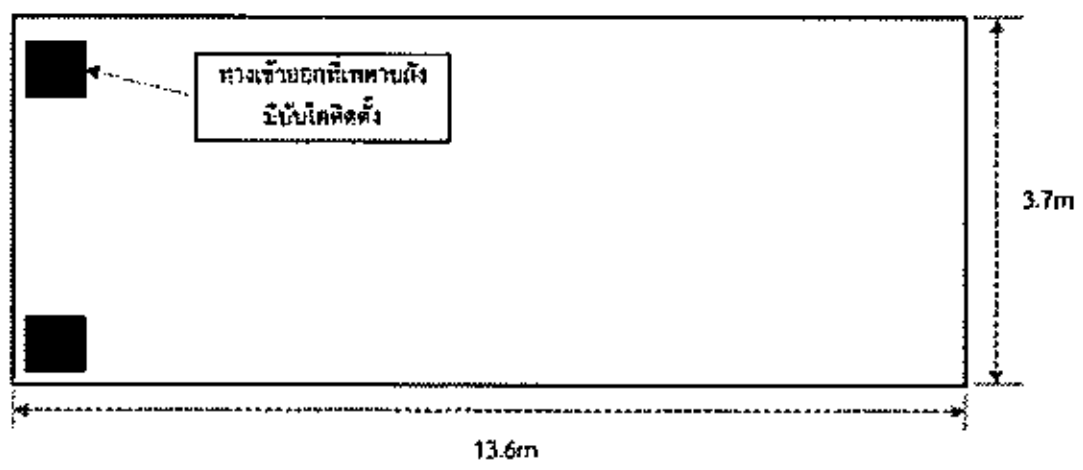

Top View

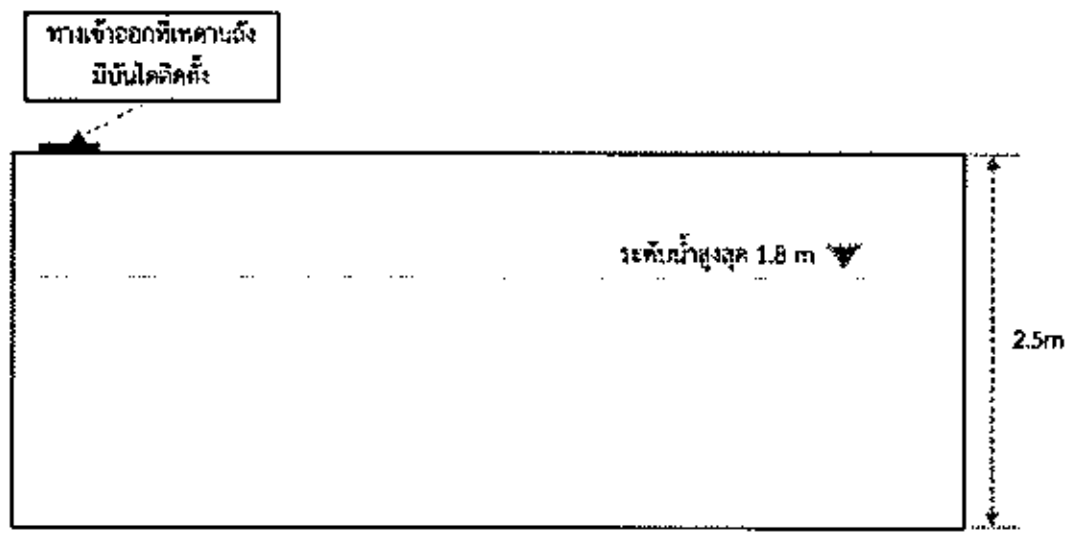

Front View

Cold Water Tank1 (B3 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	126	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	1.8	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.7	เมตร	ความยาวของถัง	13.6	เมตร	ความสูงของถัง	2.5	เมตร

2.3 Cold Water Tank2 (B3 FL)

วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

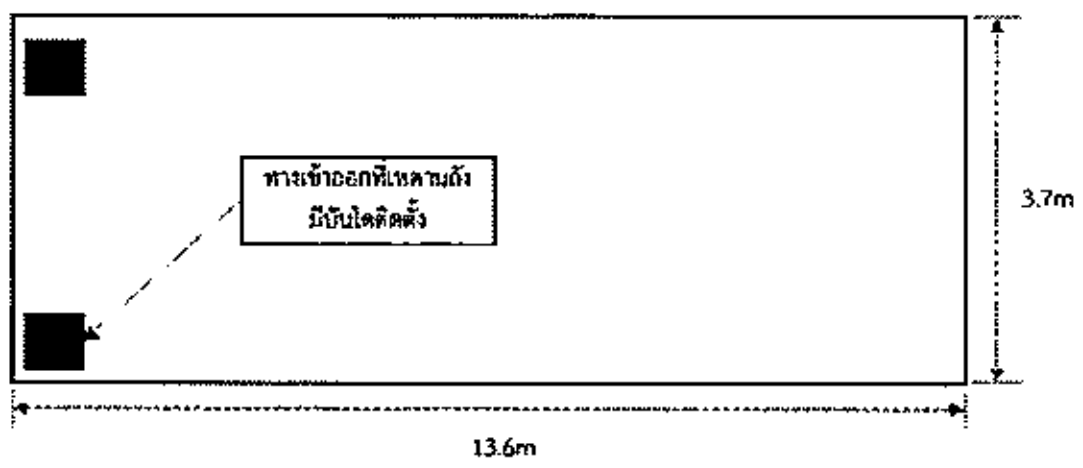

Top View

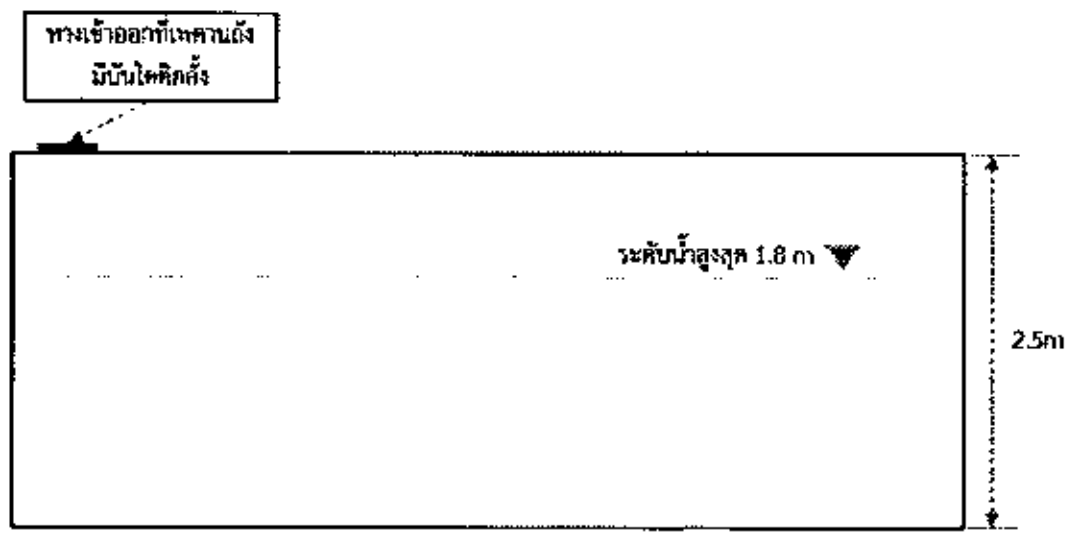

Front View

Cold Water Tank2 (B3 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	126	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	1.8	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.7	เมตร	ความยาวของถัง	13.6	เมตร	ความสูงของถัง	2.5	เมตร

2.4 Storm Water Recycle Water Tank (11 FL)

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

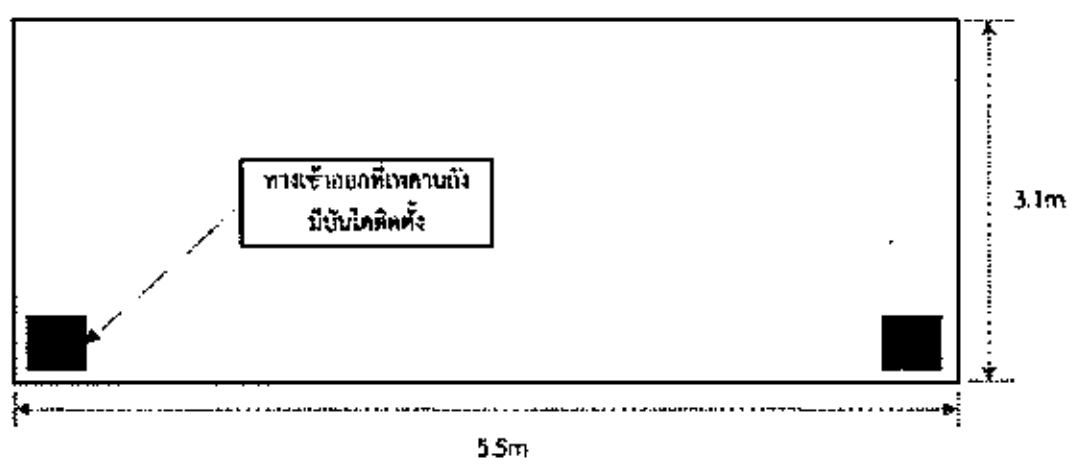

Top View

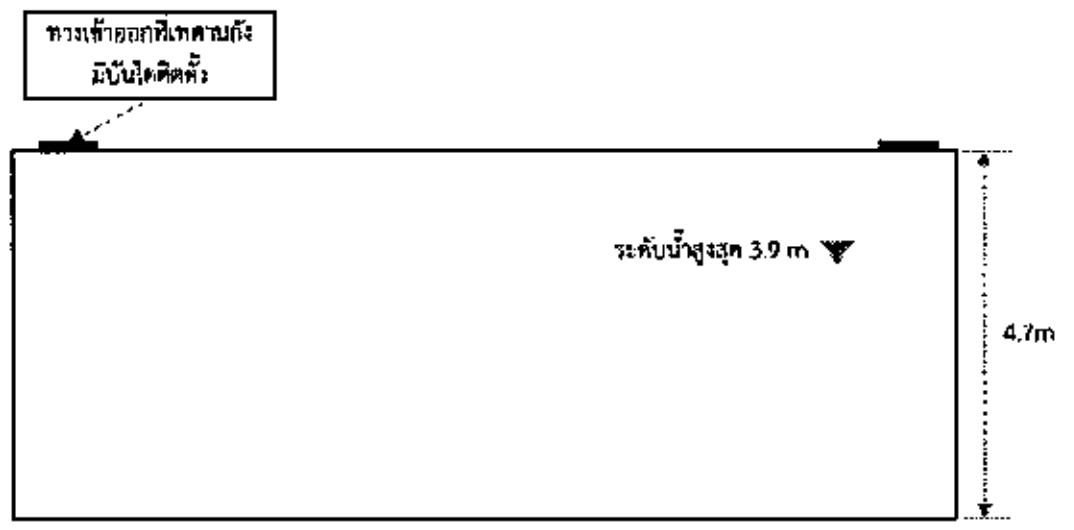

Front View

Storm Water Recycle Water Tank (11 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	80	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	3.9	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.1	เมตร	ความยาวของถัง	5.5	เมตร	ความสูงของถัง	4.7	เมตร

2.5 Recycle Water Tank1 (11 FL)

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

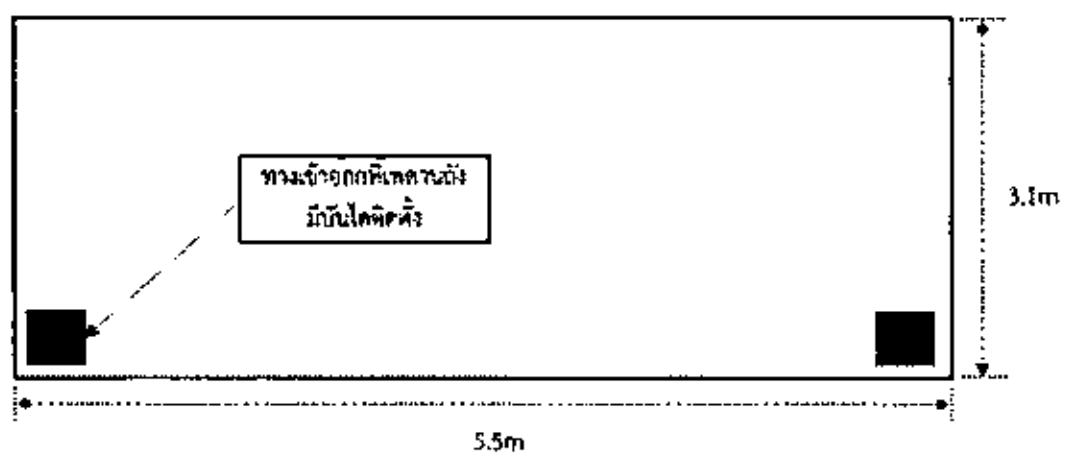

Top View

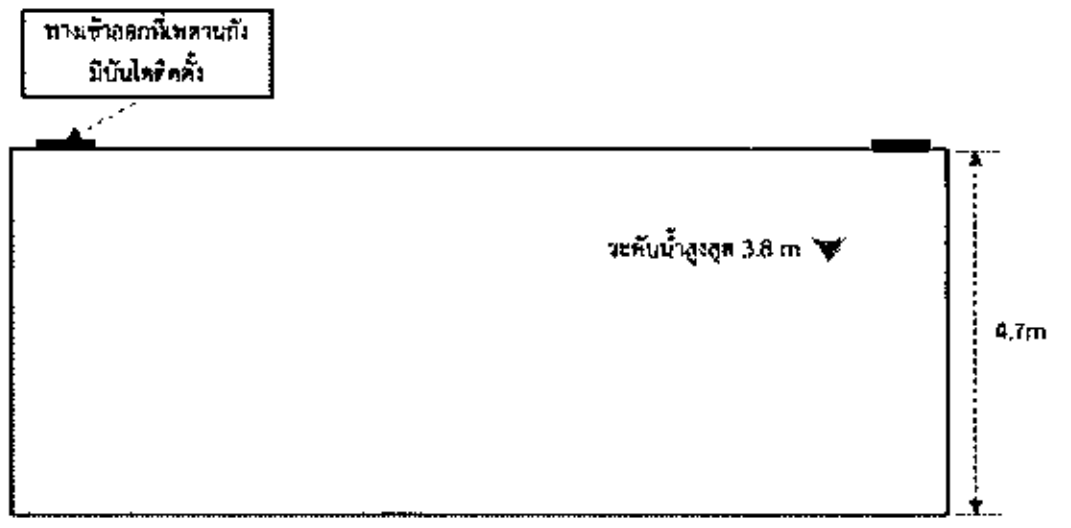

Front View

Recycle Water Tank1 (11 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	80	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	3.8	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.1	เมตร	ความยาวของถัง	5.5	เมตร	ความสูงของถัง	4.7	เมตร

2.6 Treated Water Tank2 (11 FL)

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

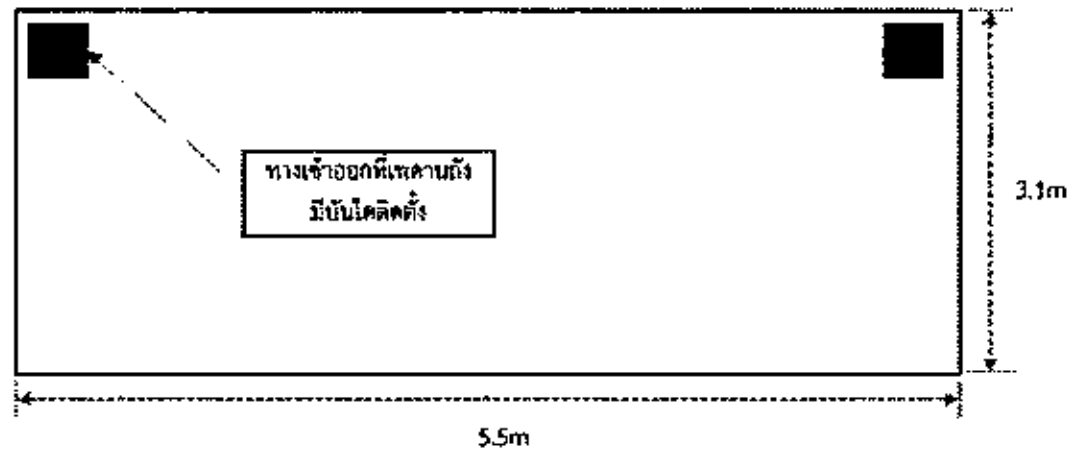

Top View

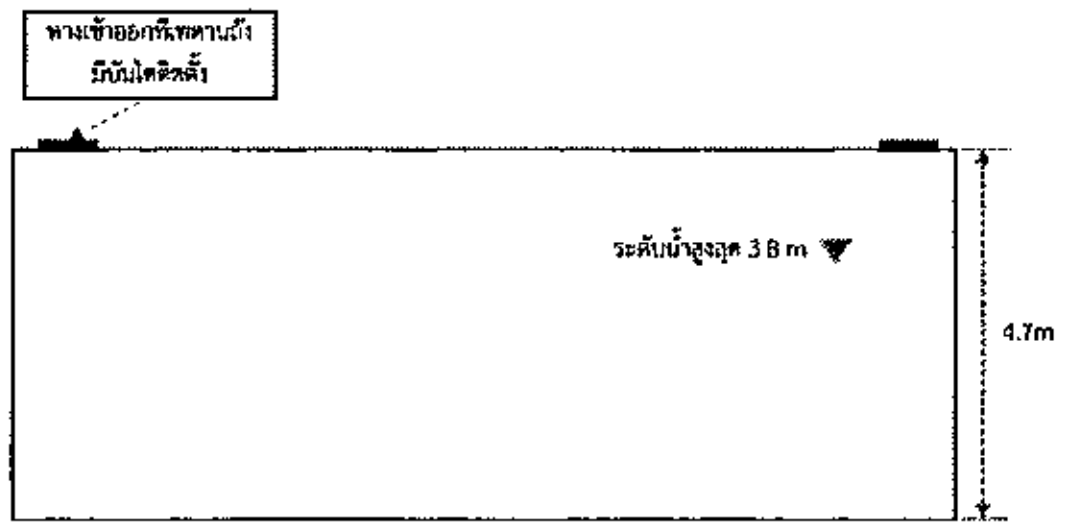

Front View

Treated Water Tank2 (11 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	80	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	3.8	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.1	เมตร	ความยาวของถัง	5.5	เมตร	ความสูงของถัง	4.7	เมตร

2.7 Cold Water Tank3 (11 FL) 1

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

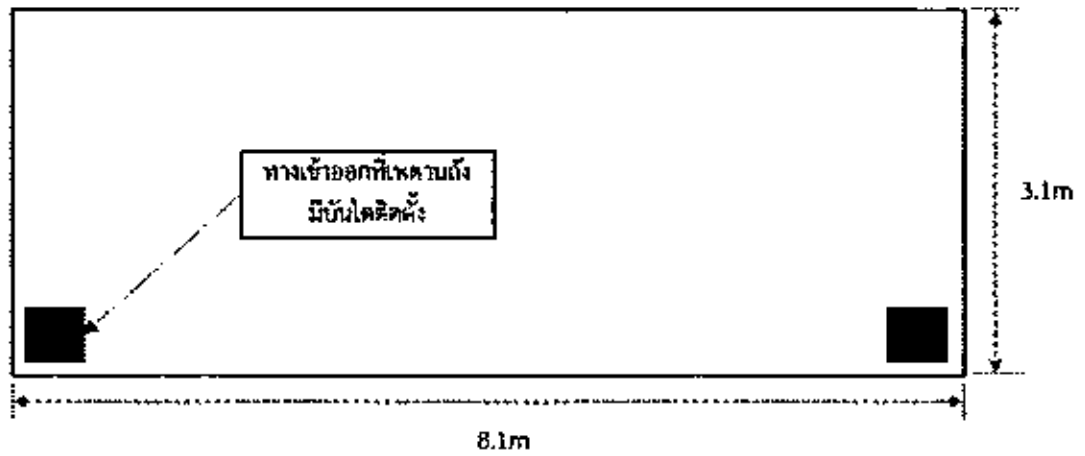

Top View

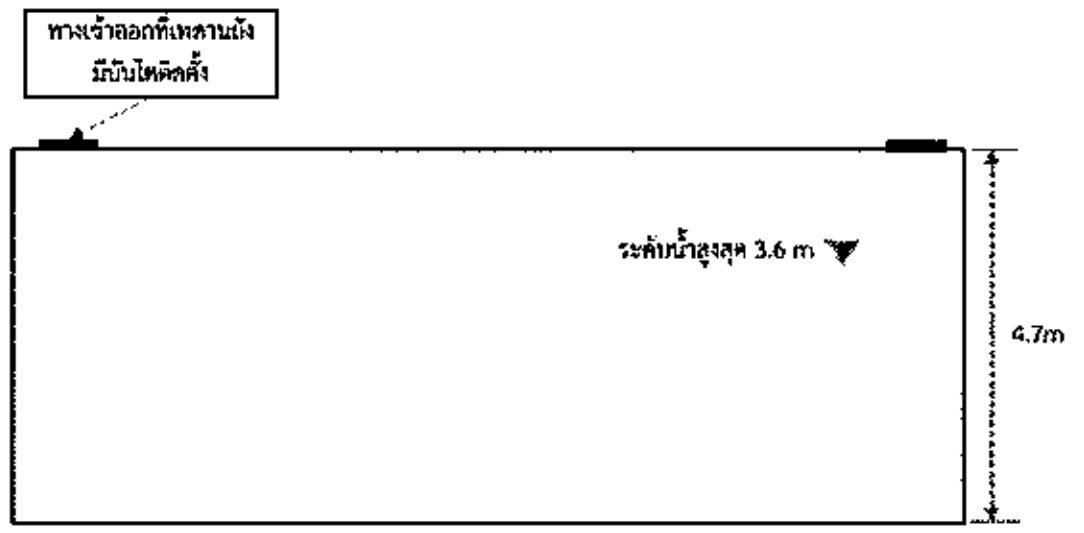

Front View

Cold Water Tank3 (11 FL) 1

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	118	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	3.6	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.1	เมตร	ความยาวของถัง	8.1	เมตร	ความสูงของถัง	4.7	เมตร

S.A.K. CLEANING TANK AND SERVICE CO., LTD.
บริษัท เอส.เอ.เค. คลีนนิ่ง แทงค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11 ซอย วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 09 8748 8447
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0705563000056 (สำนักงานใหญ่)

2.8 Cold Water Tank3 (11 FL) 2

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

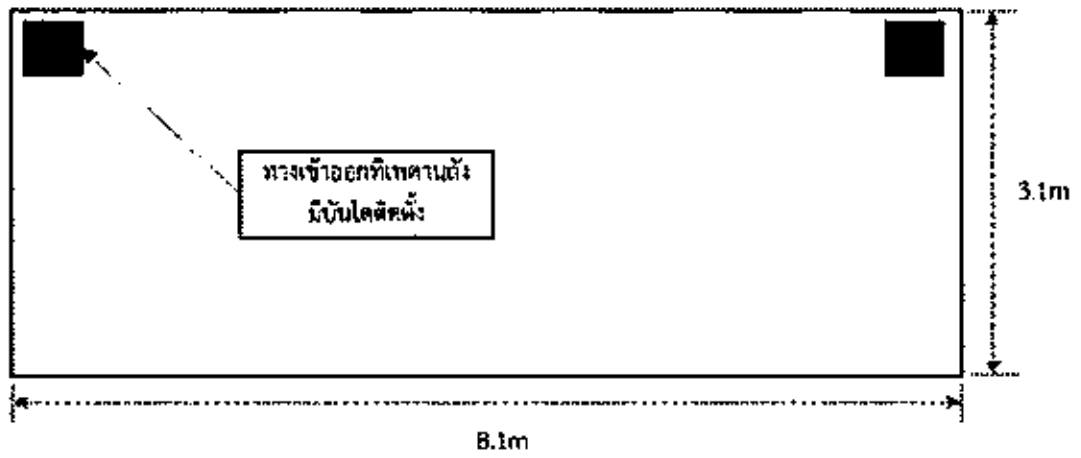

Top View

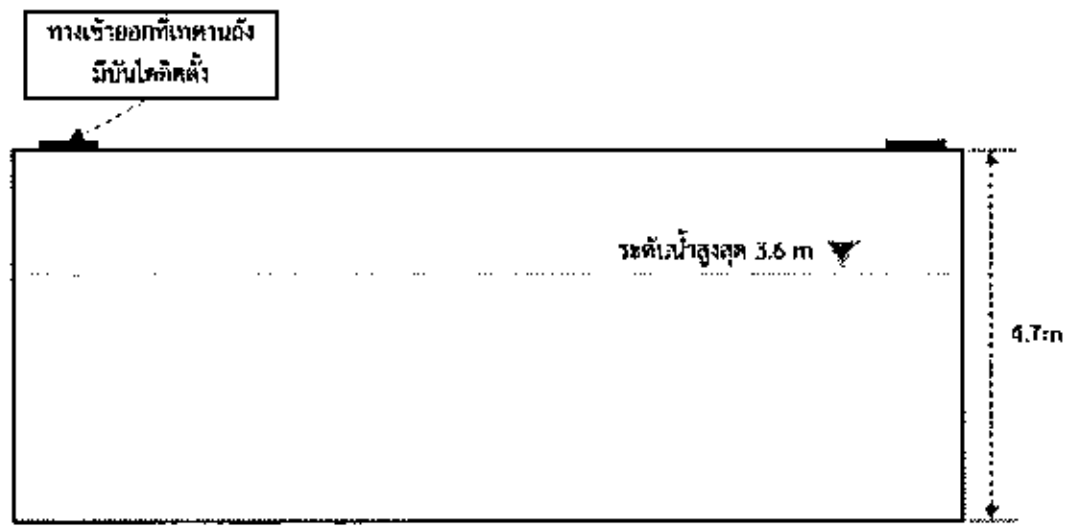

Front View

Cold Water Tank3 (11 FL) 2

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	118	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	3.6	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.1	เมตร	ความยาวของถัง	8.1	เมตร	ความสูงของถัง	4.7	เมตร

S.A.K. CLEANING TANK AND SERVICE CO., LTD.
บริษัท เอส.เอ.เค. คลีนนิ่ง แทงค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11 ซอย วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 09 8748 8447
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0705563000056 (สำนักงานใหญ่)

2.9 Recycle Water Tank2 (36 FL)

วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

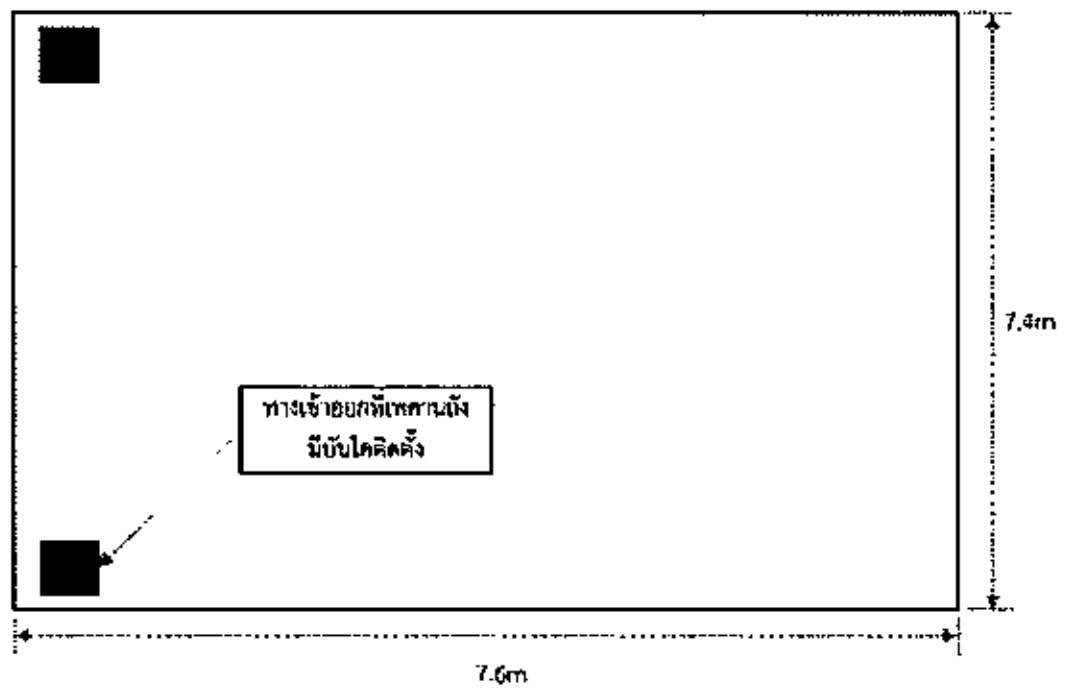

Top View

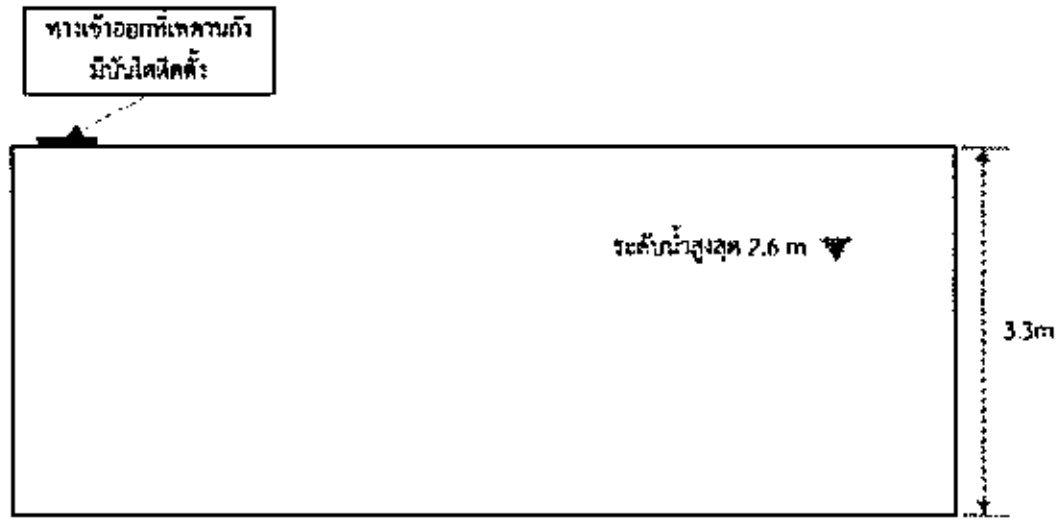

Front View

Recycle Water Tank2 (36 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	186	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.6	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	7.4	เมตร	ความยาวของถัง	7.6	เมตร	ความสูงของถัง	3.3	เมตร

2.10 Cold Water Tank3 (36 FL) 1

วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

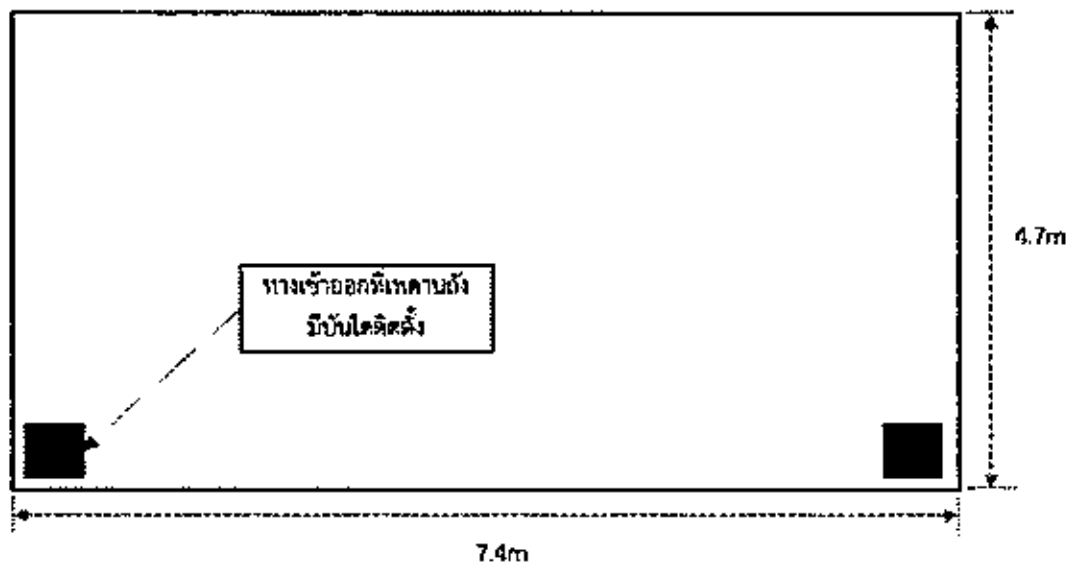

Top View

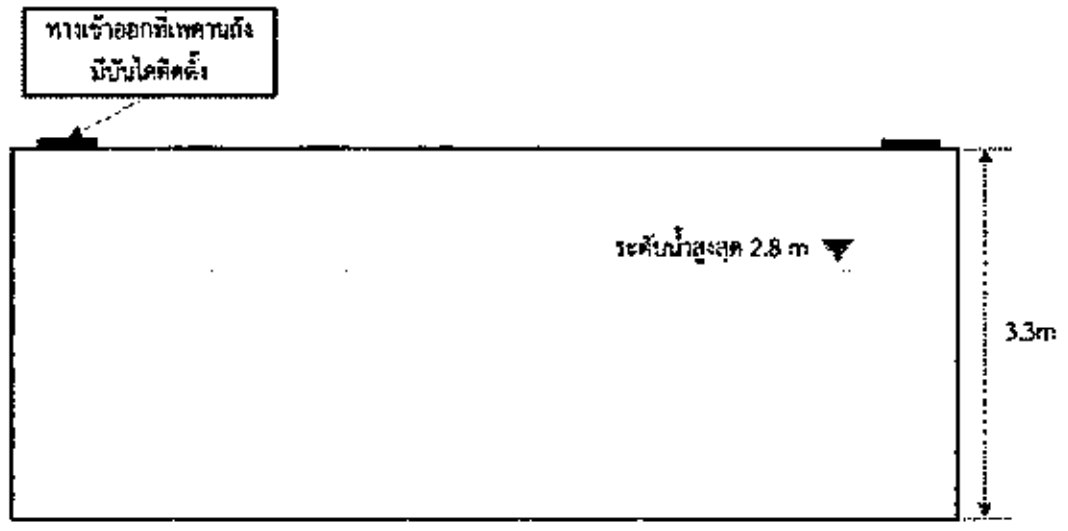

Front View

Cold Water Tank3 (36 FL) 1

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	115	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.8	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	4.7	เมตร	ความยาวของถัง	7.4	เมตร	ความสูงของถัง	3.3	เมตร

2.11 Cold Water Tank3 (36 FL) 2

วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

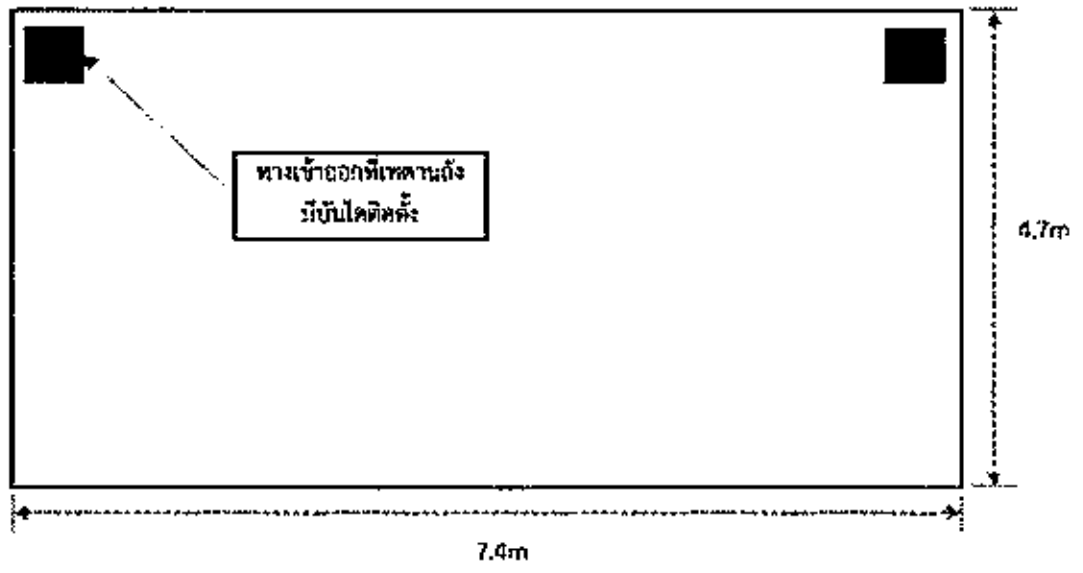

Top View

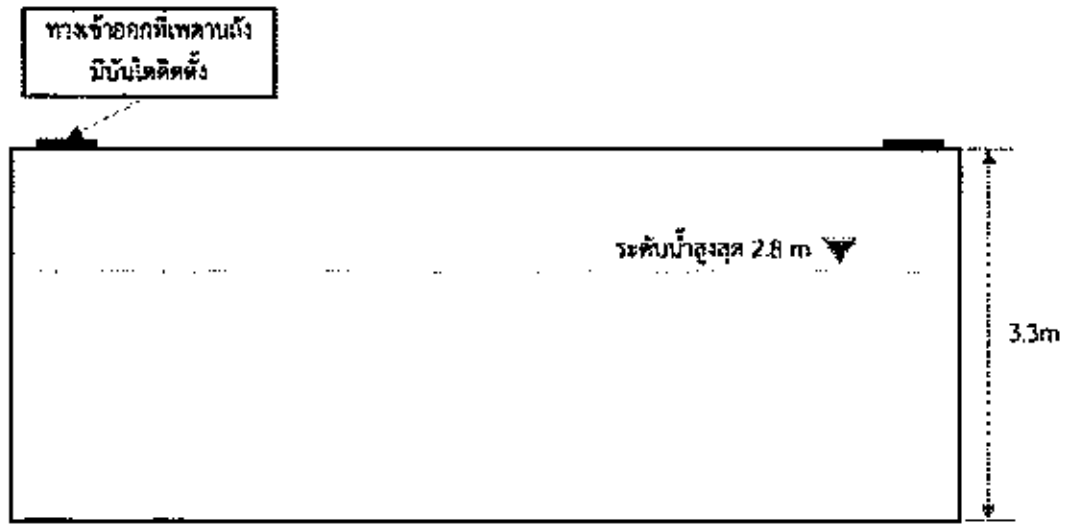

Front View

Cold Water Tank3 (36 FL) 2

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	115	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.8	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	4.7	เมตร	ความยาวของถัง	7.4	เมตร	ความสูงของถัง	3.3	เมตร

2.12 Cold Water Tank3 (60 FL) 1

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

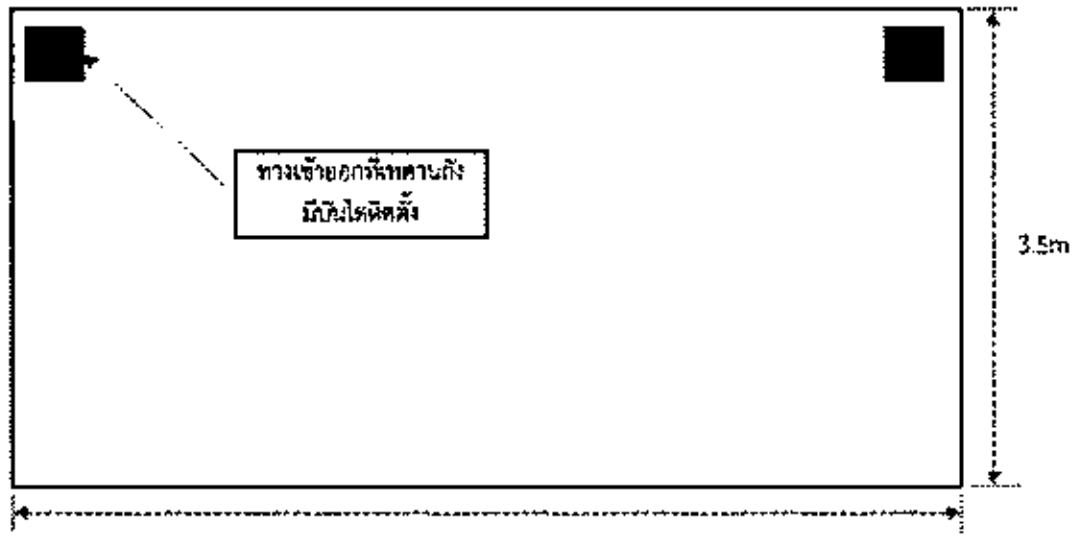

Top View

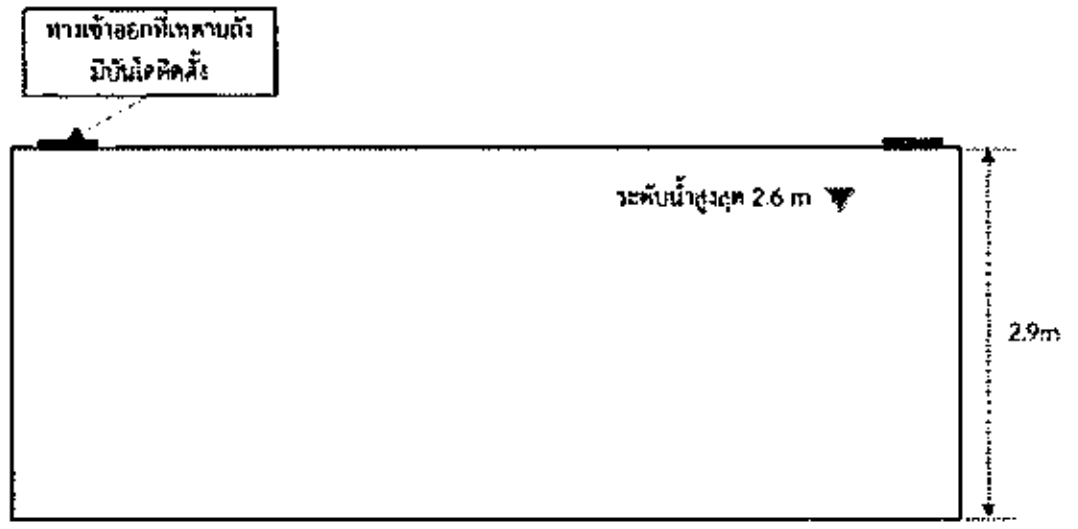

Front View

Cold Water Tank3 (60 FL) 1

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	66	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.6	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.5	เมตร	ความยาวของถัง	6.5	เมตร	ความสูงของถัง	2.9	เมตร

2.13 Cold Water Tank3 (60 FL) 2

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

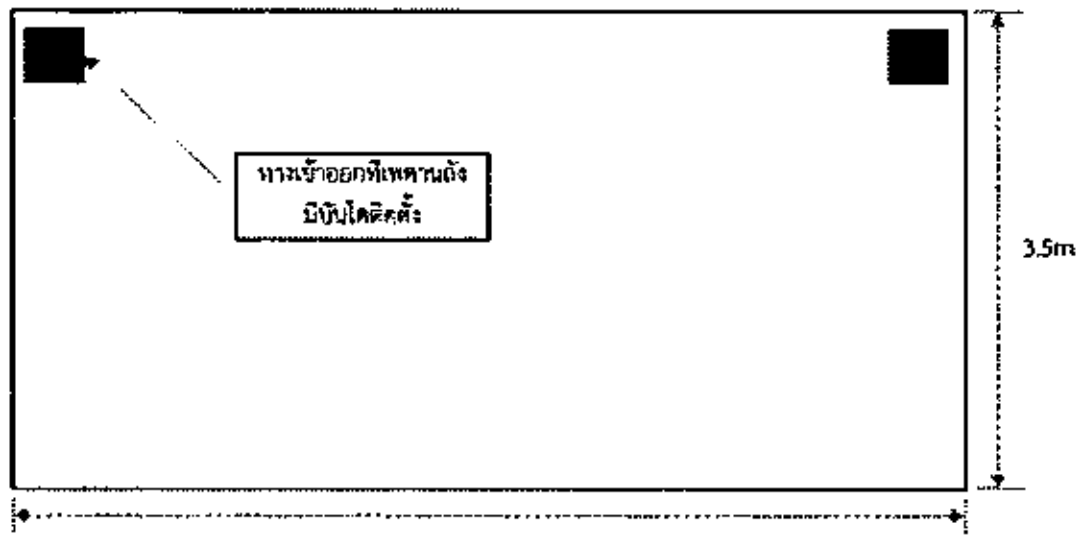

Top View

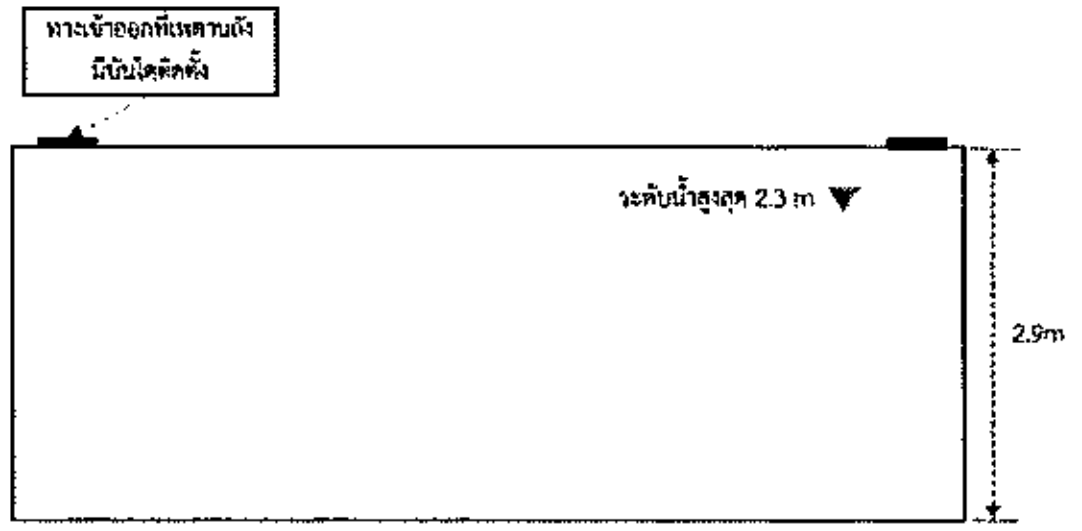

Front View

Cold Water Tank3 (60 FL) 2

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	63	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.3	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	3.5	เมตร	ความยาวของถัง	6.2	เมตร	ความสูงของถัง	2.9	เมตร

2.14 Soft Water Tank 3 (60 FL)

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

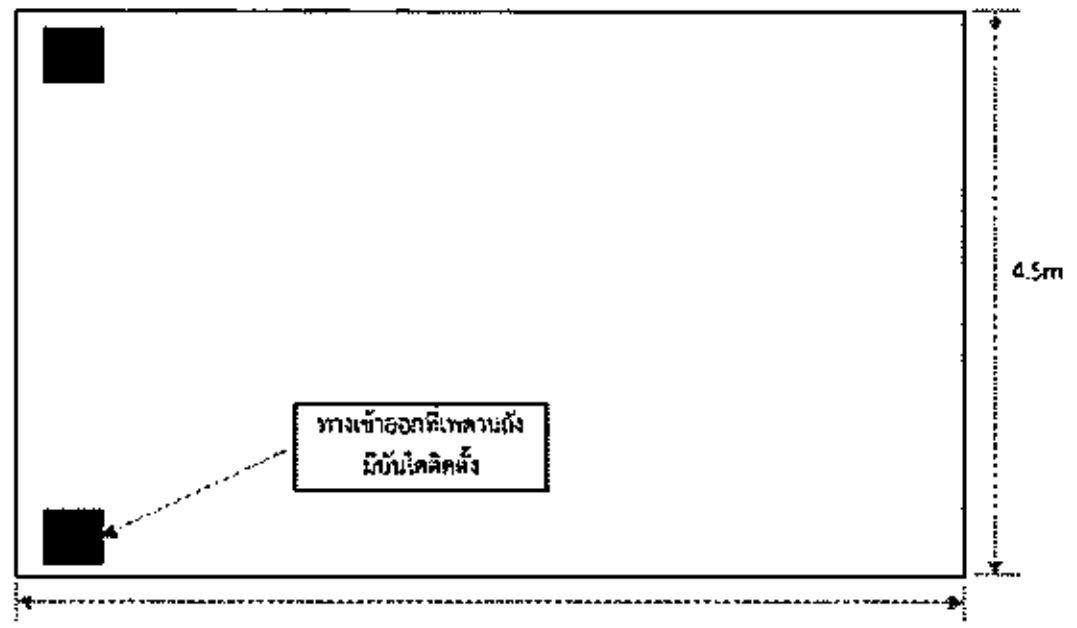

Top View

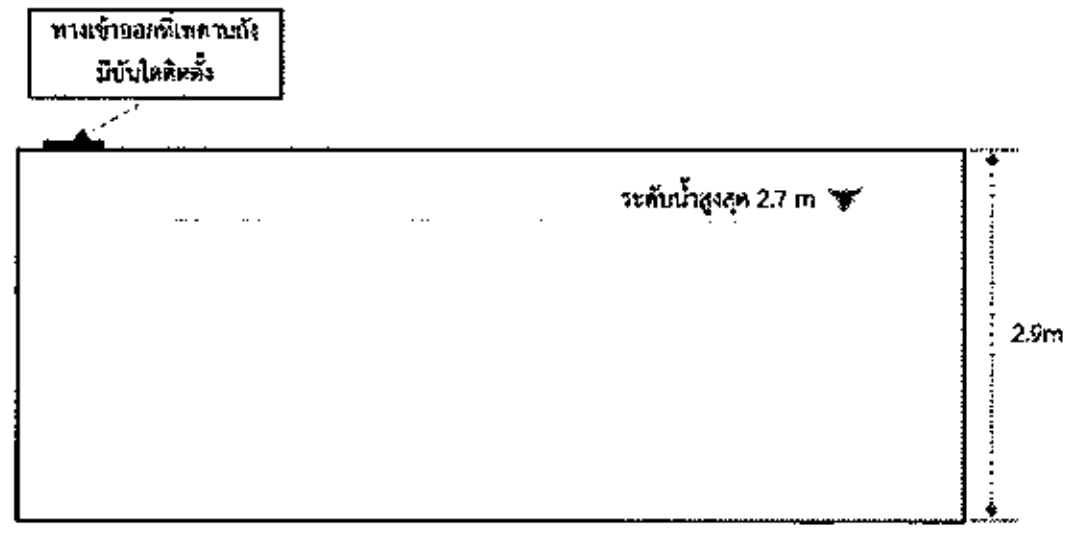

Front View

Soft Water Tank 3 (60 FL)

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	70	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.7	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	4.5	เมตร	ความยาวของถัง	5.4	เมตร	ความสูงของถัง	2.9	เมตร

2.15 Cold Water Tank3 (60 FL) 3

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

หน่วย : เมตร

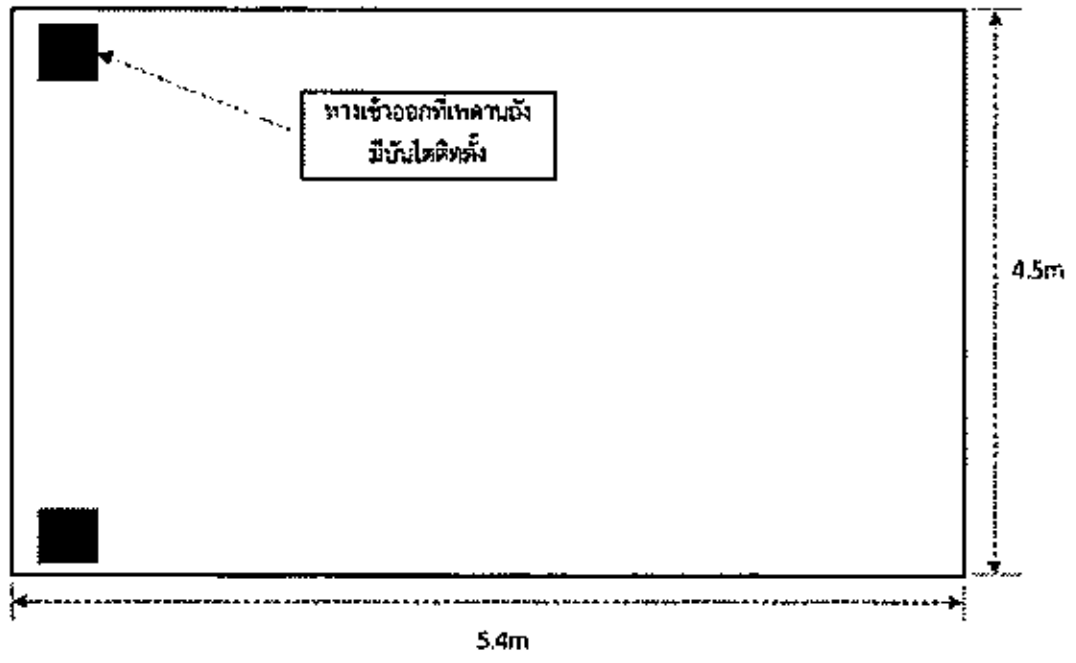

Top View

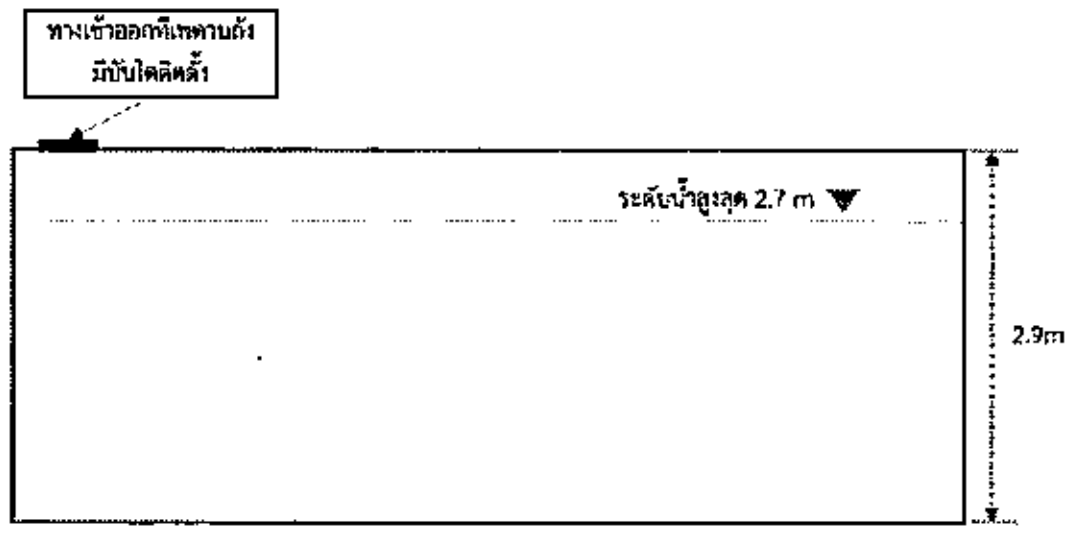

Front View

Cold Water Tank3 (60 FL) 3

หมายเหตุ
NTS

ความจุรวมประมาณ	70	ลบ.ม.	ระดับน้ำสูงสุด	2.7	เมตร	ระดับท่อน้ำล้น	-	เมตร
ความกว้างของถัง	4.5	เมตร	ความยาวของถัง	5.4	เมตร	ความสูงของถัง	2.9	เมตร

3. ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน

3.1 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Surge Tank (Basement 1)



การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง



การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง



การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.1 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Surge Tank (Basement 1) (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง



การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง



เก็บตะกอนออกจากถัง

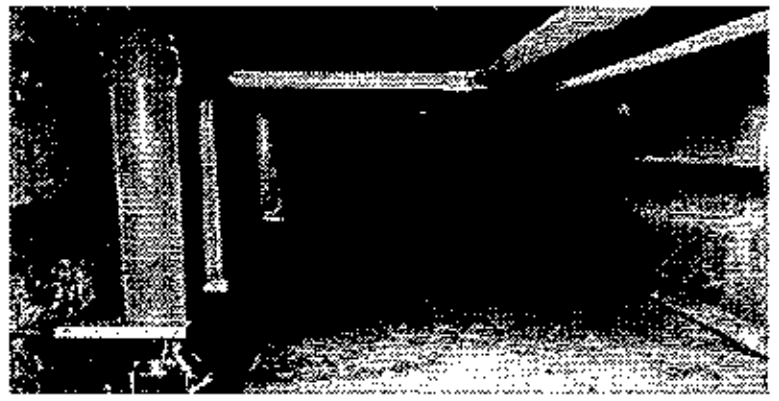

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ



สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ



สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ



สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.2 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank1 (B3 FL)



การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง



การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน



สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง



การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.2 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank1 (B3 FL) (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

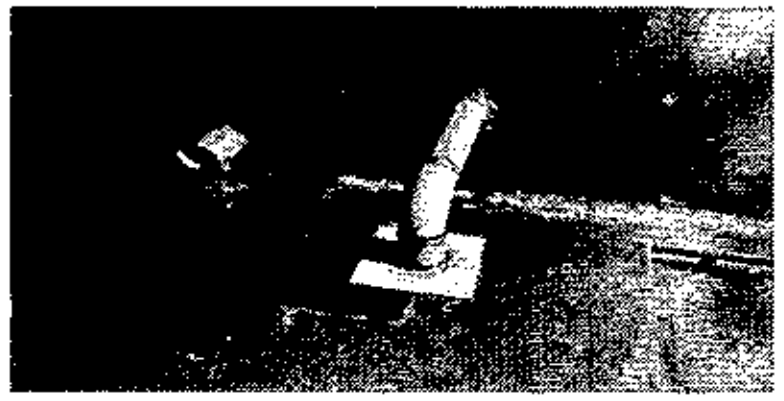
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.3 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank2 (B3 FL)

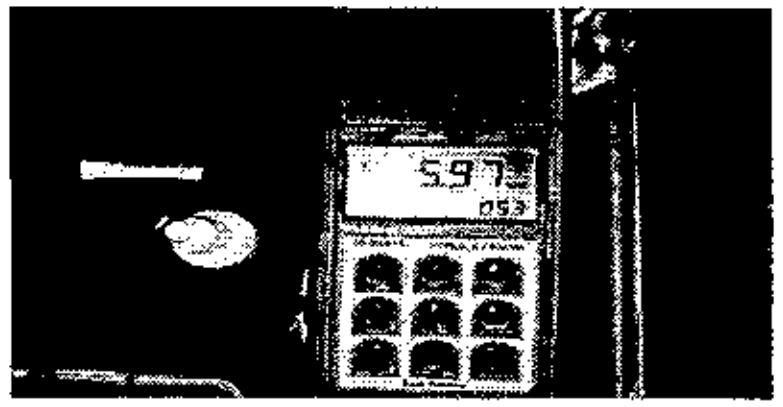
การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง


การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

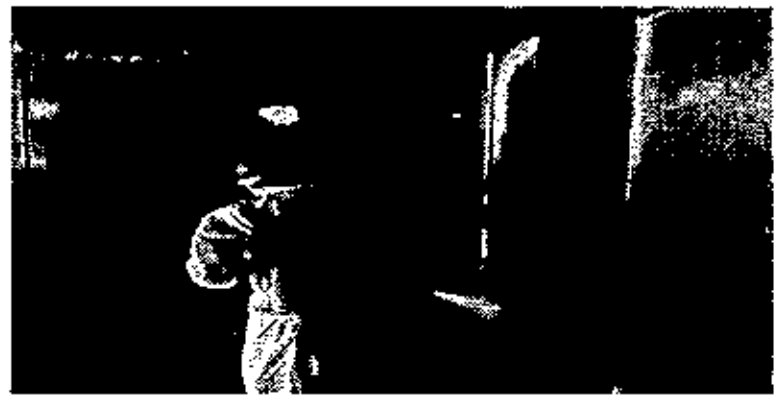
การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.3 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank2 (B3 FL) (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.4 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Storm Water Recycle Water Tank (11 FL)

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน


สภาพตะกอนภายในถัง


สภาพตะกอนภายในถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง

3.4 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Storm Water Recycle Water Tank (11 FL) (ต่อ)

เก็บตะกอนออกจากถัง


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.5 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Recycle Water Tank1 (11 FL)

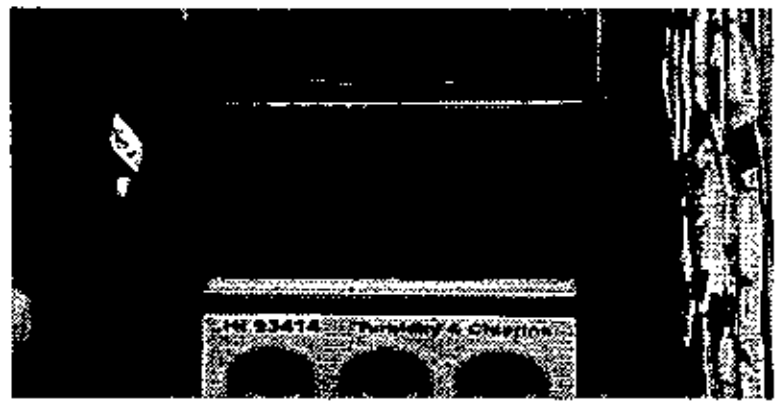
การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง

การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง


การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.5 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Recycle Water Tank1 (11 FL) (ต่อ)


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

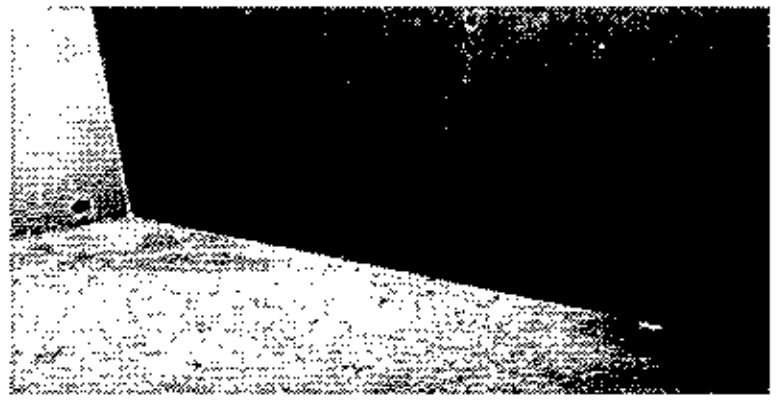
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

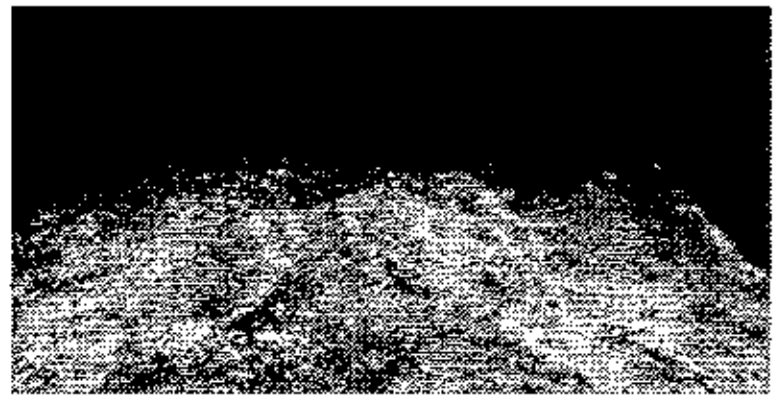
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.6 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Treated Water Tank2 (11 FL)


การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง


การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

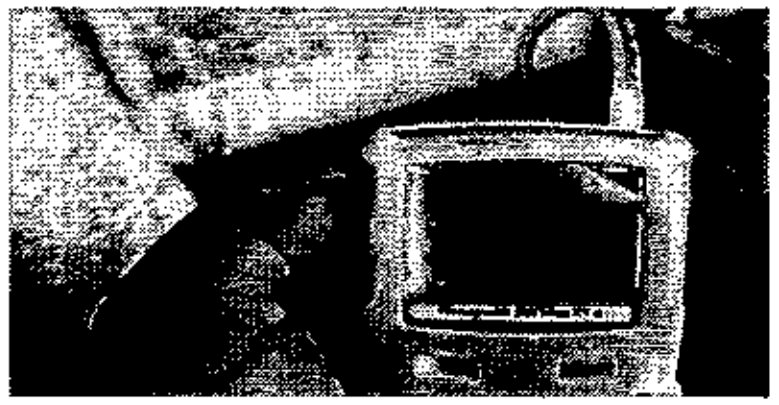
การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.6 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Treated Water Tank2 (11 FL) (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

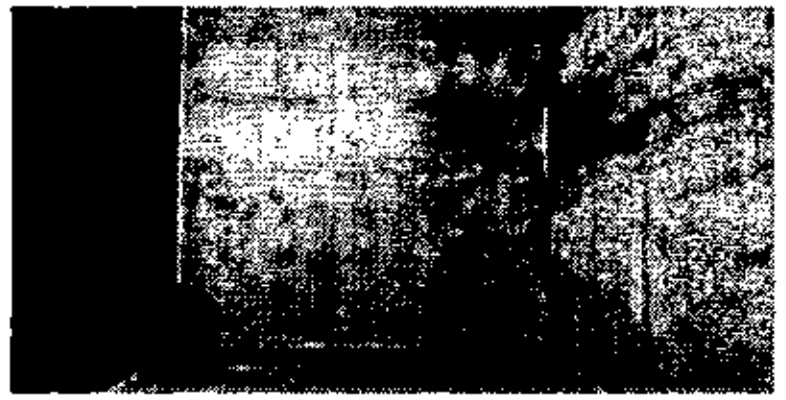
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

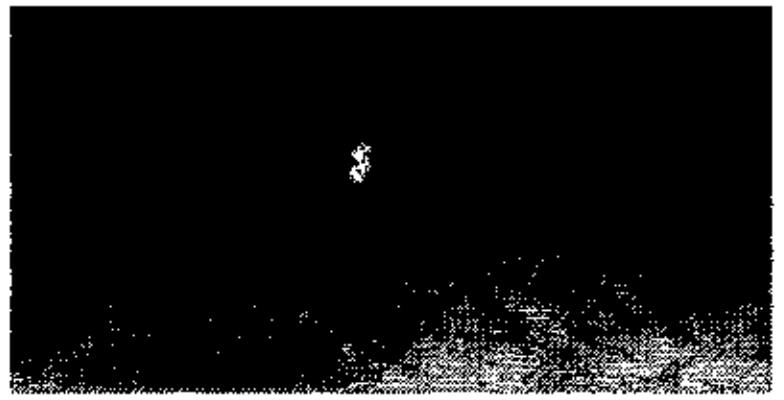
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.7 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank3 (11 FL) 1


การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง


การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง


การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

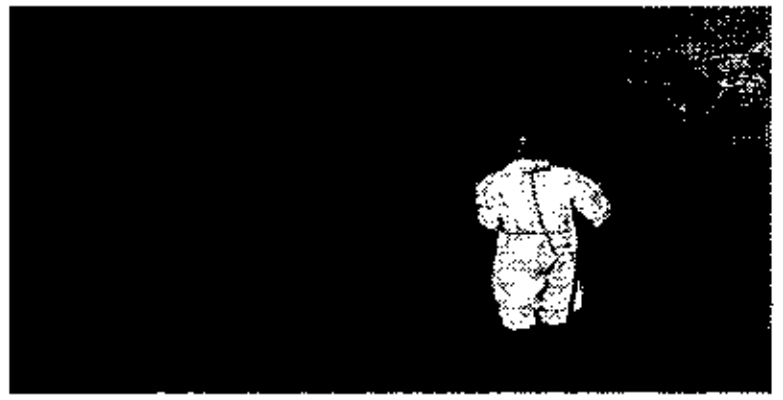
การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.7 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank3 (11 FL) 1 (ต่อ)


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.8 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank3 (11 FL) 2



การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง



การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง


การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง


การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

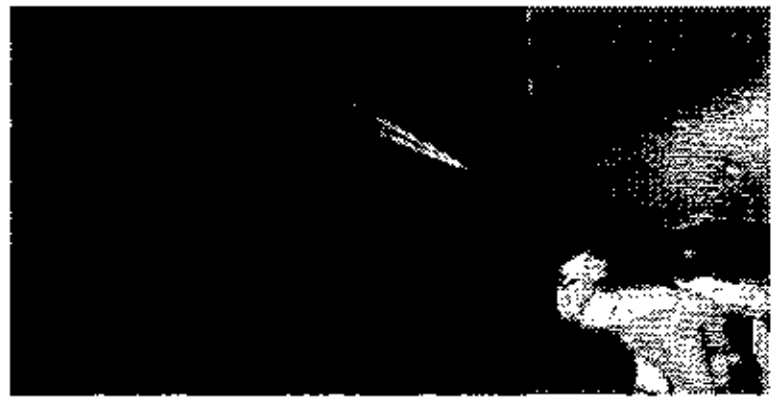
การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.8 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank3 (11 FL) 2 (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

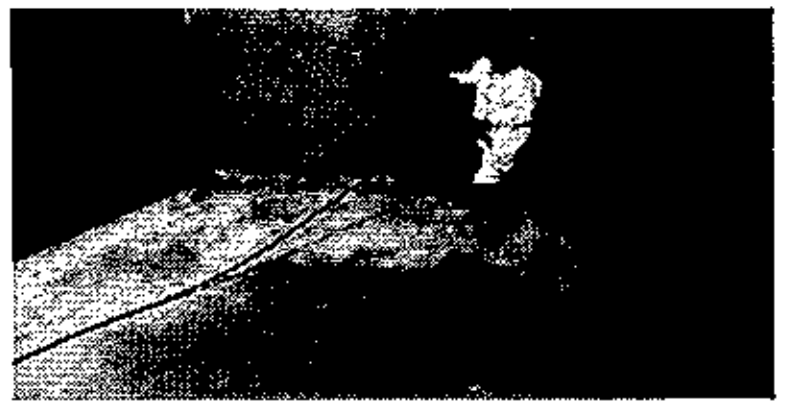
การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

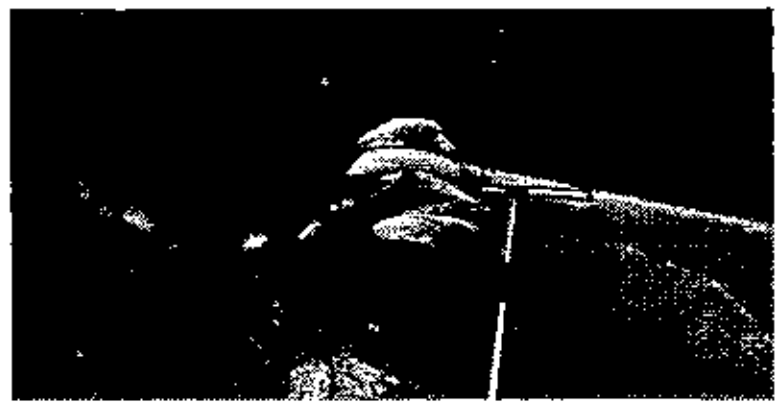
เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

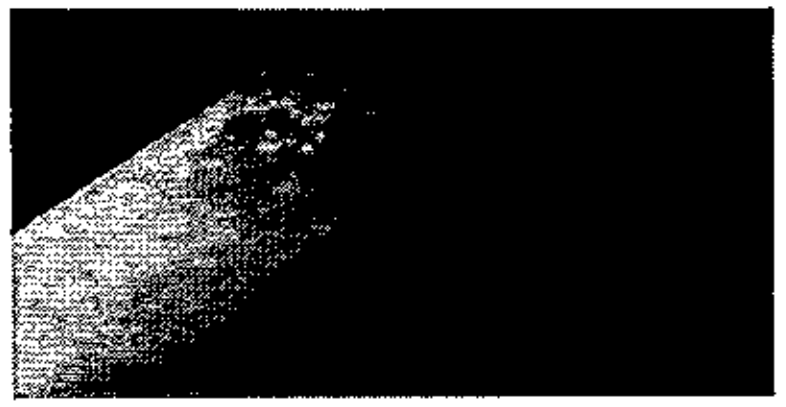
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.9 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Recycle Water Tank2 (36 FL)

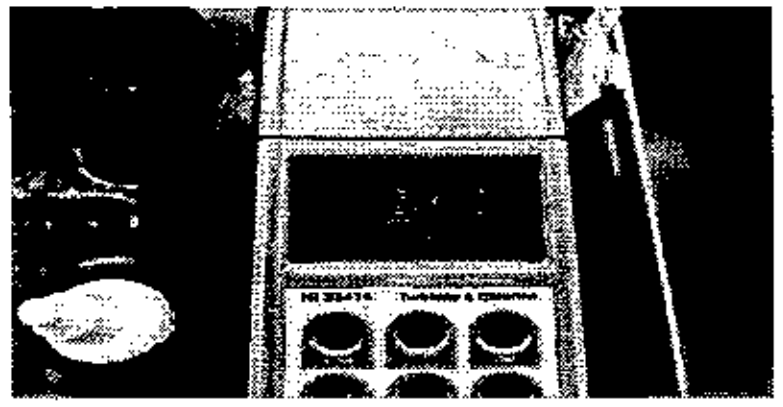
การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง

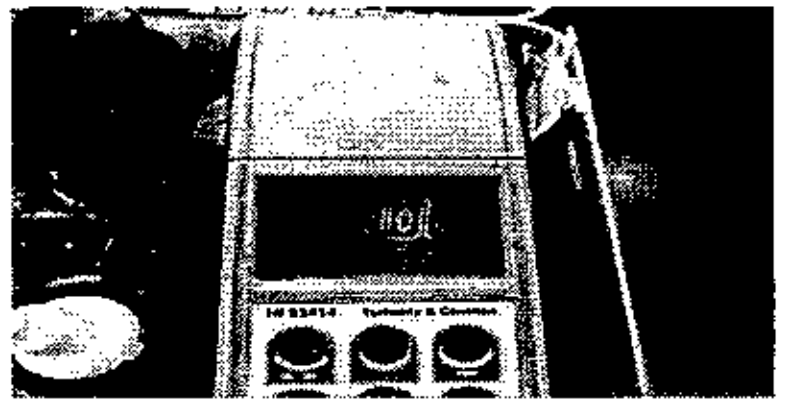
การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน


สภาพตะกอนภายในถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.9 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Recycle Water Tank2 (36 FL) (ต่อ)


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง

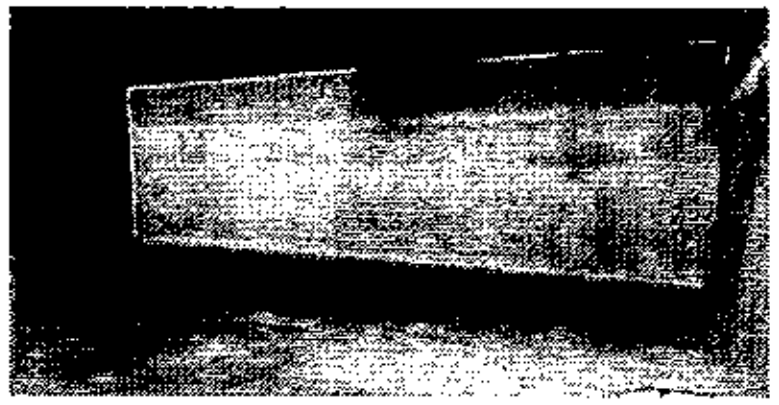
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.10 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank3 (36 FL) 1



การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง



การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.10 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (36 FL) 1 (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง



สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

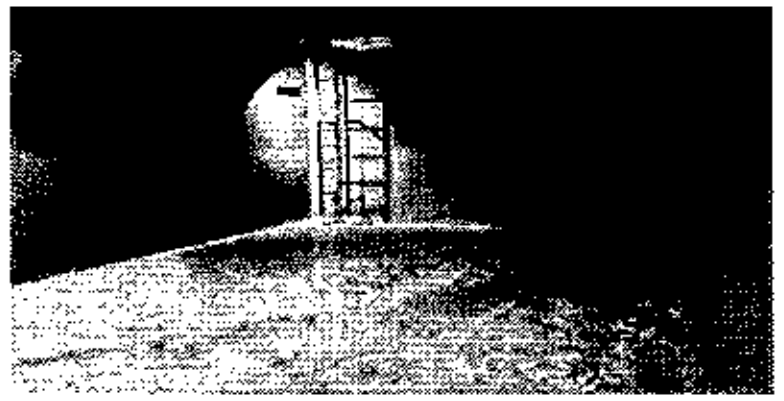

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ



สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

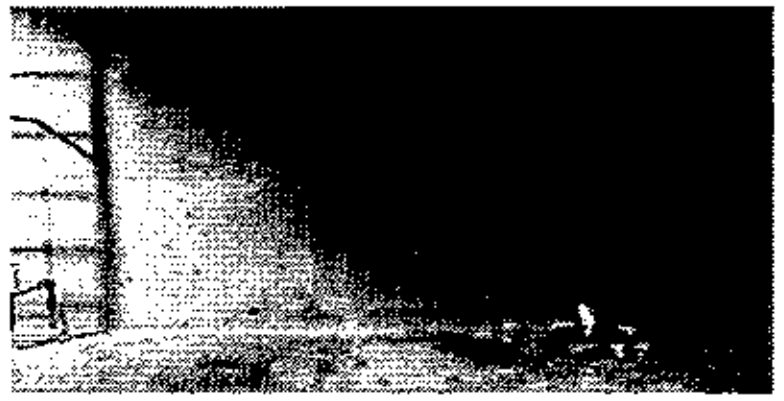

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.11 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (36 FL) 2

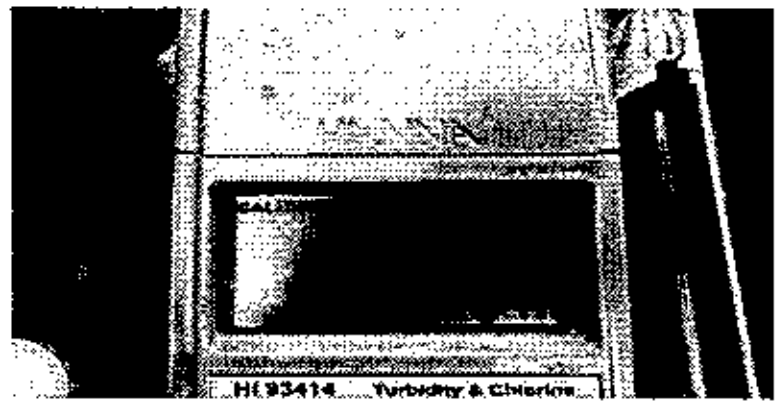

การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง



การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง



การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.11 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (36 FL) 2 (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

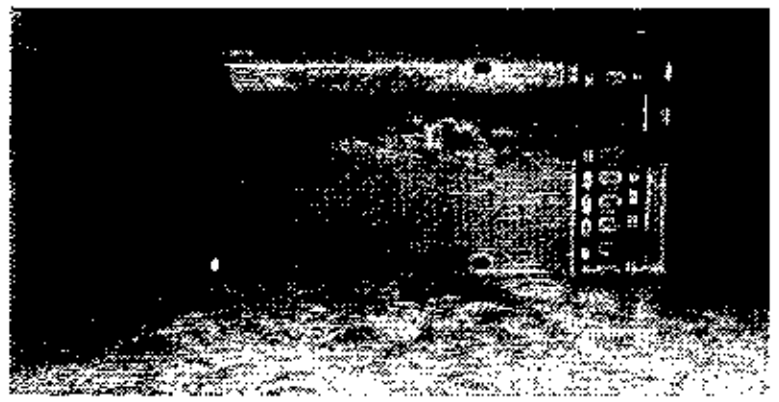
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.12 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (60 FL) 1

การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง


การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

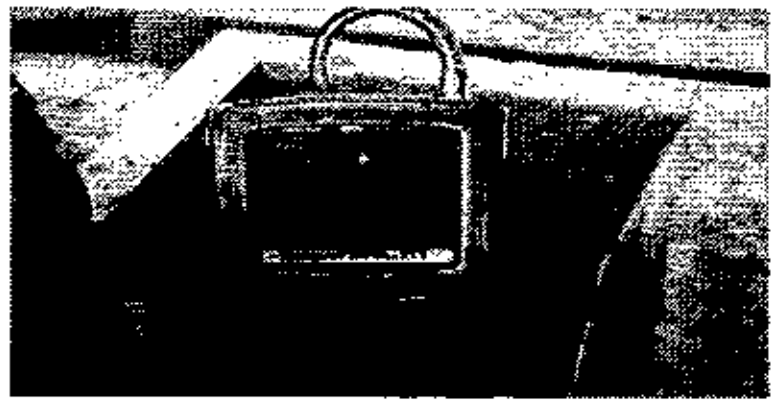
การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.12 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (60 FL) 1 (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.13 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (60 FL) 2


การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง


การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

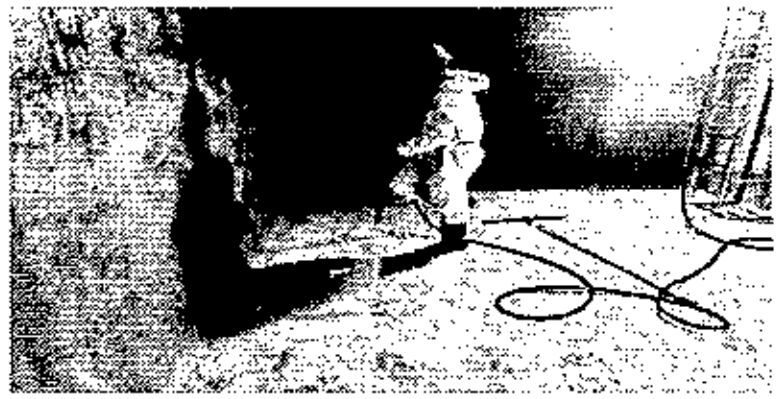
การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.13 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (60 FL) 2 (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.14 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Soft Water Tank 3 (60 FL)


การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง


การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง

การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน

สภาพตะกอนภายในถัง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง


การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง

3.14 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Soft Water Tank 3 (60 FL) (ต่อ)

เก็บตะกอนออกจากถัง

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ



สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

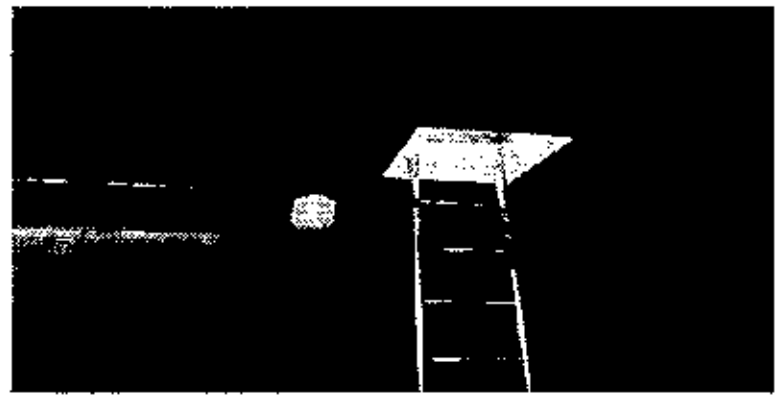

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

3.15 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

Cold Water Tank3 (60 FL) 3



การวัดความขุ่นก่อนการล้างถัง



การวัดค่าคลอรีนก่อนการล้างถัง



การวัดค่าอากาศก่อนปฏิบัติงาน



สภาพตะกอนภายในถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การดันและสูบตะกอนออกจากถัง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดผนังด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

3.15 ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)
Cold Water Tank3 (60 FL) 3 (ต่อ)

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

การทำความสะอาดพื้นด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

เก็บตะกอนออกจากถัง


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ


สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

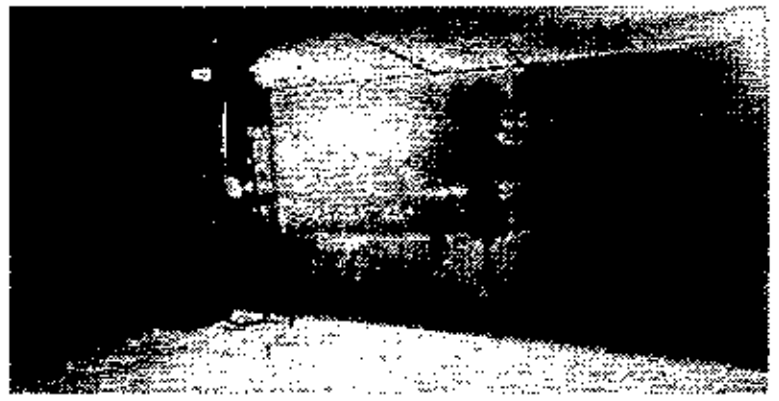
สภาพภายในถังหลังล้างเสร็จ

---

4. ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนการล้างถังเก็บน้ำ

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนการล้างถังเก็บน้ำ
อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ที่มาตรวัดน้ำ	ค่าเฉลี่ย
ความขุ่น(NTU)	ไม่เกิน 4 NTU (WHO2011)	-	2.41
คลอรีนอิสระคงเหลือ(PPM)	-	0.2	0.05

ข้อมูลที่บันทึกภาคสนาม

ลำดับ วันล้าง	รายการ	ความขุ่น (NTU)	คลอรีนอิสระคงเหลือ (PPM)
23 ม.ค. 69	Surge Tank (Basement 1)	0.76	0.02
	Cold Water Tank1 (B3 FL)	0.78	0.16
	Cold Water Tank2 (B3 FL)	5.97	0.43
24 ม.ค. 69	Storm Water Recycle Water Tank (11 FL)	1.28	0.00
	Treated Water Tank2 (11 FL)	0.90	0.00
	Cold Water Tank3 (11 FL) 1	0.97	0.00
	Cold Water Tank3 (11 FL) 2	1.18	0.00
30 ม.ค. 69	Recycle Water Tank2 (36 FL)	3.09	0.00
	Cold Water Tank3 (36 FL) 1	3.02	0.00
	Cold Water Tank3 (36 FL) 2	2.09	0.00
31 ม.ค. 69	Cold Water Tank3 (60 FL) 1	4.47	0.12
	Cold Water Tank3 (60 FL) 2	3.08	0.00
	Soft Water Tank 3 (60 FL)	3.39	0.00
	Cold Water Tank3 (60 FL) 3	2.80	0.00

---

5. สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ

5.1 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Surge Tank (Basement 1)

วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง



สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.2 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank1 (B3 FL)

วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ



สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

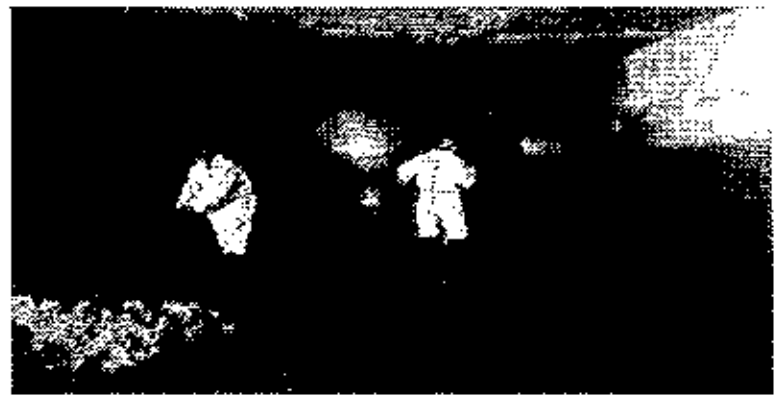

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.3 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank2 (B3 FL)

วันที่ดำเนินการ : 23 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

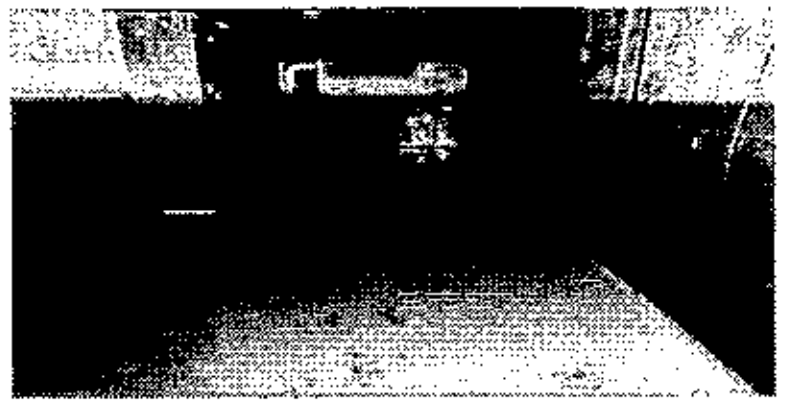

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.4 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Storm Water Recycle Water Tank (11 FL)

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ



สภาพตะกอนสะสมภายในถัง



สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.5 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ: Recycle Water Tank1 (11 FL)
วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.6 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ: Treated Water Tank2 (11 FL)
วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.7 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (11 FL) 1

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.8 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (11 FL) 2

วันที่ดำเนินการ : 24 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

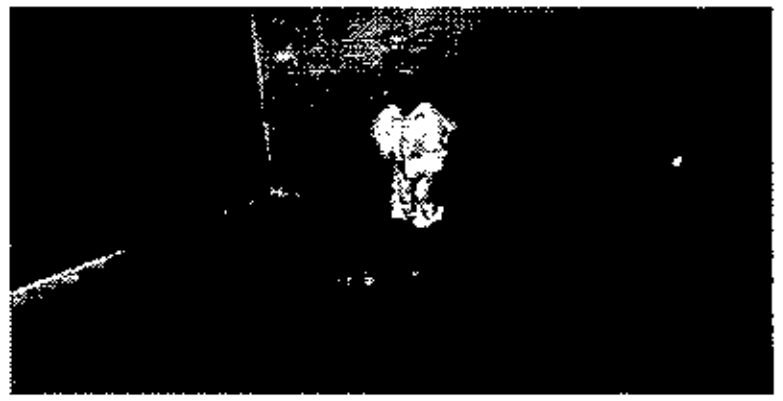

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.9 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Recycle Water Tank2 (36 FL)

วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ


สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.10 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (36 FL) 1

วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง
- ผนังถังหลุดล่อน

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ


สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

ผนังถังหลุดล่อน

5.11 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (36 FL) 2

วันที่ดำเนินการ : 30 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

5.12 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (60 FL) 1

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง
- ท่อภายในเก่าและเกิดสนิม

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

ท่อภายในเก่าและเกิดสนิม

5.13 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (60 FL) 2

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง
- ท่อภายในเก่าและเกิดสนิม

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

ท่อภายในเก่าและเกิดสนิม

5.14 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Soft Water Tank 3 (60 FL)

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง
- ท่อภายในเก่าและเกิดสนิม

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

สภาพตะกอนสะสมภายในถัง



ท่อภายในเก่าและเกิดสนิม

5.15 สิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ Cold Water Tank3 (60 FL) 3

วันที่ดำเนินการ : 31 มกราคม 2569 (กลางคืน)

- มีตะกอนสะสมภายในถัง

ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลรักษาบริเวณรอบๆ และบริเวณฝาถังเก็บน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- ควรล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำ

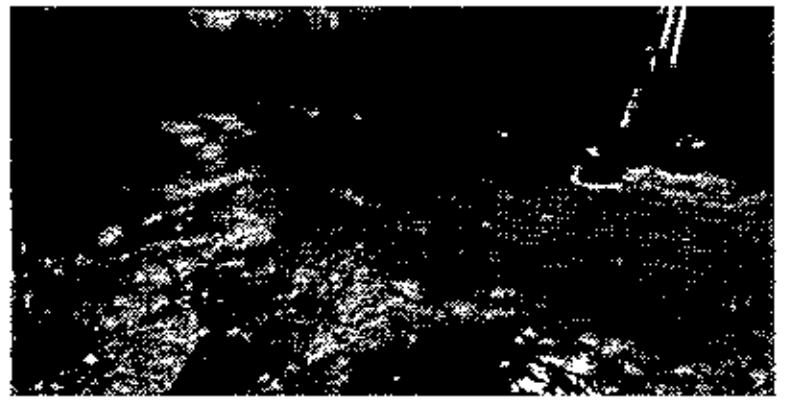
สภาพตะกอนสะสมภายในถัง


สภาพตะกอนสะสมภายในถัง

S.A.K. CLEANING TANK AND SERVICE CO., LTD.
บริษัท เอส.เอ.เค. คลีนนิ่ง แทงค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11 ซอย วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 09 8748 8447
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0705563000056 (สำนักงานใหญ่)

หนังสือรับรองผลการทำงาน

บริษัท เอส.เอ.เค. คลีนนิ่ง แทงค์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจในการให้บริการล้างถังเก็บน้ำในครั้งนี้ และมีความยินดีแจ้งให้ทราบว่า ถังเก็บน้ำประปาภายใน อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ จำนวน 15 ถัง ได้รับการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากท่านในโอกาสต่อไป