# เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คีคอนโดแคมบัสวิลอร์ทบางนา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 278 หมู่ที่ : 4 ซอย :

ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/ตำบล : บางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,724.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,609.520 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ตาราง A

| ลำดับที่ | สถิติและข้อมูลที่ต้องตรวจสอบน้ำทิ้งและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | วันที่ | ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย | เครื่องสูบน้ำ | เครื่องเติมอากาศ | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | เครื่องสูบตะกอน | อื่นๆ (ระบุ) | ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (กก./วัน) | ปัญหาและอุปสรรค | |
| 1 | 1/1/2569 | 65 | 6,498 | 6,498 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 2 | 2/1/2569 | 15 | 1,498 | 1,498 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 3 | 3/1/2569 | 7 | 698 | 698 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 4 | 4/1/2569 | 14 | 1,398 | 1,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 5 | 5/1/2569 | 16 | 1,598 | 1,598 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 6 | 6/1/2569 | 29 | 2,898 | 2,898 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 7 | 7/1/2569 | 28 | 2,798 | 2,798 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 8 | 8/1/2569 | 29 | 2,898 | 2,898 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 9 | 9/1/2569 | 29 | 2,898 | 2,898 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 10 | 10/1/2569 | 102 | 10,198 | 10,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 11 | 11/1/2569 | 47 | 4,698 | 4,698 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 12 | 12/1/2569 | 18 | 1,798 | 1,798 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 13 | 13/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 14 | 14/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 15 | 15/1/2569 | 36 | 3,598 | 3,598 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 16 | 16/1/2569 | 35 | 3,498 | 3,498 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 17 | 17/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 18 | 18/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 19 | 19/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 20 | 20/1/2569 | 31 | 3,098 | 3,098 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 21 | 21/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 22 | 22/1/2569 | 31 | 3,098 | 3,098 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 23 | 23/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 24 | 24/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 25 | 25/1/2569 | 30 | 2,998 | 2,998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 26 | 26/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 27 | 27/1/2569 | 40 | 3,998 | 3,998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 28 | 28/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 29 | 29/1/2569 | 12 | 1,198 | 1,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 30 | 30/1/2569 | 29 | 2,898 | 2,898 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 31 | 31/1/2569 | 11 | 998 | 998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |

ตาราง B

| ลำดับที่ | สถิติและข้อมูลที่ต้องตรวจสอบน้ำทิ้งและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อผู้รับรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | วันที่ | ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย | เครื่องสูบน้ำ | เครื่องเติมอากาศ | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | เครื่องสูบตะกอน | อื่นๆ (ระบุ) | ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย (กก./วัน) | ปัญหาและอุปสรรค | |
| 1 | 1/1/2569 | 22 | 2,198 | 2,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 2 | 2/1/2569 | 22 | 2,198 | 2,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 3 | 3/1/2569 | 16 | 1,598 | 1,598 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 4 | 4/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 5 | 5/1/2569 | 30 | 2,998 | 2,998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 6 | 6/1/2569 | 36 | 3,598 | 3,598 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 7 | 7/1/2569 | 35 | 3,498 | 3,498 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 8 | 8/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 9 | 9/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 10 | 10/1/2569 | 31 | 3,098 | 3,098 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 11 | 11/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 12 | 12/1/2569 | 31 | 3,098 | 3,098 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 13 | 13/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 14 | 14/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 15 | 15/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 16 | 16/1/2569 | 31 | 3,098 | 3,098 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 17 | 17/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 18 | 18/1/2569 | 33 | 3,298 | 3,298 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 19 | 19/1/2569 | 29 | 2,898 | 2,898 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 20 | 20/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 21 | 21/1/2569 | 40 | 3,998 | 3,998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 22 | 22/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 23 | 23/1/2569 | 31 | 3,098 | 3,098 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 24 | 24/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 25 | 25/1/2569 | 32 | 3,198 | 3,198 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 26 | 26/1/2569 | 30 | 2,998 | 2,998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 27 | 27/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 28 | 28/1/2569 | 34 | 3,398 | 3,398 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 29 | 29/1/2569 | 29 | 2,898 | 2,898 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 30 | 30/1/2569 | 11 | 998 | 998 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 31 | 31/1/2569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

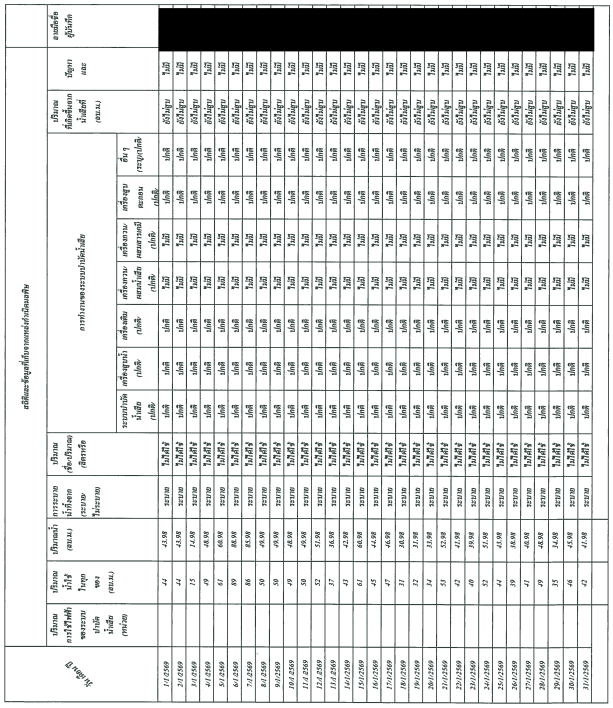

ตาราง C

| ลำดับที่ | วันที่ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในบ่อพัก (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ (ลบ.ม.) | การวัดระดับน้ำเสียเข้าระบบ (ระบุวิธี) | ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในระบบ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สูบออกจากบ่อ (ลบ.ม.) | วิธีการสูบออก | ลายมือชื่อผู้รับสิ่งปฏิกูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ | เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ | เครื่องสูบน้ำทำงานปกติ | เครื่องกวนผสมทำงานปกติ | เครื่องสูบน้ำสามารถดูดน้ำได้ | เครื่องกวนผสมทำงานปกติ | อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) | | | |
| 1 | 1/1/2569 | 54 | 51.98 | 51.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | [redacted] |
| 2 | 2/1/2569 | 54 | 51.98 | 51.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 3 | 3/1/2569 | 22 | 21.98 | 21.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 4 | 4/1/2569 | 39 | 38.98 | 38.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 5 | 5/1/2569 | 31 | 30.98 | 30.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 6 | 6/1/2569 | 34 | 33.98 | 33.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 7 | 7/1/2569 | 91 | 90.98 | 90.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 8 | 8/1/2569 | 44 | 43.98 | 43.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 9 | 9/1/2569 | 43 | 42.98 | 42.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 10 | 10/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 11 | 11/1/2569 | 43 | 42.98 | 42.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 12 | 12/1/2569 | 42 | 41.98 | 41.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 13 | 13/1/2569 | 47 | 46.98 | 46.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 14 | 14/1/2569 | 49 | 48.98 | 48.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 15 | 15/1/2569 | 51 | 50.98 | 50.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 16 | 16/1/2569 | 56 | 55.98 | 55.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 17 | 17/1/2569 | 49 | 48.98 | 48.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 18 | 18/1/2569 | 45 | 44.98 | 44.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 19 | 19/1/2569 | 42 | 41.98 | 41.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 20 | 20/1/2569 | 46 | 45.98 | 45.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 21 | 21/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 22 | 22/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 23 | 23/1/2569 | 50 | 49.98 | 49.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 24 | 24/1/2569 | 56 | 55.98 | 55.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 25 | 25/1/2569 | 60 | 59.98 | 59.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 26 | 26/1/2569 | 45 | 44.98 | 44.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 27 | 27/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 28 | 28/1/2569 | 51 | 50.98 | 50.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 29 | 29/1/2569 | 47 | 46.98 | 46.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 30 | 30/1/2569 | 49 | 48.98 | 48.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 31 | 31/1/2569 | 45 | 44.98 | 44.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |

ตาราง D

| ลำดับที่ | วันที่ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในบ่อพัก (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ (ลบ.ม.) | การวัดระดับน้ำเสียเข้าระบบ (ระบุวิธี) | ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในระบบ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สูบออกจากบ่อ (ลบ.ม.) | วิธีการสูบออก | ลายมือชื่อผู้รับสิ่งปฏิกูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ | เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ | เครื่องสูบน้ำทำงานปกติ | เครื่องกวนผสมทำงานปกติ | เครื่องสูบน้ำสามารถดูดน้ำได้ | เครื่องกวนผสมทำงานปกติ | อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) | | | |
| 1 | 1/1/2569 | 28 | 27.98 | 27.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | [redacted] |
| 2 | 2/1/2569 | 28 | 27.98 | 27.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 3 | 3/1/2569 | 13 | 12.98 | 12.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 4 | 4/1/2569 | 19 | 18.98 | 18.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 5 | 5/1/2569 | 19 | 18.98 | 18.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 6 | 6/1/2569 | 23 | 22.98 | 22.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 7 | 7/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 8 | 8/1/2569 | 27 | 26.98 | 26.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 9 | 9/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 10 | 10/1/2569 | 27 | 26.98 | 26.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 11 | 11/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 12 | 12/1/2569 | 25 | 24.98 | 24.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 13 | 13/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 14 | 14/1/2569 | 25 | 24.98 | 24.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 15 | 15/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 16 | 16/1/2569 | 29 | 28.98 | 28.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 17 | 17/1/2569 | 23 | 22.98 | 22.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 18 | 18/1/2569 | 27 | 26.98 | 26.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 19 | 19/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 20 | 20/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 21 | 21/1/2569 | 25 | 24.98 | 24.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 22 | 22/1/2569 | 25 | 24.98 | 24.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 23 | 23/1/2569 | 26 | 25.98 | 25.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 24 | 24/1/2569 | 28 | 27.98 | 27.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 25 | 25/1/2569 | 30 | 29.98 | 29.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 26 | 26/1/2569 | 31 | 30.98 | 30.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 27 | 27/1/2569 | 31 | 30.98 | 30.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 28 | 28/1/2569 | 31 | 30.98 | 30.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 29 | 29/1/2569 | 30 | 29.98 | 29.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 30 | 30/1/2569 | 31 | 30.98 | 30.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 31 | 31/1/2569 | 30 | 29.98 | 29.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |

ตาราง E

| ลำดับที่ | วันที่ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในบ่อพัก (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ (ลบ.ม.) | การวัดระดับน้ำเสียเข้าระบบ (ระบุวิธี) | ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในระบบ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สูบออกจากบ่อ (ลบ.ม.) | วิธีการสูบออก | ลายมือชื่อผู้รับสิ่งปฏิกูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ | เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ | เครื่องสูบน้ำทำงานปกติ | เครื่องกวนผสมทำงานปกติ | เครื่องสูบน้ำสามารถดูดน้ำได้ | เครื่องกวนผสมทำงานปกติ | อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) | | | |
| 1 | 1/1/2569 | 54 | 51.98 | 51.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | [redacted] |
| 2 | 2/1/2569 | 54 | 51.98 | 51.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 3 | 3/1/2569 | 22 | 21.98 | 21.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 4 | 4/1/2569 | 39 | 38.98 | 38.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 5 | 5/1/2569 | 31 | 30.98 | 30.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 6 | 6/1/2569 | 34 | 33.98 | 33.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 7 | 7/1/2569 | 91 | 90.98 | 90.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 8 | 8/1/2569 | 44 | 43.98 | 43.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 9 | 9/1/2569 | 43 | 42.98 | 42.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 10 | 10/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 11 | 11/1/2569 | 43 | 42.98 | 42.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 12 | 12/1/2569 | 42 | 41.98 | 41.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 13 | 13/1/2569 | 47 | 46.98 | 46.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 14 | 14/1/2569 | 49 | 48.98 | 48.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 15 | 15/1/2569 | 51 | 50.98 | 50.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 16 | 16/1/2569 | 56 | 55.98 | 55.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 17 | 17/1/2569 | 49 | 48.98 | 48.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 18 | 18/1/2569 | 45 | 44.98 | 44.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 19 | 19/1/2569 | 42 | 41.98 | 41.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 20 | 20/1/2569 | 46 | 45.98 | 45.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 21 | 21/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 22 | 22/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 23 | 23/1/2569 | 50 | 49.98 | 49.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 24 | 24/1/2569 | 56 | 55.98 | 55.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 25 | 25/1/2569 | 60 | 59.98 | 59.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 26 | 26/1/2569 | 45 | 44.98 | 44.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 27 | 27/1/2569 | 48 | 47.98 | 47.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 28 | 28/1/2569 | 51 | 50.98 | 50.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 29 | 29/1/2569 | 47 | 46.98 | 46.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 30 | 30/1/2569 | 49 | 48.98 | 48.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |
| 31 | 31/1/2569 | 45 | 44.98 | 44.98 | ประมาณจากปริมาณน้ำใช้ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มีสิ่งปฏิกูล | ไม่มี | |

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คีคอนโดแคมปัสวีสอร์ทบางนา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 278 หมู่ที่ : 4 ซอย :

ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/อำเภอ : บางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,298.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,192.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ตาราง A

| ปี/เดือน/วัน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกพื้นที่ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณที่ส่ง/รับออก (ตัน/ลิตร/กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | ปริมาณที่ผลิตได้จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (ตัน/ลบ.ม.) | ปัญหาและอุปสรรค | ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอนส่วนเกิน (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอนหมุนเวียน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 2/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 3/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 4/2/2568 | | 49 | 48.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 5/2/2568 | | 47 | 46.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 6/2/2568 | | 38 | 37.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 7/2/2568 | | 39 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 8/2/2568 | | 49 | 48.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 9/2/2568 | | 26 | 25.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 10/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 11/2/2568 | | 40 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 12/2/2568 | | 43 | 42.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 13/2/2568 | | 49 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 14/2/2568 | | 35 | 34.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 15/2/2568 | | 17 | 16.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 16/2/2568 | | 79 | 78.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 17/2/2568 | | 31 | 31.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 18/2/2568 | | 36 | 35.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 19/2/2568 | | 54 | 53.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 20/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 21/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 22/2/2568 | | 48 | 47.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 23/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 24/2/2568 | | 47 | 46.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 25/2/2568 | | 51 | 51.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 26/2/2568 | | 42 | 41.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |

ตาราง B

| ปี/เดือน/วัน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกพื้นที่ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณที่ส่ง/รับออก (ตัน/ลิตร/กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | ปริมาณที่ผลิตได้จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (ตัน/ลบ.ม.) | ปัญหาและอุปสรรค | ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอนส่วนเกิน (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอนหมุนเวียน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 2/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 3/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 4/2/2568 | | 49 | 48.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 5/2/2568 | | 47 | 46.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 6/2/2568 | | 38 | 37.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 7/2/2568 | | 39 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 8/2/2568 | | 49 | 48.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 9/2/2568 | | 26 | 25.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 10/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 11/2/2568 | | 40 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 12/2/2568 | | 43 | 42.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 13/2/2568 | | 49 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 14/2/2568 | | 35 | 34.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 15/2/2568 | | 17 | 16.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 16/2/2568 | | 79 | 78.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 17/2/2568 | | 31 | 31.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 18/2/2568 | | 36 | 35.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 19/2/2568 | | 54 | 53.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 20/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 21/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 22/2/2568 | | 48 | 47.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 23/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 24/2/2568 | | 47 | 46.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 25/2/2568 | | 51 | 51.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 26/2/2568 | | 42 | 41.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |

ตาราง C

| ปี/เดือน/วัน | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกพื้นที่ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณที่ส่ง/รับออก (ตัน/ลิตร/กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | ปริมาณที่ผลิตได้จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (ตัน/ลบ.ม.) | ปัญหาและอุปสรรค | ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอนส่วนเกิน (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอนหมุนเวียน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 2/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 3/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 4/2/2568 | | 49 | 48.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 5/2/2568 | | 47 | 46.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 6/2/2568 | | 38 | 37.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 7/2/2568 | | 39 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 8/2/2568 | | 49 | 48.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 9/2/2568 | | 26 | 25.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 10/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 11/2/2568 | | 40 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 12/2/2568 | | 43 | 42.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 13/2/2568 | | 49 | 39.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 14/2/2568 | | 35 | 34.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 15/2/2568 | | 17 | 16.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 16/2/2568 | | 79 | 78.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 17/2/2568 | | 31 | 31.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 18/2/2568 | | 36 | 35.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 19/2/2568 | | 54 | 53.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 20/2/2568 | | 31 | 30.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 21/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 22/2/2568 | | 48 | 47.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 23/2/2568 | | 29 | 28.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 24/2/2568 | | 47 | 46.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 25/2/2568 | | 51 | 51.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |
| 26/2/2568 | | 42 | 41.00 | ระบาย | ไม่มีที่ส่ง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | สถิติสูง | ไม่มี | |

ตาราง D

| วันที่ตรวจ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม.) | สถานะการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณเครื่องเติมอากาศที่ใช้งาน | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ลบ.ม.) | ปัญหาและข้อเสนอแนะ | ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ | เครื่องดูดน้ำทำงานปกติ | เครื่องสลับทำงานปกติ | เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ | เครื่องตะแกรงทำงานปกติ | เครื่องดักไขมันทำงานปกติ | อื่นๆ (ระบุ) | | | |
| 1/2/2568 | | 30 | 29.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 2/2/2568 | | 30 | 29.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 3/2/2568 | | 29 | 28.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 4/2/2568 | | 30 | 29.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 5/2/2568 | | 30 | 29.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 6/2/2568 | | 31 | 30.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 7/2/2568 | | 33 | 32.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 8/2/2568 | | 31 | 30.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 9/2/2568 | | 123 | 122.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 10/2/2568 | | 39 | 38.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 11/2/2568 | | 42 | 41.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 12/2/2568 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 13/2/2568 | | 18 | 17.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 14/2/2568 | | 52 | 51.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 15/2/2568 | | 42 | 41.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 16/2/2568 | | 39 | 38.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 17/2/2568 | | 25 | 24.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 18/2/2568 | | 29 | 28.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 19/2/2568 | | 26 | 25.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 20/2/2568 | | 27 | 26.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 21/2/2568 | | 22 | 21.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 22/2/2568 | | 25 | 24.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 23/2/2568 | | 28 | 27.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 24/2/2568 | | 26 | 25.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 25/2/2568 | | 26 | 25.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 26/2/2568 | | 29 | 28.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 27/2/2568 | | 22 | 21.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 28/2/2568 | | | | | | | | | | | | | | | |

ตาราง E

| วันที่ตรวจ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม.) | สถานะการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณเครื่องเติมอากาศที่ใช้งาน | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ลบ.ม.) | ปัญหาและข้อเสนอแนะ | ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ | เครื่องดูดน้ำทำงานปกติ | เครื่องสลับทำงานปกติ | เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ | เครื่องตะแกรงทำงานปกติ | เครื่องดักไขมันทำงานปกติ | อื่นๆ (ระบุ) | | | |
| 1/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 2/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 3/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 4/2/2569 | | 49 | 48.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 5/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 6/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 7/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 8/2/2569 | | 46 | 45.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 9/2/2569 | | 59 | 58.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 10/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 11/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 12/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 13/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 14/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 15/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 16/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 17/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 18/2/2569 | | 51 | 50.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 19/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 20/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 21/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 22/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 23/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 24/2/2569 | | 47 | 46.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 25/2/2569 | | 48 | 47.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 26/2/2569 | | 59 | 58.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 27/2/2569 | | 52 | 51.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 28/2/2569 | | 42 | 41.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางนา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 278 หมู่ที่ : 4 ซอย :

ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/ตำบล : บางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเล[redacted] หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 140.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

ตาราง A

| วันที่ตรวจ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม.) | สถานะการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณเครื่องเติมอากาศที่ใช้งาน | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ลบ.ม.) | ปัญหาและข้อเสนอแนะ | ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ | เครื่องดูดน้ำทำงานปกติ | เครื่องสลับทำงานปกติ | เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ | เครื่องตะแกรงทำงานปกติ | เครื่องดักไขมันทำงานปกติ | อื่นๆ (ระบุ) | | | |
| 1/2/2569 | 0 | 3 | 2.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 2/2/2569 | 0 | 3 | 2.99 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 3/2/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 4/2/2569 | 0 | 39 | 38.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 5/2/2569 | 0 | 52 | 51.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 6/2/2569 | 0 | 29 | 28.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 7/2/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 8/2/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 9/2/2569 | 0 | 41 | 40.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 10/2/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 11/2/2569 | 0 | 52 | 51.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 12/2/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 13/2/2569 | 0 | 40 | 39.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 14/2/2569 | 0 | 27 | 26.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 15/2/2569 | 0 | 22 | 21.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 16/2/2569 | 0 | 52 | 51.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 17/2/2569 | 0 | 40 | 39.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 18/2/2569 | 0 | 19 | 18.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 19/2/2569 | 0 | 43 | 42.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 20/2/2569 | 0 | 48 | 47.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 21/2/2569 | 0 | 44 | 43.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 22/2/2569 | 0 | 8 | 6.02 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 23/2/2569 | 0 | 35 | 34.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 24/2/2569 | 0 | 19 | 18.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 25/2/2569 | 0 | 45 | 44.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 26/2/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 27/2/2569 | 0 | 15 | 14.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 28/2/2569 | 0 | 35 | 34.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 29/2/2569 | 0 | 26 | 25.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |
| 30/2/2569 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/2/2569 | 0 | 26 | 25.98 | ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอก | ใช้งาน 1 เครื่อง | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ดีใช้งานได้ | ไม่มี | |

อาคาร D

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ชื่อ-ปริมาณ) (มีหรือไม่มี) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/3/2569 | 0 | 30 | 29.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/3/2569 | 0 | 22 | 21.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 3/3/2569 | 0 | 28 | 27.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 4/3/2569 | 0 | 30 | 29.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 5/3/2569 | 0 | 27 | 26.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 6/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 7/3/2569 | 0 | 30 | 29.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 8/3/2569 | 0 | 23 | 22.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 9/3/2569 | 0 | 26 | 25.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 10/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 11/3/2569 | 0 | 28 | 27.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 12/3/2569 | 0 | 39 | 38.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 13/3/2569 | 0 | 35 | 34.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 14/3/2569 | 0 | 30 | 29.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 15/3/2569 | 0 | 25 | 24.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 16/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 17/3/2569 | 0 | 25 | 24.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 18/3/2569 | 0 | 28 | 27.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 19/3/2569 | 0 | 23 | 22.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 20/3/2569 | 0 | 22 | 21.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 21/3/2569 | 0 | 23 | 22.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 22/3/2569 | 0 | 23 | 22.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 23/3/2569 | 0 | 21 | 20.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 24/3/2569 | 0 | 16 | 15.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 25/3/2569 | 0 | 16 | 15.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 26/3/2569 | 0 | 20 | 19.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 27/3/2569 | 0 | 19 | 18.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 28/3/2569 | 0 | 16 | 15.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 29/3/2569 | 0 | 13 | 12.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 30/3/2569 | 0 | 20 | 19.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 31/3/2569 | 0 | 14 | 13.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |

อาคาร B

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ชื่อ-ปริมาณ) (มีหรือไม่มี) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/3/2569 | 0 | 29 | 28.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/3/2569 | 0 | 27 | 26.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 3/3/2569 | 0 | 25 | 24.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 4/3/2569 | 0 | 35 | 34.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 5/3/2569 | 0 | 33 | 32.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 6/3/2569 | 0 | 41 | 40.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 7/3/2569 | 0 | 47 | 46.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 8/3/2569 | 0 | 36 | 35.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 9/3/2569 | 0 | 23 | 22.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 10/3/2569 | 0 | 40 | 39.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 11/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 12/3/2569 | 0 | 63 | 62.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 13/3/2569 | 0 | 27 | 26.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 14/3/2569 | 0 | 26 | 25.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 15/3/2569 | 0 | 29 | 28.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 16/3/2569 | 0 | 26 | 25.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 17/3/2569 | 0 | 48 | 47.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 18/3/2569 | 0 | 19 | 18.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 19/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 20/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 21/3/2569 | 0 | 17 | 16.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 22/3/2569 | 0 | 21 | 20.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 23/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 24/3/2569 | 0 | 23 | 22.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 25/3/2569 | 0 | 20 | 19.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 26/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 27/3/2569 | 0 | 16 | 15.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 28/3/2569 | 0 | 18 | 17.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 29/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 30/3/2569 | 0 | 21 | 20.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 31/3/2569 | 0 | 22 | 21.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |

อาคาร E

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ชื่อ-ปริมาณ) (มีหรือไม่มี) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/3/2569 | 0 | 41 | 40.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/3/2569 | 0 | 21 | 20.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 3/3/2569 | 0 | 19 | 18.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 4/3/2569 | 0 | 38 | 37.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 5/3/2569 | 0 | 63 | 62.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 6/3/2569 | 0 | 52 | 51.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 7/3/2569 | 0 | 60 | 59.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 8/3/2569 | 0 | 53 | 52.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 9/3/2569 | 0 | 54 | 53.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 10/3/2569 | 0 | 59 | 58.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 11/3/2569 | 0 | 54 | 53.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 12/3/2569 | 0 | 56 | 55.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 13/3/2569 | 0 | 50 | 49.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 14/3/2569 | 0 | 47 | 46.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 15/3/2569 | 0 | 20 | 19.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 16/3/2569 | 0 | 50 | 49.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 17/3/2569 | 0 | 45 | 44.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 18/3/2569 | 0 | 73 | 72.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 19/3/2569 | 0 | 42 | 41.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 20/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 21/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 22/3/2569 | 0 | 29 | 28.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 23/3/2569 | 0 | 30 | 29.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 24/3/2569 | 0 | 82 | 81.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 25/3/2569 | 0 | 56 | 55.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 26/3/2569 | 0 | 29 | 28.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 27/3/2569 | 0 | 38 | 37.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 28/3/2569 | 0 | 40 | 39.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 29/3/2569 | 0 | 43 | 42.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 30/3/2569 | 0 | 54 | 53.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 31/3/2569 | 0 | 57 | 56.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |

อาคาร C

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ชื่อ-ปริมาณ) (มีหรือไม่มี) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ไม่ปกติ) | | | |
| 1/3/2569 | 0 | 32 | 31.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/3/2569 | 0 | 32 | 31.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 3/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 4/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 5/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 6/3/2569 | 0 | 66 | 65.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 7/3/2569 | 0 | 39 | 38.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 8/3/2569 | 0 | 27 | 26.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 9/3/2569 | 0 | 47 | 46.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 10/3/2569 | 0 | 46 | 45.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 11/3/2569 | 0 | 46 | 45.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 12/3/2569 | 0 | 48 | 47.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 13/3/2569 | 0 | 32 | 31.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 14/3/2569 | 0 | 43 | 42.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 15/3/2569 | 0 | 44 | 43.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 16/3/2569 | 0 | 34 | 33.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 17/3/2569 | 0 | 62 | 61.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 18/3/2569 | 0 | 88 | 87.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 19/3/2569 | 0 | 24 | 23.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 20/3/2569 | 0 | 18 | 17.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 21/3/2569 | 0 | 41 | 40.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 22/3/2569 | 0 | 38 | 37.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 23/3/2569 | 0 | 39 | 38.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 24/3/2569 | 0 | 59 | 58.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 25/3/2569 | 0 | 48 | 47.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 26/3/2569 | 0 | 33 | 32.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 27/3/2569 | 0 | 38 | 37.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 28/3/2569 | 0 | 22 | 21.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 29/3/2569 | 0 | 33 | 32.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 30/3/2569 | 0 | 31 | 30.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |
| 31/3/2569 | 0 | 30 | 29.98 | ระบาย | ไม่ใส่ใจ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | ยังไม่ดูบ | ไม่มี | |

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางนา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 278 หมู่ที่ : 4 ซอย :

ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/อำเภอ : บางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเล[redacted] หมดอายุ 20 เมษายน 2574

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) — 140.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

เนื่องจาก ระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีมิเตอร์ ในจุดนั้น ผู้ควบคุม แนะนำให้ติดมิเตอร์ หรือคำนวนปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประโยชน ของ มิเตอร์ สามารถตรวจสอบ การเสียของปั๊มในระบบได้ รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนในระบบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,737.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,642.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/อำเภอ บางบ่อ

จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก. ตั้งแต่500ห้องขึ้นไป ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 90/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

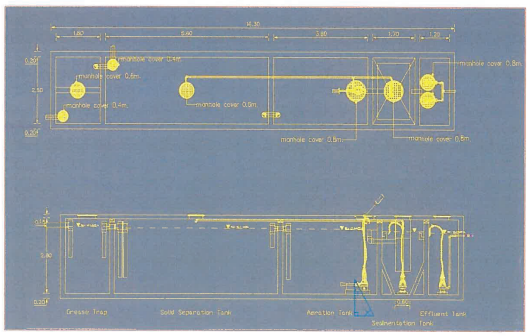


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569

แบบ ทส. ๑

| ลำดับที่ | วันที่ | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม | | |

ตาราง D

| วัน/เดือน/ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลงลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | ลักษณะการทิ้งจากระบบ/ไม่ระบาย | ปริมาณเชื้อ/ปริมาณเลือดหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ) | | | |
| 1/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/5/2569 | | 24 | 23.52 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 3/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 4/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 5/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 6/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 7/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 8/5/2569 | | 32 | 31.36 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 9/5/2569 | | 29 | 28.42 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 10/5/2569 | | 35 | 34.30 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 11/5/2569 | | 33 | 32.34 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 12/5/2569 | | 35 | 34.30 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 13/5/2569 | | 26 | 25.48 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 14/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 15/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 16/5/2569 | | 17 | 16.66 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 17/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 18/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 19/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 20/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 21/5/2569 | | 17 | 16.66 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 22/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 23/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 24/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 25/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 26/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 27/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 28/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 29/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 30/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 31/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |

ตาราง B

| วัน/เดือน/ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลงลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | ลักษณะการทิ้งจากระบบ/ไม่ระบาย | ปริมาณเชื้อ/ปริมาณเลือดหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ) | | | |
| 1/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/5/2569 | | 23 | 22.54 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 3/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 4/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 5/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 6/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 7/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 8/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 9/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 10/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 11/5/2569 | | 30 | 29.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 12/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 13/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 14/5/2569 | | 24 | 23.52 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 15/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 16/5/2569 | | 24 | 23.52 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 17/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 18/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 19/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 20/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 21/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 22/5/2569 | | 26 | 25.48 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 23/5/2569 | | 17 | 16.66 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 24/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 25/5/2569 | | 23 | 22.54 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 26/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 27/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 28/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 29/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 30/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 31/5/2569 | | 24 | 23.52 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |

ตาราง E

| วัน/เดือน/ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลงลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | ลักษณะการทิ้งจากระบบ/ไม่ระบาย | ปริมาณเชื้อ/ปริมาณเลือดหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ) | | | |
| 1/5/2569 | | 49 | 48.02 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/5/2569 | | 34 | 33.32 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 3/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 4/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 5/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 6/5/2569 | | 63 | 61.74 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 7/5/2569 | | 26 | 25.48 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 8/5/2569 | | 28 | 27.44 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 9/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 10/5/2569 | | 28 | 27.44 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 11/5/2569 | | 42 | 41.16 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 12/5/2569 | | 100 | 98.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 13/5/2569 | | 10 | 9.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 14/5/2569 | | 13 | 12.74 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 15/5/2569 | | 29 | 28.42 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 16/5/2569 | | 30 | 29.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 17/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 18/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 19/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 20/5/2569 | | 75 | 73.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 21/5/2569 | | 42 | 41.16 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 22/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 23/5/2569 | | 28 | 27.44 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 24/5/2569 | | 33 | 32.34 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 25/5/2569 | | 30 | 29.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 26/5/2569 | | 13 | 12.74 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 27/5/2569 | | 30 | 29.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 28/5/2569 | | 29 | 28.42 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 29/5/2569 | | 28 | 27.44 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 30/5/2569 | | 24 | 23.52 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 31/5/2569 | | 19 | 18.62 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |

ตาราง C

| วัน/เดือน/ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ลงลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | ลักษณะการทิ้งจากระบบ/ไม่ระบาย | ปริมาณเชื้อ/ปริมาณเลือดหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ) | เครื่องเติม (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ) | เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ) | อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ) | | | |
| 1/5/2569 | | 36 | 35.28 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | [redacted] |
| 2/5/2569 | | 36 | 35.28 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 3/5/2569 | | 36 | 35.28 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 4/5/2569 | | 37 | 36.26 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 5/5/2569 | | 16 | 15.68 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 6/5/2569 | | 24 | 23.52 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 7/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 8/5/2569 | | 31 | 30.38 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 9/5/2569 | | 32 | 31.36 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 10/5/2569 | | 38 | 37.24 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 11/5/2569 | | 29 | 28.42 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 12/5/2569 | | 51 | 49.98 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 13/5/2569 | | 27 | 26.46 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 14/5/2569 | | 29 | 28.42 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 15/5/2569 | | 21 | 20.58 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 16/5/2569 | | 18 | 17.64 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 17/5/2569 | | 36 | 35.28 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 18/5/2569 | | 25 | 24.50 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 19/5/2569 | | 29 | 28.42 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 20/5/2569 | | 40 | 39.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 21/5/2569 | | 20 | 19.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 22/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 23/5/2569 | | 15 | 14.70 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 24/5/2569 | | 16 | 15.68 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 25/5/2569 | | 15 | 14.70 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 26/5/2569 | | 55 | 53.90 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 27/5/2569 | | 59 | 57.82 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 28/5/2569 | | 23 | 22.54 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 29/5/2569 | | 23 | 22.54 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 30/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |
| 31/5/2569 | | 22 | 21.56 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | มีน้ำสูบ | ไม่มี | |

น.3/7

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... [redacted] .... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(_____ [redacted] _____)

[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
[redacted]
.20 เมษายน 2574..
ออกให้โดย.....กรมควบคุมมลพิษ.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....หมดอายุ ....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล บางบ่อ . เขต/อำเภอ บางบ่อ
จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร - มี
นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดประเภท ก.ตั้งแต่500ห้องขึ้นไป ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 90/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... [redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(_____ [redacted] _____)
..... [redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
[redacted] จำกัด
ใบอนุ [redacted] ...20 เมษายน 2574..
ออกให้โดย .....กรมควบคุมมลพิษ.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ( Activated Sludge Process )
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย • แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
• แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย • เครื่องสูบน้ำ • เครื่องเติมอากาศ
• เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย • เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

• เครื่องสูบตะกอน • อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,950 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,871 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องสูบน้ำ • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องเติมอากาศ • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- เครื่องสูบตะกอน • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- อื่น ๆ • ปกติ • ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

**คำเตือน** ๑. **เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. **ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗**

เอกสารนี้ ทำเมื่อ 6 พ.ค. 2569

**ใบอนุญาตเลขที่** 07355690O3537 **แบบ คพ 73-03**

# ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

**ประเภทนิติบุคคล**

## บริษัท เวสต์การ์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

**ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้**

**เทศบาลเมืองคลองหลวง / คลองหลวง / ปทุมธานี วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 5 พ.ค. 2574**

**กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574**



## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางนา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 278 หมู่ที่ : 4 ซอย :

ถนน : บางนา-ตราด แขวง/ตำบล : บางบ่อ เขต/ตำบล : บางบ่อ

จังหวัด : สมุทรปราการ โทรศัพท์ : โทรสาร [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1210

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [redacted] ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] หมดอายุ 20 เมษายน 2574

ออกให้โดย [redacted]

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

| (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|---|---|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 140.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

เนื่องจาก ระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีมิเตอร์ ในจุดนั้น ผู้ควบคุม แนะนำให้ติดมิเตอร์ หรือคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประโยชน์ ของ มิเตอร์ สามารถตรวจสอบ การเสียของไม่ในระบบได้ รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่ไม่เสียในระบบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,737.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,642.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสักดชีวภาพที่ใช้

| | ปริมาณ หน่วย |
|---|---|
| 1. | 0.000 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| | | |
|---|---|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ซอย -

ถนน - แขวง/ตำบล บางบ่อ เขต/อำเภอ บางบ่อ

จังหวัด สมุทรปราการ โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโดแคมปัสรีสอร์ทบางนา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ประเภท ก.ตั้งแต่500ห้องขึ้นไป ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 90/2556 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางพลี

หมดอายุ_____

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

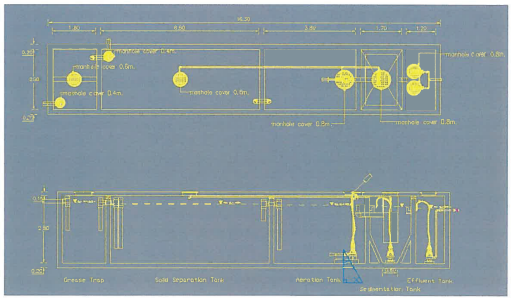


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือน มิถุนายน พ.ศ 2569

ตาราง C

| วัน เดือน ปี | อภิธิและข้อมูลที่เก็บจากเมทเจ่งก่ำนิคมเสริม | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย-ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ซื้อ-ปริมาณ) (อิตราหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ- | เครื่องเติม (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ- | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ- | อื่น ๆ (ระบุ)-(ปกติ- | | | |
| 1/6/2569 | 40.8 | 22 | 17.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 2/6/2569 | 40.8 | 22 | 17.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3/6/2569 | 40.8 | 26 | 20.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4/6/2569 | 40.8 | 31 | 24.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5/6/2569 | 40.8 | 64 | 51.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6/6/2569 | 40.8 | 35 | 28.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9/6/2569 | 40.8 | 49 | 39.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10/6/2569 | 40.8 | 49 | 39.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 16/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 17/6/2569 | 40.8 | 55 | 44.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 18/6/2569 | 40.8 | 44 | 35.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 19/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 20/6/2569 | 40.8 | 39 | 31.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 21/6/2569 | 40.8 | 48 | 38.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 22/6/2569 | 40.8 | 45 | 36.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 23/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 24/6/2569 | 40.8 | 45 | 36.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 25/6/2569 | 40.8 | 36 | 28.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 26/6/2569 | 40.8 | 38 | 30.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 27/6/2569 | 40.8 | 75 | 60.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 28/6/2569 | 40.8 | 70 | 56.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 29/6/2569 | 40.8 | 4 | 3.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 30/6/2569 | 40.8 | 19 | 15.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |

ตาราง A

| วัน เดือน ปี | อภิธิและข้อมูลที่เก็บจากเมทเจ่งก่ำนิคมเสริม | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย-ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ซื้อ-ปริมาณ) (อิตราหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ- | เครื่องเติม (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ- | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ- | อื่น ๆ (ระบุ)-(ปกติ- | | | |
| 1/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 2/6/2569 | 40.8 | 24 | 19.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3/6/2569 | 40.8 | 19 | 15.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4/6/2569 | 40.8 | 41 | 32.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5/6/2569 | 40.8 | 51 | 40.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6/6/2569 | 40.8 | 10 | 8.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7/6/2569 | 40.8 | 12 | 9.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8/6/2569 | 40.8 | 34 | 27.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9/6/2569 | 40.8 | 48 | 38.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10/6/2569 | 40.8 | 31 | 24.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12/6/2569 | 40.8 | 41 | 32.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13/6/2569 | 40.8 | 51 | 40.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14/6/2569 | 40.8 | 31 | 24.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 16/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 17/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 18/6/2569 | 40.8 | 41 | 32.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 19/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 20/6/2569 | 40.8 | 35 | 28.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 21/6/2569 | 40.8 | 34 | 27.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 22/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 23/6/2569 | 40.8 | 35 | 28.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 24/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 25/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 26/6/2569 | 40.8 | 47 | 37.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 27/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 28/6/2569 | 40.8 | 26 | 20.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 29/6/2569 | 40.8 | 25 | 20.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 30/6/2569 | 40.8 | 50 | 40.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |

ตาราง D

| วัน เดือน ปี | อภิธิและข้อมูลที่เก็บจากเมทเจ่งก่ำนิคมเสริม | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย-ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ซื้อ-ปริมาณ) (อิตราหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ- | เครื่องเติม (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ- | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ- | อื่น ๆ (ระบุ)-(ปกติ- | | | |
| 1/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 2/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3/6/2569 | 40.8 | 31 | 24.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5/6/2569 | 40.8 | 31 | 24.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13/6/2569 | 40.8 | 63 | 50.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 16/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 17/6/2569 | 40.8 | 44 | 35.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 18/6/2569 | 40.8 | 39 | 31.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 19/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 20/6/2569 | 40.8 | 36 | 28.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 21/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 22/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 23/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 24/6/2569 | 40.8 | 36 | 28.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 25/6/2569 | 40.8 | 36 | 28.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 26/6/2569 | 40.8 | 39 | 31.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 27/6/2569 | 40.8 | 25 | 26.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 28/6/2569 | 40.8 | 23 | 18.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 29/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 30/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |

ตาราง B

| วัน เดือน ปี | อภิธิและข้อมูลที่เก็บจากเมทเจ่งก่ำนิคมเสริม | | | | | | | | | | | | | | | ลายมือชื่อ ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกของ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจาก (ระบาย-ไม่ระบาย) | ปริมาณ (ซื้อ-ปริมาณ) (อิตราหรือ | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | ปริมาณที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ (ลบ.ม.) | ปัญหาและ | |
| | | | | | | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ- | เครื่องเติม (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ- | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ- | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ- | อื่น ๆ (ระบุ)-(ปกติ- | | | |
| 1/6/2569 | 40.8 | 20 | 16.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 2/6/2569 | 40.8 | 24 | 19.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 3/6/2569 | 40.8 | 22 | 17.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 4/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 5/6/2569 | 40.8 | 25 | 20.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 6/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 7/6/2569 | 40.8 | 24 | 19.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 8/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 9/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 10/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 11/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 12/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 13/6/2569 | 40.8 | 27 | 21.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 14/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 15/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 16/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 17/6/2569 | 40.8 | 32 | 25.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 18/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 19/6/2569 | 40.8 | 29 | 23.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 20/6/2569 | 40.8 | 28 | 22.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 21/6/2569 | 40.8 | 36 | 28.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 22/6/2569 | 40.8 | 42 | 33.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 23/6/2569 | 40.8 | 35 | 28.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 24/6/2569 | 40.8 | 42 | 33.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 25/6/2569 | 40.8 | 37 | 29.60 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 26/6/2569 | 40.8 | 30 | 24.00 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 27/6/2569 | 40.8 | 24 | 19.20 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 28/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 29/6/2569 | 40.8 | 31 | 24.80 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |
| 30/6/2569 | 40.8 | 33 | 26.40 | ระบาย | ไม่ได้ใช้ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ไม่มี | ไม่มี | ปกติ | ปกติ | อัดไม่สูบ | ไม่มี | | |

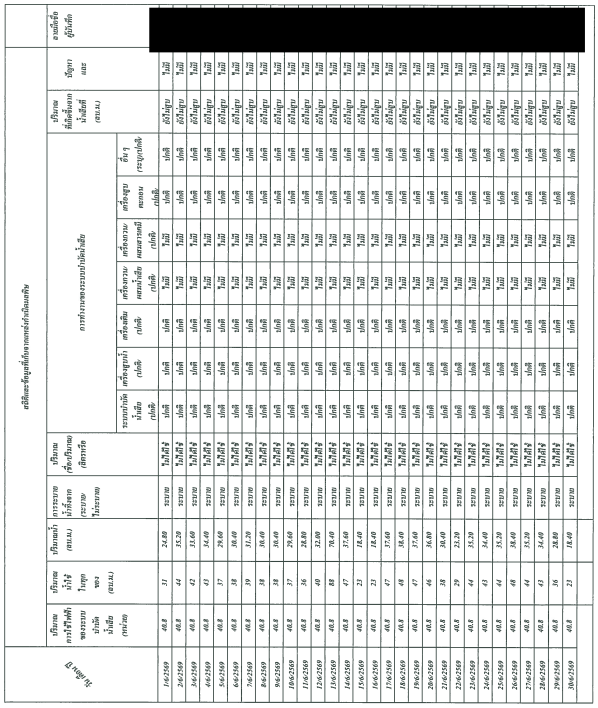

| ลำดับที่ | วันที่ | สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | | |

เอกสารนี้ ทำเมื่อ 6 พ.ค. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 07355690035 37 แบบ คพ 73-03

# ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

## บริษัท เวสต์การ์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

เทศบาลเมืองคลองหลวง / คลองหลวง / ปทุมธานี วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 5 พ.ค. 2574

กรุงเทพมหานคร / ดินแดง / กรุงเทพ วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

**นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา**
**สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน มกราคม-2026**
**ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2026**
**สถานะ**

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร | ระบบหลัก | ระบบย่อย | ชื่อแพลน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 2 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 3 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 4 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 5 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 6 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 7 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 8 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 9 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 10 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 11 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 12 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 13 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 14 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 15 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 16 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 17 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 18 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 19 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 20 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 21 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 22 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 23 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 24 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 25 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 26 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 27 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 28 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 29 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 30 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 31 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 32 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 33 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 34 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 35 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 36 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 37 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 38 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 39 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 40 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 41 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 42 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |

| แพลน / ปฏิบัติ | พฤ. 01/01/2026 | ศ. 02/01/2026 | ส. 03/01/2026 | อา. 04/01/2026 | จ. 05/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| อ. 06/01/2026 | พ. 07/01/2026 | พฤ. 08/01/2026 | ศ. 09/01/2026 | ส. 10/01/2026 | อา. 11/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| จ. 12/01/2026 | อ. 13/01/2026 | พ. 14/01/2026 | พฤ. 15/01/2026 | ศ. 16/01/2026 | ส. 17/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

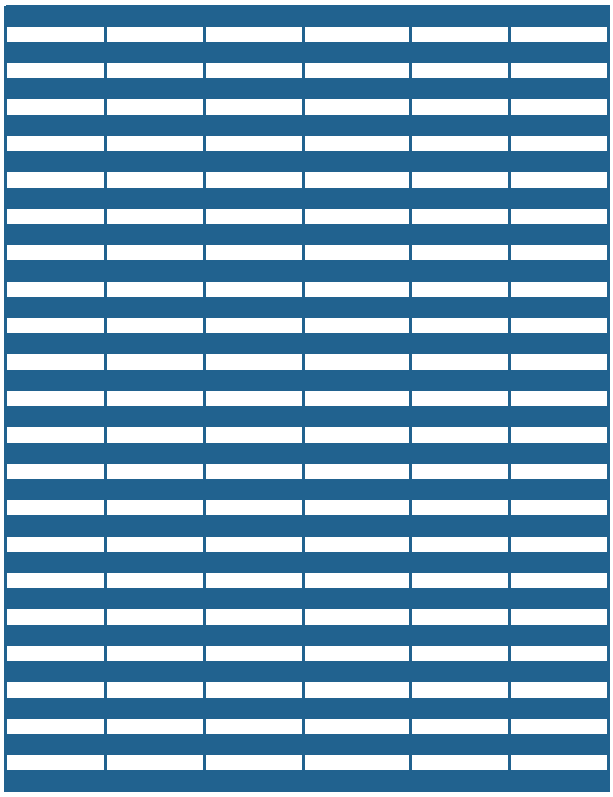

| อา. 18/01/2026 | จ. 19/01/2026 | อ. 20/01/2026 | พ. 21/01/2026 | พฤ. 22/01/2026 | ศ. 23/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

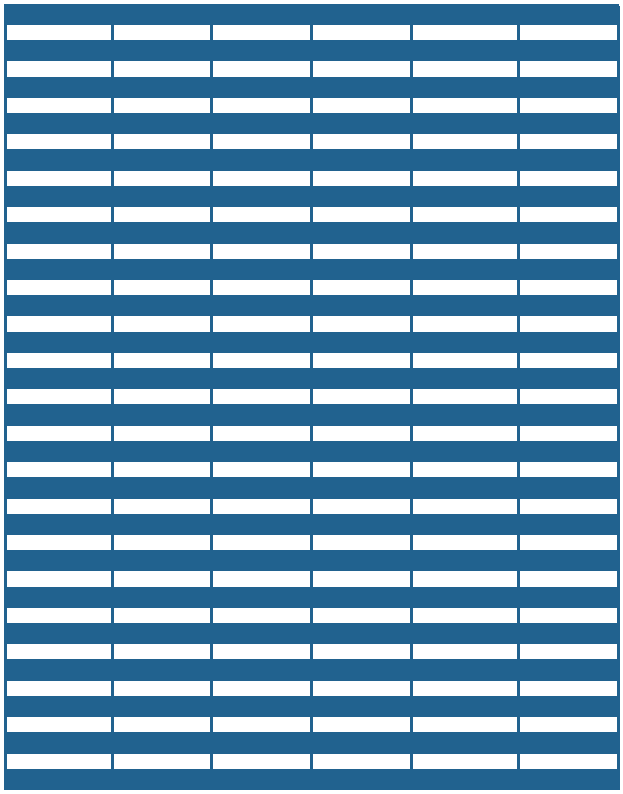

| ส. 24/01/2026 | อา. 25/01/2026 | จ. 26/01/2026 | อ. 27/01/2026 | พ. 28/01/2026 | พฤ. 29/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

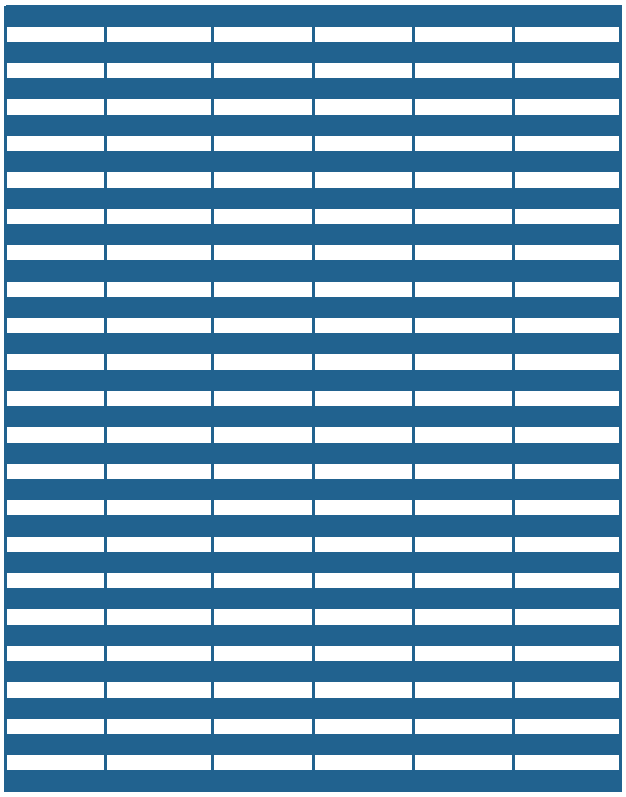

| ศ. 30/01/2026 | ส. 31/01/2026 |
|---|---|
| | |

**นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา**
**สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์-2026**
**ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2026**
**สถานะ**

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร | ระบบหลัก | ระบบย่อย | ชื่อแพลน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 2 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 3 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 4 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 5 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 6 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 7 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 8 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 9 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 10 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 11 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 12 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 13 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 14 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 15 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 16 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 17 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 18 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 19 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 20 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 21 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 22 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 23 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 24 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 25 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 26 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 27 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 28 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 29 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 30 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 31 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 32 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 33 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 34 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 35 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 36 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 37 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 38 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 39 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 40 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |
| 41 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| | | | | |
| 42 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| | | | | |

| แพลน / ปฏิบัติ | อา. 01/02/2026 | จ. 02/02/2026 | อ. 03/02/2026 | พ. 04/02/2026 | พฤ. 05/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

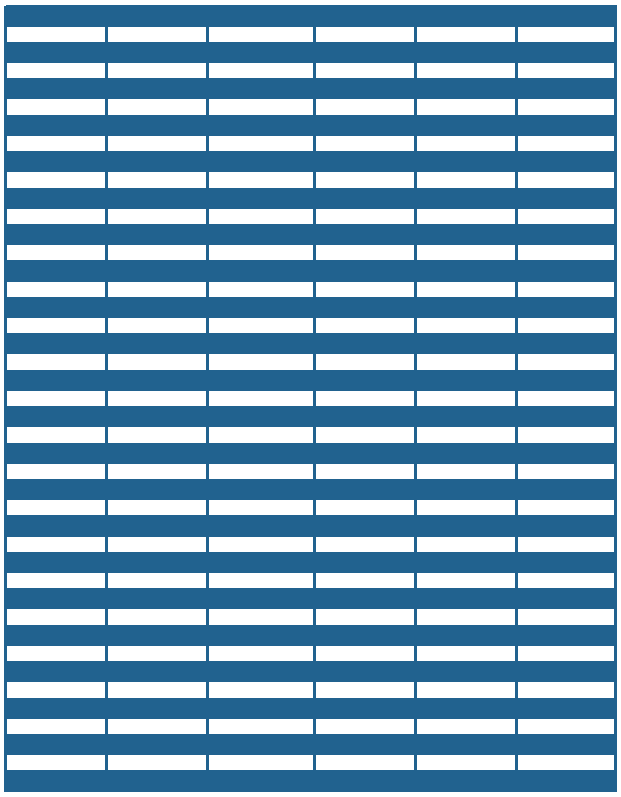

| พฤ. 12/02/2026 | ศ. 13/02/2026 | ส. 14/02/2026 | อา. 15/02/2026 | จ. 16/02/2026 | อ. 17/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

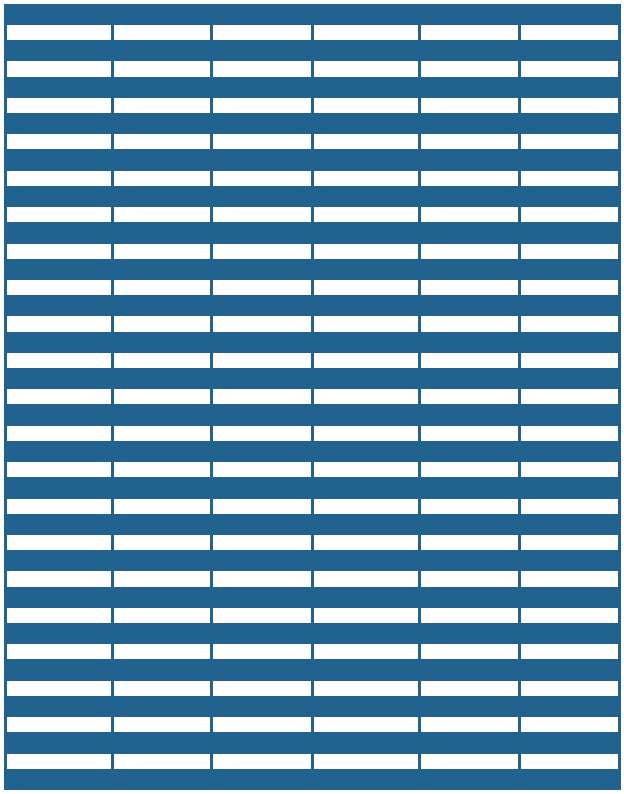

| พ. 18/02/2026 | พฤ. 19/02/2026 | ศ. 20/02/2026 | ส. 21/02/2026 | อา. 22/02/2026 | จ. 23/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

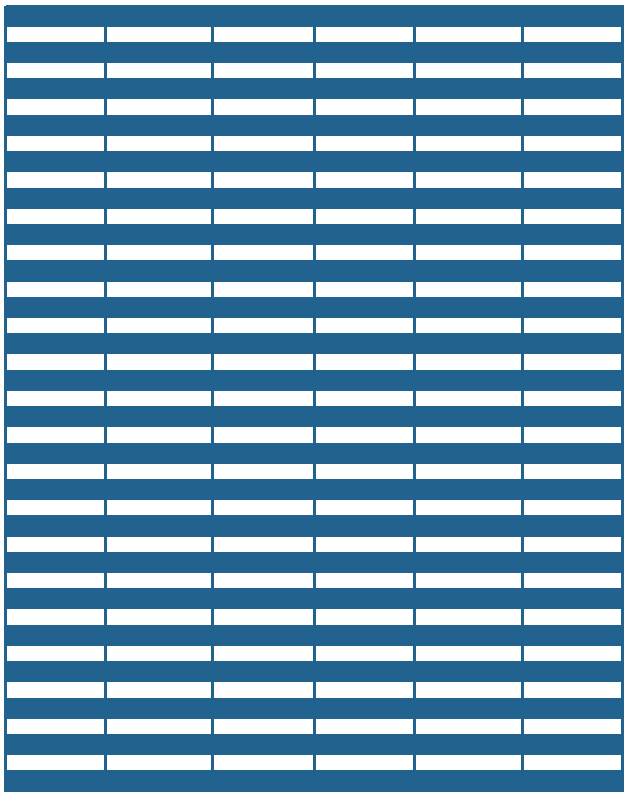

| อ. 24/02/2026 | พ. 25/02/2026 | พฤ. 26/02/2026 | ศ. 27/02/2026 | ส. 28/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

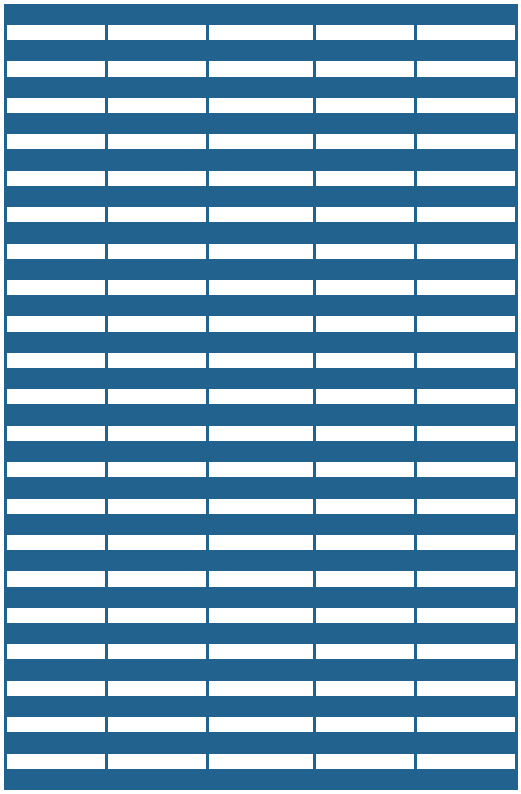

**นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา**
**สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน มีนาคม-2026**
**ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2026**
**สถานะ**

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร | ระบบหลัก | ระบบย่อย | ชื่อแพลน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 2 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 3 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 4 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 5 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 6 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 7 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 8 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 9 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 10 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 11 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 12 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 13 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 14 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 15 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 16 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 17 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 18 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 19 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 20 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 21 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 23 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 24 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 25 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 26 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 27 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 28 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 29 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 30 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 31 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 32 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 33 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 34 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 35 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 36 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 37 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 38 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 39 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 40 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 41 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 42 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |

| แพลน / ปฏิบัติ | อา. 01/03/2026 | จ. 02/03/2026 | อ. 03/03/2026 | พ. 04/03/2026 | พฤ. 05/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

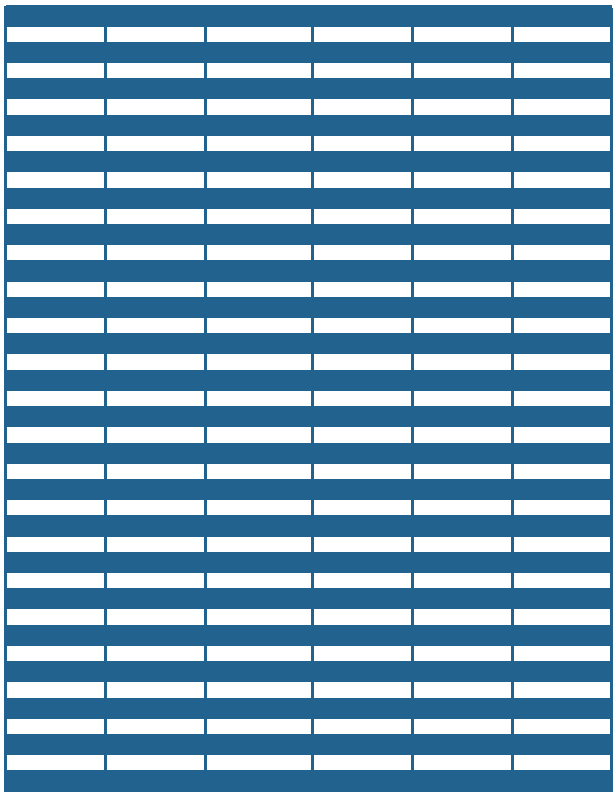

| พฤ. 12/03/2026 | ศ. 13/03/2026 | ส. 14/03/2026 | อา. 15/03/2026 | จ. 16/03/2026 | อ. 17/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

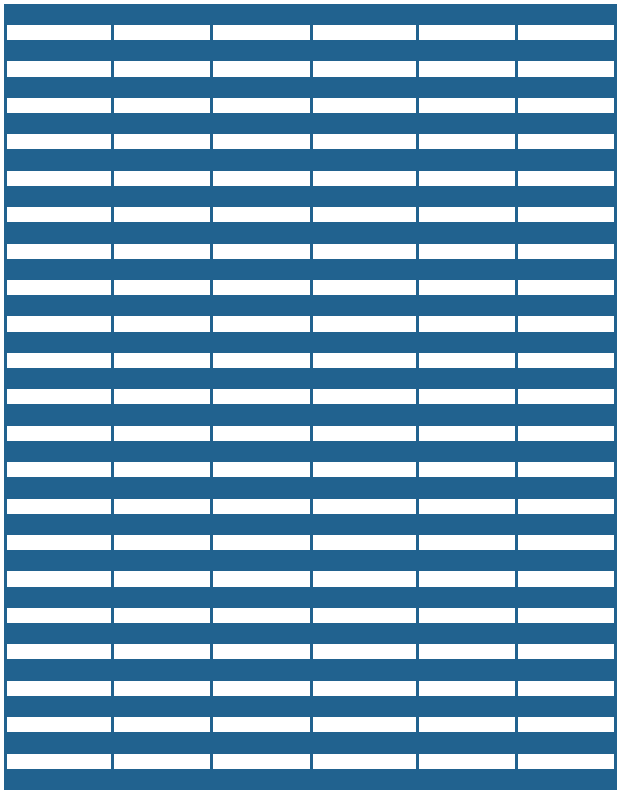

| พ. 18/03/2026 | พฤ. 19/03/2026 | ศ. 20/03/2026 | ส. 21/03/2026 | อา. 22/03/2026 | จ. 23/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

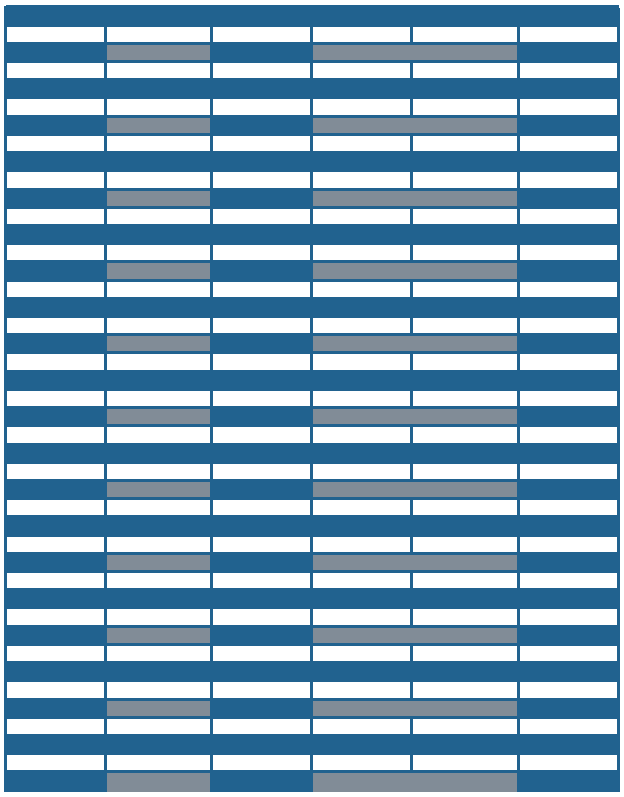

| อ. 24/03/2026 | พ. 25/03/2026 | พฤ. 26/03/2026 | ศ. 27/03/2026 | ส. 28/03/2026 | อา. 29/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

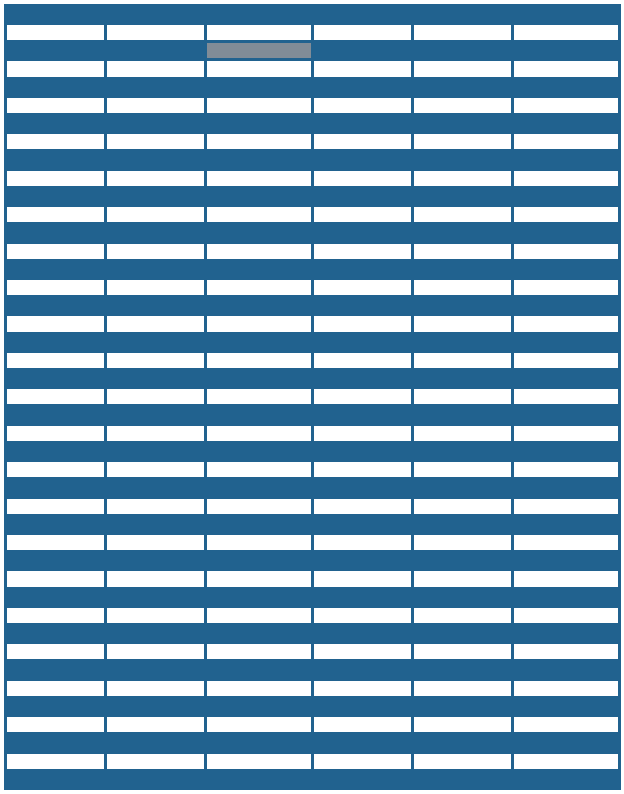

| จ. 30/03/2026 | อ. 31/03/2026 |
|---|---|
| | |

**นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา**
**สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน เมษายน-2026**
**ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2026**
**สถานะ**

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร | ระบบหลัก | ระบบย่อย | ชื่อแพลน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 2 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 3 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 4 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 5 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 6 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 7 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 8 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 9 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 10 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 11 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 12 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 13 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 14 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 15 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 16 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 17 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 18 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 19 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 20 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 21 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 22 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 23 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 24 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 25 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 26 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 27 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 28 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 29 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 30 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 31 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 32 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 33 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 34 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 35 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 36 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 37 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 38 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 39 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 40 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 41 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 42 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |

| แพลน / ปฏิบัติ | พ. 01/04/2026 | พฤ. 02/04/2026 | ศ. 03/04/2026 | ส. 04/04/2026 | อา. 05/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| จ. 06/04/2026 | อ. 07/04/2026 | พ. 08/04/2026 | พฤ. 09/04/2026 | ศ. 10/04/2026 | ส. 11/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| อา. 12/04/2026 | จ. 13/04/2026 | อ. 14/04/2026 | พ. 15/04/2026 | พฤ. 16/04/2026 | ศ. 17/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

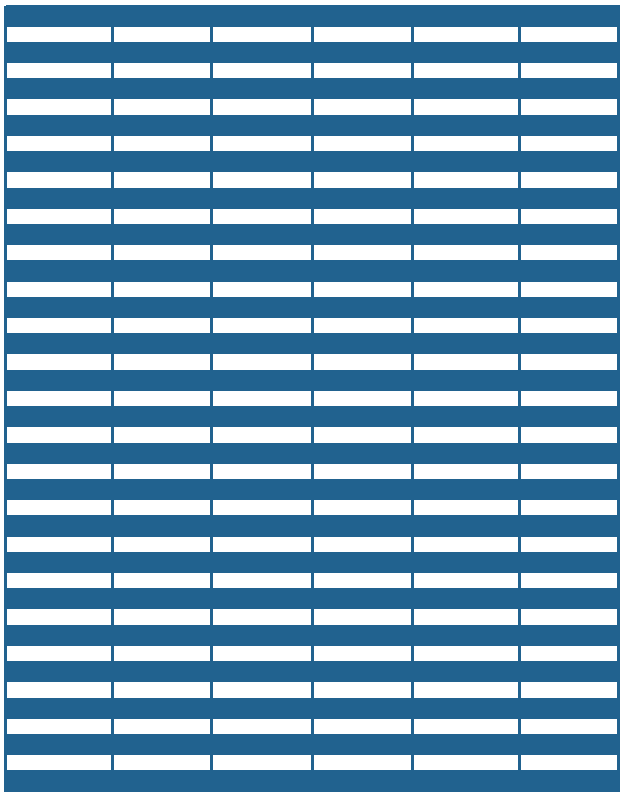

| ส. 18/04/2026 | อา. 19/04/2026 | จ. 20/04/2026 | อ. 21/04/2026 | พ. 22/04/2026 | พฤ. 23/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

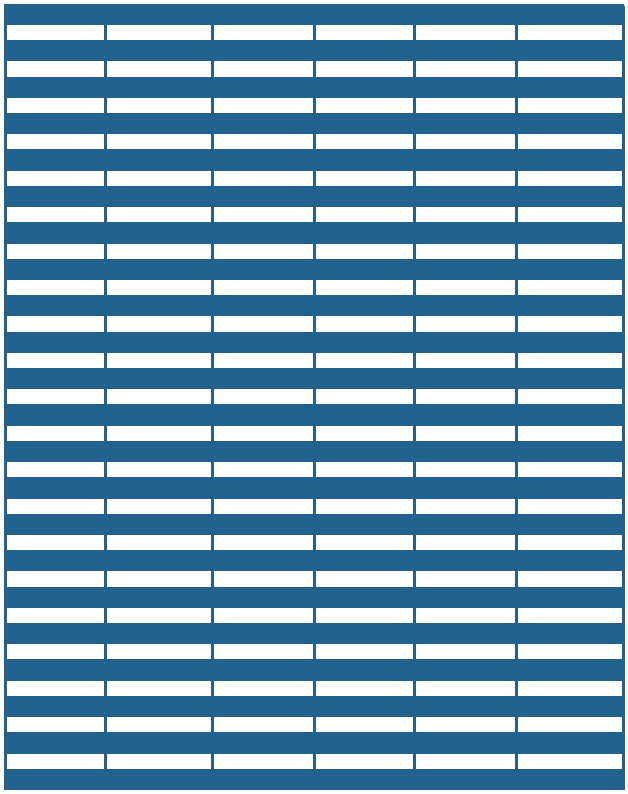

| ศ. 24/04/2026 | ส. 25/04/2026 | อา. 26/04/2026 | จ. 27/04/2026 | อ. 28/04/2026 | พ. 29/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

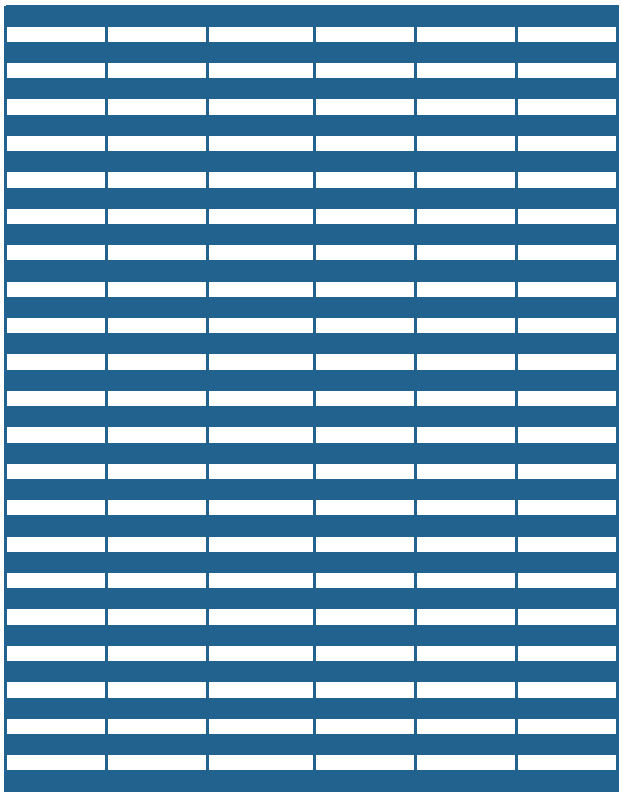

**นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา**
**สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน พฤษภาคม-2026**
**ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2026**
**สถานะ**

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร | ระบบหลัก | ระบบย่อย | ชื่อแพลน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 2 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 3 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 4 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 5 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 6 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 7 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 8 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 9 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 10 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 11 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 12 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 13 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 14 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 15 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 16 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 17 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 18 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 19 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 20 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 21 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 23 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 24 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 25 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 26 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 27 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 28 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 29 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 30 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 31 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 32 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 33 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 34 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 35 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 36 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 37 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 38 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 39 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 40 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 41 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 42 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |

| แพลน / ปฏิบัติ | ศ. 01/05/2026 | ส. 02/05/2026 | อา. 03/05/2026 | จ. 04/05/2026 | อ. 05/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| อ. 12/05/2026 | พ. 13/05/2026 | พฤ. 14/05/2026 | ศ. 15/05/2026 | ส. 16/05/2026 | อา. 17/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| จ. 18/05/2026 | อ. 19/05/2026 | พ. 20/05/2026 | พฤ. 21/05/2026 | ศ. 22/05/2026 | ส. 23/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

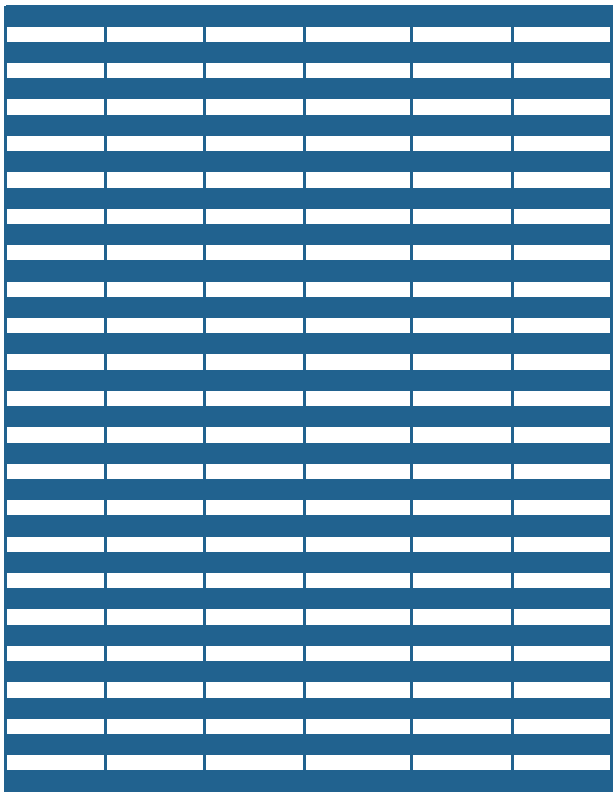

| อา. 24/05/2026 | จ. 25/05/2026 | อ. 26/05/2026 | พ. 27/05/2026 | พฤ. 28/05/2026 | ศ. 29/05/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

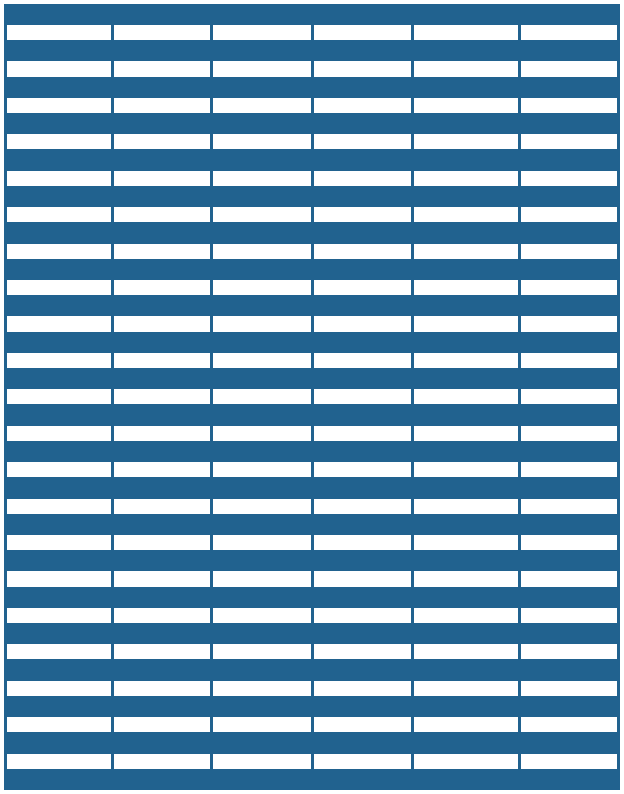

| ส. 30/05/2026 | อา. 31/05/2026 |
|---|---|
| | |

**นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา**
**สรุปการตรวจเช็คประจำวันเดือน สถานะ ประจำเดือน มิถุนายน-2026**
**ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2026**
**สถานะ**

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร | ระบบหลัก | ระบบย่อย | ชื่อแพลน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 2 | DC-CRB-CC-Main-0001 | CC | Main | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 3 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 4 | DC-CRB-FP-FRP-0001 | FP | FRP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 5 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 6 | DC-CRB-LC-FP-0001 | LC | FP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 7 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 8 | DC-CRB-LC-WF-0001 | LC | WF | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 9 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 10 | DC-CRB-LV-MDB-0001 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 11 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 12 | DC-CRB-LV-MDB-0002 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 13 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 14 | DC-CRB-LV-MDB-0003 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 15 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 16 | DC-CRB-LV-MDB-0004 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 17 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 18 | DC-CRB-LV-MDB-0005 | LV | MDB | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 19 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 20 | DC-CRB-SN-BPP-0001 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 21 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 22 | DC-CRB-SN-BPP-0002 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 23 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 24 | DC-CRB-SN-BPP-0003 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 25 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 26 | DC-CRB-SN-BPP-0004 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 27 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 28 | DC-CRB-SN-BPP-0005 | SN | BPP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 29 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 30 | DC-CRB-SN-CWP-0007 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 31 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 32 | DC-CRB-SN-CWP-0008 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 33 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 34 | DC-CRB-SN-CWP-0010 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 35 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 36 | DC-CRB-SN-CWP-0011 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 37 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 38 | DC-CRB-SN-CWP-0012 | SN | CWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 39 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 40 | DC-CRB-WW-SP-0023 | WW | SP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |
| 41 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่1 |
| 42 | DC-CRB-WW-SWP-0001 | WW | SWP | ตรวจเช็คห้องเครื่องจักรครั้งที่2 |

| แพลน / ปฏิบัติ | จ. 01/06/2026 | อ. 02/06/2026 | พ. 03/06/2026 | พฤ. 04/06/2026 | ศ. 05/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |
| Plan | | | | | |
| Actual | | | | | |

| ส. 06/06/2026 | อา. 07/06/2026 | จ. 08/06/2026 | อ. 09/06/2026 | พ. 10/06/2026 | พฤ. 11/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|

| ศ. 12/06/2026 | ส. 13/06/2026 | อา. 14/06/2026 | จ. 15/06/2026 | อ. 16/06/2026 | พ. 17/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|

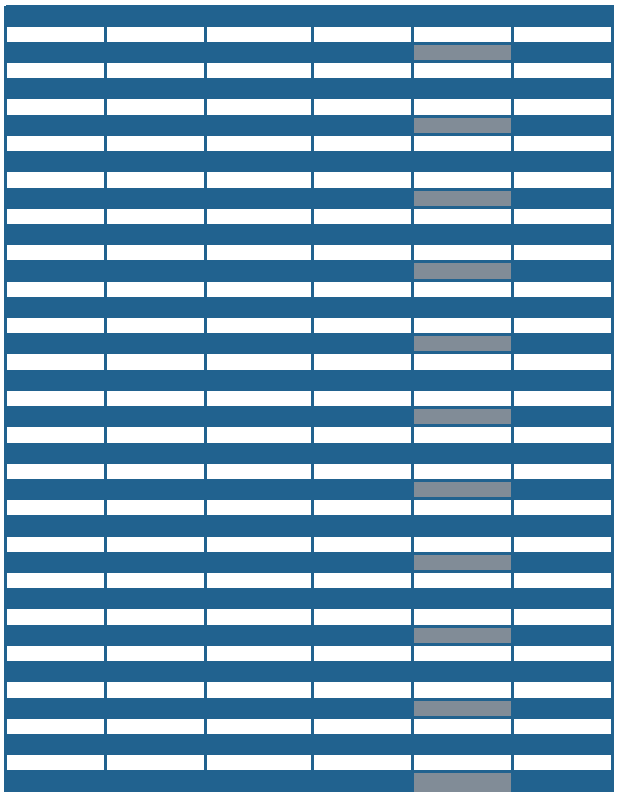

| พฤ. 18/06/2026 | ศ. 19/06/2026 | ส. 20/06/2026 | อา. 21/06/2026 | จ. 22/06/2026 | อ. 23/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

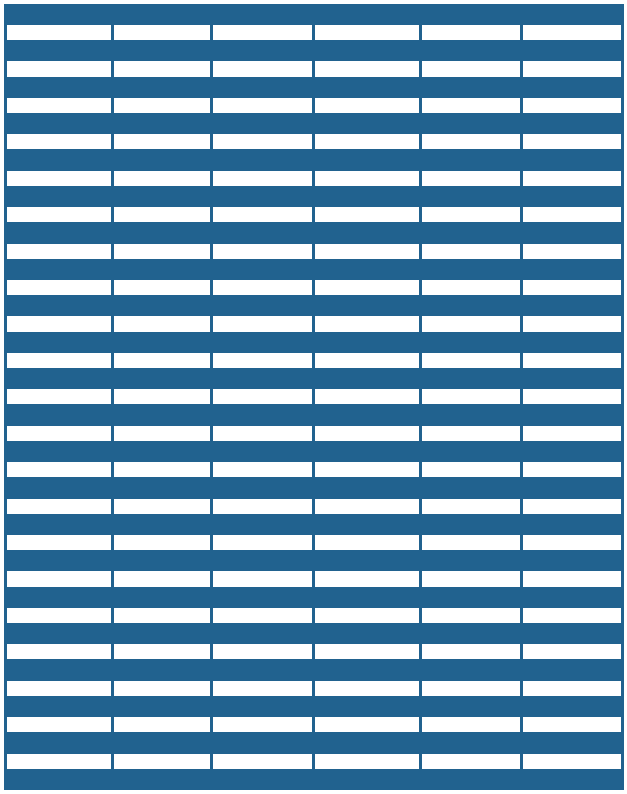

| พ. 24/06/2026 | พฤ. 25/06/2026 | ศ. 26/06/2026 | ส. 27/06/2026 | อา. 28/06/2026 | จ. 29/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

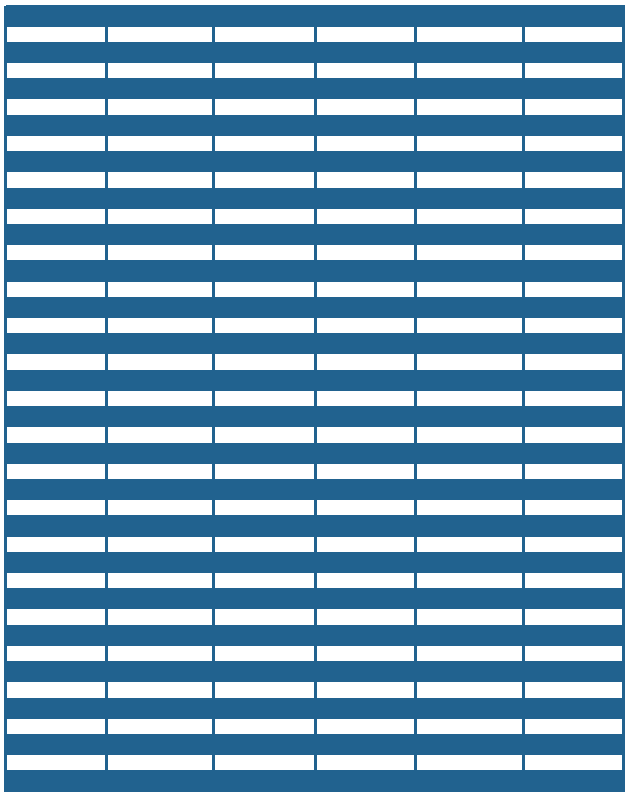

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FHC-M |
| รหัสเครื่องจักร | FHC |
| เลขที่ใบงาน | PM260100011 |
| วันที่ปฏิบัติ | 11/01/2026 |
| ชื่ออาคาร | A \| AFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_A |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Hose Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน คีคอนโดบางนาแคมปัสวัลย์ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ 11/1/69
อาคาร A | รหัสอุปกรณ์ .....FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| A1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจเช็ค 11/1/69 | หัวหน้าช่าง 11/1/69 | ผู้จัดการอาคาร 11/1/69

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร FHC
เลขที่ใบงาน PM260100006
วันที่ปฏิบัติ 11/01/2026
ชื่ออาคาร B | BFL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA_B

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Hose Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน
สาเหตุ PM ประจำเดือน
คำแนะนำ ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด
การแก้ปัญหา ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด

บันทึกผลการปฏิบัติ
☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน คีคอนโดบางนาแคมปัสวัลย์ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ 11/1/69
อาคาร B | รหัสอุปกรณ์ .....FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| B1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจเช็ค 11/1/69 | หัวหน้าช่าง 18/1/69 | ผู้จัดการอาคาร 11/1/69

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงาน FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร FHC
เลขที่ใบงาน PM260100018
วันที่ปฏิบัติ 11/01/2026
ชื่ออาคาร C | CFL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA_C

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Hose Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
[redacted]

หมายเหตุ
รายละเอียด ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน
สาเหตุ PM ประจำเดือน
คำแนะนำ ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด
การแก้ปัญหา ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด

บันทึกผลการปฏิบัติ
☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม.ชม

ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์

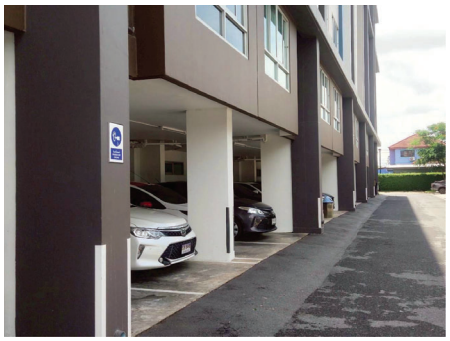

ห้ามเรี่ยเครื่อง

ขออภัยพื้นที่จอดรถเต็ม

สติ๊กเกอร์จอดรถ

สูบตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

สูบตะกอนจากบ่อไขมัน

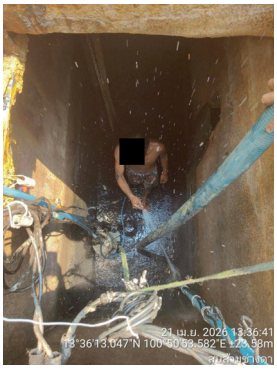

สำรวจเส้นท่อประปา

เก็บขนมูลฝอยในโครงการ



เก็บมูลฝอยเขต

การล้างห้องพักมูลฝอย

การขุดลอกบ่อหน่วง

การซ้อมดับเพลิง

ดูแลพื้นที่สีเขียว

การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค







ซ่อมแซมส่วนต่างๆโครงการ





ตรวจสอบระบบเตือนภัย

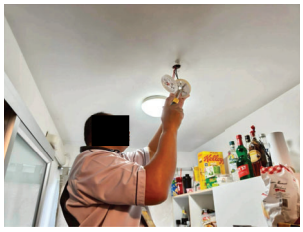

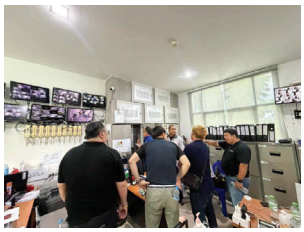

ตักเศษใบไม้ออกจากระบบระบายน้ำ

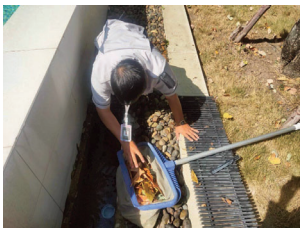
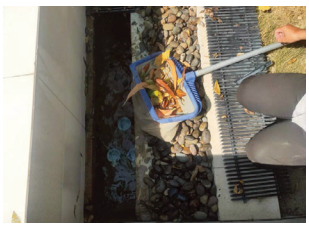

ล้างเครื่องปรับอากาศ

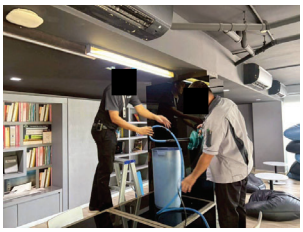

ล้างถังเก็บน้ำ

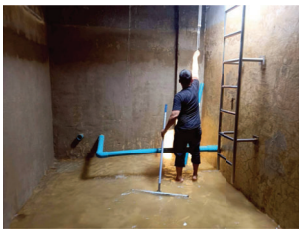

ขายของเก่า

ป้ายแสดงความลึกของสระว่ายน้ำ

ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินบริเวณสระว่ายน้ำ