

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260100001
วันที่ปฏิบัติงาน	06/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1010...ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...206...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...70...PSI				
	วัดอุณหภูมิเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...31.7...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์มอเตอร์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...170...F				
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำลิปต้า

สายลม ปกติ

คำแนะนํ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260100002
วันที่ปฏิบัติงาน	13/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้าเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมป์มอเตอร์...0...แอมป์				
	วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...70...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...206...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...17...F				
	ชั่วโมงการทำงาน...31.8...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1010...ลิตร				
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำลิปต้า

สายลม -

คำแนะนํ

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260100003

วันที่ปฏิบัติงาน

20/01/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบเครื่องสูบลมและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในถังเชื้อเพลิง.....0....PSI				
	แอมมิเตอร์.....0....แอมป์				
	แรงดันน้ำในถังเชื้อเพลิง.....75....PSI				
	ปริมาณระดับน้ำเชื้อเพลิง.....210....PSI				
	ปริมาณระดับน้ำเชื้อเพลิง.....195....PSI				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....110....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....31.8....ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000....RPM				
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1103....ลิตร				
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำหล่อลื่น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวเรือนเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260100004

วันที่ปฏิบัติงาน

27/01/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของระบบเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในถังเชื้อเพลิง.....0....PSI				
	แอมมิเตอร์.....0....แอมป์				
	แรงดันน้ำในถังเชื้อเพลิง.....75....PSI				
	ปริมาณระดับน้ำเชื้อเพลิง.....210....PSI				
	ปริมาณระดับน้ำเชื้อเพลิง.....195....PSI				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....110....F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....31.9....ชม.				
	ความเร็วรอบ.....300....RPM				
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1103....ลิตร				
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวเรือนเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM.1ประจําลิฟท์

สาเหตุ

-

คำแนะนำ

-

การแก้ปัญหา

-

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260200001
วันที่ปฏิบัติงาน	03/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1000...ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....208...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....195...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....70...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....32.0...ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000...RPM				
	แอมแปร์.....0...แอมป์				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....175...F				
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวขับเคลื่อน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สายลม -

ค่าแรงน้ำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260200002
วันที่ปฏิบัติงาน	10/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวขับเคลื่อน	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....0...PSI				
	แอมแปร์.....0...แอมป์				
	แรงดันน้ำดับเพลิง.....70...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....204...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....150...F				
	ชั่วโมงการทำงาน.....32.1...ชม.				
	ความเร็วรอบ.....1502...RPM				
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1000...ลิตร				
10	ตรวจเช็คระบบขับเคลื่อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Problem:Fire pump not working 10/2/69

สายลม ปกติ

ค่าแรงน้ำ ปกติ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปตาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260200003

วันที่ปฏิบัติงาน

17/02/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1000...ลิตร				
12	ตรวจเช็คระบบระบายความเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค FRP - ลิปตาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260200004

วันที่ปฏิบัติงาน

24/02/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์เบรกดัน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปะจําได้เท่าที่

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการ/เสียง	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1000...ลิตร				
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์เบรกดันและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....210...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	วัดสปีดน้ำเข้าท่อไอดี.....70...PSI				
	วัดสปีดน้ำดับเพลิง.....80...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....32.1...ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000...RPM				
	แอมป์เคอร์.....14...แอมป์				
	อุณหภูมิในน้ำหล่อเย็น.....100...F				
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำดับเพลิง	✓			
CONTROL					

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิปทาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260300001

วันที่ปฏิบัติงาน

03/03/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
11	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจตอบ
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำลิปทาห์
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FRP - ลิปทาห์

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260300002

วันที่ปฏิบัติงาน

10/03/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คชุดจาวห BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังถังแรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจตอบ
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำลิปทาห์
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
ENGINE					
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....160...F				
	แอมมิเตอร์.....0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....70...PSI				
	รั่วแบริดจ์น้ำออก.....204...PSI				
	รั่วแบริดจ์น้ำมัน.....0...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....32.2...ชม.				
	ความเร็วรอบ.....3000...RPM				
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....1000...ลิตร				
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
CONTROL					

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260300003

วันที่ปฏิบัติงาน

17/03/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...980...ลิตร				
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...203...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...32.3...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิ...170...F				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...60...PSI				
11	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ใบแจ้งเบาะ

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน

FP/FRP-W

รหัสเครื่องจักร

FIRE PUMP

เลขที่ใบงาน

PM260400001

วันที่ปฏิบัติงาน

07/04/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1000...ลิตร				
8	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน...32.3...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...60...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...195...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	อุณหภูมิ...170...F				
	วัดแรงดันน้ำออก...205...PSI				
11	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260400003
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	วัดระดับน้ำในถังเก็บ...70...PSI				
	ซีลไม่มีการทำงาน...32.3...mm				
	ความเร็วรอบ...300...RPM				
	แอมป์เซอร์...14...แอมป์				
	อุณหภูมิในน้ำถังเก็บ...100...F				
	วัดแรงดันน้ำออก...200...PSI				
	วัดระดับน้ำในถังเก็บ...80...PSI				
2	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบสายพาน	✓			
4	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
6	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบค่าความถี่ของจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไม่เสียง	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
11	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง...1180...ลิตร				
13	ตรวจสอบท่ออากาศไม่ได้	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบตัวถังถังเก็บ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจตอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจักษ์ได้ทำ

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260500001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบค่าความถี่ของจ่ายของ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบท่ออากาศไม่เสียง	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำดับเพลิง...1190...ลิตร				
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบท่ออากาศไม่ได้	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...200...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	วัดระดับน้ำในถังเก็บ...0...PSI				
	ซีลไม่มีการทำงาน...32.3...mm				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์เซอร์...0...แอมป์				
	อุณหภูมิในน้ำถังเก็บ...170...F				
	วัดระดับน้ำในถังเก็บ...60...PSI				
11	ตรวจสอบสายพาน	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจสอบตัวถังถังเก็บ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดชาร์จ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจตอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Firepumpประจำลิปคำ

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ ปกติ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260500003
วันที่ปฏิบัติงาน	19/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	แอมมิเตอร์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...60...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...203...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...170...F				
	ชั่วโมงการทำงาน...32.3...ชม.				
	ความเร็วรอบ...300...RPM				
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1170...ลิตร				
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	ตรวจเช็คตัวถังระงับ	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Printout fire pump ประจำลิฟท์

สายส่ง ปกติ

ค่าแรงน้ำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260600001
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังระงับ	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...170...F				
	ชั่วโมงการทำงาน...54...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมมิเตอร์...0...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...65...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...200...PSI				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
12	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1140...ลิตร				
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Printout ลิฟท์

สายส่ง ปกติ

ค่าแรงน้ำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	FP/FRP-W
รหัสเครื่องจักร	FIRE PUMP
เลขที่ใบงาน	PM260600003
วันที่ปฏิบัติงาน	16/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คตัวปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คค่าความอ่าวจากของ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1100...ลิตร				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...80...PSI				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...100...F				
	วัดแรงดันน้ำออก...210...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...32.4...ชม.				
	ความเร็วรอบ...3000...RPM				
	แอมป์...14...แอมป์				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
1	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชุด BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุดชุด FRP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจักษ์ตา

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขอื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วหนังสือส่งมอบงาน (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260100012
วันที่ปฏิบัติงาน	06/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
3	ตรวจเช็คชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสีย	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...275...ลิตร				
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คค่าความอ่าวจากของ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	รีเซ็ตระบบ	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีเซ็ตระบบ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	R-S...397...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...49...ชม.				
	START...49...ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...50...HZ				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.7...PSI				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
4	เวลา	✓			
	STOP...16.40...น.				
	START...16.30...น.				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...49...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...67...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็คตู้ CPC					
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....28.....แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
3	วัดแรงดัน	✓			
	S-T.....398.....โวลต์				
	R-S.....397.....โวลต์				
	T-R.....397.....โวลต์				
4	วัดกระแส	✓			
	R.....0.....แอมป์				
	T.....0.....แอมป์				
	S.....0.....แอมป์				
5	ยังไม่สามารถทำงาน	✓			
	START.....49.....ชม.				
	STOP.....49.....ชม.				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
ตรวจเช็คเครื่องยัด					
1	ตรวจเช็คสายอากาศโมเนีย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันถอยกลับ	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คค่าแรงดันของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คระบบอัตโนมัติ	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓			
12	ตรวจเช็คตู้คอนโทรล	✓			
13	ตรวจเช็คตู้คอนโทรล	✓			
14	ตรวจเช็คตู้คอนโทรล	✓			
15	ตรวจเช็คตู้คอนโทรล	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของตู้คอนโทรล					
1	ตู้คอนโทรล	✓			
2	ตู้คอนโทรล	✓			
3	ตู้คอนโทรล	✓			
4	ตู้คอนโทรล	✓			
5	ตู้คอนโทรล	✓			
6	ตู้คอนโทรล	✓			
7	ตู้คอนโทรล	✓			

หมายเลข

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ



บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สิบห้า

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260100014
วันที่ปฏิบัติงาน	21/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1502.....RPM				
2	เวลา	✓			
	START.....16.00...น.				
	STOP.....16.15...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....49....ชม.				
	STOP.....49....ชม.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....0....F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0....PSI				
6	แรงดันน้ำถังหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำถังหล่อเย็น.....0....PSI				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....0....F				
	ตรวจเช็คเครื่อง				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด ปกติ
- สาเหตุ -
- คำแนะนำ -
- การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ แจ้งอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดีดี ATS	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คระบบความปลอดภัย	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....273...ลิตร				
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
	ตรวจเช็ค GFC				
1	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว.....50.0...HZ				
2	รีเลย์	✓			
	T.....0...แอมป์				
	S.....0...แอมป์				
	R.....0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	รีเลย์	✓			
	S-T.....399...โวลต์				
	T-R.....402...โวลต์				
	R-S.....399...โวลต์				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....49....ชม.				
	START.....49....ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....0...แอมป์				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ



บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สิบห้า

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260100015
วันที่ปฏิบัติงาน	27/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็ค GFC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....0...แอมป์				
2	รีเลย์	✓			
	R-S.....398...โวลต์				
	T-R.....397...โวลต์				
	S-T.....396...โวลต์				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....49....ชม.				
	START.....49....ชม.				
4	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว.....50...HZ				
5	รีเลย์	✓			
	S.....0...แอมป์				
	T.....0...แอมป์				
	R.....0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	เวลา	✓			
	START.....16.00...น.				
	STOP.....16.05...น.				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	STOP...49...ชม.				
	START...49...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.3...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...56...°F				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...0...°F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมชุดตัวเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่องยนต์	✓			
12	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...273...ลิตร				
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260200012
วันที่ปฏิบัติงาน	03/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็ค GFC				
1	วัดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานของ	✓			
3	วัดแรงดัน	✓			
	R.S...399...โวลต์				
	T-R...402...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
4	ซีไม่การทำงานของ	✓			
	START...50...ชม.				
	STOP...50...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
3	เวลา	✓			
	START...15.03...น.				

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สาเหตุ

.

คำแนะนำ

.

การแก้ไขอื่นๆ

.

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	STOP...15.13...น.				
4	ซีไม่การทำงานของ	✓			
	START...50...ชม.				
	STOP...50...ชม.				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...56...°F				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...0...°F				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...273...ลิตร				
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตัด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ
รายละเอียด ปกติ
สาเหตุ -
คำแนะนำ -
การแก้ไข -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สิบดาว

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260200013
วันที่ปฏิบัติงาน	10/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
6	ระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง...270...ลิตร				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
2	ยังไม่การทำงาน	✓			
	START...50...ชม.				
	STOP...50...ชม.				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...54...F				
4	ระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1500...RPM				
6	เวลา	✓			
	START...16.33...น.				
	STOP...16.43...น.				
7	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น...6.4...PSI				
	ตรวจเช็คชุด CPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
2	รีดเดอร์	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	รีดเดอร์	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
6	ยังไม่การทำงาน	✓			
	START...50...ชม.				
	STOP...50...ชม.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ
รายละเอียด PrimeGen ประจำสัปดาห์10/2/68
สาเหตุ ปกติ
คำแนะนำ
การแก้ไข ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260200014
วันที่ปฏิบัติงาน	17/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.4...PSI	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...54...F	✓			
3	ความเร็วรอบ...1500...RPM	✓			
4	เวลา	✓			
	START...13.30...น.				
	STOP...13.40...น.				
5	ยังไม่ยกทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...54...F	✓			
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI	✓			
	ตรวจเช็คเครื่อง				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
13	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...265...ลิตร	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
	ตรวจเช็ค CPU				
1	ความถี่...50...HZ	✓			
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	วัดแรงดัน	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
4	ยังไม่ยกทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
6	วัดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[Redacted Signature]

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260200015
วันที่ปฏิบัติงาน	24/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...80...F	✓			
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...80...PSI	✓			
3	ความเร็วรอบ...1500...RPM	✓			
4	เวลา	✓			
	START...13.00...น.				
	STOP...13.15...น.				
5	ยังไม่ยกทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...80...PSI	✓			
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...70...F	✓			
	ตรวจเช็คเครื่อง				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...270...ลิตร				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
ตรวจเช็คชุด GPC					
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	รีดกระแส	✓			
	R...แอมป์				
	R...แอมป์				
	T...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	รีดแรงดัน	✓			
	T-R...397...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
5	ห้ามมิการทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260300014
วันที่ปฏิบัติงาน	03/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
2	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...265...ลิตร				
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความแรงจ่ายไฟของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27...แอมป์				

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำสัปดาห์

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
5	ห้ามมิการทำงาน	✓			
	START...51...ชม.				
	STOP...51...ชม.				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ห้ามมิการทำงาน	✓			
	STOP...51...ชม.				
	START...51...ชม.				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...54...F				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
5	เวลา	✓			
	START...15.00...น.				
	STOP...15.10...น.				
6	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.4...PSI				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

Printประจำใบคำ

สาขา

ปกติ

ตำแหน่ง

การแก้ไข

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

RESERVE ELECTRICAL SYSTEM

เลขที่ใบงาน

PMG60300015

วันที่ปฏิบัติงาน

10/03/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 8 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องชนิด				
1	ตรวจเช็คสถานะการเดิน	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะการเดินภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...260...ลิตร				
5	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความแรงไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะเครื่องชนิด	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะการเดิน ATS	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะการเดิน	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	วัดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	วัดแรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
5	ชี้ไม่การทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
6	ไม่ชาร์จ BATTERY	✓			
	ไม่ชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องชนิด				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1502...RPM				
4	เวลา	✓			
	START...14.25...น.				
	STOP...14.35...น.				
5	ชี้ไม่การทำงาน	✓			
	START...50...ชม.				
	STOP...50...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...53...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...6.58...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

.....

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260300016
วันที่ปฏิบัติงาน	17/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนล่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องชนิด				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...265...ลิตร				
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความดันไฟฟ้าของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องชนิด	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องชนิด				
1	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
2	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเย็น...6.4...PSI				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...0...F				
4	อุณหภูมิอากาศเย็น	✓			
	อุณหภูมิอากาศเย็น...53...F				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
7	เวลา	✓			
	START...16.04...น.				
	STOP...16.14...น.				
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	รีดกระแส	✓			
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
2	รีดแรงดัน	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
3	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
5	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
[Redacted Signature]

หมายเหตุ

- รายละเอียด Printประวัติใบคำ
- สาเหตุ ปกติ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260400012
วันที่ปฏิบัติงาน	07/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนล่าง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.0...HZ				
2	รีดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
5	รีดแรงดัน	✓			
	R-S...0...โวลต์				
	S-T...0...โวลต์				
	T-R...0...โวลต์				
6	ห้ามการทำงาน	✓			
	START...50...ชม.				
	STOP...50...ชม.				
	ตรวจเช็คเครื่องชนิด				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเมื่อ	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...270...ลิตร				
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ซีไม่การทำงาน	✓			
	STOP...50...ชม.				
	START...50...ชม.				
2	เวลา	✓			
	START...16.00...น.				
	STOP...16.10...น.				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...0...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1501...RPM				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...0...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260400014
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในชุดควบคุมไฟฟ้าเครื่อง	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...280...ลิตร				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500....RPM				
2	เวลา	✓			
	STOP.....14.15...น.				
	START.....14.00...น.				
3	ซีไม่การทำงาน	✓			

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ปัญหา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	STOP...51...ชม.				
	START...51...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...87...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...85...F				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อลื่น...90...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...85...PSI				
ตรวจเช็คชุด CPC					
1	รีดแรงดัน	✓			
	R.S...398...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	รีดกระแส	✓			
	R...แอมป์				
	T...แอมป์				
	S...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ซีไม่การทำงาน	✓			
	START...51...ชม.				
	STOP...51...ชม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

รายละเอียด

สถานะ

สถานะ

สถานะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด
การตรวจเช็ค GEN - สิบดาว

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

RESERVE ELECTRICAL SYSTEM

เลขที่ใบงาน

PM260500012

วันที่ปฏิบัติงาน

05/05/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 8 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...35...F				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
5	เวลา	✓			
	START...16.30...น.				
	STOP...16.40...น.				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...54...ชม.				
	STOP...54...ชม.				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.8...PSI				
	ตรวจสอบอุณหภูมิ CPU				
1	ดีดกระแทก	✓			
	T...0...mm				
	S...0...mm				
	R...0...mm				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ดีดแรงดัน	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...54...ชม.				
	STOP...54...ชม.				
ตรวจเช็คเครื่อง					
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดีเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมเครื่อง	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...270...ลิตร				
8	ตรวจเช็คความยาวจำเพาะของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยึด	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของตู้ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อควบคุม/ตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260500014
วันที่ปฏิบัติงาน	19/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องชนิด				
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
3	ซีลฉนวนทำงาน	✓			
	STOP...54...ชม.				
	START...54...ชม.				
4	เวลา	✓			
	STOP...15.40...น.				
	START...15.30...น.				
5	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.8...PSI				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...35...F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	รีเลย์คั่น	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	R-S...397...โวลต์				
4	รีเลย์คั่น	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ซีลฉนวนทำงาน	✓			
	START...54...ชม.				
	STOP...54...ชม.				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
	ตรวจเช็คเครื่องชนิด				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะเครื่องชนิด	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
7	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...265...ลิตร				
10	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

- รายละเอียด PrivatenGenประจำสี่ดาว
- สาเหตุ ปกติ
- คำแนะนำ
- การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260600014
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	รีเลย์คั่น	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...28...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
5	รีเลย์คั่น	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
6	ซีลฉนวนทำงาน	✓			
	START...54...ชม.				
	STOP...54...ชม.				
	ตรวจเช็คเครื่องชนิด				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คสายอากาศโมดี	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะเครื่องชนิด	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...268...ลิตร				
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนดี					
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...0...F				
2	ยังไม่ทำการทำงาน	✓			
	START...54...ชม.				
	STOP...54...ชม.				
3	อุณหภูมิน้ำพาหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำพาหล่อลื่น...0...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
6	เวลา	✓			
	START...16.25...น.				
	STOP...16.35...น.				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.4...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	RESERVE ELECTRICAL SYSTEM
เลขที่ใบงาน	PM260600016
วันที่ปฏิบัติงาน	16/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 8 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Generator Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็คตู้ GFC				
1	ตรวจเช็คโหมดการทำงาน	✓			
2	รีเซ็ต	✓			
	T-R.....โวลต์				
	S-T.....โวลต์				
	R-S.....โวลต์				
3	ยังไม่การทำงาน	✓			
	START.....ชม.				
	STOP.....ชม.				
4	ไม่ชาร์จ BATTERY	✓			
	ไม่ชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
5	รีเซ็ตและ	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนดี				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				
2	เวลา	✓			
	START.....14.30...น.				
	STOP.....14.45...น.				
3	ยังไม่การทำงาน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	START...54...ชม.				
	STOP...54...ชม.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...60...F				
6	อุณหภูมิน้ำพาหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำพาหล่อลื่น...70...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...70...PSI				
ตรวจเช็คเครื่องยอนดี					
1	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
10	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...260...ลิตร				
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์บนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยอนดี	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

ประจำบ้านพัก

สาเหตุ

ไม่มี

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ไข

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน

SN/BPP-M

รหัสเครื่องจักร

BPP 01

เลขที่ใบงาน

PM260100019

วันที่ปฏิบัติงาน

15/01/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 25 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเครื่องมอเตอร์	✓			
3	ตรวจเช็คถังรับและระบายน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP....38....PSI				
	START....25....PSI				
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
8	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คดูอย่าง ผิดปกติของเหลว	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
2	กระแส	✓			
	T....4.9....แอมป์				
	R....5.3....แอมป์				
	S....4.7....แอมป์				
3	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....9....แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน

SN/BPP-M

รหัสเครื่องจักร

BPP 02

เลขที่ใบงาน

PM260100020

วันที่ปฏิบัติงาน

15/01/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | 25 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คตัวเครื่องมอเตอร์	✓			
4	ตรวจเช็คถังรับและระบายน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START ...20...PSI				
	STOP ...30...PSI				
7	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
8	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คดูอย่าง ผิดปกติของเหลว	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
2	กระแส	✓			
	T...4.7...แอมป์				
	S...4.6...แอมป์				
	R...4.8...แอมป์				
3	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
8	แรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...402...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

Printประจำเดือนเลขตาม15/1/69

สาเหตุ

ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไข

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
8	แวนเซ็น	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ข้อมูลควบคุม/ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Printประวัติการซ่อม15/1/69

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM260100021
วันที่ปฏิบัติงาน	15/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คแวนเซ็น	✓			
	STOP...65...PSI				
	START...50...PSI				
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดคั่นปลา	✓			
6	ตรวจเช็คตัวล็อก MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวโครงและเบรค	✓			
8	ตรวจเช็คถังถังและท่อรับน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คแผนสำรอง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ปั๊ม Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของตู้จ่ายของ PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	แวนเซ็น	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CVP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CVP-M
รหัสเครื่องจักร	CVP 01
เลขที่ใบงาน	PM260100018
วันที่ปฏิบัติงาน	15/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	การติดตั้งภายในตู้ปั๊ม PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแวนเซ็นน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแวนเซ็นน้ำออก...140...PSI				
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คแวนเซ็นน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแวนเซ็นน้ำเข้า...0...PSI				
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดคั่นปลา	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คตัวล็อก MOTOR	✓			
10	ตรวจเช็คแผนสำรอง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
CONTROL					
1	การดูแล	✓			
	T...14.7...แอมป์				
	S...15.1...แอมป์				
	R...13.7...แอมป์				
2	ตรวจเช็คชุดจ่ายน้ำตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
4	แวนเซ็น	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....15...แอมป์				
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Printประจำเดือนกรกฎาคม15/1/69

สถานที่ ปกติ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM660100024
วันที่ปฏิบัติงาน	15/01/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
3	แอสับ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
4	กระแส	✓			
	R...13.1...แอมป์				
	T...14.5...แอมป์				
	S...14.2...แอมป์				
5	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดชุดแฉลา	✓			
2	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
4	ตรวจเช็คตัว Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0...PSI				
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คหัวถัง MOTOR	✓			
10	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ละเอียด	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Printประจำเดือนกรกฎาคม15/1/69

สถานที่ ปกติ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 01
เลขที่ใบงาน	PM660200019
วันที่ปฏิบัติงาน	19/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
2	แอสับ	✓			
	T-R....396...โวลต์				
	R-S....397...โวลต์				
	S-T....398...โวลต์				
3	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
9	กระแส	✓			
	S....4.6...แอมป์				
	R....4.3...แอมป์				
	T....4.8...แอมป์				
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คดูยาง ยึดชุดชุดแฉลา	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP...37...PSI				
	START ...25...PSI				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
7	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมบิลิตี Pump	✓			
8	ตรวจเช็คหัววัด MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์	✓			
10	ตรวจเช็คถังลมและท่อเข้า	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอน

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Booster ประจำเดือนกุมภาพันธ์

สถานที่ ปกติ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 02
เลขที่ใบงาน	PM260200020
วันที่ปฏิบัติงาน	19/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์มอเตอร์	✓			
3	ตรวจเช็คถังลมและท่อจ่ายน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คคุณภาพ อัดชุดคอมเพลก	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....15...PSI				
	STOP...27...PSI				
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมบิลิตี Pump	✓			
10	ตรวจเช็คหัววัด MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
3	แรงดัน	✓			
	T-R....397...โวลต์				
	R-S....397...โวลต์				
	S-T....398...โวลต์				
4	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM260200021
วันที่ปฏิบัติงาน	19/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set_9_แอมป์				
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
8	กระแส	✓			
	T_5.5_แอมป์				
	R_5.6_แอมป์				
	S_5.5_แอมป์				
9	ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุม PUMP	✓			
10	แรงดัน	✓			
	R-S_392_โวลต์				
	T-R_397_โวลต์				
	S-T_397_โวลต์				
11	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมบิลิตี้ Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คหัวพัด MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....45....PSI				
	STOP....63....PSI				
7	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คถังลมและท่อเข้า	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm Booster pump ป่าะจำตั้งบนฐานฟ้า

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไข/อื่นๆ ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด	
ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน	
รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 01
เลขที่ใบงาน	PM660200018
วันที่ปฏิบัติงาน	19/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S-T...395...โวลต์				
	T-R...393...โวลต์				
	R-S...393...โวลต์				
6	กระแส	✓			
	S...13.3...แอมป์				
	R...13.2...แอมป์				
	T...13.3...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คชุดจ่ายไฟ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
3	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....140....PSI				
5	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0....PSI				
8	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
10	ตรวจเช็คหัวพัด MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ป่าะจำตั้งบน

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไข/อื่นๆ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด	
ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน	
รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM660200024
วันที่ปฏิบัติงาน	19/02/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140....PSI				
5	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์ Motor	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
7	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คหัวพัด MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
10	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....15....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	แรงดัน	✓			
	T-R....394....โวลต์				
	R-S....393....โวลต์				
	S-T....395....โวลต์				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
7	ตรวจเช็คชุดชุดถ่านใหญ่ Control	✓			
8	กระแส	✓			
	R...13.2...แอมป์				
	S...13.3...แอมป์				
	T...13.2...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ป่าจำเดือน

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขหาก ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 01
เลขที่ใบงาน	PM260300022
วันที่ปฏิบัติงาน	19/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....0...PSI				
	STOP....37...PSI				
4	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์	✓			
7	ตรวจเช็คถังและสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งสายโมเตอร์ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คดูอย่าง ติดชุดต่อท่อ	✓			
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจเช็คชุดถ่านในตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....9...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
9	กระแส	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 02
เลขที่ใบงาน	PM260300023
วันที่ปฏิบัติงาน	19/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดถ่านใหญ่ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	R-S...397...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
3	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
6	กระแส	✓			
	R...4.6...แอมป์				
	S...4.7...แอมป์				
	T...4.7...แอมป์				
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มน้ำระบบ PUMP	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบอื่น	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจเช็คดูยาง ยืดชุดคั่นปลา	✓			
4	ตรวจเช็คแวนตัน	✓			
	START...0...PSI				
	STOP...37...PSI				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คตัวโครงเบรคเกอร์	✓			
7	ตรวจเช็คถังลมและท่อน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำเดือน

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขหาก ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
10	กระแส	✓			
	T...5.0...แอมป์				
	S...5.2...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...9...แอมป์				
12	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำเดือน

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขหาก ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM660300024
วันที่ปฏิบัติงาน	19/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คดูยาง ยืดชุดคั่นปลา	✓			
3	ตรวจเช็คถังลมและท่อน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแวนตัน	✓			
	STOP...63...PSI				
	START...45...PSI				
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแกนเครื่อง และอุปกรณ์บนสะพาน	✓			
8	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัด Pump	✓			
	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
10	ตรวจเช็คตัวโครงเบรคเกอร์	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
3	แวนตัน	✓			
	T-R...396...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
	S-T...397...โวลต์				
4	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CVP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CVP-M
รหัสเครื่องจักร	CVP 01
เลขที่ใบงาน	PM660300021
วันที่ปฏิบัติงาน	19/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแวนตันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแวนตันน้ำเข้า...0...PSI				
2	ตรวจเช็คแวนตันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแวนตันน้ำออก...150...PSI				
3	ตรวจเช็คตัวเรือน Motor	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คดูยาง ยืดชุดคั่นปลา	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คแกนเครื่อง และอุปกรณ์บนสะพาน	✓			
10	การติดตั้งภายในใบพัด PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
5	แวนตัน	✓			
	S-T...397...โวลต์				
	T-R...395...โวลต์				
	R-S...396...โวลต์				
6	กระแส	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...13.2...แอมป์				
	S...13.2...แอมป์				
	R...13.1...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ปะจําได้

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ไขหาก ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM260300027
วันที่ปฏิบัติงาน	19/03/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
3	การติดตั้งภายในโมดูล PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150....PSI				
5	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
8	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
10	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S-T.....398.....โวลต์				
	T-R.....397.....โวลต์				
	R-S.....396.....โวลต์				
6	กระแส	✓			
	R.....13.1.....แอมป์				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 01
เลขที่ใบงาน	PM260400019
วันที่ปฏิบัติงาน	16/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP.....36...PSI				
	START.....20...PSI				
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คตัวโครงมอเตอร์	✓			
8	ตรวจเช็คถังและท่อจ่ายน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
10	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในโมดูล Pump	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
2	แรงดัน	✓			
	S-T...401...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
3	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คสวิต Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสวิต Breaker	✓			
10	กระแส	✓			
	S...4.3...แอมป์				
	R...5.1...แอมป์				
	T...5.1...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสวิต Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Print稼働時間 16/4/69

สถานที่ ปกติ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 02
เลขที่ใบงาน	PM260400020
วันที่ปฏิบัติงาน	16/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัง ถังผสมน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คถังและท่อระบายน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP....30....PSI				
	START....15....PSI				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์กับระบบ	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม Check Pump	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์	✓			
10	ตรวจเช็คตัววัด MOTOR	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสวิต Relay	✓			
2	แรงดัน	✓			
	T-R....400....โวลต์				
	S-T....401....โวลต์				
	R-S....399....โวลต์				
3	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสวิต Control	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ดี จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM260400021
วันที่ปฏิบัติงาน	16/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิต Relay	✓			
2	แรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...402...โวลต์				
3	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คสวิต Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊ม PUMP	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิต Breaker	✓			
9	กระแส	✓			
	R...5.6...แอมป์				
	S...5.5...แอมป์				
	T...6.3...แอมป์				
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...8...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสวิต Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คชุดระบายน้ำ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสวิต Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
3	ตรวจเช็คสัญญาณ อีล็กตรอนคณพลา	✓			
4	ตรวจเช็คถ่วงและชอยน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแวนบิน	✓			
	START....45...PSI				
	STOP....62...PSI				
7	ตรวจเช็คหัวกลัด MOTOR	✓			
8	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์มอเตอร์	✓			
9	ตรวจเช็คแวนสำรอง และอุปกรณ์กับระบบอื่น	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของปั๊มในชุด Pump	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Print ประจำเดือน 16/4/69

สถานที่ ปกติ

ค่าเบี่ยงเบน

การแก้ไข/หมายเหตุ ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 01
เลขที่ใบงาน	PM260400018
วันที่ปฏิบัติงาน	16/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คชุดถ่วงน้ำใน Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
7	แวนบิน	✓			
	S-T....402...ไจล์				
	T-R....400...ไจล์				
	R-S....399...ไจล์				
8	กระแส	✓			
	R....13.5...แอมป์				
	S....13.4...แอมป์				
	T....13.2...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....15...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คหัวกลัด MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คแวนสำรอง และอุปกรณ์กับระบบอื่น	✓			
4	การเดินสายภายในชุด PUMP	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM260400024
วันที่ปฏิบัติงาน	16/04/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....15....แอมป์				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คชุดถ่วงภายในชุด Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	แวนบิน	✓			
	R-S....399....ไจล์				
	S-T....398....ไจล์				
	T-R....400....ไจล์				
6	กระแส	✓			
	S....13.3...แอมป์				
	T....13.8...แอมป์				
	R....13.5...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะชุด Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คหัวกลัด MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจเช็คแวนบินน้ำเข้า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คลูกลอย, ถังชุดชุดผสมยา	✓			
7	ตรวจเช็คแวนเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
8	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...150...PSI				
10	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ปกติ

สาเหตุ -

คำแนะนำ -

การแก้ไข/ผลา -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 01
เลขที่ใบงาน	PM260500019
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
3	กระแส	✓			
	T...5.9...แอมป์				
	S...5.5...แอมป์				
	R...5.5...แอมป์				
4	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
9	แรงดัน	✓			
	T-R...395...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
10	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
11	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
13	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแวนเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คตัวโครงมอเตอร์	✓			
4	ตรวจเช็คถังและถังน้ำ	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแวน	✓			
	START...25...PSI				
	STOP...38...PSI				
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คลูกลอย, ถังชุดชุดผสมยา	✓			
10	ตรวจเช็คตัวโครง MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PrmrnBppBoosterpump ประจำเดือนพฤษภาคม2569

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไข/ผลา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 02
เลขที่ใบงาน	PM260500020
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
2	กระแส	✓			
	T...4.4...แอมป์				
	S...4.4...แอมป์				
	R...4.0...แอมป์				
3	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
4	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
8	แรงดัน	✓			
	S-T...395...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คแวนเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์มอเตอร์	✓			
4	ตรวจเช็คถักและท่อหน้า	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START....18....PSI				
	STOP....30....PSI				
7	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คดูอย่าง ถัดจากชุดแฉลา	✓			
10	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm booster pump ปะจําเขียนเลขภาค2569

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM260500021
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไบรปู ไบรปู Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
2	กระแส	✓			
	T...5.9...แอมป์				
	S...5.5...แอมป์				
	R...5.5...แอมป์				
3	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของระบบ4 Control	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของตัวทำงานของ4 PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
8	แรงดัน	✓			
	S-T...396...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
	R-S...395...โวลต์				
9	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
12	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพตู้ Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
2	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ Pump	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CVP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CVP-M
รหัสเครื่องจักร	CVP 01
เลขที่ใบงาน	PM260500018
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไบรปู ไบรปู Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแผนเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
5	การติดตั้งภายในตู้ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145....PSI				
7	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คดูอย่าง ถัดจากชุดแฉลา	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0....PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S-T...395...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
	R-S...394...โวลต์				
5	กระแส	✓			
	S...13.7...แอมป์				
	R...15.5...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	T...14.0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pin cwp ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ

การแก้ไข/อื่นๆ ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM260500024
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คแวนตัวห้อง และอุปกรณ์กับระบบ	✓			
5	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...145...PSI				
7	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คคุณภาพ ติดชุดต่อหลอด	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
10	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S-T...396...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
	R-S...393...โวลต์				
5	กระแส	✓			
	S...11.9...แอมป์				
	R...13...แอมป์				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 01
เลขที่ใบงาน	PM260600022
วันที่ปฏิบัติงาน	18/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวเรือนมอเตอร์	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คคุณภาพ ติดชุดต่อหลอด	✓			
4	ตรวจเช็คแวนตัวห้อง และอุปกรณ์กับระบบ	✓			
5	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คถังรับและระบายน้ำ	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	STOP...46...PSI				
	START...36...PSI				
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	แรงดัน	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...397...โวลต์				
	R-S...398...โวลต์				
6	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
8	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	กระแส	✓			
	R...4.6...แอมป์				
	S...4.5...แอมป์				
	T...4.4...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของถ้ำน้ำของ PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำเดือน

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 02
เลขที่ใบงาน	PM260600023
วันที่ปฏิบัติงาน	18/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจเช็คชุดสถานะในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
5	กระแส	✓			
	R...4.7...แอมป์				
	S...4.8...แอมป์				
	T...4.7...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
8	ตรวจเช็คการทำงานของถ้ำน้ำของ PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
10	แรงดัน	✓			
	T-R...398...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
11	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
12	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คตัวไทรบอยเลอร์	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
3	ตรวจเช็คถังและท่อระบายน้ำ	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			
	START ...36...PSI				
	STOP...46...PSI				
6	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คแผนผังเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
8	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ปั๊ม Pump	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจเช็คสัญญาณ ภัยฉุกเฉินเฉพาะ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำเดือน

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค BPP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/BPP-M
รหัสเครื่องจักร	BPP 03
เลขที่ใบงาน	PM260600024
วันที่ปฏิบัติงาน	18/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao 25 ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Booster Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
2	แรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
3	ตรวจเช็ค TIMER RELAY	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
6	ตรวจเช็คชุดสถานะในตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
10	กระแส	✓			
	T...4.9...แอมป์				
	R...4.8...แอมป์				
	S...4.8...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...7...แอมป์				
12	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของถ้ำน้ำของ PUMP	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในตู้ปั๊ม Pump	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	START ...36...PSI				
	STOP ...46...PSI				
3	ตรวจเช็คแมนวี่วาล์ว และอุปกรณ์บนระบบ	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
6	ตรวจเช็คตัวถัด MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวไครอสแตต	✓			
8	ตรวจเช็คถังลมและถังน้ำ	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
10	ตรวจเช็คตัววาล์ว PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำเดือน

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	S...13.1...แอมป์				
	R...13.0...แอมป์				
7	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
8	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
9	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจำเดือน

สาเหตุ ไม่มี

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 01
เลขที่ใบงาน	PM260600021
วันที่ปฏิบัติงาน	18/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตร้าซาวด์	✓			
2	การวัดด้วยไมโคร PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....140...PSI				
4	ตรวจเช็คตัวไครอส Motor	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0...PSI				
7	ตรวจเช็คตัววาล์ว PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจเช็คตัวถัด MOTOR	✓			
10	ตรวจเช็คแมนวี่วาล์ว และอุปกรณ์บนระบบ	✓			
CONTROL					
1	แรงดัน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
2	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
3	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	กระแส	✓			
	T...13.1...แอมป์				

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP 02
เลขที่ใบงาน	PM260600027
วันที่ปฏิบัติงาน	19/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Pump Room

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15...แอมป์				
3	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
4	แรงดัน	✓			
	R-S...395...โวลต์				
	S-T...396...โวลต์				
	T-R...394...โวลต์				
5	กระแส	✓			
	T...12.4...แอมป์				
	S...12...แอมป์				
	R...13...แอมป์				
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัด MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสัญญาณ อัลตราซาวด์	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			

- (4) ผลการตรวจรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (5) วิธีการตรวจสอบพื้นที่เก็บน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

5. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 124,000 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 838,000 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 821,240 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) วัน
 [] ไม่ระบายเลย
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย [X]ปกติ []ผิดปกติ
 (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
 (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่ดี ข้ออยู่ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างไม่ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗


ใบแจ้งเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือนตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										สถิติและข้อมูลอื่น ๆ
	ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	
1 ม.ค. 69	7	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
2 ม.ค. 69	5	32	31.36	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
3 ม.ค. 69	6	31	30.38	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
4 ม.ค. 69	6	6	5.88	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
5 ม.ค. 69	10	5	4.90	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
6 ม.ค. 69	5	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
7 ม.ค. 69	5	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
8 ม.ค. 69	4	47	46.06	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
9 ม.ค. 69	3	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
10 ม.ค. 69	4	26	25.48	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
11 ม.ค. 69	3	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
12 ม.ค. 69	3	14	13.72	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
13 ม.ค. 69	2	29	28.42	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
14 ม.ค. 69	4	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
15 ม.ค. 69	5	28	27.44	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี

แบบ ป.ส. ๑

แบบบันทึกการขอตรวจเช็คเครื่องวัดและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 933 หมู่ที่ ๓-ซอย ๓ ถนน พหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-0776916 มี นิติบุคคลอาคารชุด และ มีนายมนตรี สอนะเป็น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประปาประปาประปา หรืออุตสาหกรรม เกษตรกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี) 104/2558 (21 ตุลาคม 2558) ใน ช.ช. ของนิติบุคคล กรุงเทพมหานครและเขตเมืองพิเศษ เขตราชบุรี ไม่มี ชื่อบริษัทนิติบุคคลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

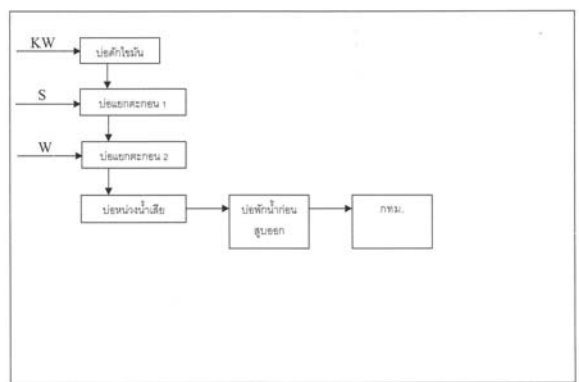

ใบแจ้งเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือนตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										สถิติและข้อมูลอื่น ๆ
	ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ (ลบ.ม.)	
16 ม.ค. 69	3	30	29.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
17 ม.ค. 69	3	51	49.98	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
18 ม.ค. 69	4	52	50.96	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
19 ม.ค. 69	2	6	5.88	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
20 ม.ค. 69	4	33	32.34	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
21 ม.ค. 69	5	22	21.56	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
22 ม.ค. 69	2	23	22.54	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
23 ม.ค. 69	3	6	5.88	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
24 ม.ค. 69	4	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
25 ม.ค. 69	3	5	4.90	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
26 ม.ค. 69	3	27	26.46	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
27 ม.ค. 69	3	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
28 ม.ค. 69	3	17	16.66	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
29 ม.ค. 69	3	5	4.90	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
30 ม.ค. 69	3	27	26.46	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
31 ม.ค. 69	4	50	49.00	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี

๑. ให้กรอชติและข้อมูลเฉพาะในการผู้มีสิทธิและข้อมูลนี้ ๆ ในส่วนนี้

๒. ในการมีแบบฉบับนี้แล้วสิทธิการตั้งหรือสงวนชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาเมืองหรือสมาชิกสภาจังหวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลตามเดิม

ขอรับรองว่าการมีสิทธิและข้อมูลตามความจริงนี้ถูกต้องทุกประการ

X  ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาเมือง

..... เจ้าอาวาสหรือผู้แทนคณะสงฆ์ที่มีนามกับ

..... ผู้ควบคุมระบบบันทึกเสียง

..... (.....) นมตายุ

..... นมตายุ

..... ขอแก้ไข

..... ผู้รับจ้างให้กรอชบันทึกเสียง

..... (.....) นมตายุ

..... นมตายุ 194/2558 นมตายุ

..... ขอแก้ไข กรุงเทพมหานคร ฯ

- (4) แหล่งของรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

(1) ปริมาณการกำจัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	147,000 หน่วย	
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,095,000 ลบ.ม.	
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	144,060 ลบ.ม.	
(4) การระบบบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบบทุกวัน	
	[] ระบบรายวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบบ)	วัน
	[] ไม่กระยะเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.	ปริมาณ หน่วย
	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] มีผิดปกติ
------------------	------------	---------------

(7) ปริมาณและคอนเซนเทรชันที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ขั้วทาง อุปกรณ์ และแนวทางน้ำทิ้ง

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองของแห่งการนิคมเพื่อใช้คุ้มครองระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่มีกฏเกณฑ์หรือรายงานตามตาราง ๔๐๐ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับตามตาราง ๔๐๑
๒. ผู้ครอบครองระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติหรือรายงานโดยละเลยต่อความจำเป็นที่จะ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำและปรับตามตาราง ๔๐๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อหน่วยงานนิคมฯ : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และ นิคมฯ สวนนก
แหล่งกำเนิดมลพิษ : ที่อยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ : ๓๐๖
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อุตสาหกรรม
ประมาณย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 100 ห้องจนถึงไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86
สังกัด : รัฐบาล

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : ๖๖/คค/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบังคับมีชัย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [REDACTED] เจ้าอาวาสหรือผู้ควบคุมครองแห่งสำนักนิตมณเฑียร

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง


(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำรายงานขอระบบนำวิถีน้ำเสียง
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ☐ X | แบบต่อเนื่อง 29 ชั่วโมง/วัน |
| ☐ [] | แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) |
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบนำวิถีน้ำเสียง
- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ☐ [] | เครื่องมือสุขภาพ | ☐ [] | ระบบเตือนอากาศ |
| ☐ [] | เครื่องมือทางระบบนำเสียง | ☐ [] | เครื่องมือทางระบบการเดิน |
| ☐ [] | เครื่องมือสุขภาพอื่น | ☐ [] | อื่นๆ |
| | | ☐ [] | อื่นๆ |
| | | ☐ [] | อื่นๆ |

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแบบคงที่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

[illegible]

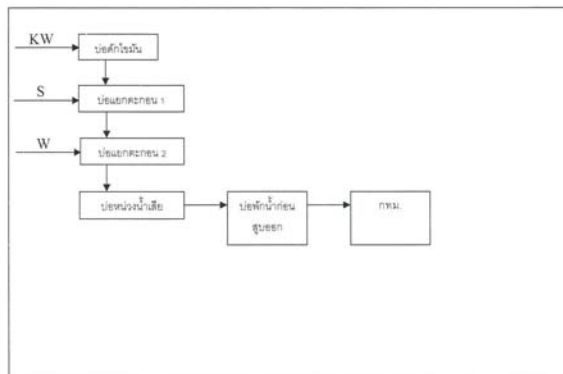[illegible]

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑. โปรดกาสถิติและข้อมูลเฉพาะในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงข้อบังคับ ๗ ในส่วนที่ ๖

๒. ในกรณีระบบอัตโนมัติที่มีการตัดสินใจหรือบริหารจัดการงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้มอบหมายหรือจัดคุณภาพงานที่ผู้ทวนสอบพิจารณาว่ามีผลกระทบจำกัด และทำการระบุประเภทเป็นสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขอรับรองว่าการมีสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมแผนผังกานีตผลกร

(.....)

ผู้จัดการปฏิบัติการกานีตผลกร

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบกานีตผลกร

(.....)

..... หัวหน้างาน

..... โปรดกาจุดตรวจที่

..... ขอทวนโดย

..... ผู้ปฏิบัติงานกานีตผลกร

(.....)

..... โปรดกาจุดตรวจที่

..... ขอทวนโดย

..... 104/2558

..... กรุณาทบทวนทศ ๗

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแต่งตั้งกรรมการทำงานของระบบวิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์

[illegible]

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลพื้นฐานของนักบินอวกาศ									
	ปีบินอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ	ปีบินอวกาศในอวกาศ
14-08-69	3	27	26.46	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
2-11-69	3	27	26.46	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
3-11-69	3	30	29.40	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
4-11-69	3	28	27.44	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
6-11-69	3	28	27.44	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
6-11-69	3	26	25.48	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
7-11-69	3	26	25.48	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
8-11-69	3	45	44.10	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
9-11-69	4	27	26.46	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
10-11-69	3	28	27.44	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
11-11-69	4	28	27.44	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
12-11-69	3	30	29.40	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
13-11-69	3	31	30.38	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
14-11-69	4	6	5.68	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี
15-11-69	3	28	27.44	231.90	ไม่ไว้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี

๑. ไม่ทราบชื่อกิตติและข้อมูลเฉพาะในการปฏิบัติกิจและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการมีระบบนำค้นาสื่อที่ปรึกษาที่ค่อนข้างรวดเร็วจากภาพหนังสือแบบยึดโมเดล ให้แบบผลจากการตรวจดูคุณภาพหนังสือทุกวันแยกตามพหุวิชชาโดยยึดโครงสร้าง

ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ ()

ผู้จัดการบริษัทเกษตรวิสัย ()

.....ผู้ควบคุมระบบบัญชี
.....หัวหน้างาน
(.....)

ในชุมชนที่เราที่..... นศชย
ขอไว้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการกับคนวัย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 104/2558 พ.ต.ช.ญ.

ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร ฯ

[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โมเดิร์นดรีม ตามะป้า

แหล่งกำเนิดมลพิษ คืออยู่เลขที่ : 933 หมู่ที่ : ชอย :

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 86

สังกัด : ขึ้นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/คคป/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [Redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [Redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมคนอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมคนอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ขึ้นๆ ระย ขรับบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เลขที่ กท 1007/1827 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกรวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลมถยนต์ [] ขึ้นๆ

[] ขึ้นๆ

- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

แบบ ทส. ๑

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | | |
|--|--|-----|
| (1) ปริมาณการไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการนำขึ้นบัญชี (หน่วย) | 97,000 หน่วย | |
| (2) ปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่ามิเตอร์หลัก (ลบ.ม.) | 818,000 ลบ.ม. | |
| (3) ปริมาณการไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการนำขึ้นบัญชี (ลบ.ม.) | 801,640 ลบ.ม. | |
| (4) การรายงานที่ผู้ประกอบการนำขึ้นบัญชี | [X] รายงานทุกวัน | |
| | [] รายงานรายสัปดาห์ (ระบุจำนวนวันที่รายงาน) | วัน |
| | [] ไม่รายงานเลย | |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าหรืออธิการบดีหรือรองคณบดีแห่งภาควิชาเคมี ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริษัทจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่นจักเป็นผู้รับผิดชอบ หรือในทำนองกลับก็หรือรายงานตามมาตรากฎ ๔๐ คือรายงานให้ทางจังหวัดกับกรมกันเสีย หรือบริษัทไม่มีความเชื่อมโยงกัน
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือบริษัทจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องทำบันทึกหรือรายงานโดยละเอียดของความเป็นอยู่ ต่อรองราชการจังหวัดกับกรมกันเสีย หรือบริษัทไม่มีความเชื่อมโยงกัน หรือบริษัทจ้างให้บริษัทเคมีมาตรากฎ ๔๐๑


แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 933 หมู่ที่ 3-๓๕ - ถนน พหลโยธิน แขวงท่าคันโท พญาไท เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โทรศัทพ์ที่ 02-0776918 มีนิติบุคคลอยู่ ๓๖๕ และ มีเงินปันผล ๖๖ ล้านบาท

เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทกิจการแปรรูปยาง พอลิเอทิลีนเทอร์ฟทาเลต

เป็นโรงงานอุตสาหกรรม (อีเอ็ม) ๑14/2558 (๒1 ตุลาคม 2558) ณ. ๒6. อาเภอโกลธ กรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเชิงเทรา หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีใบประกอบและใบประกอบอยู่ ๓๖๕ เลขที่ ๓๖๕

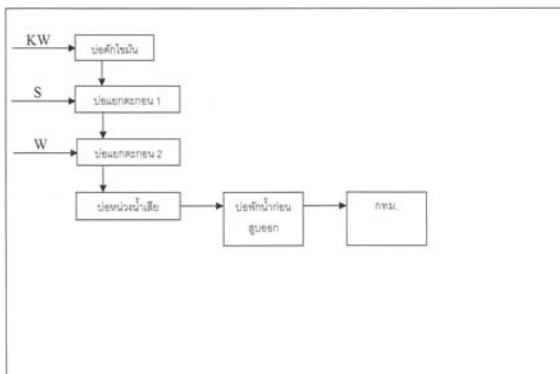

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๑. ให้ภิกษุสกลีและธัมมเจตตะในกรณีนี้อธิติและธัมมเจตตะนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณียะระมนำปัญหานี้มาซึ่งมีการตั้งคำถามหรือข้อควรพิจารณาทั้งเล่มบนโต๊ะนี้ ให้เป็นผลจากพระวิศัลยาณานพที่มุ่งกันและกันพยายามใช้ตรัสรู้ที่ควรใช้
และทำหน้าที่สรุปเป็นสกลีและธัมมเจตตะธัมมเจตตะ

ขอรับรองว่ากาบบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของที่มีคุณค่าของครอบครัวและงานที่รับผิดชอบ

ผู้ควบคุมระบบทางเดินหายใจ

บันทึกตัว

Классификация

ผู้รับจ้างให้บริการนำบัตรมาเสีย

เลขที่..... 104/2558..... พงศกัญญา.....

.....

ได้จัดเก็บสถิติและจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยด้านน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ดังนี้

[illegible]

สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										รายละเอียดผู้ ปล่อย	
วันที่ ปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย	ประเภท การปล่อย
16.ก.ค. 69	4	29	28.42	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17.ก.ค. 69	2	29	28.42	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18.ก.ค. 69	4	27	26.46	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19.ก.ค. 69	4	34	33.32	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20.ก.ค. 69	3	24	23.52	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21.ก.ค. 69	7	9	8.82	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22.ก.ค. 69	6	30	29.40	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23.ก.ค. 69	2	29	28.42	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24.ก.ค. 69	3	31	30.38	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25.ก.ค. 69	3	28	27.44	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26.ก.ค. 69	3	32	31.36	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27.ก.ค. 69	4	30	29.40	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28.ก.ค. 69	3	7	6.86	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29.ก.ค. 69	4	35	34.30	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30.ก.ค. 69	4	7	6.86	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
31.ก.ค. 69	4	7	6.86	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิคมอุตสาหกรรมฯ และ นิคมอุตสาหกรรมฯ
เลขที่ : 933 หมู่ที่ : 3
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สามเสนใน เขต/อำเภอ : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-0776918 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อุตสาหกรรม
ประเภทของ : ประเภท ข คัด 100 ห่อละไม่ถึง 500 จำนวนห่อ : 86
สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/คต/ป.ป.ป
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้อำนาจตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ :

ลงชื่อ : เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ : ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ : หมดอายุ :
ออกให้โดย :

ลงชื่อ : ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ : หมดอายุ :
ออกให้โดย :

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย : ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบบ ขหรือบริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เลขที่ กท 1007/1827 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย : (X) แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย : (X) เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ
[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) กทม.

(5) วิธีจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 120,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 775,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 759,000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษที่ใช้ 1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] มีผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] มีผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการขอและยื่นขอสถิติและข้อมูลสิ่งแวดล้อมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 933 หมู่ที่ 3 - ซอย - ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล พญาไท เขต/อำเภอ พญาไท
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-0776918 มี นิคมอุตสาหกรรมฯ และ นิคมอุตสาหกรรมฯ
เป็นเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรมฯ เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 104/2558 (21 ตุลาคม 2558) ใน ๑๑. ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี
ชื่อผู้มีอำนาจแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

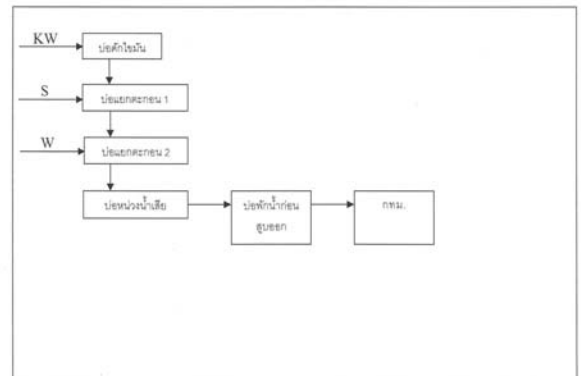

ไม่ติดกับสถิติและข้อมูลสิ่งแวดล้อมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียไม่ถูกต้องตามความจริง

หมายเหตุ

- ไม่กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
- ในการมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเครื่องจักรหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายซึ่งมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และหรือที่ชำรุดเสียหายและหรือที่ชำรุดเสียหายเป็นสถิติและข้อมูลอื่น

วันที่ส่งข้อมูล ปี/เดือน	รายงานผลตรวจวัดทางนิเวศวิทยา												วันที่ส่งข้อมูล ปี/เดือน
	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	ปริมาณน้ำเสีย รวม (กก./วัน)	
16-12-69	4	29	28.42	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
17-12-69	4	29	28.42	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
18-12-69	4	27	26.46	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
19-12-69	5	34	33.32	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
20-12-69	4	24	23.82	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
21-12-69	3	6	5.88	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
22-12-69	4	24	23.52	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
23-12-69	3	25	24.50	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
24-12-69	4	84	82.32	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
25-12-69	4	6	5.88	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
26-12-69	5	30	29.40	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
27-12-69	3	23	22.54	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
28-12-69	4	65	63.70	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
29-12-69	5	0	0.00	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	
30-12-69	6	6	5.88	22.78	16.55	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	

ขอรับรองว่ากรอกข้อมูลและข้อมูลเฉพาะที่ถูกต้องและข้อมูลเฉพาะที่ส่งมาถูกต้องทุกประการ

ผู้ดำเนินการมีลักษณะดังนี้ ()
เจ้าของบริษัท/องค์กร/หน่วยงานอื่น

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ()

ใบอนุญาตเลขที่ ()

ขอแก้ไขโดย ()

ใบอนุญาตเลขที่ ()

ขอแก้ไขโดย ()

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ภูเก็ต สยามแบป
ที่อยู่ : เลขที่ : 933
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : สยามเกษมใน เขต/ตำบล : เขตพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 020776918 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข คัดน้ำ 100 ของคนในตึก 500 จำนวนห้อง : 86
สังกัด : ชื่นๆ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมออายุ : วว/คต/ปปป
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้อนุญาตในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไปแล้ว
ลงชื่อ : [] เจ้าของบริษัท/องค์กร/หน่วยงานอื่น
ลงชื่อ : [] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ : หมออายุ :
ออกให้โดย :
ลงชื่อ : ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ : หมออายุ :
ออกให้โดย :
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง
(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย : ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย : 0.00 ลบ.ม./วัน
1. ชื่นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เลขที่ กท 1007/1827
(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย : [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย : [X] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[] เครื่องสูบลม [] ชื่นๆ
[] ชื่นๆ
[] ชื่นๆ

- (4) แหล่งหรือรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กทม.
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการให้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 134,000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระบบของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 778,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 762,440 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน ☐ ระบายตามวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) บัลลูน อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน.....เคาะโมบิลิตี้สนามเป้า.....
วันที่	เลขมิเตอร์ (หน่วย)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	333653	7		333646
2	333698	5		
3	333644	6		
4	333670	6		
5	333690	10		
6	333645	5		
7	333690	5		
8	333644	4		
9	333697	3		
10	333701	4		
11	333704	3		
12	333707	3		
13	333709	2		
14	333715	4		
15	333718	5		
16	333721	3		
17	333724	3		
18	333729	4		
19	333730	2		
20	333734	4		
21	333739	5		
22	333741	2		
23	333744	3		
24	333748	4		
25	333751	3		
26	333754	3		
27	333759	5		
28	333760	1		
29	333763	3		
30	333766	3		
31	333770	4		

บันทึกเพิ่มเติม การไฟฟ้าไม่ส่งมิเตอร์ 12 มิ.ย. 2569
การไฟฟ้าไม่ส่งมิเตอร์ 2 มิ.ย. 2569
รวม = 12 มิ.ย.
รวม = 4 มิ.ย.

ผู้ตรวจสอบ: วันที่ร่วมเช็ค: 1, 2, 19 รับทราบโดย: ผู้จัดการอาคาร: 5, 2, 69

บริหารงานโดย บริษัท พรีทรีทเม้นท์ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน.....เคาะโมบิลิตี้สนามเป้า.....
เวลาบันทึก.....07.00 น.				น.
วันที่	มิเตอร์.....ประจำส่วนกลาง.....	มิเตอร์.....	มิเตอร์.....	มิเตอร์.....
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	39126	29		
2	39159	32		
3	39199	31		
4	39145	6		
5	39100	5		
6	39224	24		
7	39291	23		
8	39249	44		
9	39315	17		
10	39341	26		
11	39370	29		
12	39364	14	การไฟฟ้าไม่ส่งมิเตอร์ มกราคม 2569	958 หน่วย
13	39413	29	การไฟฟ้าไม่ส่งมิเตอร์ 393/21	23.03 หน่วย/วัน
14	39441	48	การไฟฟ้าไม่ส่งมิเตอร์ 393/20.8	221.24 หน่วย
15	39469	28		
16	39499	30		
17	39522	51		
18	39604	52		
19	39610	6		
20	39643	33		
21	39665	22		
22	39698	23		
23	39644	6		
24	39250	56		
25	39235	5		
26	39232	29		
27	39438	56		
28	39455	17		
29	39460	5		
30	39463	89		
31	39434	50		

บันทึกโดย: ตรวจสอบโดย:
วันที่: 11/2/69 วันที่: 5/2/69

บริหารงานโดย บริษัท พรีทรีทเม้นท์ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คบ่อน ส่วนกลางชั้น 9.....										หน่วยงาน.....เคาะโมบิลิตี้สนามเป้า.....			
เดือน ..มกราคม.. พ.ศ....2569.....													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การ ใช้ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.2									59		
2	1.5	7.2									58		
3	1.5	7.2									58		
4	1.5	7.2									58		
5	1.5	7.2									58		
6	1.5	7.2									58		
7	1.5	7.2									58		
8	1.5	7.2									58		
9	1.5	7.2									59		
10	1.5	7.2									59		
11	1.5	7.2									59		
12	1.5	7.2									58		
13	1.5	7.2									58		
14	1.5	7.2									58		
15	1.5	7.2									58		
16	1.5	7.2									58		
17	1.5	7.2									58		
18	1.5	7.2									59		
19	1.5	7.2									58		
20	1.5	7.2									58		
21	1.5	7.2									58		
22	1.5	7.2									59		
23	1.5	7.2									58		
24	1.5	7.2									58		
25	1.5	7.2									58		
26	1.5	7.2									58		
27	1.5	7.2									58		
28	1.5	7.2									58		
29	1.5	7.2									59		
30	1.5	7.2									58		
31	1.5	7.2									58		
ตรวจสอบโดย.....													
วันที่ 5/2/69													

บริหารงานโดย บริษัท พรีทรีทเม้นท์ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

สาเหตุ

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569.....				หน่วยงาน.....เคหะโมบิลิตี้สนามเป้า.....	
				เวลาบันทึก.....07.00..... น.	
วันที่	มิเตอร์.....ประปาส่วนกลาง.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....3999.....
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	49440	33			
2	60001	31			
3	10031	30			
4	10036	5			
5	10064	28	1005		
6	10091	30			
7	10120	26			
8	10146	26			
9	10172	24			
10	10205	33			
11	10233	28			
12	10260	24			
13	10283	23			
14	10313	26	การใส่ถังประปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	2	44.45 หน่วย
15	10342	29	ปริมาณน้ำประปาที่ใช้น้ำดื่ม	44.40.45	2 44.46 หน่วย
16	10368	26			
17	10398	30			
18	10426	28			
19	10450	4			
20	10480	30			
21	10511	31			
22	10536	5			
23	10563	27			
24	10595	32			
25	10623	28			
26	10659	36			
27	10697	38			
28	10711	14			
29					
30					
31					

บันทึกโดย.....ตรวจสอบโดย.....

ช่างเทคนิค.....วันที่.....11/1/69.....วันที่.....3/2/69.....

นางสาวณิชา นริชิต พันธ์ หรือพระที่ จ้าง

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน.....พ.ศ. 2569.....				หน่วยงาน.....เคหะโมบิลิตี้สนามเป้า.....	
วันที่	เลขมิเตอร์ (หน่วย)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	333223	3		333730	
2	333222	1			
3	333220	2			
4	333223	3			
5	333496	3			
6	333389	3			
7	333423	4			
8	333246	3			
9	333406	10			
10	333408	2			
11	333414	6			
12	333417	3			
13	333421	4			
14	333425	4			
15	333428	3			
16	333431	4			
17	333432	5			
18	333440	3			
19	333445	5			
20	333449	3			
21	333452	4			
22	333455	3			
23	333460	5			
24	333463	3			
25	333466	3			
26	333470	4			
27	333473	3			
28	333476	3			
29					
30					
31					

บันทึกเพิ่มเติม การใส่ถังประปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 106 หน่วย

การใส่ถังประปาประจำเดือน 106/69 2 3.44 หน่วย

ผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....11/1/69.....วันที่.....3/2/69.....

นางสาวณิชา นริชิต พันธ์ หรือพระที่ จ้าง

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คคุณภาพน้ำ.....ส่วนกลางชั้น 9.....										หน่วยงาน.....เคหะโมบิลิตี้สนามเป้า.....		
เดือน.....พ.ศ. 2569.....												
วันที่	ค่าเคมีระหว่างน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ				
1	1.5	2.2	/	/	/				58			
2	1.5	2.2	/	/	/				54			
3	1.5	2.2	/	/	/				58			
4	1.5	2.2	/	/	/				58			
5	1.5	2.2	/	/	/				59			
6	1.5	2.2	/	/	/				59			
7	1.5	2.2	/	/	/				58			
8	1.5	2.2	/	/	/				58			
9	1.5	2.2	/	/	/				54			
10	1.5	2.2	/	/	/				54			
11	1.5	2.2	/	/	/				54			
12	1.5	2.2	/	/	/				59			
13	1.5	2.2	/	/	/				59			
14	1.5	2.2	/	/	/				59			
15	1.5	2.2	/	/	/				58			
16	1.5	2.2	/	/	/				58			
17	1.5	2.2	/	/	/				58			
18	1.5	2.2	/	/	/				56			
19	1.5	2.2	/	/	/				58			
20	1.5	2.2	/	/	/				58			
21	1.5	2.2	/	/	/				58			
22	1.5	2.2	/	/	/				58			
23	1.5	2.2	/	/	/				54			
24	1.5	2.2	/	/	/				58			
25	1.5	2.2	/	/	/				59			
26	1.5	2.2	/	/	/				58			
27	1.5	2.2	/	/	/				58			
28	1.5	2.2	/	/	/				58			
29												
30												
31												

ตรวจสอบโดย.....วันที่.....11/1/69.....

นางสาวณิชา นริชิต พันธ์ หรือพระที่ จ้าง

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

น.3/49

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

มีหน่วย

ตารางควบคุมมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน						หน่วยงาน.....		เลขที่ใบอนุญาต.....		เวลาบันทึก.....	
มิเตอร์.....						มิเตอร์.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
วันที่	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์
1	40939	25									
2	40920	31									
3	40900	30									
4	40906	6									
5	40924	29									
6	40910	4									
7	40989	41									
8	40913	29									
9	40916	32									
10	40969	9									
11	40966	14									
12	40945	29									
13	41015	30									
14	41060	35									
15	41044	28									
16	41116	28									
17	41115	29									
18	41161	16									
19	41194	16									
20	41206	19									
21	41220	29									
22	41260	30									
23	41289	19									
24	41312	29									
25	41350	33									
26	41399	39									
27	41408	39									
28	41509	99									
29	41509	0									
30	41518	5									
31	41518	6									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือพันธมิตร จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางควบคุมมิเตอร์ไฟฟ้าประจำบ้านเลขที่.....กรุงเทพมหานคร.....พ.ศ.....2569.....				หน่วยงาน.....เคหะโมเดิร์นทาวน์.....	
วันที่	เลขมิเตอร์ (หน่วย)	ผลต่าง ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	333990	4		333946	
2	333884	1			
3	333986	2			
4	333891	5			
5	333895	4			
6	333992	2			
7	333901	4			
8	333901	3			
9	333902	3			
10	333912	5			
11	333914	2			
12	333919	3			
13	333919	2			
14	333923	4			
15	333922	4			
16	333930	3			
17	333934	4			
18	333937	3			
19	333940	3			
20	333945	3			
21	333946	3			
22	333950	4			
23	333953	3			
24	333959	2			
25	333952	2			
26	333959	1			
27	333961	1			
28	333965	4			
29	333967	2			
30	333970	3			
31	333973	3			
บันทึกเพิ่มเติม				มิเตอร์ไฟฟ้าประจำบ้านเลขที่..... กรุงเทพมหานคร 2 94 หน่วย	
มิเตอร์ไฟฟ้าเลขที่ 94/31				2 313 หน่วย	
ผู้ตรวจจบ		หน่วยงานเขตพื้นที่..... 9 4 69		วันที่ตรวจ..... 9 1 APR 2026	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือพันธมิตร จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คบ่อน้ำ.....										หน่วยงาน.....			
เดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ.....2569.....										เลขที่ใบอนุญาต.....			
รายการ	ค่าเคมีบ่อน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การ ใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2		/						58			
2	1.5	7.2		/						58			
3	1.5	7.2		/						58			
4	1.5	7.2		/						58			
5	1.5	7.2		/						58			
6	1.5	7.2		/						58			
7	1.5	7.2		/						58			
8	1.5	7.2		/						58			
9	1.5	7.2		/						58			
10	1.5	7.2		/						58			
11	1.5	7.2		/						58			
12	1.5	7.2		/						58			
13	1.5	7.2		/						58			
14	1.5	7.2		/						58			
15	1.5	7.2		/						58			
16	1.5	7.2		/						58			
17	1.5	7.2		/						58			
18	1.5	7.2		/						58			
19	1.5	7.2		/						58			
20	1.5	7.2		/						58			
21	1.5	7.2		/						58			
22	1.5	7.2		/						58			
23	1.5	7.2		/						58			
24	1.5	7.2		/						58			
25	1.5	7.2		/						58			
26	1.5	7.2		/						58			
27	1.5	7.2		/						58			
28	1.5	7.2		/						58			
29	1.5	7.2		/						58			
30	1.5	7.2		/						58			
31	1.5	7.2		/						58			
ตรวจลงโดย.....										วันที่ 1/4/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือพันธมิตร จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตรวจสอบเช็คสร้อยน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....										หน่วยงาน.....เคอะโมโนเม้นต์สนามเป้า.....			
เดือน ..กุมภาพันธ์.. พ.ศ....2569.....													
รายการ	ค่าเคมีสร้อยน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มีเตอร์	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.6	3300	/									
2	1.5	7.6	3300	/									
3	1.5	7.6	3300	/									
4	1.5	7.6	3600	/									
5	1.5	7.6	3600	/									
6	1.5	7.6	3600	/									
7	1.5	7.6	3600	/									
8	1.5	7.6	3600	/									
9	1.5	7.6	3600	/									
10	1.5	7.6	3600	/									
11	1.5	7.6	3600	/									
12	1.5	7.6	3600	/									
13	1.5	7.6	3600	/									
14	1.5	7.6	3600	/									
15	1.5	7.6	3600	/									
16	1.5	7.6	3600	/									
17	1.5	7.6	3600	/									
18	1.5	7.6	3600	/									
19	1.5	7.6	3600	/									
20	1.5	7.6	3600	/									
21	1.5	7.6	3600	/									
22	1.5	7.6	3600	/									
23	1.5	7.6	3600	/									
24	1.5	7.6	3600	/									
25	1.5	7.6	3600	/									
26	1.5	7.6	3600	/									
27	1.5	7.6	3600	/									
28	1.5	7.6	3600	/									
29	1.5	7.6	3600	/									
30	1.5	7.6	3600	/									
31	1.5	7.6	3600	/									

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 1/4/69

ตรวจสอบเช็คสร้อยน้ำ ประจำเดือน ..เมษายน.. พ.ศ.2569.....										หน่วยงาน.....เคอะโมโนเม้นต์สนามเป้า.....			
เวลาบันทึก.....07.00..... น.													
วันที่	มีเตอร์.....ประจำส่วนกลาง.....		มีเตอร์.....		มีเตอร์.....		มีเตอร์.....		มีเตอร์.....				
	เลขมีเตอร์	ผลต่าง	เลขมีเตอร์	ผลต่าง	เลขมีเตอร์	ผลต่าง	เลขมีเตอร์	ผลต่าง	เลขมีเตอร์	ผลต่าง			
1	41545	22											
2	41549	22											
3	41602	30											
4	41630	28											
5	41658	28											
6	41688	26											
7	41710	26											
8	41735	26											
9	41782	29											
10	41810	28											
11	41838	28											
12	41868	30											
13	41894	31											
14	41905	6											
15	41923	48											
16	41959	26											
17	41988	29											
18	42016	28											
19	42045	29											
20	42071	26											
21	42093	22											
22	42120	23											
23	42148	23											
24	42175	23											
25	42202	23											
26	42230	28											
27	42257	27											
28	42284	29											
29	42311	29											
30	42336	25											
31													

บันทึกโดย..... ตรวจสอบโดย.....

วันที่..... วันที่ 1 MAY 2026

ตรวจสอบเช็คสร้อยน้ำไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ..เมษายน.. พ.ศ.2569.....										หน่วยงาน.....เคอะโมโนเม้นต์สนามเป้า.....			
เดือน ..เมษายน.. พ.ศ....2569.....													
วันที่	ค่าเคมีสร้อยน้ำ (หน่วย)			ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ								
	CL	PH	Salt										
1	333936		3										
2	333944		3										
3	333949		3										
4	333955		3										
5	333978		3										
6	333991		3										
7	333993		3										
8	333996		3										
9	334000		4										
10	334003		3										
11	334004		4										
12	334010		3										
13	334013		3										
14	334017		4										
15	334020		3										
16	334023		3										
17	334026		3										
18	334030		4										
19	334032		3										
20	334036		4										
21	334038		2										
22	334041		4										
23	334045		3										
24	334048		3										
25	334052		4										
26	334055		3										
27	334059		3										
28	334062		4										
29	334065		3										
30	334069		4										
31													

บันทึกเพิ่มเติม.....

ผู้ตรวจเช็ค..... วันที่ 1 MAY 2026

ตรวจสอบเช็คสร้อยน้ำ ส่วนกลางชั้น 9.....										หน่วยงาน.....เคอะโมโนเม้นต์สนามเป้า.....			
เดือน ..เมษายน.. พ.ศ....2569.....													
รายการ	ค่าเคมีสร้อยน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มีเตอร์	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.6		/						58	58		
2	1.5	7.6		/						58			
3	1.5	7.6		/						58			
4	1.5	7.6		/						58			
5	1.5	7.6		/						58			
6	1.5	7.6		/						58			
7	1.5	7.6		/						58			
8	1.5	7.6		/						58			
9	1.5	7.6		/						58			
10	1.5	7.6		/						58			
11	1.5	7.6		/						58			
12	1.5	7.6		/						58			
13	1.5	7.6		/						58			
14	1.5	7.6		/						58			
15	1.5	7.6		/						58			
16	1.5	7.6		/						58			
17	1.5	7.6		/						58			
18	1.5	7.6		/						58			
19	1.5	7.6		/						58			
20	1.5	7.6		/						58			
21	1.5	7.6		/						58			
22	1.5	7.6		/						58			
23	1.5	7.6		/						58			
24	1.5	7.6		/						58			
25	1.5	7.6		/						58			
26	1.5	7.6		/						58			
27	1.5	7.6		/						58			
28	1.5	7.6		/						58			
29	1.5	7.6		/						58			
30	1.5	7.6		/						58			
31										58			

ตรวจสอบโดย..... วันที่ 1/5/69

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน .. เมษายน .. พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเนชั่นคันทันเบ้า.....

วันที่	ค่าเคมีตรวจวัดน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มีเตอร์ น้ำ	ปริมาณ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Sal	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.9	3400										
2	1.5	7.9	3400										
3	1.5	7.9	3400										
4	1.5	7.9	3400										
5	1.5	7.8	3400										
6	1.5	7.6	3400										
7	1.5	7.6	3400										
8	1.5	7.6	3400										
9	1.5	7.6	3400										
10	1.5	7.6	3400										
11	1.5	7.8	3400										
12	1.5	7.9	3400										
13	1.5	7.9	3400										
14	1.5	7.6	3400										
15	1.5	7.6	3400										
16	1.5	7.6	3400										
17	1.5	7.6	3400										
18	1.5	7.6	3400										
19	1.5	7.6	3400										
20	1.5	7.6	3400										
21	1.5	7.6	3400										
22	1.5	7.6	3400										
23	1.5	7.6	3400										
24	1.5	7.6	3400										
25	1.5	7.6	3400										
26	1.5	7.6	3400										
27	1.5	7.6	3400										
28	1.5	7.6	3400										
29	1.5	7.6	3400										
30	1.5	7.6	3400										
31													

ตรวจสอบโดย..... วันที่.....

FRM-FMR-062 Rev.00/15 Aug 2022

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน .. พฤษภาคม .. พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเนชั่นคันทันเบ้า.....

เวลาบันทึก..... 07:00 น.

วันที่	มีเตอร์.....ประจำส่วนกลาง.....		มีเตอร์.....		มีเตอร์.....	
	เลขมีเตอร์	มดค่า	เลขมีเตอร์	มดค่า	เลขมีเตอร์	มดค่า
1	42342	6				
2	42342	30				
3	42404	32				
4	42439	33				
5	42443	6				
6	42491	39				
7	42500	39				
8	42539	39				
9	42569	30				
10	42695	6				
11	42604	39				
12	42655	51				
13	42662	7				
14	42692	30				
15	42696	6				
16	42727	39				
17	42756	39				
18	42783	39				
19	42817	34				
20	42841	34				
21	42890	9				
22	42880	30				
23	42909	39				
24	42940	31				
25	42968	38				
26	43000	32				
27	43030	30				
28	43036	7				
29	43071	36				
30	43078	7				
31	43110	32				

ตรวจสอบโดย..... วันที่.....

FRM-FMR-059 Rev.00/15 Aug 2022

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน .. พฤษภาคม .. พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเนชั่นคันทันเบ้า.....

วันที่	เลขมีเตอร์ (หน่วย)	มดค่า ระหว่างวัน	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
2	334074	3		
3	334077	3		
4	334080	3		
5	334087	7		
6	334083	6		
7	334097	4		
8	334101	4		
9	334106	5		
10	334109	3		
11	334115	6		
12	334119	4		
13	334123	4		
14	334127	4		
15	334131	4		
16	334135	4		
17	334137	2		
18	334141	4		
19	334145	4		
20	334148	3		
21	334155	7		
22	334161	6		
23	334163	2		
24	334166	3		
25	334169	3		
26	334172	3		
27	334176	4		
28	334179	3		
29	334183	4		
30	334187	4		
31	334189	2		

ตรวจสอบโดย..... วันที่.....

FRM-FMR-060 Rev.00/15 Aug 2022

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน .. พฤษภาคม .. พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเนชั่นคันทันเบ้า.....

วันที่	ค่าเคมีตรวจวัดน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มีเตอร์ น้ำ	ปริมาณ น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Sal	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.6	3400	✓									
2	1.5	7.6	3400	✓									
3	1.5	7.6	3400	✓									
4	1.5	7.6	3400	✓									
5	1.5	7.6	3400	✓									
6	1.5	7.6	3400	✓									
7	1.5	7.6	3400	✓									
8	1.5	7.6	3400	✓									
9	1.5	7.6	3400	✓									
10	1.5	7.6	3400	✓									
11	1.5	7.6	3400	✓									
12	1.5	7.6	3400	✓									
13	1.5	7.6	3400	✓									
14	1.5	7.6	3400	✓									
15	1.5	7.6	3400	✓									
16	1.5	7.6	3400	✓									
17	1.5	7.6	3400	✓									
18	1.5	7.6	3400	✓									
19	1.5	7.6	3400	✓									
20	1.5	7.6	3400	✓									
21	1.5	7.6	3400	✓									
22	1.5	7.6	3400	✓									
23	1.5	7.6	3400	✓									
24	1.5	7.6	3400	✓									
25	1.5	7.6	3400	✓									
26	1.5	7.6	3400	✓									
27	1.5	7.6	3400	✓									
28	1.5	7.6	3400	✓									
29	1.5	7.6	3400	✓									
30	1.5	7.6	3400	✓									
31	1.5	7.6	3400	✓									

ตรวจสอบโดย..... วันที่.....

FRM-FMR-060 Rev.00/15 Aug 2022

ตารางตรวจเช็คบ่อน้ำ.....ส่วนกลางชั้น 9.....

เดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ....2569.....

หน่วยงาน.....คณะโมโนเม้นต์สนามเป้า.....

รายการ

วันที่

ค่าเคมีสระว่ายน้ำ

สถานะ

ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)

มีเคอร์ น้ำ

ปริมาณ การใส่น้ำ

ผู้ตรวจเช็ค

หมายเหตุ

CL

PH

Salt

ปกติ

แก้ไข

CL

โซดา แอซ Na₂CO₃

กรด เกลือ

เกลือ

1	1.5	7.6		✓					60			
2	1.5	7.6		✓					60			
3	1.5	7.6		✓					60			
4	1.5	7.6		✓					60			
5	1.5	7.6		✓					60			
6	1.5	7.6		✓					60			
7	1.5	7.6		✓					60			
8	1.5	7.6		✓					60			
9	1.5	7.6		✓					60			
10	1.5	7.6		✓					60			
11	1.5	7.6		✓					60			
12	1.5	7.6		✓					60			
13	1.5	7.6		✓					60			
14	1.5	7.6		✓					60			
15	1.5	7.6		✓					60			
16	1.5	7.6		✓					60			
17	1.5	7.6		✓					60			
18	1.5	7.6		✓					60			
19	1.5	7.6		✓					60			
20	1.5	7.6		✓					60			
21	1.5	7.6		✓					60			
22	1.5	7.6		✓					60			
23	1.5	7.6		✓					60			
24	1.5	7.6		✓					60			
25	1.5	7.6		✓					60			
26	1.5	7.6		✓					60			
27	1.5	7.6		✓					60			
28	1.5	7.6		✓					60			
29	1.5	7.6		✓					60			
30	1.5	7.6		✓					60			
31	1.5	7.6		✓					60			

ตรวจสอนโดย

วันที่ 1/6/69

FFM-FM-005 Rev.05-15 Aug 2015

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค DP - 4 เดือน

รหัสงาน

WW/DP-4Me

รหัสเครื่องจักร

DP 01

เลขที่ใบงาน

PM260600048

วันที่ปฏิบัติงาน

06/06/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Wastewater treatment

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการแล้ว	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็ค Overload	✓			
ค่าที่ Set 5...แอมป์					
6	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
8	แรงดัน	✓			
R-S 395...โวลต์					
S-T 398...โวลต์					
T-R 396...โวลต์					
9	กระแส	✓			
T 3.6...แอมป์					
S 3.6...แอมป์					
R 3.5...แอมป์					
10	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
12	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค DP - 4 เดือน

รหัสงาน

WW/DP-4Me

รหัสเครื่องจักร

DP 02

เลขที่ใบงาน

PM260600049

วันที่ปฏิบัติงาน

06/06/2026

ชื่ออาคาร

The Monument Sanampao | G | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Wastewater treatment

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการเสร็จ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
3	แรงดัน	✓			
	R-S...395...โวลต์				
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
4	กระแส	✓			
	S...3.7...แอมป์				
	R...3.8...แอมป์				
	T...3.8...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คชุดสายภายในตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
12	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
13	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP 01
เลขที่ใบงาน	PM260600052
วันที่ปฏิบัติงาน	06/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Wastewater treatment

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการเสร็จ	
	CONTROL				
1	บรรทัด S-T...398...โวลต์ R-S...395...โวลต์ T-R...396...โวลต์	✓			
2	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set...2.1...แอมป์	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
9	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของระบบ Control	✓			
11	กระแส T...1.4...แอมป์ S...1.5...แอมป์ R...1.4...แอมป์	✓			
12	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ที จำกัด

ตารางตรวจเช็ค SP - 4 เดือน

รหัสงาน	WW/SP-4Me
รหัสเครื่องจักร	SP 02
เลขที่ใบงาน	PM260600053
วันที่ปฏิบัติงาน	06/06/2026
ชื่ออาคาร	The Monument Sanampao G ส่วนกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ Wastewater treatment

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการเสร็จ	
CONTROL					
1	ตรวจเช็คชุดควบคุมภายในตู้ Control	✓			
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะตู้ Control	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะ Magnetic	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ Relay	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ Fuse Control	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะ Transformer	✓			
8	เบรกลิ้น	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	R-S...395...โวลต์				
	T-R...396...โวลต์				
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	กระแส	✓			
	T...1.5...แอมป์				
	S...1.3...แอมป์				
	R...1.5...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค TRIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ Breaker	✓			
13	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมวดหมู่

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเน่บันด์สยามเบ้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การ ใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ				
วันที่ 1	1.5	7.2	3700	/								
2	1.5	7.2	3600	/								
3	1.5	7.2	3600	/								
4	1.5	7.2	3600	/								
5	1.5	7.2	3600	/								
6	1.5	7.2	3600	/								
7	1.5	7.2	3600	/								
8	1.5	7.2	3600	/								
9	1.5	7.2	3600	/								
10	1.5	7.2	3600	/								
11	1.5	7.2	3600	/								
12	1.5	7.2	3600	/								
13	1.5	7.2	3600	/								
14	1.5	7.2	3600	/								
15	1.5	7.2	3600	/								
16	1.5	7.2	3600	/								
17	1.5	7.2	3600	/								
18	1.5	7.2	3600	/								
19	1.5	7.2	3600	/								
20	1.5	7.2	3600	/								
21	1.5	7.2	3600	/								
22	1.5	7.2	3600	/								
23	1.5	7.2	3600	/								
24	1.5	7.2	3600	/								
25	1.5	7.2	3600	/								
26	1.5	7.2	3600	/								
27	1.5	7.2	3600	/								
28	1.5	7.2	3600	/								
29	1.5	7.2	3600	/								
30	1.5	7.2	3600	/								
31	1.5	7.2	3600	/								

ตรวจสอบโดย วันที่ 5/2/69

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเน่บันด์สยามเบ้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การ ใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ				
วันที่ 1	1.5	7.6	3600	/								
2	1.5	7.6	3600	/								
3	1.5	7.6	3600	/								
4	1.5	7.6	3600	/								
5	1.5	7.6	3600	/								
6	1.5	7.6	3600	/								
7	1.5	7.6	3600	/								
8	1.5	7.6	3600	/								
9	1.5	7.6	3600	/								
10	1.5	7.6	3600	/								
11	1.5	7.6	3600	/								
12	1.5	7.6	3600	/								
13	1.5	7.6	3600	/								
14	1.5	7.6	3600	/								
15	1.5	7.6	3600	/								
16	1.5	7.6	3600	/								
17	1.5	7.6	3600	/								
18	1.5	7.6	3600	/								
19	1.5	7.6	3600	/								
20	1.5	7.6	3600	/								
21	1.5	7.6	3600	/								
22	1.5	7.6	3600	/								
23	1.5	7.6	3600	/								
24	1.5	7.6	3600	/								
25	1.5	7.6	3600	/								
26	1.5	7.6	3600	/								
27	1.5	7.6	3600	/								
28	1.5	7.6	3600	/								
29												
30												
31												

ตรวจสอบโดย วันที่ 7/7/69

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569.....

หน่วยงาน.....เดอะโมเน่บันด์สยามเบ้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์ น้ำ	ปริมาณ การ ใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ				
วันที่ 1	1.5	7.6	3600	/								
2	1.5	7.6	3600	/								
3	1.5	7.6	3600	/								
4	1.5	7.6	3600	/								
5	1.5	7.6	3600	/								
6	1.5	7.6	3600	/								
7	1.5	7.6	3600	/								
8	1.5	7.6	3600	/								
9	1.5	7.6	3600	/								
10	1.5	7.6	3600	/								
11	1.5	7.6	3600	/								
12	1.5	7.6	3600	/								
13	1.5	7.6	3600	/								
14	1.5	7.6	3600	/								
15	1.5	7.6	3600	/								
16	1.5	7.6	3600	/								
17	1.5	7.6	3600	/								
18	1.5	7.6	3600	/								
19	1.5	7.6	3600	/								
20	1.5	7.6	3600	/								
21	1.5	7.6	3600	/								
22	1.5	7.6	3600	/								
23	1.5	7.6	3600	/								
24	1.5	7.6	3600	/								
25	1.5	7.6	3600	/								
26	1.5	7.6	3600	/								
27	1.5	7.6	3600	/								
28	1.5	7.6	3600	/								
29	1.5	7.6	3600	/								
30	1.5	7.6	3600	/								
31	1.5	7.6	3600	/								

ตรวจสอบโดย วันที่ 7/7/69

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

รายงานตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน ..เมษายน.. พ.ศ....2569.....

หน่วยงาน.....เดอะไมเนนส์คันทันเบ้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มีเตอร์	ปริมาณ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา	กรด				
วันที่							Na ₂ CO ₃	เกลือ				
1	1.5	7.9	3400	✓								
2	1.5	7.9	3400	✓								
3	1.5	7.9	3400	✓								
4	1.5	7.9	3400	✓								
5	1.5	7.9	3400	✓								
6	1.5	7.6	3400	✓								
7	1.5	7.6	3400	✓								
8	1.5	7.6	3400	✓								
9	1.5	7.6	3400	✓								
10	1.5	7.6	3400	✓								
11	1.5	7.6	3400	✓								
12	1.5	7.6	3400	✓								
13	1.5	7.6	3400	✓								
14	1.5	7.6	3400	✓								
15	1.5	7.6	3400	✓								
16	1.5	7.6	3400	✓								
17	1.5	7.6	3400	✓								
18	1.5	7.6	3400	✓								
19	1.5	7.6	3400	✓								
20	1.5	7.6	3400	✓								
21	1.5	7.6	3400	✓								
22	1.5	7.6	3400	✓								
23	1.5	7.6	3400	✓								
24	1.5	7.6	3400	✓								
25	1.5	7.6	3400	✓								
26	1.5	7.6	3400	✓								
27	1.5	7.6	3400	✓								
28	1.5	7.6	3400	✓								
29	1.5	7.6	3400	✓								
30	1.5	7.6	3400	✓								
31												

ตรวจสอบโดย วันที่ 15/6/69

รายงานตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ....2569.....

หน่วยงาน.....เดอะไมเนนส์คันทันเบ้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มีเตอร์	ปริมาณ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา	กรด				
วันที่							Na ₂ CO ₃	เกลือ				
1	1.5	7.6	3400	✓								
2	1.5	7.6	3400	✓								
3	1.5	7.6	3400	✓								
4	1.5	7.6	3400	✓								
5	1.5	7.6	3400	✓								
6	1.5	7.6	3400	✓								
7	1.5	7.6	3400	✓								
8	1.5	7.6	3400	✓								
9	1.5	7.6	3400	✓								
10	1.5	7.6	3400	✓								
11	1.5	7.6	3400	✓								
12	1.5	7.6	3400	✓								
13	1.5	7.6	3400	✓								
14	1.5	7.6	3400	✓								
15	1.5	7.6	3400	✓								
16	1.5	7.6	3400	✓								
17	1.5	7.6	3400	✓								
18	1.5	7.6	3400	✓								
19	1.5	7.6	3400	✓								
20	1.5	7.6	3400	✓								
21	1.5	7.6	3400	✓								
22	1.5	7.6	3400	✓								
23	1.5	7.6	3400	✓								
24	1.5	7.6	3400	✓								
25	1.5	7.6	3400	✓								
26	1.5	7.6	3400	✓								
27	1.5	7.6	3400	✓								
28	1.5	7.6	3400	✓								
29	1.5	7.6	3400	✓								
30	1.5	7.6	3400	✓								
31	1.5	7.6	3400	✓								

ตรวจสอบโดย วันที่ 16/6/69

รายงานตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ส่วนกลางชั้น 23.....

เดือน ..มิถุนายน.. พ.ศ....2569.....

หน่วยงาน.....เดอะไมเนนส์คันทันเบ้า.....

รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มีเตอร์	ปริมาณ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา	กรด				
วันที่							Na ₂ CO ₃	เกลือ				
1	1.5	7.6	3400	✓								
2	1.5	7.6	3400	✓								
3	1.5	7.6	3400	✓								
4	1.5	7.6	3400	✓								
5	1.5	7.6	3400	✓								
6	1.5	7.6	3400	✓								
7	1.5	7.6	3400	✓								
8	1.5	7.6	3400	✓								
9	1.5	7.6	3400	✓								
10	1.5	7.6	3400	✓								
11	1.5	7.6	3400	✓								
12	1.5	7.6	3400	✓								
13	1.5	7.6	3400	✓								
14	1.5	7.6	3400	✓								
15	1.5	7.6	3400	✓								
16	1.5	7.6	3400	✓								
17	1.5	7.6	3400	✓								
18	1.5	7.6	3400	✓								
19	1.5	7.6	3400	✓								
20	1.5	7.6	3400	✓								
21	1.5	7.6	3400	✓								
22	1.5	7.6	3400	✓								
23	1.5	7.6	3400	✓								
24	1.5	7.6	3400	✓								
25	1.5	7.6	3400	✓								
26	1.5	7.6	3400	✓								
27	1.5	7.6	3400	✓								
28	1.5	7.6	3400	✓								
29	1.5	7.6	3400	✓								
30	1.5	7.6	3400	✓								
31												

ตรวจสอบโดย วันที่ 28/6/69

สรุปผลการตรวจเช็คระบบน้ำ เดอะไมเนนส์คันทันเบ้า.....

วันที่ตรวจเช็ค 16/12/59.....

ชื่อผู้ตรวจเช็ค FHC.....

รายการ	ถังเก็บน้ำ		ถังกรองน้ำ		ถังหมักน้ำ		ถังบำบัดน้ำ		ถังรวมน้ำ		ถังจ่ายน้ำ		ถังเก็บน้ำ		ถังเก็บน้ำ		ผลการตรวจเช็ค
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ถัง Control	✓																
ถัง Pump room	✓																
ถัง RMU ชั้น 1	✓																
ถัง 2 ชั้น 1	✓																
ถัง 3 ชั้น 1	✓																
ถัง 4 ชั้น 1	✓																
ถัง 5 ชั้น 1	✓																
ถัง 6 ชั้น 1	✓																
ถัง 7 ชั้น 1	✓																
ถัง 8 ชั้น 1	✓																
ถัง 9 ชั้น 1	✓																
ถัง 10 ชั้น 1	✓																
ถัง 11 ชั้น 1	✓																
ถัง 12 ชั้น 1	✓																
ถัง 13 ชั้น 1	✓																
ถัง 14 ชั้น 1	✓																
ถัง 15 ชั้น 1	✓																
ถัง 16 ชั้น 1	✓																
ถัง 17 ชั้น 1	✓																
ถัง 18 ชั้น 1	✓																
ถัง 19 ชั้น 1	✓																
ถัง 20 ชั้น 1	✓																
ถัง 21 ชั้น 1	✓																
ถัง 22 ชั้น 1	✓																
ถัง 23 ชั้น 1	✓																
ถัง 24 ชั้น 1	✓																
ถัง 25 ชั้น 1	✓																
ถัง 26 ชั้น 1	✓																
ถัง 27 ชั้น 1	✓																
ถัง 28 ชั้น 1	✓																
ถัง 29 ชั้น 1	✓																
ถัง 30 ชั้น 1	✓																
ถัง 31 ชั้น 1	✓																

ผู้ตรวจเช็ค วันที่ 16/1/69

ผู้ตรวจเช็ค วันที่ 1/2/69

ผู้ตรวจเช็ค วันที่ 12/3/69

ERM-PMR-071 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev 09-15-Aug-2020
812/58

หน่วย/ส่วน		เสนอโดยหน่วย/สถานที่				ใบตรวจเช็คผู้ปฏิบัติงาน				วันที่ตรวจเช็ค						
สาขา		A.								FHC						
รายการ	ตั้ง/เปลี่ยน		วัด/นำ		ปรับ/ดู		สาย/เช็ค		รวม		ตรวจ/กฎ/ดู		อื่น ๆ		ผลการตรวจ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ห้อง Control	/															
ห้อง Pump room	/															
ห้อง RMU ชั้น 1	/															
ห้องแม่ข่ายไฟฟ้า ชั้น 1	/															
ชั้น 8 พายเค็ม	/															
ห้องเครื่อง Generator	/															
ห้องเครื่อง MDB	/															
ห้อง Pressurized fan	/															
ห้อง Booster Pump	/															
ห้อง CDU	/															
ห้องเครื่อง LRT	/															
ชั้น 1 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 2 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 3 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 4 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 5 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 6 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 7 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 8 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 9 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 10 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 11 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 12 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 13 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 14 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 15 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 16 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 17 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 18 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	
ชั้น 19 หน้าลิฟต์ชั้นของ	/		/		/		/		/		/		/		/	

WACBIMU

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้างาน: [Signature] ผู้จัดทำเอกสาร: [Signature]

วันที่: 16/4/69 16/4/69 01 MAY 2026

หน่วยงาน		เลขใบอนุญาต/ใบอนุญาต		ใบตรวจเช็คตู้ปรับอากาศ		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ		วันที่ตรวจ	
ชื่อ		A. -		B. -		C. -		D. -		E. -		F. -		G. -	
รายการ	วันที่	เวลา	สถานที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
ห้อง Control	✓														
ห้อง Pump room	✓														
ห้อง RMU ชั้น 1	✓														
ห้องแม่ข่ายไฟฟ้า ชั้น 1	✓														
ชั้น 8 ทางเดิน	✓														
ห้องเครื่อง Generator	✓														
ห้องเครื่อง MDB	✓														
ห้อง Pressurized fan	✓														
ห้อง Booster Pump	✓														
ห้อง CDU	✓														
ห้องเครื่อง LRI	✓														
ชั้น 1 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 2 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 3 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 4 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 5 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 6 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 7 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 8 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 9 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 10 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 11 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 12 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 13 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 14 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 15 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 16 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 17 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 18 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														
ชั้น 19 หน้าลิฟต์ชั้นของ	✓														

HMCH/100

ผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

วันที่

16, 5, 69

16, 5, 69

8, 2, 69

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMB-072 Rev.001 2/16/1920

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-072 Rev 91 3/6/2020

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15-Aug-2020FRM-PMB-072 Rev. IV 3/6/2010

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	20/5/2569
อาคาร A.....		ผลการตรวจสอบ						รหัสอุปกรณ์	FE
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EXIT-61	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 10(1)	
62	EXIT-62	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 10(2)	
63	EXIT-63	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
64	EXIT-64	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
65	EXIT-65	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 9(1)	
66	EXIT-66	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 9(2)	
67	EXIT-67	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
68	EXIT-68	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 8	
69	EXIT-69	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
70	EXIT-70	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 8	
71	EXIT-71	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
72	EXIT-72	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
73	EXIT-73	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
74	EXIT-74	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
75	EXIT-75	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
76	EXIT-76	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
77	EXIT-77	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
78	EXIT-78	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
79	EXIT-79	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
80	EXIT-80	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
81	EXIT-81	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
82	EXIT-82	✓		✓		✓		ทางขึ้นประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
83	EXIT-83	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
84	EXIT-84	✓		✓		✓		ประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
85	EXIT-85	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]									
ลงชื่อ: 30/5/69 20/5/69 05/69									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/1/2569
อาคาร A.....		ผลการตรวจสอบ						รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E-L01	✓		✓		✓		ห้องเครื่อง LK 1	
2	E-L02	✓		✓		✓		ห้องเครื่อง LK 2	
3	E-L03	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 25 (1)	
4	E-L04	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump ชั้น 25	
5	E-L05	✓		✓		✓		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (1)	
6	E-L06	✓		✓		✓		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (2)	
7	E-L07	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 25 (2)	
8	E-L08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 25	
9	E-L09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 25	
10	E-L10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 24	
11	E-L11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 24	
12	E-L12	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 24	
13	E-L13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 23	
14	E-L14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 23	
15	E-L15	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 23	
16	E-L16	✓		✓		✓		ห้องเครื่องช่วยน้ำ ชั้น 23	
17	E-L17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 22	
18	E-L18	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 22	
19	E-L19	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 22	
20	E-L20	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 22	
21	E-L21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 22	
22	E-L22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 21	
23	E-L23	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 21	
24	E-L24	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 21	
25	E-L25	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 21	
26	E-L26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 21	
27	E-L27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 20	
28	E-L28	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 20	
29	E-L29	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 20	
30	E-L30	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 20	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]									
ลงชื่อ: 26/1/69 1/2/69 16/5/69									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/1/2569
อาคาร A.....		ผลการตรวจสอบ						รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	E-L31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 20	
32	E-L32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 19	
33	E-L33	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 19	
34	E-L34	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 19	
35	E-L35	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 19	
36	E-L36	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 19	
37	E-L37	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 18	
38	E-L38	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 18	
39	E-L39	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 18	
40	E-L40	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 18	
41	E-L41	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 18	
42	E-L42	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 17	
43	E-L43	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 17	
44	E-L44	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 17	
45	E-L45	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 17	
46	E-L46	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 17	
47	E-L47	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 16	
48	E-L48	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 16	
49	E-L49	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 16	
50	E-L50	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 16	
51	E-L51	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 16	
52	E-L52	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 15	
53	E-L53	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 15	
54	E-L54	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 15	
55	E-L55	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 15	
56	E-L56	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 15	
57	E-L57	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 14	
58	E-L58	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 14	
59	E-L59	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 14	
60	E-L60	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 14	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]									
ลงชื่อ: 26/1/69 1/2/69 16/5/69									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสนามเบ้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/1/2569
อาคาร A.....		ผลการตรวจสอบ						รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	E-L61	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 14	
62	E-L62	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 13	
63	E-L63	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 13	
64	E-L64	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 13	
65	E-L65	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 13	
66	E-L66	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 13	
67	E-L67	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12	
68	E-L68	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 12	
69	E-L69	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 12	
70	E-L70	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 12	
71	E-L71	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12	
72	E-L72	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 11	
73	E-L73	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 11	
74	E-L74	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 11	
75	E-L75	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 11	
76	E-L76	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 11	
77	E-L77	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 10	
78	E-L78	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 10	
79	E-L79	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 10	
80	E-L80	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 10	
81	E-L81	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
82	E-L82	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
83	E-L83	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ฟ้าฟ้า ชั้น 9	
84	E-L84	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 9	
85	E-L85	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 9	
86	E-L86	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
87	E-L87	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
88	E-L88	✓		✓		✓		ทางขึ้น ชั้น 8 (1)	
89	E-L89	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
90	E-L90	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 8	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] วันหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: [Signature]									
ลงชื่อ: 26/1/69 1/2/69 1/3/69									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 91/3/66/20

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 3/67020

บริหารงานโดย บริษัท พลัง พรีอเพอเรียตี จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พัสส หรือทเพอร์รี่ จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน เคอะโมเนนกันตึนามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ		26/4/2569	
อาคาร A.....						รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	E-L01	/		/		/		ห้องเครื่อง LK 1	
2	E-L02	/		/		/		ห้องเครื่อง LK 2	
3	E-L03	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 25 (1)	
4	E-L04	/		/		/		ห้อง Booster Pump ชั้น 25	
5	E-L05	/		/		/		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (1)	
6	E-L06	/		/		/		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (2)	
7	E-L07	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 25 (2)	
8	E-L08	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 25	
9	E-L09	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 25	
10	E-L10	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 24	
11	E-L11	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 24	
12	E-L12	/		/		/		หน้า LK ชั้น 24	
13	E-L13	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 23	
14	E-L14	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 23	
15	E-L15	/		/		/		หน้า LK ชั้น 23	
16	E-L16	/		/		/		ห้องรับสละว่ายน้ำ ชั้น 23	
17	E-L17	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 22	
18	E-L18	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 22	
19	E-L19	/		/		/		หน้า LK ชั้น 22	
20	E-L20	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 22	
21	E-L21	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 22	
22	E-L22	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 21	
23	E-L23	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 21	
24	E-L24	/		/		/		หน้า LK ชั้น 21	
25	E-L25	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 21	
26	E-L26	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 21	
27	E-L27	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 20	
28	E-L28	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 20	
29	E-L29	/		/		/		หน้า LK ชั้น 20	
30	E-L30	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 20	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									
30 / 4 / 69		26 / 4 / 69				01 MAY 2026			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนกันตึนามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ		26/4/2569	
อาคาร A.....						รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
31	E-L31	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 20	
32	E-L32	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 19	
33	E-L33	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 19	
34	E-L34	/		/		/		หน้า LK ชั้น 19	
35	E-L35	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 19	
36	E-L36	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 19	
37	E-L37	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 18	
38	E-L38	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 18	
39	E-L39	/		/		/		หน้า LK ชั้น 18	
40	E-L40	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 18	
41	E-L41	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 18	
42	E-L42	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 17	
43	E-L43	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 17	
44	E-L44	/		/		/		หน้า LK ชั้น 17	
45	E-L45	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 17	
46	E-L46	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 17	
47	E-L47	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 16	
48	E-L48	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 16	
49	E-L49	/		/		/		หน้า LK ชั้น 16	
50	E-L50	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 16	
51	E-L51	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 16	
52	E-L52	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 15	
53	E-L53	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 15	
54	E-L54	/		/		/		หน้า LK ชั้น 15	
55	E-L55	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 15	
56	E-L56	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 15	
57	E-L57	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 14	
58	E-L58	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 14	
59	E-L59	/		/		/		หน้า LK ชั้น 14	
60	E-L60	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 14	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									
30 / 4 / 69		26 / 4 / 69				01 MAY 2026			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนกันตึนามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ		26/4/2569	
อาคาร A.....						รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
61	E-L61	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 14	
62	E-L62	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 13	
63	E-L63	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 13	
64	E-L64	/		/		/		หน้า LK ชั้น 13	
65	E-L65	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 13	
66	E-L66	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 13	
67	E-L67	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12	
68	E-L68	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 12	
69	E-L69	/		/		/		หน้า LK ชั้น 12	
70	E-L70	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 12	
71	E-L71	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12	
72	E-L72	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 11	
73	E-L73	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 11	
74	E-L74	/		/		/		หน้า LK ชั้น 11	
75	E-L75	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 11	
76	E-L76	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 11	
77	E-L77	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 10	
78	E-L78	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 10	
79	E-L79	/		/		/		หน้า LK ชั้น 10	
80	E-L80	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 10	
81	E-L81	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
82	E-L82	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
83	E-L83	/		/		/		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 9	
84	E-L84	/		/		/		หน้า LK ชั้น 9	
85	E-L85	/		/		/		ห้อง Sanitary ชั้น 9	
86	E-L86	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
87	E-L87	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
88	E-L88	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8 (1)	
89	E-L89	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
90	E-L90	/		/		/		หน้า LK ชั้น 8	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									
30 / 4 / 69		26 / 4 / 69				01 MAY 2026			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนกันตึนามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจรอบ		26/4/2569	
อาคาร A.....						รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอะ		สภาพแบบเคอะ		ผลการตรวจรอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
91	E-L91	/		/		/		ห้อง Gen ชั้น 8	
92	E-L92	/		/		/		ห้อง MDO ชั้น 8 (1)	
93	E-L93	/		/		/		ห้อง MDO ชั้น 8 (2)	
94	E-L94	/		/		/		ห้อง MDO ชั้น 8 (3)	
95	E-L95	/		/		/		ห้อง MDO ชั้น 8 (4)	
96	E-L96	/		/		/		ห้อง Pond Pump ชั้น 8	
97	E-L97	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 8 (2)	
98	E-L98	/		/		/		ลานจอด ชั้น 8 (1)	
99	E-L99	/		/		/		ลานจอด ชั้น 8 (2)	
100	E-L100	/		/		/		หน้า LK ชั้น 7	
101	E-L101	/		/		/		ลานจอด ชั้น 7 (1)	
102	E-L102	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 7 (1)	
103	E-L103	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
104	E-L104	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 7 (2)	
105	E-L105	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
106	E-L106	/		/		/		ลานจอด ชั้น 7 (2)	
107	E-L107	/		/		/		หน้า LK ชั้น 6	
108	E-L108	/		/		/		ลานจอด ชั้น 6 (1)	
109	E-L109	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 6 (1)	
110	E-L110	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
111	E-L111	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 6 (2)	
112	E-L112	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
113	E-L113	/		/		/		ลานจอด ชั้น 6 (2)	
114	E-L114	/		/		/		หน้า LK ชั้น 5	
115	E-L115	/		/		/		ลานจอด ชั้น 5 (1)	
116	E-L116	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 5 (1)	
117	E-L117	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
118	E-L118	/		/		/		ทางเดิน ชั้น 5 (2)	
119	E-L119	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
120	E-L120	/		/		/		ลานจอด ชั้น 5 (2)	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ									
30 / 4 / 69		26 / 4 / 69				01 MAY 2026			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 01 3/70

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสตามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/5/2569
อาคาร A.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	E-L91	✓		✓		✓		ห้อง Gen ชั้น 8	
92	E-L92	✓		✓		✓		ห้อง MDB ชั้น 8 (1)	
93	E-L93	✓		✓		✓		ห้อง MDB ชั้น 8 (2)	
94	E-L94	✓		✓		✓		ห้อง MDB ชั้น 8 (3)	
95	E-L95	✓		✓		✓		ห้อง MDB ชั้น 8 (4)	
96	E-L96	✓		✓		✓		ห้อง Pond Pump ชั้น 8	
97	E-L97	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 8 (2)	
98	E-L98	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 8 (1)	
99	E-L99	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 8 (2)	
100	E-L100	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 7	
101	E-L101	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 7 (1)	
102	E-L102	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 7 (1)	
103	E-L103	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
104	E-L104	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 7 (2)	
105	E-L105	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
106	E-L106	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 7 (2)	
107	E-L107	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 6	
108	E-L108	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 6 (1)	
109	E-L109	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 6 (1)	
110	E-L110	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
111	E-L111	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 6 (2)	
112	E-L112	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
113	E-L113	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 6 (2)	
114	E-L114	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 5	
115	E-L115	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 5 (1)	
116	E-L116	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 5 (1)	
117	E-L117	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
118	E-L118	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 5 (2)	
119	E-L119	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
120	E-L120	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 5 (2)	

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 26, 5, 69 วันที่: 26, 5, 69 วันที่: 6, 8, 69

บริษัท พรีมเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสตามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/5/2569
อาคาร A.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	E-L121	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 4	
122	E-L122	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 4 (1)	
123	E-L123	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 4 (1)	
124	E-L124	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
125	E-L125	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 4 (2)	
126	E-L126	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
127	E-L127	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 4 (2)	
128	E-L128	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 3	
129	E-L129	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 3 (1)	
130	E-L130	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 3 (1)	
131	E-L131	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
132	E-L132	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 3 (2)	
133	E-L133	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
134	E-L134	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 3 (2)	
135	E-L135	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 2	
136	E-L136	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 2 (1)	
137	E-L137	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 2 (1)	
138	E-L138	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
139	E-L139	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 2 (2)	
140	E-L140	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
141	E-L141	✓		✓		✓		ลานจอดรถ ชั้น 2 (2)	
142	E-L142	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 1	
143	E-L143	✓		✓		✓		ห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 1	
144	E-L144	✓		✓		✓		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (1)	
145	E-L145	✓		✓		✓		ห้อง Pump Room ชั้น 1 (2)	
146	E-L146	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	
147	E-L147	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
148	E-L148	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
149	E-L149	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์	

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 26, 5, 69 วันที่: 26, 5, 69 วันที่: 6, 8, 69

บริษัท พรีมเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสตามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/5/2569
อาคาร A.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	E-L01	✓		✓		✓		ห้องเครื่อง LK 1	
2	E-L02	✓		✓		✓		ห้องเครื่อง LK 2	
3	E-L03	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 25 (1)	
4	E-L04	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump ชั้น 25	
5	E-L05	✓		✓		✓		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (1)	
6	E-L06	✓		✓		✓		ห้อง Pressurized Fan ชั้น 25 (2)	
7	E-L07	✓		✓		✓		ทางเดิน ชั้น 25 (2)	
8	E-L08	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 25	
9	E-L09	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 25	
10	E-L10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 24	
11	E-L11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 24	
12	E-L12	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 24	
13	E-L13	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 23	
14	E-L14	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 23	
15	E-L15	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 23	
16	E-L16	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ระหว่างชั้น 23	
17	E-L17	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 22	
18	E-L18	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 22	
19	E-L19	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 22	
20	E-L20	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 22	
21	E-L21	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 22	
22	E-L22	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 21	
23	E-L23	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 21	
24	E-L24	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 21	
25	E-L25	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 21	
26	E-L26	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 21	
27	E-L27	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 20	
28	E-L28	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 20	
29	E-L29	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 20	
30	E-L30	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 20	

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 26, 6, 69 วันที่: 26, 6, 69 วันที่: 6, 8, 69

บริษัท พรีมเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมเนนคัสตามเป้า.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ	26/5/2569
อาคาร A.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	E-L31	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 20	
32	E-L32	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 19	
33	E-L33	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 19	
34	E-L34	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 19	
35	E-L35	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 19	
36	E-L36	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 19	
37	E-L37	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 18	
38	E-L38	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 18	
39	E-L39	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 18	
40	E-L40	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 18	
41	E-L41	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 18	
42	E-L42	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 17	
43	E-L43	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 17	
44	E-L44	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 17	
45	E-L45	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 17	
46	E-L46	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 17	
47	E-L47	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 16	
48	E-L48	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 16	
49	E-L49	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 16	
50	E-L50	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 16	
51	E-L51	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 16	
52	E-L52	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 15	
53	E-L53	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 15	
54	E-L54	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 15	
55	E-L55	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 15	
56	E-L56	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 15	
57	E-L57	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 14	
58	E-L58	✓		✓		✓		ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 14	
59	E-L59	✓		✓		✓		หน้า LK ชั้น 14	
60	E-L60	✓		✓		✓		ห้อง Sanitary ชั้น 14	

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature] หัวหน้าช่าง: [Signature]

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 26, 6, 69 วันที่: 26, 6, 69 วันที่: 6, 8, 69

บริษัท พรีมเพอร์มิต จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมะโนะมัตสึนามะเบ้า.....		โบตรวงเซ็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันทักทรวงลอบ รหัสอุปกรณ์	26/6/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างเบตเคอะ		สภาพเบตเคอะ		ผลการตรวจลอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	E-L61	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 14	
62	E-L62	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 13	
63	E-L63	/	/	/	/	/	/	ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 13	
64	E-L64	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 13	
65	E-L65	/	/	/	/	/	/	ห้อง Sanitary ชั้น 13	
66	E-L66	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 13	
67	E-L67	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 12	
68	E-L68	/	/	/	/	/	/	ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 12	
69	E-L69	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 12	
70	E-L70	/	/	/	/	/	/	ห้อง Sanitary ชั้น 12	
71	E-L71	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 12	
72	E-L72	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 11	
73	E-L73	/	/	/	/	/	/	ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 11	
74	E-L74	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 11	
75	E-L75	/	/	/	/	/	/	ห้อง Sanitary ชั้น 11	
76	E-L76	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 11	
77	E-L77	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 10	
78	E-L78	/	/	/	/	/	/	ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 10	
79	E-L79	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 10	
80	E-L80	/	/	/	/	/	/	ห้อง Sanitary ชั้น 10	
81	E-L81	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 10	
82	E-L82	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 9	
83	E-L83	/	/	/	/	/	/	ห้อง Shaft ไฟฟ้า ชั้น 9	
84	E-L84	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 9	
85	E-L85	/	/	/	/	/	/	ห้อง Sanitary ชั้น 9	
86	E-L86	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 9	
87	E-L87	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 8	
88	E-L88	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 8 (1)	
89	E-L89	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 8	
90	E-L90	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 8	

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการ: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: 26/6/69 26/6/69 26/6/69

บริษัท พริตตี้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมะโนะมัตสึนามะเบ้า.....		โบตรวงเซ็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันทักทรวงลอบ รหัสอุปกรณ์	26/6/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างเบตเคอะ		สภาพเบตเคอะ		ผลการตรวจลอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	E-L91	/	/	/	/	/	/	ห้อง Gan ชั้น 8	
92	E-L92	/	/	/	/	/	/	ห้อง MDB ชั้น 8 (1)	
93	E-L93	/	/	/	/	/	/	ห้อง MDB ชั้น 8 (2)	
94	E-L94	/	/	/	/	/	/	ห้อง MDB ชั้น 8 (3)	
95	E-L95	/	/	/	/	/	/	ห้อง MDB ชั้น 8 (4)	
96	E-L96	/	/	/	/	/	/	ห้อง Pond Pump ชั้น 8	
97	E-L97	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 8 (2)	
98	E-L98	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 8 (1)	
99	E-L99	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 8 (2)	
100	E-L100	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 7	
101	E-L101	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 7 (1)	
102	E-L102	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 7 (1)	
103	E-L103	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 7	
104	E-L104	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 7 (2)	
105	E-L105	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 7	
106	E-L106	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 7 (2)	
107	E-L107	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 6	
108	E-L108	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 6 (1)	
109	E-L109	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 6 (1)	
110	E-L110	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 6	
111	E-L111	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 6 (2)	
112	E-L112	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 6	
113	E-L113	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 6 (2)	
114	E-L114	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 5	
115	E-L115	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 5 (1)	
116	E-L116	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 5 (1)	
117	E-L117	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 5	
118	E-L118	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 5 (2)	
119	E-L119	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 5	
120	E-L120	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 5 (2)	

ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการ: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: 26/6/69 26/6/69 26/6/69

บริษัท พริตตี้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน เคอะโมะโนะมัตสึนามะเบ้า.....		โบตรวงเซ็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันทักทรวงลอบ รหัสอุปกรณ์	26/6/2569 EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างเบตเคอะ		สภาพเบตเคอะ		ผลการตรวจลอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	E-L121	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 4	
122	E-L122	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 4 (1)	
123	E-L123	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 4 (1)	
124	E-L124	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 4	
125	E-L125	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 4 (2)	
126	E-L126	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 4	
127	E-L127	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 4 (2)	
128	E-L128	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 3	
129	E-L129	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 3 (1)	
130	E-L130	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 3 (1)	
131	E-L131	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 3	
132	E-L132	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 3 (2)	
133	E-L133	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 3	
134	E-L134	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 3 (2)	
135	E-L135	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 2	
136	E-L136	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 2 (1)	
137	E-L137	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 2 (1)	
138	E-L138	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 2	
139	E-L139	/	/	/	/	/	/	ทางเดิน ชั้น 2 (2)	
140	E-L140	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 2	
141	E-L141	/	/	/	/	/	/	ลานจอด ชั้น 2 (2)	
142	E-L142	/	/	/	/	/	/	หน้า LK ชั้น 1	
143	E-L143	/	/	/	/	/	/	ห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 1	
144	E-L144	/	/	/	/	/	/	ห้อง Pump Room ชั้น 1 (1)	
145	E-L145	/	/	/	/	/	/	ห้อง Pump Room ชั้น 1 (2)	
146	E-L146	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	
147	E-L147	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2 ชั้น 1	
148	E-L148	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น 1	
149	E-L149	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้า	



ผู้ตรวจเช็ค: [ลายเซ็น] หัวหน้าช่าง: [ลายเซ็น] ผู้จัดการ: [ลายเซ็น]

ลงชื่อ: 26/6/69 26/6/69 26/6/69

บริษัท พริตตี้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

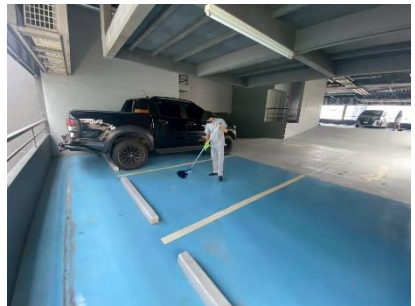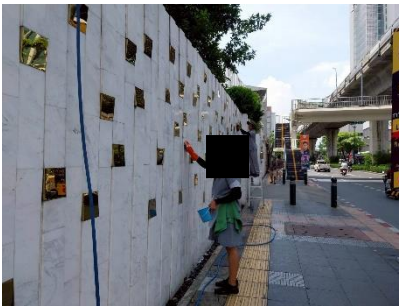

การตรวจสอบดูแลและควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย



การสูบน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



การตรวจสอบเส้นท่อประปา





การเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ



การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต




การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย

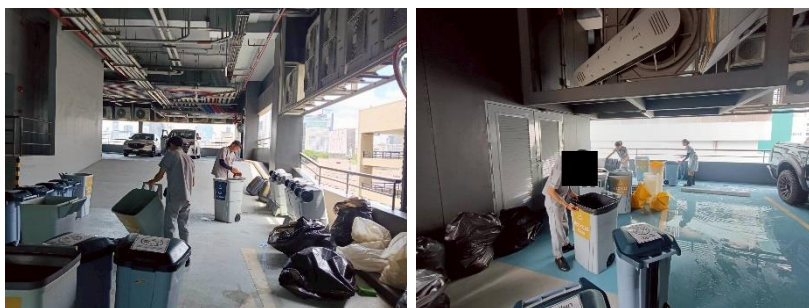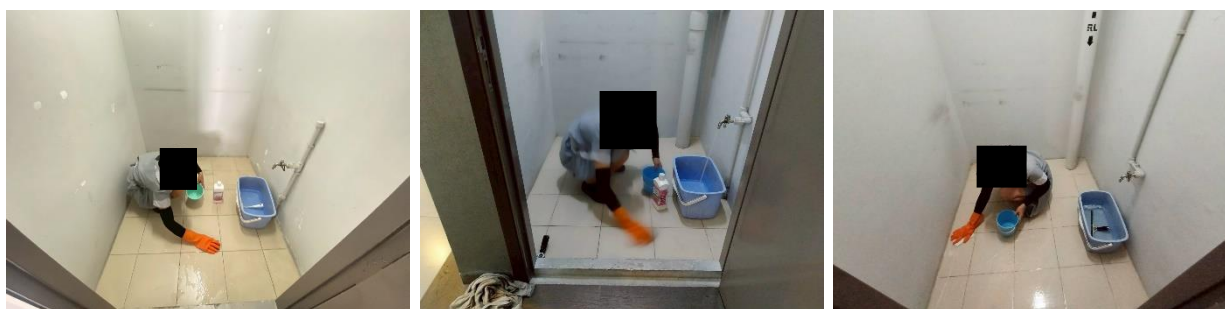


การขุดลอกบ่อหนองน้ำและการระบายน้ำ



การซ้อมดับเพลิง

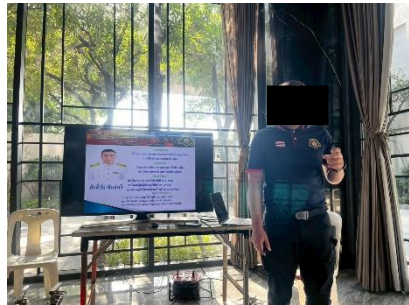

การดูแลพื้นที่สีเขียว

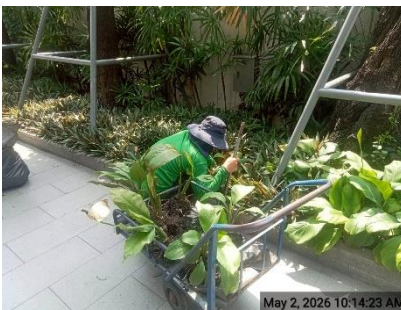

การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ล้างถังเก็บน้ำในโครงการ



การขายของเก่าของโครงการ



การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยในโครงการ




การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ต่อ)



กล้องวงจรปิดบริเวณสระว่ายน้ำ

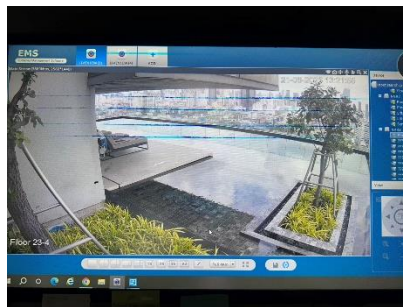

การซ่อมแซมบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการ



ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

