

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260100005
วันที่ปฏิบัติงาน	06/01/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวถังเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คชุดหัวฉีด BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบเบรกตัวเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1000...ลิตร				
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	จำไม่ทำการทำงาน.....2...ชม.				
	เฉลี่ยรอบ.....1.77...รอบ				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....176...F				
	ความเร็วรอบ.....2100...RPM				
	วัดระดับน้ำดับเพลิง.....70...PSI				
	วัดระดับน้ำดับเพลิง.....0...PSI				

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260100006
วันที่ปฏิบัติงาน	13/01/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดหัวฉีด BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง.....1000...ลิตร				
2	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คความดันของชุด BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	จำไม่ทำการทำงาน.....2...ชม.				
	เฉลี่ยรอบ.....1.77...รอบ				
	วัดระดับน้ำดับเพลิง.....70...PSI				
	วัดระดับน้ำดับเพลิง.....0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....268...PSI				
	อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น.....176...F				
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....0...PSI				
	ความเร็วรอบ.....2100...RPM				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	วัดแรงดันน้ำออก.....268...PSI				
12	ตรวจเช็คความดันของชุด BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจําปี

รายละเอียด ประจํา ปี

รายละเอียด ประจําปี

การปฏิบัติงาน ประจําปี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คระบบเบรกตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ประจําปี

รายละเอียด ปี

รายละเอียด สี

การปฏิบัติงาน ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	FRP/FR-W
รหัสเครื่องจักร	FRP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260100007
วันที่ปฏิบัติงาน	20/01/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี สวนกลาง อี โน้ตบุ โน้ตบุ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดหัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คหัวถังดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบเบรกความดัน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง...1000...ลิตร				
4	ตรวจเช็คหัวปั๊ม PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...2...ชม.				
	อุณหภูมิ...1.77...เซลเซียส				
	อุณหภูมิในถังดับเพลิง...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำในถังดับเพลิง...70...PSI				
	แรงดันน้ำในถังดับเพลิง...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...268...PSI				
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความดันของชุด BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คชุดอากาศ	✓			

รหัสงาน	FRP/FR-W
รหัสเครื่องจักร	FRP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260100008
วันที่ปฏิบัติงาน	27/01/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี สวนกลาง อี โน้ตบุ โน้ตบุ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คหัวถังดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดหัว BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...268...PSI				
	อุณหภูมิในถังดับเพลิง...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำในถังดับเพลิง...70...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...2...ชม.				
	อุณหภูมิ...1.77...เซลเซียส				
	แรงดันน้ำในถังดับเพลิง...0...PSI				
4	ตรวจเช็คชุดอากาศ	✓			
5	ตรวจเช็คระบบเบรกความดัน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง...1000...ลิตร				
8	ตรวจเช็คหัวปั๊ม PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
10	ตรวจเช็คชุดอากาศ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คชุดอากาศ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจเช็คระบบน้ำในถังดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คค่าความดันของชุด BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260200005
วันที่ปฏิบัติงาน	03/02/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โฉนดฯ โฉนดฯ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำในเชื้อเพลิง.....1000...ลิตร				
3	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำออก.....268...PSI				
	วัดระดับน้ำเข้า.....0...PSI				
	วัดระดับน้ำในเชื้อเพลิง.....0...PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น.....176...F				
	ความเร็วรอบ.....2100...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน.....2...ชม.				
	แอมป์.....1.77...แอมป์				
	วัดระดับน้ำในท่อเย็น.....70...PSI				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสียง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่สดี	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260200006
วันที่ปฏิบัติงาน	10/02/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โฉนดฯ โฉนดฯ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน	✓			
2	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำในเชื้อเพลิง.....960...ลิตร				
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่สดี	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำเข้า.....0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน.....3...ชม.				
	แอมป์.....2...แอมป์				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น.....176...F				
	ความเร็วรอบ.....2100...RPM				
	วัดระดับน้ำในท่อเย็น.....70...PSI				
	วัดระดับน้ำในเชื้อเพลิง.....0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คตัวเรือน	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สาเหตุ ปกติ

ค่าแรงค่าจ้าง

การแก้ไขปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	วัดระดับน้ำออก.....270...PSI				
12	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไม่เสียง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สาเหตุ

ค่าแรงค่าจ้าง

การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260200007
วันที่ปฏิบัติงาน	17/02/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คหอยชักโครก	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	แอมป์...2.1...แอมป์				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI				
	ดีเซล...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...3.54...ชม.				
	อุณหภูมิของน้ำดับเพลิง...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ดีเซล...270...PSI				
8	ตรวจเช็คหอยชักโครก	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...940...ลิตร				
12	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260200008
วันที่ปฏิบัติงาน	24/02/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คความดันของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คหอยชักโครก	✓			
4	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	แอมป์...2.1...แอมป์				
	อุณหภูมิของน้ำดับเพลิง...163...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...4.16...ชม.				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ดีเซล...270...PSI				
	ดีเซล...0...PSI				
10	ตรวจเช็คหอยชักโครก	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายน้ำ	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง...920...ลิตร				
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์

เอกสาร

ข้อมูล

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังและวาล์ว	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

เอกสาร

ข้อมูล

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260300005
วันที่ปฏิบัติงาน	03/03/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โน้ตสปู โน้ตสปู PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวถังเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง...920...ลิตร				
5	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อเย็น	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...268...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	จำไมการทำงาน...4.30...ชม.				
	อุณหภูมิห้อง...2.17...เมตร				
	อุณหภูมิห้อง...176...F				

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260300006
วันที่ปฏิบัติงาน	10/03/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โน้ตสปู โน้ตสปู PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง...900...ลิตร				
4	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...265...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิห้อง...3.0...เมตร				
	อุณหภูมิห้อง...173...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...0...PSI				
	จำไมการทำงาน...4.36...ชม.				
	แรงดันน้ำในท่อเย็น...70...PSI				
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...70...PSI				
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...0...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์

เอกสาร

คำนวณ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
2	ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังเครื่อง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์

เอกสาร

คำนวณ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FPP/FPP-W
รหัสเครื่องจักร	FPP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260300007
วันที่ปฏิบัติงาน	17/03/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โฉมรูป โฉมรูป PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบชุดหัว BATTERY	✓			
3	ตรวจสอบหัวหัวหัวหัว	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำท่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำออก...265...PSI				
	วัดระดับน้ำเข้าท่อเย็น...70...PSI				
	อุณหภูมิหัวท่อเย็น...173...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	วัดระดับน้ำเข้า...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...450...ชม.				
	อะมิเตอร์...3.0...แอมป์				
	วัดระดับน้ำเข้าท่อเย็น...0...PSI				
5	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
6	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ...898...ลิตร				
9	ตรวจสอบหัวหัวหัวหัว	✓			
10	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			

รหัสงาน	FPP/FPP-W
รหัสเครื่องจักร	FPP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260300008
วันที่ปฏิบัติงาน	24/03/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โฉมรูป โฉมรูป PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบหัวหัวหัวหัว	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดหัวหัวหัวหัว	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำท่อเย็น	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	วัดระดับน้ำเข้า...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	วัดระดับน้ำเข้าท่อเย็น...0...PSI				
	อุณหภูมิหัวท่อเย็น...173...F				
	วัดระดับน้ำออก...257...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...4...ชม.				
	อะมิเตอร์...2.1...แอมป์				
	วัดระดับน้ำเข้าท่อเย็น...70...PSI				
5	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
6	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ...900...ลิตร				
9	ตรวจสอบหัวหัวหัวหัว	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓			
12	ตรวจสอบค่าความดันของ BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค PM ประจำสัปดาห์

ตรวจสอบเช็ค PM ประจำสัปดาห์

ตรวจสอบเช็ค

ตรวจสอบเช็ค PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓			
13	ตรวจสอบค่าความดันของ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค Pm ประจำสัปดาห์

ตรวจสอบเช็ค

ตรวจสอบเช็ค

ตรวจสอบเช็ค

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260300009
วันที่ปฏิบัติงาน	31/03/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น	✓			
3	ตรวจเช็คความดันของถังเก็บน้ำของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำท่อน้ำขึ้น	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์...2.1...mm				
	แรงดันน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น...70...PSI				
	ปริมาณน้ำขึ้น...0...PSI				
	ค่าไม่มีการทำงาน...4...mm				
	อุณหภูมิถังเก็บน้ำท่อน้ำขึ้น...179...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น...0...PSI				
	ปริมาณน้ำขึ้น...257...PSI				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น...900...mm				
12	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260400006
วันที่ปฏิบัติงาน	07/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น...890...mm				
4	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระบบน้ำท่อน้ำขึ้น	✓			
10	ตรวจเช็คระบบน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์...2.1...mm				
	ค่าไม่มีการทำงาน...4...mm				
	อุณหภูมิถังเก็บน้ำท่อน้ำขึ้น...179...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำขึ้นท่อน้ำขึ้น...70...PSI				
	ปริมาณน้ำขึ้น...0...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คชุดควบคุม BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์

รายชื่อ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ปริมาณน้ำขึ้น...257...PSI				
12	ตรวจเช็คการทำงานของถังเก็บน้ำของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์

รายชื่อ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260400007
วันที่ปฏิบัติงาน	14/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี สวนกลาง อี โน้ตฮุ โน้ตฮุ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบหัวฉีดน้ำ	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจสอบชุดจ่าย BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	ห้ามการทำงาน...5...ชม.				
	แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ...0...PSI				
	แรงดันน้ำออก...262...PSI				
	แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ...80...PSI				
	แอมป์...3...แอมป์				
	แรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิถังเก็บ...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
5	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
6	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง...1100...ลิตร				
9	ตรวจสอบหัวฉีด PUMP	✓			
10	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260400008
วันที่ปฏิบัติงาน	21/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี สวนกลาง อี โน้ตฮุ โน้ตฮุ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ...80...PSI				
	แอมป์...3...แอมป์				
	อุณหภูมิถังเก็บ...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	ห้ามการทำงาน...5.4...ชม.				
	แรงดันน้ำเข้าถังเก็บ...0...PSI				
	แรงดันน้ำออก...262...PSI				
	แรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
2	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
3	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง...1097...ลิตร				
6	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
7	ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจสอบหัวฉีด PUMP	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ	✓			
10	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
12	ตรวจสอบชุดจ่าย BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บ	✓			
12	ตรวจสอบชุดจ่าย BATTERY	✓			
13	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายชื่อ

รายชื่อ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจสอบการทำงานของ PRV	✓			
2	ตรวจสอบหัวฉีดน้ำ	✓			
3	ตรวจสอบชุดจ่าย BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายชื่อ

รายชื่อ

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

□

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPF-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260400009
วันที่ปฏิบัติงาน	28/04/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โฉมรูป โฉมรูป PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	อุณหภูมิแอร์...2.1...แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน...4.20...ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	อุณหภูมิไอดี...270...PSI				
	อุณหภูมิแอร์...0...PSI				
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น...163...F				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...1100...ลิตร				
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPF-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM260500005
วันที่ปฏิบัติงาน	05/05/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โบนัส (บี) สวนกลาง บี โฉมรูป โฉมรูป PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังตู้แช่	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน...6.0...ชม.				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...70...PSI				
	อุณหภูมิแอร์...0...PSI				
	อุณหภูมิแอร์...2.1...แอมป์				
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น...163...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	อุณหภูมิไอดี...270...PSI				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คตัวถังตู้แช่	✓			
2	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1100...ลิตร				
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สถานะ

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26050006
วันที่ปฏิบัติงาน	12/05/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	ลมอัดเครื่องยนต์...3.8...มมป				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...70...PSI				
	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...6.12...ชม.				
	อุณหภูมิถังดับเพลิง...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...264...PSI				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็ควาล์วระบบความดัน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับเพลิง...1095...ลิตร				
12	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FFP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FFP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26050007
วันที่ปฏิบัติงาน	19/05/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำดับเพลิง...80...PSI				
	อุณหภูมิถังดับเพลิง...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำดับเพลิง...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...6.30...ชม.				
	ลมอัดเครื่องยนต์...3.7...มมป				
	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...263...PSI				
	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็ควาล์วระบบความดัน	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับเพลิง	✓			
	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับเพลิง...1090...ลิตร				
9	ตรวจเช็คเครื่องยนต์ PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
1	ตรวจเช็คชุดตรวจ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็ควาล์วเครื่องยนต์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

สถานะ

คำแนะนำ

การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1 ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPF-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26050008
วันที่ปฏิบัติงาน	26/05/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โน้ตฮุ โน้ตฮุ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก...264...PSI				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...6...ชม.				
	แอมป์...3.8...แอมป์				
	แรงดันน้ำเข้าเมื่อเพลิง...0...PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...176...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็ควาล์วระบายความดัน	✓			
10	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
11	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเมื่อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระบบน้ำดับเมื่อเพลิง...1085...ลิตร				
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FP/FP-W
รหัสเครื่องจักร	FPF-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26060005
วันที่ปฏิบัติงาน	02/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โน้ตฮุ โน้ตฮุ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	แอมป์...4.3...แอมป์				
	ชั่วโมงการทำงาน...7...ชม.				
	วัดแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...173...F				
	แรงดันน้ำเข้าเมื่อเพลิง...0...PSI				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำเข้าเมื่อเพลิง...70...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...263...PSI				
5	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
7	ตรวจเช็ควาล์วระบายความดัน	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับเมื่อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็ควาล์วน้ำดับเมื่อเพลิง...1085...ลิตร				
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คตัวเรือน BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดหัว BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....
.....
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์
.....
.....
.....
.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คตัวเรือน BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คชุดหัว BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....
.....
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์
.....
.....
.....
.....

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	FPP/FPP-W
รหัสเครื่องจักร	FPP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26060006
วันที่ปฏิบัติงาน	09/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังถังดับเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
2	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง...1085...ลิตร				
5	ตรวจเช็คตัวปั๊มน้ำ PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในท่อส่ง...80...PSI				
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...0...PSI				
	อุณหภูมิ...4.1...เมตร				
	อุณหภูมิ...263...PSI				
	อุณหภูมิ...173...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน...7...ชม.				
	แรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อส่ง	✓			
10	ตรวจเช็คความดันของเครื่อง BATTERY	✓			

รหัสงาน	FPP/FPP-W
รหัสเครื่องจักร	FPP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26060007
วันที่ปฏิบัติงาน	16/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน (บี) สวนกลาง บี โน้ตบุ้ โน้ตบุ้ PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คตัวถังถังดับเพลิง	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คตัวปั๊มน้ำ PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คสายพานเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อส่ง	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	แรงดันน้ำในท่อ...263...PSI				
	แรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
	แรงดันน้ำในท่อส่ง...80...PSI				
	แรงดันน้ำในเชื้อเพลิง...0...PSI				
	อุณหภูมิ...173...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	ชั่วโมงการทำงาน...7...ชม.				
	อุณหภูมิ...4.1...เมตร				
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิง...1085...ลิตร				
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อส่ง	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM Fire Pump

รายละเอียด PM Fire Pump

ค่าเฉลี่ย

การบันทึกค่า PM Fire Pump

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
11	ตรวจเช็คระดับน้ำในท่อส่ง	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพของเครื่อง BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจําต้นโพธิ์

ค่าเฉลี่ย

การบันทึกค่า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	FPP/FPP-W
รหัสเครื่องจักร	FPP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26060008
วันที่ปฏิบัติงาน	23/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
3	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	ลมอัด...4.3...มม				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...70...PSI				
	วัดแรงดันน้ำจ่าย...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...7...ชม.				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น...173...F				
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	วัดแรงดันน้ำออก...263...PSI				
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คลมระบบความดัน	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1082...ลิตร				
12	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
13	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
	CONTROL				

รหัสงาน	FPP/FPP-W
รหัสเครื่องจักร	FPP-B-01 (Diesel Engine Fire Pump)
เลขที่ใบงาน	PM26060009
วันที่ปฏิบัติงาน	30/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี โถงสุข โถงสุข PUMP ROOM 2

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องและ PUMP	✓			
	ความเร็วรอบ...2100...RPM				
	วัดแรงดันน้ำออก...263...PSI				
	อุณหภูมิถังน้ำหล่อเย็น...173...F				
	วัดแรงดันน้ำจ่าย...0...PSI				
	ชั่วโมงการทำงาน...7...ชม.				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...80...PSI				
	ลมอัด...3.5...มม				
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
5	ตรวจเช็คลมระบบความดัน	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...1080...ลิตร				
8	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
10	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	CONTROL				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คความดันของชุด PRV	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถังและตัว	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm fire pump ประจำสัปดาห์

รายละเอียด Pm fire pump ประจำสัปดาห์

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน Pm fire pump ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
1	ตรวจเช็คชุดตัว BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถังและตัว	✓			
3	ตรวจเช็คความดันของชุด PRV	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

ค่าเฉลี่ย

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260100001
วันเริ่มปฏิบัติงาน	08/01/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โนว์ ซี ส่วนกลาง ซี โน้ตฯ โน้ตฯ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะมือ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...113...F				
2	เวลา	✓			
	STOP...14.45...น.				
	START...14.30...น.				
3	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...112...PSI				
4	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...14.30...ชม.				
	STOP...14.45...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...0...F				
7	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...14.30...ชม.				
	STOP...14.45...ชม.				
2	ดีเซล	✓			
	0.5...399...โวลต์				
	5-T...400...โวลต์				

หมายเหตุ

- รายละเอียด Pmประจำสัปดาห์
- สถานะ Pmประจำสัปดาห์
- สถานะ Pmประจำสัปดาห์
- สถานะ Pmประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะมือ	
	T-R...401...โวลต์				
3	ดีเซล	✓			
	5...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...26.8...แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
2	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คหอยทากอัตโนมัติ	✓			
6	ตรวจเช็คหอยทากอัตโนมัติ	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความถี่ของแบตเตอรี่	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...641...ลิตร				
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องยนต์	✓			
11	ตรวจเช็คระบบควบคุมอัตโนมัติ	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
14	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์อัตโนมัติ	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260100002
วันเริ่มปฏิบัติงาน	15/01/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โนว์ ซี ส่วนกลาง ซี โน้ตฯ โน้ตฯ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	สถานะมือ	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...26.8...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...16.00...ชม.				
	STOP...16.15...ชม.				
4	ดีเซล	✓			
	5-T...400...โวลต์				
	T-R...401...โวลต์				
	0.5...399...โวลต์				
5	ดีเซล	✓			
	R...0...แอมป์				
	5...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...113...F				
3	เวลา	✓			
	START...16.00...น.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	STOP...16.15...น.				
4	ระดับน้ำขึ้นพอลขึ้น	✓			
	ระดับน้ำขึ้นพอลขึ้น...112...PSI				
5	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP...16.15...ชม.				
	START...16.00...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...0...F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์แก๊สเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำขึ้นพอลอื่น	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
9	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
10	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
11	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
12	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำพอลเย็น	✓			
15	ระดับน้ำขึ้นพอลเพิ่ม	✓			
	ระดับน้ำขึ้นพอลเพิ่ม...641...ลิตร				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/เบอร์โทรศัพท์

.....

PLUS+

บริษัท พลัส พรีจิวเวอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - ตัวเครื่อง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260100003
วันที่ปฏิบัติงาน	22/01/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส ภูเก็ต ส่วนกลาง ก ไบรนา ไบรนา GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY...27.7...แอมป์				
2	ความเร็ว	✓			
	ความเร็ว...50.1...HZ				
3	ห้ามการทำงาน	✓			
	START...0...ชม.				
	STOP...0...ชม.				
4	อุณหภูมิ	✓			
	S-T...398...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ดีเซล	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
4	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
5	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายพาสของ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำพอลเย็น	✓			

หมายเหตุ

ตรวจสอบสี Pm ประจำสัปดาห์

ตรวจสอบ Pm ประจำสัปดาห์

ตรวจสอบ Pm ประจำสัปดาห์

ตรวจสอบ Pm ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการอื่น	
7	ระดับน้ำขึ้นพอลเพิ่ม	✓			
	ระดับน้ำขึ้นพอลเพิ่ม...630...ลิตร				
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แก๊สเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำขึ้นพอลอื่น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ระดับน้ำขึ้นพอลเพิ่ม	✓			
	ระดับน้ำขึ้นพอลเพิ่ม...0...PSI				
2	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP...18.02...ชม.				
	START...18.02...ชม.				
3	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...131...F				
4	อุณหภูมิน้ำขึ้นพอลขึ้น	✓			
	อุณหภูมิน้ำขึ้นพอลขึ้น...118...F				
5	เวลา	✓			
	STOP...15.40...น.				
	START...15.25...น.				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
7	ระดับน้ำขึ้นพอลขึ้น	✓			
	ระดับน้ำขึ้นพอลขึ้น...72...PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/เบอร์โทรศัพท์

.....

หมายเลข
รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
สาเหตุ
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานตามสรีร์จรับเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	START....0....ชม.				
4	วัดแรงดัน	✓			
	R-S_400_โวลต์				
	T-R_400_โวลต์				
	S-T_400_โวลต์				
5	วัดกระแส	✓			
	S_0_...แอมป์				
	R_0_...แอมป์				
	T_0_...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไม่แสดงอาการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คด้วยมือยอนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความถี่ของกระแสของ BATTERY	✓			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง-650...ลิตร				
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์แก๊สเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
13	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ผิดปกติ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
ชื่อตำแหน่ง/บุตรตรวจสอบ
.....

PLUS+ บริษัท พลัง หรือพเพอร์รี่ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260100004
วันที่ปฏิบัติงาน	29/01/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โซน ไบน์ จี ส่วนกลาง จี ไบร่าญ ไบร่าญ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง-98...PSI				
2	อุณหภูมิระดับของเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิระดับของเครื่องยนต์-118...F				
3	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น-97...PSI				
4	เวลา	✓			
	START....10.00...น.				
	STOP....10.30...น.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ....1500...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START....18.02...ชม.				
	STOP....18.30...ชม.				
7	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น-107...F				
	ตรวจเช็คชุด GFC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY....27.1...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่-50...HZ				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP_0_...ชม.				

หมายเลข
รายละเอียด เบตประจำสัปดาห์
สาเหตุ
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานตามสรีร์จรับเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26020001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/02/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี โถงประตู โถงประตู GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คขอยางคอก	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำมันของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร				
5	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✓			
13	ตรวจเช็คขอยางคอกสี	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1503...RPM				
2	เวลา	✓			
	START...14.53...น.				
	STOP...15.09...น.				
3	ข้อมูลการทำงาน	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
- รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
- ข้อมูลทั่วไป
- การบันทึกข้อมูล PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	STOP...15.09...น.				
	START...14.53...น.				
4	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...118...F				
5	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...107...F				
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
7	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น...86...PSI				
	ตรวจเช็ค GFC				
1	ปริมาณ	✓			
	S...0...เมตร				
	R...0...เมตร				
	T...0...เมตร				
2	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.7...เมตร				
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...Hz				
5	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	STOP...15.09...น.				
	START...15.09...น.				
6	ปริมาณ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลงาน/ผู้ตรวจ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26020002
วันที่ปฏิบัติงาน	12/02/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี โถงประตู โถงประตู GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...610...ลิตร				
3	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คขอยางคอกสี	✓			
7	ตรวจเช็คขอยางคอกคอก	✓			
8	ตรวจเช็คค่าความดันน้ำมันของ BATTERY	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ...1506...RPM				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น...95...F				
3	เวลา	✓			
	START...15.20...น.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	STOP...15.35...น.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อเลี้ยง...73...PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...19.9...ชม.				
	STOP...0...ชม.				
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง...127...F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
ตรวจเช็คผู้ GPC					
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...15.20...ชม.				
	STOP...15.35...ชม.				
3	อุณหภูมิ	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
4	ทิศทางลม	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.7...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัง พรีจิวเวอร์ตี จำกัด
ตารวมตรวจเช็ค GEN - สับจ่าย

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26020003
วันที่ปฏิบัติงาน	21/02/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน จ ส่วนกลาง จ โบนจ โบนจ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คผู้ GPC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				
3	อุณหภูมิ	✓			
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
4	ทิศทางลม	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...0...ชม.				
	START...0...ชม.				
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่มีตัวเชื่อม	✓			
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร				
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวเชื่อม	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค Pin ประจําสับจ่าย

สาย

ค่าแรง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
6	ตรวจเช็คสายอากาศ	✓			
7	ตรวจเช็คสายอากาศ	✓			
8	ตรวจเช็คสายอากาศ	✓			
9	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
10	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
11	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
12	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
13	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
14	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
15	ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง	✓			
ตรวจเช็คสายน้ำมันหล่อเลี้ยง					
1	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	อุณหภูมิ	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง...127...F				
3	อุณหภูมิ	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อเลี้ยง...95...F				
4	เวลา	✓			
	START...11.00...น.				
	STOP...11.20...น.				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...73...PSI				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
7	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...0...ชม.				
	START...0...ชม.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข
รายละเอียด PMประจำสัปดาห์
สถานะ ปกติ
สถานะเก่า ส
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเทคเพอร์มี้ จำกัด
อาคารตรวจ GEN - ชั้นล่าง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260200004
วันที่ปฏิบัติงาน	26/02/2026
ชื่ออาคาร	ตอมะ โน้บ โน้บ จ ส่วนกลาง จ โน้บ โน้บ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	น	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
2	ตรวจเช็คความถี่ของสายของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องยนต์	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ชุดเครื่องยนต์	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์...95...F				
3	เวลา	✓			
	START...13.00...น.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ส	น	อาคารเมื่อ	
	STOP...13.10...น.				
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...73...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...0...ชม.				
	STOP...0...ชม.				
7	อุณหภูมิเครื่องยนต์	✓			
	อุณหภูมิเครื่องยนต์...127...F				
	ตรวจเช็คชุด GSC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...0...ชม.				
	START...0...ชม.				
3	ดีเซล	✓			
	R.S...400...โวลต์				
	T.R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
4	ดีเซล	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....
ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ
.....

หมายเลข
รายละเอียด PMประจำสัปดาห์
สถานะ ปกติ
สถานะเก่า ส
การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26030001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/03/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี ไนระยุ ไนระยุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความต่างศักย์ของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คขอยากไอที	✓			
7	ตรวจเช็คขอยากไอที	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
14	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง...597...ลิตร	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง...0...PSI				
2	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น...95...F				
3	เวลา	✓			
	START...15.00...น.				

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	STOP...15.15...น.				
4	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง...73...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...0...ชม.				
	STOP...0...ชม.				
7	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น...128...F				
	ตรวจเช็คชุด GFC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...0...ชม.				
	START...0...ชม.				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	R.S...399...ไมล์				
	T-R...400...ไมล์				
	S-T...400...ไมล์				
4	ทิศทางลม	✓			
	S...0...เมตร				
	R...0...เมตร				
	T...0...เมตร				
5	ตรวจเช็คโหมดการทำงาน	✓			
6	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY...27...เมตร				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26030002
วันที่ปฏิบัติงาน	12/03/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี ไนระยุ ไนระยุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
2	ตรวจเช็คค่าความต่างศักย์ของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คขอยากไอที	✓			
7	ตรวจเช็คขอยากไอที	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
14	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง...597...ลิตร	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง	✓			
	ระดับน้ำขึ้นขึ้นเครื่อง...0...PSI				
2	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น...95...F				
3	เวลา	✓			
	START...15.30...น.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	STOP...15.45...น.				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...73...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1500...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...0...ชม.				
	STOP...0...ชม.				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...128...F				
	ตรวจเช็คผู้ (GSC)				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...0...ชม.				
	START...0...ชม.				
3	อุณหภูมิ	✓			
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
4	อัตราการเผา	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
.....
ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ
.....

PLUS+

บริษัท พลัง พรีจิวเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สัมภาษณ์

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN-G-01

เลขที่ใบงาน

PM26030003

วันที่ปฏิบัติงาน

19/03/2026

ชื่ออาคาร

เดอะ โบน โน้ | ซี | สวนกลาง ซี | ไน้ฉะ | ไน้ฉะ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...75...PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
3	เวลา	✓			
	START...16.42...น.				
	STOP...16.57...น.				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...16.57...ชม.				
	START...16.42...ชม.				
5	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...129...F				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...105...F				
	ตรวจเช็คผู้ (GSC)				
1	อุณหภูมิ	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
2	อัตราการเผา	✓			
	S...0...แอมป์				

หมายเหตุ

ตรวจสอบเช็ค เบตประจําสัปดาห์

สถานะ ปกติ

สถานะดี ส

การแจ้งเตือน ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดเล็กน้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
3	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.7...แอมป์				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...16.57...ชม.				
	START...16.42...ชม.				
	ตรวจเช็คตัวไดรเวอร์				
1	ตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่	✓			
2	ตรวจเช็คความถี่ของสายของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ผู้ ATS	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...600...ลิตร				
6	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ผู้ควบคุมผู้ควบคุมผู้ควบคุม	✓			
7	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
8	ตรวจเช็คระบบควบคุมระบบ	✓			
9	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
11	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
14	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
15	ตรวจเช็คสถานะการดี	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
.....
ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเลข
รายละเอียด PM ตามแบบ
เอกสาร PM ตามแบบ
ตำแหน่ง โฉมเก็บ
การอนุมัติงาน โฉมเก็บ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	0.5...399...โวลต์				
3	วัดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.7...แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
ตรวจเช็คตัวเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คภายนอก	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความดันจ่ายน้ำของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ระดับน้ำดับเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำดับเชื้อเพลิง...597...ลิตร				
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ลิ้นชัก	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน
.....
ชื่อตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
.....

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพอนเดอร์รี่ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - ชั้นล่าง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260300004
วันที่ปฏิบัติงาน	26/03/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โน่น โน่น จ ส่วนกลาง จ โนนๆ โนนๆ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI				
2	เวลา	✓			
	START...16.40...น.				
	STOP...16.55...น.				
3	ระดับน้ำมันท่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันท่อเย็น...75...PSI				
4	อุณหภูมิน้ำมันท่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันท่อเย็น...106...F				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...16.40...ชม.				
	STOP...16.55...ชม.				
7	อุณหภูมิอากาศเย็น	✓			
	อุณหภูมิอากาศเย็น...128...F				
ตรวจเช็คชุด GFC					
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...16.55...ชม.				
	START...16.40...ชม.				
2	รีเซ็ต	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				

หมายเลข
รายละเอียด PM ประจำใบกำกับ
เอกสาร PM ประจำใบกำกับ
ตำแหน่ง PM ประจำใบกำกับ
การอนุมัติงาน PM ประจำใบกำกับ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26040001
วันที่ปฏิบัติงาน	02/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี โนนๆ โนนๆ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเมื่อ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...68...PSI				
2	เวลา	✓			
	START...15.28...น.				
	STOP...15.43...น.				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...15.28...ชม.				
	STOP...15.43...ชม.				
5	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น...149...F				
6	ระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...60...PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น...136...F				
	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ				
1	ตรวจสอบระบบควบคุมความดัน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓			
5	ตรวจสอบสายพาน	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
- รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
- รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
- รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเมื่อ	
7	ตรวจสอบความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...594...ลิตร				
10	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
12	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบขั้วสายจากโมลิ	✓			
14	ตรวจสอบขั้วสายจากโมลิ	✓			
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	✓			
	ตรวจสอบตู้ GFC				
1	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...15.43...ชม.				
	START...15.28...ชม.				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
6	ทิศทางลม	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26040002
วันที่ปฏิบัติงาน	09/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี โนนๆ โนนๆ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการเมื่อ	
	ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ				
1	ตรวจสอบระบบควบคุมความดัน	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง...680...ลิตร				
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจสอบขั้วสายจากโมลิ	✓			
11	ตรวจสอบขั้วสายจากโมลิ	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓			
15	ตรวจสอบสายพาน	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์				
1	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			
	อุณหภูมิห้องเย็น...136...F				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...15.07...ชม.				
	START...14.47...ชม.				
3	อุณหภูมิห้องเย็น	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	จุดสตาร์ทว่าสตาร์ทขึ้น...127...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...78...PSI				
7	เวลา	✓			
	START...14.47...น.				
	STOP...15.07...น.				
	ตรวจเช็คผู้ GSC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.2...HZ				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...14.47...ชม.				
	STOP...15.07...ชม.				
5	อุณหภูมิ	✓			
	R-S...400...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
6	ปริมาณน้ำ	✓			
	R...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่เป็นผู้ใช้งาน
.....
.....
.....

PLUS+

บริษัท พลัง พรีจายเพอร์ตี จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260400003
วันที่ปฏิบัติงาน	16/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน จ ส่วนกลาง จ โบนยา โบนยา GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...69...PSI				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...20.5...ชม.				
	STOP...21...ชม.				
3	จุดสตาร์ทว่าสตาร์ทขึ้น	✓			
	จุดสตาร์ทว่าสตาร์ทขึ้น...145...F				
4	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
5	จุดสตาร์ทว่าสตาร์ทขึ้น	✓			
	จุดสตาร์ทว่าสตาร์ทขึ้น...132...F				
6	เวลา	✓			
	START...16.13...น.				
	STOP...16.27...น.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
	ตรวจเช็คผู้ GSC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.6...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.2...HZ				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...21.0...ชม.				

หมายเหตุ
ตรวจสอบสี PM ประจำสัปดาห์
ตรวจสอบ PM ประจำสัปดาห์
คำนวณค่า
การคำนวณค่า PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วเรียบร้อย
☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	START...20.50...ชม.				
4	อุณหภูมิ	✓			
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
	S-T...399...โวลต์				
5	ปริมาณน้ำ	✓			
	R...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คผู้ GSC				
1	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ผู้ ATS	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ผู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่อง	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจเช็คสถานะผู้	✓			
8	ตรวจเช็คสถานะผู้	✓			
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คระบบควบคุมตัวเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓			
12	ตรวจเช็คระบบผู้	✓			
13	ตรวจเช็คสถานะผู้จ่ายจ่ายของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คระบบผู้	✓			
15	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...660...ลิตร	✓			

รายชื่อพนักงานที่เป็นผู้ใช้งาน
.....
.....
.....

หมายเลข
รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์
สถานะ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีเพอเนอรัล จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - ชั้นล่าง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26040004
วันที่ปฏิบัติงาน	23/04/2026
ชื่ออาคาร	ตอมะ โอน โอน จ ส่วนกลาง จ ไบรณ ไบรณ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คความยาวสายพานของ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
5	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
7	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่องยนต์	✓			
9	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
11	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...655...ลิตร				
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
2	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อลื่น...132...F				
3	เวลา	✓			
	START...21.12...น.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	STOP...21.18...น.				
4	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...69...PSI				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1508...RPM				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...21.12...ชม.				
	STOP...21.18...ชม.				
7	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อลื่น...145...F				
	ตรวจเช็คชุด GSC				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่...50...HZ				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...21.18...ชม.				
	START...21.3...ชม.				
3	ดีเซล	✓			
	R.S...400...โวลต์				
	T.R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
4	ดีเซล	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
5	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27.4...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ
.....

หมายเลข
รายละเอียด Pm ประจำสัปดาห์
สถานะ
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260400005
วันที่ปฏิบัติงาน	30/04/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี ไบร่า ไบร่า GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์				
1	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น...136...F				
2	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	START...14.52...ชม.				
	STOP...15.09...ชม.				
3	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น...116...F				
4	เวลา	✓			
	STOP...15.09...น.				
	START...14.52...น.				
5	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น...99...PSI				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...0...PSI				
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
2	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
3	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
4	ข้อมูลการทำงาน	✓			

หมายเหตุ

- รายละเอียด PM.Generator(weekly test)
- รายละเอียด PM.Generator(weekly test)
- รายละเอียด PM.Generator(weekly test)
- รายละเอียด PM.Generator(weekly test)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	START...14.52...ชม.				
	STOP...15.09...ชม.				
5	ปริมาณ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
6	ปริมาณ	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	ตรวจเช็คไดรเวอร์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจเช็คหม้อไอน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คความดันจ่ายของ BATTERY	✓			
4	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริม	✓			
5	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...667...ลิตร				
9	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
12	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมอัตโนมัติ	✓			
14	ตรวจเช็คหม้อไอน้ำ	✓			
15	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260500001
วันที่ปฏิบัติงาน	07/05/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี ไบร่า ไบร่า GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
3	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	START...16.00...ชม.				
	STOP...16.15...ชม.				
4	ปริมาณ	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
	R-S...399...โวลต์				
5	ปริมาณ	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คไดรเวอร์				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์เสริม	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
7	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
8	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
9	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
10	ตรวจเช็คหอยชักไมล์	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
12	ตรวจเช็คหอยชักไมล์มือ	✓			
13	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
14	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....664.....ลิตร				
	ตรวจเช็คการทำงานของเบรกมือยกคัน				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI				
2	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน	✓			
	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน.....136.....F				
3	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1503...RPM				
4	เวลา	✓			
	START.....16.00.....น.				
	STOP.....16.15.....น.				
5	ระดับน้ำมันท่อเดิน	✓			
	ระดับน้ำมันท่อเดิน.....99.....PSI				
6	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....16.15.....ชม.				
	START.....16.00.....ชม.				
7	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน	✓			
	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน.....116.....F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
ชื่อตำแหน่ง/ชื่อตรวจสอบ
.....

PLUS+

บริษัท พลัส พรีจําเพนตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26050002
วันที่ปฏิบัติงาน	14/05/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน จ โรงรถฯ โรงฯ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....16.03.....ชม.				
	START.....15.45.....ชม.				
2	ดีเซล	✓			
	R-S.....400.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....399.....โวลต์				
3	ดีเซล	✓			
	S.....0.....แอมป์				
	R.....0.....แอมป์				
	T.....0.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงอาการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....0.....แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.1.....HZ				
	ตรวจเช็คการทำงานของเบรกมือยกคัน				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI				
2	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน	✓			
	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน.....141.....F				
3	เวลา	✓			
	START.....15.45.....น.				

หมายเหตุ
ตรวจสอบสี PM ประจำสัปดาห์
สีน้ำยา PM ประจำสัปดาห์
ค่าแรงค่า
การปฏิบัติงาน PM ประจำสัปดาห์
บันทึกผลการปฏิบัติงาน
☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	STOP.....16.03.....น.				
4	ระดับน้ำมันท่อเดิน	✓			
	ระดับน้ำมันท่อเดิน.....67.....PSI				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START.....15.45.....ชม.				
	STOP.....16.03.....ชม.				
6	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน	✓			
	อุณหภูมิฉนวนท่อเดิน.....152.....F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1503...RPM				
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
3	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจเช็คหอยชักไมล์	✓			
5	ตรวจเช็คหอยชักไมล์มือ	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
8	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....661.....ลิตร				
9	ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในเครื่อง	✓			
10	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
12	ตรวจเช็คระดับน้ำมันท่อเดิน	✓			
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
14	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
ชื่อตำแหน่ง/ชื่อตรวจสอบ
.....

หมายเลข
รายละเอียด PM.Generator (weekly test) วันที่14/05/69
เอกสาร PM.Generator (weekly test) วันที่14/05/69
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานตามสรีร์จนเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - ชั้นล่าง

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26050003
วันที่ปฏิบัติงาน	21/05/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โซน ไนน์ 3 ส่วนกลาง 3 ไนน์ยู ไนน์ยู GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์				
1	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....60....PSI				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....140....F				
3	เวลา	✓			
	START.....16.00....น.				
	STOP.....16.15....น.				
4	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อลื่น.....67....PSI				
5	ห้ามการทำงาน	✓			
	STOP.....16.15....ชม.				
	START.....16.00....ชม.				
6	อุณหภูมิห้องเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่อง.....155....F				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1503....RPM				
	ตรวจสอบค่า GFC				
1	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....0....แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.1....HZ				
3	ห้ามการทำงาน	✓			
	START.....16.00....ชม.				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	STOP.....16.15....ชม.				
4	วัดแรงดัน	✓			
	T-R.....399....โวลต์				
	S-T.....399....โวลต์				
	R-S.....400....โวลต์				
5	วัดกระแส	✓			
	S.....0....แอมป์				
	R.....0....แอมป์				
	T.....0....แอมป์				
6	ตรวจสอบไม่แสดงอาการทำงาน	✓			
	ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่อง	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของ genset ATS	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
7	ตรวจสอบภาคน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
8	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
9	ตรวจสอบสายพาน	✓			
10	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
11	ตรวจสอบสายอากาศโมดี	✓			
12	ตรวจสอบสายอากาศโมดี	✓			
13	ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
15	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....658....ลิตร				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
.....
ชื่อตำแหน่ง/ชื่อตรวจสอบ
.....

หมายเลข
รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
เอกสาร PMประจำสัปดาห์
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน PMประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานตามสรีร์จนเรียบร้อย
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติ (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26050004
วันที่ปฏิบัติงาน	28/05/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี ไนระยู ไนระยู GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ได้น้ำมันเชื้อ	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...655...ลิตร				
5	ตรวจเช็คสถานะอุปกรณ์ที่ ATS	✓			
6	ตรวจเช็คสถานะ	✓			
7	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
8	ตรวจเช็คพลาสมาไดโอด	✓			
9	ตรวจเช็คค่าความถี่ของแบตเตอรี่	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจเช็คสถานะเครื่องยนต์	✓			
12	ตรวจเช็คพลาสมาไดโอด	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY...0...แอมป์				
2	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...14.50...ชม.				

หมายเหตุ

- รายละเอียด pm.generator ประจำสิบนาที
- สถานะ ปริมาณในรายการไม่ได้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สถานะ pm.generator ประจำสิบนาที
- การบันทึกข้อมูล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังเหลือข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	START...14.35...ชม.				
4	ตรวจเช็ค	✓			
	R.S...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T.R...399...โวลต์				
5	ตรวจเช็ค	✓			
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
6	ตรวจเช็คไม่แสดงการทำงาน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น...67...PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...14.35...ชม.				
	STOP...14.50...ชม.				
4	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น...155...F				
5	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น...60...PSI				
6	เวลา	✓			
	START...14.35...น.				
	STOP...14.50...น.				
7	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น...140...F				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM26060001
วันที่ปฏิบัติงาน	05/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อี ส่วนกลาง อี ไนระยู ไนระยู GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาคารเมื่อ	
	ตรวจเช็ค GPC				
1	ตรวจเช็ค	✓			
	R...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
2	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY...0...แอมป์				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...16.45...ชม.				
	STOP...17.00...ชม.				
4	ตรวจเช็ค	✓			
	R.S...399...โวลต์				
	T.R...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
5	ตรวจเช็คไม่แสดงการทำงาน	✓			
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง				
1	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น...60...PSI				
2	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิในถังหล่อเย็น...140...F				
3	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำในถังหล่อเย็น...67...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
4	เวลา START....16.45....น. STOP....17.00....น.	✓			
5	ความเร็วรอบ ความเร็วรอบ....1503....RPM	✓			
6	ชั่วโมงการทำงาน START....16.45....ชม. STOP....17.00....ชม.	✓			
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....155....F	✓			
ตรวจเช็คเครื่องยนต์					
1	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
7	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....652....ลิตร				
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมอัตโนมัติ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....

PLUS+

บริษัท พลัส พรีจันเพอร์รี่ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค GEN - สับจ่าย

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260600002
วันที่ปฏิบัติงาน	11/06/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน 9 ส่วนกลาง 9 ไน้ระย ไน้ระย GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจเช็คชุด GPC				
1	วัดแรงดัน S-T....400....โวลต์ R-S....399....โวลต์ T-R....399....โวลต์	✓			
2	ชั่วโมงการทำงาน START....16.05....ชม. STOP....16.24....ชม.	✓			
3	วัดกระแส S....0....แอมป์ R....0....แอมป์ T....0....แอมป์	✓			
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY ไฟชาร์จ BATTERY....0....แอมป์	✓			
6	ความถี่ ความถี่....50.1....HZ	✓			
	ตรวจเช็คเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมอัตโนมัติ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
4	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
6	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			

หมายเหตุ

ตรวจสอบสีชุด PM GEN ประจำสับจ่าย (เนื่องจากเข้าสีไม่ได้)

สีน้ำยา PM GEN ประจำสับจ่าย (เนื่องจากเข้าสีไม่ได้)

ค่าแรงค่า (เนื่องจากเข้าสีไม่ได้)

การดูแลรักษา (เนื่องจากเข้าสีไม่ได้)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบปัญหาผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
7	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....697....ลิตร				
10	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
11	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
12	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
13	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
14	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ชุด ATS	✓			
15	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์					
1	ความเร็วรอบ ความเร็วรอบ....1503....RPM	✓			
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....145....F	✓			
3	เวลา START....16.05....น. STOP....16.24....น.				
4	ระดับน้ำมันหล่อลื่น ระดับน้ำมันหล่อลื่น....65....PSI	✓			
5	ชั่วโมงการทำงาน START....16.05....ชม. STOP....16.24....ชม.	✓			
6	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....131....F	✓			
7	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง....60....PSI	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

PM GENERATOR ประจำสับไมล์

สถานะ

PM GENERATOR ประจำสับไมล์

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบข้อผิดพลาดแจ้งอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค GEN - สับไมล์

รหัสงาน

RE/GEN-W

รหัสเครื่องจักร

GEN-G-01

เลขที่ใบงาน

PM26060003

วันที่ปฏิบัติงาน

19/06/2026

ชื่ออาคาร

ตอม ไบน์ ไรน์ 3 | ส่วนกลาง 3 | ไบร่าญ | ไบร่าญ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น...185...F				
2	เวลา	✓			
	START...16.00...น.				
	STOP...16.15...น.				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...65...PSI				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...16.00...ชม.				
	STOP...16.15...ชม.				
5	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	จุดตรวจน้ำมันหล่อลื่น...141...F				
6	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...58...PSI				
	ตรวจสอบ GPC				
1	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP...16.15...ชม.				
	START...16.00...ชม.				
2	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...27...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
4	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
5	อุณหภูมิ	✓			
	Oil...399...โวลต์				
	Oil...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
6	อุณหภูมิ	✓			
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
	S...0...แอมป์				
	ตรวจสอบเครื่องยอนต์				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจสอบอากาศไม่เสีย	✓			
3	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
5	ตรวจสอบค่าความต่างแรงดันของ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำหล่อลื่น	✓			
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...480...ลิตร				
8	ตรวจสอบอุปกรณ์แล้วเสร็จ	✓			
9	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ในตู้ควบคุมแล้วเสร็จ	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจสอบหอยจากไม้	✓			
13	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ ATS	✓			
14	ตรวจสอบสภาพ	✓			
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อื่น	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด

PM.Generator(weekly test)

สถานะ

PM.Generator(weekly test)

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

PM.Generator(weekly test)

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานแล้วพบข้อผิดพลาดแจ้งอีก (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GEN-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260600004
วันปฏิบัติงาน	25/06/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส ภูเก็ต ส่วนกลาง ก ไบรารู GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการมือ	
	ตรวจเช็คตู้ GPC				
1	วัดแรงดัน	✓			
	D-S...399...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...399...โวลต์				
2	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...16.00...ชม.				
	STOP...16.15...ชม.				
3	วัดกระแส	✓			
	S...0...แอมป์				
	R...0...แอมป์				
	T...0...แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY...0...แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่...50.1...HZ				
	ตรวจเช็คตู้คอนโทรล				
1	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
2	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยอนต์	✓			
6	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อาการมือ	
7	ตรวจเช็คหอยางาคโมลิ	✓			
8	ตรวจเช็คหอยางาคโมมือ	✓			
9	ตรวจเช็คความถ่วงน้ำหนักของ BATTERY	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...330...ลิตร				
12	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
13	ตรวจเช็คอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
14	ตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่	✓			
15	ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยอนต์				
1	ระดับน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	ระดับน้ำมันหล่อเย็น...65...PSI				
2	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ...1503...RPM				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	START...16.00...ชม.				
	STOP...16.15...ชม.				
4	จุดตรวจน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	จุดตรวจน้ำมันหล่อเย็น...131...F				
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI				
6	จุดตรวจน้ำมันหล่อเย็น	✓			
	จุดตรวจน้ำมันหล่อเย็น...145...F				
7	เวลา	✓			
	STOP...16.15...น.				
	START...16.00...น.				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง/ชื่อตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM.Generator(weekly test)
สาเหตุ PM.Generator(weekly test)
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะ โบนัส ไบร
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1118 หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : จอมพล เขต/ตำบล : เขตจตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 940
สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โบนัส ไบร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกฟิเวอเดิลล์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)

- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกรว/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกรว/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องจุบตะกอน [] อื่นๆ
[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

13,533.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

4,610.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

3,688.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลอยตัว

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : เดอะ โกลด์ ไบน์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 1118 หมู่ที่ : ขอย : ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : จอมพล เขต/ตำบล : เขตจตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร : มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 940 สิ่งกีด : < สิ่งกีด> ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดยอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโกลด์ ไบน์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [X] เครื่องสูบลอยตัว [] อื่นๆ [] อื่นๆ [] อื่นๆ

แบบ ทส. ๒

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

12,030.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

4,041.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

3,232.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลอยตัว

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1118 ขอย ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล จอมพล เขตอำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ทรสาร มีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะโกลด์ไบน์ อาคาร ๕ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

()

()

เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด)

()

()

หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

()

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

น.3/33

(ก) ประเมินความดีของระบบภายใต้ข้อเสีย ระบบการให้บริการ ความสามารถในการรองรับข้อเสียของระบบภายใต้ข้อเสีย 670 คน/วัน

(ข) การทำงานของระบบการให้บริการ ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(ค) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบการให้บริการ ☒ เครื่องสูบลม ☒ เครื่องเชื่อมอากาศ

☒ เครื่องวางแผ่นกั้นเสียง ☐ เครื่องกางมุ้งผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลมคอนกรีต ☐ ขึ้น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร

(๕) การจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กรุงเทพมหานครเข้าสู่ตะกอน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	14306.00	หน่วย
--	----------	-------

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	4879.00	ลูกบาศก์เมตร
--	---------	--------------

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	3888.30	ลูกบาศก์เมตร
--	---------	--------------

(๔) การระดมทุนทั้งจากระบมนำน้ำดื่มเสีย ระบายปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือกติการ่วม) **ไม่มี**

(๕) การทำงานของระบบแก้วได้น้ำเสียและตะกอน


- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|---|
| - ควบคุมบังคับวินัย | ✓ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องสูบน้ำ | ✓ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องเติมอากาศ | ✓ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - เครื่องควบคุมระบบน้ำ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) | |
| - เครื่องควบคุมผสมสารเคมี | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) | ไม่มี |
| - เครื่องสูบลมตะกอน | ✓ | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) |
| - ขึ้น | ☐ ปกติ | ☐ ผิดปกติ (ระบุ) | |

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตม.พ.


(๔) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **ไม่มี**

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่
จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

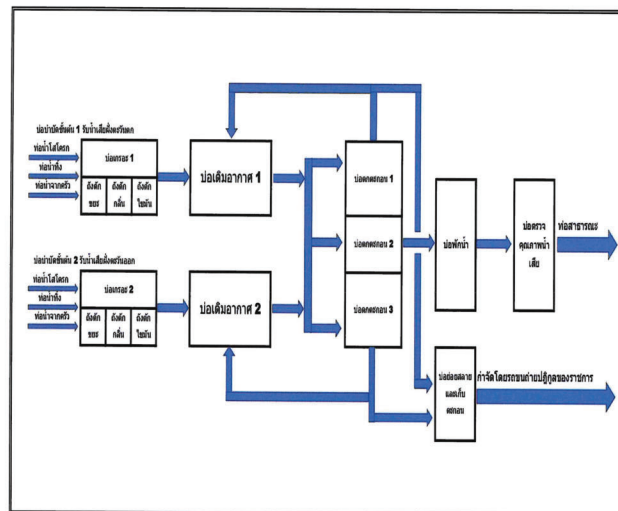

ข้อจำกัดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ต่างออกไปซึ่งมาจากความแตกต่าง

[illegible][illegible]

คำนวณค่า ฟี
คำนวณค่าพิเศษ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน (CM)

คำนวณค่า
คำนวณค่าพิเศษ PM ประจำปี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน (CM)

PLUS+ บริษัท พหล์ หรือหน่วยงานที่ จ้าง
ตารางตรวจเช็ค FCP - 1 เดือน

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260100030
วันที่ปฏิบัติงาน	24/02/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โบน โบน ฟี ส่วนกลาง ฟี โบน โบน CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ฟี	โบน	ส่วนกลาง	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
2	ตรวจสอบ และ SOCKET สาย	✓			
3	ตรวจสอบสถานะสัญญาณไฟ	✓			
4	ทดสอบ FUNCTION การทำงานฟี FCP	✓			
5	ตรวจสอบสถานะ FCP	✓			
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
7	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
8	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1...13.75...VDC				
	No1...13.75...VDC				
	รวม...27.52...VDC				
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY...230...VDC				
9	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง...0...VAC				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบ PM ประจำปี

ตรวจสอบ PM ประจำปี

PLUS+ บริษัท พหล์ หรือหน่วยงานที่ จ้าง
ตารางตรวจเช็ค FCP - 1 เดือน

รหัสงาน	FA/FCP-M
รหัสเครื่องจักร	FCP-G-01
เลขที่ใบงาน	PM260300032
วันที่ปฏิบัติงาน	28/03/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โบน โบน ฟี ส่วนกลาง ฟี โบน โบน CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ฟี	โบน	ส่วนกลาง	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบสถานะ FCP	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง...230...VAC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY...27.5...VDC				
	No2...13.72...VDC				
	รวม...27.44...VDC				
	No1...13.74...VDC				
6	ทดสอบ FUNCTION การทำงานฟี FCP	✓			
7	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
8	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
9	ตรวจสอบสถานะสัญญาณไฟ	✓			
10	ตรวจสอบ และ SOCKET สาย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบ PM ประจำเดือน

ตรวจสอบ ปกติ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

สถานะ PM สู่ FCP ตามแผนงาน

ส่วนหน้า

ความถี่สูง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FCP - 1 เดือน

รหัสงานFA/FCP-M

รหัสเครื่องจักรFCP-G-01

เลขที่ใบงานPM260600032

วันที่ปฏิบัติงาน28/06/2026

ชื่ออาคารตอม โซน ไนน์ | 9 | ส่วนกลาง 9 | ไนน์ฯ | ไนน์ฯ | CONTROL ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการมือ	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจเช็คไฟ SHOW FCP	✓			
2	ตรวจเช็คชุด และ SOCKET สาย	✓			
3	ตรวจเช็คสถานะสัญญาณภายในตู้	✓			
4	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
5	ตรวจเช็คสถานะ FCP	✓			
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็ค BATTERY	✓			
	No1....135....VDC				
	No1....13.7....VDC				
	รวม....27.2....VDC				
	ตรวจเช็คไฟชาร์จ BATTERY....27....VDC				
9	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
10	ตรวจเช็ควงเดินไฟฟ้าในระบบ	✓			
	ตรวจเช็ควงเดินไฟฟ้าในระบบ....27....VAC				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค Pm
สาเหตุ

ส่วนหน้า 8

ความถี่สูง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงานFP/FHC-M

รหัสเครื่องจักรFHC-ALL

เลขที่ใบงานPM260100015

วันที่ปฏิบัติงาน05/01/2026

ชื่ออาคารตอม โซน ไนน์ | ทุกชั้น | ทุกโซน | ไนน์ฯ | ไนน์ฯ | ทุกพื้นที่ส่วนกลาง

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการมือ	
	ทุก Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็ค (สีก๊อป) การทำงาน	✓			
4	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
5	ตรวจเช็คหน่วยติดภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
[Redacted Signature]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ
.....

หมายเหตุ
ตรวจสอบเช็ค ตรวจเช็คประจำเดือน
สาเหตุ ปกติ
ส่วนหน้า 8
ความถี่สูง ไม่นี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL
เลขที่ใบงาน	PM260200015
วันเริ่มปฏิบัติงาน	05/02/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โวว์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ	✓			
3	ตรวจสอบ (สี/กลิ่น) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
สาเหตุ PM ประจำสัปดาห์
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL
เลขที่ใบงาน	PM260400016
วันเริ่มปฏิบัติงาน	05/04/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โวว์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ	✓			
3	ตรวจสอบ (สี/กลิ่น) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สาเหตุ PM ประจำเดือน
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-ALL
เลขที่ใบงาน	PM260300017
วันเริ่มปฏิบัติงาน	05/03/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โวว์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ	✓			
3	ตรวจสอบ (สี/กลิ่น) การทำงาน	✓			
4	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำสัปดาห์
สาเหตุ PM ประจำสัปดาห์
คำแนะนำ
การแก้ปัญหา PM ประจำสัปดาห์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-01
เลขที่ใบงาน	PM260200018
วันเริ่มปฏิบัติงาน	09/02/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบน โวว์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	อากาศ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุม Control	✓			
2	ตรวจสอบ T...3.2...และ R...3.2...และ S...2.9...และ	✓			
3	ตรวจสอบ Overload	✓			
4	ค่า Set...73...และ				
4	ตรวจสอบรีเลย์ Relay	✓			
5	ตรวจสอบแม่เหล็ก Magnet	✓			
6	ตรวจสอบฟิวส์ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบแผง Control	✓			
8	ตรวจสอบ Show	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบ S-T...400...และ T-F...403...และ R-S...400...และ	✓			
11	ตรวจสอบชุด Breaker	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
2	ตรวจสอบมอเตอร์ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำ 200...PSI				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
4	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
5	ตรวจเช็คชุดสาย สลักชุดลมเพล	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
8	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
9	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...0...PSI				
10	การฉีดลมภายในโมดูล PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ PM ประจำเดือน

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา PM ประจำเดือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
6	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...0...PSI				
9	การฉีดลมภายในโมดูล PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ สี

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
สาขาตรวจเช็ค CWP : 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-02
เลขที่ใบงาน	PM260200019
วันที่ปฏิบัติงาน	13/02/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โซน ไนน์ 0 ส่วนกลาง 0 ไนน์ ไนน์ PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดภายในชุด Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพชุด Control	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
	R...59... และ				
	S...41... และ				
	T...60... และ				
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set...70... และ				
8	ตรวจสอบ	✓			
	S-T...400... โวลต์				
	T-R...400... โวลต์				
	R-S...400... โวลต์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...180...PSI				
2	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คชุดสาย สลักชุดลมเพล	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ฟี่ จำกัด
สาขาตรวจเช็ค CWP : 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-01
เลขที่ใบงาน	PM260100018
วันที่ปฏิบัติงาน	09/01/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โซน ไนน์ 0 ส่วนกลาง 0 ไนน์ ไนน์ PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor and Pump	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัง PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คชุดสาย สลักชุดลมเพล	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...200...PSI				
6	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำยา	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำยา...0...PSI				
9	การฉีดลมภายในโมดูล PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์ในระบบ	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพชุด Control	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
	R...4.3... และ				
	T...4.3... และ				
	S...4.2... และ				
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	ค่า Set...73...แอมป์				
8	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
9	แรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pmประจำเดือน

สาเหตุ Pmประจำเดือน

คำแนะนำ Pmประจำเดือน

การแก้ปัญหา Pmประจำเดือน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			
	R-S...399...โวลต์				
	T-R...403...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
11	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอน

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pmประจำเดือน

สาเหตุ Pmประจำเดือน

คำแนะนำ Pmประจำเดือน

การแก้ปัญหา Pmประจำเดือน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์วี่ จำกัด

สาขาตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-02
เลขที่ใบงาน	PM260100019
วันปฏิบัติงาน	09/01/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อ ส่วนกลาง อ โครม โครม PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คชุดสาย ล็อกชุดแม่เหล็ก	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจเช็คระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำออก...200...PSI				
6	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
7	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำเข้า...0...PSI				
9	การลัดวงจรในเฟส PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ในสาย	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค M Show	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
5	กระแส	✓			
	R...6.3...แอมป์				
	T...6.3...แอมป์				
	S...6.2...แอมป์				
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set...73...แอมป์				

PLUS+

บริษัท พลิค หรือเพอร์วี่ จำกัด

สาขาตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-01
เลขที่ใบงาน	PM260300020
วันปฏิบัติงาน	13/03/2026
ชื่ออาคาร	ทะเล โบน โบน อ ส่วนกลาง อ โครม โครม PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คชุดสาย ล็อกชุดแม่เหล็ก	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำออก...180...PSI				
7	ตรวจเช็คตัวมอเตอร์ Motor	✓			
8	ตรวจเช็คระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำเข้า...0...PSI				
9	การลัดวงจรในเฟส PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คสถานะเครื่อง และอุปกรณ์ในสาย	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
3	ตรวจเช็ค M Show	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
5	กระแส	✓			
	S...6.1...แอมป์				
	R...5.9...แอมป์				
	T...6.0...แอมป์				
6	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่า Set...70...แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
7	ตรวจเช็คชุดกลไกใหญ่ Control	✓			
8	แฉกดิน	✓			
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	S-T...400...โวลต์				
9	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
10	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ พยายามดูแลทั่ว

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
4	ตรวจเช็คแผ่นเครื่อง และอุปกรณ์เสริม	✓			
5	ตรวจเช็คชุดขีปนาวุธ ล็อกชุดปล่อย	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คตัวหลัก MOTOR	✓			
8	ตรวจเช็คตัว Motor	✓			
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
10	การติดตั้งภายในโมดูล PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm ประจำเดือน

สาเหตุ ปกติ

คำแนะนำ พยายามดูแลทั่ว

การแก้ปัญหา ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพันธมิตร จำกัด
สาขาตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-02
เลขที่ใบงาน	PM26030021
วันที่ปฏิบัติงาน	13/03/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โซน โนว์ อี ส่วนกลาง อี โนวอู โนวอู PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดกลไกใหญ่ Control	✓			
2	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าสี Set...70...แอมป์				
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบ	✓			
	T...60...แอมป์				
	R...59...แอมป์				
	S...61...แอมป์				
9	แฉกดิน	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
10	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก...180...PSI				
3	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพันธมิตร จำกัด
สาขาตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-01
เลขที่ใบงาน	PM26040019
วันที่ปฏิบัติงาน	10/04/2026
ชื่ออาคาร	ตอม โซน โนว์ อี ส่วนกลาง อี โนวอู โนวอู PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
4	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
6	แฉกดิน	✓			
	R-S...398...โวลต์				
	S-T...403...โวลต์				
	T-R...398...โวลต์				
7	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจเช็คชุดกลไกใหญ่ Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	R...56.6...แอมป์				
	S...403...แอมป์				
	T...63.1...แอมป์				
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าสี Set...77...แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คชุดขีปนาวุธ ล็อกชุดปล่อย	✓			
2	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	ตรวจระดับน้ำมันปั๊ม.....0...PSI				
5	ตรวจเช็คหม้อต้มเครื่อง และอุปกรณ์กับอะไหล่	✓			
6	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
7	ตรวจเช็คระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำออก.....195...PSI				
8	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
9	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ	✓			
	S.....63.4...แอมป์				
	R.....59.74...แอมป์				
	T.....62.6...แอมป์				
10	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....77...แอมป์				
11	ตรวจเช็คชุดภายในตู้ Control	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารตรวจเช็ค CWP - 1 เดือน

รหัสงาน	SN/CWP-M
รหัสเครื่องจักร	CWP-B-02
เลขที่ใบงาน	PM26040020
วันที่ปฏิบัติงาน	10/04/2026
ชื่ออาคาร	เดอะ โบนัส 0 ส่วนกลาง 0 โถงสูง โถงสูง PUMP ROOM 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อาการอื่น	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คอุปกรณ์ อัดดูดของเหลว	✓			
2	ตรวจเช็คตัวถัง MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
4	ตรวจเช็คระดับน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำเข้า.....0...PSI				
5	การติดตั้งภายในปั๊ม PUMP	✓			
6	ตรวจเช็คหม้อต้มเครื่อง และอุปกรณ์กับอะไหล่	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจเช็คตัวถัง Motor	✓			
10	ตรวจเช็คระดับน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คระดับน้ำออก.....190...PSI				
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ Control	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	✓			
3	มอเตอร์	✓			
	T-R.....394.8...โวลต์				
	S-T.....399.5...โวลต์				
	R-S.....395.7...โวลต์				
4	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ Relay	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			

ตารางสถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม..... พ.ศ.2569.....					หน่วยงาน...เดอะ โบนัส 0	
ระบบ เมบไฟฟ้าโครงการ สถานที่ สาขาโครงการ					เวลาบันทึก 06.00 น.	
วันที่	No.31.....	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No.31..... On Peak (kW)	No.32..... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	4111	7 0	0.000	0.500		
2	4118	7 0	0.000	0.392		
3	4125	7 0	0.000	0.396		
4	4133	8 0	0.360	0.408		
5	4141	8 0	0.360	0.524		
6	4149	8 0	0.448	0.528		
7	4158	8 0	0.496	0.528		
8	4164	7 0	0.496	0.528		
9	4171	7 0	0.496	0.528		
10	4178	7 0	0.496	0.528		
11	4185	7 0	0.496	0.528		
12	4192	7 0	0.496	0.528		
13	4199	7 0	0.496	0.528		
14	4207	8 0	0.496	0.528		
15	4215	8 0	0.496	0.528		
16	4223	8 0	0.496	0.528		
17	4231	8 0	0.496	0.528		
18	4239	8 0	0.496	0.528		
19	4248	9 0	0.496	0.576		
20	4257	9 0	0.496	0.576		
21	4266	9 0	0.496	0.576		
22	4274	8 0	0.496	0.576		
23	4282	8 0	0.496	0.576		
24	4290	8 0	0.496	0.576		
25	4298	8 0	0.496	0.576		
26	4307	9 0	0.496	0.576		
27	4315	8 0	0.496	0.576		
28	4323	8 0	0.496	0.576		
29	4331	8 0	0.496	0.576		
30	4339	8 0	0.496	0.576		
31	4347	8 0	0.496	0.576		
บันทึกเพิ่มเติม						
ผู้ตรวจสอบ.....						การอาคาร...../...../.....

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569					หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวร์
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	4357	10	0.000	0.460	
2	4361	9	0.000	0.564	
3	4375	9	0.492	0.664	
4	4389	9	0.492	0.564	
5	4391	8	0.492	0.564	
6	4400	8	0.492	0.564	
7	4409	9	0.492	0.564	
8	4419	10	0.492	0.564	
9	4428	9	0.492	0.564	
10	4439	9	0.496	0.563	
11	4446	9	0.508	0.568	
12	4455	9	0.572	0.624	
13	4464	9	0.572	0.624	
14	4474	8	0.532	0.624	
15	4483	9	0.572	0.624	
16	4493	10	0.572	0.624	
17	4502	9	0.572	0.624	
18	4512	10	0.580	0.624	
19	4527	9	0.580	0.624	
20	4531	10	0.590	0.624	
21	4541	10	0.590	0.624	
22	4551	10	0.590	0.624	
23	4561	10	0.590	0.624	
24	4572	11	0.590	0.624	
25	4582	10	0.590	0.624	
26	4591	9	0.590	0.624	
27	4601	9	0.590	0.624	
28	4610	10	0.590	0.624	
29	4620	10	0.600	0.624	
30	4631	11	0.600	0.624	
31					
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจ					การอาคาร.....

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวร์
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	4620	10	0.800	0.612	
2	4631	11	0.800	0.612	
3	4641	10	0.560	0.632	
4	4652	11	0.560	0.632	
5	4662	10	0.560	0.632	
6	4671	9	0.560	0.632	
7	4681	10	0.560	0.632	
8	4691	10	0.560	0.632	
9	4702	11	0.560	0.632	
10	4712	10	0.564	0.632	
11	4722	10	0.564	0.632	
12	4732	10	0.564	0.632	
13	4741	9	0.564	0.632	
14	4751	10	0.564	0.632	
15	4760	9	0.564	0.632	
16	4770	10	0.564	0.632	
17	4780	10	0.564	0.632	
18	4790	10	0.564	0.632	
19	4799	9	0.564	0.632	
20	4809	10	0.564	0.632	
21	4819	10	0.564	0.632	
22	4829	10	0.564	0.632	
23	4831	12	0.564	0.632	
24	4841	10	0.564	0.632	
25	4851	10	0.564	0.632	
26	4861	11	0.564	0.632	
27	4871	11	0.564	0.632	
28	4881	10	0.564	0.632	
29	4891	11	0.564	0.632	
30	4901	11	0.564	0.632	
31	4911	10	0.564	0.632	
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจ					การอาคาร.....

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 1/

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569					หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวร์
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	4936	10	0.000	0.598	
2	4946	10	0.632	0.620	
3	4956	10	0.632	0.620	
4	4966	10	0.632	0.620	
5	4976	10	0.632	0.620	
6	4986	10	0.632	0.620	
7	4998	12	0.632	0.624	
8	5007	11	0.632	0.630	
9	5018	9	0.632	0.630	
10	5027	11	0.632	0.630	
11	5039	10	0.632	0.630	
12	5049	10	0.632	0.630	
13	5058	9	0.632	0.630	
14	5067	9	0.632	0.630	
15	5077	10	0.632	0.630	
16	5088	11	0.632	0.630	
17	5099	11	0.632	0.630	
18	5109	10	0.632	0.630	
19	5121	12	0.632	0.630	
20	5133	12	0.632	0.630	
21	5144	11	0.632	0.630	
22	5155	11	0.632	0.630	
23	5166	11	0.632	0.630	
24	5177	11	0.632	0.630	
25	5189	12	0.632	0.630	
26	5199	10	0.632	0.630	
27	5211	12	0.632	0.630	
28	5221	10	0.632	0.630	
29	5232	11	0.632	0.630	
30	5245	11	0.632	0.630	
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจ					การอาคาร.....

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวร์
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	5250	10	0.000	0.598	
2	5263	10	0.000	0.598	
3	5273	10	0.000	0.598	
4	5283	10	0.000	0.598	
5	5294	11	0.000	0.598	
6	5304	10	0.000	0.598	
7	5315	11	0.000	0.598	
8	5320	9	0.000	0.598	
9	5337	10	0.000	0.598	
10	5348	10	0.000	0.598	
11	5355	11	0.000	0.598	
12	5365	10	0.000	0.598	
13	5375	10	0.000	0.598	
14	5385	10	0.000	0.598	
15	5396	10	0.000	0.598	
16	5406	10	0.000	0.598	
17	5417	11	0.000	0.598	
18	5428	11	0.000	0.598	
19	5438	10	0.000	0.598	
20	5449	10	0.000	0.598	
21	5459	10	0.000	0.598	
22	5467	9	0.000	0.598	
23	5477	10	0.000	0.598	
24	5488	11	0.000	0.598	
25	5491	13	0.000	0.598	
26	5501	10	0.000	0.598	
27	5511	10	0.000	0.598	
28	5521	10	0.000	0.598	
29	5532	11	0.000	0.598	
30	5543	11	0.000	0.598	
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจ					การอาคาร.....

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569				หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวบ	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	5572	10	0.	0.149	
2	5582	10	0.504	0.540	
3	5592	10	0.576	0.572	
4	5603	11	0.576	0.640	
5	5613	10	0.576	0.640	
6	5623	10	0.576	0.640	
7	5634	11	0.676	0.640	
8	5645	11	0.576	0.640	
9	5654	9	0.660	0.633	
10	5664	10	0.660	0.633	
11	5625	11	0.660	0.633	
12	5684	9	0.660	0.633	
13	5693	9	0.660	0.633	
14	5703	10	0.660	0.633	
15	5715	12	0.660	0.633	
16	5725	10	0.660	0.633	
17	5734	9	0.660	0.633	
18	5743	10	0.660	0.633	
19	5753	10	0.660	0.633	
20	5761	9	0.660	0.633	
21	5772	10	0.660	0.633	
22	5782	11	0.660	0.633	
23	5793	10	0.660	0.633	
24	5804	11	0.660	0.633	
25	5814	10	0.660	0.633	
26	5824	10	0.660	0.633	
27	5833	9	0.660	0.633	
28	5842	11	0.660	0.633	
29	5854	10	0.660	0.633	
30	5864	10	0.660	0.633	
บันทึกเพิ่มเติม					
ผู้ตรวจสอบ					

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569				หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวบ	
วันที่	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์
เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	59932	174	140.2		
2	59014	92	13.6		
3	59111	87	14.6		
4	59266	155	11.4		
5	59434	172			
6	59531	93			
7	59771	240			
8	59918	147			
9	60016	98			
10	60212	196			
11	60304	92			
12	60534	230			
13	60640	106			
14	60931	191			
15	60963	272			
16	61103	136			
17	61246	143			
18	61340	94			
19	61480	140			
20	61675	195			
21	61818	143			
22	61959	141			
23	62099	140			
24	62237	138			
25	62330	93			
26	62445	115			
27	62663	218			
28	62807	144			
29	62948	141			
30	63073	125			
จำนวนมิเตอร์	63227	154			
วันที่	9/2/19				
ผู้จัดการ					
วันที่	11/2/19				

บริการงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวบ	
วันที่	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์
เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	63734	107			
2	63525	191			
3	63621	96	76.3		
4	63512	143	154.4		
5	63957	143			
6	64099	140			
7	64194	95	76		
8	64331	132	109.6		
9	64027	196	156.8		
10	64669	148	112.6		
11	64809	140	11.2		
12	64882	73	58.4		
13	65037	195	156		
14	65171	94	75.2		
15	65316	145	176		
16	65504	148			
17	65597	93			
18	65797	200			
19	65892	95			
20	66084	192	147.6		
21	66179	95	76		
22	66327	148	118.4		
23	66537	230	134		
24	66704	147	117.6		
25	66845	141	112.8		
26	66987	142	113.6		
27	67093	106	84.8		
28	67266	173	138.4		
29	67363	97	77.6		
30	67554	191	152.8		
31					
จำนวนมิเตอร์	67554				
วันที่	1/3/19				
ผู้จัดการ					
วันที่	2/3/19				

บริการงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน.เคอะไลน์ ไวบ	
วันที่	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์	มิเตอร์
เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	67363	97	77.6		
2	67554	191	152.8		
3	67648	94	75.2		
4	67862	214	171.2		
5	68031	169	130.2		
6	68171	140	112		
7	68313	142	113.6		
8	68410	97	77.6		
9	68646	236	188.8		
10	68789	143	114.4		
11	68931	142	113.6		
12	69078	147	117.6		
13	69172	94	75.2		
14	69367	195	156		
15	69544	177	141.6		
16	69696	152	121.6		
17	69790	94	75.2		
18	69982	192	153.6		
19	70077	95	76		
20	70273	196	156.8		
21	70371	98	78.4		
22	70550	179	143.2		
23	70756	206	164.8		
24	70854	98	78.4		
25	71057	203	162.4		
26	71154	97	77.6		
27	71391	237	187.6		
28	71540	148	119.2		
29	71719	178	142.4		
30	71877	155	124		
31	71968	95	76		
จำนวนมิเตอร์	71968				
วันที่	3/4/19				
ผู้จัดการ					
วันที่					

บริการงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด

FRM-PMR-046 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลนศาสตร์น้ำประปา ประจำเดือน...เมษายน...พ.ศ. ...2569...				หน่วยงาน...เคาะ โยน โกว พหลโยธิน		
เวลาบันทึก...06.00... น.						
วันที่	มิเตอร์...เมนหน้าโครงการ...		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	72166	198	138.4			
2	72265	100	86			
3	72486	221	191.8			
4	72638	152	91.6			
5	72735	97	77.8			
6	72879	144	115.2			
7	73113	234	115.2			
8	73257	144	119.4			
9	73400	143	119.4			
10	73542	142	119.2			
11	73691	149	119.2			
12	73786	95	76			
13	73887	95	76			
14	74063	182	145.6			
15	74159	96	76.8			
16	74252	93	74.4			
17	74442	190	152			
18	74535	93	78.4			
19	74723	188	150.4			
20	74870	147	117.6			
21	74989	119	96.2			
22	75201	212	169.6			
23	75347	146	116.8			
24	75490	143	114.4			
25	75596	96	76.8			
26	75700	144	115.2			
27	75965	265	188			
28	76077	112	77.6			
29	76275	212	174.4			
30	76447	146	116.8			

บันทึกโดย ตรวจสอบโดย
 วันที่ 01/05/69 วันที่

บริหารงานโดย บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลนศาสตร์น้ำประปา ประจำเดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...2569...				หน่วยงาน...เคาะ โยน โกว พหลโยธิน		
เวลาบันทึก...06.00... น.						
วันที่	มิเตอร์...เมนหน้าโครงการ...		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	76536	95	76			
2	76678	142	113.6			
3	76866	188	150.4			
4	77010	144	115.2			
5	77156	146	116.8			
6	77404	248	198.4			
7	77564	160	128			
8	77739	174	139.2			
9	77929	86	68.8			
10	79004	188	144			
11	79204	204	163.2			
12	79350	142	113.6			
13	79496	146	116.8			
14	79590	94	75.2			
15	79786	196	156.8			
16	79882	96	76.8			
17	79922	240	192			
18	80030	117	93.6			
19	80157	218	179.2			
20	80279	82	65.6			
21	80336	107	85.6			
22	80489	153	122.4			
23	80642	153	122.4			
24	80738	96	76.8			
25	80831	193	158.4			
26	80917	186	148.8			
27	81013	96	76.8			
28	81171	158	126.4			
29	81268	197	157.6			
30	81367	99	79.2			
31	81501	234	187.2			

บันทึกโดย ตรวจสอบโดย
 วันที่ 7/6/69 วันที่ 8/6/69

บริหารงานโดย บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลนศาสตร์น้ำประปา ประจำเดือน...มิถุนายน...พ.ศ. ...2569...				หน่วยงาน...เคาะ โยน โกว พหลโยธิน		
เวลาบันทึก...06.00... น.						
วันที่	มิเตอร์...เมนหน้าโครงการ...		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	81398	97	78.6			
2	81509	111	88.8			
3	81637	178	146.4			
4	81782	95	76			
5	81974	192	153.6			
6	82063	94	75.2			
7	82214	146	116.8			
8	82449	234	187.2			
9	82516	67	54.4			
10	82722	206	164.8			
11	82866	144	115.2			
12	83008	142	113.6			
13	83157	143	114.4			
14	83247	96	76.8			
15	83417	170	136			
16	83585	168	134.4			
17	83693	98	79.2			
18	83863	108	87.2			
19	83962	99	79.2			
20	84155	193	158.4			
21	84250	95	76			
22	84483	233	186.4			
23	84625	142	113.6			
24	84777	150	121.6			
25	84873	96	76.8			
26	85067	194	155.2			
27	85162	95	76			
28	85309	147	117.6			
29	85445	149	119.2			
30	85653	195	156			

บันทึกโดย ตรวจสอบโดย
 วันที่ 01-06-69 วันที่ 01-06-69

บริหารงานโดย บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คตะกอนน้ำ										หน่วยงาน...เคาะ โยน โกว พหลโยธิน			
เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...2569...										เวลาบันทึก...06.00... น.			
วันที่	ค่าเฉลี่ยตะกอนน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg)			มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
	CL	PH	Salt		ปอกี้	น้ำยาล้าง	โซดาแอช Na ₂ CO ₃					กรดเกลือ	
1	1.4	7.2	3600	/	-	-	-	413	0.0				
2	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	413	0.0				
3	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	413	0.0				
4	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
5	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
6	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
7	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
8	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
9	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
10	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
11	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
12	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
13	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
14	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
15	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
16	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
17	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
18	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
19	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
20	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
21	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
22	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
23	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
24	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
25	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
26	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
27	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
28	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
29	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
30	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				
31	1.5	7.2	3600	/	-	-	-	420	0.0				

ตรวจโดย วันที่ 1/2/69

บริหารงานโดย บริษัท พหลโยธิน จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสะพานน้ำ										หน่วยงาน.....เคอะ โดโน ไบร.....			
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ..... 2569.....													
รายการ	ค่าเคมีสะพานน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	566	6		
2	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	568	0		
3	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	569	2		
4	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	569	0		
5	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	569	0		
6	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	568	0		
7	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	574	4		
8	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	574	0		
9	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	574	0		
10	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	574	0		
11	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	575	0		
12	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	575	0		
13	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	575	0		
14	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	575	0		
15	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	577	2		
16	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	577	0		
17	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	577	0		
18	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	577	0		
19	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	578	1		
20	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	579	4		
21	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	579	0		
22	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	579	0		
23	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	579	2		
24	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	579	0		
25	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	577	3		
26	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	587	0		
27	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	587	0		
28	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	587	0		
29	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	587	0		
30	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	587	0		
31	1.5	7.2	3000	/	-	-	-	-	-	587	0		
ตรวจสอบโดย.....										วันที่ 1/3/69			

ตารางตรวจเช็คสะพานน้ำ										หน่วยงาน เคอะ โดโน ไบร			
เดือน มีนาคม พ.ศ 2569										เวลาบันทึก 06.00 น.			
รายการ	ค่าเคมีสะพานน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
2	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
3	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
4	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
5	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
6	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
7	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
8	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
9	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
10	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
11	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
12	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
13	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
14	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
15	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
16	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
17	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
18	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
19	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
20	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
21	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
22	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
23	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
24	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
25	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
26	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
27	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
28	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
29	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
30	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
31	1.5	7.2	3,000	-	-					577	0		
ตรวจสอบโดย										วันที่ 9/4/69			

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสะพานน้ำ										หน่วยงาน หนองหาน โด่ง ไผ่บัว			
เดือน มิ.ย. ๖๖ พ.ศ. 2569										เวลาบันทึก 06.00 น.			
รายการ	ค่าเคมีสะพานน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625			
2	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625			
3	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625			
4	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	1		
5	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
6	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
7	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
8	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
9	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
10	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
11	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
12	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
13	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
14	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
15	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
16	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
17	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
18	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
19	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
20	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
21	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
22	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
23	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
24	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
25	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
26	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
27	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
28	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
29	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
30	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
31	1.5	7.2	3,000	✓	-	-	-	-	-	625	0		
ตรวจสอบโดย										วันที่ 01/5/69			

ตารางตรวจเช็คสะพานน้ำ										หน่วยงาน.....เคอะ โดโน ไบร.....			
เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ..... 2569.....													
รายการ	ค่าเคมีสะพานน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	678	-		
2	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	678	-		
3	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	678	-		
4	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	704	26		ใบตรวจ 2
5	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	704	0		ใบตรวจ 2
6	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	704	0		ใบตรวจ 2
7	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	783	79		
8	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	11		
9	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
10	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
11	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
12	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
13	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
14	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
15	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
16	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
17	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	794	0		
18	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	797	3		
19	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	1		
20	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	799	0		
21	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	0		
22	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	0		
23	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	0		
24	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	0		
25	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	0		
26	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	799	0		
27	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	799	0		
28	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	798	0		

ตรวจสอนโดย

วันที่ 7/6/69

ตารางตรวจเช็คสถานะบ้าน										หน่วยงาน...เคเคเค โนว์					
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569										เวลาบันทึก 06.00 น.					
รายการ	ค่าเคมีตรวจบ้าน			สถานะ		ปริมาณการเดินเคมี (Kg.)					มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ						
วันที่															
1	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	800	0				
2	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	800	0				
3	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	801	0				
4	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	801	0				
5	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	801	0				
6	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	801	0				
7	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	801	0				
8	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
9	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
10	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
11	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
12	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
13	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
14	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
15	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
16	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
17	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
18	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
19	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
20	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
21	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
22	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
23	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
24	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
25	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
26	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
27	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
28	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
29	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
30	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				
31	1.5	7.2	3,000	/	-	-	-	-	-	804	0				

ตรวจสถานะโดย: [Signature] วันที่: 01-04-69

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2569.....					หน่วยงาน...เคเคเค โนว์	
ระบบ บ่อบำบัดน้ำเสียโครงการ สถานีที่ ห้อง MDB					เวลาบันทึก 06.00 น.	
วันที่	No.10..... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	187813	449				
2	188266	453				
3	188304	438				
4	189154	450				
5	189586	432				
6	190028	442				
7	190486	458				
8	190967	475				
9	191418	457				
10	191871	451				
11	192319	444				
12	192784	465				
13	193242	458				
14	193704	462				
15	194162	458				
16	194613	451				
17	195037	424				
18	195446	409				
19	195858	418				
20	196275	417				
21	196690	415				
22	197105	415				
23	197518	414				
24	197940	422				
25	198357	417				
26	198775	438				
27	199216	421				
28	199647	451				
29	200067	420				
30	200487	422				
31	200899	410				

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ: [Signature] ...หัวหน้าช่างเทคนิค: 1, 2, 69 ...รับทราบโดย: [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร: 1, 3, 69

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ศ.2569.....					หน่วยงาน...เคเคเค โนว์	
ระบบ บ่อบำบัดน้ำเสียโครงการ สถานีที่ ห้อง MDB					เวลาบันทึก 06.00 น.	
วันที่	No. เลขมิเตอร์	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	201228	429				
2	201752	424				
3	202121	438				
4	202117	431				
5	203023	406				
6	203477	426				
7	202945	446				
8	204340	445				
9	204978	438				
10	205207	429				
11	205638	431				
12	206066	428				
13	206508	422				
14	206907	399				
15	207351	444				
16	207786	405				
17	208167	405				
18	208587	428				
19	209010	423				
20	209446	426				
21	209884	438				
22	210319	438				
23	210757	438				
24	211184	427				
25	211630	446				
26	212039	403				
27	212491	452				
28	212929	438				
29	213331	442				
30	213789	448				

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ: [Signature] ...หัวหน้าช่างเทคนิค: 1, 3, 69 ...รับทราบโดย: [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร: 1, 3, 69

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...เคเคเค โนว์	
วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	213377	442				
2	213787	418				
3	214231	432				
4	214681	450				
5	215099	419				
6	215555	456				
7	215981	431				
8	216425	439				
9	216890	465				
10	217331	441				
11	217780	449				
12	218216	436				
13	218643	432				
14	219097	439				
15	219524	439				
16	219967	441				
17	220420	453				
18	220868	420				
19	221296	428				
20	221736	440				
21	222167	431				
22	222595	429				
23	223064	449				
24	223518	454				
25	223966	448				
26	224420	456				
27	224891	487				
28	225357	444				
29	225837	482				
30	226307	466				
31	226772	465				

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ: [Signature] ...หัวหน้าช่างเทคนิค: 3, 4, 69 ...รับทราบโดย: [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร: 1, 3, 69

ตารางจดบันทึกไฟฟ้า ประจำเดือน ๒๕๖๒ พ.ศ. 2569.....				หน่วยยาม...เคส โน้ต ไวไฟ พอลโธม	
ระบบ บ่อยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การสแกนที่ ช่อง MOB				เวลาบันทึก 06.00 น.	
วันที่	No. เครื่องวัด	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (KW)	No. Off Peak (KW)	ผู้บันทึก
1	๒27254	0 482			
2	๒27690	0 436			
3	228149	0 451			
4	228591	0 441			
5	229045	0 454			
6	229503	0 458			
7	229963	0 460			
8	230413	0 450			
9	230828	0 415			
10	231287	0 459			
11	231720	0 433			
12	232140	0 420			
13	232561	0 421			
14	232980	0 419			
15	233399	0 419			
16	233818	0 459			
17	234203	0 445			
18	234612	0 409			
19	235057	0 445			
20	235501	0 444			
21	236075	0 424			
22	236505	0 430			
23	236978	0 473			
24	237420	0 442			
25	237890	0 489			
26	238323	0 414			
27	238804	0 421			
28	239243	0 439			
29	239717	0 476			
30	240142	0 413			
บันทึกเพิ่มเติม		0			
ผู้ตรวจสอบ: หน้าจำนวนหน้า 1 / 5, 69 หน้าบันทึก..... ผู้จัดการอาคาร.....					

ระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ

กลุ่มบริษัท...

ระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ

1. วัตถุประสงค์...

2. ขอบเขต...

3. การเข้าถึง...

4. การจอดรถ...

5. การชำระค่า...

6. การจอดรถ...

7. การจอดรถ...

8. การจอดรถ...

9. การจอดรถ...

10. การจอดรถ...

11. การจอดรถ...

12. การจอดรถ...

13. การจอดรถ...

14. การจอดรถ...

15. การจอดรถ...

16. การจอดรถ...

17. การจอดรถ...

18. การจอดรถ...

19. การจอดรถ...

20. การจอดรถ...

21. การจอดรถ...

22. การจอดรถ...

23. การจอดรถ...

24. การจอดรถ...

25. การจอดรถ...

26. การจอดรถ...

27. การจอดรถ...

28. การจอดรถ...

29. การจอดรถ...

30. การจอดรถ...

PLUS+


PLUS+

PLUS+

สติ๊กเกอร์จอดรถ



ป้ายผู้มาติดต่อ

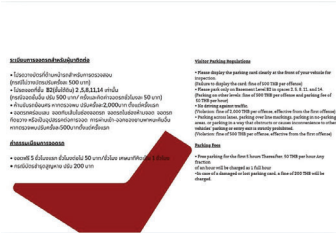


ป้ายผู้มาติดต่อ



ป้ายหน้าห้องขยะ



อุปกรณ์ช่วยชีวิต

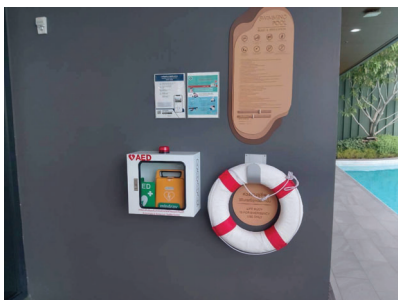

อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



ภาพ pH kit



ป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่



ป้ายเตือนซ่อมแซม




ป้ายจุดรวมพล




บันไดหนีไฟ



การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

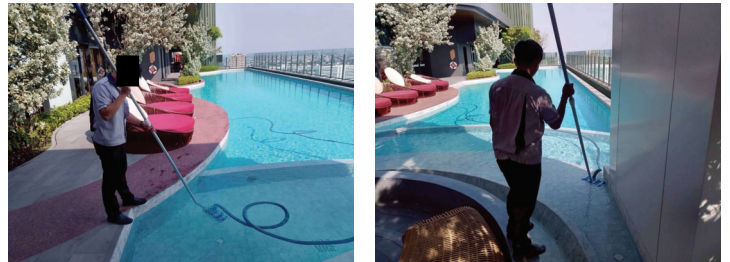

ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

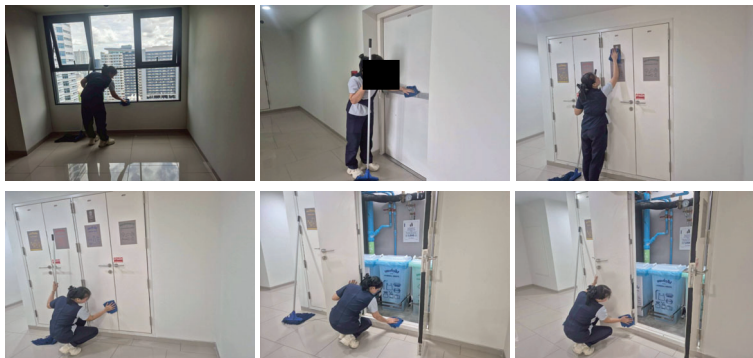


เก็บขนมูลฝอยโครงการ



เก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต




ล้างทำความสะอาดห้องพักรมูลฝอย

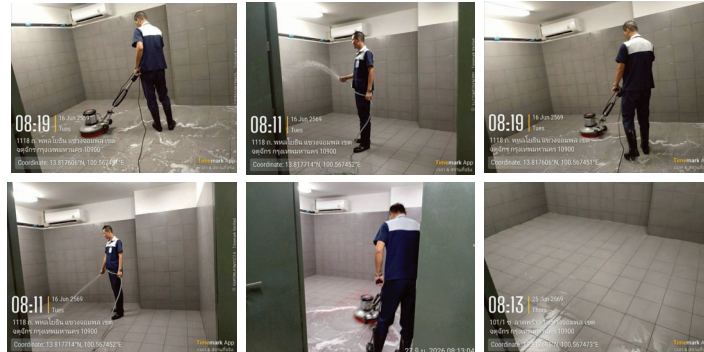

ซ้อมดับเพลิง 69



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

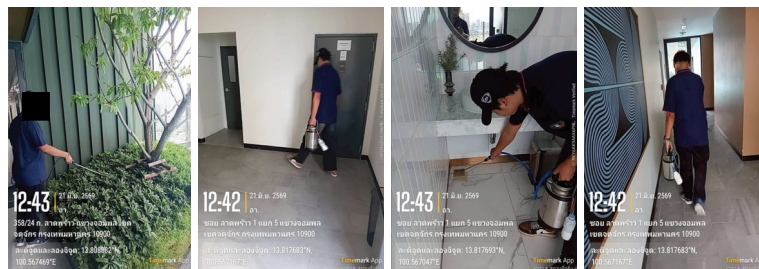

ซ่อมแซมส่วนต่างๆ



ล้างเครื่องปรับอากาศ



กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)



ล้างถังเก็บน้ำโครงการ

