เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Bonjour and Sawasdee Kha **Value Guest,**

It is our pleasure to welcome you to Sofitel Bangkok Sukhumvit, your home away from home in the "City of Angels".

As a ***ALL Platinum*** member of All member loyalty program, you will enjoy many exclusive privileges designed to make your stay truly magnifique.

- ***Welcome drink*** – start enjoying your special privileges straight at Le Macaron on level G or at Belga our signature rooftop bar & Brasserie on the 32nd floor where you can relax with a refreshment of your choice.
- ***Room upgrade*** – Allow us to make your stay more luxurious with a complimentary room upgrade one category higher than your booking. (This privilege is subject to room availability upon arrival)
- ***Complimentary internet*** – A high-speed Wi-Fi connection is available throughout the hotel for up to four devices.
- **Complimentary newspapers and magazines** – Over 3000 international titles available to download via the PressReader mobile application, for you to keep up with the news.
- ***Club Millesime Access*** – guests in our Club Millesime rooms and ALL AccorHotels Platinum guests benefit from exclusive access to Club Millesime.
- ***Early check-in and late check-out*** – Enjoy the comfort of your room as early as 8 a.m. on arrival until as late as 5 p.m. on the day of your departure (subject to availability). Please notify the Front Desk on the evening prior to your departure for confirmation.

Your loyalty and reward points will be credited after your departure.

If we can be of further assistance during or after your stay, please contact Guest Relations at h5213-gr@sofitel.com.

Have a magnifique stay at Sofitel Bangkok Sukhumvit.

Best regards,

Dania Noinongyao (Nia)
Front Office Manager

All ACCOR LIVE LIMITLESS LIMITLESS EXPERIENCES

Dear Valued Guest,

Thank you once again for choosing to stay with us.
As a valued Club Millésime guest, we are delighted to offer you the following exclusive benefits at Club Millésime.

- Complimentary breakfast
  Weekdays from 06:30 Hrs. to 10:30 Hrs.
  Weekends from 06:30 Hrs. to 11:00 Hrs.
- Complimentary "Le Gouter" (Afternoon Tea)
  From 14:00 Hrs. to 16:00 Hrs. *(Not entitled on departure date)*
- Complimentary "Chic Aperitif" (Evening Millésime Cocktails)
  From 17:00 Hrs. to 19:00 Hrs. *(Not entitled on departure date)*
- Complimentary late check out until 16:00 Hrs.
  (Subject to prior reservation and availability)
- Complimentary regular speed internet access
  (Premium bandwidth will be charged)
- Complimentary local telephone calls *(starting with 02)*
- A selection of International and local newspapers and magazines via the PressReader App.
- Pressing service is provided on complimentary basis for a maximum of two pieces per stay (except laundry and dry cleaning)

Dress Code for all outlets and Club Millésime:
A smart-casual dress code is required. Please refrain from wearing sportswear, singlets, bedroom slippers, or beach/sleepwear.

Should you require any further assistance or have any questions, please don't hesitate to contact our team at extension '0'.

Warm regards,
Club Millésime Team

Where life *lives*
SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT 189 SUKHUMVIT ROAD SOI 13 - 15, KLONGTOEY NUA, WATTANA,BANGKOK

SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

HOW TO CONNECT TO WIFI

Premium Wi-Fi access
1. Click Become a member to access Premium Wi-Fi.
2. If you are ALL membership, click log in.

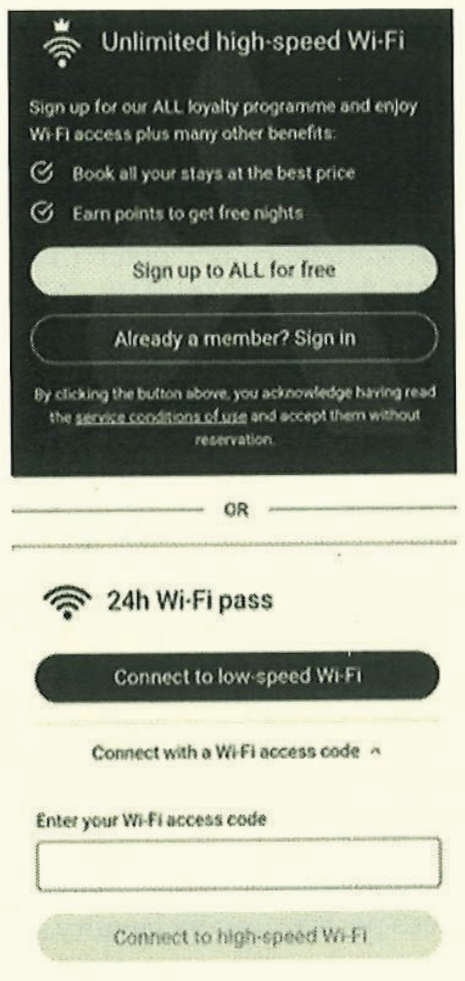
Unlimited high-speed Wi-Fi
Sign up to ALL for free
Already a member? Sign in
OR
24h Wi-Fi pass
Connect to low-speed Wi-Fi
Connect with a Wi-Fi access code
Enter your Wi-Fi access code
Connect to high-speed Wi-Fi

Sign up for our ALL loyalty programme and enjoy Wi-Fi access plus many other benefits:

- ✓ Book all your stays at the best price
- ✓ Earn points to get free nights

By clicking the button above, you acknowledge having read the service conditions of use and accept them without reservation.

Complimentary Wi-Fi access
1. Connect to Wi-Fi without access code.
2. Enter the access code.

pressreader

ALL OF THE PAPER WITHOUT ALL THE PAPER

Enjoy over 3,000 full-content, current-day newspapers and magazines from 100 countries in 60 languages on your tablet device or smartphone during your stay.

Where life *lives*
SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT 189 SUKHUMVIT ROAD SOI 13 - 15, KLONGTOEY NUA, WATTANA,BANGKOK

SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Sofitel Bangkok Sukhumvit
GUEST REGISTRATION CARD

ร.ร. ๓
Confirmation No.

ชื่อ สกุล Last Name		ชื่อ First Name		คำนำหน้าชื่อ Title	
วัน เดือน ปี Date of Birth		สัญชาติ Nationality		อาชีพ Profession	
มาจาก Coming From		จะไปที่ Next Destination			
หนังสือเดินทาง / เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน Passport / Identification Card No.		ประเภทสมาชิก / บัตรสิทธิประโยชน์ / หมายเลขบัตร ALL Membership Type & Number			
ที่อยู่ปัจจุบัน Address				☐ Residence ที่อยู่อาศัย	☐ Company ที่อยู่บริษัท
บริษัท Company/Travel Agent Name					
จุดประสงค์ของการเข้าพัก /Purpose of the stay					
Business ธุรกิจ	☐		Leisure พักผ่อน	☐	
อีเมล Email Address			โทรศัพท์ Telephone		
Method of Payment วิธีการชำระเงิน					
☐ เงินสด Cash		☐ บัตรเครดิต Credit Card	☐ บัญชีบริษัท Company Account	☐ อื่นๆ Others ____________	
ห้องพักเลขที่ Room Number	วัน เดือน ปี ที่เข้าพัก Arrival Date	วัน เดือน ปี ที่ออกไป Departure Date	จำนวนผู้เข้าพัก Number of Guest(s)	อัตราค่าห้องพักต่อคืน Room Rate / Night	ยอดรวม Total of Stay
เวลาเข้า Time In 14:00	เวลาออก Time Out 12:00	หมายเหตุ Reservation Comments:			

We value your opinion. Following your departure, we would like to invite you via email to provide valuable feedback on your visit to Sofitel Bangkok Sukhumvit. Agree ■

Fast Checkout I authorized hotel to: ☐ Send my invoice via the email address provided on this form ☐ Use my debit/credit card (provided online or directly at the hotel) to settle my account in full or incidentals in the case of prepaid booking	I Agree to pay for the additional amount of THB ____________ per night for: ■ Early check in or Late check out ■ Change room Category from ____________ to ____________ ■ Additional package ____________ Signature ______________________

Privacy Policy
I hereby agree to be jointly and severally liable with the person, company or association as may be indicated on this registration card, for all charges incurred on all accounts which I may now or hereafter maintain with the hotel. I authorise the hotel to charge to my credit card if I choose not to check out at the front desk.
Complimentary safe deposit boxes are available in the room for the safe keeping of your valuables.
I acknowledge that liability of the hotel is governed by Innkeepers' Act.

A charge of THB 5,000 will be applied, should you choose to smoke in one of our non-smoking rooms.

I confirm all the information on this form, including my arrival & departure dates, is correct.	Guest Signature / ลายเซ็นต์

The hotel, as data controller, processes the personal data you provide in this form or during your stay for the purposes of booking management, compliance with legal obligations and, based on legitimate interest, for marketing activities and the improvement of the quality of your stays, including satisfaction enquiries. Commercial communications by electronic means are subject to your prior consent.
The data is disclosed to Accor SA acting as a separate data controller, other Accor Group legal entities and all hotel's and entities' service providers. In particular, the data related to your stays, preferences, satisfaction and, if the case may be, your loyalty program is shared between the hotels operated under one of the Accor Group hotels brands in order to improve the quality of your stays in each of these hotels. You may at any time object to the sharing of this data between the hotels of the Group by writing to data.privacy@accor.com.You have the right to request from the data controller, access to and rectification or erasure of your personal data or restriction of processing or to object to processing as well as the right to data portability. You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. For more information, you can consult our website www.all.accor.com or ask for a copy of our data protection charter.

Sofitel Bangkok Sukhumvit | 189 Sukhumvit Road Klongtoey-Nua, Wattana | Bangkok, Thailand 10110|
Telephone: +66 (0) 2126 9999 | Fax: +66 (0) 2126 9998 | Email: H5213@sofitel.com

น.3/1

SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

Dear Value Guest,

Welcome to Sofitel Bangkok Sukhumvit

As a valued HERA rate guest, we are delighted to offer you an exclusive selection of benefits to enhance your stay:

- **Complimentary room upgrade** upon check-in (subject to availability).
- **Up to $100 hotel credit** per room, per stay, applicable towards qualifying incidental charges, including:
  - Treatments at our signature **Sofitel Spa with L'Occitane** (excluding spa products).
  - Dining experiences at **Le Macaron, Maison Mizuki, Bella Sera,** and **In-Room Dining** (à la carte menus only; promotions excluded).
  - **Exclusions:** Belga Rooftop Bar & Brasserie, Laundry, Salon, Transportation, and the Mini Bar.
- **Daily breakfast for two.**
- **Early check-in and late check-out** based on availability.

Please note that the hotel credit cannot be applied to room rates, taxes, gratuities, or services provided by third-party partners, including transportation, salon services, and spa product purchases. The credit will be automatically applied to your bill at checkout.

We sincerely appreciate your choice to stay with us and look forward to providing you with a truly *magnifique* experience at Sofitel Bangkok Sukhumvit.

Best regards,

Oliver Schnatz
Cluster General Manager

189 SUKHUMVIT ROAD, KLONGTOEY NUA, WATTANA, BANGKOK – 10110 – THAILAND
TEL. +66(0) 2126 9999 –
H5213@SOFITEL.COM – SOFITEL.COM

Dear Valued Guest,

Thank you once again for choosing to stay with us.
We would like to inform you of the updated operating hours for our outlets and facilities:

Restaurants & Bars:

Le Macaron (Ground floor)		07:00 - 22:00 Hrs.
Maison Mizuki (Ground floor) Japanese Restaurant & Bar		17:00 - 01:00 Hrs. Last order of Food 22:30 Hrs. Last order of Alcohol 00:30 Hrs.
Bella Sera (2nd floor) Italian Restaurant	*Breakfast*	06:30 - 10:30 Hrs. (For weekdays) 06:30 - 11:00 Hrs. (For weekends)
	Lunch	12:00 - 15:00 (Last order 14:30 Hrs.)
	Dinner	17:00 - 22:00 Hrs. (Last order 21:30 Hrs.)
Belga (32nd floor) Rooftop Bar and Brasserie		17:00 - 01:00 Hrs. Last order of Food 22:30 Hrs. Last order of Beverages 00:30 Hrs.
Room Service		24 Hrs.

Dress Code for all outlets and Club Millésime:
A smart-casual dress code is required. Please refrain from wearing sportswear, singlets, bedroom slippers, or beach/sleepwear.

Facilities on the 9th floor:

Sofitel SPA with L'Occitane	10:00 - 20:00 Hrs.
Sofitel Fitness	24 Hrs.
Le Salon (Hair and Beauty)	10:00 - 20:00 Hrs.
Swimming Pool	07:00 - 20:00 Hrs.
Liquide Pool Bar	07:00 - 20:00 Hrs.

Should you require any further assistance or have any questions, please don't hesitate to contact our team at extension '0'.

Warm regards,
Your Front Office Team

Where life *lives*

SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT 189 SUKHUMVIT ROAD SOI 13 - 15, KLONGTOEY NUA, WATTANA,BANGKOK
SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

HOW TO CONNECT TO WIFI

Premium Wi-Fi access
1. Click Become a member to access Premium Wi-Fi.
2. If you are ALL membership, click log in.

Complimentary Wi-Fi access
1. Connect to Wi-Fi without access code.
2. Enter the access code.

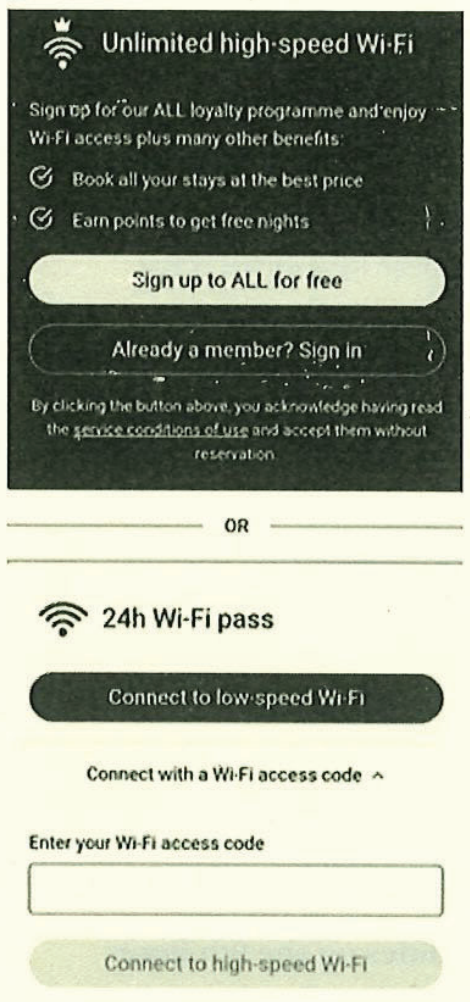
Unlimited high-speed Wi-Fi

Sign up for our ALL loyalty programme and enjoy Wi-Fi access plus many other benefits:

- Book all your stays at the best price
- Earn points to get free nights

Sign up to ALL for free

Already a member? Sign in

By clicking the button above, you acknowledge having read the service conditions of use and accept them without reservation.

OR

24h Wi-Fi pass

Connect to low-speed Wi-Fi

Connect with a Wi-Fi access code

Enter your Wi-Fi access code

Connect to high-speed Wi-Fi

pressreader

ALL OF THE PAPER WITHOUT ALL THE PAPER

Enjoy over 3,000 full-content, current-day newspapers and magazines from 100 countries in 60 languages on your tablet device or smartphone during your stay.

Where life *lives*

SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT 189 SUKHUMVIT ROAD SOI 13 - 15, KLONGTOEY NUA, WATTANA,BANGKOK
SOFITEL
BANGKOK SUKHUMVIT

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-9999 โทรสาร 02-126-9998
มี บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/26		419	335.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
2/1/26		165	132	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
3/1/26		324	259.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
4/1/26		317	253.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
5/1/26		239	191.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
6/1/26		372	297.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
7/1/26		89	71.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
8/1/26		210	168	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
9/1/26		347	277.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
10/1/26		144	115.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
11/1/26		137	109.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
12/1/26		346	276.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
13/1/26		171	136.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
14/1/26		224	179.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
15/1/26		146	116.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
16/1/26		275	220	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/1/26		298	238.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
18/1/26		298	238.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
19/1/26		238	190.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
20/1/26		136	108.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
21/1/26		296	236.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
22/1/26		211	168.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
23/1/26		218	174.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
24/1/26		332	265.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
25/1/26		109	87.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
26/1/26		203	162.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
27/1/26		364	291.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
28/1/26		171	136.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
29/1/26		355	284	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
30/1/26		196	156.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
31/1/26		275	220	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
															[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..[redacted]...... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....189.... หมู่ที่ .... ซอย ....สุขุมวิท 13-15....
ถนน ....สุขุมวิท.... แขวง/ตำบล ....คลองเตยเหนือ.... เขต/อำเภอ....วัฒนา.....
จังหวัด ....กรุงเทพมหานคร.... โทรศัพท์ ....02 126 9999.... โทรสาร ....02 126 9998....
มี ....บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด.... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....โรงแรม....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....140/2565.... ออกให้โดย....กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ ....3/9/2570....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ....มกราคม.... พ.ศ. ....2569.... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....[redacted]........................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(....................)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัด....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ..24.. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ....ท่อระบายน้ำสาธารณะ....
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ....กทม เขตวัฒนา นำรถมาสูบ.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7625

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6100

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 14

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

2

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-9999 โทรสาร 02-126-9992
มี บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

กุมภาพันธ์ 2026

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/26	347	277.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
2/2/26	247	197.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
3/2/26	391	312.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
4/2/26	218	174.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
5/2/26	238	190.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
6/2/26	278	222.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
7/2/26	250	200		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
8/2/26	257	205.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
9/2/26	268	214.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
10/2/26	258	204.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
11/2/26	273	218.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
12/2/26	286	228.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
13/2/26	291	232.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
14/2/26	254	203.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
15/2/26	261	208.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
16/2/26	267	213.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/2/26	267	267.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
18/2/26	334	277.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
19/2/26	347	271.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
20/2/26	339	251.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
21/2/26	314	263.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
22/2/26	329	197.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
23/2/26	247	242.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
24/2/26	303	256		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
25/2/26	320	203.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
26/2/26	254	229.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
27/2/26	257	202.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
28/2/26	253	179:2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
															[redacted]
															[redacted]
															[redacted]
															[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-9999 โทรสาร 02-126-9998
มี บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทิเวเต็ดสลัดจ์
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม เขตวัฒนา นำรถมาสูบ

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7933
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 6346.4
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 14
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....
....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

3

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-9999 โทรสาร 02-126-9998
มี บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-9999 โทรสาร 02-126-9998
มี บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม เขตวัฒนา นำรถมารับ

มีนาคม 2026

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/03/26	224	179.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
2/03/26	307	245.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
3/03/26	241	192.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
4/03/26	258	206,4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
5/03/26	230	184		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
6/03/26	266	212.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
7/03/26	226	180.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
8/03/26	255	204		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
9/03/26	241	192.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
10/03/26	193	154.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
11/03/26	371	296.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
12/03/26	236	188.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
13/03/26	241	192.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
14/03/26	245	196		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
15/03/26	233	186.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
16/03/26	236	188.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
17/03/26	238	190.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
18/03/26	242	193.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
19/03/26	231	184.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
20/03/26	214	171.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
21/03/26	281	224.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
22/03/26	199	159.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
23/03/26	300	240		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
24/03/26	236	188.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
25/03/26	181	144.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
26/03/26	206	164.8		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
27/03/26	389	311.2		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
28/03/26	210	168		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
29/03/26	307	245.6		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
30/03/26	238	190.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
31/03/26	188	150.4		ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ....7,655........

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ....6,124........

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....ระบายทุกวัน........

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....14........

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....149.... หมู่ที่ ....-.... ซอย ....สุขุมวิท 13-15....
ถนน ....สุขุมวิท.... แขวง/ตำบล ....คลองเตยเหนือ.... เขต/อำเภอ....วัฒนา....
จังหวัด ....กรุงเทพมหานคร.... โทรศัพท์ ....02-126-9999.... โทรสาร ....02-126-9994....
มี ....บริษัท เดอม่อน สยาม จำกัด.... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....โรงแรม....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....140/2565.... ออกให้โดย ....กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ ....3/9/2570....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/4/66		227	181.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
2/4/66		170	136	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
3/4/66		209	167.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
4/4/66		243	194.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
5/4/66		247	197.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
6/4/66		248	198.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
7/4/66		197	157.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
8/4/66		209	167.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
9/4/66		149	119.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
10/4/66		184	147.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
11/4/66		230	184	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
12/4/66		209	167.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
13/4/66		311	248.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
14/4/66		311	248.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
15/4/66		240	192	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
16/4/66		219	175.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
17/4/66		220	176	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
18/4/66		200	160	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
19/4/66		232	185.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
20/4/66		214	171.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
21/4/66		204	163.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
22/4/66		215	172	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
23/4/66		265	212	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
24/4/66		257	205.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
25/4/66		201	160.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
26/4/66		245	196	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
27/4/66		296	236.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
28/4/66		184	147.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
29/4/66		219	175.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
30/4/66		293	234.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
															[redacted]
															[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1๔๗ หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 13-15

ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-๙๙๙๙ โทรสาร 02-126-๙๙๙๘

มี บริษัท เดอะมอน สยาม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/๗/2570

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 256๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(...)

ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....

ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ แอกทิเวเต็ดสลัด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ ☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม. เขตวัฒนา นำรถมาดูด

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,848

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5478.4

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายออกทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1๔๗ หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 13-15

ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-๙๙๙๙ โทรสาร 02-126-๙๙๙๘

มี บริษัท เดอะมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท โรงแรม

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2566 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/๗/2570

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-126-9999 โทรสาร 02-126-9998
มี บริษัท เดอะวัน [illegible] จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ดสลัดจ์
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม. เขตวัฒนา [illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/67		236	188.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
2/5/67		253	202.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
3/5/67		243	194.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
4/5/67		242	193.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
5/5/67		222	177.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
6/5/67		212	169.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
7/5/67		192	153.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
8/5/67		200	160	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
9/5/67		222	177.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
10/5/67		209	167.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
11/5/67		220	176	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
12/5/67		222	177.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
13/5/67		224	179.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
14/5/67		211	168.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
15/5/67		202	161.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
16/5/67		189	151.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/5/67		199	159.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
18/5/67		204	163.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
19/5/67		198	158.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
20/5/67		180	144	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
21/5/67		229	183.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
22/5/67		184	147.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
23/5/67		365	292	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
24/5/67		345	276	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
25/5/67		274	219.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
26/5/67		294	235.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
27/5/67		340	272	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
28/5/67		267	213.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
29/5/67		239	191.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
30/5/67		270	216	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
31/5/67		224	179.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7311

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5848.8

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....

....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1269999 โทรสาร 02 1269998
มี บริษัท เดลม่อน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/6/26		248	198.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
2/6/26		229	183.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
3/6/26		211	168.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
4/6/26		209	167.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
5/6/26		238	190.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
6/6/26		228	182.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
7/6/26		200	160	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
8/6/26		221	176.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
9/6/26		204	163.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
10/6/26		218	174.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
11/6/26		222	177.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
12/6/26		214	171.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
13/6/26		210	168	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
14/6/26		207	165.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
15/6/26		205	164	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
16/6/26		191	152.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
17/6/26		195	156	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
18/6/26		118	94.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
19/6/26		336	268.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
20/6/26		266	212.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
21/6/26		208	166.4	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
22/6/26		196	156.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
23/6/26		211	168.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
24/6/26		217	173.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
25/6/26		194	155.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
26/6/26		149	119.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
27/6/26		282	225.3	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
28/6/26		200	160	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
29/6/26		175	140	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]
30/6/26		230	184	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ				[redacted]

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ .... ซอย สุขุมวิท 13-15
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 126 9999 โทรสาร 02 126 9998
มี บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 140/2565 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 3/9/2570

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ แอกทิเวเต็ดสลัด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .... ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☑ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กทม เขตวัฒนา นำรถมาสูบ.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6432
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5145
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....
- อื่นๆ .... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 28
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ....
....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..)
.... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....
.... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..)
ใบอนุญาตเลขที่ .... หมดอายุ ....
ออกให้โดย ....

NTN ELECTRICAL SYSTEM CO.,LTD.
99/1105 Rat Phattana 22 Sapan Sung, Bangkok 10240 Tel:02-003-0055,081-922-7952

INSPECTION REPORT

ชื่อลูกค้า DelmonSiam Limited	**สัญญาเลขที่:** NTN25GEN04003 Dated 03/04/25
ที่อยู่: 189 Sukhumvit Rd., Kwang Klongtoey Nua, Khet Wattana Bkk. 10110	**สถานที่ติดตั้ง:** Sukhumvit 13

Gen. model:C1250DSA	S/N:700126	Radiator S/N: -	☐ Pre-delivery
Alternator model:	S/N: -	HOUR: 90.6	☐ Commissioning
Engine model:KTA-38-G9	S/N:25318513	DATE: 26/02/2026 4/6	☐ Preventive maintenance

Item	Description	Check	Remark
1	**ระบบหล่อเย็น: (Cooling System)**		Generator No. 1
1.1	ตรวจเช็ค ระดับน้ำในหม้อน้ำ : (Top up), ตรวจเช็คสภาพของฝาหม้อน้ำ	✓	เปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำเติมน้ำยา
1.2	ตรวจเช็คสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	✓	เปลี่ยนกรองน้ำยา
1.3	ตรวจเช็คสภาพของ Radiator, Water pump, การรั่วซึมของหม้อน้ำ, ท่อยาง, ปั๊มน้ำ	✓	
2	**ระบบหล่อลื่น : (Lubrication System)**		
2.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นจาก Dipstick (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น
2.2	ตรวจเช็คสภาพของ Oil Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ	✓	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
2.3	ตรวจเช็คสภาพของ Breather Pipe, Oil Sampling Point, Filler Cap	✓	
3	**ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง: (Fuel System)**		
3.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (F:☑ / M:☐ / E:☐)	1650	เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
3.2	ตรวจเช็คสภาพของ Primary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.3	ตรวจเช็คสภาพของ Secondary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.4	ตรวจเช็คสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump,	✓	
3.5	ตรวจเช็คสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	✓	
4	**ระบบอากาศ: (Air System & Exhaust System)**		
4.1	ตรวจเช็คสภาพของ Air Filter Component	✓	เปลี่ยนกรองอากาศ
4.2	ตรวจเช็คสภาพของ Turbocharger, Inlet Manifold, Exhaust Manifold	✓	
5	**ระบบไฟฟ้า: (Electric System)**		
5.1	ตรวจสภาพของ สายไฟ, จุดต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ	✓	ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 100%
5.2	DC: ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	✓	
5.3	DC: ตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ ระดับ (Top up) (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	
5.4	AC: ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Circuit breaker	✓	
6	**Control Panel Functional Operation:**		
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน: (Lamp Test / Reset)	✓	เปลี่ยน อะไหล่วัสดุ บำรุงรักษา
6.2	เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง (103 PSI) (- BAR)	✓	ประจำปี
6.3	เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (38 °C) (- °F)	✓	
6.4	เกจวัด ความเร็วรอบ (1500 rpm) (ค่าความถี่ 50 Hz)	✓	ตรวจเช็คทำความสะอาด
6.5	เกจวัด Battery Charging (DC 25.5 Volt)	✓	
6.6	การทำงานของสัญญาณเตือนสภาวะบกพร่องในส่วนต่าง ๆ	✓	ทดสอบ Start Manual
6.7	การทำงานของปุ่ม Emergency Stop Push:	✓	15 นาที
6.8	การทำงานของสวิทซ์ AC Volt & Amp Selector:	✓	ปกติพร้อมใช้งาน.
6.9	การทำงานของสวิทซ์ Start แบบ Manual (Run), แบบ Auto และ Stop	✓	

7	**การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า**	ค่าแรงดันไฟฟ้า : (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า : (Amp)		
	ตำแหน่งที่ทำการวัด	L1–N	L2–N	L3–N	L1–L2	L2–L3	L3–L1	L 1	L 2	L 3
7.1	สภาวะไม่มีโหลด : (No Load)	230	231	230	400	400	399	-	-	-
7.2	สภาวะมีโหลด : (Load)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ: [redacted]
(ฝ่ายบริการ)
วันที่ :_26_/_02_/2026_

NTN Electrical System
Tel: 081-9227952

Photo Report PM Generator

Project : โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Work : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี
Location : 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเพทฯ 10110
Date : 26 กุมภาพันธ์ 2569

GEN No.1

- เปลี่ยนถ่ายระบบหล่อเย็น
- เปลี่ยนถ่ายระบบหล่อลื่น
- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง
- เปลี่ยนกรองอากาศ
- เปลี่ยนกรองน้ำยาหล่อเย็น
- ตรวจเช็คทำความสะอาด

- ทดสอบการทำงาน
manual Start

จากการตรวจเช็คบำรุงรักษาพร้อมทดสอบทำงานปกติ พร้อมใช้งาน

NTN ELECTRICAL SYSTEM CO.,LTD.

99/1105 Rat Phattana 22 Sapan Sung, Bangkok 10240 Tel:02-003-0055,081-922-7952

INSPECTION REPORT

ชื่อลูกค้า DelmonSiam Limited
สัญญาเลขที่: NTN25GEN04003 Dated 03/04/25
ที่อยู่: 189 Sukhumvit Rd., Kwang Klongtoey Nua, Khet Wattana Bkk. 10110
สถานที่ติดตั้ง: Sukhumvit 13

Gen. model:C1250DSA S/N:700127	Radiator S/N: -	☐ Pre-delivery
Alternator model: S/N: -	HOUR: 74.6	☐ Commissioning
Engine model:KTA-38-G9 S/N:25312512	DATE: 26/02/2026 4/6	☐ Preventive maintenance

Item	Description	Check	Remark
1	**ระบบหล่อเย็น**: (Cooling System)		Generator No. 2
1.1	ตรวจเช็ค ระดับน้ำในหม้อน้ำ : (Top up) , ตรวจเช็คสภาพของฝาหม้อน้ำ	✓	เปลี่ยนท่อน้ำหม้อน้ำเติมน้ำยา
1.2	ตรวจเช็คสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	✓	เปลี่ยนกรองน้ำยา
1.3	ตรวจเช็คสภาพของ Radiator, Water pump, การรั่วซึมของหม้อน้ำ, ท่อยาง, ปั๊มน้ำ	✓	
2	**ระบบหล่อลื่น** : (Lubrication System)		
2.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นจาก Dipstick (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น
2.2	ตรวจเช็คสภาพของ Oil Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ	✓	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
2.3	ตรวจเช็คสภาพของ Breather Pipe, Oil Sampling Point, Filler Cap	✓	
3	**ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง**: (Fuel System)		
3.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (F:☑ / M:☐ / E:☐)	1500 L	เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
3.2	ตรวจเช็คสภาพของ Primary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.3	ตรวจเช็คสภาพของ Secondary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.4	ตรวจเช็คสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump,	✓	
3.5	ตรวจเช็คสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	✓	
4	**ระบบอากาศ**: (Air System & Exhaust System)		
4.1	ตรวจเช็คสภาพของ Air Filter Component	✓	เปลี่ยนกรองอากาศ
4.2	ตรวจเช็คสภาพของ Turbocharger, Inlet Manifold, Exhaust Manifold	✓	
5	**ระบบไฟฟ้า**: (Electric System)		
5.1	ตรวจสภาพของ สายไฟ, จุดต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ	✓	ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 100%
5.2	DC: ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	✓	
5.3	DC: ตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ ระดับ (Top up) (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	
5.4	AC: ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Circuit breaker	✓	
6	Control Panel Functional Operation:		
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน: (Lamp Test / Reset)	✓	เปลี่ยนหลอดไฟหลอด LED [illegible]
6.2	เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง (- PSI) (411 kpa BAR)	✓	ประตู
6.3	เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (38 °C) (- °F)	✓	
6.4	เกจวัด ความเร็วรอบ (1500 rpm) (ค่าความถี่ 50 Hz)	✓	ตรวจเช็คทำความสะอาด
6.5	เกจวัด Battery Charging (DC 25.7 Volt)	✓	
6.6	การทำงานของสัญญาณเตือนสภาวะบกพร่องในส่วนต่าง ๆ	✓	ทดสอบ Start Manual
6.7	การทำงานของปุ่ม Emergency Stop Push:	✓	15 นาที
6.8	การทำงานของสวิทช์ AC Volt & Amp Selector:	✓	ปกติพร้อมใช้งาน
6.9	การทำงานของสวิทช์ Start แบบ Manual (Run), แบบ Auto และ Stop	✓	

7	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ค่าแรงดันไฟฟ้า : (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า : (Amp)		
	ตำแหน่งที่ทำการวัด	L1−N	L2−N	L3−N	L1−L2	L2−L3	L3−L1	L 1	L 2	L 3
7.1	สภาวะไม่มีโหลด : (No Load)	232	231	231	400	400	401	-	-	-
7.2	สภาวะมีโหลด : (Load)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ: [redacted]
(ฝ่ายบริการ)
วันที่ :_26_/_02_/2026_

NTN Electrical System
Tel: 081-922-7952

Photo Report PM Generator

Project : โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Work : เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี
Location : 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเพทฯ 10110
Date : 26 กุมภาพันธ์ 2569

GEN No.2

- เปลี่ยนถ่ายระบบหล่อเย็น
- เปลี่ยนถ่ายระบบหล่อลื่น
- เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง
- เปลี่ยนกรองอากาศ
- เปลี่ยนกรองน้ำยาหล่อเย็น
- ตรวจเช็คทำความสะอาด

- ทดสอบการทำงาน
manual Start

จากการตรวจเช็คบำรุงรักษาพร้อมทดสอบทำงานปกติ พร้อมใช้งาน

NTN ELECTRICAL SYSTEM CO.,LTD.

99/1105 Rat Phattana 22 Sapan Sung, Bangkok 10240 Tel:02-003-0055,081-922-7952

INSPECTION REPORT

ชื่อลูกค้า DelmonSiam Limited
สัญญาเลขที่: NTN24GEN04011 Dated 11/04/24
ที่อยู่: 189 Sukhumvit Rd., Kwang Klongtoey Nua, Khet Wattana Bkk. 10110
สถานที่ติดตั้ง: Sukhumvit 13

Gen. model:C1250DSA S/N:700126	Radiator S/N: -	☐ Pre-delivery
Alternator model: S/N: -	HOUR: 91.3	☐ Commissioning
Engine model:KTA-38-G9 S/N:25318513	DATE: 30/04/2026 5/6	☐ Preventive maintenance

Item	Description	Check	Remark
1	**ระบบหล่อเย็น**: (Cooling System)		Generator No. 1
1.1	ตรวจเช็ค ระดับน้ำในหม้อน้ำ : (Top up) , ตรวจเช็คสภาพของฝาหม้อน้ำ	✓	
1.2	ตรวจเช็คสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	✓	
1.3	ตรวจเช็คสภาพของ Radiator, Water pump, การรั่วซึมของหม้อน้ำ, ท่อยาง, ปั๊มน้ำ	✓	
2	**ระบบหล่อลื่น** : (Lubrication System)		
2.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นจาก Dipstick (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	
2.2	ตรวจเช็คสภาพของ Oil Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ	✓	
2.3	ตรวจเช็คสภาพของ Breather Pipe, Oil Sampling Point, Filler Cap	✓	
3	**ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง**: (Fuel System)		
3.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (F:☑ / M:☐ / E:☐)	✓	
3.2	ตรวจเช็คสภาพของ Primary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.3	ตรวจเช็คสภาพของ Secondary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.4	ตรวจเช็คสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump,	✓	
3.5	ตรวจเช็คสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	✓	
4	**ระบบอากาศ**: (Air System & Exhaust System)		
4.1	ตรวจเช็คสภาพของ Air Filter Component	✓	
4.2	ตรวจเช็คสภาพของ Turbocharger, Inlet Manifold, Exhaust Manifold	✓	
5	**ระบบไฟฟ้า**: (Electric System)		
5.1	ตรวจสภาพของ สายไฟ, จุดต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ	✓	
5.2	DC: ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	✓	
5.3	DC: ตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ ระดับ (Top up) (H:☐ / M:☐ / L:☐)	✓	
5.4	AC: ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Circuit breaker	✓	
6	Control Panel Functional Operation:		
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน: (Lamp Test / Reset)	✓	
6.2	เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง (101 PSI) (- BAR)	✓	
6.3	เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (48. °C) (- °F)	✓	
6.4	เกจวัด ความเร็วรอบ (1500 rpm) (ค่าความถี่ 50 Hz)	✓	
6.5	เกจวัด Battery Charging (DC 26.3 Volt)	✓	
6.6	การทำงานของสัญญาณเตือนสภาวะบกพร่องในส่วนต่าง ๆ	✓	
6.7	การทำงานของปุ่ม Emergency Stop Push:	✓	
6.8	การทำงานของสวิทช์ AC Volt & Amp Selector:	✓	
6.9	การทำงานของสวิทช์ Start แบบ Manual (Run), แบบ Auto และ Stop	✓	

7	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ค่าแรงดันไฟฟ้า : (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า : (Amp)		
	ตำแหน่งที่ทำการวัด	L1−N	L2−N	L3−N	L1−L2	L2−L3	L3−L1	L 1	L 2	L 3
7.1	สภาวะไม่มีโหลด : (No Load)	230	230	230	400	400	400			
7.2	สภาวะมีโหลด : (Load)	-	-	-	-	-	-			

ลงชื่อ: [redacted]
(ฝ่ายบริการ)
วันที่ :_30_/_04_/2026_

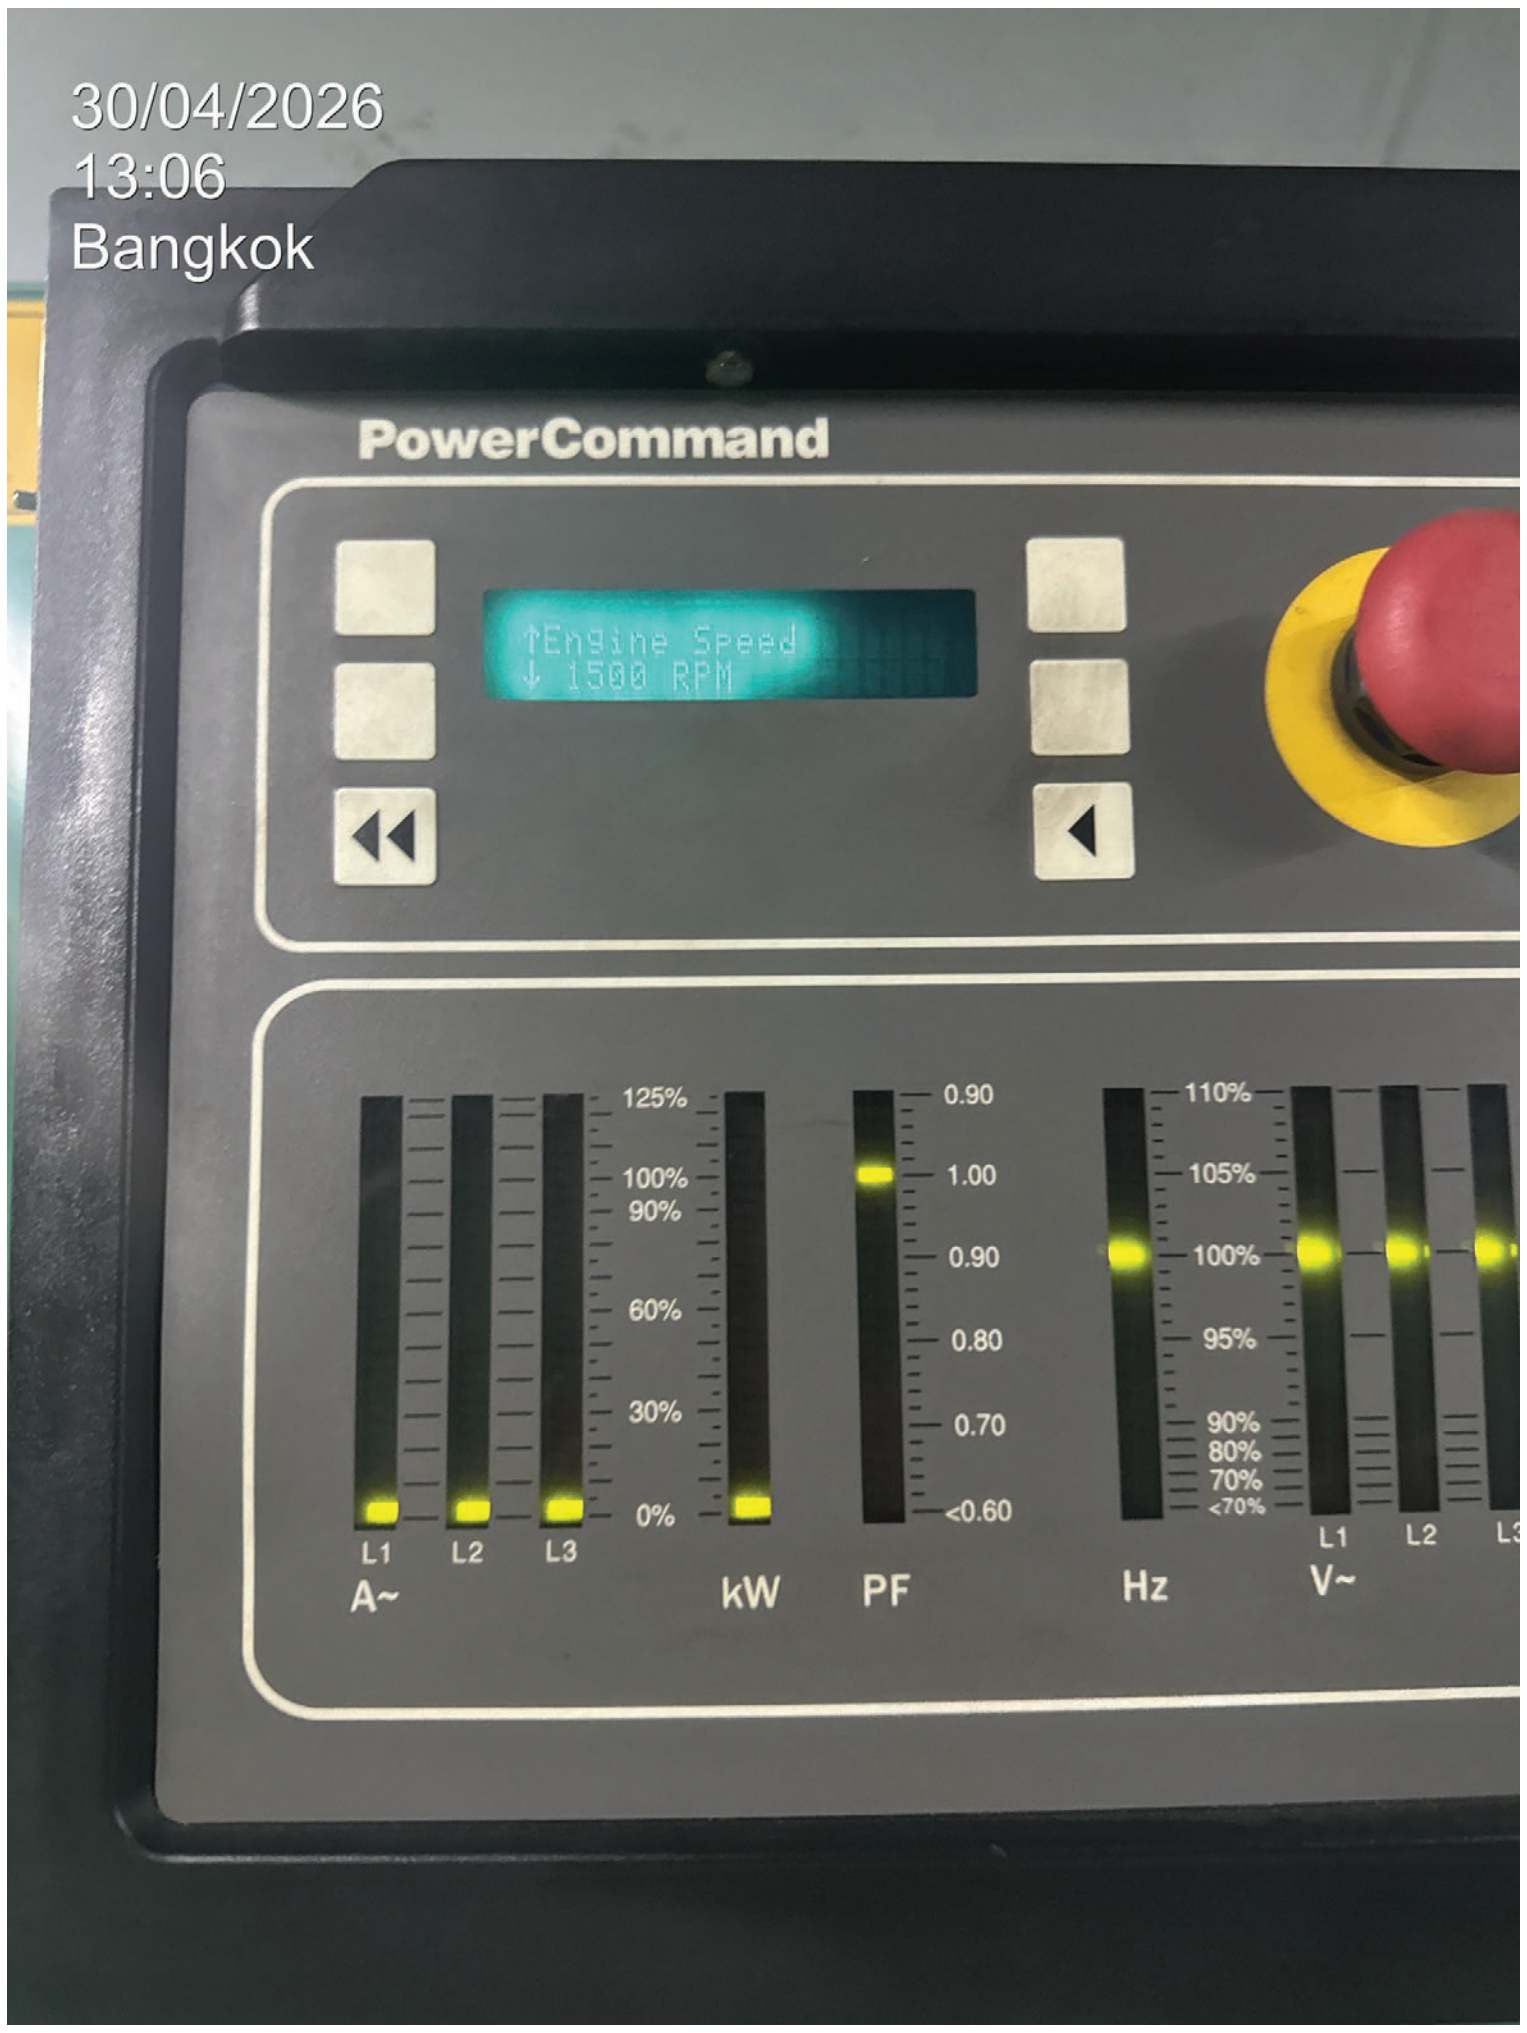
30/04/2026
13:06
Bangkok

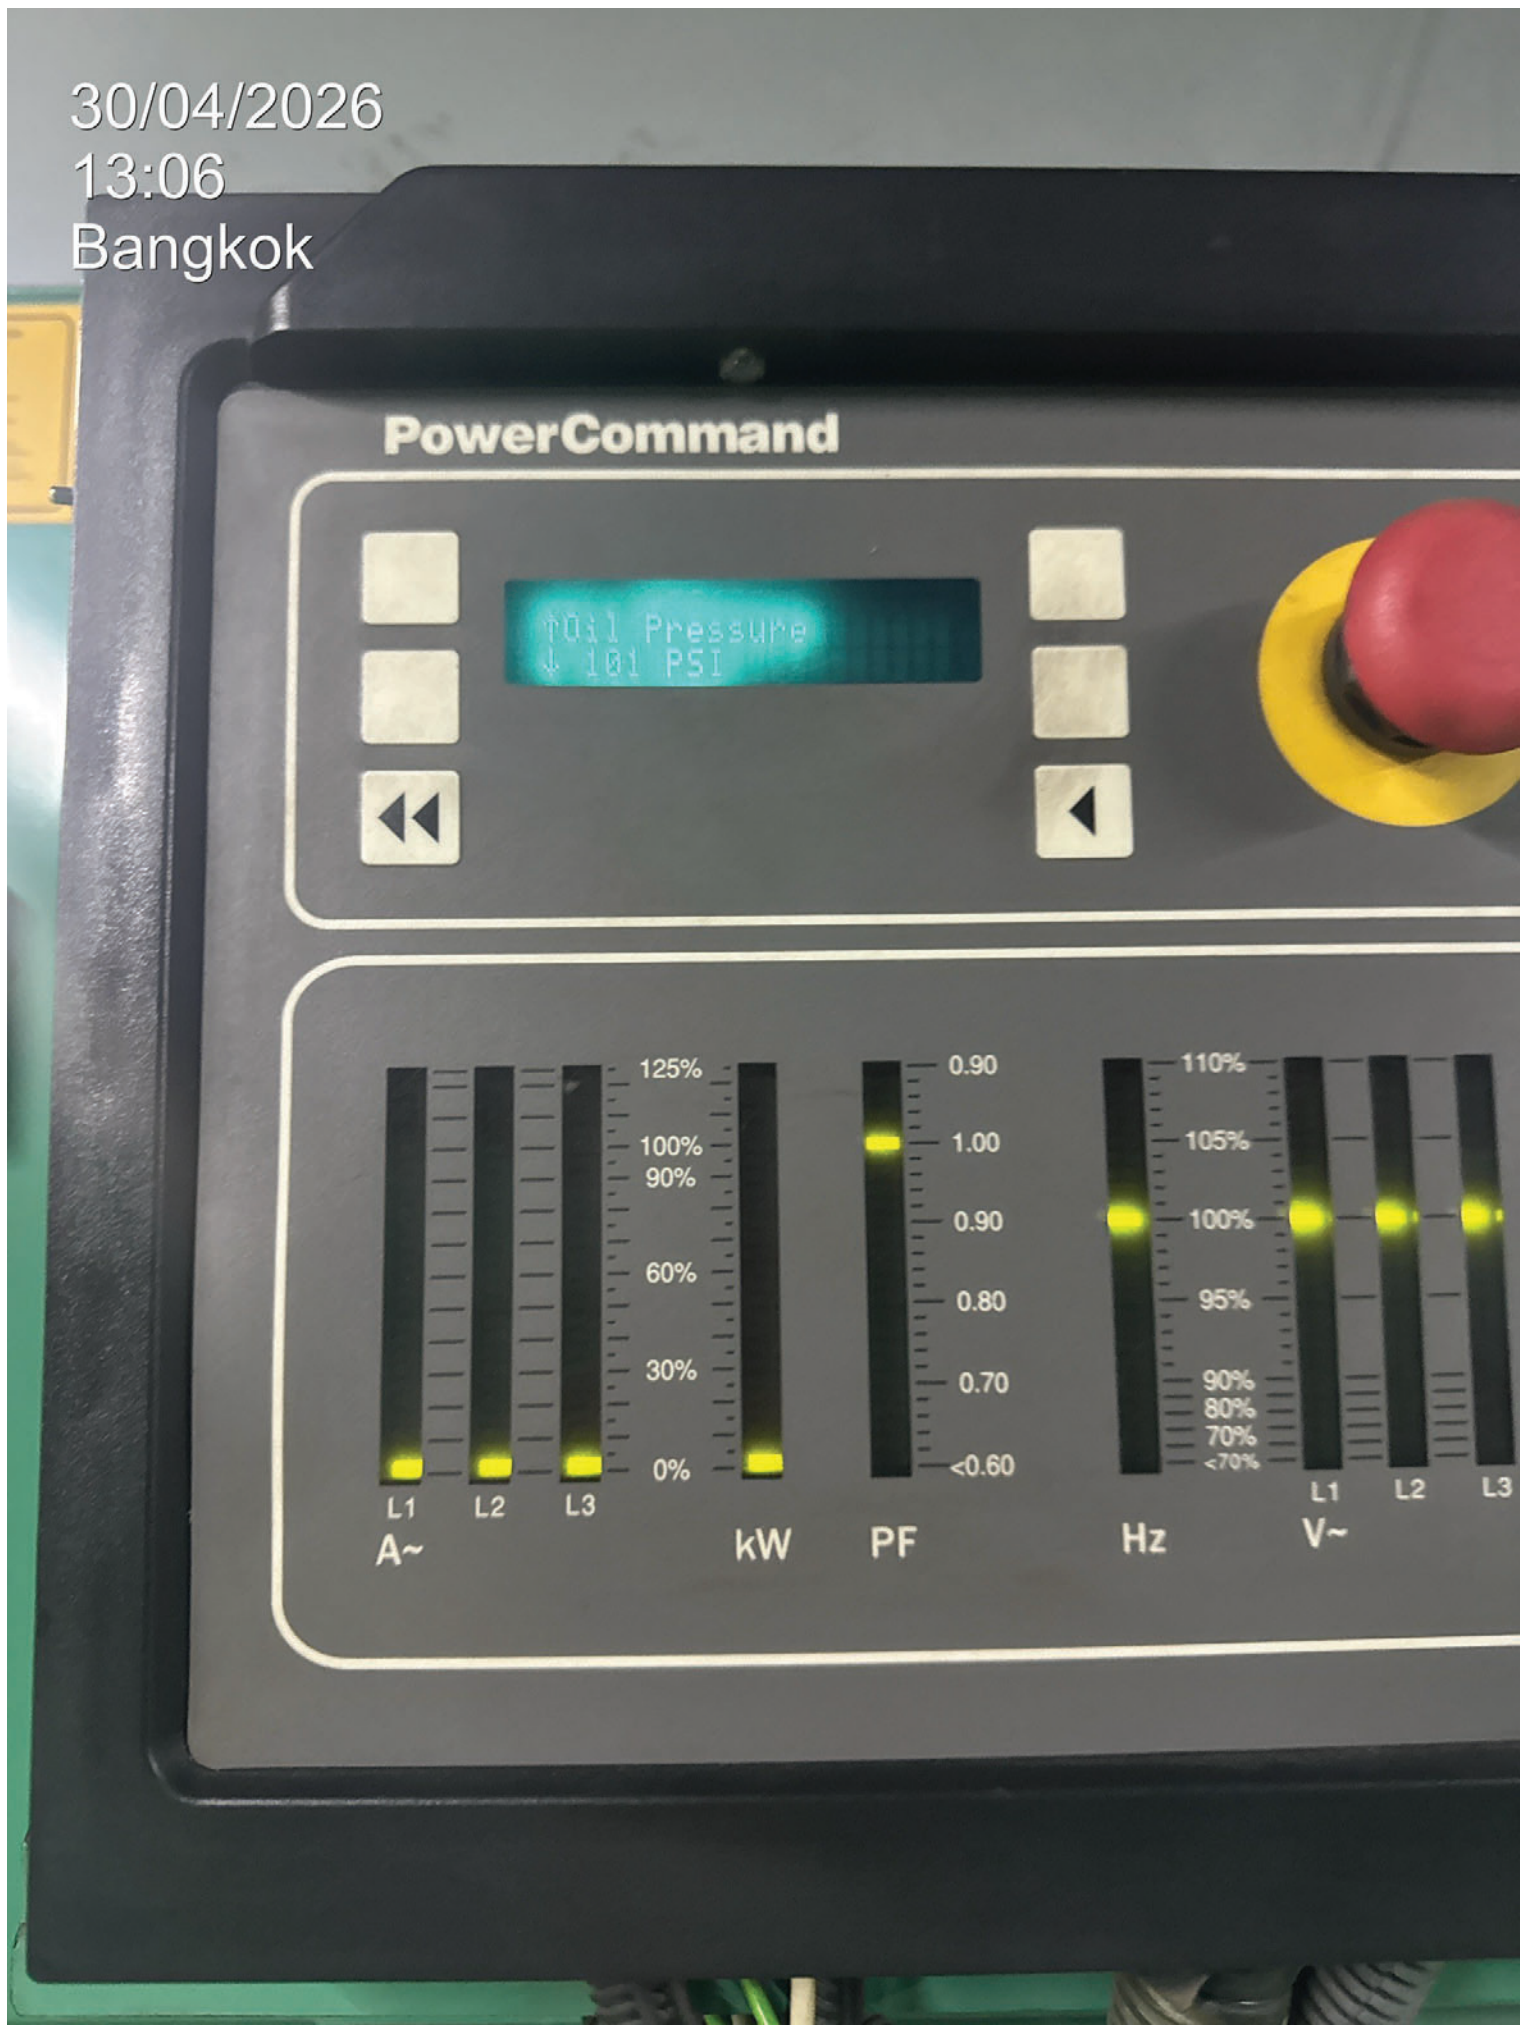
30/04/2026
13:06
Bangkok

30/04/2026
13:09
Bangkok

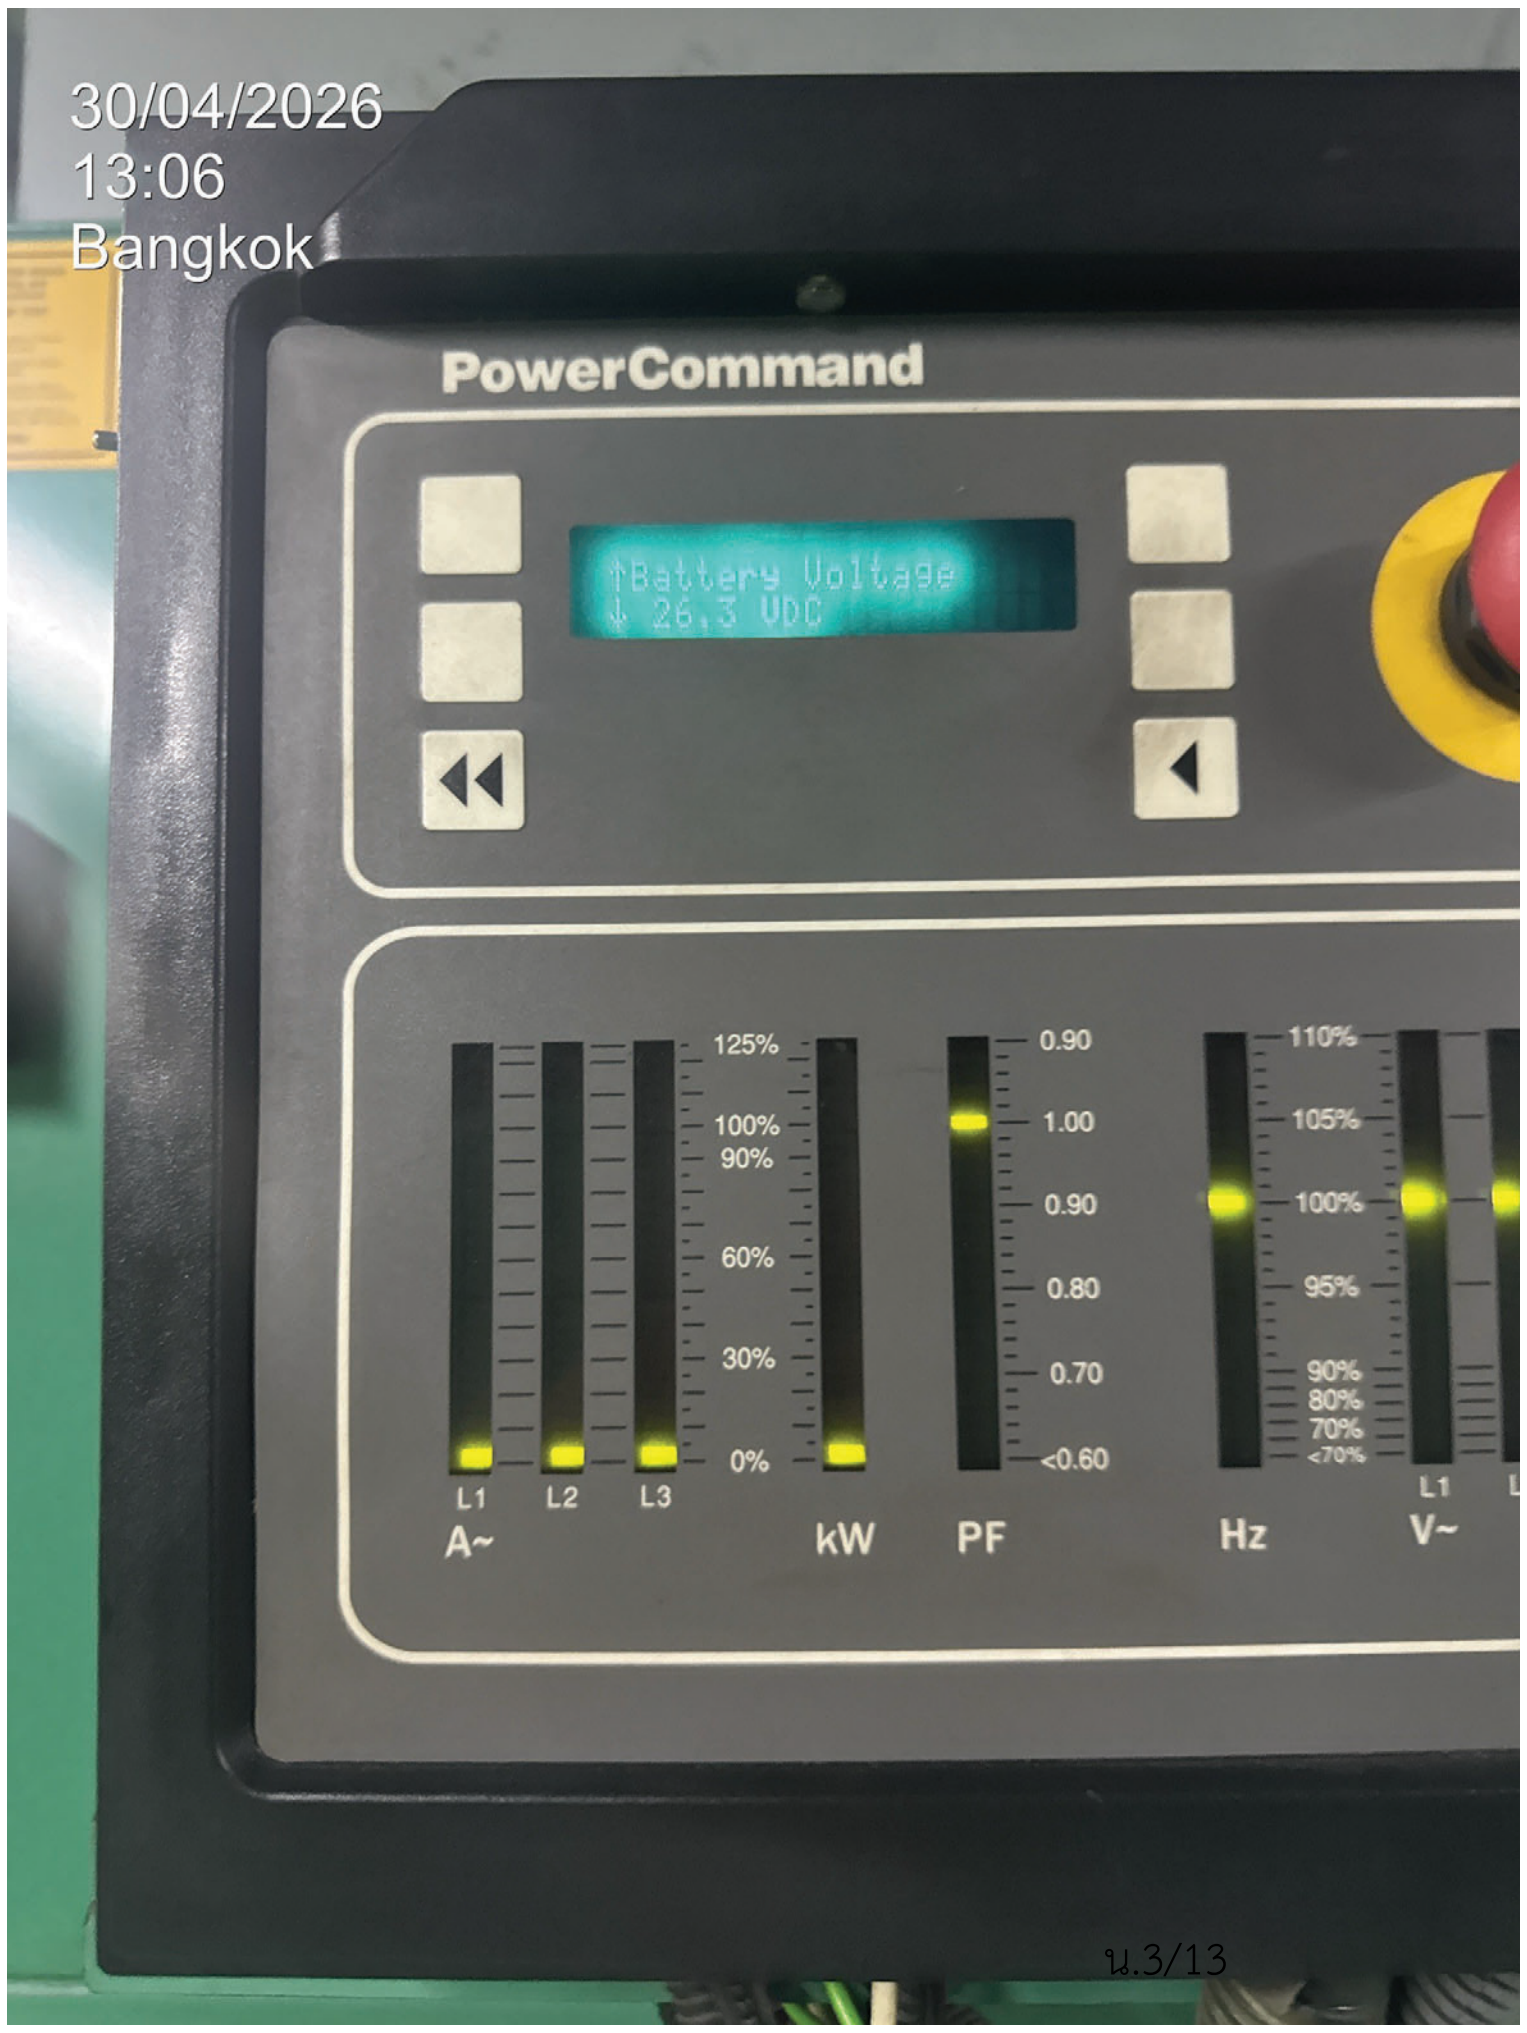
30/04/2026
13:06
Bangkok

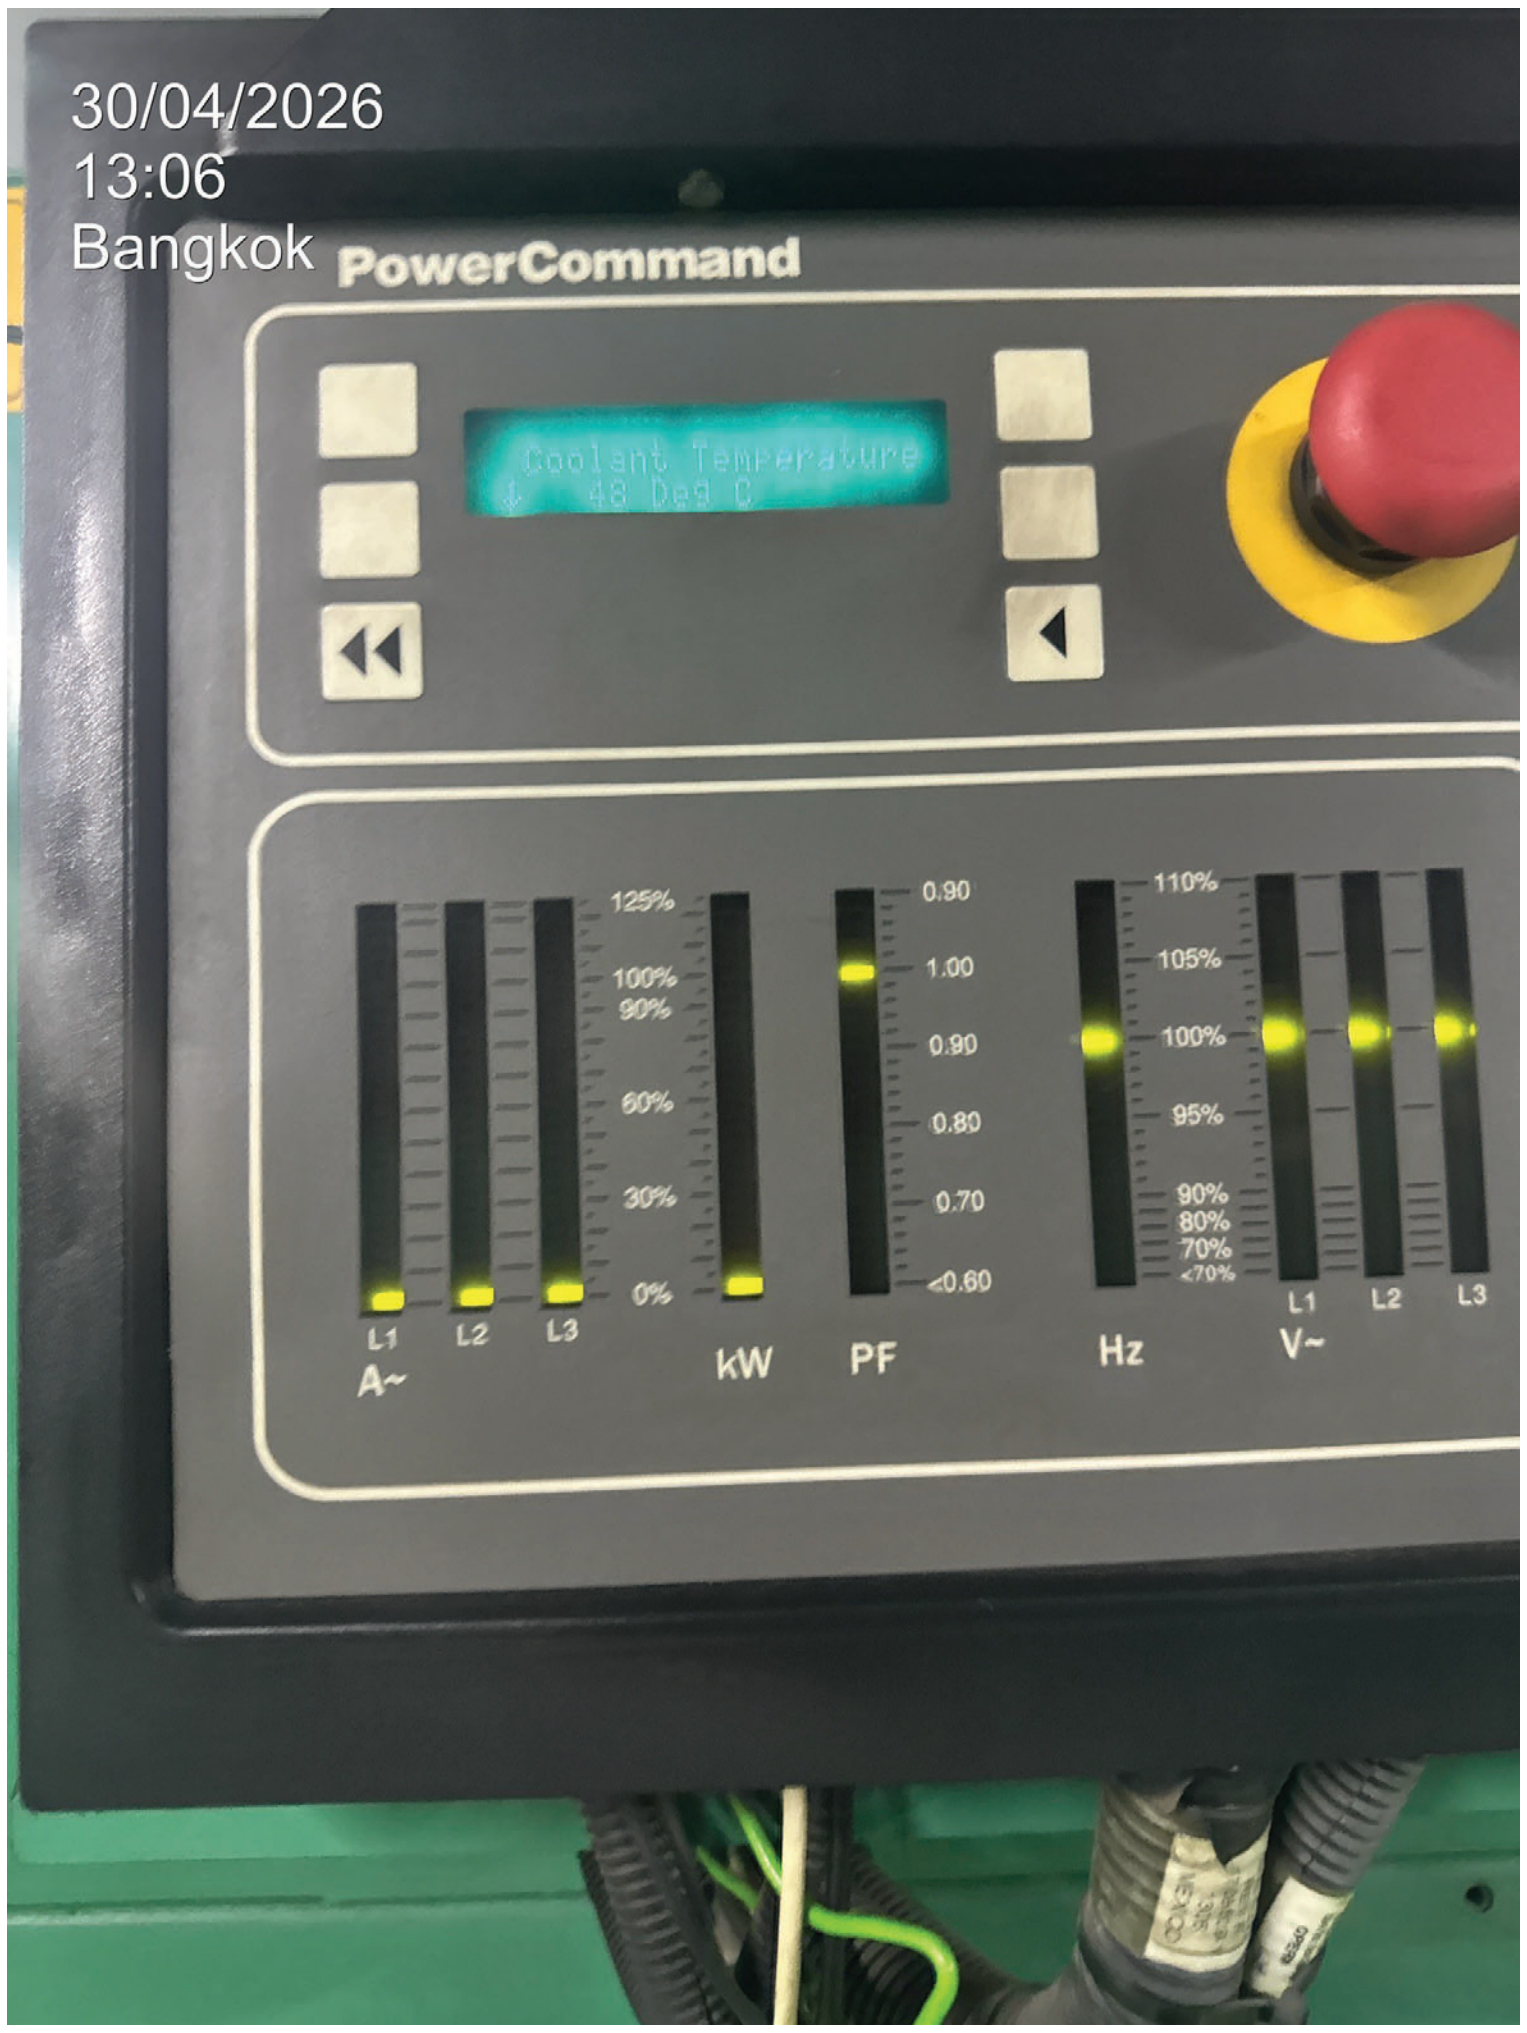

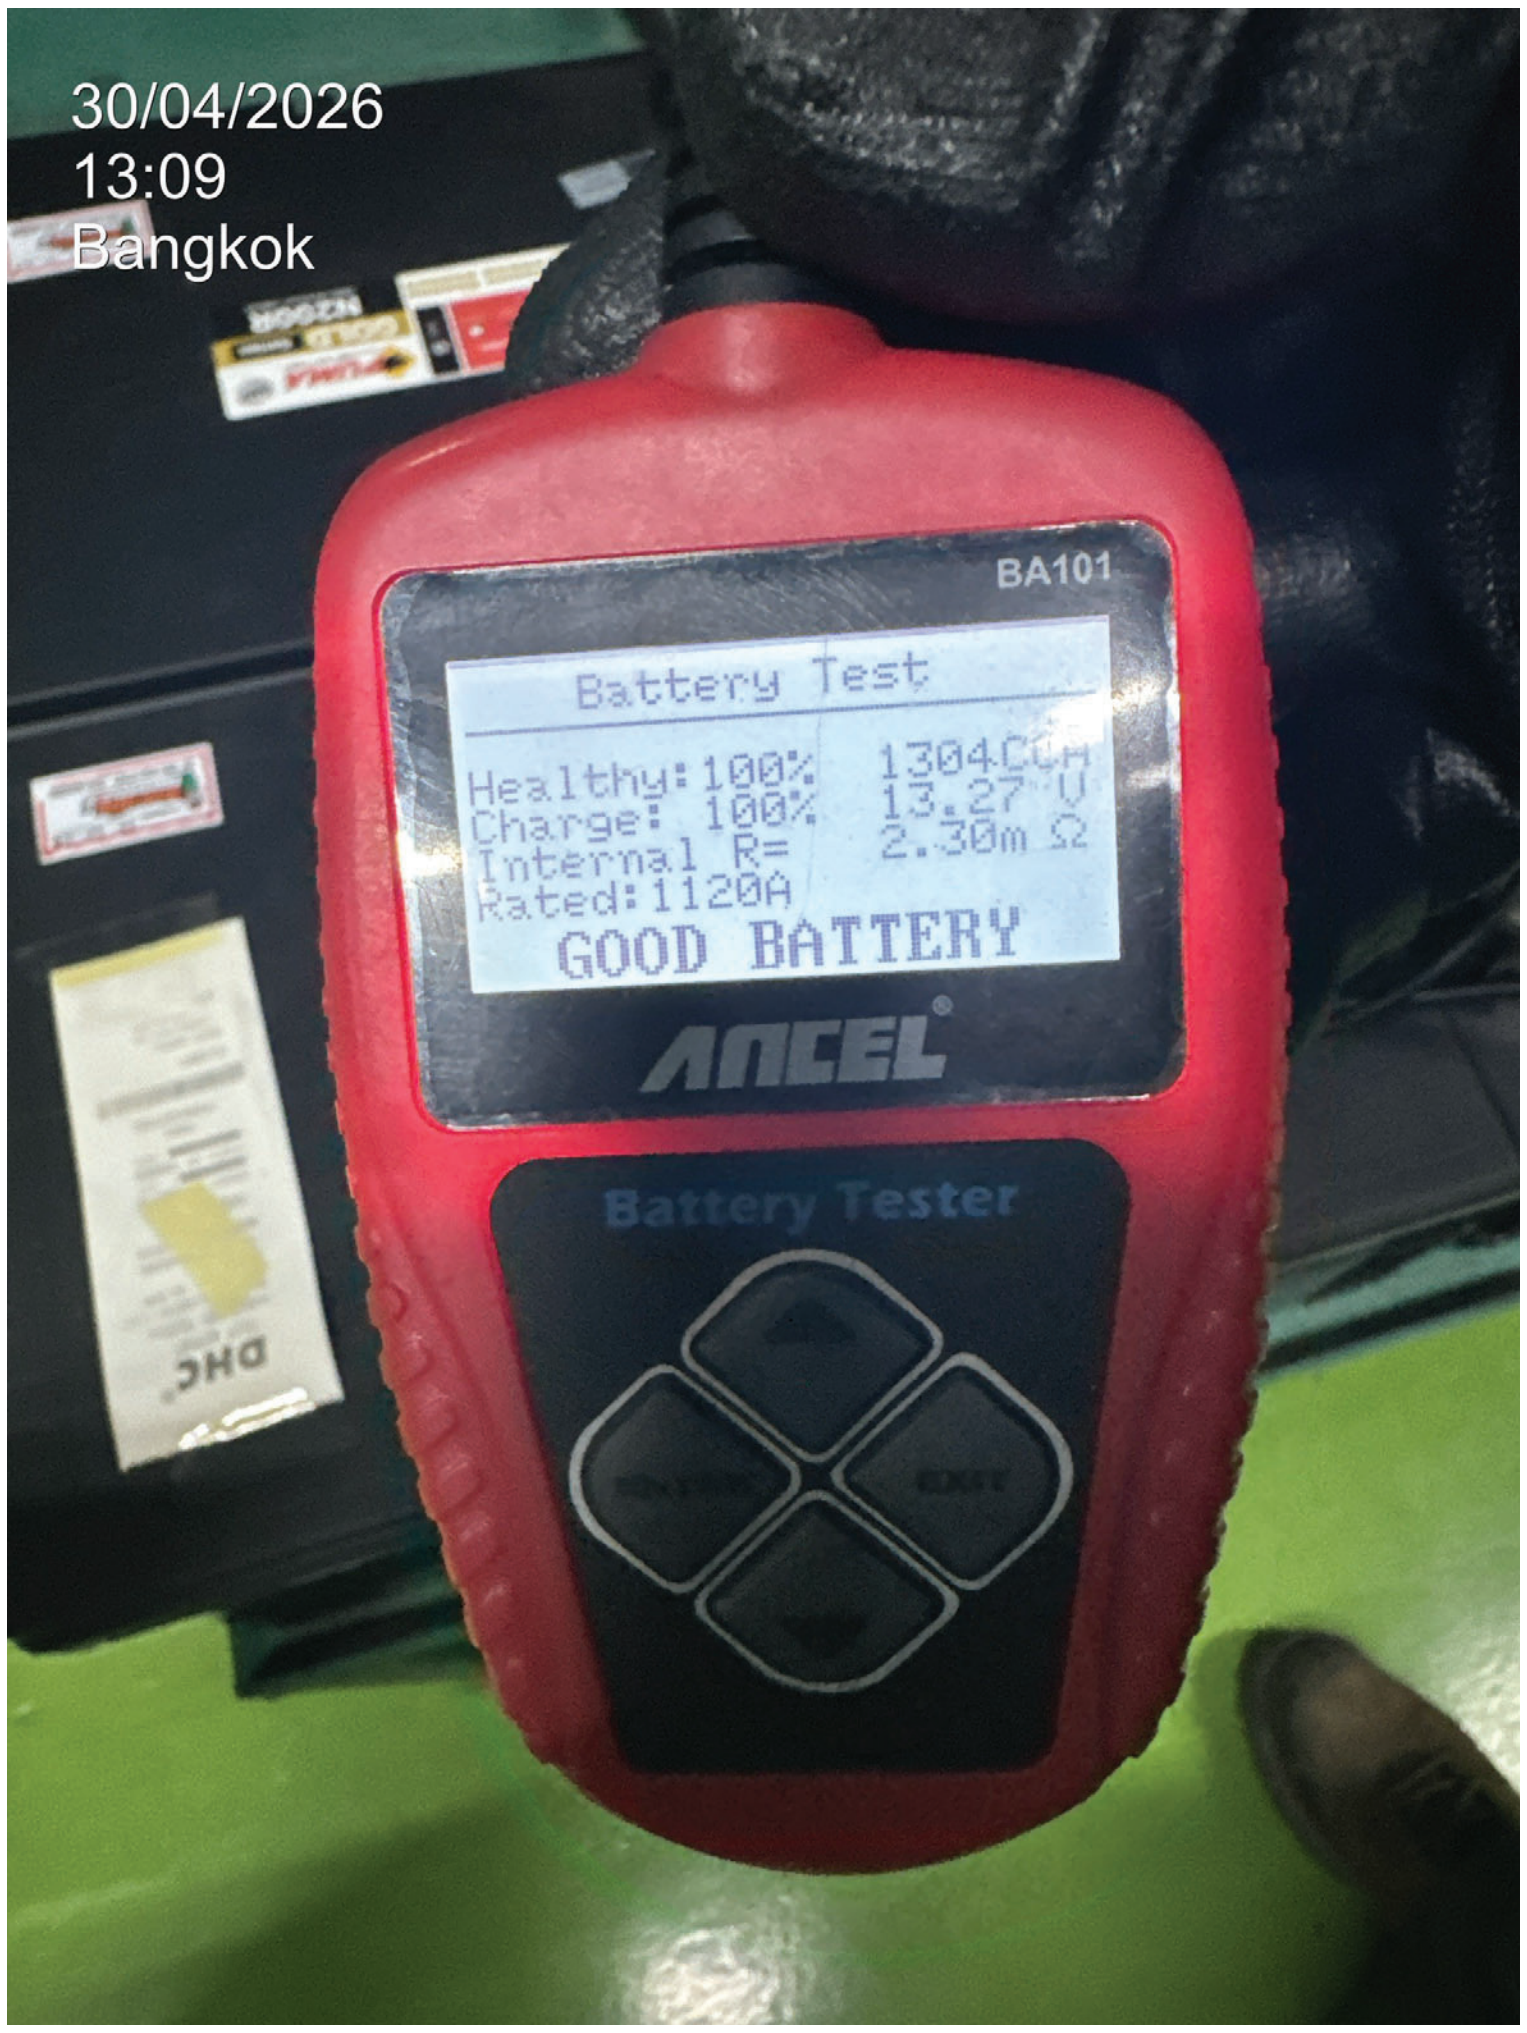

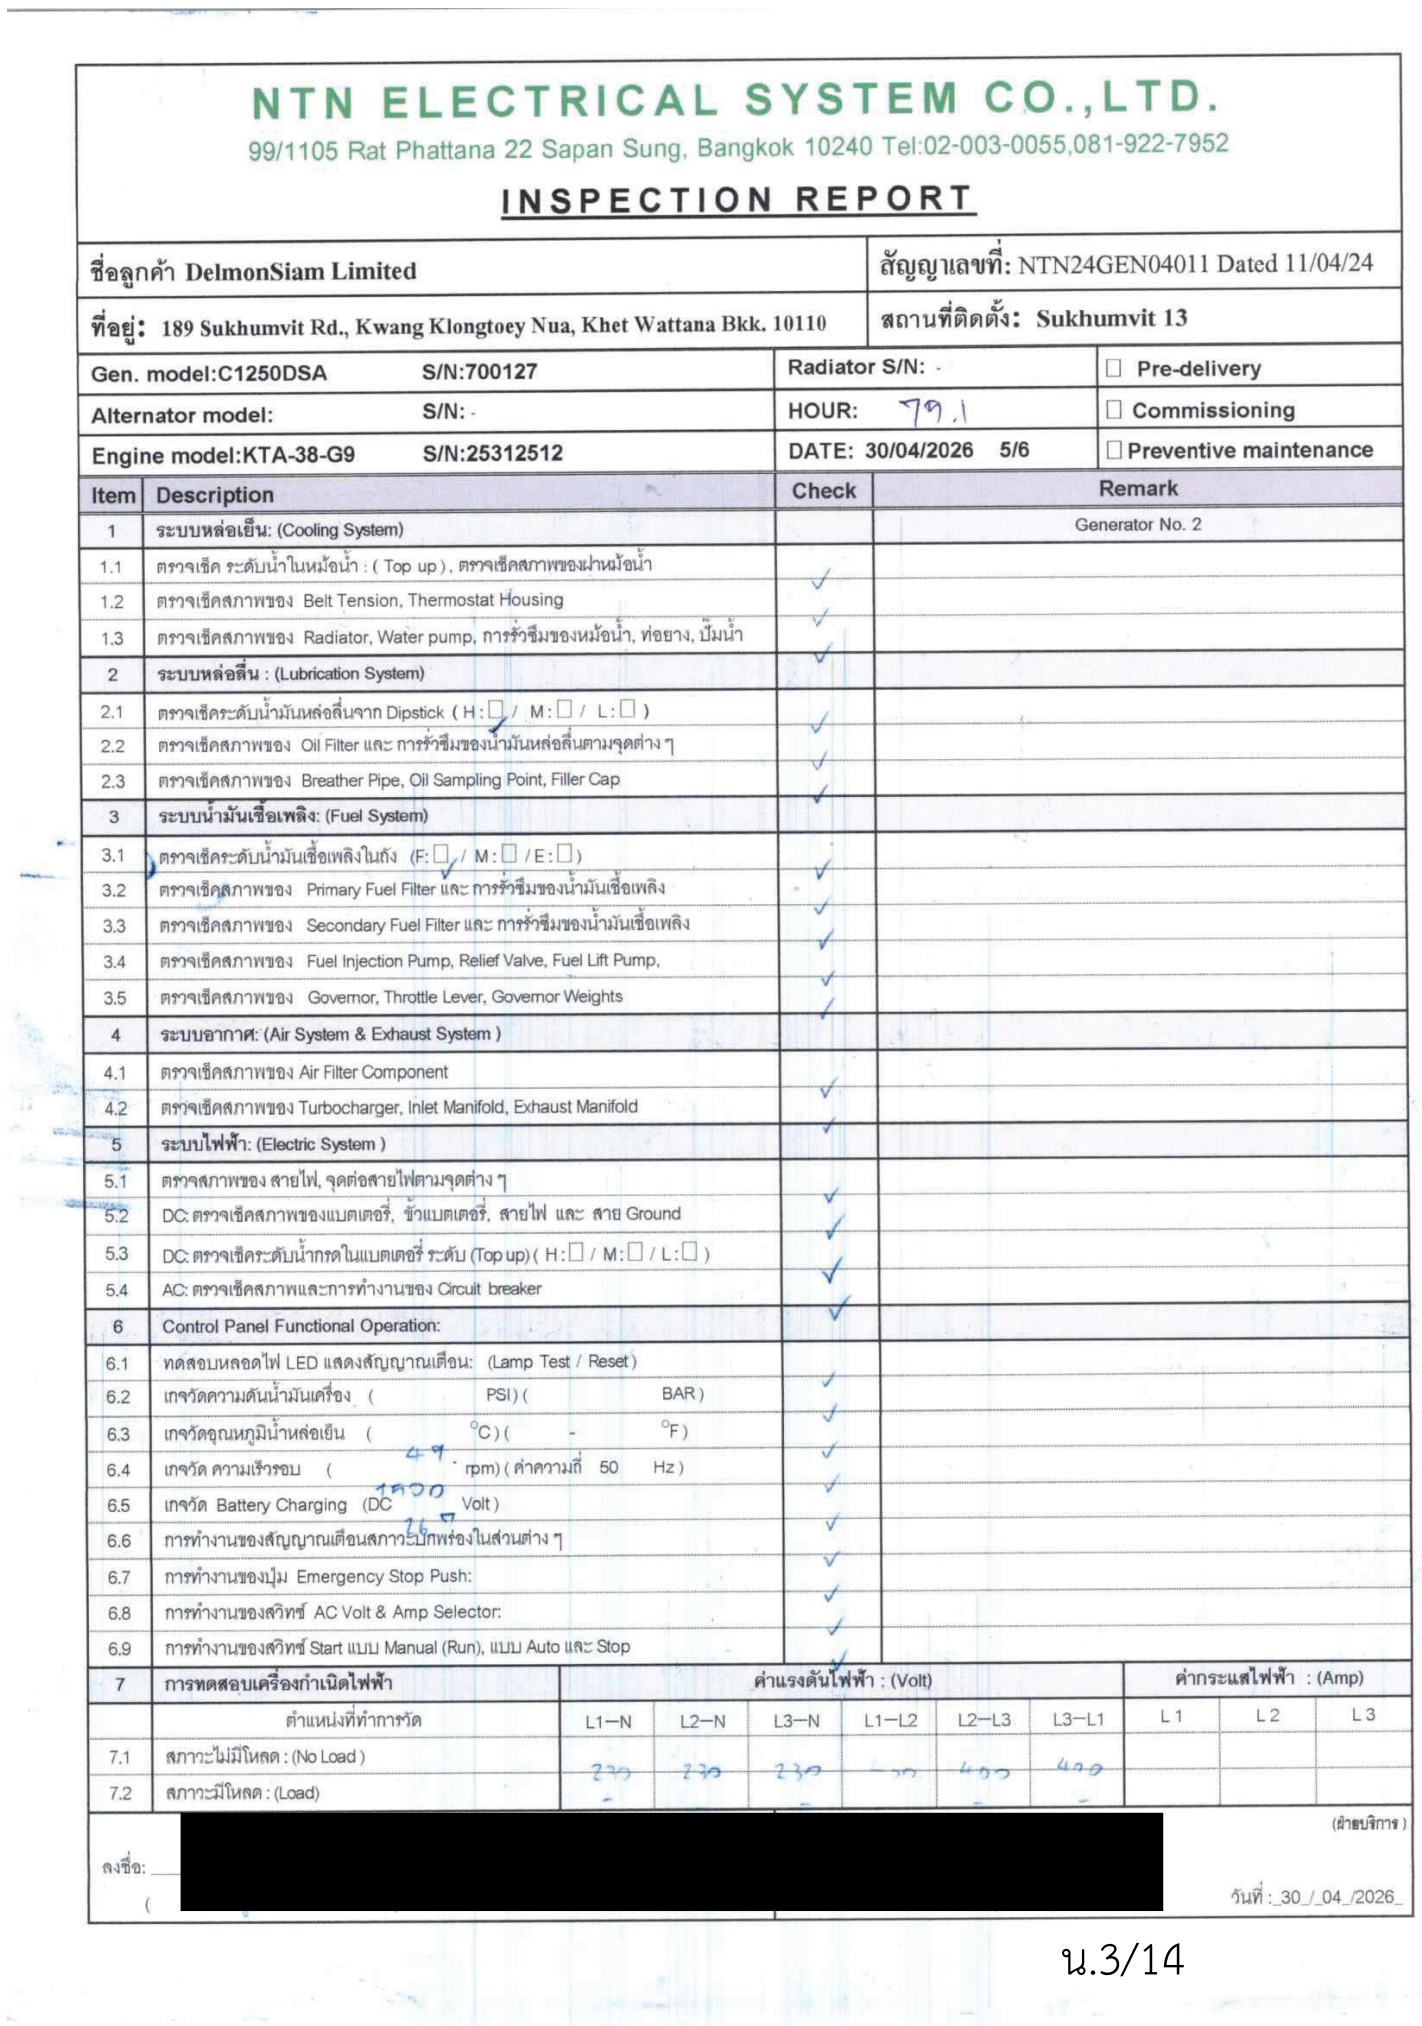

NTN ELECTRICAL SYSTEM CO.,LTD.

99/1105 Rat Phattana 22 Sapan Sung, Bangkok 10240 Tel:02-003-0055,081-922-7952

INSPECTION REPORT

ชื่อลูกค้า DelmonSiam Limited	**สัญญาเลขที่:** NTN24GEN04011 Dated 11/04/24
ที่อยู่: 189 Sukhumvit Rd., Kwang Klongtoey Nua, Khet Wattana Bkk. 10110	**สถานที่ติดตั้ง:** Sukhumvit 13

Gen. model:C1250DSA	S/N:700127	Radiator S/N: -	☐ Pre-delivery
Alternator model:	S/N: -	HOUR: 79.1	☐ Commissioning
Engine model:KTA-38-G9	S/N:25312512	DATE: 30/04/2026 5/6	☐ Preventive maintenance

Item	Description	Check	Remark
1	ระบบหล่อเย็น: (Cooling System)		Generator No. 2
1.1	ตรวจเช็ค ระดับน้ำในหม้อน้ำ : (Top up), ตรวจเช็คสภาพของฝาหม้อน้ำ	✓	
1.2	ตรวจเช็คสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	✓	
1.3	ตรวจเช็คสภาพของ Radiator, Water pump, การรั่วซึมของหม้อน้ำ, ท่อยาง, ปั๊มน้ำ	✓	
2	ระบบหล่อลื่น : (Lubrication System)		
2.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นจาก Dipstick (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	
2.2	ตรวจเช็คสภาพของ Oil Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ	✓	
2.3	ตรวจเช็คสภาพของ Breather Pipe, Oil Sampling Point, Filler Cap	✓	
3	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง: (Fuel System)		
3.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (F:☑ / M:☐ /E:☐)	✓	
3.2	ตรวจเช็คสภาพของ Primary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.3	ตรวจเช็คสภาพของ Secondary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.4	ตรวจเช็คสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump,	✓	
3.5	ตรวจเช็คสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	✓	
4	ระบบอากาศ: (Air System & Exhaust System)		
4.1	ตรวจเช็คสภาพของ Air Filter Component	✓	
4.2	ตรวจเช็คสภาพของ Turbocharger, Inlet Manifold, Exhaust Manifold	✓	
5	ระบบไฟฟ้า: (Electric System)		
5.1	ตรวจสภาพของ สายไฟ, จุดต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ	✓	
5.2	DC: ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	✓	
5.3	DC: ตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ ระดับ (Top up) (H:☐ / M:☐ / L:☐)	✓	
5.4	AC: ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Circuit breaker	✓	
6	Control Panel Functional Operation:		
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน: (Lamp Test / Reset)	✓	
6.2	เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง (PSI) (BAR)	✓	
6.3	เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (49 °C) (- °F)	✓	
6.4	เกจวัด ความเร็วรอบ (1500 rpm) (ค่าความถี่ 50 Hz)	✓	
6.5	เกจวัด Battery Charging (DC 26.7 Volt)	✓	
6.6	การทำงานของสัญญาณเตือนสภาวะบกพร่องในส่วนต่าง ๆ	✓	
6.7	การทำงานของปุ่ม Emergency Stop Push:	✓	
6.8	การทำงานของสวิทซ์ AC Volt & Amp Selector:	✓	
6.9	การทำงานของสวิทซ์ Start แบบ Manual (Run), แบบ Auto และ Stop	✓	

7	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ค่าแรงดันไฟฟ้า : (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า : (Amp)		
	ตำแหน่งที่ทำการวัด	L1–N	L2–N	L3–N	L1–L2	L2–L3	L3–L1	L 1	L 2	L 3
7.1	สภาวะไม่มีโหลด : (No Load)	230	230	230	400	400	400			
7.2	สภาวะมีโหลด : (Load)	-	-	-	-	-	-			

ลงชื่อ: [redacted]

(ฝ่ายบริการ)

วันที่ : 30 / 04 /2026

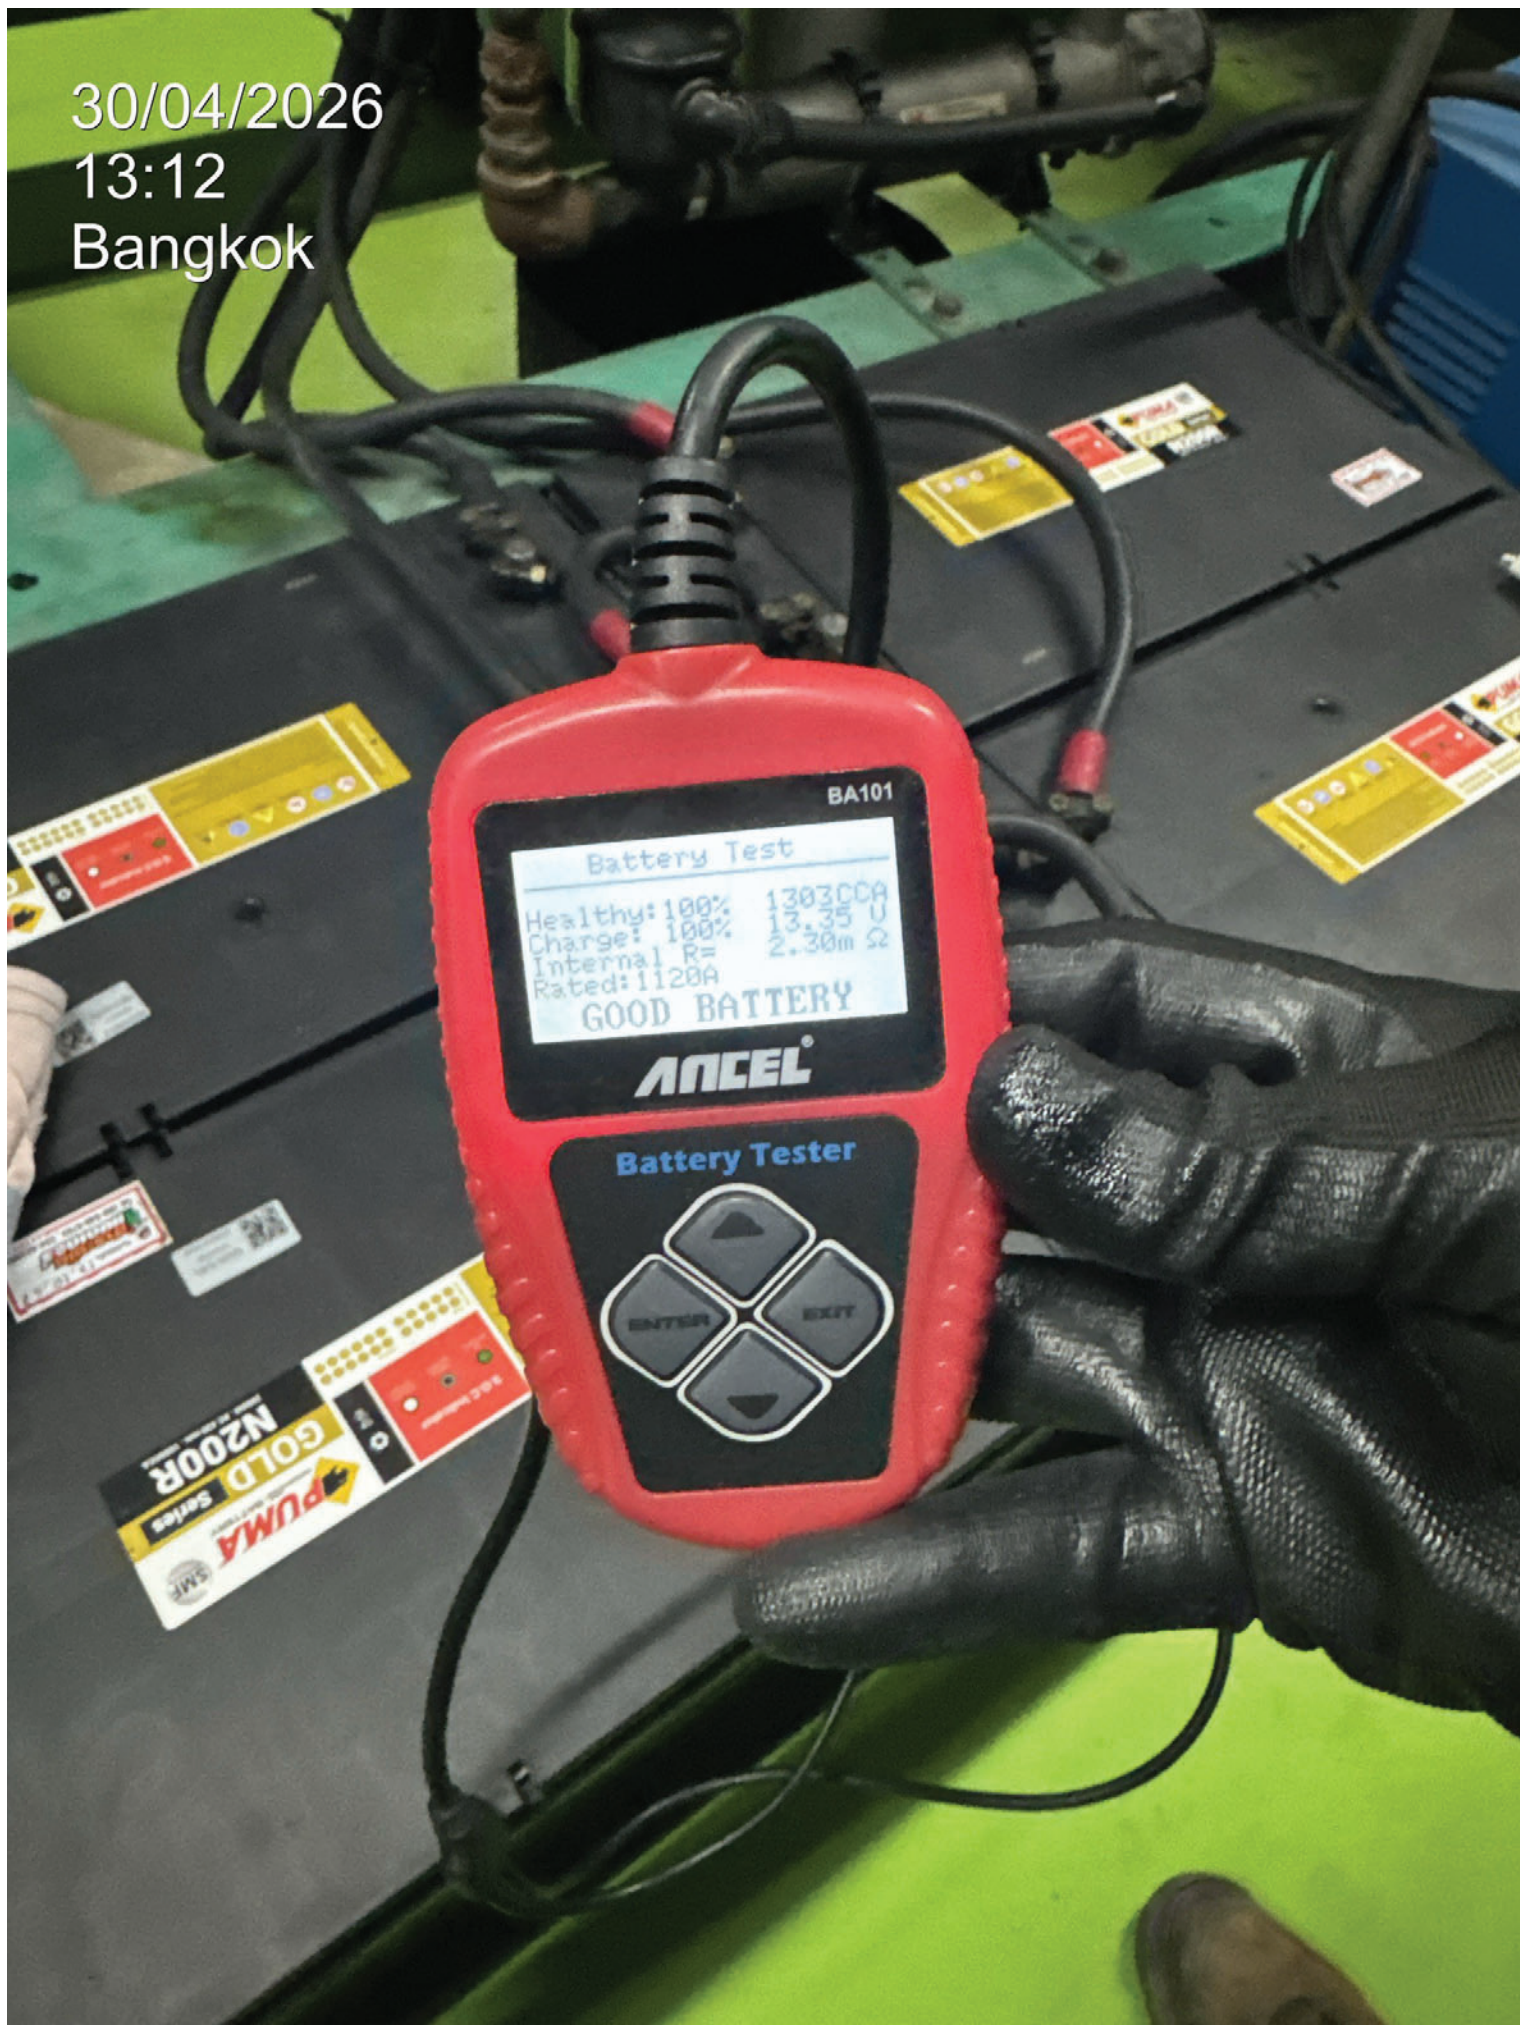

[redacted]

[redacted]

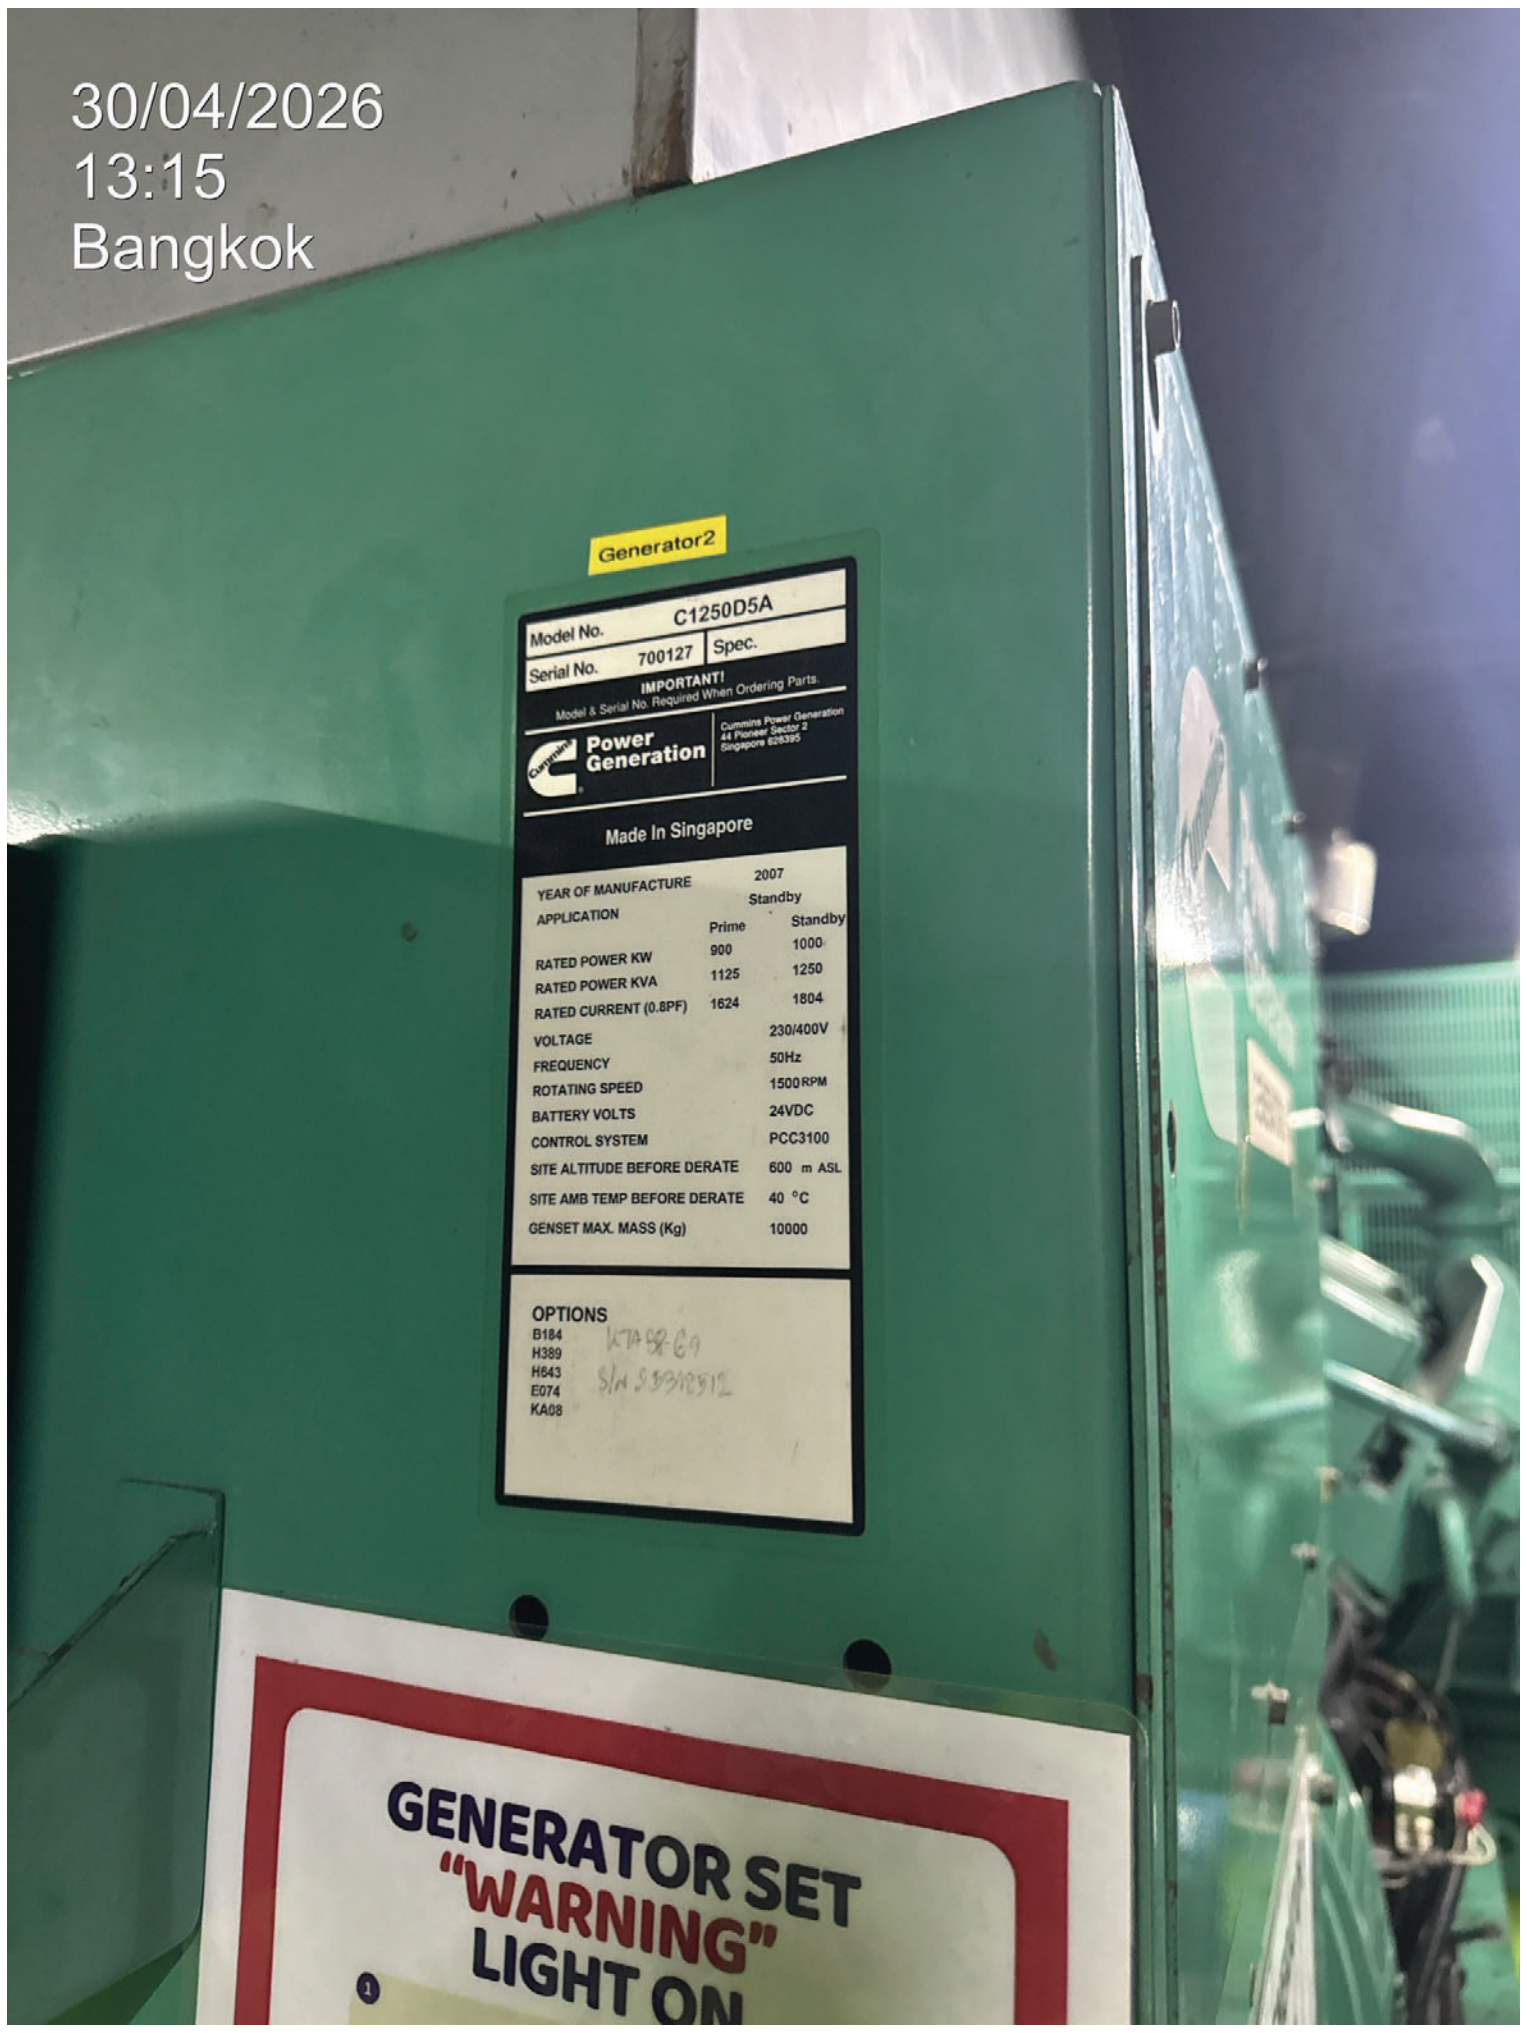

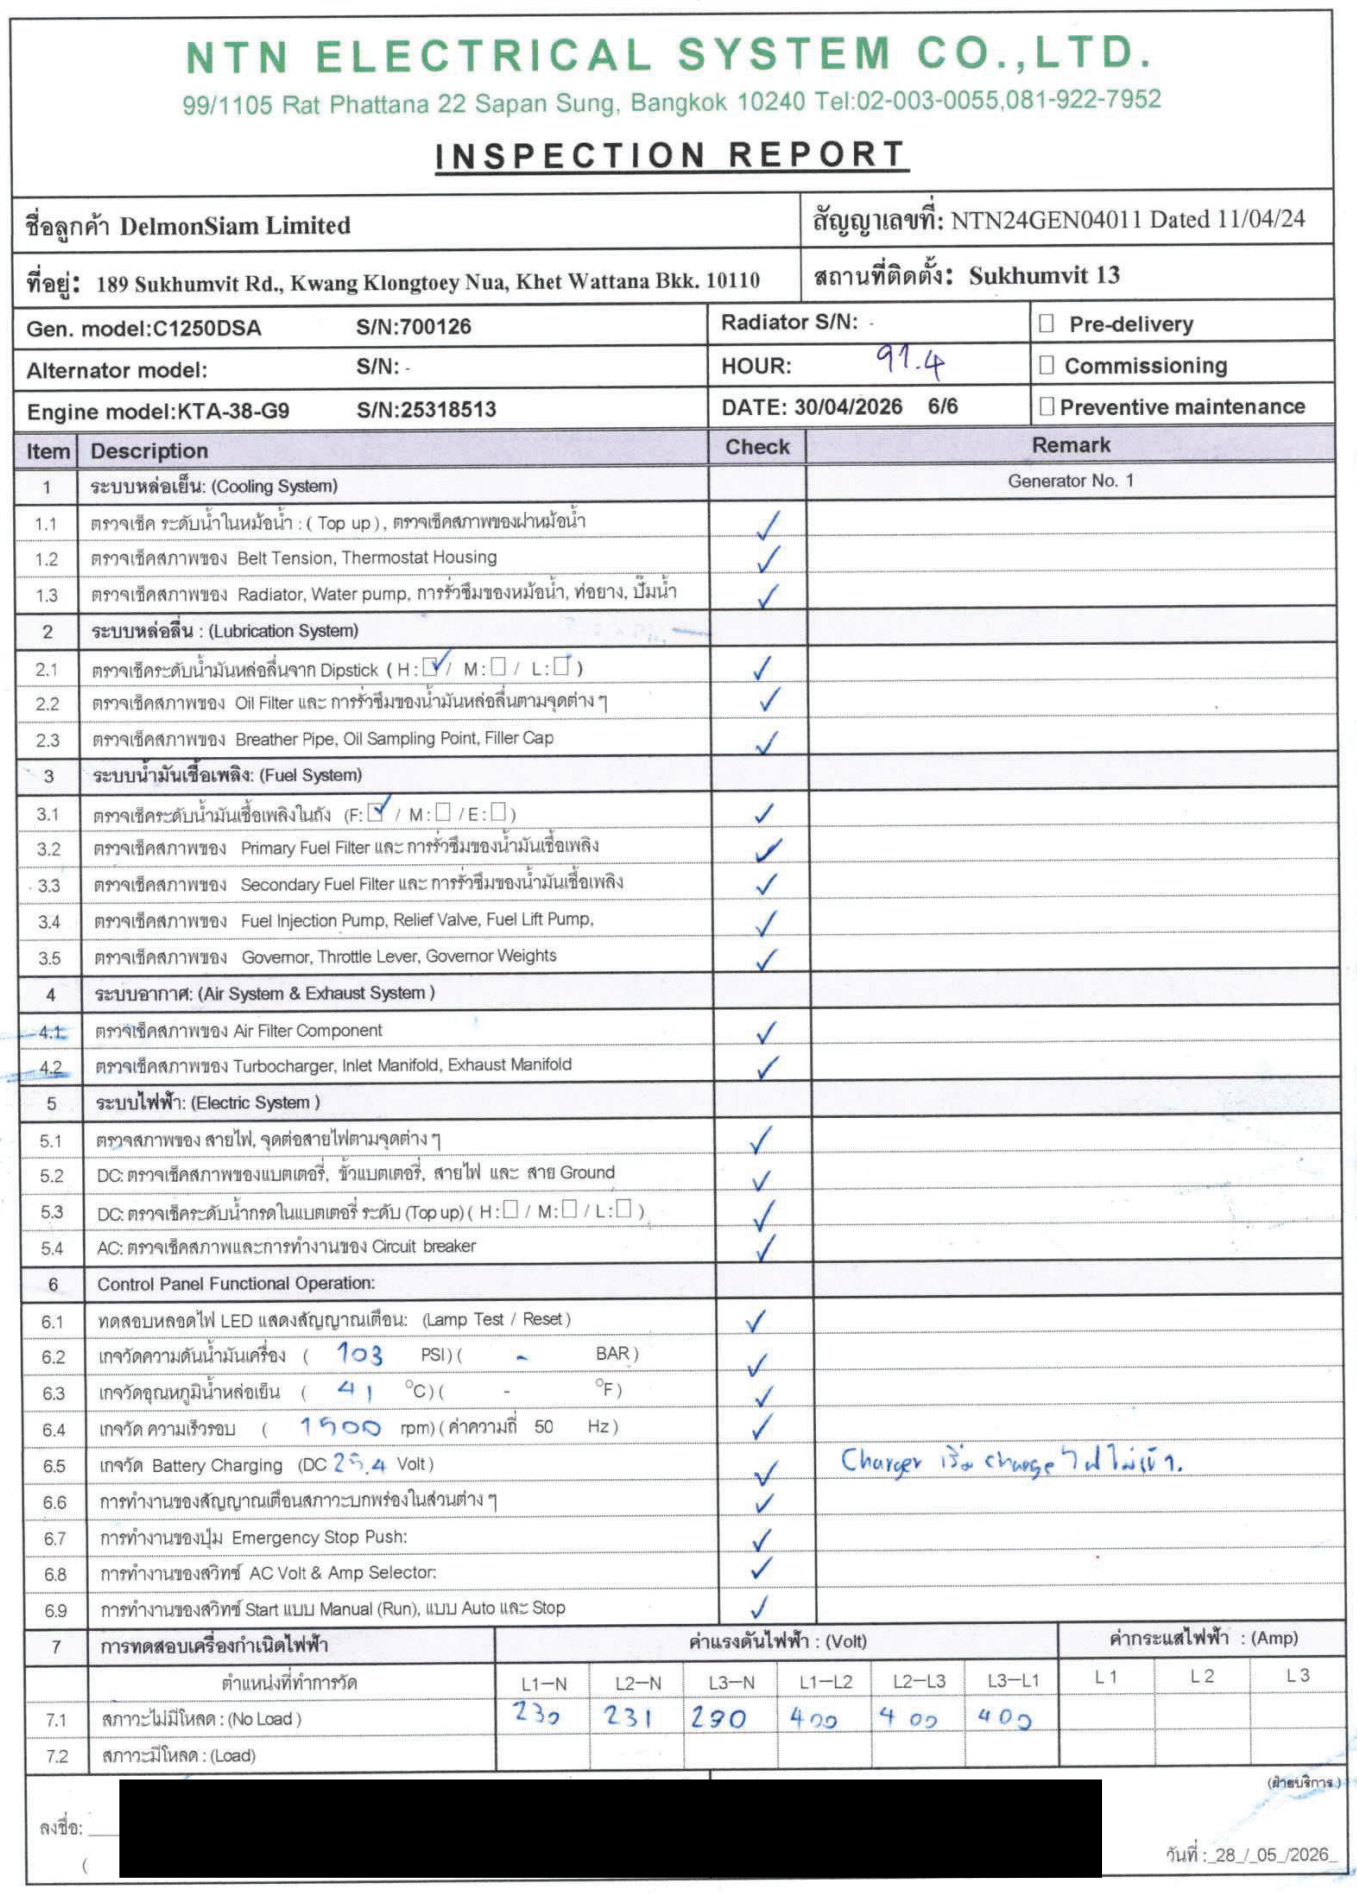

NTN ELECTRICAL SYSTEM CO.,LTD.

99/1105 Rat Phattana 22 Sapan Sung, Bangkok 10240 Tel:02-003-0055,081-922-7952

INSPECTION REPORT

ชื่อลูกค้า DelmonSiam Limited	สัญญาเลขที่: NTN24GEN04011 Dated 11/04/24
ที่อยู่: 189 Sukhumvit Rd., Kwang Klongtoey Nua, Khet Wattana Bkk. 10110	สถานที่ติดตั้ง: Sukhumvit 13

Gen. model:C1250DSA	S/N:700126	Radiator S/N: -	☐ Pre-delivery
Alternator model:	S/N: -	HOUR: 91.4	☐ Commissioning
Engine model:KTA-38-G9	S/N:25318513	DATE: 30/04/2026 6/6	☐ Preventive maintenance

Item	Description	Check	Remark
1	ระบบหล่อเย็น: (Cooling System)		Generator No. 1
1.1	ตรวจเช็ค ระดับน้ำในหม้อน้ำ : (Top up) , ตรวจเช็คสภาพของฝาหม้อน้ำ	✓	
1.2	ตรวจเช็คสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	✓	
1.3	ตรวจเช็คสภาพของ Radiator, Water pump, การรั่วซึมของหม้อน้ำ, ท่อยาง, ปั๊มน้ำ	✓	
2	ระบบหล่อลื่น : (Lubrication System)		
2.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นจาก Dipstick (H : ☑ / M : ☐ / L : ☐)	✓	
2.2	ตรวจเช็คสภาพของ Oil Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ	✓	
2.3	ตรวจเช็คสภาพของ Breather Pipe, Oil Sampling Point, Filler Cap	✓	
3	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง: (Fuel System)		
3.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (F: ☑ / M : ☐ / E : ☐)	✓	
3.2	ตรวจเช็คสภาพของ Primary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.3	ตรวจเช็คสภาพของ Secondary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.4	ตรวจเช็คสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump,	✓	
3.5	ตรวจเช็คสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	✓	
4	ระบบอากาศ: (Air System & Exhaust System)		
4.1	ตรวจเช็คสภาพของ Air Filter Component	✓	
4.2	ตรวจเช็คสภาพของ Turbocharger, Inlet Manifold, Exhaust Manifold	✓	
5	ระบบไฟฟ้า: (Electric System)		
5.1	ตรวจสภาพของ สายไฟ, จุดต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ	✓	
5.2	DC: ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	✓	
5.3	DC: ตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ ระดับ (Top up) (H : ☐ / M: ☐ / L : ☐)	✓	
5.4	AC: ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Circuit breaker	✓	
6	Control Panel Functional Operation:		
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน: (Lamp Test / Reset)	✓	
6.2	เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง (103 PSI) (- BAR)	✓	
6.3	เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (41 °C) (- °F)	✓	
6.4	เกจวัด ความเร็วรอบ (1500 rpm) (ค่าความถี่ 50 Hz)	✓	
6.5	เกจวัด Battery Charging (DC 25.4 Volt)	✓	Charger เริ่ม charge ไฟไม่เข้า.
6.6	การทำงานของสัญญาณเตือนสภาวะบกพร่องในส่วนต่าง ๆ	✓	
6.7	การทำงานของปุ่ม Emergency Stop Push:	✓	
6.8	การทำงานของสวิทซ์ AC Volt & Amp Selector:	✓	
6.9	การทำงานของสวิทซ์ Start แบบ Manual (Run), แบบ Auto และ Stop	✓	

7	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ค่าแรงดันไฟฟ้า : (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า : (Amp)		
	ตำแหน่งที่ทำการวัด	L1–N	L2–N	L3–N	L1–L2	L2–L3	L3–L1	L 1	L 2	L 3
7.1	สภาวะไม่มีโหลด : (No Load)	230	231	290	400	400	400			
7.2	สภาวะมีโหลด : (Load)									

ลงชื่อ: [redacted]

(ฝ่ายบริการ)

วันที่ : 28 / 05 /2026

NTN ELECTRICAL SYSTEM CO.,LTD.

99/1105 Rat Phattana 22 Sapan Sung, Bangkok 10240 Tel:02-003-0055,081-922-7952

INSPECTION REPORT

ชื่อลูกค้า DelmonSiam Limited		**สัญญาเลขที่:** NTN24GEN04011 Dated 11/04/24	
ที่อยู่: 189 Sukhumvit Rd., Kwang Klongtoey Nua, Khet Wattana Bkk. 10110		**สถานที่ติดตั้ง:** Sukhumvit 13	
Gen. model:C1250DSA	S/N:700127	Radiator S/N: -	☐ Pre-delivery
Alternator model:	S/N: -	HOUR: 79,2	☐ Commissioning
Engine model:KTA-38-G9	S/N:25312512	DATE: 30/04/2026 6/6	☐ Preventive maintenance

Item	Description	Check	Remark
1	ระบบหล่อเย็น: (Cooling System)		Generator No. 2
1.1	ตรวจเช็ค ระดับน้ำในหม้อน้ำ : (Top up), ตรวจเช็คสภาพของฝาหม้อน้ำ	✓	
1.2	ตรวจเช็คสภาพของ Belt Tension, Thermostat Housing	✓	
1.3	ตรวจเช็คสภาพของ Radiator, Water pump, การรั่วซึมของหม้อน้ำ, ท่อยาง, ปั๊มน้ำ	✓	
2	ระบบหล่อลื่น : (Lubrication System)		
2.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นจาก Dipstick (H:☑ / M:☐ / L:☐)	✓	
2.2	ตรวจเช็คสภาพของ Oil Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่าง ๆ	✓	
2.3	ตรวจเช็คสภาพของ Breather Pipe, Oil Sampling Point, Filler Cap	✓	
3	ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง: (Fuel System)		
3.1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (F:☑ / M:☐ / E:☐)	✓	
3.2	ตรวจเช็คสภาพของ Primary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.3	ตรวจเช็คสภาพของ Secondary Fuel Filter และ การรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
3.4	ตรวจเช็คสภาพของ Fuel Injection Pump, Relief Valve, Fuel Lift Pump,	✓	
3.5	ตรวจเช็คสภาพของ Governor, Throttle Lever, Governor Weights	✓	
4	ระบบอากาศ: (Air System & Exhaust System)		
4.1	ตรวจเช็คสภาพของ Air Filter Component	✓	
4.2	ตรวจเช็คสภาพของ Turbocharger, Inlet Manifold, Exhaust Manifold	✓	
5	ระบบไฟฟ้า: (Electric System)		
5.1	ตรวจสภาพของ สายไฟ, จุดต่อสายไฟตามจุดต่าง ๆ	✓	
5.2	DC: ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่, ขั้วแบตเตอรี่, สายไฟ และ สาย Ground	✓	
5.3	DC: ตรวจเช็คระดับน้ำกรดในแบตเตอรี่ ระดับ (Top up) (H:☐ / M:☐ / L:☐)	✓	
5.4	AC: ตรวจเช็คสภาพและการทำงานของ Circuit breaker	✓	
6	Control Panel Functional Operation:		
6.1	ทดสอบหลอดไฟ LED แสดงสัญญาณเตือน: (Lamp Test / Reset)	✓	
6.2	เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง (PSI) (BAR)	✓	
6.3	เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (41 °C) 702 kPa — °F)	✓	
6.4	เกจวัด ความเร็วรอบ (1400-1500 rpm) (ค่าความถี่ 50 Hz)	✓	รอบไม่นิ่งตอน Start,
6.5	เกจวัด Battery Charging (DC 25.4 Volt)	✓	Charger เริ่ม charge ไฟไม่เข้า
6.6	การทำงานของสัญญาณเตือนสภาวะบกพร่องในส่วนต่าง ๆ	✓	
6.7	การทำงานของปุ่ม Emergency Stop Push:	✓	
6.8	การทำงานของสวิทซ์ AC Volt & Amp Selector:	✓	
6.9	การทำงานของสวิทซ์ Start แบบ Manual (Run), แบบ Auto และ Stop	✓	

7	การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ค่าแรงดันไฟฟ้า : (Volt)						ค่ากระแสไฟฟ้า : (Amp)		
	ตำแหน่งที่ทำการวัด	L1–N	L2–N	L3–N	L1–L2	L2–L3	L3–L1	L 1	L 2	L 3
7.1	สภาวะไม่มีโหลด : (No Load)	231	230	230	400	400	400			
7.2	สภาวะมีโหลด : (Load) /									

ลงชื่อ: [redacted]

(ฝ่ายบริการ)

วันที่ : _28_/_05_/2026_

PRO.FIRE ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร.ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/1596 ซ.3/5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร(02) 569-7895 โทรสาร(02)832-7891 E-mail: profire.engineer@gmail.com

DATA TEST

JOCKEY PUMP

Project Name : โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท	Service date : 25/6/69
Customer Name :	Time : Varinthorn
Address :	Technician : Hight Zone
Attention :	

PUMP	MOTOR	CONTROLLER :
Pump Brand:	Motor Brand:	Control Brand :
Model:	Model:	Model :
S/N:	S/N:	S/N :
Pump speed RPM	Frame: Type:	☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED
Flow Rate GPM	Horse Power HP	Power Supply V PH HZ
TDH PSI	Engine Speed RPM	Type Start ☑ D.O.L ☐ Star-Delta
Max. Working Pressure PSI	Power Supply V PH HZ	
	Full Load A	

Item	PUMP	Y	N	N/A	Item	DATA TEST
1	Inboard ball bearing	✓			1	Suction Pressure 0 PSI
2	Outboard ball bearing	✓			2	Discharge Pressure 205 PSI
3	Mechanical seals (front & back)	✓			3	Water Flow Rate – GPM
4	Packing seal (front & back)			✓	4	Relief Valve Seting 205 PSI
5	Lubrication			✓	5	Pump Speed – RPM
6	Checking Vibration	✓			6	Voltage (R-S,S-T,T-R) 391, 391, 392 Volt
7	Suction pressure 0 PSI Discharge pressure 205 PSI	✓			7	Amperage (R-S-T) 22.1, 23.1, 23.3 AMP
Item	**MOTOR TEST**	**Y**	**N**	**N/A**	8	Pressure cut-in 185 PSI
1	Inboard ball bearing	✓			9	Pressure cut-out 205 PSI
2	Outboard ball bearing	✓				
3	Lubrication			✓		
4	Running amperaqe R=22.1 A, S=23.1 A, T=23.3 A	✓				
Item	**CONTROLLER TEST**	**Y**	**N**	**N/A**		
1	Manual Start-Stop	✓			Remark :	
2	Automatic Start-Stop	✓				Auto/Manual ปกติ
3	Power Supply condition 380 V	✓				- R/F มีเสียงดัง
4	Magnetic Contractor Start ☑ D.O.L. ☐ Star - Delta					
5	Overload Relay 42 A , Set At 33 A	✓				
6	Timer Relay Set 10 SEC	✓				
7	Pressure Switch Test Start Set 185 PSI, Stop Set 205 P	✓				

[redacted]

Date : 26/6/69	Date : 26/6/69	Date :

PRO.FIRE ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร.ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/1596 ซ.3/5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร(02) 569-7895 โทรสาร(02)832-7891 E-mail: profire.engineer@gmail.com

DATA TEST

DIESEL ENGINE FIRE PUMP

Project Name : โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท	Service date : 25/6/69
Customer Name :	Time : Varinthorn
Address :	Technician : Hight Zone
Attention :	

PUMP	ENGINE	CONTROLLER :
Pump Brand:	Engine Brand:	Control Brand :
Model:	Model:	Model :
S/N:	S/N:	S/N :
☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED	☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED	☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED
Pump speed RPM	Power Rating HP	Power Supply V PH HZ
Flow Rate GPM	Engine Speed RPM	
TDH PSI	Power Supply VDC	
Max. Working Pressure PSI		

Item	PUMP	Y	N	N/A	Item	CONTROLLER TEST	Y	N	N/A
1	Inboard ball bearing	✓			1	Checking Starting Battery # 1	✓		
2	Outboard ball bearing	✓			2	Checking Starting Battery # 2	✓		
3	Packing seal (front & back)	✓			3	Automatic Start by Draining water system	✓		
4	Suction pressure +12 Psi Discharge pressure 260 Psi	✓			4	Manual Stop by Engine shut Down	✓		
Item	**ENGINE TEST**	**Y**	**N**	**N/A**	5	Battery charger # 1	✓		
1	Manual Crank on Battery # 1	✓			6	Battery Charger # 2	✓		
2	Manual Crank on Battery # 2	✓			7	Test Charger Malfunction 12 VDC	✓		
3	Low oil Pressure 60 PSI	✓			8	Automatic Weekly Starting Test			✓
4	Fuel Pressure – PSI			✓		Start Day Time Stop Day Time			✓
5	Water Temperature 80 C.	✓			9	Water Temperature 80 C.	✓		
6	Service Hour Meter 20.8 HR	✓			10	Low oil Pressure 60 PSI	✓		
7	Tachometer 2300 RPM	✓			11	Engine over speed	✓		
8	Cooling Loop 10 PSI	✓			12	Failed to Start	✓		
					13	Timer Relay (Set Manual Stop min.)	✓		
					14	Pressure Switch Test (Start Set 160 PSI.)	✓		
						(Stop Set Manual Stop)	✓		

Item	DATA TEST	Remark :
1	Discharge Pressure 260 PSI	Auto/Manual ปกติ
2	Suction Pressure +12 PSI	- แนะนำเปลี่ยน Betterry
3	Water Flow Rate – GPM	(25/7/67)
4	Pump Speed 2300 RPM	
5	Relief Valve Setting 260 PSI	
6	Pressure cut-in 160 PSI	
7	Pressure cut-out Manual Stop PSI	

[redacted]

Date : 26/6/69	Date : 26/6/69	Date :

PRO.FIRE ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร.ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/1596 ซ.3/5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร(02) 569-7895 โทรสาร(02)832-7891 E-mail: profire.engineer@gmail.com

DATA TEST

JOCKEY PUMP

Project Name : โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท	Service date : 26/6/69
Customer Name :	Time : Varinthorn
Address :	Technician : Low Zone
Attention :	

PUMP	MOTOR	CONTROLLER :
Pump Brand:	Motor Brand:	Control Brand :
Model:	Model:	Model :
S/N:	S/N:	S/N :
Pump speed RPM	Frame: Type:	☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED
Flow Rate GPM	Horse Power HP	Power Supply V PH HZ
TDH PSI	Engine Speed RPM	Type Start ☐ D.O.L ☐ Star-Delta
Max. Working Pressure PSI	Power Supply V PH HZ	
	Full Load A	

Item	PUMP	Y	N	N/A	Item	DATA TEST
1	Inboard ball bearing	✓			1	Suction Pressure 0 PSI
2	Outboard ball bearing	✓			2	Discharge Pressure 150 PSI
3	Mechanical seals (front & back)	✓			3	Water Flow Rate – GPM
4	Packing seal (front & back)			✓	4	Relief Valve Seting 150 PSI
5	Lubrication			✓	5	Pump Speed - RPM
6	Checking Vibration	✓			6	Voltage (R-S,S-T,T-R) 391, 392, 393 Volt
7	Suction pressure 0 PSI Discharge pressure 150 PSI	✓			7	Amperage (R-S-T) 15.4, 17.9, 17.5 AMP
Item	**MOTOR TEST**	**Y**	**N**	**N/A**	8	Pressure cut-in 120 PSI
1	Inboard ball bearing	✓			9	Pressure cut-out 150 PSI
2	Outboard ball bearing	✓				
3	Lubrication			✓		
4	Running amperaqe R=15.4 A, S=17.9 A, T=17.5 A	✓				
Item	**CONTROLLER TEST**	**Y**	**N**	**N/A**		
1	Manual Start-Stop	✓			Remark :	
2	Automatic Start-Stop	✓				Auto/Manual ปกติ
3	Power Supply condition 380 V	✓				- ~~แนะนำเปลี่ยน Battery~~
4	Magnetic Contractor Start ☑ D.O.L. ☐ Star - Delta					~~(25/7/67)~~
5	Overload Relay 32 A , Set At 26 A	✓				
6	Timer Relay Set 10 SEC	✓				
7	Pressure Switch Test Start Set 120 PSI, Stop Set 150 P	✓				

[redacted]

Date : 25/6/69	Date : 26/6/69	Date :

PRO.FIRE ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร.ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง
29/1596 ซ.3/5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร(02) 569-7895 โทรสาร(02)832-7891 E-mail: profire.engineer@gmail.com

DATA TEST

DIESEL ENGINE FIRE PUMP

Project Name : โรงแรม โซฟิเทล สุขุมวิท	Service date : 25/6/69
Customer Name :	Time : Varinthorn
Address :	Technician : Low Zone
Attention :	

PUMP	ENGINE	CONTROLLER :
Pump Brand:	Engine Brand:	Control Brand :
Model:	Model:	Model :
S/N:	S/N:	S/N :
☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED	☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED	☐ NFPA20 ☐ UL LISTED ☐ FM APPROVED
Pump speed RPM	Power Rating HP	Power Supply V PH HZ
Flow Rate GPM	Engine Speed RPM	
TDH PSI	Power Supply VDC	
Max. Working Pressure PSI		

Item	PUMP	Y	N	N/A	Item	CONTROLLER TEST	Y	N	N/A
1	Inboard ball bearing	✓			1	Checking Starting Battery # 1	✓		
2	Outboard ball bearing	✓			2	Checking Starting Battery # 2	✓		
3	Packing seal (front & back)	✓			3	Automatic Start by Draining water system	✓		
4	Suction pressure +4 Psi Discharge pressure 170 Psi	✓			4	Manual Stop by Engine shut Down	✓		
Item	ENGINE TEST	Y	N	N/A	5	Battery charger # 1	✓		
1	Manual Crank on Battery # 1	✓			6	Battery Charger # 2	✓		
2	Manual Crank on Battery # 2	✓			7	Test Charger Malfunction 12 VDC	✓		
3	Low oil Pressure 60 PSI	✓			8	Automatic Weekly Starting Test			✓
4	Fuel Pressure – PSI			✓		Start Day Time Stop Day Time			✓
5	Water Temperature 80 C.	✓			9	Water Temperature 80 C.	✓		
6	Service Hour Meter 20.8 HR	✓			10	Low oil Pressure 60 PSI	✓		
7	Tachometer 2350 RPM	✓			11	Engine over speed	✓		
8	Cooling Loop 20 PSI	✓			12	Failed to Start	✓		
					13	Timer Relay (Set Manual Stop min.)	✓		
					14	Pressure Switch Test (Start Set 80 PSI.)	✓		
						(Stop Set Manual Stop)	✓		

Item	DATA TEST		Remark :
1	Discharge Pressure 170	PSI	- Auto/Manual ปกติ
2	Suction Pressure +4	PSI	- แนะนำเปลี่ยน Battery
3	Water Flow Rate –	GPM	(25/ม/67)
4	Pump Speed 2350	RPM	
5	Relief Valve Setting 170	PSI	
6	Pressure cut-in 80	PSI	
7	Pressure cut-out Manual Stop	PSI	

[redacted]		
Date : 26/6/69	Date : 26/6/69	Date :

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 1 DATE 15/1/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1650 ltrs. Add ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	89.9 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	4.8 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	100 kPa/ [✓ psi] / 88 kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	46 °C / 61 °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm / 1500 rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / 50 Hz
- Check volt charging to battery	25.3 Volt. / 25.4 Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 230 V. L2-N 231 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	90.2 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	ltrs.

Time start 13.30 Time stop 13.45 Total 15 mins

Supervisor' s comments
เครื่องทำงานปกติ

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 2 DATE 15/1/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1540 ltrs. Add ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	73.9 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	4.8 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	678 [✓ kPa]/ psi / 615 [✓ kPa]/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	50 °C / 62 °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm / 1500 rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / 50 Hz
- Check volt charging to battery	25.5 Volt. / 25.5 Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 231 V. L2-N 230 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	74.1 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	ltrs.

Time start 13.30 Time stop 13.45 Total 15 mins

Supervisor' s comments
เครื่องทำงานปกติ

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN1 DATE 29/01/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1640 ltrs. Add ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	90.2 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	4.7 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	90 kPa/ psi / 80 kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	45 °C / 50 °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm / 1500 rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / 50 Hz
- Check volt charging to battery	25.2 Volt. / 25.3 Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 229 V. L2-N 230 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	90.2 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	ltrs.

Time start 13.00 Time stop 13.15 Total 15 mins

Supervisor' s comments
เครื่องทำงานปรกติ

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 2 DATE 29/01/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1530 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	80.2 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	4.7 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	671 kPa/ psi / 614 kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	49 °C / 60 °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm / 1500 rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / 50 Hz
- Check volt charging to battery	25.5 Volt. / 25.5 Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 230 V. L2-N 231 V. L3-N 231 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	74.2 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start 13.00 Time stop 13.15 Total 15 mins

Supervisor' s comments

เครื่อง ทำงานปกติดี

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 1 DATE 12/2/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1640 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	90.3 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	____ amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	97 kPa/ [✓ psi] / 87 kPa/ [✓ psi]
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	50 °C / 64 °C
- Engine speed 1500 rpm.	1506 rpm / 1500 rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / 50 Hz
- Check volt charging to battery	25.4 Volt. / 25.4 Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 230 V. L2-N 231 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	90.6 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start ____ Time stop ____ Total ____ mins

Supervisor' s comments

Shift Supervisor ____ Verified by ____

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 2 DATE 12/2/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1540 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	74.3 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	____ amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	659 [✓ kPa]/ psi / 589 kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	53 °C / 68 °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm / 1500 rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / 50 Hz
- Check volt charging to battery	25.5 Volt. / 25.5 Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 232 V. L2-N 231 V. L3-N 231 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	74.5 hrs.
- Selector Sw auto run	( ) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	( ) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start ____ Time stop ____ Total ____ mins

Supervisor' s comments

Shift Supervisor ____ Verified by ____

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 1 DATE 26/3/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1610 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☐ Low ☐
- Check fan guard clearance	( ) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	( ) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	91 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	3 amp.
- Check battery terminals	( ) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	102 kPa/ [✓ psi] / ____ kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	44 °C / ____ °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm / ____ rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz / ____ Hz
- Check volt charging to battery	26 Volt. / ____ Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 230 V. L2-N 231 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	____ hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	( ) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start 13.06 Time stop 13.11 Total 5 mins

Supervisor' s comments

Normal

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD GEN 2 DATE 23/3/26

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1500 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	74.9 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	2.1 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow ( ) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	709 kPa/ psi ____ kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	42 °C ____ °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm ____ rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz ____ Hz
- Check volt charging to battery	26.2 Volt. ____ Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 230 V. L2-N 230 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	____ hrs.
- Selector Sw auto run	( ) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	( ) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start 13.06 Time stop 13.11 Total 5 mins

Supervisor' s comments Normal

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD No. 2 DATE 16/4/69

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1500 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	75 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	0.5/4 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	709 kPa/ psi ____ kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	45 °C ____ °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm ____ rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz ____ Hz
- Check volt charging to battery	25.4 Volt. ____ Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 232 V. L2-N 232 V. L3-N 231 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 ____ Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	75 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start 13.05 Time stop 13.10 Total 5 mins

Supervisor' s comments Normal

[redacted]

SOFITEL
HOTELS & RESORTS
BANGKOK SUKHUMVIT

WEEKLY DIESEL GENERATOR WARM - UP LOG SHEET

☑ NO LOAD ☐ WITH LOAD No.1 DATE 16/4/69

DESCRIPTION	RESULT
PRE START UP INSPECTION	
ENGINE	
- Check engine lubrication oil level (Full)	Full ☑ Low ☐
- Diesel fuel tank level (1600-2000 Ltrs.)	Full level 1610 ltrs. Add ____ ltrs.
- Check coolant level	Full ☑ Low ☐
- Check fan guard clearance	(✓) Normal ( ) abnormal
- Remove foreign body in cooling system	(✓) OK ( ) removed
- Record hours meter reading	91.1 hrs.
BATTERY	
- check current charging to battery	0.5/4.5 amp.
- Check battery terminals	(✓) tight, clean ( ) loose, tightened
- Check distilled water level	Full ☑ Low ☐
- Record SP.G. level	( ) red ( ) yellow (✓) green
OPERATIONAL CHECK	Started / Running (10 mins)
- Check lubricating oil pressure	102 kPa/ [✓ psi] ____ kPa/ psi
- Cooling water temp (70°C - 80°C)	47 °C ____ °C
- Engine speed 1500 rpm.	1500 rpm ____ rpm
- Frequency 50 Hz.	50 Hz ____ Hz
- Check volt charging to battery	25.4 Volt. ____ Volt.
- Record - voltmeter reading (Line - Nutral)	L1-N 230 V. L2-N 231 V. L3-N 230 V
- Record - Amp meter reading	L1 0 A. L2 0 A. L3 0 A
- Record kilowatt reading	L1 0 Kw. L2 0 Kw. L3 0 Kw
- Check for leaks around the engine	(✓) Normal ( ) leak
- Noises	(✓) Normal ( ) abnormal
- Vibration	(✓) Normal ( ) abnormal
- Smoke	(✓) Normal ( ) abnormal
AFTER ENGINE STOP	
- Reord diesel fuel system	
- Record hours meter reading	91.2 hrs.
- Selector Sw auto run	(✓) Normal ( ) abnormal
- Generator CB (Closed)	(✓) Normal ( ) abnormal
- Present fuel level	____ ltrs.

Time start 13.06 Time stop 13.10 Total 5 mins

Supervisor' s comments Normal

[redacted]

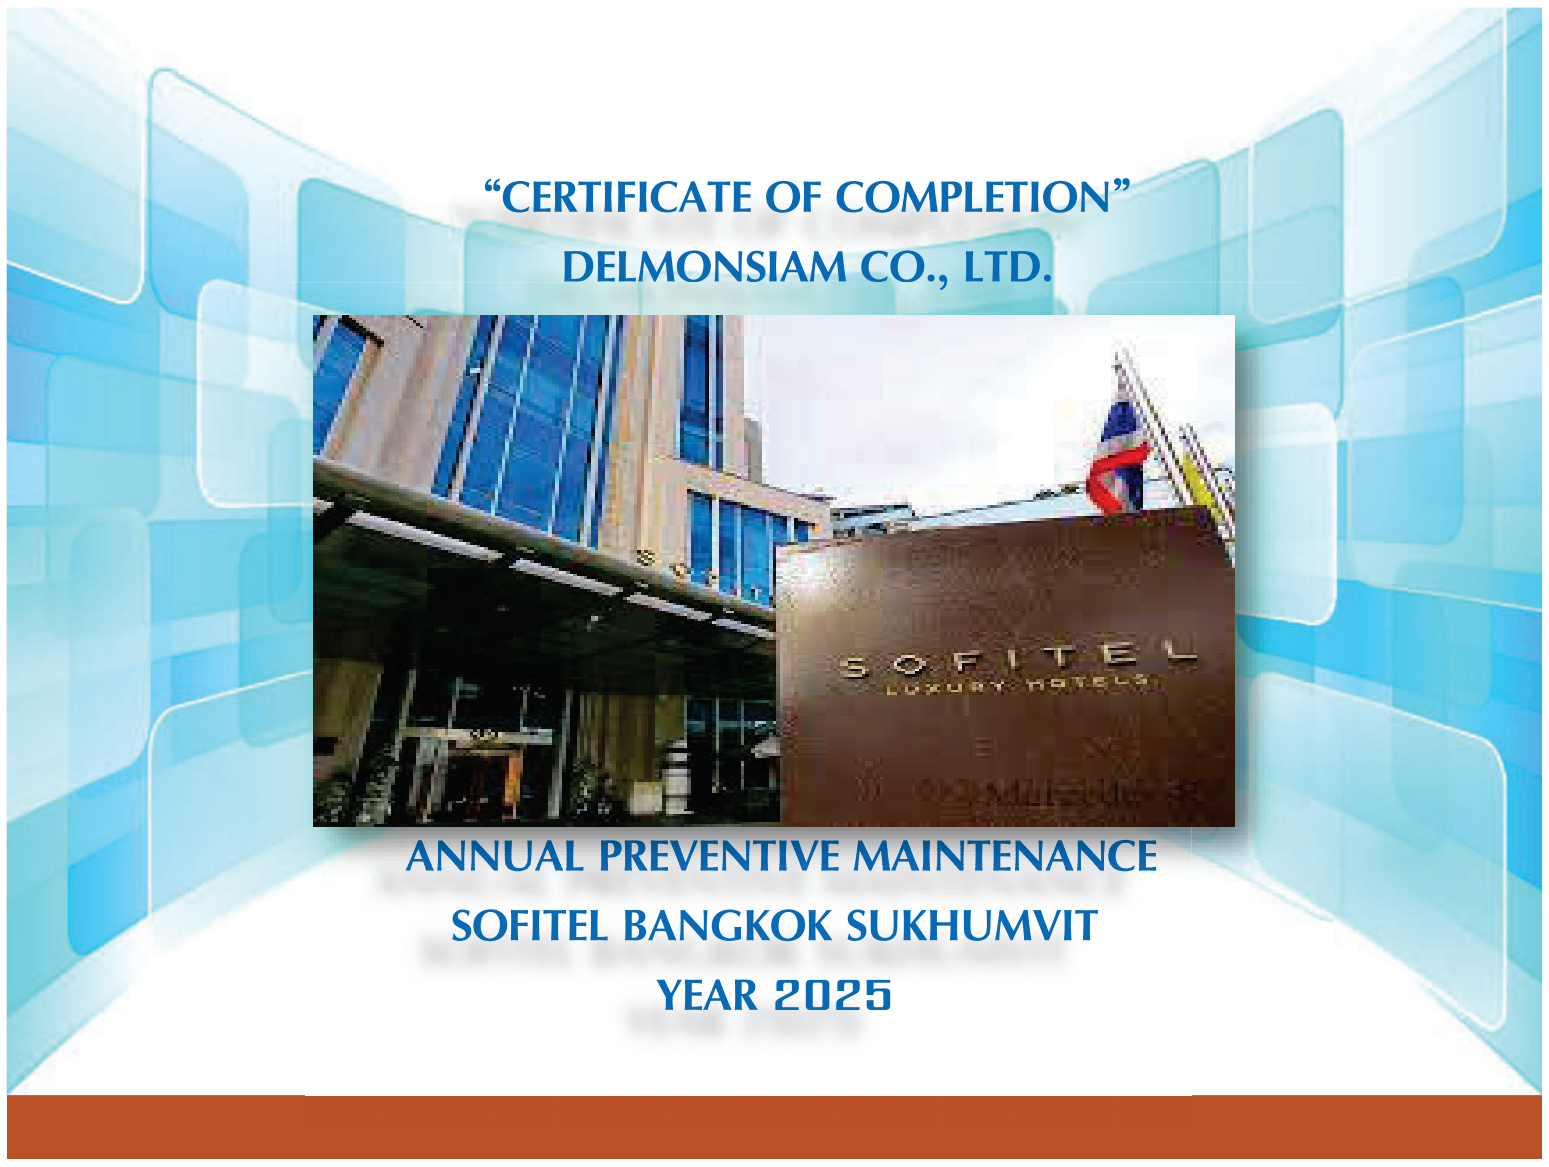

“CERTIFICATE OF COMPLETION”
DELMONSIAM CO., LTD.

ANNUAL PREVENTIVE MAINTENANCE
SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT
YEAR 2025

PREVENTIVE MAINTENANCE TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

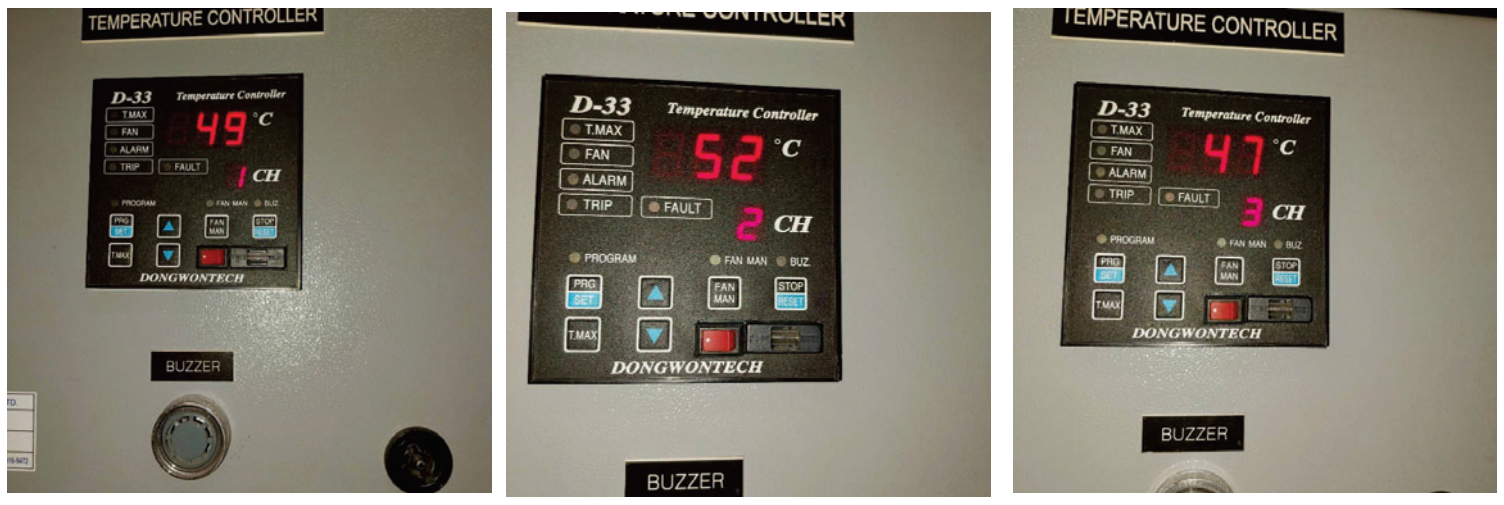

PREVENTIVE MAINTENANCE TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
TRANSFORMER

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

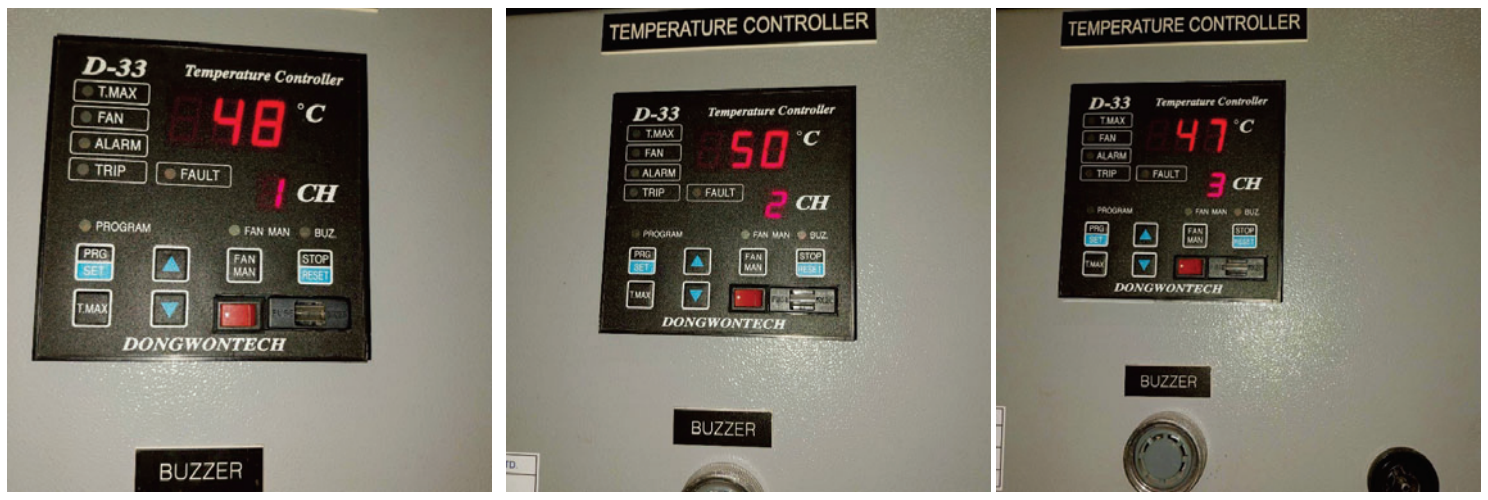

PREVENTIVE MAINTENANCE
Load Break Switch Panel

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
Load Break Switch Panel

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
Load Break Switch Panel

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจสอบค่าฉนวน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

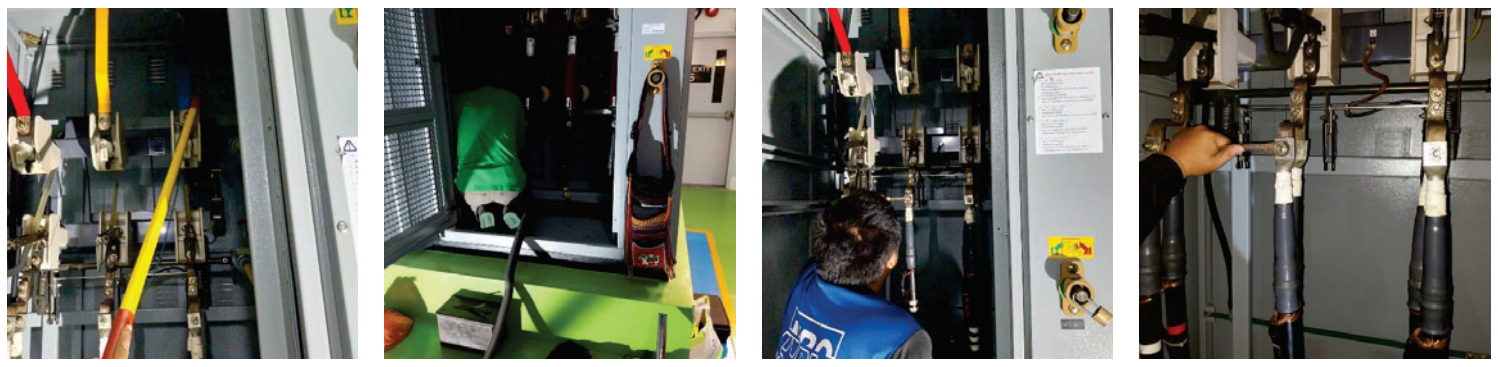

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

[redacted]

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

[redacted]

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
MDB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

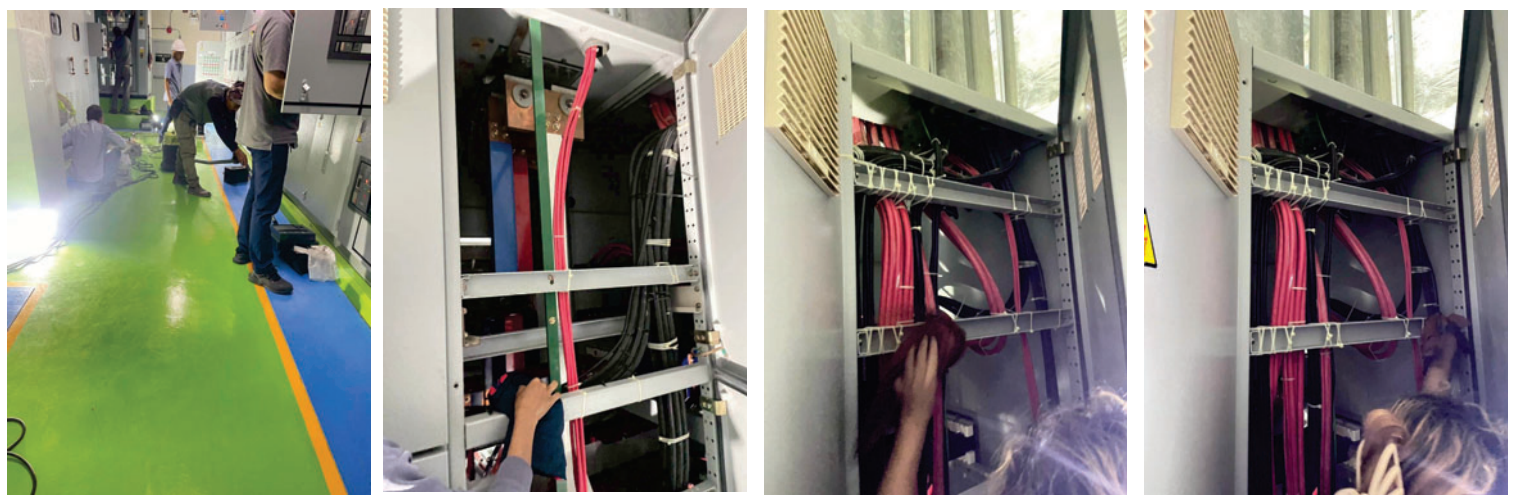

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกูร
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

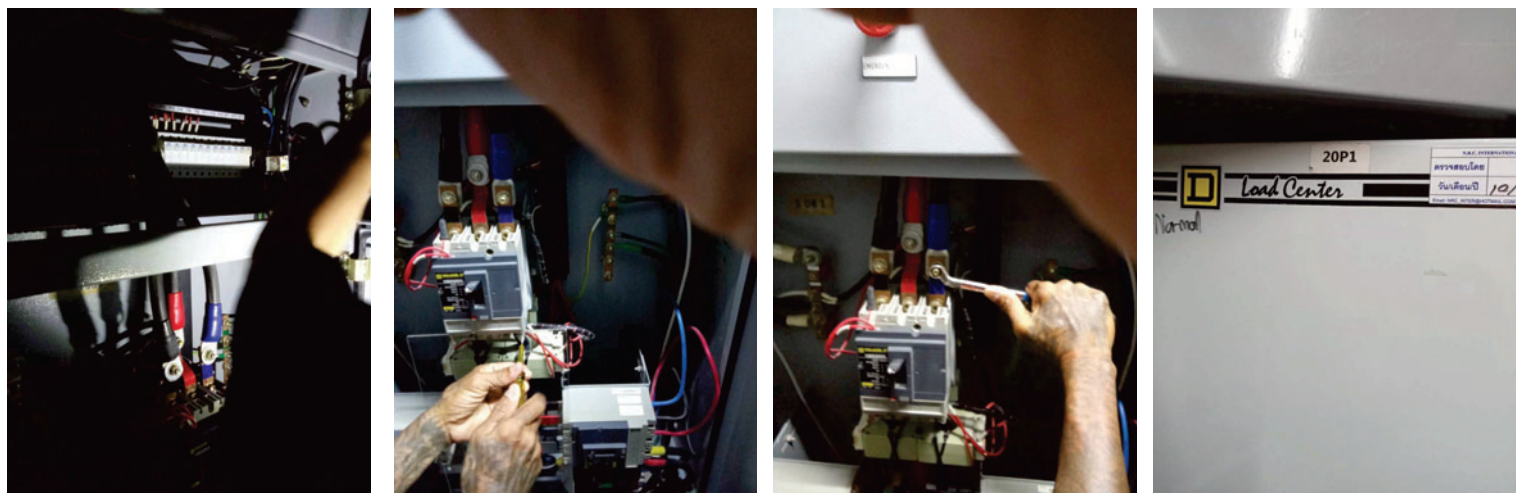

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

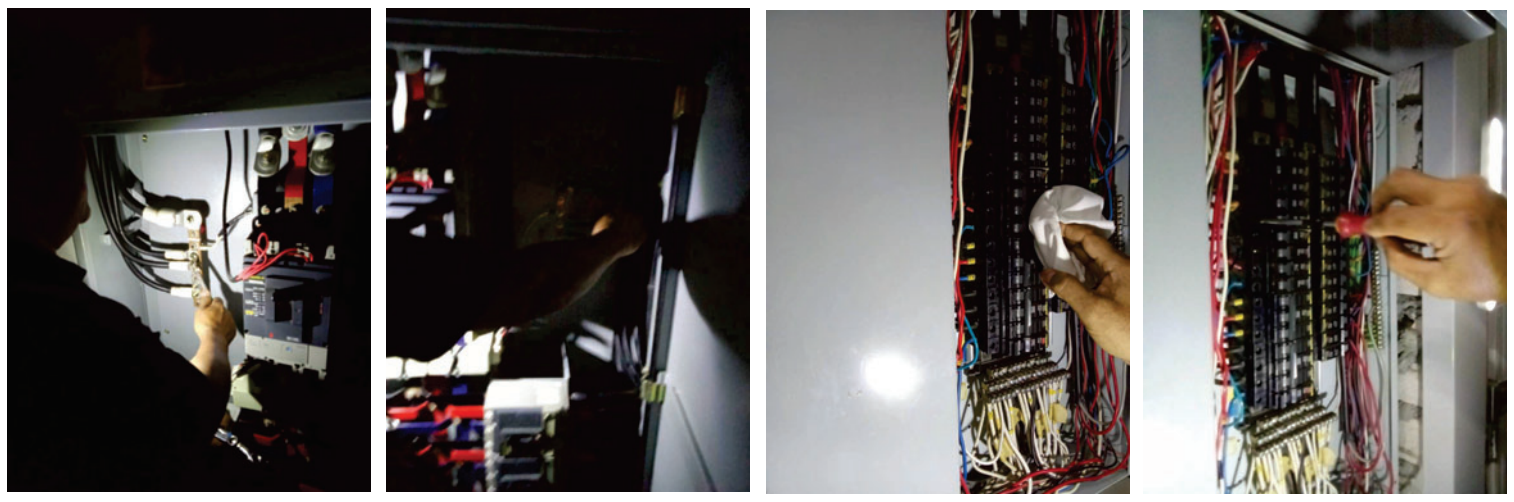

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

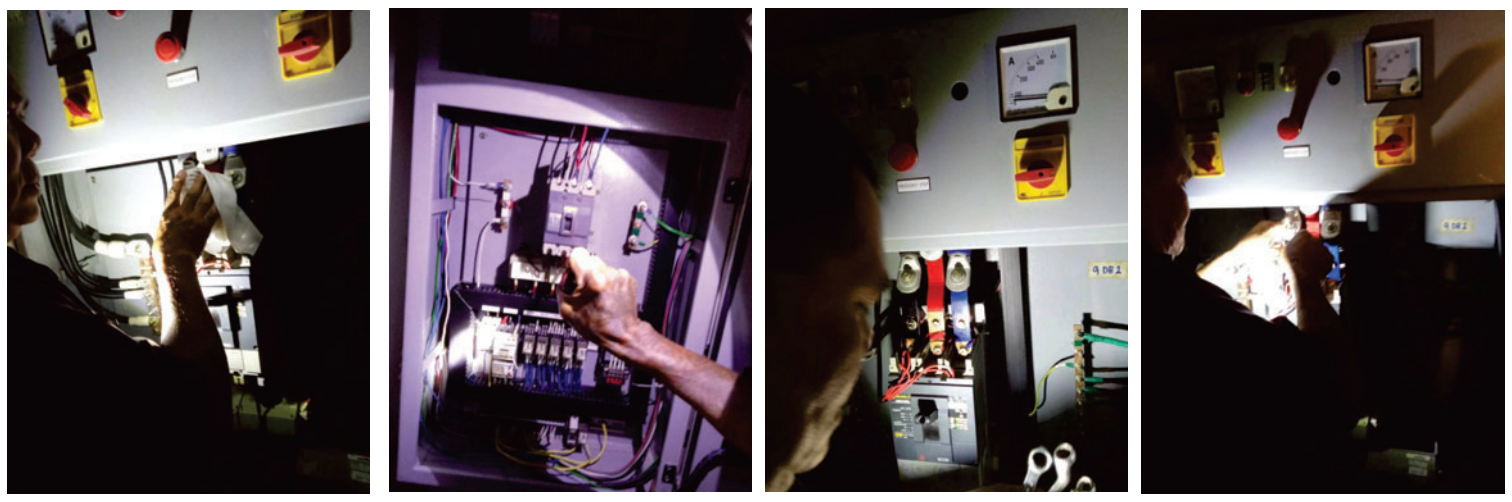

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

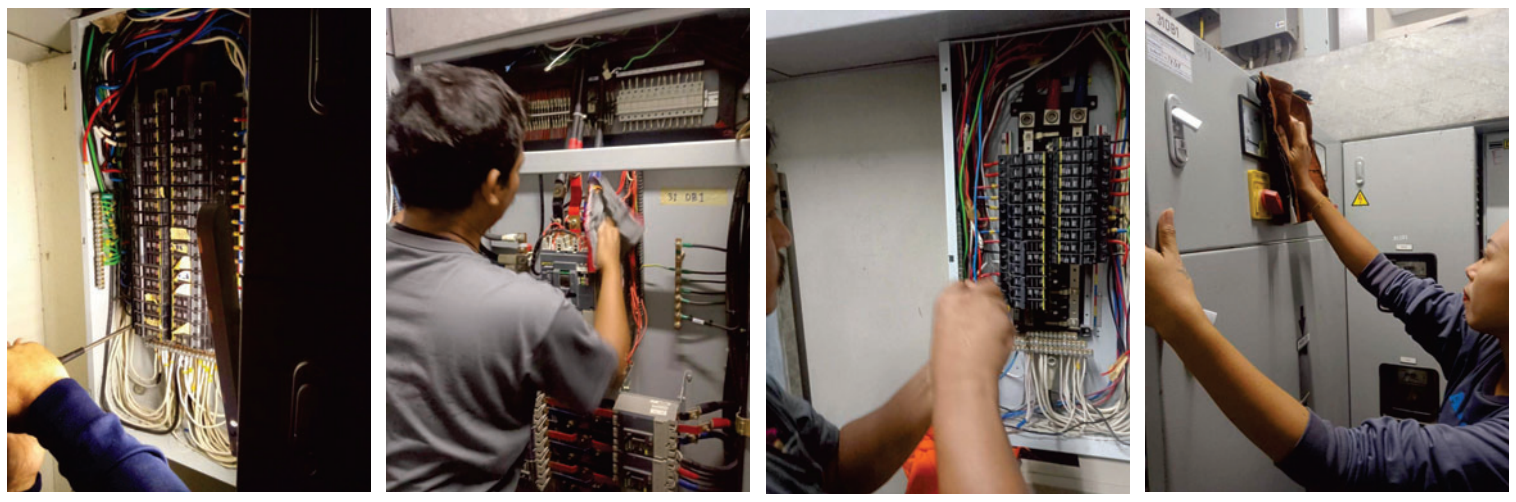

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

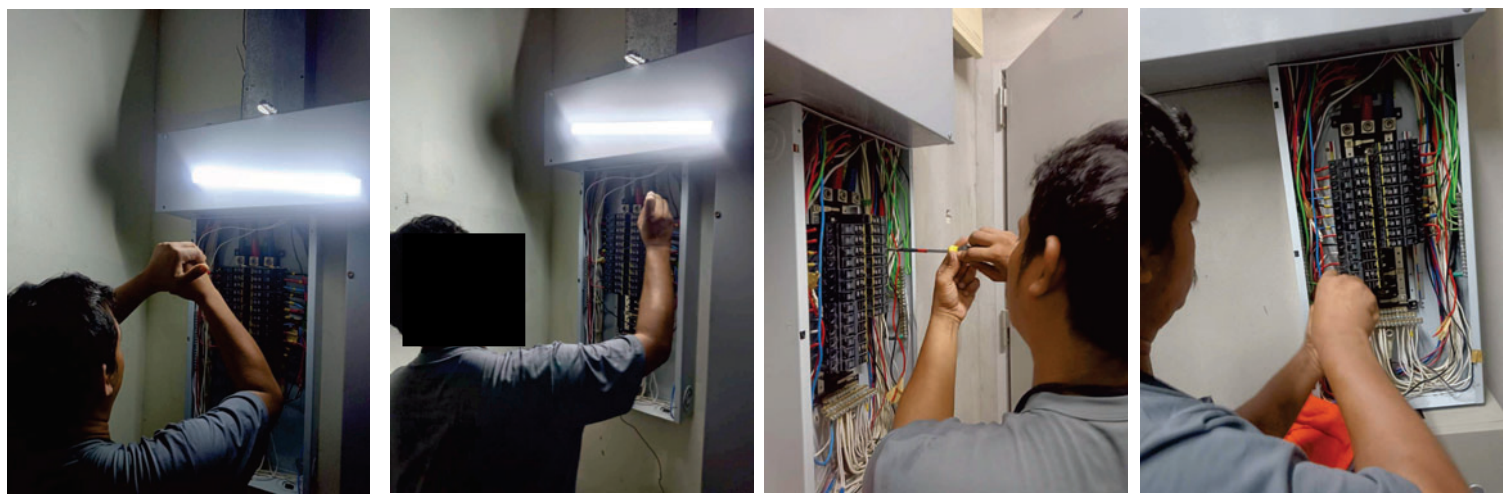

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568

PREVENTIVE MAINTENANCE
DB PANEL

ตรวจสอบและทำความสะอาดภายใน และภายนอกตู้
ด้วยการเป่า และดูดฝุ่น เช็คการคลายตัวของน็อตสกรู
ตรวจเช็ค Busbar ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568