

เอกสารแนบ 7
รายงานการตรวจวัดความสั่นสะเทือน



เลขที่ VB-2013-0131

ชื่อโครงการ	สะพานแขวงวิเทโง เหวอเคียว	พิกัดจุดตรวจวัด	47°P 673358.01 E 1520256.23 N
สถานที่เก็บตัวอย่าง	พื้นชั้นล่างอาคารริมคลองที่ท่าโครงการ	ชื่อเครื่องวัด	INSTANTEL MINIMATE PLUS
วันเดือนปีที่ทำการตรวจวัด	23-24 ธันวาคม 2556	Instrument number	BO-8251
เวลาที่ทำการตรวจวัด	24 ชั่วโมง	ภูมิประเทศจุดตรวจวัด	พื้นที่คอนกรีต ถึงกลางพื้นริมถนนอาคาร
ทิศทางการตรวจวัด	ตะวันตกที่ท่าโครงการ -10 เมตร จากที่ท่าโครงการ	อากาศแม่บ่อ	วันเสาร์ โคลงเคียวพื้นที่โครงการก่อสร้างทางทิศตะวันตก
วิธีการตรวจวัด	Histogram event maximum peak record mode for long term periods / Range : sensitive 31.7 mm/sec,1024 samples per second	มีขนาดบ่อนคอนกรีตสาธารณะกว้างประมาณ 8 เมตรชั้นกลางอยู่ มีการคมนาคมเป็นระยะ	

Transverse			Vertical			Longitudinal		
Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm/sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm/sec)	Time of Maximum peak	Frequency (Hz)	Velocity (mm/sec)
03.27.10 u 24 มิ.ย.56	3	0.222	10.51.10 u 24 มิ.ย.56	>100	0.175	23.07.10 u 23 มิ.ย.56	2.9	0.127
Standard	3	5	Standard	>100	20	Standard	2.9	5
Peak Vector Sum: 0.241 mm/sec			วันที่ 24 มิ.ย. 2556			เวลา 03.27.10 u		

หมายเหตุ: คำขอตรวจฐานเจ้าถิ่น ดังแนบประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) ซึ่งกำหนดมาตรฐานความถี่ของคลื่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่พิเศษ ที่ 89 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553)

ផ្នែកទី១




ตรวจรับของรายงาน

บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด
WYMN. CONS. CO., LTD.

หมายเหตุ คำนิยามความถี่การนำตรวจ พบ 17025-2548 กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ พบมาตรฐานแห่งชาติ 2551

บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด 125/178 หมู่ 3 ถนนรัตนนิมิตร ตำบลโพธิ์มา อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

☎ : 02-9216940-41 FAX: 02-9218799 e-mail: wymncons@yahoo.com





Histogram Start Time 13:45:10 December 23, 2013
 Histogram Finish Time 11:45:00 December 24, 2013
 Number of Intervals 1319.00 at 1 minute
 Range Geo: 31.7 mm/s
 Sample Rate 1024sps
 Notes
 Client
 Project RAM-5
 Location CONSTRUCTION AREA
 User HATAIRAT


Serial Number BC8251 V 10 40-8.17 MiniMate Plus
 Battery Level 5.9 Volts (Battery Low)
 Unit Calibration November 30, 2012 by Instantel
 File Name J251F4F7.JA0

	Tran	Vert	Long	
PPV	0.222	0.175	0.175	mm/s
ZG Freq	3.0	>100	2.9	Hz
Date	Dec 24 /13	Dec 24 /13	Dec 23 /13	
Time	03:27:10	10:51:10	23:07:10	
Sensor Check	Passed	Passed	Passed	
Frequency	7.6	7.4	7.4	Hz
Overswing Ratio	3.5	3.8	3.7	

Peak Vector Sum 0.241 mm/s on December 24, 2013 at 03:27:10

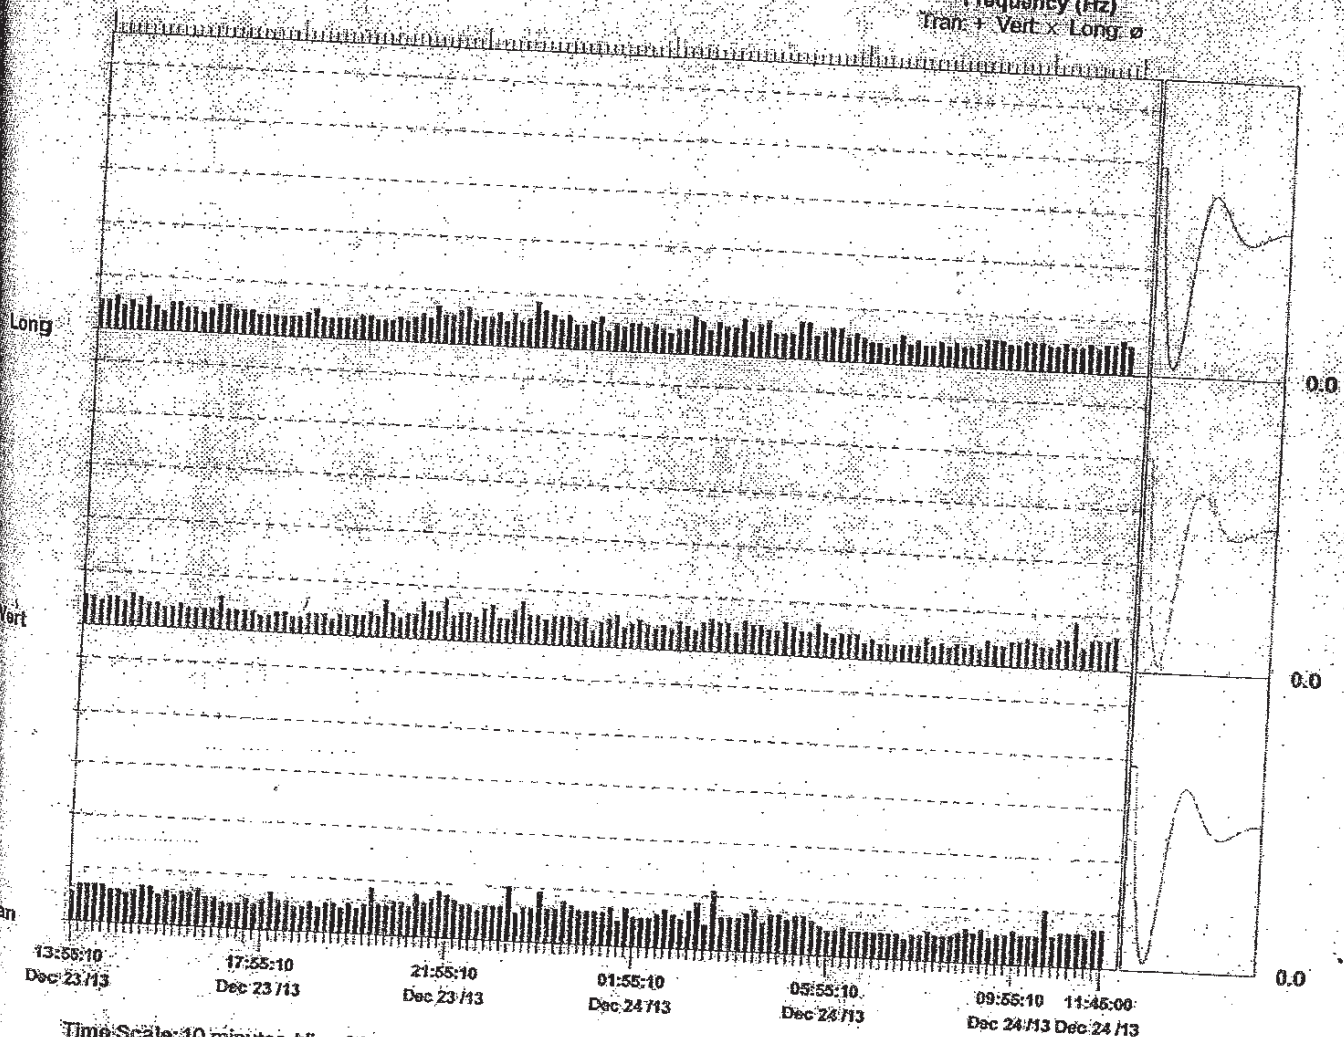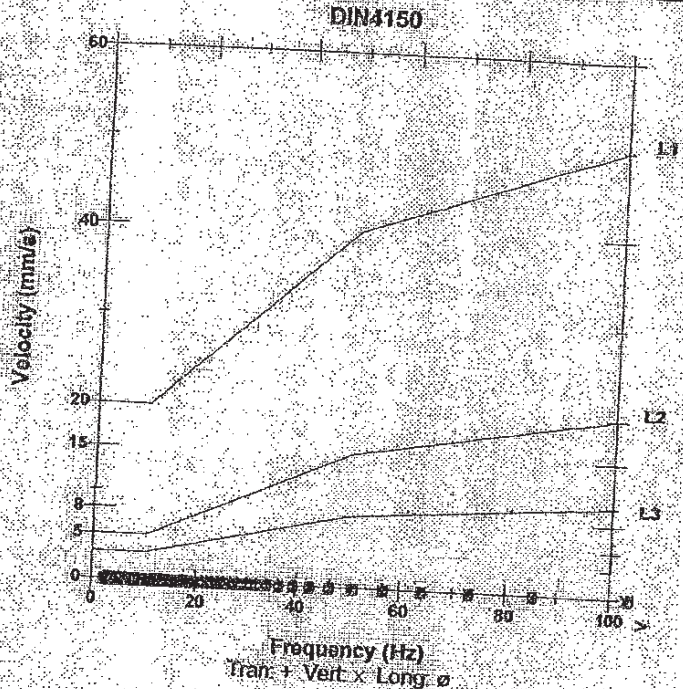

เอกสารแนบ 8
รูปภาพสู่บทกวี และบ่วงทักขิณ

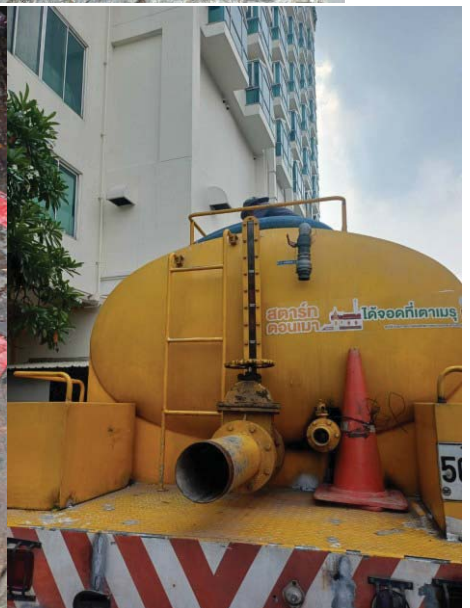

อัลมีรอซ กทม.ดูตสิ่งปฏิกูล ไชมัน 19/1/69

