

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะดำเนินการ) สามารถสรุปรายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	วันที่ทำการตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม	- โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) - กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) - วัดศรีมหาธาตุ (A3) - กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) (ความเร็วและทิศทางลมเลิกตรวจวัด 1 สถานี)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงหิมอาย (ตรวจช่วงเดือนธันวาคมในช่วงเดียวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำ) และตรวจวัดในช่วงหยุดซ่อมบำรุง 1 ครั้ง (ช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน)	22 - 29 มิ.ย. 69
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	- ตรวจที่ปล่องระบายของหม้อไอน้ำ จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ หม้อไอน้ำชุดที่ 1 และชุดที่ 2	28 ม.ค. 69
2. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} -24 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) - ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	- ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) - กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) - ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) - วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	22 - 29 มิ.ย. 69

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	วันที่ทำการตรวจวัด
3. คุณภาพน้ำทิ้ง - ความเป็นกรด-ด่าง (PH) - อุณหภูมิ (Temp) - ของแข็งละลายน้ำ (TDS)	- บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	ม.ค. - มิ.ย. 69
4. การจัดการของเสีย 4.1 ตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า - สารหนู - แคดเมียม - โครเมียม - ตะกั่ว -ปรอท	- ลานกองเถ้า	- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง	5 มี.ค. 69
4.2 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน - สารหนู - แคดเมียม - โครเมียม - ตะกั่ว -ปรอท	- ดั้วแทนพื้นที่ไร้อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง	5 มี.ค. 69

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	วันที่ทำการตรวจวัด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6.1 ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ - ค่าฝุ่นละอองทุกขนาด (Total dust) - ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Repairable dust)	- บริเวณลานกองขานอ้อย - บริเวณลานกองเถา	- ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง (ครั้งละ 12 ชั่วโมง หรือตามระยะเวลาทำงาน)	5 มี.ค. 69 22 มิ.ย. 69
6.2 ตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณพื้นที่โครงการ - ค่าดัชนีความร้อน (WBGT Index)	- บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 - บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	6 ก.พ. 69
6.3 ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ - ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง	- บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ - บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อไอน้ำ - บริเวณพื้นที่หล่อเย็น	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	6 ก.พ. 69
- ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA)	- พนักงานส่วนการผลิต	- รายงานผลปีละ 2 ครั้ง	6 ก.พ. 69
6.4 ตรวจวัดแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ - แสงสว่าง	- พื้นที่ทำงานในอาคารสำนักงาน - พื้นที่ทำงานในห้องควบคุมบริเวณอาคารผลิตไฟฟ้า - พื้นที่ทำงานในห้องควบคุมบริเวณอาคารหม้อไอน้ำ	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	6 ก.พ. 69

ตารางที่ 3-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
คุณภาพอากาศ - สัดส่วนเชื้อเพลิงและการใช้ปริมาณ	- <u>บริเวณอาคารไอน้ำ</u>	- <u>เดือนละ 1 ครั้ง</u>	- ปัจจุบัน โครงการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ทั้งนี้ทางโครงการได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเพิ่มประเภทเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว จากเดิมเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลชานอ้อย โดยได้เพิ่มเติม ใบอ้อย เหน้กมันสำปะหลัง ฟางข้าว และซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงเสริม ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการขอความเห็นชอบประกอบการพิจารณาจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยส่งเอกสารขอความเห็นชอบเพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมกันนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบบำบัดมลสารทางอากาศคอยตรวจสอบและควบคุมระบบบำบัดมลสารทางอากาศให้มีการปฏิบัติตามแผนซ่อมบำรุงในเชิงป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ทำการบันทึกสัดส่วนและประเภทเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการเผาไหม้ที่หม้อไอน้ำแต่ละชุดเป็นประจำทุกเดือน พร้อมระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโครงการ	- ภาคผนวก ก-5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-10 - ภาคผนวก ข-11 - ภาคผนวก ข-17 - ภาคผนวก ข-18

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
2. คมนาคม - กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น	- ภายใต้อำเภอโครงการ	- บันทึกทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์และจัดทำสรุปข้อมูลทุก 6 เดือน	- โครงการได้บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ พร้อมระบุ ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมการแก้ไขทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ	- ภาคผนวก ข-50
3. การจัดการของเสีย - บันทึกชนิดและปริมาณการจัดการขยะที่เกิดจากอาคารควบคุมหรือกิจกรรมของพนักงาน และของเสียที่เกิดจากการผลิต / ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ	- ภายใต้อำเภอโครงการ	- จัดทำรายงานสรุปทุก 6 เดือน	- โครงการจัดให้มีถังขยะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทไว้ประจำตามจุดต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอ พร้อมติดป้ายรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกประเภท โครงการได้ทำการบันทึกชนิดและปริมาณการจัดการขยะที่เกิดจากอาคารควบคุมหรือกิจกรรมของพนักงาน และของเสียที่เกิดจากการผลิต / ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการเดือนละ 1 ครั้ง และได้จัดให้มีถังเก็บพักมูลฝอยไว้รวบรวมมูลฝอยอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลาเป็นหน่วยงานที่ทำการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด รวมทั้งจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษา ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 - ภาคผนวก ข-82 - ภาคผนวก ข-83 - ภาคผนวก ข-84

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. การตรวจสอบสุขภาพ - ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานทั่วไป • ตรวจร่างกายของพนักงานทั่วไป • ตรวจปัสสาวะทั่วไป • ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	- พนักงานใหม่ - พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน - ตรวจปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่พนักงานใหม่ก่อนการเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผลตรวจสอบสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผล การตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมระบุอายุงานของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขในกรณีที่ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานพบว่ามี ความผิดปกติจากการทำงาน หากผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มของการผิดปกติจากการทำงาน โดยได้รับการ วิเคราะห์จากแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์แล้ว โครงการจะดำเนินการพิจารณาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนพนักงานไปทำงานในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจซ้ำโดยแพทย์ ทางด้านอาชีวอนามัยและปฏิบัติตามขอเสนอแนะของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการรักษาพนักงานจนเป็นปกติ จึงจะพิจารณาให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมอีกครั้ง พร้อมกันนี้ โครงการได้แจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข (จพส. ๑) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว	- ภาคผนวก ข-51 - ภาคผนวก ข-52 - ภาคผนวก ข-53
- ตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง • ตรวจสอบสมรรถภาพปอด • ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน • ตรวจสอบการทำงานของไต (BUN) • ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	- พนักงานกลุ่มเสี่ยงหรือพนักงานที่มีการทำงานซึ่งมีโอกาสสัมผัสสารเคมีหรือมลพิษหรือทำงานในพื้นที่กระบวนการผลิต/พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค	- ปีละ 1 ครั้ง		

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
5. การตรวจสอบอุบัติเหตุและแผนฉุกเฉิน - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ การแก้ไข และมาตรการป้องกัน/แก้ไขทุกครั้ง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- รวบรวมปีละ 2 ครั้ง	- โครงการได้บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ พร้อมระบุ ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และสาเหตุ พร้อมการแก้ไขทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ	- ภาคผนวก ข-50

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
6. สังคม-เศรษฐกิจ - รวบรวมปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนในพื้นที่ทำการตรวจวัด - คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	- สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือน	- โครงการจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณใต้หน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน พร้อมกันนี้ทางโครงการได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยทางบริษัทฯ ดำเนินการเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารกับชุมชนและบุคคลภายนอก ที่ใช้เป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโครงการ เช่น ผลตรวจวัดคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย ค่านิยมทางด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาชุมชน การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน และอื่นๆ โดยจัดทำเพจประชาสัมพันธ์ใน Facebook ชื่อ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด และ เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลอ้อย ชื่อ ฝ่ายไร่ โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม ซึ่งหากพบว่ามีกรร้องเรียน โครงการจะทำการค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาทันทีและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน และหากพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนเกิดจากการดำเนินงานของโครงการจริง โครงการจะรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวตามข้อกำหนดที่กำหนดทุกประการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทันที	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
6. สังคม-เศรษฐกิจ - การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงดัชนีความพึงพอใจของชุมชน	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่สำคัญหรือชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล ศาสนสถาน และสถานศึกษา เป็นต้น	- รายงานปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว	- ภาคผนวก ข-85

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
7. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน - บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการ	- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร	- รายงานทุก 6 เดือน	- โครงการได้จัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการอย่างชัดเจน ช่วงระยะดำเนินการ ความถี่ และการประเมินผลดำเนินงาน ทั้งนี้โครงการได้ทำกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยครอบคลุมด้านการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน กิจกรรมสนับสนุนศาสนา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ สนับสนุนการเกษตร การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ การมอบกองทุนพัฒนาชุมชนต่างๆ จำนวน 5 โครงการ (งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท) ดังนี้ โครงการปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และห้องหัตถการ รพ.สต. บ้านด้อง โครงการกำจัดวัชพืชนองใหญ่ และหนองบ่อ (บริเวณสูบน้ำดิบประปาบ้านหัวบึง) โครงการสร้างพื้นที่แปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนบ้านด้องหนองสระปลา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านธาตุคอนดุม โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน บ้านเชียง หมู่ที่ 1 โครงการซ่อมแซมอาคารจากราจร ให้กับ สก.อ.หนองหาน โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน และกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) กำจัดวัชพืชนองใหญ่ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับชุมชน พร้อมกันนี้โครงการจะพิจารณาโครงการอื่น ๆ ร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามงบประมาณและความเหมาะสมของโครงการต่อไป	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 95 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 96 - ภาคผนวก ข-73 - ภาคผนวก ข-74 - ภาคผนวก ข-75

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
7. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - บันทึกผลดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ รัศมี 5 กิโลเมตร	- รายงานทุก 6 เดือน	- โครงการได้จัดการประชุม และจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 29 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ และตัวแทนของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด โดยได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ วาระ องค์ประชุม และความถี่ในการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้ทำการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และโครงการได้จัดการประชุมเข้าร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ (ครั้งที่ 2/2568) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่อังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2568	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 97 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 98 - ภาคผนวก ข-76 - ภาคผนวก ข-77

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
8. สาธารณสุขและสุขภาพ - รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพหรือความเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่จากหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่ และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับก่อนและหลังมีโครงการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการ	- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- รวบรวมปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานและโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งได้แจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข (จพส.๑) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว	- ภาคผนวก ข-53 - ภาคผนวก ข-78

3. การตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

3.1.1 บทนำ


การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และทิศทางและความเร็วลม ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดยตรวจวัดในช่วงหิบบ่อย (ตรวจช่วงเดือนธันวาคมในช่วงเดียวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำ) และตรวจวัดในช่วงหยุดซ่อมบำรุง 1 ครั้ง (ช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน)

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และทิศทางและความเร็วลม

3.1.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึงรูปที่ 3.1-4

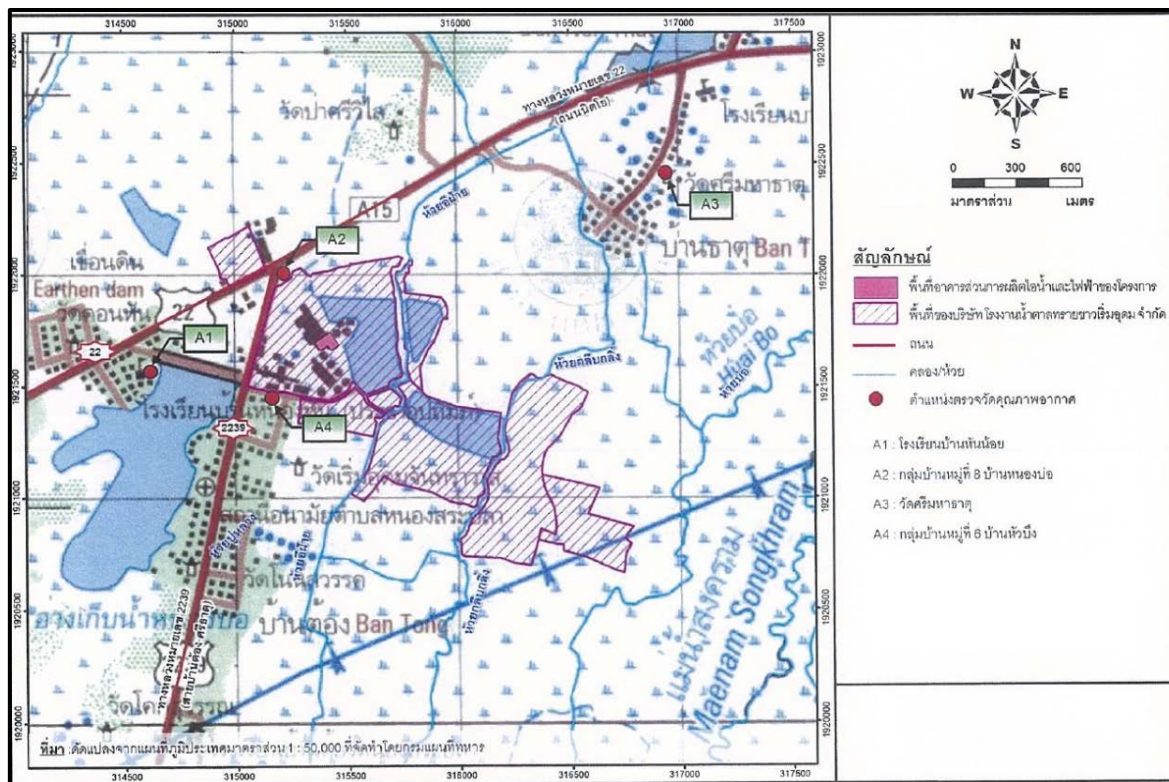

รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป



รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.1-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองป่อ (A2)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.1-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณวัดศรีมหาธาตุ (A3)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.1-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569

3.1.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 และตารางที่ 3.1-2
ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในภาคผนวก ก-1

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
17 - 18 มิ.ย. 64	0.043	0.027
18 - 19 มิ.ย. 64	0.048	0.030
19 - 20 มิ.ย. 64	0.051	0.032
20 - 21 มิ.ย. 64	0.058	0.036
21 - 22 มิ.ย. 64	0.067	0.042
22 - 23 มิ.ย. 64	0.074	0.046
23 - 24 มิ.ย. 64	0.050	0.031
ค่าสูงสุด	0.074	0.046
ค่าต่ำสุด	0.043	0.027
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรจิตตานิชัย	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)
14 - 15 ธ.ค. 64	0.043	0.028
15 - 16 ธ.ค. 64	0.057	0.036
16 - 17 ธ.ค. 64	0.059	0.037
17 - 18 ธ.ค. 64	0.068	0.043
18 - 19 ธ.ค. 64	0.053	0.035
19 - 20 ธ.ค. 64	0.056	0.033
20 - 21 ธ.ค. 64	0.047	0.031
ค่าสูงสุด	0.068	0.043
ค่าต่ำสุด	0.043	0.028
ค่ามาตรฐาน ¹	≤ 0.33	≤ 0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)
23 - 24 มิ.ย. 65	0.032	0.020
24 - 25 มิ.ย. 65	0.035	0.022
25 - 26 มิ.ย. 65	0.034	0.021
26 - 27 มิ.ย. 65	0.040	0.025
27 - 28 มิ.ย. 65	0.037	0.023
28 - 29 มิ.ย. 65	0.035	0.022
29 - 30 มิ.ย. 65	0.032	0.020
ค่าสูงสุด	0.040	0.025
ค่าต่ำสุด	0.032	0.020
ค่ามาตรฐาน ¹	≤ 0.33	≤ 0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรจิตตานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
7 - 8 ธ.ค. 65	0.040	0.025
8 - 9 ธ.ค. 65	0.067	0.042
9 - 10 ธ.ค. 65	0.035	0.022
10 - 11 ธ.ค. 65	0.037	0.023
11 - 12 ธ.ค. 65	0.034	0.021
12 - 13 ธ.ค. 65	0.051	0.032
13 - 14 ธ.ค. 65	0.038	0.024
ค่าสูงสุด	0.067	0.042
ค่าต่ำสุด	0.034	0.021
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
13 - 14 มิ.ย. 66	0.040	0.024
14 - 15 มิ.ย. 66	0.037	0.022
15 - 16 มิ.ย. 66	0.039	0.023
16 - 17 มิ.ย. 66	0.036	0.021
17 - 18 มิ.ย. 66	0.034	0.020
18 - 19 มิ.ย. 66	0.031	0.018
19 - 20 มิ.ย. 66	0.036	0.021
ค่าสูงสุด	0.040	0.018
ค่าต่ำสุด	0.031	0.024
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314642 E, 1921555 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
21 - 22 ธ.ค. 66	0.054	0.034
22 - 23 ธ.ค. 66	0.051	0.032
23 - 24 ธ.ค. 66	0.053	0.033
24 - 25 ธ.ค. 66	0.050	0.031
25 - 26 ธ.ค. 66	0.048	0.030
26 - 27 ธ.ค. 66	0.045	0.028
27 - 28 ธ.ค. 66	0.050	0.031
ค่าสูงสุด	0.054	0.034
ค่าต่ำสุด	0.045	0.028
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 มิ.ย. 67	0.035	0.022
12 - 13 มิ.ย. 67	0.037	0.023
13 - 14 มิ.ย. 67	0.035	0.022
14 - 15 มิ.ย. 67	0.032	0.020
15 - 16 มิ.ย. 67	0.034	0.021
16 - 17 มิ.ย. 67	0.032	0.020
17 - 18 มิ.ย. 67	0.035	0.022
ค่าสูงสุด	0.037	0.023
ค่าต่ำสุด	0.032	0.020
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 ธ.ค. 67	0.038	0.024
12 - 13 ธ.ค. 67	0.035	0.022
13 - 14 ธ.ค. 67	0.037	0.023
14 - 15 ธ.ค. 67	0.032	0.020
15 - 16 ธ.ค. 67	0.037	0.023
16 - 17 ธ.ค. 67	0.038	0.024
17 - 18 ธ.ค. 67	0.037	0.023
ค่าสูงสุด	0.038	0.024
ค่าต่ำสุด	0.032	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 มิ.ย. 68	0.040	0.025
11 - 12 มิ.ย. 68	0.042	0.026
12 - 13 มิ.ย. 68	0.040	0.025
13 - 14 มิ.ย. 68	0.037	0.023
14 - 15 มิ.ย. 68	0.038	0.024
15 - 16 มิ.ย. 68	0.037	0.023
16 - 17 มิ.ย. 68	0.040	0.025
ค่าสูงสุด	0.042	0.026
ค่าต่ำสุด	0.037	0.023
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 ธ.ค. 68	0.045	0.028
11 - 12 ธ.ค. 68	0.043	0.027
12 - 13 ธ.ค. 68	0.038	0.024
13 - 14 ธ.ค. 68	0.037	0.023
14 - 15 ธ.ค. 68	0.034	0.021
15 - 16 ธ.ค. 68	0.032	0.020
16 - 17 ธ.ค. 68	0.029	0.018
ค่าสูงสุด	0.045	0.028
ค่าต่ำสุด	0.029	0.018
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
17 - 18 มิ.ย. 64	0.040	0.025
18 - 19 มิ.ย. 64	0.053	0.033
19 - 20 มิ.ย. 64	0.070	0.044
20 - 21 มิ.ย. 64	0.061	0.038
21 - 22 มิ.ย. 64	0.069	0.043
22 - 23 มิ.ย. 64	0.077	0.048
23 - 24 มิ.ย. 64	0.064	0.040
ค่าสูงสุด	0.077	0.048
ค่าต่ำสุด	0.040	0.025
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
14 - 15 ธ.ค. 64	0.084	0.051
15 - 16 ธ.ค. 64	0.175	0.108
16 - 17 ธ.ค. 64	0.101	0.062
17 - 18 ธ.ค. 64	0.071	0.043
18 - 19 ธ.ค. 64	0.061	0.037
19 - 20 ธ.ค. 64	0.072	0.044
20 - 21 ธ.ค. 64	0.095	0.058
ค่าสูงสุด	0.175	0.108
ค่าต่ำสุด	0.061	0.037
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
23 - 24 มิ.ย. 65	0.045	0.028
24 - 25 มิ.ย. 65	0.042	0.026
25 - 26 มิ.ย. 65	0.038	0.024
26 - 27 มิ.ย. 65	0.045	0.028
27 - 28 มิ.ย. 65	0.040	0.025
28 - 29 มิ.ย. 65	0.048	0.030
29 - 30 มิ.ย. 65	0.050	0.031
ค่าสูงสุด	0.050	0.031
ค่าต่ำสุด	0.038	0.024
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
7 - 8 ธ.ค. 65	0.044	0.026
8 - 9 ธ.ค. 65	0.093	0.056
9 - 10 ธ.ค. 65	0.033	0.020
10 - 11 ธ.ค. 65	0.040	0.024
11 - 12 ธ.ค. 65	0.040	0.025
12 - 13 ธ.ค. 65	0.054	0.032
13 - 14 ธ.ค. 65	0.046	0.029
ค่าสูงสุด	0.093	0.056
ค่าต่ำสุด	0.033	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315214 E, 1921984 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
13 - 14 มิ.ย. 66	0.044	0.026
14 - 15 มิ.ย. 66	0.040	0.024
15 - 16 มิ.ย. 66	0.037	0.022
16 - 17 มิ.ย. 66	0.034	0.020
17 - 18 มิ.ย. 66	0.036	0.021
18 - 19 มิ.ย. 66	0.034	0.020
19 - 20 มิ.ย. 66	0.039	0.023
ค่าสูงสุด	0.044	0.026
ค่าต่ำสุด	0.034	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315236 E, 1921981 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
21 - 22 ธ.ค. 66	0.058	0.036
22 - 23 ธ.ค. 66	0.054	0.034
23 - 24 ธ.ค. 66	0.051	0.032
24 - 25 ธ.ค. 66	0.048	0.030
25 - 26 ธ.ค. 66	0.050	0.031
26 - 27 ธ.ค. 66	0.048	0.030
27 - 28 ธ.ค. 66	0.053	0.033
ค่าสูงสุด	0.058	0.036
ค่าต่ำสุด	0.048	0.030
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 มิ.ย. 67	0.038	0.024
12 - 13 มิ.ย. 67	0.034	0.021
13 - 14 มิ.ย. 67	0.032	0.020
14 - 15 มิ.ย. 67	0.032	0.020
15 - 16 มิ.ย. 67	0.035	0.022
16 - 17 มิ.ย. 67	0.034	0.021
17 - 18 มิ.ย. 67	0.037	0.023
ค่าสูงสุด	0.038	0.024
ค่าต่ำสุด	0.032	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 ธ.ค. 67	0.040	0.025
12 - 13 ธ.ค. 67	0.037	0.023
13 - 14 ธ.ค. 67	0.042	0.026
14 - 15 ธ.ค. 67	0.046	0.029
15 - 16 ธ.ค. 67	0.043	0.027
16 - 17 ธ.ค. 67	0.043	0.027
17 - 18 ธ.ค. 67	0.042	0.026
ค่าสูงสุด	0.046	0.029
ค่าต่ำสุด	0.037	0.023
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 มิ.ย. 68	0.043	0.027
11 - 12 มิ.ย. 68	0.038	0.024
12 - 13 มิ.ย. 68	0.037	0.023
13 - 14 มิ.ย. 68	0.037	0.023
14 - 15 มิ.ย. 68	0.040	0.025
15 - 16 มิ.ย. 68	0.038	0.024
16 - 17 มิ.ย. 68	0.042	0.026
ค่าสูงสุด	0.043	0.027
ค่าต่ำสุด	0.037	0.023
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 ธ.ค. 68	0.061	0.038
11 - 12 ธ.ค. 68	0.067	0.042
12 - 13 ธ.ค. 68	0.062	0.039
13 - 14 ธ.ค. 68	0.051	0.032
14 - 15 ธ.ค. 68	0.048	0.030
15 - 16 ธ.ค. 68	0.059	0.037
16 - 17 ธ.ค. 68	0.042	0.026
ค่าสูงสุด	0.067	0.042
ค่าต่ำสุด	0.042	0.026
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
17 - 18 มิ.ย. 64	0.083	0.052
18 - 19 มิ.ย. 64	0.075	0.047
19 - 20 มิ.ย. 64	0.091	0.057
20 - 21 มิ.ย. 64	0.094	0.059
21 - 22 มิ.ย. 64	0.099	0.062
22 - 23 มิ.ย. 64	0.102	0.064
23 - 24 มิ.ย. 64	0.086	0.054
ค่าสูงสุด	0.102	0.064
ค่าต่ำสุด	0.075	0.047
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ธีรธาดาณิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
14 - 15 ธ.ค. 64	0.043	0.028
15 - 16 ธ.ค. 64	0.045	0.030
16 - 17 ธ.ค. 64	0.040	0.026
17 - 18 ธ.ค. 64	0.035	0.023
18 - 19 ธ.ค. 64	0.043	0.029
19 - 20 ธ.ค. 64	0.042	0.027
20 - 21 ธ.ค. 64	0.097	0.060
ค่าสูงสุด	0.097	0.060
ค่าต่ำสุด	0.035	0.023
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรจิตตานิชัย	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
23 - 24 มิ.ย. 65	0.051	0.032
24 - 25 มิ.ย. 65	0.046	0.029
25 - 26 มิ.ย. 65	0.050	0.031
26 - 27 มิ.ย. 65	0.053	0.033
27 - 28 มิ.ย. 65	0.045	0.028
28 - 29 มิ.ย. 65	0.054	0.034
29 - 30 มิ.ย. 65	0.056	0.035
ค่าสูงสุด	0.056	0.035
ค่าต่ำสุด	0.045	0.028
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
7 - 8 ธ.ค. 65	0.048	0.030
8 - 9 ธ.ค. 65	0.077	0.048
9 - 10 ธ.ค. 65	0.038	0.024
10 - 11 ธ.ค. 65	0.045	0.028
11 - 12 ธ.ค. 65	0.043	0.027
12 - 13 ธ.ค. 65	0.048	0.030
13 - 14 ธ.ค. 65	0.053	0.033
ค่าสูงสุด	0.077	0.048
ค่าต่ำสุด	0.038	0.024
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
13 - 14 มิ.ย. 66	0.050	0.030
14 - 15 มิ.ย. 66	0.053	0.032
15 - 16 มิ.ย. 66	0.047	0.028
16 - 17 มิ.ย. 66	0.040	0.024
17 - 18 มิ.ย. 66	0.044	0.026
18 - 19 มิ.ย. 66	0.040	0.024
19 - 20 มิ.ย. 66	0.044	0.026
ค่าสูงสุด	0.053	0.032
ค่าต่ำสุด	0.040	0.024
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316868 E, 1922418 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
21 - 22 ธ.ค. 66	0.064	0.040
22 - 23 ธ.ค. 66	0.067	0.042
23 - 24 ธ.ค. 66	0.061	0.038
24 - 25 ธ.ค. 66	0.054	0.034
25 - 26 ธ.ค. 66	0.058	0.036
26 - 27 ธ.ค. 66	0.054	0.034
27 - 28 ธ.ค. 66	0.058	0.036
ค่าสูงสุด	0.067	0.042
ค่าต่ำสุด	0.054	0.034
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 มิ.ย. 67	0.045	0.028
12 - 13 มิ.ย. 67	0.042	0.026
13 - 14 มิ.ย. 67	0.043	0.027
14 - 15 มิ.ย. 67	0.042	0.026
15 - 16 มิ.ย. 67	0.040	0.025
16 - 17 มิ.ย. 67	0.042	0.026
17 - 18 มิ.ย. 67	0.043	0.027
ค่าสูงสุด	0.045	0.028
ค่าต่ำสุด	0.040	0.025
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 ธ.ค. 67	0.051	0.032
12 - 13 ธ.ค. 67	0.042	0.026
13 - 14 ธ.ค. 67	0.040	0.025
14 - 15 ธ.ค. 67	0.037	0.023
15 - 16 ธ.ค. 67	0.038	0.024
16 - 17 ธ.ค. 67	0.048	0.030
17 - 18 ธ.ค. 67	0.050	0.031
ค่าสูงสุด	0.045	0.028
ค่าต่ำสุด	0.040	0.025
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 มิ.ย. 68	0.050	0.031
11 - 12 มิ.ย. 68	0.046	0.029
12 - 13 มิ.ย. 68	0.048	0.030
13 - 14 มิ.ย. 68	0.046	0.029
14 - 15 มิ.ย. 68	0.045	0.028
15 - 16 มิ.ย. 68	0.046	0.029
16 - 17 มิ.ย. 68	0.048	0.030
ค่าสูงสุด	0.050	0.031
ค่าต่ำสุด	0.045	0.028
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 ธ.ค. 68	0.027	0.017
11 - 12 ธ.ค. 68	0.026	0.016
12 - 13 ธ.ค. 68	0.027	0.017
13 - 14 ธ.ค. 68	0.040	0.025
14 - 15 ธ.ค. 68	0.032	0.020
15 - 16 ธ.ค. 68	0.034	0.021
16 - 17 ธ.ค. 68	0.038	0.024
ค่าสูงสุด	0.040	0.025
ค่าต่ำสุด	0.026	0.016
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิ่ง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m^3)
17 - 18 มิ.ย. 64	0.042	0.026
18 - 19 มิ.ย. 64	0.045	0.028
19 - 20 มิ.ย. 64	0.050	0.031
20 - 21 มิ.ย. 64	0.085	0.053
21 - 22 มิ.ย. 64	0.053	0.033
22 - 23 มิ.ย. 64	0.072	0.045
23 - 24 มิ.ย. 64	0.051	0.032
ค่าสูงสุด	0.085	0.053
ค่าต่ำสุด	0.042	0.026
ค่ามาตรฐาน ¹	≤ 0.33	≤ 0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิ่ง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
14 - 15 ธ.ค. 64	0.040	0.026
15 - 16 ธ.ค. 64	0.055	0.035
16 - 17 ธ.ค. 64	0.049	0.031
17 - 18 ธ.ค. 64	0.042	0.027
18 - 19 ธ.ค. 64	0.053	0.034
19 - 20 ธ.ค. 64	0.061	0.040
20 - 21 ธ.ค. 64	0.054	0.035
ค่าสูงสุด	0.061	0.040
ค่าต่ำสุด	0.040	0.026
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิ่ง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TISCH Model TE-5005X S/N 0887 TISCH Model TE-5005X S/N 3071

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
23 - 24 มิ.ย. 65	0.042	0.026
24 - 25 มิ.ย. 65	0.045	0.028
25 - 26 มิ.ย. 65	0.048	0.030
26 - 27 มิ.ย. 65	0.050	0.031
27 - 28 มิ.ย. 65	0.042	0.026
28 - 29 มิ.ย. 65	0.053	0.033
29 - 30 มิ.ย. 65	0.054	0.034
ค่าสูงสุด	0.054	0.034
ค่าต่ำสุด	0.042	0.026
ค่ามาตรฐาน ¹	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
7 - 8 ธ.ค. 65	0.059	0.037
8 - 9 ธ.ค. 65	0.069	0.043
9 - 10 ธ.ค. 65	0.040	0.025
10 - 11 ธ.ค. 65	0.042	0.026
11 - 12 ธ.ค. 65	0.046	0.029
12 - 13 ธ.ค. 65	0.051	0.032
13 - 14 ธ.ค. 65	0.056	0.035
ค่าสูงสุด	0.069	0.043
ค่าต่ำสุด	0.040	0.025
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
13 - 14 มิ.ย. 66	0.047	0.028
14 - 15 มิ.ย. 66	0.045	0.027
15 - 16 มิ.ย. 66	0.042	0.025
16 - 17 มิ.ย. 66	0.039	0.023
17 - 18 มิ.ย. 66	0.037	0.022
18 - 19 มิ.ย. 66	0.034	0.020
19 - 20 มิ.ย. 66	0.036	0.021
ค่าสูงสุด	0.047	0.028
ค่าต่ำสุด	0.034	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
21 - 22 ธ.ค. 66	0.061	0.038
22 - 23 ธ.ค. 66	0.059	0.037
23 - 24 ธ.ค. 66	0.056	0.035
24 - 25 ธ.ค. 66	0.053	0.033
25 - 26 ธ.ค. 66	0.051	0.032
26 - 27 ธ.ค. 66	0.048	0.030
27 - 28 ธ.ค. 66	0.050	0.031
ค่าสูงสุด	0.061	0.038
ค่าต่ำสุด	0.048	0.030
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 มิ.ย. 67	0.040	0.025
12 - 13 มิ.ย. 67	0.035	0.022
13 - 14 มิ.ย. 67	0.037	0.023
14 - 15 มิ.ย. 67	0.038	0.024
15 - 16 มิ.ย. 67	0.035	0.022
16 - 17 มิ.ย. 67	0.034	0.021
17 - 18 มิ.ย. 67	0.032	0.020
ค่าสูงสุด	0.040	0.025
ค่าต่ำสุด	0.032	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
11 - 12 ธ.ค. 67	0.080	0.050
12 - 13 ธ.ค. 67	0.054	0.034
13 - 14 ธ.ค. 67	0.053	0.033
14 - 15 ธ.ค. 67	0.051	0.032
15 - 16 ธ.ค. 67	0.050	0.031
16 - 17 ธ.ค. 67	0.061	0.038
17 - 18 ธ.ค. 67	0.058	0.036
ค่าสูงสุด	0.040	0.025
ค่าต่ำสุด	0.032	0.020
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 มิ.ย. 68	0.045	0.028
11 - 12 มิ.ย. 68	0.040	0.025
12 - 13 มิ.ย. 68	0.042	0.026
13 - 14 มิ.ย. 68	0.043	0.027
14 - 15 มิ.ย. 68	0.040	0.025
15 - 16 มิ.ย. 68	0.038	0.024
16 - 17 มิ.ย. 68	0.037	0.023
ค่าสูงสุด	0.045	0.028
ค่าต่ำสุด	0.037	0.023
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m ³)
10 - 11 ธ.ค. 68	0.040	0.025
11 - 12 ธ.ค. 68	0.043	0.027
12 - 13 ธ.ค. 68	0.038	0.024
13 - 14 ธ.ค. 68	0.035	0.022
14 - 15 ธ.ค. 68	0.035	0.022
15 - 16 ธ.ค. 68	0.037	0.023
16 - 17 ธ.ค. 68	0.042	0.026
ค่าสูงสุด	0.043	0.027
ค่าต่ำสุด	0.035	0.022
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	≤0.33	≤0.12

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 099
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0108	0.0105	0.0093	0.0090	0.0093	0.0116	0.0093
10.00 - 11.00	0.0096	0.0084	0.0081	0.0088	0.0084	0.0096	0.0083
11.00 - 12.00	0.0090	0.0096	0.0083	0.0082	0.0091	0.0097	0.0093
12.00 - 13.00	0.0092	0.0091	0.0103	0.0091	0.0097	0.0087	0.0099
13.00 - 14.00	0.0093	0.0110	0.0098	0.0089	0.0089	0.0102	0.0108
14.00 - 15.00	0.0106	0.0116	0.0103	0.0103	0.0115	0.0103	0.0114
15.00 - 16.00	0.0120	0.0122	0.0118	0.0109	0.0116	0.0125	0.0116
16.00 - 17.00	0.0113	0.0107	0.0105	0.0111	0.0113	0.0117	0.0102
17.00 - 18.00	0.0108	0.0116	0.0091	0.0100	0.0107	0.0110	0.0109
18.00 - 19.00	0.0096	0.0099	0.0093	0.0100	0.0088	0.0096	0.0102
19.00 - 20.00	0.0103	0.0093	0.0093	0.0100	0.0100	0.0099	0.0089
20.00 - 21.00	0.0077	0.0066	0.0084	0.0085	0.0081	0.0069	0.0069
21.00 - 22.00	0.0080	0.0070	0.0071	0.0076	0.0081	0.0071	0.0069
22.00 - 23.00	0.0067	0.0058	0.0063	0.0065	0.0070	0.0061	0.0056
23.00 - 00.00	0.0065	0.0059	0.0064	0.0067	0.0073	0.0064	0.0059
00.00 - 01.00	0.0065	0.0062	0.0060	0.0065	0.0069	0.0064	0.0062
01.00 - 02.00	0.0059	0.0069	0.0065	0.0058	0.0056	0.0064	0.0069
02.00 - 03.00	0.0061	0.0074	0.0074	0.0072	0.0065	0.0072	0.0074
03.00 - 04.00	0.0068	0.0079	0.0070	0.0072	0.0071	0.0076	0.0074
04.00 - 05.00	0.0072	0.0087	0.0083	0.0075	0.0062	0.0087	0.0082
05.00 - 06.00	0.0091	0.0094	0.0082	0.0096	0.0080	0.0098	0.0085
06.00 - 07.00	0.0107	0.0105	0.0098	0.0103	0.0094	0.0110	0.0100
07.00 - 08.00	0.0127	0.0107	0.0119	0.0125	0.0115	0.0120	0.0100
08.00 - 09.00	0.0119	0.0109	0.0112	0.0118	0.0118	0.0111	0.0108
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0091	0.0091	0.0088	0.0089	0.0089	0.0092	0.0088
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0127	0.0122	0.0119	0.0125	0.0118	0.0125	0.0116
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0059	0.0058	0.0060	0.0058	0.0056	0.0061	0.0056
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤0.17						

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาภิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 099
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0080	0.0062	0.0078	0.0057	0.0070	0.0080	0.0081
13.00 - 14.00	0.0084	0.0054	0.0062	0.0056	0.0056	0.0065	0.0062
14.00 - 15.00	0.0068	0.0064	0.0091	0.0083	0.0074	0.0056	0.0067
15.00 - 16.00	0.0087	0.0064	0.0098	0.0068	0.0091	0.0077	0.0067
16.00 - 17.00	0.0094	0.0092	0.0105	0.0094	0.0084	0.0069	0.0095
17.00 - 18.00	0.0104	0.0093	0.0079	0.0088	0.0088	0.0080	0.0094
18.00 - 19.00	0.0069	0.0081	0.0080	0.0086	0.0080	0.0066	0.0087
19.00 - 20.00	0.0063	0.0059	0.0066	0.0067	0.0085	0.0077	0.0060
20.00 - 21.00	0.0056	0.0054	0.0054	0.0057	0.0060	0.0051	0.0057
21.00 - 22.00	0.0043	0.0068	0.0053	0.0069	0.0059	0.0057	0.0053
22.00 - 23.00	0.0051	0.0053	0.0049	0.0037	0.0045	0.0040	0.0039
23.00 - 00.00	0.0045	0.0057	0.0045	0.0040	0.0045	0.0048	0.0039
00.00 - 01.00	0.0027	0.0047	0.0030	0.0021	0.0041	0.0030	0.0039
01.00 - 02.00	0.0019	0.0021	0.0037	0.0021	0.0059	0.0035	0.0034
02.00 - 03.00	0.0020	0.0020	0.0031	0.0035	0.0038	0.0035	0.0047
03.00 - 04.00	0.0021	0.0042	0.0035	0.0034	0.0035	0.0035	0.0033
04.00 - 05.00	0.0015	0.0030	0.0037	0.0024	0.0034	0.0031	0.0038
05.00 - 06.00	0.0030	0.0031	0.0030	0.0029	0.0039	0.0030	0.0046
06.00 - 07.00	0.0030	0.0050	0.0038	0.0043	0.0060	0.0030	0.0050
07.00 - 08.00	0.0030	0.0041	0.0041	0.0046	0.0057	0.0039	0.0062
08.00 - 09.00	0.0047	0.0065	0.0056	0.0061	0.0076	0.0065	0.0061
09.00 - 10.00	0.0066	0.0075	0.0070	0.0093	0.0071	0.0080	0.0091
10.00 - 11.00	0.0064	0.0084	0.0083	0.0053	0.0060	0.0073	0.0093
11.00 - 12.00	0.0089	0.0067	0.0061	0.0068	0.0078	0.0079	0.0072
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0054	0.0057	0.0059	0.0055	0.0062	0.0055	0.0061
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0104	0.0093	0.0105	0.0094	0.0091	0.0080	0.0095
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0020	0.0030	0.0021	0.0034	0.0030	0.0033
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 099
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0075	0.0073	0.0079	0.0073	0.0075	0.0077	0.0061
12.00 - 13.00	0.0058	0.0063	0.0066	0.0056	0.0090	0.0053	0.0070
13.00 - 14.00	0.0080	0.0079	0.0064	0.0081	0.0070	0.0084	0.0072
14.00 - 15.00	0.0067	0.0064	0.0068	0.0062	0.0060	0.0068	0.0078
15.00 - 16.00	0.0086	0.0096	0.0078	0.0091	0.0084	0.0077	0.0071
16.00 - 17.00	0.0065	0.0104	0.0080	0.0075	0.0109	0.0100	0.0063
17.00 - 18.00	0.0079	0.0086	0.0092	0.0085	0.0080	0.0084	0.0088
18.00 - 19.00	0.0070	0.0083	0.0068	0.0067	0.0081	0.0069	0.0069
19.00 - 20.00	0.0052	0.0071	0.0054	0.0055	0.0065	0.0055	0.0053
20.00 - 21.00	0.0046	0.0070	0.0055	0.0048	0.0071	0.0051	0.0050
21.00 - 22.00	0.0043	0.0054	0.0051	0.0044	0.0057	0.0057	0.0052
22.00 - 23.00	0.0045	0.0067	0.0048	0.0048	0.0073	0.0052	0.0046
23.00 - 00.00	0.0028	0.0062	0.0029	0.0028	0.0062	0.0028	0.0027
00.00 - 01.00	0.0030	0.0036	0.0034	0.0031	0.0032	0.0034	0.0028
01.00 - 02.00	0.0039	0.0046	0.0029	0.0038	0.0040	0.0027	0.0039
02.00 - 03.00	0.0032	0.0047	0.0038	0.0034	0.0042	0.0035	0.0036
03.00 - 04.00	0.0029	0.0055	0.0046	0.0032	0.0043	0.0049	0.0035
04.00 - 05.00	0.0056	0.0063	0.0037	0.0061	0.0044	0.0036	0.0066
05.00 - 06.00	0.0045	0.0057	0.0044	0.0053	0.0068	0.0052	0.0048
06.00 - 07.00	0.0037	0.0050	0.0046	0.0036	0.0049	0.0046	0.0040
07.00 - 08.00	0.0067	0.0072	0.0065	0.0061	0.0072	0.0073	0.0084
08.00 - 09.00	0.0056	0.0104	0.0075	0.0089	0.0091	0.0086	0.0068
09.00 - 10.00	0.0075	0.0080	0.0108	0.0071	0.0071	0.0074	0.0076
10.00 - 11.00	0.0078	0.0097	0.0093	0.0065	0.0091	0.0074	0.0076
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0056	0.0070	0.0060	0.0058	0.0067	0.0060	0.0058
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0086	0.0104	0.0108	0.0091	0.0109	0.0100	0.0088
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0028	0.0036	0.0029	0.0028	0.0032	0.0027	0.0027
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0098	0.0074	0.0057	0.0077	0.0086	0.0097	0.0097
12.00 - 13.00	0.0085	0.0077	0.0068	0.0105	0.0083	0.0099	0.0069
13.00 - 14.00	0.0079	0.0121	0.0064	0.0101	0.0080	0.0079	0.0078
14.00 - 15.00	0.0089	0.0063	0.0087	0.0107	0.0083	0.0063	0.0089
15.00 - 16.00	0.0111	0.0110	0.0080	0.0110	0.0081	0.0078	0.0112
16.00 - 17.00	0.0079	0.0120	0.0090	0.0122	0.0093	0.0099	0.0107
17.00 - 18.00	0.0103	0.0076	0.0112	0.0100	0.0098	0.0110	0.0116
18.00 - 19.00	0.0069	0.0092	0.0105	0.0113	0.0074	0.0088	0.0086
19.00 - 20.00	0.0055	0.0053	0.0084	0.0079	0.0065	0.0091	0.0079
20.00 - 21.00	0.0054	0.0077	0.0104	0.0086	0.0067	0.0075	0.0088
21.00 - 22.00	0.0058	0.0076	0.0092	0.0068	0.0059	0.0064	0.0072
22.00 - 23.00	0.0038	0.0050	0.0072	0.0085	0.0068	0.0063	0.0065
23.00 - 00.00	0.0044	0.0029	0.0034	0.0073	0.0041	0.0052	0.0034
00.00 - 01.00	0.0065	0.0024	0.0038	0.0076	0.0046	0.0054	0.0043
01.00 - 02.00	0.0067	0.0021	0.0025	0.0039	0.0046	0.0042	0.0041
02.00 - 03.00	0.0055	0.0036	0.0037	0.0041	0.0033	0.0070	0.0056
03.00 - 04.00	0.0053	0.0049	0.0062	0.0058	0.0045	0.0072	0.0052
04.00 - 05.00	0.0101	0.0088	0.0040	0.0039	0.0043	0.0061	0.0041
05.00 - 06.00	0.0077	0.0104	0.0048	0.0066	0.0036	0.0050	0.0048
06.00 - 07.00	0.0058	0.0074	0.0050	0.0063	0.0061	0.0066	0.0037
07.00 - 08.00	0.0104	0.0081	0.0071	0.0090	0.0054	0.0071	0.0071
08.00 - 09.00	0.0095	0.0111	0.0081	0.0112	0.0079	0.0107	0.0106
09.00 - 10.00	0.0093	0.0091	0.0099	0.0084	0.0079	0.0111	0.0108
10.00 - 11.00	0.0108	0.0071	0.0100	0.0061	0.0079	0.0127	0.0064
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0077	0.0074	0.0071	0.0081	0.0066	0.0079	0.0073
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0111	0.0121	0.0112	0.0122	0.0098	0.0127	0.0116
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0038	0.0021	0.0025	0.0039	0.0033	0.0042	0.0034
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤0.17						

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0083	0.0081	0.0078	0.0074	0.0077	0.0087	0.0070
12.00 - 13.00	0.0070	0.0067	0.0067	0.0066	0.0079	0.0068	0.0069
13.00 - 14.00	0.0077	0.0079	0.0067	0.0074	0.0073	0.0082	0.0075
14.00 - 15.00	0.0072	0.0071	0.0078	0.0070	0.0071	0.0070	0.0081
15.00 - 16.00	0.0081	0.0094	0.0080	0.0082	0.0079	0.0081	0.0082
16.00 - 17.00	0.0078	0.0100	0.0083	0.0081	0.0102	0.0092	0.0080
17.00 - 18.00	0.0091	0.0094	0.0095	0.0088	0.0089	0.0095	0.0093
18.00 - 19.00	0.0083	0.0086	0.0079	0.0081	0.0088	0.0085	0.0078
19.00 - 20.00	0.0073	0.0085	0.0066	0.0070	0.0078	0.0075	0.0074
20.00 - 21.00	0.0064	0.0077	0.0067	0.0067	0.0072	0.0067	0.0069
21.00 - 22.00	0.0066	0.0067	0.0066	0.0065	0.0071	0.0071	0.0064
22.00 - 23.00	0.0055	0.0061	0.0060	0.0060	0.0070	0.0055	0.0052
23.00 - 00.00	0.0049	0.0060	0.0045	0.0047	0.0065	0.0045	0.0043
00.00 - 01.00	0.0044	0.0043	0.0044	0.0043	0.0046	0.0043	0.0038
01.00 - 02.00	0.0047	0.0048	0.0042	0.0048	0.0051	0.0041	0.0045
02.00 - 03.00	0.0044	0.0050	0.0044	0.0045	0.0050	0.0045	0.0044
03.00 - 04.00	0.0040	0.0056	0.0050	0.0041	0.0045	0.0051	0.0048
04.00 - 05.00	0.0053	0.0062	0.0050	0.0060	0.0049	0.0049	0.0063
05.00 - 06.00	0.0051	0.0062	0.0052	0.0057	0.0063	0.0058	0.0055
06.00 - 07.00	0.0050	0.0062	0.0059	0.0050	0.0050	0.0060	0.0055
07.00 - 08.00	0.0072	0.0075	0.0067	0.0071	0.0069	0.0078	0.0077
08.00 - 09.00	0.0074	0.0095	0.0079	0.0087	0.0084	0.0089	0.0076
09.00 - 10.00	0.0092	0.0085	0.0103	0.0089	0.0084	0.0088	0.0080
10.00 - 11.00	0.0090	0.0094	0.0093	0.0083	0.0095	0.0084	0.0084
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0067	0.0073	0.0067	0.0067	0.0071	0.0069	0.0067
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0092	0.0100	0.0103	0.0089	0.0102	0.0095	0.0093
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0040	0.0043	0.0042	0.0041	0.0045	0.0041	0.0038
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314642 E, 1921555 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
12.00 - 13.00	0.0073	0.0085	0.0083	0.0074	0.0069	0.0070	0.0071
13.00 - 14.00	0.0054	0.0067	0.0063	0.0056	0.0072	0.0051	0.0058
14.00 - 15.00	0.0040	0.0072	0.0072	0.0068	0.0050	0.0066	0.0063
15.00 - 16.00	0.0043	0.0067	0.0070	0.0072	0.0065	0.0061	0.0094
16.00 - 17.00	0.0067	0.0087	0.0085	0.0088	0.0087	0.0077	0.0092
17.00 - 18.00	0.0071	0.0091	0.0088	0.0077	0.0086	0.0074	0.0081
18.00 - 19.00	0.0091	0.0079	0.0096	0.0086	0.0065	0.0058	0.0082
19.00 - 20.00	0.0061	0.0063	0.0076	0.0075	0.0049	0.0055	0.0048
20.00 - 21.00	0.0070	0.0067	0.0060	0.0057	0.0065	0.0048	0.0040
21.00 - 22.00	0.0047	0.0061	0.0068	0.0057	0.0049	0.0051	0.0045
22.00 - 23.00	0.0052	0.0054	0.0065	0.0052	0.0056	0.0042	0.0046
23.00 - 00.00	0.0068	0.0039	0.0068	0.0062	0.0036	0.0043	0.0026
00.00 - 01.00	0.0047	0.0032	0.0039	0.0038	0.0030	0.0026	0.0017
01.00 - 02.00	0.0035	0.0040	0.0043	0.0038	0.0023	0.0035	0.0018
02.00 - 03.00	0.0033	0.0035	0.0041	0.0056	0.0047	0.0025	0.0014
03.00 - 04.00	0.0028	0.0037	0.0050	0.0049	0.0033	0.0036	0.0025
04.00 - 05.00	0.0017	0.0041	0.0053	0.0041	0.0036	0.0045	0.0030
05.00 - 06.00	0.0028	0.0045	0.0039	0.0048	0.0044	0.0049	0.0052
06.00 - 07.00	0.0044	0.0035	0.0049	0.0048	0.0065	0.0052	0.0049
07.00 - 08.00	0.0028	0.0035	0.0042	0.0031	0.0045	0.0043	0.0065
08.00 - 09.00	0.0058	0.0055	0.0057	0.0061	0.0060	0.0071	0.0053
09.00 - 10.00	0.0064	0.0079	0.0059	0.0076	0.0076	0.0081	0.0073
10.00 - 11.00	0.0078	0.0080	0.0090	0.0067	0.0078	0.0055	0.0069
11.00 - 12.00	0.0092	0.0062	0.0057	0.0089	0.0077	0.0054	0.0059
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0054	0.0059	0.0063	0.0061	0.0057	0.0053	0.0053
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0092	0.0091	0.0096	0.0089	0.0087	0.0081	0.0094
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0032	0.0039	0.0031	0.0023	0.0025	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
12.00 - 13.00	0.0080	0.0085	0.0083	0.0072	0.0083	0.0092	0.0073
13.00 - 14.00	0.0073	0.0071	0.0074	0.0069	0.0078	0.0072	0.0073
14.00 - 15.00	0.0078	0.0082	0.0076	0.0077	0.0077	0.0085	0.0077
15.00 - 16.00	0.0078	0.0072	0.0083	0.0073	0.0080	0.0077	0.0082
16.00 - 17.00	0.0085	0.0097	0.0091	0.0084	0.0092	0.0095	0.0085
17.00 - 18.00	0.0088	0.0103	0.0090	0.0087	0.0106	0.0097	0.0089
18.00 - 19.00	0.0093	0.0102	0.0098	0.0089	0.0093	0.0103	0.0094
19.00 - 20.00	0.0083	0.0090	0.0081	0.0081	0.0090	0.0086	0.0080
20.00 - 21.00	0.0075	0.0084	0.0073	0.0071	0.0080	0.0078	0.0075
21.00 - 22.00	0.0065	0.0076	0.0068	0.0071	0.0074	0.0069	0.0068
22.00 - 23.00	0.0068	0.0068	0.0066	0.0066	0.0072	0.0071	0.0067
23.00 - 00.00	0.0058	0.0061	0.0058	0.0063	0.0068	0.0057	0.0056
00.00 - 01.00	0.0052	0.0061	0.0045	0.0048	0.0064	0.0046	0.0049
01.00 - 02.00	0.0047	0.0045	0.0044	0.0044	0.0047	0.0044	0.0044
02.00 - 03.00	0.0050	0.0049	0.0044	0.0048	0.0050	0.0044	0.0048
03.00 - 04.00	0.0048	0.0051	0.0047	0.0046	0.0052	0.0048	0.0048
04.00 - 05.00	0.0042	0.0056	0.0053	0.0044	0.0048	0.0055	0.0047
05.00 - 06.00	0.0056	0.0063	0.0052	0.0062	0.0049	0.0053	0.0061
06.00 - 07.00	0.0053	0.0063	0.0057	0.0058	0.0062	0.0060	0.0055
07.00 - 08.00	0.0050	0.0067	0.0061	0.0056	0.0055	0.0065	0.0053
08.00 - 09.00	0.0071	0.0081	0.0072	0.0077	0.0076	0.0079	0.0074
09.00 - 10.00	0.0083	0.0100	0.0088	0.0091	0.0092	0.0096	0.0084
10.00 - 11.00	0.0093	0.0088	0.0098	0.0093	0.0093	0.0091	0.0087
11.00 - 12.00	0.0088	0.0094	0.0092	0.0084	0.0096	0.0087	0.0085
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0069	0.0075	0.0071	0.0069	0.0074	0.0073	0.0069
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0093	0.0103	0.0098	0.0093	0.0106	0.0103	0.0094
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0042	0.0045	0.0044	0.0044	0.0047	0.0044	0.0044
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0070	0.0068	0.0061	0.0060	0.0066	0.0059	0.0064
13.00 - 14.00	0.0058	0.0058	0.0063	0.0061	0.0056	0.0055	0.0071
14.00 - 15.00	0.0056	0.0054	0.0071	0.0070	0.0047	0.0064	0.0072
15.00 - 16.00	0.0062	0.0060	0.0065	0.0069	0.0054	0.0059	0.0071
16.00 - 17.00	0.0081	0.0077	0.0085	0.0087	0.0067	0.0074	0.0091
17.00 - 18.00	0.0071	0.0086	0.0073	0.0083	0.0069	0.0077	0.0081
18.00 - 19.00	0.0088	0.0070	0.0062	0.0067	0.0073	0.0064	0.0060
19.00 - 20.00	0.0065	0.0073	0.0065	0.0070	0.0052	0.0076	0.0065
20.00 - 21.00	0.0059	0.0057	0.0050	0.0061	0.0053	0.0052	0.0059
21.00 - 22.00	0.0062	0.0080	0.0048	0.0057	0.0066	0.0067	0.0056
22.00 - 23.00	0.0049	0.0069	0.0053	0.0039	0.0048	0.0066	0.0047
23.00 - 00.00	0.0061	0.0036	0.0051	0.0046	0.0044	0.0041	0.0049
00.00 - 01.00	0.0037	0.0040	0.0036	0.0030	0.0039	0.0037	0.0032
01.00 - 02.00	0.0038	0.0043	0.0035	0.0035	0.0033	0.0044	0.0042
02.00 - 03.00	0.0045	0.0049	0.0034	0.0035	0.0039	0.0041	0.0030
03.00 - 04.00	0.0036	0.0034	0.0036	0.0032	0.0028	0.0034	0.0033
04.00 - 05.00	0.0036	0.0037	0.0037	0.0030	0.0027	0.0037	0.0029
05.00 - 06.00	0.0044	0.0046	0.0038	0.0046	0.0039	0.0042	0.0042
06.00 - 07.00	0.0051	0.0041	0.0046	0.0048	0.0046	0.0037	0.0049
07.00 - 08.00	0.0050	0.0050	0.0060	0.0060	0.0045	0.0047	0.0061
08.00 - 09.00	0.0082	0.0065	0.0081	0.0087	0.0065	0.0064	0.0090
09.00 - 10.00	0.0087	0.0074	0.0072	0.0075	0.0074	0.0072	0.0076
10.00 - 11.00	0.0081	0.0071	0.0059	0.0070	0.0070	0.0069	0.0064
11.00 - 12.00	0.0087	0.0069	0.0068	0.0062	0.0074	0.0070	0.0062
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0061	0.0059	0.0056	0.0057	0.0053	0.0056	0.0058
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0088	0.0086	0.0085	0.0087	0.0074	0.0077	0.0091
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0036	0.0034	0.0034	0.0030	0.0027	0.0034	0.0029
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0069	0.0097	0.0116	0.0086	0.0077	0.0077	0.0063
14.00 - 15.00	0.0089	0.0098	0.0091	0.0066	0.0072	0.0087	0.0077
15.00 - 16.00	0.0080	0.0086	0.0100	0.0096	0.0105	0.0109	0.0090
16.00 - 17.00	0.0103	0.0131	0.0116	0.0095	0.0099	0.0100	0.0089
17.00 - 18.00	0.0095	0.0124	0.0144	0.0126	0.0119	0.0134	0.0113
18.00 - 19.00	0.0112	0.0150	0.0156	0.0122	0.0109	0.0113	0.0103
19.00 - 20.00	0.0101	0.0120	0.0133	0.0107	0.0086	0.0087	0.0095
20.00 - 21.00	0.0109	0.0127	0.0117	0.0090	0.0077	0.0095	0.0090
21.00 - 22.00	0.0086	0.0077	0.0093	0.0089	0.0056	0.0059	0.0076
22.00 - 23.00	0.0080	0.0076	0.0071	0.0070	0.0056	0.0057	0.0065
23.00 - 00.00	0.0097	0.0094	0.0083	0.0061	0.0047	0.0051	0.0066
00.00 - 01.00	0.0065	0.0069	0.0066	0.0044	0.0043	0.0056	0.0055
01.00 - 02.00	0.0069	0.0061	0.0051	0.0034	0.0025	0.0048	0.0062
02.00 - 03.00	0.0049	0.0047	0.0045	0.0028	0.0020	0.0029	0.0043
03.00 - 04.00	0.0041	0.0036	0.0049	0.0046	0.0026	0.0037	0.0042
04.00 - 05.00	0.0036	0.0038	0.0039	0.0033	0.0030	0.0041	0.0036
05.00 - 06.00	0.0050	0.0056	0.0049	0.0042	0.0052	0.0046	0.0040
06.00 - 07.00	0.0071	0.0062	0.0054	0.0061	0.0065	0.0063	0.0066
07.00 - 08.00	0.0073	0.0067	0.0072	0.0080	0.0097	0.0091	0.0081
08.00 - 09.00	0.0082	0.0109	0.0110	0.0110	0.0103	0.0102	0.0089
09.00 - 10.00	0.0101	0.0088	0.0114	0.0123	0.0117	0.0138	0.0130
10.00 - 11.00	0.0138	0.0119	0.0099	0.0094	0.0103	0.0115	0.0112
11.00 - 12.00	0.0093	0.0134	0.0107	0.0086	0.0100	0.0088	0.0079
12.00 - 13.00	0.0094	0.0091	0.0073	0.0069	0.0080	0.0082	0.0082
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0083	0.0090	0.0089	0.0077	0.0073	0.0079	0.0077
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0138	0.0150	0.0156	0.0126	0.0119	0.0138	0.0130
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0036	0.0036	0.0039	0.0028	0.0020	0.0029	0.0036
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0100	0.0120	0.0113	0.0121	0.0107	0.0098	0.0074
13.00 - 14.00	0.0101	0.0103	0.0111	0.0102	0.0094	0.0089	0.0087
14.00 - 15.00	0.0100	0.0115	0.0096	0.0091	0.0111	0.0126	0.0098
15.00 - 16.00	0.0135	0.0127	0.0107	0.0106	0.0110	0.0114	0.0128
16.00 - 17.00	0.0120	0.0140	0.0142	0.0148	0.0155	0.0138	0.0107
17.00 - 18.00	0.0174	0.0170	0.0145	0.0136	0.0126	0.0132	0.0152
18.00 - 19.00	0.0174	0.0171	0.0147	0.0158	0.0152	0.0139	0.0156
19.00 - 20.00	0.0163	0.0135	0.0112	0.0115	0.0124	0.0126	0.0145
20.00 - 21.00	0.0092	0.0117	0.0122	0.0130	0.0130	0.0109	0.0099
21.00 - 22.00	0.0079	0.0085	0.0111	0.0108	0.0108	0.0104	0.0087
22.00 - 23.00	0.0111	0.0115	0.0124	0.0094	0.0073	0.0087	0.0113
23.00 - 00.00	0.0082	0.0083	0.0093	0.0058	0.0060	0.0070	0.0088
00.00 - 01.00	0.0075	0.0060	0.0058	0.0056	0.0070	0.0067	0.0073
01.00 - 02.00	0.0079	0.0088	0.0064	0.0048	0.0047	0.0054	0.0056
02.00 - 03.00	0.0056	0.0049	0.0047	0.0050	0.0062	0.0051	0.0059
03.00 - 04.00	0.0052	0.0056	0.0059	0.0069	0.0076	0.0080	0.0064
04.00 - 05.00	0.0045	0.0048	0.0041	0.0046	0.0058	0.0073	0.0053
05.00 - 06.00	0.0050	0.0037	0.0064	0.0078	0.0069	0.0083	0.0083
06.00 - 07.00	0.0061	0.0072	0.0109	0.0094	0.0089	0.0081	0.0080
07.00 - 08.00	0.0097	0.0085	0.0088	0.0108	0.0102	0.0079	0.0105
08.00 - 09.00	0.0115	0.0089	0.0132	0.0166	0.0149	0.0129	0.0152
09.00 - 10.00	0.0117	0.0131	0.0156	0.0142	0.0141	0.0125	0.0132
10.00 - 11.00	0.0137	0.0174	0.0130	0.0114	0.0133	0.0141	0.0119
11.00 - 12.00	0.0113	0.0109	0.0112	0.0095	0.0116	0.0128	0.0130
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0101	0.0103	0.0103	0.0101	0.0103	0.0101	0.0102
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0174	0.0174	0.0156	0.0166	0.0155	0.0141	0.0156
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0045	0.0037	0.0041	0.0046	0.0047	0.0051	0.0053
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 174
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0141	0.0137	0.0126	0.0131	0.0131	0.0141	0.0130
10.00 - 11.00	0.0133	0.0111	0.0101	0.0117	0.0118	0.0114	0.0101
11.00 - 12.00	0.0116	0.0105	0.0095	0.0104	0.0109	0.0104	0.0103
12.00 - 13.00	0.0112	0.0114	0.0098	0.0111	0.0117	0.0100	0.0115
13.00 - 14.00	0.0101	0.0123	0.0116	0.0106	0.0105	0.0119	0.0124
14.00 - 15.00	0.0118	0.0136	0.0108	0.0111	0.0129	0.0118	0.0113
15.00 - 16.00	0.0130	0.0146	0.0127	0.0129	0.0135	0.0140	0.0139
16.00 - 17.00	0.0145	0.0139	0.0131	0.0141	0.0143	0.0141	0.0131
17.00 - 18.00	0.0139	0.0129	0.0118	0.0132	0.0131	0.0127	0.0136
18.00 - 19.00	0.0124	0.0131	0.0101	0.0125	0.0122	0.0116	0.0125
19.00 - 20.00	0.0124	0.0121	0.0115	0.0117	0.0124	0.0122	0.0106
20.00 - 21.00	0.0113	0.0095	0.0113	0.0116	0.0109	0.0100	0.0104
21.00 - 22.00	0.0092	0.0081	0.0108	0.0094	0.0090	0.0095	0.0093
22.00 - 23.00	0.0086	0.0077	0.0084	0.0087	0.0086	0.0081	0.0085
23.00 - 00.00	0.0077	0.0067	0.0080	0.0081	0.0079	0.0075	0.0079
00.00 - 01.00	0.0078	0.0071	0.0075	0.0083	0.0078	0.0074	0.0086
01.00 - 02.00	0.0072	0.0077	0.0071	0.0075	0.0070	0.0072	0.0084
02.00 - 03.00	0.0072	0.0087	0.0078	0.0075	0.0078	0.0081	0.0074
03.00 - 04.00	0.0082	0.0091	0.0085	0.0083	0.0084	0.0089	0.0083
04.00 - 05.00	0.0087	0.0097	0.0090	0.0087	0.0081	0.0095	0.0089
05.00 - 06.00	0.0104	0.0103	0.0098	0.0096	0.0096	0.0106	0.0078
06.00 - 07.00	0.0122	0.0106	0.0107	0.0108	0.0107	0.0112	0.0096
07.00 - 08.00	0.0142	0.0120	0.0127	0.0132	0.0130	0.0127	0.0107
08.00 - 09.00	0.0152	0.0123	0.0156	0.0144	0.0140	0.0139	0.0132
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0111	0.0108	0.0105	0.0108	0.0108	0.0108	0.0105
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0152	0.0146	0.0156	0.0144	0.0143	0.0141	0.0139
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0072	0.0067	0.0071	0.0075	0.0070	0.0072	0.0074
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ธีรดิษานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 174
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0085	0.0085	0.0096	0.0064	0.0085	0.0096	0.0097
13.00 - 14.00	0.0094	0.0052	0.0078	0.0069	0.0087	0.0082	0.0078
14.00 - 15.00	0.0077	0.0072	0.0115	0.0086	0.0105	0.0072	0.0092
15.00 - 16.00	0.0095	0.0088	0.0132	0.0066	0.0124	0.0099	0.0066
16.00 - 17.00	0.0118	0.0105	0.0131	0.0098	0.0098	0.0074	0.0107
17.00 - 18.00	0.0124	0.0108	0.0086	0.0103	0.0108	0.0103	0.0108
18.00 - 19.00	0.0071	0.0118	0.0110	0.0110	0.0110	0.0105	0.0110
19.00 - 20.00	0.0081	0.0072	0.0075	0.0080	0.0107	0.0090	0.0080
20.00 - 21.00	0.0064	0.0069	0.0054	0.0064	0.0083	0.0048	0.0072
21.00 - 22.00	0.0047	0.0099	0.0064	0.0071	0.0066	0.0077	0.0052
22.00 - 23.00	0.0055	0.0076	0.0054	0.0036	0.0073	0.0054	0.0040
23.00 - 00.00	0.0062	0.0064	0.0046	0.0050	0.0051	0.0079	0.0053
00.00 - 01.00	0.0031	0.0054	0.0031	0.0016	0.0054	0.0031	0.0050
01.00 - 02.00	0.0015	0.0029	0.0033	0.0015	0.0061	0.0033	0.0042
02.00 - 03.00	0.0022	0.0027	0.0031	0.0044	0.0044	0.0039	0.0064
03.00 - 04.00	0.0035	0.0057	0.0036	0.0040	0.0045	0.0040	0.0040
04.00 - 05.00	0.0016	0.0036	0.0043	0.0026	0.0040	0.0043	0.0049
05.00 - 06.00	0.0028	0.0028	0.0028	0.0037	0.0035	0.0032	0.0056
06.00 - 07.00	0.0032	0.0052	0.0040	0.0042	0.0059	0.0025	0.0056
07.00 - 08.00	0.0040	0.0041	0.0032	0.0047	0.0062	0.0040	0.0052
08.00 - 09.00	0.0048	0.0059	0.0062	0.0072	0.0078	0.0074	0.0074
09.00 - 10.00	0.0080	0.0097	0.0073	0.0102	0.0102	0.0107	0.0100
10.00 - 11.00	0.0081	0.0118	0.0123	0.0054	0.0098	0.0090	0.0114
11.00 - 12.00	0.0101	0.0084	0.0074	0.0074	0.0111	0.0101	0.0099
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0063	0.0070	0.0069	0.0061	0.0079	0.0068	0.0073
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0124	0.0118	0.0132	0.0110	0.0124	0.0107	0.0114
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0027	0.0028	0.0015	0.0035	0.0025	0.0040
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 174
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0057	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0076	0.0060
12.00 - 13.00	0.0063	0.0069	0.0084	0.0058	0.0088	0.0053	0.0067
13.00 - 14.00	0.0094	0.0082	0.0072	0.0088	0.0069	0.0087	0.0068
14.00 - 15.00	0.0081	0.0065	0.0069	0.0062	0.0079	0.0066	0.0074
15.00 - 16.00	0.0100	0.0093	0.0108	0.0073	0.0086	0.0079	0.0079
16.00 - 17.00	0.0071	0.0095	0.0105	0.0092	0.0106	0.0102	0.0090
17.00 - 18.00	0.0079	0.0081	0.0092	0.0087	0.0080	0.0084	0.0069
18.00 - 19.00	0.0071	0.0079	0.0069	0.0067	0.0081	0.0071	0.0080
19.00 - 20.00	0.0053	0.0064	0.0057	0.0055	0.0065	0.0057	0.0054
20.00 - 21.00	0.0049	0.0064	0.0055	0.0051	0.0067	0.0054	0.0049
21.00 - 22.00	0.0048	0.0050	0.0061	0.0043	0.0054	0.0061	0.0049
22.00 - 23.00	0.0047	0.0061	0.0052	0.0047	0.0067	0.0055	0.0047
23.00 - 00.00	0.0028	0.0059	0.0030	0.0028	0.0058	0.0029	0.0028
00.00 - 01.00	0.0029	0.0035	0.0035	0.0031	0.0033	0.0033	0.0029
01.00 - 02.00	0.0038	0.0046	0.0030	0.0037	0.0040	0.0027	0.0039
02.00 - 03.00	0.0032	0.0048	0.0033	0.0035	0.0042	0.0031	0.0034
03.00 - 04.00	0.0030	0.0056	0.0040	0.0031	0.0043	0.0044	0.0034
04.00 - 05.00	0.0066	0.0064	0.0036	0.0061	0.0033	0.0035	0.0061
05.00 - 06.00	0.0046	0.0045	0.0047	0.0050	0.0056	0.0045	0.0050
06.00 - 07.00	0.0037	0.0050	0.0047	0.0034	0.0047	0.0042	0.0039
07.00 - 08.00	0.0069	0.0071	0.0054	0.0063	0.0069	0.0072	0.0083
08.00 - 09.00	0.0064	0.0095	0.0073	0.0088	0.0093	0.0086	0.0089
09.00 - 10.00	0.0075	0.0078	0.0100	0.0072	0.0074	0.0088	0.0076
10.00 - 11.00	0.0058	0.0094	0.0095	0.0064	0.0093	0.0073	0.0078
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0058	0.0068	0.0063	0.0058	0.0067	0.0060	0.0059
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0100	0.0095	0.0108	0.0092	0.0106	0.0102	0.0090
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0028	0.0035	0.0030	0.0028	0.0033	0.0027	0.0028
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: บริษัท เอ็นวีอาร์ จำกัด
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: สถานีที่ 2
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0085	0.0114	0.0092	0.0092	0.0075	0.0083	0.0079
12.00 - 13.00	0.0075	0.0088	0.0066	0.0081	0.0074	0.0061	0.0097
13.00 - 14.00	0.0073	0.0084	0.0065	0.0094	0.0106	0.0078	0.0151
14.00 - 15.00	0.0100	0.0111	0.0084	0.0092	0.0107	0.0071	0.0149
15.00 - 16.00	0.0112	0.0093	0.0083	0.0104	0.0107	0.0123	0.0091
16.00 - 17.00	0.0134	0.0107	0.0095	0.0105	0.0118	0.0156	0.0123
17.00 - 18.00	0.0135	0.0093	0.0130	0.0111	0.0118	0.0163	0.0138
18.00 - 19.00	0.0120	0.0089	0.0098	0.0123	0.0090	0.0113	0.0081
19.00 - 20.00	0.0085	0.0064	0.0100	0.0087	0.0091	0.0106	0.0089
20.00 - 21.00	0.0077	0.0076	0.0118	0.0080	0.0093	0.0132	0.0085
21.00 - 22.00	0.0096	0.0069	0.0093	0.0075	0.0072	0.0095	0.0054
22.00 - 23.00	0.0068	0.0042	0.0087	0.0099	0.0072	0.0098	0.0067
23.00 - 00.00	0.0044	0.0027	0.0058	0.0071	0.0078	0.0100	0.0050
00.00 - 01.00	0.0058	0.0028	0.0044	0.0077	0.0058	0.0078	0.0056
01.00 - 02.00	0.0073	0.0026	0.0053	0.0066	0.0052	0.0085	0.0059
02.00 - 03.00	0.0064	0.0037	0.0072	0.0044	0.0070	0.0060	0.0069
03.00 - 04.00	0.0057	0.0046	0.0061	0.0052	0.0052	0.0031	0.0074
04.00 - 05.00	0.0105	0.0069	0.0038	0.0041	0.0059	0.0064	0.0070
05.00 - 06.00	0.0065	0.0101	0.0051	0.0067	0.0042	0.0072	0.0104
06.00 - 07.00	0.0050	0.0076	0.0067	0.0071	0.0050	0.0092	0.0114
07.00 - 08.00	0.0082	0.0092	0.0066	0.0093	0.0076	0.0161	0.0116
08.00 - 09.00	0.0083	0.0111	0.0078	0.0092	0.0135	0.0088	0.0112
09.00 - 10.00	0.0083	0.0102	0.0092	0.0125	0.0105	0.0071	0.0110
10.00 - 11.00	0.0120	0.0075	0.0102	0.0096	0.0091	0.0101	0.0102
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0085	0.0076	0.0079	0.0085	0.0083	0.0095	0.0093
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0135	0.0114	0.0130	0.0125	0.0135	0.0163	0.0151
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0044	0.0026	0.0038	0.0041	0.0042	0.0031	0.0050
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315214 E, 1921984 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0099	0.0106	0.0100	0.0103	0.0103	0.0109	0.0095
12.00 - 13.00	0.0098	0.0090	0.0092	0.0087	0.0103	0.0083	0.0084
13.00 - 14.00	0.0105	0.0093	0.0083	0.0096	0.0089	0.0096	0.0086
14.00 - 15.00	0.0096	0.0089	0.0083	0.0087	0.0098	0.0083	0.0095
15.00 - 16.00	0.0101	0.0108	0.0112	0.0089	0.0096	0.0099	0.0101
16.00 - 17.00	0.0095	0.0115	0.0107	0.0101	0.0118	0.0110	0.0101
17.00 - 18.00	0.0105	0.0114	0.0110	0.0108	0.0107	0.0112	0.0104
18.00 - 19.00	0.0108	0.0109	0.0100	0.0104	0.0112	0.0106	0.0105
19.00 - 20.00	0.0096	0.0097	0.0087	0.0093	0.0098	0.0092	0.0095
20.00 - 21.00	0.0086	0.0098	0.0078	0.0088	0.0095	0.0085	0.0087
21.00 - 22.00	0.0086	0.0086	0.0088	0.0080	0.0089	0.0091	0.0078
22.00 - 23.00	0.0080	0.0078	0.0083	0.0081	0.0088	0.0078	0.0076
23.00 - 00.00	0.0060	0.0070	0.0069	0.0061	0.0074	0.0062	0.0061
00.00 - 01.00	0.0058	0.0056	0.0060	0.0059	0.0059	0.0057	0.0057
01.00 - 02.00	0.0057	0.0056	0.0055	0.0059	0.0059	0.0051	0.0059
02.00 - 03.00	0.0055	0.0059	0.0054	0.0059	0.0060	0.0053	0.0060
03.00 - 04.00	0.0051	0.0066	0.0055	0.0053	0.0056	0.0058	0.0059
04.00 - 05.00	0.0069	0.0076	0.0057	0.0068	0.0056	0.0058	0.0067
05.00 - 06.00	0.0064	0.0068	0.0066	0.0066	0.0070	0.0067	0.0067
06.00 - 07.00	0.0062	0.0073	0.0068	0.0060	0.0064	0.0068	0.0064
07.00 - 08.00	0.0087	0.0087	0.0076	0.0079	0.0083	0.0089	0.0080
08.00 - 09.00	0.0093	0.0101	0.0090	0.0098	0.0100	0.0099	0.0093
09.00 - 10.00	0.0109	0.0099	0.0113	0.0102	0.0102	0.0107	0.0091
10.00 - 11.00	0.0105	0.0108	0.0125	0.0104	0.0116	0.0106	0.0105
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0084	0.0088	0.0084	0.0083	0.0087	0.0084	0.0082
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0109	0.0115	0.0125	0.0108	0.0118	0.0112	0.0105
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0051	0.0056	0.0054	0.0053	0.0056	0.0051	0.0057
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315236 E, 1921981 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
11.00 - 12.00	0.0051	0.0057	0.0075	0.0067	0.0066	0.0051	0.0049
12.00 - 13.00	0.0055	0.0042	0.0053	0.0051	0.0078	0.0045	0.0065
13.00 - 14.00	0.0045	0.0056	0.0055	0.0054	0.0063	0.0069	0.0074
14.00 - 15.00	0.0048	0.0065	0.0053	0.0058	0.0074	0.0058	0.0065
15.00 - 16.00	0.0071	0.0083	0.0061	0.0071	0.0065	0.0071	0.0082
16.00 - 17.00	0.0080	0.0076	0.0073	0.0075	0.0058	0.0058	0.0073
17.00 - 18.00	0.0080	0.0071	0.0075	0.0083	0.0090	0.0078	0.0097
18.00 - 19.00	0.0055	0.0074	0.0056	0.0073	0.0080	0.0082	0.0073
19.00 - 20.00	0.0076	0.0054	0.0041	0.0055	0.0064	0.0062	0.0069
20.00 - 21.00	0.0071	0.0085	0.0046	0.0053	0.0052	0.0065	0.0055
21.00 - 22.00	0.0056	0.0062	0.0046	0.0047	0.0063	0.0060	0.0049
22.00 - 23.00	0.0071	0.0038	0.0058	0.0046	0.0041	0.0041	0.0060
23.00 - 00.00	0.0048	0.0029	0.0028	0.0032	0.0038	0.0036	0.0049
00.00 - 01.00	0.0041	0.0042	0.0028	0.0029	0.0035	0.0037	0.0046
01.00 - 02.00	0.0041	0.0032	0.0027	0.0047	0.0051	0.0036	0.0034
02.00 - 03.00	0.0030	0.0033	0.0038	0.0045	0.0033	0.0046	0.0040
03.00 - 04.00	0.0020	0.0041	0.0039	0.0030	0.0043	0.0052	0.0031
04.00 - 05.00	0.0033	0.0040	0.0027	0.0057	0.0045	0.0046	0.0047
05.00 - 06.00	0.0051	0.0037	0.0054	0.0046	0.0066	0.0057	0.0051
06.00 - 07.00	0.0033	0.0051	0.0043	0.0029	0.0045	0.0048	0.0041
07.00 - 08.00	0.0059	0.0060	0.0061	0.0051	0.0061	0.0058	0.0085
08.00 - 09.00	0.0067	0.0084	0.0083	0.0068	0.0082	0.0069	0.0087
09.00 - 10.00	0.0077	0.0074	0.0090	0.0056	0.0069	0.0074	0.0067
10.00 - 11.00	0.0073	0.0063	0.0068	0.0091	0.0051	0.0058	0.0066
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0055	0.0056	0.0053	0.0055	0.0059	0.0057	0.0061
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0080	0.0085	0.0090	0.0091	0.0090	0.0082	0.0097
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0020	0.0029	0.0027	0.0029	0.0033	0.0036	0.0031
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
11.00 - 12.00	0.0098	0.0113	0.0102	0.0104	0.0106	0.0111	0.0099
12.00 - 13.00	0.0094	0.0096	0.0092	0.0084	0.0104	0.0090	0.0085
13.00 - 14.00	0.0102	0.0095	0.0094	0.0090	0.0091	0.0102	0.0086
14.00 - 15.00	0.0100	0.0087	0.0096	0.0092	0.0095	0.0091	0.0095
15.00 - 16.00	0.0101	0.0108	0.0117	0.0094	0.0099	0.0108	0.0102
16.00 - 17.00	0.0104	0.0114	0.0115	0.0105	0.0120	0.0111	0.0105
17.00 - 18.00	0.0118	0.0121	0.0117	0.0114	0.0120	0.0124	0.0113
18.00 - 19.00	0.0113	0.0114	0.0100	0.0103	0.0116	0.0107	0.0104
19.00 - 20.00	0.0096	0.0099	0.0096	0.0086	0.0099	0.0098	0.0093
20.00 - 21.00	0.0084	0.0099	0.0087	0.0088	0.0096	0.0091	0.0087
21.00 - 22.00	0.0089	0.0088	0.0089	0.0085	0.0092	0.0094	0.0079
22.00 - 23.00	0.0080	0.0078	0.0078	0.0087	0.0086	0.0076	0.0076
23.00 - 00.00	0.0064	0.0073	0.0065	0.0062	0.0076	0.0062	0.0062
00.00 - 01.00	0.0060	0.0056	0.0056	0.0059	0.0059	0.0055	0.0054
01.00 - 02.00	0.0065	0.0060	0.0053	0.0060	0.0062	0.0053	0.0058
02.00 - 03.00	0.0060	0.0060	0.0055	0.0056	0.0063	0.0057	0.0056
03.00 - 04.00	0.0051	0.0065	0.0061	0.0053	0.0060	0.0063	0.0058
04.00 - 05.00	0.0073	0.0075	0.0060	0.0072	0.0065	0.0062	0.0069
05.00 - 06.00	0.0066	0.0072	0.0070	0.0067	0.0070	0.0069	0.0069
06.00 - 07.00	0.0056	0.0076	0.0070	0.0066	0.0065	0.0073	0.0068
07.00 - 08.00	0.0081	0.0091	0.0080	0.0085	0.0085	0.0090	0.0082
08.00 - 09.00	0.0089	0.0110	0.0096	0.0103	0.0099	0.0101	0.0096
09.00 - 10.00	0.0113	0.0111	0.0116	0.0117	0.0110	0.0115	0.0108
10.00 - 11.00	0.0119	0.0118	0.0125	0.0119	0.0123	0.0114	0.0113
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0086	0.0091	0.0087	0.0085	0.0090	0.0088	0.0084
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0119	0.0121	0.0125	0.0119	0.0123	0.0124	0.0113
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0051	0.0056	0.0053	0.0053	0.0059	0.0053	0.0054
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤0.17						

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0081	0.0086	0.0092	0.0080	0.0091	0.0067	0.0075
13.00 - 14.00	0.0067	0.0071	0.0093	0.0066	0.0079	0.0071	0.0092
14.00 - 15.00	0.0048	0.0065	0.0085	0.0079	0.0074	0.0100	0.0103
15.00 - 16.00	0.0057	0.0074	0.0089	0.0084	0.0083	0.0081	0.0095
16.00 - 17.00	0.0072	0.0097	0.0125	0.0115	0.0102	0.0094	0.0112
17.00 - 18.00	0.0062	0.0107	0.0096	0.0102	0.0117	0.0093	0.0115
18.00 - 19.00	0.0100	0.0091	0.0085	0.0103	0.0091	0.0076	0.0071
19.00 - 20.00	0.0053	0.0110	0.0081	0.0097	0.0081	0.0087	0.0087
20.00 - 21.00	0.0063	0.0073	0.0067	0.0072	0.0075	0.0063	0.0086
21.00 - 22.00	0.0077	0.0114	0.0064	0.0067	0.0094	0.0060	0.0082
22.00 - 23.00	0.0058	0.0111	0.0076	0.0054	0.0067	0.0061	0.0047
23.00 - 00.00	0.0071	0.0049	0.0077	0.0068	0.0044	0.0056	0.0051
00.00 - 01.00	0.0046	0.0048	0.0045	0.0040	0.0056	0.0048	0.0039
01.00 - 02.00	0.0051	0.0078	0.0054	0.0035	0.0035	0.0038	0.0055
02.00 - 03.00	0.0041	0.0066	0.0048	0.0062	0.0062	0.0040	0.0028
03.00 - 04.00	0.0031	0.0048	0.0054	0.0052	0.0042	0.0041	0.0031
04.00 - 05.00	0.0026	0.0052	0.0054	0.0057	0.0045	0.0043	0.0021
05.00 - 06.00	0.0041	0.0059	0.0049	0.0059	0.0061	0.0050	0.0061
06.00 - 07.00	0.0054	0.0041	0.0065	0.0063	0.0065	0.0055	0.0061
07.00 - 08.00	0.0036	0.0048	0.0082	0.0079	0.0082	0.0073	0.0076
08.00 - 09.00	0.0076	0.0075	0.0121	0.0111	0.0093	0.0090	0.0114
09.00 - 10.00	0.0102	0.0102	0.0102	0.0098	0.0091	0.0085	0.0096
10.00 - 11.00	0.0096	0.0098	0.0074	0.0091	0.0085	0.0080	0.0093
11.00 - 12.00	0.0110	0.0097	0.0091	0.0091	0.0081	0.0085	0.0070
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0063	0.0078	0.0078	0.0076	0.0075	0.0068	0.0073
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0110	0.0114	0.0125	0.0115	0.0117	0.0100	0.0115
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าสุด	0.0026	0.0041	0.0045	0.0035	0.0035	0.0038	0.0021
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ

: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

จัดทำรายงานโดย

: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด

: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)

: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0071	0.0081	0.0133	0.0123	0.0067	0.0102	0.0067
14.00 - 15.00	0.0084	0.0111	0.0105	0.0094	0.0051	0.0107	0.0085
15.00 - 16.00	0.0092	0.0083	0.0106	0.0114	0.0096	0.0135	0.0106
16.00 - 17.00	0.0090	0.0137	0.0151	0.0104	0.0104	0.0114	0.0106
17.00 - 18.00	0.0096	0.0113	0.0159	0.0158	0.0119	0.0142	0.0152
18.00 - 19.00	0.0105	0.0142	0.0187	0.0156	0.0114	0.0126	0.0121
19.00 - 20.00	0.0111	0.0112	0.0153	0.0139	0.0095	0.0093	0.0098
20.00 - 21.00	0.0089	0.0151	0.0129	0.0129	0.0069	0.0100	0.0109
21.00 - 22.00	0.0096	0.0095	0.0074	0.0130	0.0066	0.0056	0.0073
22.00 - 23.00	0.0076	0.0100	0.0067	0.0090	0.0064	0.0058	0.0066
23.00 - 00.00	0.0095	0.0118	0.0088	0.0095	0.0040	0.0062	0.0051
00.00 - 01.00	0.0066	0.0077	0.0075	0.0070	0.0027	0.0068	0.0054
01.00 - 02.00	0.0071	0.0080	0.0054	0.0059	0.0016	0.0040	0.0065
02.00 - 03.00	0.0057	0.0051	0.0053	0.0046	0.0015	0.0028	0.0037
03.00 - 04.00	0.0044	0.0047	0.0032	0.0075	0.0025	0.0031	0.0049
04.00 - 05.00	0.0031	0.0048	0.0037	0.0050	0.0024	0.0043	0.0048
05.00 - 06.00	0.0052	0.0058	0.0066	0.0042	0.0050	0.0064	0.0036
06.00 - 07.00	0.0077	0.0079	0.0057	0.0062	0.0073	0.0070	0.0068
07.00 - 08.00	0.0094	0.0068	0.0080	0.0078	0.0098	0.0116	0.0085
08.00 - 09.00	0.0069	0.0112	0.0129	0.0114	0.0127	0.0099	0.0126
09.00 - 10.00	0.0125	0.0098	0.0096	0.0154	0.0116	0.0142	0.0162
10.00 - 11.00	0.0137	0.0167	0.0095	0.0124	0.0083	0.0143	0.0110
11.00 - 12.00	0.0078	0.0128	0.0167	0.0067	0.0123	0.0098	0.0096
12.00 - 13.00	0.0094	0.0112	0.0088	0.0072	0.0081	0.0096	0.0086
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0083	0.0099	0.0099	0.0098	0.0073	0.0089	0.0086
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0137	0.0167	0.0187	0.0158	0.0127	0.0143	0.0162
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0031	0.0047	0.0032	0.0042	0.0015	0.0028	0.0036
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ^{1/}	≤0.17						

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0091	0.0134	0.0104	0.0101	0.0139	0.0109	0.0122
13.00 - 14.00	0.0101	0.0112	0.0097	0.0120	0.0101	0.0113	0.0105
14.00 - 15.00	0.0091	0.0140	0.0124	0.0088	0.0121	0.0126	0.0116
15.00 - 16.00	0.0136	0.0132	0.0131	0.0126	0.0117	0.0120	0.0120
16.00 - 17.00	0.0130	0.0165	0.0138	0.0134	0.0135	0.0180	0.0125
17.00 - 18.00	0.0159	0.0168	0.0161	0.0163	0.0176	0.0147	0.0155
18.00 - 19.00	0.0184	0.0146	0.0167	0.0139	0.0169	0.0128	0.0158
19.00 - 20.00	0.0157	0.0157	0.0127	0.0153	0.0128	0.0110	0.0127
20.00 - 21.00	0.0130	0.0112	0.0135	0.0106	0.0136	0.0144	0.0119
21.00 - 22.00	0.0100	0.0105	0.0101	0.0114	0.0089	0.0121	0.0113
22.00 - 23.00	0.0107	0.0094	0.0127	0.0132	0.0092	0.0112	0.0119
23.00 - 00.00	0.0085	0.0070	0.0098	0.0100	0.0052	0.0104	0.0075
00.00 - 01.00	0.0082	0.0075	0.0063	0.0080	0.0062	0.0079	0.0058
01.00 - 02.00	0.0054	0.0084	0.0071	0.0060	0.0079	0.0068	0.0060
02.00 - 03.00	0.0076	0.0053	0.0056	0.0060	0.0057	0.0065	0.0043
03.00 - 04.00	0.0066	0.0074	0.0074	0.0060	0.0072	0.0072	0.0079
04.00 - 05.00	0.0042	0.0071	0.0061	0.0042	0.0073	0.0058	0.0066
05.00 - 06.00	0.0075	0.0054	0.0077	0.0083	0.0071	0.0060	0.0101
06.00 - 07.00	0.0096	0.0068	0.0099	0.0108	0.0078	0.0114	0.0093
07.00 - 08.00	0.0139	0.0077	0.0101	0.0108	0.0095	0.0090	0.0092
08.00 - 09.00	0.0188	0.0100	0.0137	0.0173	0.0134	0.0126	0.0135
09.00 - 10.00	0.0148	0.0114	0.0125	0.0155	0.0127	0.0170	0.0151
10.00 - 11.00	0.0121	0.0173	0.0170	0.0102	0.0171	0.0162	0.0133
11.00 - 12.00	0.0129	0.0121	0.0137	0.0126	0.0101	0.0144	0.0117
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0112	0.0108	0.0112	0.0110	0.0107	0.0113	0.0108
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0188	0.0173	0.0170	0.0173	0.0176	0.0180	0.0158
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0042	0.0053	0.0056	0.0042	0.0052	0.0058	0.0043
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 288
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่นรหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0090	0.0111	0.0100	0.0074	0.0100	0.0105	0.0087
10.00 - 11.00	0.0089	0.0090	0.0088	0.0086	0.0089	0.0089	0.0087
11.00 - 12.00	0.0084	0.0093	0.0105	0.0070	0.0088	0.0099	0.0087
12.00 - 13.00	0.0107	0.0086	0.0109	0.0095	0.0097	0.0098	0.0102
13.00 - 14.00	0.0096	0.0110	0.0117	0.0096	0.0103	0.0113	0.0107
14.00 - 15.00	0.0117	0.0110	0.0111	0.0100	0.0113	0.0111	0.0105
15.00 - 16.00	0.0112	0.0120	0.0122	0.0095	0.0116	0.0121	0.0109
16.00 - 17.00	0.0103	0.0114	0.0105	0.0102	0.0108	0.0109	0.0103
17.00 - 18.00	0.0106	0.0111	0.0106	0.0091	0.0108	0.0109	0.0098
18.00 - 19.00	0.0088	0.0089	0.0087	0.0104	0.0088	0.0088	0.0095
19.00 - 20.00	0.0095	0.0094	0.0081	0.0092	0.0094	0.0087	0.0086
20.00 - 21.00	0.0080	0.0069	0.0059	0.0089	0.0074	0.0064	0.0074
21.00 - 22.00	0.0084	0.0071	0.0063	0.0072	0.0077	0.0067	0.0067
22.00 - 23.00	0.0072	0.0063	0.0056	0.0062	0.0067	0.0059	0.0059
23.00 - 00.00	0.0066	0.0062	0.0064	0.0061	0.0064	0.0063	0.0062
00.00 - 01.00	0.0068	0.0065	0.0066	0.0063	0.0067	0.0065	0.0064
01.00 - 02.00	0.0058	0.0066	0.0073	0.0062	0.0062	0.0069	0.0067
02.00 - 03.00	0.0055	0.0076	0.0075	0.0077	0.0065	0.0075	0.0076
03.00 - 04.00	0.0064	0.0085	0.0073	0.0074	0.0074	0.0079	0.0073
04.00 - 05.00	0.0062	0.0097	0.0086	0.0087	0.0079	0.0091	0.0086
05.00 - 06.00	0.0086	0.0116	0.0084	0.0114	0.0101	0.0100	0.0099
06.00 - 07.00	0.0103	0.0117	0.0105	0.0111	0.0110	0.0111	0.0108
07.00 - 08.00	0.0119	0.0118	0.0092	0.0127	0.0118	0.0105	0.0104
08.00 - 09.00	0.0115	0.0101	0.0096	0.0110	0.0108	0.0098	0.0101
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0088	0.0093	0.0088	0.0088	0.0090	0.0090	0.0088
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0119	0.0120	0.0122	0.0127	0.0118	0.0121	0.0109
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าสุด	0.0055	0.0062	0.0056	0.0061	0.0062	0.0059	0.0059
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริชธานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 288
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่นรหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0107	0.0063	0.0091	0.0073	0.0082	0.0095	0.0096
13.00 - 14.00	0.0107	0.0078	0.0071	0.0065	0.0047	0.0073	0.0071
14.00 - 15.00	0.0086	0.0082	0.0104	0.0113	0.0074	0.0063	0.0070
15.00 - 16.00	0.0115	0.0067	0.0103	0.0096	0.0094	0.0085	0.0094
16.00 - 17.00	0.0107	0.0117	0.0121	0.0127	0.0103	0.0093	0.0121
17.00 - 18.00	0.0126	0.0117	0.0104	0.0108	0.0103	0.0089	0.0118
18.00 - 19.00	0.0093	0.0078	0.0082	0.0096	0.0082	0.0053	0.0097
19.00 - 20.00	0.0071	0.0071	0.0084	0.0080	0.0098	0.0094	0.0063
20.00 - 21.00	0.0071	0.0060	0.0077	0.0072	0.0061	0.0074	0.0065
21.00 - 22.00	0.0057	0.0064	0.0062	0.0094	0.0075	0.0059	0.0077
22.00 - 23.00	0.0068	0.0050	0.0065	0.0052	0.0034	0.0042	0.0054
23.00 - 00.00	0.0047	0.0073	0.0061	0.0047	0.0057	0.0037	0.0041
00.00 - 01.00	0.0033	0.0059	0.0040	0.0035	0.0043	0.0040	0.0043
01.00 - 02.00	0.0031	0.0022	0.0056	0.0035	0.0080	0.0050	0.0041
02.00 - 03.00	0.0026	0.0022	0.0044	0.0040	0.0048	0.0045	0.0048
03.00 - 04.00	0.0016	0.0044	0.0048	0.0042	0.0039	0.0043	0.0039
04.00 - 05.00	0.0020	0.0036	0.0046	0.0031	0.0042	0.0032	0.0041
05.00 - 06.00	0.0045	0.0046	0.0043	0.0031	0.0059	0.0039	0.0055
06.00 - 07.00	0.0041	0.0069	0.0051	0.0061	0.0086	0.0048	0.0063
07.00 - 08.00	0.0033	0.0058	0.0067	0.0065	0.0073	0.0053	0.0097
08.00 - 09.00	0.0064	0.0098	0.0073	0.0074	0.0103	0.0081	0.0073
09.00 - 10.00	0.0079	0.0084	0.0095	0.0122	0.0069	0.0086	0.0118
10.00 - 11.00	0.0072	0.0084	0.0076	0.0074	0.0044	0.0086	0.0108
11.00 - 12.00	0.0112	0.0078	0.0072	0.0090	0.0077	0.0090	0.0073
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0068	0.0067	0.0072	0.0072	0.0070	0.0065	0.0074
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0126	0.0117	0.0121	0.0127	0.0103	0.0095	0.0121
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าสุด	0.0016	0.0022	0.0040	0.0031	0.0034	0.0032	0.0039
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริชธานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 288
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่นรหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0062	0.0066	0.0075	0.0066	0.0078	0.0088	0.0060
12.00 - 13.00	0.0064	0.0061	0.0075	0.0059	0.0062	0.0063	0.0065
13.00 - 14.00	0.0074	0.0077	0.0069	0.0088	0.0072	0.0076	0.0064
14.00 - 15.00	0.0061	0.0061	0.0068	0.0059	0.0081	0.0072	0.0069
15.00 - 16.00	0.0083	0.0091	0.0089	0.0077	0.0109	0.0108	0.0067
16.00 - 17.00	0.0082	0.0102	0.0083	0.0089	0.0107	0.0092	0.0078
17.00 - 18.00	0.0078	0.0098	0.0080	0.0084	0.0076	0.0102	0.0059
18.00 - 19.00	0.0062	0.0072	0.0064	0.0061	0.0073	0.0065	0.0062
19.00 - 20.00	0.0047	0.0057	0.0054	0.0052	0.0056	0.0054	0.0053
20.00 - 21.00	0.0045	0.0060	0.0051	0.0046	0.0063	0.0054	0.0042
21.00 - 22.00	0.0043	0.0044	0.0052	0.0043	0.0051	0.0055	0.0044
22.00 - 23.00	0.0042	0.0053	0.0052	0.0044	0.0056	0.0053	0.0045
23.00 - 00.00	0.0026	0.0052	0.0027	0.0025	0.0050	0.0028	0.0031
00.00 - 01.00	0.0029	0.0033	0.0031	0.0028	0.0029	0.0030	0.0027
01.00 - 02.00	0.0039	0.0041	0.0027	0.0035	0.0035	0.0030	0.0035
02.00 - 03.00	0.0034	0.0039	0.0034	0.0032	0.0041	0.0039	0.0028
03.00 - 04.00	0.0033	0.0044	0.0040	0.0032	0.0039	0.0047	0.0030
04.00 - 05.00	0.0061	0.0053	0.0032	0.0050	0.0031	0.0040	0.0046
05.00 - 06.00	0.0046	0.0043	0.0050	0.0046	0.0049	0.0046	0.0045
06.00 - 07.00	0.0038	0.0048	0.0040	0.0036	0.0041	0.0047	0.0046
07.00 - 08.00	0.0055	0.0059	0.0072	0.0052	0.0066	0.0063	0.0074
08.00 - 09.00	0.0081	0.0094	0.0091	0.0080	0.0093	0.0098	0.0075
09.00 - 10.00	0.0070	0.0064	0.0093	0.0069	0.0088	0.0083	0.0074
10.00 - 11.00	0.0056	0.0086	0.0085	0.0061	0.0084	0.0081	0.0078
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0055	0.0062	0.0060	0.0055	0.0064	0.0063	0.0054
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0083	0.0102	0.0093	0.0089	0.0109	0.0108	0.0078
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าสุด	0.0026	0.0033	0.0027	0.0025	0.0029	0.0028	0.0027
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็ปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0081	0.0079	0.0076	0.0071	0.0074	0.0086	0.0088
12.00 - 13.00	0.0086	0.0063	0.0078	0.0065	0.0085	0.0095	0.0069
13.00 - 14.00	0.0090	0.0085	0.0098	0.0071	0.0055	0.0088	0.0077
14.00 - 15.00	0.0072	0.0077	0.0076	0.0071	0.0080	0.0076	0.0071
15.00 - 16.00	0.0093	0.0091	0.0105	0.0095	0.0093	0.0094	0.0088
16.00 - 17.00	0.0080	0.0098	0.0088	0.0083	0.0081	0.0078	0.0094
17.00 - 18.00	0.0068	0.0079	0.0075	0.0100	0.0065	0.0103	0.0102
18.00 - 19.00	0.0072	0.0066	0.0099	0.0120	0.0060	0.0104	0.0081
19.00 - 20.00	0.0057	0.0062	0.0068	0.0093	0.0050	0.0094	0.0068
20.00 - 21.00	0.0060	0.0069	0.0065	0.0076	0.0061	0.0089	0.0049
21.00 - 22.00	0.0057	0.0077	0.0068	0.0058	0.0056	0.0086	0.0062
22.00 - 23.00	0.0055	0.0041	0.0040	0.0063	0.0048	0.0047	0.0047
23.00 - 00.00	0.0031	0.0032	0.0049	0.0055	0.0058	0.0033	0.0029
00.00 - 01.00	0.0041	0.0039	0.0062	0.0044	0.0065	0.0034	0.0032
01.00 - 02.00	0.0039	0.0042	0.0055	0.0044	0.0062	0.0030	0.0030
02.00 - 03.00	0.0057	0.0043	0.0043	0.0035	0.0033	0.0048	0.0044
03.00 - 04.00	0.0038	0.0043	0.0039	0.0033	0.0028	0.0050	0.0045
04.00 - 05.00	0.0051	0.0065	0.0041	0.0031	0.0046	0.0058	0.0051
05.00 - 06.00	0.0061	0.0071	0.0056	0.0042	0.0047	0.0089	0.0072
06.00 - 07.00	0.0043	0.0067	0.0064	0.0061	0.0065	0.0085	0.0074
07.00 - 08.00	0.0059	0.0103	0.0062	0.0040	0.0080	0.0083	0.0072
08.00 - 09.00	0.0083	0.0100	0.0084	0.0063	0.0080	0.0113	0.0085
09.00 - 10.00	0.0098	0.0094	0.0075	0.0100	0.0080	0.0094	0.0082
10.00 - 11.00	0.0089	0.0092	0.0101	0.0080	0.0102	0.0106	0.0074
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0065	0.0070	0.0069	0.0066	0.0065	0.0078	0.0066
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0098	0.0103	0.0105	0.0120	0.0102	0.0113	0.0102
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0031	0.0032	0.0039	0.0031	0.0028	0.0030	0.0029
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹⁾	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0069	0.0080	0.0079	0.0064	0.0081	0.0088	0.0066
12.00 - 13.00	0.0069	0.0068	0.0074	0.0066	0.0069	0.0069	0.0069
13.00 - 14.00	0.0072	0.0077	0.0079	0.0072	0.0073	0.0079	0.0069
14.00 - 15.00	0.0076	0.0067	0.0081	0.0070	0.0081	0.0077	0.0078
15.00 - 16.00	0.0081	0.0091	0.0094	0.0078	0.0096	0.0101	0.0079
16.00 - 17.00	0.0090	0.0097	0.0088	0.0086	0.0100	0.0092	0.0083
17.00 - 18.00	0.0086	0.0099	0.0092	0.0081	0.0087	0.0101	0.0076
18.00 - 19.00	0.0075	0.0084	0.0076	0.0074	0.0082	0.0079	0.0075
19.00 - 20.00	0.0069	0.0076	0.0073	0.0065	0.0074	0.0074	0.0069
20.00 - 21.00	0.0060	0.0068	0.0063	0.0068	0.0069	0.0064	0.0062
21.00 - 22.00	0.0063	0.0062	0.0061	0.0061	0.0066	0.0064	0.0059
22.00 - 23.00	0.0055	0.0055	0.0050	0.0061	0.0059	0.0053	0.0054
23.00 - 00.00	0.0050	0.0056	0.0041	0.0044	0.0058	0.0043	0.0044
00.00 - 01.00	0.0046	0.0043	0.0040	0.0041	0.0044	0.0040	0.0039
01.00 - 02.00	0.0047	0.0047	0.0041	0.0044	0.0045	0.0042	0.0044
02.00 - 03.00	0.0047	0.0047	0.0045	0.0043	0.0049	0.0048	0.0042
03.00 - 04.00	0.0041	0.0050	0.0051	0.0043	0.0046	0.0053	0.0044
04.00 - 05.00	0.0053	0.0059	0.0049	0.0058	0.0043	0.0052	0.0055
05.00 - 06.00	0.0050	0.0058	0.0056	0.0054	0.0056	0.0057	0.0054
06.00 - 07.00	0.0045	0.0066	0.0057	0.0056	0.0054	0.0063	0.0060
07.00 - 08.00	0.0064	0.0079	0.0071	0.0075	0.0076	0.0074	0.0079
08.00 - 09.00	0.0084	0.0096	0.0089	0.0087	0.0092	0.0095	0.0083
09.00 - 10.00	0.0086	0.0083	0.0084	0.0089	0.0094	0.0085	0.0081
10.00 - 11.00	0.0078	0.0085	0.0082	0.0078	0.0087	0.0082	0.0081
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0065	0.0071	0.0067	0.0065	0.0070	0.0070	0.0064
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0090	0.0099	0.0094	0.0089	0.0100	0.0101	0.0083
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าสุด	0.0041	0.0043	0.0040	0.0041	0.0043	0.0040	0.0039
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316868 E, 1922418 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
14.00 - 15.00	0.0070	0.0037	0.0057	0.0066	0.0041	0.0082	0.0054
15.00 - 16.00	0.0079	0.0047	0.0069	0.0058	0.0080	0.0052	0.0066
16.00 - 17.00	0.0081	0.0065	0.0076	0.0071	0.0072	0.0071	0.0083
17.00 - 18.00	0.0077	0.0069	0.0069	0.0086	0.0058	0.0067	0.0071
18.00 - 19.00	0.0070	0.0064	0.0099	0.0099	0.0071	0.0081	0.0081
19.00 - 20.00	0.0065	0.0070	0.0076	0.0085	0.0051	0.0069	0.0072
20.00 - 21.00	0.0053	0.0061	0.0068	0.0071	0.0032	0.0092	0.0067
21.00 - 22.00	0.0045	0.0064	0.0069	0.0071	0.0023	0.0072	0.0051
22.00 - 23.00	0.0034	0.0049	0.0046	0.0063	0.0023	0.0059	0.0068
23.00 - 00.00	0.0036	0.0055	0.0055	0.0078	0.0050	0.0066	0.0049
00.00 - 01.00	0.0039	0.0051	0.0051	0.0072	0.0028	0.0067	0.0046
01.00 - 02.00	0.0043	0.0029	0.0036	0.0038	0.0034	0.0066	0.0054
02.00 - 03.00	0.0026	0.0024	0.0023	0.0027	0.0038	0.0037	0.0038
03.00 - 04.00	0.0035	0.0023	0.0021	0.0017	0.0057	0.0035	0.0059
04.00 - 05.00	0.0059	0.0040	0.0017	0.0022	0.0037	0.0038	0.0047
05.00 - 06.00	0.0044	0.0063	0.0027	0.0028	0.0051	0.0049	0.0044
06.00 - 07.00	0.0047	0.0070	0.0023	0.0025	0.0064	0.0054	0.0032
07.00 - 08.00	0.0067	0.0061	0.0031	0.0055	0.0085	0.0060	0.0057
08.00 - 09.00	0.0078	0.0073	0.0056	0.0061	0.0070	0.0073	0.0042
09.00 - 10.00	0.0072	0.0061	0.0076	0.0072	0.0063	0.0067	0.0030
10.00 - 11.00	0.0077	0.0062	0.0063	0.0074	0.0055	0.0095	0.0054
11.00 - 12.00	0.0064	0.0052	0.0078	0.0079	0.0043	0.0065	0.0040
12.00 - 13.00	0.0063	0.0047	0.0077	0.0061	0.0055	0.0074	0.0082
13.00 - 14.00	0.0045	0.0054	0.0084	0.0058	0.0048	0.0080	0.0073
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0057	0.0054	0.0056	0.0060	0.0051	0.0065	0.0057
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0081	0.0073	0.0099	0.0099	0.0085	0.0095	0.0083
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0026	0.0023	0.0017	0.0017	0.0023	0.0035	0.0030
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
12.00 - 13.00	0.0078	0.0083	0.0081	0.0071	0.0081	0.0090	0.0070
13.00 - 14.00	0.0071	0.0069	0.0072	0.0067	0.0076	0.0070	0.0071
14.00 - 15.00	0.0076	0.0080	0.0075	0.0075	0.0075	0.0083	0.0074
15.00 - 16.00	0.0076	0.0070	0.0081	0.0072	0.0078	0.0075	0.0081
16.00 - 17.00	0.0083	0.0095	0.0089	0.0082	0.0090	0.0093	0.0082
17.00 - 18.00	0.0086	0.0101	0.0088	0.0085	0.0103	0.0094	0.0084
18.00 - 19.00	0.0090	0.0099	0.0096	0.0087	0.0090	0.0101	0.0087
19.00 - 20.00	0.0081	0.0088	0.0079	0.0079	0.0087	0.0084	0.0078
20.00 - 21.00	0.0073	0.0082	0.0071	0.0069	0.0078	0.0076	0.0073
21.00 - 22.00	0.0064	0.0074	0.0067	0.0069	0.0072	0.0067	0.0067
22.00 - 23.00	0.0066	0.0066	0.0065	0.0065	0.0070	0.0069	0.0063
23.00 - 00.00	0.0057	0.0059	0.0056	0.0062	0.0066	0.0055	0.0054
00.00 - 01.00	0.0051	0.0059	0.0044	0.0047	0.0063	0.0045	0.0045
01.00 - 02.00	0.0046	0.0044	0.0043	0.0043	0.0046	0.0043	0.0039
02.00 - 03.00	0.0049	0.0048	0.0043	0.0047	0.0049	0.0043	0.0046
03.00 - 04.00	0.0046	0.0050	0.0046	0.0045	0.0051	0.0047	0.0044
04.00 - 05.00	0.0041	0.0054	0.0052	0.0043	0.0046	0.0053	0.0047
05.00 - 06.00	0.0054	0.0062	0.0051	0.0060	0.0048	0.0052	0.0061
06.00 - 07.00	0.0052	0.0061	0.0055	0.0057	0.0061	0.0059	0.0056
07.00 - 08.00	0.0049	0.0066	0.0059	0.0054	0.0054	0.0063	0.0059
08.00 - 09.00	0.0069	0.0079	0.0071	0.0075	0.0074	0.0078	0.0080
09.00 - 10.00	0.0081	0.0098	0.0086	0.0089	0.0090	0.0094	0.0082
10.00 - 11.00	0.0091	0.0086	0.0096	0.0091	0.0091	0.0089	0.0082
11.00 - 12.00	0.0086	0.0091	0.0090	0.0082	0.0093	0.0085	0.0085
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0067	0.0074	0.0069	0.0067	0.0072	0.0071	0.0067
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0091	0.0101	0.0096	0.0091	0.0103	0.0101	0.0087
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0041	0.0044	0.0043	0.0043	0.0046	0.0043	0.0039
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ

จัดทำรายงานโดย

ช่วงเวลาตรวจวัด

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)

: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด

: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

: วัดศรีมหาธาตุ (A3)

: สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0080	0.0085	0.0082	0.0083	0.0077	0.0069	0.0078
13.00 - 14.00	0.0066	0.0078	0.0076	0.0070	0.0073	0.0080	0.0080
14.00 - 15.00	0.0054	0.0072	0.0078	0.0075	0.0085	0.0099	0.0075
15.00 - 16.00	0.0062	0.0077	0.0082	0.0082	0.0080	0.0085	0.0076
16.00 - 17.00	0.0080	0.0106	0.0115	0.0106	0.0096	0.0101	0.0092
17.00 - 18.00	0.0080	0.0097	0.0094	0.0107	0.0102	0.0101	0.0088
18.00 - 19.00	0.0091	0.0084	0.0090	0.0095	0.0081	0.0072	0.0086
19.00 - 20.00	0.0078	0.0091	0.0085	0.0087	0.0082	0.0085	0.0070
20.00 - 21.00	0.0065	0.0067	0.0066	0.0072	0.0067	0.0073	0.0075
21.00 - 22.00	0.0091	0.0085	0.0062	0.0078	0.0075	0.0069	0.0079
22.00 - 23.00	0.0081	0.0089	0.0062	0.0059	0.0062	0.0053	0.0053
23.00 - 00.00	0.0057	0.0060	0.0069	0.0055	0.0049	0.0053	0.0061
00.00 - 01.00	0.0045	0.0045	0.0041	0.0047	0.0051	0.0043	0.0042
01.00 - 02.00	0.0061	0.0063	0.0042	0.0034	0.0035	0.0045	0.0053
02.00 - 03.00	0.0051	0.0055	0.0053	0.0060	0.0049	0.0033	0.0034
03.00 - 04.00	0.0037	0.0048	0.0050	0.0045	0.0040	0.0035	0.0031
04.00 - 05.00	0.0037	0.0051	0.0053	0.0050	0.0043	0.0031	0.0023
05.00 - 06.00	0.0047	0.0051	0.0051	0.0059	0.0054	0.0054	0.0051
06.00 - 07.00	0.0045	0.0051	0.0061	0.0063	0.0059	0.0057	0.0057
07.00 - 08.00	0.0040	0.0062	0.0077	0.0079	0.0076	0.0073	0.0056
08.00 - 09.00	0.0072	0.0093	0.0110	0.0100	0.0090	0.0100	0.0095
09.00 - 10.00	0.0097	0.0097	0.0095	0.0092	0.0086	0.0089	0.0099
10.00 - 11.00	0.0093	0.0082	0.0078	0.0086	0.0081	0.0084	0.0094
11.00 - 12.00	0.0099	0.0090	0.0086	0.0084	0.0081	0.0076	0.0090
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0067	0.0074	0.0073	0.0074	0.0070	0.0069	0.0068
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0099	0.0106	0.0115	0.0107	0.0102	0.0101	0.0099
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0037	0.0045	0.0041	0.0034	0.0035	0.0031	0.0023
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0085	0.0085	0.0083	0.0094	0.0056	0.0072	0.0062
14.00 - 15.00	0.0079	0.0086	0.0065	0.0084	0.0057	0.0080	0.0082
15.00 - 16.00	0.0082	0.0082	0.0084	0.0104	0.0084	0.0095	0.0079
16.00 - 17.00	0.0101	0.0100	0.0091	0.0091	0.0087	0.0085	0.0101
17.00 - 18.00	0.0106	0.0113	0.0116	0.0125	0.0113	0.0100	0.0111
18.00 - 19.00	0.0122	0.0124	0.0125	0.0117	0.0098	0.0096	0.0110
19.00 - 20.00	0.0110	0.0105	0.0103	0.0097	0.0080	0.0085	0.0087
20.00 - 21.00	0.0091	0.0117	0.0099	0.0095	0.0074	0.0079	0.0109
21.00 - 22.00	0.0071	0.0094	0.0070	0.0078	0.0058	0.0063	0.0070
22.00 - 23.00	0.0060	0.0079	0.0055	0.0062	0.0054	0.0056	0.0069
23.00 - 00.00	0.0076	0.0089	0.0053	0.0066	0.0038	0.0066	0.0070
00.00 - 01.00	0.0059	0.0061	0.0043	0.0058	0.0034	0.0056	0.0055
01.00 - 02.00	0.0052	0.0058	0.0029	0.0041	0.0034	0.0047	0.0060
02.00 - 03.00	0.0046	0.0040	0.0029	0.0031	0.0022	0.0035	0.0037
03.00 - 04.00	0.0032	0.0051	0.0024	0.0044	0.0031	0.0031	0.0040
04.00 - 05.00	0.0028	0.0041	0.0025	0.0039	0.0030	0.0031	0.0040
05.00 - 06.00	0.0049	0.0042	0.0048	0.0044	0.0036	0.0049	0.0039
06.00 - 07.00	0.0056	0.0059	0.0054	0.0055	0.0059	0.0061	0.0061
07.00 - 08.00	0.0072	0.0061	0.0074	0.0081	0.0076	0.0088	0.0064
08.00 - 09.00	0.0099	0.0094	0.0107	0.0089	0.0106	0.0070	0.0099
09.00 - 10.00	0.0110	0.0105	0.0088	0.0124	0.0116	0.0111	0.0093
10.00 - 11.00	0.0096	0.0121	0.0074	0.0111	0.0081	0.0117	0.0116
11.00 - 12.00	0.0102	0.0081	0.0097	0.0083	0.0091	0.0073	0.0093
12.00 - 13.00	0.0076	0.0077	0.0070	0.0070	0.0069	0.0079	0.0082
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0077	0.0082	0.0071	0.0078	0.0066	0.0072	0.0076
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0122	0.0124	0.0125	0.0125	0.0116	0.0117	0.0116
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0028	0.0040	0.0024	0.0031	0.0022	0.0031	0.0037
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0079	0.0143	0.0109	0.0121	0.0107	0.0082	0.0124
13.00 - 14.00	0.0107	0.0115	0.0099	0.0116	0.0083	0.0107	0.0091
14.00 - 15.00	0.0092	0.0100	0.0103	0.0113	0.0114	0.0105	0.0132
15.00 - 16.00	0.0130	0.0122	0.0121	0.0120	0.0125	0.0124	0.0136
16.00 - 17.00	0.0140	0.0134	0.0167	0.0160	0.0146	0.0152	0.0118
17.00 - 18.00	0.0162	0.0172	0.0148	0.0135	0.0153	0.0146	0.0175
18.00 - 19.00	0.0165	0.0171	0.0173	0.0140	0.0152	0.0133	0.0177
19.00 - 20.00	0.0147	0.0141	0.0120	0.0127	0.0125	0.0138	0.0145
20.00 - 21.00	0.0116	0.0107	0.0151	0.0112	0.0138	0.0101	0.0109
21.00 - 22.00	0.0098	0.0100	0.0102	0.0127	0.0094	0.0110	0.0081
22.00 - 23.00	0.0134	0.0112	0.0106	0.0100	0.0090	0.0104	0.0104
23.00 - 00.00	0.0118	0.0065	0.0083	0.0077	0.0057	0.0098	0.0061
00.00 - 01.00	0.0082	0.0058	0.0063	0.0071	0.0057	0.0091	0.0057
01.00 - 02.00	0.0068	0.0082	0.0061	0.0055	0.0052	0.0056	0.0083
02.00 - 03.00	0.0070	0.0038	0.0065	0.0049	0.0057	0.0070	0.0043
03.00 - 04.00	0.0053	0.0063	0.0067	0.0074	0.0081	0.0066	0.0073
04.00 - 05.00	0.0036	0.0055	0.0043	0.0060	0.0063	0.0053	0.0071
05.00 - 06.00	0.0057	0.0062	0.0059	0.0080	0.0089	0.0070	0.0069
06.00 - 07.00	0.0108	0.0070	0.0103	0.0104	0.0079	0.0098	0.0051
07.00 - 08.00	0.0113	0.0080	0.0107	0.0077	0.0118	0.0098	0.0085
08.00 - 09.00	0.0145	0.0100	0.0153	0.0141	0.0167	0.0148	0.0107
09.00 - 10.00	0.0157	0.0129	0.0138	0.0154	0.0138	0.0148	0.0119
10.00 - 11.00	0.0133	0.0129	0.0154	0.0120	0.0145	0.0118	0.0173
11.00 - 12.00	0.0141	0.0094	0.0119	0.0119	0.0114	0.0143	0.0109
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0110	0.0102	0.0109	0.0106	0.0106	0.0107	0.0104
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0165	0.0172	0.0173	0.0160	0.0167	0.0152	0.0177
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0036	0.0038	0.0043	0.0049	0.0052	0.0053	0.0043
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 611
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0086	0.0126	0.0100	0.0087	0.0106	0.0113	0.0094
10.00 - 11.00	0.0079	0.0103	0.0079	0.0075	0.0091	0.0091	0.0077
11.00 - 12.00	0.0093	0.0095	0.0099	0.0061	0.0094	0.0097	0.0080
12.00 - 13.00	0.0098	0.0076	0.0096	0.0096	0.0087	0.0086	0.0096
13.00 - 14.00	0.0075	0.0090	0.0110	0.0078	0.0083	0.0100	0.0094
14.00 - 15.00	0.0116	0.0096	0.0122	0.0094	0.0106	0.0109	0.0108
15.00 - 16.00	0.0117	0.0129	0.0124	0.0114	0.0123	0.0127	0.0119
16.00 - 17.00	0.0117	0.0124	0.0100	0.0105	0.0121	0.0112	0.0103
17.00 - 18.00	0.0106	0.0111	0.0120	0.0076	0.0109	0.0116	0.0098
18.00 - 19.00	0.0088	0.0104	0.0109	0.0099	0.0096	0.0107	0.0104
19.00 - 20.00	0.0105	0.0111	0.0092	0.0105	0.0108	0.0102	0.0099
20.00 - 21.00	0.0087	0.0074	0.0064	0.0109	0.0081	0.0069	0.0087
21.00 - 22.00	0.0085	0.0076	0.0070	0.0078	0.0081	0.0073	0.0074
22.00 - 23.00	0.0072	0.0063	0.0053	0.0069	0.0068	0.0058	0.0061
23.00 - 00.00	0.0082	0.0065	0.0056	0.0065	0.0074	0.0061	0.0061
00.00 - 01.00	0.0071	0.0062	0.0059	0.0054	0.0067	0.0061	0.0057
01.00 - 02.00	0.0049	0.0059	0.0071	0.0057	0.0054	0.0065	0.0064
02.00 - 03.00	0.0065	0.0068	0.0072	0.0072	0.0067	0.0070	0.0072
03.00 - 04.00	0.0067	0.0073	0.0074	0.0067	0.0070	0.0074	0.0071
04.00 - 05.00	0.0044	0.0083	0.0078	0.0081	0.0064	0.0081	0.0080
05.00 - 06.00	0.0060	0.0096	0.0072	0.0080	0.0078	0.0084	0.0076
06.00 - 07.00	0.0079	0.0110	0.0093	0.0092	0.0095	0.0102	0.0093
07.00 - 08.00	0.0111	0.0135	0.0096	0.0147	0.0123	0.0116	0.0122
08.00 - 09.00	0.0127	0.0123	0.0116	0.0129	0.0125	0.0120	0.0123
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0087	0.0094	0.0089	0.0087	0.0090	0.0091	0.0088
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0127	0.0135	0.0124	0.0147	0.0125	0.0127	0.0123
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0044	0.0059	0.0053	0.0054	0.0054	0.0058	0.0057
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดาณิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 611
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0080	0.0062	0.0078	0.0057	0.0070	0.0080	0.0081
13.00 - 14.00	0.0084	0.0054	0.0062	0.0056	0.0056	0.0065	0.0065
14.00 - 15.00	0.0068	0.0064	0.0091	0.0083	0.0074	0.0056	0.0077
15.00 - 16.00	0.0087	0.0064	0.0098	0.0068	0.0091	0.0077	0.0055
16.00 - 17.00	0.0094	0.0092	0.0105	0.0094	0.0084	0.0069	0.0089
17.00 - 18.00	0.0104	0.0093	0.0079	0.0088	0.0088	0.0080	0.0090
18.00 - 19.00	0.0069	0.0081	0.0080	0.0086	0.0080	0.0066	0.0092
19.00 - 20.00	0.0063	0.0059	0.0066	0.0067	0.0085	0.0077	0.0067
20.00 - 21.00	0.0056	0.0054	0.0054	0.0057	0.0060	0.0051	0.0060
21.00 - 22.00	0.0043	0.0068	0.0053	0.0069	0.0059	0.0057	0.0043
22.00 - 23.00	0.0051	0.0053	0.0049	0.0037	0.0045	0.0040	0.0034
23.00 - 00.00	0.0045	0.0057	0.0045	0.0040	0.0045	0.0048	0.0044
00.00 - 01.00	0.0027	0.0047	0.0030	0.0021	0.0041	0.0030	0.0042
01.00 - 02.00	0.0019	0.0021	0.0037	0.0021	0.0059	0.0035	0.0035
02.00 - 03.00	0.0020	0.0020	0.0031	0.0035	0.0038	0.0035	0.0053
03.00 - 04.00	0.0021	0.0042	0.0035	0.0034	0.0035	0.0035	0.0034
04.00 - 05.00	0.0015	0.0030	0.0037	0.0024	0.0034	0.0031	0.0041
05.00 - 06.00	0.0030	0.0031	0.0030	0.0029	0.0039	0.0030	0.0047
06.00 - 07.00	0.0030	0.0050	0.0038	0.0043	0.0060	0.0030	0.0047
07.00 - 08.00	0.0030	0.0041	0.0041	0.0046	0.0057	0.0039	0.0044
08.00 - 09.00	0.0047	0.0065	0.0056	0.0061	0.0076	0.0065	0.0062
09.00 - 10.00	0.0066	0.0075	0.0070	0.0093	0.0071	0.0080	0.0083
10.00 - 11.00	0.0064	0.0084	0.0083	0.0053	0.0060	0.0073	0.0095
11.00 - 12.00	0.0089	0.0067	0.0061	0.0068	0.0078	0.0079	0.0082
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0054	0.0057	0.0059	0.0055	0.0062	0.0055	0.0061
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0104	0.0093	0.0105	0.0094	0.0091	0.0080	0.0095
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0020	0.0030	0.0021	0.0034	0.0030	0.0034
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO ₂ API Model 200 E SN 611
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.03 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0071	0.0073	0.0071	0.0084	0.0073	0.0074	0.0075
12.00 - 13.00	0.0066	0.0065	0.0069	0.0058	0.0081	0.0071	0.0064
13.00 - 14.00	0.0069	0.0063	0.0077	0.0076	0.0058	0.0084	0.0062
14.00 - 15.00	0.0072	0.0062	0.0086	0.0064	0.0062	0.0079	0.0059
15.00 - 16.00	0.0093	0.0087	0.0091	0.0083	0.0085	0.0096	0.0073
16.00 - 17.00	0.0073	0.0088	0.0082	0.0084	0.0097	0.0075	0.0072
17.00 - 18.00	0.0103	0.0083	0.0080	0.0085	0.0098	0.0099	0.0085
18.00 - 19.00	0.0076	0.0072	0.0062	0.0062	0.0076	0.0065	0.0066
19.00 - 20.00	0.0051	0.0054	0.0055	0.0051	0.0056	0.0056	0.0049
20.00 - 21.00	0.0045	0.0060	0.0050	0.0046	0.0062	0.0054	0.0039
21.00 - 22.00	0.0045	0.0040	0.0056	0.0044	0.0049	0.0056	0.0034
22.00 - 23.00	0.0044	0.0052	0.0054	0.0044	0.0054	0.0052	0.0037
23.00 - 00.00	0.0027	0.0050	0.0027	0.0026	0.0049	0.0029	0.0028
00.00 - 01.00	0.0030	0.0030	0.0031	0.0028	0.0030	0.0029	0.0023
01.00 - 02.00	0.0038	0.0040	0.0026	0.0035	0.0035	0.0032	0.0033
02.00 - 03.00	0.0036	0.0038	0.0032	0.0032	0.0042	0.0041	0.0028
03.00 - 04.00	0.0033	0.0044	0.0039	0.0031	0.0052	0.0048	0.0030
04.00 - 05.00	0.0063	0.0052	0.0032	0.0052	0.0057	0.0040	0.0045
05.00 - 06.00	0.0047	0.0053	0.0047	0.0045	0.0045	0.0043	0.0045
06.00 - 07.00	0.0037	0.0048	0.0040	0.0037	0.0044	0.0050	0.0038
07.00 - 08.00	0.0060	0.0060	0.0068	0.0071	0.0066	0.0064	0.0063
08.00 - 09.00	0.0060	0.0089	0.0075	0.0085	0.0066	0.0067	0.0073
09.00 - 10.00	0.0082	0.0072	0.0099	0.0074	0.0075	0.0087	0.0089
10.00 - 11.00	0.0097	0.0090	0.0089	0.0097	0.0090	0.0084	0.0080
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0059	0.0061	0.0060	0.0058	0.0063	0.0061	0.0054
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0103	0.0090	0.0099	0.0097	0.0098	0.0099	0.0089
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0027	0.0030	0.0026	0.0026	0.0030	0.0029	0.0023
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธราดานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0077	0.0075	0.0083	0.0060	0.0058	0.0079	0.0054
12.00 - 13.00	0.0079	0.0083	0.0075	0.0084	0.0074	0.0071	0.0064
13.00 - 14.00	0.0082	0.0096	0.0103	0.0103	0.0077	0.0059	0.0088
14.00 - 15.00	0.0075	0.0076	0.0069	0.0081	0.0062	0.0070	0.0080
15.00 - 16.00	0.0090	0.0092	0.0088	0.0105	0.0082	0.0082	0.0086
16.00 - 17.00	0.0098	0.0079	0.0070	0.0088	0.0082	0.0097	0.0083
17.00 - 18.00	0.0095	0.0074	0.0088	0.0083	0.0084	0.0091	0.0064
18.00 - 19.00	0.0065	0.0056	0.0058	0.0070	0.0068	0.0071	0.0084
19.00 - 20.00	0.0047	0.0044	0.0047	0.0062	0.0051	0.0058	0.0054
20.00 - 21.00	0.0068	0.0051	0.0046	0.0053	0.0051	0.0062	0.0041
21.00 - 22.00	0.0066	0.0053	0.0054	0.0057	0.0057	0.0056	0.0031
22.00 - 23.00	0.0049	0.0049	0.0067	0.0035	0.0034	0.0036	0.0036
23.00 - 00.00	0.0033	0.0045	0.0042	0.0042	0.0035	0.0054	0.0024
00.00 - 01.00	0.0029	0.0031	0.0041	0.0036	0.0032	0.0065	0.0023
01.00 - 02.00	0.0036	0.0030	0.0041	0.0044	0.0036	0.0035	0.0029
02.00 - 03.00	0.0056	0.0029	0.0063	0.0071	0.0057	0.0051	0.0036
03.00 - 04.00	0.0056	0.0032	0.0066	0.0055	0.0057	0.0042	0.0037
04.00 - 05.00	0.0060	0.0067	0.0060	0.0058	0.0050	0.0068	0.0041
05.00 - 06.00	0.0056	0.0068	0.0077	0.0068	0.0055	0.0076	0.0064
06.00 - 07.00	0.0064	0.0072	0.0059	0.0072	0.0051	0.0083	0.0063
07.00 - 08.00	0.0074	0.0105	0.0090	0.0092	0.0064	0.0108	0.0071
08.00 - 09.00	0.0105	0.0117	0.0110	0.0080	0.0076	0.0104	0.0089
09.00 - 10.00	0.0080	0.0079	0.0085	0.0080	0.0073	0.0094	0.0081
10.00 - 11.00	0.0079	0.0082	0.0068	0.0072	0.0081	0.0080	0.0049
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0067	0.0066	0.0069	0.0069	0.0060	0.0070	0.0057
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0105	0.0117	0.0110	0.0105	0.0084	0.0108	0.0089
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0029	0.0029	0.0041	0.0035	0.0032	0.0035	0.0023
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0079	0.0099	0.0086	0.0086	0.0090	0.0093	0.0084
12.00 - 13.00	0.0072	0.0084	0.0074	0.0066	0.0086	0.0081	0.0070
13.00 - 14.00	0.0081	0.0079	0.0088	0.0068	0.0076	0.0090	0.0071
14.00 - 15.00	0.0085	0.0069	0.0091	0.0080	0.0074	0.0083	0.0078
15.00 - 16.00	0.0084	0.0088	0.0101	0.0081	0.0084	0.0098	0.0084
16.00 - 17.00	0.0095	0.0092	0.0102	0.0089	0.0101	0.0092	0.0090
17.00 - 18.00	0.0110	0.0106	0.0102	0.0099	0.0111	0.0113	0.0102
18.00 - 19.00	0.0097	0.0098	0.0081	0.0084	0.0098	0.0089	0.0084
19.00 - 20.00	0.0078	0.0082	0.0087	0.0064	0.0082	0.0086	0.0074
20.00 - 21.00	0.0066	0.0082	0.0080	0.0073	0.0079	0.0080	0.0072
21.00 - 22.00	0.0075	0.0075	0.0074	0.0074	0.0079	0.0079	0.0066
22.00 - 23.00	0.0066	0.0063	0.0059	0.0077	0.0067	0.0060	0.0062
23.00 - 00.00	0.0056	0.0063	0.0049	0.0052	0.0065	0.0051	0.0051
00.00 - 01.00	0.0051	0.0047	0.0042	0.0048	0.0049	0.0043	0.0042
01.00 - 02.00	0.0060	0.0053	0.0041	0.0050	0.0054	0.0046	0.0047
02.00 - 03.00	0.0053	0.0050	0.0045	0.0043	0.0054	0.0051	0.0042
03.00 - 04.00	0.0041	0.0051	0.0055	0.0044	0.0053	0.0056	0.0047
04.00 - 05.00	0.0064	0.0060	0.0052	0.0062	0.0062	0.0055	0.0059
05.00 - 06.00	0.0057	0.0063	0.0061	0.0056	0.0057	0.0058	0.0058
06.00 - 07.00	0.0040	0.0065	0.0059	0.0059	0.0054	0.0065	0.0059
07.00 - 08.00	0.0060	0.0078	0.0070	0.0075	0.0072	0.0074	0.0069
08.00 - 09.00	0.0069	0.0099	0.0084	0.0089	0.0080	0.0084	0.0083
09.00 - 10.00	0.0096	0.0103	0.0097	0.0111	0.0099	0.0101	0.0105
10.00 - 11.00	0.0112	0.0106	0.0102	0.0113	0.0108	0.0102	0.0101
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0073	0.0077	0.0074	0.0073	0.0076	0.0076	0.0071
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0112	0.0106	0.0102	0.0113	0.0111	0.0113	0.0105
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0040	0.0047	0.0041	0.0043	0.0049	0.0043	0.0042
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
12.00 - 13.00	0.0074	0.0058	0.0069	0.0064	0.0076	0.0082	0.0065
13.00 - 14.00	0.0082	0.0078	0.0074	0.0068	0.0066	0.0052	0.0079
14.00 - 15.00	0.0069	0.0087	0.0077	0.0072	0.0052	0.0071	0.0099
15.00 - 16.00	0.0069	0.0076	0.0073	0.0079	0.0066	0.0067	0.0086
16.00 - 17.00	0.0095	0.0095	0.0105	0.0098	0.0058	0.0081	0.0097
17.00 - 18.00	0.0094	0.0081	0.0078	0.0087	0.0050	0.0069	0.0087
18.00 - 19.00	0.0096	0.0088	0.0081	0.0075	0.0096	0.0092	0.0080
19.00 - 20.00	0.0073	0.0068	0.0079	0.0080	0.0086	0.0072	0.0061
20.00 - 21.00	0.0064	0.0047	0.0057	0.0068	0.0069	0.0059	0.0082
21.00 - 22.00	0.0066	0.0049	0.0058	0.0072	0.0085	0.0066	0.0059
22.00 - 23.00	0.0074	0.0053	0.0053	0.0073	0.0061	0.0067	0.0055
23.00 - 00.00	0.0066	0.0031	0.0042	0.0040	0.0039	0.0066	0.0065
00.00 - 01.00	0.0049	0.0019	0.0043	0.0028	0.0028	0.0037	0.0046
01.00 - 02.00	0.0056	0.0019	0.0023	0.0021	0.0028	0.0035	0.0071
02.00 - 03.00	0.0053	0.0019	0.0020	0.0017	0.0060	0.0038	0.0057
03.00 - 04.00	0.0035	0.0029	0.0032	0.0028	0.0034	0.0049	0.0053
04.00 - 05.00	0.0043	0.0031	0.0028	0.0026	0.0040	0.0054	0.0039
05.00 - 06.00	0.0070	0.0074	0.0050	0.0056	0.0046	0.0040	0.0068
06.00 - 07.00	0.0068	0.0083	0.0056	0.0072	0.0069	0.0049	0.0051
07.00 - 08.00	0.0054	0.0073	0.0075	0.0072	0.0045	0.0045	0.0036
08.00 - 09.00	0.0087	0.0064	0.0070	0.0072	0.0061	0.0063	0.0064
09.00 - 10.00	0.0097	0.0070	0.0089	0.0075	0.0077	0.0065	0.0049
10.00 - 11.00	0.0094	0.0063	0.0081	0.0063	0.0103	0.0101	0.0098
11.00 - 12.00	0.0060	0.0079	0.0106	0.0059	0.0084	0.0091	0.0087
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0070	0.0060	0.0063	0.0061	0.0061	0.0063	0.0068
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0097	0.0095	0.0106	0.0098	0.0103	0.0101	0.0099
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0035	0.0019	0.0020	0.0017	0.0028	0.0035	0.0036
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
11.00 - 12.00	0.0091	0.0101	0.0097	0.0090	0.0094	0.0100	0.0081
12.00 - 13.00	0.0080	0.0094	0.0079	0.0075	0.0092	0.0085	0.0071
13.00 - 14.00	0.0088	0.0084	0.0092	0.0077	0.0090	0.0092	0.0076
14.00 - 15.00	0.0086	0.0083	0.0087	0.0087	0.0085	0.0086	0.0081
15.00 - 16.00	0.0087	0.0092	0.0100	0.0091	0.0092	0.0103	0.0084
16.00 - 17.00	0.0098	0.0105	0.0106	0.0095	0.0098	0.0104	0.0092
17.00 - 18.00	0.0109	0.0107	0.0107	0.0102	0.0108	0.0113	0.0106
18.00 - 19.00	0.0100	0.0105	0.0094	0.0095	0.0103	0.0099	0.0090
19.00 - 20.00	0.0086	0.0090	0.0090	0.0079	0.0089	0.0091	0.0076
20.00 - 21.00	0.0077	0.0088	0.0082	0.0080	0.0083	0.0089	0.0069
21.00 - 22.00	0.0078	0.0082	0.0083	0.0076	0.0082	0.0082	0.0071
22.00 - 23.00	0.0073	0.0076	0.0068	0.0076	0.0074	0.0069	0.0064
23.00 - 00.00	0.0059	0.0068	0.0055	0.0056	0.0062	0.0060	0.0054
00.00 - 01.00	0.0055	0.0053	0.0050	0.0052	0.0053	0.0050	0.0047
01.00 - 02.00	0.0060	0.0056	0.0046	0.0054	0.0056	0.0051	0.0053
02.00 - 03.00	0.0056	0.0055	0.0049	0.0052	0.0055	0.0055	0.0048
03.00 - 04.00	0.0047	0.0054	0.0057	0.0052	0.0052	0.0061	0.0044
04.00 - 05.00	0.0066	0.0058	0.0055	0.0065	0.0065	0.0065	0.0061
05.00 - 06.00	0.0062	0.0067	0.0064	0.0061	0.0061	0.0063	0.0057
06.00 - 07.00	0.0050	0.0065	0.0063	0.0062	0.0058	0.0069	0.0050
07.00 - 08.00	0.0070	0.0080	0.0080	0.0078	0.0079	0.0081	0.0065
08.00 - 09.00	0.0084	0.0100	0.0091	0.0091	0.0087	0.0092	0.0076
09.00 - 10.00	0.0099	0.0103	0.0102	0.0101	0.0104	0.0100	0.0101
10.00 - 11.00	0.0108	0.0111	0.0104	0.0109	0.0107	0.0105	0.0107
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0078	0.0082	0.0079	0.0077	0.0080	0.0082	0.0072
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0109	0.0111	0.0107	0.0109	0.0108	0.0113	0.0107
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0047	0.0053	0.0046	0.0052	0.0052	0.0050	0.0044
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0078	0.0080	0.0071	0.0075	0.0066	0.0067	0.0073
13.00 - 14.00	0.0064	0.0075	0.0064	0.0070	0.0063	0.0073	0.0069
14.00 - 15.00	0.0060	0.0069	0.0075	0.0072	0.0074	0.0083	0.0060
15.00 - 16.00	0.0068	0.0075	0.0075	0.0076	0.0067	0.0077	0.0064
16.00 - 17.00	0.0089	0.0101	0.0100	0.0095	0.0081	0.0093	0.0082
17.00 - 18.00	0.0089	0.0091	0.0087	0.0100	0.0081	0.0096	0.0071
18.00 - 19.00	0.0090	0.0077	0.0083	0.0079	0.0074	0.0068	0.0080
19.00 - 20.00	0.0088	0.0077	0.0081	0.0076	0.0069	0.0081	0.0059
20.00 - 21.00	0.0066	0.0062	0.0061	0.0068	0.0058	0.0069	0.0061
21.00 - 22.00	0.0088	0.0072	0.0057	0.0075	0.0063	0.0074	0.0067
22.00 - 23.00	0.0080	0.0072	0.0053	0.0053	0.0054	0.0057	0.0053
23.00 - 00.00	0.0055	0.0056	0.0060	0.0045	0.0050	0.0046	0.0060
00.00 - 01.00	0.0043	0.0043	0.0038	0.0043	0.0044	0.0038	0.0039
01.00 - 02.00	0.0058	0.0049	0.0035	0.0035	0.0035	0.0050	0.0047
02.00 - 03.00	0.0055	0.0049	0.0048	0.0048	0.0040	0.0035	0.0035
03.00 - 04.00	0.0042	0.0044	0.0044	0.0037	0.0034	0.0032	0.0032
04.00 - 05.00	0.0044	0.0046	0.0047	0.0038	0.0035	0.0029	0.0027
05.00 - 06.00	0.0051	0.0047	0.0049	0.0054	0.0045	0.0052	0.0042
06.00 - 07.00	0.0046	0.0053	0.0055	0.0056	0.0051	0.0049	0.0051
07.00 - 08.00	0.0049	0.0066	0.0069	0.0071	0.0059	0.0061	0.0048
08.00 - 09.00	0.0078	0.0093	0.0096	0.0090	0.0078	0.0089	0.0083
09.00 - 10.00	0.0095	0.0088	0.0085	0.0083	0.0080	0.0084	0.0089
10.00 - 11.00	0.0090	0.0072	0.0075	0.0078	0.0075	0.0081	0.0080
11.00 - 12.00	0.0092	0.0080	0.0079	0.0071	0.0079	0.0070	0.0086
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0069	0.0068	0.0066	0.0066	0.0061	0.0065	0.0061
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0095	0.0101	0.0100	0.0100	0.0081	0.0096	0.0089
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0042	0.0043	0.0035	0.0035	0.0034	0.0029	0.0027
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0075	0.0057	0.0090	0.0073	0.0053	0.0070	0.0077
14.00 - 15.00	0.0069	0.0062	0.0082	0.0069	0.0052	0.0084	0.0073
15.00 - 16.00	0.0079	0.0069	0.0092	0.0085	0.0073	0.0084	0.0071
16.00 - 17.00	0.0075	0.0093	0.0102	0.0087	0.0075	0.0097	0.0099
17.00 - 18.00	0.0098	0.0089	0.0116	0.0119	0.0098	0.0116	0.0120
18.00 - 19.00	0.0100	0.0098	0.0121	0.0107	0.0084	0.0103	0.0119
19.00 - 20.00	0.0096	0.0080	0.0095	0.0091	0.0079	0.0079	0.0096
20.00 - 21.00	0.0084	0.0085	0.0088	0.0091	0.0061	0.0097	0.0092
21.00 - 22.00	0.0087	0.0062	0.0050	0.0078	0.0062	0.0058	0.0056
22.00 - 23.00	0.0064	0.0063	0.0048	0.0060	0.0054	0.0061	0.0051
23.00 - 00.00	0.0073	0.0061	0.0058	0.0056	0.0052	0.0069	0.0053
00.00 - 01.00	0.0052	0.0040	0.0055	0.0048	0.0036	0.0056	0.0050
01.00 - 02.00	0.0050	0.0037	0.0036	0.0048	0.0034	0.0046	0.0046
02.00 - 03.00	0.0039	0.0026	0.0031	0.0032	0.0028	0.0030	0.0035
03.00 - 04.00	0.0046	0.0028	0.0024	0.0048	0.0026	0.0030	0.0031
04.00 - 05.00	0.0031	0.0028	0.0031	0.0037	0.0021	0.0035	0.0032
05.00 - 06.00	0.0036	0.0041	0.0050	0.0030	0.0039	0.0047	0.0039
06.00 - 07.00	0.0053	0.0059	0.0049	0.0050	0.0058	0.0050	0.0048
07.00 - 08.00	0.0066	0.0064	0.0076	0.0062	0.0053	0.0071	0.0073
08.00 - 09.00	0.0071	0.0092	0.0114	0.0093	0.0076	0.0081	0.0113
09.00 - 10.00	0.0107	0.0082	0.0091	0.0106	0.0093	0.0093	0.0099
10.00 - 11.00	0.0100	0.0096	0.0092	0.0090	0.0073	0.0119	0.0079
11.00 - 12.00	0.0056	0.0096	0.0102	0.0063	0.0077	0.0087	0.0101
12.00 - 13.00	0.0064	0.0074	0.0071	0.0060	0.0067	0.0080	0.0067
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0070	0.0066	0.0073	0.0070	0.0059	0.0073	0.0072
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0107	0.0098	0.0121	0.0119	0.0098	0.0119	0.0120
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0031	0.0026	0.0024	0.0030	0.0021	0.0030	0.0031
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
12.00 - 13.00	0.0050	0.0131	0.0088	0.0118	0.0101	0.0093	0.0084
13.00 - 14.00	0.0092	0.0092	0.0095	0.0108	0.0077	0.0094	0.0067
14.00 - 15.00	0.0066	0.0116	0.0093	0.0081	0.0085	0.0117	0.0113
15.00 - 16.00	0.0121	0.0125	0.0106	0.0088	0.0105	0.0095	0.0112
16.00 - 17.00	0.0104	0.0115	0.0139	0.0119	0.0151	0.0160	0.0090
17.00 - 18.00	0.0145	0.0172	0.0137	0.0127	0.0121	0.0108	0.0132
18.00 - 19.00	0.0146	0.0170	0.0140	0.0127	0.0160	0.0116	0.0137
19.00 - 20.00	0.0154	0.0143	0.0102	0.0101	0.0107	0.0119	0.0110
20.00 - 21.00	0.0078	0.0088	0.0124	0.0098	0.0139	0.0098	0.0101
21.00 - 22.00	0.0080	0.0063	0.0091	0.0110	0.0086	0.0111	0.0077
22.00 - 23.00	0.0113	0.0089	0.0120	0.0106	0.0065	0.0067	0.0092
23.00 - 00.00	0.0101	0.0047	0.0104	0.0066	0.0040	0.0069	0.0059
00.00 - 01.00	0.0085	0.0051	0.0057	0.0049	0.0052	0.0074	0.0047
01.00 - 02.00	0.0051	0.0093	0.0067	0.0049	0.0039	0.0047	0.0051
02.00 - 03.00	0.0067	0.0035	0.0054	0.0032	0.0060	0.0054	0.0040
03.00 - 04.00	0.0042	0.0052	0.0049	0.0058	0.0067	0.0072	0.0074
04.00 - 05.00	0.0028	0.0054	0.0034	0.0041	0.0042	0.0063	0.0068
05.00 - 06.00	0.0061	0.0030	0.0038	0.0078	0.0064	0.0061	0.0090
06.00 - 07.00	0.0084	0.0027	0.0104	0.0095	0.0076	0.0086	0.0061
07.00 - 08.00	0.0109	0.0067	0.0088	0.0072	0.0124	0.0062	0.0081
08.00 - 09.00	0.0149	0.0059	0.0102	0.0138	0.0164	0.0108	0.0126
09.00 - 10.00	0.0124	0.0089	0.0149	0.0135	0.0123	0.0134	0.0117
10.00 - 11.00	0.0083	0.0167	0.0149	0.0088	0.0119	0.0122	0.0134
11.00 - 12.00	0.0126	0.0079	0.0118	0.0084	0.0089	0.0122	0.0110
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0094	0.0090	0.0098	0.0090	0.0094	0.0094	0.0091
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0154	0.0172	0.0149	0.0138	0.0164	0.0160	0.0137
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0028	0.0027	0.0034	0.0032	0.0039	0.0047	0.0040
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.17						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งที่เกิด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 384
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0032	0.0027	0.0030	0.0026	0.0029	0.0027	0.0028
10.00 - 11.00	0.0026	0.0026	0.0030	0.0025	0.0024	0.0025	0.0028
11.00 - 12.00	0.0028	0.0026	0.0024	0.0020	0.0027	0.0026	0.0029
12.00 - 13.00	0.0031	0.0032	0.0030	0.0026	0.0028	0.0029	0.0033
13.00 - 14.00	0.0030	0.0026	0.0029	0.0023	0.0026	0.0025	0.0027
14.00 - 15.00	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0026	0.0021
15.00 - 16.00	0.0029	0.0026	0.0024	0.0026	0.0026	0.0028	0.0032
16.00 - 17.00	0.0029	0.0029	0.0027	0.0029	0.0026	0.0031	0.0031
17.00 - 18.00	0.0031	0.0031	0.0032	0.0027	0.0027	0.0033	0.0026
18.00 - 19.00	0.0025	0.0027	0.0024	0.0026	0.0023	0.0027	0.0024
19.00 - 20.00	0.0021	0.0025	0.0022	0.0020	0.0020	0.0021	0.0024
20.00 - 21.00	0.0022	0.0024	0.0018	0.0019	0.0021	0.0022	0.0020
21.00 - 22.00	0.0022	0.0024	0.0023	0.0023	0.0024	0.0024	0.0022
22.00 - 23.00	0.0023	0.0019	0.0018	0.0019	0.0016	0.0016	0.0021
23.00 - 00.00	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0023	0.0024	0.0020
00.00 - 01.00	0.0021	0.0021	0.0023	0.0018	0.0020	0.0018	0.0021
01.00 - 02.00	0.0021	0.0021	0.0021	0.0016	0.0018	0.0023	0.0018
02.00 - 03.00	0.0016	0.0018	0.0015	0.0017	0.0015	0.0020	0.0018
03.00 - 04.00	0.0021	0.0021	0.0021	0.0019	0.0021	0.0021	0.0024
04.00 - 05.00	0.0028	0.0020	0.0024	0.0021	0.0023	0.0027	0.0021
05.00 - 06.00	0.0022	0.0023	0.0024	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023
06.00 - 07.00	0.0028	0.0026	0.0024	0.0024	0.0025	0.0028	0.0031
07.00 - 08.00	0.0029	0.0029	0.0030	0.0021	0.0026	0.0033	0.0029
08.00 - 09.00	0.0033	0.0029	0.0029	0.0028	0.0029	0.0027	0.0030
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0026	0.0025	0.0024	0.0022	0.0023	0.0025	0.0025
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0033	0.0032	0.0032	0.0029	0.0029	0.0033	0.0033
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0016	0.0018	0.0015	0.0016	0.0015	0.0016	0.0018
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริชธานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 384
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0025	0.0022	0.0024	0.0021	0.0023	0.0025	0.0025
13.00 - 14.00	0.0027	0.0020	0.0019	0.0022	0.0024	0.0024	0.0025
14.00 - 15.00	0.0022	0.0021	0.0025	0.0019	0.0023	0.0021	0.0021
15.00 - 16.00	0.0028	0.0022	0.0024	0.0017	0.0029	0.0023	0.0021
16.00 - 17.00	0.0024	0.0024	0.0027	0.0024	0.0022	0.0021	0.0029
17.00 - 18.00	0.0034	0.0020	0.0022	0.0031	0.0027	0.0024	0.0024
18.00 - 19.00	0.0027	0.0026	0.0025	0.0024	0.0024	0.0021	0.0029
19.00 - 20.00	0.0028	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023	0.0026	0.0028
20.00 - 21.00	0.0027	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023
21.00 - 22.00	0.0021	0.0021	0.0020	0.0029	0.0021	0.0020	0.0023
22.00 - 23.00	0.0027	0.0017	0.0014	0.0019	0.0018	0.0014	0.0017
23.00 - 00.00	0.0022	0.0021	0.0011	0.0019	0.0016	0.0017	0.0018
00.00 - 01.00	0.0020	0.0018	0.0012	0.0009	0.0016	0.0013	0.0013
01.00 - 02.00	0.0014	0.0016	0.0014	0.0009	0.0014	0.0013	0.0013
02.00 - 03.00	0.0010	0.0011	0.0011	0.0019	0.0010	0.0015	0.0016
03.00 - 04.00	0.0014	0.0020	0.0016	0.0020	0.0017	0.0012	0.0013
04.00 - 05.00	0.0011	0.0013	0.0016	0.0012	0.0012	0.0013	0.0018
05.00 - 06.00	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0016	0.0017	0.0020
06.00 - 07.00	0.0016	0.0023	0.0022	0.0023	0.0023	0.0014	0.0021
07.00 - 08.00	0.0025	0.0023	0.0018	0.0019	0.0028	0.0020	0.0022
08.00 - 09.00	0.0022	0.0029	0.0026	0.0026	0.0022	0.0024	0.0025
09.00 - 10.00	0.0025	0.0021	0.0028	0.0029	0.0022	0.0023	0.0029
10.00 - 11.00	0.0024	0.0021	0.0027	0.0019	0.0021	0.0027	0.0023
11.00 - 12.00	0.0027	0.0024	0.0023	0.0021	0.0022	0.0021	0.0024
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0034	0.0029	0.0028	0.0031	0.0029	0.0027	0.0029
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0010	0.0011	0.0011	0.0009	0.0010	0.0012	0.0013
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววลีชัย อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 384
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0026	0.0023	0.0025	0.0023	0.0024	0.0024	0.0025
12.00 - 13.00	0.0022	0.0024	0.0023	0.0022	0.0023	0.0020	0.0027
13.00 - 14.00	0.0023	0.0023	0.0022	0.0023	0.0025	0.0023	0.0025
14.00 - 15.00	0.0025	0.0024	0.0026	0.0024	0.0023	0.0020	0.0030
15.00 - 16.00	0.0026	0.0027	0.0024	0.0028	0.0026	0.0023	0.0027
16.00 - 17.00	0.0023	0.0029	0.0028	0.0026	0.0028	0.0027	0.0027
17.00 - 18.00	0.0021	0.0023	0.0025	0.0023	0.0023	0.0023	0.0024
18.00 - 19.00	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023
19.00 - 20.00	0.0022	0.0026	0.0023	0.0023	0.0024	0.0023	0.0022
20.00 - 21.00	0.0019	0.0021	0.0021	0.0020	0.0022	0.0020	0.0021
21.00 - 22.00	0.0020	0.0022	0.0019	0.0020	0.0023	0.0021	0.0024
22.00 - 23.00	0.0018	0.0021	0.0018	0.0019	0.0023	0.0020	0.0018
23.00 - 00.00	0.0018	0.0020	0.0018	0.0018	0.0020	0.0018	0.0017
00.00 - 01.00	0.0020	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0019
01.00 - 02.00	0.0018	0.0020	0.0018	0.0017	0.0017	0.0017	0.0018
02.00 - 03.00	0.0016	0.0019	0.0019	0.0017	0.0017	0.0017	0.0018
03.00 - 04.00	0.0018	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0023	0.0022
04.00 - 05.00	0.0020	0.0022	0.0023	0.0022	0.0023	0.0022	0.0023
05.00 - 06.00	0.0021	0.0025	0.0022	0.0025	0.0024	0.0026	0.0023
06.00 - 07.00	0.0025	0.0024	0.0026	0.0024	0.0024	0.0026	0.0027
07.00 - 08.00	0.0028	0.0028	0.0027	0.0025	0.0029	0.0030	0.0031
08.00 - 09.00	0.0026	0.0025	0.0028	0.0029	0.0027	0.0027	0.0026
09.00 - 10.00	0.0026	0.0028	0.0026	0.0025	0.0024	0.0026	0.0027
10.00 - 11.00	0.0023	0.0026	0.0025	0.0026	0.0025	0.0026	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0028	0.0029	0.0028	0.0029	0.0029	0.0030	0.0031
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0016	0.0019	0.0018	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริยาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0029	0.0025	0.0028	0.0025	0.0029	0.0030	0.0028
12.00 - 13.00	0.0022	0.0028	0.0029	0.0027	0.0028	0.0029	0.0024
13.00 - 14.00	0.0027	0.0025	0.0025	0.0030	0.0021	0.0024	0.0033
14.00 - 15.00	0.0029	0.0033	0.0030	0.0036	0.0027	0.0029	0.0032
15.00 - 16.00	0.0030	0.0032	0.0028	0.0033	0.0029	0.0024	0.0029
16.00 - 17.00	0.0026	0.0024	0.0030	0.0036	0.0028	0.0029	0.0026
17.00 - 18.00	0.0030	0.0029	0.0025	0.0029	0.0027	0.0024	0.0024
18.00 - 19.00	0.0026	0.0032	0.0027	0.0027	0.0027	0.0023	0.0030
19.00 - 20.00	0.0026	0.0029	0.0026	0.0028	0.0030	0.0025	0.0024
20.00 - 21.00	0.0025	0.0032	0.0029	0.0032	0.0025	0.0023	0.0024
21.00 - 22.00	0.0030	0.0031	0.0029	0.0030	0.0023	0.0025	0.0029
22.00 - 23.00	0.0027	0.0027	0.0026	0.0031	0.0027	0.0024	0.0025
23.00 - 00.00	0.0020	0.0026	0.0028	0.0032	0.0027	0.0027	0.0028
00.00 - 01.00	0.0026	0.0021	0.0021	0.0029	0.0023	0.0025	0.0022
01.00 - 02.00	0.0018	0.0017	0.0021	0.0027	0.0018	0.0021	0.0024
02.00 - 03.00	0.0023	0.0018	0.0019	0.0021	0.0015	0.0020	0.0023
03.00 - 04.00	0.0022	0.0020	0.0016	0.0023	0.0015	0.0018	0.0019
04.00 - 05.00	0.0024	0.0020	0.0020	0.0020	0.0017	0.0020	0.0019
05.00 - 06.00	0.0030	0.0025	0.0023	0.0028	0.0023	0.0021	0.0017
06.00 - 07.00	0.0029	0.0024	0.0020	0.0025	0.0021	0.0026	0.0021
07.00 - 08.00	0.0030	0.0026	0.0025	0.0032	0.0025	0.0026	0.0028
08.00 - 09.00	0.0025	0.0031	0.0025	0.0027	0.0028	0.0028	0.0032
09.00 - 10.00	0.0024	0.0027	0.0030	0.0036	0.0029	0.0029	0.0028
10.00 - 11.00	0.0026	0.0034	0.0024	0.0029	0.0024	0.0027	0.0037
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0026	0.0026	0.0025	0.0029	0.0024	0.0025	0.0026
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0030	0.0034	0.0030	0.0036	0.0030	0.0030	0.0037
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0018	0.0017	0.0016	0.0020	0.0015	0.0018	0.0017
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0025	0.0022	0.0022	0.0019	0.0023	0.0023	0.0024
12.00 - 13.00	0.0024	0.0025	0.0024	0.0022	0.0023	0.0022	0.0027
13.00 - 14.00	0.0024	0.0022	0.0023	0.0021	0.0023	0.0022	0.0024
14.00 - 15.00	0.0023	0.0023	0.0023	0.0021	0.0021	0.0021	0.0023
15.00 - 16.00	0.0025	0.0024	0.0022	0.0024	0.0024	0.0023	0.0027
16.00 - 17.00	0.0023	0.0026	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026
17.00 - 18.00	0.0024	0.0025	0.0026	0.0023	0.0023	0.0025	0.0023
18.00 - 19.00	0.0022	0.0023	0.0021	0.0022	0.0021	0.0023	0.0022
19.00 - 20.00	0.0019	0.0023	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021
20.00 - 21.00	0.0019	0.0021	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019
21.00 - 22.00	0.0019	0.0021	0.0019	0.0020	0.0022	0.0021	0.0021
22.00 - 23.00	0.0019	0.0018	0.0016	0.0018	0.0017	0.0016	0.0018
23.00 - 00.00	0.0018	0.0019	0.0018	0.0017	0.0019	0.0019	0.0017
00.00 - 01.00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0017	0.0018	0.0018	0.0018
01.00 - 02.00	0.0017	0.0018	0.0018	0.0015	0.0016	0.0019	0.0016
02.00 - 03.00	0.0015	0.0017	0.0016	0.0015	0.0014	0.0017	0.0016
03.00 - 04.00	0.0017	0.0019	0.0019	0.0017	0.0018	0.0020	0.0021
04.00 - 05.00	0.0022	0.0019	0.0021	0.0019	0.0021	0.0023	0.0020
05.00 - 06.00	0.0020	0.0022	0.0021	0.0022	0.0022	0.0022	0.0021
06.00 - 07.00	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0022	0.0024	0.0026
07.00 - 08.00	0.0026	0.0026	0.0026	0.0021	0.0025	0.0028	0.0027
08.00 - 09.00	0.0027	0.0025	0.0026	0.0026	0.0025	0.0025	0.0025
09.00 - 10.00	0.0024	0.0026	0.0024	0.0024	0.0023	0.0024	0.0027
10.00 - 11.00	0.0022	0.0026	0.0023	0.0023	0.0023	0.0025	0.0023
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0022	0.0021	0.0020	0.0021	0.0022	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0027	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025	0.0028	0.0027
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0017	0.0016	0.0015	0.0014	0.0016	0.0016
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314642 E, 1921555 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
12.00 - 13.00	0.0022	0.0024	0.0024	0.0022	0.0021	0.0022	0.0023
13.00 - 14.00	0.0022	0.0023	0.0020	0.0024	0.0020	0.0020	0.0020
14.00 - 15.00	0.0024	0.0024	0.0021	0.0026	0.0022	0.0019	0.0022
15.00 - 16.00	0.0023	0.0026	0.0024	0.0025	0.0021	0.0022	0.0024
16.00 - 17.00	0.0027	0.0025	0.0023	0.0026	0.0021	0.0021	0.0022
17.00 - 18.00	0.0025	0.0024	0.0024	0.0024	0.0021	0.0024	0.0024
18.00 - 19.00	0.0025	0.0020	0.0021	0.0020	0.0018	0.0020	0.0023
19.00 - 20.00	0.0020	0.0022	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.0023
20.00 - 21.00	0.0022	0.0022	0.0020	0.0020	0.0021	0.0023	0.0019
21.00 - 22.00	0.0022	0.0016	0.0017	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018
22.00 - 23.00	0.0017	0.0016	0.0018	0.0016	0.0016	0.0017	0.0018
23.00 - 00.00	0.0021	0.0018	0.0020	0.0020	0.0018	0.0022	0.0022
00.00 - 01.00	0.0019	0.0019	0.0018	0.0017	0.0019	0.0018	0.0019
01.00 - 02.00	0.0019	0.0017	0.0018	0.0019	0.0015	0.0017	0.0020
02.00 - 03.00	0.0016	0.0014	0.0017	0.0016	0.0014	0.0016	0.0016
03.00 - 04.00	0.0017	0.0015	0.0016	0.0015	0.0014	0.0016	0.0017
04.00 - 05.00	0.0019	0.0018	0.0019	0.0019	0.0016	0.0022	0.0022
05.00 - 06.00	0.0019	0.0017	0.0018	0.0019	0.0017	0.0021	0.0022
06.00 - 07.00	0.0023	0.0023	0.0021	0.0020	0.0021	0.0022	0.0025
07.00 - 08.00	0.0024	0.0023	0.0025	0.0021	0.0023	0.0024	0.0026
08.00 - 09.00	0.0022	0.0020	0.0024	0.0025	0.0020	0.0022	0.0025
09.00 - 10.00	0.0026	0.0024	0.0021	0.0024	0.0025	0.0026	0.0028
10.00 - 11.00	0.0024	0.0026	0.0022	0.0023	0.0026	0.0023	0.0027
11.00 - 12.00	0.0025	0.0026	0.0021	0.0024	0.0025	0.0021	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0021	0.0020	0.0021	0.0020	0.0021	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0027	0.0026	0.0025	0.0026	0.0026	0.0026	0.0028
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0016	0.0014	0.0016	0.0015	0.0014	0.0016	0.0016
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
12.00 - 13.00	0.0027	0.0024	0.0024	0.0022	0.0024	0.0024	0.0026
13.00 - 14.00	0.0027	0.0028	0.0027	0.0024	0.0024	0.0024	0.0028
14.00 - 15.00	0.0024	0.0023	0.0026	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025
15.00 - 16.00	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0024
16.00 - 17.00	0.0027	0.0027	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025	0.0029
17.00 - 18.00	0.0025	0.0028	0.0027	0.0026	0.0026	0.0027	0.0029
18.00 - 19.00	0.0025	0.0027	0.0026	0.0025	0.0025	0.0027	0.0024
19.00 - 20.00	0.0023	0.0023	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0023
20.00 - 21.00	0.0020	0.0024	0.0022	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021
21.00 - 22.00	0.0020	0.0021	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019
22.00 - 23.00	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0021
23.00 - 00.00	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0018
00.00 - 01.00	0.0020	0.0019	0.0018	0.0018	0.0020	0.0020	0.0019
01.00 - 02.00	0.0019	0.0021	0.0021	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018
02.00 - 03.00	0.0019	0.0020	0.0018	0.0016	0.0017	0.0019	0.0016
03.00 - 04.00	0.0017	0.0018	0.0016	0.0015	0.0015	0.0018	0.0016
04.00 - 05.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019	0.0021	0.0021
05.00 - 06.00	0.0024	0.0022	0.0023	0.0021	0.0022	0.0024	0.0021
06.00 - 07.00	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023	0.0024	0.0022
07.00 - 08.00	0.0027	0.0026	0.0025	0.0023	0.0022	0.0026	0.0027
08.00 - 09.00	0.0027	0.0028	0.0028	0.0022	0.0026	0.0028	0.0027
09.00 - 10.00	0.0027	0.0026	0.0029	0.0028	0.0027	0.0027	0.0028
10.00 - 11.00	0.0026	0.0027	0.0026	0.0026	0.0024	0.0027	0.0028
11.00 - 12.00	0.0024	0.0026	0.0025	0.0025	0.0025	0.0027	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0027	0.0028	0.0029	0.0028	0.0027	0.0028	0.0029
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0018	0.0016	0.0015	0.0015	0.0018	0.0016
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0019	0.0019	0.0017	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018
13.00 - 14.00	0.0016	0.0020	0.0020	0.0019	0.0018	0.0020	0.0021
14.00 - 15.00	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019	0.0020	0.0018	0.0019
15.00 - 16.00	0.0020	0.0019	0.0017	0.0021	0.0019	0.0018	0.0019
16.00 - 17.00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020	0.0021
17.00 - 18.00	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0021	0.0022	0.0022
18.00 - 19.00	0.0023	0.0020	0.0021	0.0023	0.0022	0.0021	0.0022
19.00 - 20.00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0019	0.0020	0.0020	0.0021
20.00 - 21.00	0.0020	0.0016	0.0018	0.0021	0.0019	0.0018	0.0020
21.00 - 22.00	0.0020	0.0017	0.0017	0.0019	0.0020	0.0018	0.0018
22.00 - 23.00	0.0019	0.0018	0.0020	0.0018	0.0020	0.0018	0.0020
23.00 - 00.00	0.0020	0.0016	0.0015	0.0020	0.0018	0.0015	0.0017
00.00 - 01.00	0.0018	0.0017	0.0017	0.0017	0.0018	0.0017	0.0017
01.00 - 02.00	0.0020	0.0014	0.0016	0.0017	0.0018	0.0016	0.0017
02.00 - 03.00	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0017	0.0015	0.0015
03.00 - 04.00	0.0017	0.0015	0.0016	0.0016	0.0018	0.0015	0.0016
04.00 - 05.00	0.0019	0.0016	0.0015	0.0016	0.0018	0.0016	0.0014
05.00 - 06.00	0.0019	0.0017	0.0017	0.0017	0.0020	0.0017	0.0017
06.00 - 07.00	0.0019	0.0018	0.0016	0.0019	0.0020	0.0016	0.0018
07.00 - 08.00	0.0019	0.0017	0.0018	0.0019	0.0018	0.0019	0.0017
08.00 - 09.00	0.0019	0.0020	0.0019	0.0020	0.0019	0.0020	0.0020
09.00 - 10.00	0.0022	0.0022	0.0021	0.0023	0.0023	0.0020	0.0022
10.00 - 11.00	0.0021	0.0018	0.0022	0.0021	0.0020	0.0021	0.0021
11.00 - 12.00	0.0021	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0019	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018	0.0019
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0023	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023	0.0022	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0016	0.0014	0.0015	0.0015	0.0017	0.0015	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0021	0.0019	0.0020	0.0021	0.0022	0.0022	0.0022
14.00 - 15.00	0.0024	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0023
15.00 - 16.00	0.0020	0.0019	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022
16.00 - 17.00	0.0024	0.0024	0.0022	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024
17.00 - 18.00	0.0025	0.0022	0.0025	0.0024	0.0025	0.0024	0.0024
18.00 - 19.00	0.0024	0.0020	0.0023	0.0023	0.0025	0.0023	0.0024
19.00 - 20.00	0.0022	0.0022	0.0020	0.0020	0.0021	0.0022	0.0024
20.00 - 21.00	0.0023	0.0022	0.0022	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021
21.00 - 22.00	0.0021	0.0019	0.0018	0.0019	0.0020	0.0020	0.0021
22.00 - 23.00	0.0021	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019	0.0018	0.0019
23.00 - 00.00	0.0018	0.0019	0.0020	0.0020	0.0018	0.0018	0.0019
00.00 - 01.00	0.0018	0.0019	0.0017	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018
01.00 - 02.00	0.0020	0.0016	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018	0.0020
02.00 - 03.00	0.0018	0.0016	0.0016	0.0018	0.0017	0.0017	0.0018
03.00 - 04.00	0.0017	0.0016	0.0017	0.0015	0.0016	0.0017	0.0016
04.00 - 05.00	0.0017	0.0018	0.0017	0.0015	0.0017	0.0017	0.0016
05.00 - 06.00	0.0020	0.0020	0.0019	0.0018	0.0019	0.0020	0.0019
06.00 - 07.00	0.0022	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020	0.0021
07.00 - 08.00	0.0023	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019
08.00 - 09.00	0.0025	0.0025	0.0024	0.0024	0.0024	0.0021	0.0022
09.00 - 10.00	0.0022	0.0022	0.0021	0.0020	0.0022	0.0023	0.0023
10.00 - 11.00	0.0022	0.0021	0.0021	0.0019	0.0019	0.0021	0.0023
11.00 - 12.00	0.0021	0.0023	0.0022	0.0022	0.0024	0.0020	0.0019
12.00 - 13.00	0.0021	0.0021	0.0021	0.0019	0.0021	0.0021	0.0021
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0025	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025	0.0024	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0016	0.0017	0.0016
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0022	0.0025	0.0024	0.0023	0.0024	0.0025	0.0024
13.00 - 14.00	0.0023	0.0025	0.0027	0.0023	0.0024	0.0025	0.0025
14.00 - 15.00	0.0026	0.0026	0.0022	0.0024	0.0027	0.0027	0.0025
15.00 - 16.00	0.0026	0.0026	0.0027	0.0026	0.0026	0.0029	0.0026
16.00 - 17.00	0.0027	0.0028	0.0029	0.0027	0.0027	0.0028	0.0029
17.00 - 18.00	0.0030	0.0028	0.0026	0.0025	0.0024	0.0027	0.0030
18.00 - 19.00	0.0026	0.0025	0.0024	0.0025	0.0027	0.0027	0.0027
19.00 - 20.00	0.0024	0.0025	0.0025	0.0022	0.0022	0.0024	0.0025
20.00 - 21.00	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0026	0.0026	0.0026
21.00 - 22.00	0.0022	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0024
22.00 - 23.00	0.0022	0.0023	0.0021	0.0020	0.0022	0.0023	0.0023
23.00 - 00.00	0.0022	0.0025	0.0022	0.0019	0.0022	0.0021	0.0020
00.00 - 01.00	0.0020	0.0021	0.0023	0.0020	0.0022	0.0023	0.0023
01.00 - 02.00	0.0022	0.0020	0.0022	0.0022	0.0020	0.0020	0.0023
02.00 - 03.00	0.0023	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0023
03.00 - 04.00	0.0022	0.0019	0.0019	0.0021	0.0019	0.0019	0.0022
04.00 - 05.00	0.0021	0.0020	0.0020	0.0023	0.0021	0.0020	0.0021
05.00 - 06.00	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022	0.0023	0.0025
06.00 - 07.00	0.0026	0.0022	0.0023	0.0026	0.0025	0.0026	0.0028
07.00 - 08.00	0.0027	0.0026	0.0025	0.0026	0.0026	0.0024	0.0026
08.00 - 09.00	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0026	0.0027	0.0028
09.00 - 10.00	0.0030	0.0028	0.0028	0.0024	0.0026	0.0027	0.0028
10.00 - 11.00	0.0025	0.0025	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0024
11.00 - 12.00	0.0025	0.0025	0.0023	0.0024	0.0026	0.0027	0.0026
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023	0.0024	0.0024	0.0025
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0030	0.0028	0.0029	0.0027	0.0027	0.0029	0.0030
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0020	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0020
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ Ecotech Model 9850B SN 04-1108
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0038	0.0030	0.0032	0.0037	0.0031	0.0033	0.0038
10.00 - 11.00	0.0035	0.0031	0.0033	0.0031	0.0026	0.0035	0.0031
11.00 - 12.00	0.0031	0.0027	0.0026	0.0034	0.0034	0.0034	0.0031
12.00 - 13.00	0.0035	0.0034	0.0033	0.0036	0.0035	0.0041	0.0034
13.00 - 14.00	0.0034	0.0032	0.0034	0.0028	0.0030	0.0033	0.0038
14.00 - 15.00	0.0030	0.0028	0.0027	0.0027	0.0032	0.0029	0.0038
15.00 - 16.00	0.0029	0.0034	0.0033	0.0036	0.0035	0.0037	0.0035
16.00 - 17.00	0.0033	0.0037	0.0036	0.0035	0.0035	0.0039	0.0035
17.00 - 18.00	0.0039	0.0033	0.0033	0.0030	0.0039	0.0038	0.0036
18.00 - 19.00	0.0029	0.0032	0.0031	0.0029	0.0032	0.0031	0.0030
19.00 - 20.00	0.0024	0.0026	0.0025	0.0023	0.0026	0.0031	0.0028
20.00 - 21.00	0.0019	0.0025	0.0021	0.0025	0.0030	0.0026	0.0024
21.00 - 22.00	0.0027	0.0029	0.0028	0.0030	0.0030	0.0030	0.0025
22.00 - 23.00	0.0022	0.0024	0.0026	0.0022	0.0025	0.0025	0.0025
23.00 - 00.00	0.0028	0.0026	0.0026	0.0027	0.0030	0.0025	0.0024
00.00 - 01.00	0.0026	0.0021	0.0020	0.0022	0.0024	0.0027	0.0028
01.00 - 02.00	0.0026	0.0021	0.0021	0.0020	0.0029	0.0027	0.0022
02.00 - 03.00	0.0028	0.0020	0.0019	0.0023	0.0024	0.0024	0.0019
03.00 - 04.00	0.0025	0.0024	0.0025	0.0025	0.0026	0.0029	0.0026
04.00 - 05.00	0.0023	0.0025	0.0029	0.0027	0.0030	0.0032	0.0027
05.00 - 06.00	0.0029	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027
06.00 - 07.00	0.0028	0.0032	0.0031	0.0034	0.0036	0.0038	0.0034
07.00 - 08.00	0.0036	0.0028	0.0031	0.0029	0.0040	0.0042	0.0033
08.00 - 09.00	0.0033	0.0033	0.0033	0.0037	0.0036	0.0036	0.0039
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0029	0.0028	0.0028	0.0029	0.0031	0.0032	0.0030
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0039	0.0037	0.0036	0.0037	0.0040	0.0042	0.0039
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0019	0.0020	0.0019	0.0020	0.0024	0.0024	0.0019
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริชรัตนนิม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็อง จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ Ecotech Model 9850B SN 04-1108
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0030	0.0031	0.0028
13.00 - 14.00	0.0031	0.0018	0.0019	0.0028	0.0038	0.0036	0.0031
14.00 - 15.00	0.0026	0.0022	0.0025	0.0021	0.0030	0.0022	0.0031
15.00 - 16.00	0.0031	0.0028	0.0031	0.0017	0.0034	0.0033	0.0022
16.00 - 17.00	0.0031	0.0022	0.0029	0.0026	0.0023	0.0020	0.0033
17.00 - 18.00	0.0041	0.0021	0.0019	0.0037	0.0028	0.0031	0.0026
18.00 - 19.00	0.0027	0.0033	0.0028	0.0031	0.0034	0.0029	0.0031
19.00 - 20.00	0.0040	0.0025	0.0023	0.0028	0.0028	0.0031	0.0036
20.00 - 21.00	0.0036	0.0033	0.0021	0.0028	0.0034	0.0027	0.0028
21.00 - 22.00	0.0027	0.0025	0.0023	0.0031	0.0027	0.0025	0.0027
22.00 - 23.00	0.0033	0.0022	0.0019	0.0022	0.0028	0.0019	0.0020
23.00 - 00.00	0.0033	0.0027	0.0016	0.0027	0.0021	0.0025	0.0027
00.00 - 01.00	0.0027	0.0023	0.0019	0.0013	0.0023	0.0019	0.0010
01.00 - 02.00	0.0013	0.0023	0.0013	0.0013	0.0017	0.0017	0.0013
02.00 - 03.00	0.0013	0.0016	0.0013	0.0027	0.0010	0.0018	0.0023
03.00 - 04.00	0.0023	0.0030	0.0015	0.0027	0.0024	0.0017	0.0018
04.00 - 05.00	0.0013	0.0018	0.0017	0.0021	0.0010	0.0017	0.0027
05.00 - 06.00	0.0013	0.0013	0.0013	0.0018	0.0017	0.0017	0.0027
06.00 - 07.00	0.0020	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027	0.0010	0.0027
07.00 - 08.00	0.0036	0.0027	0.0024	0.0022	0.0036	0.0019	0.0022
08.00 - 09.00	0.0027	0.0031	0.0033	0.0031	0.0027	0.0025	0.0031
09.00 - 10.00	0.0033	0.0025	0.0028	0.0034	0.0031	0.0021	0.0034
10.00 - 11.00	0.0031	0.0028	0.0028	0.0022	0.0034	0.0038	0.0027
11.00 - 12.00	0.0031	0.0031	0.0027	0.0027	0.0031	0.0025	0.0036
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0028	0.0025	0.0022	0.0025	0.0027	0.0024	0.0026
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0041	0.0033	0.0033	0.0037	0.0038	0.0038	0.0036
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0010	0.0010	0.0010
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริษาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็อง จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ Ecotech Model 9850B SN 04-1108
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0027	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0024	0.0025
12.00 - 13.00	0.0024	0.0027	0.0029	0.0022	0.0023	0.0020	0.0026
13.00 - 14.00	0.0027	0.0023	0.0025	0.0025	0.0024	0.0024	0.0024
14.00 - 15.00	0.0031	0.0025	0.0026	0.0024	0.0023	0.0020	0.0028
15.00 - 16.00	0.0030	0.0026	0.0025	0.0022	0.0026	0.0024	0.0030
16.00 - 17.00	0.0025	0.0027	0.0028	0.0027	0.0028	0.0027	0.0031
17.00 - 18.00	0.0022	0.0022	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0028
18.00 - 19.00	0.0024	0.0022	0.0023	0.0022	0.0023	0.0024	0.0027
19.00 - 20.00	0.0022	0.0023	0.0024	0.0023	0.0023	0.0024	0.0022
20.00 - 21.00	0.0021	0.0020	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021	0.0021
21.00 - 22.00	0.0022	0.0021	0.0023	0.0020	0.0022	0.0023	0.0023
22.00 - 23.00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0019	0.0021	0.0021	0.0019
23.00 - 00.00	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018
00.00 - 01.00	0.0019	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0019
01.00 - 02.00	0.0017	0.0019	0.0019	0.0017	0.0017	0.0017	0.0018
02.00 - 03.00	0.0016	0.0019	0.0016	0.0017	0.0017	0.0015	0.0017
03.00 - 04.00	0.0018	0.0021	0.0019	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021
04.00 - 05.00	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022
05.00 - 06.00	0.0022	0.0020	0.0024	0.0024	0.0025	0.0023	0.0024
06.00 - 07.00	0.0025	0.0024	0.0026	0.0023	0.0023	0.0024	0.0027
07.00 - 08.00	0.0029	0.0028	0.0022	0.0025	0.0028	0.0029	0.0031
08.00 - 09.00	0.0030	0.0025	0.0028	0.0029	0.0028	0.0027	0.0027
09.00 - 10.00	0.0026	0.0027	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026
10.00 - 11.00	0.0024	0.0025	0.0026	0.0026	0.0025	0.0026	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0031	0.0028	0.0029	0.0029	0.0028	0.0029	0.0031
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0016	0.0019	0.0016	0.0017	0.0017	0.0015	0.0017
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0027	0.0031	0.0025	0.0028	0.0031	0.0029	0.0037
12.00 - 13.00	0.0026	0.0037	0.0025	0.0028	0.0026	0.0029	0.0033
13.00 - 14.00	0.0027	0.0025	0.0023	0.0034	0.0039	0.0030	0.0027
14.00 - 15.00	0.0031	0.0030	0.0029	0.0034	0.0038	0.0033	0.0033
15.00 - 16.00	0.0030	0.0029	0.0029	0.0032	0.0036	0.0029	0.0028
16.00 - 17.00	0.0027	0.0023	0.0031	0.0033	0.0029	0.0033	0.0035
17.00 - 18.00	0.0027	0.0032	0.0027	0.0031	0.0027	0.0028	0.0036
18.00 - 19.00	0.0028	0.0031	0.0026	0.0028	0.0029	0.0026	0.0042
19.00 - 20.00	0.0027	0.0032	0.0025	0.0029	0.0033	0.0026	0.0032
20.00 - 21.00	0.0024	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0028	0.0033
21.00 - 22.00	0.0030	0.0029	0.0029	0.0032	0.0038	0.0030	0.0023
22.00 - 23.00	0.0026	0.0025	0.0028	0.0025	0.0025	0.0030	0.0034
23.00 - 00.00	0.0020	0.0025	0.0026	0.0024	0.0025	0.0033	0.0030
00.00 - 01.00	0.0025	0.0022	0.0021	0.0029	0.0031	0.0028	0.0031
01.00 - 02.00	0.0019	0.0019	0.0022	0.0024	0.0025	0.0027	0.0027
02.00 - 03.00	0.0024	0.0018	0.0019	0.0022	0.0021	0.0029	0.0021
03.00 - 04.00	0.0024	0.0019	0.0016	0.0021	0.0027	0.0020	0.0028
04.00 - 05.00	0.0025	0.0020	0.0019	0.0021	0.0026	0.0023	0.0026
05.00 - 06.00	0.0027	0.0028	0.0024	0.0027	0.0033	0.0024	0.0025
06.00 - 07.00	0.0027	0.0025	0.0024	0.0025	0.0030	0.0031	0.0032
07.00 - 08.00	0.0028	0.0029	0.0023	0.0032	0.0024	0.0027	0.0033
08.00 - 09.00	0.0024	0.0031	0.0025	0.0034	0.0039	0.0025	0.0029
09.00 - 10.00	0.0024	0.0029	0.0028	0.0032	0.0028	0.0034	0.0036
10.00 - 11.00	0.0030	0.0031	0.0024	0.0031	0.0026	0.0036	0.0031
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0026	0.0027	0.0025	0.0029	0.0030	0.0029	0.0031
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0031	0.0037	0.0031	0.0034	0.0039	0.0036	0.0042
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0019	0.0018	0.0016	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0029	0.0025	0.0025	0.0029	0.0029	0.0029	0.0028
12.00 - 13.00	0.0029	0.0030	0.0031	0.0029	0.0029	0.0031	0.0030
13.00 - 14.00	0.0031	0.0028	0.0029	0.0027	0.0027	0.0028	0.0031
14.00 - 15.00	0.0030	0.0026	0.0027	0.0025	0.0028	0.0025	0.0033
15.00 - 16.00	0.0030	0.0030	0.0029	0.0029	0.0031	0.0031	0.0032
16.00 - 17.00	0.0029	0.0032	0.0032	0.0031	0.0031	0.0033	0.0033
17.00 - 18.00	0.0030	0.0027	0.0029	0.0027	0.0031	0.0030	0.0032
18.00 - 19.00	0.0027	0.0027	0.0027	0.0026	0.0027	0.0028	0.0028
19.00 - 20.00	0.0023	0.0025	0.0024	0.0023	0.0025	0.0027	0.0025
20.00 - 21.00	0.0020	0.0022	0.0021	0.0023	0.0025	0.0024	0.0022
21.00 - 22.00	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026	0.0024
22.00 - 23.00	0.0021	0.0021	0.0023	0.0020	0.0023	0.0023	0.0022
23.00 - 00.00	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0024	0.0022	0.0021
00.00 - 01.00	0.0023	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022	0.0024	0.0023
01.00 - 02.00	0.0022	0.0020	0.0020	0.0019	0.0023	0.0022	0.0020
02.00 - 03.00	0.0022	0.0020	0.0018	0.0020	0.0020	0.0020	0.0018
03.00 - 04.00	0.0022	0.0023	0.0022	0.0022	0.0023	0.0025	0.0024
04.00 - 05.00	0.0023	0.0024	0.0026	0.0025	0.0026	0.0027	0.0025
05.00 - 06.00	0.0025	0.0024	0.0026	0.0026	0.0027	0.0026	0.0026
06.00 - 07.00	0.0027	0.0028	0.0029	0.0028	0.0029	0.0031	0.0030
07.00 - 08.00	0.0033	0.0028	0.0026	0.0027	0.0034	0.0035	0.0032
08.00 - 09.00	0.0032	0.0029	0.0030	0.0033	0.0032	0.0031	0.0033
09.00 - 10.00	0.0028	0.0030	0.0031	0.0028	0.0029	0.0031	0.0032
10.00 - 11.00	0.0027	0.0029	0.0028	0.0026	0.0030	0.0028	0.0030
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025	0.0027	0.0027	0.0027
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0033	0.0032	0.0032	0.0033	0.0034	0.0035	0.0033
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0020	0.0020	0.0018	0.0019	0.0020	0.0020	0.0018
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315236 E, 1921981 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
11.00 - 12.00	0.0023	0.0024	0.0025	0.0024	0.0022	0.0023	0.0022
12.00 - 13.00	0.0022	0.0022	0.0028	0.0023	0.0021	0.0017	0.0023
13.00 - 14.00	0.0026	0.0023	0.0022	0.0021	0.0025	0.0023	0.0022
14.00 - 15.00	0.0025	0.0024	0.0026	0.0020	0.0023	0.0026	0.0021
15.00 - 16.00	0.0029	0.0021	0.0024	0.0023	0.0021	0.0024	0.0020
16.00 - 17.00	0.0027	0.0028	0.0027	0.0025	0.0024	0.0021	0.0024
17.00 - 18.00	0.0023	0.0025	0.0024	0.0024	0.0023	0.0019	0.0025
18.00 - 19.00	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0020	0.0022	0.0020
19.00 - 20.00	0.0024	0.0022	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0018
20.00 - 21.00	0.0023	0.0023	0.0021	0.0017	0.0020	0.0020	0.0019
21.00 - 22.00	0.0022	0.0020	0.0019	0.0020	0.0017	0.0017	0.0023
22.00 - 23.00	0.0019	0.0020	0.0021	0.0019	0.0020	0.0021	0.0016
23.00 - 00.00	0.0021	0.0021	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022	0.0019
00.00 - 01.00	0.0018	0.0020	0.0018	0.0018	0.0020	0.0018	0.0018
01.00 - 02.00	0.0015	0.0015	0.0017	0.0016	0.0016	0.0016	0.0015
02.00 - 03.00	0.0015	0.0016	0.0017	0.0017	0.0016	0.0015	0.0018
03.00 - 04.00	0.0017	0.0017	0.0016	0.0017	0.0016	0.0015	0.0016
04.00 - 05.00	0.0017	0.0018	0.0022	0.0023	0.0020	0.0016	0.0015
05.00 - 06.00	0.0021	0.0023	0.0021	0.0023	0.0022	0.0016	0.0018
06.00 - 07.00	0.0022	0.0025	0.0024	0.0021	0.0021	0.0023	0.0019
07.00 - 08.00	0.0024	0.0021	0.0021	0.0025	0.0023	0.0021	0.0025
08.00 - 09.00	0.0029	0.0026	0.0019	0.0023	0.0026	0.0023	0.0025
09.00 - 10.00	0.0026	0.0025	0.0019	0.0023	0.0024	0.0022	0.0021
10.00 - 11.00	0.0023	0.0021	0.0024	0.0026	0.0022	0.0025	0.0023
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0029	0.0028	0.0028	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0015	0.0016	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
11.00 - 12.00	0.0030	0.0028	0.0027	0.0029	0.0028	0.0028	0.0027
12.00 - 13.00	0.0031	0.0032	0.0033	0.0029	0.0030	0.0031	0.0030
13.00 - 14.00	0.0030	0.0027	0.0029	0.0031	0.0028	0.0029	0.0030
14.00 - 15.00	0.0030	0.0029	0.0026	0.0027	0.0029	0.0027	0.0030
15.00 - 16.00	0.0032	0.0032	0.0032	0.0029	0.0030	0.0030	0.0034
16.00 - 17.00	0.0030	0.0033	0.0034	0.0032	0.0031	0.0032	0.0036
17.00 - 18.00	0.0030	0.0031	0.0029	0.0029	0.0034	0.0033	0.0030
18.00 - 19.00	0.0027	0.0028	0.0027	0.0026	0.0029	0.0027	0.0029
19.00 - 20.00	0.0023	0.0025	0.0027	0.0024	0.0026	0.0027	0.0024
20.00 - 21.00	0.0022	0.0024	0.0022	0.0023	0.0026	0.0023	0.0021
21.00 - 22.00	0.0026	0.0024	0.0026	0.0025	0.0027	0.0026	0.0023
22.00 - 23.00	0.0020	0.0020	0.0024	0.0021	0.0023	0.0021	0.0022
23.00 - 00.00	0.0023	0.0023	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024	0.0022
00.00 - 01.00	0.0023	0.0022	0.0023	0.0023	0.0023	0.0024	0.0021
01.00 - 02.00	0.0021	0.0023	0.0021	0.0019	0.0022	0.0024	0.0019
02.00 - 03.00	0.0021	0.0021	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	0.0018
03.00 - 04.00	0.0023	0.0022	0.0024	0.0022	0.0023	0.0025	0.0023
04.00 - 05.00	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025	0.0027	0.0028	0.0024
05.00 - 06.00	0.0026	0.0025	0.0027	0.0025	0.0028	0.0027	0.0026
06.00 - 07.00	0.0029	0.0030	0.0030	0.0029	0.0028	0.0030	0.0031
07.00 - 08.00	0.0031	0.0032	0.0031	0.0029	0.0032	0.0035	0.0029
08.00 - 09.00	0.0033	0.0031	0.0032	0.0034	0.0033	0.0031	0.0033
09.00 - 10.00	0.0030	0.0030	0.0032	0.0031	0.0031	0.0031	0.0035
10.00 - 11.00	0.0028	0.0031	0.0029	0.0029	0.0032	0.0031	0.0030
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0027	0.0027	0.0027	0.0026	0.0028	0.0028	0.0027
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0033	0.0033	0.0034	0.0034	0.0034	0.0035	0.0036
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	0.0018
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0022	0.0023	0.0022	0.0022	0.0021	0.0017	0.0018
13.00 - 14.00	0.0018	0.0024	0.0025	0.0020	0.0021	0.0020	0.0022
14.00 - 15.00	0.0020	0.0020	0.0022	0.0022	0.0024	0.0021	0.0021
15.00 - 16.00	0.0021	0.0023	0.0021	0.0024	0.0021	0.0018	0.0022
16.00 - 17.00	0.0021	0.0021	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0024
17.00 - 18.00	0.0024	0.0025	0.0027	0.0026	0.0023	0.0024	0.0022
18.00 - 19.00	0.0027	0.0025	0.0025	0.0027	0.0022	0.0022	0.0023
19.00 - 20.00	0.0023	0.0023	0.0025	0.0021	0.0021	0.0020	0.0022
20.00 - 21.00	0.0022	0.0018	0.0021	0.0024	0.0020	0.0021	0.0023
21.00 - 22.00	0.0024	0.0020	0.0020	0.0022	0.0021	0.0020	0.0020
22.00 - 23.00	0.0023	0.0020	0.0025	0.0021	0.0022	0.0020	0.0019
23.00 - 00.00	0.0022	0.0018	0.0018	0.0023	0.0019	0.0016	0.0020
00.00 - 01.00	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021	0.0018	0.0017	0.0016
01.00 - 02.00	0.0025	0.0018	0.0022	0.0022	0.0015	0.0016	0.0016
02.00 - 03.00	0.0019	0.0018	0.0021	0.0021	0.0019	0.0015	0.0013
03.00 - 04.00	0.0019	0.0015	0.0020	0.0019	0.0020	0.0018	0.0016
04.00 - 05.00	0.0020	0.0019	0.0018	0.0023	0.0019	0.0016	0.0013
05.00 - 06.00	0.0023	0.0018	0.0020	0.0021	0.0021	0.0019	0.0017
06.00 - 07.00	0.0021	0.0019	0.0021	0.0023	0.0023	0.0016	0.0020
07.00 - 08.00	0.0020	0.0020	0.0019	0.0023	0.0020	0.0022	0.0018
08.00 - 09.00	0.0021	0.0024	0.0023	0.0024	0.0022	0.0020	0.0021
09.00 - 10.00	0.0026	0.0025	0.0028	0.0026	0.0025	0.0019	0.0024
10.00 - 11.00	0.0024	0.0021	0.0025	0.0024	0.0020	0.0025	0.0021
11.00 - 12.00	0.0025	0.0024	0.0024	0.0023	0.0019	0.0022	0.0021
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0021	0.0022	0.0023	0.0021	0.0019	0.0020
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0027	0.0025	0.0028	0.0027	0.0025	0.0025	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0018	0.0015	0.0018	0.0019	0.0015	0.0015	0.0013
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ

จัดทำรายงานโดย

ช่วงเวลาตรวจวัด

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)

: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด

: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)

: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0024	0.0020	0.0020	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023
14.00 - 15.00	0.0026	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0024	0.0022
15.00 - 16.00	0.0022	0.0021	0.0020	0.0025	0.0026	0.0023	0.0024
16.00 - 17.00	0.0027	0.0025	0.0025	0.0022	0.0022	0.0025	0.0025
17.00 - 18.00	0.0026	0.0024	0.0022	0.0023	0.0026	0.0027	0.0024
18.00 - 19.00	0.0029	0.0023	0.0025	0.0023	0.0026	0.0026	0.0022
19.00 - 20.00	0.0028	0.0024	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023
20.00 - 21.00	0.0026	0.0022	0.0024	0.0022	0.0019	0.0025	0.0019
21.00 - 22.00	0.0022	0.0021	0.0020	0.0017	0.0022	0.0021	0.0021
22.00 - 23.00	0.0023	0.0021	0.0022	0.0021	0.0019	0.0021	0.0017
23.00 - 00.00	0.0020	0.0018	0.0021	0.0021	0.0020	0.0018	0.0021
00.00 - 01.00	0.0018	0.0020	0.0019	0.0017	0.0020	0.0018	0.0019
01.00 - 02.00	0.0024	0.0018	0.0017	0.0016	0.0019	0.0019	0.0018
02.00 - 03.00	0.0019	0.0019	0.0015	0.0018	0.0019	0.0017	0.0019
03.00 - 04.00	0.0018	0.0017	0.0017	0.0018	0.0014	0.0020	0.0015
04.00 - 05.00	0.0017	0.0018	0.0019	0.0015	0.0016	0.0019	0.0017
05.00 - 06.00	0.0020	0.0021	0.0021	0.0019	0.0018	0.0022	0.0019
06.00 - 07.00	0.0024	0.0023	0.0019	0.0022	0.0021	0.0022	0.0021
07.00 - 08.00	0.0027	0.0021	0.0024	0.0021	0.0022	0.0021	0.0019
08.00 - 09.00	0.0025	0.0026	0.0027	0.0023	0.0026	0.0024	0.0021
09.00 - 10.00	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0025	0.0024
10.00 - 11.00	0.0026	0.0020	0.0023	0.0022	0.0019	0.0021	0.0023
11.00 - 12.00	0.0021	0.0023	0.0026	0.0020	0.0025	0.0025	0.0018
12.00 - 13.00	0.0023	0.0021	0.0023	0.0021	0.0020	0.0024	0.0020
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0029	0.0026	0.0027	0.0025	0.0026	0.0027	0.0025
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0017	0.0015	0.0015	0.0014	0.0017	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0024	0.0025	0.0028	0.0026	0.0024	0.0026	0.0029
13.00 - 14.00	0.0027	0.0023	0.0030	0.0027	0.0026	0.0025	0.0029
14.00 - 15.00	0.0024	0.0026	0.0027	0.0026	0.0028	0.0026	0.0027
15.00 - 16.00	0.0029	0.0028	0.0030	0.0027	0.0025	0.0027	0.0030
16.00 - 17.00	0.0031	0.0028	0.0032	0.0030	0.0031	0.0029	0.0032
17.00 - 18.00	0.0031	0.0029	0.0028	0.0030	0.0030	0.0029	0.0030
18.00 - 19.00	0.0028	0.0024	0.0028	0.0028	0.0029	0.0029	0.0028
19.00 - 20.00	0.0026	0.0025	0.0027	0.0027	0.0026	0.0025	0.0028
20.00 - 21.00	0.0027	0.0025	0.0028	0.0026	0.0028	0.0026	0.0028
21.00 - 22.00	0.0025	0.0024	0.0024	0.0027	0.0025	0.0024	0.0025
22.00 - 23.00	0.0023	0.0020	0.0025	0.0023	0.0024	0.0025	0.0025
23.00 - 00.00	0.0021	0.0021	0.0027	0.0027	0.0024	0.0025	0.0025
00.00 - 01.00	0.0024	0.0018	0.0026	0.0024	0.0023	0.0023	0.0026
01.00 - 02.00	0.0026	0.0019	0.0022	0.0024	0.0026	0.0021	0.0022
02.00 - 03.00	0.0024	0.0020	0.0021	0.0022	0.0025	0.0022	0.0023
03.00 - 04.00	0.0024	0.0024	0.0018	0.0023	0.0024	0.0021	0.0021
04.00 - 05.00	0.0023	0.0021	0.0020	0.0024	0.0024	0.0021	0.0022
05.00 - 06.00	0.0026	0.0021	0.0024	0.0026	0.0026	0.0024	0.0026
06.00 - 07.00	0.0030	0.0026	0.0025	0.0024	0.0025	0.0022	0.0026
07.00 - 08.00	0.0028	0.0025	0.0027	0.0026	0.0026	0.0023	0.0028
08.00 - 09.00	0.0029	0.0030	0.0029	0.0030	0.0030	0.0028	0.0031
09.00 - 10.00	0.0032	0.0029	0.0030	0.0030	0.0030	0.0031	0.0029
10.00 - 11.00	0.0027	0.0027	0.0028	0.0025	0.0027	0.0028	0.0026
11.00 - 12.00	0.0026	0.0028	0.0027	0.0027	0.0027	0.0028	0.0028
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0026	0.0024	0.0026	0.0026	0.0026	0.0025	0.0027
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0032	0.0030	0.0032	0.0030	0.0031	0.0031	0.0032
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0021	0.0018	0.0018	0.0022	0.0023	0.0021	0.0021
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 1894
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0027	0.0024	0.0027	0.0029	0.0027	0.0025	0.0027
10.00 - 11.00	0.0021	0.0024	0.0026	0.0025	0.0027	0.0027	0.0024
11.00 - 12.00	0.0030	0.0027	0.0023	0.0021	0.0020	0.0019	0.0026
12.00 - 13.00	0.0029	0.0032	0.0030	0.0027	0.0025	0.0023	0.0027
13.00 - 14.00	0.0022	0.0023	0.0028	0.0029	0.0025	0.0025	0.0025
14.00 - 15.00	0.0022	0.0023	0.0021	0.0024	0.0023	0.0021	0.0020
15.00 - 16.00	0.0028	0.0028	0.0026	0.0022	0.0019	0.0023	0.0030
16.00 - 17.00	0.0028	0.0029	0.0026	0.0024	0.0023	0.0027	0.0029
17.00 - 18.00	0.0026	0.0029	0.0027	0.0029	0.0029	0.0027	0.0022
18.00 - 19.00	0.0022	0.0024	0.0022	0.0025	0.0023	0.0023	0.0023
19.00 - 20.00	0.0018	0.0023	0.0022	0.0021	0.0020	0.0018	0.0017
20.00 - 21.00	0.0022	0.0021	0.0018	0.0021	0.0020	0.0016	0.0018
21.00 - 22.00	0.0022	0.0022	0.0021	0.0022	0.0022	0.0021	0.0023
22.00 - 23.00	0.0014	0.0018	0.0020	0.0018	0.0014	0.0016	0.0017
23.00 - 00.00	0.0022	0.0019	0.0016	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021
00.00 - 01.00	0.0017	0.0020	0.0022	0.0020	0.0019	0.0017	0.0016
01.00 - 02.00	0.0020	0.0022	0.0017	0.0017	0.0019	0.0017	0.0015
02.00 - 03.00	0.0018	0.0020	0.0014	0.0013	0.0013	0.0014	0.0015
03.00 - 04.00	0.0020	0.0021	0.0020	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020
04.00 - 05.00	0.0027	0.0025	0.0023	0.0023	0.0021	0.0022	0.0025
05.00 - 06.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0022	0.0023	0.0022	0.0021
06.00 - 07.00	0.0028	0.0030	0.0026	0.0021	0.0018	0.0021	0.0027
07.00 - 08.00	0.0029	0.0033	0.0027	0.0022	0.0024	0.0024	0.0022
08.00 - 09.00	0.0027	0.0027	0.0031	0.0030	0.0025	0.0023	0.0027
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0030	0.0033	0.0031	0.0030	0.0029	0.0027	0.0030
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0014	0.0018	0.0014	0.0013	0.0013	0.0014	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราดานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 1894
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0028	0.0020	0.0024	0.0019	0.0021	0.0025	0.0027
13.00 - 14.00	0.0029	0.0025	0.0023	0.0021	0.0015	0.0016	0.0023
14.00 - 15.00	0.0023	0.0024	0.0030	0.0022	0.0021	0.0023	0.0015
15.00 - 16.00	0.0030	0.0021	0.0022	0.0020	0.0030	0.0018	0.0025
16.00 - 17.00	0.0023	0.0030	0.0031	0.0027	0.0026	0.0026	0.0031
17.00 - 18.00	0.0034	0.0023	0.0030	0.0031	0.0030	0.0022	0.0026
18.00 - 19.00	0.0032	0.0025	0.0028	0.0022	0.0019	0.0017	0.0033
19.00 - 20.00	0.0022	0.0027	0.0027	0.0022	0.0023	0.0026	0.0026
20.00 - 21.00	0.0025	0.0013	0.0027	0.0025	0.0019	0.0026	0.0023
21.00 - 22.00	0.0020	0.0021	0.0020	0.0033	0.0019	0.0019	0.0025
22.00 - 23.00	0.0026	0.0015	0.0011	0.0020	0.0012	0.0013	0.0017
23.00 - 00.00	0.0016	0.0019	0.0009	0.0016	0.0015	0.0012	0.0013
00.00 - 01.00	0.0018	0.0016	0.0008	0.0007	0.0012	0.0010	0.0018
01.00 - 02.00	0.0017	0.0011	0.0017	0.0007	0.0014	0.0012	0.0016
02.00 - 03.00	0.0010	0.0008	0.0012	0.0015	0.0012	0.0014	0.0011
03.00 - 04.00	0.0007	0.0014	0.0020	0.0018	0.0013	0.0009	0.0011
04.00 - 05.00	0.0010	0.0011	0.0018	0.0005	0.0016	0.0013	0.0014
05.00 - 06.00	0.0013	0.0014	0.0013	0.0009	0.0017	0.0020	0.0016
06.00 - 07.00	0.0016	0.0023	0.0022	0.0024	0.0024	0.0020	0.0019
07.00 - 08.00	0.0019	0.0023	0.0015	0.0019	0.0026	0.0025	0.0026
08.00 - 09.00	0.0022	0.0032	0.0025	0.0026	0.0022	0.0028	0.0025
09.00 - 10.00	0.0021	0.0021	0.0032	0.0030	0.0017	0.0029	0.0030
10.00 - 11.00	0.0022	0.0018	0.0032	0.0019	0.0012	0.0023	0.0023
11.00 - 12.00	0.0028	0.0023	0.0024	0.0020	0.0017	0.0022	0.0017
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0021	0.0020	0.0022	0.0020	0.0019	0.0019	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0034	0.0032	0.0032	0.0033	0.0030	0.0029	0.0033
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0007	0.0008	0.0008	0.0005	0.0012	0.0009	0.0011
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริชธานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 1894
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0022	0.0021	0.0023	0.0026	0.0024	0.0027	0.0024
12.00 - 13.00	0.0025	0.0023	0.0026	0.0023	0.0022	0.0024	0.0025
13.00 - 14.00	0.0022	0.0022	0.0024	0.0025	0.0025	0.0021	0.0022
14.00 - 15.00	0.0023	0.0023	0.0026	0.0022	0.0023	0.0022	0.0023
15.00 - 16.00	0.0025	0.0025	0.0027	0.0023	0.0025	0.0027	0.0027
16.00 - 17.00	0.0022	0.0024	0.0029	0.0026	0.0028	0.0025	0.0027
17.00 - 18.00	0.0021	0.0027	0.0022	0.0023	0.0022	0.0028	0.0024
18.00 - 19.00	0.0021	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020	0.0022	0.0023
19.00 - 20.00	0.0020	0.0021	0.0022	0.0022	0.0020	0.0023	0.0022
20.00 - 21.00	0.0019	0.0018	0.0020	0.0019	0.0019	0.0021	0.0017
21.00 - 22.00	0.0020	0.0018	0.0019	0.0020	0.0021	0.0020	0.0017
22.00 - 23.00	0.0017	0.0017	0.0019	0.0018	0.0018	0.0020	0.0015
23.00 - 00.00	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018
00.00 - 01.00	0.0019	0.0020	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0015
01.00 - 02.00	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016	0.0015	0.0019	0.0015
02.00 - 03.00	0.0017	0.0015	0.0017	0.0016	0.0016	0.0020	0.0014
03.00 - 04.00	0.0021	0.0016	0.0019	0.0020	0.0018	0.0022	0.0019
04.00 - 05.00	0.0022	0.0019	0.0020	0.0018	0.0020	0.0025	0.0016
05.00 - 06.00	0.0022	0.0019	0.0025	0.0022	0.0022	0.0023	0.0021
06.00 - 07.00	0.0026	0.0024	0.0023	0.0024	0.0020	0.0027	0.0021
07.00 - 08.00	0.0023	0.0023	0.0029	0.0021	0.0026	0.0025	0.0027
08.00 - 09.00	0.0023	0.0025	0.0028	0.0026	0.0028	0.0031	0.0029
09.00 - 10.00	0.0024	0.0022	0.0024	0.0024	0.0022	0.0028	0.0028
10.00 - 11.00	0.0023	0.0023	0.0023	0.0025	0.0023	0.0029	0.0027
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0021	0.0021	0.0023	0.0021	0.0021	0.0024	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0026	0.0027	0.0029	0.0026	0.0028	0.0031	0.0029
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0015	0.0017	0.0016	0.0015	0.0018	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริชธานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวร็ปร จำกัด
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: สถานีที่ 3
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N
	: นายศิริชัย มีศรี

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0024	0.0025	0.0025	0.0024	0.0028	0.0024	0.0022
12.00 - 13.00	0.0023	0.0025	0.0027	0.0025	0.0023	0.0023	0.0022
13.00 - 14.00	0.0026	0.0022	0.0024	0.0030	0.0029	0.0020	0.0027
14.00 - 15.00	0.0029	0.0026	0.0029	0.0030	0.0026	0.0023	0.0026
15.00 - 16.00	0.0028	0.0020	0.0025	0.0031	0.0027	0.0022	0.0027
16.00 - 17.00	0.0026	0.0022	0.0028	0.0029	0.0027	0.0023	0.0025
17.00 - 18.00	0.0024	0.0030	0.0023	0.0022	0.0021	0.0020	0.0024
18.00 - 19.00	0.0022	0.0027	0.0020	0.0021	0.0026	0.0024	0.0023
19.00 - 20.00	0.0022	0.0031	0.0022	0.0023	0.0021	0.0021	0.0024
20.00 - 21.00	0.0022	0.0022	0.0021	0.0023	0.0021	0.0020	0.0018
21.00 - 22.00	0.0025	0.0023	0.0023	0.0021	0.0020	0.0021	0.0023
22.00 - 23.00	0.0023	0.0025	0.0023	0.0020	0.0022	0.0020	0.0019
23.00 - 00.00	0.0018	0.0024	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0015
00.00 - 01.00	0.0022	0.0018	0.0018	0.0019	0.0014	0.0015	0.0016
01.00 - 02.00	0.0018	0.0018	0.0022	0.0016	0.0017	0.0019	0.0018
02.00 - 03.00	0.0023	0.0018	0.0021	0.0019	0.0021	0.0018	0.0018
03.00 - 04.00	0.0023	0.0016	0.0018	0.0016	0.0017	0.0017	0.0023
04.00 - 05.00	0.0021	0.0023	0.0020	0.0018	0.0016	0.0016	0.0026
05.00 - 06.00	0.0022	0.0027	0.0025	0.0020	0.0023	0.0022	0.0024
06.00 - 07.00	0.0020	0.0024	0.0023	0.0028	0.0022	0.0021	0.0023
07.00 - 08.00	0.0022	0.0026	0.0028	0.0024	0.0028	0.0026	0.0024
08.00 - 09.00	0.0022	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027	0.0022	0.0026
09.00 - 10.00	0.0026	0.0030	0.0025	0.0033	0.0023	0.0022	0.0024
10.00 - 11.00	0.0025	0.0027	0.0024	0.0028	0.0027	0.0022	0.0028
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0024	0.0023	0.0023	0.0023	0.0021	0.0023
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0029	0.0031	0.0029	0.0033	0.0029	0.0026	0.0028
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0018	0.0016	0.0017	0.0016	0.0014	0.0015	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	13 - 14 มิ.ย. 66	14 - 15 มิ.ย. 66	15 - 16 มิ.ย. 66	16 - 17 มิ.ย. 66	17 - 18 มิ.ย. 66	18 - 19 มิ.ย. 66	19 - 20 มิ.ย. 66
11.00 - 12.00	0.0024	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021	0.0023
12.00 - 13.00	0.0024	0.0025	0.0025	0.0023	0.0021	0.0022	0.0024
13.00 - 14.00	0.0020	0.0020	0.0023	0.0025	0.0023	0.0021	0.0021
14.00 - 15.00	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020
15.00 - 16.00	0.0024	0.0024	0.0024	0.0020	0.0020	0.0023	0.0026
16.00 - 17.00	0.0023	0.0024	0.0025	0.0023	0.0023	0.0023	0.0025
17.00 - 18.00	0.0022	0.0025	0.0022	0.0024	0.0023	0.0025	0.0021
18.00 - 19.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021
19.00 - 20.00	0.0017	0.0020	0.0020	0.0019	0.0018	0.0018	0.0018
20.00 - 21.00	0.0018	0.0018	0.0017	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016
21.00 - 22.00	0.0019	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018
22.00 - 23.00	0.0014	0.0016	0.0018	0.0016	0.0015	0.0016	0.0015
23.00 - 00.00	0.0017	0.0016	0.0015	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018
00.00 - 01.00	0.0016	0.0018	0.0019	0.0018	0.0017	0.0016	0.0014
01.00 - 02.00	0.0017	0.0018	0.0016	0.0015	0.0015	0.0017	0.0014
02.00 - 03.00	0.0016	0.0016	0.0014	0.0013	0.0014	0.0015	0.0013
03.00 - 04.00	0.0018	0.0017	0.0018	0.0017	0.0016	0.0018	0.0018
04.00 - 05.00	0.0022	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019	0.0021	0.0019
05.00 - 06.00	0.0019	0.0018	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0019
06.00 - 07.00	0.0025	0.0024	0.0022	0.0020	0.0017	0.0022	0.0022
07.00 - 08.00	0.0024	0.0026	0.0025	0.0019	0.0023	0.0022	0.0023
08.00 - 09.00	0.0023	0.0023	0.0027	0.0026	0.0024	0.0025	0.0025
09.00 - 10.00	0.0022	0.0022	0.0024	0.0023	0.0021	0.0025	0.0025
10.00 - 11.00	0.0021	0.0022	0.0022	0.0023	0.0022	0.0024	0.0022
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0020	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0025	0.0026	0.0027	0.0026	0.0024	0.0025	0.0026
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0014	0.0016	0.0014	0.0013	0.0014	0.0015	0.0013
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0316868 E, 1922418 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
14.00 - 15.00	0.0021	0.0019	0.0015	0.0019	0.0020	0.0019	0.0023
15.00 - 16.00	0.0017	0.0019	0.0018	0.0017	0.0020	0.0019	0.0020
16.00 - 17.00	0.0021	0.0021	0.0016	0.0022	0.0023	0.0018	0.0024
17.00 - 18.00	0.0020	0.0020	0.0018	0.0022	0.0020	0.0022	0.0024
18.00 - 19.00	0.0023	0.0022	0.0019	0.0022	0.0022	0.0021	0.0021
19.00 - 20.00	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021	0.0022	0.0023	0.0023
20.00 - 21.00	0.0018	0.0019	0.0016	0.0019	0.0017	0.0019	0.0021
21.00 - 22.00	0.0017	0.0017	0.0016	0.0017	0.0017	0.0019	0.0020
22.00 - 23.00	0.0017	0.0017	0.0014	0.0019	0.0018	0.0019	0.0021
23.00 - 00.00	0.0017	0.0017	0.0015	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018
00.00 - 01.00	0.0017	0.0016	0.0018	0.0019	0.0017	0.0018	0.0018
01.00 - 02.00	0.0015	0.0018	0.0017	0.0015	0.0019	0.0017	0.0019
02.00 - 03.00	0.0016	0.0016	0.0011	0.0018	0.0015	0.0018	0.0020
03.00 - 04.00	0.0015	0.0017	0.0014	0.0014	0.0017	0.0014	0.0022
04.00 - 05.00	0.0012	0.0014	0.0012	0.0015	0.0014	0.0013	0.0021
05.00 - 06.00	0.0012	0.0014	0.0012	0.0012	0.0017	0.0017	0.0020
06.00 - 07.00	0.0013	0.0013	0.0011	0.0013	0.0018	0.0016	0.0023
07.00 - 08.00	0.0014	0.0013	0.0010	0.0017	0.0021	0.0021	0.0023
08.00 - 09.00	0.0016	0.0017	0.0017	0.0020	0.0022	0.0024	0.0024
09.00 - 10.00	0.0018	0.0016	0.0018	0.0021	0.0018	0.0020	0.0024
10.00 - 11.00	0.0023	0.0016	0.0016	0.0022	0.0018	0.0021	0.0021
11.00 - 12.00	0.0019	0.0019	0.0014	0.0020	0.0019	0.0020	0.0022
12.00 - 13.00	0.0017	0.0019	0.0015	0.0017	0.0021	0.0017	0.0021
13.00 - 14.00	0.0020	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018	0.0020	0.0023
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0017	0.0017	0.0015	0.0018	0.0019	0.0019	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0023	0.0022	0.0020	0.0022	0.0023	0.0024	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0012	0.0013	0.0010	0.0012	0.0014	0.0013	0.0018
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
 ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
 ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : วัดศรีมหาธาตุ (A3)
 เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
12.00 - 13.00	0.0023	0.0021	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023
13.00 - 14.00	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0024
14.00 - 15.00	0.0021	0.0021	0.0023	0.0023	0.0023	0.0023	0.0022
15.00 - 16.00	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0021	0.0021
16.00 - 17.00	0.0023	0.0024	0.0024	0.0022	0.0023	0.0024	0.0025
17.00 - 18.00	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025	0.0023	0.0026
18.00 - 19.00	0.0024	0.0024	0.0022	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023
19.00 - 20.00	0.0020	0.0021	0.0020	0.0022	0.0021	0.0021	0.0022
20.00 - 21.00	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0021
21.00 - 22.00	0.0018	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018	0.0018
22.00 - 23.00	0.0019	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0020
23.00 - 00.00	0.0015	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0017	0.0016
00.00 - 01.00	0.0018	0.0017	0.0017	0.0018	0.0017	0.0018	0.0018
01.00 - 02.00	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017	0.0017
02.00 - 03.00	0.0018	0.0016	0.0016	0.0017	0.0016	0.0017	0.0016
03.00 - 04.00	0.0016	0.0016	0.0014	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
04.00 - 05.00	0.0019	0.0017	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018
05.00 - 06.00	0.0022	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0022	0.0019
06.00 - 07.00	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021
07.00 - 08.00	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0022
08.00 - 09.00	0.0025	0.0023	0.0025	0.0024	0.0025	0.0024	0.0024
09.00 - 10.00	0.0024	0.0025	0.0026	0.0025	0.0025	0.0026	0.0025
10.00 - 11.00	0.0023	0.0023	0.0024	0.0024	0.0024	0.0025	0.0026
11.00 - 12.00	0.0022	0.0023	0.0022	0.0024	0.0023	0.0023	0.0024
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0025	0.0025	0.0026	0.0025	0.0025	0.0026	0.0026
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0016	0.0014	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ

: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

จัดทำรายงานโดย

: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด

: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

: วัดศรีมหาธาตุ (A3)

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)

: สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0017	0.0016	0.0018
13.00 - 14.00	0.0019	0.0023	0.0020	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018
14.00 - 15.00	0.0022	0.0019	0.0020	0.0021	0.0020	0.0019	0.0019
15.00 - 16.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0017	0.0018	0.0019
16.00 - 17.00	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0020	0.0021	0.0020
17.00 - 18.00	0.0022	0.0023	0.0024	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021
18.00 - 19.00	0.0023	0.0023	0.0024	0.0022	0.0020	0.0021	0.0023
19.00 - 20.00	0.0021	0.0022	0.0021	0.0019	0.0019	0.0019	0.0020
20.00 - 21.00	0.0018	0.0018	0.0021	0.0020	0.0018	0.0020	0.0020
21.00 - 22.00	0.0020	0.0018	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0020
22.00 - 23.00	0.0019	0.0021	0.0021	0.0019	0.0019	0.0018	0.0019
23.00 - 00.00	0.0018	0.0016	0.0019	0.0019	0.0016	0.0016	0.0019
00.00 - 01.00	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018	0.0016	0.0015	0.0017
01.00 - 02.00	0.0020	0.0018	0.0020	0.0017	0.0014	0.0015	0.0019
02.00 - 03.00	0.0017	0.0018	0.0019	0.0018	0.0016	0.0013	0.0014
03.00 - 04.00	0.0015	0.0016	0.0018	0.0018	0.0017	0.0015	0.0016
04.00 - 05.00	0.0018	0.0017	0.0018	0.0019	0.0016	0.0013	0.0015
05.00 - 06.00	0.0019	0.0017	0.0019	0.0019	0.0018	0.0016	0.0018
06.00 - 07.00	0.0018	0.0018	0.0020	0.0021	0.0018	0.0016	0.0018
07.00 - 08.00	0.0018	0.0018	0.0019	0.0020	0.0019	0.0018	0.0017
08.00 - 09.00	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0019	0.0018	0.0019
09.00 - 10.00	0.0023	0.0024	0.0025	0.0023	0.0020	0.0020	0.0023
10.00 - 11.00	0.0020	0.0021	0.0022	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021
11.00 - 12.00	0.0019	0.0022	0.0021	0.0019	0.0018	0.0020	0.0021
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0018	0.0018	0.0019
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0023	0.0024	0.0025	0.0023	0.0021	0.0021	0.0023
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0016	0.0018	0.0017	0.0014	0.0013	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ:

¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ

จัดทำรายงานโดย

ช่วงเวลาตรวจวัด

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)

: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด

: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

: วัดศรีมหาธาตุ (A3)

: สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0020	0.0019	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0019
14.00 - 15.00	0.0022	0.0019	0.0020	0.0021	0.0020	0.0023	0.0020
15.00 - 16.00	0.0019	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0020	0.0020
16.00 - 17.00	0.0023	0.0019	0.0023	0.0022	0.0021	0.0022	0.0022
17.00 - 18.00	0.0022	0.0022	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0022
18.00 - 19.00	0.0024	0.0021	0.0023	0.0023	0.0020	0.0025	0.0020
19.00 - 20.00	0.0022	0.0017	0.0020	0.0020	0.0020	0.0023	0.0021
20.00 - 21.00	0.0023	0.0020	0.0021	0.0021	0.0017	0.0023	0.0019
21.00 - 22.00	0.0019	0.0017	0.0019	0.0017	0.0020	0.0020	0.0019
22.00 - 23.00	0.0020	0.0019	0.0016	0.0019	0.0016	0.0020	0.0017
23.00 - 00.00	0.0019	0.0018	0.0019	0.0018	0.0019	0.0017	0.0018
00.00 - 01.00	0.0017	0.0017	0.0018	0.0016	0.0018	0.0017	0.0018
01.00 - 02.00	0.0018	0.0015	0.0016	0.0016	0.0015	0.0020	0.0016
02.00 - 03.00	0.0015	0.0017	0.0014	0.0016	0.0017	0.0016	0.0017
03.00 - 04.00	0.0016	0.0016	0.0013	0.0017	0.0013	0.0017	0.0015
04.00 - 05.00	0.0017	0.0015	0.0015	0.0016	0.0014	0.0016	0.0016
05.00 - 06.00	0.0019	0.0018	0.0018	0.0019	0.0017	0.0019	0.0018
06.00 - 07.00	0.0019	0.0021	0.0018	0.0020	0.0019	0.0021	0.0020
07.00 - 08.00	0.0023	0.0019	0.0021	0.0019	0.0018	0.0022	0.0018
08.00 - 09.00	0.0024	0.0023	0.0024	0.0022	0.0021	0.0025	0.0021
09.00 - 10.00	0.0021	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022
10.00 - 11.00	0.0022	0.0019	0.0019	0.0020	0.0019	0.0021	0.0020
11.00 - 12.00	0.0022	0.0020	0.0023	0.0020	0.0020	0.0021	0.0018
12.00 - 13.00	0.0021	0.0019	0.0019	0.0020	0.0018	0.0022	0.0018
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0020	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0021	0.0019
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0023	0.0025	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0015	0.0013	0.0016	0.0013	0.0016	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0025	0.0024	0.0026	0.0024	0.0026	0.0024	0.0026
13.00 - 14.00	0.0028	0.0024	0.0023	0.0026	0.0024	0.0027	0.0023
14.00 - 15.00	0.0024	0.0026	0.0026	0.0025	0.0025	0.0026	0.0025
15.00 - 16.00	0.0025	0.0026	0.0025	0.0027	0.0027	0.0028	0.0026
16.00 - 17.00	0.0031	0.0028	0.0030	0.0029	0.0029	0.0030	0.0024
17.00 - 18.00	0.0023	0.0029	0.0026	0.0027	0.0027	0.0029	0.0027
18.00 - 19.00	0.0026	0.0026	0.0026	0.0027	0.0028	0.0028	0.0028
19.00 - 20.00	0.0023	0.0024	0.0025	0.0024	0.0025	0.0025	0.0026
20.00 - 21.00	0.0027	0.0022	0.0026	0.0025	0.0026	0.0028	0.0025
21.00 - 22.00	0.0023	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0024	0.0024
22.00 - 23.00	0.0021	0.0022	0.0023	0.0022	0.0020	0.0024	0.0021
23.00 - 00.00	0.0022	0.0021	0.0026	0.0020	0.0023	0.0023	0.0019
00.00 - 01.00	0.0022	0.0020	0.0023	0.0023	0.0020	0.0024	0.0019
01.00 - 02.00	0.0021	0.0019	0.0022	0.0022	0.0019	0.0023	0.0018
02.00 - 03.00	0.0024	0.0019	0.0022	0.0019	0.0023	0.0022	0.0020
03.00 - 04.00	0.0020	0.0019	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
04.00 - 05.00	0.0021	0.0019	0.0022	0.0020	0.0021	0.0020	0.0020
05.00 - 06.00	0.0022	0.0021	0.0024	0.0023	0.0022	0.0024	0.0022
06.00 - 07.00	0.0023	0.0022	0.0024	0.0027	0.0024	0.0022	0.0023
07.00 - 08.00	0.0025	0.0026	0.0029	0.0025	0.0027	0.0027	0.0026
08.00 - 09.00	0.0029	0.0028	0.0029	0.0027	0.0029	0.0027	0.0029
09.00 - 10.00	0.0030	0.0027	0.0027	0.0029	0.0026	0.0030	0.0026
10.00 - 11.00	0.0027	0.0025	0.0026	0.0026	0.0025	0.0027	0.0025
11.00 - 12.00	0.0025	0.0026	0.0026	0.0025	0.0024	0.0026	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0024	0.0024	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0031	0.0029	0.0030	0.0029	0.0029	0.0030	0.0029
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0020	0.0019	0.0020	0.0019	0.0019	0.0020	0.0018
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 1814
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	17 - 18 มิ.ย. 64	18 - 19 มิ.ย. 64	19 - 20 มิ.ย. 64	20 - 21 มิ.ย. 64	21 - 22 มิ.ย. 64	22 - 23 มิ.ย. 64	23 - 24 มิ.ย. 64
09.00 - 10.00	0.0032	0.0025	0.0025	0.0031	0.0030	0.0030	0.0022
10.00 - 11.00	0.0023	0.0021	0.0029	0.0025	0.0027	0.0031	0.0025
11.00 - 12.00	0.0033	0.0029	0.0028	0.0021	0.0023	0.0022	0.0018
12.00 - 13.00	0.0030	0.0031	0.0035	0.0027	0.0030	0.0025	0.0024
13.00 - 14.00	0.0023	0.0022	0.0026	0.0032	0.0028	0.0026	0.0026
14.00 - 15.00	0.0019	0.0028	0.0020	0.0024	0.0027	0.0024	0.0021
15.00 - 16.00	0.0030	0.0029	0.0030	0.0023	0.0022	0.0019	0.0029
16.00 - 17.00	0.0026	0.0032	0.0029	0.0024	0.0027	0.0025	0.0032
17.00 - 18.00	0.0021	0.0034	0.0027	0.0030	0.0031	0.0033	0.0023
18.00 - 19.00	0.0020	0.0027	0.0023	0.0023	0.0029	0.0023	0.0026
19.00 - 20.00	0.0017	0.0021	0.0028	0.0019	0.0026	0.0019	0.0018
20.00 - 21.00	0.0020	0.0025	0.0019	0.0018	0.0027	0.0016	0.0016
21.00 - 22.00	0.0023	0.0023	0.0023	0.0021	0.0026	0.0022	0.0023
22.00 - 23.00	0.0015	0.0014	0.0023	0.0018	0.0019	0.0013	0.0020
23.00 - 00.00	0.0022	0.0023	0.0016	0.0018	0.0023	0.0024	0.0021
00.00 - 01.00	0.0018	0.0018	0.0024	0.0022	0.0021	0.0021	0.0014
01.00 - 02.00	0.0016	0.0027	0.0019	0.0017	0.0019	0.0022	0.0014
02.00 - 03.00	0.0014	0.0023	0.0018	0.0012	0.0015	0.0015	0.0015
03.00 - 04.00	0.0021	0.0020	0.0024	0.0018	0.0019	0.0020	0.0019
04.00 - 05.00	0.0027	0.0029	0.0023	0.0024	0.0024	0.0023	0.0023
05.00 - 06.00	0.0021	0.0021	0.0022	0.0020	0.0026	0.0025	0.0022
06.00 - 07.00	0.0028	0.0031	0.0031	0.0023	0.0021	0.0018	0.0026
07.00 - 08.00	0.0024	0.0037	0.0033	0.0023	0.0022	0.0030	0.0020
08.00 - 09.00	0.0029	0.0028	0.0028	0.0032	0.0031	0.0025	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0026	0.0025	0.0023	0.0025	0.0023	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0033	0.0037	0.0035	0.0032	0.0031	0.0033	0.0032
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0014	0.0014	0.0016	0.0012	0.0015	0.0013	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติชานานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิ่ง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 1814
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	14 - 15 ธ.ค. 64	15 - 16 ธ.ค. 64	16 - 17 ธ.ค. 64	17 - 18 ธ.ค. 64	18 - 19 ธ.ค. 64	19 - 20 ธ.ค. 64	20 - 21 ธ.ค. 64
12.00 - 13.00	0.0025	0.0025	0.0022	0.0023	0.0022	0.0024	0.0024
13.00 - 14.00	0.0025	0.0021	0.0020	0.0023	0.0027	0.0023	0.0022
14.00 - 15.00	0.0018	0.0021	0.0022	0.0023	0.0024	0.0020	0.0025
15.00 - 16.00	0.0025	0.0026	0.0024	0.0018	0.0025	0.0029	0.0018
16.00 - 17.00	0.0028	0.0020	0.0027	0.0026	0.0023	0.0021	0.0027
17.00 - 18.00	0.0031	0.0025	0.0019	0.0031	0.0027	0.0028	0.0022
18.00 - 19.00	0.0027	0.0030	0.0024	0.0027	0.0025	0.0022	0.0022
19.00 - 20.00	0.0030	0.0021	0.0023	0.0025	0.0023	0.0025	0.0028
20.00 - 21.00	0.0026	0.0026	0.0015	0.0025	0.0027	0.0021	0.0024
21.00 - 22.00	0.0023	0.0021	0.0020	0.0023	0.0020	0.0020	0.0021
22.00 - 23.00	0.0023	0.0022	0.0015	0.0015	0.0022	0.0014	0.0015
23.00 - 00.00	0.0021	0.0019	0.0016	0.0016	0.0017	0.0018	0.0017
00.00 - 01.00	0.0020	0.0019	0.0016	0.0010	0.0014	0.0014	0.0009
01.00 - 02.00	0.0013	0.0018	0.0011	0.0014	0.0011	0.0014	0.0011
02.00 - 03.00	0.0011	0.0011	0.0010	0.0018	0.0011	0.0014	0.0017
03.00 - 04.00	0.0016	0.0017	0.0013	0.0021	0.0019	0.0013	0.0012
04.00 - 05.00	0.0012	0.0013	0.0013	0.0018	0.0007	0.0015	0.0018
05.00 - 06.00	0.0013	0.0012	0.0012	0.0014	0.0012	0.0016	0.0021
06.00 - 07.00	0.0018	0.0019	0.0023	0.0022	0.0023	0.0016	0.0021
07.00 - 08.00	0.0028	0.0021	0.0022	0.0017	0.0025	0.0020	0.0022
08.00 - 09.00	0.0023	0.0024	0.0030	0.0025	0.0024	0.0021	0.0027
09.00 - 10.00	0.0029	0.0021	0.0023	0.0030	0.0028	0.0017	0.0029
10.00 - 11.00	0.0025	0.0023	0.0021	0.0024	0.0024	0.0023	0.0022
11.00 - 12.00	0.0022	0.0027	0.0022	0.0023	0.0023	0.0019	0.0026
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0021	0.0019	0.0021	0.0021	0.0019	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0031	0.0030	0.0030	0.0031	0.0028	0.0029	0.0029
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0007	0.0013	0.0009
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราดาณิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายศิริชัย มีศรี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO ₂ API Model 100A SN 1814
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0128769
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 57.38 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	23 - 24 มิ.ย. 65	24 - 25 มิ.ย. 65	25 - 26 มิ.ย. 65	26 - 27 มิ.ย. 65	27 - 28 มิ.ย. 65	28 - 29 มิ.ย. 65	29 - 30 มิ.ย. 65
11.00 - 12.00	0.0024	0.0023	0.0022	0.0026	0.0023	0.0023	0.0024
12.00 - 13.00	0.0025	0.0025	0.0024	0.0022	0.0021	0.0027	0.0024
13.00 - 14.00	0.0024	0.0022	0.0022	0.0027	0.0020	0.0023	0.0022
14.00 - 15.00	0.0027	0.0023	0.0022	0.0024	0.0023	0.0024	0.0022
15.00 - 16.00	0.0028	0.0026	0.0028	0.0025	0.0026	0.0029	0.0028
16.00 - 17.00	0.0026	0.0025	0.0029	0.0029	0.0025	0.0026	0.0031
17.00 - 18.00	0.0028	0.0023	0.0022	0.0023	0.0029	0.0027	0.0023
18.00 - 19.00	0.0025	0.0020	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0022
19.00 - 20.00	0.0021	0.0019	0.0023	0.0021	0.0020	0.0023	0.0020
20.00 - 21.00	0.0019	0.0018	0.0020	0.0020	0.0019	0.0021	0.0017
21.00 - 22.00	0.0021	0.0016	0.0021	0.0020	0.0020	0.0021	0.0016
22.00 - 23.00	0.0018	0.0016	0.0020	0.0018	0.0017	0.0020	0.0015
23.00 - 00.00	0.0017	0.0016	0.0017	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018
00.00 - 01.00	0.0020	0.0018	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016
01.00 - 02.00	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0015	0.0021	0.0015
02.00 - 03.00	0.0018	0.0015	0.0016	0.0016	0.0017	0.0020	0.0014
03.00 - 04.00	0.0021	0.0016	0.0018	0.0019	0.0019	0.0022	0.0019
04.00 - 05.00	0.0023	0.0018	0.0020	0.0019	0.0020	0.0025	0.0016
05.00 - 06.00	0.0022	0.0021	0.0024	0.0021	0.0023	0.0022	0.0021
06.00 - 07.00	0.0025	0.0023	0.0023	0.0025	0.0021	0.0028	0.0025
07.00 - 08.00	0.0022	0.0024	0.0028	0.0029	0.0026	0.0026	0.0023
08.00 - 09.00	0.0028	0.0028	0.0028	0.0028	0.0027	0.0025	0.0028
09.00 - 10.00	0.0027	0.0025	0.0024	0.0026	0.0025	0.0029	0.0031
10.00 - 11.00	0.0026	0.0024	0.0024	0.0026	0.0024	0.0030	0.0026
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0021	0.0022	0.0022	0.0022	0.0024	0.0022
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0028	0.0028	0.0029	0.0029	0.0029	0.0030	0.0031
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0015	0.0016	0.0016	0.0015	0.0017	0.0014
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติชานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวร็อง จำกัด
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิง (A4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: สถานีที่ 4
	: UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	7 - 14 ธ.ค. 65	8 - 9 ธ.ค. 65	9 - 10 ธ.ค. 65	10 - 11 ธ.ค. 65	11 - 12 ธ.ค. 65	12 - 13 ธ.ค. 65	13 - 14 ธ.ค. 65
11.00 - 12.00	0.0020	0.0024	0.0027	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023
12.00 - 13.00	0.0022	0.0027	0.0026	0.0023	0.0019	0.0020	0.0023
13.00 - 14.00	0.0024	0.0025	0.0025	0.0028	0.0022	0.0024	0.0024
14.00 - 15.00	0.0022	0.0028	0.0027	0.0025	0.0024	0.0025	0.0030
15.00 - 16.00	0.0029	0.0029	0.0023	0.0026	0.0021	0.0030	0.0028
16.00 - 17.00	0.0028	0.0028	0.0024	0.0024	0.0029	0.0023	0.0024
17.00 - 18.00	0.0029	0.0026	0.0031	0.0025	0.0022	0.0029	0.0025
18.00 - 19.00	0.0025	0.0027	0.0021	0.0025	0.0024	0.0023	0.0026
19.00 - 20.00	0.0024	0.0023	0.0021	0.0027	0.0023	0.0027	0.0023
20.00 - 21.00	0.0019	0.0023	0.0019	0.0023	0.0022	0.0018	0.0023
21.00 - 22.00	0.0018	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0018	0.0023
22.00 - 23.00	0.0018	0.0023	0.0024	0.0020	0.0025	0.0019	0.0023
23.00 - 00.00	0.0020	0.0028	0.0019	0.0020	0.0022	0.0022	0.0025
00.00 - 01.00	0.0019	0.0020	0.0018	0.0019	0.0019	0.0020	0.0018
01.00 - 02.00	0.0020	0.0017	0.0018	0.0019	0.0018	0.0020	0.0018
02.00 - 03.00	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0019	0.0020	0.0015
03.00 - 04.00	0.0015	0.0014	0.0020	0.0022	0.0017	0.0024	0.0021
04.00 - 05.00	0.0018	0.0020	0.0021	0.0023	0.0015	0.0022	0.0021
05.00 - 06.00	0.0018	0.0024	0.0018	0.0020	0.0022	0.0023	0.0020
06.00 - 07.00	0.0027	0.0025	0.0020	0.0025	0.0020	0.0022	0.0022
07.00 - 08.00	0.0025	0.0026	0.0027	0.0026	0.0019	0.0027	0.0030
08.00 - 09.00	0.0028	0.0030	0.0027	0.0029	0.0023	0.0029	0.0028
09.00 - 10.00	0.0022	0.0026	0.0032	0.0025	0.0026	0.0030	0.0026
10.00 - 11.00	0.0026	0.0025	0.0028	0.0025	0.0028	0.0025	0.0023
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0022	0.0024	0.0023	0.0024	0.0022	0.0023	0.0023
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0029	0.0030	0.0032	0.0029	0.0029	0.0030	0.0030
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0015	0.0014	0.0018	0.0019	0.0015	0.0018	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	21 - 22 ธ.ค. 66	22 - 23 ธ.ค. 66	23 - 24 ธ.ค. 66	24 - 25 ธ.ค. 66	25 - 26 ธ.ค. 66	26 - 27 ธ.ค. 66	27 - 28 ธ.ค. 66
12.00 - 13.00	0.0026	0.0024	0.0022	0.0023	0.0025	0.0024	0.0023
13.00 - 14.00	0.0022	0.0026	0.0024	0.0024	0.0026	0.0025	0.0023
14.00 - 15.00	0.0027	0.0028	0.0020	0.0027	0.0027	0.0023	0.0021
15.00 - 16.00	0.0025	0.0025	0.0023	0.0026	0.0025	0.0028	0.0022
16.00 - 17.00	0.0027	0.0026	0.0024	0.0027	0.0027	0.0026	0.0025
17.00 - 18.00	0.0026	0.0026	0.0025	0.0026	0.0026	0.0028	0.0025
18.00 - 19.00	0.0024	0.0026	0.0022	0.0025	0.0024	0.0025	0.0025
19.00 - 20.00	0.0023	0.0023	0.0021	0.0023	0.0021	0.0024	0.0021
20.00 - 21.00	0.0024	0.0022	0.0020	0.0024	0.0022	0.0024	0.0021
21.00 - 22.00	0.0024	0.0020	0.0020	0.0024	0.0021	0.0025	0.0022
22.00 - 23.00	0.0024	0.0021	0.0022	0.0024	0.0021	0.0022	0.0022
23.00 - 00.00	0.0019	0.0023	0.0023	0.0020	0.0024	0.0022	0.0021
00.00 - 01.00	0.0022	0.0018	0.0019	0.0022	0.0018	0.0022	0.0018
01.00 - 02.00	0.0018	0.0020	0.0018	0.0019	0.0021	0.0018	0.0017
02.00 - 03.00	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0021	0.0016	0.0015
03.00 - 04.00	0.0019	0.0018	0.0016	0.0015	0.0018	0.0015	0.0016
04.00 - 05.00	0.0023	0.0017	0.0015	0.0018	0.0018	0.0019	0.0018
05.00 - 06.00	0.0022	0.0021	0.0018	0.0019	0.0017	0.0018	0.0018
06.00 - 07.00	0.0021	0.0025	0.0022	0.0022	0.0022	0.0021	0.0021
07.00 - 08.00	0.0023	0.0021	0.0024	0.0023	0.0021	0.0025	0.0021
08.00 - 09.00	0.0026	0.0024	0.0023	0.0024	0.0021	0.0022	0.0023
09.00 - 10.00	0.0024	0.0023	0.0020	0.0025	0.0022	0.0027	0.0023
10.00 - 11.00	0.0023	0.0023	0.0020	0.0023	0.0024	0.0023	0.0020
11.00 - 12.00	0.0025	0.0024	0.0023	0.0024	0.0023	0.0025	0.0021
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0023	0.0021	0.0023	0.0022	0.0023	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0027	0.0028	0.0025	0.0027	0.0027	0.0028	0.0025
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0017	0.0017	0.0015	0.0015	0.0017	0.0015	0.0015
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 มิ.ย. 67	12 - 13 มิ.ย. 67	13 - 14 มิ.ย. 67	14 - 15 มิ.ย. 67	15 - 16 มิ.ย. 67	16 - 17 มิ.ย. 67	17 - 18 มิ.ย. 67
11.00 - 12.00	0.0028	0.0026	0.0030	0.0027	0.0026	0.0025	0.0024
12.00 - 13.00	0.0030	0.0029	0.0031	0.0029	0.0030	0.0028	0.0027
13.00 - 14.00	0.0027	0.0025	0.0026	0.0028	0.0027	0.0030	0.0027
14.00 - 15.00	0.0026	0.0026	0.0024	0.0027	0.0025	0.0026	0.0026
15.00 - 16.00	0.0029	0.0031	0.0032	0.0029	0.0029	0.0027	0.0029
16.00 - 17.00	0.0028	0.0033	0.0030	0.0030	0.0030	0.0029	0.0032
17.00 - 18.00	0.0030	0.0028	0.0027	0.0030	0.0030	0.0031	0.0029
18.00 - 19.00	0.0025	0.0026	0.0024	0.0025	0.0026	0.0024	0.0027
19.00 - 20.00	0.0022	0.0022	0.0024	0.0022	0.0027	0.0023	0.0023
20.00 - 21.00	0.0021	0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0020	0.0022
21.00 - 22.00	0.0024	0.0021	0.0024	0.0022	0.0025	0.0023	0.0023
22.00 - 23.00	0.0018	0.0018	0.0021	0.0018	0.0022	0.0019	0.0020
23.00 - 00.00	0.0022	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021
00.00 - 01.00	0.0021	0.0018	0.0022	0.0021	0.0023	0.0022	0.0019
01.00 - 02.00	0.0021	0.0020	0.0019	0.0021	0.0019	0.0021	0.0017
02.00 - 03.00	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017
03.00 - 04.00	0.0023	0.0020	0.0023	0.0020	0.0022	0.0022	0.0021
04.00 - 05.00	0.0027	0.0024	0.0025	0.0025	0.0024	0.0025	0.0023
05.00 - 06.00	0.0025	0.0023	0.0024	0.0023	0.0026	0.0024	0.0025
06.00 - 07.00	0.0027	0.0029	0.0029	0.0028	0.0026	0.0026	0.0026
07.00 - 08.00	0.0028	0.0028	0.0029	0.0031	0.0030	0.0030	0.0025
08.00 - 09.00	0.0029	0.0030	0.0031	0.0032	0.0031	0.0030	0.0030
09.00 - 10.00	0.0028	0.0031	0.0029	0.0029	0.0030	0.0029	0.0032
10.00 - 11.00	0.0028	0.0028	0.0026	0.0029	0.0029	0.0030	0.0029
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0025	0.0025	0.0026	0.0025	0.0026	0.0025	0.0025
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0030	0.0033	0.0032	0.0032	0.0031	0.0031	0.0032
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0017	0.0017
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	11 - 12 ธ.ค. 67	12 - 13 ธ.ค. 67	13 - 14 ธ.ค. 67	14 - 15 ธ.ค. 67	15 - 16 ธ.ค. 67	16 - 17 ธ.ค. 67	17 - 18 ธ.ค. 67
12.00 - 13.00	0.0021	0.0020	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0020
13.00 - 14.00	0.0020	0.0022	0.0020	0.0020	0.0019	0.0021	0.0020
14.00 - 15.00	0.0019	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020
15.00 - 16.00	0.0021	0.0022	0.0020	0.0021	0.0018	0.0020	0.0020
16.00 - 17.00	0.0020	0.0021	0.0021	0.0022	0.0021	0.0022	0.0021
17.00 - 18.00	0.0023	0.0023	0.0024	0.0022	0.0023	0.0022	0.0023
18.00 - 19.00	0.0024	0.0024	0.0024	0.0022	0.0022	0.0022	0.0024
19.00 - 20.00	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0021	0.0022
20.00 - 21.00	0.0019	0.0020	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0021
21.00 - 22.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0021
22.00 - 23.00	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0021
23.00 - 00.00	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0017	0.0018	0.0020
00.00 - 01.00	0.0019	0.0019	0.0019	0.0018	0.0017	0.0016	0.0019
01.00 - 02.00	0.0019	0.0018	0.0019	0.0016	0.0017	0.0016	0.0021
02.00 - 03.00	0.0017	0.0019	0.0018	0.0017	0.0016	0.0014	0.0017
03.00 - 04.00	0.0016	0.0017	0.0018	0.0018	0.0018	0.0015	0.0017
04.00 - 05.00	0.0019	0.0017	0.0019	0.0017	0.0017	0.0014	0.0017
05.00 - 06.00	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0019	0.0017	0.0020
06.00 - 07.00	0.0019	0.0020	0.0020	0.0021	0.0018	0.0018	0.0020
07.00 - 08.00	0.0019	0.0018	0.0021	0.0019	0.0020	0.0019	0.0018
08.00 - 09.00	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020
09.00 - 10.00	0.0024	0.0025	0.0023	0.0024	0.0021	0.0022	0.0024
10.00 - 11.00	0.0021	0.0021	0.0023	0.0020	0.0023	0.0021	0.0023
11.00 - 12.00	0.0023	0.0022	0.0021	0.0019	0.0021	0.0021	0.0023
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0019	0.0021
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0024	0.0025	0.0024	0.0024	0.0023	0.0022	0.0024
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0016	0.0017	0.0018	0.0016	0.0016	0.0014	0.0017
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 มิ.ย. 68	11 - 12 มิ.ย. 68	12 - 13 มิ.ย. 68	13 - 14 มิ.ย. 68	14 - 15 มิ.ย. 68	15 - 16 มิ.ย. 68	16 - 17 มิ.ย. 68
13.00 - 14.00	0.0187	0.0210	0.0181	0.0184	0.0192	0.0179	0.0216
14.00 - 15.00	0.0202	0.0186	0.0192	0.0182	0.0200	0.0198	0.0241
15.00 - 16.00	0.0234	0.0232	0.0179	0.0206	0.0217	0.0182	0.0221
16.00 - 17.00	0.0244	0.0232	0.0209	0.0195	0.0221	0.0208	0.0247
17.00 - 18.00	0.0206	0.0210	0.0204	0.0195	0.0239	0.0232	0.0228
18.00 - 19.00	0.0216	0.0202	0.0213	0.0162	0.0228	0.0204	0.0196
19.00 - 20.00	0.0204	0.0209	0.0182	0.0176	0.0209	0.0194	0.0184
20.00 - 21.00	0.0200	0.0171	0.0201	0.0146	0.0187	0.0195	0.0212
21.00 - 22.00	0.0167	0.0178	0.0169	0.0138	0.0221	0.0173	0.0171
22.00 - 23.00	0.0180	0.0168	0.0177	0.0156	0.0176	0.0173	0.0161
23.00 - 00.00	0.0170	0.0159	0.0164	0.0174	0.0166	0.0151	0.0211
00.00 - 01.00	0.0147	0.0168	0.0157	0.0150	0.0192	0.0160	0.0158
01.00 - 02.00	0.0167	0.0151	0.0151	0.0143	0.0176	0.0154	0.0144
02.00 - 03.00	0.0153	0.0158	0.0135	0.0156	0.0157	0.0150	0.0144
03.00 - 04.00	0.0150	0.0131	0.0154	0.0137	0.0133	0.0156	0.0132
04.00 - 05.00	0.0136	0.0143	0.0161	0.0136	0.0139	0.0155	0.0153
05.00 - 06.00	0.0162	0.0163	0.0180	0.0158	0.0159	0.0181	0.0168
06.00 - 07.00	0.0192	0.0183	0.0171	0.0180	0.0184	0.0190	0.0197
07.00 - 08.00	0.0198	0.0176	0.0185	0.0164	0.0202	0.0173	0.0212
08.00 - 09.00	0.0244	0.0217	0.0214	0.0220	0.0214	0.0210	0.0237
09.00 - 10.00	0.0191	0.0184	0.0199	0.0192	0.0190	0.0199	0.0216
10.00 - 11.00	0.0197	0.0165	0.0184	0.0188	0.0187	0.0175	0.0210
11.00 - 12.00	0.0174	0.0199	0.0211	0.0159	0.0194	0.0197	0.0200
12.00 - 13.00	0.0183	0.0167	0.0198	0.0168	0.0179	0.0187	0.0214
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0188	0.0182	0.0182	0.0169	0.0190	0.0182	0.0195
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0244	0.0232	0.0214	0.0220	0.0239	0.0232	0.0247
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0136	0.0131	0.0135	0.0136	0.0133	0.0150	0.0132
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

ช่วงเวลา	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (ppm)						
	10 - 11 ธ.ค. 68	11 - 12 ธ.ค. 68	12 - 13 ธ.ค. 68	13 - 14 ธ.ค. 68	14 - 15 ธ.ค. 68	15 - 16 ธ.ค. 68	16 - 17 ธ.ค. 68
12.00 - 13.00	0.0020	0.0021	0.0024	0.0020	0.0021	0.0022	0.0024
13.00 - 14.00	0.0024	0.0019	0.0026	0.0022	0.0020	0.0024	0.0022
14.00 - 15.00	0.0021	0.0026	0.0021	0.0019	0.0025	0.0025	0.0024
15.00 - 16.00	0.0022	0.0025	0.0023	0.0026	0.0021	0.0027	0.0027
16.00 - 17.00	0.0027	0.0023	0.0027	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
17.00 - 18.00	0.0028	0.0026	0.0024	0.0024	0.0022	0.0023	0.0026
18.00 - 19.00	0.0025	0.0023	0.0021	0.0022	0.0024	0.0024	0.0025
19.00 - 20.00	0.0023	0.0021	0.0024	0.0021	0.0020	0.0021	0.0023
20.00 - 21.00	0.0024	0.0019	0.0023	0.0020	0.0022	0.0024	0.0024
21.00 - 22.00	0.0021	0.0019	0.0019	0.0021	0.0021	0.0021	0.0024
22.00 - 23.00	0.0020	0.0020	0.0021	0.0018	0.0019	0.0021	0.0021
23.00 - 00.00	0.0020	0.0021	0.0025	0.0015	0.0020	0.0020	0.0017
00.00 - 01.00	0.0021	0.0016	0.0022	0.0019	0.0018	0.0021	0.0020
01.00 - 02.00	0.0023	0.0017	0.0019	0.0021	0.0020	0.0017	0.0018
02.00 - 03.00	0.0023	0.0020	0.0019	0.0017	0.0019	0.0016	0.0019
03.00 - 04.00	0.0020	0.0020	0.0015	0.0019	0.0020	0.0015	0.0020
04.00 - 05.00	0.0019	0.0019	0.0017	0.0020	0.0022	0.0016	0.0020
05.00 - 06.00	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0019	0.0023
06.00 - 07.00	0.0027	0.0021	0.0019	0.0024	0.0023	0.0023	0.0024
07.00 - 08.00	0.0025	0.0024	0.0024	0.0022	0.0026	0.0022	0.0022
08.00 - 09.00	0.0024	0.0024	0.0025	0.0024	0.0025	0.0023	0.0026
09.00 - 10.00	0.0028	0.0027	0.0024	0.0026	0.0022	0.0025	0.0024
10.00 - 11.00	0.0023	0.0023	0.0023	0.0021	0.0022	0.0024	0.0021
11.00 - 12.00	0.0022	0.0024	0.0022	0.0021	0.0023	0.0023	0.0025
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0023	0.0022	0.0022	0.0021	0.0022	0.0022	0.0023
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	0.0028	0.0027	0.0027	0.0026	0.0026	0.0027	0.0027
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ต่ำสุด	0.0019	0.0016	0.0015	0.0015	0.0018	0.0015	0.0017
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹	≤0.30						
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²	≤0.12						

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1)						
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	22 - 23 มิ.ย. 69	5.4	3.4	4.4 - 15.3	1.6 - 2.6	2.1
	23 - 24 มิ.ย. 69	5.8	3.6	4.7 - 17.4	1.6 - 2.5	2.0
	24 - 25 มิ.ย. 69	6.4	4.0	4.0 - 17.4	1.5 - 2.5	2.0
	25 - 26 มิ.ย. 69	5.0	3.1	4.1 - 17.8	1.7 - 2.5	2.0
	26 - 27 มิ.ย. 69	4.8	3.0	5.0 - 16.1	1.5 - 2.4	2.0
	27 - 28 มิ.ย. 69	5.1	3.2	5.0 - 17.5	1.7 - 2.6	2.2
	28 - 29 มิ.ย. 69	5.0	3.1	4.2 - 17.7	1.5 - 2.6	2.0
ค่ามาตรฐาน ¹		≤200	≤100	≤120	≤100	≤50
หน่วย		µg/m ³	µg/m ³	ppb	ppb	ppb
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2

กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2)						
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	22 - 23 มิ.ย. 69	12.5	7.8	6.9 - 19.0	1.9 - 3.0	2.5
	23 - 24 มิ.ย. 69	8.2	5.1	6.2 - 21.5	2.1 - 3.1	2.6
	24 - 25 มิ.ย. 69	3.5	2.2	4.0 - 20.7	1.5 - 2.9	2.4
	25 - 26 มิ.ย. 69	10.2	6.4	3.6 - 20.8	1.8 - 3.2	2.6
	26 - 27 มิ.ย. 69	10.1	6.3	5.1 - 20.8	1.7 - 2.9	2.3
	27 - 28 มิ.ย. 69	10.4	6.5	5.2 - 21.1	2.0 - 3.2	2.6
	28 - 29 มิ.ย. 69	10.2	6.4	5.2 - 22.0	1.8 - 3.0	2.4
ค่ามาตรฐาน ¹		≤200	≤100	≤120	≤100	≤50
หน่วย		µg/m ³	µg/m ³	ppb	ppb	ppb
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดศรีมหาธาตุ (A3)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 3

วัดศรีมหาธาตุ (A3)						
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	22 - 23 มิ.ย. 69	4.2	2.0	6.0 - 18.4	1.9 - 2.8	2.3
	23 - 24 มิ.ย. 69	4.0	1.9	4.6 - 18.9	1.7 - 2.7	2.3
	24 - 25 มิ.ย. 69	4.4	2.1	3.4 - 18.9	1.6 - 2.9	2.2
	25 - 26 มิ.ย. 69	4.4	2.1	3.9 - 18.9	1.6 - 2.7	2.2
	26 - 27 มิ.ย. 69	3.6	1.6	4.9 - 19.1	1.7 - 2.7	2.2
	27 - 28 มิ.ย. 69	3.7	1.7	5.4 - 19.6	1.9 - 2.7	2.3
	28 - 29 มิ.ย. 69	3.6	1.6	6.0 - 18.0	1.8 - 2.7	2.2
ค่ามาตรฐาน ¹		≤200	≤100	≤120	≤100	≤50
หน่วย		µg/m ³	µg/m ³	ppb	ppb	ppb
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 4

กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)						
วันที่ตรวจวัด		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	22 - 23 มิ.ย. 69	4.8	2.4	4.7 - 16.7	1.5 - 2.5	2.1
	23 - 24 มิ.ย. 69	9.3	5.8	4.2 - 18.1	1.8 - 2.6	2.2
	24 - 25 มิ.ย. 69	13.4	8.4	3.9 - 18.0	1.5 - 2.5	2.0
	25 - 26 มิ.ย. 69	6.7	4.2	4.0 - 18.2	1.7 - 2.7	2.2
	26 - 27 มิ.ย. 69	6.9	4.3	4.9 - 18.5	1.5 - 2.5	2.0
	27 - 28 มิ.ย. 69	6.6	4.1	5.5 - 16.2	1.7 - 2.6	2.2
	28 - 29 มิ.ย. 69	6.7	4.2	5.4 - 18.6	1.8 - 2.6	2.2
ค่ามาตรฐาน ¹		≤200	≤100	≤120	≤100	≤50
หน่วย		µg/m ³	µg/m ³	ppb	ppb	ppb
วิธีการตรวจวิเคราะห์		High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method	Chemiluminescence	Ultraviolet Fluorescence	Ultraviolet Fluorescence

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
สถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	17 - 18 มิ.ย. 64		18 - 19 มิ.ย. 64		19 - 20 มิ.ย. 64		20 - 21 มิ.ย. 64		21 - 22 มิ.ย. 64		22 - 23 มิ.ย. 64		23 - 24 มิ.ย. 64	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
09.00-10.00	0.8	SW	0.9	W	1.1	WNW	1.9	NW	1.1	W	1.1	S	0.0	Calm
10.00-11.00	2.2	SW	1.3	W	2.0	W	2.8	WNW	1.1	W	0.9	SW	0.0	Calm
11.00-12.00	1.9	WSW	1.6	WNW	1.6	W	1.6	WNW	1.7	WNW	0.0	Calm	0.6	NW
12.00-13.00	2.1	SW	1.9	WNW	1.9	WNW	1.7	WNW	2.1	NW	1.2	WSW	0.7	SW
13.00-14.00	0.7	WSW	1.9	WNW	2.1	WNW	2.2	W	1.2	WSW	1.3	WSW	0.9	W
14.00-15.00	1.0	WSW	2.0	WNW	2.2	WNW	1.5	W	1.6	W	1.3	SW	0.0	Calm
15.00-16.00	1.0	W	1.1	WSW	2.0	NW	1.7	WSW	0.9	W	0.8	WSW	0.0	Calm
16.00-17.00	1.8	NW	1.0	SSW	0.8	WNW	1.5	W	0.8	WSW	0.8	SW	0.4	WSW
17.00-18.00	0.0	Calm	0.7	SSW	0.8	WNW	0.9	W	0.5	SW	0.0	Calm	0.0	Calm
18.00-19.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	S
19.00-20.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.4	WSW
20.00-21.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
21.00-22.00	0.0	SE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.7	SW	0.0	Calm
22.00-23.00	0.0	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.8	SSW	0.0	Calm
23.00-00.00	0.4	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.1	SW	0.0	Calm	0.0	Calm
00.00-01.00	1.4	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.8	SSW
01.00-02.00	1.1	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.9	SW	0.5	SW
02.00-03.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	W	1.1	ESE
03.00-04.00	0.9	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
04.00-05.00	1.1	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.0	SSW
05.00-06.00	0.8	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00-07.00	1.7	SSW	0.4	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
07.00-08.00	1.1	SSW	1.1	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	S	0.0	Calm	0.0	Calm
08.00-09.00	1.0	WSW	0.6	W	1.1	WSW	0.5	W	0.7	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm
Average	0.9	-	0.6	-	0.7	-	0.7	-	0.6	-	0.5	-	0.3	-
Maximum	2.2	-	2.0	-	2.2	-	2.8	-	2.1	-	1.9	-	1.4	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)

WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)

Calm <0.4 m/s

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กิริธราดานิยม

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5

ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร็โปร จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
สถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	14 - 15 ธ.ค. 64		15 - 16 ธ.ค. 64		16 - 17 ธ.ค. 64		17 - 18 ธ.ค. 64		18 - 19 ธ.ค. 64		19 - 20 ธ.ค. 64		20 - 21 ธ.ค. 64	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
12.00 - 13.00	0.0	Calm	0.8	NNE	0.0	Calm	1.0	NNE	0.0	Calm	2.0	NNE	0.7	NNE
13.00 - 14.00	0.4	N	0.5	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NE	1.4	NNE	1.0	NNE
14.00 - 15.00	1.6	N	0.6	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	NNE	0.5	NE	1.0	NNE
15.00 - 16.00	1.6	N	0.7	NNE	0.5	NNE	0.0	Calm	1.8	NNE	0.6	ENE	0.9	NE
16.00 - 17.00	0.8	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	1.6	NNE	1.0	NE	0.7	NNE
17.00 - 18.00	0.7	NNE	1.6	NNE	0.4	NNE	0.0	Calm	0.6	NNE	1.0	NE	0.9	NNE
18.00 - 19.00	1.1	NNE	1.0	NNE	0.6	NNE	0.0	Calm	0.8	NE	1.1	NE	1.0	NNE
19.00 - 20.00	1.1	NNE	1.5	NNE	0.8	NNE	0.0	Calm	0.8	ENE	1.1	NE	1.1	NNE
20.00 - 21.00	0.5	NNE	0.8	NNE	0.8	NE	0.5	N	0.0	Calm	1.2	NNE	1.6	NNE
21.00 - 22.00	0.0	Calm	0.7	NNE	0.5	NE	0.8	NNE	0.4	NE	1.2	NNE	1.1	NNE
22.00 - 23.00	0.0	Calm	0.9	NNE	0.5	ENE	1.0	NNE	0.3	Calm	1.0	NNE	0.8	NNE
23.00 - 00.00	0.0	Calm	0.6	NNE	0.7	NE	0.7	NNE	0.5	NE	0.9	NE	0.4	NE
00.00 - 01.00	0.0	Calm	0.6	NNE	0.5	NNE	0.7	NNE	0.8	NNE	0.8	NNE	0.4	NNE
01.00 - 02.00	0.0	Calm	0.6	NE	0.4	NNE	0.6	NNE	0.3	Calm	1.0	NNE	0.4	NNE
02.00 - 03.00	0.0	Calm	0.7	NNE	0.6	NNE	0.4	NNE	0.4	NNE	0.9	NE	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	NE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
05.00 - 06.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	ENE	0.4	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.4	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE
08.00 - 09.00	0.6	NNE	0.4	NE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	NE	0.0	Calm	1.7	NNE
09.00 - 10.00	1.4	NNE	1.1	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	NNE	0.9	NE	2.0	NNE
10.00 - 11.00	1.3	NNE	0.5	NNE	0.0	Calm	0.5	NNE	1.5	NNE	1.0	NE	1.8	NNE
11.00 - 12.00	1.5	NNE	0.3	NE	0.0	Calm	0.9	NNE	1.6	NE	0.9	NNE	1.3	NNE
Average	0.5	-	0.6	-	0.3	-	0.3	-	0.6	-	0.8	-	0.8	-
Maximum	1.6	-	1.6	-	0.9	-	1.0	-	1.8	-	2.0	-	2.0	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.4 m/s

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราดานิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
สถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	23 - 24 มิ.ย. 65		24 - 25 มิ.ย. 65		25 - 26 มิ.ย. 65		26 - 27 มิ.ย. 65		27 - 28 มิ.ย. 65		28 - 29 มิ.ย. 65		29 - 30 มิ.ย. 65	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
10.00 - 11.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
11.00 - 12.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	S	0.0	Calm
12.00 - 13.00	0.0	Calm	0.4	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	SE	0.0	Calm
13.00 - 14.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNW	0.5	NE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	SSE
14.00 - 15.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	SSE
15.00 - 16.00	0.5	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
16.00 - 17.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	WNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
17.00 - 18.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	0.4	ESE	0.0	Calm	0.0	Calm
18.00 - 19.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
19.00 - 20.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
20.00 - 21.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
21.00 - 22.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
22.00 - 23.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
23.00 - 00.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
00.00 - 01.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
01.00 - 02.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
02.00 - 03.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
05.00 - 06.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
08.00 - 09.00	0.4	NNE	0.0	Calm	0.4	NW	0.5	E	0.0	Calm	0.4	SE	0.0	Calm
09.00 - 10.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
Average	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-
Maximum	0.5	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	0.4	-	0.6	-	0.6	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.4 m/s

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ ภิรติธาดานิชม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาววัลลีย์ อดทน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : 7-156-ค-8527

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	23 - 24 มิ.ย. 65		24 - 25 มิ.ย. 65		25 - 26 มิ.ย. 65		26 - 27 มิ.ย. 65		27 - 28 มิ.ย. 65		28 - 29 มิ.ย. 65		29 - 30 มิ.ย. 65	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
10.00 - 11.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.3	ENE	0.4	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	ENE
11.00 - 12.00	0.0	Calm	0.0	Calm	1.1	E	0.4	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	1.5	ENE
12.00 - 13.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
13.00 - 14.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NE	1.1	SE
14.00 - 15.00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	1.1	SSE
15.00 - 16.00	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	SE
16.00 - 17.00	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	SE
17.00 - 18.00	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NW	0.0	Calm	1.1	NNE	0.6	SSE
18.00 - 19.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	ENE	0.4	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
19.00 - 20.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNW	0.0	Calm	0.5	SSE	0.6	SE
20.00 - 21.00	0.0	Calm	0.4	ENE	0.0	Calm	0.4	NNW	0.0	Calm	0.4	SE	0.4	SE
21.00 - 22.00	0.0	Calm	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	SE
22.00 - 23.00	0.0	Calm	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
23.00 - 00.00	0.0	Calm	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	NNE	0.0	Calm
00.00 - 01.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	SSE	0.9	SSE
01.00 - 02.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	SSE	0.0	Calm
02.00 - 03.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	ENE	0.4	ENE	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NE	0.7	NE	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNW	0.0	Calm	0.4	SE
05.00 - 06.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NE	0.4	E	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
08.00 - 09.00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.0	Calm	1.1	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
09.00 - 10.00	0.4	ENE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
Average	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-	0.2	-	0.4	-
Maximum	0.4	-	0.4	-	1.1	-	1.1	-	0.4	-	1.1	-	1.5	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.4 m/s

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	13 - 14 มิ.ย. 66		14 - 15 มิ.ย. 66		15 - 16 มิ.ย. 66		16 - 17 มิ.ย. 66		17 - 18 มิ.ย. 66		18 - 19 มิ.ย. 66		19 - 20 มิ.ย. 66	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
11.00 - 12.00	0.9	SW	1.7	WSW	0.7	WSW	0.8	WSW	0.0	Calm	0.4	SSW	0.5	SSW
12.00 - 13.00	1.4	SW	1.6	WSW	0.5	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	Calm	0.5	S
13.00 - 14.00	2.1	WSW	2.4	WSW	0.6	SW	0.5	NNW	0.0	Calm	0.7	SSW	0.5	SSW
14.00 - 15.00	1.5	WSW	2.3	WSW	0.9	SW	1.0	W	0.0	Calm	0.5	SSW	0.5	NNW
15.00 - 16.00	1.6	WSW	2.2	WSW	1.2	WSW	0.4	WNW	0.0	Calm	0.4	SSW	0.5	WNW
16.00 - 17.00	1.5	WSW	0.4	WSW	2.2	SSW	0.4	NNE	0.0	Calm	0.7	S	0.5	SSE
17.00 - 18.00	0.9	SW	1.4	SW	0.7	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	NE	0.5	WSW
18.00 - 19.00	0.7	SW	1.0	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	S	0.6	SE	0.5	SSW
19.00 - 20.00	0.5	SSW	1.5	SW	0.5	SSW	0.0	Calm	0.7	SSW	0.4	ESE	0.4	SSW
20.00 - 21.00	0.5	SSW	0.6	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	SSE	0.4	SSE	0.4	SSW
21.00 - 22.00	0.4	SSW	0.7	SSW	0.0	Calm	0.5	SSW	0.4	SSE	0.4	SSE	1.7	SSW
22.00 - 23.00	0.5	S	0.6	SW	0.0	Calm	1.2	SSW	1.1	SSW	0.4	SSE	0.4	S
23.00 - 00.00	0.6	SSW	0.4	SSW	0.7	SSW	0.4	SSW	0.7	SSW	0.4	S	0.4	S
00.00 - 01.00	1.4	SSW	0.4	SW	0.5	SSW	0.4	SSW	1.6	SSW	0.6	SE	0.4	S
01.00 - 02.00	1.5	SW	0.5	SSW	0.4	ENE	0.4	SSW	0.9	SSW	0.8	S	0.4	W
02.00 - 03.00	1.0	SSW	0.5	S	0.4	ESE	1.1	SSW	1.2	SSW	0.5	S	0.4	W
03.00 - 04.00	1.3	SW	0.6	SSW	0.4	SSW	0.6	SSW	0.5	S	0.5	SSW	0.4	WNW
04.00 - 05.00	0.6	SW	0.9	SSW	0.4	SE	0.0	Calm	0.4	SW	0.5	S	0.4	WNW
05.00 - 06.00	0.4	SSW	1.5	SSW	0.4	SSE	0.0	Calm	0.6	ENE	0.5	SSW	0.4	WNW
06.00 - 07.00	1.5	SSW	0.4	S	0.4	SSE	0.0	Calm	0.5	ESE	0.4	S	0.4	NE
07.00 - 08.00	1.8	SSW	0.6	SSW	0.5	SSW	0.0	Calm	0.4	SE	0.5	SSW	0.0	Calm
08.00 - 09.00	0.0	Calm	0.8	SW	0.5	SW	0.0	Calm	0.7	WNW	1.1	SSW	0.0	Calm
09.00 - 10.00	1.9	SW	1.1	SW	0.5	SW	0.4	SSW	0.4	S	1.0	SSW	0.0	Calm
10.00 - 11.00	2.0	SW	1.1	SW	0.8	WSW	0.0	Calm	0.4	SSW	0.6	SW	0.0	Calm
Average	1.1	-	1.1	-	0.6	-	0.3	-	0.5	-	0.6	-	0.4	-
Maximum	2.1	-	2.4	-	2.2	-	1.2	-	1.6	-	1.1	-	1.7	-
Minimum	0.0	-	0.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.4 m/s

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N

[illegible]

หมายเหตุ:	WS	หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
	WD	หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
	Calm	<0.4 m/s

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
10.00 - 11.00	0.0	Calm	1.4	WNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
11.00 - 12.00	1.2	SW	0.8	WSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
12.00 - 13.00	1.2	SW	1.3	W	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
13.00 - 14.00	0.7	SW	0.8	WNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
14.00 - 15.00	0.9	SSW	0.9	WSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
15.00 - 16.00	0.6	SW	0.6	W	0.8	WSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	WSW
16.00 - 17.00	0.5	SSW	0.4	WSW	1.4	W	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
17.00 - 18.00	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	WSW	0.4	NW	0.0	Calm	0.5	SSW	1.2	SSW
18.00 - 19.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.8	WNW	0.4	NW	0.0	Calm	0.5	WSW	1.2	SSW
19.00 - 20.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	WNW	0.9	W	0.0	Calm	0.7	S
20.00 - 21.00	0.6	S	0.0	Calm	0.7	NW	0.5	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	S
21.00 - 22.00	0.0	Calm	0.0	Calm	1.0	WNW	0.5	NNW	1.4	SSW	0.0	Calm	0.6	SW
22.00 - 23.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	S	0.5	SSW
23.00 - 00.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	WNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	SSE	0.0	Calm
00.00 - 01.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
01.00 - 02.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
02.00 - 03.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
05.00 - 06.00	0.0	Calm	1.2	W	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.0	Calm	0.9	WNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
08.00 - 09.00	0.5	WSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
09.00 - 10.00	0.7	WSW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
Average	0.3	-	0.3	-	0.3	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-
Maximum	1.2	-	1.4	-	1.4	-	0.5	-	1.4	-	0.9	-	1.2	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.4 m/s

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
สถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	11 - 12 ธ.ค. 6		12 - 13 ธ.ค. 6		13 - 14 ธ.ค. 6		14 - 15 ธ.ค. 6		15 - 16 ธ.ค. 6		16 - 17 ธ.ค. 6		17 - 18 ธ.ค. 6	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
09.00 - 10.00	1.0	NW	0.7	NE	0.0	Calm	0.4	NE	2.0	NW	1.5	NNE	1.4	NE
10.00 - 11.00	0.9	NNW	1.1	NNW	1.2	ESE	1.1	NNW	2.3	NNW	1.3	NNE	0.9	NE
11.00 - 12.00	1.9	NW	1.0	NNE	0.9	NNW	0.8	NNE	1.5	NNE	1.4	NNE	1.0	NNE
12.00 - 13.00	0.9	NW	0.8	SSW	1.1	NW	1.7	NNE	1.3	NNE	1.6	NNE	0.7	NE
13.00 - 14.00	0.7	NNE	0.8	NNE	1.5	NW	1.9	SSE	2.0	NNE	1.2	NNE	0.9	NE
14.00 - 15.00	1.1	NNW	0.6	NNE	1.3	NW	1.2	SSE	1.8	NE	0.8	NE	0.0	Calm
15.00 - 16.00	0.5	WNW	0.6	NNW	0.5	NNW	1.0	ESE	1.4	NNE	0.9	NNW	0.0	Calm
16.00 - 17.00	0.7	NW	0.6	NNE	0.8	NW	2.2	SE	1.6	NNE	0.8	NNE	0.0	Calm
17.00 - 18.00	0.0	Calm	0.5	NNE	1.1	NW	1.2	NNW	2.1	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
18.00 - 19.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	0.7	NNW	1.2	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
19.00 - 20.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	NW	0.7	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm
20.00 - 21.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.0	SE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
21.00 - 22.00	0.0	Calm	0.5	NE	0.4	NNE	2.2	ESE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
22.00 - 23.00	0.0	Calm	1.1	NE	0.0	Calm	1.8	SE	0.4	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm
23.00 - 00.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	1.4	NW	0.7	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
00.00 - 01.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	NE	1.1	WNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
01.00 - 02.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	NNE	1.4	SE	1.1	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
02.00 - 03.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNW	1.0	SE	0.0	Calm	0.6	NNW	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	NNW	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.5	NNW	0.5	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.9	NNW	0.0	Calm
05.00 - 06.00	0.0	Calm	0.6	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.4	ENE	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.2	NNW
08.00 - 09.00	0.0	Calm	0.4	NNW	0.5	NNE	1.9	NNW	1.0	NNE	0.7	NNE	1.2	NNW
Average	0.3	-	0.4	-	0.5	-	1.0	-	0.9	-	0.6	-	0.3	-
Maximum	1.9	-	1.1	-	1.5	-	2.2	-	2.3	-	1.6	-	1.4	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.4 m/s

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568
สถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	10 - 11 มิ.ย. 68		11 - 12 มิ.ย. 68		12 - 13 มิ.ย. 68		13 - 14 มิ.ย. 68		14 - 15 มิ.ย. 68		15 - 16 มิ.ย. 68		16 - 17 มิ.ย. 68	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
13.00 - 14.00	0.5	ENE	0.0	Calm	0.3	NW	0.6	SW	1.2	SSW	0.3	NNE	0.8	W
14.00 - 15.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.3	NW	0.0	Calm	0.8	SW	1.3	SW	0.5	W
15.00 - 16.00	0.0	Calm	0.6	SSW	1.3	NW	0.0	Calm	1.2	SW	1.0	SSE	1.1	W
16.00 - 17.00	0.0	Calm	1.0	SW	1.0	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	W
17.00 - 18.00	0.0	Calm	1.8	SW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	SSE	0.4	WNW
18.00 - 19.00	0.3	SE	1.6	SW	0.5	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	1.2	SSW	0.3	S
19.00 - 20.00	0.4	SE	1.1	SW	1.2	WNW	0.3	SE	0.0	Calm	1.3	SW	0.0	Calm
20.00 - 21.00	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	W	0.7	WSW	0.0	Calm	0.5	WSW	0.0	Calm
21.00 - 22.00	0.3	SE	0.0	Calm	0.5	W	0.5	WSW	0.0	Calm	0.4	SW	0.0	Calm
22.00 - 23.00	0.3	SSW	0.0	Calm	0.4	W	0.4	NW	0.0	Calm	0.6	SW	0.0	Calm
23.00 - 00.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.6	W	0.3	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
00.00 - 01.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
01.00 - 02.00	0.4	ESE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.8	SW	0.0	Calm	0.3	SW	0.0	Calm
02.00 - 03.00	0.4	E	0.0	Calm	0.3	NNE	0.8	SW	0.0	Calm	0.8	SE	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.3	ESE	0.0	Calm	0.0	Calm	1.2	WSW	0.0	Calm	0.8	SE	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.8	W	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
05.00 - 06.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	NW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.4	S	0.0	Calm	0.0	Calm	1.1	SW	0.0	Calm	0.8	SE	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.0	Calm	0.3	WNW	0.0	Calm	0.5	SW	0.0	Calm	1.2	SE	0.0	Calm
08.00 - 09.00	0.0	Calm	0.3	NW	0.5	S	0.4	NNE	0.9	WSW	0.8	NNE	0.5	S
09.00 - 10.00	1.0	NE	0.3	WNW	1.2	SSW	0.3	S	0.0	Calm	0.5	NNW	0.4	S
10.00 - 11.00	0.6	S	0.0	Calm	1.3	SSW	0.0	Calm	0.0	Calm	1.1	NNW	0.3	SSW
11.00 - 12.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.5	SSW	0.8	SSW	0.3	SW	0.8	WNW	0.0	Calm
12.00 - 13.00	0.0	Calm	0.3	NW	0.4	SW	0.8	SSW	0.3	WSW	1.2	W	0.4	SSW
Average	0.2	-	0.3	-	0.5	-	0.5	-	0.2	-	0.6	-	0.2	-
Maximum	1.0	-	1.8	-	1.3	-	1.2	-	1.2	-	1.3	-	1.1	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.278 m/s

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
สถานีตรวจวัด : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1

เวลา	ความเร็วและทิศทางลม													
	10 - 11 ธ.ค. 68		11 - 12 ธ.ค. 68		12 - 13 ธ.ค. 68		13 - 14 ธ.ค. 68		14 - 15 ธ.ค. 68		15 - 16 ธ.ค. 68		16 - 17 ธ.ค. 68	
	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD	WS (m/s)	WD
11.00 - 12.00	0.0	Calm	2.2	N	1.3	NNE	0.0	Calm	1.8	N	0.0	Calm	0.0	Calm
12.00 - 13.00	2.2	N	1.8	N	0.0	Calm	2.2	N	1.4	N	0.0	Calm	0.0	Calm
13.00 - 14.00	1.8	N	1.3	N	0.0	Calm	2.2	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	N
14.00 - 15.00	1.3	N	0.0	Calm	1.3	N	1.8	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
15.00 - 16.00	0.0	Calm	0.0	Calm	1.8	NNW	2.7	N	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
16.00 - 17.00	0.0	Calm	0.0	Calm	2.7	N	1.8	NNW	1.8	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
17.00 - 18.00	0.0	Calm	1.8	NNW	2.2	NNW	2.7	N	1.3	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
18.00 - 19.00	0.0	Calm	1.8	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	2.2	N	0.0	Calm	0.0	Calm
19.00 - 20.00	0.0	Calm	1.8	NNW	1.8	NNW	1.3	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
20.00 - 21.00	0.0	Calm	1.3	NNW	0.0	Calm	2.2	N	1.3	N	0.0	Calm	0.0	Calm
21.00 - 22.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	1.3	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
22.00 - 23.00	0.0	Calm	1.8	NNW	1.3	NNE	1.3	NNE	1.3	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
23.00 - 00.00	0.0	Calm	1.8	NNW	1.8	NNE	0.0	Calm	1.3	NNW	0.0	Calm	0.0	Calm
00.00 - 01.00	0.0	Calm	1.8	NNW	1.8	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
01.00 - 02.00	0.0	Calm	1.3	NNW	1.8	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
02.00 - 03.00	0.0	Calm	0.0	Calm	1.8	NNE	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
03.00 - 04.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
04.00 - 05.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
05.00 - 06.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
06.00 - 07.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
07.00 - 08.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
08.00 - 09.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
09.00 - 10.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm
10.00 - 11.00	0.0	Calm	0.0	Calm	0.0	Calm	2.2	N	0.0	Calm	1.3	NNE	1.3	NNE
Average	0.2	-	0.8	-	0.9	-	1.0	-	0.5	-	0.1	-	0.1	-
Maximum	2.2	-	2.2	-	2.7	-	2.7	-	2.2	-	1.3	-	1.3	-
Minimum	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-

หมายเหตุ: WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed)
WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction)
Calm <0.278 m/s

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1

[illegible]

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 4.8 - 6.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 3.5 - 12.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), วัดศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 3.6 - 4.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 4.8 - 13.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้ ค่าเฉลี่ยของฝุ่นรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 3.0 - 4.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 2.2 - 7.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), วัดศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 1.6 - 2.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 2.4 - 8.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้ ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.1.5.3 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 4.0 - 17.8 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 3.6 - 22.0 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb), วัดศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 3.4 - 19.6 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 3.9 - 18.6 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 120 ส่วนในพันล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.1.5.4 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 - 2.6 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 - 3.2 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb), วัดศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 1.6 - 2.9 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 - 2.7 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด


2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 2.0 - 2.2 ส่วนในล้านส่วน (ppb), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 2.3 - 2.6 ส่วนในล้านส่วน (ppb), วัดศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 2.2 - 2.3 ส่วนในล้านส่วน (ppb) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 2.0 - 2.2 ส่วนในล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.1.5.5 ทิศทางและความเร็วลม (Wind Direction and Wind Speed)

- วันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569


ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนไปทางเหนือ (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 25.0 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 8.3 %, ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 4.2 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากับ 62.5 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.35 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดง ในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-6

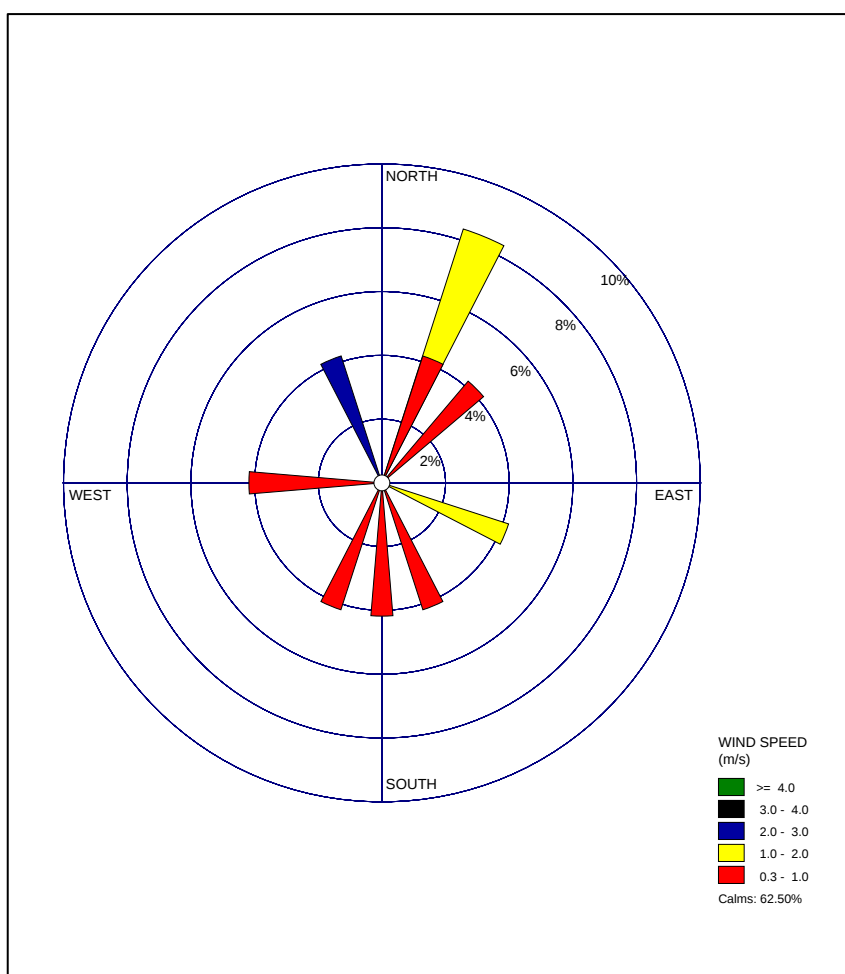

รูปที่ 3.1-6 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569

- วันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569


ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนไปทางใต้ (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่า เท่ากับ 25.0 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 12.5 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตร ต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากับ 62.5 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่า เท่ากับ 0.28 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-7

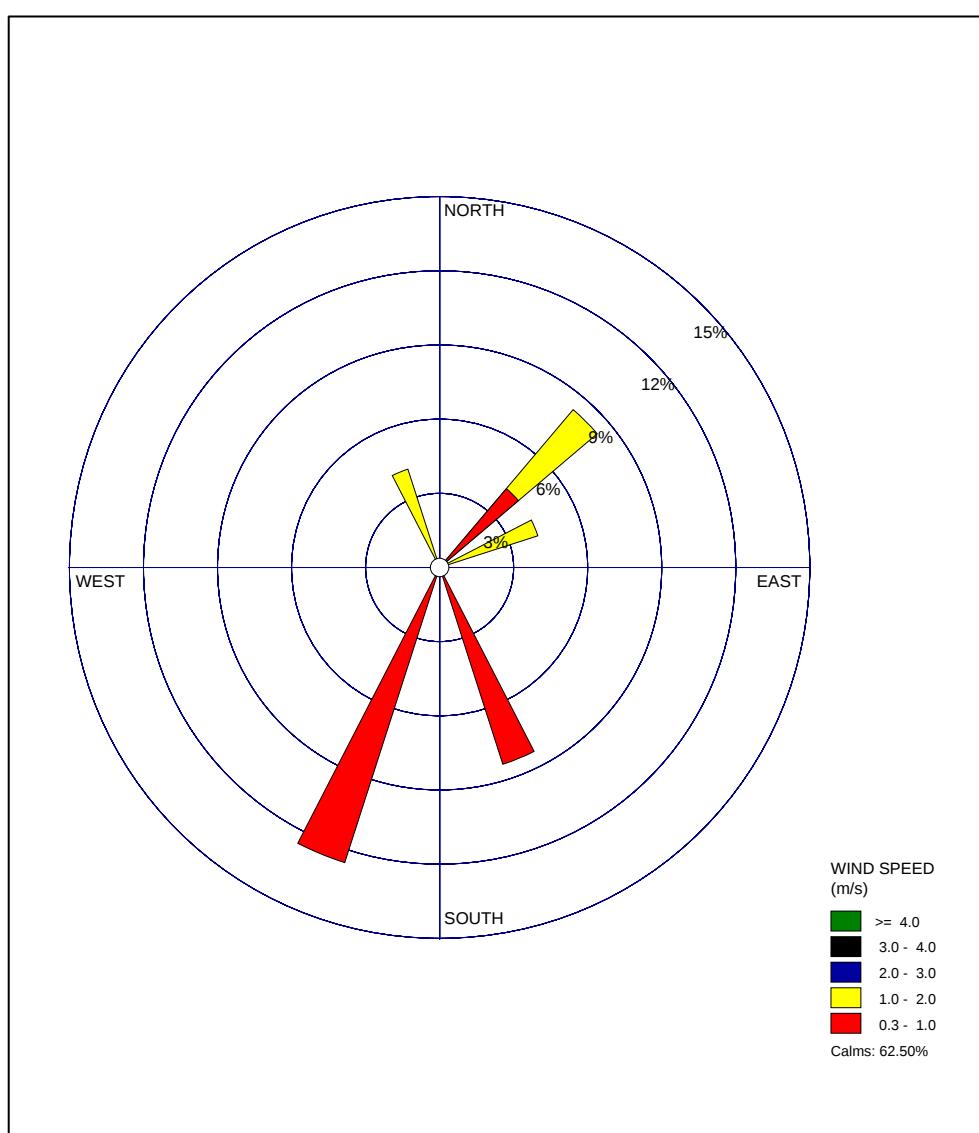

รูปที่ 3.1-7 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569

- วันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569


ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนไปทางใต้ (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 33.3 %, ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 4.2 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากับ 62.5 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.26 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และ รูปที่ 3.1-8

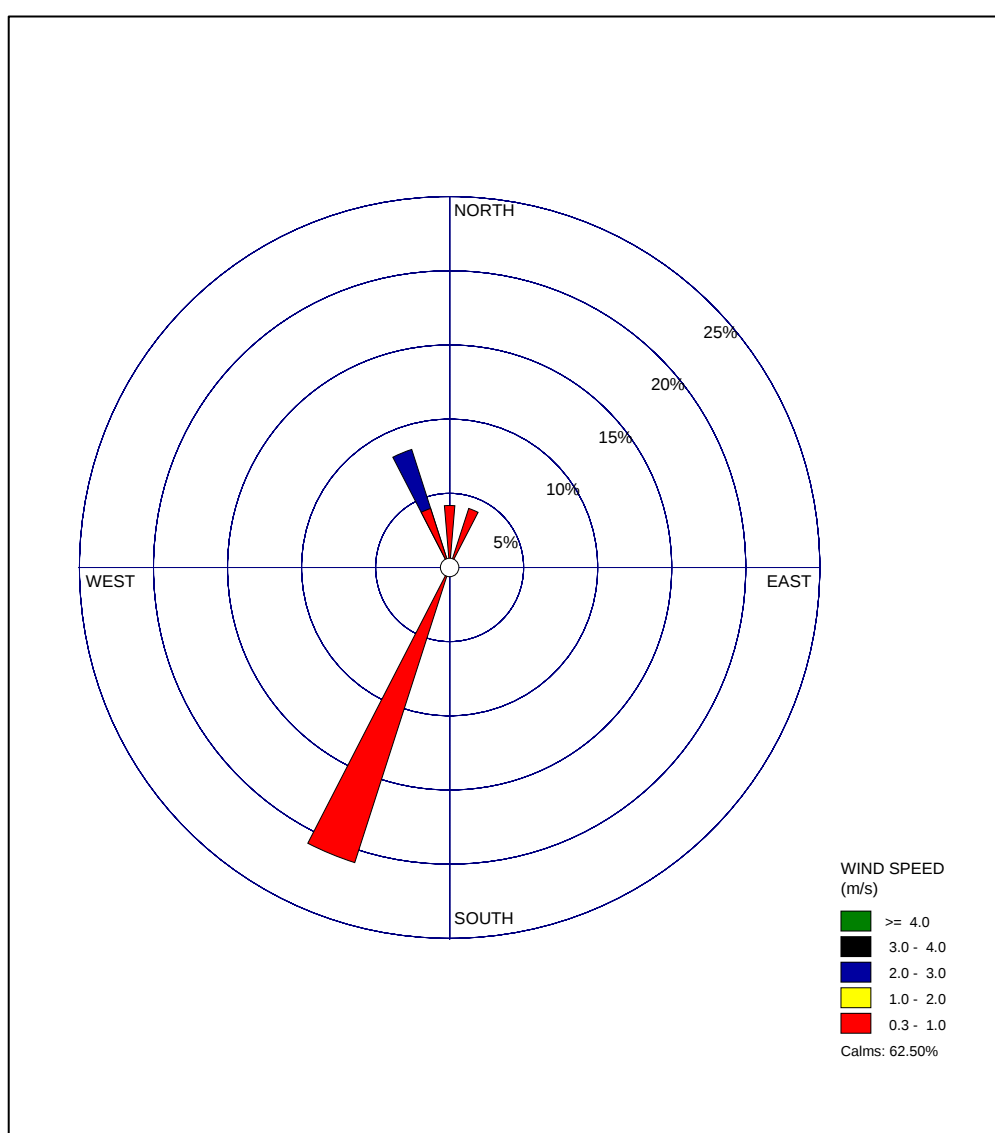

รูปที่ 3.1-8 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2569

- วันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569


ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนไปทางใต้ (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 29.2 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 12.5 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากับ 58.3 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.35 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-9

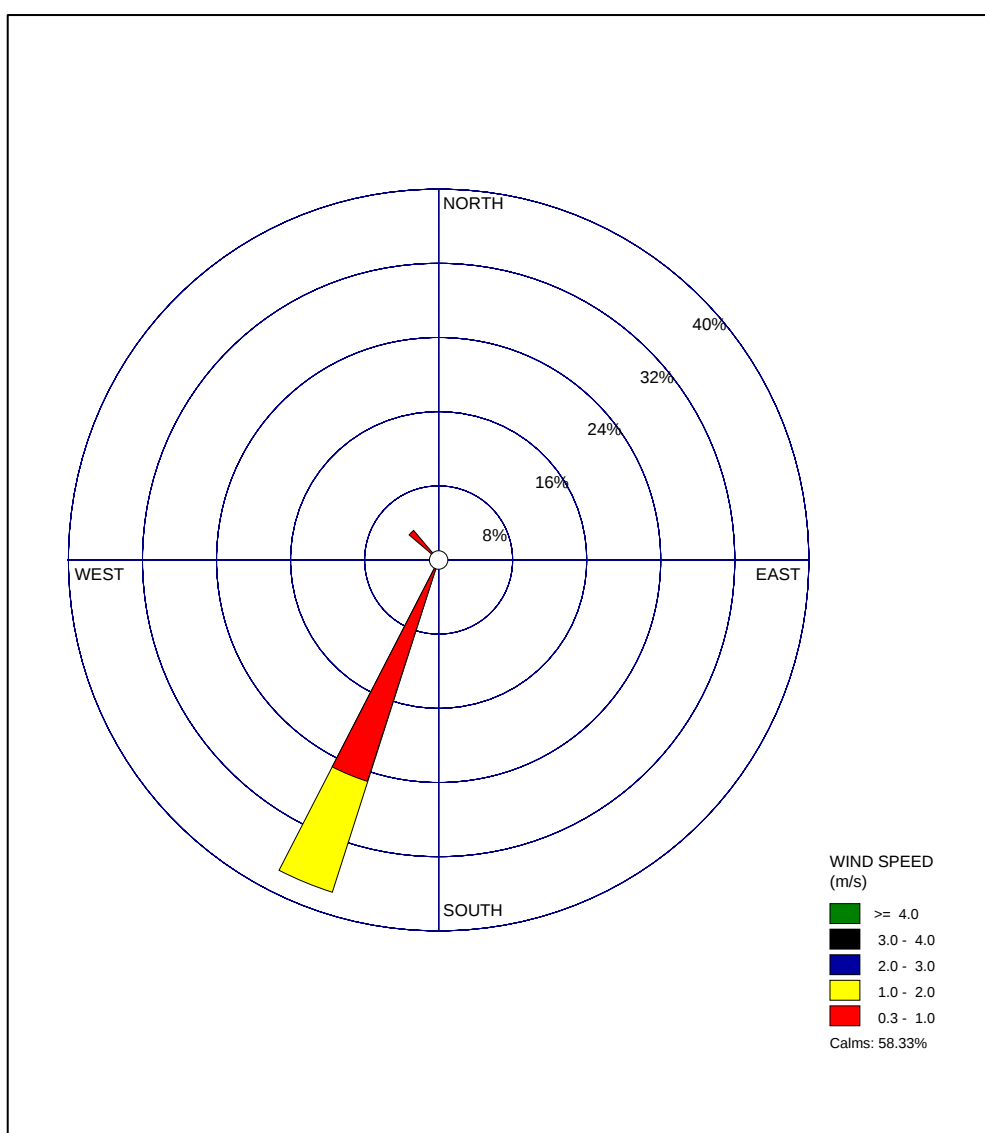

รูปที่ 3.1-9 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

- วันที่ 26 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2569


ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก่อนไปทางใต้ (SSW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่า เท่ากับ 20.8 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่า เท่ากับ 79.2 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.12 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-10

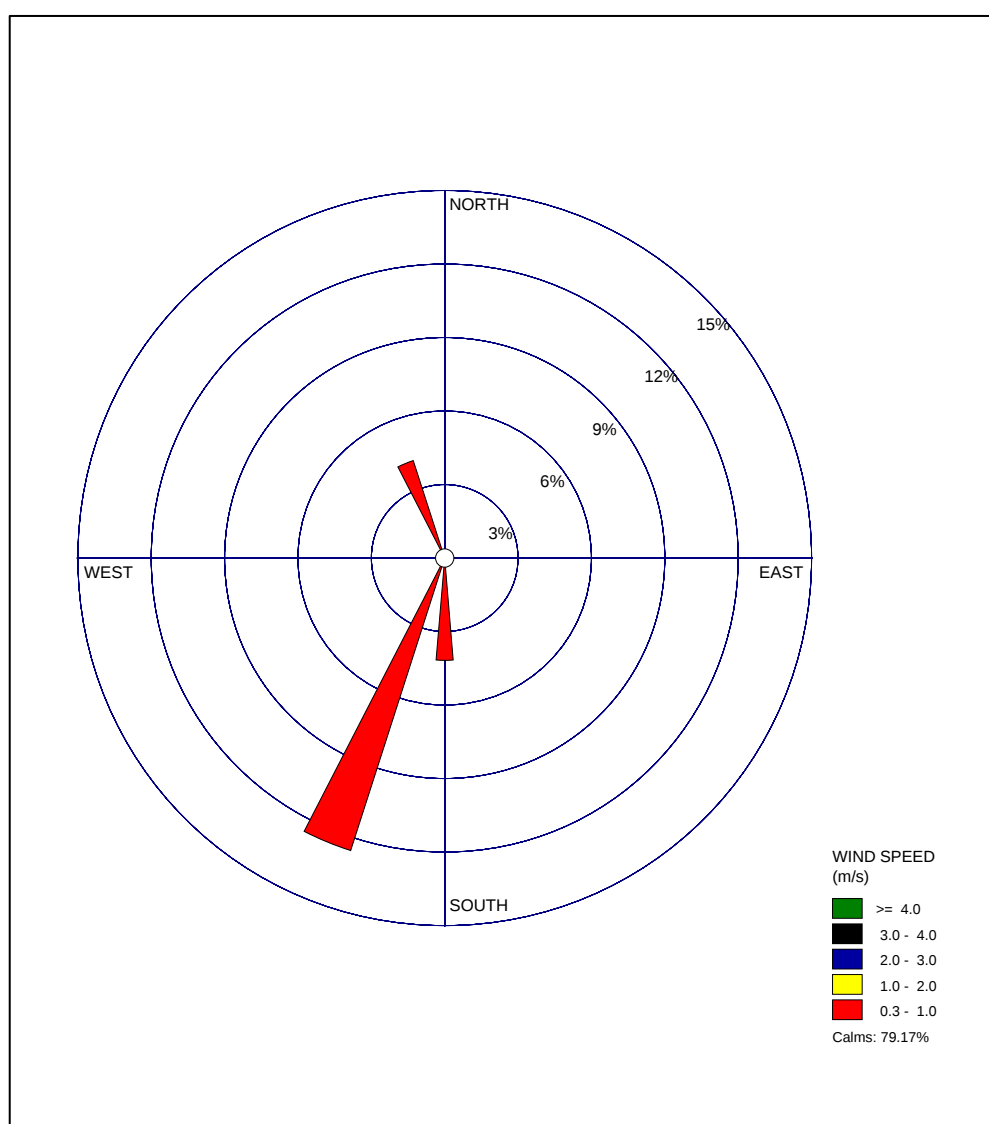

รูปที่ 3.1-10 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2569

- วันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569


ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก่อนไปทางใต้ (SSE) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (NW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 20.8 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากับ 79.2 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.10 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-11

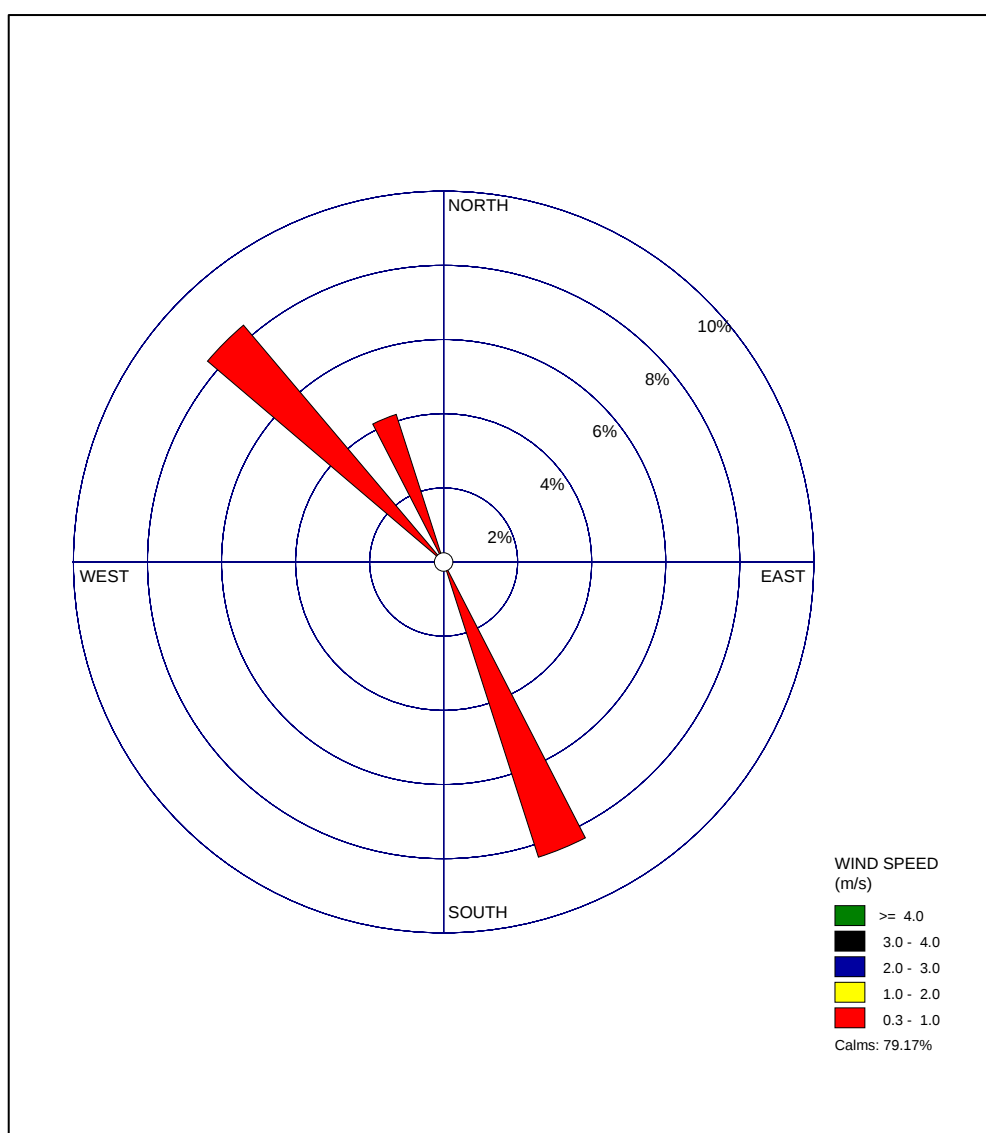

รูปที่ 3.1-11 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569

- วันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพัดมาจากทิศใต้ (S) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังนี้ ช่วง 0.3 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ 29.2 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากับ 70.8 % ส่วนผลการตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.11 เมตรต่อวินาที (m/s) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-12

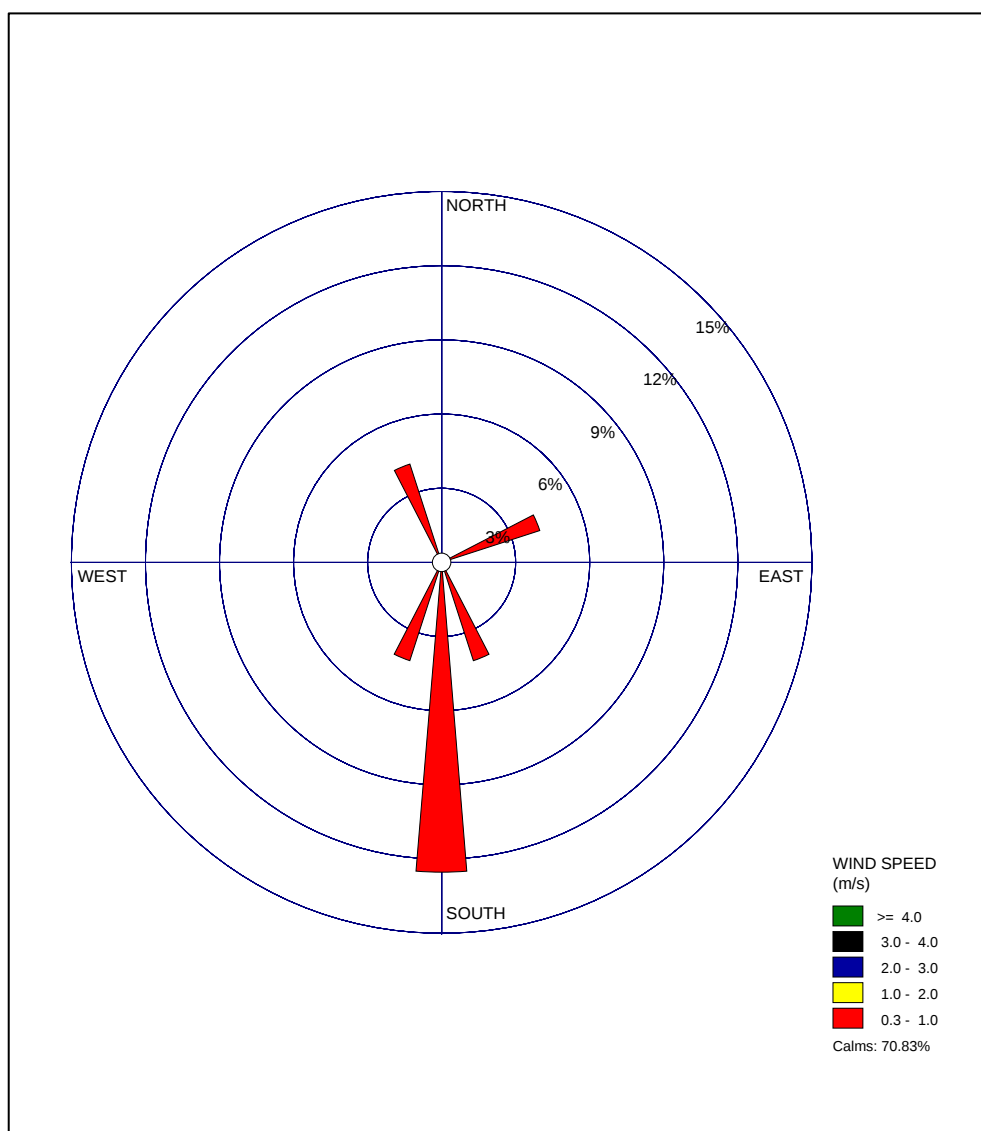

รูปที่ 3.1-12 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4)
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569

3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

3.2.1 บทนำ


การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป โดยตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) และระดับเสียงรบกวน

3.2.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-5

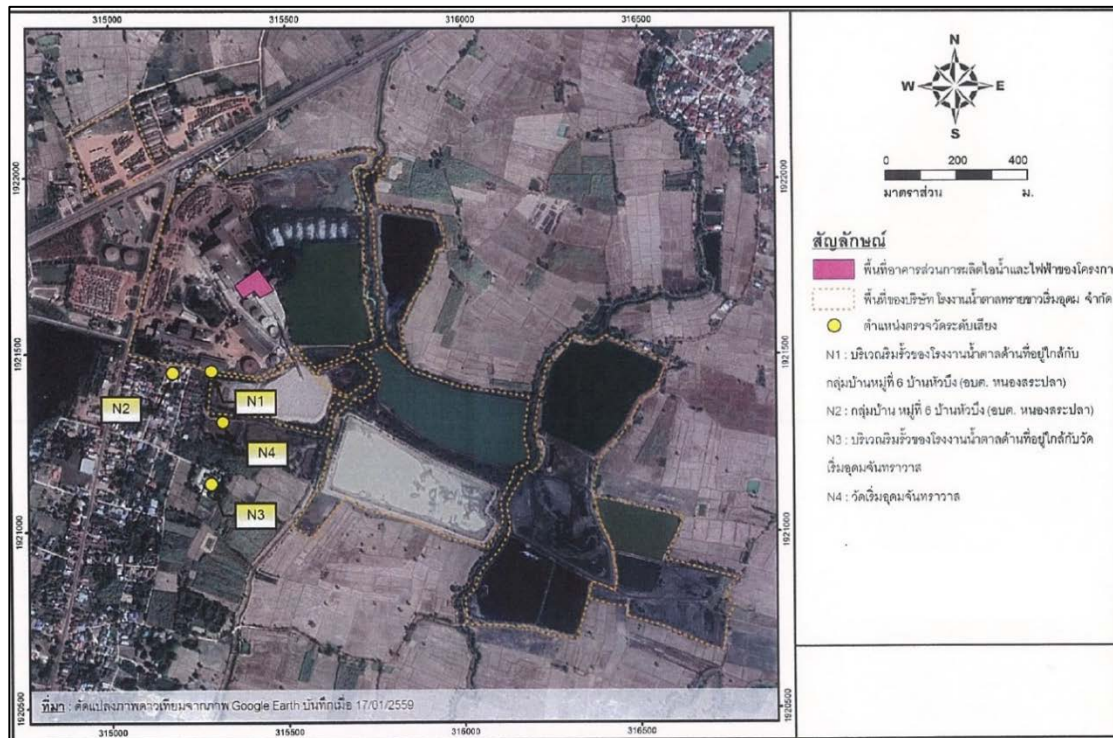

รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป



รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับ
กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง
(อบต.หนองสระปลา) (N2) ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาล
ด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.2-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569

3.2.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป ดังแสดงในภาคผนวก ก-2

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพักของสถานีตรวจวัด	: รั้วรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบค.หนองสระปลา) (N1)
ตำแหน่งพัก UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315155 E, 1921461 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190085
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	รั้วรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบค.หนองสระปลา) (N1)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	11 - 12 มี.ค. 64			12 - 13 มี.ค. 64			13 - 14 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	54.3	70.1	47.2	52.8	70.4	48.0	55.1	71.4	43.5
10.00 - 11.00	59.0	88.7	49.1	56.9	77.9	46.2	55.0	73.8	42.2
11.00 - 12.00	51.4	70.5	45.1	56.7	77.6	51.1	54.8	71.1	43.0
12.00 - 13.00	53.4	75.0	42.8	56.0	70.9	51.5	51.8	69.3	42.0
13.00 - 14.00	52.9	71.9	41.7	56.6	72.1	51.5	55.9	71.6	43.3
14.00 - 15.00	51.8	73.1	41.2	54.7	72.4	48.8	54.0	70.9	44.4
15.00 - 16.00	53.1	75.3	42.9	54.3	70.3	44.6	55.1	73.9	42.9
16.00 - 17.00	51.9	71.6	43.7	53.3	72.7	42.8	48.6	64.0	42.8
17.00 - 18.00	54.9	79.8	44.7	48.3	61.2	41.8	48.4	65.6	43.4
18.00 - 19.00	51.7	70.0	45.9	48.4	67.0	42.7	52.7	66.5	44.0
19.00 - 20.00	56.2	83.1	46.5	52.4	71.9	41.1	50.1	66.0	44.2
20.00 - 21.00	47.4	60.0	45.3	49.5	66.9	41.7	56.6	81.7	44.2
21.00 - 22.00	50.5	75.0	45.3	54.1	74.1	41.1	49.6	66.8	43.3
22.00 - 23.00	46.7	63.3	44.5	51.8	69.1	42.1	47.8	65.6	43.4
23.00 - 00.00	47.2	67.2	43.1	46.5	59.8	40.5	51.4	68.4	45.6
00.00 - 01.00	48.9	63.3	45.3	53.0	73.7	40.4	52.3	68.0	47.5
01.00 - 02.00	50.4	60.6	47.6	52.3	74.7	40.3	48.3	57.0	47.1
02.00 - 03.00	47.7	67.0	44.3	46.6	64.6	40.7	51.7	66.9	47.5
03.00 - 04.00	54.7	67.9	43.7	56.5	74.2	41.8	49.4	67.6	46.9
04.00 - 05.00	60.7	82.0	48.7	57.8	72.3	43.5	54.8	75.0	48.4
05.00 - 06.00	57.4	74.3	48.7	55.8	73.5	42.9	52.3	66.1	49.5
06.00 - 07.00	60.8	82.0	48.5	58.8	77.3	46.2	52.0	64.6	49.1
07.00 - 08.00	55.5	75.3	48.4	55.4	72.0	45.2	51.7	69.0	46.6
08.00 - 09.00	55.2	77.2	47.4	53.3	69.2	45.6	48.4	68.4	46.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.9	-	-	54.5	-	-	52.8	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	88.7	-	-	77.9	-	-	81.7	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	45.5	-	-	44.3	-	-	45.0
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	14 - 15 มี.ค. 64			15 - 16 มี.ค. 64			16 - 17 มี.ค. 64			17 - 18 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	50.2	62.6	47.2	43.5	60.2	41.0	55.5	76.8	45.4	55.9	79.8	44.6
10.00 - 11.00	48.0	56.1	46.6	47.4	64.4	44.9	57.0	84.8	47.2	51.8	72.5	44.0
11.00 - 12.00	49.1	69.0	45.7	49.1	64.9	46.7	54.4	74.7	47.0	54.5	67.8	46.5
12.00 - 13.00	51.4	66.2	46.2	50.4	64.4	46.0	58.8	79.8	48.1	55.4	75.1	44.8
13.00 - 14.00	53.1	72.2	43.9	54.1	72.3	48.8	52.1	71.7	47.5	50.7	61.5	50.2
14.00 - 15.00	46.3	53.5	44.2	51.4	69.0	46.6	49.2	67.0	43.0	54.6	74.6	49.4
15.00 - 16.00	52.0	71.2	43.6	51.1	69.5	44.5	53.3	78.3	44.1	55.3	78.7	48.1
16.00 - 17.00	47.2	64.2	43.6	54.3	79.8	43.0	51.0	66.9	44.1	56.1	77.2	46.0
17.00 - 18.00	49.4	68.8	44.2	58.1	80.2	43.0	52.2	70.8	44.1	48.5	61.9	46.8
18.00 - 19.00	49.3	67.1	42.7	51.1	63.0	47.5	49.9	76.6	44.6	47.3	65.9	45.6
19.00 - 20.00	42.6	64.8	42.0	52.5	63.5	50.7	52.2	61.4	49.8	47.4	64.3	45.2
20.00 - 21.00	42.3	65.7	41.8	52.0	61.9	49.6	50.7	61.9	48.5	47.2	65.8	45.3
21.00 - 22.00	46.6	65.7	41.9	50.7	65.2	48.3	53.3	69.5	48.7	49.0	77.2	46.6
22.00 - 23.00	41.9	64.5	39.3	48.8	62.5	46.0	57.9	63.2	55.7	48.5	65.4	46.1
23.00 - 00.00	41.9	68.4	39.0	46.9	67.3	44.0	56.8	69.2	53.2	54.3	78.3	45.6
00.00 - 01.00	43.4	65.5	41.8	47.9	61.8	45.6	56.2	69.4	51.9	49.6	72.5	44.6
01.00 - 02.00	43.2	65.3	41.4	46.5	55.5	44.6	54.8	67.7	48.6	50.2	75.3	45.9
02.00 - 03.00	43.6	68.9	41.9	48.9	64.4	45.1	52.1	68.5	46.7	49.7	65.9	47.0
03.00 - 04.00	46.0	67.0	42.7	48.1	60.0	44.8	48.5	69.8	43.9	49.4	69.1	47.7
04.00 - 05.00	48.9	70.6	42.5	51.9	66.0	44.9	50.0	64.4	44.9	50.5	75.9	47.1
05.00 - 06.00	48.6	67.0	41.4	54.0	67.9	47.1	51.6	64.9	44.9	50.9	71.7	46.2
06.00 - 07.00	45.2	64.4	40.6	54.9	71.1	48.6	53.0	66.8	46.7	53.8	71.1	48.1
07.00 - 08.00	41.7	65.2	39.7	52.4	70.9	46.4	55.8	73.9	47.0	53.0	70.9	46.6
08.00 - 09.00	42.3	60.1	40.3	52.0	68.4	45.4	50.2	68.0	44.4	52.4	68.3	45.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	47.8	-	-	51.9	-	-	54.1	-	-	52.4	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	72.2	-	-	80.2	-	-	84.8	-	-	79.8	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	42.7	-	-	46.0	-	-	47.1	-	-	46.4
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวปิ้ง (อบต. หนองสระปลา) (N1)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
11 มี.ค. 64	4.4
12มี.ค. 64	6.8
13 มี.ค. 64	5.9
14 มี.ค. 64	5.0
15 มี.ค. 64	5.0
16 มี.ค. 64	6.3
17 มี.ค. 64	6.1
ค่าสูงสุด	6.8
ค่าต่ำสุด	4.4
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์	ชื่อผู้บันทึก	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรธาดาเนียม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N1)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315155 E, 1921461 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190085
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N1)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	14 - 15 ธ.ค. 64			15 - 16 ธ.ค. 64			16 - 17 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	50.5	68.9	45.1	52.0	68.1	45.6	56.5	78.4	46.9
11.00 - 12.00	54.0	80.4	46.5	54.5	80.4	50.4	54.0	73.7	44.9
12.00 - 13.00	55.4	74.6	47.1	56.9	88.5	43.4	51.6	72.4	43.4
13.00 - 14.00	56.7	84.9	45.9	52.8	65.3	46.7	50.1	69.8	43.3
14.00 - 15.00	50.4	69.6	44.3	53.0	77.6	44.2	52.7	76.5	42.6
15.00 - 16.00	52.8	74.5	44.4	55.6	79.7	45.2	51.2	68.5	43.5
16.00 - 17.00	54.2	80.8	46.8	56.4	78.3	47.5	55.1	73.9	46.5
17.00 - 18.00	56.4	75.8	51.1	58.8	81.3	50.6	56.7	82.2	51.1
18.00 - 19.00	54.3	83.2	48.6	54.3	82.6	47.2	50.3	66.0	47.3
19.00 - 20.00	52.0	73.9	46.2	48.9	66.6	46.5	48.9	66.6	46.3
20.00 - 21.00	49.4	70.7	44.6	46.9	64.2	44.8	46.9	63.7	43.9
21.00 - 22.00	51.8	77.4	43.8	45.6	64.0	42.7	49.5	73.2	44.0
22.00 - 23.00	48.2	70.3	44.9	51.4	78.1	44.0	46.1	60.3	44.0
23.00 - 00.00	46.0	67.2	43.1	47.8	78.6	43.9	45.2	61.5	42.9
00.00 - 01.00	52.5	78.5	42.6	49.3	75.1	42.8	49.9	60.9	45.5
01.00 - 02.00	50.3	77.7	42.3	54.2	75.9	43.0	48.9	60.2	46.1
02.00 - 03.00	45.8	60.2	43.4	47.3	64.1	44.9	47.7	60.3	45.7
03.00 - 04.00	43.9	57.6	41.9	47.7	70.3	44.0	46.8	68.6	43.7
04.00 - 05.00	48.0	66.5	44.6	46.9	65.9	43.9	47.3	66.0	44.7
05.00 - 06.00	55.9	82.3	45.9	54.5	78.3	44.8	55.7	81.6	46.5
06.00 - 07.00	56.2	71.8	51.6	57.9	85.8	51.6	57.0	83.3	51.1
07.00 - 08.00	52.9	77.6	43.2	51.3	69.2	45.0	53.8	80.1	46.8
08.00 - 09.00	53.8	78.3	44.6	53.0	74.8	46.4	52.7	79.9	45.4
09.00 - 10.00	53.4	75.6	44.4	53.6	73.3	45.9	53.0	74.5	46.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs) ¹)	53.0	-	-	53.6	-	-	52.5	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	84.9	-	-	88.5	-	-	83.3	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	45.3	-	-	45.6	-	-	45.5
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N11)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	17 - 18 ธ.ค. 64			18 - 19 ธ.ค. 64			19 - 20 ธ.ค. 64			20 - 21 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	53.0	70.9	47.2	53.6	71.9	47.9	51.4	67.4	46.4	56.9	75.7	44.8
11.00 - 12.00	52.9	72.0	45.5	53.5	70.4	49.2	53.6	74.1	46.8	53.3	74.3	42.9
12.00 - 13.00	54.5	81.5	45.2	59.4	83.6	50.4	54.7	71.8	46.2	50.1	78.8	42.8
13.00 - 14.00	51.1	69.9	45.5	57.0	89.3	46.5	52.6	76.2	43.5	48.7	71.6	43.1
14.00 - 15.00	50.8	70.9	45.4	52.0	69.7	46.9	52.8	75.9	45.0	53.2	74.1	44.4
15.00 - 16.00	52.7	70.4	45.9	53.5	71.2	48.3	54.3	75.2	45.9	56.7	84.8	44.7
16.00 - 17.00	53.2	74.6	47.1	55.9	80.5	48.3	53.4	72.5	46.8	51.3	66.1	46.1
17.00 - 18.00	55.0	72.3	50.4	57.6	74.1	52.9	57.3	76.9	52.0	59.6	81.8	52.4
18.00 - 19.00	57.7	79.5	48.0	59.4	84.3	49.5	49.9	72.1	46.4	52.2	77.7	45.1
19.00 - 20.00	50.3	65.8	47.5	51.6	79.3	47.2	49.7	65.3	46.3	52.1	77.0	43.9
20.00 - 21.00	49.9	63.6	47.1	52.3	75.3	47.3	53.3	76.6	45.9	52.9	78.6	45.1
21.00 - 22.00	51.3	77.3	46.0	52.2	74.5	46.1	51.6	70.3	45.8	47.3	66.2	43.6
22.00 - 23.00	58.1	76.4	45.0	48.9	65.0	45.5	51.5	78.8	43.7	47.6	73.0	41.4
23.00 - 00.00	55.0	74.1	45.3	55.4	81.3	45.6	49.9	67.0	43.8	43.7	68.9	40.3
00.00 - 01.00	48.4	67.6	45.1	48.3	62.7	45.2	47.9	66.2	44.0	46.0	72.3	38.0
01.00 - 02.00	48.6	64.3	45.1	54.7	82.4	44.5	49.5	61.5	44.7	41.3	60.6	38.0
02.00 - 03.00	46.9	65.1	43.6	51.7	72.9	45.7	51.2	73.2	45.2	39.9	60.1	37.5
03.00 - 04.00	47.1	62.6	43.2	48.6	60.0	44.1	46.0	61.1	41.8	42.1	60.5	39.7
04.00 - 05.00	48.6	60.2	44.9	46.0	60.1	42.8	43.2	62.2	40.4	43.9	68.7	39.8
05.00 - 06.00	53.7	77.4	47.8	54.0	77.1	45.6	51.9	73.8	43.4	48.8	71.8	44.4
06.00 - 07.00	56.4	71.1	52.4	57.9	81.7	53.2	56.8	75.3	52.5	56.7	69.2	52.7
07.00 - 08.00	52.7	69.1	46.7	53.0	74.5	48.5	53.5	79.6	46.5	54.7	73.5	46.0
08.00 - 09.00	52.8	78.8	46.1	52.5	67.4	48.7	53.0	70.5	44.7	51.9	69.8	45.8
09.00 - 10.00	56.0	74.5	47.1	55.0	77.1	47.6	50.7	73.4	44.2	52.9	77.1	45.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	53.4	-	-	54.7	-	-	52.6	-	-	52.8	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	81.5	-	-	89.3	-	-	79.6	-	-	84.8	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	46.4	-	-	47.4	-	-	45.5	-	-	43.6
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวปิ้ง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
14 ธ.ค. 64	3.1
15 ธ.ค. 64	4.4
16 ธ.ค. 64	4.6
17 ธ.ค. 64	4.8
18 ธ.ค. 64	5.2
19 ธ.ค. 64	5.4
20 ธ.ค. 64	5.7
ค่าสูงสุด	5.7
ค่าต่ำสุด	3.1
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ธีรธิดาณิคม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N1)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190085
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) :	94.23 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Request No. 21-65/0317

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N1)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	10 - 11 มี.ค. 65			11 - 12 มี.ค. 65			12 - 13 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	54.7	79.8	44.7	51.5	73.7	44.3	52.7	74.0	45.6
10.00 - 11.00	48.5	67.3	44.2	52.5	72.0	42.8	58.1	85.4	44.8
11.00 - 12.00	50.9	66.2	44.5	57.6	82.4	40.1	55.6	77.4	43.2
12.00 - 13.00	46.5	61.2	40.0	53.9	77.0	40.0	54.8	74.4	43.1
13.00 - 14.00	46.3	67.9	40.5	53.6	80.3	40.9	51.9	72.1	41.8
14.00 - 15.00	51.6	75.8	42.3	54.1	71.3	43.4	53.6	69.5	41.8
15.00 - 16.00	51.1	77.0	42.0	55.3	71.9	48.3	52.9	69.0	42.9
16.00 - 17.00	53.0	69.6	41.9	53.0	78.5	42.4	55.3	76.4	45.3
17.00 - 18.00	51.1	71.3	44.2	56.5	77.8	44.9	55.4	78.9	45.2
18.00 - 19.00	47.6	69.6	41.8	59.7	82.1	46.1	52.3	73.7	43.2
19.00 - 20.00	48.5	68.6	44.0	46.6	63.5	43.2	50.5	74.1	44.7
20.00 - 21.00	46.3	65.6	43.6	52.6	73.0	42.1	45.0	60.4	43.5
21.00 - 22.00	53.9	75.0	43.3	64.1	78.5	46.5	53.5	80.6	44.2
22.00 - 23.00	48.2	60.7	45.5	45.2	64.3	43.1	46.3	67.2	43.2
23.00 - 00.00	48.4	70.0	42.8	44.2	62.0	42.0	46.4	65.8	43.4
00.00 - 01.00	45.2	60.5	42.7	44.5	62.7	41.6	48.7	61.2	45.9
01.00 - 02.00	46.9	66.4	43.7	48.6	60.7	45.8	47.7	67.0	45.0
02.00 - 03.00	48.0	60.9	44.7	48.4	62.5	45.5	47.9	60.9	44.8
03.00 - 04.00	48.0	60.2	44.9	47.5	60.3	45.1	46.1	60.3	42.9
04.00 - 05.00	48.4	73.7	45.2	47.8	60.5	45.3	50.6	75.4	44.4
05.00 - 06.00	54.8	70.4	48.0	56.2	74.8	47.7	57.0	79.3	47.7
06.00 - 07.00	58.3	79.0	50.4	54.0	78.8	49.9	53.4	73.7	49.1
07.00 - 08.00	53.3	75.2	47.5	54.6	77.4	48.0	55.2	72.8	47.5
08.00 - 09.00	50.5	66.6	45.4	59.1	84.3	48.8	52.6	70.6	45.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs) ¹)	51.4	-	-	55.5	-	-	53.2	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	79.8	-	-	84.3	-	-	85.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	44.1	-	-	44.5	-	-	44.5
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N11)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	13 - 14 มี.ค. 65			14 - 15 มี.ค. 65			15 - 16 มี.ค. 65			16 - 17 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	51.8	67.7	44.2	47.2	61.5	43.3	50.8	62.1	48.7	52.4	69.1	49.4
10.00 - 11.00	51.4	71.1	41.5	50.3	73.5	45.4	50.6	68.2	48.3	52.7	72.4	49.1
11.00 - 12.00	50.2	71.0	40.7	45.4	66.2	40.3	50.2	64.4	48.4	57.4	81.3	48.6
12.00 - 13.00	47.8	63.8	40.7	49.1	70.5	40.2	51.7	69.2	49.4	54.4	78.6	46.7
13.00 - 14.00	50.5	73.6	42.8	47.9	63.2	40.7	51.7	71.1	49.3	51.2	69.5	44.8
14.00 - 15.00	44.8	62.8	40.7	48.1	68.4	40.7	51.4	60.9	49.0	50.0	61.1	45.6
15.00 - 16.00	46.9	62.5	40.1	47.1	63.2	40.6	51.9	62.4	49.1	49.3	62.5	45.3
16.00 - 17.00	50.0	75.8	41.3	50.3	66.6	45.9	49.2	61.2	47.4	52.1	77.0	45.5
17.00 - 18.00	53.7	75.2	44.5	52.4	73.7	42.6	48.7	60.4	46.9	54.3	75.5	45.1
18.00 - 19.00	49.7	70.8	42.8	47.8	72.6	40.3	48.8	61.0	46.1	50.0	74.1	43.9
19.00 - 20.00	51.9	77.9	42.5	47.3	65.8	44.2	48.0	62.0	46.3	49.6	75.5	41.5
20.00 - 21.00	51.4	80.0	43.1	46.6	63.2	43.7	46.8	61.0	44.0	54.4	76.5	41.4
21.00 - 22.00	50.7	78.8	43.4	47.6	71.8	43.6	48.2	61.5	46.1	51.9	78.3	43.4
22.00 - 23.00	45.6	61.9	43.6	48.7	63.1	46.7	50.4	71.1	47.8	46.9	71.8	42.0
23.00 - 00.00	46.8	60.7	44.4	48.3	62.7	46.8	58.5	82.3	52.1	43.4	60.4	41.2
00.00 - 01.00	49.9	73.3	45.0	48.2	60.0	47.1	49.9	61.6	47.3	43.8	63.2	41.6
01.00 - 02.00	44.0	60.5	42.8	49.1	69.2	46.5	49.1	63.5	47.4	42.2	61.2	40.8
02.00 - 03.00	53.9	76.2	45.0	49.2	60.8	47.9	48.0	63.0	45.5	54.4	77.2	50.8
03.00 - 04.00	46.3	63.1	42.2	49.4	66.3	47.3	49.7	62.9	47.6	57.8	76.7	52.7
04.00 - 05.00	51.6	76.0	41.7	50.1	66.1	48.8	52.0	63.2	48.4	42.7	60.9	40.7
05.00 - 06.00	59.7	81.1	47.4	49.4	61.8	47.0	54.9	82.3	47.5	57.5	80.8	52.0
06.00 - 07.00	55.2	70.1	48.8	49.5	66.3	45.4	52.9	75.2	48.8	55.2	74.8	48.2
07.00 - 08.00	54.5	73.4	46.0	51.9	71.1	46.6	50.9	66.0	48.4	50.4	63.8	46.2
08.00 - 09.00	50.6	71.1	44.2	56.1	68.9	50.9	51.8	68.4	49.4	55.6	75.3	50.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	52.0	-	-	49.7	-	-	51.6	-	-	53.1	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	81.1	-	-	73.7	-	-	82.3	-	-	81.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	43.3	-	-	44.7	-	-	47.9	-	-	45.7
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวปิ้ง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
10 มี.ค. 65	6.8
11 มี.ค. 65	8.1
12 มี.ค. 65	7.2
13 มี.ค. 65	5.4
14 มี.ค. 65	5.6
15 มี.ค. 65	5.2
16 มี.ค. 65	6.7
ค่าสูงสุด	8.1
ค่าต่ำสุด	5.2
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์	ชื่อผู้บันทึก	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาคานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N1)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N1)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	7 - 8 ธ.ค. 65			8 - 9 ธ.ค. 65			9 - 10 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	55.5	75.8	45.6	52.5	73.8	46.7	49.9	61.0	46.4
11.00 - 12.00	50.7	67.7	44.7	54.0	78.7	45.4	52.8	72.2	44.3
12.00 - 13.00	56.6	75.4	49.8	55.7	78.8	42.9	52.0	70.9	45.1
13.00 - 14.00	58.5	71.3	53.7	54.3	73.5	46.2	56.2	80.3	45.0
14.00 - 15.00	55.4	71.4	48.2	57.3	81.7	46.7	48.4	63.1	44.9
15.00 - 16.00	52.4	71.6	46.0	53.5	73.5	44.6	53.0	71.6	45.3
16.00 - 17.00	55.6	71.4	47.8	60.3	85.6	45.7	50.6	65.8	45.1
17.00 - 18.00	58.8	75.1	46.8	57.6	75.3	46.2	55.3	72.8	43.6
18.00 - 19.00	53.9	75.7	45.3	55.8	81.3	47.0	63.9	78.3	50.6
19.00 - 20.00	53.5	79.9	47.4	50.3	68.7	47.0	59.3	75.9	47.3
20.00 - 21.00	59.5	81.6	45.0	50.8	74.1	47.9	56.7	82.3	43.3
21.00 - 22.00	49.6	76.5	44.2	48.8	71.9	45.0	51.4	67.3	43.8
22.00 - 23.00	58.6	81.2	44.9	47.4	62.4	44.4	50.8	70.4	43.7
23.00 - 00.00	46.8	71.1	44.2	52.1	73.5	45.3	50.8	65.0	43.9
00.00 - 01.00	46.9	68.3	44.2	47.4	68.6	43.7	51.8	66.9	42.0
01.00 - 02.00	50.2	72.2	45.6	45.5	66.1	42.6	49.4	65.8	43.2
02.00 - 03.00	49.9	65.4	47.6	46.7	68.0	43.5	52.0	71.7	44.3
03.00 - 04.00	50.0	67.5	46.6	46.4	62.0	43.5	53.4	74.7	43.5
04.00 - 05.00	47.1	60.2	45.7	47.8	68.7	43.8	51.7	69.6	43.8
05.00 - 06.00	51.7	75.0	46.9	59.7	79.4	46.1	49.9	69.3	43.5
06.00 - 07.00	56.1	77.1	46.5	58.6	84.9	48.4	52.7	67.4	46.5
07.00 - 08.00	59.6	84.7	47.8	62.9	82.7	52.9	51.6	68.9	45.4
08.00 - 09.00	56.0	78.1	49.2	54.1	76.5	46.3	53.7	65.5	45.6
09.00 - 10.00	55.1	71.3	49.7	56.5	75.1	46.7	54.1	67.9	48.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	55.3	-	-	55.7	-	-	54.9	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	84.7	-	-	85.6	-	-	82.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.8	-	-	45.8	-	-	44.9
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N11)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	10 - 11 ธ.ค. 65			11 - 12 ธ.ค. 65			12 - 13 ธ.ค. 65			13 - 14 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	53.5	72.1	46.7	51.2	66.7	48.5	48.2	64.7	46.0	66.4	81.1	49.6
11.00 - 12.00	57.9	78.4	48.2	49.2	62.1	47.5	56.1	76.7	47.4	53.9	70.1	46.0
12.00 - 13.00	56.5	81.5	46.0	49.1	63.3	47.5	52.9	70.2	47.3	54.7	75.2	46.1
13.00 - 14.00	54.6	71.3	44.6	65.4	81.9	49.4	49.6	60.9	46.3	50.6	65.0	45.0
14.00 - 15.00	55.1	73.5	46.8	49.6	61.6	47.8	50.6	65.3	46.9	53.4	69.7	44.6
15.00 - 16.00	52.5	68.8	46.1	49.6	60.0	47.0	51.0	63.4	46.2	54.8	69.4	47.2
16.00 - 17.00	51.0	68.3	44.3	47.6	60.6	46.5	66.4	82.2	50.5	62.1	82.3	47.5
17.00 - 18.00	51.4	67.0	45.2	49.2	66.1	46.7	55.9	74.8	47.9	52.0	70.0	45.9
18.00 - 19.00	53.7	70.7	47.3	52.0	71.3	46.7	50.7	66.0	45.9	54.6	69.1	47.5
19.00 - 20.00	55.1	70.3	48.3	48.6	62.9	46.5	54.2	71.0	47.4	54.1	69.2	47.1
20.00 - 21.00	52.8	68.9	47.6	46.6	60.6	44.7	54.7	70.5	49.0	59.4	74.6	47.4
21.00 - 22.00	54.5	71.5	47.5	48.1	61.6	45.4	49.1	65.7	44.1	63.6	82.7	46.7
22.00 - 23.00	54.0	70.4	48.0	48.8	66.9	45.8	50.8	69.4	43.2	55.0	68.6	48.1
23.00 - 00.00	64.1	81.2	46.7	53.3	75.3	46.6	56.2	73.6	46.4	55.3	74.1	48.0
00.00 - 01.00	55.5	74.4	45.9	50.1	64.6	47.3	51.2	62.8	46.0	53.5	66.9	47.1
01.00 - 02.00	56.9	73.2	47.0	47.8	60.2	45.9	49.5	62.2	44.5	51.6	69.3	46.7
02.00 - 03.00	55.0	68.5	48.7	48.1	65.7	45.2	56.8	80.1	44.2	50.2	62.7	46.7
03.00 - 04.00	66.3	82.3	50.3	52.2	75.2	47.2	58.8	82.7	47.2	64.7	79.6	61.3
04.00 - 05.00	54.7	74.3	48.7	48.5	60.3	46.0	53.6	67.0	47.1	64.7	68.7	64.0
05.00 - 06.00	58.0	75.5	48.1	48.1	61.1	46.9	52.8	69.7	46.4	56.5	70.3	47.3
06.00 - 07.00	53.3	71.3	48.8	47.7	60.9	45.5	51.0	70.2	45.4	52.5	73.1	45.6
07.00 - 08.00	50.5	65.0	48.1	51.2	71.9	47.3	53.5	72.7	46.0	49.2	65.4	46.2
08.00 - 09.00	50.2	67.0	47.6	68.0	84.0	47.3	54.8	74.7	47.5	52.2	72.8	45.8
09.00 - 10.00	49.8	60.2	47.5	68.9	92.0	46.7	51.9	65.6	45.6	51.3	60.1	49.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	57.4	-	-	59.1	-	-	56.1	-	-	59.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	82.3	-	-	92.0	-	-	82.7	-	-	82.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	47.2	-	-	46.7	-	-	46.4	-	-	48.2
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
7 ธ.ค. 65	8.3
8 ธ.ค. 65	6.6
9 ธ.ค. 65	4.9
10 ธ.ค. 65	5.7
11 ธ.ค. 65	4.2
12 ธ.ค. 65	5.0
13 ธ.ค. 65	5.8
ค่าสูงสุด	8.3
ค่าต่ำสุด	4.2
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
13 - 14 มี.ค. 66	57.7	85.1	53.6	5.4
14 - 15 มี.ค. 66	56.6	85.9	52.8	6.0
15 - 16 มี.ค. 66	55.7	76.9	52.0	5.7
16 - 17 มี.ค. 66	58.1	87.4	54.0	5.9
17 - 18 มี.ค. 66	58.5	86.4	53.9	5.4
18 - 19 มี.ค. 66	56.1	86.4	52.4	6.1
19 - 20 มี.ค. 66	56.0	85.1	52.3	5.5
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315077 E, 1921461 N

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
21 - 22 ธ.ค. 66	54.6	83.4	49.5	4.3
22 - 23 ธ.ค. 66	54.1	78.4	48.8	5.5
23 - 24 ธ.ค. 66	54.1	79.8	48.8	4.1
24 - 25 ธ.ค. 66	53.5	79.1	48.3	6.1
25 - 26 ธ.ค. 66	54.8	84.4	47.1	5.7
26 - 27 ธ.ค. 66	54.5	88.8	48.7	5.9
27 - 28 ธ.ค. 66	54.1	78.7	49.2	6.5
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
8 - 9 ก.พ. 67	54.9	76.9	51.7	5.2
9 - 10 ก.พ. 67	54.9	76.4	51.4	4.3
10 - 11 ก.พ. 67	55.0	77.3	51.4	5.3
11 - 12 ก.พ. 67	55.4	77.4	51.0	5.3
12 - 13 ก.พ. 67	55.2	81.9	50.5	5.1
13 - 14 ก.พ. 67	55.7	77.3	50.9	4.4
14 - 15 ก.พ. 67	54.8	76.5	50.8	5.7
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
11 - 12 ธ.ค. 67	56.6	86.6	48.1	7.3
12 - 13 ธ.ค. 67	55.6	87.0	47.2	8.8
13 - 14 ธ.ค. 67	56.3	92.5	47.7	6.6
14 - 15 ธ.ค. 67	56.9	88.4	48.6	5.7
15 - 16 ธ.ค. 67	56.5	89.4	48.7	8.0
16 - 17 ธ.ค. 67	56.8	91.7	48.1	8.2
17 - 18 ธ.ค. 67	56.5	90.5	47.9	7.1
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N1)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
10 - 11 มิ.ย. 68	52.0	84.9	43.4	6.9
11 - 12 มิ.ย. 68	52.3	81.5	44.7	6.7
12 - 13 มิ.ย. 68	55.3	85.0	47.9	6.0
13 - 14 มิ.ย. 68	57.8	90.2	47.8	6.2
14 - 15 มิ.ย. 68	54.4	89.7	46.3	5.8
15 - 16 มิ.ย. 68	58.2	82.2	51.6	5.6
16 - 17 มิ.ย. 68	56.6	87.9	51.9	5.4
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)			
	$L_{eq\ 24\ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
10 - 11 ธ.ค. 68	55.3	91.5	46.9	4.7
11 - 12 ธ.ค. 68	55.4	93.2	47.7	4.5
12 - 13 ธ.ค. 68	53.2	82.1	47.3	4.5
13 - 14 ธ.ค. 68	57.5	91.0	48.2	6.4
14 - 15 ธ.ค. 68	54.6	93.5	47.3	5.9
15 - 16 ธ.ค. 68	55.7	90.6	49.7	5.8
16 - 17 ธ.ค. 68	53.1	89.6	47.1	4.4
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)			
	$L_{eq\ 24\ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
22 - 23 มิ.ย. 69	52.8	84.5	45.5	5.5
23 - 24 มิ.ย. 69	53.4	85.5	42.9	4.7
24 - 25 มิ.ย. 69	55.3	96.0	45.7	5.0
25 - 26 มิ.ย. 69	53.7	96.1	44.9	4.9
26 - 27 มิ.ย. 69	53.2	93.3	46.4	5.4
27 - 28 มิ.ย. 69	54.9	93.6	48.2	5.3
28 - 29 มิ.ย. 69	54.3	95.4	47.9	5.0
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315167 E, 1921288 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190081
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	11 - 12 มี.ค. 64			12 - 13 มี.ค. 64			13 - 14 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	61.7	88.3	49.5	58.0	78.2	48.4	57.9	85.2	46.9
11.00 - 12.00	55.7	73.8	46.1	57.9	76.5	49.8	52.7	73.4	45.3
12.00 - 13.00	54.9	82.4	43.7	55.9	75.0	49.6	54.7	72.2	44.1
13.00 - 14.00	55.6	77.3	43.1	54.4	73.4	47.5	52.9	73.1	43.1
14.00 - 15.00	55.8	85.5	44.1	57.0	70.9	49.4	57.3	82.6	44.7
15.00 - 16.00	57.5	79.7	44.6	58.6	74.2	50.4	56.5	77.2	43.8
16.00 - 17.00	57.6	76.5	47.3	58.0	79.4	51.3	57.9	83.9	45.9
17.00 - 18.00	61.6	88.1	50.2	60.3	80.0	50.8	59.7	78.9	50.1
18.00 - 19.00	55.7	78.9	47.6	56.6	77.9	48.4	60.9	84.6	47.9
19.00 - 20.00	53.7	75.1	48.5	55.1	72.7	50.9	60.1	82.1	48.9
20.00 - 21.00	53.6	76.9	49.7	54.6	74.1	50.9	50.2	73.8	44.2
21.00 - 22.00	53.6	71.5	50.4	55.1	76.1	49.6	50.1	71.5	46.6
22.00 - 23.00	54.2	72.4	51.8	53.8	72.5	49.1	48.8	67.0	46.5
23.00 - 00.00	53.3	68.4	51.5	51.0	73.9	46.4	45.1	59.6	42.9
00.00 - 01.00	52.7	72.5	49.5	52.2	76.3	45.6	44.6	62.1	41.9
01.00 - 02.00	50.8	74.2	46.5	54.6	73.5	47.0	61.5	74.9	41.9
02.00 - 03.00	47.9	72.0	44.4	47.6	64.0	44.4	51.7	72.6	44.0
03.00 - 04.00	47.3	67.2	44.8	52.7	84.1	45.0	46.7	64.7	44.2
04.00 - 05.00	48.0	70.8	44.4	47.8	68.3	43.9	50.5	74.5	43.9
05.00 - 06.00	53.0	72.6	43.5	52.9	78.4	43.2	55.3	79.3	43.4
06.00 - 07.00	56.3	78.2	48.2	57.3	80.3	48.6	57.6	82.8	49.1
07.00 - 08.00	65.6	90.0	48.5	57.4	78.0	48.0	55.5	74.3	48.5
08.00 - 09.00	56.1	74.8	48.0	57.6	76.5	48.9	61.9	86.9	48.8
09.00 - 10.00	56.0	76.4	47.7	53.8	77.1	46.4	61.1	88.6	48.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	57.2	-	-	56.0	-	-	57.1	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	90.0	-	-	84.1	-	-	88.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	47.2	-	-	48.1	-	-	45.6
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนางสระปลา) (N2)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	14 - 15 มี.ค. 64			15 - 16 มี.ค. 64			16 - 17 มี.ค. 64			17 - 18 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	56.0	76.9	48.6	55.3	77.5	45.1	57.1	78.6	47.4	57.4	83.3	46.4
11.00 - 12.00	59.0	78.1	46.5	55.6	73.8	46.5	57.3	72.6	47.1	62.7	89.3	49.4
12.00 - 13.00	58.7	77.8	45.5	57.2	71.7	45.1	58.3	75.7	46.4	56.1	73.7	46.5
13.00 - 14.00	55.4	75.4	43.0	56.6	78.7	45.8	55.6	73.1	44.6	55.7	71.8	46.8
14.00 - 15.00	51.7	71.0	43.6	57.2	78.7	44.8	55.1	73.6	44.7	54.3	75.0	43.9
15.00 - 16.00	54.1	74.8	45.2	57.9	72.7	48.9	60.2	83.4	46.5	59.1	84.9	45.8
16.00 - 17.00	56.5	75.8	48.3	58.1	74.5	49.6	60.7	88.2	49.0	61.5	88.1	47.1
17.00 - 18.00	60.5	83.4	50.7	59.2	75.9	50.1	59.8	81.7	50.2	57.6	74.8	50.5
18.00 - 19.00	59.5	81.0	48.5	61.1	85.4	45.2	57.7	79.5	43.6	53.5	73.0	47.0
19.00 - 20.00	51.9	68.5	46.7	53.0	77.4	43.7	51.5	73.7	41.1	51.0	67.8	45.7
20.00 - 21.00	50.5	69.1	45.4	48.7	69.2	41.7	50.9	72.0	42.6	48.2	66.1	44.2
21.00 - 22.00	51.4	73.6	47.0	52.5	79.3	44.6	46.9	71.6	42.9	46.8	59.1	44.1
22.00 - 23.00	48.7	68.3	46.9	53.6	71.8	45.7	61.4	86.6	42.7	46.3	60.0	44.4
23.00 - 00.00	47.7	63.9	45.3	45.8	64.3	42.6	56.1	87.1	39.6	50.7	56.2	49.7
00.00 - 01.00	46.5	66.9	44.2	44.1	64.5	40.4	43.7	71.1	38.1	47.0	58.2	44.9
01.00 - 02.00	50.3	65.2	48.5	49.2	72.5	41.0	41.1	58.3	37.9	43.8	52.2	41.9
02.00 - 03.00	49.0	58.9	47.2	41.2	61.5	38.4	43.5	64.4	37.6	43.6	48.4	41.9
03.00 - 04.00	48.2	57.6	45.9	41.2	61.2	37.7	42.1	58.9	37.6	43.6	55.6	40.8
04.00 - 05.00	49.1	64.2	45.9	49.5	57.6	43.9	43.2	56.3	37.9	42.0	50.9	40.2
05.00 - 06.00	56.2	78.7	43.3	56.1	75.2	42.0	52.6	76.9	40.0	49.8	61.7	44.3
06.00 - 07.00	60.8	76.3	50.4	59.9	74.4	50.3	61.0	85.5	50.6	55.9	87.1	43.9
07.00 - 08.00	55.3	73.1	47.8	58.0	83.8	48.6	56.5	72.0	48.8	57.6	87.3	45.8
08.00 - 09.00	59.9	87.8	47.1	57.7	84.6	48.5	56.6	78.1	48.4	66.0	99.5	48.4
09.00 - 10.00	53.0	69.8	46.5	57.3	76.2	47.3	58.3	83.9	47.0	54.7	73.4	47.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	55.8	-	-	56.0	-	-	56.8	-	-	57.1	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	87.8	-	-	85.4	-	-	88.2	-	-	99.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.6	-	-	44.9	-	-	43.9	-	-	45.5
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
11 มี.ค. 64	6.6
12มี.ค. 64	6.3
13 มี.ค. 64	5.7
14 มี.ค. 64	5.7
15 มี.ค. 64	5.9
16 มี.ค. 64	4.2
17 มี.ค. 64	6.3
ค่าสูงสุด	6.6
ค่าต่ำสุด	4.2
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายธีรพงศ์ จูพันธ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ ธีรธาดานิยม

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5

ชื่อผู้บันทึก : นายธีรพงศ์ จูพันธ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์ โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315167 E, 1921288 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190081
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	14 - 15 ธ.ค. 64			15 - 16 ธ.ค. 64			16 - 17 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	57.5	72.0	53.8	58.2	76.9	51.7	61.0	79.7	56.8
11.00 - 12.00	62.7	86.0	58.1	53.4	72.4	51.2	54.4	72.7	51.2
12.00 - 13.00	56.3	70.1	53.2	53.7	73.3	50.2	53.3	63.2	51.3
13.00 - 14.00	61.3	78.3	57.8	56.5	72.9	51.7	60.6	79.4	55.5
14.00 - 15.00	56.7	68.7	53.6	59.8	78.1	51.4	53.7	76.7	50.4
15.00 - 16.00	57.7	77.0	54.1	54.6	66.0	52.6	59.4	80.3	51.7
16.00 - 17.00	55.1	66.1	51.7	59.9	78.9	53.2	58.8	78.5	52.6
17.00 - 18.00	57.6	73.5	53.8	67.4	91.4	60.6	66.8	92.6	61.7
18.00 - 19.00	57.6	65.4	54.9	55.1	65.4	53.9	56.4	67.0	54.8
19.00 - 20.00	54.1	64.6	52.5	55.6	73.0	53.5	56.2	62.3	54.6
20.00 - 21.00	53.6	73.3	50.5	55.6	65.8	53.4	54.7	60.4	52.3
21.00 - 22.00	54.7	71.1	50.8	53.9	69.6	51.8	55.5	71.3	53.9
22.00 - 23.00	50.0	60.2	47.7	56.5	61.0	54.1	56.5	75.1	54.8
23.00 - 00.00	47.3	60.0	44.5	56.2	62.5	54.7	55.9	61.1	53.3
00.00 - 01.00	46.6	60.7	44.0	54.8	60.0	52.4	58.4	65.2	56.0
01.00 - 02.00	46.3	60.4	44.8	55.2	60.8	53.8	57.2	64.8	55.4
02.00 - 03.00	46.5	60.3	44.9	56.4	62.1	54.7	56.0	70.7	53.6
03.00 - 04.00	46.6	60.3	44.1	57.6	76.8	53.7	56.4	75.6	53.6
04.00 - 05.00	48.0	60.8	46.4	59.5	76.5	54.5	61.5	79.9	53.8
05.00 - 06.00	56.9	77.4	52.9	67.7	84.3	60.5	69.0	93.4	63.4
06.00 - 07.00	53.8	71.6	48.1	63.9	80.6	58.0	63.0	79.7	57.1
07.00 - 08.00	56.9	67.7	53.8	61.7	79.8	56.6	59.3	78.2	53.7
08.00 - 09.00	56.6	70.1	53.3	59.2	78.9	55.2	58.4	79.1	55.0
09.00 - 10.00	60.2	78.3	53.5	60.2	79.6	56.4	62.1	90.5	57.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	56.5	-	-	60.3	-	-	60.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	86.0	-	-	91.4	-	-	93.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	50.9	-	-	54.2	-	-	54.8
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิ่ง (อบต. หองสระปลา) (N2)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	17 - 18 ธ.ค. 64			18 - 19 ธ.ค. 64			19 - 20 ธ.ค. 64			20 - 21 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	59.4	79.0	55.6	56.8	71.7	54.3	53.0	74.0	49.7	53.8	76.0	50.9
11.00 - 12.00	57.3	79.1	53.0	60.2	77.5	56.5	58.5	77.3	53.6	61.7	84.3	57.8
12.00 - 13.00	58.2	76.3	53.5	59.9	77.7	54.0	59.9	80.2	55.4	55.7	83.8	51.0
13.00 - 14.00	59.5	79.7	52.8	57.3	76.8	51.6	56.8	78.5	52.2	55.3	76.6	51.1
14.00 - 15.00	60.4	79.3	56.3	66.1	85.2	62.4	62.0	81.0	58.5	56.6	80.6	53.3
15.00 - 16.00	55.1	64.3	53.4	57.1	82.7	51.8	54.8	62.4	52.9	56.8	76.6	52.3
16.00 - 17.00	60.2	79.3	54.9	55.8	83.2	50.4	59.9	78.8	55.8	58.6	78.6	55.6
17.00 - 18.00	61.8	83.8	54.0	45.3	69.8	42.3	68.5	99.2	62.9	65.1	83.8	61.8
18.00 - 19.00	56.1	73.6	53.9	47.4	65.6	45.9	57.3	64.7	54.9	58.7	85.5	54.9
19.00 - 20.00	55.3	61.5	53.5	45.1	61.3	43.6	56.7	62.3	54.8	54.5	70.1	52.4
20.00 - 21.00	55.9	71.9	53.0	45.6	60.1	44.5	56.2	61.6	54.5	56.3	80.7	53.8
21.00 - 22.00	56.1	79.3	53.7	43.1	60.8	41.0	56.6	61.0	54.9	54.9	60.6	52.9
22.00 - 23.00	55.7	71.2	53.6	43.5	62.5	41.6	56.8	76.5	53.9	54.5	80.7	52.9
23.00 - 00.00	55.9	63.6	53.0	42.6	60.5	40.0	55.5	64.5	53.5	53.6	60.3	51.4
00.00 - 01.00	55.6	71.4	53.2	42.8	60.9	40.3	57.3	65.4	54.6	51.1	60.5	49.2
01.00 - 02.00	55.6	64.7	53.4	41.7	60.4	39.7	56.2	62.4	54.2	53.4	75.5	50.9
02.00 - 03.00	55.1	61.1	53.4	42.5	61.5	40.8	56.1	75.0	53.9	56.4	94.7	52.9
03.00 - 04.00	58.5	76.8	53.9	42.5	60.8	40.6	57.9	75.8	53.2	55.5	76.3	52.1
04.00 - 05.00	62.3	81.7	57.7	41.9	60.8	39.7	60.0	77.1	55.0	53.0	62.0	51.3
05.00 - 06.00	69.4	90.9	65.4	47.1	66.2	45.0	65.0	89.6	62.9	53.9	66.3	51.7
06.00 - 07.00	64.3	84.5	60.3	45.6	69.0	41.1	65.2	86.8	62.6	56.3	69.5	52.2
07.00 - 08.00	62.3	78.7	58.9	46.4	66.0	43.5	60.6	77.8	55.1	61.4	77.5	58.4
08.00 - 09.00	60.8	78.0	54.0	57.9	85.9	52.4	61.6	80.4	58.8	67.1	84.4	62.7
09.00 - 10.00	57.2	76.5	53.9	52.2	68.5	49.1	59.0	79.7	55.0	65.5	81.8	60.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	60.6	-	-	55.9	-	-	60.6	-	-	59.6	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	90.9	-	-	85.9	-	-	99.2	-	-	94.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	54.9	-	-	46.3	-	-	55.5	-	-	53.9
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹⁾	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹⁾	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
14 ธ.ค. 64	4.1
15 ธ.ค. 64	4.0
16 ธ.ค. 64	4.6
17 ธ.ค. 64	3.7
18 ธ.ค. 64	7.2
19 ธ.ค. 64	5.7
20 ธ.ค. 64	4.0
ค่าสูงสุด	7.2
ค่าต่ำสุด	3.7
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์	ชื่อผู้บันทึก	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิตติธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็น ไลฟ์ โปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิง (อบต. หนองสระปลา) (N2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190081
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A))	: 94.23 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Request No. 21-65/0317

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวมิง (อบต. หนองสระปลา) (N2)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	10 - 11 มี.ค. 65			11 - 12 มี.ค. 65			12 - 13 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	52.1	72.0	47.2	52.6	68.2	48.9	53.0	71.4	45.5
10.00 - 11.00	49.9	68.5	45.4	53.2	72.0	49.5	49.9	68.8	44.7
11.00 - 12.00	47.5	63.2	44.1	52.3	70.4	45.4	50.4	72.1	45.7
12.00 - 13.00	51.2	71.8	46.9	50.9	69.8	45.7	54.5	76.6	50.2
13.00 - 14.00	49.2	66.7	43.4	50.3	75.1	44.2	49.0	67.6	42.8
14.00 - 15.00	49.4	68.1	42.6	54.8	75.9	48.7	47.5	66.5	41.4
15.00 - 16.00	50.4	70.0	45.9	53.2	73.0	50.7	55.5	82.9	50.8
16.00 - 17.00	52.8	74.3	46.8	52.6	71.0	48.3	59.4	80.7	52.7
17.00 - 18.00	59.9	82.0	48.0	63.3	86.2	58.2	62.2	85.0	57.4
18.00 - 19.00	54.4	81.4	46.8	56.4	82.4	50.9	57.1	79.9	52.0
19.00 - 20.00	54.5	81.6	46.3	45.9	60.4	43.8	50.5	61.3	48.9
20.00 - 21.00	47.9	69.2	45.1	46.6	60.6	44.7	47.7	62.4	45.1
21.00 - 22.00	50.9	73.4	45.3	46.5	60.8	44.4	64.9	85.9	59.3
22.00 - 23.00	52.0	60.1	49.0	47.6	60.4	45.3	59.3	81.6	54.6
23.00 - 00.00	51.6	68.7	49.8	46.3	64.5	42.6	63.3	71.0	58.7
00.00 - 01.00	49.2	60.7	47.4	44.2	60.9	42.1	59.0	60.9	57.2
01.00 - 02.00	48.9	66.8	45.1	49.5	63.3	46.7	55.6	60.1	53.5
02.00 - 03.00	47.5	60.7	44.9	49.8	60.2	47.1	63.0	73.1	58.8
03.00 - 04.00	49.8	66.6	44.8	49.9	66.2	44.8	63.2	74.0	58.7
04.00 - 05.00	53.6	69.4	48.6	53.1	68.5	47.1	61.6	75.0	57.3
05.00 - 06.00	57.7	75.5	52.5	61.6	84.2	55.5	65.1	99.6	60.9
06.00 - 07.00	62.3	86.0	58.1	56.3	75.5	50.3	64.6	87.3	59.5
07.00 - 08.00	57.3	75.2	52.9	55.5	73.5	50.0	63.8	84.0	59.3
08.00 - 09.00	56.2	79.1	51.1	51.1	72.7	45.5	60.3	80.9	56.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.5	-	-	54.7	-	-	60.5	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	86.0	-	-	86.2	-	-	99.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	47.4	-	-	47.5	-	-	53.0
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	13 - 14 มี.ค. 65			14 - 15 มี.ค. 65			15 - 16 มี.ค. 65			16 - 17 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	59.2	78.0	55.6	56.3	77.4	51.8	56.8	74.3	51.9	55.8	74.4	50.7
10.00 - 11.00	61.0	82.6	58.8	56.8	78.2	51.9	55.1	74.3	50.0	57.2	85.8	53.2
11.00 - 12.00	56.7	97.5	51.5	61.3	83.2	57.5	53.0	70.9	49.7	62.0	88.9	58.5
12.00 - 13.00	55.6	77.7	50.6	65.5	92.3	60.5	52.1	72.8	48.2	55.9	77.9	51.5
13.00 - 14.00	59.0	77.6	54.9	52.3	79.4	48.9	52.0	67.8	47.8	59.8	81.7	55.9
14.00 - 15.00	57.5	77.4	52.0	58.9	79.7	52.0	51.5	67.2	48.3	56.6	81.5	51.1
15.00 - 16.00	59.1	80.0	54.9	58.2	88.4	52.6	53.1	67.7	51.4	57.3	79.5	53.9
16.00 - 17.00	61.3	81.1	58.2	58.2	76.2	52.7	52.4	65.1	50.7	54.2	78.7	50.9
17.00 - 18.00	69.6	93.2	64.8	58.6	82.5	53.3	52.5	65.8	50.1	72.6	96.1	68.1
18.00 - 19.00	53.4	78.2	48.1	56.2	73.9	52.9	51.0	64.0	49.1	55.0	80.0	50.3
19.00 - 20.00	52.9	72.2	48.9	57.2	76.2	53.0	50.7	60.1	48.1	51.4	84.6	47.5
20.00 - 21.00	54.3	69.7	48.8	56.5	74.0	51.9	49.9	65.3	47.6	47.5	63.6	44.7
21.00 - 22.00	55.4	60.6	53.1	53.1	75.4	48.4	49.3	60.0	47.8	62.0	67.8	58.0
22.00 - 23.00	59.8	67.9	56.6	53.3	69.7	48.0	52.1	74.2	47.0	57.2	82.0	48.8
23.00 - 00.00	65.6	69.9	61.5	54.1	69.2	50.6	51.5	76.4	46.9	62.2	85.7	58.4
00.00 - 01.00	49.9	60.5	48.5	58.8	76.1	51.8	53.5	71.8	49.0	64.7	67.1	60.5
01.00 - 02.00	56.6	73.2	50.9	58.8	80.8	51.6	53.9	75.0	49.0	66.6	74.7	61.1
02.00 - 03.00	48.7	60.8	46.7	52.2	70.1	49.4	51.6	76.4	46.4	66.4	69.6	64.2
03.00 - 04.00	61.7	74.5	57.8	50.6	68.2	48.4	52.1	70.5	46.9	66.4	75.0	62.4
04.00 - 05.00	62.0	78.1	57.4	51.7	69.2	49.4	53.0	74.3	49.1	67.7	75.1	63.1
05.00 - 06.00	64.7	99.1	59.4	51.7	71.1	49.3	53.0	70.9	48.0	77.1	100.6	72.4
06.00 - 07.00	62.8	87.6	57.3	59.3	82.0	53.2	55.6	72.8	50.7	64.4	82.8	60.4
07.00 - 08.00	57.7	78.8	52.4	57.3	75.7	51.3	62.1	82.0	58.9	61.7	81.6	57.4
08.00 - 09.00	57.4	79.4	52.3	55.5	74.3	50.1	57.6	75.7	54.9	60.0	81.1	55.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	61.1	-	-	57.9	-	-	54.3	-	-	66.5	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	99.1	-	-	92.3	-	-	82.0	-	-	100.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	54.2	-	-	51.7	-	-	49.5	-	-	56.6
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
10 มี.ค. 65	6.1
11 มี.ค. 65	8.0
12 มี.ค. 65	4.3
13 มี.ค. 65	4.5
14 มี.ค. 65	7.5
15 มี.ค. 65	4.9
16 มี.ค. 65	7.4
ค่าสูงสุด	8.0
ค่าต่ำสุด	4.3
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์	ชื่อผู้บันทึก	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ธีรจิตตานิชยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็โพร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 17- 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	7 - 8 ธ.ค. 65			8 - 9 ธ.ค. 65			9 - 10 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	54.0	71.7	50.0	52.4	73.8	46.5	58.0	80.5	46.4
10.00 - 11.00	56.0	76.3	50.0	53.2	81.8	48.4	59.8	78.9	48.7
11.00 - 12.00	55.3	74.7	49.2	52.9	80.3	48.6	58.4	79.1	49.0
12.00 - 13.00	53.9	72.2	46.6	55.5	79.0	49.0	59.4	82.2	47.3
13.00 - 14.00	59.9	76.9	53.3	57.5	73.9	49.5	49.6	60.7	47.3
14.00 - 15.00	64.2	82.6	58.6	56.0	70.7	49.8	58.7	78.3	47.3
15.00 - 16.00	59.4	77.1	53.0	56.5	77.7	47.8	52.7	68.3	47.7
16.00 - 17.00	58.1	79.5	51.4	54.0	72.2	47.3	53.4	69.5	48.1
17.00 - 18.00	55.1	76.2	49.1	57.0	75.8	47.5	61.3	83.8	48.3
18.00 - 19.00	55.0	77.3	49.0	56.1	81.5	48.4	53.8	68.8	48.2
19.00 - 20.00	53.6	75.6	48.1	56.1	74.5	47.3	49.2	63.6	46.0
20.00 - 21.00	53.6	72.0	47.0	52.3	73.4	43.4	48.2	64.2	44.3
21.00 - 22.00	53.4	71.8	49.9	52.2	75.5	42.7	51.2	67.3	43.6
22.00 - 23.00	52.6	69.8	50.6	48.5	72.7	40.7	47.4	64.8	44.4
23.00 - 00.00	52.2	60.5	48.1	43.6	62.1	39.4	45.6	60.1	43.4
00.00 - 01.00	49.2	70.6	46.8	47.6	65.0	41.0	47.9	63.4	43.6
01.00 - 02.00	48.1	69.5	44.6	47.0	63.0	41.7	50.1	68.5	42.4
02.00 - 03.00	46.9	66.8	44.0	44.0	62.1	39.3	45.7	60.4	43.3
03.00 - 04.00	46.9	65.7	43.7	46.7	65.0	40.7	44.9	60.6	42.3
04.00 - 05.00	52.3	73.6	47.2	47.7	64.3	42.0	48.2	60.2	45.5
05.00 - 06.00	55.5	79.4	48.0	45.3	62.1	40.4	52.4	68.5	43.0
06.00 - 07.00	53.0	68.3	48.0	54.9	81.9	42.3	46.7	60.5	44.6
07.00 - 08.00	54.2	75.7	48.5	58.2	78.4	44.7	47.8	60.5	45.5
08.00 - 09.00	59.7	77.1	52.4	54.3	-	-	50.3	69.8	43.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	56.3	-	-	-	85.6	-	54.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	82.6	-	-	-	45.0	-	83.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	49.0	-	-	-	-	-	45.6
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนางสระปลา) (N2)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	10 - 11 ธ.ค. 65			11 - 12 ธ.ค. 65			12 - 13 ธ.ค. 65			13 - 14 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	49.1	62.2	44.1	49.9	62.6	47.0	52.6	60.4	50.2	50.4	60.8	48.4
10.00 - 11.00	54.4	70.7	46.0	51.0	63.8	49.1	52.3	60.1	50.9	49.0	61.0	47.3
11.00 - 12.00	47.5	60.5	45.7	51.2	63.2	49.3	53.5	61.7	50.7	49.4	60.1	47.6
12.00 - 13.00	45.3	60.1	43.5	50.8	63.6	48.8	54.1	69.2	48.0	52.2	62.6	49.3
13.00 - 14.00	48.3	61.0	45.9	50.8	63.6	48.9	51.2	67.9	47.4	53.5	63.7	49.0
14.00 - 15.00	48.9	66.9	45.4	50.8	62.9	48.8	48.6	60.3	46.5	51.4	63.3	47.1
15.00 - 16.00	46.7	60.0	44.4	50.8	63.0	48.9	53.3	66.5	45.4	54.4	71.7	50.7
16.00 - 17.00	51.8	69.0	43.7	52.0	64.2	50.0	51.3	69.0	43.1	51.8	60.7	49.0
17.00 - 18.00	46.4	60.6	44.6	48.6	63.0	46.8	50.8	67.7	43.6	52.3	74.2	48.1
18.00 - 19.00	49.3	64.5	45.6	49.6	62.5	47.8	45.9	60.3	43.1	50.0	60.0	48.1
19.00 - 20.00	49.9	60.9	47.7	48.3	62.1	46.5	46.9	61.3	43.7	49.6	60.3	47.8
20.00 - 21.00	51.2	66.2	49.1	48.4	62.8	46.7	53.7	68.1	45.7	64.2	80.9	48.4
21.00 - 22.00	50.6	61.2	48.9	47.6	61.6	45.9	51.7	63.2	45.4	50.5	60.3	49.0
22.00 - 23.00	51.3	61.7	48.7	49.5	63.1	47.6	53.2	66.0	46.7	61.2	78.6	48.9
23.00 - 00.00	51.3	60.6	49.1	51.5	64.3	49.5	54.3	71.0	46.2	53.0	72.9	50.0
00.00 - 01.00	62.3	77.2	49.6	52.8	74.5	50.3	47.0	60.4	45.1	52.7	61.6	50.2
01.00 - 02.00	51.0	60.9	49.4	53.4	67.5	50.9	49.8	70.7	44.8	49.9	60.0	47.2
02.00 - 03.00	59.3	78.7	48.6	52.4	66.6	49.8	45.3	60.8	43.3	49.9	60.5	47.4
03.00 - 04.00	50.0	60.2	48.7	51.6	64.7	49.1	47.5	60.6	45.7	50.1	60.5	48.6
04.00 - 05.00	49.2	60.6	47.9	52.9	70.3	50.4	47.6	60.9	45.0	49.1	60.0	47.7
05.00 - 06.00	49.1	60.1	47.9	52.4	66.1	50.2	53.0	72.4	46.4	49.4	60.4	47.0
06.00 - 07.00	49.6	60.7	47.1	52.8	67.0	50.4	56.7	72.1	48.2	49.5	60.6	47.9
07.00 - 08.00	49.6	60.1	47.5	52.1	66.1	49.7	50.0	60.3	48.0	49.2	60.7	47.9
08.00 - 09.00	49.8	60.4	47.9	52.6	71.4	50.2	49.8	61.0	47.5	50.0	60.2	48.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	53.0	-	-	51.3	-	-	51.8	-	-	54.5	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	78.7	-	-	74.5	-	-	72.4	-	-	80.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.9	-	-	48.9	-	-	46.3	-	-	48.4
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบค.หนองสระปลา) (N2)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
7 ธ.ค. 65	6.8
8 ธ.ค. 65	6.3
9 ธ.ค. 65	9.4
10 ธ.ค. 65	5.7
11 ธ.ค. 65	4.6
12 ธ.ค. 65	7.1
13 ธ.ค. 65	5.5
ค่าสูงสุด	9.4
ค่าต่ำสุด	4.6
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวโรโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนางสระปลา) (N2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
13 - 14 มี.ค. 66	58.9	83.8	53.2	5.9
14 - 15 มี.ค. 66	58.5	80.5	53.5	5.8
15 - 16 มี.ค. 66	58.9	80.5	54.4	5.7
16 - 17 มี.ค. 66	60.1	89.0	54.5	6.1
17 - 18 มี.ค. 66	60.4	81.2	55.4	5.8
18 - 19 มี.ค. 66	60.8	79.6	57.3	6.3
19 - 20 มี.ค. 66	59.6	83.8	55.7	5.9
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

¹²ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315166 E, 1921291 N

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
21 - 22 ธ.ค. 66	63.1	90.0	57.8	5.6
22 - 23 ธ.ค. 66	62.6	87.7	57.2	6.3
23 - 24 ธ.ค. 66	63.1	86.7	58.1	7.1
24 - 25 ธ.ค. 66	62.7	89.6	57.3	6.2
25 - 26 ธ.ค. 66	61.8	86.6	56.3	6.6
26 - 27 ธ.ค. 66	62.0	89.1	57.2	5.6
27 - 28 ธ.ค. 66	61.0	88.1	56.6	6.4
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หอนงสระปลา) (N2)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
8 - 9 ก.พ. 67	61.8	83.8	56.0	6.8
9 - 10 ก.พ. 67	62.3	83.1	56.7	5.5
10 - 11 ก.พ. 67	61.4	80.6	56.3	6.6
11 - 12 ก.พ. 67	62.0	85.1	56.3	6.3
12 - 13 ก.พ. 67	61.0	81.7	55.4	6.4
13 - 14 ก.พ. 67	61.9	86.0	55.5	6.1
14 - 15 ก.พ. 67	60.8	80.4	54.9	6.5
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
11 - 12 ธ.ค. 67	52.6	82.8	49.2	5.0
12 - 13 ธ.ค. 67	53.1	81.1	48.2	4.0
13 - 14 ธ.ค. 67	53.4	84.3	48.4	5.0
14 - 15 ธ.ค. 67	55.4	81.6	49.5	4.5
15 - 16 ธ.ค. 67	55.8	86.7	49.9	5.1
16 - 17 ธ.ค. 67	53.4	86.1	48.5	4.5
17 - 18 ธ.ค. 67	52.7	84.9	48.1	3.8
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
10 - 11 มิ.ย. 68	51.9	89.6	40.6	6.9
11 - 12 มิ.ย. 68	52.6	86.1	42.4	6.0
12 - 13 มิ.ย. 68	53.9	86.1	45.5	6.9
13 - 14 มิ.ย. 68	51.4	85.5	46.2	7.8
14 - 15 มิ.ย. 68	54.0	86.0	43.2	7.0
15 - 16 มิ.ย. 68	50.8	79.2	41.3	7.9
16 - 17 มิ.ย. 68	53.8	86.2	42.5	7.2
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หหนองสระปลา) (N2)			
	$L_{eq} 24 \text{ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
10 - 11 ธ.ค. 68	55.4	88.9	44.7	6.5
11 - 12 ธ.ค. 68	58.5	96.8	49.2	6.3
12 - 13 ธ.ค. 68	58.0	97.0	48.7	6.3
13 - 14 ธ.ค. 68	59.3	94.7	51.6	6.4
14 - 15 ธ.ค. 68	56.8	93.1	48.4	6.3
15 - 16 ธ.ค. 68	57.0	89.2	47.8	5.1
16 - 17 ธ.ค. 68	56.2	89.3	48.0	5.8
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2)

วันที่ตรวจวัด	กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2)			
	$L_{eq\ 24\ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
22 - 23 มิ.ย. 69	52.0	89.3	41.7	4.6
23 - 24 มิ.ย. 69	50.9	86.3	41.0	5.2
24 - 25 มิ.ย. 69	50.6	85.2	46.1	5.1
25 - 26 มิ.ย. 69	50.7	88.3	46.8	4.7
26 - 27 มิ.ย. 69	54.8	91.0	44.0	4.9
27 - 28 มิ.ย. 69	51.2	79.6	42.8	4.9
28 - 29 มิ.ย. 69	53.4	87.8	43.0	5.2
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315068 E, 1921248 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 160075
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	11 - 12 มี.ค. 64			12 - 13 มี.ค. 64			13 - 14 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	57.8	77.6	47.7	56.2	72.6	48.9	56.5	77.6	46.8
11.00 - 12.00	56.5	76.9	46.2	56.4	77.5	47.5	53.5	68.6	45.4
12.00 - 13.00	59.0	78.6	45.9	55.3	77.3	43.3	53.8	75.0	43.7
13.00 - 14.00	61.6	82.6	45.5	55.7	77.9	41.1	51.9	76.8	43.9
14.00 - 15.00	56.5	86.6	44.7	53.6	72.0	45.1	54.4	73.8	45.0
15.00 - 16.00	56.8	75.8	45.4	57.2	79.4	47.6	54.2	71.0	44.7
16.00 - 17.00	58.6	77.1	46.1	57.9	76.8	48.3	56.0	73.6	46.8
17.00 - 18.00	61.6	82.9	48.4	57.8	81.8	47.9	60.1	84.4	47.2
18.00 - 19.00	56.8	78.7	48.4	53.0	77.2	47.6	54.5	74.2	47.5
19.00 - 20.00	51.5	79.5	48.2	51.8	76.1	48.8	49.3	73.3	45.2
20.00 - 21.00	50.5	75.0	45.3	56.5	84.0	47.9	47.3	62.2	45.0
21.00 - 22.00	46.9	63.3	44.7	50.9	74.5	45.9	47.3	62.3	45.2
22.00 - 23.00	46.9	67.2	43.2	45.3	63.4	43.7	55.2	62.5	47.3
23.00 - 00.00	49.0	63.3	45.0	43.7	63.8	41.0	54.4	64.1	49.3
00.00 - 01.00	50.3	68.8	47.6	46.3	64.1	41.5	50.4	69.1	45.2
01.00 - 02.00	47.2	60.6	44.5	52.6	74.0	45.6	45.2	66.7	43.3
02.00 - 03.00	46.4	60.5	42.9	53.6	79.3	45.0	46.4	61.3	44.5
03.00 - 04.00	62.1	90.8	44.5	49.9	66.9	45.7	50.0	67.8	45.0
04.00 - 05.00	53.2	67.9	43.6	55.3	72.4	44.8	51.8	65.4	44.6
05.00 - 06.00	59.9	80.8	45.9	64.9	86.9	55.0	52.5	66.9	46.7
06.00 - 07.00	60.3	82.0	49.2	56.6	77.9	50.2	54.5	70.8	47.7
07.00 - 08.00	57.5	77.0	48.6	59.5	80.1	47.9	53.2	73.8	45.3
08.00 - 09.00	55.0	77.2	47.8	54.6	73.9	47.1	56.2	80.6	48.8
09.00 - 10.00	53.4	72.0	47.8	56.1	72.2	47.7	59.6	82.2	47.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	57.2	-	-	56.4	-	-	54.4	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	90.8	-	-	86.9	-	-	84.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.1	-	-	46.5	-	-	45.9
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดริมอุดมจันทร์वास (N3)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	14 - 15 มี.ค. 64			15 - 16 มี.ค. 64			16 - 17 มี.ค. 64			17 - 18 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	52.8	76.2	45.6	55.1	77.5	46.2	60.7	78.1	49.6	59.5	76.0	46.7
11.00 - 12.00	54.9	75.1	46.2	54.4	70.6	44.7	57.9	76.2	48.8	61.4	75.1	51.0
12.00 - 13.00	55.6	73.3	47.2	51.6	73.5	42.3	56.3	73.9	48.4	62.3	79.0	56.5
13.00 - 14.00	50.0	66.7	44.3	53.3	72.0	44.4	56.2	74.1	48.0	56.0	69.7	54.7
14.00 - 15.00	53.8	79.2	43.6	54.2	75.0	43.1	54.5	76.2	48.2	62.0	78.8	57.7
15.00 - 16.00	52.9	60.7	50.5	55.9	74.1	45.6	53.5	73.1	47.6	67.8	87.4	58.1
16.00 - 17.00	54.0	68.4	52.8	57.1	73.6	47.1	61.2	81.6	50.0	68.0	84.4	58.5
17.00 - 18.00	49.3	67.3	47.2	56.3	75.8	46.2	62.8	87.3	49.8	65.6	83.5	58.2
18.00 - 19.00	53.9	80.7	47.3	51.0	76.0	43.3	49.8	71.8	47.0	55.0	65.6	53.3
19.00 - 20.00	49.3	63.3	47.2	48.7	66.2	44.8	48.6	65.6	47.1	54.9	63.4	52.3
20.00 - 21.00	50.9	75.5	45.8	46.5	71.1	42.0	48.1	66.4	46.7	51.6	61.2	47.2
21.00 - 22.00	48.6	67.7	46.1	48.9	74.5	45.7	47.1	66.1	46.6	46.6	62.9	43.7
22.00 - 23.00	46.9	66.6	44.7	49.1	76.1	43.8	48.0	67.9	47.1	45.8	68.6	41.3
23.00 - 00.00	47.1	68.3	45.8	43.8	70.5	39.9	47.3	69.6	46.8	45.0	61.7	40.1
00.00 - 01.00	53.5	77.9	44.6	40.5	65.3	37.5	55.0	74.8	46.6	42.2	65.8	39.6
01.00 - 02.00	49.8	60.6	47.3	41.7	63.8	37.5	47.3	62.3	46.6	42.9	66.7	39.0
02.00 - 03.00	48.9	67.4	46.0	38.3	55.9	36.5	49.0	62.2	47.1	42.4	60.5	38.8
03.00 - 04.00	48.0	61.4	46.0	44.7	64.2	37.5	49.6	65.1	47.6	42.0	61.6	38.2
04.00 - 05.00	56.3	82.0	46.2	48.8	67.6	37.7	48.8	65.7	46.8	41.8	62.0	38.8
05.00 - 06.00	57.6	76.2	43.8	61.1	91.2	55.9	49.1	63.2	47.9	48.0	70.4	40.3
06.00 - 07.00	58.7	77.3	50.9	59.3	79.0	49.3	49.3	60.4	47.0	54.2	69.2	50.1
07.00 - 08.00	56.0	74.0	48.4	57.9	74.9	47.6	53.6	73.6	47.6	57.7	79.8	54.5
08.00 - 09.00	58.1	79.1	48.0	59.1	74.4	49.9	57.7	74.5	46.6	63.9	79.0	58.0
09.00 - 10.00	60.8	77.4	46.7	58.6	76.4	48.4	59.3	75.6	46.4	62.2	76.8	58.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.5	-	-	54.9	-	-	55.9	-	-	60.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	82.0	-	-	91.2	-	-	87.3	-	-	87.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.8	-	-	44.0	-	-	47.6	-	-	49.0
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹⁾	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹⁾	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
11 มี.ค. 64	7.9
12มี.ค. 64	5.7
13 มี.ค. 64	5.7
14 มี.ค. 64	5.1
15 มี.ค. 64	6.7
16 มี.ค. 64	7.6
17 มี.ค. 64	6.4
ค่าสูงสุด	7.9
ค่าต่ำสุด	5.1
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์	ชื่อผู้บันทึก	: นายธีรพงศ์ จูพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภัทรธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็น ไลฟ์ โปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315068 E, 1921248 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 160075
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) :	94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	14 - 15 ธ.ค. 64			15 - 16 ธ.ค. 64			16 - 17 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	60.1	80.0	54.1	59.1	75.1	55.7	52.8	70.0	48.4
11.00 - 12.00	58.0	75.4	52.1	60.3	80.9	56.8	53.3	70.6	49.1
12.00 - 13.00	57.7	71.9	52.4	59.8	75.6	55.3	52.9	66.8	48.6
13.00 - 14.00	56.1	71.3	50.7	61.1	81.3	55.3	51.9	67.1	46.3
14.00 - 15.00	55.3	72.1	50.9	56.7	78.2	51.6	51.5	68.4	46.9
15.00 - 16.00	54.0	73.7	50.1	53.6	74.6	48.0	52.6	67.5	46.9
16.00 - 17.00	50.7	63.8	48.8	57.0	73.4	52.5	55.4	80.3	50.4
17.00 - 18.00	56.4	77.4	52.3	53.6	72.1	49.7	61.0	84.7	58.0
18.00 - 19.00	59.4	77.0	55.1	51.8	62.8	49.7	55.4	74.3	51.6
19.00 - 20.00	61.5	82.8	57.4	60.1	65.3	57.2	55.2	73.0	52.5
20.00 - 21.00	56.6	75.9	51.9	61.4	62.8	59.7	52.4	69.7	50.5
21.00 - 22.00	58.1	79.6	54.1	59.6	62.9	54.4	53.6	68.3	51.2
22.00 - 23.00	57.5	75.2	53.3	62.0	62.9	59.6	54.4	69.8	52.4
23.00 - 00.00	48.2	64.9	45.4	58.2	64.0	55.5	55.0	61.4	53.2
00.00 - 01.00	45.1	60.5	43.5	59.1	62.2	57.3	56.9	73.0	53.7
01.00 - 02.00	43.9	60.4	41.2	58.7	65.6	56.2	55.2	63.2	52.6
02.00 - 03.00	45.3	60.2	43.5	51.3	60.8	48.6	51.9	60.1	49.3
03.00 - 04.00	46.1	61.3	44.4	59.6	63.3	55.5	52.8	66.1	50.1
04.00 - 05.00	46.0	60.7	44.5	50.0	72.7	45.7	53.7	65.5	50.4
05.00 - 06.00	51.9	70.1	49.4	51.9	69.6	48.7	59.0	81.1	56.7
06.00 - 07.00	57.0	80.0	53.9	52.1	75.4	48.6	58.6	75.8	54.6
07.00 - 08.00	53.4	69.7	50.3	50.2	68.6	46.5	54.9	69.9	50.1
08.00 - 09.00	52.9	70.3	48.9	52.7	72.9	49.6	53.8	68.8	50.6
09.00 - 10.00	57.3	75.8	52.4	52.4	69.0	49.3	56.9	84.1	52.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	56.0	-	-	57.9	-	-	55.4	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	82.8	-	-	81.3	-	-	84.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	50.0	-	-	52.8	-	-	51.1
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	17 - 18 ธ.ค. 64			18 - 19 ธ.ค. 64			19 - 20 ธ.ค. 64			20 - 21 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	56.6	83.3	52.0	55.0	67.7	51.1	54.5	70.4	51.1	51.9	67.8	49.0
11.00 - 12.00	57.9	68.5	53.5	55.1	71.8	51.4	51.8	61.6	49.9	52.0	67.7	49.9
12.00 - 13.00	57.1	77.6	52.0	58.7	87.1	55.1	51.5	66.8	49.6	63.5	91.1	60.4
13.00 - 14.00	60.0	87.8	56.2	54.5	75.9	50.6	51.4	58.8	49.8	52.6	70.2	48.7
14.00 - 15.00	55.6	85.2	50.0	55.2	70.2	51.6	52.0	64.7	50.6	53.3	71.3	49.7
15.00 - 16.00	54.4	72.4	50.0	55.1	65.9	51.0	54.6	68.4	51.8	54.7	77.2	50.1
16.00 - 17.00	53.8	72.6	50.1	55.1	73.5	51.8	54.0	56.9	52.0	56.7	75.3	52.5
17.00 - 18.00	58.2	76.5	55.9	62.2	83.9	58.3	53.7	64.6	51.4	59.8	79.2	54.5
18.00 - 19.00	60.9	74.4	54.4	55.6	74.6	51.5	53.0	55.3	51.0	54.5	67.8	51.5
19.00 - 20.00	56.9	72.8	52.6	54.1	65.1	51.0	52.7	56.1	50.3	54.4	72.0	51.1
20.00 - 21.00	56.3	70.4	53.0	53.9	73.7	50.2	49.6	68.4	47.4	61.0	83.3	58.8
21.00 - 22.00	57.6	69.5	53.3	52.9	67.0	50.5	51.6	60.8	49.0	52.0	72.1	50.1
22.00 - 23.00	53.3	65.8	50.6	56.2	74.3	52.5	49.8	61.8	47.1	49.6	60.5	47.4
23.00 - 00.00	53.3	60.7	50.8	54.7	64.4	51.1	49.9	60.1	47.9	49.7	60.2	47.6
00.00 - 01.00	52.1	60.8	49.8	55.7	67.3	51.4	49.6	60.9	47.7	53.9	80.2	48.6
01.00 - 02.00	52.9	65.1	50.2	54.6	65.6	50.9	48.5	64.2	45.6	45.3	60.4	43.9
02.00 - 03.00	52.1	60.8	49.5	54.6	63.8	51.3	49.9	74.5	46.2	47.1	64.0	45.2
03.00 - 04.00	53.2	65.2	50.3	54.3	61.6	51.3	49.8	66.2	45.7	50.4	63.3	47.7
04.00 - 05.00	54.9	66.6	52.1	54.2	75.5	50.7	51.0	60.2	49.6	51.6	65.2	48.0
05.00 - 06.00	59.9	82.3	55.4	59.9	82.4	55.2	51.4	61.3	49.6	54.8	67.3	50.0
06.00 - 07.00	57.9	73.9	55.2	59.3	76.8	56.0	57.9	84.1	51.1	56.1	73.7	51.2
07.00 - 08.00	54.8	70.6	50.2	56.6	75.0	51.5	56.0	82.1	51.9	52.3	67.2	50.9
08.00 - 09.00	55.0	73.0	50.5	56.6	70.3	52.6	51.6	60.5	50.2	53.9	71.5	48.4
09.00 - 10.00	55.6	69.3	50.9	55.4	67.1	51.5	51.7	61.1	50.3	56.7	78.6	52.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	56.6	-	-	56.5	-	-	52.6	-	-	55.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	87.8	-	-	87.1	-	-	84.1	-	-	91.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	52.0	-	-	52.1	-	-	49.4	-	-	50.3
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
14 ธ.ค. 64	3.7
15 ธ.ค. 64	5.2
16 ธ.ค. 64	5.4
17 ธ.ค. 64	4.3
18 ธ.ค. 64	4.7
19 ธ.ค. 64	6.3
20 ธ.ค. 64	7.7
ค่าสูงสุด	7.7
ค่าต่ำสุด	3.7
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายศิริชัย มีศรี

ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กิริธาดานิยม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 160075
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) :	94.23 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Request No. 21-65/0317

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	10 – 11 มี.ค. 65			11 – 12 มี.ค. 65			12 – 13 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 – 10.00	49.9	63.6	45.5	50.7	63.3	47.0	52.1	77.4	48.0
10.00 – 11.00	50.8	64.7	47.6	50.9	72.7	46.1	51.0	67.0	46.8
11.00 – 12.00	50.9	71.1	46.4	47.3	66.0	42.9	48.7	68.1	44.8
12.00 – 13.00	45.2	60.0	41.2	47.1	62.8	43.0	47.6	62.3	42.6
13.00 – 14.00	45.9	62.4	41.1	46.6	60.8	42.6	50.9	70.7	45.2
14.00 – 15.00	48.9	79.2	44.2	46.3	63.1	42.1	53.2	81.0	49.5
15.00 – 16.00	48.6	68.2	44.5	51.1	73.9	48.2	50.2	69.0	44.9
16.00 – 17.00	49.8	71.2	45.0	49.6	70.9	45.7	48.7	65.4	44.2
17.00 – 18.00	53.0	75.7	48.3	53.0	71.9	49.5	53.9	73.1	49.0
18.00 – 19.00	49.0	70.6	44.3	49.8	68.0	45.2	51.7	72.6	48.5
19.00 – 20.00	49.0	63.3	47.3	49.6	65.9	47.2	49.5	63.2	47.7
20.00 – 21.00	48.5	60.1	46.6	51.3	78.2	47.7	47.0	63.3	45.5
21.00 – 22.00	48.5	60.2	46.4	48.6	62.4	46.6	53.1	74.4	48.2
22.00 – 23.00	50.5	60.3	48.1	48.5	60.1	46.7	50.9	73.2	45.6
23.00 – 00.00	49.5	66.6	46.8	46.5	60.9	44.6	47.1	60.8	44.9
00.00 – 01.00	51.1	73.6	48.8	48.7	60.4	46.4	49.0	60.8	47.5
01.00 – 02.00	48.5	60.6	46.0	54.2	77.1	50.4	47.8	60.2	45.3
02.00 – 03.00	48.9	60.0	46.8	50.5	68.3	48.2	49.0	60.4	46.5
03.00 – 04.00	48.7	60.6	46.4	49.7	61.3	47.6	47.6	61.3	45.8
04.00 – 05.00	48.0	60.2	45.8	47.5	60.5	45.1	48.6	60.4	46.6
05.00 – 06.00	55.1	78.4	50.8	54.2	74.5	50.8	55.3	78.1	51.0
06.00 – 07.00	54.0	73.1	50.1	53.2	71.0	50.7	54.9	74.0	50.5
07.00 – 08.00	51.4	63.6	48.4	51.0	64.6	47.8	50.8	62.6	47.7
08.00 – 09.00	54.7	77.9	50.7	50.3	65.6	46.1	52.7	76.3	48.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	50.7	-	-	50.5	-	-	51.2	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	79.2	-	-	78.2	-	-	81.0	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.5	-	-	46.6	-	-	46.9
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	13 - 14 มี.ค. 65			14 - 15 มี.ค. 65			15 - 15 มี.ค. 65			16 - 17 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	52.1	67.3	48.1	72.3	84.6	68.9	50.8	74.1	45.9	50.9	63.6	47.3
10.00 - 11.00	52.2	66.5	48.7	64.2	73.4	60.6	51.9	75.1	46.3	52.8	66.6	48.8
11.00 - 12.00	50.9	78.0	45.2	50.3	67.7	45.9	49.5	64.0	47.0	52.8	69.8	48.1
12.00 - 13.00	46.2	60.6	42.6	45.9	68.3	40.4	51.1	69.8	47.0	52.5	65.0	49.1
13.00 - 14.00	50.0	76.9	45.0	49.7	76.0	45.2	52.8	72.9	48.4	52.3	71.7	48.7
14.00 - 15.00	46.8	66.8	42.6	49.6	70.1	45.9	50.8	66.0	46.4	53.3	62.9	49.7
15.00 - 16.00	47.4	62.0	43.1	46.4	64.5	43.9	49.4	65.6	45.7	54.9	69.1	50.9
16.00 - 17.00	51.0	69.8	48.1	49.0	72.9	45.3	49.9	67.0	47.5	52.0	70.7	48.0
17.00 - 18.00	53.9	74.5	49.4	50.9	75.5	46.3	47.8	66.8	45.9	54.0	73.9	50.9
18.00 - 19.00	49.8	70.3	46.5	49.2	64.4	45.3	50.3	70.2	47.4	50.5	69.4	47.4
19.00 - 20.00	47.7	63.9	44.9	49.9	65.3	47.6	49.8	64.7	47.6	50.2	71.8	46.4
20.00 - 21.00	50.0	72.1	47.4	49.3	60.0	47.8	49.5	60.3	47.3	44.5	60.7	42.5
21.00 - 22.00	47.9	60.9	45.0	48.2	60.8	46.6	60.0	89.0	56.6	46.1	60.8	44.5
22.00 - 23.00	48.5	60.0	46.4	47.2	60.4	45.4	47.6	60.6	45.7	46.4	61.4	44.1
23.00 - 00.00	52.2	60.7	50.8	48.5	65.9	45.9	45.0	60.5	43.3	52.3	77.2	48.3
00.00 - 01.00	53.0	60.0	51.7	47.8	61.1	45.8	45.5	61.5	42.8	46.2	61.8	44.7
01.00 - 02.00	49.0	62.8	47.8	47.3	64.3	45.4	45.3	63.6	41.6	52.5	60.8	50.4
02.00 - 03.00	53.7	70.7	50.3	53.8	86.8	48.3	44.6	60.2	42.2	53.0	60.1	51.2
03.00 - 04.00	48.7	60.4	46.8	48.5	61.1	46.5	47.5	64.3	43.6	52.2	60.8	50.2
04.00 - 05.00	47.5	60.3	45.5	47.1	60.6	45.4	51.2	72.7	46.0	46.1	61.1	44.4
05.00 - 06.00	54.1	73.8	50.1	45.5	60.1	43.2	51.7	71.6	46.2	54.1	77.2	50.3
06.00 - 07.00	51.0	69.3	48.4	44.8	62.0	42.3	50.9	70.3	45.5	54.1	72.5	50.4
07.00 - 08.00	50.3	67.6	46.6	42.6	60.6	40.1	52.4	72.9	48.4	51.2	62.9	47.3
08.00 - 09.00	66.5	82.1	60.7	49.1	66.0	45.6	50.7	68.6	46.7	49.9	65.5	45.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.8	-	-	59.5	-	-	51.3	-	-	51.8	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	82.1	-	-	86.8	-	-	89.0	-	-	77.2	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	47.6	-	-	46.8	-	-	46.3	-	-	47.9
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
10 มี.ค. 65	5.9
11 มี.ค. 65	5.9
12 มี.ค. 65	6.1
13 มี.ค. 65	4.3
14 มี.ค. 65	7.5
15 มี.ค. 65	5.5
16 มี.ค. 65	6.9
ค่าสูงสุด	7.5
ค่าต่ำสุด	4.3
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายธีรพงศ์ จูพันธ์

ชื่อผู้บันทึก : นายธีรพงศ์ จูพันธ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กิริธาดานิยม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	7 - 8 ธ.ค. 65			8 - 9 ธ.ค. 65			9 - 10 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	52.1	72.5	45.5	54.3	68.2	48.0	51.3	61.4	45.8
11.00 - 12.00	50.6	70.7	44.8	53.9	72.8	47.0	53.1	65.1	47.4
12.00 - 13.00	58.9	80.1	50.3	52.3	72.8	45.6	55.1	65.9	46.1
13.00 - 14.00	60.2	73.6	54.7	52.1	65.9	48.3	51.7	62.7	46.4
14.00 - 15.00	52.9	75.9	46.0	54.0	72.0	46.1	51.6	62.1	46.7
15.00 - 16.00	52.7	76.4	46.0	54.5	72.5	45.8	51.0	67.3	44.7
16.00 - 17.00	56.3	74.2	48.2	51.8	61.9	48.2	48.6	64.9	42.3
17.00 - 18.00	58.5	75.3	44.5	53.9	74.9	47.2	49.8	62.1	45.1
18.00 - 19.00	47.3	68.0	43.1	51.9	64.6	49.2	49.7	59.5	45.2
19.00 - 20.00	47.8	60.7	45.6	50.9	60.8	48.3	48.6	60.2	42.3
20.00 - 21.00	47.8	60.7	45.0	51.0	64.9	49.2	51.0	62.5	44.1
21.00 - 22.00	44.1	60.1	42.9	50.8	66.6	48.2	49.4	60.0	42.9
22.00 - 23.00	43.1	60.0	41.4	50.3	60.2	48.5	48.4	60.8	42.4
23.00 - 00.00	43.1	60.6	41.9	51.3	60.0	49.8	56.7	77.6	44.1
00.00 - 01.00	44.9	60.9	42.9	51.0	60.8	49.4	51.6	69.6	45.7
01.00 - 02.00	44.2	60.2	42.4	50.1	60.2	48.8	50.1	60.8	44.2
02.00 - 03.00	46.2	60.8	44.9	50.8	60.4	48.3	50.2	60.5	44.5
03.00 - 04.00	47.6	60.7	45.9	51.3	63.4	49.1	48.0	60.6	42.8
04.00 - 05.00	47.4	60.1	45.6	52.8	65.5	48.5	50.9	60.9	43.6
05.00 - 06.00	55.2	75.2	46.3	57.1	76.9	49.1	58.0	75.8	47.0
06.00 - 07.00	61.3	83.0	45.6	54.9	72.2	50.7	54.0	72.0	48.7
07.00 - 08.00	49.7	60.9	46.5	54.0	73.1	49.3	51.7	65.6	47.8
08.00 - 09.00	45.7	60.5	43.2	53.2	64.8	48.7	53.6	70.9	48.1
09.00 - 10.00	52.6	68.7	47.7	55.0	67.6	49.1	50.9	65.5	46.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.0	-	-	53.0	-	-	52.3	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	83.0	-	-	76.9	-	-	77.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	45.5	-	-	48.3	-	-	45.2
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ :¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	10 - 11 ธ.ค. 65			11 - 12 ธ.ค. 65			12 - 13 ธ.ค. 65			13 - 14 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	52.2	69.4	47.1	48.5	63.8	46.6	52.6	64.6	50.5	54.6	65.2	50.3
11.00 - 12.00	50.9	61.3	46.9	48.9	62.5	46.1	51.6	60.9	48.8	53.7	64.0	49.8
12.00 - 13.00	53.0	64.7	48.7	50.6	72.2	48.2	53.0	62.5	49.4	53.4	65.6	49.7
13.00 - 14.00	49.8	60.1	45.4	51.0	71.7	48.8	52.8	69.5	48.2	54.2	63.8	50.6
14.00 - 15.00	51.0	60.6	47.7	51.1	63.4	49.2	52.0	61.9	48.7	54.4	61.1	51.0
15.00 - 16.00	52.1	63.1	48.3	51.4	64.1	49.5	51.9	65.1	47.9	53.8	62.2	50.5
16.00 - 17.00	56.2	77.5	46.6	51.8	64.8	49.8	51.9	62.1	47.6	54.1	65.5	50.1
17.00 - 18.00	51.5	60.8	47.9	52.2	66.0	49.8	52.8	70.2	48.2	54.1	64.0	50.3
18.00 - 19.00	51.6	63.1	47.8	52.5	74.4	48.5	51.1	60.4	47.6	65.2	83.8	50.8
19.00 - 20.00	57.6	73.4	48.5	51.4	67.1	48.7	50.1	60.4	46.7	54.3	69.2	49.8
20.00 - 21.00	51.2	63.8	47.8	50.3	65.4	47.6	52.5	65.5	48.3	58.0	74.5	48.8
21.00 - 22.00	58.2	74.3	48.6	50.8	64.6	48.2	52.4	60.4	49.8	53.8	63.6	50.1
22.00 - 23.00	51.5	61.3	49.0	50.6	67.3	47.9	53.3	64.3	49.0	52.8	65.7	49.7
23.00 - 00.00	54.1	73.2	49.5	50.1	68.1	47.4	53.5	65.8	50.6	56.0	61.9	54.2
00.00 - 01.00	53.5	64.8	51.1	52.1	67.5	49.2	53.7	65.8	50.3	56.4	60.9	54.1
01.00 - 02.00	55.8	68.5	53.1	51.0	70.0	48.4	52.6	60.9	49.9	54.4	62.6	52.4
02.00 - 03.00	55.6	69.9	53.4	50.9	67.1	47.9	54.1	66.1	50.5	52.9	62.4	50.9
03.00 - 04.00	53.4	62.5	51.4	52.0	67.3	49.3	53.4	61.2	50.5	52.4	60.8	50.6
04.00 - 05.00	51.6	64.9	49.5	50.6	66.1	48.0	52.8	62.5	49.5	52.8	60.8	50.8
05.00 - 06.00	51.7	62.8	49.2	51.5	66.4	48.8	52.6	60.7	49.8	52.8	60.8	50.3
06.00 - 07.00	51.6	60.0	49.3	52.2	68.0	49.1	53.9	60.1	51.0	52.6	60.9	50.2
07.00 - 08.00	51.3	60.9	49.9	53.4	68.7	50.3	52.7	60.5	49.8	62.8	88.1	50.9
08.00 - 09.00	50.8	60.3	48.4	51.8	66.5	49.2	53.9	66.3	50.4	53.0	60.3	50.8
09.00 - 10.00	49.7	60.7	47.5	51.9	66.5	49.1	53.0	60.1	50.2	53.7	67.7	50.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	53.4	-	-	51.3	-	-	52.8	-	-	56.6	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	77.5	-	-	74.4	-	-	70.2	-	-	88.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	48.9	-	-	48.6	-	-	49.3	-	-	50.7
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
7 ธ.ค. 65	7.7
8 ธ.ค. 65	5.8
9 ธ.ค. 65	6.6
10 ธ.ค. 65	4.9
11 ธ.ค. 65	3.2
12 ธ.ค. 65	3.9
13 ธ.ค. 65	3.9
ค่าสูงสุด	6.6
ค่าต่ำสุด	3.2
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
13 - 14 มี.ค. 66	56.2	90.2	49.6	6.0
14 - 15 มี.ค. 66	52.0	85.6	48.0	5.6
15 - 16 มี.ค. 66	59.0	92.1	54.2	6.5
16 - 17 มี.ค. 66	55.8	87.2	49.3	6.1
17 - 18 มี.ค. 66	52.1	79.8	46.9	5.3
18 - 19 มี.ค. 66	54.7	87.1	49.3	5.9
19 - 20 มี.ค. 66	55.6	87.1	51.4	5.4
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 21 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315133 E, 1921217 N

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
21 - 22 ธ.ค. 66	57.7	82.2	52.7	5.1
22 - 23 ธ.ค. 66	56.6	89.6	53.1	4.9
23 - 24 ธ.ค. 66	55.2	80.1	52.0	6.2
24 - 25 ธ.ค. 66	57.4	90.9	52.5	5.1
25 - 26 ธ.ค. 66	57.5	99.6	51.6	6.8
26 - 27 ธ.ค. 66	55.3	79.4	51.3	6.3
27 - 28 ธ.ค. 66	55.4	82.1	51.9	4.9
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
8 - 9 ก.พ. 67	54.9	78.9	49.1	4.4
9 - 10 ก.พ. 67	59.7	78.9	51.9	5.2
10 - 11 ก.พ. 67	59.7	79.4	50.7	5.9
11 - 12 ก.พ. 67	58.8	79.1	49.1	5.7
12 - 13 ก.พ. 67	55.2	80.0	48.2	5.1
13 - 14 ก.พ. 67	63.4	79.7	51.4	6.3
14 - 15 ก.พ. 67	59.6	80.0	50.9	4.5
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
11 - 12 ธ.ค. 67	53.9	96.0	46.3	4.6
12 - 13 ธ.ค. 67	52.7	88.6	45.0	7.2
13 - 14 ธ.ค. 67	53.4	92.6	45.3	9.4
14 - 15 ธ.ค. 67	53.9	91.5	45.8	5.2
15 - 16 ธ.ค. 67	55.7	89.0	45.5	9.1
16 - 17 ธ.ค. 67	53.8	90.3	43.8	8.8
17 - 18 ธ.ค. 67	53.0	95.9	43.5	6.6
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
10 - 11 มิ.ย. 68	54.1	92.0	44.5	6.5
11 - 12 มิ.ย. 68	54.7	90.7	44.6	7.2
12 - 13 มิ.ย. 68	57.1	94.5	45.2	6.5
13 - 14 มิ.ย. 68	55.2	94.4	44.0	7.2
14 - 15 มิ.ย. 68	55.5	94.2	45.7	7.1
15 - 16 มิ.ย. 68	55.8	88.4	45.4	7.7
16 - 17 มิ.ย. 68	52.6	86.8	44.7	7.9
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	$L_{eq} 24 \text{ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
10 - 11 ธ.ค. 68	57.1	94.1	44.1	5.7
11 - 12 ธ.ค. 68	57.9	94.2	45.4	6.7
12 - 13 ธ.ค. 68	53.7	88.9	45.2	5.9
13 - 14 ธ.ค. 68	55.7	93.7	47.7	6.7
14 - 15 ธ.ค. 68	55.5	95.5	46.2	6.5
15 - 16 ธ.ค. 68	53.1	97.1	46.1	5.8
16 - 17 ธ.ค. 68	56.3	98.2	47.2	6.4
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)

วันที่ตรวจวัด	ริมรั้วของโรงงานน้ำตาล ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3)			
	$L_{eq\ 24\ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
22 - 23 มิ.ย. 69	55.4	87.7	46.4	5.7
23 - 24 มิ.ย. 69	52.6	92.6	45.2	5.1
24 - 25 มิ.ย. 69	52.9	92.0	45.4	5.7
25 - 26 มิ.ย. 69	55.5	91.5	46.5	5.7
26 - 27 มิ.ย. 69	54.5	89.6	44.8	5.4
27 - 28 มิ.ย. 69	53.9	94.2	43.6	5.8
28 - 29 มิ.ย. 69	53.0	95.9	44.6	5.3
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
	: บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190084
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	11 - 12 มี.ค. 64			12 - 13 มี.ค. 64			13 - 14 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	51.8	67.5	48.5	54.1	70.5	50.1	50.0	69.2	46.3
11.00 - 12.00	48.6	67.9	45.9	50.4	65.4	45.8	50.9	74.5	45.6
12.00 - 13.00	46.7	66.4	41.7	46.7	60.0	41.2	47.4	61.6	40.4
13.00 - 14.00	45.9	62.2	40.5	46.6	60.9	40.5	51.0	75.1	40.8
14.00 - 15.00	46.4	69.9	42.5	50.9	71.5	45.1	50.9	71.4	44.9
15.00 - 16.00	49.2	66.6	45.5	55.7	70.0	50.6	47.9	64.6	44.8
16.00 - 17.00	47.9	61.2	42.8	54.5	76.3	48.8	50.6	70.0	43.0
17.00 - 18.00	49.5	64.0	45.3	50.8	66.3	45.4	55.0	79.0	44.2
18.00 - 19.00	49.9	63.6	47.3	51.3	74.2	47.6	52.2	61.2	49.5
19.00 - 20.00	52.7	69.9	50.5	52.0	67.6	50.7	51.4	69.7	49.3
20.00 - 21.00	47.5	67.9	45.6	50.5	67.1	48.0	50.2	69.9	49.2
21.00 - 22.00	49.5	68.9	47.4	50.5	67.0	48.4	49.6	61.9	47.7
22.00 - 23.00	50.2	67.5	48.9	45.5	67.2	42.9	49.8	61.3	47.6
23.00 - 00.00	46.6	66.6	44.1	41.2	61.0	40.2	48.9	61.3	46.1
00.00 - 01.00	50.2	60.2	48.5	41.8	62.8	40.9	49.2	64.9	45.8
01.00 - 02.00	48.8	66.4	46.8	49.3	63.8	47.5	47.6	60.4	45.0
02.00 - 03.00	43.2	68.2	41.0	47.4	63.6	45.0	47.0	61.3	44.2
03.00 - 04.00	48.2	67.2	46.8	48.5	62.6	46.3	50.7	67.2	45.9
04.00 - 05.00	46.2	66.6	43.1	47.1	61.4	44.9	53.5	72.2	47.5
05.00 - 06.00	48.0	70.4	40.2	48.3	69.2	41.7	52.9	66.5	47.5
06.00 - 07.00	63.7	86.3	44.3	55.0	79.4	46.8	57.5	81.4	48.2
07.00 - 08.00	50.8	68.6	47.6	57.4	77.7	47.0	55.2	75.8	46.9
08.00 - 09.00	49.6	62.8	45.7	51.8	66.9	45.3	59.6	82.6	45.7
09.00 - 10.00	50.4	64.4	46.8	52.3	70.0	48.1	57.4	76.6	50.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	52.5	-	-	51.6	-	-	53.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	86.3	-	-	79.4	-	-	82.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	45.3	-	-	45.8	-	-	46.1
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	14 - 15 มี.ค. 64			15 - 16 มี.ค. 64			16 - 17 มี.ค. 64			17 - 18 มี.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	54.8	73.1	49.1	50.4	65.7	43.8	57.7	75.8	43.7	51.6	66.5	46.6
11.00 - 12.00	56.4	80.8	47.5	49.2	66.9	43.3	52.6	69.3	44.4	49.4	62.6	45.5
12.00 - 13.00	55.4	75.6	46.0	48.3	63.6	43.0	49.2	67.2	41.6	47.5	60.8	41.8
13.00 - 14.00	56.4	76.6	45.0	50.5	69.0	41.2	46.9	65.8	40.3	47.7	65.1	40.7
14.00 - 15.00	59.7	77.8	45.1	48.2	63.8	40.5	45.9	60.7	40.0	46.5	66.6	40.1
15.00 - 16.00	55.6	75.4	43.8	48.0	65.0	42.3	47.9	65.5	40.8	44.2	64.8	40.0
16.00 - 17.00	51.3	71.0	43.2	47.0	68.5	42.7	49.0	66.6	42.8	47.2	64.8	41.9
17.00 - 18.00	50.5	73.5	43.0	49.8	72.2	42.6	47.6	65.3	40.0	47.3	61.3	41.6
18.00 - 19.00	48.5	65.1	41.1	48.0	71.3	42.6	50.1	73.5	40.3	48.1	62.3	43.6
19.00 - 20.00	50.2	69.8	43.4	45.1	65.3	40.6	49.4	72.6	38.6	48.3	60.1	44.3
20.00 - 21.00	51.6	76.5	49.0	52.0	70.1	47.4	46.7	76.0	40.4	47.9	63.1	44.2
21.00 - 22.00	51.0	77.6	48.8	50.5	67.1	48.1	47.6	63.0	45.7	47.6	63.0	43.9
22.00 - 23.00	50.7	70.7	48.2	50.9	69.9	48.4	47.9	61.1	46.4	45.7	61.8	43.5
23.00 - 00.00	50.9	69.0	48.0	52.8	61.0	50.4	46.8	62.4	44.6	45.2	60.7	43.4
00.00 - 01.00	52.0	68.6	50.9	48.9	68.0	46.9	46.5	62.9	44.5	43.9	60.6	41.0
01.00 - 02.00	51.1	60.9	49.1	44.4	65.8	42.0	45.5	61.9	43.3	43.4	60.7	41.6
02.00 - 03.00	53.3	62.4	51.7	43.1	61.7	40.6	44.9	60.2	42.0	44.9	60.1	42.8
03.00 - 04.00	51.9	68.1	49.5	43.5	66.8	41.3	44.2	61.2	41.0	43.0	65.0	41.2
04.00 - 05.00	51.2	62.6	49.6	42.0	65.3	40.6	40.8	61.7	38.2	44.7	65.1	42.2
05.00 - 06.00	50.0	68.1	48.9	41.8	60.4	39.4	41.5	62.5	39.4	46.1	60.2	43.7
06.00 - 07.00	49.2	68.0	44.8	40.3	61.1	38.0	44.2	62.2	41.5	51.2	66.4	46.8
07.00 - 08.00	54.5	81.1	42.3	55.9	82.6	41.5	62.6	86.2	41.7	53.7	65.5	50.6
08.00 - 09.00	52.2	69.0	48.1	51.6	76.5	45.0	50.5	67.5	43.8	53.4	69.6	50.5
09.00 - 10.00	51.3	73.9	45.8	51.2	70.5	45.3	48.9	63.9	43.1	52.5	66.6	49.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	53.4	-	-	49.6	-	-	51.9	-	-	48.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	81.1	-	-	82.6	-	-	86.2	-	-	69.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	46.7	-	-	43.2	-	-	42.0	-	-	43.8
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
11 มี.ค. 64	6.2
12 มี.ค. 64	5.2
13 มี.ค. 64	6.8
14 มี.ค. 64	7.3
15 มี.ค. 64	5.1
16 มี.ค. 64	5.2
17 มี.ค. 64	6.0
ค่าสูงสุด	7.3
ค่าต่ำสุด	5.1
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายธีรพงศ์ จูพันธ์ ชื่อผู้บันทึก : นายธีรพงศ์ จูพันธ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กิริธาดานิยม ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 14 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190084
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	14 - 15 ธ.ค. 64			15 - 16 ธ.ค. 64			16 - 17 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
11.00 - 12.00	53.7	71.6	48.6	50.0	65.1	47.0	50.0	61.9	45.8
12.00 - 13.00	50.8	60.5	47.4	49.3	63.5	46.5	51.6	67.7	46.0
13.00 - 14.00	50.7	63.7	47.7	49.6	63.6	46.7	47.5	60.6	45.3
14.00 - 15.00	51.0	60.8	47.8	50.8	71.1	48.2	49.0	66.2	44.7
15.00 - 16.00	51.6	64.1	48.0	49.9	65.5	46.5	50.0	66.9	46.6
16.00 - 17.00	51.1	70.2	47.4	52.5	76.3	50.2	50.8	67.9	46.2
17.00 - 18.00	49.3	60.9	47.5	57.0	77.7	54.1	56.6	82.7	52.2
18.00 - 19.00	50.7	60.5	48.3	50.4	60.9	48.1	51.3	60.8	49.3
19.00 - 20.00	50.8	60.1	48.4	51.6	61.0	49.3	52.4	60.3	50.7
20.00 - 21.00	52.5	60.1	50.0	51.9	60.6	49.2	51.0	60.9	49.5
21.00 - 22.00	51.5	60.7	49.9	48.4	60.5	46.9	50.7	60.1	48.5
22.00 - 23.00	50.3	60.8	48.9	51.2	60.3	49.0	51.6	60.9	49.8
23.00 - 00.00	48.3	60.0	46.9	51.6	60.2	49.1	52.5	60.8	50.6
00.00 - 01.00	48.2	60.5	46.9	51.0	60.6	49.0	54.7	63.5	51.8
01.00 - 02.00	49.7	60.7	47.4	51.6	60.2	49.2	52.1	60.7	50.1
02.00 - 03.00	50.9	60.0	48.6	53.0	62.7	49.9	48.8	60.9	46.5
03.00 - 04.00	49.9	60.9	47.0	51.2	60.0	49.6	48.9	60.9	46.5
04.00 - 05.00	52.9	60.9	50.2	51.6	60.8	48.8	50.6	61.7	48.5
05.00 - 06.00	52.9	71.6	50.9	54.5	74.8	51.3	50.5	72.8	46.1
06.00 - 07.00	64.9	87.1	63.8	64.7	87.0	61.9	64.1	86.6	61.1
07.00 - 08.00	53.3	71.6	50.3	52.7	67.2	49.4	53.7	65.9	50.4
08.00 - 09.00	53.1	69.1	50.7	52.3	62.3	49.1	52.1	71.1	50.7
09.00 - 10.00	51.0	60.5	48.6	50.0	71.3	46.9	51.7	64.8	48.9
10.00 - 11.00	51.7	65.0	48.3	51.3	72.0	48.9	52.4	64.9	49.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.2	-	-	54.3	-	-	54.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	87.1	-	-	87.0	-	-	86.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	49.1	-	-	49.4	-	-	49.0
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ^{1/}	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ^{1/}	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	17 - 18 ธ.ค. 64			18 - 19 ธ.ค. 64			19 - 20 ธ.ค. 64			20 - 21 ธ.ค. 64		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
11.00 - 12.00	51.5	61.1	48.4	52.4	60.8	49.7	52.5	66.1	48.6	49.2	60.6	46.2
12.00 - 13.00	52.3	66.6	48.7	51.8	62.1	48.9	51.1	66.7	47.7	48.6	63.2	45.5
13.00 - 14.00	49.3	60.9	46.7	50.8	67.0	48.1	52.2	67.5	48.1	49.3	69.2	45.7
14.00 - 15.00	51.2	63.4	48.0	52.8	69.6	49.0	52.8	61.5	50.1	53.2	70.3	48.4
15.00 - 16.00	50.4	69.1	46.9	54.1	67.8	50.8	52.9	67.5	49.5	49.1	66.6	45.8
16.00 - 17.00	51.8	70.1	47.8	53.3	82.3	50.7	53.6	71.8	49.6	57.8	82.5	51.6
17.00 - 18.00	52.0	72.6	46.9	54.7	75.5	51.6	56.1	74.4	54.2	53.9	72.0	50.0
18.00 - 19.00	51.0	60.6	49.5	52.4	61.8	49.8	52.4	60.2	50.1	49.1	60.2	47.0
19.00 - 20.00	51.1	61.9	49.3	52.0	60.1	49.3	52.8	62.8	50.4	48.7	60.7	46.7
20.00 - 21.00	51.1	65.7	49.1	51.8	60.2	49.0	51.5	60.6	49.4	48.2	60.6	46.2
21.00 - 22.00	50.4	60.2	48.3	51.2	60.3	48.7	50.5	60.1	48.8	48.7	60.2	46.8
22.00 - 23.00	50.2	60.0	47.7	51.4	61.9	48.9	50.2	60.3	48.5	47.5	60.1	45.8
23.00 - 00.00	51.2	61.9	48.9	51.6	61.1	48.8	51.4	60.2	48.9	47.7	60.6	45.3
00.00 - 01.00	50.6	60.1	48.5	52.1	63.0	50.2	53.3	66.3	50.1	44.3	60.5	42.5
01.00 - 02.00	51.1	60.5	48.7	52.1	60.2	49.4	52.5	60.8	50.0	45.2	61.8	43.7
02.00 - 03.00	49.9	60.2	47.9	53.2	62.8	50.5	51.7	61.2	49.0	43.1	60.3	40.5
03.00 - 04.00	51.0	61.2	48.8	52.9	62.9	50.4	49.2	60.5	47.5	48.2	62.2	46.7
04.00 - 05.00	52.0	61.3	49.7	52.6	60.6	50.2	48.7	60.2	46.0	48.4	61.2	46.2
05.00 - 06.00	53.3	72.9	50.9	53.5	71.1	50.0	54.3	75.7	51.1	50.0	63.3	48.6
06.00 - 07.00	65.7	87.3	61.0	53.7	74.6	50.5	63.3	89.0	60.9	62.7	86.7	59.7
07.00 - 08.00	52.8	71.2	50.8	53.3	67.0	50.3	52.9	67.5	48.1	51.6	70.4	47.4
08.00 - 09.00	52.3	74.0	49.4	54.3	71.8	50.6	49.5	61.7	46.6	48.1	63.8	44.8
09.00 - 10.00	51.1	64.0	48.1	53.9	72.4	50.1	51.6	62.2	47.6	49.3	70.4	45.6
10.00 - 11.00	52.5	62.8	49.5	53.4	72.4	50.7	48.2	60.9	45.9	53.2	66.1	50.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.6	-	-	52.8	-	-	54.0	-	-	52.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	87.3	-	-	82.3	-	-	89.0	-	-	86.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	49.1	-	-	49.8	-	-	49.4	-	-	46.9
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
14 ธ.ค. 64	2.5
15 ธ.ค. 64	5.0
16 ธ.ค. 64	4.5
17 ธ.ค. 64	3.8
18 ธ.ค. 64	3.0
19 ธ.ค. 64	5.6
20 ธ.ค. 64	5.2
ค่าสูงสุด	5.6
ค่าต่ำสุด	2.5
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 190084
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.00 dB	
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A)) : 94.23 dB	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565	
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Request No. 21-65/0317	

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	10 - 11 มี.ค. 65			11 - 12 มี.ค. 65			12 - 13 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	48.6	67.0	44.9	53.7	70.6	50.3	52.9	72.8	49.2
10.00 - 11.00	49.2	70.6	45.6	52.1	67.1	49.3	51.4	70.1	48.3
11.00 - 12.00	46.8	65.5	41.7	51.0	67.0	48.4	48.9	67.0	45.9
12.00 - 13.00	49.1	68.5	43.9	49.1	66.2	45.0	49.4	64.2	46.6
13.00 - 14.00	51.0	65.7	47.1	47.3	61.7	44.4	50.2	74.4	47.1
14.00 - 15.00	55.6	68.9	50.1	47.7	60.1	45.4	46.1	62.3	42.2
15.00 - 16.00	52.8	71.0	47.3	48.9	65.2	45.5	51.5	72.1	48.0
16.00 - 17.00	51.0	70.2	48.3	50.0	70.0	48.9	47.6	70.8	45.7
17.00 - 18.00	49.6	65.4	46.2	52.1	67.7	50.1	46.9	67.3	44.5
18.00 - 19.00	40.1	60.8	38.2	41.5	60.7	39.6	39.5	61.1	37.7
19.00 - 20.00	41.4	60.7	38.2	42.5	60.3	40.2	42.8	61.0	40.0
20.00 - 21.00	43.8	60.9	40.7	44.3	60.8	42.8	43.7	61.2	41.0
21.00 - 22.00	45.8	61.5	43.0	45.8	60.3	43.6	45.8	73.2	43.9
22.00 - 23.00	44.5	60.8	42.8	45.8	61.2	43.9	43.5	61.1	41.3
23.00 - 00.00	43.6	61.1	40.8	45.9	60.8	43.9	42.4	60.7	40.4
00.00 - 01.00	41.6	60.2	39.3	44.2	61.1	42.0	41.3	61.1	39.7
01.00 - 02.00	40.9	60.3	38.6	43.9	60.7	41.0	40.0	60.2	38.9
02.00 - 03.00	40.8	60.7	38.9	45.1	60.7	43.9	40.6	60.3	38.1
03.00 - 04.00	40.8	60.4	38.5	43.0	60.5	41.7	38.8	60.7	36.6
04.00 - 05.00	40.5	62.0	38.5	43.1	61.5	41.8	44.0	60.8	42.6
05.00 - 06.00	42.3	62.6	40.7	43.8	63.0	41.4	43.7	64.6	40.6
06.00 - 07.00	63.6	85.4	60.2	63.4	85.6	60.7	61.7	85.0	58.8
07.00 - 08.00	63.3	74.2	61.2	56.9	71.0	53.2	51.0	71.5	48.7
08.00 - 09.00	57.8	82.9	55.0	72.3	91.0	69.3	53.5	82.1	50.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.3	-	-	59.4	-	-	50.9	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	85.4	-	-	91.0	-	-	85.0	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	44.6	-	-	46.5	-	-	44.0
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	13 - 14 มี.ค. 65			14 - 15 มี.ค. 65			15 - 16 มี.ค. 65			16 - 17 มี.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	50.0	66.8	47.8	51.3	67.4	48.2	48.4	65.3	46.1	43.9	60.9	41.5
10.00 - 11.00	50.6	71.5	48.8	48.8	65.8	45.2	45.8	61.7	43.3	48.7	61.2	45.4
11.00 - 12.00	47.3	67.8	45.0	47.1	62.9	44.8	45.5	60.4	43.8	49.3	65.0	46.1
12.00 - 13.00	44.2	61.6	43.7	48.8	73.7	45.4	44.3	61.1	42.7	57.3	68.9	54.7
13.00 - 14.00	48.0	69.3	45.1	53.4	79.8	50.8	49.3	69.4	46.3	55.6	69.6	52.9
14.00 - 15.00	48.7	67.6	45.0	49.5	73.5	46.5	42.8	60.8	40.0	53.9	68.1	50.6
15.00 - 16.00	45.7	61.6	43.6	51.2	81.3	48.4	43.9	60.8	41.1	50.1	66.8	48.6
16.00 - 17.00	46.4	68.2	43.2	54.8	59.9	51.6	48.4	69.1	45.6	56.2	73.4	53.1
17.00 - 18.00	46.4	65.5	43.4	55.8	84.4	52.9	50.3	65.1	47.8	53.9	69.7	50.4
18.00 - 19.00	41.6	61.0	39.9	46.8	62.6	44.0	48.7	63.8	46.0	42.6	67.6	40.0
19.00 - 20.00	43.1	60.0	41.7	50.1	79.3	48.8	47.9	64.3	44.6	42.4	63.0	40.3
20.00 - 21.00	44.4	61.0	42.1	64.7	87.9	62.5	47.7	68.4	44.9	45.6	60.9	43.7
21.00 - 22.00	44.0	60.7	42.6	46.0	63.9	43.8	49.2	67.8	45.8	45.2	61.4	43.4
22.00 - 23.00	42.3	61.4	40.6	43.8	61.5	41.5	51.6	72.5	48.0	44.3	61.3	42.4
23.00 - 00.00	44.8	60.7	42.8	46.4	60.7	44.6	47.0	65.5	45.2	41.7	60.5	39.9
00.00 - 01.00	43.4	60.6	41.4	45.1	60.7	43.8	47.7	70.5	45.3	38.4	60.9	36.8
01.00 - 02.00	41.9	61.6	39.7	45.7	60.4	43.8	50.3	78.4	47.5	40.7	60.7	38.9
02.00 - 03.00	39.8	61.5	37.2	43.7	60.0	41.3	50.3	66.7	48.1	39.5	60.5	37.0
03.00 - 04.00	39.8	60.6	37.5	49.3	69.4	46.9	49.3	74.3	47.6	39.3	61.4	37.5
04.00 - 05.00	39.3	61.3	37.1	42.9	60.8	40.2	63.1	86.5	60.7	52.6	75.9	50.5
05.00 - 06.00	44.8	62.6	42.8	44.3	60.5	42.4	59.7	84.4	56.6	51.7	69.3	49.2
06.00 - 07.00	59.8	83.4	56.8	50.3	69.1	48.6	46.1	61.2	44.3	54.8	72.1	52.9
07.00 - 08.00	53.8	81.3	50.4	55.2	84.1	52.8	45.4	61.1	43.6	53.0	68.3	50.9
08.00 - 09.00	53.4	68.9	50.3	51.0	71.6	49.9	45.2	60.4	43.1	54.5	68.3	52.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	49.6	-	-	53.6	-	-	52.6	-	-	51.5	-	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	83.4	-	-	87.9	-	-	86.5	-	-	75.9	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	-	43.7	-	-	47.0	-	-	46.2	-	-	45.8
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
10 มี.ค. 65	5.8
11 มี.ค. 65	6.6
12 มี.ค. 65	5.0
13 มี.ค. 65	6.2
14 มี.ค. 65	5.8
15 มี.ค. 65	4.0
16 มี.ค. 65	6.3
ค่าสูงสุด	6.6
ค่าต่ำสุด	4.0
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายธีรพงศ์ จูพันธ์ ชื่อผู้บันทึก : นายธีรพงศ์ จูพันธ์
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กิรธิดาณิคม ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นวีอาร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 7 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)								
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))								
	7 - 8 ธ.ค. 65			8 - 9 ธ.ค. 65			9 - 10 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	40.8	52.0	38.9	52.6	67.3	48.6	48.1	70.2	43.2
11.00 - 12.00	40.1	55.8	38.1	48.1	60.7	43.3	44.4	51.5	42.3
12.00 - 13.00	51.0	64.6	44.1	42.4	57.3	38.8	48.3	63.3	43.8
13.00 - 14.00	59.5	73.1	54.4	48.8	65.5	45.1	54.1	61.5	51.9
14.00 - 15.00	62.4	78.7	48.1	43.4	52.8	41.2	54.3	59.3	52.3
15.00 - 16.00	45.8	60.0	43.1	39.9	49.7	37.3	52.2	64.7	48.6
16.00 - 17.00	45.1	58.9	42.4	50.6	62.7	45.3	50.8	61.2	48.3
17.00 - 18.00	50.7	70.8	41.7	51.2	70.3	44.5	50.7	58.2	47.7
18.00 - 19.00	44.2	49.5	42.2	46.1	50.0	44.7	51.1	63.8	46.4
19.00 - 20.00	48.7	57.7	46.9	47.9	51.1	46.9	65.9	84.8	48.2
20.00 - 21.00	46.9	55.3	44.5	48.5	52.0	46.3	50.9	66.3	45.8
21.00 - 22.00	43.9	48.1	41.7	45.6	54.3	43.3	50.2	67.2	46.9
22.00 - 23.00	43.1	59.0	41.4	45.3	53.5	43.0	61.6	72.3	51.3
23.00 - 00.00	43.2	47.6	41.0	47.0	52.9	45.7	56.0	67.4	50.8
00.00 - 01.00	44.8	47.9	42.9	46.1	50.3	44.9	54.2	66.5	49.5
01.00 - 02.00	44.3	47.2	42.4	45.5	50.7	43.5	54.4	73.2	51.0
02.00 - 03.00	46.3	49.9	44.0	46.8	51.4	44.4	52.0	58.1	49.6
03.00 - 04.00	47.8	55.7	45.0	46.6	50.0	44.3	53.3	64.5	49.8
04.00 - 05.00	47.2	54.1	45.5	52.5	73.7	46.8	50.8	56.6	48.5
05.00 - 06.00	55.2	75.2	46.3	53.2	72.0	47.6	53.0	63.3	49.6
06.00 - 07.00	60.9	83.0	45.7	52.6	74.5	46.1	57.6	72.6	51.6
07.00 - 08.00	49.6	58.9	46.3	55.7	82.6	47.9	52.9	58.4	50.0
08.00 - 09.00	45.6	55.3	43.1	52.4	69.2	48.1	52.4	57.9	48.7
09.00 - 10.00	56.0	83.5	47.9	52.8	74.5	47.7	51.4	57.3	49.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	53.6	-	-	50.0	-	-	56.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	83.5	-	-	82.6	-	-	84.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	44.1	-	-	44.8	-	-	48.5
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ :¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ช่วงเวลา	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)											
	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))											
	10 - 11 ธ.ค. 65			11 - 12 ธ.ค. 65			12 - 13 ธ.ค. 65			13 - 14 ธ.ค. 65		
	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
10.00 - 11.00	53.3	58.6	51.1	52.7	57.2	50.4	56.1	62.6	54.0	54.4	60.2	52.5
11.00 - 12.00	59.0	72.5	50.2	52.4	57.0	50.9	55.0	58.7	53.5	57.0	63.5	54.2
12.00 - 13.00	58.0	73.8	50.5	52.8	56.5	50.2	54.3	60.2	52.8	56.2	63.1	53.8
13.00 - 14.00	51.2	62.5	48.6	53.4	58.1	51.8	52.7	57.3	50.9	55.9	65.5	53.4
14.00 - 15.00	51.2	58.4	48.6	54.9	58.1	52.6	51.7	56.0	49.0	54.1	59.5	51.9
15.00 - 16.00	50.6	56.7	48.5	55.1	57.6	53.0	54.5	62.1	52.0	53.9	60.2	51.9
16.00 - 17.00	49.9	61.8	47.7	54.5	57.5	52.2	53.3	56.8	51.6	54.0	60.0	52.2
17.00 - 18.00	51.7	56.5	49.6	53.8	57.5	51.7	64.4	77.7	57.3	50.3	53.6	49.2
18.00 - 19.00	52.3	59.6	50.5	53.3	56.0	51.2	59.2	70.5	54.6	50.8	52.5	48.9
19.00 - 20.00	51.9	55.8	49.3	53.6	56.8	51.4	56.3	63.5	53.8	51.3	54.9	49.0
20.00 - 21.00	63.0	77.6	51.1	43.7	49.4	41.4	53.5	61.8	46.6	50.2	52.9	48.1
21.00 - 22.00	51.9	57.3	49.2	43.1	46.4	41.0	42.6	55.5	40.4	49.8	52.3	47.9
22.00 - 23.00	46.9	54.2	43.5	46.1	53.3	43.8	43.2	52.4	41.0	50.5	53.7	48.2
23.00 - 00.00	42.0	43.6	40.3	43.9	48.9	41.5	43.1	56.4	41.2	50.8	53.7	48.5
00.00 - 01.00	41.6	45.8	40.7	43.8	49.7	41.3	42.3	52.5	40.7	50.5	53.7	48.5
01.00 - 02.00	40.8	44.3	38.9	45.4	52.5	43.6	41.7	49.9	39.3	51.3	54.0	49.3
02.00 - 03.00	40.6	42.4	38.9	42.7	48.3	40.3	41.5	57.9	39.5	52.7	57.9	50.1
03.00 - 04.00	40.5	42.5	38.8	43.9	49.3	41.4	41.5	48.7	39.9	51.8	55.4	49.9
04.00 - 05.00	40.6	43.0	38.9	44.3	50.2	42.5	40.8	48.3	38.0	50.4	52.5	48.6
05.00 - 06.00	41.0	43.4	39.0	46.6	54.1	44.2	41.8	54.8	39.6	48.3	51.9	46.2
06.00 - 07.00	40.8	43.4	38.0	45.0	55.3	43.1	40.7	43.9	38.8	47.8	51.1	45.6
07.00 - 08.00	40.3	43.5	38.9	49.0	56.6	45.7	52.8	62.2	46.9	51.8	63.3	49.6
08.00 - 09.00	50.4	57.2	46.9	53.1	56.1	51.1	57.1	64.9	54.3	53.6	61.5	51.2
09.00 - 10.00	62.8	79.5	51.1	54.6	57.6	52.2	56.5	64.2	53.3	53.6	59.3	51.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs))	54.6	-	-	51.3	-	-	54.9	-	-	52.8	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	79.5	-	-	58.1	-	-	77.7	-	-	65.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	-	-	45.4	-	-	47.0	-	-	47.0	-	-	50.0
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ชั่วโมง (L _{eq} (24 hrs)) ¹	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-	≤70	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ¹	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
	ระดับเสียงรบกวน dB(A)
7 ธ.ค. 65	5.7
8 ธ.ค. 65	5.6
9 ธ.ค. 65	4.6
10 ธ.ค. 65	7.7
11 ธ.ค. 65	6.3
12 ธ.ค. 65	3.8
13 ธ.ค. 65	2.6
ค่าสูงสุด	7.7
ค่าต่ำสุด	2.6
ค่ามาตรฐาน ¹	≤10

หมายเหตุ : ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
13 - 14 มี.ค. 66	58.6	87.2	53.0	5.0
14 - 15 มี.ค. 66	59.0	88.1	55.5	5.8
15 - 16 มี.ค. 66	60.9	89.4	54.4	5.4
16 - 17 มี.ค. 66	62.5	88.8	59.3	5.2
17 - 18 มี.ค. 66	58.8	88.0	53.7	5.7
18 - 19 มี.ค. 66	59.4	88.0	56.5	6.5
19 - 20 มี.ค. 66	59.0	87.2	55.6	5.9
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวัดระยะที่	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

²ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 48Q 0315258 E, 1921153 N

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
21 - 22 ธ.ค. 66	53.8	76.9	50.7	3.9
22 - 23 ธ.ค. 66	53.5	72.8	50.6	3.3
23 - 24 ธ.ค. 66	54.0	77.4	50.9	3.5
24 - 25 ธ.ค. 66	52.6	74.1	49.7	4.0
25 - 26 ธ.ค. 66	51.3	77.7	48.1	5.9
26 - 27 ธ.ค. 66	52.7	78.7	49.4	5.3
27 - 28 ธ.ค. 66	52.7	79.6	49.2	4.1
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
8 - 9 ก.พ. 67	50.9	73.0	47.2	4.8
9 - 10 ก.พ. 67	52.1	77.0	48.6	5.2
10 - 11 ก.พ. 67	52.1	77.0	48.6	5.0
11 - 12 ก.พ. 67	52.1	75.0	48.3	5.6
12 - 13 ก.พ. 67	50.9	76.8	47.2	5.2
13 - 14 ก.พ. 67	52.3	75.5	48.2	5.6
14 - 15 ก.พ. 67	51.6	71.5	48.2	5.6
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
11 - 12 ธ.ค. 67	50.5	78.3	46.7	5.8
12 - 13 ธ.ค. 67	48.6	79.6	44.8	4.6
13 - 14 ธ.ค. 67	50.0	79.8	46.5	4.3
14 - 15 ธ.ค. 67	51.8	79.7	48.2	4.6
15 - 16 ธ.ค. 67	51.3	76.1	47.8	4.6
16 - 17 ธ.ค. 67	50.4	79.4	46.8	4.2
17 - 18 ธ.ค. 67	50.6	76.7	46.0	5.7
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย	: บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 10 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
10 - 11 มิ.ย. 68	53.1	94.5	48.8	5.4
11 - 12 มิ.ย. 68	56.0	97.0	51.6	7.5
12 - 13 มิ.ย. 68	52.4	96.5	47.8	5.2
13 - 14 มิ.ย. 68	52.9	90.0	48.3	5.9
14 - 15 มิ.ย. 68	49.5	76.1	45.9	5.2
15 - 16 มิ.ย. 68	57.3	93.5	45.4	7.2
16 - 17 มิ.ย. 68	56.2	95.0	43.8	5.9
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	L _{eq} 24 hrs	L _{max}	L ₉₀	เสียงรบกวน
10 - 11 ธ.ค. 68	57.2	92.3	51.5	6.6
11 - 12 ธ.ค. 68	55.2	92.9	50.0	6.4
12 - 13 ธ.ค. 68	55.8	94.5	51.9	5.5
13 - 14 ธ.ค. 68	58.5	91.7	51.8	6.3
14 - 15 ธ.ค. 68	58.0	94.9	52.9	6.5
15 - 16 ธ.ค. 68	58.0	95.3	52.3	6.9
16 - 17 ธ.ค. 68	57.3	94.5	51.4	6.5
ค่ามาตรฐาน	≤70 ¹	≤115 ¹	-	≤10 ²
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: วันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)

วันที่ตรวจวัด	วัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4)			
	$L_{eq\ 24\ hrs}$	L_{max}	L_{90}	เสียงรบกวน
22 - 23 มิ.ย. 69	51.4	84.2	49.1	4.4
23 - 24 มิ.ย. 69	53.2	81.1	48.3	5.2
24 - 25 มิ.ย. 69	53.4	84.3	48.4	4.8
25 - 26 มิ.ย. 69	53.2	81.6	48.7	5.5
26 - 27 มิ.ย. 69	53.5	86.7	48.6	5.1
27 - 28 มิ.ย. 69	53.4	86.1	48.5	4.7
28 - 29 มิ.ย. 69	52.7	84.9	48.1	4.6
ค่ามาตรฐาน	$\leq 70^1$	$\leq 115^1$	-	$\leq 10^2$
หน่วย	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์	Sound Level Meter			

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยู่ในช่วง 52.8 - 55.3 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยู่ในช่วง 50.6 - 54.8 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) มีค่าอยู่ในช่วง 52.6 - 55.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีค่าอยู่ในช่วง 51.4 - 53.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ จะเห็นว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยู่ในช่วง 88.9 - 96.1 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยู่ในช่วง 79.69 - 91.0 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) มีค่าอยู่ในช่วง 87.7 - 95.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีค่าอยู่ในช่วง 81.1 - 86.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ จะเห็นว่า ระดับเสียงสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 (L_{90})

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยู่ในช่วง 42.9 - 48.2 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยู่ในช่วง 41.0 - 46.8 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) มีค่าอยู่ในช่วง 43.6 - 46.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีค่าอยู่ในช่วง 48.1 - 49.1 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซึ่งไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90

3.2.5.4 ระดับเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 22 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยู่ในช่วง 4.7 - 5.5 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยู่ในช่วง 4.6 - 5.2 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) มีค่าอยู่ในช่วง 5.1 - 5.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีค่าอยู่ในช่วง 4.4 - 5.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนกำหนดให้ระดับเสียงรบกวน มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะเห็นว่าระดับเสียงรบกวนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

3.3.1 บทนำ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2) ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงหีบอ้อย คือ ช่วงเดือนธันวาคม 1 ครั้ง (ตรวจวัดพร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ) และช่วงเดือนมีนาคม 1 ครั้ง

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ได้แก่ ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)

3.3.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 และหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.3-1 และข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1



รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1



รูปที่ 3.3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2

ตารางที่ 3.3-1 ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	11 มี.ค. 64	11 มี.ค. 64
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	11.10 - 11.52	09.30 - 10.12
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	138.0	122.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	6.77	6.90
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	93.68	95.55
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	3.51	3.43
10. ก๊าซออกซิเจน	%	9.7	11.2
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	3.8	13.7
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	758.4	758.4
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	32.0	29.2

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	15 ธ.ค. 64	15 ธ.ค. 64
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	13.40 - 14.20	12.30 - 13.12
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	170.0	160.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	7.09	7.53
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	98.22	104.34
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	4.03	5.06
10. ก๊าซออกซิเจน	%	10.0	9.4
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	6.7	10.9
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	759.6	758.4
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	30.0	28.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	10 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	18.00 - 18.42	17.00 - 17.36
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	121.0	169.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	9.54	7.61
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	131.95	105.33
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	3.41	3.49
10. ก๊าซออกซิเจน	%	9.2	10.1
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	4.5	10.3
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	756.7	756.7
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	31.6	33.8

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	13 ธ.ค. 65	13 ธ.ค. 65
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	08.30 - 09.10	10.00 - 10.38
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	154.0	156.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	6.92	7.43
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	95.85, 63.40	102.93, 66.72
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	5.37	6.22
10. ก๊าซออกซิเจน	%	11.2	10.8
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	9.3	9.7
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	761.3	756.4
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	32.0	34.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	23 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	09.00 - 09.48	10.00 - 10.42
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	138.0	142.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	7.04	7.18
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	97.54, 66.35	99.37, 66.56
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	5.69	6.23
10. ก๊าซออกซิเจน	%	10.8	8.9
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	9.7	11.5
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	756.2	756.2
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	28.0	30.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	26 ธ.ค. 66	26 ธ.ค. 66
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	10.00 - 10.42 น.	11.30 - 12.12 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	122.0	108.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	8.03	8.09
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	111.17, 79.25	111.97, 83.18
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	5.86	5.38
10. ก๊าซออกซิเจน	%	12.4	14.0
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	8.2	6.7
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	763.0	763.0
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	26.0	28.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	8 ก.พ. 67	8 ก.พ. 67
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	10.00 - 10.42 น.	11.30 - 12.12 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass	Biomass
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	121.0	169.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	8.37	10.26
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	115.86, 83.62	142.08, 91.63
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	4.26	4.04
10. ก๊าซออกซิเจน	%	12.6	9.3
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	8.0	11.0
11. ความดันบรรยากาศ	mmHg	758.0	758.0
12. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	31.0	33.8

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	12 ธ.ค. 67	12 ธ.ค. 67
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	09.00 - 09.48 น.	10.30 - 11.12 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	150.0	152.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	8.2	9.6
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	113.0, 74.6	138.0, 90.9
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	4.4	4.1
10. ก๊าซออกซิเจน	%	10.8	12.6
11. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	129.7	112.0
12. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	8.0	11.0
13. ความดันบรรยากาศ	mmHg	745.2	744.7
14. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	33.0	33.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1			หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2		
1. วันที่ตรวจวัด	-	28 ม.ค. 68	15 ก.พ. 68	6 มี.ค. 68	28 ม.ค. 68	15 ก.พ. 68	6 มี.ค. 68
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	11.00 - 11.42 น.	14.00 - 14.45 น.	16.00 - 16.42 น.	13.00 - 13.44 น.	10.30 - 11.12 น.	15.00 - 15.44 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	⁰ C	102.0	147.0	141.0	98.0	150.0	144.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	7.9	8.4	7.3	8.0	9.8	7.2
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m ³ /s	109.7, 82.8	115.6, 76.7	101.7, 68.9	110.7, 84.3	135.0, 89.3	99.3, 66.3
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	5.5	4.4	6.1	5.7	4.1	6.8
10. ก๊าซออกซิเจน	%	15.6	11.7	7.8	15.0	5.0	8.6
11. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	164.9	197.0	405.7	98.6	110.0	296.6
12. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	5.1	9.0	12.6	5.7	11.7	11.8
13. ความดันบรรยากาศ	mmHg	764.0	744.2	762.0	764.0	744.2	762.0
14. อุณหภูมิในบรรยากาศ	⁰ C	28.0	34.0	28.0	28.0	32.0	28.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	15 ธ.ค. 68	15 ธ.ค. 68
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	15.00 - 15.48 น.	10.00 - 10.42 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	150.0	166.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	8.2	10.0
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	113.0, 74.6	137.9, 87.9
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	4.4	4.1
10. ก๊าซออกซิเจน	%	17.8	12.6
11. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	129.7	123.0
12. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	8.0	11.0
13. ความดันบรรยากาศ	mmHg	745.2	744.7
14. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	33.0	32.0

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

รายการ	หน่วย	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
1. วันที่ตรวจวัด	-	6 ก.พ. 69	6 ก.พ. 69
2. เวลาที่ตรวจวัด	-	15.00 - 15.48 น.	10.00 - 10.42 น.
3. ชนิดเชื้อเพลิง	-	Biomass (ชานอ้อย)	Biomass (ชานอ้อย)
4. ความสูงของปล่อง	m	35.0	35.0
5. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	4.2	4.2
6. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	$^{\circ}\text{C}$	152.0	132.0
7. อัตราเร็วในปล่อง	m/s	8.4	8.4
8. อัตราการระบายอากาศในปล่อง	m^3/s	116.5, 76.2	115.7, 79.4
9. ความชื้นอากาศในปล่อง	%	6.3	6.2
10. ก๊าซออกซิเจน	%	15.2	16.0
11. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	156.9	186.0
12. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	%	5.5	4.8
13. ความดันบรรยากาศ	mmHg	756.0	756.0
14. อุณหภูมิในบรรยากาศ	$^{\circ}\text{C}$	32.0	30.0

3.3.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในตารางที่ 3.3-2
ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในภาคผนวก ค-3

ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 11.10 - 11.52 น.
ข้อมูลเชื้อเพลิง	: Biomass
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	: ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร : ตำแหน่งพิกัด UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N : เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.2 เมตร : อุณหภูมิภายในปล่อง 138.0 องศาเซลเซียส : ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 6.77 เมตร/วินาที : ร้อยละของออกซิเจน 9.7 ร้อยละของความชื้น 3.51

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
	9.7 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³		
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	12.03	14.93	≤320	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<2.40	≤60	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.32	≤200	ppm

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายไชธิน โหมคนอก	ชื่อผู้บันทึก	: นายไชธิน โหมคนอก
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราคานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 13.40 - 14.20 น.
ข้อมูลเชื้อเพลิง	: Biomass
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	: ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร : ตำแหน่งพิกัด UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N : เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.2 เมตร : อุณหภูมิภายในปล่อง 170.0 องศาเซลเซียส : ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 7.09 เมตร/วินาที : ร้อยละของออกซิเจน 10.0 ร้อยละของความชื้น 4.03

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
	10.0 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³		
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	6.96	8.88	≤320	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	1.59	2.03	≤60	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.35	≤200	ppm

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายฤทธิ์ไกร ผาแก้ว	ชื่อผู้บันทึก	: นายฤทธิ์ไกร ผาแก้ว
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 18.00 - 18.42 น.
ข้อมูลเชื้อเพลิง	: Biomass
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	: ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร : ตำแหน่งพิกัด UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N : เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.2 เมตร : อุณหภูมิภายในปล่อง 121.0 องศาเซลเซียส : ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 9.54 เมตร/วินาที : ร้อยละของออกซิเจน 9.2 ร้อยละของความชื้น 3.41

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	หน่วย
	9.2 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³			
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	58.89	69.96	≤320	≤120	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<2.40	≤60	≤60	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.32	≤200	≤200	ppm

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายฤทธิไกร ผาแก้ว	ชื่อผู้บันทึก	: นายฤทธิไกร ผาแก้ว
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ กิริธราดาณิช	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 08.30 - 09.10 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	11.2 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	9.35	13.40	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	≤60	≤60	≤34	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	12.30	17.63	≤200	≤200	≤141	ppm

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 09.00 - 09.48 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	10.8 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	14.51	19.91	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	24.74	33.95	≤60	≤60	≤34	ppm
	64.76	88.86	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.06	≤200	≤200	≤141	ppm
	<1.06	<1.06	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 10.00 - 10.42 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	12.4 % O ₂ ³	7.0 % O ₂ ⁴				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	6.32	10.34	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.92	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	4.34	7.10	≤200	≤200	≤141	ppm
	8.17	13.36	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 09.20 - 10.02 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	12.6 % O ₂ ³	7 % O ₂ ⁴				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	25.91	43.39	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	3.91	6.55	≤200	≤200	≤141	ppm
	7.36	12.33	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะจากปล่อง โครงการ	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด						ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	28 ม.ค. 68		15 ก.พ. 68		6 มี.ค. 68					
	15.6 % O ₂ ^{/3}	7 % O ₂ ^{/4}	11.7 % O ₂ ^{/3}	7 % O ₂ ^{/4}	7.8 % O ₂ ^{/3}	7 % O ₂ ^{/4}				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	21.90	57.44	16.95	25.61	2.88	3.06	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	6.12	9.25	1.57	1.67	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	16.02	24.20	4.11	4.36	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.06	26.33	39.78	<1.06	<1.06	≤200	≤200	≤141	ppm
	<2.00	<2.00	49.54	74.85	<2.00	<2.00	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

- หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
^{3/} มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
******* เนื่องด้วยโครงการขอขายระยะเวลาดิถีคิดถึงอุปกรณ์ตรวจวัดมลสารทางอากาศที่ปล่อยระบายเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) ต้องการการตรวจวัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีกระบวนการผลิตจนถึงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามประกาศที่ ออ 0310/2071

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะห่างจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 15.00 - 15.48 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	17.8 % O ₂ ⁴	7 % O ₂ ⁵				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	12.01	53.68	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	1.12	5.01	≤200	≤200	≤141	ppm
	2.11	9.43	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2567
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
⁴ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะจริงขณะตรวจวัด
⁵ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะมาตรฐาน ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) และ Excess Air 7 %

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะบายจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 13.00 - 13.42 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	15.2 % O ₂ ⁴	7 % O ₂ ⁵				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	17.62	42.97	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	8.34	20.34	≤60	≤60	≤34	ppm
	3.19	7.78	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.06	≤200	≤200	≤141	ppm
	<2.00	<2.00	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2567
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
⁴ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะจริงขณะตรวจวัด
⁵ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะมาตรฐาน ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) และ Excess Air 7 %

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 09.30 - 10.12 น.
ข้อมูลเชื้อเพลิง	: Biomass
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	: ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร : ตำแหน่งพิกัด UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N : เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.2 เมตร : อุณหภูมิภายในปล่อง 122.0 องศาเซลเซียส : ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 6.90 เมตร/วินาที : ร้อยละของออกซิเจน 11.2 ร้อยละของความชื้น 3.43

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
	11.2 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³		
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	3.34	4.79	≤320	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<2.40	≤60	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.32	≤200	ppm

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท	: นายโยธิน โหมคนอก	ชื่อผู้บันทึก	: นายโยธิน โหมคนอก
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 12.30 - 13.12 น.
ข้อมูลเชื้อเพลิง	: Biomass
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	: ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร : ตำแหน่งพิกัด UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N : เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.2 เมตร : อุณหภูมิภายในปล่อง 160.0 องศาเซลเซียส : ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 7.53 เมตร/วินาที : ร้อยละของออกซิเจน 9.4 ร้อยละของความชื้น 5.06

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
	9.4 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³		
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	5.63	6.80	≤320	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	1.57	1.90	≤60	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.28	≤200	ppm

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

ชื่อผู้ตรวจวัดบริษัท	: นายอุทิศไกร ผาค่ำ	ชื่อผู้บันทึก	: นายอุทิศไกร ผาค่ำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 17.00 - 17.36 น.
ข้อมูลเชื้อเพลิง	: Biomass
ข้อมูลลักษณะของปล่อง	: ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร : ตำแหน่งพิกัด UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N : เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง ณ จุดตรวจวัด 4.2 เมตร : อุณหภูมิภายในปล่อง 169.0 องศาเซลเซียส : ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 7.61 เมตร/วินาที : ร้อยละของออกซิเจน 10.1 ร้อยละของความชื้น 3.49

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ค่าความเข้มข้น		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	หน่วย
	10.1 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³			
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	41.24	53.08	≤320	≤120	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	1.59	2.05	≤60	≤60	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	3.95	5.08	≤200	≤200	ppm

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายอุทิศไกร ผาคำ	ชื่อผู้บันทึก	: นายอุทิศไกร ผาคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ภิรติดาภิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: 2-156-ก-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 10.00 - 10.38 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	10.8 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	4.14	5.70	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	≤60	≤60	≤34	ppm
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	58.01	79.84	≤200	≤200	≤141	ppm

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 10.00 - 10.42 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	8.9 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	5.52	6.42	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	26.28	30.54	≤60	≤60	≤34	ppm
	68.80	79.96	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	52.21	60.68	≤200	≤200	≤141	ppm
	98.23	114.16	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 11.30 - 12.12 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	14.0 % O ₂ ²	7.0 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	9.44	19.02	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.92	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	17.49	35.23	≤200	≤200	≤141	ppm
	32.90	66.28	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 11.00 - 11.42 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	9.3 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	21.32	25.55	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	1.58	1.89	≤60	≤60	≤34	ppm
	4.13	4.95	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	2.94	3.52	≤200	≤200	≤141	ppm
	5.52	6.61	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 10.30 - 11.12 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	12.6 % O ₂ ²	7 % O ₂ ³				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	23.43	39.24	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	1.68	2.81	≤200	≤200	≤141	ppm
	3.15	5.28	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 10.00 - 10.42 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	12.6 % O ₂ ⁴	7 % O ₂ ⁵				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	6.88	11.52	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	<0.95	<0.95	≤60	≤60	≤34	ppm
	<2.48	<2.48	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	<1.06	<1.06	≤200	≤200	≤141	ppm
	<2.00	<2.00	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2567
³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
⁴ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะจริงขณะตรวจวัด
⁵ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะมาตรฐาน ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) และ Excess Air 7 %

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะยาวจากปล่อง	: หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2
โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	: 18.00 - 18.42 น.

ดัชนีคุณภาพอากาศ	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²	ค่ามาตรฐาน ³	หน่วย
	16.0 % O ₂ ⁴	7 % O ₂ ⁵				
ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	6.32	17.93	≤320	≤120	≤70	mg/m ³
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide)	7.97	22.61	≤60	≤60	≤34	ppm
	20.85	59.15	≤157	≤157	≤89	mg/m ³
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)	2.06	5.84	≤200	≤200	≤141	ppm
	3.88	11.01	≤376	≤376	≤173	mg/m ³

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2567

³ มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

⁴ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะจริงขณะตรวจวัด

⁵ ผลการตรวจวัดคำนวณที่สภาวะมาตรฐาน ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) และ Excess Air 7 %

3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.3.5.1 หม้อไอน้ำ ชุดที่ 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ที่สภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมาตรส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 7 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 42.97 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเท่ากับ 20.34 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ 7.78 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าน้อยกว่า 1.06 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม้ที่ใช้ Biomass เป็นเชื้อเพลิง แบบระบบปิดให้คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ซึ่งกำหนดให้ ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 320 mg/m^3 , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าได้ไม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m^3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m^3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 (โรงไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2553 ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง) ซึ่งกำหนดให้ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 120 mg/m^3 , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าได้ไม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m^3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m^3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกำหนดให้ ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 70 mg/m^3 , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าได้ไม่เกิน 34 ส่วนในล้านส่วน หรือ 89 mg/m^3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 141 ส่วนในล้านส่วน หรือ 173 mg/m^3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.3.5.2 หม้อไอน้ำ ชุดที่ 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ที่สภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมาตรส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 7 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 17.93 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 22.61 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ 59.15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 5.84 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ 11.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีการเผาไหม้ที่ใช้ Biomass เป็นเชื้อเพลิง แบบระบบปิดให้คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ซึ่งกำหนดให้ ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 320 mg/m^3 , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าได้ไม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m^3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m^3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 (โรงไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2553 ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง) ซึ่งกำหนดให้ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 120 mg/m^3 , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าได้ไม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m^3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m^3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกำหนดให้ ปริมาณฝุ่นละออง มีค่าได้ไม่เกิน 70 mg/m^3 , ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าได้ไม่เกิน 34 ส่วนในล้านส่วน หรือ 89 mg/m^3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 141 ส่วนในล้านส่วน หรือ 173 mg/m^3 จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

3.4 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน

3.4.1 บทนำ

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq(12\text{ hrs})}$), ปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (Noise Dose), ระดับความร้อน (Heat Stress) และความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน สำหรับค่าฝุ่นละอองรวม (Total Dust) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 12 ชั่วโมง หรือ ตามระยะเวลาทำงาน นอกนั้นตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง

3.4.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq(12\text{ hrs})}$), ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose), ระดับความร้อน (Heat Stress) และความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity)

3.4.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์, 5 มีนาคม และ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

1) จุดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (Total Dust) จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.4-1

2) จุดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) จำนวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.4-2

3) จุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq(12\text{ hrs})}$) จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ, บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ และบริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น ดังแสดงในรูปที่ 3.4-3

4) จุดตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์, พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ และพนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.4-4

5) จุดตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 3.4-5

8) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) จำนวน 53 จุด ดังแสดงในรูปที่ 3.4-8



รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (Total Dust) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 5 มีนาคม และ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569



บริเวณลานกองขานอ้อย
(วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569)



บริเวณลานกองขานอ้อย
(วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569)



บริเวณลานกองเถ้า
(วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569)



บริเวณลานกองเถ้า
(วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รูปที่ 3.4-2 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 5 มีนาคม และ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569



บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ



บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ



บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น

รูปที่ 3.4-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq(12\text{ hrs})}$) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์
(คุณฐาปกรณ์ ภูมิศรีแก้ว)



พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ
(คุณคำจันทร์ สิทธิพรหม)



พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า
(คุณศุภชาติ อวยชัย)

รูปที่ 3.4-4 จุดตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1



บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2

รูปที่ 3.4-5 จุดตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



ทางเดินแผนกไฟฟ้า




Maintenance Shop



ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1



ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า

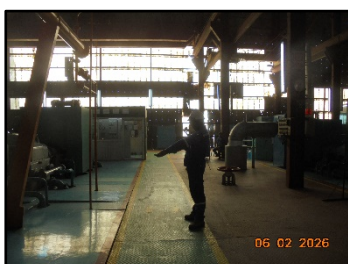

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์



ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบำรุง



ห้อง Control แผนกไฟฟ้า



ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์



ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ



ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1



ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2



ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ ชั้น 1

รูปที่ 3.4-6 จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.4-6 จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.4-6 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



โต๊ะทำงานคุณน้ำทิพย์



โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์



โต๊ะทำงานคุณธำรงค์



โต๊ะทำงานคุณอารียา



โต๊ะทำงานคุณสุภาวธนา



โต๊ะทำงานคุณวุฒิพงษ์



โต๊ะทำงานคุณวรัญญา



โต๊ะทำงานคุณนาวัน



โต๊ะทำงานคุณณรงค์ศักดิ์



โต๊ะทำงานศักดิ์ศรี 2



โต๊ะทำงานคุณจาวรรณ



โต๊ะทำงานคุณปิยพงษ์

รูปที่ 3.4-6 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



โต๊ะทำงานคุณเศรษฐพงศ์



โต๊ะทำงานคุณปัญญา

รูปที่ 3.4-6 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทำงาน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

3.4.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.4-1 ถึงตารางที่ 3.4-3 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน ดังแสดงในภาคผนวก ก-4

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็อบร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 19 กุมภาพันธ์, 11 มีนาคม และ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	11 มี.ค. 64	บริเวณลานกองขาน้อย	0.30	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า	0.19	$\leq 15^1$	mg/m ³
	17 มี.ย. 64	บริเวณลานกองขาน้อย	0.25	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า	0.20	$\leq 15^1$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	11 มี.ค. 64	บริเวณลานกองขาน้อย (จุดยุทธศาสตร์ ที่ 1 สุข)	0.13	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า (จุดอดีตที่ 1 วรากุล)	0.10	$\leq 5^1$	mg/m ³
	17 มี.ย. 64	บริเวณลานกองขาน้อย (จุดพัสดุวัด ณ สายจันทร์)	0.18	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า (จุดประดู่ สิมมณี)	0.14	$\leq 5^1$	mg/m ³
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	19 ก.พ. 64	พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (จุดประดู่ คิวไล)	82.9	$\leq 85^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (จุดรัชชัย คุณละ)	82.5	$\leq 85^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (จุดรัชชัย กรพัฒน)	81.8	$\leq 85^2$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	19 ก.พ. 64	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	22.4	$\leq 34^3$	⁰ C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	25.1	$\leq 34^3$	⁰ C

หมายเหตุ : ¹ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

² ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่อนุญาตให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

³ ประกาศกฎกระทรวง พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็ม ไอร์ โปร จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาววัลลีย์ อดทน	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-8527
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 16 กันยายน และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	16 ก.ย. 64	บริเวณลานกองขาน้อย	0.16	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า	0.19	$\leq 15^1$	mg/m ³
	15 ธ.ค. 64	บริเวณลานกองขาน้อย	2.42	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า	1.14	$\leq 15^1$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	16 ก.ย. 64	บริเวณลานกองขาน้อย (จุดเผด็จ เครื่องชา)	0.08	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า (จุดสูรน้ำย สิ่งใหญ่)	0.10	$\leq 5^1$	mg/m ³
	15 ธ.ค. 64	บริเวณลานกองขาน้อย (จุดสูรน้ำย อินทะสอน)	1.09	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก่า (จุดสายันต์ ค้าด้วน)	0.91	$\leq 5^1$	mg/m ³
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	15 ธ.ค. 64	บริเวณ พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (จุด สไลด์ วันพวงศั)	76.6	$\leq 90^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (จุดไกร สมุทร ท้าวเนาว์)	75.9	$\leq 90^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (จุดเอกภพ ตอนเหนือ)	75.4	$\leq 90^2$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	15 ธ.ค. 64	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	26.1	$\leq 34^2$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	29.1	$\leq 34^2$	°C

หมายเหตุ : ¹ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
² ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กิริธาดานิยม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาววัลลีย์ อดทน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ก-8527

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 180013
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	19 ก.พ. 64		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
07.00 - 08.00	77.8	93.9	75.0
08.00 - 09.00	77.8	82.1	75.2
09.00 - 10.00	77.4	80.5	75.9
10.00 - 11.00	77.2	80.6	75.5
11.00 - 12.00	77.1	83.7	75.4
12.00 - 13.00	76.9	79.3	74.3
13.00 - 14.00	77.1	80.2	75.4
14.00 - 15.00	76.8	78.8	74.1
15.00 - 16.00	77.6	82.5	75.0
16.00 - 17.00	77.2	78.4	75.5
17.00 - 18.00	77.1	83.2	75.3
18.00 - 19.00	77.0	80.9	75.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	77.3	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	93.9	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤83	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ²	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ขอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
² ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 180013
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	15 ธ.ค. 64		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	82.1	89.8	80.7
10.00 - 11.00	82.2	90.6	80.2
11.00 - 12.00	82.1	89.3	78.8
12.00 - 13.00	82.1	88.7	80.8
13.00 - 14.00	82.9	88.8	80.6
14.00 - 15.00	82.1	87.8	80.7
15.00 - 16.00	83.1	91.9	82.5
16.00 - 17.00	82.1	87.3	78.8
17.00 - 18.00	82.1	86.7	80.8
18.00 - 19.00	81.0	88.9	79.0
07.00 - 08.00	81.3	91.2	79.7
08.00 - 09.00	82.2	90.6	80.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	82.1	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	91.9	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤87	-	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6236 SN 222011
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.00 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: SPR22020020-1

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	30 มี.ค. 65		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	83.7	89.6	81.1
10.00 - 11.00	83.6	89.5	80.1
11.00 - 12.00	83.6	97.1	81.0
12.00 - 13.00	79.2	89.7	80.9
13.00 - 14.00	83.7	89.1	81.1
14.00 - 15.00	83.2	90.4	81.6
15.00 - 16.00	83.9	92.9	81.4
16.00 - 17.00	83.5	89.8	80.0
17.00 - 18.00	83.4	90.7	81.0
18.00 - 19.00	81.8	86.6	81.1
07.00 - 08.00	81.7	93.1	81.0
08.00 - 09.00	82.4	86.7	80.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	83.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	97.1	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤83	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ²	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
² ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด	ชื่อผู้บันทึก	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวีระเทพ ภิรติธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวร็พริ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่หอดูดาว
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 180014
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	19 ก.พ. 64		
	Leq (1 hr) dB(A)	Lmax dB(A)	L90 dB(A)
07.00 - 08.00	86.5	89.9	84.0
08.00 - 09.00	86.7	89.3	84.3
09.00 - 10.00	86.6	89.1	84.4
10.00 - 11.00	86.4	88.9	84.1
11.00 - 12.00	86.3	89.0	84.0
12.00 - 13.00	86.3	88.6	84.0
13.00 - 14.00	86.3	88.9	84.0
14.00 - 15.00	85.9	89.1	82.3
15.00 - 16.00	86.2	88.7	84.9
16.00 - 17.00	86.3	88.7	84.1
17.00 - 18.00	87.5	90.4	85.0
18.00 - 19.00	87.5	90.1	85.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs))	86.6	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	90.4	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)) ¹	≤83	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ²	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ขอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
² ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ ธีรธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวร็พริ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่หอดูดาว
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 180014
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	15 ธ.ค. 64		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	82.5	98.1	78.4
10.00 - 11.00	81.9	97.0	76.1
11.00 - 12.00	81.6	97.2	77.5
12.00 - 13.00	79.6	85.8	70.4
13.00 - 14.00	81.2	94.1	76.0
14.00 - 15.00	81.5	95.2	75.8
15.00 - 16.00	80.4	101.6	75.6
16.00 - 17.00	82.0	92.5	77.9
17.00 - 18.00	84.6	95.2	80.3
18.00 - 19.00	82.8	86.4	80.4
07.00 - 08.00	81.9	86.7	79.0
08.00 - 09.00	80.9	88.5	78.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	81.9	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	101.6	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤87	-	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่หอดหอเย็น
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6236 SN 222012
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A)) : 94.00 dB	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: SPR22020020-2

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	30 มี.ค. 65		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
08.00 - 09.00	84.5	95.0	82.0
09.00 - 10.00	83.3	93.2	81.8
10.00 - 11.00	83.3	92.1	81.9
11.00 - 12.00	84.3	88.9	82.6
12.00 - 13.00	78.7	94.3	81.5
13.00 - 14.00	83.6	90.0	81.3
14.00 - 15.00	84.2	91.7	82.4
15.00 - 16.00	84.4	91.1	82.7
16.00 - 17.00	83.5	93.2	81.8
17.00 - 18.00	81.5	93.1	81.9
18.00 - 19.00	80.6	89.9	81.6
07.00 - 08.00	80.8	94.3	81.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	83.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	95.0	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤83	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ²	-	≤115	-

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ขอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
² ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด	ชื่อผู้บันทึก	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหอหมอน้ำ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 180015
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	19 ก.พ. 64		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
07.00 - 08.00	87.2	95.4	86.4
08.00 - 09.00	87.0	95.4	86.1
09.00 - 10.00	87.0	95.4	86.1
10.00 - 11.00	86.8	95.7	86.1
11.00 - 12.00	86.8	95.1	85.9
12.00 - 13.00	86.8	95.2	85.9
13.00 - 14.00	87.0	94.8	86.2
14.00 - 15.00	87.0	95.0	86.1
15.00 - 16.00	86.8	94.8	85.9
16.00 - 17.00	87.3	100.4	86.1
17.00 - 18.00	88.8	95.7	86.2
18.00 - 19.00	89.4	101.1	88.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	87.4	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	101.1	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤83	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ²	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกขังได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
² ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหอหมอน้ำ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6226 SN 180015
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A)) และ (SLM Adjust (A))	: 94.04 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: Cal 005-0121-0318

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	15 ธ.ค. 64		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
09.00 - 10.00	81.9	88.5	79.3
10.00 - 11.00	80.4	87.1	79.7
11.00 - 12.00	81.8	107.7	79.7
12.00 - 13.00	82.5	104.9	79.8
13.00 - 14.00	79.6	91.8	77.7
14.00 - 15.00	80.1	83.7	78.4
15.00 - 16.00	80.2	83.1	78.5
16.00 - 17.00	80.5	93.1	78.7
17.00 - 18.00	80.2	91.0	78.3
18.00 - 19.00	80.4	95.6	78.3
07.00 - 08.00	80.3	89.9	78.5
08.00 - 09.00	80.2	82.8	78.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	80.8	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	107.7	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤83	-	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)

โครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด	: วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศห้อน้ำ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)	: ACO Model 6236 SN 222013
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A))	: 94.00 dB
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: SPR22020020-3

ช่วงเวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A))		
	30 มี.ค. 65		
	Leq (1 hr) dB(A)	L _{max} dB(A)	L ₉₀ dB(A)
08.00 - 09.00	79.8	90.9	77.1
09.00 - 10.00	78.8	86.1	76.7
10.00 - 11.00	79.6	99.5	77.1
11.00 - 12.00	79.1	103.1	77.0
12.00 - 13.00	79.5	91.0	77.8
13.00 - 14.00	82.8	104.6	79.0
14.00 - 15.00	78.9	86.5	76.2
15.00 - 16.00	81.7	101.7	77.7
16.00 - 17.00	79.8	86.1	77.7
17.00 - 18.00	78.6	99.5	76.1
18.00 - 19.00	78.1	103.1	76.0
07.00 - 08.00	79.2	91.0	77.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs))	79.9	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	104.6	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียง 12 ชั่วโมง (L _{eq} (12 hrs)) ¹	≤83	-	-
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (L _{max}) ²	-	≤115	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
² ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด	ชื่อผู้บันทึก	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายวิระเทพ กิริธาดานิยม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์	: 02-5300284-5		

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		ค่ามาตรฐาน ¹ (Lux)	
		ค่าเฉลี่ย ที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้มของ แสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด
ฝ่ายอาคารผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินอาคารผลิตไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	111	103	≥100	≥50
ห้องควบคุมระบบการผลิต	ห้องควบคุม	204	202	≥200	≥100
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์	ทางเดินภายในอาคาร	754	652	≥100	≥50
บริเวณหน้าเคา 1	ห้องควบคุม	297	270	≥200	≥100
บริเวณหน้าเคา 2	ห้องควบคุม	295	205	≥200	≥100
ทางเดินไปแผนกไฟฟ้าชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	73	68	≥100	≥50

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด
(Spot Measurement)

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ² (Lux)			ค่ามาตรฐาน ¹ (Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
Office							
โต๊ะทำงานคุณอากม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	427	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานอนุจิต	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	628	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	573	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุพรรณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	450	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศุรัชย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	218	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจิระเดช	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	210	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณคณภูมิ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	219	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศรัญญู	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	230	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุริยัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	252	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณประภาขจิต	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ : ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

² พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากพื้นที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ถูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
โต๊ะทำงานคุณอริยา	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธีรพงศ์	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนวิน	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
ฝ่ายอาคารผลิตไฟฟ้า							
โต๊ะทำงานคุณธวัชชัย	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	270	-	-	≥400	-	-
แสงควบคุม	แสงควบคุม	224	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุณสิทธิศักดิ์	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	432	-	-	≥400	-	-
แสงควบคุม TURBING	แสงควบคุม	400	-	-	≥200	-	-
จุดพักพนักงานหน้าเตา 1	นั่งพัก	272	-	-	≥200	-	-
จุดพักพนักงานหน้าเตา 2	นั่งพัก	427	-	-	≥200	-	-
แสงควบคุมหม้อไอน้ำ 1	แสงควบคุม	402	-	-	≥200	-	-
แสงควบคุมหม้อไอน้ำ 2	แสงควบคุม	320	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุณสังวาลย์	คอมพิวเตอรฺ, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
ตู้ควบคุม ESPZ	แสงควบคุม	304	-	-	≥200	-	-
ตู้ควบคุม ESPZ 1	แสงควบคุม	360	-	-	≥200	-	-
โต๊ะซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	409	-	-	≥200	-	-
พื้นที่เชื่อมชิ้นงาน	เชื่อมชิ้นงาน	631	-	-	≥200	-	-
โต๊ะพัน ไคมอเตอร์	พันชิ้นงาน	591	-	-	≥200	-	-

พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่คิดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะดำเนินการ) 3-270

ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จุดตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ¹	เกณฑ์มาตรฐาน
ทางเดินจากหม้อไอน้ำไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	276	≥50	ผ่าน
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ	ทางเดินภายในอาคาร	227	≥50	ผ่าน
พื้นที่ห้อง Control	ห้องควบคุม	318	≥300	ผ่าน
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	พื้นที่ทั่วไป	441	≥300	ผ่าน
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	พื้นที่ทั่วไป	377	≥300	ผ่าน
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	384	≥50	ผ่าน
ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์	ห้องควบคุม	477	≥300	ผ่าน
ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์	ห้องควบคุม	586	≥300	ผ่าน
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์	ทางเดินภายในอาคาร	198	≥50	ผ่าน
ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	314	≥50	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	ห้องควบคุม	406	≥300	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมชุด บูญแก้ว	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมเอกภพ คอนเหนือ	ห้องควบคุม	431	≥300	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมสำรวจ ภาศิลปี	ซ่อมบำรุง	422	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมชัยวัฒน์ ศรีสุทัศน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	443	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมจิระเดช ภูภาพลอย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	417	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	421	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมอริยา ลายพิกุล	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมธำรงค์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมคมสันต์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมศรชัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงาน (ส่งเสริมอ้อยที่ 2)	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	404	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	407	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมสุภาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมวิราวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	416	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมยุวธิดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	425	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมศศิศา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	445	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	416	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	407	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมวรัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	443	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมธีญวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	451	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมอดิศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	405	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมณรงค์ศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	421	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมนาวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	424	≥400	ผ่าน
โต๊ะทำงานควบคุมจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	428	≥400	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		ค่ามาตรฐาน ¹ (Lux)	
		ค่าเฉลี่ย ที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้มของ แสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของ แสงสว่างต่ำสุด
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	110	105	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	277	266	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	352	337	≥100	≥50
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	110	100	≥100	≥50
ทางเดินไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	108	93	≥100	≥50
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	259	245	≥100	≥50
ห้องประชุมเล็ก	ห้องประชุม	409	407	≥300	≥150
ห้องประชุม 2	ห้องประชุม	366	358	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-6 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
ตู้ Control ไฟฟ้า	แผงควบคุม	230	-	-	≥200	-	-
Turbine Starting Panel	แผงควบคุม	219	-	-	≥200	-	-
โต๊ะเอกสาร Turbine	งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
หม้อไอน้ำ 1	ควบคุมเครื่อง	362	-	-	≥200	-	-
หม้อไอน้ำ 2	ควบคุมเครื่อง	316	-	-	≥200	-	-
ห้อง Control หม้อไอน้ำ	แผงควบคุม	360	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุณสัญญา	งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณไชวัฒน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	461	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอาคม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	455	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	789	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศักดิ์ศรี	งานเอกสาร	450	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอินริรา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	580	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	580	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	407	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอดิศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธัญวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวรัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนาวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	407	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาวณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิลาวัลย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชวลิตา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์ฝ่ายไร่	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณคลภูมิ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะเอกสาร, คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	437	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณมลทิ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอัมพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะเอกสารฝ่ายบุคคล	งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาโรจน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	404	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ: ¹ ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

² พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่คิดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงาน

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 15 กันยายน และ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	15 ก.ย. 65	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.04	$\leq 15^4$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.04	$\leq 15^4$	mg/m ³
	13 ธ.ค. 65	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.05	$\leq 15^4$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.10	$\leq 15^4$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	15 ก.ย. 65	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.03	$\leq 5^4$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.03	$\leq 5^4$	mg/m ³
	13 ธ.ค. 65	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.03	$\leq 5^4$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.04	$\leq 5^4$	mg/m ³
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq12hr})	13 ธ.ค. 65	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ	82.8	$\leq 83^{2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	83.0	$\leq 83^{2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	82.9	$\leq 83^{2}$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	13 ธ.ค. 65	พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คูสมชาย ปัดขวางษ์)	85.0	$\leq 85^{2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (คุณภาณุวัฒน์ จันทร์หอม)	82.3	$\leq 85^{2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณธวัชชัย พรพัฒน์)	78.8	$\leq 85^{2}$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	13 ธ.ค. 65	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	19.7	$\leq 34^3$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	19.4	$\leq 34^3$	°C

หมายเหตุ: ¹ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
² ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
³ ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอพร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 23 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	13 มี.ค. 66	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.280	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.023	$\leq 15^1$	mg/m ³
	14 มิ.ย. 66	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.160	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.035	$\leq 15^1$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	13 มี.ค. 66	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.120	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.080	$\leq 5^1$	mg/m ³
	14 มิ.ย. 66	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.021	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.026	$\leq 5^1$	mg/m ³
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq12hrs})	23 ก.พ. 66	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ	79.3	$\leq 83^2$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	69.7	$\leq 83^2$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	80.3	$\leq 83^2$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	23 ก.พ. 66	พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณวิรุทธิ์ ลายพิกุล)	70.8	$\leq 85^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (คุณกิตติพร ศรีโสดา)	78.5	$\leq 85^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณรัฐชัย อินทวงษ์)	79.5	$\leq 85^2$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	23 ก.พ. 66	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	31.0	$\leq 34^3$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	30.9	$\leq 34^3$	°C

หมายเหตุ: ¹ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
² ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
³ ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 12 กันยายน และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	12 ก.ย. 66	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.042	$\leq 15^{1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก้า	0.063	$\leq 15^{1}$	mg/m ³
	22 ธ.ค. 66	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.493	$\leq 15^{1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก้า	0.069	$\leq 15^{1}$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	12 ก.ย. 66	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.028	$\leq 5^{1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก้า	0.035	$\leq 5^{1}$	mg/m ³
	22 ธ.ค. 66	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.250	$\leq 5^{1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเก้า	0.035	$\leq 5^{1}$	mg/m ³
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq12hr})	22 ธ.ค. 66	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ	73.6	$\leq 83^{2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	72.2	$\leq 83^{2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	81.5	$\leq 83^{2}$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	22 ธ.ค. 66	พนักงานส่วนการผลิตแผ่นเทอร์ไบน์ (คูขสมาน หมู่หาญ)	80.1	$\leq 85^{2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผ่นหม้อไอน้ำ (คูขอิครพล รุรารัตน์)	79.7	$\leq 85^{2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผ่นไฟฟ้า (คูขสรนรินทร์ ค้วงสุวรรณ)	78.6	$\leq 85^{2}$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	22 ธ.ค. 66	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	24.4	$\leq 34^{3}$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	25.4	$\leq 34^{3}$	°C

หมายเหตุ: ¹ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
² ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
³ ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์, 12 มีนาคม และ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	12 มี.ค. 67	บริเวณลานกองขานอ้อย	0.146	$\leq 15^{1/}$	mg/m^3
		บริเวณลานกองเถ้า	0.083	$\leq 15^{1/}$	mg/m^3
	12 มิ.ย. 67	บริเวณลานกองขานอ้อย	0.063	$\leq 15^{1/}$	mg/m^3
		บริเวณลานกองเถ้า	0.042	$\leq 15^{1/}$	mg/m^3
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	12 มี.ค. 67	บริเวณลานกองขานอ้อย (จุดแพร่ ขาโยธา)	0.125	$\leq 5^{1/}$	mg/m^3
		บริเวณลานกองเถ้า (จุดสอนทอง คำสวน)	0.076	$\leq 5^{1/}$	mg/m^3
	12 มิ.ย. 67	บริเวณลานกองขานอ้อย (จุดเครื่องจักร วัสดุสวน)	0.035	$\leq 5^{1/}$	mg/m^3
		บริเวณลานกองเถ้า (จุดขนานาทุตร ลายพิบูล)	0.028	$\leq 5^{1/}$	mg/m^3
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L_{eq12hr})	8 ก.พ. 67	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ	80.0	$\leq 83^{2/}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	83.0	$\leq 83^{2/}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	83.0	$\leq 83^{2/}$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	8 ก.พ. 67	พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (จุดประวัทย์ บ้านคันที)	81.9	$\leq 85^{2/}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (จุดบรรันทร ถัดรัศมี)	81.7	$\leq 85^{2/}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (จุดเอกพงษ์ คำพิมาน)	61.0	$\leq 85^{2/}$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	8 ก.พ. 67	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	26.8	$\leq 34^{3/}$	$^{\circ}\text{C}$
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	27.1	$\leq 34^{3/}$	$^{\circ}\text{C}$

หมายเหตุ: ^{1/} The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
^{2/} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
^{3/} ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 17 กันยายน และ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	17 ก.ย. 67	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.090	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเกา	0.097	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
	12 ธ.ค. 67	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.257	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเกา	0.146	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	17 ก.ย. 67	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.063	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเกา	0.056	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
	12 ธ.ค. 67	บริเวณลานกองขนถ่าย	0.125	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเกา	0.069	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq12hrs})	12 ธ.ค. 67	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ	83.0	$\leq 83^{/2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	83.0	$\leq 83^{/2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	82.9	$\leq 83^{/2}$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	12 ธ.ค. 67	พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณอัมพร พาคี)	83.7	$\leq 85^{/2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (คุณทวีชัย สุขสวน)	74.9	$\leq 85^{/2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณวิทยา ศรีเมือง)	74.8	$\leq 85^{/2}$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	12 ธ.ค. 67	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	26.3	$\leq 34^{/3}$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	26.4	$\leq 34^{/3}$	°C

หมายเหตุ: ^{/1} The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
^{/2} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ขอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
^{/3} ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 8 กันยายน และ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	8 ก.ย. 68	บริเวณลานกองขนอ้อย	0.056	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.146	$\leq 15^1$	mg/m ³
	11 ธ.ค. 68	บริเวณลานกองขนอ้อย	0.118	$\leq 15^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.083	$\leq 15^1$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	8 ก.ย. 68	บริเวณลานกองขนอ้อย	0.028	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.035	$\leq 5^1$	mg/m ³
	11 ธ.ค. 68	บริเวณลานกองขนอ้อย	0.083	$\leq 5^1$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.035	$\leq 5^1$	mg/m ³
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq12hr})	11 ธ.ค. 68	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ	82.9	$\leq 83^2$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	83.0	$\leq 83^2$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	82.8	$\leq 83^2$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	11 ธ.ค. 68	พนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณสุวิทย์ เบ้าขันธ์)	65.8	$\leq 85^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (คุณภาคิน เนียมใหญ่)	68.0	$\leq 85^2$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณจิรวัดน์ จันทวิชช์)	67.0	$\leq 85^2$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	11 ธ.ค. 68	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	25.3	$\leq 34^3$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	26.0	$\leq 34^3$	°C

หมายเหตุ: ¹ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

² ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ขอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

³ ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 6 กุมภาพันธ์, 5 มีนาคม และ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ดัชนีตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)	5 มี.ค. 69	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.056	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.083	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
	22 มิ.ย. 69	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.056	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.049	$\leq 15^{/1}$	mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)	5 มี.ค. 69	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.035	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.035	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
	22 มิ.ย. 69	บริเวณลานกองชานอ้อย	0.035	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
		บริเวณลานกองเถ้า	0.035	$\leq 5^{/1}$	mg/m ³
ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (L _{eq12hrs})	6 ก.พ. 69	บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ	82.1	$\leq 83^{/2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ	82.7	$\leq 83^{/2}$	dB(A)
		บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น	82.6	$\leq 83^{/2}$	dB(A)
ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)	6 ก.พ. 69	พนักงานส่วนการผลิตแผ่นกเทอร์ไบน์ (คุณฐาปกรณ์ ภูมิศรีแก้ว)	79.0	$\leq 85^{/2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผ่นกหม้อไอน้ำ (คุณคำจันทร์ สิทธิพรหม)	82.8	$\leq 85^{/2}$	dB(A)
		พนักงานส่วนการผลิตแผ่นกไฟฟ้า (คุณสุกษชาติ อวยชัย)	80.2	$\leq 85^{/2}$	dB(A)
ความร้อน (Heat Stress)	6 ก.พ. 69	บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1	30.7	$\leq 34^{/3}$	°C
		บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2	30.4	$\leq 34^{/3}$	°C

หมายเหตุ: ^{/1} The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
^{/2} ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
ในแต่ละวัน พ.ศ. 2561
^{/3} ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายชาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 15 กันยายน และ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดจุดงาน	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	
		(Lux)		(Lux)	
		ค่าเฉลี่ย ที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้ม ของแสงสว่าง	จุดที่มีความเข้มของแสง สว่างต่ำสุด
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินจากหม้อไอน้ำไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	245	191	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ	ทางเดินภายในอาคาร	229	180	≥100	≥50
พื้นที่ห้อง Control	ห้องควบคุม	313	290	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	อาคารหม้อน้ำ	401	241	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	อาคารหม้อน้ำ	421	396	≥200	≥100
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	239	187	≥100	≥50
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า	ห้องควบคุม	386	316	≥200	≥100
ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์	ห้องควบคุม	430	369	≥200	≥100
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์	ทางเดินภายในอาคาร	174	146	≥100	≥50
ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	199	139	≥100	≥50
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	293	216	≥100	≥50
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	387	278	≥100	≥50
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	297	289	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	161	111	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	827	739	≥100	≥50
พื้นที่อาคาร สำนักงาน					
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 ห้อง 1	ห้องประชุม	416	342	≥300	≥150
ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง 2	ห้องประชุม	330	312	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นวีอาร์โปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 23 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน ¹	
		(Lux)		(Lux)	
		ค่าเฉลี่ย ที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้ม ของแสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของแสง สว่างต่ำสุด
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	257	224	≥100	≥50
Maintenance Shop	ซ่อมบำรุง	416	387	≥300	≥150
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	346	202	≥100	≥50
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	193	163	≥100	≥50
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์	ทางเดินภายในอาคาร	198	189	≥100	≥50
ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	169	150	≥100	≥50
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	299	286	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	264	211	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	303	269	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ	ทางเดินภายในอาคาร	316	200	≥100	≥50
พื้นที่อาคาร สำนักงาน					
ห้องประชุมเล็ก	ห้องประชุม	311	287	≥300	≥150
ห้องประชุม 2	ห้องประชุม	316	252	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นวีอาร์โปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 12 กันยายน และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		ค่ามาตรฐาน ¹ (Lux)	
		ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	246	214	≥100	≥50
Maintenance Shop	ซ่อมบำรุง	454	420	≥300	≥150
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	356	314	≥100	≥50
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	222	204	≥100	≥50
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์	ทางเดินภายในอาคาร	194	143	≥100	≥50
ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	186	103	≥100	≥50
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	244	202	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	261	236	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	355	306	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ	ทางเดินภายในอาคาร	296	209	≥100	≥50
พื้นที่อาคาร สำนักงาน					
ห้องประชุมเล็ก	ห้องประชุม	442	401	≥300	≥150
ห้องประชุม 2	ห้องประชุม	407	401	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		ค่ามาตรฐาน ¹ (Lux)	
		ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	107	102	≥100	≥50
Maintenance Shop	ซ่อมบำรุง	645	224	≥300	≥150
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	581	263	≥100	≥50
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	194	154	≥100	≥50
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์	ทางเดินภายในอาคาร	158	136	≥100	≥50
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบำรุง	ทางเดินภายในอาคาร	219	209	≥100	≥50
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	145	138	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	182	176	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	206	196	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	283	279	≥100	≥50
ทางเดินแผนกถูกหีบ	ทางเดินภายในอาคาร	105	102	≥100	≥50
พื้นที่อาคาร สำนักงาน					
ห้องประชุม 1	ห้องประชุม	510	420	≥300	≥150
ห้องประชุม 2	ห้องประชุม	341	335	≥300	≥150
พื้นที่ห้องปฏิบัติการเคมี	ห้องปฏิบัติการ	503	400	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Lux)	
		ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	213	197	≥100	≥50
Maintenance Shop	ซ่อมบำรุง	375	346	≥300	≥150
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	356	274	≥100	≥50
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	313	298	≥100	≥50
ทางเดินแผนกเทอร์โบ	ทางเดินภายในอาคาร	265	241	≥100	≥50
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบำรุง	ทางเดินภายในอาคาร	193	186	≥100	≥50
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า	ห้องควบคุม	317	310	≥200	≥100
ห้อง Control แผนกเทอร์โบ	ห้องควบคุม	351	312	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	338	316	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	190	174	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	147	113	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	216	139	≥100	≥50
ทางเดินแผนกลูกหีบ	ทางเดินภายในอาคาร	254	222	≥100	≥50
พื้นที่ห้อง Control	ห้องควบคุม	391	360	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	อาคารหม้อน้ำ	375	368	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	อาคารหม้อน้ำ	356	319	≥200	≥100
พื้นที่เชื่อม	บริเวณที่ทำงานกับเครื่องจักร	348	316	≥300	≥150
พื้นที่อาคาร สำนักงาน					
ห้องประชุม 1	ห้องประชุม	456	425	≥300	≥150
ห้องประชุม 2	ห้องประชุม	433	398	≥300	≥150
พื้นที่ห้องปฏิบัติการเคมี	ห้องปฏิบัติการ	567	476	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Lux)	
		ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า					
ทางเดินแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	116	101	≥100	≥50
Maintenance Shop	ซ่อมบำรุง	587	562	≥300	≥150
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	139	116	≥100	≥50
ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า	ทางเดินภายในอาคาร	252	177	≥100	≥50
ทางเดินแผนกเทอร์โบ	ทางเดินภายในอาคาร	125	119	≥100	≥50
ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบำรุง	ทางเดินภายในอาคาร	555	487	≥100	≥50
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า	ห้องควบคุม	366	324	≥200	≥100
ห้อง Control แผนกเทอร์โบ	ห้องควบคุม	345	303	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ					
ทางเดินแผนกเครื่องอัดอากาศ	ทางเดินภายในอาคาร	410	405	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 1	ทางเดินภายในอาคาร	109	104	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ 2	ทางเดินภายในอาคาร	220	201	≥100	≥50
ทางเดินแผนกหม้อไอน้ำ ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	106	101	≥100	≥50
ทางเดินแผนกลูกหีบ	ทางเดินภายในอาคาร	108	102	≥100	≥50
พื้นที่ห้อง Control	ห้องควบคุม	397	377	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	อาคารหม้อน้ำ	382	312	≥200	≥100
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	อาคารหม้อน้ำ	363	304	≥200	≥100
พื้นที่เชื่อม	บริเวณที่ทำงานกับเครื่องจักร	419	411	≥300	≥150
พื้นที่อาคาร สำนักงาน					
ห้องประชุม 1	ห้องประชุม	473	463	≥300	≥150
ห้องประชุม 2	ห้องประชุม	410	403	≥300	≥150
พื้นที่ห้องปฏิบัติการเคมี	ห้องปฏิบัติการ	482	446	≥300	≥150

หมายเหตุ: ¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวัน (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 15 กันยายน และ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
โต๊ะทำงานคุณอำพร พาดี	งานหยาบที่ทำที่โต๊ะ	617	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุณคู่ชัช บุญแก้ว	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	431	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศุภพงษ์ สอนเสนา	งานหยาบที่ทำที่โต๊ะ	412	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาวาวุฒ ภาศิลป์	ซ่อมบำรุง	947	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชัยวัฒน์ ศรีสุทัศน์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณจิระเดช ภูภาพลอย	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	438	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจรรยาพรหม	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอริยา ลายพิกุล	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธำรงค์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศรชัย	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	419	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงาน (ส่งเสริมอ้อยที่ 2)	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	417	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	405	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	404	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิราวรรณ	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณยุวธิดา	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชรินทร์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	432	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	405	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวรัญญา	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณธัญวรรณ	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	432	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอดิศักดิ์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงศักดิ์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนวัน	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	423	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจรรยาพรหม	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	431	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอาคม	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานศักดิ์ศรี	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	445	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานสมนึก	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	471	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปิยญา	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	412	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาวธนา	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	407	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณมลทิ	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำพร	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาโรจน์	คอมพิวเตอร์, เอกสาร	410	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ: ¹ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561
²พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ถูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 23 กุมภาพันธ์, 13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ¹ (Lux)			ค่ามาตรฐาน ¹ (Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า	แผงควบคุม	318	-	-	≥200	-	-
ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์	แผงควบคุม	332	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุมชุด บูธแก้ว	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสายยา ภาศิป	ซ่อมบำรุง	630	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมชัยวัฒน์ ศรีสุทัศน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ							
พื้นที่ห้อง Control	แผงควบคุม	302	-	-	≥200	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	งานหยบที่ท่าที่เครื่องจักร	355	-	-	≥200	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	งานหยบที่ท่าที่เครื่องจักร	316	-	-	≥200	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุมจิระเดช ภูคาบพลอย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	482	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมอริยา ลายพิกุล	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมธำรงค์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมศรชัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	431	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงาน (ส่งเสริมอ้อยที่ 2)	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	419	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสุภาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมวิราวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมยุวธิดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมเอกสาร (บิอน้ำมัน)	งานบันทึกและคัดลอกข้อมูล	367	-	-	≥300	-	-
โต๊ะทำงานคุมสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	469	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมวรัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมธัญวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมอดิศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมณรงศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมณวิน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	432	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมอาคม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	446	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานอนุจิต	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานวุฒิพนธ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	450	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมปัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	456	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสุภาวณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	404	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมศุภพจน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมอภิสิทธิ์ชัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมวิฑูรย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมมณี	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสาริณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมอำพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	405	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสุดารัตน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุมสุภาทิพย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ: ¹ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561
²พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้อุณหภูมิทำงานโดยให้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้อุณหภูมิคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่อุณหภูมิเริ่มถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของอุณหภูมิคนใดคนหนึ่ง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด

วันที่ตรวจวัด : วันที่ 12 กันยายน และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)	(Lux)	(Lux)	(Lux)	(Lux)	(Lux)
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า	แผงควบคุม	342	-	-	≥200	-	-
ห้อง Control แผนกเทอร์โบ	แผงควบคุม	371	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานคุณคู่ชัช	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชูชัย	คอมพิวเตอร์	581	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณกิตติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ							
พื้นที่ห้อง Control	แผงควบคุม	314	-	-	≥200	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	งานหยาบที่ทำที่เครื่องจักร	332	-	-	≥200	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	งานหยาบที่ทำที่เครื่องจักร	321	-	-	≥200	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณชินรัตน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	462	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอริยา ดาษพิบูล	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	438	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธำรงค์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศรชัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	429	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศรัญญ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	429	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	422	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิภาวิทย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชวธิดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอินทรา	งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	446	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวริญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธัญวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	421	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอดิศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงค์ศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนาวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอาคม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	426	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานอนุชิด	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	448	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเบญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	432	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาวณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอภิชาติ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปิณฑิ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิฑูรย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณมลทิ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาโรจน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภารัตน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาทิพย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	423	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ: ¹ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

²พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง

พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่คิดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นวีอาร์โปร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux) พื้นที่ 1	(Lux) พื้นที่ 2	(Lux) พื้นที่ 3	(Lux) พื้นที่ 1	(Lux) พื้นที่ 2	(Lux) พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
ห้อง Control แผนกไฟฟ้า	แสงควบคุม	353	-	-	≥200	-	-
ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์	แสงควบคุม	266	-	-	≥200	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมชุด บัญชีแก้ว	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมสำราญ ภาพศิลป์	ซ่อมบำรุง	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมเอกพจน์ ค่าพิมาณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ							
พื้นที่ห้อง Control	แสงควบคุม	255	-	-	≥200	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ 2	งานหยวนที่ท่าที่เครื่องจักร	244	-	-	≥200	-	-
พื้นที่หม้อไอน้ำ 1	งานหยวนที่ท่าที่เครื่องจักร	281	-	-	≥200	-	-
พื้นที่เชื่อม	เชื่อมชิ้นงาน	492	-	-	≥200	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานควบคุมม้านิคย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมวิทยุ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	405	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมศักดิ์ศรี	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมสาขาโรจน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	415	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	419	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมอำพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	417	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมวิลาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมชรินทร์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	428	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมยุวธิดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	438	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมวิภาวดี	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	423	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมจาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	425	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	428	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมธำรงค์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมอริยา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	419	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมดอภูมิ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	426	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมศรัญญู	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	428	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมสรชัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	437	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมสุภาวณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมวรัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมนาวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมณรงค์ศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานอภิรักษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	421	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมจาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	419	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานควบคุมปิยพรมย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	417	-	-	≥400	-	-

พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่คิดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
โต๊ะทำงานคุณคู่ช บัญแก้ว	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	429	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาวาวุ ภาทรศิลป์	ซ่อมบำรุง	469	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเอกพงษ์ คำพิมาน	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณมานิตย์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิฑูรย์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	482	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศักดิ์ศรี	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาโรจน์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	476	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมนึก	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	469	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำพร	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	475	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณมลทิ	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	433	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชรินทร์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	423	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชวธิดา	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิราวิช	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจรรวณ	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	405	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธีรารักษ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอริยา	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุปาวณา	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	436	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเกียรติศักดิ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวรัญญา	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนาวัน	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงศักดิ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	498	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานอภิรักษ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจรรวณ	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปิยพงษ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธิญะวรรณ	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	498	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอดิศักดิ์	คอมพิวเตอร, งานเอกสาร	488	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ: ¹ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561
²พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่คิดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นวีอาร์ โพร จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
โต๊ะทำงานคุณคู่ชัช บุญแก้ว	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสำราญ ภาพศิลป์	ซ่อมบำรุง	457	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเอกพงษ์ คำพิมาน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณมานิตย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอาคม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	442	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศักดิ์ศรี	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	413	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสาโรจน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	537	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิลาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชรินทร์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	442	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชวริดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	436	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิราวัณย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	444	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณน้ำทิพย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธีรารักษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	409	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอริยา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	416	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุพารณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	437	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	439	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวริษฐา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	405	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงค์ศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานศักดิ์ศรี 2	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	664	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจรรุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปิยพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธีรวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	404	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปัญญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	654	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ: ¹ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

²พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากพื้นที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง

พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวร็อบ จำกัด
วันที่ตรวจวัด : วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
โต๊ะทำงานคุณคู่ชัช	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	415	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณกณิศร	ซ่อมบำรุง	428	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเอกพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณศักดิ์ศรี	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	432	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิลาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชรินทร์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	441	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณยุวธิดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	463	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่ง	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	418	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอาคม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธีรพงศ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	471	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอริษา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุพาวณา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	430	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวริญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	400	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนาวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงค์ศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	406	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานศักดิ์ศรี 2	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	536	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปิยพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเศรษฐพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	536	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณพรชิตา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	420	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	502	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศุภาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	411	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุตารัตน์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	452	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศุภาทิพย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	483	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอภิจิต	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-

พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายคอมพิวเตอร์เฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากพื้นที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในกรณีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง
พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่คิดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ)

โครงการ

จัดทำรายงานโดย

วันที่ตรวจวัด

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

: บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด

: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ตำแหน่งตรวจวัด	รายละเอียดงาน	ผลการตรวจวัด ²			ค่ามาตรฐาน ¹		
		(Lux)			(Lux)		
		พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
พื้นที่ผลิตไฟฟ้า							
โต๊ะทำงานคุณคู่ช่ บุญแก้ว	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	451	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสำราญ ภาทรศิลป์	ซ่อมบำรุง	646	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเอกพงษ์ คำพิมาน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
พื้นที่อาคารสำนักงาน							
โต๊ะทำงานคุณมานิตย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	407	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอากม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	522	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณศักดิ์ศรี	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	476	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมนึก	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	401	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำพร	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	463	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชรินทร์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	438	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณชวริดา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	433	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวิราวัลย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	424	-	-	≥400	-	-
โต๊ะประชุม	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอำนาจ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	417	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณหนึ่งฤทัย	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	419	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณน้ำทิพย์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	402	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสมศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	403	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณธีรรงค์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	408	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณอริษา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	426	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณสุภาวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	453	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวุฒิพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	536	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณวรัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	427	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณนาวัน	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	425	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณณรงค์ศักดิ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	410	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานศักดิ์ศรี 2	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	952	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณจารุวรรณ	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	414	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปิยพงษ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	462	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณเศรษฐพงศ์	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	436	-	-	≥400	-	-
โต๊ะทำงานคุณปัญญา	คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร	621	-	-	≥400	-	-

หมายเหตุ:

¹ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

²พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมถึง

พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

3.4.5.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Dust)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม จำนวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.056 และ 0.083 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.056 และ 0.049 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) เมื่อนำค่าตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ซึ่งกำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวมที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งสองจุด

3.4.5.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.035 และ 0.035 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.035 และ 0.035 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m^3) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ซึ่งกำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งสองจุด

3.4.5.3 ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{\text{eq}} (12 \text{ hrs})$)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{\text{eq}} (12 \text{ hrs})$) ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ พบว่า มีค่าเท่ากับ 82.1 เดซิเบลเอ (dB (A)), บริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ มีค่าเท่ากับ 82.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น มีค่าเท่ากับ 82.6 เดซิเบลเอ (dB (A)) ตามลำดับ เมื่อนำค่าตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 12 ชั่วโมง (TWA) มีค่าได้ไม่เกิน 83 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.4.5.4 ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose)

ผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณฐาปนกร ภูมิศรีแก้ว) พบว่า มีค่าเท่ากับ 79.0 เดซิเบล (เอ) (dB(A)), พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ (คุณคำจันทร์ สิทธิพรหม) พบว่า มีค่าเท่ากับ 82.8 เดซิเบล (เอ) (dB(A)) และพนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า (คุณศุภชาติ อวยชัย) พบว่า มีค่าเท่ากับ 80.2 เดซิเบล (เอ) (dB(A)) เมื่อนำค่าตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดับเสียงสะสมที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.4.5.5 ระดับความร้อน (Heat Stress)

ผลการตรวจวัดระดับความร้อน ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 จุด พบว่า ระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแวดล้อมบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 30.7 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 30.4 องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) เมื่อนำค่าตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับ งานเบา หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรง น้อยหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งาน เขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงาน ขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า การยืนคุมงาน งานที่ทำในลักษณะเบาดังมีมาตรฐานระดับความร้อน ไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแวดล้อม 34 องศาเซลเซียส จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแวดล้อมที่ตรวจวัด ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งสองจุด

3.4.5.6 ความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity)

ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จำนวน 50 จุด พบว่า เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดไว้ตามความละเอียดของแต่ละประเภทของงาน จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.5 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

3.5.1 บทนำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ดังแสดงในภาคผนวก ก-5

3.5.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

3.5.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ) ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ
(รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)

3.5.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.5-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในภาคผนวก ก-5

ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)				ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด*					
		25 ม.ค. 64	19 ก.พ. 64	11 มี.ค. 64	22 เม.ย. 64		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.13	7.07	6.87	7.59	6.87 - 7.59	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	20	20	37	38	20 - 38	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	202	189	180	459	180 - 459	≤3,000

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
* เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทำกิจกรรมจึงไม่มีการปล่อยน้ำเสีย

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายวิระเทพ กิระธิดานิยม
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางฉวีรุสลักษณ์ ศรีสันต์
เบอร์โทรศัพท์ : 025300284-5
ชื่อผู้บันทึก : นายศิริชัย มีศรี
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-156-ค-6996

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด*	
		16 ธ.ค. 64	
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.20	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	21	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	622	≤3,000

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
* เนื่องด้วยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการไม่มีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	: นายวิระเทพ กิริธราดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางณัฐลักษณ์ ศรีสันต์	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-6996
เบอร์โทรศัพท์	: 025300284-5		

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทั้งของโครงการ (รองรับน้ำทั้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)				ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด*					
		26 ม.ค. 65	22 ก.พ. 65	10 มี.ค. 65	28 เม.ย. 65		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	8.12	8.04	8.32	8.41	8.04 - 8.41	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	26	19	36	31	19 - 36	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	1,688	1,372	220	240	220 - 1,688	≤3,000

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
* เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทำกิจกรรมจึงไม่มีการปล่อยน้ำเสีย

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายศิริชัย มีศรี	ชื่อผู้บันทึก	: นายศิริชัย มีศรี
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ	: นายวีระเทพ กิริธราดานิชม	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางฉัฐลักษณ์ ศรีสันต์	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-156-ค-6996
เบอร์โทรศัพท์	: 025300284-5		

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)	ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²
		ผลการตรวจวัด*		
		8 ธ.ค. 65		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.33	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	24	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	206	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ : ¹/มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
²/มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
* เนื่องด้วยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โครงการไม่มีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)				ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด*						
		26 ม.ค. 66	23 ก.พ. 66	13 มี.ค. 66	18 เม.ย. 66			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.86	8.21	8.17	8.33	7.86 - 8.33	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	21	26	27	33	21 - 33	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	1,257	1,278	1,298	160	160 - 1,298	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ¹/มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
²/มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
* เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทำกิจกรรมจึงไม่มีการปล่อยน้ำเสีย

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)	ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²
		ผลการตรวจวัด*		
		22 ธ.ค. 66		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.5	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	28	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	1,253	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ¹ มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
² มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
* เนื่องด้วยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการไม่มีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)				ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด*						
		17 ม.ค. 67	8 ก.พ. 67	12 มี.ค. 67	24 เม.ย. 67			
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	6.5	7.6	8.2	7.4	6.5 - 8.2	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	26	33	32	32	26 - 33	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	180	143	990	132	132 - 990	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
^{2/} มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
* เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทำกิจกรรมจึงไม่มีการปล่อยน้ำเสีย

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)	ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²
		ผลการตรวจวัด ³		
		11 ธ.ค. 67		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.5	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	29	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	318	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ¹ มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
² มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
* เนื่องจากเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โครงการไม่มีการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงาน โดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)						ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²
		28 ม.ค. 68	15 ก.พ. 68	6 มี.ค. 68	2 เม.ย. 68	12 พ.ค. 68	10 มิ.ย. 68		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	22	30	30	30	34	34	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	426	184	366	330	336	356	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ¹ มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
² มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	บ่อพักน้ำทั้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)						ค่ามาตรฐาน ^{1/}	ค่ามาตรฐาน ^{2/}
		8 ก.ค. 68	7 ส.ค. 68	11 ก.ย. 68	6 ต.ค. 68	5 พ.ย. 68	10 ธ.ค. 68		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.7	9.0	7.6	7.7	7.6	7.6	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	34	26	37	26	26	21	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	102	1,154	342	314	276	212	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ^{1/} มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
^{2/} มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ป็อทน้ำทั้งของโครงการ (รองรับน้ำทั้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)						ค่ามาตรฐาน ¹	ค่ามาตรฐาน ²
		28 ม.ค. 69	17 ก.พ. 69	5 มี.ค. 69	7 เม.ย. 69	8 พ.ค. 69	10 มิ.ย. 69		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.2	7.1	7.1	7.7	7.0	7.1	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0
อุณหภูมิ (Temperature)	°C	28	30	29	26	31	31	≤40	<40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/l	354	200	412	320	506	522	≤3,000	<1,300

หมายเหตุ: ¹ มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
² มาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้ดังนี้

- บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ)

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.0 - 7.7, อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าอยู่ในช่วง 26 - 31 องศาเซลเซียส (°C) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 200 - 522 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 - 9.0, อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (°C) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

และเมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามมาตรฐานตามข้อกำหนดในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกำหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 - 9.0, อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (°C) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.6 การตรวจวัดคุณภาพดิน

3.6.1 บทนำ

การตรวจวัดคุณภาพดิน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium), ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury) ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการการตรวจวัดคุณภาพดิน โดยตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

3.6.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพดิน ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium), ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury)

3.6.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.6-1



รูปที่ 3.6-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร้อ้อย/
พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน

3.6.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ดังแสดงในตารางที่ 3.6-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน
ดังแสดงในภาคผนวก ก-6

ตารางที่ 3.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ตัวแทนพื้นที่ไร่ย่อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด	
		11 มี.ค. 64	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.35	≤25
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	0.10	≤762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium)	mg/kg	8.42	≤212
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	5.61	≤800
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.10	≤263

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ตัวแทนพื้นที่ไร่ย่อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด	
		10 มี.ค. 65	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.79	≤25
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<0.30	≤762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium)	mg/kg	8.67	≤212
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	<3.0	≤800
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.10	≤263

หมายเหตุ: ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ตัวแทนพื้นที่ไร่ย่อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด	
		13 มี.ค. 66	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.10	≤25
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<0.30	≤762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium)	mg/kg	5.41	≤212
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	4.71	≤800
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.10	≤263

หมายเหตุ: ¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ตัวแทนพื้นที่ไร่ย่อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด	
		12 มี.ค. 67	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.20	≤25
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<0.30	≤762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium)	mg/kg	2.80	≤212
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	7.40	≤800
ปรอท (Mercury)	mg/kg	0.14	≤263

หมายเหตุ: ¹⁾ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ตัวแทนพื้นที่ไร้อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	ค่ามาตรฐาน
		ผลการตรวจวัด	
		6 มี.ค. 68	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.18	≤25
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	ND	≤762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium)	mg/kg	6.49	≤212
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	<20.00	≤800
ปรอท (Mercury)	mg/kg	ND	≤263

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ตัวแทนพื้นที่ไร้อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน	
		5 มี.ค. 69	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.10	≤25
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	ND	≤762
โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium)	mg/kg	<1.20	≤212
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	ND	≤800
ปรอท (Mercury)	mg/kg	ND	≤263

หมายเหตุ: ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

3.6.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ได้ดังนี้

- ตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า สารหนู (Arsenic) มีค่าเท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) ตรวจไม่พบ (ND), โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Hexavalent Chromium) มีค่าน้อยกว่า 1.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกั่ว (Lead) ตรวจไม่พบ (ND) และปรอท (Mercury) ตรวจไม่พบ (ND) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซึ่งกำหนดให้ สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน 762 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม (Chromium) มีค่าไม่เกิน 212 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท (Mercury) มีค่าไม่เกิน 263 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.7 การตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า

3.7.1 บทนำ

การตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury) ดังนั้น จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า โดยตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง

3.7.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury)

3.7.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3.7-1



รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า

3.7.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.7-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้า ดังแสดงในภาคผนวก ก-7

ตารางที่ 3.7-1 ผลการตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ลานกองเถ้า	
		11 มี.ค. 64	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	0.55	≤500
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<1.40	≤100
โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III)	mg/kg	22.39	≤2,500
โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ (Chromium VI)	mg/kg	<10	≤500
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	<2.00	≤1,000
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.35	≤20

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ลานกองเถ้า	
		10 มี.ค. 65	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	<0.10	≤500
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<1.40	≤100
โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III)	mg/kg	14.63	≤2,500
โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ (Chromium VI)	mg/kg	<10	≤500
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	<2.00	≤1,000
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.35	≤20

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ลานกองเถ้า	
		13 มี.ค. 66	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	<0.10	≤500
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<1.40	≤100
โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III)	mg/kg	14.62	≤2,500
โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ (Chromium VI)	mg/kg	<10	≤500
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	<2.00	≤1,000
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.35	≤20

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ลานกองเถ้า	
		12 มี.ค. 67	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	<0.10	≤500
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	<1.40	≤100
โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III)	mg/kg	13.74	≤2,500
โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ (Chromium VI)	mg/kg	<10	≤500
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	<2.00	≤1,000
ปรอท (Mercury)	mg/kg	<0.35	≤20

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ลานกองเถ้า	
		6 มี.ค. 68	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	ND	≤500
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	ND	≤100
โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III)	mg/kg	23.53	≤2,500
โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ (Chromium VI)	mg/kg	ND	≤500
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	ND	≤1,000
ปรอท (Mercury)	mg/kg	ND	≤20

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ)

โครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
		ลานกองเถ้า	
		5 มี.ค. 69	
สารหนู (Arsenic)	mg/kg	ND	≤500
แคดเมียม (Cadmium)	mg/kg	ND	≤100
โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III)	mg/kg	23.90	≤2,500
โครเมียม เฮกซะวาเลนต์ (Chromium VI)	mg/kg	ND	≤500
ตะกั่ว (Lead)	mg/kg	ND	≤1,000
ปรอท (Mercury)	mg/kg	ND	≤20

หมายเหตุ: ¹ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

3.7.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

- ลานกองเก้า

ผลการตรวจวิเคราะห์ห้องค์ประกอบเก้า ดำเนินการเก็บตัวอย่างในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 พบว่า สารหนู (Arsenic) ตรวจไม่พบ (ND), แคดเมียม (Cadmium) ตรวจไม่พบ (ND), โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III) มีค่าเท่ากับ 23.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม เฮกซาวาเลนต์ (Chromium VI) ตรวจไม่พบ (ND), ตะกั่ว (Lead) ตรวจไม่พบ (ND) และปรอท (Mercury) ตรวจไม่พบ (ND) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซึ่งกำหนดให้สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม ไตรวาเลนต์ (Chromium III) มีค่าไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม เฮกซาวาเลนต์ (Chromium VI) มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท (Mercury) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดองค์ประกอบเก้า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด


3.8 แนวโน้มผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.8.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศตามที่ระบุไว้ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) สามารถสรุปผลการตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังแสดงใน รูปที่ 3.8-1 ถึง รูปที่ 3.8-5

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีแนวโน้มลดลง
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีแนวโน้มลดลง
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีแนวโน้มคงที่
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีแนวโน้มคงที่
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2), วัดศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) มีแนวโน้มคงที่

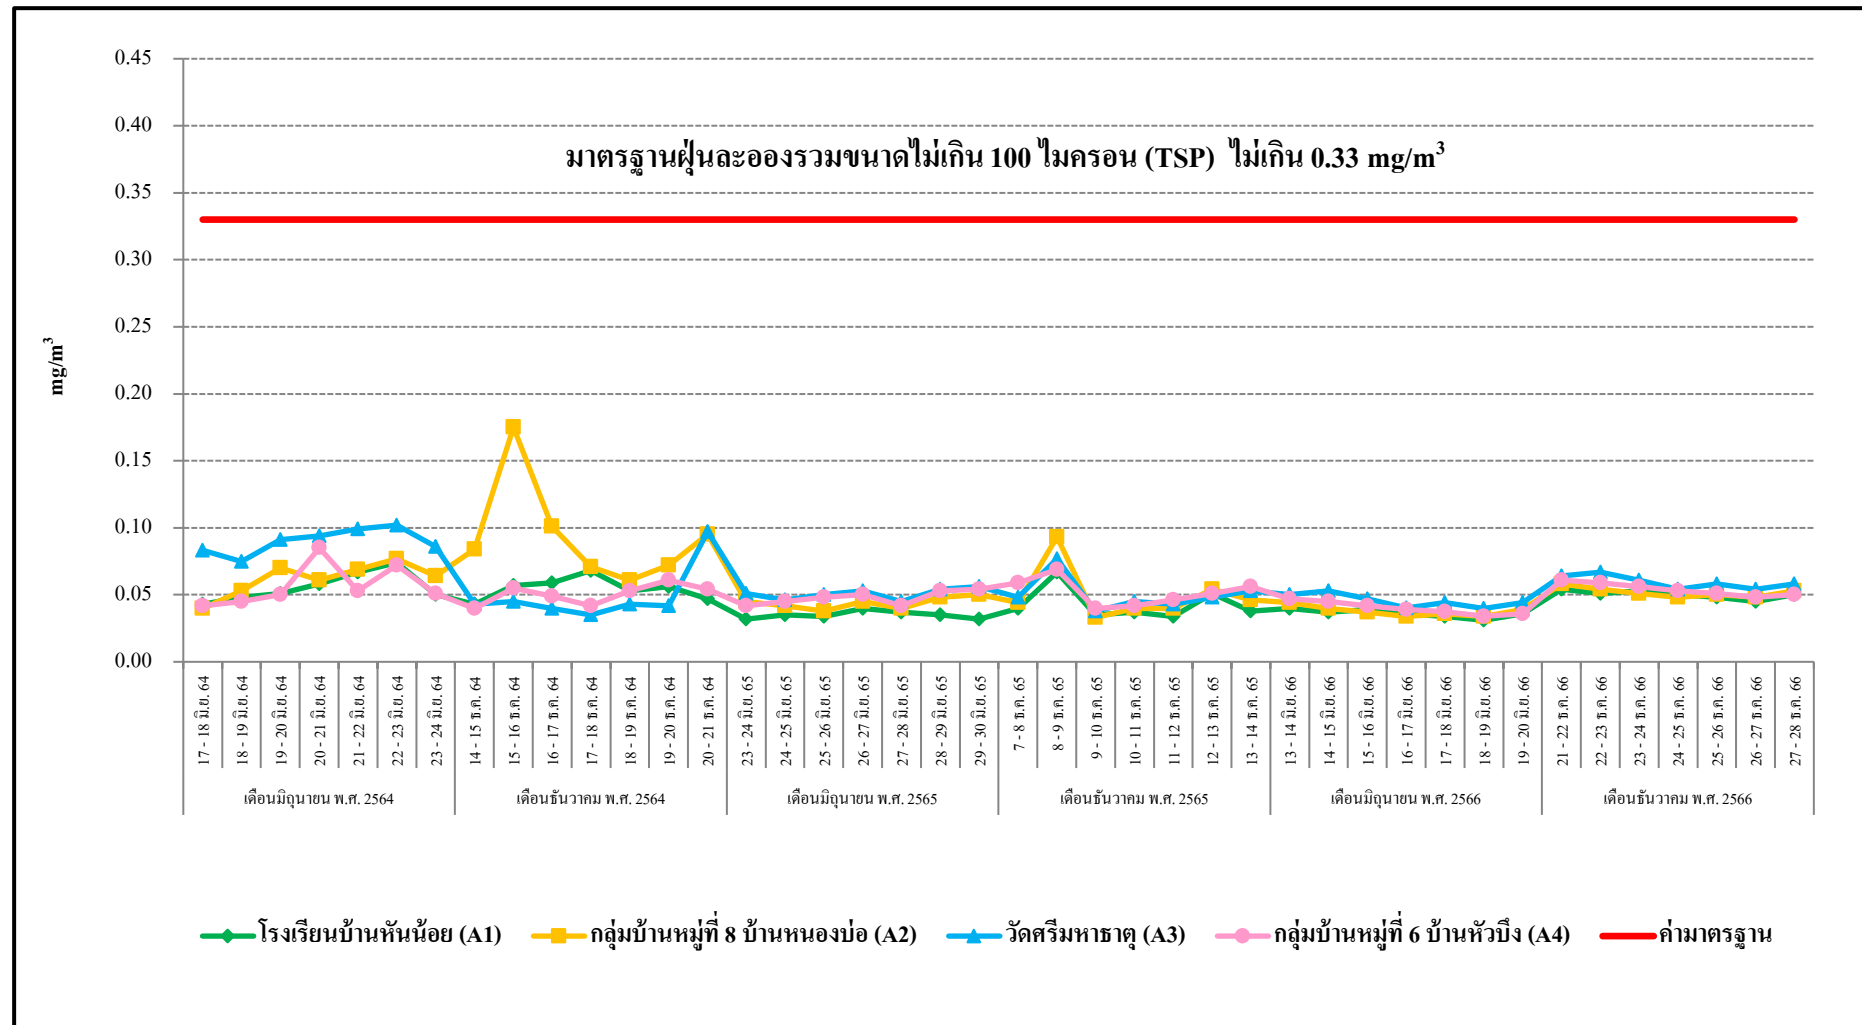


รูปที่ 3.8-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

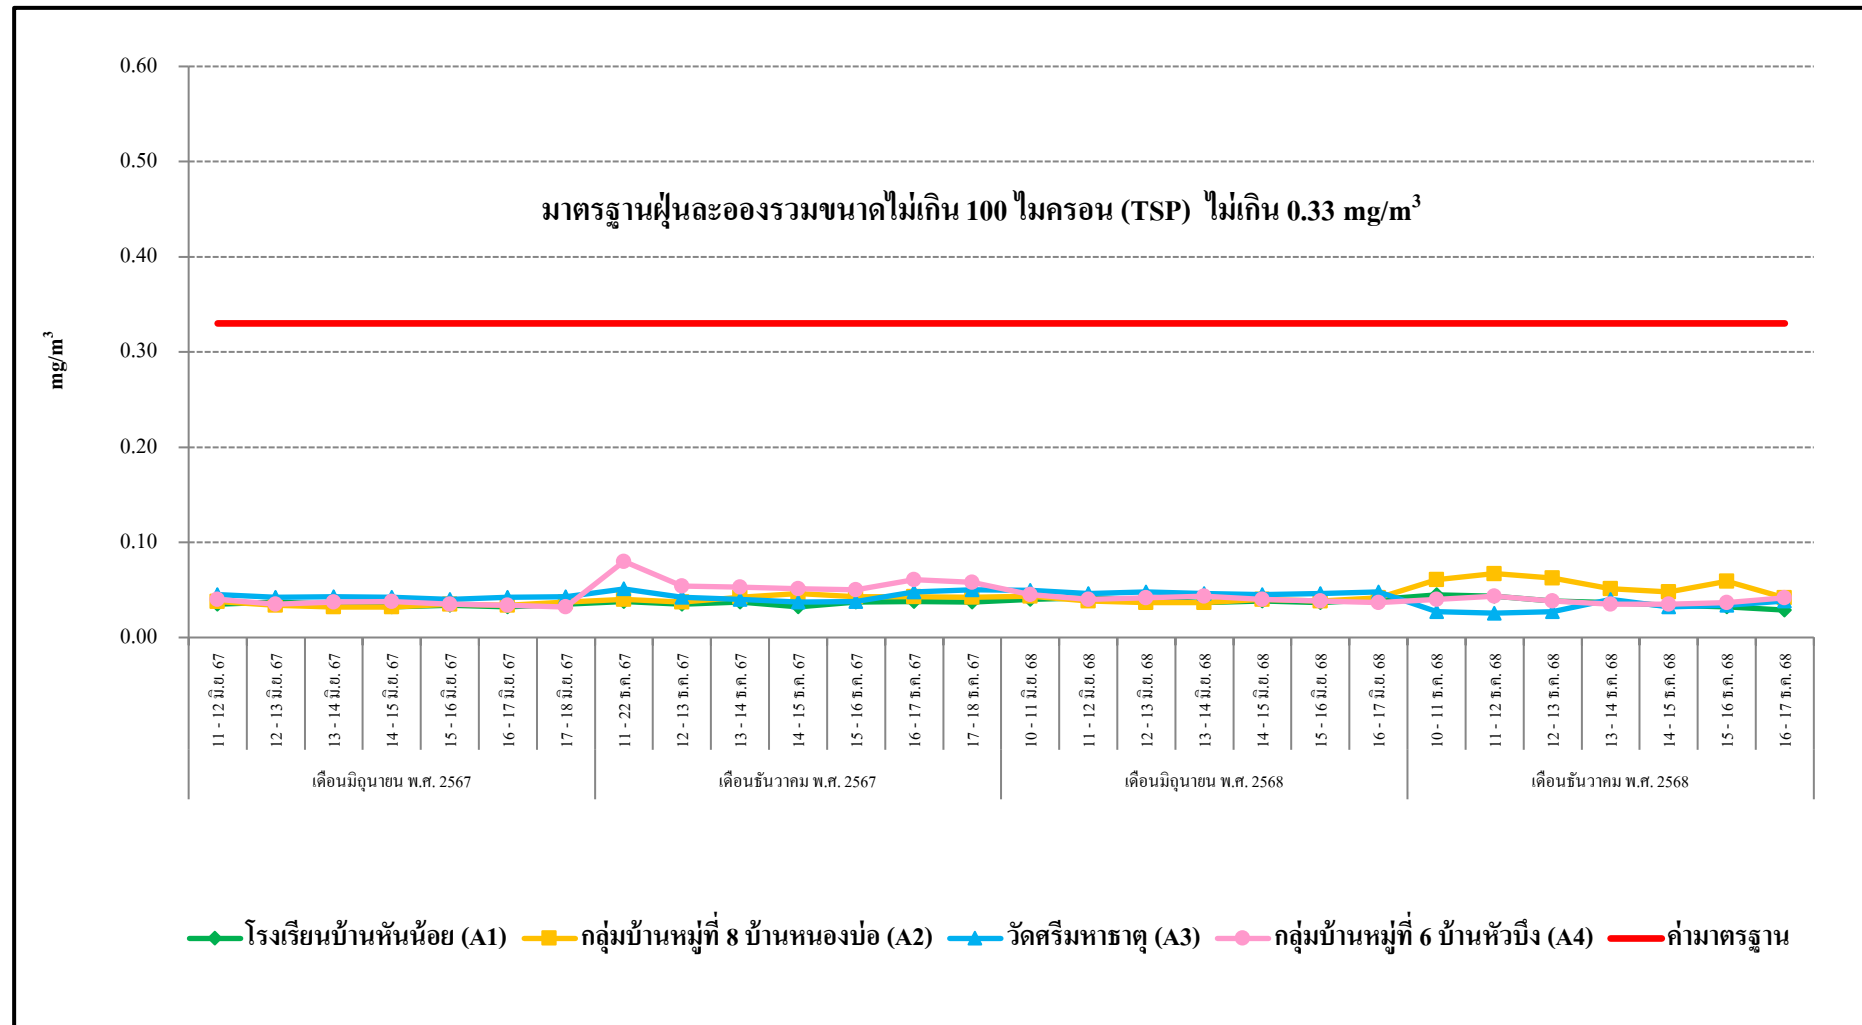


รูปที่ 3.8-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

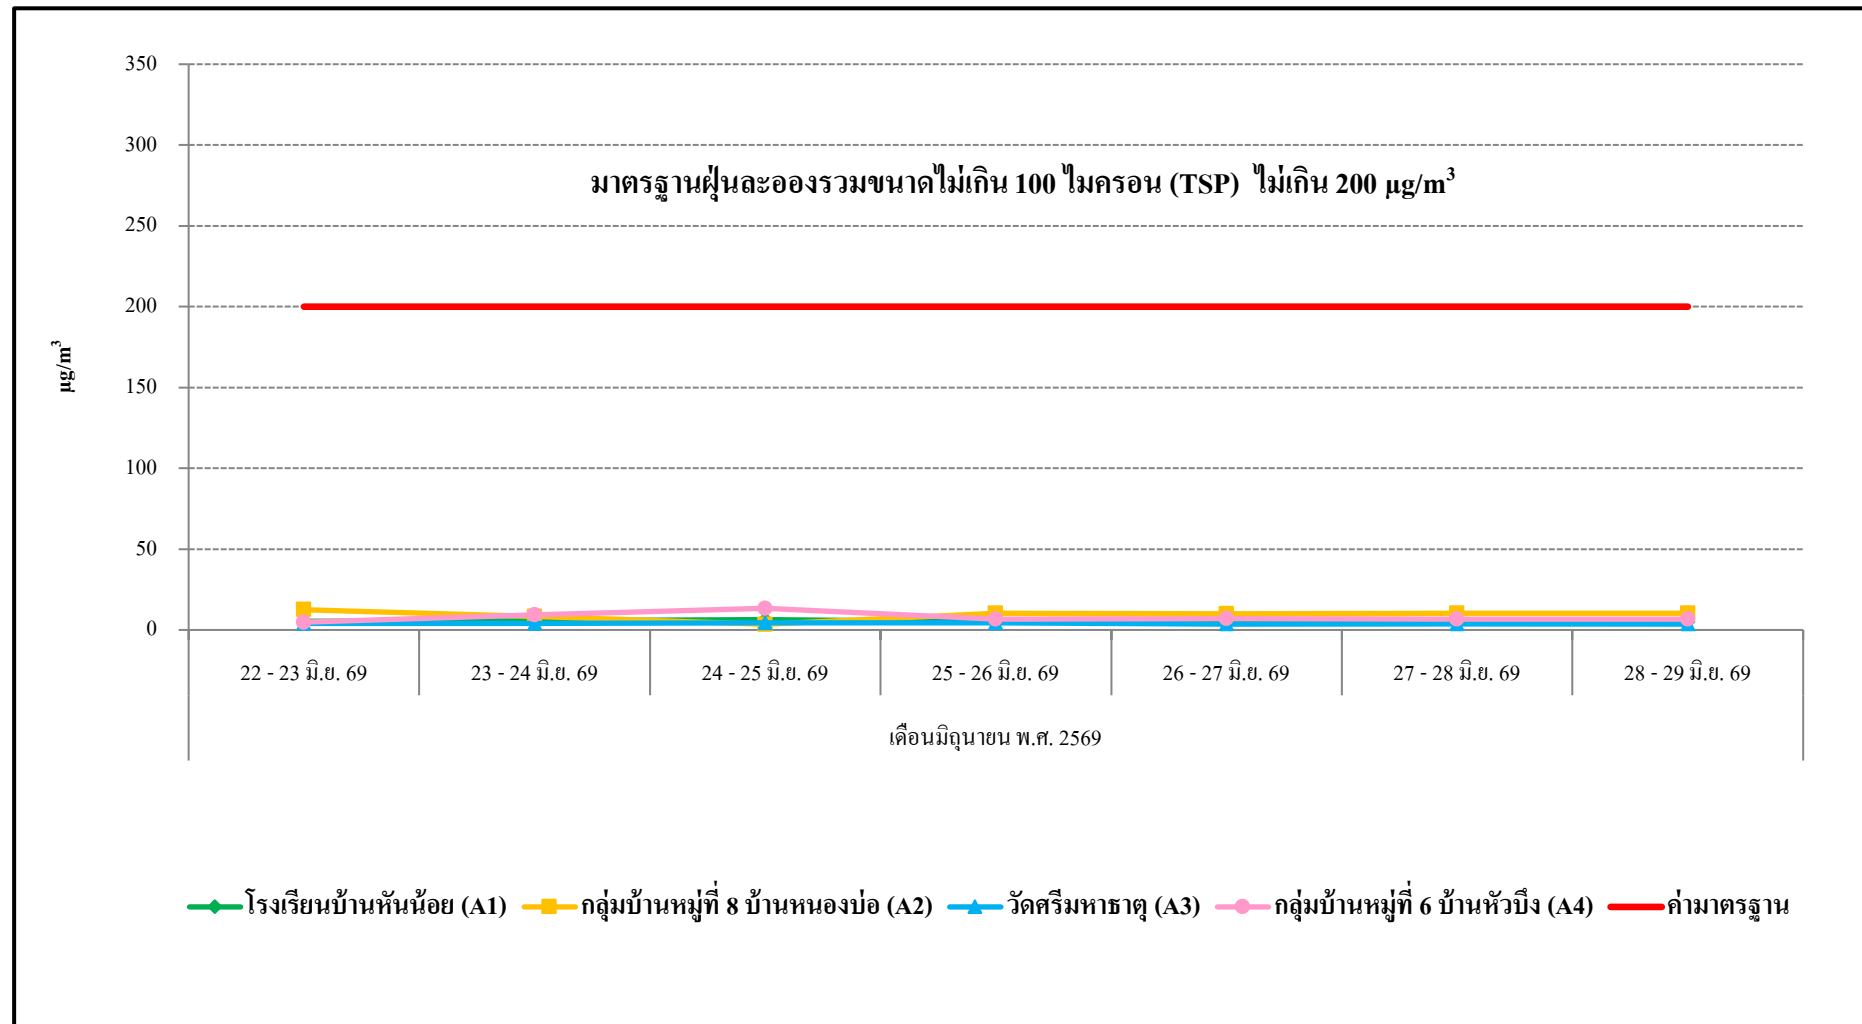


รูปที่ 3.8-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

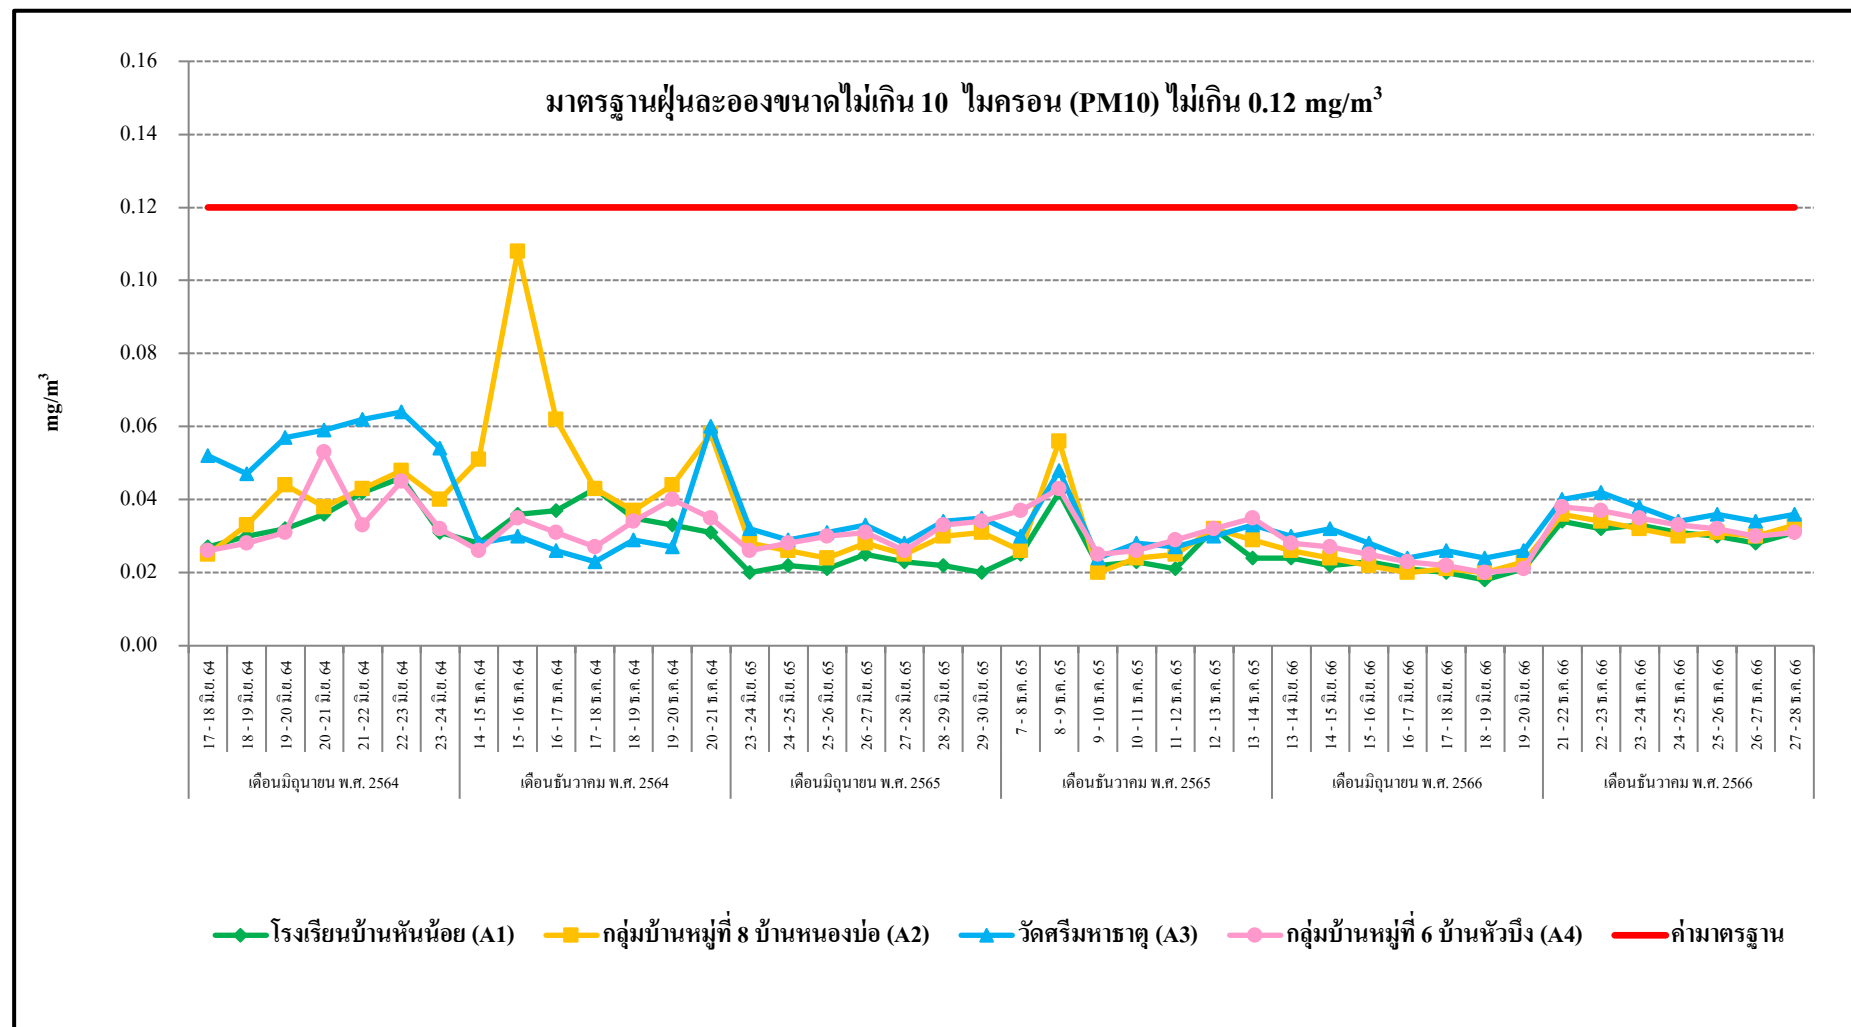


รูปที่ 3.8-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

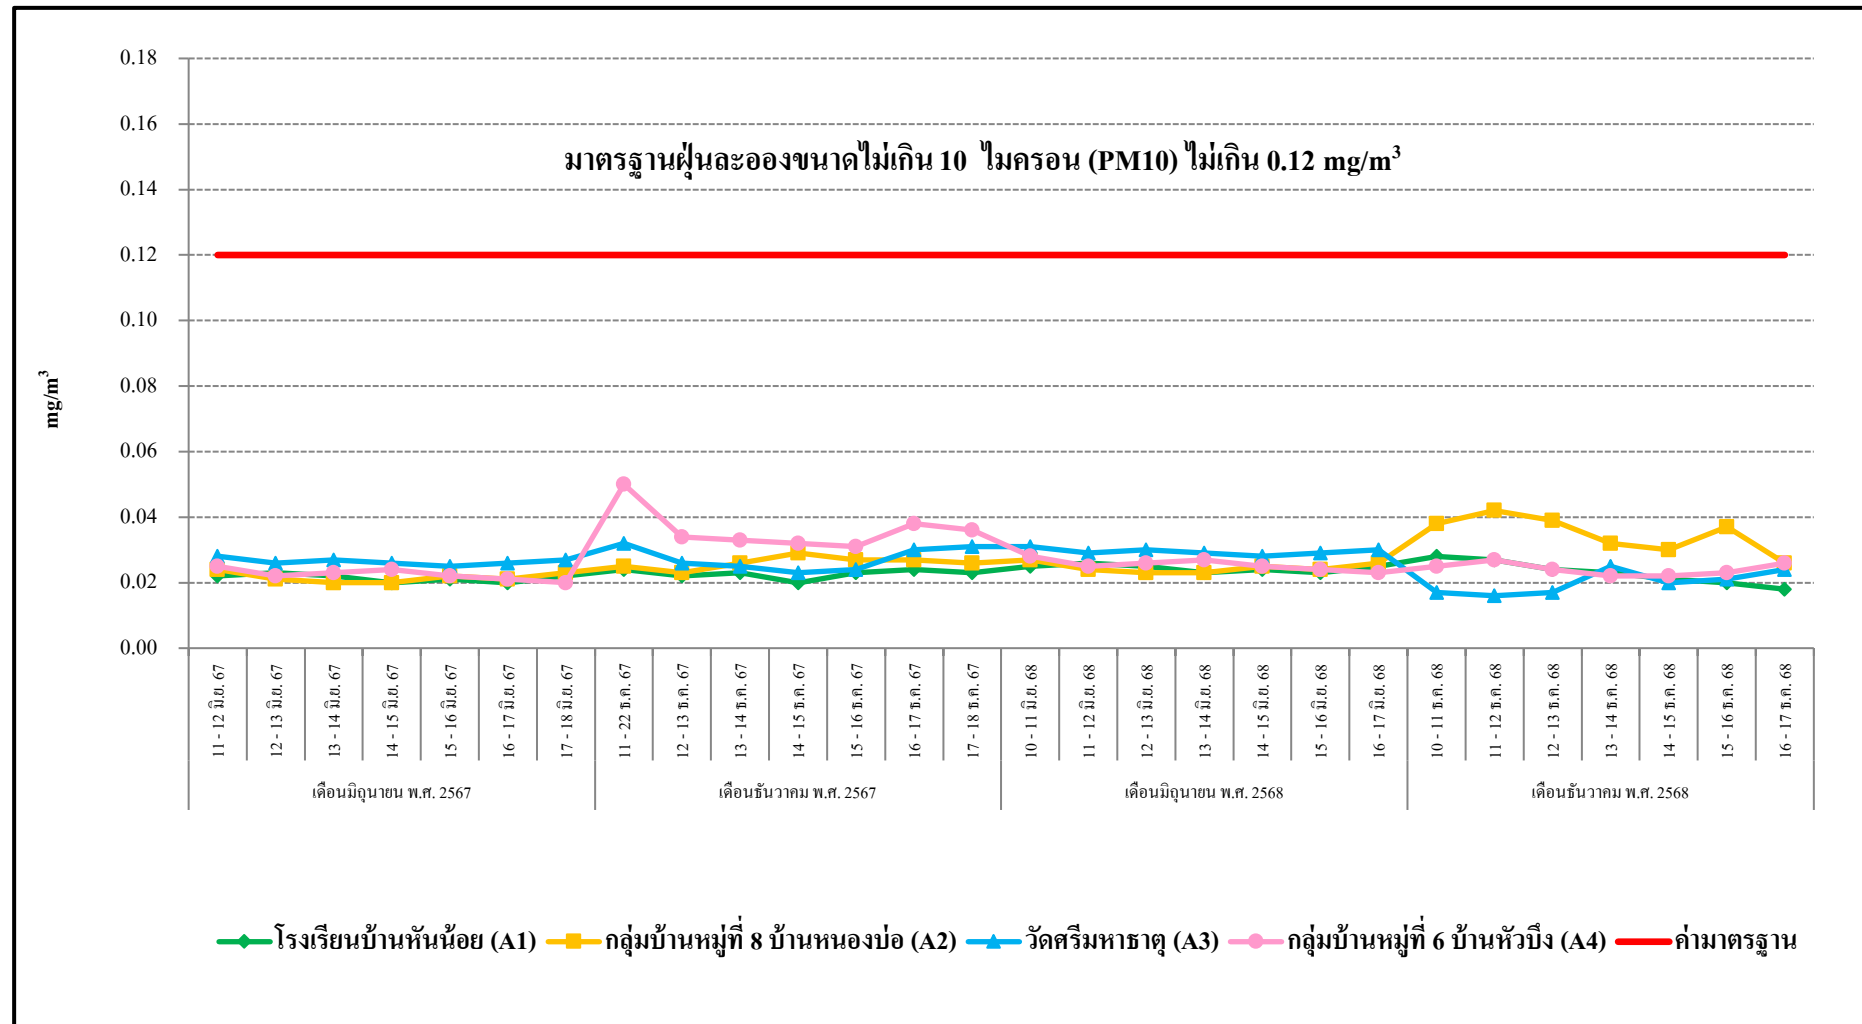


รูปที่ 3.8-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

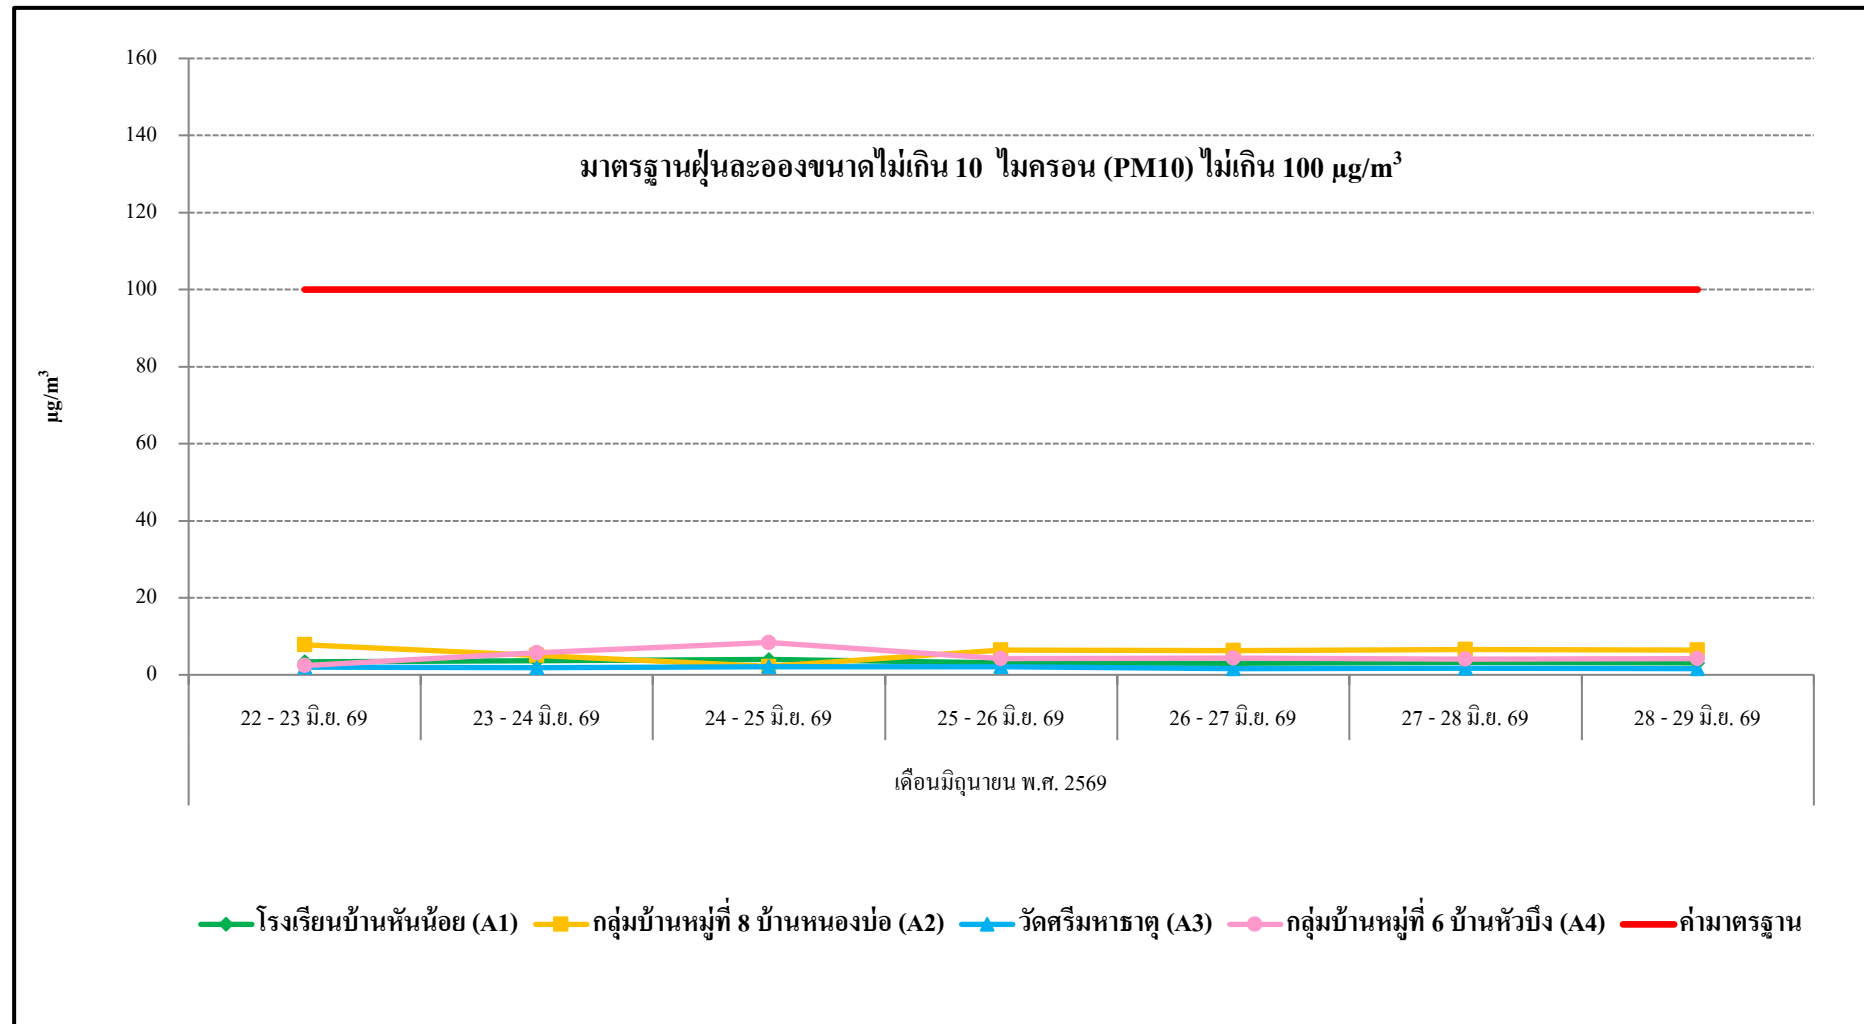


รูปที่ 3.8-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

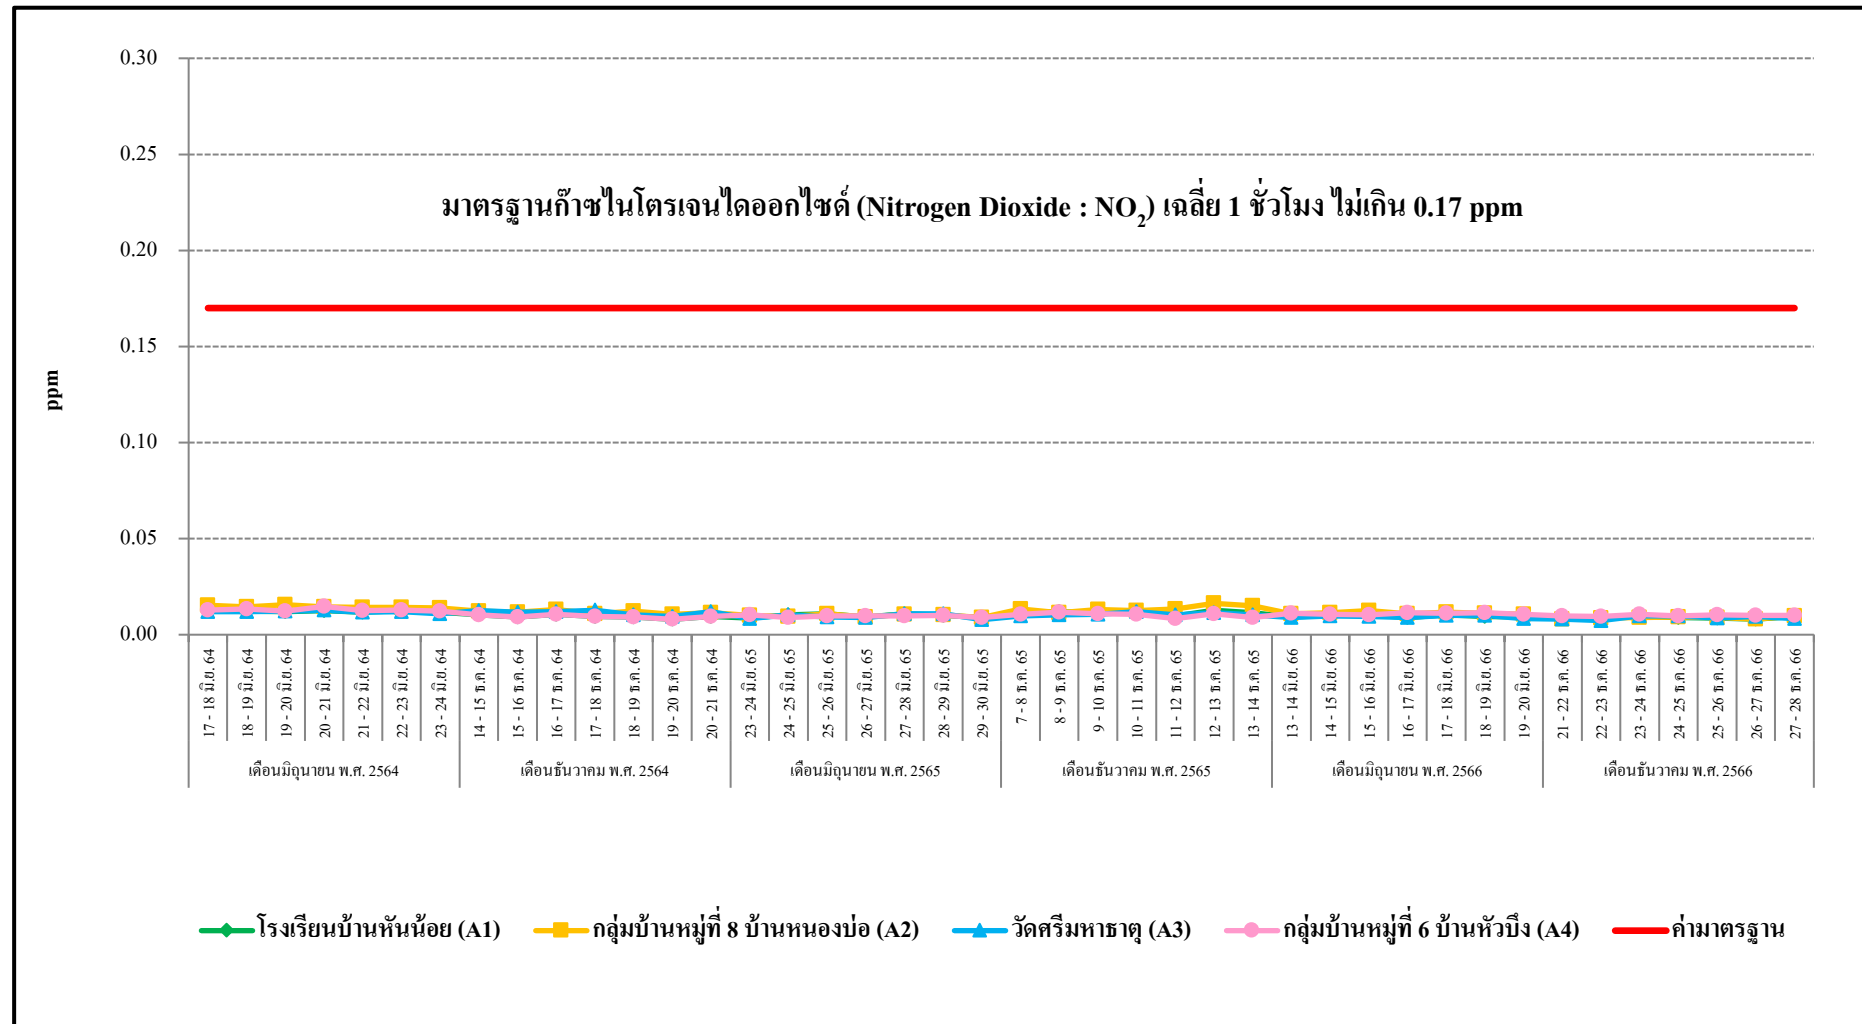


รูปที่ 3.8-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

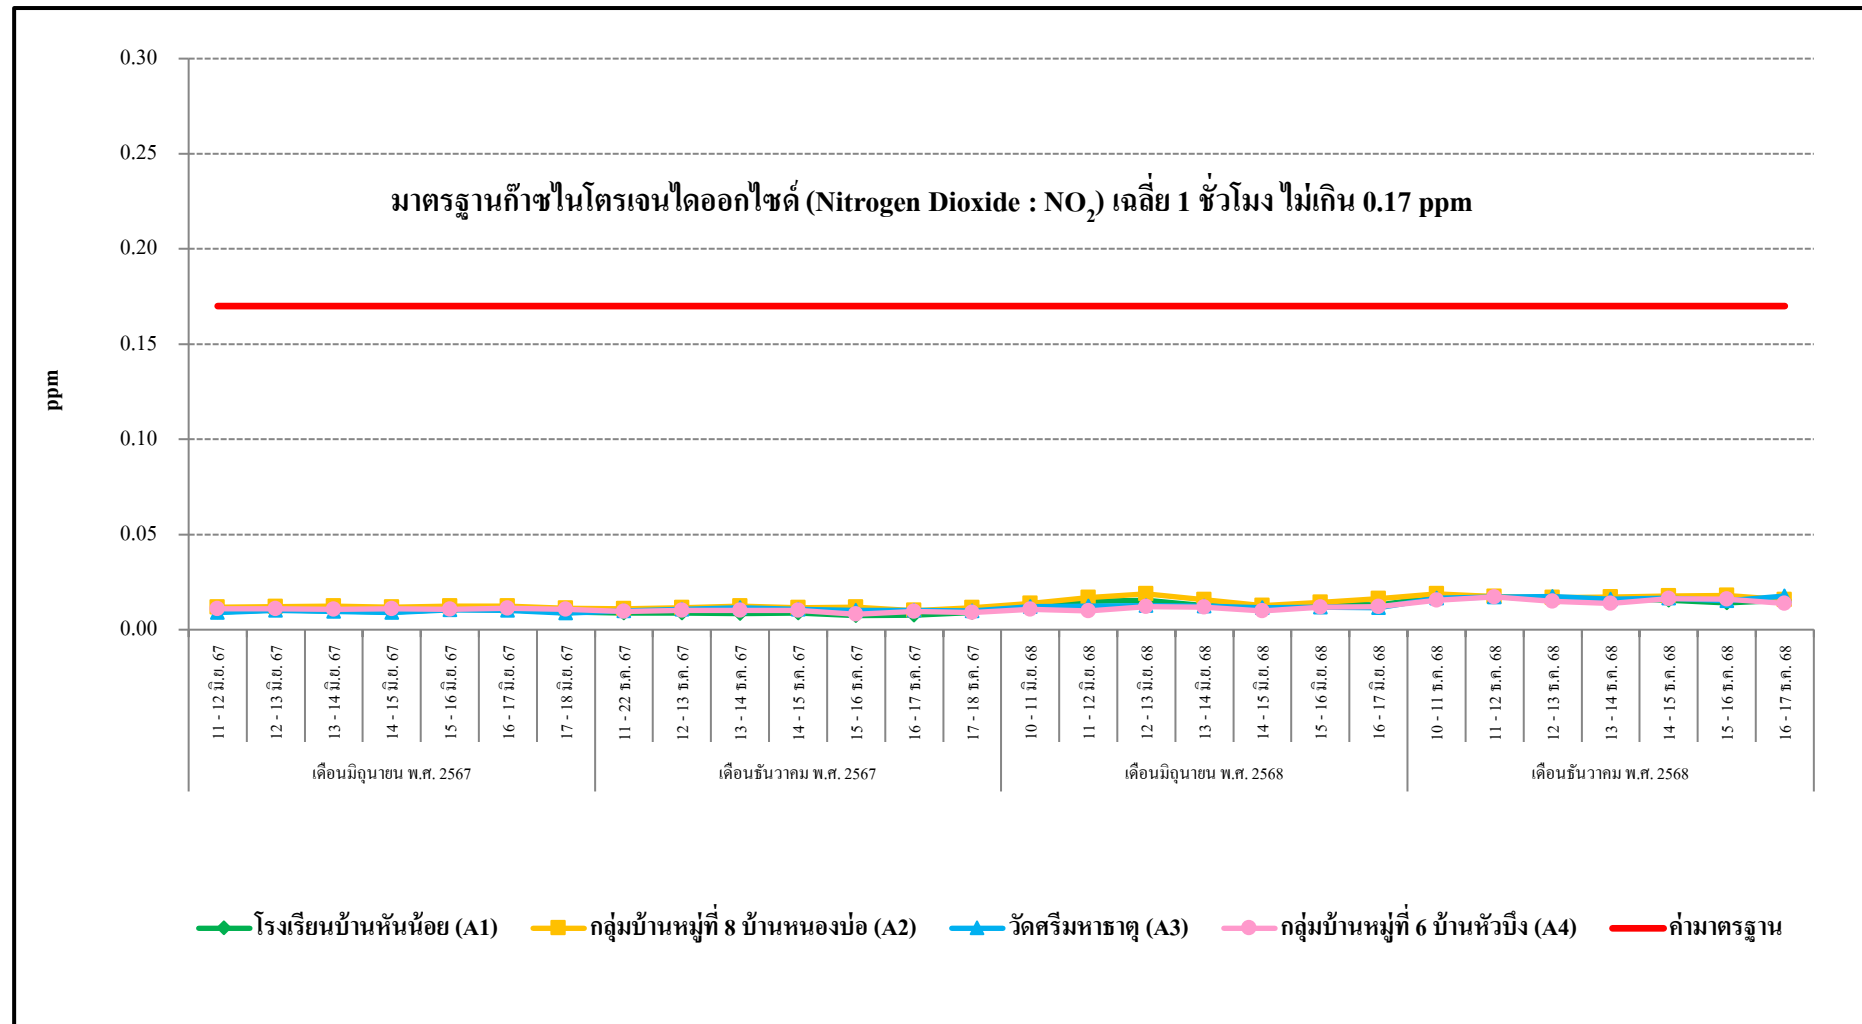


รูปที่ 3.8-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

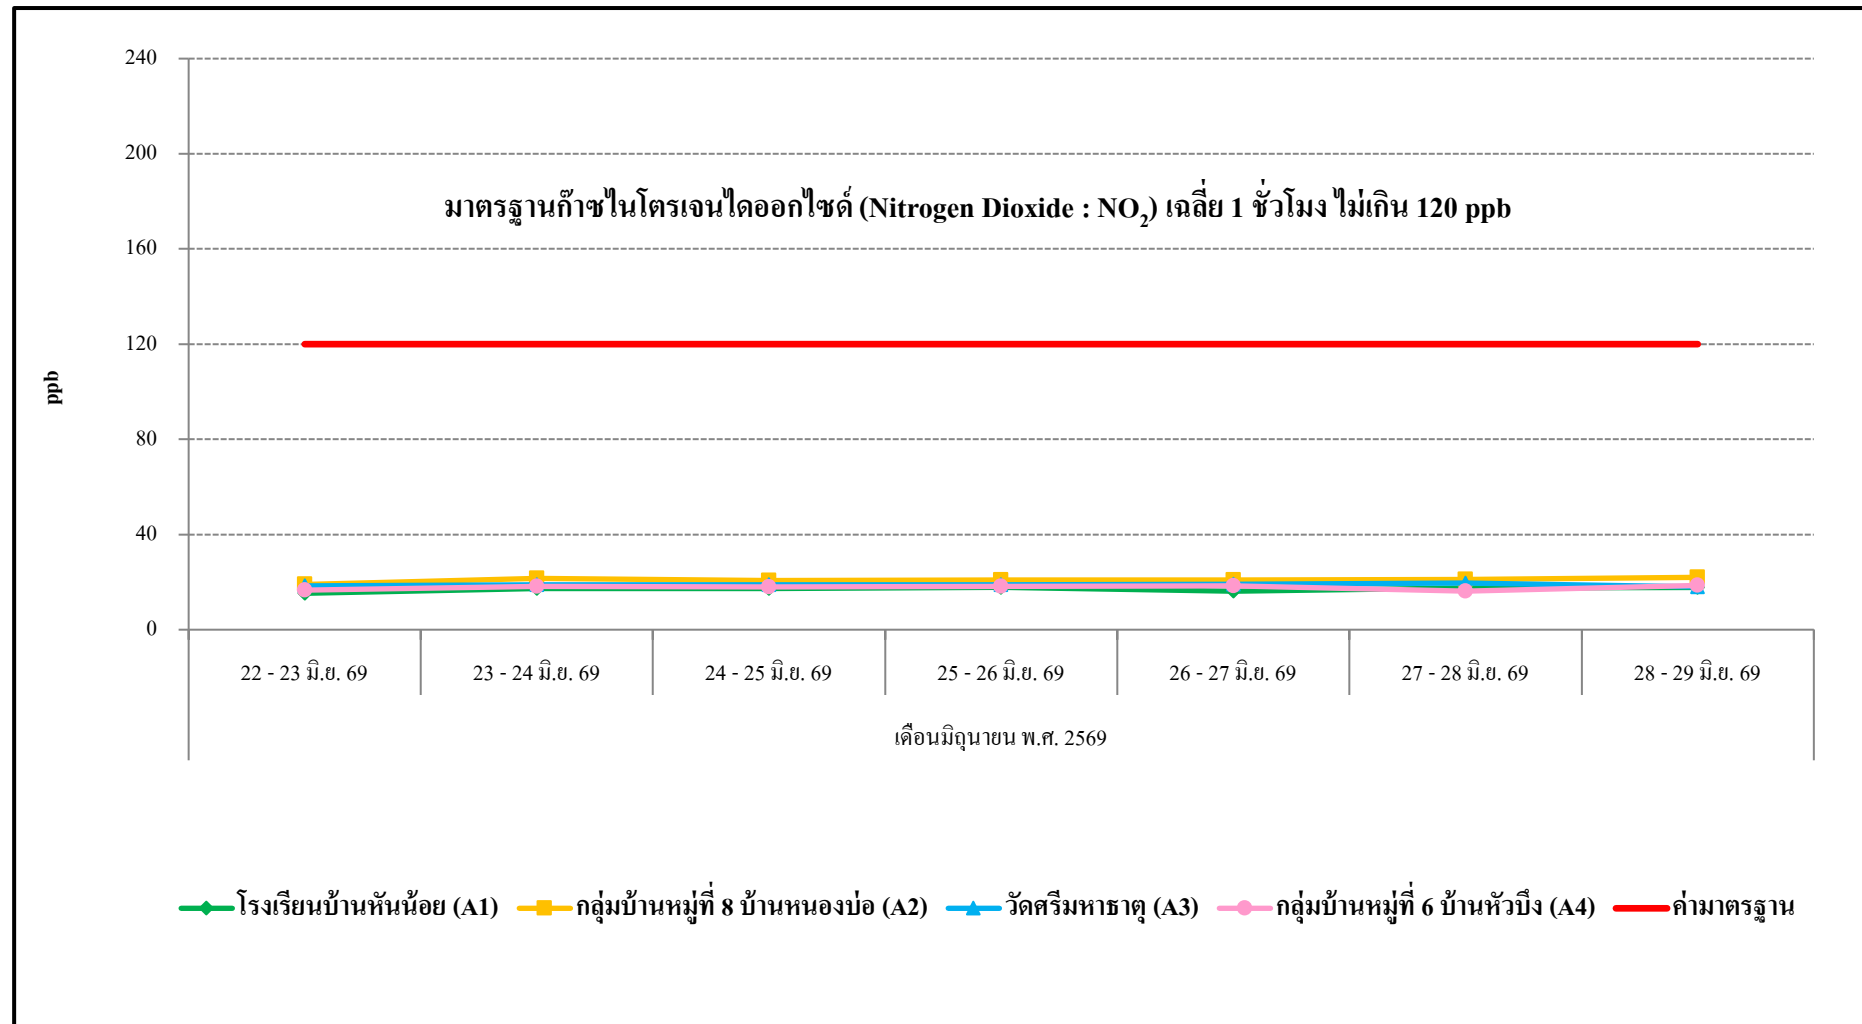


รูปที่ 3.8-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

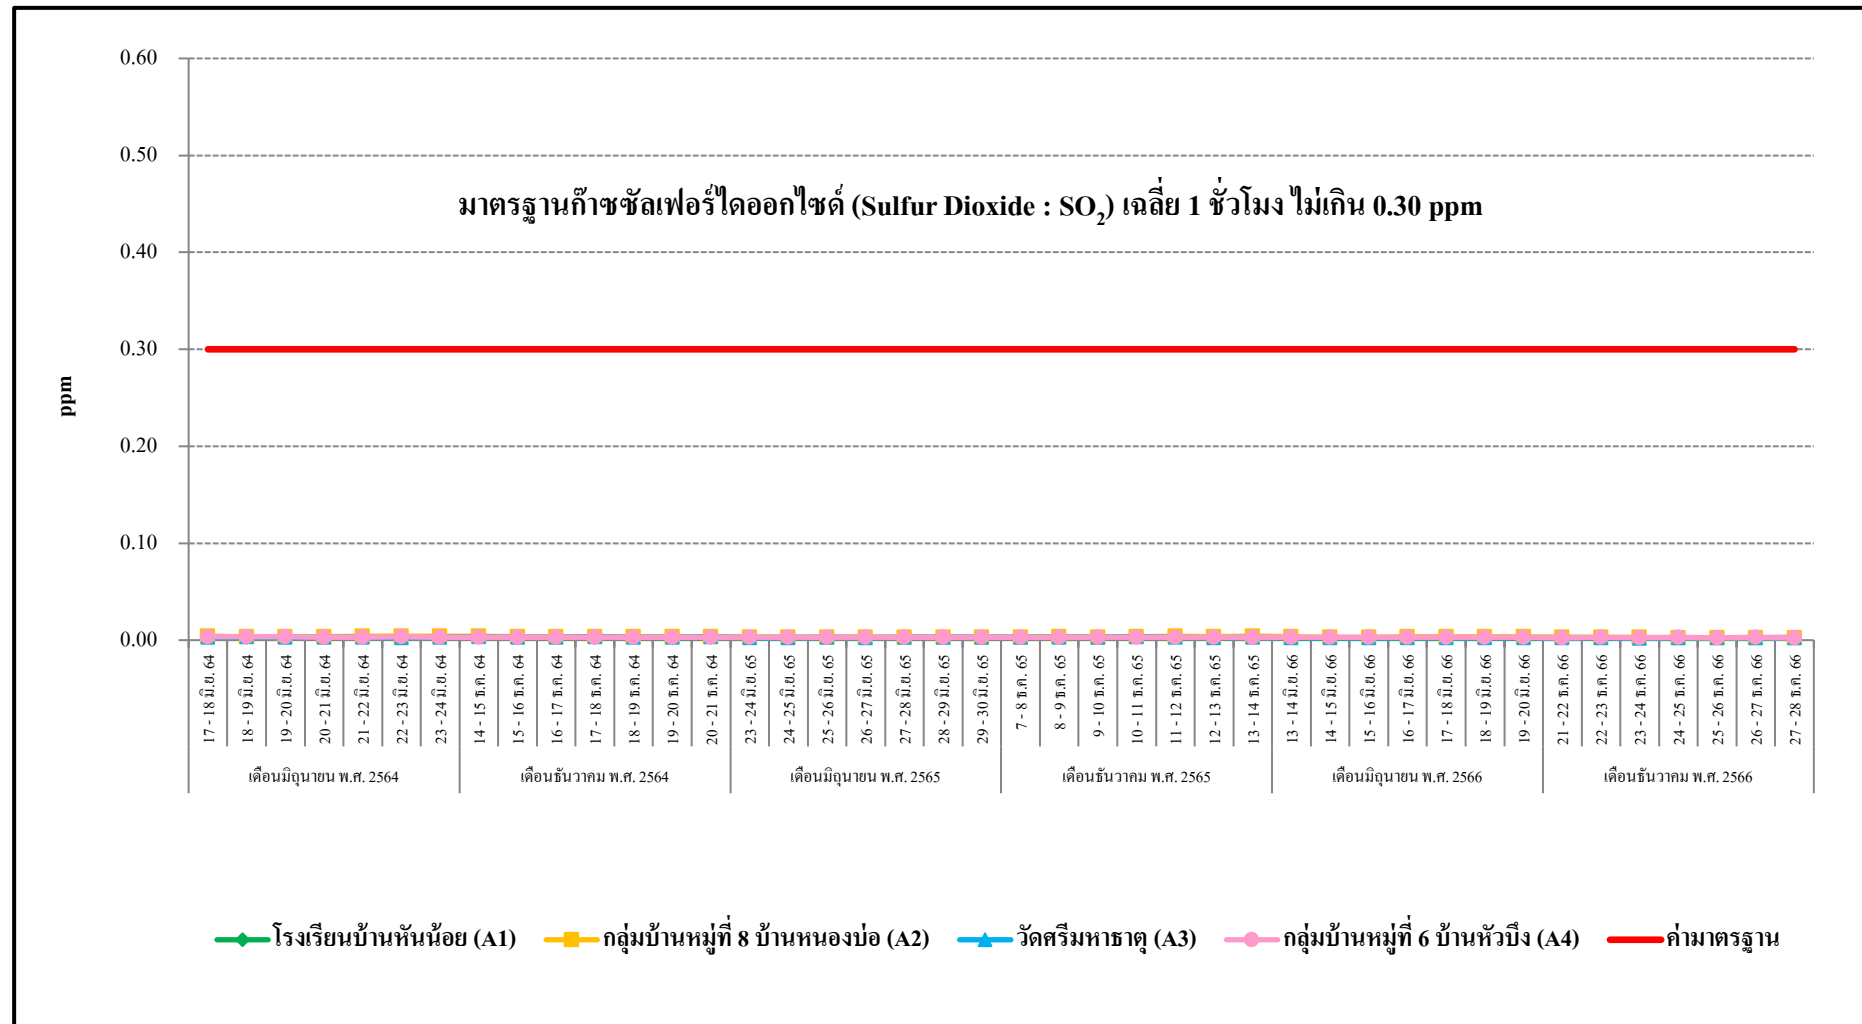


รูปที่ 3.8-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

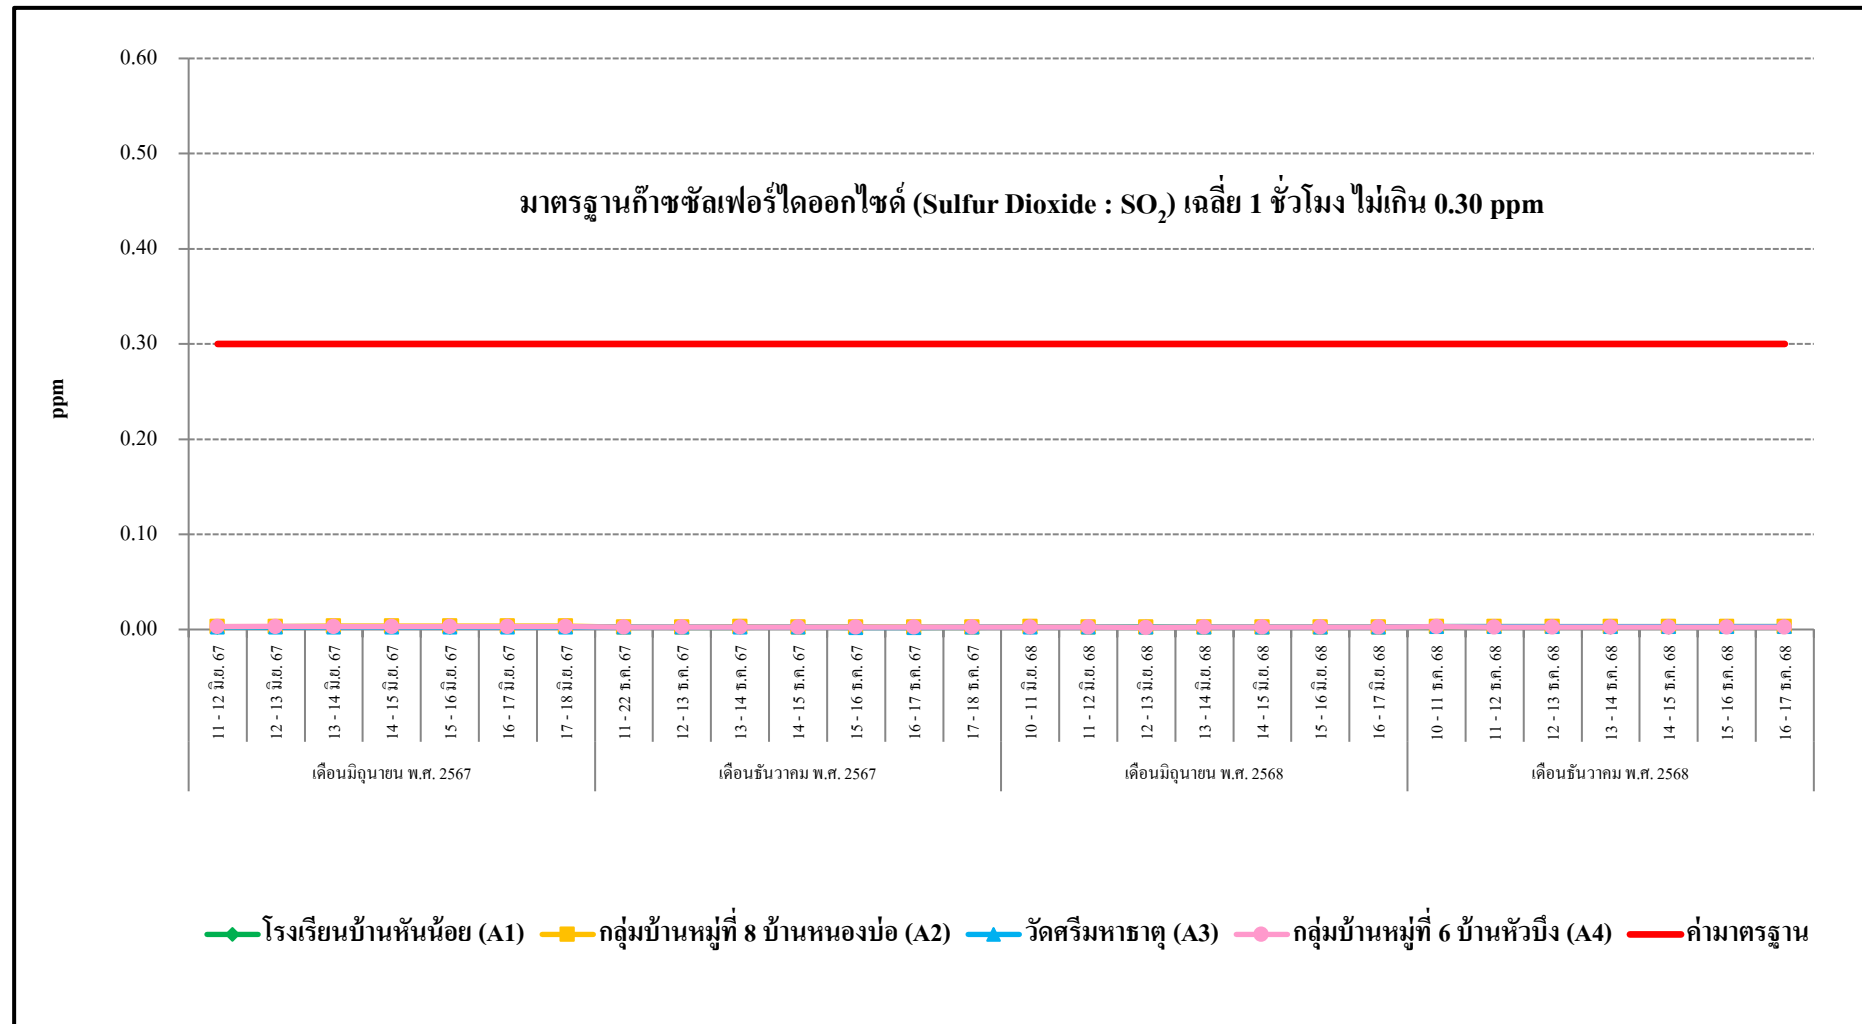


รูปที่ 3.8-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

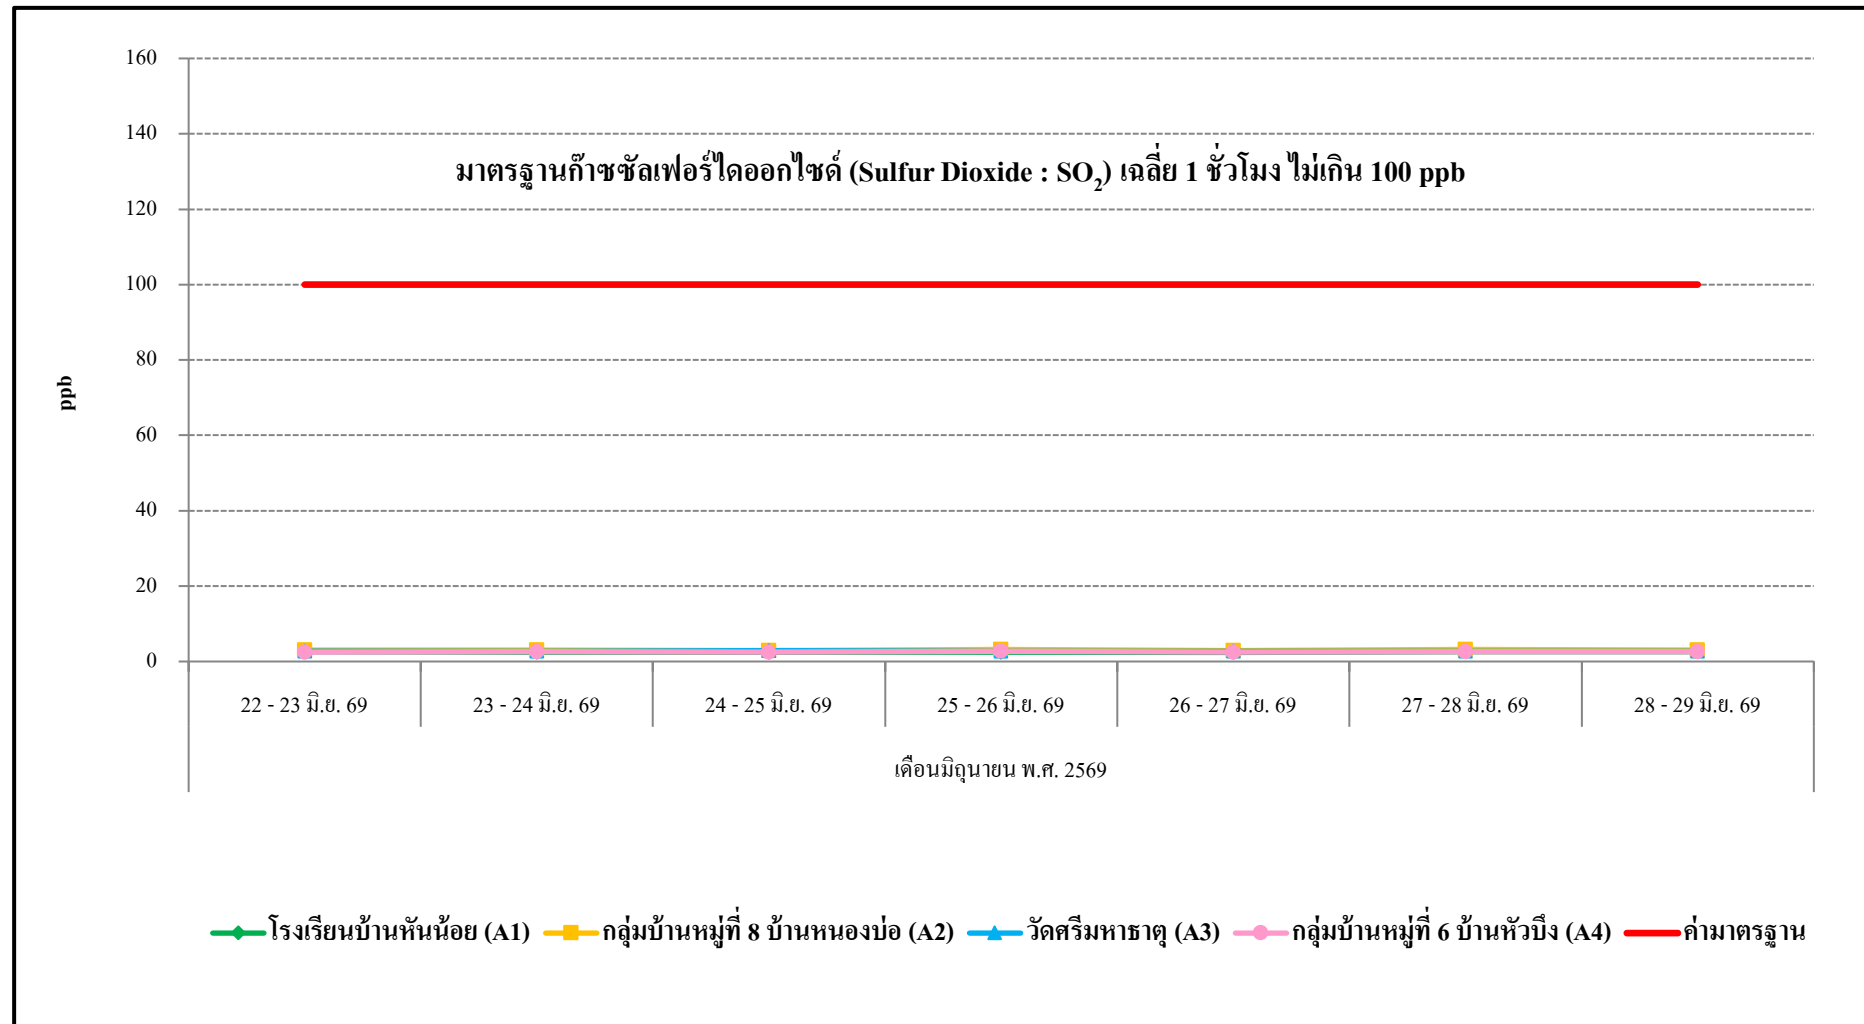


รูปที่ 3.8-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

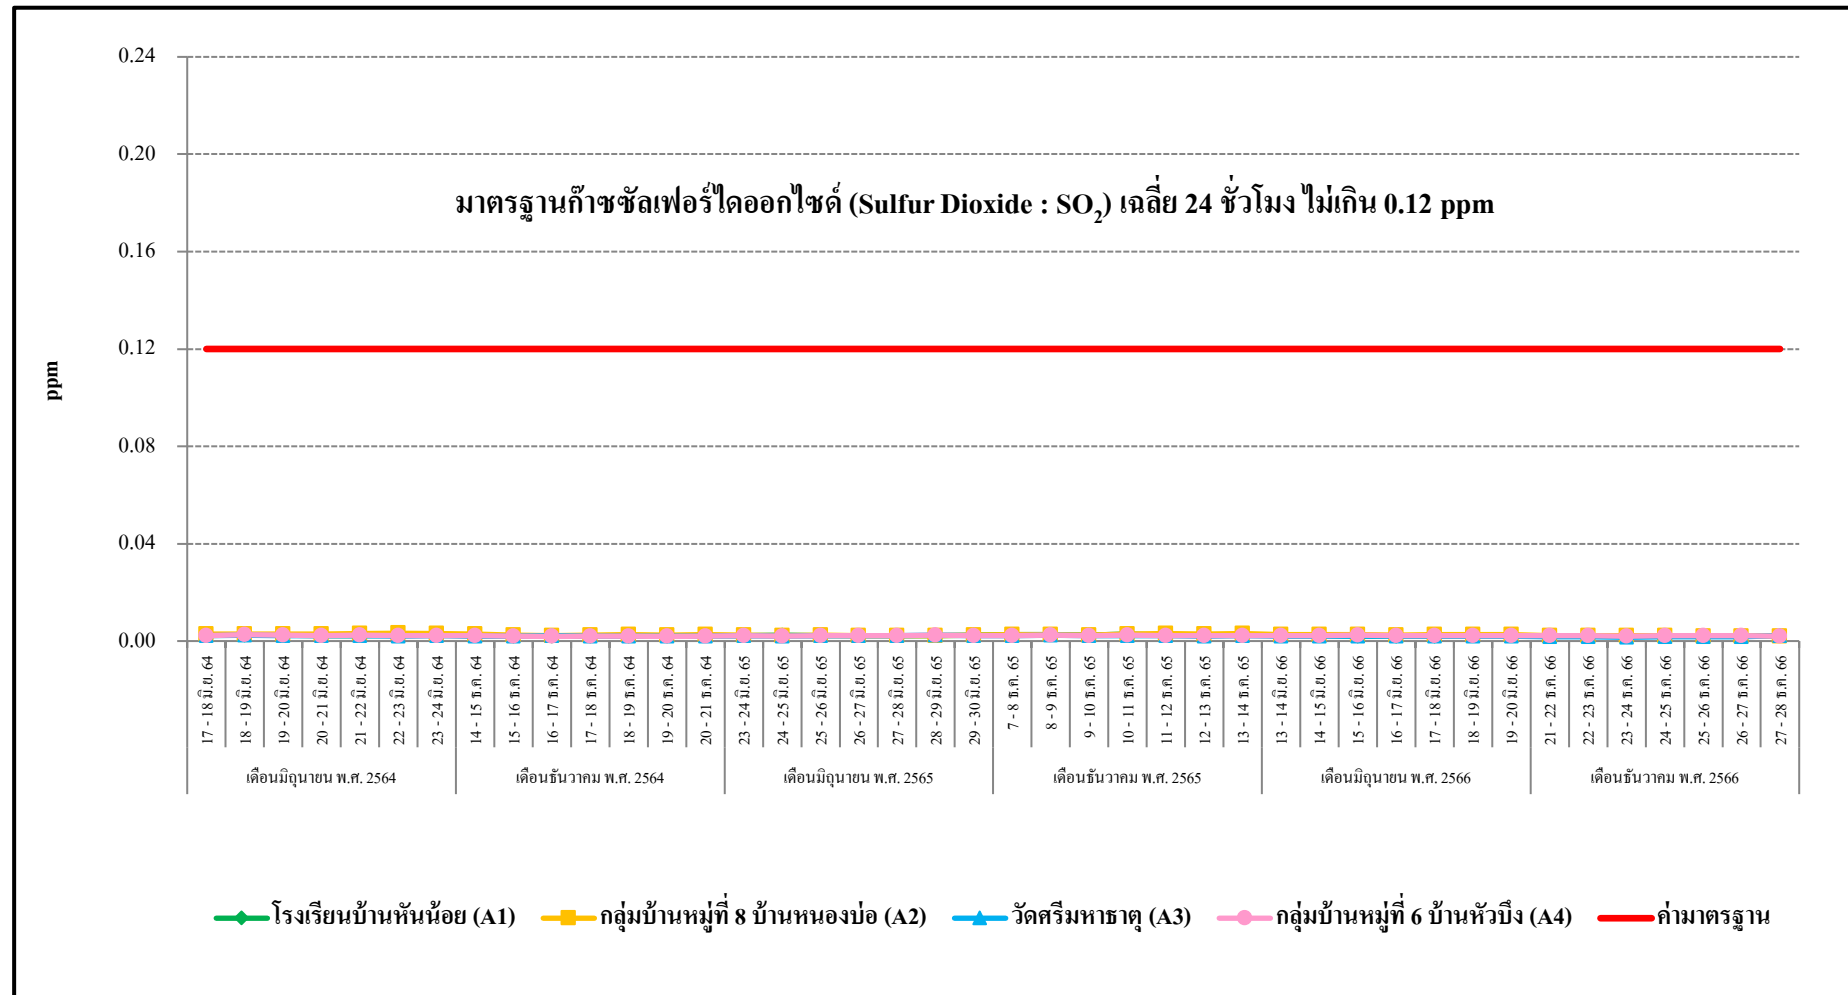

รูปที่ 3.8-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

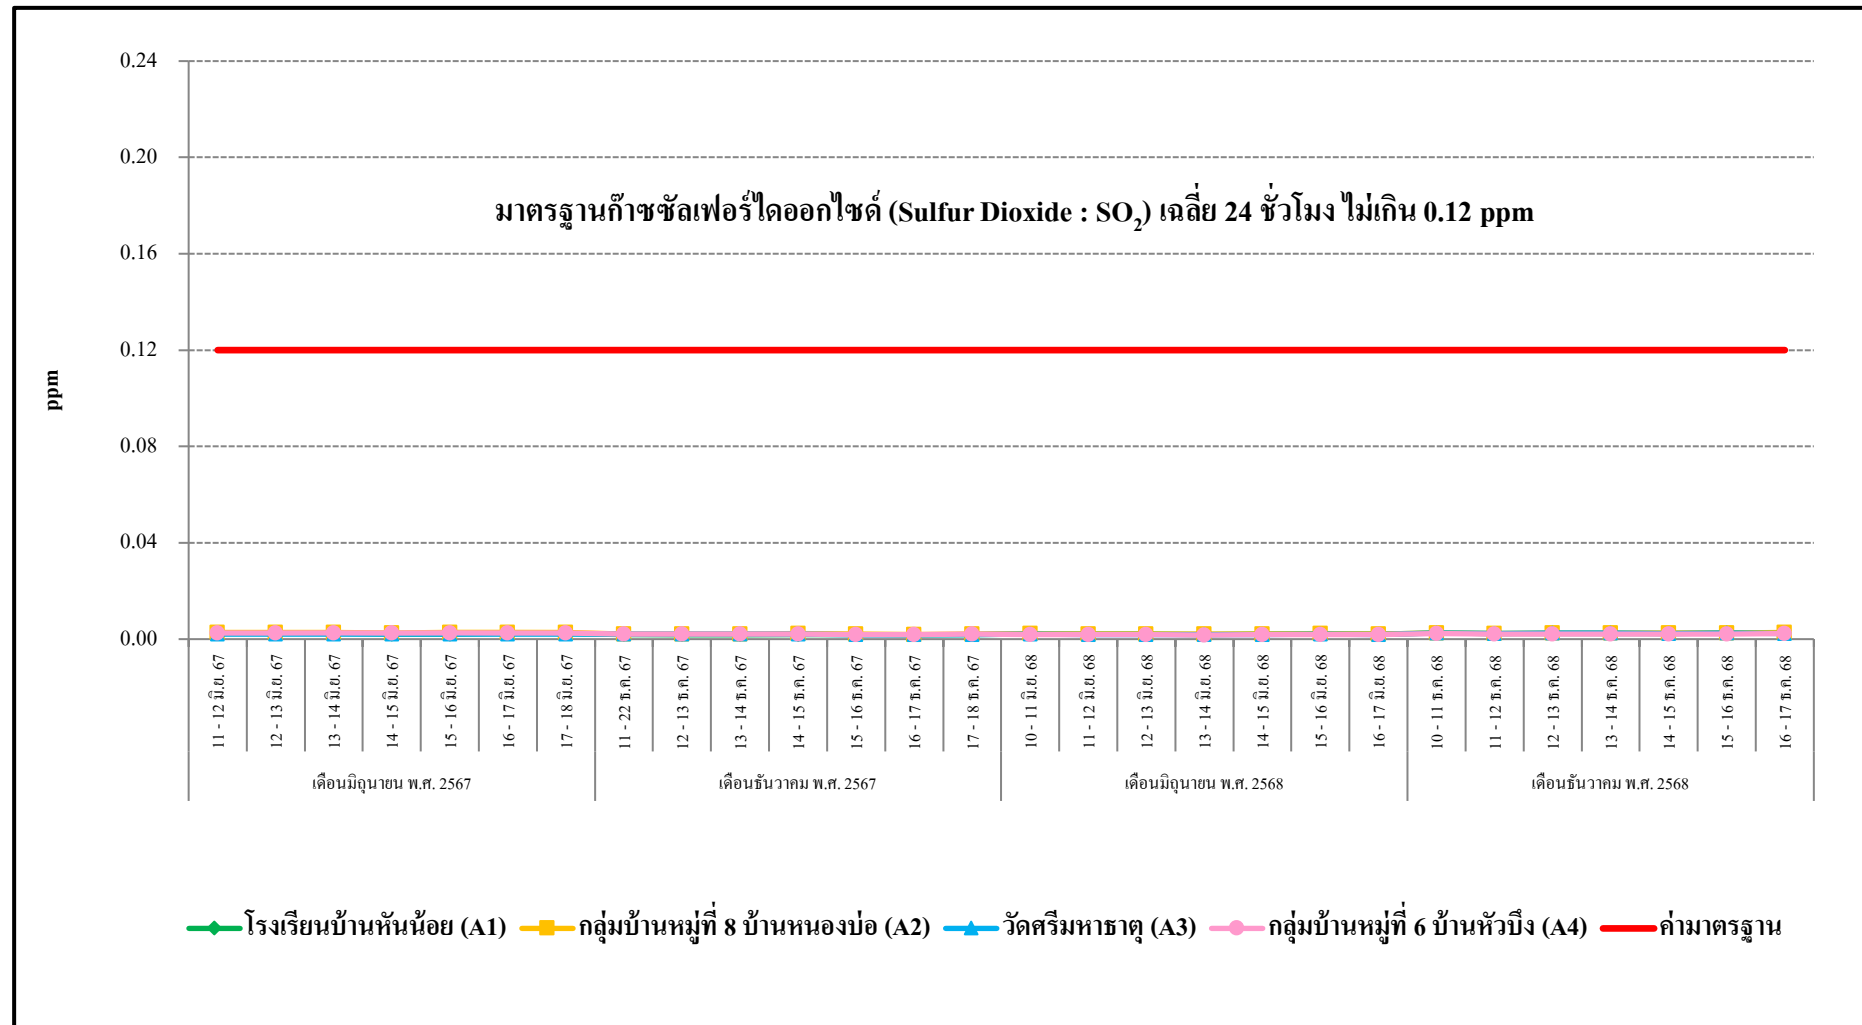

รูปที่ 3.8-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

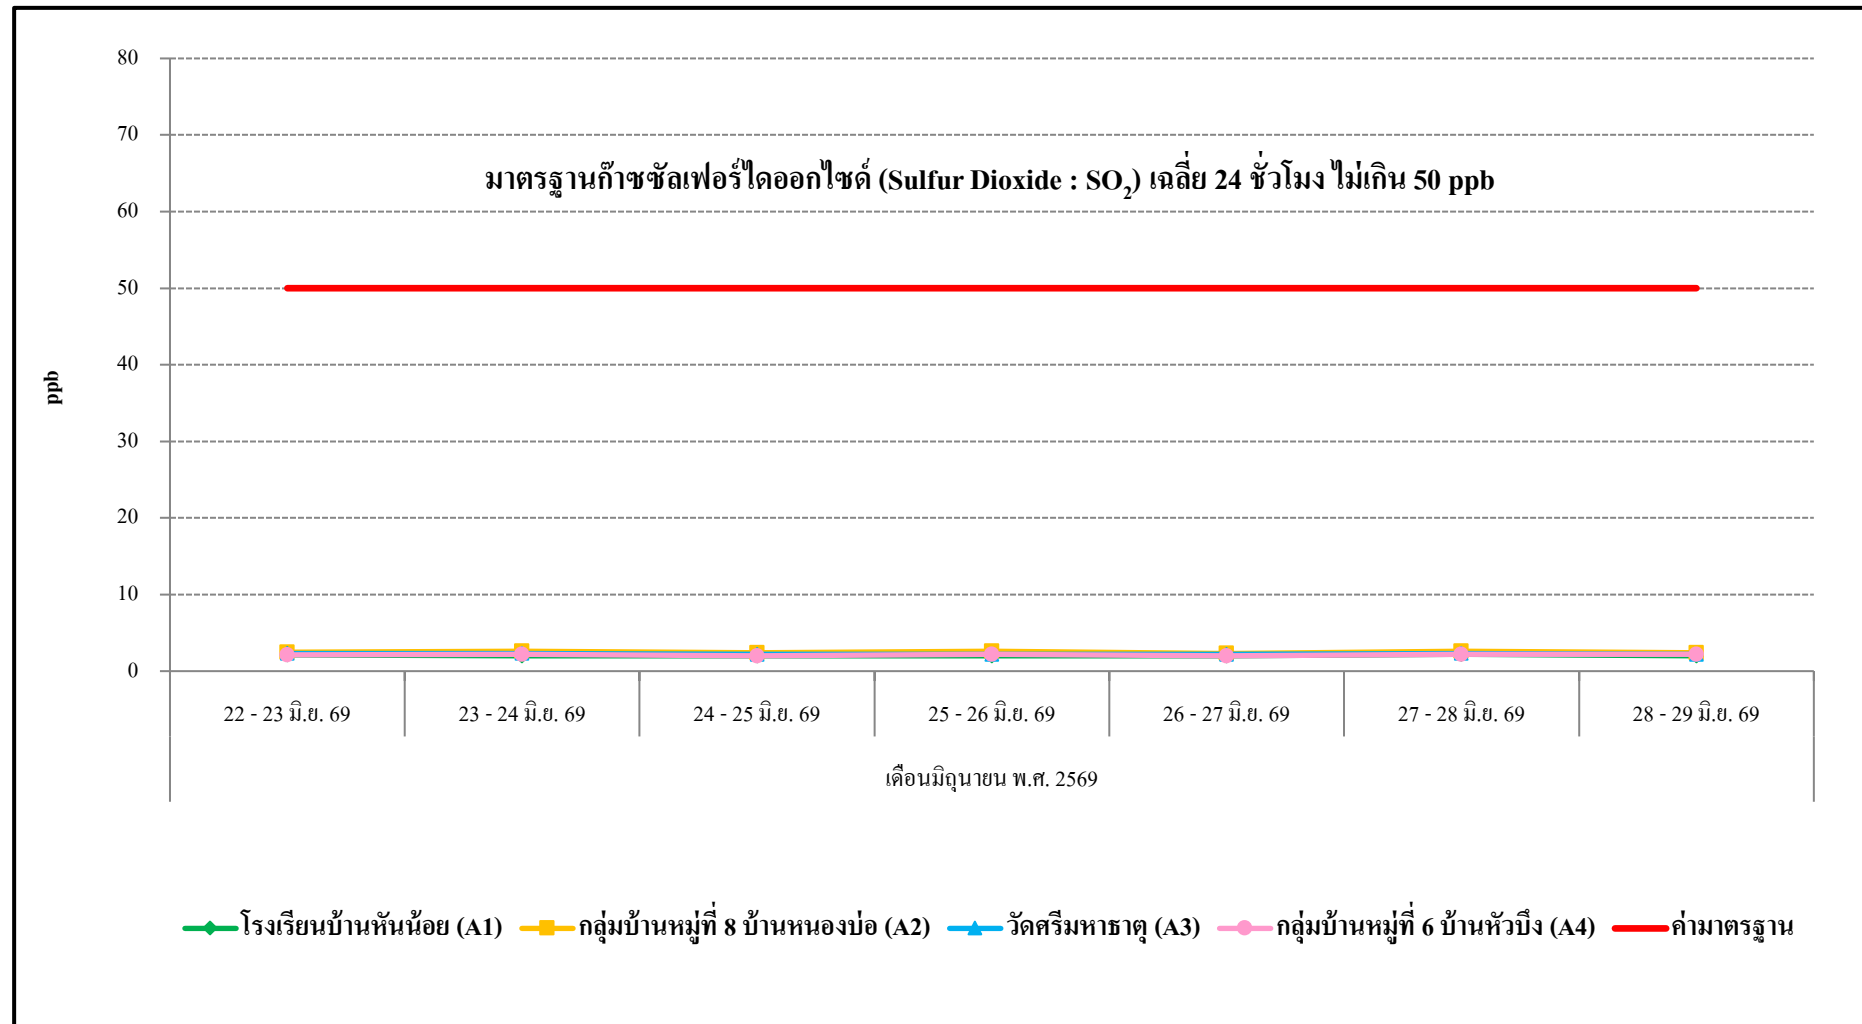


รูปที่ 3.8-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

3.8.2 ด้านคุณภาพเสียงทั่วไป


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพเสียงทั่วไป จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพเสียงทั่วไป ตามที่ระบุไว้ ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และระดับเสียงรบกวน สามารถสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 3.8-6 ถึง รูปที่ 3.8-9

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24\text{ hrs})}$) บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) มีแนวโน้มลดลง และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) มีแนวโน้มลดลง, ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) มีแนวโน้มลดลง และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ระดับเสียงรบกวน บริเวณริมรั้วของโรงงานน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), ริมรั้วของโรงงานผลิตน้ำตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N3) และวัดเริ่มอุดมจันทราวาส (N4) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

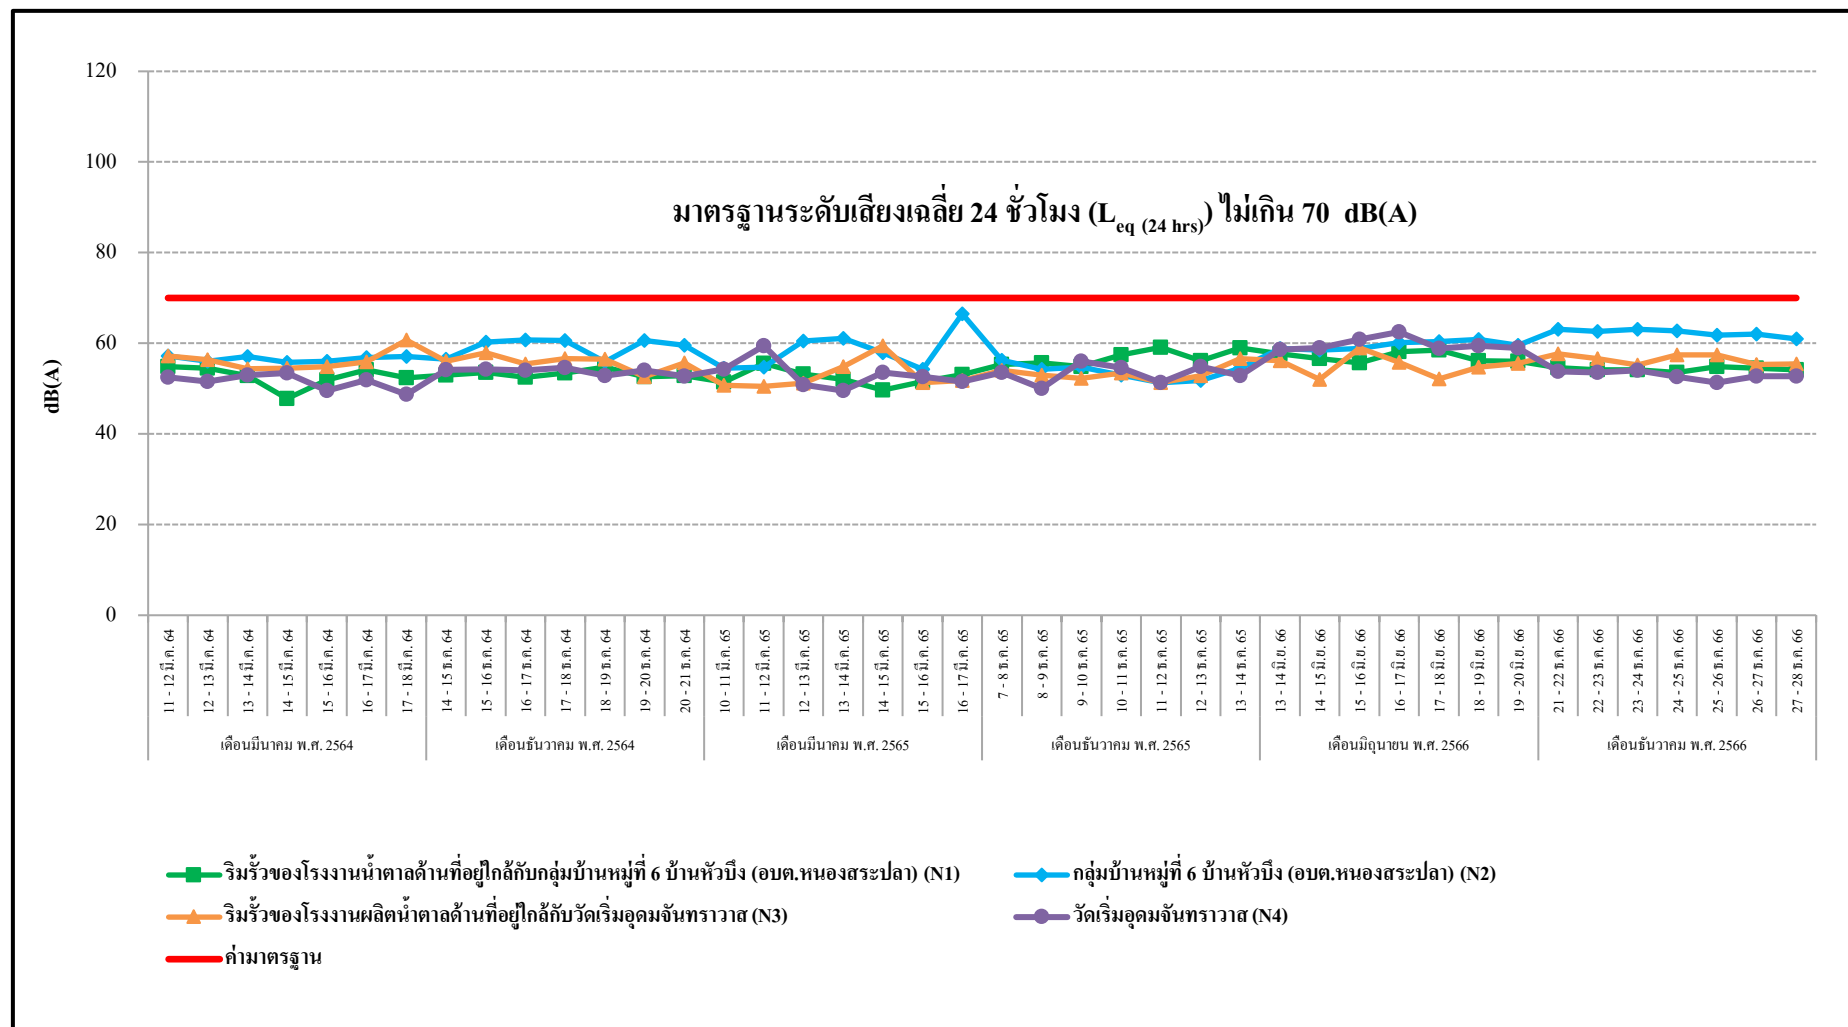


รูปที่ 3.8-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq}(24 \text{ hrs})$)

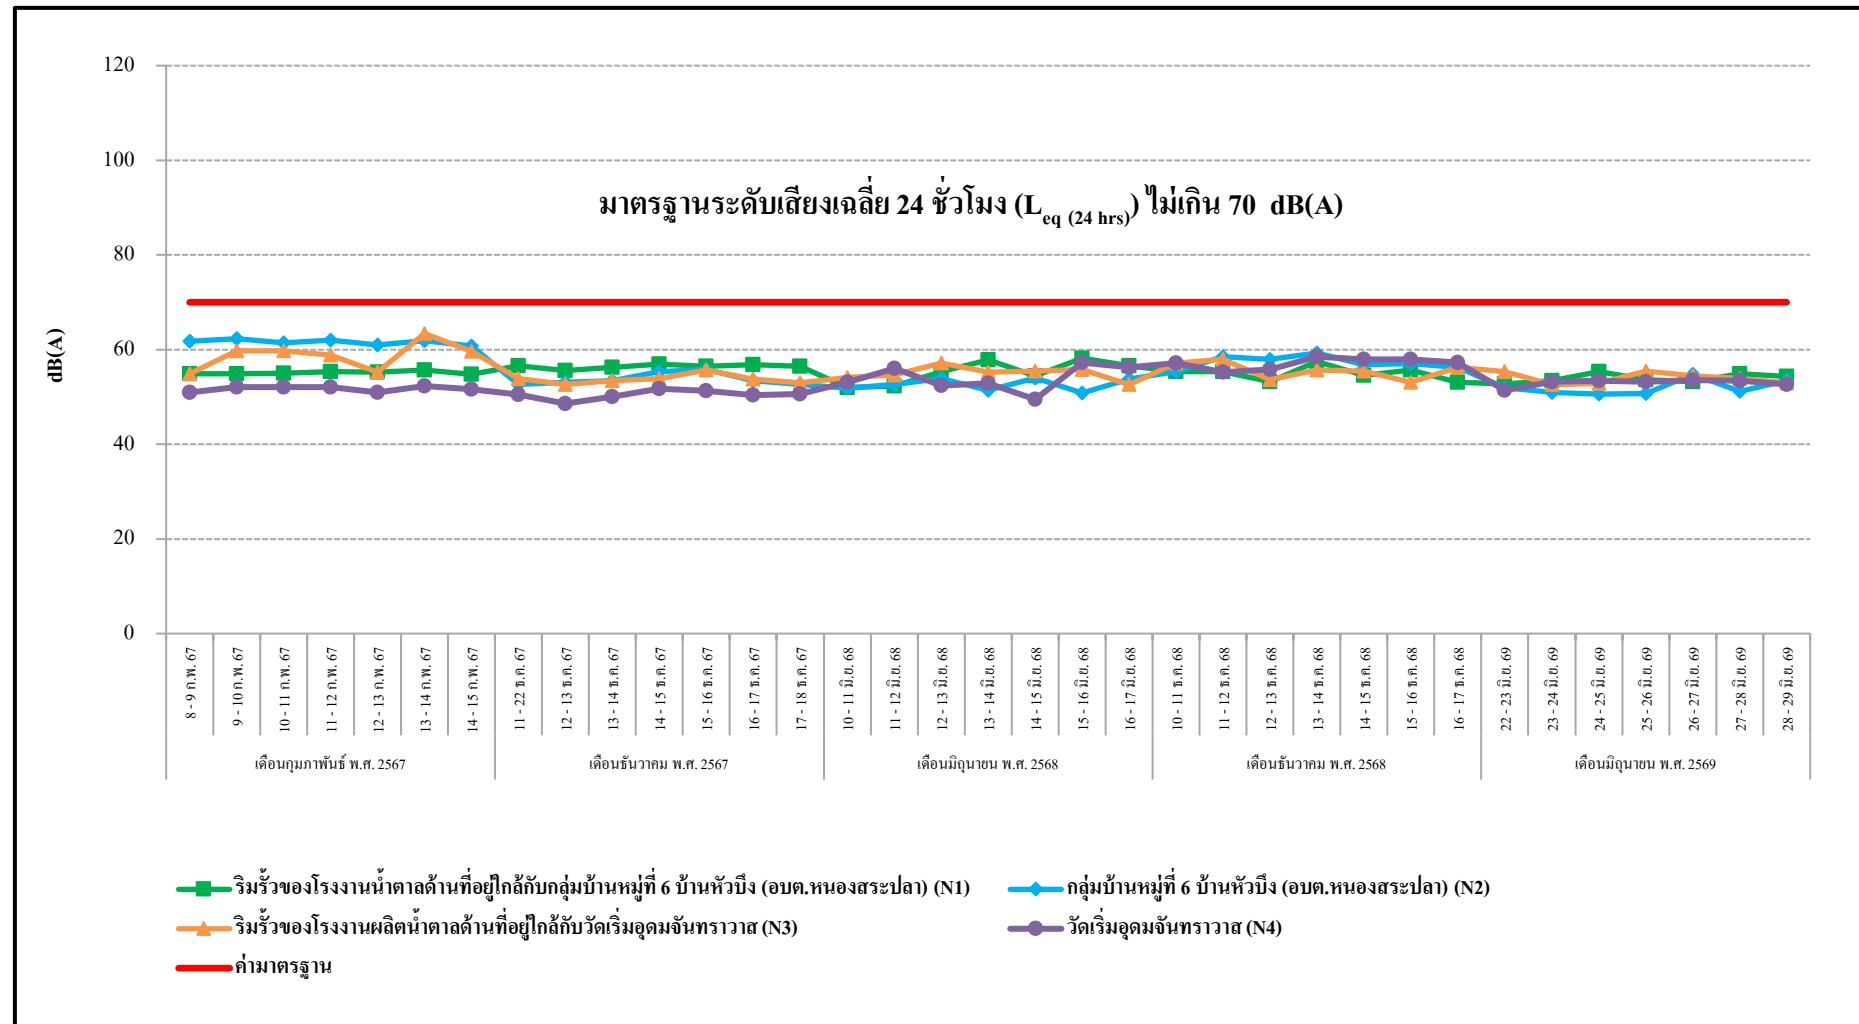


รูปที่ 3.8-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq}(24 \text{ hrs})$)

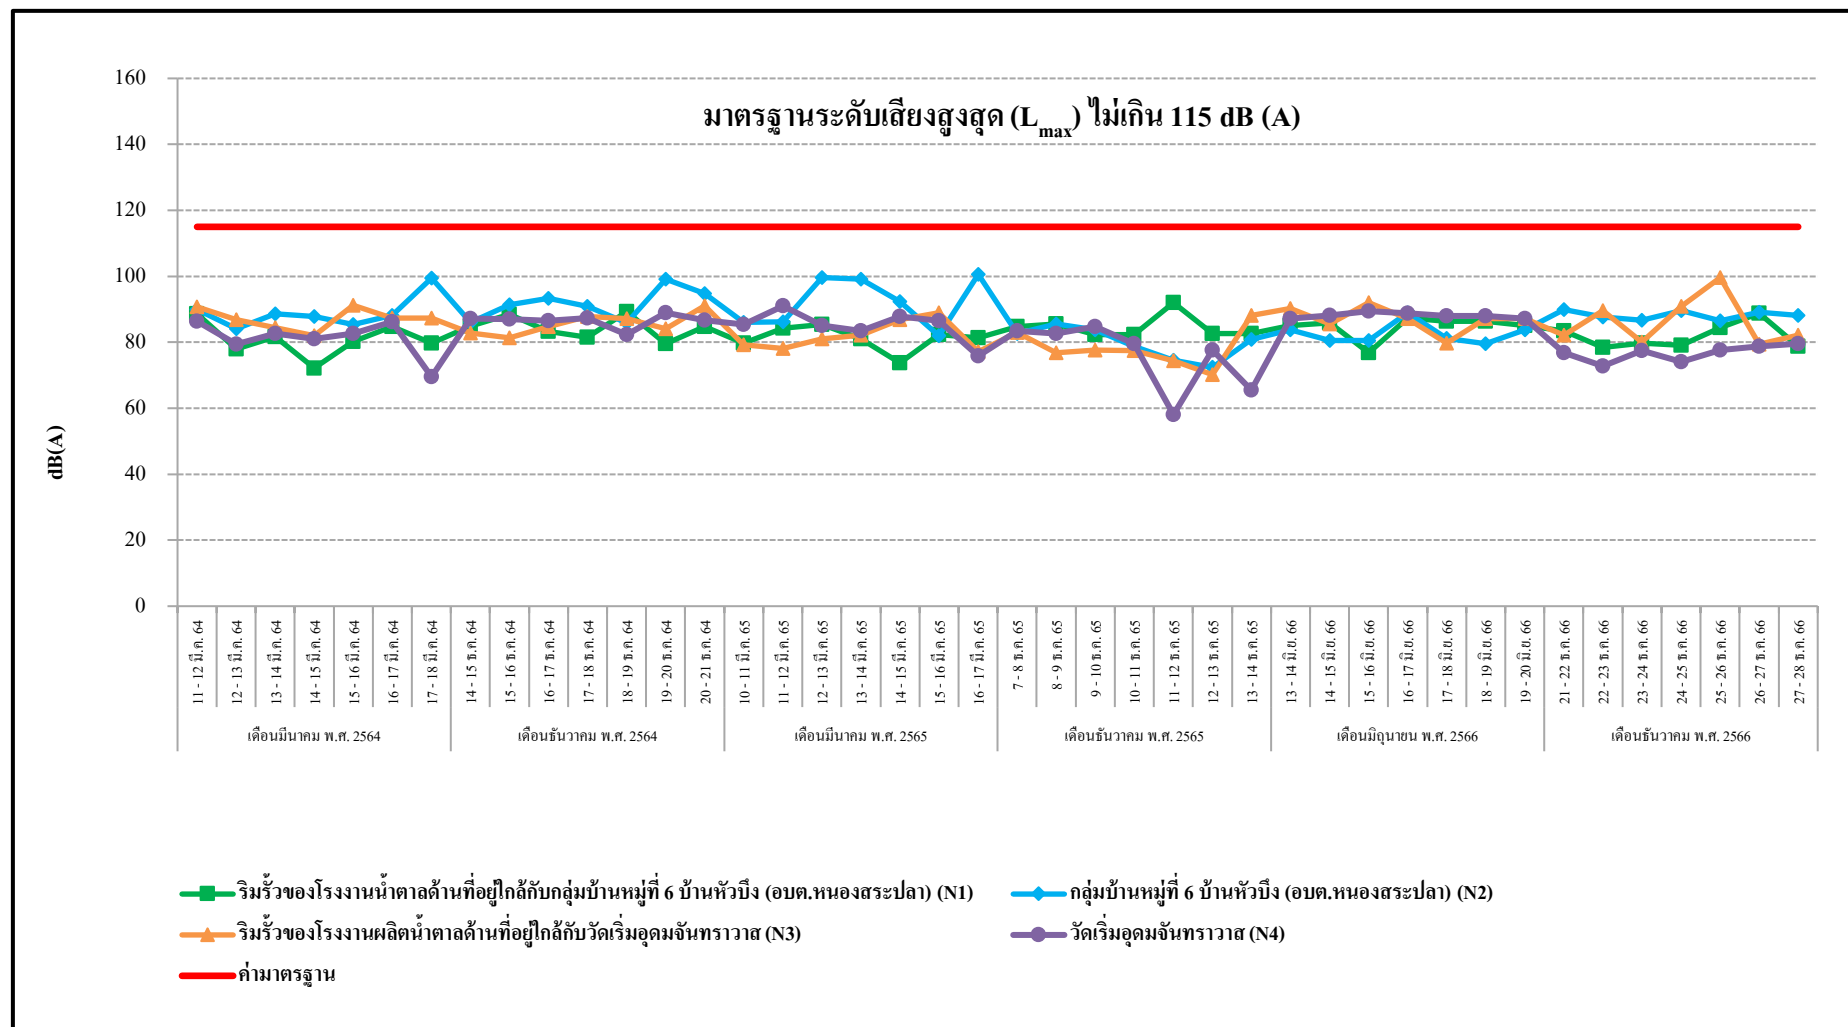


รูปที่ 3.8-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

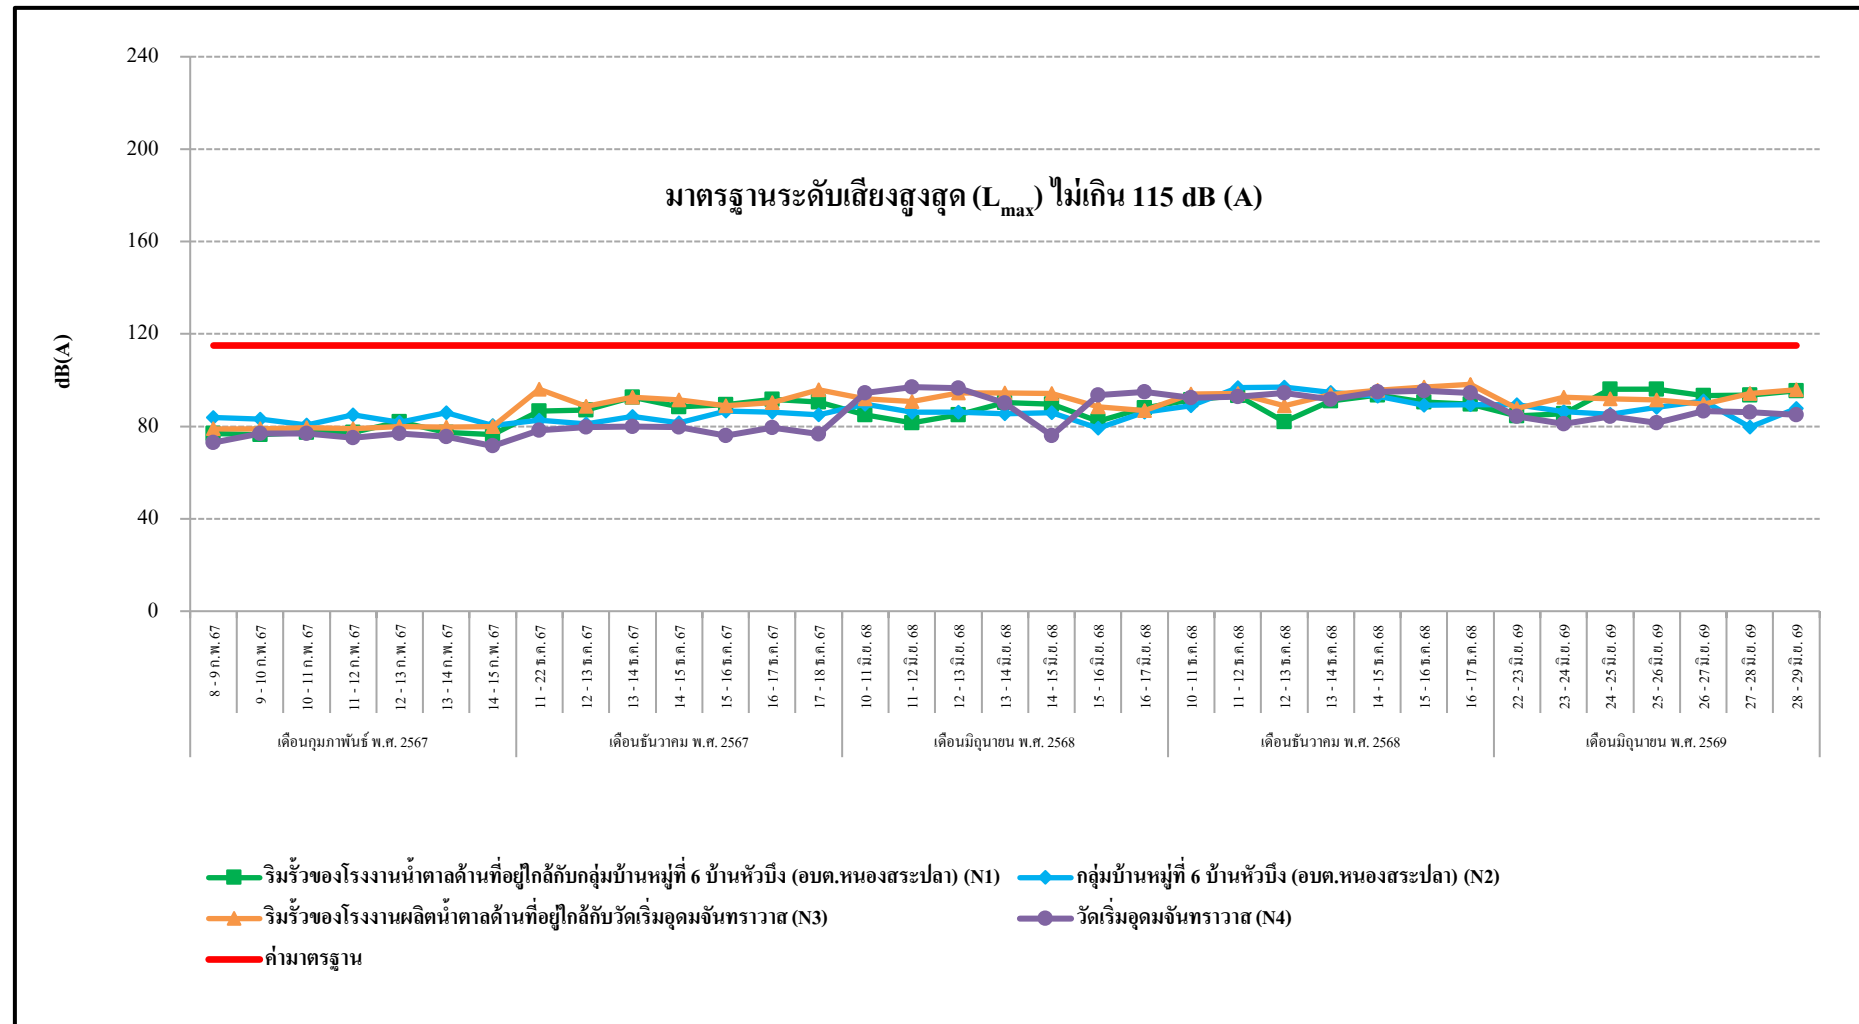


รูปที่ 3.8-7 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

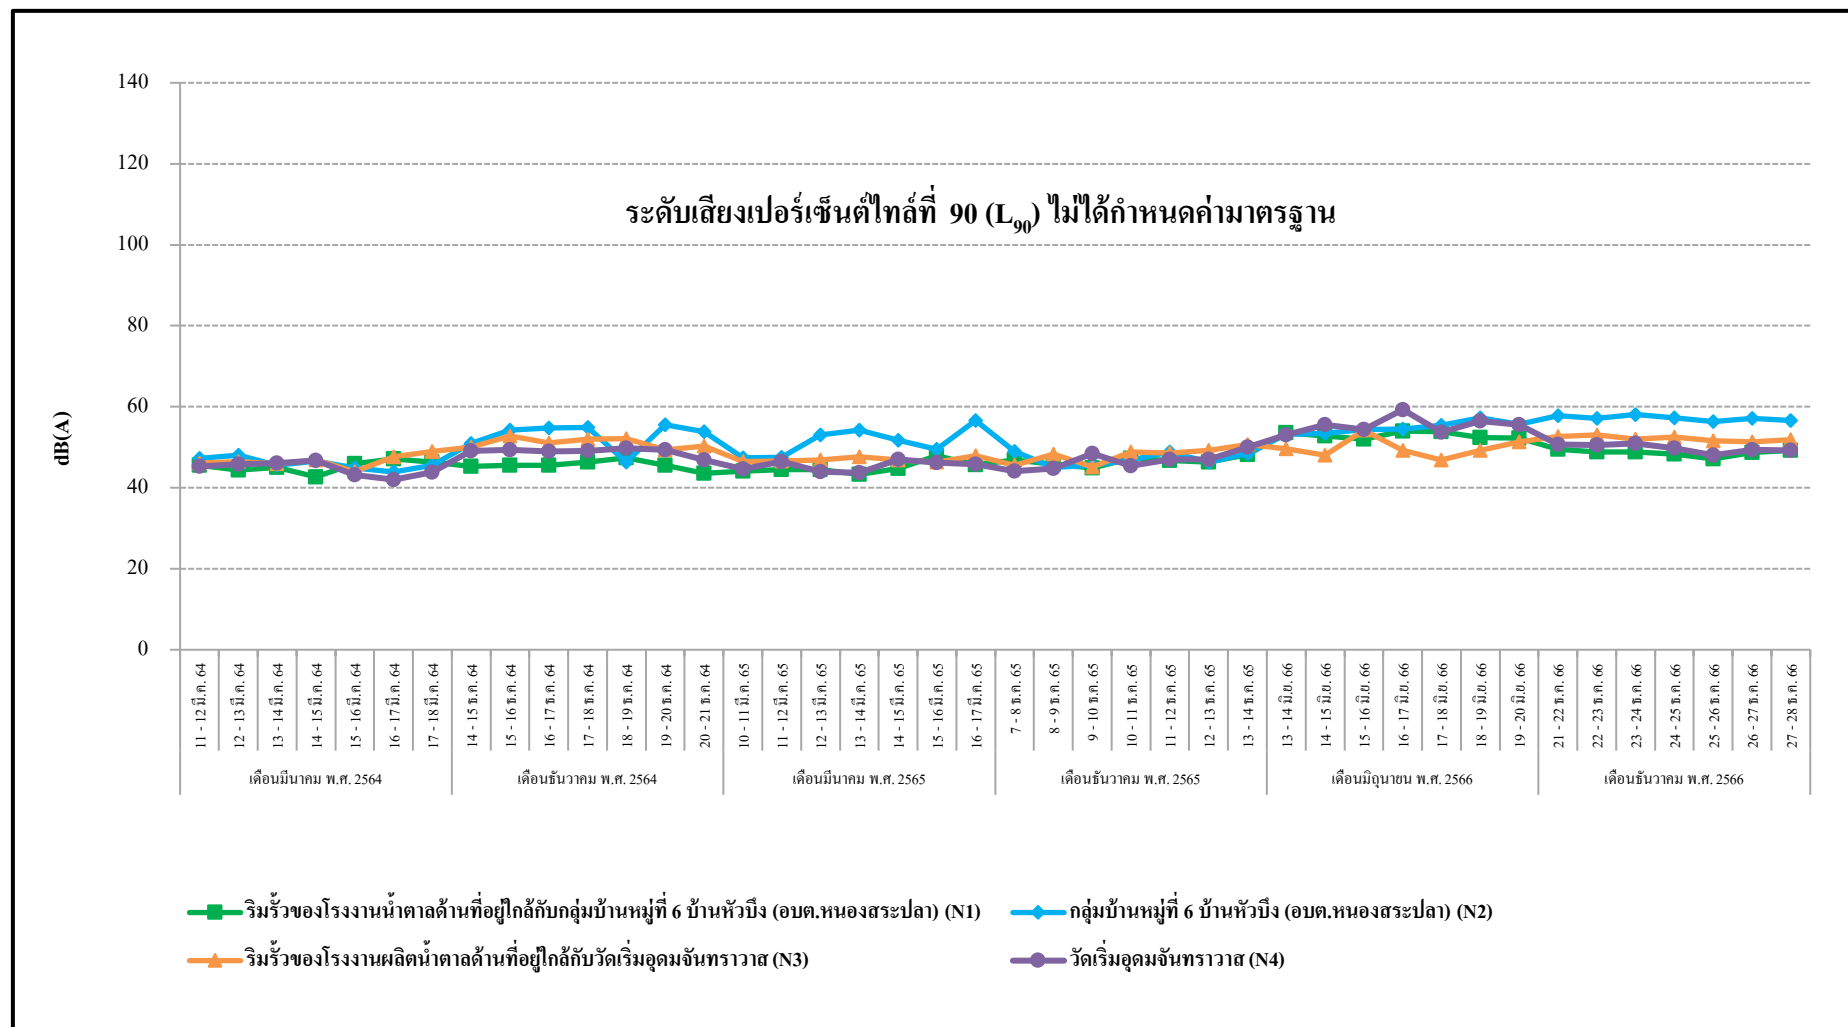


รูปที่ 3.8-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90})

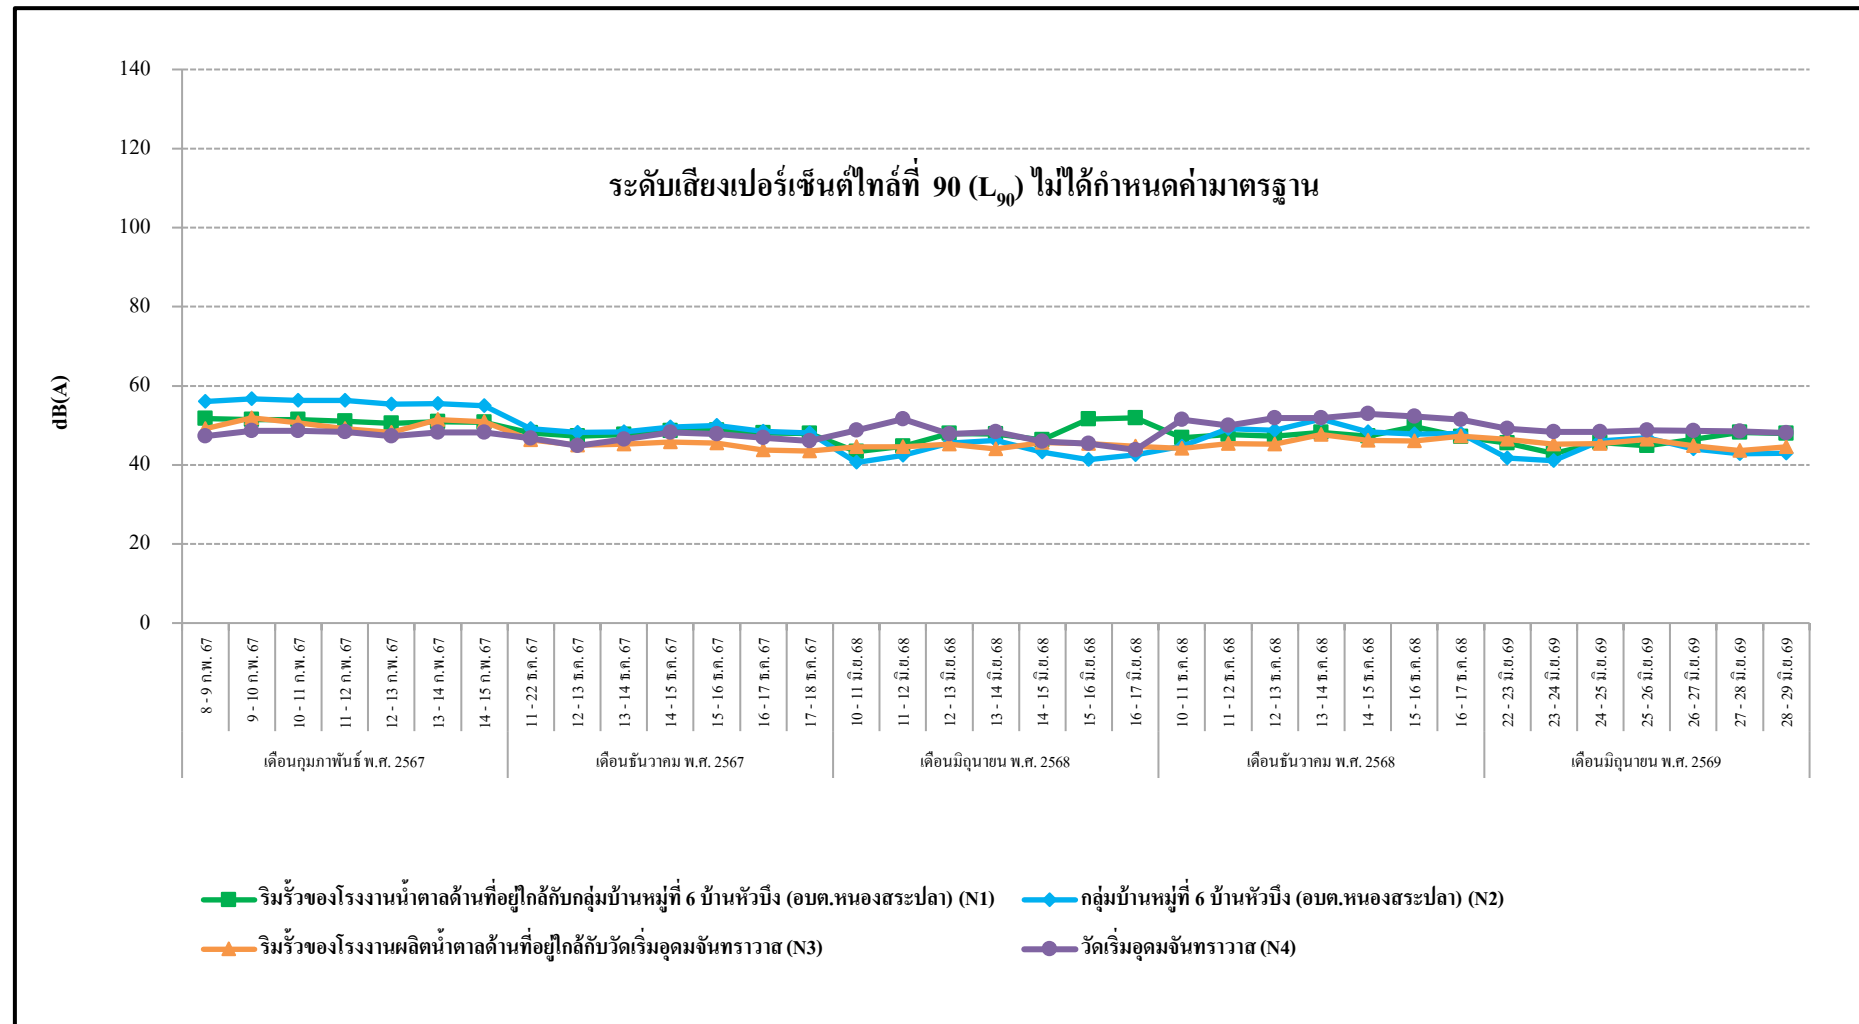

รูปที่ 3.8-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90})

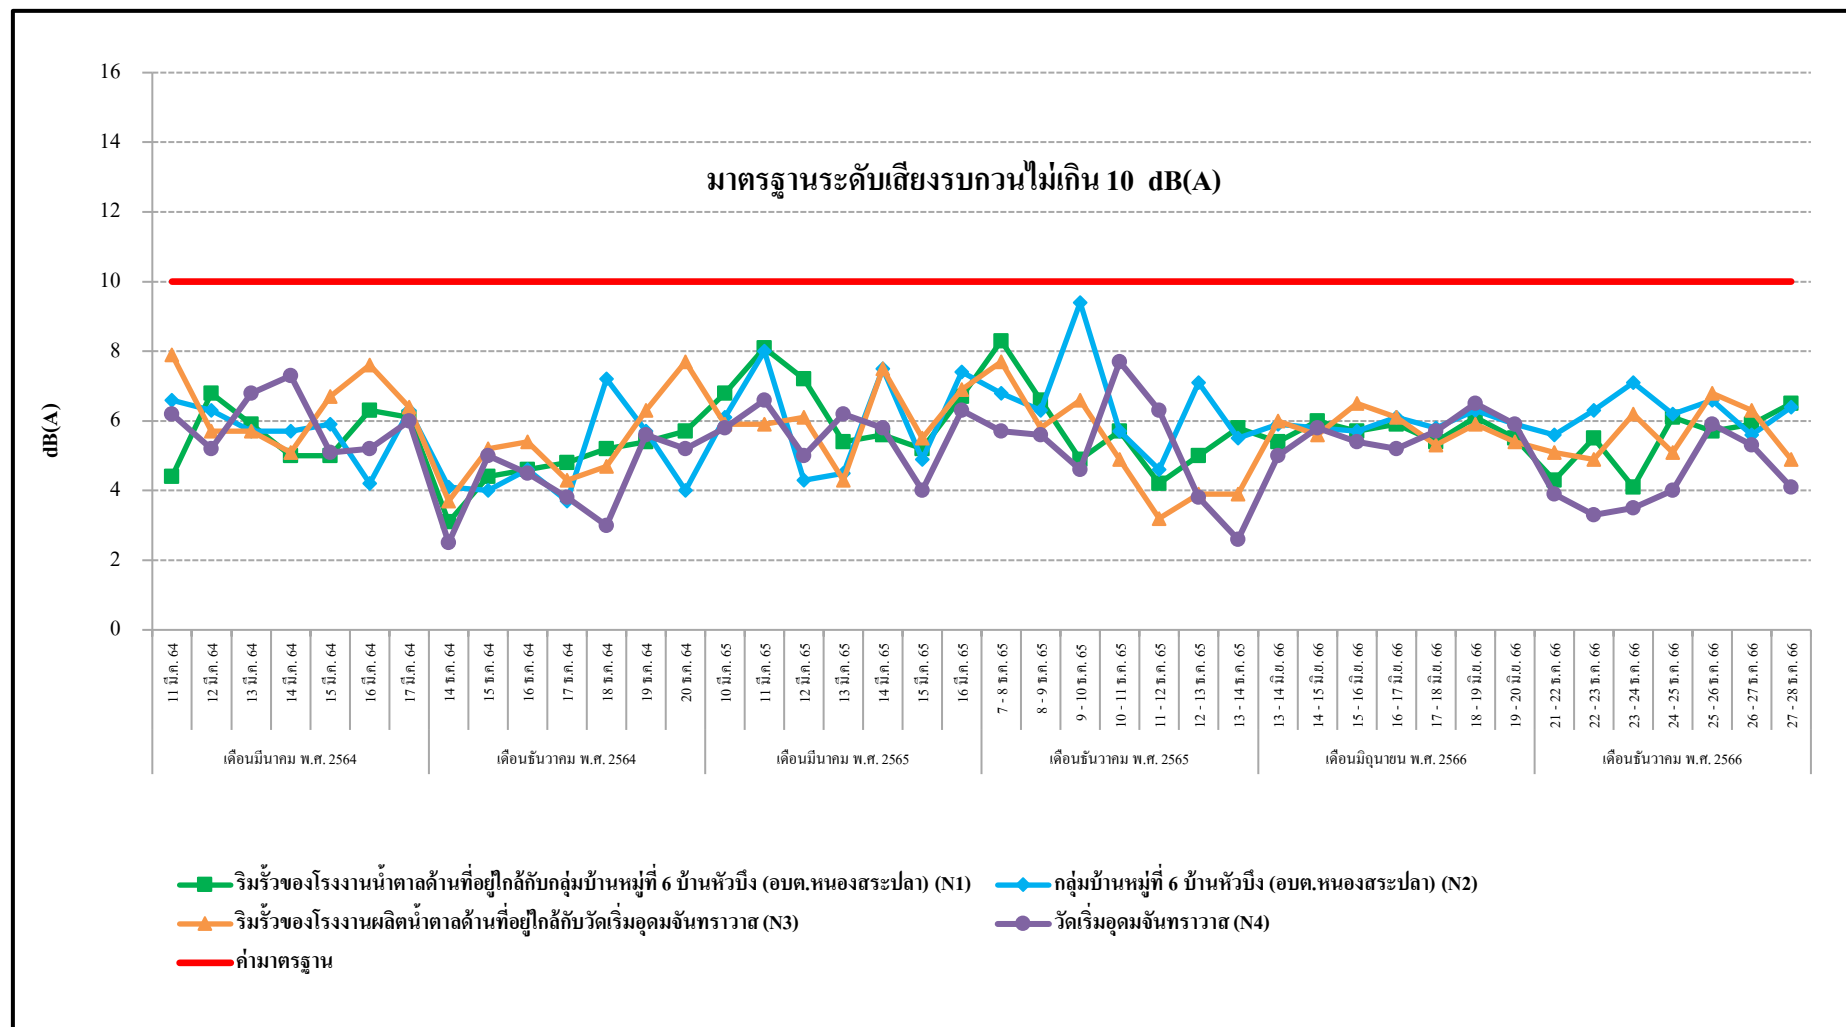

รูปที่ 3.8-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

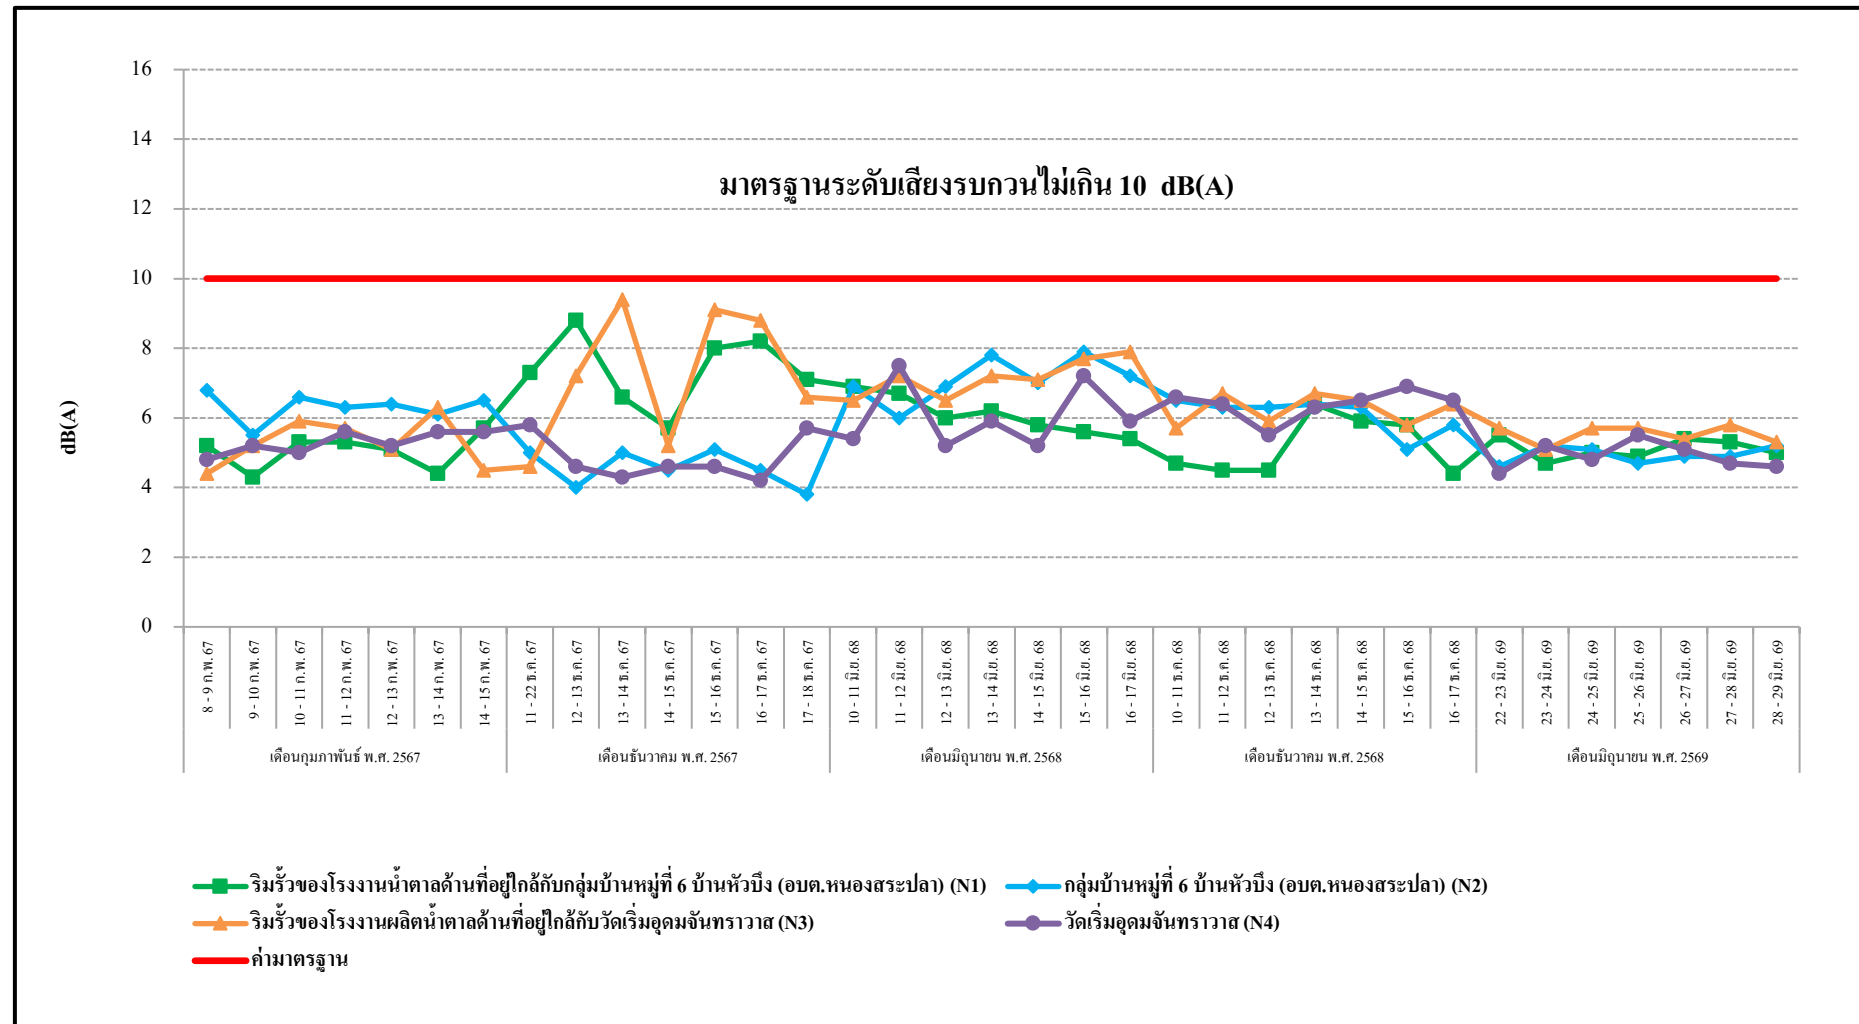


รูปที่ 3.8-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

3.8.3 ด้านคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จำนวน 2 ปล่อง คือ บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ตามที่ระบุไว้ ได้แก่ ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO_2)

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงในรูปที่ 3.8-10 ถึง รูปที่ 3.8-12 ซึ่งผลการตรวจวัดสามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 มีแนวโน้มคงที่
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 มีแนวโน้มลดลง และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 มีแนวโน้มลดลง

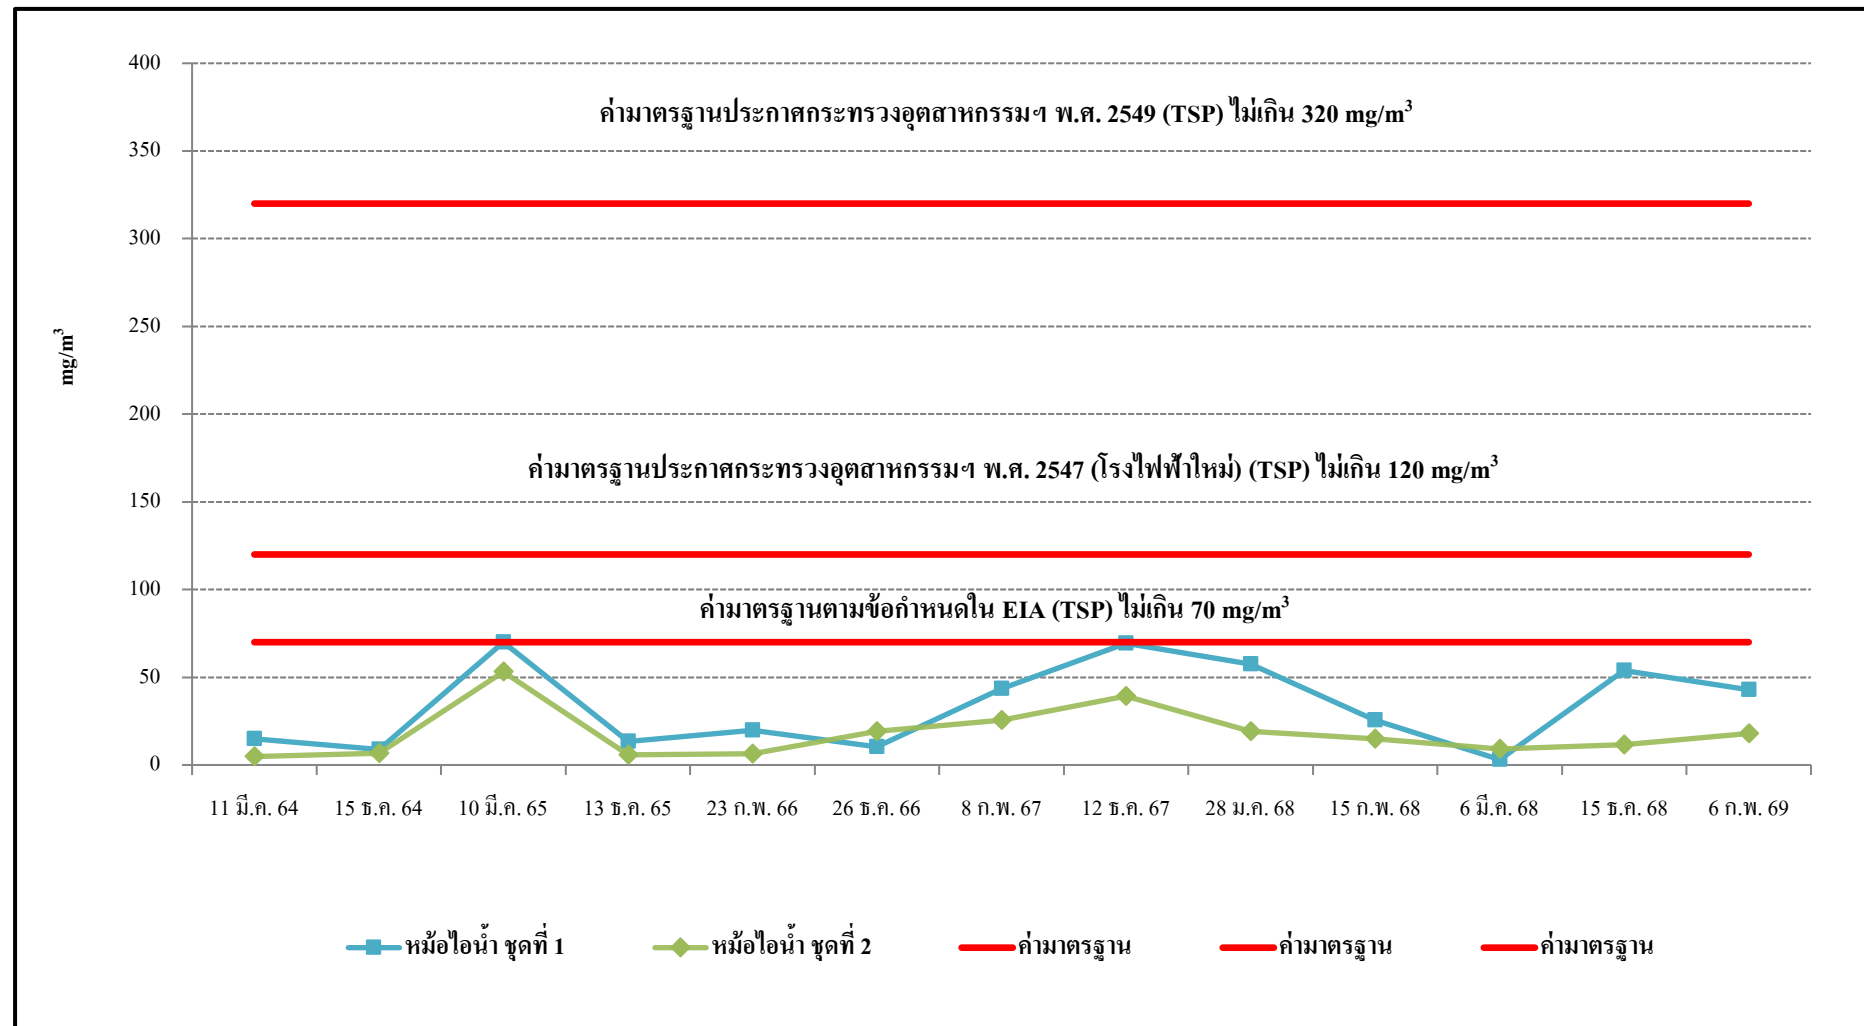

รูปที่ 3.8-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)

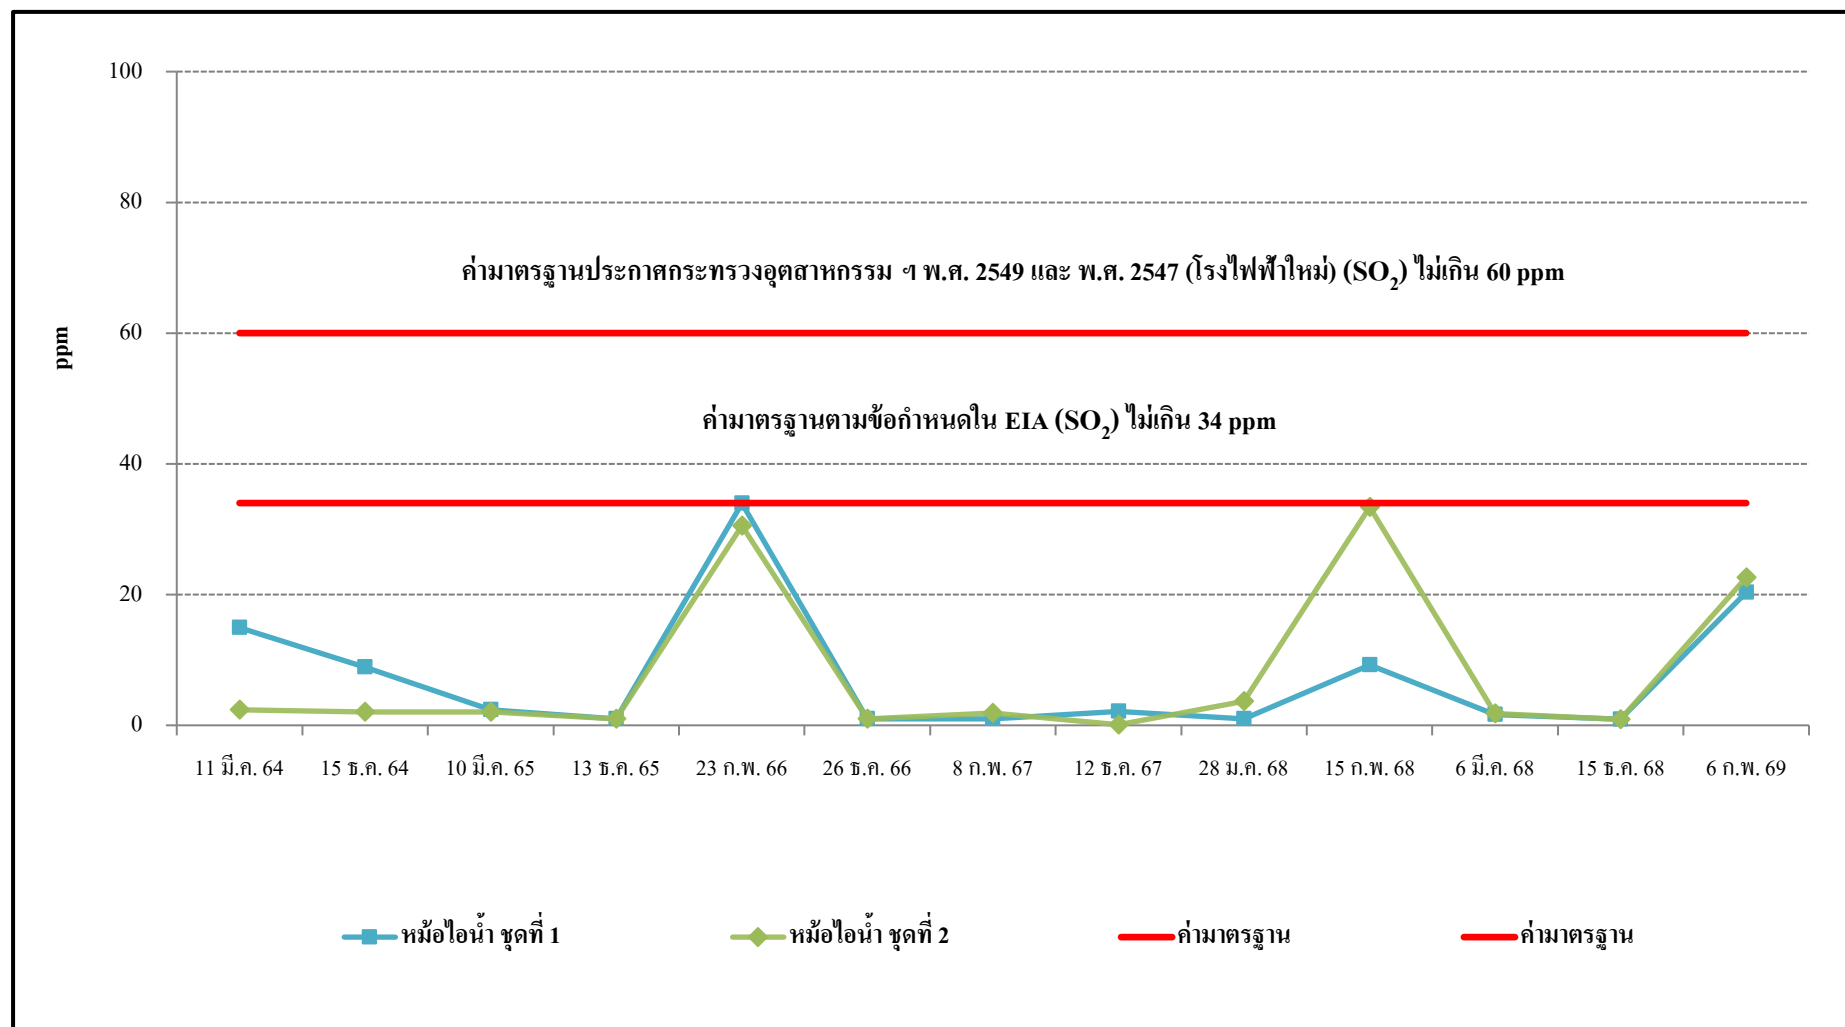

รูปที่ 3.8-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

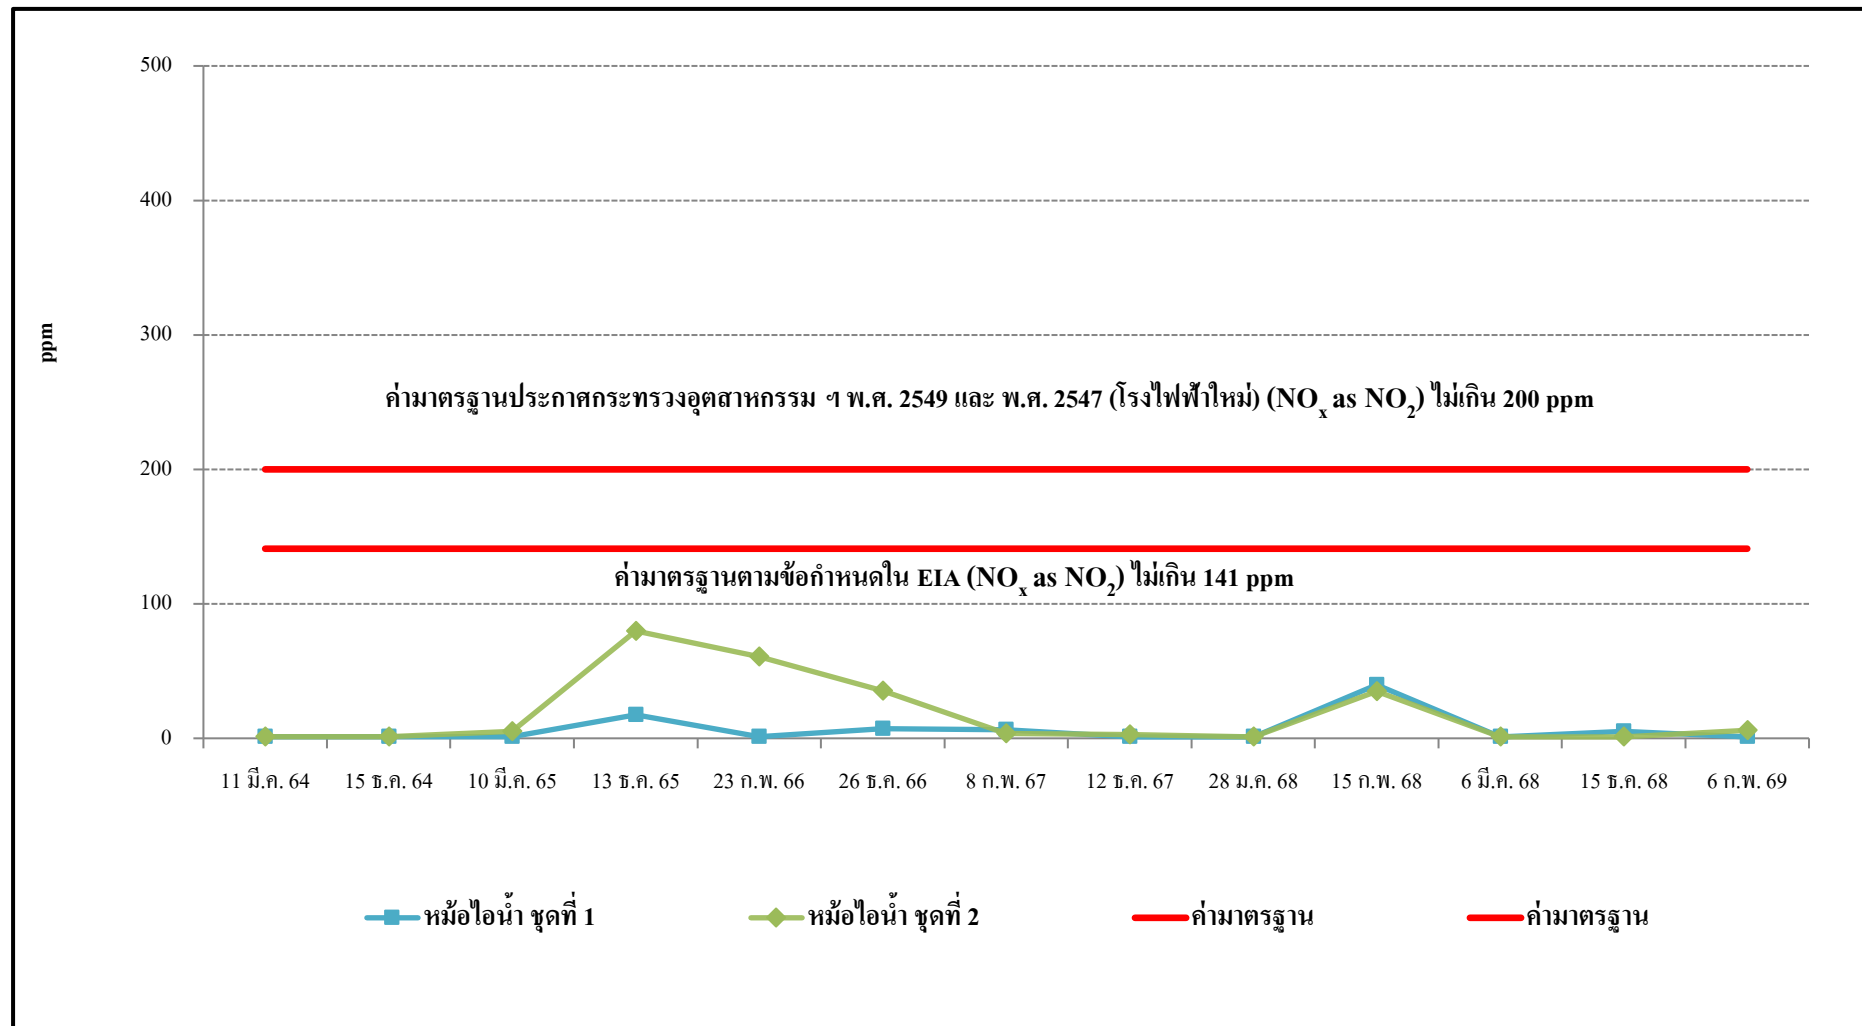


รูปที่ 3.8-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)

3.8.4 ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำงาน


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำงาน ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq(12\text{ hrs})}$), ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) และระดับความร้อน (Heat Stress) สามารถสรุปผลการตรวจวัดด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทำงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.8-13 ถึง รูปที่ 3.8-17

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มลดลง
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มลดลง
- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq(12\text{ hrs})}$) บริเวณพื้นที่เครื่องผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอน้ำ, บริเวณพื้นที่หอหล่อเย็น และบริเวณพื้นที่เครื่องอัดอากาศหม้อน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์, พนักงานส่วนการผลิตแผนกหม้อไอน้ำ และพนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า มีแนวโน้มลดลง
- ระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 1 และบริเวณหม้อไอน้ำ ชุดที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

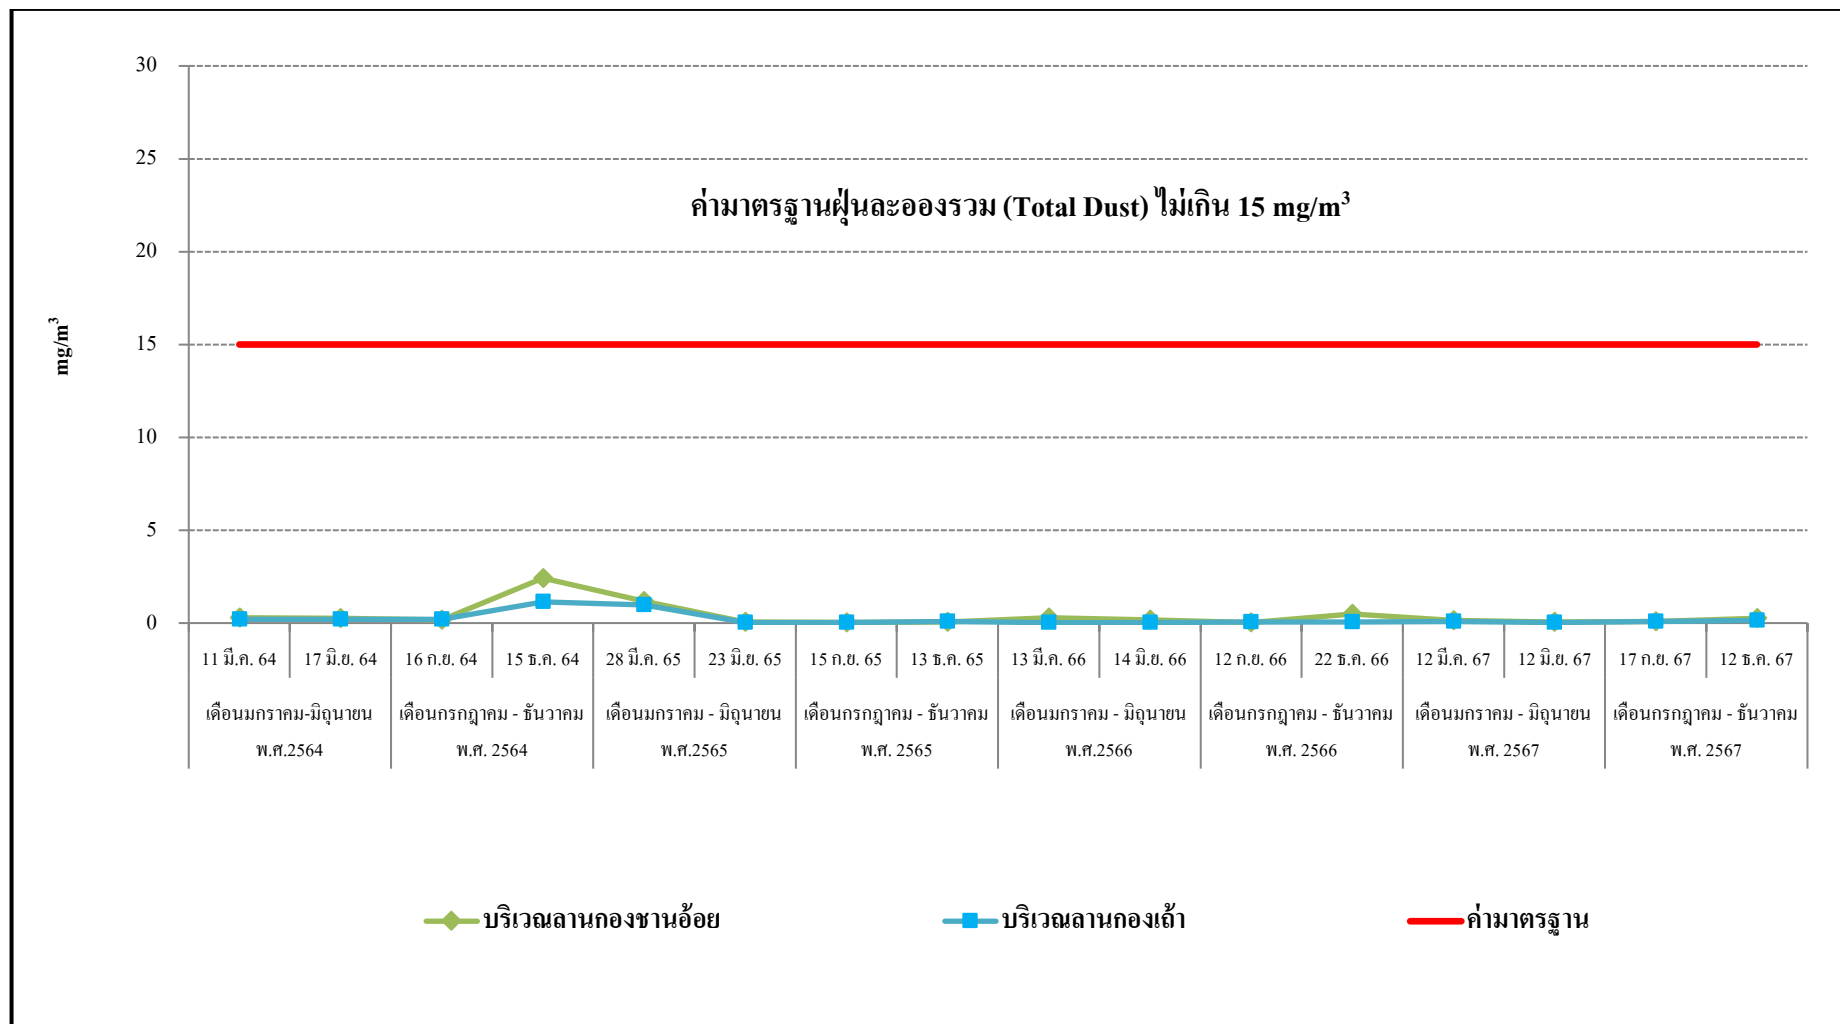


รูปที่ 3.8-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Dust บริเวณพื้นที่ทำงาน

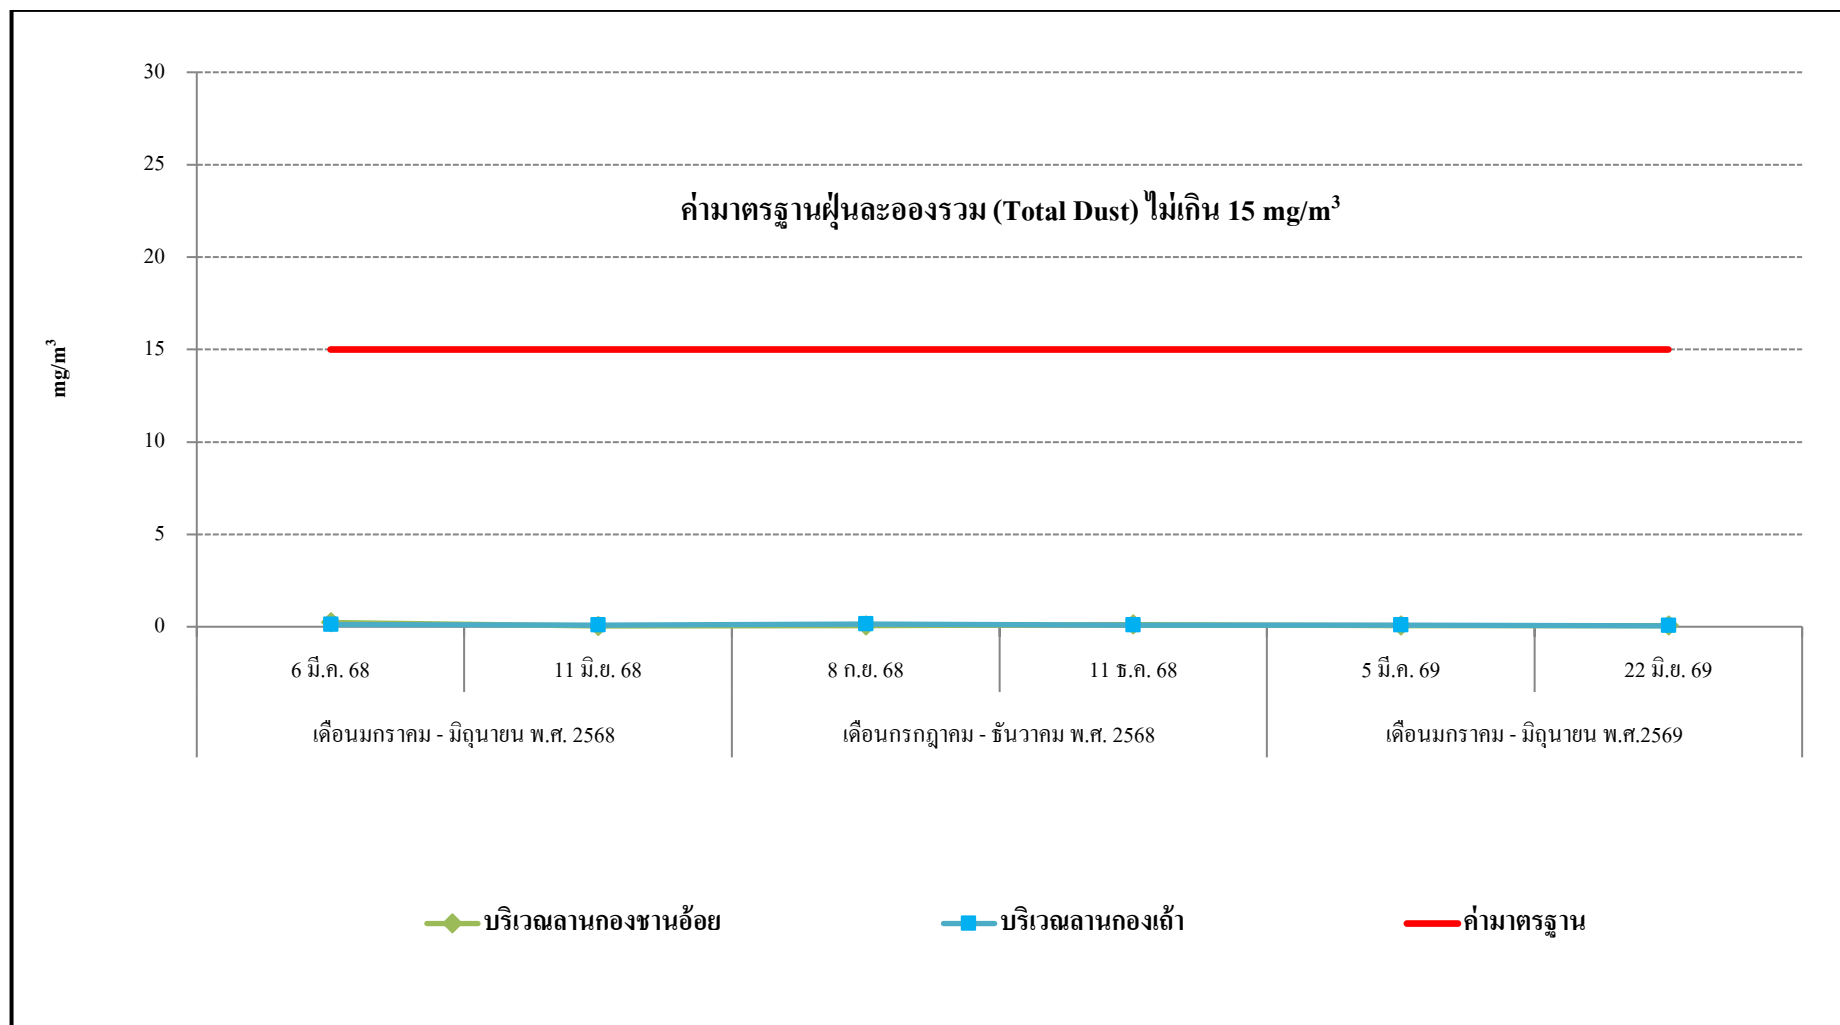


รูปที่ 3.8-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Dust บริเวณพื้นที่ทำงาน

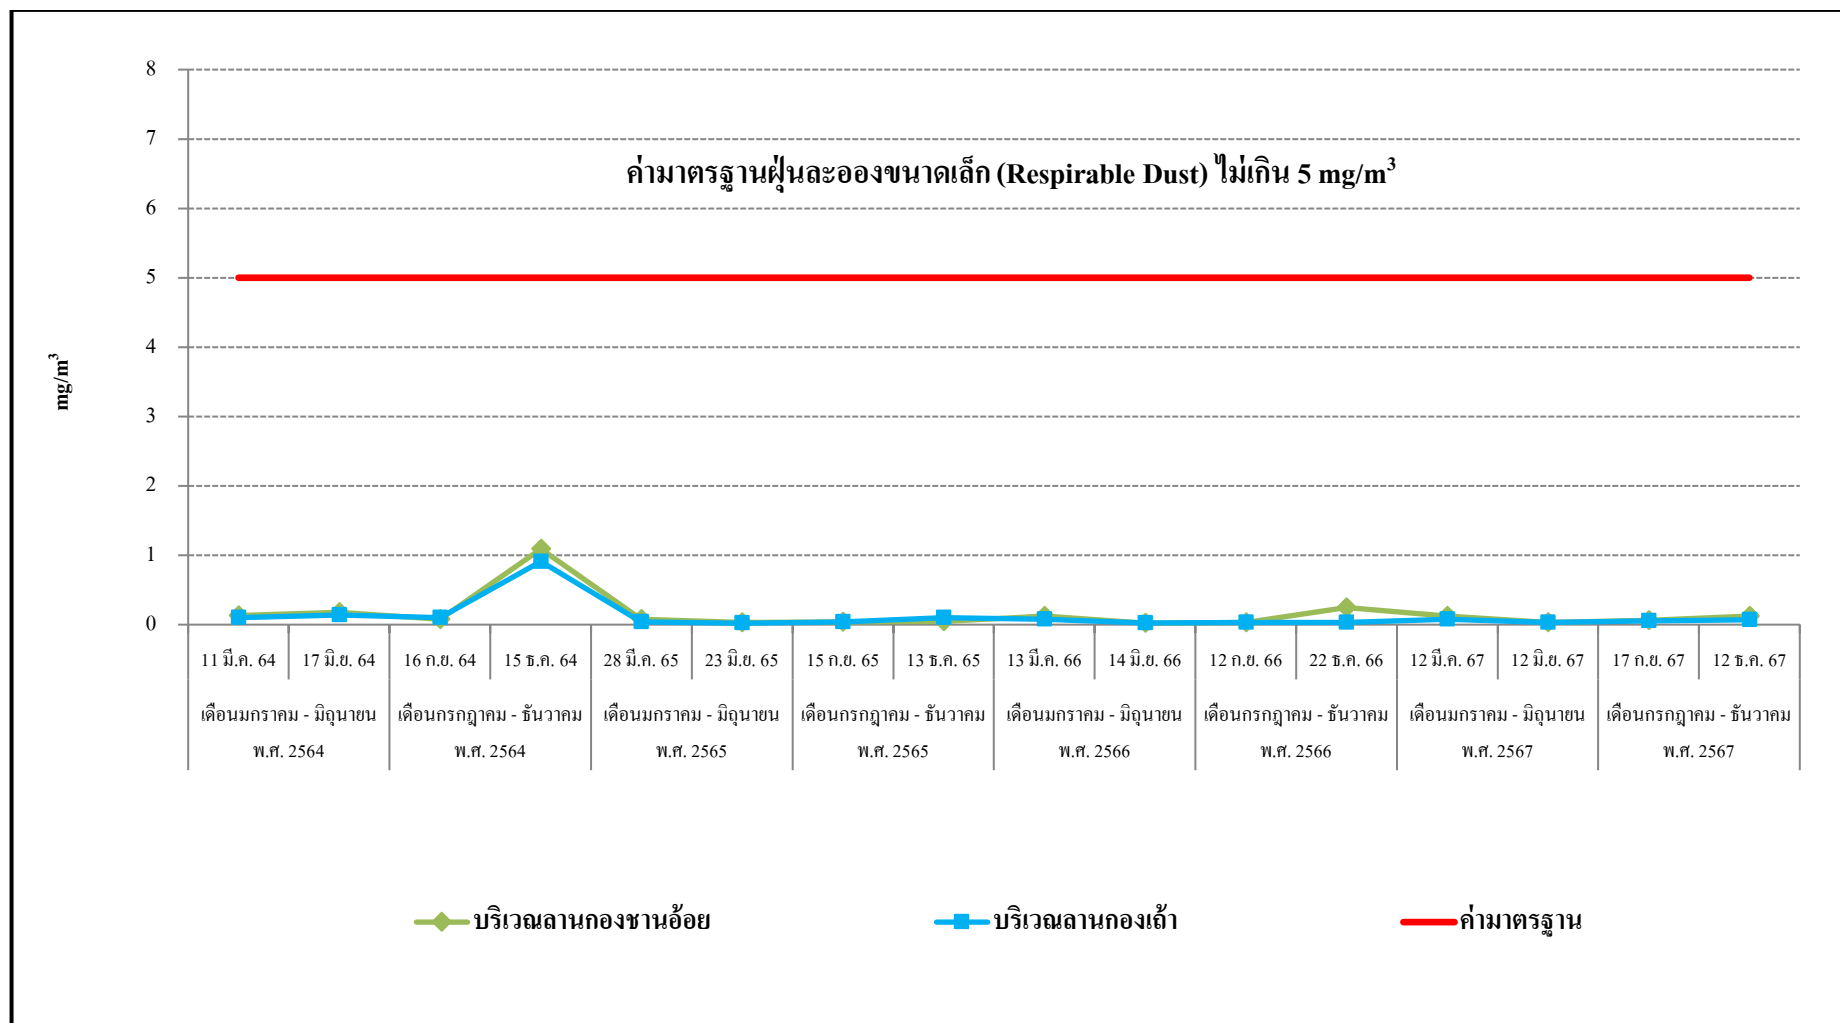


รูปที่ 3.8-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Respirable Dust บริเวณพื้นที่ทำงาน

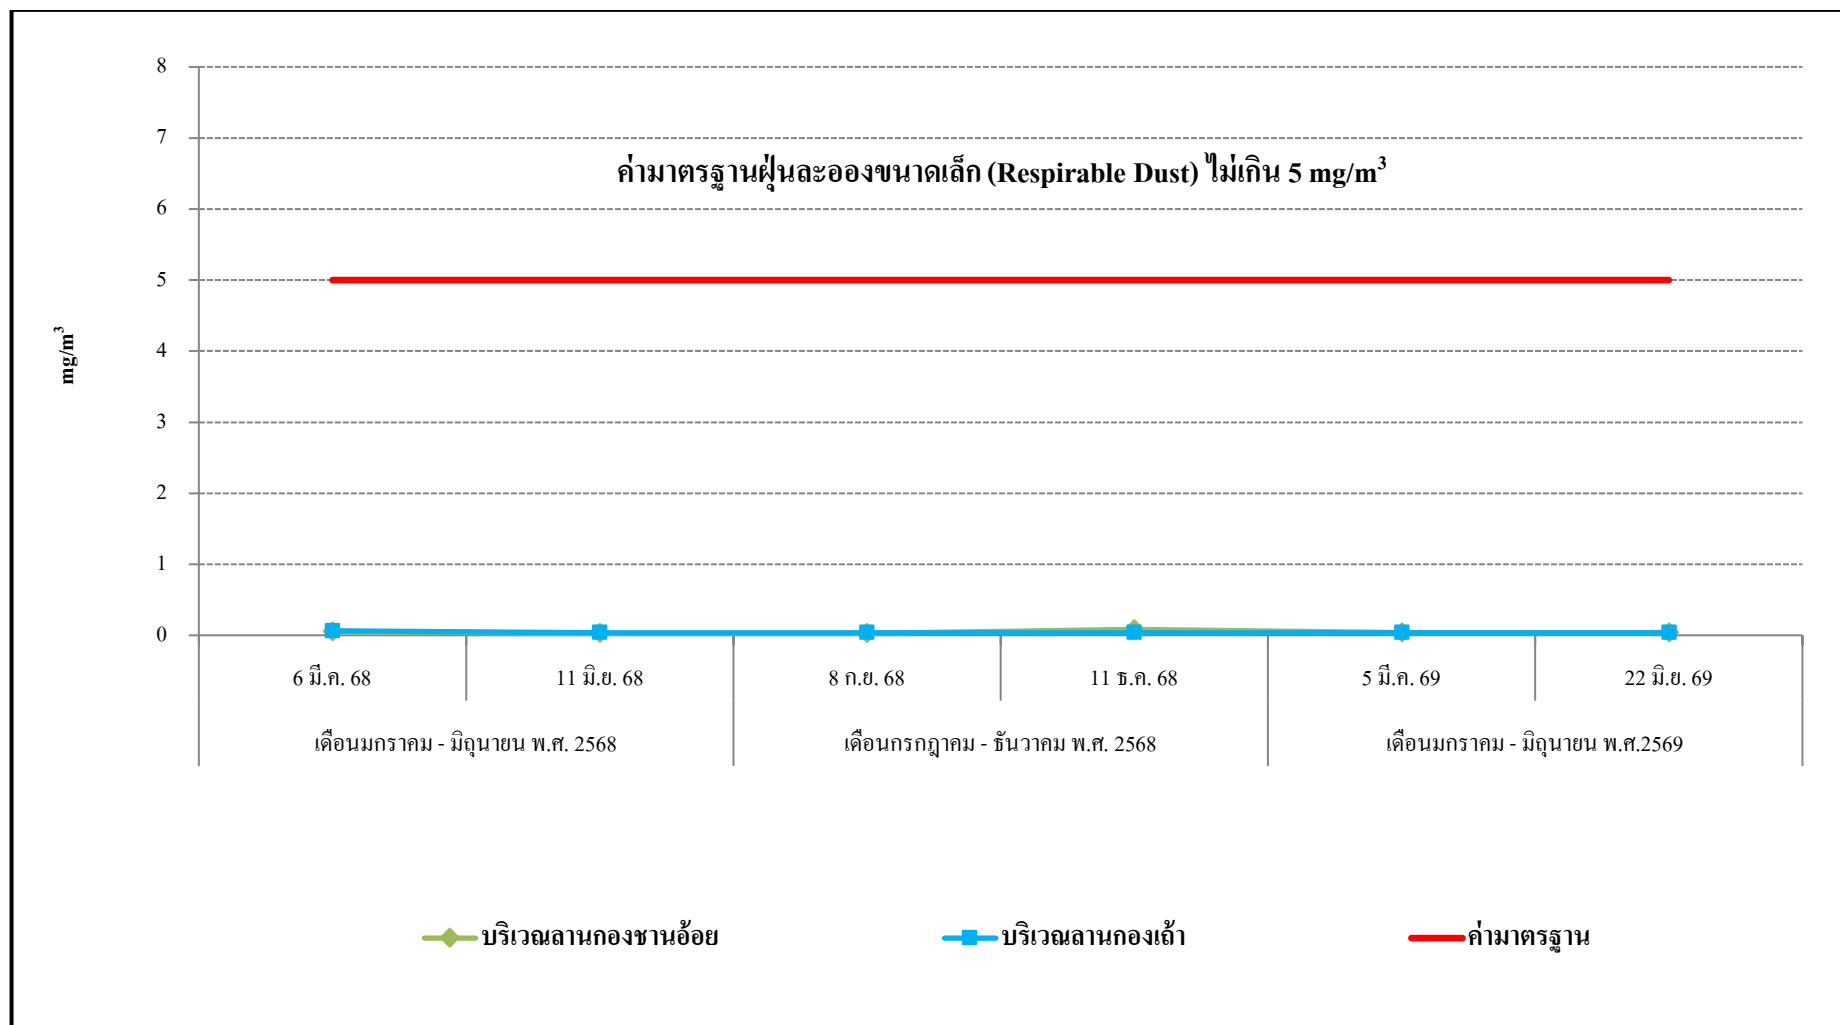


รูปที่ 3.8-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัด Respirable Dust บริเวณพื้นที่ทำงาน

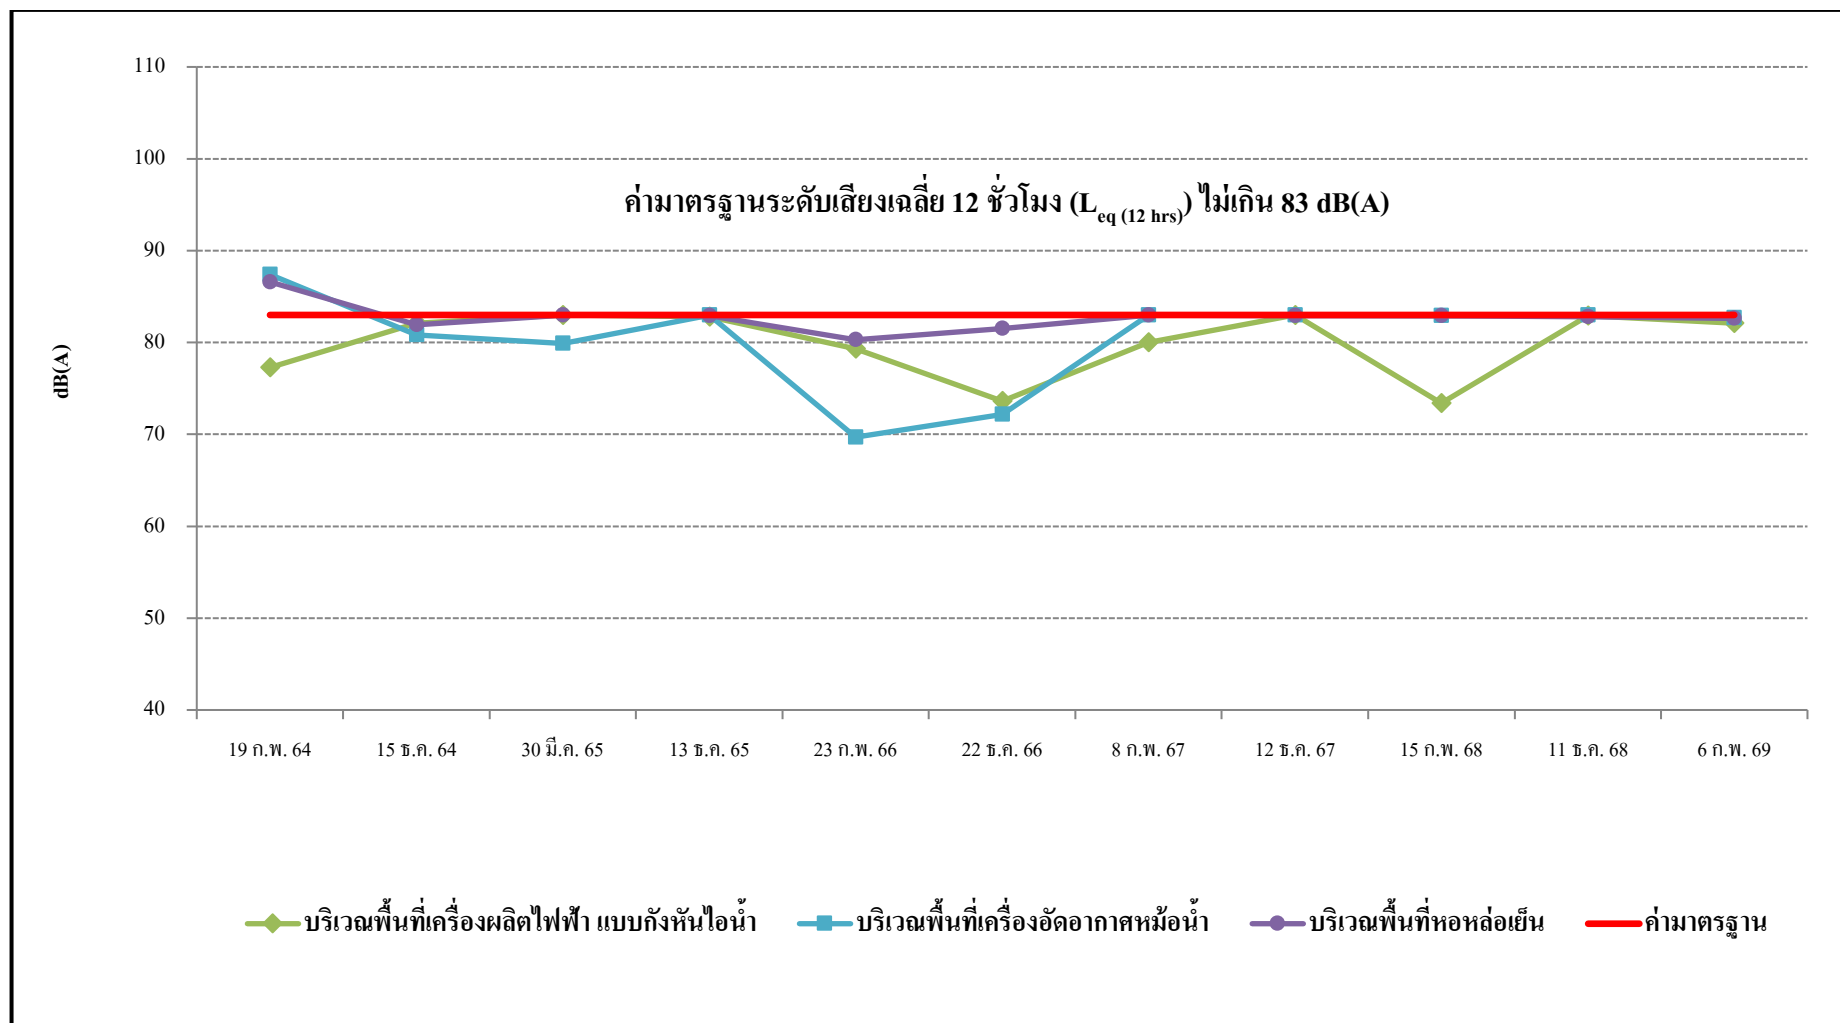

รูปที่ 3.8-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($L_{eq}(12 \text{ hrs})$) บริเวณพื้นที่ทำงาน

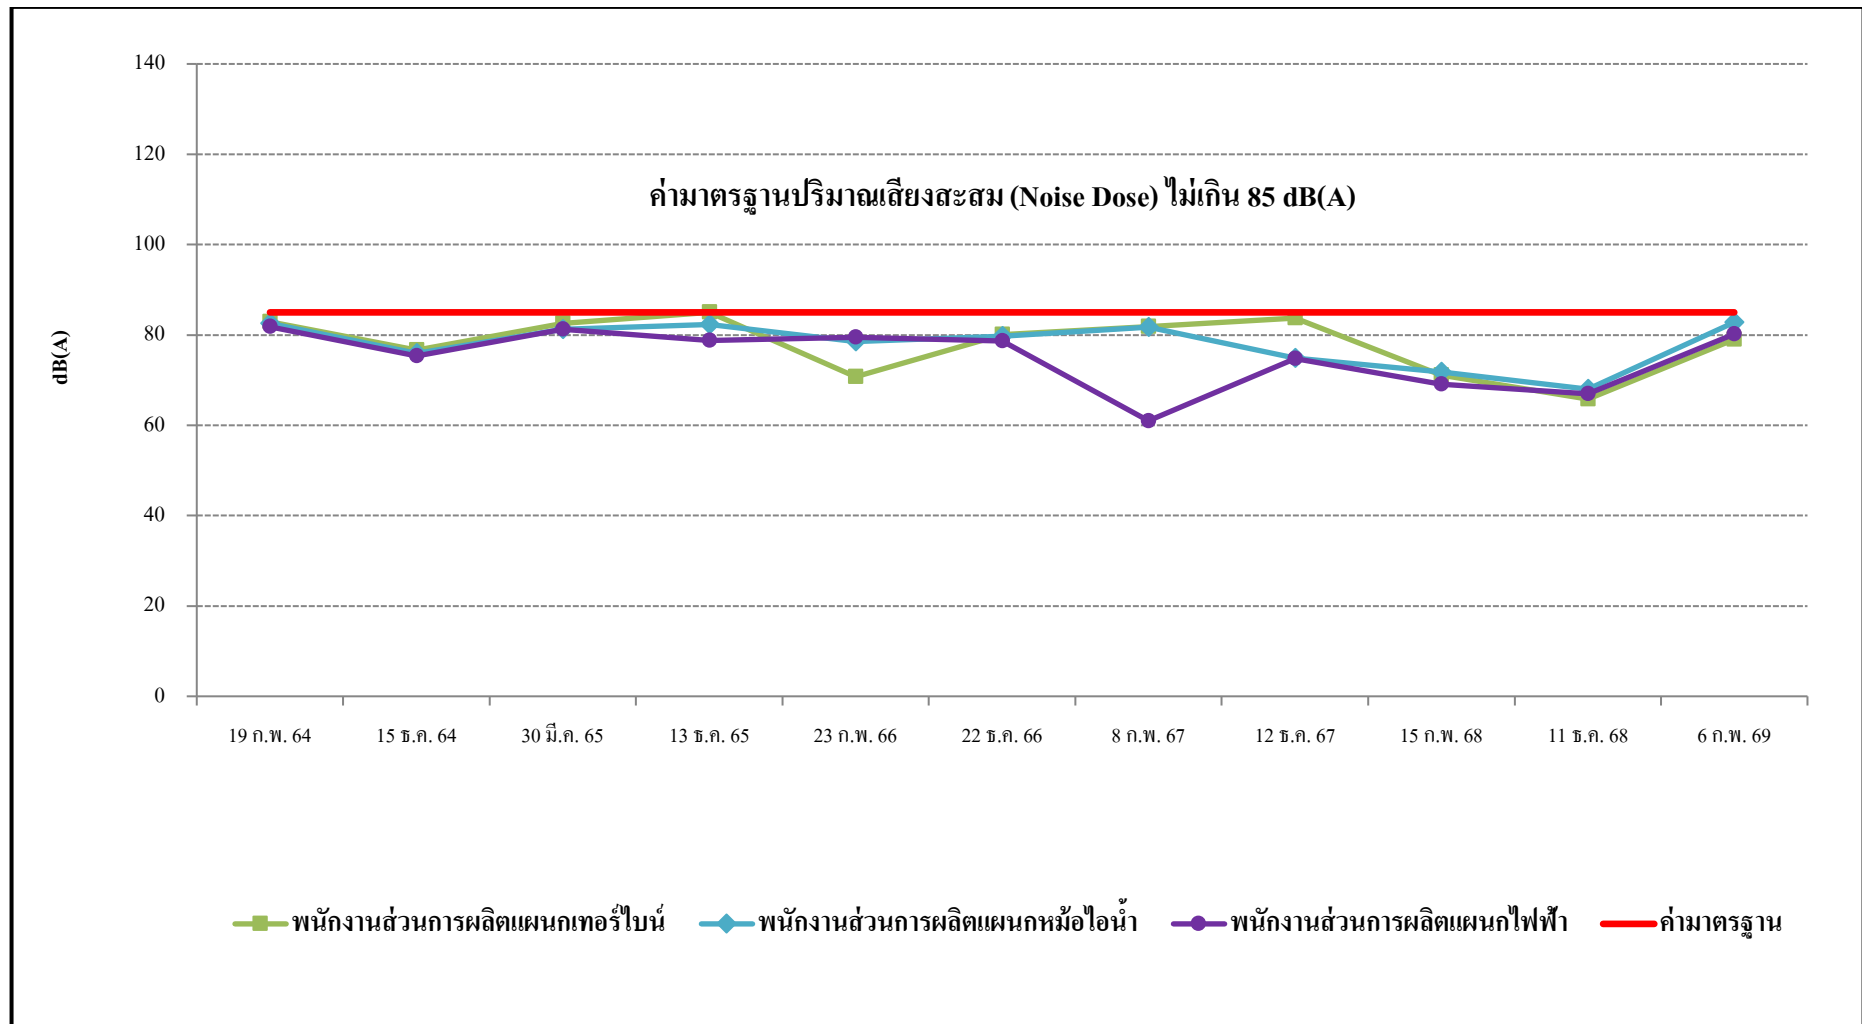

รูปที่ 3.8-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพื้นที่ทำงาน

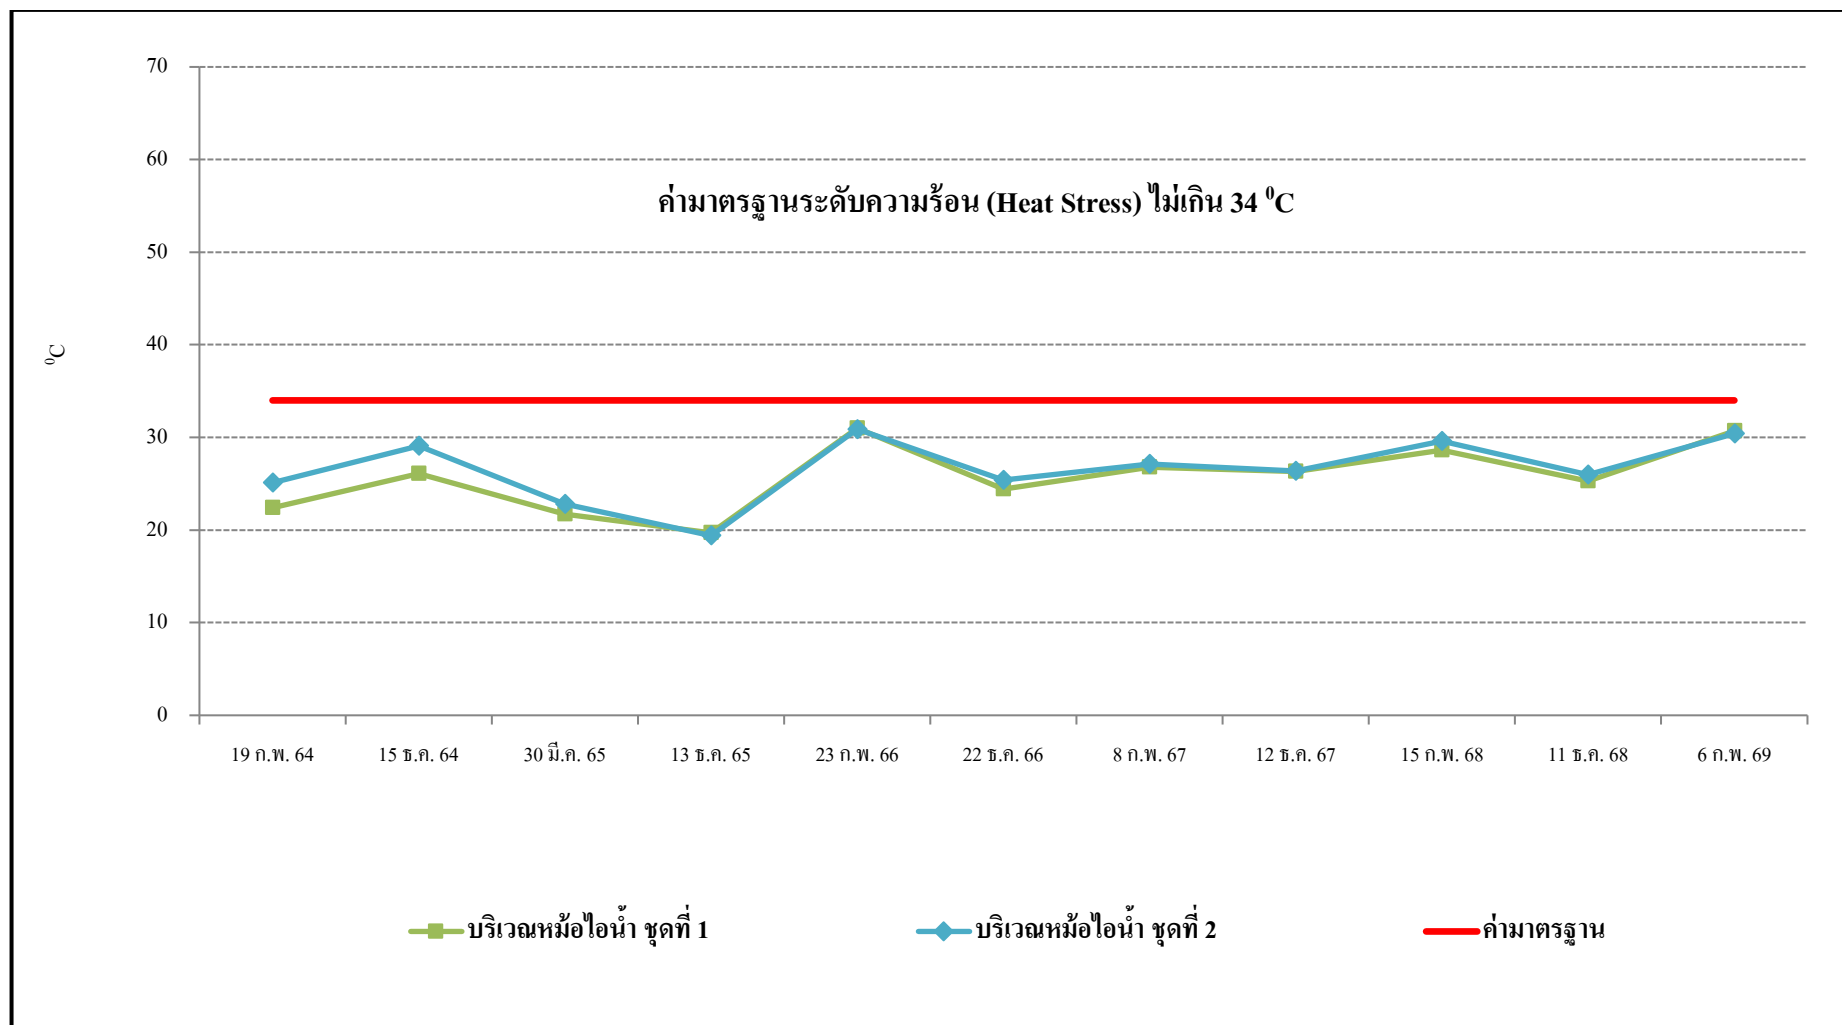


รูปที่ 3.8-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณพื้นที่ทำงาน

3.8.5 ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ) โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ตามที่ระบุไว้ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ดังแสดงในรูปที่ 3.8-18 ถึง รูปที่ 3.8-20

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ) มีแนวโน้มคงที่
- อุณหภูมิ (Temperature) บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งของโครงการ (รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอน้ำของโครงการ) มีแนวโน้มลดลง

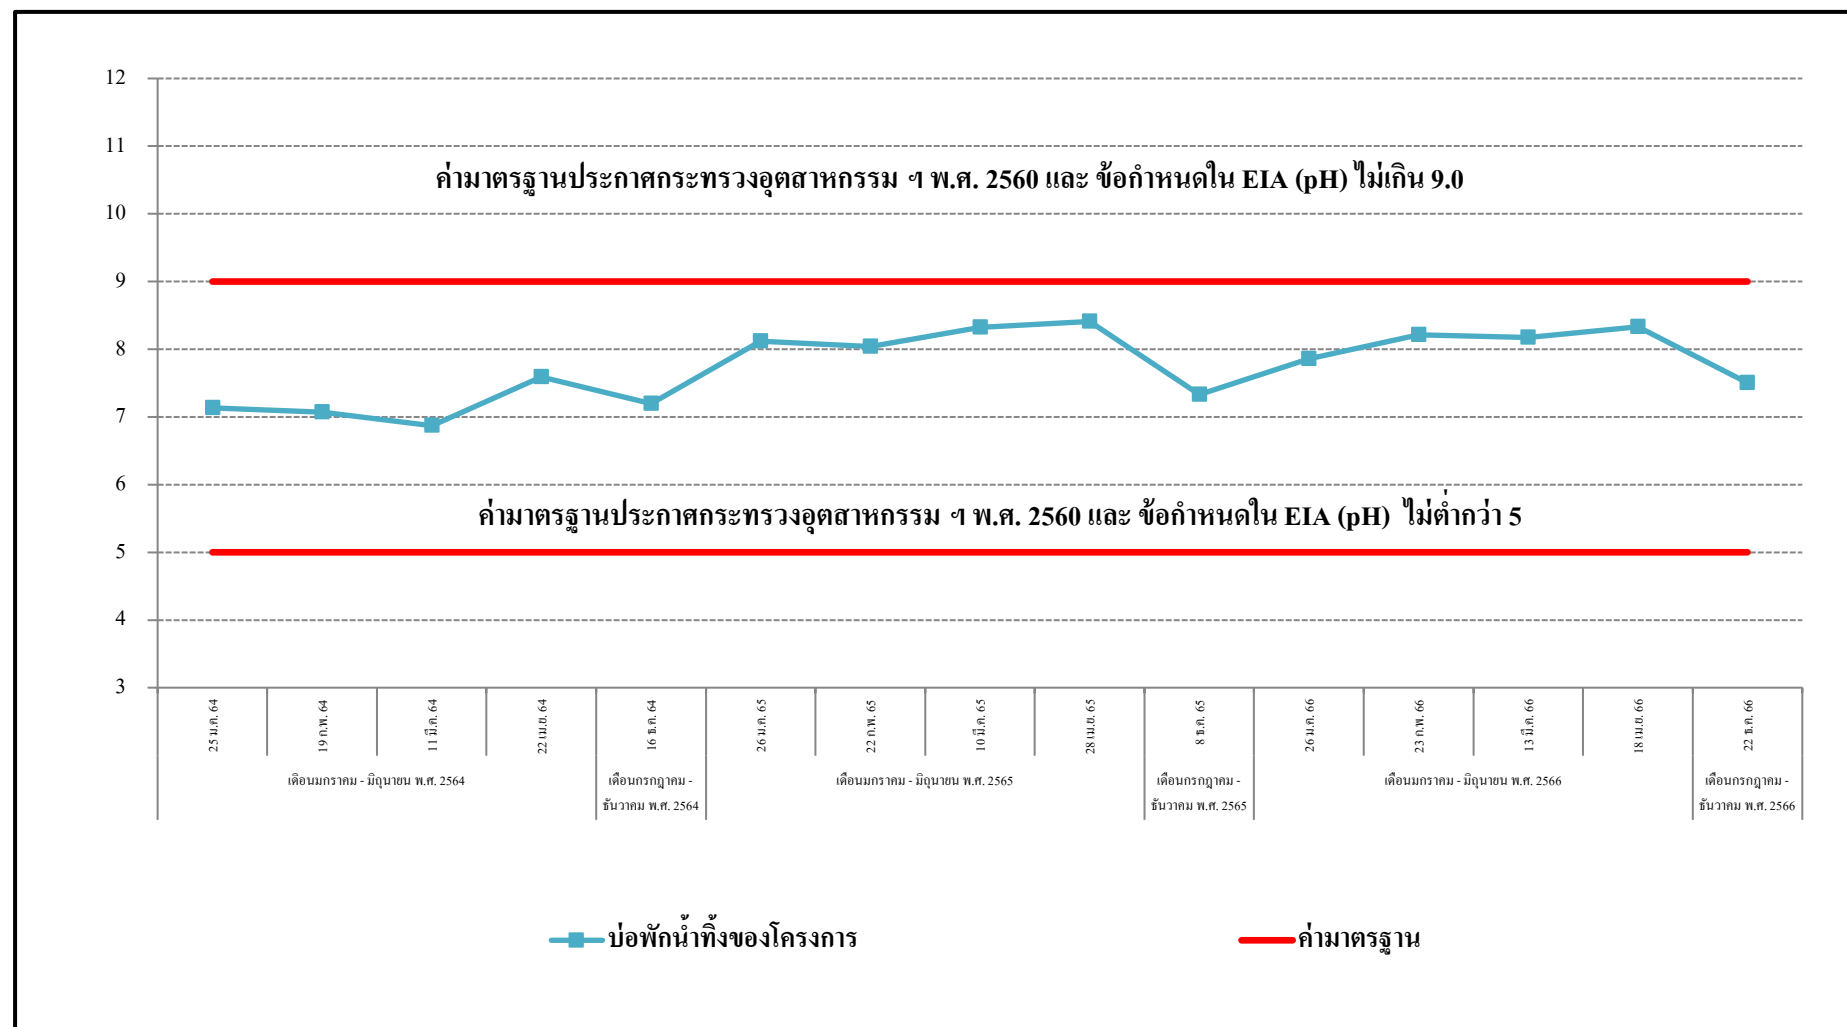


รูปที่ 3.8-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

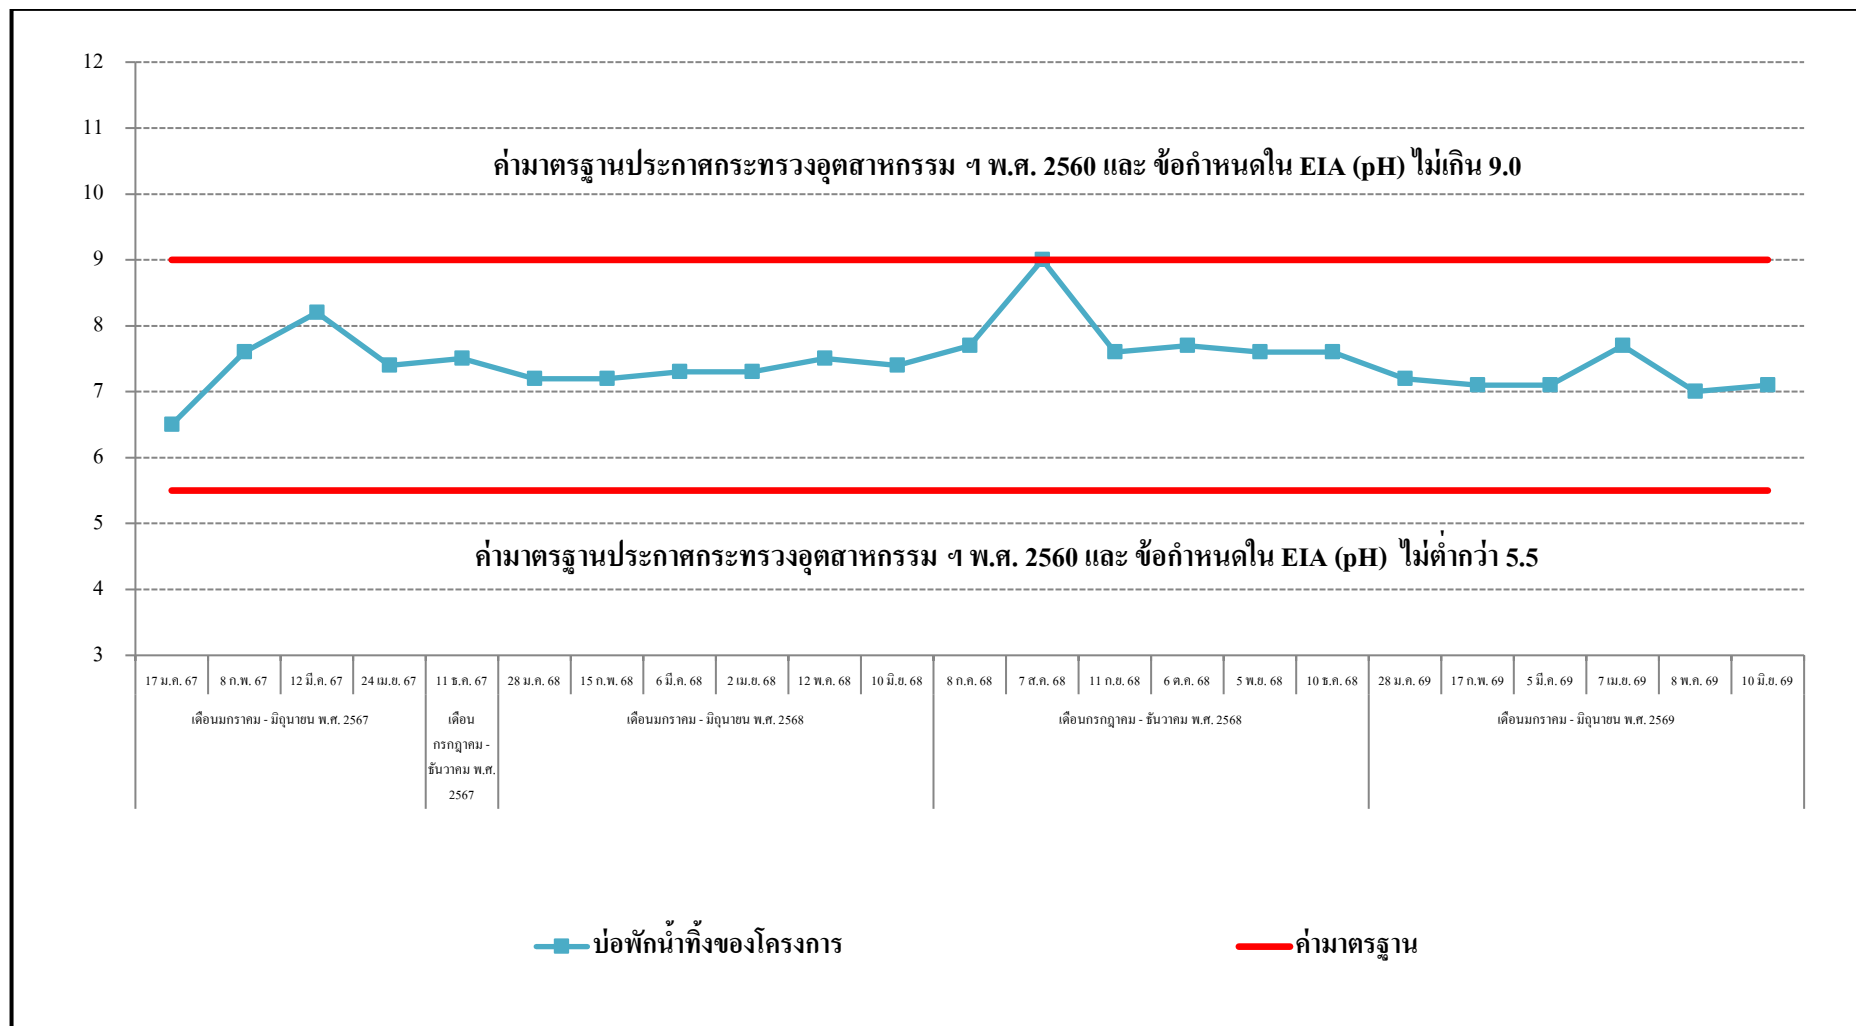


รูปที่ 3.8-18 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

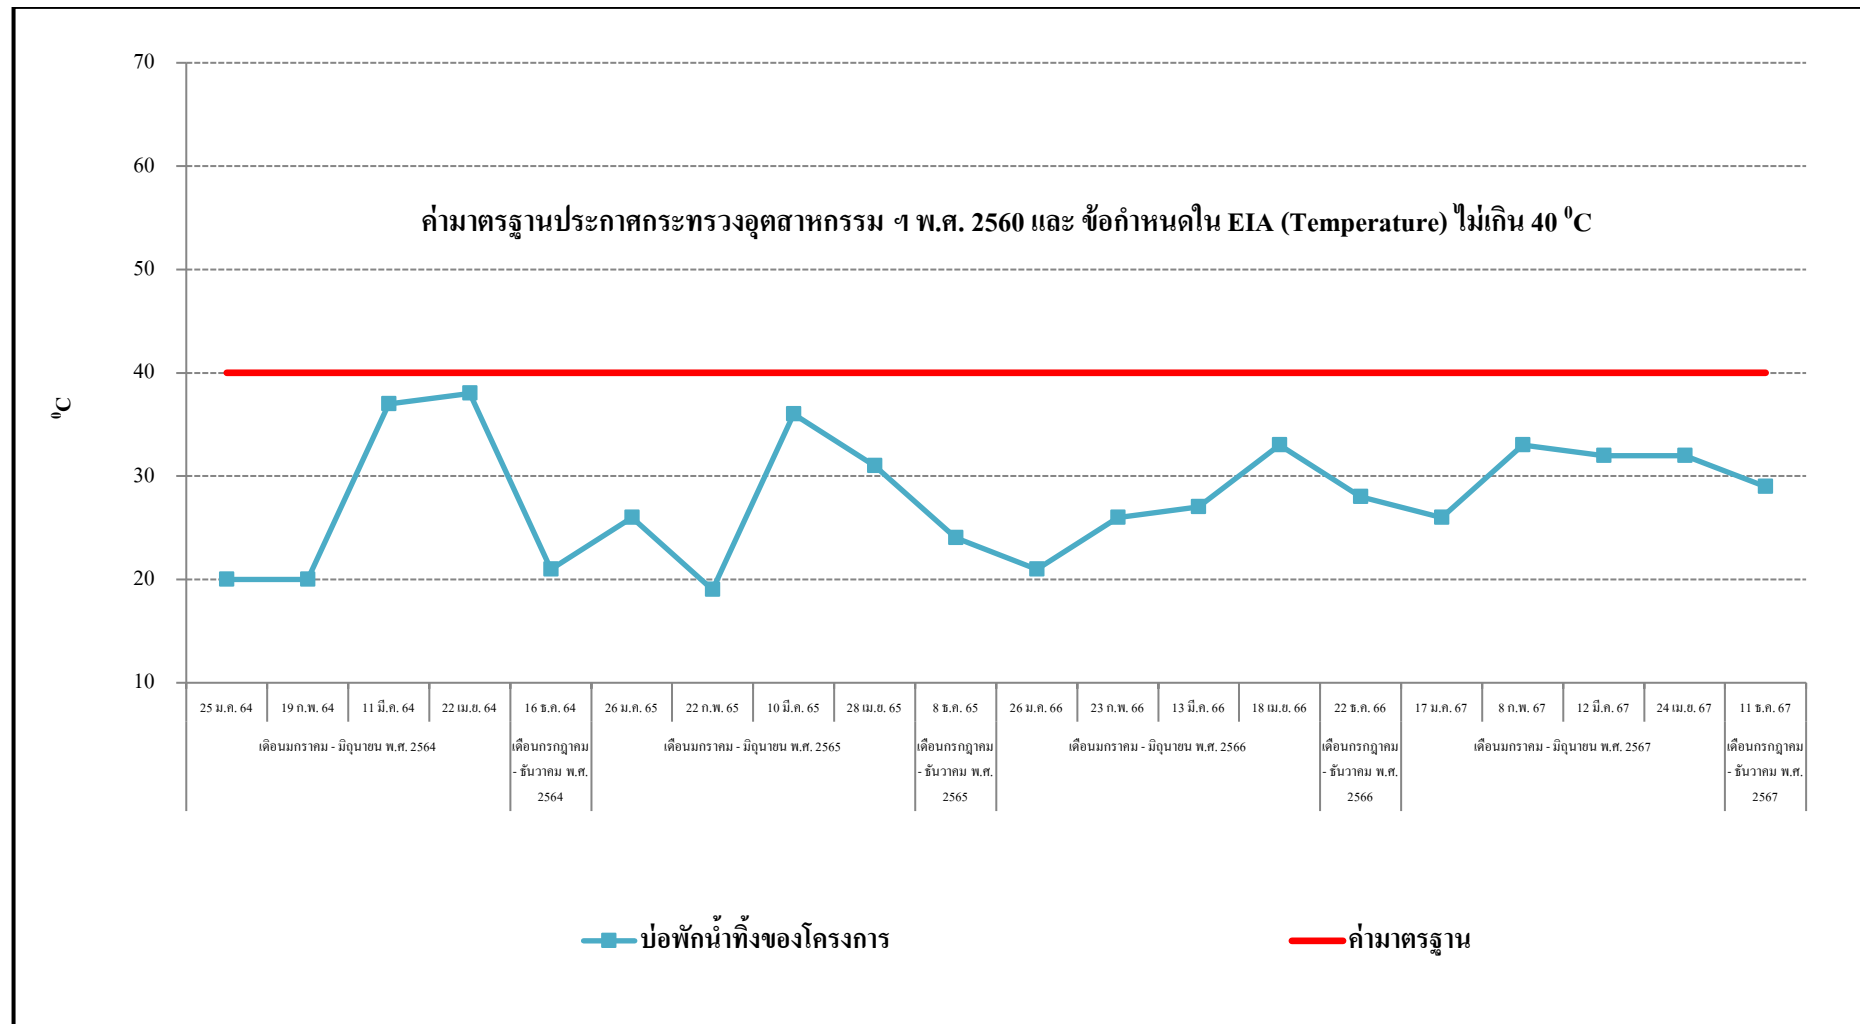


รูปที่ 3.8-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature)

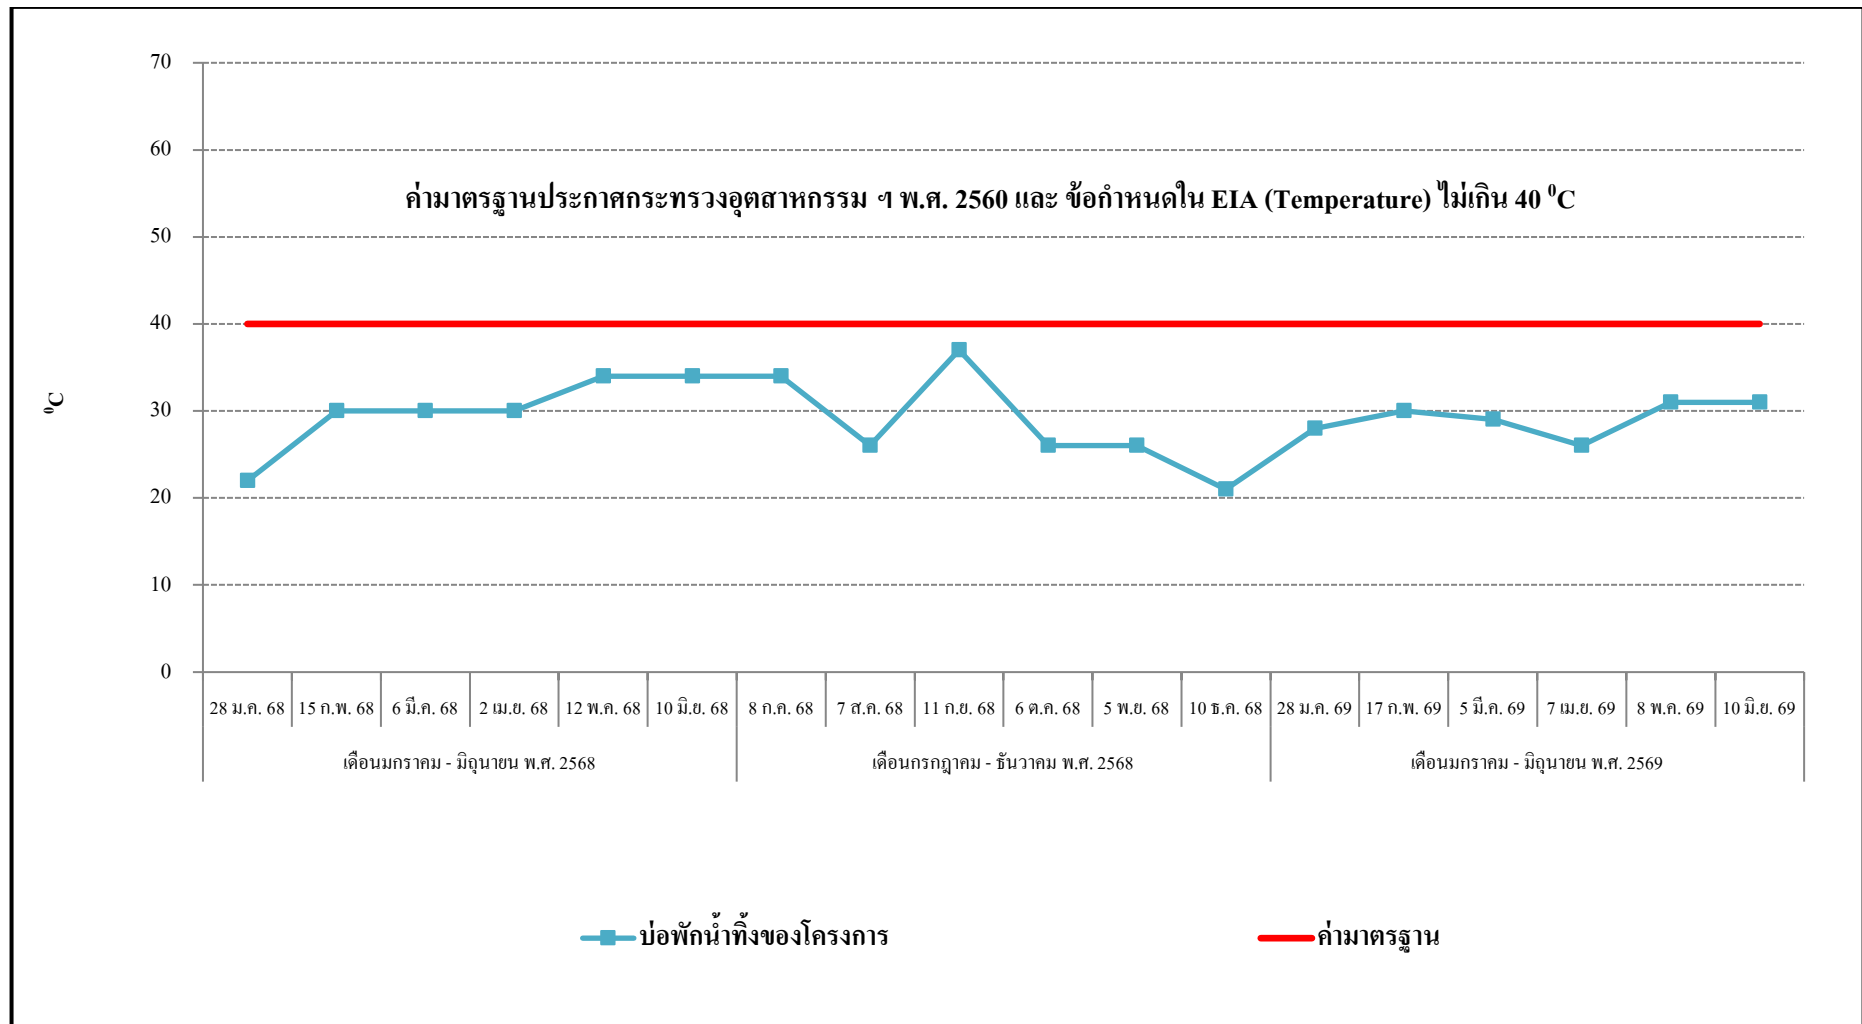

รูปที่ 3.8-19 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature)

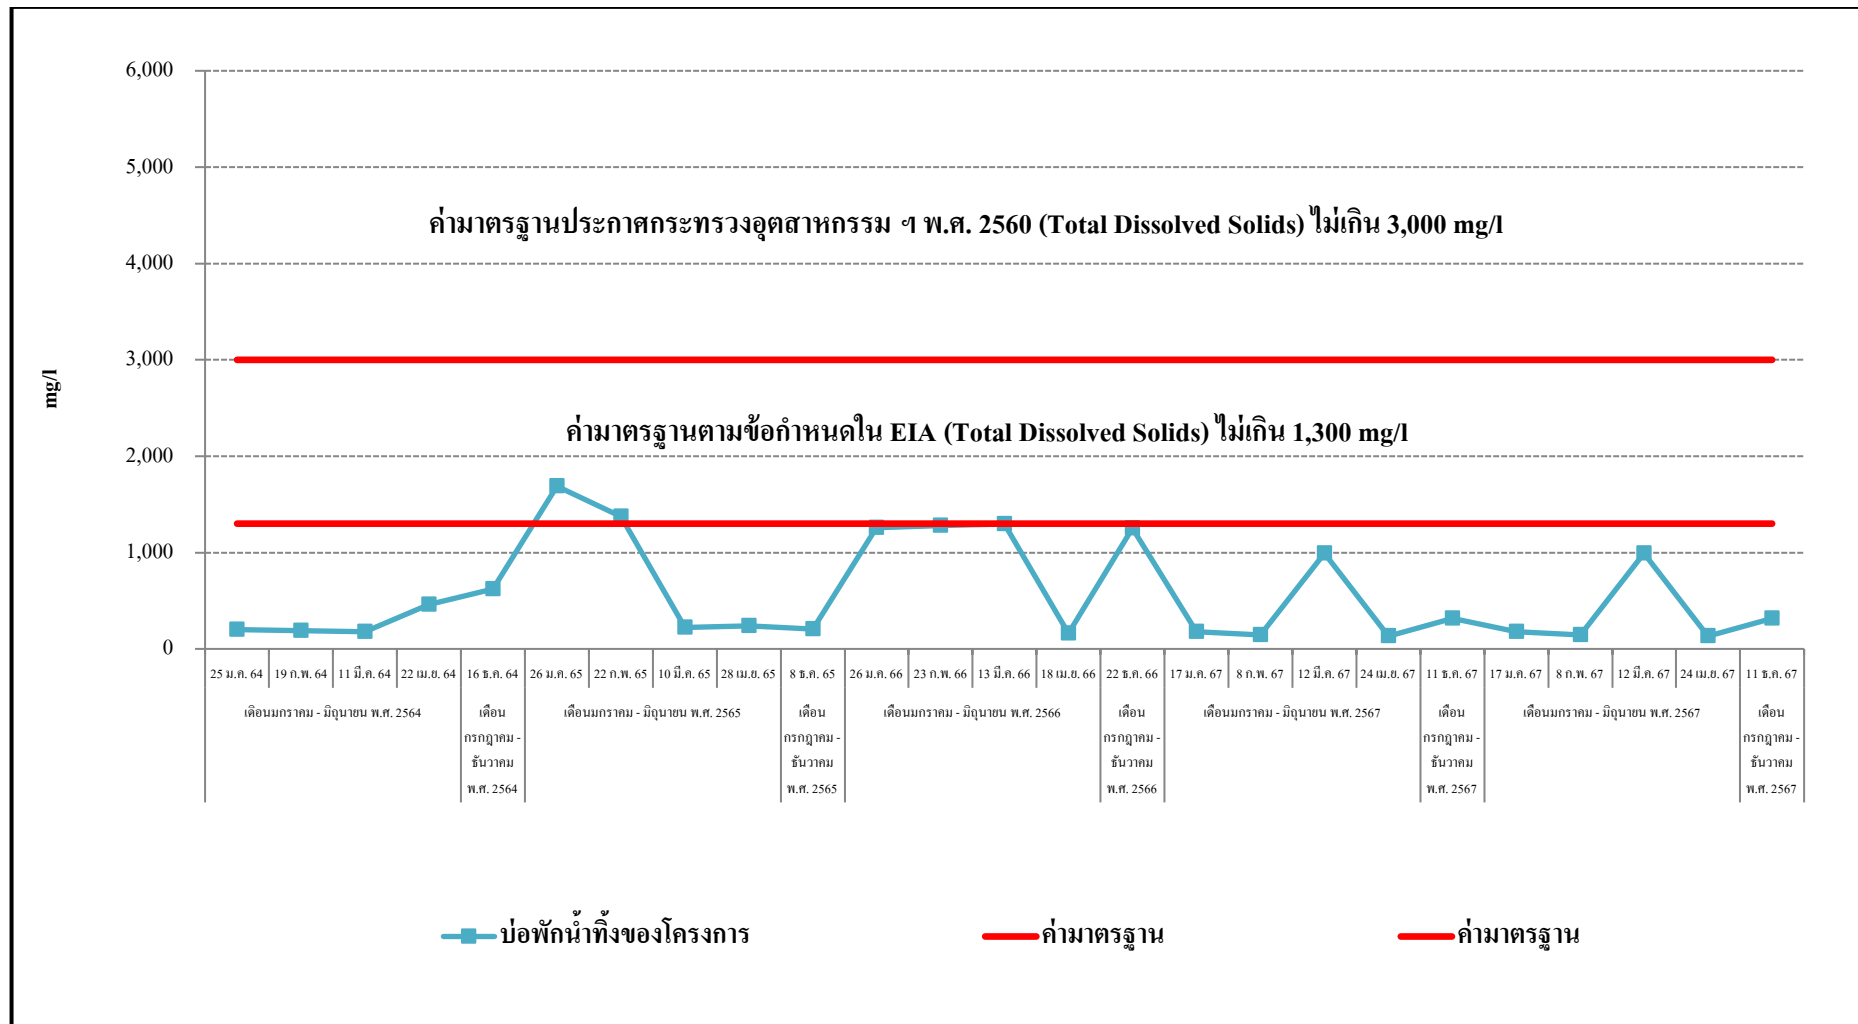

รูปที่ 3.8-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

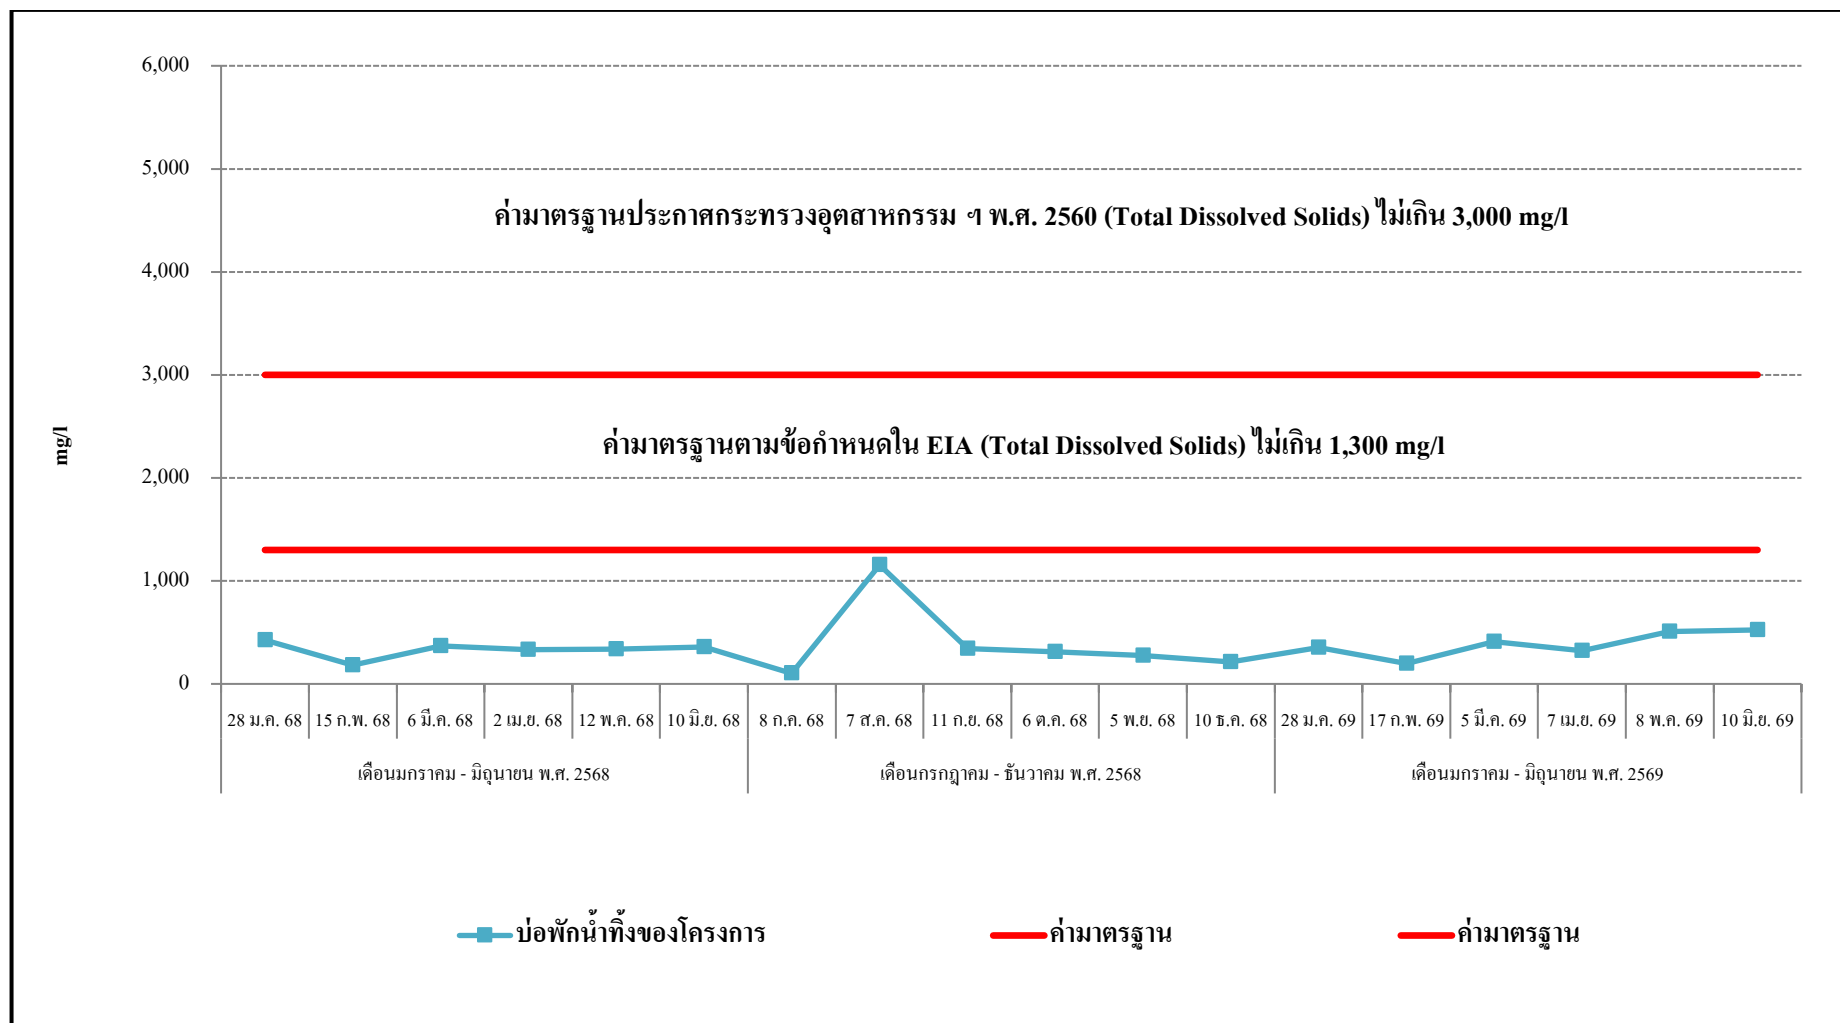


รูปที่ 3.8-20 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

3.8.6 ด้านคุณภาพดิน


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ตามที่ระบุไว้ ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury)

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ดังแสดงในรูปที่ 3.8-21 ถึง รูปที่ 3.8-25 ซึ่งผลการตรวจวัดสามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- สารหนู (Arsenic) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน มีแนวโน้มคงที่
- แคดเมียม (Cadmium) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน มีแนวโน้มคงที่
- โครเมียม (Chromium) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน มีแนวโน้มคงที่
- ตะกั่ว (Lead) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน มีแนวโน้มคงที่
- ปรอท (Mercury) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนำเข้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน มีแนวโน้มคงที่

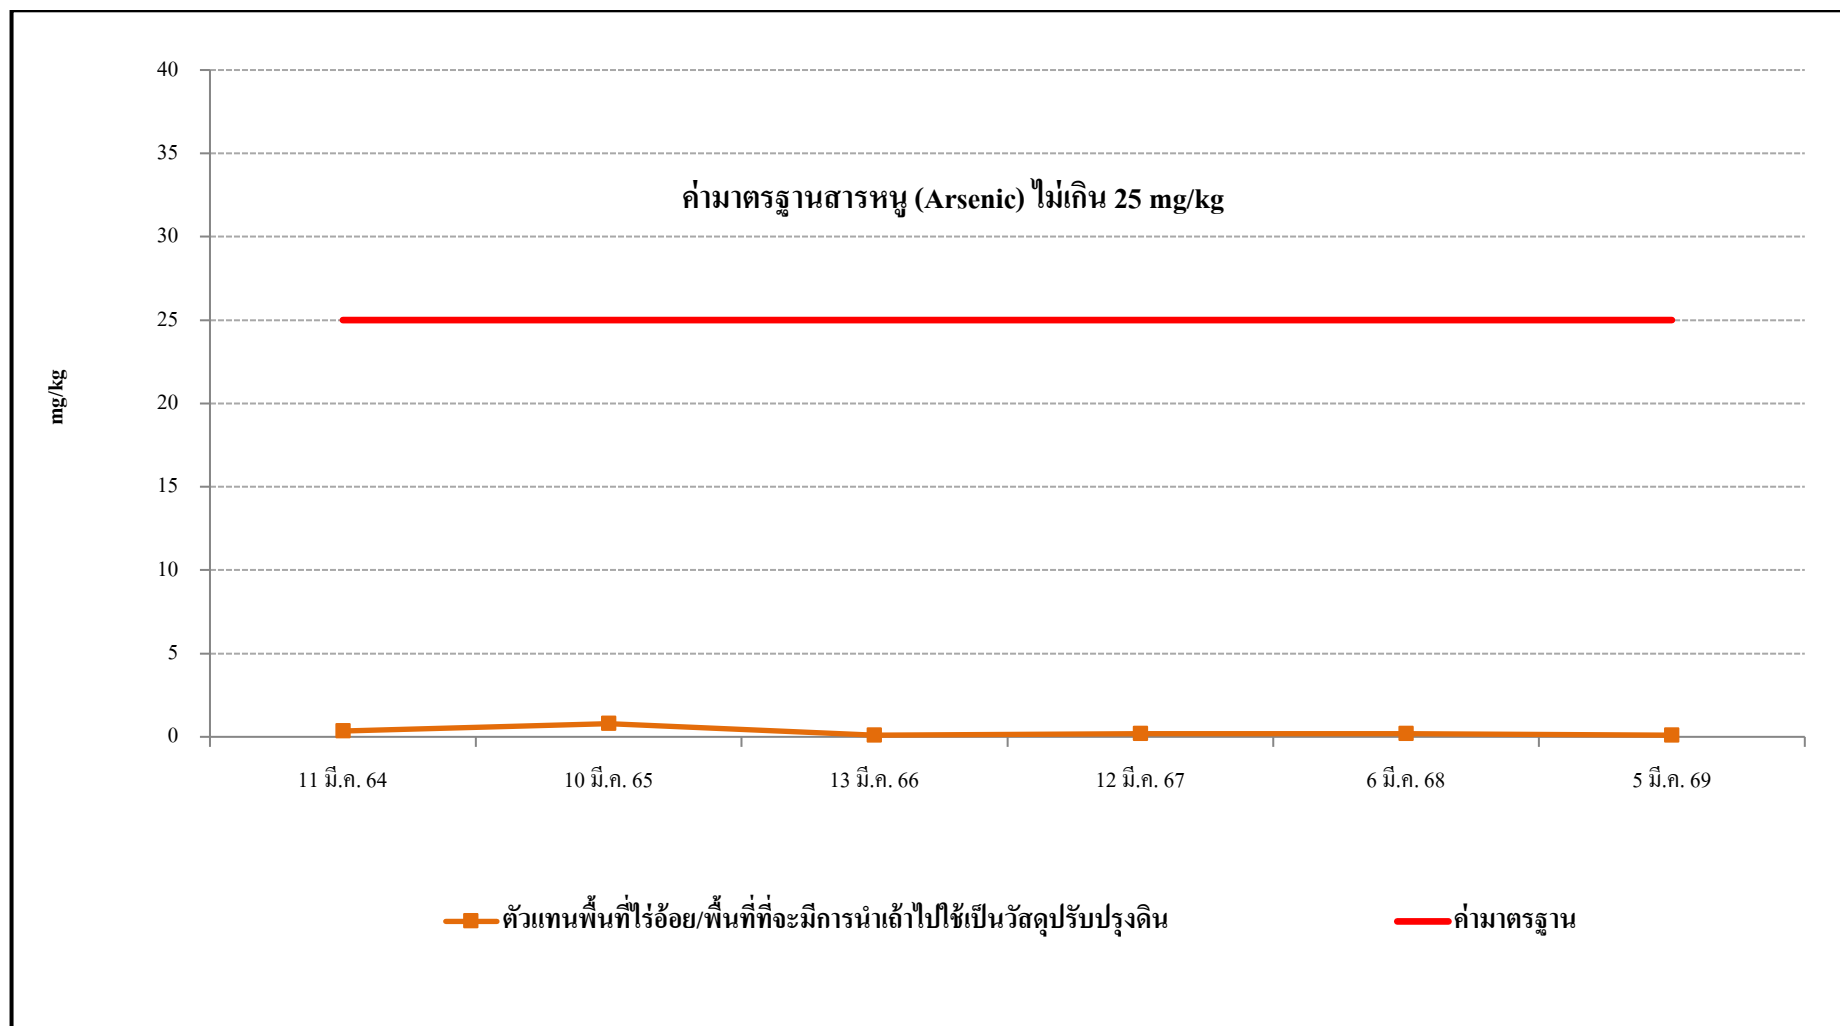


รูปที่ 3.8-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) ในดิน

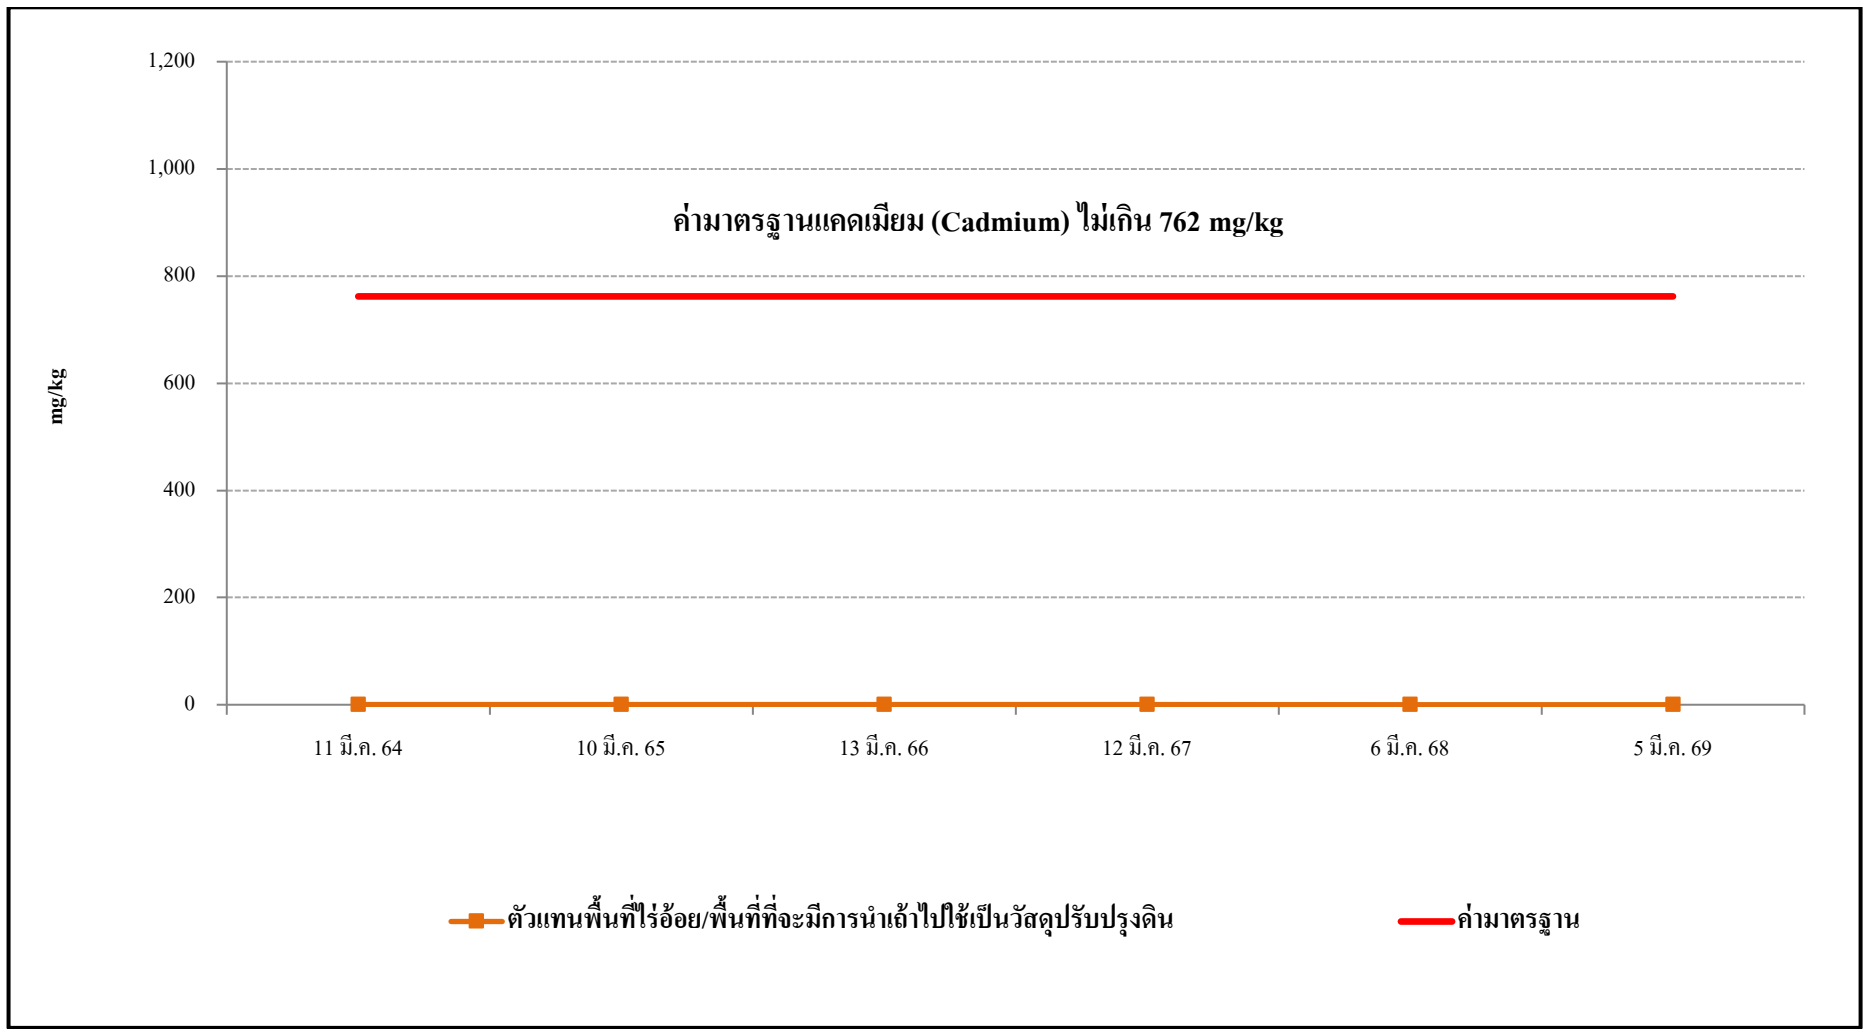


รูปที่ 3.8-22 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) ในดิน

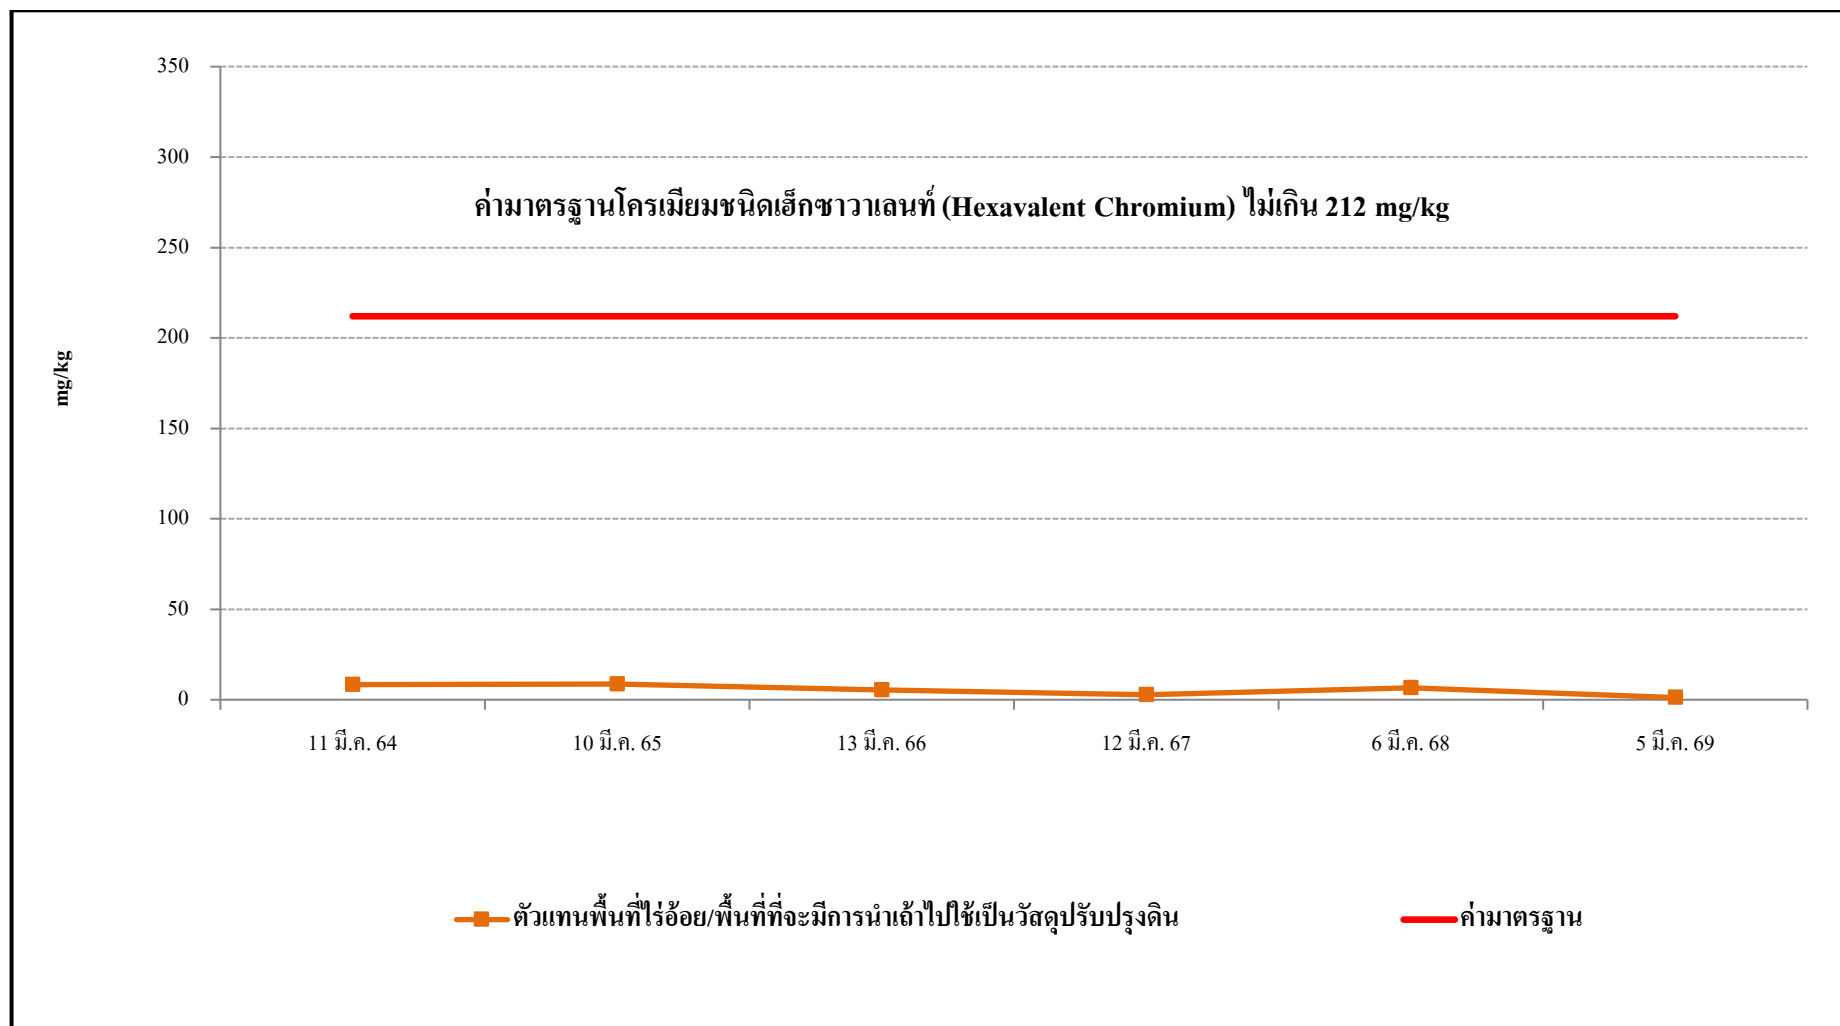

รูปที่ 3.8-23 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียม (Chromium) ในดิน

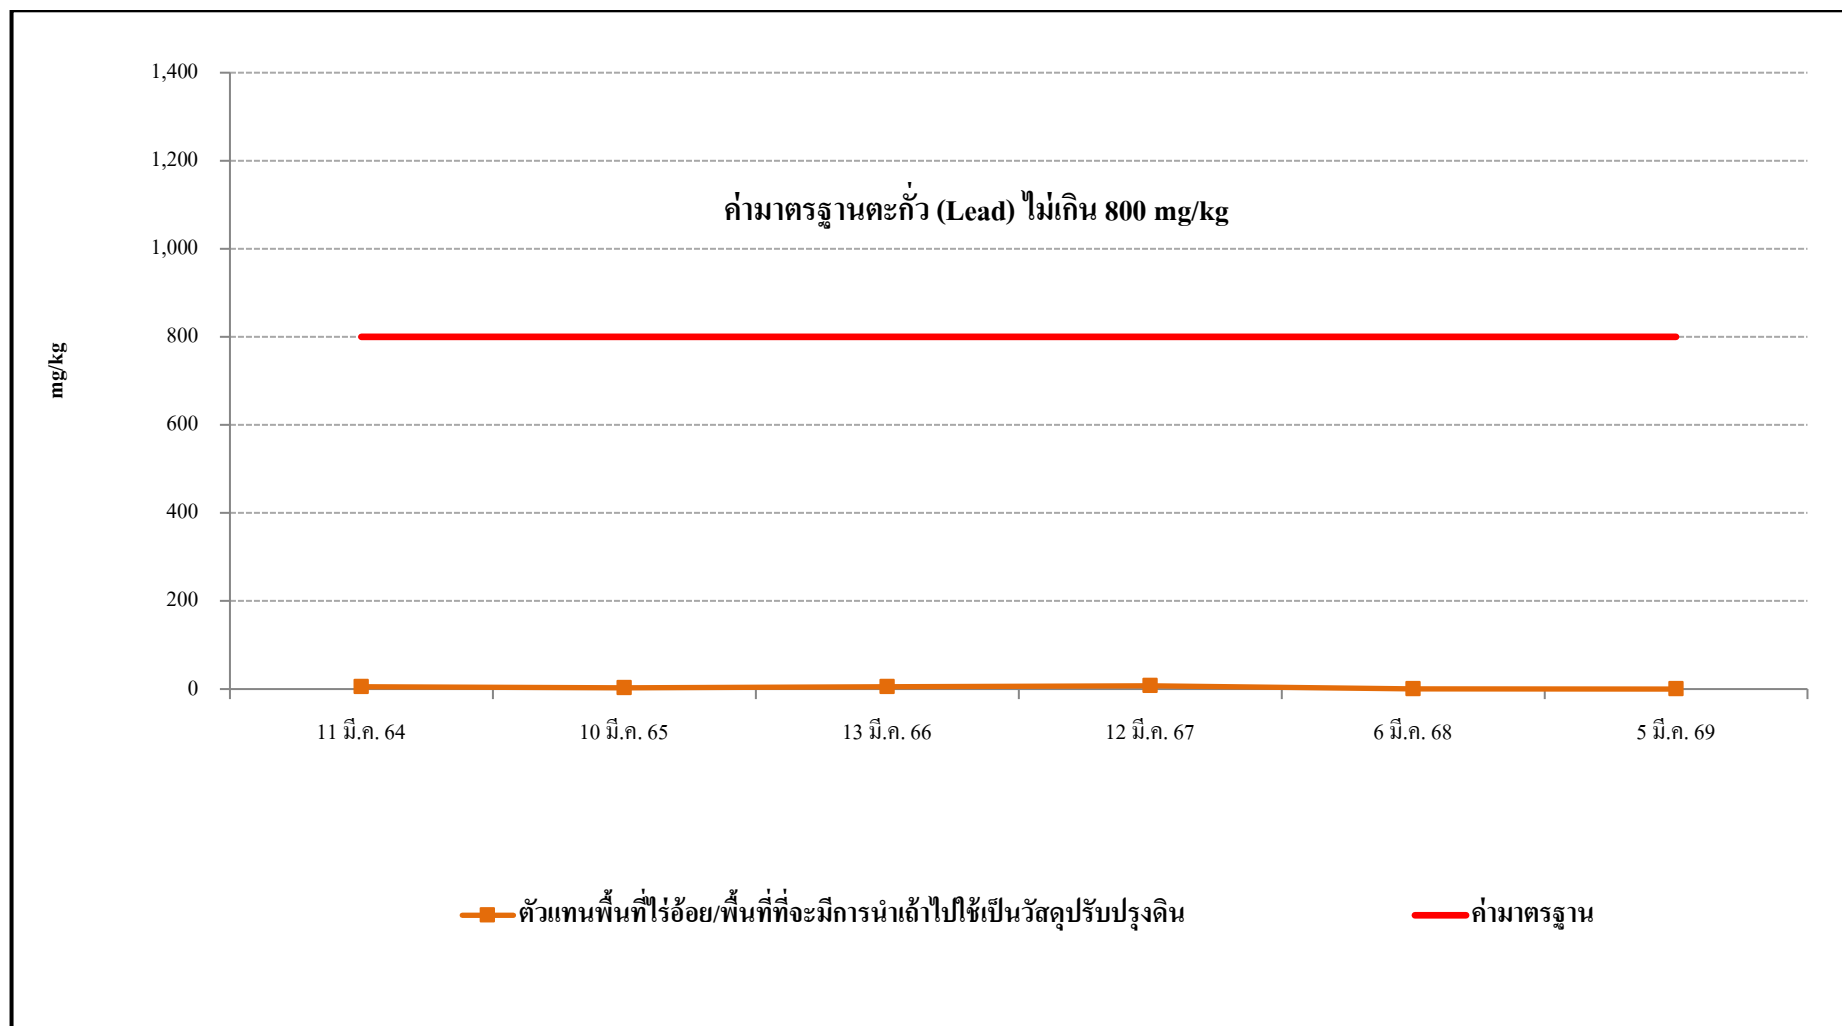

รูปที่ 3.8-24 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) ในดิน

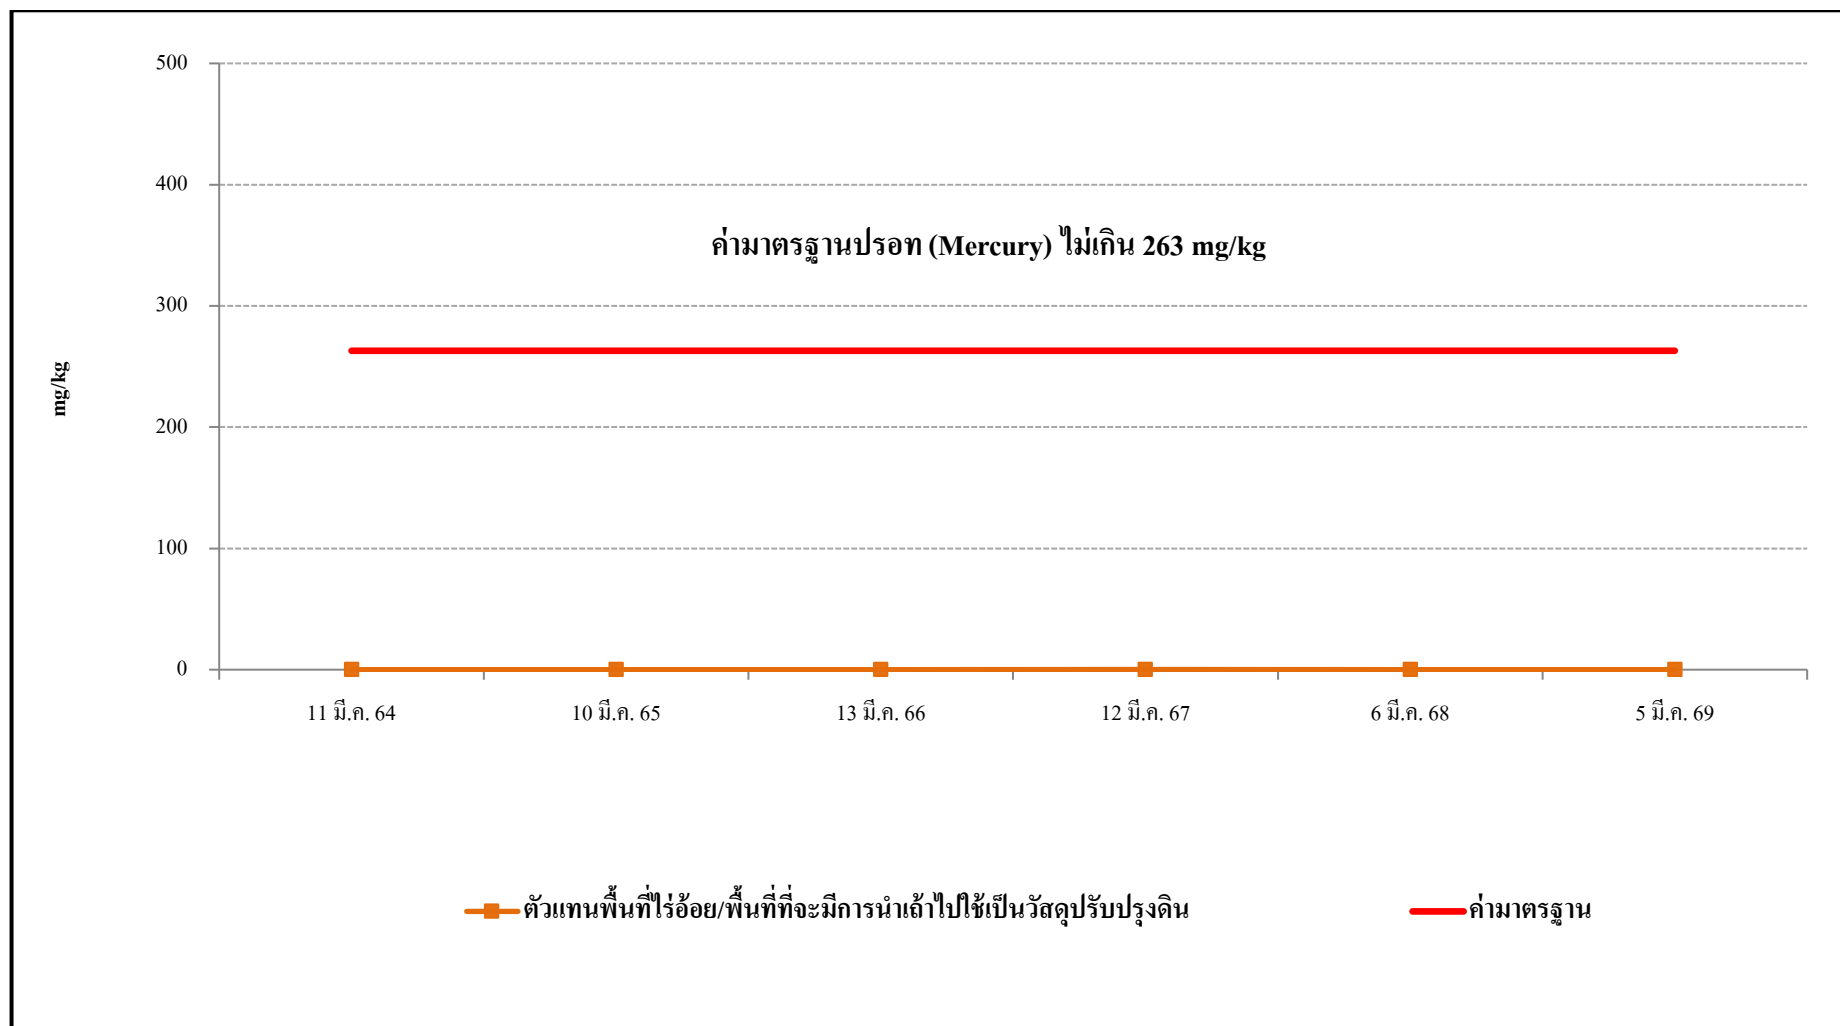


รูปที่ 3.8-25 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปรอท (Mercury) ในดิน

3.8.7 ด้านคุณภาพองค์ประกอบเถ้า


จากผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพ องค์ประกอบเถ้า ตามที่ระบุไว้ ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium (III)), โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Chromium (VI)), ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury)

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพองค์ประกอบเถ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.8-26 ถึง รูปที่ 3.8-31 ซึ่งผลการตรวจวัดสามารถสรุปแนวโน้มได้ ดังนี้


- สารหนู (Arsenic) บริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มคงที่
- แคดเมียม (Cadmium) บริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มคงที่
- โครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium (III)) บริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มคงที่
- โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Chromium (VI)) บริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มคงที่
- ตะกั่ว (Lead) บริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มคงที่
- ปรอท (Mercury) บริเวณลานกองเถ้า มีแนวโน้มคงที่

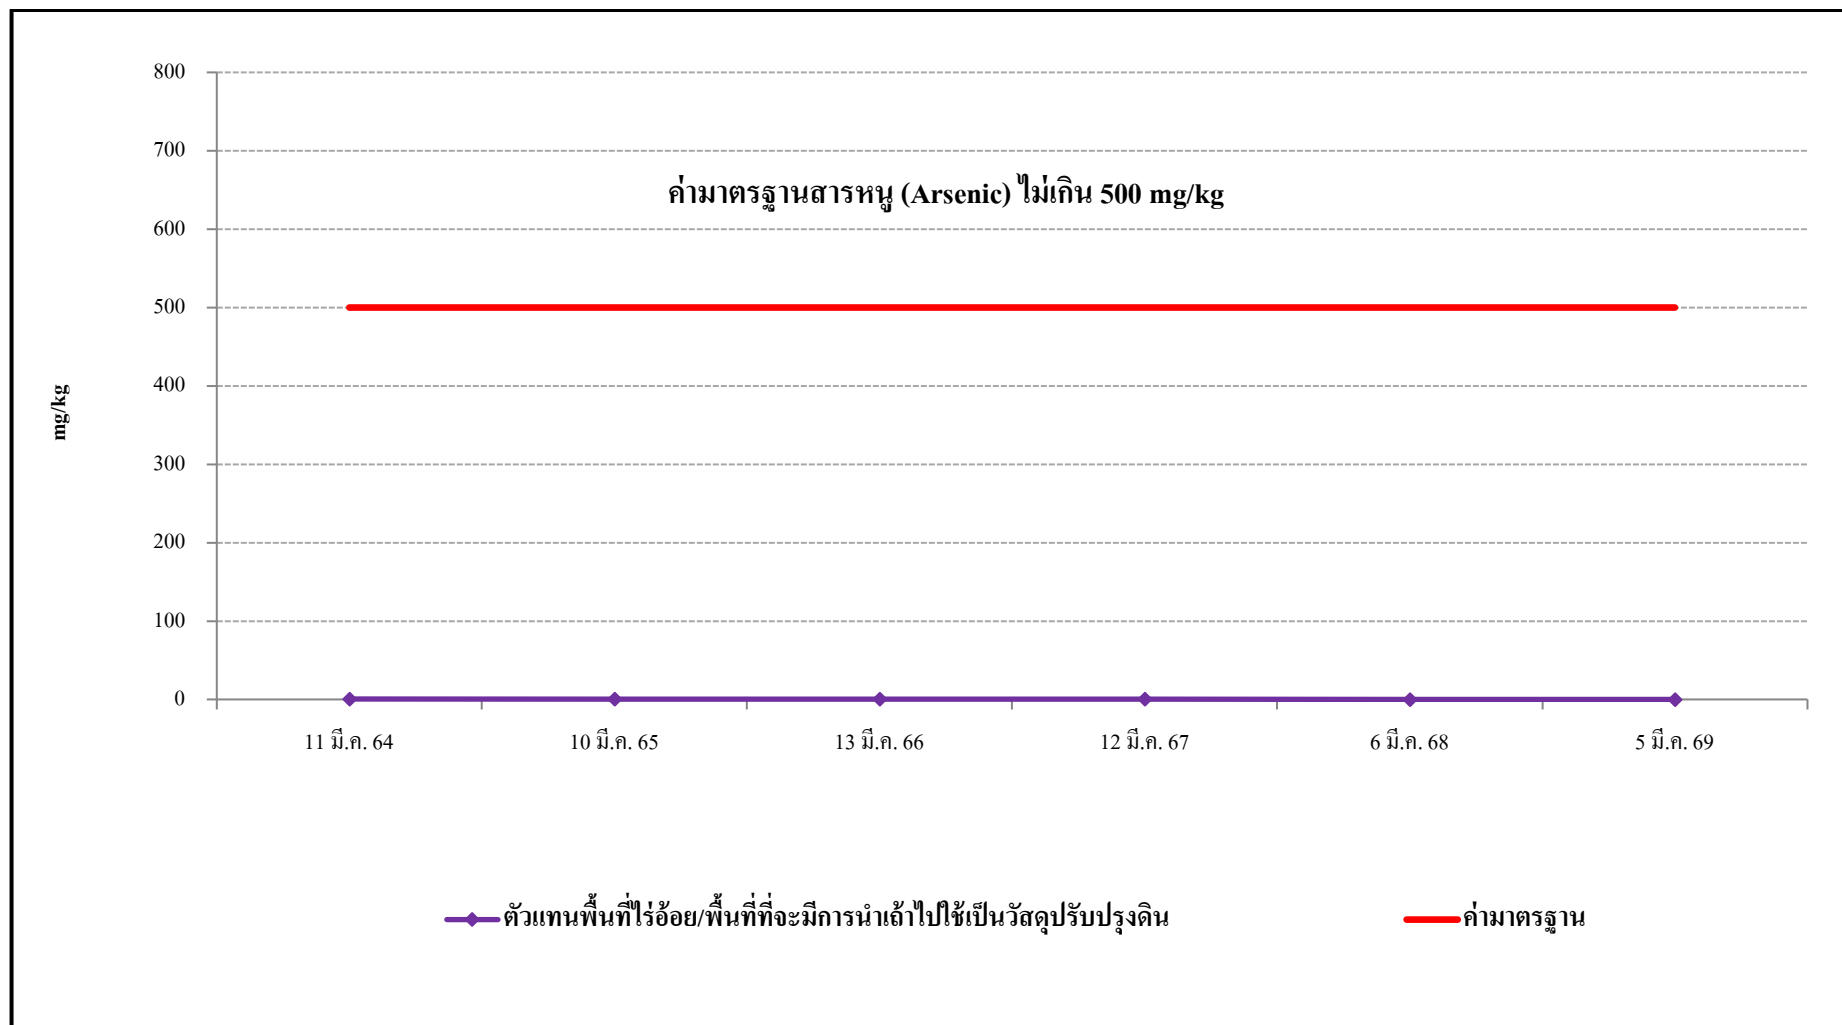


รูปที่ 3.8-26 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) ในองค์ประกอบเถ้า

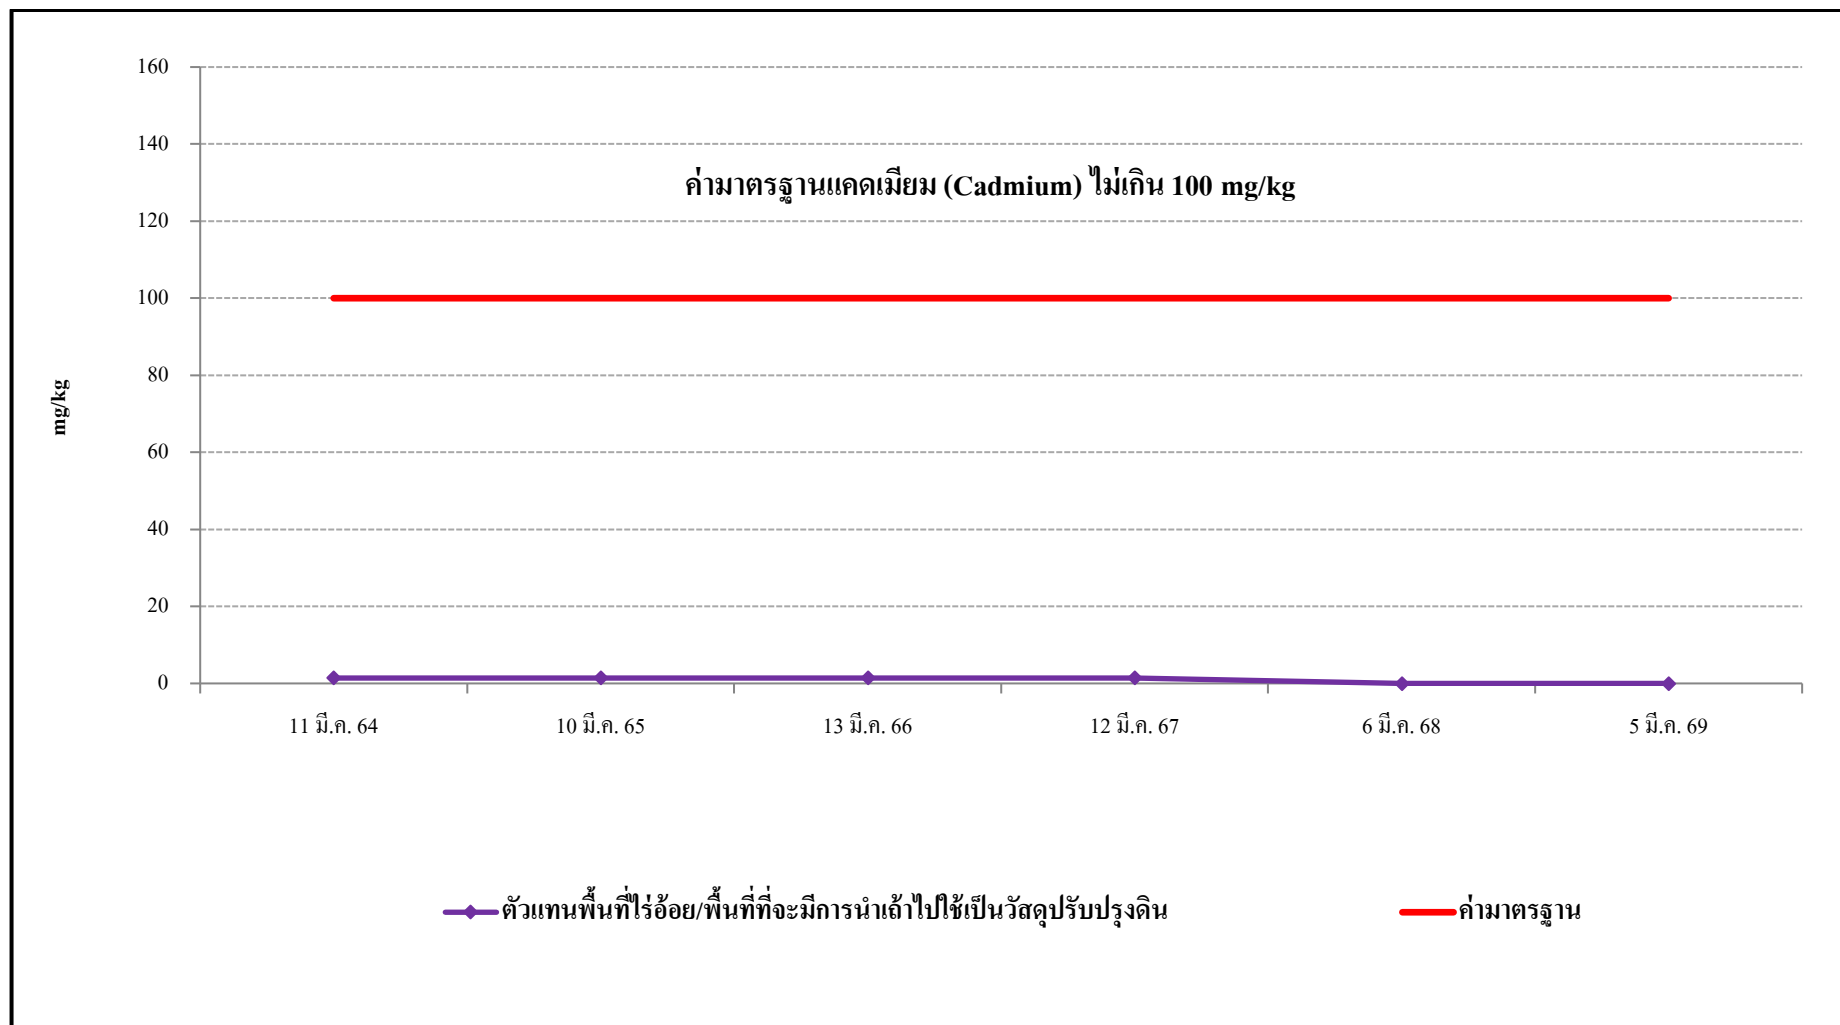


รูปที่ 3.8-27 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) ในองค์ประกอบถ้ำ

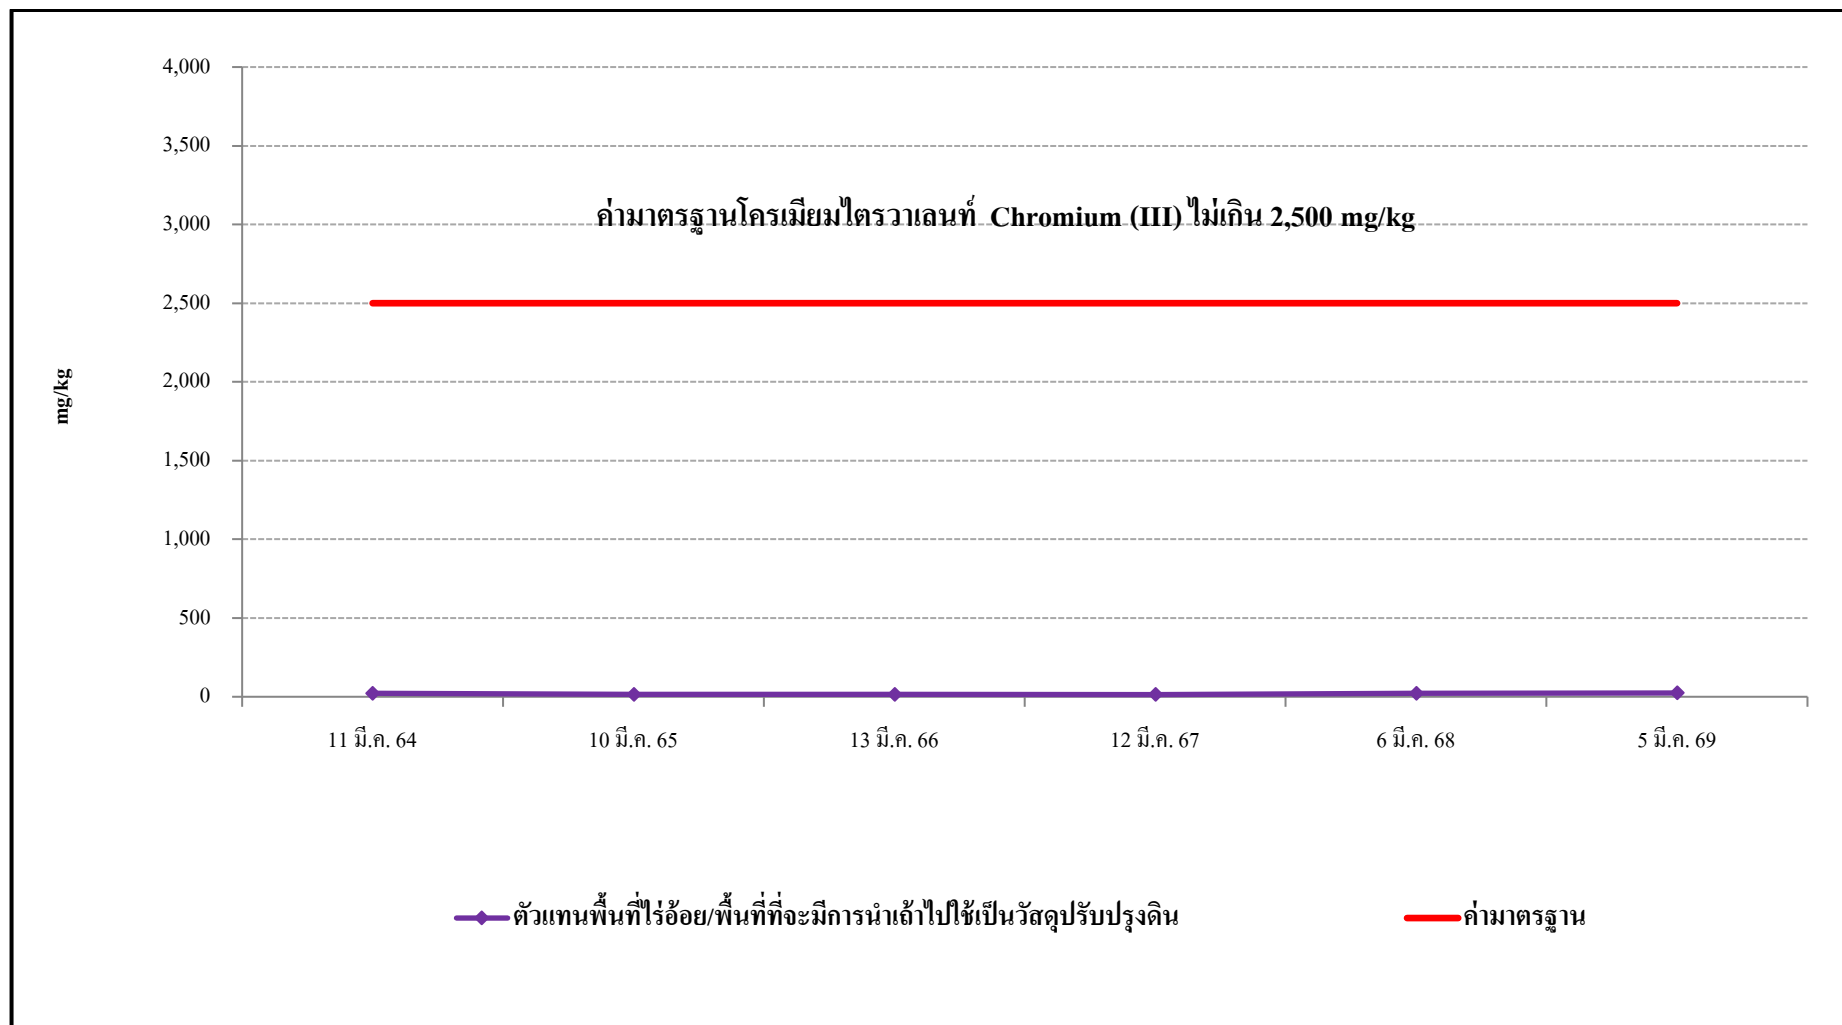


รูปที่ 3.8-28 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium (III)) ในองค์ประกอบแล้ว

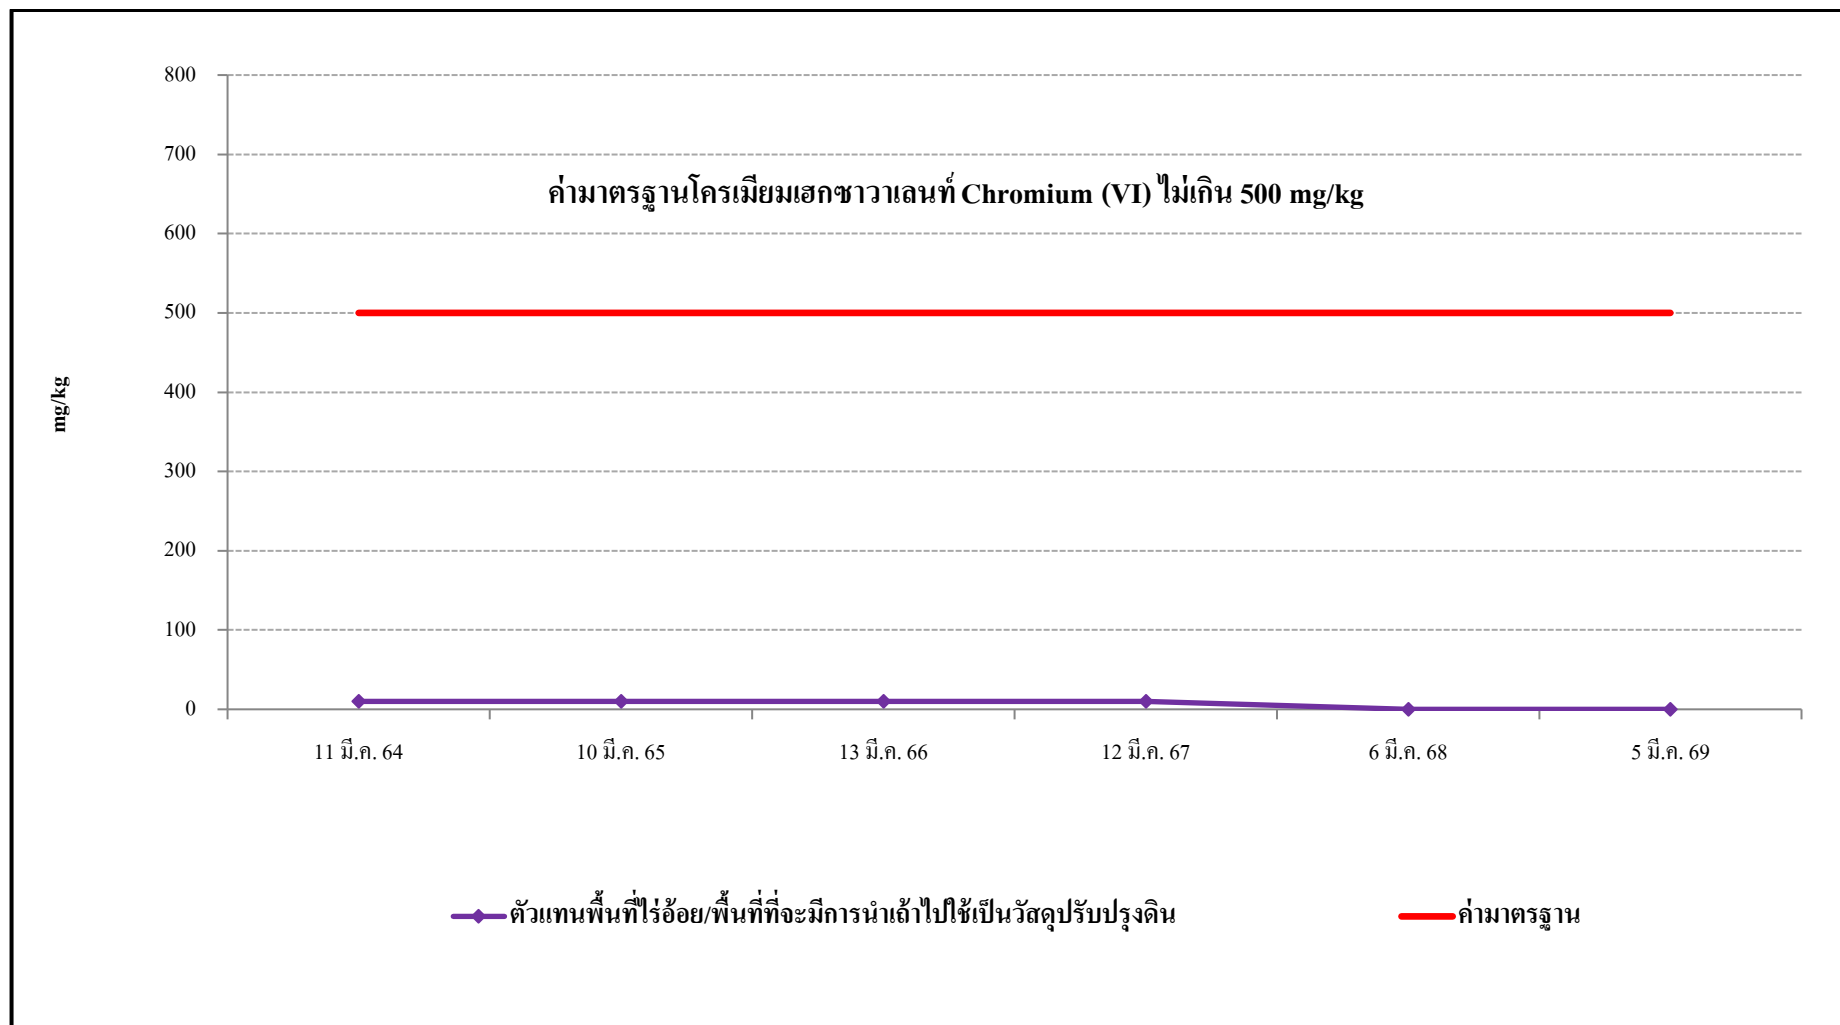

รูปที่ 3.8-29 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Chromium (VI)) ในองค์ประกอบเถ้า

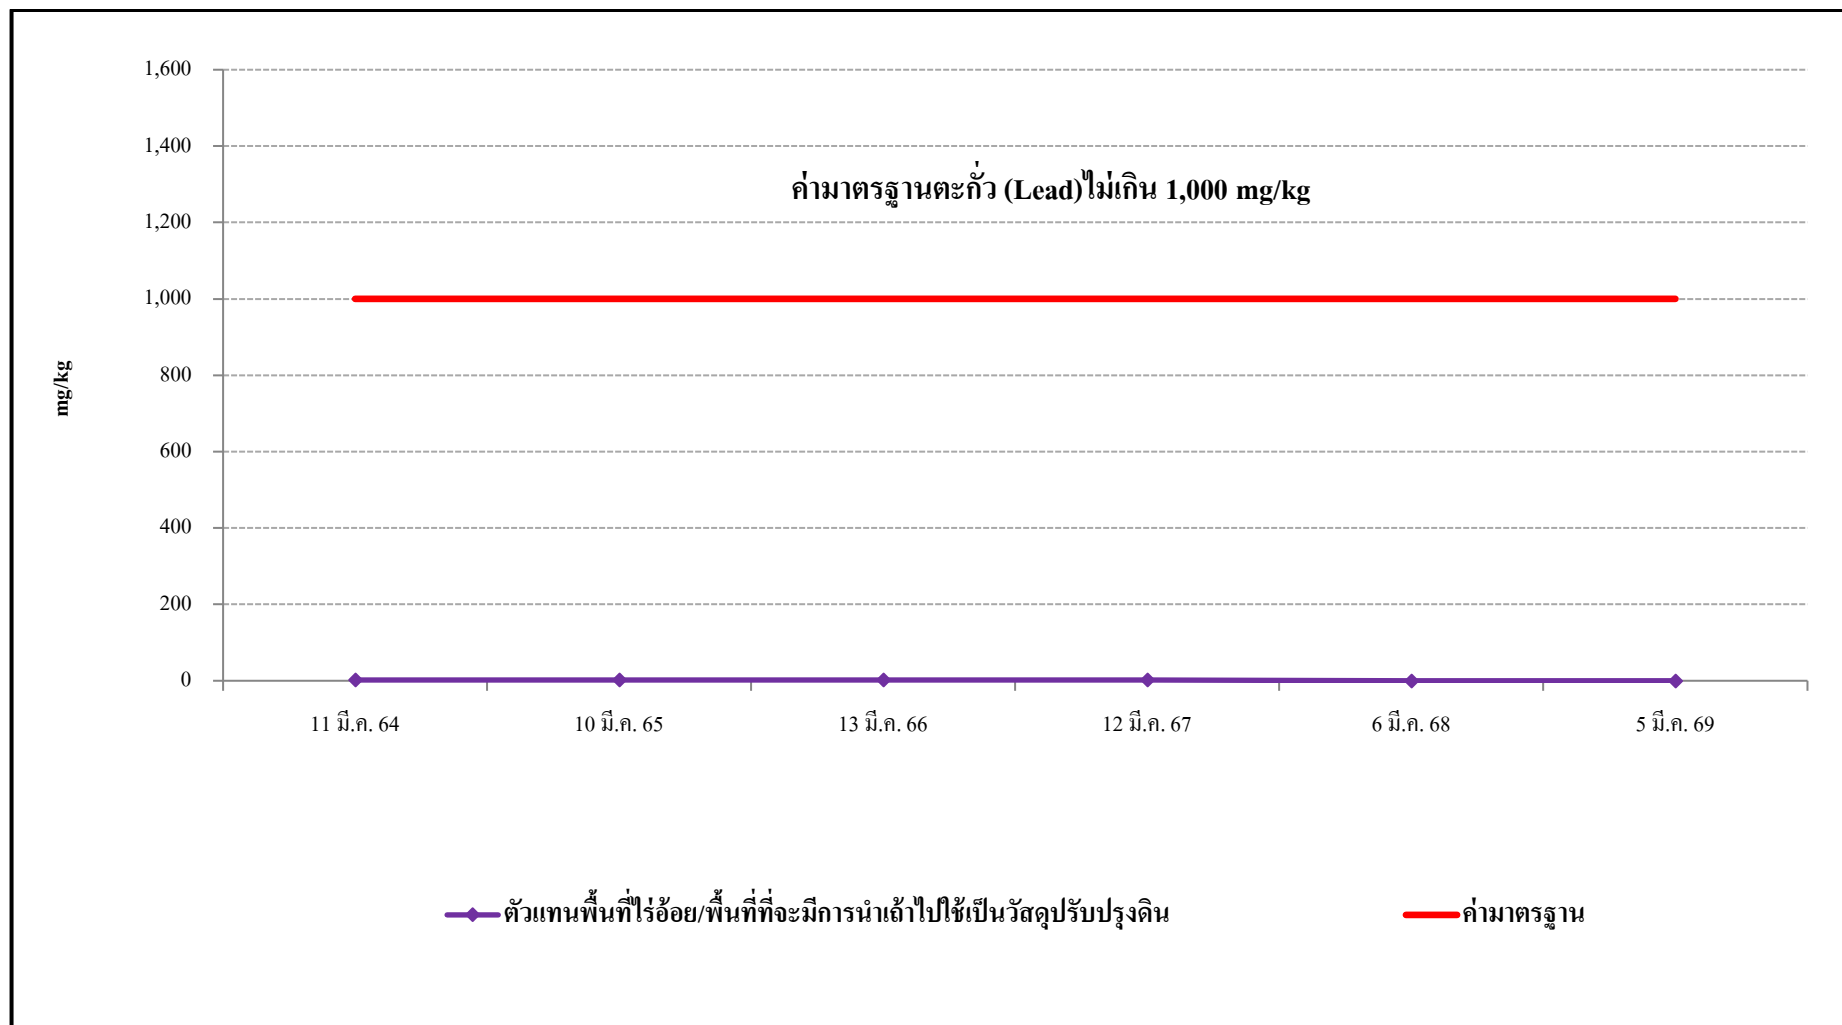

รูปที่ 3.8-30 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) ในองค์ประกอบเถ้า

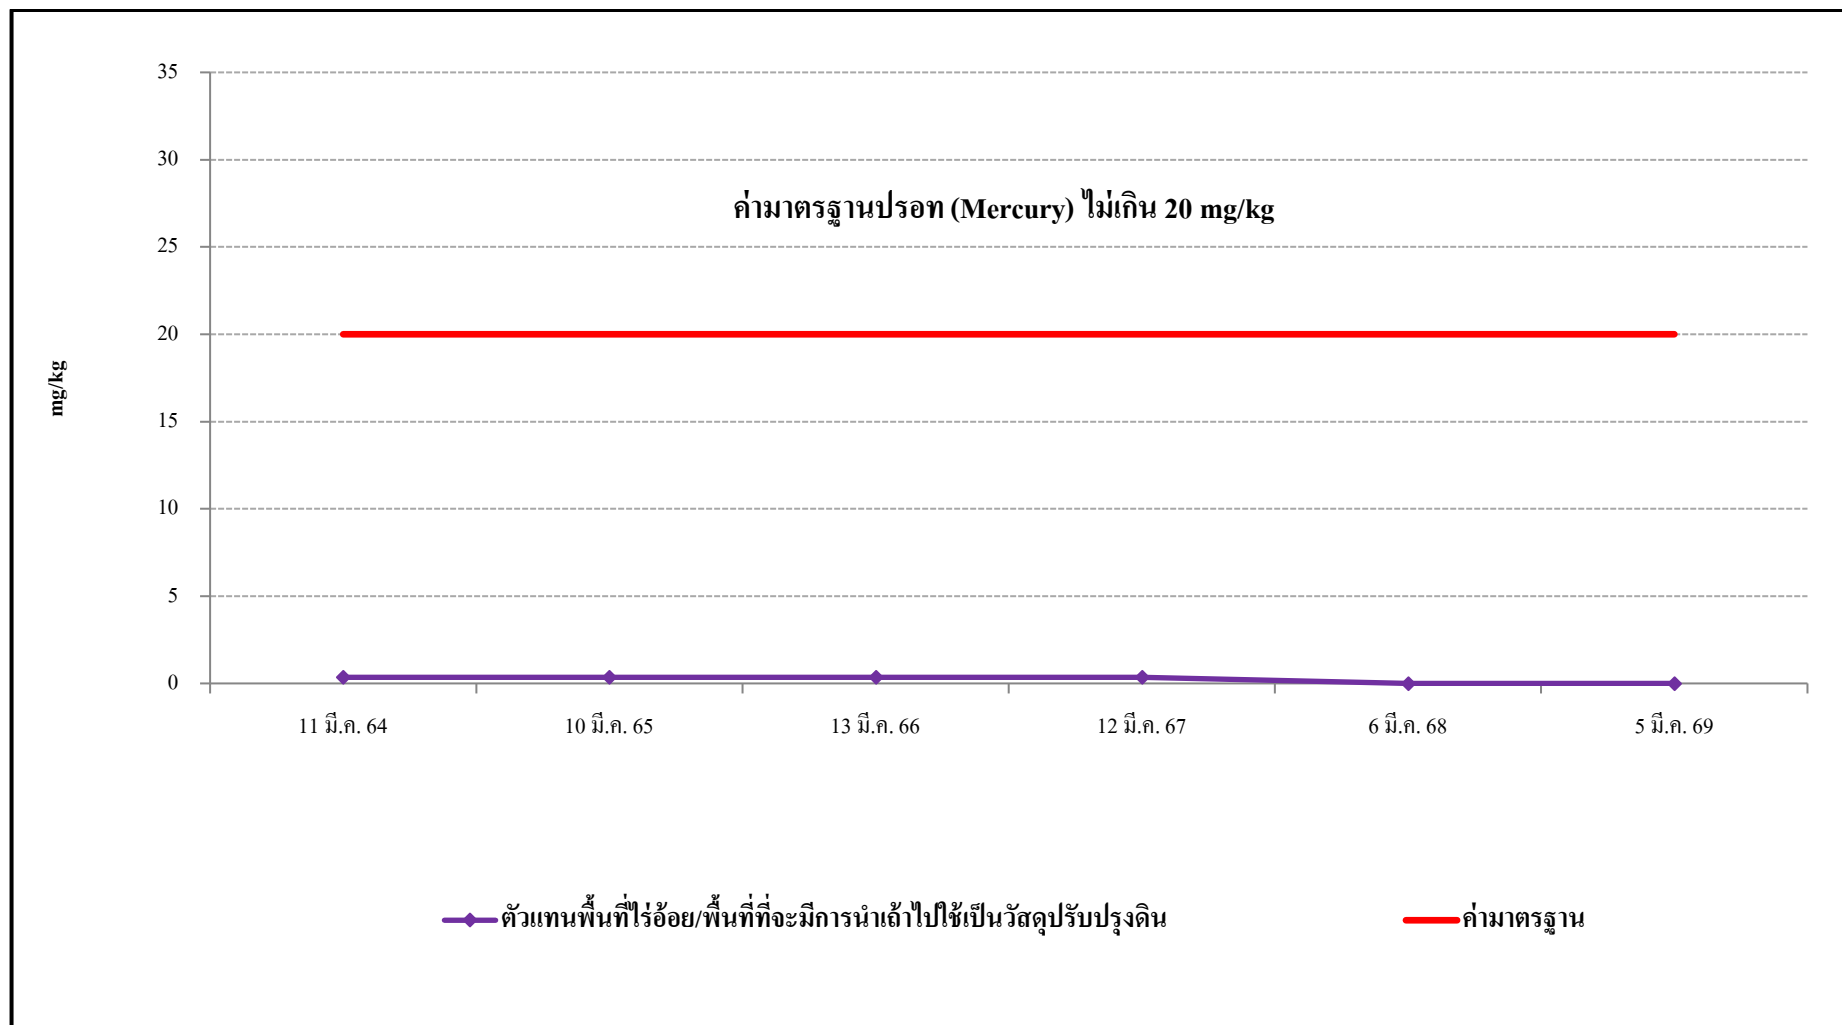

รูปที่ 3.8-31 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปรอท (Mercury) ในองค์ประกอบถ้ำ