


ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88 หมู่ที่ 2 ซอย สามล้าน
ถนน - แขวง/ตำบล ลำแก่น เขต/อำเภอ ท่ายเหมือง
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-427999 โทรสาร 076-427988
มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยหมดอายุ 16 สิงหาคม 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

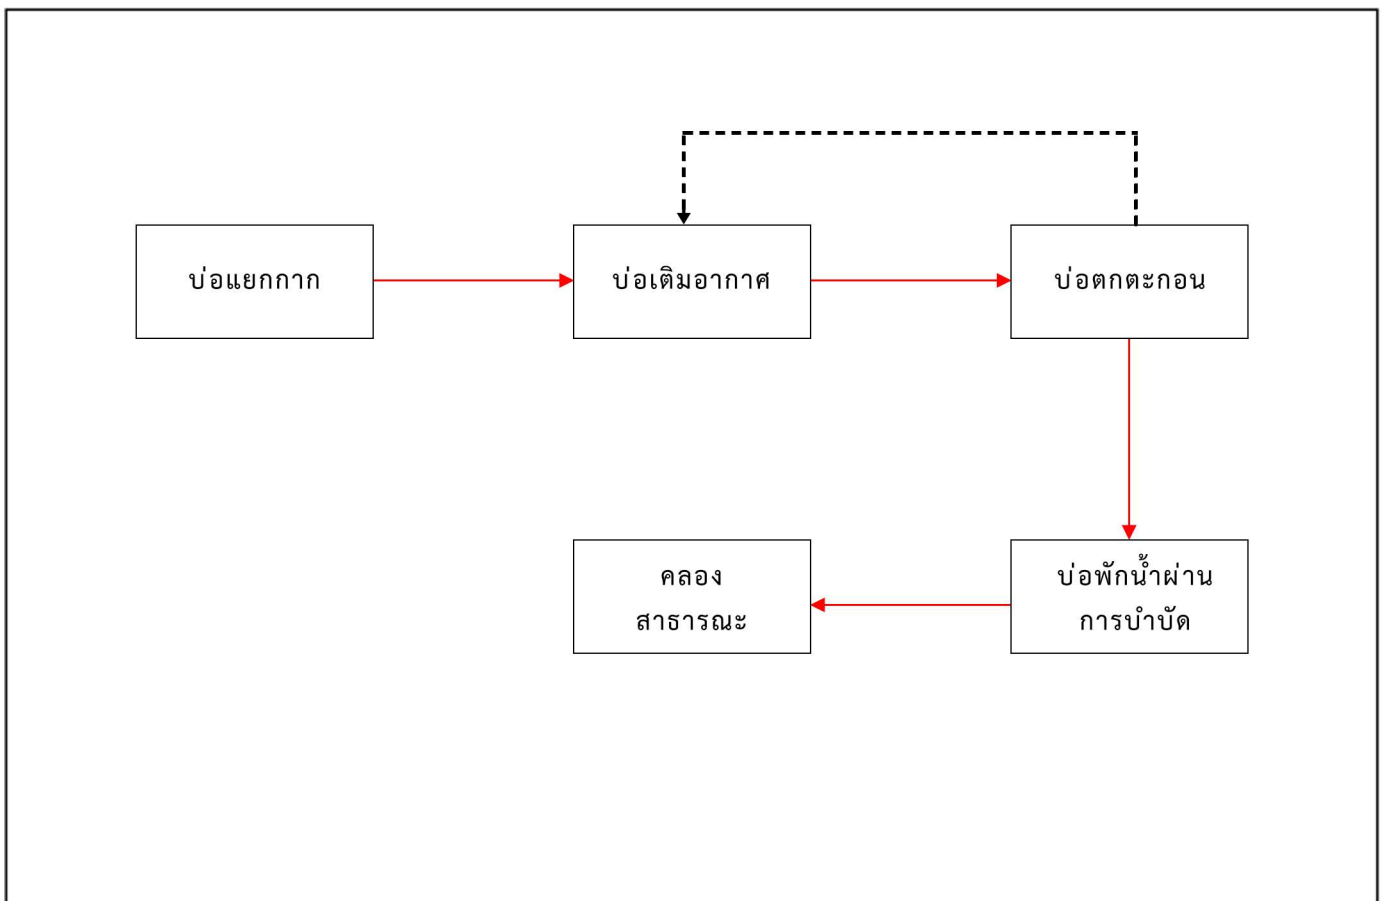

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) อันตรายหรือ กัมโมกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/01/2026	60	345	276	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
02/01/2026	60	344	275.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
03/01/2026	60	343	274.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
04/01/2026	60	345	276	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
05/01/2026	60	333	266.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
06/01/2026	60	339	271.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
07/01/2026	60	329	263.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
08/01/2026	60	330	264	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
09/01/2026	60	325	260	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
10/01/2026	60	330	264	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
11/01/2026	60	329	263.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
12/01/2026	60	328	262.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
13/01/2026	60	330	264	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
14/01/2026	60	332	265.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
15/01/2026	60	320	256	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
16/01/2026	60	342	273.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
17/01/2026	60	339	271.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
18/01/2026	60	339	271.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
19/01/2026	60	341	272.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
20/01/2026	60	344	275.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
21/01/2026	60	336	268.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
22/01/2026	60	331	264.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
23/01/2026	60	342	273.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
24/01/2026	60	345	276	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
25/01/2026	60	342	273.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
26/01/2026	60	339	271.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
27/01/2026	60	337	269.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
28/01/2026	60	327	261.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
29/01/2026	60	341	272.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
30/01/2026	60	337	269.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	
31/01/2026	60	335	268	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

๕ นายปณพัชร นิยมอดุลย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....
นายปณพัชร นิยมอดุลย์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88 หมู่ที่ 2 ซอย สามล้าน
ถนน แขวง/ตำบล ลำแก่น เขต/อำเภอ ท้ายเหมือง
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-427999 โทรสาร 076-427988
มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยหมดอายุ 16 สิงหาคม 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

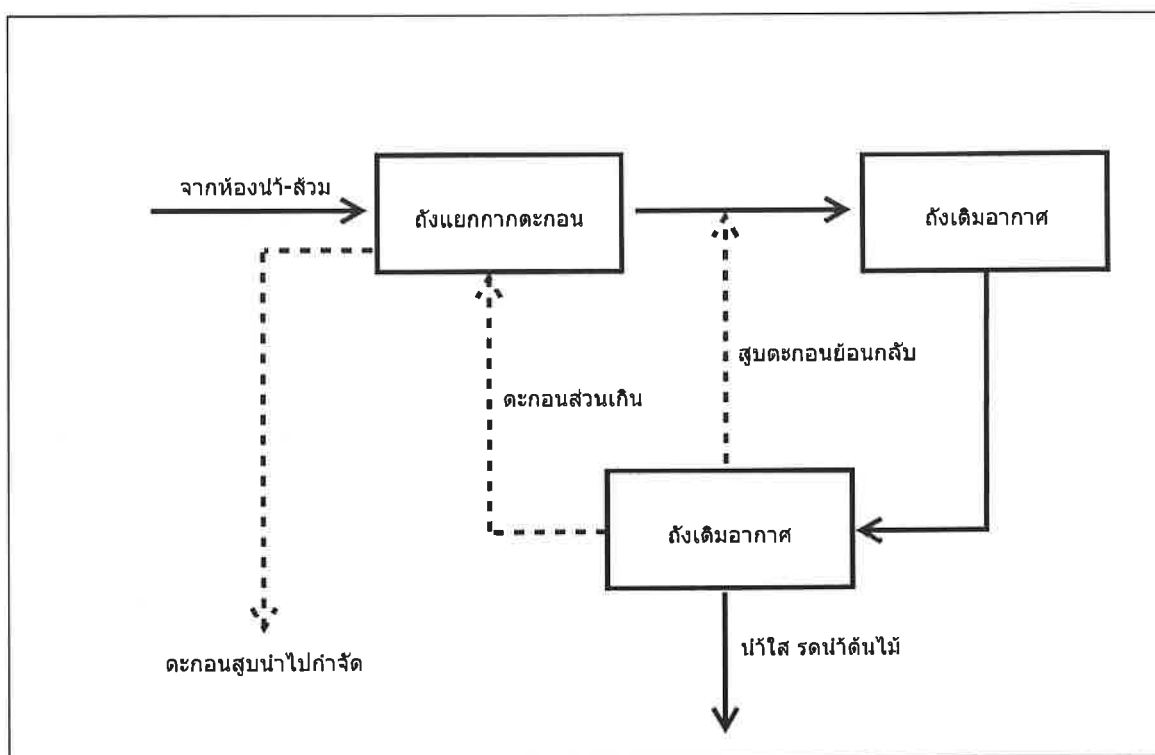

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

๕ นายปณพัชร นิยมอดุลย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....
นายปณพัชร นิยมอดุลย์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/2026	60	286	228.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
02/03/2026	60	333	266.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
03/03/2026	60	272	217.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
04/03/2026	60	317	253.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
05/03/2026	60	307	245.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
06/03/2026	60	336	268.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
07/03/2026	60	271	216.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
08/03/2026	60	268	214.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
09/03/2026	60	278	222.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
10/03/2026	60	262	209.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
11/03/2026	60	283	226.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
12/03/2026	60	261	208.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
13/03/2026	60	298	238.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
14/03/2026	60	278	222.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
15/03/2026	60	284	227.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
16/03/2026	60	237	189.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
17/03/2026	60	281	224.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
18/03/2026	60	277	221.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
19/03/2026	60	265	212	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
20/03/2026	60	275	220	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
21/03/2026	60	279	223.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
22/03/2026	60	282	225.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
23/03/2026	60	276	220.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
24/03/2026	60	251	200.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
25/03/2026	60	296	236.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
26/03/2026	60	348	278.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
27/03/2026	60	320	256	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
28/03/2026	60	274	219.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
29/03/2026	60	290	232	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
30/03/2026	60	296	236.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
31/03/2026	60	236	188.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88 หมู่ที่ 2 ซอย สามล้าน
ถนน แขวง/ตำบล ลำแก่น เขต/อำเภอ ท้ายเหมือง
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-427999 โทรสาร 076-427988
มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561 ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทยหมดอายุ 16 สิงหาคม 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

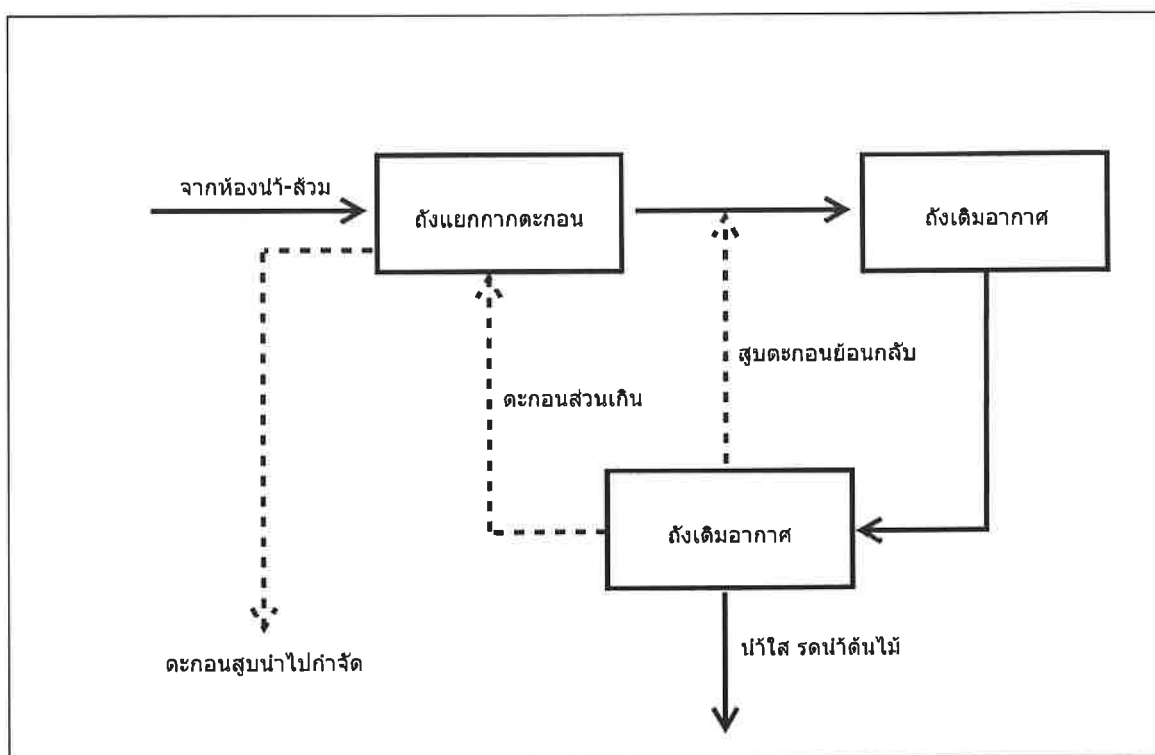

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/04/2026	60	227	181.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
02/04/2026	60	256	204.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
03/04/2026	60	271	216.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
04/04/2026	60	230	184	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
05/04/2026	60	265	212	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
06/04/2026	60	227	181.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
07/04/2026	60	232	185.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
08/04/2026	60	258	206.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
09/04/2026	60	247	197.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
10/04/2026	60	353	282.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
11/04/2026	60	276	220.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
12/04/2026	60	324	259.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
13/04/2026	60	280	224	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
14/04/2026	60	286	228.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
15/04/2026	60	309	247.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
16/04/2026	60	258	206.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
17/04/2026	60	245	196	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
18/04/2026	60	299	239.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
19/04/2026	60	333	266.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
20/04/2026	60	266	212.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
21/04/2026	60	270	216	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
22/04/2026	60	316	252.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
23/04/2026	60	351	280.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
24/04/2026	60	303	242.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
25/04/2026	60	308	246.4	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
26/04/2026	60	336	268.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
27/04/2026	60	264	211.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
28/04/2026	60	282	225.6	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
29/04/2026	60	266	212.8	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย
30/04/2026	60	299	239.2	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จักรกฤษณ์ จารุมาลัย

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

๙ นางสาว ชิมมาพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายปพนพัชร นิยมอดุลย์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมคาเลิดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88..... หมู่ที่ 2..... ซอย สามล้าน
ถนน แขวง/ตำบล ลำแก่น เขต/อำเภอ ท่ายเหมือง
จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-427999 โทรสาร 076-427988
มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 16 สิงหาคม 2569
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

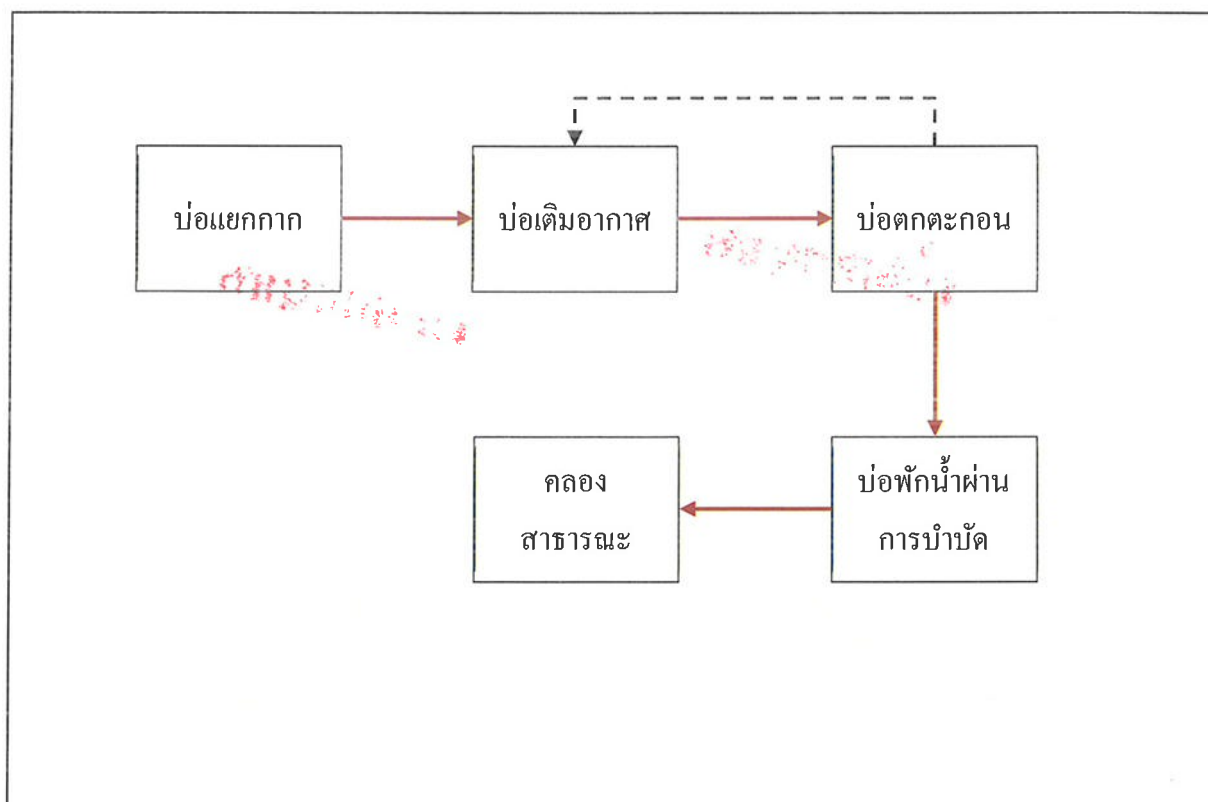


ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานบันทึกสถิติและผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมศาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก																
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ผิดปกติ)
01/05/26	60	324	259.2	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
02/05/26	60	294	235.2	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
03/05/26	60	257	205.6	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
04/05/26	60	231	184.8	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
05/05/26	60	178	142.4	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
06/05/26	60	189	151.2	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
07/05/26	60	195	156	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
08/05/26	60	186	148.8	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
09/05/26	60	218	174.4	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
10/05/26	60	211	168.8	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
11/05/26	60	209	167.2	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
12/05/26	60	195	156	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
13/05/26	60	244	195.2	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
14/05/26	60	113	90.4	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
15/05/26	60	120	96	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
16/05/26	60	133	106.4	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท
17/05/26	60	143	114.4	ไม่ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-		คชภัท

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นพพร สิลายพันธ์)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางเพ็ญนภา จันทรเพ็ญ)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 25 พฤษภาคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมคาเลมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88..... หมู่ที่ 2..... ซอย สามล้าน.....
ถนน-..... แขวง/ตำบล ลำแก่น..... เขต/อำเภอ.....ท้ายเหมือง.....
จังหวัด พังงา..... โทรศัพท์ 076-427999..... โทรสาร 076-427988.....
มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561.... ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 16 สิงหาคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม..... พ.ศ. 2569..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย ปพน พิชัยอิน.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นางเพ็ญนภา จันทรเพ็ญ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228..... หมดอายุ 25 พฤษภาคม 2574.....
ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....
ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ถึงสำเร็จรูปแบบระบบตะกอนเร่ง (AS).....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 270..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..24.. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด วัสดุสิ่งปฏิกูลมาสู่ไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1860

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,846 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,877 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายลงสู่คลองสาธารณะ (คลองเก่า)

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) :-

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข :-

คำเตือน.

- 1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำการบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
- 2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน(ID) 3-90980-0-716-86-2

ชื่อตัวและชื่อสกุล
Title/Name Surname **นาง เพ็ญภา จันทรเพ็ญ**
Mrs. Pennapa Chanpen

เลขทะเบียน
License No. **ภส.2531**

เลขทะเบียนวิชาชีพ
Member No. **208852**

ระดับ ภาควิศวกร
Level Associate Eng. **สาขาวิศวกรรม**
Discipline Environmental Eng.

วันออก
Date of Issue **25 ก.ค. 2564**

วันหมดอายุ
Date of Expiry **24 ก.ค. 2569**

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ
นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ
นายกสภาวิศวกร President

ใบสมัครสอบเข้าเป็นสมาชิกสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง



สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th

352795

QR Code

เอกสารนี้ ทำเมื่อ 28 พ.ค. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228

แบบ คพ 73-03

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thal Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เซาเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตช.กัวป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เชิงทะเล / ต.ถาง / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมตา / กะปู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กะปู้ / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลถ้ำกัน / ห้วยเหมือง / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลคึกคัก / ตช.กัวป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ธ.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2573



รายการผู้ควบคุม

บริษัท เซาเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด

รับผิดชอบ : 20 แห่ง คงเหลือภาระงาน : 20 แห่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด

เพิ่มรายการผู้ควบคุม

ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ: (4)


เรียงตาม: วันหมดอายุ



เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ภาระงาน	ผู้ออกใบอนุญาต	สถานะใบอนุญาต	สถานะการยื่น	
1	ศิริพงศ์ พะศรี	10	สกวิศวรร	ปกติ	ยื่นอันสำเร็จ	ดู
2	เพ็ญภา จันกริเพิณ	10	สกวิศวรร	ปกติ	ยื่นอันสำเร็จ	ดู
3	พญ สอนมี	10	สกวิศวรร	ปกติ	ยื่นอันสำเร็จ	ดู
4	ปริษา มุกแก้ว	10	สกวิศวรร	ปกติ	ยื่นอันสำเร็จ	ดู

รายงานบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 โรงแรมคาติมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88..... หมู่ที่ 2..... ซอย สามล้าน.....
 ถนน - แขวง/ตำบล ลำแก่น..... เขต/อำเภอ ท้ายเหมือง.....
 จังหวัด พังงา..... โทรศัพท์ 076-427999..... โทรสาร 076-427988.....
 มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561..... ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย..... หมดอายุ 16 สิงหาคม 2569.....
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

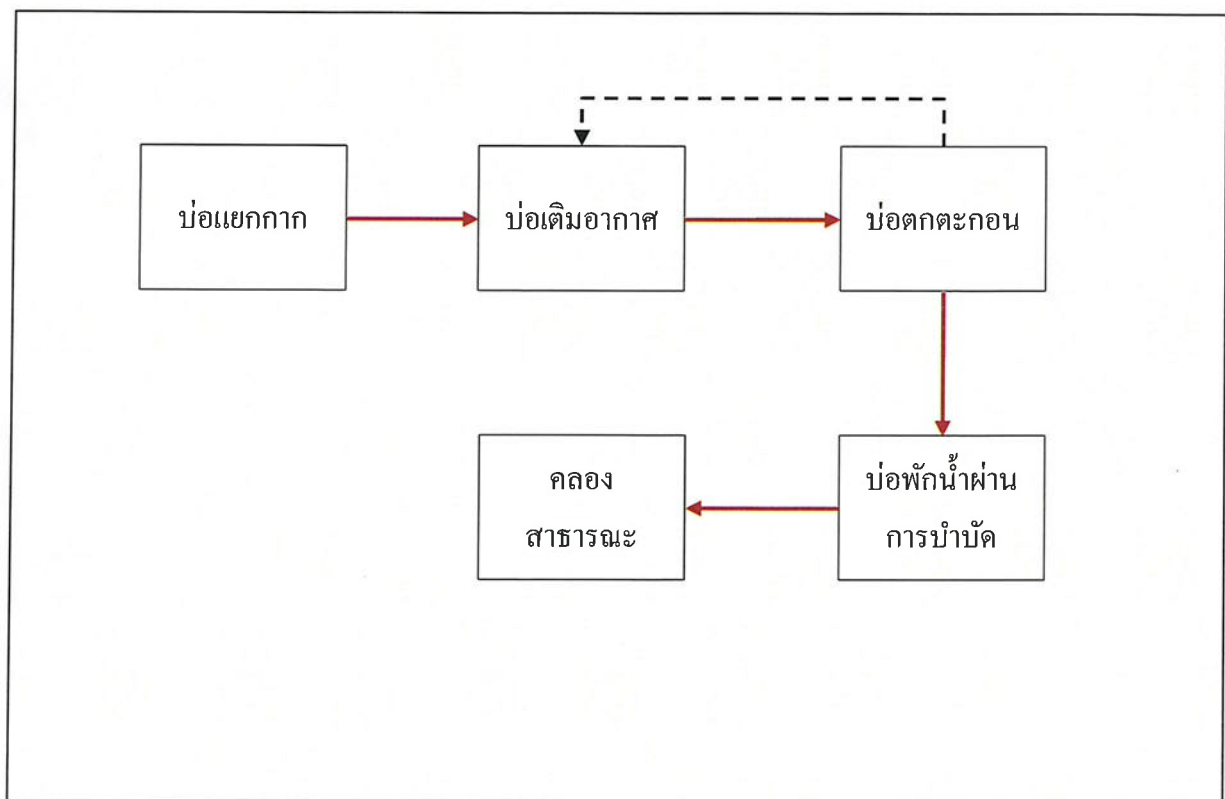

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานบันทึกสถิติและผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมศาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก															
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกจากระบบ (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณการใช้ EM และคลอรีน (กก., กก.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)			
01-06-26	105.5	144.0	115.2	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
02-06-26	105.5	120.0	96.0	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
03-06-26	105.5	129.0	103.2	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
04-06-26	105.5	117.0	93.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
05-06-26	105.5	105.0	84.0	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
06-06-26	105.5	107.0	85.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
07-06-26	105.5	127.0	101.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
08-06-26	105.5	109.0	87.2	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
09-06-26	105.5	115.0	92.0	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
10-06-26	105.5	86.0	68.8	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
11-06-26	105.5	111.0	88.8	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
12-06-26	105.5	118.0	94.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
13-06-26	105.5	163.0	130.4	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
14-06-26	105.5	192.0	153.6	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
15-06-26	105.5	156.0	124.8	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
16-06-26	105.5	135.0	108.0	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ
17-06-26	105.5	154.0	123.2	ระบาย	0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0	-	ปกติ

รายงานบันทึกสถิติและผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรมเคาหลิม่า รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก															ลายมือชื่อ	
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)		ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดทุกกิจกรรม (ลบ.ม.)
							ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบบ (ปกติ/ผิดปกติ)			
18-06-26	105.5	131.0	104.8	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
19-06-26	105.5	144.0	115.2	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
20-06-26	105.5	136.0	108.8	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
21-06-26	105.5	121.0	96.8	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
22-06-26	105.5	137.0	109.6	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
23-06-26	105.5	131.0	104.8	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
24-06-26	105.5	141.0	112.8	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
25-06-26	105.5	110.0	88.0	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
26-06-26	105.5	157.0	125.6	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
27-06-26	105.5	167.0	133.6	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
28-06-26	105.5	172.0	137.6	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
29-06-26	105.5	163.0	130.4	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
30-06-26	105.5	185.0	148.0	ระบาย	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
รวม	3,165.0	4,083.0	3,266.4	-	0		ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	0	-	อินันท์
เฉลี่ย	105.5	136.1	108.9	-	0		-	-	-	-	-	-	-	0	-	อินันท์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้
แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการ
สรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย ทศพร ศิลโยธิน) (Signature)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ) (Signature)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 25 พฤษภาคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) (Signature)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงแรมคาสิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 3/88 หมู่ที่ 2 ซอย สามล้าน ถนน - แขวง/ตำบล ลำแก่น เขต/อำเภอ ท่ายเหมือง จังหวัด พังงา โทรศัพท์ 076-427999 โทรสาร 076-427988 มี นายปพนพัชร นิยมอดุลย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31/2561 ออกให้โดย กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ 16 สิงหาคม 2569

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย ทศพร คีลาอิน)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228 หมดอายุ 25 พฤษภาคม 2574

ออกให้โดย กรมควบคุมมลพิษ

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ถึงสำเร็จรูปแบบระบบตะกอนเร่ง (AS) ...ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ...270 ...ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ...24.. ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รดลงสิ่งปฏิกูลมาสูบไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ...3,165.0 หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...4,083.0 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ...3,266.4 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบายลงลำคลองสาธารณะ (คลองเก่า)

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) :-.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ...0 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน.

- 1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูลหรือไม่ทำการบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๖
- 2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ อันเป็นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
Thai Professional Engineering License

เลขประจำตัวประชาชน (ID) 3-90980-0-716-86-2

ชื่อและนามสกุล **นาง เพ็ญภา จันทรเพ็ญ**
Mrs. Pennapa Chanpen

เลขทะเบียน **ภส.2531** เลขที่สมาชิก **208852**
 License No. Member No.

ระดับ **ภาควิศวกร** สาขา **สิ่งแวดล้อม**
 Level Associate Eng Discipline Environmental Eng

วันอนุญาต **25 ก.ค. 2564** วันบัตรหมดอายุ **24 ก.ค. 2569**
 Date of Issue 25 Jul 2021 Date of Expiry 24 Jul 2026

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ
 (นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ)
 นายกสภาวิศวกร President

นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ วิศวกร ๖๑ เกษณ

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

สภาวิศวกร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
THE ENGINEERING COUNCIL OF THAILAND

352795

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



เอกสารนี้ ทำเมื่อ 28 พ.ค. 2569

ใบอนุญาตเลขที่ 0835551002228

แบบ คพ 73-03

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

Thai Wastewater Treatment System Operator License

ประเภทนิติบุคคล

บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในท้องที่ ดังต่อไปนี้

อบต.บางม่วง / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

อบต.เจียงทะเล / กลาง / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 18 ก.พ. 2569 วันหมดอายุ 17 ก.พ. 2574

อบต.กมลา / กระบุรี / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 8 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 7 ม.ค. 2574

เทศบาลเมืองป่าตอง / กระบุรี / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 6 พ.ย. 2568 วันหมดอายุ 5 พ.ย. 2573

เทศบาลนครภูเก็ต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 22 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 21 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลวิชิต / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 21 เม.ย. 2569 วันหมดอายุ 20 เม.ย. 2574

เทศบาลตำบลลำแก่น / ท้ายเหมือง / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลรัชฎา / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2569 วันหมดอายุ 25 พ.ค. 2574

เทศบาลตำบลคึกคัก / ตะกั่วป่า / พังงา วันเริ่มบังคับใช้ 28 ม.ค. 2569 วันหมดอายุ 27 ม.ค. 2574

เทศบาลตำบลกะรน / เมืองภูเก็ต / ภูเก็ต วันเริ่มบังคับใช้ 24 ธ.ค. 2568 วันหมดอายุ 23 ธ.ค. 2573



รายการผู้ควบคุม

บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

รับผิดชอบ: 20 แหล่ง คงเหลือภาระงาน: 20 แหล่ง



รายการผู้ควบคุมทั้งหมด



ค้นหาชื่อผู้ควบคุม

ทุกสถานะ (4)



เพิ่มรายการผู้ควบคุม

เรียงตาม: วันหมดอายุ



เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ภาระงาน	ผู้ออกใบอนุญาต	สถานะใบอนุญาต	สถานะการยื่นขึ้น
1	ศรพงศ์ พะสิริ	10	สกวีศวกร	ปกติ	ยื่นขึ้นสำเร็จ  ลบ
2	เพ็ญนภา จันทรเพ็ญ	10	สกวีศวกร	ปกติ	ยื่นขึ้นสำเร็จ  ลบ
3	พินุช สอนดี	10	สกวียชัพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ปกติ	ยื่นขึ้นสำเร็จ  ลบ
4	ปริญญ์ หนูแก้ว	10	สกวียชัพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ปกติ	ยื่นขึ้นสำเร็จ  ลบ

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Kalima Resort and Villas, Khao Lak
Engineering Department

Date... 1 / 1 / 69

Location	STATUS		Encumbrance สิ่งกีดขวาง		Quantity	Recorder	Remark
	Normal	Abnormal	Yes	No			
ตึก 1	/			/	2	สม	DC
ตึก 2	/			/	4	สม	DC
ตึก 3	/			/	4	สม	DC
ตึก 4	/			/	4	สม	DC
ตึก 5	/			/	4	สม	DC
ตึก 6	/			/	4	สม	DC
Villa	/			/	9	สม	DL
Maluka	/			/	8	สม	DC3, F1, W1, WP1
Tin Terrace	/			/	5	สม	DC3, F1, W1
Meeting Room	/			/	2	สม	DC
Kids Club	/			/	1	สม	DC
Spa	/			/	1	สม	DC
Lobby	/			/	3	สม	DC
Gin Tepanyaki	/			/	2	สม	F1, W1
EN Office	/			/	1	สม	DC
BOH	/			/	2	สม	DC

Details of the defective

.....

.....

.....

DC = Dry Chemical
F = Foam
W = Water
WP = Water Pressure

(.....)

Chief Engineer



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Kalima Resort and Villas, Khao Lak
Engineering Department

Date... 2/2/69

Location	STATUS		Encumbrance สิ่งกีดขวาง		Quantity	Recorder	Remark
	Normal	Abnormal	Yes	No			
ตึก 1	/			/	2	ต้อม	DC
ตึก 2	/			/	4	ต้อม	DC
ตึก 3	/			/	4	ต้อม	DC
ตึก 4	/			/	4	ต้อม	DC
ตึก 5	/			/	4	ต้อม	DC
ตึก 6	/			/	9	ต้อม	DC
Villa	/			/	3	ต้อม	DC
Maluka	/			/	5	ต้อม	DCs, F1, W1, WP1
Tin Terrace	/			/	2	ต้อม	DC3, F1, W1
Meeting Room	/			/	2	ต้อม	DC
Kids Club	/			/	1	ต้อม	DC
Spa	/			/	1	ต้อม	DC
Lobby	/			/	3	ต้อม	DC
Gin Tepanyaki	/			/	2	ต้อม	F1, W1
EN Office	/			/	1	ต้อม	DC
BOH	/			/	2	ต้อม	DC
Details of the defective							

DC = Dry Chemical
F = Foam
W = Water
WP = Water Pressure

(.....)

Chief Engineer



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Kalima Resort and Villas, Khao Lak
Engineering Department

Date 9/5/69

Location	STATUS		Encumbrance สิ่งกีดขวาง		Quantity	Recorder	Remark
	Normal	Abnormal	Yes	No			
ตึก 1	/			/	2	JS	DC
ตึก 2	/			/	4	JS	DC
ตึก 3	/			/	4	JS	DC
ตึก 4	/			/	4	JS	DC
ตึก 5	/			/	4	JS	DC
ตึก 6	/			/	4	JS	DC
Villa	/			/	9	JS	DC
Maluka	/			/	8	JS	DCS, F1, W1, WP1
Tin Terrace	/			/	5	JS	DCS, F1, W1
Meeting Room	/			/	2	JS	DC
Kids Club	/			/	1	JS	DC
Spa	/			/	1	JS	DC
Lobby	/			/	3	JS	DC
Gin Tepanyaki	/			/	2	JS	F1, W1
EN Office	/			/	1	JS	DC
BOH	/			/	2	JS	DC
Details of the defective							

DC = Dry Chemical
F = Foam
W = Water
WP = Water Pressure

(.....)

Chief Engineer



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Kalima Resort and Villas, Khao Lak
Engineering Department

Date 4/4/69

Location	STATUS		Encumbrance สิ่งกีดขวาง		Quantity	Recorder	Remark
	Normal	Abnormal	Yes	No			
ตึก 1	/			/	2	รณว	DC
ตึก 2	/			/	4	รณว	DC
ตึก 3	/			/	4	รณว	DC
ตึก 4	/			/	4	รณว	DC
ตึก 5	/			/	4	รณว	DC
ตึก 6	/			/	4	รณว	DC
Villa	/			/	9	รณว	DC
Maluka	/			/	8	รณว	DCS, F1, W1, WP1
Tin Terrace	/			/	5	รณว	DC3, F1, W1
Meeting Room	/			/	2	รณว	DC
Kids Club	/			/	1	รณว	DC
Spa	/			/	1	รณว	DC
Lobby	/			/	3	รณว	DC
Gin Tepanyaki	/			/	2	รณว	F1, W1
EN Office	/			/	1	รณว	DC
BOH	/			/	2	รณว	DC
Details of the defective							

DC = Dry Chemical
F = Foam
W = Water
WP = Water Pressure

(.....)

Chief Engineer



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Kalima Resort and Villas, Khao Lak
Engineering Department

Date... 4/5/69

Location	STATUS		Encumbrance สิ่งกีดขวาง		Quantity	Recorder	Remark
	Normal	Abnormal	Yes	No			
ตึก 1	/			/	2	จ้าว	DC
ตึก 2	/			/	4	จ้าว	DC
ตึก 3	/			/	4	จ้าว	DC
ตึก 4	/			/	4	จ้าว	DC
ตึก 5	/			/	4	จ้าว	DC
ตึก 6	/			/	4	จ้าว	DC
Villa	/			/	4	จ้าว	DC
Maluka	/			/	4	จ้าว	DCS, F1, W1, WP1
Tin Terrace	/			/	5	จ้าว	DCS, F1, W1
Meeting Room	/			/	2	จ้าว	DC
Kids Club	/			/	1	จ้าว	DC
Spa	/			/	1	จ้าว	DC
Lobby	/			/	3	จ้าว	DC
Gin Tepanyaki	/			/	2	จ้าว	F1, W1
EN Office	/			/	1	จ้าว	DC
BOH	/			/	2	จ้าว	DC
Details of the defective							

DC = Dry Chemical
F = Foam
W = Water
WP = Water Pressure


 (.....)
 Chief Engineer



FIRE EXTINGUISHER CHECK LIST

Kalima Resort and Villas, Khao Lak
Engineering Department

Date... ๑1/๑1/๕๙

Location	STATUS		Encumbrance สิ่งกีดขวาง		Quantity	Recorder	Remark
	Normal	Abnormal	Yes	No			
ตึก 1	/			/	2	วิม	DC
ตึก 2	/			/	4	วิม	DC
ตึก 3	/			/	4	วิม	DC
ตึก 4	/			/	4	วิม	DC
ตึก 5	/			/	4	วิม	DC
ตึก 6	/			/	4	วิม	DC
Villa	/			/	9	วิม	DC
Maluka	/			/	8	วิม	DCS, F1, WD1
Tin Terrace	/			/	5	วิม	DCS, F1, W1
Meeting Room	/			/	2	วิม	DC
Kids Club	/			/	1	วิม	DC
Spa	/			/	1	วิม	DC
Lobby	/			/	3	วิม	DC
Gin Tepanyaki	/			/	2	วิม	F1, W1
EN Office	/			/	1	วิม	DC
BOH	/			/	2	วิม	DC

Details of the defective

.....

.....

.....

DC = Dry Chemical
F = Foam
W = Water
WP = Water Pressure

(.....)

Chief Engineer