

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัดไฟ



1 ปรับอุณหภูมิ
ไม่ให้ต่ำกว่า 25 องศา
จะช่วยให้อุ่นสบาย และ
ประหยัดไฟได้ถึง 15-20%

2 ตั้งเวลาปิดแอร์
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย
อาศัยความเย็นสะสม
ที่เหลืออยู่ภายในห้อง

3 เปิดพัดลม
แทนการเปิดแอร์
สำหรับวันที่
อากาศเย็นกำลังดี



4 ไม่ปรุงอาหาร
ในห้องที่เปิดแอร์
ทำให้แอร์ทำงานหนัก
เปลืองไฟมากขึ้น
และทำให้ห้องมีกลิ่นเหม็น

5 ไม่ปลุกต้นไม้
หรือตากผ้าในห้องแอร์
เพราะจะเกิดความชื้น
ทำให้แอร์ทำงานหนัก และเป็น
สาเหตุของการเกิดกลิ่นอับ

6 ทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ
อย่างน้อยทุก ๆ 1 เดือน
เพราะถ้าเก็บฝุ่น
ทำให้แอร์ทำงานหนัก

ขั้นตอนการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ



1 เปิดหน้ากากแอร์ขึ้น

2 นำแผ่นฟیلเตอร์ออกมา

3 ล้างทำความสะอาด



4 เมื่อฟیلเตอร์แห้ง ให้นำใส่กลับที่เดิม
เปิดแอร์โหมดพัดลม 45-60 นาที


สแกน QR Code
เพื่อรับชม
วิธีล้างแผ่นกรองอากาศ
ด้วยตนเอง

PLUS+
LIVING MANAGEMENT

Room No.	Room Name	Area (sq.m.)	Volume (cu.m.)	Temperature (°C)	Humidity (%)	CO2 (ppm)	PM2.5 (µg/m³)	PM10 (µg/m³)	NO2 (ppb)	O3 (ppb)	SO2 (ppb)	CO (ppm)	CH4 (ppm)	Other
101	Room 101	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
102	Room 102	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
103	Room 103	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
104	Room 104	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
105	Room 105	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
106	Room 106	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
107	Room 107	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
108	Room 108	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
109	Room 109	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
110	Room 110	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
111	Room 111	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
112	Room 112	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
113	Room 113	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
114	Room 114	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
115	Room 115	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
116	Room 116	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
117	Room 117	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
118	Room 118	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
119	Room 119	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
120	Room 120	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
121	Room 121	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
122	Room 122	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
123	Room 123	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
124	Room 124	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
125	Room 125	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
126	Room 126	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
127	Room 127	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
128	Room 128	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
129	Room 129	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
130	Room 130	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
131	Room 131	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
132	Room 132	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
133	Room 133	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
134	Room 134	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
135	Room 135	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
136	Room 136	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
137	Room 137	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
138	Room 138	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
139	Room 139	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
140	Room 140	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
141	Room 141	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
142	Room 142	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
143	Room 143	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
144	Room 144	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
145	Room 145	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
146	Room 146	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
147	Room 147	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
148	Room 148	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
149	Room 149	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	
150	Room 150	15.2	42.5	26.5	65	450	15	35	10	5	2	0.5	0.1	

ขอให้แจ้งปิดวาล์วหน้าห้องชุดเมื่อไม่มีการพักอาศัย Please Turn Off the Water Valve

Announce Date: 19 February 2021



เมื่อไม่มีการพักอาศัยภายในห้องชุดเป็นเวลานานหลายวัน
ขอให้แจ้งฝ่ายจัดการฯ ปิดวาล์วน้ำหน้าห้องชุด เพื่อป้องกันการรั่วซึมภายในห้องชุด

To prevent leaks in your unit while away for long periods, please notify Management before leaving so that we can temporarily turn off your water valve.

PLUS+
LIVING MANAGEMENT


24 5 b5
SUBJECT

24 5 b5
DATE

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร 02-357-1993 มี นิติบุคคลอาคารชุดส่วน พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วยประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ใน อ. 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

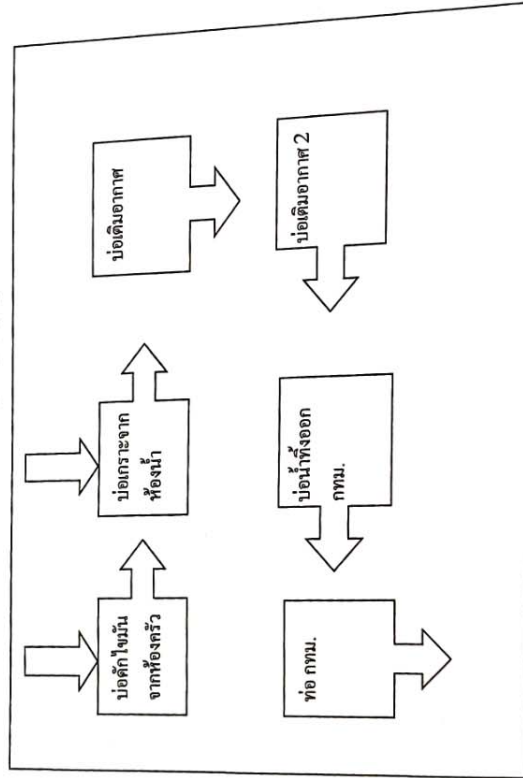

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย										ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ แก้ไข										
ปี	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร พาณิชย์	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร อุตสาหกรรม	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ราชการ	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร โรงเรียน	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร โรงพยาบาล	ปริมาณ น้ำทิ้ง จาก อาคาร ท่าอากาศยาน	การบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณ สารพิษ ตกค้าง ในน้ำ									
							รวม น้ำทิ้ง (กก)	น้ำทิ้ง จาก อาคาร พาณิชย์ (กก)	น้ำทิ้ง จาก อาคาร อุตสาหกรรม (กก)			น้ำทิ้ง จาก อาคาร ราชการ (กก)	น้ำทิ้ง จาก อาคาร โรงเรียน (กก)	น้ำทิ้ง จาก อาคาร โรงพยาบาล (กก)	น้ำทิ้ง จาก อาคาร ท่าอากาศยาน (กก)					
1/1/59	27	70	68.60	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
2/1/59	20	69	67.62	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
3/1/59	26	63	61.74	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
4/1/59	23	76	74.48	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
5/1/59	18	62	60.76	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
6/1/59	28	80	78.40	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
7/1/59	20	69	67.62	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
8/1/59	18	53	51.84	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
9/1/59	20	73	71.54	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
10/1/59	18	61	59.78	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
11/1/59	31	68	66.64	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
12/1/59	17	87	83.26	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้
13/1/59	21	65	63.70	233.98	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้

14/1/69	25	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
15/1/69	29	50	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
16/1/69	21	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
17/1/69	22	41	40.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
18/1/69	16	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
19/1/69	22	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
20/1/69	16	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
21/1/69	22	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
22/1/69	29	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
23/1/69	21	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
24/1/69	22	52	50.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
25/1/69	24	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
26/1/69	26	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
27/1/69	23	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
28/1/69	19	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
29/1/69	21	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
30/1/69	21	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
31/1/69	19	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นสถิติและข้อมูลจริงตามที่ปรากฏข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสาเวน พหลโยธิน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีเมตร

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้ง 1402.42 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 1374.37 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สู่ออกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ทำการกำจัดไปแล้ว

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปกรณ์ครบ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่บันทึกหรือรายงานไม่โดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงตำบล
สามเสนใน เขตอัมปนาท พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-357-1991 โทร [REDACTED]
นิติบุคคลอาคารชุดสถาน พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ๗ ในอนุญัตติเลขที่ (ถ้ายี่) 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร
และสิ่งแวดล้อม หนองเตา ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษข้าง
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย


ในอนุญัตติเลขที่

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ๕๐๒ อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงคำบด ต.สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร 02-357-1993 มี นิตยบุคคลอาคารชุดอาว่น พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ใบ ๐.6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี ผู้มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

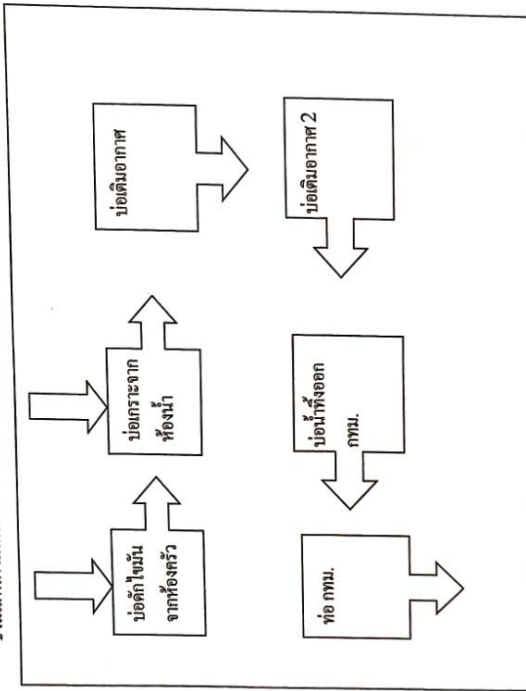

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำเสีย(ในครัวเรือน)										ชนิดสาร เคมีอันตราย ผู้บันทึก			
	ปริมาณ น้ำเสีย รวม	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม ปกติ	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม พิเศษ	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม พิเศษ	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม พิเศษ	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม พิเศษ	การบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณ สารเคมี อันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (กิโลกรัม) (ก.ก.)	ผู้บันทึก และ ตรวจสอบ	
							ปริมาณ น้ำเสีย รวม	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม ปกติ	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม พิเศษ	ปริมาณ น้ำเสีย จาก กิจกรรม พิเศษ				
1	12/69	71	69.58	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
2	2/2/69	76	74.48	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
3	3/2/69	61	59.78	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
4	4/2/69	60	58.80	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
5	5/2/69	76	74.48	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
6	6/2/69	62	60.76	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
7	7/2/69	67	65.66	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
8	8/2/69	65	63.70	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
9	9/2/69	71	69.58	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
10	10/2/69	67	65.66	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
11	11/2/69	73	71.54	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
12	12/2/69	61	59.78	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้
13	2/2/69	67	65.66	23370	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้	น้ำใช้

14/2/69	ไม่มี มิเตอร์	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
15/2/69	ไม่มี มิเตอร์	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
16/2/69	ไม่มี มิเตอร์	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
17/2/69	ไม่มี มิเตอร์	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
18/2/69	ไม่มี มิเตอร์	65	36.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
19/2/69	ไม่มี มิเตอร์	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
20/2/69	ไม่มี มิเตอร์	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
21/2/69	ไม่มี มิเตอร์	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
22/2/69	ไม่มี มิเตอร์	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
23/2/9	ไม่มี มิเตอร์	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
24/2/69	ไม่มี มิเตอร์	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
25/2/69	ไม่มี มิเตอร์	42	41.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
26/2/69	ไม่มี มิเตอร์	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
27/2/69	ไม่มี มิเตอร์	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
28/2/69	ไม่มี มิเตอร์	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ร่างข้างต้นถูกต้องทุกประการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมชุดฮเว่น พหลโยธิน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาช

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาช

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีข้อมูล

(๒) ปริมาณน้ำเสียที่ถูกลีกรวมในแหล่งกักเก็บมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้ง 1402.42 หนว

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 1374.37 หนว

(๔) การระบบบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สู่ออกสู่ระบบน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่เข้าใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ทำการกำจัดไปแล้ว

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงตำบล

สามเสนใน เขตอัมเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-357-1991 โทรสาร

นิติบุคคลอาคารชุดชวเนน พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ๗ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร

และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดทำ)

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ท่อน้ำทิ้ง กทม.

.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กทม. สูบน้ำไปกำจัด

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการประเมินผลและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงตำบล สามเสนใน เขตอ่าวทองหล่อ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร 02-357-1993 มี นิติบุคคลอาคารชุดอาวัน พลอยอิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ใบ ๑6 ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี จึงมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

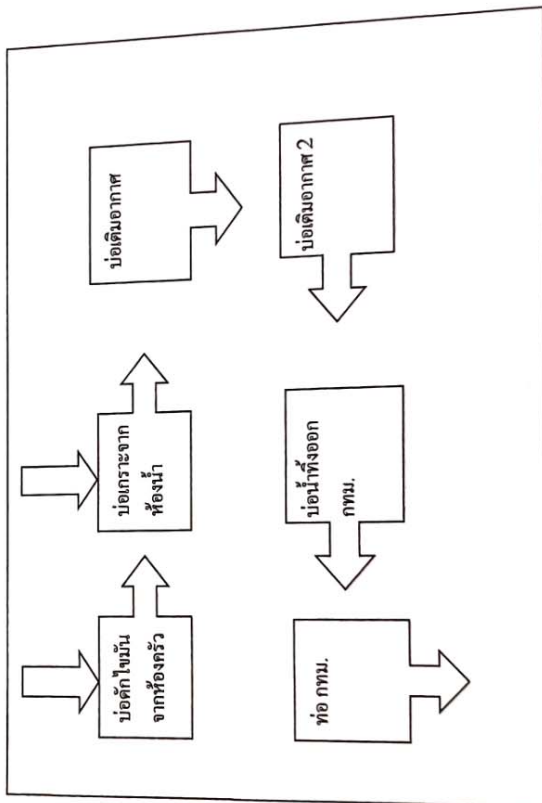

ที่ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ตามข้อชี้ แจง		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) เฉลี่ย 2%	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/3/69	23	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
2/3/69	21	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
3/3/69	17	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
4/3/69	32	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
5/3/69	21	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
6/3/69	22	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
7/3/69	22	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
8/3/69	20	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
9/3/69	27	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
10/3/69	21	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
11/3/69	21	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
12/3/69	20	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		
13/3/69	30	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ครบแล้ว	ไม่มี		

14/3/69	23	78	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
15/3/69	23	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
16/3/69	21	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
17/3/69	25	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
18/3/69	24	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
19/3/69	24	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
20/3/69	20	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
21/3/69	22	66	64.68	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
22/3/69	22	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
23/3/69	28	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
24/3/69	18	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
25/3/69	22	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
26/1/69	22	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
27/3/69	21	75	73.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
28/3/69	20	69	67.62	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
29/3/69	21	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
30/3/69	27	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
31/3/69	28	78	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับร [redacted] มาดำรงข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดสวน พลโยธิน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้ง 1402.42 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ส่งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 1374.37 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สู่ออกสู่ระบบน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนที่เก็บจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ทำการกำจัดไปแล้ว

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ขืนผิดหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๘๗

แบบ ทศ. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 4 ถนน อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงตำบล
สามเสนใน เขตอัมปนาท พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-357-1991 โทรสาร
นิติบุคคลอาคารชุดสวน พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งนี้เป็นมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 62552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร
และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ผู้จัดการ)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ

..... หมดอายุ

..... หมดอายุ

..... หมดอายุ

..... หมดอายุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

..... แบบต่อเนื่อง

..... ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

..... เครื่องสูบน้ำ

..... เครื่องเติมอากาศ

..... เครื่องกวนผสมน้ำเสีย

..... เครื่องสูบน้ำ

..... เครื่องเติมอากาศ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

..... ท่อน้ำทิ้ง กทม.


(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

..... ให้ทาง กทม. สูบน้ำไปกำจัด

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงตำบล สามแสนใน เขตอำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร 02-357-1993 มี นิติบุคคลอาคารชุดจำนวน พลเรือน เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการ แห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี). 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ใบ ๐6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและ สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

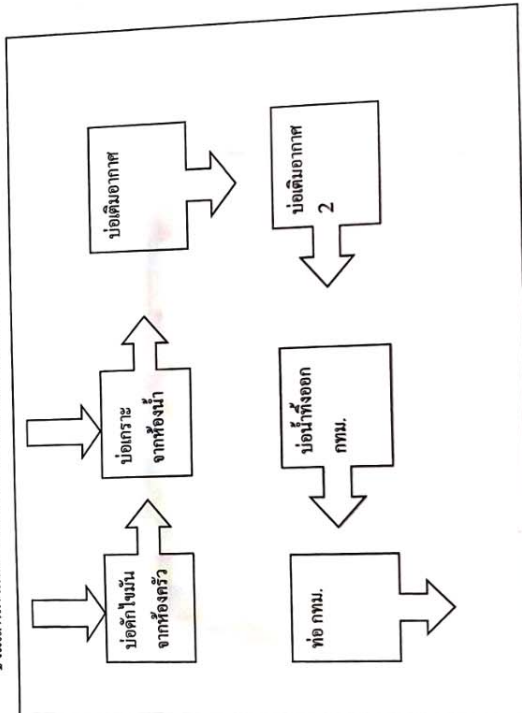

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) เฉลี่ย 2%	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/4/69	24	64	67.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
2/4/69	22	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
3/4/69	23	90	88.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
4/4/69	22	85	83.30	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
5/4/69	22	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
6/4/69	22	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
7/4/69	21	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
8/4/69	24	83	81.34	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
9/4/69	23	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
10/4/69	21	77	76.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
11/4/69	38	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
12/4/69	22	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	
13/4/69	24	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี	

14/4/69	25	72	70.56	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
15/4/69	22	71	69.58	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
16/4/69	24	79	77.42	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
17/4/69	21	75	73.50	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
18/4/69	29	75	73.50	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
19/4/69	18	75	73.50	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
20/4/69	24	69	67.62	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
21/4/69	22	71	69.58	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
22/4/69	22	79	77.42	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
23/4/69	24	75	73.50	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
24/4/69	21	71	69.58	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
25/4/69	20	80	78.40	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
26/4/69	22	75	73.50	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
27/4/69	20	75	73.50	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
28/4/69	22	77	75.46	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
29/4/69	20	73	71.54	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	
30/4/69	22	70	68.60	ระบาช	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาฯ
ออกให้โดย
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาฯ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอยอินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงตำบล
สามเสนใน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-357-1991 โทรสาร 02-357-1993 มี
นิติบุคคลอาคารชุดจำนวน พลอ.ไถย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ๗ ใบอนุญาตเลขที่ (ดัม) 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร
และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับทิ้ง

(๑) ปริมาณชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ วัฏจักร

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมตะกอน

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ต่อไปทั้ง กปน

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

ให้ทาง กปน. ดูแนบไปกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

ไม่มีมิเตอร์

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมทั้ง 2,229 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2,184.42 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ตามข้อกำหนด กปน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่ใส่ (ชนิดหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ทำการกำจัดไปแล้ว

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดในข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ ไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง


ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำปรับปรับตามมาตรา ๘๐๖

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สหสิริสารวินิจัย
แขวงตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไป
โทรศัพท์ 02-357-1993 มี นิติบุคคลอาคารชุดอาวัน พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี). 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ใบ อ.6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมอชอุรุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

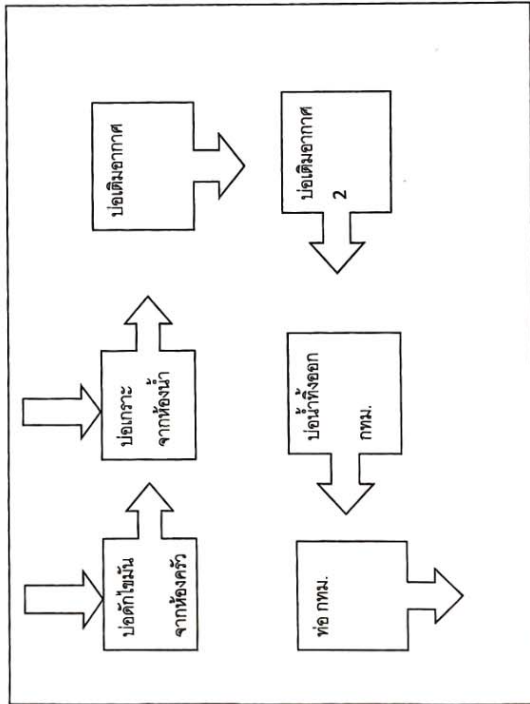

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) เฉลี่ย 2%	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/5/69	25	92	90.16	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
2/5/69	20	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
3/5/69	24	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
4/5/69	22	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
5/5/69	22	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
6/5/69	20	81	79.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
7/5/69	22	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
8/5/69	28	98	96.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
9/5/69	26	72	70.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
10/5/69	19	52	50.56	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
11/5/69	23	77	75.46	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
12/5/69	32	99	97.02	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
13/5/69	21	46	45.08	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		

14/5/69	22	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
15/5/69	27	102	99.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
16/5/69	24	54	52.92	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
17/5/69	18	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
18/5/69	23	94	92.12	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
19/5/69	24	60	58.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
20/5/69	75	75	73.50	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
21/5/69	73	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
22/5/69	22	95	93.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
23/5/69	25	81	79.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
24/5/69	24	52	50.96	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
25/5/69	24	95	93.10	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
26/5/69	29	65	63.70	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
27/5/69	37	74	72.52	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
28/5/69	28	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
29/5/69	32	93	91.14	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
30/5/69	30	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี
31/5/69	35	80	78.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ผู้รับรองว่ากรอกบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

หน่วยงาน		สาขา		พหลโยธิน		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 92-11-65		FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	FE-B-01	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น B	120+				
2	FE-B-02	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น B	120+				
3	FE-B-03	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น B	120+				
4	FE-B-04	✓		✓		✓		ลานจอดรถชั้น B	90				
5	FE-01-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST2	120+				
6	FE-01-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST3	30				
7	FE-02-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST1	120+				
8	FE-02-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST2	30				
9	FE-02-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST3	30				
10	FE-02-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 2	120+				
11	FE-03-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST1	120+				
12	FE-03-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST2	120+				
13	FE-03-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST3	30				
14	FE-03-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 3	120+				
15	FE-04-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST1	120+				
16	FE-04-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST2	90				
17	FE-04-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST3	120+				
18	FE-04-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 4	30				
19	FE-05-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST1	120+				
20	FE-05-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST2	120+				
21	FE-05-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST3	120+				
22	FE-05-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 5	30				
23	FE-06-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST1	120+				
24	FE-06-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST2	120+				
25	FE-06-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น ST3	120+				
หมายเหตุ													

หน่วยงาน สาขา พหลโยธิน		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 22-11-65		รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคสรี		สภาพแบบเคสรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
26	FE-06-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 6	120
27	FE-07-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น 7 ST 1	120+
28	FE-07-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น 7 ST 2	120+
29	FE-07-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น 7 ST 3	120+
30	FE-07-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 7	120+
31	FE-08-ST1	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น 8 ST 1	120+
32	FE-08-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น 8 ST 2	90
33	FE-08-ST3	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น 8 ST 3	120+
34	FE-08-01	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางชั้น 8	ปกติ
35	FE-R-ST2	✓		✓		✓		ทางหนีไฟชั้น R ST2	

PLUS +

บริษัท พลิัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	5
รหัส : HVPT-001-AMZ20D00500176-FP/FHC-000	1
เลขที่ใบงาน : 1 : FHC	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-003/07/2022	5
ชื่ออาคาร : อาคาร พลิัส	ชื่อ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ส	บก	
1	ตรวจสอบสภาพ	✓		
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓		
4	ตรวจสอบ (ไฟกระพริบ) การทำงาน	✓		
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วส่งงานสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลิัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Emergency Light - ประจำเดือน

รหัสงาน : EMLT-M	5
รหัส : HVPT-001-AMZ20D00500175-EMLT-0002	1
เลขที่ใบงาน : FIREEXIT	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-002/11/2022	5
ชื่ออาคาร : อาคาร พลิัส	ชื่อ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		ส	บก	
1	Emergency Light	✓		
2	ตรวจสอบสภาพ	✓		
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓		

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วส่งงานสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

พิกัดแผนที่ ECU/HIPD-M-C-M	
เลขที่ใบแจ้งหนี้ HUPHPT-ANY/CNWPZJF0800369HPKPKWQ.000	
1 : FHC	
เลขที่ใบงาน WO-003/09/2022	
วันที่ปิดบัญชี 06/09/2022	
ชื่ออาคาร บ้าน วัด เกษมราษฎร์	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ (ถ้ามีข้อบกพร่อง)
		สี	กลิ่น	อาการ	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

தமிழகம்

25/3/2016

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	1
รหัส	1
HVPT-001-A1/ZD00S00176-FP/FHC-000	2
1 : FHC	3
เลขที่ใบงาน	4
WO-003/08/2022	5
วันที่ปฏิบัติงาน	6
08/08/2022	7
ชื่ออาคาร	8
อาคาร ๖	9

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าพบข้อบกพร่อง)
		สี	น้ำใจ	สภาพเสียง	
	ชุด Fire Host Cabinet (FMC)				
1	ตรวจสอบสีสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบสีความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบสีความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจสอบเสียง (ฟังชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจสอบสีประสิทธิภาพ	✓			

ИЖИГАЛГА

2015/05/20

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

รหัสงาน : FPFHC-M	
รหัส : HVPT-001-AMZ2D00S00175-FPFHC-000	
1 : FHC	
เลขที่ใบงาน : WO-003/10/2022	
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/10/2022	
ชื่ออาคาร : ชลบุรี 1	ชื่อช่าง : พลเดช อดิ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	บันทึก	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ			
2	ตรวจเช็คความสะอาด			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ			

หมายเหตุ


งานอยู่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

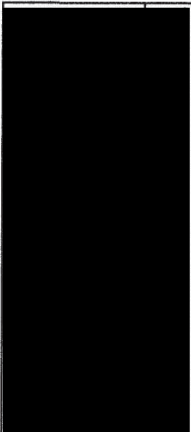รหัสงาน : FPFHC-M	
รหัส : HVPT-001-AMZ2D00S00175-FPFHC-000	
1 : FHC	
เลขที่ใบงาน : WO-003/11/2022	
วันที่ปฏิบัติงาน : 06/11/2022	
ชื่ออาคาร : ชลบุรี 1	ชื่อช่าง : พลเดช อดิ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามี)
		สี	บันทึก	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจเช็คสภาพ			
2	ตรวจเช็คความสะอาด			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ			

หมายเหตุ

งานอยู่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน


☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน อาคาร		ส่วน พลเรือน		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FHC	
		ส่วน พลเรือน		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-R-ST-2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-08-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-08-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-07-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-07-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-06-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-06-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-05-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-05-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-04-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-04-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-03-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-03-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-02-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-01-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-B-ST2		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC-G-ST1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รวมยอด																	

หน่วยงาน อาคาร	สถานะ พลเรือน		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		6/2/65	
	สถานะ พลเรือน															
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกทุบแฉ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ								
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC-R-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-08-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-08-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-07-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-07-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-06-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-06-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-05-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-05-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-04-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-04-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
03-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-03-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-02-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-02-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-01-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-B-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-B-ST2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC-G-ST1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
รวมยอด																
รวมยอด																
รวมยอด																
รวมยอด																

หน่วยงาน อาคาร	ส่วน พหลโยธิน		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ
	ส่วน พหลโยธิน	ส่วน พหลโยธิน	วางน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระจก/กฏแรง	อื่น ๆ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
FHC-R-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-08-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-08-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-07-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-07-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-06-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-06-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-05-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-05-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-04-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-04-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-03-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-02-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-02-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-01-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-B-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-B-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-G-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ	 ชานอย นิม												

หน่วยงาน อาคาร	ส่วน พหลโยธิน		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ
	ส่วน พหลโยธิน	ส่วน พหลโยธิน	วางน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระจก/กฏแรง	อื่น ๆ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
รายการ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
FHC-R-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-08-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-08-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-07-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-07-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-06-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-06-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-05-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-05-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-04-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-04-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-03-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-02-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-02-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-01-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-B-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-B-ST2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC-G-ST1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ	 ชานอย นิม												

หน่วยงาน อาคาร	สถานะ พหุโลม		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FHC	
	สถานะ พหุโลม															
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวทรม	สายฉีด	ขวาน	กระบอกฉีดยา	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ								
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-R-ST-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-08-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-07-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-06-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-05-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-04-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
>03-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-03-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-02-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-01-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-B-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-G-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
รวมทั้งหมด																
รวมทั้งหมด																

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

หน่วยงาน อาคาร	จำนวน พหุโลม		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์				ผลการตรวจสอบ	
	ถังดับเพลิง	วาล์ว	หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกฉีดยา		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	ปกติ	แก้ไข			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC-R-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-08-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-08-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-07-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-07-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-06-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-06-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-05-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-05-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-04-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-04-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
>03-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-03-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-02-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-02-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-01-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-B-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-B-ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC-G-ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
รวมทั้งหมด																		
รวมทั้งหมด																		


น.3/27

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ - ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-357-1991 โทรสาร 02-357-1993 มี นิติบุคคลอาคารชุดส่วน พหุโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี). 6/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ใบ ๐ 6. ออกให้โดยกรุงเทพมหานครและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

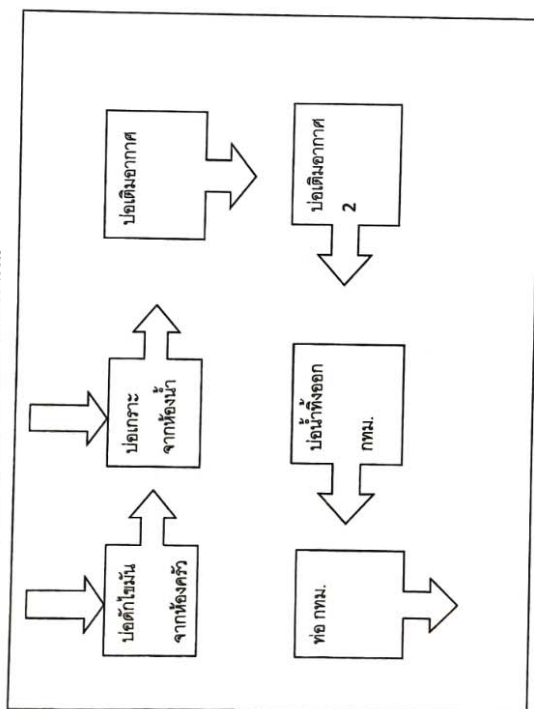

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.) เฉลี่ย 2%	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/6/69	31	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
2/6/69	32	64	62.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
3/6/69	25	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
4/6/69	22	91	89.18	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
5/6/69	23	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
6/6/69	22	50	49	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
7/6/69	26	81	79.38	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
8/6/69	31	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
9/6/69	37	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
10/6/69	30	89	87.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
11/6/69	31	76	74.48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
12/6/69	32	84	82.32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		
13/6/69	31	63	61.74	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบแล้ว	ไม่มี		

14/6/69	33	68	66.64	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
15/6/69	35	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
16/6/69	30	87	85.26	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
17/6/69	24	62	60.72	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
18/6/69	32	103	100.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
19/6/69	37	56	54.88	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
20/6/69	24	62	60.76	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
21/6/69	30	70	68.60	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
22/6/69	40	98	96.04	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
23/6/69	25	53	51.94	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
24/6/69	29	73	71.54	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
25/6/69	32	67	65.66	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
26/6/69	30	89	87.22	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
27/6/69	31	59	57.82	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
28/6/69	39	79	77.42	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
29/6/69	33	71	69.58	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี
30/6/69	19	78	74.44	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดูแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

กต้องทุกประการ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

(๕) วิจัยการระดมทุนที่เกิดจากระบบบัญชีและวิธีการจัด

ให้ทาง กทม. สืบนำไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบัญชีเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบัญชี (หน่วย)

ไม่มีติดര്

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

รวมปี 2.201 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบัญชี (ลบ.ม.)

รวมทั้งเดือน 2,076.71 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบัญชี

สูบลอกท่อระบายน้ำ กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบัญชีและอุปกรณ์

- ระบบบัญชี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมมลพิษ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องควบคุมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลอย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบัญชีที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

ทำการกำจัดไปแล้ว

(๘) บัญชีหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

คำเตือน ๑. ถ้าหากผู้ใช้คอมพิวเตอร์แหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบัญชีหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชีผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามกติกา ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชีผู้ใดที่เพิกเฉยไม่แสดงข้อความอัน

เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา

๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัญชี

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ ๔- ซอย อินทามระ 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงศาลาสามเสนใน เขตจตุจักร พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-357-1991 โทรสาร 02- 357-1993 มีนิติบุคคลอาคารชุดอา เว้น พหลโยธิน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท ข ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๕/2552 (20 กุมภาพันธ์ 2552) ออกให้โดย กรุงเทพมหานครและ

สิ่งแวดล้อม หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัญชีเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ

ของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบัญชี

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

สมุดคุมจุดมิเตอร์น้ำประจำส่วนกลาง



วันเดือนปี	มิเตอร์ประจำ (.....ตอนเช้า.....ตอนเย็น.....)		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/5/69	60120	60212	92	90.16
01/5/69	60212	60284	72	70.56
3/5/69	60284	60357	73	71.54
4/5/69	60357	60410	53	61.74
5/5/69	60410	60500	90	98.40
6/5/69	60500	60581	81	79.38
7/5/69	60581	60653	72	70.56
8/5/69	60653	60751	98	76.04
9/5/69	60751	60823	72	70.56
10/5/69	60823	60875	52	50.56
11/5/69	60875	60952	77	75.46
12/5/69	60952	61051	99	97.02
13/5/69	61051	61097	46	45.08
14/5/69	61097	61173	76	74.48
16/5/69	61173	61275	102	70.06
18/5/69	61275	61329	54	52.62
18/5/69	61329	61409	80	78.40
18/5/69	61409	61505	94	92.12
19/5/69	61505	61563	60	58.80
20/5/69	61563	61638	75	73.50
21/5/69	61638	61711	73	71.54
22/5/69	61711	61806	95	95.10 / 65.89
23/5/69	61806	61887	81	76.38
24/5/69	61887	61939	52	50.96
26/5/69	61939	62034	95	93.10
26/5/69	62034	62099	65	63.90
27/5/69	62099	62176	74	70.52
28/5/69	62176	62252	76	77.42
29/5/69	62252	62345	93	91.14
30/5/69	62345	62478	80	78.40
31/5/69	62478	62578	80	78.40

92.85

92.96.00

การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย



ตรวจเช็คทำความสะอาดปั๊มเตรน และเปลี่ยนลูกลอย ลูกที่ 2/4 ของบ่อหนองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เพื่อพร้อมใช้งาน

163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย



ตรวจเช็คทำความสะอาดปั๊มเดรน และเปลี่ยนลูกกลอย ลูกที่ 2/4 ของบ่อหนองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ เพื่อพร้อมใช้งาน

163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การขุด / ลอกบ่อหนองน้ำและวางระบายน้ำ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +


การขุด / ลอกบ่อหนองน้ำและวางระบายน้ำ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ

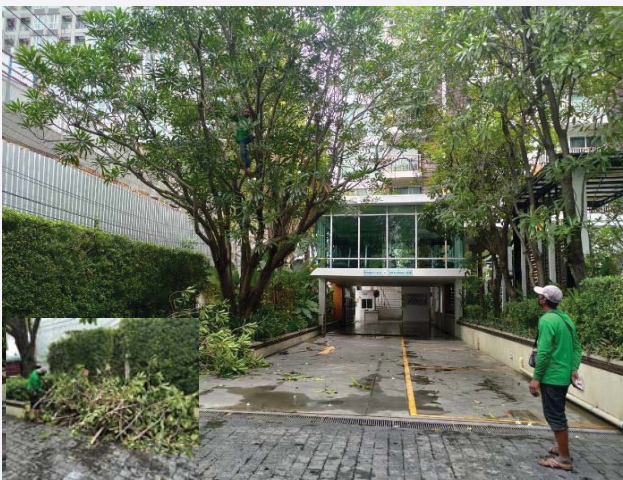

163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การเก็บขนมูลฝอยในโครงการ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขต



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การล้างทำความสะอาดห้องพักรมูลฝอย



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +


การซ้อมหนีไฟ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การซ้อมหนีไฟ

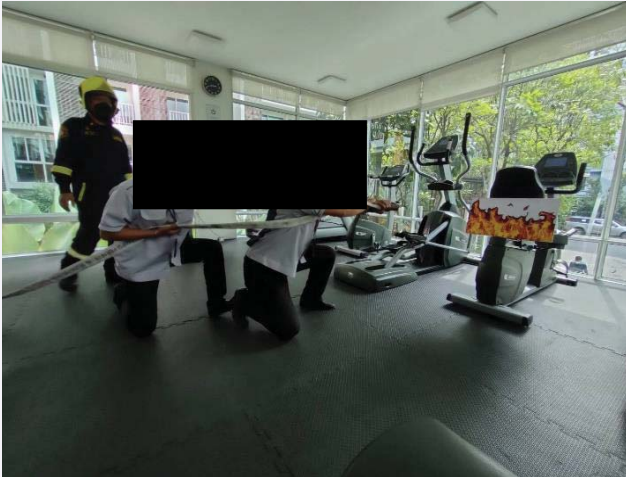

163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การซ้อมหนีไฟ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +


การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การพ่นยาฆ่ายุง / ปลวก

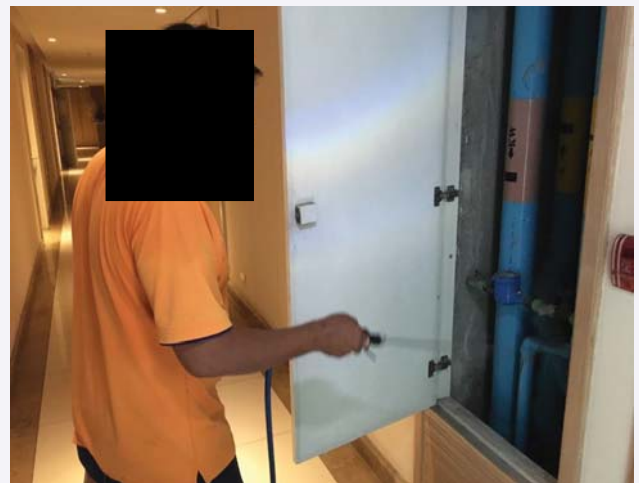

163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

การพ่นยาฆ่ายุง / ปลวก



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +

ป้ายเตือนห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ



163 RAJAPARK BUILDING, 10TH FLOOR,
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND

PLUS +