

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อปรับสภาพน้ำ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/01/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:12 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0047 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/01/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 02/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 106-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	99	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	151	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	16	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	83	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บอร์ดน้ำดื่มไม่
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0048
ลักษณะตัวอย่าง : สี เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:04 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/01/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 02/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	5.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	19	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	6.3	40	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	8.3	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	6.2	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	17,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

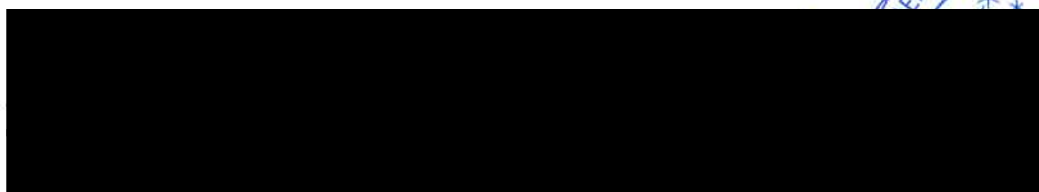



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : ปอปรับสภาพน้ำ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/02/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:44 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0307 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 106-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	86	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	458	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	35	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	78	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

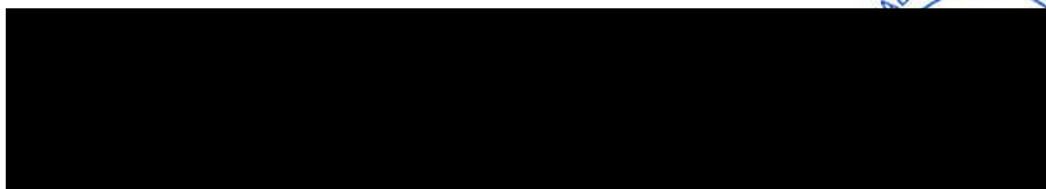



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บอร์ดน้ำต้นไม้
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0308
ลักษณะตัวอย่าง : สี เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:38 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-25/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	30	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	7.5	40	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	10	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	92,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

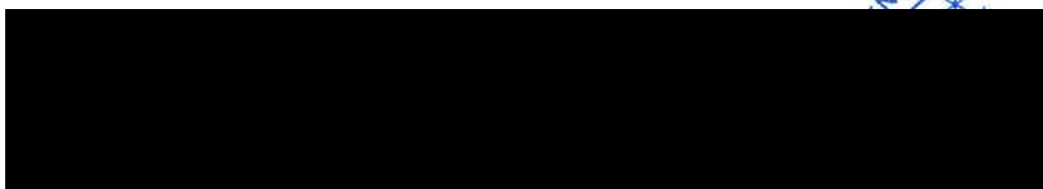



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อปรับสภาพน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0548
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:46 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-24/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	117	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	343	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	13	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	94	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	2.5	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บอร์ดน้ำต้นไม้
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0549
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:35 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-24/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าค่าสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	5.8	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	55	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	10	40	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	11	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	5.3	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	22,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อปรับสภาพน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0775
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:07 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-21/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 22/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	91	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	193	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	21	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	82	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	3.3	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

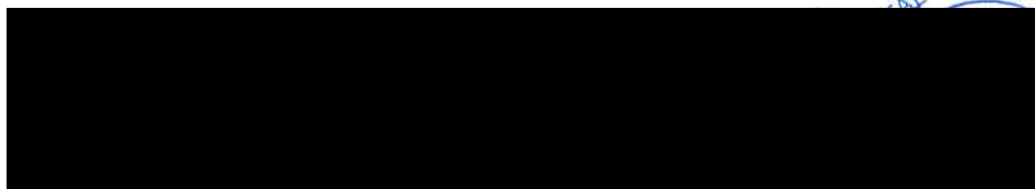



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อน้ำต้นน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0776
ลักษณะตัวอย่าง : สี เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:00 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-21/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 22/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	27	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	6.4	40	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	8.2	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	17,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

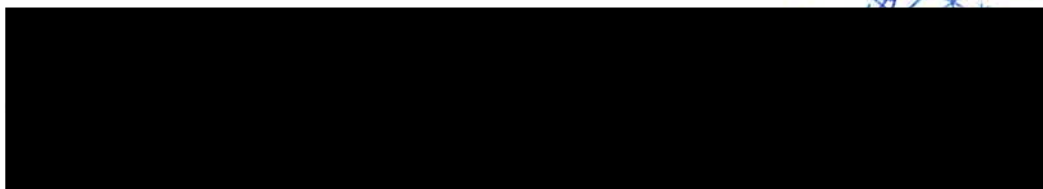



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อปรับสภาพน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1053
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:11 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-15/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	5.8	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	199	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	153	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	13	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

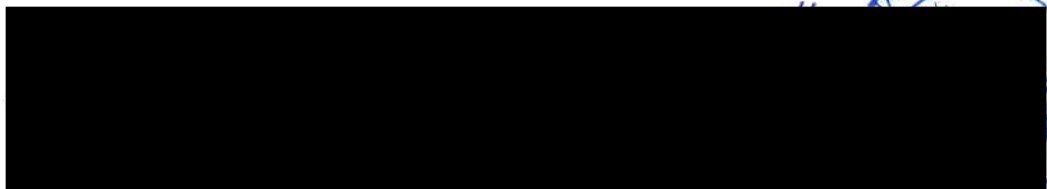



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อร์หน้าต้นไม้
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1054
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:45 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-15/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	5.6	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	28	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	3.9	40
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	8.9	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	28,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

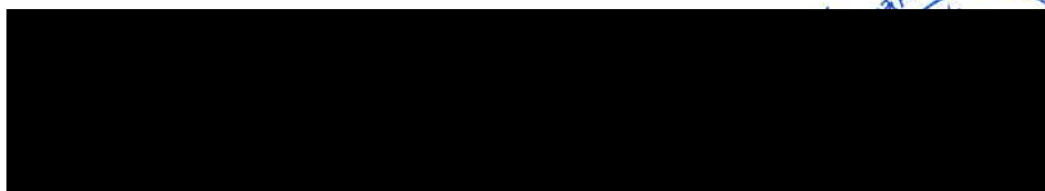



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อปรับสภาพน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1324
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:47 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-22/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.0	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	251	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	37	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	40	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	11	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.3	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วายน์ สุขุมวิท (WYNE By Sansiri)
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 1120 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อรน้ำต้นไม้
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1325
ลักษณะตัวอย่าง : สี เขียวอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 10/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:40 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 11-22/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 106-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	21	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	6.0	40
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	35,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS