

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ

บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Sky ของ บริษัท โกลเด็น คาซ่า จำกัด (นิติบุคคลอาคารชุด เดอะสกาย คอนโด) ในด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ผิวดิน แหล่งน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย ก๊าซไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทัศนียภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการ สรรว่ายน้ำ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Sky ของบริษัทโกลเด็น คาซ่า จำกัด (นิติบุคคลอาคารชุด สกาย คอนโด) ในระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 แสดงดังตารางที่ 3.2-1 และ ตารางที่ 3.2-2

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโครงการ The Sky ในระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ⊙ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
1. สภาพภูมิประเทศ	- ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกภายในโครงการ	- ตรวจสอบต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- ได้มอบหมายให้คนสวนดูแลต้นไม้และพื้นที่คลุมดินให้สวยงามเสมอ	รูปที่ 2.3-2
	- ตรวจสอบลำรางสาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการ	- ตรวจสอบโดยการสังเกตด้วยสายตาบริเวณลำรางสาธารณะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าเริ่มต้นเขิน เจ้าของโครงการต้องประสานงานกับเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อดำเนินการขุดลอกลำรางสาธารณะดังกล่าวโดยทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	” ”	
2. คุณภาพอากาศ	- ป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบป้ายจราจรต่างๆ ให้ใช้งานและมีสภาพดีอยู่เสมอ	รูปที่ 2.3-3
	- การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	- ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	” ”	
	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐานหรือที่กรมรวบรวมมลพิษให้เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2535)	- ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมรายงานผลการตรวจวัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	-	ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) และฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)	(สผ.) และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์			
3. ระดับเสียง	- ป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี -การติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง” ภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณลดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง” ภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓ ✓	-ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณ ” ”	รูปที่ 2.3-3
4.อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับล่าสุด)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ให้รายงานผลการตรวจวัดส่งให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ ทส.1 ซึ่งเป็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานในแต่ละวัน โดย	✓ ✓	-ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนละ 1 ครั้ง -จัดทำรายงาน ทส.1/ทส.2แล้ว	รูปที่ 2.3-5 -

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ⊙ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
			เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีและ ทส.2 ซึ่งเป็นการจัดทำรายงาน			
4.อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	-	-	- สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555	✓	-จัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลและรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	รูปที่ 2.3-5
5. แหล่งน้ำใช้	- ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที -ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและชั้นหลังคา รอยแตกร้าวเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย	-ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที -การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่าง คุณภาพน้ำประปา จะต้องเป็นไปตามวิธีการหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21 2005 APHA AWWA WEF.	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓ ✓ ✓ ✓	-ได้มอบหมายช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา ” ” ” ”	รูปที่ 2.3-6

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
	- ถังเก็บน้ำใช้	-ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		-ตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ปีละ 2 ครั้ง	
6. การบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 1 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ	-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ฉบับล่าสุด)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ให้อย่างงานผลการตรวจวัดส่งให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบ ทส.1 ซึ่งเป็นการจัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานในแต่ละวัน โดยเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี และ ทส.2 ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน	✓	-ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง -	รูปที่ 2.3-7
	-ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	-ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบ	-
	- บ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อ	-ตรวจสอบ (Checklist) บ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารคอยตรวจสอบ	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
	ของโครงการกับท่อระบายน้ำของโครงการใกล้เคียง -ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ	ดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการใกล้เคียง -ตรวจสอบตะกอนในบ่อเกรอะพร้อมแจ้งหน่วยงานสูบกำจัดกากตะกอน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	” ”	
7. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบายน้ำและบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและบ่อดักมูลฝอยบริเวณที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-8
	-ระบบระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบระบบระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-8

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ⊙ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
8. การจัดการมูลฝอย	- ถึงมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวม	- ตรวจสอบถึงมูลฝอยและอาคารพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกมัดหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- ได้ตรวจสอบสภาพถึงมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดจะรีบดำเนินการแก้ไข	รูปที่ 2.3-9
	- ปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณอาคารพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณอาคารพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- ตรวจสอบมูลฝอยตกค้างภายในโครงการทุกวัน	รูปที่ 2.3-9
9. การไฟฟ้า	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	- ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-10
	- แผงจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า	- ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต	✓	- ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหม้อแปลง 6 เดือน / 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-10

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✗ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
10. การป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ ใช้การได้ดี	- ตรวจสอบชนิดตามอุปกรณ์	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต แนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.2
11. การจราจร	- ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่อง สว่างทางจราจรบริเวณที่จอด รถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ ถนนแลบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ - ตรวจสอบเส้นจราจร ป้ายจราจร ต่างๆ - ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก - ตรวจสอบมิให้ประกอบกิจกรรม ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่ จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลด น้อยลง	- ตรวจสอบสภาพการชำรุดและ เสียหาย ของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์และ ที่จอดรถจักรยานยนต์ถนนและ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ตรวจสอบเส้นจราจร ป้ายจราจร ต่างๆหากมีการเสียหายต้อง ซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย แสดงทางเข้า-ออก - ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ กิจกรรมใดๆรวมทั้งการก่อสร้างใน บริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอด	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	✓	ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างทาง การจราจรภายในโครงการ ทุกเดือน	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.3
				✓	- ตรวจสอบป้ายจราจรต่างๆ หากเกิดความ เสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.3
				✓	- ตรวจสอบสัญญาณจราจรต่างๆ หากเกิด ความเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	รูปที่ 2.3-11 เอกสารอ้างอิง 2.4.3
				✓	- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ดูแล	รูปที่ 2.3-11

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ⊙ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
11. การจราจร (ต่อ)		รถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จราจรรถยนต์ลดน้อยลง				-
	- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ตรวจสอบ สภาพพื้นผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และถ้ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	-มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคอยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	-
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อาคารพักอาศัยและกล้องวงจรปิด CCTV	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV ภายในโครงการ	-ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต	✓	-ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุก 6 เดือน	รูปที่ 2.3-14

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
13. ทัศนียภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้หากต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	- มีผู้ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากเหี่ยวเฉาให้ซ่อมแซมทันที	รูปที่ 2.3-1
	- ตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่มและความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนนอก	- ตรวจสอบการตัดแต่งกิ่งไม้โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนนอก	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	✓	” ”	รูปที่ 2.3-1
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำจุดลึก 1 จุด และจุดตื้น 1 จุด ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ดำเนินการและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีตามเกณฑ์มาตรฐานของคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ - จุดเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด (ส่วนลึกและส่วนตื้น) ขณะที่ผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด - ความถี่ในการตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง สำหรับคลอรีนอิสระและความเป็นกรด-ด่าง - เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับ	✓	- เก็บเดือนละ 1 ครั้งโดยบริษัทด้านนอก - -	เอกสารแนบ 3.5-1 - -

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ 🕒 ดำเนินการไม่ครบถ้วน)	อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการส้วม (ต่อ)			โคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal Coliform) - ปัสสาวะ 1 ครั้ง สำหรับ คลอรีนที่รวมกับสารอื่นค่าความเป็น ต่าง ความกระด้าง กรดไฮยา-นุริก คลอไรด์ แอมโมเนีย และไนเตรท	✓ -ตรวจค่าคลอรีนและความเป็นกรดต่าง ความกระด้าง กรดไฮ-ยานุริก คลอไรด์ แอมโมเนีย และไนเตรท ปัสสาวะ 1 ครั้ง	-
	-สถานที่ตั้งส้วม ส้วม และอาคารประกอบ	-ตรวจสอบความแข็งแรง/สภาพของ โครงสร้าง	-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของ โครงการ ทุก 6 เดือน	-
	-อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดส้วม และ อุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณส้วม	-ตรวจสอบจำนวนและสภาพ ตลอดจนความพร้อมในการใช้งาน ของอุปกรณ์	-ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดส้วม ส้วม ทุก 1 เดือน	-
	-กระเบื้องพื้นส้วม	-ตรวจสอบกระเบื้องพื้นส้วม หากพบว่าแตกหักเสียหายให้ ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบกระเบื้องพื้นของส้วม ทุก 6 เดือน	-
	-ป้ายบอกความลึกของส้วม	-ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของ ส้วม โดยจะต้องติดตั้งทดแทน	-ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	✓ -ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของส้วม ทุก 3 เดือน	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ⦿ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการสระว่ายน้ำ (ต่อ)		พื้นที่หากพบว่าป้ายมีการชำรุดหรือหลุดร่วง เป็นต้น				
	-ผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ	-จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต	-ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต ปีละ 1 ครั้ง	รูปที่ 2.3-15
	-ตู้เก็บสิ่งของของสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบตู้เก็บสิ่งของ	-ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบตู้เก็บสิ่งของบริเวณสระว่ายน้ำทุก 6 เดือน/ ครั้ง	-
	-อ่างล้างมือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่ล้างเท้า	-ตรวจสอบความสะอาดของอ่างล้างมือ พื้นที่ล้างตัว และพื้นที่ล้างเท้า	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-จัดแม่บ้านตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำของสระว่ายน้ำทุกวัน	รูปที่ 2.3-15
	-ป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีระบุในกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ	-
	-บันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ	-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✗ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)	อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการระวายนํ้า (ต่อ)	- บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระวายนํ้า	- ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระวายนํ้า	- ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ - มีการตรวจสอบทุกวัน	-
	- ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้สระวายนํ้าให้ปลอดภัย	- ตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้สระวายนํ้าให้ปลอดภัยหากพบว่าการชำรุดจะต้องเปลี่ยนทดแทนทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ - มีการตรวจสอบป้ายเตือน ทุก 1 เดือน	- รูปที่ 2.3-41
	- บันทึกระยะเวลาการใช้งานเครื่องกรองนํ้า และดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองนํ้า	- ตรวจสอบและจดบันทึกระยะเวลาการใช้งานเครื่องกรองนํ้า และดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองนํ้า	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ - มีการจดบันทึกและตรวจสอบการใช้เครื่องกรองนํ้า ทุก 6 เดือน	-
	- บรรจุภัณฑ์และอายุการใช้งานของสารเคมี	- ตรวจสอบอายุการใช้งานของสารเคมีบริเวณห้องเครื่องระวายนํ้า และสภาพของบรรจุภัณฑ์ไม่ให้รั่วซึม หากพบว่าการชำรุดให้รีบดำเนินการจัดการโดยทันที	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓ - ตรวจสอบอายุการใช้งานสารเคมีของสระวายนํ้าทุก 1 เดือน	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและ ความปลอดภัยของการ บริการส้วม (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี	-ตรวจสอบสภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล บันทึกผลและประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ปีละ 1 ครั้ง	-
	-บริเวณส้วม	-ตรวจสอบไม่ให้ผู้เข้าใช้บริการส้วมนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามายังบริเวณส้วม	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีกฎระเบียบการใช้ส้วมติดไว้อย่างชัดเจน	-
	-บริเวณส้วมและพื้นที่ส่วนกลาง	-ตรวจสอบความสะอาดบริเวณส้วม และพื้นที่ส่วนกลาง	ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ได้ตรวจสอบความสะอาดบริเวณส้วมทุกวัน	รูปที่ 2.3-15
	-ป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้ส้วม	-ตรวจสอบสภาพของป้ายเตือนและข้อปฏิบัติของการใช้ส้วมให้ปลอดภัย ซึ่งหากพบว่าการชำรุดจะต้องเปลี่ยนทดแทนทันที	-ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีการตรวจสอบป้ายเตือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 1 เดือน	รูปที่ 2.3-15

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค (✓ ดำเนินการแล้ว ✕ ยังไม่ดำเนินการ ◎ ดำเนินการไม่ครบถ้วน)		อ้างอิง ภาพ/เอกสาร
14. ความสะอาดและความปลอดภัยของการบริการระวายนํ้า (ต่อ)	-จำนวนและสภาพตลอดจนความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต	-ตรวจสอบจำนวนและสภาพตลอดจนความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตโฟมช่วยชีวิตและห่วงยางช่วยชีวิต	รูปที่ 2.3-15
	-โทรศัพท์สำหรับติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล	-ตรวจสอบโทรศัพท์ สำหรับติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	-ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	✓	-ตรวจสอบทุกวัน	รูปที่ 2.3-15

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท โกลเด้น คาซ่า จำกัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในระยะแรก หลังจากตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ นิติบุคคลฯ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปตลอดอายุโครงการ และ จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติตามแบบ ทส.2 ให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทุก 1 เดือนตลอดอายุโครงการ

ตารางที่ 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

รายการตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	-ความเป็นกรด-ด่าง PH -บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) -ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) -ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) -ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) -ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) -น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	-Electrometric -5-Day BOD Test, Azide Modification -Dried at 103-105 °C -Imhoff Cone -Dried at 103-105 °C -ZnS Precipitation, Iodometric -Macro Kjeldahl -Liquid-Liquid,partition- Gravimetric	ม.ค.-มิ.ย. 2569
2. คุณภาพน้ำระวายน้ำ	-Total Coliform Bacteria -Fecal Coliform Bacteria	-MPN Test -MPN Test	ม.ค.-มิ.ย. 2569

*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-133-ค-5470

3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ

จากผลการตรวจวัด พบว่า

- ความเป็นกรด-ด่าง pH มีค่าระหว่าง 6.8 – 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง <5 – 38 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าน้อยกว่า <5 - 31 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) มีค่าน้อยกว่า 0.0 – 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 170 - 602 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าระหว่างน้อยกว่า 0 - < 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณที เค เอ็น (TKN) มีค่าระหว่าง 7.0 – 32.48 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มีค่าเท่ากับ ND-<5 มิลลิกรัมต่อลิตร

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า , ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็งจมตัว มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ส่วนรายการอื่นๆ มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าปริมาณบีโอดี มีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ดังตารางที่ 3.3-1

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำ ก่อนระบายออกจากโครงการ (ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน	
		8/1/69	6/2/69	11/3/69	7/4/69	12/5/69	9/6/69		
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	5.0-9.0 ^{1/}	-
2. ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)	Mg/l	381	276	485	336	358	344	≤1,000 ^{1/}	-
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	Mg/l	9	<5	22	14	7	10	≤30 ^{1/}	-
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	Mg/l	8	<5	13	16	14	9	≤20 ^{1/}	≤20 ^{2/}
5. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)	Mg/l	<1.0	ND	<1.0	<1.0	<1.0	ND	≤1.0 ^{1/}	-
6. ปริมาณ (TKN)	Mg/l	14.00	11.48	19.04	21.00	21.00	14	≤35	-
7. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	Mg/l	ND	ND	<5	<5	<5	ND	≤20	-
8. ปริมาณของแข็งจมน้ำ (Settleable Solids)	Mg/l	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	≤0.5 ^{1/}	-

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณน้ำสำรองใช้ตาดฟ้าจุดที่ 1 และ จุดที่2 (ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ตาดฟ้า จุดที่1						ผลการตรวจวิเคราะห์ ตาดฟ้า จุดที่2					
		8/1/69	6/2/69	11/3/69	7/4/69	12/5/69	9/6/69	8/1/69	6/2/69	11/3/69	7/4/69	12/5/69	9/6/69
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.1	7.4	7.6	7.2	7.6	7.5
2. สี (Color)	Hazen	ND	ND	ND	ND	ND	<13.00	ND	ND	ND	ND	ND	<13.00
3. ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.42	0.79	0.33	<0.10	0.32	0.10	0.43	0.82	0.36	<0.10	0.25	0.11
4. Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
5. Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- หมายเหตุ : 1.^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)
2.^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถ้ำน้ำสำโรงใช้ ชั้นใต้ดิน (ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ ถ้ำเก็บน้ำใต้ดิน					
		8/1/69	6/2/69	11/3/69	7/4/69	12/5/69	9/6/69
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5
2. สี (Color)	Hazen	2.375	ND	ND	ND	ND	ND
3. ค่าความขุ่น (Turbidity)	NTU	1.05	0.74	0.28	ND	0.54	ND
4. Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
5. Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- หมายเหตุ : 1.^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)
2.^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2569)

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์							
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)
29/4/65	6.3	4	12	0.0	106	<0.2	4.20	<5
15/5/65	6.0	6.0	18	232	0.0	<0.2	21.84	<5
13/6/65	6.1	5	6	0.0	180	<0.2	3.05	<5
2/7/65	7.3	3	2	0.0	152	<0.2	4.20	<5
5/8/65	6.2	8	4	0.0	112	<0.2	9.80	<5
7/9/65	6.8	12	14	0.0	64	<0.2	13.72	<5
7/10/65	6.7	15	10	0.0	84	<0.2	20.16	<5
15/11/65	6.6	3	1	0.0	144	<0.2	5.60	<5
20/12/65	7.0	10	12	0.0	154	<0.2	16.24	<5
11/1/66	6.9	10	14	0.0	142	<0.2	15.68	<5
8/2/66	6.9	4	4	0.0	152	<0.2	5.04	<5
14/3/66	7.3	59	47	0.3	440	<0.2	45.08	<5
6/4/66	7.2	28	24	0.0	434	<0.2	33.32	<5
10/5/66	7.1	8	10	0.0	348	<0.2	14.00	<5
8/6/66	7.2	75	21	0.0	476	1.0	48.53	<5
13/7/66	7.1	9	12	0.0	242	<0.2	15.96	<5
17/8/66	7.1	68	75	1.5	356	1.4	46.48	<5
15/9/66	7.4	8	12	0.0	364	<0.2	14.0	<5

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์							
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)
4/10/66	7.3	15	10	0.0	432	<0.2	21.28	<5
15/11/66	7.3	16	16	0.1	374	<0.2	25.20	<5
16/12/66	7.2	61	39	1.3	219	1.0	48.72	<5
30/1/67	7.5	17	21	0.1	414	<0.2	26.88	<5
8/2/67	7.0	73	114	2.0	310	1.0	36.96	<5
6/3/67	7.3	18	26	0.0	302	0.4	27.72	<5
6/4/67	7.4	25	21	0.0	417	<0.2	33.60	<5
8/5/67	7.4	51	46	0.1	448	1.0	40.32	<5
6/6/67	7.7	14	22	1.0	372	0.4	29.12	5.0
5/7/67	6.9	<5	5	0.0	244	<0.2	3.08	<5
6/8/67	6.1	11	13	0.0	363	<0.2	20.44	<5
6/9/67	7.2	10	14	0.0	459	<0.2	13.44	<5
11/10/67	7.2	45	56	0.0	528	<0.2	50.68	<5
8/11/67	7.0	8	10	0.0	324	<0.2	16.24	<5
11/12/67	7.3	13	10	0.0	351	<0.1	31.73	ND
1/10/68	7.1	8	10	0.0	326	ND	13.16	ND
7/2/68	6.9	29	31	0.0	252	<1.0	33.60	<5
7/3/68	6.8	5	5	0.0	170	ND	7.0	<5
8/4/68	7.4	10	12	0.1	357	ND	14.28	ND
8/5/68	7.2	<5	<5	0.0	444	<1.0	8.96	<5
10/6/68	7.6	38	22	0.1	602	1.0	32.48	<5

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์							
	pH	BOD ₅ (mg/l)	Suspended Solids (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TDS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil and Grease (mg/l)
8/7/68	6.7	42	23	0.0	416	<1.0	36.40	<5
8/8/68	7.4	<5	<5	0.0	294	<1.0	12.04	<5
5/9/68	7.2	10	12	0.0	376	<1.0	18.48	<5
7/10/68	7.2	44	18	0.0	285	<1.0	40.04	<5
7/11/68	7.1	15	16	0.2	306	<1.0	23.80	<5
9/12/68	7.4	27	15	0.0	422	<1.0	32.48	<5
8/1/69	7.2	8	9	0.0	381	<1.0	14.00	ND
6/2/69	7.1	<5	<5	0.0	276	ND	11.48	ND
11/3/69	7.3	13	22	0.2	485	<1.0	19.04	<5
7/4/69	7.2	16	14	0.0	336	<1.0	21.00	<5
12/5/69	7.2	14	7	0.0	358	<1.0	21.00	<5
9/6/69	7.1	9	10	0.0	344	ND	14.00	ND
ค่าต่ำสุด-สูงสุด	7.1-7.4	8-68	10-75	0.0-1.5	219-432	<0.2-1.4	14.0-48.72	<5
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.0-9.0	≤30	≤40	≤0.5	≤500	≤1.0	≤35	≤20

หมายเหตุ : 1. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. ^{2/} รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

ลำดับ	วันที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด		การประเมินผล	
			ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
1	11-12 พ.ค.2569	µg/ลบ.ม.	32.212	16.005	PASS	PASS
ค่ามาตรฐาน ¹			≤ 200	≤ 100	-	-

หมายเหตุ : (1) ND : Not detected

TSP : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว (ค่ามาตรฐาน 0.330 mg/m³)

PM10 : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว (ค่ามาตรฐาน 0.120 mg/m³)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียนที่ ว-299

3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในอากาศ

Parameter : Sulfur dioxide

ตรวจวัด 11-12 พฤษภาคม 2569

Interval Time	Result (ppb)	Standard ^{1/}	Evaluation
	11-12/05/2026		
11:00 a.m. – 12:00 a.m.	1.20		
12:00 a.m. – 01:00 p.m.	1.35		
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	0.72		
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	0.50		
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	0.35		
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	0.30		
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	0.24		
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	0.17		
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	0.16		
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	0.17		
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	0.40		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	0.46		
11:00 p.m. – 00:00 p.m.	0.62		
00:00 p.m. – 01:00 a.m.	0.93		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	1.05		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	1.13		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.10		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.11		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	1.12		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	1.14		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.20		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.26		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	1.21		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.26		
1 Hour Maximum	1.35	≤ 100	PASS
24 Hours Average	0.80	≤ 50	PASS

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

Parameter : Nitrogen dioxide

ตรวจวัด 11-12 พฤษภาคม 2569

Interval Time	Result (ppb)	Standard ^{1/}	Evaluation
	11-12/05/2026		
11:00 a.m. – 12:00 a.m.	17.62		
12:00 a.m. – 01:00 p.m.	16.75		
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	20.86		
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	22.12		
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	12.36		
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	9.21		
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	10.93		
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	9.71		
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	8.44		
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	12.49		
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	17.27		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	23.13		
11:00 p.m. – 00:00 p.m.	31.04		
00:00 p.m. – 01:00 a.m.	36.38		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	40.54		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	33.27		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	18.39		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	15.57		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	11.19		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	7.25		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	11.61		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	11.69		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	13.89		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	27.39		
1 Hour Maximum	40.54	≤ 120	PASS
24 Hours Average	18.30	-	-

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

Parameter : Carbon monoxide

ตรวจวัด 11-12 พฤษภาคม 2569

Interval Time	Result (ppb)	Standard ^{1/}	Evaluation
	11-12/05/2026		
11:00 a.m. – 12:00 a.m.	0.20		
12:00 a.m. – 01:00 p.m.	0.22		
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	0.24		
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	0.21		
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	0.18		
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	0.16		
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	0.18		
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	0.16		
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	0.15		
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	0.19		
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	0.26		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	0.36		
11:00 p.m. – 00:00 p.m.	0.46		
00:00 p.m. – 01:00 a.m.	0.42		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.32		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.28		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	0.21		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	0.19		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.15		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.13		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	0.29		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	0.17		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	0.21		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	0.31		
1 Hour Maximum	0.46	≤ 30	PASS
8 Hours Average	0.31	≤ 9	PASS
24 Hours Average	0.24	-	-

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ชั่วโมง

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ตรวจวัด 11-12 พฤษภาคม 2569

Interval Time	Noise Level (dBA)				Annoyance Noise (dBA)
	L _{eq} 1 Hr.	L _{eq} 5 Min.	L ₉₀	L _{max}	The values of Annoyance Level
11:00 a.m. – 12:00 a.m.	58.5	-	55.5	73.6	ไม่มีการรบกวน
12:00 a.m. – 01:00 p.m.	58.2	-	55.5	76.5	ไม่มีการรบกวน
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	57.7	-	55.5	75.2	ไม่มีการรบกวน
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	57.2	-	55.4	70.1	ไม่มีการรบกวน
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	57.4	-	55.0	74.0	ไม่มีการรบกวน
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	58.1	-	55.7	74.9	ไม่มีการรบกวน
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	58.9	-	55.9	82.4	ไม่มีการรบกวน
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	59.2	-	55.9	76.5	ไม่มีการรบกวน
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	58.8	-	55.9	78.2	ไม่มีการรบกวน
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	57.5	-	55.3	73.9	ไม่มีการรบกวน
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	57.1	-	54.7	76.8	ไม่มีการรบกวน
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	56.4	58.0	54.2	75.9	4.5
11:00 p.m. – 00:00 p.m.	55.3	56.2	53.9	72.3	ไม่มีการรบกวน
00:00 p.m. – 01:00 a.m.	54.9	56.4	53.6	73.5	0.5
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	55.0	55.9	53.9	72.0	ไม่มีการรบกวน
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	54.3	54.7	53.6	63.2	ไม่มีการรบกวน
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	54.4	54.8	53.5	65.7	ไม่มีการรบกวน
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	54.7	56.3	53.7	74.2	0.1
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	57.2	58.1	54.5	80.7	4.7
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	66.1	-	63.2	80.3	9.8
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	65.8	-	62.6	77.0	9.5
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	65.3	-	62.2	73.9	8.9
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	64.9	-	63.6	75.3	8.4
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	57.2	-	53.9	79.4	ไม่มีการรบกวน
24 Hours Measured	60.1		57.7	82.4	ไม่มีการรบกวน – 9.8
Standard	<70 ^{1/}		-	<115 ^{1/}	<10 ^{2/}
Evaluation	PASS		-	PASS	PASS
Ldn	65.6		-	-	-

- หมายเหตุ :
- 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)
 - 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550)
 3. กลางวัน 06.00-22.00 น. (ตรวจวัดเวลา 12.00-12.55 น.) วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ค่า $Leq = 58.2 \text{ dB(A)}$, $L90 = 55.5$ บริเวณสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด)
 4. กลางคืน 22.00-06.00 น. (ตรวจวัดเวลา 00.00-00.55 น.) วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ค่า $Leq = 54.9 \text{ dB(A)}$, $L90 = 53.6$ บริเวณสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ได้รับการรบกวนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด)


ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569


วันที่ทำการตรวจสอบ : 23 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2569

วันที่รายงานผลการทดสอบ : 9 มิถุนายน 2569


ลำดับ	หมายเลขตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย
1	6905069	บริเวณพื้นที่โครงการ	Total Hydrocarbon	GC-FID	0.09	Mg/m ³

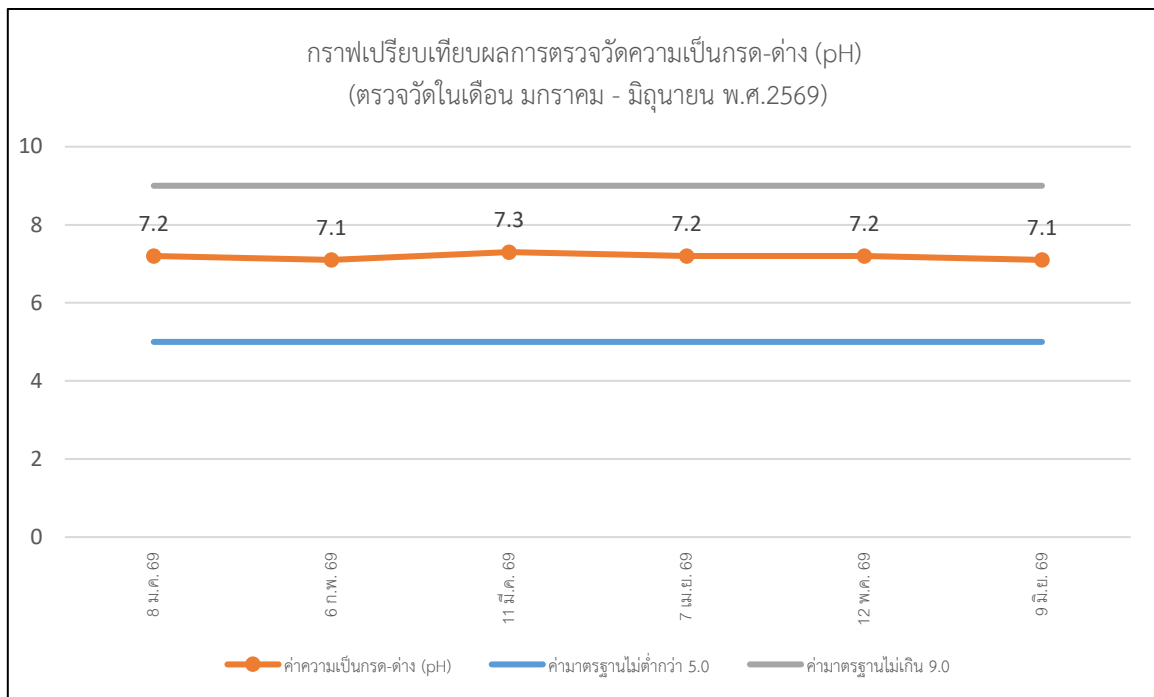


รูปที่ 3.3.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

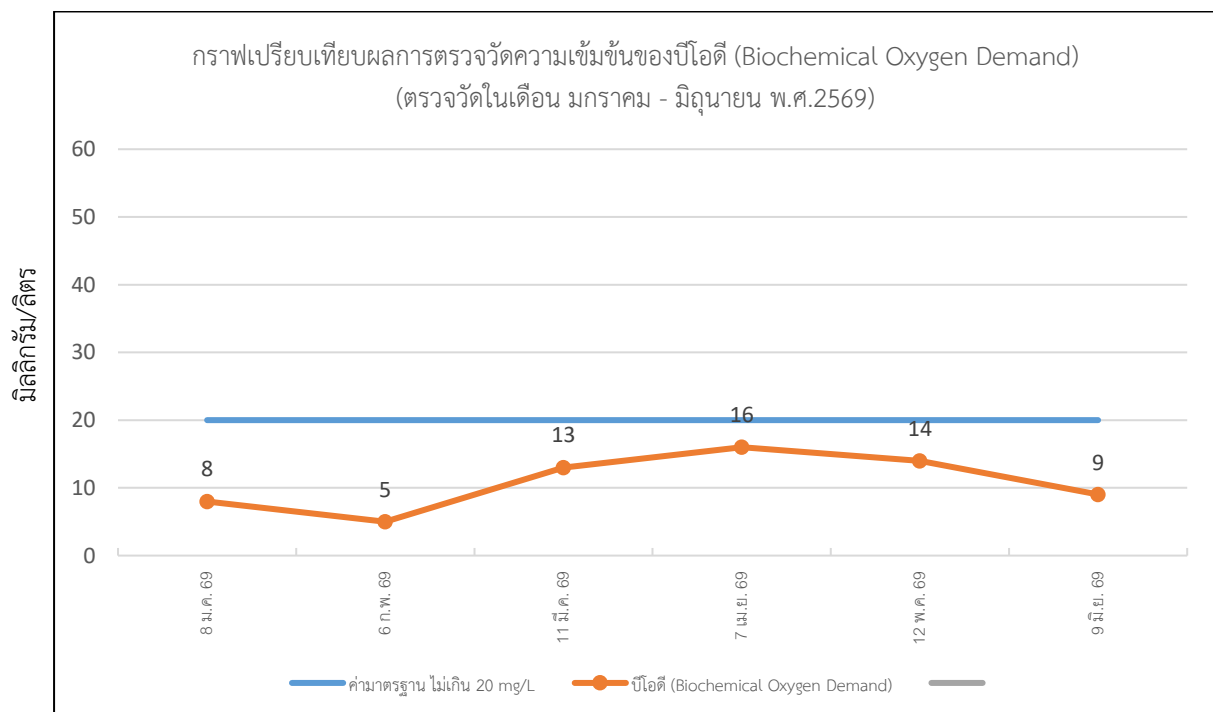


รูปที่ 3.3.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

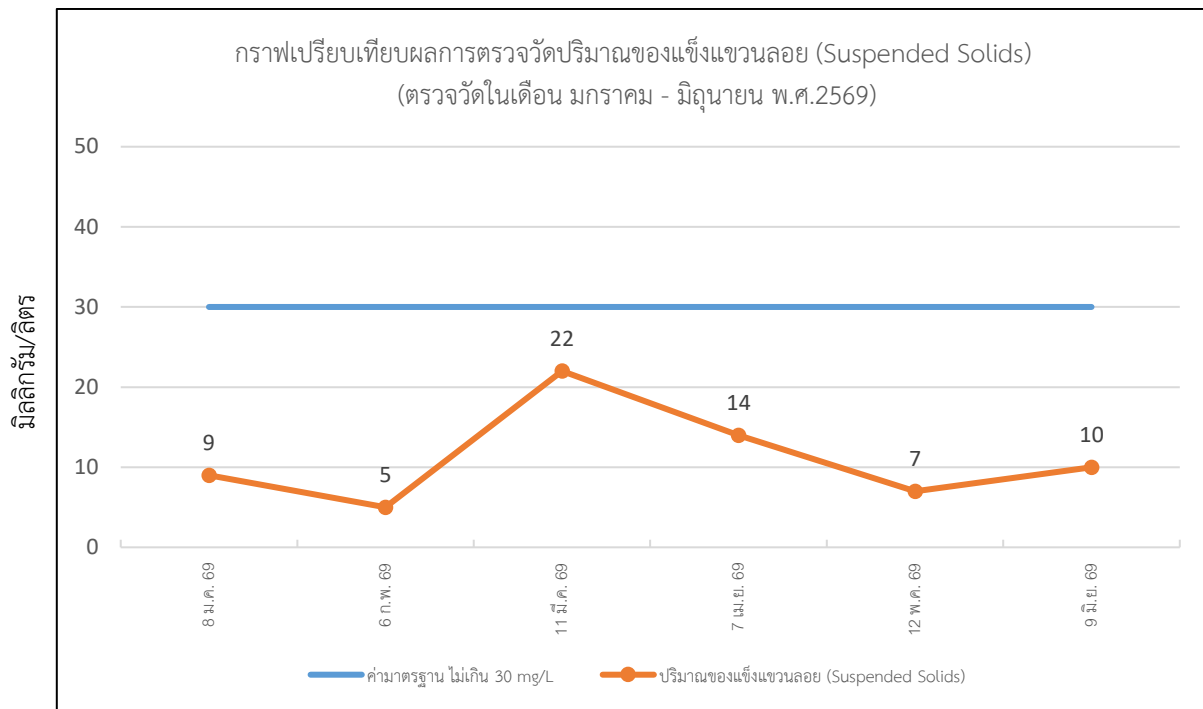


รูปที่ 3.3.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

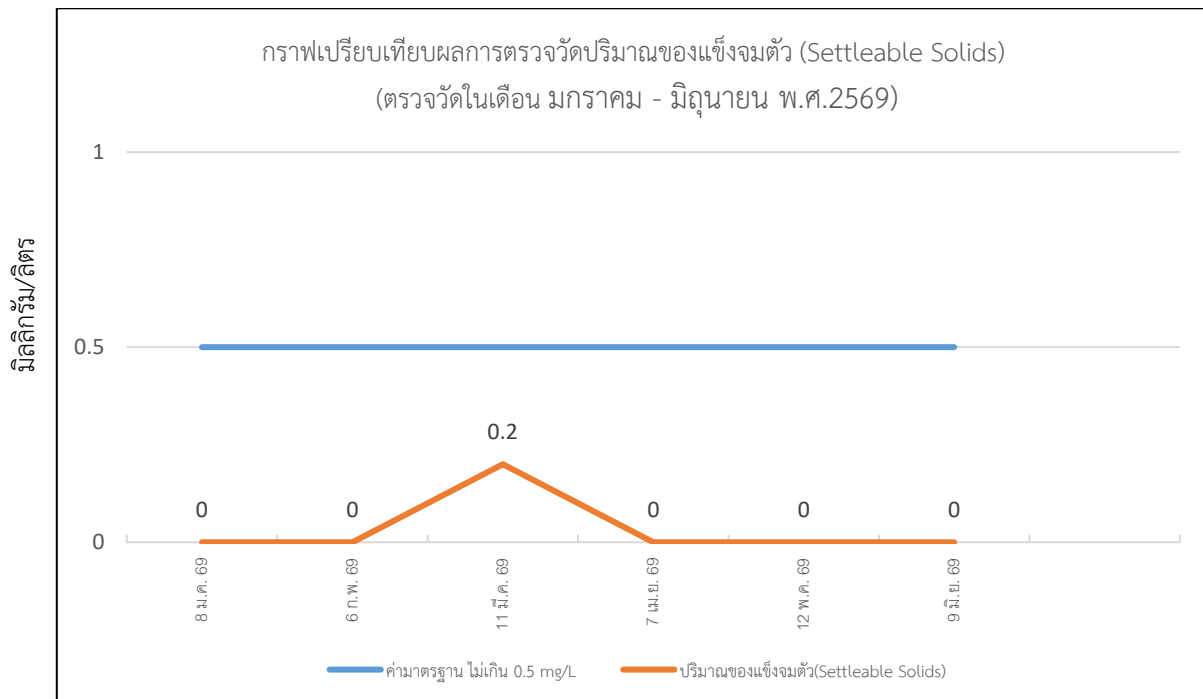


รูปที่ 3.3.1-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

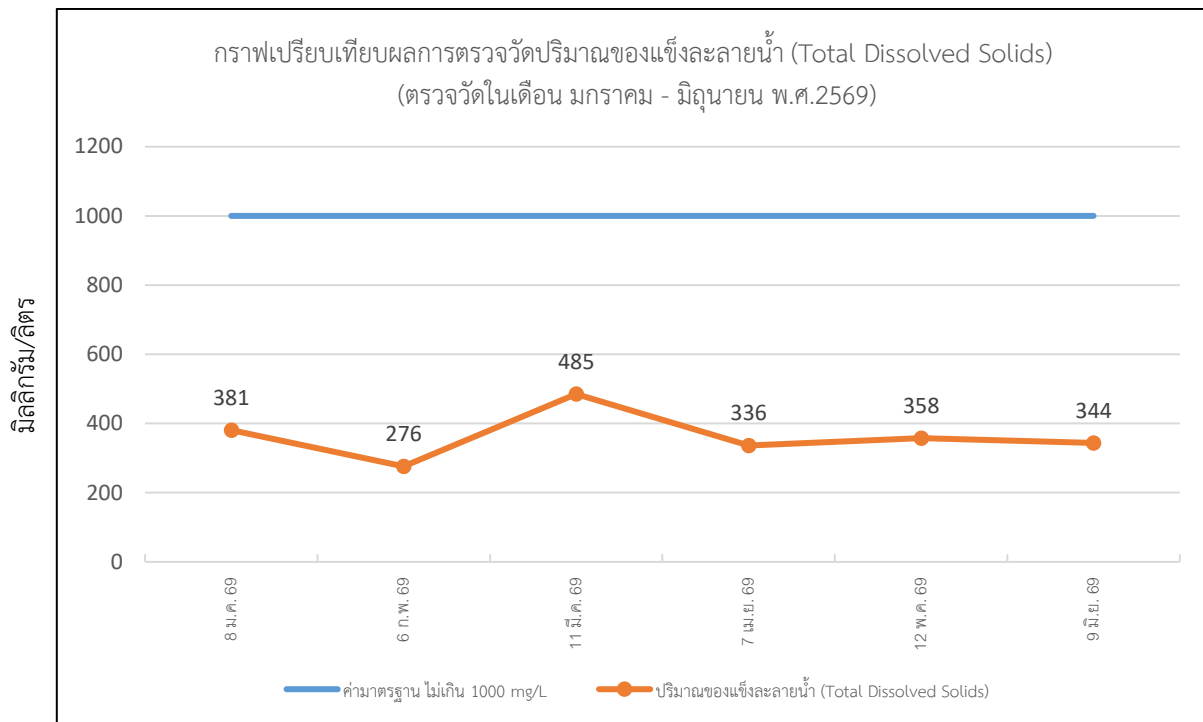


รูปที่ 3.3.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

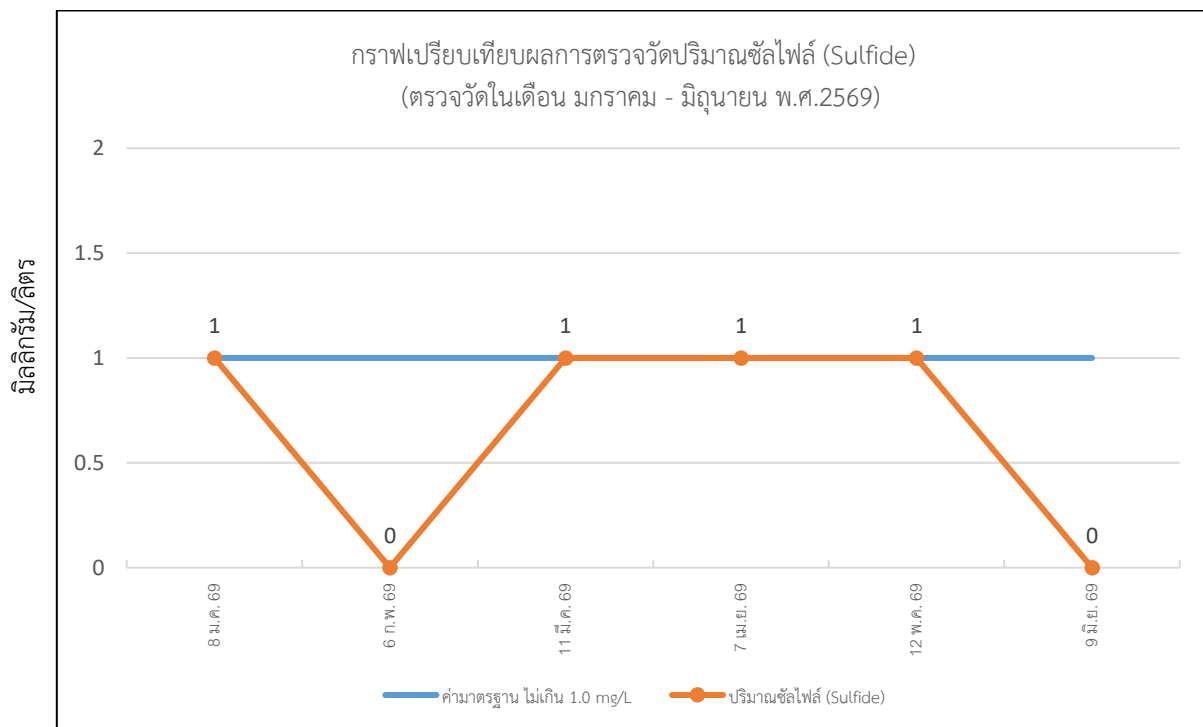

รูปที่ 3.3.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

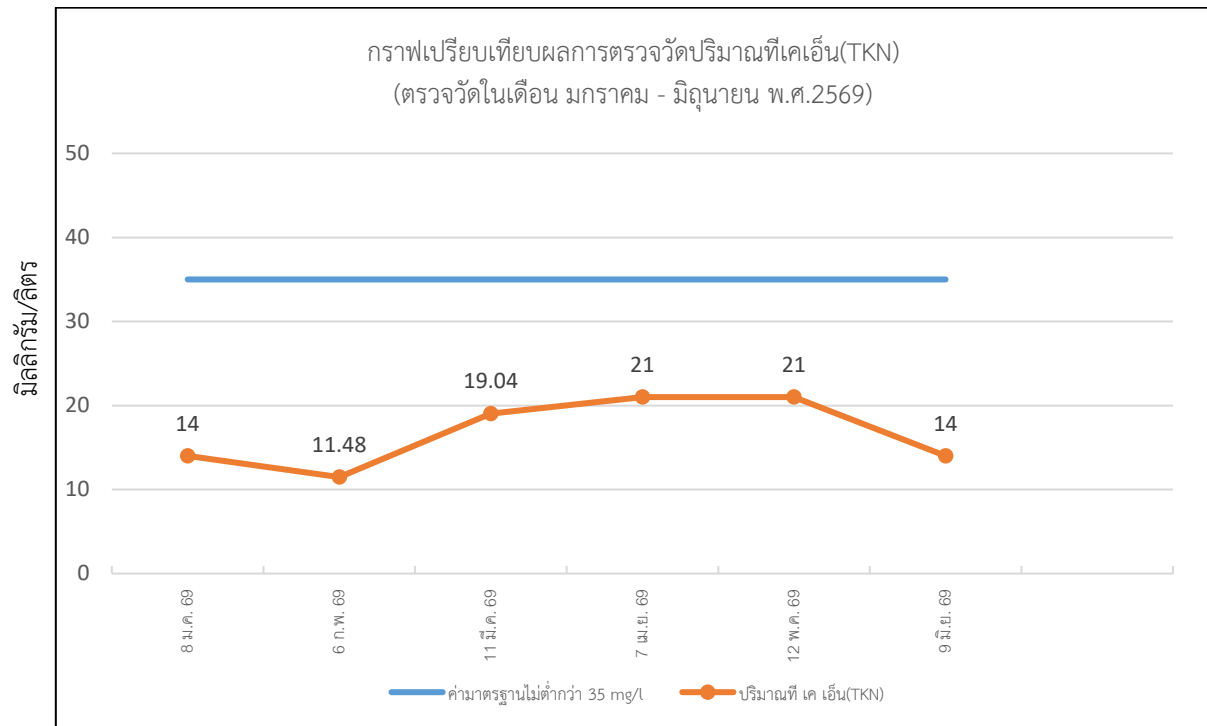

รูปที่ 3.3.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณที่เคเอ็น (TKN)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

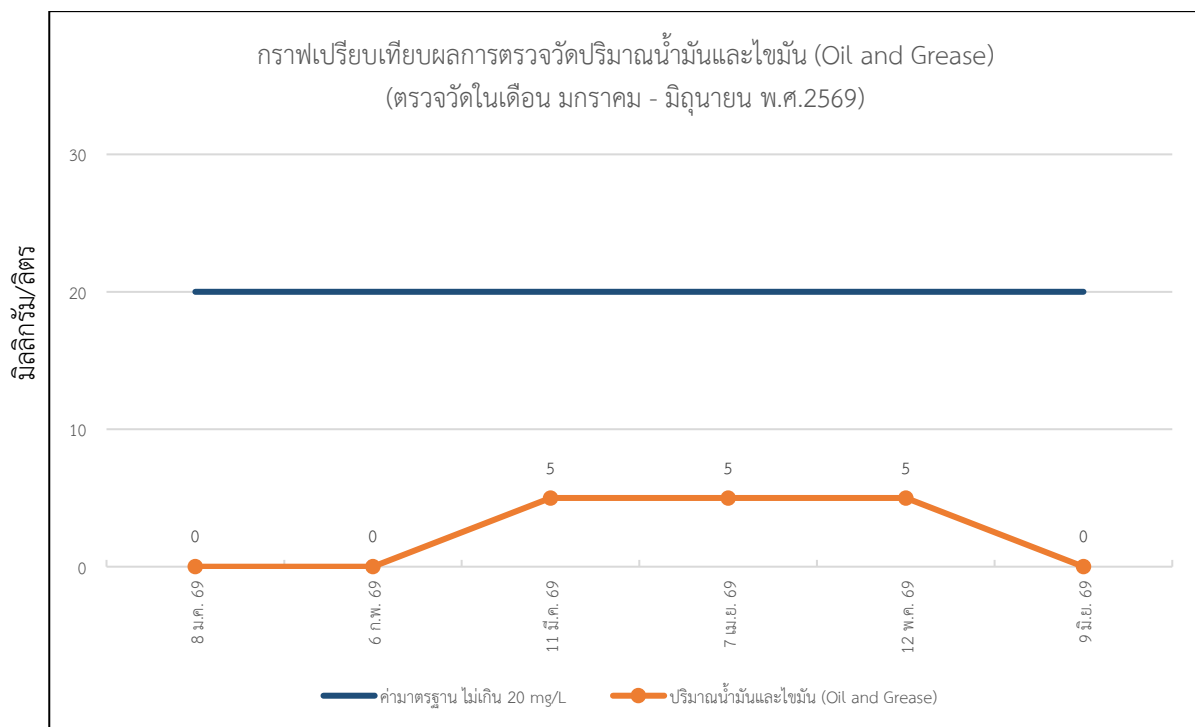

รูปที่ 3.3.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

3.3.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด โดยดำเนินการตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

3.3.3.1 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

จากผลการตรวจวัด พบว่า

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- ความเป็นต่างรวม (Appearance) ค่าความใสของน้ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.4-2

3.3.3.2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

จากผลการตรวจวัด พบว่า

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร
- ความเป็นต่างรวม (Appearance) ค่าความใสของน้ำ


เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 2/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-2 และภาพที่ 3.4-2

ตารางที่ 3.3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
(ตรวจวัดในเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569)

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์												ค่ามาตรฐาน ^{1/}
		8/1/69		6/2/69		11/3/69		7/4/69		12/5/69		9/6/69		
		จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	จุดต้น	จุดลึก	
1. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	≤10
2. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	MPN/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. ND = Not Detectable

3.4 รูปอ้างอิง

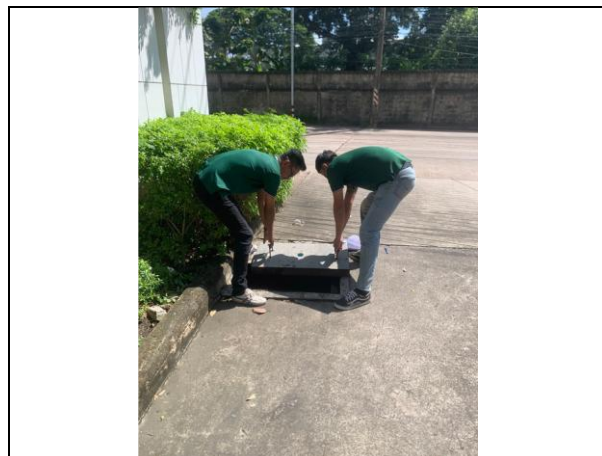

รูปที่ 3.4-1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง



รูปที่ 3.4-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

3.5 เอกสารอ้างอิง

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																										
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/7-1																																												
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 080169/00384/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S00384 Sample Name.																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Results นำป้อนตรวจคุณภาพน้ำ 14.50 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.2</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180°C</td> <td>381</td> <td>≤1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried from 103 to 105°C</td> <td>9</td> <td>≤30</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Azide Modification Method</td> <td>8</td> <td>≤20</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>ZnS Precipitation, Iodometric Method</td> <td><1.0</td> <td>≤1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl Method</td> <td>14.00</td> <td>≤35</td> </tr> <tr> <td>Oil and Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method</td> <td>ND</td> <td>≤20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results นำป้อนตรวจคุณภาพน้ำ 14.50 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก	pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	381	≤1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	9	≤30	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8	≤20	Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<1.0	≤1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	14.00	≤35	Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	ND	≤20	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ  ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006  อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003 This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results นำป้อนตรวจคุณภาพน้ำ 14.50 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก																																								
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0																																								
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	381	≤1,000																																								
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	9	≤30																																								
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8	≤20																																								
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<1.0	≤1.0																																								
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	14.00	≤35																																								
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	ND	≤20																																								

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/7-2				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 080169/00384/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S00384 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results ข้อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 14.50 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.0 ใสมีตะกอนเล็กน้อย	- -
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																											
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																																													
page 1/7-1																																													
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Wastewater : 6 กุมภาพันธ์ 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุริสลา มะแซ ว-133-จ-0003 : 6 กุมภาพันธ์ 2569 : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569 : 12 กุมภาพันธ์ 2569 : 060226/00635/1 : S03155																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก</th> </tr> <tr> <th>บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 10.00 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric</td> <td>7.1</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180 °C</td> <td>276</td> <td>≤1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried from 103 to 105 °C</td> <td><5</td> <td>≤30</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Membrane-Electrode</td> <td><5</td> <td>≤20</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>Iodometric</td> <td>ND</td> <td>≤1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl</td> <td>11.48</td> <td>≤35</td> </tr> <tr> <td>Oil and Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, partition-Gravimetric</td> <td>ND</td> <td>≤20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 10.00 น.	pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	276	≤1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	<5	≤30	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	<5	≤20	Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	11.48	≤35	Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	ND	≤20	หมายเหตุ 1. " ⁽¹⁾ " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " ⁽²⁾ " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ			
รายการ Parameters				หน่วย Units		วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก																																					
	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 10.00 น.																																												
pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0																																									
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	276	≤1,000																																									
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	<5	≤30																																									
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	<5	≤20																																									
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0																																									
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	11.48	≤35																																									
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	ND	≤20																																									
ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006	  อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003																																												
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																													

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Address	: เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโด	วันที่ออกรายงาน	: 12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 060226/00635/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 6 กุมภาพันธ์ 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S03155
Sampling Date		Sample Name.	

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 10.00 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 1/7-1		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ ว-133-อ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 18 มีนาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 110326/00911/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S06881 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results 13.00 น. น้ำบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	485	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	22	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	13	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	19.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 3-133-อ-0006	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 3-133-อ-0003	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				page 1/7-2
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 18 มีนาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 110326/00911/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S06881 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 13.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.2 สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	- -
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย :  (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวบุรียา มะแซ ว-133-0-0003
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569
Address	: เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 15 เมษายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโด	วันที่ออกรายงาน	: 16 เมษายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 070426/00979/1
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S10272
Sampling Date		Sample Name.	

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 14.00 น.	
pH	-	Electrometric	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	336	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	14	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	16	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	21.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

ว-133-0-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

ว-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวนุรีไฉลา มะแซ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569
Address		Received Date	
	: เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240		
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 15 เมษายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโด	วันที่ออกรายงาน	: 16 เมษายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 070426/00979/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S10272
Sampling Date		Sample Name.	

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 14.00 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	ใสไร้ตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ ว-133-อ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 120526/01279/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S14519 Sample Name.	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำป้อนตรวจคุณภาพน้ำ 13.00 น. Std. ⁽¹⁾ มาตรฐานประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2 5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	358 ≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	7 ≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14 ≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<1.0 ≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	21.00 ≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5 ≤20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff ว-133-อ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager ว-133-อ-0003	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.			

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 1/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com เลขบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เดอะ สกาย คอนโด Wastewater 12 พฤษภาคม 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	นางสาวบุรฉัตร มะแซ 12 พฤษภาคม 2569 12 - 18 พฤษภาคม 2569 19 พฤษภาคม 2569 120526/01279/2 S14519	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 13.00 น. 0.0 สีเหลืองใส	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก - -
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวบุรฉัตร มะแซ ว-133-จ-0003
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 9 มิถุนายน 2569
Address		Received Date	
	: เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240	วันที่วิเคราะห์	: 9 - 15 มิถุนายน 2569
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	Analysis Date	
Contact Information		วันที่ออกรายงาน	: 16 มิถุนายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม	Issue Date	
Sampling Site		เลขที่รายงาน	: 090626/01376/1
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	Report No.	
Sample Type		ชื่อตัวอย่าง	: S19375
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9 มิถุนายน 2569	Sample Name.	
Sampling Date			

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			ข้อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 10.46 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	344	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	10	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	9	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric Method	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	14.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric Method	ND	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

ว-133-จ-0006



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569
Address	Received Date
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240	
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2569
Contact Information	Analysis Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม	วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569
Sampling Site	Issue Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	เลขที่รายงาน : 090626/01376/2
Sample Type	Report No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569	ชื่อตัวอย่าง : S19375
Sampling Date	Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง	
			10.46 น.	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778												
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT														
page 2/7-1														
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นะแซ ว-133-อ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 080169/00385/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S00385 Sample Name.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Unit</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th>ผล/Result น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.2</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.	Std. ⁽¹⁾	pH	-	Electrometric Method	7.2	6.5 - 8.5				
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.	Std. ⁽¹⁾										
pH	-	Electrometric Method	7.2	6.5 - 8.5										
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023														
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 2-133-อ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 2-133-อ-0003												
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.														

FM-LR-02-0-00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใต้ดิน



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com
Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 080169/00385/2
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง : S00385
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	2.375	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.05	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03:Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ดิน (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/7-2																																		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 080169/00385/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S00385 Sample Name.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Pt-Co</td> <td>Spectrophotometric</td> <td>2.375</td> <td>≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Turbidity</td> <td>NTU</td> <td>Nephelometric</td> <td>1.05</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.	Std. ⁽¹⁾	Color	Pt-Co	Spectrophotometric	2.375	≤ 15	Turbidity	NTU	Nephelometric	1.05	≤ 5	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ	Appearance	-	Physical Test	ใส	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำใช้ที่ดิน 14.55 น.	Std. ⁽¹⁾																														
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	2.375	≤ 15																														
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.05	≤ 5																														
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1																														
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ																														
Appearance	-	Physical Test	ใส	-																														
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager																																
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																		

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาได้น้ำสำรองที่ดิน (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778											
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT													
page 2/7-1													
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Underground Water Tank : 6 กุมภาพันธ์ 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003 : 6 กุมภาพันธ์ 2569 : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569 : 12 กุมภาพันธ์ 2569 : 060226/00636/1 : S03156										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Unit</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th>ผล/Result น้ำถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน 10.05 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric</td> <td>7.3</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน 10.05 น.	Std. ⁽¹⁾	pH	-	Electrometric	7.3	6.5 - 8.5	หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023		
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำถึงเก็บน้ำใช้ใต้ดิน 10.05 น.	Std. ⁽¹⁾									
pH	-	Electrometric	7.3	6.5 - 8.5									
ทวนสอบโดย : Reviewed By  (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006		อนุมัติโดย : Approved By  (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003											
													
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.													

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 060226/00636/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S03156

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾
			น้ำแข็งเก็บน้ำใช้ใต้ดิน 10.05 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.74	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/7-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Underground Water Tank : 11 มีนาคม 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุรีไอลา มะแซ ว-133-อ-0003 : 11 มีนาคม 2569 : 11 - 17 มีนาคม 2569 : 18 มีนาคม 2569 : 110326/00912/1 : S06882	
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำใช้ใต้ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾
pH	-	Electrometric Method	7.5	6.5 - 8.5
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 3-133-อ-0006	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 3-133-อ-0003	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-IR-03-R-00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใต้ดิน (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/7-2																																		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Underground Water Tank : 11 มีนาคม 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวบุรียา มะแซ : 11 มีนาคม 2569 : 11 - 17 มีนาคม 2569 : 18 มีนาคม 2569 : 110326/00912/2 : S06882																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Uunits</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾</th> <th>ผล/Results น้ำใช้ใต้ดิน 13.05 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Pt-Co</td> <td>Spectrophotometric</td> <td>ND</td> <td>≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Turbidity</td> <td>NTU</td> <td>Nephelometric</td> <td>0.28</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ ⁽²⁾</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Uunits	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำใช้ใต้ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾	Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.28	≤ 5	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾	Appearance	-	Physical Test	ใส	-	หมายเหตุ 1. " ⁽¹⁾ " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " ⁽²⁾ " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " ⁽³⁾ " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ			
รายการ Parameters	หน่วย Uunits	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำใช้ใต้ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾																														
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15																														
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.28	≤ 5																														
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1																														
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾																														
Appearance	-	Physical Test	ใส	-																														
ทวนสอบโดย : Reviewed By 	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff		อนุมัติโดย : Approved By 	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager																														
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																		

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 3/7-1		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.esp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Underground Water Tank : 7 เมษายน 2569		
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำใต้ดิน 14.15 น.	Std. ⁽¹⁾
pH	-	Electrometric	7.3	6.5 - 8.5
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : Reviewed By  (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 2-133-ก-0006		อนุมัติโดย : Approved By  (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 2-133-ก-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวนุรีโสภา มะแซ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569
Address	: เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10240	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 15 เมษายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโด	วันที่ออกรายงาน	: 16 เมษายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Underground Water Tank	เลขที่รายงาน	: 070426/00982/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S10275
Sampling Date		Sample Name.	

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้ใต้ดิน 14.15 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	ND	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใต้ดิน (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโลมา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 120526/01282/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S14522 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำใช้ใต้ดิน 13.05 น. 7.4	Std.⁽¹⁾ 6.5 - 8.5
pH	-	Electrometric		
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff ว-133-จ-0006		 อนุมัติโดย :  (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																													
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-2																															
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 120526/01282/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S14522 Sample Name.																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameters</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Uunits</th> <th style="width: 20%;">วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾</th> <th style="width: 20%;">ผล/Results น้ำใช้ที่ดิน 13.05 น.</th> <th style="width: 30%;">Std. ⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Pt-Co</td> <td>Spectrophotometric</td> <td>ND</td> <td>≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Turbidity</td> <td>NTU</td> <td>Nephelometric</td> <td>0.54</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ ⁽²⁾</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Uunits	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำใช้ที่ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾	Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.54	≤ 5	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾	Appearance	-	Physical Test	ใส	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
รายการ Parameters	หน่วย Uunits	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำใช้ที่ดิน 13.05 น.	Std. ⁽¹⁾																											
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15																											
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.54	≤ 5																											
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1																											
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾																											
Appearance	-	Physical Test	ใส	-																											
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																														
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																															

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778										
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/8-1												
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม : Underground Water Tank : 9 มิถุนายน 2569										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">รายการ Parameters</th> <th style="width: 10%;">หน่วย Unit</th> <th style="width: 20%;">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th style="width: 20%;">ผล/Result น้ำส่งสารองน้ำใช้ใต้ดิน 10.53 น.</th> <th style="width: 30%;">Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Electrometric</td> <td style="text-align: center;">7.5</td> <td style="text-align: center;">6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>			รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำส่งสารองน้ำใช้ใต้ดิน 10.53 น.	Std. ⁽¹⁾	pH	-	Electrometric	7.5	6.5 - 8.5
รายการ Parameters	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result น้ำส่งสารองน้ำใช้ใต้ดิน 10.53 น.	Std. ⁽¹⁾								
pH	-	Electrometric	7.5	6.5 - 8.5								
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023												
 ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff 3-133-0-0006  อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager 3-133-0-0003 												
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.												

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำส่งสารองใต้ดิน (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/8-2					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Underground Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 090626/01377/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S19376 Sample Name.				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results น้ำถึงสำรองน้ำใต้ดิน 10.53 น.	Std. ⁽¹⁾	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	≤ 15	
Turbidity	NTU	Nephelometric	ND	≤ 5	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ					
ทวนสอบโดย : Reviewed By		(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	  อนุมัติโดย : Approved By		(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.					

FM-LB-03;Re00

3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำสำรองใต้ดิน (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-1																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ ว-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 080169/00387/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S00386 - S00387 Sample Name.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameter</th> <th rowspan="2">หน่วย Unit</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 1 14.58 น.</th> <th>น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 2 14.59 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.4</td> <td>7.1</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 1 14.58 น.	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 2 14.59 น.	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.1	6.5 - 8.5	หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
รายการ Parameter				หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾		ผล/Result		Std. ⁽¹⁾										
	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 1 14.58 น.	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 2 14.59 น.																	
pH	-	Electrometric Method	7.4	7.1	6.5 - 8.5														
 ทวนสอบโดย : Reviewed By Laboratory Staff ว-133-0-0006  อนุมัติโดย : Approved By  (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-0-0003 This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			

ENV-02-000

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองรดฟ้า

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com เดอะ สกาย คอนโด Roof Water Tank : 8 มกราคม 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.
นางสาวนุรีโลลา มะแซ : 8 มกราคม 2569 : 8 - 14 มกราคม 2569 : 15 มกราคม 2569 : 080169/00387/2 : S00386 - S00387		

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽³⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดฟ้า	น้ำใช้รดฟ้า	
			แท่งที่ 1	แท่งที่ 2	
			14.58 น.	14.59 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.42	0.43	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ


 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
 Reviewed By Laboratory Staff


 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองดาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Roof Water Tank : 8 มกราคม 2569

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽³⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดน้ำ เทงก์ 1	น้ำใช้รดน้ำ เทงก์ 2	
			14.58 น.	14.59 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.42	0.43	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
2. ⁽²⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
3. ⁽³⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาใช้รดน้ำ (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778													
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT															
page 3/7-1															
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโสภา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 060226/00638/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S03157 - S03158 Sample Name.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameter</th> <th rowspan="2">หน่วย Unit</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>น้ำถังเก็บน้ำใช้รดน้ำ 1 10.10 น.</th> <th>น้ำถังเก็บน้ำใช้รดน้ำ 2 10.13 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric</td> <td>7.4</td> <td>7.4</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾	น้ำถังเก็บน้ำใช้รดน้ำ 1 10.10 น.	น้ำถังเก็บน้ำใช้รดน้ำ 2 10.13 น.	pH	-	Electrometric	7.4	7.4	6.5 - 8.5	
รายการ Parameter				หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾		ผล/Result		Std. ⁽¹⁾						
	น้ำถังเก็บน้ำใช้รดน้ำ 1 10.10 น.	น้ำถังเก็บน้ำใช้รดน้ำ 2 10.13 น.													
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	6.5 - 8.5										
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023															
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff ว-133-จ-0006		  อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager ว-133-จ-0003													
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.															

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองรดน้ำ (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Client : Sampling by
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 Received Date
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569
Contact Information : Analysis Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด วันที่ออกรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Site : Issue Date
ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank เลขที่รายงาน : 060226/00638/2
Sample Type : Report No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569 ชื่อตัวอย่าง : S03157 - S03158
Sampling Date : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำถังเก็บน้ำใช้รดฟ้า 1 10.10 น.	น้ำถังเก็บน้ำใช้รดฟ้า 2 10.13 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.79	0.82	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองรดฟ้า (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																			
page 3/7-1																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 18 มีนาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 110326/00914/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S06883 - S06884 Sample Name.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameter</th> <th rowspan="2">หน่วย Unit</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Method⁽²⁾</th> <th colspan="2">ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 1 13.10 น.</th> <th>น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 2 13.15 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.5</td> <td>7.6</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 1 13.10 น.	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 2 13.15 น.	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	6.5 - 8.5	หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
รายการ Parameter				หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾		ผล/Result		Std. ⁽¹⁾										
	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 1 13.10 น.	น้ำใช้รดฟ้า แท่งที่ 2 13.15 น.																	
pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	6.5 - 8.5														
ทวนสอบโดย :  (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-จ-0006					อนุมัติโดย :  (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-จ-0003														
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			

FM-I R-03-R-00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองรดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโอลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 18 มีนาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 110326/00914/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S06883 - S06884 Sample Name.	

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽³⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดน้ำ เทงค์ 1	น้ำใช้รดน้ำ เทงค์ 2	
			13.10 น.	13.15 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.33	0.36	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย :

Approved By



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-I R-03-R-00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาสำหรับรดน้ำ (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778						
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT								
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสลา มะแซ ว-133-จ-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 7 - 15 เมษายน 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 070426/00981/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S10273 - S10274 Sample Name.						
รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result <table border="1"> <tr> <td>น้ำถังเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 1</td> <td>น้ำถังเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 2</td> <td rowspan="2">Std.⁽¹⁾</td> </tr> <tr> <td>14.05 น.</td> <td>14.10 น.</td> </tr> </table>	น้ำถังเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 1	น้ำถังเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 2	Std. ⁽¹⁾	14.05 น.	14.10 น.
น้ำถังเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 1	น้ำถังเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 2	Std. ⁽¹⁾						
14.05 น.	14.10 น.							
pH	-	Electrometric	<table border="1"> <tr> <td>7.4</td> <td>7.2</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> </table>	7.4	7.2	6.5 - 8.5		
7.4	7.2	6.5 - 8.5						
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023								
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff 2-133-จ-0006		อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager 2-133-จ-0003						
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.								

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองตลาดฟ้า (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลโลแอนซ์ พลัส จำกัด ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ
Client : Sampling by :
ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 Received Date :
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com วันที่วิเคราะห์ : 7 - 15 เมษายน 2569
Contact Information : Analysis Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด วันที่ออกรายงาน : 16 เมษายน 2569
Sampling Site : Issue Date :
ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank เลขที่รายงาน : 070426/00981/2
Sample Type : Report No. :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S10273 - S10274
Sampling Date : Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 1	น้ำดื่มเก็บน้ำใช้ตลาดฟ้า 2	
			14.05 น.	14.10 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	<0.10	<0.10	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "(2)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "(3)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มเก็บน้ำสำรองตลาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778										
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/7-1												
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Roof Water Tank : 12 พฤษภาคม 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุรีไลลา มะแซ ว-133-จ-0003 : 12 พฤษภาคม 2569 : 12 - 18 พฤษภาคม 2569 : 19 พฤษภาคม 2569 : 120526/01281/1 : S14520 - S14521									
รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">ผล/Result</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">น้ำใช้รดฟ้า</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">น้ำใช้รดฟ้า</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">แท่งที่ 1</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">แท่งที่ 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">13.02 น.</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">13.04 น.</td> </tr> </table>	ผล/Result		น้ำใช้รดฟ้า	น้ำใช้รดฟ้า	แท่งที่ 1	แท่งที่ 2	13.02 น.	13.04 น.	Std. ⁽¹⁾
ผล/Result												
น้ำใช้รดฟ้า	น้ำใช้รดฟ้า											
แท่งที่ 1	แท่งที่ 2											
13.02 น.	13.04 น.											
pH	-	Electrometric	7.3 7.6	6.5 - 8.5								
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023												
ทวนสอบโดย : Reviewed By	 (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006	 อนุมัติโดย : Approved By	 (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-จ-0003									
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.												

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/7-2		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโด : Roof Water Tank : 12 พฤษภาคม 2569

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดน้ำ	น้ำใช้รดน้ำ	
			แท่งที่ 1	แท่งที่ 2	
			13.02 น.	13.04 น.	
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	ND	ND	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.32	0.25	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
- "⁽²⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553
- "⁽³⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager



This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองดาดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/8-1		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม : Roof Water Tank : 9 มิถุนายน 2569	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.
นางสาวนุรีไอลา มะแซ ว-133-จ-0003 : 9 มิถุนายน 2569 : 9 - 15 มิถุนายน 2569 : 16 มิถุนายน 2569 : 090626/01379/1 : S19377 - S19378		

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ผล/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำใช้รดฟ้า 1 10.56 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 11.10 น.	
pH	-	Electrometric	7.5	7.5	6.5 - 8.5

หมายเหตุ
 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
 2. "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff
 2-133-จ-0006



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
 2-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (ต่อ)

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																									
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																																											
page 3/8-2																																											
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Roof Water Tank Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 090626/01379/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : SI9377 - SI9378 Sample Name.																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾</th> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="2">Std. ⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th>น้ำใช้รดฟ้า 1 10.56 น.</th> <th>น้ำใช้รดฟ้า 2 11.10 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Pt-Co</td> <td>Spectrophotometric</td> <td><13.000</td> <td><13.000</td> <td>≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Turbidity</td> <td>NTU</td> <td>Nephelometric</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ ⁽²⁾</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾	น้ำใช้รดฟ้า 1 10.56 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 11.10 น.	Color	Pt-Co	Spectrophotometric	<13.000	<13.000	≤ 15	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.10	0.11	≤ 5	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾	Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. " (2) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 3. " (3) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 5. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
รายการ Parameters				หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽³⁾		ผล/Results		Std. ⁽¹⁾																																		
	น้ำใช้รดฟ้า 1 10.56 น.	น้ำใช้รดฟ้า 2 11.10 น.																																									
Color	Pt-Co	Spectrophotometric	<13.000	<13.000	≤ 15																																						
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.10	0.11	≤ 5																																						
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	<1.1	≤ 1.1																																						
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ ⁽²⁾																																						
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-																																						
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff  อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager  																																											
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																											

FM-LB-03;Re00

3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำเก็บน้ำสำรองรดฟ้า (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778			
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 4/7-1					
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไอลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 8 มกราคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มกราคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 15 มกราคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 080169/00389 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S00388 - S00389 Sample Name.				
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้น 15.02 น. น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 15.03 น.		Std. ⁽¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-
หมายเหตุ 1. " ⁽¹⁾ " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " ⁽²⁾ " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ					
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)  Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)  Approved By Laboratory Manager			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.					

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 060226/00640

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S03159 - S03160

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น 10.16 น.	น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก 10.17 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพระวายน้ำ (ต่อ)

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778								
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT										
ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด Client ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม Address : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2569 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 มีนาคม 2569 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 18 มีนาคม 2569 Issue Date เลขที่รายงาน : 110326/00916 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S06885 - S06886 Sample Name.								
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ผล/Results</th> <th rowspan="3" style="text-align: center;">Std. ⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้น</th> <th style="text-align: center;">น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">13.20 น.</th> <th style="text-align: center;">13.21 น.</th> </tr> </table>	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	13.20 น.	13.21 น.
ผล/Results		Std. ⁽¹⁾								
น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก									
13.20 น.	13.21 น.									
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10					
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ					
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-					
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ										
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager								
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.										

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวนุริสลา มะแซ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569
Address	: เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 15 เมษายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: เดอะ สกาย คอนโด	วันที่ออกรายงาน	: 16 เมษายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน	: 070426/00984
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S10276 - S10277
Sampling Date		Sample Name.	

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้น	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	
			14.20 น.	14.22 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด

Client

ที่อยู่ : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

Address เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : เดอะ สกาย คอนโด

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 120526/01284

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S14523 - S14524

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนต้น	น้ำระวายน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพระวายน้ำ (ต่อ)

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778											
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 4/8-1													
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: บริษัท แอลไอแอนซ์ พลัส จำกัด : 4/1060 ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม : เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 : โทร 063 2079476 e-mail : tn.csp2555@gmail.com : เดอะ สกาย คอนโดมิเนียม : Roof Water Tank : 9 มิถุนายน 2569											
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">ผล/Results</th> <th rowspan="3">Std. ⁽¹⁾</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">น้ำประปา</th> <th style="text-align: center;">น้ำประปา</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ส่วนต้น</th> <th style="text-align: center;">ส่วนลึก</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.15 น.</td> <td style="text-align: center;">11.16 น.</td> <td></td> </tr> </table>	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾	น้ำประปา	น้ำประปา	ส่วนต้น	ส่วนลึก	11.15 น.	11.16 น.	
ผล/Results		Std. ⁽¹⁾											
น้ำประปา	น้ำประปา												
ส่วนต้น	ส่วนลึก												
11.15 น.	11.16 น.												
Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml CFU/100ml -	MPN Test Membrane Filter Technique Physical Test	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><1.8</td> <td style="text-align: center;"><1.8</td> <td style="text-align: center;">< 10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ND</td> <td style="text-align: center;">ND</td> <td style="text-align: center;">ตรวจไม่พบ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ใส</td> <td style="text-align: center;">ใส</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	<1.8	<1.8	< 10	ND	ND	ตรวจไม่พบ	ใส	ใส	-	
<1.8	<1.8	< 10											
ND	ND	ตรวจไม่พบ											
ใส	ใส	-											
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ													
ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	 อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager										
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.													

FM-LB-03;Re00

3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ)



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 143/2569
Job No. : PCL 0978/69
Report Date : May 15, 2026

Customer Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : May 11-12, 2026/11:00 a.m.
GPS. Coordinate : UTM 47P 0709888 E, 1456441 N
Sampling Method : US. EPA. 40 CFR 50
Method of Analysis : High-Volume Air Sampler/Gravimetric Method

Received Date : May 14, 2026
Analytical Date : May 14-15, 2026
Sampling Condition : Good

Item	Measure Date	Unit	Result		Evaluation	
			ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 24 Hours Average
1.	11-12/05/26	µg/m ³	32.212	16.005	pass	pass
Standard ^{1/}			≤200	≤100	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1/4

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
E-mail : pacifclab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 143/2569
Job No. : PCL 0978/69
Report Date : May 25, 2026

Customer Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรีราช จังหวัดชลบุรี 20110
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : May 11-12, 2026/11:00 a.m. Received Date : May 22, 2026
GPS. Coordinate : UTM 47P 0709888 E, 1456441 N Analytical Date : May 22-25, 2026
Parameter : Sulfur dioxide Method of Analysis : Ultraviolet Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)	Standard ^{1/} (ppb)	Evaluation
	11-12/05/26		
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	1.20		
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	1.35		
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.72		
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.50		
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.35		
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.30		
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.24		
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.17		
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.16		
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.17		
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.40		
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.46		
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	0.62		
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	0.93		
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	1.05		
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	1.13		
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	1.10		
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	1.11		
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	1.12		
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	1.14		
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.20		
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.26		
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.21		
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.26		
1 Hour Maximum	1.35	≤100	pass
24 Hours Average	0.80	≤50	pass

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 2/4

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
E-mail : pacifclab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 143/2569
Job No. : PCL 0978/69
Report Date : May 25, 2026

Customer Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ 20110
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : May 11-12, 2026/11:00 a.m. Received Date : May 22, 2026
GPS. Coordinate : UTM 47P 0709888 E, 1456441 N Analytical Date : May 22-25, 2026
Parameter : Nitrogen dioxide Method of Analysis : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)	Standard ^{1/} (ppb)	Evaluation
	11-12/05/69		
11:00 a.m. – 12:00 a.m.	17.62		
12:00 a.m. – 01:00 p.m.	16.75		
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	20.86		
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	22.12		
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	12.36		
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	9.21		
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	10.93		
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	9.71		
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	8.44		
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	12.49		
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	17.27		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	23.13		
11:00 p.m. – 00:00 p.m.	31.04		
00:00 p.m. – 01:00 a.m.	36.38		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	40.54		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	33.27		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	18.39		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	15.57		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	11.19		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	7.25		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	11.61		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	11.69		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	13.89		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	27.39		
1 Hour Maximum	40.54	≤120	pass
24 Hours Average	18.30	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 3/4

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 143/2569
Job No. : PCL 0978/69
Report Date : May 25, 2026

Customer Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
Sampling Date : May 11-12, 2026/11:00 a.m. Received Date : May 22, 2026
GPS. Coordinate : UTM 47P 0709888 E, 1456441 N Analytical Date : May 22-25, 2026
Parameter : Carbon monoxide Method of Analysis : Non-dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)	Standard ^{1/} (ppm)	Evaluation
	11-12/05/26		
11:00 a.m. - 12:00 a.m.	0.20		
12:00 a.m. - 01:00 p.m.	0.22		
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	0.24		
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	0.21		
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	0.18		
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	0.16		
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	0.18		
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	0.16		
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	0.15		
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	0.19		
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	0.26		
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	0.36		
11:00 p.m. - 00:00 p.m.	0.46		
00:00 p.m. - 01:00 a.m.	0.42		
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.32		
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.28		
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	0.21		
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	0.19		
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.15		
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.13		
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	0.29		
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	0.17		
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	0.21		
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	0.31		
1 Hour Maximum	0.46	≤30	pass
8 Hours Average	0.31	≤9	pass
24 Hours Average	0.24	-	-

Remark : 1. ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569)
2. สภาพอากาศ : ปกติ

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Ruus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 4/4

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : NH 204/2569
Job No. : PCL 0978/69
Report Date : May 25, 2026

Customer Name : โครงการ เดอะสกาย คอนโด
Address : ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Sampling Source : Community Noise
Sampling Location : บริเวณพื้นที่โครงการ
Measured Date : May 11-12, 2026
GPS. Coordinate : UTM 47P 0709882 E, 1456449 N
Measured Instrument : Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820967

Interval Time	Noise Level (dBA)				Annoyance Noise (dBA)
	L _{eq} 1 Hr.	L _{eq} 5 Min.	L ₉₀	L _{max}	The values of Annoyance Level
11:00 a.m. – 12:00 a.m.	58.5	-	55.5	73.6	ไม่มีการรบกวน
12:00 a.m. – 01:00 p.m.	58.2	-	55.5	76.5	ไม่มีการรบกวน
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	57.7	-	55.5	75.2	ไม่มีการรบกวน
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	57.2	-	55.4	70.1	ไม่มีการรบกวน
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	57.4	-	55.0	74.0	ไม่มีการรบกวน
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	58.1	-	55.7	74.9	ไม่มีการรบกวน
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	58.9	-	55.9	82.4	ไม่มีการรบกวน
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	59.2	-	55.9	76.5	ไม่มีการรบกวน
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	58.8	-	55.9	78.2	ไม่มีการรบกวน
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	57.5	-	55.3	73.9	ไม่มีการรบกวน
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	57.1	-	54.7	76.8	ไม่มีการรบกวน
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	56.4	58.0	54.2	75.9	4.5
11:00 p.m. – 00:00 p.m.	55.3	56.2	53.9	72.3	ไม่มีการรบกวน
00:00 p.m. – 01:00 a.m.	54.9	56.4	53.6	73.5	0.5
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	55.0	55.9	53.9	72.0	ไม่มีการรบกวน
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	54.3	54.7	53.6	63.2	ไม่มีการรบกวน
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	54.4	54.8	53.5	65.7	ไม่มีการรบกวน
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	54.7	56.3	53.7	74.2	0.1
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	57.2	58.1	54.5	80.7	4.7
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	66.1	-	63.2	80.3	9.8
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	65.8	-	62.6	77.0	9.5
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	65.3	-	62.2	73.9	8.9
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	64.9	-	63.6	75.3	8.4
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	57.2	-	53.9	79.4	ไม่มีการรบกวน
24 Hours Measured	60.1		57.7	82.4	ไม่มีการรบกวน – 9.8
Standard	<70 ^{1/}		-	<115 ^{1/}	<10 ^{2/}
Evaluation	pass		-	pass	pass
Ldn	65.6		-	-	-

Remark : 1.^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540)
2.^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน (ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550)
3. กลางวัน 06.00-22.00 น. (ตรวจวัดเวลา 12.00-12.55 น.) วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ค่า L_{eq} = 58.2 dBA, L₉₀ = 55.5 บริเวณสภาพแวดล้อมที่ติดกับ
กับบริเวณที่ได้รับการรบกวนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด)
4. กลางคืน 22.00-06.00 น. (ตรวจวัดเวลา 00.00-00.55 น.) วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ค่า L_{eq} = 54.9 dBA, L₉₀ = 53.6 บริเวณสภาพแวดล้อมที่ติดกับ
กับบริเวณที่ได้รับการรบกวนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิด)

PACIFIC LABORATORY CO., LTD.
(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1/1

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)



บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด
EMEX ASSOCIATION CO., LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0022

27,29 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-867 1128, 02-867 0127
โทรสาร : 02-894 5908
E-mail : emex_envi@yahoo.com

รายงานผลการทดสอบ

ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด 188/46 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร 25 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เพื่อ : -

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศ (Ambient)	เลขที่รายงาน : 0744/2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : -	วันที่รับตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พฤษภาคม 2569	วันที่ทำการทดสอบ : 23 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2569
ผู้ส่งตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด	วันที่รายงานผลการทดสอบ : 9 มิถุนายน 2569

ผลการทดสอบ

ลำดับ	หมายเลขตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ผลทดสอบ	หน่วย
1	6905069	บริเวณพื้นที่โครงการ	Total Hydrocarbon	GC-FID	0.09	mg/m ³

---End Of Report---



ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกรียงไกร บุญมา)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ

รายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำทั้งฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากห้องปฏิบัติการ

หน้า 5/5

LAB-F-29 Rev.04 : 13 ก.พ. 66

3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ต่อ)