

ภาคผนวก จ

ทส. 1 และ ทส.2

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-969-8389 โทรสาร 02-010-0161 มี
คุณ ศุภกมล จัน ยศแสน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัยอาคารชุด 498 ห้อง ของเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แนบไว้หน้าท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ส/รสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/2564	254.4	82	65.6	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 7 ตัว	1 ไม่	1 ไม่	2 ตัว	-	-		พรวิมลรัตน์
2/1/2564	254.4	904	043.2	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
3/1/2564	254.4	85	68.0	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
4/1/2564	254.4	110	88.0	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
5/1/2564	254.4	111	88.8	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
6/1/2564	254.4	116	156.8	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
7/1/2564	254.4	94	35.2	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
8/1/2564	254.4	100	80.0	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
9/1/2564	254.4	109	87.2	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
10/1/2564	254.4	102	81.6	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
11/1/2564	254.4	83	66.4	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
12/1/2564	254.4	96	46.8	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
13/1/2564	254.4	100	80.0	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
14/1/2564	254.4	101	80.8	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
15/1/2564	254.4	96	76.8	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์
16/1/2564	254.4	1136	108.8	ร:บาร	-	ปกติ	ปกติ 12 ตัว	ปกติ 12 ตัว	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พบตะกอนในถัง 12 ตัว	พรวิมลรัตน์

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ใช้ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สสารกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบคุม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบคุม ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
17/1/61	254.4	100	80.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2 ตัว	-	อุทัย		
18/1/61	254.4	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
19/1/61	254.4	105	84.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
20/1/61	254.4	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
21/1/61	254.4	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
22/1/61	254.4	96	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
23/1/61	254.9	114	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
24/1/61	254.4	102	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
25/1/61	254.4	97	84.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
26/1/61	254.4	105	80.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
27/1/61	254.4	100	80.0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
28/1/61	254.4	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
29/1/61	254.4	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
30/1/61	254.4	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	
31/1/61	254.4	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2	-	อุทัย	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกลงสถิติและข้อมูลเฉพาะในการเดินที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณสุวิมล จิตต์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน งามราษฎร์ แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-939-8389 โทรสาร 02-010-0161 มี
คุณสุวิทย์ วัฒนชัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 91 พิกัดท้ายอาคารชุด 498 ของโครงการ บอนนาตเลท (ถ้ามี)
- ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แบบในหน้าท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลปีที่ ๘ จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/๒๑	254.4	101	80.8	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2๖.๖	-	ปกติ	ปกติ
18/1/๒๑	254.4	108	86.4	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
19/1/๒๑	254.4	128	108.4	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
20/1/๒๑	254.4	119	95.2	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
21/1/๒๑	254.4	104	83.2	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
22/1/๒๑	254.4	116	94.4	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
23/1/๒๑	254.4	94	75.2	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
24/1/๒๑	254.4	107	80.8	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
25/1/๒๑	254.4	93	74.4	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
26/1/๒๑	254.4	117	93.6	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
27/1/๒๑	254.4	103	82.4	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
28/1/๒๑	254.4	103	82.4	ร.บ.บย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณรัตกมลณี ยศแสน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

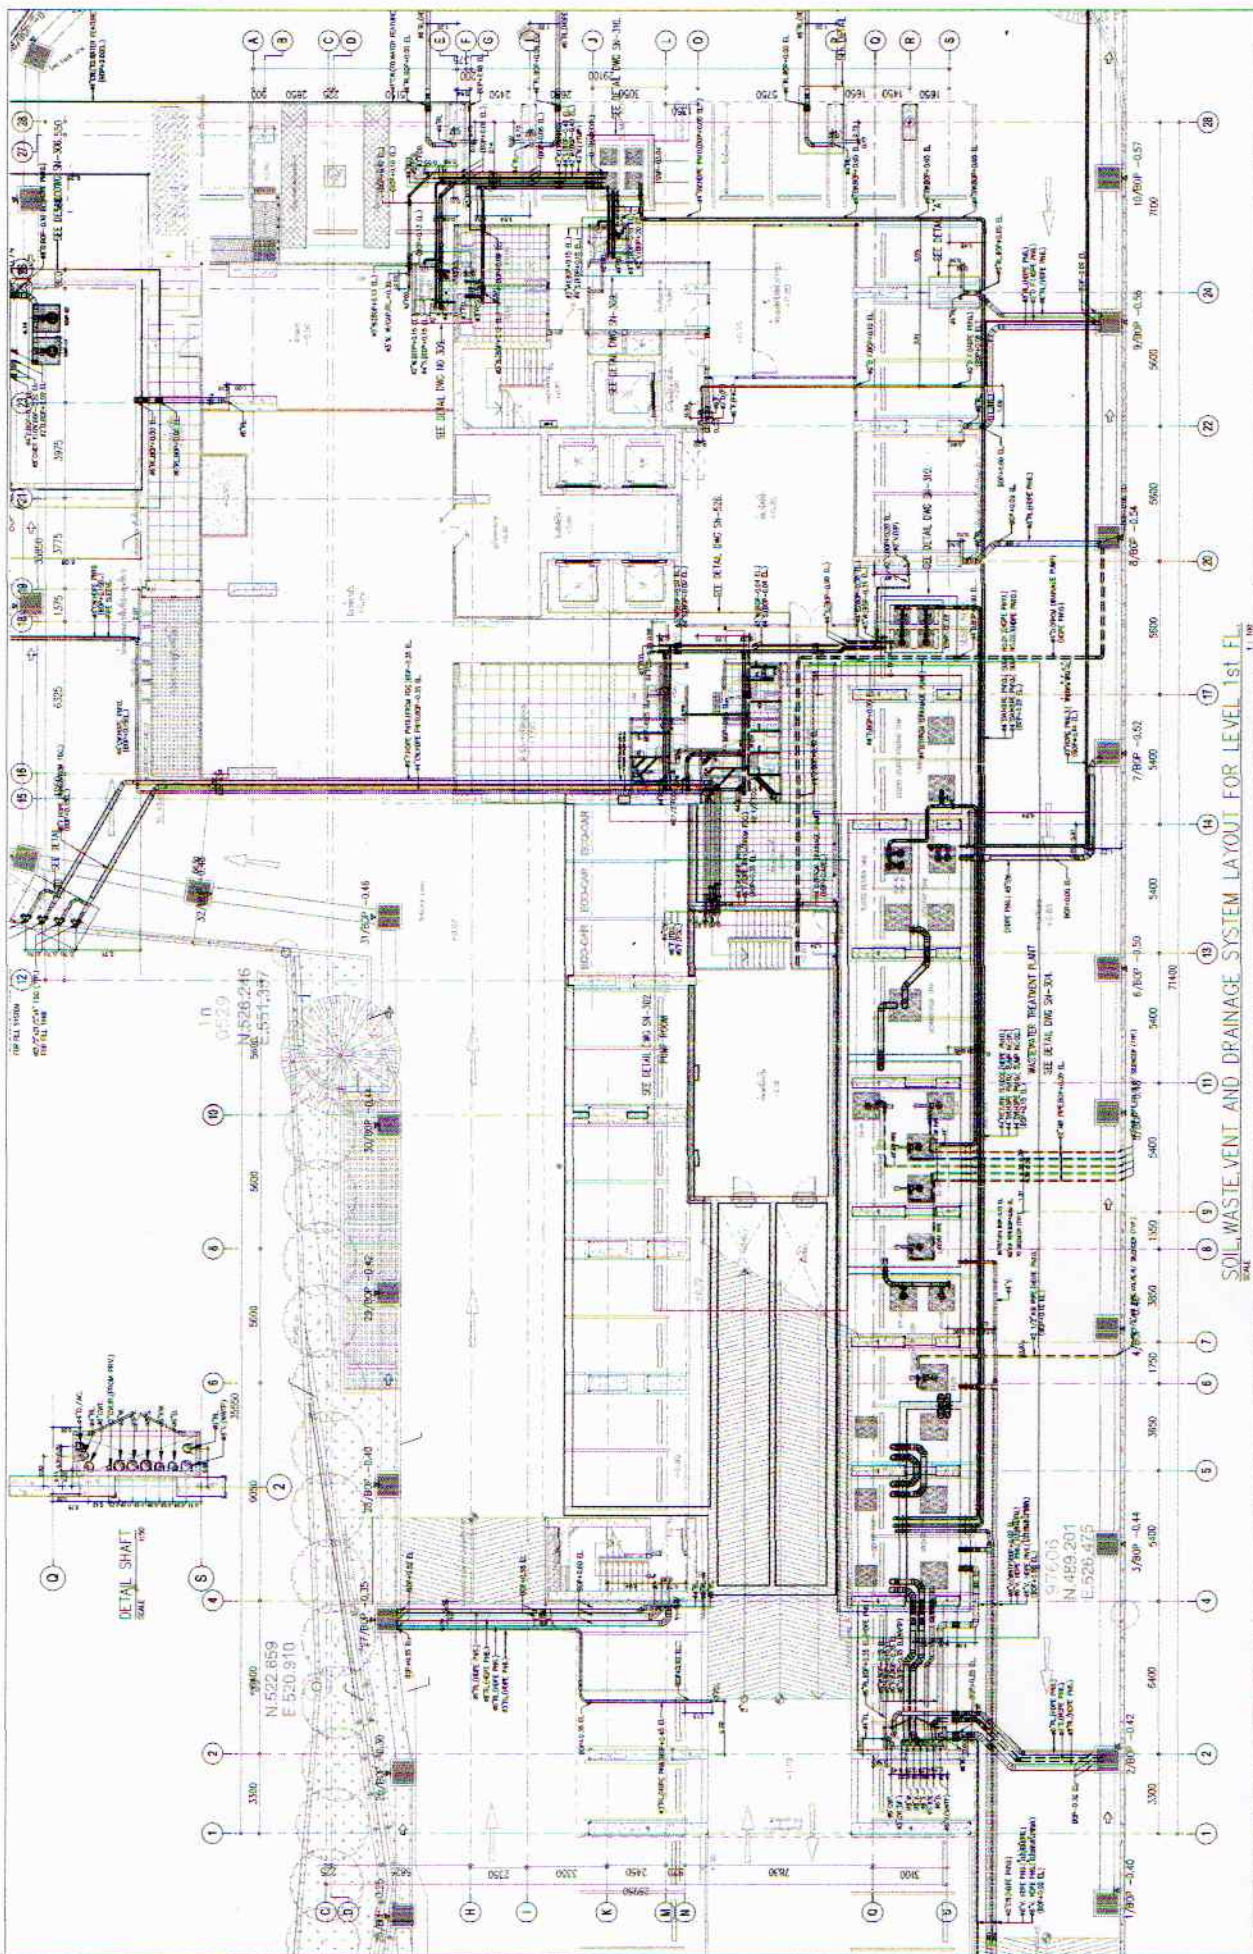

SOIL, WASTE, VENT AND DRAINAGE SYSTEM LAYOUT FOR LEVEL 1st FL.

[illegible]

ตารางคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้									
ลำดับ	ส่วนที่ 1: ปีระบบกวนเดิมอากาศตั้งเวลาทำงาน				ส่วนที่ 2 ตารางสรุปหน่วยไฟฟ้ามีลูกลอย				
	รหัสปั๊ม	ขนาดมอเตอร์ (kW)	ชั่วโมงทำงาน / วัน	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh / วัน)	รหัสปั๊มและหน้าที่	ขนาด (kW)	ชั่วโมงทำงานรวม/วัน	หน่วยไฟ (หน่วย/วัน)	
1									
2	EJ-01 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	WTP-01, 02 (ปั๊มน้ำเสียเข้าระบบ)	3.7	6	22.2	
3	EJ-02 (เดิมอากาศ)	3.7	12	44.4	RTP-01, 02 (ปั๊มตะกอนเวียน)	2.2	4	8.8	
4	EJ-03 (เดิมอากาศ)	3.7	13	48.1	EFP-01, 02 (ปั๊มระบายน้ำทิ้ง)	2.2	4	8.8	
5	EJ-04 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	SWP-01 ถึง 04 (ปั๊มสูบน้ำ/น้ำเสียดิบ)	1.8	2	3.6	
6	EJ-05 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DP-01, 02 (ปั๊มระบายน้ำห้องปั๊ม)	3.7	0	0	
7	EJ-06 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DNP-01, 02 (ปั๊มถังหนองน้ำฝน)	15	0.5	7.5	
8	EJ-07 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7					
รวมส่วนที่ทำงาน		25.9	80	296.0 หน่วย / วัน	รวมยอดปั๊มลูกลอย	28.6	16.5	50.9 หน่วย/วัน	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาอิมพำ แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0๒-๑๖๑-๘๖๘๑ โทรสาร 02-016-0161 มี
คุณสุวิภาดาจันทร์ ยศแสน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัยอาคารชุด 498 ห้อง ของเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
- ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แบบไว้น้ำท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/5/62	254.4	95	76.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ชัชวาล
2/5/62	254.4	132	105.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ชัชวาล
3/5/62	254.4	108	86.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	น้ำเสีย	ชัชวาล
4/5/62	254.4	111	88.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
5/5/62	254.4	108	86.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
6/5/62	254.4	109	87.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
7/5/62	254.4	117	93.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
8/5/62	254.4	164	131.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
9/5/62	254.4	99	79.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
10/5/62	254.4	107	85.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
11/5/62	254.4	123	98.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
12/5/62	254.4	85	68.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
13/5/62	254.4	122	97.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
14/5/62	254.4	110	88.0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
15/5/62	254.4	106	84.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล
16/5/62	254.4	111	88.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อากาศ	ชัชวาล

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจกรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
						19 จุด	7 จุด	ไม่มี	ไม่มี	1จุด	5จุด	—		
17/3/25	954.4	96	96.8	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
18/3/25	954.4	123	98.4	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
19/3/25	954.4	98	78.4	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	เครื่องทวน	นายสมศักดิ์
20/3/25	954.4	106	84.8	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	อากาศ	นายสมศักดิ์
21/3/25	954.4	122	97.6	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
22/3/25	954.4	111	88.8	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
23/3/25	954.4	119	95.2	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
24/3/25	954.4	110	88.0	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
25/3/25	954.4	109	86.4	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
26/3/25	954.4	115	92.0	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
27/3/25	954.4	141	115.2	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
28/3/25	954.4	120	96	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
29/3/25	954.4	91	92.8	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
30/3/25	954.4	156	124.8	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์
31/3/25	954.4	102	81.6	ระดม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—		นายสมศักดิ์

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(กมลฤทธิภูมิ ขณสิน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

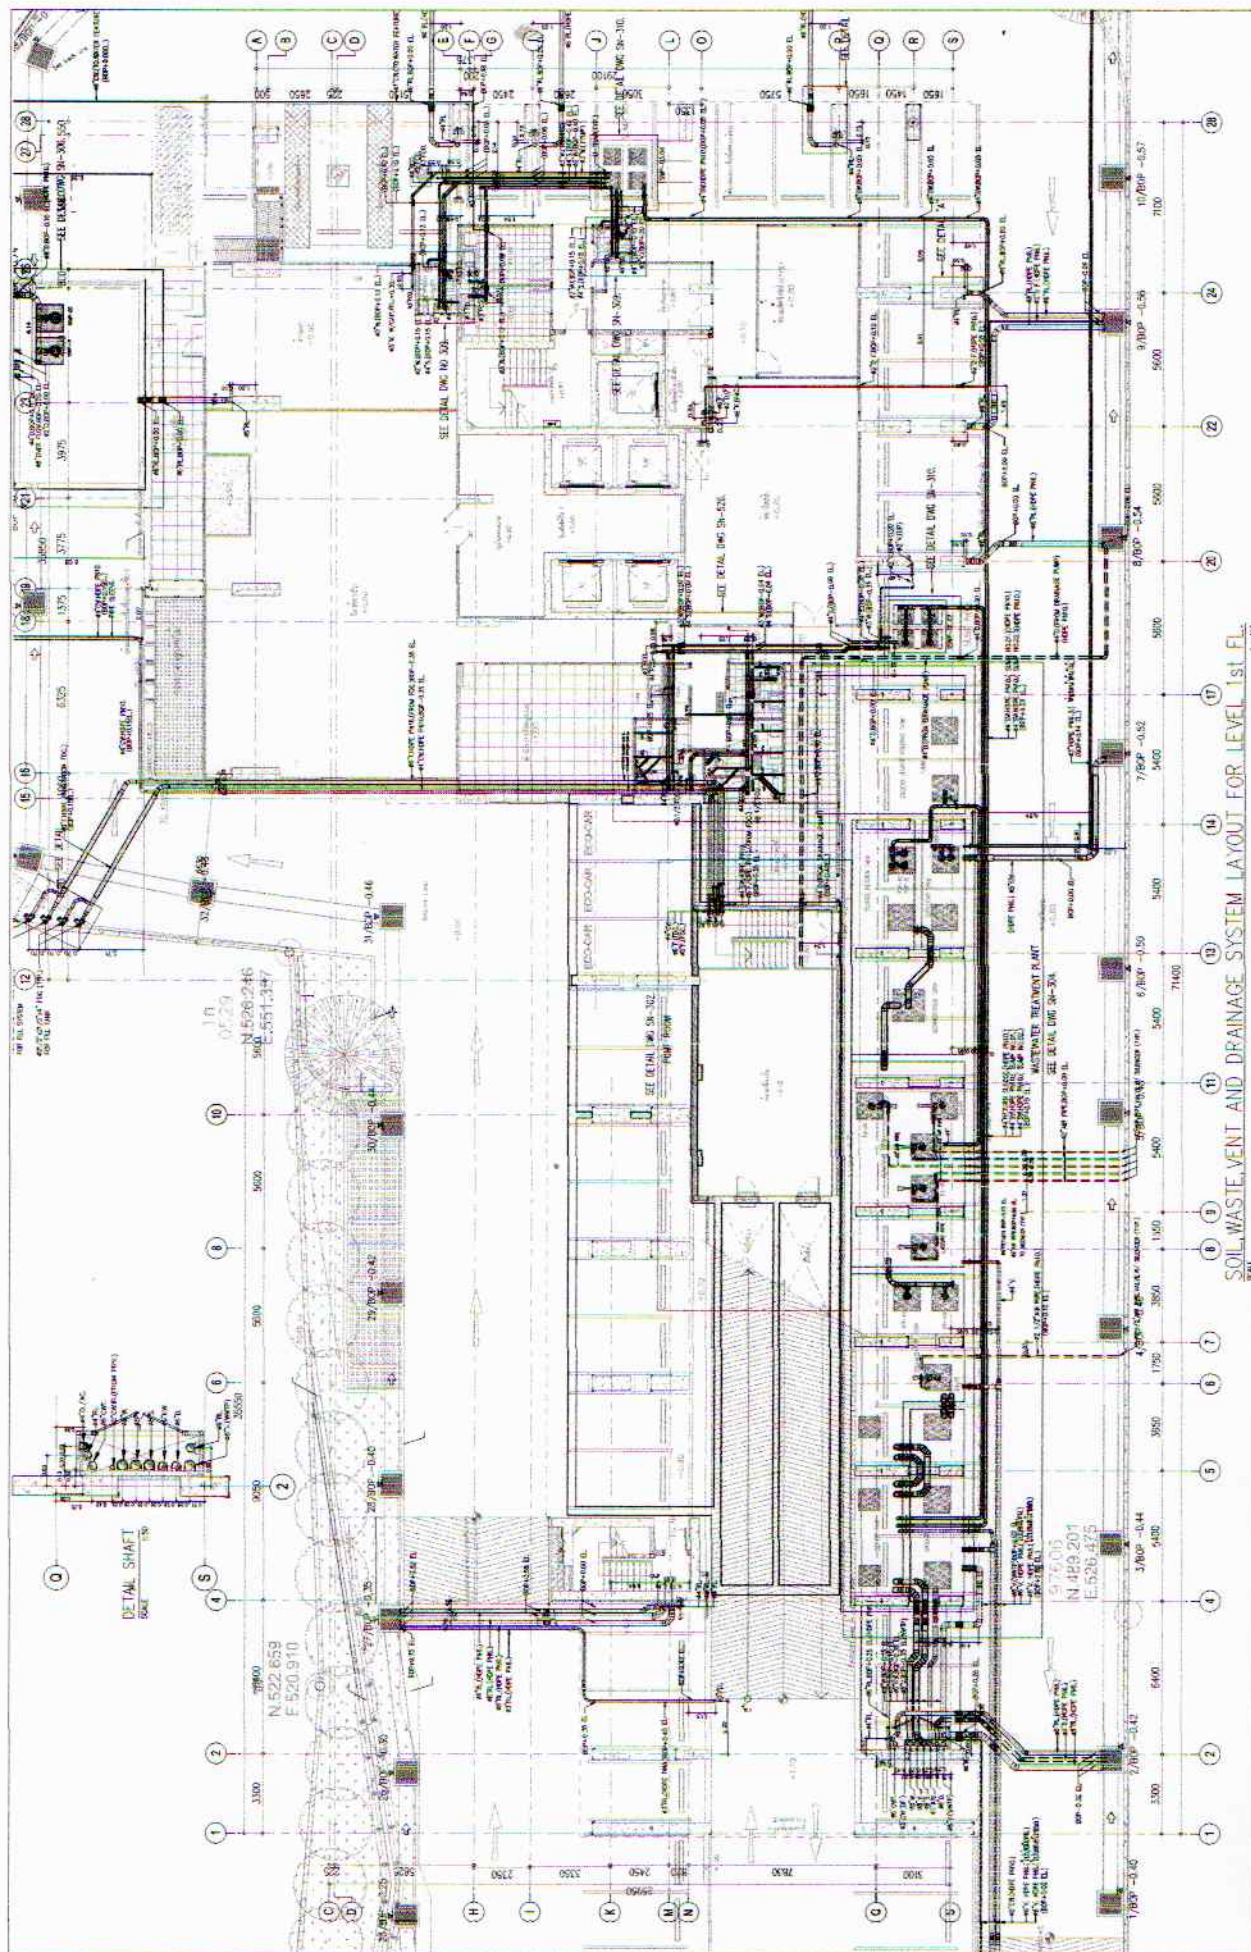

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					
						[Symbol] Vent Pipe					
						[Symbol] Drain Pipe					

PROJECT DATA		REVISIONS		APPROVALS		LEGEND		NOTES		COMPANY INFORMATION	
Project Name: SHANGHAI		No. Description Date		Position Name Date		Symbol Description		1. All pipes shall be installed in accordance with the relevant codes and standards.		KUMHAR ENGINEERING & CONSULTING	
Project No: SH-001		01 Initial Issue 10/10/2023		Project Manager Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Treatment Plant		2. The system shall be designed to handle the maximum anticipated flow rate.		10/10/2023	
Scale: 1:100				Design Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Waste Treatment Plant		3. Regular maintenance and inspection shall be required to ensure proper operation.			
Sheet No: 1/1				Check Engineer Mr. [Name] 10/10/2023		[Symbol] Water Pipe					
Revision: 01						[Symbol] Waste Pipe					

ตารางคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้

ส่วนที่ 1: ปุ่มระบบควบคุมเดิมอากาศตั้งเวลาทำงาน					ส่วนที่ 2 ตารางสรุปหน่วยไฟฟ้ามีลูกลอย			
ลำดับ	รหัสปุ่ม	ขนาดมอเตอร์ (kW)	ชั่วโมงทำงาน / วัน	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh / วัน)	รหัสปุ่มและหน้าที่	ขนาด (kW)	ชั่วโมงทำงานรวม/วัน	หน่วยไฟ (หน่วย/วัน)
1								
2	EJ-01 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	WTP-01, 02 (ปั๊มน้ำเสียเข้าระบบ)	3.7	6	22.2
3	EJ-02 (เดิมอากาศ)	3.7	12	44.4	RTP-01, 02 (ปั๊มตะกอนเวียน)	2.2	4	8.8
4	EJ-03 (เดิมอากาศ)	3.7	13	48.1	EFP-01, 02 (ปั๊มระบายน้ำทิ้ง)	2.2	4	8.8
5	EJ-04 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	SWP-01 ถึง 04 (ปั๊มสูบลำ/น้ำเสียดิบ)	1.8	2	3.6
6	EJ-05 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DP-01, 02 (ปั๊มระบายน้ำห้องปั๊ม)	3.7	0	0
7	EJ-06 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DNP-01, 02 (ปั๊มถังหน่วงน้ำฝน)	15	0.5	7.5
8	EJ-07 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7				
รวมส่วนที่ทำงาน		25.9	80	296.0 หน่วย / วัน	รวมยอดปั๊มลูกลอย	28.6	16.5	50.9 หน่วย/วัน

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ตลาดพร้าว แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0๙๖-๙๖๙-๘๖๘๙ โทรสาร 0๒-๐๑๐-๐๑๖๑ มี
คุณสุวิภาภรณ์ ผดู่แก้ว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัยอาคารชุด 498 ห้อง ของเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
- ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แบบไว้หน้าท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในการเดินที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณสุกัญญา ยศแสน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ตารางคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้									
ลำดับ	ส่วนที่ 1: ปีระบบกวนเดิมอากาศตั้งเวลาทำงาน				ส่วนที่ 2 ตารางสรุปหน่วยไฟฟ้ามีลูกลอย				
	รหัสปั๊ม	ขนาดมอเตอร์ (kW)	ชั่วโมงทำงาน / วัน	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh / วัน)	รหัสปั๊มและหน้าที่	ขนาด (kW)	ชั่วโมงทำงานรวม/วัน	หน่วยไฟ (หน่วย/วัน)	
1									
2	EJ-01 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	WTP-01, 02 (ปั๊มน้ำเสียเข้าระบบ)	3.7	6	22.2	
3	EJ-02 (เดิมอากาศ)	3.7	12	44.4	RTP-01, 02 (ปีตะกอนเวียน)	2.2	4	8.8	
4	EJ-03 (เดิมอากาศ)	3.7	13	48.1	EFP-01, 02 (ปีระบายน้ำทิ้ง)	2.2	4	8.8	
5	EJ-04 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	SWP-01 ถึง 04 (ปีสูบส้วม/น้ำเสียดิบ)	1.8	2	3.6	
6	EJ-05 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DP-01, 02 (ปีระบายน้ำห้องปั๊ม)	3.7	0	0	
7	EJ-06 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DNP-01, 02 (ปีถังทวงน้ำฝน)	15	0.5	7.5	
8	EJ-07 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7					
รวมส่วนที่ทำงาน				296.0 หน่วย / วัน	รวมยอดปั๊มลูกลอย	28.6	16.5	50.9 หน่วย/วัน	

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาพาว แขวง/ตำบล ดอนพอ เขต/อำเภอ ดมจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-939-8989 โทรสาร 02-010-0161 มี
คน/บริษัท/บริษัท ยตแสง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท บริษัทค้าขายอาหารสด 498 ห้องของเลข 6 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แบบ 2 ท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกำเนิดมลพิษ													
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/5/๕๙	254.4	111	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
18/5/๕๙	254.0	110	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
19/5/๕๙	254.4	131	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
20/5/๕๙	254.0	105	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
21/5/๕๙	254.4	87	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
22/5/๕๙	254.4	111	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
23/5/๕๙	254.4	91	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
24/5/๕๙	254.4	107	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
25/5/๕๙	254.4	97	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
26/5/๕๙	254.4	114	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
28/๕/๕๙	254.4	127	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
28/๕/๕๙	254.4	99	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
29/๕/๕๙	254.4	127	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
30/๕/๕๙	254.4	105	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย
31/๕/๕๙	254.4	90	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	นายสมชาย

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในภารกิจกรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/69	254.4	9.8	78.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
2/5/69	254.4	9.3	58.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
3/5/69	254.4	8.5	66.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
4/5/69	254.4	13.0	104.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
5/5/69	254.4	9.1	72.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
6/5/69	254.4	15.0	120.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
7/5/69	254.4	12.4	99.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
8/5/69	254.4	9.2	73.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
9/5/69	254.4	9.1	72.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
10/5/69	254.4	11.5	92.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
11/5/69	254.4	9.7	79.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
12/5/69	254.4	10.0	80.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
13/5/69	254.4	9.4	75.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
14/5/69	254.4	11.0	88.0	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
15/5/69	254.4	9.2	73.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	
16/5/69	254.4	12.6	100.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	พจนนพิน	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(คุณสุทิมาภรณ์ จงดี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ตารางคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้									
ลำดับ	ส่วนที่ 1: ป้อนระบบกรวนเดิมอากาศตั้งเวลาทำงาน					ส่วนที่ 2 ตารางสรุปหน่วยไฟฟ้ามูลกลอย			
	รหัสปั๊ม	ขนาดมอเตอร์ (kW)	ชั่วโมงทำงาน / วัน	หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh / วัน)	รหัสปั๊มและหน้าที่	ขนาด (kW)	ชั่วโมงทำงานรวม/วัน	หน่วยไฟ (หน่วย/วัน)	
1									
2	EJ-01 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	WTP-01, 02 (ปั๊มน้ำเสียเข้าระบบ)	3.7	6	22.2	
3	EJ-02 (เดิมอากาศ)	3.7	12	44.4	RTP-01, 02 (ปั๊มตะกอนเวียน)	2.2	4	8.8	
4	EJ-03 (เดิมอากาศ)	3.7	13	48.1	EFPP-01, 02 (ปั๊มระบายน้ำทิ้ง)	2.2	4	8.8	
5	EJ-04 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	SWP-01 ถึง 04 (ปั๊มสูบน้ำ/น้ำเสียดิบ)	1.8	2	3.6	
6	EJ-05 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DP-01, 02 (ปั๊มระบายน้ำห้องปั๊ม)	3.7	0	0	
7	EJ-06 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7	DNP-01, 02 (ปั๊มลึงหน่วงน้ำฝน)	15	0.5	7.5	
8	EJ-07 (เดิมอากาศ)	3.7	11	40.7					
รวมส่วนที่ทำงาน		25.9	80	296.0 หน่วย / วัน	รวมยอดปั๊มมูลกลอย	28.6	16.5	50.9 หน่วย/วัน	

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาติพรัว แขวง/ตำบล จันทพล เขต/อำเภอ ดุสิตจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 096-929-8389 โทรสาร 02-010-0161
มี คุณสุทธิกาญจน์ ยศโสม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท จี๊พส์คลัสเตอร์ 497 บ้าง ขดงบลกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

แบบไว้น้ำเสีย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ				
						12 ตัว	1 ตัว	7 ตัว	ไม่	1 ตัว	2 ตัว					
1/6/69	254.4	90	79.0	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
2/6/69	254.4	109	87.2	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
3/6/69	254.4	98	78.4	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
4/6/69	254.4	100	80.0	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
5/6/69	254.4	96	76.8	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
6/6/69	254.4	112	89.6	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
7/6/69	254.4	97	77.6	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
8/6/69	254.4	102	81.6	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
9/6/69	254.4	94	75.2	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
10/6/69	254.4	110	88.0	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
11/6/69	254.4	96	76.8	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
12/6/69	254.4	101	80.8	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
13/6/69	254.4	110	88.0	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
14/6/69	254.4	108	86.4	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
15/6/69	254.4	110	88.0	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		
16/6/69	254.4	103	82.4	ร:ป:ร	-	ปกติ	ปกติ	ป5/ป2	-	-	ผิดปกติ 2	-	-	พจนนิกิ		

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณ อดิศักดิ์ ผลิตเส้น)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : วิสซ์ตอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 428

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จอมพล

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020470080

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 497

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 70/2558

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายคมกฤษ ทำเร็ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

290.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,711.200 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,656.970 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัวตะกอน | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 096-939-8389 โทรสาร 02-010-0161 มี
คุณ อธิภาณณ์ ยศแสน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท อาคารชุด 497 ห้อง ของเอกชน ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุค

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (คุณ อธิภาณณ์ ยศแสน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบแอโรเทคตาม (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 290 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออกทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 254.1 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2492.000 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2442.160 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีเครื่องนี้
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมูต หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 428 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ลาตพรวัว แขวง/ตำบล จตุรพักต เขต/อำเภอ จตุจักร
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ โทรสาร มี
 ผู้ถือใบอนุญาต ยศ ๖๖๘๙ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท อาศัยอยู่ 497 แห่ง ของเอกชน ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามที่เจ้าพนักงานตรวจมลพิษ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (คุณ ชัยกานันท์ ยศ ๖๖๘๙)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 290 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สวมถุงพลาสติก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 254.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2828.200 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2766.736 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายจากโรง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 0 ลิตรหรือกิโลกรัม
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มีเครื่องนี้
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ _____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 0 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อยกเว้น หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 428

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จอมพล

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020470080

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 497

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 70/2558

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพรหมพิพัฒน์ ลาดบาศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

290.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,832.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,775.360 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัวตะกอน | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 428

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จอมพล

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020470080

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 497

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 70/2558

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพรหมพิพัฒน์ ลาดบาศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

290.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,628.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,575.440 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว คอนโดมิเนียม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 428

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จอมพล

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020470080

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 497

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 70/2558

ออกให้โดย : กรุงเทพมหานคร

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายพรหมพิพัฒน์ ลาดบาศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

290.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,520.800 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,470.384 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัวตะกอน | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗